

Č.J.:KRPA- 62714-10/ČJ-2024-0000MN-S
Identifikátor: N006/24/V00019525
Č. SSD:

Výtisk č.:
počet listů: 11
přílohy: 2/19

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Mgr. Janem Stupkou – osobou zmocněno – vedoucí odboru SNM
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní příhrádka, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974 885 400
Fax: 271 736 878
e-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz

dále jen „objednatel“

2. společnost: APOLO CZ s.r.o
se sídlem: Tyršova 155, Horní Předměstí, 572 01 Polička
IČ: 274 92 851
DIČ: CZ 274 92 851
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 22268
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Polička
číslo účtu: 107-2614100267/0100
jednající prostřednictvím:  jednatel
telefon: 
mobil: 
E-mail: kozacek@apolocz.cz

na straně druhé jakožto zhotovitelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají, tuto smlouvu o dílo

na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 23.07.2024 pod č. j.: KRPA-203005-8/ČJ-2024-0000VZ-HV v souladu s §§ 6, 27 písm. b.) a 31 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), **tuto smlouvu o dílo.**

Čl. II.

Předmět smlouvy a podmínky plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést za podmínek v ní sjednaných objednateli:

„Provedení stavebních úprav bytové jednotky na společenské prostory v areálu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy – ÚZ Vysočina, Lesní 66 Nové Město na Moravě.“

- Rozsah a specifikace je stanoven rozsahem prací a cenovou nabídkou ze dne 15.07.2024, viz. příloha č. I této smlouvy.

A. Stavební práce:

- B. Provedení stavebních úprav stávající bytové jednotky na společenské prostory v objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy – ÚZ Vysočina, Lesní 66, Nové Město na Moravě podle zpracovaného návrhu [REDAKCE], se sídlem: Habrmanova 1894, 560 02 Česká Třebová, IČ: 052 73 609.

C. V rámci svého plnění zajistí uchazeč následující činnosti:

BOURACÍ PRÁCE

V rámci stavby budou provedeny bourací práce při změně dispozičního uspořádání. Dojde k odstranění nášlapné vrstvy podlahy, odstranění radiátorů, odstranění obkladů stěn a zařizovacích předmětů a vnitřních výplň otvorů (interiérových dveří). Dále vybourání výplně otvoru (okna) na jižní fasádě. Podrobně viz Výkresy bouracích prací.

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU SVISLÉ KONSTRUKCE

VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY A POROBETONOVÉ PŘEDSTĚNY

Vnitřní dělicí příčky budou provedeny z Příčkovek Ytong Klasik 100 P2-500 100×249×599 mm, nebo z obdobného zdiva se stejnými rozměry a vlastnostmi. Pórobetonová tvárnice, ke zdění na tenkovrstvou maltu, na nenosné stěny, příčky a výplňové zdivo, pevnost v tlaku 2,8 MPa, součinitel prostupu tepla 1,111 W.m-2.K-1, hmotnost 10 kg.

Porobetonové příčky budou využity i pro vytvoření předstěn v místě sociálního zázemí.

Budou provedeny jako systémové certifikované skladby. Pro kvalitu materiálů a provedení jsou rozhodující ustanovení příslušných norem a prováděcí směrnice a technologické postupy výrobce.

Při provádění nesmí teplota vzduchu klesnout pod 10°C resp. teploty povrchu nesmí klesnout pod +5°C.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

PŘEKLADY

Nad otvory v interiéru do světlosti 3,0 m budou použity systémové překlady dodavatele stěnových bloků.

ÚPRAVY POVRCHU VNITŘNÍCH

OMÍTKY

Omítky budou prováděny dle technologických předpisů výrobce.

Obecné požadavky na podklad pro omítky:

- suchý podklad (max. vlhkost zdiva 6 %, v zimním období max. 4 %)
- prostý prachových částic a uvolněných kousků zdiva
- nedrolící se
- očištěný od případných výkvětů
- nesmí být zmrzlý a vodou odpuzující
- rovinný se zcela vyplněnými spárami mezi jednotlivými cihlami až do líce zdiva.
- u cihel P+D v ostěních a v rozích stěn drážky vyplnit maltou stejně jako případné díry a trhliny a to alespoň 5 dnů před omítáním
- povrch jiného stavebního materiálu a jeho vzájemný přechod na jiný materiál opatřit výztužnou drátěnou nebo sklotextilní sít'ovinou

Omítky budou provedeny na celou výšku příslušné místnosti až ke stropní konstrukci včetně místností, ve kterých je podhled. V rozích je nutné využít podmínkovými kovovými profily. Povrch omítek nesmí mít puchýře, pecky ani trhliny kromě vlasových trhlinek vzniklých smrštěním malty. Závady musí být opraveny před provedením malířských prací. V místech styku s nestejnorodým materiálem, kde je nebezpečí vzniku trhlín, bude provedeno překrytí výztužnou sítí (perlinkou). U ocelových zárubní bude líc omítky zasunut oproti líci zárubně o min. 5 mm. Dovolené odchylky nerovnosti měřené latí dl. 2 m na rovných plochách nesmí převyšovat u hrubých omítek 5 mm, u štukových a venkovních omítek 2 mm.

Malby na omítky a stěrky budou provedeny min. s dvojnásobným nátěrem oteruvzdornou malířskou hmotou. Malby budou provedeny dle technologického standardu výrobce.

Před zahájením malování musí být všechny řemeslné práce ukončeny a pracoviště vyčištěno od všech zbytků stavebního materiálu. Podklady pro malby musí být hladké, rovné a bez viditelných hrubých míst a prohlubní. Rovinnost se kontroluje pravítkem délky 2 m, maximální odklon nesmí přesahovat 3 mm. Rohy, špalety a fabiony musí být bez křivostí. Malba musí být na celé ploše stejnoměrná, bez šmouh a bez stop po štětcí. Místa opravená tmelem nebo sádrou nesmí být ve srovnání s okolním povrchem výrazně znatelná. Malba se nesmí odlupovat ani stírat. Válečkování nebo obdobná malířská technika musí být zhotovena stejnoměrně po celé ploše.

Stěrky budou provedeny sádrové. Malba bílá, omyvatelná.

OBKLADY

Obklady I. jakostní třídy jsou z keramických matných hladkých obkladaček. Osazení obkladů na stěnách je vždy tak, aby řezané zbytky obkladaček na obou stranách jedné stěny byly stejné. Baterie, zařizovací předměty, a ostatní doplňky (osvětlení, atd.) jsou osazeny buď na osu obkladačky, nebo na osu spáry. Vypínače, zásuvky vždy na střed obkladačky.

V prostorech s odstříkující vodou je pod obkladem hydroizolační stěrka s vloženou těsnicí páskou do spojů stěna - stěna, podlaha - stěna. Hydroizolace pod obkladem je v přesahu min. 300 mm za namáhanou plochu.

Přechody jsou zakončeny přechodovými, koutovými a rohovými lištami. Spoje jsou těsněny pružnými silikonovými tmely odolnými plísňím.

Keramický obklad na zdivu bez hydroizolace: zdivo

- cementový před nástřík
- podkladní vyrovnávací hlazená cementová omítka
- penetrační – kontaktní nátěr
- obkladačské lepidlo
- keramický obklad (spáry vyplnit pružnou spárovací maltou)

Keramický obklad na zdivu s hydroizolací:

- zdivo
- cementový před nástřík / vyrovnávač nasákavosti
- podkladní vyrovnávací hlazená cementová omítka
- penetrační – kontaktní nátěr
- hydroizolační stěrka/nátěr (do rohových a dilatačních spár vložit těsnicí pásku)
- obkladačské lepidlo
- keramický obklad

Nároží, kouty a ukončení obkladů nade dveřmi bude provedeno z ukončujících hliníkových lišt rozměru dle obkladu.

Základním předpisem pro obklady je ČSN 73 3450 Obklady.

Obklady se hodnotí z estetického hlediska. Venkovní obklady se posuzují z odstupu 5-20 m, vnitřní obklady ze vzdálenosti 0,3-2 m. Nerovnost plochy obkladu může mít max. odchylku $\pm 1,5$ mm / 2 m. Spáry musí být hladké, rovné a stejně široké. Šířka spár závisí na použitém obkladu. Obkladačky nesmějí vyčnívat z roviny obkladu více, než je dovolená křivost ploch obkladaček. Ukončení ploch obkladu musí být rovné s přihlédnutím k dovoleným odchylkám obkladových prvků. Rohy a kouty musí být vyvážené.

Před zahájením obkladů musí být dokončeny omítky, hrubé podkladní podlahy, osazeny rámy, zárubně apod. Pro obklady je zapotřebí dobře připravený podklad, rovný, čistý, drsný povrch. Dovolena max. nerovnost podkladní omítky je 5 mm / 2 m. Obkladačské práce mohou být prováděny při denní teplotě min. 5°C a pokud teplota neklesne pod bod mrazu v noci.

PODHLEDY

Podhledy se nacházejí v celém rozsahu 1.NP řešené části objektu a budou konkrétně rozkresleny při provádění stavby.

Podhledy jsou montovány dle pokynů výrobce na systémové kovové profily z pozinkovaného plechu připevněné ke stropní konstrukci dřevěných trámů (maximální průhyb roštu mezi závěsy 3 mm – při čísl. zatížení rozvody). Povrch bandážován, zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem na sádkokarton: 1× základní nátěr (ředěný), 2× vrchní nátěr (emulze). Desky upevněny tak, aby povrch byl rovný bez prohnutí a změny roviny. Hlavy šroubů zapuštěny. Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, kde musí být aplikována páska, použít těsnicí hmotu. Po vyplnění a zakrytí všech spár a otvorů (prohlubně po šroubech) jsou tyto překryty páskou a zatmeleny do ztracena, aby vznikl zarovnaný hladký bezešvý povrch. Spárovací tmel systémový.

Pro SDK podhledy je požadována kvalitativní třída Q4.

V podhledech musí být zajištěn přístup nad podhled k technologickým zařízením, skrytým servisním místům, uzávěrům rozvodů apod., které vyžadují servis. Snahou je maximálně využít v takových případech kazetových podhledů – čímž je přístup zajištěn vlastní konstrukcí podhledu s demontovatelným roštem. U SDK podhledu budou osazena revizní dvířka. Tato budou provedena jako systémová. Viditelné části rámu v materiálu přírodní hliník.

PODLAHY

Před prováděním podlahy musí být dokončeny veškeré instalace procházející podlahou, a to včetně ochranných krytů.

Vrstvy ve skladbě podlahy jsou řešeny dle nášlapné vrstvy a prostředí místnosti.

Anhydridová vrstva bude provedena v mocnosti dle údajů v příslušné skladbě. Rovinatost povrchu bude dosažena samonivelací potěru a jejím přebroušením. Před aplikací lepidla bude anhydrid penetrován. Anhydrid bude dilatován od svislých konstrukcí a v místě dveřních otvorů. Dilatace bude provedena osazením dilatačního pásu 5 mm před vlastním vylitím.

Rovinatost podkladu pro aplikaci nášlapných vrstev musí být 2 mm / 2m.

Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5.

VINYL

VINYL

Vinylové dílce celoplošně lepené. Je potřebné dodržet následující technické vlastnosti:

- vinylové dílce (I.VT) pro celoplošné lepení
- celková tloušťka materiálu 2,5 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm
- rozměr lamely 900x450mm
- třída zátěže 33/42
- kročejová hlučnost dle EN 140-8 je cca 4dB
- povrchová úprava PUR
- chemická odolnost dle EN 423 je vynikající
- reakce na oheň EN 13 501-1 je Bfl – s1 = B1
- odolnost proti zatížení DIN EN ISO 24343-1 = 0,02
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: skupina T
- protiskluznost dle DIN 51130 je R9
- odpor protiskluzu EN 13893 – kategorie DS
- rozměrová stálost dle EN 434 je $\leq 0,05\%$ kříž
- barevná stálost dle ISO 105-B02 je ≥ 6
- tepelný odpor v m² K/W EN 12667 = 0,01
- provoz kolečkových židlí EN 425 typ W
- antistatické vlastnosti EN 1815 $\leq 2kV$

ŘEŠENÍ SOKLŮ

Sokly řešeny soklovou lištou s dutým vnitřkem, do kterého bude vložen pásek příslušné podlahy.

DLAŽBA

Dlažba bude provedena jako protiskluzová se součinitelem smykového tření dle platných norem, nejméně $\mu=0,6$.

Ve skladbě podlahy s dlažbou bude hydroizolační stěrka vytažena do výšky 200 mm na stěnu, v místnostech hygienického zázemí bude stěrka aplikována až do horní hrany keramického obkladu stěny. Stěrka bude v rozích zpevněna vloženou systémovou páskou. Dlažba bude spárována systémovou hmotou.

Provedení dilatace dlažby v ploše a od dilatování přechodu na stěnu řešena v rámci dodavatelské dokumentace. Spára bude silikonována.

Hotová dlažba musí být provedena v rovinatosti 2 mm / 1m.

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

Konečné barevné a tvarové řešení bude odsouhlaseno architektem či investorem po předložení vzorků před zahájením výroby, pro výběr zhotovitele.

Obecné základní pokyny

- Výška podkladního profilu bude navržena dodavatelem oken po přesném zaměření tvaru parapetu okna a musí umožnit doomítání vnějšího parapetu tl. cca. 20 mm; musí být stanoveno před zadáním oken do výroby.
- Šířka rámu musí umožnit doomítání ostění.
- Vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou a zednický zapraven.
- Zvenku bude omítka přetažena přes rám přes komprimační pásku, která je součástí začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován.
- Vnější styk rámu okna s ostěním a nadpražím se ošetří ochrannou difúzní páskou.
- Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů.
- Kotvení výplně bude probíhat na základě předpisu výrobce, bude splněn zejména bod 3 § 9 vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Pokud bude na stavbě zjištěna výrazně odlišná velikost otvoru, než je uvedeno v projektu, bude toto konzultováno s projektantem a investorem a bude navrženo nové řešení.
- Skutečné parametry, otevíravosti křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy dodavatelem a odsouhlaseny investorem

Nová okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Nové výplně otvorů musí být výrobcem nebo dodavatelem příslušně deklarovány. Osazovací spáry výplně musí být trvale vodotěsné a vzduchotěsné. Investor před realizací bude blíže specifikovat speciální požadavky (jeho barevnost, odolnost, případně průhlednost). Výplně před samotným zadáním do výroby musí být zhotovitelem zaměřeny a upřesněny přímo na stavbě.

Požadavky na výplně otvorů

- Tepelně technické a ostatní parametry výrobků musí vyhovět požadavkům této dokumentace, požadavkům platných předpisů a norem a jejich doložení musí být součástí nabídky uchazeče.
- Osazení nových výplní otvorů musí být provedeno dle ČSN 73 0540 a ČSN 74 6077. Zejména poloha pevných rámu vůči ostění musí umožnit překrytí pevného rámu okna či dveří tepelně izolační vrstvou omítkoviny ostění / včetně parapetu.
- Výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, vnitřních a vnějších parapetů, opravy souvisejícího pásu podlahoviny ap., uchazeč předloží statický výpočet vyztužení největšího otevíravého okna.
- Výrobky osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem systému.

Podrobný popis oken bude uveden ve výpise prvku.

DVEŘE VNĚJŠÍ

Dveře jsou z plastových prvků s přerušným tepelným mostem s dvojitým těsněním, částečně prosklené, barva antracit. Součinitel prostupu tepla U_w dle výpisu. Prosklení izolačním sklem bezpečnostním (proti poranění osob při rozbití).

Kování a zárubně jsou systémové – součást dodávky dveří, minimálně 5 uzavíracích bodů BT 2.

Řešeno podrobně v příslušném výpisu dveří. Konečné barevné a tvarové řešení bude odsouhlaseno architektem po předložení vzorků před zahájením výroby.

DVEŘE VNITŘNÍ

Konečné barevné a tvarové řešení bude odsouhlaseno architektem či investorem po předložení vzorků před zahájením výroby.

Zárubně dveří budou pro dodatečnou montáž, obložkové nebo rámové a budou součástí dodávky těchto dveří.

Před zahájením výroby je nutno na stavbě prověřit skutečné velikosti stavebních otvorů.

Pro dveře jednokřídlové do šířky křídla 900 mm budou panty s jedním závitem, pro dveře širší se dvěma závitovými kotvami – pro zamezení vyvěšování křídel.

Konečné barevné a tvarové řešení bude odsouhlaseno projektantem po předložení vzorků před zahájením výroby. Dveře jsou navrženy bílé, hladké, plné s černým kovááním.

VÝROBKY PSV

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Bude řešeno podrobně v rámci stavby.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Bude řešeno podrobně v rámci stavby.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Bude dodáno a osazeno nové zábradlí na nově vybudovaném exteriérovém schodišti s podestou. Zábradlí bude s vertikálními sloupky, minimalistické, antracitové barvy. Bude řešeno podrobně v rámci stavby.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ

V rámci teréních úprav bude okolo objektu proveden nový chodník propojující exteriérové schodiště s přílehnou komunikací.

1/ Zdravotní technika – kanalizace, voda, plyn:

- kanalizace:

Kanalizační potrubí bude napojeno na stávající rozvody.

Materiál pro splaškovou kanalizaci jsou navrženy trubka PVC – hrdlové.

Jako zařizovací předměty jsou navrženy v I.NP: předsíň WC personál 1 umyvadlo, na WC personál 1 WC. V úklidové místnosti je 1 výlevka. Ve výdejně je navržen 1 dřez s odkládací plochou a stojánkovou baterií a 1 myčka.

Na kanalizačním potrubí bude po jeho montáži provedena zkouška vodotěsnosti.

- voda:

Vodovodní potrubí bude napojeno na stávající rozvody.

Materiál vnitřního vodovodu EKOPLASTIK PN 20. Rozvod se povede podlahou a zdivem. Připojení jednotlivých zařizovacích předmětů bude provedeno u stojánkových armatur pomocí rohových kohoutů a ohebných hadic. Ostatní připojení jednotlivých zařizovacích předmětů bude odvislé od jejich typů a požadavků investora pro jejich umístění. To platí zejména v kuchyni při instalaci dřezu a myčky nádobí, ale také v dalších místnostech při instalaci jednotlivých zařizovacích předmětů a výtoků. Kromě toho bude nutné provést výtok na myčku nádobí.

Vnitřní instalace vody bude podrobena před zazdřením, zabetonováním a záhozem zeminou tlakové zkoušce podle ČSN 73 6660 zkušebním přetlakem vzduchu 1,0 MP po dobu 1 hodiny.

- plyn:

Plynovodní potrubí je napojeno na stávající rozvody. V návrhu se s novým připojením na plyn nepočítá. Stávající přívod bude zaslepen a ponechán ve stávající pozici.

2/ Ústřední vytápění:

Rozvody vytápění jsou stávající a jsou připojeny na stávající zdroj tepla. Tepelná potřeba je beze změn.

Otopnou plochu budou tvořit radiátory KORADO Radik Klasik 4ks 600x1400x155 mm o výkonu 3368 watt/kus, barva bílá, 2ks 600x900x155 mm o výkonu 2165 watt/kus, barva bílá a 3ks KORALUX LINEAR COMFORT-M se středovým připojením 1220x500 mm o výkonu 553 watt/kus. Deskové radiátory budou pouze vyměněny a přímo připojeny na stávající rozvody. Trubková otopná tělesa budou napojena na přívody z podlahy, které se napojí na původní vyústění radiátoru uprostřed dispozice.

3/ Větrání:

Nucené větrání bude zřízeno v předsíni WC pro personál, WC pro personál a úklidové místnosti. Každý prostor se opatří odsávacím ventilátorem o výkonu 50 m³/hod., s automatickou žaluzií a přetlakovou klapkou na venkovní straně. Ventilátor instalovat pod strop. Zapínání samostatným vypínačem s časovým doběhem 60 sec.

- Objednatel se zavazuje, že dokončenou akci specifikovanou v čl. II. bodě 1. této smlouvy převezme a zaplatí za její provedení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou součinnost.
- Zhotovitel bere na vědomí, že technickým pracovníkem při provádění díla je objednatelem zmocněn **p. Michal Moučka (tel.: 974 885 416, mobilní telefon 731 553 468)**.
- Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy.

Čl. III.

Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Nabídková cena celkem:	1 428 524,19 Kč bez DPH
	299 990,08 Kč – DPH 21%
Celková nabídková cena	1 728 514,27 Kč včetně DPH

2. Nabídková cena je cenou maximální.

3. Místo plnění: areál Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – ÚZ Vysočina, Lesní 66, Nové Město na Moravě.

4. Dohodnutou cenu (čl. III. odst. 1) garantuje dodavatel po celou dobu plnění zakázky.

5. Zahájení prací: 12. srpna 2024, tj. po podpisu této Smlouvy o dílo a uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Dílo bude předáno nejpozději do 30. září 2024.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.
3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu čl. II. a jeho odevzdáním objednateli.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele.
5. Splatnost faktury je min. 21 dnů od data vystavení. Konečná faktura bude vystavena max. do patnácti dnů po vzniku práva fakturovat, tj. po předání díla, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit zhotoviteli k doplnění či přepracování. Při vrácení faktury uvede objednatel důvod vrácení, v takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti, která začíná znovu běžet po doručení opravené faktury objednateli.

Čl. V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty se budou řešit ve smyslu ustanovení §§ 2048 a 2051 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Čl. VI. Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka.

1. Zhotovitel zajistí realizaci předmětu smlouvy kvalifikovanou osobou odpovídající nárokům na požadovanou činnost, která povede v souladu se stavebním řádem (§ 157/2) jednoduchý denní záznam o stavbě –
Zhotovitel může vznášet na objednatele případné další požadavky v souvislosti s nutnou součinností objednatele při plnění předmětu díla.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel garantuje na předmět plnění záruční dobu v délce 60 měsíců stanovené obecně


závaznými právními předpisy.

4. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba jiné součinnosti a poskytnutí dalších podkladů od objednatele nezbytných pro provedení díla, které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče, je na základě písemného požadavku zhotovitele objednatel povinen takovou součinnost nebo podklady poskytnout bez zbytečného odkladu.
5. Objednatel odpovídá za to, že poskytnuté doklady podle předchozích odstavců nebudou mít právní vady.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
7. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
8. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu s elektronickým podpisem.
10. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
12. Tato smlouva nabývá platnost dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele. Tato povinnost objednatele se vztahuje zároveň na případné uzavřené dodatky ke smlouvě.

Polička

Praha


jednatel společnosti

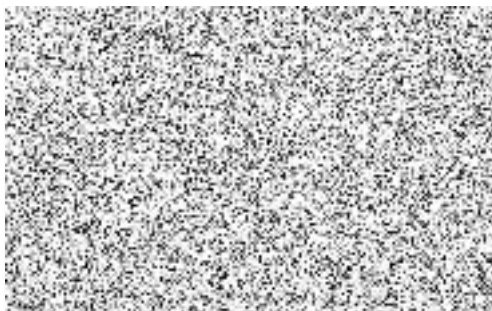

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

