

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S300/2024-1
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Č.j.: NTM-SB/7758/2024

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7
Jednající: Ing. Marcelou Znamenáčkovou, vedoucím správcem budov
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: TREND technologie, s.r.o.
Sídlo: Hartigova 1107/54, 130 00 Praha 3
Jednající: Ing. Tomášem Barákem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 25655710
DIČ: CZ25655710
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58550
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S300/2024 ze dne 7.11.2024**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na nové skutečnosti zaznamenané v průběhu zahájení provádění díla (dodatečný požadavek objednatele), na nezbytnosti rozšíření předmětu díla dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, tj. na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) a změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) Dílem se rozumí provedení úpravy dopuštění vody do systému ÚT a expanzního zařízení ve výměňkové stanici hlavní budovy Národního technického muzea (NTM) na adrese Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7 vč. všech souvisejících prací zhotovitelem, který na toto dílo poskytuje záruku po dobu 36 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na dodané komponenty tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, Cenové nabídce zhotovitele číslo N068/2024 ze dne 14.10.2024.

Na nové závazné znění:

2) Dílem se rozumí provedení úpravy dopuštění vody do systému ÚT a expanzního zařízení ve výměňkové stanici hlavní budovy Národního technického muzea (NTM) na

adrese Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7 vč. všech souvisejících prací zhotovitelem, který na toto dílo poskytuje záruku po dobu 36 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na dodané komponenty tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, Cenové nabídky zhotovitele číslo N068/2024 ze dne 14.10.2024.

Dílem se dále také rozumí provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno na základě změnového listu/Cenové nabídky zhotovitele číslo N068.1/2024 ze dne 14.11.2024 vč. výkresové části/Technologické schéma VS, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 36 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na dodané komponenty od jeho převzetí zadavatelem. Vícepráce (dodatečné stavební práce) dané uvedenou cenovou nabídkou budou provedeny dle ujednání této smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

2.2.

V čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. 1) mění z původního znění:

1) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 229 103,82 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě dvacet devět tisíc sto tři korun českých osmdesát dva haléřů). **Cena za provedení díla bez DPH činí 189 342,- Kč**, DPH ve výši 21 % činí 39 761,82 Kč a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Na nové závazné znění:

1) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 241 950,39 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě čtyřicet jedna tisíc devět set padesát korun českých třicet devět haléřů). **Cena za provedení díla bez DPH činí 199 959,00 Kč**, DPH ve výši 21 % činí 41 991,39 Kč a je popsána v cenové nabídce zhotovitele vč. nabídky změnové. Cenové nabídky vypracoval zhotovitel a odpovídá za jejich úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy bez DPH	189 342,00 Kč
Navýšení ceny dle změnového listu Dodatku č. 1 bez DPH	10 617,00 Kč
Nová cena díla cekem bez DPH	199 959,00 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPR-S300/2024 ze dne 7.11.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tisni či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu

s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude tento dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana elektronický stejnopis.

Příloha č. 1

Cenová nabídka zhotovitele č. N068.1/2024 ze dne 14.11.2024 - je pevně připojena

V Praze dne ... (datum v podpisu)



Národní technické muzeum
09.12.2024 16:15

objednatel

Národní technické muzeum
Ing. Marcela Znamenáčková
vedoucí správce budov

(podepsáno elektronicky)

V Praze dne ... (datum v podpisu)



zhotovitel

TREND technologie, s.r.o.
Ing. Tomáš Barák
jednatel

(podepsáno elektronicky)



Věc: Nabídka
Číslo: N068.1/2024
Datum: 14.11.2024

Národní technické muzeum

vedoucí správce budov
Kostelní 1320/42
Praha 7 – Holešovice 170 78, CZ
IČ: 00023299

Vážení,
zasíláme Vám cenovou nabídku na práce nad rámec uzavřené SoD č. SPR-S300/2024 ze dne 7.11.2024 na „úpravy dopuštění vody do systému ÚT a expanzního zařízení ve výměňikové stanici hlavní budovy Národního technického muzea (NTM) na adrese Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7“

- Obtok zpětné klapky s automatickým uzávěrem na zpátečce horkovodu na vstupu do objektu

1. Základní identifikační údaje

TREND technologie, s.r.o.

Hartigova 1107/54

130 00 Praha 3

IČ: 25655710

DIČ: CZ 25655710

Statutární orgán

Jednatel: Ing. Tomáš Barák tel.: 725 137 200

Prokura:

ID datové schránky:

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

2. Předmět nabídky, rozsah prací

Pro zachování funkčnosti instalovaného dopouštěcího zařízení ze zpátečky horkovodu Pražské teplárenské, a.s. do soustavy ÚT za všech provozních stavů, a zároveň zachování bezpečnostního uzavření horkovodu v případě poruchy vedení horkovodu v kolektoru, dolech a herně, je vhodné do ochozu zpětné klapky na přívodu horkovodu do objektu instalovat automatickou uzavírací armaturu.

Tato uzavírací armatura bude při běžném provozu v otevřeném stavu, aby bylo ve výměňkové stanici možno dopouštět z vratného potrubí. V případě poruchového stavu, kdy se automatika uzavře havarijní ventil DN80 na přívodu horkovodu do objektu, bude uzavřen rovněž uzavřena armatura na ochozu zpětné klapky, čímž bude zabráněno zpětnému proudění vody z vratného potrubí do objektu. Před uzavírací armaturou v obtoku bude instalován filtr mechanických nečistot.

Součástí dodávky není:

- zapojení pohonu nově dodané uzavírací armatury do systému MaR a úprava řídicího systému - zajišťuje stávající provozovatel MaR - OK Control na základě dohody s objednatelem

3. Cena prací


CENA CELKEM: 10.617,-Kč bez DPH

ROZPOČET - STROJNÍ ČÁST „Rekonstrukce výměňkové stanice objektu NTM, Kostelní 42/1320, Praha 7 - Holešovice“ - Doplnění ochozu zpětné klapky na vratném potrubí horkovodu	Počet	MJ	Cena celkem D+M
Obtok zpětné klapky na přívodu tepla do objektu	1	kpl	10 617 Kč
Kulový kohout přivařovací DN15, PN40	1	ks	
Elektromagnetický ventil Danfoss EV220B 1/2" s cívkou BB 024AS, 24V	1	ks	
Filtr mechanických nečistot DN15, PN25	1	ks	
trubka ocelová bezešvá DN 15, pr. 21mm	3	m	
Nátěry potrubí - základní a vrchní nátěr	1	m2	
CELKEM			10 617 Kč

4. Platební podmínky, harmonogram, záruky

Budou řešeny dodatkem SoD.



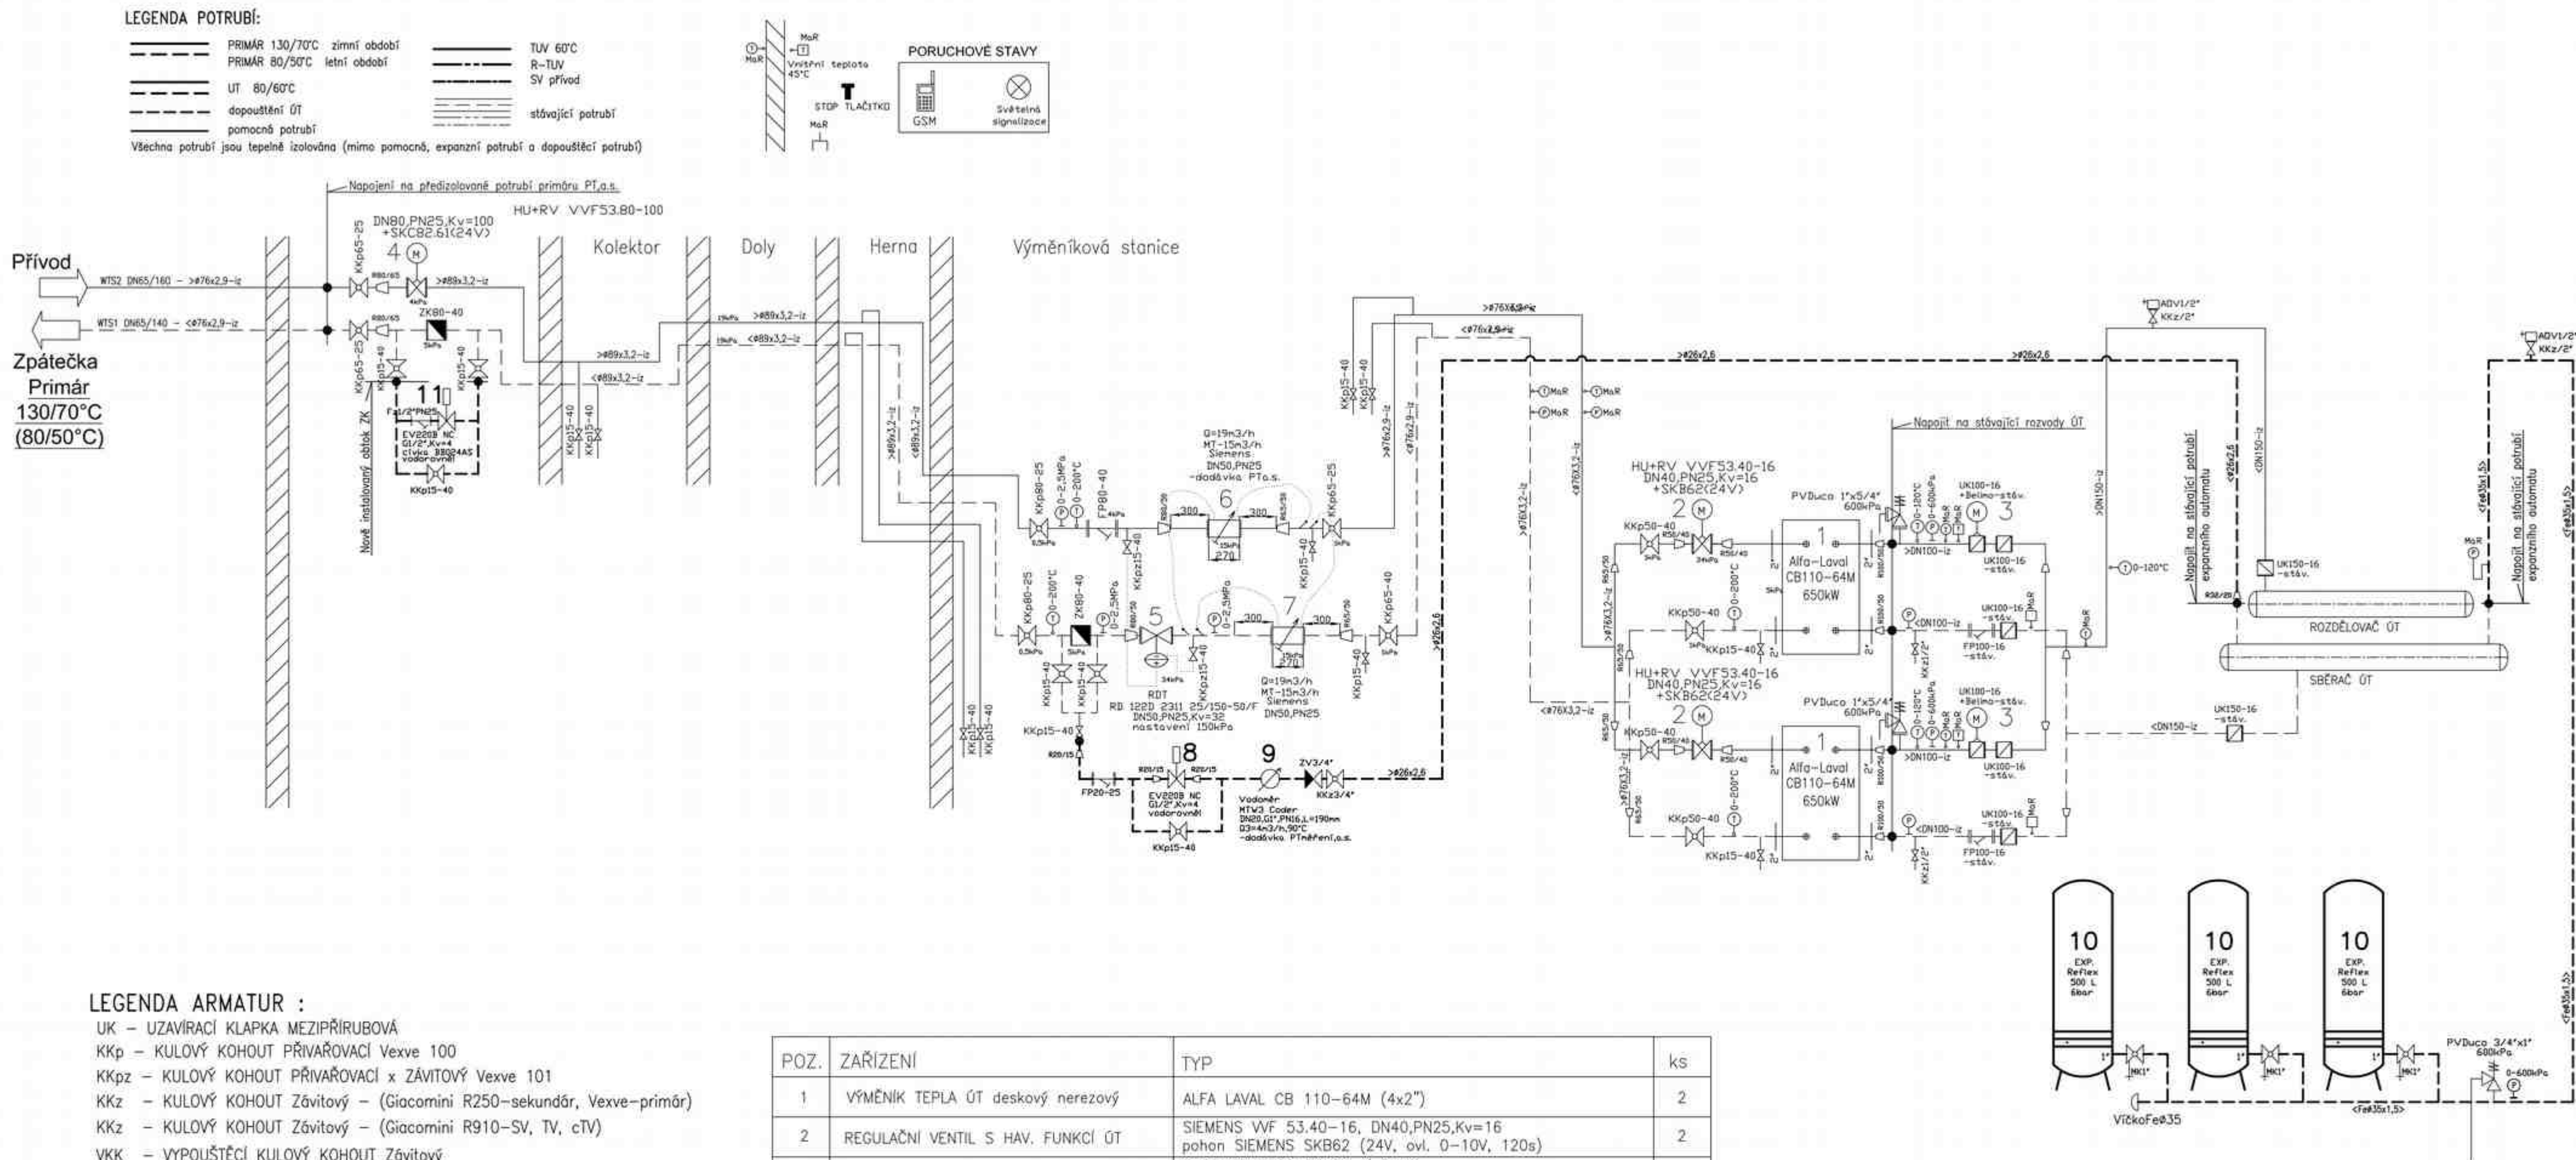

POZ.	ZAŘÍZENÍ	TYP	ks
1	VÝMĚNÍK TEPLA ÚT deskový nerezový	ALFA LAVAL CB 110–64M (4x2")	2
2	REGULAČNÍ VENTIL S HAV. FUNKCÍ ÚT	SIEMENS VVF 53.40–16, DN40, PN25, Kv=16 pohon SIEMENS SKB62 (24V, ovl. 0–10V, 120s)	2
3	UZAVÍRACÍ Klapka S ELEKTROPOHONEM	BURRACO 623B DN150 / PN16 pohon BELIMOMXXX (XXXXXX) – stávající	2
4	HAVARIJNÍ UZÁVĚR PRIMÁRNÍ PŘÍPOJKY	SIEMENS VVF 53.50–80, DN80, PN25, Kv=100 pohon SIEMENS SKC82.61 (24V, 120s)	1
5	REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU	RD 122D 2311 25/150–50/F, DN50, PN25, Kv=32	1
6	MĚŘIČ TEPLA FAKTURAČNÍ–dodávka PTas	SIEMENS UH Qn=15m3/h, DN50, PN25, l=270mm	1
7	MĚŘIČ TEPLA PODRUŽNÝ	SIEMENS UH 50–A65 Qn=15m3/h, DN50, PN25, l=270mm	1
8	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DOPOUŠTĚNÍ	DANFOSS EV220B NC G1/2", Kv=4 + cívka BB230AS (230V)	1
9	VODOMĚR doplňování – dodávka PTmĚření	MTW3 Coder, DN20, závitový G1", PN16, L=190mm, Q3=4m3/h, 90°C	1
10	EXPANZNÍ NÁDOBA 500 litrů	REFLEX N500/6, nastavit tlak 3,0bar	3
11	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL OBTOKU ZK	DANFOSS EV220B NC G1/2", Kv=4 + cívka BB024AS (24V)	1

Kreslil: Ing. Jan Vaníček	Měřtko: –	Č.zakázky: 502/2024
Vypracoval: Ing. Jan Vaníček	Datum: Listopad 2024	
ZP: Ing. Jan Vaníček	Projekt: Stavba: Kostelní 42/1320, Praha 7	Projekt pro provedení stavby
Název: Výměnková stanice Národní technické muzeum Kostelní 42/1320, Praha 7	ÚPRAVA DOPOUŠTĚNÍ A EXPANZNÍHO ZAŘÍZENÍ ÚT	technologické schéma
Výkres č.: VS – T – 01		List č.: 1
		Listů: 1