



Smlouva o dodávce tepelné energie

číslo SMO 01922

(dále jen „smlouva“)

podle §76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších změn

Článek 1: Smluvní strany

1. Dodavatel:

Obchodní firma:	TEREA Cheb s.r.o.		
Se sídlem:	Cheb, Májová 588/33, PSČ 350 02		
Zastoupená:	Ing. Andreovský Jan Ph.D., Ing. Lapáček Vojtěch – jednatelé		
Zmocněnec:			
IČO:	63507871	DIČ:	CZ63507871
Bankovní spojení:	Česká spořitelna	Číslo účtu:	781911359/0800
Telefon:	+420 354 524 411	E-mail:	info@terea-cheb.cz
Zapsána v OR:	Krajský soud v Plzni, obchodní rejstřík oddíl C, vložka 6622		
Oprávnění k podnikání:	držitel licence k podnikání, ve smyslu energetického zákona, číslo 320100464 a číslo 310100462		
Havarijní služba:	+420 354 432 016		

2. Odběratel:

Odběratel je povinná osoba dle §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ke zveřejňování smluv (ANO/NE):		Ano
Číslo odběratele:	163	
Obchodní firma / jméno a příjmení:	Město Cheb	
Se sídlem / bydliště:	nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, CZ	
Zastoupená:	Starostou města Ing. Janem Vrbou	
Kontaktní osoba:		
IČO / RČ:	00253979	DIČ:
Bankovní spojení:	Komerční banka	Číslo účtu: 107-1373250277/0100
Telefon:		E-mail:
Zapsána v OR/ŽR:		
Adresa pro faktury:		
a pro korespondenci:		

Článek 2: Předmět smlouvy a odběrná místa

- Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii ze svého zařízení do odběrných míst odběratele v souladu se smlouvou a závazek odběratele odebírat tepelnou energii a platit za ni cenu za podmínek uvedených ve smlouvě.
- Dodávka tepelné energie se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
- Dodavatel bude na základě této smlouvy dodávat odběrateli tepelnou energii do následujících odběrných míst (dále jen „OM“):

Číslo OM	Název OM	Lokalita	Komodita	Zúčt.období	Sazba ceny
OM-C140001	Lékárna, Evropská 41	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C140002	np Trinití Club, Evropská 41a	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C140003	Evropská 41 byty	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C170003	Hradební 16	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C170201	Dlouhá 14 - NP	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_KPSd
OM-C170202	Dlouhá 14 - Byty	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_KPSd
OM-C190001	Karlova 17-np	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_DK
OM-C190005	Karlova 19	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_DK
OM-C220022	Kamenná 3 - bytové prostory	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220025	prodejna Kamenná 3	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK



TERE A Cheb s.r.o., Májová 588/33, Cheb, PSČ 350 02

OM-C220036	Kostelní 2 - NP	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220042	nám.Kr. Jiřího 10 - byt	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220043	nám. Kr. Jiřího 5	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220044	nám. Kr. Jiřího 6	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220045	nám. Kr. Jiř.8(část drogerie) - NP	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220046	nám. Kr. Jiř.7 NP	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220047	Nám.kr.Jiř.9 - drogerie NP	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220051	Špalíček - bytové prostory	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220063	Vinárna Špalíček	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220064	Špalíček 494-503	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C220066	nám. Kr. Jiřího 11, 12	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C250001	Májová 29 - Kinokavárna	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C250002	Májová 29	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C250004	Májová 31	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C250006	Májová 31 Čedok NP Sport Lipem	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C270001	Mánesova 23	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_DK
OM-C320001	Evropská 54,56	Cheb	TE/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C320002	Evropská 58,60	Cheb	TE/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C320003	Sadová 1,3	Cheb	TE/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C320004	Sadová 5,7	Cheb	TE/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C330019	nám. Krále Jiřího 17,18 (nebytový prostor)	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_BLK
OM-C350001	Šlikova 11 - bytové prostory	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_DK
OM-R010710	M.Kopeckého 6	Cheb	ÚT/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_SR
OM-R011601	M. Kopeckého 5	Cheb	ÚT	Rok	CH_2SLZ_SR
OM-S030213	Lesní 33	Cheb	ÚT/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_SR
OM-Z020120	Dřevařská 13	Cheb	ÚT/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_SR
OM-Z020201	Malé nám.-divadlo	Cheb	TV/SV	Rok	CH_2SLZ_SR
OM-Z020202	Malé nám. 5,6	Cheb	ÚT/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_SR
OM-Z020203	Malé nám. 7	Cheb	ÚT/TV/SV	Rok	CH_2SLZ_SR
OM-Z020401	K Viaduktu 1	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020502	K Viaduktu 3	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020503	K Viaduktu 5	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020504	K Viaduktu 7	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020601	K Viaduktu 9	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020701	K Viaduktu 2	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020702	K Viaduktu 4	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020703	K Viaduktu 6,8	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020704	K Viaduktu 11	Cheb	TE/TV	Rok	CH_2SLZ_PR
OM-Z020901	Slavice 1	Cheb	TE	Rok	CH_2SLZ_KPS

Dodávka tepelné energie je podrobně specifikována v čl. 3 (Forma dodávek tepelné energie (komodity)) Všeobecných obchodních podmínek.

**Článek 3: Členění smlouvy - nedílné součásti**

1. Nedílnými součástmi této smlouvy pro každé odběrné místo jsou:
 - 1.1. Část B – Technické údaje odběrného místa, které obsahují základní parametry dodávané a vrácené teploty látky (teplota a tlak), výkon, množství, místo předání, místo a způsob měření, dohodu o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením a způsob rozdělení nákladů mezi více vlastníků odběrného místa v případě, že je dělení předmětné.
 - 1.2. Část C – Ceny a zálohy, které obsahují ceny tepelné energie pro dané období, stanovený předpis zálohových plateb, vč. ceníku platného ke dni podpisu této smlouvy.
 - 1.3. Část D – Všeobecné obchodní podmínky, které obsahují mj.: náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie v případech, kdy dojde k poruše měřícího zařízení, technické dodací podmínky, vyhodnocení odběrového diagramu a další ustanovení, která tuto smlouvu doplňují a blíže upravují vztah mezi dodavatelem a odběratelem (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“).

Článek 4: Cena tepelné energie a platební podmínky

1. Cena tepelné energie je kalkulována v souladu s platnými cenovými rozhodnutími a vyhláškami Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zúčtovací období je kalendářní rok a je definováno pro každé odběrné místo v čl. 2 této smlouvy, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
3. Smluvní strany se dohodly na způsobu platby formou bankovního převodu.
4. Dodavatel bude provádět vyúčtování dodávky tepelné energie za zúčtovací období fakturou s náležitostí daňového dokladu podle platných právních předpisů u ročního zúčtovacího období vždy do 28. února následujícího roku.
5. Splatnost vyúčtování dodávky tepelné energie (faktur) za zúčtovací období je u ročního zúčtovacího období 10 dnů od data jeho vystavení. Faktura bude odeslána nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od data vystavení.
6. Dodavatel je povinen započítat všechny uhrazené zálohové platby, které odběratel uhradil dodavateli v průběhu zúčtovacího období, na úhradu ceny tepelné energie na daňovém dokladu za příslušné zúčtovací období.
7. Odběratel se zavazuje zaplatit zálohové platby za dodávku tepelné energie v termínech, způsobem a ve výši stanovené v „Části C – Ceny a zálohy“ na účet dodavatele řádně a včas.
8. Odběratel je povinen při platebním styku s dodavatelem používat variabilní symbol stanovený rozpisem záloh v „Části C – Cena a zálohy“ či na faktuře (daňovém dokladu). Úhrada se považuje za splněnou, je-li připsána na účet dodavatele v předepsané výši a termínu a je-li identifikována správným variabilním symbolem. V případě, že odběratel při úhradě neuvede správný variabilní symbol, je dodavatel oprávněn platbu vrátit, přičemž daňový doklad (faktura) bude považován za neuhrazený.
9. Budou-li smluvní strany v prodlení jakéhokoliv peněžitého závazku, činí úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
10. Uplatněním úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu újmy.
11. Smluvní strany tímto sjednávají v souladu s rozhodnutími a vyhláškami Energetického regulačního úřadu cenovou doložku ohledně ceny tepelné energie (TE), tepelné energie pro vytápění (ÚT) a tepelné energie pro přípravu TV. Smluvní strany se dohodly, že ceny tepelné energie (TE), (ÚT) a ceny tepelné energie pro přípravu teplé vody (TV) uvedené v „Části C – Ceny a zálohy“ smlouvy, případně v cenovém oznámení dle Článku 7 Všeobecných obchodních podmínek jsou stanoveny jako „předběžné ceny tepelné energie“, uplatňované dodavatelem v průběhu regulovaného období tj. kalendářního roku. Po ukončení a uzavření regulovaného období tj. kalendářního roku provádí dodavatel výslednou kalkulaci ceny. Výsledná kalkulace ceny tepelné energie obsahuje skutečné, ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, DPH a skutečné množství dodané tepelné energie v regulovaném roce. Z výsledné kalkulace ceny tepelné energie Dodavatel kalkuluje „výslednou cenu“ na tepelné energie za regulovaný rok, kterou následně vyhlásí dle Všeobecných obchodních podmínek. Na základě výsledné ceny za uskutečněné dodávky tepelné energie (TE) (ÚT) (TV) provede dodavatel vzájemné vyúčtování, tj. vrácení přeplatku nebo předepsání nedoplatku odběrateli za příslušné regulační období (kalendářní rok).

Článek 5: Odběrový diagram a zálohové platby

1. Dodavatel je oprávněn stanovit odběrový diagram a předpis zálohových plateb na dodávku tepelné energie. Výše stanoveného odběrového diagramu i zálohových plateb odpovídá spotřebám tepelné energie za předcházející srovnatelné období a důvodně předpokládané spotřeby na následující období.
2. U nových odběrných míst stanoví dodavatel odběrové diagramy a zálohové platby po dohodě s odběratelem na základě předložené projektové dokumentace a důvodně předpokládané spotřeby na následující období.
3. Odběratel je oprávněn navrhnout úpravu odběrového diagramu i zálohových plateb nejpozději vždy do 30. září, doloží-li požadované změny (např. energetickým průkazem budovy). V případě akceptace návrhu, dodavatel nové hodnoty sjedná a pro stanovení dvousložkové ceny uplatní od 1. ledna následujícího roku.
4. Odběrové diagramy v členění podle jednotlivých odběrných míst a komodit jsou stanoveny v čl. 3 v „Části B - Technické údaje odběrného místa“. Souhrnný předpis výše zálohových plateb za všechna odběrná místa a komodity je stanoven v čl. 2 v „Části C – Ceny a zálohy“.
5. Úprava a vyhodnocení odběrového diagramu se řídí pravidly v čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

Článek 6: Doba trvání smlouvy a způsoby jejího ukončení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání pěti let. V případě, že odběratel 90 dní před ukončením doby platnosti smlouvy neoznámí dodavateli písemně ukončení smlouvy, platnost smluvního ujednání automaticky přechází na dobu neurčitou.
2. Smlouva je platná ode dne podpisu obou smluvních stran a je účinná od prvního dne následujícího měsíce po doručení dodavateli, nejdříve však od 1.1.2025. Případná dodávka tepelné energie před uzavřením této smlouvy byla zajištěna v souladu s ustanovením §76 a násl. energetického zákona se souhlasem obou smluvních stran.
3. Smlouva zaniká:
 - a) uplynutím doby jejího trvání, pokud byla uzavřena na dobu určitou,



- b) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedeném v této dohodě,
 - c) písemnou výpovědí s dodržáním výpovědní lhůty,
 - d) písemným odstoupením ze strany odběratele a dodavatele za podmínek stanovených v platné legislativě
 - e) zánikem některé smluvní strany bez právního nástupce.
4. Odběratel je oprávněn smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu jednostranné změny Všeobecných obchodních podmínek dodavatelem za podmínek a způsobem stanoveným Všeobecnými obchodními podmínkami.
5. Dodavatel je oprávněn vypovědět smlouvu zejména z důvodů:
- a) neoprávněného odběru tepelné energie odběratelem,
 - b) vzniku práva dodavatele na odstoupení od této smlouvy,
 - c) v případě že odběratel pozbude právo na připojení ke zdroji tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení ve smyslu § 77 odst. 1 energetického zákona,
 - d) odběratel poruší své povinnosti ohledně zřizování a provozování náhradního nebo jiného zdroje tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením dodavatele ve smyslu § 77 odst. 4 energetického zákona,
 - e) v případě kdy odběratel poruší zákaz provádět jakékoliv úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená tepelná energie, bez souhlasu dodavatele,
 - f) v případě nesplnění požadavku dle čl. 4. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek (Technické dodací podmínky) ze strany odběratele. Povinnost dodavatele uzavřít s odběratelem smlouvu o dodávce tepelné energie v souladu s § 76 odst. 1 energetického zákona zůstává zachována.
6. Výpověď musí být učiněna v písemné formě, výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tím není dotčena možnost ukončení smluvního vztahu dohodou smluvních stran k jinému datu. Po dobu výpovědní doby se smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídí touto smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami v jejich posledním znění platném a účinném pro odběratele a obecně závaznými právními předpisy. Odběratel obdrží konečné vyúčtování dle článku 4 odst. (4) této smlouvy.
7. Od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:
- a) při opakovaném prodlení s úhradou ceny tepelné energie, tzn. plateb vyúčtování nebo zálohové platby ze strany odběratele (právo odstoupit od smlouvy má dodavatel),
 - b) při opakovaném dlouhodobém neplnění sjednaných základních parametrů dodávané a vrácené teplotnosné látky ze strany dodavatele (právo odstoupit od smlouvy má odběratel),
 - c) oznámí-li dodavatel odběrateli změnu teplotnosné látky nebo jejich parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení a to s účinky k oznámenému termínu změn (právo odstoupit od smlouvy má odběratel). Změnu teplotnosné látky nebo jejich parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení je povinen dodavatel oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem. Neodstoupí-li odběratel od smlouvy, je povinen upravit na svůj náklad odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo oznámeným změnám.
 - d) při změně ceny dodavatelem ve lhůtě do 21 dnů od uveřejnění oznámení o změně ceny (právo odstoupit od smlouvy má odběratel),
 - e) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany, nebo byl insolvenční návrh vůči druhé smluvní straně zamítnut pro nedostatek majetku,
 - f) z důvodů stanovených občanským zákoníkem nebo Všeobecnými obchodními podmínkami.
8. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a bez zbytečného odkladu. Při odstoupení od smlouvy z důvodu změny ceny (odst. 7, písm. d) této smlouvy) musí být písemné odstoupení od smlouvy dodavateli doručeno v uvedené lhůtě, jinak je neplatné. Plnění poskytnutá podle této smlouvy před účinností odstoupení od této smlouvy si smluvní strany nevracejí. To neplatí pro nevyčerpané zálohy uhrazené odběratelem, které se dodavatel zavazuje v případě odstoupení odběratele od smlouvy, bez zbytečného odkladu vyúčtovat v návaznosti na stanovení konečné ceny lokality.
9. Odstoupením od smlouvy zaniká smlouva dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé smluvní strany.
10. K datu zániku smluvního vztahu se obě strany zavazují vyrovnat vzájemně své závazky (zejména dluhy) a pohledávky s výjimkou ustanovení ročního vyúčtování, které se řídí dle článku 4 odst.(4) této smlouvy. Zánik smlouvy nemá vliv na trvání dosud neuhrazených peněžitých dluhů smluvních stran, jakož i jiná ustanovení této smlouvy, jež mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.
11. V případě zániku jedné ze smluvních stran přechází práva a povinnosti sjednané v této smlouvě v plném rozsahu na právního nástupce, nedohodnou-li se smluvní strany před zánikem jinak.
12. V případě prodeje nemovitosti spojené s odběrným místem je odběratel povinen se s dodavatelem dohodnout na způsobu vypořádání, vyrovnání a převedení smluvního závazku.

Článek 7: Smluvní pokuty

1. Pro případ porušení povinností odběratele dle tohoto článku smlouvy jsou sjednány následující smluvní pokuty:
- 1.1. za každý rozdíl v údajích uvedených ve smlouvě proti skutečnosti, zaplatí smluvní strana, která porušila svoji povinnost, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ, který byl příslušnou smluvní stranou prokazatelně zaviněn,
 - 1.2. za každé porušení povinnosti podávat řádně a včas informace dle čl. 12. odst. 7 a čl. 14. odst. 2 Všeobecných obchodních podmínek, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení,
 - 1.3. neumožní-li odběratel dodavateli vstup pověřených osob do odběrných míst v souladu s čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek, zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý prokazatelně neumožněný vstup,
 - 1.4. přeruší-li dodavatel dodávku tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru ve smyslu energetického zákona (tzn. i z důvodu neuhrazení zálohových plateb), zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takovéto přerušení nebo obnovení dodávky,



TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, Cheb, PSČ 350 02

- 1.5. při zjištění nesprávné teploty vrácené teplotnosné látky, je-li sjednána v „části B – Technické údaje odběrného místa“, zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný den,
- 1.6. při zjištění nesprávně uvedených spotřeb teplé vody v Hlášení o spotřebovaném množství TV dle článku 9. Všeobecných obchodních podmínek, je-li dodávka teplé vody rozúčtovávána ze společné přípravy, zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé prokazatelné zavinění.
2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu újmy.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje žádnou ze smluvních stran povinnosti splnit svoji povinnost nebo odstranit závadný stav.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
5. Odstoupí-li nebo ukončí-li výpovědí odběratel smlouvu sjednanou na dobu určitou předčasně, včetně odstoupení dle článku 6 odst. 7a, 7 d), a byla-li mu v rámci plnění plynoucího z této smlouvy poskytnuta sleva, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši úhrnu všech poskytnutých slev v rámci plnění této smlouvy, přepočtených průměrnou měsíční hodnotou na celou sjednanou délku smluvního závazku tj. na 60 měsíců podle vztahu:

$$SP = (SCBS - SCS) \times Q / PMS * 60$$

kde:

SP je smluvní pokuta,

SCBS je netto sazba ceny bez slevy za období s čerpanou slevou, pro danou cenovou skupinu

SCS je netto sazba ceny se slevou za období s čerpanou slevou, pro danou cenovou skupinu

PMS je počet měsíců uzavřených období s čerpanou slevou

Q je množství dodaného tepla za období s čerpanou slevou

Článek 8: Všeobecné obchodní podmínky

1. Obsahem jednotlivých ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou práva a povinnosti odběratele, jakož i práva a povinnosti dodavatele vzniklé z této smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky upravují měření a vyhodnocení dodávek tepelné energie, stanovení ceny za dodávku tepelné energie a změnu ceny, stanovení odběrových diagramů a zálohových plateb, vyúčtování cen za dodanou tepelnou energii či reklamaci. Odběratel bere na vědomí, že shora uvedený výčet ustanovení Všeobecných obchodních podmínek je výčtem demonstrativním a je povinností odběratele se řádně a včas seznámit se všemi ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek, které mu byly poskytnuty dodavatelem.
2. Odběratel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jednotlivými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, porozuměl jejich významu a pokud mu význam některého ustanovení nebyl srozumitelný, byl mu tento dodavatelem vysvětlen před podpisem této smlouvy.
3. Smluvní strany ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají oprávnění dodavatele ke změně Všeobecných obchodních podmínek v rozsahu stanoveném v čl. 13 odst. 5 Všeobecných obchodních podmínek. Způsob, jakým bude změna Všeobecných obchodních podmínek odběrateli oznámena, možnost odběratele změnu odmítnout a tuto smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět ve výpovědní době je upraveno v čl. 13 Všeobecných obchodních podmínek.
4. Smluvní strany sjednávají, že na práva a povinnosti vzniklé odběrateli a dodavateli z této smlouvy se použijí vždy Všeobecné obchodní podmínky dodavatele. Obchodní podmínky odběratele se pro tyto účely vylučují.

Článek 9: Závěrečná ujednání

1. Odběratel prohlašuje, že byl v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy seznámen se skutečnostmi, jež předepisuje občanský zákoník v § 1811.
2. V souladu s § 1740 odst. 2 občanského zákoníku dodavatel tímto vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou od předloženého textu smlouvy a nedílných součástí.
3. V případě, že dojde ke změně právní úpravy (zejména energetického zákona), nebo změně relevantních cenových rozhodnutí a taková změna si vyžádá změnu této smlouvy, smluvní strany se zavazují tuto smlouvu k výzvě dodavatele uvést do souladu se změnami právními předpisy či cenovými rozhodnutími, a to nejpozději do šesti (6) týdnů od nabytí účinnosti takové změny. Tím není vyloučeno provedení změny této smlouvy prostřednictvím změny Všeobecných obchodních podmínek či jiným způsobem, upraveným ve Všeobecných obchodních podmínkách.
4. V návaznosti na tuto smlouvu je uzavřena nájemní smlouva ze dne 09. 03. 2017 pro OM Trinity, Karlova 17, Májová 31, Sadová 7, Šlikova 11, Malé náměstí 4, která upravuje podmínky nájmu k prostoru podnikání.
5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ke dni účinnosti této smlouvy pozbývají platnosti a účinnosti veškerá předchozí ujednání a v minulosti uzavřené smlouvy ohledně smlouvou dotčených odběrných míst ve smyslu čl. 2 této smlouvy.
7. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že smlouvu uzavřely dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.



V Chebu dne:

V dne:

.....
TEREA Cheb s.r.o.Ing. Andreovský Jan Ph.D. - jednatel
Ing. Lapáček Vojtěch - jednatel.....
Město Cheb

Ing. Jan Vrba - starosta



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel	Odběrné místo
obchodní firma/ Město Cheb	název/adresa: Lékárna, Evropská 41
jméno a příjmení:	číslo: OM-C140001
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ	zdroj/PS:
IČO/RČ: 00253979	lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry

1. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	Ekvitermní křivka		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	11,5 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	210,05 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
11,8	11,3	10,5	7,1	2,5	0	0	0	1,5	4,7	8,6	12,5	70,5

2. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.
3. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

1. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
2. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
3. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: np Trinití Club, Evropská 41a
číslo: **OM-C140002**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**2. Povinné údaje:**

	Bloková kot. TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	Ekvitermní křivka		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		
Instalovaný technický výkon:	112 kW		
Rezervovaná kapacita	16,8 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	281,13 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

2. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

4. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
21,1	18,4	9,4	6,9	3,7	0	0	0	1	7	13,8	21,7	103,0

5. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.
6. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

4. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
5. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
6. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: Evropská 41 byty
číslo: **OM-C140003**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**3. Povinné údaje:**

	Bloková kot. TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	Ekvitermní křivka		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		
Instalovaný technický výkon:	96 kW		
Rezervovaná kapacita	35,6 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	1272,83 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

3. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

7. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
43,4	38,1	29	18,7	8	0	0	0	4,9	12,1	22,9	41,1	218,2

8. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.
9. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

7. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
8. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
9. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel	Odběrné místo
obchodní firma/ Město Cheb	název/adresa: Hradební 16
jméno a příjmení:	číslo: OM-C170003
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ	zdroj/PS:
IČO/RČ: 00253979	lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry

4. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	Ekvitermní křivka		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		
Instalovaný technický výkon:	180 kW		
Rezervovaná kapacita	117,5 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	1521 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

4. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

10. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
122,8	118,5	109,9	81,1	28	0	0	0	6,2	47,7	86,5	118,6	719,3

11. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.
12. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

10. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
11. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
12. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: Dlouhá 14 - NP
číslo: **OM-C170201**
zdroj/PS:
lokalita: Atypická cena

Článek 1: Technické parametry**5. Povinné údaje:**

Sekundární KPS TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		
Instalovaný technický výkon:	8 kW		
Rezervovaná kapacita	11,2 kW		
Min. tlaková diference:	0,02 MPa		
Podlahová plocha:	0 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		
Úroveň předání tepelné energie:	DPS/KPS		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

5. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

13. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární KPS TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
10,6	8,6	8	5,7	1,5	0	0	0	1,7	6,6	11,3	14,5	68,5

14. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

15. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry


13. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

14. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

15. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Znázornění odběru:

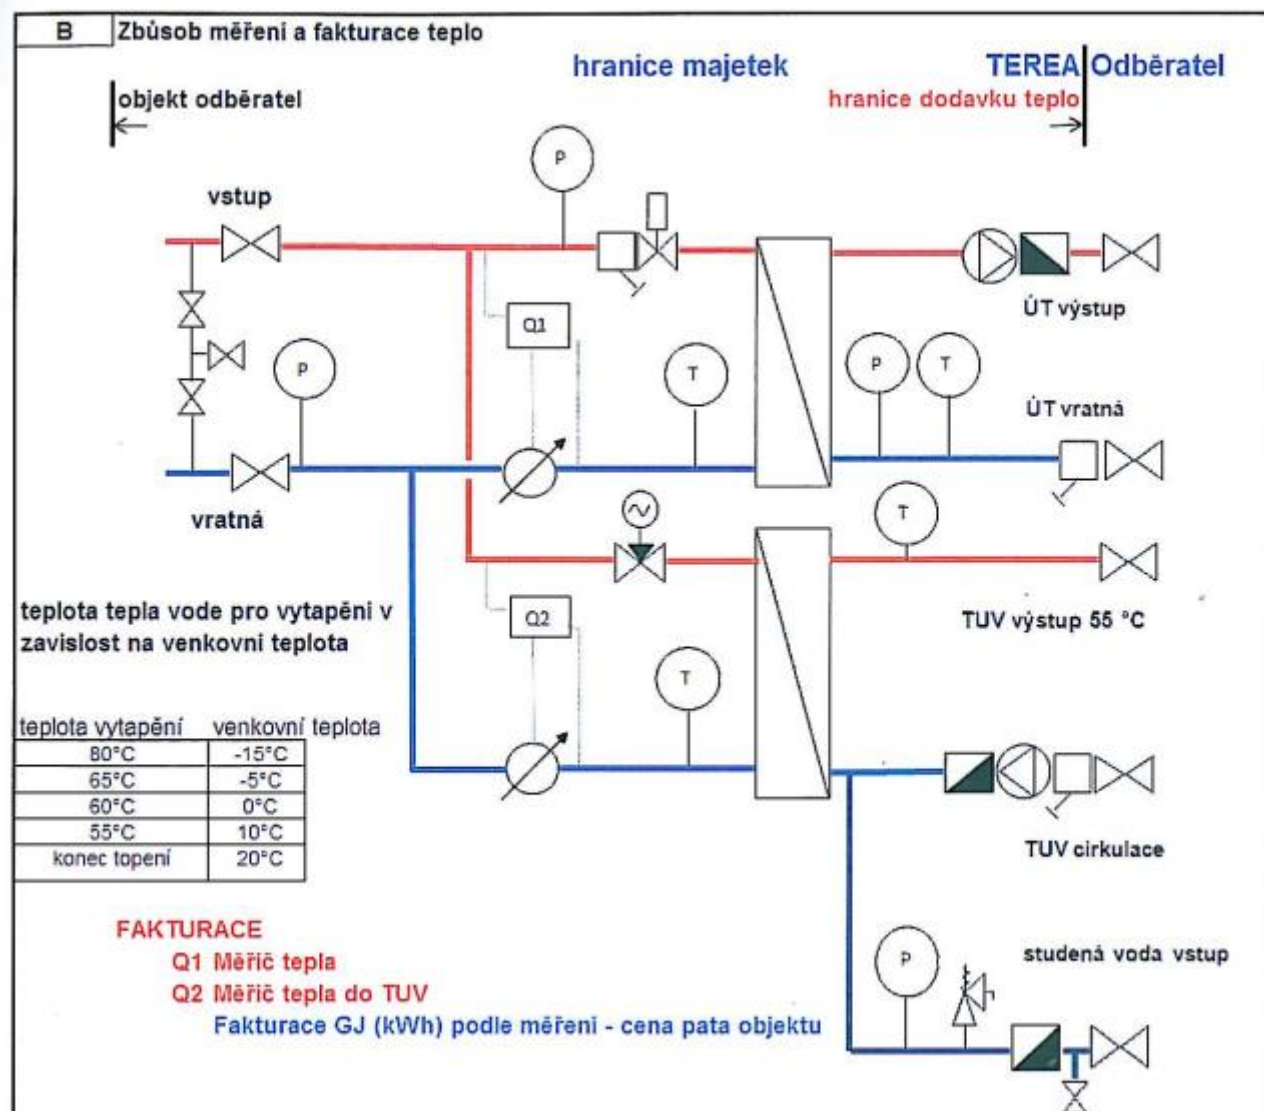



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Dlouhá 14 - Byty
 číslo: **OM-C170202**
 zdroj/PS:
 lokalita: Atypická cena

Článek 1: Technické parametry
6. Povinné údaje:

	Sekundární KPS TE		Sekundární KPS TV	
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	
Instalovaný technický výkon:	8 kW		xxx	
Rezervovaná kapacita	3,4 kW		xxx	
Min. tlaková diference:	0,02 MPa		xxx	
Podlahová plocha:	0 m2		0 m2	
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	
Úroveň předání tepelné energie:	DPS/KPS		Na vstupu do objektu	
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

6. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

16. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární KPS TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Sekundární KPS TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	19,2

17. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.


18. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

16. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

17. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

18. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.

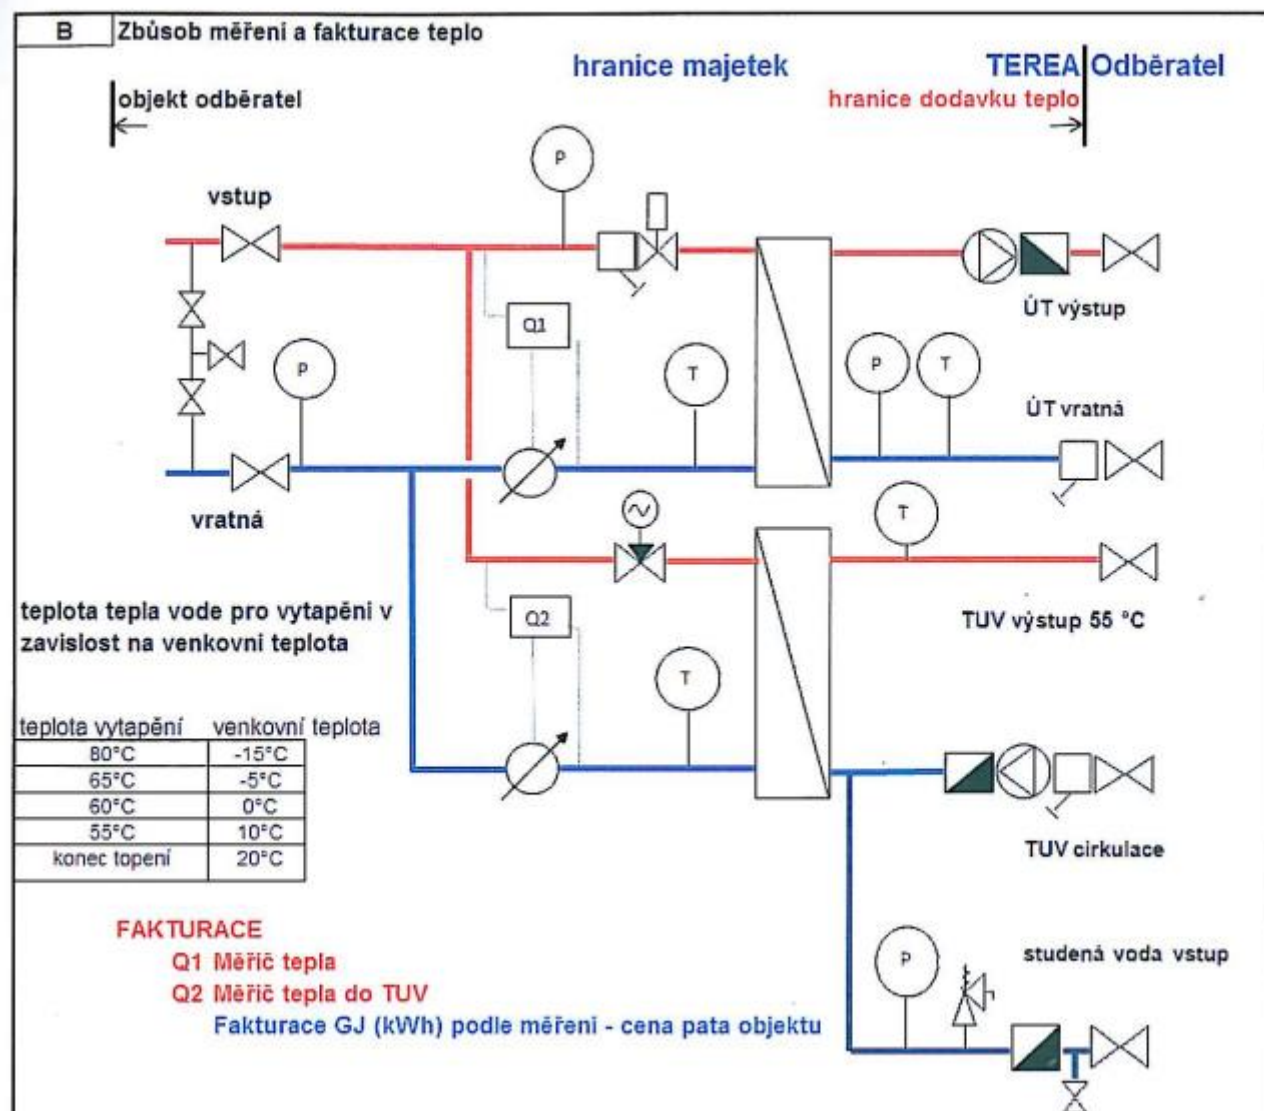
Znázornění odběru:




Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Karlova 17-np
 číslo: **OM-C190001**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
7. Povinné údaje:

	Domovní kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa			
Instalovaný technický výkon:	242 kW			
Rezervovaná kapacita	136,8 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	1651,25 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	Domovní a průmyslové kotelny			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

7. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

19. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Domovní kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
149	135,2	115,6	81,2	36,9	0	0	0	12,8	55,5	102	149,5	837,7

20. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

21. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

19. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

20. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

21. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Karlova 19
 číslo: **OM-C190005**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
8. Povinné údaje:

	Domovní kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa			
Instalovaný technický výkon:	0 kW			
Rezervovaná kapacita	23,5 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	387,29 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	Domovní a průmyslové kotelny			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

8. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

22. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Domovní kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
24,7	24,3	21,6	14,4	5,2	0	0	0	1,5	8,9	17,1	25,9	143,6

23. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

24. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

22. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

23. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

24. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Kamenná 3 - bytové prostory
 číslo: **OM-C220022**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
9. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa			
Instalovaný technický výkon:	0 kW			
Rezervovaná kapacita	49,1 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	865,78 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro AŠ -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

9. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

25. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
55,3	49,1	41,7	29,8	13,1	0	0	0	6,1	20,3	35	50,4	300,8

26. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

27. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

25. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

26. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

27. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: prodejna Kamenná 3
číslo: **OM-C220025**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**10. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	0 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	127,92 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

10. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

28. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

29. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

30. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

28. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

29. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

30. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Kostelní 2 - NP
 číslo: **OM-C220036**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
11. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa			
Instalovaný technický výkon:	0 kW			
Rezervovaná kapacita	47,6 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	706,66 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

11. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

31. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
50	46,5	40	31	13,4	0	0	0	7,7	23,1	33,3	46,4	291,4

32. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

33. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

31. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

32. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

33. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: nám.Kr. Jiřího 10 - byt
číslo: **OM-C220042**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**12. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	5,6 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	104,96 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

12. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

34. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
5,9	5	4,1	3,4	1,5	0	0	0	0,9	2,8	5	5,6	34,2

35. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

36. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

34. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

35. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

36. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: nám. Kr. Jiřího 5
 číslo: **OM-C220043**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
13. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa			
Instalovaný technický výkon:	0 kW			
Rezervovaná kapacita	35,2 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	596,92 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

13. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

37. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
37,8	35	29,4	21,1	8,3	0	0	0	5	16,1	25,4	37,4	215,5

38. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

39. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

37. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

38. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

39. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: nám. Kr. Jiřího 6
 číslo: **OM-C220044**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
14. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa			
Instalovaný technický výkon:	0 kW			
Rezervovaná kapacita	81 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	911,49 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

14. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

40. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
88,8	80,8	68,9	48,7	17,1	0	0	0	9,2	36,1	59,8	86,4	495,8

41. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

42. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

40. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

41. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

42. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: nám. Kr. Jiř.8(část drogerie) - NP
číslo: **OM-C220045**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**15. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	23,4 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	529,48 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

15. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

43. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
24,9	23,2	19,8	13,7	4,6	0	0	0	3,1	10,6	18,4	25,2	143,5

44. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

45. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

43. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

44. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

45. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: nám. Kr. Jiř.7 NP
 číslo: **OM-C220046**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
16. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa			
Instalovaný technický výkon:	0 kW			
Rezervovaná kapacita	23,1 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	425,97 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

16. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

46. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
25,1	22,3	19,1	13,8	4,9	0	0	0	2,6	10,9	17,8	25,1	141,6

47. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

48. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

46. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

47. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

48. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Nám.kr.Jiř.9 - drogerie NP
 číslo: **OM-C220047**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
17. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa			
Instalovaný technický výkon:	0 kW			
Rezervovaná kapacita	16,3 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	120 m ²			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

17. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

49. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
17,6	16	13,6	9,6	3,4	0	0	0	1,9	6,2	12,7	18,4	99,4

50. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

51. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

49. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

50. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

51. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Špalíček - bytové prostory
 číslo: **OM-C220051**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
18. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa			
Instalovaný technický výkon:	0 kW			
Rezervovaná kapacita	28 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	296,37 m ²			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro AŠ -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

18. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

52. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
28,8	27,3	23,6	18,3	8,5	0	0	0	4,7	12	19,9	28,2	171,3

53. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

54. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

52. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

53. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

54. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: Vinárna Špalíček
číslo: **OM-C220063**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**19. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	9,8 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	207,83 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

19. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

55. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
13,5	12,9	8,1	3,8	0	0	0	0	0	0,9	7,7	13,3	60,2

56. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

57. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

55. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

56. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

57. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: Špalíček 494-503
číslo: **OM-C220064**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**20. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	65,2 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	690,51 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

20. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

58. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
67	63,6	55,1	42,7	19,8	0	0	0	10,9	27,9	46,3	65,8	399,1

59. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

60. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

58. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

59. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

60. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: nám. Kr. Jiřího 11, 12
číslo: **OM-C220066**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**21. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	48,6 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	680,18 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

21. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

61. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
47,5	48,1	42,8	31,2	12,4	0	0	0	6,3	21,8	36,4	50,9	297,4

62. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

63. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

61. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

62. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

63. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Májová 29 - Kinokavárna
 číslo: **OM-C250001**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
22. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa			
Instalovaný technický výkon:	119 kW			
Rezervovaná kapacita	17,8 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	963,59 m2			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

22. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

64. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
16,9	15,2	15,8	8,7	2	0	0	0	1	7,7	15,6	26,3	109,2

65. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

66. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

64. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

65. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

66. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: Májová 29
číslo: **OM-C250002**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**23. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		
Instalovaný technický výkon:	125 kW		
Rezervovaná kapacita	65,9 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	944,21 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

23. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

67. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
70,5	62,1	52,6	39,5	18,3	0	0	0	10,3	32,9	48,7	68,6	403,5

68. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

69. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

67. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

68. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

69. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Májová 31
 číslo: OM-C250004
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
24. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE		Bloková kot. TV	
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	50-55/45 °C	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	
Instalovaný technický výkon:	132 kW		xxx	
Rezervovaná kapacita	113,4 kW		xxx	
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	
Podlahová plocha:	1294,35 m2		1294,35 m2	
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		Na vstupu do objektu	
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP-MUL.603+ULTR	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

24. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

70. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
74,7	66,8	53,7	39,5	15,7	0	0	0	8,6	32	51,1	73,4	415,5

Bloková kot. TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	92,4

71. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

72. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

70. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

71. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

72. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: Májová 31 Čedok NP Sport Lipem
číslo: **OM-C250006**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**25. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		
Instalovaný technický výkon:	46 kW		
Rezervovaná kapacita	15,7 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	391,47 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

25. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

73. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
18,7	17,5	13,8	9,2	3,9	0	0	0	1,2	5,5	9,2	17	96,0

74. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

75. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

73. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

74. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

75. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Mánesova 23
 číslo: OM-C270001
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
26. Povinné údaje:

	Domovní kot. TE		Domovní kot. TV	
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/ 0°C: 55°C/	50-55/45 °C	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	
Instalovaný technický výkon:	114 kW		xxx	
Rezervovaná kapacita	50 kW		xxx	
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	
Podlahová plocha:	1026 m2		1026 m2	
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	
Úroveň předání tepelné energie:	Domovní a průmyslové kotelny		Na vstupu do objektu	
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK		KAMSTRUP-MUL.603+ULTR	
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro AŠ -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

26. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

76. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Domovní kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
32,8	28,8	25,7	16,7	6,4	0	0	0	3,2	11,6	22,6	33,1	180,9

Domovní kot. TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	124,8

77. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

78. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

76. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

77. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

78. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Evropská 54,56
 číslo: OM-C320001
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
27. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE		Bloková kot. TV	Bloková kot. SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	254 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	103,7 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	2394,92 m2		2394,92 m2	2394,92 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

27. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

79. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
112,6	102,7	88,5	59,6	24,3	0	0	0	14,8	45,3	77,5	109,6	634,9

Bloková kot. TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	332,4

Bloková kot. SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	1 068,0

80. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

81. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

79. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

80. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

81. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Evropská 58,60
 číslo: OM-C320002
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
28. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE		Bloková kot. TV	Bloková kot. SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	289 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	102,1 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	2395,6 m2		2395,6 m2	2395,6 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

28. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

82. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
107,8	98,9	86,8	59,6	25,2	0	0	0	15,6	45,5	78,6	107,1	625,1

Bloková kot. TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	384,0

Bloková kot. SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	1 302,0

83. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

84. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

82. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

83. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

84. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Sadová 1,3
 číslo: OM-C320003
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
29. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE		Bloková kot. TV	Bloková kot. SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	295 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	98,9 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	2418,88 m2		2418,88 m2	2418,88 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelny s rozvodem		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

29. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

85. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
107	97,5	82,1	55,4	23,3	0	0	0	14,9	44,7	74,6	105,7	605,2

Bloková kot. TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	368,4

Bloková kot. SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	1 261,2

86. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

87. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

85. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

86. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

87. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Sadová 5,7
 číslo: OM-C320004
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
30. Povinné údaje:

	Bloková kot. TE		Bloková kot. TV	Bloková kot. SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	317 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	81,8 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	2365,16 m2		2365,16 m2	2365,16 m2
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	Blokové kotelný s rozvodem		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

30. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

88. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
88,6	82,8	68,9	46,2	18,6	0	0	0	5,8	33,1	63,6	92,9	500,5

Bloková kot. TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	319,2

Bloková kot. SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	1 028,4

89. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

90. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

88. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

89. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

90. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

obchodní firma/ Město Cheb
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

název/adresa: nám. Krále Jiřího 17,18 (nebytový prostor)
číslo: **OM-C330019**
zdroj/PS:
lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry**31. Povinné údaje:**

Bloková kot. TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	46,9 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	820,16 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		
Úroveň předání tepelné energie:	DPS/KPS		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

31. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

91. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Bloková kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
43,4	38,1	33,4	22,6	5,4	0	0	0	5,9	29,2	44,6	64,9	287,5

92. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

93. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

91. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

92. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

93. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Šlikova 11 - bytové prostory
 číslo: **OM-C350001**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
32. Povinné údaje:

	Domovní kot. TE		Domovní kot. TV	
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/ 0°C: 55°C/	50-55/45 °C	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	
Instalovaný technický výkon:	0 kW		xxx	
Rezervovaná kapacita	86,4 kW		xxx	
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	
Podlahová plocha:	890,64 m2		890,64 m2	
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	
Úroveň předání tepelné energie:	Domovní a průmyslové kotelny		Na vstupu do objektu	
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP-MUL.603+ULTR	
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro AŠ -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

32. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

94. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Domovní kot. TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
72,7	66,8	56,7	40,4	19,3	0	0	0	8,9	34,2	51,7	71,9	422,6

Domovní kot. TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	109,2

95. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

96. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

94. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

95. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

96. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: M.Kopeckého 6
 číslo: OM-R010710
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
33. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT		Sekundární TV	Sekundární SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	135 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	53,1 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	1355,6 m ²		1355,6 m ²	1355,6 m ²
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

33. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

97. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
56,5	51,1	44,3	30,5	13,9	0	0	0	8,3	24,4	40,3	55,3	324,6

Sekundární TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	198,0

Sekundární SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	397,2

98. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

99. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

97. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

98. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

99. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: M. Kopeckého 5
 číslo: **OM-R011601**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
34. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		
Instalovaný technický výkon:	0 kW		
Rezervovaná kapacita	146 kW		
Min. tlaková diference:	0 MPa		
Podlahová plocha:	2411,08 m ²		
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		
Místo měření:	Pata odběrného místa		
Způsob měření:	Stan.měřidlem		
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

34. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

100. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
127,5	116,2	108,1	89,7	61,8	20,5	18,4	20	39,1	74,5	95,5	122,6	893,9

101. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

102. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

100. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

101. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

102. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Lesní 33
 číslo: OM-S030213
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
35. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT		Sekundární TV	Sekundární SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	149 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	90,4 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	2288,03 m2		2288,03 m2	2288,03 m2
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

35. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

103. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
89	82,7	73,5	55,3	25,9	0	0	0	18,8	49,1	67,3	91,8	553,4

Sekundární TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	292,8

Sekundární SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	628,8

104. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

105. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

103. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

104. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

105. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Dřevařská 13
 číslo: OM-2020120
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
36. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT		Sekundární TV	Sekundární SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	107 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	54,2 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	1368,02 m2		1368,02 m2	1368,02 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

36. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

106. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
54,4	50,7	44,1	32,5	15,6	0	0	0	10,7	26,5	41,1	56	331,6

Sekundární TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	159,6

Sekundární SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	398,4

107. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

108. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

106. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

107. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

108. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel	Odběrné místo
obchodní firma/ Město Cheb	název/adresa: Malé nám.-divadlo
jméno a příjmení:	číslo: OM-2020201
se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ	zdroj/PS:
IČO/RČ: 00253979	lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry

37. Povinné údaje:

	Sekundární TV	Sekundární SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	xxx	xxx
Min. tlaková diference:	xxx	xxx
Podlahová plocha:	225 m ²	225 m ²
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více	Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

37. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

109. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	13,2

Sekundární SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

110. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

111. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylna od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

109. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

110. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

111. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Malé nám. 5,6
 číslo: OM-2020202
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
38. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT		Sekundární TV	Sekundární SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	194 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	77,6 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	3051,8 m2		3051,8 m2	3051,8 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

38. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

112. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
85,5	76,8	63,7	44,5	19	0	0,1	0	11,3	29,6	58,8	85,7	475,0

Sekundární TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	595,2

Sekundární SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	1 004,4

113. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

114. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

112. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

113. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

114. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Malé nám. 7
 číslo: OM-2020203
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
39. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT		Sekundární TV	Sekundární SV
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C	xxx
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa	Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	116 kW		xxx	xxx
Rezervovaná kapacita	47,1 kW		xxx	xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx	xxx
Podlahová plocha:	1607,36 m2		1607,36 m2	1607,36 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně	Přírubový, varný spoj za fakturačním měřidlem VS/BK
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu	xxx
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK	na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.Měřidlem	
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK	
Rozdělení dodávky pro více			Rozúčtování dodávky TV dle VOP	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

39. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

115. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
48,5	43,2	37,9	27,3	14,8	0	0	0	8,6	22,7	36,2	49,3	288,5

Sekundární TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	334,8

Sekundární SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	585,6

116. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

117. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylna od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

115. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

116. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

117. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 1
 číslo: **OM-2020401**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
40. Povinné údaje:

	Primární TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa			
Instalovaný technický výkon:	91 kW			
Rezervovaná kapacita	65,1 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	1372,56 m ²			
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj			
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

40. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

118. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
56,1	51,9	47,3	36,5	19,4	13,6	12	13,9	16,5	31	42,9	57,5	398,6

119. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

120. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

118. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

119. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

120. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 3
 číslo: **OM-2020502**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
41. Povinné údaje:

	Primární TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	0 kW		xxx
Rezervovaná kapacita	48,7 kW		xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx
Podlahová plocha:	857,77 m2		857,77 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

41. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

121. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
25,7	21,3	16,4	12,1	5,2	0	0	0	1,5	7,5	15,7	24,3	129,7

[GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	168,0

122. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

123. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

121. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

122. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

123. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 5
 číslo: **OM-2020503**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
42. Povinné údaje:

	Primární TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	50-55/45 °C
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	0 kW		xxx
Rezervovaná kapacita	35,3 kW		xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx
Podlahová plocha:	559,5 m ²		559,5 m ²
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro AŠ -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

42. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

124. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
18,1	15,1	12,2	8,7	4,7	0	0	0	1,5	6,8	11,8	17,3	96,2

[GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0

125. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

126. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

124. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

125. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

126. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 7
 číslo: **OM-2020504**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
43. Povinné údaje:

	Primární TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C
Max. tlak dodávané látky:	0 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	0 kW		xxx
Rezervovaná kapacita	53,7 kW		xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx
Podlahová plocha:	852,86 m2		852,86 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

43. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

127. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
31,9	27,5	22,7	17,3	9,2	0	0	0	3,8	13,1	22,4	31,2	179,1

[GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	150,0

128. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

129. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

127. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

128. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

129. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 9
 číslo: **OM-2020601**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
44. Povinné údaje:

	Primární TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa			
Instalovaný technický výkon:	77 kW			
Rezervovaná kapacita	59,3 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	898,41 m ²			
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj			
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

44. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

130. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
49,8	45,4	40,7	33,2	22,3	9,7	8,7	14,5	17,7	28,5	38	50,5	359,0

131. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

132. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

130. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

131. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

132. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 2
 číslo: **OM-2020701**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
45. Povinné údaje:

	Primární TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	50-55/45 °C
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	48 kW		xxx
Rezervovaná kapacita	43 kW		xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx
Podlahová plocha:	602,16 m2		602,16 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

45. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

133. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
17,4	16,7	13	8,3	3,1	0	0	0	1,2	4,8	12	18,4	94,9

[GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	168,0

134. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

135. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

133. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

134. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

135. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 4
 číslo: **OM-2020702**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
46. Povinné údaje:

	Primární TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C 0°C: 55°C/	-5°C: 60°C/ 10°C: 45°C/	50-55/45 °C
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	42 kW		xxx
Rezervovaná kapacita	44 kW		xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx
Podlahová plocha:	428,68 m2		428,68 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP na VS/BK		KAMSTRUP na VS/BK
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro AŠ -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

46. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

136. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
30,4	29,4	27	16,7	7,5	0	0	0	2,5	10,7	21,7	31,2	177,1

[GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	92,4

137. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

138. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

136. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

137. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

138. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 6,8
 číslo: **OM-2020703**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
47. Povinné údaje:

	Primární TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	50-55/45 °C
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	106 kW		xxx
Rezervovaná kapacita	63,8 kW		xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx
Podlahová plocha:	703,69 m ²		703,69 m ²
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro AŠ -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

47. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

139. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
41,3	34,7	29,8	20,8	8,9	0	0	0	4	14,2	28,3	41,1	223,1

[GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	166,8

140. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

141. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

139. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

140. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

141. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: K Viaduktu 11
 číslo: **OM-2020704**
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
48. Povinné údaje:

	Primární TE		
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/	50-55/45 °C
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/	
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa		Dle dodavatele SV, max 1 MPa
Instalovaný technický výkon:	42 kW		xxx
Rezervovaná kapacita	42,7 kW		xxx
Min. tlaková diference:	0 MPa		xxx
Podlahová plocha:	672,96 m2		672,96 m2
Místo předání:	Uzavírací armatury na patě obj		Uzavírací armatura na sekundární straně
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér		Na vstupu do objektu
Místo měření:	Pata odběrného místa		na vstupu do technologie VS/BK
Způsob měření:	Stan.měřidlem		Stan.měřidlem
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR		KAMSTRUP na VS/BK
Rozdělení dodávky pro více			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

48. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

142. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
23,2	21,2	18,8	12	5,2	0	0	0	2	8,2	16,7	23,8	131,1

[GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	130,8

143. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

144. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

142. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

143. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

144. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 1.1.2025

Odběratel

 obchodní firma/ Město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb, CZ
 IČO/RČ: 00253979

Odběrné místo

 název/adresa: Slavice 1
 číslo: OM-2020901
 zdroj/PS:
 lokalita: Cheb

Článek 1: Technické parametry
49. Povinné údaje:

	Sekundární KPS TE			
Teplota dodávané/vracené látky: *)	-15°C: 65/50°C	-5°C: 60°C/		
	0°C: 55°C/	10°C: 45°C/		
Max. tlak dodávané látky:	0,4 MPa			
Instalovaný technický výkon:	108 kW			
Rezervovaná kapacita	87,8 kW			
Min. tlaková diference:	0 MPa			
Podlahová plocha:	1643,2 m ²			
Místo předání:	Uzavírací armatura na sekundární straně			
Úroveň předání tepelné energie:	CZT sekundér			
Místo měření:	Pata odběrného místa			
Způsob měření:	Stan.měřidlem			
Měřič / měřiče:	KAMSTRUP-MUL.603+ULTR			
Rozdělení dodávky pro více				

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě pro Cheb -15°C, pro Aš -18°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

49. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

145. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární KPS TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
78,6	69,3	63	49,7	31,6	16,9	14,1	18,2	23,1	40,3	57,3	75,4	537,5

146. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a článkem 5 odst(4) smlouvy.

147. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

145. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.

146. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.

147. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.





Ceny a zálohy

ke smlouvě č.: SMO 01922

platnost od: 01.01.2025

Odběratel

 obchodní firma/ město Cheb
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb
 IČO/RČ: 00253979

Článek 1: Cena tepelné energie a ostatních komodit

CENY			Jednotková cena		Roční odběr GJ, m3 / Sjednaný výkon kW
sazba	lokalita	komodita	bez DPH	vč. DPH	
CH_2SLZ_BLK	CHE	RK	340,30 Kč/kW.měs	381,14 Kč/kW.měs	1 260,5 kW
CH_2SLZ_BLK	CHE	SV	112,50 Kč/m3	126,00 Kč/m3	4 659,6 m3
CH_2SLZ_BLK	CHE	TE	564,30 Kč/GJ	632,02 Kč/GJ	7 438,6 GJ
CH_2SLZ_BLK	CHE	TV	564,30 Kč/GJ	632,02 Kč/GJ	1 496,4 GJ
CH_2SLZ_DK	CHE	RK	340,30 Kč/kW.měs	381,14 Kč/kW.měs	296,7 kW
CH_2SLZ_DK	CHE	TE	564,30 Kč/GJ	632,02 Kč/GJ	1 584,8 GJ
CH_2SLZ_DK	CHE	TV	564,30 Kč/GJ	632,02 Kč/GJ	234,0 GJ
CH_2SLZ_KPS	CHE	RK	340,30 Kč/kW.měs	381,14 Kč/kW.měs	87,8 kW
CH_2SLZ_KPS	CHE	TE	564,30 Kč/GJ	632,02 Kč/GJ	537,5 GJ
CH_2SLZ_KPSd	CHE	RK	340,30 Kč/kW.měs	381,14 Kč/kW.měs	14,6 kW
CH_2SLZ_KPSd	CHE	TE	584,30 Kč/GJ	654,42 Kč/GJ	68,5 GJ
CH_2SLZ_KPSd	CHE	TV	584,30 Kč/GJ	654,42 Kč/GJ	19,2 GJ
CH_2SLZ_PR	CHE	RK	340,30 Kč/kW.měs	381,14 Kč/kW.měs	455,6 kW
CH_2SLZ_PR	CHE	TE	564,30 Kč/GJ	632,02 Kč/GJ	1 788,8 GJ
CH_2SLZ_PR	CHE	TV	564,30 Kč/GJ	632,02 Kč/GJ	996,0 GJ
CH_2SLZ_SR	CHE	RK	340,30 Kč/kW.měs	381,14 Kč/kW.měs	468,4 kW
CH_2SLZ_SR	CHE	SV	112,50 Kč/m3	126,00 Kč/m3	3 014,4 m3
CH_2SLZ_SR	CHE	TV	1 065,00 Kč/GJ	1 192,80 Kč/GJ	1 593,6 GJ
CH_2SLZ_SR	CHE	ÚT	564,30 Kč/GJ	632,02 Kč/GJ	2 867,0 GJ

Dodavatel garantuje minimální výši slevy 5% z ceny tepelné energie (TE), (ÚT), (TV) příslušného kalendářního roku, pro který je sjednán smluvní vztah na dobu určitou. Sleva je vztažena vůči ceně stanovené pro smluvní vztahy na dobu neurčitou.

Článek 2: Předpis zálohových plateb

Číslo účtu pro úhrady záloh: 781911359/0800

Souhrnný seznam plateb	Rezervovaná kapacita [Kč]	TE/ÚT [Kč]	TV [Kč]	SV [Kč]	Variabilní symbol	Celkem zálohy [Kč]
Výše záloh	100%	100%	100%	100%		
Datum splatnosti do 10.dne v měsíci						
Leden	3 545 400	3 611 700	1 105 500	241 500	420190870	8 504 100
Únor					420190870	
Březen					420190870	
Duben	1 772 400	1 806 000	1 105 500	241 500	420190870	4 925 400
Květen					420190870	
Červen					420190870	
Červenec	1 772 400	1 806 000	1 105 500	241 500	420190870	4 925 400
Srpen					420190870	
Září					420190870	



TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, Cheb, PSČ 350 02

Říjen	1 772 400	1 806 000	1 105 500	241 500	420190870	4 925 400
Listopad					420190870	
Prosinec					420190870	
Celkem rok	8 862 600	9 029 700	4 422 000	966 000	420190870	23 280 300

Rozpis dle OM	Název	Sazba	Rezervovaná kapacita [Kč]	TE/ÚT [Kč]	TV [Kč]	SV [Kč]	Celkem za OM [Kč/Rok]
OM-C140001	Lékárna, Evropská 41	CH_2SLZ_BLK	39 300	44 700			84 000
OM-C140002	np Trinit Club, Evropská 41a	CH_2SLZ_BLK	57 300	64 800			122 100
OM-C140003	Evropská 41 byty	CH_2SLZ_BLK	121 800	138 000			259 800
OM-C170003	Hradební 16	CH_2SLZ_BLK	403 200	454 500			857 700
OM-C170201	Dlouhá 14 - NP	CH_2SLZ_KPSd	38 700	45 000			83 700
OM-C170202	Dlouhá 14 - Byty	CH_2SLZ_KPSd	12 000		12 000		24 000
OM-C190001	Karlova 17-np	CH_2SLZ_DK	469 500	529 500			999 000
OM-C190005	Karlova 19	CH_2SLZ_DK	80 700	91 200			171 900
OM-C220022	Kamenná 3 - bytové prostory	CH_2SLZ_BLK	168 300	190 200			358 500
OM-C220025	prodejna Kamenná 3	CH_2SLZ_BLK					
OM-C220036	Kostelní 2 - NP	CH_2SLZ_BLK	163 500	184 500			348 000
OM-C220042	nám.Kr. Jiřího 10 - byt	CH_2SLZ_BLK	19 500	21 300			40 800
OM-C220043	nám. Kr. Jiřího 5	CH_2SLZ_BLK	120 300	136 500			256 800
OM-C220044	nám. Kr. Jiřího 6	CH_2SLZ_BLK	277 500	313 500			591 000
OM-C220045	nám. Kr. Jiř.8(část drogerie) - NP	CH_2SLZ_BLK	80 700	90 300			171 000
OM-C220046	nám. Kr. Jiř.7 NP	CH_2SLZ_BLK	79 500	89 700			169 200
OM-C220047	Nám.kr.Jiř.9 - drogerie NP	CH_2SLZ_BLK	55 800	63 000			118 800
OM-C220051	Špalíček - bytové prostory	CH_2SLZ_BLK	96 000	108 000			204 000
OM-C220063	Vinárna Špalíček	CH_2SLZ_BLK	33 300	37 800			71 100
OM-C220064	Špalíček 494-503	CH_2SLZ_BLK	223 500	252 000			475 500
OM-C220066	nám. Kr. Jiřího 11, 12	CH_2SLZ_BLK	166 500	187 800			354 300
OM-C250001	Májová 29 - Kinokavárna	CH_2SLZ_BLK	61 200	69 000			130 200
OM-C250002	Májová 29	CH_2SLZ_BLK	226 200	255 000			481 200
OM-C250004	Májová 31	CH_2SLZ_BLK	388 800	262 500	58 800		710 100
OM-C250006	Májová 31 Čedok NP Sport Lipem	CH_2SLZ_BLK	54 000	60 300			114 300
OM-C270001	Mánesova 23	CH_2SLZ_DK	171 300	114 000	79 200		364 500
OM-C320001	Evropská 54,56	CH_2SLZ_BLK	355 500	401 700	397 200	134 400	1 288 800
OM-C320002	Evropská 58,60	CH_2SLZ_BLK	349 800	394 800	457 200	164 400	1 366 200
OM-C320003	Sadová 1,3	CH_2SLZ_BLK	339 000	382 500	439 200	158 400	1 319 100



TERE A Cheb s.r.o., Májová 588/33, Cheb, PSČ 350 02

OM-C320004	Sadová 5,7	CH_2SLZ_BLK	280 500	316 500	380 400	129 600	1 107 000
OM-C330019	nám. Krále Jiřího 17,18 (nebytový prostor)	CH_2SLZ_BLK	160 800	181 500			342 300
OM-C350001	Šlikova 11 - bytové prostory	CH_2SLZ_DK	296 700	267 000	68 400		632 100
OM-R010710	M.Kopeckého 6	CH_2SLZ_SR	181 800	205 500	236 400	50 400	674 100
OM-R011601	M. Kopeckého 5	CH_2SLZ_SR	501 000	565 200			1 066 200
OM-S030213	Lesní 33	CH_2SLZ_SR	310 200	349 500	349 200	79 200	1 088 100
OM-Z020120	Dřevařská 13	CH_2SLZ_SR	186 000	209 700	189 600	50 400	635 700
OM-Z020201	Malé nám.- divadlo	CH_2SLZ_SR			16 800		16 800
OM-Z020202	Malé nám. 5,6	CH_2SLZ_SR	265 800	300 000	709 200	126 000	1 401 000
OM-Z020203	Malé nám. 7	CH_2SLZ_SR	161 700	182 700	398 400	73 200	816 000
OM-Z020401	K Viaduktu 1	CH_2SLZ_PR	223 500	252 000			475 500
OM-Z020502	K Viaduktu 3	CH_2SLZ_PR	166 800	82 200	106 800		355 800
OM-Z020503	K Viaduktu 5	CH_2SLZ_PR	121 200	61 200	75 600		258 000
OM-Z020504	K Viaduktu 7	CH_2SLZ_PR	184 500	112 800	94 800		392 100
OM-Z020601	K Viaduktu 9	CH_2SLZ_PR	203 700	226 800			430 500
OM-Z020701	K Viaduktu 2	CH_2SLZ_PR	147 300	60 000	106 800		314 100
OM-Z020702	K Viaduktu 4	CH_2SLZ_PR	151 200	112 200	57 600		321 000
OM-Z020703	K Viaduktu 6,8	CH_2SLZ_PR	219 000	141 000	105 600		465 600
OM-Z020704	K Viaduktu 11	CH_2SLZ_PR	146 700	82 500	82 800		312 000
OM-Z020901	Slavice 1	CH_2SLZ_KPS	301 500	339 300			640 800


Článek 3: Ceník tepelné energie a ostatních komodit pro lokalitu Cheb

Předávací úroveň	Komodita	Jednosložková cena bez DPH Smlouva na dobu neurčitou Vyhlášená cena od 1.1.2024	Dvousložková cena bez DPH Smlouva na dobu neurčitou od 1.1.2025 Vyhlášená cena od 1.1.2025	Dvousložková cena se slevou bez DPH Smlouva na dobu určitou - min. 5 let od 1.1.2025 Vyhlášená cena od 1.1.2025
Primár	Rezervovaná kapacita	X	373,90 Kč/kW.měsíc (418,77 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)	340,30 Kč/kW.měsíc (381,14 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)
	TE	X 1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	619,90 Kč/GJ (694,29 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	564,30 Kč/GJ (632,02 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	Sazba	CH_1SL_PR	CH_2SL_PR	CH_2SLZ_PR
Sekundár VS	Rezervovaná kapacita pro TE/ÚT	X	373,90 Kč/kW.měsíc (418,77 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)	340,30 Kč/kW.měsíc (381,14 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)
	TE/ÚT	X 1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	619,90 Kč/GJ (694,29 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	564,30 Kč/GJ (632,02 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	TV	1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	1.065 Kč/GJ (1.192,80 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	SV	dle ceníku CHEVAK	dle ceníku CHEVAK	dle ceníku CHEVAK
	Sazba	CH_1SL_SR	CH_2SL_SR	CH_2SLZ_SR
Sekundár KPS	Rezervovaná kapacita	X	373,90 Kč/kW.měsíc (418,77 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)	340,30 Kč/kW.měsíc (381,14 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)
	TE/ÚT	X 1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	619,90 Kč/GJ (694,29 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	564,30 Kč/GJ (632,02 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	TV	1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	619,90 Kč/GJ (694,29 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	564,30 Kč/GJ (632,02 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	SV	dle ceníku CHEVAK	dle ceníku CHEVAK	dle ceníku CHEVAK
	Sazba	CH_1SL_KPS	CH_2SL_KPS	CH_1SLZ_KPS
Ze zdroje - bloková kotelná s rozvodem	Rezervovaná kapacita pro TE/ÚT	X	373,90 Kč/kW.měsíc (418,77 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)	340,30 Kč/kW.měsíc (381,14 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)
	TE/ÚT	X 1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	619,90 Kč/GJ (694,29 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	564,30 Kč/GJ (632,02 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	TV	1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	1.065 Kč/GJ (1.192,80 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	SV	dle ceníku CHEVAK	dle ceníku CHEVAK	dle ceníku CHEVAK
	Sazba	CH_1SL_BLK	CH_2SL_BLK	CH_2SLZ_BLK
Ze zdroje - domovní kotelná a bloková kotelná	Rezervovaná kapacita	X	373,90 Kč/kW.měsíc (418,77 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)	340,30 Kč/kW.měsíc (381,14 Kč/kW.měsíc vč. DPH 12 %)
	TE/ÚT	X 1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	619,90 Kč/GJ (694,29 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	564,30 Kč/GJ (632,02 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	TV	1.170 Kč/GJ (1.310,40 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	619,90 Kč/GJ (694,29 Kč/GJ vč. DPH 12 %)	564,30 Kč/GJ (632,02 Kč/GJ vč. DPH 12 %)
	SV	dle ceníku CHEVAK	dle ceníku CHEVAK	dle ceníku CHEVAK
	Sazba	CH_1SL_DK	CH_2SL_DK	CH_2SLZ_DK

Úrovně předání:

Primár:	Předávací stanice, výměňková stanice je v majetku odběratele, předávací místo je na vstupu do této stanice
Sekundár VS:	Odběrné místo je napojeno ze sekundárních rozvodů některé z předávací nebo výměňkové stanice v majetku dodavatele, předávací místo je na patě zásobovaného objektu. Teplá voda je ze společné přípravy.
Sekundár KPS:	Odběrné místo je napojeno ze sekundárních rozvodů KPS (předávací stanice), která je umístěna v zásobovaném objektu a je v majetku dodavatele. Předávací místo je na výstupu ze stanice.
Ze zdroje - bloková kotelná s rozvodem:	Odběrné místo je napojeno z rozvodného tepelného zařízení (venkovní rozvod). Zdroj je v majetku dodavatele. Předávací místo je na patě objektu případně vstupu do odběrného tepelného zařízení.
Ze zdroje - domovní kotelná a bloková kotelná:	Odběrné místo je napojeno přímo na zdroj (domovní kotelnu) odběrným tepelným zařízením (vnitřní rozvod). Zdroj domovní kotelný je v majetku dodavatele. Odběrná místa souvisejících objektů jsou propojena odběrným tepelným zařízením (vnitřní rozvod) s blokovou kotelnou. Zdroj blokové kotelný je v majetku dodavatele. Předávací místo je na výstupu ze zdroje.

Komodita:

Rezervované kapacita:	Smluvní hodnota maximálního požadovaného výkonu ze soustavy CZT nebo zdroje.
TE:	Tepelná energie
ÚT:	Tepelná energie pro vytápění
TV:	Tepelná energie pro přípravu teplé vody
SV:	Studená voda pro přípravu teplé vody



V Chebu dne:

V dne:

.....
TEREA Cheb s.r.o.Ing. Andreovský Jan Ph.D.- jednatel
Ing. Lapáček Vojtěch – jednatel.....
Město Cheb

Ing. Jan Vrba - starosta





Všeobecné obchodní podmínky

účinnost od: 01.01.2025

Dodavatel

Obchodní firma	TEREA Cheb s.r.o.	Telefon obchod	+420 354 524 411
Sídlo	Cheb, Májová 588/33, PSČ 350 02	E-mail	info@terea-cheb.cz
IČO	63507871	Havarijní služba	+420 354 432 016

Článek 1: Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky byly vydány dodavatelem dne 31.10.2024 a s účinností od **1.1.2025** podle § 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn (dále jen „občanský zákoník“), a určují část obsahu smluv o dodávce tepelné energie účinných po 1. 1. 2025.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dodávce tepelné energie, uzavřené mezi dodavatelem, jakožto držitelem licence pro rozvod tepelné energie, a odběratelem tepelné energie. Všeobecné obchodní podmínky podrobněji upravují smluvní vztah mezi oběma smluvními stranami.
3. Vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jako „energetický zákon“), zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“), zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen „zákon o cenách“), zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii (dále jen „zákon o metrologii“), vše ve znění pozdějších změn, včetně jejich prováděcích předpisů. Vzájemná práva a povinnosti se řídí též vyhláškami a rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
4. Odborné termíny užívané ve všeobecných obchodních podmínkách a smlouvě o dodávce tepelné energie mají význam přikládaný jim výše uvedenými právními předpisy.
5. V případě vnitřního rozporu mezi všeobecnými obchodními podmínkami a smlouvou o dodávce tepelné energie, který nelze překlenout souladným výkladem, má přednost příslušné ustanovení smlouvy o dodávce tepelné energie.

Článek 2: Vysvětlivky zkratk a pojmů

smlouva	smlouva o dodávce tepelné energie uzavřená mezi dodavatelem a odběratelem dle § 76 odst. 3 energetického zákona, jejímž předmětem je dodávka a odběr tepelné energie za úplaty; není-li stanoveno jinak, smlouvou se rozumí smlouva o dodávce tepelné energie včetně těchto všeobecných obchodních podmínek a dalších příloh;
obchodní podmínky	Všeobecné obchodní podmínky
podmínky připojení	Podmínky připojení k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie (http://www.terea-cheb.cz/index.php/dodavky-tepla-a-energie/dokumenty/technicke-pripojovaci-podminky)
distributor	osoba, která má vlastnické nebo užívací právo k rozvodnému tepelnému zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje nebo transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické nebo právnické osobě
smluvní strany	smluvními stranami se rozumí odběratel a dodavatel
dodavatel	TEREA Cheb s.r.o. jako výrobce nebo distributor tepelné energie, který dodává tepelnou energii jiné osobě nebo subjektu
odběratel	zákazník, případně další licencovaný distributor tepelné energie
zákazník	osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití a odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je přímo připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie
tepelná energie, TE	tepelná energie případně energie chladu obsažená v teplotním médiu
ÚT, ústřední vytápění	ústřední vytápění
teplá voda, TV	teplá voda (dříve též označována jako teplá užitková voda, TUV)
studená voda, SV nebo SV v TV	studená voda pro ohřev teplé vody
odběrné místo (OM)	místo plnění stanovené ve smlouvě, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele; každé odběrné místo má ve smlouvě přidělené unikátní číslo
dodávka (TE)	dodávka tepelné energie nebo chladu k dalšímu využití fyzickou nebo právnickou osobou vč. dodávky teplotnosné látky SV v TV
měřicí místo	místo měření dodávek ÚT, TV, TE a SV v TV
odběrné tepelné zařízení	zařízení připojené ke zdroji tepelné energie nebo k rozvodnému tepelnému zařízení a určené pro odběr tepelné energie a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části
rozvodné tepelné zařízení	zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami; předávací stanice nebo tepelná přípojka jsou částí rozvodného tepelného zařízení v případě, že k nim má distributor tepelné energie vlastnické nebo užívací právo; částí rozvodného tepelného zařízení jsou s ním související řídicí a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat
tepelná přípojka	část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt
tepelná síť nebo soustava zásobování tepelnou energií	soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu
objekt	stavba nebo stavby propojené společným odběrným tepelným zařízením



předávací stanice, PS (VS,CVS)	předávací stanice (někdy též označována jako „výměňíková stanice“), zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie pro potřeby jednoho nebo více objektů; předávací stanice je samostatnou věcí a není součástí budovy, ve které je umístěna
bloková kotelna s rozvodem	tepelný zdroj vyrábějící tepelnou energii pro odběratele, objekt nebo více objektů. Dodávka tepelné energie pro ÚT nebo ÚT a TV je realizována prostřednictvím rozvodného tepelného zařízení (venkovní rozvod). V případě dodávky ÚT a TV se jedná o tzv. 4 trubkový rozvod.
domovní kotelna a bloková kotelna	tepelný zdroj vyrábějící tepelnou energii pro objekt, ve kterém je umístěn, případně pro více souvisejících objektů. Dodávka se neuskutečňuje rozvodným tepelným zařízením (venkovním rozvodem), ale přímo odběrným tepelným zařízením (vnitřním rozvodem)
domovní předávací stanice	předávací stanice pro jeden objekt (někdy též označována jako OPS, DVS, KPS)
energomířnost	technické zařízení a zázemí objektu, které slouží na odběrném tepelném zařízení převážně k distribuci, měření, rozdělení distribuce tepelné energie po objektu, akumulaci (TE), (ÚT), (TV) po objektu případně po více objektech.
primár	primární okruh soustavy centralizovaného zásobování teplem mezi zdrojem a předávací stanicí
sekundár	sekundární okruh soustavy centralizovaného zásobování teplem od předávací stanice k jednotlivým místům spotřeby tepelné energie. V případě dodávky ÚT a TV rozvodným tepelným zařízením se jedná o tzv. 4 trubkový rozvod.
havarijní služba / dispečink	nepřetržitá centrální služba řídící a monitorující rozvodné tepelné zařízení a výrobní zařízení
rezervovaná kapacita	smluvní hodnota ¼ hodinového výkonového maxima, která představuje dlouhodobou výkonovou potřebu pro zajištění stabilní tepelné pohody daného odběrného místa
(zúčtovací) období	stanovené zúčtovací období je kalendářní rok a je definováno pro každé odběrné místo, nevyplyvá-li jinak.
odběrový diagram	roční hodnoty sjednaného množství tepelné energie v GJ pro potřeby stanovení stálého platu za sjednané množství tepelné energie a zároveň měsíční hodnoty sjednaného množství tepelné energie v GJ pro stanovení zálohových plateb; odběrový diagram v členění podle jednotlivých odběrných míst a komodit je stanoven v čl. 3 Části B smlouvy (Technické údaje odběrného místa)

Článek 3: Forma dodávek tepelné energie (komodity)

Konkrétní forma sjednaných dodávek tepelné energie pro každé odběrné místo je uvedena v tabulce odběrných míst článku 2 smlouvy.

Úroveň předání	Komodita	Kód	Specifikace - popis
Ze zdroje – Blokovaná kotelna s rozvodem	Tepelná energie	TE	Dodávka tepelné energie určená pro technologii v objektu odběratele, případně jako společná dodávka tepelné energie pro vytápění a teplou vodu
	Ústřední vytápění	ÚT	Dodávka tepelné energie určená k vytápění, jež bude dodávána v topné vodě
	Teplá voda	TV	Dodávka tepelné energie obsažená v teplé vodě podléhající rozúčtování teplé vody ze společné přípravy tj. z čtyř trubkového rozvodu
	Studená voda	SV	Dodávka vody, jež je ve smyslu platných předpisů pro účely této smlouvy chápána jako nosič tepelné energie podléhající rozúčtování teplé vody ze společné přípravy
Ze zdroje - Domovní kotelna Blokovaná kotelna	Tepelná energie	TE	Dodávka tepelné energie ve formě teplé vody určená pro vytápění, ohřev teplé vody, klimatizaci či technologický odběr
	Studená voda	SV	Dodávka vody, jež je ve smyslu platných předpisů pro účely této smlouvy chápána jako nosič tepelné energie podléhající rozúčtování teplé vody ze společné přípravy
Primár	Tepelná energie	TE	Dodávka tepelné energie ve formě teplé vody určenou pro vytápění, ohřev teplé vody, klimatizaci či technologický odběr
Sekundár	Tepelná energie	TE	Dodávka tepelné energie určenou pro technologii v objektu odběratele, případně jako společnou dodávku tepelné energie pro vytápění a teplou vodu včetně tepelné energie z KPS.
	Ústřední vytápění	ÚT	Dodávka tepelné energie určenou k vytápění, jež bude dodávána v topné vodě
	Teplá voda	TV	Dodávka tepelné energie obsaženou v teplé vodě podléhající rozúčtování teplé vody ze společné přípravy tj. z čtyř trubkového rozvodu
	Studená voda	SV	Dodávka vody, jež je ve smyslu platných předpisů pro účely této smlouvy chápána jako nosič tepelné energie podléhající rozúčtování teplé vody ze společné přípravy

Dodávka tepelné energie je splněna přechodem tepelné energie v odběrném místě.

Článek 4: Technické dodací podmínky

- Odběratel je povinen se svým odběrným tepelným zařízením splňovat hospodárnou, bezpečnou a spolehlivou dodávku nebo spotřebu tepelné energie v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy. Odběrné tepelné zařízení musí splňovat požadavky ohledně místa, způsobu a termínu připojení stanovené v Podmínkách připojení k rozvodnému tepelnému zařízení, které provozuje dodavatel.
- V případě napojení odběrného místa odběratele na rozvodné tepelné zařízení v majetku třetí strany, je odběratel povinen mít souhlas majitele tohoto zařízení s napojením odběru. Dodavatel je oprávněn přerušit dodávku tepelné energie do odběrného místa odběratele zajišťované prostřednictvím rozvodného tepelného zařízení v majetku třetí strany, pokud toto zařízení nesplňuje technické nebo bezpečnostní předpisy, případně třetí strana je opakovaně v prodlení s úhradou za dodanou tepelnou energii a není technicky možné ji



- samostatně přerušit dodávku tepelné energie.
3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli instalaci měřicího zařízení pro měření dodávky TE, ÚT, případně TV a jeho výměnu. Současně je odběratel povinen dodavateli umožnit zajištění měřicího zařízení proti neoprávněné manipulaci a umožnit mu přístup k měřicímu a ovládacímu zařízení za účelem kontroly, provádění odečtů a provádění provozní manipulace. Přístup k měřicímu a ovládacímu zařízení umožní odběratel zaměstnancům dodavatele na vyžádání u kontaktní osoby odběratele po předložení identifikační karty zaměstnance dodavatele či jím pověřeného zaměstnance (např. smluvní provozovatel), zajišťujícího pro dodavatele provoz rozvodného tepelného zařízení. Sjednání odlišného přístupu k danému odběrnému místu je uvedeno v čl. 2 Části B smlouvy (Technické údaje odběrného místa).
 4. Dodavatel bude přednostně používat měřicí zařízení nevyžadující připojení na elektrickou rozvodnou síť nízkého napětí. Nebude-li toto technicky možné zajistit, je odběratel povinen umožnit napojení na elektrickou rozvodnou síť nízkého napětí přes samostatný jistič.
 5. Dodavatel bude přednostně používat měřicí zařízení s dálkovým odečtem. Odběratel je povinen mu umožnit instalaci podpůrných zařízení jako jsou např. antény a anténní kabely ve svých objektech.
 6. Odběratel je povinen učinit vhodná opatření proti zneužití, zničení, krádeži a neoprávněné manipulaci s měřicím, ovládacím a jiným zařízením dodavatele, pokud jsou v objektu odběratele, a znemožnit k nim přístup třetím osobám; obdobně je odběratel povinen chránit měřicí zařízení, jakož i značky chránící před zásahy do měřicího zařízení (plomba, montážní značka apod.). V případě nesplnění této povinnosti nese odběratel odpovědnost za neoprávněný zásah nepovolane osoby, poškození, zničení nebo ztrátu takového zařízení, resp. zásah do něj.
 7. Odběratel je povinen umožnit dodavateli instalaci pomocných zařízení, potřebných k zajištění dodávek TE, ÚT a TV, jakož i zhotovení měřicích bodů pro měření průtoku a tlakové difference včetně případného zařízení pro dálkový přenos dat.
 8. Odběratel je v dostatečném předstihu, nejpozději však šedesát (60) dnů před zahájením jakékoliv rekonstrukce nebo opravy odběrného tepelného zařízení, při které dochází ke změně výkonů, výpočtových parametrů, změně v zapojení komponent odběrného tepelného zařízení, použití jiných materiálů či dimenzí v odběrném tepelném zařízení, povinen předložit dodavateli projektovou dokumentaci opravy či rekonstrukce k odsouhlasení a připomínky dodavatele je povinen respektovat. Dodavatel je oprávněn si ponechat jedno vyhotovení předložené projektové dokumentace.
 9. Odběratel odpovídá za řádný stav odběrného tepelného zařízení a tepelné přípojky, je-li jejím vlastníkem, a za dodržení všech právních předpisů a norem, které upravují povinnosti spojené s tímto odběrným tepelným zařízením případně i tepelnou přípojkou. Odběratel je povinen předložit dodavateli na jeho žádost doklady o provedení předepsaných kontrol, revizí a přezkoušení technické způsobilosti tepelného zařízení a případně i tepelné přípojky, je-li v majetku odběratele.
 10. Odběratel je povinen umožnit dodavateli kontrolu souladu odběrného tepelného zařízení a případně i tepelné přípojky, je-li v majetku odběratele, s právními předpisy a s podmínkami připojení k rozvodnému tepelnému zařízení dodavatele, a to vždy po předchozím ohlášení této kontroly ze strany dodavatele. Vykonáním kontroly zařízení nebere však dodavatel na sebe odpovědnost za řádný stav a provoz těchto zařízení a nijak tím nemění odpovědnost vlastníka nebo provozovatele zařízení dle energetického zákona vůči orgánům státní správy nebo dodavateli. Závady, případně nesoulad s právními předpisy či Podmínkami připojení k rozvodnému tepelnému zařízení dodavatele, které dodavatel zjistí, musí odběratel odstranit neprodleně nebo v termínu stanoveném dodavatelem dle závažnosti závady. V případě nedodržení takového termínu je dodavatel oprávněn přerušit dodávku TE, ÚT či TV až do úplného odstranění závady.
 11. Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu ohlásit dodavateli všechny závady na odběrném tepelném zařízení, které by mohly mít vliv na provoz rozvodného tepelného zařízení dodavatele, a zajistit bez zbytečného odkladu jejich odstranění. V případě, že závada na zařízení odběratele by mohla mít vliv na kvalitu a plynulost dodávky TE, ÚT či TV jinému odběrateli, musí odběratel učinit taková opatření, aby těmto dotčeným odběratelům mohla být dodávka TE, ÚT či TV obnovena bez zbytečného prodlení. Dodavatel není odpovědný za změnu teplotních parametrů sjednaných ve smlouvě způsobenou zásahem či nečinností odběratele na odběrném tepelném zařízení.
 12. Dojde-li nesprávným způsobem provozu a údržby odběrného tepelného zařízení, případně nečinností odběratele, ke škodě na majetku dodavatele či třetích osob, je odběratel povinen nahradit dodavateli veškeré vzniklé škody.
 13. Při vracení teplotnosné látky, která nemá jakost odpovídající dodávané teplotnosné látky mimo teplotu a tlak (tj. zejména chemické a biologické složení), stejně jako v případě nevrácení teplotnosné látky v dodaném množství, je odběratel povinen nahradit dodavateli veškeré vzniklé škody.
 14. Odběratel je povinen s dodavatelem předem konzultovat chemické čištění rozvodů odběrného tepelného zařízení, které je tlakově závisle napojeno na rozvodné tepelné zařízení dodavatele. V případě, že by takové čištění provedl bez písemného souhlasu dodavatele, odpovídá za veškeré případné škody, které by svým počínáním dodavateli způsobil.
 15. Jestliže dodavatel dodává odběrateli TE, ÚT či TV prostřednictvím domovní předávací stanice, a to tlakově závislé nebo nezávislé (respektive bude-li takto dodávat TE v budoucnu), je odběratel povinen poskytnout na vlastní náklad dodavateli nezbytně nutný prostor pro umístění této technologie v objektu odběratele, do kterého je TE, ÚT či TV dodávána. Technologie bude umístěna tak, aby její umístění odběratele co nejméně zatěžovalo s přihlédnutím k technickým možnostem řešení.
 16. V souladu s § 77 odst. 4 energetického zákona může odběratel provozovat vlastní náhradní či jiný zdroj, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením, avšak pouze po písemné dohodě s dodavatelem.
 17. Osadí-li si odběratel bez písemného souhlasu dodavatele technické zařízení na úpravu parametrů dodávané tepelné energie na své odběrné tepelné zařízení (např. směšovací ventily, směšovací stanice, posilovací oběhová čerpadla apod. upravující dodávanou teplotu a tlak), nese za tuto úpravu parametrů odpovědnost a nemůže ji přenést na dodavatele tepelné energie. V případě ovlivnění (zhoršení) dodávek tepelné energie třetím osobám takto osazeným technickým zařízením, je odběratel povinen na výzvu dodavatele tepelné energie toto neprodleně demontovat a nahradit vzniklé škody dodavateli i třetím stranám.
 18. V případě, že odběratel potřebuje pro zajištění provozu, opravy či rekonstrukce svého odběrného tepelného zařízení jakoukoliv manipulaci se zařízením, které je v majetku dodavatele, vyžádá si takovou manipulaci na dispečinku dodavatele. Dodavatel je oprávněn odběrateli vyúčtovat veškeré náklady spojené s poskytnutím takové provozní manipulace.
 19. V případě, že odběratel provádí či si nechává provádět jakékoliv práce na svém odběrném tepelném zařízení, je povinen zajistit uzavření přírodních uzavíracích armatur (jsou-li v majetku dodavatele vyžádat si provozní manipulaci ze strany dodavatele dle předchozího bodu), přičemž tyto armatury budou řádně zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a bude u nich označen důvod uzavření (např. ve formě cedulky připevněné k uzavíracím armaturám). Současně je odběratel povinen informovat o takovém odstavení všechny zákazníky v daném odběrném místě.

**Článek 5: Měření a vyhodnocení dodávky**

1. Dodavatel je oprávněn a povinen dodávku TE, ÚT či TV měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplotnosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení dle zákona o metrologii.
2. Množství dodané tepelné energie je měřeno v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření, nebo zjistí-li závadu na měřícím zařízení, má právo požadovat přezkoušení měřicího zařízení. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele měřící zařízení do 30-ti dnů přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Žádost o přezkoušení měřicího zařízení podává odběratel dodavateli výhradně písemnou formou. Odběratel je povinen poskytnout k výměně měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li na měřícím zařízení zjištěna závada, která nebyla způsobena zásahem odběratele, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a případnou výměnou dodavatel. Není-li závada zjištěna, nebo byla-li závada zapříčiněna zásahem odběratele, hradí tyto náklady odběratel.
3. V případě nefunkčního měřicího zařízení dodavatel stanoví spotřebu jedním z následujících náhradních způsobů vyhodnocení dodávky TE, ÚT či TV takto:
 - a) na základě spotřeb v předcházejícím období se zohledněním délky srovnávaných období, dle využití předmětného objektu ze strany odběratele a se zohledněním klimatických podmínek v těchto obdobích;
 - b) na základě srovnání s obdobným odběrným místem;
 - c) na základě spotřeb zaznamenaných měřícím zařízením v majetku odběratele, je-li instalováno a splňuje-li všechny náležitosti kladené na stanovená měřidla dle zákona o metrologii;
 - d) jiným způsobem dohodnutým mezi dodavatelem a odběratelem v čl. 4 Části B smlouvy (Technické údaje odběrného místa). Výběr vhodné metody stanovení spotřeby náhradním způsobem vyhodnocení dodávky TE, ÚT či TV provede dodavatel s přihlédnutím k údajům odběratele tak, aby výsledná spotřeba co nejvěrněji odpovídala skutečné spotřebě. V případě specifického charakteru odběru se uvede odlišný náhradní způsob výpočtu dodávky TE, ÚT či TV v čl. 4 Části B smlouvy (Technické údaje odběrného místa).
4. Pokud bude množství TE, ÚT či TV stanoveno náhradním způsobem, uvede tuto skutečnost dodavatel v podkladech pro vyúčtování.
5. V případě dvousložkové ceny tepelné energie osadí dodavatel měřící zařízení umožňující kromě měření dodávky tepla také registraci ¼ hodinového výkonového maxima odebíraného tepelného výkonu.
 - 5.1. Měsíční hodnota ¼ hodinového výkonového maxima představuje maximální hodnotu z dílčích průměrných ¼ hodinových výkonů (¼ hodinových spotřeb tepelné energie, vztažených na jednotku času) za uplynulý kalendářní měsíc.
 - 5.2. Dodavatel s odběratelem sjednají v Části B smlouvy (Technické údaje odběrného místa) hodnotu rezervované kapacity pro dané odběrné místo. Rezervovaná kapacita se stanoví výpočtem z ročního objemu tepla za předcházející tři uzavřená období dodávky nebo plánovaného ročního objemu tepla dle projektové dokumentace dle následujícího vzorce:
$$RK [kW] = Q [GJ] \cdot K / 1\,700 [h] \cdot k_p$$
kde: RK – rezervovaná kapacita v kW;
Q – roční potřeba tepla daného odběrného místa předcházejícího období v GJ (průměr tří let);
K – konstanta přepočtu tepelné energie z GJ na kWh ($K = 277,777778$);
1 700 – empiricky získaná hodnota využití výkonu z instalovaného měření ¼ hodinových výkonových maxim v hodinách, stanovená Energetickým regulačním úřadem.
 k_p – konstanta přepočtu dodávky tepelné energie za uzavřené 3 roky dodávky na plánované (sjednané) množství dodávky
- 5.3. Odběratel je oprávněn navrhnout úpravu vypočtené smluvné hodnoty rezervované kapacity, a to v souladu s čl. 6 těchto obchodních podmínek, zejména doloží-li vhodným způsobem jinou hodnotu např. provedenou rekonstrukcí zásobovaného objektu, či jeho jiným využitím, energetickým auditem apod.
- 5.4. V případě instalace nového měřicího zařízení umožňující registraci ¼ hodinového výkonového maxima bude dodavatel za první kalendářní rok sledovat maximální naměřené hodnoty. Je-li měřící zařízení s registrací ¼ hodinového výkonového maxima již instalováno minimálně jeden (1) kalendářní rok, provede dodavatel vyhodnocení maximální hodnoty za uplynulý kalendářní rok. Je-li naměřená hodnota odlišná o více jak 20% oproti sjednané rezervované kapacitě, vyzve dodavatel odběratele k jednání o úpravě rezervované kapacity pro následující kalendářní rok. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o hodnotě rezervované kapacity, upozorní dodavatel odběratele na vyhodnocení překročení rezervované kapacity v následujícím kalendářním roce a případném doučtování překročení rezervované kapacity o více jak 20% dle platného Ceníku za celý kalendářní rok.
- 5.5. Z vyhodnocení překročení rezervované kapacity jsou vyjmuty tyto případy:
 - a) k překročení dojde z důvodů ležících na straně dodavatele (např. výkonová špička po přerušení dodávky z důvodu poruchy na tepelném zařízení) a to po celou dobu, kdy trval onen důvod, a následně i 8 hodin po jeho odstranění;
 - b) k překročení dojde z důvodů ležících na straně odběratele (např. plánované vypuštění tepelných rozvodů v domě pro případnou opravu) a odběratel předem ohlásí plánované překročení na dispečinku dodavatele; a to i 4 hodiny po odstranění důvodu (např. ukončení prací);
 - c) k překročení dojde z důvodů vyšší moci (např. arktická zima).
- 5.6. Dodavatel je oprávněn do rezervované kapacity RK zahrnout u domovních kotlen, blokových kotlen připojených k odběrnému technickému zařízení, předávacích stanic a domovních předávacích stanic připojených na dvoutrubkový rozvod případně v dalších případech technického zapojení vyžadující současný nárok na rezervovaný příkon tepelného zdroje nebo příkon přívodu tepelné energie jako sumu (ÚT) a (TV).
- 5.7. Po osazení měřidla umožňující registraci ¼ hodinového výkonového maxima, kterého dosahuje dané odběrné místo bude dodavatel registrovat tyto maxima nejméně po dobu jednoho kalendářního roku a provede jejich vyhodnocení. Na základě změřených dat bude dodavatel oprávněn změnit a sjednat rezervovanou kapacitu odběrného místa odpovídající měřeným hodnotám nejpozději pro rok 2027. Registrované (změřené) hodnoty je dodavatel oprávněn předložit odběrateli na základě jeho písemné žádosti.
- 5.8. Rezervovaná kapacita RK se nestanovuje pro TV připravovanou na CVS nebo v blokové kotelně s rozvodem v rámci čtyřtrubkového rozvodného zařízení.



6. Dodavatel je oprávněn kontrolovat měřicí zařízení, opravovat je, vyměňovat, zajišťovat je plombami a provádět odečet naměřených hodnot a odběratel je povinen mu výše uvedené umožnit.
7. Dodavatel je na základě zákona o metrologii povinen provádět periodické úřední ověření stanovených měřidel. Odběratel je povinen zajistit součinnost.
8. Dodavatel je oprávněn zaplombovat proti neoprávněné manipulaci i zařízení v majetku odběratele, které by mohlo ovlivňovat sjednané parametry dodávané TE, ÚT či TV.
9. Jakákoliv manipulace s plombami dodavatele bez jeho přítomnosti či písemného upozornění je zakázána.
10. Odběratel není oprávněn jakkoliv manipulovat s měřicími, pomocnými, ovládacími a jakýmkoliv jinými zařízeními dodavatele bez jeho písemného souhlasu; to neplatí v situaci, kdy by bezprostředně mohlo dojít k ohrožení zdraví, života nebo škodám na majetku. V takovém případě musí být dodavatel neprodleně o zásahu informován. Rovněž zjistí-li odběratel porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen to neprodleně oznámit dodavateli.
11. Odběratel je odpovědný za případné škody způsobené na měřících, pomocných a ovládacích zařízeních dodavatele umístěných v objektu odběratele.
12. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli vzniklé náklady související s manipulací s měřicím zařízením (montáž/demontáž) v případě, kdy je tato manipulace vyvolána na žádost odběratele nebo v souvislosti s porušením povinností ze strany odběratele. Náklady na tyto manipulace budou ze strany dodavatele odběrateli vyúčtovány samostatným daňovým dokladem vyjma případů, kdy manipulace byla vyvolána v důsledku existence závady měřicího zařízení.
13. Odběratel je v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných míst povinen poskytnout dodavateli údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údaje ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje potřebné pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody.
14. V případě dodávek TV ze společné přípravy teplé vody je odběratel povinen vlastním nákladem zajišťovat pravidelné ověřování všech vodoměrů teplé vody (případně patní měřicí sestavy teplé vody) v souladu s metrologickými předpisy (tj. dle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších změn, § 2 a přílohou této vyhlášky). Na vyzvání dodavatele je odběratel povinen prokázat platné ověření všech příslušných vodoměrů.
15. Odběratel je povinen umožnit dodavateli provést ke dni ukončení odběru konečný odečet měřidel a případně provedení dalších nutných opatření souvisejících s ukončením dodávky tepelné energie, zejména demontáž měřicího, pomocného a ovládacího zařízení. Pokud toto nebude umožněno, uhradí odběratel nadále veškerou odebranou tepelnou energii až do doby, kdy bude umožněno ukončení odběru tepelné energie, v souladu s podmínkami smlouvy. Při ukončení smlouvy je odběratel povinen předat dodavateli údaj o spotřebě za odběrné místo a po vyúčtování uhradit konečnou fakturu.

Článek 6: Vyhodnocení odběrového diagramu

1. Dodavatel je oprávněn vyhodnocovat dodávku tepelné energie a kdykoli navrhnout odběrateli úpravy odběrového diagramu a/nebo rezervované kapacity. Vyhodnocení dodávky tepelné energie vychází z naměrů měřicího zařízení.
2. Odběratel je oprávněn navrhnout úpravu odběrového diagramu a/nebo rezervované kapacity pro následující kalendářní rok, a to nejpozději do 30. 9. daného roku. Důvod požadovaných změn je odběratel povinen dodavateli na jeho žádost doložit.
3. Změna odběrového diagramu a/nebo rezervované kapacity je možná i na základě písemného návrhu odběratele kdykoliv v průběhu kalendářního roku, jestliže se prokazatelně, zásadně a nepředvídatelně změní charakter využívání zásobovaných objektů nebo nepředvídatelně dojde k rozšíření či demolici některého z objektů, doložené změnou tepelné potřeby na základě energetického průkazu budovy ve smyslu vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších změn, resp. demoličního výměru. Změna musí být s dodavatelem sjednána alespoň třicet (30) dní před účinností změny, aby dodavatel mohl provést případná technická opatření spojené s výše uvedenou změnou.

Článek 7: Stanovení a změna ceny za dodávku tepelné energie

1. Smluvní strany těmito obchodními podmínkami stanovují způsob určení ceny dodávané tepelné energie, přičemž tento způsob stanovení ceny je v souladu zejména se zákonem o cenách, navazujícími vyhláškami a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
2. Cena tepelné energie, případně její jednotlivé složky, vč. doplňovací vody, je stanovena v ceníku dodavatele vždy na dané období, obvykle od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku (dále jen jako „Ceník“). Ceník tvoří nedílnou součást smlouvy. Ceník je dostupný i na webových stránkách dodavatele. Cena studené vody v Ceníku je převzata od jejího výrobce, společnosti CHEVAK a.s., stanovena taktéž pro dané období.
3. Cena tepelné energie je stanovena jako dvousložková, případně jednosložková, dle následujících podmínek:
 - 3.1. Dvousložková cena tepelné energie je účtována dodavatelem pro všechna odběrná místa s odběrem komodity tepelné energie a ústředního vytápění nebo ústředního vytápění a teplé vody dle bodu 5.6.
 - 3.2. Jednosložková cena tepelné energie je účtována pro dodávky teplé vody ze společné přípravy a ve zvláštních případech, kterými jsou např. objekty před dokončením, nebo před zahájením využívání (temperování nových objektů).
 - 3.3. Dvousložková cena tepelné energie se pro jednotlivé cenové úrovně a cenové lokality skládá ze stálé složky a proměnné složky. Stálá složka vychází ze sjednané rezervované kapacity a ceny za kW a měsíc, platné pro dané období. Proměnná složka vychází z naměřené spotřeby tepelné energie a platné ceny za GJ pro dané období.
 - 3.4. Sjednaná hodnota stálé složky dvousložkové ceny tepelné energie - rezervované kapacity je uvedena v Části B smlouvy (Technické údaje odběrného místa).
 - 3.5. Dvousložková cena tepelné energie s garantovanou slevou minimálně 5% se pro jednotlivé cenové úrovně a cenové lokality skládá ze stálé složky a proměnné složky. Stálá složka vychází ze sjednané rezervované kapacity a ceny za kW a měsíc, platné pro dané období. Proměnná složka vychází z naměřené spotřeby tepelné energie a platné ceny za GJ pro dané období. Cena se sjednává pouze pro smluvní vztahy sjednané na dobu určitou minimálně 5 let nejdříve s účinností od 1.1.2025.
4. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit výši ceny tepelné energie či způsob jejího určení (dále jen jako „změna ceny“), a to i v průběhu kalendářního roku a to zejména s ohledem na prokazatelnou změnu výše palivových nákladů, stálých nákladů, pokles objemu



TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, Cheb, PSČ 350 02

- dodávek tepelné energie, s ohledem na případné změny vyžádané příslušnou zákonnou úpravou či s ohledem na jiné objektivní faktory.
5. Změnu ceny, včetně termínu, od kterého je nová cena platná, zveřejní dodavatel nejpozději dvacet jedna (21) dnů předem dnem účinnosti změny ve svém sídle, na svých webových stránkách (<http://www.terea-cheb.cz/index.php/dodavky-tepla-a-energie/dokumenty/ceny-a-obchodni-podminky>) v elektronické podobě a současně o změně ceny bude odběratele vhodným způsobem předem informovat (zejména např. zasláním písemného oznámení, SMS nebo e-mailové zprávy o změně ceny tepelné energie, případně uvedením odkazu na daňovém dokladu na nový Ceník apod.). Na požádání je dodavatel povinen odběrateli změnu ceny (zejména ve formě nového Ceníku) neprodleně zaslat písemně či elektronickou poštou. Odběratel je povinen se se změnou ceny a novým Ceníkem řádně a včas seznámit.
 6. V případě, že dodavatel přistoupí ke změně ceny, je odběratel oprávněn změnu ceny odmítnout a z tohoto důvodu v níže uvedené lhůtě od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupit od smlouvy může odběratel do dvaceti jedna (21) dnů od uveřejnění oznámení o změně ceny, přičemž v odstoupení musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Písemné odstoupení musí být dodavateli doručeno v uvedené lhůtě, jinak je neplatné. V případě, že odběratel platně od smlouvy odstoupí v uvedené lhůtě, smlouva v případě odstoupení od smlouvy zaniká ke dni, který předchází dni, kdy nabývá účinnosti změna ceny.
 7. V případě, že odběratel ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od uveřejnění oznámení dodavatele o změně ceny od smlouvy neodstoupí podle čl. 7 odst. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek, stává se změna ceny pro obě smluvní strany závazná. Změna ceny se stává pro obě smluvní strany závazná i tehdy, pokud odběratel zaplatí cenu vypočtenou již v souladu se změněnou cenou anebo pokud v souladu se změnou ceny jinak jedná.
 8. Dodavatel je oprávněn, s ohledem na změnu velikosti odběru tepelné energie v odběrném místě, ke změně sazby ceny dodávky tepelné energie pro dané odběrné místo.
 9. Dodavatel k ceně tepelné energie připočte veškeré daně ve výši dle platných právních předpisů.

Článek 8: Zálohy

1. Dodavatel je oprávněn požadovat od odběratele zálohové platby. Má právo zálohové platby předepisovat jednostranně a určovat jejich výši svým oznámením doručeným odběrateli. Výše, identifikace a termín splatnosti zálohových plateb jsou stanoveny v Části C smlouvy (Ceny a zálohy).
2. U odběrů s měsíčním zúčtovacím obdobím je měsíční záloha stanovena na základě předpokládaného měsíčního odběru a ceny tepelné energie dle Ceníku.
3. U odběrů s ročním zúčtovacím obdobím, vyjma odběrů vody dle článku 8 bodu 4 Všeobecných podmínek, je měsíční záloha stanovena z ročního předpokladu dodávky tepelné energie a ceny tepelné energie dle Ceníku, a do jednotlivých měsíců se rozpočítá tak, že první tři (3) měsíce se stanovuje záloha ve výši 2/15 a pro zbývajících období 1/15 z předpokládaných ročních nákladů.
4. U odběrů studené vody a teplé vody ze společné přípravy je měsíční záloha stanovena z ročního předpokládaného odběru studené vody a ceny studené vody dle Ceníku a do jednotlivých měsíců se rozpočítá 1/12 z předpokládaných ročních nákladů.
5. V případě specifických odběrů se zálohy stanoví individuálně.
6. Dodavatel je oprávněn při opakovaném nedodržování smluveného způsobu placení závazků odběratelem, jednostranně změnit počet, splatnost záloh a výše záloh za dodávku tepelné energie oznámením nebo platebním kalendářem, přičemž změna musí být přiměřená důvodům změny.
7. Odběratel je povinen platit předepsané zálohy, a to i v případech přerušení dodávek tepelné energie, nedohodne-li se s dodavatelem jinak.

Článek 9: Vyúčtování dodávek tepelné energie

1. Vyúčtování dodávek tepelné energie bude provedeno zejména v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění pozdějších změn.
2. Stálá složka dvousložkové ceny tepelné energie bude dodavatelem účtována v jednotlivých měsících topné sezóny (tj. od ledna do května a od září do prosince), a to bez ohledu na množství odebrané tepelné energie.
3. Vyúčtování překročení rezervované kapacity za daný kalendářní rok je dodavatel povinen vystavit a odeslat odběrateli nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
4. Odběratel je povinen hradit rezervovanou kapacitu i při přerušení dodávek tepelné energie, nedohodne-li se s dodavatelem jinak.
5. Při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst (dodávka komodity TV z centrální předávací stanice) se sjednávají následující pravidla:
 - a) odečty stavů měřičů množství teplé vody na jednotlivých výtocích je odběratel povinen uskutečnit v termínu od 15. 12. do 31. 12. příslušného roku, výjimečně i v jiném termínu po dohodě dodavatele s odběrateli;
 - b) odečty stavů měřičů množství teplé vody na jednotlivých výtocích odběratel vyhodnotí vůči provedeným odečtům stavů z předchozího období a vypočítá spotřebu teplé vody za celé odběrné místo; do výpočtu zahrne kvalifikované dopočty za neměřené odběry teplé vody;
 - c) spotřebu teplé vody za celé odběrné místo a zúčtovací období uvede odběratel do protokolu „Hlášení o spotřebovaném množství TV“ a předá dodavateli nejpozději do 15. 1. roku následujícího po zúčtovacím období;
 - d) odběratel odpovídá za úplnost a správnost údajů uváděných v protokolu o spotřebovaném množství teplé vody. Taktéž zodpovídá za správnost měření, pravidelné ověřování měřičů teplé vody a náhradní způsoby výpočtu v případě poruchy nebo nepřístupnosti měřiče. Dodavatel si vyhraduje právo na kontrolu uvedených údajů a jejich podkladů;
 - e) v případě, že odběratel nesplní svoji povinnost a nezašle ve stanoveném termínu dodavateli spotřebu množství teplé vody za odběrné místo, provede dodavatel odborný odhad spotřeby množství teplé vody pro dané odběrné místo pomocí statistických údajů předchozích zúčtovacích období či srovnatelných objektů;
 - f) smluvní strany se dohodly, že dodavatel provede rozdělení nákladů na dodávku teplé vody při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst dle metodiky vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, ve znění pozdějších změn (dále jen „vyhláška o způsobu dělení nákladů“).

**Článek 10: Reklamační**

1. V případě, že odběratel reklamuje fakturovanou cenu dodávky tepelné energie, její kvalitu či množství, nemá písemné odeslání reklamační odložit účinek pro úhradu faktury, nejedná-li se s ohledem na výši předcházejících faktur za srovnatelné období o zcela zjevnou chybu.
2. Odběratel musí uplatnit reklamaci bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30ti dnů od zjištění reklamované skutečnosti. Reklamační musí být písemná a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci odběratele, který reklamaci podává, identifikaci odběrného místa případně faktury, již se reklamační týká, výstižný popis reklamované skutečnosti včetně dostupné podpůrné dokumentace.
3. Reklamační kvality dodávek ÚT a TV bude řešena měřením stupně kvality dodávek (teplota, tlak, průtok), a to měřicími přístroji, na jejichž použití se strany pro jednotlivá měření dohodnou.

Článek 11: Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel je oprávněn přerušit dodávky tepelné energie v nezbytném rozsahu v případech uvedených v § 76 odst. 4 energetického zákona, zejména při neoprávněném odběru, tj. např. při neplacení záloh. O přerušení dodávky tepelné energie bude dodavatel odběratele informovat písemně nejméně tři (3) kalendářní dny před přerušením dodávky. Odběratel je povinen umožnit uveřejnění této písemné informace a zajistit nezbytně nutnou součinnost.
2. Dodavatel je oprávněn zabezpečit plombami uzavírací ventil odběratele pro ÚT v případě, že uzavírací ventil plní funkci regulačního prvku soustavy. Zabezpečovat plombami uzavírací ventil nelze u objektů odběratele vybavených regulací topné soustavy.
3. Dodavatel je povinen si počínat při vstupu do odběrného místa tak, aby odběrateli nevznikaly žádné škody. Za škody na majetku odběratele a jeho nájemců vzniklé prokazatelně činnostmi dodavatele odpovídá dodavatel.

Článek 12: Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen užívat dodávky tepelné energie pouze k účelům, k nimž jsou obvykle určeny. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím či neodbornou manipulací.
2. Odběratel je povinen umožnit přístup pracovníků dodavatele nebo jím pověřené osoby k měřicím a regulačním zařízením za účelem provedení kontroly, výměny, opravy, úřednímu ověření či seřízení daného tepelného zařízení v majetku dodavatele umístěných na pozemcích či v objektu odběratele.
3. Teplonosná látka je ve vlastnictví dodavatele. Odběratel nesmí vypouštět teplonosnou látku z topného systému bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. To neplatí, musí-li odběratel vypouštět teplonosnou látku z důvodu poruchy topného systému. V případě havarijního vypouštění teplonosné látky ze systému, je odběratel povinen následně tuto skutečnost nahlásit dodavateli.
4. Odběratel může zřídit a provozovat náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením dodavatele nebo může ovlivnit jeho provoz, teplonosnou látku v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry, pouze po písemné dohodě s dodavatelem.
5. Dojde-li při činnostech odběratele na odběrném tepelném zařízení k porušení plomb dodavatele, je odběratel povinen o tom neprodleně uvědomit dodavatele.
6. Odběratel je povinen zajistit dodržování ustanovení smlouvy i ostatními obyvateli či osobami, které spolu s ním odběrné místo užívají nebo se v něm zdržují.
7. Odběratel je povinen řádně evidovat údaje o každém odběru TV v daném odběrném místě a na požádání je předložit dodavateli. Evidence musí obsahovat tyto údaje: název odběrného místa, název zdroje, číslo smlouvy, čísla měřidel, umístění v odběrném místě, datum počátečního a koncového odečtu, počáteční a koncový stav, spotřebu v m³, označení zda se jedná o domácnost či ostatní odběr, vyznačení náhradního výpočtu spotřeby s uvedením období, za které byl proveden, včetně uvedení důvodu.
8. Odběratel je povinen neprodleně písemně sdělit dodavateli:
 - a) plánované rekonstrukce, opravy či jiné změny na stávajícím odběrném tepelném zařízení;
 - b) provádění oprav a rekonstrukcí na odběrném tepelném zařízení, které byly odsouhlaseny dodavatelem, a po skončení prací vyzvat dodavatele ke kontrole odběrného tepelného zařízení a uvedení do provozu;
 - c) změnu odběratele tepelné energie;
 - d) změny podlahové plochy, příp. započitatelné podlahové plochy, zejména rozdělením na bytové a nebytové plochy či počty bytů a to vždy nejpozději pět (5) dnů před zahájením takové úpravy, která má na změnu uvedených hodnot vliv, a na požádání takovou změnu prokázat.
9. Nesplní-li odběratel ohlašovací povinnost ke škodě na majetku dodavatele nebo dalších odběratelů, je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré škody vzniklé opomenutím odběratele. Náhrada škody se řídí ustanovením § 2909 a násl. občanského zákoníku.
10. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve čtrnáctidenní (14) lhůtě od podpisu smlouvy v případě uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem v postavení spotřebitele distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele.
11. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel v rámci plnění smlouvy může, jako správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje odběratele – fyzické osoby, a to zejména v rozsahu jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné), datum narození, rodné číslo, plnou moc, pozice/funkce, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mail, číslo odběrného místa, technická data odběrného místa, spotřeby s historií, platby s historií, identifikátor smlouvy a data z externí lustrace veřejných seznamů, a to v nezbytném rozsahu pro účely plnění smlouvy a dále za účelem ochrany oprávněných zájmů dodavatele. Dodavatel zpracovává osobní údaje poskytnuté odběratelem rovněž v rámci svých zákonných povinností vyplývajících zejména z energetického zákona. Dodavatel osobní údaje zpracovává v souladu s těmito obchodními podmínkami a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Zpracovávány osobní údaje zahrnují zejména údaje, které jsou dodavateli poskytnuty přímo odběratelem, případně další údaje, které vzniknou z jeho jednání či činnosti dodavatele. Informace o zpracování osobních údajů, jakožto i zásady zpracování osobních údajů a další informace, jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (<http://www.terea-cheb.cz/index.php/dodavky-tepla-a-energie/dokumenty/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju>), přičemž podpisem smlouvy odběratel potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

Článek 13: Změny obchodních podmínek

1. Dle dohody odběratele a dodavatele je dodavatel oprávněn změnit tyto všeobecné obchodní podmínky.



2. V tomto článku obchodních podmínek je upraven způsob oznámení změny obchodních podmínek odběrateli. Dodavatel je oprávněn oznámit odběrateli změnu obchodních podmínek prostřednictvím uveřejnění této změny obchodních podmínek na svých webových stránkách dodavatele (<http://www.terea-cheb.cz/index.php/dodavky-tepla-a-energie/dokumenty/ceny-a-obchodni-podminky>), a to alespoň dvacet jedna (21) dnů před okamžikem účinnosti této změny; toto oznámení (uveřejnění) se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné webové stránky dodavatele, přičemž v něm musí být uvedeno datum, kdy změna obchodních podmínek nabude účinnosti. Dodavatel je povinen současně odběratele o změně obchodních podmínek vhodným způsobem předem informovat (zejména např. formou e-mailu, SMS nebo upozorněním na daňovém dokladu) s tím, že tato informace resp. její doručení nemá vliv na účinnost změny obchodních podmínek oznámením (uveřejněním). Dodavatel je povinen odběrateli na požádání nové obchodní podmínky neprodleně zaslat písemně či elektronickou poštou. Odběratel je povinen se se změnou obchodních podmínek řádně a včas seznámit.
3. Odběratel je oprávněn změny obchodních podmínek ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od uveřejnění oznámení dodavatele o změně odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí šest (6) měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď odběratele doručena dodavateli. Smlouva uzavřená mezi odběratelem a dodavatelem zaniká uplynutím výpovědní doby. Po dobu výpovědní doby se smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídí smlouvou, tj. i obchodními podmínkami, v naposled platném a účinném znění a obecně závaznými právními předpisy.
4. V případě, že odběratel ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od uveřejnění oznámení dodavatele o změně obchodních podmínek nedoručí dodavateli písemnou výpověď z této smlouvy podle čl. 13 odst. 3, je změna obchodních podmínek pro obě strany závazná a smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem se dále řídí dle obchodních podmínek ve znění změn, a to ode dne jejich účinnosti. Obdobně bude postupováno, bude-li odběratel činit jakákoliv právní jednání podle změněných obchodních podmínek.
5. Smluvní strany s ohledem na § 1752 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku je důvodem pro změnu obchodních podmínek v příslušném rozsahu zejména:
 - změna právní úpravy, kterou je dodavatel povinen zohlednit;
 - změna cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a/nebo jeho rozhodovací praxe, jakož i rozhodovací praxe soudů;
 - zpřesnění vzájemných práv a povinností mezi odběratelem a dodavatelem;
 - technologická změna výroby a distribuce tepelné energie vč. změny obchodních ujednání za účelem zvýšení efektivity výroby a distribuce tepelné energie;
 - technologická změna výroby a distribuce tepelné energie vč. změny obchodních ujednání za účelem snižování nákladů na výrobu a distribuci tepelné energie.

Článek 14: Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti se smlouvou, a chránit důvěrnost informací druhé strany před jejich neoprávněným užitím třetími stranami. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti; tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny. Za důvěrné informace se považují zejména skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a naopak se za ně nepovažují informace o uzavření (vzniku) a o ukončení (zániku) smlouvy, jakož i údaje potřebné pro výpočet ceny dodávané tepelné energie (zejména velikosti podlahových ploch a odečty vodoměrů). Závazek ochrany důvěrných informací trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo trvání zájmu ochrany důvěrných informací.
2. Je-li odběratelem povinná osoba dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o registru smluv“), a na smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto zákonem, je odběratel povinen o tom informovat dodavatele nejpozději ke dni podpisu smlouvy a uveřejnit obsah smlouvy nebo jejího dodatku v souladu s tímto zákonem před nabytím účinnosti smlouvy a odeslat dodavateli ID zveřejněné smlouvy pro zajištění kontroly uveřejnění dodavatelem. Neobdrží-li dodavatel ID zveřejněné smlouvy do třiceti (30) dnů od podpisu smlouvy, uveřejní smlouvu dodavatel, přičemž za tímto účelem je odběratel povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost, zejména pak úplné znění smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu, ledaže je vyhotovil dodavatel. Smluvní strany se zároveň dohodly, že uveřejňující strana v registru smluv za použití technických prostředků (začernění) neuveřejní údaje zejména ve smyslu s § 3 odst. 1 písm. b) zákona o registru smluv a § 5 odst. 6 zákona o registru smluv.
3. Odběratel je povinen oznamovat dodavateli změny údajů uvedených ve smlouvě či jejích přílohách (zejména např. kontaktní a identifikační údaje, údaje o velikosti podlahových ploch, označení a kontakt kontaktních osob ve stanovených případech apod.), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl, že nastanou, či od okamžiku, kdy nastaly, podle toho, který z těchto okamžiků nastal dříve a současně požádat dodavatele o změnu smlouvy, která bude provedena uzavřením dodatku ke smlouvě. Nesplnění této povinnosti odběratele jde k tíži odběratele.
4. Obě smluvní strany se zavazují podávat si řádně a včas informace o změnách údajů uvedených ve smlouvě, a to i pokud nemají vliv na obsah smlouvy, zejména změny identifikačních a kontaktních údajů (změny bankovního spojení, IČO, DIČ, změny v názvu odběratele, odběrného místa, adresy pro zasílání faktur), a to nejpozději pět (5) dnů před nabytím účinnosti této změny.
5. Odběratel bude veškeré písemnosti související s dodávkou tepelné energie zasílat na adresu sídla dodavatele, uvedenou v úvodu obchodních podmínek.
6. Jakékoliv oznámení, které má dodavatel učinit písemně, není-li sjednáno jinak a nebyla-li v rámci předchozího smluvního vztahu sjednána elektronická komunikace (email, portál, apod), učiní dodavatel formou obvyklého dopisu. Dodavatel nenes odpovědnost za včasné nevyzvednutí dopisu odběratelem a za jeho případné nedoručení, pokud byl řádně předán k poštovní přepravě.
7. Pro smlouvu dále platí, že:
 - 7.1 Všechny platby stanovené ve smlouvě jsou uvedeny bez DPH, pokud není uvedeno jinak. Smluvní strana, která je povinna příslušnou platbu hradit, je povinna uhradit platbu včetně DPH v zákonné výši.
 - 7.2 Pro řešení konkrétní právní události jsou rozhodující obchodní podmínky platné v době, kdy tato právní událost nastala.
 - 7.3 Smluvní strany sjednávají, že pro řešení sporů ze smlouvy týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti je jako místně příslušný soud dle místa sídla dodavatele v době uzavření smlouvy, ledaže je příslušný Energetický regulační úřad.



- 7.4 Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy, pokud z povahy smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem.
- 7.5 Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému právu.
- 7.6 Smluvní strany jsou povinny věnovat pozornost předcházení škodám, a to zejména plnění generální prevence vzniku škod ve smyslu ustanovení § 2900 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět nebo mohla vědět, že poruší svou povinnost ze smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání, bude bránit nebo může bránit v plnění povinností, a o jejích důsledcích; takové oznámení musí být podáno bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Ustanovení o náhradě škody se řídí ustanovením § 2909 a násl. občanského zákoníku.
- 7.7 Odběratelé, kteří jsou spotřebiteli, mají dle zákona o ochraně spotřebitele možnost využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a obrátit se na příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V oblasti teplárenství je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele k řešení spotřebitelských sporů příslušný Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené energetickým zákonem. Internetová adresa tohoto orgánu je (<http://www.eru.cz/cs/>).

V Chebu dne:

.....

TEREA Cheb s.r.o.

Ing. Andreovský Jan Ph.D. - jednatel

Ing. Lapáček Vojtěch - jednatel

PŘÍLOHA K VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Hlášení o spotřebovaném množství TV

Odběratel pro splnění povinnosti dle čl. 9, odst. 5 Všeobecných obchodních podmínek použije níže uvedený formulářový vzor. Hlášení je možné zaslat v obměněné podobě, ale pouze při dodržení všech požadovaných údajů a prohlášení.

Údaje k odběrnému místu

Číslo odběratele:		Název odběratele:	
Číslo odběrného místa		Název odběrného místa:	
Blok:		Ulice:	
Seznam č.p.:			
Zdroj/VS:		Číslo smlouvy:	
Počet jednotek s odběrem TV v odběrném místě:	Domácnosti:		Nebytové prostory:
Velikost podlahové plochy v odběrném místě:	Domácnosti:		Nebytové prostory:
		m ²	m ²

Údaje ke spotřebě TV

Zúčtovací období: od 1.1.20____ do 31.12.20____			
Datum odečtů:		Spotřeba vody za uvedené období (tj. součet všech spotřeb TV):	
Počáteční: (den/měsíc/rok)	Koncový: (den/měsíc/rok)	Domácnosti (byty)	Nebytové prostory (ostatní)
		m ³	m ³

Poučení

Odběratel je povinen v termínu od 15. 12. do 31. 12. příslušného roku provést odečty stavů měřičů množství teplé vody na jednotlivých výtocích a vyhodnotit spotřeby množství teplé vody vůči předchozí spotřebě, včetně náhradního způsobu výpočtu u neměřených odběrů. Výsledné spotřeby za celé odběrné místo je povinen vyplnit do tohoto formuláře a zaslat dodavateli nejpozději do 15. 1. roku následujícího po zúčtovacím období.

V případě nesplnění uvedené povinnosti nebo uvedení jiných údajů než jsou požadované (např. stavy měřičů, podlahové plochy apod.) provede dodavatel odborný odhad spotřeby množství teplé vody pro dané odběrné místo pomocí statistických údajů předchozích zúčtovacích období či srovnatelných objektů a zároveň se odběratel vystavuje postihu smluvní pokuty dle čl. 7 smlouvy o dodávce tepelné energie.

Prohlášení

Odběratel prohlašuje, že všechny shora uvedené údaje odpovídají skutečnosti a že jsou uvedeny za celé předmětné zúčtovací období. Odběratel si je vědom následků, které by nesprávným nebo neúplným uvedením údajů mohly vzniknout (např. povinnost k náhradě škody).

Datum:

Zpracoval:

Odběratel: