

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O KONCESI Č. 64904/2023-SŽ-GŘ-O8 ze dne 27.9.2023

Číslo Smlouvy o koncesi Zadavatele: 64904/2023-SŽ-GŘ-O8

Číslo Smlouvy o koncesi Koncesionáře: ---

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu ustanovením § 1746 odst. 2 a za přiměřeného užití § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 174 a násl. zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Správa železnic, státní organizace

Se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

bankovní spojení: XXX

variabilní symbol: XXX

kontaktní osoba: Ing. David Blahoš, MBA

(dále jen „Zadavatel“)

a

BEZPETEK a. s.

Se sídlem Francouzská 284/94, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 27932451

DIČ: CZ27932451

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12171

zastoupen/a: Mgr. Viktorem Knappem, členem správní rady

bankovní spojení: XXX

adresa pro doručování písemností: Francouzská 284/94, Vršovice, 101 00 Praha 10

kontaktní osoba: Mgr. Viktor Knapp, člen správní rady

(dále jen „Provozovatel“)

(Zadavatel a Provozovatel společně též jen jako „smluvní strany“)

u z a v í r a j í

tento dodatek č. 3, č.j. **93446/2024-SŽ-GŘ-O8** (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně **Smlouvy o koncesi**, číslo Smlouvy o koncesi Zadavatele: 64904/2023-SŽ-GŘ-O8, číslo Smlouvy o koncesi Koncesionáře: ---, uzavřené smluvními stranami dne 27. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“).

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl.VI odst. 22 Smlouvy o koncesi dohodly na změně umístění výdejníku vody, a to z lokality Praha-Smíchov bude výdejník přemístěn do lokality Praha-Libeň.

II. Místo plnění

1. Místem plnění jsou jednoznačně vymezené prostory specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jejichž výčet a technické parametry jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto Dodatku. V případě dlouhodobé rekonstrukce budovy či jiného dlouhodobého omezení provozu budovy lze po dohodě obou smluvních stran Zařízení v dané lokalitě přemístit, případně vybrat lokalitu jinou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pro Předmět tohoto Dodatku se zcela užijí ustanovení Smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
3. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
7. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
9. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu. Nebude-li z jakéhokoli důvodu vyhotoven v elektronickém originálu, bude vyhotoven ve 3 listinných vyhotoveních, přičemž dvě obdrží Objednatel a jedno obdrží Poskytovatel.

Přílohy:

č. 1 Technické parametry nabízeného řešení

Za Zadavatele:

Za Provozovatele:

elektronicky podepsáno 20. 12. 2024

elektronicky podepsáno 8. 1. 2025

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

.....
Mgr. Viktor Knapp
člen správní rady

Příloha č. 1 Koncesní smlouvy				
OŘ	Lokalita	Umístění výdejníku vody	K předání po účinnosti smlouvy/ na základě vyhrazené změny	otevírací doba výpravní budovy
Brno	Břeclav	Aktivní	K předání po účinnosti smlouvy	Po-Ne 03:15-24:00, 00:00-00:35
Hradec Králové	Hradec Králové	Aktivní	K předání po účinnosti smlouvy	Po-Ne 03:35-00:25
Hradec Králové	Náchod	Aktivní	K předání po účinnosti smlouvy	Po-Čt 04:10-22:30 Pá 04:10-23:05 So-Ne 04:35-23:05
Hradec Králové	Pardubice		na základě vyhrazené změny	Po-Ne 00:00-24:00
Ostrava	Ostrava hl.n.	Aktivní	na základě vyhrazené změny	Po-Ne 00:00-24:00
Ostrava	Olomouc hl.n.	Aktivní	na základě vyhrazené změny	Po-Ne 00:00-24:00
Praha	Kolín	Aktivní	K předání po účinnosti smlouvy	Po-Ne 03:20-23:20
Praha	Praha hl.n.	Aktivní	K předání po účinnosti smlouvy	Po-Čt 00:00-00:50, 03:50-24:00 Pá 00:00-01:15, 03:50-24:00 So-Ne 00:00-00:50, 03:50-24:00
Praha	Praha - Smíchov		přesun zařízení do Praha-Libeň	Po-Ne 00:00-01:00, 04:00-24:00
Plzeň	České Budějovice	Aktivní	K předání po účinnosti smlouvy	Po-Ne 00:00-00:35, 03:30-24:00
Plzeň	Plzeň	Aktivní	K předání po účinnosti smlouvy	Po-Ne 00:00-24:00
Ústí nad Labem	Děčín	Aktivní	K předání po účinnosti smlouvy	Po-Ne 00:00-01:30, 03:05-24:00
Ostrava	Hulín		na základě vyhrazené změny	Po-Ne 00:00 - 00:45, 03:25 - 24:00
Ostrava	Hranice na Moravě		na základě vyhrazené změny	Po-Pá 04:10-23:50 So-Ne 04:25-23:50
Ostrava	Staré Město u Uherského Hradiště		na základě vyhrazené změny	Po-Ne 03:00 - 22:30
Ostrava	Valašské Meziříčí		na základě vyhrazené změny	Po-Ne 03:50 - 22:30
Ostrava	Zábřeh Na Moravě		na základě vyhrazené změny	Po-Ne 03:30-24:00
Hradec Králové	Česká Třebová	Aktivní	na základě vyhrazené změny	Po-Ne 00:00-24:00
Hradec Králové	Ústí nad Orlicí		na základě vyhrazené změny	Po-Pá 04:10-22:00 So-Ne 04:55-22:00
Praha	Praha-Libeň	Aktivní	přesun zařízení z Praha-Smíchov	Po-Ne 00:00-01:10, 03:30-24:00

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Břeclav

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku je uvažováno zavěsit na stěnu, která je v chodbě směřující do prostoru hlavní vstupní haly (do autobusového nádraží, vedle pekařství). Technologickou část systému lze umístit do úklidové komory, která se nachází za stěnou, na které bude zavěšen výdejník.



Kompletní popis příprav pro tuto variantu:


- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru úklidové komory
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:

Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 4 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.


Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm a 40 mm.

Napojení odpadového potrubí je možné neinvazivně do odpadu v do výlevky v úklidové komoře.
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit 1 průstup stěnou o průměru 100 mm, kterými bude taženo odpadové potrubí, python (soubor hadiček s filtrovanou vodou) a napájecí kabel pro výdejník. Poznámka: Python a kabel bude tažen při instalaci (zařizuje koncesionáři)


Obr.2 - Šablona prostupu pro výdejní část (prostupem bude taženo odpadové potrubí 40 mm HT)

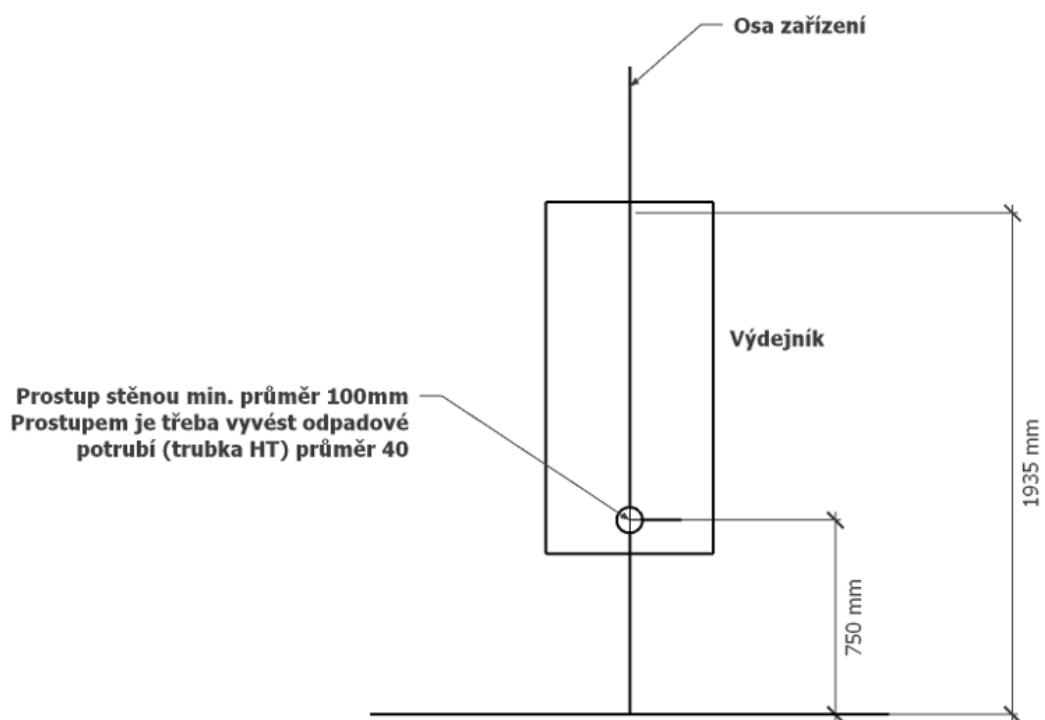


Obr. 3 – Šablona prostupu přímo na stěně

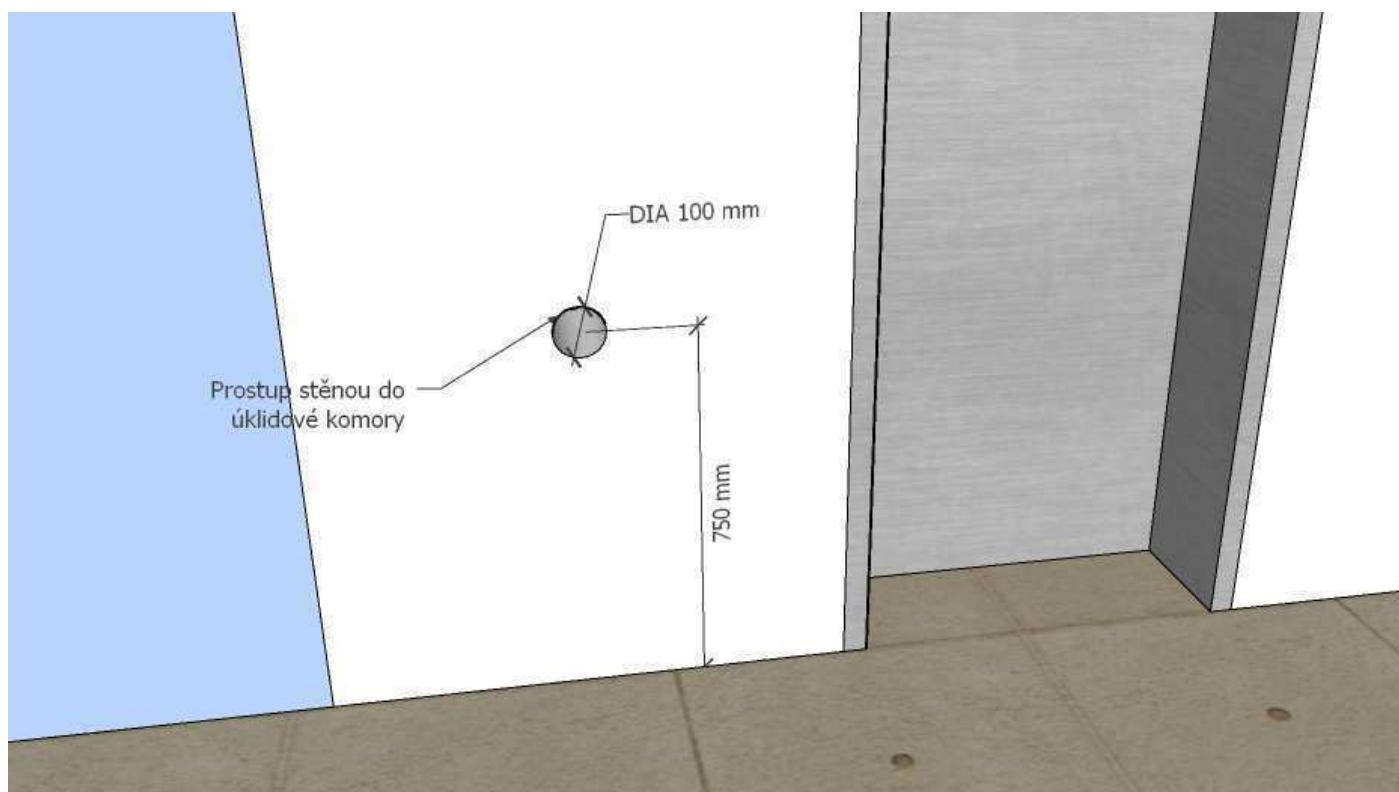


Obr. 4 – přípravy v prostoru úklidové komory

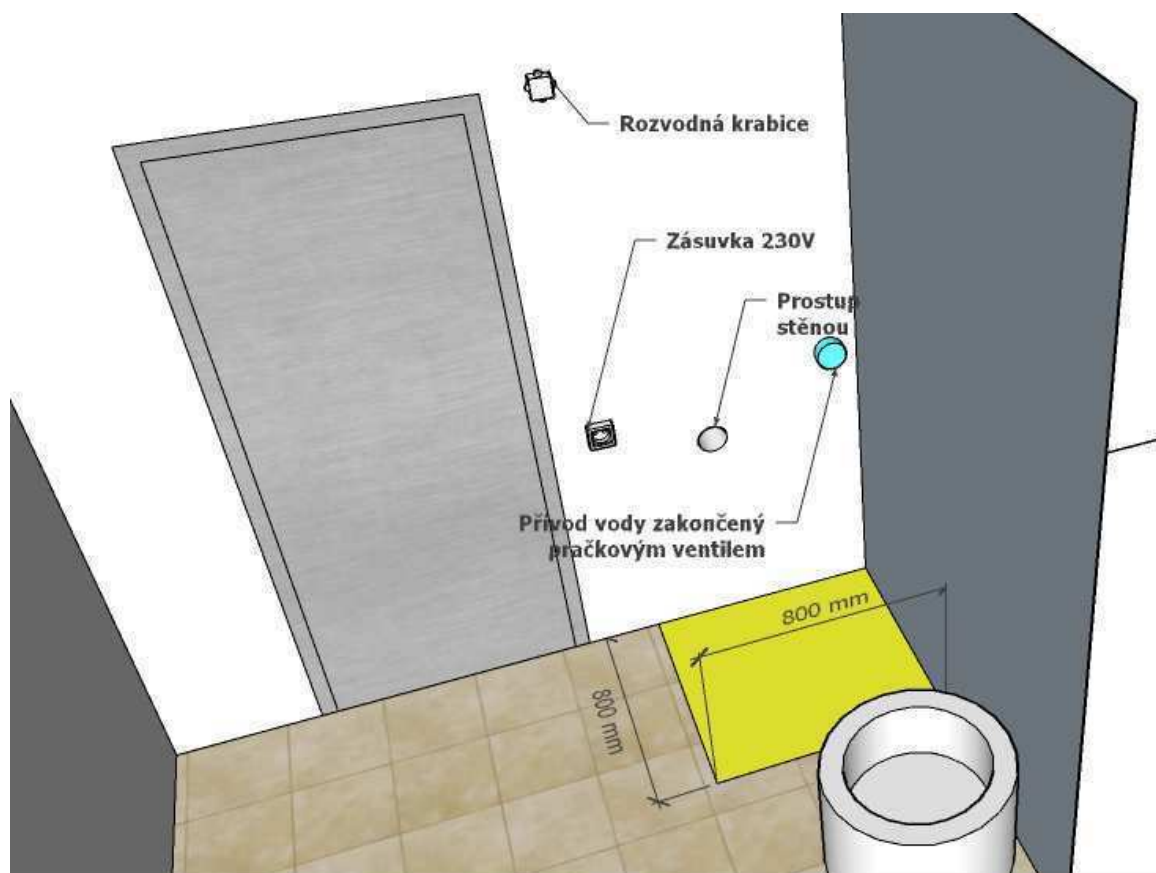


Obr.5 – kompletní osazení prostoru úklidové komory

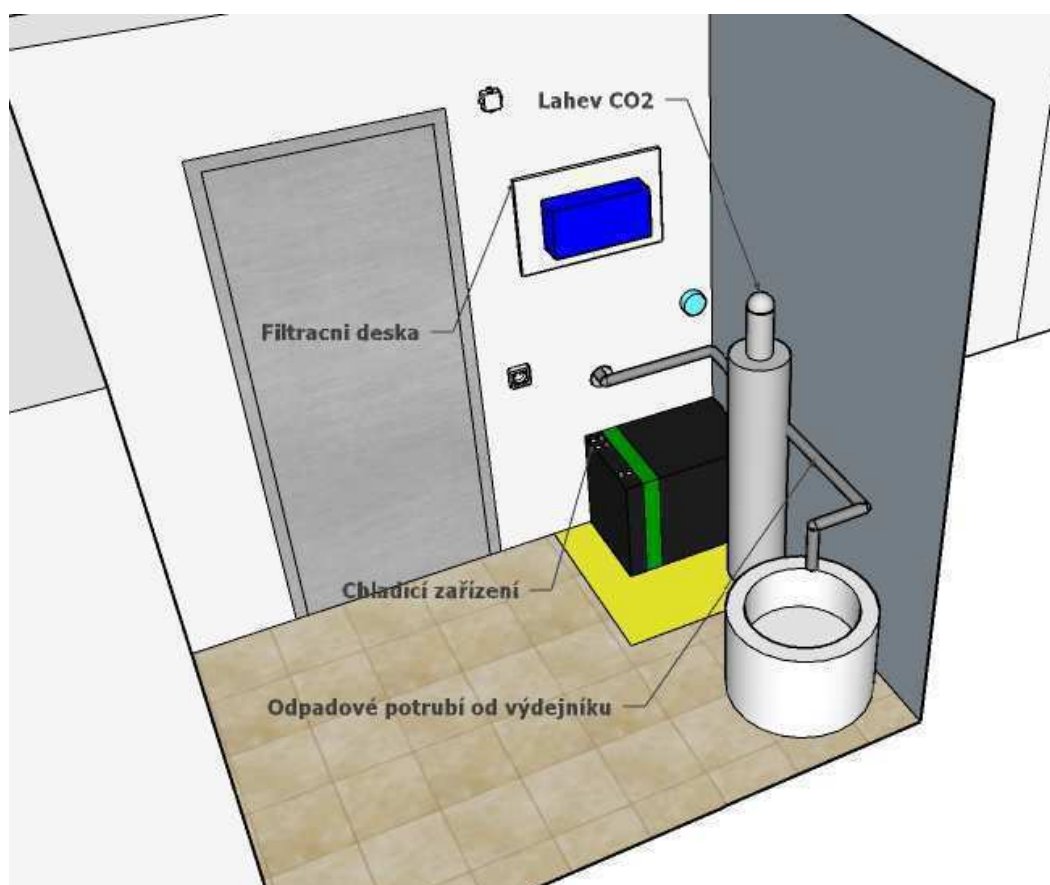


Obr. 6,7 – vyvedené odpadové potrubí


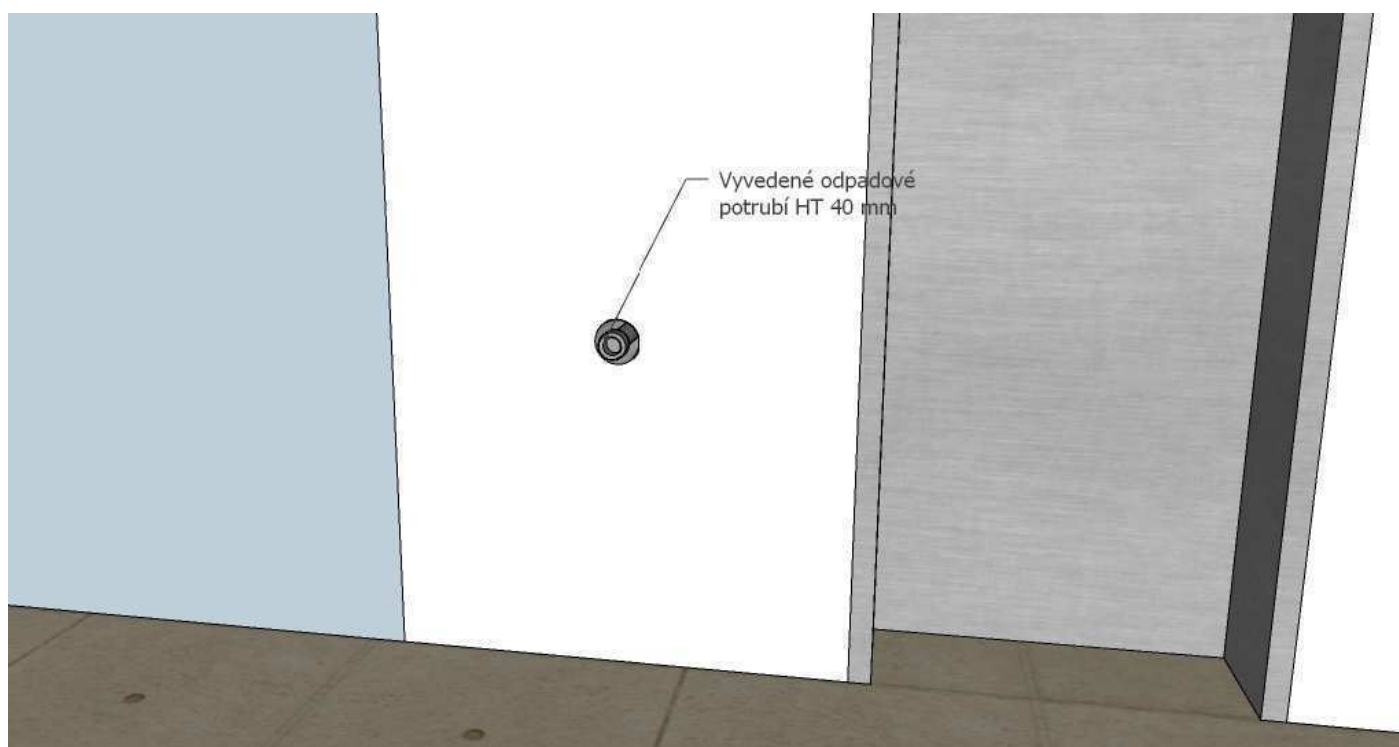


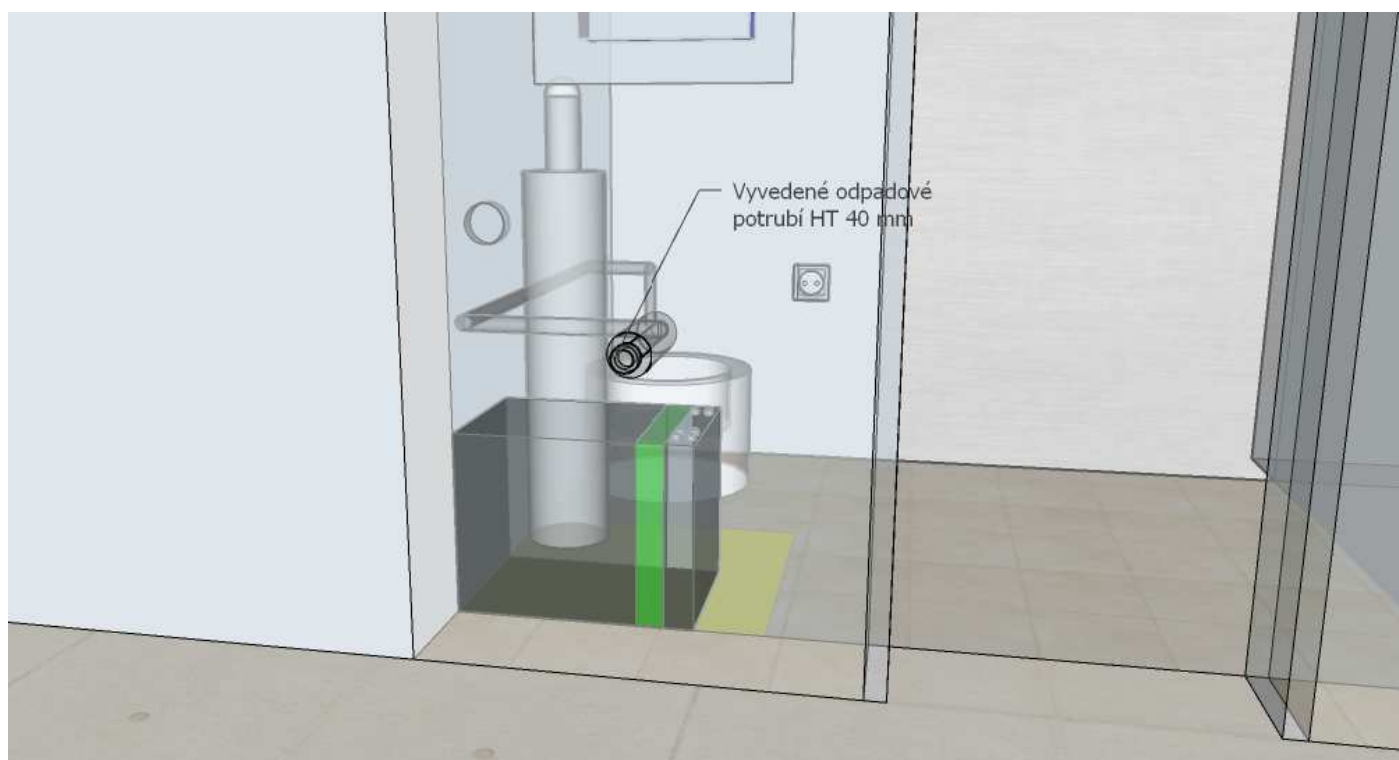


Obr.8 – Odpadové potrubí – napojení do výlevky

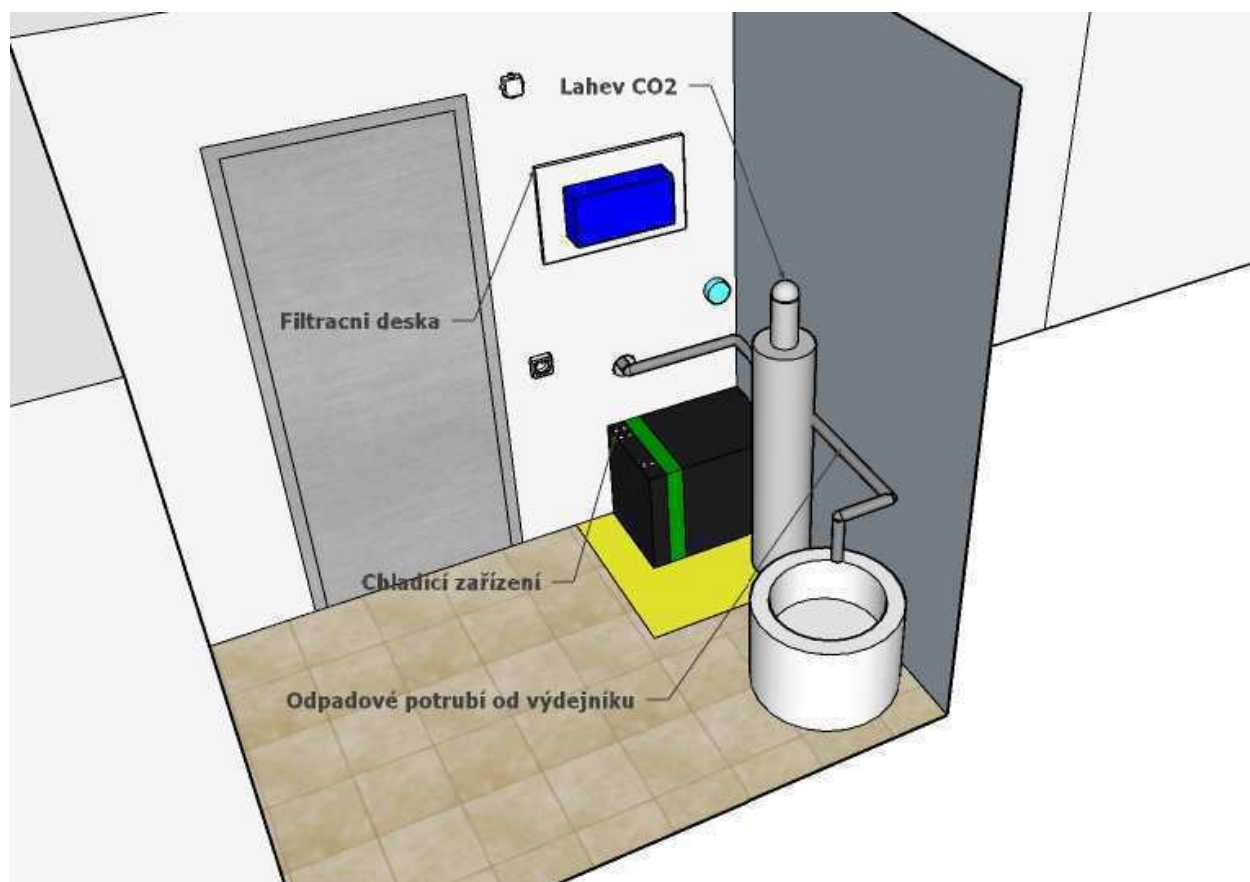

Obr.9,10,11,12 - Vizualizace

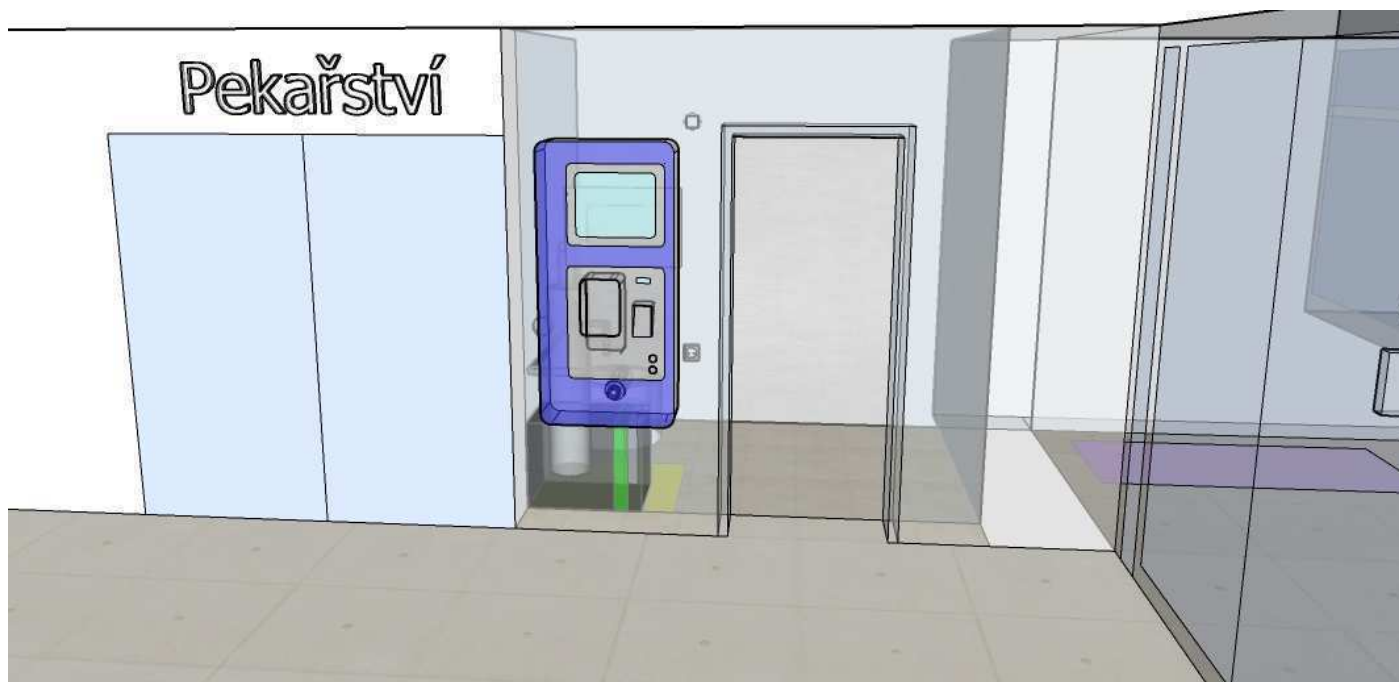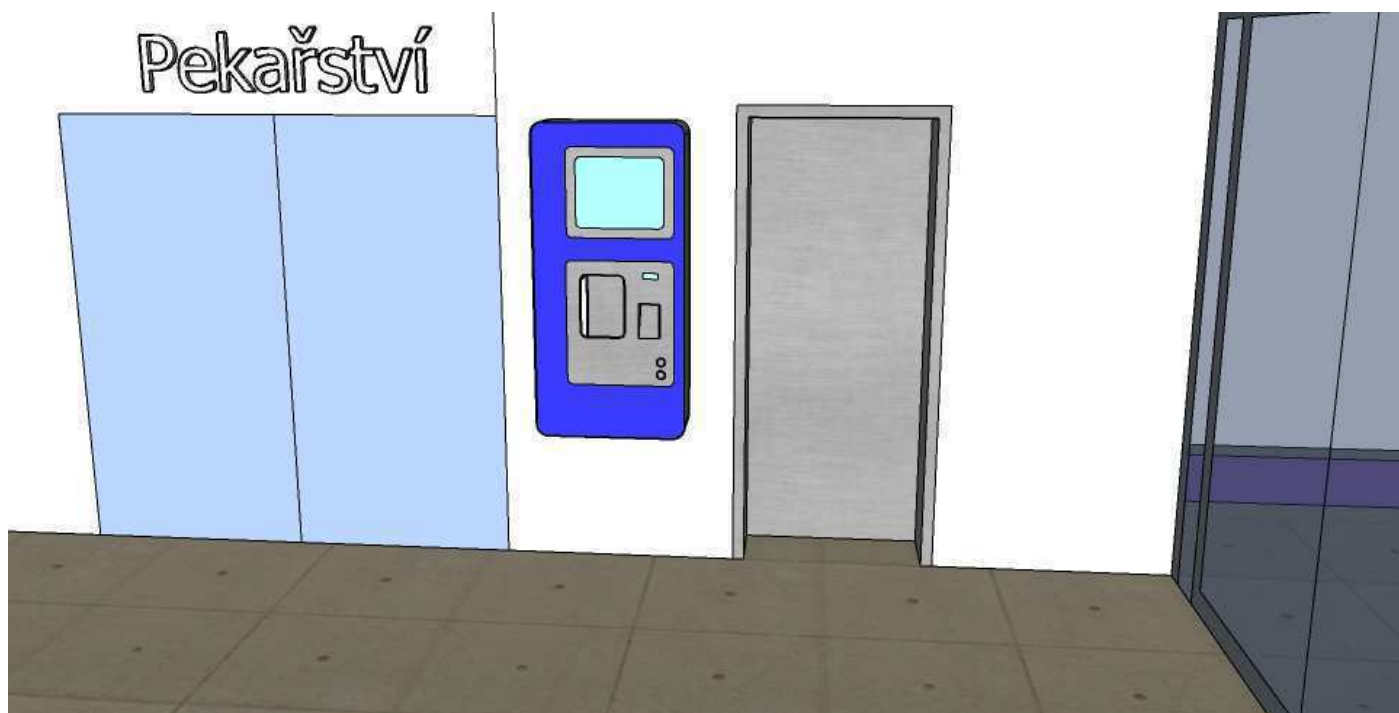

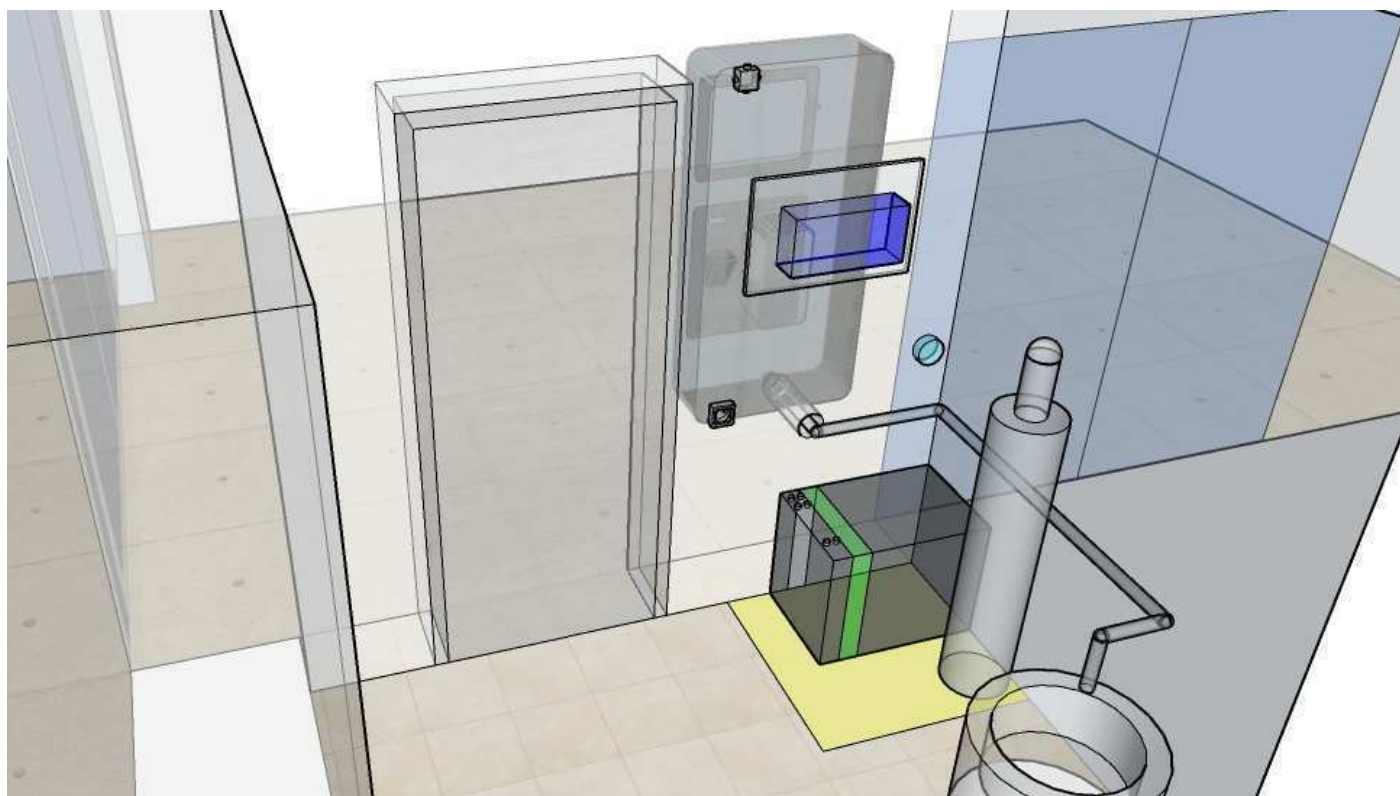

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabíčky. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 4 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku) Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii –1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Břeclav:

Instalace systému vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Břeclav (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru úklidové komory
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru úklidové komory
- Zřízení prostupu stěnou z úklidové komory do prostoru chodby
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení neinvazivně do výlevky, která je součástí úklidové komory)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Břeclav (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru úklidové komory (zabezpečení zneužití)

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží v Hradci Králové

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je navrženo v hlavní hale nádraží vedle schodiště pro odjezdy.

Výdejník je uvažováno zavěsit na samonosný jeklový rám, který bude opláštěn LTD deskami v bílé barvě. Rám je kotven do podlahy.



Technologie pro úpravu vody se bude nacházet v 1.PP prostoru, který se nachází přímo pod místem, kde je uvažováno umístit výdejní jednotku.




Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru sklepa (1.PP)
 - V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:
Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Odpadové potrubí od výdejníku je možné v prostoru sklepa napojit do stávajícího potrubí.**
- Prostupy stropem/podlahou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí.

Obr.2,3,4,5,6,7 – výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.

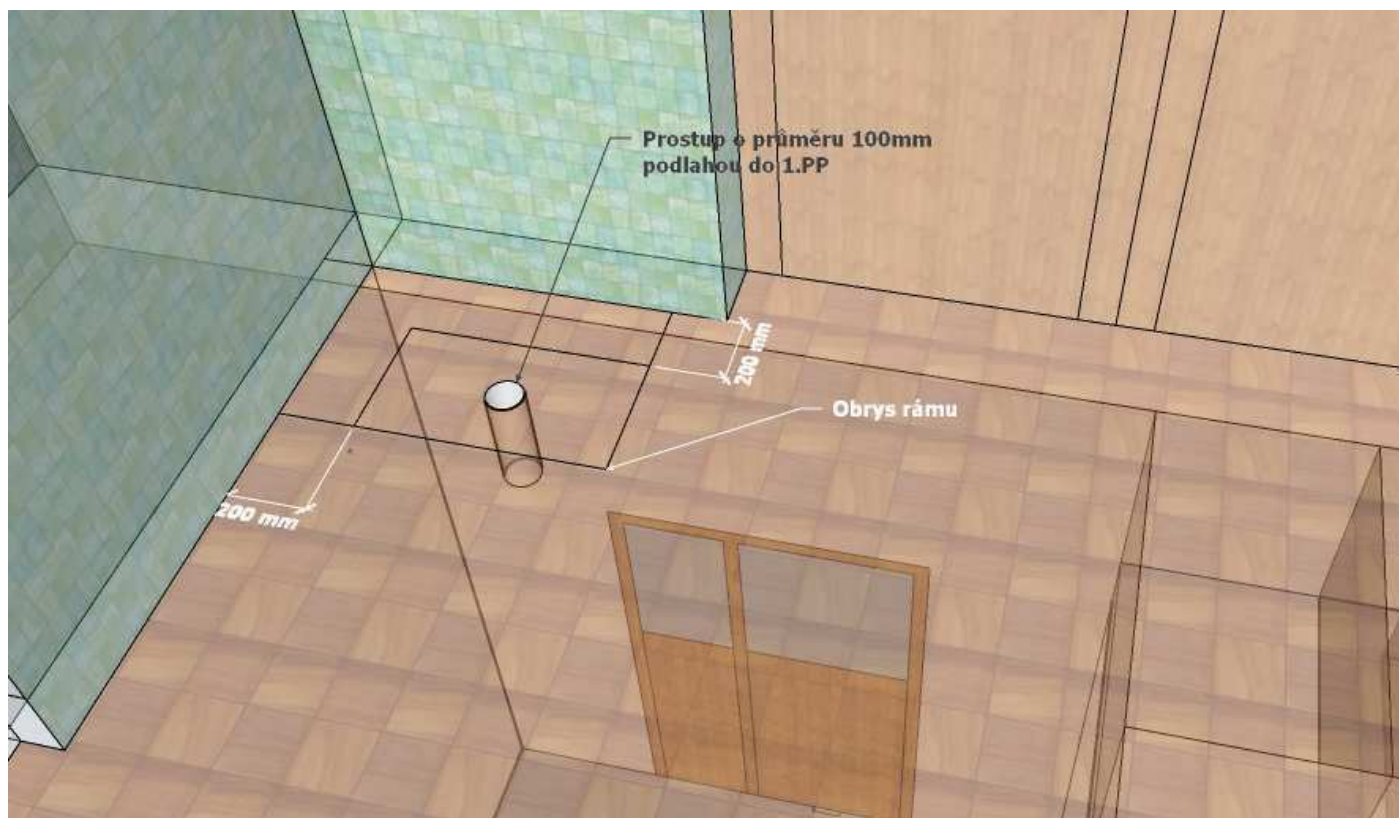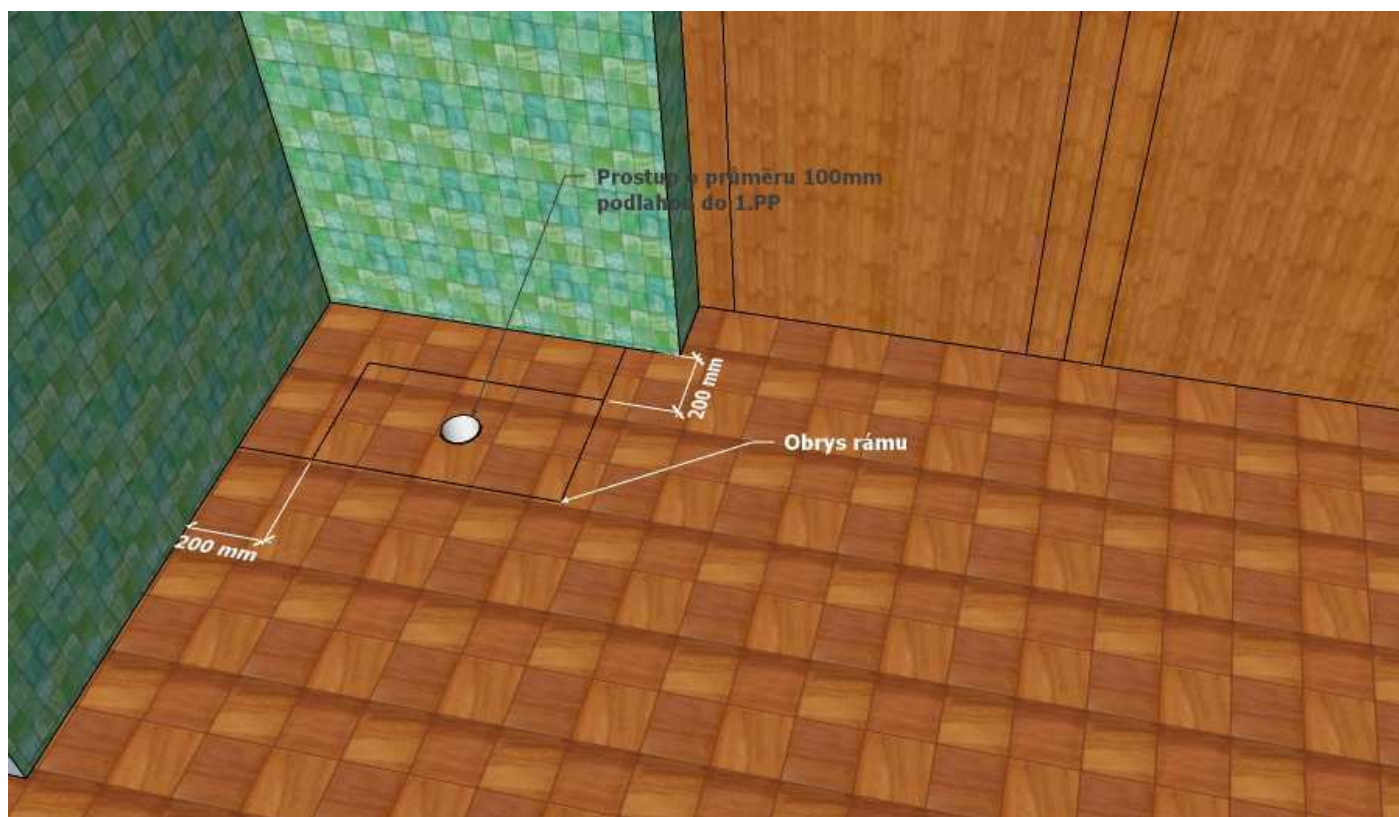




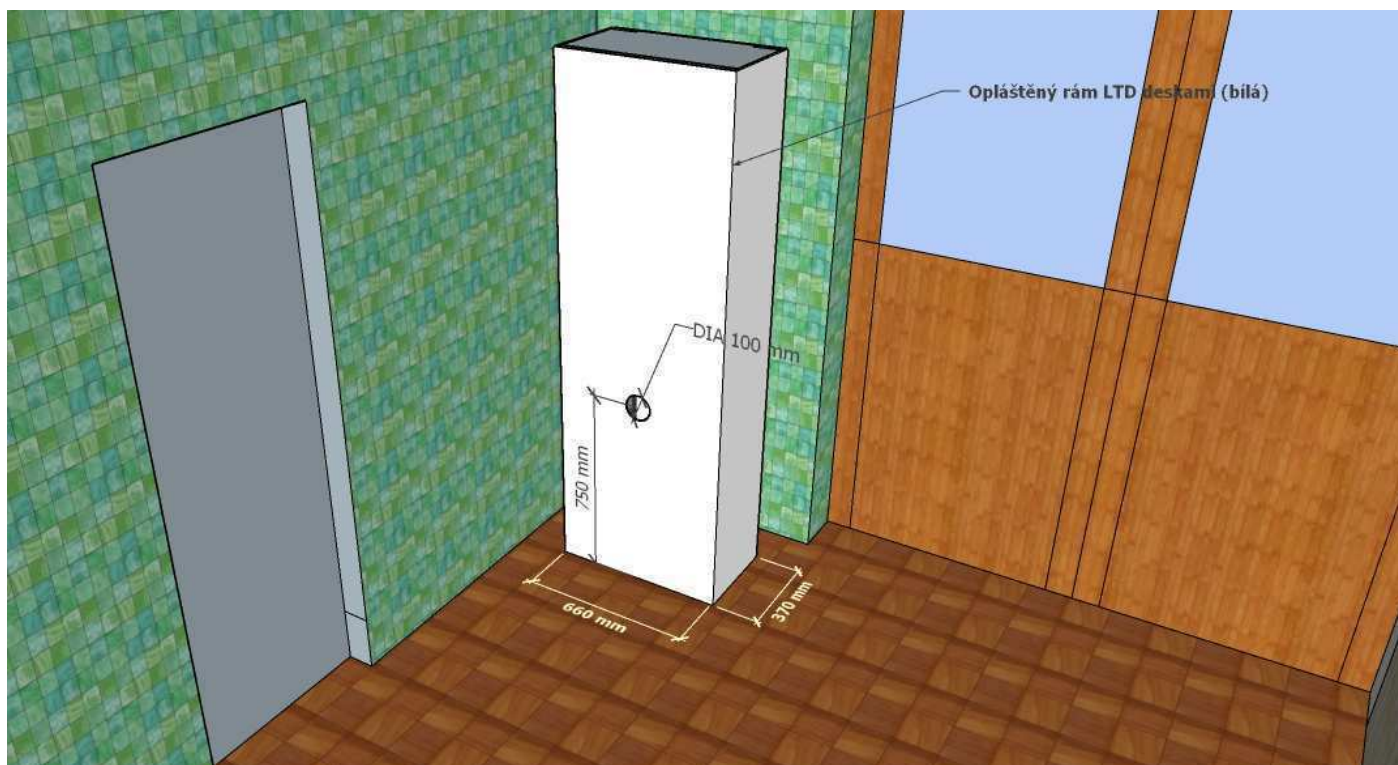


Obr. 8 – přípravy v prostoru 1.PP



Obr.9 – kompletní osazení prostoru v 1.PP

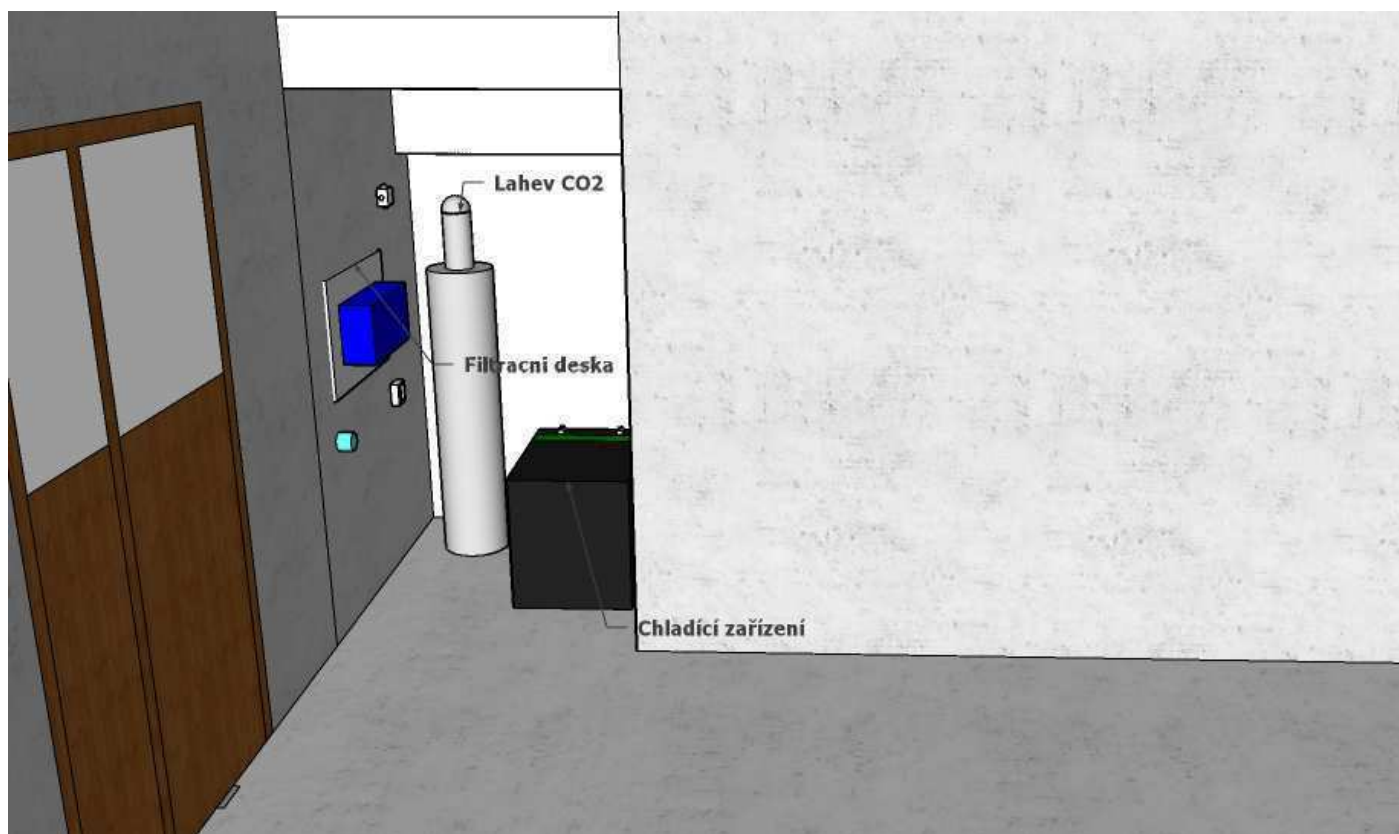


Obr.10 – Odpadové potrubí, python

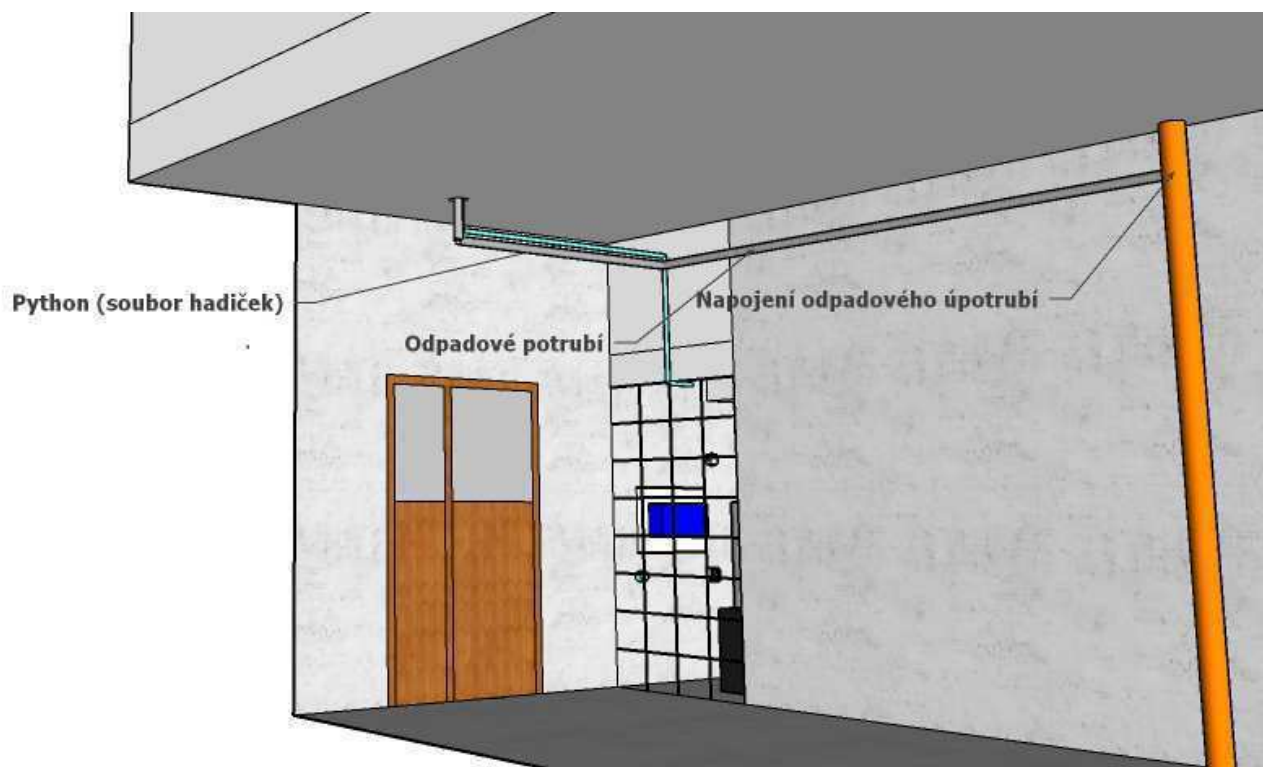

Obr.11 - Vizualizace



Obr.12

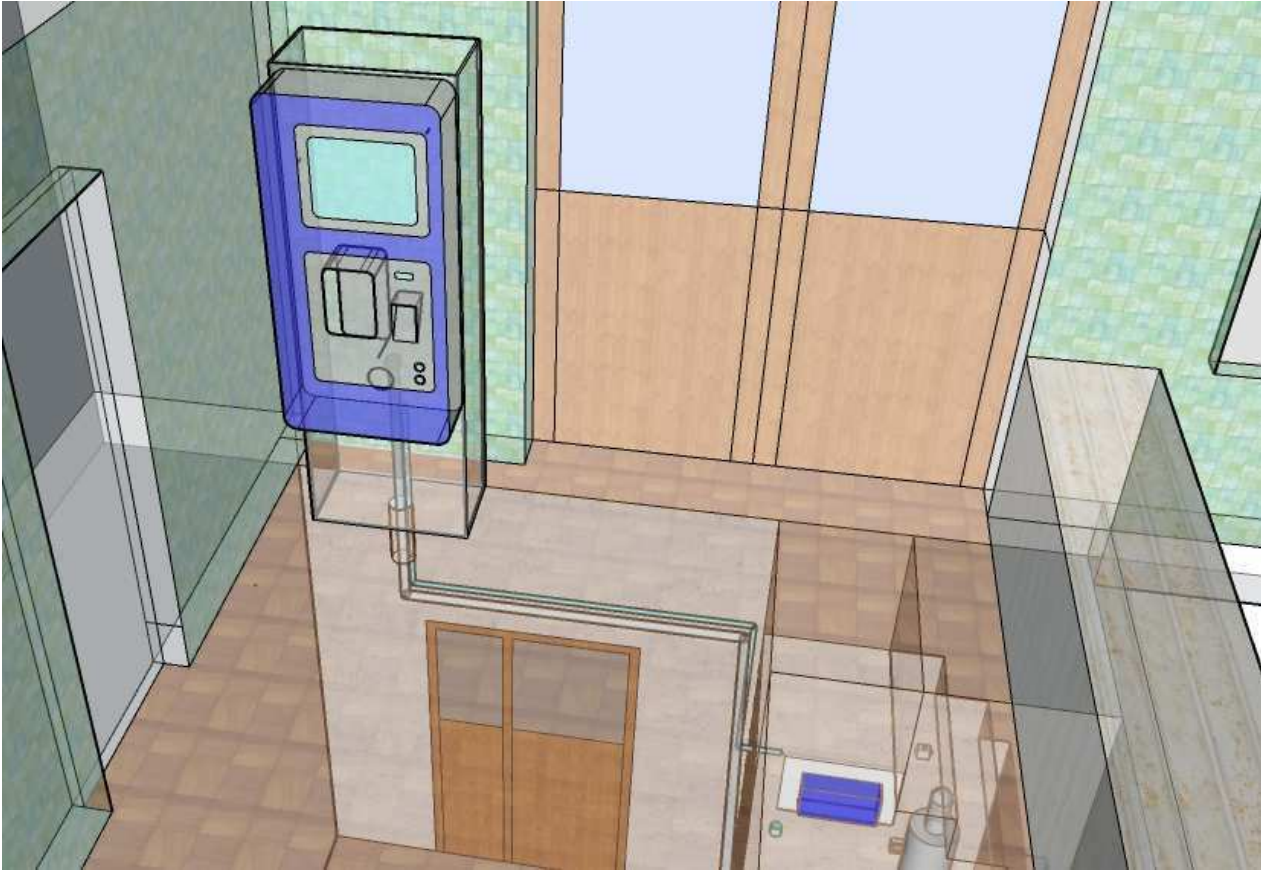

Obr.13



Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 10 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Hradec Králové:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Hradec Králové (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru sklepa
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru sklepa
- Zřízení prostupu podlahou z prostoru haly do prostoru sklepa
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení ve sklepě do stávajícího potrubí)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Hradec Králové (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na samonosný rám.
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru úklidové komory (zabezpečení zneužití)
- Zhotovení samonosného rámu a jeho opláštění – ukotvení do podlahy

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Náchod

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je uvažováno zavěsit na stěnu, která je ve vstupní hale. Jedná se o stejné místo, kde byl umístěn bankomat. Technologie pro úpravu vody je plánováno umístit do prostoru za touto stěnou, kde se nachází technická místnost s možností napojení na odpad, vodu i elektřinu.



Kompletní popis příprav pro tuto variantu:


- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru technické místnosti
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:

Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (lze využít stávající) a 1 x vytáhnout cca 4 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.


Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm a 40 mm.

Napojení odpadového potrubí je možné neinvazivně do odpadu v rohu místnosti.
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit 1 prostup stěnou, respektive provést zářez do stávajícího okénka, kvůli výšce odpadu ve výdejníku.


Obr.2 - Šablona prostupu pro výdejní část (prostupem bude taženo odpadové potrubí 40 mm HT)

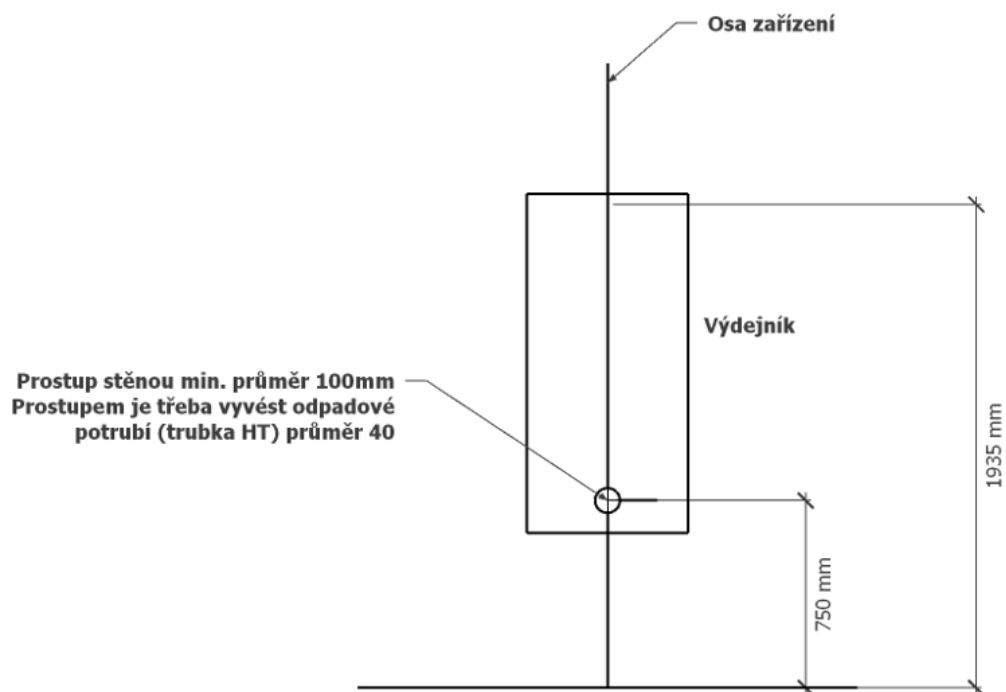


Obr. 3 – Šablona prostupu přímo na stěně

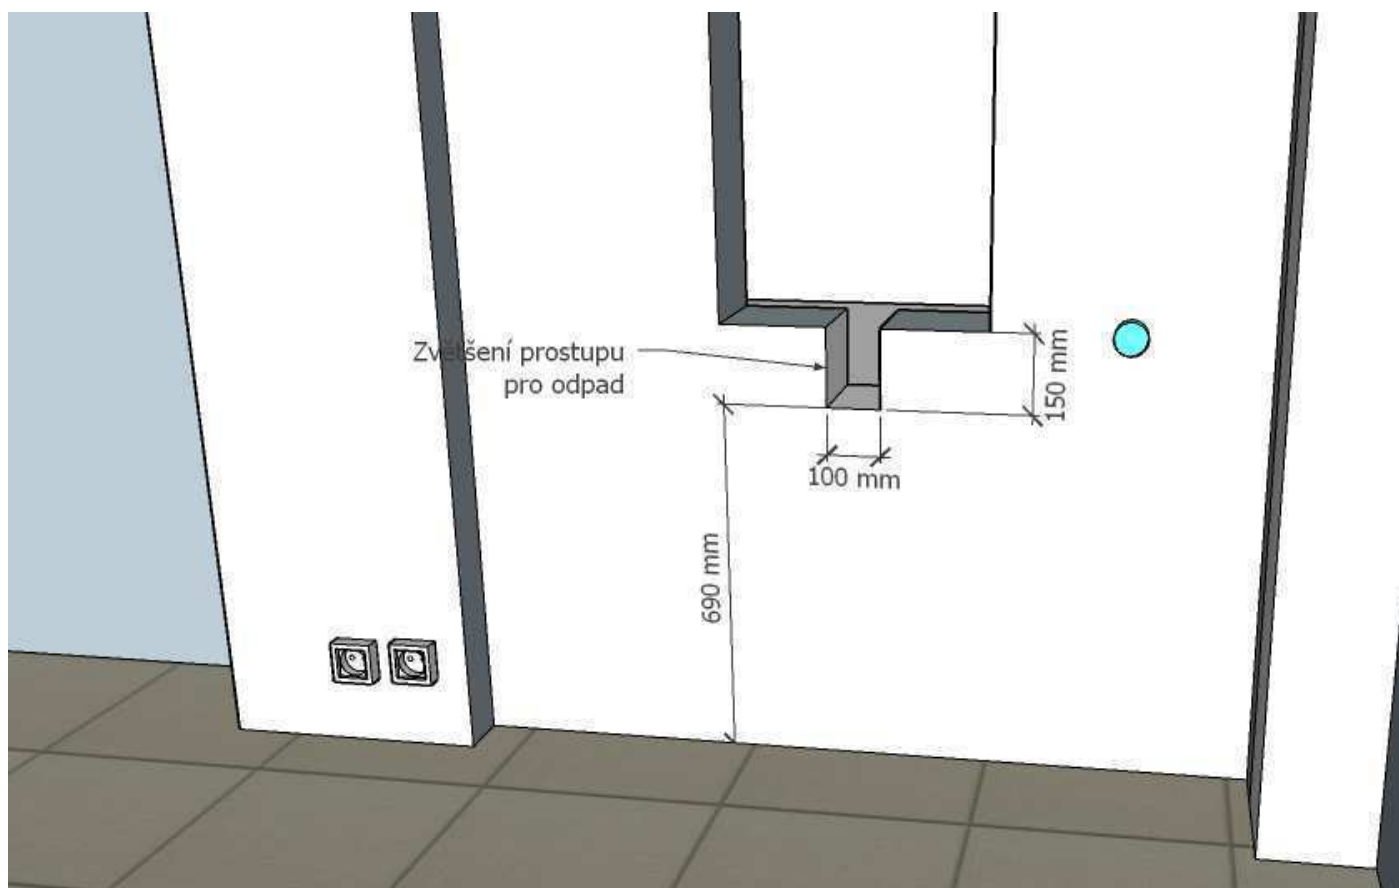



Obr. 4 – přípravy v prostoru technické místnosti

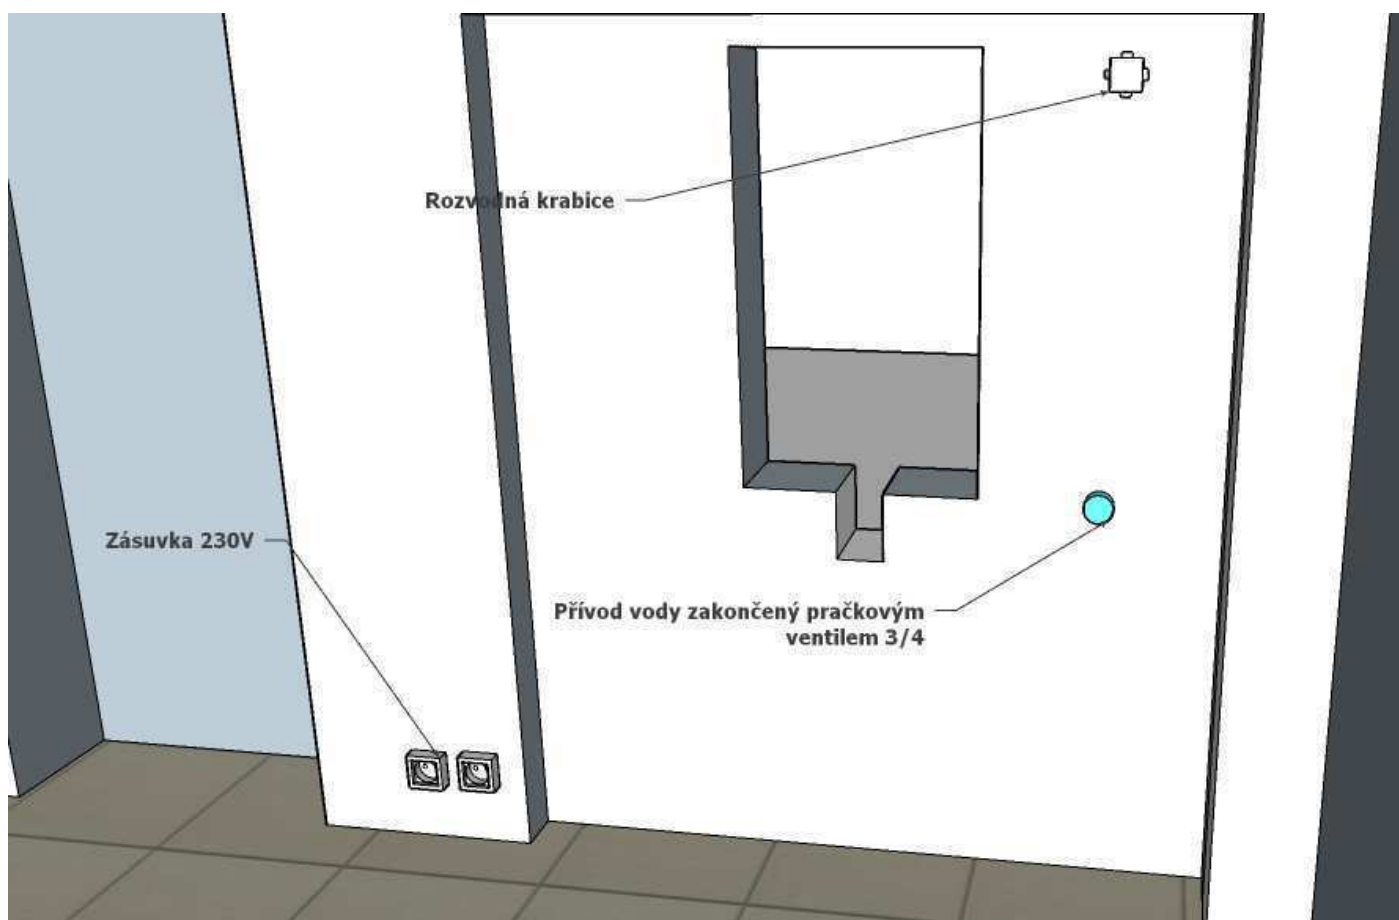


Obr.5 – kompletní osazení prostoru technické místnosti

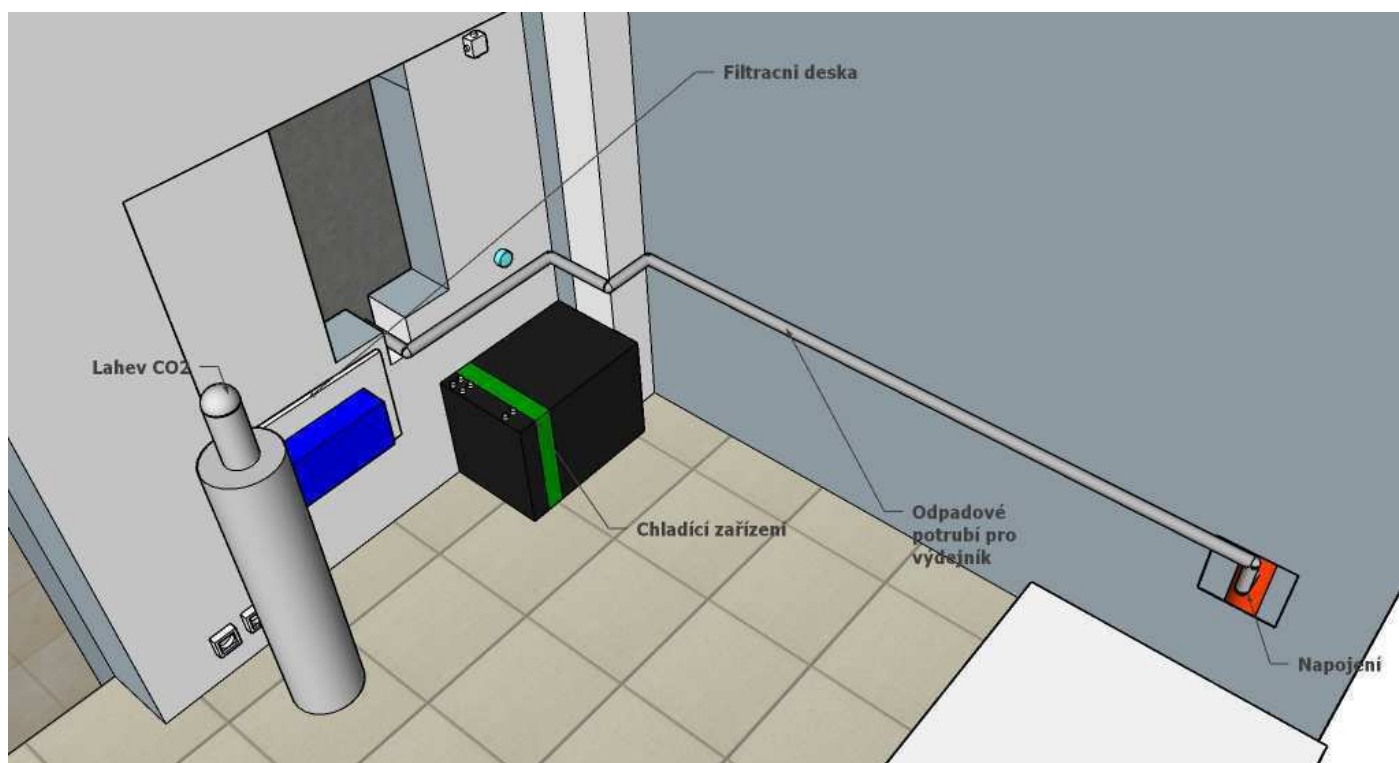


Obr. 6,7 – vyvedené odpadové potrubí

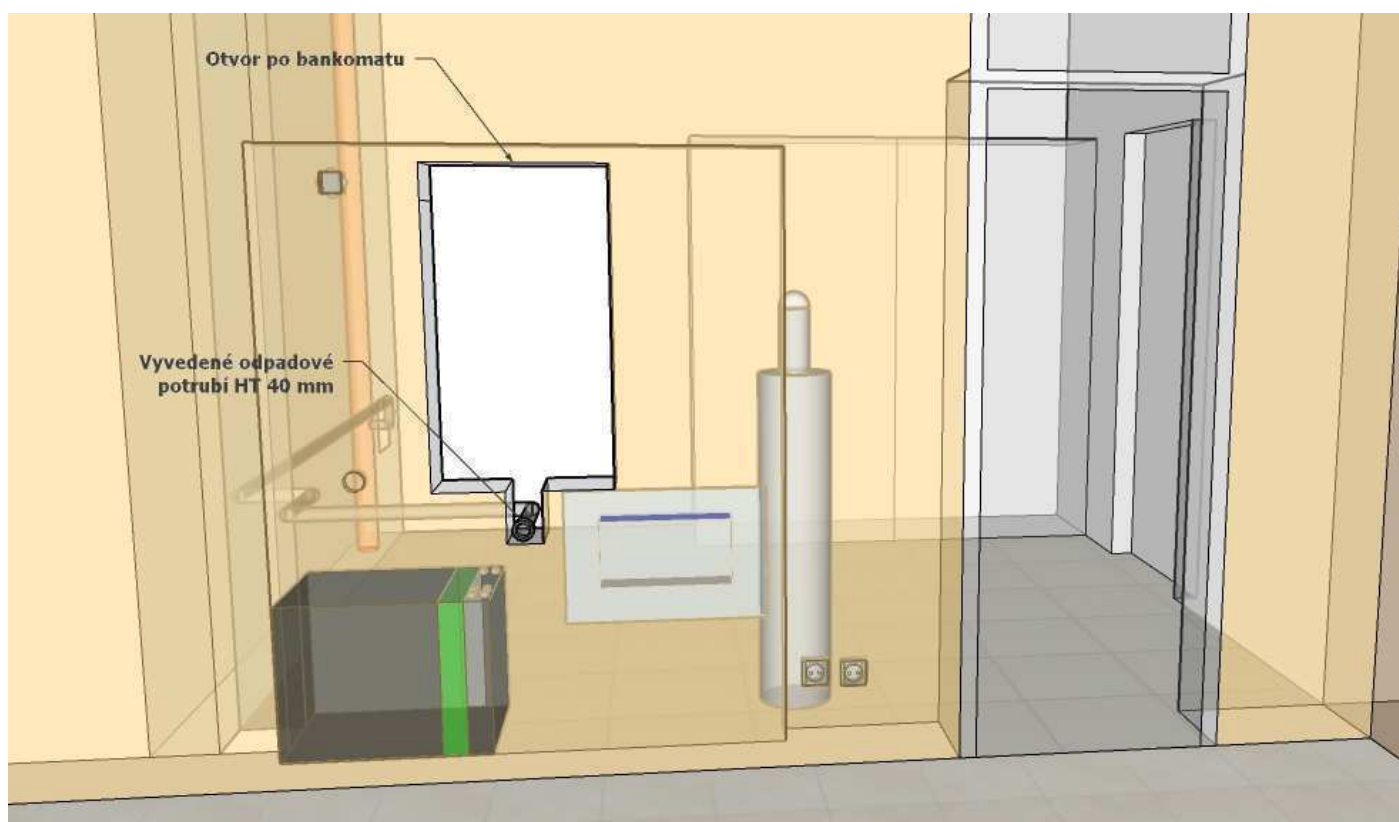
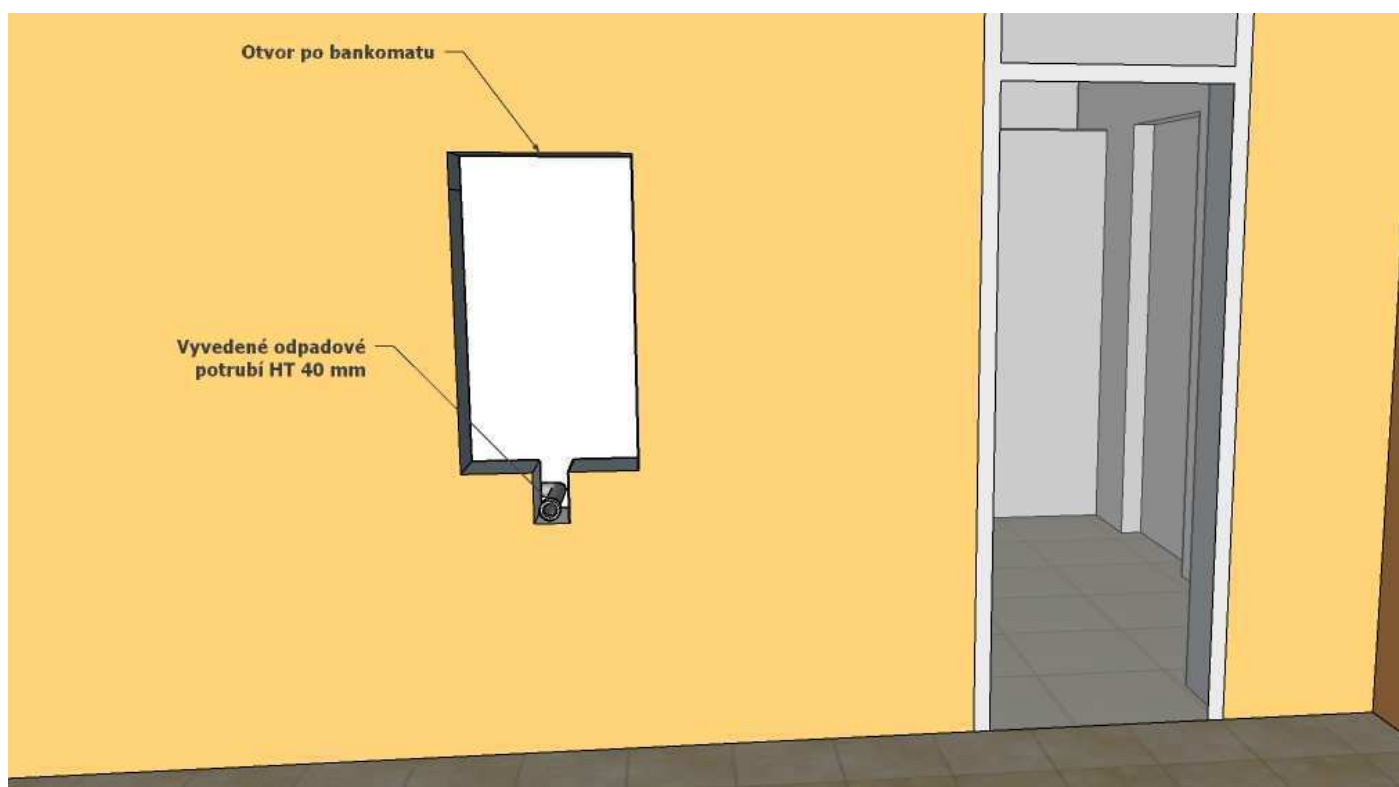



Obr.8 – Odpadové potrubí – napojení

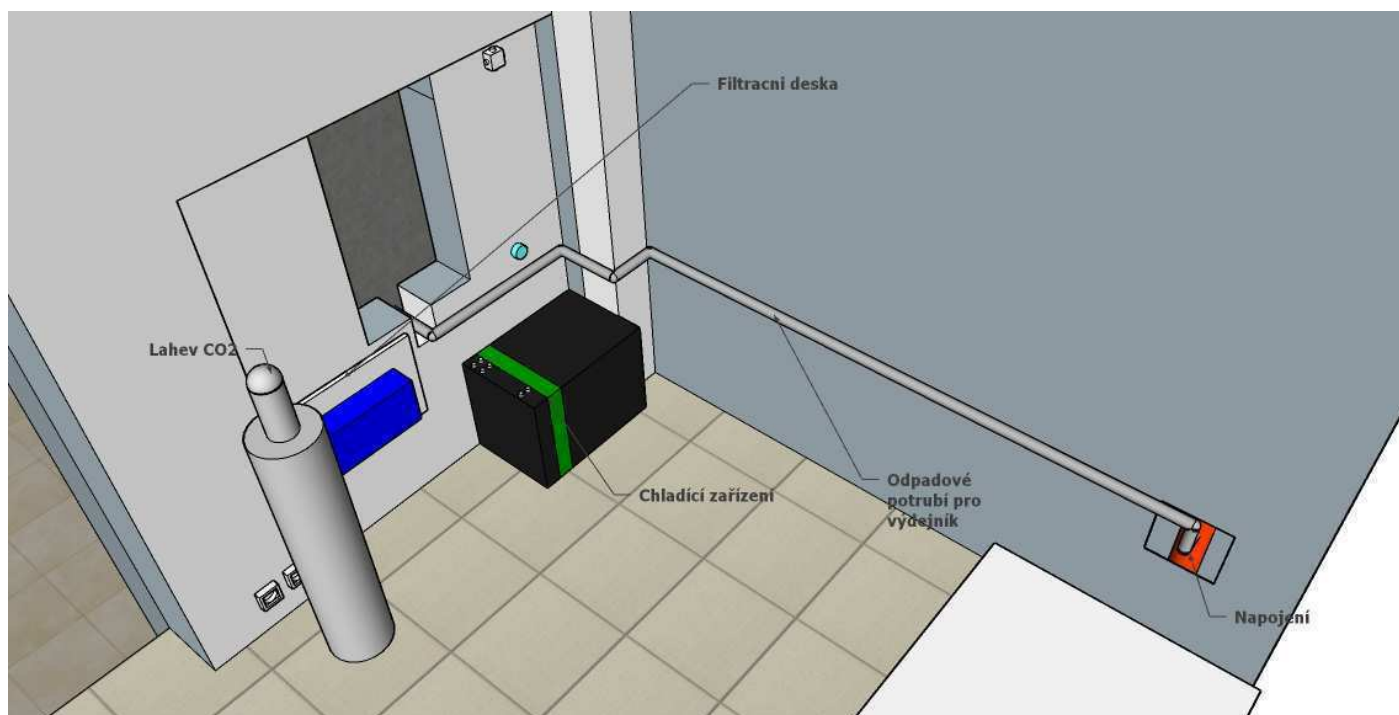

Obr.9,10,11,12 - Vizualizace

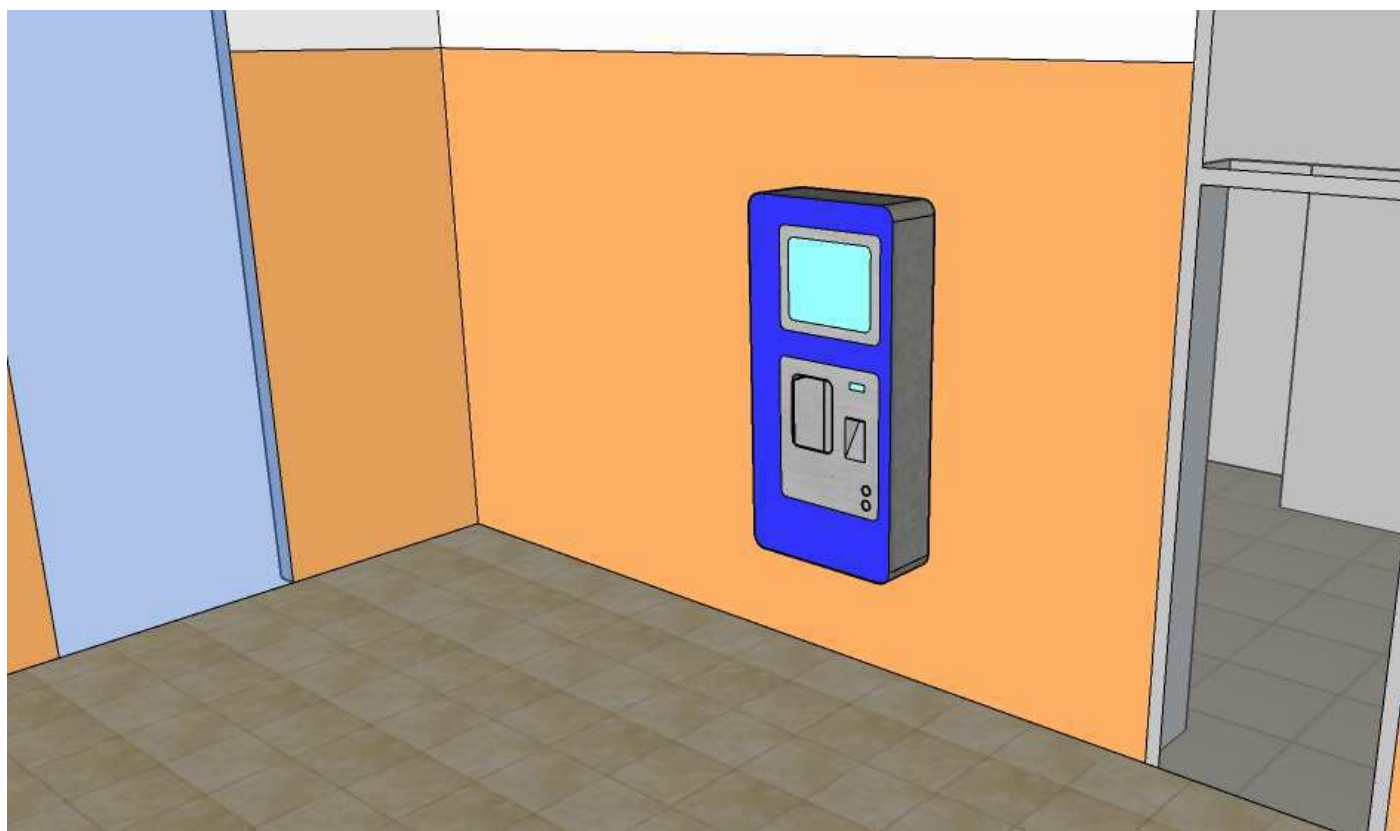

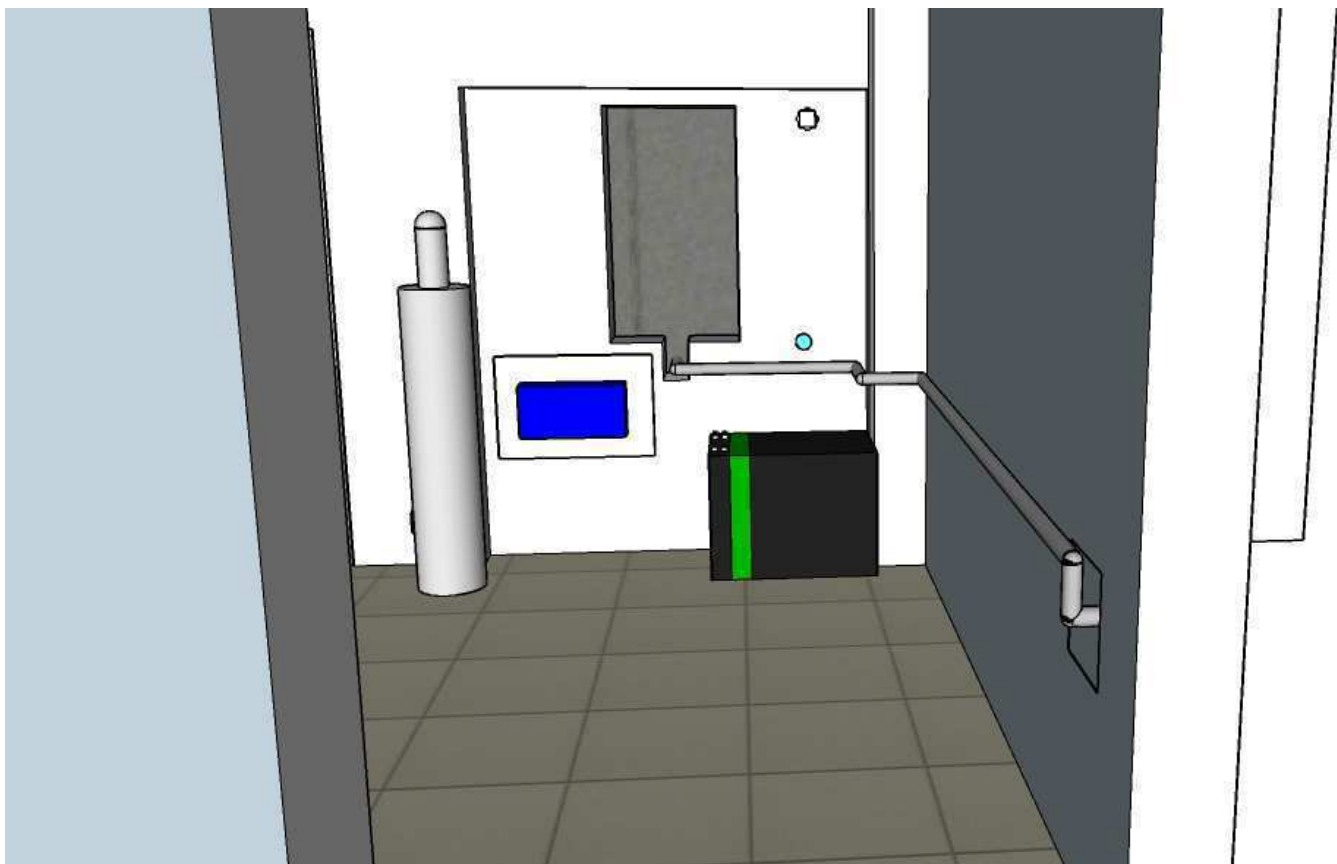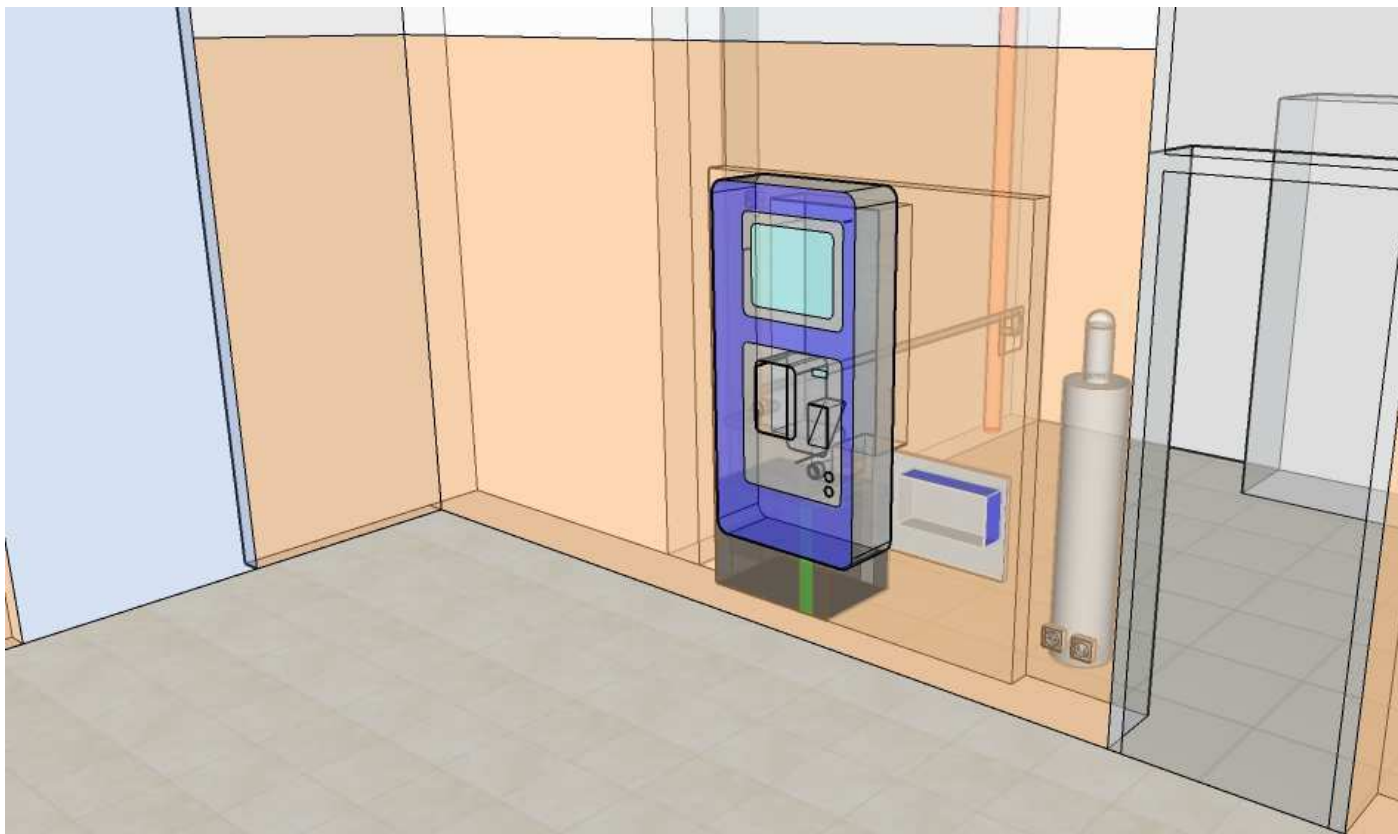

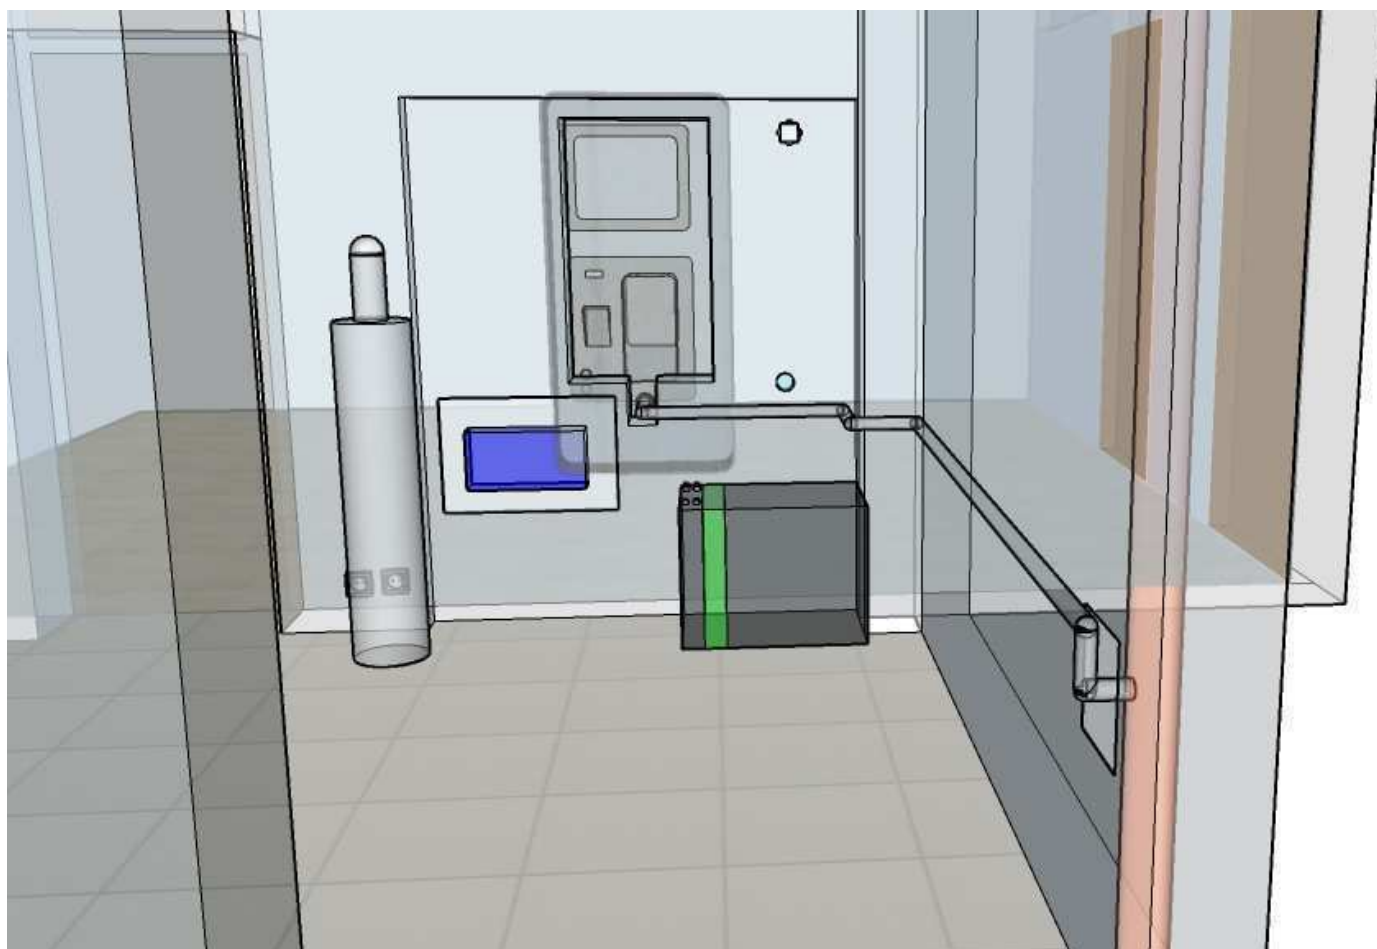

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 4 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Náchod:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Náchod (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru technické místnosti
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru technické místnosti
- Zvětšení otvoru po bankomatu
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zvětšením otvoru po bankomatu (napojení neinvazivně do odpadu v rohu technické místnosti)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Náchod (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově hlavního nádraží v Ostravě

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku je navrženo v hlavní hale nádraží vedle vstupu do čekárny.

Zařízení je uvažováno zavěsit na samonosný rám kotvený do podlahy a opláštěný LTD deskami.

Technologie pro doúpravu vody lze umístit za stěnu do čekárny. V prostoru čekárny bude zbudována uzamykatelná technická skříň, ve které bude technologie umístěna.



Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru čekárny. Technologie bude umístěna v uzamykatelné skříni z LTD.
 - V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:
Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel ČYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 10 m kabelu ČYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Odpadové potrubí od výdejníku je možné napojit do dešťové kanalizace u hydrantu.**
- Prostupy stropem/podlahou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí. Dále je třeba zajistit výřez ve stávající skříni.

Obr.2,3,4– výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.




Samonosný jeklový rám
kotvený do podlahy




Rám opáštěný LTD deskami




Obr. 5,6 – přípravy v čekárny


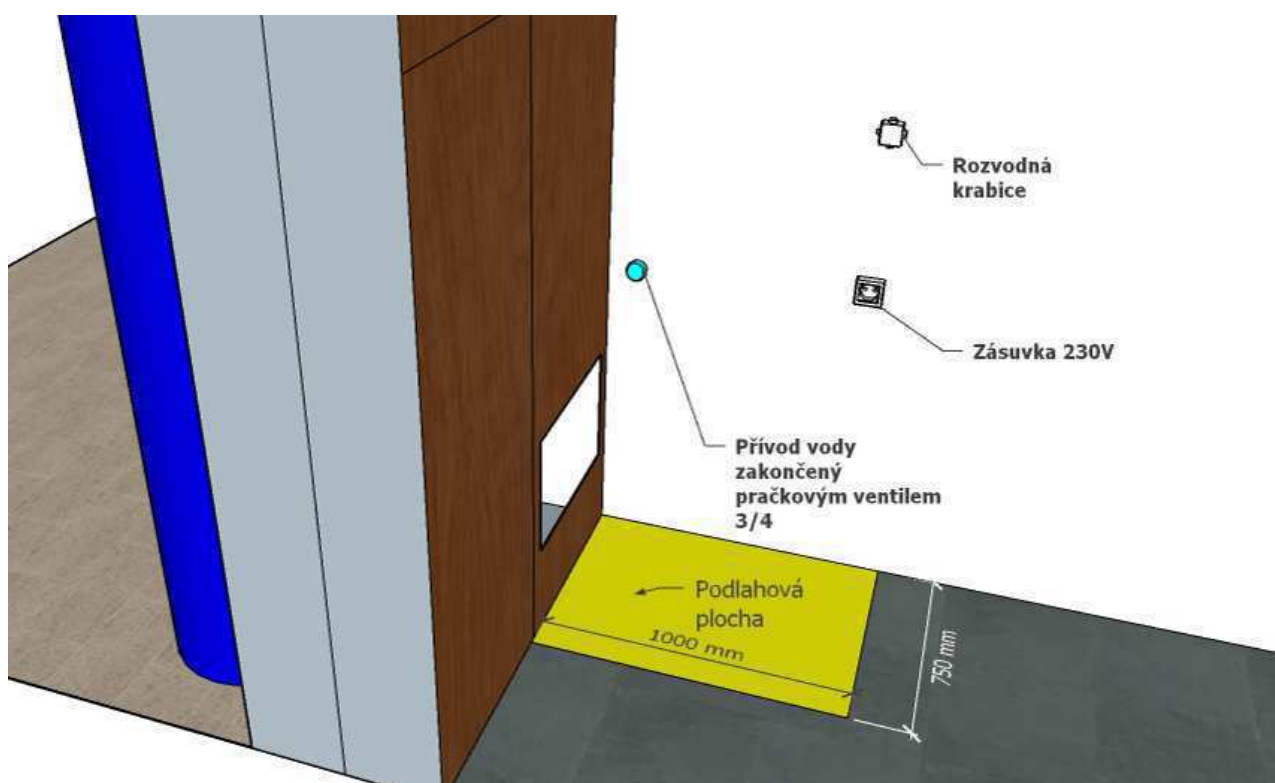



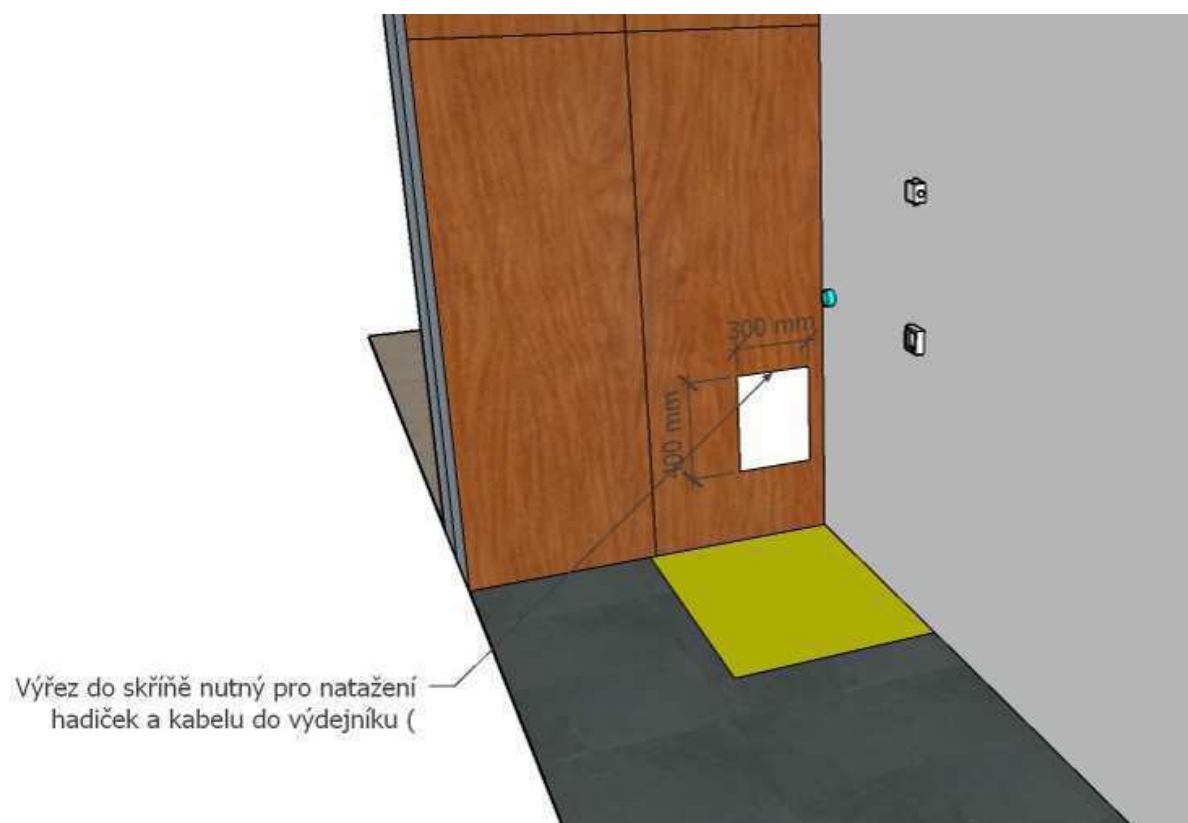


Obr.7 – kompletní osazení prostoru čekárny


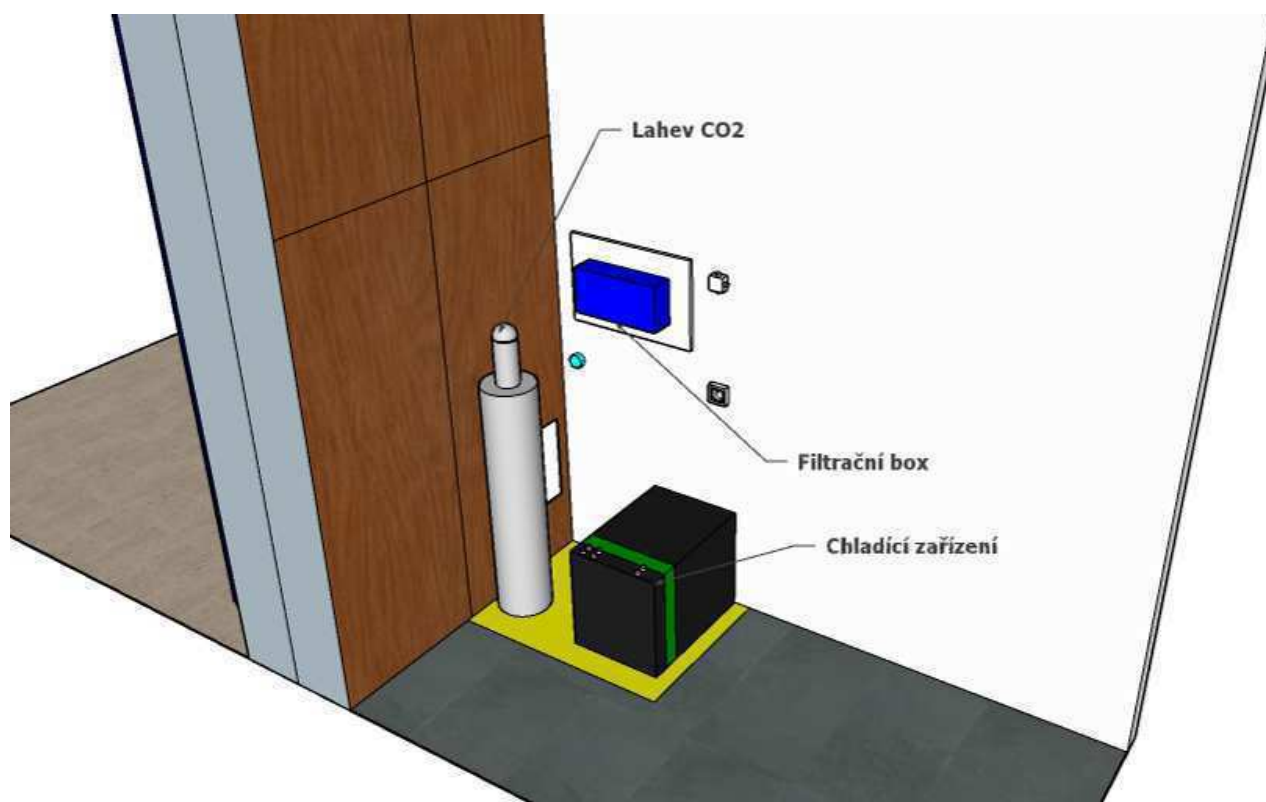


Obr.8,9,10,11 – Prostup a odpadové potrubí - vytaženo do prostoru haly

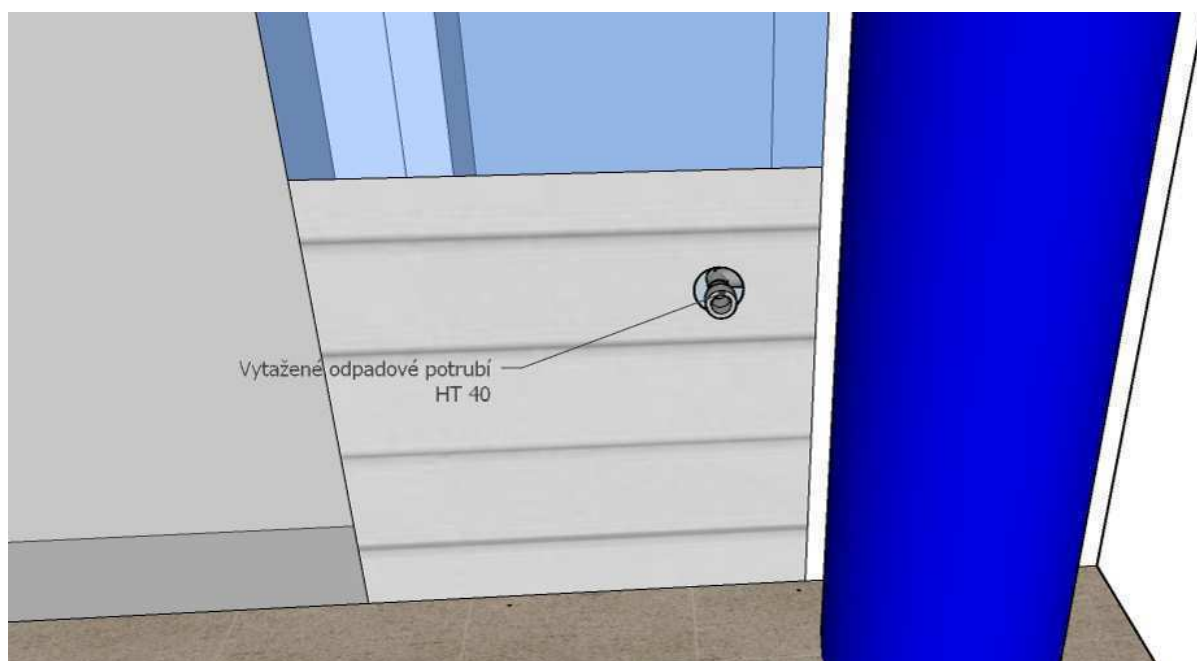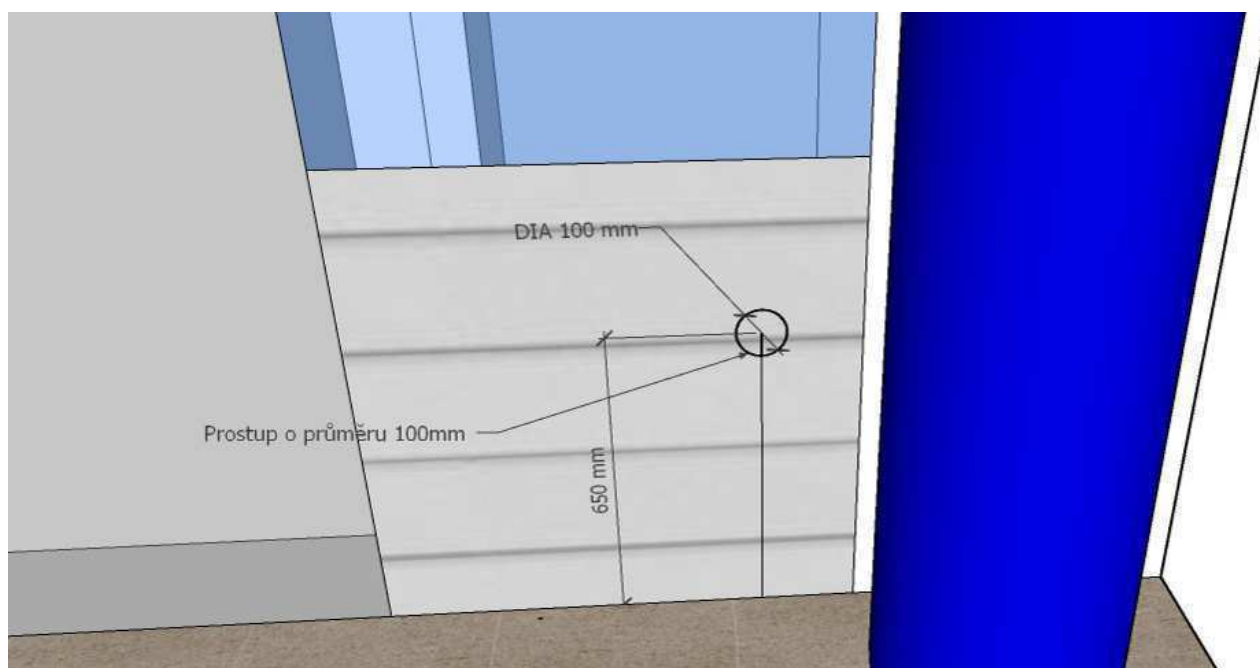


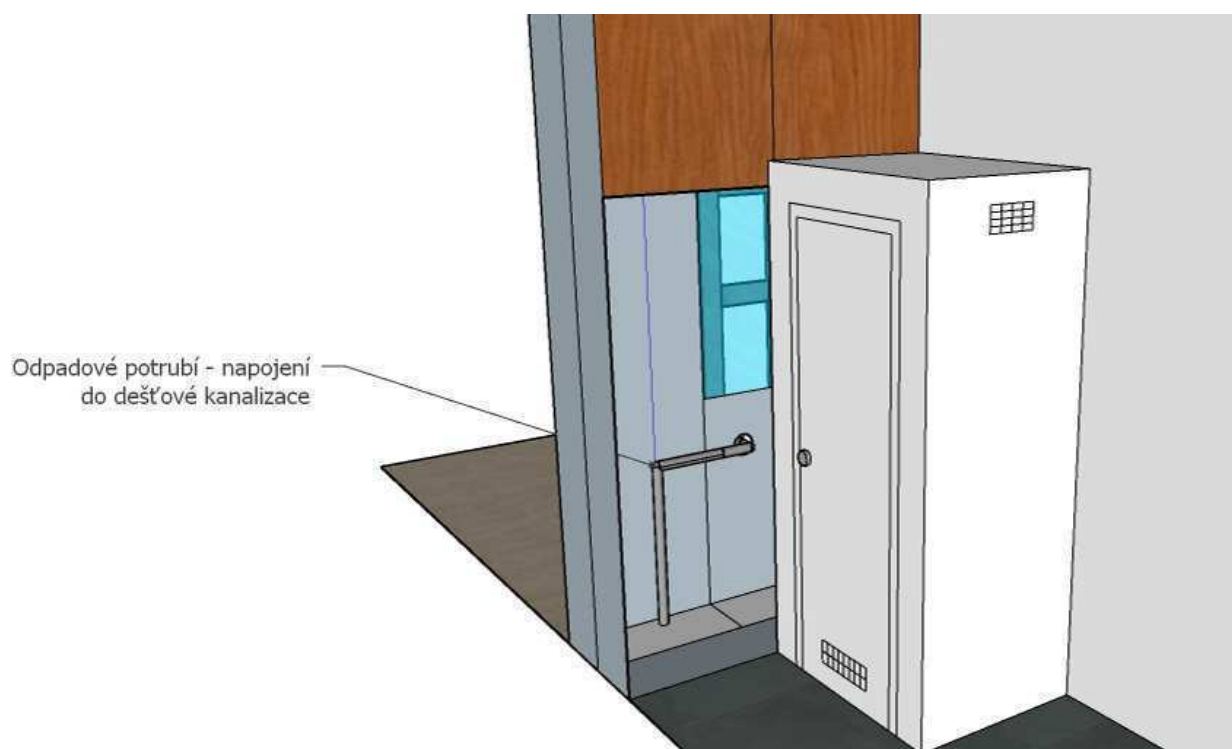
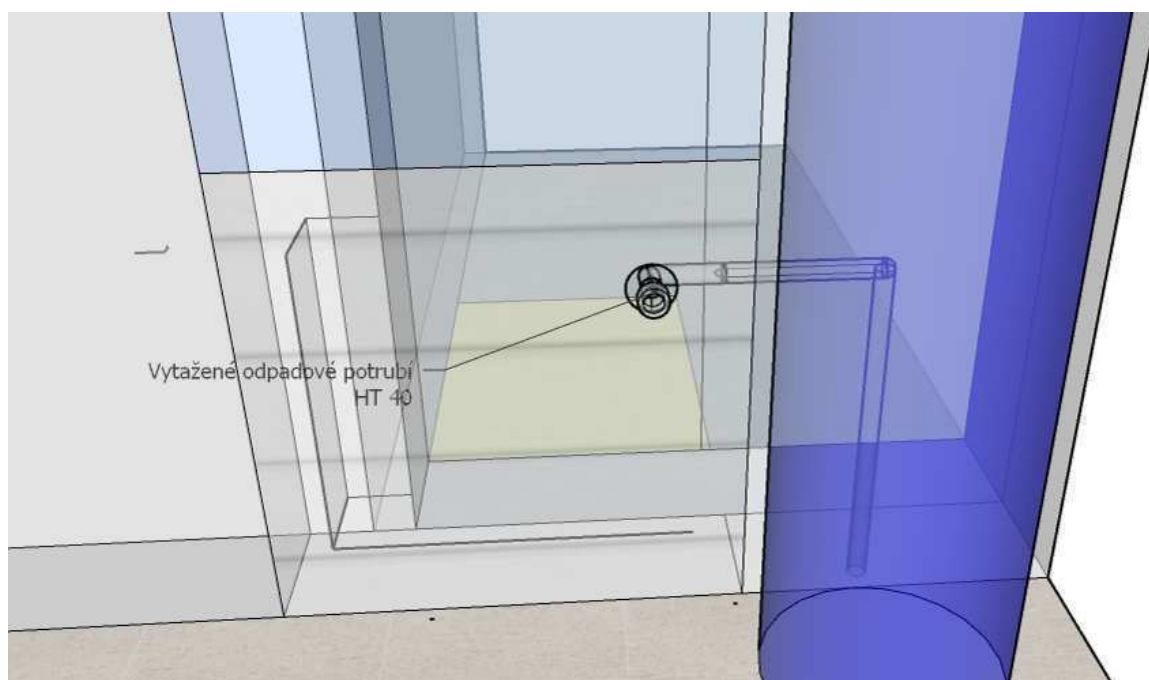


Obr.12,13 – Technická skříň – rozměry, vizualizace, popis (materiál LTD)

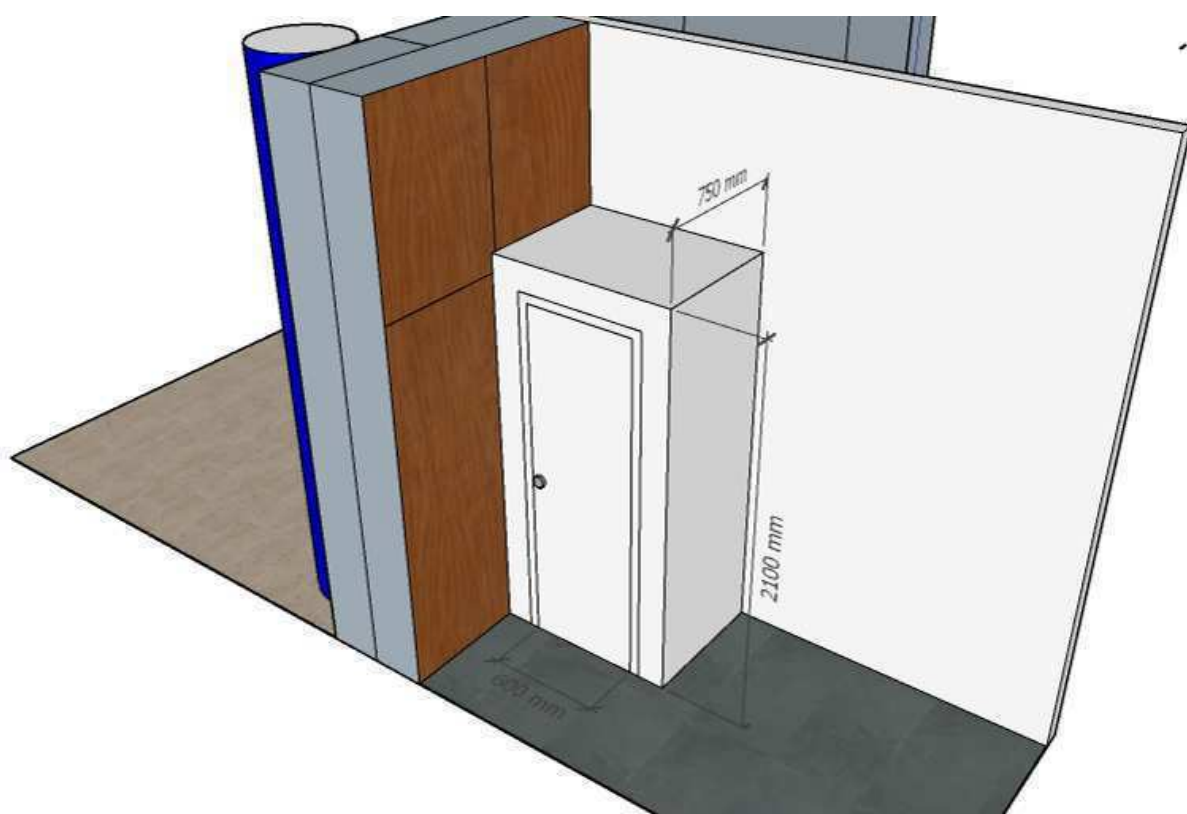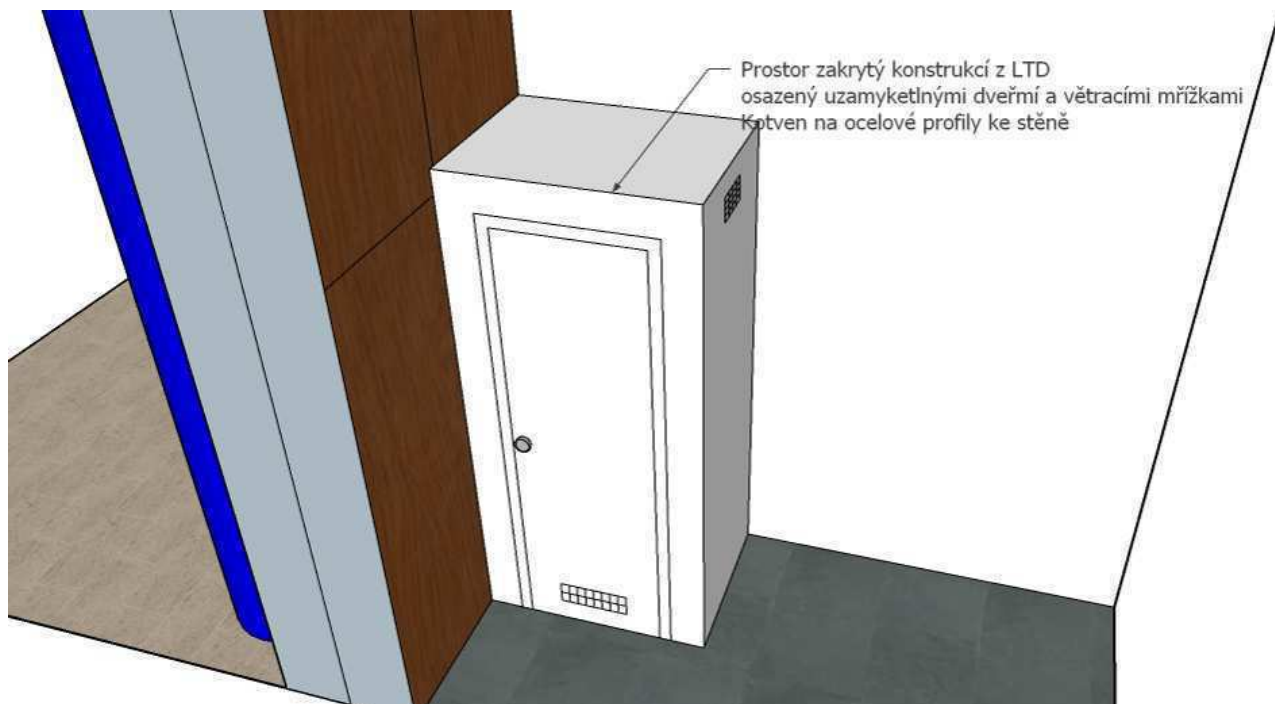

Obr.14,15,16 – vizualizace

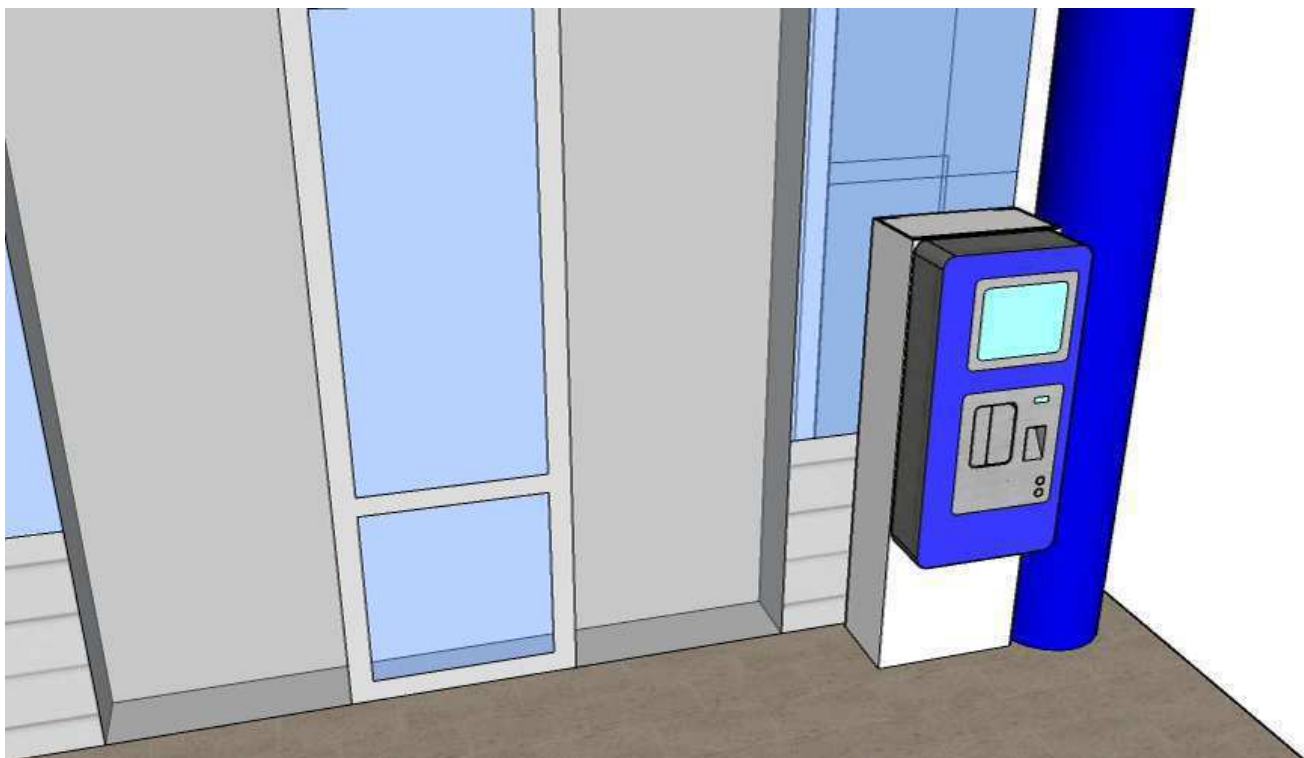

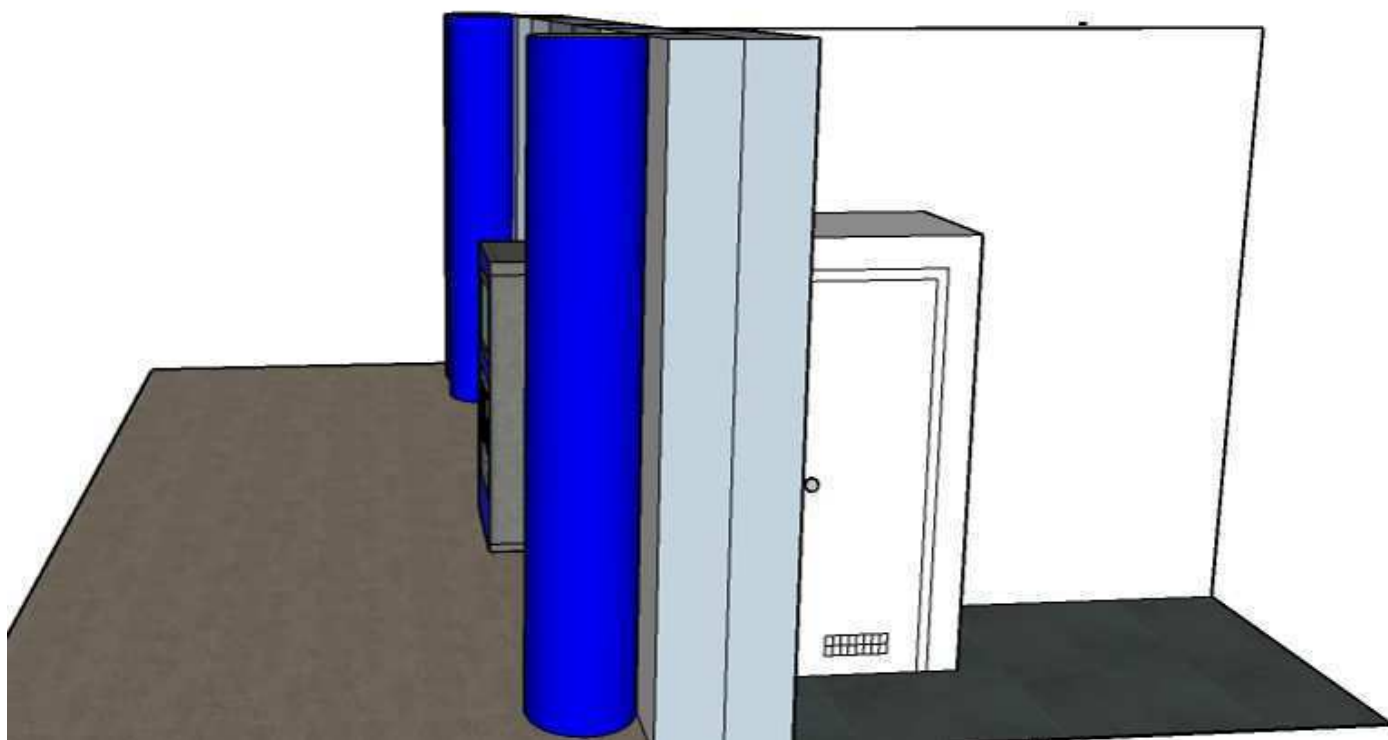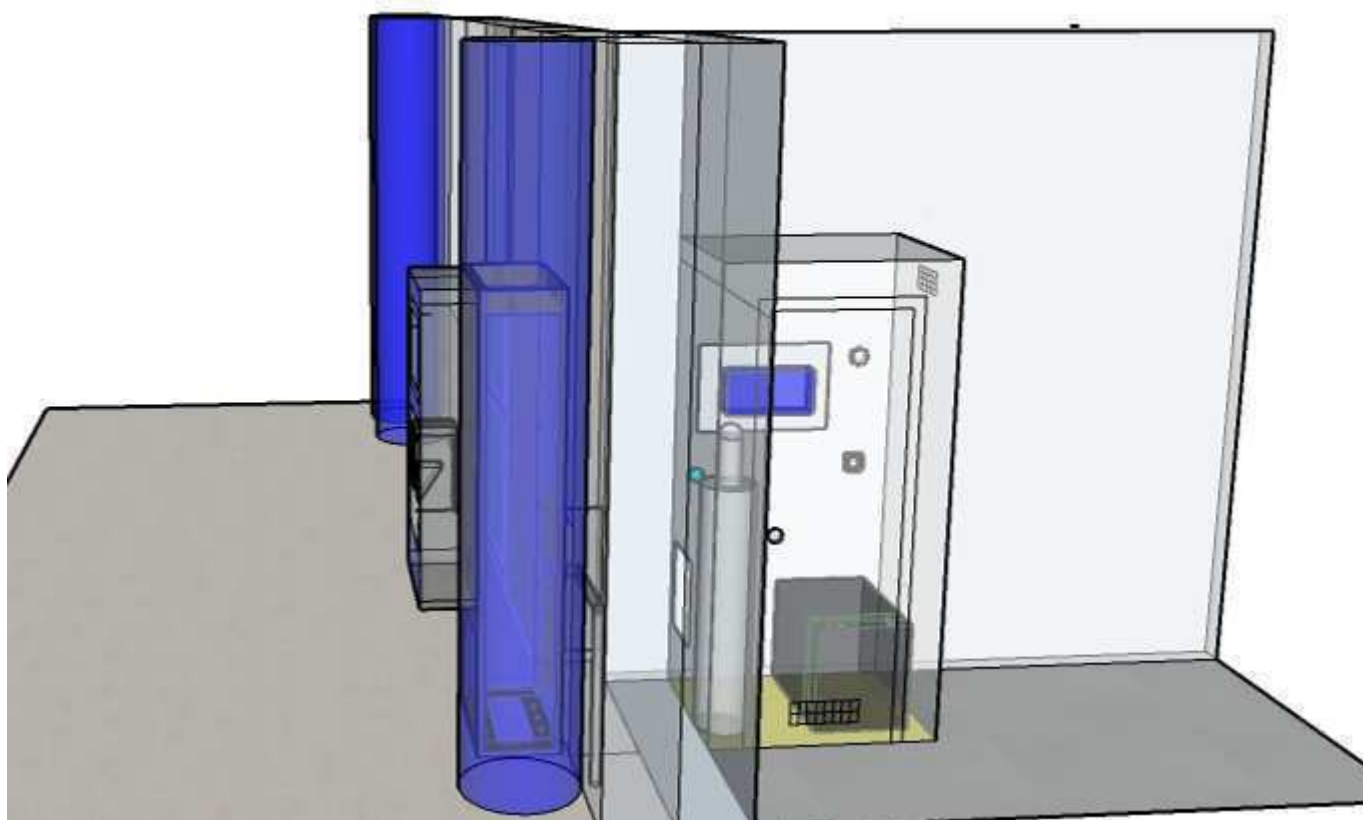



Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 10 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba). (bude na rámu)
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Poznámka: Pro tuto instalaci je třeba samonosného jeklového rámu s obkladem z desek z bílého lamina. A dále zhotovení uzamykatelné skříně z LTD.

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Ostrava, hl. n.:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje společnost koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Ostrava, hl.n. (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru toalety pro invalidy
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru toalety pro invalidy, zajištění zásuvky 230 V dle zákresu
- Zřízení prostupů a výřezů
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení do dešťové kanalizace).
- Interní šetření, zdali je možné vrtat do podlahy v místě umístění rámu.

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Ostrava, hl.n. (koncesionář):


- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelné technické skříně v prostoru čekárny (zabezpečení zneužití).
- Zhotovení samonosného rámu, včetně obložení LTD (bíla) a ukotvení do podlahy

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Olomouc

1. Umístění výdejníku


Umístění výdejníku je uvažováno v hlavní hale vedle schodů. Výdejník bude zavěšen na SDK příčce, která bude vyztužena OSB 20 mm. Technologie pro doúpravu vody je uvažováno umístit za tuto SDK příčku, kde je prostor mezi schodištěm a skříňkami. Celý tento prostor bude uzavřen a osazen uzamykatelnými dveřmi.

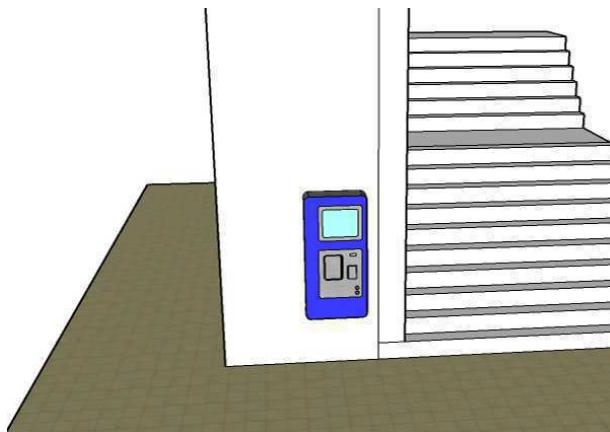


Kompletní popis příprav pro tuto variantu:


- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru za příčkou na které bude zavěšen výdejník
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 2 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem $\frac{3}{4}$
 - 1 x prostup o průměru 100 mm
 - Osazení prostoru uzamykatelnými dveřmi
- Odpad. Odpadové potrubí bude řešeno přečerpávací stanicí, která bude umístěna za zařízením. Od přečerpávací jednotky povede hadička rozměru 3/8 do prostoru místnosti, kde je umyvadlo. V této místnosti je nutné zajistit napojení do stávajícího odpadového potrubí (ideálně formou HT redukce pro hadici). Na tento připravený trn bude nasazena hadička od přečerpávací stanice (více ve vizualizaci)
- Výztuha SDK. Výdejní zařízení váží cca 80 kg je nutné v SDK příčce zřídit výztuhu z OSB (20 mm)

Obr. 2 – prostup stěnou

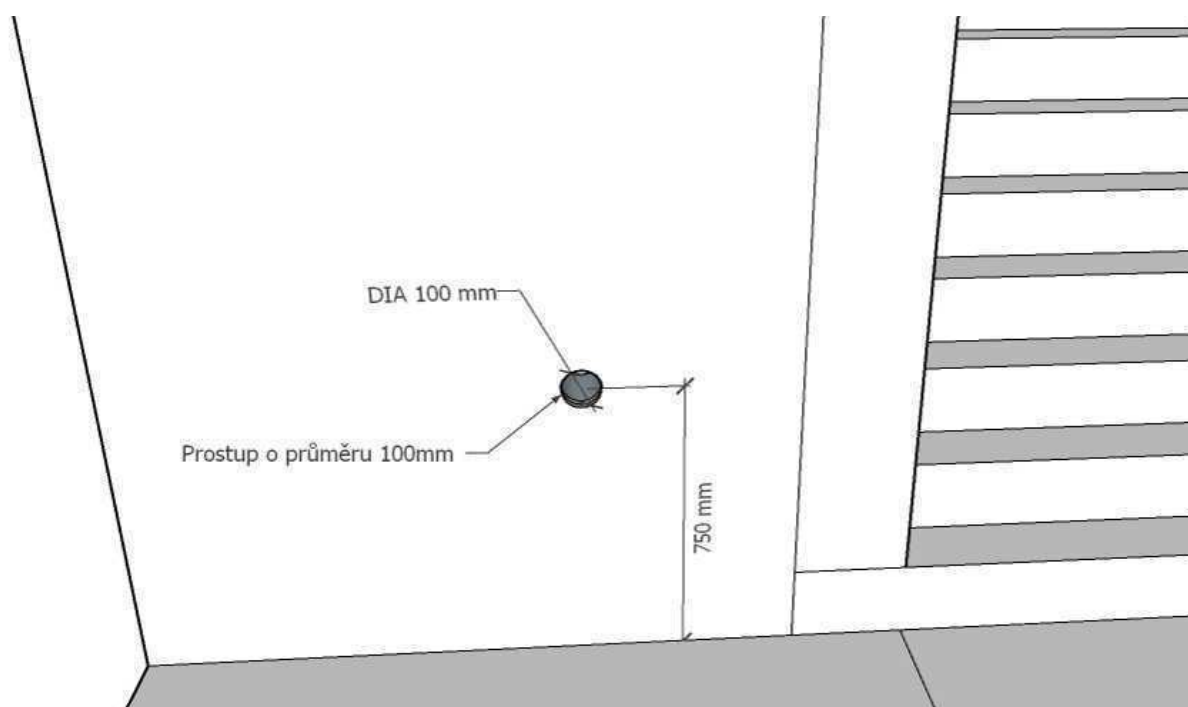


Obr. 3,4 – výztuha OSB + SDK profil

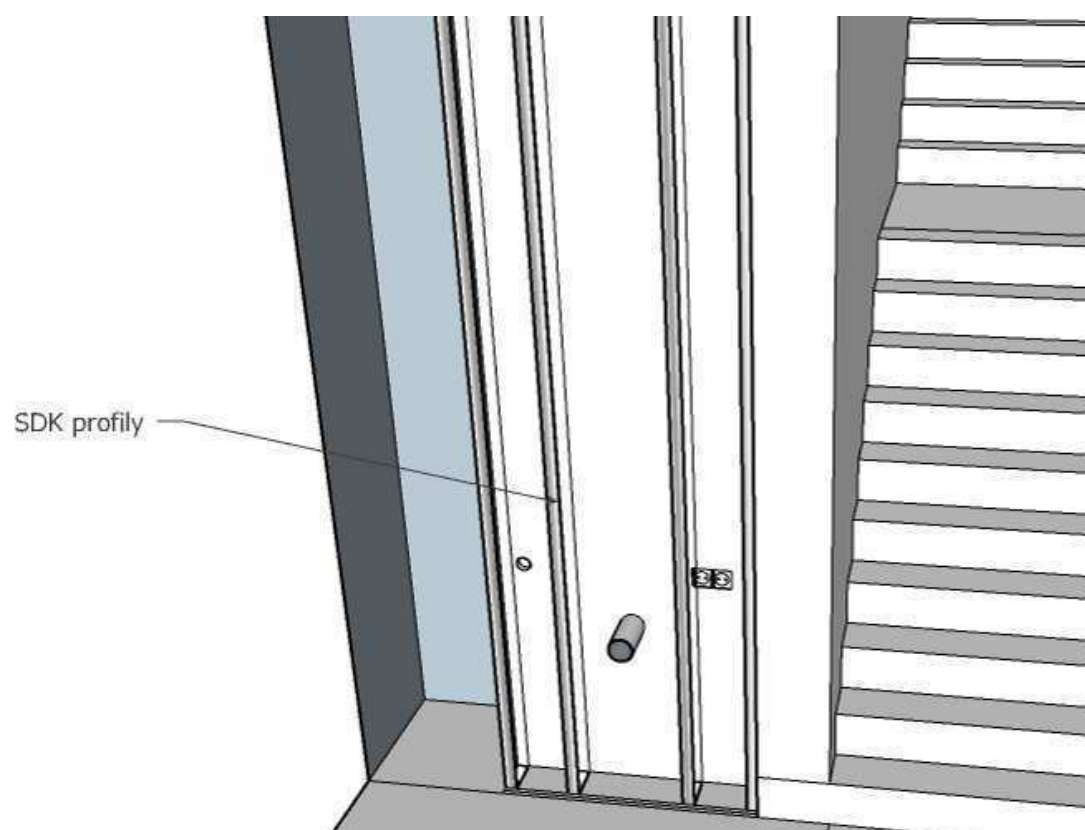


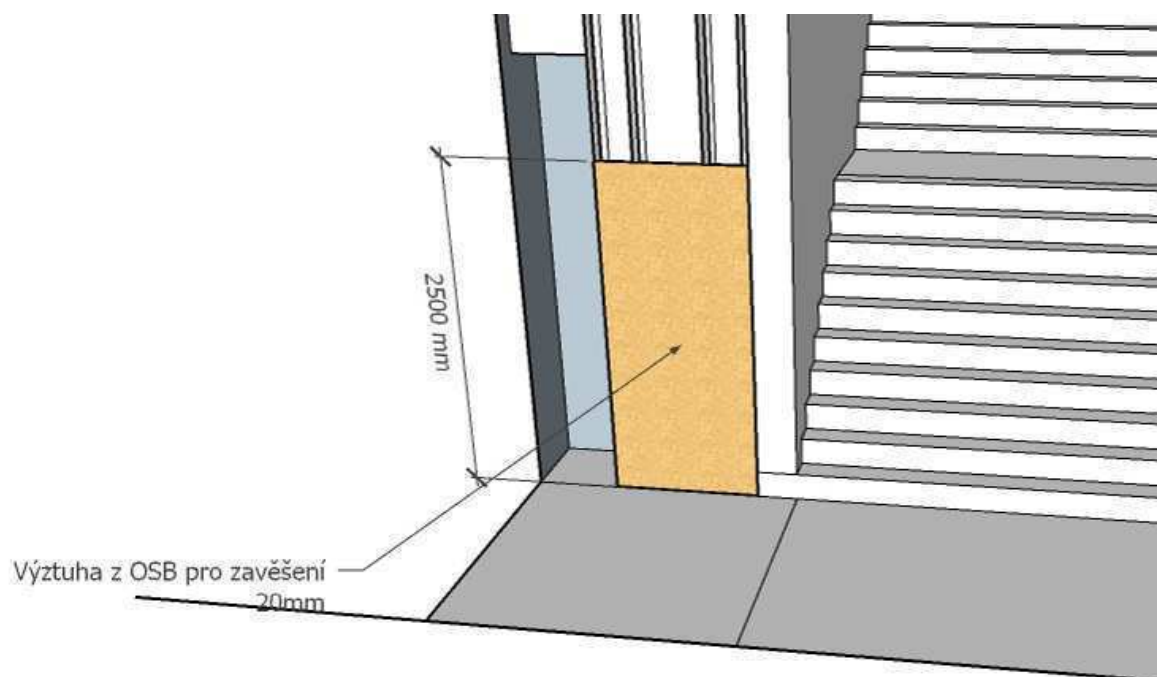


Obr.5 – příprava v prostoru technologie

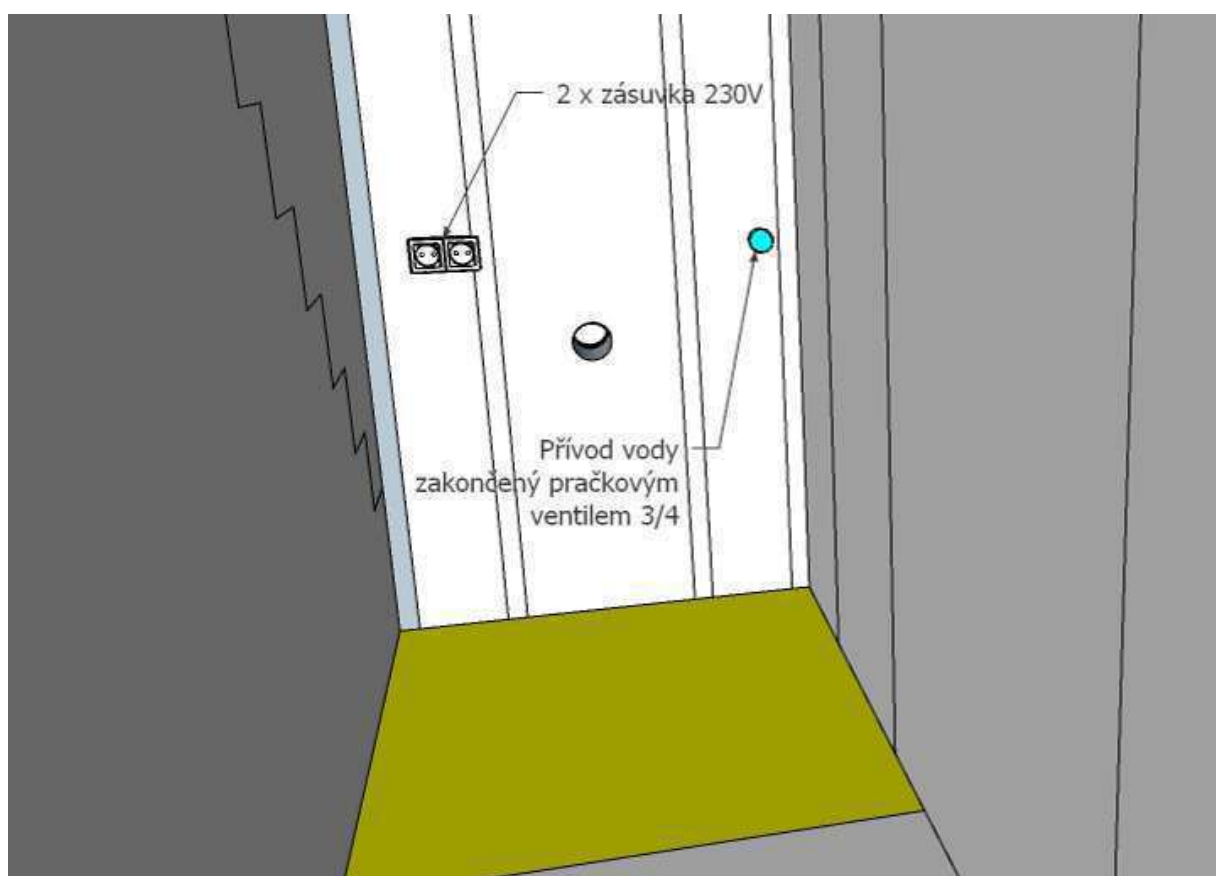

Obr. 6 – podlahová plocha (délka minimálně 1300mm)

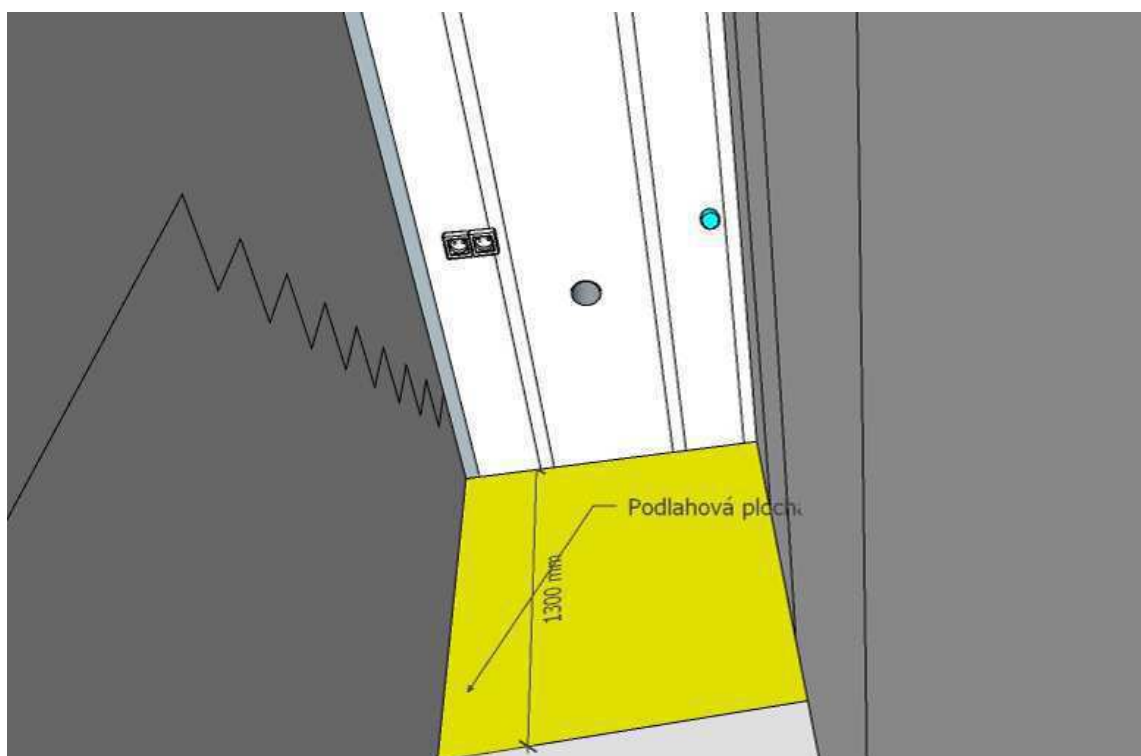


Obr.7 – osazení prostoru technologie

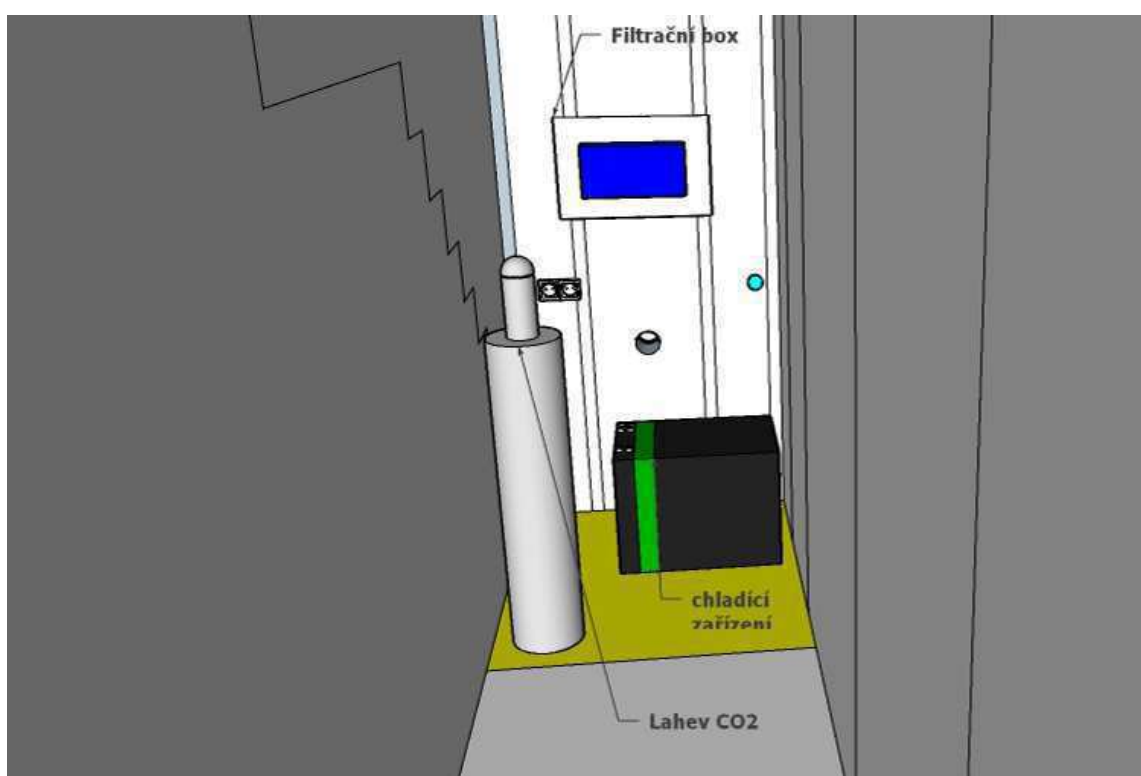


Obr.8 - uzavření prostoru uzamykatelnými dveřmi


- Dveře min. 600mm šíře

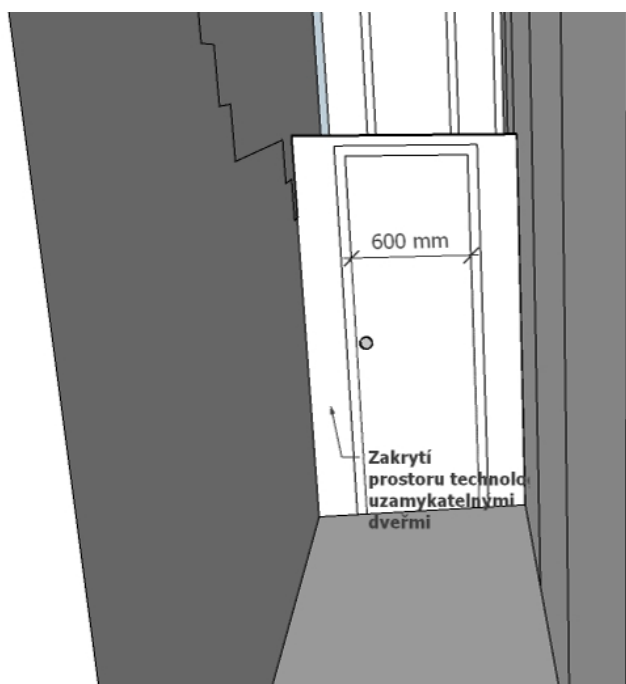


Obr.9 – příprava v místnosti umyvadla (zde bude napojena hadička od přečerpávací stanice)


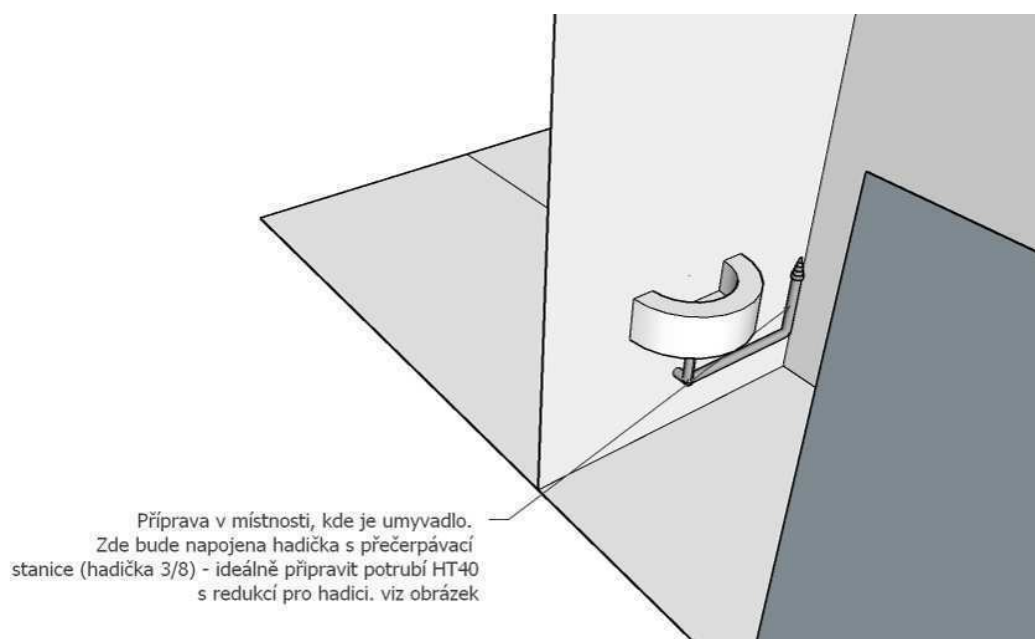




Obr. 10 – trasa hadičky od přečerpávačky

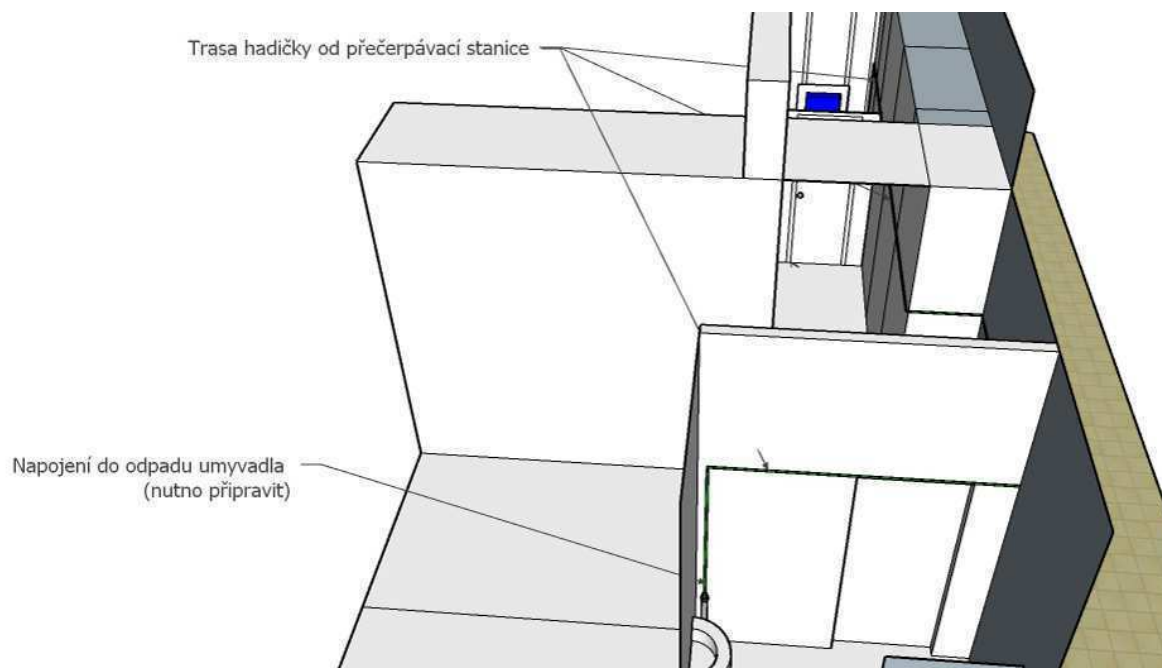

Obr. 11,12,13,14,15 – vizualizace

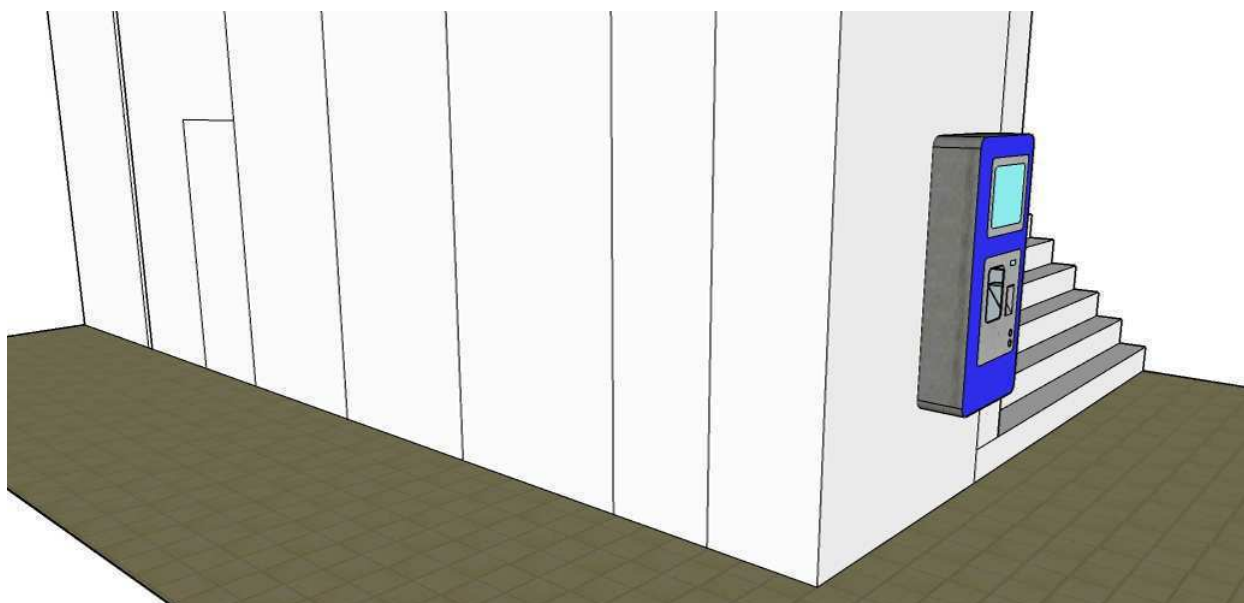

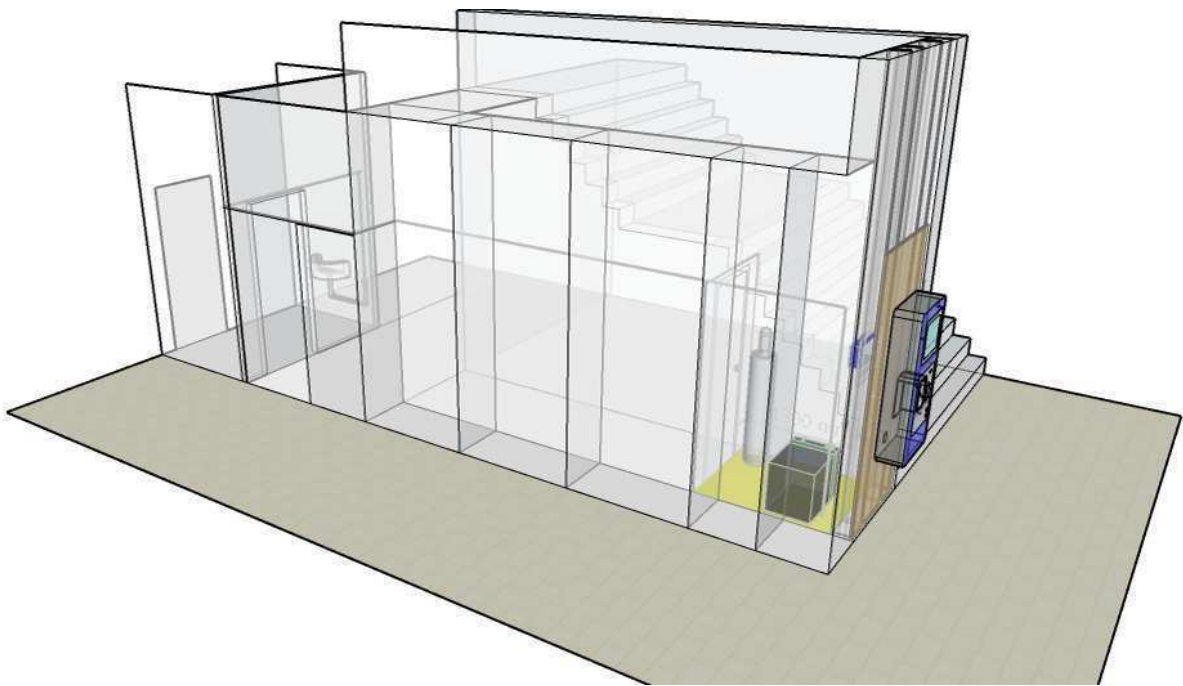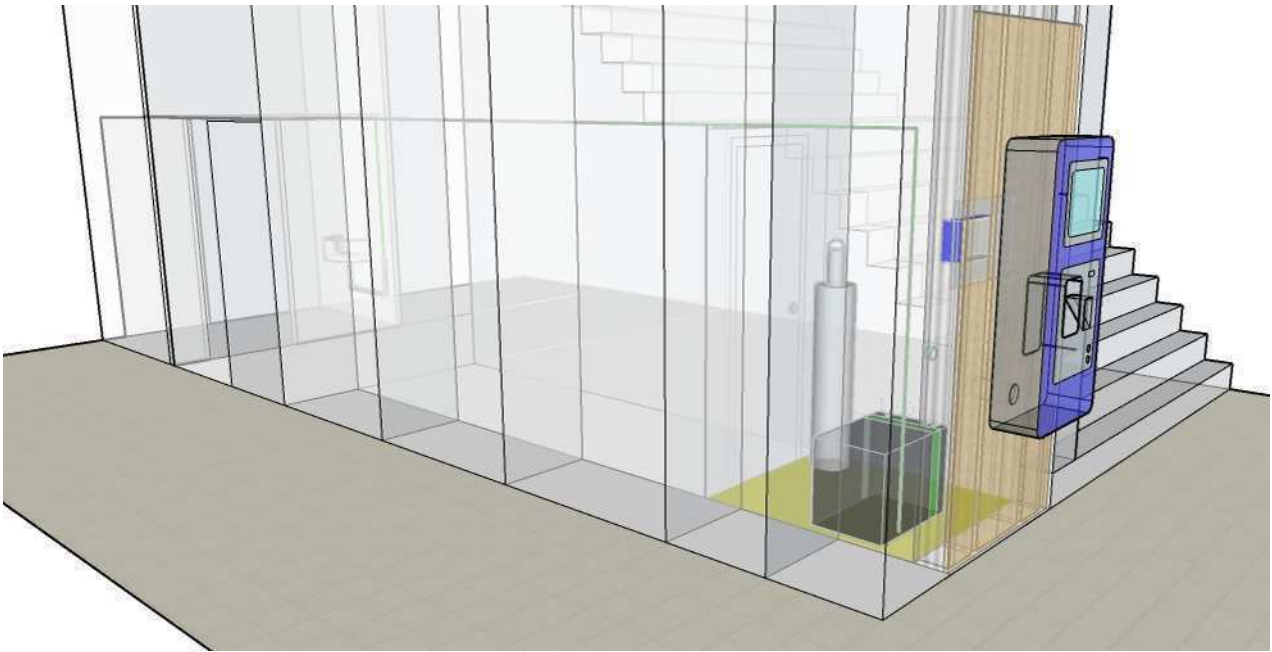

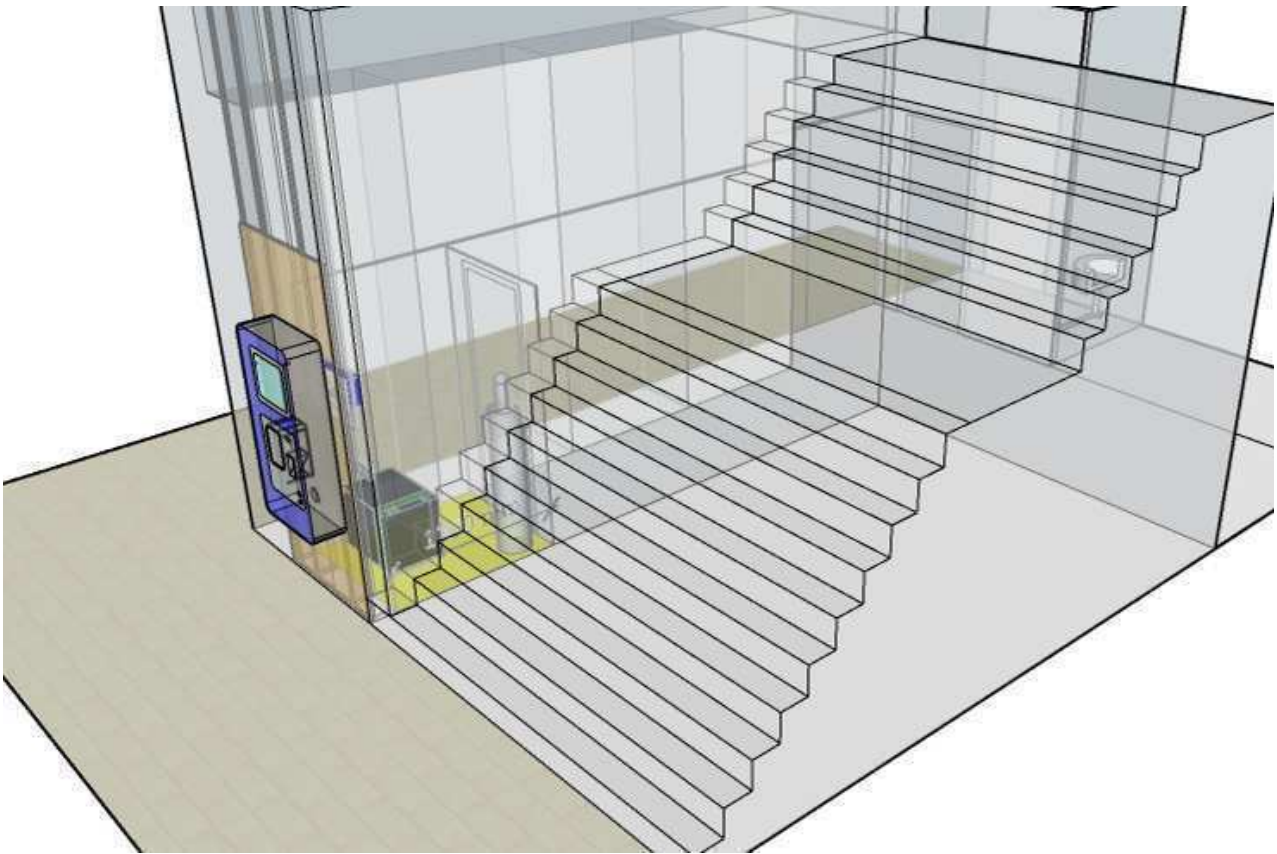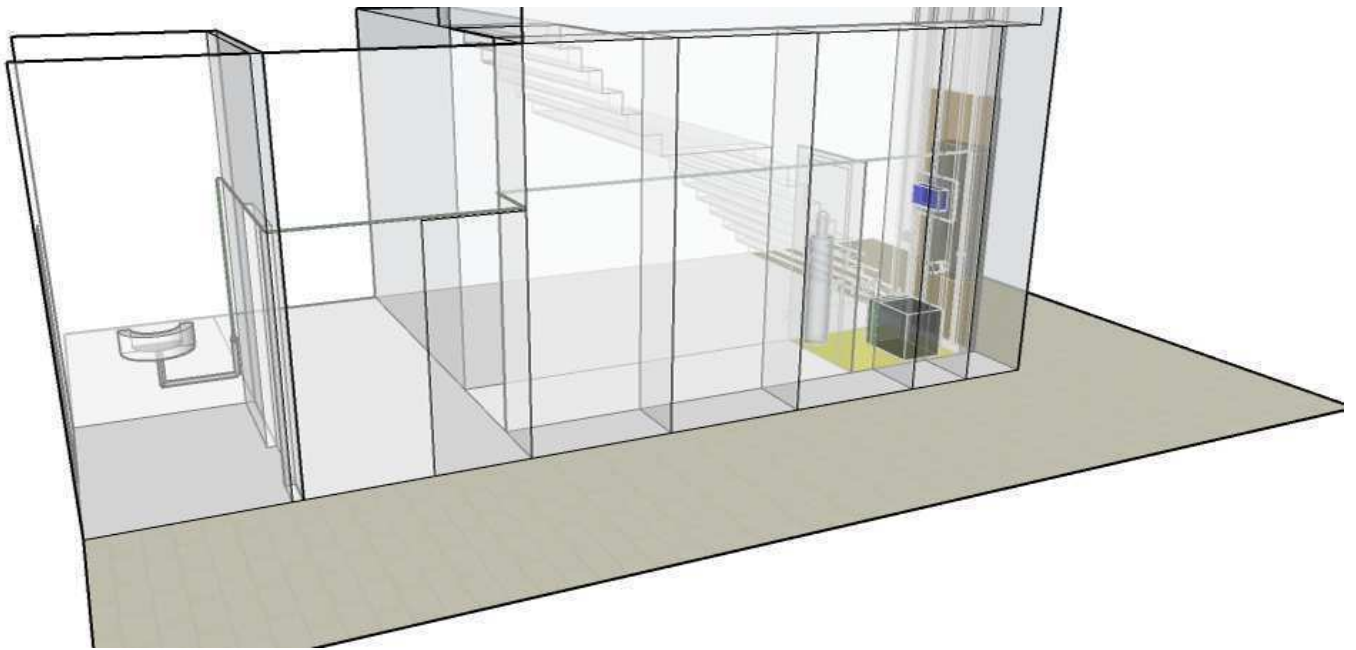

Souhrnné informace:

- Zajištění přívodu elektřiny – 2 x zásuvka 230 V – jištěno 16A jističem
- Odpadové potrubí – připravit v prostoru místnosti umyvadla – HT redukcí pro zahradní hadici – napojit z odpadu umyvadla
- Příprava prostor pro technologii – 2 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Olomouc:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje společnost koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Olomouc (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru místa technologie
- Zajištění přívodu elektřiny – 2 x zásuvka 230 V – jištěno 16A jističem
- Příprava příčky, včetně OSB výztuhy
- Příprava odpadového potrubí pro napojení hadičky vedoucí z přečerpávací stanice
- Zakrytí prostoru technologie, které bude osazeno uzamykatelnými dveřmi
- Prostup příčkou

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Olomouc (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Kolín

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je uvažováno v prostoru haly/čerkárny (1.NP) mezi bankomaty. Výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který bude opláštěn LTD deskami v bílé barvě. Technologii pro úpravu vody lze umístit o patro níže do 1.PP.





Kompletní popis příprav pro tuto variantu:



- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru sklepa (1.PP)
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:



Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.

Odpadové potrubí od výdejníku je možné v prostoru sklepa napojit do stávajícího potrubí ve druhé místnosti. Bude však pravděpodobně nutné prostup skrz výztuhu stropu.
- Prostupy stropem/podlahou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí.


Obr.2,3,4,5,6,7 – výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.

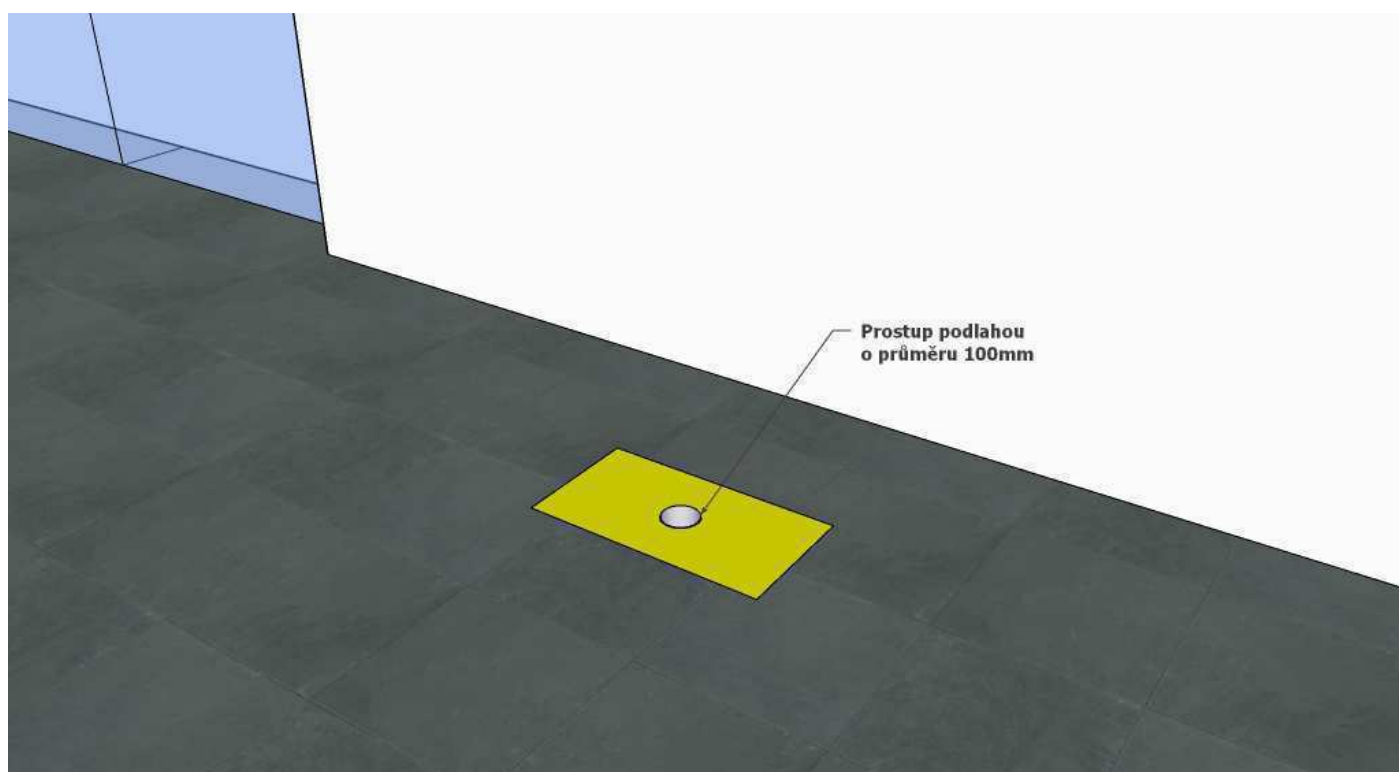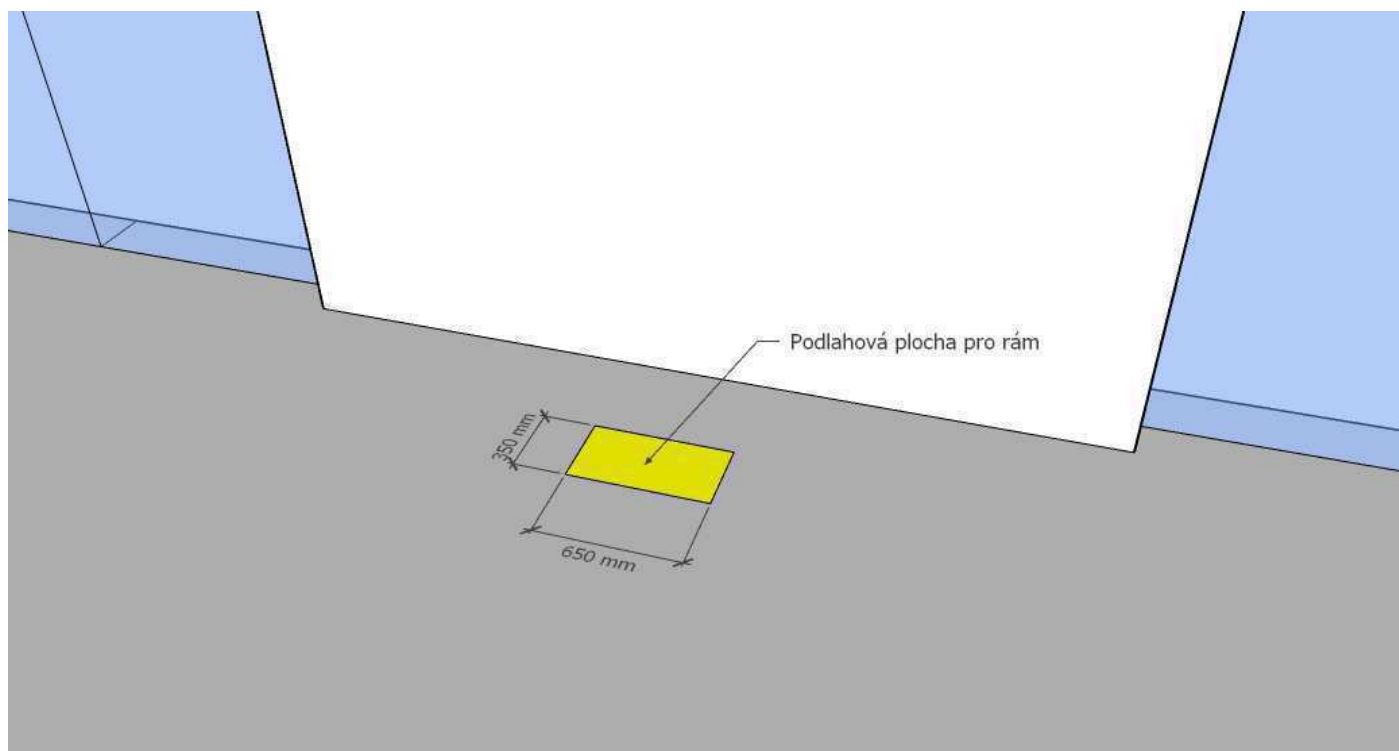

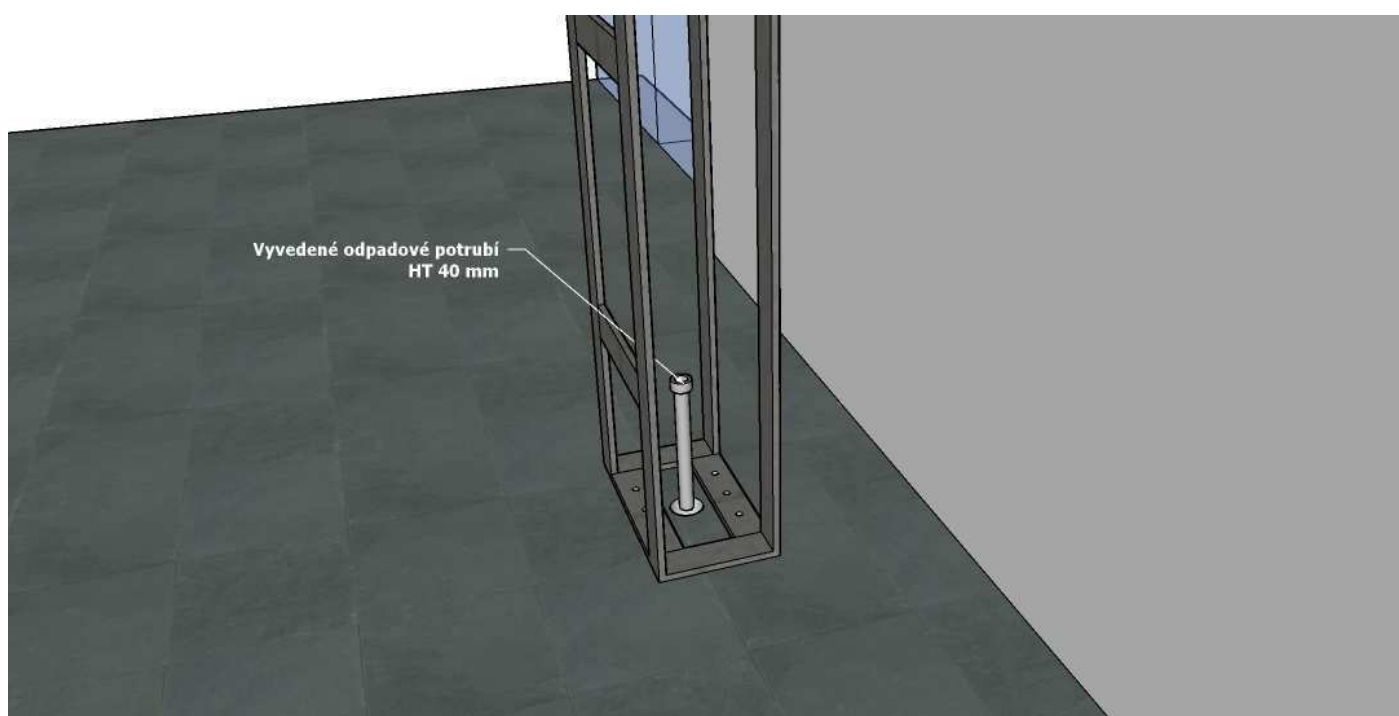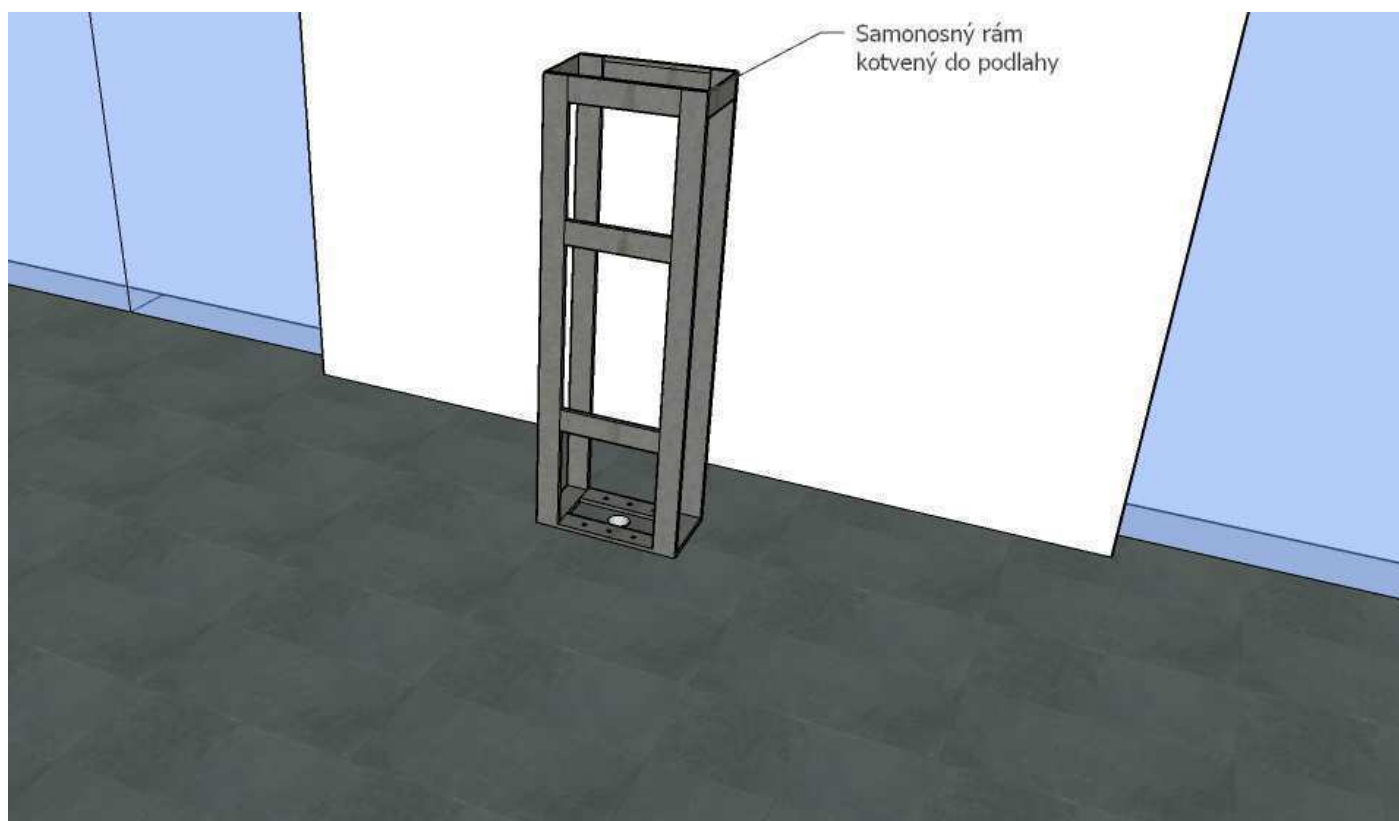


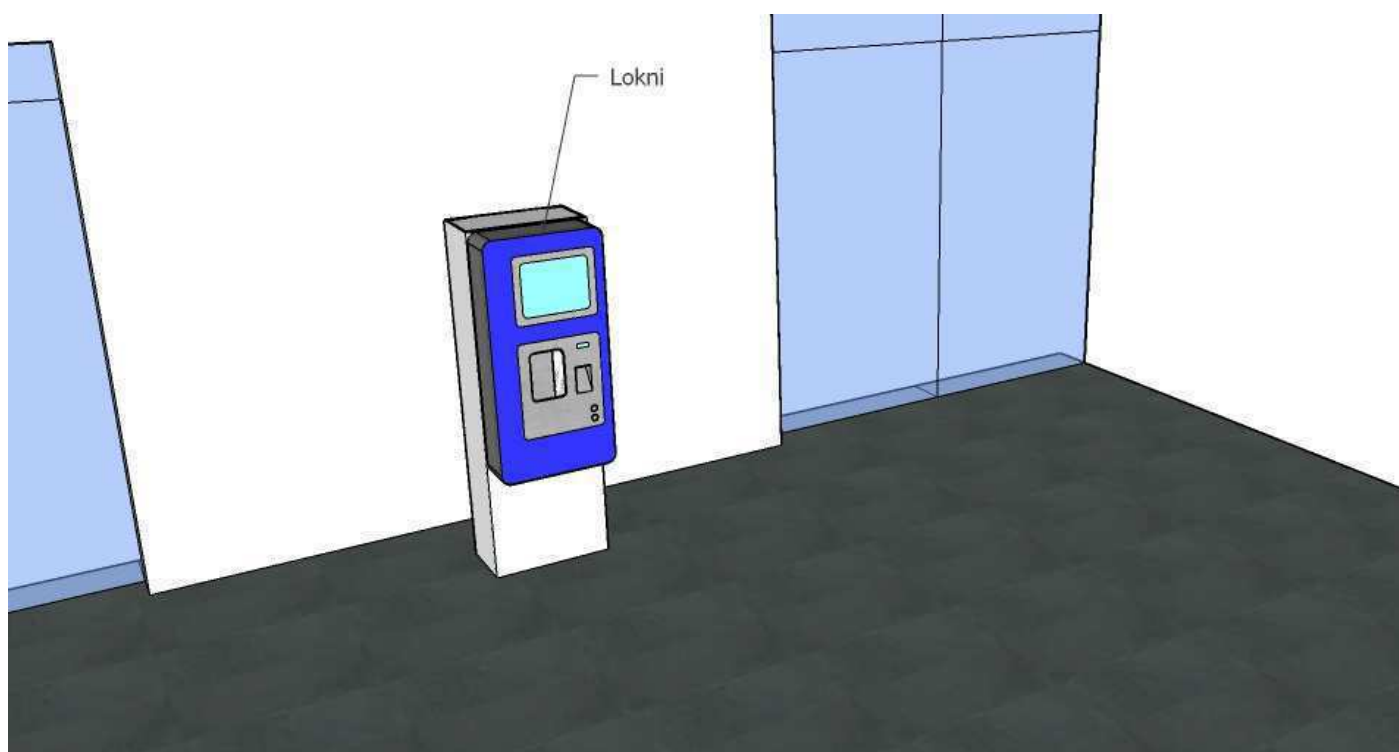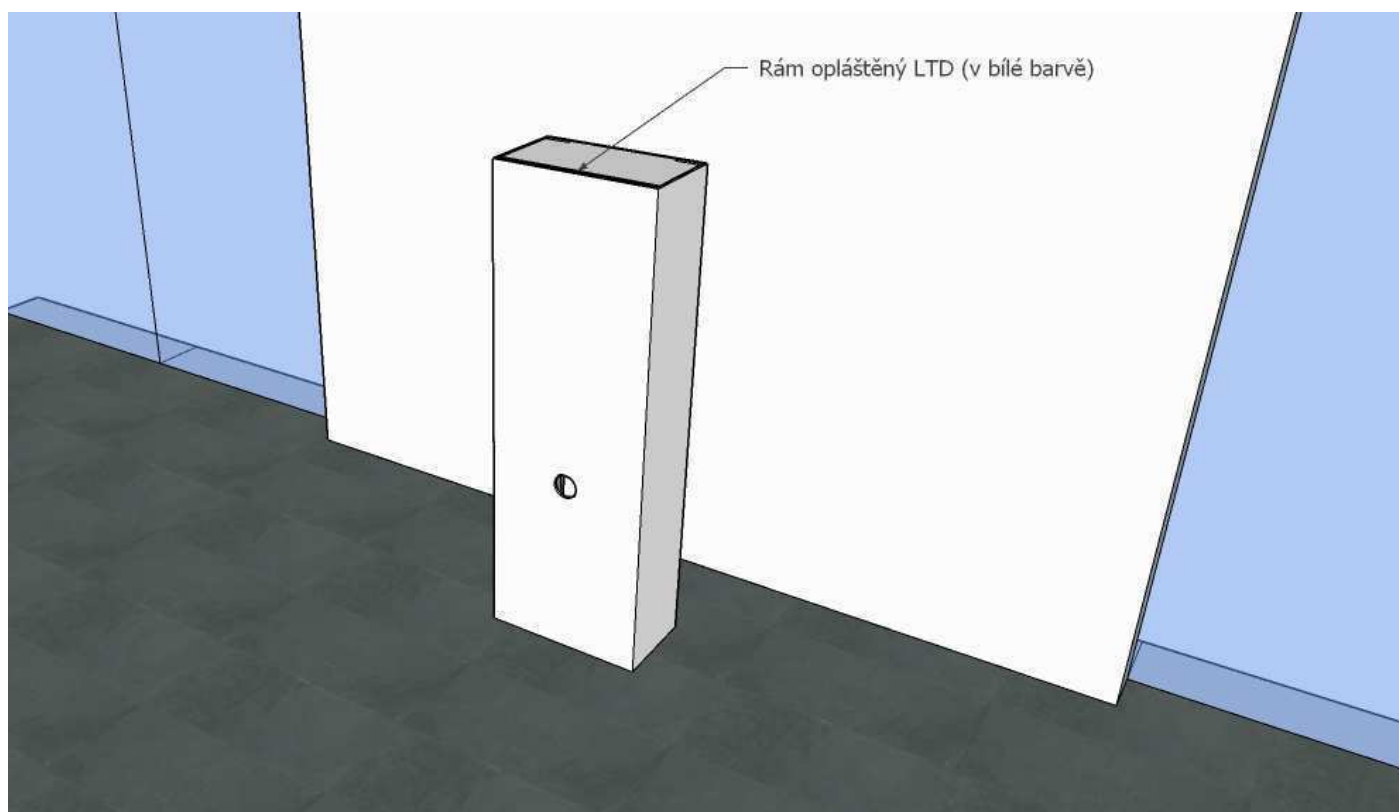



Obr. 8 – přípravy v prostoru 1.PP

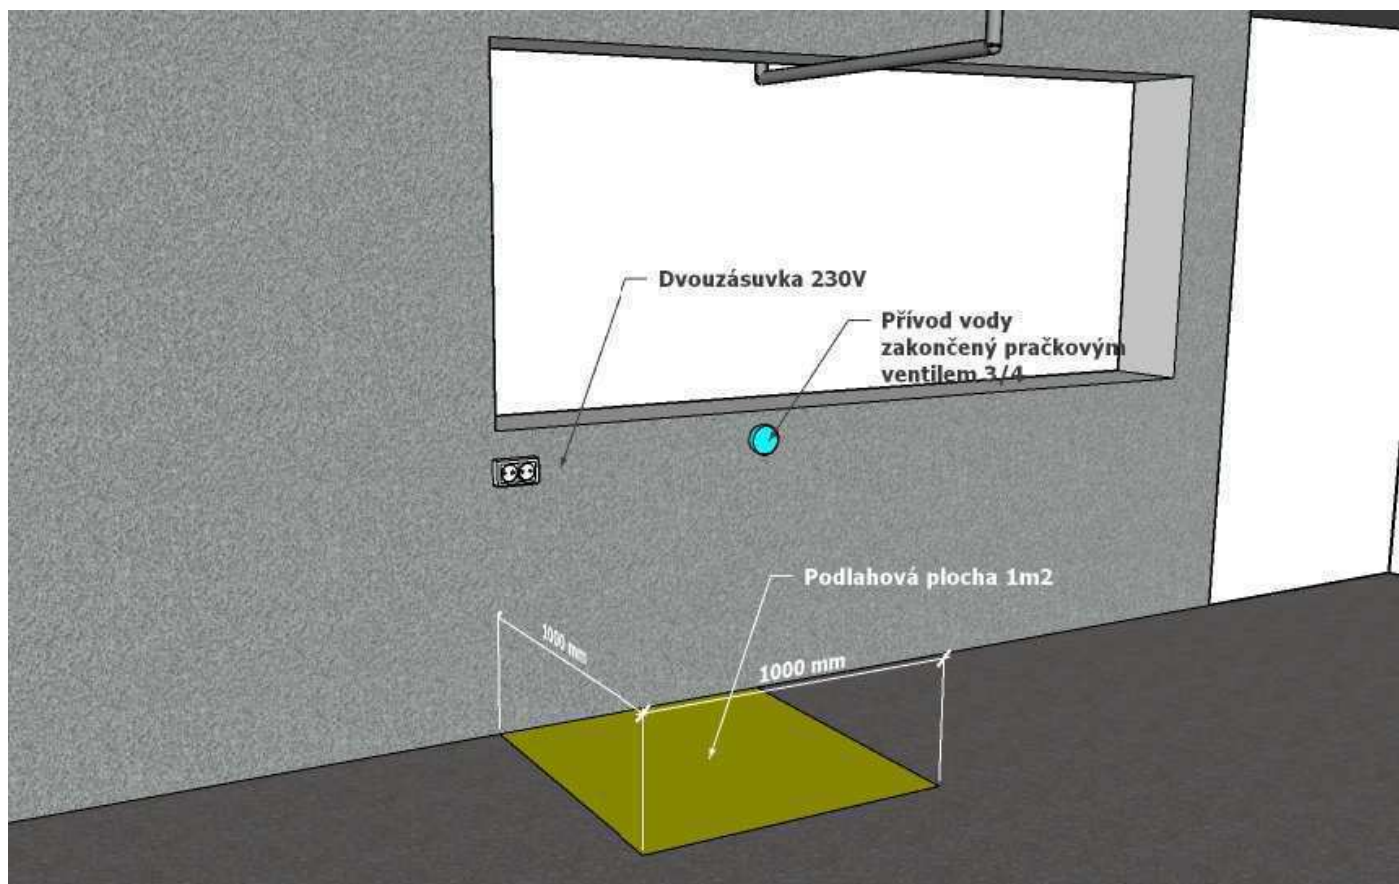


Obr.9 – kompletní osazení prostoru v 1.PP

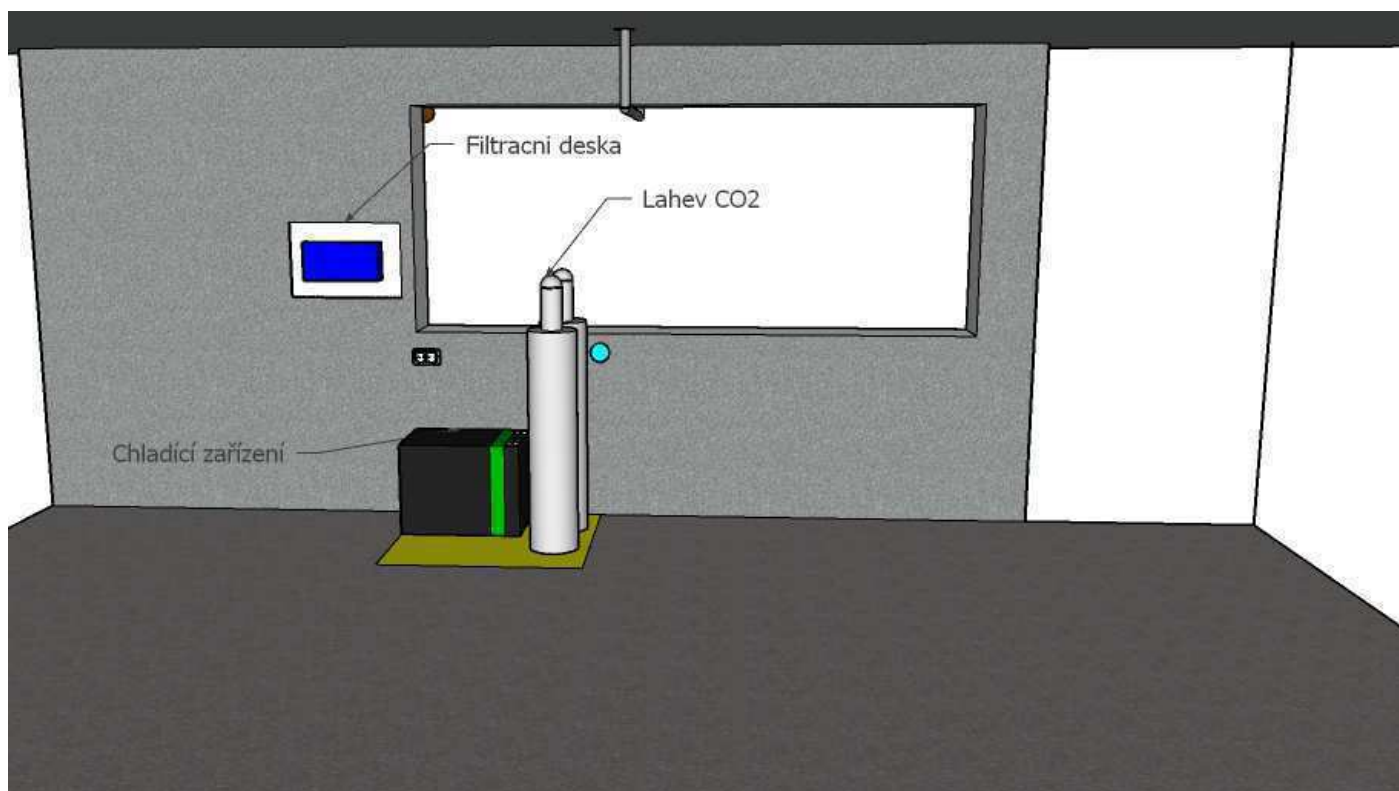


Obr.10,11 – Odpadové potrubí – napojení

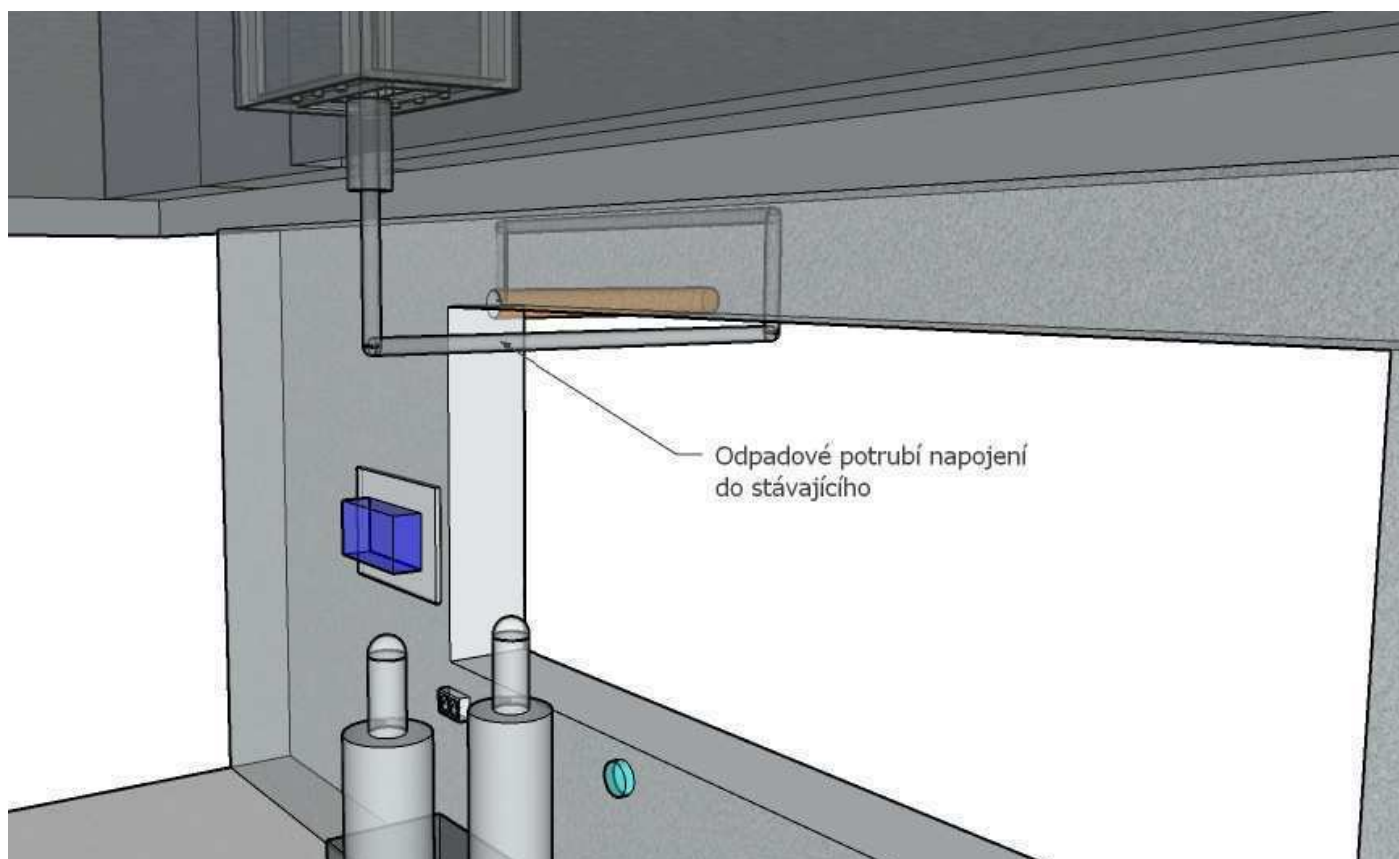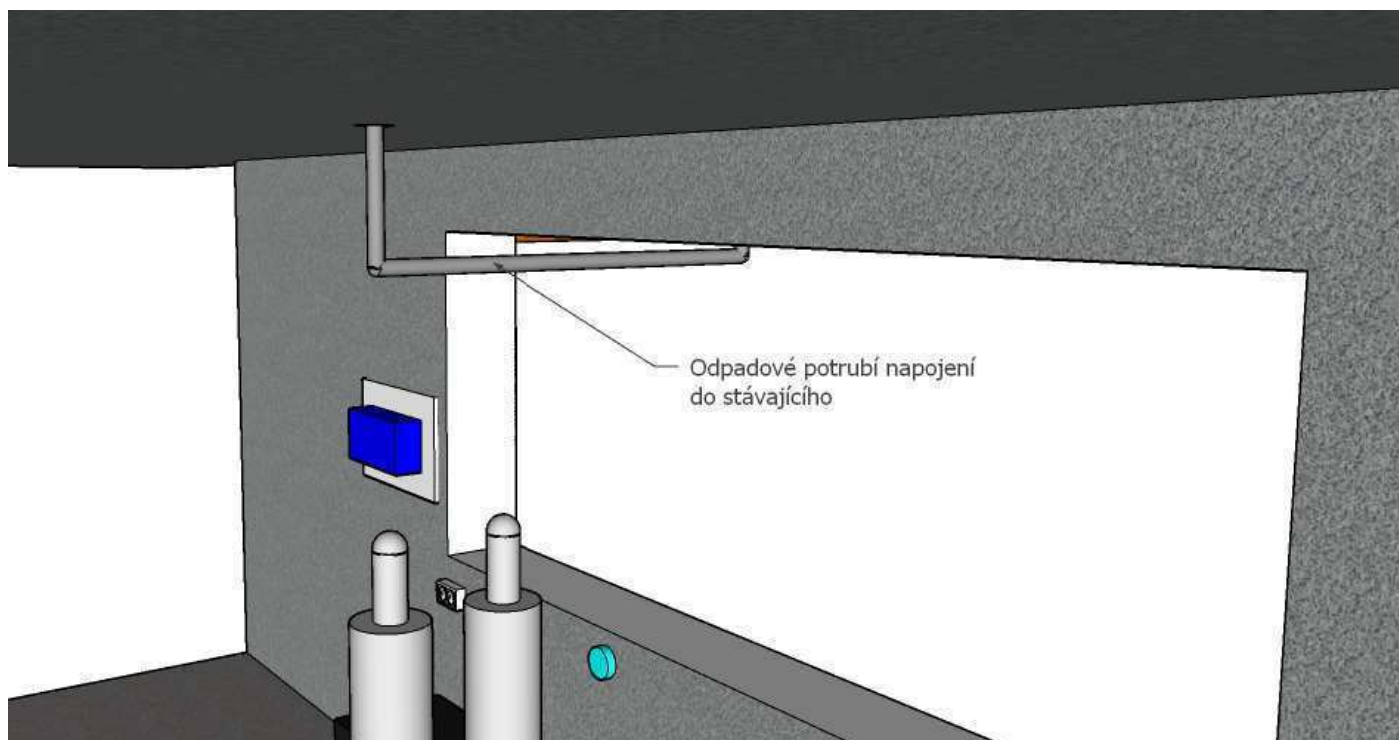

Obr.12,13,14- Vizualizace

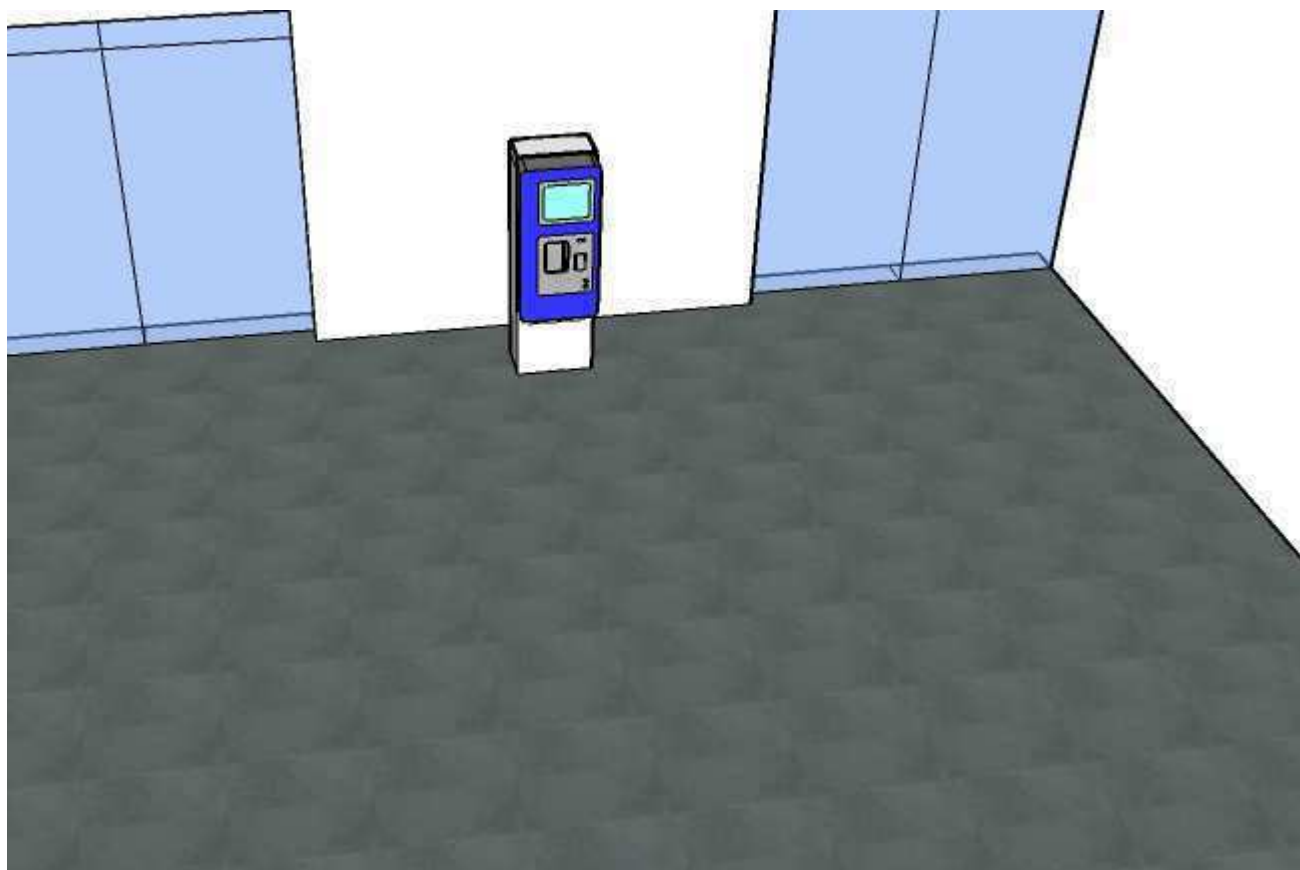

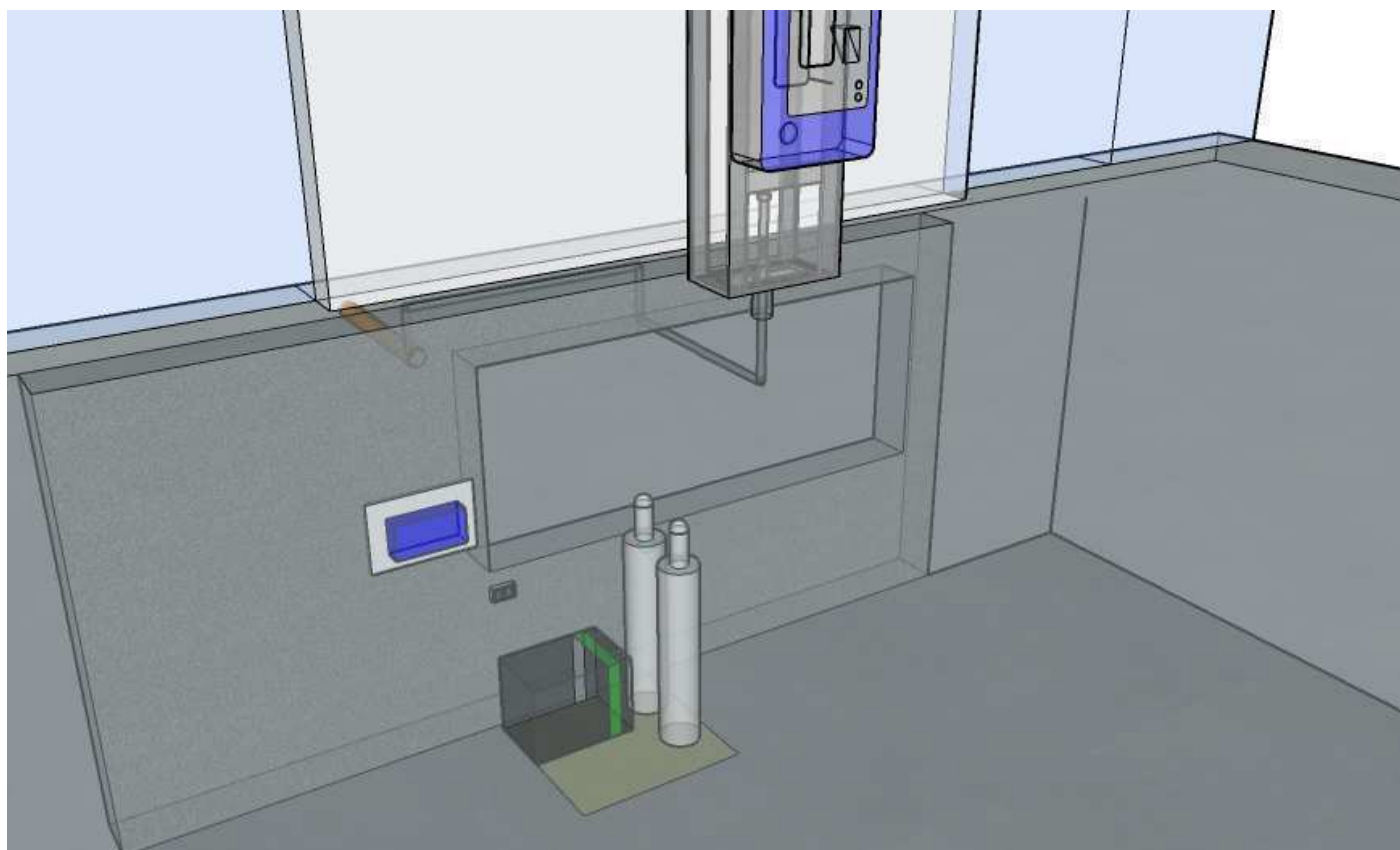

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 10 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdivo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Kolín:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Kolín (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru sklepa
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru sklepa
- Zřízení prostupu podlahou z prostoru haly do prostoru sklepa
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení ve sklepě do stávajícího potrubí)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Kolín (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na samonosný rám.
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru úklidové komory (zabezpečení zneužití)
- Zhotovení samonosného rámu a jeho opláštění – ukotvení do podlahy


Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově Hlavního nádraží v Praze

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je uvažováno zavěsit na stěnu u vchodu na toalety, které se nacházejí v chodbě pro příjezdy. Technologie pro úpravu vody je uvažováno umístit do úklidové komory, která je součástí sociálního zázemí.

Pro natažení pythonu a kabelu pro napájení výdejníku je uvažováno využít podhledu.

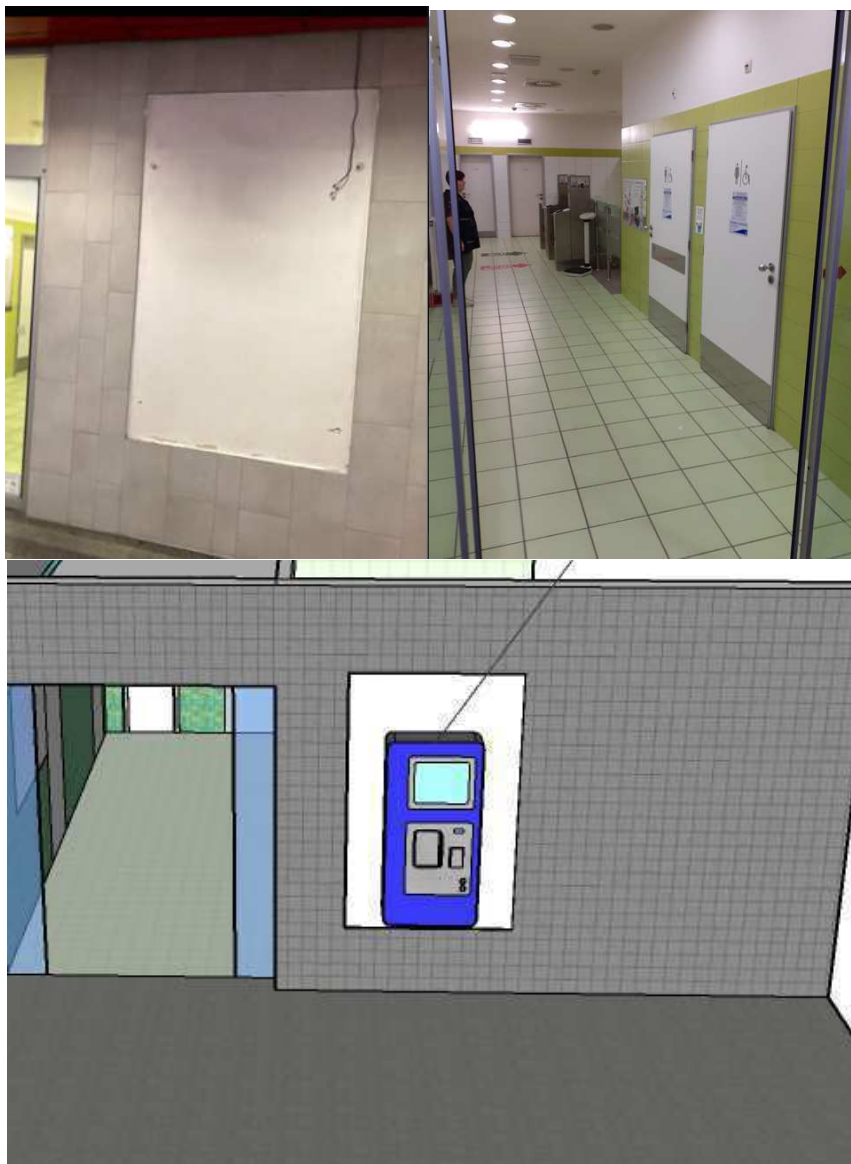


Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru úklidové komory
 - V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:


Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.

Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm a 40 mm.
- Napojení odpadového potrubí do umyvadla na toaletě pro invalidy.**
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit prostupy stěnou o průměru 100 mm, kterými bude taženo odpadové potrubí, python (soubor hadiček s filtrovanou vodou) a napájecí kabel pro výdejník. Poznámka: Python a kabel bude tažen při instalaci (zařizuje koncesionář). Python a kabel je uvažováno táhnout podhledem (zajištění prostupů z úklidové komory do prostoru toalety pro invalidy).


Obr.2 - Šablona prostupu pro výdejní část (prostupem bude taženo odpadové potrubí 40 mm HT)

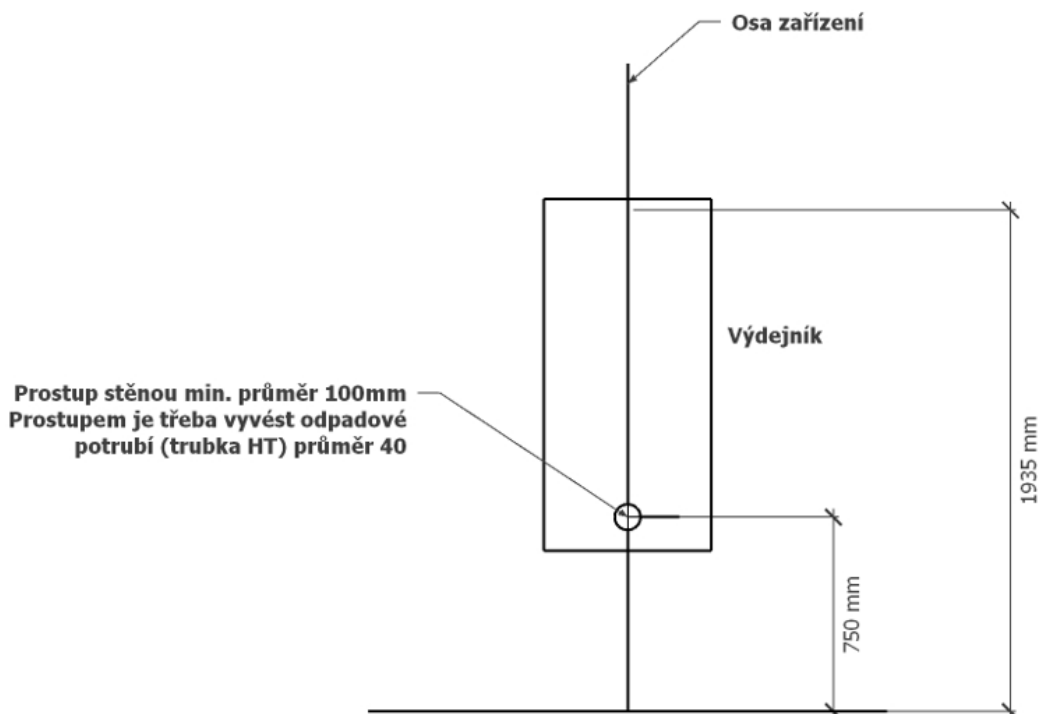


Obr. 3 – Šablona prostupu přímo na stěně

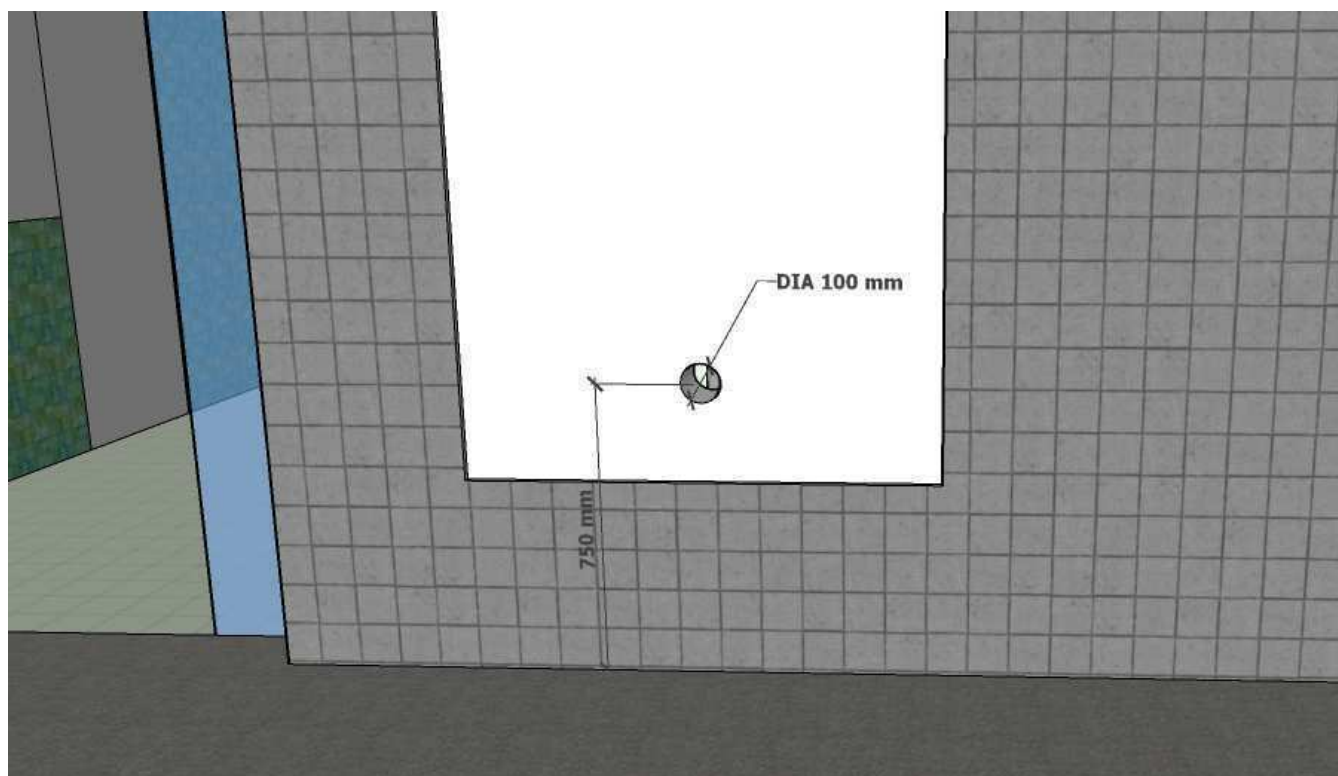


Obr. 4 – přípravy v prostoru úklidové komory

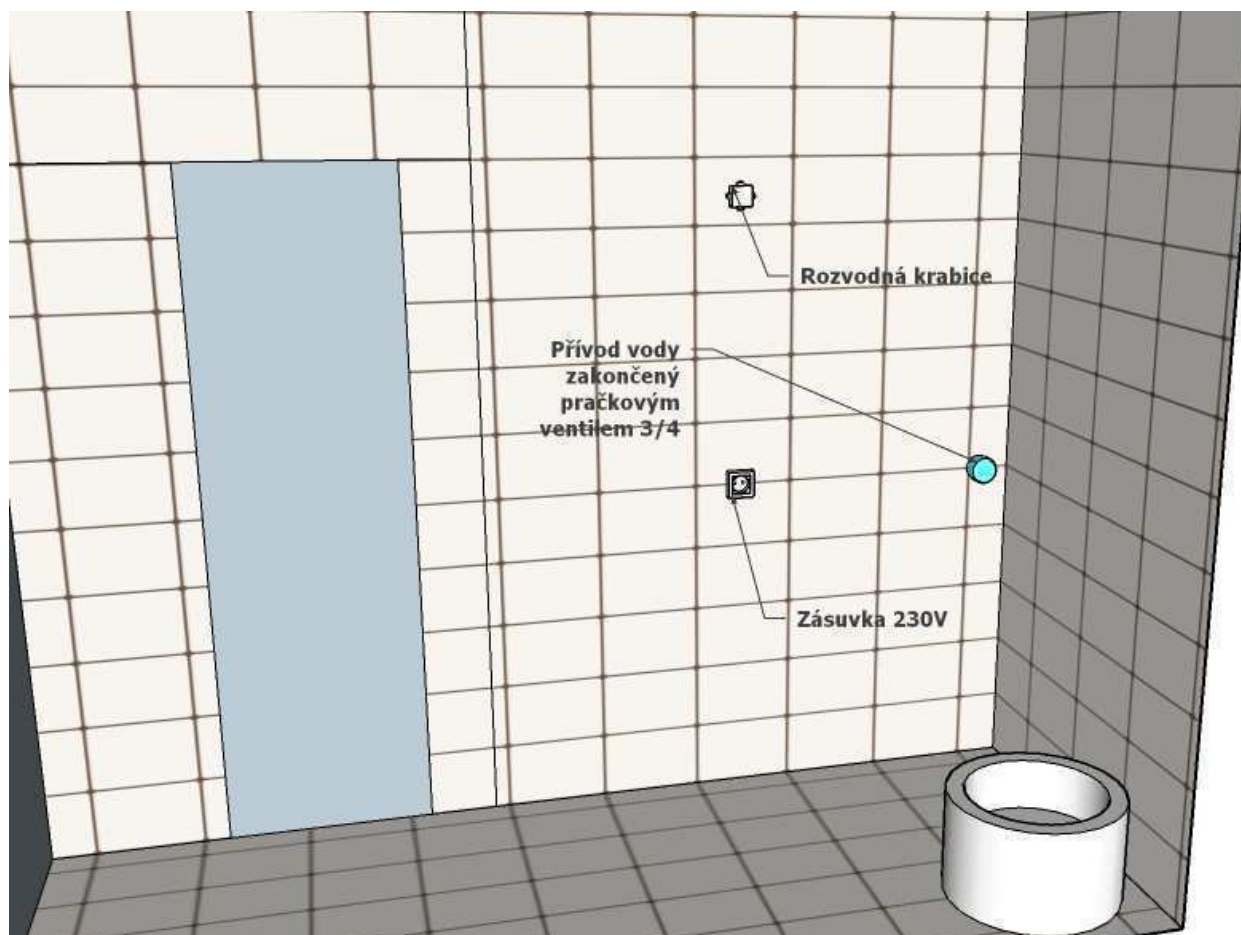


Obr.5 – kompletní osazení prostoru úklidové komory

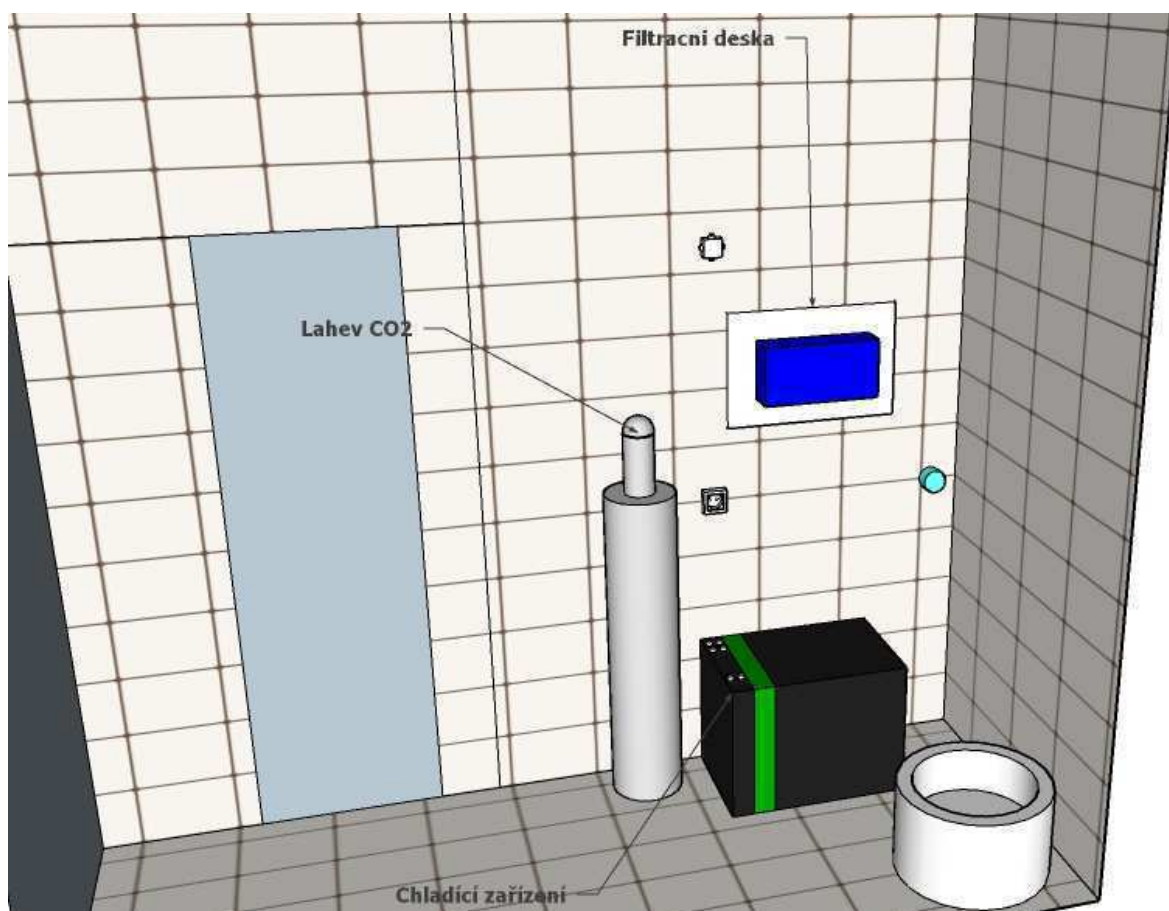




Obr. 6,7 – vyvedené odpadové potrubí

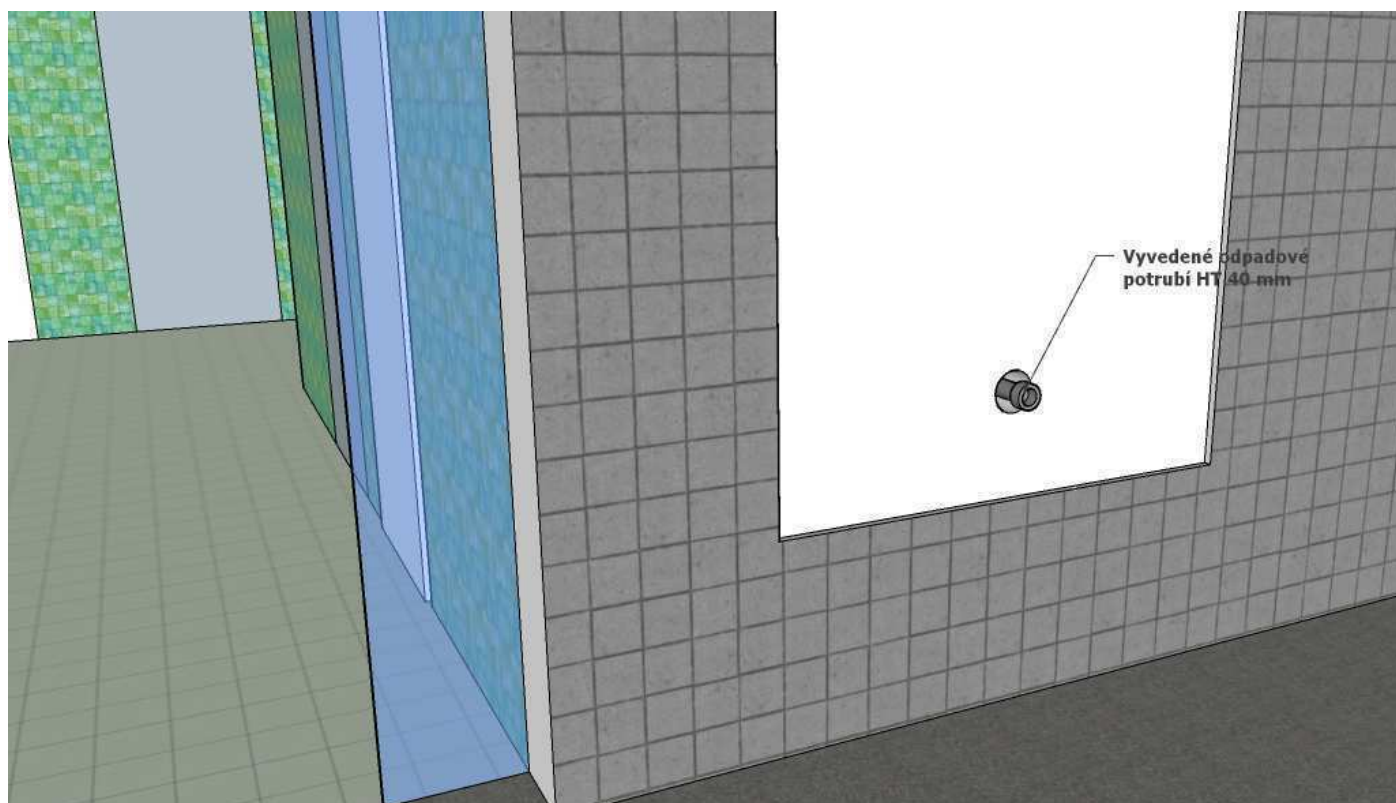


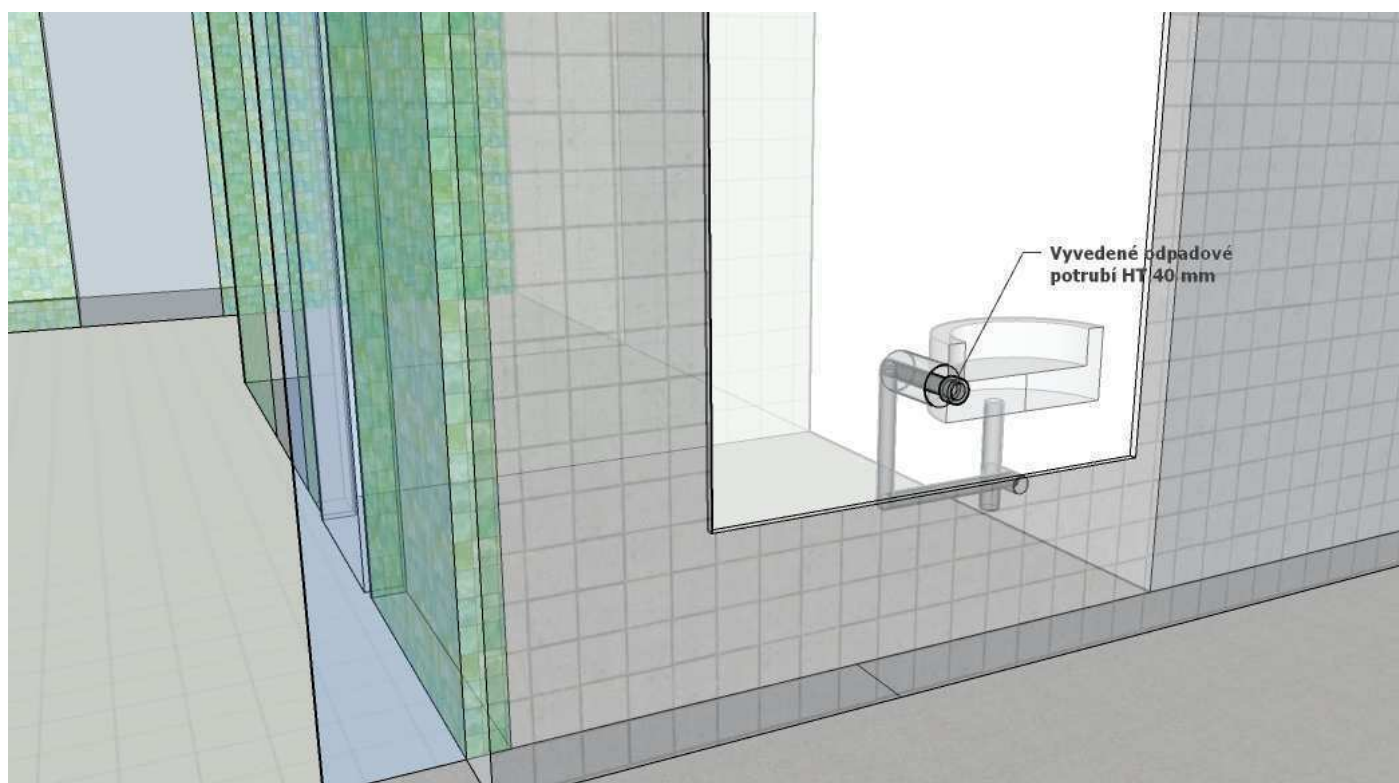

Obr.8,9,10,11 - Vizualizace

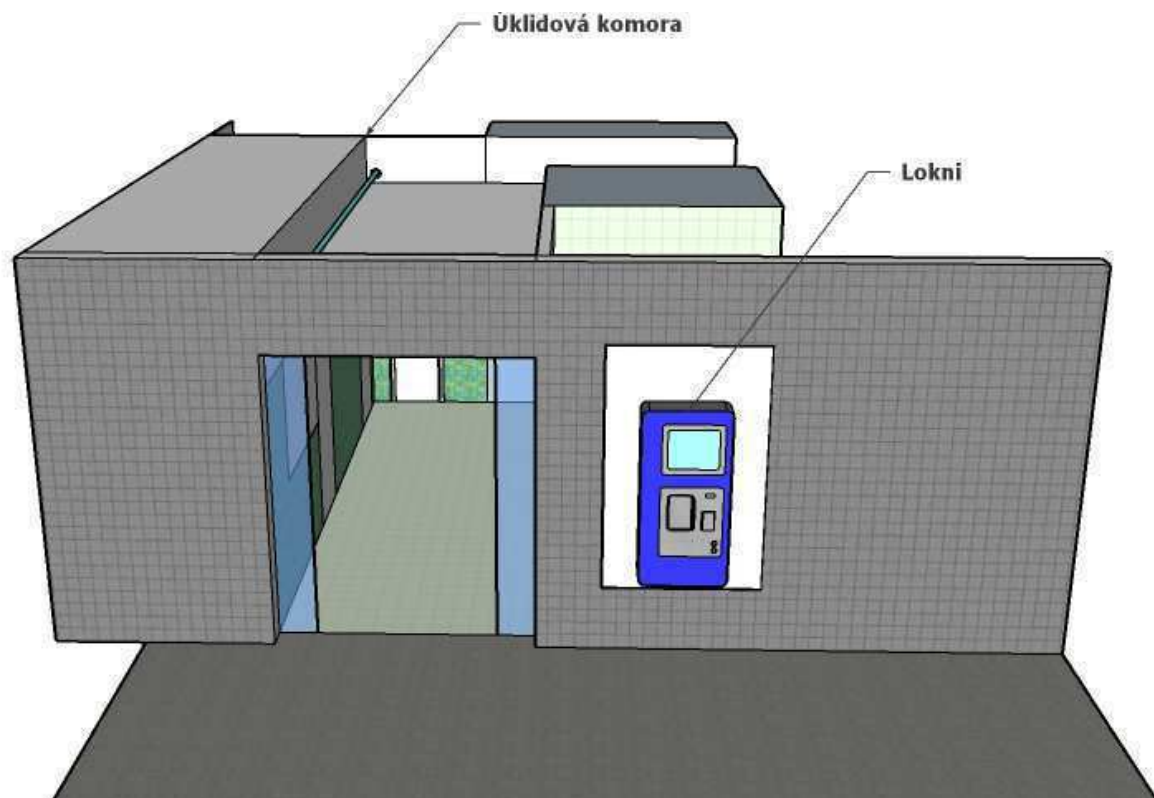

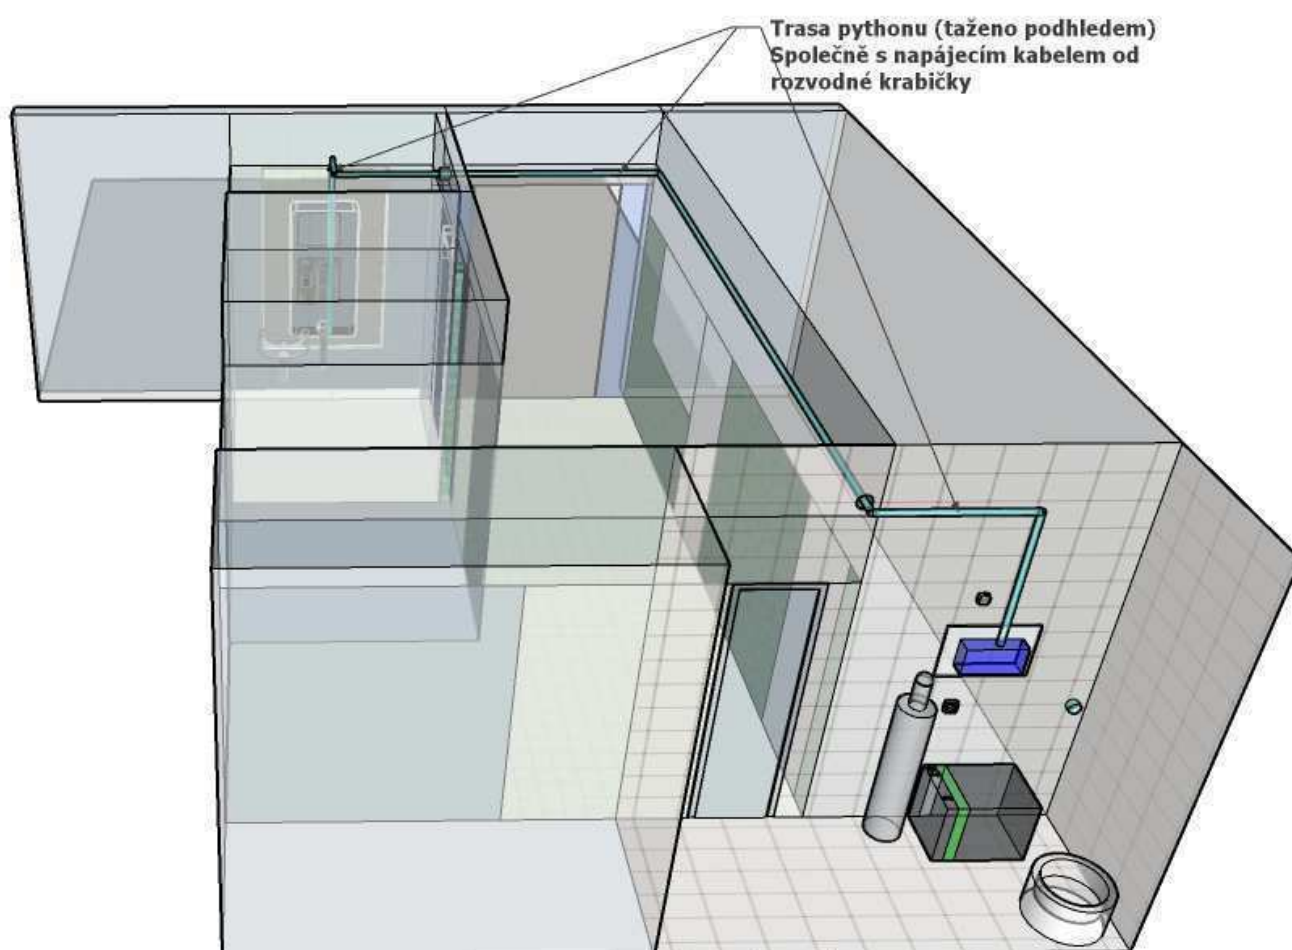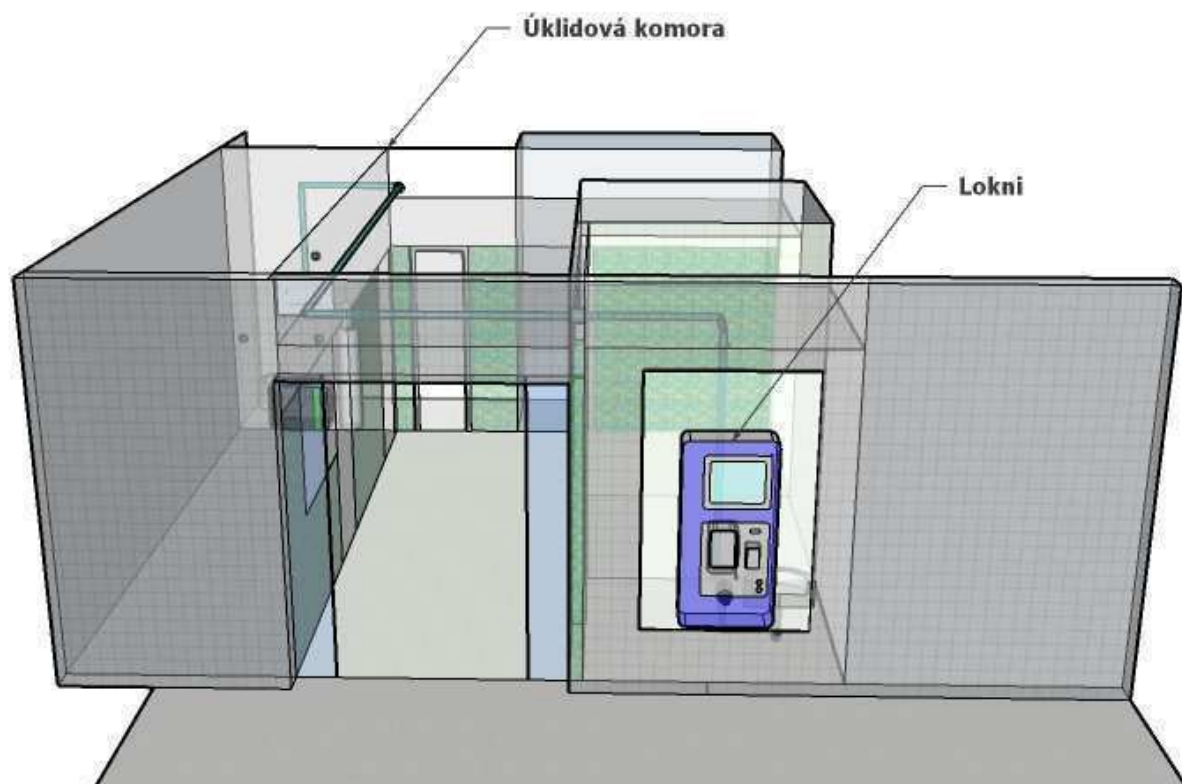

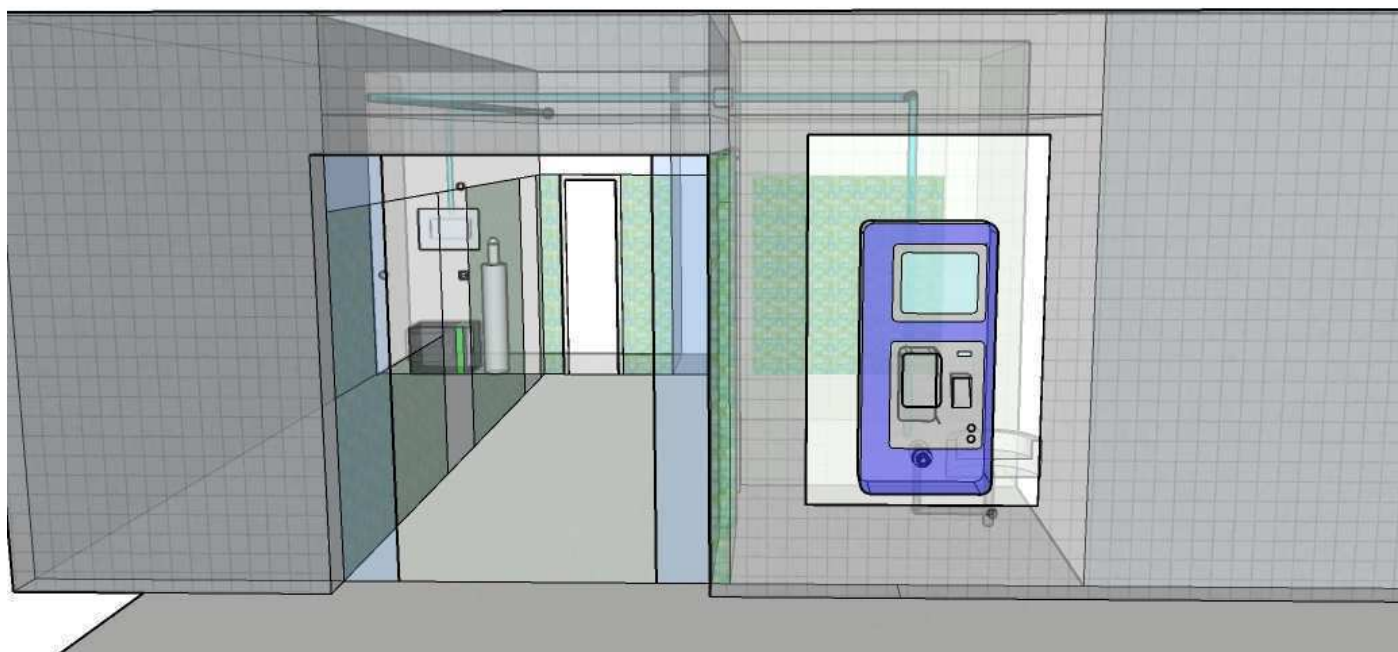

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 10 m CYKY 3 x 2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdivo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě Hlavního nádraží v Praze:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě Hlavního nádraží v Praze (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru úklidové komory
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru úklidové komory
- Zřízení prostupů stěnami z úklidové komory do prostoru chodby skrz podhled
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení do umyvadla na toaletě pro invalidy)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě Hlavního nádraží v Praze (koncesionář):


- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zajištění zakrytí pythonu na toaletě pro invalidy (lišta)

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží v Českých Budějovicích

1. Umístění výdejníku

Výdejník vody je uvažováno umístit do hlavní haly. Je možné využít niky, která je vpravo od hlavního vstupu (pohled zevnitř). Zařízení bude zavěšeno na stěně, či předstěně niky. Technologii pro úpravu vody je možné umístit do prostoru 1.PP.

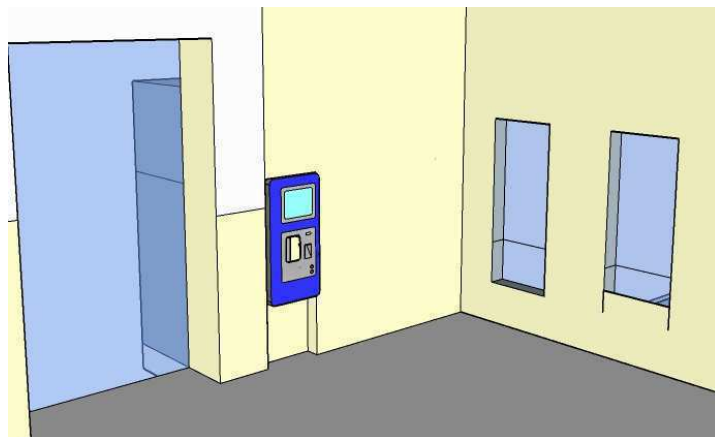


Kompletní popis příprav pro tuto variantu:


- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru místnosti ve sklepe
 - V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:
Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (lze využít stávající) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm
- Napojení odpadového potrubí lze v prostoru sklepa. nebylo definováno přesné místo**
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit 2 prostupy o průměru 100 mm:

- Prostup z prostoru niky do prostoru místnosti, která se nachází za stěnou niky (dle výkresu se jedná o místnost 1.29)
- Prostup podlahou z místnosti 1.29 do prostoru chodby ve sklepě


Obr.2 - Šablona prostupu pro výdejní část (prostupem bude taženo odpadové potrubí 40 mm HT)

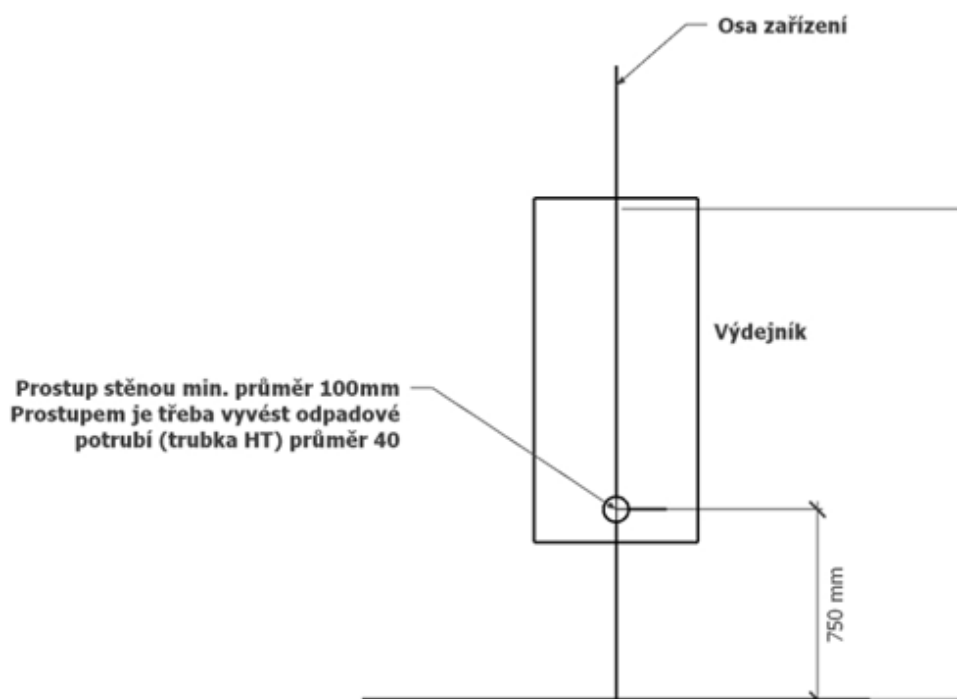


Obr. 3 – přípravy v prostoru místnosti ve sklepě, kde se bude nacházet technologie pro doúpravu vody

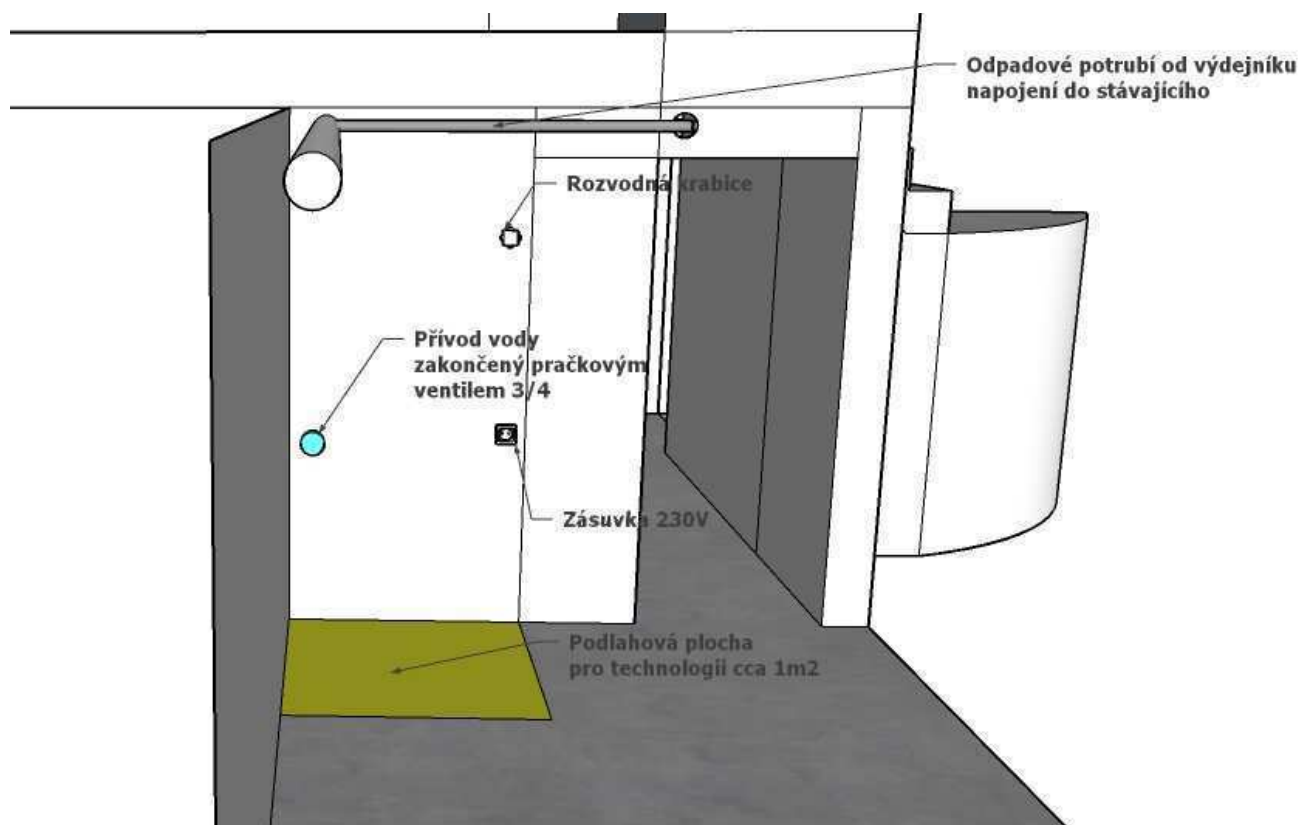


Obr.4- kompletní osazení prostoru místnosti ve sklepě

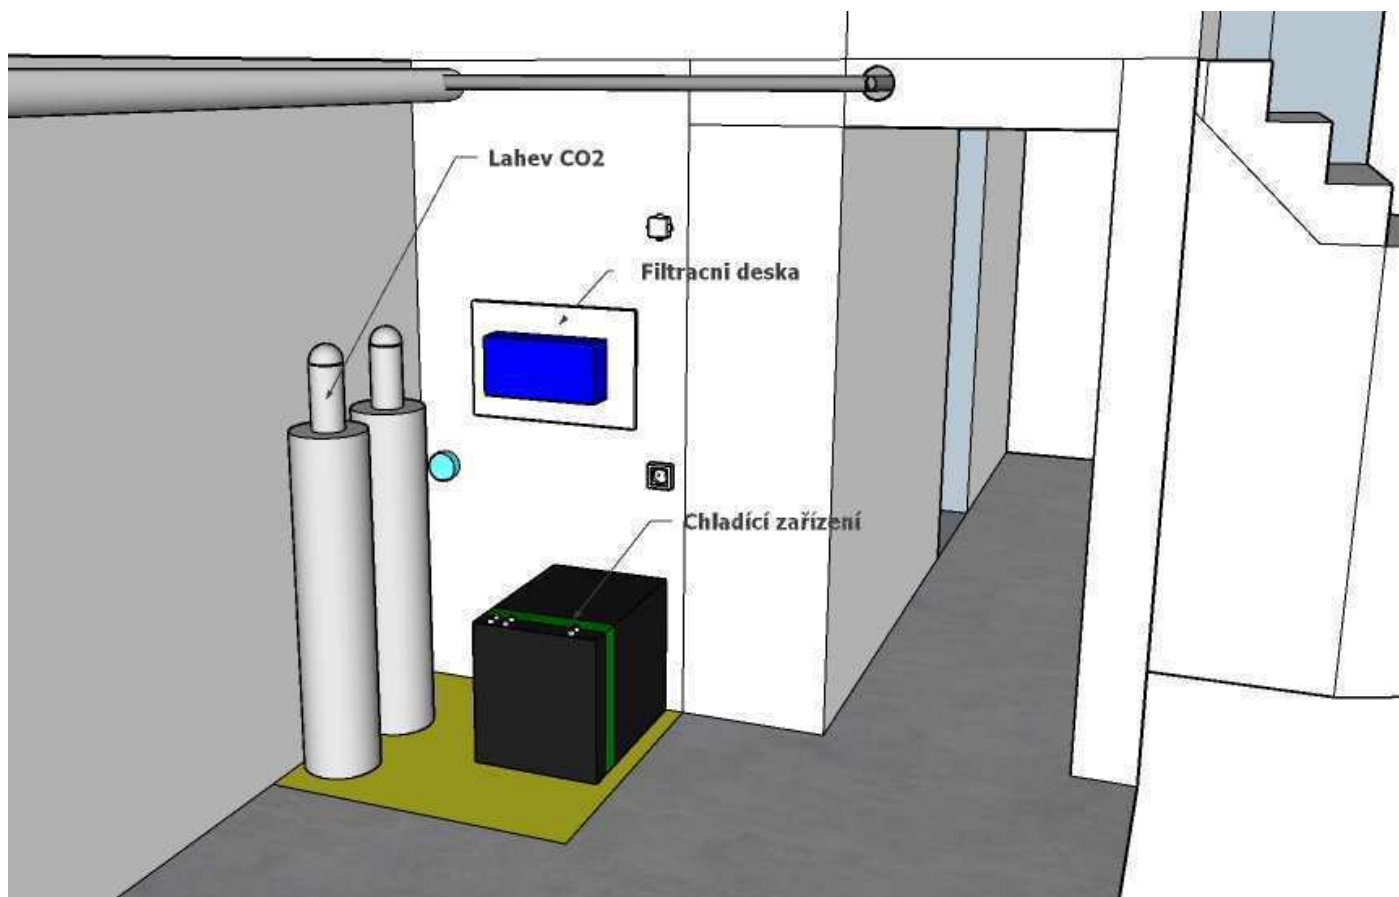


Obr. 5,6 – vyvedené odpadové potrubí do niky


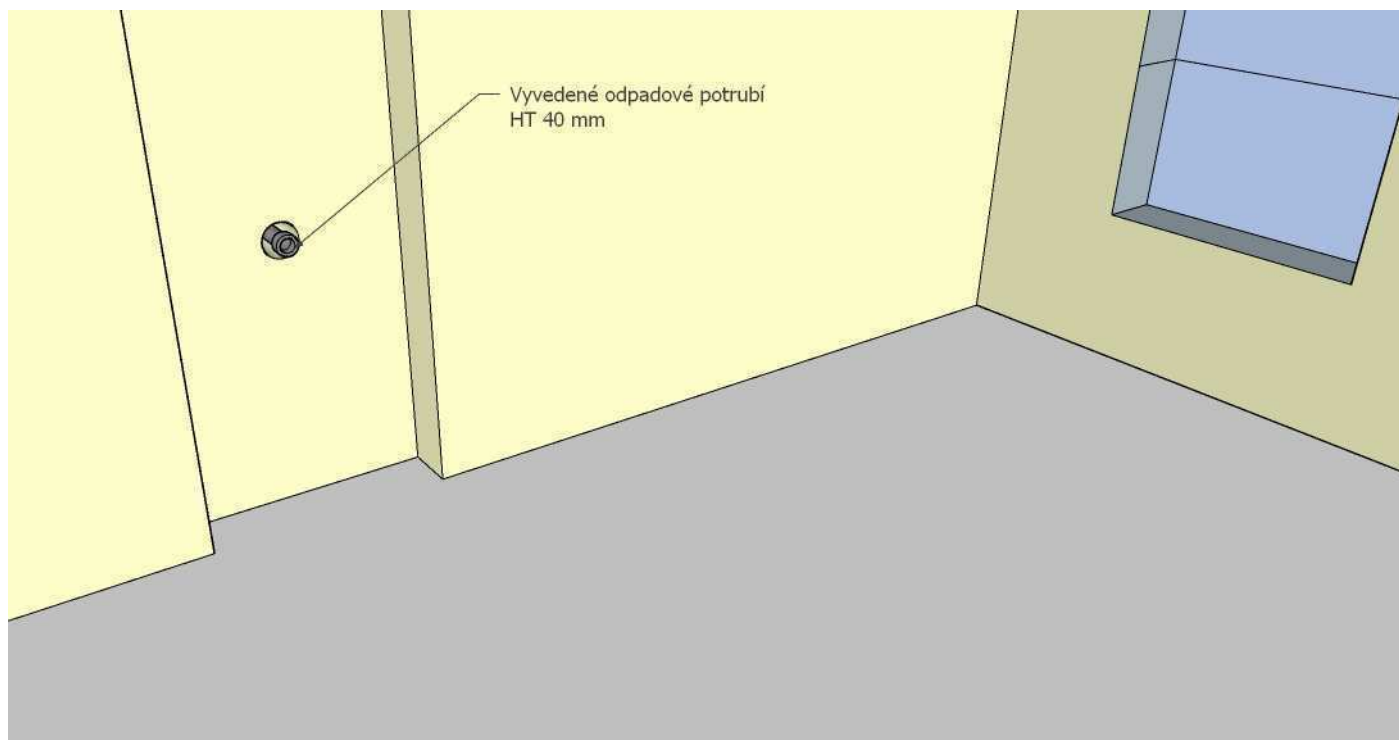


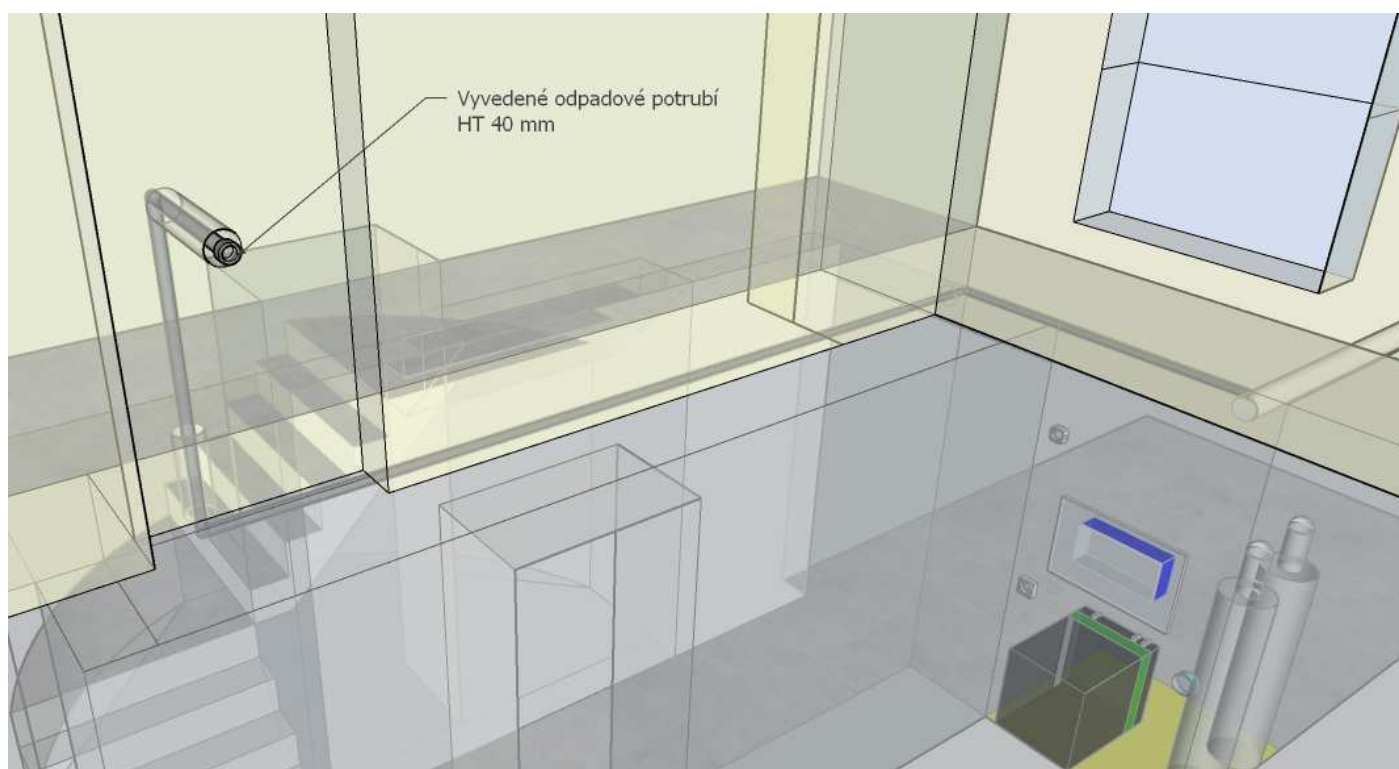

Obr.7 – tažený python (soubor hadiček s filtrovanou vodou)

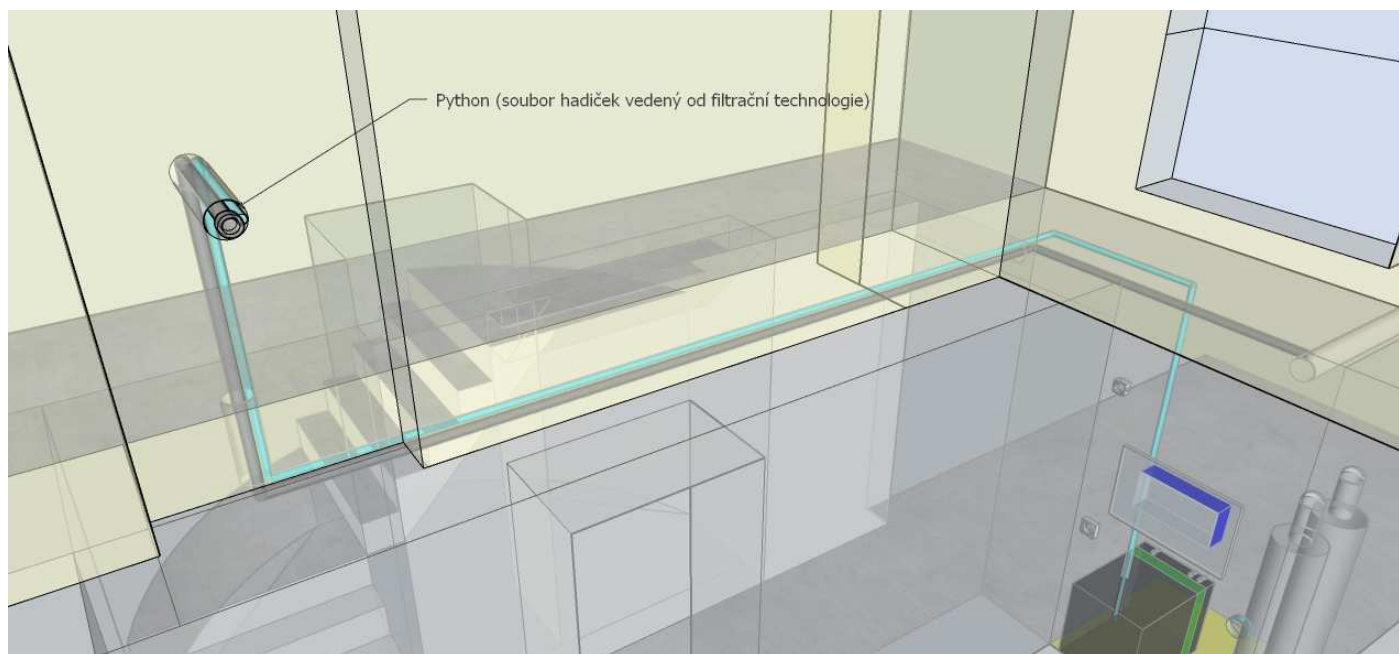


Obr. 8,9 – prostupy

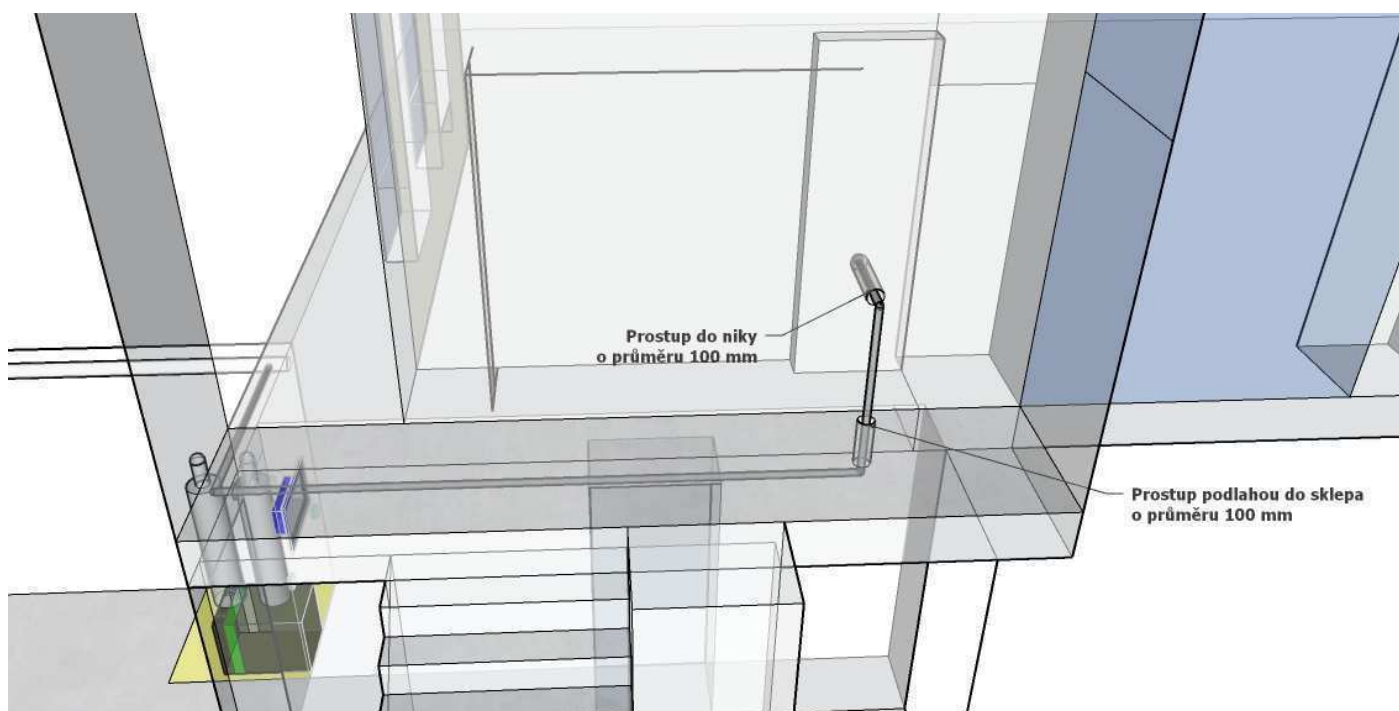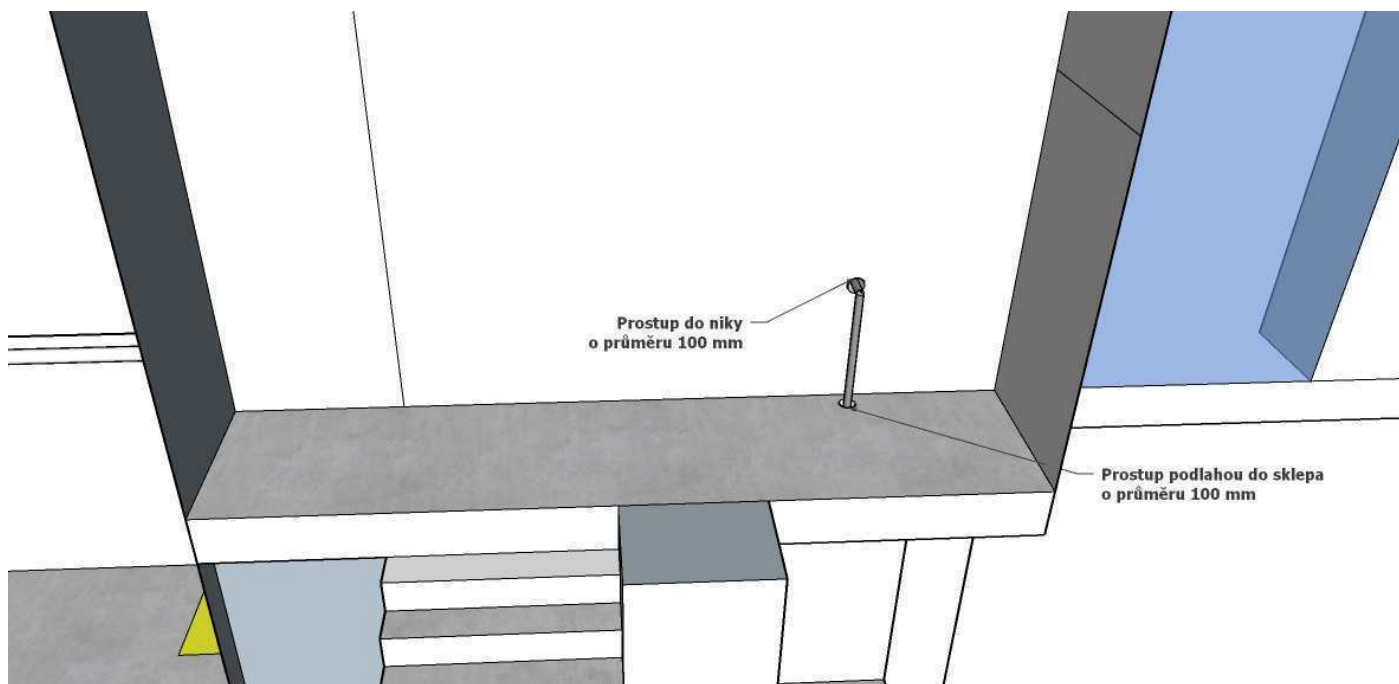


Obr.10,11 – požadované rozměry niky – dvě možnosti

1. Rozměry niky pro verzi částečně zapuštěnou (7 cm bude tělo výdejníku přecházet z niky) – preferovaná varianta z důvodu konstrukce výdejníku.

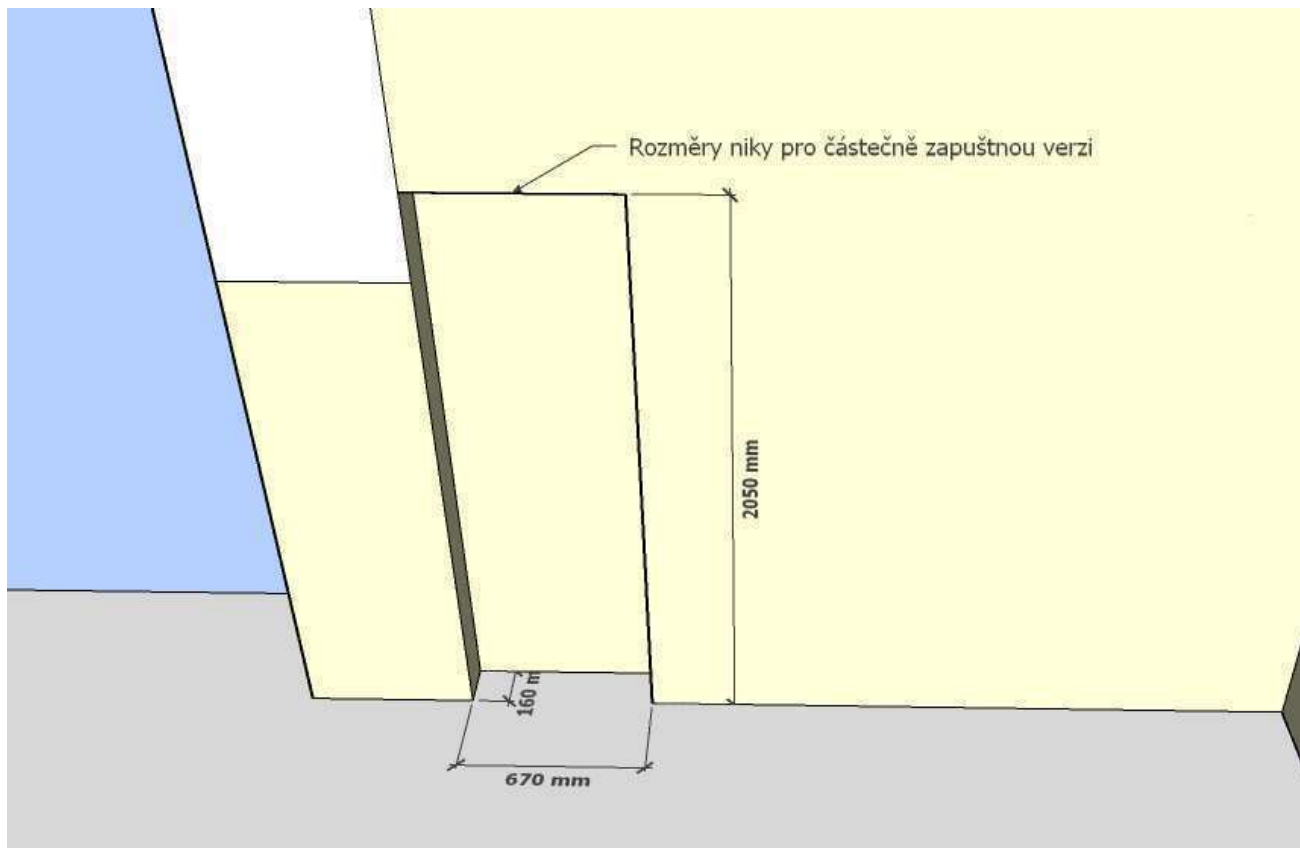


2. Rozměry niky pro verzi zcela zapuštěnou – tělo výdejníku bude zcela zapuštěno do prostoru niky

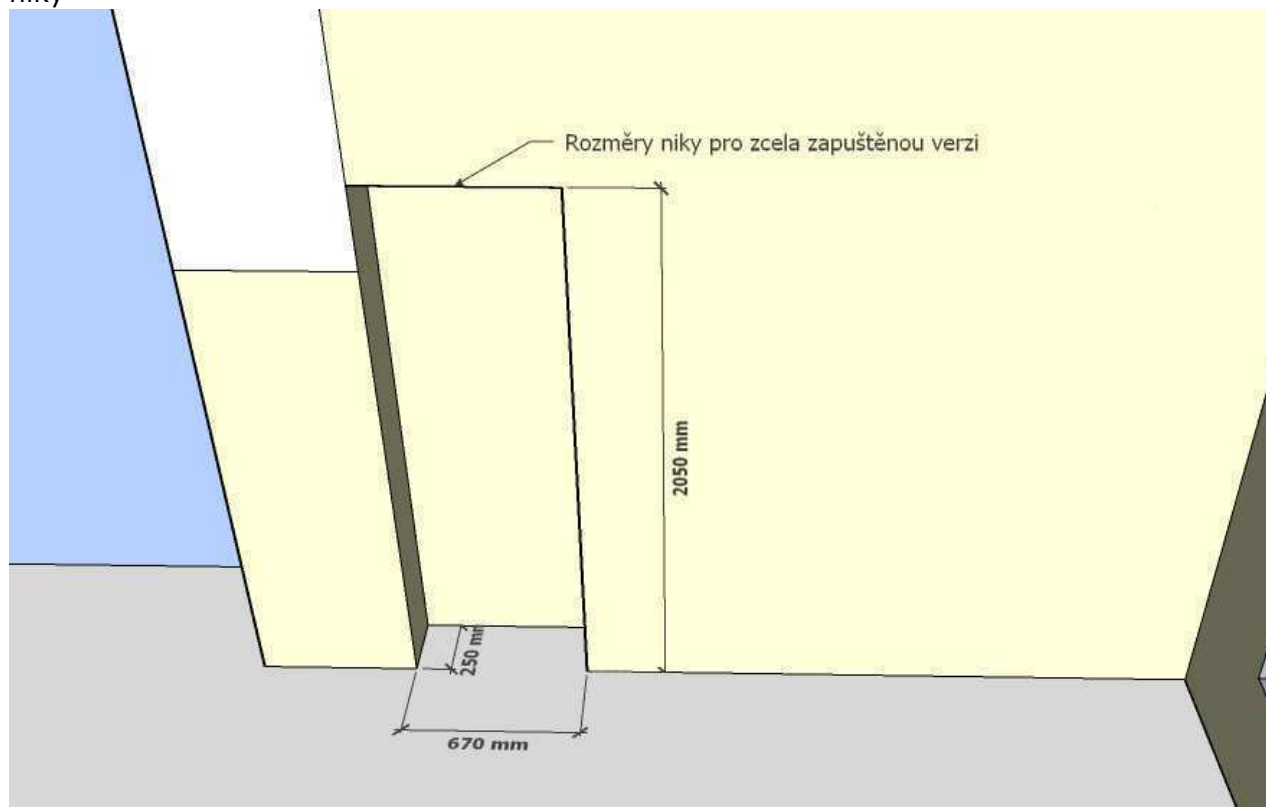


Obr.12 – pohled obou provedení usazení do niky


1. Částečně zapuštěná


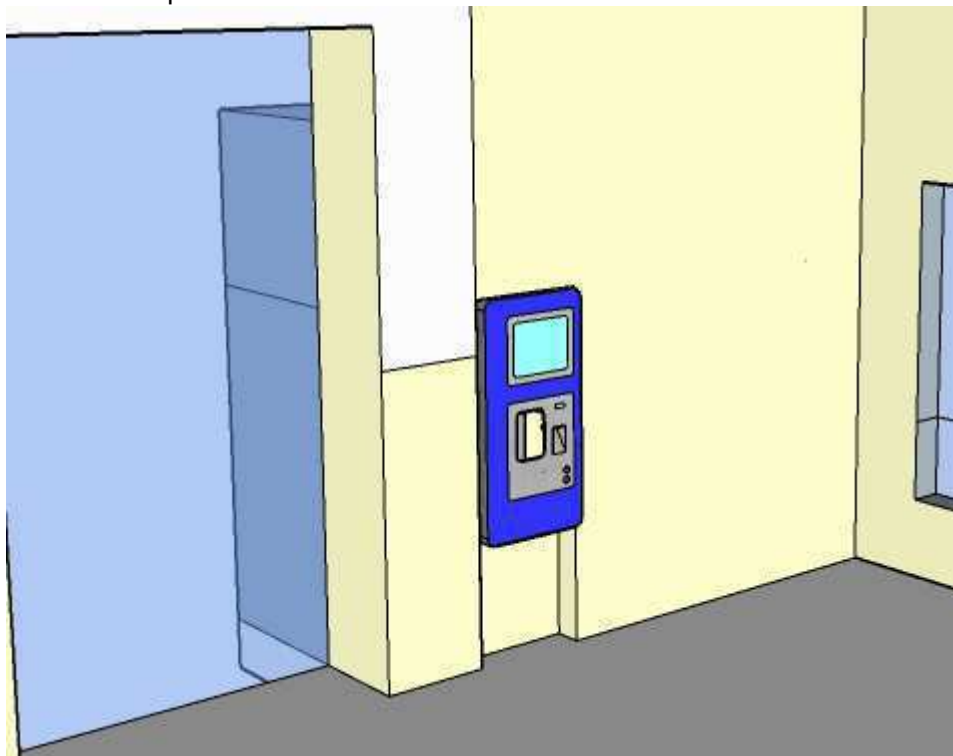




2. Zcela zapuštěná

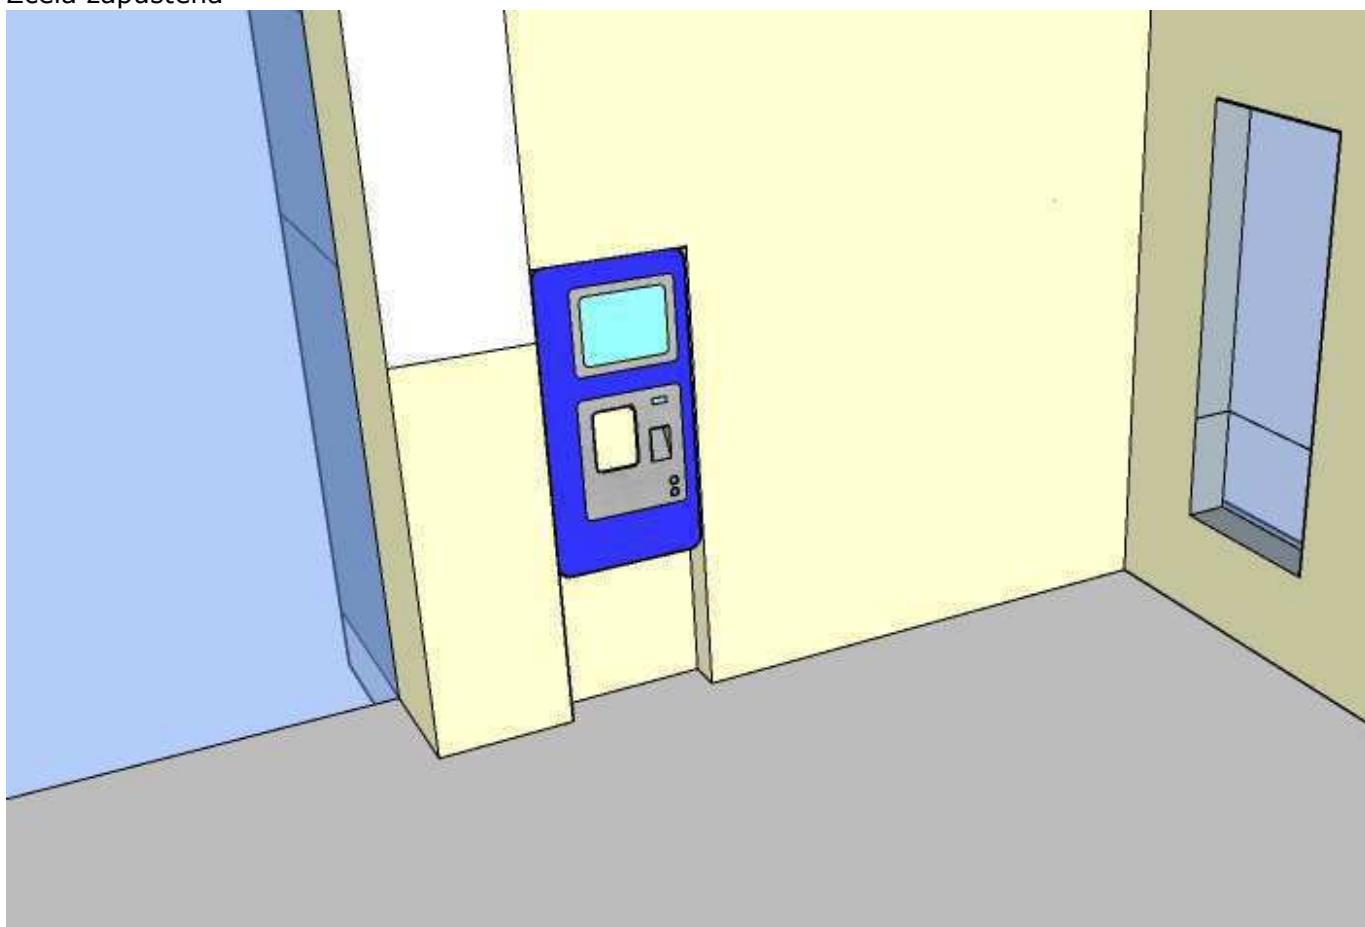


Obr.13,14,15,16 – vizualizace

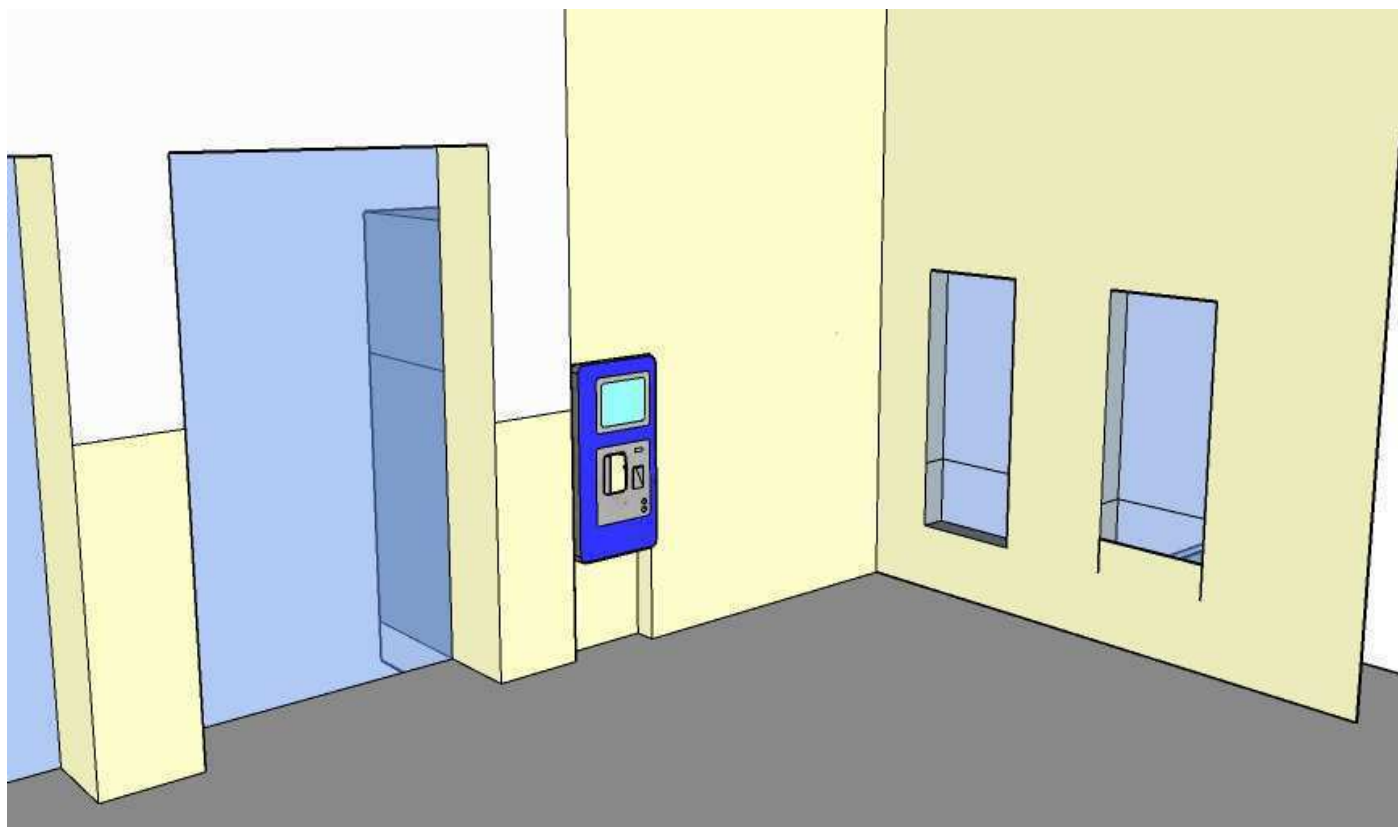

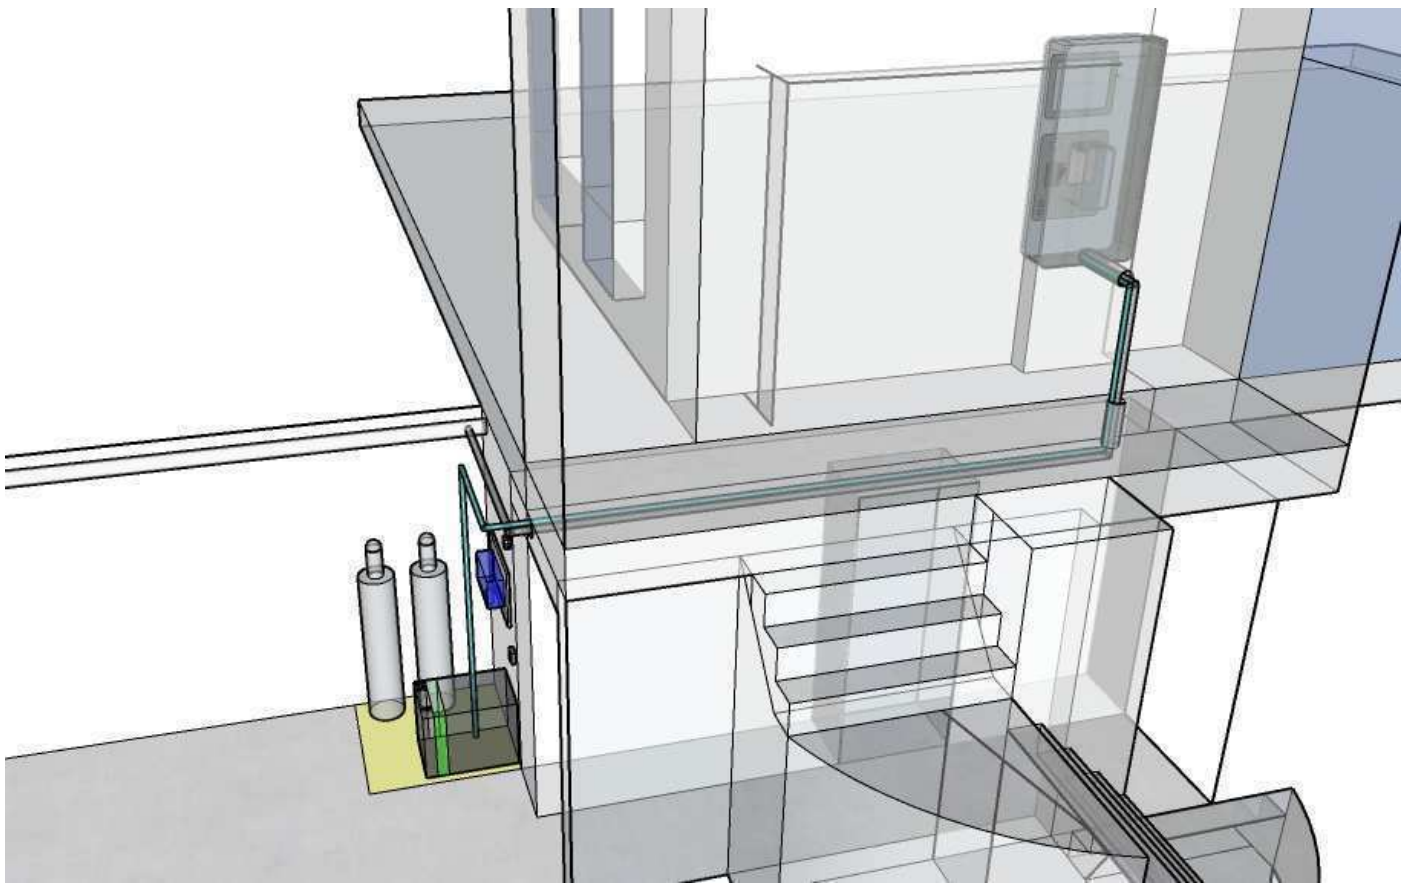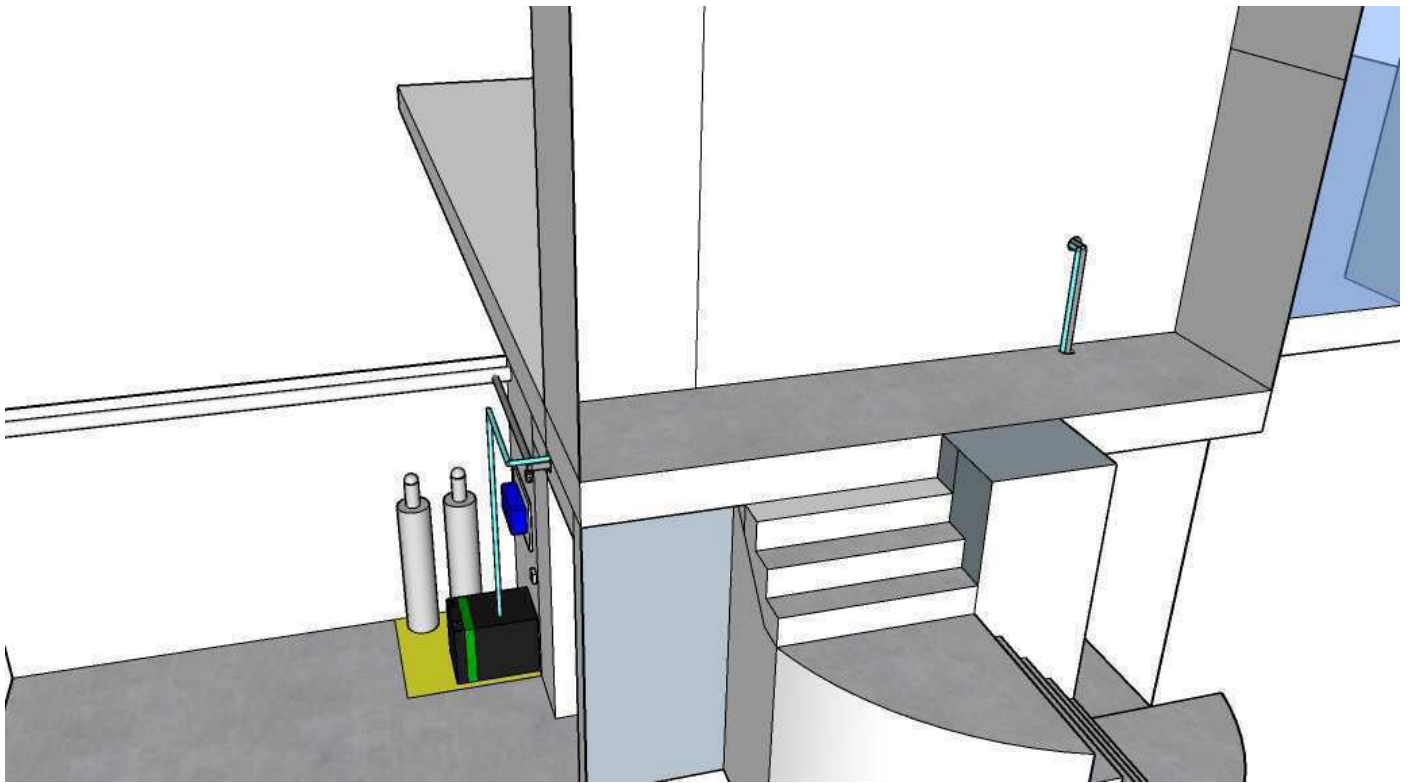

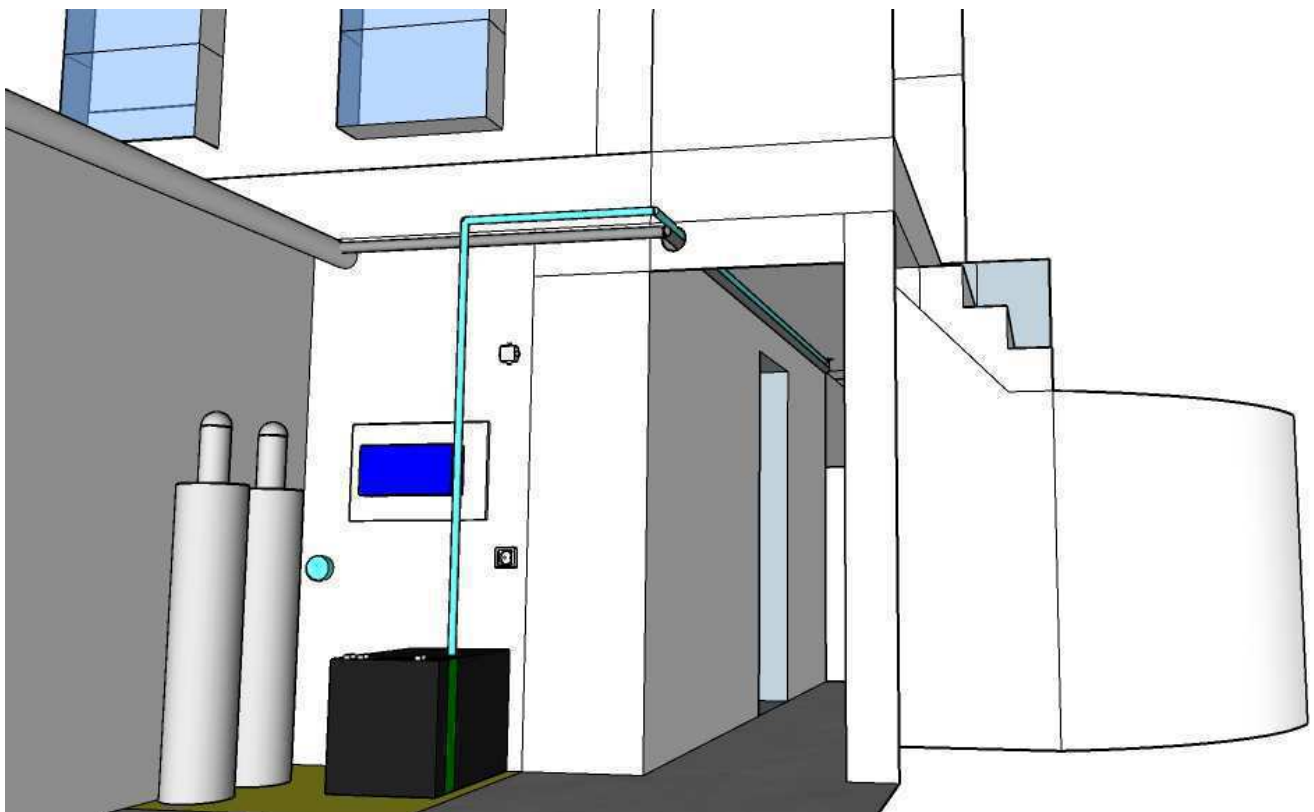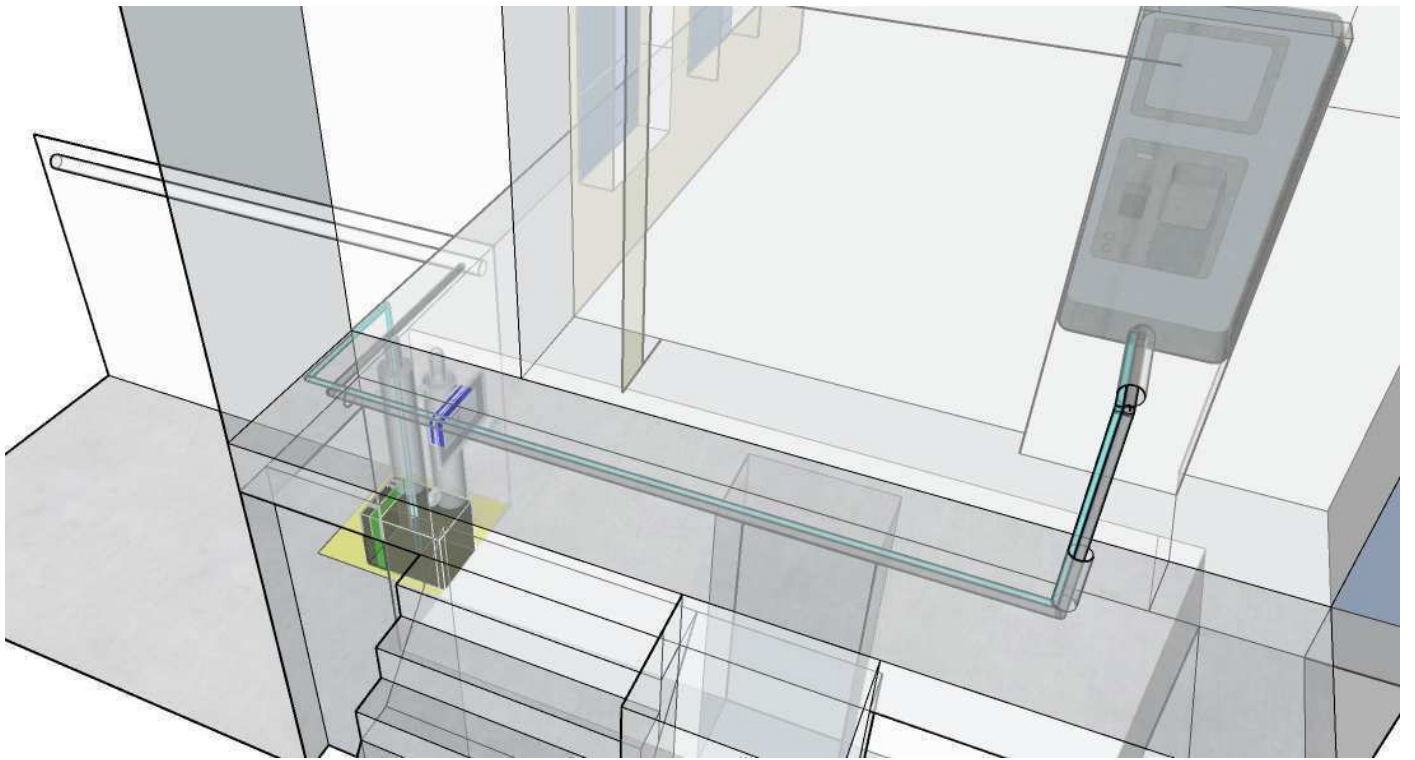

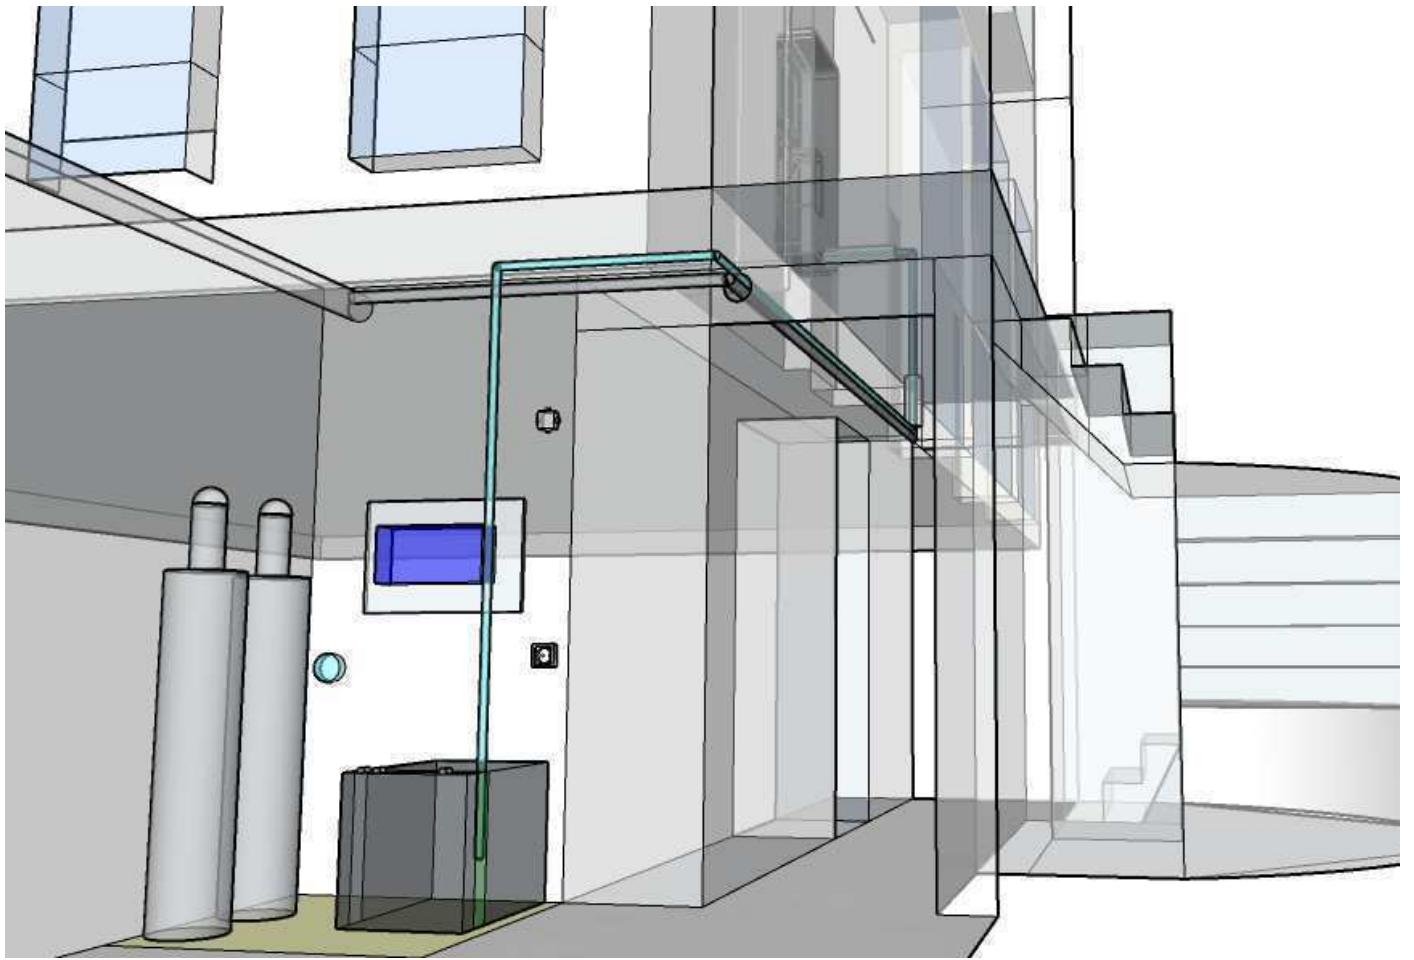

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 15 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku) Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii –1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupů od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO2 (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží České Budějovice:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží České Budějovice (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 v prostoru sklepa
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) v prostoru sklepa + zásuvka 230V
- Zřízení prostupů stěnou/podlahou ze sklepa do prostoru niky
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízenými prostupy a napojení
- Zhotovení niky v požadovaných rozměrech

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží České Budějovice (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Protažení pythonu a napájecího kabelu k výdejníku (zhotovenými prostupy)
- Zavěšení výdejní části systému na zhotovenou příčku v nise
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru sklepa (zabezpečení zneužití) – pokud bude třeba

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Plzeň, hl. n.

1. Umístění výdejníku

Nově zamýšlené umístění výdejníku vody uvažuje využít pro zavěšení samonosný jeklový rám, který je kotven do podlahy. Tento jeklový rám bude umístěn do pravé části prostoru určeného pro samoobslužné automaty. Automat bude součástí jednotného konceptu boxu pro samoobslužné automaty. Technologie pro úpravu vody zůstane v technické místnosti, která má společnou stěnu s prostorem automatů.



Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru technické místnosti
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:

Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (lze využít stávající) a 1 x vytáhnout cca 10 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.

Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm.

Napojení odpadového potrubí je možné do odpadu v technické místnosti.


Vyvedené odpadové potrubí je třeba ukončit v části prostoru kde bude umístěn samonosný jeklový rám, který bude sloužit pro zavěšení výdejníku.
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit 1 prostup stěnou o průměru 100 mm, kterým bude vytaženo odpadové potrubí

Obr.2,3 – Vyvedené odpadové potrubí

- Vedené za prostorem automatů – nemusí být zasekáno (nebude vidět)



Obr. 4 – přípravy v prostoru technické místnosti

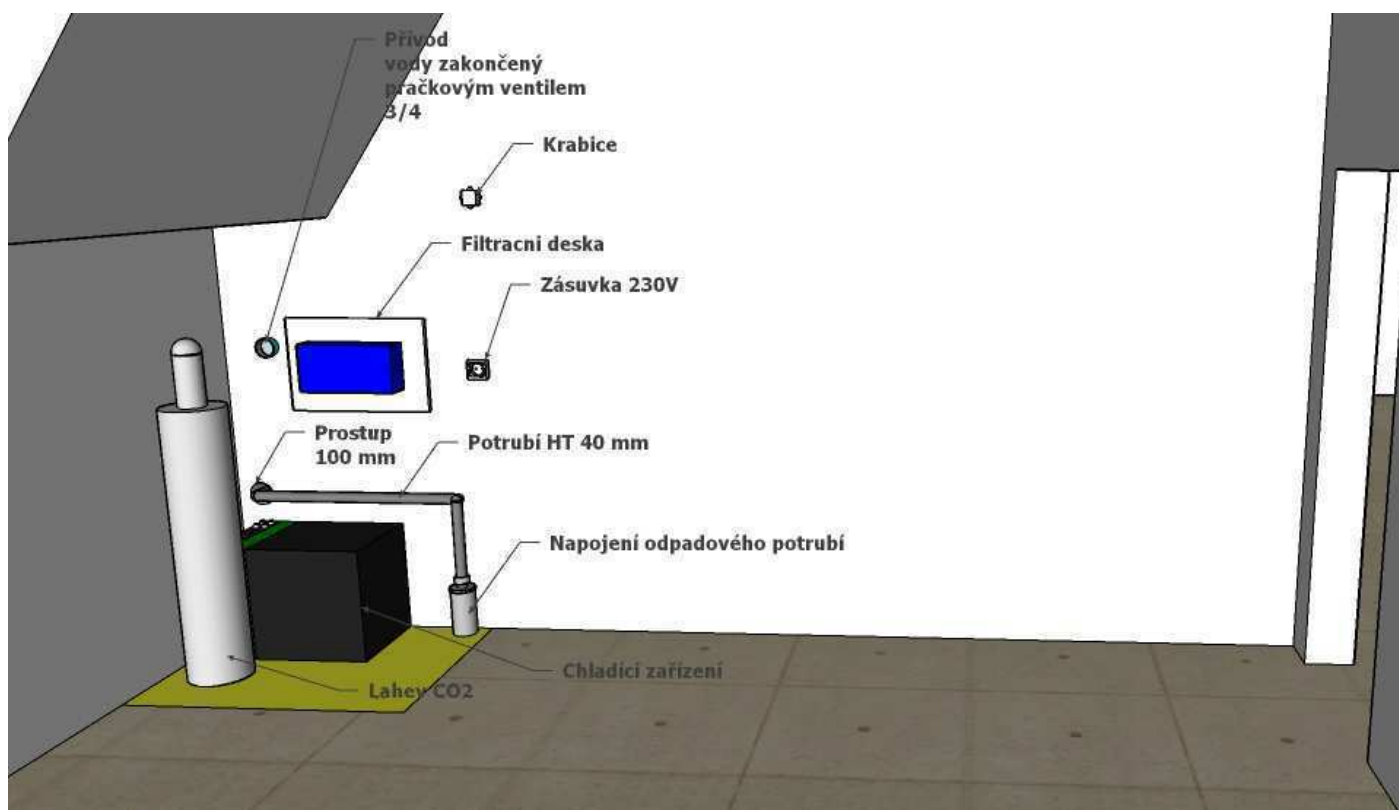

Obr. 5 – jeklový rám – umístění v prostoru boxu pro automaty



Obr.6 – ideální rozměry podlahové plochy pro umístění výdejníku na rámu




Obr.7 – Opláštění rámu – LTD desky (bílá barva) – usazení v boxu pro automaty – lze zvolit jiné umístění v rámci boxu (variabilita).




Obr. 8 – výdejník (zavěšený na rámu) – umístěný v prostoru pro automaty



Obr. 9 – rozměry rámu, opláštění, rámu včetně zavěšeného výdejníku

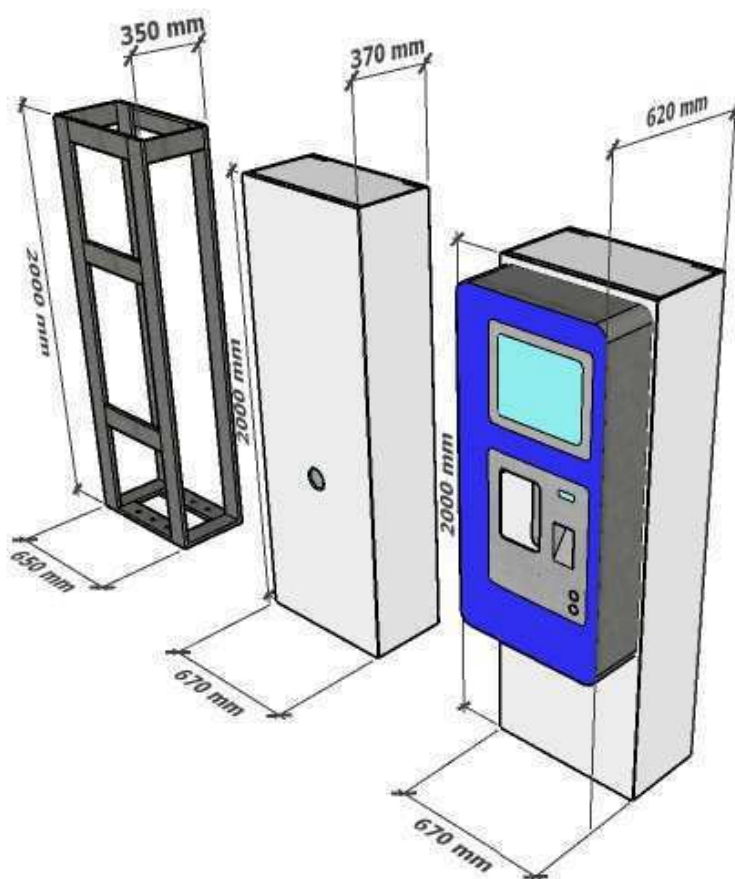

Obr.10,11,12,13,14 - vizualizace

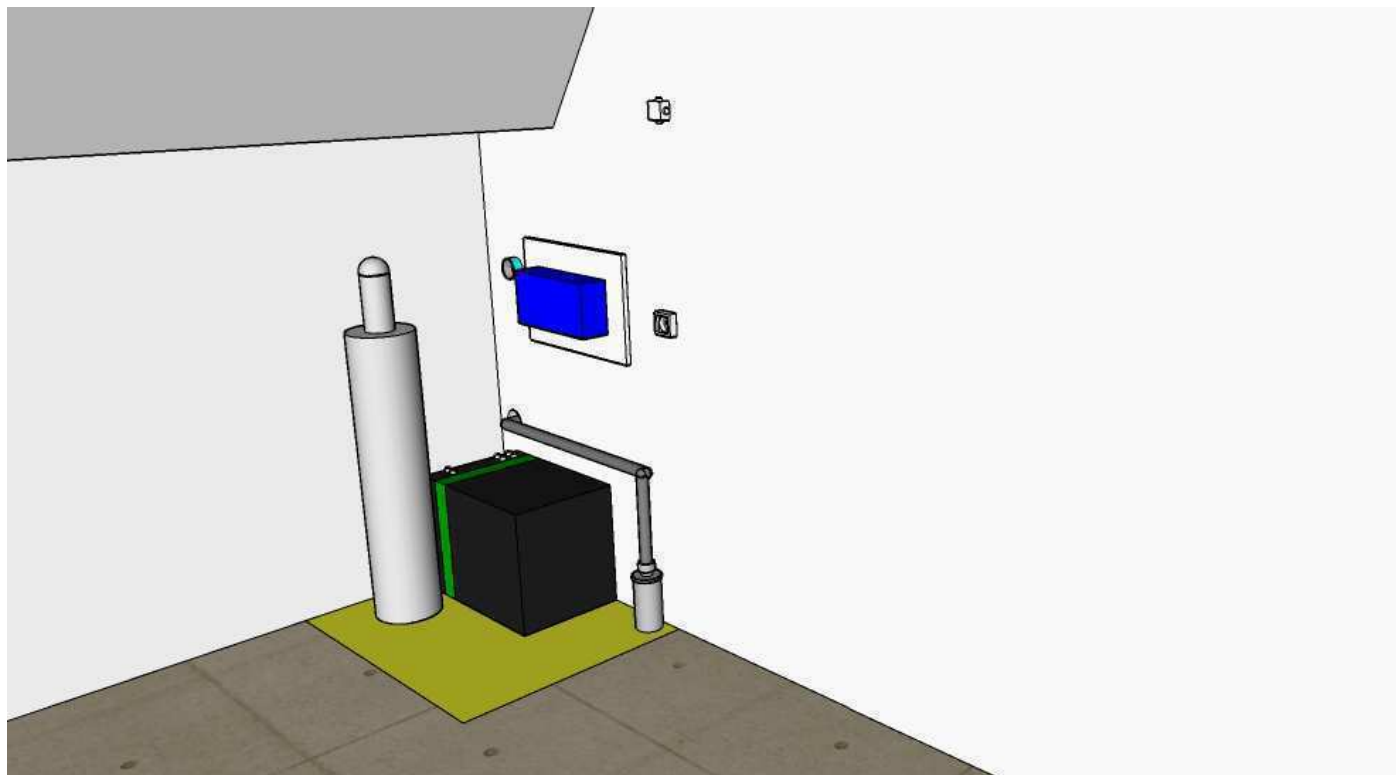





Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabíčky. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 4 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. V tomto případě ukončit potrubí za rámem ve výšce cca 600 mm nad podlahou
- Příprava prostor pro technologii –1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdivo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Plzeň:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Plzeň (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 v prostoru technické místnosti
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) v prostoru technické místnosti, zásuvka 230V
- Zřízení prostupů stěnou z prostoru technické místnosti
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem
- Zhotovení boxu pro samoobslužné automaty, tak aby bylo možné do prostoru umístit výdejník, včetně rámu

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Plzeň (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zhotovení a instalace samonosného rámu včetně opláštění
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru sklepa (pokud bude třeba).

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Děčín

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je navrženo v hlavní hale nádraží vedle schodiště u kabinky ostrahy. Výdejník je uvažováno zavěsit na samonosný jeklový rám, který bude opláštěn LTD deskami v bílé barvě. Rám je kotven do podlahy.

Technologie pro úpravu vody se bude nacházet v 1.PP prostoru, který se nachází pod místem, kde je uvažováno umístit výdejní jednotku.





Kompletní popis příprav pro tuto variantu:



- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru sklepa (1.PP)
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:



Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.

Odpadové potrubí od výdejníku je možné v prostoru sklepa napojit do stávajícího potrubí – nutno interně zajistit.
- Prostupy stropem/podlahou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm podlahou z haly do sklepa a poté z prostup o průměru 100mm příčkou do prostoru místnosti, kde bude umístěna technologie. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí.


Obr.2,3,4,5,6,7 – výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.

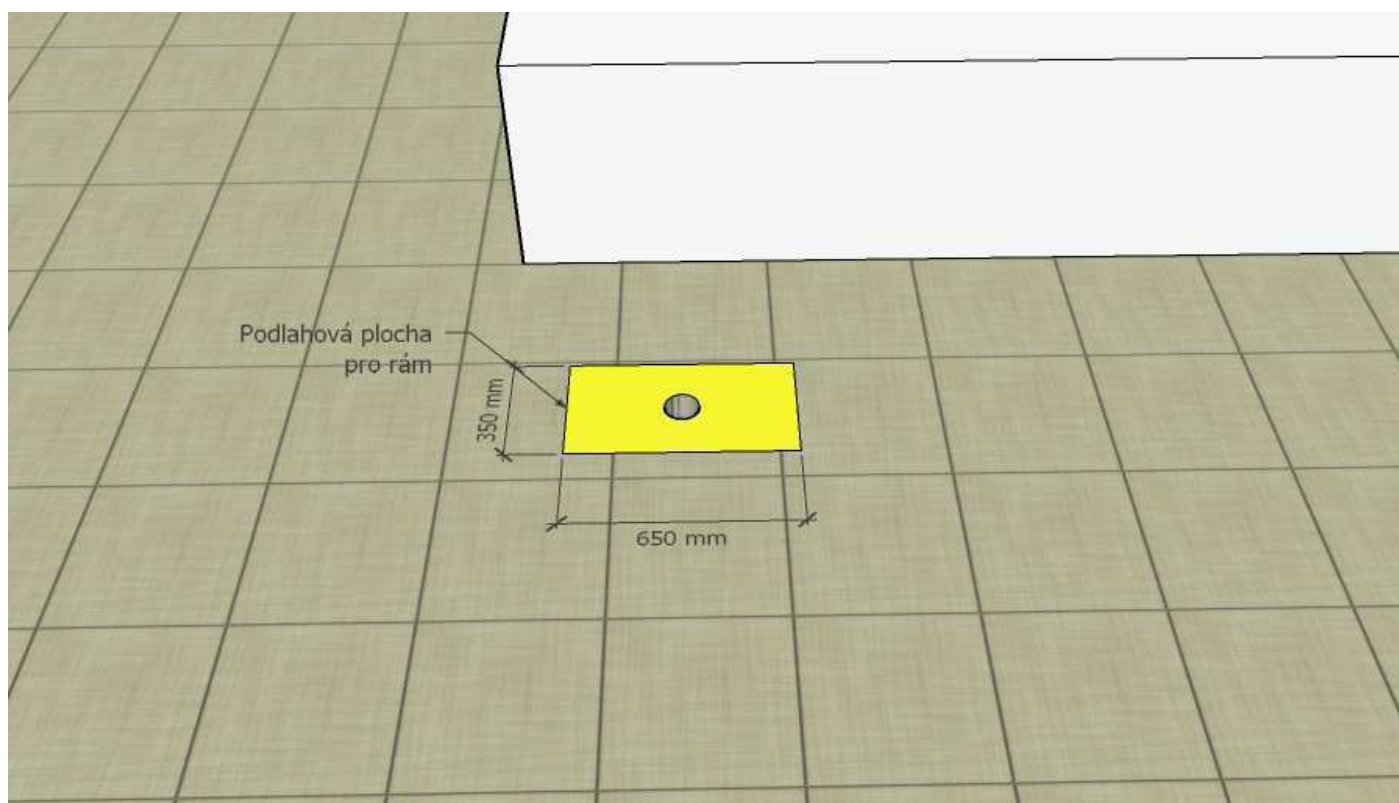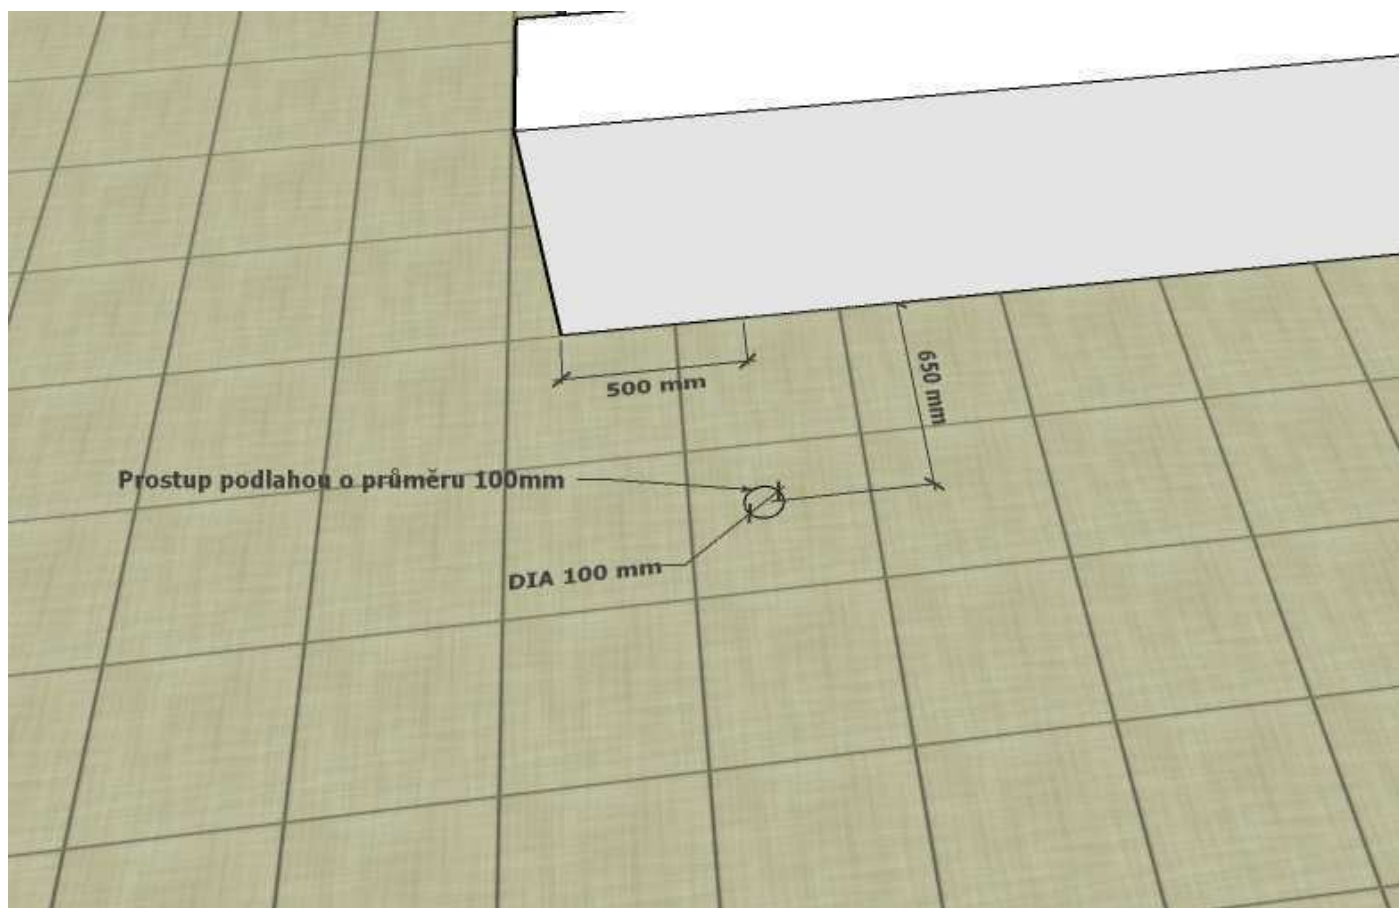

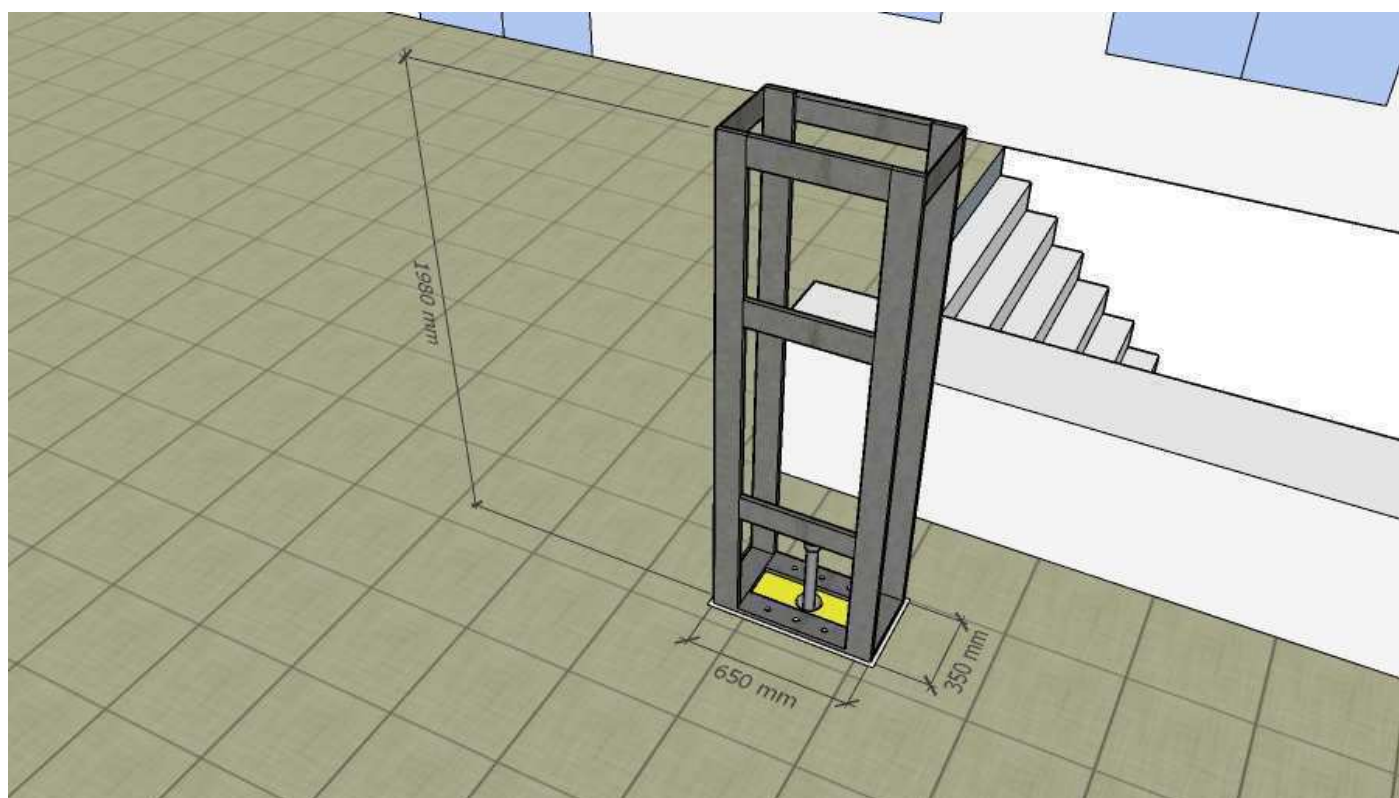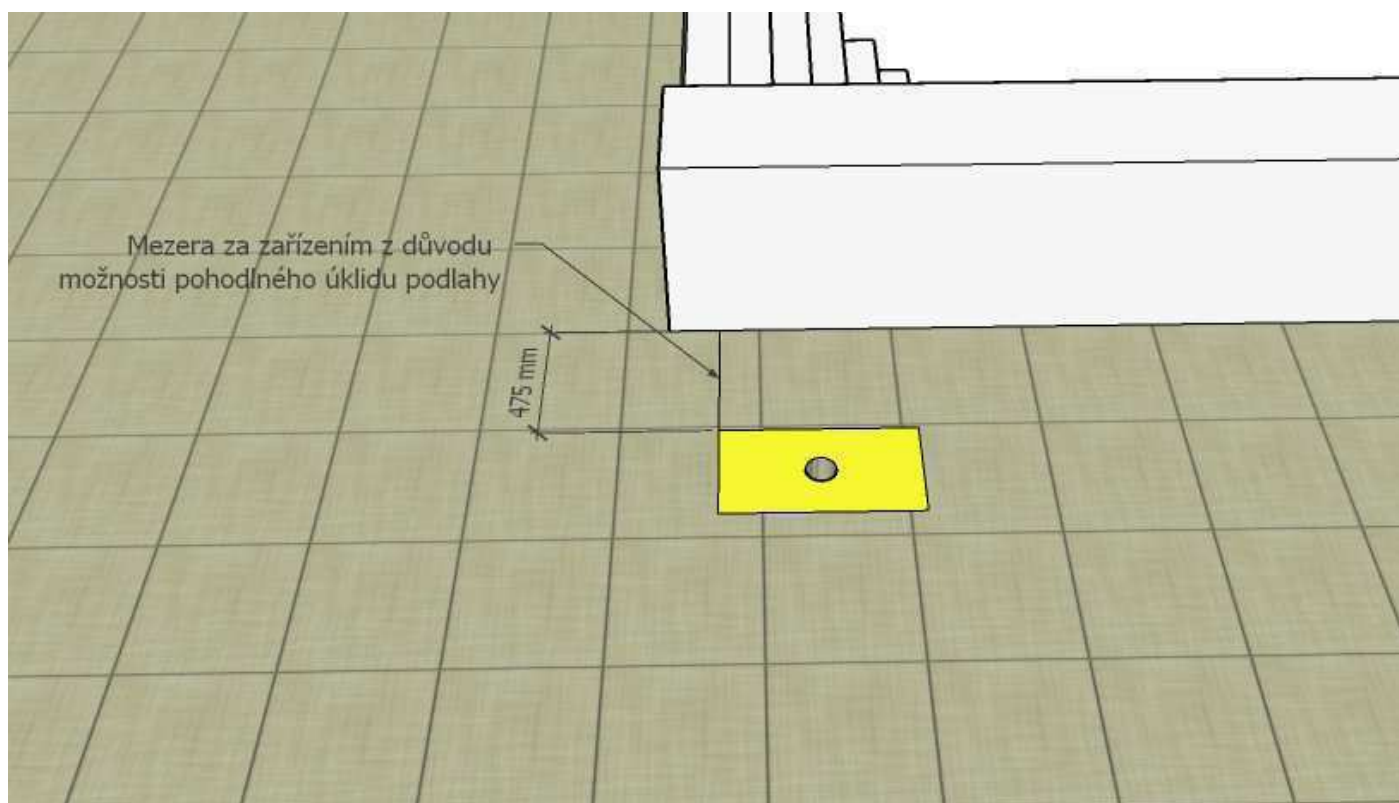


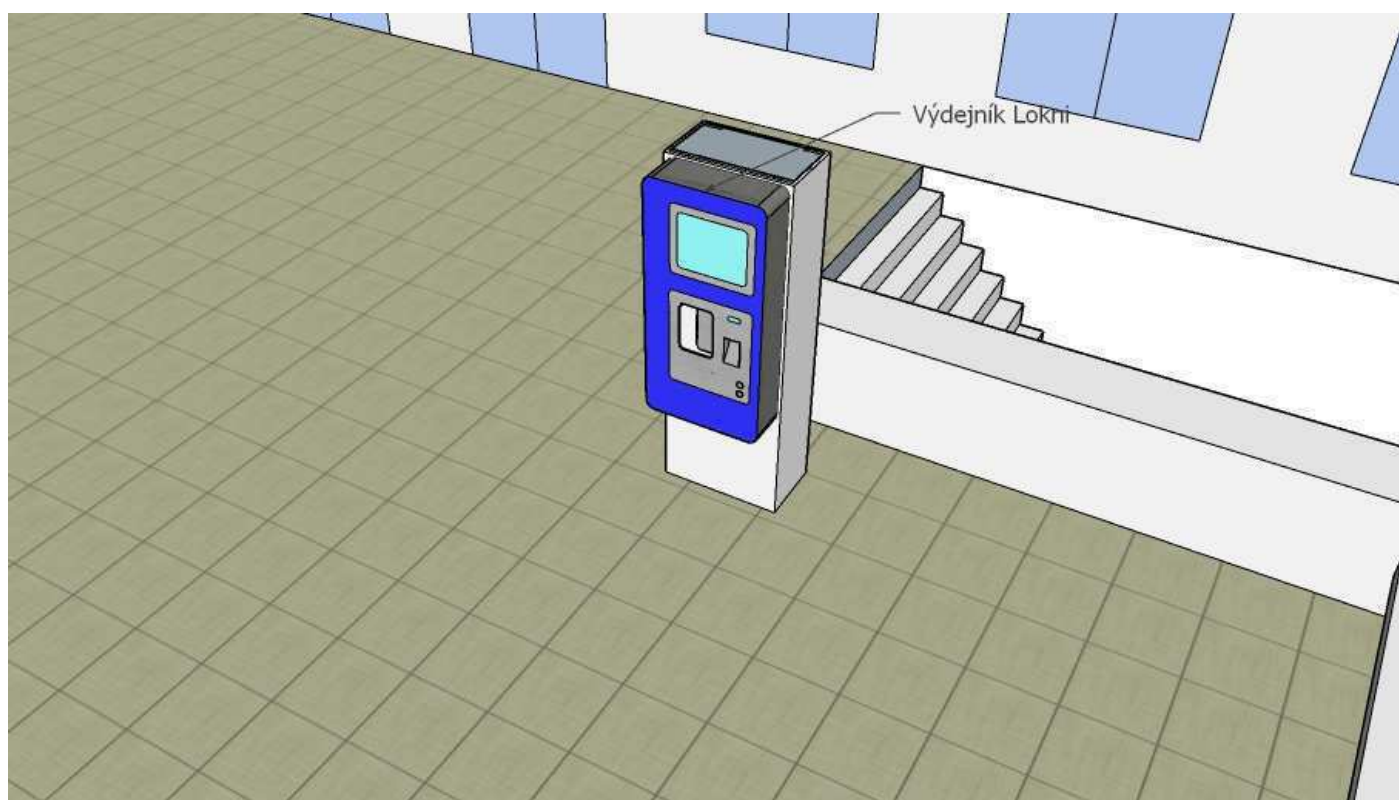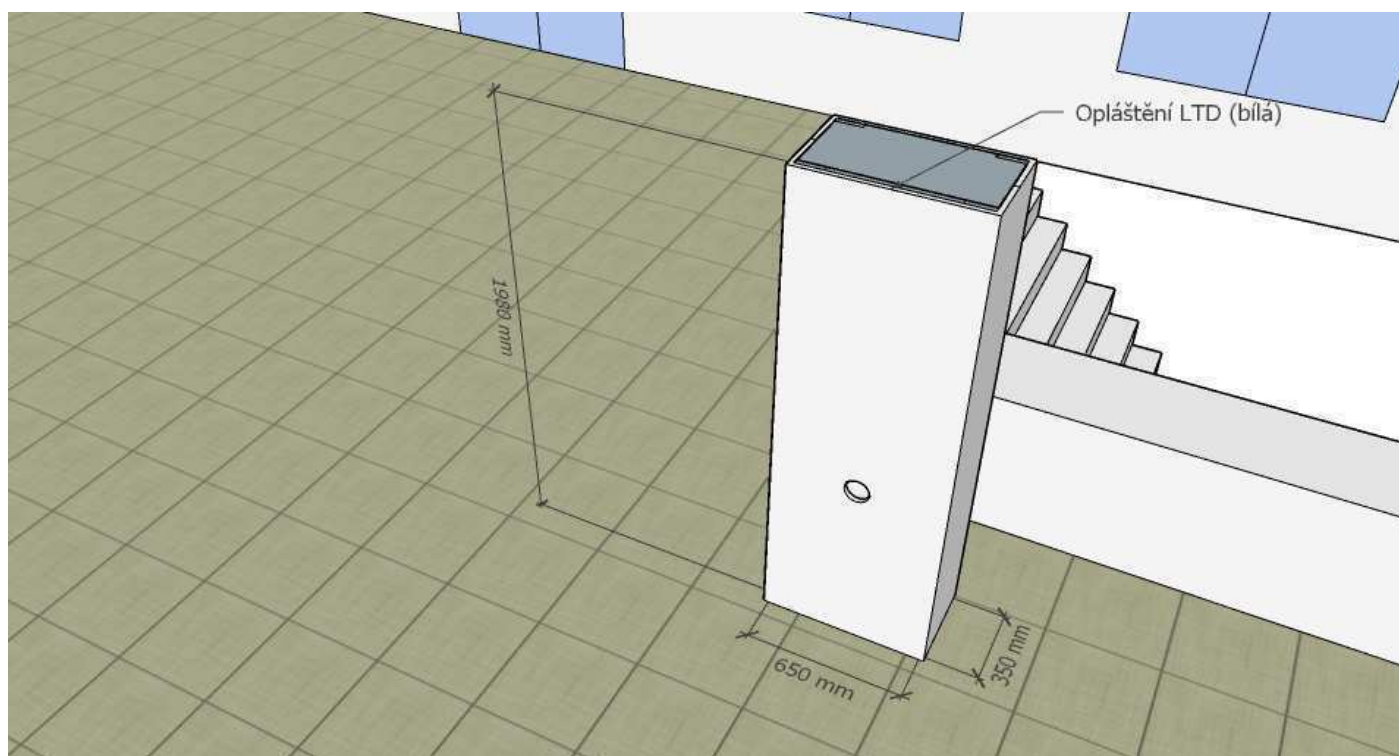



Obr. 8 – přípravy v prostoru 1.PP


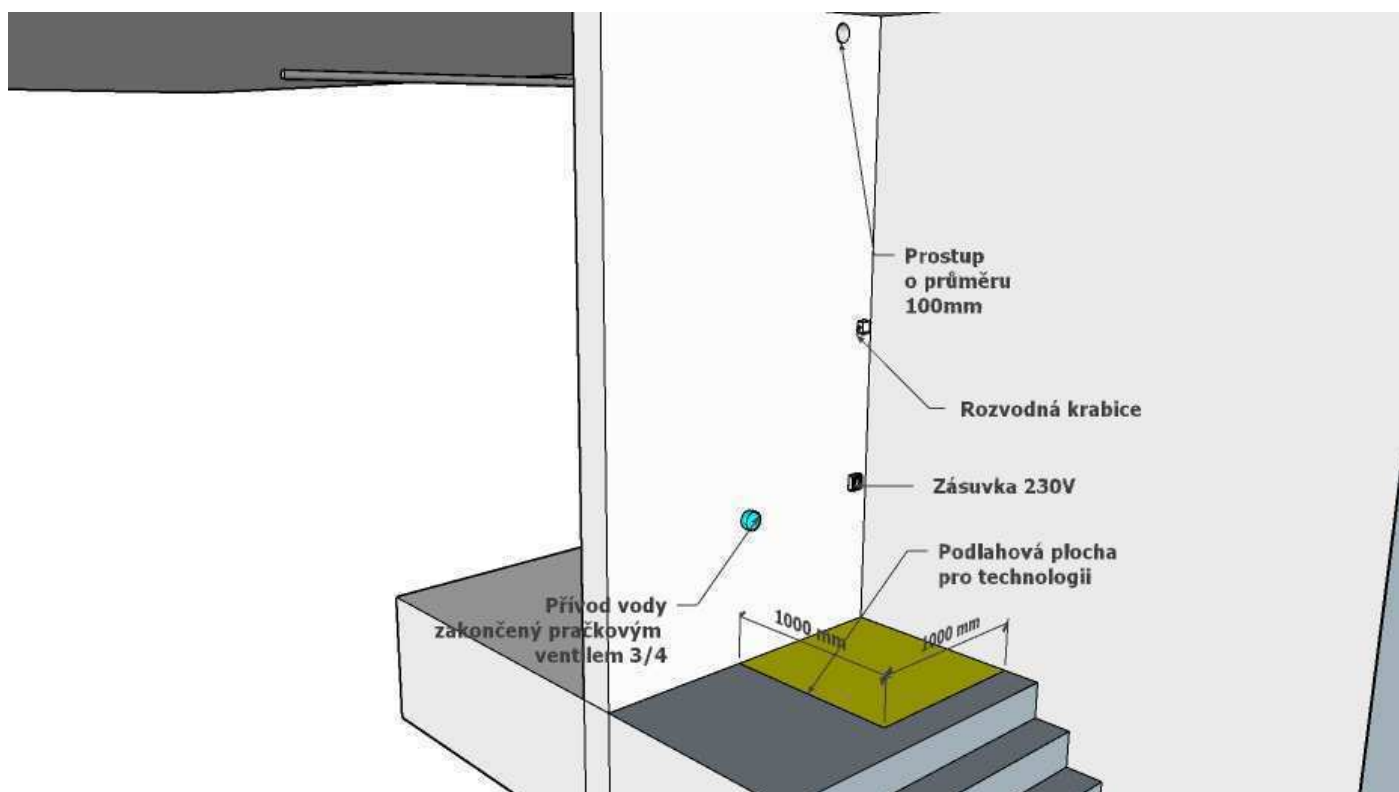


Obr.9 – kompletní osazení prostoru v 1.PP

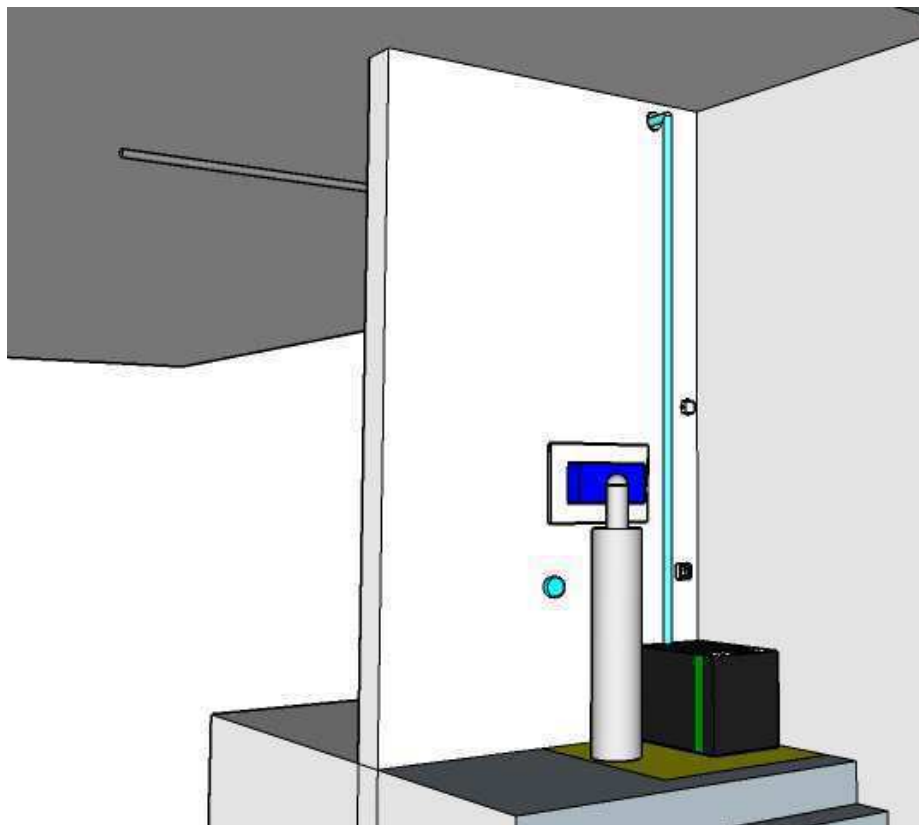


Obr.10,11,12,13,14,15 – Odpadové potrubí, python, prostupy

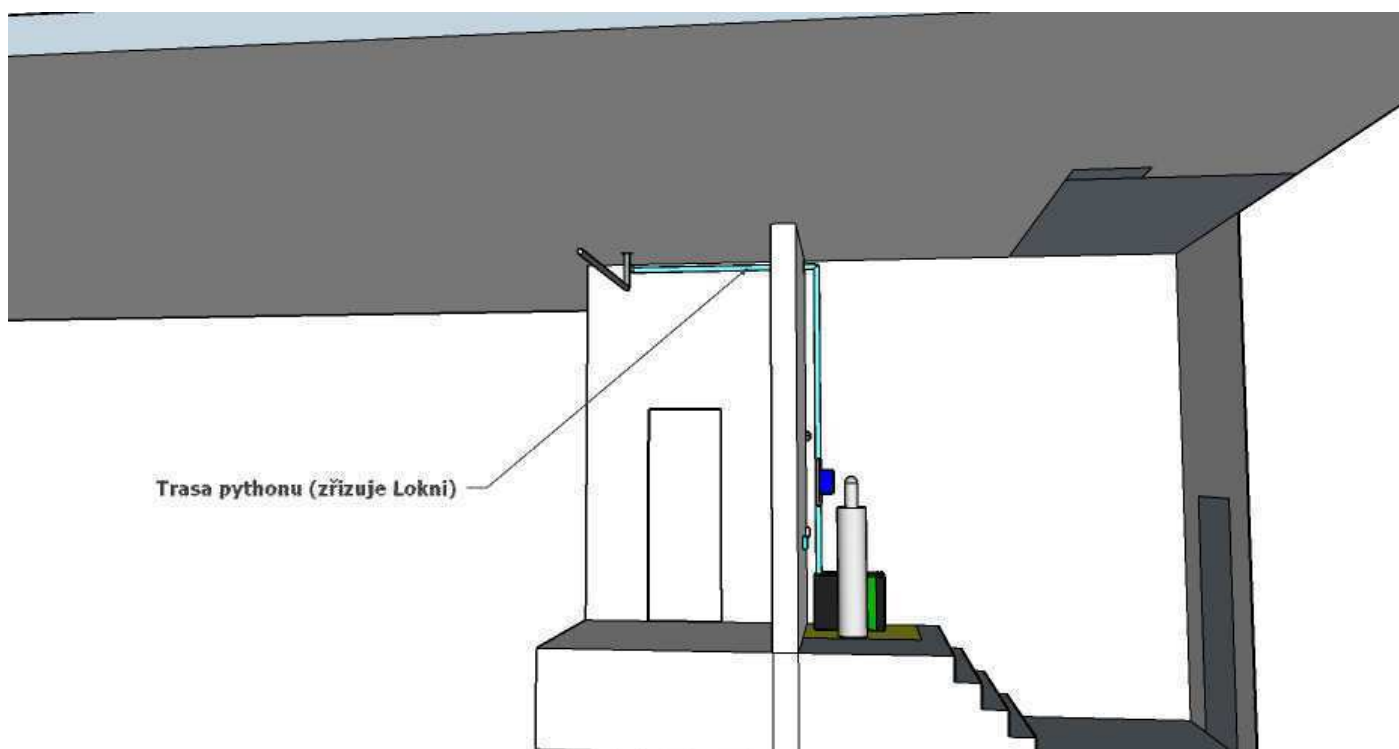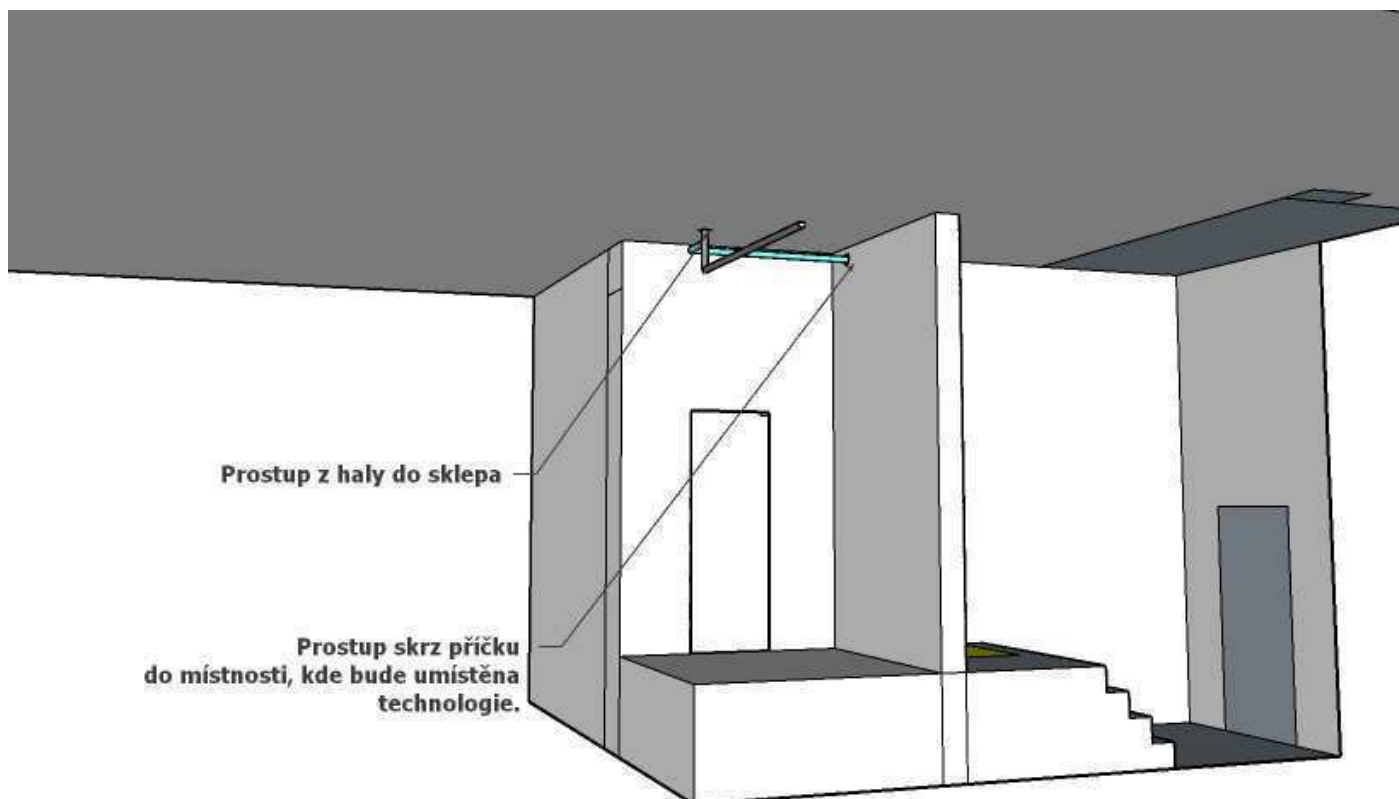


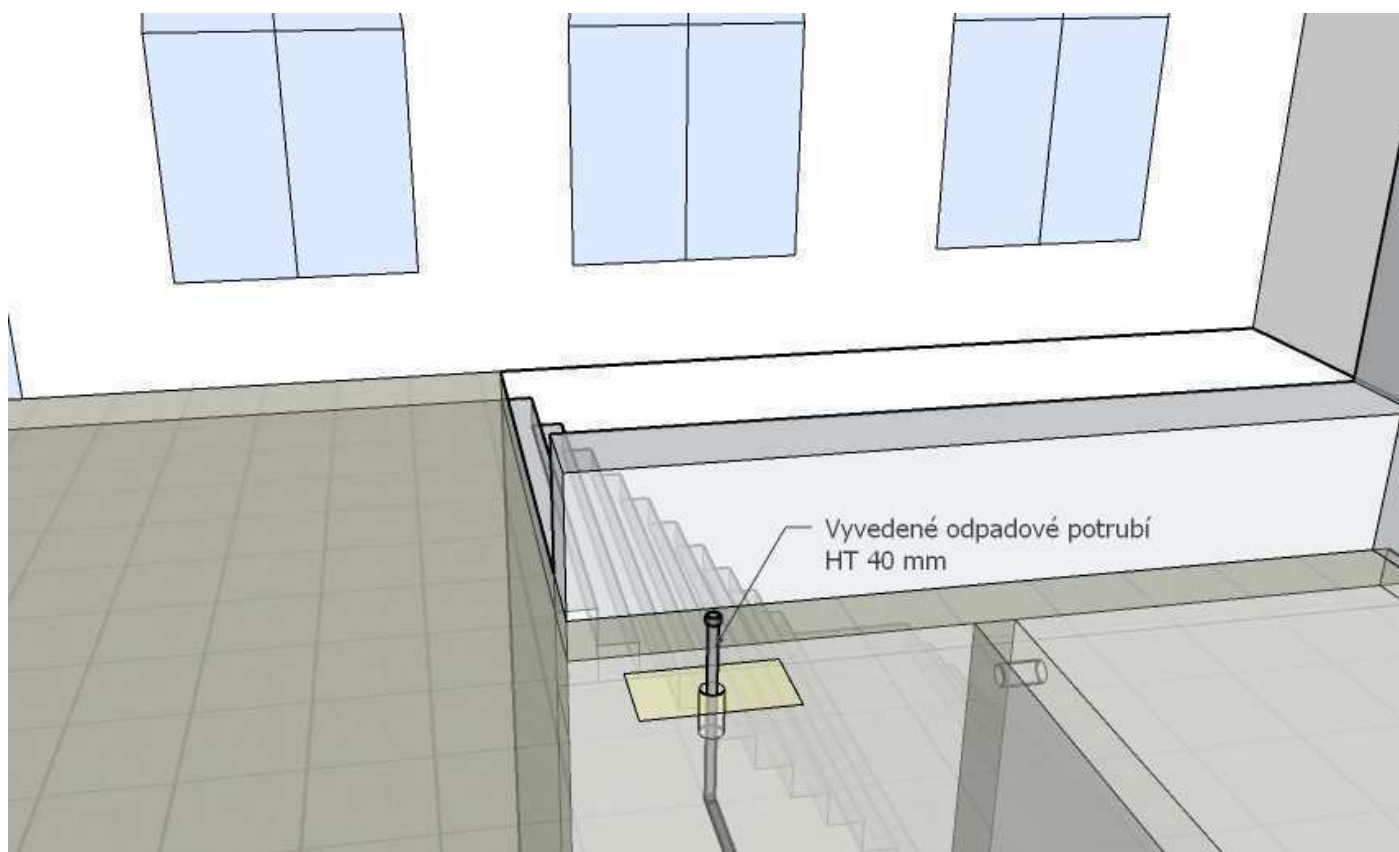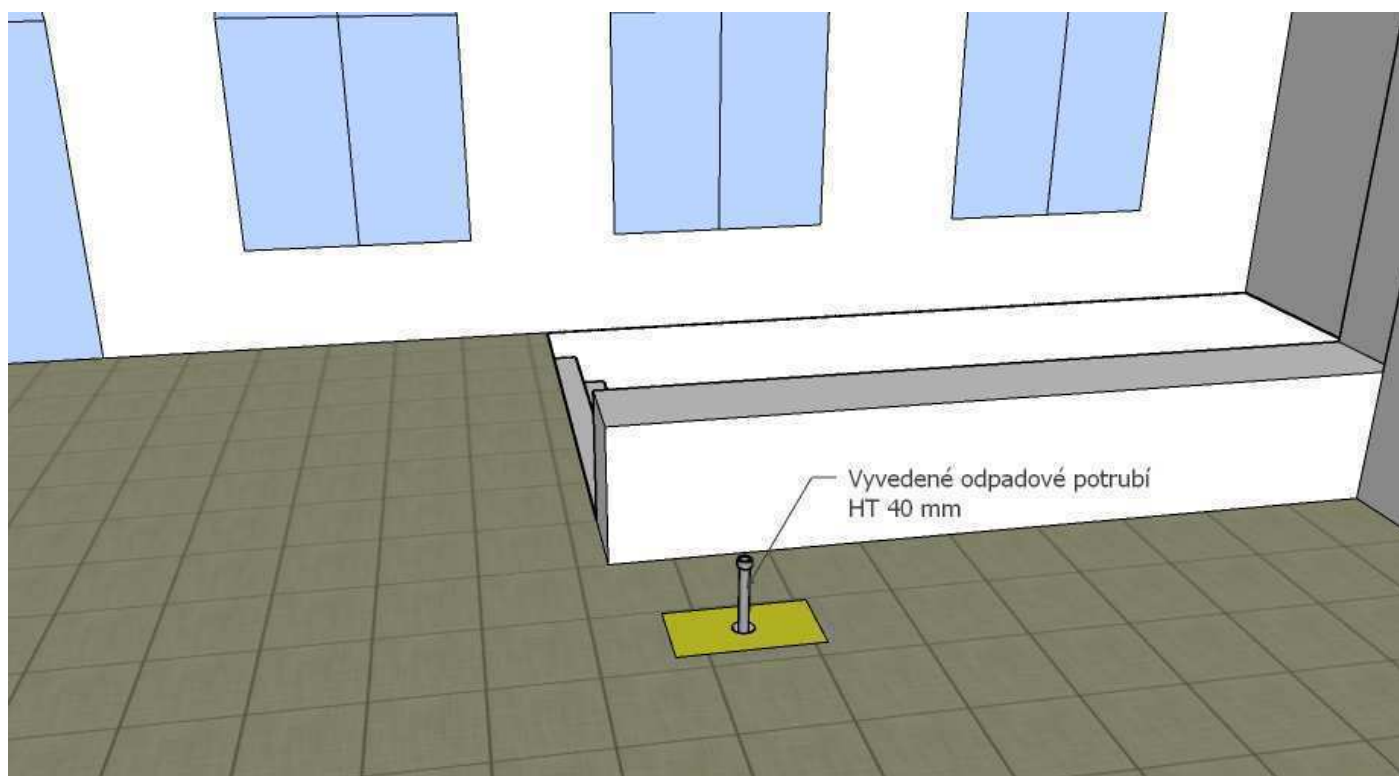


**Odpadové potrubí
napojení ve sklepě - nutno
vyzjistit interně (možno vést k sociálce)**

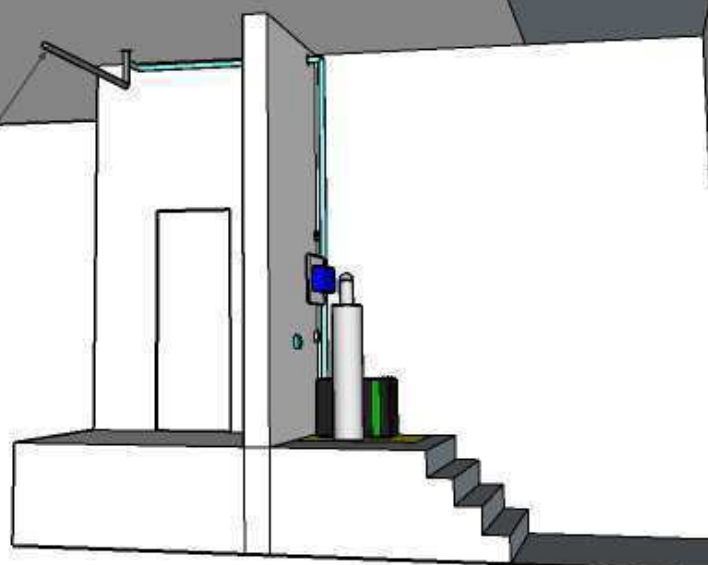

**Odpadové potrubí
napojení ve sklepě - nutno
vyzjistit interně (možno vést k sociálce)**


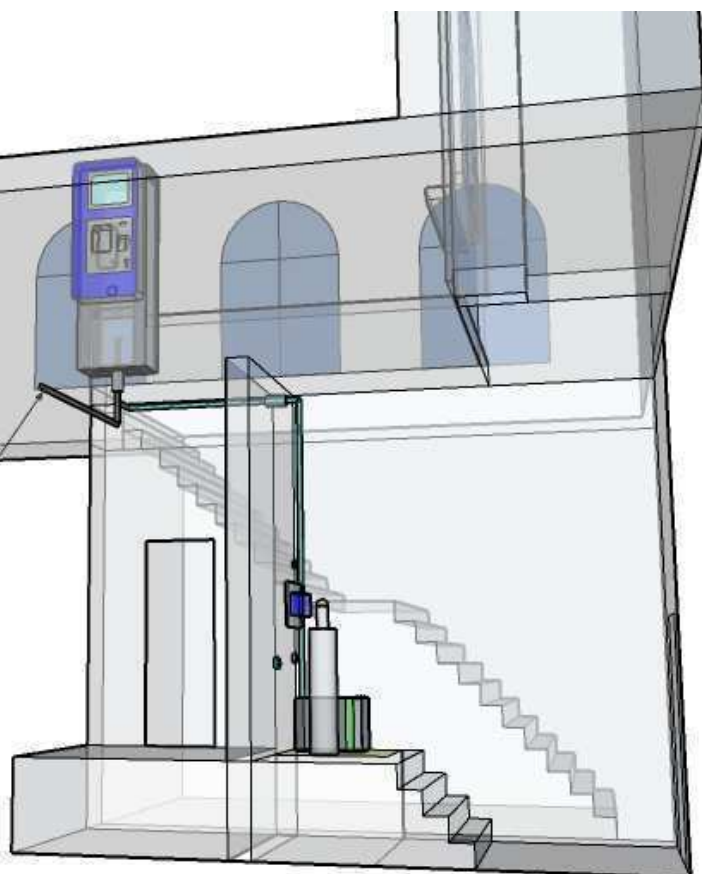



Obr.16 – uzamykatelná mříž pro technologii

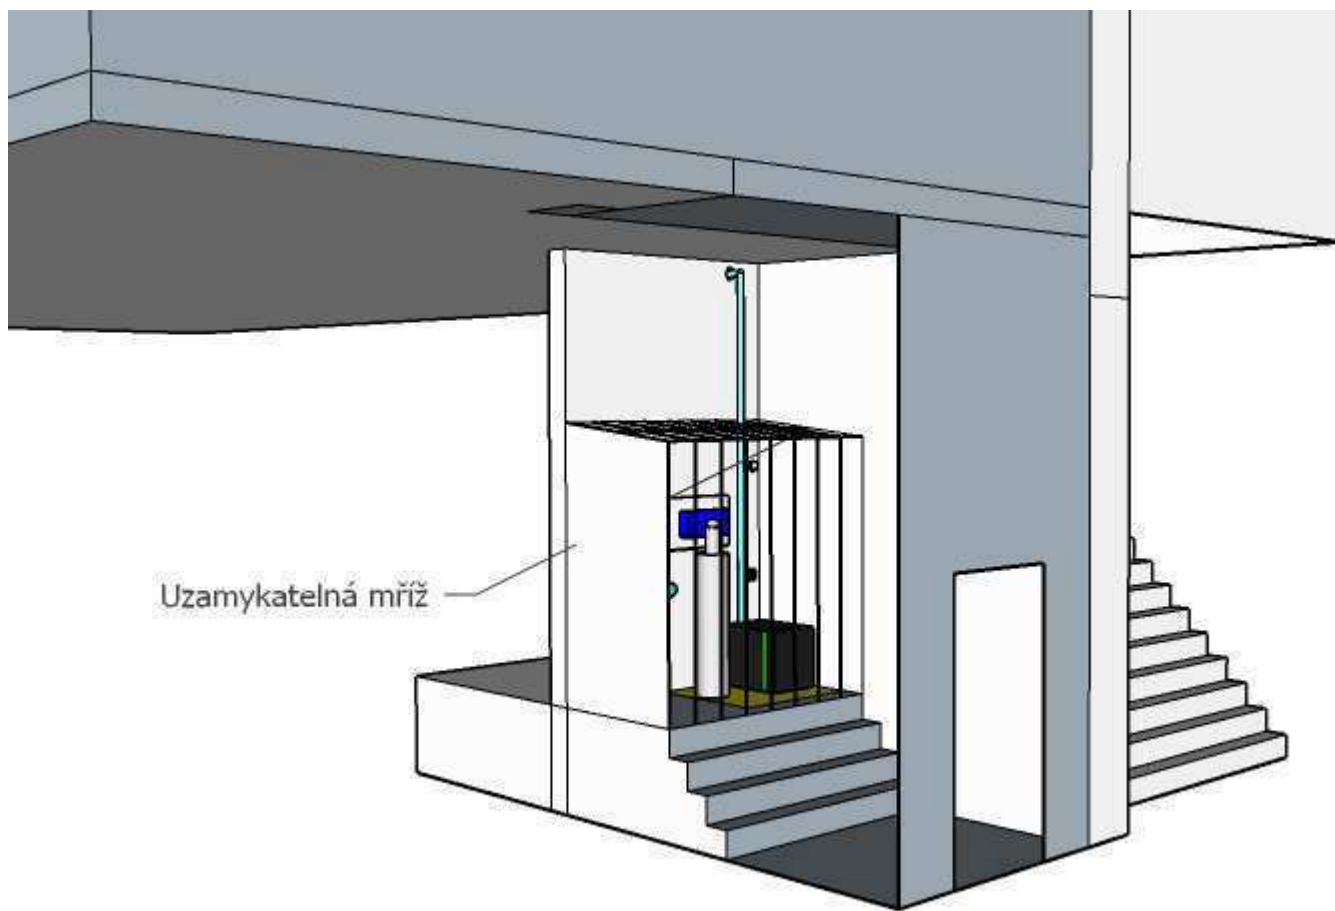


Obr.17,18,19,20 – vizualizace



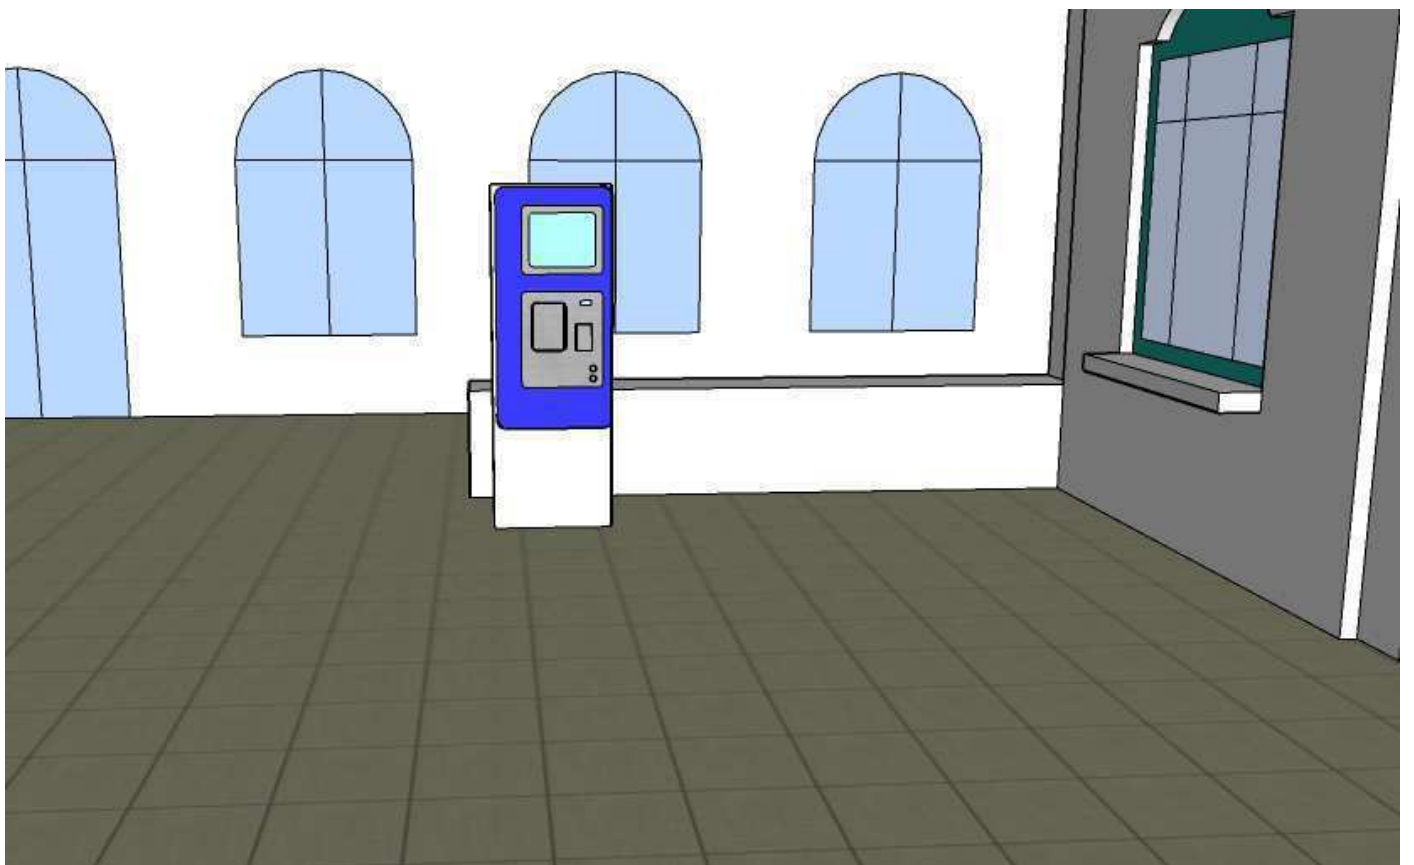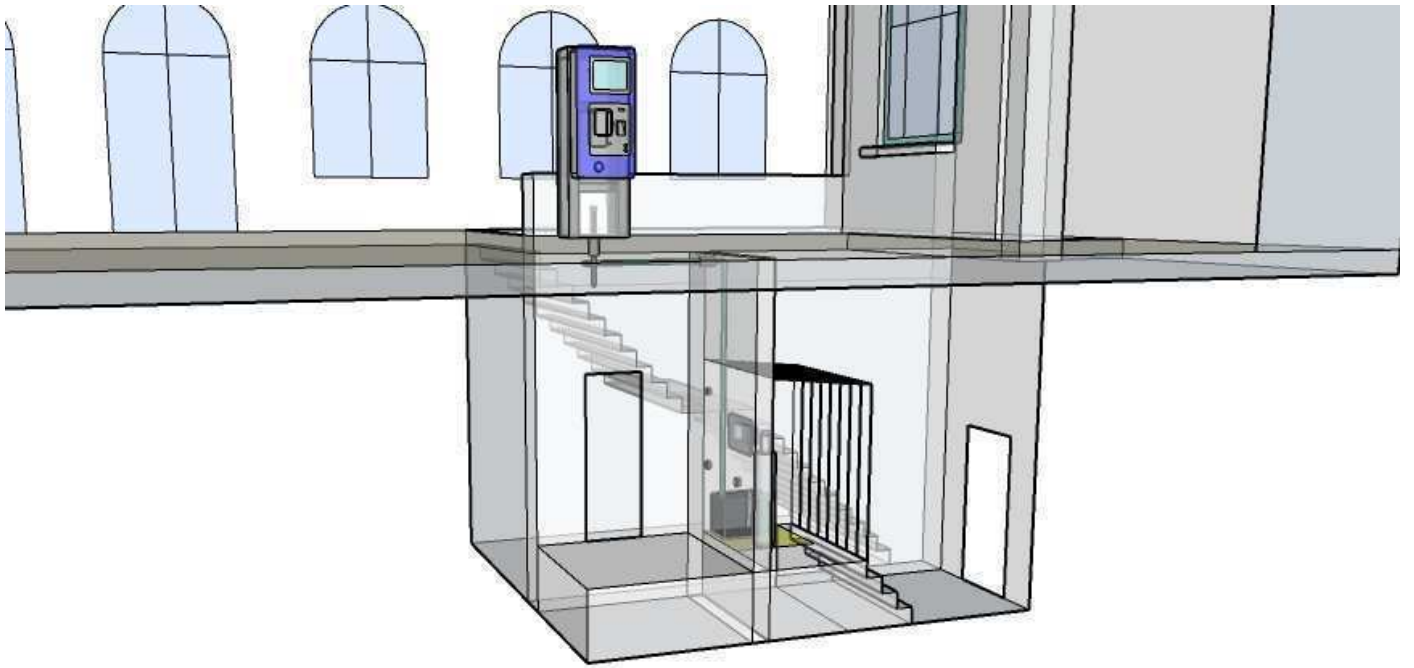

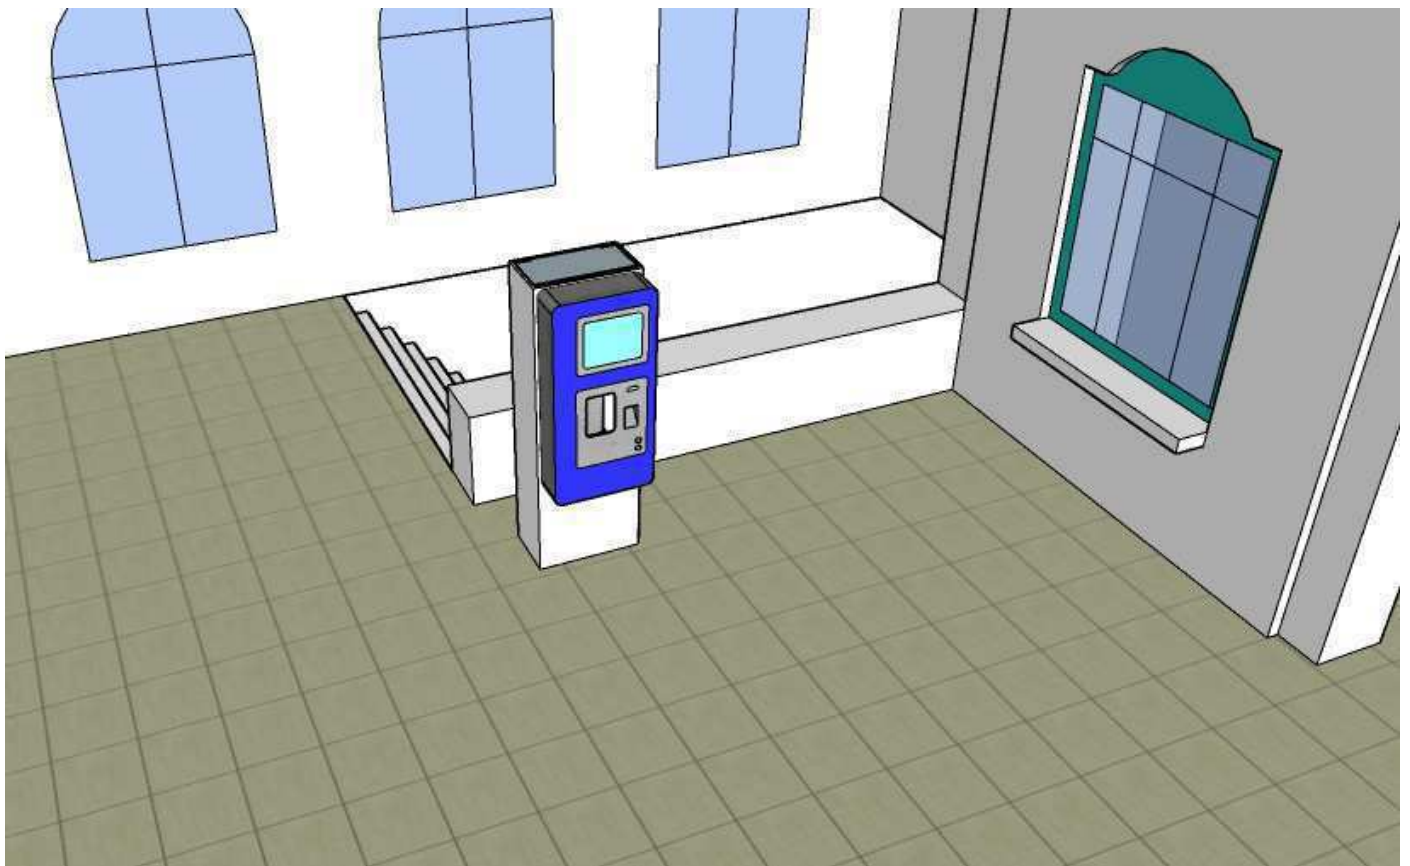

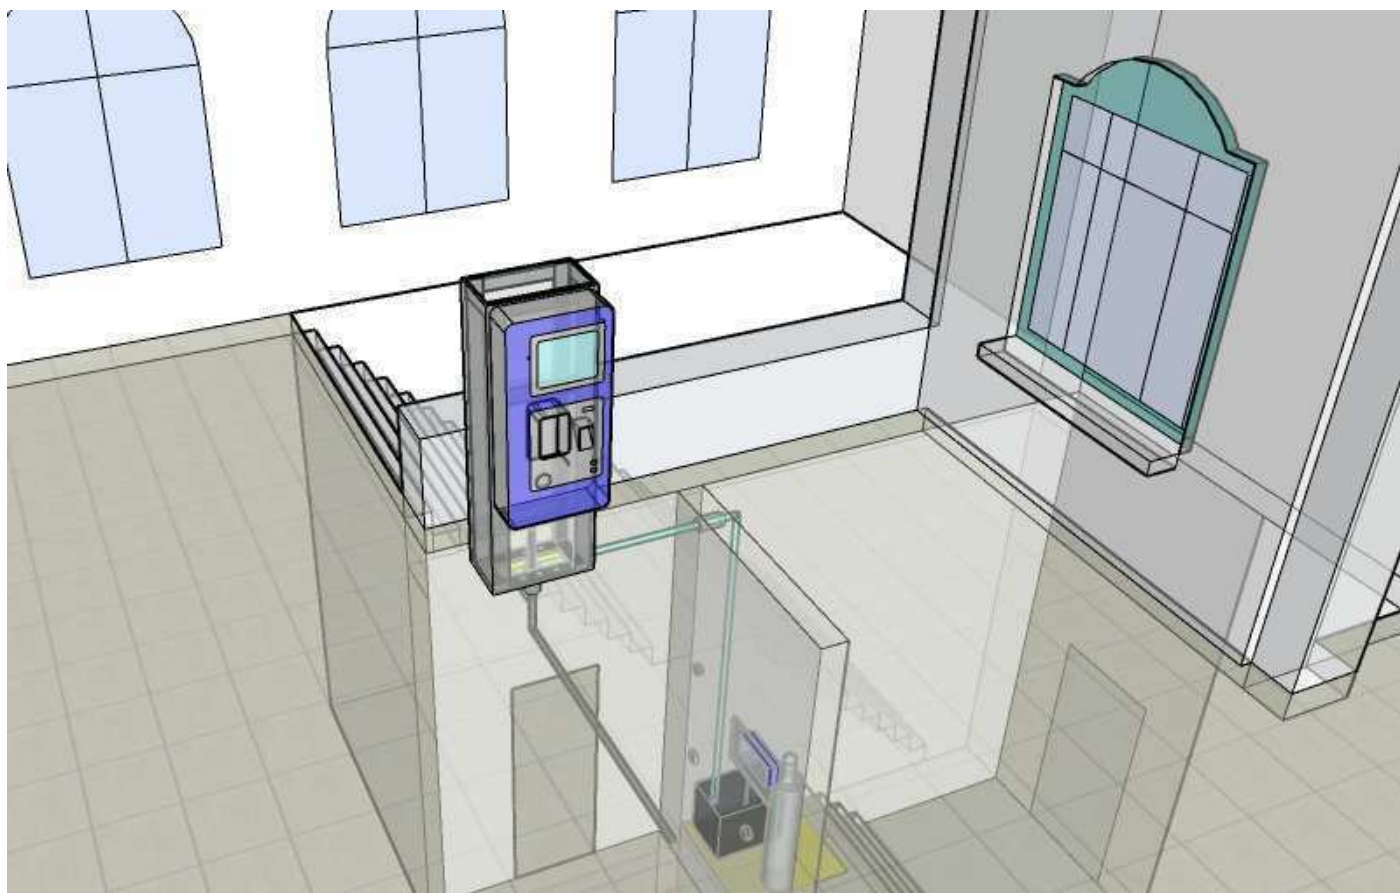

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 15 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdivo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Děčín:

Instalace systému výdejníku vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Děčín (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru sklepa
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru sklepa
- Zřízení prostupů (2) podlahou z prostoru haly do prostoru sklepa a zajištění prostupů příčkou
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení ve sklepě do stávajícího potrubí)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Děčín (koncesionář):


- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na samonosný rám.
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) – pokud bude nutné.
- Zhotovení samonosného rámu a jeho opláštění – ukotvení do podlahy

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Česká Třebová

1. Umístění výdejníku



Umístění výdejníku je uvažováno v prostoru haly pod informačními tabulemi odjezdů. Výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který bude opláštěn LTD deskami v bílé barvě. Technologii pro doúpravu vody lze umístit za stěnu u které bude rám umístěn. Za touto stěnou se nachází místnost bývalé kuchyňky, kde bude umístěna technologie pro doúpravu vody.

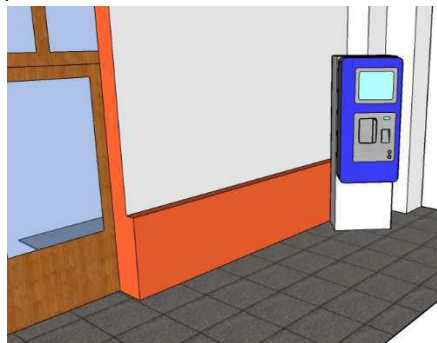


Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru bývalé kuchyňky
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 2 x zásuvka 230 V (lze využít stávající)
 - 1x přívod pitné vody zakončený pračkovým ventilem $\frac{3}{4}$ - studená (lze využít stávající roháček)
 - Odpadové potrubí – lze využít stávajícího odpadového potrubí. Od tohoto potrubí je nutné vytáhnout trubku zřízeným prostupem (popsáno níže) do prostoru haly. Potrubí je nutné zřídit v rozměru HT40 mm.
- Prostup stěnou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí. (napájecí kabel a python (soubor hadiček s filtrovanou vodou) zřizuje Lokni.)


Obr.2,3,4 – výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.

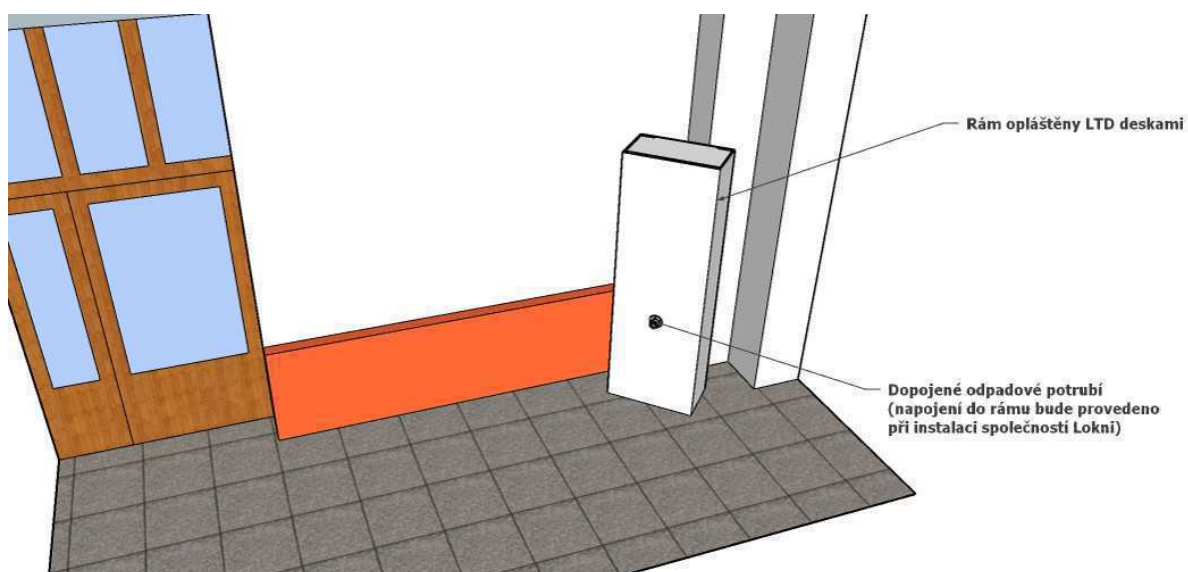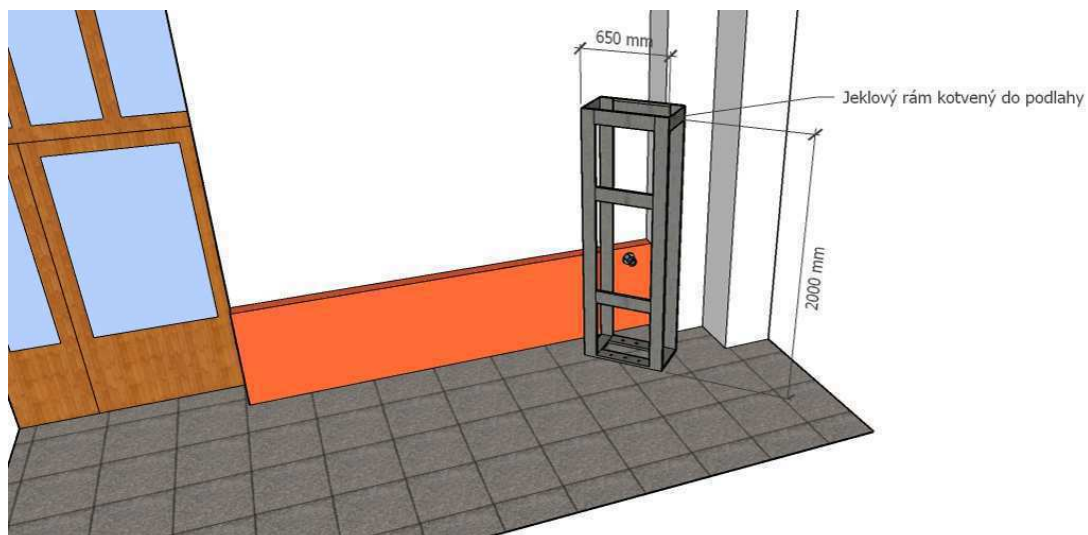


Výdejník bude zavěšen na samonosném rámu, který bude orientován do prostoru, jako nynější automat na kávu.

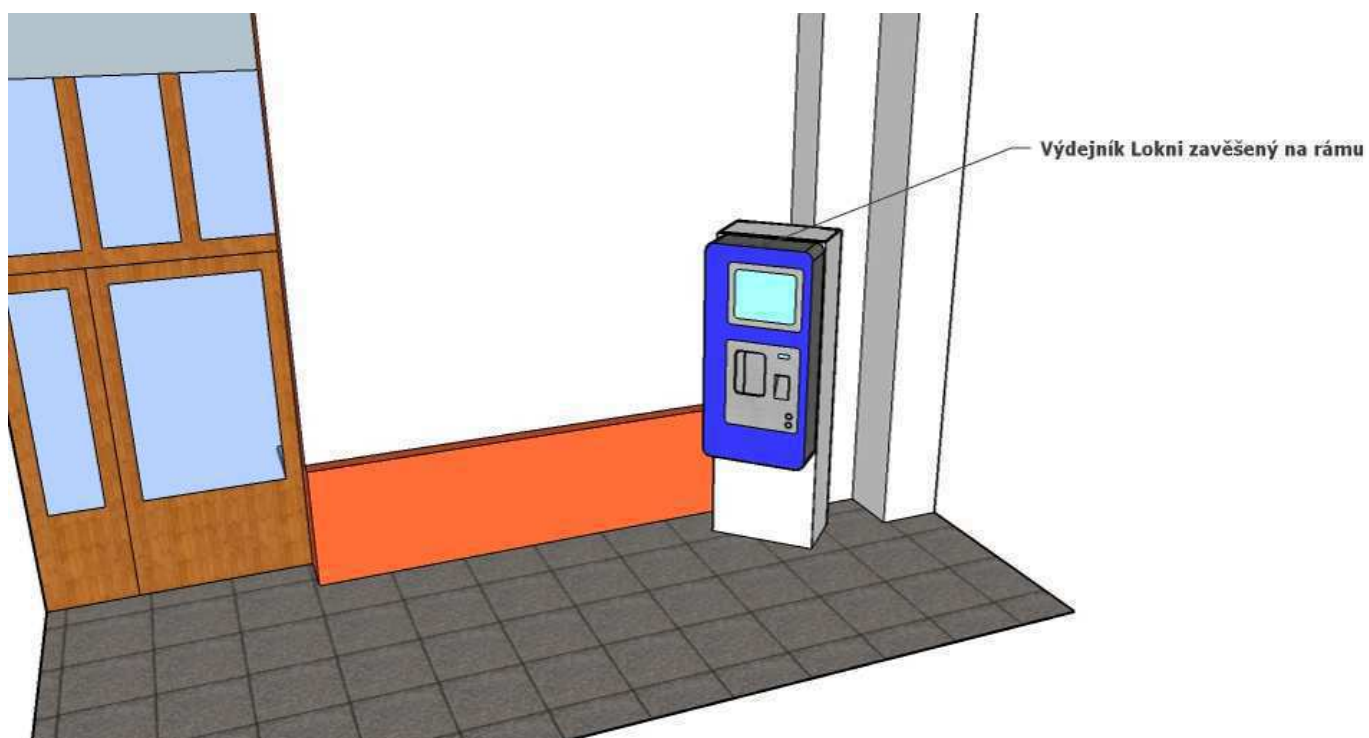


Obr. 5 – přípravy v prostoru kde bude umístěna technologie

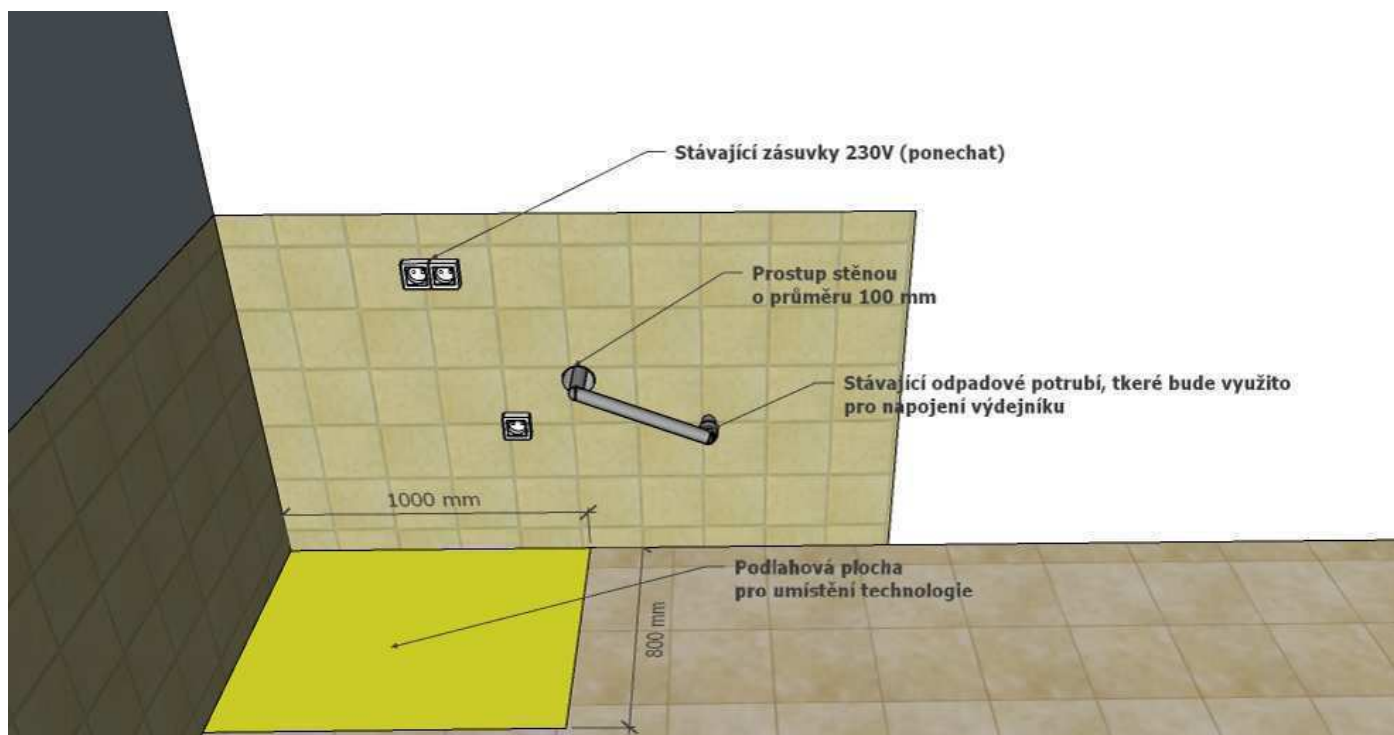


Obr.6 – kompletní prostoru technologie

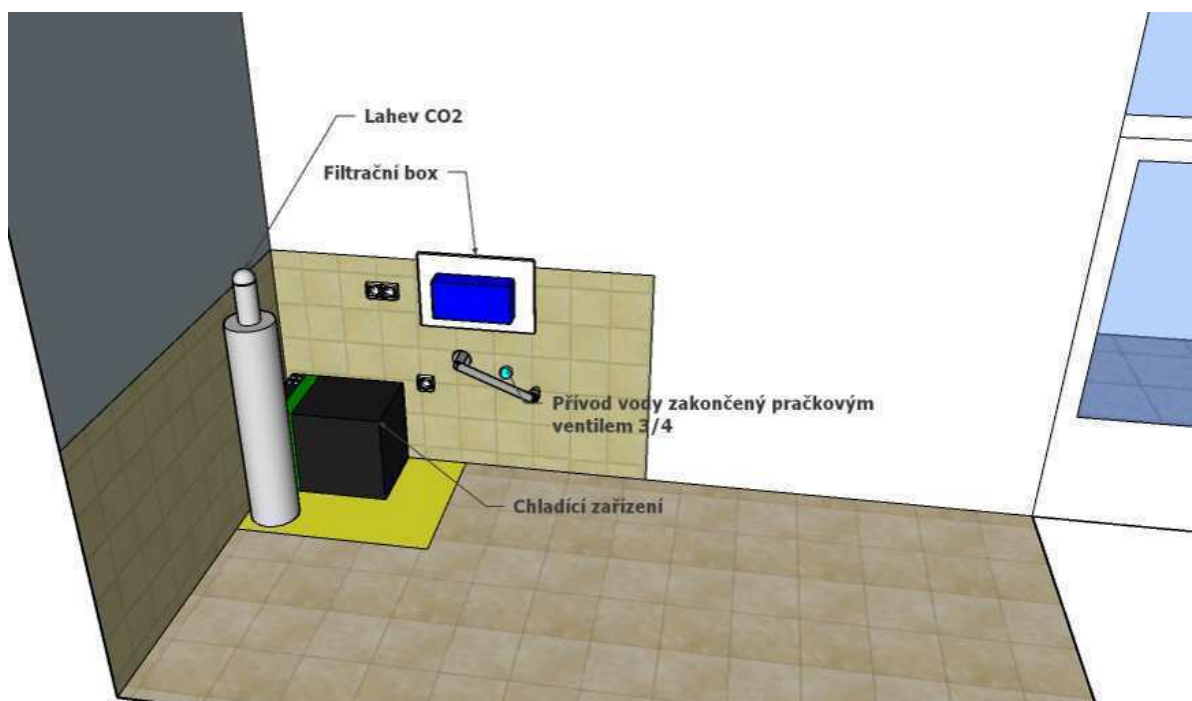


Obr.7,8,9 – Prostup stěnou, vytažené odpadové potrubí – napojení

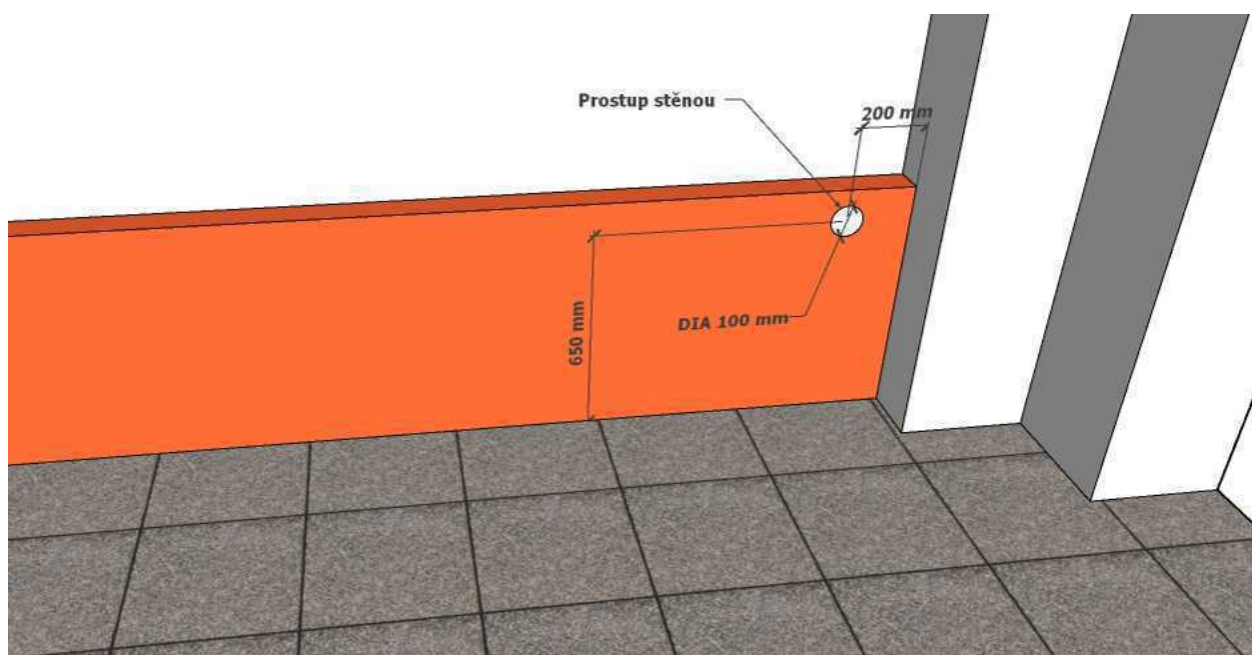


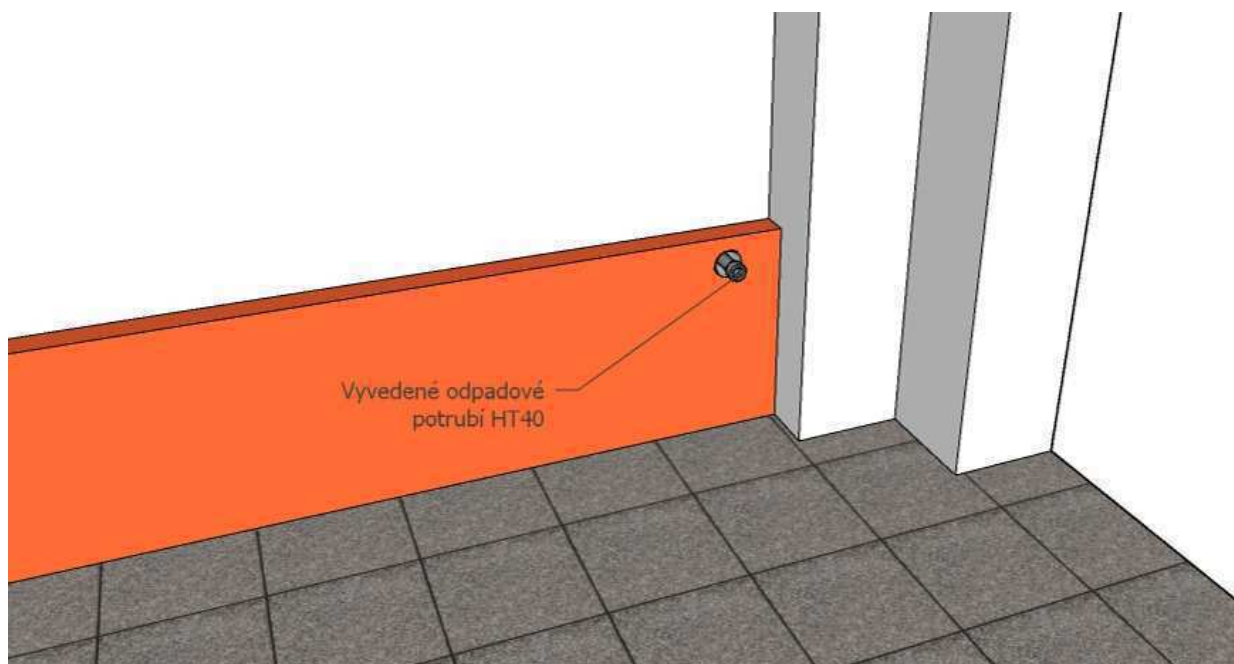


XRAY pohled

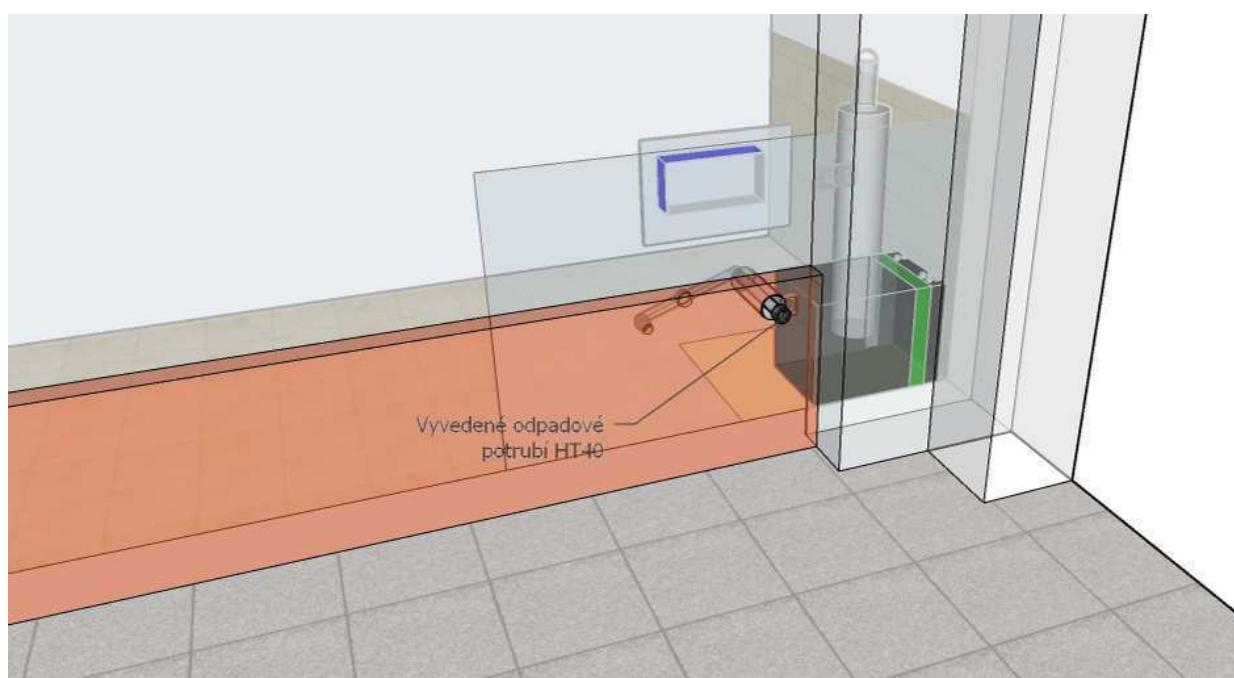

Obr.10,11,12- Vizualizace

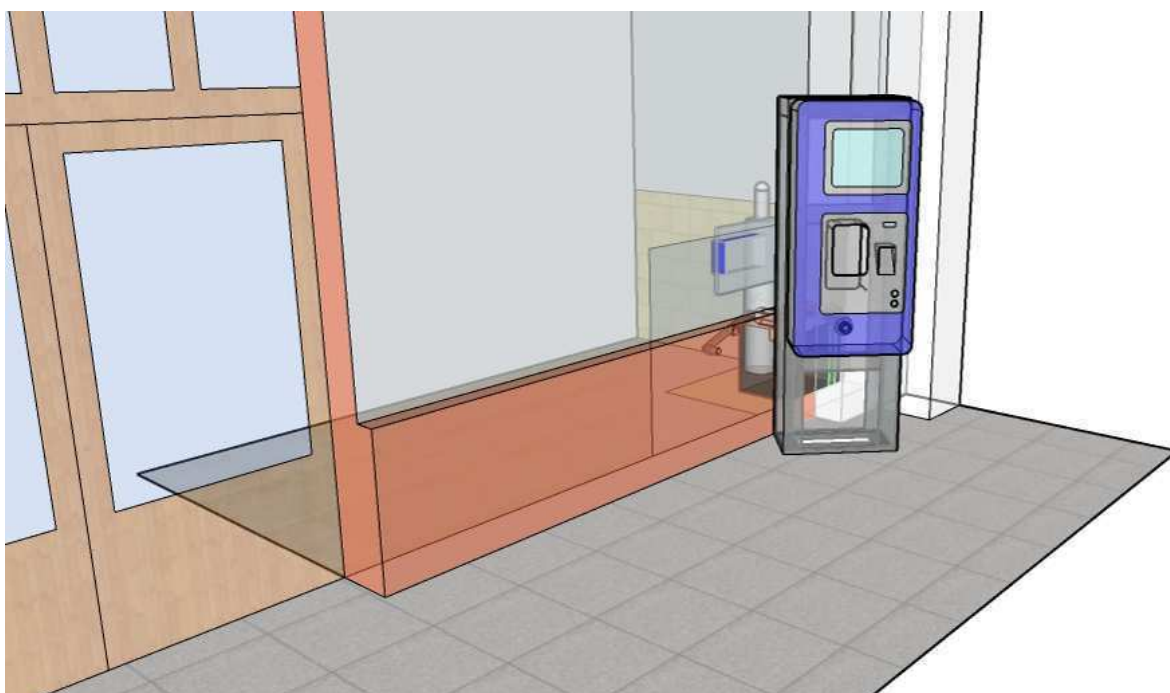

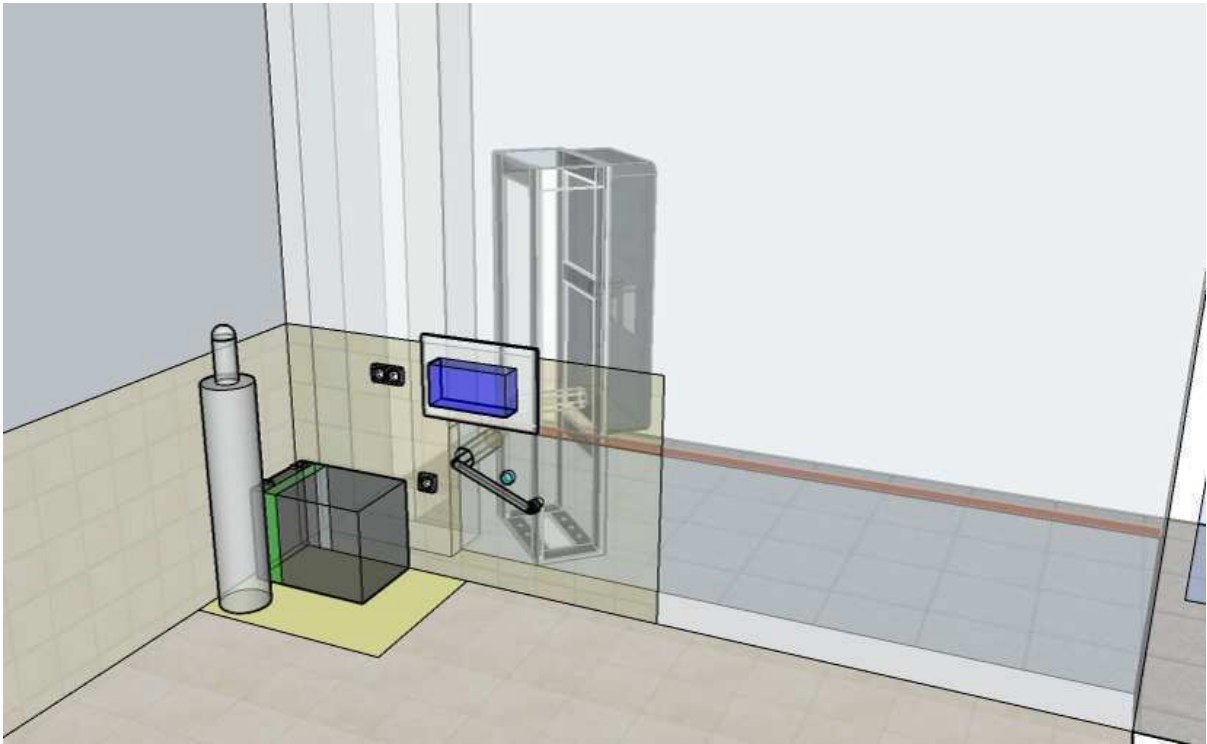

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny 2 x zásuvka 230 V (jištěno 16A jističem)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 2 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Poznámka: Pro tuto instalaci je třeba samonosného jeklového rámu s obkladem z desek z bílého lamina

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Česká Třebová:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje společnost koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Česká Třebová (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4
- Přívod elektřiny – 2 x zásuvka 230V (jištěno 16A jističem)
- Zřízení prostupu stěnou z prostoru haly do prostoru, kde je plánováno umístit technologii (bývalá kuchyňka)
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Česká Třebová (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojně body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na samonosný rám.
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zhotovení samonosného rámu a jeho opláštění – ukotvení do podlahy

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Praha - Libeň (stěhování z nádraží Praha – Smíchov)

1. Umístění výdejníku

Výdejník v úpravě Cube (samostojný) je uvažováno umístit do prostoru nádraží Praha – Libeň do hlavní vstupní haly, vedle samoobslužných automatů. Vedle vstupu na dámské toalety.

Jedná se o zařízení, které je kompaktní a veškerá technologie se nachází uvnitř zařízení. Pro zařízení je třeba zajistit pouze zásuvku a napojení na pitnou vodu a odpad.





Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- 2 x zásuvka 230 V – (navrženo v místnosti toalety pod umyvadle za servisními dvířky)
- Přívod vody zakončený pračkovým ventilem $\frac{3}{4}$ ((navrženo v místnosti toalety pod umyvadle za servisními dvířky))
- Napojení na odpad. Vytažení odpadového potrubí skrz stěnu do prostoru haly, předem připraveným prostupem
- Prostup do prostoru pod umyvadlem pro natažení výše uvedeného


Obr. 1,2 – přípravy v prostoru umístění zařízení

- Prostup a vytažené odpadové potrubí HT 40

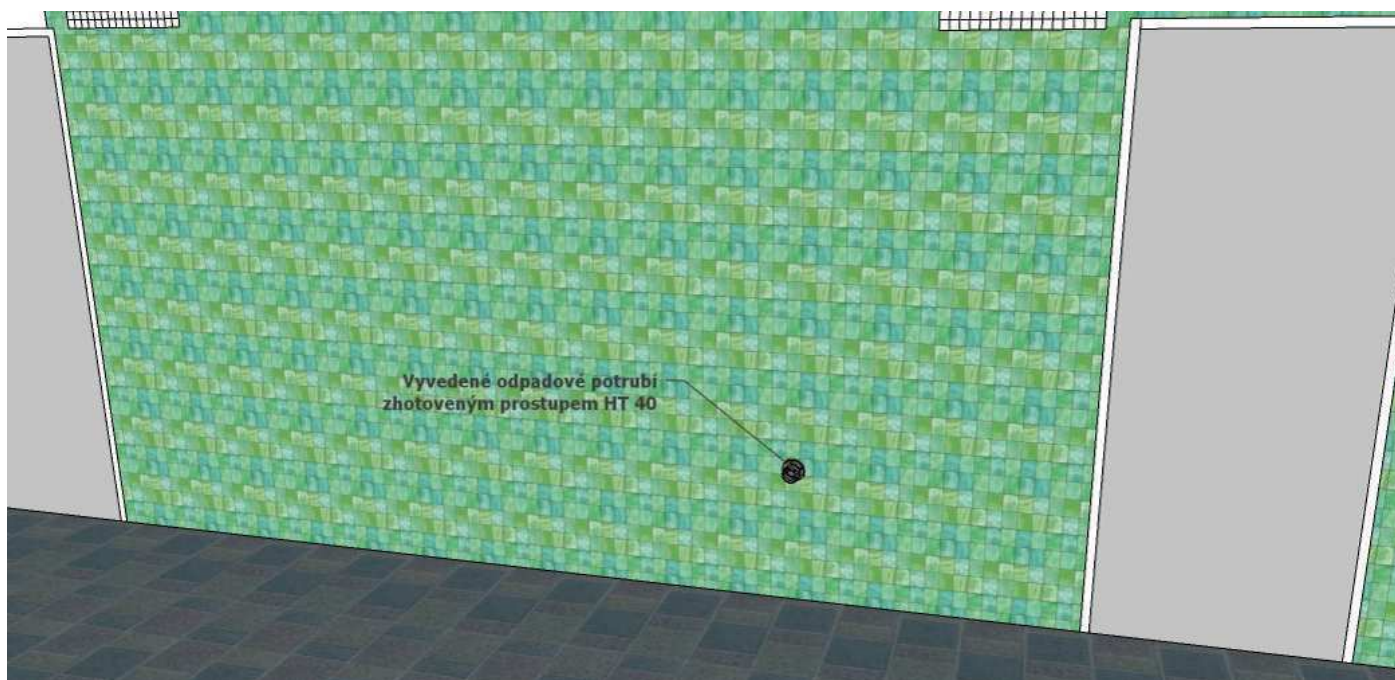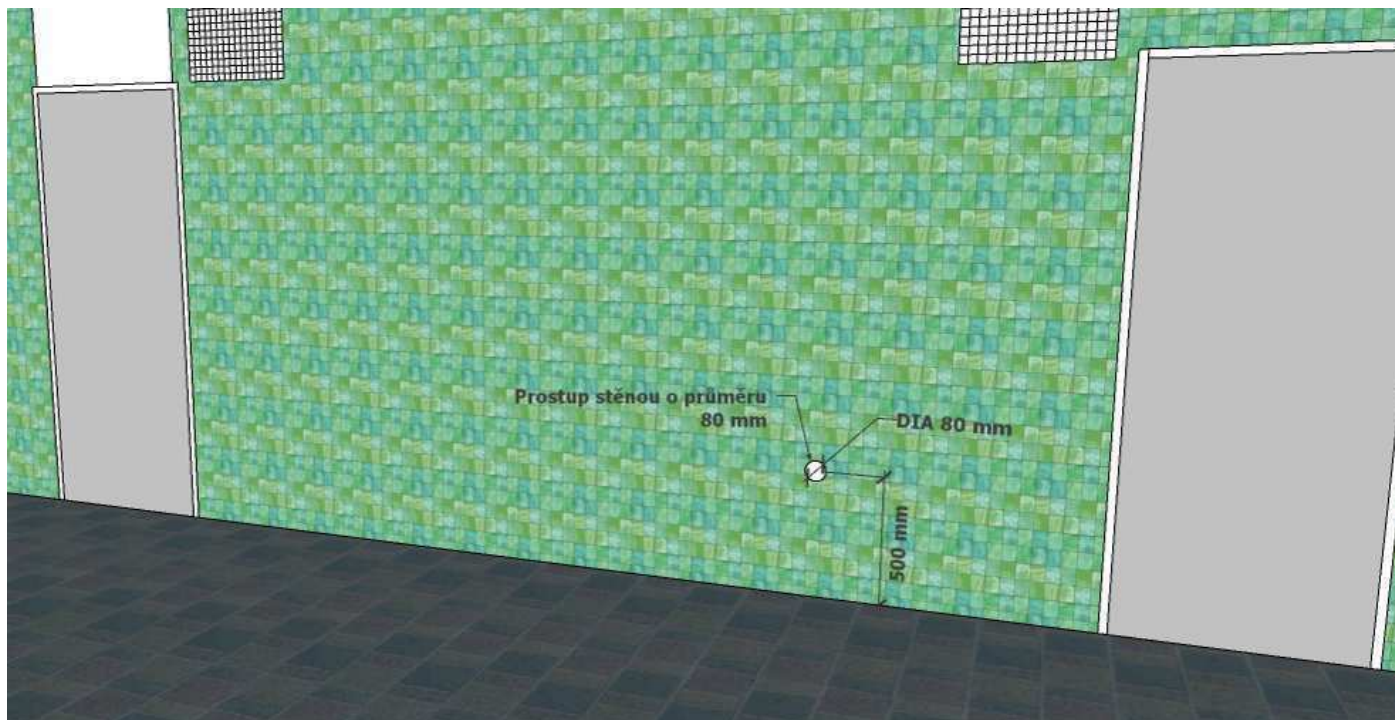



Obr.3,4 – zřízení přípojných bodů pod umyvadlem

- Přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
- 2 x zásuvka 230 V
- Zde lze provést napojení na odpad

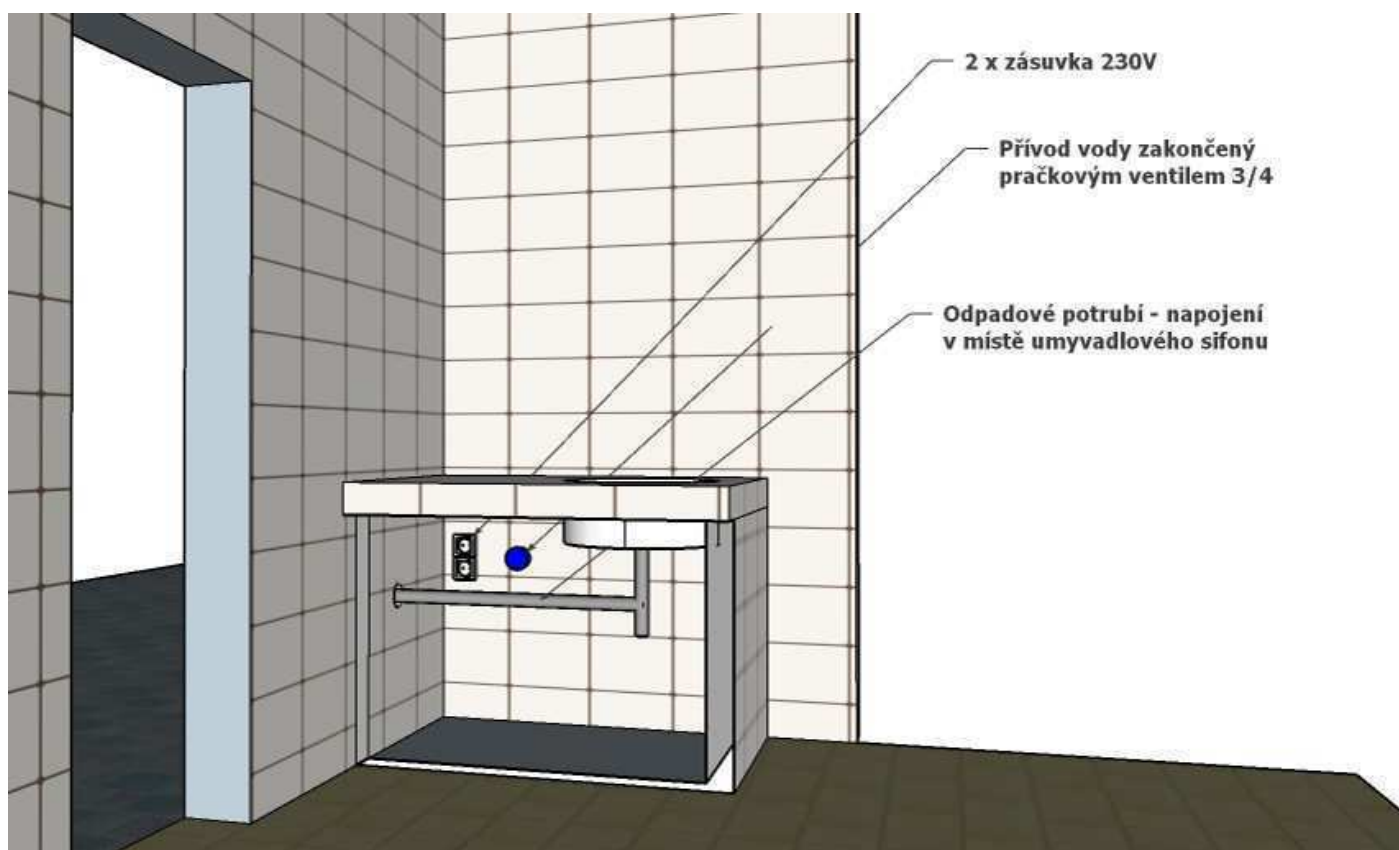

Obr.5,6 – vizualizace

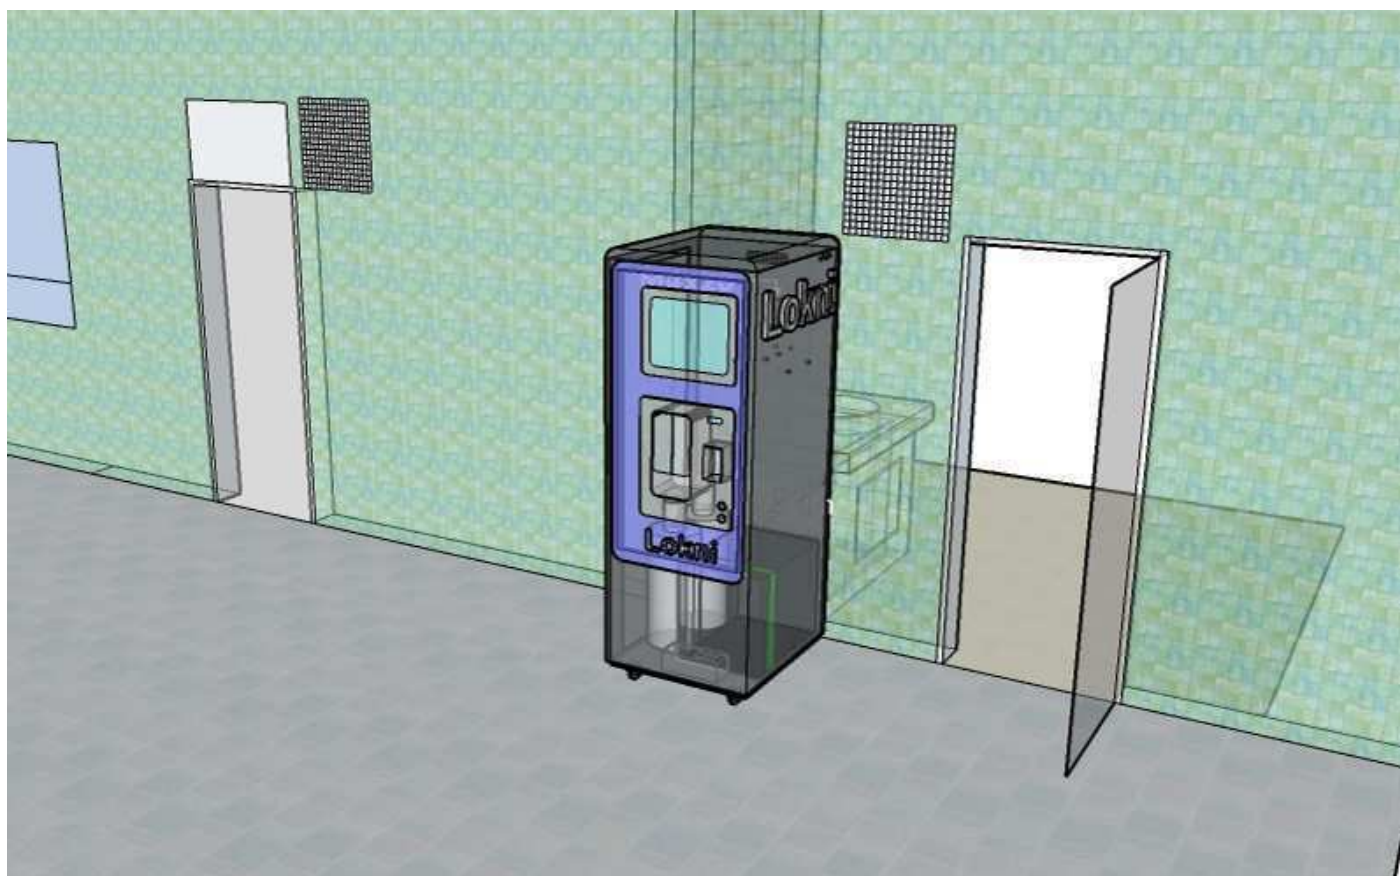

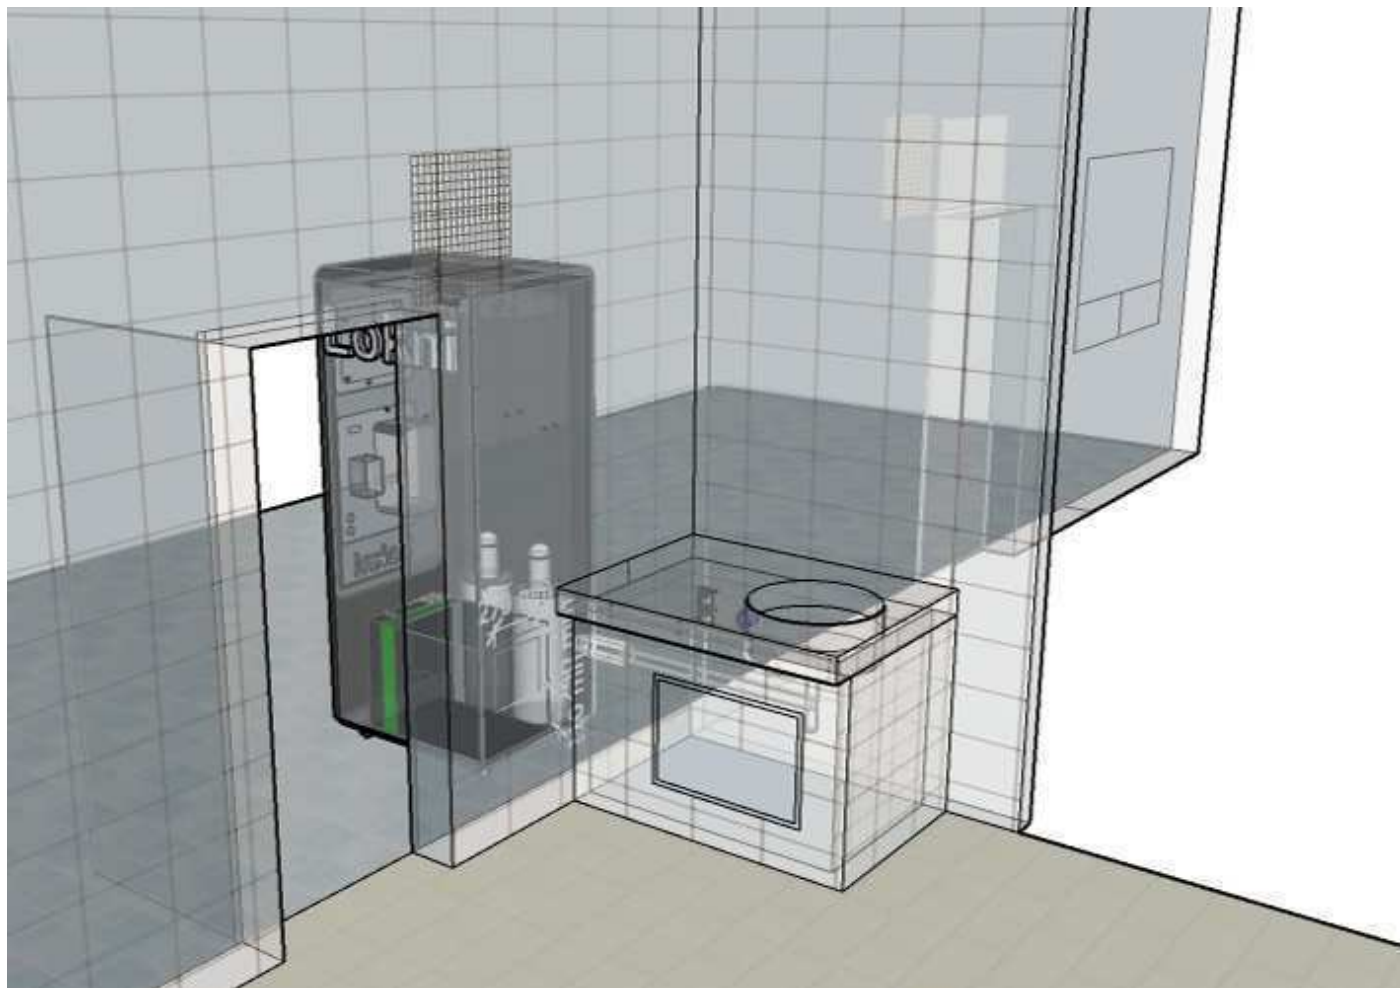

Souhrnné informace:

- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm, předem připraveným prostupem
- Příprava prostor pro připojení zařízení (pod umyvadlem)- 2 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem ¾, odbočka odpadu HT 40 – vevedení prostup (průměr 80 mm) do prostoru haly
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Rozměry výdejníku jsou: 720 x 2100 x 780 (Š x V x H)

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Praha - Libeň:

Instalace výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Praha - Libeň (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4
- Přívod elektřiny zakončen 2 x zásuvkou 230V
- Zajištění prostupu
- Zřízení odpadu HT 40

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Praha - Libeň (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Napojení do předem připraveného odpadu skrz přečerpávací jednotku

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Břeclav

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku je uvažováno zavěsit na stěnu, která je v chodbě směřující do prostoru hlavní vstupní haly (do autobusového nádraží, vedle pekařství). Technologickou část systému lze umístit do úklidové komory, která se nachází za stěnou, na které bude zavěšen výdejník.



Kompletní popis příprav pro tuto variantu:


- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru úklidové komory
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:

Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 4 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.


Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm a 40 mm.

Napojení odpadového potrubí je možné neinvazivně do odpadu v do výlevky v úklidové komoře.
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit 1 prostup stěnou o průměru 100 mm, kterými bude taženo odpadové potrubí, python (soubor hadiček s filtrovanou vodou) a napájecí kabel pro výdejník. Poznámka: Python a kabel bude tažen při instalaci (zařizuje koncesionáři)


Obr.2 - Šablona prostupu pro výdejní část (prostupem bude taženo odpadové potrubí 40 mm HT)

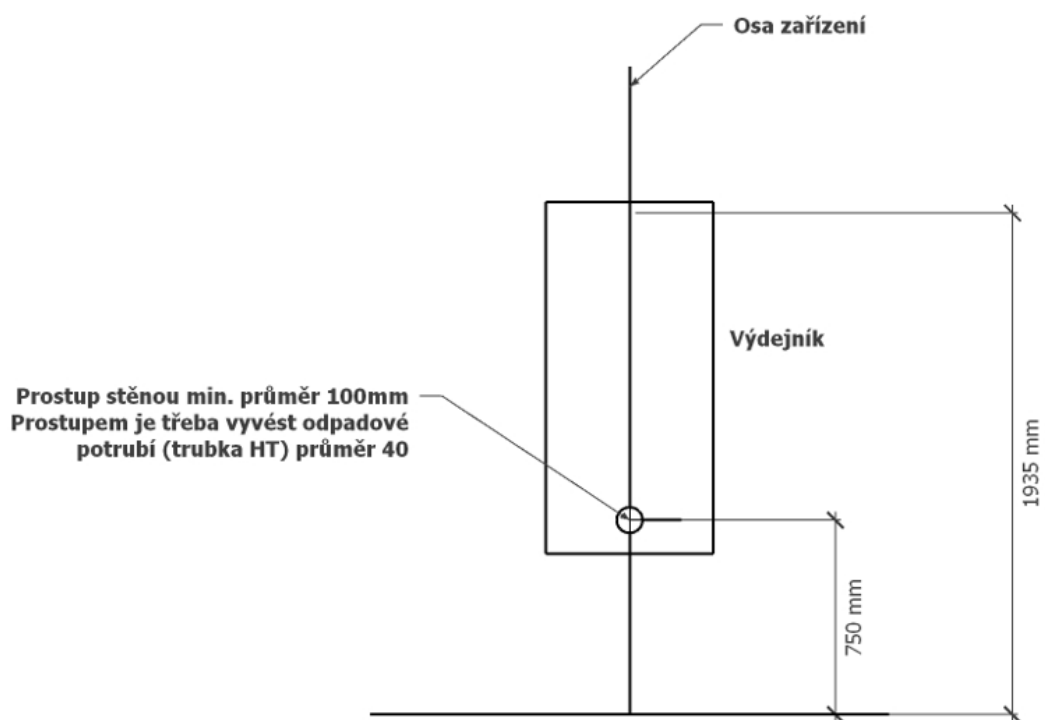


Obr. 3 – Šablona prostupu přímo na stěně

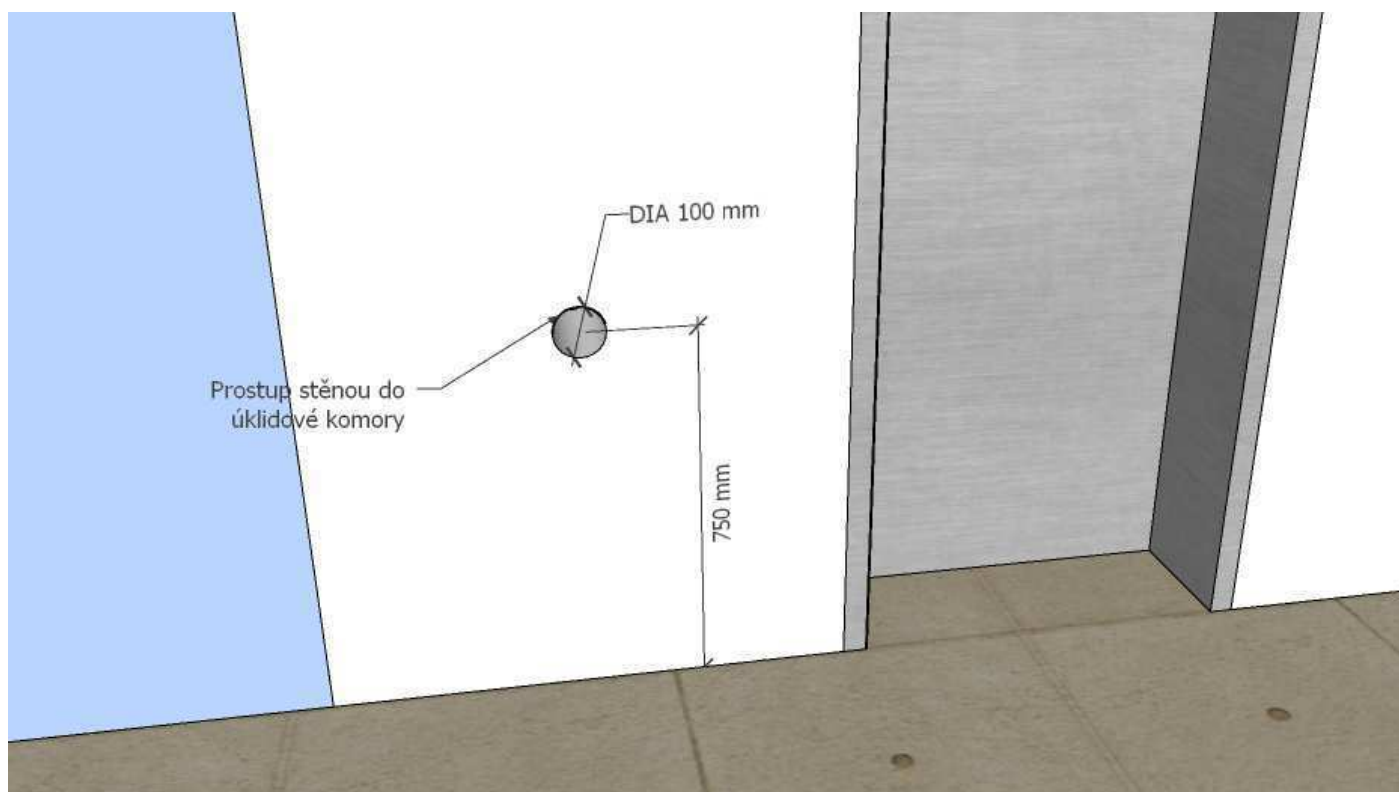


Obr. 4 – přípravy v prostoru úklidové komory

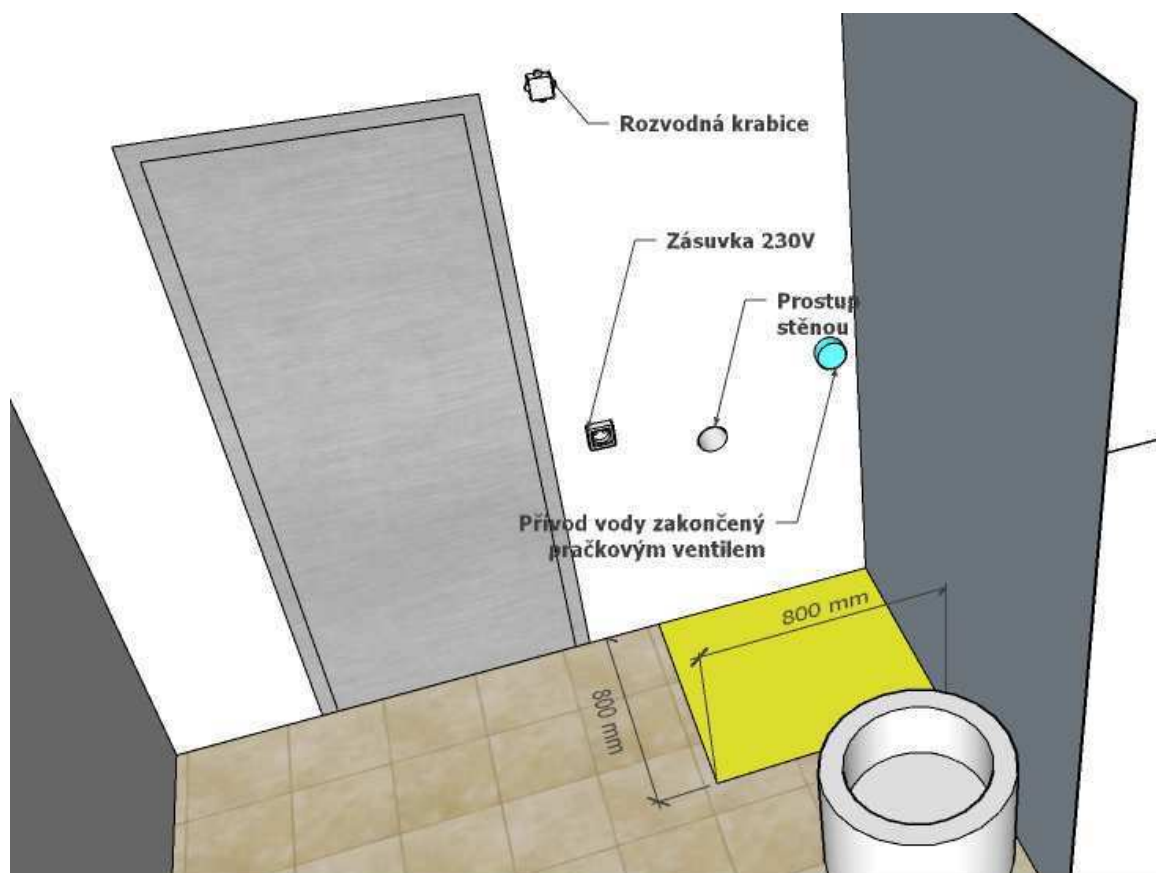


Obr.5 – kompletní osazení prostoru úklidové komory

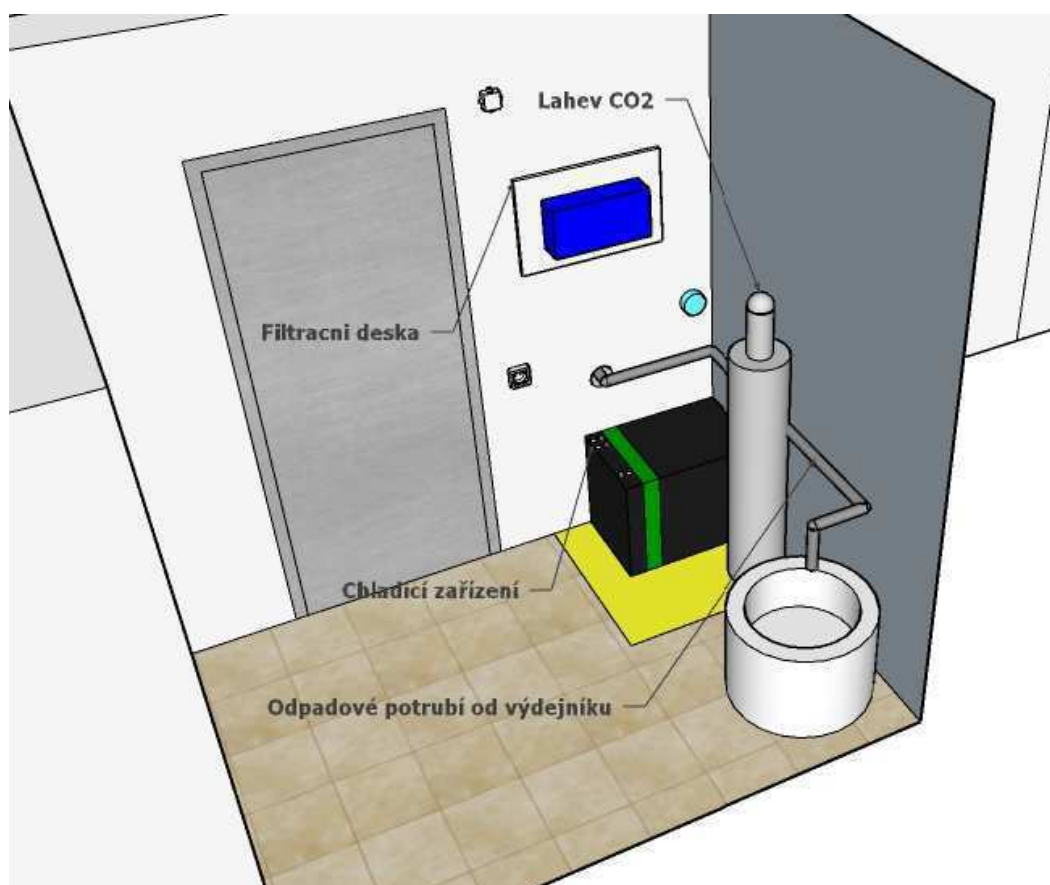


Obr. 6,7 – vyvedené odpadové potrubí

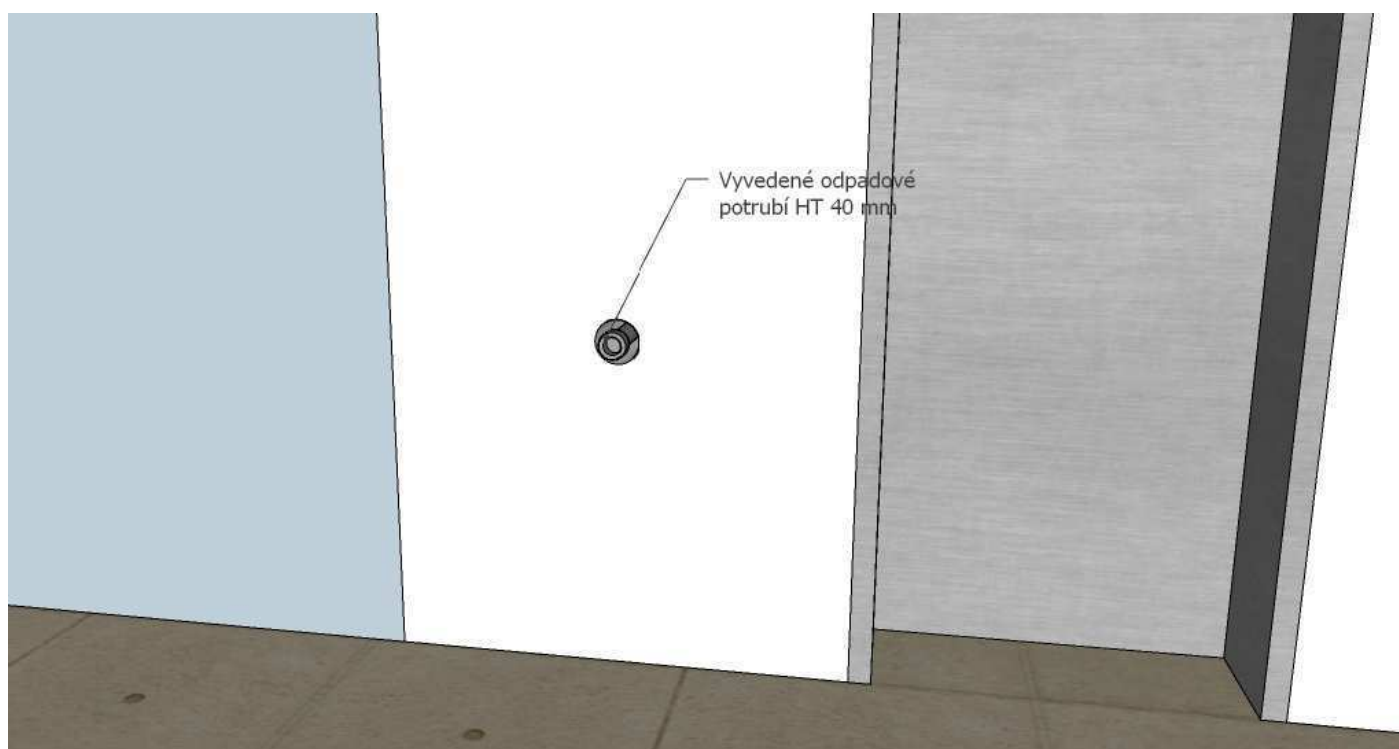


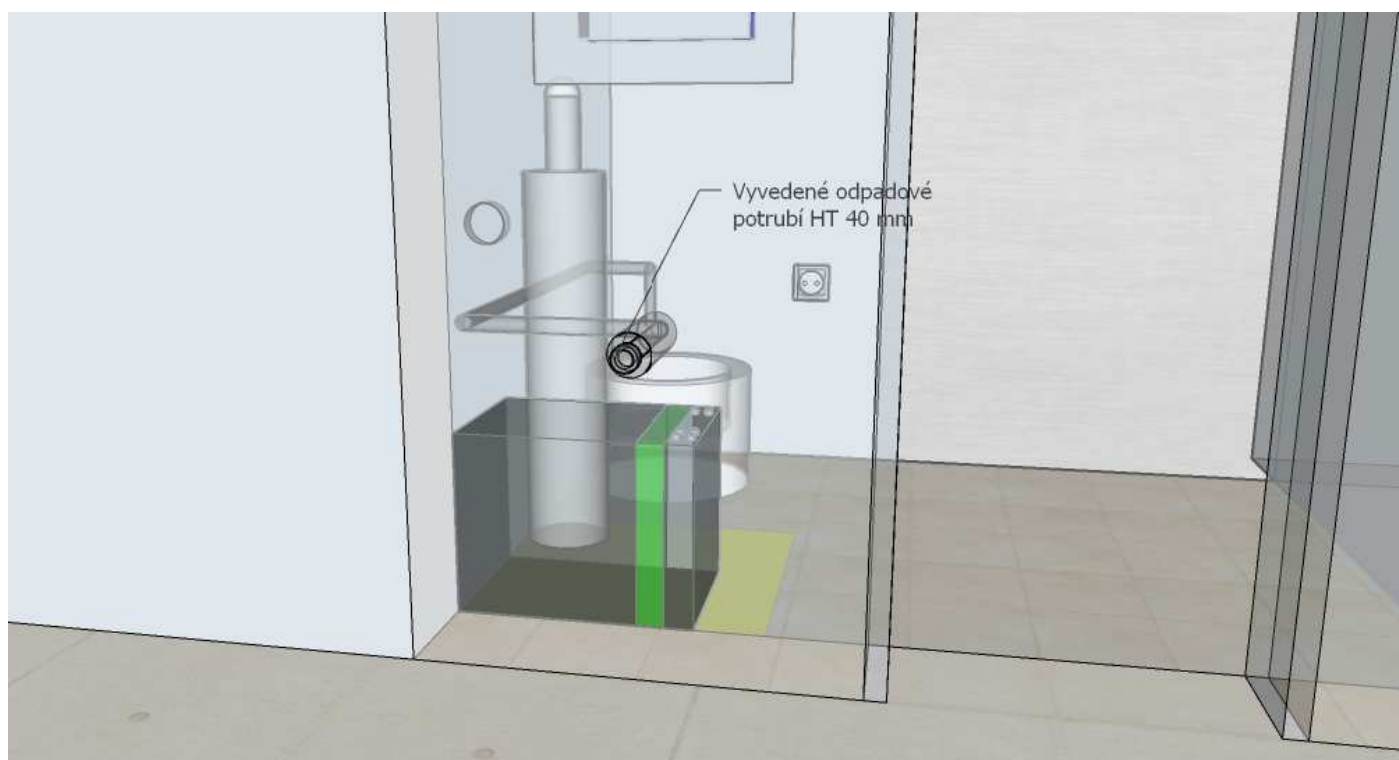


Obr.8 – Odpadové potrubí – napojení do výlevky

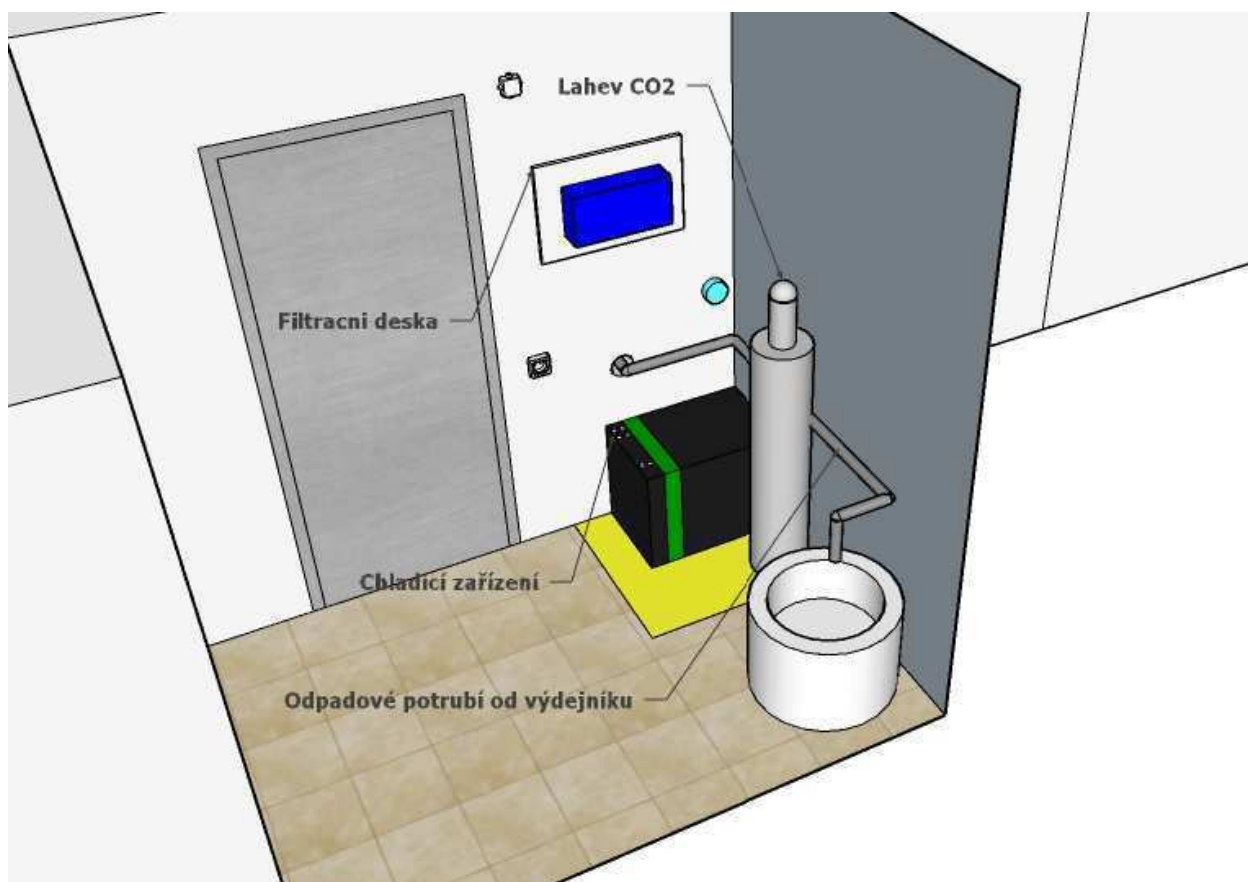

Obr.9,10,11,12 - Vizualizace

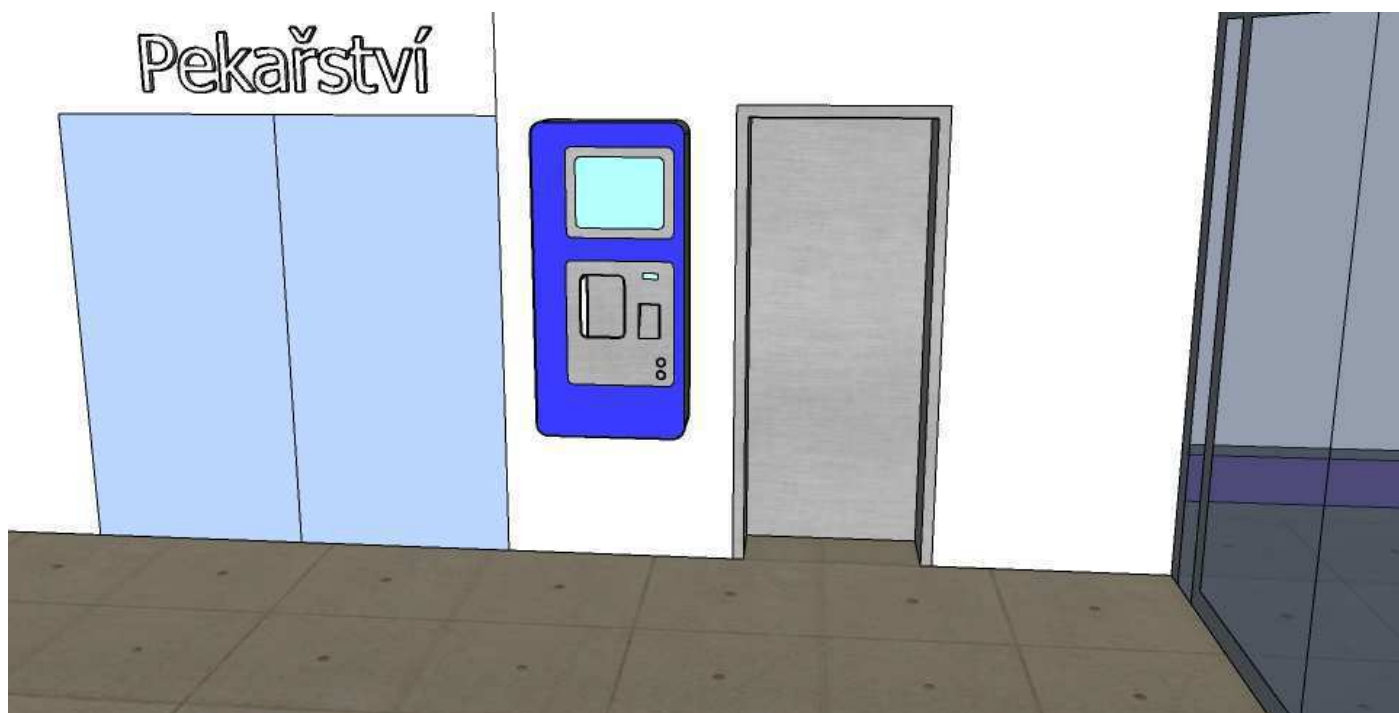

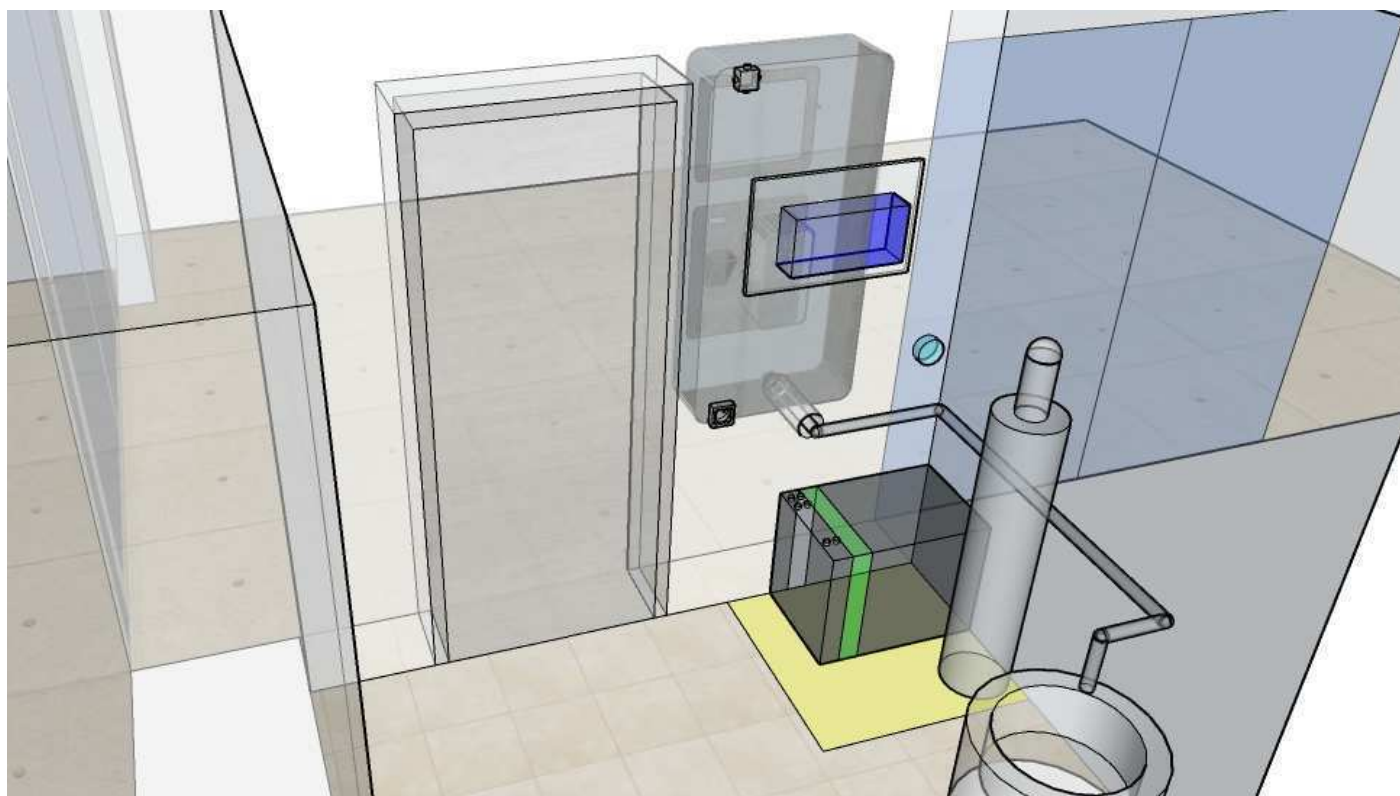

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabíčky. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 4 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku) Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii –1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Břeclav:

Instalace systému vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Břeclav (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru úklidové komory
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru úklidové komory
- Zřízení prostupu stěnou z úklidové komory do prostoru chodby
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení neinvazivně do výlevky, která je součástí úklidové komory)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Břeclav (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru úklidové komory (zabezpečení zneužití)

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží v Hradci Králové

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je navrženo v hlavní hale nádraží vedle schodiště pro odjezdy.

Výdejník je uvažováno zavěsit na samonosný jeklový rám, který bude opláštěn LTD deskami v bílé barvě. Rám je kotven do podlahy.



Technologie pro úpravu vody se bude nacházet v 1.PP prostoru, který se nachází přímo pod místem, kde je uvažováno umístit výdejní jednotku.




Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru sklepa (1.PP)
 - V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:
Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Odpadové potrubí od výdejníku je možné v prostoru sklepa napojit do stávajícího potrubí.**
- Prostupy stropem/podlahou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí.

Obr.2,3,4,5,6,7 – výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.

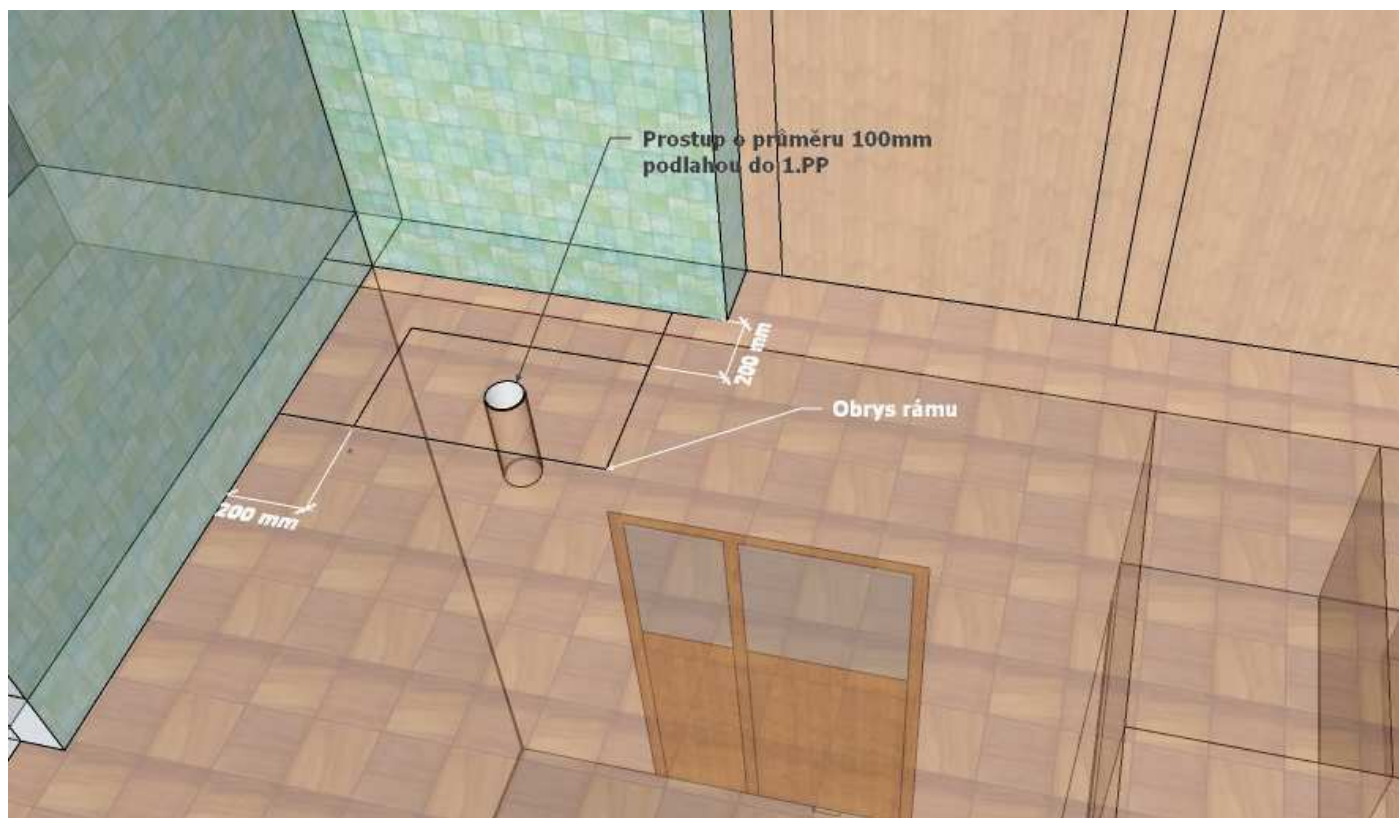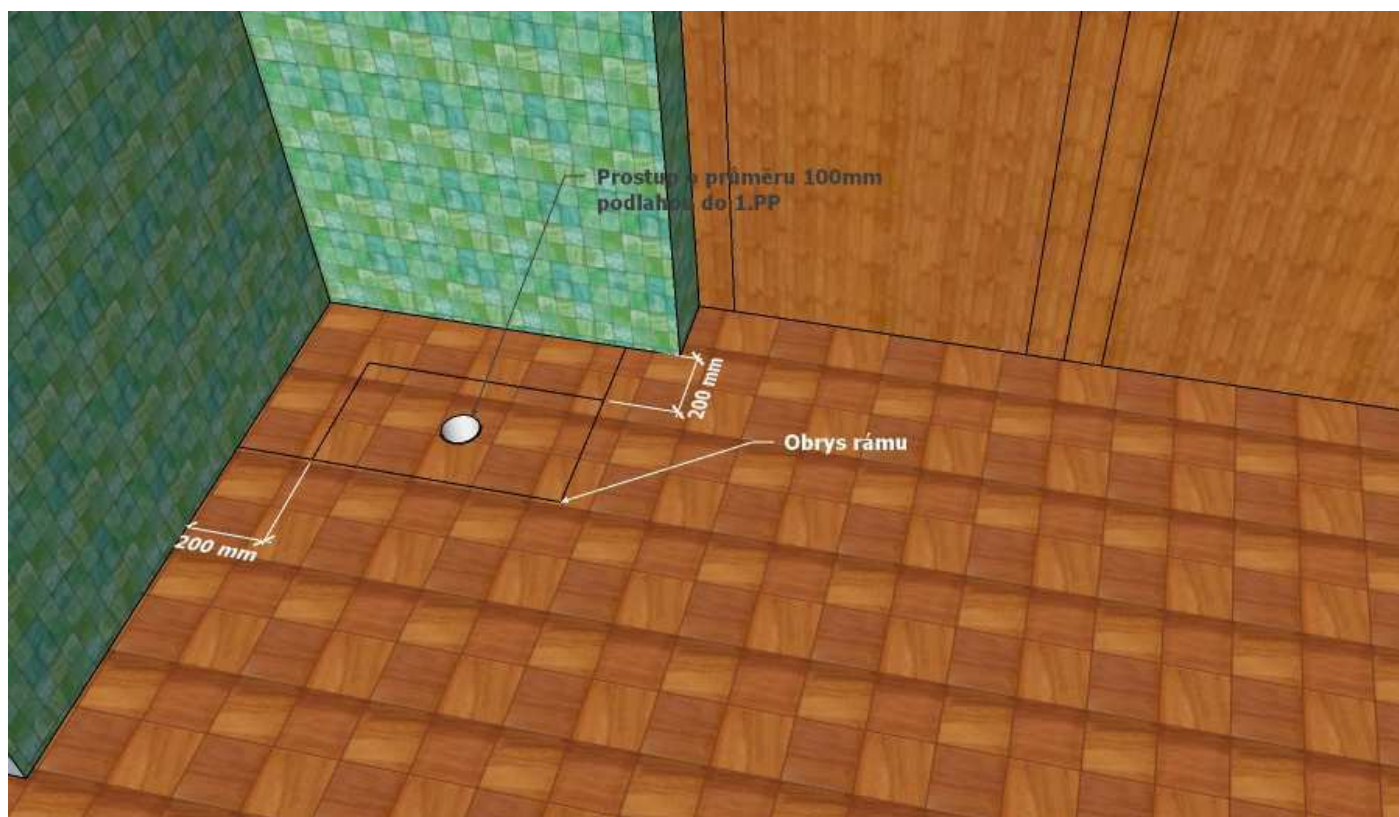




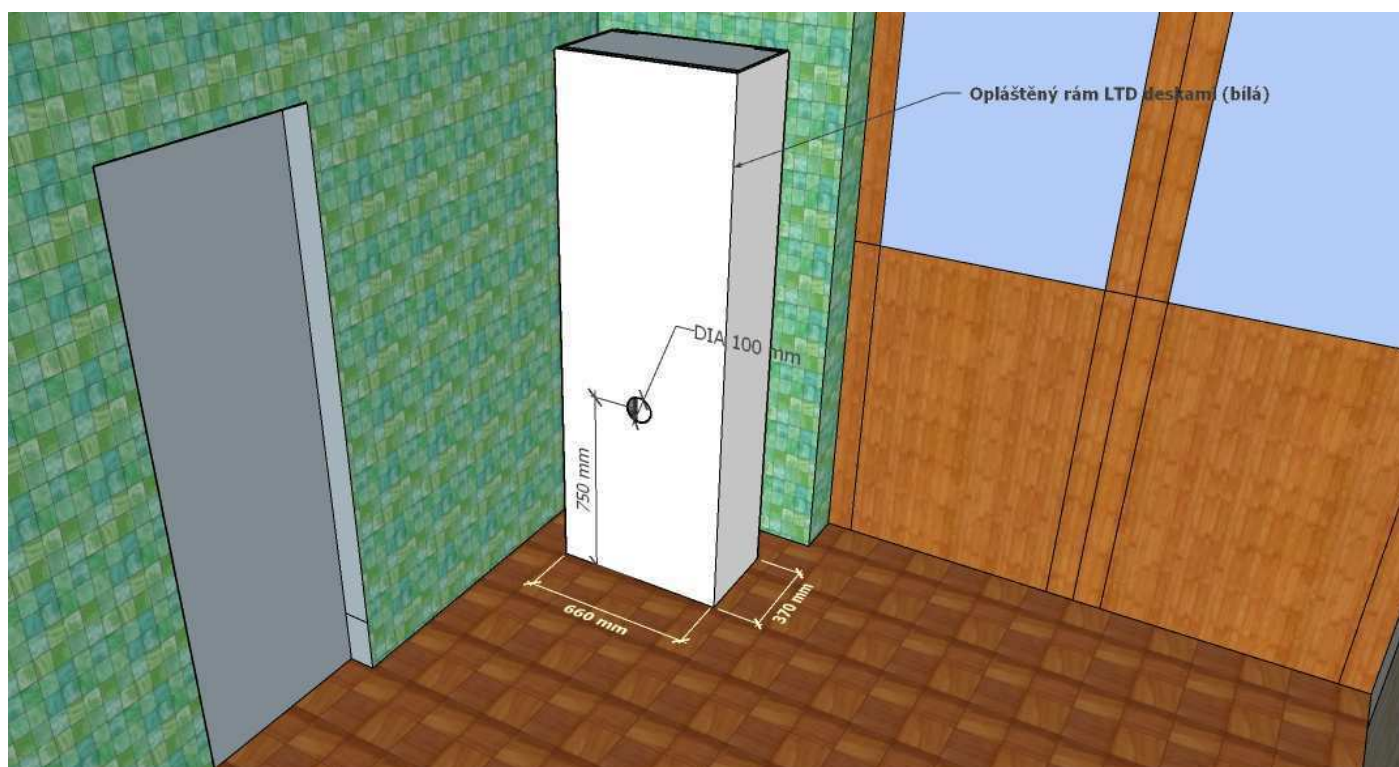


Obr. 8 – přípravy v prostoru 1.PP



Obr.9 – kompletní osazení prostoru v 1.PP

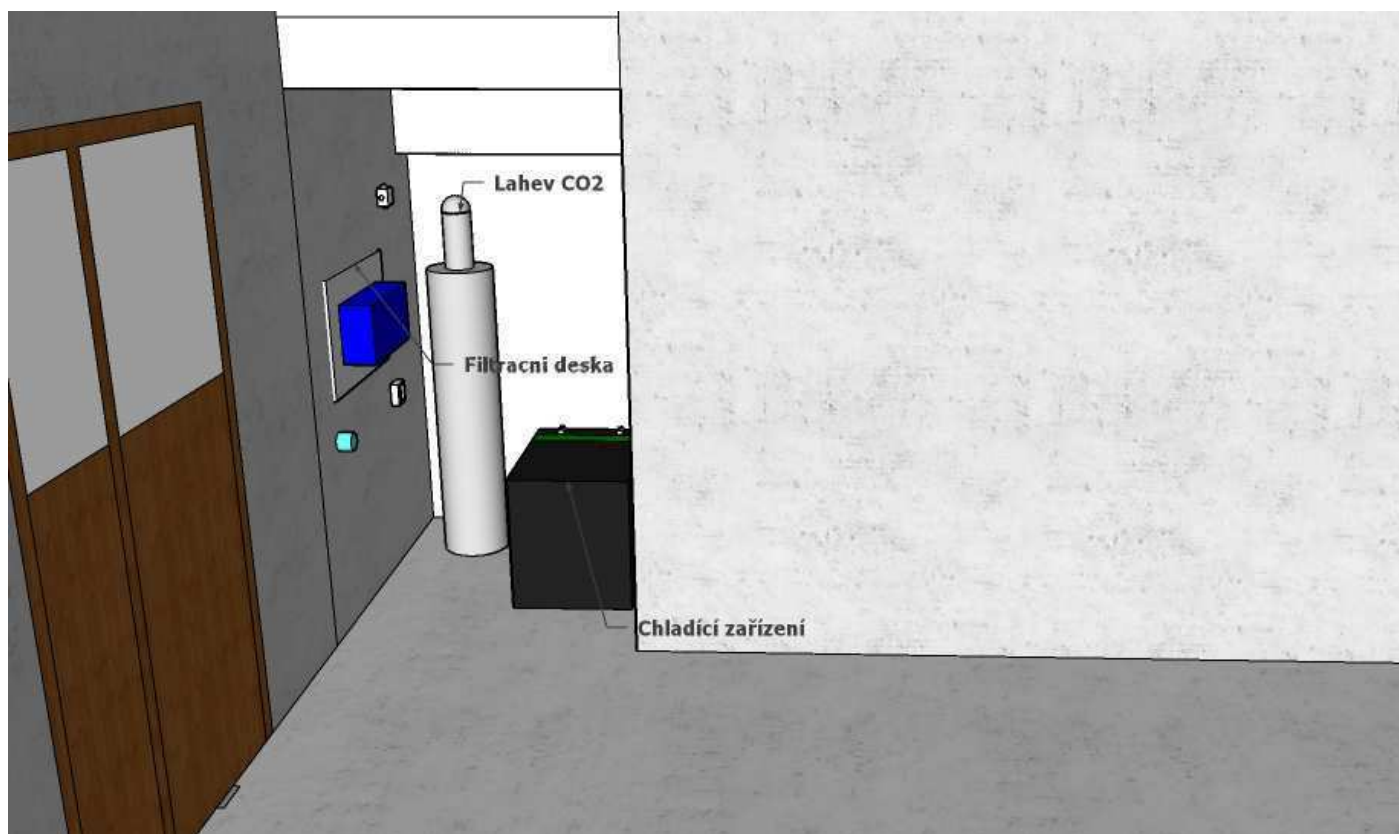


Obr.10 – Odpadové potrubí, python

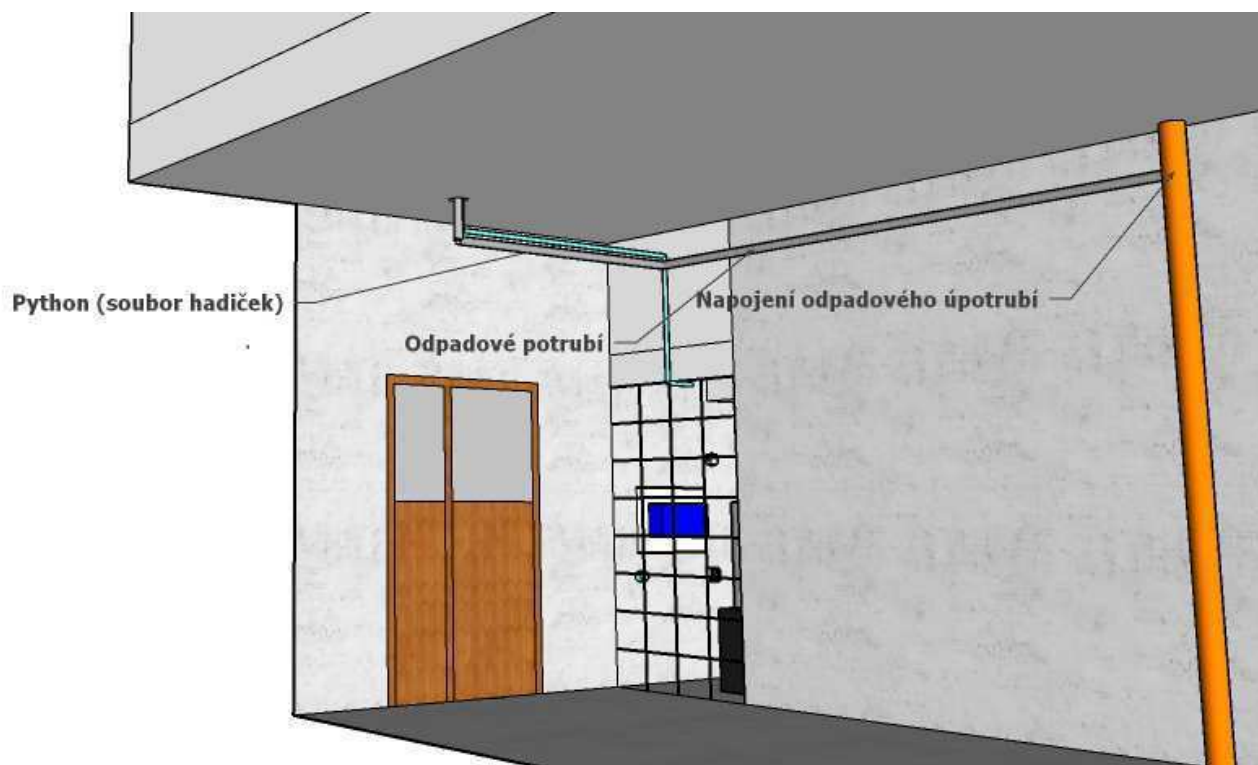

Obr.11 - Vizualizace



Obr.12

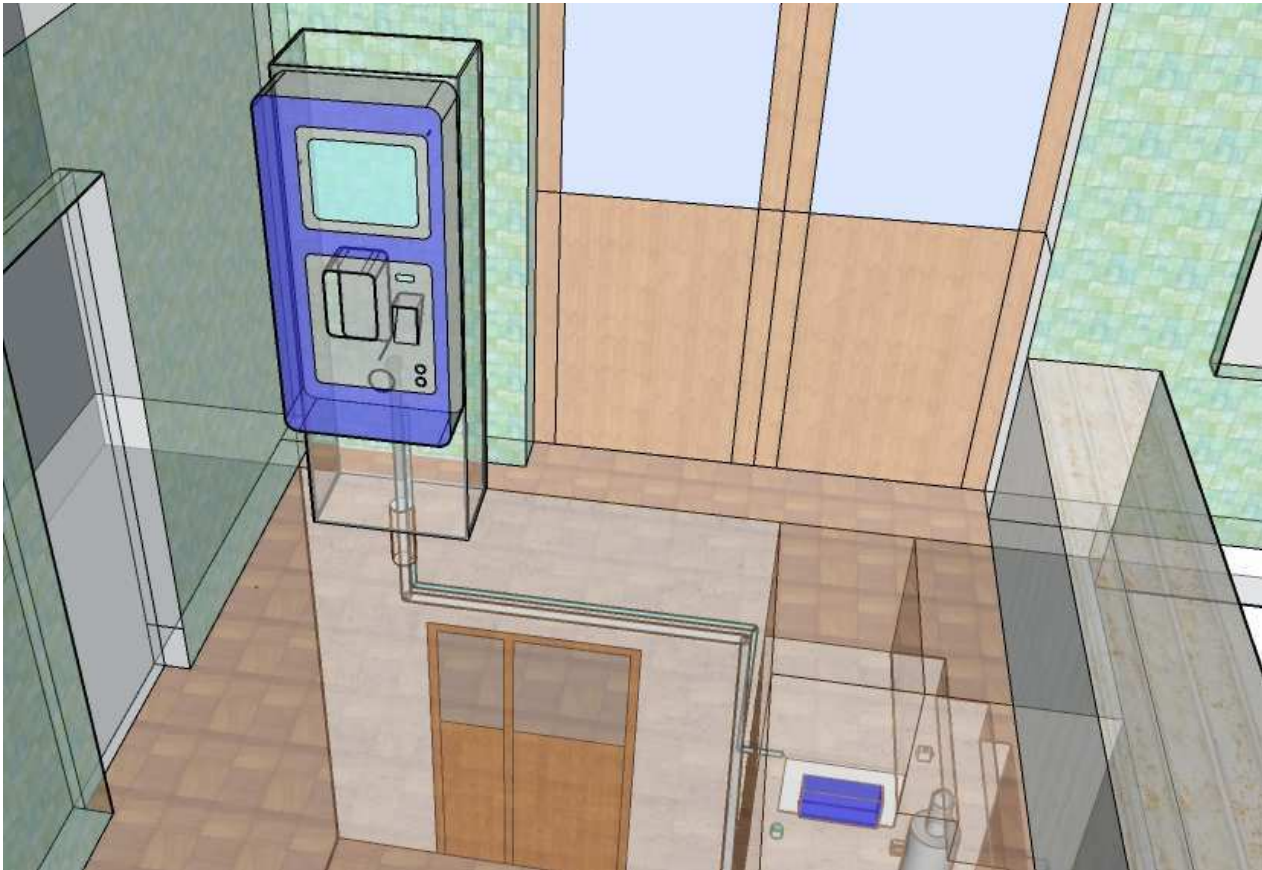

Obr.13



Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 10 m CYKY 3 x 2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdivo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Hradec Králové:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Hradec Králové (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru sklepa
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru sklepa
- Zřízení prostupu podlahou z prostoru haly do prostoru sklepa
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení ve sklepě do stávajícího potrubí)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Hradec Králové (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na samonosný rám.
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru úklidové komory (zabezpečení zneužití)
- Zhotovení samonosného rámu a jeho opláštění – ukotvení do podlahy

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Náchod

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je uvažováno zavěsit na stěnu, která je ve vstupní hale. Jedná se o stejné místo, kde byl umístěn bankomat. Technologie pro úpravu vody je plánováno umístit do prostoru za touto stěnou, kde se nachází technická místnost s možností napojení na odpad, vodu i elektřinu.



Kompletní popis příprav pro tuto variantu:


- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru technické místnosti
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:

Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (lze využít stávající) a 1 x vytáhnout cca 4 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.


Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm a 40 mm.

Napojení odpadového potrubí je možné neinvazivně do odpadu v rohu místnosti.
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit 1 prostup stěnou, respektive provést zářez do stávajícího okénka, kvůli výšce odpadu ve výdejníku.


Obr.2 - Šablona prostupu pro výdejní část (prostupem bude taženo odpadové potrubí 40 mm HT)

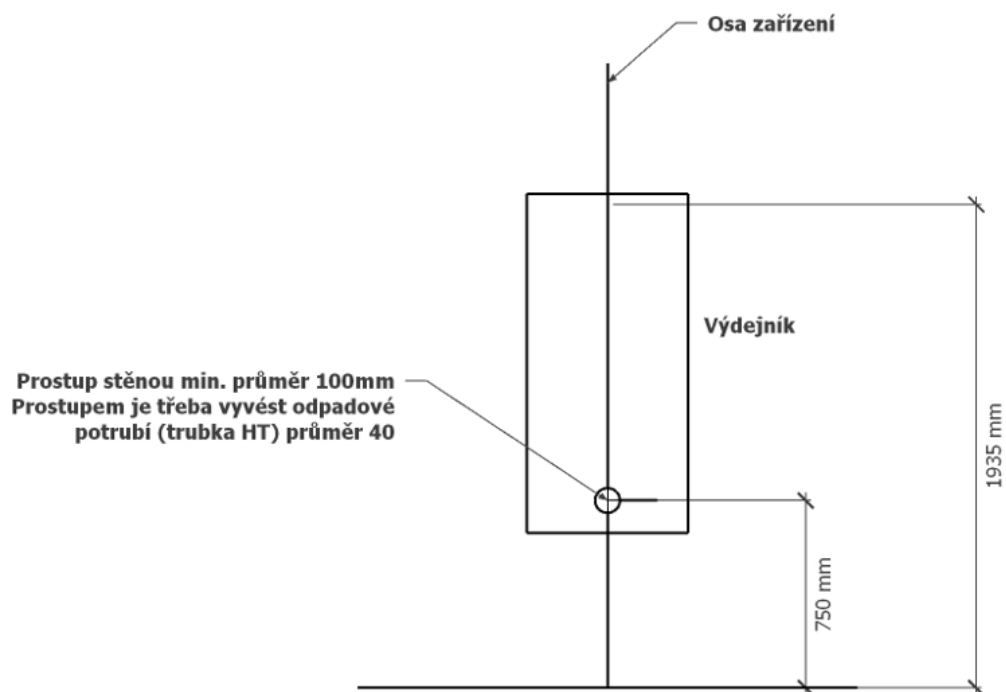


Obr. 3 – Šablona prostupu přímo na stěně

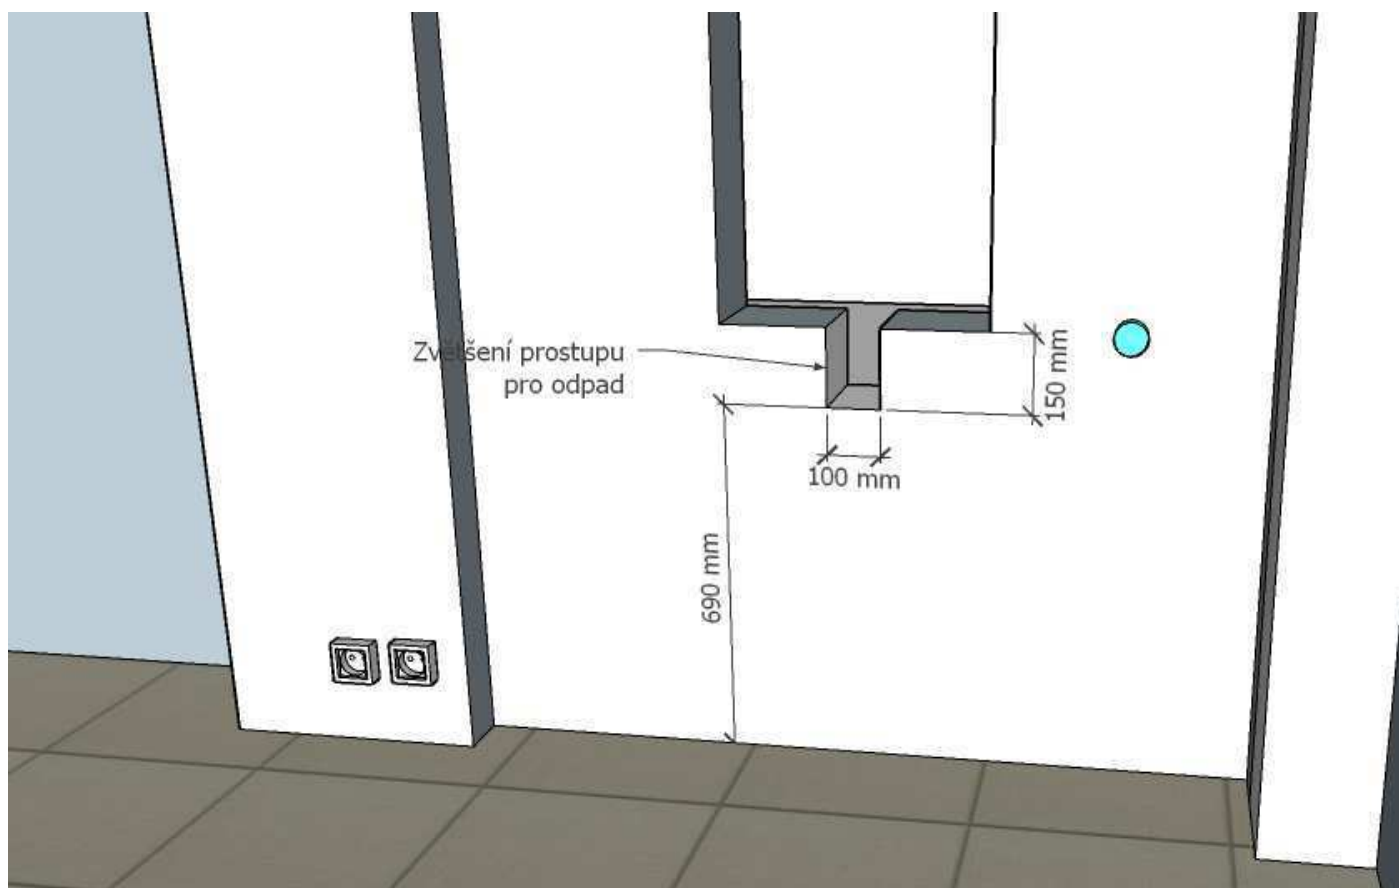



Obr. 4 – přípravy v prostoru technické místnosti

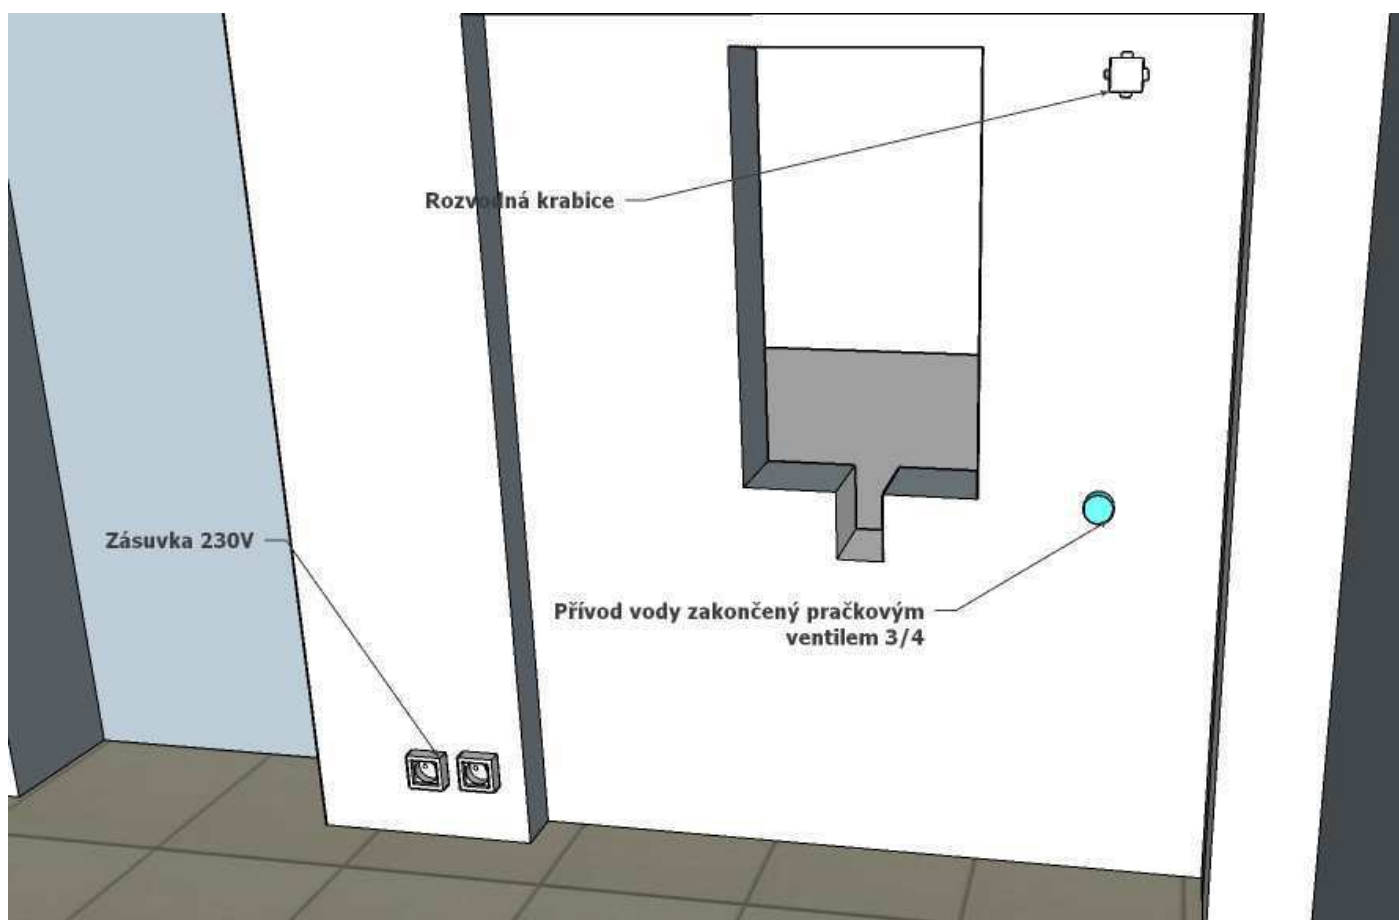


Obr.5 – kompletní osazení prostoru technické místnosti

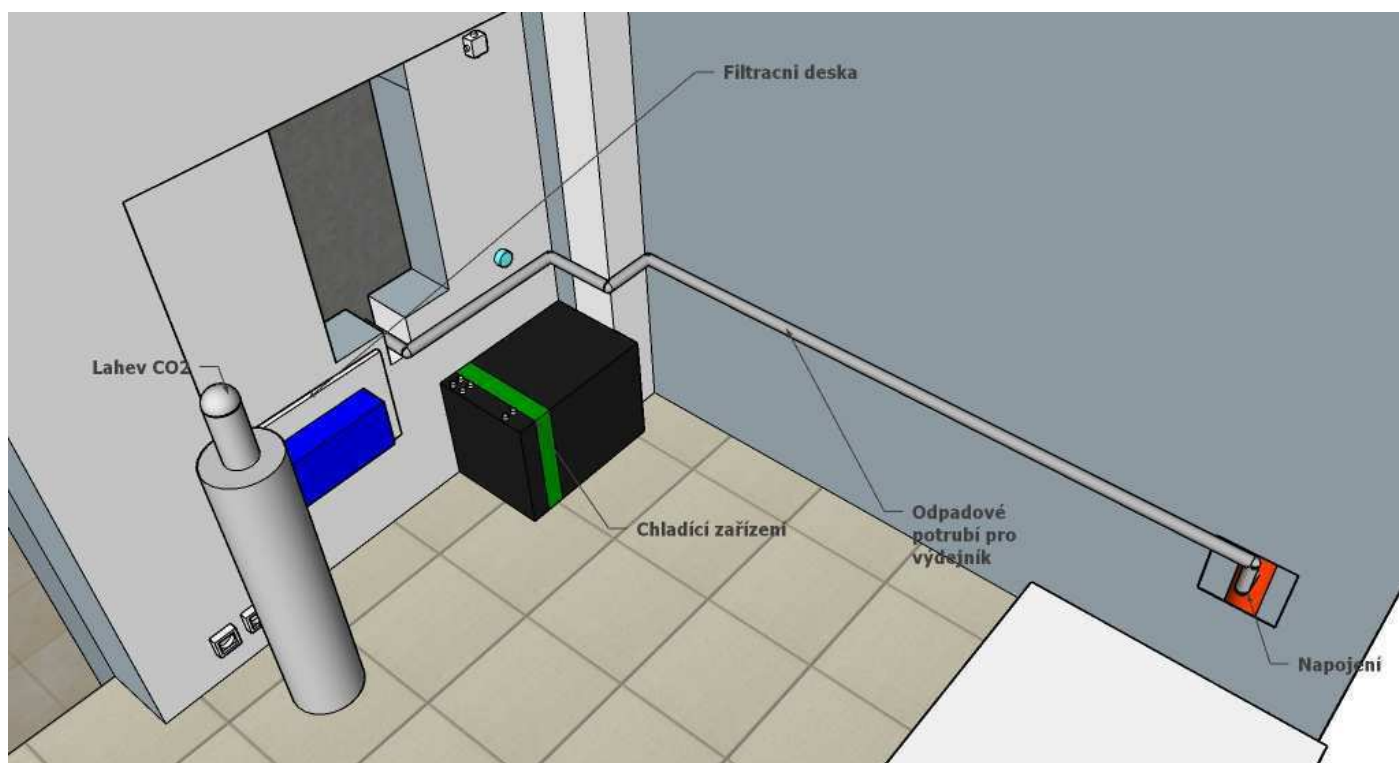


Obr. 6,7 – vyvedené odpadové potrubí

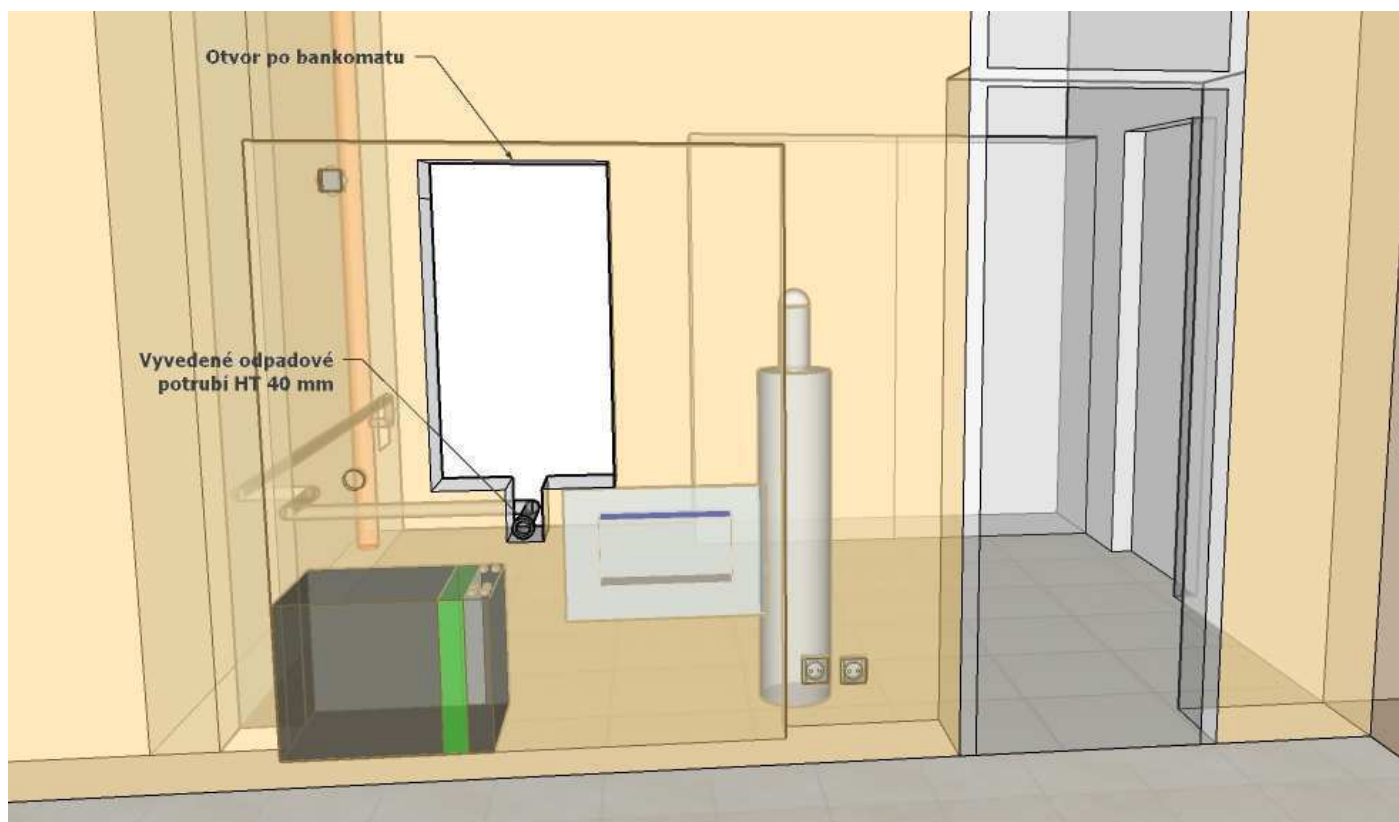
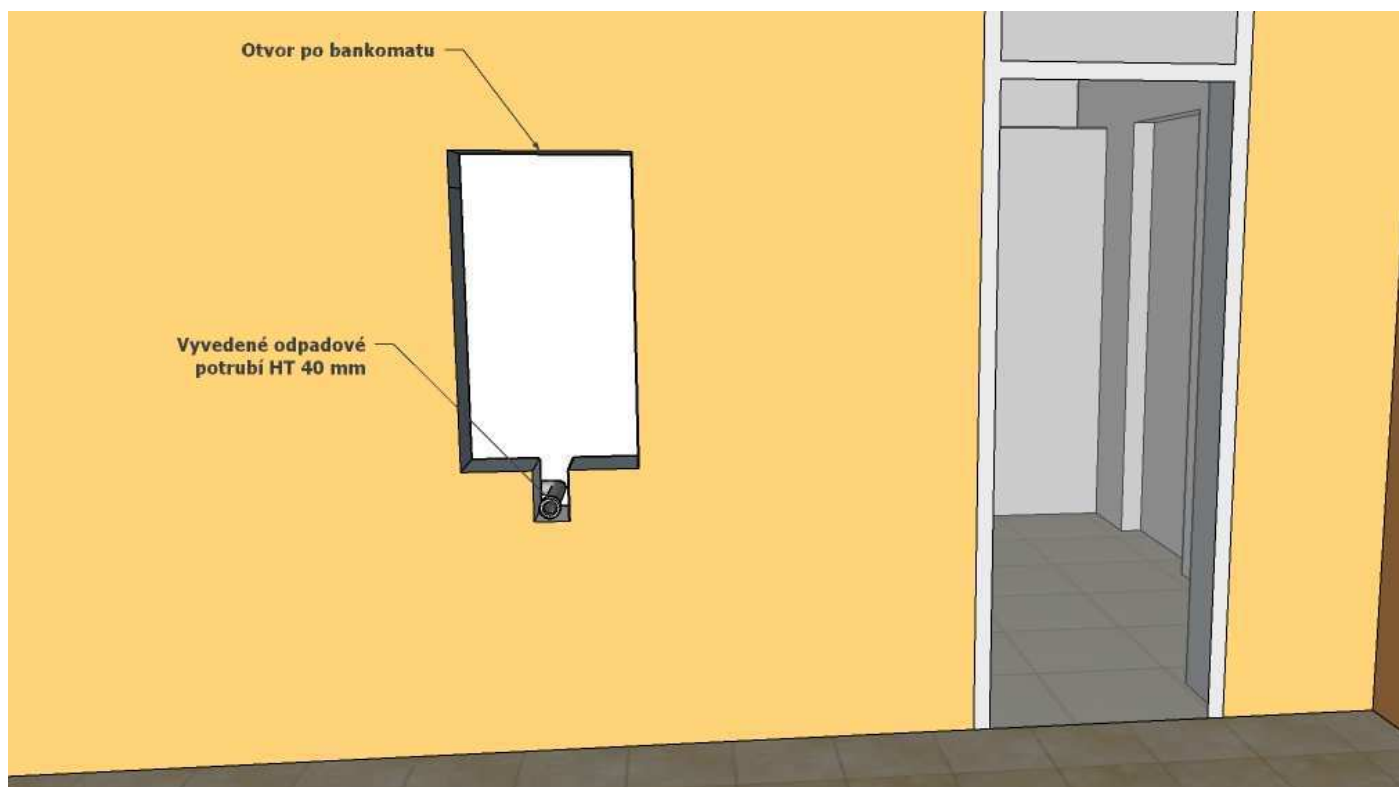



Obr.8 – Odpadové potrubí – napojení

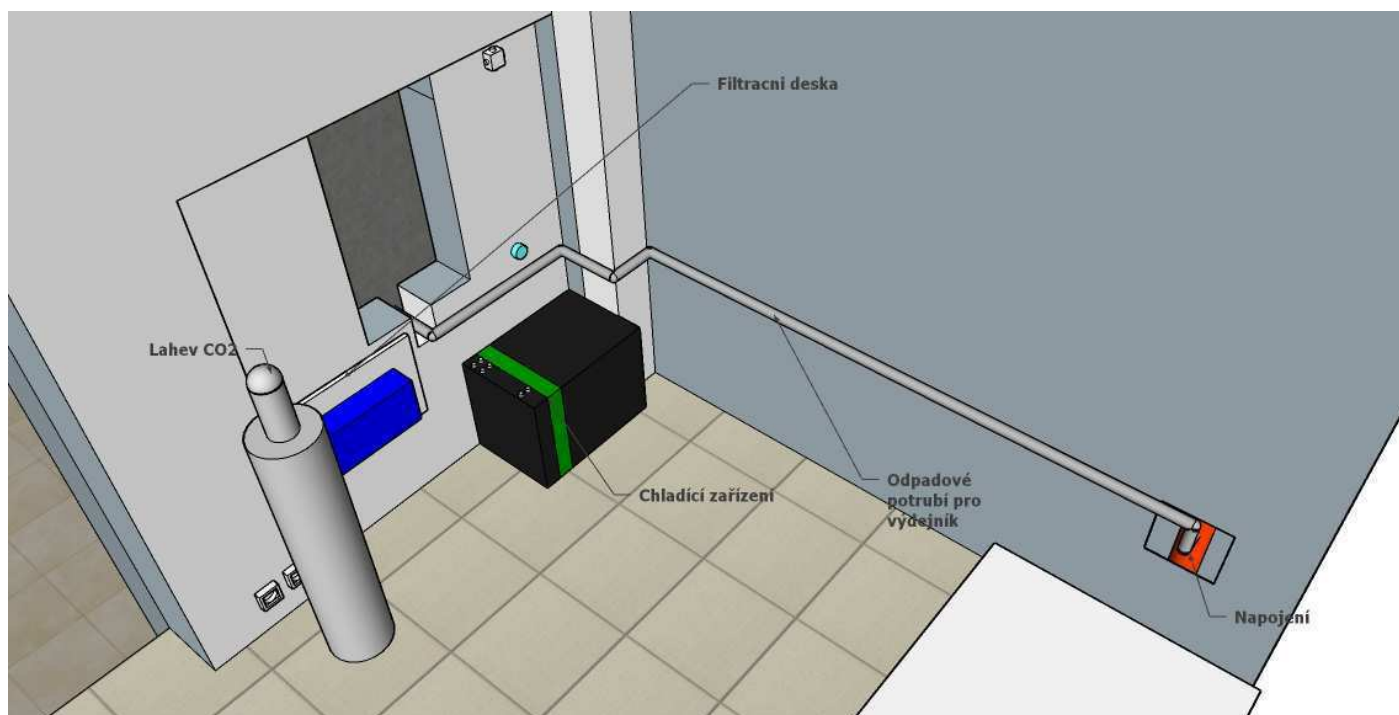

Obr.9,10,11,12 - Vizualizace

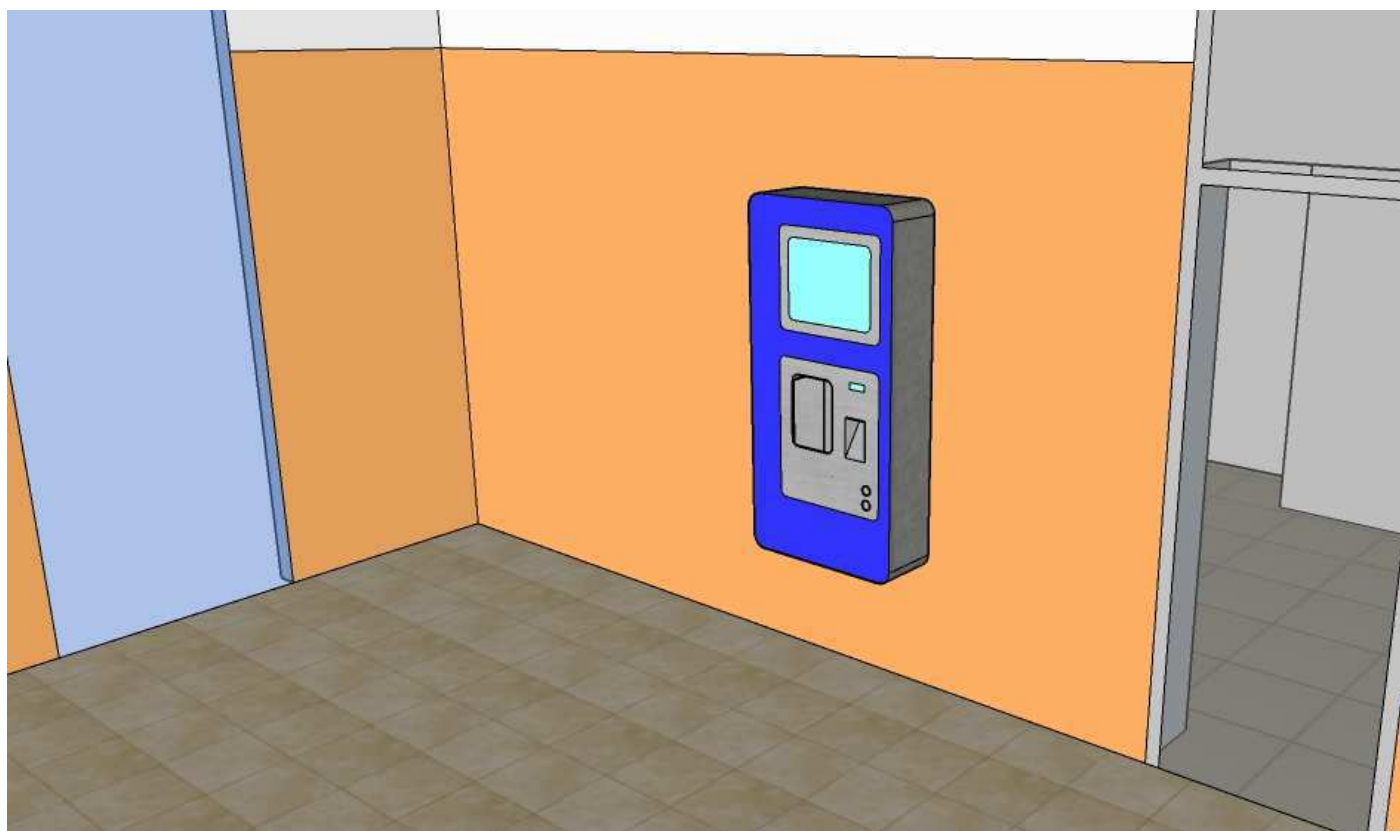

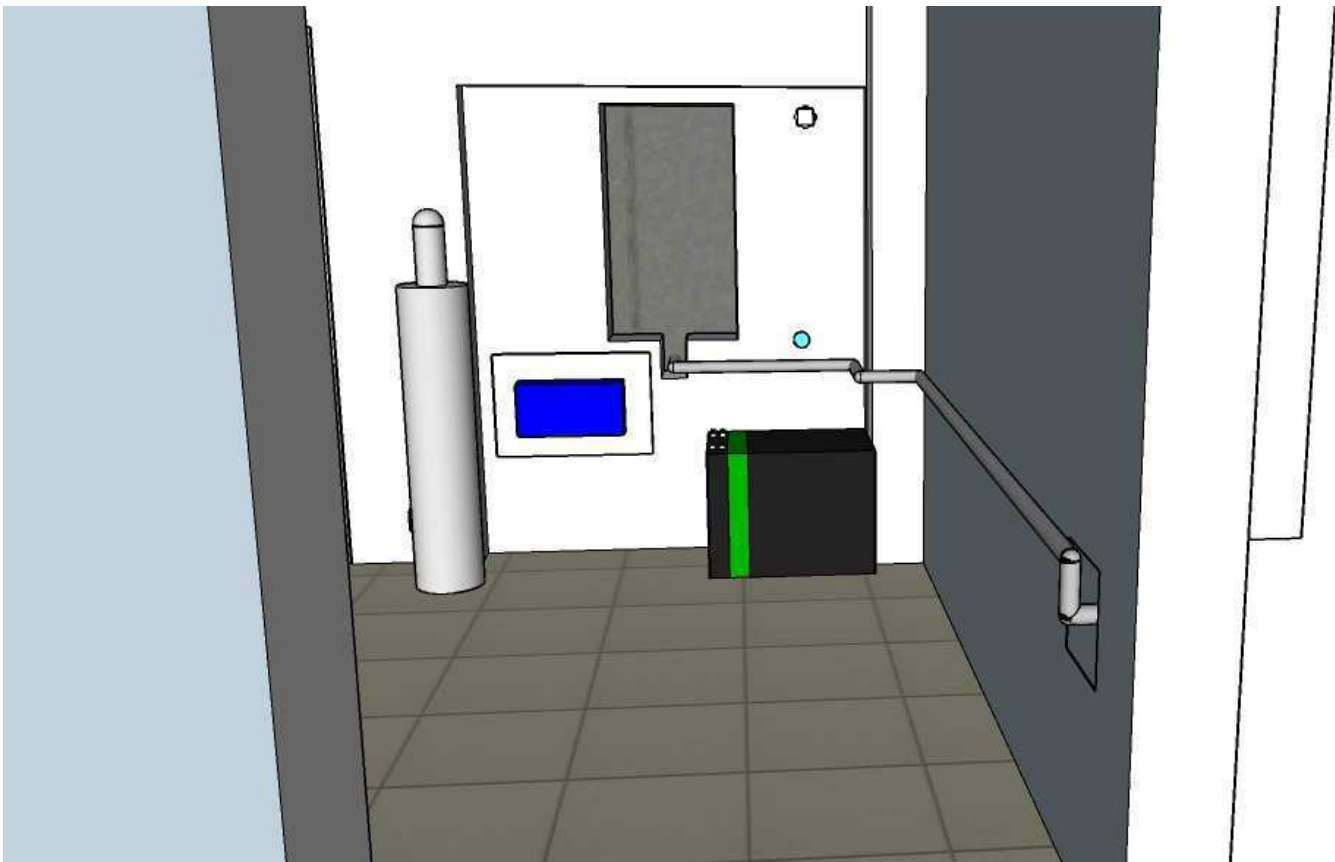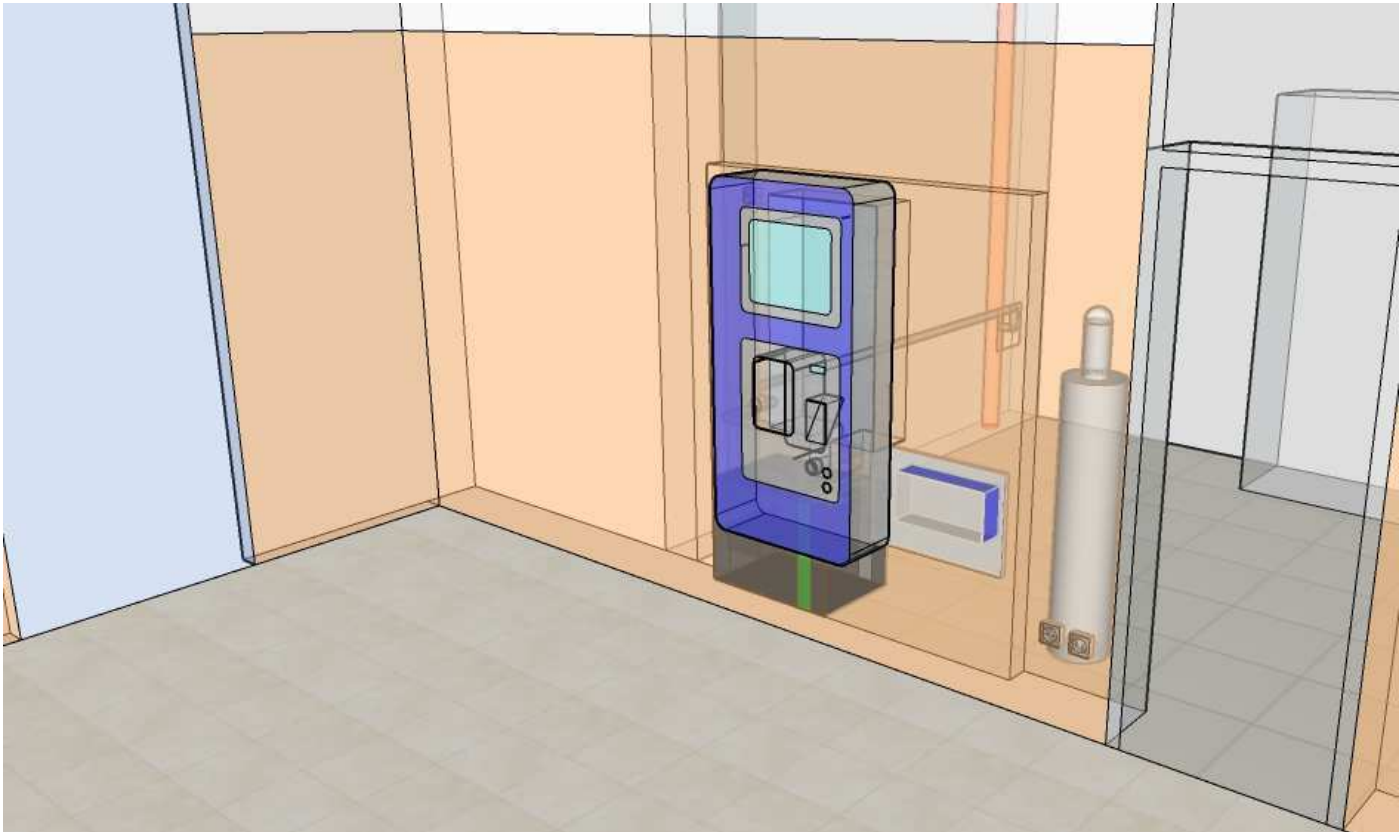

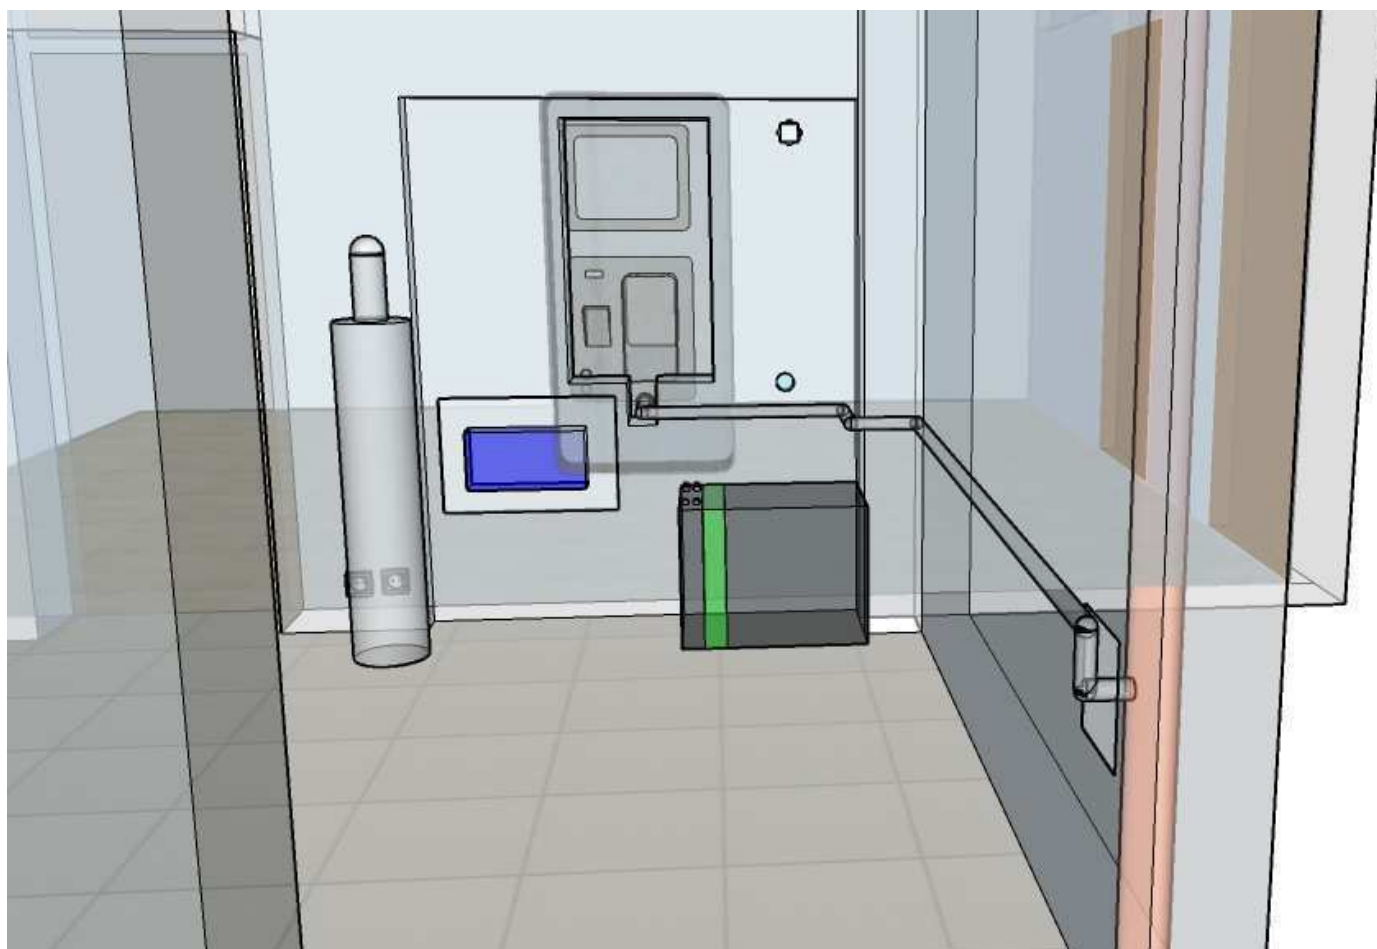

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 4 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Náchod:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Náchod (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru technické místnosti
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru technické místnosti
- Zvětšení otvoru po bankomatu
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zvětšením otvoru po bankomatu (napojení neinvazivně do odpadu v rohu technické místnosti)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Náchod (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově hlavního nádraží v Ostravě

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku je navrženo v hlavní hale nádraží vedle vstupu do čekárny.

Zařízení je uvažováno zavěsit na samonosný rám kotvený do podlahy a opláštěný LTD deskami.

Technologie pro doúpravu vody lze umístit za stěnu do čekárny. V prostoru čekárny bude zbudována uzamykatelná technická skříň, ve které bude technologie umístěna.



Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru čekárny. Technologie bude umístěna v uzamykatelné skříni z LTD.
 - V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:
Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel ČYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 10 m kabelu ČYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Odpadové potrubí od výdejníku je možné napojit do dešťové kanalizace u hydrantu.**
- Prostupy stropem/podlahou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí. Dále je třeba zajistit výřez ve stávající skříni.

Obr.2,3,4– výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.




Samonosný jeklový rám
kotvený do podlahy




Rám opáštěný LTD deskami




Obr. 5,6 – přípravy v čekárny


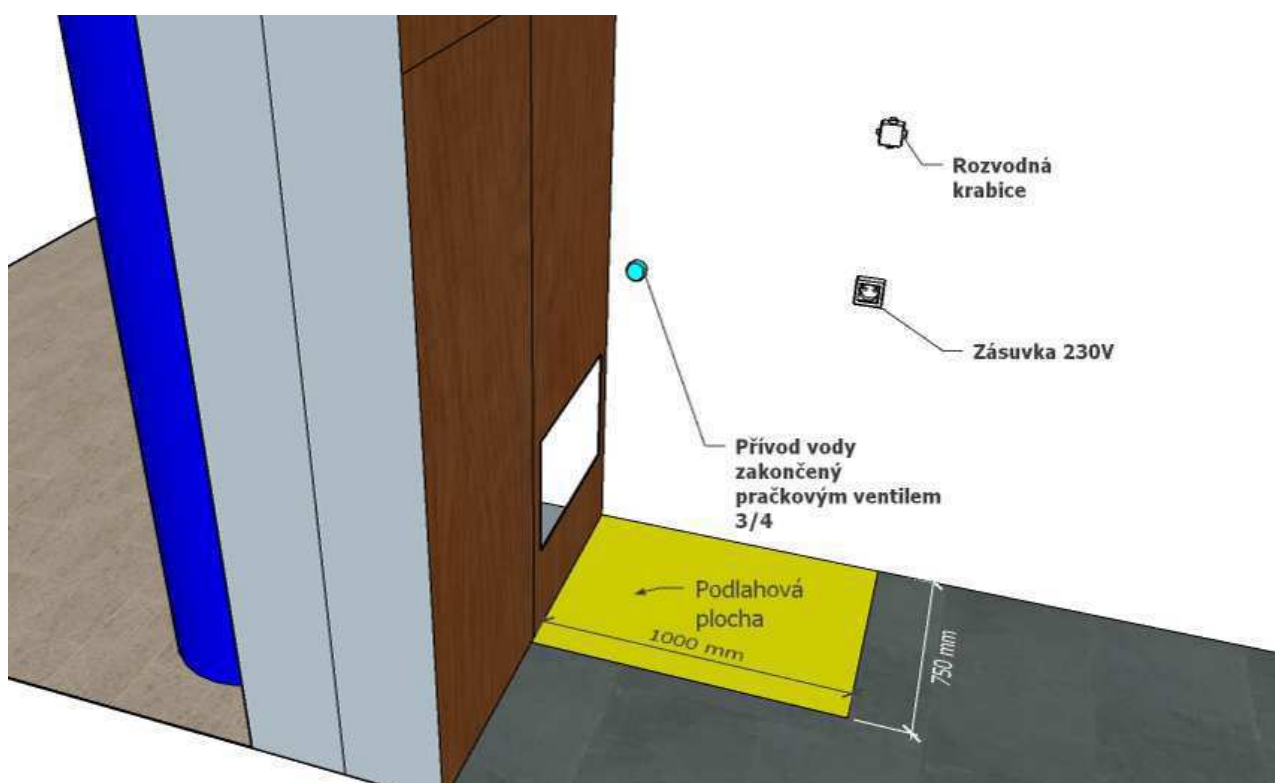



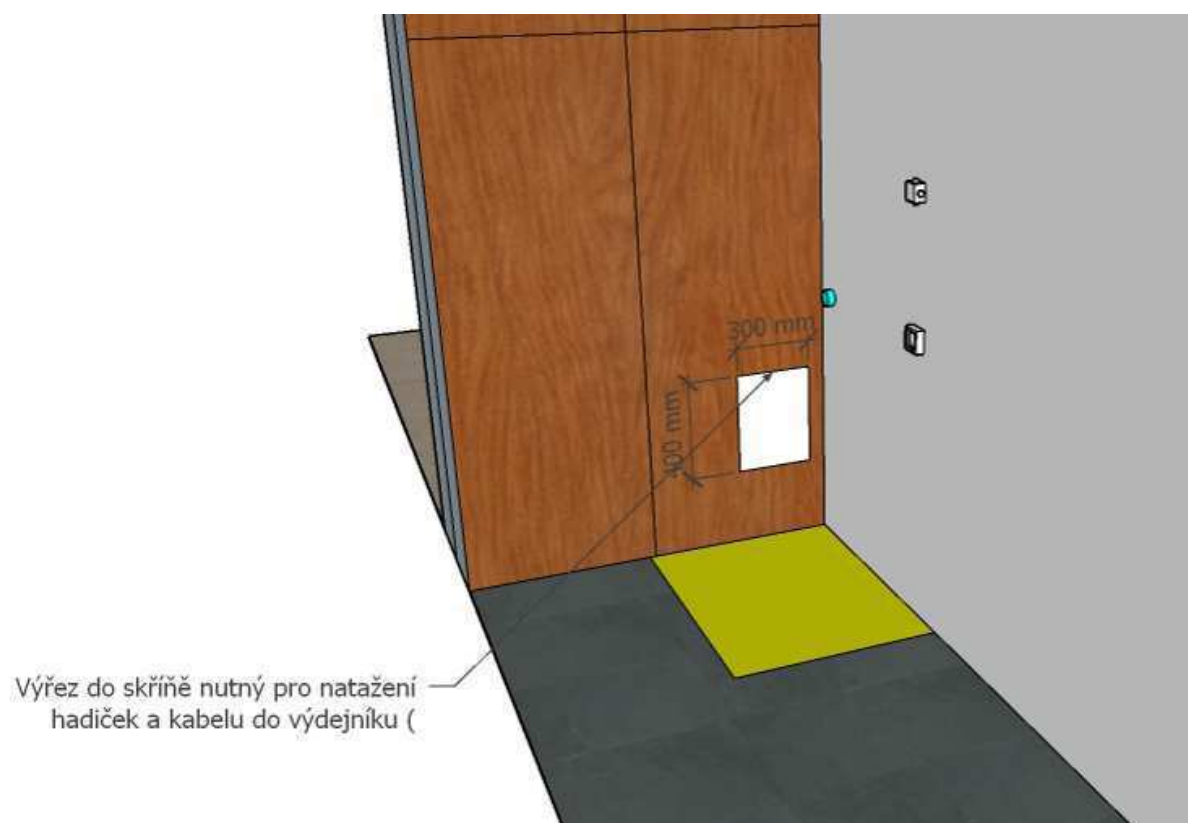


Obr.7 – kompletní osazení prostoru čekárny


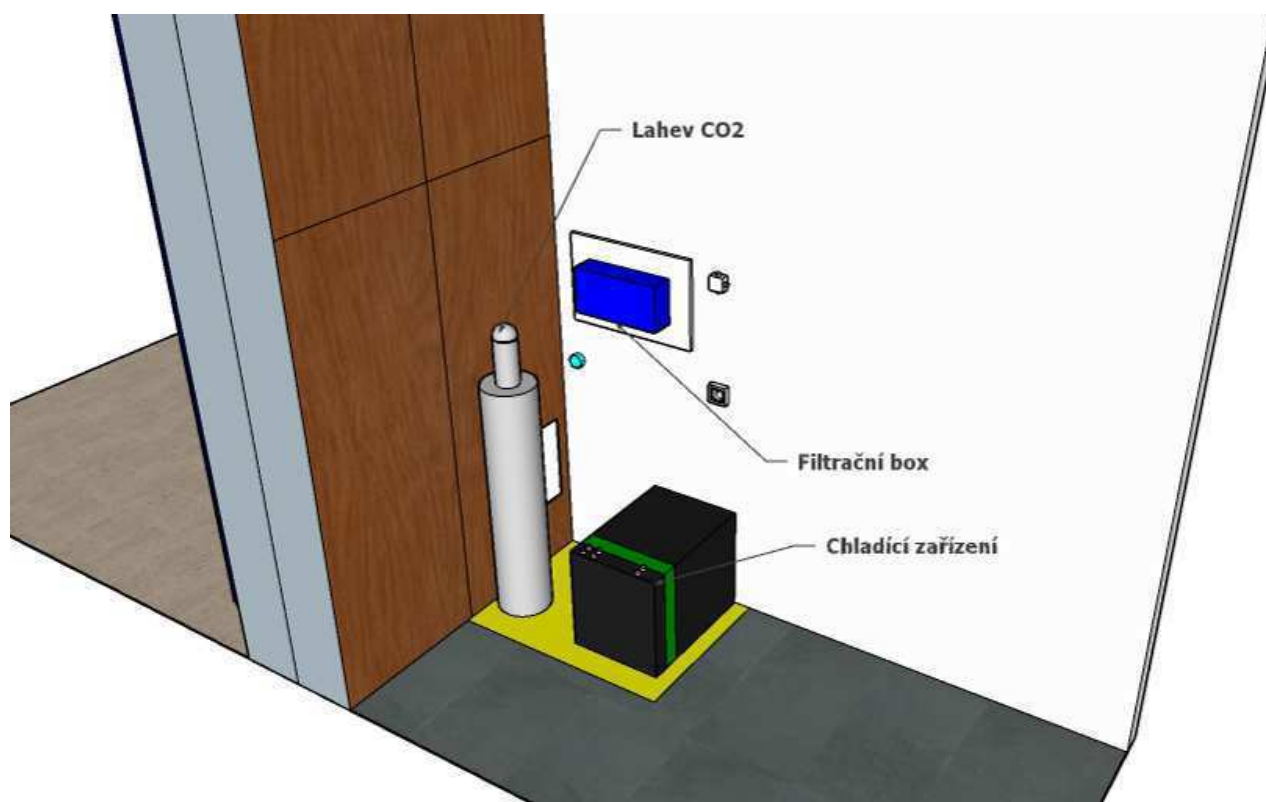


Obr.8,9,10,11 – Prostup a odpadové potrubí - vytaženo do prostoru haly

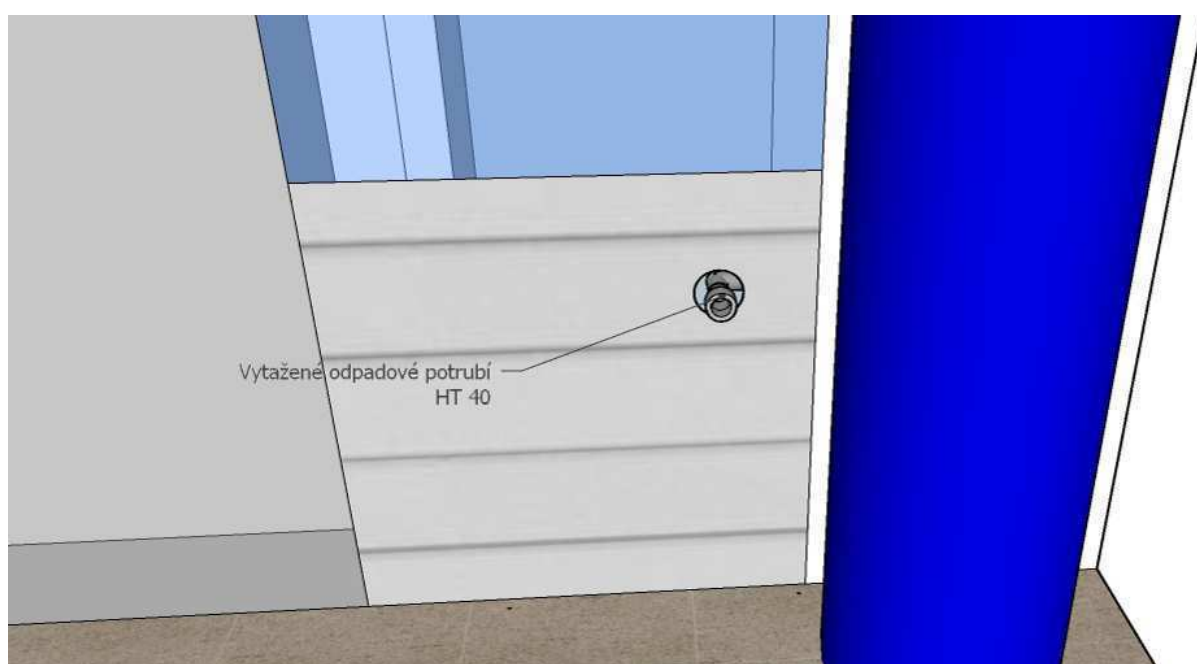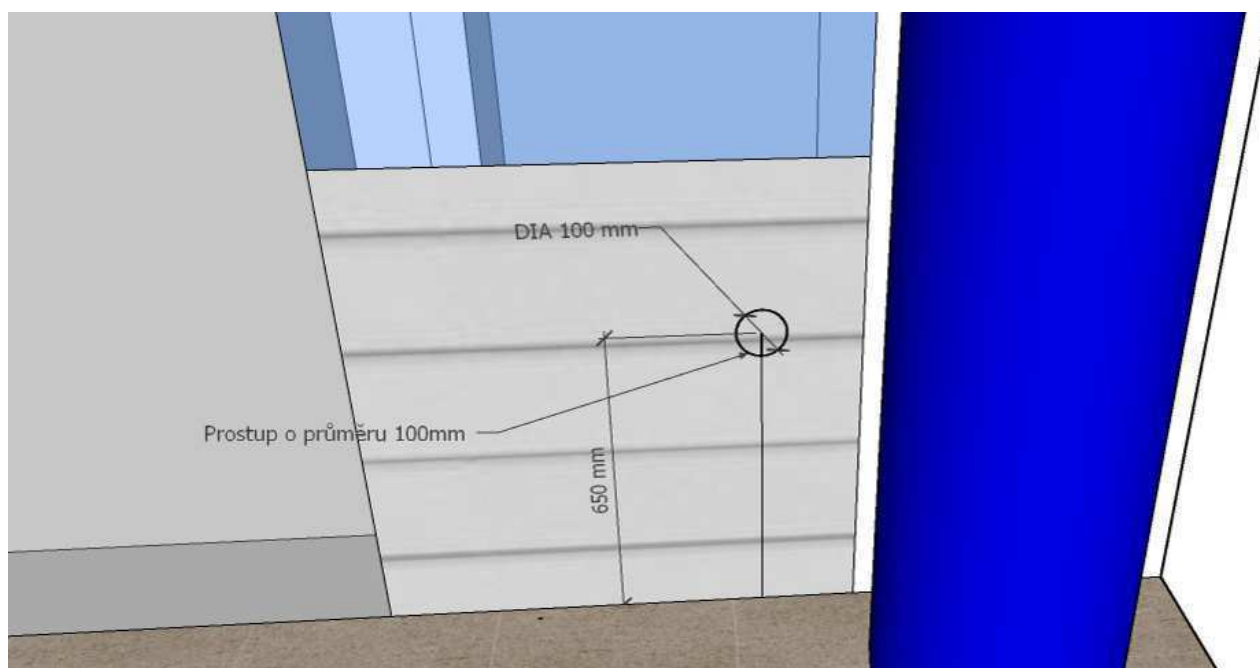


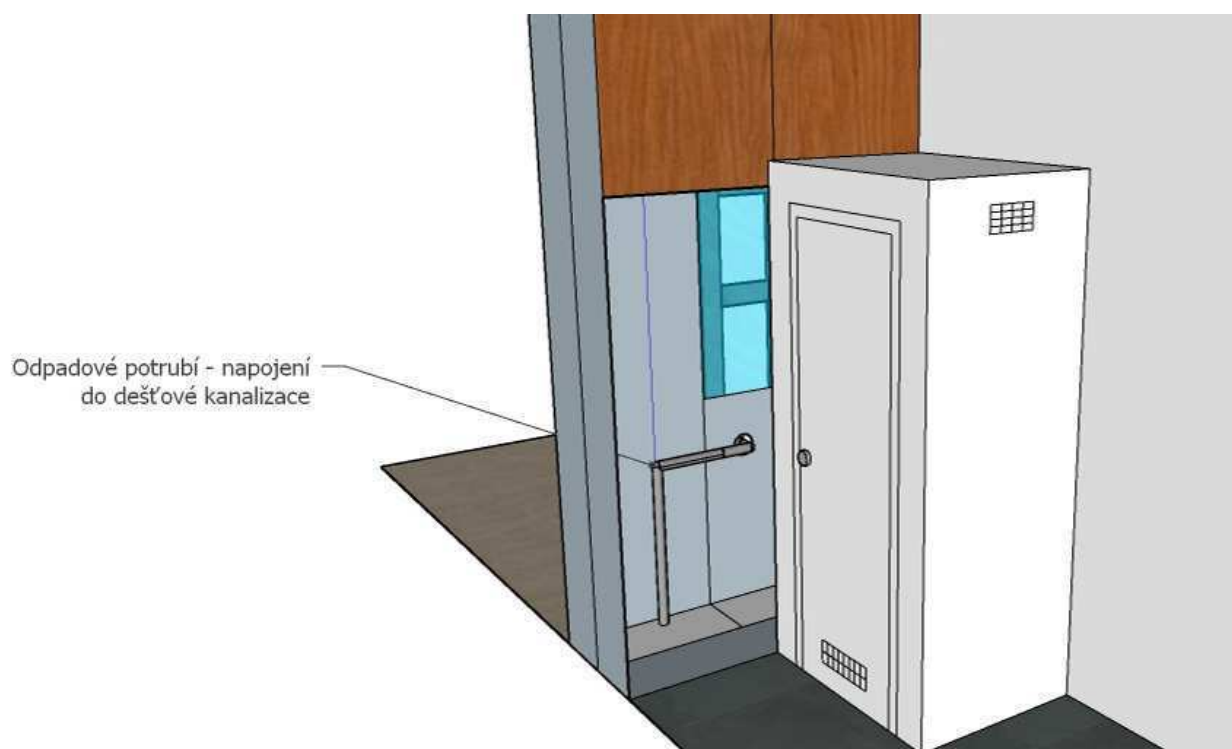
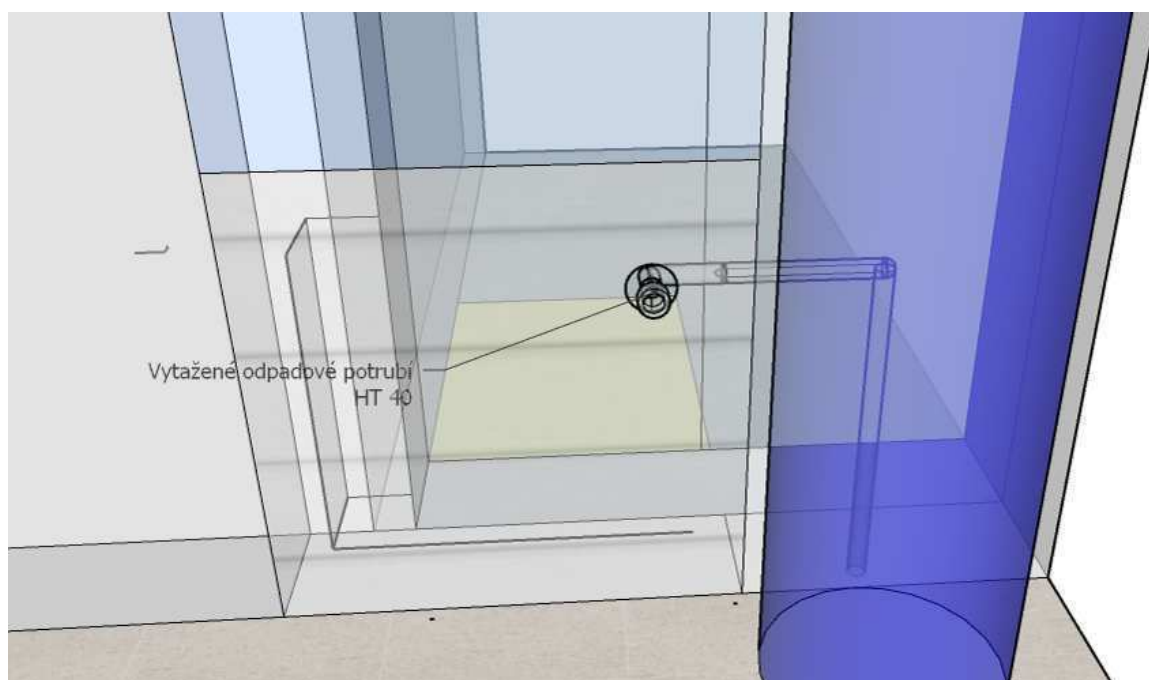


Obr.12,13 – Technická skříň – rozměry, vizualizace, popis (materiál LTD)

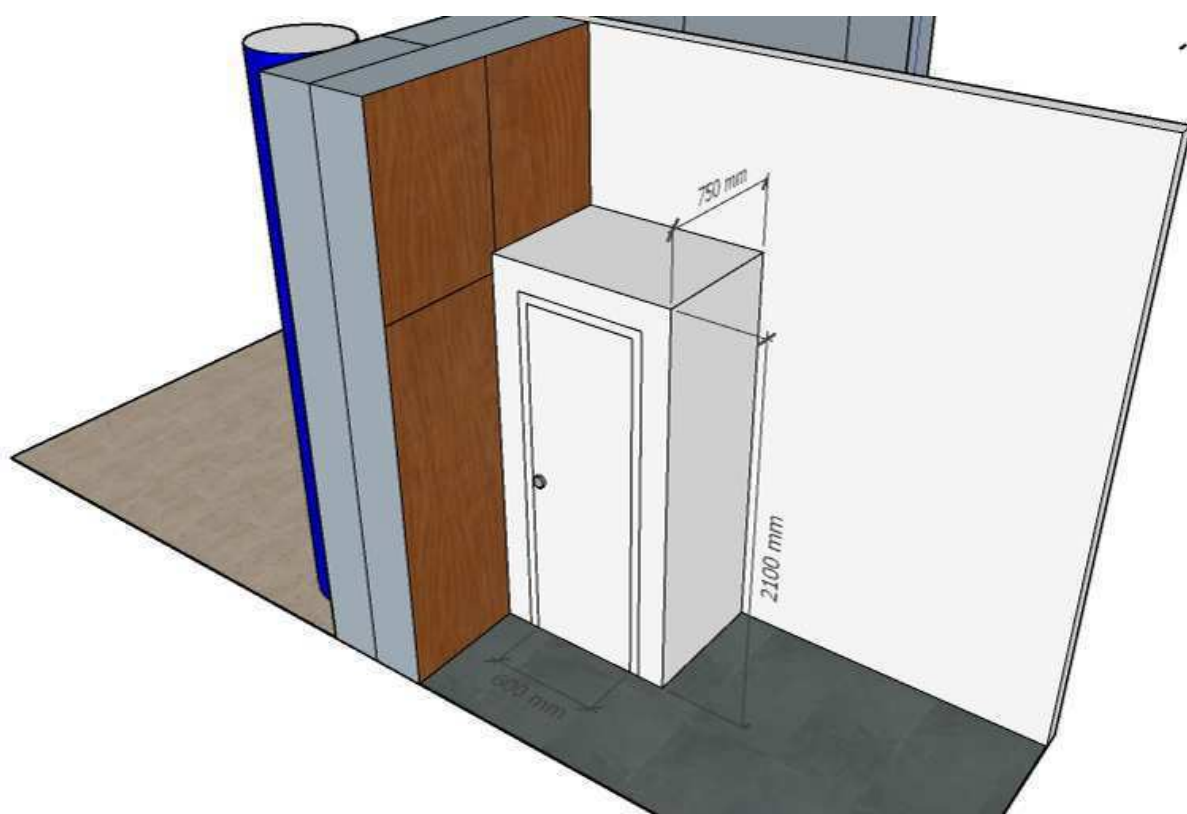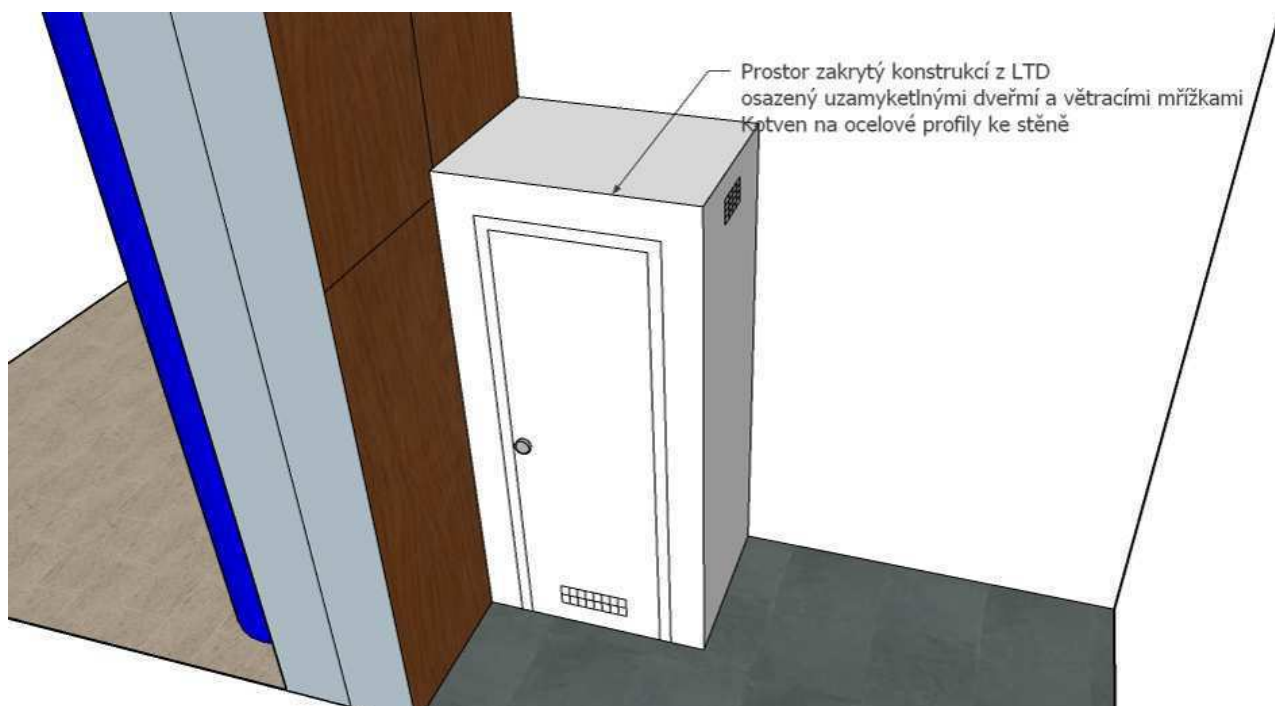

Obr.14,15,16 – vizualizace

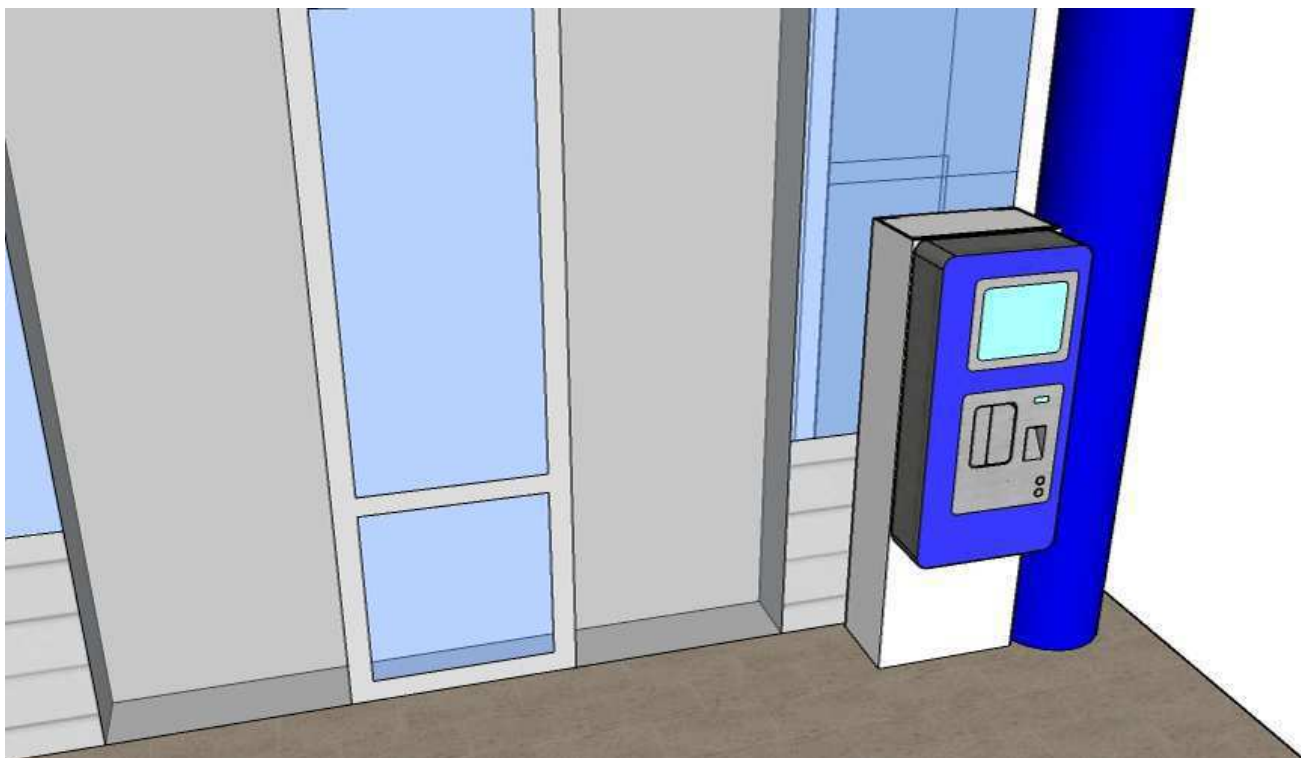

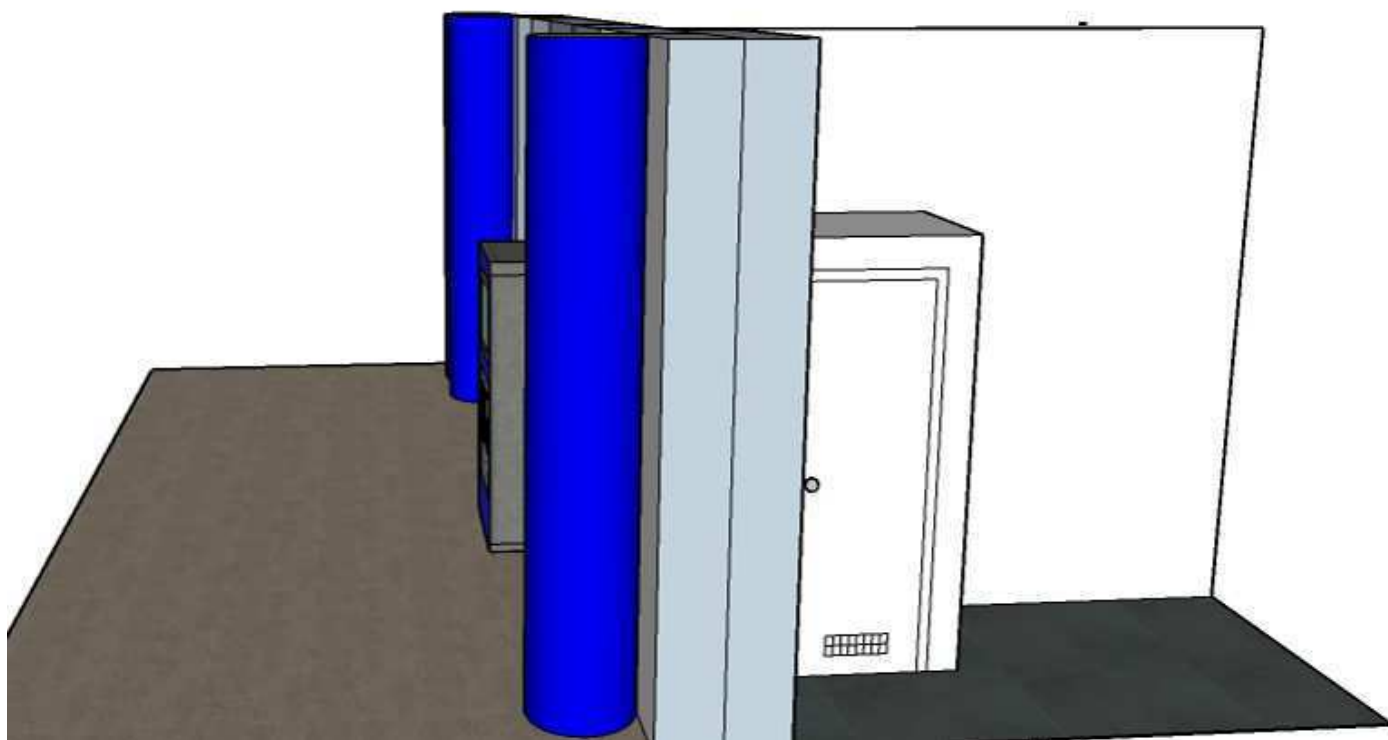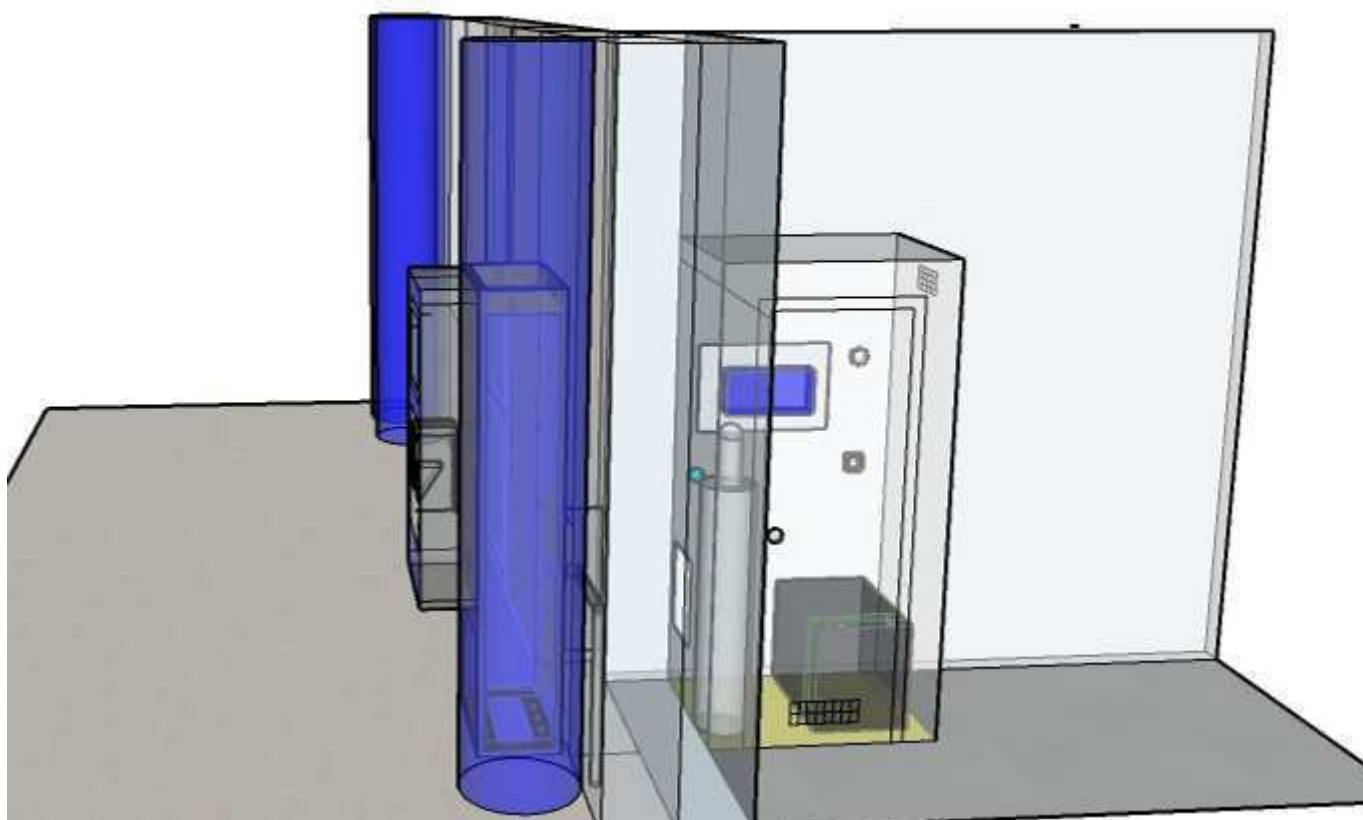



Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 10 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO2 (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba). (bude na rámu)
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Poznámka: Pro tuto instalaci je třeba samonosného jeklového rámu s obkladem z desek z bílého lamina. A dále zhotovení uzamykatelné skříně z LTD.

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Ostrava, hl. n.:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje společnost koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Ostrava, hl.n. (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru toalety pro invalidy
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru toalety pro invalidy, zajištění zásuvky 230 V dle zákresu
- Zřízení prostupů a výřezů
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení do dešťové kanalizace).
- Interní šetření, zdali je možné vrtat do podlahy v místě umístění rámu.

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Ostrava, hl.n. (koncesionář):


- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelné technické skříně v prostoru čekárny (zabezpečení zneužití).
- Zhotovení samonosného rámu, včetně obložení LTD (bíla) a ukotvení do podlahy

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Olomouc

1. Umístění výdejníku


Umístění výdejníku je uvažováno v hlavní hale vedle schodů. Výdejník bude zavěšen na SDK příčce, která bude vyztužena OSB 20 mm. Technologie pro doúpravu vody je uvažováno umístit za tuto SDK příčku, kde je prostor mezi schodištěm a skříňkami. Celý tento prostor bude uzavřen a osazen uzamykatelnými dveřmi.

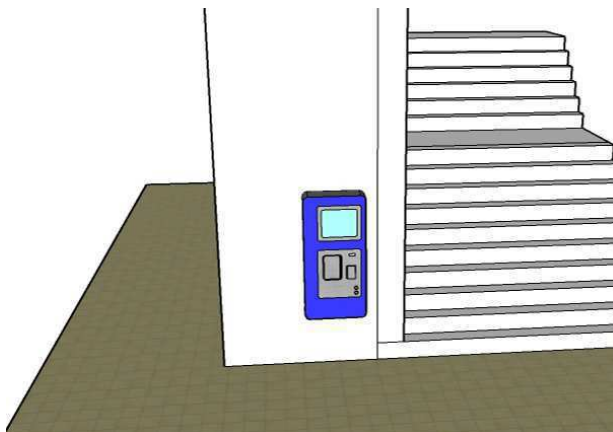


Kompletní popis příprav pro tuto variantu:


- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru za příčkou na které bude zavěšen výdejník
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 2 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem $\frac{3}{4}$
 - 1 x prostup o průměru 100 mm
 - Osazení prostoru uzamykatelnými dveřmi
- Odpad. Odpadové potrubí bude řešeno přečerpávací stanicí, která bude umístěna za zařízením. Od přečerpávací jednotky povede hadička rozměru 3/8 do prostoru místnosti, kde je umyvadlo. V této místnosti je nutné zajistit napojení do stávajícího odpadového potrubí (ideálně formou HT redukce pro hadici). Na tento připravený trn bude nasazena hadička od přečerpávací stanice (více ve vizualizaci)
- Výztuha SDK. Výdejní zařízení váží cca 80 kg je nutné v SDK příčce zřídit výztuhu z OSB (20 mm)

Obr. 2 – prostup stěnou

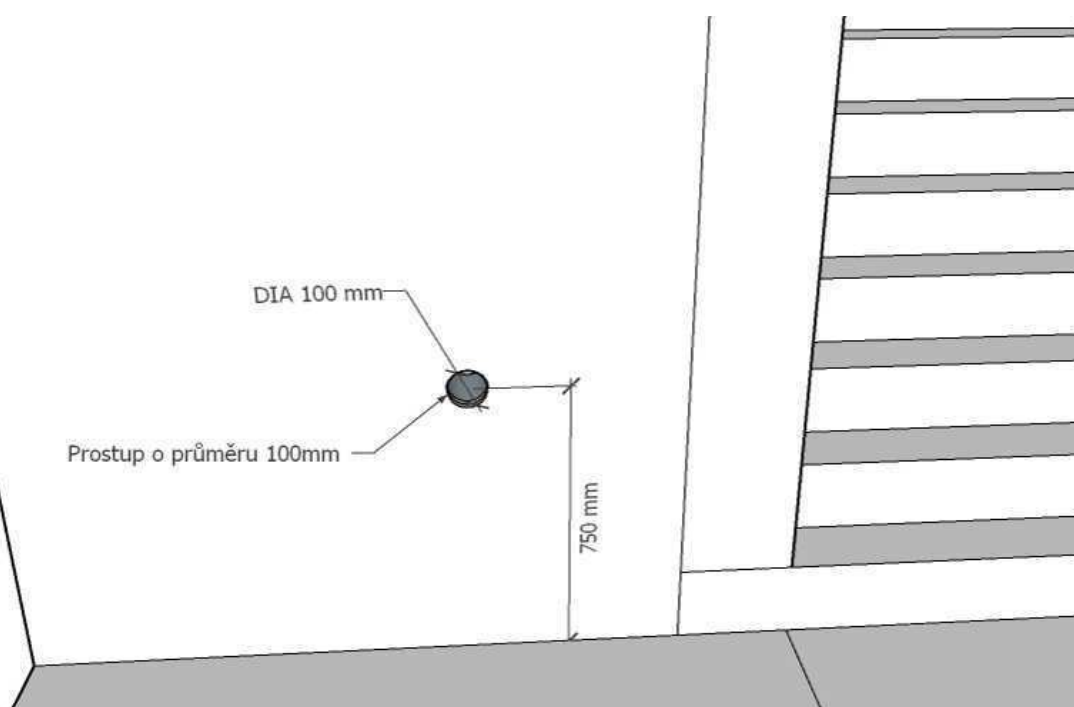


Obr. 3,4 – výztuha OSB + SDK profil

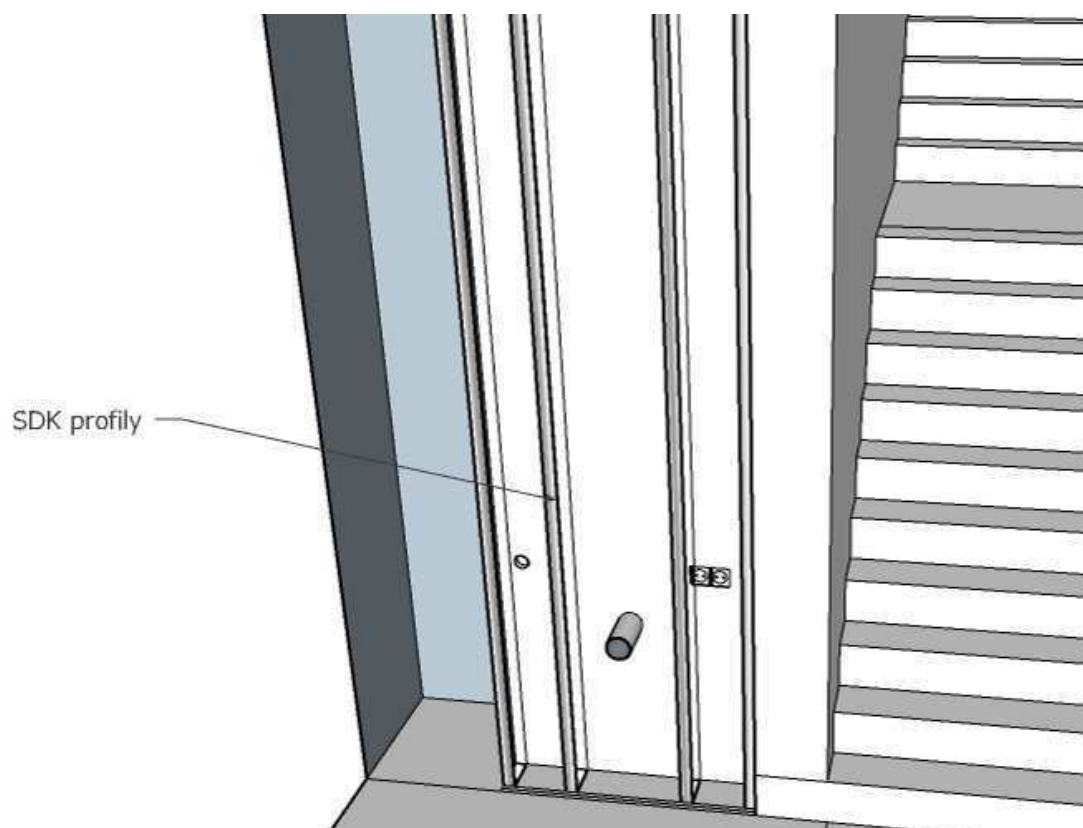


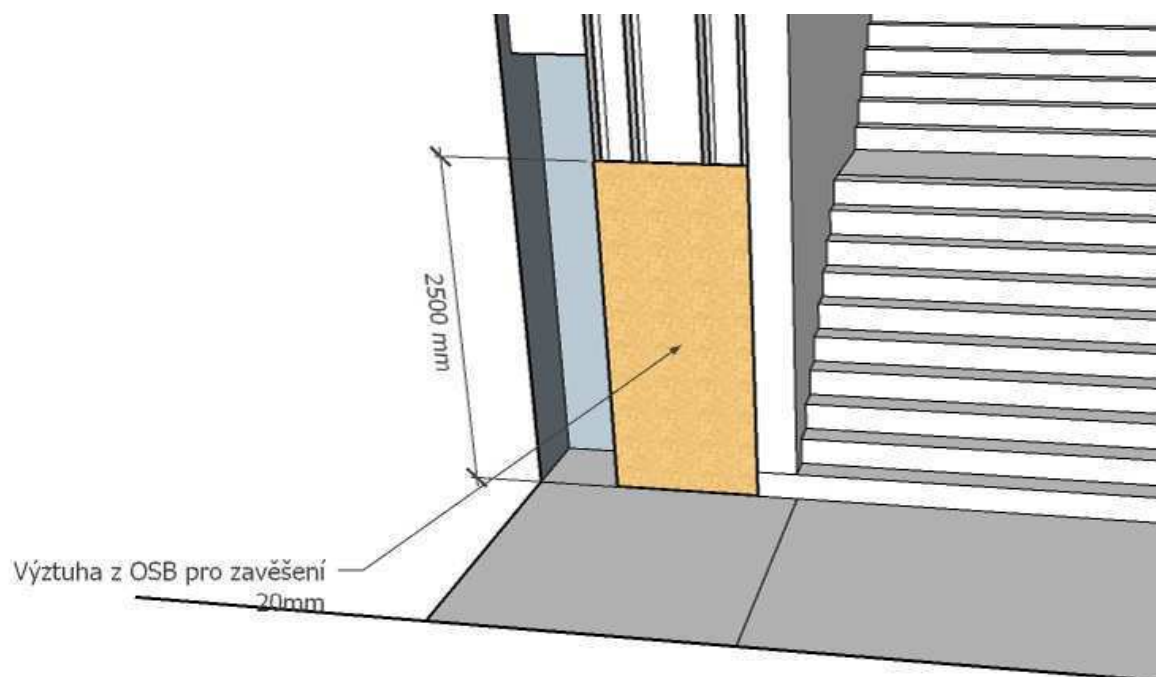


Obr.5 – příprava v prostoru technologie

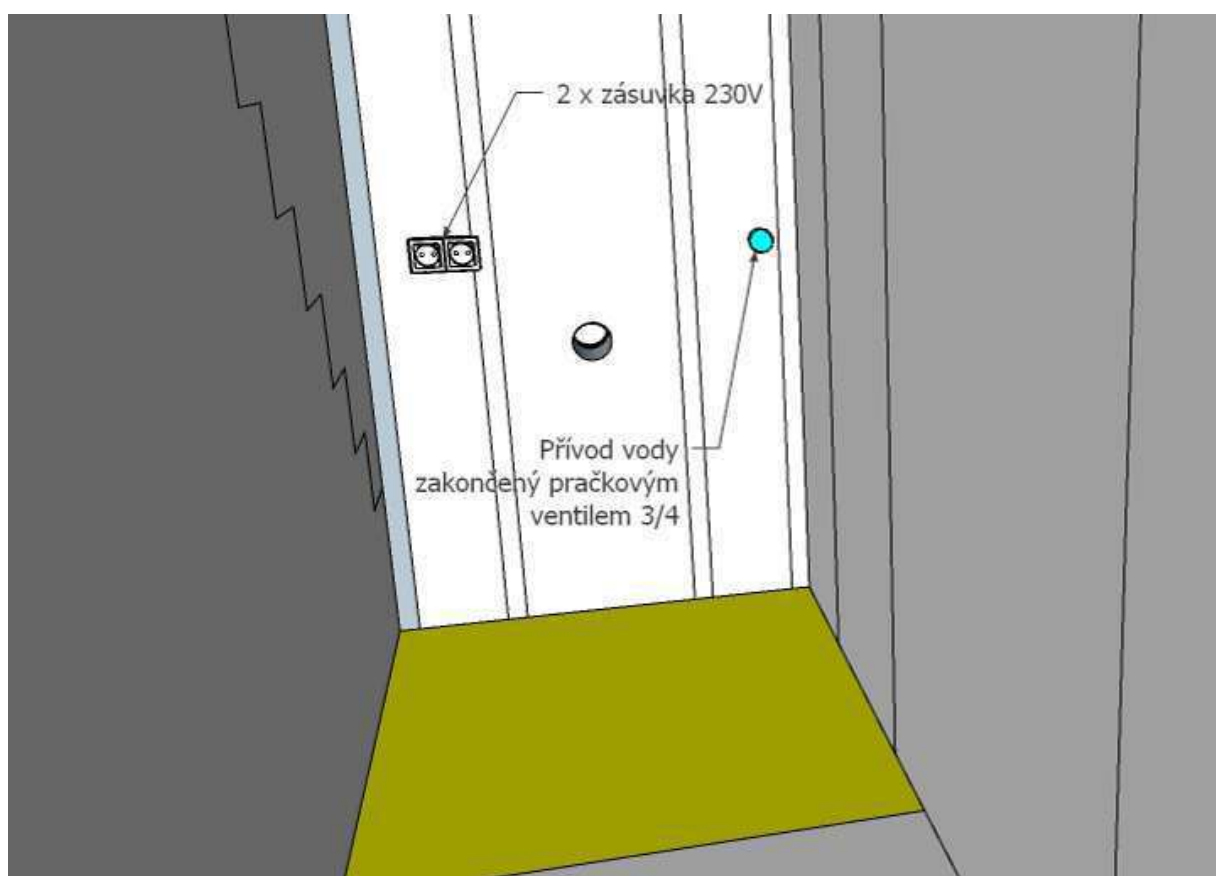

Obr. 6 – podlahová plocha (délka minimálně 1300mm)

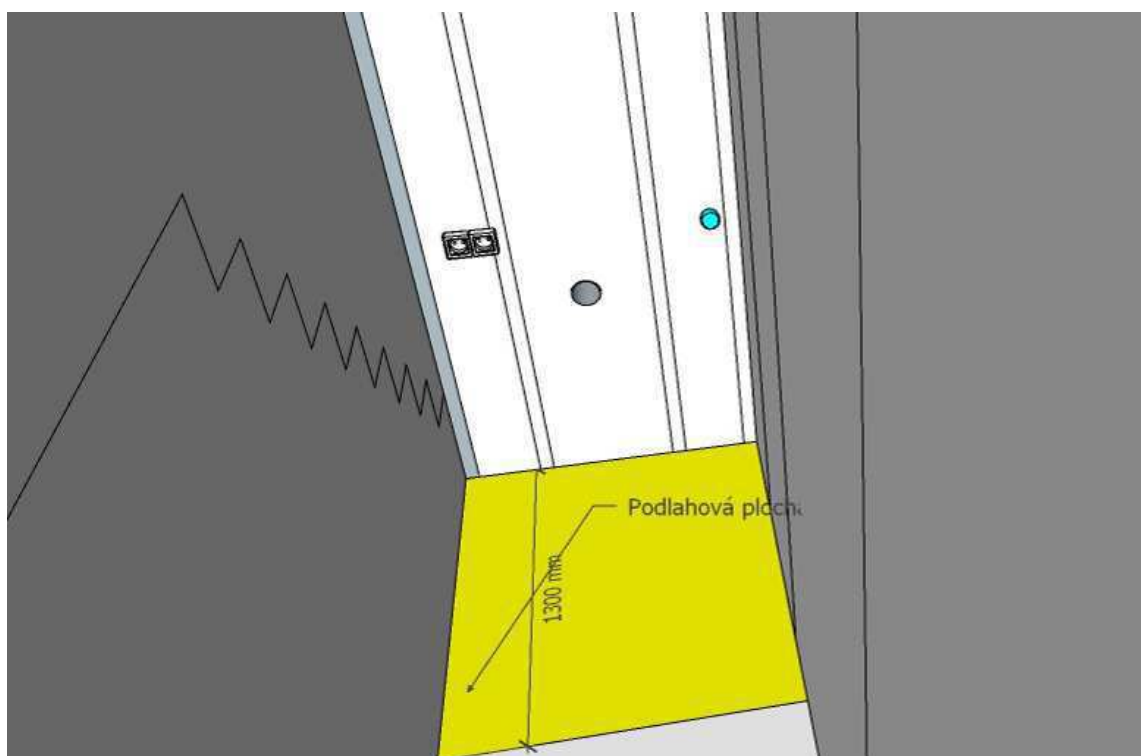


Obr.7 – osazení prostoru technologie

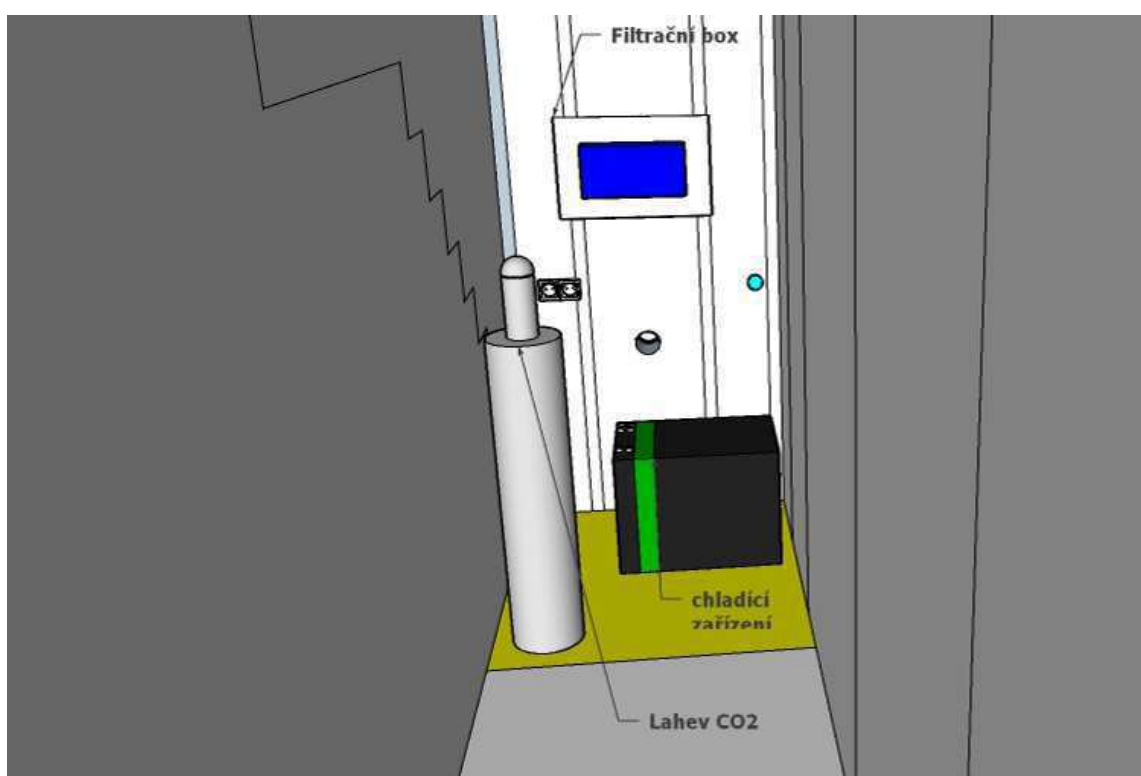


Obr.8 - uzavření prostoru uzamykatelnými dveřmi


- Dveře min. 600mm šíře

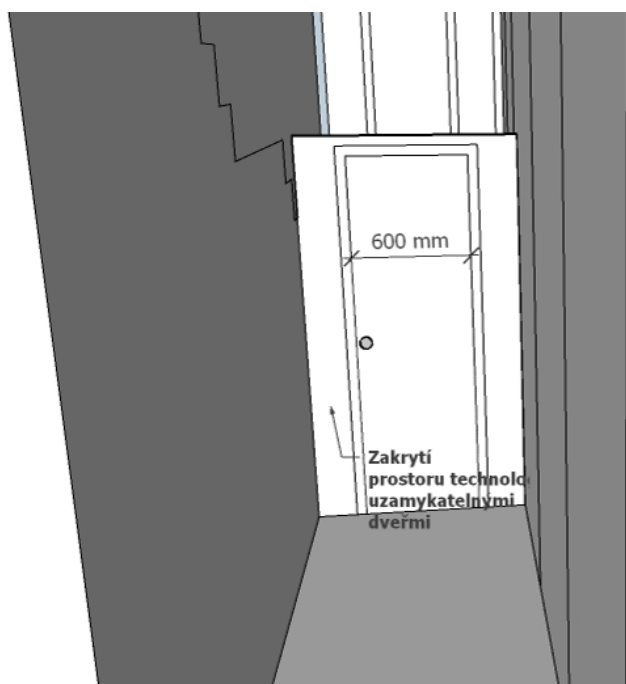


Obr.9 – příprava v místnosti umyvadla (zde bude napojena hadička od přečerpávací stanice)


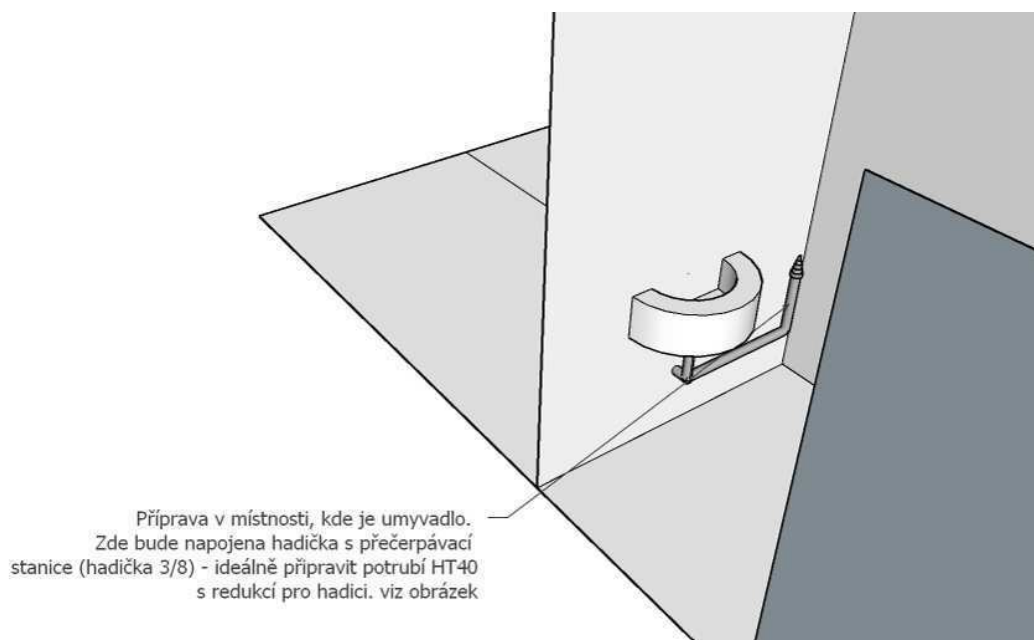




Obr. 10 – trasa hadičky od přečerpávačky

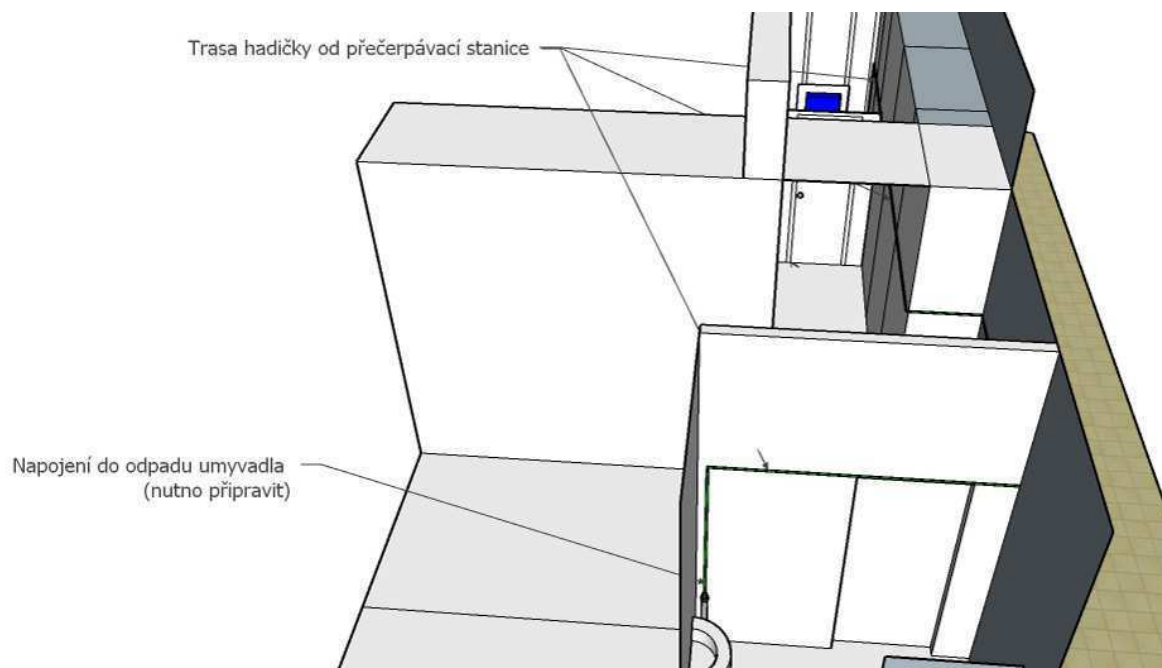

Obr. 11,12,13,14,15 – vizualizace

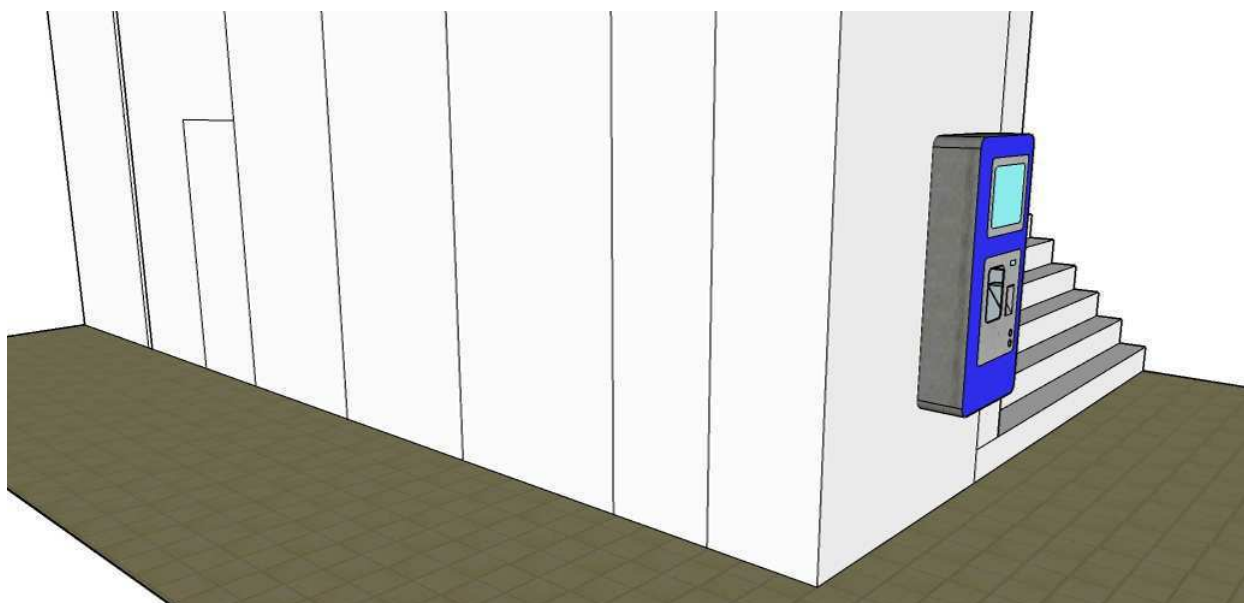

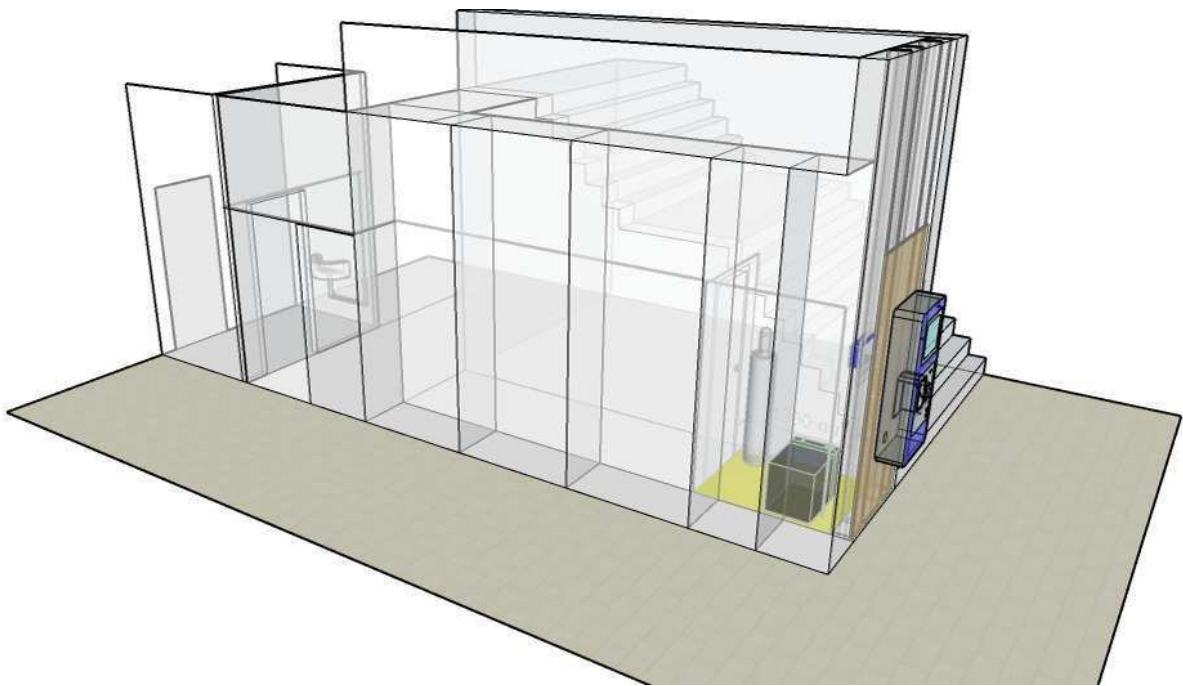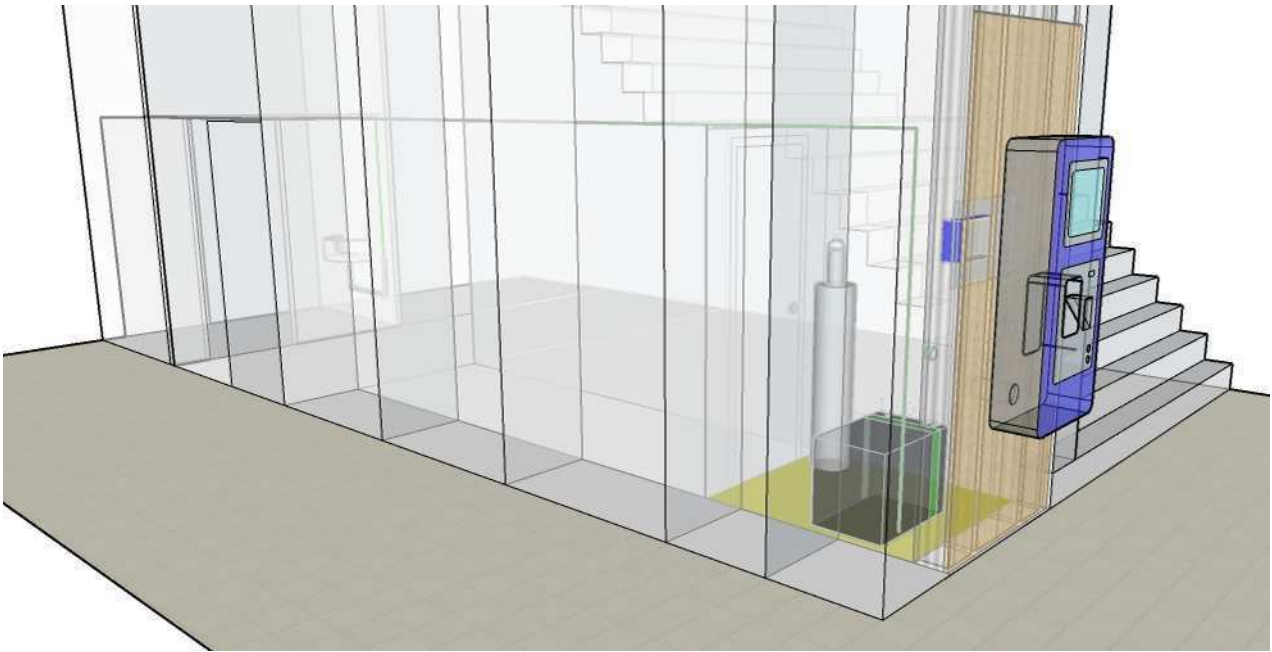

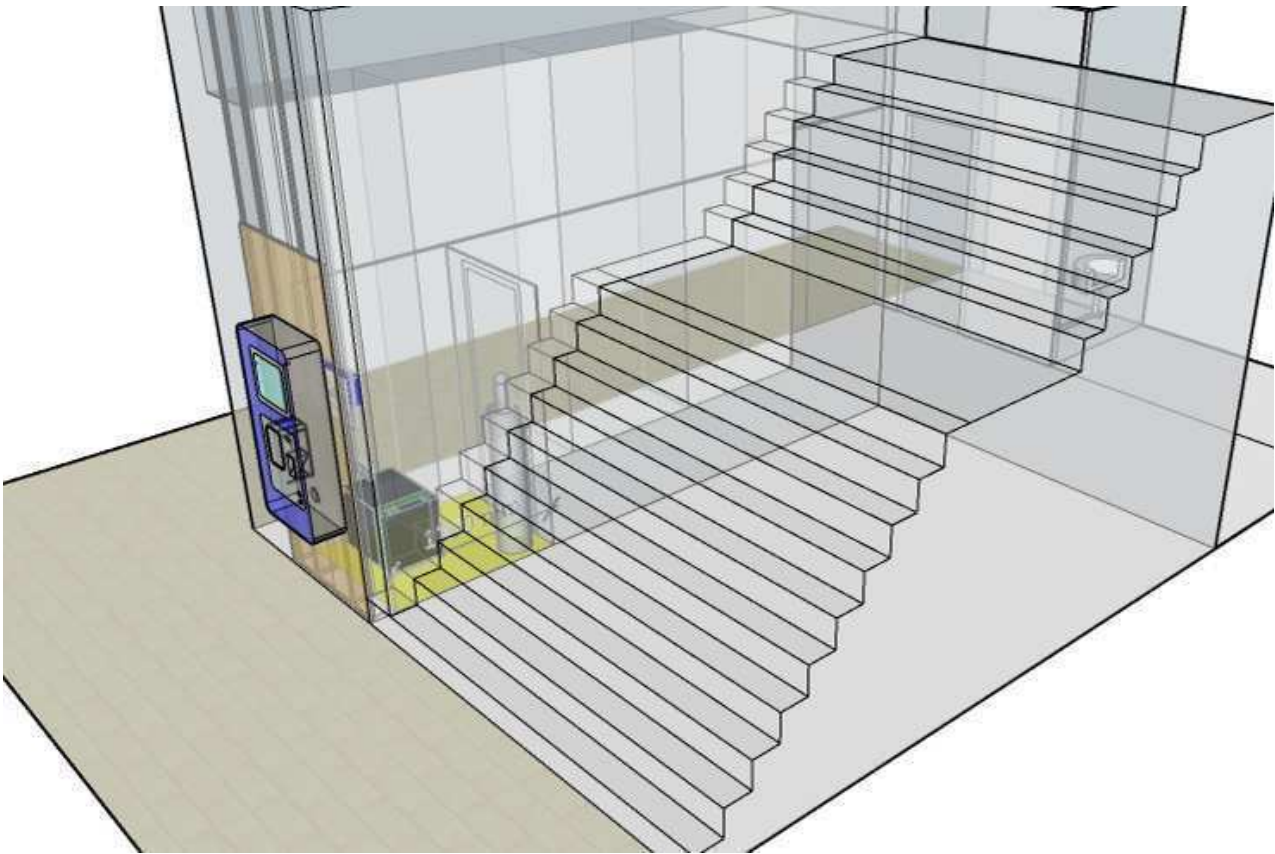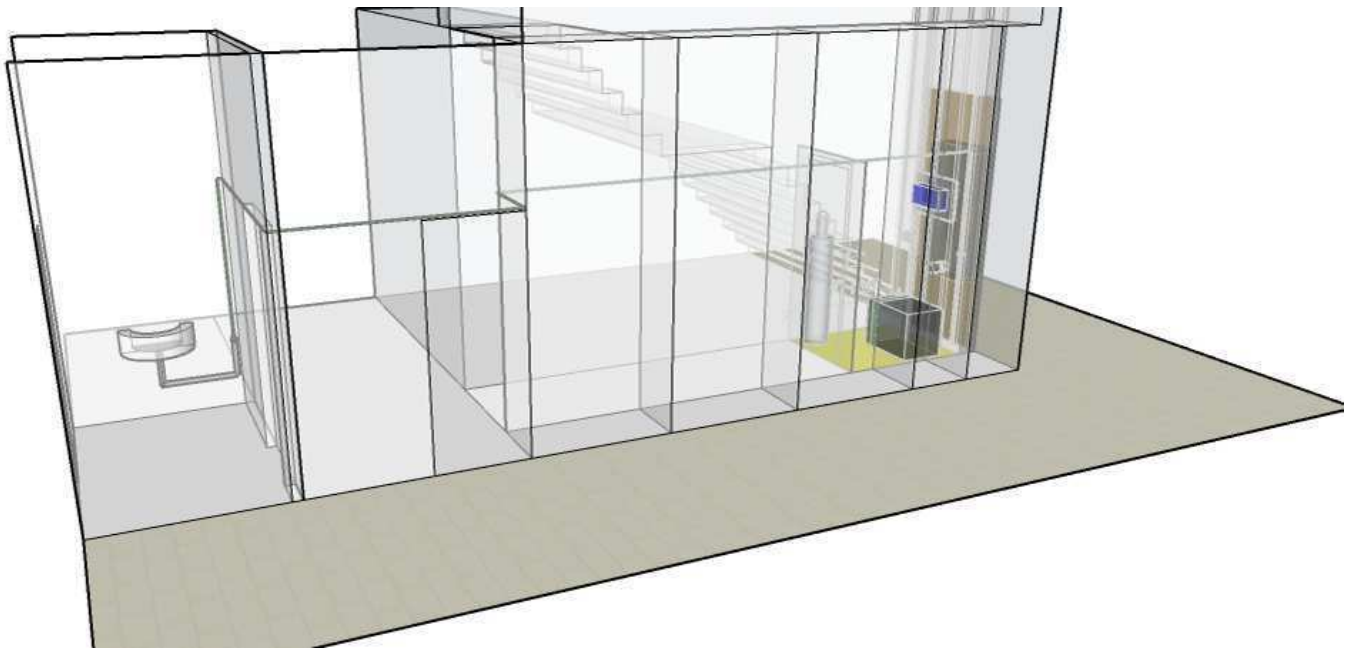

Souhrnné informace:

- Zajištění přívodu elektřiny – 2 x zásuvka 230 V – jištěno 16A jističem
- Odpadové potrubí – připravit v prostoru místnosti umyvadla – HT redukcí pro zahradní hadici – napojit z odpadu umyvadla
- Příprava prostor pro technologii – 2 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Olomouc:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje společnost koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Olomouc (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru místa technologie
- Zajištění přívodu elektřiny – 2 x zásuvka 230 V – jištěno 16A jističem
- Příprava příčky, včetně OSB výztuhy
- Příprava odpadového potrubí pro napojení hadičky vedoucí z přečerpávací stanice
- Zakrytí prostoru technologie, které bude osazeno uzamykatelnými dveřmi
- Prostup příčkou

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Olomouc (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Kolín

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je uvažováno v prostoru haly/čerkárny (1.NP) mezi bankomaty. Výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který bude opláštěn LTD deskami v bílé barvě. Technologii pro úpravu vody lze umístit o patro níže do 1.PP.





Kompletní popis příprav pro tuto variantu:



- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru sklepa (1.PP)
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:



Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.

Odpadové potrubí od výdejníku je možné v prostoru sklepa napojit do stávajícího potrubí ve druhé místnosti. Bude však pravděpodobně nutné prostup skrz výztuhu stropu.
- Prostupy stropem/podlahou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí.


Obr.2,3,4,5,6,7 – výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.

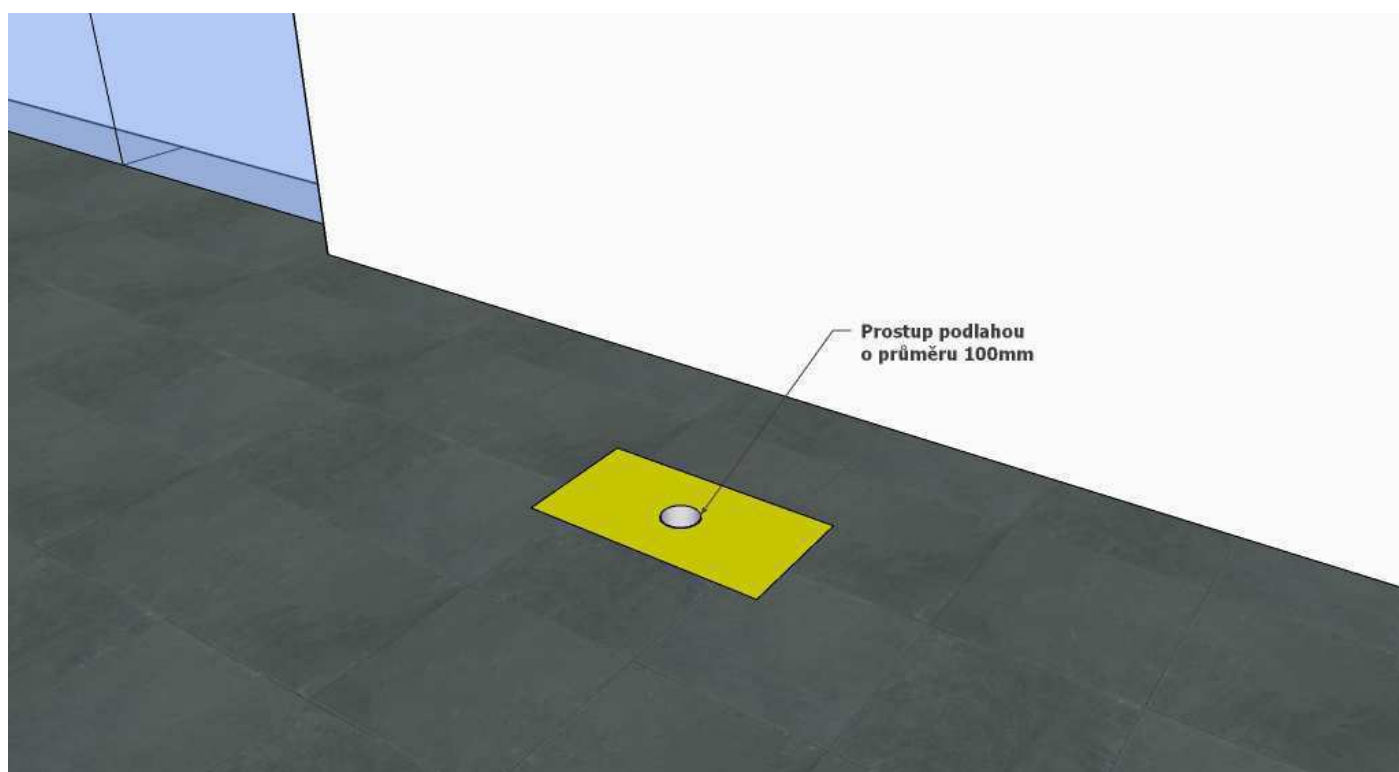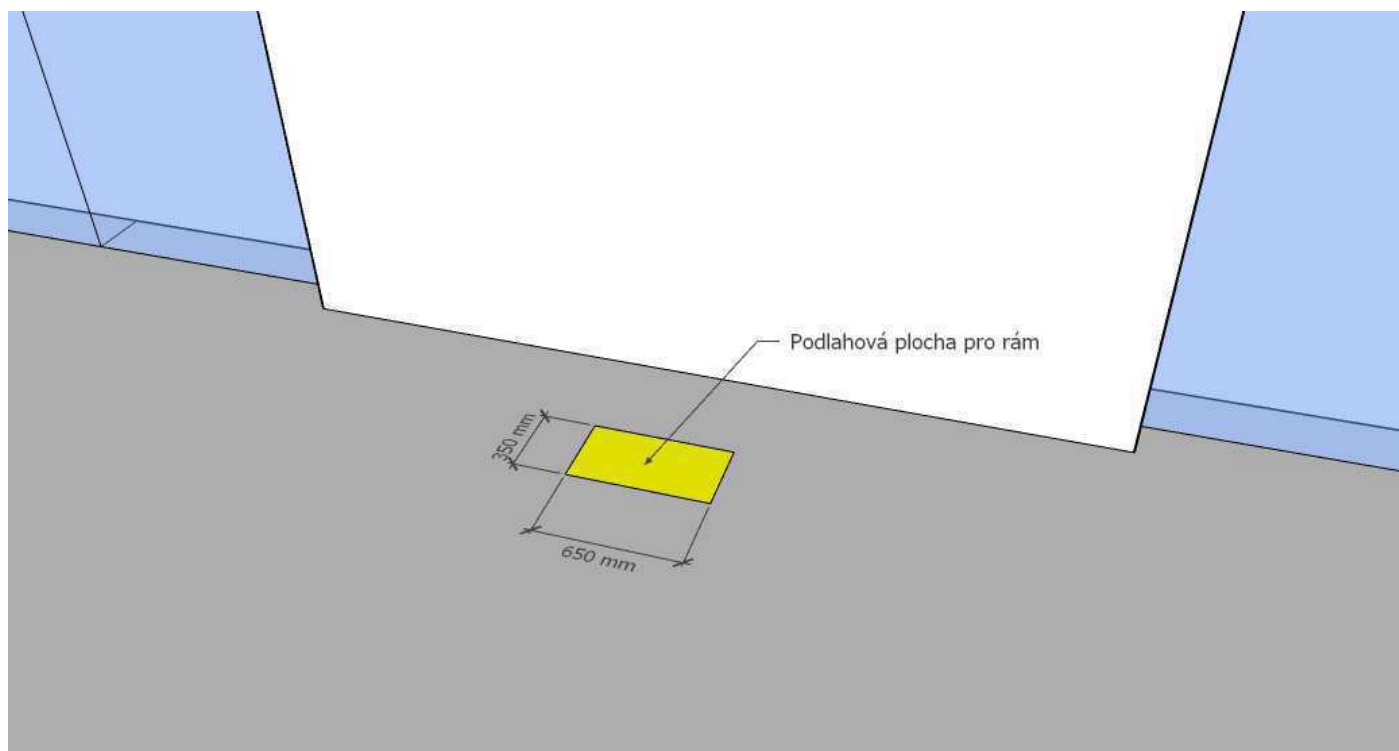

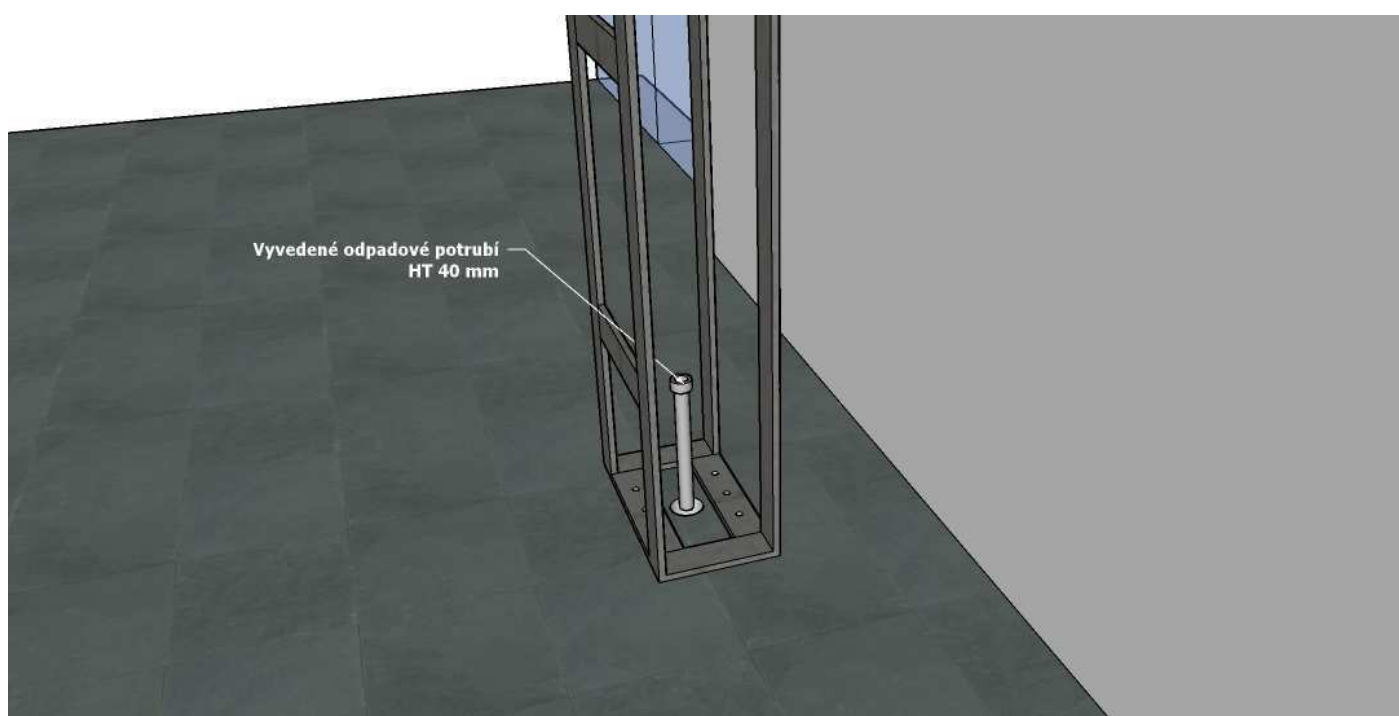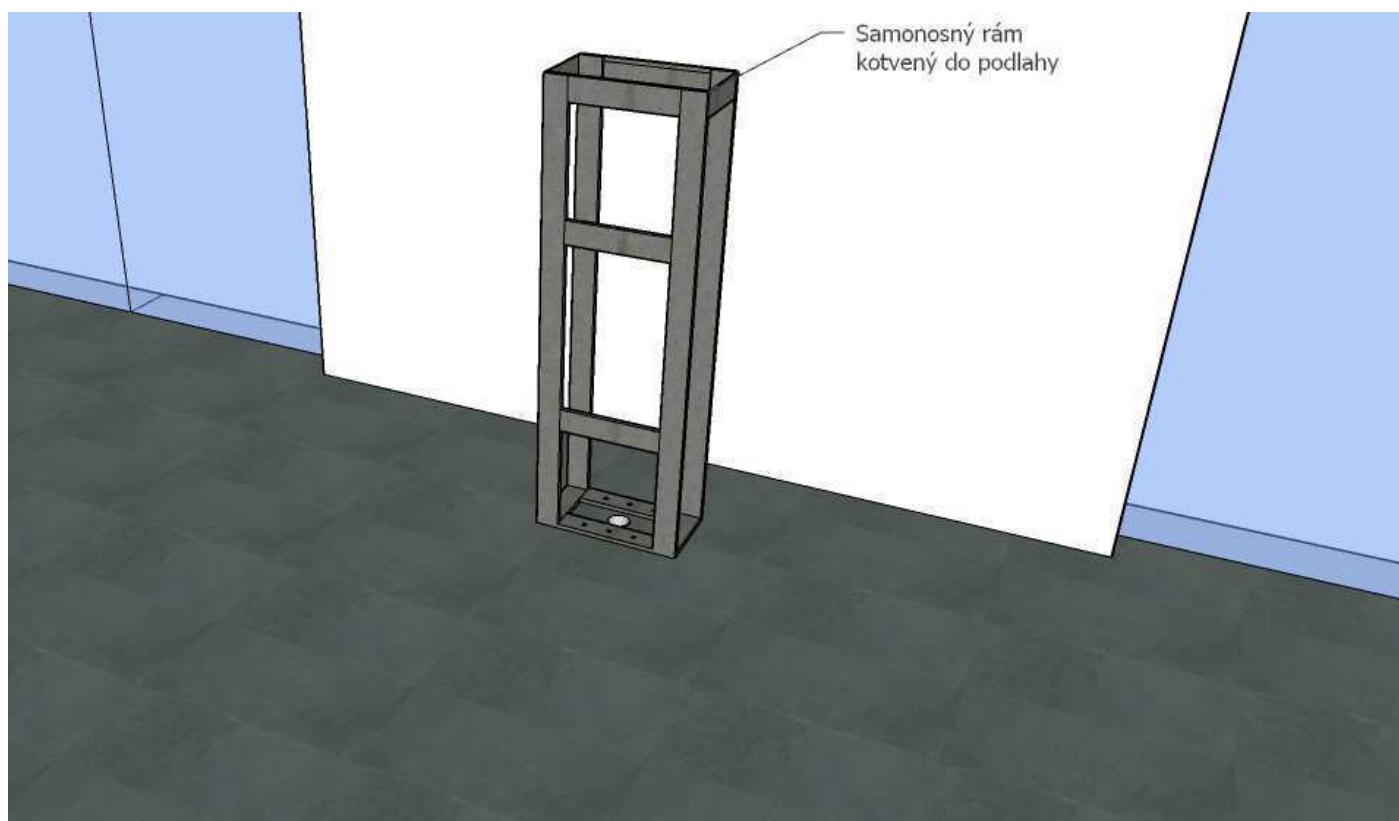


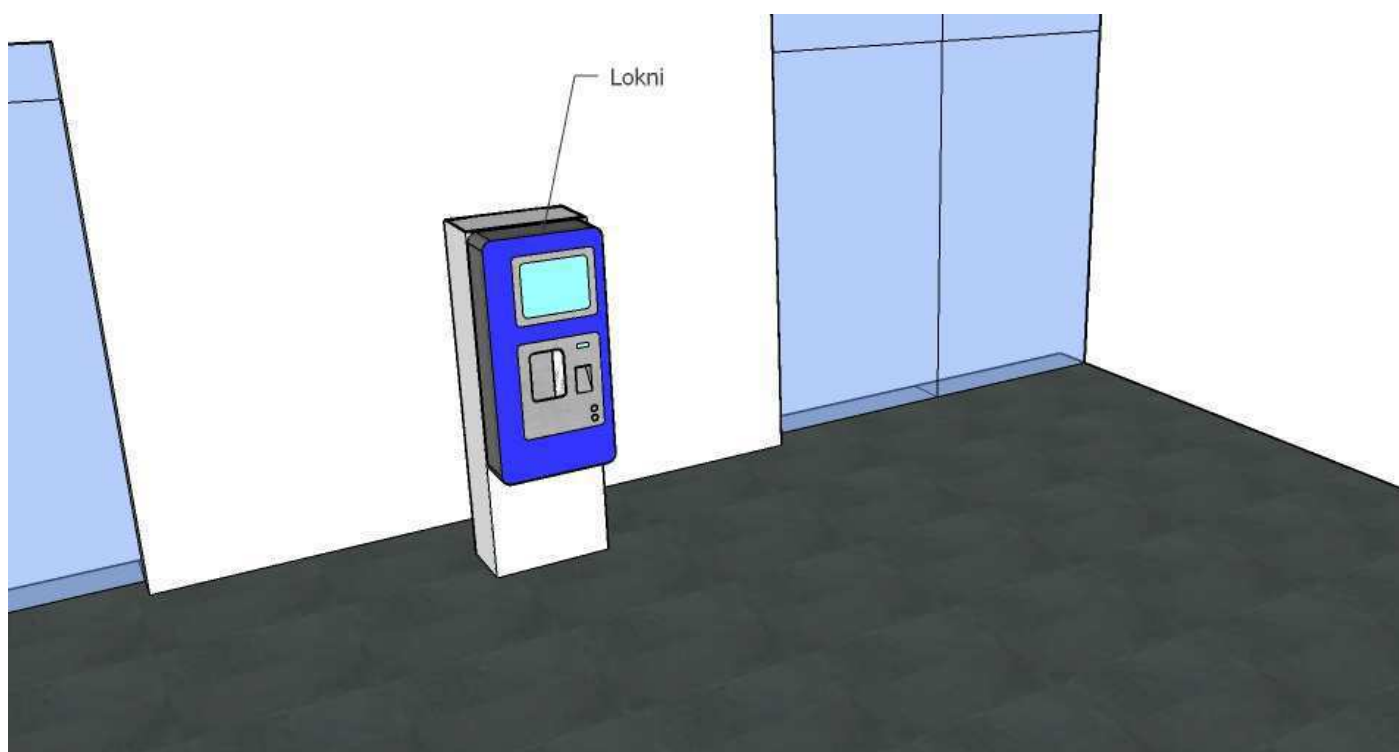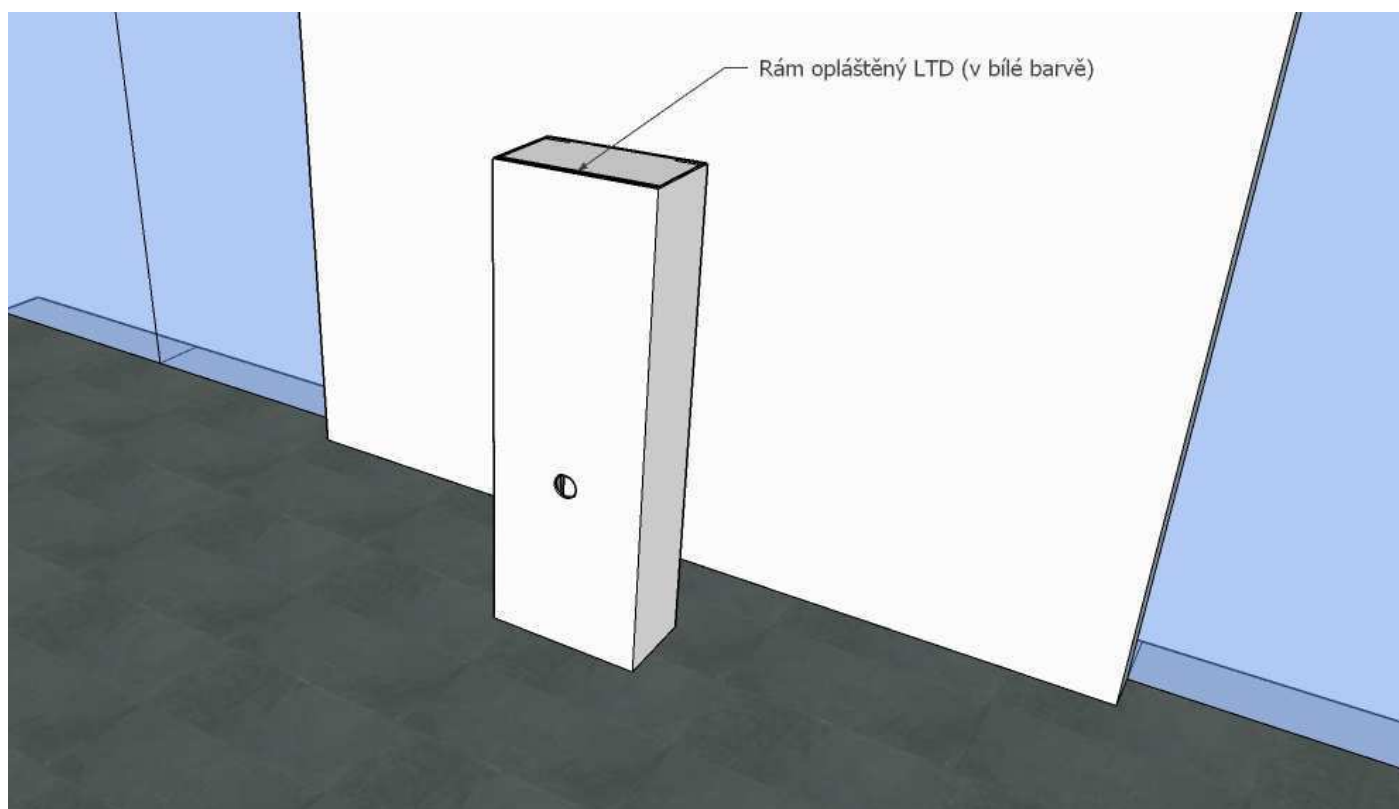



Obr. 8 – přípravy v prostoru 1.PP

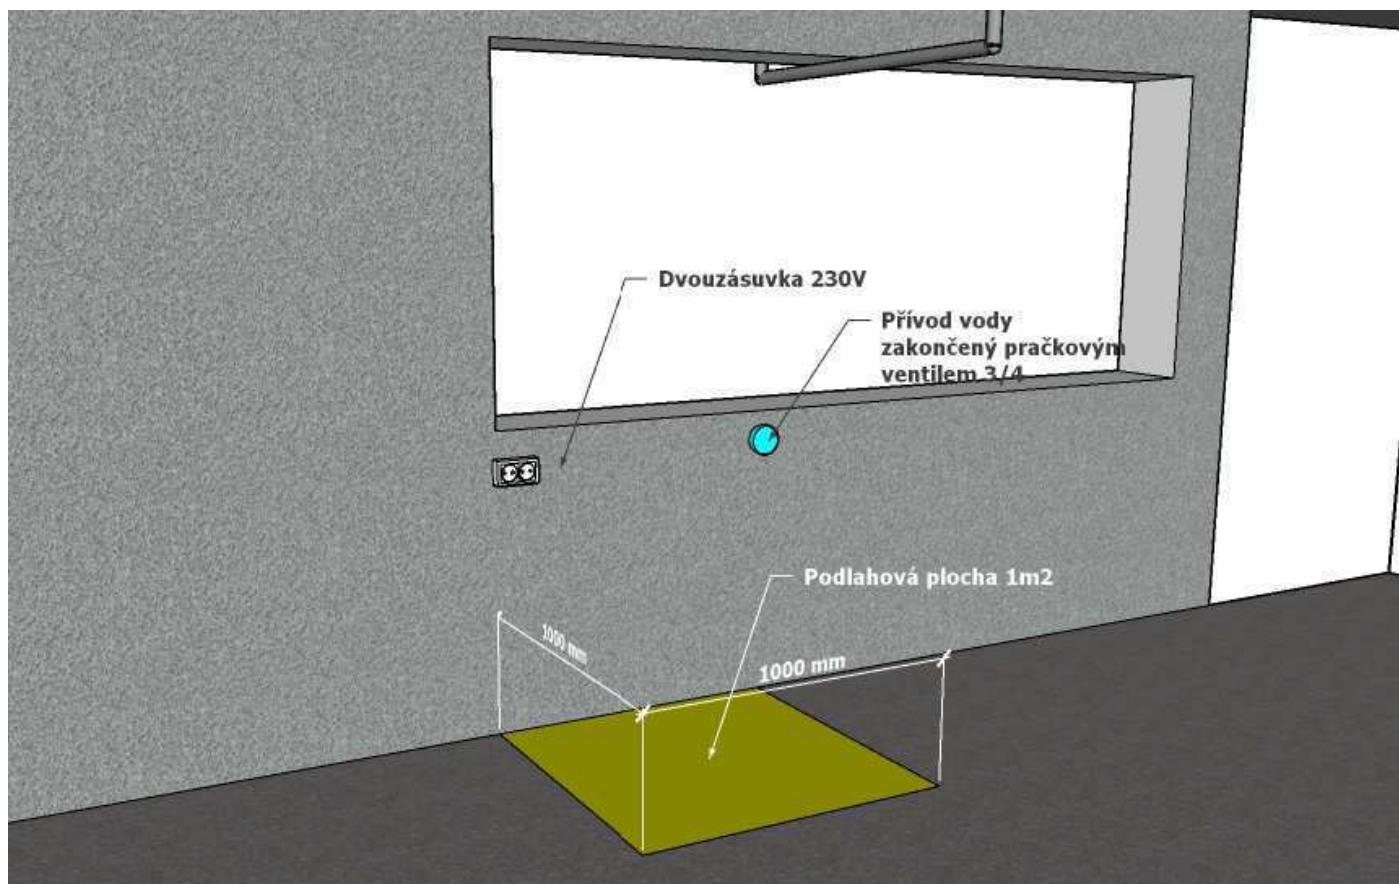


Obr.9 – kompletní osazení prostoru v 1.PP

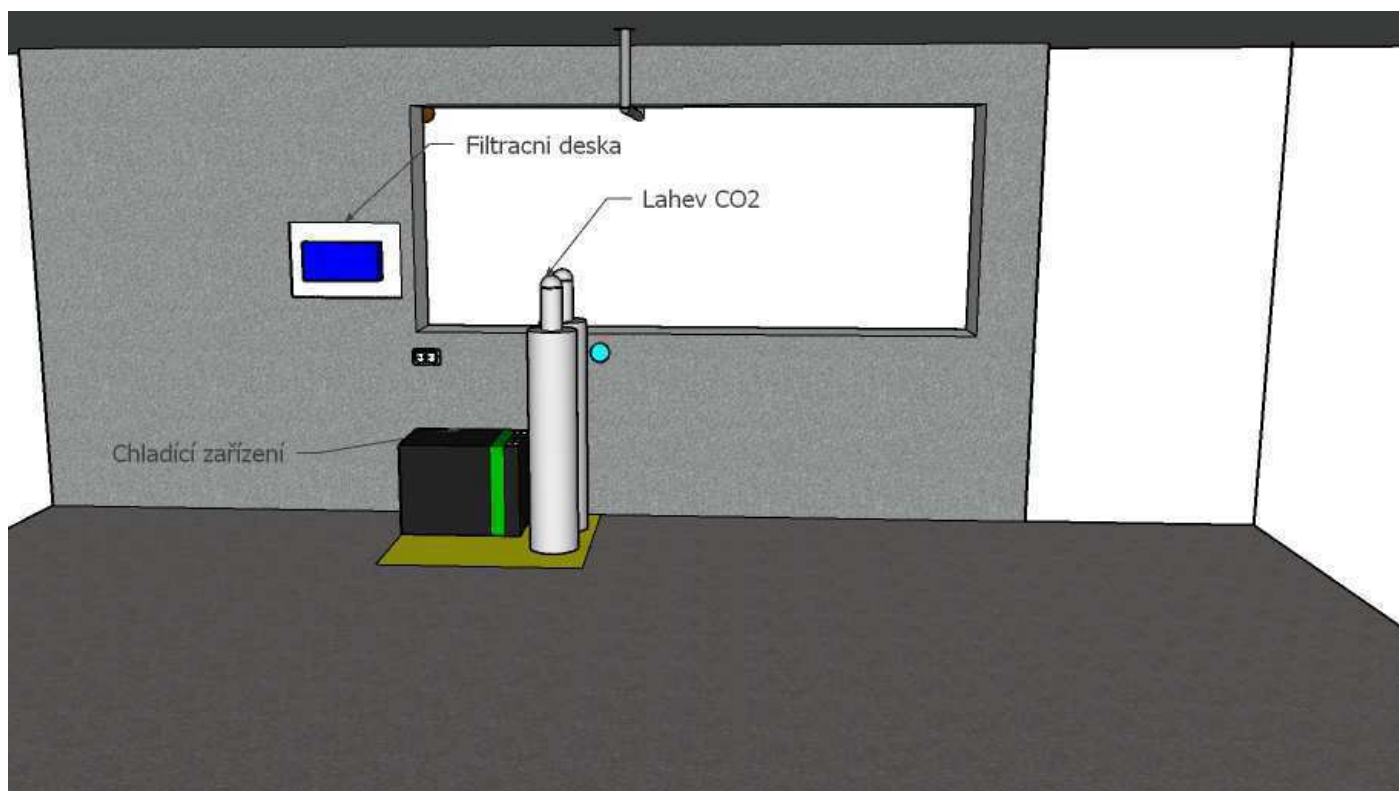


Obr.10,11 – Odpadové potrubí – napojení

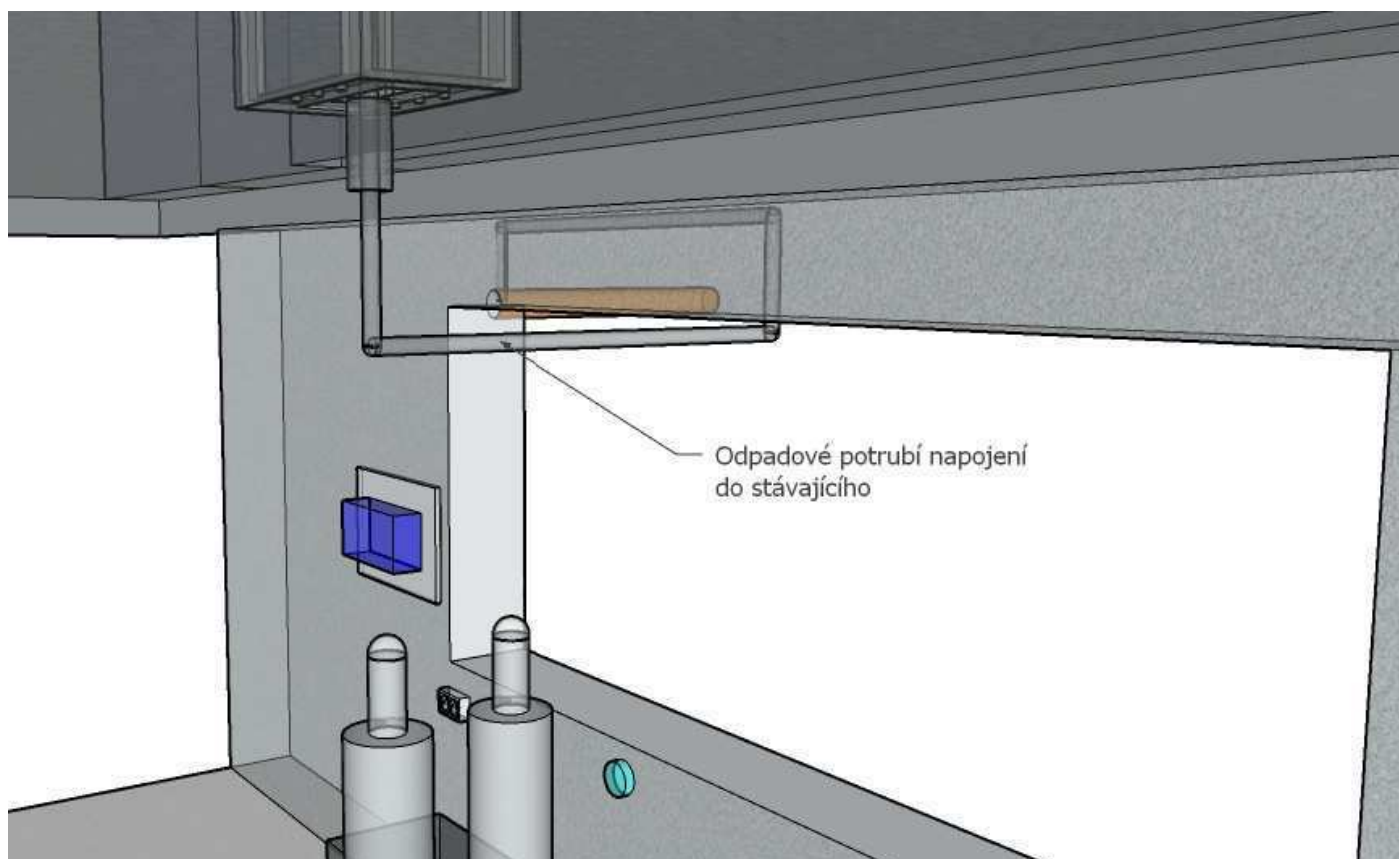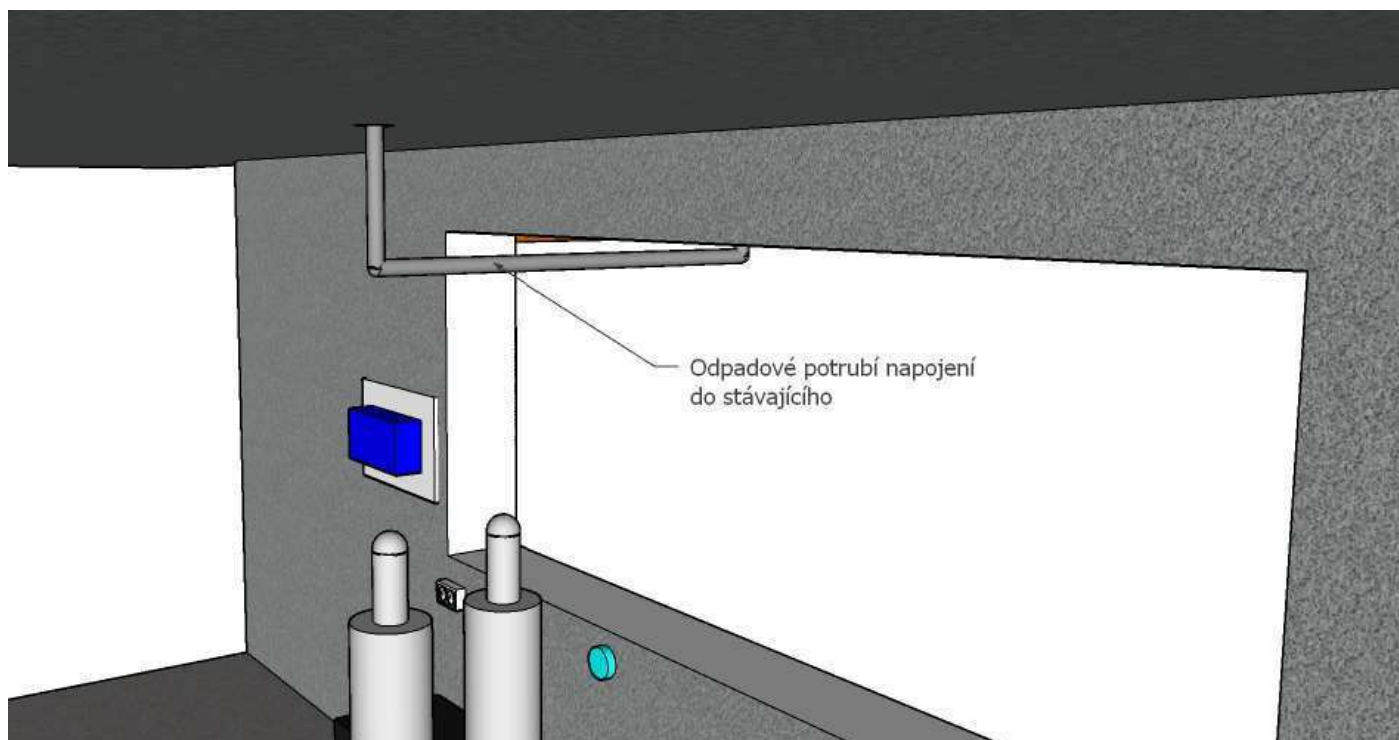

Obr.12,13,14- Vizualizace

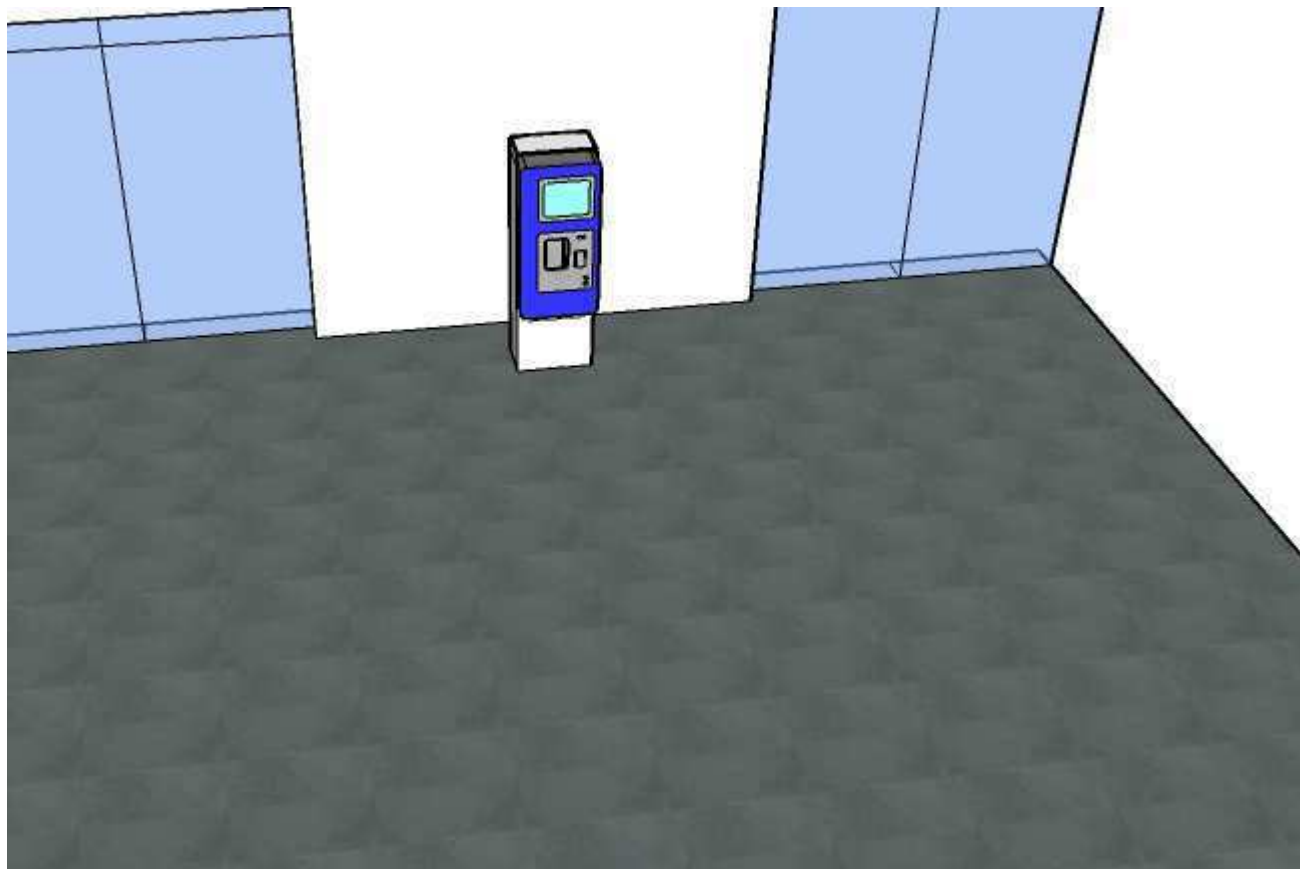

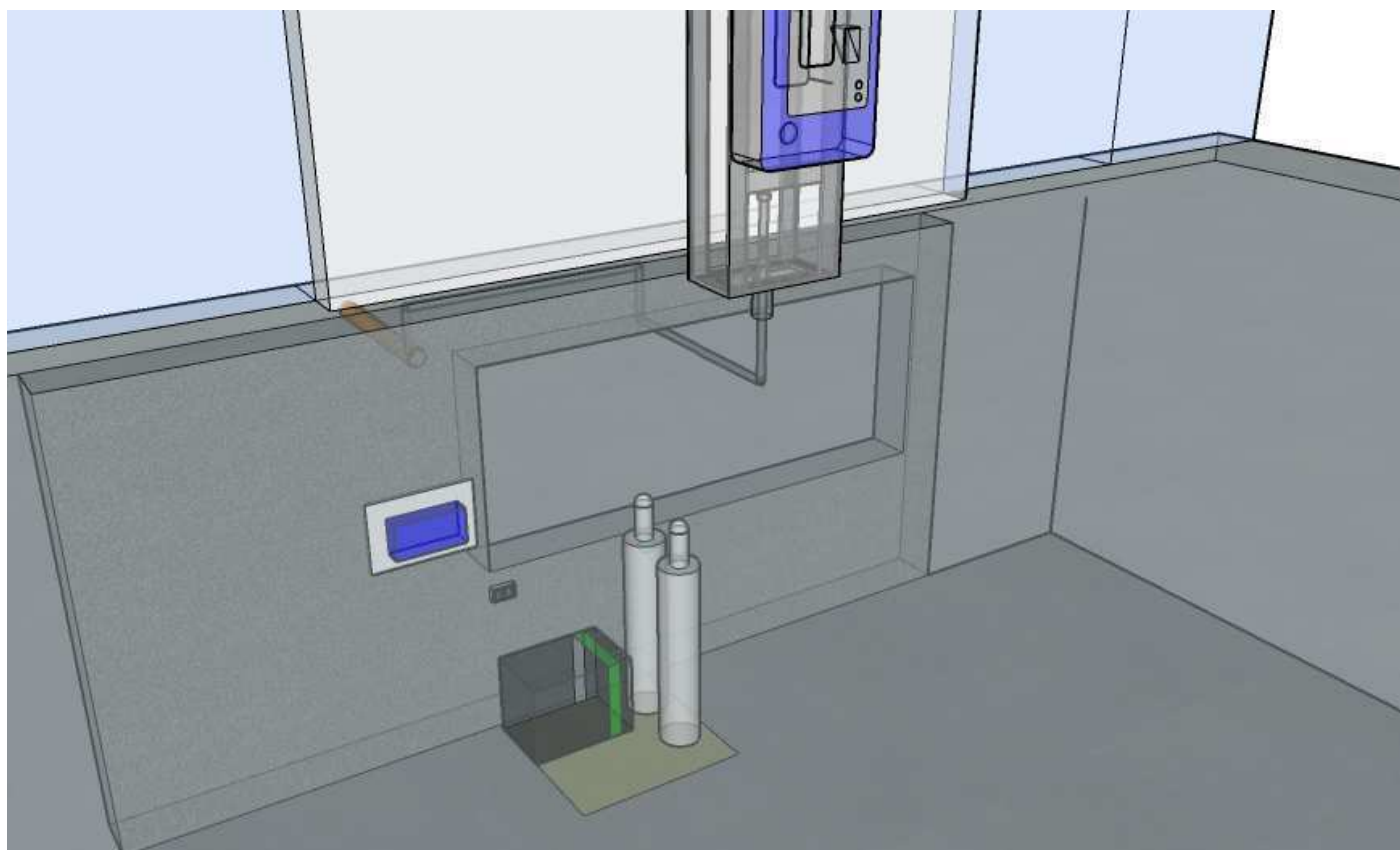

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 10 m CYKY 3 x 2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Kolín:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Kolín (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru sklepa
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru sklepa
- Zřízení prostupu podlahou z prostoru haly do prostoru sklepa
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení ve sklepě do stávajícího potrubí)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Kolín (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na samonosný rám.
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru úklidové komory (zabezpečení zneužití)
- Zhotovení samonosného rámu a jeho opláštění – ukotvení do podlahy


Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově Hlavního nádraží v Praze

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je uvažováno zavěsit na stěnu u vchodu na toalety, které se nacházejí v chodbě pro příjezdy. Technologie pro úpravu vody je uvažováno umístit do úklidové komory, která je součástí sociálního zázemí.

Pro natažení pythonu a kabelu pro napájení výdejníku je uvažováno využít podhledu.

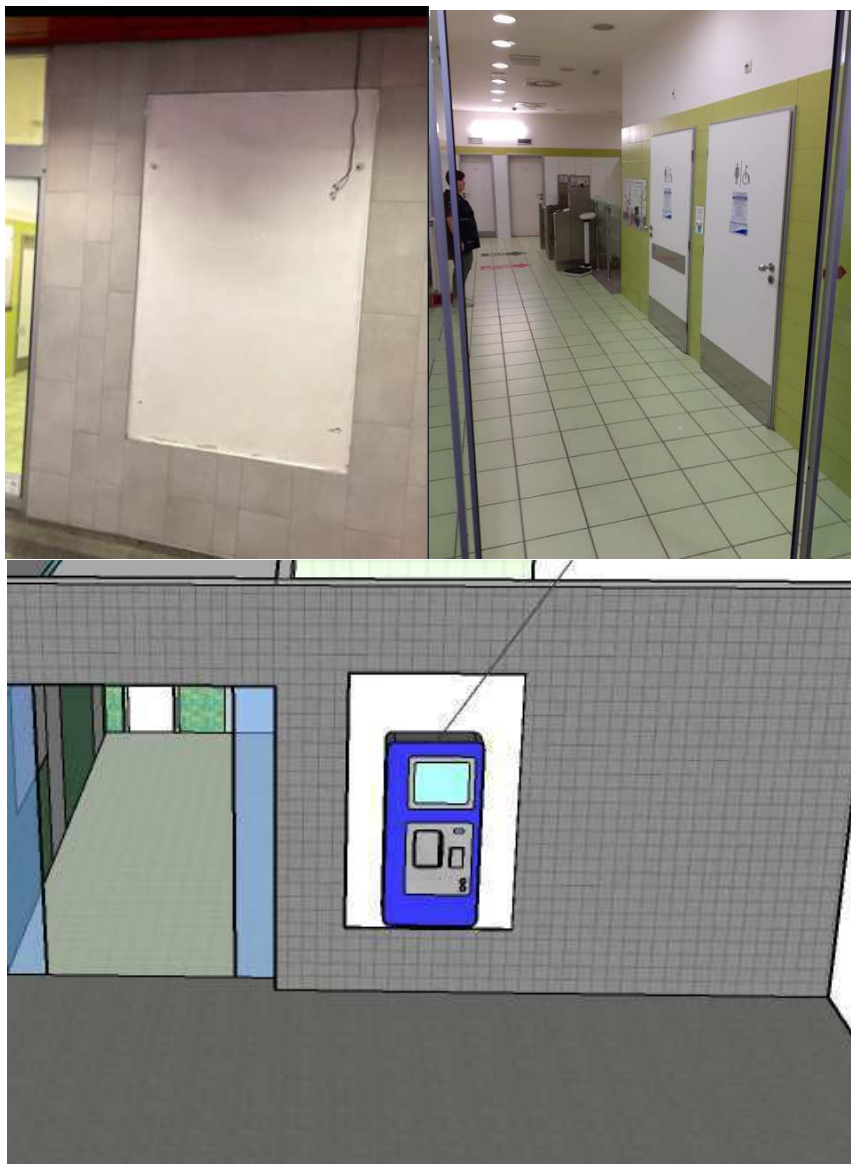


Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru úklidové komory
 - V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:


Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.

Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm a 40 mm.
- Napojení odpadového potrubí do umyvadla na toaletě pro invalidy.**
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit prostupy stěnou o průměru 100 mm, kterými bude taženo odpadové potrubí, python (soubor hadiček s filtrovanou vodou) a napájecí kabel pro výdejník. Poznámka: Python a kabel bude tažen při instalaci (zařizuje koncesionář). Python a kabel je uvažováno táhnout podhledem (zajištění prostupů z úklidové komory do prostoru toalety pro invalidy).


Obr.2 - Šablona prostupu pro výdejní část (prostupem bude taženo odpadové potrubí 40 mm HT)

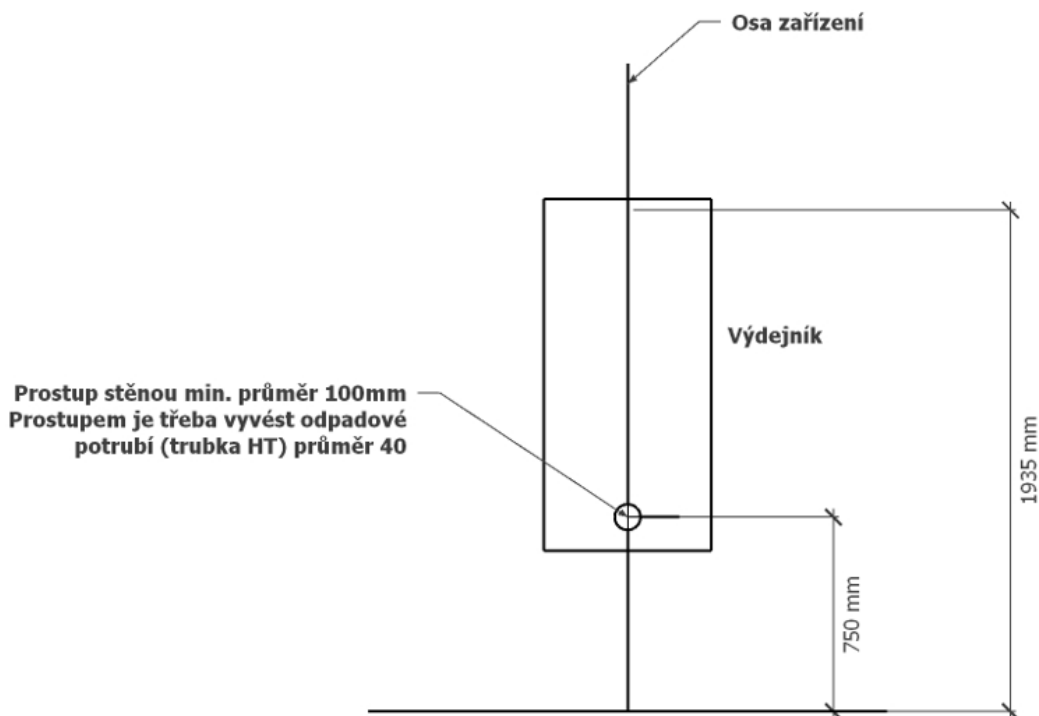


Obr. 3 – Šablona prostupu přímo na stěně

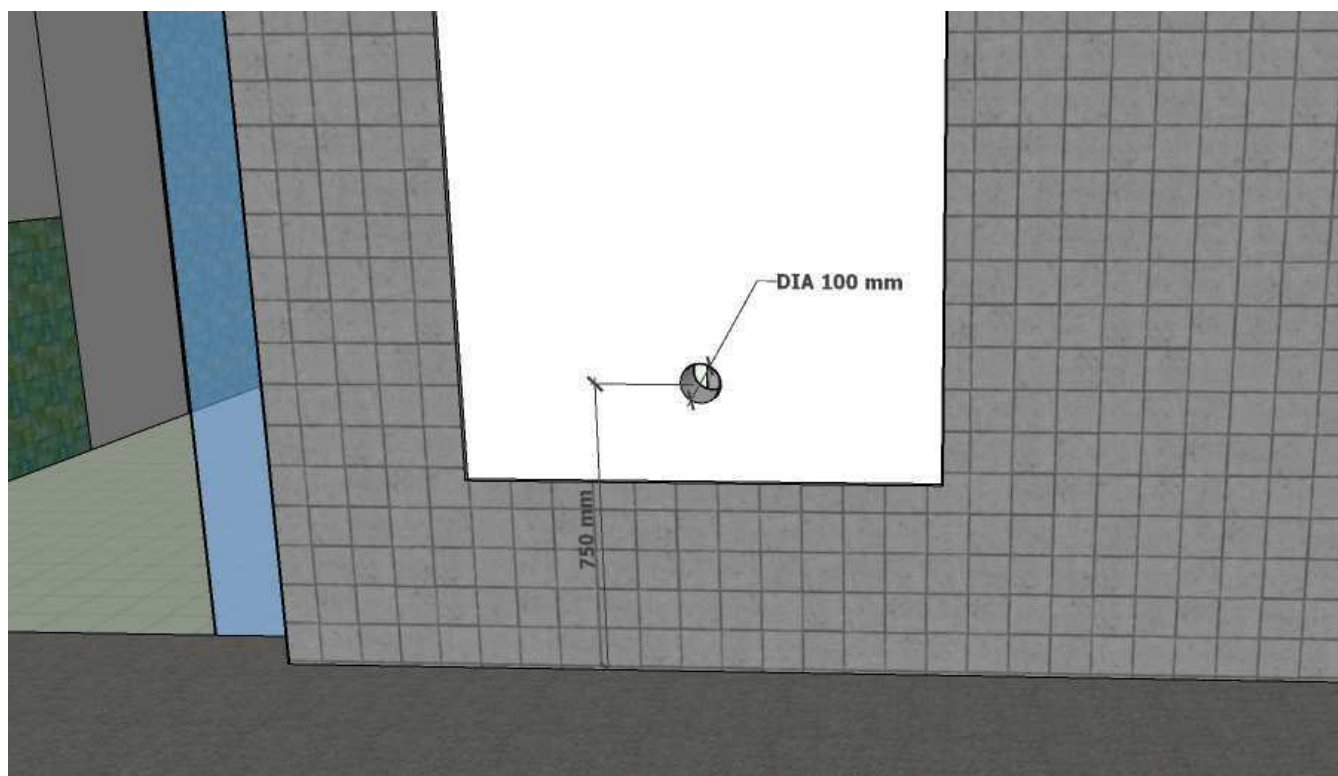


Obr. 4 – přípravy v prostoru úklidové komory

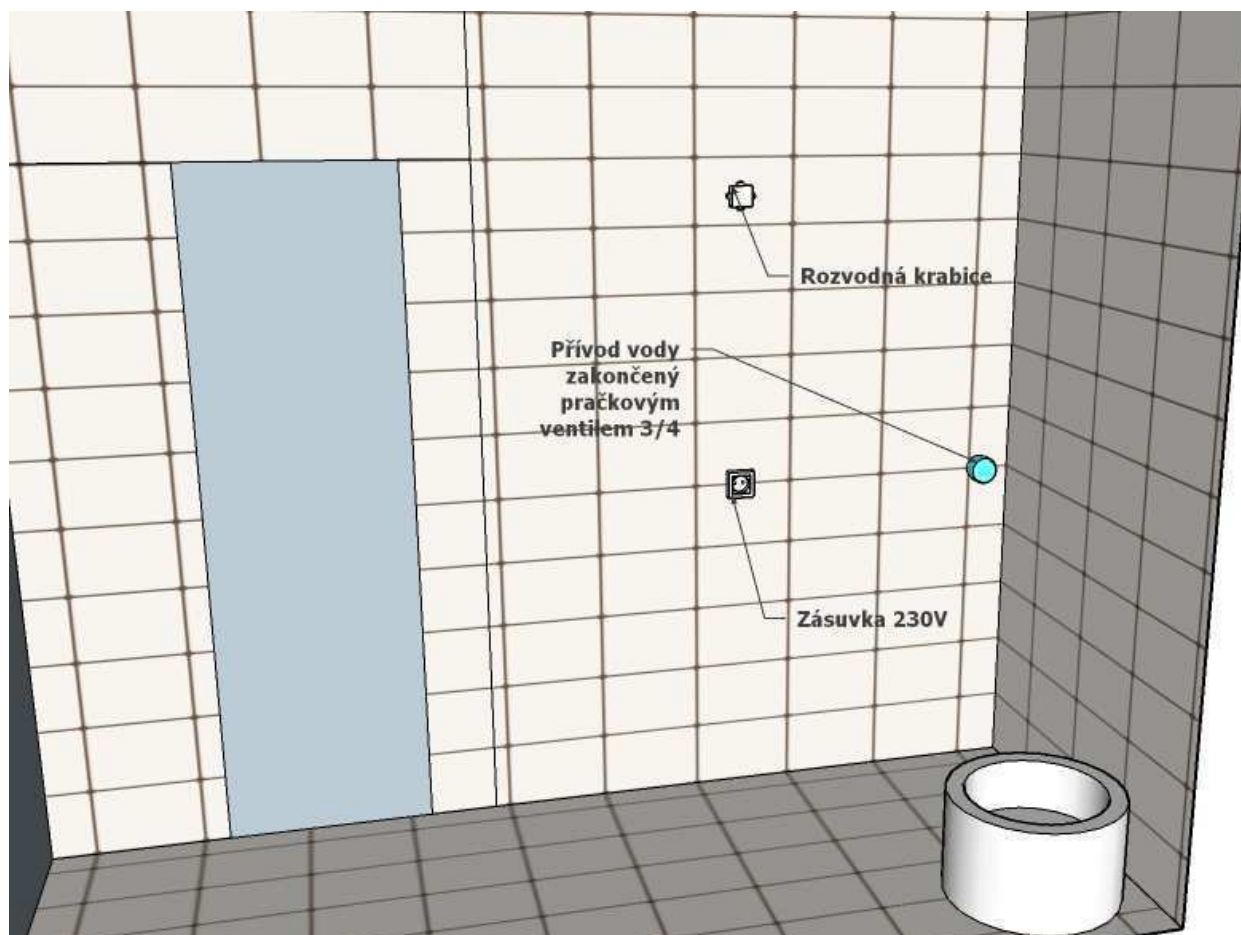


Obr.5 – kompletní osazení prostoru úklidové komory

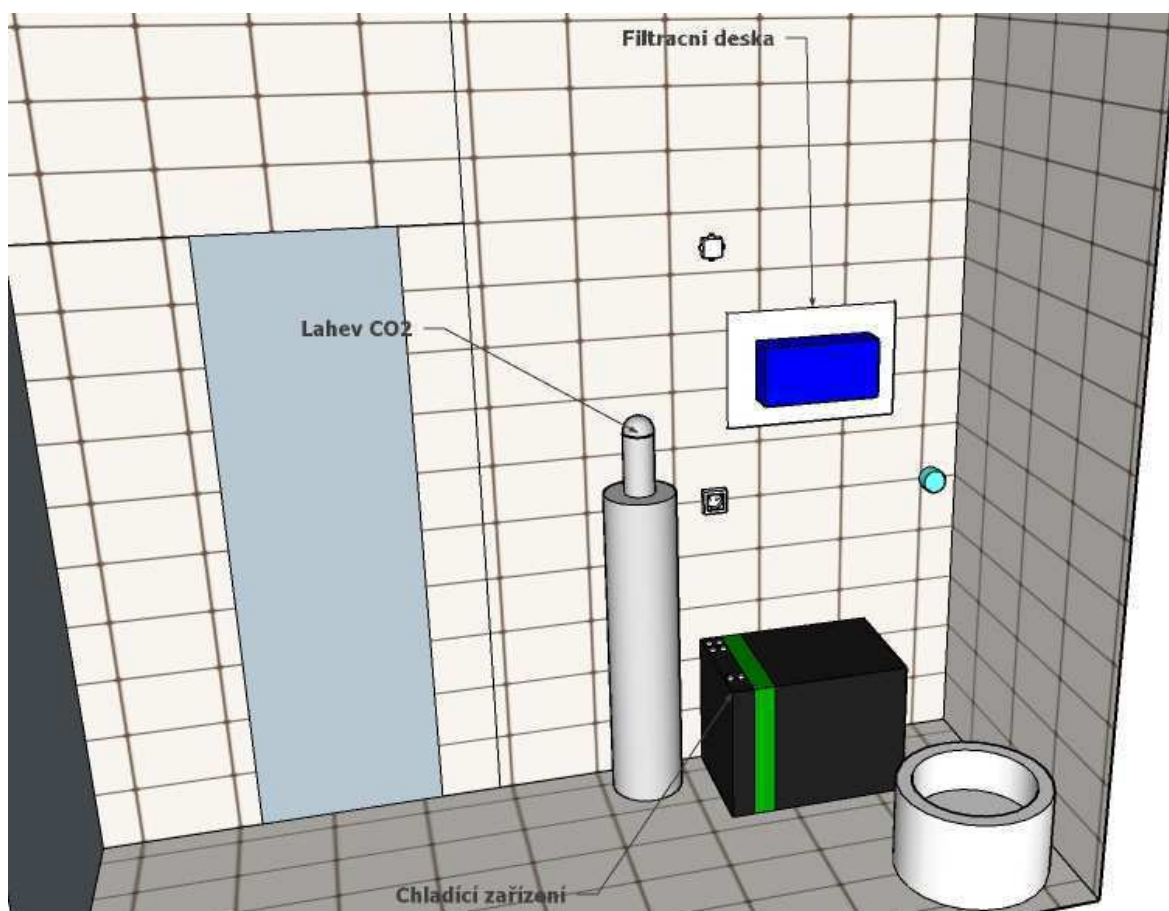




Obr. 6,7 – vyvedené odpadové potrubí

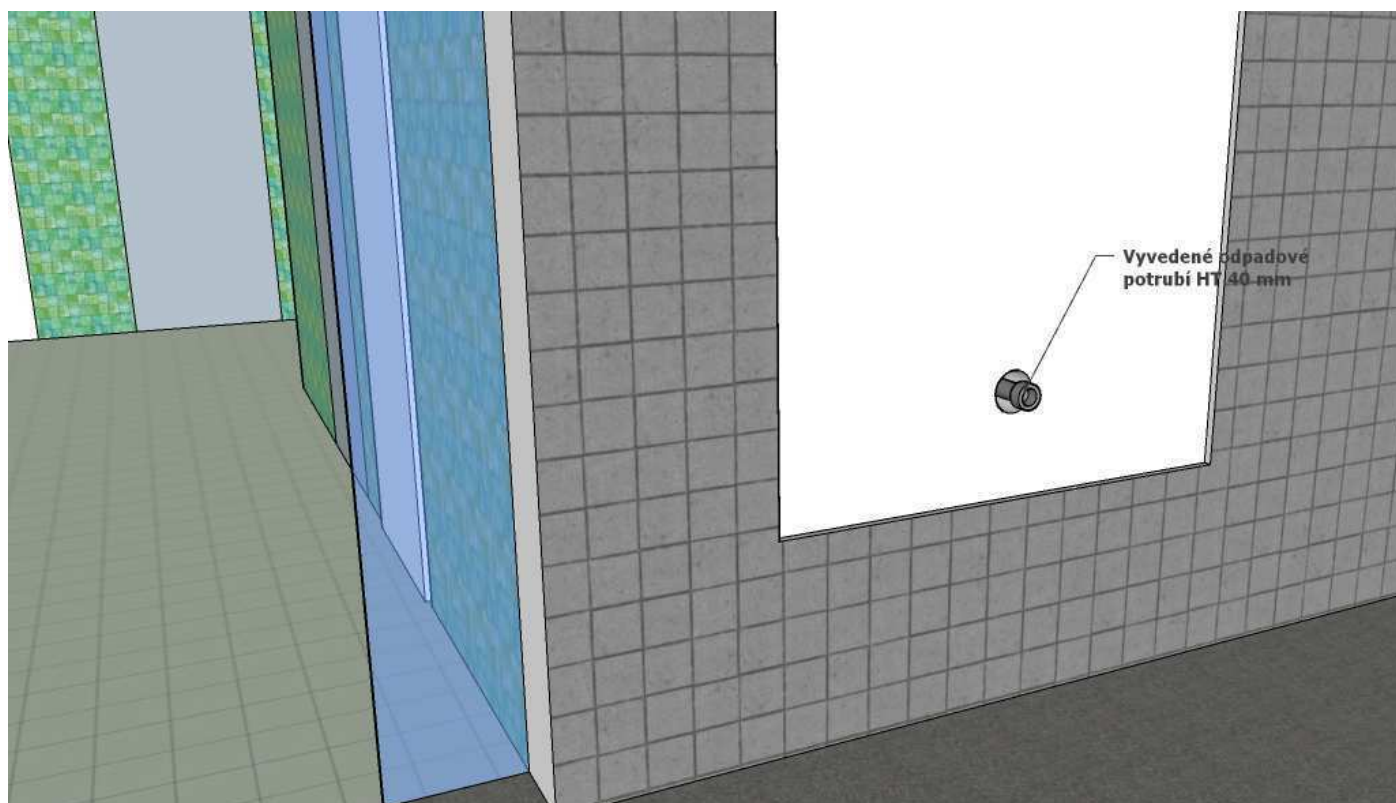


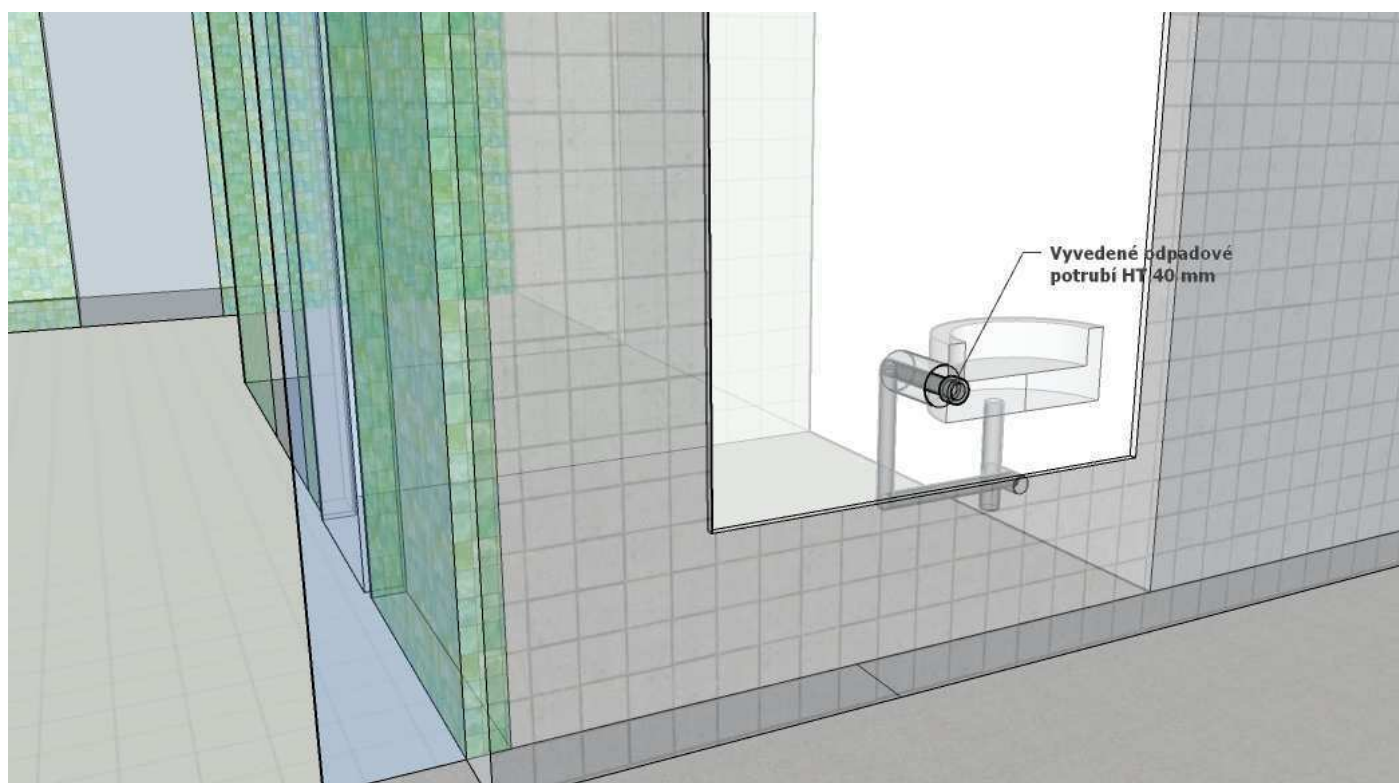

Obr.8,9,10,11 - Vizualizace

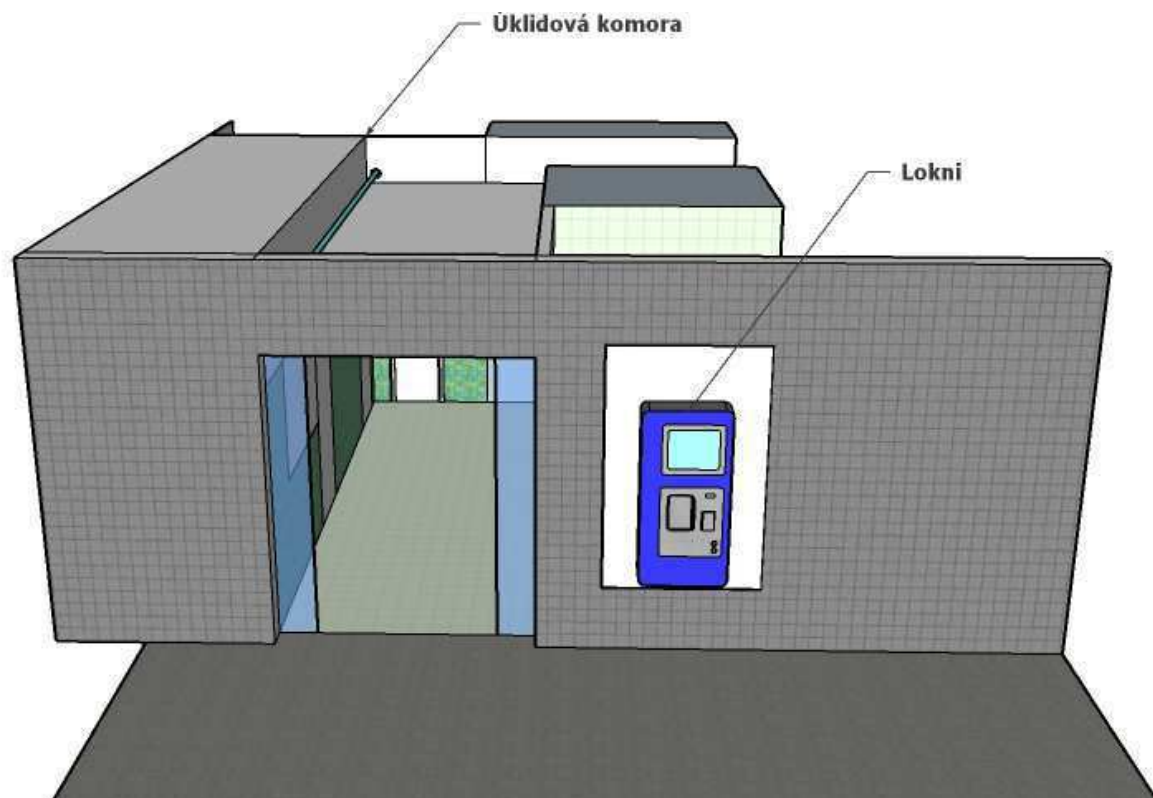

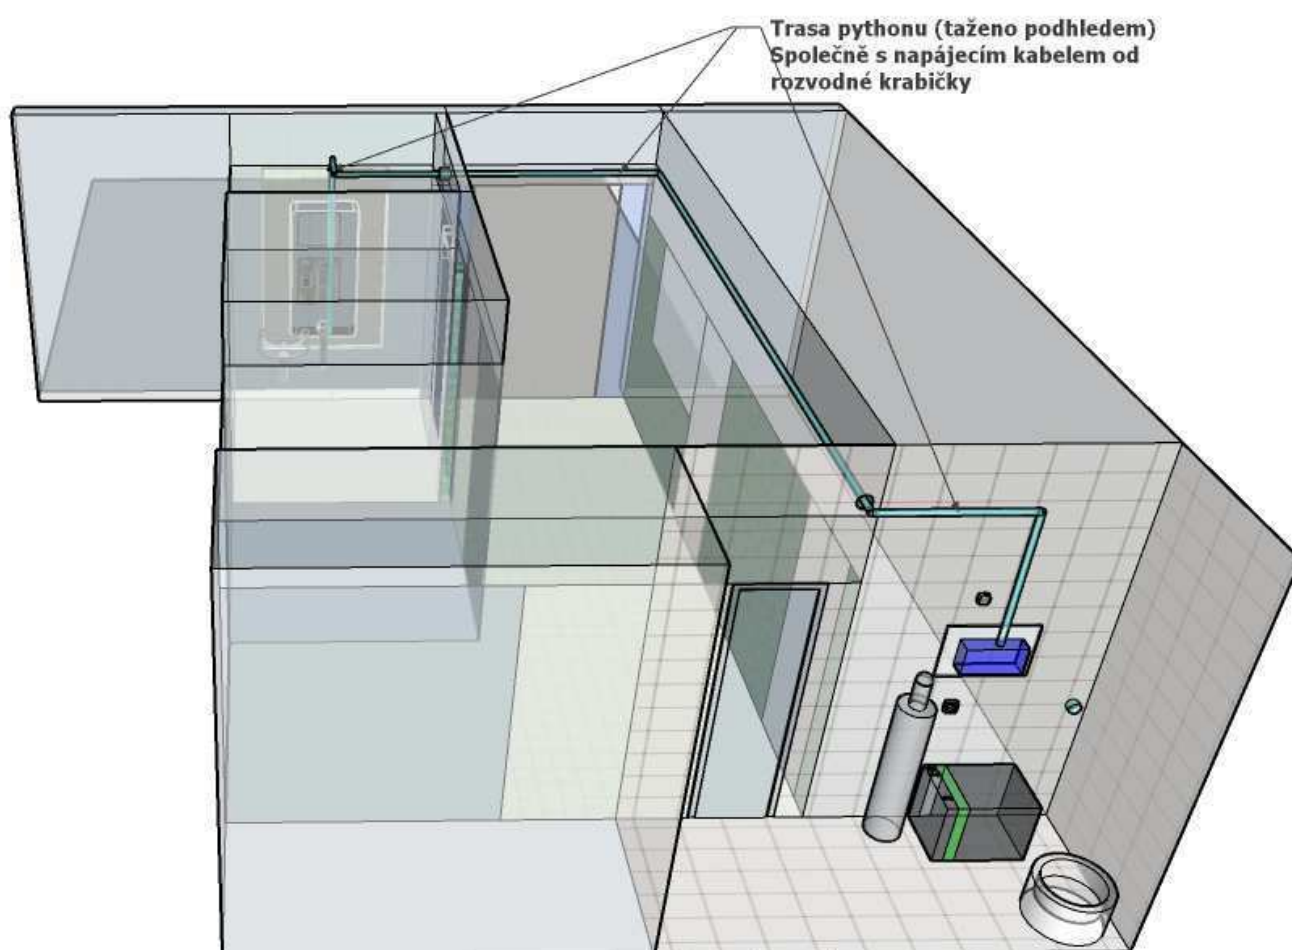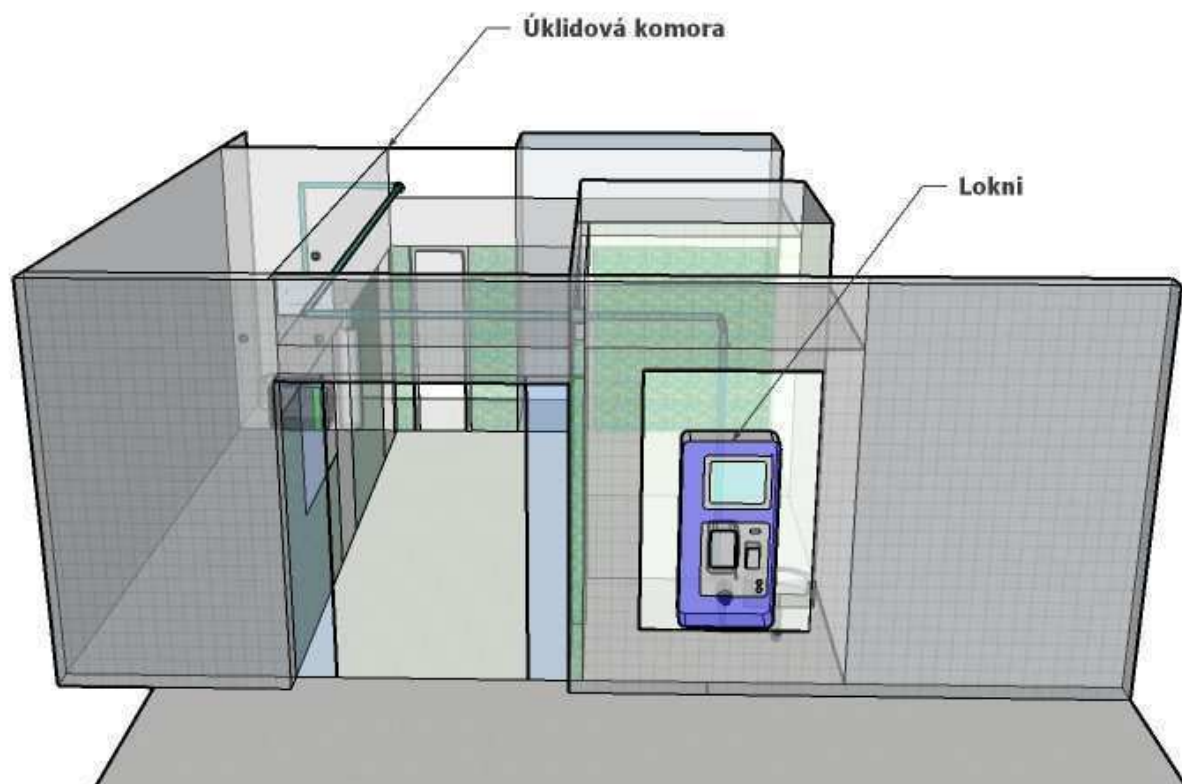

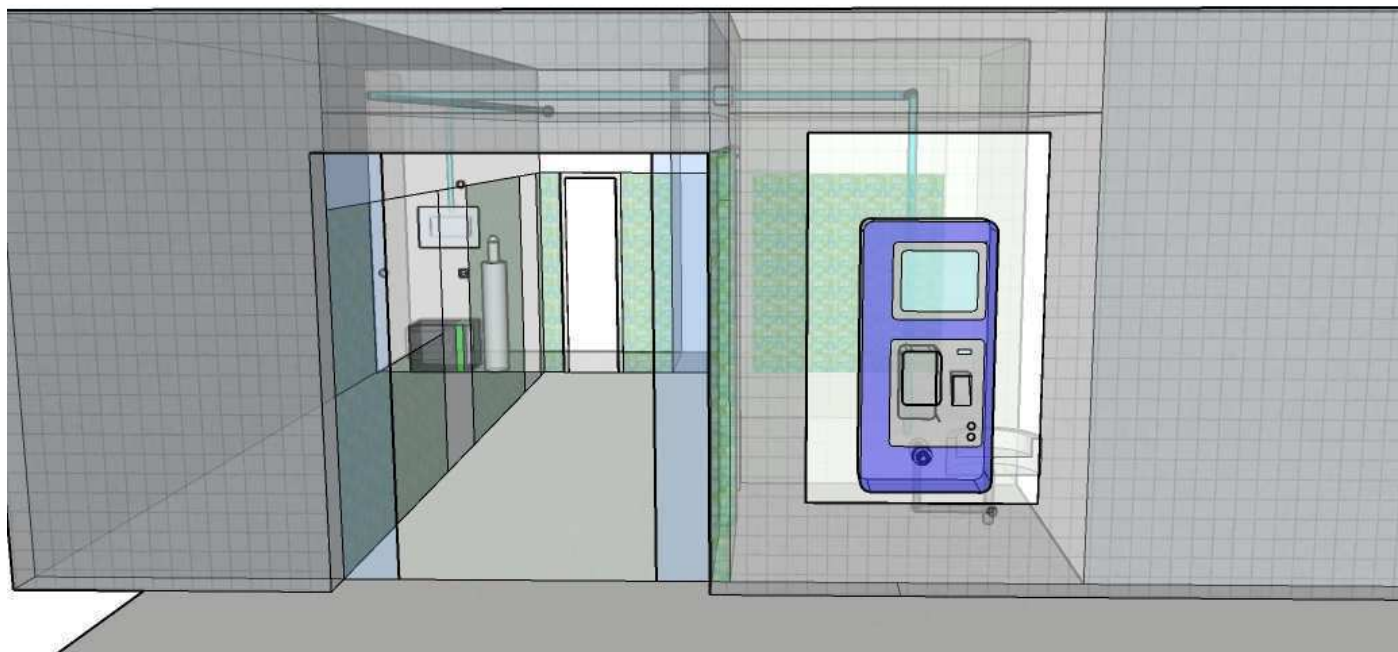

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 10 m CYKY 3 x 2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdivo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě Hlavního nádraží v Praze:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě Hlavního nádraží v Praze (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru úklidové komory
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru úklidové komory
- Zřízení prostupů stěnami z úklidové komory do prostoru chodby skrz podhled
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení do umyvadla na toaletě pro invalidy)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě Hlavního nádraží v Praze (koncesionář):


- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na stěnu
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zajištění zakrytí pythonu na toaletě pro invalidy (lišta)

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží v Českých Budějovicích

1. Umístění výdejníku

Výdejník vody je uvažováno umístit do hlavní haly. Je možné využít niky, která je vpravo od hlavního vstupu (pohled zevnitř). Zařízení bude zavěšeno na stěně, či předstěně niky. Technologii pro úpravu vody je možné umístit do prostoru 1.PP.

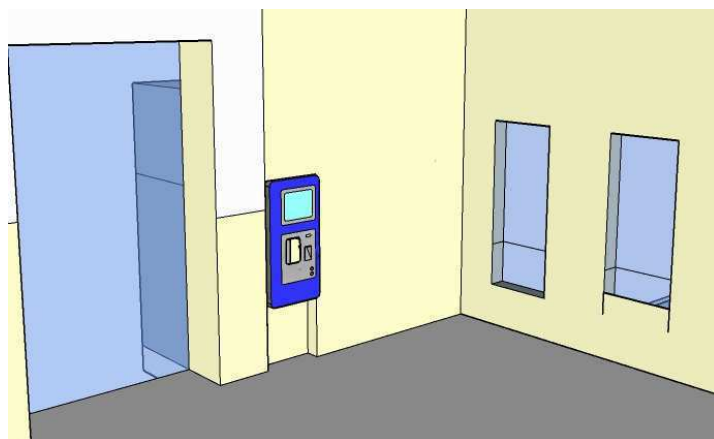

Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru místnosti ve sklepe
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:


Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (lze využít stávající) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.

Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm


Napojení odpadového potrubí lze v prostoru sklepa. nebylo definováno přesné místo
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit 2 prostupy o průměru 100 mm:

- Prostup z prostoru niky do prostoru místnosti, která se nachází za stěnou niky (dle výkresu se jedná o místnost 1.29)
- Prostup podlahou z místnosti 1.29 do prostoru chodby ve sklepě


Obr.2 - Šablona prostupu pro výdejní část (prostupem bude taženo odpadové potrubí 40 mm HT)

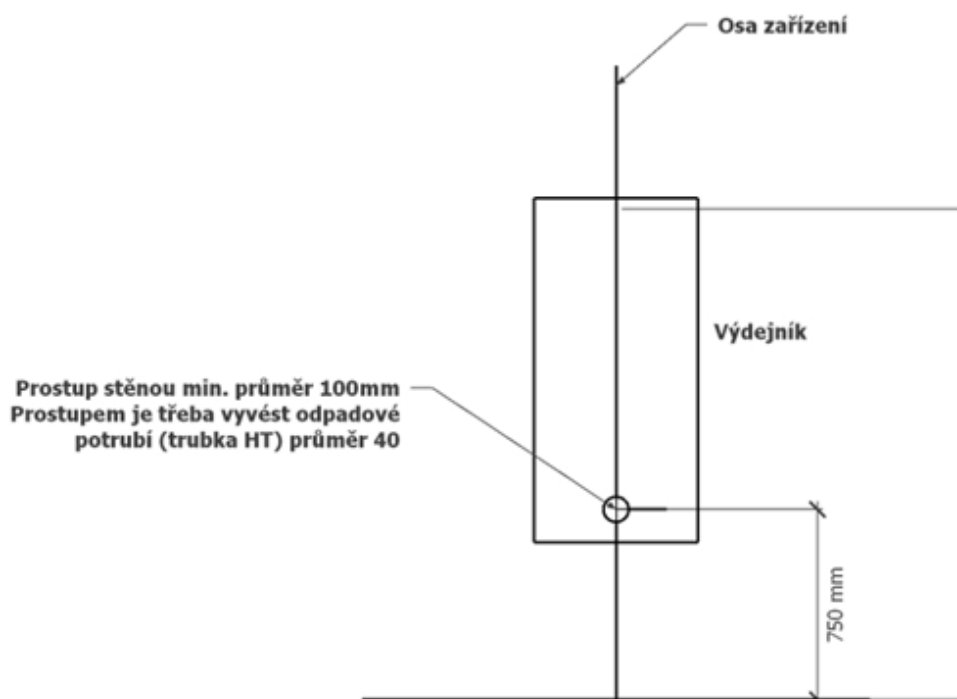


Obr. 3 – přípravy v prostoru místnosti ve sklepě, kde se bude nacházet technologie pro doúpravu vody

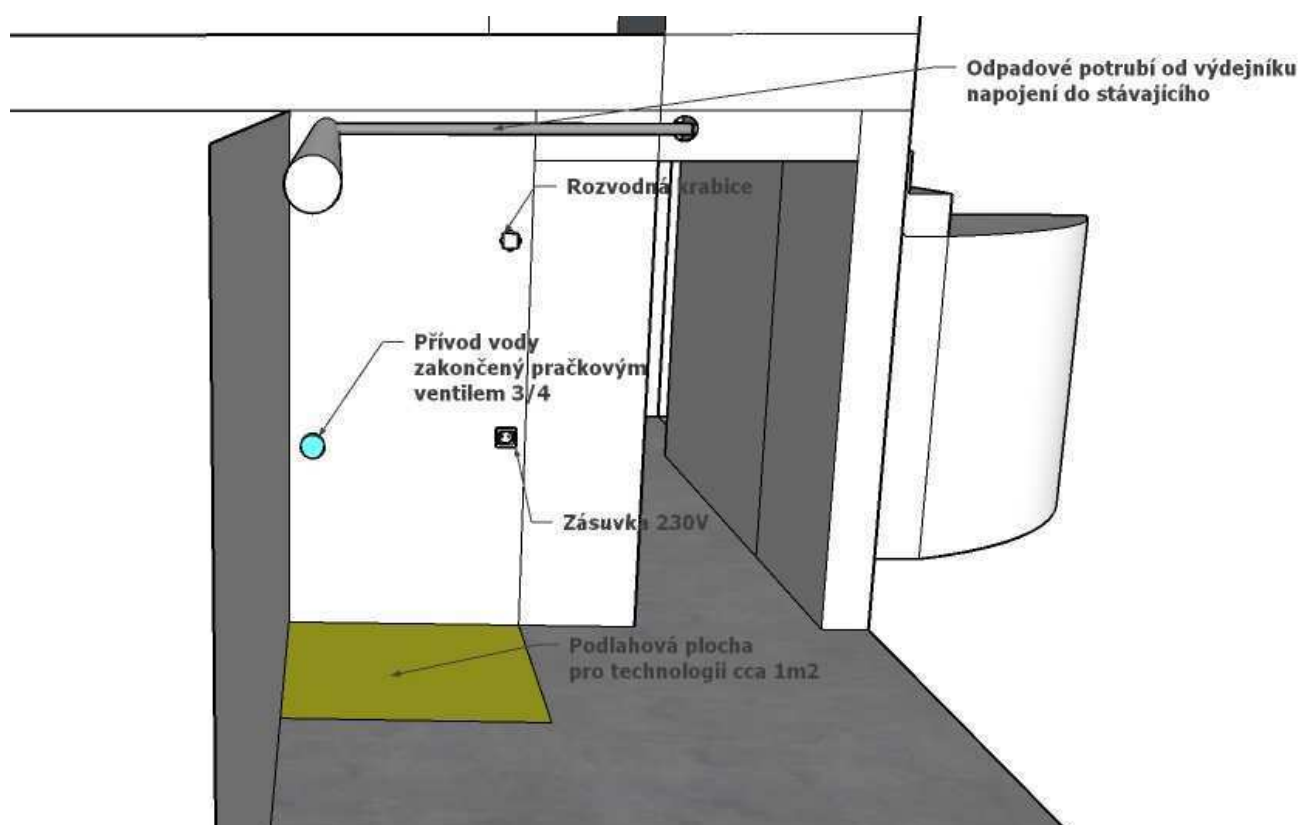


Obr.4– kompletní osazení prostoru místnosti ve sklepě

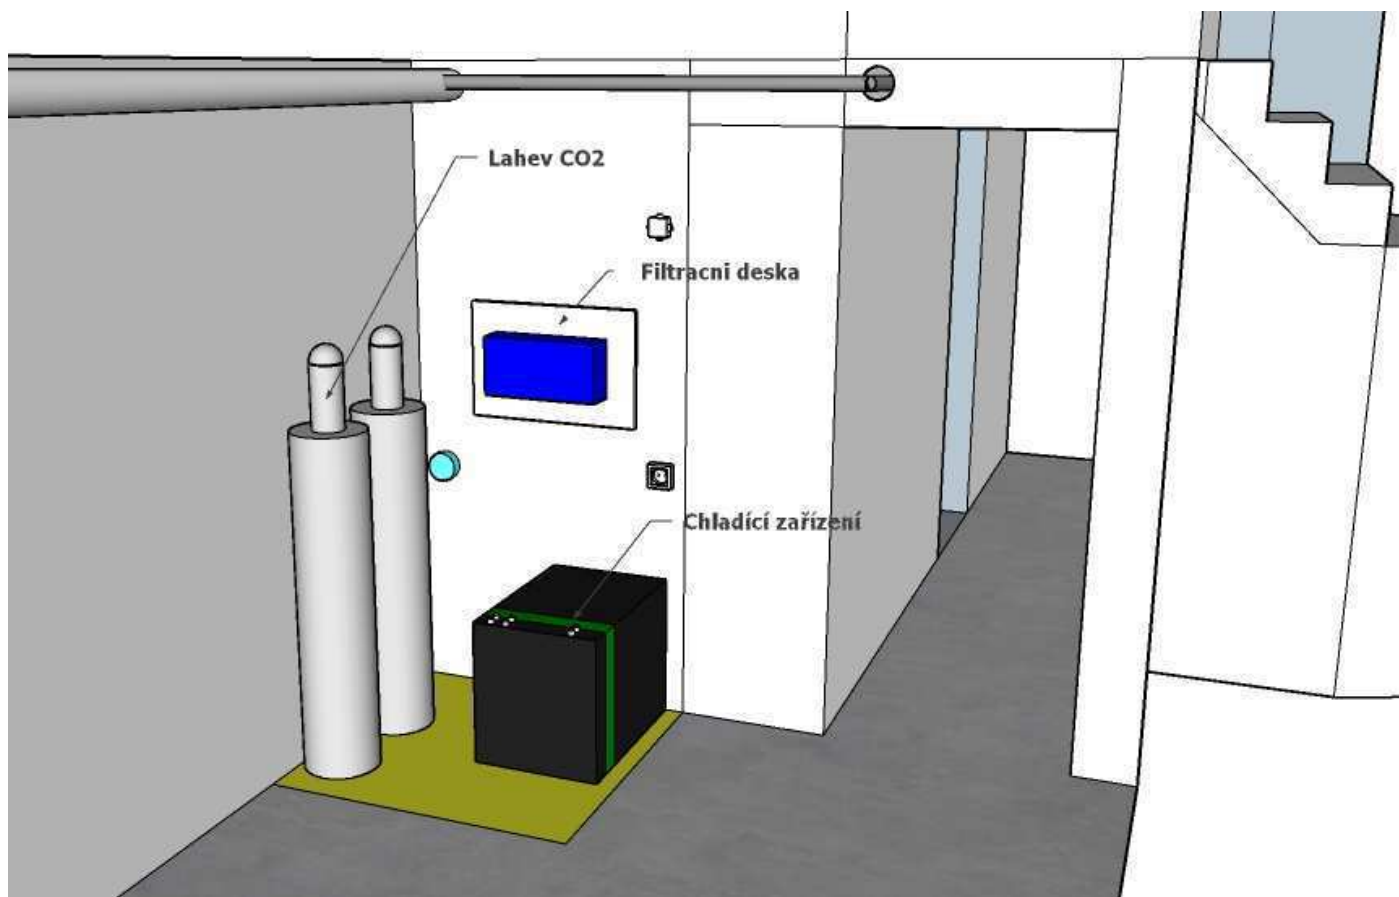


Obr. 5,6 – vyvedené odpadové potrubí do niky


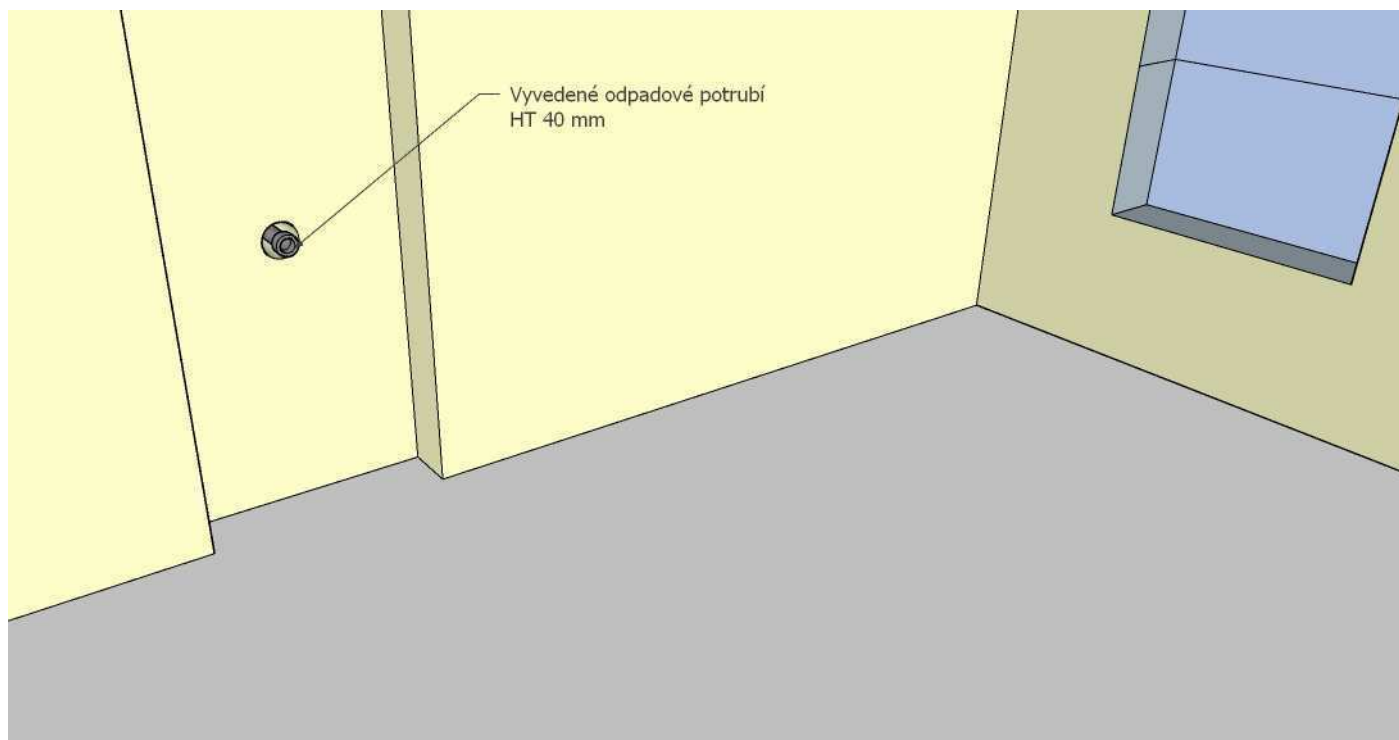


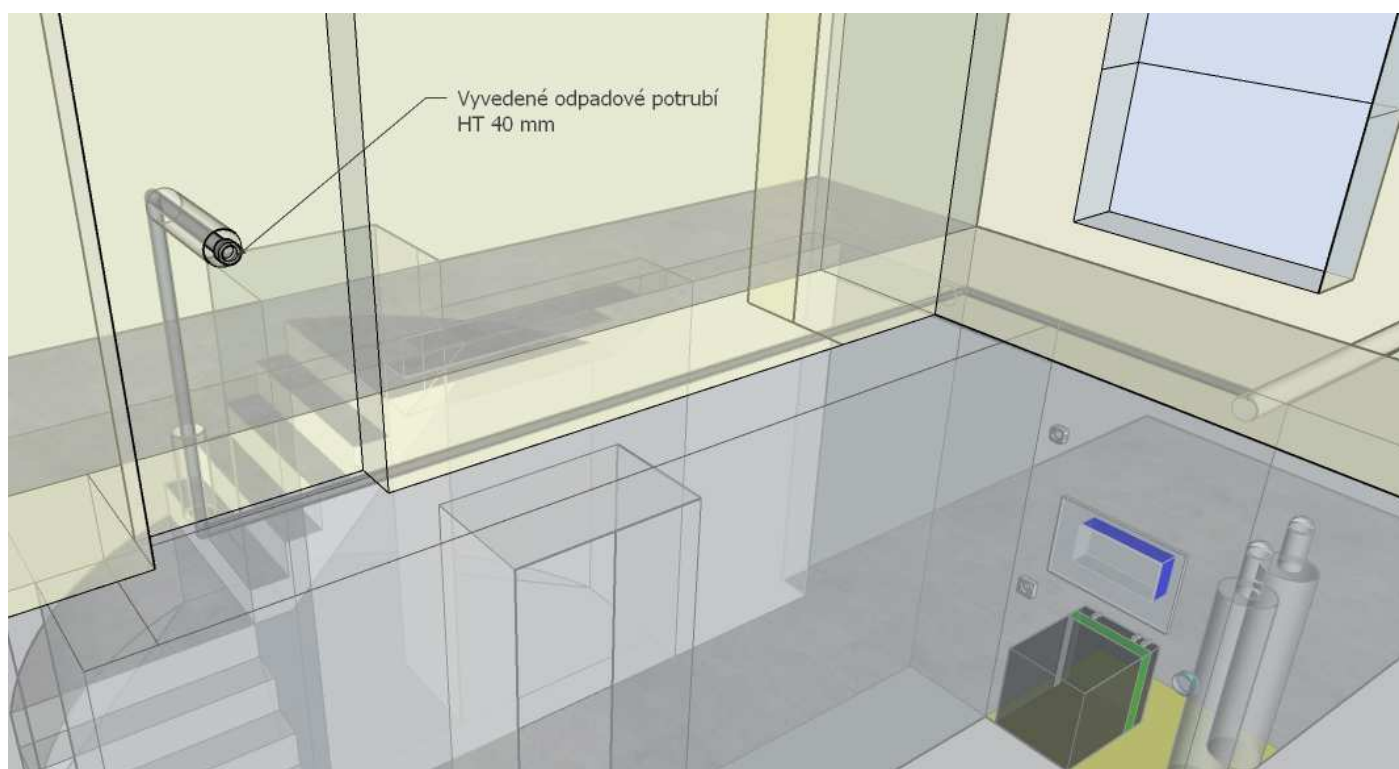

Obr.7 – tažený python (soubor hadiček s filtrovanou vodou)

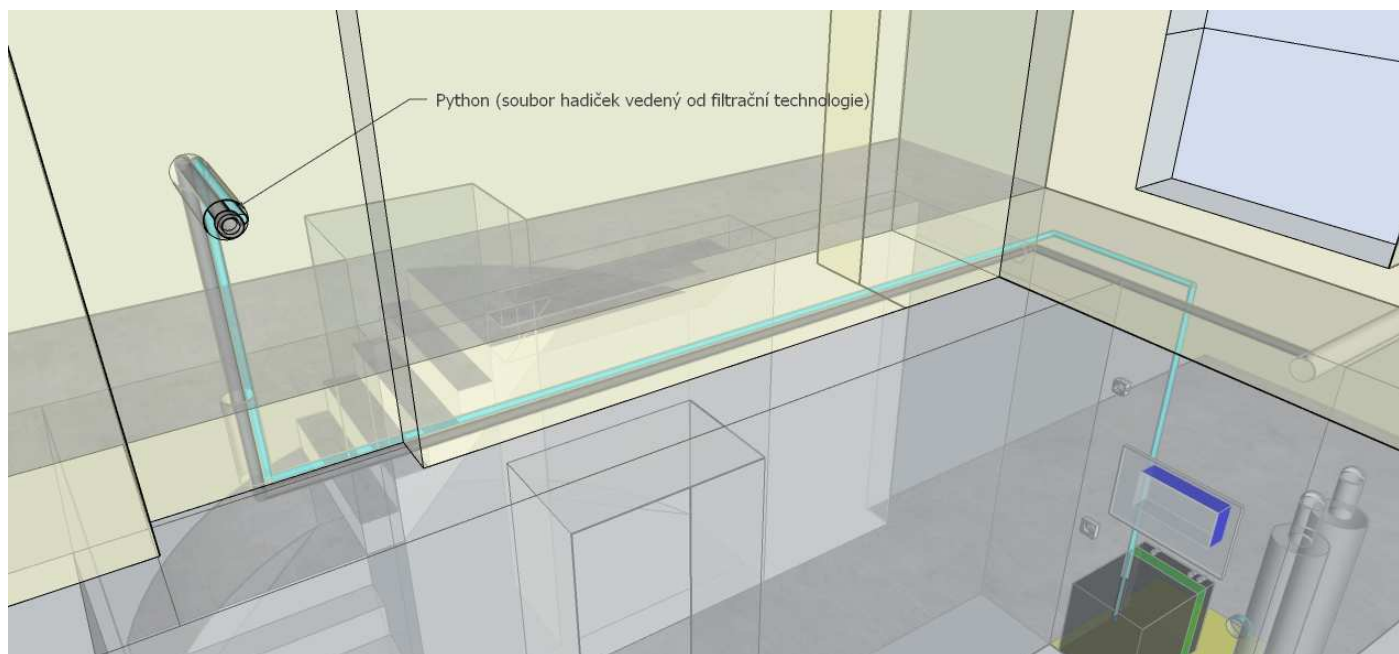


Obr. 8,9 – prostupy

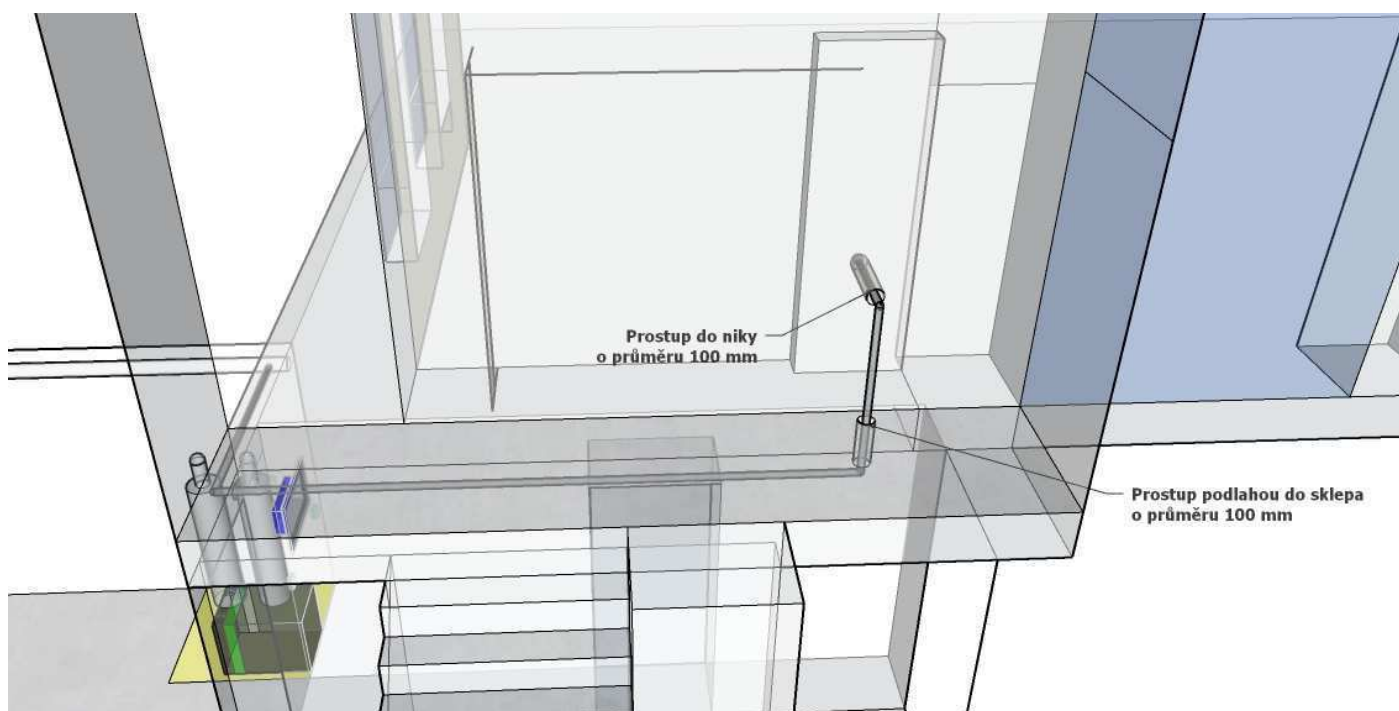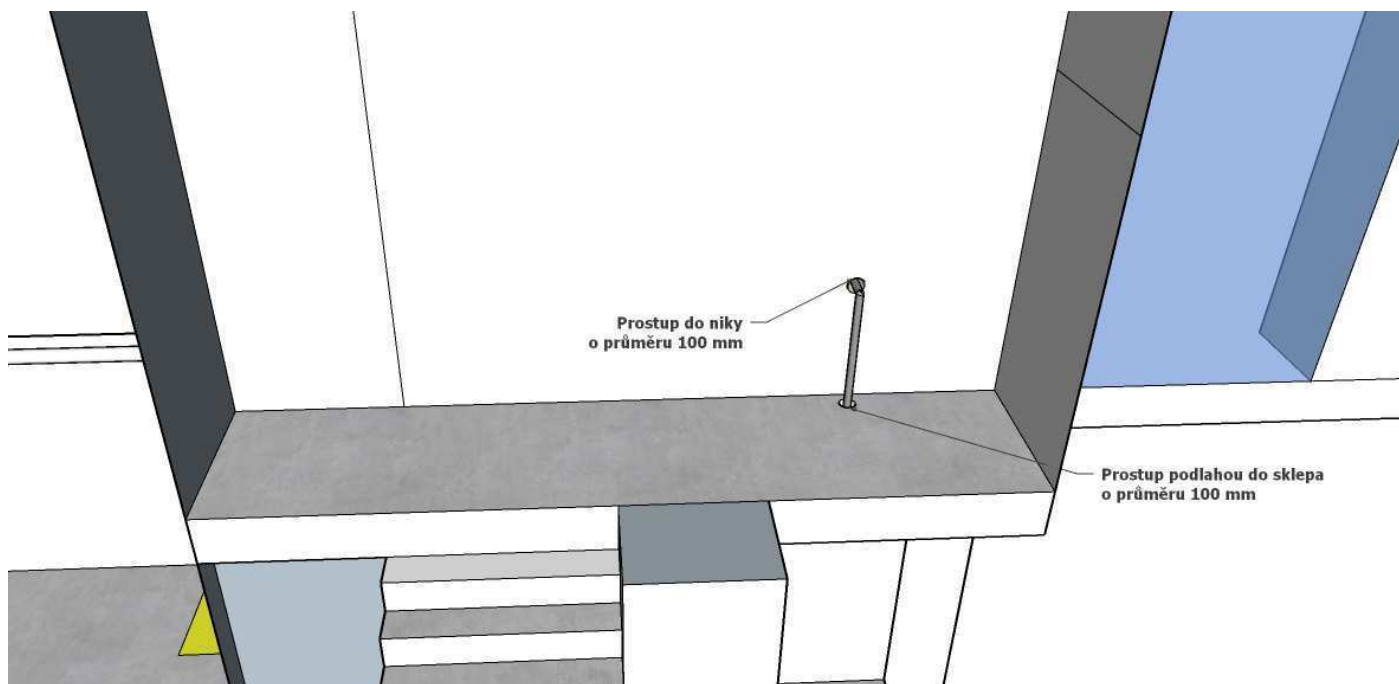


Obr.10,11 – požadované rozměry niky – dvě možnosti

1. Rozměry niky pro verzi částečně zapuštěnou (7 cm bude tělo výdejníku přecházet z niky) – preferovaná varianta z důvodu konstrukce výdejníku.

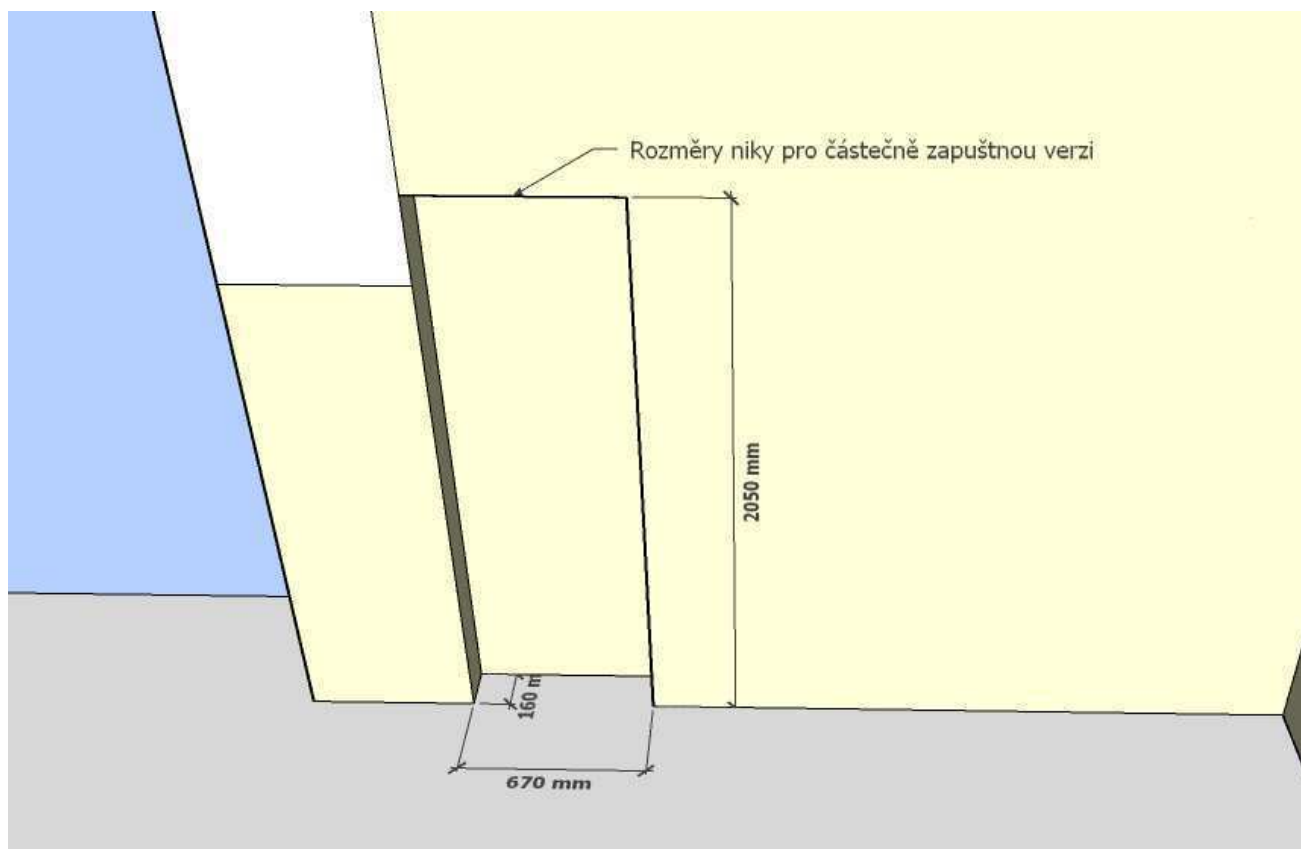


2. Rozměry niky pro verzi zcela zapuštěnou – tělo výdejníku bude zcela zapuštěno do prostoru niky

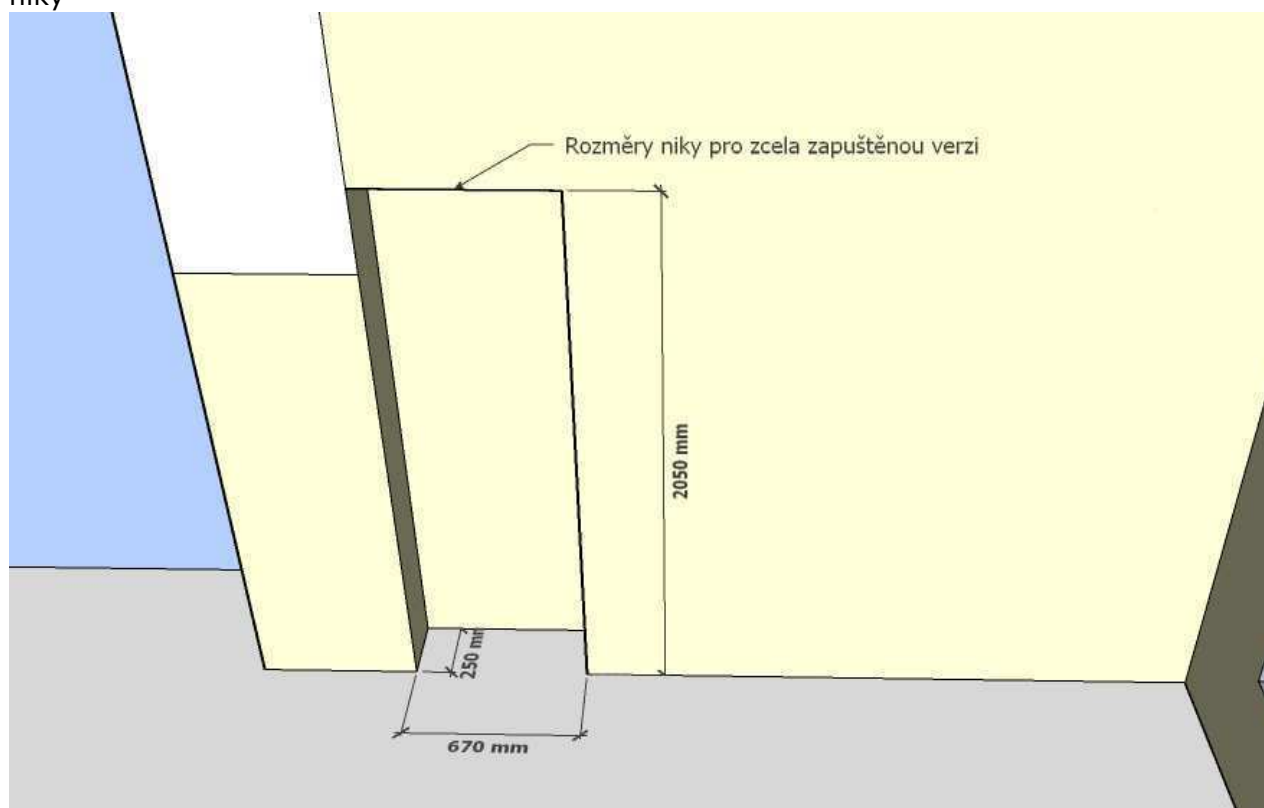


Obr.12 – pohled obou provedení usazení do niky


1. Částečně zapuštěná


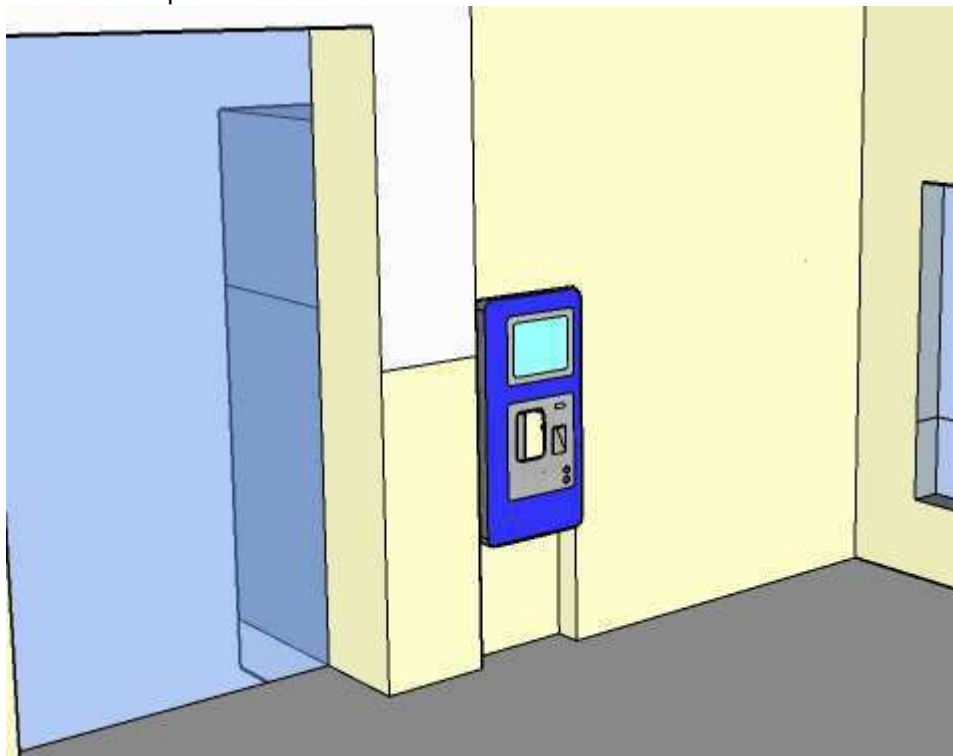




2. Zcela zapuštěná

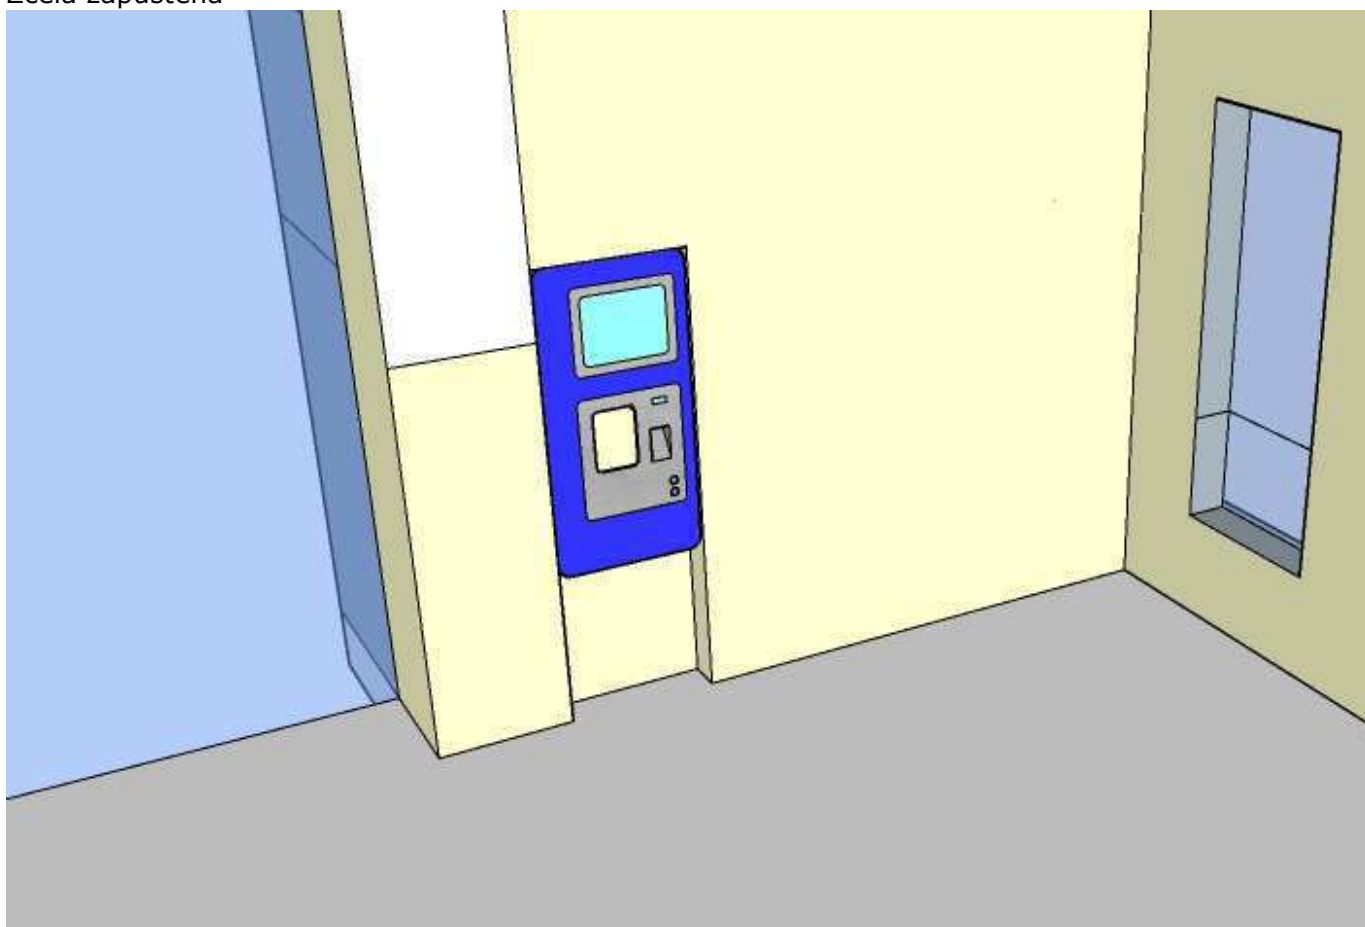


Obr.13,14,15,16 – vizualizace

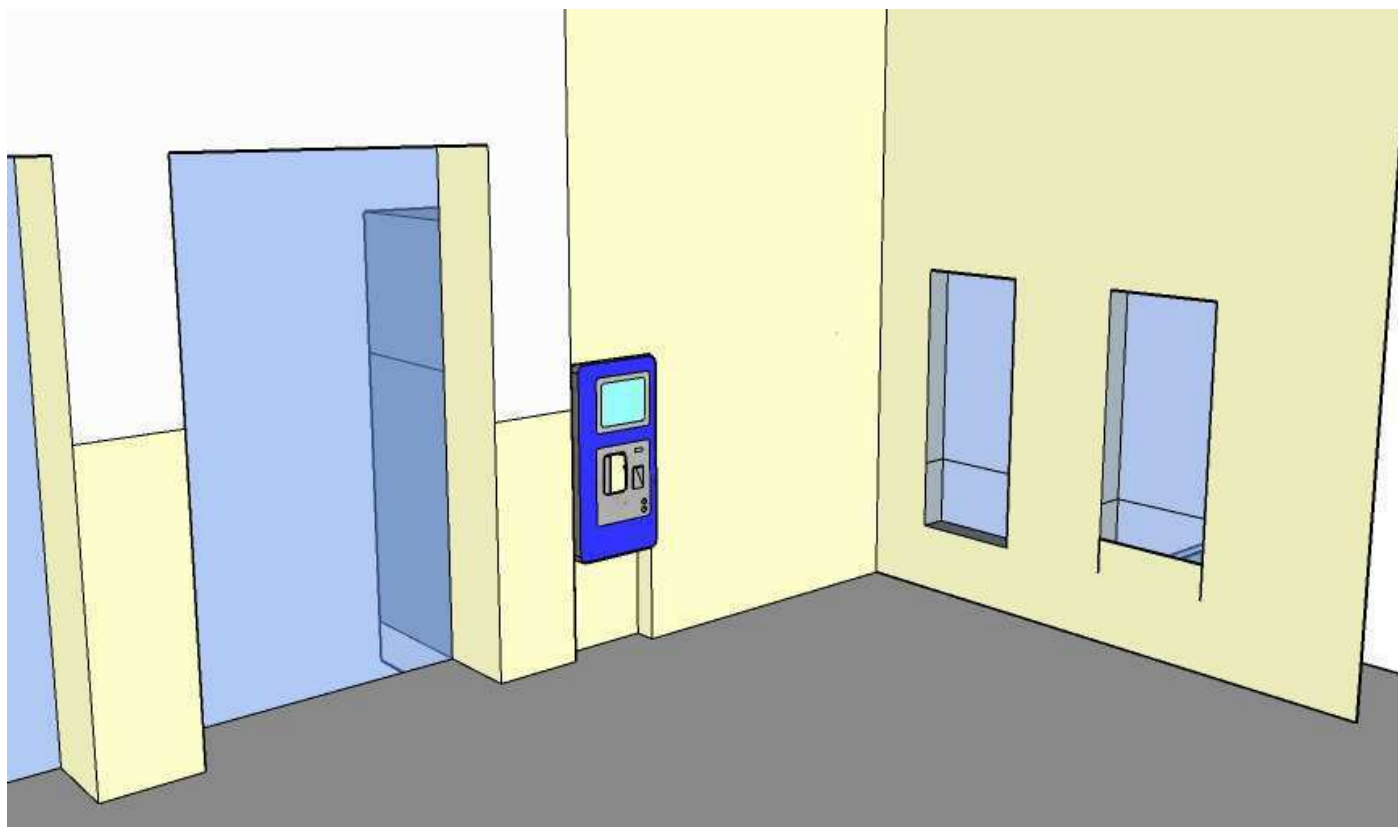

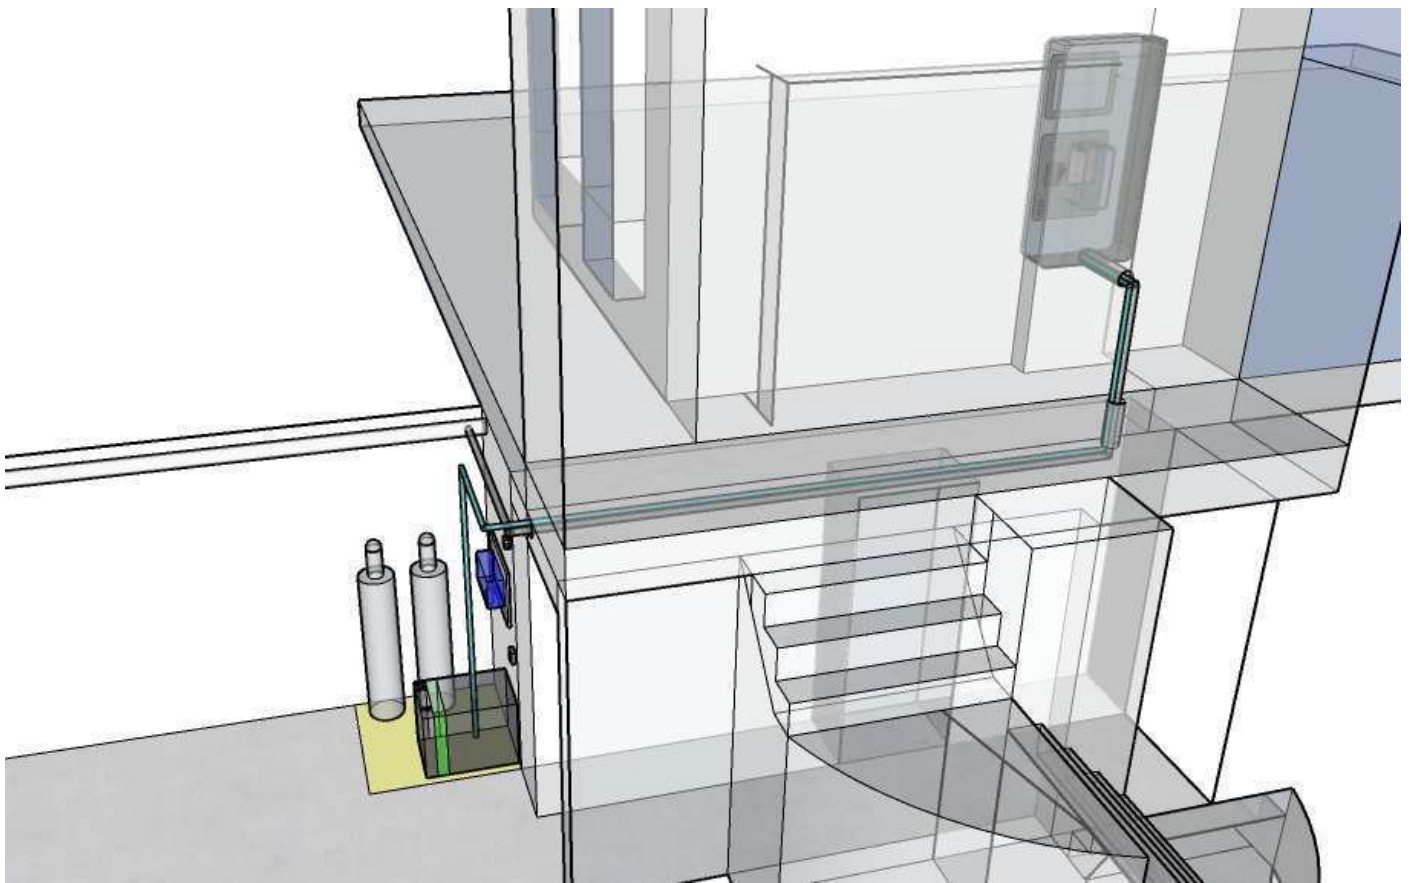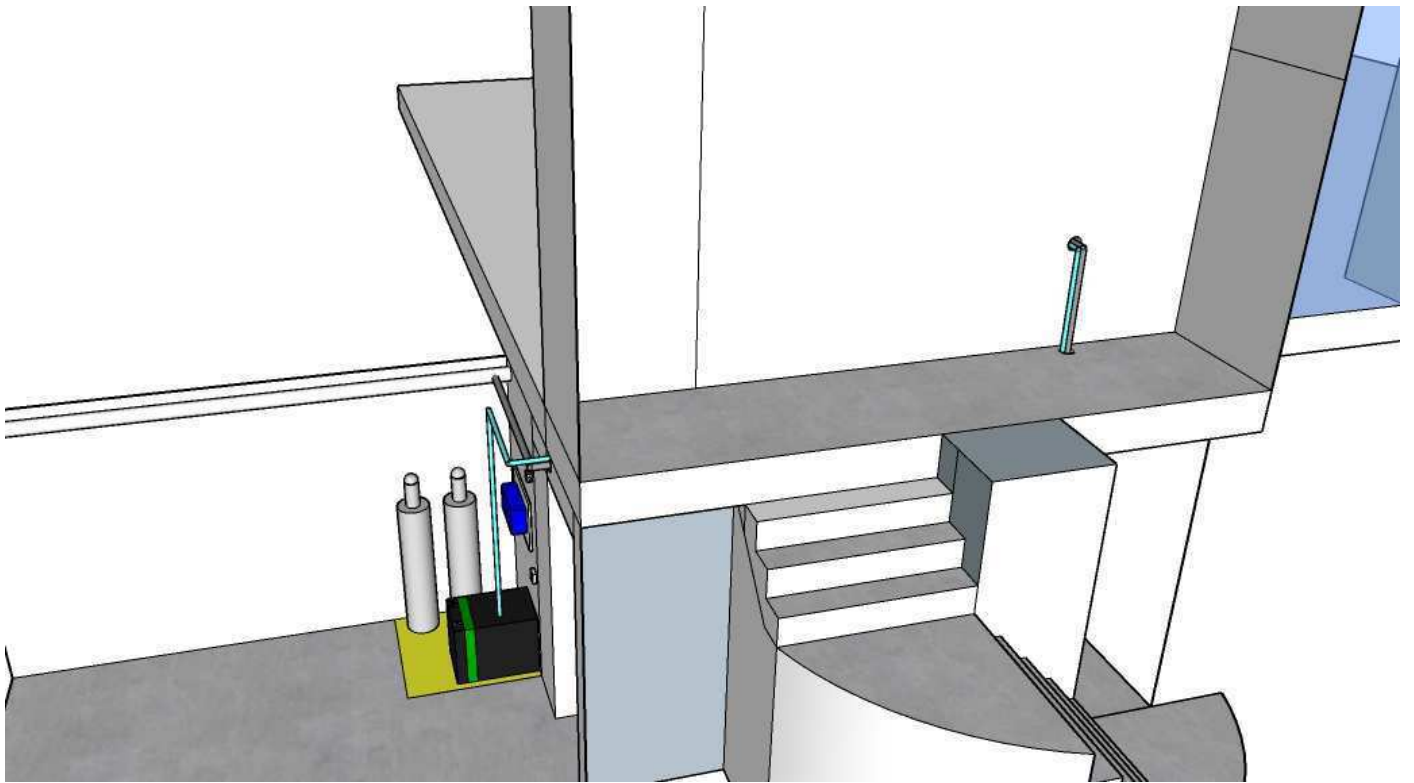

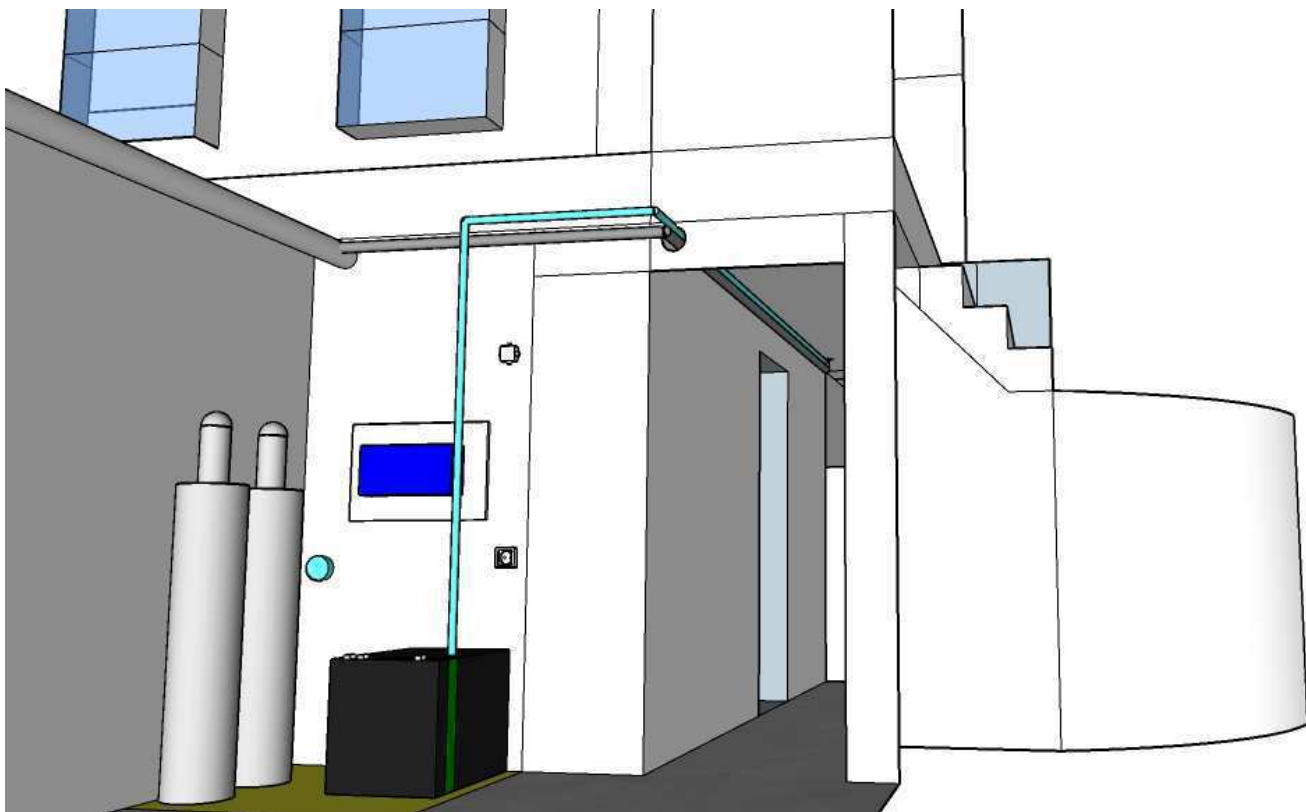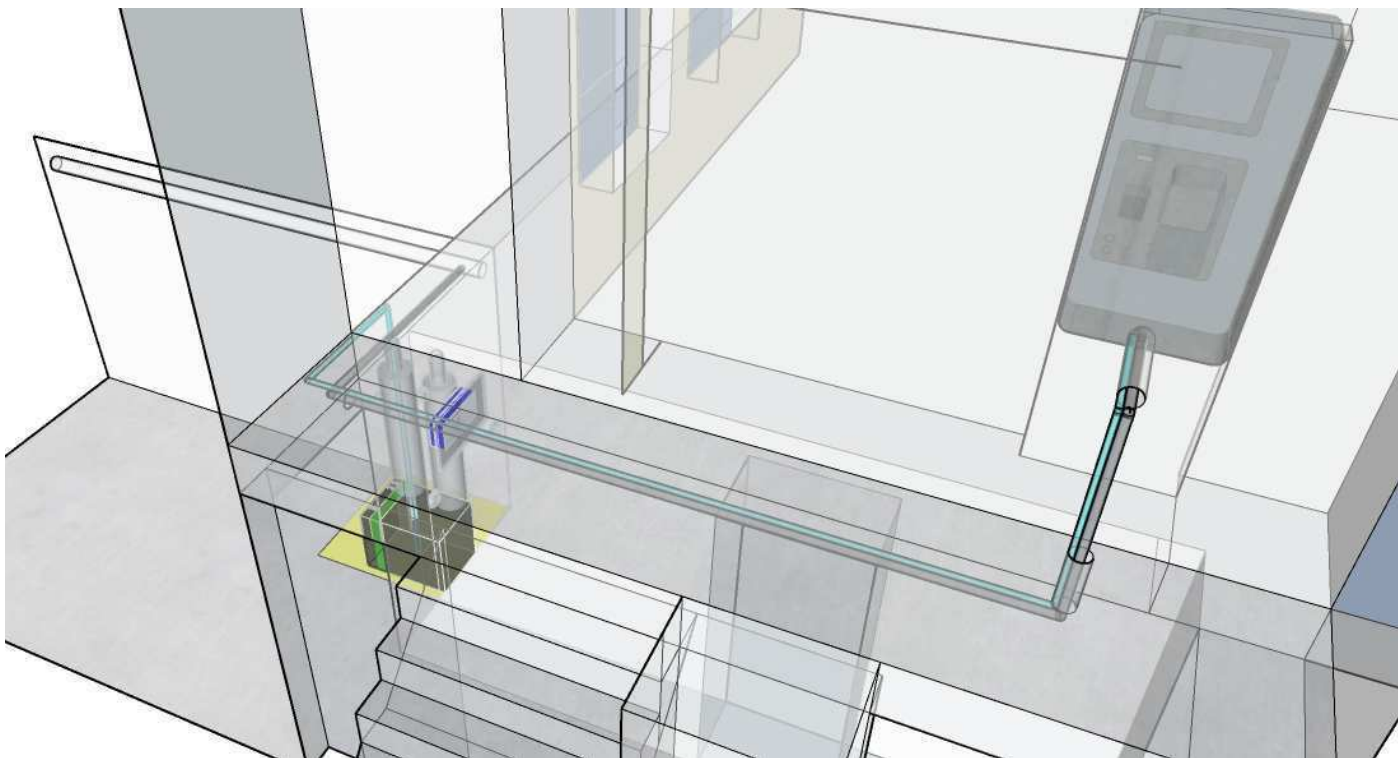

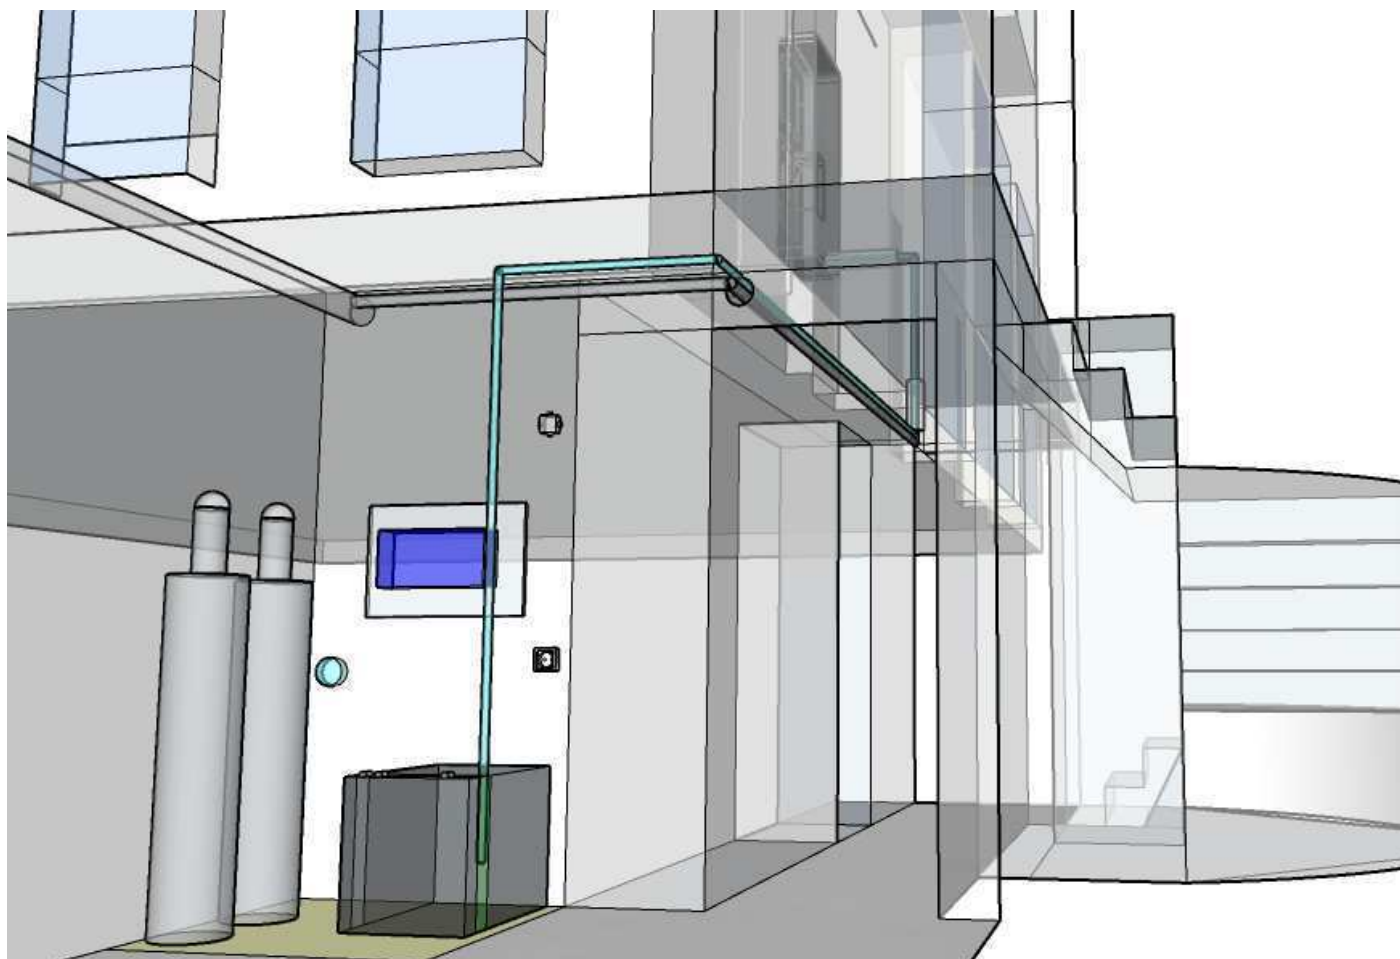

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabičky. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 15 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku) Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii –1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupů od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží České Budějovice:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží České Budějovice (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 v prostoru sklepa
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) v prostoru sklepa + zásuvka 230V
- Zřízení prostupů stěnou/podlahou ze sklepa do prostoru niky
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízenými prostupy a napojení
- Zhotovení niky v požadovaných rozměrech

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží České Budějovice (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Protažení pythonu a napájecího kabelu k výdejníku (zhotovenými prostupy)
- Zavěšení výdejní části systému na zhotovenou příčku v nise
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru sklepa (zabezpečení zneužití) – pokud bude třeba

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Plzeň, hl. n.

1. Umístění výdejníku

Nově zamýšlené umístění výdejníku vody uvažuje využít pro zavěšení samonosný jeklový rám, který je kotven do podlahy. Tento jeklový rám bude umístěn do pravé části prostoru určeného pro samoobslužné automaty. Automat bude součástí jednotného konceptu boxu pro samoobslužné automaty. Technologie pro úpravu vody zůstane v technické místnosti, která má společnou stěnu s prostorem automatů.



Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru technické místnosti
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:

Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (lze využít stávající) a 1 x vytáhnout cca 10 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.

Do prostoru výdejníku je nutné dovést odpadové potrubí, které bude zhotoveno z trubek HT 40 mm.

Napojení odpadového potrubí je možné do odpadu v technické místnosti.


Vyvedené odpadové potrubí je třeba ukončit v části prostoru kde bude umístěn samonosný jeklový rám, který bude sloužit pro zavěšení výdejníku.
- Prostupy stěnou. Je třeba zřídit 1 prostup stěnou o průměru 100 mm, kterým bude vytaženo odpadové potrubí

Obr.2,3 – Vyvedené odpadové potrubí

- Vedené za prostorem automatů – nemusí být zasekáno (nebude vidět)



Obr. 4 – přípravy v prostoru technické místnosti

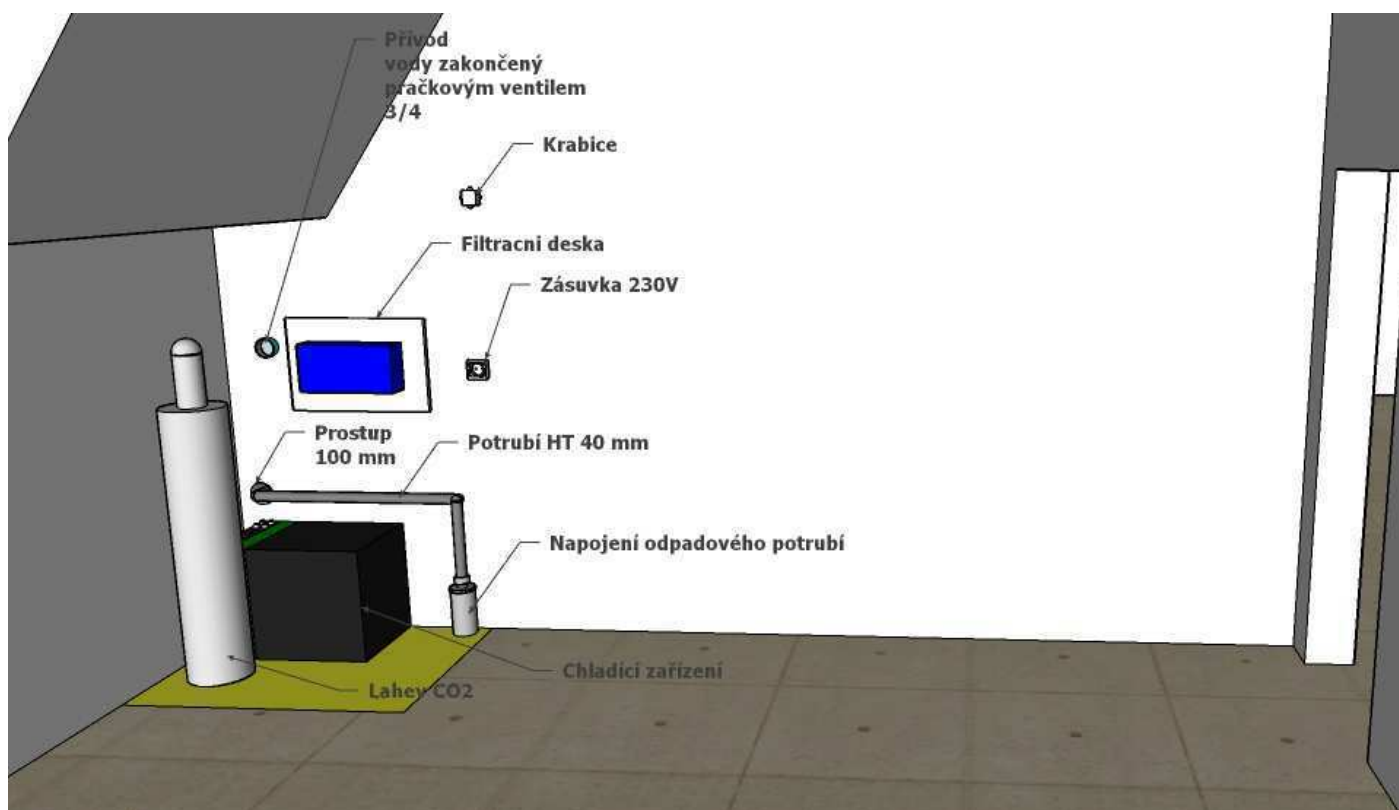

Obr. 5 – jeklový rám – umístění v prostoru boxu pro automaty



Obr.6 – ideální rozměry podlahové plochy pro umístění výdejníku na rámu




Obr.7 – Opláštění rámu – LTD desky (bílá barva) – usazení v boxu pro automaty – lze zvolit jiné umístění v rámci boxu (variabilita).





Obr. 8 – výdejník (zavěšený na rámu) – umístěný v prostoru pro automaty



Obr. 9 – rozměry rámu, opláštění, rámu včetně zavěšeného výdejníku

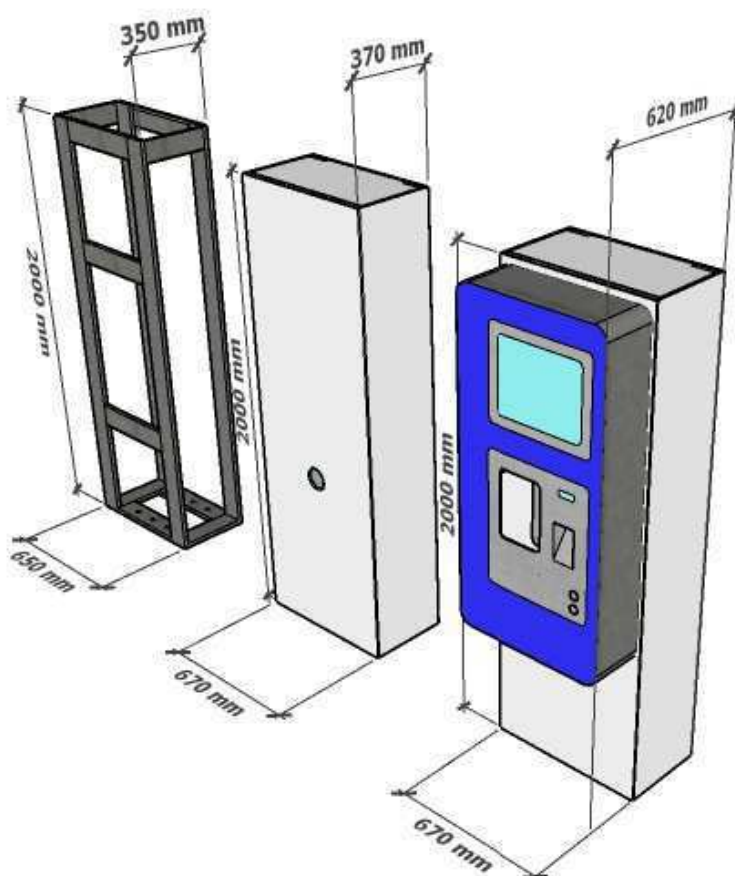

Obr.10,11,12,13,14 - vizualizace

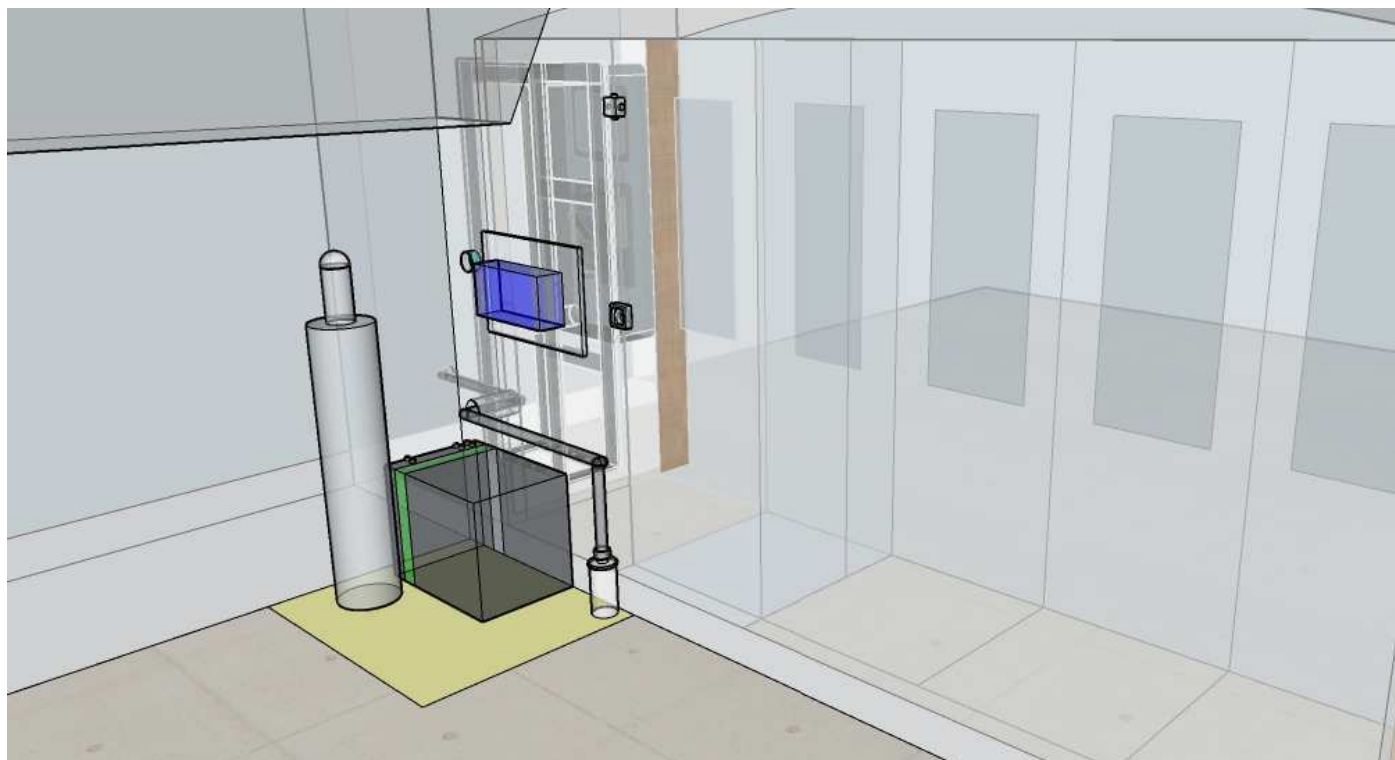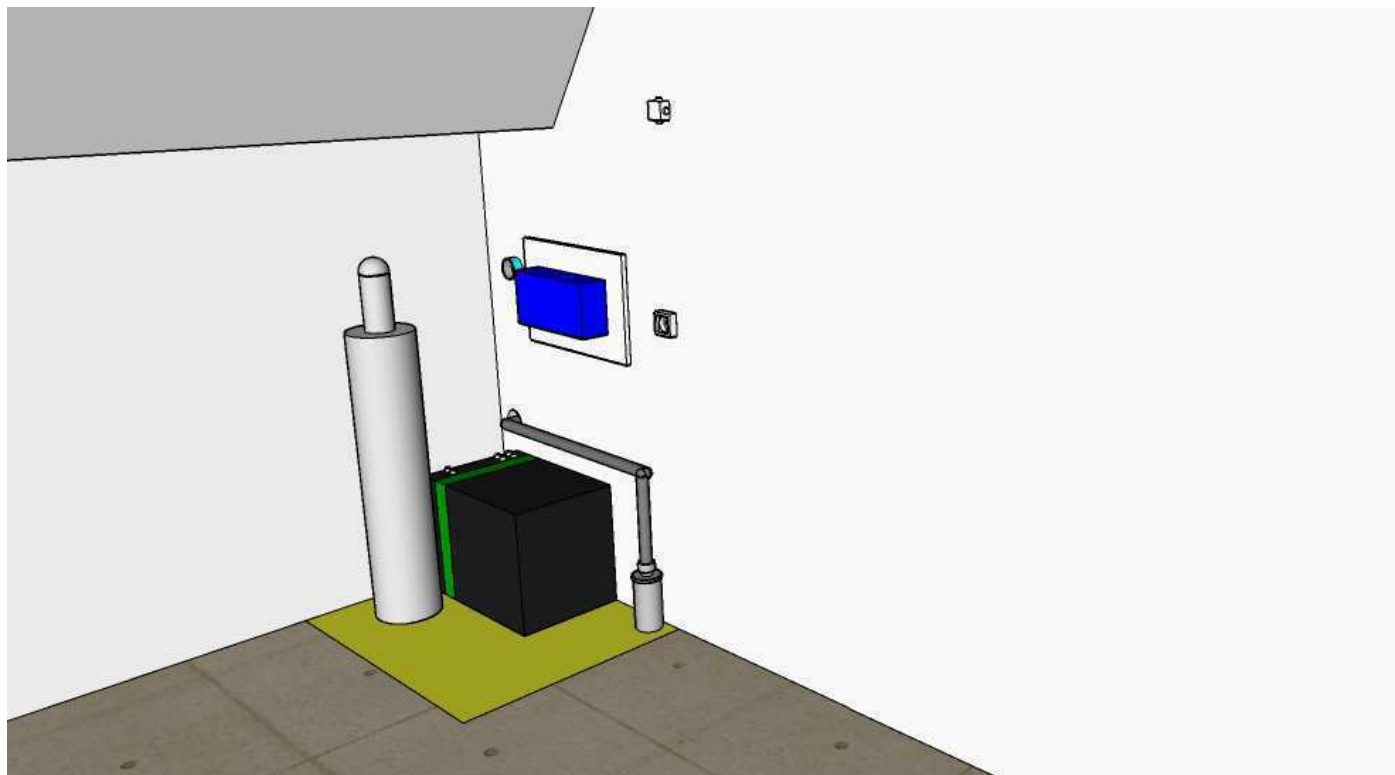





Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 4 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. V tomto případě ukončit potrubí za rámem ve výšce cca 600 mm nad podlahou
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdivo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Plzeň:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Plzeň (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 v prostoru technické místnosti
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) v prostoru technické místnosti, zásuvka 230V
- Zřízení prostupů stěnou z prostoru technické místnosti
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem
- Zhotovení boxu pro samoobslužné automaty, tak aby bylo možné do prostoru umístit výdejník, včetně rámu

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Plzeň (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zhotovení a instalace samonosného rámu včetně opláštění
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) filtrační technologie v prostoru sklepa (pokud bude třeba).

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Děčín

1. Umístění výdejníku

Umístění výdejníku vody je navrženo v hlavní hale nádraží vedle schodiště u kabinky ostrahy. Výdejník je uvažováno zavěsit na samonosný jeklový rám, který bude opláštěn LTD deskami v bílé barvě. Rám je kotven do podlahy.



Technologie pro úpravu vody se bude nacházet v 1.PP prostoru, který se nachází pod místem, kde je uvažováno umístit výdejní jednotku.







Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru sklepa (1.PP)
 - V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 1 x rozvodná krabice
 - 1 x zásuvka 230 V
 - 1x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
 - Provedení:
Do rozvodné krabice bude přiveden samostatně jištěný kabel CYKY 3 x 2,5 vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A). Z této krabice vytáhnout 1 x zásuvka 230 V (umístit dle zákresů cca 1 m nad podlahu) a 1 x vytáhnout cca 15 m kabelu CYKY 3x2,5 (přívod pro výdejník, nechat stočený u krabice – bude použit při samotné instalaci). Dále je třeba 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Odpadové potrubí od výdejníku je možné v prostoru sklepa napojit do stávajícího potrubí – nutno interně zajistit.**
- Prostupy stropem/podlahou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm podlahou z haly do sklepa a poté z prostup o průměru 100mm příčkou do prostoru místnosti, kde bude umístěna technologie. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí.


Obr.2,3,4,5,6,7 – výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.

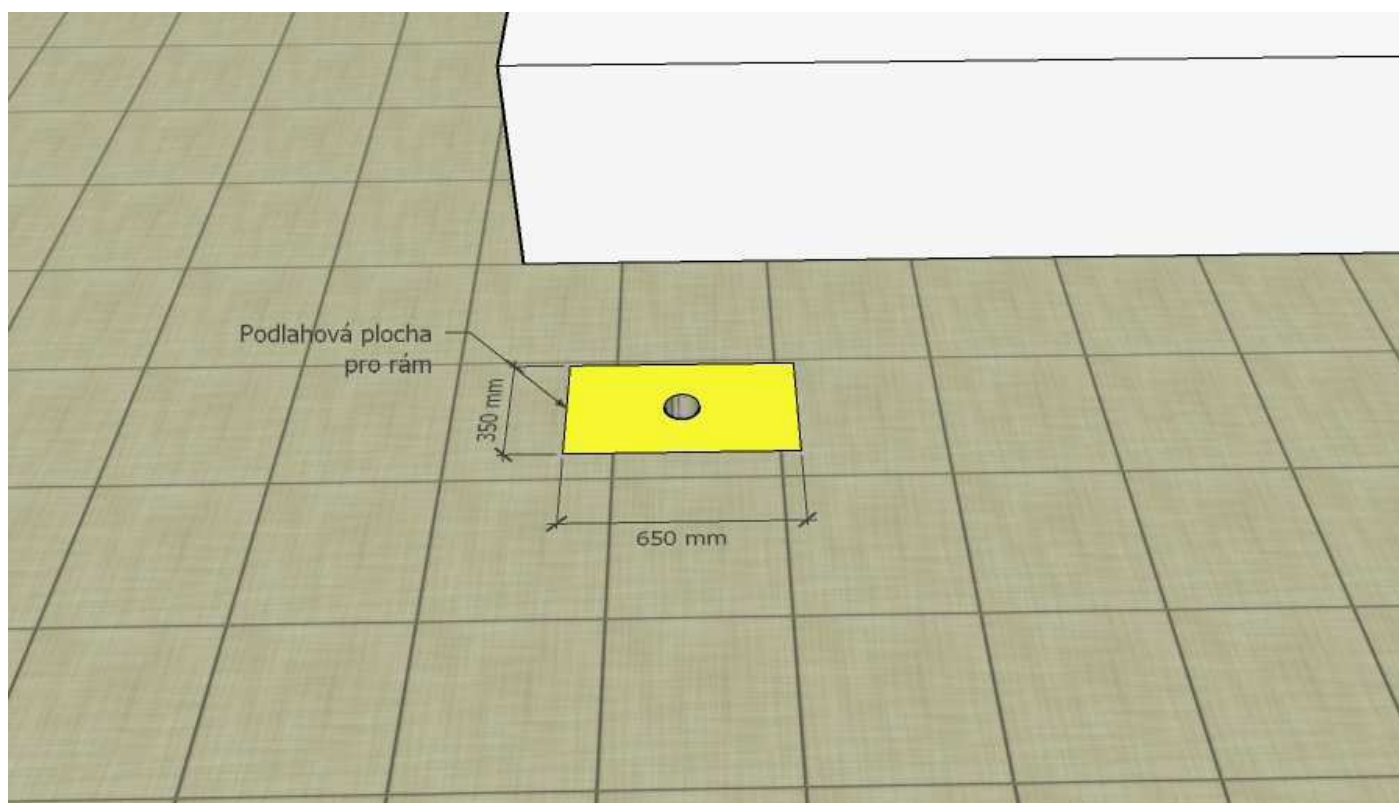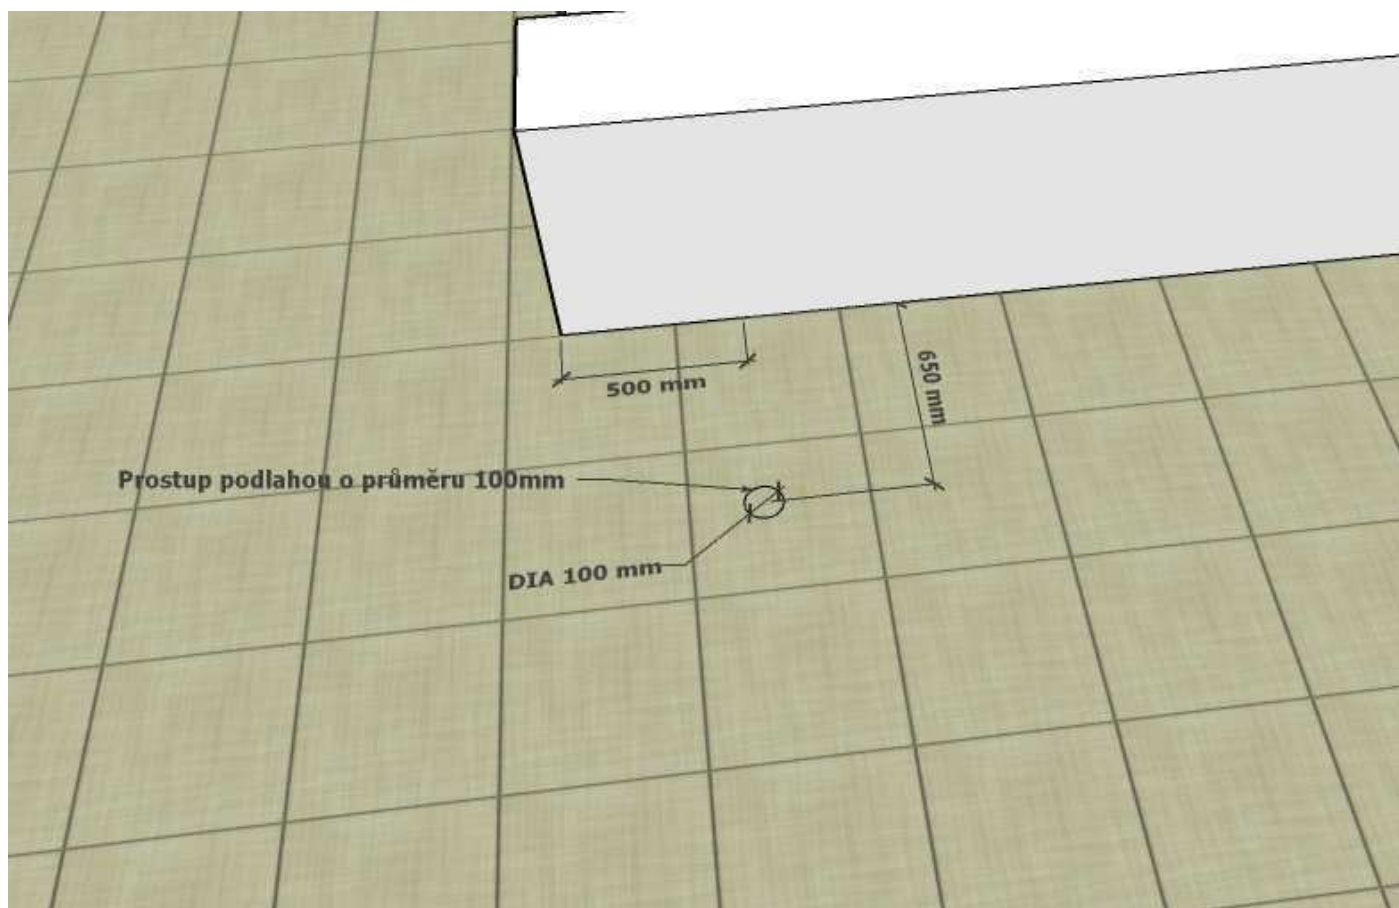

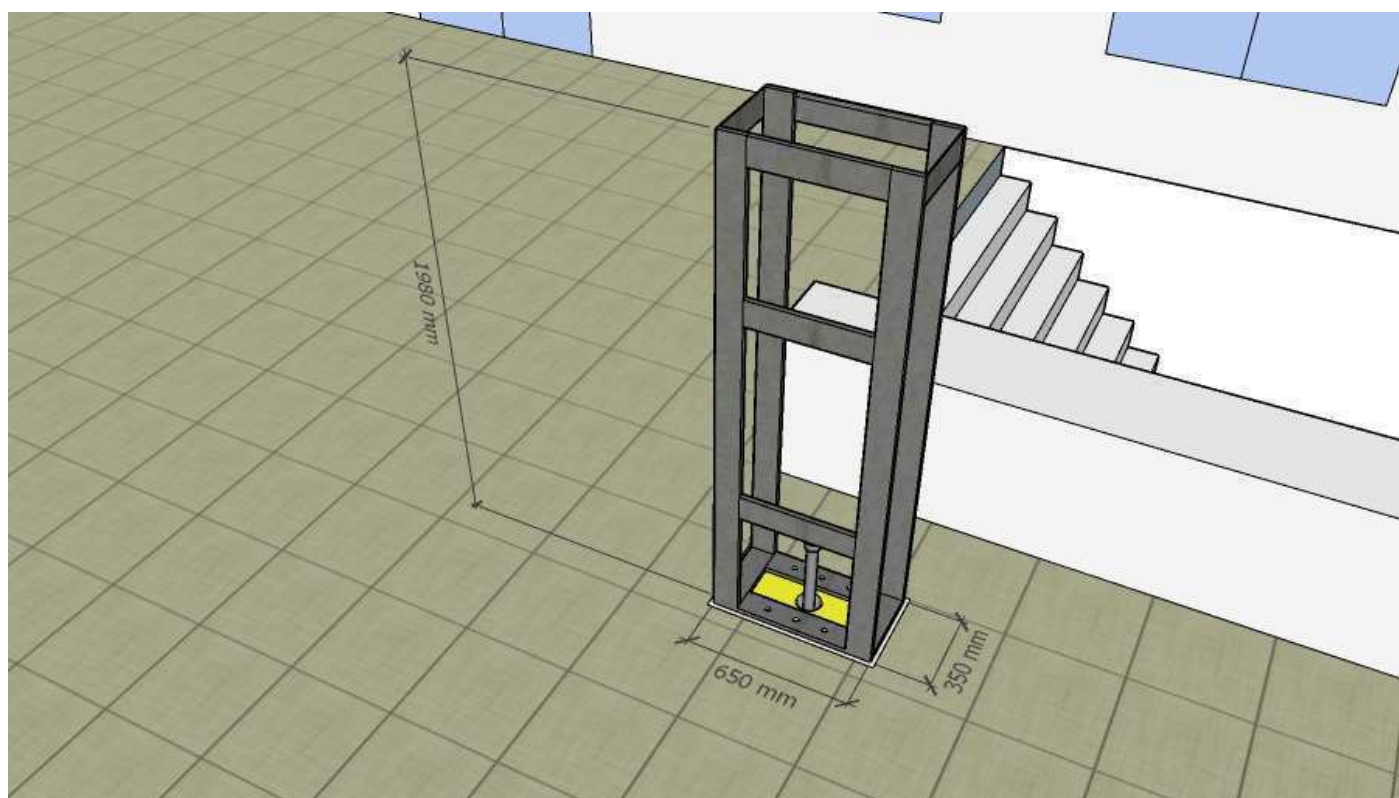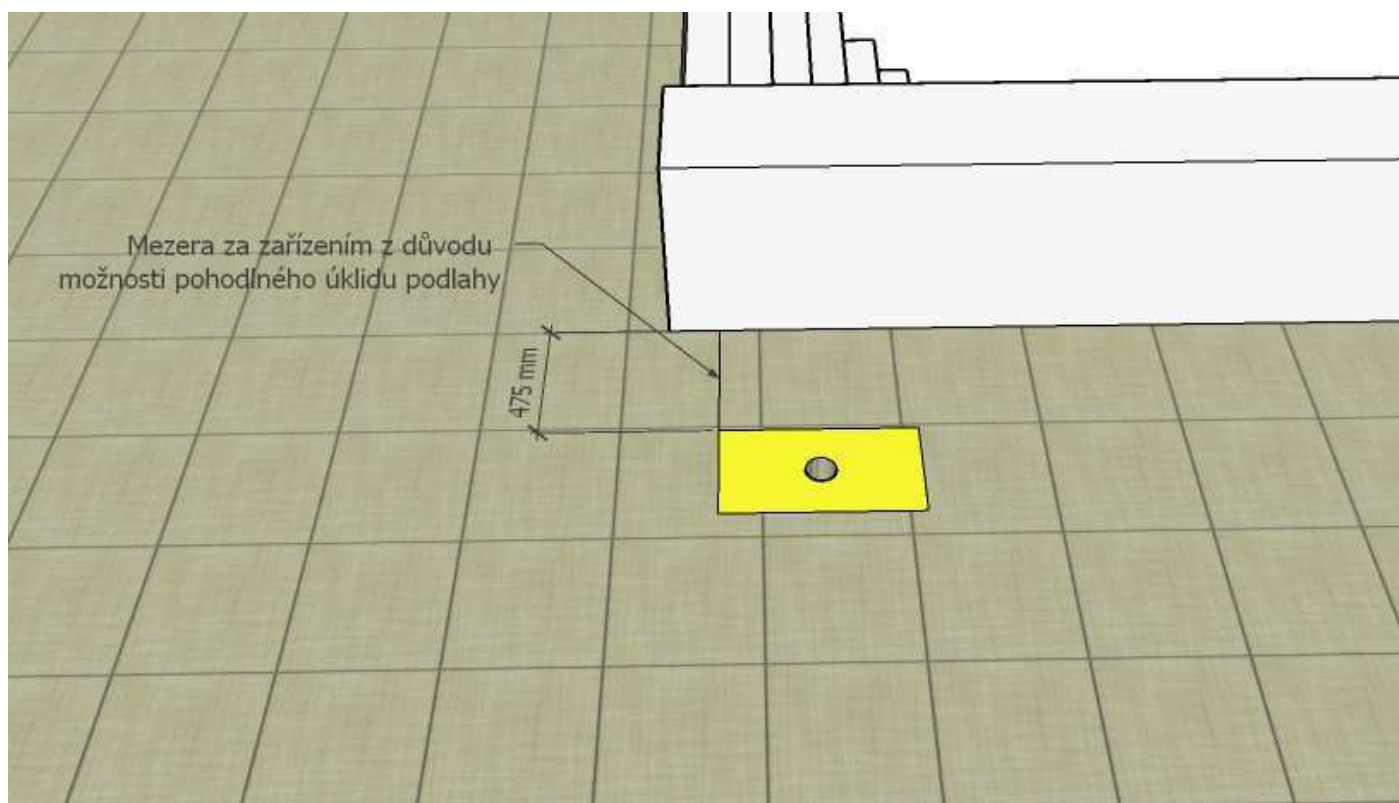


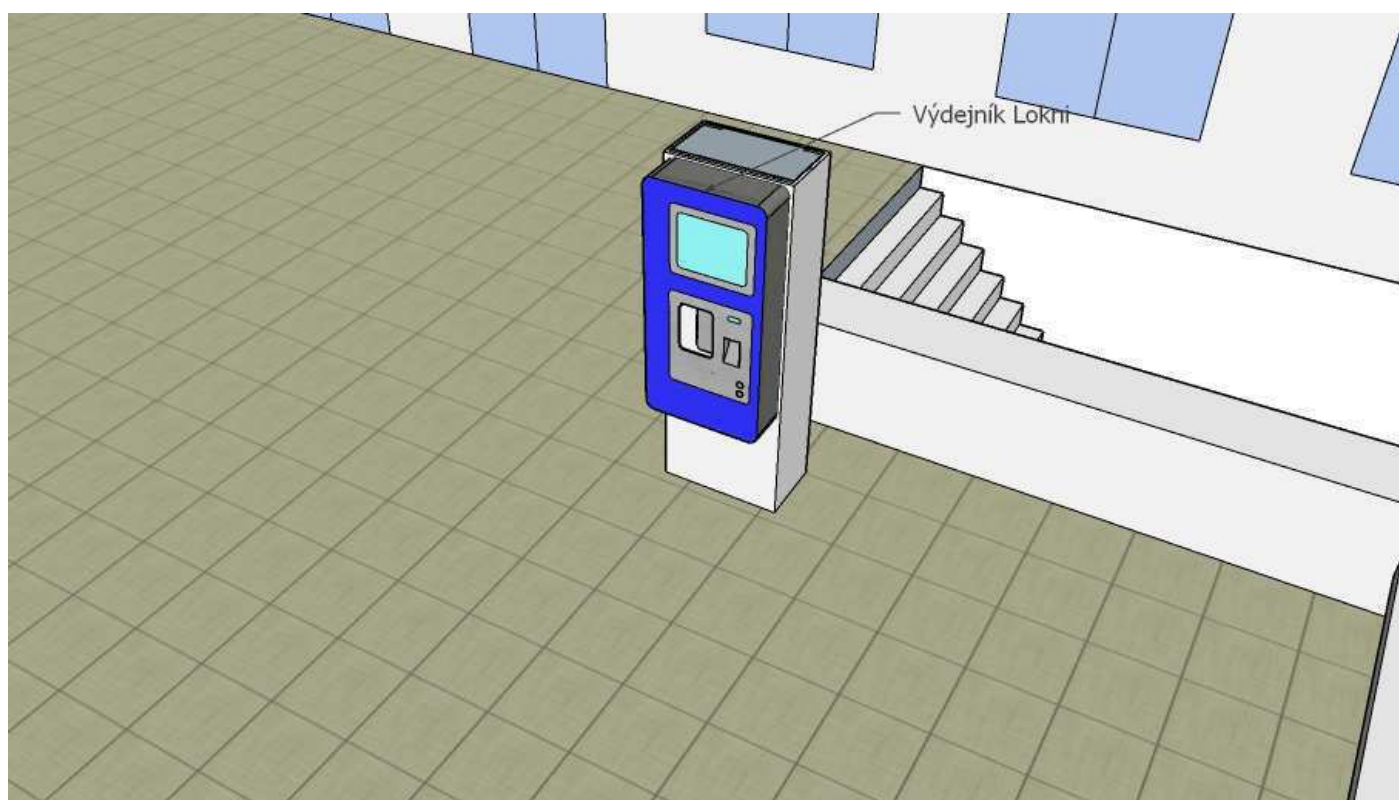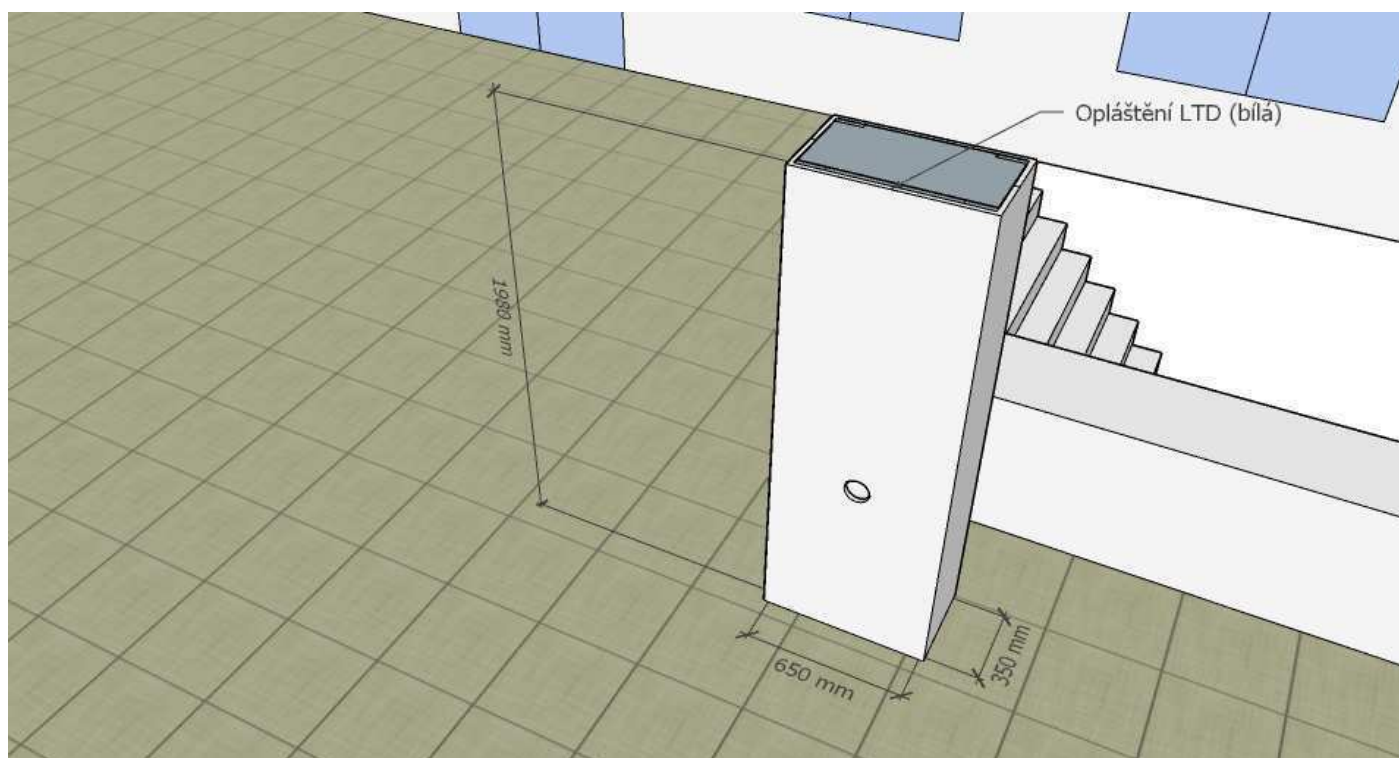



Obr. 8 – přípravy v prostoru 1.PP


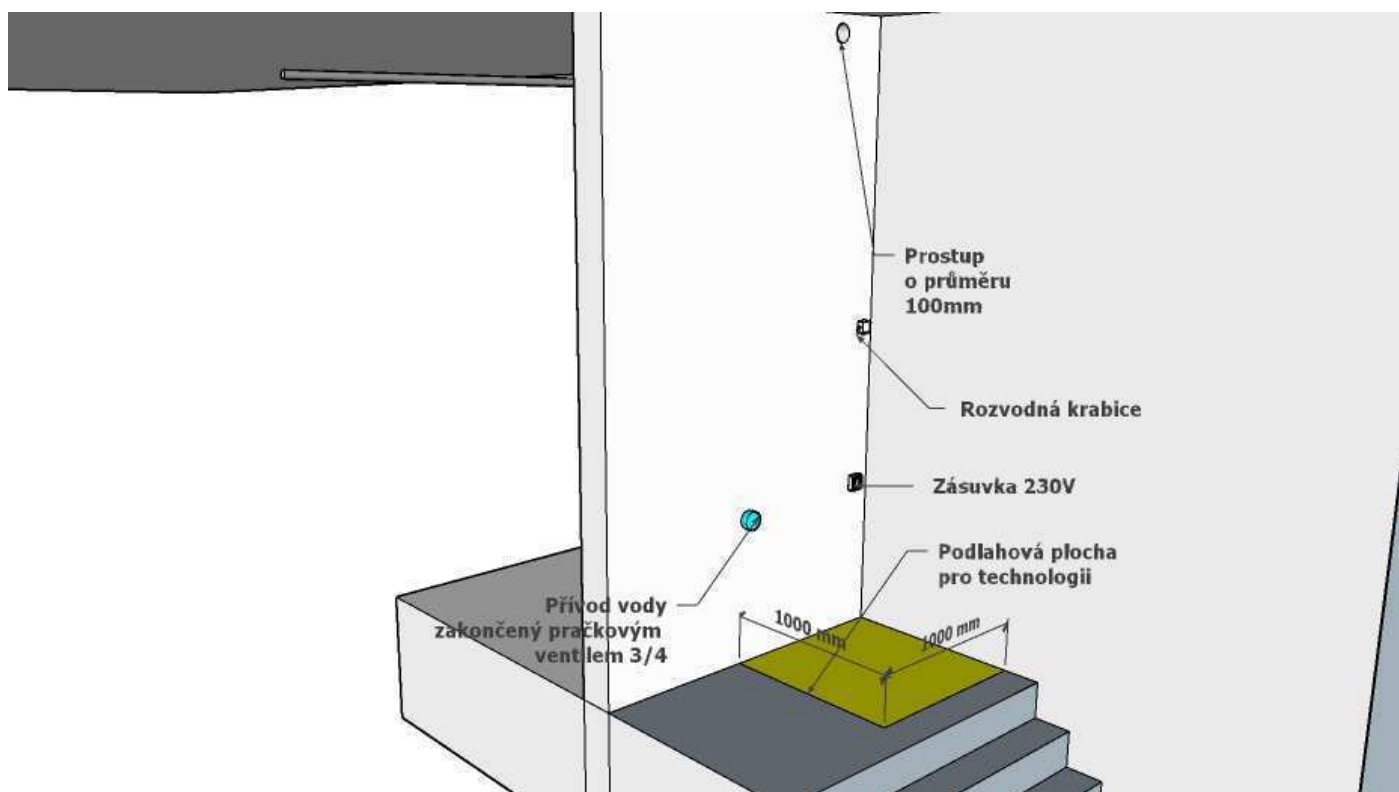


Obr.9 – kompletní osazení prostoru v 1.PP

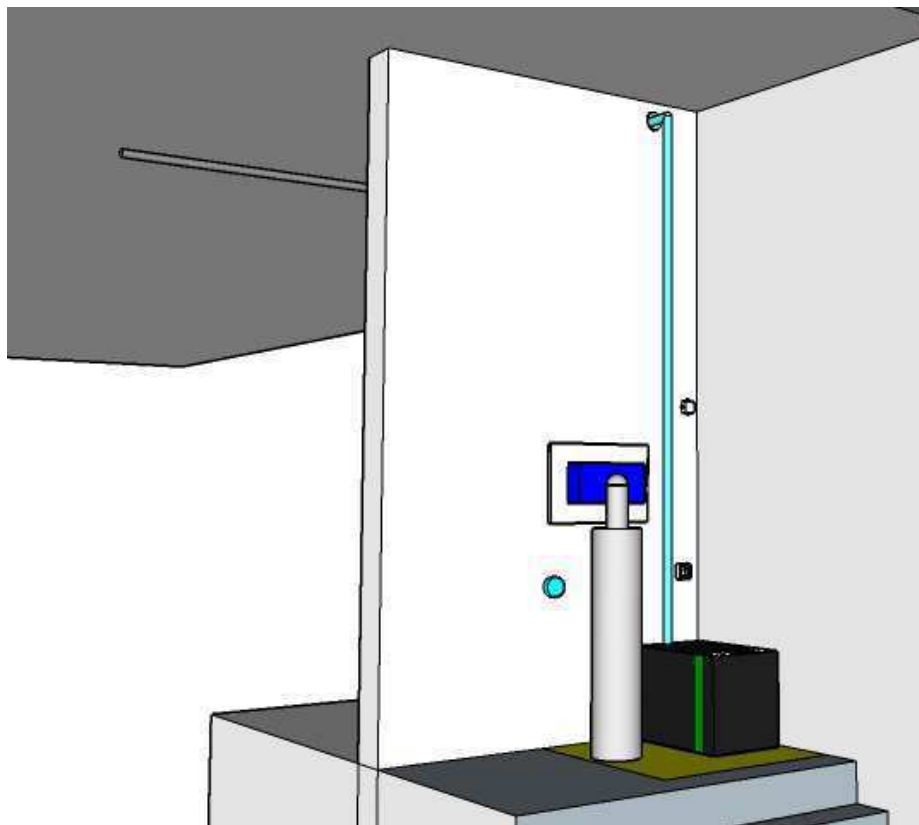


Obr.10,11,12,13,14,15 – Odpadové potrubí, python, prostupy

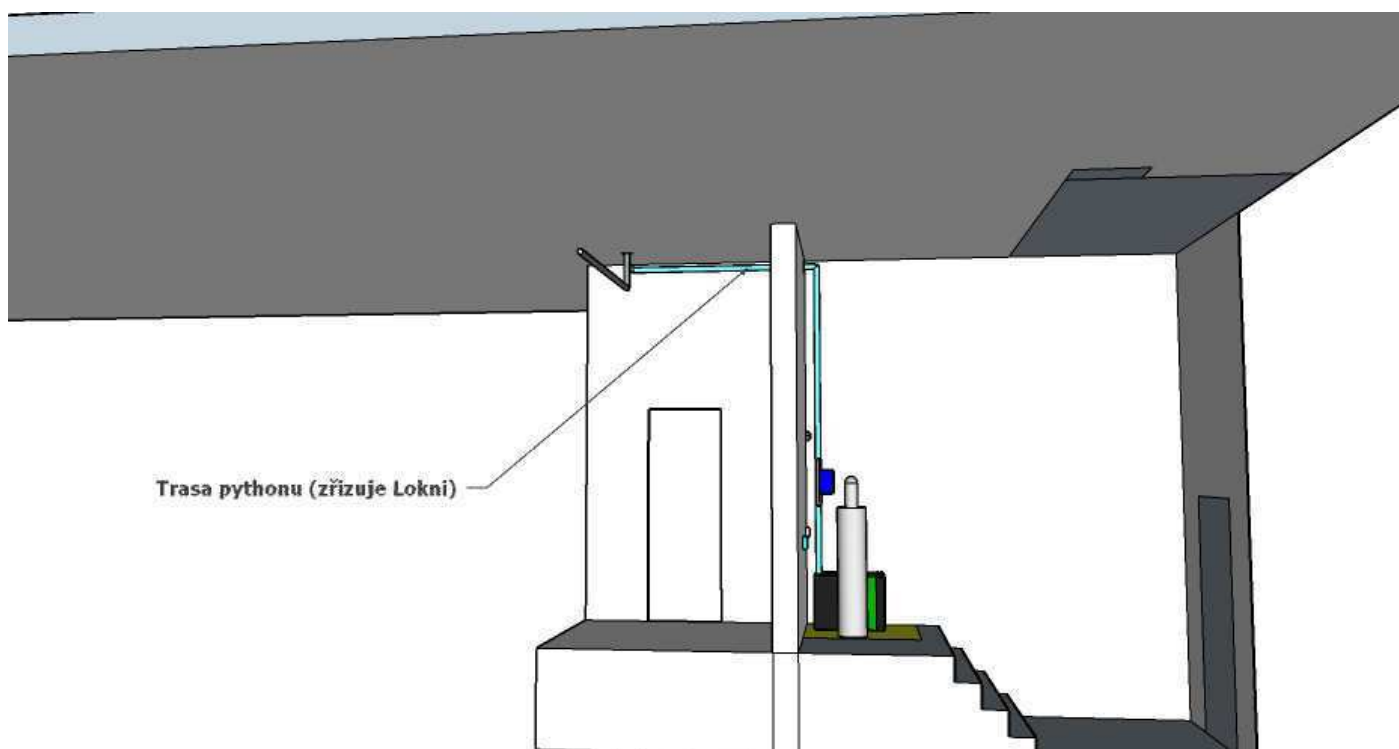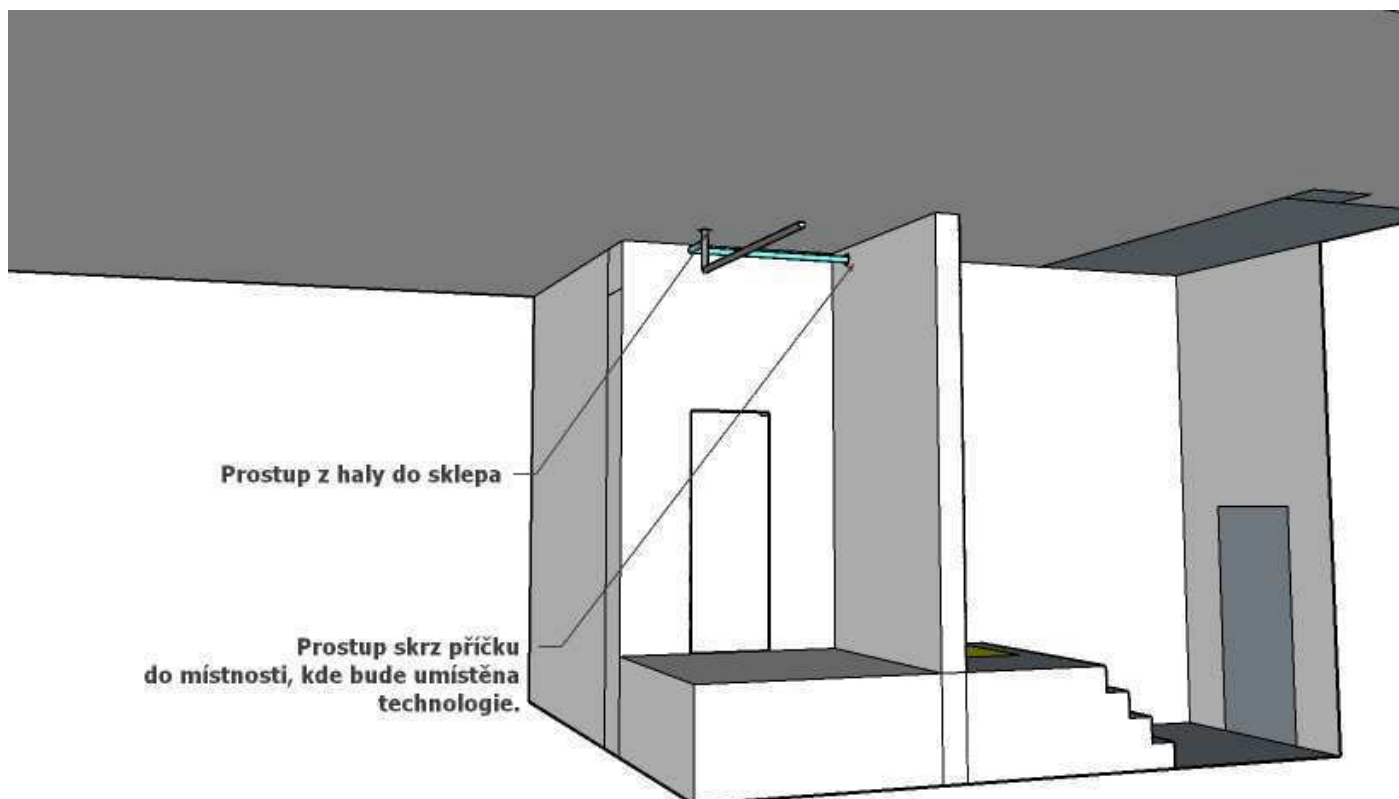


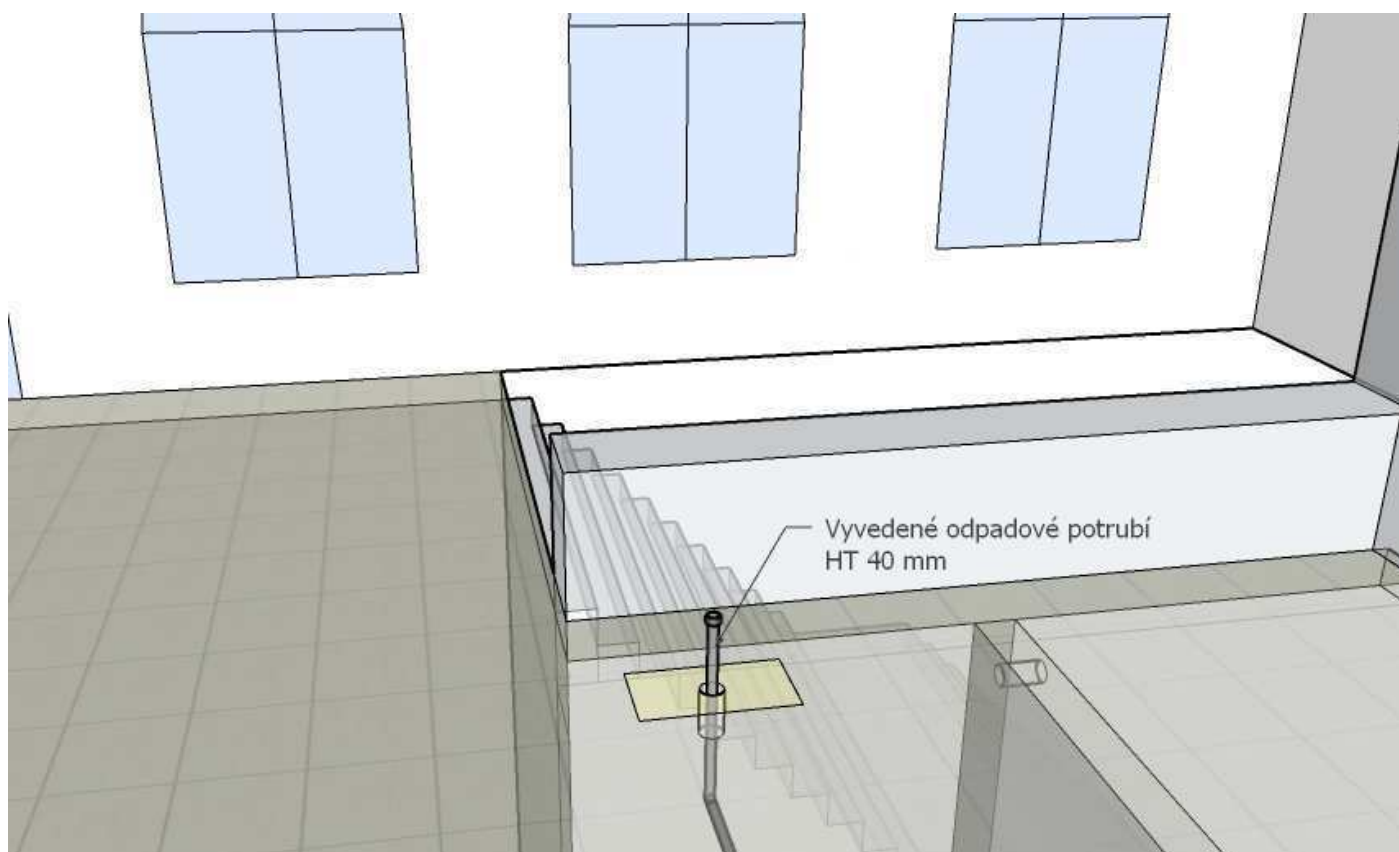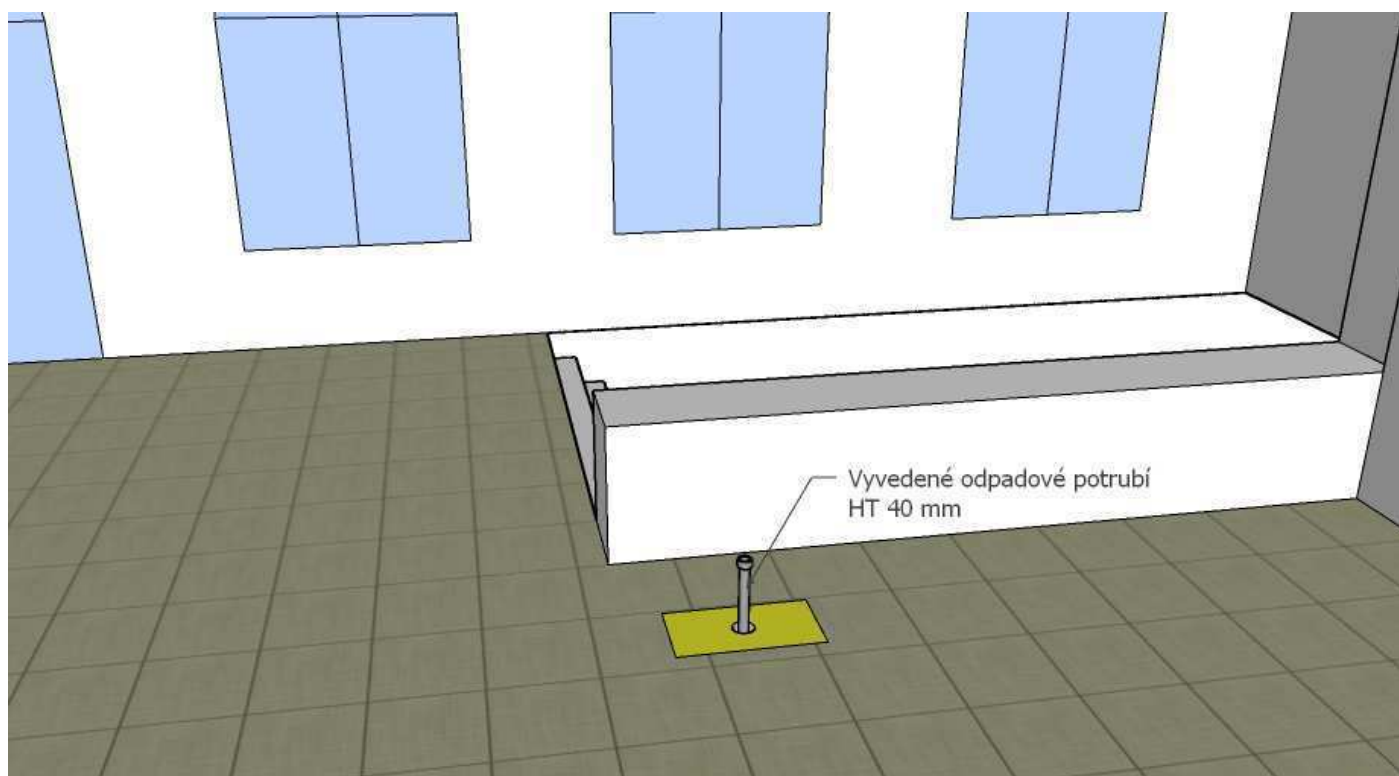


**Odpadové potrubí
napojení ve sklepě - nutno
vyzjistit interně (možno vést k sociálce)**

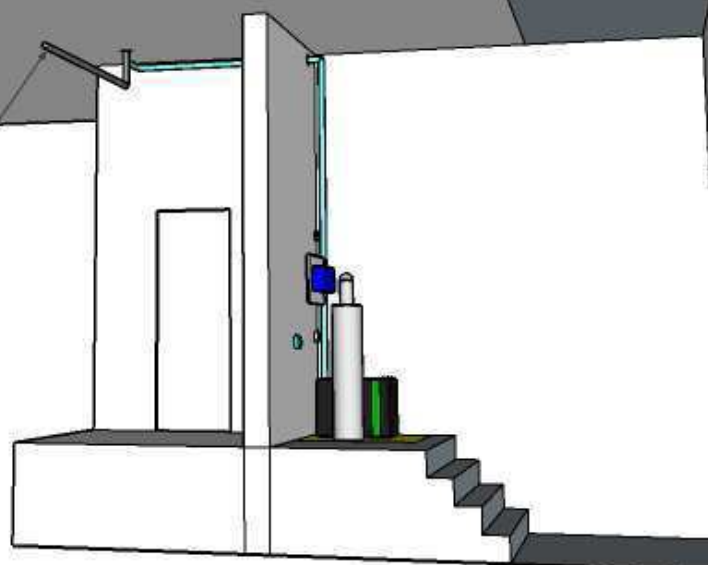

**Odpadové potrubí
napojení ve sklepě - nutno
vyzjistit interně (možno vést k sociálce)**


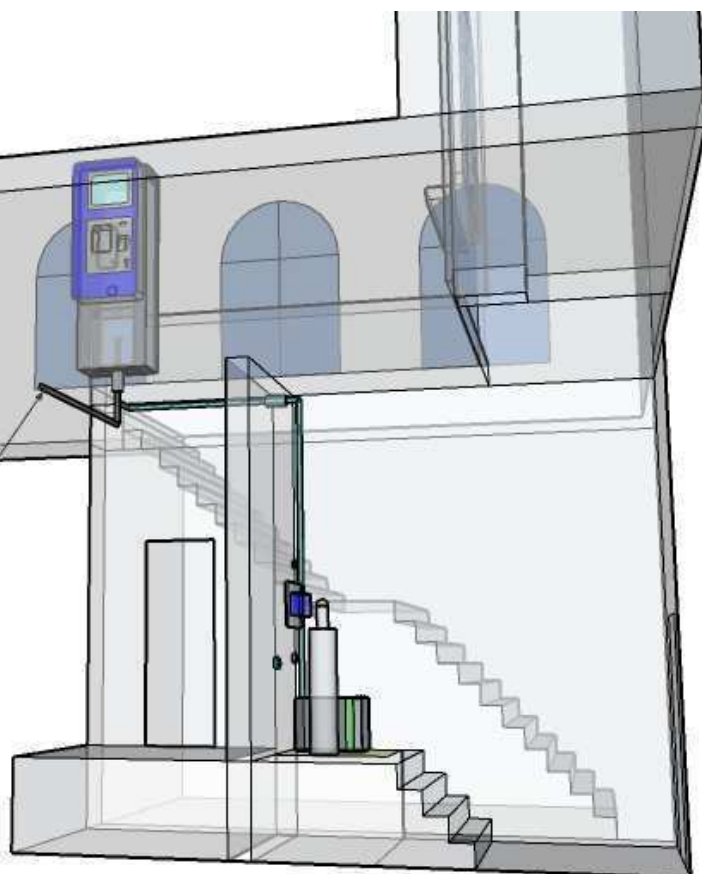



Obr.16 – uzamykatelná mříž pro technologii

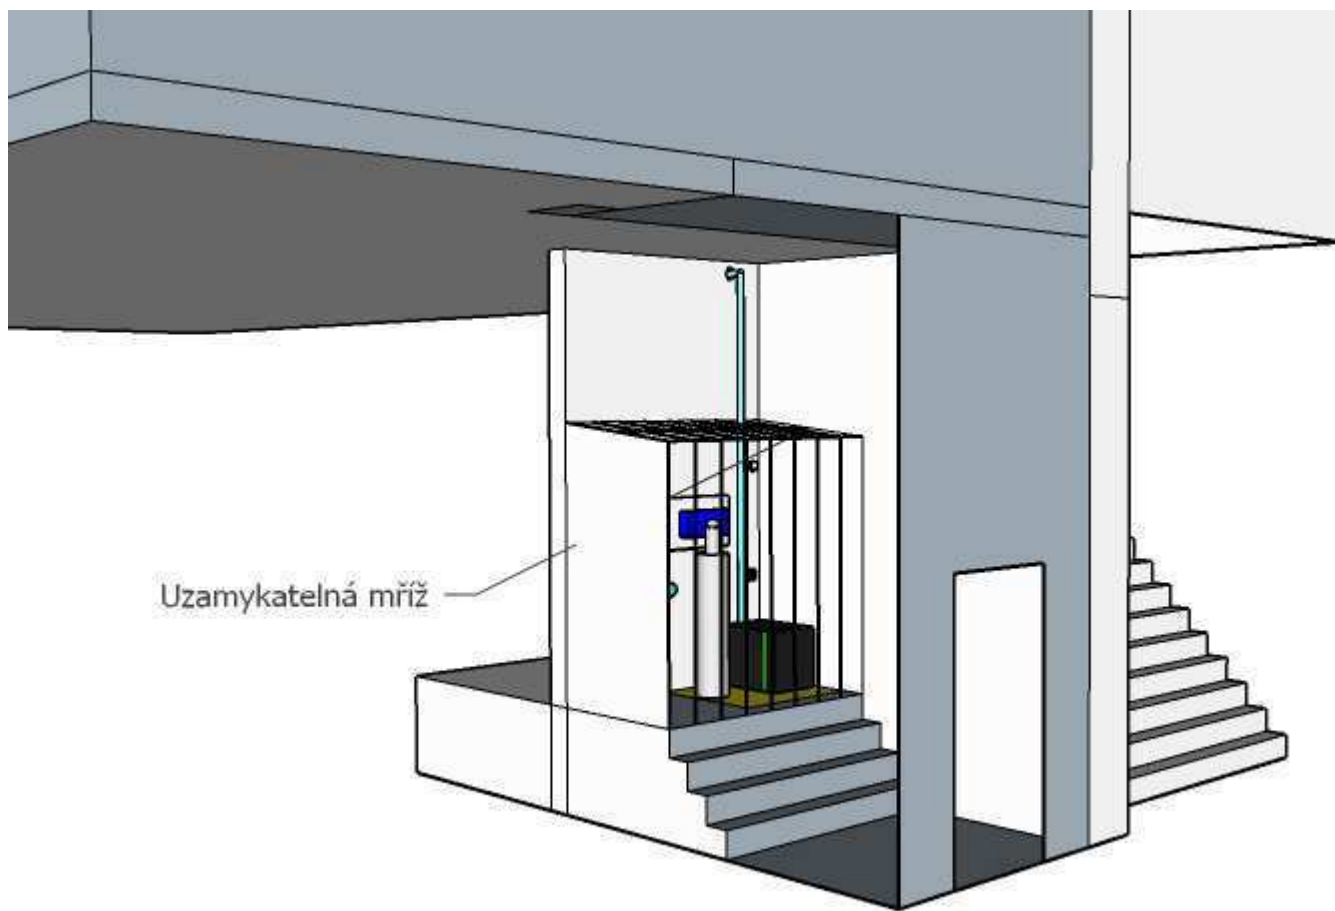


Obr.17,18,19,20 – vizualizace



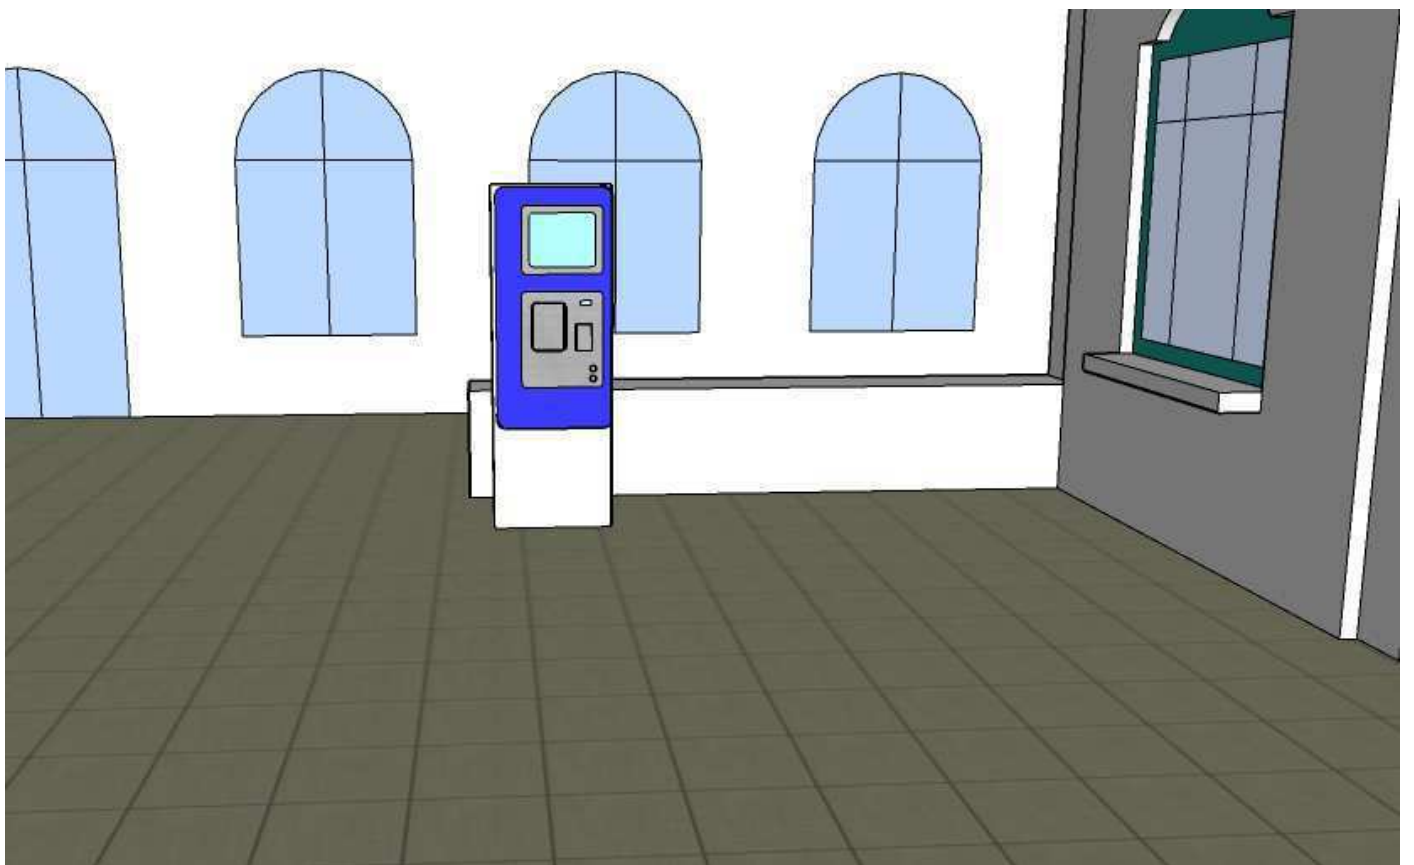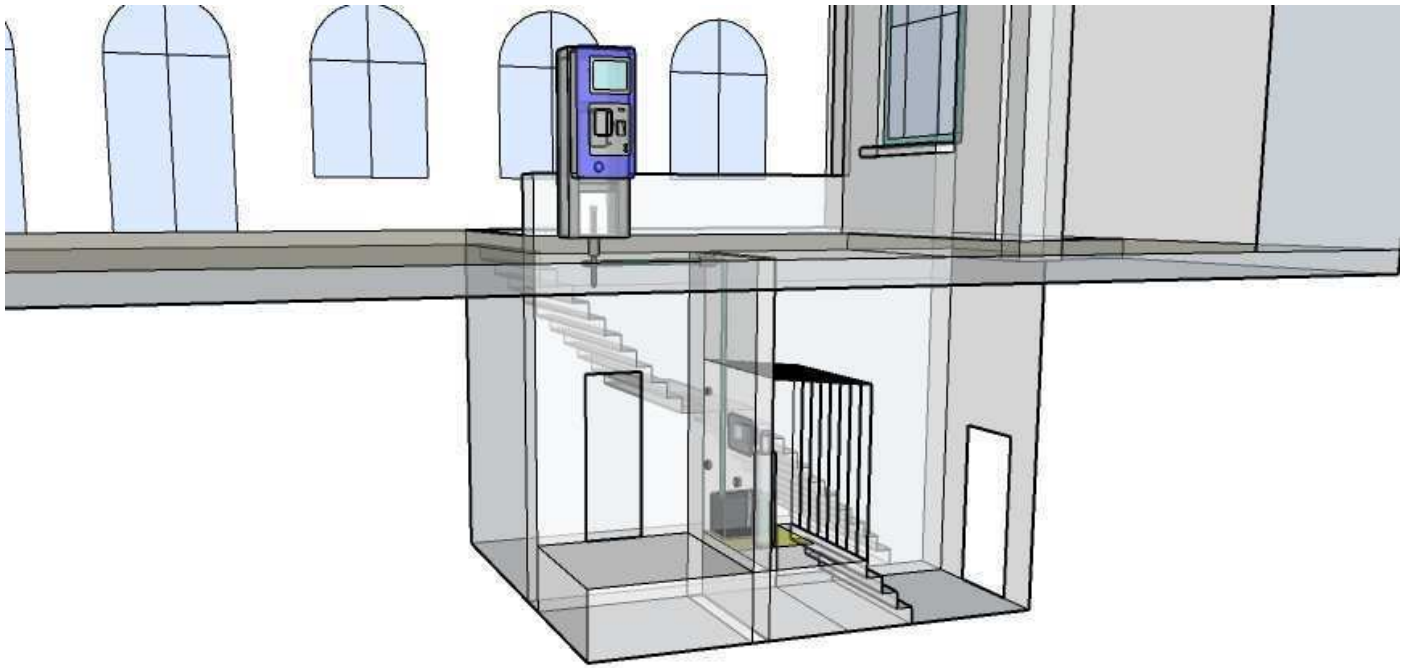

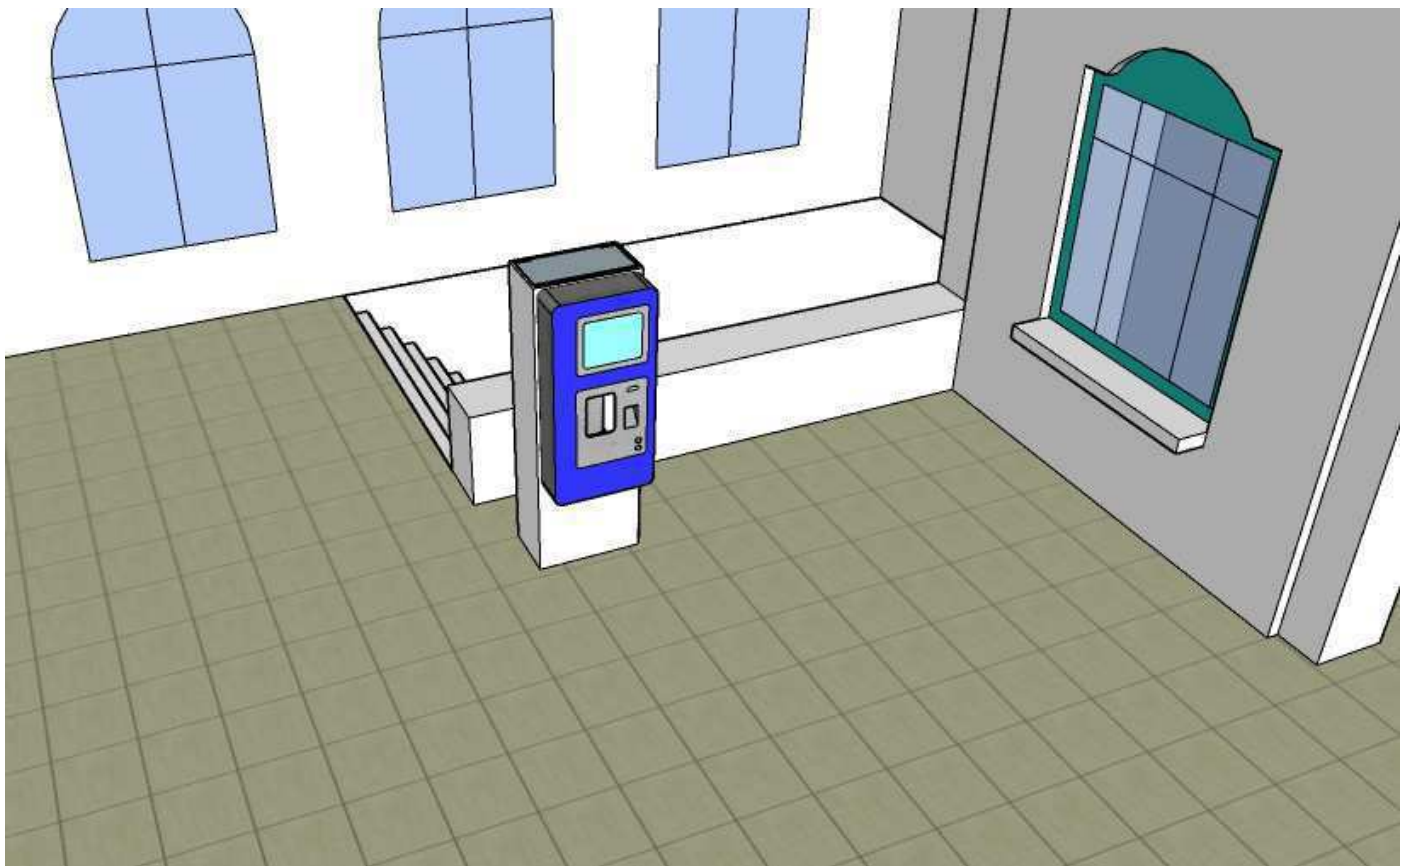

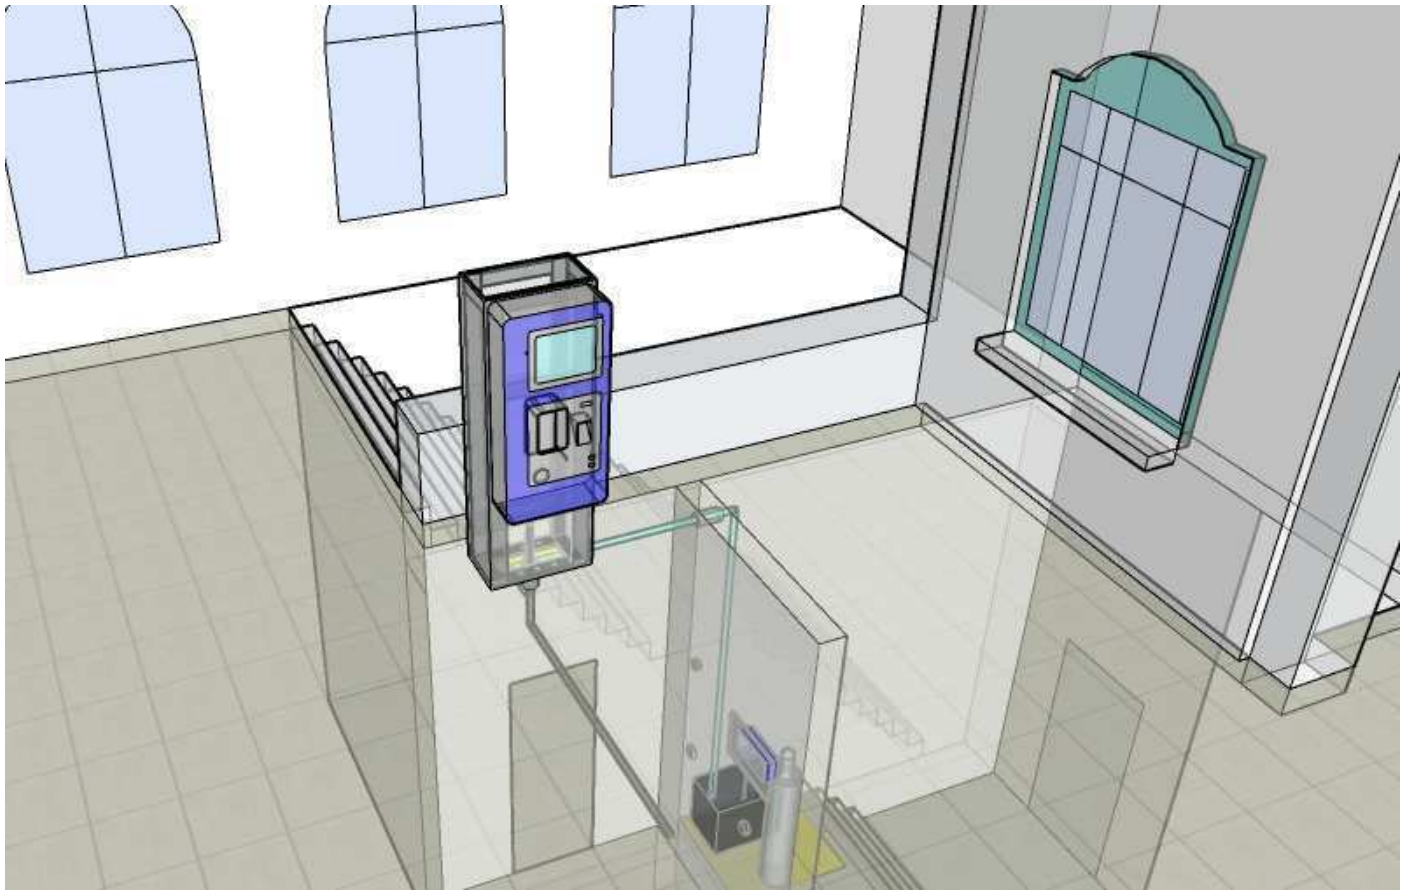

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny přes kabel CYKY 3 x 2,5 s jištěním 16 A – samostatný okruh do rozvodné krabice. Poté z ní vytáhnout zásuvku a 1 x přívod pro výdejník (cca 15 m CYKY 3 x,2,5)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 1 x rozvodná krabice, 1 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Výdejník váží 80 kg je třeba zdívo připravit pro zavěšení (pokud je třeba).
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Děčín:

Instalace systému výdejníku vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Děčín (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4 do prostoru sklepa
- Přívod elektřiny do rozvodné krabice skrz samostatně jištěný kabel vytažený přímo z rozvaděče (jištěno 16 A jističem) do prostoru sklepa
- Zřízení prostupů (2) podlahou z prostoru haly do prostoru sklepa a zajištění prostupů příčkou
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem (napojení ve sklepě do stávajícího potrubí)

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Děčín (koncesionář):


- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na samonosný rám.
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zřízení uzamykatelného prostoru (mříž) – pokud bude nutné.
- Zhotovení samonosného rámu a jeho opláštění – ukotvení do podlahy

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Česká Třebová

1. Umístění výdejníku



Umístění výdejníku je uvažováno v prostoru haly pod informačními tabulemi odjezdů. Výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který bude opláštěn LTD deskami v bílé barvě. Technologii pro doúpravu vody lze umístit za stěnu u které bude rám umístěn. Za touto stěnou se nachází místnost bývalé kuchyňky, kde bude umístěna technologie pro doúpravu vody.

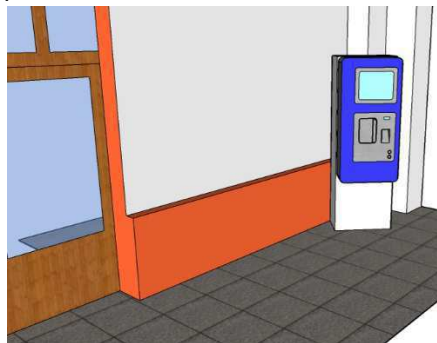


Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- Pro umístění technologické části systému lze využít prostoru bývalé kuchyňky
- V tomto prostoru je zapotřebí:
 - 2 x zásuvka 230 V (lze využít stávající)
 - 1x přívod pitné vody zakončený pračkovým ventilem $\frac{3}{4}$ - studená (lze využít stávající roháček)
 - Odpadové potrubí – lze využít stávajícího odpadového potrubí. Od tohoto potrubí je nutné vytáhnout trubku zřízeným prostupem (popsáno níže) do prostoru haly. Potrubí je nutné zřídit v rozměru HT40 mm.
- Prostup stěnou: Je třeba zřídit 1 prostup o průměru min. 100 mm. Tímto prostupem bude tažen python, napájecí kabel pro výdejník a odpadové potrubí. (napájecí kabel a python (soubor hadiček s filtrovanou vodou) zřizuje Lokni.)


Obr.2,3,4 – výdejník bude zavěšen na samonosném jeklovém rámu, který je kotven do podlahy.

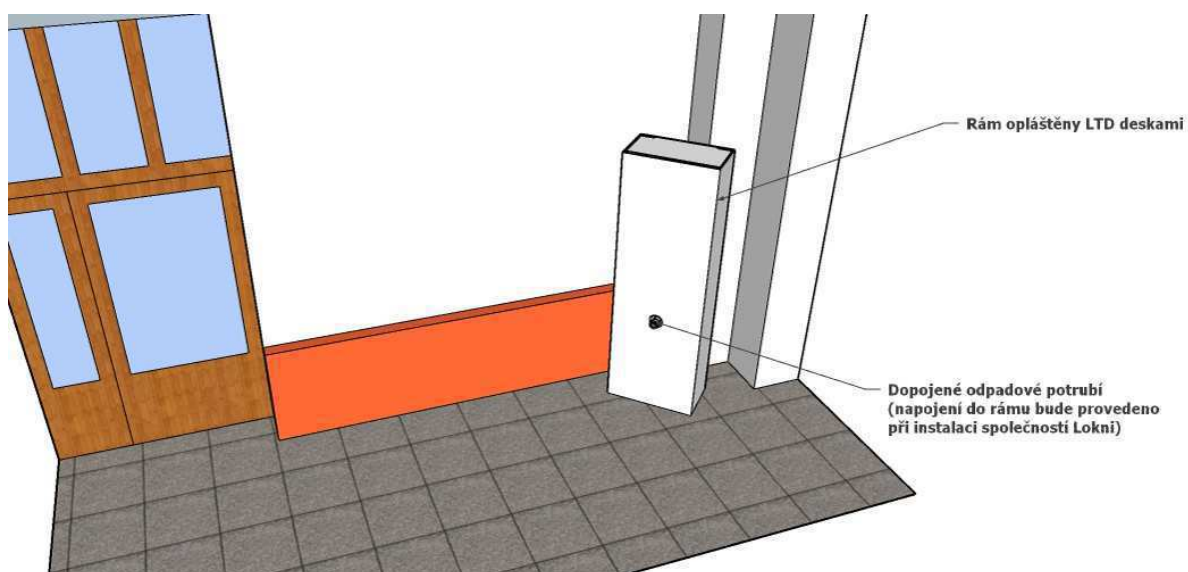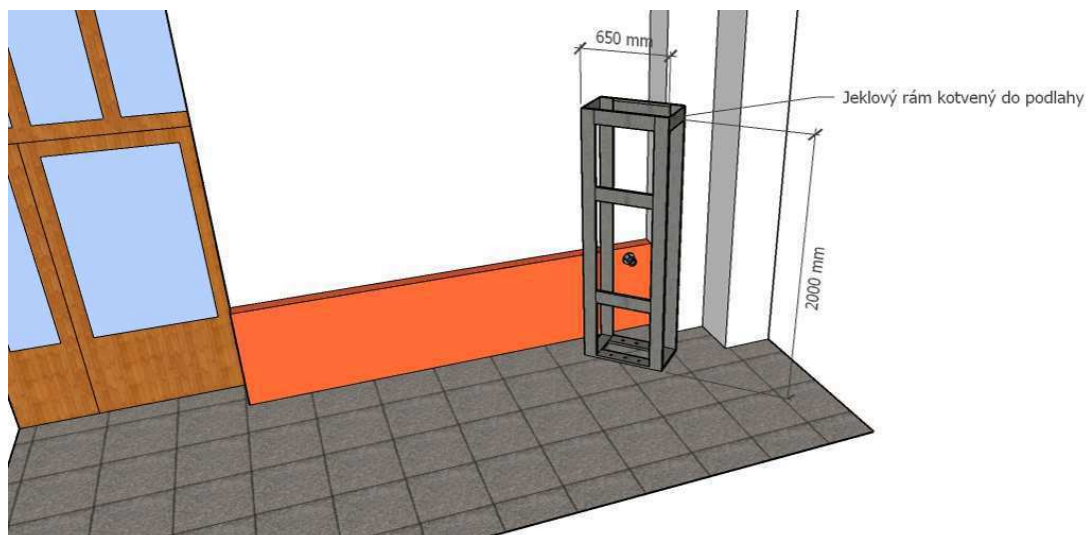


Výdejník bude zavěšen na samonosném rámu, který bude orientován do prostoru, jako nynější automat na kávu.

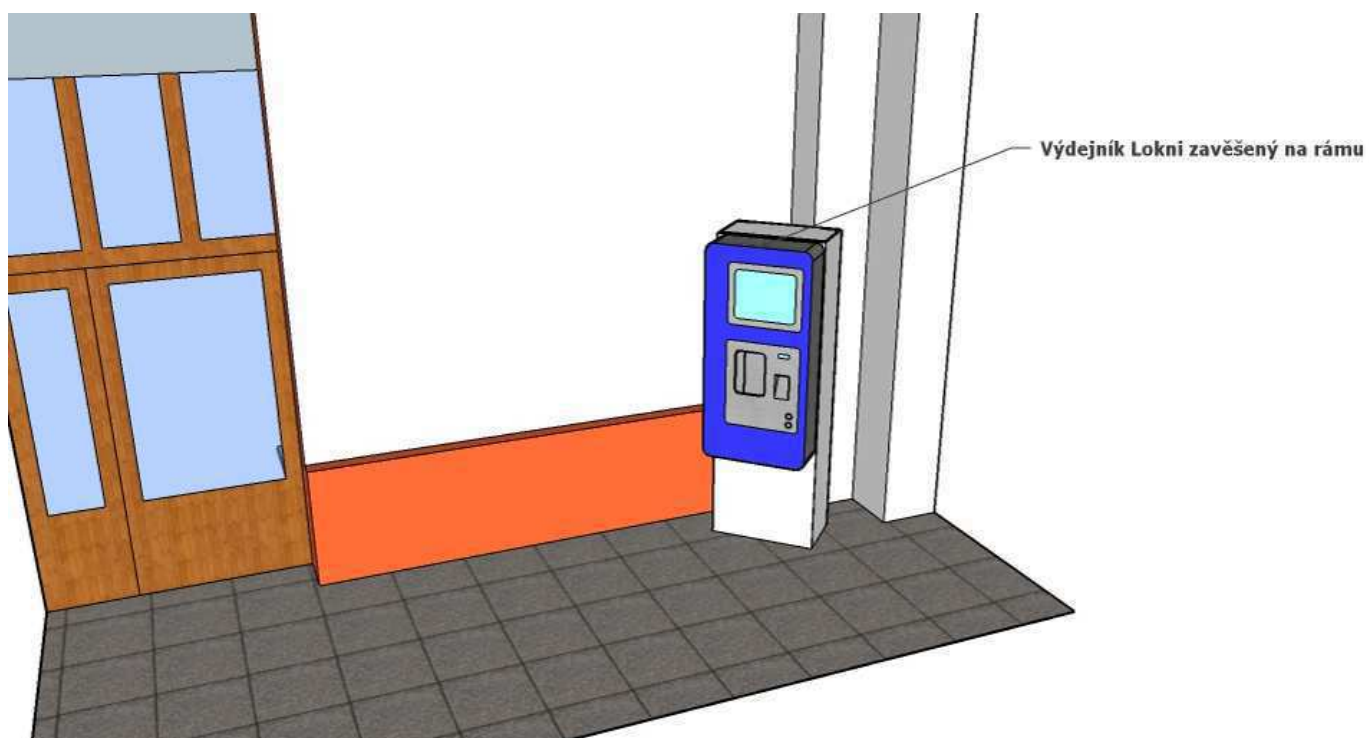


Obr. 5 – přípravy v prostoru kde bude umístěna technologie

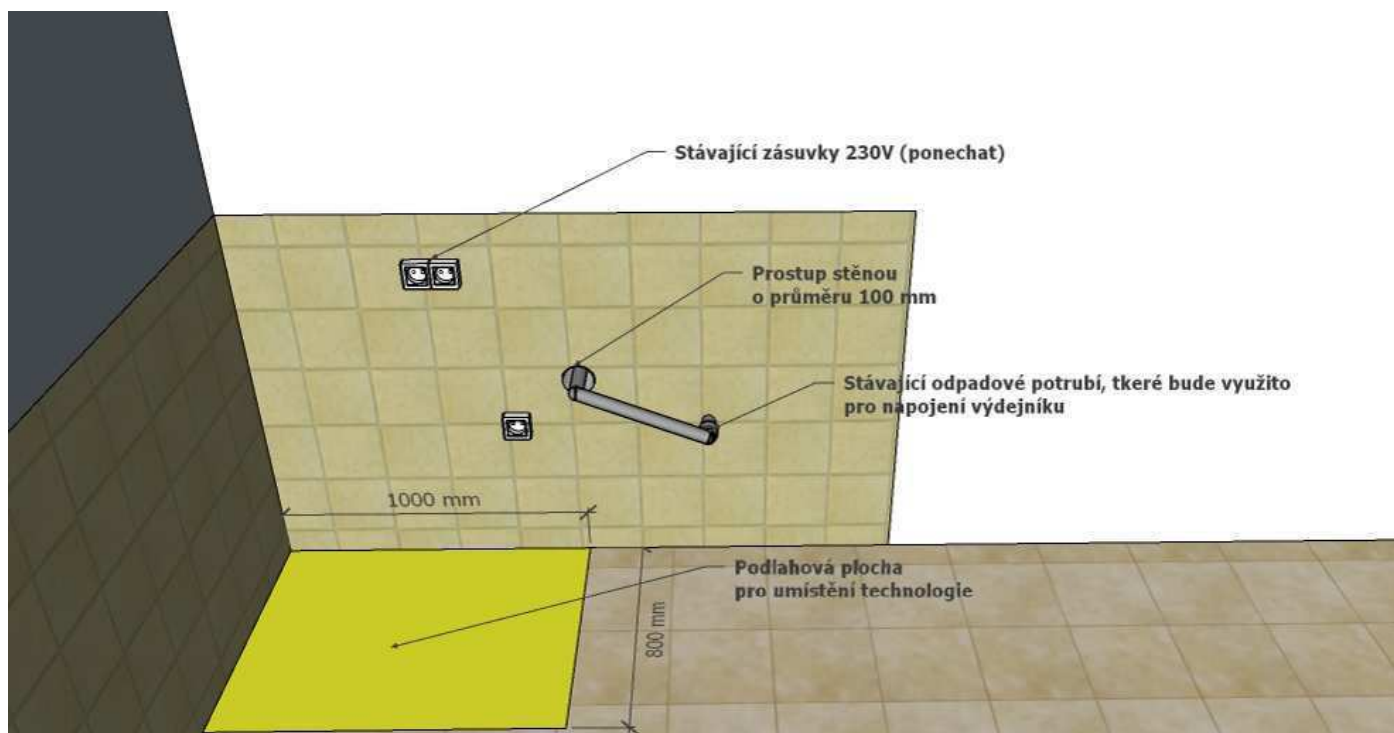


Obr.6 – kompletní prostoru technologie

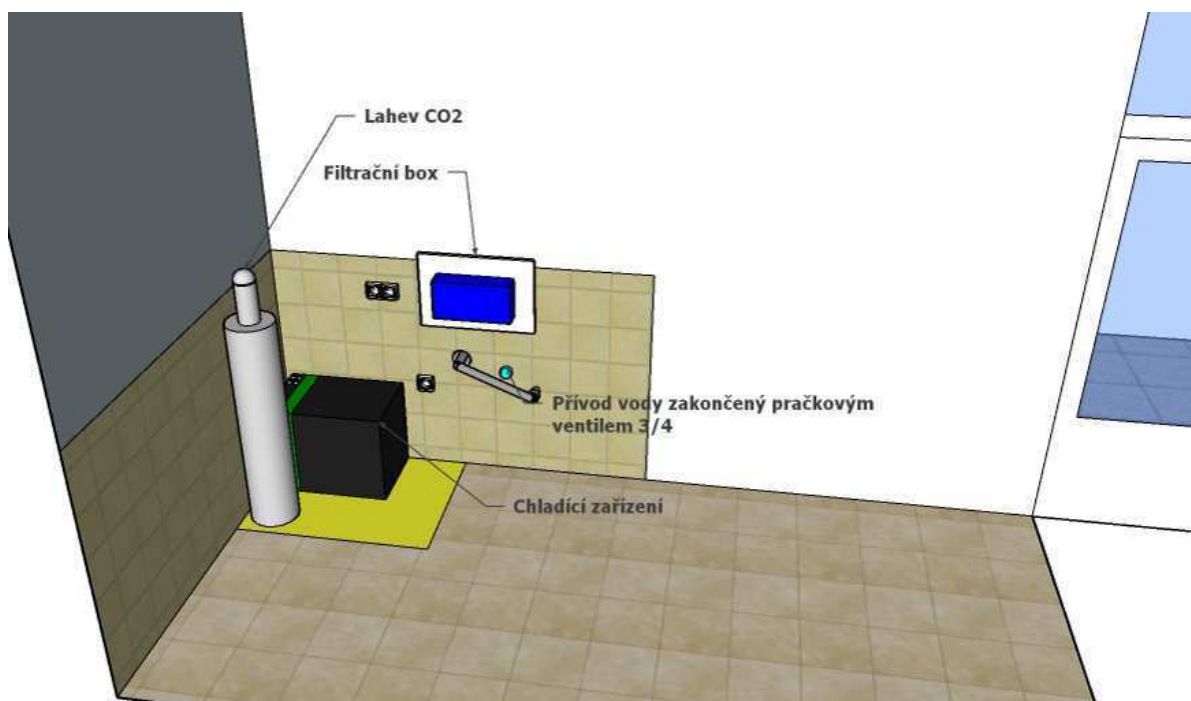


Obr.7,8,9 – Prostup stěnou, vytažené odpadové potrubí – napojení

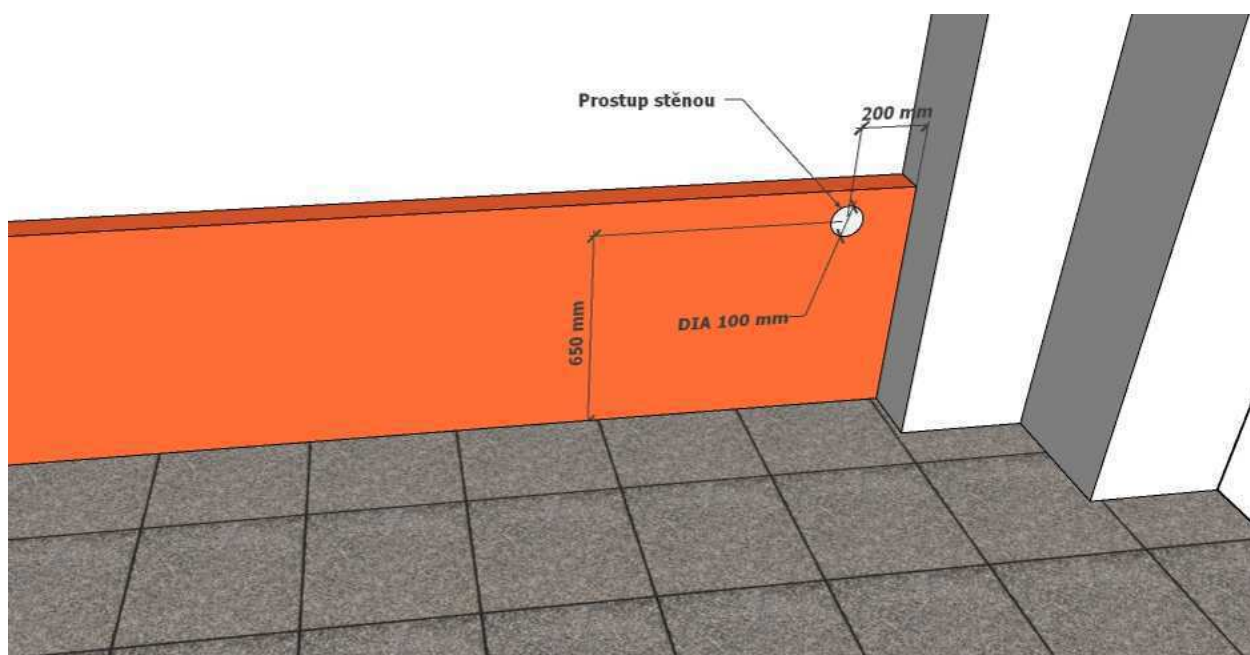


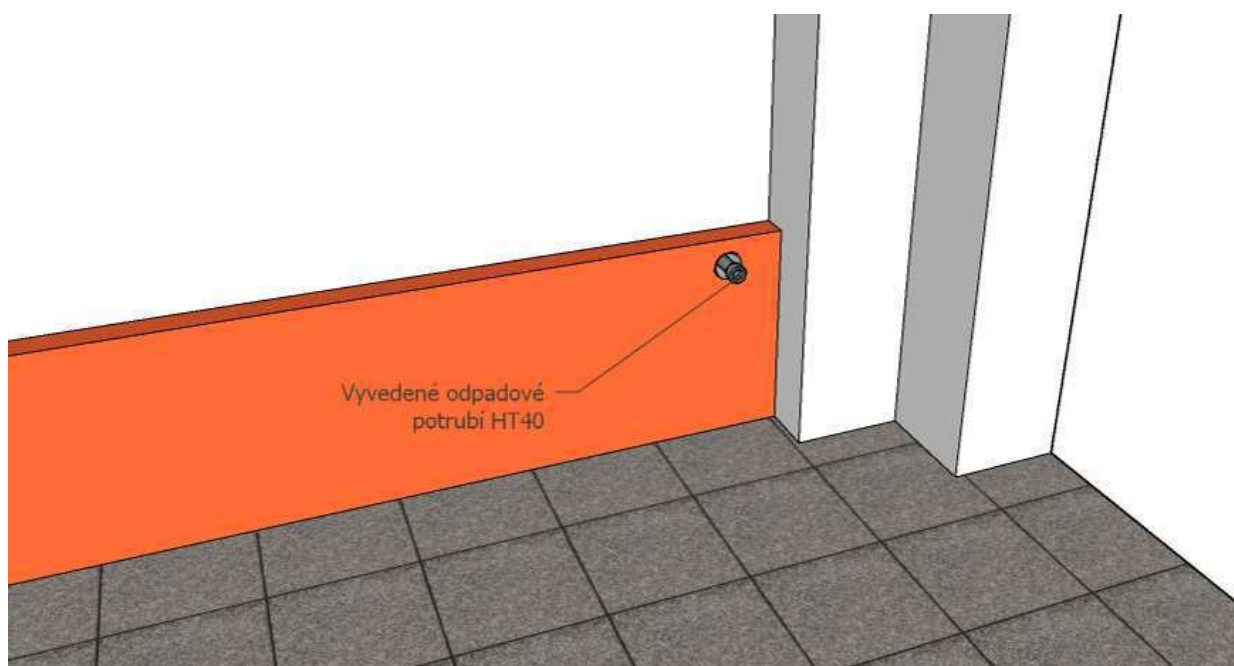


XRAY pohled

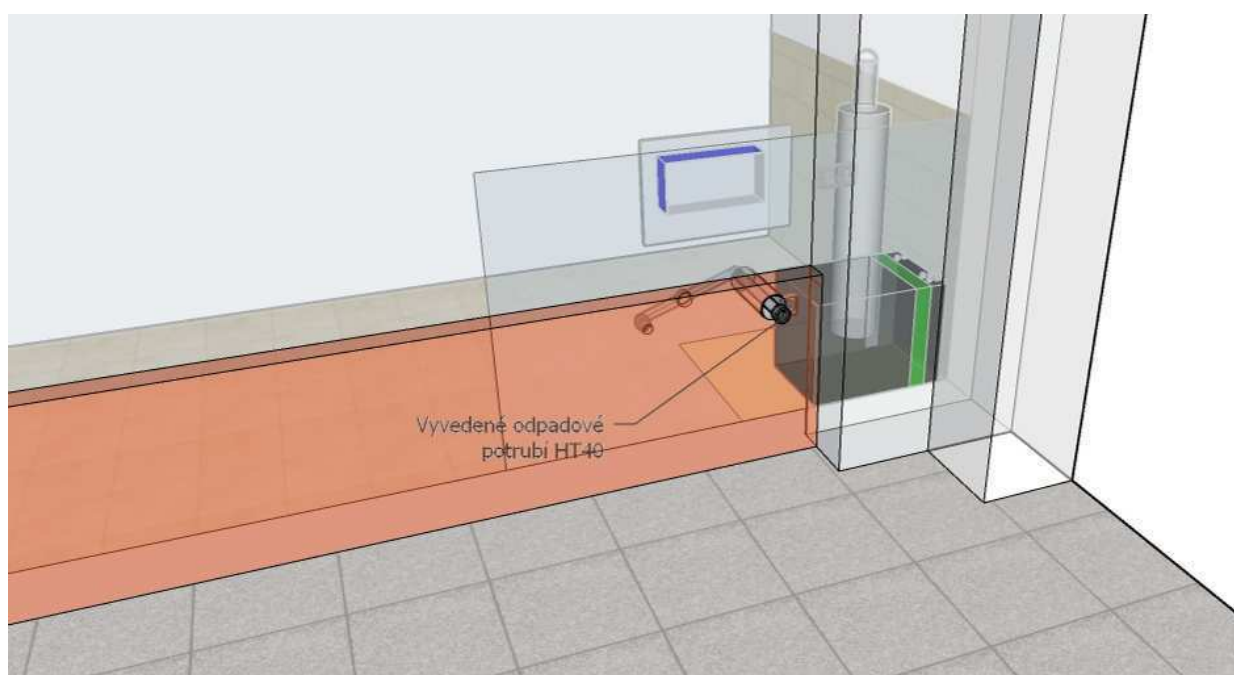

Obr.10,11,12- Vizualizace

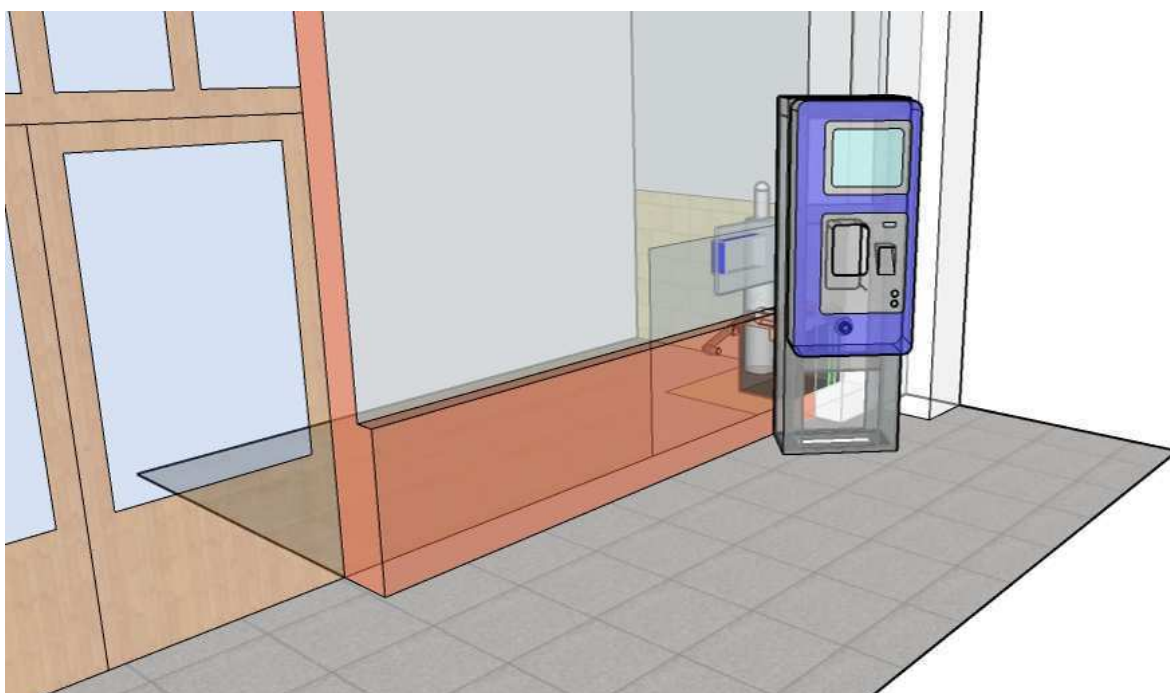

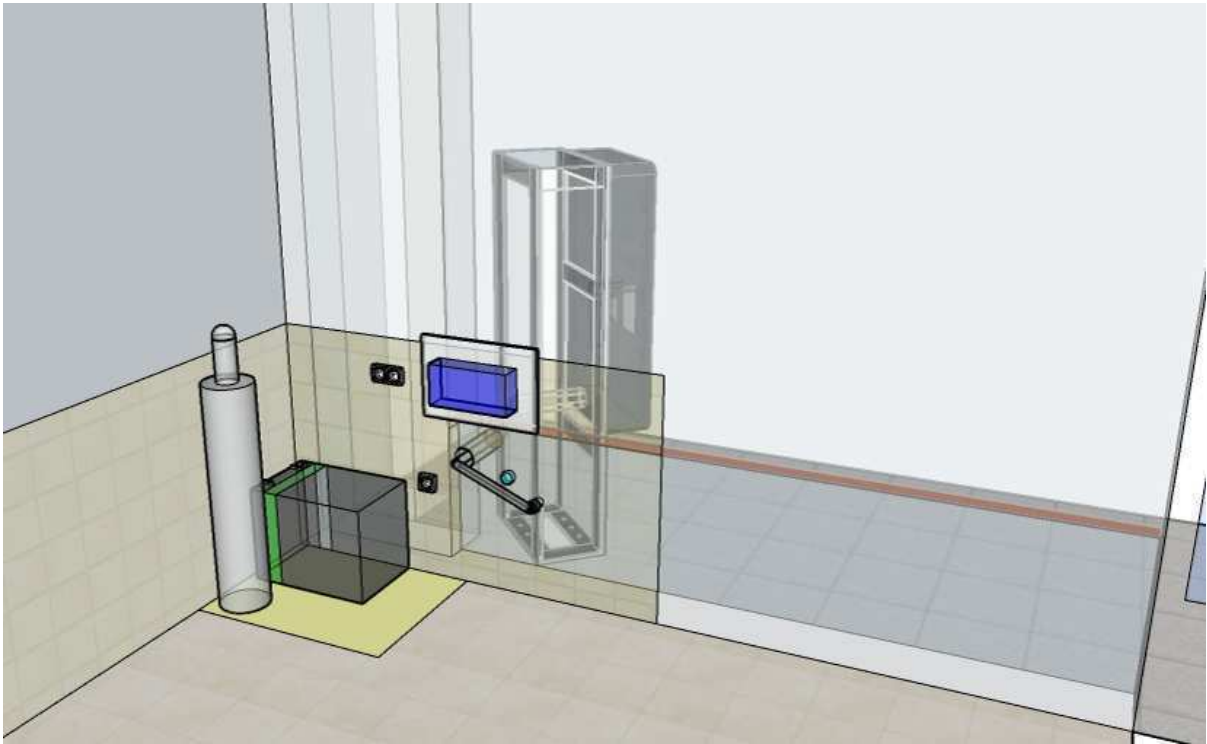

Souhrnné informace:

- Přívod elektřiny 2 x zásuvka 230 V (jištěno 16A jističem)
- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm (odpad je nutný pouze u výdejníku)
Je důležité zachovat spád. Výška potrubí u výdejníku je 750 mm.
- Příprava prostor pro technologii – 2 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4.
- Příprava prostupu od technologie k výdejníku (průměr 100 mm)
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Rozměry výdejníku jsou: 650 x 1360 x 240 (Š x V x H)
- Podlahový prostor pro umístění technologie je i s rezervou cca 1 m²

Poznámka: Pro tuto instalaci je třeba samonosného jeklového rámu s obkladem z desek z bílého lamina

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Česká Třebová:

Instalace systému výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení systému výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje společnost koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Česká Třebová (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4
- Přívod elektřiny – 2 x zásuvka 230V (jištěno 16A jističem)
- Zřízení prostupu stěnou z prostoru haly do prostoru, kde je plánováno umístit technologii (bývalá kuchyňka)
- Vytažení odpadového potrubí HT40 zřízeným prostupem

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Česká Třebová (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Zavěšení výdejní části systému na samonosný rám.
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Zhotovení samonosného rámu a jeho opláštění – ukotvení do podlahy

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.

Technické informace k možnosti umístění zařízení výdejníku vody v budově nádraží Praha - Libeň (stěhování z nádraží Praha – Smíchov)

1. Umístění výdejníku

Výdejník v úpravě Cube (samostojný) je uvažováno umístit do prostoru nádraží Praha – Libeň do hlavní vstupní haly, vedle samoobslužných automatů. Vedle vstupu na dámské toalety.

Jedná se o zařízení, které je kompaktní a veškerá technologie se nachází uvnitř zařízení. Pro zařízení je třeba zajistit pouze zásuvku a napojení na pitnou vodu a odpad.





Kompletní popis příprav pro tuto variantu:

- 2 x zásuvka 230 V – (navrženo v místnosti toalety pod umyvadle za servisními dvířky)
- Přívod vody zakončený pračkovým ventilem $\frac{3}{4}$ ((navrženo v místnosti toalety pod umyvadle za servisními dvířky))
- Napojení na odpad. Vytažení odpadového potrubí skrz stěnu do prostoru haly, předem připraveným prostupem
- Prostup do prostoru pod umyvadlem pro natažení výše uvedeného


Obr. 1,2 – přípravy v prostoru umístění zařízení

- Prostup a vytažené odpadové potrubí HT 40

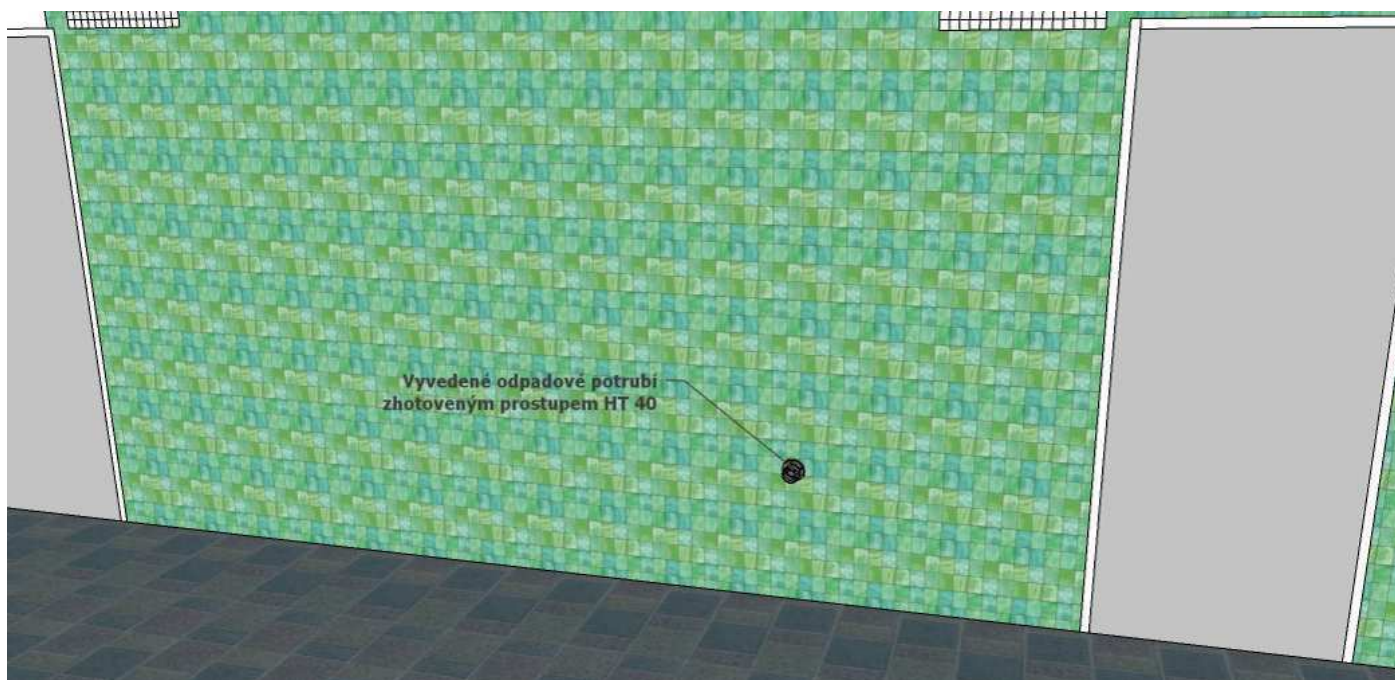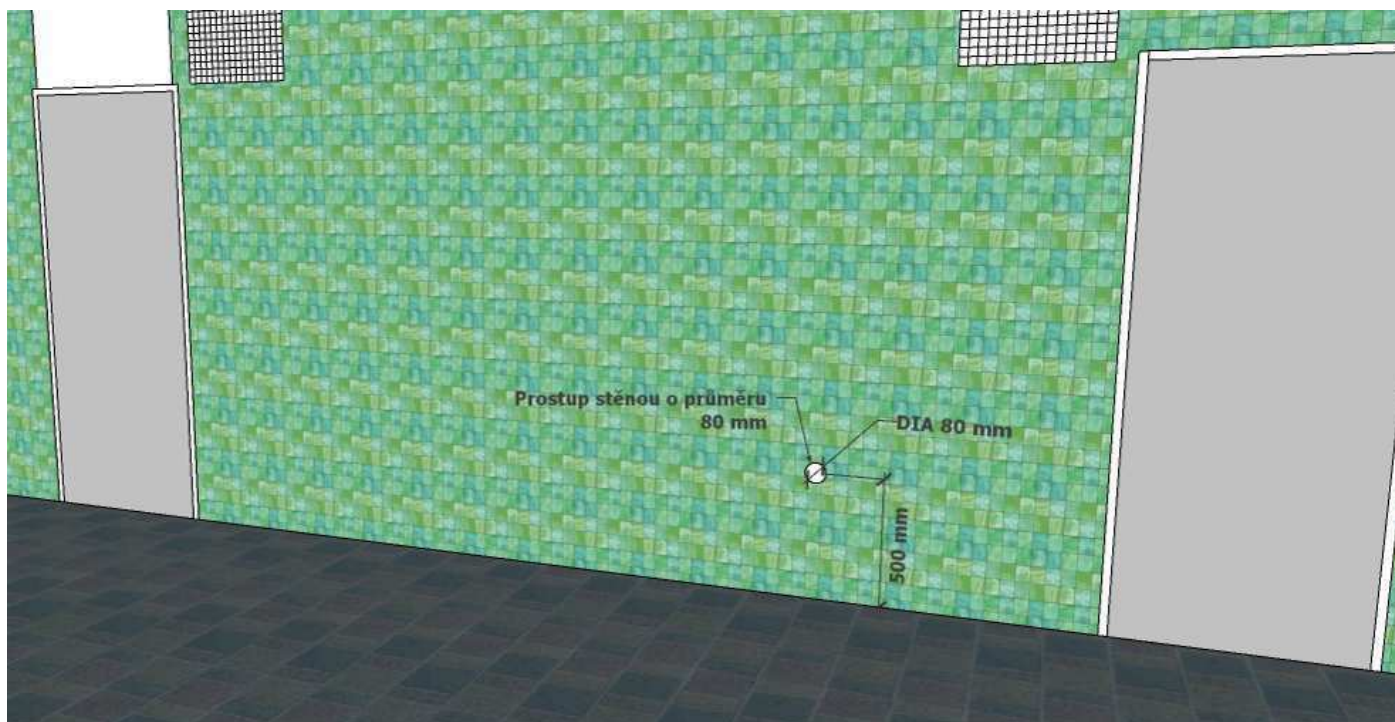



Obr.3,4 – zřízení přípojných bodů pod umyvadlem

- Přívod vody zakončený pračkovým ventilem 3/4
- 2 x zásuvka 230 V
- Zde lze provést napojení na odpad

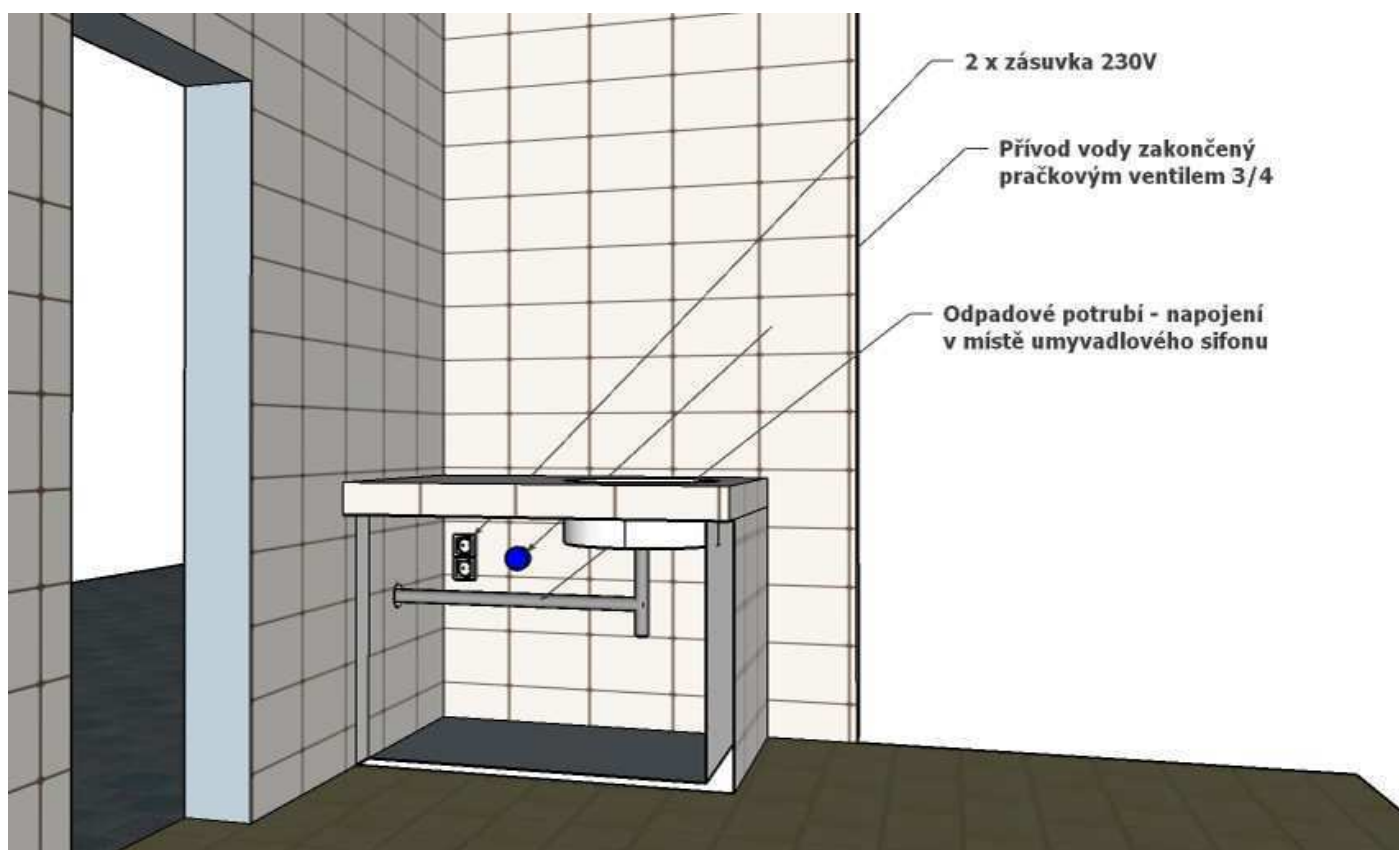

Obr.5,6 – vizualizace

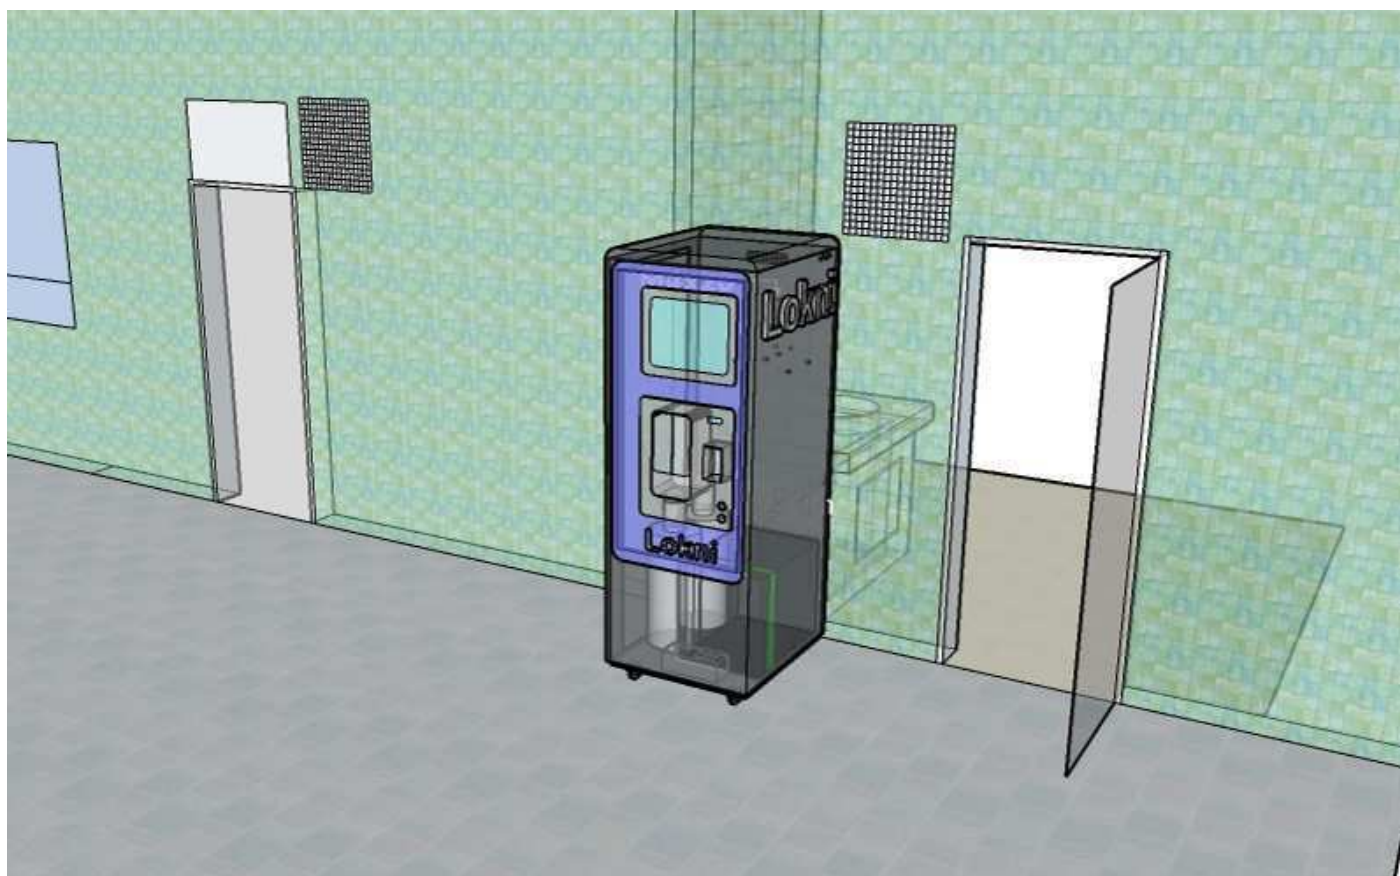

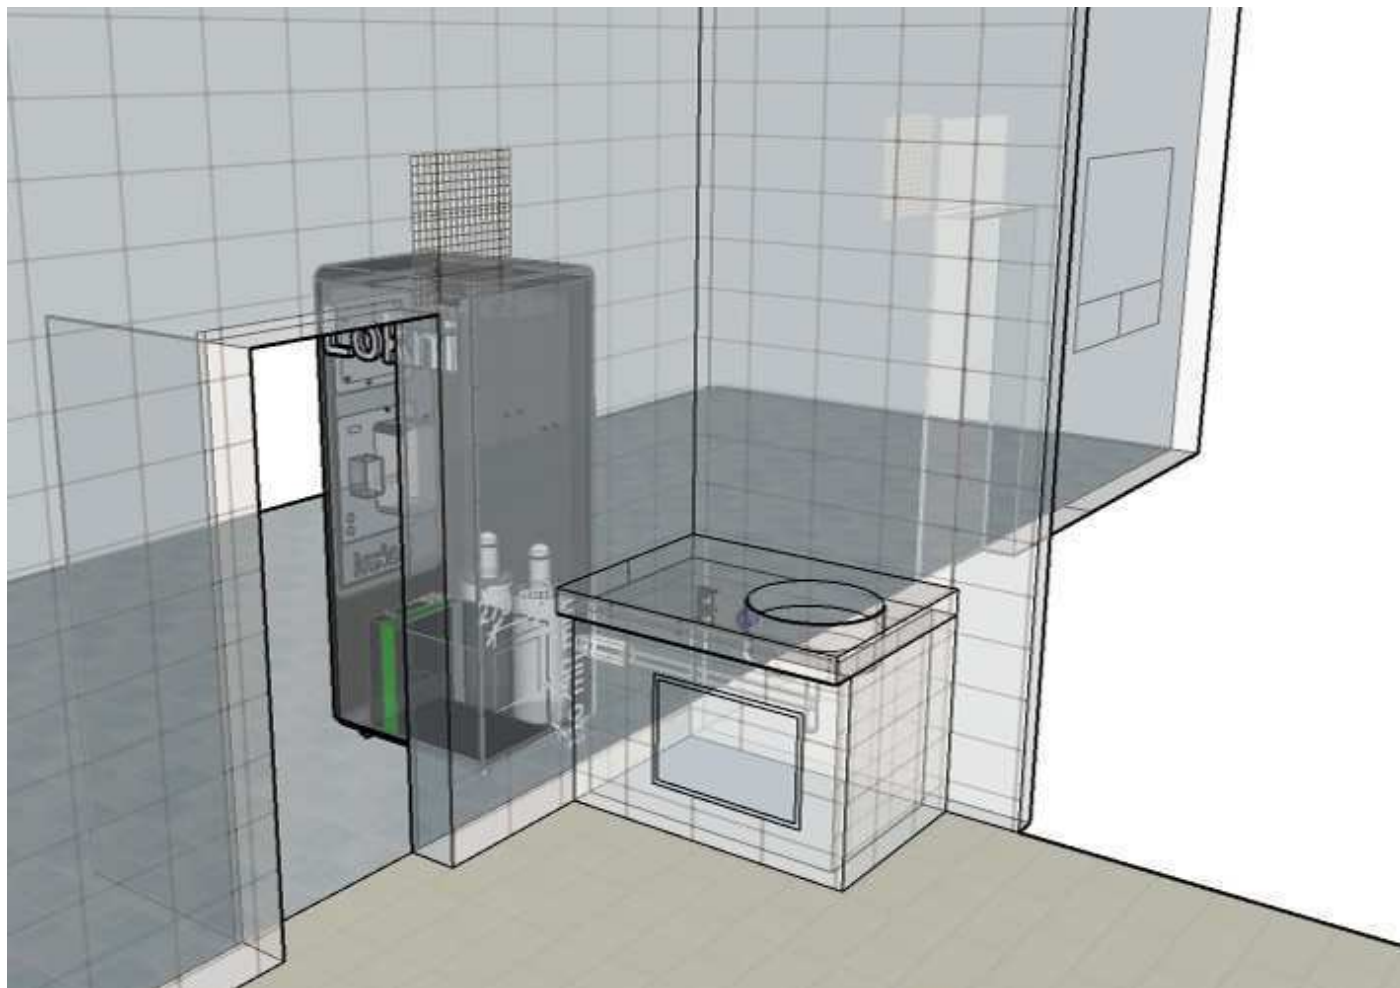

Souhrnné informace:

- Napojení na odpad do trubky HT průměru 40 mm, předem připraveným prostupem
- Příprava prostor pro připojení zařízení (pod umyvadlem)- 2 x zásuvka a 1 x přívod vody zakončený pračkovým ventilem ¾, odbočka odpadu HT 40 – vevedení prostup (průměr 80 mm) do prostoru haly
- Součástí technologie jsou dvě tlakové láhve s CO₂ (25 kg)
- Rozměry výdejníku jsou: 720 x 2100 x 780 (Š x V x H)

Zajištění stavební připravenosti v lokalitě nádraží Praha - Libeň:

Instalace výdejníku vody vyžaduje stavební připravenost, která je definována do konkrétních míst, dle výše uvedených informací. Drobné stavební úpravy a zřízení přípojných bodů pro napojení výdejníku vody zajišťuje objednatel. Instalaci filtračního a výdejního zařízení poté zařizuje koncesionář.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Praha - Libeň (objednatel: Správa železnic):

- Zajištění přívodu vody zakončeného pračkovým ventilem 3/4
- Přívod elektřiny zakončen 2 x zásuvkou 230V
- Zajištění prostupu
- Zřízení odpadu HT 40

Veškeré náklady s tímto spojené nese objednatel.

Konkrétní body přípravy v lokalitě nádraží Praha - Libeň (koncesionář):

- Napojení systému na předem připravené přípojný body (voda, odpad, elektřina)
- Propojení, zprovoznění, otestování
- Napojení do předem připraveného odpadu skrz přečerpávací jednotku

Veškeré náklady s tímto spojené nese koncesionář.