

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W          |           | "S2"                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 21*9,75                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 64 | M          | 60512201R | příhradový stropní vazník dle specifikace S2, sušené řezivo, impregnovaný                                                                                                                                                                        | m  |          |              | 75                | vlastní         |
|    | W          |           | "S2"                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 21*9,75                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 65 | K          | 762811210 | Záklap stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami                                                                                                                     | m2 |          |              | 82                | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811210</a>                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "P01, P02"                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | F024                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | F034                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 66 | M          | 60515111  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                                                                                                                                                                            | m3 |          |              | 65                | CS ÚRS 2024 01  |
|    | W          |           | 141,67*0,032 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 67 | K          | 762822120 | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2                                                                                                                             | m  |          |              | 27                | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822120</a>                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "1NP"                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "nad místností 101 a 102 sv. délka 4,1m 120/200"                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 10*(4,1+0,25*2)                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "nad místností 102, sv. délka 4,95 120/200"                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 6*(4,95+2*0,25)                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "nad místností 103 sv. délka 3,0 120/200"                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 10*(3+2*0,25)                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "nad místností 104 sv.délka 1,4 a 0,9 120/200"                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 5*(1,4+2*0,25)                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 2*(0,9+2*0,25)                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 1*(0,867+0,19+2,275+2*0,25)                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 68 | M          | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                | m3 |          |              | 80                | CS ÚRS 2024 01  |
|    | W          |           | "1NP"                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "nad místností 101 a 102 sv. délka 4,1m 120/200"                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 10*(4,1+0,25*2)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "nad místností 102, sv. délka 4,95 120/200"                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 6*(4,95+2*0,25)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "nad místností 103 sv. délka 3,0 120/200"                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 10*(3+2*0,25)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "nad místností 104 sv.délka 1,4 a 0,9 120/200"                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 5*(1,4+2*0,25)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 2*(0,9+2*0,25)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 1*(0,867+0,19+2,275+2*0,25)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 3,116*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 69 | K          | 762822130 | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2                                                                                                                             | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822130</a>                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | "stropní trám nad 2NP - 120/260"                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 13*(0,2+2,125+1,527+0,17)                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 1*(1,41+2,125+0,2)                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 11*(2,263+1,41+2,125+0,2)                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 70 | M          | 60512140  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | W          |           | "stropní trám nad 2NP - 120/260"                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 13*(0,2+2,125+1,527+0,17)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 1*(1,41+2,125+0,2)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 11*(2,263+1,41+2,125+0,2)*(0,12*0,2)                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 2,928*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 71 | K          | 762895000 | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky                                                                                                                                                                       | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762895000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762895000</a>                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 4,53++3,428+3,221                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 72 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)                                                                                                                                            | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083111</a>                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D  | 763        |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 73 | K          | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302</a>                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D  | 763-1      |           | Podhledy                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                          | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 74 | K   | 763131431                    | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90                                   | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431</a><br>SDK<br>sdk2<br>Součet                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | 763131714                    | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                       | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | 763131721                    | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m                                                                           | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721</a><br>"kapotáž svislé části výškové změny<br>"čelo u schodiště" 1,79+1,323+0,9*2*2+2,27+0,9*2 |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 763-4                        | Parozábrana                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | 713_vlastní_01               | Prolepení parozábrany ke konstrukci (na omítku), vč. penetrace, páska ve specifikaci<br>9,2*2+19,2+2,7*2+2*(2,7+0,6+2,1+0,6)<br>Součet                                                                               | bm |          |              |                   | vlastní         |
|    |     | VV<br>VV                     |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 78 | M   | 28329311                     | páska parotěsnicí jednostranně lepicí dřevostaveb a OSB desek š 80mm<br>55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV                           |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 79 | K   | 763131751                    | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                        | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751</a><br>sdk                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 80 | M   | 28329233                     | folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací<br>Poznámka k položce:<br>+ 20 % na dostatečné ukončení na stěně<br>176,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství            | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |                              |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                              |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 81 | M   | 63150820                     | páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje parozábran<br>Poznámka k položce:<br>spotřeba cca 1,5 bm/m2 - spoje a řezání detailů<br>176,04*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                      | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |                              |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |                              |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 82 | M   | 28329294                     | páska pomocná akrylátová pro přichycení parozábrany k nosnému roštu š 12mm<br>176,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                              |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 764                          | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 83 | K   | 998764102                    | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                  | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 764-1                        | Krytina                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 84 | K   | 764111643                    | Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60° | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111643">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111643</a><br>šikmá1                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 85 | K   | 764002414                    | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš                                                                                                                                                                   | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414</a><br>šikmá1                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 86 | M   | 28329223                     | folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu<br>445,979*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                         | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV  |                              |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 87 | K   | 764211616                    | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 500 mm                                                  | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211616">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211616</a><br>hřeben                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 88 | K   | 764212634                    | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm                                                                                                             | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212634">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212634</a><br>šlitová<br>Součet                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 89 | K   | 764212663                    | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm                                                                                               | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212663">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212663</a><br>šikmá11                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 90  | K          | 765111201 | Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem                                                                                                 | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111201</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | šikmá11                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 91  | M          | 59244006  | pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm                                                                                                              | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV         |           | 58,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 92  | K          | 764312615 | Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm      | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764312615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764312615</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,7)/cos(40)                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | D          |           | 764-3 Okap                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 93  | K          | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                               | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | šikmá11                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 94  | K          | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm                      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511642">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511642</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 95  | K          | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm                                                         | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*7,2                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*4,85                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*4,85                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 96  | K          | 721242115 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110                                                                              | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242115</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | D          |           | 765 Krytina skládaná                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 97  | K          | 998765102 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765102</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | D          |           | 765-1 DHV                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 98  | K          | 764212662 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm                                          | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212662">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212662</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | šikmá11                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 99  | M          | 63150819  | folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm                                   | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV         |           | šikmá1                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | hřeben*0,5                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 460,579*1,165 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 100 | K          | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve                                                      | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191021</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | šikmá1                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 101 | K          | 765191051 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané                                                                         | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191051</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | hřeben                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 102 | K          | 765191071 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici                                                                                   | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191071">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191071</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | šikmá11                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | D          |           | 766 Konstrukce truhlářské                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 103 | K          | 766221224 | Montáž celodřevěného samonosného schodiště bez podstupnic schodnicového zadlabaného s podestou                                                                  | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766221224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766221224</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,7+1,32)/cos(50)                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,5                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 104 | K          | 766311111 | Montáž zábradlí dřevěného vnitřního                                                                                                                             | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766311111</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,791+0,9                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 105 | M          | RMAT0005  | zábradlí dřevěné                                                                                                                                                | bm  |          |              |                   | astní           |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 106              | K   | 766221225 | Montáž celodřevěného samonosného schodiště bez podstupnic schodnicového zadlabaného přímého                                                                 | m  |          |              | 3                 | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766221225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766221225</a><br>2,27/cos(50)                   |    |          |              | 5                 |                 |
| 107              | M   | RMAT0001  | schodiště samonosné vč. zábradlí - rameno, bez podstupnice dle PD                                                                                           | bm |          |              | 5                 | vlastní         |
| VV               |     |           | 3,531                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | (1,7+1,32)/cos(50)                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 108              | M   | RMAT0004  | schodiště samonosné vč. zábradlí - podesta, dle PD                                                                                                          | bm |          |              | 7                 | vlastní         |
| 109              | K   | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | %  |          |              | 3                 | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766202</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
| D 784            |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                          |    |          |              | 6                 |                 |
| 110              | K   | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                   | m2 |          |              | 1                 | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | sdk+sdk2                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | "ná vaznosti"100                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 111              | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                  | m2 |          |              | 6                 | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
| 112              | K   | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                              | m2 |          |              | 3                 | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
| 113              | K   | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                                       | m2 |          |              | 3                 | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | F01+F02+F03                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 114              | M   | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                             | m2 |          |              | 3                 | CS ÚRS 2024 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany  
Objekt: 3 - Hromosvod

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
BS projekt s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 2. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            |           |
|                         | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní<br>snižená | 0.00        | 21.00%     | 0.00      |
| Cena s DPH              |             |            |           |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt: 3 - Hromosvod

Místo: Datum: 19. 2. 2024  
Zadavatel: Projektant: BS projekt s.r.o.  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Hromosvod a uzemnění

D3 - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt: 3 - Hromosvod

Místo: Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Projektant: BS projekt s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |       |                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D D1 Hromosvod a uzemnění |     |       |                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 1                         | K   | Pol1  | V075 svorka na okapové žlaby                                                                                                                     | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 2                         | K   | Pol2  | VT035 svorka falcová                                                                                                                             | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 3                         | K   | Pol3  | V050 svorka křížová                                                                                                                              | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 4                         | K   | Pol4  | V030 svorka zkušební                                                                                                                             | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 5                         | K   | Pol5  | V360 ochranný úhelník                                                                                                                            | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 6                         | K   | Pol6  | V310 držák ochranného úhelníku                                                                                                                   | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 7                         | K   | Pol7  | Z610 podpěra vedení do zdiva                                                                                                                     | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 8                         | K   | Pol8  | VN2950 jímací tyč na hřebenáče 1m                                                                                                                | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 9                         | K   | Pol9  | V210 podpěra vedení na hřebenáče                                                                                                                 | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| 10                        | K   | Pol10 | Z415 drát Ø 8 mm (0,135kg/m)                                                                                                                     | kg |          |              |                   | S 2024/I        |
| P                         |     |       | Poznámka k položce:<br>1 kg se rovná 7,4m. Celková délka vodiče je cca 150m.                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 11                        | K   | Pol11 | Z215 drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)                                                                                                                    | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| P                         |     |       | Poznámka k položce:<br>1 kg se rovná 1,61m. Celková délka vodiče je cca 32m.                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 12                        | K   | Pol12 | V445 zemnicí tyč se svorkou                                                                                                                      | ks |          |              |                   | S 2024/I        |
| D D3 Ostatní              |     |       |                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 13                        | K   | Pol13 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení<br>celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro<br>objem montážních prací do 100 tis.Kč | ks |          |              |                   | RTS 2024/I      |
| 14                        | K   | Pol14 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                                                                                                                      | ks |          |              |                   | RTS 2024/I      |


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt: 4 - Vedlejší náklady

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
BS projekt s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 2. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ: www.kolikstojdum.cz

|                         |             |            |                                                                                     |
|-------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH            |             |            |  |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně |                                                                                     |
|                         | 0.00        | 21.00%     |                                                                                     |
| Cena s DPH              |             | v CZK      |                                                                                     |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#NÁZEV?

Objekt:

4 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant: BS projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       |

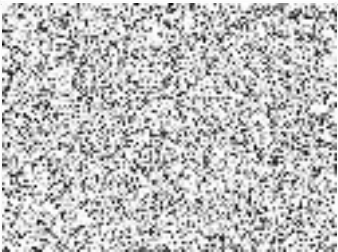

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Objekt:

4 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant: BS projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |                                                                                                                                      |                                          |    |       |  |  |                |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-------|--|--|----------------|
| D |   | VRN                                                                                                                                  | Vedlejší rozpočtové náklady              |    |       |  |  |                |
| D |   | VRN1                                                                                                                                 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |    |       |  |  |                |
| 1 | K | 013002000                                                                                                                            | Projektové práce                         | ks | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000</a> |                                          |    |       |  |  |                |
| D |   | VRN3                                                                                                                                 | Zařízení staveniště                      |    |       |  |  |                |
| 2 | K | 030001000                                                                                                                            | Zařízení staveniště                      | ks | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000</a> |                                          |    |       |  |  |                |
| D |   | VRN4                                                                                                                                 | Inženýrská činnost                       |    |       |  |  |                |
| 3 | K | 045002000                                                                                                                            | Kompletační a koordinační činnost        | ks | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000</a> |                                          |    |       |  |  |                |

SEZNAM FIGUR

Kód: R22  
Stavba: Rekonstrukce havarijního stavu budovy na parc. č. st. 2/1 Podbořany

Datum: 19. 2. 2024

| Kód             | Popis                                                                                                      | MJ | Výměra |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1               | Bourací práce                                                                                              |    |        |
| strop           | Plocha stropu k odstranění                                                                                 | m2 |        |
|                 | "strop nad NP"                                                                                             |    |        |
|                 | 9,45*(6,5+0,9)                                                                                             |    |        |
|                 | "odpočet otvoru pro schodiště"                                                                             |    |        |
|                 | -(1*1,5)                                                                                                   |    |        |
|                 | "strop nad 2NP"                                                                                            |    |        |
|                 | 9,45*(6,5+0,9)                                                                                             |    |        |
|                 | "odpočet otvoru pro schodiště"                                                                             |    |        |
|                 | -(1*1,5)                                                                                                   |    |        |
|                 | "strop nad 3NP"                                                                                            |    |        |
|                 | 8,46*(4,575+0,3+4,582)                                                                                     |    |        |
|                 | "odpočet otvoru pro schodiště"                                                                             |    |        |
|                 | -(1*1,5)                                                                                                   |    |        |
|                 | Součet                                                                                                     |    |        |
| Použití figury: |                                                                                                            |    |        |
| 762811811       | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm                                                        | m2 |        |
| střecha         | Plocha střechy k demolici                                                                                  | m2 |        |
|                 | "střecha v řezu A"                                                                                         |    |        |
|                 | ((2*8,8)*(5,425))/cos(42)                                                                                  |    |        |
|                 | "střecha v řezu B"                                                                                         |    |        |
|                 | ((2*20,2)*(5,425))/cos(42)                                                                                 |    |        |
|                 | Součet                                                                                                     |    |        |
| Použití figury: |                                                                                                            |    |        |
| 762342811       | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m                                                | m2 |        |
| 765152801       | Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do sutí                                                   | m2 |        |
| 765152891       | Příplatek k cenám demontáže vlnité bitumenové krytiny za sklon přes 30°                                    | m2 |        |
| 2               | Stavební práce                                                                                             |    |        |
| F01             | Plochy místností 1 NP                                                                                      | m2 |        |
|                 | "101"26,46                                                                                                 |    |        |
|                 | "102"13,9                                                                                                  |    |        |
|                 | "103"18                                                                                                    |    |        |
|                 | "104"7,24                                                                                                  |    |        |
|                 | "105"8,64                                                                                                  |    |        |
|                 | "106"167,4                                                                                                 |    |        |
|                 | Součet                                                                                                     |    |        |
| Použití figury: |                                                                                                            |    |        |
| 784171101       | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                         | m2 |        |
| 949101112       | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |        |
| F02             | Plochy místností 2 NP                                                                                      | m2 |        |
|                 | "201"65,77                                                                                                 |    |        |
|                 | Součet                                                                                                     |    |        |
| Použití figury: |                                                                                                            |    |        |

| Kód             | Popis                                                                                                                          | MJ        | Výměra |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 784171101       | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                             | m2        |        |
| 949101112       | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                     | m2        |        |
| <b>F024</b>     | <b>Plochy místností 2 NP - dřevěná podlaha</b>                                                                                 | <b>m2</b> |        |
|                 | "201"65,77                                                                                                                     |           |        |
|                 | "odpočet otvoru pro schodiště"                                                                                                 |           |        |
|                 | $-(0,625 \cdot 3) \cdot 1$                                                                                                     |           |        |
|                 | Součet                                                                                                                         |           |        |
| Použití figury: |                                                                                                                                |           |        |
| 762811210       | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté                                                                  | m2        |        |
| <b>F03</b>      | <b>Plochy místností 3 NP</b>                                                                                                   | <b>m2</b> |        |
|                 | "podkrovi"77,77                                                                                                                |           |        |
|                 | Součet                                                                                                                         |           |        |
| Použití figury: |                                                                                                                                |           |        |
| 784171101       | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                             | m2        |        |
| 949101112       | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                     | m2        |        |
| <b>F034</b>     | <b>Plochy místností podkrovi - dřevěná podlaha</b>                                                                             |           |        |
|                 | 9,45*8,46                                                                                                                      |           |        |
|                 | "odpočet otvorů pro schodiště"                                                                                                 |           |        |
|                 | $-(2,263 \cdot (0,625 + 0,335))$                                                                                               |           |        |
|                 | Součet                                                                                                                         |           |        |
| Použití figury: |                                                                                                                                |           |        |
| 762811210       | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté                                                                  | m2        |        |
| <b>hřeben</b>   | <b>Délka hřebene</b>                                                                                                           | <b>bm</b> |        |
|                 | 29,2                                                                                                                           |           |        |
|                 | Součet                                                                                                                         |           |        |
| Použití figury: |                                                                                                                                |           |        |
| 762342511       | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace                                                                               | m         |        |
| 764211616       | Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 mm                                | m         |        |
| 765191051       | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy                                                     | m         |        |
| 63150819        | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovlnáknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm | m2        |        |
| <b>lešení</b>   | <b>Plocha lešení</b>                                                                                                           | <b>m2</b> |        |
|                 | "výška 7,26"                                                                                                                   |           |        |
|                 | $(7,26) \cdot (0,7 + 4,95 + 0,15 + 1,4 + 0,9 + 0,9) \cdot 2$                                                                   |           |        |
|                 | "výška 4,9"                                                                                                                    |           |        |
|                 | $(4,9) \cdot (19,8 + 0,8 + 0,5 + 1) \cdot 2$                                                                                   |           |        |
|                 | Součet                                                                                                                         |           |        |
| Použití figury: |                                                                                                                                |           |        |
| 941111111       | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                        | m2        |        |
| 941111211       | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití       | m2        |        |
| 941111811       | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                      | m2        |        |
| 993111111       | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení                                                               | m2        |        |
| 993111119       | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km                                                          | m2        |        |
| <b>plochá2</b>  | <b>Plocha ploché střechy DO2 - terasa 2 NP</b>                                                                                 | <b>m2</b> |        |
|                 | 2,073*5,676+2,593*3,56                                                                                                         |           |        |
| <b>plochá21</b> | <b>Délka ukončení HI ploché střechy závětrnou lištou</b>                                                                       | <b>bm</b> |        |
|                 | 3,6+2,073                                                                                                                      |           |        |
| <b>plochá22</b> | <b>Délka ukončení HI ploché střechy na stěně</b>                                                                               | <b>bm</b> |        |
|                 | 2,59+5,673                                                                                                                     |           |        |
| <b>plochá23</b> | <b>Délka ukončení HI ploché střechy okapnicí</b>                                                                               | <b>bm</b> |        |

| Kód             | Popis                                                                                                          | MJ | Výměra |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|                 | 5,66+2,59+1,5                                                                                                  |    |        |
| plochá3         | Plocha ploché střechy nad terasou                                                                              | m2 |        |
|                 | 6,121*4,91+2,1*2,5                                                                                             |    |        |
| plochá31        | Délka ukončení HI ploché střechy závětrnou lištou                                                              | bm |        |
|                 | 6,15*2                                                                                                         |    |        |
| plochá32        | Délka ukončení HI ploché střechy na stěně                                                                      | bm |        |
|                 | 2,3+1,45+0,5                                                                                                   |    |        |
| plochá33        | Délka ukončení HI ploché střechy okapnicí                                                                      | bm |        |
|                 | 4,91                                                                                                           |    |        |
| plochá4         | Plocha střechy DO4                                                                                             | 2  |        |
|                 | 1,6*1,5                                                                                                        |    |        |
| plochá41        | Délka ukončení HI ploché střechy závětrnou lištou                                                              | bm |        |
|                 | 1,6                                                                                                            |    |        |
| plochá42        | Délka ukončení HI ploché střechy na stěně                                                                      | bm |        |
|                 | (1,6+1,5)                                                                                                      |    |        |
| plochá43        | Délka ukončení HI ploché střechy okapnicí                                                                      | bm |        |
|                 | 1,6                                                                                                            |    |        |
| podhled1        | Střešní podhled z palubek                                                                                      | m2 |        |
|                 | šikmá11*0,5                                                                                                    |    |        |
|                 | štíťová*0,5                                                                                                    |    |        |
|                 | Součet                                                                                                         |    |        |
| SDK             | Plocha podhledu ze sádkartonu, vč. navazujících vrstev                                                         | m2 |        |
|                 | "105"8,64                                                                                                      |    |        |
|                 | "106"167,4                                                                                                     |    |        |
|                 | Součet                                                                                                         |    |        |
| Použití figury: |                                                                                                                |    |        |
| 763131431       | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD REI do 90                            | m2 |        |
| 763131751       | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                       | m2 |        |
| 784111001       | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                          | m2 |        |
| 63152108        | pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm                                                | m2 |        |
| SDK2            | Plocha SDK podhledu                                                                                            | m2 |        |
|                 | "101"26,46                                                                                                     |    |        |
|                 | "102"13,94                                                                                                     |    |        |
|                 | "103"18                                                                                                        |    |        |
|                 | "104"7,24                                                                                                      |    |        |
|                 | "201"65,77                                                                                                     |    |        |
|                 | Součet                                                                                                         |    |        |
| Použití figury: |                                                                                                                |    |        |
| 763131431       | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD REI do 90                            | m2 |        |
| 784111001       | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                          | m2 |        |
| šikmá1          | Plocha šikmé střechy                                                                                           | m2 |        |
|                 | $((11,7)/\cos(40))^*29,2$                                                                                      |    |        |
| Použití figury: |                                                                                                                |    |        |
| 762341275       | Montáž bednění střež rovňých a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku                  | m2 |        |
| 762342511       | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace                                                               | m  |        |
| 762395000       | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                         | m3 |        |
| 764002414       | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš                                                            | m2 |        |
| 764111643       | Krytina střežy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60° | m2 |        |
| 765191021       | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve       | m2 |        |

| Kód                    | Popis                                                                                                                         | MJ        | Výměra |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 60726280               | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm                                                                              | m2        |        |
| 63150819               | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm | m2        |        |
| <b>šikmá11</b>         | <b>Okapová hrana šikmé střechy</b>                                                                                            | <b>bm</b> |        |
|                        | 29,2*2                                                                                                                        |           |        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                               |           |        |
| 764212662              | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm                                                           | m         |        |
| 764212663              | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm                                                           | m         |        |
| 764511602              | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                                                 | m         |        |
| 765111201              | Montáž krytiny keramické okapní větrací pás                                                                                   | m         |        |
| 765191071              | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu                                                                      | m         |        |
| <b>štíťová</b>         | <b>Délka štítové hrany</b>                                                                                                    | <b>bm</b> |        |
|                        | (11,7*3)/cos(40)                                                                                                              |           |        |
|                        | Součet                                                                                                                        |           |        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                               |           |        |
| 764212634              | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                                        | m         |        |