

Příkazní smlouva

Číslo : 25DOD93000005

PŘÍKAZCE:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu:	Závod Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu:	XXX
Zástupce pro věci technické:	XXX XXX XXX
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Bankovní spojení:	XXX
Telefon:	XXX
Mobil:	XXX XXX
e-mail:	XXX XXX

jako příkazce nebo vlastník na straně jedné (**dále jen příkazce**)

a

PŘÍKAZNÍK:

Název:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Adresa sídla:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Statutární orgán:	Ing. Adam Sinevič, jednatel Oldřich Řáha, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Zástupce pro věci technické:	XXX
Osoba odpovědná za řízení stavebně-montážních prací:	XXX
IČO:	40233308
DIČ:	CZ40233308
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Bankovní spojení:	XXX XXX
Telefon:	XXX
Mobil:	XXX
e-mail:	XXX

jako příkazník nebo správce na straně druhé (**dále jen příkazník**)

Účastníci smlouvy uzavírají podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto příkazní smlouvu o obstarání správy a výkonu dalších práv a povinností souvisejících s provozem vodního díla: Ústí nad Labem – Levý břeh, protipovodňová ochrana na Q₁₀₀ na Labi a s instalací mobilních protipovodňových zábran.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pečlivě podle svých schopností a za podmínek dále uvedených v této příkazní smlouvě (dále jen smlouva) a za úplaty obstarávat pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet správu a výkon dalších práv a povinností dle platného provozního řádu vodního díla: „Labe, Ústí nad Labem Levý břeh - protipovodňová ochrana na Q₁₀₀ na Labi“ (dále jen PPO UL-LB) v období mimo povodeň, při nebezpečí povodně, při povodni, po povodni a při mimořádných událostech.

Provozní řád pro PPO UL-LB (Provozní řád objektů protipovodňové ochrany v Ústí nad Labem na levém břehu) byl zpracován firmou ADONIX spol. s r.o., Pardubice v roce 2013 a schválen ředitelem závodu Dolní Labe, Povodí Labe, státní podnik, dne 12. 11. 2014.

Rozsah PPO UL-LB s vyznačením chráněných subjektů je uveden v příloze č. 1a až 1c této smlouvy.

Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit provedení těchto činností:

- 1.1 Pravidelné měsíční kontroly a údržba vodního díla PPO UL-LB s prováděním záznamů o kontrole a údržbě do provozního deníku.
- 1.2 Kontrola a údržba dosedacích patek pro instalaci mobilních protipovodňových zábran v podzemní železobetonové zdi a kontrola, údržba, funkční zkoušky, provoz a konzervace veškerých protipovodňových uzávěrů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
- 1.3 Kontroly a údržba revizních a čerpacích šachet.
- 1.4 Údržbu, pravidelný servis, funkční zkoušky a provoz mobilních čerpadel na samostatném podvozku (diesel agregát) v počtu 9 ks.
- 1.5 Údržbu, revize, pravidelný servis, funkční zkoušky a provoz ponorných mobilních čerpadel v počtu 10 ks,
- 1.6 Údržbu, revize, pravidelný servis, funkční zkoušky a provoz čerpadel osazených v čerpacích vrtech v počtu 16 kusů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.
- 1.7 Údržbu, revize, pravidelný servis, funkční zkoušky a provoz elektrocentrál v počtu 9 kusů.
- 1.8 Údržbu, revize, pravidelný servis, funkční zkoušky a provoz stabilní čerpací stanice „Podmokelská“ na stoce Y, umístěné v ulici Podmokelská, Ústí nad Labem - Krásné Březno, dle platného provozního řádu pro PPO UL-LB.
- 1.9 Skladování mobilních protipovodňových zábran a souvisejících zařízení (dále MPPZ) ve skladu k tomu určeném v ulici Hostovická, Ústí nad Labem a v areálu firmy XXX, Ústí nad Labem. Seznam MPPZ, včetně počtu kusů je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
- 1.10 Pravidelné roční kontroly a údržba MPPZ s prováděním záznamů o kontrole a údržbě do provozního deníku.
- 1.11 Přípravenost a garantovaná dostupnost záložních zdrojů elektřiny, dle článku 6 této smlouvy.
- 1.12 Přepravu MPPZ a záložních zdrojů elektřiny do místa instalace a zpět do místa uskladnění. Instalaci MPPZ a záložních zdrojů elektřiny a jejich odinstalaci, uzavření a otevření protipovodňových uzávěrů.
- 1.13 Spolupráce s provozovatelem (město Ústí nad Labem) MPPZ v prostoru hlavního vlakového nádraží a u mostu Edvarda Beneše při manipulaci a instalaci MPPZ.
- 1.14 Spolupráce s ostatními chráněnými subjekty při manipulaci a instalaci MPPZ.
- 1.15 Zajištění ostrahy předmětu správy při manipulaci, instalaci a odinstalaci MPPZ a zajištění ostrahy předmětu správy při manipulaci a instalaci MPPZ před povodňovým obdobím, při povodni a při manipulaci a odinstalaci MPPZ po povodňovém období.
- 1.16 Údržbu, čištění a konzervaci MPPZ včetně zajištění mycích ploch k čištění a údržbě po povodni.
- 1.17 Sledování a přečerpávání případných průsaků, včetně poskytnutí a obsluhy záložních zdrojů elektřiny.

- 1.18 Zajištění provozu celého komplexu PPO UL-LB během povodňového období v souladu s pokyny dle provozního řádu PPO UL-LB, průběžné vedení dokumentace o průběhu povodně (Povodňová kniha),
- 1.19 Spolupráce s provozovatelem (město Ústí nad Labem) MPPZ v prostoru hlavního vlakového nádraží a u mostu Edvarda Beneše za povodňového stavu.
- 1.20 Spolupráce s ostatními chráněnými subjekty za povodňového stavu.

Článek 2

Součinnost příkazce a příkazníka

1. Příkazce udělí příkazníkovi pokyny dohodnutým způsobem dle bodů uvedených v čl. 2, odst. 2, 3 a 4.
2. Zástupce příkazce ve věcech technických přikáže zástupci příkazníka ve věcech technických pohotovost k instalaci MPPZ a poskytnutí záložních zdrojů elektřiny, osobně, e-mailem či telefonicky 24 hod před předpokládaným počátkem instalace MPPZ. Příkazník je uveden v pohotovost a vyčká na pokyn příkazce k zahájení prací spojených s instalací MPPZ a uzavřením protipovodňových uzávěrů PPO UL-LB.
3. Zástupce příkazce ve věcech technických přikáže zástupci příkazníka ve věcech technických instalaci anebo odinstalaci MPPZ a záložních zdrojů elektřiny, uzavření anebo otevření protipovodňových uzávěrů PPO UL-LB, osobně či telefonicky anebo e-mailem.
4. Příkazník musí zahájit práce související s instalací anebo odinstalací MPPZ a záložních zdrojů elektřiny, uzavřením anebo otevřením protipovodňových uzávěrů PPO UL-LB nejpozději do 2 hodin od vydání pokynu příkazce.
5. Příkazník není oprávněn nakládat s předmětem správy jinak, než stanoví tato smlouva a provozní řád pro PPO UL-LB. Příkazník nesmí předmět správy nebo jeho část prodat nebo zastavit.

Článek 3

Plné moci a pokyny

1. Příkazce uděluje tímto příkazníkovi plnou moc pro provádění všech činností plynoucích z této smlouvy a směřujících zejména k včasné instalaci MPPZ a záložních zdrojů elektřiny za povodně a technickému zabezpečení správy svěřených předmětů podle provozního řádu PPO UL-LB. Příkazník podpisem této smlouvy tuto plnou moc přijímá.
2. V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku platí, že pokud z výslovného pokynu příkazce týkajícího se obstarání konkrétní záležitosti správy nevyplyvá něco jiného, může příkazník ke splnění této smlouvy užít třetí osoby.
3. Příkazník není oprávněn provádět prostřednictvím třetí osoby instalaci a odinstalaci mobilních protipovodňových zábran.
4. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s potřebnou péčí podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které mu jsou známy nebo mu známy musí být, stejně tak s obecně závaznými předpisy a platným provozním řádem PPO UL-LB.

Článek 4

Převzetí předmětu správy

1. Do 15 dnů od prvního dne doby plnění příkazu dle článku 9 této smlouvy příkazce předá příkazníkovi MPPZ. O převzetí MPPZ bude sepsán protokol s výčtem předmětů a zařízení a jejich stavu v době převzetí.

2. Do 15 dnů od prvního dne doby plnění příkazu dle článku 9 této smlouvy příkazce předá příkazníkovi v tištěné podobě schválený provozní řád PPO UL-LB. O jeho předání a převzetí sepíše smluvní strany protokol.
3. Nejpozději 15 dnů před koncem platnosti této smlouvy předá příkazník příkazci protokol o předání a převzetí všech prvků MPPZ s výčtem předmětů a zařízení a jejich stavu v době předání. Do 15 dnů od konce platnosti této smlouvy příkazník předá zpět příkazci MPPZ. O předání MPPZ bude sepsán protokol s výčtem předmětů a zařízení a jejich stavu v době předání.

Článek 5

Další závazky příkazníka

Příkazník se zavazuje zajistit:

1. operativní spolupráci a koordinaci všech činností týkajících se funkčnosti, kompletnosti a provozu stavebních objektů, provozních souborů a zařízení vodního díla PPO UL-LB v majetku města Ústí nad Labem,
2. operativní spolupráci a koordinaci všech činností týkajících se funkčnosti, kompletnosti a provozu stavebních objektů, provozních souborů a zařízení vodního díla PPO UL-LB s ostatními subjekty v území chráněném PPO UL-LB,
3. zabezpečení veškeré techniky, která je nutná k instalaci MPPZ, zajištění a přistavení čerpací techniky a záložních zdrojů elektřiny,
4. užívání předmětu správy včetně jeho součástí a příslušenství v souladu s účelem, ke kterému je určen,
5. aktualizaci a archivování veškeré technické dokumentace vztahující se k předmětu správy, pokud tuto povinnost nemá ze zákona příkazce,
6. umožnit příkazci nahlížet do spisů, dokladů a souboru dat vztahujících se k předmětu správy, kdykoliv o to příkazce požádá,
7. neprodleně oznámit příkazci jakékoliv neoprávněné užívání, závadu, ztrátu či zcizení předmětu správy, nebo jeho části,
8. zřídit kontaktní pracoviště s nepřetržitou službou při zahájení instalace MPPZ a poskytnutí záložních zdrojů elektřiny,
9. zúčastňovat se pravidelných obchůzek TBD,
10. pracovní podmínky pro osoby podílející se na provozu PPO UL-LB v souladu s legislativními předpisy souvisejícími s bezpečností práce,
11. veškerá nezbytná oprávnění pro provádění všech prací souvisejících se zajištěním provozu PPO UL-LB.
12. průběžně vést Provozní deník vodního díla se zápisy z kontrolních obchůzek obsahující:
 - popis veškerých činností v daném měsíci příkazníkem provedených
 - zjištěné vady na vodním díle včetně jejich fotodokumentace

Článek 6

Poskytování záložních zdrojů elektřiny

1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že zajistí pro příkazce záložní zdroje elektřiny v případě povodňového stavu a to za podmínek dále uvedených.

2. Záložními zdroji se rozumí dieselagregáty (dále jen DA) pro napájení elektrických čerpadel SAER S-151C/5-MS152-17T s příkonem 13 kW umístěných v čerpacích vrtech ČP1 až ČP3 a ČP7 až ČP12 elektřinou v průběhu povodně:
 - 2 ks minimálně 250 kVA
 - 3 ks minimálně 150 kVA
 - 1 ks minimálně 250 kVA (záloha dle čl. 6 odst. 4.4.)
3. Předání/převzetí, umístění, instalace DA
 - 3.1. DA budou zprovozněny v souvislosti s instalací PPO UL-LB nejpozději do 12 hodin od nahlášení požadavku příkazníkovi.
 - 3.2. Příkazník se zavazuje, v souvislosti s instalací PPO UL-LB, nejpozději do 12 hodin od nahlášení požadavku příkazcem příkazníkovi DA přistavit a zprovoznit a obsluhovat. Pro určení této doby je rozhodující čas přijetí požadavku na DA příkazcem.
 - 3.3. DA budou provozovány výhradně osobami pověřenými příkazníkem.
 - 3.4. DA bude instalován příkazníkem na místě určeném příkazcem. Místo instalace je specifikováno přílohou č. 5 a 6 této smlouvy.
 - 3.5. Příkazník zajistí potřebné silové propojení včetně kabelových rozvodů a jejich instalaci.
 - 3.6. Příkazník je povinen zajistit trvalou obsluhu DA v průběhu jeho poskytnutí.
 - 3.7. Doba poskytnutí DA je dána požadavkem příkazce. K ukončení poskytování DA postačí předání tohoto požadavku trvalé obsluze DA příkazníka.
4. Obsluha DA
 - 4.1. Příkazník je povinen zajistit dodávku a doplňování provozních kapalin do DA vč. PHM s ohledem na maximální hospodárnost provozu DA.
 - 4.2. Příkazník je povinen zajistit provoz DA a zajistit trvalou obsluhu DA.
 - 4.3. Nebezpečí škody na DA nese po celou dobu poskytování příkazníkem. V případě, že se vyskytne porucha na poskytovaných DA, příkazník je povinen na své náklady buď poruchu odstranit nebo neprodleně dodat na místo vadného DA jiný, bezvadný DA shodného nebo obdobného typu.
 - 4.4. Příkazník připraví jeden DA 250 kVA do zálohy.

Článek 7

Úplata

1. Za činnosti poskytnuté v souladu s touto příkazní smlouvou příkazníkem se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, která bude rozdělena do následujících částí, dle kalkulace nákladů uvedené v příloze č. 7 této smlouvy:
 - 1.1 stálá paušální platba ve výši 219 245,- Kč měsíčně (slovy dvě stě devatenáct tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých), ke které se připočte DPH v zákonné výši, a to za činnosti příkazníka související s plněním úkolů a povinností, podle výčtu činností uvedených v článku 1 odst. 1.1 až 1.11 této smlouvy a podle výčtu závazků uvedených v článku 5 této smlouvy.
 - 1.2 jednorázová platba za činnosti příkazníka při nebezpečí povodně, při povodni, po povodni a při mimořádných událostech a provádění bezpečnostních opatření při nich, související s přepravou, instalací MPPZ a DA, uzavřením a otevřením protipovodňových uzávěrů a odinstalací MPPZ a DA, podle výčtu činností uvedených v článku 1 odst. 1.12 - 1.16 této smlouvy. Platba je stanovena v závislosti na typu povodně a rozsahu instalace MPPZ a DA:
 - a) jednorázová platba ve výši 105 134,-Kč (slovy jedno sto pět tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých) za jednu povodeň, ke které se přičte DPH v zákonné výši, při předpovědi povodně Q₁-Q₂ pro PPO UL-LB
 - b) jednorázová platba ve výši 181 065,-Kč (slovy jedno sto osmdesát jedna tisíc šedesát pět korun českých) za jednu povodeň, ke které se přičte DPH v zákonné výši, při předpovědi povodně Q₅, pro PPO UL-LB

- c) jednorázová platba ve výši 201 000,-Kč (slovy dvě stě jedna tisíc korun českých) za jednu povodeň, ke které se přičte DPH v zákonné výši, při předpovědi povodně Q₁₀, pro PPO UL-LB
 - d) jednorázová platba ve výši 312 888,-Kč (slovy tři sta dvanáct tisíc osm set osmdesát osm korun českých) za jednu povodeň, ke které se přičte DPH v zákonné výši, při předpovědi povodně > Q₁₀, pro PPO UL-LB
- 1.3 jednorázová platba za jeden den povodňového období za činnosti příkazníka související se zajištěním úplné funkčnosti a kompletnosti celého PPO UL-LB v případě povodně, podle výčtu činností uvedených v článku 1 odst. 1.17 - 1.20 této smlouvy. Povodňovým obdobím se myslí časový úsek od doby dokončení instalace MMPZ a DA do počátku odinstalace MMPZ a DA. Den dokončení instalace MMPZ a DA se do povodňového období započítává, den započetí odinstalace MMPZ a DA se nezapočítává. Platba je stanovena v závislosti na typu povodně a rozsahu instalace MMPZ a DA:
- a) jednorázová platba ve výši 18 100,-Kč (slovy osmnáct tisíc jedno sto korun českých) za jeden den povodňového období, ke které se přičte DPH v zákonné výši, při předpovědi povodně Q₁-Q₂, pro PPO UL-LB
 - b) jednorázová platba ve výši 20 122,-Kč (slovy dvacet tisíc jedno sto dvacet dva korun českých) za jeden den povodňového období, ke které se přičte DPH v zákonné výši, při předpovědi povodně Q₅, pro PPO UL-LB
 - c) jednorázová platba ve výši 28 744,-Kč (slovy dvacet osm tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých) za jeden den povodňového období, ke které se přičte DPH v zákonné výši, při předpovědi povodně Q₁₀, pro PPO UL-LB
 - d) jednorázová platba ve výši 43 233,-Kč (slovy čtyřicet tři tisíc dvě stě třicet tři korun českých) za jeden den povodňového období, ke které se přičte DPH v zákonné výši, při předpovědi povodně > Q₁₀, pro PPO UL-LB
2. Stálé paušální platby se příkazce zavazuje platit příkazníkovi měsíčně na základě daňových dokladů vystavených příkazníkem k poslednímu dni běžného kalendářního měsíce.
- Příkazce daňové doklady zaplatí příkazníkovi bezhotovostní platbou na účet příkazníka.
3. Skutečné platby za činnosti uvedené v článku 1 odst. 1.12. - 1.20 této smlouvy budou stanoveny úměrně dle skutečné délky povodňového období, dle skutečného rozsahu instalace MMPZ a dle účelně vynaložených nákladů příkazníkem.
4. Platby za činnosti příkazníka dle této smlouvy nepřesáhnou celkovou nabídkovou cenu dle přílohy č. 7 této smlouvy ve výši 4 534 170,- Kč (slovy čtyři miliony pět set třicet čtyři tisíc jedno sto sedmdesát korun českých), ke které bude připočítáno DPH v zákonné výši.
5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu. Dnem doručení se rozumí razítko podatelny příkazce.

Článek 8

Pojistné události

1. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou a předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti příkazníka za újmu s limitem pojistného plnění minimálně 50 000 000 Kč (padesátmiliónůkorunčeských).
2. Příkazník prohlašuje, že pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností nebo vztahem příkazníka vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.
3. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou a předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění i na následné finanční škody se sublimitem pojistného plnění minimálně 5 000 000 Kč (pětmiliónůkorunčeských).
4. Příkazník prohlašuje, že pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

5. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, bude pojištěn ve smyslu článku 8 odst. 1. až 4. a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částky uvedené v předchozích odstavcích.
6. V případě škodní události, která nastane v rámci plnění činnosti z této příkazní smlouvy, oznámí tuto skutečnost příkazník ihned příkazci.

Článek 9

Doba plnění příkazu

1. Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností po dobu určitou

od 1. 2. 2025 do 31. 12. 2025

Článek 10

Skončení příkazu, podstatné porušení smlouvy

1. Závazek z příkazu skončí uplynutím doby plnění příkazu dle článku 9 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností okamžitého odstoupení od smlouvy ze strany příkazce pokládají:
 - a) porušení povinnosti příkazce dle článku 2. odst. 4. této smlouvy, tj. nezahájení práce související s instalací anebo odinstalací MPPZ a DA, uzavřením anebo otevřením protipovodňových uzávěrů PPO UL-LB nejpozději do 2 hodin od vydání pokynu příkazce,
 - b) porušení závazku dle článku 2. odst. 5. této smlouvy, tj. nakládání s předmětem správy jinak, než stanoví tato smlouva
 - c) nepředložení pojistných smluv v souladu s požadavky dle článku 8 této smlouvy a to ani do 14 dnů od výzvy příkazce k jejich předložení,
 - d) neudržování pojistných smluv dle článku 8 této smlouvy v účinnosti po dobu platnosti této smlouvy,
 - e) opakované hrubé porušování bezpečnosti práce,
 - f) příkazník vstoupil do likvidace,
 - g) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka.
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností okamžitého odstoupení od této smlouvy ze strany příkazníka pokládají prodlžení příkazce s úhradou plateb dle této smlouvy delší než 2 měsíce.
4. V případě ukončení smluvního vztahu je příkazník povinen předat protokolárně příkazci předmět správy a veškeré doklady a podklady, které jsou předmětem smluvního vztahu, a to nejpozději do 5 dnů od skončení příkazu, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Příkazník je povinen provést finanční a majetkové vyúčtování bez prodlžení, nejpozději však do 15 dnů od skončení příkazu. Za provedení tohoto vyúčtování nepřísluší příkazníkovi zvláštní odměna.
6. Příkazník je povinen upozornit příkazce včas na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením některých prací.

Článek 11

Sankce

1. Příkazce je oprávněn vyúčtovat příkazníkovi a příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé opakované porušení povinností příkazníka sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou upozorněn.

2. Příkazce je oprávněn vyúčtovat příkazníkovi a příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou hodinu prodlení se lhůtou zahájení prací na instalaci či odinstalaci PPO dle článku 2. odst. 4. této smlouvy.
3. Příkazce je oprávněn vyúčtovat příkazníkovi a příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se lhůtou předání MPPZ dle článku 4. odst. 3. této smlouvy.
4. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od vyúčtování.

Článek 12

Ostatní ujednání

1. Příkazník je povinen respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.
2. Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.
3. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby příkazce uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Článek 13

Prevence protiprávních jednání

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Změny a dodatky této smlouvy lze platně uzavřít jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to písemnou formou.

3. Jakákoliv změna osoby odpovědné za řízení stavebně-montážních prací podléhá písemnému schválení ze strany příkazce. Příkazník je povinen jakoukoliv změnu osoby odpovědné za řízení stavebně-montážních prací příkazci písemně oznámit s žádostí o její schválení. Bez schválení příkazcem není příkazník oprávněn pověřit tuto osobu výkonem sjednaných činností.
4. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
7. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. Rozsah PPO UL-LB s vyznačením chráněných subjektů (1.a – 1.c)
2. Seznam protipovodňových uzávěrů
3. Seznam čerpacích vrtů
4. Seznam MPPZ
5. Situace umístění čerpadel a elektrocentrál (DA) při povodni – lokalita město
6. Situace umístění čerpadel a elektrocentrál (DA) při povodni – lokalita Krásné Březno
7. Kalkulace nákladů ze dne 3. 12. 2024

Za příkazce:

Za příkazníka:

XXX
ředitel závodu

Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti

podepsán elektronicky

podepsán elektronicky

Rozsah protipovodňové ochrany Ústí nad Labem ~ Levý břeh

Příloha 1a - Lokalita: Větruše

Legenda

- železobetonový práh ~ 35 m
- mob. hrazení ~ 360 m
- Q 100
- Q 20
- Q 5
- drenážní ucpávky (6 ks)
- vřetenové šoupě ~ 7 ks
- čerpací šachta ~ 7 ks
- čerpací vrt ~ 7 ks
- ZK, zpětná klapka ~ 9 ks;
- + 180 ks v odvodnění esťáky
- (š) - zpětná klapka v šachtě

Podle: z. součet Město

Zpracováno na základě dokumentace pro výběr zhotovitele 2/2011
Zpracoval: Ing. Lukáš Drahoš, 3/2015

Soupis prvků mobilního hrazení v lokalitě Větruše (žlutý úsek)


Sloupky
Celkem 110 ks

Sloupky atypické
Celkem 30 ks

Hradidla
Celkem 1 215 ks

Přítlačky
Celkem 178 ks

ponorná čerpadla ~ 10 ks
ponorná SAER (vrt) ~ 7 ks

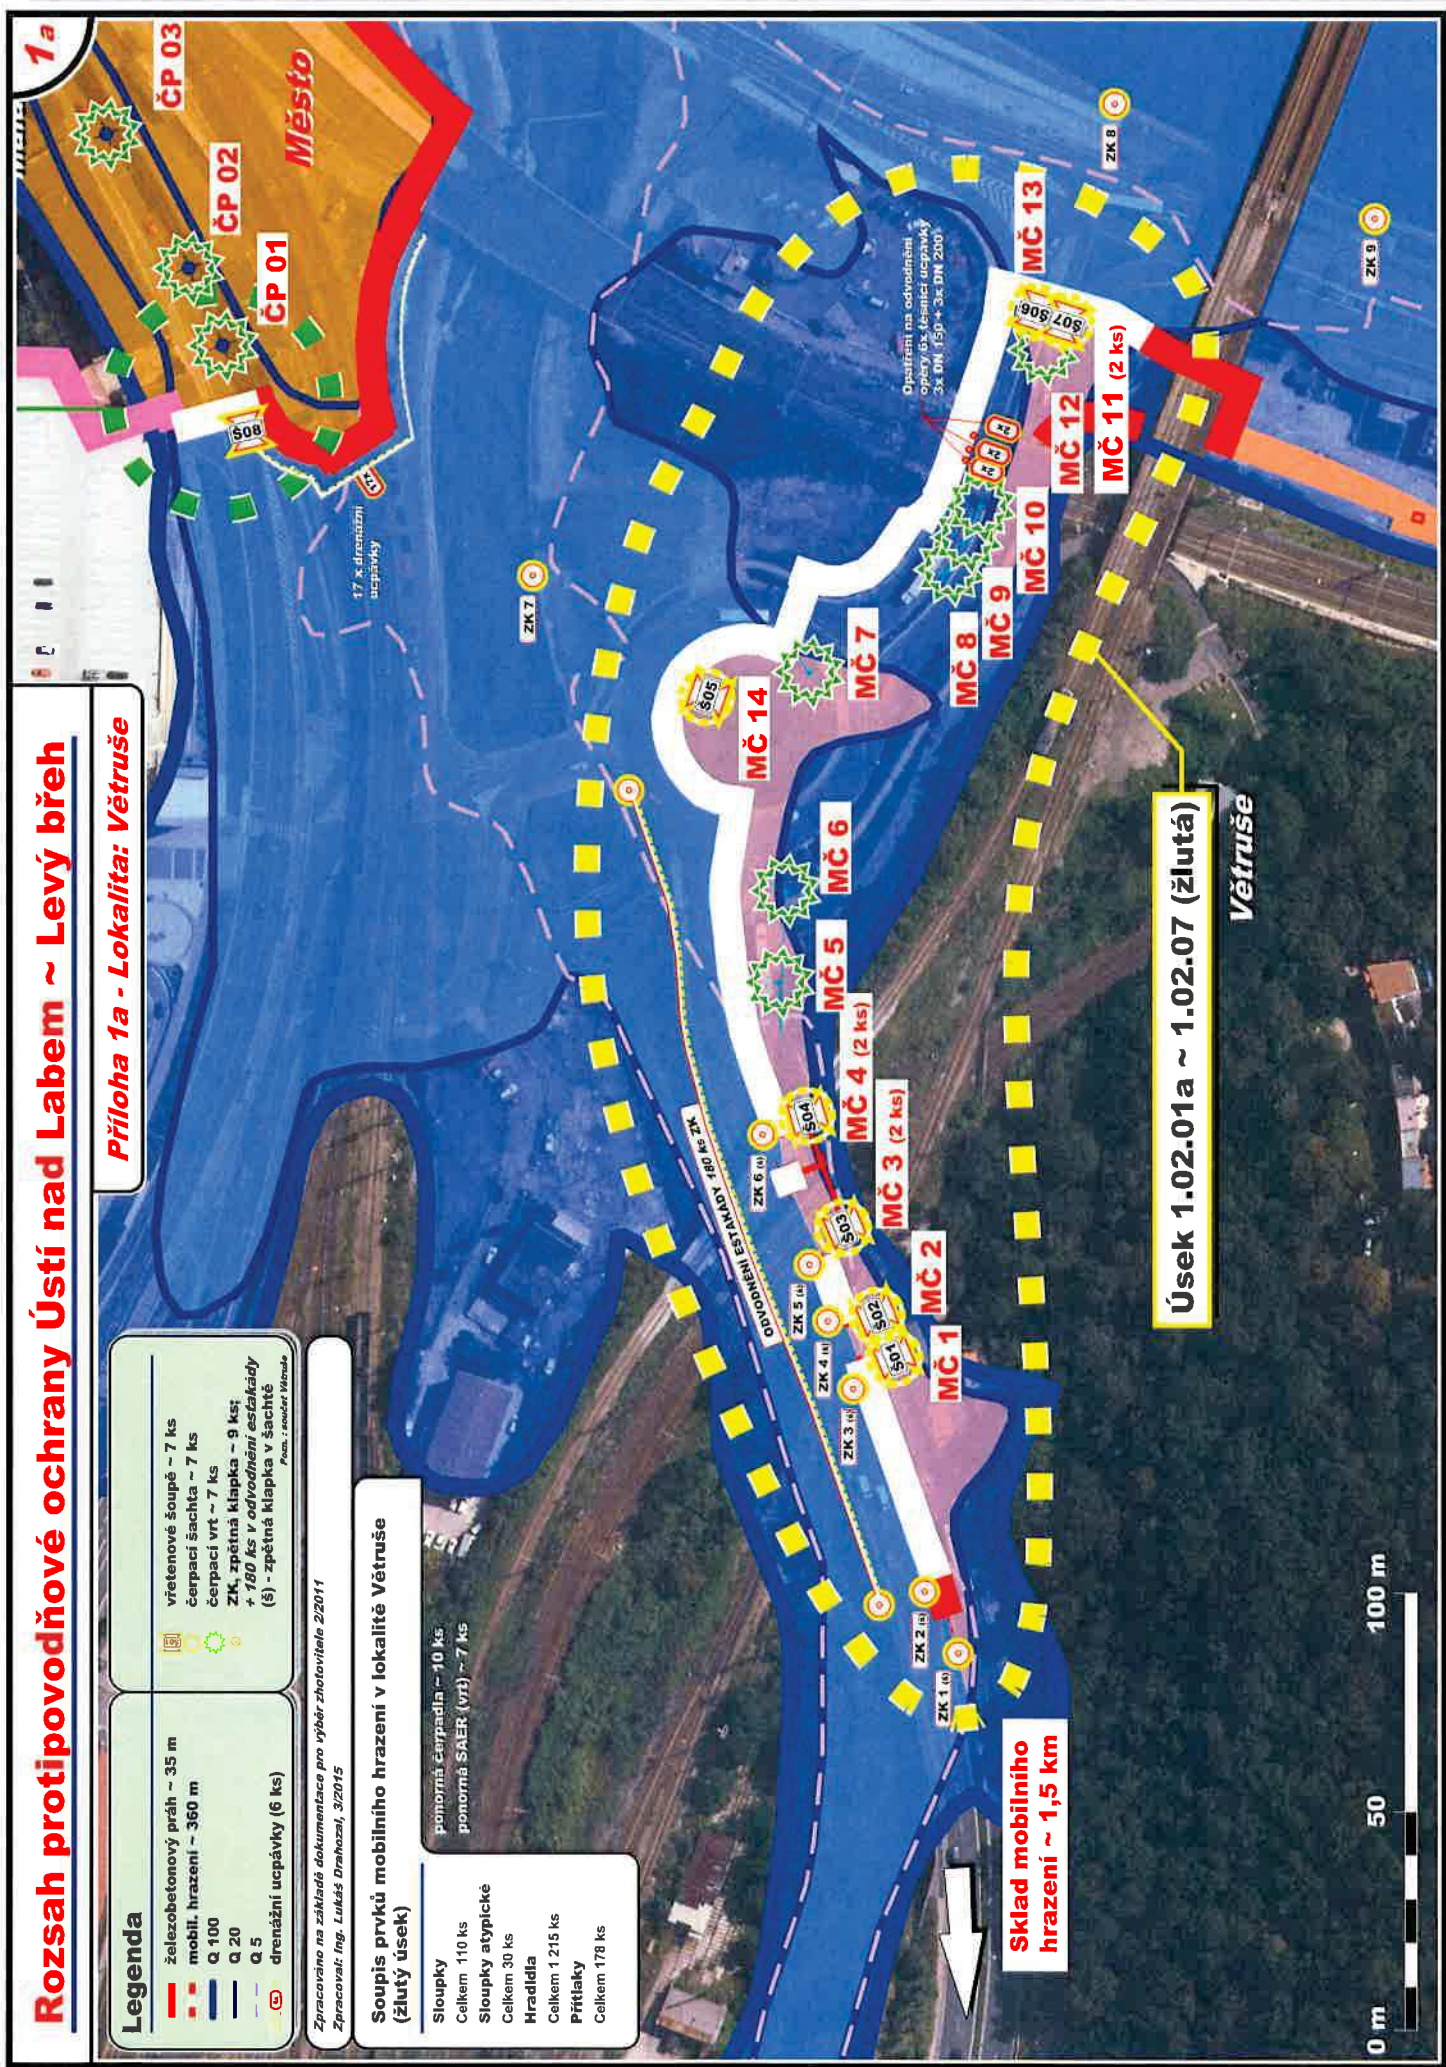

Úsek 1.02.01a ~ 1.02.07 (žlutá)

Větruše

Sklad mobilního
hrazení ~ 1,5 km

0 m 50 100 m

Rozsah protipovodňové ochrany Ústí nad Labem ~ Levý břeh

Příloha 1b - Lokalita: Město

Legenda

- železobetonový práh ~ 403 m
- mobil. hrazení ~ 103 m
- PPO realizováno v rámci jiných staveb ~ 225 m
- Q 100
- Q 20
- Q 5

- vřetenové šoupě ~ 7 ks
- čerpací šachta ~ 3 ks
- čerpací vrt ~ 8 ks
- zpětná klapka ~ 2 ks
- (š) - zpětná klapka v šachtě
- drenážní ucpávky (43 ks)

Zpracováno na základě dokumentace pro výběr zhotovitele 2/2011
Zpracoval: Ing. Lukáš Drahoš, 3/2015

Soupis prvků mobilního hrazení v lokalitě Město
(zelený, černý, modrý, oranž., červený, fialový úsek)

- Sloupky
Celkem 42 ks
- Hradidla
Celkem 903 ks
- Přítlaky
Celkem 60 ks
- Spojovací tyče
Celkem 23 ks

Velkoimpacitní asfalt ~ 5 ks
ponorná čerpadla (vrt) ~ 8 ks



Mobilní hrazení spravované městem
(orientační zakres)

Rozsah protipovodňové ochrany Ústí nad Labem ~ Levý břeh

Příloha 1c - Lokalita: Kr. Březno

Legenda

- železobetonový práh ~ 210 m
- mobil. hrázni ~ 14 m
- Q 100
- Q 20
- Q 5

- vřetenové šoupě ~ 13 ks
- čerpací šachta ~ 4 ks
- čerpací vrt ~ 4 ks
- drenážní ucpávky (34 ks)

Prům. i. odhadovaný výtoky Vltavy v Mělníku a M. Březno

Zpracováno na základě dokumentace pro výběr zhotovitele 2011
Zpracoval: Ing. Lukáš Drahoš, 3/2015

velkokapacitní čerpadla ~ 3 ks
příjímá SAER (vrt) ~ 4 ks

Detail A

Úsek 2.02.22 (hnědá)
U P. P. (p. 2.02.22)

Úsek 2.02.21 (bílá)
U Cukrovaru

Detail B

Detail A

Detail B



PPO Ústí nad Labem - Levý břeh

Seznam protipovodňových uzávěrů

číslo opatření	SO	Druh	Úsek	Umístění	Uzavřít při Q LG-UL	výška terénu m.n.m	výška opatření spodní hrana m.n.m	vodní stav LG-UL spodní hrana opatření	Uzavírá	číslo výkresu	Poznámka
1		K WASTOP		Žižkova ul.					příkazník		není v DSPS (cca. 15m za usekem 1.a, směr Trmice)
2	1.03.01	K WASTOP	1.a	Žižkova ul.		140,50	138,65		příkazník	D.1.12.1	opatření na šachtě Š56a - DN150
3	1.03.02	K WASTOP	1.a	Žižkova ul.		138,71	136,05		příkazník	D.1.13.1	opatření na lapolu KJ2 - DN300
4	1.03.03	VŠ DN300	1.a	Žižkova ul.		138,56	136,10		příkazník	D.1.14.1	opatření na šachtě Š58a - propojena s lapolem KJ2 DN300
5	1.03.04	K WASTOP	1.b	Žižkova ul.		138,24	135,68		příkazník	D.1.15.1	Opatření na šachtě SP2 DN300
6	1.03.05	VŠ DN300	1.b	Žižkova ul.		137,97	135,87		příkazník	D.1.16.1	Opatření na nové šachtě SPa DN300
7	1.03.06	K WASTOP	1.b	Žižkova ul.		138,05	135,65		příkazník	D.1.17.1	opatření na šachtě Š60 DN300
8	1.03.06	VŠ DN300	1.c	Žižkova ul.		137,73	135,69		příkazník	D.1.17.2	opatření na nové šachtě Š60a DN300
9	1.03.07	VŠ DN300	1.d	Žižkova ul.		138,13	136,31		příkazník	D.1.18.1	opatření na nové šachtě Š62a DN300 šachta je propojena s Š62
10	1.03.08	K WASTOP	1.d	Žižkova ul.		138,30	136,05		příkazník	D.1.19.1	opatření na šachtě Š62 DN300 šachta je propojena s Š62a
11	1.03.10	VŠ DN300	3	Pod Větruší - kruhová křižovatka		139,83	136,31		příkazník	D.1.21.1	opatření na odvodnění okružní křižovatky 2 DN300 - nová šachta
12	1.03.11	VŠ DN400	7	napojení ul.Žižkova na ul. Pražská		138,81	135,11		příkazník	D.1.22.1 D.1.22.2	nová šachta na dešť.kanalizaci SUS UK DN400

13	1.03.12	VŠ DN400	7	napojení ul.Žižkova na ul. Pražská		138,89	136,02		příkazník	D.1.23.1 D.1.23.2	nová šachta na splaškové.kanalizaci SčVaK DN400
14	1.03.22	K plastová		nábřežní zeď Labe pod železničním mostem					příkazník	D.1.33.1	opatření na splaškové kanalizaci SčVaK DN400
15	1.03.23	K plastová		nábřežní zeď Labe pod železničním mostem					příkazník	D.1.34.1	opatření na odvodnění komunikací do Labe DN400
16	1.03.24	K plastová		nábřežní zeď Bílíny u kruhové křižovatky					příkazník	D.1.35.1	opatření na odvodnění kruhové křižovatky do Bílíny DN300
17	1.03.25	těsnící pakry 3ks DN150 3ks DN200	5	mostní opěra Děčín		138,34	137,24		příkazník	D.1.36.1	opatření na odvodnění opěry Děčín
18	1.03.26	K plastová	1.a - 2	nábřežní zeď Bílíny pod estakádou					příkazník	D.1.37.1	opatření na odvodnění estakády DN150 - 171 ks DN400 - 9 ks
19	2.03.1.3	podzemní mobilní hrazení	5/21	Benešův most		138,98	136,28		příkazník	D.2.14.2	opatření na zaklenutém Stříbrnickém potoce Severní šachta
20		VŠ DN600	14/21	ul. Malá Hradební					příkazník		není v DSPS
21	2.03.1.3	VŠ DN1400	5/21	Benešův most		139,84	135,50		příkazník	D.2.14.3	opatření na zaklenutém Stříbrnickém potoce Jižní šachta - nechráněné území
22		VŠ DN600	5/21	Benešův most					příkazník		nechráněné území (není v DSPS)
23	2.03.1.4	VŠ DN600	4/21	zeleň u drážního tělesa		138,48	132,75		příkazník	D.2.15	opatření na stoce Z před zaústěním do stoky Y DN600 - nechráněné území

24	2.03.1.5	VŠ DN500	3/21	Předmostí		137,81	135,18		příkazník	D.2.16.2	opatření na dešťové stoce v ulici Hrnčířská DN500
25	2.03.1.5	VŠ DN200	3/21	Předmostí		137,81	135,18		příkazník	D.2.16.2	opatření na dešťové stoce v ulici Hrnčířská DN200

26	2.03.1.5	K DN500	3/21	Předmostí		137,73	134,99		příkazník	D.2.16.3	opatření na dešťové stoce v ulici Hrnčířská DN500 - nechráněné území
27	2.03.1.5	K WASTOP	3/21	Předmostí		137,73	134,99		příkazník		opatření na dešťové stoce v ulici Hrnčířská nechráněné území (není v DSPS)
28	2.03.1.6	podzemní mobilní hrazení		křižovatka u autocentra BEK		146,37	144,47		příkazník	D.2.17.2	převedení průtoku ze Stříbrnického potoka do stoky Y
29	2.03.1.6	VŠ DN600		křižovatka u autocentra BEK		146,37	144,07		příkazník	D.2.17.2	převedení průtoku ze Stříbrnického potoka do stoky Y (při povodni se VŠ otevírá)
30	2.03.1.7	VŠ DN500		ul.Drážďanská autobusová zastávka "Přístav"		140,75	137,06		příkazník	D.2.18.2	opatření na stoce 500/750 v ul. Drážďanská DN500
31	2.03.1.8	VŠ DN500	2/22	ul U Podjezdu		138,80	136,73		příkazník	D.2.19.2	opatření na stoce DN500 v ul. U Podjezdu šachta č.1 (před tratí ČD)
32	2.03.1.8	VŠ DN500	2/22	ul U Podjezdu		138,32	136,04		příkazník	D.2.19.3	opatření na stoce DN500 v ul. U Podjezdu šachta č.1 (před tratí ČD)
33	2.03.1.10	VŠ DN500	1/22	ul U Cukrovaru		139,48	135,63		příkazník	D.2.20.2	opatření na stokách v ul U Cukrovaru šachta č.1 - severní (z průmyslového areálu)
34	2.03.1.10	VŠ DN600	1/22	ul U Cukrovaru		139,59	135,10		příkazník	D.2.20.3	opatření na stokách v ul U Cukrovaru šachta č.2 - jižní - nechráněné území
35	2.03.1.11	VŠ DN300	1/22	křižovatka ul. Drážďanská-U Cukrovaru		141,26	138,01		příkazník	D.2.21.2	opatření na Dobětickém potoce v ul. U Cukrovaru (šachta č.1 na přípojce z restaurace Sport)
36	2.03.1.11	VŠ DN1800	1/22	křižovatka ul. Drážďanská-U Cukrovaru		141,26	135,91		příkazník	D.2.21.3	opatření na Dobětickém potoce v ul. U Cukrovaru (šachta č.2 - spojná komora

37	2.03.1.12	VŠ DN500		vlečka v areálu Pivovaru		142,71	141,23		příkazník	D.2.22.2	opatření na stoce 500/750 v ul. Matiční šachta č.1 - severní šachta
38	2.03.1.12	VŠ DN500/750 pro vejčitý profil		ul. Matiční		141,79	139,07		příkazník	D.2.22.3	opatření na stoce 500/750 v ul. Matiční šachta č.2 - jižní šachta - nechráněné území
39	2.03.1.13	VŠ DN500/750 pro vejčitý profil		u podchodu drážního tělesa		141,51	138,04		příkazník	D.2.23.2	opatření na stokách pod tratí ČD do ul. Nový Svět - šachta 1
40	2.03.1.13	VŠ DN500/750 pro vejčitý profil		křižovatka ul. Nový Svět a Svádovská		141,16	137,13		příkazník	D.2.23.3	opatření na stokách pod tratí ČD do ul. Nový Svět - šachta 2 - nechráněné území
41	2.03.1.13	VŠ DN300		ul Nový Svět, u objektu č.p.159		141,78	139,74		příkazník	D.2.23.4	opatření na stokách pod tratí ČD do ul. Nový Svět - šachta 3 - nechráněné území
42	2.03.1.14	VŠ DN2000		PČS Podmokelská	845 cm	241,20	233,55		příkazník	D.24.6.2	vřetenové šoupě DN2000 s elektropohonem je součástí objektu PČS

Vřetenová desková šoupata - 27 ks

Zpracoval: XXX

Dne: 21.12.2023

označení vrtu dle přílohy č.21 Pr.řádu	lokalita	typ čerpadla	max. výkon čerpadla v l/s	hladina spodní vody od úrovně terénu v cm 15.1.2018	hloubka vypínacího čidla čerpadla od terénu v cm	odhad výšky vodního sloupce nad čerpadlem v cm	poloměr ocelové trubky vrtu 510/5 v cm	objem vody nad čerpadlem v litrech	odhad doby vyčerpání v sekundách dle výkonu čerpadla mimo povodeň	typ elektrocentrály	poznámka
MČ5	Pod Větruší-kruhová křižovatka	SAER NS - 95F/4-CL 95-1,5 T, 1.1kW	5	650	1100	450	25,5	919	184	Elektrocentrála č.6 (K27) s rozvaděčem 24 kVA, 19kW, 35A	
MČ6	Pod Větruší-kruhová křižovatka	SAER SC 151 C/2 - MS152-7,5 T, 5,5 kW	20	670	1100	430	25,5	878	44	Elektrocentrála č.6	
MČ7	Pod Větruší-kruhová křižovatka	SAER SC 151 C/2 - MS152-7,5 T, 5,5 kW	20	470	1100	630	25,5	1287	64	Elektrocentrála č.7 (K21H) bez rozvaděče 21 kVA, 17kW, 30 A	
MČ8	Pod Větruší-dělicí pruh pod drážním tělesem	SAER NS - 95F/4-CL 95-1,5 T, 1.1kW	5	530	1100	570	25,5	1164	233	Elektrocentrála č.8 (FT2MFS) bez rozvaděče 16 kVA, 40 A	
MČ9	Pod Větruší-dělicí pruh pod drážním tělesem	SAER NS - 95F/4-CL 95-1,5 T, 1.1kW	5	530	1100	570	25,5	1164	233	Elektrocentrála č.8	
MČ10	Pod Větruší-dělicí pruh pod drážním tělesem	SAER NS - 95F/4-CL 95-1,5 T, 1.1kW	5	530	1100	570	25,5	1164	233	Elektrocentrála č.8	
MČ12	Pod Větruší-dělicí pruh pod drážním tělesem	SAER S - 151A/2 - MS152-5,5 T, 4kW	15	530	1100	570	25,5	1164	78	Elektrocentrála č.9 bez rozvaděče	
ČP1	město - Malá Hradební	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	515	1100	585	25,5	1195	48	EC 1 - 250 kVA poskytnutá příkazníkem	
ČP2	město - Malá Hradební	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	515	1100	585	25,5	1195	48	EC 1 poskytnutá příkazníkem	
ČP3	město - Malá Hradební	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	520	1100	580	25,5	1185	47	EC 1 poskytnutá příkazníkem	
ČP7	město - Malá Hradební	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	440	1100	660	25,5	1348	54	EC 3 - 150kVA poskytnutá příkazníkem	
ČP8	město-parkoviště u pošty	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	490	1100	610	25,5	1246	50	EC 4 - 150 kVA poskytnutá příkazníkem	
ČP9	Krásné Březno - ul. U podjezdu	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	470	1100	630	25,5	1287	51	EC 5 - 250 kVA poskytnutá příkazníkem	
ČP10	Krásné Březno - ul. U podjezdu	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	470	1100	630	25,5	1287	51	EC 5 poskytnutá příkazníkem	
ČP11	Krásné Březno - ul. U podjezdu	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	480	1100	620	25,5	1267	51	EC 5 poskytnutá příkazníkem	
ČP12	Krásné Březno - ul. U Cukrovaru	SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW	25	460	1100	640	25,5	1307	52	EC 6 - 150 kVA poskytnutá příkazníkem	

PPO Ústí nad Labem - levý břeh**Seznam MPPZ**

popis	počet
Klíče od skladovací haly Hostovická	2
Klíče od skladovací haly Krásné Březno	1
Paletový vozík	3
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Pod Větruší) - hradidla	1 202
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Pod Větruší) - sloupy	140
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Pod Větruší) - záporny sloupů	1
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Pod Větruší) - chrliče (převodník vody)	12
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-Malá Hradební-zelená) - hradidla	119
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-Malá Hradební-zelená) - sloupy	7
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-Malá Hradební-zelená) - záporny sloupů	7
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-Malá Hradební-zelená) - chrliče	3
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-most E.Beneše-modrá) - hradidla	202
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-most E.Beneše-modrá) - sloupy	12
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-most E.Beneše-modrá) - záporny sloupů	12
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-most E.Beneše-modrá) - chrliče	6
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-K Můstku-prostup ČD-černá) - hradidla	46
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-K Můstku-prostup ČD-černá) - sloupy	1
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-K Můstku-prostup ČD-černá) - chrliče	2
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-Předmostí-červená) - hradidla	509
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-Předmostí-červená) - sloupy	22
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-Předmostí-červená) - záporny sloupů	22
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-Předmostí-červená) - ramena záporny sloupů	22

popis	počet
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita město-U české pošty-oranžová-Autocentrum BEK-fialová) - hradidla	22
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Krásné Březno-U Podjezdu-hnědá) - hradidla	40
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Krásné Březno-U Podjezdu-hnědá) - sloupy	1
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Krásné Březno-U Podjezdu-hnědá) - záporny sloupů	1
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Krásné Březno-U Podjezdu-hnědá) - ramena záporny sloupů	1
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Krásné Březno-U Podjezdu-hnědá) - chrliče	2
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Krásné Březno-U Cukrovaru-bílá) - hradidla	83
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Krásné Březno-U Cukrovaru-bílá) - sloupy	3
Mobilní prvky PPO UL-LB (lokalita Krásné Březno-U Cukrovaru-bílá) - chrliče	1
Zařízení pro obsluhu šoupat : motorový ovládací klíč	1
Elektrocentrála, diesel, stacionární	9
Ponorné čerpadlo FLYGT NS3102 160 SH, 4,2kW	2
Ponorné čerpadlo FLYGT NS3102 160 MT, 3,1kW	8
mobilitní flexibilní potrubí DN100 vč.rychlospojek	729
čerpadlo SAER, 1,1kW - 13kW (trvale zabudováno do čerpacího vrtu)	16
Samonasávací mobilní dieselagregát BA100K193HA na samostatném podvozku s RZ vč. sacího koše, dobíječky akumulátoru, výtlačných a sacích hadic a rychlospojek	3
Samonasávací mobilní dieselagregát BA100ED245HA na samostatném podvozku s RZ vč. sacího koše, dobíječky akumulátoru, výtlačných a sacích hadic a rychlospojek	1
Samonasávací mobilní dieselagregát BA200E D328 na samostatném podvozku s RZ vč. sacího koše, dobíječky akumulátoru, výtlačných a sacích hadic a rychlospojek	3
Samonasávací mobilní dieselagregát BA150E D285 na samostatném podvozku s RZ vč. sacího koše, dobíječky akumulátoru, výtlačných a sacích hadic a rychlospojek	2
Tlakový těsnící vak pro potrubí DN300	5
Tlakové ucpávky Camstoper DN150	83
Tlakové ucpávky Camstoper DN200	3

PPO ÚSTÍ NAD LABEM, LEVÝ BŘEH - INSTALACE MPPZ PŘI PŘEDPOVĚDI Q1 ~ Q2 (VS 591 ~701 cm)

Lokalita	Úsek	Zóna	VS prahu	Hrazení		
			vodočet Ústí (cm)	délka (m)	výška (m)	plocha (m ²)
Město	ul. K můstku, úsek č.11/21	šedá	691	5,5	4,69	25,8
Město	Pod Marián. Skálou (ul. Předmostí) , 3/21 - e	červená	695	18,0	4,65	83,7
Město	Stříbrnický potok (u objektu České pošty)	oranžová	-	2,05	2,70	5,5
Město	Stříbrnický potok (u autocentra "Beck")	fialová	-	2,58	1,60	4,1
Délka MPPZ				28,12	m	
				Plocha MPPZ: 119 m2		

PPO ÚSTÍ NAD LABEM, LEVÝ BŘEH - INSTALACE MPPZ PŘI PŘEDPOVĚDI ≤ Q5 (≤ 826 cm)

Lokalita	Úsek	Zóna	VS prahu	Hrazení		
			vodočet Ústí (cm)	délka (m)	výška (m)	plocha (m ²)
Město	Pod Marián. Skálou (ul. Předmostí) , 3/21 - d	červená	705	10,0	4,55	45,5
Město	Pod Marián. Skálou (ul. Předmostí) , 3/21 - c	červená	718	12,0	4,42	53,0
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1c	žlutá	718	5,5	2,84	15,6
Město	Pod Marián. Skálou (ul. Předmostí) , 3/21 - b	červená	762	4,0	3,98	15,9
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 5 - h	žlutá	762	4,0	2,40	9,6
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 6 - a	žlutá	762	4,1	2,40	9,7
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 7 - b	žlutá	766	14,0	2,36	33,0
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 6 - b	žlutá	771	2,1	2,31	4,8
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 7 - a	žlutá	771	12,6	2,31	29,1
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 5 - g	žlutá	782	2,0	2,20	4,4
Kr. Březno	ul. U Cukrovaru, úsek č. 1/22	bílá	790	8,9	4,23	37,6
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 7 - c	žlutá	796	2,0	2,06	4,1
Město	Pod Marián. Skálou (ul. Předmostí) , 3/21 - a	červená	796	2,0	3,64	7,3
Kr. Březno	ul. U Podjezdu, úsek č. 2/22	hnědá	800	5,50	3,97	21,8
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1b	žlutá	802	16,00	2,00	32,0
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1d	žlutá	802	17,00	2,03	34,5
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 2 - a	žlutá	802	22,00	2,03	44,7
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 5 - f	žlutá	803	3,0	1,99	6,0
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1a - a	žlutá	811	5,00	2,01	10,1
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 3 - b	žlutá	812	12,00	1,93	23,2
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 2 - b	žlutá	822	6,00	1,83	11,0
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 5 - e	žlutá	823	3,0	1,79	5,4
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 3 - a	žlutá	826	35,0	1,79	62,7
Délka MPPZ				207,62	m	
				Plocha MPPZ: 521 m2		

PPO ÚSTÍ NAD LABEM, LEVÝ BŘEH - INSTALACE MPPZ PŘI PŘEDPOVĚDI ≤ Q10 (VS ≤ 915 cm)

Lokalita	Úsek	Zóna	VS prahu	Hrazení		
			vodočet Ústí (cm)	délka (m)	výška (m)	plocha (m ²)
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 2 - d	žlutá	828	6,0	1,77	10,6
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1a - b	žlutá	831	9,0	1,81	16,3
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 2 - c	žlutá	843	12,0	1,63	19,6
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 5 - d	žlutá	844	3,0	1,58	4,7
Město	most E. Beneše, úsek č. 5/21 - b	modrá	847	20,0	3,36	67,2
Město	most E. Beneše, úsek č. 5/21 - a	modrá	851	4,0	3,32	13,3
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 7 - d	žlutá	857	2,0	1,45	2,9
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1a - c	žlutá	861	12,0	1,41	16,9
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1a - f	žlutá	861	9,0	0,41	3,7
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 3 - b	žlutá	862	45,2	1,43	64,6
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 5 - c	žlutá	864	18,0	1,38	24,8
Město	most E. Beneše, úsek č. 5/21 - c	modrá	867	2,0	3,16	6,3
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 5 - b	modrá	870	11,0	1,32	14,5
Město	ul. Malá Hradební, úsek č. 14/21 - a	zelená	874	13,8	3,26	45,0
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 5 - a	modrá	885	2,0	1,17	2,3
Město	ul. Malá Hradební, úsek č. 14/21 - a	zelená	885	6,8	3,15	21,4
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 4 - d	žlutá	886	2,0	1,16	2,3
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 7 - e	žlutá	898	2,0	1,04	2,1
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 4 - c	žlutá	900	6,0	1,02	6,1
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1a - d	žlutá	901	6,0	1,01	6,1
Délka MPPZ				191,80	m	
				Plocha MPPZ:		351 m2

PPO ÚSTÍ NAD LABEM, LEVÝ BŘEH - INSTALACE MPPZ PŘI PŘEDPOVĚDI > Q10 (VS > 915 cm)

Lokalita	Úsek	Zóna	VS prahu	Hrazení		
			vodočet Ústí (cm)	délka (m)	výška (m)	plocha (m ²)
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1a - c	žlutá	921	9,0	0,81	7,3
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 4 - a	žlutá	921	10,0	0,81	8,1
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 7 - g	žlutá	939	5,0	0,63	3,2
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 4 - b	žlutá	941	20,0	0,61	12,2
Větruše	ul. Žižkova - úsek č. 1a - g	žlutá	981	5,0	0,21	1,1
Délka MPPZ				49,00	m	
				Plocha MPPZ:		32 m2

Celková délka MPPZ 476,54 m

Celková plocha MPPZ: 1 023 m2

[illegible]

TABULKA ČERPADEL A ELEKTROCENTRÁL - MĚSTO

[illegible]

[illegible]

PPO Ústí nad Labem - levý břeh, zajištění provozu a funkce PPO Kalkulace nákladů zakázky na zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem - Levý břeh (příloha č. 7) a) náklady spojené s údržbou PPO v období mimo povodeň [článek 5 a článek 7, odst. 1.1 příkazní smlouvy]				
položka	počet ks	četnost	cena za úkon	cena Kč,-
A. Skladové hospodářství				574 555 Kč
A.1. Mobilní hrazení	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	97 695 Kč
kontrola neporušenosti skladu a uložených MPPZ (1x za měsíc)	1	11	7 845 Kč	86 295 Kč
kontrola a údržba + fyzická inventura (při zpětném předání)	1	1	11 400 Kč	11 400 Kč
A.2. Velkokapacitní samonasávací čerpadla řady BA (motor diesel)	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	59 530 Kč
kontrola uložených čerpadel (vizuální kontrola ve skladu)	9	7	3 000 Kč	21 000 Kč
funkční zkouška (suchá - start+kontrola chodu)	9	3	4 100 Kč	12 300 Kč
funkční zkouška (mokrý se zavodněním+ konzervace+ servisní prohlídka)	9	1	6 230 Kč	6 230 Kč
ostatní náklady (doprava, manipulace, dobití baterie, kontrola pneumatik)		1	20 000 Kč	20 000 Kč
A.3. Kalová ponorná čerpadla FLYGT	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	70 330 Kč
kontrola uložených čerpadel (vizuální kontrola ve skladu)	10	6	3 000 Kč	18 000 Kč
funkční zkouška (suchá-ruční protočení vrtule)	10	3	4 100 Kč	12 300 Kč
funkční zkouška (mokrý se zavodněním)	10	1	6 230 Kč	6 230 Kč
revizní zpráva (elektro)	10	2	11 200 Kč	22 400 Kč
ostatní náklady (doprava, manipulace)		1	11 400 Kč	11 400 Kč
A.4. Elektrocentrály	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	253 900 Kč
kontrola uložených elektrocentrál	9	7	3 000 Kč	21 000 Kč
funkční zkouška	9	3	2 800 Kč	8 400 Kč
revizní zpráva (elektro)+ servisní prohlídka	9	1	6 500 Kč	6 500 Kč
ostatní náklady (doprava, manipulace)		1	20 000 Kč	20 000 Kč
Připravenost a garantovaná dostupnost záložních zdrojů elektřiny (čl.1.11) - pohotovost		11	18 000 Kč	198 000 Kč
A.5. Objekt skladu Hostomická 3598/4, UL	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	93 100 Kč
servis+revizní zpráva (EZS)	1	1	7 500 Kč	7 500 Kč
ostatní náklady (údržba, úklid)	1	1	85 600 Kč	85 600 Kč
B. Vnitřní vody				1 436 440 Kč
B.1. Vřetenová hradítka	počet ks	četnost/rok	cena za úkon	419 700 Kč
kontrola (vizuální kontrola úplnosti)	27	5	22 300 Kč	111 500 Kč
funkční zkoušky (uzavření - otevíření)	27	4	34 250 Kč	137 000 Kč
údržba + vyčištění	27	2	85 600 Kč	171 200 Kč
B.2. Čerpací vrtý	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	250 680 Kč
kontrola	16	8	17 410 Kč	139 280 Kč
funkční zkouška čerpadel SAER	16	1	5 200 Kč	5 200 Kč
revize el.čerpadel SAER	16	1	5 600 Kč	5 600 Kč
revize el.rozvaděčů	16	1	5 600 Kč	5 600 Kč
údržba + vyčištění	16	1	95 000 Kč	95 000 Kč
B.3. Čerpací šachty	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	89 370 Kč
kontrola	12	5	9 874 Kč	49 370 Kč
údržba + vyčištění	12	1	40 000 Kč	40 000 Kč
B.4. Zpětné klapky	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	346 690 Kč
kontrola	191	9	17 410 Kč	156 690 Kč
údržba + vyčištění	191	2	95 000 Kč	190 000 Kč
B.5. Ucpávky drenážního systému	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	330 000 Kč
kontrola	83	6	55 000 Kč	330 000 Kč
C. Ostatní				400 700 Kč
C.1. Kontrolní činnost		četnost/rok	cena za úkon	38 500 Kč
pravidelné měsíční kontroly a údržba vodního díla, provádění obchůzek TBD (včetně fotodokumentace)		11	3 500 Kč	38 500 Kč
C.2. Čerpací stanice - stoka Y	počet ks	četnost / rok	cena za úkon	81 400 Kč
kontrola objektu	1	7	5 000 Kč	35 000 Kč
funkční "suchá" zkouška (protočení čerpadel a hradítka ručním ovládáním + kontrola objektu)	1	4	4 100 Kč	16 400 Kč
údržba + úklid	1	1	30 000 Kč	30 000 Kč
C.3. Odvodnění a zdi		četnost / rok	cena za úkon	168 000 Kč
kontrola + vyčištění	1	6	28 000 Kč	168 000 Kč
C.4. Závazky příkazníka dle článku 5 příkazní smlouvy		četnost / rok	cena za úkon	112 800 Kč
závazky příkazníka dle článku 5 příkazní smlouvy související s předmětem plnění		1	112 800 Kč	112 800 Kč
Paušální platby za období 11-ti měsíců (bez DPH)				2 411 695 Kč
Celkem měsíční paušál (bez DPH)				219 245 Kč
Celkem hodnota veřejné zakázky za činnosti dle článku 5 a článku 7, odst. 1.1) příkazní smlouvy po dobu trvání smlouvy				2 411 695 Kč

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

b) náklady spojené s instalací a odinstalací MPPZ [článek 7, odst. 1.2 příkazní smlouvy]				
položka	předpokládaný počet povodní	cena jednotková	cena celková Kč	
c) 1. Zajištění instalace a odinstalace PPO UL LB (předpověď Q ₁ - Q ₂)	1	105 134 Kč		105 134 Kč
c) 2. Zajištění instalace a odinstalace PPO UL LB (předpověď Q ₅)	1	181 065 Kč		181 065 Kč
c) 3. Zajištění instalace a odinstalace PPO UL LB (předpověď Q ₁₀)	1	201 000 Kč		201 000 Kč

PPO Ústí nad Labem - levý břeh, zajištění provozu a funkce PPO Kalkulace nákladů zakázky na zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem - Levý břeh (příloha č. 7)				
c) 4.	Zajištění instalace a odinstalace PPO UL LB (předpověď > Q ₁₀)	1	312 888 Kč	312 888 Kč
Celková hodnota veřejné zakázky za činnosti dle článku 7, odst. 1.2 příkazní smlouvy				800 087 Kč

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

c) náklady spojené s provozem PPO [článek 7, odst 1.3 příkazní smlouvy]				
položka		předpokládaný počet dnů	cena jednotková	cena celková Kč
d) 1.	Zajištění provozu PPO UL LB (předpověď Q ₁ - Q ₂)	12	18 100 Kč	217 200 Kč
d) 2.	Zajištění provozu PPO UL LB (předpověď Q ₅)	12	20 122 Kč	241 464 Kč
d) 3.	Zajištění provozu PPO UL LB ((předpověď Q ₁₀)	12	28 744 Kč	344 928 Kč
d) 4.	Zajištění provozu PPO UL LB (předpověď > Q ₁₀)	12	43 233 Kč	518 796 Kč
Celková hodnota veřejné zakázky za činnosti dle článku 7, odst. 1.3 příkazní smlouvy				1 322 388 Kč

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Protipovodňové opatření PPO Ústí nad Labem, levý břeh	
Celková nabídková cena bez DPH dle článku 7, odst. 4 příkazní smlouvy	4 534 170 Kč