


Odběratel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav [REDACTED]		Odd.: Oddělení laboratorní mikrobiologie Středisko: 0330.0401 Vyřizuje: [REDACTED]	Poř. č. objednávky: 2-2025-21-30
ŽÁDANKA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY OBJEDNÁVKA			
Dodavatel: DiaSorin s.r.o., K Hájbům 2606/2b, 155 00 Praha 5 Tel.: 235 311 902, e-mail: [REDACTED]			
Na fakturu uveďte konečného příjemce: Oddělení laboratorní mikrobiologie, [REDACTED]			

	Množství (balení, kusy)
MOL2655 Simplexa Flu A/B a RSV Direct Gen II Kit	[REDACTED]
MOL1455 DAD direkt amplification disk	[REDACTED]
MOL4150 Simplexa COVID-19 Direct Kit	[REDACTED]
MOL2750 Simplexa Bordetella Direct Kit	[REDACTED]

Předpokládaná cena bez DPH:

161 000,- Kč

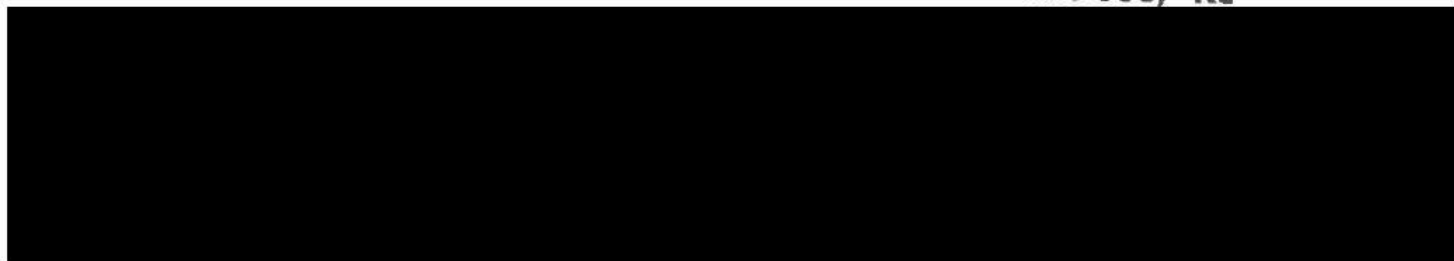

Dodací adresa

NEMOCNICE BŘECLAV, LAB. MIKROBIOLOG

PAVILON C - 1.PATRO

U NEMOCNICE 3066/1

690 74 BŘECLAV-CZE

Odběratel

NEMOCNICE BŘECLAV, p.o.

U NEMOCNICE 3066/1

690 74 BŘECLAV-CZE

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník	Dodací adresa	Objednávka.	Datum
CZ00139000	CZ00139001	2000036924	20/01/2025


Číslo objednávky
2-2025-21-30
Datum Objednávky
20/01/2025

Podmínky doručení

Free on departure

Způsob doručení

Číslo produktu	Sériové číslo/Šarže	Popis	Objednané množství		Cena MJ	Cena celkem
MOL2655		SIMPLEXA FLU AB & RSV Direct Gen	NU	3,000	13.800,00	41.400,00
MOL1455		DIRECT AMPLIFICATION DISC KIT	NU	6,000	0,00	0,00
MOL4150		Simplexa COVID-19 Direct	NU	3,000	13.800,00	41.400,00
MOL2750		SIMPLEXA BORDETELLA DIRECT KIT	NU	3,000	20.596,00	61.788,00



Kopie: ObjednavkyCzech DiaSorin (DHL Supply Chain) <objednavkyCzechDiaSorin@dhl.com>

Odesláno: 20.1.2025 11:18

Předmět: [EXTERNÍ ZPRÁVA] FW: SO 2000036924 FW: scan

Dobrý den,



Vaši objednávku č. 2-2025-21-30 ze dne 20.01.2025 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou výší plnění 144.588,00,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: 20.01.2025. Předpokládaný termín dodání je tento týden.

S pozdravem,



Customer Service Representative
Diasorin Order Entry Center



associated attachments is strictly prohibited."

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, January 20, 2025 9:37:14 AM (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik
To: [REDACTED]
Subject: Fwd: scan

Dobrý den,
posílám objednávku a prosím o její potvrzení
..

Děkuji
S pozdravem

[REDACTED]
Vedoucí oddělení
Oddělení laboratorní mikrobiologie

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]