


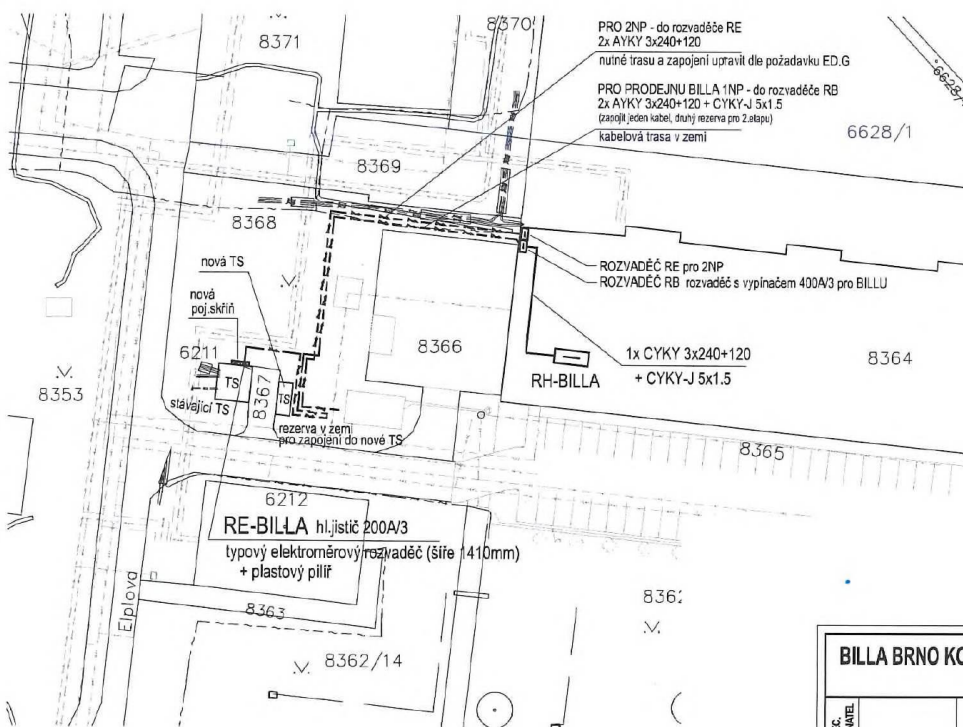

1. ETAPA - dočasné napojení na novou výhledovou novou TS

Napojení projektu BILLA bude provedeno ze stávajícího trafostanice EGD. distibuce. Na objektu trafostanice bude instalována nová pojističnice a vodič bude umístěn elektroměrový rozvaděč s rozptylným měřením 200A/3. (přiklen objektu bude snížen tak, aby hodnota proudů nepřesáhla 200A) Napojení bude provedeno dvěma kabely AYKY-J 3x240+120 (+ CYKY-J 5x1.5 pro povět) uložení v zemi, v místě nové trafostanice bude v zemi uložena dělková rezerva pro připojení kabelů. Měří bude provedené ve Zlíbově. Kabelové rezervy v zemi je nutné náležitě označit a zaskumotovat. Umístění této rezervy v zemi je nutné provést dle požadavků projektu trafostanice a chodit na umístění výhledu pro napojení projektu. Trasa bude vedena do rozvaděče v 1NP m.č.126 kde bude umístěn rozvaděč RB a hlavním vypínačem 400A/3. Z tohoto rozvaděče bude pokračovat kabel CYKY-J 3x240+120 + CYKY-J 5x1.5 do rozvaděče RH - BILLA.

2. ETAPA - napojení z nové TS

Napojení projektu BILLA bude provedeno z nové trafostanice (z přílohy trasy). Nová trafostanice bude majetkem BILLA. Měření spotřeby elektrické energie bude na VN straně a bude součástí projektu trafostanice. Pro napojení bude využito dva kabely AYKY-J 3x240+120 (+ CYKY-J 5x1.5 pro povět), které budou položeny v 1. ETAPĚ.

2. ETAPA - 2NP z nové TS

Napojení 2NP bude provedeno z nové trafostanice ze druhého křídla. Měření spotřeby elektrické energie bude na NN straně a bude součástí projektu 2NP. Rozvaděč RE pro 2NP bude umístěn v m.č.126. Napojení bude provedeno dvěma kabely AYKY-J 3x240+120. Způsob napojení a řešení připojení bude provedeno dle požadavků a vyjádření ED.G distibuce.

BILLA BRNO KOTLANOVA - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

ulice Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno - Lišeň, Česko

SPEC. OZNAČENÍ	Investor: BILLA, spol. s r. o., Modřice 67, 251 01 Říčany u Prahy		C.para	
	Objednatel: BILLA, spol. s r. o., Modřice 67, 251 01 Říčany u Prahy			
GEN. PROJEKTANT	Zodpovědný projektant: [redacted]		Autentizováno	
	Hlavní inženýr projektu: [redacted]			
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant: [redacted]		Autentizováno	
	Hlavní inženýr projektu: [redacted]			
IDENTIFIKACE PROJEKTU	státní dokumentace: DPS		datum expedice: 10/2024	
	projekt č. část: D.1.4.d.		datum edice: 10/2024	
název výkresu: SITUACE - PŘÍPOJKA NN		číslo výkresu: D.1.4.d.2.		