

UACE
1:250



OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
SO 01-50-01

VO1
na budově

Silniční obruba dl. 20,00 m
nášlap 0,15 m

Silniční obruba dl. 30,50 m
nášlap 0,15 m
Okapový chodník šířka 0,50 m

VO1
na budově

areál ČD

ul. K Výtopně

Napojení na stávající vozovku včetně
plynulého napojení příčných sklonů



STROMY ZA VRATNÍKÍ


u parkoviště

PODPĚRNÝ BOD Č.4, ODBOČÍ

ka:

ájením realizace stavby je nutné všechny stávající inženýrské sítě vytyčit.
stavby bude provedena ochrana všech stávajících sítí.

ě potvrzení nefunkčnosti konkrétního vedení správcem sítě je možné toto vedení odstranit.
dě se správcem sítě je možné také provést posun sítě do vhodnější polohy vůči navrženým
ým plochám.

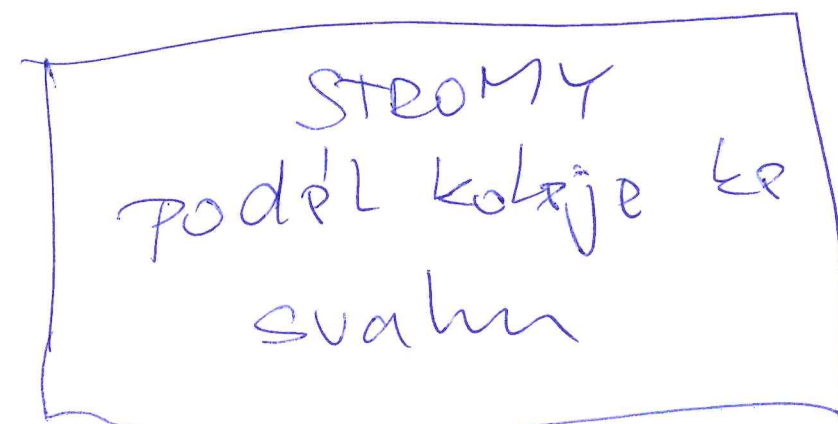

kanalizace
spláchnout

za pokok