


zdroj: **I201-090/000 Dolní náměstí 2** změna č.:
nebytové prostory

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
celodenní	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

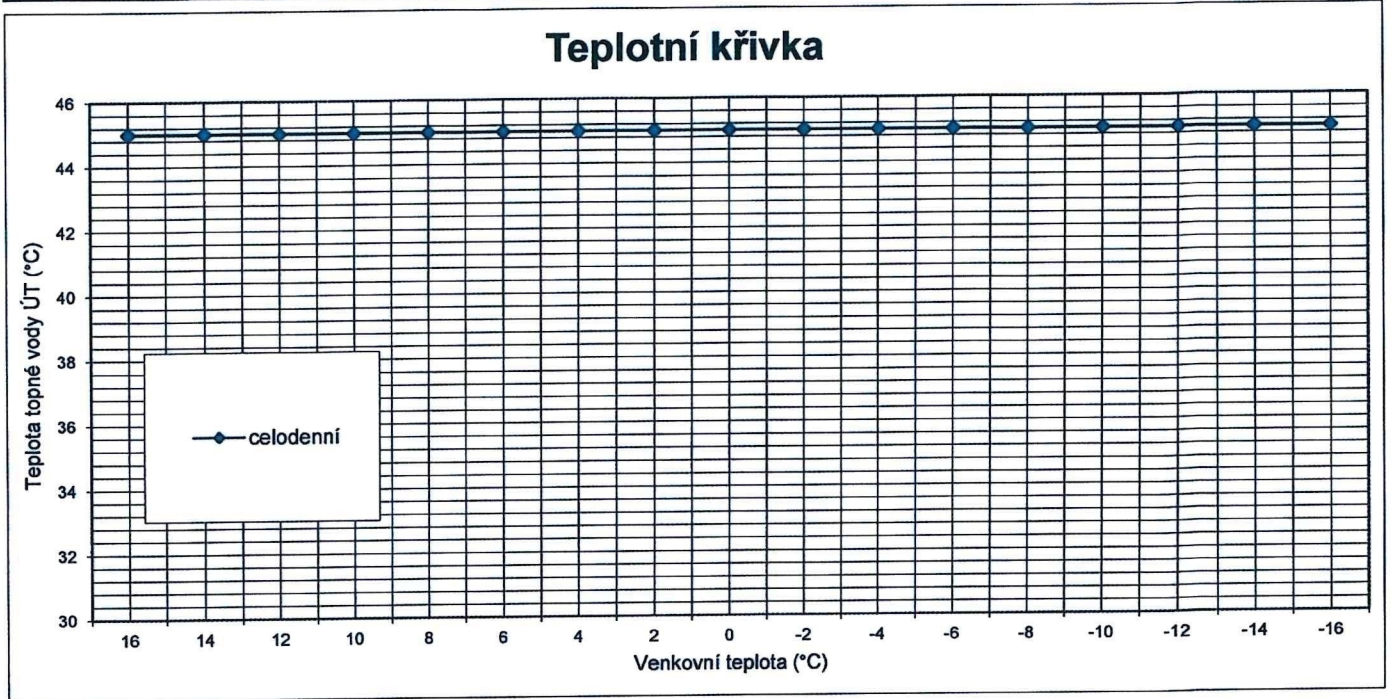

2. režim provozu zdroje:

a) režim topení:	základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ztížené podmínky:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	jiný:	od 8,00 hod.	do 24,00 hod.	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/>

b) režim ohřevu TUV:	základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	jiný:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum platnosti od: 7.srpen 2017

Dodavatel:
OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: SVJ domu Dolní náměstí 200/2, Olomouc
Číslo smlouvy: 1633/17T
Datum:

podpis:

podpis: