

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 27Spr 2515/2022

**o provádění revizí vyhrazených technických zařízení ve smyslu
ČSN 331500.**

Bod 11.1. se mění a nově zní takto:

Za provedení revizí bude účtováno:

- budova B – 17.467 Kč,
- kotelna – 4.402 Kč,
- LPS - hromosvodná ochrana budov A + B – 4.050 Kč,
- budova A – 19.680 Kč,
- přípojky NN budov A + B – 6.000 Kč,
- revize el. spotřebičů od roku 2025 – jednotková cena 80 Kč/ks,

Za provedení kontrol bude účtováno:



- LPS - hromosvodná ochrana budov A + B – 1.510 Kč,

Za proškolení vybraných zaměstnanců odběratele bude účtováno:

- 3 osoby - 1.125 Kč dle bodu 4.3. smlouvy

V souladu s bodem 10.1. smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku také aktualizovaný „soupis technických zařízení“.

V Šumperku dne 7.2.2025

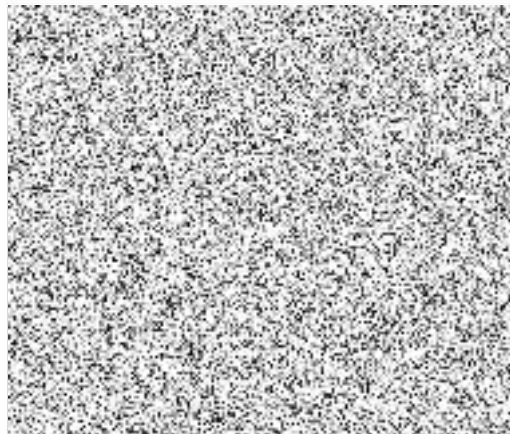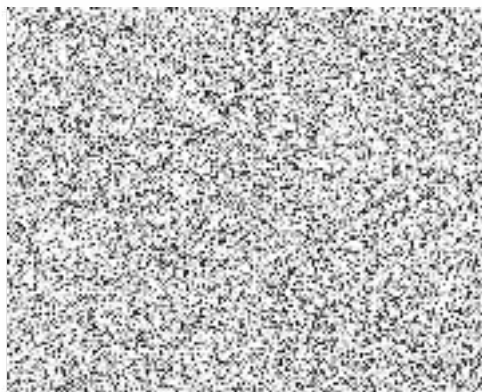

SOUPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

odběratel - název organizace Okresní soud v Šumperku			dodavatel - název organizace a sídlo Ing. Josef Mazák		
PSČ 787 73	obec Šumperk	ulice M.R.Štefánika 12	revizní technik elektrozařízení [redacted]		
odpovědný pracovník [redacted]		funkce správce budov	telefon [redacted]	evidenční číslo osvědčení 15801/5/22/R-EZ-E2A	
dodatky smlouvy					
číslo smlouvy 27Spr 2515/2022	ze dne 29.11.2022	revizní technik Ing. Josef Mazák	číslo	ze dne	číslo ze dne
druh zařízení do 1000V			zvláštní ujednání, poznámky, vysvětlivky Revize se netýká telefonních rozvodů a počítačové sítě.		
			1	21.02.2023	
			2	21.06.2023	
			3	07.05.2024	
			4	08.01.2025	
adresa pro zaslání faktur Okresní soud, M.R.Štefánika 12, 787 73 Šumperk			bankovní spojení [redacted]	banka ČNB	IČ 00025283

Odběratel vyplní silně orámované části - na jednotlivých řádcích formuláře uvádějte je jeden druh zařízení.

položka č.	popis zařízení (ELS = el. spotřebič)	umístění	revizní lhůta (roků)	poslední revize	další revize do:	kontrola do:
1	Budova B - vedlejší objekt	Dr. E. Beneše 3	5	12/22	12/27	---
2	Elektroinstalace kotelny, budova A	M. R. Štefánika 12	5	10/23	10/28	---
3	Hromosvodná ochrana budovy A	M. R. Štefánika 12	4	07/23	07/27	07/25
4	Hromosvodná ochrana budovy B	Dr. E. Beneše 3	4	07/23	07/27	07/25
5	Elektroinstalace budova A	M. R. Štefánika 12	5	09/24	09/29	---
6	přípojka NN budovy B	Dr. E. Beneše 3	4	05/24	05/28	---
7	přípojka NN budovy A	Dr. E. Beneše 3	4	05/24	05/28	---
8	el. spotřebiče organizace od 2025	M. R. Štefánika 12	1	03/24	03/25	03/26
9	el. spotřebiče organizace od 2025	Dr. E. Beneše 3	1	03/24	03/25	03/26

odběratel - razítko Okresní soud M. R. Štefánika 12 787 73 ŠUMPERK	datum: 07.02.2025	dodavatel - razítko [redacted]	07.02.2025
--	--------------------------	--	-------------------

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Podle objektu a prostoru:	Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost	5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely	3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob	2 roky
Prozatímní zařízení staveníšť	0,5 roku
Pojízdné a převozní prostředky	1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu	3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek	1 rok
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:	Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy	2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení	4 roky

Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení

- Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
- Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
- Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.
- Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21 odst. 1 zákona.

Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí LPS

- Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen.
- LPS u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály musí být vizuálně kontrolován nejméně jednou za 6 měsíců a úplná revize musí být provedena jednou ročně.