

Šířka šachty (cm)	90
Délka šachty (cm)	120
Přepravní hmotnost (kg)	130

Poznámka

Vzhledem k tomu, že se jedná napojení na požární vodovod, nelze zaručit kvalitu vody, zdůvodu stagnace vody v potrubí z toho důvodu nelze bez zásahu do stávající přípojky a vložení zpětné klapky. Proto je nutné před výtokové armatury umístit cedulku, že se nejedná o pitnou vodu!!!

Po dokončení stavby bude šachta vykopána a napojení staveniště na pitnou vodu v místě přípojky zaslepeno.



OBJEKT

STAVBA

STUPEŇ PD

DPS

Parkovací dům

DATUM

02 / 2024

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO
OSTRAVA

MĚŘÍTKO

1:25

parc. č. ; k.ú. Moravská Ostrava

FORMÁT

297 x 210 mm

PROFESE / KÓD PROFESE

Výkresová část

ČÍSLO PARÉ


VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ČÍSLO ZAKÁZKY

T24002

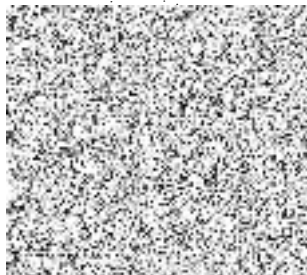

VÝKRES

**Napojení
staveništního
vodovodu**

ČÍSLO VÝKRESU

