
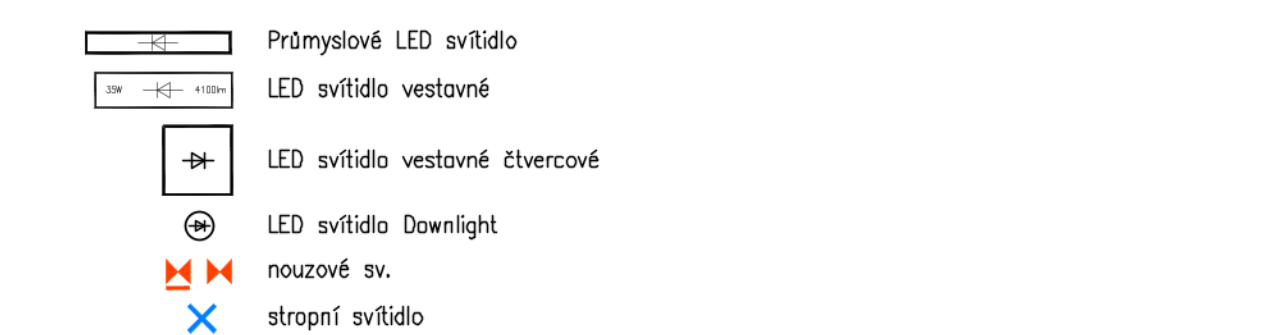


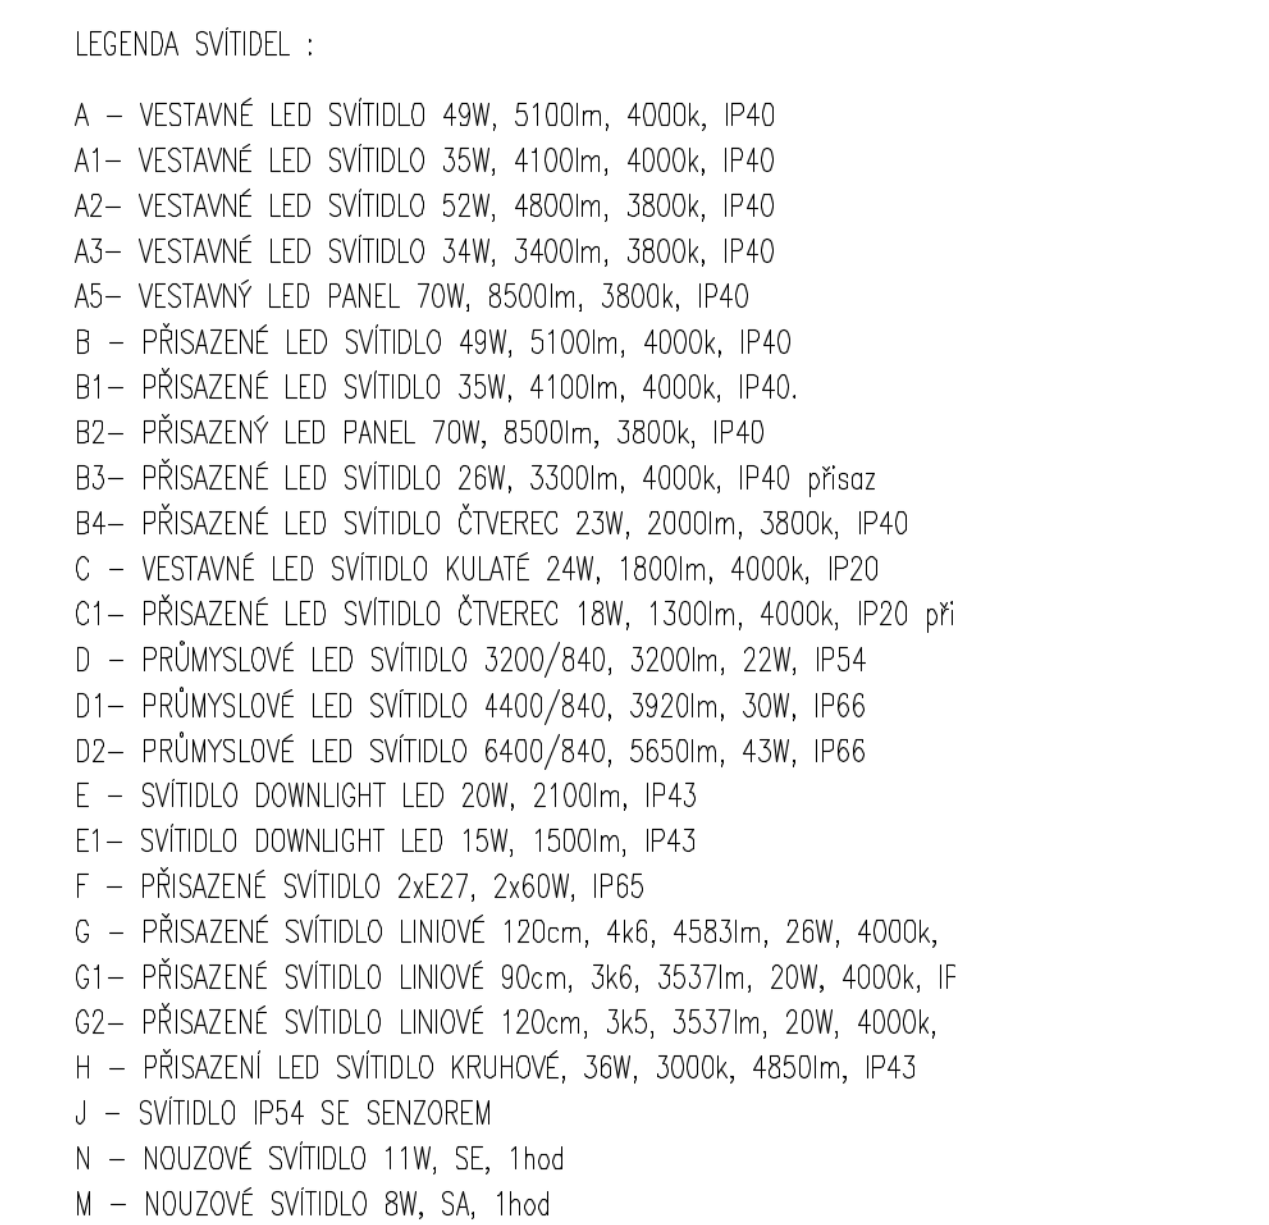

LEGENDA:

- ▼ zátvorka
- ↘ zátvorka dvojitá
- vyp-1
- pmp-0.6
- pmp-0.5
- pmp-0.58
- pmp-0.7
- tlač. se signálkou
- výpínč. do vřetka
- ☐ STOP tlač.
- ☒☒☒ pohybové čidlo
- ☒☒☒ zátvorka do vřetka
- ☒☒☒ otoč. 30°
- ☒☒☒ tlačivový spínáč

SOUSTAVA : 3x400/230V, 50Hz, AC; TN-C
3x400/230V, 50Hz, AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLŇKOVÁ OCHRANA : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODOVÝM CHRÁŇICEM 30mA

TABULKA ZMĚN VÝKRESU		POZNÁMKA: ČÍSLO ZMĚNY UVEDENO ZA LOKALITOU V OZNAČENÍ VÝKRESU		
ČÍSLO	DATUM	STRUČNÝ POPIS	ROZSAH	PODPIS
1	05.11.2024	DOPLNĚNÍ ROZVODŮ PRO ŽALUZIE	ÚPLNÝ	
2	21.01.2025	DOPLNĚNÍ NÁPOJENÍ KLAPEK VZT	ÚPLNÝ	

mislo strany Olomouc, k.ú.Olomouc-Hodolany, Tr. Kosmonautů,
p.č. 1586/1,1586/2,1586/5,1586/6,1586/7,624/25, 959/10, 959/29, 962/1



stápek dokumentace PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PŘEVÝŠNÍ STAVBY

státnost / obywatel Česká republika – Úřad práce ČR
Debravského 127/8,25, 170 00 Praha 7
Krajské pobočka v Olomouci, Vejvodského 988/4, 779 00 Olomouc

projektant / zhotovitel ALFAPROJECT OLMOUC a.s.
Týlova 4, 772 00 Olomouc
IČ: 25849280

 ALFAPROJECT OLMOUC a.s.

projektovaný počet súprávkov dokumentácie		raziská / podľa	 ALFA PROJEKT s.r.o. Štefáka 8, 171 00 Bratislava IČO: 22494369 DIČ: 22494369 tel: 02 68202081 fax: 02 68202148 e-mail: a.p@alfa-projekt.sk
objekt / stavba			
SO 01 REKONŠTRUKČIA BUDOVY UP			ROZMÄR 18x44 MŔSTVO 120 ZÁKL. 11/2020 por. 04/2
SO 02 PRÍSTAVBA BUDOVY UP			
Ost.			
SILNOPRÚDÁ ELEKTROTECHNIKA			D.1.4.4 04/2
práreň / výťah			
PŮDORYS 1.NP - SO 01			

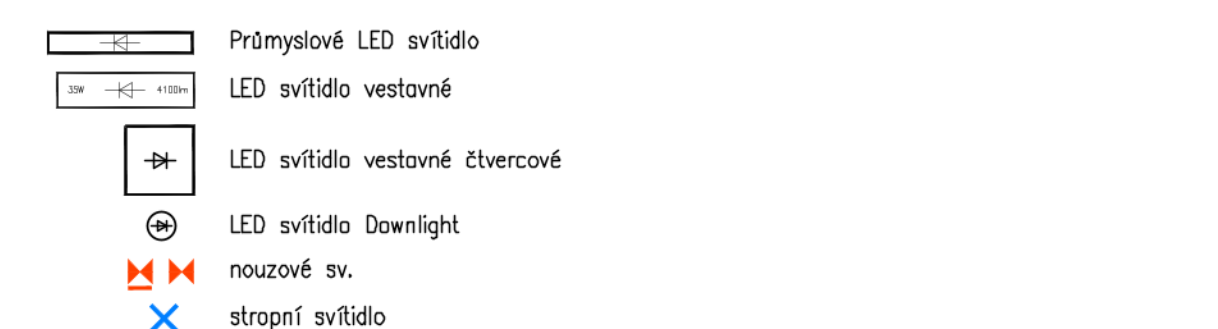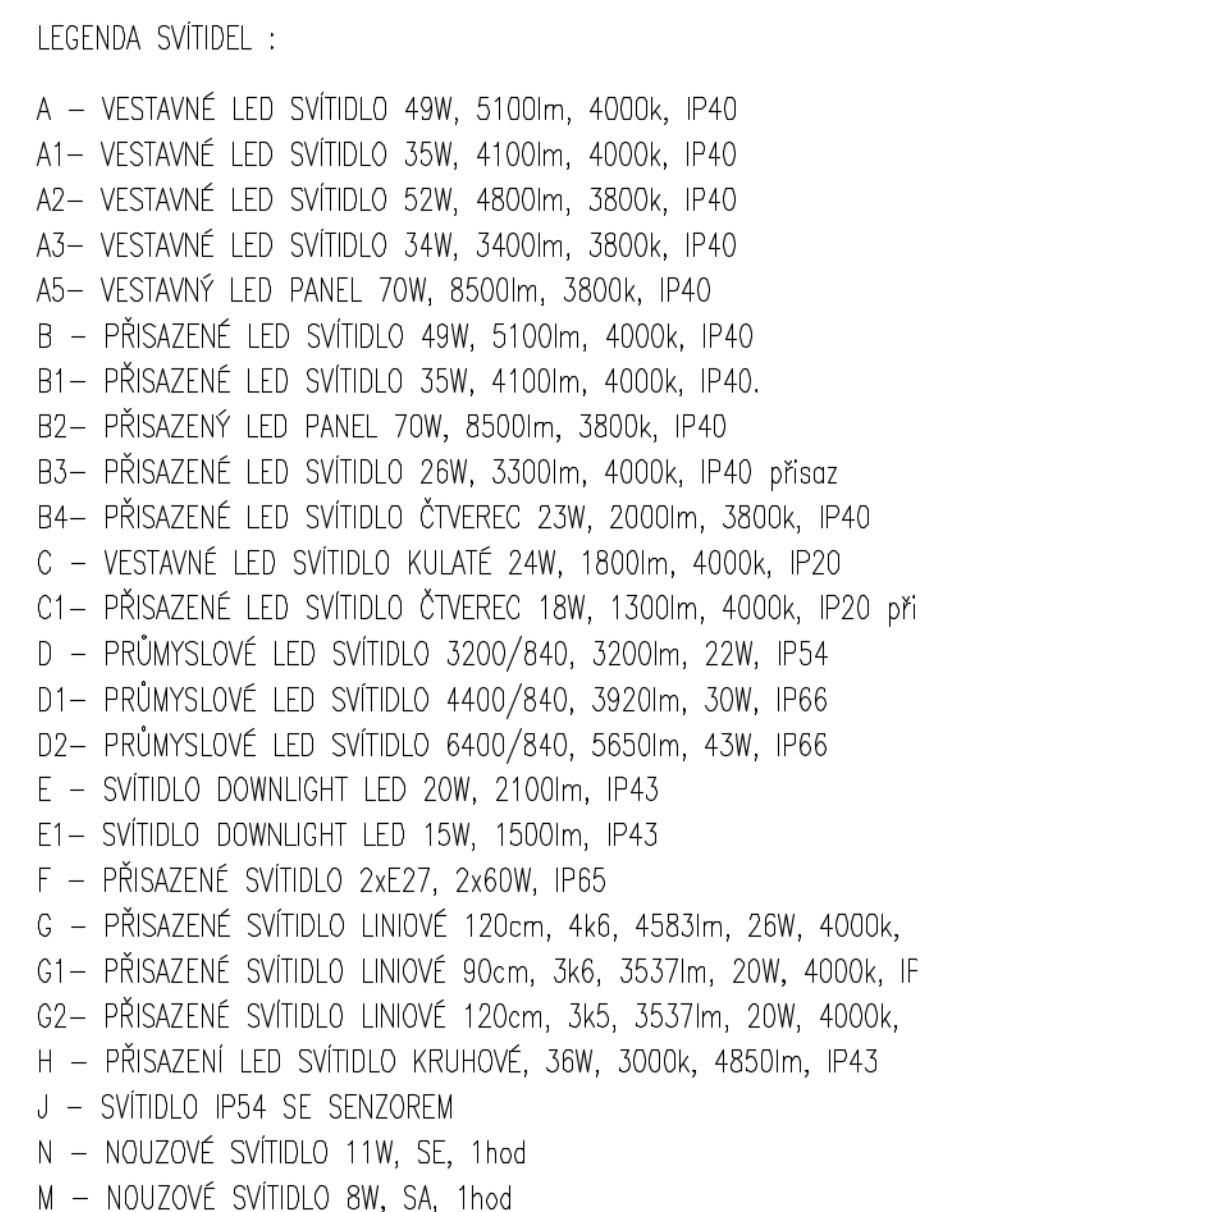

LEGENDA :

- ✓ zázuska
- ✓ zázuska dvojitá
- ✓ vrp.2.1
- ✓ p/np.2.6
- ✓ p/np.2.5
- ✓ p/np.2.5B
- ✓ p/np.2.7
- liat, se signálkou
- výstup do vlika
- STOP liat.
- ☀ pohybové číslo
- ☀ zázuska do vlika
- ☀ zis.3f
- ☀ taluziový spínáč

SCUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ STUPEŇ	: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE; DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU ISOLACÍ;
DOPLŇKOVÁ OCHRANA	: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM PRODVOJÝM CHRÁNÍČEM 30mA

TABULKA ZMĚN VÝKRESU			POZNÁMKA: ČÍSLO ZMĚNY UVEDENO ZA LOMÍTKEM V OZNAČENÍ VÝKRESU
ČÍSLO	DATUM	STRUČNÝ POPIS	ROZSAH
1	05.11.2024	DOPLNĚNÍ ROZVODŮ PRO ŽALUZE	OPLNÝ
2	21.01.2025	DOPLNĚNÍ NÁPOJENÍ KLAPEK VZT, ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ INST.M1.23 A M1.05	OPLNÝ
3	04.02.2025	ZMĚNA TYPU KABELAŽE V M1.02 A M1.05	OPLNÝ

[illegible]

[illegible]

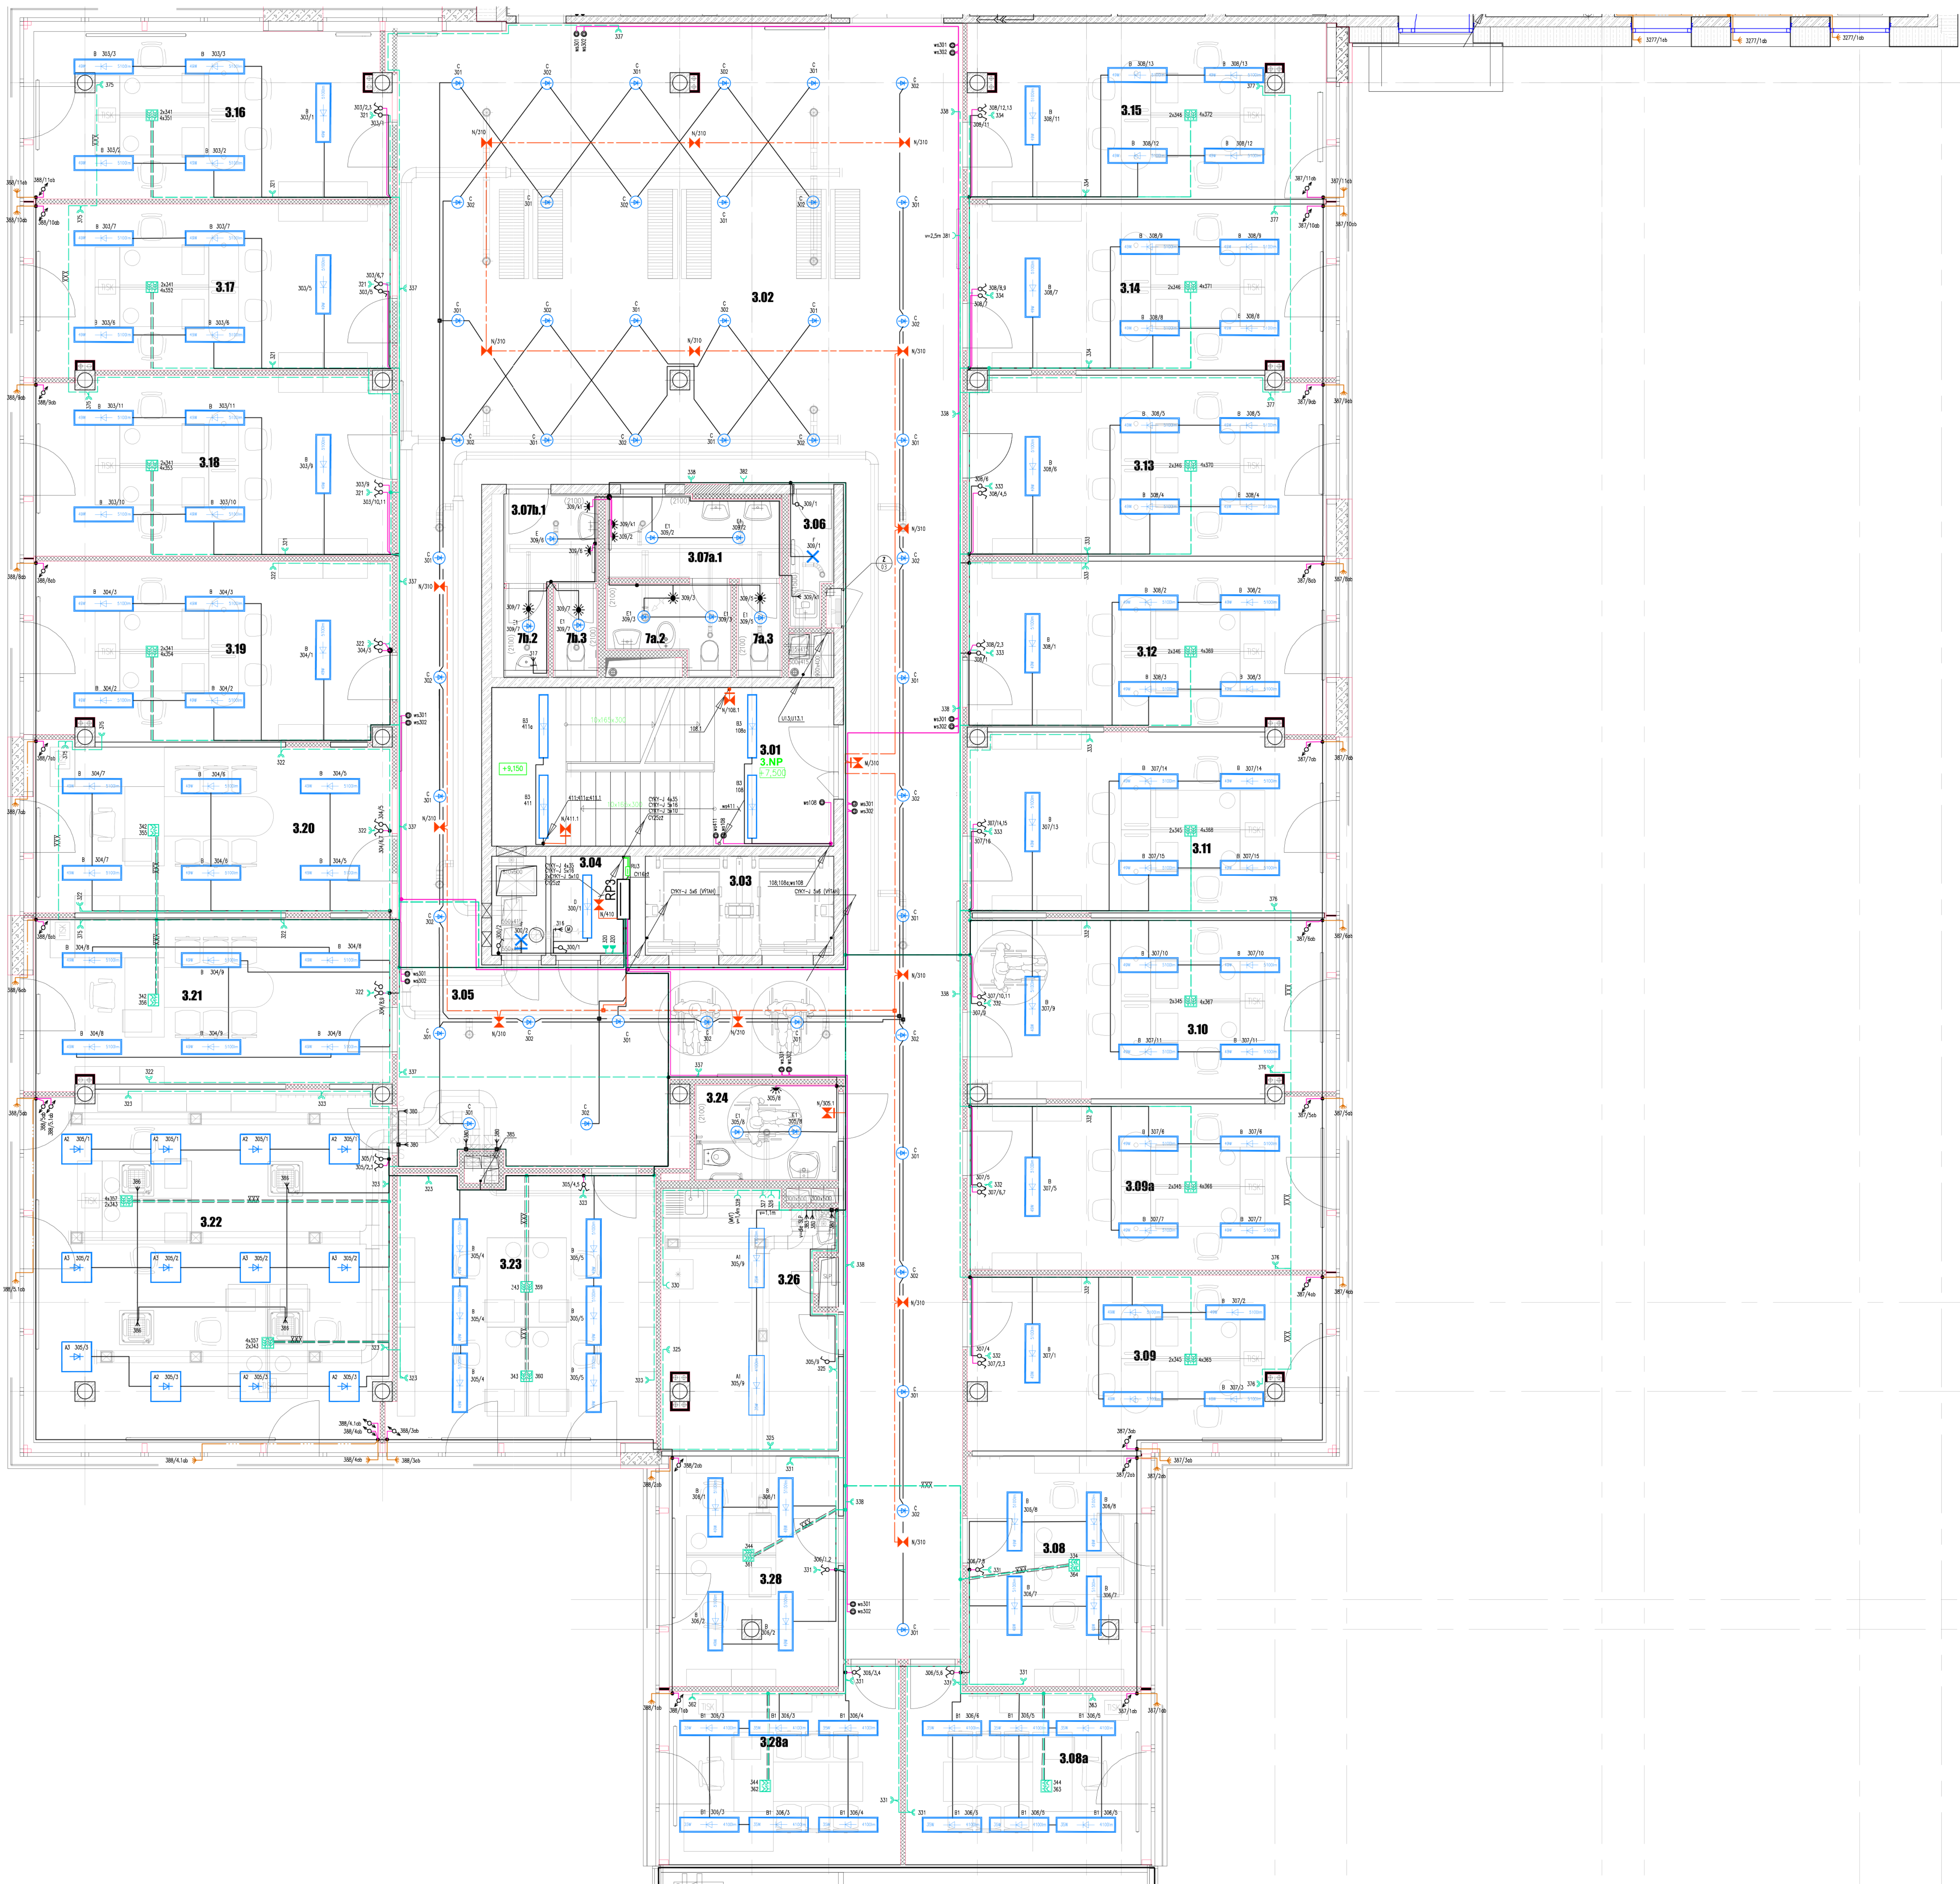

- LEGENDA SVÍTIDEL :
- A – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 49W, 5100lm, 4000k, IP40
 - A1 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 35W, 4100lm, 4000k, IP40
 - A2 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 52W, 4800lm, 3800k, IP40
 - A3 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 34W, 3400lm, 3800k, IP40
 - A5 – VESTAVNÝ LED PANEĽ 70W, 8500lm, 3800k, IP40
 - B – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 49W, 5100lm, 4000k, IP40
 - B1 – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 35W, 4100lm, 4000k, IP40
 - B2 – PRÍSAZENÝ LED PANEĽ 70W, 8500lm, 3800k, IP40
 - B3 – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 26W, 3300lm, 4000k, IP40 prísoz
 - B4 – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO ČVĚREČ 23W, 2000lm, 3800k, IP40
 - C – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO KULATÉ 24W, 1800lm, 4000k, IP20
 - C1 – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO ČVĚREČ 18W, 1300lm, 4000k, IP20 prísc
 - D – PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 3200/840, 3200lm, 22W, IP54
 - D1 – PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 4400/840, 3920lm, 30W, IP66
 - D2 – PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 6400/840, 5650lm, 43W, IP66
 - E – SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED 20W, 2100lm, IP43
 - E1 – SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED 15W, 1500lm, IP43
 - F – PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO 2x227, 2x60W, IP65
 - G – PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO UNIVÉ 120cm, 446, 4583lm, 26W, 4000k, IP
 - G1 – PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO UNIVÉ 90cm, 3x6, 3537lm, 20W, 4000k, IP4
 - G2 – PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO UNIVÉ 120cm, 3x5, 3537lm, 20W, 4000k, IP
 - H – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ, 36W, 3000k, 4850lm, IP43
 - N – NOUZOVÉ SVÍTIDLO 11W, SE, 1hod
 - M – NOUZOVÉ SVÍTIDLO 8W, SA, 1hod

- LEGENDA :
- Průmyslové LED svítidlo
 - LED svítidlo vestavné
 - LED svítidlo přísažené
 - LED panel přísažený
 - LED svítidlo Downlight
 - nouzové sv.
 - stropní svítidlo

- LEGENDA :
- zábuvka
 - zábuvka dvojitá s přep. ochr.
 - zábuvka dvojitá
 - vyp.č.1
 - přep.č.6
 - přep.č.5
 - přep.č.5B
 - přep.č.7
 - flaš. se signálkou
 - vytáhně do vřtka
 - zábuvka do vřtka
 - relizovaný spínat

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOUITOU NEBO ZESLENOU IZOLACÍ;
DOPĹŇKOVÁ OCHRANA : OCHRANÝM PŘEPÍNAČNÝM
PROVOZÝM CHRÁŇNÍCEM 30mA

TABULKA ZMĚN VÝKRESU			POZNÁMKA: OŠLO ZMĚNY VESBENO ZA LOMITKEM V OZNÁMENÍ VÝKRESU	
ČÍSLO	DATA	STRAČNÝ POPIS	ROZSAH	POPS
1	05.11.2024	OPRÁVENÍ ROZSAHU PRO ŽÁDÁTELE	PLNÝ	
2	24.01.2025	OPRÁVENÍ ROZSAHU PRO ŽÁDÁTELE	PLNÝ	

new stavy

ÚŘAD PRÁCE ČR
OLOMOUČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Olomouc, k.ú.Olomouc-Hodolany, Tr. Kosmonautů,
p. č. 1588/1,1588/2,1588/5,1588/6,1588/7,624/25, 959/10, 959/29, 962/1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Česká republika – Úřad práce ČR
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Krajská pobočka v Olomouci, Václavské nám. 988/A, 778 00 Olomouc

ALFAPROJEKT OLOMOUČ s.r.o.
Týlová 4, 772 00 Olomouc
IČ: 25846280

ALFAPROJEKT OLOMOUČ s.r.o.


ALFAPROJEKT OLOMOUČ s.r.o.
Týlová 4, 772 00 Olomouc
IČ: 25846280
DIČ: CZ25846280
účetní: 25846280
e-mail: olap@alfaprojekt.com

SO 01 REKONSTRUKCE BUDOVY ÚP
SO 02 PRÍSTAVBA BUDOVY ÚP

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PŮDORYS 3.NP - SO 01

D.1.4.4
08/2

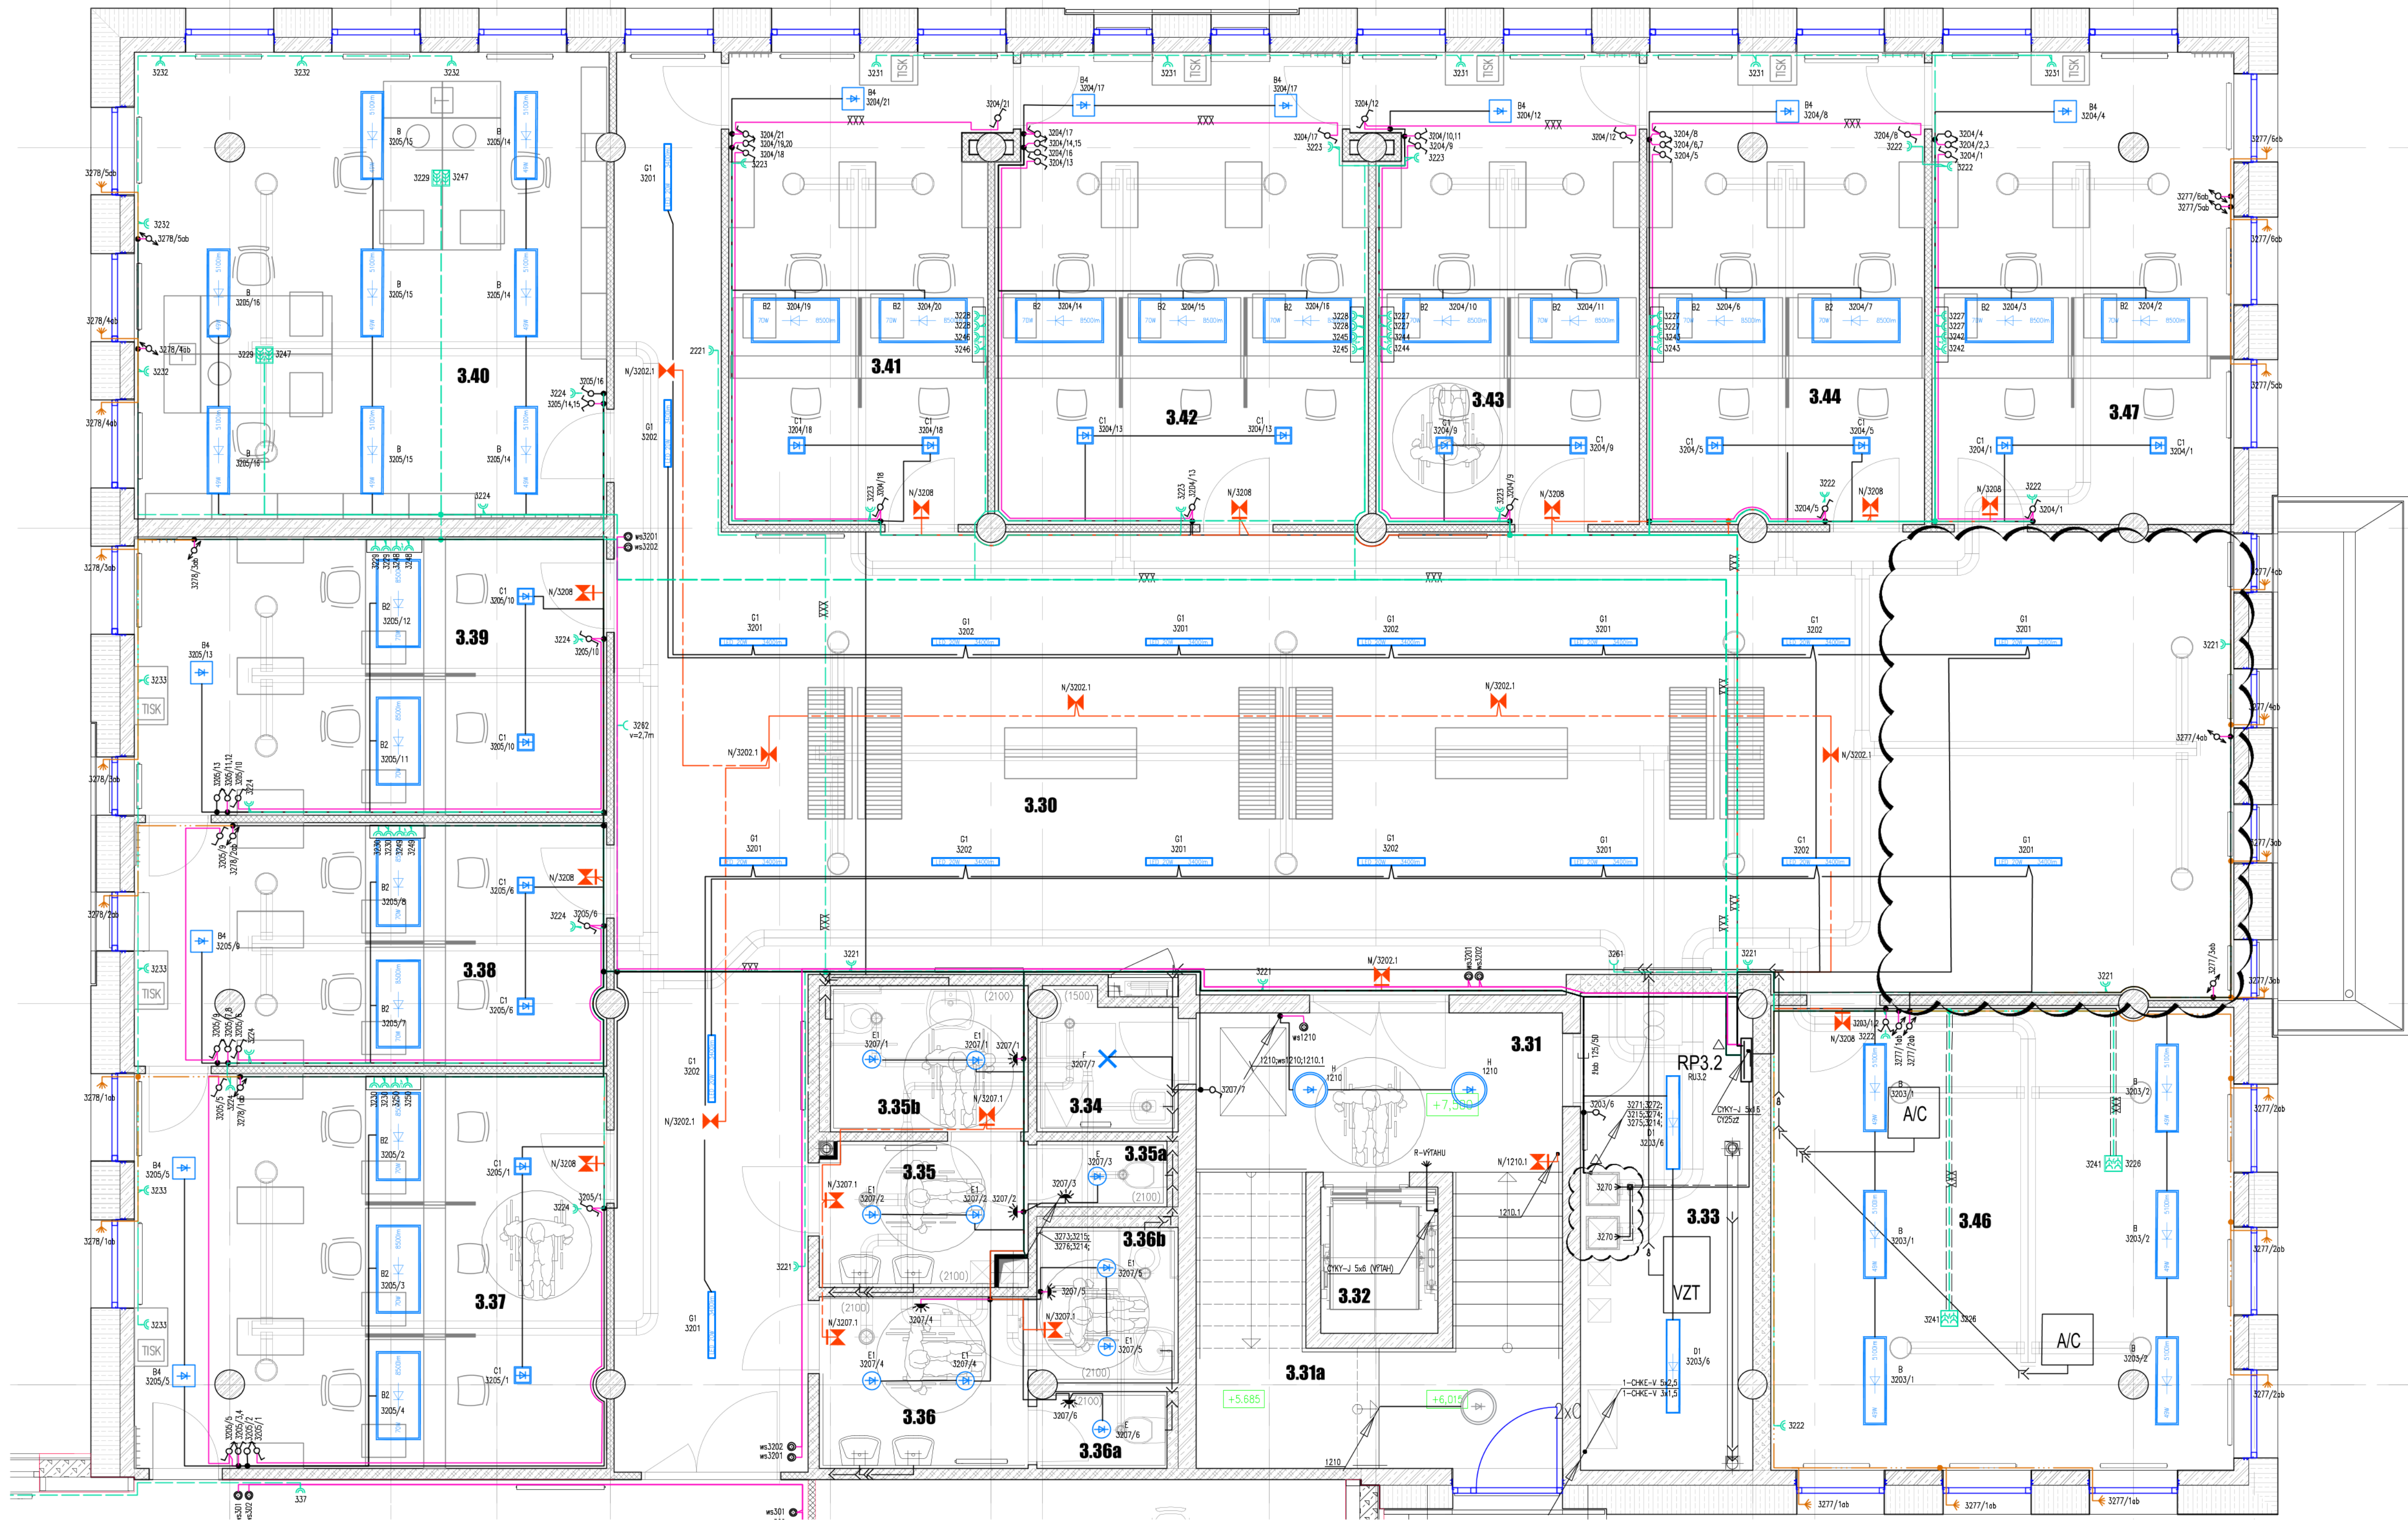

LEGENDA SVÍTIDEL :

- A – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 49W, 5100lm, 4000K, IP40
A1 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 35W, 4100lm, 4000K, IP40
A2 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 35W, 4800lm, 3800K, IP40
A3 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 34W, 3400lm, 3800K, IP40
A5 – VESTAVNÝ LED PANEĽ 70W, 8500lm, 3800K, IP40
B – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 49W, 5100lm, 4000K, IP40
B1 – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 35W, 4100lm, 4000K, IP40
B2 – PRÍSAZENÝ LED PANEĽ 70W, 8500lm, 3800K, IP40
B3 – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 26W, 3300lm, 4000K, IP40 príslaz
B4 – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO ČTVEREC 23W, 2000lm, 3800K, IP40
C – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO KULATÉ 24W, 1800lm, 4000K, IP20
C1 – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO ČTVEREC 18W, 1300lm, 4000K, IP20 príslaz.
D – PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 3200/840, 3200lm, 22W, IP54
D1 – PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 4400/840, 3920lm, 30W, IP66
D2 – PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 6400/840, 5650lm, 43W, IP66
E – SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED 20W, 2100lm, IP43
E1 – SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED 15W, 1500lm, IP43
F – PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO ZKEZT, Z660W, IP65
G – PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO LINOVÉ 120cm, 446, 4583lm, 26W, 4000K, IP40
G1 – PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO LINOVÉ 90cm, 346, 3537lm, 20W, 4000K, IP40
G2 – PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO LINOVÉ 120cm, 346, 3537lm, 20W, 4000K, IP40
H – PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ, 36W, 3000K, 4850lm, IP43
N – NOUZOVÉ SVÍTIDLO 11W, SE, 1hod
M – NOUZOVÉ SVÍTIDLO 8W, SA, 1hod

LEGENDA :

- Průmyslové LED svítidlo
LED svítidlo vestavné
LED svítidlo příslazené
LED panel příslazený
LED svítidlo Downlight
nauzové sv.
stropní svítidlo

LEGENDA :

- zábudka
zábudka dvojité s přep. ochr.
zábudka dvojité
přep. 6.1
přep. 6.6
přep. 6.5
přep. 6.7
tlač. se signálkou
vypínač do výška
zábudka do výška
tlač. s výškovým spínačem


SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
ZAKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLŇKOVÁ OCHRANA : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROVOZVNÍM CHRAŇENÍM 30mA

TABULKA ZMĚN VÝKRESU			
POZNÁMKA: ČÍSLO ZMĚNY UVEDENO ZA LOMÍTKEM V ROZSAHU VÝKRESU			
ČÍSLO	DATUM	STRUČNÝ POPIS	ROZSAH
1	05.11.2024	DOPĚKNÍ ROZVODŮ PRO ŽALUZIE	OPĚKNÍ
2	21.01.2025	DOPĚKNÍ NAPÁJENÍ KLAPKY VZT, ZHRAŠENÍ M3.45	OPĚKNÍ

ÚŘAD PRÁCE ČR OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		Úřad práce ČR
místo stavby: Olomouc, k.ú. Olomouc-Hodolany, Tr. Kosmonautů, p. č. 1588/1, 1588/2, 1588/3, 1588/6, 1588/7, 624/25, 959/10, 959/29, 952/1		
skupina dokumentace: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
stavba / objekt: Česká republika – Úřad práce ČR Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 Krojská podoba v Olomouci, Vojtěšského 888/A, 779 00 Olomouc		
projektant / architekt: ALFAPROJEKT OLOMOUC s.r.o. Týřova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849290		
číslo zakázky: B-033/16-02		

pracovní příloha č. 1	verze / popis	čas
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

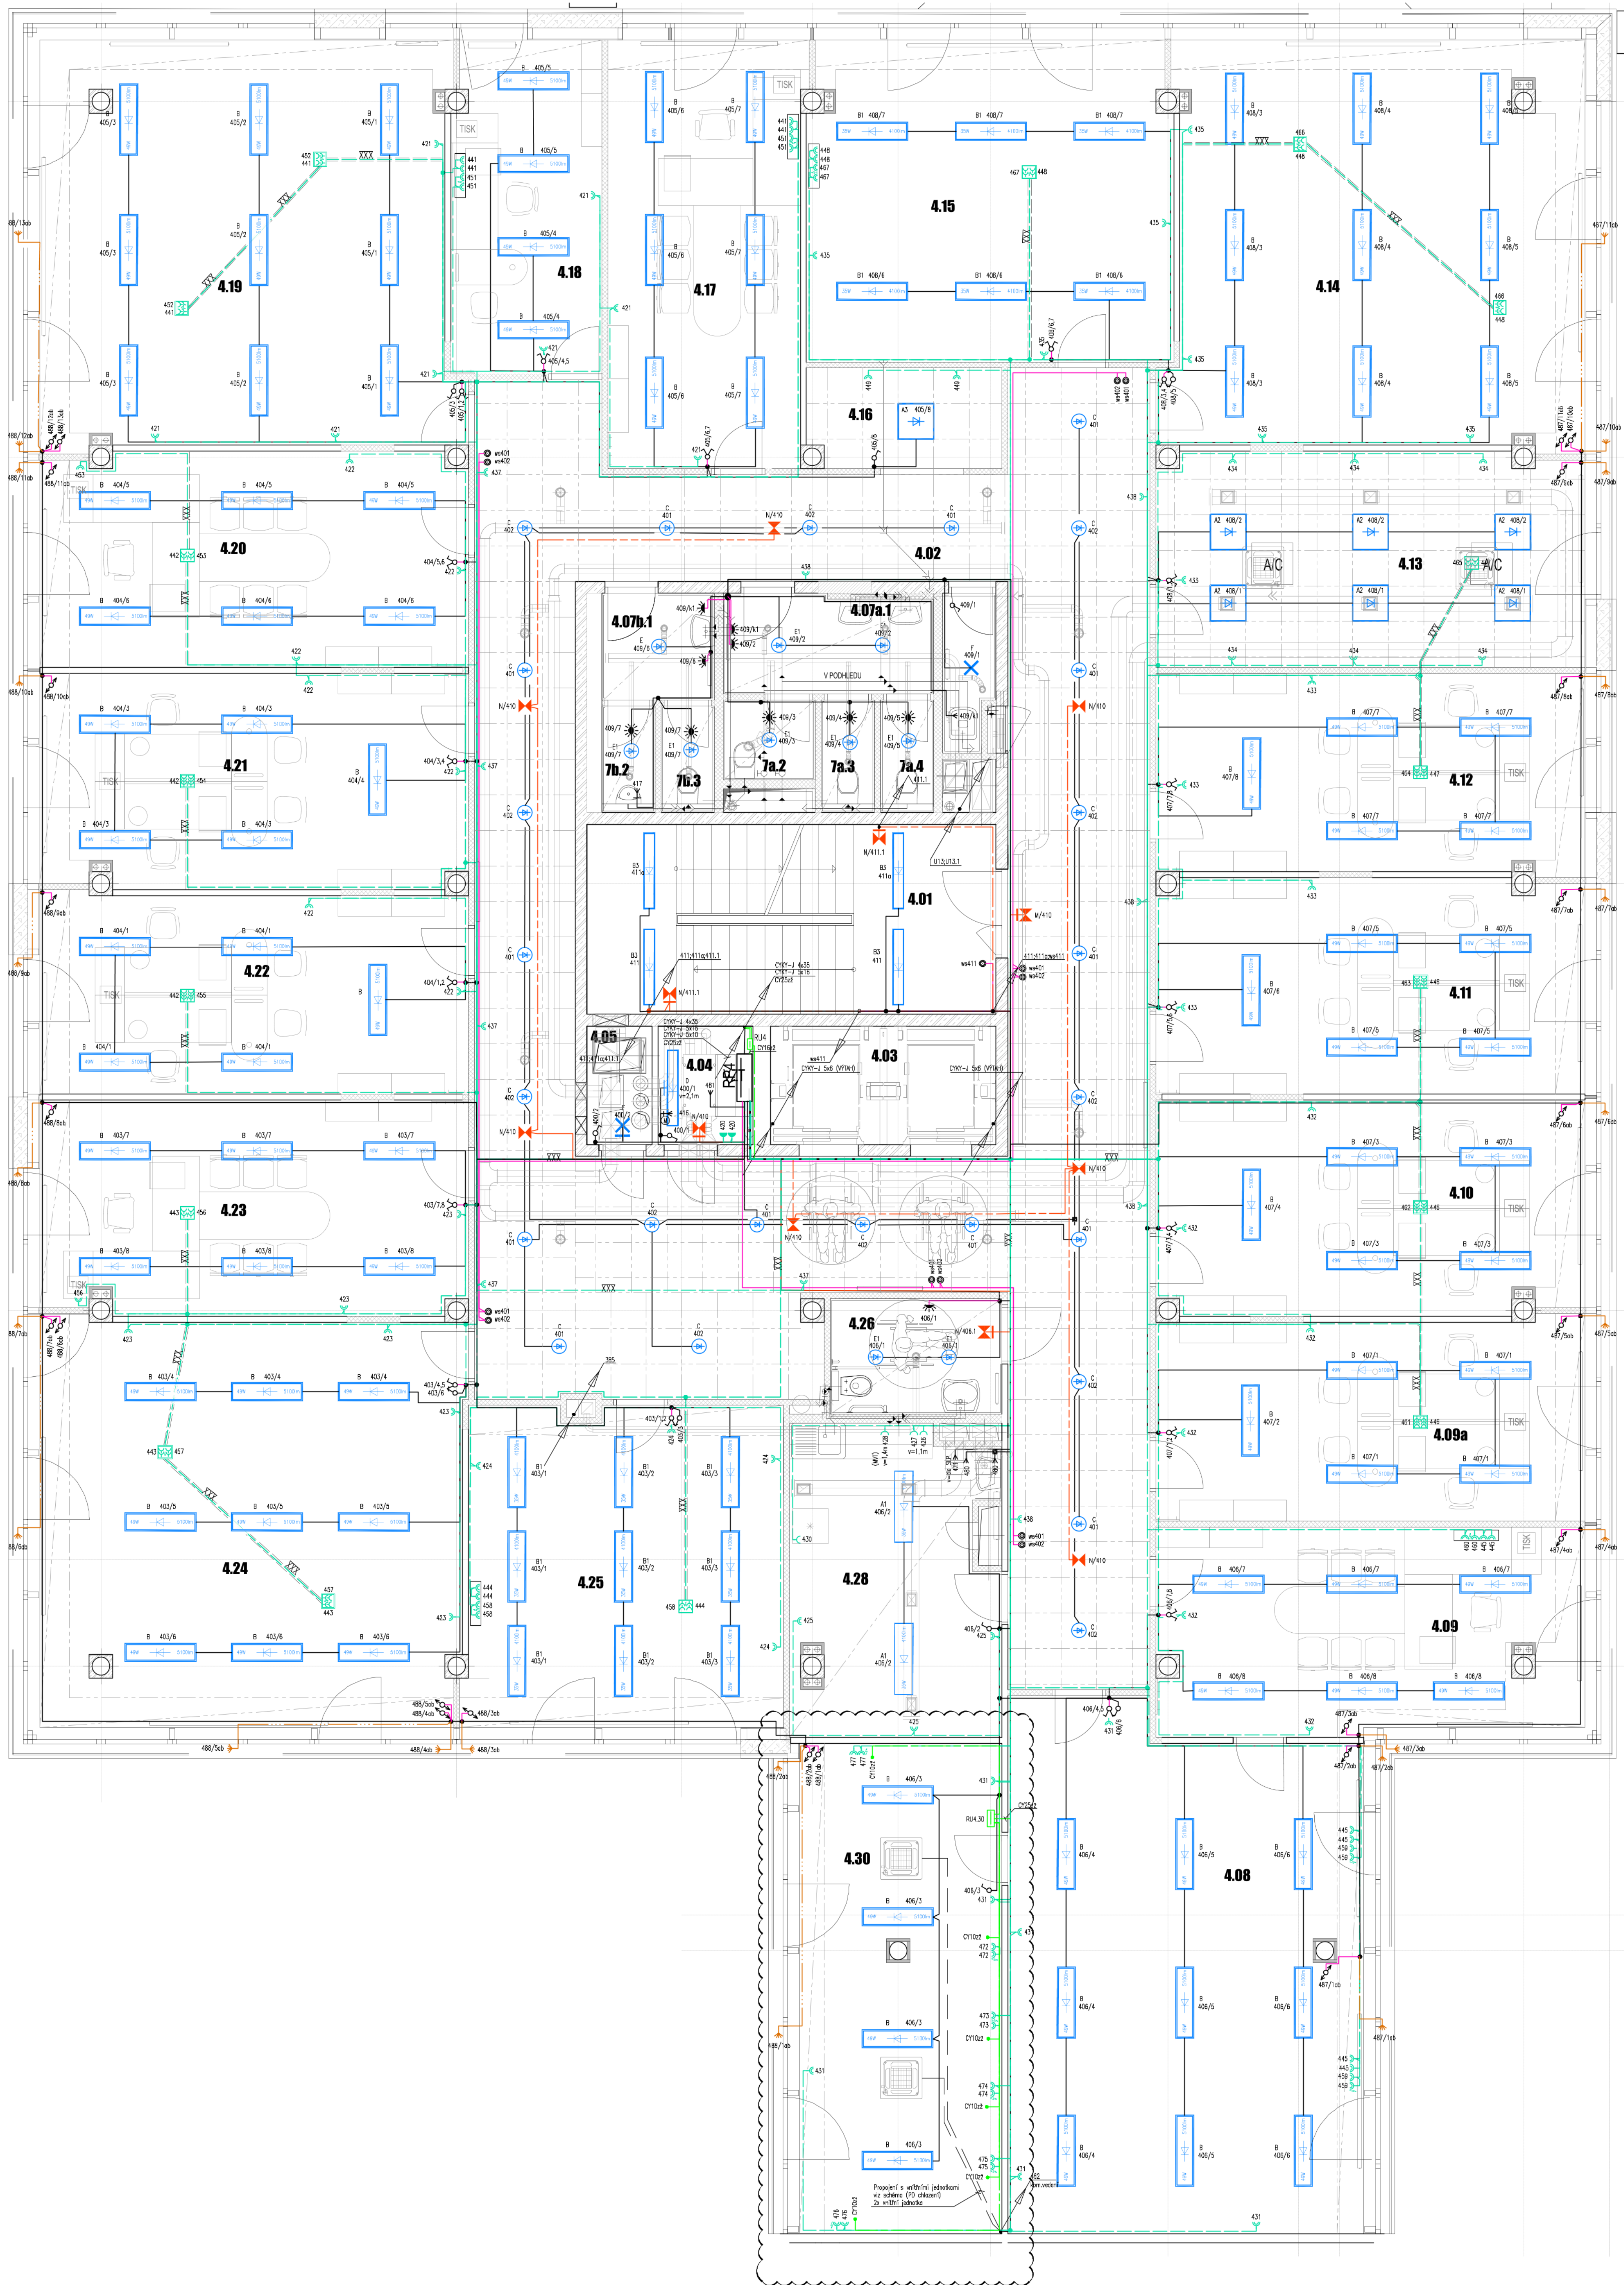

LEGENDA SVÍTIDEL :

- A1- VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 35W, 4100lm, 4000k, IP40
B - PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 49W, 5100lm, 4000k, IP40
B1- PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 35W, 4100lm, 4000k, IP40 prísaz.
B3- PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO 26W, 3300lm, 4000k, IP40 prísaz.
C - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO KULATÉ 24W, 1800lm, 4000k, IP20
D - PRŮMYŠLOVÉ LED SVÍTIDLO 3200/840, 3200lm, 22W, IP54
E - SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED 20W, 2100lm, IP43
E1- SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED 15W, 1500lm, IP43
F - PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO 2xE27, 2x60W, IP65
N - NOUZOVE SVÍTIDLO 11W, SE, 1hod
M - NOUZOVE SVÍTIDLO 8W, SA, 1hod

- Průmyslové LED svídlo
LED svídlo vestavné
LED svídlo prísazené
LED svídlo Downlight
nouzové sv.
stropní svídlo

LEGENDA :

- zbusovka
zbusovka dvojžlá s prep.odhr.
zbusovka dvojžlá
vyp.č.1
prep.č.6
prep.č.5
prep.č.5B
prep.č.7
dot. se signálkou
vypínač do výška
zbusovka do výška
žaluziový spínač

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OGHANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3.

ZAKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM OGPOJENÍM OD ZDROJE;

DOPLŇKOVÁ OGCHANA : OGCHANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRŮDOVÝM OGCHANNÍČEM 30mA

TABULKA ZMĚN VÝKRESU				POZNÁMKA ČÍSLO ZMĚNY ODPOVÍDÁ ZA LOMITKEM V OZNÁMENÍ VÝKRESU	
ČÍSLO	DATUM	STRUČNÝ POPIS	ROZSAH	PODPIS	
1	05.11.2024	DOPLNĚNÍ ROZVODŮ PRO ŽALUZE	OPLYN		
2	29.01.2025	OPRAVA A DOPLNĚNÍ INSTALACE V M.4.30	OPLYN		

název stěpy		ÚŘAD PRÁCE ČR		
OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		
místo stěpy		Olomouc, k.ú.Olomouc-Hodslavy, Tr. Kosmonautů,		
p. č. 1388/1,1388/2,1388/5,1388/6,1388/7,624/25, 959/10, 959/29, 962/1		p. č. 1388/1,1388/2,1388/5,1388/6,1388/7,624/25, 959/10, 959/29, 962/1		
druhy dokumentace		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
stavební / objekt		Česká republika - Úřad práce ČR		
projektant / zhotovitel		ALFAPROJEKT OLOMOUC s.r.o.		
číslo zakázky: 8-035/116-02		Týlová 4, 772 00 Olomouc		
zhotovitel / zhotovitel		ALFAPROJEKT OLOMOUC s.r.o.		
číslo zakázky: 8-035/116-02		Týlová 4, 772 00 Olomouc		

projekt / autor		SO 01 REKONSTRUKCE BUDOVY ÚP		FORMA	
SO 02 PŘÍSTAVBA BUDOVY ÚP		SILNOPRŮDÁ ELEKTROTECHNIKA		D.1.4.4	
PŮDORYS 4.NP - SO 01		10/2			