

NÁZEV AKCE: **Výměna VZT jednotky pro operační sál č.4**

Objekt: **Objekt D, strojovna VZT, D.0202**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **1**
Název: **ZL 1 - Volná komora pro vlhčení, vč. kondenzační vany**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Při zpracování prováděcí dokumentace týkající se výměny VZT jednotky AHU 67 bylo zjištěno, že stávající parní vlhčení je osazené ve VZT potrubí. Toto řešení není idální. Z tohoto důvodu bylo oboustraně dohodnuto, že do VZT jednotky bude doplněna volná komora pro možnost dodatečného osazení parního vlhčení. Dále bylo zjištěno, že bude nutné stavebně upravit otvor pro sání a výdech ze VZT jednotky do nasávajícího a výdechového kanálu. V ceně je zahrnut materiál, montáž vč. přeložek stávajících rozvodů, stavební přípomoc, likvidace odpadu, doprava.

Podklady k návrhu změny:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----|
| ☒ | projektová dok. (příl. č.) | ... |
| ☒ | cenová nabídka (příl. č.) | ... |
| ☐ | fotodokumentace (příl. č.) | ... |
| ☐ | další doklady (příl. č.) | ... |


Dopady:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ☒ | do projektové dokumentace: | ... |
| ☐ | do časového plánu: | ... |
| ☒ | do ceny: | 69 718,00 Kč |

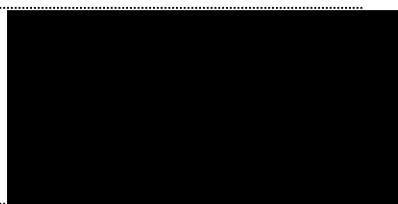
Vyřádění:

Za Zhotovitele, Bohemik, s.r.o., Ing. Jiří Roušal: **vz. Pavel Rejsek** **Pavel** datum a podpis: Digitálně podepsal Pavel Rejsek Datum: 2025.03.19 08:42:52 +01'00'

SOUHLASÍM / ~~NE~~SOUHLASÍM

Za TDO, Institut klinické a exerimentální medicíny,  datum a podpis: 

SOUHLASÍM / ~~NE~~SOUHLASÍM

Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny  

SOUHLASÍM / ~~NE~~SOUHLASÍM


ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
13.03.2025

Jan
Dmitrijev
Digitálně podepsal Jan Dmitrijev Datum: 2025.03.19 08:42:34 +01'00'
.....
Jan Dmitrijev
za předávajícího

Pavel
Rejsek
Digitálně podepsal Pavel Rejsek Datum: 2025.03.19 08:42:44 +01'00'
.....
Pavel Rejsek
za předávajícího



CENOVÁ NABÍDKA

Číslo: NV25044

Datum: 6.3.2025

Bohemik s.r.o.
Pražská 636, 263 01 Dobříš

Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Výměna VZT jednotky č.67 pro operační sál č.4, objekt D, IKEM, a.s.

Na základě požadavku Vám zasílám cenovou nabídku na akci - Výměna VZT jednotky č.67 pro operační sál č.4

Celková cena bez DPH za Výměna VZT jednotky č.67 pro operační sál č.4

69.718,- Kč

Příloha:	Vyplněný rozpočet – výkaz výměr
Platební podmínky:	Dle dohody
Termín dodání/realizace:	Dle dohody
Platnost nabídky:	Tato nabídka platí 2 měsíce
Záruka:	24 měsíců na celé zařízení s výjimkou těch strojů a zařízení, na které výrobce poskytuje kratší záruční dobu

Firma Bohemik disponuje systémem řízení jakosti ISO 9001 a 14001.



Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a isem Vám k dispozici pro osobní jednání, nebo případné dotazy na tel:

Na dobrou spole

Stavba: Výměna VZT jednotky č.67 pro operační sál č.4, objekt D, IKEM, a.s.

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Místo: Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4

Zpracoval:

Datum: 5.3.2025

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Dodávka a montáž				
Volná komora pro vlhčení včetně kondenzační vany	ks	1,000	28 118,00	28 118,00
Montáž + potřebná přeložka st. rozvodů	hod	24,000	650,00	15 600,00
Ostatní položky				
Bourání otvoru 1100x400mm zdiva do 30cm včetně "L" překladu	ks	2,000	8 450,00	16 900,00
Začištění otvoru 1100x400mm	ks	2,000	2 925,00	5 850,00
Likvidace odpadu	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
Doprava	ks	1,000	1 300,00	1 300,00

Celkem bez DPH

69 718,00 Kč