

č. j.: MMP/579932/24

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení
§ 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
s názvem

„Výstavba bytového domu Světovar – blok A5“

Zadavatel:

statutární město Plzeň
Odbor investic MMP

I. Základní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka zadávacího řízení bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky.

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

II. Základní informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok A5“

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené

Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 17.12.2024 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek.

III. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň
zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32
(dále jen „zadavatel“)

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, profil zadavatele, komunikace se zadavatelem:

Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
- datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy**. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, stejně jako za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel.

Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) a pro podání nabídky musí dodavatel disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

V. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je **realizace novostavby bytového domu v areálu Světovar**. Navržený bytový objekt má jedno podzemní podlaží s parkovacími stáními a pět nadzemních podlaží.

V prvním podzemním patře jsou navrženy sklepy, technická místnost – předávací stanice a parkovací stání. V prvním nadzemním patře (přízemí) se nachází dva hlavní vstupy z ulice k bytům, vjezd k parkovacím stáním v objektu a parkovací stání. Dva komerční prostory s přímým vstupem z ulice. Dále jsou zde prostory pro popelnice, kolárny a kočárkárny. Na střeše podzemního patra směrem do vnitřního

vnitrobloku je navržena pobytová zahrada, která dále navazuje na komunitní zahrádku pro obyvatele domu, která je v úrovni druhého nadzemního patra na střeše parkovacích míst. V druhém až pátém nadzemní podlaží jsou navrženy byty přístupné přes pavlač, na kterou navazují společné lodžie a balkony pro setkávání obyvatel domu. Ve vnitrobloku je navržena klidová pobytová zahrada, z které je přístupná komunitní zahrádka se zvýšenými záhony.

Ploché střechy jsou řešeny s extenzivní zelenou skladbou na hlavní střeše i vnitrobloku.

Nový bytový dům bude složit primárně pro bydlení, v 1NP se nachází menší nebytový prostor, který využije městská policie. V objektu je navrženo celkem 40 bytů (20x 1+kk, 20x 2+kk, 2 komerční plochy v 1NP, které budou užívány městskou policií).

V objektu je navrženo 43 parkovacích míst uvnitř objektu + 2 parkovací místa vně objektu před vstupem do BD.

Členění stavby na objekty:

SO 01 - Bytový dům

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Příprava území

SO 101 Přípojky inženýrských sítí

IO 301 AREÁLOVÁ KANALIZACE

IO 302 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

IO 303 PŘÍPOJKA VODOVODU

IO 304 PŘÍPOJKA ČEZ

IO 305 PŘÍPOJKA SEK

IO 306 PŘÍPOJKA HORKOVODU

Technické zařízení staveb

SO 501 TRAFOSTANICE ČEZ

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

SO 601 PŘÍPOJOVACÍ KOMUNIKACE CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

Předmět veřejné zakázky je v podrobnostech vymezen:

- v projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) zpracované spol. **Projekt Haly s.r.o.**, IČO: 068 75 416, se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha, která je přílohou zadávací dokumentace;
- v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí DPS;
- podmínkami rozhodnutí č.j. UMO2/23783/24, sp. zn. SZ UMO2/07830/24/DaZe, vydaného dne 02.12.2024, kterým se povoluje stavební záměr na stavbu s názvem Výstavba bytového domu Světovar blok A5, a dále ve všech zadávacích podmínkách zadavatele uvedených ve všech částech zadávací dokumentace.

Dále je předmětem zakázky:

1. **Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby**, pro zanesení do technické mapy statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškového systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek a v ASCII tvaru předána zadavateli na USB a to v počtu vyhotovení dle počtu SO. Pro každý objekt budou předány tři (3) vyhotovení, pro objekty vodovodů a kanalizace čtyři (4) vyhotovení. Zaměření vpustí a jejich přípojek bude provedeno samostatně ve čtyřech (4) vyhotoveních. Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, je nutné předat správci datového skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje, dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje a jejích příloh. Objednateli bude předán akceptační protokol.
2. **Geometrický plán** zpracováváný před kolaudací stavby musí být projednán a zkontrolován s vedoucí odboru evidence majetku MMP, xxx (tel. č. xxx).

3. **Vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen**, minimálně v počtu pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě, plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka.
4. **Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné za stavebníka objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.
5. **Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby** která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a v náležitostech stanovených přílohou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů., v počtu jednoho (1) vyhotovení Objednateli a vždy další (1) jedno vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.;

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v **Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací**, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy/.

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního rozhodnutí), včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

VI. Doba a místo plnění:

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech stanovených ve Smlouvě.

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že termíny stanovené v závazném návrhu Smlouvy o dílo jsou nepřekročitelné.

K předání staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejdříve po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel předpokládá předání staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Místo plnění je na pozemku k. ú. Plzeň, areál Světovar, ohraničený ulicemi Koterovská ul. a Slovanská alej, p. č. 3942/1, p. č.3953/1, p. č.3942/9.

Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 255.600.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě sta padesát pět milionů šest set tisíc Korun českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

VIII. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7 Stavební práce

IX. Údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

PROJEKT HALY s.r.o.

IČO: 068 75 416

se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha

- **zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby.**

X. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce **180 dnů**.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění se neuskuteční.

XI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 98 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v *.pdf a ve formátu *.xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

Další požadavky zadavatele na obsah nabídky:

1. Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako „Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
2. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
3. Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
4. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

5. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.

- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.

- **Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na znění čl. 7.23. Smlouvy, který zní:**

Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.

Účastníci jsou povinni předmětné položky ocenit v Soupisu částkou 1,- Kč.

- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XIV. Požadavky na kvalifikaci

Společné požadavky na kvalifikaci

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená ZZVZ nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena kopie plné moci k takovému zastupování.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením.

Požadavky na kvalifikaci ve veřejné zakázce:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) **prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,**
- b) **prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,**
- c) **prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.**

- a) **Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:**

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

▪ **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem je novostavba objektu pozemní stavby, přičemž tyto musí být realizovány ve finančním objemu minimálně 100.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu.**

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce;
- identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele;
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH;
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace;
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací);
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce;
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

▪ **seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky** ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to pro fyzické osoby, které budou stavební práce poskytovat v níže uvedeném rozsahu:

Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložením seznamu dle předchozí věty, který bude obsahovat alespoň:

- jednu (1) osobu, která bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, která má:
 - praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
 - **zkušenost s realizací min. 2 dokončených pozemních staveb, na kterých se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího**, přičemž obě stavby musí být realizovány s finančním objemem **min. 50.000.000,- Kč bez DPH** za každou jednotlivou stavbu;
 - autorizaci (popř. registraci) jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **pozemní stavby** nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,

- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- identifikace významných staveb dle požadavků zadavatele,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci.

Přílohou čestného prohlášení bude kopie **autorizačního osvědčení**. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

XV. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XVI. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 17.01.2025 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XVII. Hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

XVIII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou

označeny **[DOPLNÍ DODAVATEL]**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn. pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Povolení záměru pro stavbu
- Příloha č. 4:** Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části
- Příloha č. 5:** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů
- Příloha č. 7:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32
Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa sídla/místa podnikání: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba zastupující dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefonní/faxové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
e-mailové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Informace, zda dodavatel spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES: [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

pro realizaci stavby s názvem
„Výstavba bytového domu Světovar blok A5“
23TUOIN13

**I.
Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy a jeho předání Objednateli v dohodnutém termínu.

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III. Předmět díla

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky Zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok A5“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) dokumentací pro provádění stavby zpracovanou spol. **Projekt Haly s.r.o.**, IČO: 068 75 416, se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha;
- b) podmínkami rozhodnutí č.j. UMO2/23783/24, sp. zn. SZ UMO2/07830/24/DaZe, vydaného dne 02.12.2024, kterým se povoluje stavební záměr na stavbu s názvem Výstavba bytového domu Světovar blok A5;
- c) veškerými podmínkami Objednatele jako zadavatele Veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky;
- d) nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- e) pokyny Objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- f) časovým a finančním harmonogramem.

3.3. Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.;
- b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:
 1. Objednat u registrovaného geodeta (viz <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka>) pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 2. Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci dokumentace skutečného provedení stavby;
- c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce;
- d) vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka;

- e) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné za Objednatele (stavebníka) bude Zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

Povinnost vypracovat či získat dokumenty uvedené pod písm. a) – e) tohoto článku platí pro každou část zvlášť.

3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá v zastupování Objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této žádosti, tj. především:

- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy a vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
- c) zpracování a podání žádosti věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy;
- d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
- e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
- f) přebírání dokumentů adresovaných Objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy;
- g) oznamování dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy a jeho vydání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
- h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.

3.5. Kde se v této Smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační rozhodnutí s právními účinky.

3.6. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačních rozhodnutí a jejich předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

4.1. Místo plnění dle této Smlouvy je na pozemku k. ú. Plzeň, areál Světovar, ohraničený ulicemi Koterovská ul. a Slovanská alej, p. č. 3942/1, p. č. 3953/1, p. č. 3942/9.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

4.2.1.	Předání a převzetí staveniště:	dle výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště
4.2.2.	Zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí staveniště Zhotovitelem
4.2.3.	Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla objednatelům:	nejpozději 14 měsíců od předání staveniště
4.2.4.	Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla vč. předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí:	

**nejpozději do 15 měsíců od zahájení
stavebních prací**

4.3. Objednatel si v souladu s ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla):

4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů Zhotovitele, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech. V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.

Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany zhotovitele nenárokovatelné a objednatel k prodloužení doby plnění může na základě vlastního uvážení přistoupit.

4.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „**Výzva**“).

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle Smlouvy, pokud se Smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.

4.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli **do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací** (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“ nebo „HMG“). V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku Smlouvy.

Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a Zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání Objednatелеm požadované), termín vyklizení staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí. V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky, které budou současně zohledněny vůči blízkosti zástavby.

Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení díla dle termínů uvedených v čl. 4.2. Smlouvy vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí pro stavbu.

- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí Zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží **finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště**. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech/stavebních objektech. Zhotovitel je povinen vyčíslit měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně **jednou (1x) měsíčně** kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce Objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele.
- V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.8. této smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem Objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky Zhotovitele, kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky ve výši:

Celková cena díla bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč (dále také jako „cena díla“)

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:
- zařízení staveniště a jeho provoz,
 - na vytýčení sítí,
 - na zhotovení staveništních přípojek,
 - na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
 - na odvoz a likvidaci odpadů,
 - na poplatky za skládky,
 - na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
 - na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
 - na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
 - náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této Smlouvy nadřazený ostatním přílohám.

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti **ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10**, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.

V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.

- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „**Průběh výstavby**“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede Objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby Zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se Zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud Zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od Smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude vystavena do 14 dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je Zhotovitel oprávněn a povinen předložit Objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla (posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí).
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:
- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle Smlouvy;
 - název a registrační číslo projektu;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 23TUOIN13;
 - označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

- 6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vzniká Objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D–59 GFR k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.
- 6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto Objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou *.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby a ve formátu .pdf.**

VII.

Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla Zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá Zhotoviteli Objednatel.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou Zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ustanovení § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání kolaudačního rozhodnutí.**
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným Smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na požádání Objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že Objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se Zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).
- 7.8. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, a to v pro Objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník**

musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatel), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem.

Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatel, autorský dozor projektanta, pověřený zástupce Objednatel, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle pokynu Objednatel.

Zhotovitel bude povinen při předání díla předat Objednateli elektronickou kopii stavebního deníku na USB. **V případě nepředání elektronické kopie stavebního deníku na USB objednateli, nelze považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této Smlouvy.**

- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení Objednatel zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatel samostatná plná moc. V případě, že Zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči Objednateli ve stejném rozsahu, jako je Objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči Objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá Smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé Smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná Objednatel negativní, uhradí Zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje Zhotovitele k zastavení prací.

- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po Zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných listků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na požádání předložit. Pokud Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do Veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo Zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má Objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.
- 7.19. **Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatel na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.**
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat Zhotovitel.
- 7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.
- Kontrolní dny budou svolávány 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví Objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví Objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 7.23. **Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asphaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy.**
- 7.24. Veškeré vyfrézované či vybourané asphaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážné listky od společnosti oprávněné k recyklaci.
- 7.25. **Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace), fasády včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníků apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod**

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen předat fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na CD (popř. USB) + video.

V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč.

- 7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude Zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet.
- 7.28. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.
- 7.30. **Zhotovitel se zavazuje na plnění Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena Objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavku Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:
- stejnopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která tvoří část zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
 - správní rozhodnutí, kterým je povolena stavba, vč. štítku STAVBA POVOLENA.
- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.
- 8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své

náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.

8.9. Nejpozději k datu právní moci kolaudačního rozhodnutí bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro Zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytyčení zajišťuje Zhotovitel. **Pokud Zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky.** Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností Zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.

8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá Zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatelům.

8.13. Přístup a vjezd na staveniště je vjezdem z ulice Koterovská. Po dobu stavby je Zhotovitel povinen zajistit a umožnit přístup nutné dopravní obsluhy (svoz komunálního odpadu) a bezpečný průjezd do navazujících stávajících areálů a objektů.

8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie Zhotovitel uhradí po ukončení stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit Zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.

- 8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.16. Zhotovitel je povinen stavbu označit 1 x informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti dle pokynu, předaném při předání staveniště (verze 3x1,5 m).
- 8.17. Bude-li potřeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným Zhotoviteli rozsah díla dle této Smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby Zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou Objednatelům provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má Zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky Zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky Zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu Objednatel se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem Objednatel přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doložil autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě**.

Před zahájením prací vymezí statutární orgán Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat.

Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatel změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.5. Technický dozor Objednatel má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (s výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím řízení).
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit Objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen písemně Objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.

Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude Zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.

- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění Objednatel uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.
- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. **Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím**

situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatel podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.

- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatel a do 14 dní od výzvy Objednatel je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XII.

Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby Objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. **Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.**
- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy** předložit Objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činnostmi Zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí Objednateli.
- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat Zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude Objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce Objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště).
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží Zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV.

Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání posledního kolaudačního rozhodnutí a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků dle čl. 4.2. smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přijímacím protokolem. **Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.**
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti Smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví Objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř.

dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:

- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
- b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních);
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
- d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
- f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- g) stavební deníky – originály;
- h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
- i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
- j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
- k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Doklady c), d), e), h), a i) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní převímce. Nepředání jakéhokoli z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je Zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit Objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště** Objednatelům Zhotoviteli bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši **5 % ceny díla dle smlouvy**, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatel odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatel, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před

uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být **platná a účinná ode dne předání a převzetí staveniště** nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši **3 % ceny díla bez DPH** (ve znění případných dodatků ke smlouvě), a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho první požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky bodu (ii) nejpozději ke dni následujícímu vydání kolaudačního rozhodnutí.

- 15.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. XV. této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu **60 měsíců**.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy Objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být Objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že Objednatel nebo provozovatel oznámil Zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací Zhotovitele na jejich odstranění.

- 16.11. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelům; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelům.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelům či provozovatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup Objednatelů či provozovatelů nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je Objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé Objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené Zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je Zhotovitel povinen Objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatelů na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této Smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatelů v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku Smlouvy je Objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro Zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti Objednatelů či provozovatelů vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této Smlouvy vlastníkově, správci - uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.

- 16.22. Po Zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze Smlouvy, včetně poskytnutí Smlouvy na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl Objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v Objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení Zhotovitele započne uplynutím Objednatelem stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této Smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto Smlouvou tímto výslovně sjednávají odchýlnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plněny Zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
 - d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII. této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,

- e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodů porušení povinností Zhotovitele nemá Zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této Smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od Smlouvy a předá jej Objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve Objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení Objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený Smlouvou se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. **Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Objednatelem pro Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezzbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem prací a touto Smlouvou.**
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezzbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek Smlouvy a zadávací dokumentace.
- 20.6. **Po zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.**
- 20.7. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této Smlouvy za Objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.8. **Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.**

- 20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s Objednatelem.
- 20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:
- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba bytového domu Světovar – blok A5“;
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
 - Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
- 20.12. Tato Smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
- 20.14. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a jsou s ním srozuměny, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ
Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu

Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000,-Kč za případ

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
pro veřejnou zakázku:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok A5“

Prohlašující dodavatel/poddodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tj. že není:

- a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že

- a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 7 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok A5“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

č. j.: MMP/587102/24

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení (nadlimitní režim)**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 20.12.2024 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 1:

Uchazeč vznáší dotaz na skladby podlah, podhledů, střeš a stěn. V předané PD nebyl tento soubor nalezen. Tímto žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení poskytuje dokument s názvem DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_0002_00_SKLADBY, který obsahuje požadované.

Dotaz dodavatele č. 2:

Uchazeč vznáší dotaz na dveře s označením 1.25. Dle VV se jedná o vstupní dveře celoproskleném, ale ve výpisu dveří 1.NP je v materiálu křídla 2x zároveň zinkovaný plech. Tímto žádáme zadavatele o upřesnění materiálu u těchto dveří.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že dveře nebudou prosklené. Platí popis uvedený ve výpisu dveří.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.01.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 20.12.2024 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1: DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_0002_00_SKLADBY


dne 20.12.2024

Bc. Tatjana Kicová

vedoucí Odboru investic MMP

0,000=1.NP=342,65m.n.m.

DATUM REVIZE REVISION DATE	VYPRACOVAL CREATED BY	VYDAL ISSUED BY	POPIS REVIZE REVISION DESCRIPTION

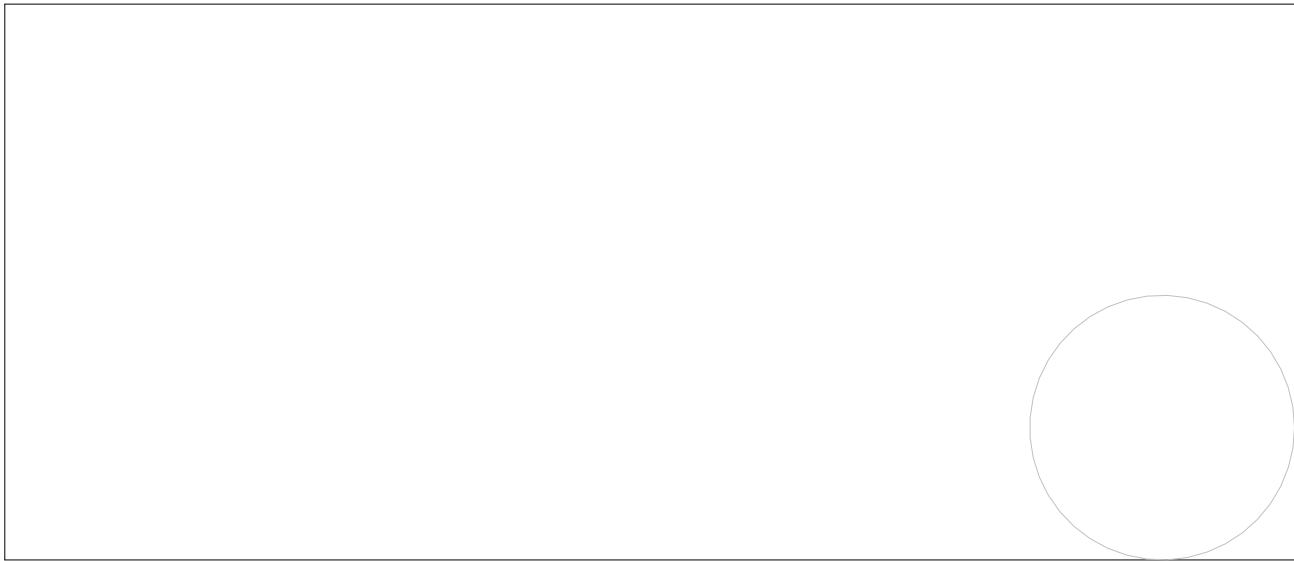

INVESTOR / CLIENT:



statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň
Česká Republika

ARCHITEKT / ARCHITECT:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / CHIEF DESIGNER:



PROJEKT HALY S.R.O.

ZPRACOVATEL ČÁSTI / PART DESIGNER:



NĚMEC-PROJEKCE S.R.O.
Plynární 10, 170 00 Praha

HIP / CHIEF ENGINEER:

XXX

VYPRACOVAL / CREATED BY:

XXX

ZODPOVÍDÁ / RESPONSIBLE:

AKCE / PROJECT:

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5

k.ú. Plzeň, p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBCHODNÍ SOUBOR / TRADE PACKAGE:

4000

ČÁST / PART:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

/ ARCHITECTURAL-CONSTRUCTIONAL PART /

NÁZEV PŘÍLOHY / INSET TITLE:

SKLADBY

1.VYDÁNÍ / 1ST ISSUE:

18/12/2024

DATUM VYDÁNÍ / DATE:

18/12/2024

ZAKÁZKA / JOB NR.:

2023.0051

PARÉ / SET:

OBCH. SOUBOR / TRADE P.:

D1.1

FORMÁT / SIZE:

X A4

MĚŘÍTKO / SCALE:

--

STUPEŇ / STAGE:

DPS

OBCH.S. / TRADE P.OBJEKT / OBJECT

BA5

ČÁST / PART:

ARS

KÓD / CODE:

0100

ČÍSLO / NUM.:

0002

REVIZE :

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Pozn.:

- Všechny neuvedené výkony, které jsou však nutné pro správnou funkčnost konstrukcí provedených dle nejnovější techniky, se považují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách!
- Veškeré rozměry musí být ověřeny GDS zaměřením přímo na stavbě!
- Dodavatel je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní měření konstrukcí z důvodu ověření parametrů požadovaných projektem. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a předložit je zadavateli. V případě nedodržení těchto parametrů je povinen upozornit zadavatele a GPS.
- Veškeré výrobky a materiály musí být certifikované!!!

PODLAHY: (P)

- Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, zatmění, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- Požadavek na rovinnost povrchu betonových mazanin či anhydritových potěrů jako podklad pro finální podlahovou konstrukci je ± 2 mm na kontrolní 2 m lati
- Provádění vyrovnávacích samonivelačních stěrů pod finálním povrchem podlahy závisí na skutečně provedené rovinosti podkladu (betonové mazaniny). V případě nedodržení požadovaných tolerancí podlah provede zhotovitel na své náklady vyrovnávací samonivelační stěrku.
- Pro lepení dlažeb a obkladů musí být použito flexibilních lepidel dle specifikace jednotlivých skladeb a dle konkrétního použitého typu (materiálu) dlažeb a obkladů, vč. dotmělení spár mezi podlahou a soklem zátěžovým pružným tmelem.
- Napojovací spáry mezi dlažbou a soklem je nutno provádět pružně (trvale pružným tmelem, ne spárovací hmotou), aby spoj odpovídal pružnému provedení návaznosti podlahy na stěnu, resp. dilatační soklovou lištou.
- Přečty jednotlivých druhů podlah, dilatační spáry podlahových konstrukcí, budou odděleny lemuujícími a dilatačními lištami.
- Podlahové konstrukce, betonové mazaniny budou dilatovány dle příslušných norem a doporučení výrobců.
- Veškeré finální povrchy musí být odsouhlasené GPS, architektem a investorem na základě předložených vzorků.
- Nad SDK podhledy bude celoplošně proveden bezprašný nátěrový systém navrhne dodavatel (Tollens, Biccs,...) úprava kompletním nátěrovým systémem (penetrace, 2x nátěr) transparentní, matný - na betonové povrchy.

PROTISKLUZNOST PODLAH

Finálně použité podlahové materiály musí splňovat protiskluzné vlastnosti stanovené normou ČSN 74 4505 Podlahy a příslušnými vyhláškami.

NÍŽE UVEDENÉ POŽADAVKY JSOU NADŘÁZENÉ JEDNOTLIVÝM SPECIFIKACÍM PROTISKLUZNOSTI V NÁSLEDUJÍCÍCH SKLADBÁCH. NORMOVÉ HODNOTY STANOVUJÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY, KTERÉ JE TŘEBA VŽDY DODRŽET. V PŘÍPADECH, KDY JEDNOTLIVÁ SPECIFIKACE JE PŘÍSNĚJŠÍ NEŽ NORMA, MUSÍ BÝT DODRŽENO PŘÍSNĚJŠÍ

KRITÉRIUM.**1. Obchodní plochy s přístupem veřejnosti, kancelářské plochy, WC (pro veřejnost a kanceláře), chodby**

Kritéria protiskluznosti

– součinitel smykového tření nejméně **0,6****2. Byty, WC - bytů**

Kritéria protiskluznosti

– součinitel smykového tření nejméně **0,3****3. Schodiště a rampy**

Kritéria protiskluznosti

- a) stupnice při okraji schodišťového stupně nejméně 0,6, u ostatních ploch stupnice nejméně 0,3 a protiskluzové úpravy nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm;
- b) podest vnitřních schodišť nejméně 0,6,
- c) podest vnějších schodišť nejméně $0,6 + \operatorname{tg} \alpha$, kde α je úhel sklonu podesty;
- d) celé stupnice žebříkového schodiště nejméně 0,6,
- e) šikmých ramp nejméně $0,6 + \operatorname{tg} \alpha$, kde α je úhel sklonu rampy.

SKLADBY PODLAH	
Podlaha na stropní desce / Vinylová podlaha	
P01 tl. 150mm	
Lepený vinyl - imitace dřeva - nášlapná vrstva 0,55 mm - povrchová úprava PUR - včetně soklu v. 60-100 mm - typ a odstín dle výběru investora, podlaha bude odsouhlasena po vyvzorkování, záruka min. 10 let V místě návaznosti podlahy na jiný materiál budou použity systémové přechodové nerez profily Ref.: Schluter D20, protiskluznost DS R9 Disperzní lepidlo na vinylové podlahy	3 mm
Samonivelační polymercementová stěrka 30 včetně adhezních můstků a penetrací dle doporučení výrobce	1 mm
<i>Tloušťka závlivkového potěru se přizpůsobí finálně vybrané tloušťce pochozí vrstvy (keramické dlažby apod.) tzn., že při lití potěrů již musí být finálně architektem vyspecifikovány pochozí úpravy.</i>	
	71 mm
Litý samonivelační anhydritový potěr - závlivka podlahového topení - minimální souvislá ničím nepřerušovaná vrstva potěru je 35mm - po obvodě oddílováno systémovou izolací Ref.: ANHYMENT CA-C20-F4 Pozn.: tl. Potěru a jeho specifikace závisí na užitném zatížení podlahy a na tl. a stlačitelnost kročejové izolace. Návrh uvažuje s potěrem ANHYMENT CA-C20-F4 při možném užitném zatížení do 1,5 kN/m², stlačení 3-5 mm, při tl. kročejové izolace nad 40mm. separační PE folie s přelepenými spoji Kročejová izolace z EPS - ve dvou vrstvách 75 mm horní vrstva - kročejový EPS tl. 35mm spodní vrstva EPS 100 S tl. 40mm ref.:POLYFON EPS T 3500 tl. 35 mm EPS 100 S tl. 40mm <i>Případné rozvody potrubí vedeny ve vrstvě tepelné izolace (kročejové izolaci) - vždy ale zachovat min 10mm celistvé kročejové izolace, popř. podložit páskem ETHAFOAMu tl.5mm - ravago (nelze zaměnit za Mirelon). Pro dorovnání rozvodů použít výplňový materiál, např. jemný suchý křemičitý písek, polystyrenová drť smíchaná s cementem apod.</i> Železobetonová stropní konstrukce - hlazená- viz část Statika Navazující povrchová úprava dle specifikace interiéru/podhledu	-
celková tloušťka konstrukce	150 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati. Okrajové spáry mezi potěrem a svislými stěnami, jakož i spáry mezi potěrem a stavebními prvky příp. vestavěnými prvky procházejícími potěrem (např. potrubí) jsou z hlediska své funkce dilatačními spárami. Pro jejich vytvoření je nutno použít dilatační pásek. U nevytápěných potěrů by neměla tloušťka okrajového dilatačního pásku klesnout pod 10 mm. (U malých míčsností (jako WC) je minimální tloušťka pásku 5 mm).	
Podlaha na stropní desce / Keramická dlažba / Byt / mokrý provoz tl. 150mm	
Keramická dlažba, s minimální spárou 1mm, slinutá resp. glazovaná, rektifikovaná rozměry 300/300mm, resp. dle konkrétního standartu - protiskluznost min. $\mu \geq 0,3$, ořezuvzdornost min. PEI 3 - lepeno flexibilním lepidlem, dle technolog. předpisů výrobce - dlažba včetně soklu v. 50mm (horní hrana soklu natřená malbou) - kde není navazující obklad - typ a odstín dle architekta viz projekt interiéru, podlaha bude odsouhlasena po vyvzorkování, záruka min. 5 let - kladečský plán dle architekta V místě návaznosti podlahy budou použity systémové přechodové nerez profily Ref.: Schuler	10 mm
Flexibilní lepidlo dle doporučení výrobce např. Mapei Keraflex maxi včetně adhezních můstků a penetrací	4 mm
hydroizolační stěrka, včetně napojení stěna-podlaha pomocí pružné těsnící pásky a dalších systémových detailů u vany a ve srpochovém koutu v.2100mm, na ostatních stěnách do výšky 300mm Ref.: Hydroizolační stěrka Mapei včetně penetrace	1 mm
<i>Tloušťka závlivkového potěru se přizpůsobí finálně vybrané tloušťce pochozí vrstvy (keramické dlažby apod.) tzn., že při lití potěrů již musí být finálně architektem vyspecifikovány pochozí úpravy.</i>	

Litý cementový potěr CemFlow CF20 – F5- zálivka podlahového topení po obvodě oddílatováno systémovou izolací - minimální souvislá ničím nepřerušovaná vrstva cementového potěru je 45mm		65 mm
pozn: Minimální doporučená tloušťka pro CemFlow je 50 mm z hlediska ukládky a ošetřování. Tuto hodnotu lze podkročit za předpokladu nadstandardního ošetřování (vydatnějším postřikem, zamezením výměny vzduchu, atd.). Ve vztahu k požadované únosnosti lze hodnoty minimální tloušťky snížit na základě posudku projektanta, například při použití kari sítí.		
separační PE folie s přelepenými spoji		-
Kročejová izolace z EPS - ve dvou vrstvách 70 mm horní vrstva - kročejový EPS tl. 40mm spodní vrstva EPS 100 S tl. 30mm ref.:POLYFON EPS T 4000 tl. 40 mm EPS 100 S tl. 30mm		
<i>Případné rozvody potrubí vedeny ve vrstvě tepelné izolace (kročejové izolaci) - vždy ale zachovat min 10mm celistvé kročejové izolace, popř. podložit páskem ETHAFOAMu tl.5mm - ravago (nelze zaměnit za Mirelon). Pro dorovnání rozvodů použít výplňový materiál, např. jemný suchý křemičitý písek, polystyrenová drť smíchaná s cementem apod.</i>		
Železobetonová stropní konstrukce - hlazená- viz část Statika		
Navazující povrchová úprava dle specifikace interiéru/podhledu		
celková tloušťka konstrukce		150 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati. Okrajové spáry mezi potěrem a svislými stěnami, jakož i spáry mezi potěrem a stavebními prvky příp. vestavěnými prvky procházejícími potěrem (např. potrubí) jsou z hlediska své funkce dilatačními spárami. Pro jejich vytvoření je nutno použít dilatační pásek. U nevytápěných potěrů by neměla tloušťka okrajového dilatačního pásku klesnout pod 10 mm. (U malých míčsností (jako WC) je minimální tloušťka pásku 5 mm).		
P03	Podlaha na stropní desce / Keramická dlažba / Společné prostory tl. 150mm	
Keramická dlažba, s minimální spárou 1mm, slinutá resp. glazovaná, rektifikovaná rozměry 600/600mm, resp. dle konkrétního standartu		10 mm
- protiskluznost min. $\mu \geq 0,5$, ořezuvzdornost min. PEI 5 - lepeno flexibilním lepidlem, dle technolog. předpisů výrobce - dlažba včetně soklu v. 50mm (horní hrana soklu natřená malbou) - kde není navazující obklad - typ a odstín dle architekta viz projekt interiéru, podlaha bude odsouhlasena po vyzkorkování, záruka min. 5 let - kladečský plán dle architekta V místě návaznosti podlahy budou použity systémové přechodové nerez profily Ref.: Schulter		
Flexibilní lepidlo dle doporučení výrobce např. Mapei Keraflex maxi včetně adhezních můstků a penetrací		5 mm
<i>Tloušťka zálivkového potěru se přizpůsobí finálně vybrané tloušťce pochozí vrstvy (keramické dlažby apod.) tzn., že při lití potěrů již musí být finálně architektem vyspecifikovány pochozí úpravy.</i>		
		40 mm
Litý samonivelační anhydritový potěr - po obvodě oddílatováno systémovou izolací Ref.: ANHYMENT CA-C20-F4		
Pozn.: tl. Potěru a jeho specifikace závisí na užitém zatížení podlahy a na tl. a stlačitelnost kročejové izolace. Návrh uvažuje s potěrem ANHYMENT CA-C20-F4 při možném užitém zatížení do 1,5 kN/m2, stlačení 3-5 mm, při tl. kročejové izolace nad 40mm.		
separační PE folie s přelepenými spoji		-
Kročejová izolace z EPS - ve dvou vrstvách		95 mm
horní vrstva - kročejový EPS tl. 35mm spodní vrstva EPS 100 S tl. 60mm ref.:POLYFON EPS T 3500 tl. 35 mm EPS 100 S tl. 60mm		
<i>Případné rozvody potrubí vedeny ve vrstvě tepelné izolace (kročejové izolaci) - vždy ale zachovat min 10mm celistvé kročejové izolace, popř. podložit páskem ETHAFOAMu tl.5mm - ravago (nelze zaměnit za Mirelon). Pro dorovnání rozvodů použít výplňový materiál, např. jemný suchý křemičitý písek, polystyrenová drť smíchaná s cementem apod.</i>		
Železobetonová stropní konstrukce - hlazená- viz část Statika		
Navazující povrchová úprava dle specifikace interiéru/podhledu		
celková tloušťka konstrukce		150 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati. Okrajové spáry mezi potěrem a svislými stěnami, jakož i spáry mezi potěrem a stavebními prvky příp. vestavěnými prvky procházejícími potěrem (např. potrubí) jsou z hlediska své funkce dilatačními spárami. Pro jejich vytvoření je nutno použít dilatační pásek. U nevytápěných potěrů by neměla tloušťka okrajového dilatačního pásku klesnout pod 10 mm. (U malých míčsností (jako WC) je minimální tloušťka pásku 5 mm).		
P04	Podlaha parking - PU stěrka překlenující trhliny	

finální úprava – PU stěrka pro střední a těžké provozy - se vsypem, odstín přírodní šedá 2 mm

- elastická, vodotěsná, odolná proti solím a ropným produktům - překlenutí statických trhlin do 0,4mm
- barva dle architekta viz projekt interiéru, oddělující čáry parkovacích stání dle platné legislativy, resp. dotažená až ke stěně (v případě delšího PS nekreslit čáru u stěny vyznačující délku normového stání, ale dotáhnout čáru ke stěně)
- náběh mezi podlahou a stěnou řešen systémovou bandáží v rozích a přechodech, vytažení stěrky na stěny bude provedeno do výšky 100mm.

Ref. systém: BASF Conideck 2265, alt. : Floortech EPOTEC PU Standard

adhezni můstek

vodostavební železobetonová základová deska viz statika - strojně kletovaná, ve spádu k podlahovým odvodňovacím žlábkům

- s výztuží navrženou na max. šířku trhliny $w=0,3\text{mm}$ - přesná specifikace dle stavebně konstrukční části

separační PE fólie

podkladní beton C16/20 tl. 100 mm štěrť
frakce 0/64 tl. 250 mm

separační netkaná geotextilie tl. 5 mm

stávající rostlý terén

- finálním odtěhováním poslední vrstvy zeminy o mocnosti cca 30-50cm je nutné použít bagr s hladkou lžící, případně pracovat ručně, aby nedocházelo k narušování zeminy v základové spáře. Po vyhloubení výkopů na konečnou úroveň je nezbytné rychlé provedení podkladního betonu

celková tloušťka konstrukce

2 mm

Podlaha na stropě / PU stěrka / Tech. Prostory P05a

finální úprava – PU stěrka pro střední a těžké provozy - se vsypem, odstín přírodní šedá 2 mm

- elastická, vodotěsná, odolná proti solím a ropným produktům
- překlenutí statických trhlin do 0,4mm
- barva dle architekta viz projekt interiéru
- náběh mezi podlahou a stěnou řešen systémovou bandáží v rozích a přechodech, vytažení stěrky na stěny bude provedeno do výšky 100mm.

Ref. systém: BASF Conideck 2265, alt. : Floortech EPOTEC PU Standard

adhezni můstek

Samonivelační polymercementová stěrka 30 včetně adhezničních můstků a penetrací dle doporučení výrobce

Železobetonová stropní konstrukce - hlazená- viz část Statika

celková tloušťka konstrukce

2 mm

Pozn.: Rovinnost podkladu max. $\pm 2\text{ mm}$ na 2 m dlouhé lati. Okrajové spáry mezi potěrem a svislými stěnami, jakož i spáry mezi potěrem a stavebními prvky příp. vestavěnými prvky procházejícími potěrem (např. potrubí) jsou z hlediska své funkce dilatačními spárami. Pro jejich vytvoření je nutno použít dilatační pásek. U nevytápěných potěrů by neměla tloušťka okrajového dilatačního pásu klesnout pod 10 mm. (U malých míčností (jako WC) je minimální tloušťka pásu 5 mm).

Podlaha na terénu / PU stěrka / Tech. Prostory v 1PP P05b tl. 200mm		
finální úprava – PU stěrka pro střední a těžké provozy - se vsypem, odstín přírodní šedá -elastická,vodotěsná, odolná proti solím a ropným produktů -překlenutí statických trhlin do 0,4mm -barva dle architekta viz projekt interiéru -náběh mezi podlahou a stěnou řešen systémovou bandáží v rozích a přechodech,vytažení stěrky na stěny bude provedeno do výšky 100mm. Ref. systém:BASF Conideck 2265, alt. : Floortech EPOTEC PU Standard	2 mm	
5		
adhezní můstek		
Litý cementový potěr CemFlow CF20 – F5 po obvodě oddílatováno systémovou izolací - minimální souvislá ničím nepřerušovaná vrstva cementového potěru je 45mm pozn: Minimální doporučená tloušťka pro CemFlow je 50 mm z hlediska ukládky a ošetřování. Tuto hodnotu lze podkročit za předpokladu nadstandardního ošetřování (vydatnějším postřikem, zamezením výměny vzduchu, atd.). Ve vztahu k požadované únosnosti lze hodnoty minimální tloušťky snížit na základě posudku projektanta, například při použití kari sítí.	78 mm	
separační PE folie s přelepenými spoji	-	
Kročejová izolace z EPS - ve dvou vrstvách horní vrstva - kročejový EPS tl. 20mm spodní vrstva EPS 150 tl. 100mm ref.:Isover EPS Rigidfloor 5000*	120 mm	
vodostavební železobetonová základová deska viz statika - strojně kletovaná, - s výztuží navrženou na max. šířku trhliny w=0,3mm - přesná specifikace dle stavebně konstrukční části		
separační PE fólie		
podkladní beton C16/20 tl. 100 mm		
štěrk frakce 0/64 tl. 250 mm		
separační netkaná geotextilie tl. 5 mm		
stávající rostlý terén <i>- finálním odtěšováním poslední vrstvy zeminy o mocnosti cca 30-50cm je nutné použít bagr s hladkou lžicí, případně pracovat ručně, aby nedocházelo k narušování zeminy v základové spáře. Po vyhloubení výkopů na konečnou úroveň je nezbytné rychlé provedení podkladního betonu</i>		
celková tloušťka konstrukce Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati. Okrajové spáry mezi potěrem a svislými stěnami, jakož i spáry mezi potěrem a stavebními prvky příp. vestavěnými prvky procházejícími potěrem (např. potrubí) jsou z hlediska své funkce dilatačními spárami. Pro jejich vytvoření je nutno použít dilatační pásek. U nevytápěných potěrů by neměla tloušťka okrajového dilatačního pásku klesnout pod 10 mm. (U malých míčností (jako WC) je minimální tloušťka pásku 5 mm).	200 mm	
P07 Podlaha na vnitřním schodišti		
keramická dlažba do tmelu -s minimální spárou 1mm, slinutá resp. glazovaná, rektifikovanározměry 600/600mm - protiskluznost min. $\mu \geq 0,5$, na schodišti $\mu \geq 0,6$ a na vyrovnávacích rampách min. $\mu \geq 0,5 + \tan \alpha$, ořezuvzdornost min. PEI 3 - lepeno flexibilním lepidlem, dle technolog. předpisů výrobce - dlažba včetně soklu v. 100mm (horní hrana soklu natřená malbou) - kde není navazující obklad - typ a odstín dle výběru architekta, podlaha bude odsouhlasena po vyzkorkování, záruka min. 5 let V místě návaznosti podlahy budou použity systémové přechodové nerez profily Ref.: Schulter	10 mm	
lepící tmel, ref.: Mapei Keraflex Maxi	5 mm	
celková tloušťka	15 mm	
P08 Podlaha na stropní desce / Keramická dlažba /mokrý provoz tl. 150mm		
Keramická dlažba, s minimální spárou 1mm, slinutá resp. glazovaná, rektifikovaná rozměry 600/600mm, resp. dle konkrétního standartu - protiskluznost min. $\mu \geq 0,3$, ořezuvzdornost min. PEI 3 - lepeno flexibilním lepidlem, dle technolog. předpisů výrobce - dlažba včetně soklu v. 50mm (horní hrana soklu natřená malbou) - kde není navazující obklad - typ a odstín dle architekta viz projekt interiéru, podlaha bude odsouhlasena po vyzkorkování, záruka min. 5 let - kladečský plán dle architekta V místě návaznosti podlahy budou použity systémové přechodové nerez profily Ref.: Schulter	10 mm	
Flexibilní lepidlo dle doporučení výrobce např. Mapei Keraflex maxi včetně adhezních můstků a penetrací	4 mm	
hydroizolační stěrka, včetně napojení stěna-podlaha pomocí pružné těsnící pásky a dalších systémových detailů u vany a ve srpchovém koutu v.2100mm, na ostatních stěnách do výšky 300mm Ref.: Hydroizolační stěrka Mapei včetně penetrace	1 mm	

<i>Tloušťka závlivkového potěru se přizpůsobí finálně vybrané tloušťce pochozí vrstvy (keramické dlažby apod.) tzn., že při lité potěru již musí být finálně architektem vyspecifikovány pochozí úpravy.</i>	
Litý cementový potěr CemFlow CF20 – F5- závlivka podlahového topení po obvodě oddílováno systémovou izolací - minimální souvislá ničí nepřerušovaná vrstva cementového potěru je 45mm	65 mm
pozn: Minimální doporučená tloušťka pro CemFlow je 50 mm z hlediska ukládky a ošetřování. Tuto hodnotu lze podkročit za předpokladu nadstandardního ošetřování (vydatnějším postřikem, zamezením výměny vzduchu, atd.). Ve vztahu k požadované únosnosti lze hodnoty minimální tloušťky snížit na základě posudku projektanta, například při použití kari sítí.	
separační PE folie s přelepenými spoji	-
Kročejová izolace z EPS - ve dvou vrstvách 70 mm horní vrstva - kročejový EPS tl. 40mm spodní vrstva EPS 100 S tl. 30mm ref.:POLYFON EPS T 4000 tl. 40 mm EPS 100 S tl. 30mm	
<i>Případné rozvody potrubí vedeny ve vrstvě tepelné izolace (kročejové izolaci) - vždy ale zachovat min 10mm celistvé kročejové izolace, popř. podložit páskem ETHAFOAMu tl.5mm - ravago (nelze zaměnit za Mirelon). Pro dorovnání rozvodů použít výplňový materiál, např. jemný suchý křemičitý písek, polystyrenová drt smíchaná s cementem apod.</i>	
Železobetonová stropní konstrukce - hlazená- viz část Statika	
Navazující povrchová úprava dle specifikace interiéru/podhledu	
celková tloušťka konstrukce	150 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati. Okrajové spáry mezi potěrem a svislými stěnami, jakož i spáry mezi potěrem a stavebními prvky příp. vestavěnými prvky procházejícími potěrem (např. potrubí) jsou z hlediska své funkce dilatačními spárami. Pro jejich vytvoření je nutno použít dilatační pásek. U nevytápěných potěrů by neměla tloušťka okrajového dilatačního pásku klesnout pod 10 mm. (U malých míčností (jako WC) je minimální tloušťka pásku 5 mm).	

P09 Podlaha na stropní desce / PU stěrka / Tech. Prostory tl. 150mm	
finální úprava – PU stěrka pro střední a těžké provozy - se vsypem, odstín přírodní šedá - elastická, vodotěsná, odolná proti solím a ropným produktům - překlenutí statických trhlin do 0,4mm - barva dle architekta viz projekt interiéru - náběh mezi podlahou a stěnou řešen systémovou bandáží v rozích a přechodech, vytažení stěrky na stěny bude provedeno do výšky 100mm. Ref. systém: BASF Conideck 2265, alt. : Floortech EPOTEC PU Standard adhezní	2 mm
místek	
<i>Tloušťka závlivkového potěru se přizpůsobí finálně vybrané tloušťce pochozí vrstvy (keramické dlažby apod.) tzn., že při lité potěru již musí být finálně architektem vyspecifikovány pochozí úpravy.</i>	
	53 mm
Litý samonivelační anhydritový potěr - po obvodě oddílováno systémovou izolací Ref.: ANHYMENT CA-C20-F4	
Pozn.: tl. Potěru a jeho specifikace závisí na užitém zatížení podlahy a na tl. a stlačitelnost kročejové izolace. Návrh uvažuje s potěrem ANHYMENT CA-C20-F4 při možném užitém zatížení do 1,5 kN/m2, stlačení 3-5 mm, při tl. kročejové izolace nad 40mm.	
separační PE folie s přelepenými spoji	-
Kročejová izolace z EPS - ve dvou vrstvách	95 mm
horní vrstva - kročejový EPS tl. 35mm spodní vrstva EPS 100 S tl. 60mm ref.:POLYFON EPS T 3500 tl. 35 mm EPS 100 S tl. 60mm	
<i>Případné rozvody potrubí vedeny ve vrstvě tepelné izolace (kročejové izolaci) - vždy ale zachovat min 10mm celistvé kročejové izolace, popř. podložit páskem ETHAFOAMu tl.5mm - ravago (nelze zaměnit za Mirelon). Pro dorovnání rozvodů použít výplňový materiál, např. jemný suchý křemičitý písek, polystyrenová drt smíchaná s cementem apod.</i>	
Železobetonová stropní konstrukce - hlazená- viz část Statika	
Navazující povrchová úprava dle specifikace interiéru/podhledu	
celková tloušťka konstrukce	150 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati. Okrajové spáry mezi potěrem a svislými stěnami, jakož i spáry mezi potěrem a stavebními prvky příp. vestavěnými prvky procházejícími potěrem (např. potrubí) jsou z hlediska své funkce dilatačními spárami. Pro jejich vytvoření je nutno použít dilatační pásek. U nevytápěných potěrů by neměla tloušťka okrajového dilatačního pásku klesnout pod 10 mm. (U malých míčností (jako WC) je minimální tloušťka pásku 5 mm).	
P10 Podlaha dešťové nádrže	
Hydroizolační fólie určená pro vodní nádrže z PVC tl. 1,5 mm mechanicky kotvená	1,5 mm
Netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g.m-2	3 mm

podklad: vodostavební železobetonová základová deska viz statika - strojně kletovaná,
 - s výztuží navrženou na max. šířku trhliny $w=0,3\text{mm}$ - přesná specifikace dle stavebně konstrukční části **celková tloušťka**

4,5 mm

P11 Podlaha na venkovním schodišti

keramická dlažba do tmelu 10 mm
 -s minimální spárou 1mm, slinutá, rektifikovaná, mrazuvzdorná (nasákavost max. 3%), rozměry 600/600mm - protiskluznost min. $\mu \geq 0,5$, na schodišti $\mu \geq 0,6$ (min. R11) a na vyrovnávacích rampách min. $\mu \geq 0,5 + \text{tg } \alpha$, otěruvzdornost min. PEI 3 - lepeno flexibilním lepidlem, dle technolog. předpisů výrobce - dlažba včetně soklu v. 100mm (horní hrana soklu natřená malbou) - kde není navazující obklad - typ a odstín dle výběru architekta, podlaha bude odsouhlasena po vyvorkování, záruka min. 5 let V místě návaznosti podlahy budou použity systémové přechodové nerez profily Ref.: Schulten

mrazuvzdorný lepicí tmel, ref.: Mapei Adesilex 5 mm

celková tloušťka 15 mm

P12 Podlaha trafostanice - zdvojená podlaha

Systémová dřevotřísková deska o rozměru 600x600x38 mm, hrany kryté plastovou lištou zajišťující odvod elektrostatického náboje, rozebíratelný systém, s útlumem akustického tlaku 38,0 mm

Systémové ocelové stojky - výška dle PD -

podklad: žb stropní deska

celková tloušťka 38,0 mm

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Pozn.:

- Všechny neuvedené výkony, které jsou však nutné pro správnou funkčnost konstrukcí provedených dle nejnovější techniky, se považují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách!
- Veškeré rozměry musí být ověřeny GDS zaměřením přímo na stavbě!
- Dodavatel je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní měření konstrukcí z důvodu ověření parametrů požadovaných projektem. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a předložit je zadavateli. V případě nedodržení těchto parametrů je povinen upozornit zadavatele a GPS.
- Veškeré výrobky a materiály musí být certifikované!!!

STŘECHY(terasy): (S)

Požadavek na ploché střechy ČSN 730540-2 minimální, UN...požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 0,24 [W/(m².K)].

Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Jako tepelná izolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exteriérovým i interiérovým podmínkám a požárně bezpečnostnímu řešení stavby. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací. Jako hydroizolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exteriérovým i interiérovým podmínkám a vzhledem k požárně bezpečnostnímu řešení stavby. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací. Jakýkoliv prostup skladbou zateplení s parotěsem musí být parotěsně upraven (=nesmí být porušena funkce parotěsné zábrany), jinak nebudou splněny podmínky pro správnou funkci této skladby a bude docházet k nepřípustné kondenzaci v tepelné izolaci, vzniku plísní či dalších škod vzniklých z vlhkosti !!!

Jakýkoliv prostup hydroizolací musí být hydroizolačně utěsněn, aby nedocházelo k zatékání vody do objektu.

Obvodové jištění střešní fólie bude provedeno mechanickým kotvením dle technického listu výrobce (u všech atik a stěn, světlíků a prostupů, při změnách sklonu apod.)

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE DODAVATELEM STAVBY ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE STŘECHY, VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ A DETAILŮ HYDROIZOLACE, ROHŮ, KOUTŮ, DILATACE, ATIKA, SOKL, ZPĚTNÉ SPOJE APOD., KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA GPS A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ. JSOU ZVOLENY MATERIÁLY JEDNOHO VÝROBCE, VZÁJEMNĚ KOMPATIBILNÍ, TOTO BUDE GARANTOVÁNO JEDNÍM DODAVATELEM CELÉHO SYSTÉMU.

SKLADBY STŘECH

S01	Hlavní střecha - vegetační, extenzivní	celková tl. 756,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jdn.	poznámka
Vegetační, Hydroakumulační rozchodníková rohož	Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin	GREENDEK rozchodníková rohož S5	40 mm		V části střechy (odvětrání CHÚC) bude použit štěrk tl. 50 mm z říčního kameniva s požadavkem požární odolnost BROOF (t3)
Vegetační, Stabilizační, Hydroakumulační substrát střešní extenzivní	substrát pro extenzivní zeleň s převážující anorganickou složkou	GREENDEK substrát střešní extenzivní	80 mm		
Filtrační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 200 g.m-2,	FILTEK 200	2 mm		
Drenážní, Hydroakumulační	Profilovaná perforovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 1000 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 14 l.m-2.	DEKDREN T20 GARDEN	20 mm		
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8 mm		
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		
Tepelněizolační vrstva - spádová	Desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Dlouhodobá nasákavost ≤3 % objemu. Třída reakce na oheň E.	Polystyren XPS / Perimetr	300 mm		
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí, Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2,	GLASTEK AL 40 MINERAL	4 mm		
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3 mm		
Spádová	Polystyren beton 60-300mm		300 mm		spádování min. 2%
podklad: žb strop					

S02a Terasa 2NP - střecha vegetační, extenzivní				celková tl. 276,8 mm		
základní popis a funkce vrstvy		vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Vegetační, Hydroakumulační rozchodníková rohož		Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin	GREENDEK rozchodníková rohož S5	40	mm	V části střechy (u PNP) bude použit štěrk tl. 50 mm z říčního kameniva s požadavkem požární odolnost BROOF (t3)
		Vegetační, Stabilizační, Hydroakumulační substrát střešní extenzivní	GREENDEK substrát střešní extenzivní	80	mm	
Filtrační vrstva		Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 200 g.m-2,	FILTEK 200	2	mm	
Drenážní, Hydroakumulační		Profilovaná perforovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 1000 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 14 l.m-2.	DEKDREN T20 GARDEN	20	mm	
Ochranná		Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Hydroizolační vrstva		fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	
Separační vrstva		Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva		Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	100	mm	
Stabilizační		PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová		Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-190 mm
Stabilizační		PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4	mm	

Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3 mm	
podklad: žb strop				

S02b Terasa 2NP - pochozí střecha, betonová dlažba	celková tl. 174,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Nášlapná vrstva	betonová dlažba na terčích, rozměry dlažby 600/600mm - protiskluznost R11B, min. $\mu \geq 0,5$, otěruvzdornost min. PEI 4 - uloženo na plastové terče s přířezem HI folie		40 mm		V části střechy (u PNP) je požadavek na požární odolnost BROOF (t3)
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8 mm		
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	100 mm		
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-190 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí, Nativitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 ($\pm 20 000$). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4 mm		
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3 mm		

podklad: žb strop					
S03a Dvůr 1NP - střecha vegetační, extenzivní			celková tl. 226,8 mm		
základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Vegetační, Hydroakumulační rozchodníková rohož	Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin	GREENDEK rozchodníková rohož S5	40 mm		V části střechy (u PNP) bude použit štěrk tl. 50 mm z říčního kameniva s požadavkem požární odolnost Broof (t3)
Vegetační, Stabilizační, Hydroakumulační substrát střešní extenzivní	substrát pro extenzivní zeleň s převážující anorganickou složkou	GREENDEK substrát střešní extenzivní	80 mm		
Filtrační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 200 g.m-2,	FILTEK 200	2 mm		
Drenážní, Hydroakumulační	Profilovaná perforovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 1000 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 14 l.m-2.	DEKDREN T20 GARDEN	20 mm		
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8 mm		
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná	EPS 200	50 mm		
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-190 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4 mm		

Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3 mm	
podklad: žb strop				

S03b Dvůr 1NP - pochozí střecha, betonová dlažba	celková tl. 124,8 mm

Nášlapná vrstva	600/600mm - protiskluznost R11B, min. $\mu \geq 0,5$, - otěruvzdornost min. PEI 4 - uloženo na plastové terče s přířezem HI folie		40 mm	V části střechy (u PNP) je požadavek na požární odolnost BROOF (t3)
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm	
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8 mm	
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm	
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	50 mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD		
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	20	min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-190 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD		
Parotěsnicí, Hydroizolační	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 ($\pm 20\ 000$). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4 mm	
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3 mm	
podklad: žb strop				

základní popis a funkce vrstvy

vlastnosti a technické parametry

referenční materiál - příklad

tloušťka

jedn.

poznámka

betonová dlažba na terčích, rozměry dlažby

S03c Dvůr 1NP - v místě odskoku stropní desky, kačírek					celková tl. 204,8 mm
základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Finální	Oblázkové kamenivo		50 mm		V části střechy (u PNP) je požadavek na požární odolnost BROOF (t3)
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		

Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	120	mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-70 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí, Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4	mm	
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3	mm	
podklad: žb strop					

S03d Dvůr 1NP - pochozí střecha, dětský koutek	celková tl. 124,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jeden.	poznámka
Nášlapná vrstva	Pryžové dlaždice do exteriéru vhodná na dětská hřiště, mechanismus spoje skýtý "puzzle", rozměry 500x500x30 mm, barva bude upřesněna architektem		30	mm	splňující normu ČSN EN 1177
Podkladní vrstva	betonová dlažba na terčích, rozměry dlažby 600/600mm - protiskluznost R11B, min. $\mu \geq 0,5$, otěruvzdornost min. PEI 4 - uloženo na plastové terče s přířezem HI folie		40	mm	V části střechy (u PNP) je požadavek na požární odolnost BROOF (t3)
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	

Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	50	mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 200	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-190 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí, Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4	mm	
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3	mm	
podklad: žb strop					

S04a Pavlač 2NP - střecha vegetační, extenzivní	celková tl. 396,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Vegetační, Hydroakumulační rozchodníková rohož S5	Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin	GREENDEK rozchodníková rohož S5	40	mm	V části střechy (u PNP) bude použit štěrk tl. 50 mm z říčního kameniva s požadavkem požární odolnost Broof (t3)
Vegetační, Stabilizační, Hydroakumulační substrát střešní extenzivní	substrát pro extenzivní zeleň s převážující anorganickou složkou	GREENDEK substrát střešní extenzivní	60	mm	
Filtreační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 200 g.m-2,	FILTEK 200	2	mm	

Drenážní, Hydroakumulační	Profilovaná perforovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 1000 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 14 l.m-2.	DEKDREN T20 GARDEN	20	mm	
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací	DEKPLAN 77	1,8	mm	
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	240	mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-100 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Vzduchotěsnicí, Hydroizolační	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4	mm	
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3	mm	
podklad: žb strop					

S04b Pavlač 2NP - pochozí střecha, keramická dlažba	celková tl. 334,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Nášlapná vrstva	keramická dlažba na terčích, rozměry dlažby 600/600mm - protiskluznost R11B, min. $\mu \geq 0,5$, otěruvzdornost min. PEI 4 - uloženo na plastové terče s přířezem HI folie		20	mm	V části střechy (u PNP) je požadavek na požární odolnost BROOF (t3), dodávka včetně ukončovacích klipů pro vytvoření kolmého čela z dlažby

Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	280	mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-80 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí, Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4	mm	
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3	mm	
podklad: žb strop					

S05 Pavlače 3NP až 5NP - pochozí střecha, keramická dlažba	celková tl. 47,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Nášlapná vrstva	keramická dlažba na terčích, rozměry dlažby 600/600mm - protiskluznost R11B, min. $\mu \geq 0,5$, otěruvzdornost min. PEI 4 - uloženo na plastové terče s přířezem HI folie		20	mm	V části střechy (u PNP) je požadavek na požární odolnost BROOF (t3), dodávka včetně ukončovacích klipů pro vytvoření kolmého čela z dlažby

Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-80 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
podklad: žb strop					

S06	Horní hrana atiky - střecha	celková tl. 42,5 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál	tloušťka	jedn.	poznámka
oplechování - včetně kotevního materiálu	Závětrná lišta kotvená k podkladu, rohové a koutové lišty	pozinkovaný poplastovaný plech, určeno pro PVC-P folie	0,7	mm	
separační vrstva - geotextilie	min 300 g/m2	Filtek 300			
hydroizolační souvrství - fólie	odolné proti UV záření	mPVC fólie	1,5	mm	
separační vrstva - geotextilie	min 300 g/m2	Filtek 300			
překližka			20	mm	
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	80	mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
podklad: žb atika					

S07	Balkony a východní pavlače 2NP až 5NP - keramická dlažba	celková tl. 27,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Nášlapná vrstva	keramická dlažba na terčích, rozměry dlažby 600/600mm - protiskluznost R11B, min. $\mu \geq 0,5$, otěruvzdornost min. PEI 4 - uloženo na plastové terče s přířezem HI folie		20	mm	včetně ukončovacích klipů pro vytvoření kolmého čela z dlažby
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	

Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
podklad: žb deska ve spádu 2%					

S08 Dojezd výtahů	celková tl. 134,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Finální	Oblázkové kamenivo		50	mm	
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	dodávka včetně rohových a koutových poplastovaných kotvicích lišt
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	100	mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-70 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí, Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4	mm	
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3	mm	

podklad: žb strop					

S09 Balkon 2NP nad vytápěným prostorem - keramická dlažba	celková tl. 334,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Nášlapná vrstva	keramická dlažba na terčích, rozměry dlažby 600/600mm - protiskluznost R11B, min. $\mu \geq 0,5$, otěruvzdornost min. PEI 4 - uloženo na plastové terče s přířezem HI folie		20 mm		u PNP je požadavek na požární odolnost BROOF (t3), dodávka včetně ukončovacích klipů pro vytvoření kolmého čela z dlažby
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8 mm		
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3 mm		
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	280 mm		
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Tepelněizolační vrstva - spádová	Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 150	20		min. tl. 20mm, spádování min. 2%, 20-50 mm
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Vzduchotěsnicí, Hydroizolační	Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 ($\pm 20 000$). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	GLASTEK AL 40 MINERAL	4 mm		
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3 mm		
podklad: žb strop					

S10 Zateplení atiky	celková tl. 111,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	dodávka včetně rohových a koutových poplastovaných kotvicích lišt
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 100	100	mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí, Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. n.Č	GLASTEK AL 40 MINERAL	4	mm	
Přípravný nátěr podkladu	Pás spl uje podmínky SVAP dle SN Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	DEKPRIMER	3	mm	
podklad: žb atika					

S11 Zateplení stěny dojezdu výtahu	celková tl. 111,8 mm

základní popis a funkce vrstvy	vlastnosti a technické parametry	referenční materiál - příklad	tloušťka	jedn.	poznámka
Ochranná	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Hydroizolační vrstva	fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená	DEKPLAN 77	1,8	mm	dodávka včetně rohových a koutových poplastovaných kotvicích lišt
Separační vrstva	Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.	FILTEK 300	3	mm	
Tepelněizolační vrstva	Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.	EPS 100	100	mm	
Stabilizační	PU lepidlo s deklarací pro střešní systémy, určené k lepení desek na bázi EPS k podkladu a mezi sebou.	INSTA-STIK STD			
Parotěsnicí, Hydroizolační	Vzduchotěsnicí, Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2,	GLASTEK AL 40 MINERAL	4	mm	
Přípravný nátěr podkladu	Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu	DEKPRIMER	3	mm	

podklad: žb atika					

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Pozn.:

- Všechny neuvedené výkony, které jsou však nutné pro správnou funkčnost konstrukcí provedených dle nejnovější techniky, se považují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách!
- Veškeré rozměry musí být ověřeny GDS zaměřením přímo na stavbě!
- Dodavatel je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní měření konstrukcí z důvodu ověření parametrů požadovaných projektem. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a předložit je zadavateli. V případě nedodržení těchto parametrů je povinen upozornit zadavatele a GPS.
- Veškeré výrobky a materiály musí být certifikované!!!

Fasády: (F)

Barevné odstíny materiálů a finální povrchové úpravy budou upřesněny hlavním architektem a investorem po předložení vzorků GDS před započítáním prací. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, ukončení (začištění) všech detailů na navazující konstrukce objektu (okna, dveře, atiky, sokl,...), vč. provedení těchto detailů s požadovanou požární odolností, pomocných konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Skutečná skladba fasádních plášťů bude detailně upřesněna vybraným dodavatelem fasádního systému a koordinována s dodávkou oken a ostatních prvků zasahujících do fasády. Před aplikací fasádních, vnějších i vnitřních povrchových úprav a barevných nátěrů musí dodavatel těchto prací provést zkušební vzorky, které musí být schválené GPS, architektem a investorem.

Veškeré ocelové konstrukce vystavené vlhkosti a atmosférickým vlivům budou včetně spojovacích prostředků opatřeny antikorozní úpravou (žárové zinkování, pozink., nitrid., kadm., ap.).

Veškeré fasádní prvky musí být před montáží vyzkouškovány a odsouhlaseny investorem a GPS.

Jakýkoliv prostup skladbou zateplení s parotěsem musí být parotěsně upraven (=nesmí být porušena funkce parotěsné zábrany), jinak nebudou splněny podmínky pro správnou funkci této skladby a bude docházet k nepřipustné kondenzaci v tepelné izolaci, vzniku plísní či dalších škod vzniklých z vlhkosti !!!

Jakýkoliv prostup hydroizolací musí být hydroizolačně utěsněn, aby nedocházelo k zatékání vody do objektu.

Jako tepelná izolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exterierním i interierovým podmínkám a požárně bezpečnostnímu řešení stavby. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací.

Jako hydroizolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exterierním i interierovým podmínkám a požárně bezpečnostnímu řešení stavby. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací

- Před započítáním stavby dodavatel zpracuje a předloží GPS dílenskou dokumentaci jednotlivých míst hydroizolací- detaily rohů, koutů, dilatace, atika, sokl, zpětné spoje apod. Jsou zvoleny materiály jednoho výrobce, vzájemně kompatibilní, toto bude garantováno jedním dodavatelem celého systému.
- Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci pro skládanou fasádu, včetně vyřešených detailů kotvení a návazností na okolní konstrukce a výplně otvorů a předloží GPD k

SKLADBY FASÁD**F01 Obvodová stěna / kontaktní zateplovací systém ETICS****- minerální izolace tl. 220mm**

podklad zdivo/beton viz půdorys

Penetrace podkladu před lepením desek tepelné izolace

Ref. Lepicí tmel Cemix 135 šj / flex T - nanášený na desky tepelné izolace

- min 40% plochy desky (celoobvodový rámeček + "buchtý")

8 mm

Minerální fasádní desky (desky s kolmým vláknem)

Ref.: Isover NF 333 + mechanické kotvení talířovými kotvami + zátka z MW

- návrh kotvení zpracuje dodavatel fasády v rámci zpracování dílenské dokumentace

- V MÍSTĚ SOKLU, NÁVAZNOSTI NA TERASU/BALKON, PŘÍLEHLÝ TERÉN VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE MIN

300MM OD UT, tepelná izolace na bázi extrudovaného případně perimetrického polystyrenu

Ref.: Styrodur 3035 CS - kotvení dle technologického předpisu pro systém hydroizolace z PVC folie + vytažení systému

hydroizolace -Alkorplan 35034

220 mm

armovací vrstva + armovací tkanina + armovací vrstva

8 mm

ref. Baumit Duo Contact

penetrace podkladu - dle zvoleného systému

-

Probarvovaná omítka - tenkovrstvá jemná

3 mm

Ref.: Baumit Silikonputz

(odstín, strukturu, zrnitost určí investor a architekt na základě předložených vzorků)

celková tloušťka konstrukce**239 mm**

Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce

použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu

výrobce (lepicí, armovací, penetrační, ... vrstvy)

Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování

podklad zdivo/beton viz půdorysy

geotextílie ref. FILTEK 500 1 mm

hydroizolační folie - PVC tl. 1,5 mm

ukončena na poplastovaném lemovacím profilu ref.
Alkorplan 35034

2 mm

geotextílie ref. FILTEK 500 1 mm

Tepelná izolace na bázi extrudovaného případně perimetrického polystyrenu Tepelně izolační fasádní desky z
XPS - ref. Sytyrodur 3035 CS kotvení dle technologického předpisu pro systém hydroizolace z PVC folie +
vytažení systému hydroizolace -ref.

Alkorplan 35034 220 mm

armovací vrstva + armovací tkanina + armovací vrstva
ref. Baumit Duo Contact

8 mm

penetrace podkladu - dle zvoleného systému

Páskový obklad s mrazuvzdorným lepidlem

19 mm

celková tloušťka konstrukce

251 mm

Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce
použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu
výrobce (lepící, armovací, penetrační, ... vrstvy)

Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování

F03	Obvodová stěna / kontaktní zateplovací systém - obklad pásky - minerální izolace tl. 220mm	
	podklad zdivo/beton viz půdorysy Penetrace podkladu před lepením desek tepelné izolace Ref. Lepicí tmel Cemix 135 šj / flex T - nanášený na desky tepelné izolace - min 40% plochy desky (celoobvodový rámeček + "buchtý") Minerální fasádní desky (desky s kolmým vláknem) Ref.: Isover NF 333 + mechanické kotvení talířovými kotvami + zátka z MW - návrh kotvení zpracuje dodavatel fasády v rámci zpracování dílenské dokumentace - V MÍSTĚ SOKLU, NÁVAZNOSTI NA TERASU/BALKON, PŘÍLEHLÝ TERÉN VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE MIN 300MM OD UT, tepelná izolace na bázi extrudovaného případně perimetrického polystyrenu Ref.: Styrodur 3035 CS - kotvení dle technologického předpisu pro systém hydroizolace z PVC folie + vytažení systému hydroizolace -Alkorplan 35034 armovací vrstva + armovací tkanina + armovací vrstva ref. Baumit Duo Contact penetrace podkladu - dle zvoleného systému Páskový obklad s mrazuvzdorným lepidlem celková tloušťka konstrukce Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu výrobce (lepicí, armovací, penetrační, ... vrstvy) Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování	- 8 mm 220 mm 8 mm - 19 mm 255 mm
F04	Obvodová stěna (garáž 1NP) / kontaktní zateplovací systém - obklad pásky - minerální izolace tl. 80mm	
	podklad zdivo/beton viz půdorysy Penetrace podkladu před lepením desek tepelné izolace Ref. Lepicí tmel Cemix 135 šj / flex T - nanášený na desky tepelné izolace - min 40% plochy desky (celoobvodový rámeček + "buchtý") Minerální fasádní desky (desky s kolmým vláknem) Ref.: Isover NF 333 + mechanické kotvení talířovými kotvami + zátka z MW - návrh kotvení zpracuje dodavatel fasády v rámci zpracování dílenské dokumentace - V MÍSTĚ SOKLU, NÁVAZNOSTI NA TERASU/BALKON, PŘÍLEHLÝ TERÉN VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE MIN 300MM OD UT, tepelná izolace na bázi extrudovaného případně perimetrického polystyrenu Ref.: Styrodur 3035 CS - kotvení dle technologického předpisu pro systém hydroizolace z PVC folie + vytažení systému hydroizolace -Alkorplan 35034 armovací vrstva + armovací tkanina + armovací vrstva ref. Baumit Duo Contact penetrace podkladu - dle zvoleného systému Páskový obklad s mrazuvzdorným lepidlem celková tloušťka konstrukce Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu výrobce (lepicí, armovací, penetrační, ... vrstvy) Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování	- 8 mm 80 mm 8 mm - 19 mm 115 mm
F05	Suterénní obvodová stěna - Tep. izolace tl. 100mm	
	podklad vodostavební železobetonová obvodová stěna viz statika Tepelná izolace na bázi extrudovaného případně perimetrického polystyrenu Tepelně izolační fasádní desky z XPS - např.: Sytyrodur 3035 CS - Lepicí pěna např.: SOUDAL peri BOND pro lepení tepelné izolačních desek z extrudovaného polystyrenu betonový podklad vytvořený stříkaným betonem tzv "Torkret"+KARI SÍŤ výdřeva záporového pažení rostlý terén	350 mm 100 mm 80 mm 100 mm -

celková tloušťka konstrukce**630 mm**

Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu výrobce (lepící, armovací, penetrační, ... vrstvy)
Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování

F06 Obvodová stěna / kontaktní zateplovací systém ETICS - minerální izolace tl. 100mm

podklad zdivo/beton viz půdorysy

Penetrace podkladu před lepením desek tepelné izolace

Ref.: Lepicí tmel Cemix 135 šj / flex T - nanášený na desky tepelné izolace

- min 40% plochy desky (celoobvodový rámeček + "buchty")

8 mm

Minerální fasádní desky (desky s kolmým vláknem)

Ref.: Isover NF 333 + mechanické kotvení talířovými kotvami + zátky z MW

- návrh kotvení zpracuje dodavatel fasády v rámci zpracování dílenské dokumentace

- V MÍSTĚ SOKLU, NÁVAZNOSTI NA TERASU/BALKON, PŘILEHLÝ TERÉN VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE MIN

300MM OD UT, tepelná izolace na bázi extrudovaného případně perimetrického polystyrenu

Ref.: Styrodur 3035 CS - kotvení dle technologického předpisu pro systém hydroizolace z PVC folie + vytažení systému

hydroizolace -Alkorplan 35034

100 mm

armovací vrstva + armovací tkanina + armovací vrstva

8 mm

ref. Baumit Duo Contact

penetrace podkladu - dle zvoleného systému

-

Probarvovaná omítky - tenkovrstvá jemná

3 mm

Ref.: Baumit Silikonputz

(odstín, strukturu, zrnitost určí investor a architekt na základě předložených vzorků)

celková tloušťka konstrukce**119 mm**

Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu výrobce (lepící, armovací, penetrační, ... vrstvy)

Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování

PODHLÉDY(ceiling): (C)

Dodavatel musí před zaklopením podhledů ověřit funkčnost a těsnost všech systémů instalovaných nad ním.

V místnostech s mokřím provozem (koupelny, WC, apod.) budou použity impregnované SDK desky - GKBi.

Před realizací podhledu předloží dodavatel technologické listy k jednotlivým systémům, způsob provedení případných dilatací podhledů a způsob zapravení drážek po instalaci sběrných rozvodů.

Technologické předpisy výrobců stanoví, že standardní kvalitou je myšleno povrchové zpracování typu Q2 - tedy standardní tmelení spar, následně vyhlazené finální pastou roztaženou na šíři cca 20 cm. Povrchové zpracování typu Q3 slouží pouze k vyplnění pórů a sjednocení celého povrchu desky nanesením a vyhlazením minimální vrstvy finální stěrky. Dále je v technologických předpisech výrobců uvedeno, že při tmelení typů Q2 a Q3 není možno vyloučit viditelné stopy po zpracování, zvláště při dopadu světla pod ostrým úhlem. K minimalizaci viditelných stop po zpracování i při dopadu světla pod ostrým úhlem je třeba použít metodu tmelení Q4, která obnáší celoplošné vystěrkování konstrukcí stěrkou v tl. do 3 mm s následným vyhlazením. U tohoto způsobu zpracování platí zvýšené nároky na rovinnost, která pak činí 5 mm / 2 m.

Obecně lze říci, že požadovanou kvalitu SDK konstrukcí v tomto případě nestanovuje žádný technologický předpis, ale přímo sám investor. Dodavatel je povinen již při sestavování nabídky si tuto stránku věci s investorem vyjasnit.

Součástí dodávky podhledu jsou revizní vstupy a dvířka, vždy v provedení hladká slícovaná s plochou podhledu. Revizní otvory mohou být požadované s požární odolností, je tedy nutné se řídit požárně bezpečnostním řešením stavby. Polohy těchto revizních otvorů budou rozmístěny dle požadavků jednotlivých profesí, přesná poloha bude koordinována s rozmístěním prvků instalovaných v podhledu a konzultována s architektem. Rozvody technologií nad SDK podhledem musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby.

- Nad SDK podhledy bude celoplošně proveden bezprašný nátěrový systém- navrhne dodavatel (Tollens, Biccs,...) úprava kompletním nátěrovým systémem (penetrace, 2x nátěr) transparentní, matný - na betonové povrchy.

PODHLÉDY

C0 Zateplení zespodu/ kontaktní zateplovací systém ETICS - minerální izolace - zateplení stropu nad garáží, sklady, TM

1	Navazující skladba podlahy	-
	Železobetonová konstrukce viz statika	
	Penetrace podkladu před lepením desek tepelné izolace	6
	Ref. Lepicí tmel Cemix 135 šj / flex T - nanášený na desky tepelné izolace	m
	- min 40% plochy desky (celoobvodový rámeček + "buchty")	m
	Minerální fasádní desky (desky s kolmým vláknem)	
	Ref.: Isover NF 333 + mechanické kotvení talířovými kotvami + zátka z MW - návrh kotvení zpracuje dodavatel fasády v rámci zpracování dílenské dokumentace	100
		mm
	armovací vrstva + armovací tkanina + armovací vrstva ref.	6
	Baumit Duo Contact	m
		m
	zbroušení podkladu a vyrovnaní podkladu	
	penetrace podkladu - dle zvoleného systému	
	2x výmalba, odstín dle architekta viz projekt interiéru (Primalex Plus - Bělost (% MgO) ≥ 94)	
	celková tloušťka konstrukce	112
	Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu výrobce (lepící, armovací, penetrační, ... vrstvy)	mm
	Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování	

C0 Zateplení zespodu/ kontaktní zateplovací systém ETICS - minerální izolace - předsazené kce pod byty

2	Navazující skladba podlahy	-
	Železobetonová konstrukce viz statika	
	Penetrace podkladu před lepením desek tepelné izolace	6
	Ref. Lepicí tmel Cemix 135 šj / flex T - nanášený na desky tepelné izolace	m
	- min 40% plochy desky (celoobvodový rámeček + "buchty")	m
	Minerální fasádní desky (desky s kolmým vláknem)	
	Ref.: Isover NF 333 + mechanické kotvení talířovými kotvami + zátka z MW - návrh kotvení zpracuje dodavatel fasády v rámci zpracování dílenské dokumentace	200
		mm
	armovací vrstva + armovací tkanina + armovací vrstva ref.	6
	Baumit Duo Contact	m
		m
	penetrace podkladu - dle zvoleného systému	-
	Probarvovaná omítka - odstín dle architekta	2
	Ref.: Baumit Silikonputz	m
	(odstín, strukturu, zrnitost určí investor a architekt na základě předložených vzorků)	m
	celková tloušťka konstrukce	214
	Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu výrobce (lepící, armovací, penetrační, ... vrstvy)	
	Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování	

C03 Zateplení zespodu/ kontaktní zateplovací systém ETICS - minerální izolace - předsazené kce

	Navazující skladba podlahy	-
	Železobetonová konstrukce viz statika	
	Penetrace podkladu před lepením desek tepelné izolace	
	Ref. Lepicí tmel Cemix 135 šj / flex T - nanášený na desky tepelné izolace	
	- min 40% plochy desky (celoobvodový rámeček + "buchty")	6 mm
	Minerální fasádní desky (desky s kolmým vláknem)	
	Ref.: Isover NF 333 + mechanické kotvení talířovými kotvami + zátka z MW - návrh kotvení zpracuje dodavatel fasády v rámci zpracování dílenské dokumentace	120
		mm
	armovací vrstva + armovací tkanina + armovací vrstva	6
	ref. Baumit Duo Contact	mm
	penetrace podkladu - dle zvoleného systému	-

Probarvovaná omítka - odstín dle architekta

2 mm

Ref.: Baumit Silikonputz

(odstín, strukturu, zrnitost určí investor a architekt na základě předložených vzorků)

celková tloušťka konstrukce

134 mm

Pozn.: Pro realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) z minerální vlny bude použit ucelený systém výrobce použité stavební chemie (Cemix, Stomix, STO, Baumit, ...) včetně všech systémových doporučení uvedených v technickém listu výrobce (lepící, armovací, penetrační, ... vrstvy)

Systém bude upřesněn na základě architektem finálně vybrané vnější omítky - na základě vzorkování

C04 SDK pohled

Srovní železobetonová deska viz statika

Vzduchová mezera - přesnou výšku vzduchové mezery vypočte dodavatel na základě finálně všech navazujících vrstev - je bezpodmínečně nutné přesně dodržet světlou výšku místnost zadanou ve výkresech podhledů.

SDK rošt, CD_profily na stavěcích třmenech resp. rychlozávěsech

Dvouúrovňový křížový

1. úroveň CDprofil

- kotvení na rychlozávěsech $x_{max} = 1000\text{mm}$. -

rozteč CD profilů max750mm

27 mm

2. úroveň CDprofil

Pro ukotvení CD profilů budou použity křížové spojky R-CD.

- rozteč 500mm

27 mm

1x SDK deska RB(A)

Pozn.: V místnostech s mokřým provozem budou použity SDK desky RBI(H2)

13 mm

Pro povrchy, na něž jsou kladeny obvyklé nároky na provedení povrchů sádkartonových nebo sádrovláknitých konstrukcí, je určeno standardní tmelení – odpovídá stupni jakosti Q2.

penetrace a výmalba v kvalitě a barva dle architekta viz projekt interiéru

-

celková tloušťka konstrukce

67 mm

Pozn.: V místnostech s mokřým provozem budou použity SDK desky RBI(H2)

C05 Kazetový SDK pohled

Srovní železobetonová deska viz statika

Vzduchová mezera - přesnou výšku vzduchové mezery vypočte dodavatel na základě finálně všech navazujících vrstev - je bezpodmínečně nutné přesně dodržet světlou výšku místnost zadanou ve výkresech podhledů.

SDK rošt, CD_profily na stavěcích třmenech resp. rychlozávěsech

Dvouúrovňový křížový

1. úroveň CDprofil

- kotvení na rychlozávěsech $x_{max} = 1000\text{mm}$. -

rozteč CD profilů max750mm

27 mm

2. úroveň CDprofil

Pro ukotvení CD profilů budou použity křížové spojky R-CD.

- rozteč 600mm

27 mm

1x SDK kazetová deska 600x600 mm, ref.: Rigips Eurocoustic

13 mm

Pro povrchy, na něž jsou kladeny obvyklé nároky na provedení povrchů sádkartonových nebo sádrovláknitých konstrukcí, je určeno standardní tmelení – odpovídá stupni jakosti Q2.

penetrace a výmalba v kvalitě a barva dle architekta viz projekt interiéru

-

celková tloušťka konstrukce

67 mm

Pozn.: V místnostech s mokřým provozem budou použity SDK desky RBI(H2)

C06 Pohledové betony - schody, pavlače, balkony

Železobetonová konstrukce viz statika

-

Ochranný protiprašný nátěr na betonové povrchy vhodný do exteriéru, bezbarvý

-

C07 Prostor bez podhledu - omítka, byty

Podklad, zdivo, beton - dle legendy materiálů

Přípravné práce

- srovnávací a vyrovnávací vrstva bude provedena na vhodně připravený povrch a budou jí zarovnány větší spáry a vedení inženýrských sítí

- budou osazeny veškeré omítkové profily v pozinkované úpravě- koncové, rohové, dilatační, u oken APU lišty

Penetrace- dle doporučení vybraného systému omítky

Ref.: (Cemix, Weber, atd.)

-

Sádrová omítka	
- přesná tl. dle technických parametrů výrobce pro jednotlivé druhy konstrukce	
- beton 10-12mm	
- zdivo 10-15 mm	
Ref.: Cemix sádrová omítka 016 F	
- součástí dodávky budou veškeré systémové rohové, ukončovací, dilatační profily z pozink. plechu	
ref.: Likov	12 mm
Penetrace	
2x výmalba, odstín dle architekta viz projekt interiéru	-
(Ref.: Primalex Plus - Bělost (% MgO) ≥ 94) v technických prostorách Primalex Standard	
celková tloušťka konstrukce	12 mm

Pozn.: Je nutno postupovat dle doporučení uvedeném v technickém listu výrobce.

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Pozn.:

- Všechny neuvedené výkony, které jsou však nutné pro správnou funkčnost konstrukcí provedených dle nejnovější techniky, se považují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách!
- Veškeré rozměry musí být ověřeny GDS zaměřením přímo na stavbě!
- Dodavatel je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní měření konstrukcí z důvodu ověření parametrů požadovaných projektem. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a předložit je zadavateli. V případě nedodržení těchto parametrů je povinen upozornit zadavatele a GPS.
- Veškeré výrobky a materiály musí být certifikované!!!

INTERIÉR - povrchy: (I)

- Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. - Požadavek na rovinnost povrchu betonových mazanin jako podklad pro finální podlahovou konstrukci je ± 2 mm na kontrolní 2 m lati.
- Provádění vyrovnávacích samonivelačních stěrek pod finálním povrchem podlahy závisí na skutečně provedené rovinosti podkladu (betonové mazaniny). V případě nedodržení požadovaných tolerancí podlah provede zhotovitel na své náklady vyrovnávací samonivelační stěrku.
- Pro lepení dlažeb a obkladů musí být použito lepidel dle specifikace jednotlivých skladeb a dle konkrétního použitého typu (materiálu) dlažeb a obkladů, vč. dotmelení spár mezi podlahou a soklem zátěžovým pružným tmelem.
- Napojovací spáry mezi dlažbou a soklem je nutno provádět pružně (trvale pružným tmelem, ne spárovací hmotou), aby spoj odpovídal pružnému provedení návaznosti podlahy na stěnu, resp. dilatační soklovou lištou.
- Přechny jednotlivých druhů podlah, dilatační spáry podlahových konstrukcí, budou odděleny lemujícími a dilatačními lištami.
- Podlahové konstrukce, betonové mazaniny budou dilatovány dle platných norem a doporučení výrobců.
- Veškeré finální povrchy musí být odsouhlasené GPS, architektem a investorem na základě předložených vzorků.

Provádění omítek se předpokládá strojní. Ve všech rozích, hran a rozhraní budou použity systémové profily. Při změně podkladu (změna tloušťky cihel, cihla vs. beton apod.) budou použity systémové adhezni můstky a omítka bude vyztužena rabinovým pletivem.

Sádrové omítky ve vlhkých prostorech, nad obkladem apod. - nutno ošetřit povrch omítky co nejméně prodyšným nátěrem (akrylátem).

Nad SDK podhledy bude celoplošně proveden bezprašný nátěrový systém- navrhne dodavatel, úprava kompletním nátěrovým systémem (penetrace, 2x nátěr) transparentní, matný - na betonové povrchy.

SKLADBY POVRCHŮ STĚN	
I01 Jádrová omítka + sádrový štuk	
Podklad, zdivo, beton - dle legendy materiálů	-
Penetrace	-
- zdivo - cemix 052 - cementový postřik	
- hladké povrchy (beton) nutno ošetřit Cemix 221 - Polymercementový spojovací můstek	
Cemix jádrová omítka jemná 082j	15 mm
Penetrace Cemix ASN - Penetrace akrylát silikon	-
Sádrová stěrka 106 Cemix, zrno 0,2 mm	2 mm
Penetrace	-
2x výmalba, odstín dle architekta viz projekt interiéru (Primalex Plus - Bělost (% MgO) ≥ 94)	
celková tloušťka konstrukce	17 mm
Pozn.: Je nutno postupovat dle doporučení uvedeném v technickém listu výrobce. V jádrové omítce bude přes dva rozdílné materiály vloženo rabinové pletivo.	
I02 Sádrová strojní omítka / suchý provoz	
Podklad, zdivo, beton - dle legendy materiálů	-
Přípravné práce	
- srovnávací a vyrovnávací vrstva bude provedena na vhodně připravený povrch a budou jí zarovnány větší spáry a vedení inženýrských sítí	
- budou osazeny veškeré omítkové profily v pozinkované úpravě- koncové, rohové, dilatační, u oken APU lišty apod.	
Penetrace- dle doporučení vybraného systému omítky Ref.: (Cemix, Weber, atd.)	-
Sádrová omítka	
- přesná tl. dle technických parametrů výrobce pro jednotlivé druhy konstrukce	
- beton 10-12mm	
- zdivo 10-15 mm Ref.: Cemix sádrová omítka 016 F	
- součástí dodávky budou veškeré systémové rohové, ukončovací, dilatační profily z pozink. plechu ref.: Likov	12 mm
Penetrace	-
2x výmalba, odstín dle architekta viz projekt interiéru (Ref.: Primalex Plus - Bělost (% MgO) ≥ 94) v technických prostorách Primalex Standard	
celková tloušťka konstrukce	12 mm
Pozn.: Je nutno postupovat dle doporučení uvedeném v technickém listu výrobce.	
I03 Keramický obklad - (dle konkrétního standardu)	
Podklady (beton, zdivo,)	-
Zdivo - Cemix jádrová omítka 012j	
- u silně nasáklých materiálů (pórobeton) Cemix ASN - Penetrace akrylát silikon	13 mm
- penetrace a hydroizolační stěrka na cementové bázi, včetně systémových bandážích v rozích a přechodech Pod ostříkovanými částmi (vana, sprchový kout, u umyvadla) - vany a sprchové kouty v. 2m	
	1 mm
	15 mm
Keramický obklad na minimální spáru, slinutý, glazovaný tl. 8-12mm - dle konkrétního standardu	
- lepeno dle technolog. předpisů výrobce	
- typ a odstín dle výběru architekta a investora, obklad bude odsouhlasen po vyzkorkování, záruka min. 5 let	
- kladečský plán dle výběru architekta a investora	
- včetně systémových přechodových a ukončovacích nerezových lišt	
- spárovací hmota cementová + silikonová báze, zaručení stejné barevnosti - barva dle architekta viz projekt interiéru	

Pozn.: Na hladké a rovné povrchy bude keramický obklad nanesen přímo (penetrace dle doporučení výrobce lepidla). Na zdivo a jiné nerovné povrchy bude nejprve provedena jádrová omítka. Zdivo a jiné savé povrchy je nutno zkrátit vodou. Silně savé povrchy opatřit penetrací Cemix ASN. V jádrové omítce bude přes dva rozdílné materiály vložena výztužná tkanina.

I04 Sádrokartonové podhledy

vyspárování flexibilní stěrkou mezi SDK deskami, vyrovnaní, vyhlazení povrchu SDK desek (kvalita Q3, v REPREZENTATIVNÍCH PROSTORÁCH Q4 - celoplošné tmelení pro nejvyšší nároky na kvalitu dokončených povrchů), včetně začistění spár - využití pásek Ultra Flex™

2x výmalba, odstín dle architekta viz projekt interiéru
(Ref.: Primalex Plus - Bělost (% MgO) ≥ 94) v
technických prostorách Primalex Standard

celková tloušťka konstrukce

0 mm

I05 Pouze výmalba

Podklad, zdivo, beton, SDK - dle legendy materiálů

Přípravné práce

- srovnávací a vyrovnávací vrstva bude provedena na vhodně připravený povrch a budou jí zarovnány větší spáry a vedení inženýrských sítí

Penetrace

2x výmalba, odstín dle architekta viz projekt interiéru
(Ref.: Primalex Plus - Bělost (% MgO) ≥ 94) v
technických prostorách Primalex Standard

celková tloušťka konstrukce

0 mm

Pozn.: Je nutno postupovat dle doporučení uvedeném v technickém listu výrobce.

I06 Neprašný nátěr

Podklad - beton, zdivo

Penetrační epoxy nátěr - ref. Den Braven - odstín dle architekta viz projekt interiéru

celková tloušťka konstrukce

0 mm

Pozn.: Je nutno postupovat dle doporučení uvedeném v technickém listu výrobce.

I07 Vodní nádrž

Podklad - beton, zdivo

Netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g.m-2

3 mm

Hydroizolační fólie určená pro vodní nádrže z PVC tl. 1,5 mm mechanicky kotvená

2 mm

celková tloušťka konstrukce

4,5 mm

Pozn.: Je nutno postupovat dle doporučení uvedeném v technickém listu výrobce.

č. j.: MMP/005184/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení (nadlimitní režim)**

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 20.12.2024 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 3:

Dodavatel namítá, že ačkoli zadavatelem stanovená lhůta pro podání nabídek formálně těsně splňuje podmínky § 57 odst. 1 ZZVZ, s ohledem na čtyři státní svátky a obecně 12 dní, kdy prakticky nikdo pracovat nebude (21. 12. 2024 - 1. 1. 2025) lhůta pro podání nabídek zcela očividně nevyhovuje požadavku zakotvenému v kogentním ustanovení § 36 odst. 5 ZZVZ, dle kterého *"délka lhůt musí být stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů."* S ohledem na rozsáhlost zakázky není v silách dodavatelů, aby zpracovali nabídky v tak krátkém čase. Dodavatel namítá, že zadavatelem stanovená lhůta rovněž odporuje zásadě přiměřenosti zakotvené v § 6 ZZVZ.

Dodavatel tak s ohledem na výše uvedené namítá, že lhůta k podání nabídek byla určena krátce a žádá, aby byla prodloužena o 12 dní, tedy do 29. 1. 2025. Zadavatelem stanovené lhůta pro podání nabídek z výše uvedených důvodů omezuje hospodářskou soutěž a základní principy, na kterých je ZZVZ vystavěn.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel důkladně posoudil stanovenou délku lhůty pro podání nabídek a má zato, že v rámci předmětné veřejné zakázky byla lhůta v délce 31 dní stanovena s ohledem na předmět veřejné zakázky zcela v souladu se ZZVZ.

II. Změna a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel upravuje a doplňuje čl. X. zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky, a to v níže uvedeném rozsahu:

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ, a to ve výši 5.000.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota");
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu;
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: xxx

Kód banky: xxx

Název banky: xxx

Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: **IČO** (identifikační číslo) **účastníka**, příp. **datum narození účastníka**, je-li účastníkem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.

Poskytnutí jistoty formou složením peněžní částky

Účastníci jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v nabídce doklad o provedené platbě zadavateli – sdělení údajů o provedené platbě. Z dokladů a údajů musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky na účet zadavatele, bude součástí nabídky rovněž jednoznačné stanovení účtu, na který požaduje účastník uvolnit jistotu, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu.

Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude originál bankovní záruky nebo pojištění záruky vložen do nabídky tak, aby tento dokument mohl zadavatel oddělit od ostatních dokumentů a řádně vrátit účastníkům. Současně s originálem bankovní záruky nebo pojištění záruky účastník vloží do nabídky rovněž kopii dokumentu.

Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy účastník v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu a může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí, pokud účastník nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek a s ohledem na skutečnost, že zadavatel nevypořádal dotaz dodavatele č. 3 ze dne 20.12.2024 ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 4 ZZVZ, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.01.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 06.01.2025 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

dne 06.01.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

č. j.: MMP/005184/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, nadlimitní režim**

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 13.01.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 4:

Žádáme o objasnění důvodu, pro který je čl. 4.2.1. smlouvy koncipován neurčitě tak, že má k předání a převzetí staveniště dojít na základě výzvy objednatele. Zhotovitel namítá, že smlouva neupravuje lhůtu pro učinění výzvy pro předání a převzetí staveniště, ani lhůtu, jaká musí být v dané výzvě uvedena. Zhotovitel namítá, že by v takovém případě mohlo dojít k situaci, kdy objednatel bude bezdůvodně dané procesy zdržovat, což se v důsledku inflace nebo jiných vlivů může nepříznivě v konečném důsledku promítnout na straně zhotovitele, který by zároveň byl nucen držet režim neustálé připravenosti svých pracovníků pro převzetí staveniště a zahájení prací. Upraví zadavatel smlouvu tak, aby bylo pevně stanoveno, že Výzva bude zaslána nejpozději do 14 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy s tím, že k předání a převzetí staveniště dojde do 14 dní ode dne doručení Výzvy?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel důkladně prověřil zadávací podmínky na zadání veřejné zakázky a shledal, že tyto jsou stanoveny zcela v souladu s platnou právní úpravou. V zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky zadavatel jednoznačně uvedl, že k předání staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejdříve po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, přičemž zadavatel předpokládá **předání staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem**. Zadavatel tak stanovil veškeré termíny v zadávacích podmínkách dostatečně určitě, přičemž k předání staveniště dojde ve lhůtě bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Na znění zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky v této části tak zadavatel trvá.

Dotaz dodavatele č. 5:

Žádáme o objasnění důvodu, pro který je čl. 4.3.1. smlouvy koncipován tak, že je objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, prodloužit lhůty v čl. 4.2. Zhotovitel namítá, že by článek 4.3.1. neměl být koncipován tak, že objednatel má oprávnění k posunu lhůt, nýbrž by k posunu lhůt mělo dojít automaticky o tolik kalendářních dní, kolik trvala překážka, pro kterou nemohl zhotovitel dílo provádět, neboť se jedná o okolnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit (zhotovitel například nemůže ovlivnit, zda správní orgány či dotčené orgány budou rozhodnutí a stanoviska vyhotovovat v zákonných lhůtách). Dané ustanovení smlouvy tak odporuje zásadě přiměřenosti a transparentnosti z důvodu své neurčitosti, nadto je v rozporu s § 6 a § 36 ZZVZ.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel důsledně posoudil znění čl. IV, odst. 4.3.1. a na jeho znění trvá. Předmětem uvedeného ustanovení je vyhrazená změna závazku dle ustanovení § 100 ZZVZ a smyslem tohoto postupu zadavatele je nutnost reakce na uvedené skutečnosti, které mohou v rámci realizace díla nastat. Zadavatel se rozhodl využít tohoto

institutu tak, aby případné změny závazku, ke kterým může v rámci plnění v této souvislosti dojít, provedl v souladu s platnou právní úpravou. Pro odstranění případných nejasností zadavatel uvádí, že v souladu se zněním předmětného odstavce závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace, je stanovena možnost, nikoliv povinnost dle tohoto článku postupovat. V případě, že dojde k užití uvedeného ustanovení, bude doba plnění stanovena dle čl. IV, odst. 4.2. prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Zadavatel však výslovně upozorňuje na znění čl. IX závazného návrhu smlouvy o dílo, který řeší situace při přerušení provádění díla.

Dotaz dodavatele č. 6:

Dodavatel namítá, že čl. 4.5. smlouvy zcela zjevně odporuje zásadě přiměřenosti zakotvené v § 6 ZZVZ, protože je nezákonný. Je absolutně nepřiměřené, aby vícepráce za žádných okolností, pokud k tomu nesvolí objednatel, neměly vliv na dobu plnění. Ustanovení je tak též potenciálně diskriminační a zneužitelné. Vzhledem k výše uvedenému dodavatel žádá o odstranění daného ustanovení. Objednatel musí mít vždy povinnost přiměřeně prodloužit termíny plnění v případě, kdy zhotovitel bude provádět vícepráce, které mají vliv na termíny plnění díla.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel uvádí, že trvá na znění uvedeného ustanovení. Pro odstranění případných nejasností zadavatel uvádí, že při realizaci staveb vždy dodržuje technické a technologické požadavky na prováděné práce, stejně jako dodržuje v plném rozsahu ZZVZ.

Dotaz dodavatele č. 7:

Vykládá dodavatel čl. 5.5., 20.3. a 20.10. smlouvy správně, když má za to, že v případě, že by bylo k provedení díla zapotřebí provést práce v jiném rozsahu nebo práce nespádající pod žádnou z položek soupisu, pak se bude jednat o vícepráce s tím, že uvedené platí i v případě rozporu soupisu prací a projektové dokumentace? Vykládá dodavatel dané články smlouvy správně, když má za to, že zadavatel nebude v realizaci přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace na zhotovitele (čl. 36 odst. 3 ZZVZ)?

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel uvádí, že případné změny závazku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ budou prováděny zcela v souladu s platnou právní úpravou. Při zadávání veřejné zakázky, stejně jako v rámci samotné realizace předmětu veřejné zakázky postupuje zadavatel v souladu s platnou právní úpravou, vč. ustanovení § 36 ZZVZ.

Dotaz dodavatele č. 8:

Žádáme o objasnění důvodu, pro který je čl. 7.15. smlouvy koncipován tak, že u 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Zhotovitel namítá, že je dané ustanovení netransparentní, diskriminativní a neúměrné. Zhotovitel namítá, že nemá jistotu, že určená laboratoř nebude mít prováděné zkoušky dražší než laboratoř, kterou bude preferovat zhotovitel. Nadto není jisté, zda si tímto způsobem nechce objednatel zajistit případné neférové jednání u prováděných zkouškách. Aby bylo ustanovení přiměřené, transparentní a nediskriminující, je třeba, aby 1. objednatel vždy uhradil rozdíl v ceně u jím určených měření oproti zhotovitelem preferované laboratoři, a 2. aby měl zhotovitel v případě, že nebude souhlasit s výsledkem testu, možnost nechat si měření přezkoumat v jiné laboratoři, přičemž pokud se ukáže, že zhotovitel nepochybil, pak by měl mít objednatel povinnost proplatit mu náklady na provedení daného revizního měření.

Žádáme, aby byl čl. 7.15 upraven takto: U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. V případě, že bude cena stanovená objednatelům určenou laboratoří vyšší než cena zkušební, kterou zhotovitel zakalkuloval do soupisu prací, má zhotovitel právo na uhrazení vzniklého cenového rozdílu. Zhotovitel je za tím účelem povinen doložit fakturu vystavenou objednatelům určenou laboratoří a cenovou nabídku vlastní zkušební, kterou zakalkuloval do soupisu prací. Objednatel má právo na přiměřené snížení ceny příslušných položek soupisu ve výši rozdílu mezi cenou zkušební, kterou zhotovitel zakalkuloval do soupisu prací, a cenou stanovenou objednatelům určenou laboratoří. Zhotovitel je povinen objednatelům na nižší cenu jím určené laboratoře upozornit a doložit doklady prokazující výši cenového rozdílu. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel

objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stavebních výrobcích, a to před jejich zabudováním.

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel na znění uvedeného ustanovení trvá a nebude upravovat jeho znění. Uvedené ustanovení je zcela v souladu s platnou právní úpravou a jedná se o smluvní požadavek zadavatele. Zadavatel opakovaně uvádí, že v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, stejně jako při samotné realizaci postupuje zcela v souladu s platnou právní úpravou.

Dotaz dodavatele č. 9:

Vykládá dodavatel smlouvu správně, když má za to, že pokud je někde vyžadována součinnost ze strany objednatele (např. udělení souhlasu se změnou poddodavatele dle čl. 7.30., resp. čl. 11.2. smlouvy), nebude součinnost bezdůvodně odpírána a zdržována?

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel opakovaně uvádí, že v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, stejně jako při samotné realizaci postupuje zcela v souladu s platnou právní úpravou a pokud je v rámci smlouvy o dílo požadována jeho součinnost, bude zadavatel jakožto objednatel postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dotaz dodavatele č. 10:

Dodavatel namítá, že čl. 9.1. a 9.2. smlouvy odporuje zásadě přiměřenosti zakotvené v § 6 ZZVZ, neboť neumožňuje zhotoviteli domáhat se po objednateli finančních náhrad a kompenzací v případě, že objednatel z důvodu nikoli na straně zhotovitele udělí pokyn k zastavení prací na realizaci díla. Zároveň dané ustanovení neobsahuje ujednání, že zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že bude přerušení provádění díla trvat déle než určitou dobu (např. 30 dní z posledních 365 dní). Smlouva přitom neobsahuje žádný kompenzační mechanismus nákladů vznikajících zhotoviteli. Může tak nastat situace, že objednatel vydá pokyn k přerušení provádění díla, kdy přerušení bude trvat roky, a zhotovitel nebude moci od smlouvy odstoupit. Následně objednatel dá pokyn ke znovuoobnovení provádění prací, jenže a) práce nebudou v důsledku inflačních vlivů proveditelné za nabídkovou cenu z roku 2025; a b) zhotoviteli nebudou kompenzovány náklady, které mu v důsledku přerušení provádění díla vznikly (např. se zakonzervováním rozestavěného díla nebo s ostrahou). S ohledem na dané tak dodavatel požaduje, aby do smlouvy byla zakomponována buďto možnost zhotovitele od smlouvy odstoupit v případě, že přerušení zhotovování díla dle čl. 3.3. smlouvy bude delší 30 dní z posledních 365 dní nebo aby byl do smlouvy zakomponován kompenzační mechanismus, který zhotoviteli bude kompenzovat zvýšené náklady, které mu v důsledku udělení pokynu k přerušení zhotovování díla vzniknou.

Odpověď na dotaz č. 10:

Zadavatel uvádí, že trvá na znění uvedeného ustanovení. Pro odstranění případných nejasností zadavatel uvádí, že v rámci zadávacích řízení, stejně jako při následné realizaci vždy dodržuje všechny principy a zásady ZZVZ a rovněž relevantní platnou právní úpravu.

Dotaz dodavatele č. 11:

Žádáme o objasnění důvodu, pro který je čl. 12.7. smlouvy koncipován tak, že pojišťovnami neuhrazené skutečnosti (tedy události, které nejsou pojistnými událostmi) mají jít na vrub zhotoviteli. Zhotovitel namítá, že objednatel nemůže nést v takovém případě odpovědnost za to, že by vznikla škoda např. v důsledku působení tornáda (nebo obecně vyšší moci) třetí osobě např. tím, že by část správně zabudovaných částí stavby bylo odneseno a poškodilo by to majetek třetí osoby. Citované ustanovení je v rozporu se zásadou přiměřenosti a s ustanoveními občanského zákoníku.

Upraví objednatel dané tak, aby dané ustanovení mělo znění: Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou s výjimkou událostí způsobených třetí osobě výlučně vyšší mocí ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ k tíži zhotovitele. Nesení nebezpečí škody na stavbách zhotovitelem dle odst. 7.3 a odst. 12.1 věty poslední této Smlouvy tím není dotčeno.

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel stanovil zadávací podmínky, jejich součástí se i závazný návrh smlouvy o dílo v souladu s platnou právní úpravou a s ohledem na charakter stavby. Zadavatel trvá na znění předmětných ustanovení.

Dotaz dodavatele č. 12:

Objasní objednatel, proč nerespektuje zákonné ujednání § 2628 OZ? V čl. 14.1. a 16.1. smlouvy je vyloučen zákonný postup při převzetí díla. Zhotovitel si je samozřejmě vědom dispozitivnosti ustanovení § 2628 občanského zákoníku, nicméně zákonodárce měl velmi dobré důvody při zakotvení povinnosti objednatele k převzetí díla i v případě, že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel není krácen na svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž zhotovitel je pod hrozbou sankcí vystaven povinnosti vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je velmi komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví tak objednatel výše uvedený článek smlouvy tím způsobem, aby byla zakotvena povinnost objednatele k převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, respektive připuštěna zákonná úprava § 2628 občanského zákoníku?

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel v plném rozsahu respektuje platnou právní úpravu a s ohledem na dispozitivnost ustanovení § 2628 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, trvá na znění předmětných ustanovení.

Dotaz dodavatele č. 13:

Žádáme o objasnění důvodu, pro který je čl. 15.1. odst. i) smlouvy a čl. 15.2. koncipován tak, že je zhotovitel povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní záruku, a že bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne uzavření smlouvy o dílo, když je nejisté, kdy dojde k zahájení plnění zakázky? Zhotovitel se plně odvolává na svoji argumentaci výše a trvá na tom, že je toto ustanovení nepřiměřené díky netransparentnímu započítání lhůty plnění. Nadto zhotovitel žádá o vysvětlení, proč objednatel požaduje doložit bankovní záruku za řádné provedení díla, když má dle čl. 6 smlouvy k dispozici pozastávky ve výši 10 %. Zhotovitel poukazuje na fakt, že je dané v rozporu s principem hospodárnosti, když daná omezení zhotovitelé musí promítnout do nabídkových cen. Zhotovitel alternativně alespoň navrhuje, bankovní záruky mohly být nahrazeny pojistným certifikátem, pojištěním záruky, jak ostatně umožňuje i zákon o zadávání veřejných zakázek v případě předložení jistoty za nabídku. Dodavatel je přesvědčen, že v případě, kdy zákonodárce uznal za rovnocenný doklad o jištění zadavatele v podobě bankovní záruky či pojištění záruky v rámci zadávacího řízení, není objektivně důvodné tuto alternativu vyloučit v rámci samotné realizace. Dodavatel tak žádá zadavatele o zvážení a následnou úpravu smluvních podmínek v tom smyslu, aby bylo dodavatelům, respektive vítězi zadávacího řízení při realizaci zakázky umožněno zaměnit bankovní záruku za pojištění záruky.

Odpověď na dotaz č. 13:

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si důkladně prostudovali znění závazného návrhu smlouvy o dílo. Znění čl. VX, odst. 15.1. písm. i) je následující:

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště** Objednatel Zhotoviteli bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši **5 % ceny díla dle smlouvy**, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele **udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy**, (II) **splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy**, (III) **splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke***

změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

*Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být **platná a účinná ode dne předání a převzetí staveniště** nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.*

Na uvedeném znění předmětného článku zadavatel trvá a současně uvádí, že znění tohoto článku je zcela v souladu s platnou právní úpravou.

Dotaz dodavatele č. 14:

Žádáme o objasnění důvodu, pro který je čl. 15.1. odst. ii) smlouvy koncipován tak, že bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem. Zhotovitel namítá, že se jedná o nepřiměřené a potenciálně diskriminační ustanovení, neboť neomezuje okruh osob, na které může být bankovní záruka převedena tak, jako čl. 16.20. Upraví objednatel dané ustanovení tak, aby byl okruh osob omezen stejně jako v čl. 16.20.?

Odpověď na dotaz č. 14:

Zadavatel důkladně posoudil znění čl. XV. a XVI. závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, a trvá na znění předmětného ustanovení závazného návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz dodavatele č. 15:

Žádáme zadavatele o objasnění čl. 16.2. smlouvy, tedy z jakého důvodu není odlišena délka záruky pro technologie a výrobky, které nemají od výrobců takto dlouhou záruční dobu? Z jakého důvodu uvedené požadavky nerespektují technické a technologické možnosti současného stavebnictví a techniky? Požadavek na jednotnou záruku v délce 5 let, tedy včetně technologií a materiálů, je naprosto nepřiměřený a nesplnitelný, neboť ani výrobce takovou záruku neposkytují. Dodavatel žádá zadavatele o úpravu tak, aby záruka na dílo byla 60 měsíců jen na stavební část, na dodávky maximálně 24 měsíců, a na služby a spotřební zboží 6 měsíců. Změní zadavatel požadované? Dodavatel předpokládá, že zadavateli je znám stav stavebního trhu a technologického stavu společnosti, tedy, že žádný výrobce, dodavatel materiálu a technologií neposkytuje záruku v délce 5 let, neboť to z podstaty daných dodávek není možné. Pokud zadavatel na takovém řešení trvá, lze uzavřít, že se jedná o velmi neekonomické, neekonomické řešení, které se musí razantně promítnout do nabídkové ceny.

Odpověď na dotaz č. 15:

Předmětné ustanovení závazného návrhu smlouvy o dílo odpovídá požadavkům zadavatele. Zadavatel jej stanovil na základě zkušeností z předcházejících realizací a na jeho znění trvá. Dodavatelé jsou povinni do rozpočtu zahrnout veškeré náklady související s realizací díla dle požadavku zadavatele dle zadávacích podmínek.

Dotaz dodavatele č. 16:

Žádáme o objasnění důvodu, pro který je článek 16.5. s 16.9. smlouvy koncipován tak, že nezohledňuje povinnost objednatele vytknout zjevné vady v okamžiku předání díla. Zhotovitel namítá, že je v rozporu se

zásadou přiměřenosti, aby objednatel mohl zjevné vady díla vytknout po celou dobu trvání záruční doby. Zjevné vady musí být vytknuty okamžitě (ostatně tak to předpokládá občanský zákoník), protože pokud by byly vytknuty až v průběhu trvání záruční lhůty, bude panovat nejistota ohledně toho, zda se jedná o vady, které mělo dílo již v době předání, nebo se bude jednat o vady, které na dílu způsobila třetí osoba až po předání díla, a tedy po přenesení odpovědnosti za škodu na díle ze zhotovitele na objednatele.

Odpověď na dotaz č. 16:

Zadavatel na znění uvedeného ustanovení trvá. V souladu se zněním čl. IV, odst. 14.1. závazného návrhu smlouvy o dílo zadavatel jakožto objednatel nepřevezme dílo, které není bez vad a nedodělků, nepřevezme tedy ani dílo se zjevnými vadami.

Dotaz dodavatele č. 17:

Žádáme o objasnění výkladu čl. 16.7. smlouvy. Vykládá dané ustanovení objednatel tak, že může písm. a) – d) aplikovat pouze v souladu s občanským zákoníkem nebo tak, že kdykoli dle své libovůle v případě uplatnění práva z vadného plnění může si může vybrat jakoukoli variantu postupu z písm. a) – d)? V případě, že by se objednatel přikláněl k druhému uvedenému výkladu, zhotovitel namítá, že se jedná o koncepci, která je v rozporu s principem přiměřenosti, protože by objednatel mohl kdykoli u uplatnění práva z vadného plnění odstoupit od smlouvy. Takové riziko by se muselo promítnout v nabídkové ceně – daný článek smlouvy by tak byl též v rozporu s principem hospodárnosti.

Odpověď na dotaz č. 17:

Zadavatel důkladně posoudil znění čl. XVI. závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, a trvá na jeho znění. K tvrzení dodavatele zadavatel dále uvádí, že zadávací podmínky jsou stanoveny s ohledem na předmět a charakter stavby a jsou zcela přiměřené. Zadavatel má zájem na realizaci a dokončení předmětu stavby a případné odstoupení od smlouvy je pro zadavatele i s ohledem na princip hospodárnosti a přiměřenosti řešením, ke kterém bývá přistoupeno až jako k poslední možnosti.

Dotaz dodavatele č. 18:

Žádáme o objasnění důvodu, pro který je článek 18.1. písm. c) smlouvy koncipován tak, že není třeba závažné porušení povinností zhotovitele, ale jakékoli porušení povinností zhotovitele, tedy i naprosto marginální, které nemá vliv na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel namítá, že se jedná o ustanovení, které lze diskriminačně a v rozporu se zásadou rovného zacházení využít k tomu, aby mohl v případě dvou zcela nepodstatných porušení smlouvy zhotovitele (navíc bez možnosti jejich nápravy) odstoupit od smlouvy. Stejně tak žádá zhotovitel o objasnění důvodu, pro který není v písm. f) daného článku smlouvy dána zhotoviteli přiměřená lhůta k nápravě. Zhotovitel namítá, že dané ustanovení je neúměrné, diskriminační a v rozporu se zásadou rovnosti ze stejných důvodů jako ustanovení čl. 18.1. písm. c).

Odpověď na dotaz č. 18:

Zadavatel důkladně posoudil znění čl. XVIII. závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, a trvá na jeho znění. Předmětné ustanovení bylo zadavatelem formulováno s ohledem na předmět smlouvy a jeho charakter.

Dotaz dodavatele č. 19:

Uchazeč vznáší dotaz na prosklené stěny. Dle výkazu prosklených stěn v obálce budovy (PDF) se jedná o prvky s označením S101-108; S201, 202 a 204; S301, 302 a 304; S401, 402 a 404; S501, 502 a 504. Toto označení uchazeč nenalezl v položkách VV. Žádáme tímto zadavatele o sdělení, jaké položky náleží těmto prvkům ve VV.

Odpověď na dotaz č. 19:

Na základě dotazu dodavatele zadavatel prověřil předložený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a doplnil do něj položky č. 374 – č. 394.

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Zadavatel současně upozorňuje všechny dodavatele, že vzhledem k tomu, že do soupisu prací doplnil nové položky, došlo k přečíslování původních položek. Položky, u kterých došlo ke změně jsou označeny žlutým příznakem.

Dotaz dodavatele č. 20:

Uchazeč vznáší dotaz na knihu svítidel. Po stažení předmětné dokumentace nejde kniha svítidel otevřít z důvodu poškození. Tímto žádáme zadavatele o novou knihu svítidel.

Odpověď na dotaz č. 20:

Zadavatel, jako přílohu č. 2 Vysvětlení, předkládá dodavatelům soubor s názvem „Kniha svítidel.“

Dotaz dodavatele č. 21:

Uchazeč vznáší dotaz na truhlářské výrobky. V oddílu SO 01 pol. č. 715 a 716 jsou obě tyto položky pro výrobek s označením TV4. A označení TV3 ve VV chybí. Pravděpodobně jedna z těchto položek bude pro označení TV3. Tímto žádáme zadavatele o úpravu.

Odpověď na dotaz č. 21:

Zadavatel upravil v aktualizovaném soupisu prací popis položky č. 736.

Dotaz dodavatele č. 22:

Uchazeč vznáší dotaz na čistící rohože. Ve výkaze ani ve výpisu ostatních výrobků není dána výška rohože. A položka č. 814 pro čistící rohož OV22 je dle VV jen 1ks, dle výpisu ostatních výrobků má být 10ks. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 22:

Zadavatel sděluje dodavatelům, že v aktualizovaném soupisu prací v položce č. 835 upravil množství a doplnil popis položky.

Dotaz dodavatele č. 23:

Uchazeč vznáší dotaz na nerezové sítě. Ve výkazu výměr a ani ve výpisu ostatních výrobků není přesnější specifikace jako je průměr lanka a velikost ok. Tímto žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 23:

Zadavatel sděluje, že v aktualizovaném soupisu prací doplnil do položky č. 840 popis položky dekorační síť do interiéru.

Dotaz dodavatele č. 24:

Uchazeč vznáší dotaz na položku č. 154 v SO01, D.1.1 D.1.2 – ASR.. Dle popisu položky se jedná o potěr tl. přes 30 do 35mm. Dle skladby P01 je tl. 71 mm. Tímto žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 24:

Zadavatel sděluje, že uvedené množství z původní položky č. 154 v SO 01 přenesl do soupisu prací do položek č. 156 a č. 157, kam dle tloušťky konstrukce náleží.

Dotaz dodavatele č. 25:

Uchazeč vznáší dotaz na okrasné prefabrikované stěny. Jedná se o pol. č. 837-840 a o označení OV 46-51. Mezi VV a výpisem ostatních výrobků je rozpor rozměrů a počtů ks. A ve VV chybí položky pro stěny s označením OV50 a OV51. Tímto žádáme zadavatele o sjednocení VV a výpisu ostatních prvků.

Odpověď na dotaz č. 25

Zadavatel, jako přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení, předkládá dodavatelům soubor s názvem „DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_V18_VYKAZ OV_01“, jakožto opravený výpis ostatních výrobků.

Dále zadavatel z vlastní iniciativy upravil v aktualizovaném soupisu prací u položky č. 831 počet ks revizních dvířek a v části D1.8 - silnoproudu byla u pravena měrná jednotka u položky č. 124 a upraven počet ks u položek č. 134 a č. 135 počet kusů.

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.02.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 06.01.2025 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Aktualizovaný Soupis prací

Příloha č. 2: Kniha svítidel

Příloha č. 3: DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_V18_VYKAZ OV_01

dne 16.01.2025

Bc. Taťána Kicová

vedoucí Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-077

Stavba: Výstavba bytového domu Světovar blok A5

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: IČ: statutární město Plzeň DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

PROJEKT HALY S.R.O.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2024-077	Výstavba bytového domu Světovar blok A5			
IO 202	Přeložka veřejného osvětlení			
IO 301	Areálová kanalizace			
IO 302	Přípojka kanalizace			
IO 303	Vodovodní přípojka			
IO 306	Horkovodní přípojka			
SO 01, D.1.1	ASR a STK			
D.1.2				
SO 01, D.1.10	Elektrická požární signalizace			
SO 01, D.1.4	Zdravotně technické instalace			
SO 01, D.1.5	Vzduchotechnika			
SO 01, D.1.6	Topení a chlazení			
SO 01, D.1.7	Měření a regulace VS			
VS				
SO 01, D.1.7	Měření a regulace VZT			
VZT				
SO 01, D.1.8	Silnoproudá elektrotechnika			
SO 01, D.1.9	Slaboproudá elektrotechnika			
SO 601, D.1.1	Komunikace a zpevněné plochy			
SO 601, D.1.10	Dopravní značení			
SO 801	Vegetační úpravy			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 202 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CC-CZ: 22242

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 42.22.12
CZ-CPV: 51100000-3

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd								
1	K	741110404	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 75 do 100 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	RMAT0004	hadice ochranná dvouplášťová D125/108	m	8,000			
3	K	741110422	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených pevně, Ø přes 25 do 50 mm	m	26,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	RMAT0003	trubka ochranná korugovaná D 52/63	m	27,300			
26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"								
5	K	741375833	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
D M Práce a dodávky M D								
21-M Elektromontáže								
6	K	210101205	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 10 a 4 x 10 mm ²	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	10.048.779	Spojka SVCZC 10 CU kabelová smršťovací do 1kV s lisovacími spojkami	kus	1,000			
8	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatné stojících ocelových, délky do 12 m stávající stožár	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
11	K	210204221	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

12	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
13	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000			CS ÚRS 2024 02
15	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
16	M	RMAT0001	svorka SR03	kus	4,000			
17	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
18	M	RMAT0002	svorka SP1	kus	1,000			
19	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	9,200			CS ÚRS 2024 02
8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
21	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m	34,000			CS ÚRS 2024 02
22	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	39,100			CS ÚRS 2024 02
34*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
23	K	218040011	Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dřívku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
24	K	218220022	Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
25	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
26	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
27	K	460101112	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m ³	9,300			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000			CS ÚRS 2024 02
29	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	4,500			CS ÚRS 2024 02
30	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	4,800			CS ÚRS 2024 02
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								
31	K	580106009	Měření při revizích impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	2,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	580106010	Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	K	580107015	Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
34	K	580108021	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla silničního, o počtu světél 1 nebo 2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
35	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář spolupráce s revizním technikem a Správou veřejného statku města Plzeň	hod	6,000			CS ÚRS 2024 02
36	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů - obsluha jeřábu při demontáži a osazování stožáru VO vč. pronájmu jeřábu	hod	10,000			CS ÚRS 2024 02
37	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet zaměření nové polohy svítidla VO	hod	6,000			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 301 - Areálová kanalizace

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 42.21.1

CZ-CPV: 90400000-1

Poznámka:

CC-CZ: 22231

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Zpracováno systémem KROS 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02
"žlab" 20*2								
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	59,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."(31+6+2)*1								
"žul. kostka - žlab"20*1								
Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
"asf" (31+6+2)*1								
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."(31+6+2)*1								
5	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	50,000			CS ÚRS 2024 02
50								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

30*8

7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000			CS ÚRS 2024 02
30								
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	40,110			CS ÚRS 2024 02
<i>"žlab" 20*1*1,32</i> <i>"splašková" (31+6)*1*2,76</i> <i>"dešťová" 2*1*2,59</i> <i>Součet</i> <i>0,3*133,7</i>								
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	26,740			CS ÚRS 2024 02
0,2*133,7								
10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	66,850			CS ÚRS 2024 02
0,5*133,7								
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	267,200			CS ÚRS 2024 02
<i>"žlab"20*1,315*2</i> <i>"splašková" (31+6)*2,76*2</i> <i>"dešťová" 2*2,59*2</i> <i>Součet</i>								
12	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	267,200			CS ÚRS 2024 02
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,110			CS ÚRS 2024 02
40,110								
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	93,590			CS ÚRS 2024 02
26,740+66,850								
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,660			CS ÚRS 2024 02

133,7*1,8

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	133,700			CS ÚRS 2024 02

133,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95,700			CS ÚRS 2024 02

133,7-0,45-5,9-0,45-31,2

18	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	172,260			CS ÚRS 2024 02

95,7*1,8

19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,200			CS ÚRS 2024 02

"DN 200" 31*1,2*0,5

"DN 150" (6+2+20)*1*0,45

Součet

20	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	56,160			CS ÚRS 2024 02

"potrubí" 31,2*1,8

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,450			CS ÚRS 2024 02

"šachty" 2*1,5*1,5*0,1

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,900			CS ÚRS 2024 02

"DN150-200" (31+6+20+2)*1*0,1

23	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

24	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

25	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

26	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
27	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop "šachty" 1,5*1,5*0,1*2	m3	0,450			CS ÚRS 2024 02

D 5 Komunikace pozemní

28	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm "žulová" 20*1	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02

29	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm "asf" (20+31+6+2)*1	m2	59,000			CS ÚRS 2024 02

30	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm (31+6+2)*1	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

31	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu (31+6+2)*1*2	m2	78,000			CS ÚRS 2024 02

32	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm 20*2	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02

D 8 Trubní vedení

33	K	871313121R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC KG DN 160 6+2	m	8,000			

34	M	28611166R	trubka kanalizační PVC KG plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8 (6+2)*1,03	m	8,240			

35	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	20,000			CS ÚRS 2024 02

20

36	M	28611261	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	20,600			CS ÚRS 2024 02

20*1,03

37	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	31,000			CS ÚRS 2024 02

31

38	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	31,930			CS ÚRS 2024 02

31*1,03

39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

40	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

41	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

42	M	28611918	odbočka kanalizační plastová 200/160/45°	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

43	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 02

44	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000			CS ÚRS 2024 02

45	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

46	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

47	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

48	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
50	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
51	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

52	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
53	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace s pantem litinový	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
56	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	59,000			CS ÚRS 2024 02

20+31+6+2

57	K	R511	Napojení odbočky na stávající potrubí - kanalizační přechodové EPDM spojky DN 200 mm s nerezovými třmeny a šrouby D+M	kus	2,000			
58	K	R555	Odvětní do šachtového dna DN 150 - 200 - napojení, utěsnění, úprava dna	kus	2,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	78,000			
60	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	78,000			
61	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	78,000			
62	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným při překopecch inženýrských sítí	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02

20*2

D 997 Přesun sutě

63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	38,955			CS ÚRS 2024 02

"kamenivo" 17,7

"beton" 12,675

"živice" 8,58

Součet

64	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	350,595			CS ÚRS 2024 02

9*38,955

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,955			CS ÚRS 2024 02
			38,955					
66	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,675			CS ÚRS 2024 02
			12,675					
67	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,580			CS ÚRS 2024 02
			8,58					
68	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,700			CS ÚRS 2024 02
			17,7					
D 998			Přesun hmot					
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,312			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 302 - Přípojka kanalizace

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 42.21.1

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02
7*2								
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,800			CS ÚRS 2024 02
"asf."2*1,2								
"žul. kostka"7*1,2								
Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02
"asf" 2*1,2								
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02
"asf."2*1,2								

5	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000			CS ÚRS 2024 02

50

6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

12

7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000			CS ÚRS 2024 02

5

8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	8,440			CS ÚRS 2024 02

9*1,2*(2,905-0,3)

0,3*28,134

9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	5,627			CS ÚRS 2024 02

0,2*28,134

10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	14,067			CS ÚRS 2024 02

0,5*28,134

11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	52,290			CS ÚRS 2024 02

9*2,905*2

12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	52,290			CS ÚRS 2024 02

13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,440			CS ÚRS 2024 02

8,440

14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,694			CS ÚRS 2024 02

5,627+14,067

15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	50,641			CS ÚRS 2024 02

28,134*1,8

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,134			CS ÚRS 2024 02

28,134

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,654			CS ÚRS 2024 02

28,134-1,08-5,4

18	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	38,977			CS ÚRS 2024 02

21,654*1,8

19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400			CS ÚRS 2024 02

9*1,2*0,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

20	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	9,720			CS ÚRS 2024 02

5,4*1,8

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,225			CS ÚRS 2024 02

1,5*1,5*0,1*1

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,080			CS ÚRS 2024 02

9*1,2*0,1

23	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

24	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

25	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,225			CS ÚRS 2024 02

1,5*1,5*0,1*1

D 5 Komunikace pozemní

26	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,400			CS ÚRS 2024 02

"žulová" 7*1,2

27	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02

"asf" 2*1,2

28	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02

2*1,2

29	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,800			CS ÚRS 2024 02

2*1,2*2

30	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02

7*2

D 8 Trubní vedení

31	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	9,000			CS ÚRS 2024 02

32	M	28611263	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	9,270			CS ÚRS 2024 02

9*1,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

33	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 02

1

34	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

35	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
37	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000-1500 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
41	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	899713111R	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém D+M	kus	1,000			
46	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	9,000			CS ÚRS 2024 02

9

47	K	R0001	Napojení přípojky do stávajícího šachtového dna - vývrt, napojení utěsnění, úprava kynety	kus	1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

2*2

49	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

4

50	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

4

51	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným při překopecích inženýrských sítí	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

7*2

D 997

Přesun sutě

52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,548			CS ÚRS 2024 02

"kamenivo" 3,240

"beton" 0,780

"živice" 0,528

Součet

53	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	40,932			CS ÚRS 2024 02

9*4,548

54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,548			CS ÚRS 2024 02

4,548

55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,780			CS ÚRS 2024 02

0,780

56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,528			CS ÚRS 2024 02

0,528

57	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,240			CS ÚRS 2024 02

3,240

D 998

Přesun hmot

58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,371			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
IO 303 - Vodovodní přípojka
KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 42.21.1
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
2*10								
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."10*1,1								
"žul. kostka"10*1,1								
Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
"asf" 10*1,1								
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."10*1,1								

5	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,400			CS ÚRS 2024 02

2*2*2

0,3*8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	4,000			CS ÚRS 2024 02

0,5*8

7	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	1,600			CS ÚRS 2024 02

0,2*8

8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	12,540			CS ÚRS 2024 02

20*1,1*1,9

0,3*41,8

9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	20,900			CS ÚRS 2024 02

0,5*41,8

10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	8,360			CS ÚRS 2024 02

0,2*41,8

11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,000			CS ÚRS 2024 02

20*1,9*2+2*2*4

12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,000			CS ÚRS 2024 02

13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,940			CS ÚRS 2024 02

2,4+12,540

14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,860			CS ÚRS 2024 02
4+1,6+20,9+8,36								
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,640			CS ÚRS 2024 02
49,8*1,8								
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,800			CS ÚRS 2024 02
8+41,8								
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,700			CS ÚRS 2024 02
49,8-2,2-9,9								
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,900			CS ÚRS 2024 02
20*1,1*0,45								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	17,820			CS ÚRS 2024 02
9,9*1,8								
20	K	R1180	Prostup zdí suterénu - jádrový odvrt DN 150 mm s EPDM segmentovým těsněním spřaženým nerezovými těmeny a šrouby, utěsnění vč. chráničky	ks	1,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,200			CS ÚRS 2024 02
20*1,1*0,1								
22	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,125			CS ÚRS 2024 02
0,5*0,5*0,5*1								
D 5 Komunikace pozemní								

23	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"žulová" 10*1,1</i>								
24	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"asf" 10*1,1</i>								
25	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*1,1</i>								
26	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*1,1*2</i>								
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*2</i>								

D 8 Trubní vedení

28	K	85555	Odstranění stáv. napojení na LT 200 - výřez na litinovém vodovodním potrubí provedení řezu na stávajícím litinovém potrubí vč. úpravy konců potrubí (náběhy) na npojení , očištění konců	ks	3,000			
29	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	55253015	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80</i>	<i>m</i>	<i>20,200</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>20</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>20*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
31	M	55251333	<i>kroužek zámkový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
32	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	55253019	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200</i>	<i>m</i>	<i>2,020</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>2</i>								
<i>2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								

34	K	852351122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	31951008	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
36	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	55259482	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 80-90°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	55254026	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
40	M	31951003	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
41	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	55253616	<i>přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
43	K	890231811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	8,000			CS ÚRS 2024 02
			4*0,2*2*2+2*2*0,2*2+4*2*0,2*2					
44	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
47	K	899125	Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná bandáž přírubových spojů armatur a tvarovek	soub	4,000			
48	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	25,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
50	K	R00	VODOMĚRNÁ SESTAVA vč. upevnění, podpěr	ks	1,000			
51	K	81111	Zabezpečení dodávky vody po dobu odstávky na vodovodu - přístavení cisternových vozů s pitnou vodou	ks	9,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

52	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000			
10*2								
53	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	20,000			
20								
54	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	20,000			
55	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným při překopecích inženýrských sítí	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
10*2								
D 997 Přesun sutě								
56	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,995			CS ÚRS 2024 02
"kamenivo" 6,6 "beton" 3,575+4,4 "živice" 2,420 Součet								
57	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	152,955			CS ÚRS 2024 02
9*16,995								
58	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,995			CS ÚRS 2024 02
16,995								
59	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,975			CS ÚRS 2024 02
7,975								
60	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,420			CS ÚRS 2024 02
61	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,600			CS ÚRS 2024 02

D 998		Přesun hmot						
62	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	5,217			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 306 - Horkovodní přípojka

KSO:	803 54 21	CC-CZ:	22231
Místo:	p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1	Datum:	25.11.2024
CZ-CPA:	42.21.1	Typ:	Stavební objekt
CZ-CPV:	90400000-1		

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D1 Kotle, výměníky, zásobníky

D D2 ARMATURY

D D3 Potrubí

1	K	Pol405	Ocel předizolované potrubí DN40, PN25	m	110,000			
2	K	Pol406	Ocel předizolované potrubí koleno DN40, PN25	ks	4,000			

D D4 Nátěry

D D5 Izolace

D D6 Demontáže

D D7 Montážní práce

3	K	Pol407	Montáž potrubí DN40	m	110,000			

*Poznámka k položce:
Příprava podloží*

4	K	Pol408	Hloubení jam v hornině strojně šířka 1 m	m3	45,000			
5	K	Pol409	Lože pod potrubí ze štěrkopísku (0-8 mm)	m3	13,000			
6	K	Pol410	Přesun hmot podloží a zeminy	t	125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

7	K	Pol411	Přesun hmot pro trubní vedení	kg	500,000			

D D8 **Ostatní**

8	K	Pol95	Svářecí souprava-náplně	ks	1,000			
9	K	Pol412	Doizolování spojů potrubí	ks	20,000			
10	K	Pol413	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	30,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.1 D.1.2 - ASR a STK

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	2 392,500			CS ÚRS 2024 02
63,8*37,5								
Součet								
2	K	112101106	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
14								
Součet								
3	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
14								
Součet								
4	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4 725,600			CS ÚRS 2024 02

2360,6+2365

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

5	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	4 725,600			CS ÚRS 2024 02

2360,6+2365

Součet

6	K	113154544	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	2 360,600			CS ÚRS 2024 02

63,8*37

Součet

7	K	113154547	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 90 mm	m2	2 360,600			CS ÚRS 2024 02

63,8*37

Součet

8	K	113155538	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 1 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 365,000			CS ÚRS 2024 02

40*36+25*37

Součet

9	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	50,000			CS ÚRS 2024 02

50

Součet

10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	560,000			CS ÚRS 2024 02

560

Součet

11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	70,000			CS ÚRS 2024 02

560/8

Součet

12	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 650,576			CS ÚRS 2024 02

"Sejmutí ornice v místě objektu"

54,8*30,12

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

13	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	7 472,021			CS ÚRS 2024 02

"Hloubení po osazení objektu a základové konstrukce"

4,15*(54,8*30,12)

((5,64*5,64)/2)*37,705

((0,9*0,9)/2)*(5,64+49,77)

Součet

14	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	614,500			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"

"IPE 300"

292,5

"IPE 400"

322

Součet

15	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	12,665			CS ÚRS 2024 02

"IPE 300, hmotnost 43,3 kg/m"

(292,5*43,3)*0,001

Součet

16	M	13011017	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400	t	21,349			CS ÚRS 2024 02

"IPE 400, hmotnost 66,3 kg/m"

(322*66,3)*0,001

Součet

17	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	43,070			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"

43,07

Součet

18	K	151713111	Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zabíraním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce záporu do 8 m zřízení	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Tělo kotvy 2xLp 15,5/1770"

25

Součet

19	K	151721112R01	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	648,459			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Výměry převzaty z tabulky prvků ZSJ"

3,7*(4,5+13,99+40,965+7,045+5,865)

3,9*(5,7+2,1+1,41+4,9+1,34+7,46+31,685)

3,1*31,685

3,75*6,95

2,9*15

Součet

20	K	153123111R01	Seřiznutí ocelových zápor a prkenného bednění z terénu	m2	42,580			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Seřiznutí pažení po betonáži stěn 1PP"

0,5*(55,04+30,12)

Součet

21	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02

7472,01+1650,576*0,2+4725,6*0,6

Součet

22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02

23	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	53 187,425			CS ÚRS 2024 02

"Vzdálenost skládky do 15 km"

5*10637,485

Součet

24	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	1 650,576			CS ÚRS 2024 02

54,8*30,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

25	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15 201,577			CS ÚRS 2024 02

7802,125*1,8+803,352+354,4

Součet

26	K	171201221R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 s hodnotou PAU 35,4, dle výsledku rozborů ekotoxicity zemin	t	90,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

(100*0,5)*1,8

Součet

27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02

D 2		Zakládání						
28	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 622,939			CS ÚRS 2024 02
48,87*30,86+6,8*2,1+6,8*3+12,29*6,52								
Součet								
29	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 622,939			CS ÚRS 2024 02
30	K	226111114	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. IV	m	614,500			CS ÚRS 2024 02
"Vrty pro osazení pat mikrozápor a kotev"								
614,5								
Součet								
31	K	226212115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. V	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
"Piloty D 630 mm dl 4,0 m"								
15*4								
Součet								
32	K	226212215	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V	m	69,500			CS ÚRS 2024 02
"Piloty D 630 mm dl 5,5 m"								
2*5,5								
"Piloty D 630 mm dl 6,5 m"								
9*6,5								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
33	K	226213215	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V	m	248,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 900 mm dl 8,0 m"
6*8
"Piloty D 900 mm dl 5,5 m"
8*5,5
"Piloty D 900 mm dl 6,5 m"
10*6,5
"Piloty D 900 mm dl 7,0 m"
7*7
"Piloty D 900 mm dl 9,5 m"
1*9,5
"Piloty D 900 mm dl 9,0 m"
2*9
"Piloty D 900 mm dl 5,0 m"
1*5
"Piloty D 900 mm dl 10,0 m"
1*10
Součet

34	K	226213315	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. V	m	163,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 900 mm dl 10,5 m"
2*10,5
"Piloty D 900 mm dl 11,0 m"
1*11
"Piloty D 900 mm dl 15,0 m"
1*15
"Piloty D 900 mm dl 14,0 m"
4*14
"Piloty D 900 mm dl 16,0 m"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3*16

"Piloty D 900 mm dl 12,5 m"

1*12,5

Součet

35	K	226213715	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. V	m	228,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 1200 mm dl 16,0 m"

5*16

"Piloty D 1200 mm dl 18,0 m"

1*18

"Piloty D 1200 mm dl 15,0 m"

2*15

"Piloty D 1200 mm dl 15,5 m"

2*15,5

"Piloty D 1200 mm dl 18,5 m"

3*18,5

"Piloty D 1200 mm dl 14,0 m"

1*14

Součet

36	K	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	129,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 630 mm"

129,5

Součet

37	M	58932935	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	40,348			CS ÚRS 2024 02

(3,14*(0,315*0,315))*129,5

Součet

38	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	640,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 900 mm"

412

"Piloty D 1200 mm"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

228,5

Součet

39	M	58932935	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	520,266			CS ÚRS 2024 02

$(3,14 \cdot (0,45 \cdot 0,45)) \cdot 412$

$(3,14 \cdot (0,6 \cdot 0,6)) \cdot 228,5$

Součet

40	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	10,907			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z části SKŘ"

$1,329 + 2,909 + 2,115 + 4,554$

Součet

41	K	239111112R01	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm	kus	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
42	K	239111113R01	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	kus	68,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
43	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	419,871			CS ÚRS 2024 02

"Podsyp pod deskou"

$0,25 \cdot (48,87 \cdot 30,86 + 6,8 \cdot 2,1 + 6,8 \cdot 3 + 12,29 \cdot 6,52)$

"Náběhy"

$(0,35 \cdot 0,25) \cdot (53,59 + 47,35 + 27,49 + 2,67 + 2 \cdot 1,59 + 9,88 + 13,18 + 2,88 + 0,58 + 0,75)$

Součet

44	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	167,948			CS ÚRS 2024 02

"Podkladní beton"

$0,1 \cdot (48,87 \cdot 30,86 + 6,8 \cdot 2,1 + 6,8 \cdot 3 + 12,29 \cdot 6,52)$

"Náběhy"

$(0,1 \cdot 0,35) \cdot (53,59 + 47,35 + 27,49 + 2,67 + 2 \cdot 1,59 + 9,88 + 13,18 + 2,88 + 0,58 + 0,75)$

Součet

45	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	625,068			CS ÚRS 2024 02

"Základová deska"
 $0,35 \cdot (48,87 \cdot 30,86 + 6,8 \cdot 2,1 + 6,8 \cdot 3 + 12,29 \cdot 6,52)$
"Zvýšená tloušťka po okrajích desky"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$0,25 \cdot (1,35 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 41,98 + 1,6 \cdot 12,33 + 1,6 \cdot 5,2 + 1,6 \cdot 6 + 1,6 \cdot 3,8 + 1,6 \cdot 7,25 + 1,6 \cdot 7,07 + 1,45 \cdot 8,27 + 1,6 \cdot 7,9 + 1,45 \cdot 9,23 + 1,6 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 6,605 + 1,6 \cdot 11,66)$
"Zvýšená tloušťka patky"
 $4 \cdot (0,35 \cdot 1,2 \cdot 1,2) + 0,65 \cdot 4,055 \cdot 2,05$
Součet

46	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	276,362			CS ÚRS 2024 02

"Bočnice podkladního betonu"
 $0,2 \cdot (2 \cdot 48,87 + 2 \cdot 30,86 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 2,1 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 12,29 + 2 \cdot 6,52)$
"Bočnice základové desky"
 $0,45 \cdot (2 \cdot 48,87 + 2 \cdot 30,86 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 2,1 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 12,29 + 2 \cdot 6,52)$
"Zvýšená tloušťka po okrajích desky"
 $0,35 \cdot (2 \cdot 1,35 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 41,98 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 12,33 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 5,2)$
 $0,35 \cdot (2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 3,8 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,25 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,07 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 8,27 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,9 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 9,23 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 6,605 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 11,66)$
"Zvýšená tloušťka patky"
 $4 \cdot (0,45 \cdot 4,8) + 0,75 \cdot (2 \cdot 4,055 + 2 \cdot 2,05)$
Součet

47	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	276,362			CS ÚRS 2024 02

48	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	116,590			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"
116,59
Součet

49	K	279113153	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	34,085			CS ÚRS 2024 02

"Zdivo pod výtahovými šachtami"

0,85*(2*3,74+2*3,72+2*3,2+2*3,41)

"Zdivo v rohu objektu"

0,85*(2*2,05+2*2,475+2*1,455)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

50	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	6,135			CS ÚRS 2024 02

0,75*0,4*(3,74+2*3,72)

0,55*0,4*(2*2,91+2*3,41)

Součet

51	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	187,862			CS ÚRS 2024 02

0,75*2*(3,74+2*3,72)

0,55*2*(2*2,91+2*3,41)

3,3*30,12+1,05*55,04

Součet

52	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	187,862			CS ÚRS 2024 02

53	K	282602113	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	hod	204,833			CS ÚRS 2024 02

(614,5/30)*10

Součet

54	M	RMAT0008	směs injekční cement CEM I 42,5R	m3	30,725			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

((614,5/0,5)*25)*0,001

Součet

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

55	K	311113152R01	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění pohledových, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,579			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně konstrukční svislé a vodorovné výztuže d=8 mm"

"Podezdívka venkovního schodiště"

2,045*1,261

Součet

56	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	494,885			CS ÚRS 2024 02

"Zdivo 1NP"

3,8*(2,4+1,25)

"Zdivo 2NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Zdivo 3NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

"Zdivo 4NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

"Zdivo 5NP"

2,75*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

Součet

57	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	224,212			CS ÚRS 2024 02

"Akustické příčky 1NP"
3,8*(5,1+2,36+2*1,99)
"Akustické příčky 2NP"
2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)
"Akustické příčky 3NP"
2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)
"Akustické příčky 4NP"
2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)
"Akustické příčky 5NP"
2,75*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)
Součet

58	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	253,847			CS ÚRS 2024 02

"Zdivo 2NP"
2,9*(7,41+7,4+7,36)
"Zdivo 3NP"
2,9*(7,41+7,4+7,36)
"Zdivo 4NP"
2,9*(7,41+7,4+7,36)
"Zdivo 5NP"
2,75*(7,41+7,4+7,36)
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

59	K	311274143R01	Zdivo z tvárníc z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu, tloušťky zdiva 240 mm	m3	2,745			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní zdivo 1PP"
3,05*0,9
Součet

60	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	254,731			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 4NP"

2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)

"Obvodové stěny 5NP"

2,75*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)

2,75*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)

"Vnitřní stěny 5NP"

2,75*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)

"Podezdívka nástupního stupně venkovního schodiště"

1,2*0,367*0,3

Součet

61	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	1 300,339			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 1PP"

3,05*0,3*(5,32+2,95+2,1+5,05+2*7,05+27,7+5,2+8,31+4,85+9,97+5,7+9,06+21,9+5,35+3*1+2*2,1)

3,05*0,25*(3*6,6+5,025)

3,05*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,25+2*2,1)

"Obvodové stěny 1NP"

3,8*0,3*(2*30,12+17,75+11,5+6,69+5,59+2,12+5,7+1,41+1,34+12,3+48,57)

3,8*0,2*25,31

"Vntiřní stěny 1NP"

3,8*0,3*(17,6+6,05+5,4+1,3+8,58+5,4+0,5+1+16,65+12,3+2*5,7+18,07+5+3,025+5,1+2*7,2+8,4+9,65+11,58+0,3+1,315+11,52+0,9+1,315)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3,8*0,2*(2*2,9+2*2,1+2*2,1+2*2,25)
"Obvodové stěny 2NP"

2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 2NP"

2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 3NP"

2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 3NP"

2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 4NP"

2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Atiky"

0,3*1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+3*(1*(6,2+8,825))
"Stěny dojezdu výtahů"

0,3*0,9*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)
"Obrubníky u rampy"

0,25*0,45*(2*19,3)
Součet

62	K	311322511R01	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30 XC4 XF3	m3	29,127			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Část obvodových zdí 1NP"								
3,8*0,3*25,55								
Součet								
63	K	311322611R01	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 XC3 XF1	m3	201,918			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Obvodové stěny 1PP"

3,05*0,35*(55+30,12+48,565+1,335+1,41+3,49+7,35+4,9+5,7+6,685+5,64)

"Část obvodových zdí 1NP"

3,8*0,3*17,75

Součet

64	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	11 811,626			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 4NP"

2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)

"Obvodové stěny 5NP"

2,75*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)

2,75*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)

"Vnitřní stěny 5NP"

2,75*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)

"Vnitřní stěny 1PP"

3,05*2*(5,32+2,95+2,1+5,05+2*7,05+27,7+5,2+8,31+4,85+9,97+5,7+9,06+21,9+5,35+3*1+2*2,1)

3,05*2*(3*6,6+5,025)

3,05*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,25+2*2,1)

"Obvodové stěny 1NP"

3,8*2*(2*30,12+17,75+11,5+6,69+5,59+2,12+5,7+1,41+1,34+12,3+48,57)

3,8*2*25,31

"Vntiřní stěny 1NP"

3,8*2*(17,6+6,05+5,4+1,3+8,58+5,4+0,5+1+16,65+12,3+2*5,7+18,07+5+3,025+5,1+2*7,2+8,4+9,65+11,58+0,3+1,315+11,52+0,9+1,315)

3,8*2*(2*2,9+2*2,1+2*2,1+2*2,25)

"Obvodové stěny 2NP"

2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)

"Vnitřní stěny 2NP"

2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)

"Obvodové stěny 3NP"

2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)

2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)

"Vnitřní stěny 3NP"

2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)

"Obvodové stěny 4NP"

2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)

2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)

"Část obvodových zdí 1NP"

3,8*2*25,55

"Obvodové stěny 1PP"

3,05*2*(55+30,12+48,565+1,335+1,41+3,49+7,35+4,9+5,7+6,685+5,64)

"Část obvodových zdí 1NP"

3,8*2*17,75

"Atiky"

2*(1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+3*(1*(6,2+8,825)))

"Stěny dojezdu výtahů"

2*(0,9*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25))

"Podezdívka nástupního stupně venkovního schodiště"

2*(1,2*0,367)

Součet

65	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	11 811,626			CS ÚRS 2024 02
66	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	128,040			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Výztuže atik ve vodorovných konstrukcích (vykázáno společně s průvlaky)"

"Výtahové šachty"

9,45

"Svislé konstrukce 1PP"

21,11+14,99

"Svislé konstrukce 1NP"

48,28+2,63

"Svislé konstrukce 2NP"

24,1

"Svislé konstrukce 3NP"

7,48

Součet

67	K	317144133	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1240 mm (1000 mm)	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P13"

2

Součet

68	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P01"

1

Součet

69	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	94,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P02"

94

Součet

70	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P04"

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

71	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	90,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P05"

5*2

"Výměra převzata z výkazu překladů - P06"

20*4

Součet

72	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	76,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P07"

4*19

Součet

73	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P08"

2*4

Součet

74	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P09"

2*4

Součet

75	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P10"

11*4

Součet

76	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P11"

8*4

Součet

77	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Výměra převzata z výkazu překladů - P14"

1*4

Součet

78	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,018			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P03"

"Hmotnost 4,46 kg/m"

$((2*2)*4,46)*0,001$

Součet

79	M	13011053	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x6mm	t	0,018			CS ÚRS 2024 02

80	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	8,234			CS ÚRS 2024 02

"Sloupy a pilíře 1PP"

$2,95*(11*(0,5*0,35))$

"Sloupy a pilíře 1NP"

$3,65*(4*(0,5*0,35))$

Součet

81	K	330321810	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50	m3	6,645			CS ÚRS 2024 02

"Sloupy a pilíře 1PP" 2,95*(1,75*0,35+0,8*0,4+1,2*0,4+4*(0,7*0,3)) Součet								
82	K	332351125	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,55 m zřízení	m2	140,255			CS ÚRS 2024 02
"Sloupy a pilíře 1PP" 2,95*(11*(1+1)) 2,95*(3,5+1+1,6+1+2,4+1+4*(1,4+1)) "Sloupy a pilíře 1NP" 3,65*(4*(1*1,1)) Součet								
83	K	332351126	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,55 m odstranění	m2	140,255			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	332361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	20,220			CS ÚRS 2024 02
"Výměra převzata z výkazu v PD" "Svislé konstrukce 1PP" 4,75 "Svislé konstrukce 1NP" 6,43 "Svislé konstrukce 2NP" 3,91 "Svislé konstrukce 3NP" 4 "Svislé konstrukce 4NP" 1,13 Součet								
85	K	342244301	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	1 936,864			CS ÚRS 2024 02
"Akustické příčky 1PP"								

3,05*(0,9+2,6+1,985+0,815+0,71)

"Akustické příčky 1NP"

3,8*(0,8+1,115+2,315+1,47+0,95*2+3*2,585+4,66+1,35+2*0,815+0,73+5+1,5+2*1+6,785+2*0,815+0,73+0,815+0,5+1,4+2,4+0,6+1,2+0,68+0,815)

3,8*(2*5,4+1+0,7+11,52+3,52+6,8+2,7+2,115+1,5+4*1,8+3,35+5,8+2,23+3,4+0,9+1,8+5,8+1,13+2*0,5)

"Akustické příčky 2NP"

2,9*(3,115+2,115+2*0,95+1,85+2,4+1,77+1+2,965+2,665+1+2,665+2,965+0,6+2,1+1,765+1,5+2,9+3,115+3,615+2,99+1,1+1,1+2,99+3,615+3,14+1,75+1,8)

2,9*(0,6+1,115+3,84+3+4+5,86+2,98+0,81+0,615+2,98+1,115+1,16+0,915+0,95+2,115+5,4+2,1+1,1+2,44+1,5+2,23+6+1,1+2,17+0,7+2,85+5,22+1,1)

"Akustické příčky 3NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,9*(3,115+2,115+2*0,95+1,85+2,4+1,77+1+2,965+2,665+1+2,665+2,965+0,6+2,1+1,765+1,5+2,9+3,115+3,615+2,99+1,1+1,1+2,99+3,615+3,14+1,75+1,8)

2,9*(0,6+1,115+3,84+3+4+5,86+2,98+0,81+0,615+2,98+1,115+1,16+0,915+0,95+2,115+5,4+2,1+1,1+2,44+1,5+2,23+6+1,1+2,17+0,7+2,85+5,22+1,1)

"Akustické příčky 4NP"

2,9*(3,115+2,115+2*0,95+1,85+2,4+1,77+1+2,965+2,665+1+2,665+2,965+0,6+2,1+1,765+1,5+2,9+3,115+3,615+2,99+1,1+1,1+2,99+3,615+3,14+1,75+1,8)

2,9*(0,6+1,115+3,84+3+4+5,86+2,98+0,81+0,615+2,98+1,115+1,16+0,915+0,95+2,115+5,4+2,1+1,1+2,44+1,5+2,23+6+1,1+2,17+0,7+2,85+5,22+1,1)

"Akustické příčky 5NP"

2,75*(3,115+2,115+2*0,95+1,85+2,4+1,77+1+2,965+2,665+1+2,665+2,965+0,6+2,1+1,765+1,5+2,9+3,115+3,615+2,99+1,1+1,1+2,99+3,615+3,14+1,75+1,8)

2,75*(0,6+1,115+3,84+3+4+5,86+2,98+0,81+0,615+2,98+1,115+1,16+0,915+0,95+2,115+5,4+2,1+1,1+2,44+1,5+2,23+6+1,1+2,17+0,7+2,85+5,22+1,1)

Součet

86	K	342273111	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm	m2	35,441			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní zdivo 1PP"

3,05*(6,35+4,37+0,9)

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

87	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	196,531			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 5NP"

0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Balkonové desky 5NP"

0,25*(60,1+6,83+35,3+3,65+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

88	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1 082,620			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 1PP"
 $0,3*((10,77+6,4+0,6)*(7,5+8,05+6,3+4))+11,5*12,07)$
 $0,25*(6,05*9,41+1,335*4,9+36,864*12,6)$
"Rozšíření u hlavic sloupů"
 $0,15*(4*(3,5*3)+2,5*3+3,45*3,25)$
"Stropy nad 1NP"
 $0,25*(17,75*17,82+12,6*48,57+4,9*1,4+6*9,65+11,82*11,5)$
"Rozšíření u hlavic sloupů"
 $0,15*(4*(2,5*3)+3*2,55)$
"Stropy nad 2NP"
 $0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$
"Stropy nad 3NP"
 $0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$
"Stropy nad 4NP"
 $0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$

Součet

89	K	411321616R01	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC3 XF1	m3	126,716			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 1PP"
 $0,3*(17,75*(17,17+0,65))$
 $0,2*((11,95+0,3+0,35)*12,2+1,8*3)$

Součet

90	K	411321616R02	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC4 XF3	m3	138,050			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Balkonové desky 1NP"

$0,25 \cdot (1,2 \cdot 4,46 + 1,58 \cdot 3,36 + 2,1 \cdot 7,47 + 1,41 \cdot 1,6 + 5,13 \cdot 1,24 + 1,7 \cdot 3,1 + 1,7 \cdot 3,1 + 4,9 \cdot 1,2 + 3,4 \cdot 2,2 + 5,75 \cdot 2,2)$

"Balkonové desky 2NP"

$0,25 \cdot (70,84 + 6,83 + 36,19 + 7,73 + 4,57 + 5,04 + 7,2 + 6,56 + 8,87 + 5,63 + 5,04 + 5,92)$

"Balkonové desky 3NP"

$0,25 \cdot (59,69 + 6,83 + 36,19 + 3,85 + 4,57 + 5,16 + 7,41 + 6,56 + 8,87 + 2 \cdot 5,04 + 5,92)$

"Balkonové desky 4NP"

$0,25 \cdot (59,69 + 6,83 + 36,19 + 3,85 + 4,57 + 5,16 + 7,41 + 6,56 + 8,87 + 2 \cdot 5,04 + 5,92)$

Součet

91	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 5NP"

$(3,3 \cdot 10,9 + 12,84 \cdot 5,94 + 12,4 \cdot 8,2 + 11,5 \cdot 8,5 + 4,8 \cdot 7,8 + 10 \cdot 6,6 + 3,5 \cdot 3 + 8,8 \cdot 7,4 + 5,2 \cdot 10,3 + 3,1 \cdot 9,41 + 5,82 \cdot 10,1)$

"Balkonové desky 5NP"

$(60,1 + 6,83 + 35,3 + 3,65 + 4,57 + 5,16 + 7,41 + 6,56 + 8,87 + 2 \cdot 5,04 + 5,35)$

"Stropy nad 1PP"

$((10,77 + 6,4 + 0,6) \cdot (7,5 + 8,05 + 6,3 + 4) + 11,5 \cdot 12,07)$

$(6,05 \cdot 9,41 + 1,335 \cdot 4,9 + 36,864 \cdot 12,6)$

"Rozšíření u hlavic sloupů"

$(4 \cdot (3,5 \cdot 3) + 2,5 \cdot 3 + 3,45 \cdot 3,25)$

"Stropy nad 1NP"

$(17,75 \cdot 17,82 + 12,6 \cdot 48,57 + 4,9 \cdot 1,4 + 6 \cdot 9,65 + 11,82 \cdot 11,5)$

"Rozšíření u hlavic sloupů"

$(4 \cdot (2,5 \cdot 3) + 3 \cdot 2,55)$

"Stropy nad 2NP"

$(3,3 \cdot 10,9 + 12,84 \cdot 5,94 + 12,4 \cdot 8,2 + 11,5 \cdot 8,5 + 4,8 \cdot 7,8 + 10 \cdot 6,6 + 3,5 \cdot 3 + 8,8 \cdot 7,4 + 5,2 \cdot 10,3 + 3,1 \cdot 9,41 + 5,82 \cdot 10,1)$

"Stropy nad 3NP"

$(3,3 \cdot 10,9 + 12,84 \cdot 5,94 + 12,4 \cdot 8,2 + 11,5 \cdot 8,5 + 4,8 \cdot 7,8 + 10 \cdot 6,6 + 3,5 \cdot 3 + 8,8 \cdot 7,4 + 5,2 \cdot 10,3 + 3,1 \cdot 9,41 + 5,82 \cdot 10,1)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Stropy nad 4NP" (3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1) "Stropy nad 1PP" (17,75*(17,17+0,65)) ((11,95+0,3+0,35)*12,2+1,8*3) "Balkonové desky 1NP" (1,2*4,46+1,58*3,36+2,1*7,47+1,41*1,6+5,13*1,24+1,7*3,1+1,7*3,1+4,9*1,2+3,4*2,2+5,75*2,2) "Balkonové desky 2NP" (70,84+6,83+36,19+7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+5,63+5,04+5,92) "Balkonové desky 3NP" (59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92) "Balkonové desky 4NP" (59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92) "5% bočnice" 6063,93*0,05 Součet					
92	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
93	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
94	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
95	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	221,200			CS ÚRS 2024 02
			"Výměra převzata z výkazu v PD" "Vodorovné konstrukce 1PP" 20,81+39,78 "Vodorovné konstrukce 1NP" 2,7+49,98					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>"Vodorovné konstrukce 2NP"</i> 23,23+7,23 <i>"Vodorovné konstrukce 3NP"</i> 8,76+21,61 <i>"Vodorovné konstrukce 4NP"</i> 19,97+7,78 <i>"Vodorovné konstrukce 5NP"</i> 19,35 <i>Součet</i>					
96	K	413321616R01	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 XC3 XF1 <i>"Průvlaky strop 1PP"</i> 0,25*0,3*6 0,2*0,3*(4,9+6,2+4,9+4,9+6,2+4,9) 0,4*0,5*(8,75*2) <i>"Průvlaky strop 1NP"</i> 0,25*0,65*(6+2,47) <i>Součet</i>	m3	7,246			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
97	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení 0,85*6 0,8*(4,9+6,2+4,9+4,9+6,2+4,9) 1,4*(8,75*2) 1,55*(6+2,47) <i>Součet</i>	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
98	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
99	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02

100	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

101	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	40,980			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

"Vodorovné konstrukce 1PP"

9,41

"Vodorovné konstrukce 1NP"

3,05+9,24

"Vodorovné konstrukce 2NP"

0,49+3,97

"Vodorovné konstrukce 3NP"

0,23+3,8

"Vodorovné konstrukce 4NP"

1,07+3,24

"Vodorovné konstrukce 5NP"

6,48

Součet

102	K	430.SCH.R01	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 9x175x300 mm vč akustických podložek	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
103	K	430.SCH.R02	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 12x176,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
104	K	430.SCH.R03	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 11x176,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
105	K	430.SCH.R04	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 10x171,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
106	K	430.SCH.R05	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 9x171,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
107	K	430.SCH.R06	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (10x171,1x300 mm + 9x171,1x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

108	K	430.SCH.R07	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (12x176,1x300 mm + 11x171,1x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
109	K	430.SCH.R08	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (9x175x300 mm + 9x175x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
110	K	430321414R01	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 XC3 XF1	m3	2,884			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Venkovní monolitické schodiště"

"Mezipodesta"

1,26*1,22*0,18

"Schodiště"

10*(1,2*0,184*0,28)+10*(1,22*0,184*0,28)+3,056*1,2*0,18+3,19*1,22*0,18

Součet

111	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	15,160			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

"Schodiště"

8,57

"Rampa"

6,59

Součet

112	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	9,096			CS ÚRS 2024 02

1,26*1,22

3,056*1,2+3,19*1,22

Součet

113	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	9,096			CS ÚRS 2024 02
114	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	11,229			CS ÚRS 2024 02

$10 \cdot (1,2 \cdot (0,184 + 0,28))$

$10 \cdot (1,22 \cdot (0,184 + 0,28))$

Součet

115	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	11,229			CS ÚRS 2024 02

D 5 Komunikace pozemní

116	K	593445112	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených na předem vyrovnaný podklad z betonu nebo asfaltu lepených ve spojích tl. desky 30 mm barevných červených	m2	27,185			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba střechy S03d"

$2,78 \cdot 2,93 + 2,7 \cdot 0,5 + 6,1 \cdot 2,9$

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

117	K	611121112R01	Zatření povrchu vnitřních stropů stěrkovou hmotou	m2	1 873,160			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Vyrovnání povrchu"
"Skladba podhledu C07"
"2NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"3NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"4NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"5NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
Součet

118	K	611131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"
"2NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"3NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

119	K	611341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"

"2NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"3NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

120	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"

"2NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"3NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

121	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"

"Tloušťka omítky dle typu omítané konstrukce 12-15 mm"

1873,160

Součet

122	K	612131111R01	Penetrace vnitřních stěn omítaných sádrovou omítkou	m2	8 567,777			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
123	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady 1NP"

2,1*(4,4+2,71+2,43+3+4,94+3,14+4*1,53+4*1,18+2*3,28+2*2,16+5,4+5,2+2+2+4*1,5+4,23+3+4,23+2*4,3+2+4,4+5,2+1,8+2,83)

"Keramické obklady 2NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 3NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 4NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 5NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

Součet

124	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02
125	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02
126	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02

"Omítky 1NP"

3,65*(2*0,7+2*1,67+4*0,95+2*2,49+2*2,1+2*2,1+2*4,91+2*5,1+2*7,67+2*5,1+2*7,2+6*6,79+4*9,33+2*4,4+6*2,47+4*1,53+2*1,57+2*1,22+2*8,37+2*7,1+2*2,12)

3,65*(2*1,98+2*3,28+2*1,8+2*4,6+2*9,65+6*5,4+2*8,81+2*3,52+2*7,89+2*4,94+2*8,11+4*5,85+4*3,17+2*6+2*2,21+2*2,11+4*2,16+4*1,51+2*1,5)

3,65*(4*2,12+2*4,3+2*1,8+2*2,61+2*1,94+4*0,9+2*2,1+2*6+2*5,85+2*1,13+2*0,95)

"Omítky 2NP"

2,9*(6*5,1+2*12,2*5,02+2,7+2*7,6+2*6,2+3,8+3,1+3,9+2*2,7+2*2,45+2*5,25+2*7,6+1,315+4,4+3,6+5,4+5,2+2*4,84+2*6,6+7,5+6+3,1+6+2*3,025+9+5,28+4,9)

2,9*(3,2+3,7+3,6+7,7+11,2+2*8,18+2*6+2*1,9+1,2+3*0,9+8+6+6,1+4,7+8+6+8+10,5+6*2,98+2*7,36+2*9,7+2*4,6+4*5,4+2*9,41+2+4+4,2+4*6+2*8,8)

2,9*(5,8+4,2+5+4,7+3,1+4*5,22+2*9,5+5,7+4,5+1,5)

"Omítky 3NP"

930,358+800,922+215,702

"Omítky 4NP"

930,358+800,922+215,702

"Omítky 5NP"

930,358+800,922+215,702

"Odečet plochy keramických obkladů"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

-1088,367

Součet

127	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02
128	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	118,605			CS ÚRS 2024 02

"Konkrétní typ penetrace dle architektem zvoleného omítkového systému"

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

1*(4,11+7,165)

"Skladba podhledu C03"

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

60,1+35,3+6,83

Součet

129	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

"1PP"

28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)*11,37

"1NP"

16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59

Součet

130	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	744,277			CS ÚRS 2024 02

708,835 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

131	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	107,330			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C03"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

60,1+35,3+6,83

Součet

132	M	63151515	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 120mm	m2	112,697			CS ÚRS 2024 02

107,33 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

133	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	11,275			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

1*(4,11+7,165)

Součet

134	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 200mm	m2	11,839			CS ÚRS 2024 02

11,275 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

135	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	827,440			CS ÚRS 2024 02

708,835+107,33+11,275

Součet

136	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	118,605			CS ÚRS 2024 02

"Konkrétní typ omítky dle architektem zvoleného omítkového systému"

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

1*(4,11+7,165)

"Skladba podhledu C03"

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

60,1+35,3+6,83

Součet

137	K	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn	m2	3 514,097			CS ÚRS 2024 02

"Penetrace pod KZS"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)

(4,135-2,9)*(1,285+1,85)

"Odečet oken"

-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)

"Skladba fasády F03"

4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)

"Odečet oken a plochy F01"

-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953

"Skladba fasády F04"

4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)
"Skladba fasády F06"
2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)
"Odečet garážových vrat"
6*2,6
"Skladba fasády F02"
1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+
48,77)
"Skladba západní fasády 1PP"
30,12*3,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

138	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	3 514,097			CS ÚRS 2024 02

"Druhá vrstva pletiva"
"Skladba fasády F01"
4,182*30,12
(17,502-4,182)*13,08
2,9*(7,385+1,335+25,726)
(4,135-2,9)*(1,285+1,85)
"Odečet oken"
-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)
"Skladba fasády F03"
4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+
+48,77)
(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+
1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)
"Odečet oken a plochy F01"
-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953
"Skladba fasády F04"
4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)

"Skladba fasády F06"
2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)
"Odečet garážových vrat"
6*2,6
"Skladba fasády F02"
1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)
"Skladba západní fasády 1PP"
30,12*3,25
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

139	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	581,405			CS ÚRS 2024 02

"Penetrace pod vnější omítku"
"Skladba fasády F01"
4,182*30,12
(17,502-4,182)*13,08
2,9*(7,385+1,335+25,726)
(4,135-2,9)*(1,285+1,85)
"Odečet oken"
-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)
"Skladba fasády F06"
2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)
"Odečet garážových vrat"
6*2,6
"Skladba západní fasády 1PP"
30,12*3,25
Součet

140	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F05"

4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64)

Součet

141	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	634,700			CS ÚRS 2024 02

604,476 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

142	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	253,665			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba fasády F02"

1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

Součet

143	M	28376653	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 220mm	m2	266,348			CS ÚRS 2024 02

253,665 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

144	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	114,276			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F04"

4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)

Součet

145	M	63151511	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 80mm	m2	119,990			CS ÚRS 2024 02

114,276 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

146	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	120,563			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F06"

2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)

"Odečet garážových vrat"

6*2,6

Součet

147	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	126,591			CS ÚRS 2024 02

120,563 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

148	K	622221151	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	3 025,593			CS ÚRS 2024 02

"Mechanické kotvení minerální izolace musí být navrženo pro montáž těžkého keramického obkladu"

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Kontaktní zateplovací systém"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)

(4,135-2,9)*(1,285+1,85)

"Odečet oken"

-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)

"Skladba fasády F03"

4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)

"Odečet oken a plochy F01"

-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953

"Skladba západní fasády 1PP"

30,12*3,25

Součet

149	M	63151536	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 220mm	m2	3 176,873			CS ÚRS 2024 02

3025,593 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

150	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	858,141			CS ÚRS 2024 02

604,476+253,665

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

151	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	3 260,432			CS ÚRS 2024 02
114,276+120,563+3025,593 Součet								
152	K	622531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	581,405			CS ÚRS 2024 02
"Vnější omítky" "Skladba fasády F01" 4,182*30,12 (17,502-4,182)*13,08 2,9*(7,385+1,335+25,726) (4,135-2,9)*(1,285+1,85) "Odečet oken" -(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5) "Skladba fasády F06" 2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49) "Odečet garážových vrat" 6*2,6 "Skladba západní fasády 1PP" 30,12*3,25 Součet								
153	K	631342133R01	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového	m3	181,718			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Skladba střechy S01" 0,3*(10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4) 0,3*(0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)) Součet								
154	K	632441213	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm	m2	514,910			CS ÚRS 2024 02
"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podlahy P03"

"1NP"

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59

"2NP"

39,16+20,72

"3NP"

39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

"5NP"

39,16+20,72

Součet

155	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	60,010			CS ÚRS 2024 02

"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"

"Skladba podlahy P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

Součet

156	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

157	K	632441291	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	9 030,610			CS ÚRS 2024 02

"Podlaha P09 - příplatek 1x 5 mm"

1*60,01

"Podlaha P01 - příplatek 5x 5 mm"

1794,12*5

Součet

158	K	632451214	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	514,768			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

"Skladba podlahy P08"

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5,46+4,81+1,27								
Součet								
159	K	632451291	Potěr cementový samonivelační lity Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	2 275,878			CS ÚRS 2024 02
"Podlaha P02 - příplatek za 3x 5 mm"								
3*259,37								
"Podlaha P05b - příplatek 6x 5 mm"								
6*243,858								
"Podlaha P08 - příplatek 3x 5 mm"								
3*11,54								
Součet								
160	K	636311131	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm	m2	654,710			CS ÚRS 2024 02
"Skladba podlahy P11 / skladby střechy S04b, S05, S07 a S09"								
"2NP"								
70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83								
"3NP"								
56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83								
"4NP"								
78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83								
"5NP"								
60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35								
Součet								
161	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	667,804			CS ÚRS 2024 02

654,71 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

162	K	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	262,949			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S02b"
17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))
"Skladba střechy S03b"
9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba střechy S03d"
2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9
"Pochozí chodníček na střeše pro údržbu"
50
Součet

163	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm	m2	268,208			CS ÚRS 2024 02

262,949 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

D 8 Trubní vedení

164	K	830421999R01	Bourání stávajících potrubí v otevřeném výkopu	m	130,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

130
Součet

165	K	890351851	Bourání šachet a jímků strojné velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02

"Bourání stávající vodovodní šachty"
5
Součet

166	K	897172812	Odstranění akumulačních boxů pro retenci o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	15,000			CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

167	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	280,000			CS ÚRS 2024 02

280

Součet

168	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	168,000			CS ÚRS 2024 02

"Číslo parkovacích míst"

79*2

"Označení míst pro nemohoucí"

4*2,5

Součet

169	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
170	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	168,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	941121112	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m montáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02

"Exteriérové lešení"

(17,47+3,25)(2*34,6+2*59,265)*

"20% členitost objektu"

*3889,766*0,2*

Součet

172	K	941121212	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m příplatek za každý den použití	m2	840 189,420			CS ÚRS 2024 02

"Doby využití lešení 180 dní"

*180*4667,719*

Součet

173	K	941121812	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m demontáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02

174	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02

175	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	840 189,420			CS ÚRS 2024 02

"Doby využití lešení 180 dní"

*180*4667,719*

Součet

176	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02

177	K	944711111	Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž	m	225,276			CS ÚRS 2024 02

"Exteriérové lešení"

*(2*34,6+2*59,265)*

"20% členitost objektu"

*(2*34,6+2*59,265)*0,2*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

178	K	944711211	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	40 549,680			CS ÚRS 2024 02

"Doby využití lešení 180 dní"

*180*225,276*

Součet

179	K	944711811	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž	m	225,276			CS ÚRS 2024 02
180	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02

"Interiérové lešení, 10 věží"

10

Součet

181	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	1 200,000			CS ÚRS 2024 02

"Předpokládaná doba užití interiérového lešení 120 dní"

*120*10*

Součet

182	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
183	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5 213,660			CS ÚRS 2024 02

"Čistý úklid objektu před předáním díla zadavateli"

1610,442+1794,12+1809,098

Součet

184	K	953112122	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny do 220 mm průměr výztuže 10 mm, rozteč prutů 150 mm	m	33,000			CS ÚRS 2024 01

"1PP"

33

Součet

185	K	953112132	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny do 220 mm průměr výztuže 12 mm, rozteč prutů 150 mm	m	82,600			CS ÚRS 2024 02

"1PP"

81 "Venkovní schodiště"

1,6

Součet

186	K	953121116R01	Smyková lišta proti protlačení 20-350-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
187	K	953121116R02	Smyková lišta proti protlačení 20-350-6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
188	K	953121116R03	Smyková lišta proti protlačení 20-350-2	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
189	K	953121116R04	Smyková lišta proti protlačení 12-230-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
190	K	953121116R05	Smyková lišta proti protlačení 12-180-3	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
191	K	953121116R06	Smyková lišta proti protlačení 10-200-2	kus	76,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
192	K	953121116R07	Smyková lišta proti protlačení 10-200-3	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
193	K	953121116R08	Smyková lišta proti protlačení 20-350-3	kus	8,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
194	K	953121116R09	Smyková lišta proti protlačení 20-450-2	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
195	K	953121116R10	Smyková lišta proti protlačení 12-230-2	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
196	K	953121116R11	Smyková lišta proti protlačení 14-250-2	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
197	K	953121116R12	Smyková lišta proti protlačení 25-450-3	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
198	K	953121116R13	Smyková lišta proti protlačení 16-270-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	953121116R14	Smyková lišta proti protlačení 16-270-5	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
200	K	953121116R15	Smyková lišta proti protlačení 14-200-4	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
201	K	953121116R16	Smyková lišta proti protlačení 12-200-4	kus	14,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
202	K	953121116R17	Smyková lišta proti protlačení 10-170-3	kus	28,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
203	K	953121116R18	Smyková lišta proti protlačení 10-170-5	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K	953121116R19	Smyková lišta proti protlačení 12-170-5	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
205	K	953241111	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
206	M	54879302	<i>trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 20mm</i>	<i>kus</i>	<i>54,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
207	K	953241211	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
208	M	54879272	<i>trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 20mm</i>	<i>kus</i>	<i>54,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
209	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	3,492			CS ÚRS 2024 02
<i>"Dilatace pavlače"</i> <i>6*(1,94*0,3)</i> <i>Součet</i>								
210	K	953312124R01	Vložky do svislých spár akustické tl. přes 30 do 40 mm	m2	95,024			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Akustická izolace u šachty schodiště"</i> <i>(2,14+2,29)*(17,1+4,35)</i> <i>Součet</i>								
211	K	953333321R01	Těsnící trubice typ Q1	m	103,800			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"1PP"</i> <i>28*3,1+5*2,6+1*4</i> <i>Součet</i>								
212	K	953334312R01	Těsnící lišta spárová okapní typ WST 20	m	130,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"1PP"</i> <i>130</i> <i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	953511112R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
214	K	953511112R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8	kus	15,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
215	K	953511113R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D8	kus	63,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
216	K	953511113R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
217	K	953511113R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
218	K	953511114R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D8	kus	8,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
219	K	953511114R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
220	K	953511115R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
221	K	953511115R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
222	K	953511115R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
223	K	953511116R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
224	K	953511116R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	953511116R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 210 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
226	K	953511116R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D8	kus	13,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
227	K	953511117R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D12	kus	11,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
228	K	953511117R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	18,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
229	K	953511119R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D12	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
230	K	953511121R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D12	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
231	K	953511121R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D12	kus	21,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
232	K	953511121R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D12	kus	17,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
233	K	953511211R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 6 x D6	kus	84,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
234	K	953511211R05	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
235	K	953511211R06	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
236	K	953511211R07	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	17,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	953511211R08	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
238	K	953199999R01	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 2 x 2 x D8	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
239	K	953199999R02	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
240	K	953199999R03	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D8	kus	7,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
241	K	953199999R04	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
242	K	953199999R05	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 180 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 2 x 4 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
243	K	953199999R06	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D14	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
244	K	953199999R07	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
245	K	953199999R08	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
246	K	953199999R09	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
247	K	953199999R10	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
248	K	953199999R11	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 4 x D8 (atyp, V4)	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
249	K	953199999R12	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 300 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 2 x 2 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
250	K	953199999R13	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	953199999R14	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 3 x D12 (atyp, V8)	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
252	K	953199999R15	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 300 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 2 x 3 x D12 (atyp, VV9)	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
253	K	953511212R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
254	K	953511212R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
255	K	953511212R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
256	K	953511212R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D12	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
257	K	953511323R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 500 mm pronikající do stropních polí se smykovou výztuží 2 x 3 D8, počet tahových prutů 2 x 6 x D12	kus	50,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
258	K	953511410R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro předsazené parapety, atiky a krátké konzoly délka 250 mm, tloušťka stropní desky 200 mm	kus	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
259	K	953511410R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro předsazené parapety, atiky a krátké konzoly délka 250 mm, tloušťka stropní desky 220 mm	kus	24,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
260	K	953611115R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (Z-V+V) a zvukově izolační mezi podestou a stěnou	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
261	K	953611141R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (F-V1) a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,3 m, tl. elastomeru 15 mm	kus	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
262	K	953611141R02	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (F-V3) a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,3 m, tl. elastomeru 15 mm	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
263	K	953611151R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (B-V1) a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,3 m	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
264	K	953611151R02	Nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení prefabrikované schodišťové podesty na schodišťovou stěnu (P-V+V)	kus	32,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
265	K	953611151R03	Výztužný koš (Z part T)	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	953611151R04	Nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k zajištění správné polohy schodišťového ramene na základové desce (D-H)	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
267	K	953611211R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska š 420 mm	kus	200,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
268	K	953999R01	Požární těsnění prostupů	m2	41,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"1PP"</i>								
4								
<i>"1NP"</i>								
7,5								
<i>"2NP"</i>								
7,5								
<i>"3NP"</i>								
7,5								
<i>"4NP"</i>								
7,5								
<i>"5NP"</i>								
7,5								
<i>Součet</i>								
269	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Bourání základů odstraňovaného zděného oplocení"</i>								
0,6*0,4*37,5								
<i>Součet</i>								
270	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	33,750			CS ÚRS 2024 02
<i>"Bourání zděného oplocení"</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3*0,3*37,5 Součet								
271	K	967042712R01	Odbourání zdiva z betonu armovaného plošné tl do 100 mm	m2	42,580			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Odbourání části torkretu po betonáži stěn 1PP" 0,5*(55,04+30,12) Součet								
272	K	985520111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02
"Stříkaný beton na výdřevě záporového pažení" 4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64) Součet								
273	K	985520119	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	3 022,380			CS ÚRS 2024 02
"Požadovaná tloušťka 80 mm" 5*604,476 Součet								
274	K	985562312	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 6 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02
"Stříkaný beton na výdřevě záporového pažení" 4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64) Součet								
275	K	989999R01	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - T.01	m	7,160			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"d s=52 mm, L=3580 mm FV" 2*3,58 Součet								
276	K	989999R02	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - N.01	kg	282,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Tyč HEB 200" 282 Součet								
277	K	989999R03	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - N.02	kg	23,600			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Tyč 100x100 pozink" 23,6 Součet								
278	K	989999R04	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.01	kg	15,700			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Plech P25 pozink" 15,7 Součet								
279	K	989999R05	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.02	kg	86,800			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Plech P45 pozink" 86,8 Součet								
280	K	989999R06	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.03	kg	57,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Plech P45 pozink" 57,5 Součet								
281	K	989999R07	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.04	sestava	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"1x plech P20 celková váha 13,3 kg, 1x plech P3 celková váha 2,1 kg, 6x kotvy HSC-B SH - 14 -259" 1 Součet								

282	K	989999R08	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.05	sestava	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"1x plech P20 celková váha 12,8 kg, 1x plech P3 celková váha 2,1 kg, 6x kotvy kotvy HSC-B SH - 14 -259"

1

Součet

283	K	990999R01	Zednické zapravení po bouraném zděném oplocení	m	37,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
284	K	99501.RR01	Odkup vyfrézované asfaltové hmoty zhotovitelem	t	-814,407			

Poznámka k položce:
POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE 1 Kč/t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

-(325,763+488,644)

Součet

D 997 Přesun sutě

285	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1 690,120			CS ÚRS 2024 02

"Přesun suti kameniva - bourání stávajících zpevněných ploch započten v oddílu 1 Zemní práce"

6037,672-4347,552

Součet

286	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 690,120			CS ÚRS 2024 02
287	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	25 351,800			CS ÚRS 2024 02

"Vzdálenost skládky do 15 km"

1690,12*15

Součet

288	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	746,948			CS ÚRS 2024 02

14,794+115,532+4,231+6,951+605,44

Součet

289	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	49,540			CS ÚRS 2024 02

7,95+6,375+24,57+10,645

Součet

290	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	65,813			CS ÚRS 2024 02

65,813

Součet

291	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	814,407			CS ÚRS 2024 02

325,763+488,644

Součet

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

292	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	15 067,389			CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

293	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	753,936			CS ÚRS 2024 02

"Skladba fasády F02"

"2x geotextilie"

$2 \cdot (1,5 \cdot (30,36 + 25,31 + 11,82 + 5,7 + 11,98 + 6,67 + 5,59 + 5,7 + 4,9 + 7,39 + 1,34 + 1,41 + 2,17 + 48,77))$

"Izolace rozraní bílé vany a stropu obovď objektu"

$3,3 \cdot 30,12 + 1,05 \cdot (30,12 + 2 \cdot 55,04)$

Součet

294	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	867,026			CS ÚRS 2024 02

753,936 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

295	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	253,665			CS ÚRS 2024 02

"Skladba fasády F02"

$1,5 \cdot (30,36 + 25,31 + 11,82 + 5,7 + 11,98 + 6,67 + 5,59 + 5,7 + 4,9 + 7,39 + 1,34 + 1,41 + 2,17 + 48,77)$

Součet

296	M	RMAT0005	hydroizolační folie PVC tl 1,5 mm vč lemovacích profilů	m2	309,725			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

253,665 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

297	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	1 809,098			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P04"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podlahy P05a a P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

298	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	14 472,784			CS ÚRS 2024 02

1809,098 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

299	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2	48,020			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

2*24,01

Součet

300	M	28322017	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,5mm	m2	55,967			CS ÚRS 2024 02

48,02 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

301	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou	m2	72,600			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

3*(2*5,5+2*6,6)

Součet

302	M	28322017	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,5mm	m2	88,645			CS ÚRS 2024 02

72,6 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

303	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	48,020			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

2*24,01

Součet

304	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	50,421			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

48,02 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

305	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	72,600			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

3*(2*5,5+2*6,6)

Součet

306	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	76,230			CS ÚRS 2024 02

72,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

307	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	15,425			CS ÚRS 2024 02

D 712 Povlakové krytiny

308	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 771,915			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+
10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba střechy S03a"

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9
+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

"Skladba střechy S03c"

7,2*3,4

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba střechy S04b"

70,84+36,19

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

309	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	708,766			CS ÚRS 2024 02

1771,915 * 0,4 ' Přepočtené koeficientem množství

310	K	712332135	Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S03a" 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 "Skladba střechy S04a" 8,825*2,87+6,2*2,77 Součet					
311	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše "Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S02b" 17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2)) "Skladba střechy S03a" 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 "Skladba střechy S03b" 9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8 "Skladba střechy S03c" 7,2*3,4 "Skladba střechy S03d" 2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9 "Skladba střechy S04a"	m2	1 771,915			CS ÚRS 2024 02

8,825*2,87+6,2*2,77
 "Skladba střechy S04b"
 70,84+36,19
 "Skladba střechy S08"
 7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97
 "Skladba střechy S09"
 7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87
 "Zateplení atik - skladba střechy S10"
 1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)
 3*(1*(6,2+8,825))
 "Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"
 1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)
 "Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

26

Součet

312	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 065,167			CS ÚRS 2024 02

1771,915 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

313	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	820,860			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV24"

312,65

"KV29 (ukončovací profil + koutová lišta)"

508,21

Součet

314	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	327,580			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"
"KV26"
327,58
Součet

315	K	712363357R01	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 350 mm	m	1,660			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"
"KV28"
1,66
Součet

316	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	183,650			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"KV25"
183,65
Součet

317	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní a separační	m2	2 608,785			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"
10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+
10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4
0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)
"Skladba střechy S02a"
10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86
"Skladba střechy S02b"
17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))
"Skladba střechy S03a"

$14,4 \cdot 2,9 + (3,6 \cdot 3,5) / 2 + (3,2 \cdot 2,5) / 2 + 2,3 \cdot 2,5 + 6,7 \cdot 1,3 + (2,5 \cdot 2,5) / 2 + (1,6 \cdot 1,7) / 2 + 3,7 \cdot 3,9$
 $+ 5,32 \cdot 9,1 + 4,5 \cdot 9,4 + 3,11 \cdot 5$

"Skladba střechy S03b"

$9,5 \cdot 1,3 + 1,8 \cdot 2,9 + 1,7 \cdot 5,9 + 2,5 \cdot 1,2 + 7,3 \cdot 4,5 + 3,2 \cdot 4 + 5,7 \cdot 1,6 + 1,3 \cdot 6,8$

"Skladba střechy S03c"

7,2*3,4

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

"Skladba střechy S04b"

70,84+36,19

"Skladba střechy S05"

59,69+78,93+60,1

"Skladba střechy S06"

$2 \cdot (0,63 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4) + 0,56 \cdot 6,2 + 0,54 \cdot 8,825)$

"Skladba střechy S07"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

36,19+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+1,98*5,2+5,04+5,92+36,19+3,85+4,57+5,16+
7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92

36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,6+8,87+5,02*2+5,92+35,3+3,65+4,57+5,16+5,16
+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35+6,83*4

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

318	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3 013,147			CS ÚRS 2024 02

2608,785 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství

319	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	2 357,711			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+
10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba střechy S03a"

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9
+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Skladba střechy S03c"					
			7,2*3,4					
			"Skladba střechy S03d"					
			2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9					
			"Skladba střechy S04a"					
			8,825*2,87+6,2*2,77					
			"Skladba střechy S04b"					
			70,84+36,19					
			"Skladba střechy S05"					
			59,69+78,93+60,1					
			"Skladba střechy S07"					
			36,19+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+1,98*5,2+5,04+5,92+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92					
			36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,6+8,87+5,02*2+5,92+35,3+3,65+4,57+5,16+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35+6,83*4					
			"Skladba střechy S08"					
			7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97					
			"Skladba střechy S09"					
			7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87					
			"Zateplení atik - skladba střechy S10"					
			1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)					
			3*(1*(6,2+8,825))					
			"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"					
			1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)					
			"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"					
			26					
			Součet					
320	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	2 723,156			CS ÚRS 2024 02

2357,711 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství

321	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+
10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4
0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S03a"

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9
+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

Součet

322	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	1 162,420			CS ÚRS 2024 02

1006,424 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství

323	K	712461702R02	Provedení povlakové krytiny střech přes plochých do 10° fólií mechanicky kotvenou	m2	125,538			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S06"

0,63*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

0,56*6,2+0,54*8,825

Součet

324	M	28322067R01	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená odolná vůči UV záření tl 1,5mm	m2	146,315			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

125,538 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

325	K	712461702R01	Provedení povlakové krytiny střech přes plochých do 10° fólií mechanicky kotvenou	m2	2 357,711			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+
10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$0,5 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4)$ <i>"Skladba střechy S02a"</i> $10 \cdot (1,2 \cdot 2,9) + 8,83 \cdot 8,1 + 2,81 \cdot 9,77 + 2,98 \cdot 5,1 + 4,54 \cdot 3,86$ <i>"Skladba střechy S02b"</i> $17,39 \cdot 11,42 - (8 \cdot 8,88 + 10 \cdot (3 \cdot 1,2))$ <i>"Skladba střechy S03a"</i> $14,4 \cdot 2,9 + (3,6 \cdot 3,5) / 2 + (3,2 \cdot 2,5) / 2 + 2,3 \cdot 2,5 + 6,7 \cdot 1,3 + (2,5 \cdot 2,5) / 2 + (1,6 \cdot 1,7) / 2 + 3,7 \cdot 3,9$ $+ 5,32 \cdot 9,1 + 4,5 \cdot 9,4 + 3,11 \cdot 5$ <i>"Skladba střechy S03b"</i> $9,5 \cdot 1,3 + 1,8 \cdot 2,9 + 1,7 \cdot 5,9 + 2,5 \cdot 1,2 + 7,3 \cdot 4,5 + 3,2 \cdot 4 + 5,7 \cdot 1,6 + 1,3 \cdot 6,8$ <i>"Skladba střechy S03c"</i> $7,2 \cdot 3,4$ <i>"Skladba střechy S03d"</i> $2,78 \cdot 2,93 + 2,7 \cdot 0,5 + 6,1 \cdot 2,9$ <i>"Skladba střechy S04a"</i> $8,825 \cdot 2,87 + 6,2 \cdot 2,77$ <i>"Skladba střechy S04b"</i> $70,84 + 36,19$ <i>"Skladba střechy S08"</i> $7,03 \cdot 6,92 + 0,5 \cdot 0,5 + 8,02 \cdot 6,97$ <i>"Skladba střechy S09"</i> $7,73 + 4,57 + 5,04 + 7,2 + 6,56 + 8,87$ <i>"Skladba střechy S05"</i> $59,69 + 78,93 + 60,1$ <i>"Skladba střechy S07"</i> $36,19 + 4,57 + 5,04 + 7,2 + 6,56 + 8,87 + 1,98 \cdot 5,2 + 5,04 + 5,92 + 36,19 + 3,85 + 4,57 + 5,16 +$ $7,41 + 6,56 + 8,87 + 3,4 \cdot 1,7 + 5,04 + 5,92$ $36,19 + 3,85 + 4,57 + 5,16 + 7,41 + 6,6 + 8,87 + 5,02 \cdot 2 + 5,92 + 35,3 + 3,65 + 4,57 + 5,16 + 5,16$ $+ 7,41 + 6,56 + 8,87 + 2 \cdot 5,04 + 5,35 + 6,83 \cdot 4$ <i>"Zateplení atik - skladba střechy S10"</i> $1 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4)$ $3 \cdot (1 \cdot (6,2 + 8,825))$ <i>"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"</i>					

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

326	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	2 747,912			CS ÚRS 2024 02

2357,711 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

327	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střešy do 5°	m2	129,277			CS ÚRS 2024 02

"Povrchová úprava skladby střešy S03c"

7,2*3,4

"Povrchová úprava skladby střešy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

Součet

328	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	129,277			CS ÚRS 2024 02

329	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střešy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střešy do 5°	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střešy S01"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+

10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střešy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střešy S03a"

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9

+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střešy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	80,514			CS ÚRS 2024 02
1006,424 * 0,08 ' Přepočtené koeficientem množství								
331	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02
"Skladba střechy S01" $10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)$ "Skladba střechy S02a" $10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86$ "Skladba střechy S03a" $14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5$ "Skladba střechy S04a" $8,825*2,87+6,2*2,77$ Součet								
332	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02
333	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	93,095			CS ÚRS 2024 02
"Část skladby střechy S01" $0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)$ Součet								
334	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	153,830			CS ÚRS 2024 02
93,095 * 1,6524 ' Přepočtené koeficientem množství								
335	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	379,278			CS ÚRS 2024 02
D 713 Izolace tepelné								
336	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02
"Skladba podlahy P01"								

"1NP"
36,72+31,61+46,23
"2NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67
"3NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67
"4NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"5NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

337	M	28372303R01	deska EPS 100 S tl 40mm	m2	1 883,826			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

1794,12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

338	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 369,040			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"
"1NP"
36,72+31,61+46,23
"2NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67
"3NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67
"4NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67
"5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"Skladba podlahy P03"

"1NP"

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59

"2NP"

39,16+20,72

"3NP"

39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"5NP"

39,16+20,72

"Skladba podlahy P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

Součet

339	M	28376554R01	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 35mm	m2	2 487,492			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

2369,04 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

340	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"
"1NP"
7,45+3,01+6,23
"2NP"
5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84
"3NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"4NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"5NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"Skladba podlahy P08"
"1NP"
5,46+4,81+1,27
Součet

341	M	28372302R01	deska EPS 100 S tl 30mm	m2	284,456			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

270,91 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Skladba podlahy P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

343	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	284,456			CS ÚRS 2024 02

270,91 * 1,05 * Přepočtené koeficientem množství

344	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	574,920			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P03"

"1NP"

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59

"2NP"

39,16+20,72

"3NP"

39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"5NP"

39,16+20,72

"Skladba podlahy P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

Součet

345	M	28372306R01	deska EPS 100 S tl 60mm	m2	603,666			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

574,92 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

346	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	243,858			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

347	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	256,051			CS ÚRS 2024 02

243,858 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

348	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	243,858			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

349	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	256,051			CS ÚRS 2024 02

243,858 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

350	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	284,053			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S02a"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

351	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	298,256			CS ÚRS 2024 02

284,053 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

352	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	313,092			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03a"

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

Součet

353	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	328,747			CS ÚRS 2024 02

313,092 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

354	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	24,480			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"

7,2*3,4

Součet

355	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	25,704			CS ÚRS 2024 02

24,48 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

356	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	42,502			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S04a"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

8,825*2,87+6,2*2,77

Součet

357	M	28372362	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 240mm	m2	44,627			CS ÚRS 2024 02

42,502 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

358	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	39,970			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

Součet

359	M	28372364	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 280mm	m2	41,969			CS ÚRS 2024 02

39,97 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

360	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	104,797			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

Součet

361	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	110,037			CS ÚRS 2024 02

104,797 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

362	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	250,265			CS ÚRS 2024 02

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

Součet

363	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	262,778			CS ÚRS 2024 02

250,265 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

364	K	713141138	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	605,726			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba střechy S01"

"Tloušťka izolace dle PD 300 mm bez rozlišení tloušťky jednotlivých vrstev"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

Součet

365	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	666,299			CS ÚRS 2024 02

605,726 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

366	M	28376652	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	666,299			CS ÚRS 2024 02

605,726 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

367	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	643,036			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"
(7,2*3,4)
"Skladba střechy S04a"
(8,825*2,87+6,2*2,77)
"Skladba střechy S04b"
(70,84+36,19)
"Skladba střechy S05"
(59,69+78,93+60,1)
"Skladba střechy S06"
(0,63*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+0,56*6,2+0,54*8,825)
"Skladba střechy S08"
(7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97)
"Skladba střechy S09"
(7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87)
Součet

368	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	49,802			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"
0,07*(7,2*3,4)
"Skladba střechy S04a"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$0,1 \cdot (8,825 \cdot 2,87 + 6,2 \cdot 2,77)$
"Skladba střechy S04b"
 $0,08 \cdot (70,84 + 36,19)$
"Skladba střechy S05"
 $0,08 \cdot (59,69 + 78,93 + 60,1)$
"Skladba střechy S06"
 $0,08 \cdot (0,63 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4) + 0,56 \cdot 6,2 + 0,54 \cdot 8,825)$
"Skladba střechy S08"
 $0,07 \cdot (7,03 \cdot 6,92 + 0,5 \cdot 0,5 + 8,02 \cdot 6,97)$
"Skladba střechy S09"
 $0,05 \cdot (7,73 + 4,57 + 5,04 + 7,2 + 6,56 + 8,87)$
Součet

369	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	113,457			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S02a"
 $0,19 \cdot (10 \cdot (1,2 \cdot 2,9) + 8,83 \cdot 8,1 + 2,81 \cdot 9,77 + 2,98 \cdot 5,1 + 4,54 \cdot 3,86)$
"Skladba střechy S02b"
 $0,19 \cdot (17,39 \cdot 11,42 - (8 \cdot 8,88 + 10 \cdot (3 \cdot 1,2)))$
"Skladba střechy S03a"
 $0,19 \cdot (14,4 \cdot 2,9 + (3,6 \cdot 3,5) / 2 + (3,2 \cdot 2,5) / 2 + 2,3 \cdot 2,5 + 6,7 \cdot 1,3 + (2,5 \cdot 2,5) / 2 + (1,6 \cdot 1,7) / 2 + 3,7 \cdot 3,9 + 5,32 \cdot 9,1 + 4,5 \cdot 9,4 + 3,11 \cdot 5)$
"Skladba střechy S03b"
 $0,19 \cdot (9,5 \cdot 1,3 + 1,8 \cdot 2,9 + 1,7 \cdot 5,9 + 2,5 \cdot 1,2 + 7,3 \cdot 4,5 + 3,2 \cdot 4 + 5,7 \cdot 1,6 + 1,3 \cdot 6,8)$
"Skladba střechy S03d"
 $0,19 \cdot (2,78 \cdot 2,93 + 2,7 \cdot 0,5 + 6,1 \cdot 2,9)$
"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"
 $0,19 \cdot 26$
Součet

370	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	113,457			CS ÚRS 2024 02
371	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	2 883,808			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01" "1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			36,72+31,61+46,23					
			"2NP"					
			16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34					
			+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67					
			"3NP"					
			16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34					
			+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67					
			"4NP"					
			16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34					
			+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67					
			"5NP"					
			16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34					
			+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67					
			"Skladba podlahy P02"					
			"1NP"					
			7,45+3,01+6,23					
			"2NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84					
			"3NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					
			"4NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					
			"5NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					
			"Skladba podlahy P03"					
			"1NP"					
			32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79					
			+6,59+6,59					
			"2NP"					
			39,16+20,72					
			"3NP"					
			39,16+20,72					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"4NP" 39,16+20,72 "5NP" 39,16+20,72 "Skladba podlahy P05b" "1PP" 34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2 "Skladba podlahy P08" "1NP" 5,46+4,81+1,27 "Skladba podlahy P09" "1PP" 4,24+27,02 "1NP" 18,44+10,31 Součet					
372	M	28329012R01	fólie PE separační	m2	3 361,078			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
2883,808 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství								
373	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	20,511			CS ÚRS 2024 02
D 761 Konstrukce prosvětlovací								
374	K	761119999R01	Fasádní prosklená stěna hliníková 6200x2900 mm se vstupními dveřmi, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
375	K	761119999R02	Fasádní prosklená stěna hliníková 5000x2600 mm se vstupními dveřmi, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo s privátní okenní folií specifikace dle výpisu prosklených stěn - S102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
376	K	761119999R03	Fasádní prosklená stěna hliníková 5850x2600 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S103	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
377	K	761119999R04	Fasádní prosklená stěna hliníková 1285x2600 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S104	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
378	K	761119999R05	Fasádní prosklená stěna hliníková 2200x2900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S105	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
379	K	761119999R06	Prosklené dvoukřídle dveře 3100x2900 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S106	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
380	K	761119999R07	Fasádní prosklená stěna hliníková 3000x2900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S107	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
381	K	761119999R08	Fasádní prosklená stěna hliníková 3750x1900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S108	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
382	K	761119999R09	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
383	K	761119999R10	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S202	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
384	K	761119999R11	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2200x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S204	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
385	K	761119999R12	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
386	K	761119999R13	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S302	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
387	K	761119999R14	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2200x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S304	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
388	K	761119999R15	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
389	K	761119999R16	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S402	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
390	K	761119999R17	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2350x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S404	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

391	K	761119999R18	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2470 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
392	K	761119999R19	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S502	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
393	K	761119999R20	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2350x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S504	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

394	K	998761103	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,809			CS ÚRS 2024 02

D 762 Konstrukce tesařské

395	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 20 mm	m2	125,538			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S06"

$0,63 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4)$

$0,56 \cdot 6,2 + 0,54 \cdot 8,825$

Součet

396	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,511			CS ÚRS 2024 02

$125,538 \cdot 0,02$

Součet

397	K	762810037R01	Záklop stropů z dřevotřískových desek tl 38 mm, hrany kryté plastovou lištou zajišťující odvod elektrostatického náboje, rozebíratelný systém, s útlumem akustického tlaku	m2	16,380			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P12 - zdvojená podlaha trafostanice"

16,38

Součet

398	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	0,622			CS ÚRS 2024 02

16,38*0,038								
Součet								
399	K	762952002R01	Montáž teras z palubek na terče z umělé hmoty	m2	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"								
26								
Součet								
400	M	RMAT0006	palubky terasové s povrchovou úpravou na terčích z umělé hmoty	m2	28,080			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
26 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství								
401	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,112			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763 Konstrukce suché výstavby								
402	K	763113341	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm	m2	72,401			CS ÚRS 2024 02
"SDK instalační předstěny 1NP"								
3,8*(2*1,18)								
"SDK instalační předstěny 2NP"								
2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)								
"SDK instalační předstěny 3NP"								
2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)								
"SDK instalační předstěny 4NP"								
2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)								
"SDK instalační předstěny 5NP"								
2,75*(1,2+1,44+1,7+1,2)								
Součet								

403	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm	m2	261,540			CS ÚRS 2024 02

"SDK instalační předstěny 1PP"

3,05(1,8+2*0,3)*

"SDK instalační předstěny 1NP"

3,8(0,26*2)*

"SDK instalační předstěny 2NP"

2,9(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)*

"SDK instalační předstěny 3NP"

2,9(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)*

"SDK instalační předstěny 4NP"

2,9(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)*

"SDK instalační předstěny 5NP"

2,75(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

404	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	148,810			CS ÚRS 2024 02

"Část skladby podhledu C04"

"1NP"

3,56+13,99+23,83+19,38+15,31+15,26+26,69+30,79

Součet

405	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	284,080			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Část skladby podhledu C04" "1NP" 7,45+3,01+6,23+5,45+6,59+6,59+4,81+1,27 "2NP" 5,88+2*5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84 "3NP" 5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 "4NP" 5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 "5NP" 5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 Součet								
406	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	29,292			CS ÚRS 2024 02
"Zateplení části podhledů C04" "1NP" 3,6*2,2+4,435*2+4,02*3,11 Součet								
407	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	29,878			CS ÚRS 2024 02
29,292 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství								
408	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	191,850			CS ÚRS 2024 02
"Skladba podhledu C05" "1NP" 32,54+36,72+31,61+5,51+46,23+39,24 Součet								
409	M	RMAT0002	minerální podhled kazetový 600x600x20 mm aw =1,00	m2	191,850			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
410	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,996			CS ÚRS 2024 02

D		764	Konstrukce klempířské					
411	K	764011614R01	Krycí plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	11,870			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Pozinkovaná ocel s práškovou barvou"</i> <i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> <i>"KV30"</i> <i>11,87</i> <i>Součet</i>								
412	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	43,300			CS ÚRS 2024 02
<i>"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"</i> <i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> <i>"KV19"</i> <i>43,3</i> <i>Součet</i>								
413	K	764214607R01	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 600 mm	m	22,570			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"</i> <i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> <i>"KV27"</i> <i>22,57</i> <i>Součet</i>								
414	K	764214607R02	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm	m	25,550			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"</i> <i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> <i>"KV20"</i> <i>25,55</i> <i>Součet</i>								
415	K	764214607R03	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 700 mm	m	17,280			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"
"Výměry převzatý z výpisu klempířských výrobků"
"KV23"
17,28
Součet

416	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	19,910			CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"
"Výměry převzatý z výpisu klempířských výrobků"
"KV21"
19,91
Součet

417	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	66,000			CS ÚRS 2024 02

66
Součet

418	K	764216644R01	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm	m	162,180			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,7 mm s práškovým lakem"
"Výměry převzatý z výpisu klempířských výrobků"
"KV1"
12*2,84
"KV2"
28*1,0
"KV3"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

8*1,6
 "KV4"
 4*1,6
 "KV5"
 4*2,7
 "KV6"
 4*2,4
 "KV7"
 11*0,9
 "KV8"
 4*2,2
 "KV9"
 4*0,9
 "KV10"
 4*1,8
 "KV13"
 1*7,4
 "KV14"
 1*1,5
 "KV15"
 1*3,6
 "KV16"
 1*3,2
 "KV17"
 3*3,0
 "KV18"
 2*3,15
 Součet

419	K	764216645R01	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 420 mm <i>"Pozinkovaný plech tl 0,7 mm s práškovým lakem"</i>	m	7,400			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> "KV11" 4*1,4 "KV12" 2*0,9 <i>Součet</i>								
420	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	184,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> 92*2 <i>Součet</i>								
421	K	764216667	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> 12 <i>Součet</i>								
422	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,318			CS ÚRS 2024 02
D 766 Konstrukce truhlářské								
423	K	0,01	Protipožární dveře ocelové falcové, jednokřídlé, hladké plné - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
424	K	0,02	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
425	K	0,03	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
426	K	0,04	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 800x1970 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
427	K	0,05	Protipožární dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

428	K	0,06	Protipožární ocelové dveře falcové, dvoukřídle, hladké, plné, hlavní křídlo š. 900 mm - 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
429	K	0,07	Dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

430	K	0,08	Protipožární ocelové dveře falcové, dvoukřídlé, hladké, částečně prosklené 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
431	K	0,09	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
432	K	0,10	Dveře falcové, protipožární, dvoukřídlé, plné, hladké, hlavní křídlo š. 900 mm 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
433	K	1,01	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
434	K	1,02	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, protipožární - 1300x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
435	K	1,03	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
436	K	1,04	Protipožární ocelové dveře, falcové, jednokřídlé, hladké, plné, bezpečnostní 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
437	K	1,05	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
438	K	1,07	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
439	K	1,08	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
440	K	1,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
441	K	1,10	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
442	K	1,11	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
443	K	1,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
444	K	1,13	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
445	K	1,14	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
446	K	1,15	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
447	K	1,17	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
448	K	1,18	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 1000x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
449	K	1,19	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární, bezpečnostní 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
450	K	1,20	Trezorové dveře, ocelové, plné, hladké, falcové, otevíravé ven - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
451	K	1,21	Vstupní dveře dvoukřídlé prosklené, bezpečnostní - 1660x2350 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
452	K	1,22	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
453	K	1,23	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
454	K	1,24	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
455	K	1,25	Vstupní dveře jednokřídlé celoprosklené - 1300x2300 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
456	K	1,26	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
457	K	1,27	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
458	K	1,28	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
459	K	1,29	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
460	K	1,30	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
461	K	1,31	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.31	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
462	K	1,32	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.32	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
463	K	1,33	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.33	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
464	K	1,34	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.34	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
465	K	1,35	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.35	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
466	K	1,37	Vstupní dveře dvoukřídlé prosklené, bezpečnostní - 1500x2350 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.37	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
467	K	1,38	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, bezpečnostní - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.38	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
468	K	1,39	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.39	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
469	K	1,40	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.40	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
470	K	1,41	Vjezdová sekční garážová vrata 6000x2600 mm pro vysoký provoz v hromadných garážích včetně integrovaných dveří š. 800 mm otevíravé ven, systémové řešení - specifikace dle výkazu dveří - 1.41	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
471	K	1,45	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.45	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
472	K	1,46	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.46	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
473	K	101	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3150x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
474	K	102	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3150x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
475	K	103	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 103	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
476	K	104	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 104	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
477	K	105	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 105	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
478	K	106	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevřené plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3200x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 106	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
479	K	107	Okno čtyřdílné otvíravě-výklopné/otevřené plastové bezpečnostní izolační trojsklo 7500x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 107	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
480	K	108	Prosklená přepážka, dvoudílná, vysouvací nahoru plastová dvojsklo 1000x1300 mm - specifikace dle výpisu oken - 108	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
481	K	109	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevřené plastové, bezpečnostní izolační trojsklo 1500x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 109	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
482	K	2,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
483	K	2,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
484	K	2,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
485	K	2,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
486	K	2,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
487	K	2,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
488	K	2,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
489	K	2,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
490	K	2,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
491	K	2,11	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
492	K	2,13	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
493	K	2,14	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
494	K	2,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
495	K	2,16	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
496	K	2,17	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
497	K	2,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
498	K	2,19	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
499	K	2,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
500	K	2,21	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
501	K	2,22	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
502	K	2,23	Vstupní dveře do chodby, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
503	K	2,24	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
504	K	2,25	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
505	K	2,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
506	K	2,27	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
507	K	2,28	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
508	K	2,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
509	K	2,30	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
510	K	2,31	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.31	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
511	K	2,32	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.32	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
512	K	201	Okno rohové, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
513	K	202	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 202	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
514	K	203	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 203	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
515	K	204	Okno jednokřídlé v kuchyni, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 204	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
516	K	205	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 205	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
517	K	206	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 206	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
518	K	207	Okno jednokřídlé v kuchyni, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 207	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
519	K	208	Okno rohové, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 208	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
520	K	209	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 209	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
521	K	210	Francouzské okno jednokřídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 210	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
522	K	211	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 211	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
523	K	212	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 212	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
524	K	213	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 213	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
525	K	214	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 214	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
526	K	215	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 215	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
527	K	216	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 216	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
528	K	217	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 217	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
529	K	218	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 218	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
530	K	219	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 219	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
531	K	220	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 220	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
532	K	221	Okno jednoduché fixní plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 221	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
533	K	222	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 222	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
534	K	223	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 223	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
535	K	224	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 224	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
536	K	225	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 225	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
537	K	226	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 226	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
538	K	227	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava, otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 227	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
539	K	228	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo otvíravě-výklopné/fixní 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 228	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
540	K	229	Francouzské okno jednokřídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 229	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
541	K	230	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 230	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
542	K	231	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 231	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
543	K	232	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 232	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
544	K	233	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 233	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
545	K	3,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
546	K	3,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
547	K	3,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
548	K	3,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
549	K	3,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
550	K	3,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
551	K	3,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
552	K	3,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
553	K	3,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
554	K	3,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
555	K	3,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plně hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
556	K	3,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
557	K	3,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
558	K	3,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plně hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
559	K	3,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
560	K	3,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
561	K	3,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plně hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
562	K	3,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
563	K	3,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
564	K	3,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
565	K	3,21	Vstupní dveře do chodby, plně hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
566	K	3,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plně hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
567	K	3,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
568	K	3,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
569	K	3,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plně hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
570	K	3,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
571	K	3,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
572	K	3,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
573	K	3,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
574	K	3,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
575	K	301	Okno rohové, třídlínná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
576	K	302	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 302	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
577	K	303	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 303	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
578	K	304	Okno jednokřídle v kuchyni, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 304	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
579	K	305	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 305	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
580	K	306	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 306	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
581	K	307	Okno jednokřídle v kuchyni, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 307	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
582	K	308	Okno rohové, třídlínná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 308	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
583	K	309	Okno dvoukřídle otevíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 309	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
584	K	310	Francouzské okno jednokřídle otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 310	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
585	K	311	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 311	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
586	K	312	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 312	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
587	K	313	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 313	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
588	K	314	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 314	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
589	K	315	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 315	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
590	K	316	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 316	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
591	K	317	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 317	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
592	K	318	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 318	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
593	K	319	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 319	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
594	K	320	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 320	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
595	K	321	Okno jednodílné fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 321	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
596	K	322	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 322	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
597	K	323	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 323	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
598	K	324	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 324	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
599	K	325	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 325	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
600	K	326	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 326	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
601	K	327	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 327	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
602	K	328	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 328	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
603	K	329	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 329	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
604	K	330	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 330	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
605	K	331	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 331	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
606	K	332	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 332	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
607	K	333	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 333	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
608	K	4,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
609	K	4,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
610	K	4,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
611	K	4,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
612	K	4,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
613	K	4,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
614	K	4,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
615	K	4,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
616	K	4,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
617	K	4,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
618	K	4,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
619	K	4,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
620	K	4,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
621	K	4,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
622	K	4,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
623	K	4,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
624	K	4,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
625	K	4,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
626	K	4,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
627	K	4,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
628	K	4,21	Vstupní dveře do chodby, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
629	K	4,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
630	K	4,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
631	K	4,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
632	K	4,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
633	K	4,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
634	K	4,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
635	K	4,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
636	K	4,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
637	K	4,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
638	K	401	Okno rohové, třídlíná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
639	K	402	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 402	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
640	K	403	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 403	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
641	K	404	Okno jednokřídlé v kuchyni, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 404	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
642	K	405	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 405	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
643	K	406	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 406	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
644	K	407	Okno jednokřídlé v kuchyni, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 407	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
645	K	408	Okno rohové, třídlíná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 408	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
646	K	409	Okno dvoukřídlé otevíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 409	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
647	K	410	Francouzské okno jednokřídlé otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 410	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
648	K	411	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíráv ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 411	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
649	K	412	Okno jednokřídle v koupelně, otevíráv-ěvýklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 412	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
650	K	413	Okno jednokřídle v koupelně, otevíráv-ěvýklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 413	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
651	K	414	Okno jednokřídle v koupelně, otevíráv-ěvýklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 414	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
652	K	415	Francouzské okno jednok řídle otevíráv-ěvýklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 415	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
653	K	416	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíráv ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 416	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
654	K	417	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíráv ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 417	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
655	K	418	Francouzské okno jednok řídle otevíráv-ěvýklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 418	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
656	K	419	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíráv ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 419	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
657	K	420	Francouzské okno jednok řídle otevíráv-ěvýklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 420	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
658	K	421	Okno jednodílné fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 421	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
659	K	422	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídlná sestava otevíráv-ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 422	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
660	K	423	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíráv ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 423	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
661	K	424	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíráv ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 424	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
662	K	425	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 425	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
663	K	426	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 426	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
664	K	427	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 427	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
665	K	428	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 428	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
666	K	429	Francouzské okno jednok řídle otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 429	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
667	K	430	Francouzské okno jednok řídle otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 430	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
668	K	431	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 431	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
669	K	432	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 432	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
670	K	433	Okno trojdílné, jedno k řídlo otevíravě-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 433	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
671	K	5,01	Vstupní dveře do bytu bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
672	K	5,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
673	K	5,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
674	K	5,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
675	K	5,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
676	K	5,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
677	K	5,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
678	K	5,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
679	K	5,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
680	K	5,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
681	K	5,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
682	K	5,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
683	K	5,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
684	K	5,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
685	K	5,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
686	K	5,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
687	K	5,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
688	K	5,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
689	K	5,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
690	K	5,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
691	K	5,21	Vstupní dveře do chodby, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
692	K	5,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
693	K	5,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
694	K	5,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
695	K	5,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
696	K	5,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
697	K	5,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
698	K	5,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
699	K	5,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
700	K	5,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
701	K	501	Okno rohové, třídlíná sestava otevíravě-výklopné/fixní/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
702	K	502	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 502	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
703	K	503	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 503	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
704	K	504	Okno jednokřídlé v kuchyni, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 504	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
705	K	505	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 505	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
706	K	506	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 506	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
707	K	507	Okno jednokřídlé v kuchyni, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 507	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
708	K	508	Okno rohové, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 508	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
709	K	509	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 509	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
710	K	510	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 510	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
711	K	511	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 511	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
712	K	512	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 512	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
713	K	513	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 513	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
714	K	514	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 514	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
715	K	515	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 515	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
716	K	516	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 516	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
717	K	517	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 517	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
718	K	518	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 518	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
719	K	519	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 519	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
720	K	520	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 520	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
721	K	521	Okno jednodílné fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 521	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
722	K	522	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řidílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 522	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
723	K	523	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 523	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
724	K	524	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 524	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
725	K	525	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řidílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 525	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
726	K	526	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řidílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 526	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
727	K	527	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 527	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
728	K	528	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 528	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
729	K	529	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 529	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
730	K	530	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 530	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
731	K	531	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 531	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
732	K	532	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 532	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
733	K	533	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 533	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
734	K	766.LINKY.R01	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV1	kus	1,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

1

Součet

735	K	766.LINKY.R02	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV2	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

4

Součet

736	K	766.LINKY.R03	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV3	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

737	K	766.LINKY.R04	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV4	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

738	K	766.LINKY.R05	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV5	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

739	K	766.LINKY.R06	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV6	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

740	K	766.LINKY.R07	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV7	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

741	K	766.LINKY.R08	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV8	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

742	K	766.LINKY.R09	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV9	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

743	K	766.LINKY.R10	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV10	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

744	K	766.LINKY.R11	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV11	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

745	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,430			CS ÚRS 2024 02

D 767

Konstrukce zámečnické

746	K	767.ZAM.R01	Vnitřní schodišťové zábradlí, svařovaná konstrukce z ocelové pásoviny 60x8 mm, zábradlí v. 1000 mm výplň ze svislé ocelové pásoviny 60x8 á 108 mm - ZV01	m	123,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Ocel + prášková barva"
"včetně kotevních konzol a patek"
"zábradlí je kotveno z boku do schodišťového ramene, patka je do betonového podkladu kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"
123
Součet

747	K	767.ZAM.R02	Zábradlí na pavlačích a balkonech, svařovaná konstrukce z ocelové pásovin 60x8 mm, zábradlí v. 1000 mm výplň ze svislé ocelové pásovin 60x8 á 108 mm - ZV02	m	333,400			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"
"včetně kotevních konzol a patek"
"zábradlí je kotveno z boku do ŽB desky, patka je do betonového podkladu
kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"
333,4
Součet

748	K	767.ZAM.R03	Zábradlí na terase 2NP, svařovaná konstrukce z ocelové pásovin 60x8 mm, zábradlí v. 610 mm (1000 mm od podlahy) výplň ze svislé ocelové pásovin 60x8 á 108 mm - ZV03	m	45,700			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"
"včetně kotevních konzol a patek"
"zábradlí je kotveno z boku do ŽB atiky, patka je do betonového podkladu
kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

45,7
Součet

749	K	767.ZAM.R04	Zábradlí na terase 2NP, svařovaná konstrukce z ocelové pásovin 60x8 mm, zábradlí v. 980 mm (1370 mm od podlahy) výplň ze svislé ocelové pásovin 60x8 á 108 mm - ZV04	m	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"
"včetně kotevních konzol a patek"
"zábradlí je kotveno z boku do ŽB atiky, patka je do betonového podkladu kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"
4
Součet

750	K	767.ZAM.R05	Schodišťové madlo kotvené do stěny - ZV05	m	41,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Ocel + prášková barva"
"včetně kotevních konzol a patek, kotven pomocí chem. Kotvy 2xM16, lepidlo HIT RE500"
"Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a těsnící prostředky"
"Min. 3 kotvy do stěny na jednom madle, (á max 2m)"
41
Součet

751	K	767.ZAM.R06	Sklepní kóje – systémové řešení, na celou výšku místnosti, konstrukce z pozinkované oceli bez dodatečného laku - ZV06	kus	40,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"nosná konstrukce z ocelových jeklů, čelní i dělicí stěny budou s plnou výplní, výplň pozinkovaný plech tl. 0,8 mm"
"v čelní stěně budou v horní a dolní části větrací mřížky s výplní ze svařované sítě 50/50 mm, ve spodní části bude větrací mřížka výšky 100 mm"
"a v horní části výšky 200 mm, dveře do kóji budou jednokřídlé šířky 700 mm a výšky 1970 mm"
"zámek s cylindrickou vložkou v základní bezpečnostní třídě BT1, kování klika/koule, rozměry jednotlivých kójí viz půdorys 1PP"
"celkem 40 kójí"
40
Součet

752	K	767.ZAM.R07	Podstavná konstrukce pro požární ventilátor CHÚC na ploché střeše, systémové řešení - ZV07	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"konstrukce z pozinkovaných jeleků, patky min. 200x200 mm s PE podložkou a přířezem z HI střešní folie, uloženo na hydroizolační folii"

"přesné rozměry stanový dodavatel systému s ohledem na stabilitu"

2

Součet

753	K	767.ZAM.R08	Ocelový přejezdový úhelník zabetonovaný do hrany železobetonové desky u vjezdu do garáží - ZV08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Žárově pozinkovaná ocel. Kotvení pomocí navařených oc. pacek zmonolitněných s ŽB deskou"

"Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a těsnící prostředky"

"Délka 5,72 m. Profil L 60x60x6 mm. Hmotnost celkem 32 kg."

1

Součet

754	K	767.ZAM.R09	Zakrytí otvoru bezodtokových jímek o rozměru 500x500 mm v garážích - ZV09	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Lemovací ocelový profil L60/60/6 mm zabetonovaný do ŽB konstrukce. Výplň tvořená systémovým ocelovým pororoštem SP 330-34/38-3 uložený na úpalky"

"Včetně podkladních pryžových pásků na kontaktu mříže s rámem"

"Vhodné pro pojezd vozidel do 3,5 t. H.H. poklopu osazena v líci s povrchovou úpravou podlahy"

"Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci na základě ověřených rozměrů na stavbě"

"V rámci dílenské dokumentace bude provedeno statické posouzení jednotlivých prvků a přípojí"

5

Součet

755	K	767.ZAM.R10	Zakrytí otvoru bezodtokové jímky o rozměru 400x400 mm v technické místnosti ZV10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Lemovací ocelový profil L60/60/6 mm zabetonovaný do ŽB konstrukce. Výplň tvořená systémovým ocelovým pororoštem SP 330-34/38-3 uložený na úpalky"

"Včetně podkladních pryžových pásků na kontaktu mříže s rámem. H.H. poklopu osazena v líci s povrchovou úpravou podlahy"

"Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci na základě ověřených rozměrů na stavbě"

"V rámci dílenské dokumentace bude provedeno statické posouzení jednotlivých prvků a přípojí"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

756	K	767.ZAM.R11	Ocelový jekl pro ukotvení dopravních značek u vjezdu do garáží - ZV11	m	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"jekl 50x50x3 mm, povrchová úprava – pozink"

4

Součet

757	K	767995116R01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
758	M	RMAT0009	vyrovnávací pororoštové schodiště š 1200 mm - 4x175/280 mm - trafostanice	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
759	M	RMAT0010	drátěné stěny mezi trafostanicemi + kotvící konstrukce - trafostanice	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
760	M	RMAT0011	nosná ocelová konstrukce trafostanic	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
761	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	400,000			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P12 - zdvojená podlaha trafostanice"

400

Součet

762	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce - systémové stojky pod zdvojenou podlahu trafostanice	kg	400,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
763	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,129			CS ÚRS 2024 02

D 771

Podlahy z dlaždic

764	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 610,442			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"

"1PP"

(19*1,2+19*1,25)*0,3

"1NP"

(23*1,25+23*1,25)*0,3

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(23*1,25+23*1,25)*0,3					
			"3NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,3					
			"4NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,3					
			"Skladba podlahy P07 (stupnice)"					
			"1PP"					
			(19*1,2+19*1,25)*0,1711					
			"1NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"2NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"3NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"4NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"Skladba podlahy P03"					
			"1NP"					
			32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79 +6,59+6,59					
			"2NP"					
			39,16+20,72					
			"3NP"					
			39,16+20,72					
			"4NP"					
			39,16+20,72					
			"5NP"					
			39,16+20,72					
			"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"					
			"1PP"					
			2,65*2,65+2,7*1,25					
			"1NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*(2,7*1,3)					
			"2NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"3NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"4NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"Podlaha P08"					
			"1NP"					
			5,46+4,81+1,27					
			"Skladba podlahy P02"					
			"1NP"					
			7,45+3,01+6,23					
			"2NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84					
			"3NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					
			"4NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					
			"5NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					
			"Skladba podlahy P11"					
			"2NP"					
			70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83					
			"3NP"					
			56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83					
			"4NP"					
			78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83					
			"5NP"					
			60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet								
765	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 610,442			CS ÚRS 2024 02
"Skladba podlahy P07 (stupnice)"								
"1PP"								
(19*1,2+19*1,25)*0,3								
"1NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"2NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"3NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"4NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"Skladba podlahy P07 (stupnice)"								
"1PP"								
(19*1,2+19*1,25)*0,1711								
"1NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"2NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"3NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"4NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"Skladba podlahy P03"								
"1NP"								
32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79								
+6,59+6,59								
"2NP"								
39,16+20,72								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3NP"					
			39,16+20,72					
			"4NP"					
			39,16+20,72					
			"5NP"					
			39,16+20,72					
			"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"					
			"1PP"					
			2,65*2,65+2,7*1,25					
			"1NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"2NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"3NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"4NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"Podlaha P08"					
			"1NP"					
			5,46+4,81+1,27					
			"Skladba podlahy P02"					
			"1NP"					
			7,45+3,01+6,23					
			"2NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84					
			"3NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					
			"4NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					
			"5NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podlahy P11"

"2NP"

70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83

"3NP"

56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83

"4NP"

78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83

"5NP"

60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35

Součet

766	K	771274313R01	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	276,550			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp."

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"

"1PP"

19*1,2+19*1,25

"1NP"

23*1,25+23*1,25

"2NP"

23*1,25+23*1,25

"3NP"

23*1,25+23*1,25

"4NP"

23*1,25+23*1,25

Součet

767	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	82,965			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"

"1PP"

(19*1,2+19*1,25)*0,3

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

(23*1,25+23*1,25)*0,3

"2NP"

(23*1,25+23*1,25)*0,3

"3NP"

(23*1,25+23*1,25)*0,3

"4NP"

(23*1,25+23*1,25)*0,3

Součet

768	K	771274332R01	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	276,550			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp."

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"

"1PP"

19*1,2+19*1,25

"1NP"

23*1,25+23*1,25

"2NP"

23*1,25+23*1,25

"3NP"

23*1,25+23*1,25

"4NP"

23*1,25+23*1,25

Součet

769	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	48,469			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"

"1PP"

(19*1,2+19*1,25)*0,1711

"1NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"3NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"4NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
Součet

770	K	771574413R01	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	564,928			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P03"
"1NP"
32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59
"2NP"
39,16+20,72
"3NP"
39,16+20,72
"4NP"
39,16+20,72
"5NP"
39,16+20,72
"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"
"1PP"
2,65*2,65+2,7*1,25
"1NP"
2*(2,7*1,3)
"2NP"
2*(2,7*1,3)

"3NP"

2*(2,7*1,3)

"4NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2*(2,7*1,3)

"Podlaha P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

771	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	649,667			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

564,928 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

772	K	771574415R01	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	259,370			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

Součet

773	M	59761137R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	285,307			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

259,37 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

774	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Podlaha P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

775	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	312,000			CS ÚRS 2024 02

"Podlahy P02"

43*4

"Podlahy P03"

22*4

"Podlahy P07"

10*4

"Podlahy P08"

3*4

Součet

776	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	32,181			CS ÚRS 2024 02

D776Podlahy povlakové

777	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

778	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

779	K	776231111R01	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů,
úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

780	M	28411051R01	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR	m2	1 973,532			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

1794,12 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

781	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstvým	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

782	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,243			CS ÚRS 2024 02

D
777
Podlahy lité

783	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 809,098			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P04"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

"Skladba podlahy P05a a P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

784	K	777131113R01	Penetrační nátěr podlahy pod PU stěrky - dle systémového řešení výrobce	m2	1 809,098			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P04"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

"Skladba podlahy P05a a P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

785	K	777521103R01	Polyuretanová stěrka pro střední a těžké provoz - se vsypem, odstín přírodní šedá, elastická,vodotěsná, odolná proti sollím a ropným produktů, pojížděná	m2	1 505,230			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp."

"Skladba podlahy P04 (parking)"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

Součet

786	K	777521103R02	Polyuretanová stěrka pro střední a těžké provoz - se vsypem, odstín přírodní šedá, elastická,vodotěsná, odolná proti sollím a ropným produktů	m2	303,868			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp."

"Skladba podlahy P05a (technické prostory) a P09 (technické prostory)"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b (technické prostory)"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

787	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,151			CS ÚRS 2024 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

788	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	4 021,059			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Keramické obklady vnitřní"

1088,367

"Obklad keramickým páskem vnější"

2932,692

Součet

789	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4 021,059			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady vnitřní"

1088,367

"Obklad keramickým páskem vnější"

2932,692

Součet

790	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady 1NP"

2,1*(4,4+2,71+2,43+3+4,94+3,14+4*1,53+4*1,18+2*3,28+2*2,16+5,4+5,2+2+2+4*1,5+4,23+3+4,23+2*4,3+2+4,4+5,2+1,8+2,83)

"Keramické obklady 2NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 3NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 4NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 5NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

791	M	RMAT0007	obklad keramický na minimální spáru, slinutý, glazovaný tl. 8-12mm - dle konkrétního standardu	m2	1 251,622			

1088,367 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

792	K	781734113	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 105 ks/m2	m2	2 932,692			CS ÚRS 2024 02

"Skladba fasády F03"

4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)

"Odečet oken a plochy F01"
-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953
"Skladba fasády F04"
4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)
"Skladba fasády F02"
1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

Součet

793	M	RMAT0004	obklad cihelný páskový mrazuvzdorný - dle výběru investora	m2	2 932,692			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
794	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	132,743			CS ÚRS 2024 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
795	K	783827425R01	Ochranný protiprašný nátěr na betonové povrchy vhodný do exteriéru, bezbarvý	m2	4 911,376			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C06"
"1PP"
29,41+7,58+10,55*6,5+24,01+4,24+3,11*5,5+1,8*2,1+34,32+0,29+11,55*(9+2,95)+(6,72+10,45)*(5,1+6,8+4,55+9,7+5,15+5,95+6)
"1NP"
10,31+2,7*4,91+2,5*2,1+528,86+7,1+17,22*(3,08+4,9+1,33+3,395+4,755+5,75+0,61)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"2NP"

20,72+2,5*1+70,84+36,19+2,6*4+6,83+7,73+4,57+7,2+6,56+8,87+5,63+5,04+5,92

"3NP"

20,72+56,69+36,19+6,83+2,5*4+3,85+4,57+4,57+7,48+6,56+8,87+2*5,04+5,92

"4NP"

20,72+78,93+36,19+6,83+2,5*4+3,85+4,57+4,57+7,48+6,56+8,87+2*5,04+5,92

"Nátěry stěn 1PP"

2,75*(4*7,05+2*3,865+2*4,65+2*2,485+2*1,965+2*4,735+2*1,6+2*9,65+2*4,6+2*8,76+2*5,4+2*6,35+2*4,255+4*5,05+2*18,64+2*6,66+2*2,01+2*2,6+2*7,68)

2,75*(8*6,5+2*25,92+2*5,03+2*1,31+2*54,1+2*17,17+2*11,95+2*14,34+5*2,4+7*3+2*3,6)

"Nátěry stěn 1NP"

3,35*(2*16,85+2*17,22+2*12,18+2*29,58+2*4,48+4*5,1+2*3,31+2*2,2+2*1,36)

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

796	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11 774,512			CS ÚRS 2024 02

"Malby SKD podhledů skladba C01"

708,835

"Malby SKD podhledů skladba C04"

148,81+284,08

"Malby SDK podhledů skladba C05"

191,85

"Malby omítek stropů skladba C07"

1873,16

"Malby sádrových omítek stěn"

8567,777

Součet

797	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"1PP"

28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+
6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)
*11,37

"1NP"

16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59

Součet

798	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

"1PP"

28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+
6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)
*11,37

"1NP"

16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59

Součet

799	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11 774,512			CS ÚRS 2024 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

800	K	787111990R01	Interiérová prosklená rámová příčka 2050x3040 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídle 1460/2330 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
801	K	787111990R02	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4850x3400 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
802	K	787111990R03	Prosklená příčka 1520x2750 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídle otevíravé dovnitř - specifikace dle výpisu prosklených příček - P103.1	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
803	K	787111990R04	Prosklená příčka 3543x3000 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídle otevíravé ven - specifikace dle výpisu prosklených příček - P103.2	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
804	K	787111990R05	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídle celoprosklené 900/2100 mm- specifikace dle výpisu prosklených příček - P201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
805	K	787111990R06	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P203	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

806	K	787111990R07	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
807	K	787111990R08	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P303	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

808	K	787111990R09	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
809	K	787111990R10	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P403	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
810	K	787111990R11	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
811	K	787111990R12	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P503	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
812	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,087			CS ÚRS 2024 02

D 790 Ostatní konstrukce

813	K	790.OST.R01a	Sestava poštovních schránek (24 schránek) - schránka stojatá s AL klapkou, vhoz i výběr vpředu. Osazení zámkem DOLS (3x klíč). Plastové jmenovky. Rozměry: 370x330x100 mm. Barva šedá. - OV01	kus	1,000			VLASTNÍ
814	K	790.OST.R01b	Sestava poštovních schránek (16 schránek) - schránka stojatá s AL klapkou, vhoz i výběr vpředu. Osazení zámkem DOLS (3x klíč). Plastové jmenovky. Rozměry: 370x330x100 mm. Barva šedá. - OV01	kus	1,000			VLASTNÍ
815	K	790.OST.R02	Nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí délky 30 m DN19 umístěné v plechové skříni s plnými dvířky viz PBR - OV02	kus	8,000			VLASTNÍ
816	K	790.OST.R03	Vnitřní čistící rohož 3415x1800 mm - OV03	kus	1,000			VLASTNÍ
817	K	790.OST.R04	Vnitřní čistící rohož 15000x900 mm - OV04	kus	3,000			VLASTNÍ
818	K	790.OST.R05	Dvířka uzamykatelná pro kempry, rozměry 250x250 mm, kovová lakovaná, bílá barva - OV05	kus	4,000			VLASTNÍ
819	K	790.OST.R06	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 1300x3000 mm, výšky 600 mm - OV06	kus	10,000			VLASTNÍ

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

10

Součet

820	K	790.OST.R07	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 4000x600 mm, výšky 600 mm - OV07	kus	2,000			VLASTNÍ

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2

Součet

821	K	790.OST.R08	Volně stojící masivní parková lavička s opěradlem, svařovaná ocelová konstrukce s dřevěnými prkny na sedáku a opěradle, délka 2000 mm, výška sedáku 440 mm - OV08	kus	6,000			VLASTNÍ

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

"ocelová konstrukce lakována vypalovaným práškovým lakem v barvě RAL 7016 (antracit), dřevo"

"lakováno odolným lakem určeným do náročných klimatických podmínek"

6

Součet

822	K	790.OST.R09	Ochranný nástavec pro střešní vpust s plastovou mřížkou, do kačírkových střeš, výška koše - cca 100 mm, Rozměry 400x400 mm - OV09	kus	17,000			VLASTNÍ
823	K	790.OST.R10	Zrcadlo, montáž na stěnu, vysoce lesklý povrch / 600 x 800 - nutno upřesnit na stavbě - OV10	kus	43,000			VLASTNÍ
824	K	790.OST.R11	Sklopné zrcadlo do WC pro invalidy, montáž na stěnu, vysoce lesklý povrch / 400 x 600 - nutno upřesnit na stavbě - OV11	kus	1,000			VLASTNÍ
825	K	790.OST.R12	Ocelový svařovaný květináč čtvercového tvaru 2500x2500 mm, výšky 1000 mm - OV12	kus	5,000			VLASTNÍ

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

5

Součet

826	K	790.OST.R13	Revizní dvířka určená do sádkartonových systémů s impregnovaným sádkartonem, rozměry 400x400 mm, vhodná do vlhkých prostor, s US tlačným zámkem, umístěná v podhledu - OV13	kus	51,000			VLASTNÍ
827	K	790.OST.R14	Herní prvky pro děti, musí splňovat bezpečnostní požadavky příslušných norem obzvlášť ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 - OV14	kus	2,000			VLASTNÍ

828	K	790.OST.R15	Kovová šatní skříň dvoukřídlá 800x500x1800 mm se společným zámkem - OV15 <i>"jeden oddíl se čtyřmi policemi a druhý šatní, s cylindrickým zámkem, svařovaná samonosná konstrukce z plechu, lakováno práškovým lakem"</i> <i>"s hladkým povrchem, barevné řešení bude upřesněno, přední i zadní strana opatřena větracími mřížkami pro přísun vzduchu"</i> 20 Součet	kus	20,000			VLASTNÍ
829	K	790.OST.R16	Systémové půdní schody s kovovým skládacím žebříkem s protiskluzovou úpravou, rozměr 1300x920 mm, ovládací tyč bude umístěna v technické místnosti v 1PP, referenční výrobek FAKRO LML - OV16	kus	1,000			VLASTNÍ
830	K	790.OST.R17	Systémový výlez na plochou střechu, výklopné do strany s možností ponechání křídla v otevřené poloze, rozměr 1300x920 mm, plná výplň, uzamykatelné, referenční výrobek FAKRO DRL - OV17	kus	1,000			VLASTNÍ
831	K	790.OST.R18	Revizní dvířka k vodoměrným sestavám v bytech, určená pod obklad, magnetická, poloha umístění za WC/práčkou/umyvadlem (viz projekt ZTI), zákl. rozměr : 500x600 mm - OV18	kus	85,000			VLASTNÍ
832	K	790.OST.R19	Klíčový trezor požární ochrany - umístěný před vstupem do CHÚC ve stěně, ovládaný od EPS - OV19 <i>"V klíčovém trezoru bude umístěn generální klíč k prostorům, kromě bytových jednotek. KTPO bude trvale viditelný a označen zábleskovým majákem."</i> <i>"Maják bude umístěn na fasádě objektu tak, aby byl snadno viditelný ze směru příjezdu jednotek PO."</i> 1 Součet	kus	1,000			VLASTNÍ
833	K	790.OST.R20	Plastový kontejner na komunální odpad na kolečkách s brzdou, o objemu 1100l, barva černá - OV20	kus	8,000			VLASTNÍ
834	K	790.OST.R21	Venkovní čistící rohož 1800x900 mm - OV21	kus	3,000			VLASTNÍ
835	K	790.OST.R22	Vnitřní čistící rohož 1200x900 mm, maximální výška 15 mm - OV22	kus	10,000			VLASTNÍ
836	K	790.OST.R23	Pojistný přepad s integrovanou foliovou manžetou, hranatý 100/100 mm, seřiznutý výtok na 6cm - OV23	kus	5,000			VLASTNÍ
837	K	790.OST.R24	Revizní dvířka k hlavní vodoměrné sestavě v 1PP - plechová dvoukřídlá dvířka na zámek, 1200x1200mm, bez středového sloupku. Povrchová úprava: práškový lak, barva bílá, RAL 9016. - OV24	kus	1,000			VLASTNÍ
838	K	790.OST.R25	Venkovní čistící rohož 1500x900 mm - OV25	kus	1,000			VLASTNÍ
839	K	790.OST.R26	Vnitřní čistící rohož 1500x900 mm - OV26	kus	2,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
840	K	790.OST.R27	Dekorační síť do interiéru, z ocelových lanek, umístěno na východním schodišti, plocha 37 m2, neslouží jako zábradlí - OV27 "Nerezová lanková síť s okem ve tvaru kosočtverce, včetně doplňkových vázacích a kotvicích prvků z nerezové oceli. Velikost ok max. ø40 mm" "průměr lanka min. 2 mm" 1 Součet	kus	1,000			VLASTNÍ
841	K	790.OST.R28	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 8000x600 mm, výšky 600 mm - OV28	kus	2,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

2

Součet

842	K	790.OST.R29	Přenosný hasicí přístroj (PHP) -univerzální práškový 34A,183B, umístění dle PBŘ - OV29	kus	20,000			VLASTNÍ
843	K	790.OST.R30	Přenosný hasicí přístroj (PHP) -univerzální práškový CO2 89B, umístění dle PBŘ - OV30	kus	3,000			VLASTNÍ
844	K	790.OST.R31	Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky komplet dodávka lanových úchytů a spojovacích lan, včetně montáže, revize a předání do užívání - OV31	kus	1,000			VLASTNÍ
845	K	790.OST.R32	Umístění výstražných a bezpečnostních tabulek - značek dle ČSN EN 7010 a nařízení vlády 375/2017 (viz. PBŘ) / např. nebezpečí - elektřina, nehasit vodou, total stop atd. - OV32	soubor	1,000			VLASTNÍ
846	K	790.OST.R33	Informační a navigační systém tabulek dle požadavku investora - OV33	soubor	1,000			VLASTNÍ

"Bude sloužit pro orientaci pohybu v objektu, k označení jednotlivých podlaží, požární a evakuační plány, funkční využití, směrnice apod."

"Bude zpracováno v jednotné grafické úpravě"

"Označena by měla být svítidla pro nouzové osvětlení (př. zelená tečka na tlačítku)"

"Informační systém:"

"- dveře v komunikačních trasách označené oboustranně"

"- dveře cílových místností označené jednostranně (kočárkárna, úklid apod.)"

"- značení podlaží - každá stanice výtahu bude označená v předsíni číslem podlaží" "- značení dveří bytů"

"- označení důležitých prvků a umístění specifických zařízení - uzávěr vody, elektřina"

"- materiálově dle umístění - samostatná tabulka, nerezový rámeček, nápis na zdi, pískování, práškový lak provedený v kovovém obkladu apod."

"Evakuační plán:"

"- požární evakuační plán a další části PO dokumentace dle dispozic, vytvořená odborně způsobilou osobou PO, ve vícejazyčném provedení SK, EN"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

847	K	790.OST.R34	Fasádní 3D nápisy "SVĚTOVAR a5" a "MĚSTSKÁ POLICIE", vytvořeno z hliníkového lakovaného plechu, systémové řešení, barva černá dle Plzeňského standardu - OV34	kus	1,000			VLASTNÍ
848	K	790.OST.R35	Prostup atikou s integrovanou foliovou manžetou, hranatý 100/100 mm, umístěný u vnitřní atiky na střeše - OV35	kus	3,000			VLASTNÍ
849	K	790.OST.R36	Kontrastní nátěr sloupů a stěn v místě průjezdných profilů, černé a žluté pruhy - OV36	m2	40,000			VLASTNÍ
850	K	790.OST.R38	Revizní dvířka v CHUC, plechová lakovaná, uzamykatelná, rozměr : 600x600 mm. Viz referenční výrobek v katalogu standardů - OV38	kus	4,000			VLASTNÍ
851	K	790.OST.R39	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 400x600 mm - OV39	kus	1,000			VLASTNÍ
852	K	790.OST.R40	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 400x500 mm - OV40	kus	3,000			VLASTNÍ
853	K	790.OST.R41	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x850 mm - OV41	kus	1,000			VLASTNÍ
854	K	790.OST.R42	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x500 mm - OV42	kus	1,000			VLASTNÍ
855	K	790.OST.R43	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x300 mm - OV43	kus	4,000			VLASTNÍ
856	K	790.OST.R44	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x750 mm - OV44	kus	1,000			VLASTNÍ
857	K	790.OST.R45	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x650 mm - OV45	kus	1,000			VLASTNÍ
858	K	790.OST.R46	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2700 mm, šířka 1240 mm - OV46	kus	2,000			VLASTNÍ
859	K	790.OST.R47	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2820mm, šířka 1240 mm - OV47	kus	6,000			VLASTNÍ
860	K	790.OST.R48	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2700 mm, šířka 895 mm - OV48	kus	3,000			VLASTNÍ
861	K	790.OST.R49	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2820mm, šířka 895 mm - OV49	kus	9,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
862	K	790.OST.R52	Fasádní hliníková větrací mřížka, pro přizobené odvětrání skladu A.1.10, hranatá o rozměrech 300x150 mm - OV52	kus	2,000			VLASTNÍ
863	K	790.OST.R53	Systémový ochranný ocelový sloupek proti nárazům, průměr 110 mm, výška 900 mm, opatřený nátěrem ve žluté barvě - OV53	kus	4,000			VLASTNÍ
864	K	790.OST.R54	Revizní dvířka určená do sádkartonových systémů, rozměry 150x150 mm (upřesnění projekt ZTI), na magnet - OV54	kus	3,000			VLASTNÍ
865	K	790.OST.R55	Revizní dvířka do instalační předstěny, určená pod obklad, magnetická, základní rozměr : 300x300 mm (upřesnění projekt ZTI) - přesné rozměry dle spárořezu místností - OV55	kus	1,000			VLASTNÍ
866	K	790.OST.R56	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 40 - OV56	kus	2,000			VLASTNÍ
867	K	790.OST.R57	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 150 pro VN - OV57	kus	2,000			VLASTNÍ
868	K	790.OST.R58	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostup stěnou - pro potrubí HDPE NN DN 90 - OV58	kus	2,000			VLASTNÍ
869	K	790.OST.R59	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 160 - OV59	kus	4,000			VLASTNÍ
870	K	790.OST.R60	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy stěnou - pro potrubí DN 90 - OV60	kus	1,000			VLASTNÍ
871	K	790.OST.R61	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 100 - OV60	kus	1,000			VLASTNÍ
872	K	790.OST.R62	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 90, pro kabely NN - OV62	kus	8,000			VLASTNÍ
873	K	790.OST.R63	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 90, pro kabely NN - OV63	kus	8,000			VLASTNÍ
874	K	790.VYTAH.R01	Osobní výtah pro 13 osob, nosnost 1000 kg, 6 stanic - specifikace dle PD	kus	1,000			VLASTNÍ
875	K	790.VYTAH.R02	Osobní výtah pro 8 osob, nosnost 630 kg, 6 stanic - specifikace dle PD	kus	1,000			VLASTNÍ

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.10 - Elektrická požární signalizace

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 51112200-2

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	35,000			CS ÚRS 2024 01
2	M	RMAT0003	integrační modul	kus	35,000			
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	660,000			CS ÚRS 2024 01
4	M	1151865	KABEL 1-CHKE-V-O 2X1,5 FE180/P60-R B2CAS	m	759,000			
660*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
5	K	741920113	Protipožární ucpávky kabelových chráničků prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 20 do 30 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
6	K	741920204	Protipožární ucpávky kabelových chráničků prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								
7	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	360,000			CS ÚRS 2024 01
8	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	378,000			CS ÚRS 2024 01
360*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	158,000			CS ÚRS 2024 01
10	M	34575201	žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R 50x60x1,50mm	m	158,000			CS ÚRS 2024 01
11	K	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	1 870,000			CS ÚRS 2024 01
12	M	34571741	přichytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 6mm	kus	1 870,000			CS ÚRS 2024 01
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	950,000			CS ÚRS 2024 01
14	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	1 140,000			CS ÚRS 2024 01
950*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
15	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	740,000			CS ÚRS 2024 01
16	M	34121239	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 5x2x0,8mm2	m	888,000			CS ÚRS 2024 01
740*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 150,000			CS ÚRS 2024 01
18	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1 380,000			CS ÚRS 2024 02
1150*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
19	K	742210002	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu dvou nebo tříkruhové	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
20	M	59081407	ústředna EPS adresná analogová, max 1536 adres, modulární koncepce	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
21	K	742210005	Montáž ústředny EPS panelu čelního	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
22	M	RMAT0001	čelní ovládací panel ústředny EPS	kus	1,000			
23	K	742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
24	M	59081380	deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
25	K	742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
26	M	40463100	zdroj spínaný 24V/1,5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

27	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
28	M	34621004	akumulátor VRLA, 12 V, pól F2, kapacita 12 Ah	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
29	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	RMAT0005	akumulátor 12V, bezúdržbový, AGM, kapacita 17 Ah	kus	2,000			
31	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
32	M	RMAT0002	zařízení dálkového přenosu	kus	1,000			
33	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	59081354	rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
35	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	59081356	tablo ovládací externí pro EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
37	K	742210081	Montáž integračního modulu do PC nadstavby	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	RMAT0003	integrační modul	kus	1,000			
39	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	55779004	trezor požární nerezový pro motýlkový nebo cylindrický zámek, 12/24 V - HZS PLZEŇ	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
41	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	59081435	hlásič multisenzorový konvenční	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	59081477	patice hlásiče s izolátorem	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
46	M	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
47	M	59081467	sklo náhradní tlačítkového hlásiče	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	59081468	klíč tlačítkového hlásiče	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	742210161	Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
50	M	59081337	jednotka vyhodnocovací lineárního teplotního hlásiče s displejem, 1 x 1000m	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
51	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	485,000			CS ÚRS 2024 01
52	M	59081320	kabel lineární teplotní, nylon, 68°C, UV ochrana	m	485,000			CS ÚRS 2024 01
53	M	RMAT0004	plastová příchytka teplotního kabelu	m	1 455,000			
485*3 "Přepočtené koeficientem množství"								
54	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	39,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	59081500	siréna adresná	kus	39,000			CS ÚRS 2024 02
56	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	59081526	siréna hlasová s LED majákem, 24 V ss, záblesk červený	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
58	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	59081392	jednotka vstupně-výstupní, relé, 1xIN a 1xOUT	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
61	M	59081393	jednotka vstupně-výstupní, relé, s izolátorem, 4xIN a 4xOUT	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
62	K	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
63	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
64	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.4 - Zdravotně technické instalace

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	205,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	Izolace 75 mm.R	Návrhová hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 75 mm	m	55,000			
Poznámka k položce: izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace například Geberit, MIRELON Akustik								
3	M	Izolace 110 mm.R	Návrhová hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 110 mm	m	95,000			
Poznámka k položce: izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace například Geberit, MIRELON Akustik								
4	M	Izolace 125 mm.R	Návrhová hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 125 mm	m	25,000			
Poznámka k položce: izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace například Geberit, MIRELON Akustik								
5	M	Izolace 160 mm.R	Návrhová hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 160 mm	m	30,000			
Poznámka k položce: izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace například Geberit, MIRELON Akustik								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	150,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	63154570	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm</i>	m	30,600			CS ÚRS 2024 02
<i>30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
8	M	63154601	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm</i>	m	10,200			CS ÚRS 2024 02
<i>10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
9	M	63154602	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm</i>	m	66,300			CS ÚRS 2024 02
<i>65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
10	M	63154603	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm</i>	m	45,900			CS ÚRS 2024 02
<i>45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
11	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
12	M	63154022	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm</i>	m	5,100			CS ÚRS 2024 02
<i>5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
13	M	63154607	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm</i>	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	140,000			CS ÚRS 2024 02
15	M	63154611	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/50mm</i>	m	25,500			CS ÚRS 2024 02
<i>25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
16	M	63154612	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/50mm</i>	m	117,400			CS ÚRS 2024 02
<i>115,098039215686*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
17	K	713463214	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 150 mm	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
18	M	63154615	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 169/50mm</i>	m	35,800			CS ÚRS 2024 02

35,0980392156863*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

19	M	34191001	kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů	m	520,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

20	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,724			CS ÚRS 2024 02

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

21	M	45810001R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po stěně	kus	180,000			

Poznámka k položce:
- cena za dodávku a montáž úchytného, závěsného a kotevního materiálu

22	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
23	K	721173734.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 75, zvukově izolační potrubí	m	65,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

24	K	721173736.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100, zvukově izolační potrubí	m	115,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

25	K	721173737.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125, zvukově izolační potrubí	m	110,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

26	K	721173738.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 150, zvukově izolační potrubí	m	50,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

27	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 40	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
28	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 50	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
29	K	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 110	m	135,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
31	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	275,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	75,000			CS ÚRS 2024 02
33	K	721175214	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
34	M	28619441.R	tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 75, zvukově izolační potrubí	kus	3,000			
Poznámka k položce: kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku								
35	M	28619443.R	tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110, zvukově izolační potrubí	kus	3,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	28619444.R	tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 125, zvukově izolační potrubí	kus	3,000			
Poznámka k položce: kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku								
37	M	28619452.R	tvarovka čistící PE-HD 90° s oválným otvorem D 160, zvukově izolační potrubí	kus	5,000			
Poznámka k položce: kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku								
38	M	28614460	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	28614461	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110	kus	19,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	28614463	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 160	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
41	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	46,000			CS ÚRS 2024 02
42	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	139,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	59,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	721211431	Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	721226512.R	Podomítková předinstalační sada k pračkám-myčkám/umyvadlům DN 40/50	kus	41,000			
Poznámka k položce: Podomítková předinstalační sada DN40/50, je určena k další kompletaci pro zápachové uzávěrky k pračkám, myčkám, sušičkám, popř pro odvod kondenzátu. Tento systém instalace umožňuje kdykoliv po vyjmutí ZU jeho snadnou údržbu,volný vstup do potrubí a jeho čištění spirálou. Dodávka včetně zkracovatelného stavebního ochranného krytu, pojistného šroubu pro fixaci kompletační sady a zápachové zátky pro období montáže. Předpříprava pro jednoduché popř. dvojité připojení spotřebičů s vypouštěním vody.								
47	K	721226513.R	Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka/myčka, sušička)	kus	40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Kompletační sada vhodná k HL4000.0, zápachová uzávěrka pro 2 spotřebiče pračka/myčka, sušička prádla a také odvod kondenzátu. Vložka ZU se namontuje do předinstalační sady HL4000.0 a je lehce přístupná pro účely údržby. Je určena pro současné připojení dvou spotřebičů s vypouštěním vody (pračka, myčka nádobí, sušička prádla, odvod kondenzátu). Dodávka obsahuje: vložka zápachové uzávěrky se vztlačovým uzávěrem a dvěma přípojkami, krytka s nerezové oceli, 2x kolenová přípojka pro pračky/myčky a 1x kolenová přípojka pro sušičku prádla a závitový kroužek.								
48	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
50	M	56231104.R	vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech DN 75, DN 110, DN 125, DN 160, dvoudílný odvodňovací kroužek, nástavec s PVC izolační přírubou, inspekční a drenážní šachta pro zelené střechy	kus	6,000			
51	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
52	M	56231119.R	vtok střešní vodorovný s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125, dvoudílný odvodňovací kroužek, nástavec s PVC izolační přírubou, inspekční a drenážní šachta pro zelené střechy	kus	4,000			
53	K	721269124.R	Montáž vírového ventilu do DN 200 ostatní typ	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
54	M	56231214.R	Vírový ventil s regulovaným odtokem 0,6 l/s, integrovaná konstrukce bezpečnostního přepadu	kus	1,000			
55	M	Kalová stanice	přečerpávací kalová stanice s akumulací 40l	kus	1,000			
Poznámka k položce: - výtlačné potrubí DN32, délka 5 m- 1,5 kW, 230 V								
56	M	42610390.R	Kalové čerpadlo 230V, 0,43 kW, 133 l/min	kus	1,000			
Poznámka k položce: - výtlačné potrubí DN40, délka 10 m								
57	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
58	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1 095,000			CS ÚRS 2024 02
59	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	115,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	722140121	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 88,9/2	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
68	K	722140134	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,2	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,216			CS ÚRS 2024 02
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
61	M	42390233.R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	95,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu								
62	K	722140112	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1	m	3,000			CS ÚRS 2024 02
63	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
64	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2	m	12,000			CS ÚRS 2024 02
65	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
66	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
69	K	722140135	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody- systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
70	K	722140136	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 42/1,5	m	45,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
- systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody- systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
71	K	722140137	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
72	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	1 172,000			CS ÚRS 2024 02
73	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	194,000			CS ÚRS 2024 02
74	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	293,000			CS ÚRS 2024 02
75	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	174,000			CS ÚRS 2024 02
76	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	56,000			CS ÚRS 2024 02
77	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
78	K	722175008	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
79	K	722175009	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
80	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	510,000			CS ÚRS 2024 02
81	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
82	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	495,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	220,000			CS ÚRS 2024 02
84	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	45,000			CS ÚRS 2024 02
85	K	722181234	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
86	K	722181235	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
87	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	140,000			CS ÚRS 2024 02
88	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
89	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 02
90	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	55,000			CS ÚRS 2024 02
91	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	90,000			CS ÚRS 2024 02
92	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
93	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	115,000			CS ÚRS 2024 02
94	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	130,000			CS ÚRS 2024 02
95	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	70,000			CS ÚRS 2024 02
96	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
97	K	722182017	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 75	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
98	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	233,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	722211124	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 80	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
100	M	851008005016	TVAROVKA T KUS 80-50	kus	1,000			
101	M	55251654.R	Příruba litinová závitová s vnitřním závitem 50 -2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
102	M	55251656.R	Příruba litinová závitová s vnitřním závitem 80 -3"	kus	1,000			
103	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	296,000			CS ÚRS 2024 02
104	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	323,000			CS ÚRS 2024 02
105	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	93,000			CS ÚRS 2024 02
106	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
107	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	27,000			CS ÚRS 2024 02
108	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
109	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
110	M	MUO51461	Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj D 28/1"	kus	8,000			
Poznámka k položce: - tvarovka z uhlíkové oceli, nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305) - systém je určený pro sprinklerové hasicí systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
111	M	NER35370	Přechodové šroubení s vnějším závitem lisovací spoj, převlečná matice z chromniklové oceli D 54/2"	kus	1,000			
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
112	M	NER31803	Přechodka s vnitřním závitem nerezová ocel d 18, G 1/2, DN15 - lisovací tvarovka	kus	2,000			
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
113	M	NER31707	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 22, G 3/4, DN20 - lisovací tvarovka	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

114	M	NER31708	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 28, G 1, DN25 - lisovací tvarovka	kus	2,000			

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

115	M	NER31710	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 42, G 6/4, DN40 - lisovací tvarovka	kus	6,000			

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

116	M	NER31724	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 89,9, G 3, DN80 - lisovací tvarovka	kus	1,000			

135	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
117	K	72224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
118	M	31942765	šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
119	M	31942766	šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
120	M	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
121	M	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
122	M	31942770	šroubení topenářské přímé mosaz 2"	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
123	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"	kus	58,000			CS ÚRS 2024 02
124	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
125	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
126	K	722230104	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
127	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2"	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
128	M	55128855	ventil směšovací třicestný 2" F, PN10, 110 °C, Kvs=40m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
129	K	722231075	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
130	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
131	K	722231144	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
132	K	722234266	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
133	K	Vyvažovací ventil 01	Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 1/2"	kus	10,000			
134	K	21102015	Nerezový podomítkový box s nezámrznou armaturou 1/2", zásuvkou na 230V, uzamykatelný	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Trezor pro vestavbu do zdi obsahující nezámrnou 1/2" armaturu a elektrickou zásuvku na 230V</i>								
137	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednvtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
138	K	722263208	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednvtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2"x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
139	M	31940001	šroubení mosazné k vodoměrům 1/2"	sada	90,000			CS ÚRS 2024 02
140	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2 055,000			CS ÚRS 2024 02
141	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	50,000			CS ÚRS 2024 02
142	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 105,000			CS ÚRS 2024 02
143	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,545			CS ÚRS 2024 02
D 724			Zdravotnicka - strojní vybavení					
144	K	724141202.R	Vícetupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem, snímačem proudění a zpětným ventilem, Q=3,9 l/s, H=60 m	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Vícetupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem, snímačem proudění a zpětným ventilem. Elektronická ochrana proti chodu nasucho se čtyřmi po sobě jdoucími pokusy o spuštění, se zabudovaným zpětným ventilem a kondenzátorem. Hřídlové těsnění: dvojité mechanické ucpávka s vloženou olejovou komorou. Uložení: kulčí kové ložisko s trvalým mazáním tukem. Pohon: Vodou chlazený jednofázový st řídavý motor s tepelnou ochranou proti přetížení. 1~230 V, 50 Hz, IP 68, třída izolace F, včetně připojovacího kabelu motoru 15 m (H07 RNF) a síťové zástrčky. Čerpané médium: čistá až zkalená voda bez agresivních, abrazivních a pevných složek. Obsaženo v rozsahu dodávky: Připojovací sada Kit-Press obsahuje: - Expanzní nádoba - Uzavírací ventil s manometrem (nainstalujte do výtláčeného potrubí nad hladinu vody) Přípojka: Rp 1</i>								
145	K	724233014	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou DD závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	9116799	Armatura Flowjet 3/4"	kus	1,000			
147	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019			CS ÚRS 2024 02
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
148	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
149	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
150	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
151	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
152	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
153	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	7,000			CS ÚRS 2024 02
154	K	725241216	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1000x800 mm	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
155	K	725241217.R	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1000x900 mm	kus	15,000			
156	K	725241218	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x900 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
157	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
158	K	725244624	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlé, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
159	K	725244625	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlé, vstup z čela, na vaničku 1000x800 mm	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
160	K	725244626	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlé, vstup z čela, na vaničku 1000x900 mm	soubor	17,000			CS ÚRS 2024 02
161	K	725244629	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlé, vstup z čela, na vaničku 1200x900 mm	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
163	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	134,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	725813111.R	Ventil rohový kombinovaný bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	40,000			
165	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
166	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	soubor	40,000			CS ÚRS 2024 02
167	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
168	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
169	K	725822611.R	Baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou pákou bez výpusti	kus	1,000			
170	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
172	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	55145588	<i>baterie sprchová bez příslušenství</i>	<i>kus</i>	<i>44,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
174	M	55145002	<i>kompletní sprchový set 050/1,0</i>	<i>kus</i>	<i>44,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
175	K	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
177	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
178	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
179	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
180	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,626			CS ÚRS 2024 02
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
182	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
183	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
184	K	726131031	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
185	K	726131031.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu	kus	15,000			
186	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	41,000			CS ÚRS 2024 02
187	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	5,000			CS ÚRS 2024 02
188	K	726131061	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání shora, stavební výšky 820 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
189	K	726131201.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů	kus	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

190	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,637			CS ÚRS 2024 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

191	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
192	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
193	K	727222003	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
194	K	727222004	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 63	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
195	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
196	K	727222006	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 90	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
197	K	727222008	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 125	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
198	K	727222009	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 160	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
199	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	120,000			CS ÚRS 2024 02
200	K	727223122	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
201	K	727223124	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 63	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
202	K	727223125	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
203	K	727223127	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	92,000			CS ÚRS 2024 02

206	K	732429215	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02

204	K	727223128	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 125	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
205	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,082			CS ÚRS 2024 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

207	M	42610592	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 cirkulační pro TUV výtlak 6m Q _{max} 3m ³ /h PN 10 nerezové T 80°C	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
208	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,004			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.5 - Vzduchotechnika

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 BYTY								
D D2 VZT Zařízení								
1	K	Pol194	Zař. č.10-Odvětrání soc. zařízení A.1.5.9 - V=125 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,	ks	1,000			
2	K	Pol195	Zař. č.11-Odvětrání soc. zařízení A.1.5.3 - V=200 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I= 0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø150,	ks	1,000			
3	K	Pol196	Zař. č.12-Odvětrání soc. zařízení A.1.5.4, A.1.5.22 - V=250 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I= 0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø150,	ks	1,000			
4	K	Pol197	Zař. č.13-Odvětrání WC soc. zařízení A.1.5.2, A.1.5.11 - V=50 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,	ks	2,000			
5	K	Pol198	Zař. č.14-Odvětrání soc. zařízení A.1.5.2, A.1.5.11 - V=100 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,	ks	1,000			
6	K	Pol199	Zař. č.15-Odvětrání WC+koupelen bytů - V=150 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I= 0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,	ks	42,000			
7	K	Pol200	Stěnová přívodní šterbina reagující na vlhkost, ø125, včetně montážního příslušenství	ks	60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

8	K	Pol201	Digestoř s odtahem do šachty, se zpětnou klapkou ø125, V=200 m³/h, dPext=200 Pa včetně montážního příslušenství	ks	42,000			
D D3 POTRUBÍ								
9	K	Pol202	Spiro kruhové potrubí 125	m	192,000			
10	K	Pol203	Spiro kruhové potrubí 160	m	68,000			
11	K	Pol204	Spiro kruhové potrubí 200	m	42,000			
12	K	Pol205	Spiro kruhové potrubí 225	m	16,000			
13	K	Pol206	Spiro kruhové potrubí 250	m	14,000			
14	K	Pol207	Flexibilní potrubí 125 mm s tepelnou a hlukovou izolací ze skelných vláken tloušťky 25 mm	m	126,000			
15	K	Pol208	Přímá trouba 250x180/500	m	32,000			
16	K	Pol209	Přímá trouba 250x315/500	m	8,000			
17	K	Pol210	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 250x180-160x160-ø125	ks	8,000			
18	K	Pol211	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 250x180-250x180-ø125	ks	8,000			
19	K	Pol212	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 315x250-250x250-ø125	ks	1,000			
20	K	Pol213	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 315x250-315x250-ø125	ks	2,000			
21	K	Pol214	Oblouk 250x180/R100,90°	ks	8,000			
22	K	Pol215	Oblouk 315x250/R150,90°	ks	1,000			
23	K	Pol216	Spiro-jednostranná odbočka 90° ø150-ø150-ø125/215	ks	1,000			
24	K	Pol217	Spiro-jednostranná odbočka 90° ø180-ø180-ø125/215	ks	1,000			
25	K	Pol218	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø160-ø125-ø125/215,120	ks	19,000			
26	K	Pol219	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø160-ø150-ø125/215,70	ks	1,000			

27	K	Pol220	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø180-ø160-ø125/215,90	ks	1,000			
28	K	Pol221	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø200-ø160-ø125/215,130	ks	11,000			
29	K	Pol222	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø224-ø180-ø150/240,138	ks	1,000			
30	K	Pol223	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø224-ø200-ø125/215,98	ks	8,000			
31	K	Pol224	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø200-ø125/215,150	ks	3,000			
32	K	Pol225	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø224-ø125/215,102	ks	1,000			
33	K	Pol226	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø250-ø125/215,50	ks	3,000			
34	K	Pol227	Spiro-oblouk ø125/R125,90°	ks	66,000			
35	K	Pol228	Spiro-oblouk ø150/R150,90°	ks	5,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	Pol229	Spiro-oblouk ø224/R224,90°	ks	1,000			
37	K	Pol230	Symetrický přechod na spiro 125x125-ø125/250	ks	19,000			
38	K	Pol231	Symetrický přechod na spiro 160x160-ø160/250	ks	8,000			
39	K	Pol232	Symetrický přechod na spiro 250x250-ø250/400	ks	1,000			
40	K	Pol233	Požární klapka kruhová ø125	ks	19,000			
41	K	Pol234	Požární klapka kruhová ø160	ks	19,000			
42	K	Pol235	Požární klapka kruhová ø200	ks	12,000			
43	K	Pol236	Požární klapka kruhová ø225	ks	9,000			
44	K	Pol237	Požární klapka kruhová ø250	ks	5,000			
45	K	Pol238	Čtyřhranná protipožární klapka 250x180	ks	8,000			
46	K	Pol239	Čtyřhranná protipožární klapka 315x250	ks	3,000			
47	K	Pol240	Spiro-výfukové koleno ø225/R225	ks	8,000			

48	K	Pol241	Spiro-výfukové koleno ø250/R250	ks	3,000			
49	K	Pol242	Spiro-výfukové koleno 250x180	ks	8,000			
50	K	Pol243	Spiro-výfukové koleno 315x250	ks	1,000			
51	K	Pol244	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	47,000			
52	K	Pol245	Talířový ventil odvodní 100	ks	42,000			
53	K	Pol246	Vsuvná zpětná klapka do potrubí ø125	ks	45,000			
54	K	Pol247	Vsuvná zpětná klapka do potrubí ø150	ks	2,000			

D D4 MONTÁŽE

55	K	Pol248	Spiro kruhové potrubí 125	m	192,000			
56	K	Pol249	Flexibilní potrubí 125 mm s tepelnou a hlukovou izolací ze skelných vláken tloušťky 25 mm	m	126,000			
57	K	Pol250	Spiro kruhové potrubí 160	m	68,000			
58	K	Pol251	Spiro kruhové potrubí 200	m	42,000			
59	K	Pol252	Spiro kruhové potrubí 225	m	16,000			
60	K	Pol253	Spiro kruhové potrubí 250	m	14,000			
61	K	Pol421	Přímá trouba 250x180/500	m	32,000			
62	K	Pol209	Přímá trouba 250x315/500	m	8,000			
63	K	Pol256	Spiro-výfukové koleno ø225/R225	ks	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	Pol257	Spiro-výfukové koleno 250x180	ks	8,000			
65	K	Pol258	Spiro-výfukové koleno 315x250	ks	1,000			
66	K	Pol259	Požární klapka kruhová ø125	ks	19,000			
67	K	Pol260	Požární klapka kruhová ø160	ks	19,000			
68	K	Pol261	Požární klapka kruhová ø200	ks	12,000			
69	K	Pol262	Požární klapka kruhová ø225	ks	9,000			
70	K	Pol263	Požární klapka kruhová ø250	ks	5,000			
71	K	Pol264	Čtyřhranná protipožární klapka 250x180	ks	8,000			
72	K	Pol265	Čtyřhranná protipožární klapka 315x250	ks	3,000			
73	K	Pol266	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	47,000			
74	K	Pol267	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	49,000			
75	K	Pol268	Montáž stěnových přívodních šterbin, včetně montážního příslušenství	ks	60,000			

D D5 Ostatní

76	K	Pol269	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø125, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	105,000			
77	K	Pol270	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø160, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	13,000			
78	K	Pol271	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø200, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	33,000			
79	K	Pol272	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø225, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	15,000			
80	K	Pol273	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø250, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	5,000			
81	K	Pol274	Konzole typ T, délka 500 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	20,000			

Poznámka k položce:
Pomocný montážní materiál

82	K	Pol275	Těsnící páska	ks	50,000			

*Poznámka k položce:
Stavební přípomoc*

83	K	Pol276	Zhotovení prostupů a začištění	ks	50,000			
84	K	Pol277	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	49,000			

D D6 GARÁŽE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D7 VZT JEDNOTKY

85	K	Pol278	Zař. č.6-Střešní ventilátor axiální pro odvod, IP65, V=3900 m3/h, dPext=250 Pa, P=1,2 kW, I=2,3 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			

D D3 POTRUBÍ

86	K	Pol279	Přímá trouba 160x125	m	26,000			
87	K	Pol280	Přímá trouba 250x125	m	20,000			
88	K	Pol281	Přímá trouba 315x125	m	20,000			
89	K	Pol282	Přímá trouba 315x200	m	32,000			
90	K	Pol283	Přímá trouba 400x125	m	3,000			
91	K	Pol284	Přímá trouba 400x160	m	8,000			
92	K	Pol285	Přímá trouba 450x160	m	14,000			
93	K	Pol286	Přímá trouba 560x160	m	4,000			
94	K	Pol287	Přímá trouba 630x315	m	12,000			
95	K	Pol288	Přímá trouba 630x160	ks	6,000			
96	K	Pol289	Stranový přechod 250x125-160x125/500	ks	3,000			
97	K	Pol290	Stranový přechod 315x125-250x125/500	ks	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	Pol291	Stranový přechod 315x160-315x125/500	ks	1,000			
99	K	Pol292	Stranový přechod 400x125-315x125/500	ks	1,000			
100	K	Pol293	Stranový přechod 400x160-315x125/500	ks	1,000			
101	K	Pol294	Stranový přechod 400x160-400x125/500	ks	1,000			
102	K	Pol295	Stranový přechod 450x160-400x160/500	ks	1,000			
103	K	Pol296	Stranový přechod 450x315-450x160/500	ks	1,000			
104	K	Pol297	Stranový přechod 630x160-560x160/500	ks	1,000			
105	K	Pol298	Stranový přechod 630x315-630x160/500	ks	1,000			
106	K	Pol299	Výfukový oblouk 315x630/R150,90°	ks	1,000			
107	K	Pol300	Oblouk 160x630/R100,90°	ks	8,000			
108	K	Pol301	Oblouk 315x200/R150,90°	ks	1,000			
109	K	Pol302	Oblouk 315x630/R150,90°	ks	1,000			
110	K	Pol303	Oblouk 560x160/R150,90°	ks	1,000			
111	K	Pol304	Oblouk 630x315/R150,90°	ks	1,000			
112	K	Pol305	Odbočka 315x630-315x630-200x630/500,R100	ks	1,000			
113	K	Pol306	Odbočka 560x160-400x160-315x160/715,R150	ks	1,000			
114	K	Pol307	Odbočka 630x315-630x315-450x315/850,R150	ks	1,000			
115	K	Pol308	REGULÁTOR PRŮTOKU 400x125	ks	1,000			
116	K	Pol309	REGULÁTOR PRŮTOKU 450x160	ks	1,000			
117	K	Pol310	REGULÁTOR PRŮTOKU 315x200	ks	1,000			

118	K	Pol311	REGULÁTOR PRŮTOKU 315x160	ks	1,000			
119	K	Pol312	Vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x125/40	ks	18,000			
120	K	Pol313	Vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 100x280/40	ks	6,000			
121	K	Pol314	Požární izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm	m2	2,500			

D D4 MONTÁŽE

122	K	Pol315	Montáž potrubí	m	145,000			
123	K	Pol316	Montáž tvarovek	ks	30,000			
124	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	2,500			
125	K	Pol317	Montáž ventilátoru, včetně montážního příslušenství	ks	1,000			
126	K	Pol318	Montáž vyústek a regulátorů	ks	28,000			

D D5 Ostatní

127	K	Pol319	Konzole typ T, délka 700 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	4,000			
128	K	Pol148	Montážní nosník 38x40, délka 2 metry, včetně montážního příslušenství (závitová tyč M8 , šrouby, matice, hmoždinky)	ks	50,000			

Poznámka k položce:

Pomocný montážní materiál

129	K	Pol320	Těsnící páska a tmel	ks	10,000			

Poznámka k položce:

Stavební přípomoc

130	K	Pol321	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	5,000			
131	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
132	K	Pol322	Uvedení do provozu- spuštění ventilátoru a odzkoušení	ks	1,000			
133	K	Pol323	Zaregulování průtoků	ks	28,000			

D D8 SKLEPY + POP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D7 VZT JEDNOTKY								
134	K	Pol324	Zař. č.1- Ventilátor do kruhového potrubí V=70 m3/h, dPext=100 Pa, P=20 W, l=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
135	K	Pol325	Zař. č.2- Ventilátor do kruhového potrubí 50 m3/h, dPext=100 Pa, P=20 W, l=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
136	K	Pol326	Zař. č.3- Ventilátor do kruhového potrubí 350 m3/h, dPext=100 Pa, P=60 W, l=0,5 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D160, spínání od teploty v prostoru	ks	1,000			
137	K	Pol327	Zař. č.4- Ventilátor do kruhového potrubí 110 m3/h, dPext=100 Pa, P=30 W, l=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
138	K	Pol328	Zař. č.5 a 7- Ventilátor do kruhového potrubí 500 m3/h, dPext=200 Pa, P=100 W, l=0,8 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D200	ks	2,000			
D D3 POTRUBÍ								
139	K	Pol329	Spiro-přímá trouba ø100	m	40,000			
140	K	Pol330	Spiro-přímá trouba ø160	m	10,000			
141	K	Pol331	Spiro-přímá trouba ø200	m	46,000			
142	K	Pol332	Spiro-oblouk ø100/R100,90°	ks	12,000			
143	K	Pol333	Spiro-oblouk ø200/R200,90°	ks	4,000			
144	K	Pol334	Spiro T-kus ø100	ks	3,000			
145	K	Pol335	Spiro T-kus ø200-200-100	ks	1,000			
146	K	Pol336	Zpětná klapka ø100	ks	3,000			
147	K	Pol337	Zpětná klapka ø160	ks	1,000			
148	K	Pol338	Zpětná klapka ø200	ks	2,000			
149	K	Pol339	Kruhová protidešťová žaluzie je určena pro venkovní montáž na potrubí 100 mm, s ochranným pletivem (velikost oka 10x10 mm).	ks	3,000			

150	K	Pol340	Větrací mřížka se sítím pro kruhové vzduchotechnické potrubí 100 mm.	ks	6,000			
151	K	Pol341	Větrací mřížka se sítím pro kruhové vzduchotechnické potrubí 160 mm.	ks	2,000			
152	K	Pol342	Výfukový díl kruhový Ø200	ks	2,000			
153	K	Pol343	Protipožární klapka Ø200 s ručním ovládáním, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74° C	ks	10,000			
154	K	Pol344	Vyústka jednořadá do kruhového potrubí 500x75/40	ks	8,000			
155	K	Pol345	Protipožární větrací mřížka do zdíva 500x200, požární odolnost EI30/EW90	ks	1,000			
156	K	Pol346	Protipožární větrací mřížka do zdíva 500x250, požární odolnost EI30/EW90	ks	2,000			
157	K	Pol347	Protipožární větrací mřížka do zdíva 300x130, požární odolnost EI30/EW90	ks	2,000			
158	K	Pol348	Protipožární větrací mřížka do zdíva 300x100, požární odolnost EI30/EW90	ks	1,000			
159	K	Pol244	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	1,000			

D D4 MONTÁŽE

160	K	Pol349	Montáž potrubí	m	96,000			
161	K	Pol350	Montáž tvarovek	ks	57,000			
162	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	1,000			
163	K	Pol351	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	6,000			
164	K	Pol352	Montáž vyústek	ks	8,000			

D D5 Ostatní

165	K	Pol353	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø100, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	20,000			
166	K	Pol354	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø160, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	10,000			
167	K	Pol271	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø200, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	25,000			

Poznámka k položce:

Pomocný montážní materiál

168	K	Pol275	Těsnící páska	ks	20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

*Poznámka k položce:
Stavební přípomoc*

169	K	Pol321	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	36,000			
170	K	Pol355	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
171	K	Pol356	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	6,000			
172	K	Pol357	Zaregulování průtoků výústkami	ks	8,000			

D D9 CHÚC

D D7 VZT JEDNOTKY

173	K	Pol358	Zař. č. 8-Střešní ventilátor axiální pro přívod IP65, V=12350 m3/h, dPext=350 Pa, P=3 kW, I=7,3 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

174	K	Pol359	Zař. č.9-Střešní ventilátor axiální pro přívod IP65, V=19800 m3/h, dPext=350 Pa, P=4 kW, I=9,5 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			

D D3 POTRUBÍ

175	K	Pol360	Přímá trouba 355x280	m	13,000			
176	K	Pol361	Přímá trouba 355x315	m	4,000			
177	K	Pol362	Přímá trouba 450x280	m	3,000			
178	K	Pol363	Přímá trouba 560x280	m	4,000			
179	K	Pol364	Přímá trouba 560x315	m	4,000			
180	K	Pol365	Přímá trouba 560x355	m	3,000			
181	K	Pol366	Přímá trouba 630x355	m	5,000			
182	K	Pol367	Přímá trouba 630x450	m	6,000			
183	K	Pol368	Odbočka 280x355-280x355-315x355/715,R150	m	1,000			
184	K	Pol369	Odbočka 280x355-280x355-560x355/960,R150	m	1,000			

185	K	Pol370	Odbočka 280x355-280x355-710x355/1110,R150	m	1,000			
186	K	Pol371	Odbočka 280x355-280x355-800x355/1300,R200	m	1,000			
187	K	Pol372	Odbočka 280x450-280x450-315x450/715,R150	m	1,000			
188	K	Pol373	Odbočka 280x560-280x560-315x560/715,R150	m	1,000			
189	K	Pol374	Odbočka 315x355-315x355-900x355/1400,R200	m	1,000			
190	K	Pol375	Odbočka 315x560-315x560-315x560/715,R150	m	1,000			
191	K	Pol376	Odbočka 315x630-315x630-900x630/1400,R200	m	1,000			
192	K	Pol377	Odbočka 355x560-355x560-560x560/960,R150	m	1,000			
193	K	Pol378	Odbočka 355x630-355x630-630x630/1030,R150	m	1,000			
194	K	Pol379	Odbočka 450x630-450x630-630x630/1030,R150	m	1,000			
195	K	Pol380	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x300/40	ks	4,000			
196	K	Pol381	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x500/40	ks	1,000			
197	K	Pol382	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x650/40	ks	1,000			
198	K	Pol383	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x750/40	ks	1,000			
199	K	Pol384	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x850/40	ks	1,000			
200	K	Pol385	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x500/40	ks	3,000			
201	K	Pol386	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x600/40	ks	1,000			
202	K	Pol387	Stranový přechod 355x315-355x315/500	ks	1,000			
203	K	Pol388	Stranový přechod 450x280-355x280/500	ks	1,000			
204	K	Pol389	Stranový přechod 560x280-450x280/500	ks	1,000			
205	K	Pol390	Stranový přechod 560x315-560x315/500	ks	1,000			
206	K	Pol391	Stranový přechod 560x355-355x355/500	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	Pol392	Stranový přechod 630x355-560x355/500	ks	1,000			
208	K	Pol393	Stranový přechod 630x450-630x450/500	ks	1,000			
209	K	Pol394	Oblouk 315x560/R150,90°	ks	2,000			
210	K	Pol395	Oblouk 450x630/R150,90°	ks	2,000			
211	K	Pol396	Oblouk 560x315/R150,90°	ks	2,000			
212	K	Pol314	Požární izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm	m2	12,000			
D D4 MONTÁŽE								
213	K	Pol423	Montáž potrubí	m	42,000			
214	K	Pol398	Montáž tvarovek	ks	37,000			
215	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	12,000			
216	K	Pol399	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	2,000			
217	K	Pol352	Montáž výústek	ks	12,000			
D D5 Ostatní								
218	K	Pol274	Konzole typ T, délka 500 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	16,000			
219	K	Pol319	Konzole typ T, délka 700 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	8,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál</i>								
220	K	Pol400	Těsnící páska a tmel	ks	10,000			
<i>Poznámka k položce: Stavební přípomoc</i>								
221	K	Pol401	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	12,000			
222	K	Pol402	Montážní technika-lešení do 3 metrů	ks	1,000			
223	K	Pol403	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	2,000			

224	K	Pol404	Zaregulování průtoků vyústkami	ks	12,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.6 - Topení a chlazení

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 VS								
D D2 Kotle, výměníky, zásobníky								
1	K	Pol44	Deskový výměník ÚT 45 kW, primár 100/70, sekundár 70/50 °C s izolací	ks	1,000			
2	K	Pol45	Deskový výměník TV 80 kW, primár 100/70, sekundár 70/50 °C s izolací	ks	1,000			
3	K	Pol46	Zásobník TV 1000 litrů, PN10	ks	1,000			
D D3 ARMATURY								
4	K	Pol47	Kulový kohout DN15, PN6	ks	3,000			
5	K	Pol48	Kulový kohout DN32, PN6	ks	3,000			
6	K	Pol49	Kulový kohout DN40, PN6	ks	3,000			
7	K	Pol50	Kulový kohout DN50, PN16	ks	2,000			
8	K	Pol51	Zpětná klapka DN32, PN16	ks	3,000			
9	K	Pol52	Filtr DN32, PN16	ks	2,000			
10	K	Pol53	Navařovací kulový kohout DN40, PN25	ks	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol54	Filtr DN40, PN25	ks	1,000			
12	K	Pol55	Filtr DN15, PN6	ks	1,000			
13	K	Pol56	Regulátor tlakové difference, rozsah nastavení 10-60 kPa, včetně impulzního potrubí	ks	1,000			
14	K	Pol57	Reguační a vyvažovací ventil DN32	ks	1,000			
15	K	Pol58	Reguační a vyvažovací ventil DN40	ks	1,000			
16	K	Pol59	Regulační ventil pro ÚT Kv=6,3 m3/h s pohonem	ks	1,000			
17	K	Pol60	Regulační ventil pro TV Kv=10 m3/h s pohonem	ks	1,000			
18	K	Pol61	Kulový kohout DN32, PN25	ks	4,000			
19	K	Pol62	Oběhové čerpadlo, DN25, Q=2 m3/h, H=3 m, 230 V	ks	1,000			
20	K	Pol63	Oběhové čerpadlo, DN25, Q=3 m3/h, H=4 m, 230 V	ks	1,000			
21	K	Pol64	Oběhové čerpadlo nerezové pro TV, DN25, Q=3 m3/h, H=4 m, 230 V	ks	1,000			
22	K	Pol65	Vodoměr sudené vody Qn=2,5 m3/h, DN20, PN10, M-Bus	ks	1,000			
23	K	Pol66	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, OTVÍRACÍ PŘETLAK 10 BAR	ks	2,000			
24	K	Pol67	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, OTVÍRACÍ PŘETLAK 350 kPa	ks	1,000			
25	K	Pol68	VODOMĚR DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉ VODY Qn=1,5 m3/h, DN20, PN25, M-Bus	ks	1,000			
26	K	Pol69	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, OBJEM 140 LITRŮ, Tmax.=70°C, P= 6 BAR	ks	1,000			
27	K	Pol70	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN15, PN16, 24 V	ks	2,000			
28	K	Pol71	Ventil pro expanzní nádobu SU R 1"x1"	ks	1,000			
29	K	Pol72	Vypouštěcí kohout DN15	ks	6,000			
30	K	Pol73	Tlakoměr 0-600 kPa s kohoutem	ks	8,000			

31	K	Pol74	Teploměr 0-120°C	ks	8,000			
D D4 Potrubí								
32	K	Pol75	Ocel DN15	m	12,000			
33	K	Pol76	Ocel DN20	m	6,000			
34	K	Pol77	Ocel DN25	m	6,000			
35	K	Pol78	Ocel DN32	m	18,000			
36	K	Pol79	Ocel DN40	m	36,000			
37	K	Pol414	PPR TRUBKA 32mm x 4,4mm PN16, SDR 7,4	m	20,000			
38	K	Pol415	PPR TRUBKA 63mm x 8,6mm PN16, SDR 7,4	m	10,000			
D D5 Nátěry								
39	K	Pol82	Nátěr systetický 2x antikorozi	m	78,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D6 Izolace

40	K	Pol83	Minerální vata s Al polepem DN15, tloušťka 20 mm	m	12,000			
41	K	Pol84	Minerální vata s Al polepem DN20, tloušťka 20 mm	m	6,000			
42	K	Pol85	Minerální vata s Al polepem DN25, tloušťka 20 mm	m	6,000			
43	K	Pol86	Minerální vata s Al polepem DN32, tloušťka 25 mm	m	18,000			
44	K	Pol87	Minerální vata s Al polepem DN40, tloušťka 25 mm	m	36,000			
45	K	Pol416	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 32, tloušťka 20 mm	m	20,000			
46	K	Pol417	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 63, tloušťka 25 mm	m	10,000			

D D10 ROZVODY

D D2 Kotle, výměníky, zásobníky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3 D D7 ARMATURY Demontáže								
D D8 Montážní práce								
47	K	Pol90	Montáž výměníků, zásobníku a armatur	ks	66,000			
48	K	Pol91	Montáž rozvodů a izolací včetně izolací	m	108,000			
49	K	Pol92	Přesun hmot	kg	1 000,000			
D D9 Ostatní								
50	K	Pol93	Nosníky s nástěnnou konzolou, včetně montážního příslušenství (šrouby, matice, hmoždinky)	ks	10,000			
51	K	Pol94	Objímka dvoudílná s gumou 40 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	50,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Tvarovky, pomocný montážní materiál, svářecí souprava, těsnící prvky</i>								
52	K	Pol95	Svářecí souprava-náplně	ks	1,000			
53	K	Pol96	Těsnící, spojovací a maskující páska	ks	5,000			
54	K	Pol97	Spony plastové pro izolaci - 100 ks	ks	1,000			
55	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
56	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	16,000			
57	K	Pol100	Uvedení do provozu	hod	15,000			
58	K	Pol101	Skříň na rozdělovače	ks	46,000			
59	K	Pol102	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 2 okruhy	ks	2,000			
60	K	Pol103	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 3 okruhy	ks	22,000			
61	K	Pol104	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 4 okruhy	ks	21,000			
62	K	Pol105	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 6 okruhů	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	Pol418	Regulační a vyvažovací ventil DN10	ks	53,000			
64	K	Pol419	Regulační a vyvažovací ventil DN15	ks	3,000			
65	K	Pol420	Regulátor diferenčního tlaku DN15, rozsah nastavení 5-25 kPa	ks	46,000			
66	K	Pol109	Kulový kohout DN15	ks	93,000			
67	K	Pol110	Kulový kohout DN20	ks	7,000			
68	K	Pol111	Kulový kohout DN25	ks	2,000			
69	K	Pol112	Měřidlo tepla Sonsonic 3 s M-BUS modulem, Qn=0,6 m³/h, s KK pro jímku	ks	46,000			
D D4 Potrubí								
70	K	Pol113	Cu 15x1	m	400,000			
71	K	Pol114	Cu 18x1	m	170,000			
72	K	Pol115	Cu 22x1	m	65,000			
73	K	Pol116	Cu 28x1,5	m	20,000			
74	K	Pol117	Ocel DN15	m	30,000			
75	K	Pol118	Ocel DN20	m	24,000			
76	K	Pol119	Ocel DN25	m	24,000			
77	K	Pol120	Ocel DN32	m	120,000			
78	K	Pol121	Ocel DN40	m	12,000			
79	K	Pol122	Ocel DN50	m	24,000			
80	K	Pol123	T kus 15	m	14,000			
81	K	Pol124	T kus 15x15x18	m	20,000			

Zpracováno systémem KROS 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	Pol125	T kus 18x15x18	ks	19,000			
83	K	Pol126	T kus 18x15x22	ks	12,000			
84	K	Pol127	T kus 18x22x28	ks	2,000			
85	K	Pol128	T kus 22x15x22	ks	3,000			
86	K	Pol129	T kus 22x18x28	ks	2,000			
87	K	Pol130	T kus DN15x22xDN25	ks	2,000			
88	K	Pol131	T kus DN20x18xDN20	ks	2,000			
89	K	Pol132	T kus DN20x28xDN32	ks	2,000			
90	K	Pol133	T kus DN25x22xDN32	ks	2,000			
91	K	Pol134	T kus DN32x18xDN32	ks	2,000			
92	K	Pol135	T kus DN32x22xDN40	ks	2,000			
93	K	Pol136	T kus DN40x22xDN40	ks	2,000			
94	K	Pol137	T kus DN40xDN32xDN50	ks	2,000			
95	K	Pol138	T kus DN50x28xDN50	ks	2,000			
D D5			Nátěry					
96	K	Pol82	Nátěr systetický 2x antikorozní	m	234,000			
106	K	Pol144	Montážní práce horizontálních rozvodů včetně izolací	m	234,000			
107	K	Pol145	Montážní práce stoupacích potrubí včetně izolací	m	655,000			
108	K	Pol146	Montáž skříní rozdělovačů	ks	46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	Pol147	Montáž armatur	ks	250,000			
110	K	Pol92	Přesun hmot	kg	000,000			
D D6 Izolace								
97	K	Pol84	Minerální vata s Al polepem DN20, tloušťka 20 mm	m	54,000			
98	K	Pol85	Minerální vata s Al polepem DN25, tloušťka 20 mm	m	24,000			
99	K	Pol86	Minerální vata s Al polepem DN32, tloušťka 25 mm	m	120,000			
100	K	Pol87	Minerální vata s Al polepem DN40, tloušťka 25 mm	m	12,000			
101	K	Pol139	Minerální vata s Al polepem DN50, tloušťka 25 mm	m	24,000			
102	K	Pol140	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 15, tloušťka 20 mm	m	400,000			
103	K	Pol141	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 18, tloušťka 20 mm	m	170,000			
104	K	Pol142	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 22, tloušťka 20 mm	m	65,000			
105	K	Pol143	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 28, tloušťka 20 mm	m	20,000			
D D7 Demontáže								
D D8 Montážní práce								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D9 Ostatní

111	K	Pol148	Montážní nosník 38x40, délka 2 metry, včetně montážního příslušenství (závitová tyč M8 , šrouby, matice, hmoždinky)	ks	40,000			
112	K	Pol149	Objímka dvoudílná s gumou 25 – 30 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	400,000			

Poznámka k položce:

Tvarovky, pomocný montážní materiál, svářecí souprava, těsnící prvky

113	K	Pol150	Svářecí souprava náplně	ks	3,000			
114	K	Pol96	Těsnící, spojovací a maskující páska	ks	30,000			
115	K	Pol97	Spony plastové pro izolaci - 100 ks	ks	10,000			
116	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
117	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	150,000			

D D11 BYTY

D D12 Otopná tělesa, Chladicí jednotky

118	K	Pol151	Otopné těleso 10VK-050050-60, výkon 187 W, včetně zavěšení na navrtávací konzolu	ks	1,000			
119	K	Pol152	Otopné těleso 20VK-050040-60, výkon 244 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
120	K	Pol153	Otopné těleso 20VK-050050-60, výkon 305 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	22,000			
121	K	Pol154	Otopné těleso 20VK-050060-60, výkon 366 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
122	K	Pol155	Otopné těleso 20VK-050070-60, výkon 427 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	6,000			
123	K	Pol156	Otopné těleso 20VK-050080-60, výkon 487 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
124	K	Pol157	Otopné těleso 20VK-050100-60, výkon 610 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	27,000			

125	K	Pol158	Otopné těleso 20VK-050110-60, výkon 671 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
126	K	Pol159	Otopné těleso 20VK-050120-60, výkon 732 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	4,000			
127	K	Pol160	Otopné těleso 20VK-060060-60, výkon 427 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
128	K	Pol161	Otopné těleso 21VK-050040-60, výkon 323 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	Pol162	Otopné těleso 21VK-050050-60, výkon 404 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	9,000			
130	K	Pol163	Otopné těleso 21VK-050070-60, výkon 565 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	6,000			
131	K	Pol164	Otopné těleso 21VK-050100-60, výkon 807 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	9,000			
132	K	Pol165	Otopné těleso 21VK-050120-60, výkon 968 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
133	K	Pol166	Otopné těleso 21VK-060060-60, výkon 558 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
134	K	Pol167	Otopné těleso 21VK-090050-60, výkon 629 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	11,000			
135	K	Pol168	Otopné těleso 22VK-090070-60, výkon 1162 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
136	K	Pol169	Otopné těleso 21VK-090080-60, výkon 1007 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
137	K	Pol170	Otopné těleso 22VK-030140-60, výkon 977 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
138	K	Pol171	Otopné těleso 22VK-030160-60, výkon 1040 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
139	K	Pol172	Otopné těleso 22VK-030200-60, výkon 1396 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
140	K	Pol173	Otopné těleso 22VK-090050-60, výkon 830 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
141	K	Pol174	Otopné těleso 33VK-030100-50, výkon 936 W, zavěšení na 2x stojánkové konzole vnitřní	ks	1,000			

142	K	Pol175	Otopné těleso 33VK-030140-50, výkon 1406 W, zavěšení na 2x stojánkové konzole vnitřní	ks	2,000			
143	K	Pol176	Otopné těleso 33VK-090100-60, výkon 2385 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
144	K	Pol177	Otopné těleso trubkové 900x450, výkon 246 W, včetně upevňovací sady	ks	30,000			
145	K	Pol178	Otopné těleso trubkové 900x500, výkon 270 W, včetně upevňovací sady	ks	10,000			
146	K	Pol179	Splitová nástěnná klimatizace, výkon chlazení 2,5 kW, Energetická účinnost až A ++, hlučnost vnitřní jednotky od 19 dB a venkovní jednotky 47 dB, dálkové ovládání, včetně montážního příslušenství	ks	2,000			
147	K	Pol180	Vnější kondenzační jednotka pro 2 vnitřní jednotky, chladicí výkon 5 kW, Max. celková délka kap. potrubí v systému 30 m, včetně montážního příslušenství	ks	1,000			

D D3 ARMATURY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	Pol181	Připojovací armatura radiátorů, pro tělesa s integrovanými ventily	ks	122,000			
149	K	Pol182	Termostatický ventil DN15	ks	40,000			
150	K	Pol183	Termostatická hlavice	ks	160,000			
151	K	Pol184	Regulační šroubení DN15	ks	40,000			

D D4 Potrubí

152	K	Pol185	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 16x2	m	2 600,000			
153	K	Pol186	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 18x2	m	50,000			
154	K	Pol187	Chladírenské potrubí 16/10 s izolací a komunikační kabel	m	30,000			

D D5 Nátěry

D D6 Izolace

155	K	Pol188	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 20 mm	m	2 650,000			

D D7 Demontáže

D D8 Montážní práce

156	K	Pol189	Rozvody ÚT	m	3 100,000			
157	K	Pol190	Rozvody CHL, včetně lišt a uchycení	m	30,000			

158	K	Pol191	Montáž otopných těles	ks	162,000			
159	K	Pol192	Montáž armatur	ks	122,000			
160	K	Pol193	Montáž splitové klimatizace-vnější a vnitřní jednotka, včetně uchycení a montážního materiálu	ks	2,000			
161	K	Pol92	Přesun hmot	kg	5 000,000			

D D9 Ostatní

162	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	150,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.7 VS - Měření a regulace VS

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D ŘS ŘÍDICÍ SYSTÉM

1	K	RA.VS	Řídicí systém volně programovatelný, web server, modbus/RTU, zobrazovací panel	ks	1,000			

D D1

2	K	SW	Programové vybavení pro automatizační stanice	ks	1,000			
3	K	HW	GSM modem pro dálkovou signalizaci poruchových stavů, vč příslušenství	ks	1,000			

D RA ROZVADĚČE

4	K	RA.VS.1	nástěnný rozvaděč: 600x1200x300 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20	ks	1,000			
D UT VYTÁPĚNÍ								
5	K	Pol22	STOP tlačítko, hřib-červená, bez aretace; vč skříňky	ks	1,000			
6	K	Pol23	snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC), min. IP 43	ks	1,000			
7	K	Pol24	snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC)	ks	8,000			
8	K	Pol25	snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC)	ks	2,000			
9	K	Pol26	snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství	ks	2,000			
10	K	Pol27	termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky	ks	1,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol28	snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt)	ks	1,000			
12	K	Pol29	dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	1,000			
13	K	Pol30	čerpadlo dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	2,000			
14	K	Pol31	regulační uzel (ventil+servopohon) dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání; s havarijní funkcí	ks	1,000			
15	K	Pol32	regulační uzel (ventil+servopohon) dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání	ks	1,000			
16	K	Pol33	solenoidový ventil vč elektromagnetu dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání	ks	2,000			
D MS MĚŘENÍ SPOTŘEB - DÁLKOVÝ ODEČET								
17	K	Pol34	montážní práce pro připojení a oživení prvků (měřidla modbus)	ks	4,000			
D KA KABELY								
18	K	Pol35	kabel JYTY 2x1	m	660,000			
19	K	Pol36	kabel JYTY 4x1	m	90,000			
20	K	Pol37	kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	150,000			
21	K	Pol38	kabel CYKY-J 3x1,5	m	135,000			

D MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL

22	K	Pol39	žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m	7,000			
23	K	Pol40	žlab drátěný 150x50, pozink, vč.víka, spojek,nosníků, závěsů	m	25,000			
24	K	Pol13	elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.přichytek a příslušenství	m	30,000			
25	K	Pol14	elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.přichytek a příslušenství	m	55,000			
26	K	Pol41	elektroinstalační karbice na povrch, vč. svorek, IP54	ks	10,000			
27	K	Pol16	ostatní podružný materiál	ks	1,000			

D O OSTATNÍ

28	K	Pol43	Odladění SW s technologií	ks	1,000			
29	K	Pol18	Zaškolení obsluhy	ks	1,000			
30	K	Pol19	Komplexní zkoušky (72 hod)	ks	1,000			
31	K	Pol20	Revize	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

32	K	Pol21	Doprava	ks	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.7 VZT - Měření a regulace VZT

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D RA ROZVADĚČE								
1	K	RA.VZT	nástěnný rozvaděč: 600x1200x300 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20	ks	1,000			
D V VZDUCHOTECHNIKA								
2	K	Pol1	ústředna měření koncentrace plynů, 4 snímače, výstup kontakt - alarm1-4, porucha, vč prvotní kalibrace	ks	1,000			
3	K	Pol2	snímač koncetnrace CO, spojitý výstup, připojení na ústřednu	ks	4,000			
4	K	Pol3	světelná tabule, jednostranný nápis: ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY	ks	1,000			
5	K	Pol4	světelná tabule, jednostranný nápis: ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ OTRAVY	ks	4,000			
6	K	Pol5	světelná tabule, oboustranný nápis: VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ	ks	4,000			
7	K	Pol6	termostat prostorový, výstup kontakt	ks	1,000			
8	K	Pol7	servisní vypínač, 3P, IP 54, do 3,5kW; vč.skříňky na povrch	ks	1,000			
9	K	Pol8	ventilátor dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	2,000			
D KA KABELY								
10	K	Pol9	kabel JXFE-R 1x2x0,8 - B2 ca s1d1	m	310,000			

11	K	Pol10	kabel 1-CXKH-R 3x1,5 - B2 ca s1d1	m	275,000			
12	K	Pol11	kabel 1-CXKH-R 5x1,5 - B2 ca s1d1	m	140,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
13	K	Pol12	žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m	7,000			
14	K	Pol13	elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.přichytek a příslušenství	m	600,000			
15	K	Pol14	elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.přichytek a příslušenství	m	110,000			
16	K	Pol15	elektroinstalační karbice na povrch, vč. svorek, IP54	m	15,000			
17	K	Pol16	ostatní podružný materiál	ks	1,000			
D O OSTATNÍ								
18	K	Pol18	Zaškolení obsluhy	ks	1,000			
19	K	Pol19	Komplexní zkoušky (72 hod)	ks	1,000			
20	K	Pol20	Revize	ks	1,000			
21	K	Pol21	Doprava	ks	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.8 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 51112100-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	1 270,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	RMAT0054	trubka elektroinstalační flexibilní 2323	m	1 333,500			
1270*1,05 "Přepočtené koeficientem množství								
3	K	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	34571546	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 28,6/32mm	m	68,250			CS ÚRS 2024 02
65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství								
5	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	82,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	86,100			CS ÚRS 2024 02
82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství								

7	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 94/110mm	m	44,100			CS ÚRS 2024 02

42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

9	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	770,000			CS ÚRS 2024 02
10	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	414,750			CS ÚRS 2024 02

395*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

11	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	225,750			CS ÚRS 2024 02

215*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

12	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	168,000			CS ÚRS 2024 02

160*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

13	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	RMAT0044	žlab parapetní pro modul 45 dvoukomorový	m	10,000			

15	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	460,000			CS ÚRS 2024 02

16	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	460,000			CS ÚRS 2024 02

17	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02

18	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02

19	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1 725,000			CS ÚRS 2024 02

20	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	1 725,000			CS ÚRS 2024 02

21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	146,000			CS ÚRS 2024 02
22	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	146,000			CS ÚRS 2024 02
23	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	860,000			CS ÚRS 2024 02
24	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	989,000			CS ÚRS 2024 02

860*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

25	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	320,000			CS ÚRS 2024 02
26	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	368,000			CS ÚRS 2024 02

320*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

27	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	250,000			CS ÚRS 2024 02
28	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	287,500			CS ÚRS 2024 02

250*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

29	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	34143308	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x2,50mm2	m	138,000			CS ÚRS 2024 02

120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

31	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02
32	M	34143274	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2	m	138,000			CS ÚRS 2024 02

120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

33	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02

34	M	34143276	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x2,50mm ²	m	138,000			CS ÚRS 2024 02
120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
35	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	3 860,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	4 439,000			CS ÚRS 2024 02
3860*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
37	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	1 240,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	RMAT0001	kabel CYKY-O 3x1,5 plášť PVC 450/750V	m	1 426,000			
1240*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
39	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	754,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm ² vč. příchytka a 0,3m	m	867,100			CS ÚRS 2024 02
754*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
41	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	4 820,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	5 543,000			CS ÚRS 2024 02
4820*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
43	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	342,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	393,300			CS ÚRS 2024 02
342*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
45	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	585,000			CS ÚRS 2024 02

46	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	672,750			CS ÚRS 2024 02
585*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
47	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	1 284,000			CS ÚRS 2024 02
48	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	1 476,600			CS ÚRS 2024 02
1284*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
49	K	741122137	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95 +50 mm2	m	32,000			CS ÚRS 2024 02
50	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	36,800			CS ÚRS 2024 02
32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
51	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	368,000			CS ÚRS 2024 02
52	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	423,200			CS ÚRS 2024 02
368*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
53	K	741122225	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2, 4x35 mm2	m	55,000			CS ÚRS 2024 02
54	M	34111576	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x35mm2	m	63,250			CS ÚRS 2024 02
55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
55	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	486,000			CS ÚRS 2024 02
56	M	34111298	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2	m	558,900			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
486*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
57	K	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	24,000			CS ÚRS 2024 02
58	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	27,600			CS ÚRS 2024 02

24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

59	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	780,000			CS ÚRS 2024 02
60	M	RMAT0002	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	897,000			

780*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

61	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	360,000			CS ÚRS 2024 02
62	M	RMAT0003	kabel CXKH-R-J 5x1,5	m	414,000			

360*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

63	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	188,000			CS ÚRS 2024 02
64	M	1380929	KABEL CXKH-V-J 3X4 FE180/P60-R B2CAS1D0	m	11,500			

10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

65	M	RMAT0055	kabel CXKH-V-J 5X1,5 FE180/P60-R	m	92,000			

80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

66	M	RMAT0056	kabel CXKH-V-J 5x2,5 FE180/P60-R	m	112,700			

98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

67	K	741123233	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2	m	146,000			CS ÚRS 2024 02
68	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	167,900			CS ÚRS 2024 02

146*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

69	K	741136161	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou speciální topného a přívodního studeného vodiče bez stínění	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02
70	M	RMAT0060	sada pro připojení topných kabelů	kus	24,000			
71	M	RMAT0061	páska Al samolepící	kus	24,000			
72	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
73	M	RMAT0025	rozvodnice bytová oceloplech + plast, zapuštěná p.o. IP30	kus	40,000			

74	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	RMAT0027	rozvodnice RMS - IP30 zapuštěný pod omítku	kus	1,000			
76	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
77	M	RMAT0020	Rozvaděč RPO - EI45-DP1	kus	1,000			
78	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
79	M	RMAT0023	Rozvaděč RSP1 nástěnný IP40/20 - EI30-DP1	kus	1,000			
80	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
81	M	RMAT0024	Rozvaděč RSP2 nástěnný IP40/20 - EI30-DP1	kus	1,000			
82	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
83	M	RMAT0026	Rozvaděč R-MP zapuštěný pod omítku IP40/20	kus	1,000			
84	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
85	M	RMAT0015	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 1. pole (600x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
86	M	RMAT0016	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 2. pole (800x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
87	M	RMAT0017	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 3. pole (1000x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
88	M	RMAT0018	Rozvaděč elektroměrový RE2 - 1. pole (800x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
89	M	RMAT0019	Rozvaděč elektroměrový RE2 - 2. pole (1000x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
90	K	741210702	Montáž rozváděčů řídicích a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
91	M	RMAT0013	Centrální bateriový systém 8 okruhů max. 160 svítidel (20 sv. na okruh)	kus	1,000			
92	M	RMAT0014	Protipožární skříň-kryt Požární odolnost EI60 DP1-S pro CBS	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	741230002	Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových ostatních	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
94	M	RMAT0021	UPS -v krytu EI45 DP1-S - záloha pož. ventilátorů 3+4kW(16,8A/400V) - 45min.	kus	1,000			
95	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
96	M	RMAT0033	spínač kompletní řazení 1, IP20	kus	54,000			
97	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
98	M	RMAT0034	přepínač řazení 5, kompletní, IP20	kus	48,000			
99	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	172,000			CS ÚRS 2024 02
100	M	RMAT0035	přepínač řazení 6, kompletní, IP20	kus	172,000			
101	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojítech střídavých	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
102	M	RMAT0036	přepínač řazení 6+6, kompletní, IP20	kus	80,000			
103	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	28,000			CS ÚRS 2024 02
104	M	RMAT0037	přepínač řazení 7, kompletní, IP20	kus	28,000			
105	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
106	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
107	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	131,000			CS ÚRS 2024 02
108	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	131,000			CS ÚRS 2024 02
109	K	741311032	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, řazení 0/1; 1/0 s pomocným kontaktem	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
110	M	RMAT0032	Ovladač CENTRAL, TOTAL STOP p.o. + sklo	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	1 146,000			CS ÚRS 2024 02
112	M	RMAT0040	<i>Zásuvka zápusťná jednonásobná 16A/230V, IP20 s clonkami</i>	<i>kus</i>	<i>1 146,000</i>			
113	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	102,000			CS ÚRS 2024 02
114	M	RMAT0041	<i>Zásuvka jednonásobná 16A/230V s přepětovou ochranou a optickou signalizací, s clonkami</i>	<i>kus</i>	<i>102,000</i>			
115	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P + PE	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
116	M	RMAT0042	<i>zásuvka kompletní 16A/230V IP44</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>			
117	K	741313008	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
118	M	RMAT0043	<i>zásuvka 16A/230V, IP44, ochrana proti přepětí</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			
119	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	51,000			CS ÚRS 2024 02
120	M	RMAT0038	<i>pomocné relé ventilátorové - časový doběh</i>	<i>kus</i>	<i>51,000</i>			
121	K	741330744	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů tepelných	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
122	M	RMAT0039	<i>požární čidlo - kouřové - autonomní</i>	<i>kus</i>	<i>40,000</i>			
123	K	741372002	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových lištových	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
124	M	RMAT0009	<i>LED pásek 24V 20W/m - 5m</i>	<i>kus</i>	<i>45,360</i>			
<i>42*1,08 "Přepočtené koeficientem množství</i>								
125	M	34825036	<i>LED driver 24V 20-50W</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
126	M	34825039	<i>konektor napájení LED pásků 10mm IP 20 2 pin</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
127	M	34825025	<i>ALU profil rovný přisazený mléčný difuzor dl 1m na 1 pásek</i>	<i>kus</i>	<i>241,500</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>210*1,15 "Přepočtené koeficientem množství</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	63,000			CS ÚRS 2024 02
129	M	RMAT0006	<i>Svítilno nástěnné přisazené kruhové LED, kryt opál, 20W, 2150lm, IP44, životnost 80 000h</i>	<i>kus</i>	<i>63,000</i>			
130	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	98,000			CS ÚRS 2024 02
131	M	RMAT0007	<i>Svítilno nástěnné přisazené kruhové LED, kryt opál PMMA, 27W, IP44, 3000lm, 4000K, životnost 80 000h</i>	<i>kus</i>	<i>98,000</i>			
132	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
133	M	RMAT0010	<i>Svítilno nástěnné nad umyvadlo IP44, 18W, 4000K, 1830lm</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			
134	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	104,000			CS ÚRS 2024 02
135	M	RMAT0004	<i>Svítilno stropní přisazené hranaté LED, 5120lm, 36,3W, životnost 50 000h, IP54, 4000K</i>	<i>kus</i>	<i>104,000</i>			
136	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
137	M	RMAT0005	<i>Svítilno stropní přisazené hranaté LED, 49,7W, 7650lm, IP66, životnost 50 000h</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			
138	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	122,000			CS ÚRS 2024 02
139	M	RMAT0011	<i>Svítilno stropní přisazené kruhové LED bodové, 10-18W/230V, IP44, 4000K</i>	<i>kus</i>	<i>122,000</i>			
140	K	741372051	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	110,000			CS ÚRS 2024 02
141	M	RMAT0008	<i>Svítilno LED přisazené nouzové 3W, optika pro únikové cesty. 350lm, pro CBS</i>	<i>kus</i>	<i>110,000</i>			
142	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	184,000			CS ÚRS 2024 02
143	M	RMAT0012	<i>Svítilno stropní přisazené kruhové D 200-300mm, 1300-1800lm, IP20</i>	<i>kus</i>	<i>184,000</i>			
144	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	15,000			CS ÚRS 2024 02
145	M	34825000	<i>svítilno interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
147	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
148	K	741372067	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
149	M	RMAT0045	LED svítidlo na sloupku venkovní min. IP54 s pohybovým čidlem do 1,2m	kus	7,000			
150	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
151	M	RMAT0031	Svítidlo LED vestavné panelové 600x600, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprismatický kryt, 35W, 4500lm, 4000K, Ra80	kus	22,000			
152	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	465,000			CS ÚRS 2024 02
153	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	465,000			CS ÚRS 2024 02
154	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	582,000			CS ÚRS 2024 02
155	M	RMAT0046	pásek uzemňovací FeZn 30x4	m	640,200			
582*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
156	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	320,000			CS ÚRS 2024 02
157	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	320,000			CS ÚRS 2024 02
158	K	741410051	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků jiskřiště	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
159	M	RMAT0047	Zemní krabice do terénu pro zkušební svorku	kus	12,000			
160	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	294,000			CS ÚRS 2024 02
161	M	35442270	podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	294,000			CS ÚRS 2024 02
162	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	180,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	180,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
165	M	RMAT0049	svorka univerzální	kus	68,000			
166	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
167	M	RMAT0051	svorka SR02	kus	20,000			
168	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
169	M	RMAT0048	svorka zkušební	kus	12,000			
170	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
171	M	RMAT0050	svorka křížová	kus	40,000			
172	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
174	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
175	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
177	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
178	M	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
179	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
180	M	35442159	tyč jímací s rovným koncem 18/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
181	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
182	M	35442171	stojan FeZn pro jímací tyč bez podstavců	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
184	M	35442181	<i>stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímáče do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
185	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
186	M	34565002	<i>svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
187	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	43,000			CS ÚRS 2024 02
188	M	34565001	<i>svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>43,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
189	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
190	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
191	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	56,000			CS ÚRS 2024 02
192	M	RMAT0053	<i>žlab drátěný s funkčností při požáru 150/100 vč. podpěr a 1m</i>	<i>m</i>	<i>56,000</i>			
193	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	330,000			CS ÚRS 2024 02
194	M	RMAT0057	<i>žlab kabelový drátěný 100/50</i>	<i>m</i>	<i>330,000</i>			
195	M	RMAT0058	<i>Závěsné profilové lišty pro žlab 100/50 a 1m</i>	<i>m</i>	<i>330,000</i>			
196	M	RMAT0059	<i>závitová tyč 8mm/1m</i>	<i>kus</i>	<i>330,000</i>			
197	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm	m	85,000			CS ÚRS 2024 02
198	M	RMAT0028	<i>Kabelový žlab 125x50 vč. víka</i>	<i>m</i>	<i>85,000</i>			
199	M	RMAT0029	<i>Podpěra žlabu 125</i>	<i>ks</i>	<i>170,000</i>			
200	M	RMAT0030	<i>Závitová tyč 8mm / 1m</i>	<i>ks</i>	<i>90,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
202	M	RMAT0052	<i>nosná nebo doplňková kovová konstrukce</i>	<i>kus</i>	<i>80,000</i>			
203	K	741920302	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
204	K	741920367	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 250 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
205	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,152			CS ÚRS 2024 02
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
206	K	210191534	Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
207	M	35711830	<i>skříň rozpojovací jističí do výklenku v provedení betonový skelet s plastovými dveřmi výzbroj 4x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR402/KVW4)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
208	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
209	K	460171112	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
210	K	460451112	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
211	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
212	M	8500038760	<i>Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 100 m</i>	<i>m</i>	<i>62,000</i>			
213	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	2 185,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	468101111	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	1 040,000			CS ÚRS 2024 02
215	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	650,000			CS ÚRS 2024 02
216	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	788,000			CS ÚRS 2024 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
217	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení ventilátorů	hod	40,000			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 01, D.1.9 - Slaboproudá elektrotechnika
KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 41.00.13
CZ-CPV: 51112100-1
Poznámka:

CC-CZ: 11221
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

9	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	162,000			CS ÚRS 2024 02
10	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x250	m	162,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	34575004	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm	m	162,000			CS ÚRS 2024 02

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	684,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	718,200			CS ÚRS 2024 02

684*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

3	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	490,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 29mm	m	514,500			CS ÚRS 2024 02

490*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

5	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	890,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 16mm	m	934,500			CS ÚRS 2024 02

890*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

7	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	44,100			CS ÚRS 2024 02

42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

12	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	34571660	krabice instalační kovová do betonové podlahy 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	34571665	adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
15	M	34571676	sada nivelační pro podlahové krabice	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
16	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
17	M	34571575	kryt plastový s rámečkem plast 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
18	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
19	M	34571595	krabice přístrojová horizontální bezrámečková do zdvojených a betonových podlah 24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
20	K	742110274	Montáž příslušenství ke krabicím upevňovací sady k upevnění přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
21	M	34571506	přístrojová podložka pro rám krabice podlahové	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
22	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	214,000			CS ÚRS 2024 02
23	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	214,000			CS ÚRS 2024 02
24	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 780,000			CS ÚRS 2024 02
25	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm ² , plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	2 136,000			CS ÚRS 2024 02
1780*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
26	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,000			CS ÚRS 2024 02
27	M	RMAT0010	kabel koaxiální stíněný venkovní UV stabilní	m	156,000			
130*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
28	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	286,000			CS ÚRS 2024 02
29	M	RMAT0011	kabel sdělovací PTZS - 2x0,5+4x0,22	m	343,200			
286*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	364,000			CS ÚRS 2024 02
31	M	RMAT0012	kabel sdělovací PTZS - 2x1+4x0,22	m	436,800			
364*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
32	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	270,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	RMAT0013	kabel sdělovací PTZS - 4x0,5	m	324,000			
270*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
34	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
36	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	RMAT0009	kabel datový HDMI 15m	kus	1,000			
38	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	5 660,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	6 792,000			CS ÚRS 2024 02
5660*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
40	K	742190005	Ostatní práce pro trasy vložení požární těsnicího materiálu pro prostup	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
41	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	25,000			CS ÚRS 2024 02
42	K	742220005	Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 1 do 4 linek	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
43	M	40462030	ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 4x linka 30 adres 2x Ethernet NBÚ - 3	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
45	M	40466019	koncentrátor v kovovém krytu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	742220052	Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtní se svorkovnicemi	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
47	M	40466065	krabice plastová, propojovací, nízká, ocelová vložka víčka	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	742220061	Montáž rozbočovače, opakovače nebo oddělovače sběrnice v krabici	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
49	M	40466033	<i>modul sběrniceový, 4IN/ 4OUT</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
50	K	742220072	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu včetně vstupů do 8 vstupů	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
51	M	40466076	<i>modul sběrniceový PZTS/EKV plošný spoj, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé na desce výstupního modulu, 2x Wiegand, 2x RS232, 1x RS485</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
52	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
53	M	40467004	<i>čtečka venkovní sběrniceová, pro bezkontaktní RFID čipy</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
54	K	742220082	Montáž čtečky venkovního krytu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	40467013	<i>kryt montážní zadní pro čtečky, stříška</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
56	K	742220111	Montáž docházkového terminálu s LCD displejem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	40467040	<i>terminál docházkový, dotykové LCD, čtečka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
58	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS do 8 relé	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	40466046	<i>modul reléový zásuvný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
60	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
61	M	40467025	<i>klávesnice ústředny PZTS, LED</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
62	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
63	M	34641076	<i>akumulátor 12V/3,5Ah</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
64	K	742220172	Montáž komunikátoru do ústředny bez držáku GSM	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
65	M	40466050	<i>modul GSM komunikátoru pro poplachové ústředny</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
66	K	742220201	Montáž převodníku RS485/Ethernet	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
67	M	40466055	<i>rozhraní sběrniceové RS-485 do jiných systémů</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
69	M	40463002	<i>zdroj ústředny, napájecí, 12V DC/8Ah</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
70	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
71	M	40461021	<i>detektor pohybu sběrníkový</i>	<i>kus</i>	<i>19,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
72	M	40461031	<i>detektor tříštění skla</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
73	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
74	M	40461041	<i>kontakt magnetický, zápusťný s přírubami</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
75	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
76	M	40464006	<i>siréna vnitřní plastová nezálohovaná, 104 dB/1m</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
77	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
78	M	40464020	<i>siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
79	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
80	K	742220421	Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
81	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
82	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
83	M	38471005	<i>videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 12MP HDMI 4K Audio 8x PoE</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
84	M	40332004	<i>HDD k rekordérům kamerových systémů 4TB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
85	K	742230002	Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
86	M	RMAT0005	<i>PC pro sledování signálu z NVR</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
87	M	RMAT0006	<i>monitor 32"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	RMAT0007	klávesnice	kus	1,000			
89	M	RMAT0008	myš	kus	1,000			
90	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
91	M	38475060	kamera venkovní IP bullet maximální rozlišení záznamu 8MP přisvit IR 60m WDR 120dB VA IP67	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
92	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
93	M	38475197	kamera vnitřní IP dome MZVF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 8MP přisvit IR 50m WDR 120dB VA (AI) 12V DC/PoE	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
94	K	742230005	Montáž kamerového systému venkovního kamerového krytu	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
95	M	38479013	clona k venkovnímu krytu pro kamery	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
96	K	742230009	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
97	M	73558003	samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
98	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
99	M	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
100	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
101	M	95321001	licence základní bez kamerových licencí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
102	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
103	K	742240007	Montáž elektronické kontroly vstupu ovládacího scriptu	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
104	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
105	M	40463039	zdroj napájecí s filtrem 24 V DC 2,5A rozměr 10 DIN	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
106	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	38226005	sestava domovního telefonu audio - video pro 1 účastníka	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
108	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
109	M	34571140	krabice instalační pod omítku	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
110	K	742310005	Montáž domovního telefonu distributoru signálu	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
111	M	38292034	distributor videa MDS do 8 výstupů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
112	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
113	M	38226076	videotelefon s Wifi domácí nástěnný pro povrchovou instalaci 4,3" dotykový monitor	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
114	K	742320012	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
115	M	54978001	zámek elektrický s aretací	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
116	M	34571400	krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
117	M	34571406	průchodka M20 do krabice pro kabely 6 - 12 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
118	K	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
119	M	40463011	zdroj napájecí, plošný spoj, 4A	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
120	K	742320033	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky nerezové lišty k elektrickému zámku	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
121	M	54916004	lišta k zámku nerez	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
122	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
123	M	RMAT0001	tablo komunikační + čtečka RFID + num. klávesnice	kus	4,000			
124	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
125	M	38226132	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 26 tlačítek+čtečka RFID, rámeček se stříškou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	M	38226127	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 16 tlačítek+čtečka RFID, rámeček se stříškou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
127	K	742320052	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla instalační krabice s krytem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
128	M	RMAT0002	krabice instalační	kus	2,000			
129	K	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
130	M	35712029	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/600x800mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
131	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
132	M	RMAT0003	switch na DIN lištu 5x LAN	kus	40,000			
133	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
134	M	35712105	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
135	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
136	M	35712068	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/350mm nosnost 40kg	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
137	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
138	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
139	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
140	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
141	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
142	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
143	K	742330027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	M	RMAT0004	<i>patch panel optický 24x SM/MM kompletní</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
145	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
146	M	37459045	<i>adaptér optický SC OS modrý simplex</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
147	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštiteľná ochrana svaru	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
148	M	34343001	<i>ochrana teplem smrštiteľná optického svaru 2,5x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
149	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
150	M	35759000	<i>vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
151	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
152	M	37451155	<i>zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone</i>	<i>kus</i>	<i>68,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
153	M	37451183	<i>modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6</i>	<i>kus</i>	<i>136,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
154	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
155	M	37451183	<i>modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
156	M	37451210	<i>záslepka datové zásuvky 22,5x45mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
157	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
158	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
159	M	34535107	<i>sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
160	K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
161	M	38454002	<i>anténa pro příjem DVB-T2 42 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
162	K	742420011	Montáž společné televizní antény FM antény	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	38454005	anténa pro příjem rádia 7FM 11,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	742420021	Montáž společné televizní antény antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
165	M	31686013	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
166	M	27311040	manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
167	K	742420031	Montáž společné televizní antény antennního předzesilovače	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
168	M	38445001	předzesilovač kanálový do antény zisk 26-28dB	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
169	K	742420041	Montáž společné televizní antény antennního domovního zesilovače	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
170	M	38445005	zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	742420051	Montáž společné televizní antény antennního rozbočovače	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
172	M	34539090	rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	34539091	kryt rozbočovače exteriérový	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
174	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
175	M	34571032	skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 400x300x200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	742420101	Montáž společné televizní antény útlumového článku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
177	M	37459003	článek útlumový s regulací 3-18dB v TV/SAT 5-2400MHz	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
178	K	742420111	Montáž společné televizní antény F konektoru	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
179	M	37459007	konektor F krimpovací pro 7mm kabely	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
180	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
181	M	34555014	zásuvka koncová TV/SAT/SAT kompletní přístroj s rámečkem, IEC samec + 2x F konektor, 1bB	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
182	K	742420201	Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	M001	Osazení modulu přístupového bodu WIFI	kus	44,000			
184	M	M002	Přístupový bod wifi - wifi 6 - 2,4GHz, 5GHz	kus	44,000			

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

185	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
186	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	648,000			CS ÚRS 2024 02
187	K	468101414	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	220,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 601, D.1.1 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	141,500			CS ÚRS 2024 02
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	24,560			CS ÚRS 2024 02
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	286,990			CS ÚRS 2024 02
4	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	128,750			CS ÚRS 2024 02
5	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,500			CS ÚRS 2024 02
6	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	3,150			CS ÚRS 2024 02

7	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	134,720			CS ÚRS 2024 02
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12,750			CS ÚRS 2024 02
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	240,580			CS ÚRS 2024 02
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	418,366			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"0,15*405,41+0,3*465,82</i> <i>"výkop"871,23*0,25</i> <i>Součetě</i>								
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	466,482			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"0,15*405,41+0,3*465,82</i> <i>"výkop"871,23*0,25</i> <i>"ornice"240,58*0,2</i> <i>Součet</i>								
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	698,670			CS ÚRS 2024 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Uložení zeminy s hodnotou PAU dle výsledků rozborů etoxicity zemín (viz. příloha - strana 14 Závěrečná zpráva).</i> <i>"sanace" (0,15*405,41+0,3*465,82)*1,67</i> <i>"výkop" 871,23*0,25*1,67</i> <i>Součet</i>								
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,354			CS ÚRS 2024 02
<i>"ornice"240,58*0,2*1,67</i> <i>Součet</i>								
15	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	871,230			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"405,41+465,82</i> <i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 2 Zakládání

16	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	18,550			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní

17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	405,410			CS ÚRS 2024 02

"Sanace - chodník" 405,410

Součet

18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	913,070			CS ÚRS 2024 02

"kamenná dlažba"365,52

"chodník"13,7+20,37

"dlažba I"65,82

"komunikace dlažba"436,38+4,25+7,03

Součet

19	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	465,820			CS ÚRS 2024 02

"Sanace - komunikace" 465,820

Součet

20	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	447,660			CS ÚRS 2024 02

436,38+7,03+4,25

21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	436,380			CS ÚRS 2024 02

22	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	445,108			CS ÚRS 2024 02

436,38

436,38 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

23	M	58381007R	inženýrský kámen např CD tl. 70 mm	m2	7,171			

7,03

7,03 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

24	M	58381007R1	hladká deska CDR š. 25,5 barva šedá tl. 70 mm	m2	4,335			

4,25

4,25 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	407,582			CS ÚRS 2024 02
399,59 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství								
26	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	365,520			CS ÚRS 2024 02
365,52								
27	M	58381005R	inženýrský kámen např CD tl. 35 mm	m2	13,700			
13,7								
28	M	58381005R1	hladká deska CDR š. 25,5 barva šedá tl. 35 mm	m2	20,370			
20,37								
29	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	65,820			CS ÚRS 2024 02
30	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	67,795			CS ÚRS 2024 02
"betonová dlažba I"65,82								
65,82 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství								
D 8 Trubní vedení								
31	K	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	2,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
34	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
43	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
45	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
			3*2					
47	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	2,500			CS ÚRS 2024 02
			1,75+0,75					
48	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
			3*2					
49	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2,500			CS ÚRS 2024 02
			1,75+0,75					
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,	m	111,500			CS ÚRS 2024 02
51	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	29,070			CS ÚRS 2024 02

"betonový silniční obrubník 1000/150/250"28,5

28,5 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

52	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	84,660			CS ÚRS 2024 02

"nájezdový obrubník 1000/150/150"83

83 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,450			CS ÚRS 2024 02
54	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	61,659			CS ÚRS 2024 02

"chodníkový obrubník 1000/100/250"60,45

60,45 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

55	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	512,402			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	59227210	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm a spodním odtokem DN 100	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
58	M	56241014	rošt mřížkový C250 nerez pro žlab š 100mm	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
61	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
62	K	966008221R	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek litinového šířky do 200 mm	m	3,000			
63	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	47,070			CS ÚRS 2024 02

"předláždění"47,07

64	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	16,000			CS ÚRS 2024 02

"předláždění"16

65	K	R01	Demontáž závor	kpl	2,000			
66	K	R02	Bourání stojanů	kpl	5,000			

0,002 * 2500 ' Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě

67	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	219,082			CS ÚRS 2024 02
68	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	219,082			CS ÚRS 2024 02
69	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	179,075			CS ÚRS 2024 02

219,082-40,007

70	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,007			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

4,785+1,969+33,253

D 998 Přesun hmot

71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	403,254			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 601, D.1.10 - Dopravní značení

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	16,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
3	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
5	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	40445617	značky upravující přednost P7 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	40445631	informativní značky směrové IS1c,e,f, IS2c,e,f, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
9	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
10	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

"1PP"1

"1NP"1

Součet

11	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

12	K	914531112	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

"1PP"9

"1NP"5

Součet

13	M	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

14	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	26,925			CS ÚRS 2024 02

18,8+8,125

15	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	39,520			CS ÚRS 2024 02

4,5+2,81+10+3+5,21+8+6

16	K	915311113	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

2

17	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	26,925			CS ÚRS 2024 02

18,8+8,125

18	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	39,520			CS ÚRS 2024 02

4,5+2,81+10+3+5,21+8+6

D 998

Přesun hmot

19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,278			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 801 - Vegetační úpravy

KSO: 823
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 42
CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 2
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	333,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K9

2	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	121,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K12 + keře K15

3	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	60,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
keře ostatní

4	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	375,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K9 + K12

5	M	RMAT0100	trvalka - sortiment viz Plán osázení, vel. K9 - K12	kus	375,000			

6	K	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 0,60 do 1.00 m2	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	183901116	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 3,00 do 4,00 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	183901118	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 5,00 do 7,00 m2	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
9	M	BCL.0001342. URS	deska z extrudovaného polystyrénu 100mm	m2	110,000			
Poznámka k položce: vyložení vnitřních stěn zvýšených okrasných záhonů								
10	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 40mm	m2	102,400			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zvýšené záhony								
11	M	63153600	deska substrátová vegetačních střeš z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zvýšené záhony								
12	M	69334302	textilie ochranná nenasáková vegetačních střeš 150g/m2	m2	23,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zeleninové záhony								
13	M	10321230	substrát vegetačních střeš extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	52,450			CS ÚRS 2024 01
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	139,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: keře								
15	M	RMAT0010	dřevina - keře sortiment viz Plán osázení, vel. K11 - K15	kus	139,000			
16	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: stromy								
17	M	RMAT0001	dřevina - Prunus 'Accolade' višň, vel. 200-220 vícekm	kus	4,000			vlastní

18	M	RMAT0005	<i>Elastický nátěr bílé barvy (pastové konzistence), který u nově vysazovaných stromů chrání mladý kmínek listnatých stromů proti mrazu a slunečnímu záření.</i>	kg	2,000			vlastní
0,5*4								
19	K	184102181	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	139,000			CS ÚRS 2024 01
20	K	184102185	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
21	K	184215221	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do skruže, obvodu kmene do 200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,205			CS ÚRS 2024 01
((375*5)+(121*10)+(4*30))*0,001								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

23	M	67587003	<i>sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do skruže obvodu kmene do 200mm výšky kmene do 5m</i>	sada	4,000			CS ÚRS 2024 01
24	M	59217026	<i>obrubník silniční betonový 500x150x250mm</i>	m	6,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
zátěž pro podzemní kotvení stromu

25	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
zvýšené záhony

26	M	58344121	<i>štěrkodrt' frakce 0/8</i>	t	6,750			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce: mulč
zvýšených záhonů fce 4/8

27	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
28	M	69311312	<i>textilie netkaná HPPE 70g/m2</i>	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
29	K	579211111	Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnační podkladu, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	36,800			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
dětský koutek

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zeleninové záhony								
31	M	RMAT0400	Zvýšený zeleninový záhon - stavebnicový systém zasouvací, materiál smrkové dřevo tl. 20 mm, prkna 200 x 1200 mm delší strana, 800 mm kratší strana. V rozích pozinkované spojovací prvky pro smontování a zasunutí dalšího patra. Součástí stavebnice je podkladový rám pro vyrovnaní podkladu ve spádu. Počet pater dvě => finální výška záhonu 450 mm vč. podkladového rámu.	kus	24,000			
32	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: dřevěné paluby								
33	M	RMAT0300	Dřevěná paluba - detail viz Technická zpráva	m2	26,000			
34	K	936004113	Zřízení dětského pískoviště s rámem pryžovým 300/150 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
35	K	936005212	Montáž dětské houpačky řetízkové s ocelovou konstrukcí dvoumístné	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
36	M	74920006	houpačka řetízková dvoumístná v 2,3m minimální plocha 3,3x8x2,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
37	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	RMAT0500	Parková lavička s ocelovým rámem a dřevěnou výplní - dřevěných lakovaných hranolů a žárově zinkované oceli. Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním rámu a poté je nanášena prášková barva. Lavička je vybavena patkami pro kotvení. Délka 1600mm, šířka 720mm.	kus	6,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 1 Součet								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,

-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

příloha 013-odst. 01325, 01329,

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:

vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

-FOTODOKUMENTACE STAVBY

1

Součet

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti opatření vyplývající z plánu BOZP veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. **Náklady na zařízení staveniště zahrnují:**

- 1. související (přípravné) práce,
- 2. vybavení staveniště,

3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
 4. zabezpečení staveniště,
 5. zrušení zařízení staveniště.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

1

Součet

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU
 VÝSTAVBY(stůl, židle, skříň, věšák, wifi)

1

Součet

6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

1

Součet

D VRN4 Inženýrská činnost

7	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání
k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu
, ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon) v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha
04 odstavec 042,043, 044, 0491-3

- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

1

Součet

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

D VRN5 Finanční náklady

9	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

1

Součet

10	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazen/IUO_Formulare_ke_stazen **např. náklady na:**

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"

POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)

1

Součet

11	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

12	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

D VRN6 Územní vlivy

13	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01

PŘÍLOHA 06 CENÍKU Odst. 061-065

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy

14	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079

včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi

vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklad na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1

Součet

D VRN9

Ostatní náklady

15	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ

1

Součet

16	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

1

Součet

17	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

18	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

20	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor

1

Součet

č. j.: MMP/035189/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, nadlimitní režim**

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 16.01.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 26:

Uchazeč vznáší dotaz na pol. č. 284 – odkup vyfrézované asfaltové hmoty. Z důvodu porovnatelnosti nabídek žádáme o stanovení cenové hladiny této položky.

Odpověď na dotaz č. 26:

Zadavatel sděluje k dotazu dodavatele, že oceňování odkupu vyfrézované asfaltové hmoty je specifikován v zadávací dokumentaci v čl. XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, a současně v **čl. 7.23. Smlouvy**.

7.23. *Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) **za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu** s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy.*

Dotaz dodavatele č. 27:

Uchazeč vznáší dotaz na stříkaný beton. Ve výkaze byli nalezeny položky č. 272-274, ale ve výkresech PD uchazeč nenalezl žádné informace. Žádáme o doplnění výkresů pro stříkaný beton.

Odpověď na dotaz č. 27:

Stříkaný beton bude proveden na plochách vydřev zajištění stavební jámy. Je součástí skladby F05.

Zadavatel odkazuje na svou odpověď na dotaz č. 1 ve Vysvětlení č. 1 ze dne 20.12.2024 a přílohu č. 1 Vysvětlení č. 1, které obsahuje požadovanou PD (SKLADBY).

Dotaz dodavatele č. 28:

Uchazeč vznáší dotaz na prosklené příčky a prosklené stěny. Ve výkazu prvků je poznámka o bezpečnostním skle. Žádáme zadavatele o doplnění skladby skla, aby tato položka mohla být řádně oceněna.

Odpověď na dotaz č. 28:

Zadavatel aktualizoval popis prvků ve výkazu oken, prosklených příček a prosklených stěn. Aktualizovaný výkaz oken, prosklených příček a prosklených stěn je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení předkládá zadavatel dokument označený jako „Aktualizovaný výkaz oken, prosklených příček a prosklených stěn“, ve kterém jsou upravené položky ve výkazech barevně označeny.

Zároveň zadavatel upravil popis v soupisu prací u položek č. 707, č. 712, č. 713 a č. 721.

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „aktualizovaný soupis prací“), který je přílohou č. 2 tohoto Vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 29:

Uchazeč vznáší dotaz na injektáže kotev. Dle výkazu výměr, se práce tykají pouze injektáží kotev, což uchazeči nedává smysl, poněvadž při realizaci kotev se po 24 hodinách kotvy musejí injektovat. Pokud jsou kotvy již zrealizované, tak zálivka je tak tvrdá, že nikdo není schopen provést injektáže. Pochopili bychom kotvy s injektáží, ale nikoli samotné injektáže. Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 29:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že objem a doba injektáží (položka č. 53 a č. 54 v soupisu prací) je napočítán dle počtu a objemu etáží uvedených v TZ a výpisu prvků části D.1.2, ZSJ (zajištění stavební jámy). Těla kotev jsou pak v samostatné položce (položka č. 18 v soupisu prací).

Dotaz dodavatele č. 30:

Uchazeč vznáší dotaz na položku č. 30 – velkoprofilové vrtly vztahující se na osazení pat mikrozápor a kotev. To jsme v předané PD nenašli. Tímto žádáme zadavatele o doplnění a sdělení, jak se došlo k výměře 614,5m.

Odpověď na dotaz č. 30:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že výměra byla převzata z výpisu prvků ZSJ – oddíl D.1.2.1 č. 14, SKŘ.

Dotaz dodavatele č. 31:

Dodavatel vznáší dotaz k problematice záborů veřejného prostranství. Součástí zadávací dokumentace je i POV, kde se pojednává o problematice záborů. Jelikož se jedná o stavbu, resp. zábory na pozemcích zadavatele „pro zadavatele“ vznáší dodavatel dotaz, zda je možné uvažovat s tím, že zábory nebudou dodavateli účtovány, a tudíž je nebude muset započítávat do ceny nabídky.

Odpověď na dotaz č. 31:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že pokud je stavba umístěna výhradně na pozemcích objednatele, stanovisko správce pozemku a komunikace, tedy vypůjčení pozemků pro stavbu, zajistí objednatel a poskytne je zhotoviteli bezúplatně.

Zhotovitel je však povinen zajistit si na příslušném ÚMO výkopové rozhodnutí, které bývá zpoplatněno. Výši úhrady stanovuje příslušné ÚMO.

II. Sdělení zadavatele (doplnění) ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ

Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že provedl úpravu soupisu prací spočívající v přidání položky „Poznámka“, která zohledňuje postup při ocenění „R“ položek. Dodavatel je u těchto položek povinen do ceny zahrnout dodávku i montáž (D+M).

Dodavatelé jsou ve svých nabídkách povinni předložit aktualizovaný soupis prací, který je přílohou tohoto Vysvětlení.

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.02.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 21.01.2025 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Aktualizovaný výkaz oken, prosklených příček a prosklených stěn

Příloha č. 2: Aktualizovaný soupis prací

dne 21.01.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-077

Stavba: Výstavba bytového domu Světovar blok A5

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: IČ: statutární město Plzeň DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

PROJEKT HALY S.R.O.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2024-077	Výstavba bytového domu Světovar blok A5			
IO 202	Přeložka veřejného osvětlení			
IO 301	Areálová kanalizace			
IO 302	Přípojka kanalizace			
IO 303	Vodovodní přípojka			
IO 306	Horkovodní přípojka			
SO 01, D.1.1	ASR a STK			
D.1.2				
SO 01, D.1.10	Elektrická požární signalizace			
SO 01, D.1.4	Zdravotně technické instalace			
SO 01, D.1.5	Vzduchotechnika			
SO 01, D.1.6	Topení a chlazení			
SO 01, D.1.7	Měření a regulace VS			
VS				
SO 01, D.1.7	Měření a regulace VZT			
VZT				
SO 01, D.1.8	Silnoproudá elektrotechnika			
SO 01, D.1.9	Slaboproudá elektrotechnika			
SO 601, D.1.1	Komunikace a zpevněné plochy			
SO 601, D.1.10	Dopravní značení			
SO 801	Vegetační úpravy			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 202 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CC-CZ: 22242

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 42.22.12
CZ-CPV: 51100000-3

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741110404	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 75 do 100 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	RMAT0004	hadice ochranná dvouplášťová D125/108	m	8,000			
3	K	741110422	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených pevně, Ø přes 25 do 50 mm	m	26,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	RMAT0003	trubka ochranná korugovaná D 52/63	m	27,300			
26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"								
5	K	741375833	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
D M Práce a dodávky M D								
21-M Elektromontáže								
6	K	210101205	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 10 a 4 x 10 mm ²	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	10.048.779	Spojka SVCZC 10 CU kabelová smršťovací do 1kV s lisovacími spojkami	kus	1,000			
8	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatné stojících ocelových, délky do 12 m stávající stožár	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
11	K	210204221	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

12	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
13	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000			CS ÚRS 2024 02
15	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
16	M	RMAT0001	svorka SR03	kus	4,000			
17	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
18	M	RMAT0002	svorka SP1	kus	1,000			
19	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	9,200			CS ÚRS 2024 02
8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
21	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m	34,000			CS ÚRS 2024 02
22	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	39,100			CS ÚRS 2024 02
34*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
23	K	218040011	Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dřívku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
24	K	218220022	Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
25	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
26	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
27	K	460101112	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m ³	9,300			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000			CS ÚRS 2024 02
29	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	4,500			CS ÚRS 2024 02
30	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	4,800			CS ÚRS 2024 02
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								
31	K	580106009	Měření při revizích impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	2,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	580106010	Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	K	580107015	Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
34	K	580108021	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla silničního, o počtu světél 1 nebo 2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
35	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář spolupráce s revizním technikem a Správou veřejného statku města Plzeň	hod	6,000			CS ÚRS 2024 02
36	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů - obsluha jeřábu při demontáži a osazování stožáru VO vč. pronájmu jeřábu	hod	10,000			CS ÚRS 2024 02
37	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet zaměření nové polohy svítidla VO	hod	6,000			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 301 - Areálová kanalizace

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 42.21.1

CZ-CPV: 90400000-1

Poznámka:

CC-CZ: 22231

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Zpracováno systémem KROS 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
DHSVPráce a dodávky HSV								
D1Zemní práce								
1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02
"žlab" 20*2								
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	59,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."(31+6+2)*1								
"žul. kostka - žlab"20*1								
Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
"asf" (31+6+2)*1								
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."(31+6+2)*1								
5	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	50,000			CS ÚRS 2024 02
50								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

30*8

7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000			CS ÚRS 2024 02
30								
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	40,110			CS ÚRS 2024 02
<i>"žlab" 20*1*1,32</i> <i>"splašková" (31+6)*1*2,76</i> <i>"dešťová" 2*1*2,59</i> <i>Součet</i> <i>0,3*133,7</i>								
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	26,740			CS ÚRS 2024 02
0,2*133,7								
10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	66,850			CS ÚRS 2024 02
0,5*133,7								
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	267,200			CS ÚRS 2024 02
<i>"žlab"20*1,315*2</i> <i>"splašková" (31+6)*2,76*2</i> <i>"dešťová" 2*2,59*2</i> <i>Součet</i>								
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	267,200			CS ÚRS 2024 02
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,110			CS ÚRS 2024 02
40,110								
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	93,590			CS ÚRS 2024 02
26,740+66,850								
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,660			CS ÚRS 2024 02

133,7*1,8

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	133,700			CS ÚRS 2024 02

133,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95,700			CS ÚRS 2024 02

133,7-0,45-5,9-0,45-31,2

18	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	172,260			CS ÚRS 2024 02

95,7*1,8

19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,200			CS ÚRS 2024 02

"DN 200" 31*1,2*0,5

"DN 150" (6+2+20)*1*0,45

Součet

20	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	56,160			CS ÚRS 2024 02

"potrubí" 31,2*1,8

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,450			CS ÚRS 2024 02

"šachty" 2*1,5*1,5*0,1

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,900			CS ÚRS 2024 02

"DN150-200" (31+6+20+2)*1*0,1

23	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

24	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

25	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

26	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
27	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop "šachty" 1,5*1,5*0,1*2	m3	0,450			CS ÚRS 2024 02

D 5 Komunikace pozemní

28	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm "žulová" 20*1	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02

29	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm "asf" (20+31+6+2)*1	m2	59,000			CS ÚRS 2024 02

30	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm (31+6+2)*1	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

31	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu (31+6+2)*1*2	m2	78,000			CS ÚRS 2024 02

32	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm 20*2	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02

D 8 Trubní vedení

33	K	871313121R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC KG DN 160 6+2	m	8,000			

34	M	28611166R	trubka kanalizační PVC KG plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8 (6+2)*1,03	m	8,240			

35	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	20,000			CS ÚRS 2024 02

20

36	M	28611261	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	20,600			CS ÚRS 2024 02

20*1,03

37	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	31,000			CS ÚRS 2024 02

31

38	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	31,930			CS ÚRS 2024 02

31*1,03

39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

40	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

41	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

42	M	28611918	odbočka kanalizační plastová 200/160/45°	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

43	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 02

44	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000			CS ÚRS 2024 02

45	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

46	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

47	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

48	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
50	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
51	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

52	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
53	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace s pantem litinový	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
56	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	59,000			CS ÚRS 2024 02

20+31+6+2

57	K	R511	Napojení odbočky na stávající potrubí - kanalizační přechodové EPDM spojky DN 200 mm s nerezovými třmeny a šrouby D+M	kus	2,000			
58	K	R555	Odvětrání do šachtového dna DN 150 - 200 - napojení, utěsnění, úprava dna	kus	2,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	78,000			
60	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	78,000			
61	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	78,000			
62	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžkým při překopec inženýrských sítí	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02

20*2

D 997 Přesun sutě

63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	38,955			CS ÚRS 2024 02

"kamenivo" 17,7

"beton" 12,675

"živice" 8,58

Součet

64	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	350,595			CS ÚRS 2024 02

9*38,955

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,955			CS ÚRS 2024 02
			38,955					
66	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,675			CS ÚRS 2024 02
			12,675					
67	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,580			CS ÚRS 2024 02
			8,58					
68	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,700			CS ÚRS 2024 02
			17,7					
D 998			Přesun hmot					
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,312			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 302 - Přípojka kanalizace

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 42.21.1

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02
7*2								
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,800			CS ÚRS 2024 02
"asf."2*1,2								
"žul. kostka"7*1,2								
Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02
"asf" 2*1,2								
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02
"asf."2*1,2								

5	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000			CS ÚRS 2024 02
50								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12								
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000			CS ÚRS 2024 02
5								
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	8,440			CS ÚRS 2024 02
9*1,2*(2,905-0,3) 0,3*28,134								
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	5,627			CS ÚRS 2024 02
0,2*28,134								
10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	14,067			CS ÚRS 2024 02
0,5*28,134								
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	52,290			CS ÚRS 2024 02
9*2,905*2								
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	52,290			CS ÚRS 2024 02
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,440			CS ÚRS 2024 02
8,440								
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,694			CS ÚRS 2024 02

5,627+14,067

15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	50,641			CS ÚRS 2024 02

28,134*1,8

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,134			CS ÚRS 2024 02

28,134

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,654			CS ÚRS 2024 02

28,134-1,08-5,4

18	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	38,977			CS ÚRS 2024 02

21,654*1,8

19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400			CS ÚRS 2024 02

9*1,2*0,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

20	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	9,720			CS ÚRS 2024 02

5,4*1,8

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,225			CS ÚRS 2024 02

1,5*1,5*0,1*1

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,080			CS ÚRS 2024 02

9*1,2*0,1

23	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

24	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

25	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,225			CS ÚRS 2024 02

1,5*1,5*0,1*1

D 5 Komunikace pozemní

26	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,400			CS ÚRS 2024 02

"žulová" 7*1,2

27	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02

"asf" 2*1,2

28	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02

2*1,2

29	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,800			CS ÚRS 2024 02

2*1,2*2

30	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02

7*2

D 8 Trubní vedení

31	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	9,000			CS ÚRS 2024 02

32	M	28611263	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	9,270			CS ÚRS 2024 02

9*1,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

33	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 02

1

34	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

35	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
37	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000-1500 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
41	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	899713111R	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém D+M	kus	1,000			
46	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	9,000			CS ÚRS 2024 02

9

47	K	R0001	Napojení přípojky do stávajícího šachtového dna - vývrt, napojení utěsnění, úprava kynety	kus	1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

2*2

49	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

4

50	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

4

51	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným při překopecích inženýrských sítí	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

7*2

D

997

Přesun sutě

52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,548			CS ÚRS 2024 02

"kamenivo" 3,240

"beton" 0,780

"živice"0,528

Součet

53	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	40,932			CS ÚRS 2024 02

9*4,548

54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,548			CS ÚRS 2024 02

4,548

55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,780			CS ÚRS 2024 02

0,780

56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,528			CS ÚRS 2024 02

0,528

57	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,240			CS ÚRS 2024 02

3,240

D

998

Přesun hmot

58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,371			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 303 - Vodovodní přípojka

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 42.21.1

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
2*10								
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."10*1,1								
"žul. kostka"10*1,1								
Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
"asf" 10*1,1								
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."10*1,1								

5	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,400			CS ÚRS 2024 02

2*2*2

0,3*8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	4,000			CS ÚRS 2024 02

0,5*8

7	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	1,600			CS ÚRS 2024 02

0,2*8

8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	12,540			CS ÚRS 2024 02

20*1,1*1,9

0,3*41,8

9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	20,900			CS ÚRS 2024 02

0,5*41,8

10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	8,360			CS ÚRS 2024 02

0,2*41,8

11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,000			CS ÚRS 2024 02

20*1,9*2+2*2*4

12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,000			CS ÚRS 2024 02

13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,940			CS ÚRS 2024 02

2,4+12,540

14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,860			CS ÚRS 2024 02

4+1,6+20,9+8,36

15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,640			CS ÚRS 2024 02

49,8*1,8

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,800			CS ÚRS 2024 02

8+41,8

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,700			CS ÚRS 2024 02

49,8-2,2-9,9

18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,900			CS ÚRS 2024 02

20*1,1*0,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

19	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	17,820			CS ÚRS 2024 02

9,9*1,8

20	K	R1180	Prostup zdí suterénu - jádrový odvrt DN 150 mm s EPDM segmentovým těsněním spřaženým nerezovými těmeny a šrouby, utěsnění vč. chráničky	ks	1,000			

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,200			CS ÚRS 2024 02

20*1,1*0,1

22	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,125			CS ÚRS 2024 02

0,5*0,5*0,5*1

D 5 Komunikace pozemní

23	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"žulová" 10*1,1</i>								
24	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"asf" 10*1,1</i>								
25	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*1,1</i>								
26	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*1,1*2</i>								
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*2</i>								

D 8 Trubní vedení

28	K	85555	Odstranění stáv. napojení na LT 200 - výřez na litinovém vodovodním potrubí provedení řezu na stávajícím litinovém potrubí vč. úpravy konců potrubí (náběhy) na npojení , očištění konců	ks	3,000			
29	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	55253015	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80</i>	<i>m</i>	<i>20,200</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>20</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>20*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
31	M	55251333	<i>kroužek zámkový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
32	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	55253019	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200</i>	<i>m</i>	<i>2,020</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

2

*2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"*

34	K	852351122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	31951008	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
36	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	55259482	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 80-90°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	55254026	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
40	M	31951003	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
41	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	55253616	<i>přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
43	K	890231811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 4*0,2*2*2+2*2*0,2*2+4*2*0,2*2	m3	8,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
47	K	899125	Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná bandáž přírubových spojů armatur a tvarovek	soub	4,000			
48	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	25,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
50	K	R00	VODOMĚRNÁ SESTAVA vč. upevnění, podpěr	ks	1,000			
51	K	81111	Zabezpečení dodávky vody po dobu odstávky na vodovodu - přístavení cisternových vozů s pitnou vodou	ks	9,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

52	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000			
10*2								
53	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	20,000			
20								
54	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	20,000			
55	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným při překopecích inženýrských sítí	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
10*2								
D 997 Přesun sutě								
56	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,995			CS ÚRS 2024 02
"kamenivo" 6,6 "beton" 3,575+4,4 "živice" 2,420 Součet								
57	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	152,955			CS ÚRS 2024 02
9*16,995								
58	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,995			CS ÚRS 2024 02
16,995								
59	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,975			CS ÚRS 2024 02
7,975								
60	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,420			CS ÚRS 2024 02
61	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,600			CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot								
62	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	5,217			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 306 - Horkovodní přípojka

KSO:	803 54 21	CC-CZ:	22231
Místo:	p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1	Datum:	25.11.2024
CZ-CPA:	42.21.1	Typ:	Stavební objekt
CZ-CPV:	90400000-1		

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D1 Kotle, výměníky, zásobníky

D D2 ARMATURY

D D3 Potrubí

1	K	Pol405	Ocel předizolované potrubí DN40, PN25	m	110,000			
2	K	Pol406	Ocel předizolované potrubí koleno DN40, PN25	ks	4,000			

D D4 Nátěry

D D5 Izolace

D D6 Demontáže

D D7 Montážní práce

3	K	Pol407	Montáž potrubí DN40	m	110,000			

*Poznámka k položce:
Příprava podloží*

4	K	Pol408	Hloubení jam v hornině strojně šířka 1 m	m3	45,000			
5	K	Pol409	Lože pod potrubí ze štěrkopísku (0-8 mm)	m3	13,000			
6	K	Pol410	Přesun hmot podloží a zeminy	t	125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

7	K	Pol411	Přesun hmot pro trubní vedení	kg	500,000			

D D8 **Ostatní**

8	K	Pol95	Svářecí souprava-náplně	ks	1,000			
9	K	Pol412	Doizolování spojů potrubí	ks	20,000			
10	K	Pol413	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	30,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 01, D.1.1 D.1.2 - ASR a STK

KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 41.00.13
CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D P			Poznámka					
	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"

1

D HSV			Práce a dodávky HSV					

D 1			Zemní práce					
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	2 392,500			CS ÚRS 2024 02

63,8*37,5

Součet

2	K	112101106	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

14

Součet

3	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

14

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

4	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4 725,600			CS ÚRS 2024 02

2360,6+2365

Součet

5	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	4 725,600			CS ÚRS 2024 02

2360,6+2365

Součet

6	K	113154544	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	2 360,600			CS ÚRS 2024 02

63,8*37

Součet

7	K	113154547	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 90 mm	m2	2 360,600			CS ÚRS 2024 02

63,8*37

Součet

8	K	113155538	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 1 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 365,000			CS ÚRS 2024 02

40*36+25*37

Součet

9	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	50,000			CS ÚRS 2024 02

50

Součet

10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	560,000			CS ÚRS 2024 02

560

Součet

11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	70,000			CS ÚRS 2024 02

560/8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

12	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 650,576			CS ÚRS 2024 02

"Sejmutí ornice v místě objektu"

54,8*30,12

Součet

13	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	7 472,021			CS ÚRS 2024 02

"Hloubení po osazení objektu a základové konstrukce"

4,15*(54,8*30,12)

((5,64*5,64)/2)*37,705

((0,9*0,9)/2)*(5,64+49,77)

Součet

14	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m	m	614,500			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"
"IPE 300"
292,5
"IPE 400"
322
Součet

15	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	12,665			CS ÚRS 2024 02

"IPE 300, hmotnost 43,3 kg/m"
(292,5*43,3)*0,001
Součet

16	M	13011017	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400	t	21,349			CS ÚRS 2024 02

"IPE 400, hmotnost 66,3 kg/m"
(322*66,3)*0,001
Součet

17	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	43,070			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

43,07
Součet

18	K	151713111	Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zabíraním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce záporu do 8 m zřízení	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"
"Tělo kotvy 2xLp 15,5/1770"
25
Součet

19	K	151721112R01	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	648,459			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Výměry převzaty z tabulky prvků ZSJ"
3,7*(4,5+13,99+40,965+7,045+5,865)
3,9*(5,7+2,1+1,41+4,9+1,34+7,46+31,685)
3,1*31,685
3,75*6,95
2,9*15
Součet

20	K	153123111R01	Seřiznutí ocelových zápor a prkenného bednění z terénu	m2	42,580			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Seřiznutí pažení po betonáži stěn 1PP"
0,5*(55,04+30,12)
Součet

21	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02

7472,01+1650,576*0,2+4725,6*0,6
Součet

22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02
23	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	53 187,425			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Vzdálenost skládky do 15 km"
5*10637,485
Součet

24	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	1 650,576			CS ÚRS 2024 02

54,8*30,12
Součet

25	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15 201,577			CS ÚRS 2024 02

7802,125*1,8+803,352+354,4

Součet

26	K	171201221R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 s hodnotou PAU 35,4, dle výsledku rozborů ekotoxicity zemin	t	90,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

(100*0,5)*1,8

Součet

27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02

D 2 Zakládání

28	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 622,939			CS ÚRS 2024 02

48,87*30,86+6,8*2,1+6,8*3+12,29*6,52

Součet

29	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 622,939			CS ÚRS 2024 02

30	K	226111114	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. IV	m	614,500			CS ÚRS 2024 02

"Vrty pro osazení pať mikrozápor a kotev"

614,5

Součet

31	K	226212115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. V	m	60,000			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 630 mm dl 4,0 m"

15*4

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

32	K	226212215	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V	m	69,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 630 mm dl 5,5 m"
2*5,5
"Piloty D 630 mm dl 6,5 m"
9*6,5
Součet

33	K	226213215	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V	m	248,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 900 mm dl 8,0 m"
6*8
"Piloty D 900 mm dl 5,5 m"
8*5,5
"Piloty D 900 mm dl 6,5 m"
10*6,5
"Piloty D 900 mm dl 7,0 m"
7*7
"Piloty D 900 mm dl 9,5 m"
1*9,5
"Piloty D 900 mm dl 9,0 m"
2*9
"Piloty D 900 mm dl 5,0 m"
1*5
"Piloty D 900 mm dl 10,0 m"
1*10
Součet

34	K	226213315	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. V	m	163,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 900 mm dl 10,5 m"
2*10,5
"Piloty D 900 mm dl 11,0 m"
1*11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Piloty D 900 mm dl 15,0 m"

1*15

"Piloty D 900 mm dl 14,0 m"

4*14

"Piloty D 900 mm dl 16,0 m"

3*16

"Piloty D 900 mm dl 12,5 m"

1*12,5

Součet

35	K	226213715	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. V	m	228,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 1200 mm dl 16,0 m"

5*16

"Piloty D 1200 mm dl 18,0 m"

1*18

"Piloty D 1200 mm dl 15,0 m"

2*15

"Piloty D 1200 mm dl 15,5 m"

2*15,5

"Piloty D 1200 mm dl 18,5 m"

3*18,5

"Piloty D 1200 mm dl 14,0 m"

1*14

Součet

36	K	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	129,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 630 mm"

129,5

Součet

37	M	58932935	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	40,348			CS ÚRS 2024 02

$(3,14 \cdot (0,315 \cdot 0,315)) \cdot 129,5$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
38	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	640,500			CS ÚRS 2024 02
<i>"Piloty D 900 mm"</i>								
412								
<i>"Piloty D 1200 mm"</i>								
228,5								
<i>Součet</i>								
39	M	58932935	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	520,266			CS ÚRS 2024 02
<i>(3,14*(0,45*0,45))*412</i>								
<i>(3,14*(0,6*0,6))*228,5</i>								
<i>Součet</i>								
40	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	10,907			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z části SKŘ"</i>								
1,329+2,909+2,115+4,554								
<i>Součet</i>								
41	K	239111112R01	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm	kus	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
42	K	239111113R01	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	kus	68,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
43	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	419,871			CS ÚRS 2024 02
<i>"Podsyp pod deskou"</i>								
<i>0,25*(48,87*30,86+6,8*2,1+6,8*3+12,29*6,52)</i>								
<i>"Náběhy"</i>								
<i>(0,35*0,25)*(53,59+47,35+27,49+2,67+2*1,59+9,88+13,18+2,88+0,58+0,75)</i>								
<i>Součet</i>								
44	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	167,948			CS ÚRS 2024 02
<i>"Podkladní beton"</i>								

$0,1 \cdot (48,87 \cdot 30,86 + 6,8 \cdot 2,1 + 6,8 \cdot 3 + 12,29 \cdot 6,52)$

"Náběhy"

$(0,1 \cdot 0,35) \cdot (53,59 + 47,35 + 27,49 + 2,67 + 2 \cdot 1,59 + 9,88 + 13,18 + 2,88 + 0,58 + 0,75)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

45	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	625,068			CS ÚRS 2024 02

"Základová deska"

$0,35 \cdot (48,87 \cdot 30,86 + 6,8 \cdot 2,1 + 6,8 \cdot 3 + 12,29 \cdot 6,52)$

"Zvýšená tloušťka po okrajích desky"

$0,25 \cdot (1,35 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 41,98 + 1,6 \cdot 12,33 + 1,6 \cdot 5,2 + 1,6 \cdot 6 + 1,6 \cdot 3,8 + 1,6 \cdot 7,25 + 1,6 \cdot 7,07 + 1,45 \cdot 8,27 + 1,6 \cdot 7,9 + 1,45 \cdot 9,23 + 1,6 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 6,605 + 1,6 \cdot 11,66)$

"Zvýšená tloušťka patky"

$4 \cdot (0,35 \cdot 1,2 \cdot 1,2) + 0,65 \cdot 4,055 \cdot 2,05$

Součet

46	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	276,362			CS ÚRS 2024 02

"Bočnice podkladního betonu"

$0,2 \cdot (2 \cdot 48,87 + 2 \cdot 30,86 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 2,1 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 12,29 + 2 \cdot 6,52)$

"Bočnice základové desky"

$0,45 \cdot (2 \cdot 48,87 + 2 \cdot 30,86 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 2,1 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 12,29 + 2 \cdot 6,52)$

"Zvýšená tloušťka po okrajích desky"

$0,35 \cdot (2 \cdot 1,35 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 41,98 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 12,33 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 5,2)$

$0,35 \cdot (2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 3,8 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,25 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,07 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 8,27 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,9 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 9,23 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 6,605 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 11,66)$

"Zvýšená tloušťka patky"

$4 \cdot (0,45 \cdot 4,8) + 0,75 \cdot (2 \cdot 4,055 + 2 \cdot 2,05)$

Součet

47	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	276,362			CS ÚRS 2024 02

48	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	116,590			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

116,59

Součet

49	K	279113153	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	34,085			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Zdivo pod výtahovými šachtami"

$0,85 \cdot (2 \cdot 3,74 + 2 \cdot 3,72 + 2 \cdot 3,2 + 2 \cdot 3,41)$

"Zdivo v rohu objektu"

$0,85 \cdot (2 \cdot 2,05 + 2 \cdot 2,475 + 2 \cdot 1,455)$

Součet

50	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	6,135			CS ÚRS 2024 02

$0,75 \cdot 0,4 \cdot (3,74 + 2 \cdot 3,72)$

$0,55 \cdot 0,4 \cdot (2 \cdot 2,91 + 2 \cdot 3,41)$

Součet

51	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	187,862			CS ÚRS 2024 02

$0,75 \cdot 2 \cdot (3,74 + 2 \cdot 3,72)$

$0,55 \cdot 2 \cdot (2 \cdot 2,91 + 2 \cdot 3,41)$

$3,3 \cdot 30,12 + 1,05 \cdot 55,04$

Součet

52	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	187,862			CS ÚRS 2024 02

53	K	282602113	Injektování povrchové s dvojitém obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	hod	204,833			CS ÚRS 2024 02

$(614,5/30) \cdot 10$

Součet

54	M	RMAT0008	směs injekční cement CEM I 42,5R	m3	30,725			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

((614,5/0,5)*25)*0,001

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

55	K	311113152R01	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění pohledových, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,579			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně konstrukční svislé a vodorovné výztuže d=8 mm"

"Podezdívka venkovního schodiště"

2,045*1,261

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

56	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	494,885			CS ÚRS 2024 02

"Zdivo 1NP"

3,8*(2,4+1,25)

"Zdivo 2NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

"Zdivo 3NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

"Zdivo 4NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

"Zdivo 5NP"

2,75*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

Součet

57	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	224,212			CS ÚRS 2024 02

"Akustické příčky 1NP"

3,8*(5,1+2,36+2*1,99)

"Akustické příčky 2NP"

2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)

"Akustické příčky 3NP"

2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)

"Akustické příčky 4NP"

2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)

"Akustické příčky 5NP"

2,75*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)

Součet

58	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	253,847			CS ÚRS 2024 02

"Zdivo 2NP"

2,9*(7,41+7,4+7,36)

"Zdivo 3NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,9*(7,41+7,4+7,36)

"Zdivo 4NP"

2,9*(7,41+7,4+7,36)

"Zdivo 5NP"

2,75*(7,41+7,4+7,36)

Součet

59	K	311274143R01	Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu, tloušťky zdiva 240 mm	m3	2,745			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní zdivo 1PP"

3,05*0,9

Součet

60	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	254,731			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 4NP"
2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 5NP"
2,75*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,75*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 5NP"
2,75*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Podezdívka nástupního stupně venkovního schodiště"
1,2*0,367*0,3
Součet

61	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	1 300,339			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 1PP"
3,05*0,3*(5,32+2,95+2,1+5,05+2*7,05+27,7+5,2+8,31+4,85+9,97+5,7+9,06+21,9+5,35+3*1+2*2,1)
3,05*0,25*(3*6,6+5,025)
3,05*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,25+2*2,1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Obvodové stěny 1NP"
3,8*0,3*(2*30,12+17,75+11,5+6,69+5,59+2,12+5,7+1,41+1,34+12,3+48,57)
3,8*0,2*25,31
"Vntřní stěny 1NP"
3,8*0,3*(17,6+6,05+5,4+1,3+8,58+5,4+0,5+1+16,65+12,3+2*5,7+18,07+5+3,025+5,1+2*7,2+8,4+9,65+11,58+0,3+1,315+11,52+0,9+1,315)
3,8*0,2*(2*2,9+2*2,1+2*2,1+2*2,25)
"Obvodové stěny 2NP"
2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 2NP"

2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 3NP"

2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 3NP"

2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 4NP"

2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Atiky"

0,3*1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+3*(1*(6,2+8,825))
"Stěny dojezdu výtahů"

0,3*0,9*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)
"Obrubníky u rampy"

0,25*0,45*(2*19,3)
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	311322511R01	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30 XC4 XF3 "Část obvodových zdí 1NP" 3,8*0,3*25,55 Součet	m3	29,127			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
63	K	311322611R01	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 XC3 XF1	m3	201,918			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Obvodové stěny 1PP"
3,05*0,35*(55+30,12+48,565+1,335+1,41+3,49+7,35+4,9+5,7+6,685+5,64)
"Část obvodových zdí 1NP"
3,8*0,3*17,75
Součet

64	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	11 811,626			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 4NP"
2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 5NP"
2,75*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,75*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 5NP"
2,75*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Vnitřní stěny 1PP"
3,05*2*(5,32+2,95+2,1+5,05+2*7,05+27,7+5,2+8,31+4,85+9,97+5,7+9,06+21,9+5,35+3*1+2*2,1)
3,05*2*(3*6,6+5,025)
3,05*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,25+2*2,1)
"Obvodové stěny 1NP"
3,8*2*(2*30,12+17,75+11,5+6,69+5,59+2,12+5,7+1,41+1,34+12,3+48,57)
3,8*2*25,31
"Vntiřní stěny 1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3,8*2*(17,6+6,05+5,4+1,3+8,58+5,4+0,5+1+16,65+12,3+2*5,7+18,07+5+3,025+5,1+2*7,2+8,4+9,65+11,58+0,3+1,315+11,52+0,9+1,315)
3,8*2*(2*2,9+2*2,1+2*2,1+2*2,25)
"Obvodové stěny 2NP"
2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)

$2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)$
"Vnitřní stěny 2NP"
 $2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)$
"Obvodové stěny 3NP"
 $2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)$
 $2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)$
"Vnitřní stěny 3NP"
 $2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)$
"Obvodové stěny 4NP"
 $2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)$
 $2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)$
"Část obvodových zdí 1NP"
 $3,8*2*25,55$
"Obvodové stěny 1PP"
 $3,05*2*(55+30,12+48,565+1,335+1,41+3,49+7,35+4,9+5,7+6,685+5,64)$
"Část obvodových zdí 1NP"
 $3,8*2*17,75$
"Atiky"
 $2*(1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+3*(1*(6,2+8,825)))$
"Stěny dojezdu výtahů"
 $2*(0,9*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25))$
"Podezdívka nástupního stupně venkovního schodiště"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$2*(1,2*0,367)$

Součet

65	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	11 811,626			CS ÚRS 2024 02
66	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	128,040			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"
"Výztuže atik ve vodorovných konstrukcích (vykázáno společně s průvlaky)"
"Výtahové šachty"
9,45
"Svislé konstrukce 1PP"
21,11+14,99
"Svislé konstrukce 1NP"
48,28+2,63
"Svislé konstrukce 2NP"
24,1
"Svislé konstrukce 3NP"
7,48
Součet

67	K	317144133	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1240 mm (1000 mm)	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P13"
2
Součet

68	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P01"
1
Součet

69	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	94,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P02"
94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

70	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P04"</i> 1 <i>Součet</i>								
71	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	90,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P05"</i> 5*2 <i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P06"</i> 20*4 <i>Součet</i>								
72	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	76,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P07"</i> 4*19 <i>Součet</i>								
73	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P08"</i> 2*4 <i>Součet</i>								
74	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P09"</i> 2*4 <i>Součet</i>								
75	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P10"</i> 11*4 <i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm "Výměra převzata z výkazu překladů - P11" 8*4 Součet	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
77	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm "Výměra převzata z výkazu překladů - P14" 1*4 Součet	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
78	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm "Výměra převzata z výkazu překladů - P03" "Hmotnost 4,46 kg/m" $((2*2)*4,46)*0,001$ Součet	t	0,018			CS ÚRS 2024 02
79	M	13011053	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x6mm	t	0,018			CS ÚRS 2024 02
80	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 "Sloupy a pilíře 1PP" $2,95*(11*(0,5*0,35))$ "Sloupy a pilíře 1NP" $3,65*(4*(0,5*0,35))$ Součet	m3	8,234			CS ÚRS 2024 02
81	K	330321810	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50 "Sloupy a pilíře 1PP" $2,95*(1,75*0,35+0,8*0,4+1,2*0,4+4*(0,7*0,3))$ Součet	m3	6,645			CS ÚRS 2024 02

82	K	332351125	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,55 m zřízení	m2	140,255			CS ÚRS 2024 02

"Sloupy a pilíře 1PP"

$2,95 \cdot (11 \cdot (1+1))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$2,95 \cdot (3,5+1+1,6+1+2,4+1+4 \cdot (1,4+1))$

"Sloupy a pilíře 1NP"

$3,65 \cdot (4 \cdot (1 \cdot 1,1))$

Součet

83	K	332351126	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,55 m odstranění	m2	140,255			CS ÚRS 2024 02
84	K	332361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	20,220			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

"Svislé konstrukce 1PP"

4,75

"Svislé konstrukce 1NP"

6,43

"Svislé konstrukce 2NP"

3,91

"Svislé konstrukce 3NP"

4

"Svislé konstrukce 4NP"

1,13

Součet

85	K	342244301	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	1 936,864			CS ÚRS 2024 02

"Akustické příčky 1PP"

$3,05 \cdot (0,9+2,6+1,985+0,815+0,71)$

"Akustické příčky 1NP"

$3,8 \cdot (0,8 + 1,115 + 2,315 + 1,47 + 0,95 \cdot 2 + 3 \cdot 2,585 + 4,66 + 1,35 + 2 \cdot 0,815 + 0,73 + 5 + 1,5 + 2 \cdot 1 + 6,785 + 2 \cdot 0,815 + 0,73 + 0,815 + 0,5 + 1,4 + 2,4 + 0,6 + 1,2 + 0,68 + 0,815)$

$3,8 \cdot (2 \cdot 5,4 + 1 + 0,7 + 11,52 + 3,52 + 6,8 + 2,7 + 2,115 + 1,5 + 4 \cdot 1,8 + 3,35 + 5,8 + 2,23 + 3,4 + 0,9 + 1,8 + 5,8 + 1,13 + 2 \cdot 0,5)$

"Akustické příčky 2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$2,9 \cdot (3,115 + 2,115 + 2 \cdot 0,95 + 1,85 + 2,4 + 1,77 + 1 + 2,965 + 2,665 + 1 + 2,665 + 2,965 + 0,6 + 2,1 + 1,765 + 1,5 + 2,9 + 3,115 + 3,615 + 2,99 + 1,1 + 1,1 + 2,99 + 3,615 + 3,14 + 1,75 + 1,8)$

$2,9 \cdot (0,6 + 1,115 + 3,84 + 3 + 4 + 5,86 + 2,98 + 0,81 + 0,615 + 2,98 + 1,115 + 1,16 + 0,915 + 0,95 + 2,115 + 5,4 + 2,1 + 1,1 + 2,44 + 1,5 + 2,23 + 6 + 1,1 + 2,17 + 0,7 + 2,85 + 5,22 + 1,1)$

"Akustické příčky 3NP"

$2,9 \cdot (3,115 + 2,115 + 2 \cdot 0,95 + 1,85 + 2,4 + 1,77 + 1 + 2,965 + 2,665 + 1 + 2,665 + 2,965 + 0,6 + 2,1 + 1,765 + 1,5 + 2,9 + 3,115 + 3,615 + 2,99 + 1,1 + 1,1 + 2,99 + 3,615 + 3,14 + 1,75 + 1,8)$

$2,9 \cdot (0,6 + 1,115 + 3,84 + 3 + 4 + 5,86 + 2,98 + 0,81 + 0,615 + 2,98 + 1,115 + 1,16 + 0,915 + 0,95 + 2,115 + 5,4 + 2,1 + 1,1 + 2,44 + 1,5 + 2,23 + 6 + 1,1 + 2,17 + 0,7 + 2,85 + 5,22 + 1,1)$

"Akustické příčky 4NP"

$2,9 \cdot (3,115 + 2,115 + 2 \cdot 0,95 + 1,85 + 2,4 + 1,77 + 1 + 2,965 + 2,665 + 1 + 2,665 + 2,965 + 0,6 + 2,1 + 1,765 + 1,5 + 2,9 + 3,115 + 3,615 + 2,99 + 1,1 + 1,1 + 2,99 + 3,615 + 3,14 + 1,75 + 1,8)$

$2,9 \cdot (0,6 + 1,115 + 3,84 + 3 + 4 + 5,86 + 2,98 + 0,81 + 0,615 + 2,98 + 1,115 + 1,16 + 0,915 + 0,95 + 2,115 + 5,4 + 2,1 + 1,1 + 2,44 + 1,5 + 2,23 + 6 + 1,1 + 2,17 + 0,7 + 2,85 + 5,22 + 1,1)$

"Akustické příčky 5NP"

$2,75 \cdot (3,115 + 2,115 + 2 \cdot 0,95 + 1,85 + 2,4 + 1,77 + 1 + 2,965 + 2,665 + 1 + 2,665 + 2,965 + 0,6 + 2,1 + 1,765 + 1,5 + 2,9 + 3,115 + 3,615 + 2,99 + 1,1 + 1,1 + 2,99 + 3,615 + 3,14 + 1,75 + 1,8)$

$2,75 \cdot (0,6 + 1,115 + 3,84 + 3 + 4 + 5,86 + 2,98 + 0,81 + 0,615 + 2,98 + 1,115 + 1,16 + 0,915 + 0,95 + 2,115 + 5,4 + 2,1 + 1,1 + 2,44 + 1,5 + 2,23 + 6 + 1,1 + 2,17 + 0,7 + 2,85 + 5,22 + 1,1)$

Součet

86	K	342273111	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm	m2	35,441			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní zdivo 1PP"

3,05*(6,35+4,37+0,9)

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

87	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	196,531			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 5NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Balkonové desky 5NP"

0,25*(60,1+6,83+35,3+3,65+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35)

Součet

88	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1 082,620			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 1PP"

$0,3*((10,77+6,4+0,6)*(7,5+8,05+6,3+4))+11,5*12,07)$

$0,25*(6,05*9,41+1,335*4,9+36,864*12,6)$

"Rozšíření u hlavic sloupů"

$0,15*(4*(3,5*3)+2,5*3+3,45*3,25)$

"Stropy nad 1NP"

$0,25*(17,75*17,82+12,6*48,57+4,9*1,4+6*9,65+11,82*11,5)$

"Rozšíření u hlavic sloupů"

$0,15*(4*(2,5*3)+3*2,55)$

"Stropy nad 2NP"

$0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$

"Stropy nad 3NP"

$0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$

"Stropy nad 4NP"

$0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$

Součet

89	K	411321616R01	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC3 XF1	m3	126,716			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 1PP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$0,3*(17,75*(17,17+0,65))$

$0,2*((11,95+0,3+0,35)*12,2+1,8*3)$

Součet

90	K	411321616R02	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC4 XF3	m3	138,050			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Balkonové desky 1NP"

0,25*(1,2*4,46+1,58*3,36+2,1*7,47+1,41*1,6+5,13*1,24+1,7*3,1+1,7*3,1+4,9*1,2+3,4*2,2+5,75*2,2)

"Balkonové desky 2NP"

0,25*(70,84+6,83+36,19+7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+5,63+5,04+5,92)

"Balkonové desky 3NP"

0,25*(59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92)

"Balkonové desky 4NP"

0,25*(59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92)

Součet

91	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 5NP"

(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Balkonové desky 5NP"

(60,1+6,83+35,3+3,65+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35)

"Stropy nad 1PP"

((10,77+6,4+0,6)*(7,5+8,05+6,3+4)+11,5*12,07)

(6,05*9,41+1,335*4,9+36,864*12,6)

"Rozšíření u hlavic sloupů"

(4*(3,5*3)+2,5*3+3,45*3,25)

"Stropy nad 1NP"

(17,75*17,82+12,6*48,57+4,9*1,4+6*9,65+11,82*11,5)

"Rozšíření u hlavic sloupů"

(4*(2,5*3)+3*2,55)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Stropy nad 2NP"

(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Stropy nad 3NP"

(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Stropy nad 4NP"

(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Stropy nad 1PP"

(17,75*(17,17+0,65))

((11,95+0,3+0,35)*12,2+1,8*3)

"Balkonové desky 1NP"

(1,2*4,46+1,58*3,36+2,1*7,47+1,41*1,6+5,13*1,24+1,7*3,1+1,7*3,1+4,9*1,2+3,4*2,2+5,75*2,2)

"Balkonové desky 2NP"

(70,84+6,83+36,19+7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+5,63+5,04+5,92)

"Balkonové desky 3NP"

(59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92)

"Balkonové desky 4NP"

(59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92)

"5% bočnice"

6063,93*0,05

Součet

92	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
93	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
94	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
95	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	221,200			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Výměra převzata z výkazu v PD"

"Vodorovné konstrukce 1PP"

20,81+39,78

"Vodorovné konstrukce 1NP"

2,7+49,98

"Vodorovné konstrukce 2NP"

23,23+7,23

"Vodorovné konstrukce 3NP"

8,76+21,61

"Vodorovné konstrukce 4NP"

19,97+7,78

"Vodorovné konstrukce 5NP"

19,35

Součet

96	K	413321616R01	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 XC3 XF1	m3	7,246			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Průvlaky strop 1PP"

0,25*0,3*6

0,2*0,3*(4,9+6,2+4,9+4,9+6,2+4,9)

0,4*0,5*(8,75*2)

"Průvlaky strop 1NP"

0,25*0,65*(6+2,47)

Součet

97	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02

0,85*6

0,8*(4,9+6,2+4,9+4,9+6,2+4,9)

1,4*(8,75*2)

1,55*(6+2,47)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
99	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
100	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
101	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	40,980			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

"Vodorovné konstrukce 1PP"

9,41

"Vodorovné konstrukce 1NP"

3,05+9,24

"Vodorovné konstrukce 2NP"

0,49+3,97

"Vodorovné konstrukce 3NP"

0,23+3,8

"Vodorovné konstrukce 4NP"

1,07+3,24

"Vodorovné konstrukce 5NP"

6,48

Součet

102	K	430.SCH.R01	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 9x175x300 mm vč akustických podložek	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
103	K	430.SCH.R02	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 12x176,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
104	K	430.SCH.R03	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 11x176,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
105	K	430.SCH.R04	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 10x171,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
106	K	430.SCH.R05	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 9x171,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

107	K	430.SCH.R06	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (10x171,1x300 mm + 9x171,1x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	430.SCH.R07	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (12x176,1x300 mm + 11x171,1x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
109	K	430.SCH.R08	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (9x175x300 mm + 9x175x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
110	K	430321414R01	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 XC3 XF1	m3	2,884			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Venkovní monolitické schodiště"</i> <i>"Mezipodesta"</i> <i>1,26*1,22*0,18</i> <i>"Schodiště"</i> <i>10*(1,2*0,184*0,28)+10*(1,22*0,184*0,28)+3,056*1,2*0,18+3,19*1,22*0,18</i> <i>Součet</i>								
111	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	15,160			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu v PD"</i> <i>"Schodiště"</i> <i>8,57</i> <i>"Rampa"</i> <i>6,59</i> <i>Součet</i>								
112	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	9,096			CS ÚRS 2024 02
<i>1,26*1,22</i> <i>3,056*1,2+3,19*1,22</i> <i>Součet</i>								
113	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	9,096			CS ÚRS 2024 02
114	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	11,229			CS ÚRS 2024 02

10*(1,2*(0,184+0,28))

10*(1,22*(0,184+0,28))

Součet

115	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	11,229			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 5

Komunikace pozemní

116	K	593445112	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených na předem vyrovnaný podklad z betonu nebo asfaltu lepených ve spojích tl. desky 30 mm barevných červených	m2	27,185			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

Součet

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

117	K	611121112R01	Zatření povrchu vnitřních stropů stěrkovou hmotou	m2	1 873,160			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Vyrovnání povrchu"
"Skladba podhledu C07"
"2NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"3NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"4NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"5NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
Součet

118	K	611131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"
"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"3NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

119	K	611341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"

"2NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"3NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

120	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podhledu C07"

"2NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"3NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

121	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"

"Tloušťka omítky dle typu omítané konstrukce 12-15 mm"

1873,160

Součet

122	K	612131111R01	Penetrace vnitřních stěn omítaných sádrovou omítkou	m2	8 567,777			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
123	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady 1NP"

2,1*(4,4+2,71+2,43+3+4,94+3,14+4*1,53+4*1,18+2*3,28+2*2,16+5,4+5,2+2+2+4*1,5+4,23+3+4,23+2*4,3+2+4,4+5,2+1,8+2,83)

"Keramické obklady 2NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Keramické obklady 3NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 4NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 5NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

Součet

124	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02
125	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02
126	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02

"Omítky 1NP"

3,65*(2*0,7+2*1,67+4*0,95+2*2,49+2*2,1+2*2,1+2*4,91+2*5,1+2*7,67+2*5,1+2*7,2+6*6,79+4*9,33+2*4,4+6*2,47+4*1,53+2*1,57+2*1,22+2*8,37+2*7,1+2*2,12)

3,65*(2*1,98+2*3,28+2*1,8+2*4,6+2*9,65+6*5,4+2*8,81+2*3,52+2*7,89+2*4,94+2*8,11+4*5,85+4*3,17+2*6+2*2,21+2*2,11+4*2,16+4*1,51+2*1,5)

3,65*(4*2,12+2*4,3+2*1,8+2*2,61+2*1,94+4*0,9+2*2,1+2*6+2*5,85+2*1,13+2*0,95)

"Omítky 2NP"

2,9*(6*5,1+2*12,2*5,02+2,7+2*7,6+2*6,2+3,8+3,1+3,9+2*2,7+2*2,45+2*5,25+2*7,6+1,315+4,4+3,6+5,4+5,2+2*4,84+2*6,6+7,5+6+3,1+6+2*3,025+9+5,28+4,9)

2,9*(3,2+3,7+3,6+7,7+11,2+2*8,18+2*6+2*1,9+1,2+3*0,9+8+6+6,1+4,7+8+6+8+10,5+6*2,98+2*7,36+2*9,7+2*4,6+4*5,4+2*9,41+2+4+4,2+4*6+2*8,8)

2,9*(5,8+4,2+5+4,7+3,1+4*5,22+2*9,5+5,7+4,5+1,5)

"Omítky 3NP"

930,358+800,922+215,702

"Omítky 4NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

930,358+800,922+215,702

"Omítky 5NP"

930,358+800,922+215,702

"Odečet plochy keramických obkladů"

-1088,367

Součet

127	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02
128	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	118,605			CS ÚRS 2024 02

"Konkrétní typ penetrace dle architektem zvoleného omítkového systému"

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

1*(4,11+7,165)

"Skladba podhledu C03"

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

60,1+35,3+6,83

Součet

129	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

"1PP"

28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+
6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)
*11,37

"1NP"

16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59

Součet

130	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	744,277			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

708,835 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

131	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	107,330			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C03"

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

60,1+35,3+6,83

Součet

132	M	63151515	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 120mm	m2	112,697			CS ÚRS 2024 02

107,33 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

133	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	11,275			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

1*(4,11+7,165)

Součet

134	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 200mm	m2	11,839			CS ÚRS 2024 02

11,275 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

135	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	827,440			CS ÚRS 2024 02

708,835+107,33+11,275

Součet

136	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	118,605			CS ÚRS 2024 02

"Konkrétní typ omítky dle architektem zvoleného omítkového systému"

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1*(4,11+7,165)

"Skladba podhledu C03"

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

60,1+35,3+6,83

Součet

137	K	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn	m2	3 514,097			CS ÚRS 2024 02

"Penetrace pod KZS"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)
(4,135-2,9)*(1,285+1,85)
"Odečet oken"
-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)
"Skladba fasády F03"
4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)
"Odečet oken a plochy F01"
-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953
"Skladba fasády F04"
4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)
"Skladba fasády F06"
2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)
"Odečet garážových vrat"
6*2,6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba fasády F02"
1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)
"Skladba západní fasády 1PP"
30,12*3,25
Součet

138	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	3 514,097			CS ÚRS 2024 02

"Druhá vrstva pletiva"
"Skladba fasády F01"
4,182*30,12
(17,502-4,182)*13,08
2,9*(7,385+1,335+25,726)

$(4,135-2,9)*(1,285+1,85)$
"Odečet oken"
 $-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)$
"Skladba fasády F03"
 $4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)$
 $(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)$
"Odečet oken a plochy F01"
 $-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953$
"Skladba fasády F04"
 $4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)$
"Skladba fasády F06"
 $2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)$
"Odečet garážových vrat"
 $6*2,6$
"Skladba fasády F02"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)$
"Skladba západní fasády 1PP"
 $30,12*3,25$
Součet

139	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	581,405			CS ÚRS 2024 02

"Penetrace pod vnější omítku"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)

(4,135-2,9)*(1,285+1,85)

"Odečet oken"

-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)

"Skladba fasády F06"

2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)

"Odečet garážových vrat"

6*2,6

"Skladba západní fasády 1PP"

30,12*3,25

Součet

140	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F05"

4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64)

Součet

141	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	634,700			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

604,476 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

142	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	253,665			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F02"

1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

Součet

143	M	28376653	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA $\lambda=0,035$ tl 220mm	m2	266,348			CS ÚRS 2024 02

253,665 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

144	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	114,276			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F04"

4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)

Součet

145	M	63151511	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 80mm	m2	119,990			CS ÚRS 2024 02

114,276 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

146	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	120,563			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F06"

2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)

"Odečet garážových vrat"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

6*2,6

Součet

147	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	126,591			CS ÚRS 2024 02

120,563 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

148	K	622221151	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	3 025,593			CS ÚRS 2024 02

"Mechanické kotvení minerální izolace musí být navrženo pro montáž těžkého keramického obkladu"

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Kontaktní zateplovací systém"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)

(4,135-2,9)*(1,285+1,85)

"Odečet oken"

-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)

"Skladba fasády F03"

4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)

"Odečet oken a plochy F01"

-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953

"Skladba západní fasády 1PP"

30,12*3,25

Součet

149	M	63151536	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 220mm	m2	3 176,873			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3025,593 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

150	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	858,141			CS ÚRS 2024 02

604,476+253,665

Součet

151	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	3 260,432			CS ÚRS 2024 02

114,276+120,563+3025,593

Součet

152	K	622531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	581,405			CS ÚRS 2024 02

"Vnější omítky"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)

(4,135-2,9)*(1,285+1,85)

"Odečet oken"

-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)

"Skladba fasády F06"

2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)

"Odečet garážových vrat"

6*2,6

"Skladba západní fasády 1PP"

30,12*3,25

Součet

153	K	631342133R01	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového	m3	181,718			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

0,3*(10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

0,3*(0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4))

Součet

154	K	632441213	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm	m2	514,910			CS ÚRS 2024 02

"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"

"Skladba podlahy P03"

"1NP"

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79+6,59+6,59

"2NP"

39,16+20,72

"3NP"

39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

"5NP"

39,16+20,72

Součet

155	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	60,010			CS ÚRS 2024 02

"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"

"Skladba podlahy P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

Součet

156	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

157	K	632441291	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	9 030,610			CS ÚRS 2024 02

"Podlaha P09 - příplatek 1x 5 mm"
1*60,01
"Podlaha P01 - příplatek 5x 5 mm"
1794,12*5
Součet

158	K	632451214	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	514,768			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"
"1NP"
7,45+3,01+6,23
"2NP"
5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84
"3NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"4NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"5NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"Skladba podlahy P05b"
"1PP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2
"Skladba podlahy P08"
"1NP"
5,46+4,81+1,27
Součet

159	K	632451291	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	2 275,878			CS ÚRS 2024 02

"Podlaha P02 - příplatek za 3x 5 mm" 3*259,37 "Podlaha P05b - příplatek 6x 5 mm" 6*243,858 "Podlaha P08 - příplatek 3x 5 mm" 3*11,54 Součet								
160	K	636311131	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm	m2	654,710			CS ÚRS 2024 02
"Skladba podlahy P11 / skladby střechy S04b, S05, S07 a S09" "2NP" 70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83 "3NP" 56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83 "4NP" 78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83 "5NP" 60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35 Součet								
161	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	667,804			CS ÚRS 2024 02
654,71 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství								
162	K	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	262,949			CS ÚRS 2024 02
"Skladba střechy S02b"								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

"Pochozí chodníček na střeše pro údržbu"

50

Součet

163	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm	m2	268,208			CS ÚRS 2024 02

262,949 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

D 8 Trubní vedení

164	K	830421999R01	Bourání stávajících potrubí v otevřeném výkopu	m	130,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

130

Součet

165	K	890351851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02

"Bourání stávající vodovodní šachty"

5

Součet

166	K	897172812	Odstranění akumulačních boxů pro retenci o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	15,000			CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

167	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	280,000			CS ÚRS 2024 02

280

Součet

168	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	168,000			CS ÚRS 2024 02

"Číslo parkovacích míst"

79*2

"Označení míst pro nemohoucí"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4*2,5								
Součet								
169	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
170	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	168,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	941121112	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m montáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02
"Exteriérové lešení"								
(17,47+3,25)*(2*34,6+2*59,265)								
"20% členitost objektu"								
3889,766*0,2								
Součet								
172	K	941121212	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m příplatek za každý den použití	m2	840 189,420			CS ÚRS 2024 02
"Doby využití lešení 180 dní"								
180*4667,719								
Součet								
173	K	941121812	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m demontáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02
174	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02
175	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	840 189,420			CS ÚRS 2024 02
"Doby využití lešení 180 dní"								
180*4667,719								
Součet								
176	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02
177	K	944711111	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž	m	225,276			CS ÚRS 2024 02
"Exteriérové lešení"								

(2*34,6+2*59,265)

"20% členitost objektu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(2*34,6+2*59,265)*0,2								
Součet								
178	K	944711211	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	40 549,680			CS ÚRS 2024 02
"Doby využití lešení 180 dní"								
180*225,276								
Součet								
179	K	944711811	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž	m	225,276			CS ÚRS 2024 02
180	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
"Interiérové lešení, 10 věží"								
10								
Součet								
181	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	1 200,000			CS ÚRS 2024 02
"Předpokládaná doba užití interiérového lešení 120 dní"								
120*10								
Součet								
182	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
183	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5 213,660			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Čistý úklid objektu před předáním díla zadavateli" 1610,442+1794,12+1809,098 Součet								
184	K	953112122	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny do 220 mm průměr výztuže 10 mm, rozteč prutů 150 mm	m	33,000			CS ÚRS 2024 01
"1PP" 33 Součet								
185	K	953112132	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny do 220 mm průměr výztuže 12 mm, rozteč prutů 150 mm	m	82,600			CS ÚRS 2024 02
"1PP" 81 "Venkovní schodiště" 1,6 Součet								
186	K	953121116R01	Smyková lišta proti protlačení 20-350-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
187	K	953121116R02	Smyková lišta proti protlačení 20-350-6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
188	K	953121116R03	Smyková lišta proti protlačení 20-350-2	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
189	K	953121116R04	Smyková lišta proti protlačení 12-230-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
190	K	953121116R05	Smyková lišta proti protlačení 12-180-3	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
191	K	953121116R06	Smyková lišta proti protlačení 10-200-2	kus	76,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
192	K	953121116R07	Smyková lišta proti protlačení 10-200-3	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
193	K	953121116R08	Smyková lišta proti protlačení 20-350-3	kus	8,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

194	K	953121116R09	Smyková lišta proti protlačení 20-450-2	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
195	K	953121116R10	Smyková lišta proti protlačení 12-230-2	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
196	K	953121116R11	Smyková lišta proti protlačení 14-250-2	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
197	K	953121116R12	Smyková lišta proti protlačení 25-450-3	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
198	K	953121116R13	Smyková lišta proti protlačení 16-270-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
199	K	953121116R14	Smyková lišta proti protlačení 16-270-5	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
200	K	953121116R15	Smyková lišta proti protlačení 14-200-4	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
201	K	953121116R16	Smyková lišta proti protlačení 12-200-4	kus	14,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	953121116R17	Smyková lišta proti protlačení 10-170-3	kus	28,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
203	K	953121116R18	Smyková lišta proti protlačení 10-170-5	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
204	K	953121116R19	Smyková lišta proti protlačení 12-170-5	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
205	K	953241111	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
206	M	54879302	<i>trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 20mm</i>	<i>kus</i>	<i>54,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
207	K	953241211	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
208	M	54879272	<i>trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm</i>	<i>kus</i>	<i>54,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
209	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	3,492			CS ÚRS 2024 02
<i>"Dilatace pavlače"</i> <i>6*(1,94*0,3)</i> <i>Součet</i>								
210	K	953312124R01	Vložky do svislých spár akustické tl. přes 30 do 40 mm	m2	95,024			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Akustická izolace u šachty schodiště"</i> <i>(2,14+2,29)*(17,1+4,35)</i> <i>Součet</i>								
211	K	953333321R01	Těsnící trubice typ Q1	m	103,800			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"1PP"</i> <i>28*3,1+5*2,6+1*4</i> <i>Součet</i>								
212	K	953334312R01	Těsnící lišta spárová okapní typ WST 20	m	130,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"1PP"</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

130

Součet

213	K	953511112R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
214	K	953511112R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8	kus	15,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
215	K	953511113R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D8	kus	63,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
216	K	953511113R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
217	K	953511113R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
218	K	953511114R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D8	kus	8,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
219	K	953511114R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
220	K	953511115R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
221	K	953511115R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
222	K	953511115R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
223	K	953511116R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	953511116R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
225	K	953511116R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 210 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
226	K	953511116R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D8	kus	13,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
227	K	953511117R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D12	kus	11,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
228	K	953511117R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	18,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
229	K	953511119R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D12	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
230	K	953511121R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D12	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
231	K	953511121R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D12	kus	21,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
232	K	953511121R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D12	kus	17,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
233	K	953511211R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 6 x D6	kus	84,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
234	K	953511211R05	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
235	K	953511211R06	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	953511211R07	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	17,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
237	K	953511211R08	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
238	K	953199999R01	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 2 x 2 x D8	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
239	K	953199999R02	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
240	K	953199999R03	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D8	kus	7,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
241	K	953199999R04	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
242	K	953199999R05	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 180 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 2 x 4 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
243	K	953199999R06	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D14	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
244	K	953199999R07	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
245	K	953199999R08	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
246	K	953199999R09	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
247	K	953199999R10	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
248	K	953199999R11	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 4 x D8 (atyp, V4)	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
249	K	953199999R12	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 300 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 2 x 2 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	953199999R13	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
251	K	953199999R14	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 3 x D12 (atyp, V8)	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
252	K	953199999R15	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 300 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 2 x 3 x D12 (atyp, VV9)	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
253	K	953511212R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
254	K	953511212R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
255	K	953511212R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
256	K	953511212R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D12	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
257	K	953511323R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 500 mm pronikající do stropních polí se smykovou výztuží 2 x 3 D8, počet tahových prutů 2 x 6 x D12	kus	50,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
258	K	953511410R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro předsazené parapety, atiky a krátké konzoly délka 250 mm, tloušťka stropní desky 200 mm	kus	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
259	K	953511410R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro předsazené parapety, atiky a krátké konzoly délka 250 mm, tloušťka stropní desky 220 mm	kus	24,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
260	K	953611115R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (Z-V+V) a zvukově izolační mezi podestou a stěnou	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
261	K	953611141R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (F-V1) a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,3 m, tl. elastomeru 15 mm	kus	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
262	K	953611141R02	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (F-V3) a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,3 m, tl. elastomeru 15 mm	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
263	K	953611151R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (B-V1) a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,3 m	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
264	K	953611151R02	Nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení prefabrikované schodišťové podesty na schodišťovou stěnu (P-V+V)	kus	32,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	953611151R03	Výztužný koš (Z part T)	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
266	K	953611151R04	Nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k zajištění správné polohy schodišťového ramene na základové desce (D-H)	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
267	K	953611211R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska š 420 mm	kus	200,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
268	K	953999R01	Požární těsnění prostupů	m2	41,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
			"1PP"					
			4					
			"1NP"					
			7,5					
			"2NP"					
			7,5					
			"3NP"					
			7,5					
			"4NP"					
			7,5					
			"5NP"					
			7,5					
			Součet					
269	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,000			CS ÚRS 2024 02

"Bourání základů odstraňovaného zděného oplocení"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,6*0,4*37,5 Součet								
270	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	33,750			CS ÚRS 2024 02
"Bourání zděného oplocení" 3*0,3*37,5 Součet								
271	K	967042712R01	Odbourání zdiva z betonu armovaného plošné tl do 100 mm	m2	42,580			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Odbourání části torkretu po betonáži stěn 1PP" 0,5*(55,04+30,12) Součet								
272	K	985520111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02
"Stříkaný beton na výdřevě záporového pažení" 4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64) Součet								
273	K	985520119	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	3 022,380			CS ÚRS 2024 02
"Požadovaná tloušťka 80 mm" 5*604,476 Součet								
274	K	985562312	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 6 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02
"Stříkaný beton na výdřevě záporového pažení" 4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64) Součet								

275	K	989999R01	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - T.01	m	7,160			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"d s=52 mm, L=3580 mm FV"</i> 2*3,58 <i>Součet</i>								
276	K	989999R02	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - N.01	kg	282,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"Tyč HEB 200"</i> 282 <i>Součet</i>								
277	K	989999R03	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - N.02	kg	23,600			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Tyč 100x100 pozink"</i> 23,6 <i>Součet</i>								
278	K	989999R04	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.01	kg	15,700			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Plech P25 pozink"</i> 15,7 <i>Součet</i>								
279	K	989999R05	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.02	kg	86,800			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Plech P45 pozink"</i> 86,8 <i>Součet</i>								
280	K	989999R06	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.03	kg	57,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Plech P45 pozink" 57,5 Součet								
281	K	989999R07	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.04	sestava	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"1x plech P20 celková váha 13,3 kg, 1x plech P3 celková váha 2,1 kg, 6x kotvy kotvy HSC-B SH - 14 -259" 1 Součet								
282	K	989999R08	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.05	sestava	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"1x plech P20 celková váha 12,8 kg, 1x plech P3 celková váha 2,1 kg, 6x kotvy kotvy HSC-B SH - 14 -259" 1								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
283	K	990999R01	Zednické zapravení po bouraném zděném oplocení	m	37,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
284	K	99501.RR01	Odkup vyfrézované asfaltové hmoty zhotovitelem	t	-814,407			
Poznámka k položce: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE 1 Kč/t -(325,763+488,644) Součet								
D 997			Přesun sutě					
285	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1 690,120			CS ÚRS 2024 02
"Přesun suti kameniva - bourání stávajících zpevněných ploch započten v oddílu 1 Zemní práce" 6037,672-4347,552 Součet								

286	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 690,120			CS ÚRS 2024 02
287	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	25 351,800			CS ÚRS 2024 02

"Vzdálenost skládky do 15 km"

1690,12*15

Součet

288	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	746,948			CS ÚRS 2024 02

14,794+115,532+4,231+6,951+605,44

Součet

289	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	49,540			CS ÚRS 2024 02

7,95+6,375+24,57+10,645

Součet

290	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	65,813			CS ÚRS 2024 02

65,813

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

291	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	814,407			CS ÚRS 2024 02

325,763+488,644

Součet

D 998

Přesun hmot

292	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	15 067,389			CS ÚRS 2024 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

293	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S "Skladba fasády F02" "2x geotextilie" $2 \cdot (1,5 \cdot (30,36 + 25,31 + 11,82 + 5,7 + 11,98 + 6,67 + 5,59 + 5,7 + 4,9 + 7,39 + 1,34 + 1,41 + 2,17 + 48,77))$ "Izolace rozraní bílé vany a stropu obvod objektu" $3,3 \cdot 30,12 + 1,05 \cdot (30,12 + 2 \cdot 55,04)$ Součet	m2	753,936			CS ÚRS 2024 02
294	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	867,026			CS ÚRS 2024 02
753,936 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
295	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S "Skladba fasády F02" $1,5 \cdot (30,36 + 25,31 + 11,82 + 5,7 + 11,98 + 6,67 + 5,59 + 5,7 + 4,9 + 7,39 + 1,34 + 1,41 + 2,17 + 48,77)$ Součet	m2	253,665			CS ÚRS 2024 02
296	M	RMAT0005	hydroizolační folie PVC tl 1,5 mm vč lemovacích profilů	m2	309,725			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
253,665 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství								
297	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2	1 809,098			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podlahy P04"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

"Skladba podlahy P05a a P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
55+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

298	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	14 472,784			CS ÚRS 2024 02

1809,098 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

299	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou	m2	48,020			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

2*24,01

Součet

300	M	28322017	folie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,5mm	m2	55,967			CS ÚRS 2024 02

48,02 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

301	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou	m2	72,600			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

3*(2*5,5+2*6,6)

Součet

302	M	28322017	folie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,5mm	m2	88,645			CS ÚRS 2024 02

72,6 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

303	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	48,020			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

2*24,01

Součet

304	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	50,421			CS ÚRS 2024 02

48,02 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

305	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	72,600			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

3*(2*5,5+2*6,6)

Součet

306	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	76,230			CS ÚRS 2024 02

72,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

307	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	15,425			CS ÚRS 2024 02

D 712 Povlakové krytiny

308	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 771,915			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+

10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba střechy S03a"

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9
+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

"Skladba střechy S03c"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

7,2*3,4

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

"Skladba střechy S04b"

70,84+36,19

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střec

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

309	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	708,766			CS ÚRS 2024 02

1771,915 * 0,4 ' Přepočtené koeficientem množství

310	K	712332135	Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9$
 $+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5$

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

Součet

311	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 771,915			CS ÚRS 2024 02

$10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+$
 $10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4$

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S03a"

"Skladba střechy S01"

$10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+$
 $10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4$

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba střechy S03a"

$14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9$
 $+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5$

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

"Skladba střechy S03c"

7,2*3,4

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

"Skladba střechy S04b"

70,84+36,19

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

312	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 065,167			CS ÚRS 2024 02

1771,915 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

313	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	820,860			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV24"

312,65

"KV29 (ukončovací profil + koutová lišta)"

508,21

Součet

314	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	327,580			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"
"KV26"
327,58
Součet

315	K	712363357R01	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 350 mm	m	1,660			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"
"KV28"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1,66
Součet

316	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	183,650			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"
"KV25"
183,65
Součet

317	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní a separační	m2	2 608,785			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"
 $10,85 \cdot 5,4 + 10,65 \cdot 5,4 + 2,18 \cdot 4,49 + 3,72 \cdot 10,95 + 5,22 \cdot 9,27 + 4,73 \cdot 8,27 + 4,4 \cdot 7,1 + 10,9 \cdot 2,1 + 7,03 \cdot 4,48 + 8,99 \cdot 1,4 + 1,4 \cdot 1,6 + 6,16 \cdot 9,81 + 2,55 \cdot 1,4 + 9,8 \cdot 4,9 + 5,48 \cdot 8,4$
 $0,5 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4)$
"Skladba střechy S02a"
 $10 \cdot (1,2 \cdot 2,9) + 8,83 \cdot 8,1 + 2,81 \cdot 9,77 + 2,98 \cdot 5,1 + 4,54 \cdot 3,86$
"Skladba střechy S02b"
 $17,39 \cdot 11,42 - (8 \cdot 8,88 + 10 \cdot (3 \cdot 1,2))$
"Skladba střechy S03a"

$14,4 \cdot 2,9 + (3,6 \cdot 3,5) / 2 + (3,2 \cdot 2,5) / 2 + 2,3 \cdot 2,5 + 6,7 \cdot 1,3 + (2,5 \cdot 2,5) / 2 + (1,6 \cdot 1,7) / 2 + 3,7 \cdot 3,9$
 $+ 5,32 \cdot 9,1 + 4,5 \cdot 9,4 + 3,11 \cdot 5$

"Skladba střechy S03b"

$9,5 \cdot 1,3 + 1,8 \cdot 2,9 + 1,7 \cdot 5,9 + 2,5 \cdot 1,2 + 7,3 \cdot 4,5 + 3,2 \cdot 4 + 5,7 \cdot 1,6 + 1,3 \cdot 6,8$

"Skladba střechy S03c"

$7,2 \cdot 3,4$

"Skladba střechy S03d"

$2,78 \cdot 2,93 + 2,7 \cdot 0,5 + 6,1 \cdot 2,9$

"Skladba střechy S04a"

$8,825 \cdot 2,87 + 6,2 \cdot 2,77$

"Skladba střechy S04b"

$70,84 + 36,19$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba střechy S05"

59,69+78,93+60,1

"Skladba střechy S06"

2*(0,63*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4))+0,56*6,2+0,54*8,825)

"Skladba střechy S07"

36,19+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+1,98*5,2+5,04+5,92+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92

36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,6+8,87+5,02*2+5,92+35,3+3,65+4,57+5,16+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35+6,83*4

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

318	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3 013,147			CS ÚRS 2024 02

2608,785 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství

319	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	2 357,711			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))$ "Skladba střechy S03a" $14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9$ $+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5$ "Skladba střechy S03b" $9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8$ "Skladba střechy S03c" $7,2*3,4$ "Skladba střechy S03d" $2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9$ "Skladba střechy S04a" $8,825*2,87+6,2*2,77$ "Skladba střechy S04b" $70,84+36,19$ "Skladba střechy S05" $59,69+78,93+60,1$ "Skladba střechy S07" $36,19+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+1,98*5,2+5,04+5,92+36,19+3,85+4,57+5,16+$ $7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92$ $36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,6+8,87+5,02*2+5,92+35,3+3,65+4,57+5,16+5,16$ $+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35+6,83*4$ "Skladba střechy S08" $7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97$ "Skladba střechy S09" $7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87$ "Zateplení atik - skladba střechy S10" $1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)$ $3*(1*(6,2+8,825))$ "Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11" $1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)$ "Skladba s palubkami - dvůr 1NP" 26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
320	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	2 723,156			CS ÚRS 2024 02
2357,711 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství								
321	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba střechy S01"</i> 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) <i>"Skladba střechy S02a"</i> 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 <i>"Skladba střechy S03a"</i> 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 <i>"Skladba střechy S04a"</i> 8,825*2,87+6,2*2,77 <i>Součet</i>								
322	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	1 162,420			CS ÚRS 2024 02
1006,424 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství								
323	K	712461702R02	Provedení povlakové krytiny střech přes plochých do 10° fólií mechanicky kotvenou	m2	125,538			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba střechy S06"</i> 0,63*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) 0,56*6,2+0,54*8,825 <i>Součet</i>								
324	M	28322067R01	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená odolná vůči UV záření tl 1,5mm	m2	146,315			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
125,538 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	712461702R01	Provedení povlakové krytiny střech přes plochých do 10° fólií mechanicky kotvenou "Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S02b" 17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2)) "Skladba střechy S03a" 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 "Skladba střechy S03b" 9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8 "Skladba střechy S03c" 7,2*3,4 "Skladba střechy S03d" 2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9 "Skladba střechy S04a" 8,825*2,87+6,2*2,77 "Skladba střechy S04b" 70,84+36,19 "Skladba střechy S08" 7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97 "Skladba střechy S09" 7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87 "Skladba střechy S05" 59,69+78,93+60,1 "Skladba střechy S07" 36,19+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+1,98*5,2+5,04+5,92+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92	m2	2 357,711			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,6+8,87+5,02*2+5,92+35,3+3,65+4,57+5,16+5,16
+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35+6,83*4

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25) "Skladba s palubkami - dvůr 1NP" 26 Součet					
326	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	2 747,912			CS ÚRS 2024 02
			2357,711 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství					
327	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	129,277			CS ÚRS 2024 02
			"Povrchová úprava skladby střechy S03c" 7,2*3,4 "Povrchová úprava skladby střechy S08" 7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97 Součet					
328	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t	129,277			CS ÚRS 2024 02
329	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S03a" 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 "Skladba střechy S04a" 8,825*2,87+6,2*2,77 Součet					
330	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky 1006,424 * 0,08 ' Přepočtené koeficientem množství	m3	80,514			CS ÚRS 2024 02
331	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5° "Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S03a" 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 "Skladba střechy S04a" 8,825*2,87+6,2*2,77 Součet	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02
332	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

333	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm "Část skladby střechy S01" 0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) Součet	m3	93,095			CS ÚRS 2024 02
334	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 93,095 * 1,6524 ' Přepočtené koeficientem množství	t	153,830			CS ÚRS 2024 02
335	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	379,278			CS ÚRS 2024 02
D 713 Izolace tepelné								
336	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá "Skladba podlahy P01" "1NP" 36,72+31,61+46,23 "2NP" 16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34 +12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP" 16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34 +12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP" 16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34 +12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP" 16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34 +12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 Součet	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
337	M	28372303R01	deska EPS 100 S tl 40mm	m2	1 883,826			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1794,12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

338	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 369,040			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"Skladba podlahy P03"

"1NP"

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			39,16+20,72 "3NP"					
			39,16+20,72 "4NP"					
			39,16+20,72 "5NP"					
			39,16+20,72 "Skladba podlahy P09"					
			"1PP"					
			4,24+27,02 "1NP"					
			18,44+10,31 Součet					
339	M	28376554R01	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 35mm	m2	2 487,492			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
			2369,04 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
340	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02
			"Skladba podlahy P02"					
			"1NP"					
			7,45+3,01+6,23 "2NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84 "3NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 "4NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 "5NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 "Skladba podlahy P08"					

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

5,46+4,81+1,27

Součet

341	M	28372302R01	deska EPS 100 S tl 30mm	m2	284,456			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

270,91 * 1,05 * Přepočtené koeficientem množství

342	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Skladba podlahy P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

343	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	284,456			CS ÚRS 2024 02

270,91 * 1,05 * Přepočtené koeficientem množství

344	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	574,920			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P03"

"1NP"
32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,7
9
+6,59+6,59
"2NP"
39,16+20,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"3NP"
39,16+20,72
"4NP"
39,16+20,72
"5NP"
39,16+20,72
"Skladba podlahy P09"
"1PP"
4,24+27,02
"1NP"
18,44+10,31
Součet

345	M	28372306R01	deska EPS 100 S tl 60mm	m2	603,666			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

574,92 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

346	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	243,858			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P05b"
"1PP"
34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2
Součet

347	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	256,051			CS ÚRS 2024 02

243,858 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

348	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	243,858			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

349	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	256,051			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

243,858 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

350	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	284,053			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

351	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	298,256			CS ÚRS 2024 02

284,053 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

352	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	313,092			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03a"

$14,4 \times 2,9 + (3,6 \times 3,5) / 2 + (3,2 \times 2,5) / 2 + 2,3 \times 2,5 + 6,7 \times 1,3 + (2,5 \times 2,5) / 2 + (1,6 \times 1,7) / 2 + 3,7 \times 3,9 + 5,32 \times 9,1 + 4,5 \times 9,4 + 3,11 \times 5$

"Skladba střechy S03b"

$9,5 \times 1,3 + 1,8 \times 2,9 + 1,7 \times 5,9 + 2,5 \times 1,2 + 7,3 \times 4,5 + 3,2 \times 4 + 5,7 \times 1,6 + 1,3 \times 6,8$

"Skladba střechy S03d"

$2,78 \times 2,93 + 2,7 \times 0,5 + 6,1 \times 2,9$

Součet

353	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	328,747			CS ÚRS 2024 02

$313,092 \times 1,05$ ' Přepočtené koeficientem množství

354	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	24,480			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"

$7,2 \times 3,4$

Součet

355	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	25,704			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$24,48 \times 1,05$ ' Přepočtené koeficientem množství

356	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	42,502			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S04a"

$8,825 \times 2,87 + 6,2 \times 2,77$

Součet

357	M	28372362	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 240mm	m2	44,627			CS ÚRS 2024 02

$42,502 \times 1,05$ ' Přepočtené koeficientem množství

358	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	39,970			CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba střechy S09"</i> <i>7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87</i> <i>Součet</i>								
359	M	28372364	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 280mm</i>	<i>m2</i>	<i>41,969</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>39,97 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
360	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	104,797			CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba střechy S08"</i> <i>7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97</i> <i>Součet</i>								
361	M	28375914	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm</i>	<i>m2</i>	<i>110,037</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>104,797 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
362	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	250,265			CS ÚRS 2024 02
<i>"Zateplení atik - skladba střechy S10"</i> <i>1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)</i> <i>3*(1*(6,2+8,825))</i> <i>"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"</i> <i>1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)</i> <i>Součet</i>								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
363	M	28372309	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm</i>	<i>m2</i>	<i>262,778</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>250,265 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								

364	K	713141138	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	605,726			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

"Tloušťka izolace dle PD 300 mm bez rozlišení tloušťky jednotlivých vrstev"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

Součet

365	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	666,299			CS ÚRS 2024 02

605,726 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

366	M	28376652	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	666,299			CS ÚRS 2024 02

605,726 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

367	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	643,036			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"

(7,2*3,4)

"Skladba střechy S04a"

(8,825*2,87+6,2*2,77)

"Skladba střechy S04b"

(70,84+36,19)

"Skladba střechy S05"

(59,69+78,93+60,1)

"Skladba střechy S06"

(0,63*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+0,56*6,2+0,54*8,825)

"Skladba střechy S08"

(7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97)

"Skladba střechy S09"

(7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

368	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	49,802			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"

0,07*(7,2*3,4)

"Skladba střechy S04a"

0,1*(8,825*2,87+6,2*2,77)

"Skladba střechy S04b"

0,08*(70,84+36,19)

"Skladba střechy S05"

0,08*(59,69+78,93+60,1)

"Skladba střechy S06"

"Skladba střechy S08"

0,07*(7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97)

"Skladba střechy S09"

0,05*(7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87)

Součet

+4*1+2*1,2+2*1,4)+0,56*6,2+0,54*8,825)

369	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	113,457			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S02a"

0,19*(10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86)

"Skladba střechy S02b"

0,19*(17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2)))

"Skladba střechy S03a"

0,19*(14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5)

"Skladba střechy S03b"

0,19*(9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8)

"Skladba střechy S03d"

0,19*(2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

0,19*26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet								
370	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	113,457			CS ÚRS 2024 02
371	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	2 883,808			CS ÚRS 2024 02
"Skladba podlahy P01"								
"1NP"								
36,72+31,61+46,23								
"2NP"								
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34								
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67								
"3NP"								
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34								
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67								
"4NP"								
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34								
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67								
"5NP"								
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34								
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67								
"Skladba podlahy P02"								
"1NP"								
7,45+3,01+6,23								
"2NP"								
5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84								
"3NP"								
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83								
"4NP"								
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83								
"5NP"								
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83								
"Skladba podlahy P03"								

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59

"2NP"

39,16+20,72

"3NP"

39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

"5NP"

39,16+20,72

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

"Skladba podlahy P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

"Skladba podlahy P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

Součet

372	M	28329012R01	fólie PE separační	m2	3 361,078			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

2883,808 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

373	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	20,511			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 761 Konstrukce prosvětlovací

374	K	761119999R01	Fasádní prosklená stěna hliníková 6200x2900 mm se vstupními dveřmi, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

375	K	761119999R02	Fasádní prosklená stěna hliníková 5000x2600 mm se vstupními dveřmi, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo s privátní okenní folií specifikace dle výpisu prosklených stěn - S102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
376	K	761119999R03	Fasádní prosklená stěna hliníková 5850x2600 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S103	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
377	K	761119999R04	Fasádní prosklená stěna hliníková 1285x2600 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S104	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
378	K	761119999R05	Fasádní prosklená stěna hliníková 2200x2900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S105	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
379	K	761119999R06	Prosklené dvoukřídle dveře 3100x2900 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S106	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
380	K	761119999R07	Fasádní prosklená stěna hliníková 3000x2900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S107	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
381	K	761119999R08	Fasádní prosklená stěna hliníková 3750x1900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S108	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
382	K	761119999R09	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
383	K	761119999R10	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S202	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
384	K	761119999R11	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2200x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S204	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
385	K	761119999R12	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
386	K	761119999R13	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S302	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
387	K	761119999R14	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2200x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S304	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
388	K	761119999R15	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
389	K	761119999R16	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S402	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
390	K	761119999R17	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2350x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S404	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
391	K	761119999R18	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2470 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
392	K	761119999R19	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S502	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
393	K	761119999R20	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2350x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S504	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
394	K	998761103	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,809			CS ÚRS 2024 02
D 762			Konstrukce tesařské					
395	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 20 mm "Skladba střechy S06" $0,63 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4)$ $0,56 \cdot 6,2 + 0,54 \cdot 8,825$ Součet	m2	125,538			CS ÚRS 2024 02
396	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty $125,538 \cdot 0,02$ Součet	m3	2,511			CS ÚRS 2024 02

397	K	762810037R01	Záklop stropů z dřevotřískových desek tl 38 mm, hrany kryté plastovou lištou zajišťující odvod elektrostatického náboje, rozebíratelný systém, s útlumem akustického tlaku	m2	16,380			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba podlahy P12 - zdvojená podlaha trafostanice"</i>								
16,38								
<i>Součet</i>								
398	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	0,622			CS ÚRS 2024 02
16,38*0,038								
<i>Součet</i>								
399	K	762952002R01	Montáž teras z palubek na terče z umělé hmoty	m2	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"</i>								
26								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
400	M	RMAT0006	palubky terasové s povrchovou úpravou na terčích z umělé hmoty	m2	28,080			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
26 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství								
401	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,112			CS ÚRS 2024 02
D 763 Konstrukce suché výstavby								
402	K	763113341	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm	m2	72,401			CS ÚRS 2024 02

"SDK instalační předstěny 1NP"
3,8*(2*1,18)
"SDK instalační předstěny 2NP"
2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)
"SDK instalační předstěny 3NP"
2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)
"SDK instalační předstěny 4NP"
2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)
"SDK instalační předstěny 5NP"
2,75*(1,2+1,44+1,7+1,2)
Součet

403	K	763121426	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm	m2	261,540			CS ÚRS 2024 02

"SDK instalační předstěny 1PP"
3,05*(1,8+2*0,3)
"SDK instalační předstěny 1NP"
3,8*(0,26*2)
"SDK instalační předstěny 2NP"
2,9*(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)
"SDK instalační předstěny 3NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,9*(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)
"SDK instalační předstěny 4NP"
2,9*(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)
"SDK instalační předstěny 5NP"
2,75*(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)
Součet

404	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	148,810			CS ÚRS 2024 02

"Část skladby podhledu C04"

"1NP"

3,56+13,99+23,83+19,38+15,31+15,26+26,69+30,79

Součet

405	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	284,080			CS ÚRS 2024 02

"Část skladby podhledu C04"

"1NP"

7,45+3,01+6,23+5,45+6,59+6,59+4,81+1,27

"2NP"

5,88+2*5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

Součet

406	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	29,292			CS ÚRS 2024 02

"Zateplení části podhledů C04"

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3,6*2,2+4,435*2+4,02*3,11

Součet

407	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	29,878			CS ÚRS 2024 02

29,292 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

408	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	191,850			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C05"

"1NP"

32,54+36,72+31,61+5,51+46,23+39,24

Součet

409	M	RMAT0002	minerální podhled kazetový 600x600x20 mm aw =1,00	m2	191,850			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
410	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,996			CS ÚRS 2024 02

D 764 Konstrukce klempířské

411	K	764011614R01	Krycí plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	11,870			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel s práškovou barvou"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV30"

11,87

Součet

412	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	43,300			CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV19"

43,3

Součet

413	K	764214607R01	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 600 mm	m	22,570			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV27"

22,57

Součet

414	K	764214607R02	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm	m	25,550			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV20"

25,55

Součet

415	K	764214607R03	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 700 mm	m	17,280			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV23"

17,28

Součet

416	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	19,910			CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV21"

19,91

Součet

417	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	66,000			CS ÚRS 2024 02

66

Součet

418	K	764216644R01	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm	m	162,180			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Pozinkovaný plech tl 0,7 mm s práškovým lakem"					
			"Výměry převzaté z výpisu klempířských výrobků"					
			"KV1"					
			12*2,84					
			"KV2"					
			28*1,0					
			"KV3"					
			8*1,6					
			"KV4"					
			4*1,6					
			"KV5"					
			4*2,7					
			"KV6"					
			4*2,4					
			"KV7"					
			11*0,9					
			"KV8"					
			4*2,2					
			"KV9"					
			4*0,9					
			"KV10"					
			4*1,8					
			"KV13"					
			1*7,4					
			"KV14"					
			1*1,5					
			"KV15"					
			1*3,6					
			"KV16"					
			1*3,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"KV17" 3*3,0 "KV18" 2*3,15 <i>Součet</i>					
419	K	764216645R01	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 420 mm <i>"Pozinkovaný plech tl 0,7 mm s práškovým lakem"</i> <i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> "KV11" 4*1,4 "KV12" 2*0,9 <i>Součet</i>	m	7,400			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
420	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm <i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> 92*2 <i>Součet</i>	kus	184,000			CS ÚRS 2024 02
421	K	764216667	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm <i>"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"</i> 12 <i>Součet</i>	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
422	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,318			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					
423	K	0,01	Protipožární dveře ocelové falcové, jednokřídlé, hladké plné - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
424	K	0,02	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
425	K	0,03	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
426	K	0,04	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 800x1970 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
427	K	0,05	Protipožární dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
428	K	0,06	Protipožární ocelové dveře falcové, dvoukřídlé, hladké, plné, hlavní křídlo š. 900 mm - 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
429	K	0,07	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
430	K	0,08	Protipožární ocelové dveře falcové, dvoukřídlé, hladké, částečně prosklené 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
431	K	0,09	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
432	K	0,10	Dveře falcové, protipožární, dvoukřídlé, plné, hladké, hlavní křídlo š. 900 mm 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
433	K	1,01	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
434	K	1,02	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, protipožární - 1300x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
435	K	1,03	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
436	K	1,04	Protipožární ocelové dveře, falcové, jednokřídlé, hladké, plné, bezpečnostní 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
437	K	1,05	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

438	K	1,07	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
439	K	1,08	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
440	K	1,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
441	K	1,10	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
442	K	1,11	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
443	K	1,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
444	K	1,13	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
445	K	1,14	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
446	K	1,15	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
447	K	1,17	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
448	K	1,18	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 1000x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
449	K	1,19	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární, bezpečnostní 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
450	K	1,20	Trezorové dveře, ocelové, plné, hladké, falcové, otevíravé ven - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
451	K	1,21	Vstupní dveře dvoukřídlé prosklené, bezpečnostní - 1660x2350 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
452	K	1,22	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
453	K	1,23	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
454	K	1,24	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
455	K	1,25	Vstupní dveře jednokřídlé celoprosklené - 1300x2300 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
456	K	1,26	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
457	K	1,27	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
458	K	1,28	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
459	K	1,29	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
460	K	1,30	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
461	K	1,31	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.31	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
462	K	1,32	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.32	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
463	K	1,33	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.33	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
464	K	1,34	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.34	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
465	K	1,35	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.35	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
466	K	1,37	Vstupní dveře dvoukřídlé prosklené, bezpečnostní - 1500x2350 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.37	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
467	K	1,38	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, bezpečnostní - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.38	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
468	K	1,39	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.39	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
469	K	1,40	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.40	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
470	K	1,41	Vjezdová sekční garážová vrata 6000x2600 mm pro vysoký provoz v hromadných garážích včetně integrovaných dveří š. 800 mm otevíravé ven, systémové řešení - specifikace dle výkazu dveří - 1.41	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
471	K	1,45	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.45	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
472	K	1,46	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.46	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
473	K	101	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3150x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
474	K	102	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3150x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
475	K	103	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 103	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
476	K	104	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 104	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
477	K	105	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevřené plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 105	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
478	K	106	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevřené plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3200x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 106	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
479	K	107	Okno čtyřdílné otvíravě-výklopné/otevřené plastové bezpečnostní izolační trojsklo 7500x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 107	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
480	K	108	Prosklená přepážka, dvoudílná, vysouvací nahoru plastová dvojsklo 1000x1300 mm - specifikace dle výpisu oken - 108	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
481	K	109	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevřené plastové, bezpečnostní izolační trojsklo 1500x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 109	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
482	K	2,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
483	K	2,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
484	K	2,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
485	K	2,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
486	K	2,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
487	K	2,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
488	K	2,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
489	K	2,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
490	K	2,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
491	K	2,11	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
492	K	2,13	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
493	K	2,14	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
494	K	2,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
495	K	2,16	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
496	K	2,17	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
497	K	2,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
498	K	2,19	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
499	K	2,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
500	K	2,21	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
501	K	2,22	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
502	K	2,23	Vstupní dveře do chodby, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
503	K	2,24	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
504	K	2,25	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
505	K	2,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
506	K	2,27	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
507	K	2,28	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
508	K	2,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
509	K	2,30	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plně hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
510	K	2,31	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.31	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
511	K	2,32	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.32	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
512	K	201	Okno rohové, třídlínná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
513	K	202	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 202	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
514	K	203	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 203	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
515	K	204	Okno jednokřídlé v kuchyni, otvíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 204	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
516	K	205	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 205	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
517	K	206	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 206	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
518	K	207	Okno jednokřídlé v kuchyni, otvíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 207	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
519	K	208	Okno rohové, třídlínná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 208	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
520	K	209	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 209	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
521	K	210	Francouzské okno jednokřídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 210	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
522	K	211	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 211	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
523	K	212	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 212	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
524	K	213	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 213	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
525	K	214	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 214	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
526	K	215	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 215	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
527	K	216	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 216	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
528	K	217	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 217	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
529	K	218	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 218	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
530	K	219	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 219	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
531	K	220	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 220	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
532	K	221	Okno jednoduché fixní hliníkové EI 30 DP1, izolační trojsklo 1800x2400 mm specifikace dle výpisu oken - 221	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
533	K	222	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 222	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
534	K	223	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 223	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
535	K	224	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 224	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
536	K	225	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 225	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
537	K	226	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 226	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
538	K	227	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava, otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 227	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
539	K	228	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo otvíravě-výklopné/fixní 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 228	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
540	K	229	Francouzské okno jednokřídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 229	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
541	K	230	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 230	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
542	K	231	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 231	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
543	K	232	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 232	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
544	K	233	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 233	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
545	K	3,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
546	K	3,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
547	K	3,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
548	K	3,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
549	K	3,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
550	K	3,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
551	K	3,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
552	K	3,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
553	K	3,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
554	K	3,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
555	K	3,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
556	K	3,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
557	K	3,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
558	K	3,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
559	K	3,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
560	K	3,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
561	K	3,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
562	K	3,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
563	K	3,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
564	K	3,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
565	K	3,21	Vstupní dveře do chodby, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
566	K	3,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
567	K	3,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
568	K	3,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
569	K	3,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
570	K	3,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
571	K	3,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
572	K	3,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
573	K	3,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
574	K	3,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
575	K	301	Okno rohové, třídlí, sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
576	K	302	Okno jednokřídle v koupelně, otevírací-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 302	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
577	K	303	Okno jednokřídle v koupelně, otevírací-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 303	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
578	K	304	Okno jednokřídle v kuchyni, otevírací-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 304	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
579	K	305	Okno jednokřídle v koupelně, otevírací-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 305	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
580	K	306	Okno jednokřídle v koupelně, otevírací-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 306	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
581	K	307	Okno jednokřídle v kuchyni, otevírací-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 307	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
582	K	308	Okno rohové, třídlí, sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 308	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
583	K	309	Okno dvoukřídle otevírací-výklopné/otevírací, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 309	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
584	K	310	Francouzské okno jednokřídle otevírací-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 310	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
585	K	311	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 311	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
586	K	312	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 312	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
587	K	313	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 313	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
588	K	314	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 314	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
589	K	315	Francouzské okno jednok řídle otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 315	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
590	K	316	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 316	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
591	K	317	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 317	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
592	K	318	Francouzské okno jednok řídle otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 318	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
593	K	319	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 319	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
594	K	320	Francouzské okno jednok řídle otevíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 320	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
595	K	321	Okno jednoduché fixní, hliníkové EI 30 DP1, izolační trojsklo 1800x2400 mm specifikace dle výpisu oken - 321	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
596	K	322	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 322	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
597	K	323	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 323	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
598	K	324	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 324	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
599	K	325	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 325	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
600	K	326	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlíná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 326	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
601	K	327	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 327	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
602	K	328	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 328	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
603	K	329	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otevírací-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 329	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
604	K	330	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otevírací-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 330	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
605	K	331	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 331	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
606	K	332	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 332	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
607	K	333	Okno trojdílné, jedno křídlo otevírací-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 333	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
608	K	4,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
609	K	4,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
610	K	4,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
611	K	4,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
612	K	4,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
613	K	4,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
614	K	4,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
615	K	4,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
616	K	4,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
617	K	4,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
618	K	4,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
619	K	4,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
620	K	4,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
621	K	4,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
622	K	4,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
623	K	4,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
624	K	4,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
625	K	4,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
626	K	4,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
627	K	4,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
628	K	4,21	Vstupní dveře do chodby, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
629	K	4,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
630	K	4,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
631	K	4,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
632	K	4,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
633	K	4,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
634	K	4,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
635	K	4,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
636	K	4,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
637	K	4,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
638	K	401	Okno rohové, třídlíná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
639	K	402	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 402	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
640	K	403	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 403	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
641	K	404	Okno jednokřídle v kuchyni, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 404	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
642	K	405	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 405	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
643	K	406	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 406	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
644	K	407	Okno jednokřídle v kuchyni, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 407	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
645	K	408	Okno rohové, třídlíná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 408	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
646	K	409	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 409	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
647	K	410	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 410	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
648	K	411	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvírav ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 411	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
649	K	412	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 412	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
650	K	413	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 413	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
651	K	414	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 414	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
652	K	415	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 415	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
653	K	416	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvírav ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 416	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
654	K	417	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvírav ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 417	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
655	K	418	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 418	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
656	K	419	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvírav ěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 419	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
657	K	420	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 420	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
658	K	421	Okno jednodílné fixní, hliníkové EI 30 DP1, izolační trojsklo 1800x2400 mm specifikace dle výpisu oken - 421	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
659	K	422	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 422	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
660	K	423	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 423	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
661	K	424	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 424	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
662	K	425	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 425	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
663	K	426	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 426	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
664	K	427	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 427	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
665	K	428	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 428	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
666	K	429	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 429	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
667	K	430	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 430	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
668	K	431	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 431	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
669	K	432	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 432	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
670	K	433	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 433	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
671	K	5,01	Vstupní dveře do bytu bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
672	K	5,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
673	K	5,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
674	K	5,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
675	K	5,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
676	K	5,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
677	K	5,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
678	K	5,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
679	K	5,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
680	K	5,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
681	K	5,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
682	K	5,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
683	K	5,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
684	K	5,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
685	K	5,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
686	K	5,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
687	K	5,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
688	K	5,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
689	K	5,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
690	K	5,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
691	K	5,21	Vstupní dveře do chodby, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
692	K	5,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
693	K	5,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
694	K	5,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
695	K	5,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
696	K	5,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
697	K	5,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
698	K	5,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
699	K	5,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
700	K	5,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
701	K	501	Okno rohové, třídlí, sestava otevíravě-výklopné/fixní/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
702	K	502	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 502	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
703	K	503	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 503	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
704	K	504	Okno jednokřídle v kuchyni, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 504	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
705	K	505	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 505	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
706	K	506	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 506	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
707	K	507	Okno jednokřídle v kuchyni, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 507	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
708	K	508	Okno rohové, třídlíná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 508	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
709	K	509	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 509	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
710	K	510	Francouzské okno jednok řídle otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 510	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
711	K	511	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 511	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
712	K	512	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 512	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
713	K	513	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 513	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
714	K	514	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 514	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
715	K	515	Francouzské okno jednok řídle otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 515	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
716	K	516	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 516	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
717	K	517	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 517	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
718	K	518	Francouzské okno jednok řídle otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 518	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
719	K	519	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 519	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
720	K	520	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 520	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
721	K	521	Okno jednoduché fixní, hliníkové EI 30 DP1, izolační trojsklo 1800x2400 mm specifikace dle výpisu oken - 521	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
722	K	522	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídlná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 522	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
723	K	523	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 523	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
724	K	524	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 524	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
725	K	525	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídlná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 525	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
726	K	526	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídlná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 526	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
727	K	527	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 527	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
728	K	528	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 528	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
729	K	529	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 529	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
730	K	530	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 530	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
731	K	531	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 531	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
732	K	532	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 532	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
733	K	533	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 533	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

734	K	766.LINKY.R01	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV1	kus	1,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

735	K	766.LINKY.R02	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV2	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

736	K	766.LINKY.R03	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV3	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

737	K	766.LINKY.R04	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV4	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

4

Součet

738	K	766.LINKY.R05	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV5	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

739	K	766.LINKY.R06	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV6	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

740	K	766.LINKY.R07	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV7	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

741	K	766.LINKY.R08	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV8	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

742	K	766.LINKY.R09	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV9	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

743	K	766.LINKY.R10	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV10	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

744	K	766.LINKY.R11	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV11	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

745	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,430			CS ÚRS 2024 02

D 767 Konstrukce zámečnické

746	K	767.ZAM.R01	Vnitřní schodišťové zábradlí, svařovaná konstrukce z ocelové pásovin 60x8 mm, zábradlí v. 1000 mm výplň ze svislé ocelové pásovin 60x8 á 108 mm - ZV01	m	123,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek"

"zábradlí je kotveno z boku do schodišťového ramene, patka je do betonového podkladu kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"

123

Součet

747	K	767.ZAM.R02	Zábradlí na pavlačích a balkonech, svařovaná konstrukce z ocelové pásovin 60x8 mm, zábradlí v. 1000 mm výplň ze svislé ocelové pásovin 60x8 á 108 mm - ZV02	m	333,400			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

*"zábradlí je kotveno z boku do ŽB desky, patka je do betonového podkladu
kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"*

333,4

Součet

748	K	767.ZAM.R03	Zábradlí na terase 2NP, svařovaná konstrukce z ocelové pásoviny 60x8 mm, zábradlí v. 610 mm (1000 mm od podlahy) výplň ze svislé ocelové pásoviny 60x8 á 108 mm - ZV03	m	45,700			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek"

*"zábradlí je kotveno z boku do ŽB atiky, patka je do betonového podkladu
kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"*

45,7

Součet

749	K	767.ZAM.R04	Zábradlí na terase 2NP, svařovaná konstrukce z ocelové pásoviny 60x8 mm, zábradlí v. 980 mm (1370 mm od podlahy) výplň ze svislé ocelové pásoviny 60x8 á 108 mm - ZV04	m	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek"

*"zábradlí je kotveno z boku do ŽB atiky, patka je do betonového podkladu
kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"*

4

Součet

750	K	767.ZAM.R05	Schodišťové madlo kotvené do stěny - ZV05	m	41,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Ocel + prášková barva"

*"včetně kotevních konzol a patek, kotven pomocí chem. Kotvy 2xM16, lepidlo HIT
RE500"*

"Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a těsnící prostředky"

"Min. 3 kotvy do stěny na jednom madle, (á max 2m)"

41

Součet

751	K	767.ZAM.R06	Sklepní kóje – systémové řešení, na celou výšku místnosti, konstrukce z pozinkované oceli bez dodatečného laku - ZV06	kus	40,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

*"nosná konstrukce z ocelových jeklů, čelní i dělicí stěny budou s plnou výplní,
výplň pozinkovaný plech tl. 0,8 mm"*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"v čelní stěně budou v horní a dolní části větrací mřížky s výplní ze svařované sítě 50/50 mm, ve spodní části bude větrací mřížka výšky 100 mm"

"a v horní části výšky 200 mm, dveře do kóji budou jednokřídlé šířky 700 mm a výšky 1970 mm"

"zámek s cylindrickou vložkou v základní bezpečnostní třídě BT1, kování klika/koule, rozměry jednotlivých kójí viz půdorys 1PP"

"celkem 40 kójí"

40

Součet

752	K	767.ZAM.R07	Podstavná konstrukce pro požární ventilátor CHÚC na ploché střeše, systémové řešení - ZV07	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"konstrukce z pozinkovaných jechlů, patky min. 200x200 mm s PE podložkou a přířezem z HI střešní folie, uloženo na hydroizolační folii"

"přesné rozměry stanoví dodavatel systému s ohledem na stabilitu"

2

Součet

753	K	767.ZAM.R08	Ocelový přejezdový úhelník zabetonovaný do hrany železobetonové desky u vjezdu do garáží - ZV08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Žárově pozinkovaná ocel. Kotvení pomocí navařených oc. pacek zmonolitněných s ŽB deskou"

"Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a těsnící prostředky"

"Délka 5,72 m. Profil L 60x60x6 mm. Hmotnost celkem 32 kg."

1

Součet

754	K	767.ZAM.R09	Zakrytí otvoru bezodtokových jímek o rozměru 500x500 mm v garážích - ZV09	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Lemovací ocelový profil L60/60/6 mm zabetonovaný do ŽB konstrukce. Výplň tvořená systémovým ocelovým pororoštem SP 330-34/38-3 uložený na úpalky"

"Včetně podkladních pryžových pásků na kontaktu mříže s rámem"

"Vhodné pro pojezd vozidel do 3,5 t. H.H. poklopu osazena v lici s povrchovou úpravou podlahy"

"Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci na základě ověřených rozměrů na stavbě"

"V rámci dílenské dokumentace bude provedeno statické posouzení jednotlivých prvků a přípojí"

5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

755	K	767.ZAM.R10	Zakrytí otvoru bezodtokové jámky o rozměru 400x400 mm v technické místnosti ZV10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Lemovací ocelový profil L60/60/6 mm zabetonovaný do ŽB konstrukce. Výplň tvořená systémovým ocelovým pororoštem SP 330-34/38-3 uložený na úpalky"

"Včetně podkladních pryžových pásek na kontaktu mříže s rámem. H.H. poklopu osazena v líci s povrchovou úpravou podlahy"

"Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci na základě ověřených rozměrů na stavbě"

"V rámci dílenské dokumentace bude provedeno statické posouzení jednotlivých prvků a přípojí"

1

Součet

756	K	767.ZAM.R11	Ocelový jekl pro ukotvení dopravních značek u vjezdu do garáží - ZV11	m	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"jekl 50x50x3 mm, povrchová úprava – pozink"

4

Součet

757	K	767995116R01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
758	M	RMAT0009	vyrovnávací pororoštové schodiště š 1200 mm - 4x175/280 mm - trafostanice	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
759	M	RMAT0010	drátěné stěny mezi trafostanicemi + kotvící konstrukce - trafostanice	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
760	M	RMAT0011	nosná ocelová konstrukce trafostanic	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
761	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	400,000			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P12 - zdvojená podlaha trafostanice"

400

Součet

762	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce - systémové stojky pod zdvojenou podlahu trafostanice	kg	400,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
763	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,129			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	771	Podlahy z dlaždic						
764	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 610,442			CS ÚRS 2024 02
"Skladba podlahy P07 (stupnice)"								
"1PP"								
(19*1,2+19*1,25)*0,3								
"1NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"2NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"3NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"4NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"Skladba podlahy P07 (stupnice)"								
"1PP"								
(19*1,2+19*1,25)*0,1711								
"1NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"2NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"3NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"4NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"Skladba podlahy P03"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1NP"					
			32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79 +6,59+6,59					
			"2NP"					
			39,16+20,72					
			"3NP"					
			39,16+20,72					
			"4NP"					
			39,16+20,72					
			"5NP"					
			39,16+20,72					
			"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"					
			"1PP"					
			2,65*2,65+2,7*1,25					
			"1NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"2NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"3NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"4NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"Podlaha P08"					
			"1NP"					
			5,46+4,81+1,27					
			"Skladba podlahy P02"					
			"1NP"					
			7,45+3,01+6,23					
			"2NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84					
			"3NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					

"4NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"5NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"Skladba podlahy P11"
"2NP"
70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83
"3NP"
56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83
"4NP"
78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83
"5NP"
60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35
Součet

765	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 610,442			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
(19*1,2+19*1,25)*0,3
"1NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"2NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"3NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"4NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
(19*1,2+19*1,25)*0,1711
"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"2NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"3NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"4NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"Skladba podlahy P03"					
			"1NP"					
			32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79					
			+6,59+6,59					
			"2NP"					
			39,16+20,72					
			"3NP"					
			39,16+20,72					
			"4NP"					
			39,16+20,72					
			"5NP"					
			39,16+20,72					
			"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"					
			"1PP"					
			2,65*2,65+2,7*1,25					
			"1NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"2NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"3NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"4NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"Podlaha P08"					
			"1NP"					

5,46+4,81+1,27

"Skladba podlahy P02"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Skladba podlahy P11"

"2NP"

70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83

"3NP"

56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83

"4NP"

78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83

"5NP"

60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35

Součet

766	K	771274313R01	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	276,550			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P07 (stupnice)"

"1PP"

19*1,2+19*1,25

"1NP"

23*1,25+23*1,25

"2NP"
23*1,25+23*1,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"3NP"
23*1,25+23*1,25
"4NP"
23*1,25+23*1,25
Součet

767	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	82,965			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
(19*1,2+19*1,25)*0,3
"1NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"2NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"3NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"4NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
Součet

768	K	771274332R01	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	276,550			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
19*1,2+19*1,25
"1NP"
23*1,25+23*1,25
"2NP"

23*1,25+23*1,25
"3NP"
23*1,25+23*1,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"4NP"
23*1,25+23*1,25
Součet

769	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	48,469			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
(19*1,2+19*1,25)*0,1711
"1NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"2NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"3NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"4NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
Součet

770	K	771574413R01	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	564,928			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P03"
"1NP"
32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59
"2NP"
39,16+20,72
"3NP"
39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

"5NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

39,16+20,72

"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"

"1PP"

2,65*2,65+2,7*1,25

"1NP"

2*(2,7*1,3)

"2NP"

2*(2,7*1,3)

"3NP"

2*(2,7*1,3)

"4NP"

2*(2,7*1,3)

"Podlaha P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

771	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	649,667			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

564,928 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

772	K	771574415R01	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	259,370			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

Součet

773	M	59761137R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	285,307			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

259,37 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

774	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Podlaha P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

775	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	312,000			CS ÚRS 2024 02

"Podlahy P02"

43*4
"Podlahy P03"
22*4
"Podlahy P07"
10*4
"Podlahy P08"
3*4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

776	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	32,181			CS ÚRS 2024 02

D 776 Podlahy povlakové

777	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"
"1NP"
36,72+31,61+46,23
"2NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67
Součet

778	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"4NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

779	K	776231111R01	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů,
úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

780	M	28411051R01	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR	m2	1 973,532			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

1794,12 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

781	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstvým	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

782	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,243			CS ÚRS 2024 02

D 777 Podlahy lité

783	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 809,098			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P04"
"1PP"
976,37
"1NP"
528,86
"Skladba podlahy P05a a P09"
"1PP"
4,24+27,02
"1NP"
18,44+10,31
"Skladba podlahy P05b"
"1PP"
34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2
Součet

784	K	777131113R01	Penetrační nátěr podlahy pod PU stěrky - dle systémového řešení výrobce	m2	1 809,098			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podlahy P04"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

"Skladba podlahy P05a a P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

Součet
*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
55+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

785	K	777521103R01	Polyuretanová stěrka pro střední a těžké provoz - se vsypem, odstín přírodní šedá, elastická,vodotěsná, odolná proti sollím a ropným produktů, pojížděná	m2	1 505,230			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp."

"Skladba podlahy P04 (parking)"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

Součet

786	K	777521103R02	Polyuretanová stěrka pro střední a těžké provoz - se vsypem, odstín přírodní šedá, elastická,vodotěsná, odolná proti sollím a ropným produktů	m2	303,868			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp."

"Skladba podlahy P05a (technické prostory) a P09 (technické prostory)"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b (technické prostory)"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

787	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,151			CS ÚRS 2024 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

788	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	4 021,059			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady vnitřní"

1088,367

"Obklad keramickým páskem vnější"

2932,692

Součet

789	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4 021,059			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady vnitřní"

1088,367

"Obklad keramickým páskem vnější"

2932,692

Součet

790	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady 1NP"

2,1*(4,4+2,71+2,43+3+4,94+3,14+4*1,53+4*1,18+2*3,28+2*2,16+5,4+5,2+2+2+

4*1,5+4,23+3+4,23+2*4,3+2+4,4+5,2+1,8+2,83)

"Keramické obklady 2NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 3NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 4NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 5NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

Součet

791	M	RMAT0007	obklad keramický na minimální spáru, slinutý, glazovaný tl. 8-12mm - dle konkrétního standardu	m2	1 251,622			

1088,367 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

792	K	781734113	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 105 ks/m2	m2	2 932,692			CS ÚRS 2024 02

"Skladba fasády F03"

4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)

"Odečet oken a plochy F01"

-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953

"Skladba fasády F04"

4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)

"Skladba fasády F02"

1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

Součet

793	M	RMAT0004	obklad cihelný páskový mrazuvzdorný - dle výběru investora	m2	2 932,692			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
794	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	132,743			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 783 **Dokončovací práce - nátěry**

795	K	783827425R01	Ochranný protiprašný nátěr na betonové povrchy vhodný do exteriéru, bezbarvý	m2	4 911,376			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C06"

"1PP"

$29,41+7,58+10,55*6,5+24,01+4,24+3,11*5,5+1,8*2,1+34,32+0,29+11,55*(9+2,95)+(6,72+10,45)*(5,1+6,8+4,55+9,7+5,15+5,95+6)$

"1NP"

$10,31+2,7*4,91+2,5*2,1+528,86+7,1+17,22*(3,08+4,9+1,33+3,395+4,755+5,75+0,61)$

"2NP"

$20,72+2,5*1+70,84+36,19+2,6*4+6,83+7,73+4,57+7,2+6,56+8,87+5,63+5,04+5,92$

"3NP"

$20,72+56,69+36,19+6,83+2,5*4+3,85+4,57+4,57+7,48+6,56+8,87+2*5,04+5,92$

"4NP"

$20,72+78,93+36,19+6,83+2,5*4+3,85+4,57+4,57+7,48+6,56+8,87+2*5,04+5,92$

"Nátěry stěn 1PP"

$2,75*(4*7,05+2*3,865+2*4,65+2*2,485+2*1,965+2*4,735+2*1,6+2*9,65+2*4,6+2*8,76+2*5,4+2*6,35+2*4,255+4*5,05+2*18,64+2*6,66+2*2,01+2*2,6+2*7,68)$

$2,75*(8*6,5+2*25,92+2*5,03+2*1,31+2*54,1+2*17,17+2*11,95+2*14,34+5*2,4+7*3+2*3,6)$

"Nátěry stěn 1NP"

$3,35*(2*16,85+2*17,22+2*12,18+2*29,58+2*4,48+4*5,1+2*3,31+2*2,2+2*1,36)$

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

796	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11 774,512			CS ÚRS 2024 02

"Malby SKD podhledů skladba C01"

708,835

"Malby SKD podhledů skladba C04"

148,81+284,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Malby SDK podhledů skladba C05"

191,85

"Malby omítek stropů skladba C07"

1873,16

"Malby sádrových omítek stěn"

8567,777

Součet

797	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

"1PP"

$28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)*11,37$

"1NP"

$16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59$

Součet

798	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

"1PP"

$28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)*11,37$

"1NP"

$16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59$

Součet

799	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11 774,512			CS ÚRS 2024 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

800	K	787111990R01	Interiérová prosklená rámová příčka 2050x3040 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídlé 1460/2330 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

801	K	787111990R02	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4850x3400 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

802	K	787111990R03	Prosklená příčka 1520x2750 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídlé otevíravé dovnitř - specifikace dle výpisu prosklených příček - P103.1	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
803	K	787111990R04	Prosklená příčka 3543x3000 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídlé otevíravé ven - specifikace dle výpisu prosklených příček - P103.2	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
804	K	787111990R05	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm- specifikace dle výpisu prosklených příček - P201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
805	K	787111990R06	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P203	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
806	K	787111990R07	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
807	K	787111990R08	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P303	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
808	K	787111990R09	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
809	K	787111990R10	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P403	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
810	K	787111990R11	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
811	K	787111990R12	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P503	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
812	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,087			CS ÚRS 2024 02

D 790

Ostatní konstrukce

813	K	790.OST.R01a	Sestava poštovních schránek (24 schránek) - schránka stojatá s AL klapkou, vhoz i výběr vpředu. Osazení zámkem DOLS (3x klíč). Plastové jmenovky. Rozměry: 370x330x100 mm. Barva šedá. - OV01	kus	1,000			VLASTNÍ
814	K	790.OST.R01b	Sestava poštovních schránek (16 schránek) - schránka stojatá s AL klapkou, vhoz i výběr vpředu. Osazení zámkem DOLS (3x klíč). Plastové jmenovky. Rozměry: 370x330x100 mm. Barva šedá. - OV01	kus	1,000			VLASTNÍ
815	K	790.OST.R02	Nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí délky 30 m DN19 umístěné v plechové skříni s plnými dvířky viz PBR - OV02	kus	8,000			VLASTNÍ
816	K	790.OST.R03	Vnitřní čistící rohož 3415x1800 mm - OV03	kus	1,000			VLASTNÍ
817	K	790.OST.R04	Vnitřní čistící rohož 15000x900 mm - OV04	kus	3,000			VLASTNÍ
818	K	790.OST.R05	Dvířka uzamykatelná pro kempy, rozměry 250x250 mm, kovová lakovaná, bílá barva - OV05	kus	4,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
819	K	790.OST.R06	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 1300x3000 mm, výšky 600 mm - OV06	kus	10,000			VLASTNÍ
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

10

Součet

820	K	790.OST.R07	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 4000x600 mm, výšky 600 mm - OV07	kus	2,000			VLASTNÍ

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

2

Součet

821	K	790.OST.R08	Volně stojící masivní parková lavička s opěradlem, svařovaná ocelová konstrukce s dřevěnými prkny na sedáku a opěradle, délka 2000 mm, výška sedáku 440 mm - OV08	kus	6,000			VLASTNÍ

"ocelová konstrukce lakována vypalovaným práškovým lakem v barvě RAL 7016 (antracit), dřevo"

"lakováno odolným lakem určeným do náročných klimatických podmínek"

6

Součet

822	K	790.OST.R09	Ochranný nástavec pro střešní vpust s plastovou mřížkou, do kačírkových střeš, výška koše - cca 100 mm, Rozměry 400x400 mm - OV09	kus	17,000			VLASTNÍ
823	K	790.OST.R10	Zrcadlo, montáž na stěnu, vysoce lesklý povrch / 600 x 800 - nutno upřesnit na stavbě - OV10	kus	43,000			VLASTNÍ
824	K	790.OST.R11	Sklopné zrcadlo do WC pro invalidy, montáž na stěnu, vysoce lesklý povrch / 400 x 600 - nutno upřesnit na stavbě - OV11	kus	1,000			VLASTNÍ

825	K	790.OST.R12	Ocelový svařovaný květináč čtvercového tvaru 2500x2500 mm, výšky 1000 mm - OV12	kus	5,000			VLASTNÍ
826	K	790.OST.R13	Revizní dvířka určená do sádkartonových systémů s impregnovaným sádkartonem, rozměry 400x400 mm, vhodná do vlhkých prostor, s US tlačným zámkem, umístěná v podhledu - OV13	kus	51,000			VLASTNÍ
827	K	790.OST.R14	Herní prvky pro děti, musí splňovat bezpečnostní požadavky příslušných norem obzvláště ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 - OV14	kus	2,000			VLASTNÍ
828	K	790.OST.R15	Kovová šatní skříň dvoukřídla 800x500x1800 mm se společným zámkem - OV15	kus	20,000			VLASTNÍ

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

5

Součet

"jeden oddíl se čtyřmi policemi a druhý šatní, s cylindrickým zámkem, svařovaná samonosná konstrukce z plechu, lakováno práškovým lakem"

"s hladkým povrchem, barevné řešení bude upřesněno, přední i zadní strana opatřena větracími mřížkami pro přísun vzduchu"

20

Součet

829	K	790.OST.R16	Systémové půdní schody s kovovým skládacím žebříkem s protiskluzovou úpravou, rozměr 1300x920 mm, ovládací tyč bude umístěna v technické místnosti v 1PP, referenční výrobek FAKRO LML - OV16	kus	1,000			VLASTNÍ
830	K	790.OST.R17	Systémový výlez na plochou střechu, výklopné do strany s možností ponechání křídla v otevřené poloze, rozměr 1300x920 mm, plná výplň, uzamykatelné, referenční výrobek FAKRO DRL - OV17	kus	1,000			VLASTNÍ
831	K	790.OST.R18	Revizní dvířka k vodoměrným sestavám v bytech, určená pod obklad, magnetická, poloha umístění za WC/práčkou/umyvadlem (viz projekt ZTI), zákl. rozměr : 500x600 mm - OV18	kus	85,000			VLASTNÍ
832	K	790.OST.R19	Klíčový trezor požární ochrany - umístěný před vstupem do CHÚC ve stěně, ovládaný od EPS - OV19	kus	1,000			VLASTNÍ

"V klíčovém trezoru bude umístěn generální klíč k prostorům, kromě bytových jednotek. KTPO bude trvale viditelný a označen zábleskovým majákem."

"Maják bude umístěn na fasádě objektu tak, aby byl snadno viditelný ze směru příjezdu jednotek PO."

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
833	K	790.OST.R20	Plastový kontejner na komunální odpad na kolečkách s brzdou, o objemu 1100l, barva černá - OV20	kus	8,000			VLASTNÍ
834	K	790.OST.R21	Venkovní čistící rohož 1800x900 mm - OV21	kus	3,000			VLASTNÍ
835	K	790.OST.R22	Vnitřní čistící rohož 1200x900 mm, maximální výška 15 mm - OV22	kus	10,000			VLASTNÍ
836	K	790.OST.R23	Pojistný přepad s integrovanou foliovou manžetou, hranatý 100/100 mm, seříznutý výtok na 6cm - OV23	kus	5,000			VLASTNÍ
837	K	790.OST.R24	Revizní dvířka k hlavní vodoměrné sestavě v 1PP - plechová dvoukřídlá dvířka na zámek, 1200x1200mm, bez středového sloupku. Povrchová úprava: práškový lak, barva bílá, RAL 9016. - OV24	kus	1,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
838	K	790.OST.R25	Venkovní čistící rohož 1500x900 mm - OV25	kus	1,000			VLASTNÍ
839	K	790.OST.R26	Vnitřní čistící rohož 1500x900 mm - OV26	kus	2,000			VLASTNÍ
840	K	790.OST.R27	Dekorační síť do interiéru, z ocelových lanek, umístěno na východním schodišti, plocha 37 m2, neslouží jako zábradlí - OV27 <i>"Nerezová lanková síť s okem ve tvaru kosočtverce, včetně doplňkových vázacích a kotvicích prvků z nerezové oceli. Velikost ok max. ø40 mm"</i> <i>"průměr lanka min. 2 mm"</i> 1 <i>Součet</i>	kus	1,000			VLASTNÍ
841	K	790.OST.R28	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 8000x600 mm, výšky 600 mm - OV28 <i>"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"</i> <i>"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"</i> 2 <i>Součet</i>	kus	2,000			VLASTNÍ
842	K	790.OST.R29	Přenosný hasicí přístroj (PHP) -univerzální práškový 34A,183B, umístění dle PBŘ - OV29	kus	20,000			VLASTNÍ
843	K	790.OST.R30	Přenosný hasicí přístroj (PHP) -univerzální práškový CO2 89B, umístění dle PBŘ - OV30	kus	3,000			VLASTNÍ
844	K	790.OST.R31	Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky komplet dodávka lanových úchytů a spojovacích lan, včetně montáže, revize a předání do užívání - OV31	kus	1,000			VLASTNÍ
845	K	790.OST.R32	Umístění výstražných a bezpečnostních tabulek - značek dle ČSN EN 7010 a nařízení vlády 375/2017 (viz. PBŘ) / např. nebezpečí - elektřina, nehasit vodou, total stop atd. - OV32	soubor	1,000			VLASTNÍ
846	K	790.OST.R33	Informační a navigační systém tabulek dle požadavku investora - OV33 <i>"Bude sloužit pro orientaci pohybu v objektu, k označení jednotlivých podlažích, požární a evakuační plány, funkční využití, směrnice apod."</i> <i>"Bude zpracováno v jednotné grafické úpravě"</i> <i>"Označena by měla být svítidla pro nouzové osvětlení (př. zelená tečka na tlačítku)"</i>	soubor	1,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Informační systém:"

"- dveře v komunikačních trasách označené oboustranně"

"- dveře cílových místností označené jednostranně (kočárkárna, úklid apod.)"

"- značení podlaží - každá stanice výtahu bude označená v předsíni číslem podlaží" "- značení dveří bytů"

"- označení důležitých prvků a umístění specifických zařízení - uzávěr vody, elektřina"

"- materiálově dle umístění - samostatná tabulka, nerezový rámeček, nápis na zdi, pískování, práškový lak provedený v kovovém obkladu apod."

"Evakuační plán:"

"- požární evakuační plán a další části PO dokumentace dle dispozic, vytvořená odborně způsobilou osobou PO, ve vícejazyčném provedení SK, EN"

1

Součet

847	K	790.OST.R34	Fasádní 3D nápisy "SVĚTOVAR a5" a "MĚSTSKÁ POLICIE", vytvořeno z hliníkového lakovaného plechu, systémové řešení, barva černá dle Plzeňského standardu - OV34	kus	1,000			VLASTNÍ
848	K	790.OST.R35	Prostup atikou s integrovanou foliovou manžetou, hranatý 100/100 mm, umístěný u vnitřní atiky na střeše - OV35	kus	3,000			VLASTNÍ
849	K	790.OST.R36	Kontrastní nátěr sloupů a stěn v místě průjezdných profilů, černé a žluté pruhy - OV36	m2	40,000			VLASTNÍ
850	K	790.OST.R38	Revizní dvířka v CHUC, plechová lakovaná, uzamykatelná, rozměr : 600x600 mm. Viz referenční výrobek v katalogu standardů - OV38	kus	4,000			VLASTNÍ
851	K	790.OST.R39	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 400x600 mm - OV39	kus	1,000			VLASTNÍ
852	K	790.OST.R40	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 400x500 mm - OV40	kus	3,000			VLASTNÍ
853	K	790.OST.R41	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x850 mm - OV41	kus	1,000			VLASTNÍ
854	K	790.OST.R42	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x500 mm - OV42	kus	1,000			VLASTNÍ
855	K	790.OST.R43	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x300 mm - OV43	kus	4,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
856	K	790.OST.R44	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x750 mm - OV44	kus	1,000			VLASTNÍ
857	K	790.OST.R45	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x650 mm - OV45	kus	1,000			VLASTNÍ
858	K	790.OST.R46	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2700 mm, šířka 1240 mm - OV46	kus	2,000			VLASTNÍ
859	K	790.OST.R47	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2820mm, šířka 1240 mm - OV47	kus	6,000			VLASTNÍ
860	K	790.OST.R48	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2700 mm, šířka 895 mm - OV48	kus	3,000			VLASTNÍ
861	K	790.OST.R49	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2820mm, šířka 895 mm - OV49	kus	9,000			VLASTNÍ
862	K	790.OST.R52	Fasádní hliníková větrací mřížka, pro přizobené odvětrání skladu A.1.10, hranatá o rozměrech 300x150 mm - OV52	kus	2,000			VLASTNÍ
863	K	790.OST.R53	Systémový ochranný ocelový sloupek proti nárazům, průměr 110 mm, výška 900 mm, opatřený nátěrem ve žluté barvě - OV53	kus	4,000			VLASTNÍ
864	K	790.OST.R54	Revizní dvířka určená do sádkartonových systémů, rozměry 150x150 mm (upřesnění projekt ZTI), na magnet - OV54	kus	3,000			VLASTNÍ
865	K	790.OST.R55	Revizní dvířka do instalační předstěny, určená pod obklad, magnetická, zákl. rozměr : 300x300 mm (upřesnění projekt ZTI) - přesné rozměry dle spárořezu místností - OV55	kus	1,000			VLASTNÍ
866	K	790.OST.R56	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 40 - OV56	kus	2,000			VLASTNÍ
867	K	790.OST.R57	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 150 pro VN - OV57	kus	2,000			VLASTNÍ
868	K	790.OST.R58	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostup stěnou - pro potrubí HDPE NN DN 90 - OV58	kus	2,000			VLASTNÍ
869	K	790.OST.R59	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 160 - OV59	kus	4,000			VLASTNÍ
870	K	790.OST.R60	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy stěnou - pro potrubí DN 90 - OV60	kus	1,000			VLASTNÍ
871	K	790.OST.R61	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 100 - OV60	kus	1,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
872	K	790.OST.R62	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 90, pro kabely NN - OV62	kus	8,000			VLASTNÍ
873	K	790.OST.R63	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 90, pro kabely NN - OV63	kus	8,000			VLASTNÍ
874	K	790.VYTAH.R01	Osobní výtah pro 13 osob, nosnost 1000 kg, 6 stanic - specifikace dle PD	kus	1,000			VLASTNÍ
875	K	790.VYTAH.R02	Osobní výtah pro 8 osob, nosnost 630 kg, 6 stanic - specifikace dle PD	kus	1,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.10 - Elektrická požární signalizace

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 51112200-2

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	35,000			CS ÚRS 2024 01
2	M	RMAT0003	integrační modul	kus	35,000			
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	660,000			CS ÚRS 2024 01
4	M	1151865	KABEL 1-CHKE-V-O 2X1,5 FE180/P60-R B2CAS	m	759,000			
660*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
5	K	741920113	Protipožární ucpávky kabelových chráničů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 20 do 30 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
6	K	741920204	Protipožární ucpávky kabelových chráničů prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

7	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	360,000			CS ÚRS 2024 01

8	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	378,000		CS ÚRS 2024 01
360*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"							
9	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	158,000		CS ÚRS 2024 01
10	M	34575201	žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R 50x60x1,50mm	m	158,000		CS ÚRS 2024 01
11	K	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	1 870,000		CS ÚRS 2024 01
12	M	34571741	přichytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 6mm	kus	1 870,000		CS ÚRS 2024 01
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	950,000		CS ÚRS 2024 01
14	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	1 140,000		CS ÚRS 2024 01
950*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"							
15	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	740,000		CS ÚRS 2024 01
16	M	34121239	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 5x2x0,8mm2	m	888,000		CS ÚRS 2024 01
740*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"							
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 150,000		CS ÚRS 2024 01
18	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1 380,000		CS ÚRS 2024 02
1150*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"							
19	K	742210002	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu dvou nebo tříkruhové	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
20	M	59081407	ústředna EPS adresná analogová, max 1536 adres, modulární koncepce	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
21	K	742210005	Montáž ústředny EPS panelu čelního	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
22	M	RMAT0001	čelní ovládací panel ústředny EPS	kus	1,000		
23	K	742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
24	M	59081380	deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
25	K	742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
26	M	40463100	zdroj spínaný 24V/1,5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
28	M	34621004	akumulátor VRLA, 12 V, pól F2, kapacita 12 Ah	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
29	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	RMAT0005	akumulátor 12V,bezúdržbový, AGM, kapacita 17 Ah	kus	2,000			
31	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
32	M	RMAT0002	zařízení dálkového přenosu	kus	1,000			
33	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	59081354	rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
35	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	59081356	tablo ovládací externí pro EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
37	K	742210081	Montáž integračního modulu do PC nadstavby	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	RMAT0003	integrační modul	kus	1,000			
39	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	55779004	trezor požární nerezový pro motýlkový nebo cylindrický zámek, 12/24 V - HZS PLZEŇ	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
41	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	59081435	hlásič multisenzorový konvenční	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	59081477	patice hlásiče s izolátorem	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02

46	M	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
47	M	59081467	sklo náhradní tlačítkového hlásiče	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
48	M	59081468	klíč tlačítkového hlásiče	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	742210161	Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
50	M	59081337	jednotka vyhodnocovací lineárního teplotního hlásiče s displejem, 1 x 1000m	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
51	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	485,000			CS ÚRS 2024 01
52	M	59081320	kabel lineární teplotní, nylon, 68°C, UV ochrana	m	485,000			CS ÚRS 2024 01
53	M	RMAT0004	plastová příchytka teplotního kabelu	m	1 455,000			
485*3 "Přepočtené koeficientem množství"								
54	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	39,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	59081500	siréna adresná	kus	39,000			CS ÚRS 2024 02
56	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	59081526	siréna hlasová s LED majákem, 24 V ss, záblesk červený	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
58	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	59081392	jednotka vstupně-výstupní, relé, 1xIN a 1xOUT	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
61	M	59081393	jednotka vstupně-výstupní, relé, s izolátorem, 4xIN a 4xOUT	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
62	K	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
63	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
64	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.4 - Zdravotně technické instalace

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	205,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	Izolace 75 mm.R	Návleková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 75 mm	m	55,000			

Poznámka k položce:
izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace
například Geberit, MIRELON Akustik

3	M	Izolace 110 mm.R	Návleková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 110 mm	m	95,000			

Poznámka k položce:
izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace
například Geberit, MIRELON Akustik

4	M	Izolace 125 mm.R	Návleková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 125 mm	m	25,000			

Poznámka k položce:
izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace
například Geberit, MIRELON Akustik

5	M	Izolace 160 mm.R	Návrhová hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 160 mm	m	30,000			
Poznámka k položce: izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace například Geberit, MIRELON Akustik								
6	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	150,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	30,600			CS ÚRS 2024 02
30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
8	M	63154601	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm	m	10,200			CS ÚRS 2024 02
10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
9	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	66,300			CS ÚRS 2024 02
65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
10	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	45,900			CS ÚRS 2024 02
45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
11	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
12	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	5,100			CS ÚRS 2024 02
5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
13	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	140,000			CS ÚRS 2024 02
15	M	63154611	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/50mm	m	25,500			CS ÚRS 2024 02
25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
16	M	63154612	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/50mm	m	117,400			CS ÚRS 2024 02
115,098039215686*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
17	K	713463214	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 150 mm	m	35,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	63154615	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 169/50mm	m	35,800			CS ÚRS 2024 02
35,0980392156863*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
19	M	34191001	kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů	m	520,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

20	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,724			CS ÚRS 2024 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21	M	45810001R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po stěně	kus	180,000			

Poznámka k položce:
- cena za dodávku a montáž úchytného, závěsného a kotevního materiálu

22	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
23	K	721173734.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 75, zvukově izolační potrubí	m	65,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

24	K	721173736.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100, zvukově izolační potrubí	m	115,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

25	K	721173737.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125, zvukově izolační potrubí	m	110,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

26	K	721173738.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 150, zvukově izolační potrubí	m	50,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

27	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 40	m	15,000			CS ÚRS 2024 02

28	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 50	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
29	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 110	m	135,000			CS ÚRS 2024 02
30	K	721175211	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
31	K	721175212	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	275,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	721175213	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	75,000			CS ÚRS 2024 02
33	K	721175214	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
34	M	28619441.R	<i>tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 75, zvukově izolační potrubí</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			

Poznámka k položce:

kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

35	M	28619443.R	<i>tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110, zvukově izolační potrubí</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			

Poznámka k položce:

kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	28619444.R	tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 125, zvukově izolační potrubí	kus	3,000			
Poznámka k položce: kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku								
37	M	28619452.R	tvarovka čistící PE-HD 90° s oválným otvorem D 160, zvukově izolační potrubí	kus	5,000			
Poznámka k položce: kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku								
38	M	28614460	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	28614461	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110	kus	19,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	28614463	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 160	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
41	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	46,000			CS ÚRS 2024 02
42	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	139,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	59,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	721211431	Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	721226512.R	Podomítková předinstalační sada k pračkám-myčkám/umyvadlům DN 40/50	kus	41,000			
Poznámka k položce: Podomítková předinstalační sada DN40/50, je určena k další kompletaci pro zápachové uzávěrky k pračkám, myčkám, sušičkám, popř. pro odvod kondenzátu. Tento systém instalace umožňuje kdykoliv po vyjmutí ZU jeho snadnou údržbu, volný vstup do potrubí a jeho čištění spirálou. Dodávka včetně zkracovatelného stavebního ochranného krytu, pojistného šroubu pro fixaci kompletační sady a zápachové zátky pro období montáže. Předpříprava pro jednoduché popř. dvojité připojení spotřebičů s vypouštěním vody.								
47	K	721226513.R	Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka/myčka, sušička)	kus	40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Kompletační sada vhodná k HL4000.0, zápachová uzávěrka pro 2 spotřebiče pračka/myčka, sušička prádla a také odvod kondenzátu. Vložka ZU se namontuje do předinstalační sady HL4000.0 a je lehce přístupná pro účely údržby. Je určena pro současné připojení dvou spotřebičů s vypouštěním vody (pračka, myčka nádobí, sušička prádla, odvod kondenzátu). Dodávka obsahuje: vložka zápachové uzávěrky se vztlačovým uzávěrem a dvěma přípojkami, krytka s nerezové oceli, 2x kolenová přípojka pro pračky/myčky a 1x kolenová přípojka pro sušičku prádla a závitový kroužek.								
48	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
50	M	56231104.R	vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech DN 75, DN 110, DN 125, DN 160, dvoudílný odvodňovací kroužek, nástavec s PVC izolační přírubou, inspekční a drenážní šachta pro zelené střechy	kus	6,000			
51	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
52	M	56231119.R	vtok střešní vodorovný s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125, dvoudílný odvodňovací kroužek, nástavec s PVC izolační přírubou, inspekční a drenážní šachta pro zelené střechy	kus	4,000			
53	K	721269124.R	Montáž vírového ventilu do DN 200 ostatní typ	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
54	M	56231214.R	Vírový ventil s regulovaným odtokem 0,6 l/s, integrovaná konstrukce bezpečnostního přepadu	kus	1,000			
55	M	Kalová stanice	přečerpávací kalová stanice s akumulací 40l	kus	1,000			
Poznámka k položce: - výtlačné potrubí DN32, délka 5 m- 1,5 kW, 230 V								
56	M	42610390.R	Kalové čerpadlo 230V, 0,43 kW, 133 l/min	kus	1,000			
Poznámka k položce: - výtlačné potrubí DN40, délka 10 m								
57	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
58	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1 095,000			CS ÚRS 2024 02
59	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	115,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	722140121	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 88,9/2	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
68	K	722140134	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,2	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,216			CS ÚRS 2024 02
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
61	M	42390233.R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	95,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu								
62	K	722140112	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1	m	3,000			CS ÚRS 2024 02
63	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
64	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2	m	12,000			CS ÚRS 2024 02
65	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
66	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasicí systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
69	K	722140135	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasicí systémy a pro požární vodovody- systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
70	K	722140136	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 42/1,5	m	45,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
- systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody- systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
71	K	722140137	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
72	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	1 172,000			CS ÚRS 2024 02
73	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	194,000			CS ÚRS 2024 02
74	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	293,000			CS ÚRS 2024 02
75	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	174,000			CS ÚRS 2024 02
76	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	56,000			CS ÚRS 2024 02
77	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
78	K	722175008	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
79	K	722175009	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
80	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	510,000			CS ÚRS 2024 02
81	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
82	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	495,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	220,000			CS ÚRS 2024 02
84	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	45,000			CS ÚRS 2024 02
85	K	722181234	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
86	K	722181235	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
87	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	140,000			CS ÚRS 2024 02
88	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
89	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 02
90	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	55,000			CS ÚRS 2024 02
91	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	90,000			CS ÚRS 2024 02
92	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
93	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	115,000			CS ÚRS 2024 02
94	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	130,000			CS ÚRS 2024 02
95	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	70,000			CS ÚRS 2024 02
96	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
97	K	722182017	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 75	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
98	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	233,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	722211124	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 80	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
100	M	851008005016	TVAROVKA T KUS 80-50	kus	1,000			
101	M	55251654.R	Příruba litinová závitová s vnitřním závitem 50 -2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
102	M	55251656.R	Příruba litinová závitová s vnitřním závitem 80 -3"	kus	1,000			
103	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	296,000			CS ÚRS 2024 02
104	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	323,000			CS ÚRS 2024 02
105	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	93,000			CS ÚRS 2024 02
106	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
107	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	27,000			CS ÚRS 2024 02
108	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
109	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
110	M	MUO51461	Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj D 28/1"	kus	8,000			
Poznámka k položce: - tvarovka z uhlíkové oceli, nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305) - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
111	M	NER35370	Přechodové šroubení s vnějším závitem lisovací spoj, převlečná matice z chromniklové oceli D 54/2"	kus	1,000			
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
112	M	NER31803	Přechodka s vnitřním závitem nerezová ocel d 18, G 1/2, DN15 - lisovací tvarovka	kus	2,000			
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
113	M	NER31707	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 22, G 3/4, DN20 - lisovací tvarovka	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

114	M	NER31708	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 28, G 1, DN25 - lisovací tvarovka	kus	2,000			

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

115	M	NER31710	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 42, G 6/4, DN40 - lisovací tvarovka	kus	6,000			

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

116	M	NER31724	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 89,9, G 3, DN80 - lisovací tvarovka	kus	1,000			

135	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
117	K	72224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
118	M	31942765	šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
119	M	31942766	šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
120	M	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
121	M	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
122	M	31942770	šroubení topenářské přímé mosaz 2"	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
123	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"	kus	58,000			CS ÚRS 2024 02
124	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
125	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
126	K	722230104	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
127	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2"	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
128	M	55128855	ventil směšovací třicestný 2" F, PN10, 110 °C, Kvs=40m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
129	K	722231075	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
130	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
131	K	722231144	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
132	K	722234266	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
133	K	Vyvažovací ventil 01	Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 1/2"	kus	10,000			
134	K	21102015	Nerezový podomítkový box s nezámrznou armaturou 1/2", zásuvkou na 230V, uzamykatelný	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Trezor pro vestavbu do zdi obsahující nezámrznou 1/2" armaturu a elektrickou zásuvku na 230V</i>								
137	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
138	K	722263208	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2"x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
139	M	31940001	šroubení mosazné k vodoměrům 1/2"	sada	90,000			CS ÚRS 2024 02
140	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2 055,000			CS ÚRS 2024 02
141	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	50,000			CS ÚRS 2024 02
142	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 105,000			CS ÚRS 2024 02
143	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,545			CS ÚRS 2024 02
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení					
144	K	724141202.R	Vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem, snímačem proudění a zpětným ventilem, Q=3,9 l/s, H=60 m	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Více­stupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem, snímačem proudění a zpětným ventilem. Elektronická ochrana proti chodu nasucho se čtyřmi po sobě jdoucími pokusy o spuštění, se zabudovaným zpětným ventilem a kondenzátorem. Hřídlové těsnění: dvojité mechanické ucpávka s vloženou olejovou komorou. Uložení: kulči kové ložisko s trvalým mazáním tukem. Pohon: Vodou chlazený jednofázový st řídavý motor s tepelnou ochranou proti přetížení. 1~230 V, 50 Hz, IP 68, třída izolace F, včetně přípojovacího kabelu motoru 15 m (H07 RNF) a síťové zástrčky. Čerpané médium: čistá až zkalená voda bez agresivních, abrazivních a pevných složek. Obsaženo v rozsahu dodávky: Přípojovací sada Kit-Press obsahuje: - Expanzní nádoba - Uzavírací ventil s manometrem (nainstalujte do výtláčného potrubí nad hladinu vody) Přípojka: Rp 1</i>								
145	K	724233014	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou DD závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	9116799	Armatura Flowjet 3/4"	kus	1,000			
147	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019			CS ÚRS 2024 02
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
148	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
149	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
150	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
151	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
152	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
153	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	7,000			CS ÚRS 2024 02
154	K	725241216	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1000x800 mm	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
155	K	725241217.R	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1000x900 mm	kus	15,000			
156	K	725241218	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x900 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
157	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
158	K	725244624	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
159	K	725244625	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1000x800 mm	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
160	K	725244626	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1000x900 mm	soubor	17,000			CS ÚRS 2024 02
161	K	725244629	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1200x900 mm	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
163	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	134,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	725813111.R	Ventil rohový kombinovaný bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	40,000			
165	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
166	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	soubor	40,000			CS ÚRS 2024 02
167	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
168	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
169	K	725822611.R	Baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou pákou bez výpusti	kus	1,000			
170	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
172	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	55145588	<i>baterie sprchová bez příslušenství</i>	<i>kus</i>	<i>44,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
174	M	55145002	<i>kompletní sprchový set 050/1,0</i>	<i>kus</i>	<i>44,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
175	K	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
177	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
178	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
179	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
180	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,626			CS ÚRS 2024 02
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
182	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
183	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
184	K	726131031	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
185	K	726131031.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu	kus	15,000			
186	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	41,000			CS ÚRS 2024 02
187	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	5,000			CS ÚRS 2024 02
188	K	726131061	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání shora, stavební výšky 820 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
189	K	726131201.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů	kus	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

190	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,637			CS ÚRS 2024 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

191	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
192	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
193	K	727222003	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
194	K	727222004	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 63	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
195	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
196	K	727222006	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 90	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
197	K	727222008	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 125	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
198	K	727222009	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 160	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
199	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	120,000			CS ÚRS 2024 02
200	K	727223122	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
201	K	727223124	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 63	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
202	K	727223125	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
203	K	727223127	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	92,000			CS ÚRS 2024 02

206	K	732429215	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02

204	K	727223128	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 125	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
205	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,082			CS ÚRS 2024 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

207	M	42610592	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 cirkulační pro TUV výtlak 6m Q _{max} 3m ³ /h PN 10 nerezové T 80°C	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
208	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,004			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.5 - Vzduchotechnika

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	P	Poznámka						
	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"

1
D D1 BYTY

VZT
D D2 Zařízení

1	K	Pol194	Zař. č.10- Odvětrání soc. zařízení A.1.5.9 - V=125 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle	ks	1,000			

			vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,				
2	K	Pol195	Zař. č.11- Odvětrání soc. zařízení A.1.5.3 - V=200 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I= 0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø150,	ks	1,000		
3	K	Pol196	Zař. č.12- Odvětrání soc. zařízení A.1.5.4, A.1.5.22 - V=250 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I=	ks	1,000		

			0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø150,				
4	K	Pol197	Zař. č.13- Odvětrání WC soc. zařízení A.1.5.2, A.1.5.11 - V=50 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,	ks	2,000		
5	K	Pol198	Zař. č.14- Odvětrání soc. zařízení A.1.5.2, A.1.5.11 - V=100 m³/h, dPext=200 Pa,	ks	1,000		

			nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,				

6	K	Pol199	Zař. č.15-Odvětrání WC+koupelen bytů - V=150 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I= 0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,	ks	42,000			
7	K	Pol200	Stěnová přívodní šterbina reagující na vlhkost, ø125, včetně montážního příslušenství	ks	60,000			
8	K	Pol201	Digestoř s odtahem do šachty, se zpětnou klapkou ø125, V=200 m³/h, dPext=200 Pa včetně montážního příslušenství	ks	42,000			
D D3 POTRUBÍ								
9	K	Pol202	Spiro kruhové potrubí 125	m	192,000			
10	K	Pol203	Spiro kruhové potrubí 160	m	68,000			
11	K	Pol204	Spiro kruhové potrubí 200	m	42,000			
12	K	Pol205	Spiro kruhové potrubí 225	m	16,000			
13	K	Pol206	Spiro kruhové potrubí 250	m	14,000			
14	K	Pol207	Flexibilní potrubí 125 mm s tepelnou a hlukovou izolací ze skelných vláken tloušťky 25 mm	m	126,000			
15	K	Pol208	Přímá trouba 250x180/500	m	32,000			
16	K	Pol209	Přímá trouba 250x315/500	m	8,000			
17	K	Pol210	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 250x180-160x160-ø125	ks	8,000			
18	K	Pol211	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 250x180-250x180-ø125	ks	8,000			
19	K	Pol212	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 315x250-250x250-ø125	ks	1,000			
20	K	Pol213	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 315x250-315x250-ø125	ks	2,000			
21	K	Pol214	Oblouk 250x180/R100,90°	ks	8,000			
22	K	Pol215	Oblouk 315x250/R150,90°	ks	1,000			
23	K	Pol216	Spiro-jednostranná odbočka 90° ø150-ø150-ø125/215	ks	1,000			
24	K	Pol217	Spiro-jednostranná odbočka 90° ø180-ø180-ø125/215	ks	1,000			
25	K	Pol218	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø160-ø125-ø125/215,120	ks	19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol219	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø160-ø150-ø125/215,70	ks	1,000			
27	K	Pol220	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø180-ø160-ø125/215,90	ks	1,000			
28	K	Pol221	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø200-ø160-ø125/215,130	ks	11,000			
29	K	Pol222	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø224-ø180-ø150/240,138	ks	1,000			
30	K	Pol223	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø224-ø200-ø125/215,98	ks	8,000			
31	K	Pol224	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø200-ø125/215,150	ks	3,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol225	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø224-ø125/215,102	ks	1,000			
33	K	Pol226	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø250-ø125/215,50	ks	3,000			
34	K	Pol227	Spiro-oblouk ø125/R125,90°	ks	66,000			
35	K	Pol228	Spiro-oblouk ø150/R150,90°	ks	5,000			
36	K	Pol229	Spiro-oblouk ø224/R224,90°	ks	1,000			
37	K	Pol230	Symetrický přechod na spiro 125x125-ø125/250	ks	19,000			
38	K	Pol231	Symetrický přechod na spiro 160x160-ø160/250	ks	8,000			
39	K	Pol232	Symetrický přechod na spiro 250x250-ø250/400	ks	1,000			
40	K	Pol233	Požární klapka kruhová ø125	ks	19,000			
41	K	Pol234	Požární klapka kruhová ø160	ks	19,000			
42	K	Pol235	Požární klapka kruhová ø200	ks	12,000			
43	K	Pol236	Požární klapka kruhová ø225	ks	9,000			
44	K	Pol237	Požární klapka kruhová ø250	ks	5,000			

45	K	Pol238	Čtyřhranná protipožární klapka 250x180	ks	8,000			
46	K	Pol239	Čtyřhranná protipožární klapka 315x250	ks	3,000			
47	K	Pol240	Spiro-výfukové koleno ø225/R225	ks	8,000			
48	K	Pol241	Spiro-výfukové koleno ø250/R250	ks	3,000			
49	K	Pol242	Spiro-výfukové koleno 250x180	ks	8,000			
50	K	Pol243	Spiro-výfukové koleno 315x250	ks	1,000			
51	K	Pol244	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	47,000			
52	K	Pol245	Talířový ventil odvodní 100	ks	42,000			
53	K	Pol246	Vsuvná zpětná klapka do potrubí ø125	ks	45,000			
54	K	Pol247	Vsuvná zpětná klapka do potrubí ø150	ks	2,000			

D D4 MONTÁŽE

55	K	Pol248	Spiro kruhové potrubí 125	m	192,000			
56	K	Pol249	Flexibilní potrubí 125 mm s tepelnou a hlukovou izolací ze skelných vláken tloušťky 25 mm	m	126,000			
57	K	Pol250	Spiro kruhové potrubí 160	m	68,000			
58	K	Pol251	Spiro kruhové potrubí 200	m	42,000			
59	K	Pol252	Spiro kruhové potrubí 225	m	16,000			
60	K	Pol253	Spiro kruhové potrubí 250	m	14,000			
61	K	Pol421	Přímá trouba 250x180/500	m	32,000			
62	K	Pol209	Přímá trouba 250x315/500	m	8,000			
63	K	Pol256	Spiro-výfukové koleno ø225/R225	ks	8,000			
64	K	Pol257	Spiro-výfukové koleno 250x180	ks	8,000			
65	K	Pol258	Spiro-výfukové koleno 315x250	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol259	Požární klapka kruhová ø125	ks	19,000			
67	K	Pol260	Požární klapka kruhová ø160	ks	19,000			
68	K	Pol261	Požární klapka kruhová ø200	ks	12,000			
69	K	Pol262	Požární klapka kruhová ø225	ks	9,000			
70	K	Pol263	Požární klapka kruhová ø250	ks	5,000			
71	K	Pol264	Čtyřhranná protipožární klapka 250x180	ks	8,000			
72	K	Pol265	Čtyřhranná protipožární klapka 315x250	ks	3,000			
73	K	Pol266	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	47,000			
74	K	Pol267	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	49,000			
75	K	Pol268	Montáž stěnových přívodních šterbin, včetně montážního příslušenství	ks	60,000			
D D5			Ostatní					
76	K	Pol269	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø125, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	105,000			
77	K	Pol270	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø160, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	13,000			
78	K	Pol271	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø200, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	33,000			
79	K	Pol272	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø225, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	15,000			
80	K	Pol273	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø250, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	5,000			
81	K	Pol274	Konzole typ T, délka 500 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	20,000			
Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál								
82	K	Pol275	Těsnící páska	ks	50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

*Poznámka k položce:
Stavební přípomoc*

83	K	Pol276	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	50,000			
84	K	Pol277	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	49,000			

D D6 GARÁŽE

D D7 VZT JEDNOTKY

85	K	Pol278	Zař. č.6-Střešní ventilátor axiální pro odvod, IP65, V=3900 m3/h, dPext=250 Pa, P=1,2 kW, I=2,3 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			

D D3 POTRUBÍ

86	K	Pol279	Přímá trouba 160x125	m	26,000			
87	K	Pol280	Přímá trouba 250x125	m	20,000			
88	K	Pol281	Přímá trouba 315x125	m	20,000			
89	K	Pol282	Přímá trouba 315x200	m	32,000			
90	K	Pol283	Přímá trouba 400x125	m	3,000			
91	K	Pol284	Přímá trouba 400x160	m	8,000			
92	K	Pol285	Přímá trouba 450x160	m	14,000			
93	K	Pol286	Přímá trouba 560x160	m	4,000			
94	K	Pol287	Přímá trouba 630x315	m	12,000			
95	K	Pol288	Přímá trouba 630x160	ks	6,000			
96	K	Pol289	Stranový přechod 250x125-160x125/500	ks	3,000			
97	K	Pol290	Stranový přechod 315x125-250x125/500	ks	3,000			
98	K	Pol291	Stranový přechod 315x160-315x125/500	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	Pol292	Stranový přechod 400x125-315x125/500	ks	1,000			
100	K	Pol293	Stranový přechod 400x160-315x125/500	ks	1,000			
101	K	Pol294	Stranový přechod 400x160-400x125/500	ks	1,000			
102	K	Pol295	Stranový přechod 450x160-400x160/500	ks	1,000			
103	K	Pol296	Stranový přechod 450x315-450x160/500	ks	1,000			
104	K	Pol297	Stranový přechod 630x160-560x160/500	ks	1,000			
105	K	Pol298	Stranový přechod 630x315-630x160/500	ks	1,000			
106	K	Pol299	Výfukový oblouk 315x630/R150,90°	ks	1,000			
107	K	Pol300	Oblouk 160x630/R100,90°	ks	8,000			
108	K	Pol301	Oblouk 315x200/R150,90°	ks	1,000			
109	K	Pol302	Oblouk 315x630/R150,90°	ks	1,000			
110	K	Pol303	Oblouk 560x160/R150,90°	ks	1,000			
111	K	Pol304	Oblouk 630x315/R150,90°	ks	1,000			
112	K	Pol305	Odbočka 315x630-315x630-200x630/500,R100	ks	1,000			
113	K	Pol306	Odbočka 560x160-400x160-315x160/715,R150	ks	1,000			
114	K	Pol307	Odbočka 630x315-630x315-450x315/850,R150	ks	1,000			
115	K	Pol308	REGULÁTOR PRŮTOKU 400x125	ks	1,000			
116	K	Pol309	REGULÁTOR PRŮTOKU 450x160	ks	1,000			
117	K	Pol310	REGULÁTOR PRŮTOKU 315x200	ks	1,000			
118	K	Pol311	REGULÁTOR PRŮTOKU 315x160	ks	1,000			

119	K	Pol312	Vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x125/40	ks	18,000			
120	K	Pol313	Vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 100x280/40	ks	6,000			
121	K	Pol314	Požární izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm	m2	2,500			
D D4 MONTÁŽE								
122	K	Pol315	Montáž potrubí	m	145,000			
123	K	Pol316	Montáž tvarovek	ks	30,000			
124	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	2,500			
125	K	Pol317	Montáž ventilátoru, včetně montážního příslušenství	ks	1,000			
126	K	Pol318	Montáž vyústek a regulátorů	ks	28,000			
D D5 Ostatní								
127	K	Pol319	Konzole typ T, délka 700 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	4,000			
128	K	Pol148	Montážní nosník 38x40, délka 2 metry, včetně montážního příslušenství (závitová tyč M8 , šrouby, matice, hmoždinky)	ks	50,000			
Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál								
129	K	Pol320	Těsnicí páska a tmel	ks	10,000			
Poznámka k položce: Stavební přípomoc								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	Pol321	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	5,000			
131	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
132	K	Pol322	Uvedení do provozu- spuštění ventilátoru a odzkoušení	ks	1,000			
133	K	Pol323	Zaregulování průtoků	ks	28,000			
D D8 SKLEPY + POP								
D D7 VZT JEDNOTKY								
134	K	Pol324	Zař. č.1- Ventilátor do kruhového potrubí V=70 m3/h, dPext=100 Pa, P=20 W, I=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
135	K	Pol325	Zař. č.2- Ventilátor do kruhového potrubí 50 m3/h, dPext=100 Pa, P=20 W, I=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
136	K	Pol326	Zař. č.3- Ventilátor do kruhového potrubí 350 m3/h, dPext=100 Pa, P=60 W, I=0,5 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D160, spínání od teploty v prostoru	ks	1,000			
137	K	Pol327	Zař. č.4- Ventilátor do kruhového potrubí 110 m3/h, dPext=100 Pa, P=30 W, I=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
138	K	Pol328	Zař. č.5 a 7- Ventilátor do kruhového potrubí 500 m3/h, dPext=200 Pa, P=100 W, I=0,8 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D200	ks	2,000			
D D3 POTRUBÍ								
139	K	Pol329	Spiro-přímá trouba ø100	m	40,000			
140	K	Pol330	Spiro-přímá trouba ø160	m	10,000			
141	K	Pol331	Spiro-přímá trouba ø200	m	46,000			
142	K	Pol332	Spiro-oblouk ø100/R100,90°	ks	12,000			
143	K	Pol333	Spiro-oblouk ø200/R200,90°	ks	4,000			
144	K	Pol334	Spiro T-kus ø100	ks	3,000			

145	K	Pol335	Spiro T-kus ø200-200-100	ks	1,000			
146	K	Pol336	Zpětná klapka ø100	ks	3,000			
147	K	Pol337	Zpětná klapka ø160	ks	1,000			
148	K	Pol338	Zpětná klapka ø200	ks	2,000			
149	K	Pol339	Kruhová protidešťová žaluzie je určená pro venkovní montáž na potrubí 100 mm, s ochranným pletivem (velikost oka 10x10 mm).	ks	3,000			
150	K	Pol340	Větrací mřížka se sítím pro kruhové vzduchotechnické potrubí 100 mm.	ks	6,000			
151	K	Pol341	Větrací mřížka se sítím pro kruhové vzduchotechnické potrubí 160 mm.	ks	2,000			
152	K	Pol342	Výfukový díl kruhový Ø200	ks	2,000			
153	K	Pol343	Proti požární klapka Ø200 s ručním ovládáním, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74° C	ks	10,000			
154	K	Pol344	Vyústka jednořadá do kruhového potrubí 500x75/40	ks	8,000			
155	K	Pol345	Protipožární větrací mřížka do zdíva 500x200, požární odolnost EI30/EW90	ks	1,000			
156	K	Pol346	Protipožární větrací mřížka do zdíva 500x250, požární odolnost EI30/EW90	ks	2,000			
157	K	Pol347	Protipožární větrací mřížka do zdíva 300x130, požární odolnost EI30/EW90	ks	2,000			
158	K	Pol348	Protipožární větrací mřížka do zdíva 300x100, požární odolnost EI30/EW90	ks	1,000			
159	K	Pol244	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	1,000			

D D4 MONTÁŽE

160	K	Pol349	Montáž potrubí	m	96,000			
161	K	Pol350	Montáž tvarovek	ks	57,000			
162	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	1,000			
163	K	Pol351	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	6,000			
164	K	Pol352	Montáž vyústek	ks	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5 Ostatní								
165	K	Pol353	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø100, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	20,000			
166	K	Pol354	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø160, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	10,000			
167	K	Pol271	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø200, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	25,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál</i>								
168	K	Pol275	Těsnící páska	ks	20,000			
<i>Poznámka k položce: Stavební přímocce</i>								
169	K	Pol321	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	36,000			
170	K	Pol355	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
171	K	Pol356	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	6,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

172	K	Pol357	Zaregulování průtoků vyústkami	ks	8,000			

D D9 CHÚC

D D7 VZT JEDNOTKY

173	K	Pol358	Zař. č. 8-Střešní ventilátor axiální pro přívod IP65, V=12350 m3/h, dPext=350 Pa, P=3 kW, I=7,3 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			
174	K	Pol359	Zař. č.9-Střešní ventilátor axiální pro přívod IP65, V=19800 m3/h, dPext=350 Pa, P=4 kW, I=9,5 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			

D D3 POTRUBÍ

175	K	Pol360	Přímá trouba 355x280	m	13,000			
176	K	Pol361	Přímá trouba 355x315	m	4,000			

177	K	Pol362	Přímá trouba 450x280	m	3,000			
178	K	Pol363	Přímá trouba 560x280	m	4,000			
179	K	Pol364	Přímá trouba 560x315	m	4,000			
180	K	Pol365	Přímá trouba 560x355	m	3,000			
181	K	Pol366	Přímá trouba 630x355	m	5,000			
182	K	Pol367	Přímá trouba 630x450	m	6,000			
183	K	Pol368	Odbočka 280x355-280x355-315x355/715,R150	m	1,000			
184	K	Pol369	Odbočka 280x355-280x355-560x355/960,R150	m	1,000			
185	K	Pol370	Odbočka 280x355-280x355-710x355/1110,R150	m	1,000			
186	K	Pol371	Odbočka 280x355-280x355-800x355/1300,R200	m	1,000			
187	K	Pol372	Odbočka 280x450-280x450-315x450/715,R150	m	1,000			
188	K	Pol373	Odbočka 280x560-280x560-315x560/715,R150	m	1,000			
189	K	Pol374	Odbočka 315x355-315x355-900x355/1400,R200	m	1,000			
190	K	Pol375	Odbočka 315x560-315x560-315x560/715,R150	m	1,000			
191	K	Pol376	Odbočka 315x630-315x630-900x630/1400,R200	m	1,000			
192	K	Pol377	Odbočka 355x560-355x560-560x560/960,R150	m	1,000			
193	K	Pol378	Odbočka 355x630-355x630-630x630/1030,R150	m	1,000			
194	K	Pol379	Odbočka 450x630-450x630-630x630/1030,R150	m	1,000			
195	K	Pol380	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x300/40	ks	4,000			
196	K	Pol381	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x500/40	ks	1,000			
197	K	Pol382	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x650/40	ks	1,000			
198	K	Pol383	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x750/40	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	Pol384	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x850/40	ks	1,000			
200	K	Pol385	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x500/40	ks	3,000			
201	K	Pol386	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x600/40	ks	1,000			
202	K	Pol387	Stranový přechod 355x315-355x315/500	ks	1,000			
203	K	Pol388	Stranový přechod 450x280-355x280/500	ks	1,000			
204	K	Pol389	Stranový přechod 560x280-450x280/500	ks	1,000			
205	K	Pol390	Stranový přechod 560x315-560x315/500	ks	1,000			
206	K	Pol391	Stranový přechod 560x355-355x355/500	ks	1,000			
207	K	Pol392	Stranový přechod 630x355-560x355/500	ks	1,000			
208	K	Pol393	Stranový přechod 630x450-630x450/500	ks	1,000			
209	K	Pol394	Oblouk 315x560/R150,90°	ks	2,000			
210	K	Pol395	Oblouk 450x630/R150,90°	ks	2,000			
211	K	Pol396	Oblouk 560x315/R150,90°	ks	2,000			
212	K	Pol314	Požární izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm	m2	12,000			
D D4 MONTÁŽE								
213	K	Pol423	Montáž potrubí	m	42,000			
214	K	Pol398	Montáž tvarovek	ks	37,000			
215	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	12,000			
216	K	Pol399	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	2,000			
217	K	Pol352	Montáž vyústek	ks	12,000			

D D5 Ostatní

218	K	Pol274	Konzole typ T, délka 500 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	16,000			
219	K	Pol319	Konzole typ T, délka 700 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	8,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál</i>								
220	K	Pol400	Těsnící páska a tmel	ks	10,000			

Poznámka k položce:
Stavební přípomoc

221	K	Pol401	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	12,000			
222	K	Pol402	Montážní technika-lešení do 3 metrů	ks	1,000			
223	K	Pol403	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	2,000			
224	K	Pol404	Zaregulování průtoků výústkami	ks	12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.6 - Topení a chlazení

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

4	K	Pol47	Kulový kohout DN15, PN6	ks	3,000			
5	K	Pol48	Kulový kohout DN32, PN6	ks	3,000			
6	K	Pol49	Kulový kohout DN40, PN6	ks	3,000			
7	K	Pol50	Kulový kohout DN50, PN16	ks	2,000			

8	K	Pol51	Zpětná klapka DN32, PN16	ks	3,000			
9	K	Pol52	Filtr DN32, PN16	ks	2,000			

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D P Poznámka

	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"

1

D D1 VS

Kotle,
výměníky,
zásobníky

D D2

1	K	Pol44	Deskový výměník ÚT 45 kW, primár 100/70, sekundár 70/50 °C s izolací	ks	1,000			
2	K	Pol45	Deskový výměník TV 80 kW, primár 100/70, sekundár 70/50 °C s izolací	ks	1,000			
3	K	Pol46	Zásobník TV 1000 litrů, PN10	ks	1,000			

D D3 ARMATURY

10	K	Pol53	Navařovací kulový kohout DN40, PN25	ks	2,000			
11	K	Pol54	Filtr DN40, PN25	ks	1,000			
12	K	Pol55	Filtr DN15, PN6	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol56	Regulátor tlakové difference, rozsah nastavení 10-60 kPa, včetně impulzního potrubí	ks	1,000			
14	K	Pol57	Reguační a vyvažovací ventil DN32	ks	1,000			
15	K	Pol58	Reguační a vyvažovací ventil DN40	ks	1,000			
16	K	Pol59	Regulační ventil pro ÚT Kv=6,3 m3/h s pohonem	ks	1,000			
17	K	Pol60	Regulační ventil pro TV Kv=10 m3/h s pohonem	ks	1,000			
18	K	Pol61	Kulový kohout DN32, PN25	ks	4,000			
19	K	Pol62	Oběhové čerpadlo, DN25, Q=2 m3/h, H=3 m, 230 V	ks	1,000			
20	K	Pol63	Oběhové čerpadlo, DN25, Q=3 m3/h, H=4 m, 230 V	ks	1,000			
21	K	Pol64	Oběhové čerpadlo nerezové pro TV, DN25, Q=3 m3/h, H=4 m, 230 V	ks	1,000			
22	K	Pol65	Vodoměr sudené vody Qn=2,5 m3/h, DN20, PN10, M-Bus	ks	1,000			
23	K	Pol66	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, OTVÍRACÍ PŘETLAK 10 BAR	ks	2,000			
24	K	Pol67	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, OTVÍRACÍ PŘETLAK 350 kPa	ks	1,000			
25	K	Pol68	VODOMĚR DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉ VODY Qn=1,5 m3/h, DN20, PN25, M-Bus	ks	1,000			
26	K	Pol69	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, OBJEM 140 LITRŮ, Tmax.=70°C, P= 6 BAR	ks	1,000			
27	K	Pol70	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN15, PN16, 24 V	ks	2,000			
28	K	Pol71	Ventil pro expanzní nádobu SU R 1"x1"	ks	1,000			
29	K	Pol72	Vypouštěcí kohout DN15	ks	6,000			
30	K	Pol73	Tlakoměr 0-600 kPa s kohoutem	ks	8,000			
31	K	Pol74	Teploměr 0-120°C	ks	8,000			

32	K	Pol75	Ocel DN15	m	12,000			
33	K	Pol76	Ocel DN20	m	6,000			
34	K	Pol77	Ocel DN25	m	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol78	Ocel DN32	m	18,000			
36	K	Pol79	Ocel DN40	m	36,000			
37	K	Pol414	PPR TRUBKA 32mm x 4,4mm PN16, SDR 7,4	m	20,000			

D D4 Potrubí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

38	K	Pol415	PPR TRUBKA 63mm x 8,6mm PN16, SDR 7,4	m	10,000			

D D5 Nátěry

39	K	Pol82	Nátěr systetický 2x antikorozní	m	78,000			

D D6 Izolace

40	K	Pol83	Minerální vata s Al polepem DN15, tloušťka 20 mm	m	12,000			
41	K	Pol84	Minerální vata s Al polepem DN20, tloušťka 20 mm	m	6,000			
42	K	Pol85	Minerální vata s Al polepem DN25, tloušťka 20 mm	m	6,000			
43	K	Pol86	Minerální vata s Al polepem DN32, tloušťka 25 mm	m	18,000			
44	K	Pol87	Minerální vata s Al polepem DN40, tloušťka 25 mm	m	36,000			
45	K	Pol416	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 32, tloušťka 20 mm	m	20,000			
46	K	Pol417	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 63, tloušťka 25 mm	m	10,000			

D D7 Demontáže

D D8 Montážní práce

47	K	Pol90	Montáž výměníků, zásobníku a armatur	ks	66,000			
48	K	Pol91	Montáž rozvodů a izolací včetně izolací	m	108,000			

49	K	Pol92	Přesun hmot	kg	1 000,000			
D D9 Ostatní								
50	K	Pol93	Nosníky s nástěnnou konzolou, včetně montážního příslušenství (šrouby, matice, hmoždinky)	ks	10,000			
51	K	Pol94	Objímka dvoudílná s gumou 40 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	50,000			
<i>Poznámka k položce: Tvarovky, pomocný montážní materiál, svářecí souprava, těsnící prvky</i>								
52	K	Pol95	Svářecí souprava-náplně	ks	1,000			
53	K	Pol96	Těsnící, spojovací a maskující páska	ks	5,000			
54	K	Pol97	Spony plastové pro izolaci - 100 ks	ks	1,000			
55	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
56	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	16,000			
57	K	Pol100	Uvedení do provozu	hod	15,000			
D D10 ROZVODY								
D D2 Kotle, výměníky, zásobníky								
D D3 ARMATURY								
58	K	Pol101	Skříň na rozdělovače	ks	46,000			
59	K	Pol102	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 2 okruhy	ks	2,000			
60	K	Pol103	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 3 okruhy	ks	22,000			
61	K	Pol104	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 4 okruhy	ks	21,000			
62	K	Pol105	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 6 okruhů	ks	1,000			
63	K	Pol418	Regulační a vyvažovací ventil DN10	ks	53,000			
64	K	Pol419	Regulační a vyvažovací ventil DN15	ks	3,000			
65	K	Pol420	Regulátor diferenčního tlaku DN15, rozsah nastavení 5-25 kPa	ks	46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol109	Kulový kohout DN15	ks	93,000			
67	K	Pol110	Kulový kohout DN20	ks	7,000			
68	K	Pol111	Kulový kohout DN25	ks	2,000			
69	K	Pol112	Měřidlo tepla Sensonic 3 s M-BUS modulem, Qn=0,6 m³/h, s KK pro jímku	ks	46,000			
D D4 Potrubí								
70	K	Pol113	Cu 15x1	m	400,000			
71	K	Pol114	Cu 18x1	m	170,000			
72	K	Pol115	Cu 22x1	m	65,000			
73	K	Pol116	Cu 28x1,5	m	20,000			
74	K	Pol117	Ocel DN15	m	30,000			
75	K	Pol118	Ocel DN20	m	24,000			
76	K	Pol119	Ocel DN25	m	24,000			
77	K	Pol120	Ocel DN32	m	120,000			
78	K	Pol121	Ocel DN40	m	12,000			
79	K	Pol122	Ocel DN50	m	24,000			
80	K	Pol123	T kus 15	m	14,000			
81	K	Pol124	T kus 15x15x18	m	20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	Pol125	T kus 18x15x18	ks	19,000			
83	K	Pol126	T kus 18x15x22	ks	12,000			
84	K	Pol127	T kus 18x22x28	ks	2,000			
85	K	Pol128	T kus 22x15x22	ks	3,000			
86	K	Pol129	T kus 22x18x28	ks	2,000			
87	K	Pol130	T kus DN15x22xDN25	ks	2,000			
88	K	Pol131	T kus DN20x18xDN20	ks	2,000			
89	K	Pol132	T kus DN20x28xDN32	ks	2,000			
90	K	Pol133	T kus DN25x22xDN32	ks	2,000			
91	K	Pol134	T kus DN32x18xDN32	ks	2,000			
92	K	Pol135	T kus DN32x22xDN40	ks	2,000			
93	K	Pol136	T kus DN40x22xDN40	ks	2,000			
94	K	Pol137	T kus DN40xDN32xDN50	ks	2,000			
95	K	Pol138	T kus DN50x28xDN50	ks	2,000			
D D5 Nátěry								
96	K	Pol82	Nátěr systetický 2x antikorozní	m	234,000			
D D6 Izolace								
97	K	Pol84	Minerální vata s Al polepem DN20, tloušťka 20 mm	m	54,000			
98	K	Pol85	Minerální vata s Al polepem DN25, tloušťka 20 mm	m	24,000			
99	K	Pol86	Minerální vata s Al polepem DN32, tloušťka 25 mm	m	120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	Pol144	Montážní práce horizontálních rozvodů včetně izolací	m	234,000			
107	K	Pol145	Montážní práce stoupacích potrubí včetně izolací	m	655,000			
108	K	Pol146	Montáž skříní rozdělovačů	ks	46,000			
109	K	Pol147	Montáž armatur	ks	250,000			
110	K	Pol92	Přesun hmot	kg	2 000,000			
100	K	Pol87	Minerální vata s Al polepem DN40, tloušťka 25 mm	m	12,000			
101	K	Pol139	Minerální vata s Al polepem DN50, tloušťka 25 mm	m	24,000			
102	K	Pol140	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 15, tloušťka 20 mm	m	400,000			
103	K	Pol141	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 18, tloušťka 20 mm	m	170,000			
104	K	Pol142	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 22, tloušťka 20 mm	m	65,000			
105	K	Pol143	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 28, tloušťka 20 mm	m	20,000			

D D7 Demontáže

D D8 Montážní práce

D D9 Ostatní

111	K	Pol148	Montážní nosník 38x40, délka 2 metry, včetně montážního příslušenství (závitová tyč M8 , šrouby, matice, hmoždinky)	ks	40,000			
112	K	Pol149	Objímka dvoudílná s gumou 25 – 30 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	400,000			

Poznámka k položce:

Tvarovky, pomocný montážní materiál, svářecí souprava, těsnící prvky

113	K	Pol150	Svářecí souprava náplně	ks	3,000			
114	K	Pol96	Těsnící, spojovací a maskující páska	ks	30,000			
115	K	Pol97	Spony plastové pro izolaci - 100 ks	ks	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
117	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	150,000			
D D11 BYTY								
D D12 Otopná tělesa, Chladicí jednotky								
118	K	Pol151	Otopné těleso 10VK-050050-60, výkon 187 W, včetně zavěšení na navrtávací konzolu	ks	1,000			
119	K	Pol152	Otopné těleso 20VK-050040-60, výkon 244 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
120	K	Pol153	Otopné těleso 20VK-050050-60, výkon 305 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	22,000			
121	K	Pol154	Otopné těleso 20VK-050060-60, výkon 366 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
122	K	Pol155	Otopné těleso 20VK-050070-60, výkon 427 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	6,000			
123	K	Pol156	Otopné těleso 20VK-050080-60, výkon 487 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
124	K	Pol157	Otopné těleso 20VK-050100-60, výkon 610 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	27,000			
125	K	Pol158	Otopné těleso 20VK-050110-60, výkon 671 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
126	K	Pol159	Otopné těleso 20VK-050120-60, výkon 732 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	4,000			
127	K	Pol160	Otopné těleso 20VK-060060-60, výkon 427 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
128	K	Pol161	Otopné těleso 21VK-050040-60, výkon 323 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
129	K	Pol162	Otopné těleso 21VK-050050-60, výkon 404 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	9,000			
130	K	Pol163	Otopné těleso 21VK-050070-60, výkon 565 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	Pol164	Otopné těleso 21VK-050100-60, výkon 807 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	9,000			
132	K	Pol165	Otopné těleso 21VK-050120-60, výkon 968 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
133	K	Pol166	Otopné těleso 21VK-060060-60, výkon 558 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
134	K	Pol167	Otopné těleso 21VK-090050-60, výkon 629 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	11,000			
135	K	Pol168	Otopné těleso 22VK-090070-60, výkon 1162 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
136	K	Pol169	Otopné těleso 21VK-090080-60, výkon 1007 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
137	K	Pol170	Otopné těleso 22VK-030140-60, výkon 977 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
138	K	Pol171	Otopné těleso 22VK-030160-60, výkon 1040 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
139	K	Pol172	Otopné těleso 22VK-030200-60, výkon 1396 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
140	K	Pol173	Otopné těleso 22VK-090050-60, výkon 830 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
141	K	Pol174	Otopné těleso 33VK-030100-50, výkon 936 W, zavěšení na 2x stojánkové konzole vnitřní	ks	1,000			
142	K	Pol175	Otopné těleso 33VK-030140-50, výkon 1406 W, zavěšení na 2x stojánkové konzole vnitřní	ks	2,000			
143	K	Pol176	Otopné těleso 33VK-090100-60, výkon 2385 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
144	K	Pol177	Otopné těleso trubkové 900x450, výkon 246 W, včetně upevňovací sady	ks	30,000			
D D3			ARMATURY					
148	K	Pol181	Přípojovací armatura radiátorů, pro tělesa s integrovanými ventily	ks	122,000			
149	K	Pol182	Termostatický ventil DN15	ks	40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	Pol178	Otopné těleso trubkové 900x500, výkon 270 W, včetně upevňovací sady	ks	10,000			
146	K	Pol179	Splitová nástěnná klimatizace, výkon chlazení 2,5 kW, Energetická účinnost až A ++, hlučnost vnitřní jednotky od 19 dB a venkovní jednotky 47 dB, dálkové ovládání, včetně montážního příslušenství	ks	2,000			
147	K	Pol180	Vnější kondenzační jednotka pro 2 vnitřní jednotky, chladicí výkon 5 kW, Max. celková délka kap. potrubí v systému 30 m, včetně montážního příslušenství	ks	1,000			
150	K	Pol183	Termostatická hlavice	ks	160,000			
151	K	Pol184	Regulační šroubení DN15	ks	40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D4 Potrubí

152	K	Pol185	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 16x2	m	2 600,000			
153	K	Pol186	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 18x2	m	50,000			
154	K	Pol187	Chladírenské potrubí 16/10 s izolací a komunikační kabel	m	30,000			

D D5 Nátěry

D D6 Izolace

155	K	Pol188	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 20 mm	m	2 650,000			

D D7 Demontáže

D D8 Montážní práce

156	K	Pol189	Rozvody ÚT	m	3 100,000			
157	K	Pol190	Rozvody CHL, včetně lišt a uchycení	m	30,000			
158	K	Pol191	Montáž otopných těles	ks	162,000			
159	K	Pol192	Montáž armatur	ks	122,000			
160	K	Pol193	Montáž splitové klimatizace-vnější a vnitřní jednotka, včetně uchycení a montážního materiálu	ks	2,000			
161	K	Pol92	Přesun hmot	kg	5 000,000			

D D9 Ostatní

162	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	150,000			

Zpracováno systémem KROS 4

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.7 VS - Měření a regulace VS

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D P **Poznámka**

	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"

1

D ŘS **ŘÍDICÍ SYSTÉM**

1	K	RA.VS	Řídicí systém volně programovatelný, web server, modbus/RTU, zobrazovací panel	ks	1,000			

D D1

2	K	SW	Programové vybavení pro automatizační stanice	ks	1,000			
3	K	HW	GSM modem pro dálkovou signalizaci poruchových stavů, vč příslušenství	ks	1,000			

D RA **ROZVADĚČE**

4	K	RA.VS.1	nástěnný rozvaděč: 600x1200x300 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D UT VYTÁPĚNÍ								
5	K	Pol22	STOP tlačítko, hřib-červená, bez aretace; vč skříňky	ks	1,000			
6	K	Pol23	snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC), min. IP 43	ks	1,000			
7	K	Pol24	snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC)	ks	8,000			
8	K	Pol25	snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC)	ks	2,000			
9	K	Pol26	snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství	ks	2,000			
10	K	Pol27	termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky	ks	1,000			
11	K	Pol28	snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt)	ks	1,000			
12	K	Pol29	dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	1,000			
13	K	Pol30	čerpadlo dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	2,000			
14	K	Pol31	regulační uzel (ventil+servopohon) dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání; s havarijní funkcí	ks	1,000			
15	K	Pol32	regulační uzel (ventil+servopohon) dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání	ks	1,000			
16	K	Pol33	solenoidový ventil vč elektromagnetu dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání	ks	2,000			
D MS MĚŘENÍ SPOTŘEB - DÁLKOVÝ ODEČET								
17	K	Pol34	montážní práce pro připojení a oživení prvků (měřidla modbus)	ks	4,000			
D KA KABELY								
18	K	Pol35	kabel JYTY 2x1	m	660,000			
19	K	Pol36	kabel JYTY 4x1	m	90,000			
20	K	Pol37	kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	150,000			
21	K	Pol38	kabel CYKY-J 3x1,5	m	135,000			

D MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL

22	K	Pol39	žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m	7,000			
23	K	Pol40	žlab drátěný 150x50, pozink, vč.víka, spojek,nosníků, závěsů	m	25,000			
24	K	Pol13	elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.přichytek a příslušenství	m	30,000			
25	K	Pol14	elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.přichytek a příslušenství	m	55,000			
26	K	Pol41	elektroinstalační karbice na povrch, vč. svorek, IP54	ks	10,000			
27	K	Pol16	ostatní podružný materiál	ks	1,000			

D O OSTATNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol18	Zaškolení obsluhy	ks	1,000			
30	K	Pol19	Komplexní zkoušky (72 hod)	ks	1,000			
31	K	Pol20	Revize	ks	1,000			
32	K	Pol21	Doprava	ks	1,000			

28	K	Pol43	Odladění SW s technologií	ks	1,000			

Zpracováno systémem KROS 4

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.7 VZT - Měření a regulace VZT

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D P			Poznámka					
	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"
1

D RA			ROZVADĚČE					
1	K	RA.VZT	nástěnný rozvaděč: 600x1200x300 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20	ks	1,000			

D V			VZDUCHOTECHNIKA					
2	K	Pol1	ústředna měření koncentrace plynů, 4 snímače, výstup kontakt - alarm1-4, porucha, vč prvotní kalibrace	ks	1,000			
3	K	Pol2	snímač koncetnrace CO, spojitý výstup, připojení na ústřednu	ks	4,000			
4	K	Pol3	světelná tabule, jednostranný nápis: ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY	ks	1,000			
5	K	Pol4	světelná tabule, jednostranný nápis: ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ OTRAVY	ks	4,000			
6	K	Pol5	světelná tabule, oboustranný nápis: VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ	ks	4,000			
7	K	Pol6	termostat prostorový, výstup kontakt	ks	1,000			

8	K	Pol7	servisní vypínač, 3P, IP 54, do 3,5kW; vč.skříňky na povrch	ks	1,000			
9	K	Pol8	ventilátor dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	2,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D KA KABELY								
10	K	Pol9	kabel JXFE-R 1x2x0,8 - B2 ca s1d1	m	310,000			
11	K	Pol10	kabel 1-CXKH-R 3x1,5 - B2 ca s1d1	m	275,000			
12	K	Pol11	kabel 1-CXKH-R 5x1,5 - B2 ca s1d1	m	140,000			
D MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
13	K	Pol12	žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m	7,000			
14	K	Pol13	elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.přichytek a příslušenství	m	600,000			
15	K	Pol14	elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.přichytek a příslušenství	m	110,000			
16	K	Pol15	elektroinstalační karbice na povrch, vč. svorek, IP54	m	15,000			
17	K	Pol16	ostatní podružný materiál	ks	1,000			
D O OSTATNÍ								
18	K	Pol18	Zaškolení obsluhy	ks	1,000			
19	K	Pol19	Komplexní zkoušky (72 hod)	ks	1,000			
20	K	Pol20	Revize	ks	1,000			
21	K	Pol21	Doprava	ks	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 01, D.1.8 - Silnoproudá elektrotechnika
KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 41.00.13
CZ-CPV: 51112100-1
Zpracováno systémem KROS 4

CC-CZ: 11221
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	1 270,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	RMAT0054	trubka elektroinstalační flexibilní 2323	m	1 333,500			

1270*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

3	K	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	34571546	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 28,6/32mm	m	68,250			CS ÚRS 2024 02

65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

5	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	82,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	86,100			CS ÚRS 2024 02

82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

7	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	44,100			CS ÚRS 2024 02

42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

9	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	770,000			CS ÚRS 2024 02
10	M	34571014	<i>lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm</i>	<i>m</i>	<i>414,750</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>395*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
11	M	34571015	<i>lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm</i>	<i>m</i>	<i>225,750</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>215*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
12	M	34571016	<i>lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm</i>	<i>m</i>	<i>168,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>160*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
13	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	RMAT0044	<i>žlab parapetní pro modul 45 dvoukomorový</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>			
15	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	460,000			CS ÚRS 2024 02
16	M	34571521	<i>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí</i>	<i>kus</i>	<i>460,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
17	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02
18	M	34571484	<i>krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
19	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1 725,000			CS ÚRS 2024 02
20	M	34571451	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká</i>	<i>kus</i>	<i>1 725,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	146,000			CS ÚRS 2024 02
22	M	34571478	<i>krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm</i>	<i>kus</i>	<i>146,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
23	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	860,000			CS ÚRS 2024 02
24	M	34141025	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>989,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>860*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								

25	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²	m	320,000			CS ÚRS 2024 02
26	M	34141028	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm²</i>	<i>m</i>	<i>368,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

320*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

27	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm ²	m	250,000			CS ÚRS 2024 02
28	M	34141030	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm²</i>	<i>m</i>	<i>287,500</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

250*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

29	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	34143308	<i>kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x2,50mm²</i>	<i>m</i>	<i>138,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

31	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02
32	M	34143274	<i>kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm²</i>	<i>m</i>	<i>138,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

33	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02
34	M	34143276	<i>kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x2,50mm²</i>	<i>m</i>	<i>138,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

35	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	3 860,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>4 439,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

3860*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

37	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	1 240,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	RMAT0001	kabel CYKY-O 3x1,5 plášť PVC 450/750V	m	1 426,000			

1240*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

39	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	754,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2 vč. příchytky a 0,3m	m	867,100			CS ÚRS 2024 02

754*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

41	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	4 820,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

42	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	5 543,000			CS ÚRS 2024 02

4820*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

43	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	342,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	393,300			CS ÚRS 2024 02

342*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

45	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	585,000			CS ÚRS 2024 02
46	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	672,750			CS ÚRS 2024 02

585*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

47	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	1 284,000			CS ÚRS 2024 02
48	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	1 476,600			CS ÚRS 2024 02

1284*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

49	K	741122137	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95 +50 mm2	m	32,000			CS ÚRS 2024 02
50	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	36,800			CS ÚRS 2024 02
32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
51	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	368,000			CS ÚRS 2024 02
52	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	423,200			CS ÚRS 2024 02
368*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
53	K	741122225	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2, 4x35 mm2	m	55,000			CS ÚRS 2024 02
54	M	34111576	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x35mm2	m	63,250			CS ÚRS 2024 02
55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
55	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	486,000			CS ÚRS 2024 02
56	M	34111298	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2	m	558,900			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
486*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
57	K	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	24,000			CS ÚRS 2024 02
58	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	27,600			CS ÚRS 2024 02
24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
59	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	780,000			CS ÚRS 2024 02
60	M	RMAT0002	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	897,000			
780*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
61	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	360,000			CS ÚRS 2024 02

62	M	RMAT0003	kabel CXKH-R-J 5x1,5	m	414,000			
360*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
63	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	188,000			CS ÚRS 2024 02
64	M	1380929	KABEL CXKH-V-J 3X4 FE180/P60-R B2CAS1D0	m	11,500			
10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
65	M	RMAT0055	kabel CXKH-V-J 5X1,5 FE180/P60-R	m	92,000			
80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
66	M	RMAT0056	kabel CXKH-V-J 5x2,5 FE180/P60-R	m	112,700			
98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
67	K	741123233	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2	m	146,000			CS ÚRS 2024 02
68	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	167,900			CS ÚRS 2024 02
146*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
69	K	741136161	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou speciální topného a přívodního studeného vodiče bez stínění	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02
70	M	RMAT0060	sada pro připojení topných kabelů	kus	24,000			
71	M	RMAT0061	páska Al samolepící	kus	24,000			
72	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
73	M	RMAT0025	rozvodnice bytová oceloplech + plast, zapuštěná p.o. IP30	kus	40,000			
74	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	RMAT0027	rozvodnice RMS - IP30 zapuštěný pod omítku	kus	1,000			
76	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
77	M	RMAT0020	Rozvaděč RPO - EI45-DP1	kus	1,000			
78	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
79	M	RMAT0023	Rozvaděč RSP1 nástěnný IP40/20 - EI30-DP1	kus	1,000			
80	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
81	M	RMAT0024	Rozvaděč RSP2 nástěnný IP40/20 - EI30-DP1	kus	1,000			
82	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
83	M	RMAT0026	Rozvaděč R-MP zapuštěný pod omítku IP40/20	kus	1,000			
84	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
85	M	RMAT0015	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 1. pole (600x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
86	M	RMAT0016	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 2. pole (800x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
87	M	RMAT0017	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 3. pole (1000x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
88	M	RMAT0018	Rozvaděč elektroměrový RE2 - 1. pole (800x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
89	M	RMAT0019	Rozvaděč elektroměrový RE2 - 2. pole (1000x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
90	K	741210702	Montáž rozváděčů řídicích a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
91	M	RMAT0013	Centrální bateriový systém 8 okruhů max. 160 svíidel (20 sv. na okruh)	kus	1,000			
92	M	RMAT0014	Protipožární skříň-kryt Požární odolnost EI60 DP1-S pro CBS	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	741230002	Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových ostatních	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
94	M	RMAT0021	UPS -v krytu EI45 DP1-S - záloha pož. ventilátorů 3+4kW(16,8A/400V) - 45min.	kus	1,000			
95	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
96	M	RMAT0033	spínač kompletní řazení 1, IP20	kus	54,000			
97	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
98	M	RMAT0034	přepínač řazení 5, kompletní, IP20	kus	48,000			
99	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	172,000			CS ÚRS 2024 02
100	M	RMAT0035	přepínač řazení 6, kompletní, IP20	kus	172,000			
101	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
102	M	RMAT0036	přepínač řazení 6+6, kompletní, IP20	kus	80,000			
103	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	28,000			CS ÚRS 2024 02
104	M	RMAT0037	přepínač řazení 7, kompletní, IP20	kus	28,000			
105	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
106	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
107	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	131,000			CS ÚRS 2024 02
108	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	131,000			CS ÚRS 2024 02
109	K	741311032	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, řazení 0/1; 1/0 s pomocným kontaktem	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
110	M	RMAT0032	Ovladač CENTRAL, TOTAL STOP p.o. + sklo	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	1 146,000			CS ÚRS 2024 02
112	M	RMAT0040	<i>Zásuvka zápusťná jednonásobná 16A/230V, IP20 s clonkami</i>	<i>kus</i>	<i>1 146,000</i>			
113	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	102,000			CS ÚRS 2024 02
114	M	RMAT0041	<i>Zásuvka jednonásobná 16A/230V s přepětovou ochranou a optickou signalizací, s clonkami</i>	<i>kus</i>	<i>102,000</i>			
115	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P + PE	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
116	M	RMAT0042	<i>zásuvka kompletní 16A/230V IP44</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>			
117	K	741313008	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
118	M	RMAT0043	<i>zásuvka 16A/230V, IP44, ochrana proti přepětí</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			
119	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	51,000			CS ÚRS 2024 02
120	M	RMAT0038	<i>pomocné relé ventilátorové - časový doběh</i>	<i>kus</i>	<i>51,000</i>			
121	K	741330744	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů tepelných	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
122	M	RMAT0039	<i>požární čidlo - kouřové - autonomní</i>	<i>kus</i>	<i>40,000</i>			
123	K	741372002	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových lištových	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
124	M	RMAT0009	<i>LED pásek 24V 20W/m - 5m</i>	<i>kus</i>	<i>45,360</i>			
<i>42*1,08 "Přepočtené koeficientem množství</i>								
125	M	34825036	<i>LED driver 24V 20-50W</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
126	M	34825039	<i>konektor napájení LED pásků 10mm IP 20 2 pin</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
127	M	34825025	<i>ALU profil rovný přisazený mléčný difuzor dl 1m na 1 pásek</i>	<i>kus</i>	<i>241,500</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>210*1,15 "Přepočtené koeficientem množství</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	63,000			CS ÚRS 2024 02
129	M	RMAT0006	<i>Svítilno nástěnné přisazené kruhové LED, kryt opál, 20W, 2150lm, IP44, životnost 80 000h</i>	<i>kus</i>	<i>63,000</i>			
130	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	98,000			CS ÚRS 2024 02
131	M	RMAT0007	<i>Svítilno nástěnné přisazené kruhové LED, kryt opál PMMA, 27W, IP44, 3000lm, 4000K, životnost 80 000h</i>	<i>kus</i>	<i>98,000</i>			
132	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
133	M	RMAT0010	<i>Svítilno nástěnné nad umyvadlo IP44, 18W, 4000K, 1830lm</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			
134	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	104,000			CS ÚRS 2024 02
135	M	RMAT0004	<i>Svítilno stropní přisazené hranaté LED, 5120lm, 36,3W, životnost 50 000h, IP54, 4000K</i>	<i>kus</i>	<i>104,000</i>			
136	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
137	M	RMAT0005	<i>Svítilno stropní přisazené hranaté LED, 49,7W, 7650lm, IP66, životnost 50 000h</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			
138	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	122,000			CS ÚRS 2024 02
139	M	RMAT0011	<i>Svítilno stropní přisazené kruhové LED bodové, 10-18W/230V, IP44, 4000K</i>	<i>kus</i>	<i>122,000</i>			
140	K	741372051	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	110,000			CS ÚRS 2024 02
141	M	RMAT0008	<i>Svítilno LED přisazené nouzové 3W, optika pro únikové cesty. 350lm, pro CBS</i>	<i>kus</i>	<i>110,000</i>			
142	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	184,000			CS ÚRS 2024 02
143	M	RMAT0012	<i>Svítilno stropní přisazené kruhové D 200-300mm, 1300-1800lm, IP20</i>	<i>kus</i>	<i>184,000</i>			
144	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	15,000			CS ÚRS 2024 02
145	M	34825000	<i>svítilno interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
147	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
148	K	741372067	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
149	M	RMAT0045	LED svítidlo na sloupku venkovní min. IP54 s pohybovým čidlem do 1,2m	kus	7,000			
150	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
151	M	RMAT0031	Svítidlo LED vestavné panelové 600x600, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprismatický kryt, 35W, 4500lm, 4000K, Ra80	kus	22,000			
152	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	465,000			CS ÚRS 2024 02
153	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	465,000			CS ÚRS 2024 02
154	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	582,000			CS ÚRS 2024 02
155	M	RMAT0046	pásek uzemňovací FeZn 30x4	m	640,200			
582*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
156	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	320,000			CS ÚRS 2024 02
157	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	320,000			CS ÚRS 2024 02
158	K	741410051	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků jiskřiště	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
159	M	RMAT0047	Zemní krabice do terénu pro zkušební svorku	kus	12,000			
160	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	294,000			CS ÚRS 2024 02
161	M	35442270	podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	294,000			CS ÚRS 2024 02
162	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	180,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	180,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
165	M	RMAT0049	svorka univerzální	kus	68,000			
166	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
167	M	RMAT0051	svorka SR02	kus	20,000			
168	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
169	M	RMAT0048	svorka zkušební	kus	12,000			
170	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
171	M	RMAT0050	svorka křížová	kus	40,000			
172	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
174	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
175	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
177	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
178	M	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
179	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
180	M	35442159	tyč jímací s rovným koncem 18/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
181	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
182	M	35442171	stojan FeZn pro jímací tyč bez podstavců	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
184	M	35442181	<i>stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímáče do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
185	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
186	M	34565002	<i>svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
187	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	43,000			CS ÚRS 2024 02
188	M	34565001	<i>svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>43,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
189	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
190	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
191	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	56,000			CS ÚRS 2024 02
192	M	RMAT0053	<i>žlab drátěný s funkčností při požáru 150/100 vč. podpěr a 1m</i>	<i>m</i>	<i>56,000</i>			
193	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	330,000			CS ÚRS 2024 02
194	M	RMAT0057	<i>žlab kabelový drátěný 100/50</i>	<i>m</i>	<i>330,000</i>			
195	M	RMAT0058	<i>Závěsné profilové lišty pro žlab 100/50 a 1m</i>	<i>m</i>	<i>330,000</i>			
196	M	RMAT0059	<i>závitová tyč 8mm/1m</i>	<i>kus</i>	<i>330,000</i>			
197	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm	m	85,000			CS ÚRS 2024 02
198	M	RMAT0028	<i>Kabelový žlab 125x50 vč. víka</i>	<i>m</i>	<i>85,000</i>			
199	M	RMAT0029	<i>Podpěra žlabu 125</i>	<i>ks</i>	<i>170,000</i>			
200	M	RMAT0030	<i>Závitová tyč 8mm / 1m</i>	<i>ks</i>	<i>90,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
202	M	RMAT0052	<i>nosná nebo doplňková kovová konstrukce</i>	<i>kus</i>	<i>80,000</i>			
203	K	741920302	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
204	K	741920367	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 250 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
205	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,152			CS ÚRS 2024 02
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
206	K	210191534	Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
207	M	35711830	<i>skříň rozpojovací jističí do výklenku v provedení betonový skelet s plastovými dveřmi výzbroj 4x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR402/KVW4)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
208	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
209	K	460171112	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
210	K	460451112	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
211	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
212	M	8500038760	<i>Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 100 m</i>	<i>m</i>	<i>62,000</i>			
213	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	2 185,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	468101111	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	1 040,000			CS ÚRS 2024 02
215	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	650,000			CS ÚRS 2024 02
216	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	788,000			CS ÚRS 2024 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
217	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení ventilátorů	hod	40,000			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 01, D.1.9 - Slaboproudá elektrotechnika
KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 41.00.13
CZ-CPV: 51112100-1
Poznámka:

CC-CZ: 11221
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

9	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	162,000			CS ÚRS 2024 02
10	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x250	m	162,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	34575004	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm	m	162,000			CS ÚRS 2024 02

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	684,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	718,200			CS ÚRS 2024 02

684*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

3	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	490,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 29mm	m	514,500			CS ÚRS 2024 02

490*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

5	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	890,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 16mm	m	934,500			CS ÚRS 2024 02

890*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

7	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	44,100			CS ÚRS 2024 02

42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

12	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	34571660	krabice instalační kovová do betonové podlahy 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	34571665	adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
15	M	34571676	sada nivelační pro podlahové krabice	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
16	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
17	M	34571575	kryt plastový s rámečkem plast 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
18	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
19	M	34571595	krabice přístrojová horizontální bezrámečková do zdvojených a betonových podlah 24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
20	K	742110274	Montáž příslušenství ke krabicím upevňovací sady k upevnění přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
21	M	34571506	přístrojová podložka pro rám krabice podlahové	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
22	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	214,000			CS ÚRS 2024 02
23	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	214,000			CS ÚRS 2024 02
24	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 780,000			CS ÚRS 2024 02
25	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm ² , plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	2 136,000			CS ÚRS 2024 02
1780*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
26	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,000			CS ÚRS 2024 02
27	M	RMAT0010	kabel koaxiální stíněný venkovní UV stabilní	m	156,000			
130*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
28	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	286,000			CS ÚRS 2024 02
29	M	RMAT0011	kabel sdělovací PTZS - 2x0,5+4x0,22	m	343,200			
286*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	364,000			CS ÚRS 2024 02
31	M	RMAT0012	kabel sdělovací PTZS - 2x1+4x0,22	m	436,800			
364*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
32	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	270,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	RMAT0013	kabel sdělovací PTZS - 4x0,5	m	324,000			
270*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
34	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
36	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	RMAT0009	kabel datový HDMI 15m	kus	1,000			
38	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	5 660,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	6 792,000			CS ÚRS 2024 02
5660*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
40	K	742190005	Ostatní práce pro trasy vložení požární těsnicího materiálu pro prostup	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
41	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	25,000			CS ÚRS 2024 02
42	K	742220005	Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 1 do 4 linek	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
43	M	40462030	ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 4x linka 30 adres 2x Ethernet NBÚ - 3	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
45	M	40466019	koncentrátor v kovovém krytu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	742220052	Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtní se svorkovnicemi	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
47	M	40466065	krabice plastová, propojovací, nízká, ocelová vložka víčka	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	742220061	Montáž rozbočovače, opakovače nebo oddělovače sběrnice v krabici	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
49	M	40466033	<i>modul sběrniceový, 4IN/ 4OUT</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
50	K	742220072	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu včetně vstupů do 8 vstupů	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
51	M	40466076	<i>modul sběrniceový PZTS/EKV plošný spoj, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé na desce výstupního modulu, 2x Wiegand, 2x RS232, 1x RS485</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
52	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
53	M	40467004	<i>čtečka venkovní sběrniceová, pro bezkontaktní RFID čipy</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
54	K	742220082	Montáž čtečky venkovního krytu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	40467013	<i>kryt montážní zadní pro čtečky, stříška</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
56	K	742220111	Montáž docházkového terminálu s LCD displejem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	40467040	<i>terminál docházkový, dotykové LCD, čtečka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
58	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS do 8 relé	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	40466046	<i>modul reléový zásuvný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
60	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
61	M	40467025	<i>klávesnice ústředny PZTS, LED</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
62	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
63	M	34641076	<i>akumulátor 12V/3,5Ah</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
64	K	742220172	Montáž komunikátoru do ústředny bez držáku GSM	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
65	M	40466050	<i>modul GSM komunikátoru pro poplachové ústředny</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
66	K	742220201	Montáž převodníku RS485/Ethernet	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
67	M	40466055	<i>rozhraní sběrniceové RS-485 do jiných systémů</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
69	M	40463002	<i>zdroj ústředny, napájecí, 12V DC/8Ah</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
70	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
71	M	40461021	<i>detektor pohybu sběrníkový</i>	<i>kus</i>	<i>19,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
72	M	40461031	<i>detektor tříštění skla</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
73	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
74	M	40461041	<i>kontakt magnetický, zápusťný s přírubami</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
75	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
76	M	40464006	<i>siréna vnitřní plastová nezálohovaná, 104 dB/1m</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
77	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
78	M	40464020	<i>siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
79	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
80	K	742220421	Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
81	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
82	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
83	M	38471005	<i>videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 12MP HDMI 4K Audio 8x PoE</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
84	M	40332004	<i>HDD k rekordérům kamerových systémů 4TB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
85	K	742230002	Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
86	M	RMAT0005	<i>PC pro sledování signálu z NVR</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
87	M	RMAT0006	<i>monitor 32"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	RMAT0007	klávesnice	kus	1,000			
89	M	RMAT0008	myš	kus	1,000			
90	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
91	M	38475060	kamera venkovní IP bullet maximální rozlišení záznamu 8MP přisvit IR 60m WDR 120dB VA IP67	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
92	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
93	M	38475197	kamera vnitřní IP dome MZVF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 8MP přisvit IR 50m WDR 120dB VA (AI) 12V DC/PoE	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
94	K	742230005	Montáž kamerového systému venkovního kamerového krytu	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
95	M	38479013	clona k venkovnímu krytu pro kamery	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
96	K	742230009	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
97	M	73558003	samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
98	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
99	M	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
100	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
101	M	95321001	licence základní bez kamerových licencí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
102	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
103	K	742240007	Montáž elektronické kontroly vstupu ovládacího scriptu	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
104	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
105	M	40463039	zdroj napájecí s filtrem 24 V DC 2,5A rozměr 10 DIN	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
106	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	38226005	sestava domovního telefonu audio - video pro 1 účastníka	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
108	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
109	M	34571140	krabice instalační pod omítku	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
110	K	742310005	Montáž domovního telefonu distributoru signálu	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
111	M	38292034	distributor videa MDS do 8 výstupů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
112	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
113	M	38226076	videotelefon s Wifi domácí nástěnný pro povrchovou instalaci 4,3" dotykový monitor	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
114	K	742320012	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřní a přechodové krabice	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
115	M	54978001	zámek elektrický s aretací	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
116	M	34571400	krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
117	M	34571406	průchodka M20 do krabice pro kabely 6 - 12 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
118	K	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
119	M	40463011	zdroj napájecí, plošný spoj, 4A	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
120	K	742320033	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky nerezové lišty k elektrickému zámku	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
121	M	54916004	lišta k zámku nerez	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
122	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
123	M	RMAT0001	tablo komunikační + čtečka RFID + num. klávesnice	kus	4,000			
124	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
125	M	38226132	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 26 tlačítek+čtečka RFID, rámeček se stříškou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	M	38226127	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 16 tlačítek+čtečka RFID, rámeček se stříškou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
127	K	742320052	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla instalační krabice s krytem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
128	M	RMAT0002	krabice instalační	kus	2,000			
129	K	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
130	M	35712029	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/600x800mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
131	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
132	M	RMAT0003	switch na DIN lištu 5x LAN	kus	40,000			
133	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
134	M	35712105	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
135	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
136	M	35712068	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/350mm nosnost 40kg	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
137	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
138	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
139	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
140	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
141	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
142	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
143	K	742330027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	M	RMAT0004	<i>patch panel optický 24x SM/MM kompletní</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
145	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
146	M	37459045	<i>adaptér optický SC OS modrý simplex</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
147	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštiteľná ochrana svaru	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
148	M	34343001	<i>ochrana teplem smrštiteľná optického svaru 2,5x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
149	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
150	M	35759000	<i>vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
151	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
152	M	37451155	<i>zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone</i>	<i>kus</i>	<i>68,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
153	M	37451183	<i>modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6</i>	<i>kus</i>	<i>136,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
154	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
155	M	37451183	<i>modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
156	M	37451210	<i>záslepka datové zásuvky 22,5x45mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
157	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
158	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
159	M	34535107	<i>sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
160	K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
161	M	38454002	<i>anténa pro příjem DVB-T2 42 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
162	K	742420011	Montáž společné televizní antény FM antény	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	38454005	anténa pro příjem rádia 7FM 11,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	742420021	Montáž společné televizní antény antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
165	M	31686013	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
166	M	27311040	manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
167	K	742420031	Montáž společné televizní antény antennního předzesilovače	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
168	M	38445001	předzesilovač kanálový do antény zisk 26-28dB	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
169	K	742420041	Montáž společné televizní antény antennního domovního zesilovače	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
170	M	38445005	zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	742420051	Montáž společné televizní antény antennního rozbočovače	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
172	M	34539090	rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	34539091	kryt rozbočovače exteriérový	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
174	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
175	M	34571032	skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 400x300x200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	742420101	Montáž společné televizní antény útlumového článku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
177	M	37459003	článek útlumový s regulací 3-18dB v TV/SAT 5-2400MHz	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
178	K	742420111	Montáž společné televizní antény F konektoru	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
179	M	37459007	konektor F krimpovací pro 7mm kabely	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
180	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
181	M	34555014	zásuvka koncová TV/SAT/SAT kompletní přístroj s rámečkem, IEC samec + 2x F konektor, 1bB	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
182	K	742420201	Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	M001	Osazení modulu přístupového bodu WIFI	kus	44,000			
184	M	M002	Přístupový bod wifi - wifi 6 - 2,4GHz, 5GHz	kus	44,000			

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

185	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
186	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	648,000			CS ÚRS 2024 02
187	K	468101414	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	220,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 601, D.1.1 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	141,500			CS ÚRS 2024 02
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	24,560			CS ÚRS 2024 02
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	286,990			CS ÚRS 2024 02
4	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	128,750			CS ÚRS 2024 02
5	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,500			CS ÚRS 2024 02
6	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	3,150			CS ÚRS 2024 02

7	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	134,720			CS ÚRS 2024 02
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12,750			CS ÚRS 2024 02
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	240,580			CS ÚRS 2024 02
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	418,366			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"0,15*405,41+0,3*465,82</i> <i>"výkop"871,23*0,25</i> <i>Součetě</i>								
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	466,482			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"0,15*405,41+0,3*465,82</i> <i>"výkop"871,23*0,25</i> <i>"ornice"240,58*0,2</i> <i>Součet</i>								
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	698,670			CS ÚRS 2024 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Uložení zeminy s hodnotou PAU dle výsledků rozborů etoxicity zemín (viz. příloha - strana 14 Závěrečná zpráva).</i> <i>"sanace" (0,15*405,41+0,3*465,82)*1,67</i> <i>"výkop" 871,23*0,25*1,67</i> <i>Součet</i>								
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,354			CS ÚRS 2024 02
<i>"ornice"240,58*0,2*1,67</i> <i>Součet</i>								
15	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	871,230			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"405,41+465,82</i> <i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 2 Zakládání

16	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	18,550			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní

17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	405,410			CS ÚRS 2024 02

"Sanace - chodník" 405,410

Součet

18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	913,070			CS ÚRS 2024 02

"kamenná dlažba"365,52

"chodník"13,7+20,37

"dlažba I"65,82

"komunikace dlažba"436,38+4,25+7,03

Součet

19	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	465,820			CS ÚRS 2024 02

"Sanace - komunikace" 465,820

Součet

20	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	447,660			CS ÚRS 2024 02

436,38+7,03+4,25

21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	436,380			CS ÚRS 2024 02

22	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	445,108			CS ÚRS 2024 02

436,38

436,38 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

23	M	58381007R	inženýrský kámen např CD tl. 70 mm	m2	7,171			

7,03

7,03 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

24	M	58381007R1	hladká deska CDR š. 25,5 barva šedá tl. 70 mm	m2	4,335			

4,25

4,25 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	407,582			CS ÚRS 2024 02
399,59 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství								
26	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	365,520			CS ÚRS 2024 02
365,52								
27	M	58381005R	inženýrský kámen např CD tl. 35 mm	m2	13,700			
13,7								
28	M	58381005R1	hladká deska CDR š. 25,5 barva šedá tl. 35 mm	m2	20,370			
20,37								
29	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	65,820			CS ÚRS 2024 02
30	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	67,795			CS ÚRS 2024 02
"betonová dlažba I"65,82								
65,82 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství								
D 8 Trubní vedení								
31	K	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	2,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
34	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
43	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
45	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
			3*2					
47	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	2,500			CS ÚRS 2024 02
			1,75+0,75					
48	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
			3*2					
49	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2,500			CS ÚRS 2024 02
			1,75+0,75					
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,	m	111,500			CS ÚRS 2024 02
51	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	29,070			CS ÚRS 2024 02

"betonový silniční obrubník 1000/150/250"28,5

28,5 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

52	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	84,660			CS ÚRS 2024 02

"nájezdový obrubník 1000/150/150"83

83 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,450			CS ÚRS 2024 02
54	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	61,659			CS ÚRS 2024 02

"chodníkový obrubník 1000/100/250"60,45

60,45 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

55	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	512,402			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	59227210	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm a spodním odtokem DN 100	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
58	M	56241014	rošt mřížkový C250 nerez pro žlab š 100mm	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
61	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
62	K	966008221R	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek litinového šířky do 200 mm	m	3,000			
63	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	47,070			CS ÚRS 2024 02

"předláždění"47,07

64	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	16,000			CS ÚRS 2024 02

"předláždění"16

65	K	R01	Demontáž závor	kpl	2,000			
66	K	R02	Bourání stojanů	kpl	5,000			

0,002 * 2500 ' Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě

67	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	219,082			CS ÚRS 2024 02
68	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	219,082			CS ÚRS 2024 02
69	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	179,075			CS ÚRS 2024 02

219,082-40,007

70	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,007			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

4,785+1,969+33,253

D 998 Přesun hmot

71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	403,254			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 601, D.1.10 - Dopravní značení

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	16,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
3	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
5	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	40445617	značky upravující přednost P7 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	40445631	informativní značky směrové IS1c,e,f, IS2c,e,f, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
9	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
10	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

"1PP"1

"1NP"1

Součet

11	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

12	K	914531112	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

"1PP"9

"1NP"5

Součet

13	M	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

14	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	26,925			CS ÚRS 2024 02

18,8+8,125

15	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	39,520			CS ÚRS 2024 02

4,5+2,81+10+3+5,21+8+6

16	K	915311113	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

2

17	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	26,925			CS ÚRS 2024 02

18,8+8,125

18	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	39,520			CS ÚRS 2024 02

4,5+2,81+10+3+5,21+8+6

D 998

Přesun hmot

19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,278			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

KSO: 823

CC-CZ: 2

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 42

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 77000000-0

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	333,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K9

2	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	121,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K12 + keře K15

3	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	60,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
keře ostatní

4	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	375,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K9 + K12

5	M	RMAT0100	trvalka - sortiment viz Plán osázení, vel. K9 - K12	kus	375,000			

6	K	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 0,60 do 1.00 m2	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	183901116	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 3,00 do 4,00 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	183901118	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 5,00 do 7,00 m2	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
9	M	BCL.0001342. URS	deska z extrudovaného polystyrénu 100mm	m2	110,000			
Poznámka k položce: vyložení vnitřních stěn zvýšených okrasných záhonů								
10	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 40mm	m2	102,400			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zvýšené záhony								
11	M	63153600	deska substrátová vegetačních střeš z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zvýšené záhony								
12	M	69334302	textilie ochranná nenasáková vegetačních střeš 150g/m2	m2	23,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zeleninové záhony								
13	M	10321230	substrát vegetačních střeš extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	52,450			CS ÚRS 2024 01
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	139,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: keře								
15	M	RMAT0010	dřevina - keře sortiment viz Plán osázení, vel. K11 - K15	kus	139,000			
16	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: stromy								
17	M	RMAT0001	dřevina - Prunus 'Accolade' višň, vel. 200-220 vícekm	kus	4,000			vlastní

18	M	RMAT0005	<i>Elastický nátěr bílé barvy (pastové konzistence), který u nově vysazovaných stromů chrání mladý kmínek listnatých stromů proti mrazu a slunečnímu záření.</i>	kg	2,000			vlastní
0,5*4								
19	K	184102181	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	139,000			CS ÚRS 2024 01
20	K	184102185	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
21	K	184215221	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do skruže, obvodu kmene do 200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,205			CS ÚRS 2024 01
((375*5)+(121*10)+(4*30))*0,001								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

23	M	67587003	<i>sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do skruže obvodu kmene do 200mm výšky kmene do 5m</i>	sada	4,000			CS ÚRS 2024 01
24	M	59217026	<i>obrubník silniční betonový 500x150x250mm</i>	m	6,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
zátěž pro podzemní kotvení stromu

25	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
zvýšené záhony

26	M	58344121	<i>štěrkodrt' frakce 0/8</i>	t	6,750			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce: mulč
zvýšených záhonů fce 4/8

27	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
28	M	69311312	<i>textilie netkaná HPPE 70g/m2</i>	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
29	K	579211111	Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnační podkladu, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	36,800			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
dětský koutek

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zeleninové záhony								
31	M	RMAT0400	Zvýšený zeleninový záhon - stavebnicový systém zasouvací, materiál smrkové dřevo tl. 20 mm, prkna 200 x 1200 mm delší strana, 800 mm kratší strana. V rozích pozinkované spojovací prvky pro smontování a zasunutí dalšího patra. Součástí stavebnice je podkladový rám pro vyrovnání podkladu ve spádu. Počet pater dvě => finální výška záhonu 450 mm vč. podkladového rámu.	kus	24,000			
32	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: dřevěné paluby								
33	M	RMAT0300	Dřevěná paluba - detail viz Technická zpráva	m2	26,000			
34	K	936004113	Zřízení dětského pískoviště s rámem pryžovým 300/150 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
35	K	936005212	Montáž dětské houpačky řetízkové s ocelovou konstrukcí dvoumístné	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
36	M	74920006	houpačka řetízková dvoumístná v 2,3m minimální plocha 3,3x8x2,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
37	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	RMAT0500	Parková lavička s ocelovým rámem a dřevěnou výplní - dřevěných lakovaných hranolů a žárově zinkované oceli. Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním rámu a poté je nanášena prášková barva. Lavička je vybavena patkami pro kotvení. Délka 1600mm, šířka 720mm.	kus	6,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 1 Součet								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,

-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

příloha 013-odst. 01325, 01329,

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:

vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

-FOTODOKUMENTACE STAVBY

1

Součet

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti opatření vyplývající z plánu BOZP veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

- 1. související (přípravné) práce,
- 2. vybavení staveniště,

3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
 4. zabezpečení staveniště,
 5. zrušení zařízení staveniště.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

1

Součet

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU
 VÝSTAVBY(stůl, židle, skříň, věšák, wifi)

1

Součet

6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

1

Součet

D VRN4 Inženýrská činnost

7	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání
k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu
, ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon) v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha
04 odstavec 042,043, 044, 0491-3

- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

1

Součet

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

D VRN5 Finanční náklady

9	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

1

Součet

10	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazen/IUO_Formulare_ke_stazen **např. náklady na:**

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"

POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)

1

Součet

11	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

12	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

D VRN6 Územní vlivy

13	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01

PŘÍLOHA 06 CENÍKU Odst. 061-065

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy

14	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODS.T.072-079

včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi

vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplnou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklad na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1

Součet

D VRN9

Ostatní náklady

15	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ

1

Součet

16	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

1

Součet

17	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

18	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

20	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor

1

Součet

č. j.: MMP/038872/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, nadlimitní režim**

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 21.01.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 32:

Uchazeč vznáší dotaz na okrasné prefabrikované stěny. Oslovili jsme všechny významné prefy s tím, že nám sdělili, že na tyto dílce neexistuje standardní forma a její pořízení pouze kvůli této jednorázové výrobě těchto zcela atypických prvků je extrémně nákladné a odmítli se při případné realizaci podílet na výrobě těchto prvků. Dále z poskytnuté dokumentace jednoznačně nevyplývá, jaké rozměry a v jakých vzdálenostech od sebe mají jednotlivé otvory být. Dále sledujeme nesoulad mezi zaslaným výpisem ostatních výrobků a pohledy na fasádu, kdy ve výpisu jsou otvory šikmo a v pohledech vodorovně. Uchazeč požaduje doplnit řez konstrukcí těchto stěn a detaily kotvení. Pokud je záměrem projektanta pouze architektonický ráz, pak lze tohoto dosáhnout například pomocí perforovaného plechu, který splní naprosto stejný účel a je snadno výrobitelný. Pokud zadavatel i nadále trvá na použití těchto ŽB prefabrikovaných stěn, tak žádáme zadavatele o sdělení referenčního výrobce – prefu, se kterým jednal zadavatel (resp. zpracovatel PD), neboť jsme žádného nenalezli ani při vynaložení maximálního úsilí.

Doporučujeme však zadavateli zaměnit tento druh perforovaných prefabrikovaných stěn za již výše uvedený materiál např. plech, který nabízí mnoho možností, specifikací a variabilit architektonického ztvárnění. Žádáme zadavatele, aby stanovil cenovou hladinu v případě neposkytnutí referenčního výrobce, jinak se vystavuje riziku vzájemné neporovnatelnosti cenových nabídek.

Odpověď na dotaz č. 32:

Zadavatel důkladně posoudil dotaz dodavatele a uvádí, že trvá na zadání dle PD. V daném případě se jedná o architektonický prvek dle návrhu architekta. Uvedené výrobky jsou atypické a nejdou vyrábět standardní formou. Zadavatel nepožaduje výrobu prvku v prefa továrně a uvádí, že uvedené prvky lze vyrábět staveništní prefabrikací. Zadavatel rovněž uvádí, že výrobu uvedených prvků z plechu neumožňuje.

Zadavatel odkazuje na výkres pro perforaci a dělení panelů, který je v příloze č. 4 ZD – projektová dokumentace pro provádění stavby výkres s označením: DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_0303_00_POHLEDY_PREFA PREDSTENY PAVLACE.

Níže zadavatel pro odstranění případných nejasností přikládá schematický řez a detail kotvení prvků.

Schematický řez a kotvení panelu

Dotaz dodavatele č. 33:

Uchazeč vznáší dotaz na protipožární dveře s ozn. 0.06. Dle VV a popisu položky je jedná o dveře plné, ale ve výpisu dveří je v kolonce zasklení – ANO. Dále dle informace od výrobců nelze dodat stavěč křídla ke dveřím s ozn. Např. 0.06, 1.05 apod. kvůli nedodržení požární bezpečnosti. Dveře s požadavkem na větrací mřížku dle informací nesplní požadavek na akustiku. Žádáme tímto zadavatele o upřesnění. Dále žádáme zadavatele o doplnění katalogu standardů, na který se odkazuje ve výkaze dveří na referenční výrobky.

Odpověď na dotaz č. 33:

Zadavatel provedl ve výkazu dveří 1PP, 1NP-5NP úpravu tak, že dveře 0.06 jsou upraveny na plné, bez zasklení. Dále byl u vybraných dveří odstraněn stavěč dveří a upraveny požadavky na akustiku. Standarty objektu nejsou v rámci VR k dispozici, poznámka byla odstraněna.

Zadavatel předkládá jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení Výkazy dveří 1PP, 1NP-5NP, ve kterých jsou výše popsané úpravy. Změny jsou v dokumentu vyznačeny barevně.

Dotaz dodavatele č. 34:

Uchazeč vznáší dotaz na položky č. 824 – 826. Potřebovali bychom znát požadovaný počet kusů, rozměry a materiálové provedení bezpečnostních výstražných tabulek a informačních tabulek. Žádáme zadavatele o doplnění těchto informací.

Odpověď na dotaz č. 34:

Položka č. 824 v soupisu prací bude zpracována dle nařízení vlády 375/2017. K položce č. 825 v soupisu prací poskytuje zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení schématický manuál grafiky.

Položka č. 826 bude provedena dle Plzeňského standartu, který je volně ke stažení na internetu na webových stránkách www.svsmp.cz.

Dotaz dodavatele č. 35:

Uchazeč vznáší dotaz na část D1.8 Silnoproud. Dle VZD č. 3 došlo u položky č. 124 ke změně měrné jednotky. Žádáme zadavatele o kontrolu, zda se současně neměla změna týkat i množství.

Odpověď na dotaz č. 35:

Změna se týkala měrné jednotky. Množství je v pořádku. Jedná se o 45 ks LED pásků s délkou 5 m.

Příloha č. 1: Výkazy dveří 1PP, 1NP-5NP

Příloha č. 2: Schématický manuál grafiky

dne 24.01.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

č. j.: MMP/049497/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 6

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, nadlimitní režim**

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 24.01.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 36:

Uchazeč vznáší dotaz na nouzová svítidla. Žádáme o sdělení, s jakým CBS (Centrální bateriový systém) bylo v projektu uvažováno, zda s jedním pro všechna svítidla nebo s CBS pro každé jednotlivé podlaží zvlášť? Toto navržení má vliv na celkovou cenu navrženého nouzového osvětlení.

Odpověď na dotaz č. 36:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že bude osazeno pouze jedno zařízení CBS na celý objekt s min. osmi okruhy. Bylo uvažováno, že na každý okruh je možné instalovat 20 nouzových svítidel, pozor, počet svítidel na okruh se může lišit podle dodávaného zařízení, nutné přepočítat. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení s funkcí při požáru min. 60 minut.

Dotaz dodavatele č. 37:

Uchazeč vznáší dotaz ke lhůtě pro dokončení stavebních prací, kdy shledává termín 14 měsíců uvedený v SOD jako příliš krátký, a to vzhledem ke složitosti spodní stavby a založení, tj. nutnosti užití záporového pažení, hlubinného zakládání a technologie stříkaného betonu. Dále vzhledem k použití technologie – monolitická nosná kce a k nutnosti dodržení technologických přestávek nutných pro zrání betonu a celkového počtu podlaží je lhůta pro dokončení stavebních prací v délce 14 měsíců zcela nedostatečná. Pro garantování potřebné kvality díla je zapotřebí lhůtu pro dokončení stavebních prací prodloužit minimálně na 16 měsíců (v optimálním případě na 18 měsíců). Vyhoví zadavatel žádosti uchazeče?

Odpověď na dotaz č. 37:

Zadavatel důkladně posoudil žádost dodavatele a vzhledem k technologickým postupům při realizaci stavby rozhodl o úpravě termínů dle čl. IV, odst. 4.2. závazného návrhu smlouvy o dílo. Aktualizované znění předmětného ustanovení tedy zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

4.2.1.	Předání a převzetí staveniště:	na základě výzvy objednatele
4.2.2.	Zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí

staveniště zhotovitelem

- 4.2.3. Dokončení stavebních prací,
předání díla zhotovitelem objednateli,
vyhotovení a předání dokladů
nezbytných pro kolaudaci
stavby objednateli a podání žádosti
o kolaudaci:

**nejpozději 16 měsíců ode dne
zahájení stavebních prací**

- 4.2.4. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště po předání a převzetí díla:

**nejpozději do 17 měsíců od zahájení stavebních
prací**

- 4.2.5. Předání pravomocného kolaudačního
rozhodnutí objednateli

do 3 dnů od nabytí právní moci

Jako přílohu tohoto Vysvětlení poskytuje zadavatel aktualizované znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Závazný návrh smlouvy o dílo). Dodavatelé jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo.

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.03.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 29.01.2025 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha: Akt. závazný návrh smlouvy o dílo

dne 29.01.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

pro realizaci stavby s názvem
„Výstavba bytového domu Světovar blok A5“
23TUOIN13

**I.
Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy a jeho předání Objednateli v dohodnutém termínu.

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III. Předmět díla

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky Zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„Výstavba bytového domu Světovar – blok A5“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) dokumentací pro provádění stavby zpracovanou spol. **Projekt Haly s.r.o.**, IČO: 068 75 416, se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha;
- b) podmínkami rozhodnutí č.j. UMO2/23783/24, sp. zn. SZ UMO2/07830/24/DaZe, vydaného dne 02.12.2024, kterým se povoluje stavební záměr na stavbu s názvem Výstavba bytového domu Světovar blok A5;
- c) veškerými podmínkami Objednatele jako zadavatele Veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky;
- d) nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- e) pokyny Objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- f) časovým a finančním harmonogramem.

3.3. Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.;
- b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:
 1. Objednat u registrovaného geodeta (viz <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka>) pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 2. Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci dokumentace skutečného provedení stavby;
- c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce;
- d) vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka;

- e) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné za Objednatele (stavebníka) bude Zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

Povinnost vypracovat či získat dokumenty uvedené pod písm. a) – e) tohoto článku platí pro každou část zvlášť.

3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá v zastupování Objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této žádosti, tj. především:

- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy a vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
- c) zpracování a podání žádosti věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy;
- d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
- e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
- f) přebírání dokumentů adresovaných Objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy;
- g) oznamování dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy a jeho vydání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
- h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.

3.5. Kde se v této Smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační rozhodnutí s právními účinky.

3.6. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačních rozhodnutí a jejich předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

4.1. Místo plnění dle této Smlouvy je na pozemku k. ú. Plzeň, areál Světovar, ohraničený ulicemi Koterovská ul. a Slovanská alej, p. č. 3942/1, p. č. 3953/1, p. č. 3942/9.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

4.2.1.	Předání a převzetí staveniště:	na základě výzvy objednatele
4.2.2.	Zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem
4.2.3.	Dokončení stavebních prací, předání díla zhotovitelem objednateli, vyhotovení a předání dokladů nezbytných pro kolaudaci stavby objednateli a podání žádosti o kolaudaci:	nejpozději 16 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

- 4.2.4. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:

nejpozději do 17 měsíců od zahájení stavebních prací

- 4.2.5. Předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli

do 3 dnů od nabytí právní moci

- 4.3. Objednatel si v souladu s ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla):

- 4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů Zhotovitele, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mraz nebo teploty pod 5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech. V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.

Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany zhotovitele nenárokovatelné a objednatel k prodloužení doby plnění může na základě vlastního uvážení přistoupit.

- 4.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „**Výzva**“).

- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle Smlouvy, pokud se Smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.

- 4.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli **do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací** (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“ nebo „HMG“). V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku Smlouvy.

Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a Zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání Objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace

potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí. V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky, které budou současně zohledněny vůči blízkosti zástavby.

Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení díla dle termínů uvedených v čl. 4.2. Smlouvy vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí pro stavbu.

4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí Zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.

4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží **finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště**. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech/stavebních objektech. Zhotovitel je povinen vyčíslit měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.

4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně **jednou (1x) měsíčně** kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce Objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele.

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.8. této smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem Objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky Zhotovitele, kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky ve výši:

Celková cena díla bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč (dále také jako „cena díla“)

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:

- zařízení staveniště a jeho provoz,
- na vytýčení sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek,
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,

- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této Smlouvy nadřazený ostatním přílohám.

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti **ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10**, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.

V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případně obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „**Průběh výstavby**“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede Objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby Zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se Zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud Zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od Smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude vystavena do 14 dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je Zhotovitel oprávněn a povinen předložit Objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla (posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí).
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:
- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle Smlouvy;
 - název a registrační číslo projektu;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 23TUOIN13;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím

dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

- 6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vzniká Objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D-59 GŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.
- 6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto Objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou *.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby a ve formátu .pdf.**

VII.

Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla Zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá Zhotoviteli Objednatel.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na stavebách, na kterých dílo provádí, a na stavebách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou Zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ustanovení § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání kolaudačního rozhodnutí.**
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným Smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na požádání Objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že Objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se Zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo

materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).

- 7.8. **Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, a to v pro Objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon).** Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem.

Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, pověřený zástupce Objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle pokynu Objednatele.

Zhotovitel bude povinen při předání díla předat Objednateli elektronickou kopii stavebního deníku na USB. **V případě nepředání elektronické kopie stavebního deníku na USB objednateli, nelze považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této Smlouvy.**

- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení Objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatel samostatná plná moc. V případě, že Zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči Objednateli ve stejném rozsahu, jako je Objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči Objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.

- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá Smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé Smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná Objednatelům negativní, uhradí Zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje Zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícím z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po Zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných listků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládání a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na požádání předložit. Pokud Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do Veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo Zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má Objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.
- 7.19. **Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatel na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.**
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat Zhotovitel.
- 7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.
- Kontrolní dny budou svolávány 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví Objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví Objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 7.23. **Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy.**
- 7.24. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci

oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní listky od společnosti oprávněné k recyklaci.

- 7.25. **Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace), fasády včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníku apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen předat fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na CD (popř. USB) + video.**

V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč.

- 7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude Zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet.
- 7.28. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.
- 7.30. **Zhotovitel se zavazuje na plnění Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena Objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavku Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:
- stejnopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která tvoří část zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
 - správní rozhodnutí, kterým je povolena stavba, vč. štítku STAVBA POVOLENA.
- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené

projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňováním veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.

8.9. Nejpozději k datu právní moci kolaudačního rozhodnutí bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro Zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytyčení zajišťuje Zhotovitel. **Pokud Zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky.** Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností Zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.

8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá Zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatel.

- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je vjezdem z ulice Koterovská. Po dobu stavby je Zhotovitel povinen zajistit a umožnit přístup nutné dopravní obsluhy (svoz komunálního odpadu) a bezpečný průjezd do navazujících stávajících areálů a objektů.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie Zhotovitel uhradí po ukončení stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit Zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.16. Zhotovitel je povinen stavbu označit 1 x informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti dle pokynu, předaném při předání staveniště (verze 3x1,5 m).
- 8.17. Bude-li potřeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným Zhotoviteli rozsah díla dle této Smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby Zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou Objednatелеm provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má Zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky Zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky Zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu Objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem Objednatele přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doložil autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě**. Před zahájením prací vymezí statutární orgán Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat.
- Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.5. Technický dozor Objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (s výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím řízení).
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit Objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen písemně Objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude Zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.
- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění Objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.

- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. **Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky.** Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XII.

Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby Objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. **Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.**
- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy** předložit Objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činnostmi Zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí Objednateli.

- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat Zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude Objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce Objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště).
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží Zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV.

Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání posledního kolaudačního rozhodnutí a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků dle čl. 4.2. smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. **Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.**
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.

14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součástí díla.

14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti Smluvních stran.

14.6. O převzetí stavby jakožto součástí díla vyhotoví Objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:

- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
- b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních);
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
- d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
- f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- g) stavební deníky – originály;
- h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
- i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
- j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
- k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Doklady c), d), e), h), a i) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součástí díla je Zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit Objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště** Objednatelům Zhotoviteli bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši **5 % ceny díla dle smlouvy**, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatel odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad

objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být **platná a účinná ode dne předání a převzetí staveniště** nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši **3 % ceny díla bez DPH** (ve znění případných dodatků ke smlouvě), a to za účelem zajištění povinností (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinností Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinností uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky bodu (ii) nejpozději ke dni následujícímu vydání kolaudačního rozhodnutí.

- 15.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. XV. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat

prodloužení bankovní záruky, je povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.

- 15.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu **60 měsíců**.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy Objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla

být Objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že Objednatel nebo provozovatel oznámil Zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.

- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací Zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelem.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem či provozovatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup Objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je Objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé Objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené Zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je Zhotovitel povinen Objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této Smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku Smlouvy je Objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro Zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti Objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.

- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této Smlouvy vlastníkov, správci - uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po Zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze Smlouvy, včetně poskytnutí Smlouvy na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl Objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v Objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení Zhotovitele započne uplynutím Objednatelem stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této Smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto Smlouvou tímto výslovně sjednávají odchýlnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plněny Zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:

- a) pokud Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
 - d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII. této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
 - e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodů porušení povinností Zhotovitele nemá Zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této Smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od Smlouvy a předá jej Objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve Objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení Objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určena procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.

- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený Smlouvou se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. **Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Objednatelem pro Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezzbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem prací a touto Smlouvou.**
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezzbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek Smlouvy a zadávací dokumentace.
- 20.6. **Po zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.**

20.7. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této Smlouvy za Objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.

20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s Objednatelem.

20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:

- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba bytového domu Světovar – blok A5“;
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
- Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

20.12. Tato Smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.

20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

20.14. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

20.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a jsou s ním srozuměny, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ
Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu

Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

č. j.: MMP/052725/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 7

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, nadlimitní režim**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 29.01.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 36:

Uchazeč vznáší dotaz na vstupní dveře do bytu. Jedná se o dveře s označením 2.01, 2.04, 2.06, 2.08, 2.13, 2.16, 2.23, 2.27, 2.30 pro 2.NP a stejná označení i pro 3.NP, 4.NP a 5. NP. Dle výpisu dveří se jedná o plastové dveře s požární odolností. Tímto žádáme zadavatele o prověření, zda se má jednat o plastové dveře a nebo ocelové jako jsou s tímto označení pro 1.NP.

Odpověď na dotaz č. 36:

Zadavatel prověřil popis dveří ve výkazu a upravil jeho materiál. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení dodavatelům předkládá soubor dokumentů – Aktualizovaný výkaz dveří.

Dotaz dodavatele č. 37:

Uchazeč vznáší dotaz na bezpečnostní označení. Navazujeme na dotaz č. 34 z VZD č. 5. Dle nařízení vlády 375/2017 jsme nenalezli materiálové provedení. Tímto žádáme zadavatele o doplnění této informace.

Odpověď na dotaz č. 37:

Budou použity plastové fotoluminiscenční tabulky.

Příloha č. 1: *Aktualizovaný výpis dveří: 1PP, 1NP-5NP*

dne 03.02.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

č. j.: MMP/061582/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 8

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, nadlimitní režim**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 03.02.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz dodavatele č. 38:

Uchazeč žádá o objasnění a úpravu čl. XVI. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla, který nerozlišuje záruční dobu na obvyklých 6 měsíců na prvky s krátkou živostí (např. žárovky), 24 měsíců na mechanické či technologické prvky a 60 měsíců na zbytek částí díla. Dle názoru uchazeče by dané ustanovení smlouvy v souladu se zásadou přiměřenosti (a tedy v souladu s § 6 ZZVZ) a hospodárnosti mělo zohledňovat fakt, že dodavateli bude třetími osobami poskytnuta záruka na plnění pouze v minimální zákonné výši či v obvyklé výši. Uchazeč tak má za to, že by dané ustanovení smlouvy mělo být v souladu se zásadou přiměřenosti a hospodárnosti koncipováno tak, že zhotovitel poskytne objednateli záruku 60 měsíců pouze na stavební část díla, 6 měsíců na prvky s krátkou živostí a 24 měsíců na zbylé části díla. V opačném případě bude muset každý uchazeč navýšit nabídkovou cenu o určitou částku, kterou vyhradí na záruční opravy, což nutně vede k prodražení veřejné zakázky. Předmětná koncepce daného ustanovení smlouvy je tak nepřiměřená, nehospodárná a navíc neefektivní.

Odpověď na dotaz č. 38:

Zadavatel důsledně posoudil čl. XVI závazného návrhu smlouvy o dílo (Záruka za jakost díla) a to zejména ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a jeho rozsahu a **trvá na jeho znění**. Pro úplnost zadavatel uvádí, že dodavatelé jsou povinni v souladu se zadávacími podmínkami na zadání veřejné zakázky zohlednit v nabídkové ceně za předmět plnění veškeré související náklady na realizaci veřejné zakázky a to v rozsahu, v jakém je zadavatelem specifikován a požadován v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Dotaz dodavatele č. 39:

Žádáme o vyjasnění ohledně výplní otvorů:

- Jaká je požadována barva plastových a hliníkových výrobků?
- z jakého materiálu bude spodní rozšíření u výplní? Je požadován stejný materiál jako u výrobků nebo se jedná o purenit?

Odpověď na dotaz č. 39:

K dotazům dodavatele zadavatel uvádí, že:

ad a) požadovaný odstín je světle šedý;
ad b) jedná se o tepelně izolační materiál.

Dotaz dodavatele č. 40:

Soupis prací obsahuje položku:

827	K	790.OST.R14	Herní prvky pro děti, musí splňovat bezpečnostní požadavky příslušných norem obzvlášť ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 - OV14	kus	2,000		

Podklady v projektové dokumentaci se v jednotlivých částech rozcházejí. Aktualizovaný výpis OV obsahuje 1 ks herních prvků, popis v technické zprávě obsahuje 2 herní prvky včetně vyobrazení prvků. V každé části PD se zmiňuje, že prvky musí splňovat bezpečnostní požadavky příslušných norem. Tyto normy ovšem v technické zprávě vyobrazené a vyspecifikované prvky nesplňují.

Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování herních prvků, např. uvedením referenčního výrobku splňujícího požadované normy nebo o sdělení, že vyobrazení a vyspecifikování herních prvků v TZ je pouze informativní pro představu uchazeče jak zhruba mají herní prvky vypadat.

Odpověď na dotaz č. 40:

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že vyobrazení herních prvků v Technické zprávě (TZ) je informativní, veškeré dodavatelem dodané prvky musí splňovat bezpečnostní požadavky příslušných norem. Počet požadovaných prvků platí dle TZ a výkazu výměr, tj. 2 kusy.

Dotaz dodavatele č. 41:

Dokumentace pro SO 601 neobsahuje technickou zprávu, pouze její titulní list, žádáme o doplnění dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 41:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, jako příloh č. 1 tohoto Vysvětlení dokument s názvem „Technická zpráva pro SO 601“.

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.03.2025 v 10:00 hodin.


Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 05.02.2025 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.


Příloha č. 1: *Technická zpráva pro SO 601*

dne 5.2.2025

Bc. Tatána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP



DATUM REVIZE REVISION DATE	VYPRACOVAL CREATED BY	VYDAL ISSUED BY	POPIS REVIZE REVISION DESCRIPTION

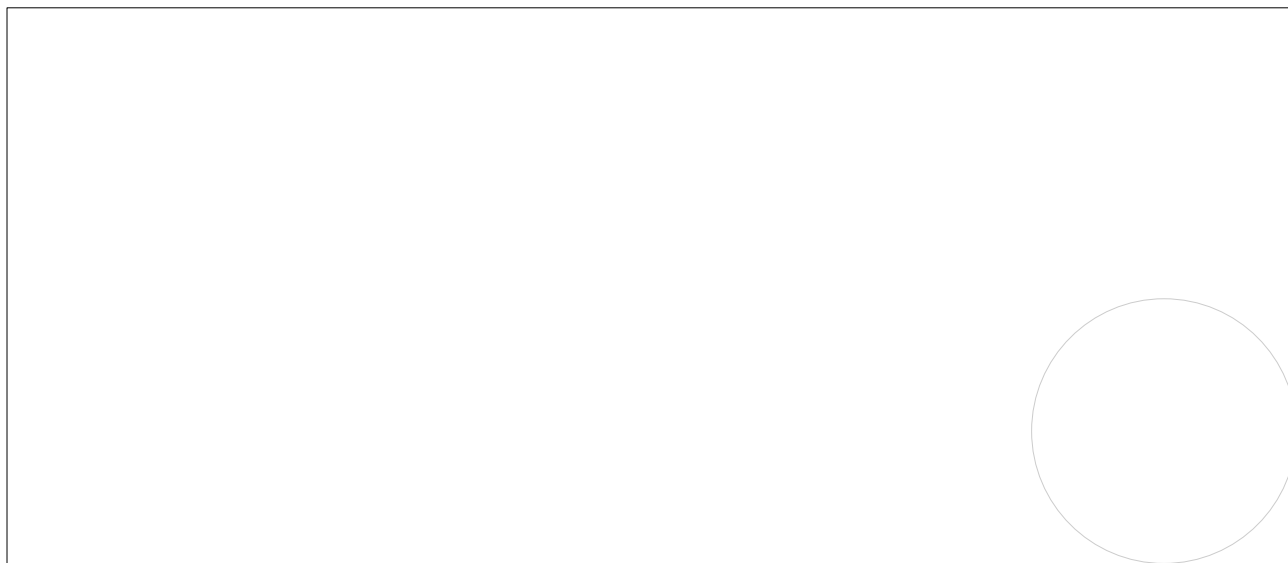

INVESTOR / CLIENT:



Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň
Česká Republika

ARCHITEKT / ARCHITECT:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / CHIEF DESIGNER:



Projekt Haly s.r.o.
Plynární 10, 170 00 Praha

ZPRACOVATELČÁSTI / PART DESIGNER:



XXX
Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové

HIP / CHIEF ENGINEER:

XXX

VYPRACOVAL / CREATED BY:

XXX

ZODPOVÍDÁ / RESPONSIBLE:

XXX

AKCE / PROJECT:

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
SVĚTOVAR BLOK A5
k.ú. Plzeň, p.č. 3942/1, 3942/8 a 3953/1

STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DÍL:

D.1.1

ČÁST / PART:

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

NÁZEV PŘÍLOHY / INSET TITLE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. VYDÁNÍ / 1ST ISSUE:

01/12/2023

DATUM VYDÁNÍ / DATE:

01/12/2023

ZAKÁZKA / JOB NR.:

2023.0051

PARÉ / SET:

DÍL:

D.1.1

FORMÁT / SIZE:

1x A4

MĚŘÍTKO / SCALE:

-

STUPEŇ / STAGE:

DPS

OBJEKT:

D.1.1

STUPEŇ:

SO 02

ČÁST / PART:

KZP

KÓD / CODE:

010

ČÍSLO / NUM.:

01

REVIZE:

00

D-1-1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5

Vypracoval: Ing. Tomáš Rak

Obsah: 1) Identifikační údaje objektu:	<i>Chyba! Záložka není definována.</i>
2) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:.....	2
3) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):.....	3
4) vztahy PK k ostatním objektům stavby:	3
5) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	3
6) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:.....	4
7) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení provozní informace a dopravní telematiku:.....	4
8) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	4
9) vazba na případné technologické vybavení:.....	4
10) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:	4
11) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:.....	6
12) požárně bezpečnostní řešení stavby:	7

D-1-1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5
Vypracoval: xxx

1) Identifikační údaje objektu:

název stavby: **VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5**

místo stavby: město Plzeň, místní část Bolevec

investor: Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1,
Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370

hlavní inženýr projektu : xxx
- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant: xxx
Truhlářská 264/22,
503 41, Hradec Králové

IČ: xxx

xxx

xxx

místo a datum vypracování: Hradec Králové, 12/2023

stupeň PD: DUSP

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a další

2) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Předmětem objektu je stavební úprava stávajících místních komunikací v křižovatce a v meziprostoru mezi budoucími bytovými domy včetně výstavby nových chodníkových ploch, jenž budou napojeny na stávající chodníkové plochy v místě stavby. Součástí stavby je nově řešených vjezd přes vyvýšenou křižovatku do stávající obytné zóny. Bytový dům Blok A5 bude nově napojen samostatným sjezdem o šíři 6,0m.

D-1-1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5

Vypracoval: xxx

3) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a výškopisného zaměření zpracované, které pro tento objekt předal generální projektant stavby. Stávající stav je k tomuto datu. Projektant tohoto objektu za poskytnuté podklady neručí.

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotliví vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádáni o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu. Geologické poměry v místě stavby nebyly před zahájením projekčních prací zjišťovány – pro tento objekt. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

- (1) Zadání objednatele
- (2) Fotodokumentace
- (3) Polohopisné a výškopisné zaměření
- (4) Prohlídka na místě
- (5) Územní plán Města Plzeň
- (6) Požadavky a podklady správců inženýrských sítí a komunikací

4) vztahy PK k ostatním objektům stavby:

viz celková dokumentace stavby

5) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Předmětem objektu SO02 je stavební úprava stávajících veřejně přístupných ploch, jenž budou přizpůsobeny budoucím, dvou na sobě nezávislým, bytovým domům včetně Bloku A5. Součástí je i stavební úprava stávající křižovatky.

Stávající úpravy místní komunikace je nyní již nacházejí v obytné zóně – bude zachováno tj. s návrhovou rychlostí $v_n=20\text{km/h}$

Nově bude křižovatka řešena jako vyvýšená dle TP 103, která bude sloužit i jako vjezd do Obytné zóny tj. zpomalovací stavebně řešený práh se sklonem rampy 1:10.

Směrem na severní část je navržena průjezdná jednosměrná komunikace o šíři jízdního pásu 6,0m. Směrem na východní část tj. k ul. Koterovská je navržena neprůjezdná slepá komunikace o šíři jízdního pásu 7,0m v délce 28,83m. Příčné sklony v obytné zóně musí být zhotoveny do 2%.

Podél severo-východník straně Bloku A5 bude doplněna chodníková plocha, která bude plynule navazovat na stávající chodník v ulici Koterovská.

Pojížděné plochy v rámci obytné zóny budou lemovány silničním obrubník, jenž bude vůči pěším plochám osazen na +2cm.

Do garáží bytového domu Bloku A5 je nově zřízen samostatný sjezd o šíři 6,0m, který bude zrealizován z drobné kamenné dlažby. Příčný sklon sjezdu bude shodný, jako příčný sklon navazujících chodníkových ploch.

D-1-1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5

Vypracoval: xxx

6) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Stávající uliční vpusti na místní komunikaci budou výškově upraveny do úrovně nové nivelety zpevněných plocha a doplněny novým liniovým žlabem umístěným podél hrany slepé části místní komunikace se zatížením min. C 250.

7) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno, doplněno či posunuto mimo stavbu.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce. Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké. Stávající VDZ bude odfrézováno (odstraněno).

Značení bude provedeno v souladu s TP65, 133 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/0410 422.

8) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek v rámci celkového projektu stavby parkovacího domu.

9) vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutní stroje aj.

10) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:

Skladba konstrukcí je navržena dle " Katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170 ". Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Chodníkové těleso D2, CH, PIII

betonová dlažba	DL ÍČKO	60mm	ČSN 73 6131
drob.drcené kam.	L 4/8	30mm	ČSN 73 6131
šterkodrt'	ŠD,B 0/32	250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní plně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Chodníkové těleso D2, CH, PIII

kamenná dlažba	DL mozaika 4/6	40mm	ČSN 73 6131
drob.drcené kam.	L 4/8	30mm	ČSN 73 6131
šterkodrt'	ŠD,B 0/32	250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

D-1-1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5

Vypracoval: xxx

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Zpomalovací práh, pojížděná plocha, vjezd do Bloku A5 D1-D-1-IV, PIII

betonová dlažba DL drobná 8/10 100mm ČSN 73 6131 drob.drcené kam.

L 4/8 40mm ČSN 73 6131 stabilizace SC C8/10 210mm ČSN 73 6124-1

šterkodrt' ŠD,B 0/32 250mm ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 300mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

- betonový chodníkový obrubník 1000/50/200 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20nXF1
- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25nXF3
- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25nXF3
- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25nXF3
- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

D-1-1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5

Vypracoval: xxx

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou rádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

11) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Řešené plochy jsou členěny buď jako chodníkové plochy, tak i jako prostor Obytné zóny. Příčný sklon chodníku i všech ploch uvnitř Obytné zóny je max. do 2,0%.

Na vstupu do obytné zóny z chodníkových ploch je navržen příčný signální pás o šíři 80cm, jenž musí být lemován hladkými deskami o šíři 25,5cm.

Na vjezdu do obytné zóny z místní komunikace je navržen napříč varovný pás o šíři 40cm, jenž musí být lemován hladkými deskami o šíři 25,5cm.

Výškový rozdíl mezi pochozími a pojížděnými plochami je do výšky +2cm.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace. SDZ bude umístěno min. 90cm od přirozené vodící linie.

D-1-1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVĚTOVAR BLOK A5

Vypracoval: xxx

12) požárně bezpečností řešení stavby:

viz samostatná příloha celkové stavby garáží.

UPOZORNĚNÍ:

- TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ
- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM
- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- TATO DOKUMENTACE **NENAHRAZUJE** VÝROBNÍ DOKUMENTACI

Vypracoval: xxx
v Hradci Králové, 12/2023

č. j.: MMP/067070/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 9

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, nadlimitní režim**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádostí dodavatelů ze dne 06.02., 07.02. a 10.02.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz dodavatele č. 42:

Ve výkazu výměr profese EPS chybí OPPO, přestože je uvedeno ve schématu EPS. Doplníte chybějící OPPO do výkazu výměr, nebo bude OPPO dodávkou někoho jiného?

Odpověď na dotaz č. 42:

Na základě dotazu dodavatele zadavatel do soupisu prací doplnil materiálovou položku č. 65 – 0079091.VRS.

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „aktualizovaný soupis prací“), který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 43:

Ve výkazu výměr profese EPS je položka č. 2 s textem: „RMAT0003 integrační modul....35ks.“ K uvedené materiálové položce je montážní položka č.1 : „Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm“. Text materiálové položky č.2 se neshoduje s textem montážní položky č. 1. Prosíme o opravu textu položky č.2 nebo o bližší specifikaci, co má být v položce oceněno.

Odpověď na dotaz č. 43:

Na základě dotazu dodavatele zadavatel přepracoval v soupisu prací položku RMAT0003 na položku RMAT0003a poř. č. 2. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 44:

Ve výkazu výměr profese D.1.9 - Slaboproudá elektrotechnika není položka pro ukončení a měření optické kabeláže. Rozumíme správně, že dodávku přívodního optického kabelu, pigtailů, patch kabelů, sváry a měření tras zajistí a zaplatí společnost, která bude poskytovatelem internetového připojení?

Odpověď na dotaz č. 44:

Zadavatel k tomuto dotazu dodavatele sděluje, že přívodní optický kabel včetně připojení není předmětem této veřejné zakázky.

Dotaz dodavatele č. 45:

Ve výkazu výměr profese D.1.9 - Slaboproudá elektrotechnika není položka pro měření a certifikaci metalických kabelů strukturované kabeláže. Doplníte do výkazu výměr položku, nebo máme měření ocenit v některé ze stávajících položek?

Odpověď na dotaz č. 45:

Měření a certifikace metalických kabelů strukturované kabeláže jsou dodavatelé povinni ocenit v položce č. 141 - Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů.

Dotaz dodavatele č. 46:

Ve výkazu výměr profese D.1.8 Silnoproud je položka č.94 s textem: " UPS - v krytu EI45 DP1-S - záloha pož. ventilátorů 3+4kW(16,8A/400V) - 45min . kus 1,000". Ve schématu rozvaděče R-PO je zakreslen přepínač sítě 25A. Předpokládáme správně, že se jedná o automatický přepínač sítí v souladu s požadavky českých norem?

Odpověď na dotaz č. 46:

K dotazu dodavatele uvádí, že se skutečně jedná o automatický přepínač sítí.

Dotaz dodavatele č. 47:

Profese D.1.8 Silnoproud: Ve schématu rozvaděče R-PO je zakresleno instalační relé, které ovládá současně oba stykače spínající napájení požárního odvětrání. Aby se zabránilo vysokému rozběhovému proudu při startu obou ventilátorů, bylo by vhodné doplnit do schématu časové relé, které by rozběh jednoho z ventilátorů zpozdilo o několik sekund. Můžete doplnit do schématu R-PO časové relé?

Odpověď na dotaz č. 47:

Zadavatel nebude doplňovat schéma R-PO, navržené schéma je dostačující. Nad rámec uvedeného pak zadavatel doplňuje, že dodavatelé jsou povinni ve svých nabídkách zohlednit veškeré náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky.

Dotaz dodavatele č. 48:

Uchazeč vznáší dotaz na bezpečnostní označení. Dle VV a výpisu se jedná o 1 soubor. Žádáme tímto zadavatele o sdělení požadovaných počtů kusů, aby položky č. 845 a 846 mohly být jednoznačně oceněny.

Odpověď na dotaz č. 48:

Zadavatel doplnil do soupisu prací k položkám č. 845 a č. 846 počty kusů. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 49:

Uchazeč vznáší ještě jednou dotaz k prefabrikovaným okrasným stěnám, na které zadavatel odpovídal ve VZD č. 5 (odpovědi č. 32).

Domnívá se uchazeč správně, že tl. prefa okrasných perforovaných dílců je 160 mm a stejně tak i tl. perforace? Tj. jedná se o perforaci tzv. „skrz na skrz“, kterou může procházet světlo? Není to tedy tak, že perforace je tl. 160 mm, ale dílec samotný je větší tloušťky, a tedy perforace by nebyla taková, aby jí mohlo projít světlo. Dále

rozumíme tomu správně, že nadřazený je výkres
DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_0303_00_POHLEDY_PREFA PREDSTENY PAVLACE.pdf před výkresem
DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_V18_VYKAZ OV.pdf, tedy že uspořádání perforací není šikmé, ale vodorovné.

Odpověď na dotaz č. 49:

Tloušťka 160mm je uvedena jako minimální požadovaná. Dílec je uvažován tak, aby jím mohlo procházet světlo. Zadavatel dále uvádí, že výkres: DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_0303_00_POHLEDY_PREFA PREDSTENY PAVLACE.pdf je nadřazený výkresu: DPS_D1_1_SO01_ARS_0100_V18_VYKAZ OV.pdf. Ve výkazu ostatních výrobků je obrázek pouze informativní.

Dotaz dodavatele č. 50:

Ve výkaze výměr ASR a STK jsou položky 399 a 400 na montáž a dodávku terasy - 26 m². Ve výkaze výměr Vegetační úpravy je položka 33, dřevěná paluba - 26 m². Nejedná se o duplicitní položky?

Odpověď na dotaz č. 50:

Zadavatel odstranil ze soupisu prací v části Vegetační úpravy položky č. 32 a č. 33. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 51:

Ve výkaze výměr ASR a STK je položka 821 na dodávku laviček - 6 ks. Ve výkaze výměr Vegetační úpravy je položka 38, dodávka lavičky - 6 ks. Nejedná se o duplicitní položky?

Odpověď na dotaz č. 51:

Zadavatel odstranil ze soupisu prací v části Vegetační úpravy položky č. 37 a č. 38. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 52:

V rámci Vysvětlení ZD č.2 zadavatel doplnil čl.X zadávací dokumentace o požadavek na poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. V textu vztahujícímu se k poskytnutí jistoty formou bankovní záruky (nebo pojištění záruky) je uvedeno:

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu;*
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo*
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.*

A dále:

„ ...V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude originál bankovní záruky nebo pojištění záruky vložen do nabídky tak, aby tento dokument mohl zadavatel oddělit od ostatních dokumentů a řádně vrátit účastníkům. Současně s originálem bankovní záruky nebo pojištění záruky účastník vloží do nabídky rovněž kopii dokumentu.“

Tento požadavek tedy předpokládá předložení listinné formy bankovní záruky a cituje neaktuální znění § 41 ZZVZ. Žádáme o potvrzení, že se jedná o administrativní nedopatření a že je požadováno předložení jistoty formou bankovní záruky v elektronické podobě.

Odpověď na dotaz č. 52:

Pro odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že doklad o poskytnutí jistoty bude součástí nabídky dodavatele, kterou je dodavatel povinen předložit v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Dodavatelé jsou tedy povinni předložit doklad o poskytnutí jistoty v elektronické podobě.

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 06.03.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 11.02.2025 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis st. prací

dne 11.02.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-077

Stavba: Výstavba bytového domu Světovar blok A5

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: IČ: statutární město Plzeň DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

PROJEKT HALY S.R.O.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2024-077	Výstavba bytového domu Světovar blok A5			
IO 202	Přeložka veřejného osvětlení			
IO 301	Areálová kanalizace			
IO 302	Přípojka kanalizace			
IO 303	Vodovodní přípojka			
IO 306	Horkovodní přípojka			
SO 01, D.1.1	ASR a STK			
D.1.2				
SO 01, D.1.10	Elektrická požární signalizace			
SO 01, D.1.4	Zdravotně technické instalace			
SO 01, D.1.5	Vzduchotechnika			
SO 01, D.1.6	Topení a chlazení			
SO 01, D.1.7	Měření a regulace VS			
VS				
SO 01, D.1.7	Měření a regulace VZT			
VZT				
SO 01, D.1.8	Silnoproudá elektrotechnika			
SO 01, D.1.9	Slaboproudá elektrotechnika			
SO 601, D.1.1	Komunikace a zpevněné plochy			
SO 601, D.1.10	Dopravní značení			
SO 801	Vegetační úpravy			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 202 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CC-CZ: 22242

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 42.22.12
CZ-CPV: 51100000-3

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741110404	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 75 do 100 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	RMAT0004	hadice ochranná dvouplášťová D125/108	m	8,000			
3	K	741110422	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených pevně, Ø přes 25 do 50 mm	m	26,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	RMAT0003	trubka ochranná korugovaná D 52/63	m	27,300			
26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"								
5	K	741375833	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
D M Práce a dodávky M D								
21-M Elektromontáže								
6	K	210101205	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 10 a 4 x 10 mm ²	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	10.048.779	Spojka SVCZC 10 CU kabelová smršťovací do 1kV s lisovacími spojkami	kus	1,000			
8	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatné stojících ocelových, délky do 12 m stávající stožár	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
11	K	210204221	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

12	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
13	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000			CS ÚRS 2024 02
15	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
16	M	RMAT0001	svorka SR03	kus	4,000			
17	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
18	M	RMAT0002	svorka SP1	kus	1,000			
19	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	9,200			CS ÚRS 2024 02
8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
21	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m	34,000			CS ÚRS 2024 02
22	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	39,100			CS ÚRS 2024 02
34*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
23	K	218040011	Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dřívku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
24	K	218220022	Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
25	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
26	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
27	K	460101112	Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m ³	9,300			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000			CS ÚRS 2024 02
29	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	4,500			CS ÚRS 2024 02
30	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	4,800			CS ÚRS 2024 02
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								
31	K	580106009	Měření při revizích impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	2,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	580106010	Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	K	580107015	Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
34	K	580108021	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla silničního, o počtu světél 1 nebo 2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
35	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář spolupráce s revizním technikem a Správou veřejného statku města Plzeň	hod	6,000			CS ÚRS 2024 02
36	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů - obsluha jeřábu při demontáži a osazování stožáru VO vč. pronájmu jeřábu	hod	10,000			CS ÚRS 2024 02
37	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet zaměření nové polohy svítidla VO	hod	6,000			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 301 - Areálová kanalizace

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 42.21.1

CZ-CPV: 90400000-1

Poznámka:

CC-CZ: 22231

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Zpracováno systémem KROS 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02
"žlab" 20*2								
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	59,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."(31+6+2)*1								
"žul. kostka - žlab"20*1								
Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
"asf" (31+6+2)*1								
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
"asf."(31+6+2)*1								
5	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	50,000			CS ÚRS 2024 02
50								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

30*8

7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000			CS ÚRS 2024 02
30								
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	40,110			CS ÚRS 2024 02
<i>"žlab" 20*1*1,32</i> <i>"splašková" (31+6)*1*2,76</i> <i>"dešťová" 2*1*2,59</i> <i>Součet</i> <i>0,3*133,7</i>								
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	26,740			CS ÚRS 2024 02
0,2*133,7								
10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	66,850			CS ÚRS 2024 02
0,5*133,7								
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	267,200			CS ÚRS 2024 02
<i>"žlab"20*1,315*2</i> <i>"splašková" (31+6)*2,76*2</i> <i>"dešťová" 2*2,59*2</i> <i>Součet</i>								
12	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	267,200			CS ÚRS 2024 02
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,110			CS ÚRS 2024 02
40,110								
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	93,590			CS ÚRS 2024 02
26,740+66,850								
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,660			CS ÚRS 2024 02

133,7*1,8

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	133,700			CS ÚRS 2024 02

133,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95,700			CS ÚRS 2024 02

133,7-0,45-5,9-0,45-31,2

18	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	172,260			CS ÚRS 2024 02

95,7*1,8

19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,200			CS ÚRS 2024 02

"DN 200" 31*1,2*0,5

"DN 150" (6+2+20)*1*0,45

Součet

20	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	56,160			CS ÚRS 2024 02

"potrubí" 31,2*1,8

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,450			CS ÚRS 2024 02

"šachty" 2*1,5*1,5*0,1

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,900			CS ÚRS 2024 02

"DN150-200" (31+6+20+2)*1*0,1

23	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

24	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

25	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

26	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
27	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop "šachty" 1,5*1,5*0,1*2	m3	0,450			CS ÚRS 2024 02

D 5 Komunikace pozemní

28	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm "žulová" 20*1	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02

29	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm "asf" (20+31+6+2)*1	m2	59,000			CS ÚRS 2024 02

30	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm (31+6+2)*1	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

31	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu (31+6+2)*1*2	m2	78,000			CS ÚRS 2024 02

32	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm 20*2	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02

D 8 Trubní vedení

33	K	871313121R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC KG DN 160 6+2	m	8,000			

34	M	28611166R	trubka kanalizační PVC KG plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8 (6+2)*1,03	m	8,240			

35	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	20,000			CS ÚRS 2024 02

20

36	M	28611261	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	20,600			CS ÚRS 2024 02

20*1,03

37	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	31,000			CS ÚRS 2024 02

31

38	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	31,930			CS ÚRS 2024 02

31*1,03

39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

40	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

41	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

42	M	28611918	odbočka kanalizační plastová 200/160/45°	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

43	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 02

44	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000			CS ÚRS 2024 02

45	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

46	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

47	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

48	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
50	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
51	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

52	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
53	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace s pantem litinový	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
56	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	59,000			CS ÚRS 2024 02

20+31+6+2

57	K	R511	Napojení odbočky na stávající potrubí - kanalizační přechodové EPDM spojky DN 200 mm s nerezovými třmeny a šrouby D+M	kus	2,000			
58	K	R555	Odvětrání do šachtového dna DN 150 - 200 - napojení, utěsnění, úprava dna	kus	2,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	78,000			
60	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	78,000			
61	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	78,000			
62	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžkým při překopecch inženýrských sítí	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02

20*2

D 997 Přesun sutě

63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	38,955			CS ÚRS 2024 02

"kamenivo" 17,7

"beton" 12,675

"živice" 8,58

Součet

64	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	350,595			CS ÚRS 2024 02

9*38,955

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,955			CS ÚRS 2024 02
			38,955					
66	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,675			CS ÚRS 2024 02
			12,675					
67	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,580			CS ÚRS 2024 02
			8,58					
68	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,700			CS ÚRS 2024 02
			17,7					
D 998			Přesun hmot					
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,312			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 302 - Přípojka kanalizace

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 42.21.1

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02
7*2								
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,800			CS ÚRS 2024 02
"asf."2*1,2								
"žul. kostka"7*1,2								
Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02
"asf" 2*1,2								
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02
"asf."2*1,2								

5	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000			CS ÚRS 2024 02
50								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12								
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000			CS ÚRS 2024 02
5								
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	8,440			CS ÚRS 2024 02
9*1,2*(2,905-0,3) 0,3*28,134								
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	5,627			CS ÚRS 2024 02
0,2*28,134								
10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	14,067			CS ÚRS 2024 02
0,5*28,134								
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	52,290			CS ÚRS 2024 02
9*2,905*2								
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	52,290			CS ÚRS 2024 02
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,440			CS ÚRS 2024 02
8,440								
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,694			CS ÚRS 2024 02

5,627+14,067

15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	50,641			CS ÚRS 2024 02

28,134*1,8

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,134			CS ÚRS 2024 02

28,134

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,654			CS ÚRS 2024 02

28,134-1,08-5,4

18	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	38,977			CS ÚRS 2024 02

21,654*1,8

19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400			CS ÚRS 2024 02

9*1,2*0,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

20	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	9,720			CS ÚRS 2024 02

5,4*1,8

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,225			CS ÚRS 2024 02

1,5*1,5*0,1*1

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,080			CS ÚRS 2024 02

9*1,2*0,1

23	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

24	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

25	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,225			CS ÚRS 2024 02

1,5*1,5*0,1*1

D 5 Komunikace pozemní

26	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,400			CS ÚRS 2024 02

"žulová" 7*1,2

27	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02

"asf" 2*1,2

28	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02

2*1,2

29	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,800			CS ÚRS 2024 02

2*1,2*2

30	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02

7*2

D 8 Trubní vedení

31	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	9,000			CS ÚRS 2024 02

32	M	28611263	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	9,270			CS ÚRS 2024 02

9*1,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

33	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 02

1

34	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

35	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
37	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000-1500 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
41	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	899713111R	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém D+M	kus	1,000			
46	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	9,000			CS ÚRS 2024 02

9

47	K	R0001	Napojení přípojky do stávajícího šachtového dna - vývrt, napojení utěsnění, úprava kynety	kus	1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

2*2

49	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

4

50	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 02

4

51	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným při překozech inženýrských sítí	m2	14,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

7*2

D 997

Přesun sutě

52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,548			CS ÚRS 2024 02

"kamenivo" 3,240

"beton" 0,780

"živice" 0,528

Součet

53	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	40,932			CS ÚRS 2024 02

9*4,548

54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,548			CS ÚRS 2024 02

4,548

55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,780			CS ÚRS 2024 02

0,780

56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,528			CS ÚRS 2024 02

0,528

57	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,240			CS ÚRS 2024 02

3,240

D 998

Přesun hmot

58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,371			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
IO 303 - Vodovodní přípojka
KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 42.21.1
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1	K	113106351	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2 2*10	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 "asf."10*1,1 "žul. kostka"10*1,1 Součet	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 "asf" 10*1,1	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 "asf."10*1,1	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02

5	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,400			CS ÚRS 2024 02

2*2*2

0,3*8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	4,000			CS ÚRS 2024 02

0,5*8

7	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	1,600			CS ÚRS 2024 02

0,2*8

8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	12,540			CS ÚRS 2024 02

20*1,1*1,9

0,3*41,8

9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	20,900			CS ÚRS 2024 02

0,5*41,8

10	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	8,360			CS ÚRS 2024 02

0,2*41,8

11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,000			CS ÚRS 2024 02

20*1,9*2+2*2*4

12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,000			CS ÚRS 2024 02

13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,940			CS ÚRS 2024 02

2,4+12,540

14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,860			CS ÚRS 2024 02

4+1,6+20,9+8,36

15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,640			CS ÚRS 2024 02

49,8*1,8

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,800			CS ÚRS 2024 02

8+41,8

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,700			CS ÚRS 2024 02

49,8-2,2-9,9

18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,900			CS ÚRS 2024 02

20*1,1*0,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

19	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	17,820			CS ÚRS 2024 02

9,9*1,8

20	K	R1180	Prostup zdí suterénu - jádrový odvrt DN 150 mm s EPDM segmentovým těsněním spřaženým nerezovými těmeny a šrouby, utěsnění vč. chráničky	ks	1,000			

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,200			CS ÚRS 2024 02

20*1,1*0,1

22	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,125			CS ÚRS 2024 02

0,5*0,5*0,5*1

D 5 Komunikace pozemní

23	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"žulová" 10*1,1</i>								
24	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"asf" 10*1,1</i>								
25	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*1,1</i>								
26	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*1,1*2</i>								
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
<i>10*2</i>								

D 8 Trubní vedení

28	K	85555	Odstranění stáv. napojení na LT 200 - výřez na litinovém vodovodním potrubí provedení řezu na stávajícím litinovém potrubí vč. úpravy konců potrubí (náběhy) na npojení , očištění konců	ks	3,000			
29	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	55253015	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80</i>	<i>m</i>	<i>20,200</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>20</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>20*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
31	M	55251333	<i>kroužek zámkový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
32	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	55253019	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200</i>	<i>m</i>	<i>2,020</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

2

*2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"*

34	K	852351122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	31951008	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
36	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	55259482	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 80-90°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	55254026	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
40	M	31951003	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
41	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	55253616	<i>přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
43	K	890231811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	8,000			CS ÚRS 2024 02
			4*0,2*2*2+2*2*0,2*2+4*2*0,2*2					
44	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
47	K	899125	Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná bandáž přírubových spojů armatur a tvarovek	soub	4,000			
48	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	25,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
50	K	R00	VODOMĚRNÁ SESTAVA vč. upevnění, podpěr	ks	1,000			
51	K	81111	Zabezpečení dodávky vody po dobu odstávky na vodovodu - přístavení cisternových vozů s pitnou vodou	ks	9,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

52	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000			
10*2								
53	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	20,000			
20								
54	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	20,000			
55	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžkým při překopecích inženýrských sítí	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
10*2								
D 997 Přesun sutě								
56	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,995			CS ÚRS 2024 02
"kamenivo" 6,6 "beton" 3,575+4,4 "živice" 2,420 Součet								
57	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	152,955			CS ÚRS 2024 02
9*16,995								
58	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,995			CS ÚRS 2024 02
16,995								
59	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,975			CS ÚRS 2024 02
7,975								
60	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,420			CS ÚRS 2024 02
61	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,600			CS ÚRS 2024 02

D 998		Přesun hmot						
62	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	5,217			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 306 - Horkovodní přípojka

KSO:	803 54 21	CC-CZ:	22231
Místo:	p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1	Datum:	25.11.2024
CZ-CPA:	42.21.1	Typ:	Stavební objekt
CZ-CPV:	90400000-1		

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D1 Kotle, výměníky, zásobníky

D D2 ARMATURY

D D3 Potrubí

1	K	Pol405	Ocel předizolované potrubí DN40, PN25	m	110,000			
2	K	Pol406	Ocel předizolované potrubí koleno DN40, PN25	ks	4,000			

D D4 Nátěry

D D5 Izolace

D D6 Demontáže

D D7 Montážní práce

3	K	Pol407	Montáž potrubí DN40	m	110,000			

*Poznámka k položce:
Příprava podloží*

4	K	Pol408	Hloubení jam v hornině strojně šířka 1 m	m3	45,000			
5	K	Pol409	Lože pod potrubí ze štěrkopísku (0-8 mm)	m3	13,000			
6	K	Pol410	Přesun hmot podloží a zeminy	t	125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

7	K	Pol411	Přesun hmot pro trubní vedení	kg	500,000			

D D8 **Ostatní**

8	K	Pol95	Svářecí souprava-náplně	ks	1,000			
9	K	Pol412	Doizolování spojů potrubí	ks	20,000			
10	K	Pol413	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	30,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 01, D.1.1 D.1.2 - ASR a STK

KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 41.00.13
CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D P			Poznámka					
	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"

1

D HSV			Práce a dodávky HSV					

D 1			Zemní práce					
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	2 392,500			CS ÚRS 2024 02

63,8*37,5

Součet

2	K	112101106	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

14

Součet

3	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

14

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

4	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4 725,600			CS ÚRS 2024 02

2360,6+2365

Součet

5	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	4 725,600			CS ÚRS 2024 02

2360,6+2365

Součet

6	K	113154544	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	2 360,600			CS ÚRS 2024 02

63,8*37

Součet

7	K	113154547	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 90 mm	m2	2 360,600			CS ÚRS 2024 02

63,8*37

Součet

8	K	113155538	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 1 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 365,000			CS ÚRS 2024 02

40*36+25*37

Součet

9	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	50,000			CS ÚRS 2024 02

50

Součet

10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	560,000			CS ÚRS 2024 02

560

Součet

11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	70,000			CS ÚRS 2024 02

560/8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

12	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 650,576			CS ÚRS 2024 02

"Sejmutí ornice v místě objektu"

54,8*30,12

Součet

13	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	7 472,021			CS ÚRS 2024 02

"Hloubení po osazení objektu a základové konstrukce"

4,15*(54,8*30,12)

((5,64*5,64)/2)*37,705

((0,9*0,9)/2)*(5,64+49,77)

Součet

14	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m	m	614,500			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"

"IPE 300"

292,5

"IPE 400"

322

Součet

15	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	12,665			CS ÚRS 2024 02

"IPE 300, hmotnost 43,3 kg/m"

(292,5*43,3)*0,001

Součet

16	M	13011017	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400	t	21,349			CS ÚRS 2024 02

"IPE 400, hmotnost 66,3 kg/m"

(322*66,3)*0,001

Součet

17	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	43,070			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

43,07

Součet

18	K	151713111	Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zabíraním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce záporu do 8 m zřízení	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z tabulky prvků ZSJ"

"Tělo kotvy 2xLp 15,5/1770"

25

Součet

19	K	151721112R01	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	648,459			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Výměry převzaty z tabulky prvků ZSJ"
3,7*(4,5+13,99+40,965+7,045+5,865)
3,9*(5,7+2,1+1,41+4,9+1,34+7,46+31,685)
3,1*31,685
3,75*6,95
2,9*15
Součet

20	K	153123111R01	Seřiznutí ocelových zápor a prkenného bednění z terénu	m2	42,580			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Seřiznutí pažení po betonáži stěn 1PP"
0,5*(55,04+30,12)
Součet

21	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02

7472,01+1650,576*0,2+4725,6*0,6

Součet

22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02
23	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	53 187,425			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Vzdálenost skládky do 15 km"
5*10637,485
Součet

24	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	1 650,576			CS ÚRS 2024 02

54,8*30,12

Součet

25	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15 201,577			CS ÚRS 2024 02

7802,125*1,8+803,352+354,4

Součet

26	K	171201221R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 s hodnotou PAU 35,4, dle výsledku rozborů ekotoxicity zemin	t	90,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

(100*0,5)*1,8

Součet

27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10 637,485			CS ÚRS 2024 02

D 2 Zakládání

28	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 622,939			CS ÚRS 2024 02

48,87*30,86+6,8*2,1+6,8*3+12,29*6,52

Součet

29	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 622,939			CS ÚRS 2024 02

30	K	226111114	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. IV	m	614,500			CS ÚRS 2024 02

"Vrty pro osazení pať mikrozápor a kotev"

614,5

Součet

31	K	226212115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. V	m	60,000			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 630 mm dl 4,0 m"

15*4

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

32	K	226212215	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V	m	69,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 630 mm dl 5,5 m"
2*5,5
"Piloty D 630 mm dl 6,5 m"
9*6,5
Součet

33	K	226213215	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V	m	248,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 900 mm dl 8,0 m"
6*8
"Piloty D 900 mm dl 5,5 m"
8*5,5
"Piloty D 900 mm dl 6,5 m"
10*6,5
"Piloty D 900 mm dl 7,0 m"
7*7
"Piloty D 900 mm dl 9,5 m"
1*9,5
"Piloty D 900 mm dl 9,0 m"
2*9
"Piloty D 900 mm dl 5,0 m"
1*5
"Piloty D 900 mm dl 10,0 m"
1*10
Součet

34	K	226213315	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. V	m	163,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 900 mm dl 10,5 m"
2*10,5
"Piloty D 900 mm dl 11,0 m"
1*11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Piloty D 900 mm dl 15,0 m"

1*15

"Piloty D 900 mm dl 14,0 m"

4*14

"Piloty D 900 mm dl 16,0 m"

3*16

"Piloty D 900 mm dl 12,5 m"

1*12,5

Součet

35	K	226213715	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. V	m	228,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 1200 mm dl 16,0 m"

5*16

"Piloty D 1200 mm dl 18,0 m"

1*18

"Piloty D 1200 mm dl 15,0 m"

2*15

"Piloty D 1200 mm dl 15,5 m"

2*15,5

"Piloty D 1200 mm dl 18,5 m"

3*18,5

"Piloty D 1200 mm dl 14,0 m"

1*14

Součet

36	K	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	129,500			CS ÚRS 2024 02

"Piloty D 630 mm"

129,5

Součet

37	M	58932935	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	40,348			CS ÚRS 2024 02

$(3,14 \cdot (0,315 \cdot 0,315)) \cdot 129,5$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
38	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	640,500			CS ÚRS 2024 02
<i>"Piloty D 900 mm"</i>								
412								
<i>"Piloty D 1200 mm"</i>								
228,5								
<i>Součet</i>								
39	M	58932935	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	520,266			CS ÚRS 2024 02
<i>(3,14*(0,45*0,45))*412</i>								
<i>(3,14*(0,6*0,6))*228,5</i>								
<i>Součet</i>								
40	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	10,907			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z části SKŘ"</i>								
1,329+2,909+2,115+4,554								
<i>Součet</i>								
41	K	239111112R01	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm	kus	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
42	K	239111113R01	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	kus	68,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
43	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	419,871			CS ÚRS 2024 02
<i>"Podsyp pod deskou"</i>								
<i>0,25*(48,87*30,86+6,8*2,1+6,8*3+12,29*6,52)</i>								
<i>"Náběhy"</i>								
<i>(0,35*0,25)*(53,59+47,35+27,49+2,67+2*1,59+9,88+13,18+2,88+0,58+0,75)</i>								
<i>Součet</i>								
44	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	167,948			CS ÚRS 2024 02
<i>"Podkladní beton"</i>								

$0,1 \cdot (48,87 \cdot 30,86 + 6,8 \cdot 2,1 + 6,8 \cdot 3 + 12,29 \cdot 6,52)$

"Náběhy"

$(0,1 \cdot 0,35) \cdot (53,59 + 47,35 + 27,49 + 2,67 + 2 \cdot 1,59 + 9,88 + 13,18 + 2,88 + 0,58 + 0,75)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

45	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	625,068			CS ÚRS 2024 02

"Základová deska"

$0,35 \cdot (48,87 \cdot 30,86 + 6,8 \cdot 2,1 + 6,8 \cdot 3 + 12,29 \cdot 6,52)$

"Zvýšená tloušťka po okrajích desky"

$0,25 \cdot (1,35 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 41,98 + 1,6 \cdot 12,33 + 1,6 \cdot 5,2 + 1,6 \cdot 6 + 1,6 \cdot 3,8 + 1,6 \cdot 7,25 + 1,6 \cdot 7,07 + 1,45 \cdot 8,27 + 1,6 \cdot 7,9 + 1,45 \cdot 9,23 + 1,6 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 6,605 + 1,6 \cdot 11,66)$

"Zvýšená tloušťka patky"

$4 \cdot (0,35 \cdot 1,2 \cdot 1,2) + 0,65 \cdot 4,055 \cdot 2,05$

Součet

46	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	276,362			CS ÚRS 2024 02

"Bočnice podkladního betonu"

$0,2 \cdot (2 \cdot 48,87 + 2 \cdot 30,86 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 2,1 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 12,29 + 2 \cdot 6,52)$

"Bočnice základové desky"

$0,45 \cdot (2 \cdot 48,87 + 2 \cdot 30,86 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 2,1 + 2 \cdot 6,8 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 12,29 + 2 \cdot 6,52)$

"Zvýšená tloušťka po okrajích desky"

$0,35 \cdot (2 \cdot 1,35 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 41,98 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 12,33 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 5,2)$

$0,35 \cdot (2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 3,8 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,25 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,07 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 8,27 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 7,9 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 9,23 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,45 + 2 \cdot 6,605 + 2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 11,66)$

"Zvýšená tloušťka patky"

$4 \cdot (0,45 \cdot 4,8) + 0,75 \cdot (2 \cdot 4,055 + 2 \cdot 2,05)$

Součet

47	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	276,362			CS ÚRS 2024 02

48	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	116,590			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

116,59

Součet

49	K	279113153	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	34,085			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Zdivo pod výtahovými šachtami"

0,85*(2*3,74+2*3,72+2*3,2+2*3,41)

"Zdivo v rohu objektu"

0,85*(2*2,05+2*2,475+2*1,455)

Součet

50	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	6,135			CS ÚRS 2024 02

0,75*0,4*(3,74+2*3,72)

0,55*0,4*(2*2,91+2*3,41)

Součet

51	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	187,862			CS ÚRS 2024 02

0,75*2*(3,74+2*3,72)

0,55*2*(2*2,91+2*3,41)

3,3*30,12+1,05*55,04

Součet

52	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	187,862			CS ÚRS 2024 02

53	K	282602113	Injektování povrchové s dvojitém obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	hod	204,833			CS ÚRS 2024 02

(614,5/30)*10

Součet

54	M	RMAT0008	směs injekční cement CEM I 42,5R	m3	30,725			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

((614,5/0,5)*25)*0,001

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

55	K	311113152R01	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění pohledových, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,579			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně konstrukční svislé a vodorovné výztuže d=8 mm"

"Podezdívka venkovního schodiště"

2,045*1,261

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

56	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	494,885			CS ÚRS 2024 02

"Zdivo 1NP"

3,8*(2,4+1,25)

"Zdivo 2NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

"Zdivo 3NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

"Zdivo 4NP"

2,9*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

"Zdivo 5NP"

2,75*(2,4+1,25+4,52+2,63+1,27+6+1,5+9,5+2*4,82+3,3)

Součet

57	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	224,212			CS ÚRS 2024 02

"Akustické příčky 1NP"

3,8*(5,1+2,36+2*1,99)

"Akustické příčky 2NP"

2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)

"Akustické příčky 3NP"

2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)

"Akustické příčky 4NP"

2,9*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)

"Akustické příčky 5NP"

2,75*(5,1+2,25+0,88+2*0,89+0,88+2*0,89+3,115)

Součet

58	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	253,847			CS ÚRS 2024 02

"Zdivo 2NP"

2,9*(7,41+7,4+7,36)

"Zdivo 3NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,9*(7,41+7,4+7,36)

"Zdivo 4NP"

2,9*(7,41+7,4+7,36)

"Zdivo 5NP"

2,75*(7,41+7,4+7,36)

Součet

59	K	311274143R01	Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu, tloušťky zdiva 240 mm	m3	2,745			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní zdivo 1PP"

3,05*0,9

Součet

60	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	254,731			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 4NP"
2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 5NP"
2,75*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,75*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 5NP"
2,75*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Podezdívka nástupního stupně venkovního schodiště"
1,2*0,367*0,3
Součet

61	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	1 300,339			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 1PP"
3,05*0,3*(5,32+2,95+2,1+5,05+2*7,05+27,7+5,2+8,31+4,85+9,97+5,7+9,06+21,9+5,35+3*1+2*2,1)
3,05*0,25*(3*6,6+5,025)
3,05*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,25+2*2,1)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Obvodové stěny 1NP"
3,8*0,3*(2*30,12+17,75+11,5+6,69+5,59+2,12+5,7+1,41+1,34+12,3+48,57)
3,8*0,2*25,31
"Vntřní stěny 1NP"
3,8*0,3*(17,6+6,05+5,4+1,3+8,58+5,4+0,5+1+16,65+12,3+2*5,7+18,07+5+3,025+5,1+2*7,2+8,4+9,65+11,58+0,3+1,315+11,52+0,9+1,315)
3,8*0,2*(2*2,9+2*2,1+2*2,1+2*2,25)
"Obvodové stěny 2NP"
2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 2NP"

2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 3NP"

2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 3NP"

2,9*0,3*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 4NP"

2,9*0,3*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,9*0,2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Atiky"

0,3*1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+3*(1*(6,2+8,825))
"Stěny dojezdu výtahů"

0,3*0,9*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)
"Obrubníky u rampy"

0,25*0,45*(2*19,3)
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	311322511R01	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30 XC4 XF3 "Část obvodových zdí 1NP" 3,8*0,3*25,55 Součet	m3	29,127			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
63	K	311322611R01	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 XC3 XF1	m3	201,918			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Obvodové stěny 1PP"
3,05*0,35*(55+30,12+48,565+1,335+1,41+3,49+7,35+4,9+5,7+6,685+5,64)
"Část obvodových zdí 1NP"
3,8*0,3*17,75
Součet

64	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	11 811,626			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní stěny 4NP"
2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Obvodové stěny 5NP"
2,75*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)
2,75*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)
"Vnitřní stěny 5NP"
2,75*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)
"Vnitřní stěny 1PP"
3,05*2*(5,32+2,95+2,1+5,05+2*7,05+27,7+5,2+8,31+4,85+9,97+5,7+9,06+21,9+5,35+3*1+2*2,1)
3,05*2*(3*6,6+5,025)
3,05*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,25+2*2,1)
"Obvodové stěny 1NP"
3,8*2*(2*30,12+17,75+11,5+6,69+5,59+2,12+5,7+1,41+1,34+12,3+48,57)
3,8*2*25,31
"Vntiřní stěny 1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3,8*2*(17,6+6,05+5,4+1,3+8,58+5,4+0,5+1+16,65+12,3+2*5,7+18,07+5+3,025+5,1+2*7,2+8,4+9,65+11,58+0,3+1,315+11,52+0,9+1,315)
3,8*2*(2*2,9+2*2,1+2*2,1+2*2,25)
"Obvodové stěny 2NP"
2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)

$2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)$
"Vnitřní stěny 2NP"
 $2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)$
"Obvodové stěny 3NP"
 $2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)$
 $2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)$
"Vnitřní stěny 3NP"
 $2,9*2*(6,6+7,6+6,6+7,6+7,25+12,28+7,7)$
"Obvodové stěny 4NP"
 $2,9*2*(12,6+42,2+4*1+2*1,2+17,52+1,7+1,64+30,12+2,1+1,39+1,41+2,4+1+48,57+5,05+5,64+2*0,5+0,5+0,67)$
 $2,9*2*(2*2,05+2*2,9+2*2,1+2*2,25)$
"Část obvodových zdí 1NP"
 $3,8*2*25,55$
"Obvodové stěny 1PP"
 $3,05*2*(55+30,12+48,565+1,335+1,41+3,49+7,35+4,9+5,7+6,685+5,64)$
"Část obvodových zdí 1NP"
 $3,8*2*17,75$
"Atiky"
 $2*(1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+3*(1*(6,2+8,825)))$
"Stěny dojezdu výtahů"
 $2*(0,9*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25))$
"Podezdívka nástupního stupně venkovního schodiště"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$2*(1,2*0,367)$

Součet

65	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	11 811,626			CS ÚRS 2024 02
66	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	128,040			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"
"Výztuže atik ve vodorovných konstrukcích (vykázáno společně s průvlaky)"
"Výtahové šachty"
9,45
"Svislé konstrukce 1PP"
21,11+14,99
"Svislé konstrukce 1NP"
48,28+2,63
"Svislé konstrukce 2NP"
24,1
"Svislé konstrukce 3NP"
7,48
Součet

67	K	317144133	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1240 mm (1000 mm)	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P13"
2
Součet

68	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P01"
1
Součet

69	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	94,000			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu překladů - P02"
94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

70	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P04"</i> 1 <i>Součet</i>								
71	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	90,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P05"</i> 5*2 <i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P06"</i> 20*4 <i>Součet</i>								
72	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	76,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P07"</i> 4*19 <i>Součet</i>								
73	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P08"</i> 2*4 <i>Součet</i>								
74	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P09"</i> 2*4 <i>Součet</i>								
75	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu překladů - P10"</i> 11*4 <i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm "Výměra převzata z výkazu překladů - P11" 8*4 Součet	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
77	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm "Výměra převzata z výkazu překladů - P14" 1*4 Součet	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
78	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm "Výměra převzata z výkazu překladů - P03" "Hmotnost 4,46 kg/m" $((2*2)*4,46)*0,001$ Součet	t	0,018			CS ÚRS 2024 02
79	M	13011053	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x6mm	t	0,018			CS ÚRS 2024 02
80	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 "Sloupy a pilíře 1PP" $2,95*(11*(0,5*0,35))$ "Sloupy a pilíře 1NP" $3,65*(4*(0,5*0,35))$ Součet	m3	8,234			CS ÚRS 2024 02
81	K	330321810	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50 "Sloupy a pilíře 1PP" $2,95*(1,75*0,35+0,8*0,4+1,2*0,4+4*(0,7*0,3))$ Součet	m3	6,645			CS ÚRS 2024 02

82	K	332351125	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,55 m zřízení	m2	140,255			CS ÚRS 2024 02

"Sloupy a pilíře 1PP"

$2,95 \cdot (11 \cdot (1+1))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$2,95 \cdot (3,5+1+1,6+1+2,4+1+4 \cdot (1,4+1))$

"Sloupy a pilíře 1NP"

$3,65 \cdot (4 \cdot (1 \cdot 1,1))$

Součet

83	K	332351126	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,55 m odstranění	m2	140,255			CS ÚRS 2024 02
84	K	332361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	20,220			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

"Svislé konstrukce 1PP"

4,75

"Svislé konstrukce 1NP"

6,43

"Svislé konstrukce 2NP"

3,91

"Svislé konstrukce 3NP"

4

"Svislé konstrukce 4NP"

1,13

Součet

85	K	342244301	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	1 936,864			CS ÚRS 2024 02

"Akustické příčky 1PP"

$3,05 \cdot (0,9+2,6+1,985+0,815+0,71)$

"Akustické příčky 1NP"

$3,8 \cdot (0,8 + 1,115 + 2,315 + 1,47 + 0,95 \cdot 2 + 3 \cdot 2,585 + 4,66 + 1,35 + 2 \cdot 0,815 + 0,73 + 5 + 1,5 + 2 \cdot 1 + 6,785 + 2 \cdot 0,815 + 0,73 + 0,815 + 0,5 + 1,4 + 2,4 + 0,6 + 1,2 + 0,68 + 0,815)$

$3,8 \cdot (2 \cdot 5,4 + 1 + 0,7 + 11,52 + 3,52 + 6,8 + 2,7 + 2,115 + 1,5 + 4 \cdot 1,8 + 3,35 + 5,8 + 2,23 + 3,4 + 0,9 + 1,8 + 5,8 + 1,13 + 2 \cdot 0,5)$

"Akustické příčky 2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$2,9 \cdot (3,115 + 2,115 + 2 \cdot 0,95 + 1,85 + 2,4 + 1,77 + 1 + 2,965 + 2,665 + 1 + 2,665 + 2,965 + 0,6 + 2,1 + 1,765 + 1,5 + 2,9 + 3,115 + 3,615 + 2,99 + 1,1 + 1,1 + 2,99 + 3,615 + 3,14 + 1,75 + 1,8)$

$2,9 \cdot (0,6 + 1,115 + 3,84 + 3 + 4 + 5,86 + 2,98 + 0,81 + 0,615 + 2,98 + 1,115 + 1,16 + 0,915 + 0,95 + 2,115 + 5,4 + 2,1 + 1,1 + 2,44 + 1,5 + 2,23 + 6 + 1,1 + 2,17 + 0,7 + 2,85 + 5,22 + 1,1)$

"Akustické příčky 3NP"

$2,9 \cdot (3,115 + 2,115 + 2 \cdot 0,95 + 1,85 + 2,4 + 1,77 + 1 + 2,965 + 2,665 + 1 + 2,665 + 2,965 + 0,6 + 2,1 + 1,765 + 1,5 + 2,9 + 3,115 + 3,615 + 2,99 + 1,1 + 1,1 + 2,99 + 3,615 + 3,14 + 1,75 + 1,8)$

$2,9 \cdot (0,6 + 1,115 + 3,84 + 3 + 4 + 5,86 + 2,98 + 0,81 + 0,615 + 2,98 + 1,115 + 1,16 + 0,915 + 0,95 + 2,115 + 5,4 + 2,1 + 1,1 + 2,44 + 1,5 + 2,23 + 6 + 1,1 + 2,17 + 0,7 + 2,85 + 5,22 + 1,1)$

"Akustické příčky 4NP"

$2,9 \cdot (3,115 + 2,115 + 2 \cdot 0,95 + 1,85 + 2,4 + 1,77 + 1 + 2,965 + 2,665 + 1 + 2,665 + 2,965 + 0,6 + 2,1 + 1,765 + 1,5 + 2,9 + 3,115 + 3,615 + 2,99 + 1,1 + 1,1 + 2,99 + 3,615 + 3,14 + 1,75 + 1,8)$

$2,9 \cdot (0,6 + 1,115 + 3,84 + 3 + 4 + 5,86 + 2,98 + 0,81 + 0,615 + 2,98 + 1,115 + 1,16 + 0,915 + 0,95 + 2,115 + 5,4 + 2,1 + 1,1 + 2,44 + 1,5 + 2,23 + 6 + 1,1 + 2,17 + 0,7 + 2,85 + 5,22 + 1,1)$

"Akustické příčky 5NP"

$2,75 \cdot (3,115 + 2,115 + 2 \cdot 0,95 + 1,85 + 2,4 + 1,77 + 1 + 2,965 + 2,665 + 1 + 2,665 + 2,965 + 0,6 + 2,1 + 1,765 + 1,5 + 2,9 + 3,115 + 3,615 + 2,99 + 1,1 + 1,1 + 2,99 + 3,615 + 3,14 + 1,75 + 1,8)$

$2,75 \cdot (0,6 + 1,115 + 3,84 + 3 + 4 + 5,86 + 2,98 + 0,81 + 0,615 + 2,98 + 1,115 + 1,16 + 0,915 + 0,95 + 2,115 + 5,4 + 2,1 + 1,1 + 2,44 + 1,5 + 2,23 + 6 + 1,1 + 2,17 + 0,7 + 2,85 + 5,22 + 1,1)$

Součet

86	K	342273111	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm	m2	35,441			CS ÚRS 2024 02

"Vnitřní zdivo 1PP"

3,05*(6,35+4,37+0,9)

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

87	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	196,531			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 5NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Balkonové desky 5NP"

0,25*(60,1+6,83+35,3+3,65+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35)

Součet

88	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1 082,620			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 1PP"

$0,3*((10,77+6,4+0,6)*(7,5+8,05+6,3+4))+11,5*12,07$

$0,25*(6,05*9,41+1,335*4,9+36,864*12,6)$

"Rozšíření u hlavic sloupů"

$0,15*(4*(3,5*3)+2,5*3+3,45*3,25)$

"Stropy nad 1NP"

$0,25*(17,75*17,82+12,6*48,57+4,9*1,4+6*9,65+11,82*11,5)$

"Rozšíření u hlavic sloupů"

$0,15*(4*(2,5*3)+3*2,55)$

"Stropy nad 2NP"

$0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$

"Stropy nad 3NP"

$0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$

"Stropy nad 4NP"

$0,25*(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)$

Součet

89	K	411321616R01	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC3 XF1	m3	126,716			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 1PP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$0,3*(17,75*(17,17+0,65))$

$0,2*((11,95+0,3+0,35)*12,2+1,8*3)$

Součet

90	K	411321616R02	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC4 XF3	m3	138,050			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Balkonové desky 1NP"

0,25*(1,2*4,46+1,58*3,36+2,1*7,47+1,41*1,6+5,13*1,24+1,7*3,1+1,7*3,1+4,9*1,2+3,4*2,2+5,75*2,2)

"Balkonové desky 2NP"

0,25*(70,84+6,83+36,19+7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+5,63+5,04+5,92)

"Balkonové desky 3NP"

0,25*(59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92)

"Balkonové desky 4NP"

0,25*(59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92)

Součet

91	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02

"Stropy nad 5NP"

(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Balkonové desky 5NP"

(60,1+6,83+35,3+3,65+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35)

"Stropy nad 1PP"

((10,77+6,4+0,6)*(7,5+8,05+6,3+4)+11,5*12,07)

(6,05*9,41+1,335*4,9+36,864*12,6)

"Rozšíření u hlavic sloupů"

(4*(3,5*3)+2,5*3+3,45*3,25)

"Stropy nad 1NP"

(17,75*17,82+12,6*48,57+4,9*1,4+6*9,65+11,82*11,5)

"Rozšíření u hlavic sloupů"

(4*(2,5*3)+3*2,55)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Stropy nad 2NP"

(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Stropy nad 3NP"

(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Stropy nad 4NP"

(3,3*10,9+12,84*5,94+12,4*8,2+11,5*8,5+4,8*7,8+10*6,6+3,5*3+8,8*7,4+
5,2*10,3+3,1*9,41+5,82*10,1)

"Stropy nad 1PP"

(17,75*(17,17+0,65))

((11,95+0,3+0,35)*12,2+1,8*3)

"Balkonové desky 1NP"

(1,2*4,46+1,58*3,36+2,1*7,47+1,41*1,6+5,13*1,24+1,7*3,1+1,7*3,1+4,9*1,2+
3,4*2,2+5,75*2,2)

"Balkonové desky 2NP"

(70,84+6,83+36,19+7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+5,63+5,04+5,92)

"Balkonové desky 3NP"

(59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92)

"Balkonové desky 4NP"

(59,69+6,83+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,92)

"5% bočnice"

6063,93*0,05

Součet

92	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
93	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
94	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	6 367,127			CS ÚRS 2024 02
95	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	221,200			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Výměra převzata z výkazu v PD"

"Vodorovné konstrukce 1PP"

20,81+39,78

"Vodorovné konstrukce 1NP"

2,7+49,98

"Vodorovné konstrukce 2NP"

23,23+7,23

"Vodorovné konstrukce 3NP"

8,76+21,61

"Vodorovné konstrukce 4NP"

19,97+7,78

"Vodorovné konstrukce 5NP"

19,35

Součet

96	K	413321616R01	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 XC3 XF1	m3	7,246			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Průvlaky strop 1PP"

0,25*0,3*6

0,2*0,3*(4,9+6,2+4,9+4,9+6,2+4,9)

0,4*0,5*(8,75*2)

"Průvlaky strop 1NP"

0,25*0,65*(6+2,47)

Součet

97	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02

0,85*6

0,8*(4,9+6,2+4,9+4,9+6,2+4,9)

1,4*(8,75*2)

1,55*(6+2,47)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
99	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
100	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	68,329			CS ÚRS 2024 02
101	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	40,980			CS ÚRS 2024 02

"Výměra převzata z výkazu v PD"

"Vodorovné konstrukce 1PP"

9,41

"Vodorovné konstrukce 1NP"

3,05+9,24

"Vodorovné konstrukce 2NP"

0,49+3,97

"Vodorovné konstrukce 3NP"

0,23+3,8

"Vodorovné konstrukce 4NP"

1,07+3,24

"Vodorovné konstrukce 5NP"

6,48

Součet

102	K	430.SCH.R01	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 9x175x300 mm vč akustických podložek	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
103	K	430.SCH.R02	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 12x176,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
104	K	430.SCH.R03	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 11x176,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
105	K	430.SCH.R04	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 10x171,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
106	K	430.SCH.R05	Přímé prefabrikované ŽB schodišťové rameno 9x171,1x300 mm vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

107	K	430.SCH.R06	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (10x171,1x300 mm + 9x171,1x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	430.SCH.R07	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (12x176,1x300 mm + 11x171,1x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
109	K	430.SCH.R08	Přímé prefabrikované ŽB dvojramenné schodiště (9x175x300 mm + 9x175x300 mm) s mezipodestou vč akustických podložek	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
110	K	430321414R01	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 XC3 XF1	m3	2,884			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Venkovní monolitické schodiště"</i> <i>"Mezipodesta"</i> <i>1,26*1,22*0,18</i> <i>"Schodiště"</i> <i>10*(1,2*0,184*0,28)+10*(1,22*0,184*0,28)+3,056*1,2*0,18+3,19*1,22*0,18</i> <i>Součet</i>								
111	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	15,160			CS ÚRS 2024 02
<i>"Výměra převzata z výkazu v PD"</i> <i>"Schodiště"</i> <i>8,57</i> <i>"Rampa"</i> <i>6,59</i> <i>Součet</i>								
112	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	9,096			CS ÚRS 2024 02
<i>1,26*1,22</i> <i>3,056*1,2+3,19*1,22</i> <i>Součet</i>								
113	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	9,096			CS ÚRS 2024 02
114	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	11,229			CS ÚRS 2024 02

$10 \cdot (1,2 \cdot (0,184 + 0,28))$

$10 \cdot (1,22 \cdot (0,184 + 0,28))$

Součet

115	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	11,229			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 5

Komunikace pozemní

116	K	593445112	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených na předem vyrovnaný podklad z betonu nebo asfaltu lepených ve spojích tl. desky 30 mm barevných červených	m2	27,185			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03d"

$2,78 \cdot 2,93 + 2,7 \cdot 0,5 + 6,1 \cdot 2,9$

Součet

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

117	K	611121112R01	Zatření povrchu vnitřních stropů stěrkovou hmotou	m2	1 873,160			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Vyrovnání povrchu"
"Skladba podhledu C07"
"2NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"3NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"4NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
"5NP"
3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67
Součet

118	K	611131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"
"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"3NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

119	K	611341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"

"2NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"3NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

120	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podhledu C07"

"2NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"3NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"4NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

"5NP"

3,5*2,7+16,88+4,97+30,3+6,63+31,7+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89
+26,34+5,54+12+33,13+12,01+27,1+6,75+39,16+5,82+29,01+31,98+7,08+33,53
+6,67

Součet

121	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	1 873,160			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C07"

"Tloušťka omítky dle typu omítané konstrukce 12-15 mm"

1873,160

Součet

122	K	612131111R01	Penetrace vnitřních stěn omítaných sádrovou omítkou	m2	8 567,777			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
123	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady 1NP"

2,1*(4,4+2,71+2,43+3+4,94+3,14+4*1,53+4*1,18+2*3,28+2*2,16+5,4+5,2+2+2+4*1,5+4,23+3+4,23+2*4,3+2+4,4+5,2+1,8+2,83)

"Keramické obklady 2NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Keramické obklady 3NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 4NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 5NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

Součet

124	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02
125	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02
126	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02

"Omítky 1NP"

3,65*(2*0,7+2*1,67+4*0,95+2*2,49+2*2,1+2*2,1+2*4,91+2*5,1+2*7,67+2*5,1+2*7,2+6*6,79+4*9,33+2*4,4+6*2,47+4*1,53+2*1,57+2*1,22+2*8,37+2*7,1+2*2,12)

3,65*(2*1,98+2*3,28+2*1,8+2*4,6+2*9,65+6*5,4+2*8,81+2*3,52+2*7,89+2*4,94+2*8,11+4*5,85+4*3,17+2*6+2*2,21+2*2,11+4*2,16+4*1,51+2*1,5)

3,65*(4*2,12+2*4,3+2*1,8+2*2,61+2*1,94+4*0,9+2*2,1+2*6+2*5,85+2*1,13+2*0,95)

"Omítky 2NP"

2,9*(6*5,1+2*12,2*5,02+2,7+2*7,6+2*6,2+3,8+3,1+3,9+2*2,7+2*2,45+2*5,25+2*7,6+1,315+4,4+3,6+5,4+5,2+2*4,84+2*6,6+7,5+6+3,1+6+2*3,025+9+5,28+4,9)

2,9*(3,2+3,7+3,6+7,7+11,2+2*8,18+2*6+2*1,9+1,2+3*0,9+8+6+6,1+4,7+8+6+8+10,5+6*2,98+2*7,36+2*9,7+2*4,6+4*5,4+2*9,41+2+4+4,2+4*6+2*8,8)

2,9*(5,8+4,2+5+4,7+3,1+4*5,22+2*9,5+5,7+4,5+1,5)

"Omítky 3NP"

930,358+800,922+215,702

"Omítky 4NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

930,358+800,922+215,702

"Omítky 5NP"

930,358+800,922+215,702

"Odečet plochy keramických obkladů"

-1088,367

Součet

127	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	8 567,777			CS ÚRS 2024 02
128	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	118,605			CS ÚRS 2024 02

"Konkrétní typ penetrace dle architektem zvoleného omítkového systému"

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

1*(4,11+7,165)

"Skladba podhledu C03"

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

60,1+35,3+6,83

Součet

129	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

"1PP"

28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+
6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)
*11,37

"1NP"

16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59

Součet

130	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	744,277			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

708,835 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

131	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	107,330			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C03"

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

60,1+35,3+6,83

Součet

132	M	63151515	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 120mm	m2	112,697			CS ÚRS 2024 02

107,33 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

133	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	11,275			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

1*(4,11+7,165)

Součet

134	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 200mm	m2	11,839			CS ÚRS 2024 02

11,275 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

135	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	827,440			CS ÚRS 2024 02

708,835+107,33+11,275

Součet

136	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	118,605			CS ÚRS 2024 02

"Konkrétní typ omítky dle architektem zvoleného omítkového systému"

"Skladba podhledu C02"

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1*(4,11+7,165)

"Skladba podhledu C03"

"1NP"

4,7*1,085

"5NP"

60,1+35,3+6,83

Součet

137	K	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn	m2	3 514,097			CS ÚRS 2024 02

"Penetrace pod KZS"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)
(4,135-2,9)*(1,285+1,85)
"Odečet oken"
-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)
"Skladba fasády F03"
4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)
"Odečet oken a plochy F01"
-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953
"Skladba fasády F04"
4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)
"Skladba fasády F06"
2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)
"Odečet garážových vrat"
6*2,6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba fasády F02"
1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)
"Skladba západní fasády 1PP"
30,12*3,25
Součet

138	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	3 514,097			CS ÚRS 2024 02

"Druhá vrstva pletiva"
"Skladba fasády F01"
4,182*30,12
(17,502-4,182)*13,08
2,9*(7,385+1,335+25,726)

$(4,135-2,9)*(1,285+1,85)$
"Odečet oken"
 $-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)$
"Skladba fasády F03"
 $4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)$
 $(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)$
"Odečet oken a plochy F01"
 $-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953$
"Skladba fasády F04"
 $4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)$
"Skladba fasády F06"
 $2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)$
"Odečet garážových vrat"
 $6*2,6$
"Skladba fasády F02"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)$
"Skladba západní fasády 1PP"
 $30,12*3,25$
Součet

139	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	581,405			CS ÚRS 2024 02

"Penetrace pod vnější omítku"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)

(4,135-2,9)*(1,285+1,85)

"Odečet oken"

-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)

"Skladba fasády F06"

2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)

"Odečet garážových vrat"

6*2,6

"Skladba západní fasády 1PP"

30,12*3,25

Součet

140	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F05"

4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64)

Součet

141	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	634,700			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

604,476 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

142	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	253,665			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F02"

1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

Součet

143	M	28376653	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA $\lambda=0,035$ tl 220mm	m2	266,348			CS ÚRS 2024 02

253,665 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

144	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	114,276			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F04"

4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)

Součet

145	M	63151511	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 80mm	m2	119,990			CS ÚRS 2024 02

114,276 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

146	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	120,563			CS ÚRS 2024 02

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Skladba fasády F06"

2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)

"Odečet garážových vrat"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

6*2,6

Součet

147	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	126,591			CS ÚRS 2024 02

120,563 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

148	K	622221151	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	3 025,593			CS ÚRS 2024 02

"Mechanické kotvení minerální izolace musí být navrženo pro montáž těžkého keramického obkladu"

"Včetně veškerých systémových prvků"

"Včetně provedení dilatací"

"Kontaktní zateplovací systém"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)

(4,135-2,9)*(1,285+1,85)

"Odečet oken"

-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)

"Skladba fasády F03"

4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)

"Odečet oken a plochy F01"

-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953

"Skladba západní fasády 1PP"

30,12*3,25

Součet

149	M	63151536	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 220mm	m2	3 176,873			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3025,593 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

150	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	858,141			CS ÚRS 2024 02

604,476+253,665

Součet

151	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	3 260,432			CS ÚRS 2024 02

114,276+120,563+3025,593

Součet

152	K	622531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	581,405			CS ÚRS 2024 02

"Vnější omítky"

"Skladba fasády F01"

4,182*30,12

(17,502-4,182)*13,08

2,9*(7,385+1,335+25,726)

(4,135-2,9)*(1,285+1,85)

"Odečet oken"

-(1,285*2,6+5,85*2,6+5*2,6+3,15*1,5+3,15*1,5)

"Skladba fasády F06"

2,76*(11,44+2,3+5,8+7+11,49)

"Odečet garážových vrat"

6*2,6

"Skladba západní fasády 1PP"

30,12*3,25

Součet

153	K	631342133R01	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového	m3	181,718			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

0,3*(10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

0,3*(0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4))

Součet

154	K	632441213	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm	m2	514,910			CS ÚRS 2024 02

"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"

"Skladba podlahy P03"

"1NP"

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79+6,59+6,59

"2NP"

39,16+20,72

"3NP"

39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

"5NP"

39,16+20,72

Součet

155	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	60,010			CS ÚRS 2024 02

"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"

"Skladba podlahy P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

Součet

156	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Včetně provedení systémového těsnění po obvodu místnosti"

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

157	K	632441291	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	9 030,610			CS ÚRS 2024 02

"Podlaha P09 - příplatek 1x 5 mm"
1*60,01
"Podlaha P01 - příplatek 5x 5 mm"
1794,12*5
Součet

158	K	632451214	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	514,768			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"
"1NP"
7,45+3,01+6,23
"2NP"
5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84
"3NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"4NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"5NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"Skladba podlahy P05b"
"1PP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2
"Skladba podlahy P08"
"1NP"
5,46+4,81+1,27
Součet

159	K	632451291	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	2 275,878			CS ÚRS 2024 02

			"Podlaha P02 - příplatek za 3x 5 mm" 3*259,37 "Podlaha P05b - příplatek 6x 5 mm" 6*243,858 "Podlaha P08 - příplatek 3x 5 mm" 3*11,54 Součet					

160	K	636311131	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm	m2	654,710			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P11 / skladby střechy S04b, S05, S07 a S09"
"2NP"
70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83
"3NP"
56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83
"4NP"
78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83
"5NP"
60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35
Součet

161	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	667,804			CS ÚRS 2024 02

654,71 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

162	K	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	262,949			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S02b"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

"Pochozí chodníček na střeše pro údržbu"

50

Součet

163	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm	m2	268,208			CS ÚRS 2024 02

262,949 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

D 8 Trubní vedení

164	K	830421999R01	Bourání stávajících potrubí v otevřeném výkopu	m	130,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

130

Součet

165	K	890351851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02

"Bourání stávající vodovodní šachty"

5

Součet

166	K	897172812	Odstranění akumulačních boxů pro retenci o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	15,000			CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

167	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	280,000			CS ÚRS 2024 02

280

Součet

168	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	168,000			CS ÚRS 2024 02

"Číslo parkovacích míst"

79*2

"Označení míst pro nemohoucí"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4*2,5								
Součet								
169	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
170	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	168,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	941121112	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m montáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02
"Exteriérové lešení"								
(17,47+3,25)*(2*34,6+2*59,265)								
"20% členitost objektu"								
3889,766*0,2								
Součet								
172	K	941121212	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m příplatek za každý den použití	m2	840 189,420			CS ÚRS 2024 02
"Doby využití lešení 180 dní"								
180*4667,719								
Součet								
173	K	941121812	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m demontáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02
174	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02
175	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	840 189,420			CS ÚRS 2024 02
"Doby využití lešení 180 dní"								
180*4667,719								
Součet								
176	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	4 667,719			CS ÚRS 2024 02
177	K	944711111	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž	m	225,276			CS ÚRS 2024 02
"Exteriérové lešení"								

(2*34,6+2*59,265)

"20% členitost objektu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(2*34,6+2*59,265)*0,2								
Součet								
178	K	944711211	Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	40 549,680			CS ÚRS 2024 02
"Doby využití lešení 180 dní"								
180*225,276								
Součet								
179	K	944711811	Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž	m	225,276			CS ÚRS 2024 02
180	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
"Interiérové lešení, 10 věží"								
10								
Součet								
181	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	1 200,000			CS ÚRS 2024 02
"Předpokládaná doba užití interiérového lešení 120 dní"								
120*10								
Součet								
182	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
183	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5 213,660			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Čistý úklid objektu před předáním díla zadavateli" 1610,442+1794,12+1809,098 Součet								
184	K	953112122	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny do 220 mm průměr výztuže 10 mm, rozteč prutů 150 mm	m	33,000			CS ÚRS 2024 01
"1PP" 33 Součet								
185	K	953112132	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny do 220 mm průměr výztuže 12 mm, rozteč prutů 150 mm	m	82,600			CS ÚRS 2024 02
"1PP" 81 "Venkovní schodiště" 1,6 Součet								
186	K	953121116R01	Smyková lišta proti protlačení 20-350-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
187	K	953121116R02	Smyková lišta proti protlačení 20-350-6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
188	K	953121116R03	Smyková lišta proti protlačení 20-350-2	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
189	K	953121116R04	Smyková lišta proti protlačení 12-230-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
190	K	953121116R05	Smyková lišta proti protlačení 12-180-3	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
191	K	953121116R06	Smyková lišta proti protlačení 10-200-2	kus	76,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
192	K	953121116R07	Smyková lišta proti protlačení 10-200-3	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
193	K	953121116R08	Smyková lišta proti protlačení 20-350-3	kus	8,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

194	K	953121116R09	Smyková lišta proti protlačení 20-450-2	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
195	K	953121116R10	Smyková lišta proti protlačení 12-230-2	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
196	K	953121116R11	Smyková lišta proti protlačení 14-250-2	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
197	K	953121116R12	Smyková lišta proti protlačení 25-450-3	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
198	K	953121116R13	Smyková lišta proti protlačení 16-270-4	kus	36,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
199	K	953121116R14	Smyková lišta proti protlačení 16-270-5	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
200	K	953121116R15	Smyková lišta proti protlačení 14-200-4	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
201	K	953121116R16	Smyková lišta proti protlačení 12-200-4	kus	14,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	953121116R17	Smyková lišta proti protlačení 10-170-3	kus	28,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
203	K	953121116R18	Smyková lišta proti protlačení 10-170-5	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
204	K	953121116R19	Smyková lišta proti protlačení 12-170-5	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
205	K	953241111	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
206	M	54879302	<i>trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 20mm</i>	<i>kus</i>	<i>54,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
207	K	953241211	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
208	M	54879272	<i>trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm</i>	<i>kus</i>	<i>54,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
209	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	3,492			CS ÚRS 2024 02
<i>"Dilatace pavlače"</i> <i>6*(1,94*0,3)</i> <i>Součet</i>								
210	K	953312124R01	Vložky do svislých spár akustické tl. přes 30 do 40 mm	m2	95,024			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Akustická izolace u šachty schodiště"</i> <i>(2,14+2,29)*(17,1+4,35)</i> <i>Součet</i>								
211	K	953333321R01	Těsnící trubice typ Q1	m	103,800			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"1PP"</i> <i>28*3,1+5*2,6+1*4</i> <i>Součet</i>								
212	K	953334312R01	Těsnící lišta spárová okapní typ WST 20	m	130,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"1PP"</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

130

Součet

213	K	953511112R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
214	K	953511112R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8	kus	15,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
215	K	953511113R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D8	kus	63,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
216	K	953511113R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
217	K	953511113R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
218	K	953511114R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D8	kus	8,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
219	K	953511114R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
220	K	953511115R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
221	K	953511115R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
222	K	953511115R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8	kus	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
223	K	953511116R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	953511116R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
225	K	953511116R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 210 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
226	K	953511116R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D8	kus	13,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
227	K	953511117R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D12	kus	11,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
228	K	953511117R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12	kus	18,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
229	K	953511119R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D12	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
230	K	953511121R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D12	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
231	K	953511121R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D12	kus	21,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
232	K	953511121R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 16 x D12	kus	17,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
233	K	953511211R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 6 x D6	kus	84,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
234	K	953511211R05	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
235	K	953511211R06	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	953511211R07	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	17,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
237	K	953511211R08	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 2 x 6 x D6	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
238	K	953199999R01	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 220 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 2 x 2 x D8	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
239	K	953199999R02	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	9,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
240	K	953199999R03	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D8	kus	7,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
241	K	953199999R04	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
242	K	953199999R05	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 180 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 2 x 4 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
243	K	953199999R06	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 240 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D14	kus	6,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
244	K	953199999R07	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
245	K	953199999R08	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm délky 500 mm, počet smykových trnů 4 x D8	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
246	K	953199999R09	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
247	K	953199999R10	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D8	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
248	K	953199999R11	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 4 x D8 (atyp, V4)	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
249	K	953199999R12	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 300 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 2 x 2 x D8	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	953199999R13	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 3 x D12	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
251	K	953199999R14	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm délky 300 mm, počet smykových trnů 3 x D12 (atyp, V8)	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
252	K	953199999R15	Nosný tepelně izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 300 mm délky 400 mm, počet smykových trnů 2 x 3 x D12 (atyp, VV9)	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
253	K	953511212R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 270 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	12,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
254	K	953511212R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 250 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
255	K	953511212R03	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D10	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
256	K	953511212R04	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 100 mm, počet smykových trnů 1 x D12	kus	10,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
257	K	953511323R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 200 mm, délka 500 mm pronikající do stropních polí se smykovou výztuží 2 x 3 D8, počet tahových prutů 2 x 6 x D12	kus	50,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
258	K	953511410R01	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro předsazené parapety, atiky a krátké konzoly délka 250 mm, tloušťka stropní desky 200 mm	kus	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
259	K	953511410R02	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro předsazené parapety, atiky a krátké konzoly délka 250 mm, tloušťka stropní desky 220 mm	kus	24,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
260	K	953611115R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (Z-V+V) a zvukově izolační mezi podestou a stěnou	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
261	K	953611141R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (F-V1) a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,3 m, tl. elastomeru 15 mm	kus	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
262	K	953611141R02	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (F-V3) a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,3 m, tl. elastomeru 15 mm	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
263	K	953611151R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný (B-V1) a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,3 m	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
264	K	953611151R02	Nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení prefabrikované schodišťové podesty na schodišťovou stěnu (P-V+V)	kus	32,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	953611151R03	Výztužný koš (Z part T)	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
266	K	953611151R04	Nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k zajištění správné polohy schodišťového ramene na základové desce (D-H)	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
267	K	953611211R01	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska š 420 mm	kus	200,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
268	K	953999R01	Požární těsnění prostupů	m2	41,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
			"1PP"					
			4					
			"1NP"					
			7,5					
			"2NP"					
			7,5					
			"3NP"					
			7,5					
			"4NP"					
			7,5					
			"5NP"					
			7,5					
			Součet					
269	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,000			CS ÚRS 2024 02

"Bourání základů odstraňovaného zděného oplocení"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,6*0,4*37,5 Součet								
270	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	33,750			CS ÚRS 2024 02
"Bourání zděného oplocení" 3*0,3*37,5 Součet								
271	K	967042712R01	Odbourání zdiva z betonu armovaného plošné tl do 100 mm	m2	42,580			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"Odbourání části torkretu po betonáži stěn 1PP" 0,5*(55,04+30,12) Součet								
272	K	985520111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02
"Stříkaný beton na výdřevě záporového pažení" 4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64) Součet								
273	K	985520119	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	3 022,380			CS ÚRS 2024 02
"Požadovaná tloušťka 80 mm" 5*604,476 Součet								
274	K	985562312	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 6 mm	m2	604,476			CS ÚRS 2024 02
"Stříkaný beton na výdřevě záporového pažení" 4,35*(55+48,77+1,34+1,41+2,16+7,35+4,9+5,7+6,69+5,64) Součet								

275	K	989999R01	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - T.01	m	7,160			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"d s=52 mm, L=3580 mm FV"</i> 2*3,58 <i>Součet</i>								
276	K	989999R02	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - N.01	kg	282,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"Tyč HEB 200"</i> 282 <i>Součet</i>								
277	K	989999R03	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - N.02	kg	23,600			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Tyč 100x100 pozink"</i> 23,6 <i>Součet</i>								
278	K	989999R04	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.01	kg	15,700			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Plech P25 pozink"</i> 15,7 <i>Součet</i>								
279	K	989999R05	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.02	kg	86,800			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Plech P45 pozink"</i> 86,8 <i>Součet</i>								
280	K	989999R06	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.03	kg	57,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Plech P45 pozink" 57,5 Součet								
281	K	989999R07	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.04	sestava	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"1x plech P20 celková váha 13,3 kg, 1x plech P3 celková váha 2,1 kg, 6x kotvy kotvy HSC-B SH - 14 -259" 1 Součet								
282	K	989999R08	Ocelové konstrukce pavlače - specifikace dle PD - Z.05	sestava	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
"1x plech P20 celková váha 12,8 kg, 1x plech P3 celková váha 2,1 kg, 6x kotvy kotvy HSC-B SH - 14 -259" 1								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
283	K	990999R01	Zednické zapravení po bouraném zděném oplocení	m	37,500			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
284	K	99501.RR01	Odkup vyfrézované asfaltové hmoty zhotovitelem	t	-814,407			
Poznámka k položce: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE 1 Kč/t -(325,763+488,644) Součet								
D 997			Přesun sutě					
285	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1 690,120			CS ÚRS 2024 02
"Přesun suti kameniva - bourání stávajících zpevněných ploch započten v oddílu 1 Zemní práce" 6037,672-4347,552 Součet								

286	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 690,120			CS ÚRS 2024 02
287	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	25 351,800			CS ÚRS 2024 02

"Vzdálenost skládky do 15 km"

1690,12*15

Součet

288	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	746,948			CS ÚRS 2024 02

14,794+115,532+4,231+6,951+605,44

Součet

289	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	49,540			CS ÚRS 2024 02

7,95+6,375+24,57+10,645

Součet

290	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	65,813			CS ÚRS 2024 02

65,813

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

291	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	814,407			CS ÚRS 2024 02

325,763+488,644

Součet

D 998

Přesun hmot

292	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	15 067,389			CS ÚRS 2024 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

293	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S "Skladba fasády F02" "2x geotextilie" $2 \cdot (1,5 \cdot (30,36 + 25,31 + 11,82 + 5,7 + 11,98 + 6,67 + 5,59 + 5,7 + 4,9 + 7,39 + 1,34 + 1,41 + 2,17 + 48,77))$ "Izolace rozraní bílé vany a stropu obvod objektu" $3,3 \cdot 30,12 + 1,05 \cdot (30,12 + 2 \cdot 55,04)$ Součet	m2	753,936			CS ÚRS 2024 02
294	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 $753,936 \cdot 1,15$ ' Přepočtené koeficientem množství	m2	867,026			CS ÚRS 2024 02
295	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S "Skladba fasády F02" $1,5 \cdot (30,36 + 25,31 + 11,82 + 5,7 + 11,98 + 6,67 + 5,59 + 5,7 + 4,9 + 7,39 + 1,34 + 1,41 + 2,17 + 48,77)$ Součet	m2	253,665			CS ÚRS 2024 02
296	M	RMAT0005	hydroizolační folie PVC tl 1,5 mm vč lemovacích profilů $253,665 \cdot 1,221$ ' Přepočtené koeficientem množství	m2	309,725			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
297	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	1 809,098			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podlahy P04"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

"Skladba podlahy P05a a P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
55+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

298	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	14 472,784			CS ÚRS 2024 02

1809,098 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

299	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou	m2	48,020			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

2*24,01

Součet

300	M	28322017	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,5mm	m2	55,967			CS ÚRS 2024 02

48,02 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

301	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou	m2	72,600			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P10"

3*(2*5,5+2*6,6)

Součet

302	M	28322017	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,5mm	m2	88,645			CS ÚRS 2024 02

72,6 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
303	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní "Skladba podlahy P10" 2*24,01 Součet	m2	48,020			CS ÚRS 2024 02
304	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 48,02 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	50,421			CS ÚRS 2024 02
305	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní "Skladba podlahy P10" 3*(2*5,5+2*6,6) Součet	m2	72,600			CS ÚRS 2024 02
306	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 72,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	76,230			CS ÚRS 2024 02
307	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	15,425			CS ÚRS 2024 02
D 712			Povlakové krytiny					
308	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým "Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4 0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S02b" 17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2)) "Skladba střechy S03a"	m2	1 771,915			CS ÚRS 2024 02

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9
+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

"Skladba střechy S03c"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

7,2*3,4

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

"Skladba střechy S04b"

70,84+36,19

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střec

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

309	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	708,766			CS ÚRS 2024 02

1771,915 * 0,4 ' Přepočtené koeficientem množství

310	K	712332135	Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9
+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

Součet

311	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 771,915			CS ÚRS 2024 02

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+
10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S03a"

"Skladba střechy S01"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+
10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba střechy S03a"

14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9
+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5

"Skladba střechy S03b"

9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8

"Skladba střechy S03c"

7,2*3,4

"Skladba střechy S03d"

2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9

"Skladba střechy S04a"

8,825*2,87+6,2*2,77

"Skladba střechy S04b"

70,84+36,19

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

312	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 065,167			CS ÚRS 2024 02

1771,915 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

313	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	820,860			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV24"

312,65

"KV29 (ukončovací profil + koutová lišta)"

508,21

Součet

314	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	327,580			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaté z výpisu klempířských výrobků"
"KV26"
327,58
Součet

315	K	712363357R01	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 350 mm	m	1,660			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaté z výpisu klempířských výrobků"
"KV28"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1,66
Součet

316	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	183,650			CS ÚRS 2024 02

"Poplastovaný plech tl 0,5 mm pro mPVC folie"
"Výměry převzaté z výpisu klempířských výrobků"
"KV25"
183,65
Součet

317	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní a separační	m2	2 608,785			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"
 $10,85 \cdot 5,4 + 10,65 \cdot 5,4 + 2,18 \cdot 4,49 + 3,72 \cdot 10,95 + 5,22 \cdot 9,27 + 4,73 \cdot 8,27 + 4,4 \cdot 7,1 + 10,9 \cdot 2,1 + 7,03 \cdot 4,48 + 8,99 \cdot 1,4 + 1,4 \cdot 1,6 + 6,16 \cdot 9,81 + 2,55 \cdot 1,4 + 9,8 \cdot 4,9 + 5,48 \cdot 8,4$
 $0,5 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4)$
"Skladba střechy S02a"
 $10 \cdot (1,2 \cdot 2,9) + 8,83 \cdot 8,1 + 2,81 \cdot 9,77 + 2,98 \cdot 5,1 + 4,54 \cdot 3,86$
"Skladba střechy S02b"
 $17,39 \cdot 11,42 - (8 \cdot 8,88 + 10 \cdot (3 \cdot 1,2))$
"Skladba střechy S03a"

$14,4 \cdot 2,9 + (3,6 \cdot 3,5) / 2 + (3,2 \cdot 2,5) / 2 + 2,3 \cdot 2,5 + 6,7 \cdot 1,3 + (2,5 \cdot 2,5) / 2 + (1,6 \cdot 1,7) / 2 + 3,7 \cdot 3,9$
 $+ 5,32 \cdot 9,1 + 4,5 \cdot 9,4 + 3,11 \cdot 5$

"Skladba střechy S03b"

$9,5 \cdot 1,3 + 1,8 \cdot 2,9 + 1,7 \cdot 5,9 + 2,5 \cdot 1,2 + 7,3 \cdot 4,5 + 3,2 \cdot 4 + 5,7 \cdot 1,6 + 1,3 \cdot 6,8$

"Skladba střechy S03c"

$7,2 \cdot 3,4$

"Skladba střechy S03d"

$2,78 \cdot 2,93 + 2,7 \cdot 0,5 + 6,1 \cdot 2,9$

"Skladba střechy S04a"

$8,825 \cdot 2,87 + 6,2 \cdot 2,77$

"Skladba střechy S04b"

$70,84 + 36,19$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba střechy S05"

59,69+78,93+60,1

"Skladba střechy S06"

2*(0,63*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4))+0,56*6,2+0,54*8,825)

"Skladba střechy S07"

36,19+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+1,98*5,2+5,04+5,92+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92

36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,6+8,87+5,02*2+5,92+35,3+3,65+4,57+5,16+5,16+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35+6,83*4

"Skladba střechy S08"

7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97

"Skladba střechy S09"

7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

318	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3 013,147			CS ÚRS 2024 02

2608,785 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství

319	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	2 357,711			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,4

0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))					
			"Skladba střechy S03a"					
			14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9					
			+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5					
			"Skladba střechy S03b"					
			9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8					
			"Skladba střechy S03c"					
			7,2*3,4					
			"Skladba střechy S03d"					
			2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9					
			"Skladba střechy S04a"					
			8,825*2,87+6,2*2,77					
			"Skladba střechy S04b"					
			70,84+36,19					
			"Skladba střechy S05"					
			59,69+78,93+60,1					
			"Skladba střechy S07"					
			36,19+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+1,98*5,2+5,04+5,92+36,19+3,85+4,57+5,16+					
			7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92					
			36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,6+8,87+5,02*2+5,92+35,3+3,65+4,57+5,16+5,16					
			+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35+6,83*4					
			"Skladba střechy S08"					
			7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97					
			"Skladba střechy S09"					
			7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87					
			"Zateplení atik - skladba střechy S10"					
			1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)					
			3*(1*(6,2+8,825))					
			"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"					
			1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)					
			"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"					
			26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
320	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	2 723,156			CS ÚRS 2024 02
2357,711 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství								
321	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba střechy S01"</i> 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) <i>"Skladba střechy S02a"</i> 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 <i>"Skladba střechy S03a"</i> 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 <i>"Skladba střechy S04a"</i> 8,825*2,87+6,2*2,77 <i>Součet</i>								
322	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	1 162,420			CS ÚRS 2024 02
1006,424 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství								
323	K	712461702R02	Provedení povlakové krytiny střech přes plochých do 10° fólií mechanicky kotvenou	m2	125,538			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba střechy S06"</i> 0,63*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) 0,56*6,2+0,54*8,825 <i>Součet</i>								
324	M	28322067R01	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená odolná vůči UV záření tl 1,5mm	m2	146,315			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
125,538 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	712461702R01	Provedení povlakové krytiny střech přes plochých do 10° fólií mechanicky kotvenou "Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S02b" 17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2)) "Skladba střechy S03a" 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 "Skladba střechy S03b" 9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8 "Skladba střechy S03c" 7,2*3,4 "Skladba střechy S03d" 2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9 "Skladba střechy S04a" 8,825*2,87+6,2*2,77 "Skladba střechy S04b" 70,84+36,19 "Skladba střechy S08" 7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97 "Skladba střechy S09" 7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87 "Skladba střechy S05" 59,69+78,93+60,1 "Skladba střechy S07" 36,19+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87+1,98*5,2+5,04+5,92+36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92	m2	2 357,711			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

36,19+3,85+4,57+5,16+7,41+6,6+8,87+5,02*2+5,92+35,3+3,65+4,57+5,16+5,16
+7,41+6,56+8,87+2*5,04+5,35+6,83*4

"Zateplení atik - skladba střechy S10"

1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

3*(1*(6,2+8,825))

"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25) "Skladba s palubkami - dvůr 1NP" 26 Součet					
326	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	2 747,912			CS ÚRS 2024 02
			2357,711 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství					
327	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	129,277			CS ÚRS 2024 02
			"Povrchová úprava skladby střechy S03c" 7,2*3,4 "Povrchová úprava skladby střechy S08" 7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97 Součet					
328	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t	129,277			CS ÚRS 2024 02
329	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S03a" 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 "Skladba střechy S04a" 8,825*2,87+6,2*2,77 Součet					
330	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky 1006,424 * 0,08 ' Přepočtené koeficientem množství	m3	80,514			CS ÚRS 2024 02
331	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5° "Skladba střechy S01" 10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) "Skladba střechy S02a" 10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86 "Skladba střechy S03a" 14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5 "Skladba střechy S04a" 8,825*2,87+6,2*2,77 Součet	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02
332	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	1 006,424			CS ÚRS 2024 02

333	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm "Část skladby střechy S01" 0,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4) Součet	m3	93,095			CS ÚRS 2024 02
334	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 93,095 * 1,6524 ' Přepočtené koeficientem množství	t	153,830			CS ÚRS 2024 02
335	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	379,278			CS ÚRS 2024 02
D 713 Izolace tepelné								
336	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá "Skladba podlahy P01" "1NP" 36,72+31,61+46,23 "2NP" 16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34 +12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP" 16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34 +12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP" 16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34 +12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP" 16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34 +12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 Součet	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
337	M	28372303R01	deska EPS 100 S tl 40mm	m2	1 883,826			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1794,12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

338	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 369,040			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"Skladba podlahy P03"

"1NP"

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			39,16+20,72 "3NP"					
			39,16+20,72 "4NP"					
			39,16+20,72 "5NP"					
			39,16+20,72 "Skladba podlahy P09"					
			"1PP"					
			4,24+27,02 "1NP"					
			18,44+10,31 Součet					
339	M	28376554R01	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 35mm	m2	2 487,492			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
			2369,04 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
340	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02
			"Skladba podlahy P02"					
			"1NP"					
			7,45+3,01+6,23 "2NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84 "3NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 "4NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 "5NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83 "Skladba podlahy P08"					

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

5,46+4,81+1,27

Součet

341	M	28372302R01	deska EPS 100 S tl 30mm	m2	284,456			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

270,91 * 1,05 * Přepočtené koeficientem množství

342	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Skladba podlahy P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

343	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	284,456			CS ÚRS 2024 02

270,91 * 1,05 * Přepočtené koeficientem množství

344	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	574,920			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P03"

"1NP"
32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,7
9
+6,59+6,59
"2NP"
39,16+20,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"3NP"
39,16+20,72
"4NP"
39,16+20,72
"5NP"
39,16+20,72
"Skladba podlahy P09"
"1PP"
4,24+27,02
"1NP"
18,44+10,31
Součet

345	M	28372306R01	deska EPS 100 S tl 60mm	m2	603,666			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

574,92 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

346	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	243,858			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P05b"
"1PP"
34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2
Součet

347	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	256,051			CS ÚRS 2024 02

243,858 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

348	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	243,858			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

349	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	256,051			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

243,858 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

350	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	284,053			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S02a"

10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86

"Skladba střechy S02b"

17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2))

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

Součet

351	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	298,256			CS ÚRS 2024 02

284,053 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

352	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	313,092			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03a"

$14,4 \times 2,9 + (3,6 \times 3,5) / 2 + (3,2 \times 2,5) / 2 + 2,3 \times 2,5 + 6,7 \times 1,3 + (2,5 \times 2,5) / 2 + (1,6 \times 1,7) / 2 + 3,7 \times 3,9 + 5,32 \times 9,1 + 4,5 \times 9,4 + 3,11 \times 5$

"Skladba střechy S03b"

$9,5 \times 1,3 + 1,8 \times 2,9 + 1,7 \times 5,9 + 2,5 \times 1,2 + 7,3 \times 4,5 + 3,2 \times 4 + 5,7 \times 1,6 + 1,3 \times 6,8$

"Skladba střechy S03d"

$2,78 \times 2,93 + 2,7 \times 0,5 + 6,1 \times 2,9$

Součet

353	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	328,747			CS ÚRS 2024 02

$313,092 \times 1,05$ ' Přepočtené koeficientem množství

354	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	24,480			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"

$7,2 \times 3,4$

Součet

355	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	25,704			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

$24,48 \times 1,05$ ' Přepočtené koeficientem množství

356	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	42,502			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S04a"

$8,825 \times 2,87 + 6,2 \times 2,77$

Součet

357	M	28372362	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 240mm	m2	44,627			CS ÚRS 2024 02

$42,502 \times 1,05$ ' Přepočtené koeficientem množství

358	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	39,970			CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba střechy S09"</i> <i>7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87</i> <i>Součet</i>								
359	M	28372364	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 280mm</i>	<i>m2</i>	<i>41,969</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>39,97 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
360	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	104,797			CS ÚRS 2024 02
<i>"Skladba střechy S08"</i> <i>7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97</i> <i>Součet</i>								
361	M	28375914	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm</i>	<i>m2</i>	<i>110,037</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>104,797 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
362	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	250,265			CS ÚRS 2024 02
<i>"Zateplení atik - skladba střechy S10"</i> <i>1*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)</i> <i>3*(1*(6,2+8,825))</i> <i>"Zateplení stěn dojezdů výtahů - skladba střechy S11"</i> <i>1*(2*2,9+2*2,25+2*2,1+2*2,25)</i> <i>Součet</i>								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
363	M	28372309	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm</i>	<i>m2</i>	<i>262,778</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>250,265 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								

364	K	713141138	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	605,726			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S01"

"Tloušťka izolace dle PD 300 mm bez rozlišení tloušťky jednotlivých vrstev"

10,85*5,4+10,65*5,4+2,18*4,49+3,72*10,95+5,22*9,27+4,73*8,27+4,4*7,1+10,9*2,1+7,03*4,48+8,99*1,4+1,4*1,6+6,16*9,81+2,55*1,4+9,8*4,9+5,48*8,40,5*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)

Součet

365	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	666,299			CS ÚRS 2024 02

605,726 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

366	M	28376652	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	666,299			CS ÚRS 2024 02

605,726 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

367	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	643,036			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"

(7,2*3,4)

"Skladba střechy S04a"

(8,825*2,87+6,2*2,77)

"Skladba střechy S04b"

(70,84+36,19)

"Skladba střechy S05"

(59,69+78,93+60,1)

"Skladba střechy S06"

(0,63*(55,265*2+30,6*2+2*2,63+4*1+2*1,2+2*1,4)+0,56*6,2+0,54*8,825)

"Skladba střechy S08"

(7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97)

"Skladba střechy S09"

(7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

368	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	49,802			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S03c"

0,07*(7,2*3,4)

"Skladba střechy S04a"

0,1*(8,825*2,87+6,2*2,77)

"Skladba střechy S04b"

0,08*(70,84+36,19)

"Skladba střechy S05"

0,08*(59,69+78,93+60,1)

"Skladba střechy S06"

"Skladba střechy S08"

0,07*(7,03*6,92+0,5*0,5+8,02*6,97)

"Skladba střechy S09"

0,05*(7,73+4,57+5,04+7,2+6,56+8,87)

Součet

+4*1+2*1,2+2*1,4)+0,56*6,2+0,54*8,825)

369	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	113,457			CS ÚRS 2024 02

"Skladba střechy S02a"

0,19*(10*(1,2*2,9)+8,83*8,1+2,81*9,77+2,98*5,1+4,54*3,86)

"Skladba střechy S02b"

0,19*(17,39*11,42-(8*8,88+10*(3*1,2)))

"Skladba střechy S03a"

0,19*(14,4*2,9+(3,6*3,5)/2+(3,2*2,5)/2+2,3*2,5+6,7*1,3+(2,5*2,5)/2+(1,6*1,7)/2+3,7*3,9+5,32*9,1+4,5*9,4+3,11*5)

"Skladba střechy S03b"

0,19*(9,5*1,3+1,8*2,9+1,7*5,9+2,5*1,2+7,3*4,5+3,2*4+5,7*1,6+1,3*6,8)

"Skladba střechy S03d"

0,19*(2,78*2,93+2,7*0,5+6,1*2,9)

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

0,19*26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

370	M	28376143	<i>klín izolační spád do 5% EPS 200</i>	<i>m3</i>	<i>113,457</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
371	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	2 883,808			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34

+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Skladba podlahy P03"

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59

"2NP"

39,16+20,72

"3NP"

39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

"5NP"

39,16+20,72

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

"Skladba podlahy P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

"Skladba podlahy P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

Součet

372	M	28329012R01	fólie PE separační	m2	3 361,078			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

2883,808 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

373	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	20,511			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 761 Konstrukce prosvětlovací

374	K	761119999R01	Fasádní prosklená stěna hliníková 6200x2900 mm se vstupními dveřmi, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

375	K	761119999R02	Fasádní prosklená stěna hliníková 5000x2600 mm se vstupními dveřmi, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo s privátní okenní folií specifikace dle výpisu prosklených stěn - S102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
376	K	761119999R03	Fasádní prosklená stěna hliníková 5850x2600 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S103	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
377	K	761119999R04	Fasádní prosklená stěna hliníková 1285x2600 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S104	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
378	K	761119999R05	Fasádní prosklená stěna hliníková 2200x2900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S105	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
379	K	761119999R06	Prosklené dvoukřídle dveře 3100x2900 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S106	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
380	K	761119999R07	Fasádní prosklená stěna hliníková 3000x2900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo s privátní okenní folií - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S107	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
381	K	761119999R08	Fasádní prosklená stěna hliníková 3750x1900 mm, bezpečnostní izolační trojsklo - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S108	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
382	K	761119999R09	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
383	K	761119999R10	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S202	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
384	K	761119999R11	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2200x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S204	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
385	K	761119999R12	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
386	K	761119999R13	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S302	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
387	K	761119999R14	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2200x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S304	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
388	K	761119999R15	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2400 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
389	K	761119999R16	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S402	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
390	K	761119999R17	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2350x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S404	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
391	K	761119999R18	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 6200x2470 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
392	K	761119999R19	Prosklené vstupní dveře do schodiště s bočními světlíky hliníkové 2650x2630 mm, včetně zámku a příslušenství, bezpečnostní izolační dvojsklo, rozšiřovací tepelně izolační profily - specifikace dle výpisu prosklených stěn - S502	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
393	K	761119999R20	Fasádní prosklená stěna u schodiště hliníková 2350x2900 mm, izolační trojsklo specifikace dle výpisu prosklených stěn - S504	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
394	K	998761103	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,809			CS ÚRS 2024 02
D 762			Konstrukce tesařské					
395	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 20 mm "Skladba střechy S06" $0,63 \cdot (55,265 \cdot 2 + 30,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,63 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1,2 + 2 \cdot 1,4)$ $0,56 \cdot 6,2 + 0,54 \cdot 8,825$ Součet	m2	125,538			CS ÚRS 2024 02
396	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty $125,538 \cdot 0,02$ Součet	m3	2,511			CS ÚRS 2024 02

397	K	762810037R01	Záklop stropů z dřevotřískových desek tl 38 mm, hrany kryté plastovou lištou zajišťující odvod elektrostatického náboje, rozebíratelný systém, s útlumem akustického tlaku	m2	16,380			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P12 - zdvojená podlaha trafostanice"

16,38

Součet

398	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	0,622			CS ÚRS 2024 02

16,38*0,038

Součet

399	K	762952002R01	Montáž teras z palubek na terče z umělé hmoty	m2	26,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba s palubkami - dvůr 1NP"

26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

400	M	RMAT0006	palubky terasové s povrchovou úpravou na terčích z umělé hmoty	m2	28,080			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

26 * 1,08 ' Přepočtené koeficientem množství

401	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,112			CS ÚRS 2024 02

D 763

Konstrukce suché výstavby

402	K	763113341	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm	m2	72,401			CS ÚRS 2024 02

"SDK instalační předstěny 1NP"

3,8*(2*1,18)

"SDK instalační předstěny 2NP"

2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)

"SDK instalační předstěny 3NP"

2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)

"SDK instalační předstěny 4NP"

2,9*(1,2+1,44+1,7+1,2)

"SDK instalační předstěny 5NP"

2,75*(1,2+1,44+1,7+1,2)

Součet

403	K	763121426	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm	m2	261,540			CS ÚRS 2024 02

"SDK instalační předstěny 1PP"

3,05*(1,8+2*0,3)

"SDK instalační předstěny 1NP"

3,8*(0,26*2)

"SDK instalační předstěny 2NP"

2,9*(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)

"SDK instalační předstěny 3NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,9*(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)

"SDK instalační předstěny 4NP"

2,9*(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)

"SDK instalační předstěny 5NP"

2,75*(2,6+2,4+2,4+3,54+2,65+2,3+2*1,87+2,4)

Součet

404	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	148,810			CS ÚRS 2024 02

"Část skladby podhledu C04"

"1NP"

3,56+13,99+23,83+19,38+15,31+15,26+26,69+30,79

Součet

405	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	284,080			CS ÚRS 2024 02

"Část skladby podhledu C04"

"1NP"

7,45+3,01+6,23+5,45+6,59+6,59+4,81+1,27

"2NP"

5,88+2*5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+2*5,99+2*6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

Součet

406	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	29,292			CS ÚRS 2024 02

"Zateplení části podhledů C04"

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

3,6*2,2+4,435*2+4,02*3,11

Součet

407	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	29,878			CS ÚRS 2024 02

29,292 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

408	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	191,850			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C05"
"1NP"
32,54+36,72+31,61+5,51+46,23+39,24
Součet

409	M	RMAT0002	minerální podhled kazetový 600x600x20 mm aw =1,00	m2	191,850			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
410	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,996			CS ÚRS 2024 02
D 764 Konstrukce klempířské								
411	K	764011614R01	Krycí plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	11,870			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel s práškovou barvou"
"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"
"KV30"
11,87
Součet

412	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	43,300			CS ÚRS 2024 02
"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem" "Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků" "KV19" 43,3 Součet								
413	K	764214607R01	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 600 mm	m	22,570			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV27"

22,57

Součet

414	K	764214607R02	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm	m	25,550			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV20"

25,55

Součet

415	K	764214607R03	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 700 mm	m	17,280			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV23"

17,28

Součet

416	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	19,910			CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaný plech tl 0,5 mm s práškovým lakem"

"Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků"

"KV21"

19,91

Součet

417	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	66,000			CS ÚRS 2024 02

66

Součet

418	K	764216644R01	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm	m	162,180			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Pozinkovaný plech tl 0,7 mm s práškovým lakem"					
			"Výměry převzaté z výpisu klempířských výrobků"					
			"KV1"					
			12*2,84					
			"KV2"					
			28*1,0					
			"KV3"					
			8*1,6					
			"KV4"					
			4*1,6					
			"KV5"					
			4*2,7					
			"KV6"					
			4*2,4					
			"KV7"					
			11*0,9					
			"KV8"					
			4*2,2					
			"KV9"					
			4*0,9					
			"KV10"					
			4*1,8					
			"KV13"					
			1*7,4					
			"KV14"					
			1*1,5					
			"KV15"					
			1*3,6					
			"KV16"					
			1*3,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"KV17" 3*3,0 "KV18" 2*3,15 Součet					
419	K	764216645R01	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 420 mm "Pozinkovaný plech tl 0,7 mm s práškovým lakem" "Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků" "KV11" 4*1,4 "KV12" 2*0,9 Součet	m	7,400			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
420	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm "Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků" 92*2 Součet	kus	184,000			CS ÚRS 2024 02
421	K	764216667	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm "Výměry převzaty z výpisu klempířských výrobků" 12 Součet	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
422	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,318			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766 Konstrukce truhlářské								
423	K	0,01	Protipožární dveře ocelové falcové, jednokřídlé, hladké plné - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
424	K	0,02	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
425	K	0,03	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
426	K	0,04	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 800x1970 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
427	K	0,05	Protipožární dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
428	K	0,06	Protipožární ocelové dveře falcové, dvoukřídlé, hladké, plné, hlavní křídlo š. 900 mm - 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
429	K	0,07	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
430	K	0,08	Protipožární ocelové dveře falcové, dvoukřídlé, hladké, částečně prosklené 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
431	K	0,09	Dveře falcové, protipožární, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 0.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
432	K	0,10	Dveře falcové, protipožární, dvoukřídlé, plné, hladké, hlavní křídlo š. 900 mm 1500x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 0.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
433	K	1,01	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
434	K	1,02	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, protipožární - 1300x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
435	K	1,03	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
436	K	1,04	Protipožární ocelové dveře, falcové, jednokřídlé, hladké, plné, bezpečnostní 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
437	K	1,05	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

438	K	1,07	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
439	K	1,08	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
440	K	1,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
441	K	1,10	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
442	K	1,11	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
443	K	1,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
444	K	1,13	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
445	K	1,14	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
446	K	1,15	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
447	K	1,17	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
448	K	1,18	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 1000x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
449	K	1,19	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární, bezpečnostní 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
450	K	1,20	Trezorové dveře, ocelové, plné, hladké, falcové, otevíravé ven - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
451	K	1,21	Vstupní dveře dvoukřídlé prosklené, bezpečnostní - 1660x2350 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
452	K	1,22	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, protipožární - 800x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
453	K	1,23	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
454	K	1,24	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
455	K	1,25	Vstupní dveře jednokřídlé celoprosklené - 1300x2300 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
456	K	1,26	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
457	K	1,27	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
458	K	1,28	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
459	K	1,29	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
460	K	1,30	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
461	K	1,31	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.31	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
462	K	1,32	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.32	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
463	K	1,33	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.33	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
464	K	1,34	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.34	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
465	K	1,35	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.35	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
466	K	1,37	Vstupní dveře dvoukřídlé prosklené, bezpečnostní - 1500x2350 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.37	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
467	K	1,38	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké, bezpečnostní - 900x2100 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.38	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
468	K	1,39	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.39	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
469	K	1,40	Dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výkazu dveří - 1.40	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
470	K	1,41	Vjezdová sekční garážová vrata 6000x2600 mm pro vysoký provoz v hromadných garážích včetně integrovaných dveří š. 800 mm otevíravé ven, systémové řešení - specifikace dle výkazu dveří - 1.41	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
471	K	1,45	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.45	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
472	K	1,46	Dvoukřídlé falcové dveře, plné, hladké, bezpečnostní - 1200x2300 mm specifikace dle výkazu dveří - 1.46	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
473	K	101	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3150x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
474	K	102	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3150x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
475	K	103	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 103	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
476	K	104	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 104	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
477	K	105	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevřené plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3000x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 105	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
478	K	106	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevřené plastové bezpečnostní izolační trojsklo 3200x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 106	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
479	K	107	Okno čtyřdílné otvíravě-výklopné/otevřené plastové bezpečnostní izolační trojsklo 7500x800 mm - specifikace dle výpisu oken - 107	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
480	K	108	Prosklená přepážka, dvoudílná, vysouvací nahoru plastová dvojsklo 1000x1300 mm - specifikace dle výpisu oken - 108	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
481	K	109	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevřené plastové, bezpečnostní izolační trojsklo 1500x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 109	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
482	K	2,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
483	K	2,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
484	K	2,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
485	K	2,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
486	K	2,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
487	K	2,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
488	K	2,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
489	K	2,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
490	K	2,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
491	K	2,11	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
492	K	2,13	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
493	K	2,14	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
494	K	2,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
495	K	2,16	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
496	K	2,17	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
497	K	2,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
498	K	2,19	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
499	K	2,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
500	K	2,21	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
501	K	2,22	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
502	K	2,23	Vstupní dveře do chodby, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
503	K	2,24	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
504	K	2,25	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
505	K	2,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
506	K	2,27	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
507	K	2,28	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
508	K	2,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
509	K	2,30	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plně hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 2.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
510	K	2,31	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.31	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
511	K	2,32	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plně, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 2.32	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
512	K	201	Okno rohové, třídlínná sestava otevíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
513	K	202	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 202	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
514	K	203	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 203	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
515	K	204	Okno jednokřídlé v kuchyni, otevíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 204	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
516	K	205	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 205	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
517	K	206	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 206	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
518	K	207	Okno jednokřídlé v kuchyni, otevíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 207	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
519	K	208	Okno rohové, třídlínná sestava otevíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 208	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
520	K	209	Okno dvoukřídlé otevíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 209	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
521	K	210	Francouzské okno jednokřídlé otevíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 210	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
522	K	211	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otevíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 211	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
523	K	212	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 212	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
524	K	213	Okno jednokřídlé v koupelně, otevíravě-výklopné hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 213	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
525	K	214	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 214	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
526	K	215	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 215	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
527	K	216	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 216	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
528	K	217	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 217	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
529	K	218	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 218	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
530	K	219	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 219	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
531	K	220	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 220	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
532	K	221	Okno jednoduché fixní hliníkové EI 30 DP1, izolační trojsklo 1800x2400 mm specifikace dle výpisu oken - 221	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
533	K	222	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 222	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
534	K	223	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 223	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
535	K	224	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 224	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
536	K	225	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 225	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
537	K	226	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 226	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
538	K	227	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava, otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 227	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
539	K	228	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo otvíravě-výklopné/fixní 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 228	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
540	K	229	Francouzské okno jednokřídlé otvíravě-výklopné plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 229	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
541	K	230	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 230	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
542	K	231	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 231	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
543	K	232	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné/fixní, dvoudílná sestava plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken 232	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
544	K	233	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 233	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
545	K	3,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
546	K	3,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
547	K	3,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
548	K	3,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
549	K	3,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
550	K	3,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
551	K	3,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
552	K	3,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
553	K	3,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
554	K	3,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
555	K	3,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
556	K	3,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
557	K	3,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
558	K	3,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
559	K	3,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
560	K	3,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
561	K	3,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
562	K	3,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
563	K	3,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
564	K	3,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
565	K	3,21	Vstupní dveře do chodby, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
566	K	3,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
567	K	3,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
568	K	3,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
569	K	3,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
570	K	3,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
571	K	3,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
572	K	3,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 3.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
573	K	3,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
574	K	3,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 3.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
575	K	301	Okno rohové, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
576	K	302	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 302	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
577	K	303	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 303	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
578	K	304	Okno jednokřídlé v kuchyni, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 304	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
579	K	305	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 305	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
580	K	306	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 306	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
581	K	307	Okno jednokřídlé v kuchyni, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 307	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
582	K	308	Okno rohové, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 308	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
583	K	309	Okno dvoukřídlé otvíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 309	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
584	K	310	Francouzské okno jednokřídlé otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 310	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
585	K	311	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 311	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
586	K	312	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 312	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
587	K	313	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 313	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
588	K	314	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 314	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
589	K	315	Francouzské okno jednok řídle otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 315	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
590	K	316	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 316	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
591	K	317	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 317	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
592	K	318	Francouzské okno jednok řídle otevíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 318	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
593	K	319	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 319	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
594	K	320	Francouzské okno jednok řídle otevíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 320	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
595	K	321	Okno jednoduché fixní, hliníkové EI 30 DP1, izolační trojsklo 1800x2400 mm specifikace dle výpisu oken - 321	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
596	K	322	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 322	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
597	K	323	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 323	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
598	K	324	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevíravěvýklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 324	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
599	K	325	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídílná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 325	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
600	K	326	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídlíná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 326	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
601	K	327	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 327	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
602	K	328	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 328	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
603	K	329	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otevírací-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 329	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
604	K	330	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otevírací-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 330	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
605	K	331	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 331	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
606	K	332	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otevírací-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 332	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
607	K	333	Okno trojdílné, jedno křídlí otevírací-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 333	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
608	K	4,01	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
609	K	4,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
610	K	4,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
611	K	4,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
612	K	4,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
613	K	4,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
614	K	4,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
615	K	4,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
616	K	4,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
617	K	4,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
618	K	4,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
619	K	4,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
620	K	4,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
621	K	4,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
622	K	4,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
623	K	4,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
624	K	4,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
625	K	4,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
626	K	4,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
627	K	4,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
628	K	4,21	Vstupní dveře do chodby, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
629	K	4,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
630	K	4,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
631	K	4,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
632	K	4,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
633	K	4,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
634	K	4,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
635	K	4,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 4.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
636	K	4,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
637	K	4,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 700x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 4.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
638	K	401	Okno rohové, třídlíná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
639	K	402	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 402	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
640	K	403	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 403	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
641	K	404	Okno jednokřídle v kuchyni, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 404	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
642	K	405	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 405	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
643	K	406	Okno jednokřídle v koupelně, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 406	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
644	K	407	Okno jednokřídle v kuchyni, otevíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 407	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
645	K	408	Okno rohové, třídlíná sestava otevíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 408	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
646	K	409	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevřené, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 409	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
647	K	410	Francouzské okno jednokřídle otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 410	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
648	K	411	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 411	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
649	K	412	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 412	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
650	K	413	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 413	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
651	K	414	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 414	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
652	K	415	Francouzské okno jednokřídle otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 415	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
653	K	416	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 416	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
654	K	417	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 417	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
655	K	418	Francouzské okno jednokřídle otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 418	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
656	K	419	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 419	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
657	K	420	Francouzské okno jednokřídle otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 420	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
658	K	421	Okno jednodílné fixní, hliníkové EI 30 DP1, izolační trojsklo 1800x2400 mm specifikace dle výpisu oken - 421	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
659	K	422	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, třídílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 422	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
660	K	423	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 423	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
661	K	424	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 424	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
662	K	425	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 425	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
663	K	426	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 426	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
664	K	427	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 427	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
665	K	428	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 428	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
666	K	429	Francouzské okno jednok řídíle otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 429	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
667	K	430	Francouzské okno jednok řídíle otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 430	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
668	K	431	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 431	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
669	K	432	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 432	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
670	K	433	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 433	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
671	K	5,01	Vstupní dveře do bytu bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.01	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
672	K	5,02	Interiérové dveře falcové, jednokřídle, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.02	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
673	K	5,03	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.03	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
674	K	5,04	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.04	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
675	K	5,05	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.05	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
676	K	5,06	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.06	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
677	K	5,07	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.07	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
678	K	5,08	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
679	K	5,09	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.09	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
680	K	5,10	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
681	K	5,11	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.11	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
682	K	5,12	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.12	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
683	K	5,13	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.13	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
684	K	5,14	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.14	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
685	K	5,15	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.15	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
686	K	5,16	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.16	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
687	K	5,17	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.17	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
688	K	5,18	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.18	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
689	K	5,19	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.19	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
690	K	5,20	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.20	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
691	K	5,21	Vstupní dveře do chodby, plné, hladké - 900x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.21	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
692	K	5,22	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.22	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
693	K	5,23	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.23	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
694	K	5,24	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.24	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
695	K	5,25	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.25	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
696	K	5,26	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.26	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
697	K	5,27	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.27	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
698	K	5,28	Vstupní dveře do bytu, bezpečnostní, protipožární, plné, hladké - 900x2100 mm specifikace dle výpisu dveří - 5.28	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
699	K	5,29	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 800x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.29	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
700	K	5,30	Interiérové dveře falcové, jednokřídlé, plné, hladké - 700x2100 mm - specifikace dle výpisu dveří - 5.30	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
701	K	501	Okno rohové, třídlílná sestava otvíravě-výklopné/fixní/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
702	K	502	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 502	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
703	K	503	Okno jednokřídlé v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 503	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
704	K	504	Okno jednokřídlé v kuchyni, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 504	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
705	K	505	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 505	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
706	K	506	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 506	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
707	K	507	Okno jednokřídle v kuchyni, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1600x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 507	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
708	K	508	Okno rohové, třídlíná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 508	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
709	K	509	Okno dvoukřídle otvíravě-výklopné/otevíravé, plastové, izolační trojsklo 2700x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 509	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
710	K	510	Francouzské okno jednok řídle otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 510	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
711	K	511	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2300x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 511	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
712	K	512	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 512	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
713	K	513	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, hliníkové EI 30 DP3, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 513	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
714	K	514	Okno jednokřídle v koupelně, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 1000x600 mm - specifikace dle výpisu oken - 514	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
715	K	515	Francouzské okno jednok řídle otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 515	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
716	K	516	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 516	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
717	K	517	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 517	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
718	K	518	Francouzské okno jednok řídle otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 518	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
719	K	519	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 519	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
720	K	520	Francouzské okno jednok řídlé otvíravě-výklopné, včetně zábradlí, plastové, izolační trojsklo 900x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 520	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
721	K	521	Okno jednoduché fixní, hliníkové EI 30 DP1, izolační trojsklo 1800x2400 mm specifikace dle výpisu oken - 521	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
722	K	522	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídlná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2100x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 522	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
723	K	523	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava posuvné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1800x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 523	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
724	K	524	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 524	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
725	K	525	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídlná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x1500 mm - specifikace dle výpisu oken - 525	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
726	K	526	Okno rohové, výstup na terasu/balkón, t řídlná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 1900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 526	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
727	K	527	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 527	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
728	K	528	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 528	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
729	K	529	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 529	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
730	K	530	Okno jednokřídlé, výstup na terasu/balkón, otvíravě-výklopné, plastové, izolační trojsklo 900x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 530	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
731	K	531	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2500x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 531	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
732	K	532	Okno dvoudílné, výstup na terasu/balkón, dvoudílná sestava otvíravě-výklopné/fixní, plastové, izolační trojsklo 2550x2400 mm - specifikace dle výpisu oken - 532	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
733	K	533	Okno trojdílné, jedno k řídlo otvíravě-výklopné 800x1300mm, plastové, izolační trojsklo 2400x2250 mm - specifikace dle výpisu oken - 533	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

734	K	766.LINKY.R01	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV1	kus	1,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

735	K	766.LINKY.R02	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV2	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

736	K	766.LINKY.R03	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV3	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

737	K	766.LINKY.R04	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV4	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

4

Součet

738	K	766.LINKY.R05	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV5	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

739	K	766.LINKY.R06	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV6	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

740	K	766.LINKY.R07	Kuchyňská linka přímá se spodními a horními skříňkami - TV7	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

741	K	766.LINKY.R08	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV8	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

742	K	766.LINKY.R09	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV9	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

743	K	766.LINKY.R10	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV10	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

744	K	766.LINKY.R11	Kuchyňská linka rohová se spodními a horními skříňkami - TV11	kus	4,000			VLASTNÍ

"Systémové řešení, spodní skříňky 600x600 mm, horní skříňky 600x400x700 mm, včetně pracovní desky ve výšce 900 mm nad podlahou"

"pracovní deska bude z dřevotřískové desky tl. 28 mm s odolnějším laminátem, korpus a dvířka budou z oboustranně laminované dřevotřískové desky"

"včetně soklové lišty, včetně polic, kompletní dodávka včetně úchytek, nohou a veškerého kování"

"konkrétní rozměry viz dílčí výkresová dokumentace, dekor kuchyňských linek bude zvolen architektem"

"Včetně vybavení: elektrická varná deska, vestavná elektrická horkovzdušná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkapem včetně baterie"

4

Součet

745	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,430			CS ÚRS 2024 02

D 767 Konstrukce zámečnické

746	K	767.ZAM.R01	Vnitřní schodišťové zábradlí, svařovaná konstrukce z ocelové pásovin 60x8 mm, zábradlí v. 1000 mm výplň ze svislé ocelové pásovin 60x8 á 108 mm - ZV01	m	123,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek"

"zábradlí je kotveno z boku do schodišťového ramene, patka je do betonového podkladu kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"

123

Součet

747	K	767.ZAM.R02	Zábradlí na pavlačích a balkonech, svařovaná konstrukce z ocelové pásovin 60x8 mm, zábradlí v. 1000 mm výplň ze svislé ocelové pásovin 60x8 á 108 mm - ZV02	m	333,400			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"zábradlí je kotveno z boku do ŽB desky, patka je do betonového podkladu kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"

333,4

Součet

748	K	767.ZAM.R03	Zábradlí na terase 2NP, svařovaná konstrukce z ocelové pásoviny 60x8 mm, zábradlí v. 610 mm (1000 mm od podlahy) výplň ze svislé ocelové pásoviny 60x8 á 108 mm - ZV03	m	45,700			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek"

"zábradlí je kotveno z boku do ŽB atiky, patka je do betonového podkladu kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"

45,7

Součet

749	K	767.ZAM.R04	Zábradlí na terase 2NP, svařovaná konstrukce z ocelové pásoviny 60x8 mm, zábradlí v. 980 mm (1370 mm od podlahy) výplň ze svislé ocelové pásoviny 60x8 á 108 mm - ZV04	m	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Pozinkovaná ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek"

"zábradlí je kotveno z boku do ŽB atiky, patka je do betonového podkladu kotvena chemickými kotvami a závitovými tyčemi m8"

4

Součet

750	K	767.ZAM.R05	Schodišťové madlo kotvené do stěny - ZV05	m	41,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Ocel + prášková barva"

"včetně kotevních konzol a patek, kotven pomocí chem. Kotvy 2xM16, lepidlo HIT RE500"

"Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a těsnící prostředky"

"Min. 3 kotvy do stěny na jednom madle, (á max 2m)"

41

Součet

751	K	767.ZAM.R06	Sklepní kóje – systémové řešení, na celou výšku místnosti, konstrukce z pozinkované oceli bez dodatečného laku - ZV06	kus	40,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"nosná konstrukce z ocelových jeklů, čelní i dělicí stěny budou s plnou výplní, výplň pozinkovaný plech tl. 0,8 mm"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"v čelní stěně budou v horní a dolní části větrací mřížky s výplní ze svařované sítě 50/50 mm, ve spodní části bude větrací mřížka výšky 100 mm"

"a v horní části výšky 200 mm, dveře do kóji budou jednokřídlé šířky 700 mm a výšky 1970 mm"

"zámek s cylindrickou vložkou v základní bezpečnostní třídě BT1, kování klika/koule, rozměry jednotlivých kójí viz půdorys 1PP"

"celkem 40 kójí"

40

Součet

752	K	767.ZAM.R07	Podstavná konstrukce pro požární ventilátor CHÚC na ploché střeše, systémové řešení - ZV07	kus	2,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"konstrukce z pozinkovaných jechlů, patky min. 200x200 mm s PE podložkou a přířezem z HI střešní folie, uloženo na hydroizolační folii"

"přesné rozměry stanoví dodavatel systému s ohledem na stabilitu"

2

Součet

753	K	767.ZAM.R08	Ocelový přejezdový úhelník zabetonovaný do hrany železobetonové desky u vjezdu do garáží - ZV08	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Žárově pozinkovaná ocel. Kotvení pomocí navařených oc. pacek zmonolitněných s ŽB deskou"

"Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a těsnící prostředky"

"Délka 5,72 m. Profil L 60x60x6 mm. Hmotnost celkem 32 kg."

1

Součet

754	K	767.ZAM.R09	Zakrytí otvoru bezodtokových jímek o rozměru 500x500 mm v garážích - ZV09	kus	5,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Lemovací ocelový profil L60/60/6 mm zabetonovaný do ŽB konstrukce. Výplň tvořená systémovým ocelovým pororoštem SP 330-34/38-3 uložený na úpalky"

"Včetně podkladních pryžových pásků na kontaktu mříže s rámem"

"Vhodné pro pojezd vozidel do 3,5 t. H.H. poklopu osazena v lici s povrchovou úpravou podlahy"

"Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci na základě ověřených rozměrů na stavbě"

"V rámci dílenské dokumentace bude provedeno statické posouzení jednotlivých prvků a přípojí"

5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

755	K	767.ZAM.R10	Zakrytí otvoru bezodtokové jímky o rozměru 400x400 mm v technické místnosti ZV10	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Lemovací ocelový profil L60/60/6 mm zabetonovaný do ŽB konstrukce. Výplň tvořená systémovým ocelovým pororoštem SP 330-34/38-3 uložený na úpalky"

"Včetně podkladních pryžových pásků na kontaktu mříže s rámem. H.H. poklopu osazena v líci s povrchovou úpravou podlahy"

"Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci na základě ověřených rozměrů na stavbě"

"V rámci dílenské dokumentace bude provedeno statické posouzení jednotlivých prvků a přípojí"

1

Součet

756	K	767.ZAM.R11	Ocelový jekl pro ukotvení dopravních značek u vjezdu do garáží - ZV11	m	4,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"jekl 50x50x3 mm, povrchová úprava – pozink"

4

Součet

757	K	767995116R01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kus	3,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
758	M	RMAT0009	vyrovnávací pororoštové schodiště š 1200 mm - 4x175/280 mm - trafostanice	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
759	M	RMAT0010	drátěné stěny mezi trafostanicemi + kotvící konstrukce - trafostanice	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
760	M	RMAT0011	nosná ocelová konstrukce trafostanic	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
761	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	400,000			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P12 - zdvojená podlaha trafostanice"

400

Součet

762	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce - systémové stojky pod zdvojenou podlahu trafostanice	kg	400,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
763	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,129			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	771	Podlahy z dlaždic						
764	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 610,442			CS ÚRS 2024 02
"Skladba podlahy P07 (stupnice)"								
"1PP"								
(19*1,2+19*1,25)*0,3								
"1NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"2NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"3NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"4NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,3								
"Skladba podlahy P07 (stupnice)"								
"1PP"								
(19*1,2+19*1,25)*0,1711								
"1NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"2NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"3NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"4NP"								
(23*1,25+23*1,25)*0,1761								
"Skladba podlahy P03"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1NP"					
			32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79 +6,59+6,59					
			"2NP"					
			39,16+20,72					
			"3NP"					
			39,16+20,72					
			"4NP"					
			39,16+20,72					
			"5NP"					
			39,16+20,72					
			"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"					
			"1PP"					
			2,65*2,65+2,7*1,25					
			"1NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"2NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"3NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"4NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"Podlaha P08"					
			"1NP"					
			5,46+4,81+1,27					
			"Skladba podlahy P02"					
			"1NP"					
			7,45+3,01+6,23					
			"2NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84					
			"3NP"					
			5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83					

"4NP"
5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"5NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83
"Skladba podlahy P11"
"2NP"
70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83
"3NP"
56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83
"4NP"
78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83
"5NP"
60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35
Součet

765	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 610,442			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
(19*1,2+19*1,25)*0,3
"1NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"2NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"3NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"4NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
(19*1,2+19*1,25)*0,1711
"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"2NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"3NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"4NP"					
			(23*1,25+23*1,25)*0,1761					
			"Skladba podlahy P03"					
			"1NP"					
			32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79					
			+6,59+6,59					
			"2NP"					
			39,16+20,72					
			"3NP"					
			39,16+20,72					
			"4NP"					
			39,16+20,72					
			"5NP"					
			39,16+20,72					
			"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"					
			"1PP"					
			2,65*2,65+2,7*1,25					
			"1NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"2NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"3NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"4NP"					
			2*(2,7*1,3)					
			"Podlaha P08"					
			"1NP"					

5,46+4,81+1,27

"Skladba podlahy P02"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Skladba podlahy P11"

"2NP"

70,04+36,19+7,73+4,57+1,7*3,1+7,2+6,56+8,87+5,04+5,92+2*5,2+6,83

"3NP"

56,69+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83

"4NP"

78,93+36,19+3,85+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+3,4*1,7+5,04+5,92+6,83

"5NP"

60,1+35,3+6,83+3,65+4,57+4,57+7,41+6,56+8,87+5,04+5,04+5,35

Součet

766	K	771274313R01	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	276,550			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P07 (stupnice)"

"1PP"

19*1,2+19*1,25

"1NP"

23*1,25+23*1,25

"2NP"
23*1,25+23*1,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"3NP"
23*1,25+23*1,25
"4NP"
23*1,25+23*1,25
Součet

767	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	82,965			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
(19*1,2+19*1,25)*0,3
"1NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"2NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"3NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
"4NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,3
Součet

768	K	771274332R01	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	276,550			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
19*1,2+19*1,25
"1NP"
23*1,25+23*1,25
"2NP"

23*1,25+23*1,25
"3NP"
23*1,25+23*1,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"4NP"
23*1,25+23*1,25
Součet

769	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	48,469			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P07 (stupnice)"
"1PP"
(19*1,2+19*1,25)*0,1711
"1NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"2NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"3NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
"4NP"
(23*1,25+23*1,25)*0,1761
Součet

770	K	771574413R01	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	564,928			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P03"
"1NP"
32,54+19,38+23,03+13,99+39,24+15,31+14,5+15,89+15,26+26,69+15,59+30,79
+6,59+6,59
"2NP"
39,16+20,72
"3NP"
39,16+20,72

"4NP"

39,16+20,72

"5NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

39,16+20,72

"Skladba podlahy P07 (podesty schodišť)"

"1PP"

2,65*2,65+2,7*1,25

"1NP"

2*(2,7*1,3)

"2NP"

2*(2,7*1,3)

"3NP"

2*(2,7*1,3)

"4NP"

2*(2,7*1,3)

"Podlaha P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

771	M	59761106R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	649,667			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

564,928 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

772	K	771574415R01	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	259,370			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

Součet

773	M	59761137R01	dlažba keramická tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	285,307			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

259,37 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

774	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	270,910			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P02"

"1NP"

7,45+3,01+6,23

"2NP"

5,88+5,99+5,99+6,2+6,29+5,44+5,91+5,86+6,03+6,84

"3NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"4NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"5NP"

5,88+5,99+5,99+6,29+6,29+5,52+5,98+5,95+6,03+6,83

"Podlaha P08"

"1NP"

5,46+4,81+1,27

Součet

775	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	312,000			CS ÚRS 2024 02

"Podlahy P02"

43*4
"Podlahy P03"
22*4
"Podlahy P07"
10*4
"Podlahy P08"
3*4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Součet

776	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	32,181			CS ÚRS 2024 02

D 776 Podlahy povlakové

777	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"
"1NP"
36,72+31,61+46,23
"2NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67
Součet

778	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

"4NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

779	K	776231111R01	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů,
úpravy soklu, atp." "Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

780	M	28411051R01	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR	m2	1 973,532			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

1794,12 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

781	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstvým	m2	1 794,120			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P01"

"1NP"

36,72+31,61+46,23

"2NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "3NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "4NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67 "5NP"
16,88+4,97+30,3+6,83+31,71+4,92+26,38+4,67+24,27+13,5+13,61+4,89+26,34
+12+5,54+33,13+12,01+27,1+6,75+29,01+5,82+7,08+31,98+33,53+6,67

Součet

782	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,243			CS ÚRS 2024 02

D 777 Podlahy lité

783	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 809,098			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podlahy P04"
"1PP"
976,37
"1NP"
528,86
"Skladba podlahy P05a a P09"
"1PP"
4,24+27,02
"1NP"
18,44+10,31
"Skladba podlahy P05b"
"1PP"
34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2
Součet

784	K	777131113R01	Penetrační nátěr podlahy pod PU stěrky - dle systémového řešení výrobce	m2	1 809,098			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Skladba podlahy P04"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

"Skladba podlahy P05a a P09"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b"

"1PP"

*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
55+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

785	K	777521103R01	Polyuretanová stěrka pro střední a těžké provoz - se vsypem, odstín přírodní šedá, elastická,vodotěsná, odolná proti sollím a ropným produktů, pojížděná	m2	1 505,230			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp."

"Skladba podlahy P04 (parking)"

"1PP"

976,37

"1NP"

528,86

Součet

786	K	777521103R02	Polyuretanová stěrka pro střední a těžké provoz - se vsypem, odstín přírodní šedá, elastická,vodotěsná, odolná proti sollím a ropným produktů	m2	303,868			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Včetně systémových prvků - obvodových dilatací, těsnění, lištových profilů, úpravy soklu, atp."

"Skladba podlahy P05a (technické prostory) a P09 (technické prostory)"

"1PP"

4,24+27,02

"1NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

18,44+10,31

"Skladba podlahy P05b (technické prostory)"

"1PP"

34,32+0,29+28,12+2*2,29+6*2,25+6*2,37+2,47+2*2,09+3*2,04+4*2,16+2,25+
27,32+4,93+9,65+29,41+7,558+3*2,65+2*2,69+5,44+5,3+3*2,79+3*2,72+2,89+2

Součet

787	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,151			CS ÚRS 2024 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

788	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	4 021,059			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady vnitřní"

1088,367

"Obklad keramickým páskem vnější"

2932,692

Součet

789	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4 021,059			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady vnitřní"

1088,367

"Obklad keramickým páskem vnější"

2932,692

Součet

790	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	1 088,367			CS ÚRS 2024 02

"Keramické obklady 1NP"

2,1*(4,4+2,71+2,43+3+4,94+3,14+4*1,53+4*1,18+2*3,28+2*2,16+5,4+5,2+2+2+

4*1,5+4,23+3+4,23+2*4,3+2+4,4+5,2+1,8+2,83)

"Keramické obklady 2NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 3NP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 4NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

"Keramické obklady 5NP"

2,1*(2*3+2*2,4+2*2,67+2*2,41+2*2,67+2*2,41+4*2,37+4*2,85+2*2,35+2*2,82+2*2,6+2*2,66+2*2,5+2*2,76+2*2,35+2*2,9+2*2,85+2*2,59)

Součet

791	M	RMAT0007	obklad keramický na minimální spáru, slinutý, glazovaný tl. 8-12mm - dle konkrétního standardu	m2	1 251,622			

1088,367 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

792	K	781734113	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 105 ks/m2	m2	2 932,692			CS ÚRS 2024 02

"Skladba fasády F03"

4,182*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

(17,502-4,182)*(13,087+6,165+5,64+2*11,35+2*3,78+27,6+5,64+12,74+30,6+1,24+2,58+1,65+3,73+10,58+1,4+1,4+17,78+23,82+2*1,25+1+2*1,05+1)

"Odečet oken a plochy F01"

-(28,76+112,155+112,02+112,02+112,02)+41,001-403,953

"Skladba fasády F04"

4,45*(2*1+0,48+7,32+15,88)

"Skladba fasády F02"

1,5*(30,36+25,31+11,82+5,7+11,98+6,67+5,59+5,7+4,9+7,39+1,34+1,41+2,17+48,77)

Součet

793	M	RMAT0004	obklad cihelný páskový mrazuvzdorný - dle výběru investora	m2	2 932,692			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
794	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	132,743			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 783 **Dokončovací práce - nátěry**

795	K	783827425R01	Ochranný protiprašný nátěr na betonové povrchy vhodný do exteriéru, bezbarvý	m2	4 911,376			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C06"

"1PP"

$29,41+7,58+10,55*6,5+24,01+4,24+3,11*5,5+1,8*2,1+34,32+0,29+11,55*(9+2,95)+(6,72+10,45)*(5,1+6,8+4,55+9,7+5,15+5,95+6)$

"1NP"

$10,31+2,7*4,91+2,5*2,1+528,86+7,1+17,22*(3,08+4,9+1,33+3,395+4,755+5,75+0,61)$

"2NP"

$20,72+2,5*1+70,84+36,19+2,6*4+6,83+7,73+4,57+7,2+6,56+8,87+5,63+5,04+5,92$

"3NP"

$20,72+56,69+36,19+6,83+2,5*4+3,85+4,57+4,57+7,48+6,56+8,87+2*5,04+5,92$

"4NP"

$20,72+78,93+36,19+6,83+2,5*4+3,85+4,57+4,57+7,48+6,56+8,87+2*5,04+5,92$

"Nátěry stěn 1PP"

$2,75*(4*7,05+2*3,865+2*4,65+2*2,485+2*1,965+2*4,735+2*1,6+2*9,65+2*4,6+2*8,76+2*5,4+2*6,35+2*4,255+4*5,05+2*18,64+2*6,66+2*2,01+2*2,6+2*7,68)$

$2,75*(8*6,5+2*25,92+2*5,03+2*1,31+2*54,1+2*17,17+2*11,95+2*14,34+5*2,4+7*3+2*3,6)$

"Nátěry stěn 1NP"

$3,35*(2*16,85+2*17,22+2*12,18+2*29,58+2*4,48+4*5,1+2*3,31+2*2,2+2*1,36)$

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

796	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11 774,512			CS ÚRS 2024 02

"Malby SKD podhledů skladba C01"

708,835

"Malby SKD podhledů skladba C04"

148,81+284,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Malby SDK podhledů skladba C05"

191,85

"Malby omítek stropů skladba C07"

1873,16

"Malby sádrových omítek stěn"

8567,777

Součet

797	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

"1PP"

28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+
6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)
*11,37

"1NP"

16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59

Součet

798	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	708,835			CS ÚRS 2024 02

"Skladba podhledu C01"

"1PP"

28,12+2*2,29+6*2,25+2,47+6*2,37+27,32+4,93+9,65+2*2,69+3*2,65+5,89*4,2+
6,3*6,9+6,5*3,325+12,7+2,89+3*2,79+5,44+5,3+3*2,72+2,81+(2,59+3,76+5,385)
*11,37

"1NP"

16,88+18,44+2,98+(24,72+5,4)*6,4+6*5,5+11,75*1+14,5+15,89+15,59

Součet

799	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11 774,512			CS ÚRS 2024 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

800	K	787111990R01	Interiérová prosklená rámová příčka 2050x3040 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídlé 1460/2330 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P101	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

801	K	787111990R02	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4850x3400 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P102	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02

802	K	787111990R03	Prosklená příčka 1520x2750 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídlé otevíravé dovnitř - specifikace dle výpisu prosklených příček - P103.1	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
803	K	787111990R04	Prosklená příčka 3543x3000 mm se vstupními dveřmi, dveře dvoukřídlé otevíravé ven - specifikace dle výpisu prosklených příček - P103.2	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
804	K	787111990R05	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm- specifikace dle výpisu prosklených příček - P201	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
805	K	787111990R06	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P203	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
806	K	787111990R07	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P301	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
807	K	787111990R08	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P303	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
808	K	787111990R09	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P401	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
809	K	787111990R10	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P403	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
810	K	787111990R11	Interiérová prosklená rámová příčka 2135x2750 mm s dveřmi, dveře jednokřídlé celoprosklené 900/2100 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P501	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
811	K	787111990R12	Interiérová prosklená rámová příčka u schodiště 4250x2750 mm - specifikace dle výpisu prosklených příček - P503	kus	1,000			Odvozeno od CS ÚRS 2024 02
812	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,087			CS ÚRS 2024 02

D 790

Ostatní konstrukce

813	K	790.OST.R01a	Sestava poštovních schránek (24 schránek) - schránka stojatá s AL klapkou, vhoz i výběr vpředu. Osazení zámkem DOLS (3x klíč). Plastové jmenovky. Rozměry: 370x330x100 mm. Barva šedá. - OV01	kus	1,000			VLASTNÍ
814	K	790.OST.R01b	Sestava poštovních schránek (16 schránek) - schránka stojatá s AL klapkou, vhoz i výběr vpředu. Osazení zámkem DOLS (3x klíč). Plastové jmenovky. Rozměry: 370x330x100 mm. Barva šedá. - OV01	kus	1,000			VLASTNÍ
815	K	790.OST.R02	Nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí délky 30 m DN19 umístěné v plechové skříni s plnými dvířky viz PBR - OV02	kus	8,000			VLASTNÍ
816	K	790.OST.R03	Vnitřní čistící rohož 3415x1800 mm - OV03	kus	1,000			VLASTNÍ
817	K	790.OST.R04	Vnitřní čistící rohož 15000x900 mm - OV04	kus	3,000			VLASTNÍ
818	K	790.OST.R05	Dvířka uzamykatelná pro kempy, rozměry 250x250 mm, kovová lakovaná, bílá barva - OV05	kus	4,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
819	K	790.OST.R06	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 1300x3000 mm, výšky 600 mm - OV06	kus	10,000			VLASTNÍ
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

10

Součet

820	K	790.OST.R07	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 4000x600 mm, výšky 600 mm - OV07	kus	2,000			VLASTNÍ

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

2

Součet

821	K	790.OST.R08	Volně stojící masivní parková lavička s opěradlem, svařovaná ocelová konstrukce s dřevěnými prkny na sedáku a opěradle, délka 2000 mm, výška sedáku 440 mm - OV08	kus	6,000			VLASTNÍ

"ocelová konstrukce lakována vypalovaným práškovým lakem v barvě RAL 7016 (antracit), dřevo"

"lakováno odolným lakem určeným do náročných klimatických podmínek"

6

Součet

822	K	790.OST.R09	Ochranný nástavec pro střešní vpust s plastovou mřížkou, do kačírkových střech, výška koše - cca 100 mm, Rozměry 400x400 mm - OV09	kus	17,000			VLASTNÍ
823	K	790.OST.R10	Zrcadlo, montáž na stěnu, vysoce lesklý povrch / 600 x 800 - nutno upřesnit na stavbě - OV10	kus	43,000			VLASTNÍ
824	K	790.OST.R11	Sklopné zrcadlo do WC pro invalidy, montáž na stěnu, vysoce lesklý povrch / 400 x 600 - nutno upřesnit na stavbě - OV11	kus	1,000			VLASTNÍ

825	K	790.OST.R12	Ocelový svařovaný květináč čtvercového tvaru 2500x2500 mm, výšky 1000 mm - OV12	kus	5,000			VLASTNÍ
826	K	790.OST.R13	Revizní dvířka určená do sádkartonových systémů s impregnovaným sádkartonem, rozměry 400x400 mm, vhodná do vlhkých prostor, s US tlačným zámkem, umístěná v podhledu - OV13	kus	51,000			VLASTNÍ
827	K	790.OST.R14	Herní prvky pro děti, musí splňovat bezpečnostní požadavky příslušných norem obzvláště ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 - OV14	kus	2,000			VLASTNÍ
828	K	790.OST.R15	Kovová šatní skříň dvoukřídlá 800x500x1800 mm se společným zámkem - OV15	kus	20,000			VLASTNÍ

"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"

"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"

5

Součet

"jeden oddíl se čtyřmi policemi a druhý šatní, s cylindrickým zámkem, svařovaná samonosná konstrukce z plechu, lakováno práškovým lakem"

"s hladkým povrchem, barevné řešení bude upřesněno, přední i zadní strana opatřena větracími mřížkami pro přísun vzduchu"

20

Součet

829	K	790.OST.R16	Systémové půdní schody s kovovým skládacím žebříkem s protiskluzovou úpravou, rozměr 1300x920 mm, ovládací tyč bude umístěna v technické místnosti v 1PP, referenční výrobek FAKRO LML - OV16	kus	1,000			VLASTNÍ
830	K	790.OST.R17	Systémový výlez na plochou střechu, výklopné do strany s možností ponechání křídla v otevřené poloze, rozměr 1300x920 mm, plná výplň, uzamykatelné, referenční výrobek FAKRO DRL - OV17	kus	1,000			VLASTNÍ
831	K	790.OST.R18	Revizní dvířka k vodoměrným sestavám v bytech, určená pod obklad, magnetická, poloha umístění za WC/práčkou/umyvadlem (viz projekt ZTI), zákl. rozměr : 500x600 mm - OV18	kus	85,000			VLASTNÍ
832	K	790.OST.R19	Klíčový trezor požární ochrany - umístěný před vstupem do CHÚC ve stěně, ovládaný od EPS - OV19	kus	1,000			VLASTNÍ

"V klíčovém trezoru bude umístěn generální klíč k prostorům, kromě bytových jednotek. KTPO bude trvale viditelný a označen zábleskovým majákem."

"Maják bude umístěn na fasádě objektu tak, aby byl snadno viditelný ze směru příjezdu jednotek PO."

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
833	K	790.OST.R20	Plastový kontejner na komunální odpad na kolečkách s brzdou, o objemu 1100l, barva černá - OV20	kus	8,000			VLASTNÍ
834	K	790.OST.R21	Venkovní čistící rohož 1800x900 mm - OV21	kus	3,000			VLASTNÍ
835	K	790.OST.R22	Vnitřní čistící rohož 1200x900 mm, maximální výška 15 mm - OV22	kus	10,000			VLASTNÍ
836	K	790.OST.R23	Pojistný přepad s integrovanou foliovou manžetou, hranatý 100/100 mm, seříznutý výtok na 6cm - OV23	kus	5,000			VLASTNÍ
837	K	790.OST.R24	Revizní dvířka k hlavní vodoměrné sestavě v 1PP - plechová dvoukřídlá dvířka na zámek, 1200x1200mm, bez středového sloupku. Povrchová úprava: práškový lak, barva bílá, RAL 9016. - OV24	kus	1,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
838	K	790.OST.R25	Venkovní čistící rohož 1500x900 mm - OV25	kus	1,000			VLASTNÍ
839	K	790.OST.R26	Vnitřní čistící rohož 1500x900 mm - OV26	kus	2,000			VLASTNÍ
840	K	790.OST.R27	Dekorační síť do interiéru, z ocelových lanek, umístěno na východním schodišti, plocha 37 m2, neslouží jako zábradlí - OV27 <i>"Nerezová lanková síť s okem ve tvaru kosočtverce, včetně doplňkových vázacích a kotvicích prvků z nerezové oceli. Velikost ok max. ø40 mm"</i> <i>"průměr lanka min. 2 mm"</i> 1 <i>Součet</i>	kus	1,000			VLASTNÍ
841	K	790.OST.R28	Ocelový svařovaný květináč obdélníkového tvaru 8000x600 mm, výšky 600 mm - OV28 <i>"Ohnuté hrany do L, pevné dno, s otvory pro odtok přebytečné vody, z vnitřní strany obloženo tepelnou izolací XPS tl. 100 mm, zakázková výroba"</i> <i>"ocel Corten o tloušťce 3 mm, uloženo bodově na betonovou mazaninu přes ochrannou geotextilii na hydroizolační folii"</i> 2 <i>Součet</i>	kus	2,000			VLASTNÍ
842	K	790.OST.R29	Přenosný hasicí přístroj (PHP) -univerzální práškový 34A,183B, umístění dle PBŘ - OV29	kus	20,000			VLASTNÍ
843	K	790.OST.R30	Přenosný hasicí přístroj (PHP) -univerzální práškový CO2 89B, umístění dle PBŘ - OV30	kus	3,000			VLASTNÍ
844	K	790.OST.R31	Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky komplet dodávka lanových úchytů a spojovacích lan, včetně montáže, revize a předání do užívání - OV31	kus	1,000			VLASTNÍ
845	K	790.OST.R32	Umístění výstražných a bezpečnostních tabulek - značek dle ČSN EN 7010 a nařízení vlády 375/2017 (viz. PBŘ) / např. nebezpečí - elektřina, nehasit vodou, total stop atd. - OV32	kus	72,000			VLASTNÍ
846	K	790.OST.R33	Informační a navigační systém tabulek dle požadavku investora - OV33 <i>"Bude sloužit pro orientaci pohybu v objektu, k označení jednotlivých podlažích, požární a evakuační plány, funkční využití, směrnice apod."</i> <i>"Bude zpracováno v jednotné grafické úpravě"</i> <i>"Označena by měla být svítidla pro nouzové osvětlení (př. zelená tečka na tlačítku)"</i>	kus	127,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Informační systém:"

"- dveře v komunikačních trasách označené oboustranně"

"- dveře cílových místností označené jednostranně (kočárkárna, úklid apod.)"

"- značení podlaží - každá stanice výtahu bude označená v předsíni číslem podlaží" "- značení dveří bytů"

"- označení důležitých prvků a umístění specifických zařízení - uzávěr vody, elektřina"

"- materiálově dle umístění - samostatná tabulka, nerezový rámeček, nápis na zdi, pískování, práškový lak provedený v kovovém obkladu apod."

"Evakuační plán:"

"- požární evakuační plán a další části PO dokumentace dle dispozic, vytvořená odborně způsobilou osobou PO, ve vícejazyčném provedení SK, EN"

127

Součet

847	K	790.OST.R34	Fasádní 3D nápisy "SVĚTOVAR a5" a "MĚSTSKÁ POLICIE", vytvořeno z hliníkového lakovaného plechu, systémové řešení, barva černá dle Plzeňského standardu - OV34	kus	1,000			VLASTNÍ
848	K	790.OST.R35	Prostup atikou s integrovanou foliovou manžetou, hranatý 100/100 mm, umístěný u vnitřní atiky na střeše - OV35	kus	3,000			VLASTNÍ
849	K	790.OST.R36	Kontrastní nátěr sloupů a stěn v místě průjezdných profilů, černé a žluté pruhy - OV36	m2	40,000			VLASTNÍ
850	K	790.OST.R38	Revizní dvířka v CHUC, plechová lakovaná, uzamykatelná, rozměr : 600x600 mm. Viz referenční výrobek v katalogu standardů - OV38	kus	4,000			VLASTNÍ
851	K	790.OST.R39	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 400x600 mm - OV39	kus	1,000			VLASTNÍ
852	K	790.OST.R40	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 400x500 mm - OV40	kus	3,000			VLASTNÍ
853	K	790.OST.R41	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x850 mm - OV41	kus	1,000			VLASTNÍ
854	K	790.OST.R42	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x500 mm - OV42	kus	1,000			VLASTNÍ
855	K	790.OST.R43	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x300 mm - OV43	kus	4,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
856	K	790.OST.R44	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x750 mm - OV44	kus	1,000			VLASTNÍ
857	K	790.OST.R45	Hliníková větrací mřížka pro VZT potrubí v CHÚC, hranatá o rozměrech 300x650 mm - OV45	kus	1,000			VLASTNÍ
858	K	790.OST.R46	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2700 mm, šířka 1240 mm - OV46	kus	2,000			VLASTNÍ
859	K	790.OST.R47	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2820mm, šířka 1240 mm - OV47	kus	6,000			VLASTNÍ
860	K	790.OST.R48	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2700 mm, šířka 895 mm - OV48	kus	3,000			VLASTNÍ
861	K	790.OST.R49	Okrasná prefabrikovaná stěna s perforací tloušťky 160 mm, výška 2820mm, šířka 895 mm - OV49	kus	9,000			VLASTNÍ
862	K	790.OST.R52	Fasádní hliníková větrací mřížka, pro přizobené odvětrání skladu A.1.10, hranatá o rozměrech 300x150 mm - OV52	kus	2,000			VLASTNÍ
863	K	790.OST.R53	Systémový ochranný ocelový sloupek proti nárazům, průměr 110 mm, výška 900 mm, opatřený nátěrem ve žluté barvě - OV53	kus	4,000			VLASTNÍ
864	K	790.OST.R54	Revizní dvířka určená do sádkartonových systémů, rozměry 150x150 mm (upřesnění projekt ZTI), na magnet - OV54	kus	3,000			VLASTNÍ
865	K	790.OST.R55	Revizní dvířka do instalační předstěny, určená pod obklad, magnetická, zákl. rozměr : 300x300 mm (upřesnění projekt ZTI) - přesné rozměry dle spárořezu místností - OV55	kus	1,000			VLASTNÍ
866	K	790.OST.R56	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 40 - OV56	kus	2,000			VLASTNÍ
867	K	790.OST.R57	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 150 pro VN - OV57	kus	2,000			VLASTNÍ
868	K	790.OST.R58	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostup stěnou - pro potrubí HDPE NN DN 90 - OV58	kus	2,000			VLASTNÍ
869	K	790.OST.R59	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 160 - OV59	kus	4,000			VLASTNÍ
870	K	790.OST.R60	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy stěnou - pro potrubí DN 90 - OV60	kus	1,000			VLASTNÍ
871	K	790.OST.R61	Systémová chránička pro prostup potrubí bílou vanou, prostupy podlahou i stěnou - pro potrubí DN 100 - OV60	kus	1,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
872	K	790.OST.R62	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 90, pro kabely NN - OV62	kus	8,000			VLASTNÍ
873	K	790.OST.R63	Systémová chránička pro kabelový prostup bílou vanou, prostup stěnou - DN 90, pro kabely NN - OV63	kus	8,000			VLASTNÍ
874	K	790.VYTAH.R01	Osobní výtah pro 13 osob, nosnost 1000 kg, 6 stanic - specifikace dle PD	kus	1,000			VLASTNÍ
875	K	790.VYTAH.R02	Osobní výtah pro 8 osob, nosnost 630 kg, 6 stanic - specifikace dle PD	kus	1,000			VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.10 - Elektrická požární signalizace

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 51112200-2

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

65	M	0079091.URS	OPPO - obslužné pole požární ochrany pro HZS, CZ verze	kus	1,000			

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	35,000			CS ÚRS 2024 01
2	M	RMAT0003a	Krabice elektroinstalační požárně odolná	kus	35,000			
3	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	660,000			CS ÚRS 2024 01
4	M	1151865	KABEL 1-CHKE-V-O 2X1,5 FE180/P60-R B2CAS	m	759,000			

660*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

5	K	741920113	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 20 do 30 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
6	K	741920204	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

7	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	360,000		CS ÚRS 2024 01
8	M	34571063	<i>trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323</i>	<i>m</i>	<i>378,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 01</i>
<i>360*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"</i>							
9	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	158,000		CS ÚRS 2024 01
10	M	34575201	<i>žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R 50x60x1,50mm</i>	<i>m</i>	<i>158,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 01</i>
11	K	742111001	Montáž příchytok pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	1 870,000		CS ÚRS 2024 01
12	M	34571741	<i>příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 6mm</i>	<i>kus</i>	<i>1 870,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 01</i>
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	950,000		CS ÚRS 2024 01
14	M	34121233	<i>kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2</i>	<i>m</i>	<i>1 140,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 01</i>
<i>950*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"</i>							
15	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	740,000		CS ÚRS 2024 01
16	M	34121239	<i>kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 5x2x0,8mm2</i>	<i>m</i>	<i>888,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 01</i>
<i>740*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"</i>							
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 150,000		CS ÚRS 2024 01
18	M	34121134	<i>kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2</i>	<i>m</i>	<i>1 380,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>1150*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"</i>							
19	K	742210002	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu dvou nebo tříkruhové	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
20	M	59081407	<i>ústředna EPS adresná analogová, max 1536 adres, modulární koncepce</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 02</i>
21	K	742210005	Montáž ústředny EPS panelu čelního	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
22	M	RMAT0001	<i>čelní ovládací panel ústředny EPS</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
23	K	742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02
24	M	59081380	<i>deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>CS ÚRS 2024 02</i>
25	K	742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	40463100	<i>zdroj spínaný 24V/1,5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
27	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
28	M	34621004	<i>akumulátor VRLA, 12 V, pól F2, kapacita 12 Ah</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
29	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	RMAT0005	<i>akumulátor 12V,bezúdržbový, AGM, kapacita 17 Ah</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
31	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
32	M	RMAT0002	<i>zařízení dálkového přenosu</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
34	M	59081354	<i>rozhraní pro obslužné pole požární ochrany, montáž do ústředny</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
35	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	59081356	<i>tablo ovládací externí pro EPS</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
37	K	742210081	Montáž integračního modulu do PC nadstavby	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	RMAT0003	<i>integrační modul</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
39	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	55779004	<i>trezor požární nerezový pro motýlkový nebo cylindrický zámek, 12/24 V - HZS PLZEŇ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
41	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	59081435	<i>hlásič multisenzorový konvenční</i>	<i>kus</i>	<i>68,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
43	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	59081477	<i>patice hlásiče s izolátorem</i>	<i>kus</i>	<i>68,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

45	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
46	M	59081449	<i>hlásič tlačítkový s izolátorem</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
47	M	59081467	<i>sklo náhradní tlačítkového hlásiče</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
48	M	59081468	<i>klíč tlačítkového hlásiče</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
49	K	742210161	Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
50	M	59081337	<i>jednotka vyhodnocovací lineárního teplotního hlásiče s displejem, 1 x 1000m</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
51	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	485,000			CS ÚRS 2024 01
52	M	59081320	<i>kabel lineární teplotní, nylon, 68°C, UV ochrana</i>	<i>m</i>	<i>485,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
53	M	RMAT0004	<i>plastová příchytka teplotního kabelu</i>	<i>m</i>	<i>1 455,000</i>			
<i>485*3 "Přepočtené koeficientem množství</i>								
54	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	39,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	59081500	<i>siréna adresná</i>	<i>kus</i>	<i>39,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
56	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	59081526	<i>siréna hlasová s LED majákem, 24 V ss, záblesk červený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
58	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	59081392	<i>jednotka vstupně-výstupní, relé, 1xIN a 1xOUT</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
60	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
61	M	59081393	<i>jednotka vstupně-výstupní, relé, s izolátorem, 4xIN a 4xOUT</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
62	K	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
63	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
64	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.4 - Zdravotně technické instalace

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	205,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	Izolace 75 mm.R	Návleková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 75 mm	m	55,000			

Poznámka k položce:
izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace
například Geberit, MIRELON Akustik

3	M	Izolace 110 mm.R	Návleková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 110 mm	m	95,000			

Poznámka k položce:
izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace
například Geberit, MIRELON Akustik

4	M	Izolace 125 mm.R	Návleková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 125 mm	m	25,000			

Poznámka k položce:
izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace
například Geberit, MIRELON Akustik

5	M	Izolace 160 mm.R	Návrhová hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 160 mm	m	30,000			
Poznámka k položce: izolace proti orosení svodů dešťové kanalizace například Geberit, MIRELON Akustik								
6	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	150,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	30,600			CS ÚRS 2024 02
30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
8	M	63154601	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm	m	10,200			CS ÚRS 2024 02
10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
9	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	66,300			CS ÚRS 2024 02
65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
10	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	45,900			CS ÚRS 2024 02
45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
11	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
12	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	5,100			CS ÚRS 2024 02
5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
13	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	140,000			CS ÚRS 2024 02
15	M	63154611	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/50mm	m	25,500			CS ÚRS 2024 02
25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
16	M	63154612	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/50mm	m	117,400			CS ÚRS 2024 02
115,098039215686*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
17	K	713463214	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 150 mm	m	35,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	63154615	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 169/50mm	m	35,800			CS ÚRS 2024 02
35,0980392156863*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
19	M	34191001	kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů	m	520,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

20	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,724			CS ÚRS 2024 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21	M	45810001R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po stěně	kus	180,000			

Poznámka k položce:
- cena za dodávku a montáž úchytného, závěsného a kotevního materiálu

22	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
23	K	721173734.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 75, zvukově izolační potrubí	m	65,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

24	K	721173736.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100, zvukově izolační potrubí	m	115,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

25	K	721173737.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125, zvukově izolační potrubí	m	110,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

26	K	721173738.R	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 150, zvukově izolační potrubí	m	50,000			

Poznámka k položce:
kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

27	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 40	m	15,000			CS ÚRS 2024 02

28	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 50	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
29	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 110	m	135,000			CS ÚRS 2024 02
30	K	721175211	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
31	K	721175212	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	275,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	721175213	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	75,000			CS ÚRS 2024 02
33	K	721175214	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
34	M	28619441.R	<i>tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 75, zvukově izolační potrubí</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			

Poznámka k položce:

kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

35	M	28619443.R	<i>tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110, zvukově izolační potrubí</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			

Poznámka k položce:

kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	28619444.R	tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 125, zvukově izolační potrubí	kus	3,000			
Poznámka k položce: kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku								
37	M	28619452.R	tvarovka čistící PE-HD 90° s oválným otvorem D 160, zvukově izolační potrubí	kus	5,000			
Poznámka k položce: kanalizační systém s vysokým útlumem zvuku								
38	M	28614460	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	28614461	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110	kus	19,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	28614463	čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 160	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
41	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	46,000			CS ÚRS 2024 02
42	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	139,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	59,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	721211431	Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	721226512.R	Podomítková předinstalační sada k pračkám-myčkám/umyvadlům DN 40/50	kus	41,000			
Poznámka k položce: Podomítková předinstalační sada DN40/50, je určena k další kompletaci pro zápachové uzávěrky k pračkám, myčkám, sušičkám, popř pro odvod kondenzátu. Tento systém instalace umožňuje kdykoliv po vyjmutí ZU jeho snadnou údržbu, volný vstup do potrubí a jeho čištění spirálou. Dodávka včetně zkracovatelného stavebního ochranného krytu, pojistného šroubu pro fixaci kompletační sady a zápachové zátky pro období montáže. Předpříprava pro jednoduché popř. dvojité připojení spotřebičů s vypouštěním vody.								
47	K	721226513.R	Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka/myčka, sušička)	kus	40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Kompletační sada vhodná k HL4000.0, zápachová uzávěrka pro 2 spotřebiče pračka/myčka, sušička prádla a také odvod kondenzátu. Vložka ZU se namontuje do předinstalační sady HL4000.0 a je lehce přístupná pro účely údržby. Je určena pro současné připojení dvou spotřebičů s vypouštěním vody (pračka, myčka nádobí, sušička prádla, odvod kondenzátu). Dodávka obsahuje: vložka zápachové uzávěrky se vztlačovým uzávěrem a dvěma přípojkami, krytka s nerezové oceli, 2x kolenová přípojka pro pračky/myčky a 1x kolenová přípojka pro sušičku prádla a závitový kroužek.								
48	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
50	M	56231104.R	vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech DN 75, DN 110, DN 125, DN 160, dvoudílný odvodňovací kroužek, nástavec s PVC izolační přírubou, inspekční a drenážní šachta pro zelené střechy	kus	6,000			
51	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
52	M	56231119.R	vtok střešní vodorovný s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125, dvoudílný odvodňovací kroužek, nástavec s PVC izolační přírubou, inspekční a drenážní šachta pro zelené střechy	kus	4,000			
53	K	721269124.R	Montáž vírového ventilu do DN 200 ostatní typ	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
54	M	56231214.R	Vírový ventil s regulovaným odtokem 0,6 l/s, integrovaná konstrukce bezpečnostního přepadu	kus	1,000			
55	M	Kalová stanice	přečerpávací kalová stanice s akumulací 40l	kus	1,000			
Poznámka k položce: - výtlačné potrubí DN32, délka 5 m- 1,5 kW, 230 V								
56	M	42610390.R	Kalové čerpadlo 230V, 0,43 kW, 133 l/min	kus	1,000			
Poznámka k položce: - výtlačné potrubí DN40, délka 10 m								
57	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
58	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1 095,000			CS ÚRS 2024 02
59	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	115,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	722140121	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 88,9/2	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
68	K	722140134	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,2	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,216			CS ÚRS 2024 02
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
61	M	42390233.R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	95,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu								
62	K	722140112	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 18/1	m	3,000			CS ÚRS 2024 02
63	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1,2	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
64	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2	m	12,000			CS ÚRS 2024 02
65	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
66	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasicí systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
69	K	722140135	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasicí systémy a pro požární vodovody- systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
70	K	722140136	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 42/1,5	m	45,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
- systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody- systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
71	K	722140137	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
72	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	1 172,000			CS ÚRS 2024 02
73	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	194,000			CS ÚRS 2024 02
74	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	293,000			CS ÚRS 2024 02
75	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	174,000			CS ÚRS 2024 02
76	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	56,000			CS ÚRS 2024 02
77	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
78	K	722175008	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
79	K	722175009	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
80	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	510,000			CS ÚRS 2024 02
81	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
82	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	495,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	220,000			CS ÚRS 2024 02
84	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	45,000			CS ÚRS 2024 02
85	K	722181234	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
86	K	722181235	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
87	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	140,000			CS ÚRS 2024 02
88	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
89	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 02
90	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	55,000			CS ÚRS 2024 02
91	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	90,000			CS ÚRS 2024 02
92	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
93	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	115,000			CS ÚRS 2024 02
94	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	130,000			CS ÚRS 2024 02
95	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	70,000			CS ÚRS 2024 02
96	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
97	K	722182017	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 75	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
98	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	233,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	722211124	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 80	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
100	M	851008005016	TVAROVKA T KUS 80-50	kus	1,000			
101	M	55251654.R	Příruba litinová závitová s vnitřním závitem 50 -2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
102	M	55251656.R	Příruba litinová závitová s vnitřním závitem 80 -3"	kus	1,000			
103	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	296,000			CS ÚRS 2024 02
104	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	323,000			CS ÚRS 2024 02
105	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	93,000			CS ÚRS 2024 02
106	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
107	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	27,000			CS ÚRS 2024 02
108	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
109	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
110	M	MUO51461	Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj D 28/1"	kus	8,000			
Poznámka k položce: - tvarovka z uhlíkové oceli, nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305) - systém je určený pro sprinklerové hasicí systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody								
111	M	NER35370	Přechodové šroubení s vnějším závitem lisovací spoj, převlečná matice z chromniklové oceli D 54/2"	kus	1,000			
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
112	M	NER31803	Přechodka s vnitřním závitem nerezová ocel d 18, G 1/2, DN15 - lisovací tvarovka	kus	2,000			
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
113	M	NER31707	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 22, G 3/4, DN20 - lisovací tvarovka	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

114	M	NER31708	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 28, G 1, DN25 - lisovací tvarovka	kus	2,000			

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

115	M	NER31710	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 42, G 6/4, DN40 - lisovací tvarovka	kus	6,000			

Poznámka k položce:
materiál CrNiMo ocel 1.4401

116	M	NER31724	Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 89,9, G 3, DN80 - lisovací tvarovka	kus	1,000			

135	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: materiál CrNiMo ocel 1.4401								
117	K	72224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
118	M	31942765	šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
119	M	31942766	šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
120	M	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
121	M	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
122	M	31942770	šroubení topenářské přímé mosaz 2"	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
123	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"	kus	58,000			CS ÚRS 2024 02
124	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
125	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
126	K	722230104	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
127	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2"	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
128	M	55128855	ventil směšovací třicestný 2" F, PN10, 110 °C, Kvs=40m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
129	K	722231075	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
130	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
131	K	722231144	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
132	K	722234266	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
133	K	Vyvažovací ventil 01	Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 1/2"	kus	10,000			
134	K	21102015	Nerezový podomítkový box s nezámrznou armaturou 1/2", zásuvkou na 230V, uzamykatelný	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Trezor pro vestavbu do zdi obsahující nezámrznou 1/2" armaturu a elektrickou zásuvku na 230V</i>								
137	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednvtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
138	K	722263208	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednvtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2"x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
139	M	31940001	šroubení mosazné k vodoměrům 1/2"	sada	90,000			CS ÚRS 2024 02
140	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2 055,000			CS ÚRS 2024 02
141	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	50,000			CS ÚRS 2024 02
142	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 105,000			CS ÚRS 2024 02
143	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,545			CS ÚRS 2024 02
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení								
144	K	724141202.R	Vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem, snímačem proudění a zpětným ventilem, Q=3,9 l/s, H=60 m	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Vícesupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem, snímačem proudění a zpětným ventilem. Elektronická ochrana proti chodu nasucho se čtyřmi po sobě jdoucími pokusy o spuštění, se zabudovaným zpětným ventilem a kondenzátorem. Hřídlové těsnění: dvojité mechanická ucpávka s vloženou olejovou komorou. Uložení: kulči kové ložisko s trvalým mazáním tukem. Pohon: Vodou chlazený jednofázový st řídavý motor s tepelnou ochranou proti přetížení. 1~230 V, 50 Hz, IP 68, třída izolace F, včetně přípojovacího kabelu motoru 15 m (H07 RNF) a síťové zástrčky. Čerpané médium: čistá až zkalená voda bez agresivních, abrazivních a pevných složek. Obsaženo v rozsahu dodávky: Přípojovací sada Kit-Press obsahuje: - Expanzní nádoba - Uzavírací ventil s manometrem (nainstalujte do výtláčného potrubí nad hladinu vody) Přípojka: Rp 1</i>								
145	K	724233014	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou DD závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	9116799	Armatura Flowjet 3/4"	kus	1,000			
147	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019			CS ÚRS 2024 02
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
148	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
149	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
150	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
151	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
152	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
153	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	7,000			CS ÚRS 2024 02
154	K	725241216	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1000x800 mm	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
155	K	725241217.R	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1000x900 mm	kus	15,000			
156	K	725241218	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x900 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
157	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
158	K	725244624	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
159	K	725244625	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1000x800 mm	soubor	15,000			CS ÚRS 2024 02
160	K	725244626	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1000x900 mm	soubor	17,000			CS ÚRS 2024 02
161	K	725244629	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1200x900 mm	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
163	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	134,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	725813111.R	Ventil rohový kombinovaný bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	40,000			
165	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
166	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	soubor	40,000			CS ÚRS 2024 02
167	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
168	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
169	K	725822611.R	Baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou pákou bez výpusti	kus	1,000			
170	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
172	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
174	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
175	K	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
177	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	45,000			CS ÚRS 2024 02
178	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
179	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
180	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,626			CS ÚRS 2024 02
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
182	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	45,000			CS ÚRS 2024 02
183	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
184	K	726131031	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 02
185	K	726131031.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu	kus	15,000			
186	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	41,000			CS ÚRS 2024 02
187	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	5,000			CS ÚRS 2024 02
188	K	726131061	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání shora, stavební výšky 820 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 02
189	K	726131201.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů	kus	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

190	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,637			CS ÚRS 2024 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

191	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
192	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
193	K	727222003	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
194	K	727222004	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 63	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
195	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
196	K	727222006	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 90	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
197	K	727222008	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 125	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
198	K	727222009	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 160	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
199	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	120,000			CS ÚRS 2024 02
200	K	727223122	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
201	K	727223124	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 63	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
202	K	727223125	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
203	K	727223127	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	92,000			CS ÚRS 2024 02

206	K	732429215	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02

204	K	727223128	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 125	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
205	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,082			CS ÚRS 2024 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

207	M	42610592	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 cirkulační pro TUV výtlak 6m Q _{max} 3m ³ /h PN 10 nerezové T 80°C	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
208	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,004			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.5 - Vzduchotechnika

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D P Poznámka

	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"

1

D D1 BYTY

VZT

D D2 Zařízení

1	K	Pol194	Zař. č.10- Odvětrání soc. zařízení A.1.5.9 - V=125 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle	ks	1,000			

			vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,				
2	K	Pol195	Zař. č.11- Odvětrání soc. zařízení A.1.5.3 - V=200 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I= 0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø150,	ks	1,000		
3	K	Pol196	Zař. č.12- Odvětrání soc. zařízení A.1.5.4, A.1.5.22 - V=250 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I=	ks	1,000		

			0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø150,				
4	K	Pol197	Zař. č.13- Odvětrání WC soc. zařízení A.1.5.2, A.1.5.11 - V=50 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,	ks	2,000		
5	K	Pol198	Zař. č.14- Odvětrání soc. zařízení A.1.5.2, A.1.5.11 - V=100 m³/h, dPext=200 Pa,	ks	1,000		

			nastavitelný doběh 1–30 minut, P=30 W, I= 0,2 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,				

6	K	Pol199	Zař. č.15-Odvětrání WC+koupelen bytů - V=150 m³/h, dPext=200 Pa, nastavitelný doběh 1–30 minut, P=60 W, I= 0,5 A, EC motor s regulací otáček dle vlhkosti, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky ø125,	ks	42,000			
7	K	Pol200	Stěnová přívodní šterbina reagující na vlhkost, ø125, včetně montážního příslušenství	ks	60,000			
8	K	Pol201	Digestoř s odtahem do šachty, se zpětnou klapkou ø125, V=200 m³/h, dPext=200 Pa včetně montážního příslušenství	ks	42,000			
D D3 POTRUBÍ								
9	K	Pol202	Spiro kruhové potrubí 125	m	192,000			
10	K	Pol203	Spiro kruhové potrubí 160	m	68,000			
11	K	Pol204	Spiro kruhové potrubí 200	m	42,000			
12	K	Pol205	Spiro kruhové potrubí 225	m	16,000			
13	K	Pol206	Spiro kruhové potrubí 250	m	14,000			
14	K	Pol207	Flexibilní potrubí 125 mm s tepelnou a hlukovou izolací ze skelných vláken tloušťky 25 mm	m	126,000			
15	K	Pol208	Přímá trouba 250x180/500	m	32,000			
16	K	Pol209	Přímá trouba 250x315/500	m	8,000			
17	K	Pol210	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 250x180-160x160-ø125	ks	8,000			
18	K	Pol211	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 250x180-250x180-ø125	ks	8,000			
19	K	Pol212	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 315x250-250x250-ø125	ks	1,000			
20	K	Pol213	Odbočka s přechodem a kruhovým nástavcem 315x250-315x250-ø125	ks	2,000			
21	K	Pol214	Oblouk 250x180/R100,90°	ks	8,000			
22	K	Pol215	Oblouk 315x250/R150,90°	ks	1,000			
23	K	Pol216	Spiro-jednostranná odbočka 90° ø150-ø150-ø125/215	ks	1,000			
24	K	Pol217	Spiro-jednostranná odbočka 90° ø180-ø180-ø125/215	ks	1,000			
25	K	Pol218	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø160-ø125-ø125/215,120	ks	19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol219	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø160-ø150-ø125/215,70	ks	1,000			
27	K	Pol220	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø180-ø160-ø125/215,90	ks	1,000			
28	K	Pol221	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø200-ø160-ø125/215,130	ks	11,000			
29	K	Pol222	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø224-ø180-ø150/240,138	ks	1,000			
30	K	Pol223	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø224-ø200-ø125/215,98	ks	8,000			
31	K	Pol224	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø200-ø125/215,150	ks	3,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol225	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø224-ø125/215,102	ks	1,000			
33	K	Pol226	Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem ø250-ø250-ø125/215,50	ks	3,000			
34	K	Pol227	Spiro-oblouk ø125/R125,90°	ks	66,000			
35	K	Pol228	Spiro-oblouk ø150/R150,90°	ks	5,000			
36	K	Pol229	Spiro-oblouk ø224/R224,90°	ks	1,000			
37	K	Pol230	Symetrický přechod na spiro 125x125-ø125/250	ks	19,000			
38	K	Pol231	Symetrický přechod na spiro 160x160-ø160/250	ks	8,000			
39	K	Pol232	Symetrický přechod na spiro 250x250-ø250/400	ks	1,000			
40	K	Pol233	Požární klapka kruhová ø125	ks	19,000			
41	K	Pol234	Požární klapka kruhová ø160	ks	19,000			
42	K	Pol235	Požární klapka kruhová ø200	ks	12,000			
43	K	Pol236	Požární klapka kruhová ø225	ks	9,000			
44	K	Pol237	Požární klapka kruhová ø250	ks	5,000			

45	K	Pol238	Čtyřhranná protipožární klapka 250x180	ks	8,000			
46	K	Pol239	Čtyřhranná protipožární klapka 315x250	ks	3,000			
47	K	Pol240	Spiro-výfukové koleno ø225/R225	ks	8,000			
48	K	Pol241	Spiro-výfukové koleno ø250/R250	ks	3,000			
49	K	Pol242	Spiro-výfukové koleno 250x180	ks	8,000			
50	K	Pol243	Spiro-výfukové koleno 315x250	ks	1,000			
51	K	Pol244	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	47,000			
52	K	Pol245	Talířový ventil odvodní 100	ks	42,000			
53	K	Pol246	Vsuvná zpětná klapka do potrubí ø125	ks	45,000			
54	K	Pol247	Vsuvná zpětná klapka do potrubí ø150	ks	2,000			

D D4 MONTÁŽE

55	K	Pol248	Spiro kruhové potrubí 125	m	192,000			
56	K	Pol249	Flexibilní potrubí 125 mm s tepelnou a hlukovou izolací ze skelných vláken tloušťky 25 mm	m	126,000			
57	K	Pol250	Spiro kruhové potrubí 160	m	68,000			
58	K	Pol251	Spiro kruhové potrubí 200	m	42,000			
59	K	Pol252	Spiro kruhové potrubí 225	m	16,000			
60	K	Pol253	Spiro kruhové potrubí 250	m	14,000			
61	K	Pol421	Přímá trouba 250x180/500	m	32,000			
62	K	Pol209	Přímá trouba 250x315/500	m	8,000			
63	K	Pol256	Spiro-výfukové koleno ø225/R225	ks	8,000			
64	K	Pol257	Spiro-výfukové koleno 250x180	ks	8,000			
65	K	Pol258	Spiro-výfukové koleno 315x250	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol259	Požární klapka kruhová ø125	ks	19,000			
67	K	Pol260	Požární klapka kruhová ø160	ks	19,000			
68	K	Pol261	Požární klapka kruhová ø200	ks	12,000			
69	K	Pol262	Požární klapka kruhová ø225	ks	9,000			
70	K	Pol263	Požární klapka kruhová ø250	ks	5,000			
71	K	Pol264	Čtyřhranná protipožární klapka 250x180	ks	8,000			
72	K	Pol265	Čtyřhranná protipožární klapka 315x250	ks	3,000			
73	K	Pol266	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	47,000			
74	K	Pol267	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	49,000			
75	K	Pol268	Montáž stěnových přívodních šterbin, včetně montážního příslušenství	ks	60,000			
D D5			Ostatní					
76	K	Pol269	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø125, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	105,000			
77	K	Pol270	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø160, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	13,000			
78	K	Pol271	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø200, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	33,000			
79	K	Pol272	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø225, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	15,000			
80	K	Pol273	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø250, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	5,000			
81	K	Pol274	Konzole typ T, délka 500 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	20,000			
Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál								
82	K	Pol275	Těsnící páska	ks	50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

*Poznámka k položce:
Stavební přípomoc*

83	K	Pol276	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	50,000			
84	K	Pol277	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	49,000			

D D6 GARÁŽE

D D7 VZT JEDNOTKY

85	K	Pol278	Zař. č.6-Střešní ventilátor axiální pro odvod, IP65, V=3900 m3/h, dPext=250 Pa, P=1,2 kW, I=2,3 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			

D D3 POTRUBÍ

86	K	Pol279	Přímá trouba 160x125	m	26,000			
87	K	Pol280	Přímá trouba 250x125	m	20,000			
88	K	Pol281	Přímá trouba 315x125	m	20,000			
89	K	Pol282	Přímá trouba 315x200	m	32,000			
90	K	Pol283	Přímá trouba 400x125	m	3,000			
91	K	Pol284	Přímá trouba 400x160	m	8,000			
92	K	Pol285	Přímá trouba 450x160	m	14,000			
93	K	Pol286	Přímá trouba 560x160	m	4,000			
94	K	Pol287	Přímá trouba 630x315	m	12,000			
95	K	Pol288	Přímá trouba 630x160	ks	6,000			
96	K	Pol289	Stranový přechod 250x125-160x125/500	ks	3,000			
97	K	Pol290	Stranový přechod 315x125-250x125/500	ks	3,000			
98	K	Pol291	Stranový přechod 315x160-315x125/500	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	Pol292	Stranový přechod 400x125-315x125/500	ks	1,000			
100	K	Pol293	Stranový přechod 400x160-315x125/500	ks	1,000			
101	K	Pol294	Stranový přechod 400x160-400x125/500	ks	1,000			
102	K	Pol295	Stranový přechod 450x160-400x160/500	ks	1,000			
103	K	Pol296	Stranový přechod 450x315-450x160/500	ks	1,000			
104	K	Pol297	Stranový přechod 630x160-560x160/500	ks	1,000			
105	K	Pol298	Stranový přechod 630x315-630x160/500	ks	1,000			
106	K	Pol299	Výfukový oblouk 315x630/R150,90°	ks	1,000			
107	K	Pol300	Oblouk 160x630/R100,90°	ks	8,000			
108	K	Pol301	Oblouk 315x200/R150,90°	ks	1,000			
109	K	Pol302	Oblouk 315x630/R150,90°	ks	1,000			
110	K	Pol303	Oblouk 560x160/R150,90°	ks	1,000			
111	K	Pol304	Oblouk 630x315/R150,90°	ks	1,000			
112	K	Pol305	Odbočka 315x630-315x630-200x630/500,R100	ks	1,000			
113	K	Pol306	Odbočka 560x160-400x160-315x160/715,R150	ks	1,000			
114	K	Pol307	Odbočka 630x315-630x315-450x315/850,R150	ks	1,000			
115	K	Pol308	REGULÁTOR PRŮTOKU 400x125	ks	1,000			
116	K	Pol309	REGULÁTOR PRŮTOKU 450x160	ks	1,000			
117	K	Pol310	REGULÁTOR PRŮTOKU 315x200	ks	1,000			
118	K	Pol311	REGULÁTOR PRŮTOKU 315x160	ks	1,000			

119	K	Pol312	Vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x125/40	ks	18,000			
120	K	Pol313	Vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 100x280/40	ks	6,000			
121	K	Pol314	Požární izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm	m2	2,500			
D D4 MONTÁŽE								
122	K	Pol315	Montáž potrubí	m	145,000			
123	K	Pol316	Montáž tvarovek	ks	30,000			
124	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	2,500			
125	K	Pol317	Montáž ventilátoru, včetně montážního příslušenství	ks	1,000			
126	K	Pol318	Montáž vyústek a regulátorů	ks	28,000			
D D5 Ostatní								
127	K	Pol319	Konzole typ T, délka 700 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	4,000			
128	K	Pol148	Montážní nosník 38x40, délka 2 metry, včetně montážního příslušenství (závitová tyč M8 , šrouby, matice, hmoždinky)	ks	50,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál</i>								
129	K	Pol320	Těsnicí páska a tmel	ks	10,000			
<i>Poznámka k položce: Stavební přímomoce</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	Pol321	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	5,000			
131	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
132	K	Pol322	Uvedení do provozu- spuštění ventilátoru a odzkoušení	ks	1,000			
133	K	Pol323	Zaregulování průtoků	ks	28,000			
D D8 SKLEPY + POP								
D D7 VZT JEDNOTKY								
134	K	Pol324	Zař. č.1- Ventilátor do kruhového potrubí V=70 m3/h, dPext=100 Pa, P=20 W, I=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
135	K	Pol325	Zař. č.2- Ventilátor do kruhového potrubí 50 m3/h, dPext=100 Pa, P=20 W, I=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
136	K	Pol326	Zař. č.3- Ventilátor do kruhového potrubí 350 m3/h, dPext=100 Pa, P=60 W, I=0,5 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D160, spínání od teploty v prostoru	ks	1,000			
137	K	Pol327	Zař. č.4- Ventilátor do kruhového potrubí 110 m3/h, dPext=100 Pa, P=30 W, I=0,2 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D100, řízení časovým spínačem	ks	1,000			
138	K	Pol328	Zař. č.5 a 7- Ventilátor do kruhového potrubí 500 m3/h, dPext=200 Pa, P=100 W, I=0,8 A, 230 V, včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky D200	ks	2,000			
D D3 POTRUBÍ								
139	K	Pol329	Spiro-přímá trouba ø100	m	40,000			
140	K	Pol330	Spiro-přímá trouba ø160	m	10,000			
141	K	Pol331	Spiro-přímá trouba ø200	m	46,000			
142	K	Pol332	Spiro-oblouk ø100/R100,90°	ks	12,000			
143	K	Pol333	Spiro-oblouk ø200/R200,90°	ks	4,000			
144	K	Pol334	Spiro T-kus ø100	ks	3,000			

145	K	Pol335	Spiro T-kus ø200-200-100	ks	1,000			
146	K	Pol336	Zpětná klapka ø100	ks	3,000			
147	K	Pol337	Zpětná klapka ø160	ks	1,000			
148	K	Pol338	Zpětná klapka ø200	ks	2,000			
149	K	Pol339	Kruhová protidešťová žaluzie je určená pro venkovní montáž na potrubí 100 mm, s ochranným pletivem (velikost oka 10x10 mm).	ks	3,000			
150	K	Pol340	Větrací mřížka se sítí pro kruhové vzduchotechnické potrubí 100 mm.	ks	6,000			
151	K	Pol341	Větrací mřížka se sítí pro kruhové vzduchotechnické potrubí 160 mm.	ks	2,000			
152	K	Pol342	Výfukový díl kruhový Ø200	ks	2,000			
153	K	Pol343	Proti požární klapka Ø200 s ručním ovládáním, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74° C	ks	10,000			
154	K	Pol344	Vyústka jednořadá do kruhového potrubí 500x75/40	ks	8,000			
155	K	Pol345	Protipožární větrací mřížka do zdíva 500x200, požární odolnost EI30/EW90	ks	1,000			
156	K	Pol346	Protipožární větrací mřížka do zdíva 500x250, požární odolnost EI30/EW90	ks	2,000			
157	K	Pol347	Protipožární větrací mřížka do zdíva 300x130, požární odolnost EI30/EW90	ks	2,000			
158	K	Pol348	Protipožární větrací mřížka do zdíva 300x100, požární odolnost EI30/EW90	ks	1,000			
159	K	Pol244	Kaučuková izolace s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům tloušťka 40 mm	m2	1,000			

D D4 MONTÁŽE

160	K	Pol349	Montáž potrubí	m	96,000			
161	K	Pol350	Montáž tvarovek	ks	57,000			
162	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	1,000			
163	K	Pol351	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	6,000			
164	K	Pol352	Montáž vyústek	ks	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5			Ostatní					
165	K	Pol353	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø100, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	20,000			
166	K	Pol354	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø160, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	10,000			
167	K	Pol271	Instalační objímka s tlumící pryžovou vložkou ø200, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	25,000			
Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál								
168	K	Pol275	Těsnící páska	ks	20,000			
Poznámka k položce: Stavební přímocce								
169	K	Pol321	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	36,000			
170	K	Pol355	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
171	K	Pol356	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	6,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

172	K	Pol357	Zaregulování průtoků výústkami	ks	8,000			

D D9 CHÚC

D D7 VZT JEDNOTKY

173	K	Pol358	Zař. č. 8-Střešní ventilátor axiální pro přívod IP65, V=12350 m3/h, dPext=350 Pa, P=3 kW, I=7,3 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			
174	K	Pol359	Zař. č.9-Střešní ventilátor axiální pro přívod IP65, V=19800 m3/h, dPext=350 Pa, P=4 kW, I=9,5 A, 400 V, včetně montážního rámu a podstavce	ks	1,000			

D D3 POTRUBÍ

175	K	Pol360	Přímá trouba 355x280	m	13,000			
176	K	Pol361	Přímá trouba 355x315	m	4,000			

177	K	Pol362	Přímá trouba 450x280	m	3,000			
178	K	Pol363	Přímá trouba 560x280	m	4,000			
179	K	Pol364	Přímá trouba 560x315	m	4,000			
180	K	Pol365	Přímá trouba 560x355	m	3,000			
181	K	Pol366	Přímá trouba 630x355	m	5,000			
182	K	Pol367	Přímá trouba 630x450	m	6,000			
183	K	Pol368	Odbočka 280x355-280x355-315x355/715,R150	m	1,000			
184	K	Pol369	Odbočka 280x355-280x355-560x355/960,R150	m	1,000			
185	K	Pol370	Odbočka 280x355-280x355-710x355/1110,R150	m	1,000			
186	K	Pol371	Odbočka 280x355-280x355-800x355/1300,R200	m	1,000			
187	K	Pol372	Odbočka 280x450-280x450-315x450/715,R150	m	1,000			
188	K	Pol373	Odbočka 280x560-280x560-315x560/715,R150	m	1,000			
189	K	Pol374	Odbočka 315x355-315x355-900x355/1400,R200	m	1,000			
190	K	Pol375	Odbočka 315x560-315x560-315x560/715,R150	m	1,000			
191	K	Pol376	Odbočka 315x630-315x630-900x630/1400,R200	m	1,000			
192	K	Pol377	Odbočka 355x560-355x560-560x560/960,R150	m	1,000			
193	K	Pol378	Odbočka 355x630-355x630-630x630/1030,R150	m	1,000			
194	K	Pol379	Odbočka 450x630-450x630-630x630/1030,R150	m	1,000			
195	K	Pol380	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x300/40	ks	4,000			
196	K	Pol381	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x500/40	ks	1,000			
197	K	Pol382	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x650/40	ks	1,000			
198	K	Pol383	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x750/40	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	Pol384	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x850/40	ks	1,000			
200	K	Pol385	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x500/40	ks	3,000			
201	K	Pol386	Vyústka velká jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x600/40	ks	1,000			
202	K	Pol387	Stranový přechod 355x315-355x315/500	ks	1,000			
203	K	Pol388	Stranový přechod 450x280-355x280/500	ks	1,000			
204	K	Pol389	Stranový přechod 560x280-450x280/500	ks	1,000			
205	K	Pol390	Stranový přechod 560x315-560x315/500	ks	1,000			
206	K	Pol391	Stranový přechod 560x355-355x355/500	ks	1,000			
207	K	Pol392	Stranový přechod 630x355-560x355/500	ks	1,000			
208	K	Pol393	Stranový přechod 630x450-630x450/500	ks	1,000			
209	K	Pol394	Oblouk 315x560/R150,90°	ks	2,000			
210	K	Pol395	Oblouk 450x630/R150,90°	ks	2,000			
211	K	Pol396	Oblouk 560x315/R150,90°	ks	2,000			
212	K	Pol314	Požární izolace potrubí z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 60 mm	m2	12,000			
D D4 MONTÁŽE								
213	K	Pol423	Montáž potrubí	m	42,000			
214	K	Pol398	Montáž tvarovek	ks	37,000			
215	K	Pol422	Montáž izolace potrubí	m2	12,000			
216	K	Pol399	Montáž ventilátorů, včetně montážního příslušenství	ks	2,000			
217	K	Pol352	Montáž vyústek	ks	12,000			

D D5 Ostatní

218	K	Pol274	Konzole typ T, délka 500 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	16,000			
219	K	Pol319	Konzole typ T, délka 700 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, šrouby, matice, hmoždinky)	ks	8,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocný montážní materiál</i>								
220	K	Pol400	Těsnící páska a tmel	ks	10,000			

Poznámka k položce:
Stavební přípomoc

221	K	Pol401	Zhotovení prostupů a začíštění	ks	12,000			
222	K	Pol402	Montážní technika-lešení do 3 metrů	ks	1,000			
223	K	Pol403	Uvedení do provozu- spuštění ventilátorů a odzkoušení	ks	2,000			
224	K	Pol404	Zaregulování průtoků výústkami	ks	12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.6 - Topení a chlazení

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

4	K	Pol47	Kulový kohout DN15, PN6	ks	3,000			
5	K	Pol48	Kulový kohout DN32, PN6	ks	3,000			
6	K	Pol49	Kulový kohout DN40, PN6	ks	3,000			
7	K	Pol50	Kulový kohout DN50, PN16	ks	2,000			

8	K	Pol51	Zpětná klapka DN32, PN16	ks	3,000			
9	K	Pol52	Filtr DN32, PN16	ks	2,000			

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D P Poznámka

	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"

1

D D1 VS

Kotle,
výměníky,
zásobníky

D D2

1	K	Pol44	Deskový výměník ÚT 45 kW, primár 100/70, sekundár 70/50 °C s izolací	ks	1,000			
2	K	Pol45	Deskový výměník TV 80 kW, primár 100/70, sekundár 70/50 °C s izolací	ks	1,000			
3	K	Pol46	Zásobník TV 1000 litrů, PN10	ks	1,000			

D D3 ARMATURY

10	K	Pol53	Navařovací kulový kohout DN40, PN25	ks	2,000			
11	K	Pol54	Filtr DN40, PN25	ks	1,000			
12	K	Pol55	Filtr DN15, PN6	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol56	Regulátor tlakové difference, rozsah nastavení 10-60 kPa, včetně impulzního potrubí	ks	1,000			
14	K	Pol57	Reguační a vyvažovací ventil DN32	ks	1,000			
15	K	Pol58	Reguační a vyvažovací ventil DN40	ks	1,000			
16	K	Pol59	Regulační ventil pro ÚT Kv=6,3 m3/h s pohonem	ks	1,000			
17	K	Pol60	Regulační ventil pro TV Kv=10 m3/h s pohonem	ks	1,000			
18	K	Pol61	Kulový kohout DN32, PN25	ks	4,000			
19	K	Pol62	Oběhové čerpadlo, DN25, Q=2 m3/h, H=3 m, 230 V	ks	1,000			
20	K	Pol63	Oběhové čerpadlo, DN25, Q=3 m3/h, H=4 m, 230 V	ks	1,000			
21	K	Pol64	Oběhové čerpadlo nerezové pro TV, DN25, Q=3 m3/h, H=4 m, 230 V	ks	1,000			
22	K	Pol65	Vodoměr sudené vody Qn=2,5 m3/h, DN20, PN10, M-Bus	ks	1,000			
23	K	Pol66	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, OTVÍRACÍ PŘETLAK 10 BAR	ks	2,000			
24	K	Pol67	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, OTVÍRACÍ PŘETLAK 350 kPa	ks	1,000			
25	K	Pol68	VODOMĚR DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉ VODY Qn=1,5 m3/h, DN20, PN25, M-Bus	ks	1,000			
26	K	Pol69	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, OBJEM 140 LITRŮ, Tmax.=70°C, P= 6 BAR	ks	1,000			
27	K	Pol70	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DN15, PN16, 24 V	ks	2,000			
28	K	Pol71	Ventil pro expanzní nádobu SU R 1"x1"	ks	1,000			
29	K	Pol72	Vypouštěcí kohout DN15	ks	6,000			
30	K	Pol73	Tlakoměr 0-600 kPa s kohoutem	ks	8,000			
31	K	Pol74	Teploměr 0-120°C	ks	8,000			

32	K	Pol75	Ocel DN15	m	12,000			
33	K	Pol76	Ocel DN20	m	6,000			
34	K	Pol77	Ocel DN25	m	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol78	Ocel DN32	m	18,000			
36	K	Pol79	Ocel DN40	m	36,000			
37	K	Pol414	PPR TRUBKA 32mm x 4,4mm PN16, SDR 7,4	m	20,000			

D D4 Potrubí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

38	K	Pol415	PPR TRUBKA 63mm x 8,6mm PN16, SDR 7,4	m	10,000			

D D5 Nátěry

39	K	Pol82	Nátěr systetický 2x antikorozní	m	78,000			

D D6 Izolace

40	K	Pol83	Minerální vata s Al polepem DN15, tloušťka 20 mm	m	12,000			
41	K	Pol84	Minerální vata s Al polepem DN20, tloušťka 20 mm	m	6,000			
42	K	Pol85	Minerální vata s Al polepem DN25, tloušťka 20 mm	m	6,000			
43	K	Pol86	Minerální vata s Al polepem DN32, tloušťka 25 mm	m	18,000			
44	K	Pol87	Minerální vata s Al polepem DN40, tloušťka 25 mm	m	36,000			
45	K	Pol416	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 32, tloušťka 20 mm	m	20,000			
46	K	Pol417	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 63, tloušťka 25 mm	m	10,000			

D D7 Demontáže

D D8 Montážní práce

47	K	Pol90	Montáž výměníků, zásobníku a armatur	ks	66,000			
48	K	Pol91	Montáž rozvodů a izolací včetně izolací	m	108,000			

49	K	Pol92	Přesun hmot	kg	1 000,000			
D D9 Ostatní								
50	K	Pol93	Nosníky s nástěnnou konzolou, včetně montážního příslušenství (šrouby, matice, hmoždinky)	ks	10,000			
51	K	Pol94	Objímka dvoudílná s gumou 40 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	50,000			
<i>Poznámka k položce: Tvarovky, pomocný montážní materiál, svářecí souprava, těsnící prvky</i>								
52	K	Pol95	Svářecí souprava-náplně	ks	1,000			
53	K	Pol96	Těsnící, spojovací a maskující páska	ks	5,000			
54	K	Pol97	Spony plastové pro izolaci - 100 ks	ks	1,000			
55	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
56	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	16,000			
57	K	Pol100	Uvedení do provozu	hod	15,000			
D D10 ROZVODY								
D D2 Kotle, výměníky, zásobníky								
D D3 ARMATURY								
58	K	Pol101	Skříň na rozdělovače	ks	46,000			
59	K	Pol102	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 2 okruhy	ks	2,000			
60	K	Pol103	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 3 okruhy	ks	22,000			
61	K	Pol104	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 4 okruhy	ks	21,000			
62	K	Pol105	Rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry pro 6 okruhů	ks	1,000			
63	K	Pol418	Regulační a vyvažovací ventil DN10	ks	53,000			
64	K	Pol419	Regulační a vyvažovací ventil DN15	ks	3,000			
65	K	Pol420	Regulátor diferenčního tlaku DN15, rozsah nastavení 5-25 kPa	ks	46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol109	Kulový kohout DN15	ks	93,000			
67	K	Pol110	Kulový kohout DN20	ks	7,000			
68	K	Pol111	Kulový kohout DN25	ks	2,000			
69	K	Pol112	Měřidlo tepla Sensonic 3 s M-BUS modulem, Qn=0,6 m³/h, s KK pro jímku	ks	46,000			
D D4 Potrubí								
70	K	Pol113	Cu 15x1	m	400,000			
71	K	Pol114	Cu 18x1	m	170,000			
72	K	Pol115	Cu 22x1	m	65,000			
73	K	Pol116	Cu 28x1,5	m	20,000			
74	K	Pol117	Ocel DN15	m	30,000			
75	K	Pol118	Ocel DN20	m	24,000			
76	K	Pol119	Ocel DN25	m	24,000			
77	K	Pol120	Ocel DN32	m	120,000			
78	K	Pol121	Ocel DN40	m	12,000			
79	K	Pol122	Ocel DN50	m	24,000			
80	K	Pol123	T kus 15	m	14,000			
81	K	Pol124	T kus 15x15x18	m	20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	Pol125	T kus 18x15x18	ks	19,000			
83	K	Pol126	T kus 18x15x22	ks	12,000			
84	K	Pol127	T kus 18x22x28	ks	2,000			
85	K	Pol128	T kus 22x15x22	ks	3,000			
86	K	Pol129	T kus 22x18x28	ks	2,000			
87	K	Pol130	T kus DN15x22xDN25	ks	2,000			
88	K	Pol131	T kus DN20x18xDN20	ks	2,000			
89	K	Pol132	T kus DN20x28xDN32	ks	2,000			
90	K	Pol133	T kus DN25x22xDN32	ks	2,000			
91	K	Pol134	T kus DN32x18xDN32	ks	2,000			
92	K	Pol135	T kus DN32x22xDN40	ks	2,000			
93	K	Pol136	T kus DN40x22xDN40	ks	2,000			
94	K	Pol137	T kus DN40xDN32xDN50	ks	2,000			
95	K	Pol138	T kus DN50x28xDN50	ks	2,000			
D D5 Nátěry								
96	K	Pol82	Nátěr systetický 2x antikorozní	m	234,000			
D D6 Izolace								
97	K	Pol84	Minerální vata s Al polepem DN20, tloušťka 20 mm	m	54,000			
98	K	Pol85	Minerální vata s Al polepem DN25, tloušťka 20 mm	m	24,000			
99	K	Pol86	Minerální vata s Al polepem DN32, tloušťka 25 mm	m	120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	Pol144	Montážní práce horizontálních rozvodů včetně izolací	m	234,000			
107	K	Pol145	Montážní práce stoupacích potrubí včetně izolací	m	655,000			
108	K	Pol146	Montáž skříní rozdělovačů	ks	46,000			
109	K	Pol147	Montáž armatur	ks	250,000			
110	K	Pol92	Přesun hmot	kg	2 000,000			
100	K	Pol87	Minerální vata s Al polepem DN40, tloušťka 25 mm	m	12,000			
101	K	Pol139	Minerální vata s Al polepem DN50, tloušťka 25 mm	m	24,000			
102	K	Pol140	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 15, tloušťka 20 mm	m	400,000			
103	K	Pol141	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 18, tloušťka 20 mm	m	170,000			
104	K	Pol142	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 22, tloušťka 20 mm	m	65,000			
105	K	Pol143	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 28, tloušťka 20 mm	m	20,000			

D D7 Demontáže

D D8 Montážní práce

D D9 Ostatní

111	K	Pol148	Montážní nosník 38x40, délka 2 metry, včetně montážního příslušenství (závitová tyč M8 , šrouby, matice, hmoždinky)	ks	40,000			
112	K	Pol149	Objímka dvoudílná s gumou 25 – 30 mm, včetně montážního příslušenství (lišty, závitová tyč M8, hmoždinky)	ks	400,000			

Poznámka k položce:

Tvarovky, pomocný montážní materiál, svářecí souprava, těsnící prvky

113	K	Pol150	Svářecí souprava náplně	ks	3,000			
114	K	Pol96	Těsnící, spojovací a maskující páska	ks	30,000			
115	K	Pol97	Spony plastové pro izolaci - 100 ks	ks	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	Pol98	Montážní technika-lešení do 2 metrů	ks	1,000			
117	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	150,000			
D D11 BYTY								
D D12 Otopná tělesa, Chladicí jednotky								
118	K	Pol151	Otopné těleso 10VK-050050-60, výkon 187 W, včetně zavěšení na navrtávací konzolu	ks	1,000			
119	K	Pol152	Otopné těleso 20VK-050040-60, výkon 244 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
120	K	Pol153	Otopné těleso 20VK-050050-60, výkon 305 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	22,000			
121	K	Pol154	Otopné těleso 20VK-050060-60, výkon 366 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
122	K	Pol155	Otopné těleso 20VK-050070-60, výkon 427 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	6,000			
123	K	Pol156	Otopné těleso 20VK-050080-60, výkon 487 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
124	K	Pol157	Otopné těleso 20VK-050100-60, výkon 610 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	27,000			
125	K	Pol158	Otopné těleso 20VK-050110-60, výkon 671 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
126	K	Pol159	Otopné těleso 20VK-050120-60, výkon 732 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	4,000			
127	K	Pol160	Otopné těleso 20VK-060060-60, výkon 427 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
128	K	Pol161	Otopné těleso 21VK-050040-60, výkon 323 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
129	K	Pol162	Otopné těleso 21VK-050050-60, výkon 404 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	9,000			
130	K	Pol163	Otopné těleso 21VK-050070-60, výkon 565 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	Pol164	Otopné těleso 21VK-050100-60, výkon 807 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	9,000			
132	K	Pol165	Otopné těleso 21VK-050120-60, výkon 968 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
133	K	Pol166	Otopné těleso 21VK-060060-60, výkon 558 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
134	K	Pol167	Otopné těleso 21VK-090050-60, výkon 629 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	11,000			
135	K	Pol168	Otopné těleso 22VK-090070-60, výkon 1162 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
136	K	Pol169	Otopné těleso 21VK-090080-60, výkon 1007 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
137	K	Pol170	Otopné těleso 22VK-030140-60, výkon 977 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	3,000			
138	K	Pol171	Otopné těleso 22VK-030160-60, výkon 1040 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
139	K	Pol172	Otopné těleso 22VK-030200-60, výkon 1396 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
140	K	Pol173	Otopné těleso 22VK-090050-60, výkon 830 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	2,000			
141	K	Pol174	Otopné těleso 33VK-030100-50, výkon 936 W, zavěšení na 2x stojánkové konzole vnitřní	ks	1,000			
142	K	Pol175	Otopné těleso 33VK-030140-50, výkon 1406 W, zavěšení na 2x stojánkové konzole vnitřní	ks	2,000			
143	K	Pol176	Otopné těleso 33VK-090100-60, výkon 2385 W, včetně zavěšení na konzole stěnové dvojité	ks	1,000			
144	K	Pol177	Otopné těleso trubkové 900x450, výkon 246 W, včetně upevňovací sady	ks	30,000			
D D3 ARMATURY								
148	K	Pol181	Přípojovací armatura radiátorů, pro tělesa s integrovanými ventily	ks	122,000			
149	K	Pol182	Termostatický ventil DN15	ks	40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	Pol178	Otopné těleso trubkové 900x500, výkon 270 W, včetně upevňovací sady	ks	10,000			
146	K	Pol179	Splitová nástěnná klimatizace, výkon chlazení 2,5 kW, Energetická účinnost až A ++, hlučnost vnitřní jednotky od 19 dB a venkovní jednotky 47 dB, dálkové ovládání, včetně montážního příslušenství	ks	2,000			
147	K	Pol180	Vnější kondenzační jednotka pro 2 vnitřní jednotky, chladicí výkon 5 kW, Max. celková délka kap. potrubí v systému 30 m, včetně montážního příslušenství	ks	1,000			
150	K	Pol183	Termostatická hlavice	ks	160,000			
151	K	Pol184	Regulační šroubení DN15	ks	40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D4 Potrubí

152	K	Pol185	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 16x2	m	2 600,000			
153	K	Pol186	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 18x2	m	50,000			
154	K	Pol187	Chladírenské potrubí 16/10 s izolací a komunikační kabel	m	30,000			

D D5 Nátěry

D D6 Izolace

155	K	Pol188	Termoizolační trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka 20 mm	m	2 650,000			

D D7 Demontáže

D D8 Montážní práce

156	K	Pol189	Rozvody ÚT	m	3 100,000			
157	K	Pol190	Rozvody CHL, včetně lišt a uchycení	m	30,000			
158	K	Pol191	Montáž otopných těles	ks	162,000			
159	K	Pol192	Montáž armatur	ks	122,000			
160	K	Pol193	Montáž splitové klimatizace-vnější a vnitřní jednotka, včetně uchycení a montážního materiálu	ks	2,000			
161	K	Pol92	Přesun hmot	kg	5 000,000			

D D9 Ostatní

162	K	Pol99	Tlaková zkouška, provozní zkouška, topná zkouška	hod	150,000			

Zpracováno systémem KROS 4

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.7 VS - Měření a regulace VS

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D P Poznámka								
	K	P01R	Popisová položka - neoceňovat		1,000			
<i>"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"</i>								
1								
D ŘS ŘÍDICÍ SYSTÉM								
1	K	RA.VS	Řídicí systém volně programovatelný, web server, modbus/RTU, zobrazovací panel	ks	1,000			
D D1								
2	K	SW	Programové vybavení pro automatizační stanice	ks	1,000			
3	K	HW	GSM modem pro dálkovou signalizaci poruchových stavů, vč příslušenství	ks	1,000			
D RA ROZVADĚČE								
4	K	RA.VS.1	nástěnný rozvaděč: 600x1200x300 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D UT VYTÁPĚNÍ								
5	K	Pol22	STOP tlačítko, hřib-červená, bez aretace; vč skříňky	ks	1,000			
6	K	Pol23	snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC), min. IP 43	ks	1,000			
7	K	Pol24	snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC)	ks	8,000			
8	K	Pol25	snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC)	ks	2,000			
9	K	Pol26	snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství	ks	2,000			
10	K	Pol27	termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky	ks	1,000			
11	K	Pol28	snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt)	ks	1,000			
12	K	Pol29	dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	1,000			
13	K	Pol30	čerpadlo dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	2,000			
14	K	Pol31	regulační uzel (ventil+servopohon) dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání; s havarijní funkcí	ks	1,000			
15	K	Pol32	regulační uzel (ventil+servopohon) dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání	ks	1,000			
16	K	Pol33	solenoidový ventil vč elektromagnetu dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání	ks	2,000			
D MS MĚŘENÍ SPOTŘEB - DÁLKOVÝ ODEČET								
17	K	Pol34	montážní práce pro připojení a oživení prvků (měřidla modbus)	ks	4,000			
D KA KABELY								
18	K	Pol35	kabel JYTY 2x1	m	660,000			
19	K	Pol36	kabel JYTY 4x1	m	90,000			
20	K	Pol37	kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	150,000			
21	K	Pol38	kabel CYKY-J 3x1,5	m	135,000			

D MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL

22	K	Pol39	žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m	7,000			
23	K	Pol40	žlab drátěný 150x50, pozink, vč.víka, spojek,nosníků, závěsů	m	25,000			
24	K	Pol13	elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.přichytek a příslušenství	m	30,000			
25	K	Pol14	elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.přichytek a příslušenství	m	55,000			
26	K	Pol41	elektroinstalační karbice na povrch, vč. svorek, IP54	ks	10,000			
27	K	Pol16	ostatní podružný materiál	ks	1,000			

D O OSTATNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol18	Zaškolení obsluhy	ks	1,000			
30	K	Pol19	Komplexní zkoušky (72 hod)	ks	1,000			
31	K	Pol20	Revize	ks	1,000			
32	K	Pol21	Doprava	ks	1,000			

28	K	Pol43	Odladění SW s technologií	ks	1,000			

Zpracováno systémem KROS 4

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01, D.1.7 VZT - Měření a regulace VZT

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	P	Poznámka
	K	P01R
		Popisová položka - neoceňovat

"Položky v soupisu prací ocenit jako D+M, pokud není uvedeno jinak"

1

D	RA	ROZVADĚČE
1	K	RA.VZT
		nástěnný rozvaděč: 600x1200x300 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20
		ks
		1,000

D	V	VZDUCHOTECHNIKA
2	K	Pol1
		ústředna měření koncentrace plynů, 4 snímače, výstup kontakt - alarm1-4, porucha, vč prvotní kalibrace
		ks
		1,000
3	K	Pol2
		snímač koncetrace CO, spojitý výstup, připojení na ústřednu
		ks
		4,000
4	K	Pol3
		světelná tabule, jednostranný nápis: ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY
		ks
		1,000
5	K	Pol4
		světelná tabule, jednostranný nápis: ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ OTRAVY
		ks
		4,000
6	K	Pol5
		světelná tabule, oboustranný nápis: VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ
		ks
		4,000
7	K	Pol6
		termostat prostorový, výstup kontakt
		ks
		1,000

8	K	Pol7	servisní vypínač, 3P, IP 54, do 3,5kW; vč.skříňky na povrch	ks	1,000			
9	K	Pol8	ventilátor dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládání, monitoring	ks	2,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D KA KABELY								
10	K	Pol9	kabel JXFE-R 1x2x0,8 - B2 ca s1d1	m	310,000			
11	K	Pol10	kabel 1-CXKH-R 3x1,5 - B2 ca s1d1	m	275,000			
12	K	Pol11	kabel 1-CXKH-R 5x1,5 - B2 ca s1d1	m	140,000			
D MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
13	K	Pol12	žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m	7,000			
14	K	Pol13	elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.přichytek a příslušenství	m	600,000			
15	K	Pol14	elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.přichytek a příslušenství	m	110,000			
16	K	Pol15	elektroinstalační karbice na povrch, vč. svorek, IP54	m	15,000			
17	K	Pol16	ostatní podružný materiál	ks	1,000			
D O OSTATNÍ								
18	K	Pol18	Zaškolení obsluhy	ks	1,000			
19	K	Pol19	Komplexní zkoušky (72 hod)	ks	1,000			
20	K	Pol20	Revize	ks	1,000			
21	K	Pol21	Doprava	ks	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 01, D.1.8 - Silnoproudá elektrotechnika
KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 41.00.13
CZ-CPV: 51112100-1
Zpracováno systémem KROS 4

CC-CZ: 11221
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	1 270,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	RMAT0054	trubka elektroinstalační flexibilní 2323	m	1 333,500			

1270*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

3	K	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	34571546	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 28,6/32mm	m	68,250			CS ÚRS 2024 02

65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

5	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	82,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	86,100			CS ÚRS 2024 02

82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

7	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	44,100			CS ÚRS 2024 02

42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

9	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	770,000			CS ÚRS 2024 02
10	M	34571014	<i>lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm</i>	<i>m</i>	<i>414,750</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>395*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
11	M	34571015	<i>lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm</i>	<i>m</i>	<i>225,750</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>215*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
12	M	34571016	<i>lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm</i>	<i>m</i>	<i>168,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>160*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
13	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	RMAT0044	<i>žlab parapetní pro modul 45 dvoukomorový</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>			
15	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	460,000			CS ÚRS 2024 02
16	M	34571521	<i>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí</i>	<i>kus</i>	<i>460,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
17	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02
18	M	34571484	<i>krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
19	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1 725,000			CS ÚRS 2024 02
20	M	34571451	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká</i>	<i>kus</i>	<i>1 725,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
21	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	146,000			CS ÚRS 2024 02
22	M	34571478	<i>krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm</i>	<i>kus</i>	<i>146,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
23	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	860,000			CS ÚRS 2024 02
24	M	34141025	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>989,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>860*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								

25	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²	m	320,000			CS ÚRS 2024 02
26	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	368,000			CS ÚRS 2024 02

320*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

27	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm ²	m	250,000			CS ÚRS 2024 02
28	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ²	m	287,500			CS ÚRS 2024 02

250*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

29	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02
30	M	34143308	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x2,50mm ²	m	138,000			CS ÚRS 2024 02

120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

31	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02
32	M	34143274	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm ²	m	138,000			CS ÚRS 2024 02

120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

33	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	120,000			CS ÚRS 2024 02
34	M	34143276	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x2,50mm ²	m	138,000			CS ÚRS 2024 02

120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

35	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	3 860,000			CS ÚRS 2024 02
36	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	4 439,000			CS ÚRS 2024 02

3860*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

37	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	1 240,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	RMAT0001	kabel CYKY-O 3x1,5 plášť PVC 450/750V	m	1 426,000			

1240*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

39	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	754,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2 vč. příchytky a 0,3m	m	867,100			CS ÚRS 2024 02

754*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

41	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	4 820,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

42	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	5 543,000			CS ÚRS 2024 02

4820*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

43	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	342,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	393,300			CS ÚRS 2024 02

342*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

45	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	585,000			CS ÚRS 2024 02
46	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	672,750			CS ÚRS 2024 02

585*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

47	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	1 284,000			CS ÚRS 2024 02
48	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	1 476,600			CS ÚRS 2024 02

1284*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

49	K	741122137	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95 +50 mm2	m	32,000			CS ÚRS 2024 02
50	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	36,800			CS ÚRS 2024 02
32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
51	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	368,000			CS ÚRS 2024 02
52	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	423,200			CS ÚRS 2024 02
368*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
53	K	741122225	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2, 4x35 mm2	m	55,000			CS ÚRS 2024 02
54	M	34111576	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x35mm2	m	63,250			CS ÚRS 2024 02
55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
55	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	486,000			CS ÚRS 2024 02
56	M	34111298	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2	m	558,900			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
486*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
57	K	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	24,000			CS ÚRS 2024 02
58	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	27,600			CS ÚRS 2024 02
24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
59	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	780,000			CS ÚRS 2024 02
60	M	RMAT0002	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	897,000			
780*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
61	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	360,000			CS ÚRS 2024 02

62	M	RMAT0003	kabel CXKH-R-J 5x1,5	m	414,000			
360*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
63	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	188,000			CS ÚRS 2024 02
64	M	1380929	KABEL CXKH-V-J 3X4 FE180/P60-R B2CAS1D0	m	11,500			
10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
65	M	RMAT0055	kabel CXKH-V-J 5X1,5 FE180/P60-R	m	92,000			
80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
66	M	RMAT0056	kabel CXKH-V-J 5x2,5 FE180/P60-R	m	112,700			
98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
67	K	741123233	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2	m	146,000			CS ÚRS 2024 02
68	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	167,900			CS ÚRS 2024 02
146*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
69	K	741136161	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou speciální topného a přívodního studeného vodiče bez stínění	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02
70	M	RMAT0060	sada pro připojení topných kabelů	kus	24,000			
71	M	RMAT0061	páska Al samolepící	kus	24,000			
72	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
73	M	RMAT0025	rozvodnice bytová oceloplech + plast, zapuštěná p.o. IP30	kus	40,000			
74	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	RMAT0027	rozvodnice RMS - IP30 zapuštěný pod omítku	kus	1,000			
76	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
77	M	RMAT0020	Rozvaděč RPO - EI45-DP1	kus	1,000			
78	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
79	M	RMAT0023	Rozvaděč RSP1 nástěnný IP40/20 - EI30-DP1	kus	1,000			
80	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
81	M	RMAT0024	Rozvaděč RSP2 nástěnný IP40/20 - EI30-DP1	kus	1,000			
82	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
83	M	RMAT0026	Rozvaděč R-MP zapuštěný pod omítku IP40/20	kus	1,000			
84	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
85	M	RMAT0015	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 1. pole (600x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
86	M	RMAT0016	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 2. pole (800x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
87	M	RMAT0017	Rozvaděč elektroměrový RE1 - 3. pole (1000x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
88	M	RMAT0018	Rozvaděč elektroměrový RE2 - 1. pole (800x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
89	M	RMAT0019	Rozvaděč elektroměrový RE2 - 2. pole (1000x2000x400) IP40/20 EI30-DP1	kus	1,000			
90	K	741210702	Montáž rozváděčů řídicích a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
91	M	RMAT0013	Centrální bateriový systém 8 okruhů max. 160 svíidel (20 sv. na okruh)	kus	1,000			
92	M	RMAT0014	Protipožární skříň-kryt Požární odolnost EI60 DP1-S pro CBS	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	741230002	Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových ostatních	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
94	M	RMAT0021	UPS -v krytu EI45 DP1-S - záloha pož. ventilátorů 3+4kW(16,8A/400V) - 45min.	kus	1,000			
95	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	54,000			CS ÚRS 2024 02
96	M	RMAT0033	spínač kompletní řazení 1, IP20	kus	54,000			
97	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
98	M	RMAT0034	přepínač řazení 5, kompletní, IP20	kus	48,000			
99	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	172,000			CS ÚRS 2024 02
100	M	RMAT0035	přepínač řazení 6, kompletní, IP20	kus	172,000			
101	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
102	M	RMAT0036	přepínač řazení 6+6, kompletní, IP20	kus	80,000			
103	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	28,000			CS ÚRS 2024 02
104	M	RMAT0037	přepínač řazení 7, kompletní, IP20	kus	28,000			
105	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
106	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
107	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	131,000			CS ÚRS 2024 02
108	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	131,000			CS ÚRS 2024 02
109	K	741311032	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, řazení 0/1; 1/0 s pomocným kontaktem	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
110	M	RMAT0032	Ovladač CENTRAL, TOTAL STOP p.o. + sklo	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	1 146,000			CS ÚRS 2024 02
112	M	RMAT0040	<i>Zásuvka zápusťná jednonásobná 16A/230V, IP20 s clonkami</i>	<i>kus</i>	<i>1 146,000</i>			
113	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	102,000			CS ÚRS 2024 02
114	M	RMAT0041	<i>Zásuvka jednonásobná 16A/230V s přepětovou ochranou a optickou signalizací, s clonkami</i>	<i>kus</i>	<i>102,000</i>			
115	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P + PE	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
116	M	RMAT0042	<i>zásuvka kompletní 16A/230V IP44</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>			
117	K	741313008	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
118	M	RMAT0043	<i>zásuvka 16A/230V, IP44, ochrana proti přepětí</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			
119	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	51,000			CS ÚRS 2024 02
120	M	RMAT0038	<i>pomocné relé ventilátorové - časový doběh</i>	<i>kus</i>	<i>51,000</i>			
121	K	741330744	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů tepelných	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
122	M	RMAT0039	<i>požární čidlo - kouřové - autonomní</i>	<i>kus</i>	<i>40,000</i>			
123	K	741372002	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových lištových	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
124	M	RMAT0009	<i>LED pásek 24V 20W/m - 5m</i>	<i>kus</i>	<i>45,360</i>			
<i>42*1,08 "Přepočtené koeficientem množství</i>								
125	M	34825036	<i>LED driver 24V 20-50W</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
126	M	34825039	<i>konektor napájení LED pásků 10mm IP 20 2 pin</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
127	M	34825025	<i>ALU profil rovný přisazený mléčný difuzor dl 1m na 1 pásek</i>	<i>kus</i>	<i>241,500</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>210*1,15 "Přepočtené koeficientem množství</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	63,000			CS ÚRS 2024 02
129	M	RMAT0006	<i>Svítilno nástěnné přisazené kruhové LED, kryt opál, 20W, 2150lm, IP44, životnost 80 000h</i>	<i>kus</i>	<i>63,000</i>			
130	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	98,000			CS ÚRS 2024 02
131	M	RMAT0007	<i>Svítilno nástěnné přisazené kruhové LED, kryt opál PMMA, 27W, IP44, 3000lm, 4000K, životnost 80 000h</i>	<i>kus</i>	<i>98,000</i>			
132	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
133	M	RMAT0010	<i>Svítilno nástěnné nad umyvadlo IP44, 18W, 4000K, 1830lm</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			
134	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	104,000			CS ÚRS 2024 02
135	M	RMAT0004	<i>Svítilno stropní přisazené hranaté LED, 5120lm, 36,3W, životnost 50 000h, IP54, 4000K</i>	<i>kus</i>	<i>104,000</i>			
136	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
137	M	RMAT0005	<i>Svítilno stropní přisazené hranaté LED, 49,7W, 7650lm, IP66, životnost 50 000h</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			
138	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	122,000			CS ÚRS 2024 02
139	M	RMAT0011	<i>Svítilno stropní přisazené kruhové LED bodové, 10-18W/230V, IP44, 4000K</i>	<i>kus</i>	<i>122,000</i>			
140	K	741372051	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	110,000			CS ÚRS 2024 02
141	M	RMAT0008	<i>Svítilno LED přisazené nouzové 3W, optika pro únikové cesty. 350lm, pro CBS</i>	<i>kus</i>	<i>110,000</i>			
142	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	184,000			CS ÚRS 2024 02
143	M	RMAT0012	<i>Svítilno stropní přisazené kruhové D 200-300mm, 1300-1800lm, IP20</i>	<i>kus</i>	<i>184,000</i>			
144	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	15,000			CS ÚRS 2024 02
145	M	34825000	<i>svítilno interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
147	M	34825003	<i>svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
148	K	741372067	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
149	M	RMAT0045	<i>LED svítidlo na sloupku venkovní min. IP54 s pohybovým čidlem do 1,2m</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			
150	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
151	M	RMAT0031	<i>Svítidlo LED vestavné panelové 600x600, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprismatický kryt, 35W, 4500lm, 4000K, Ra80</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>			
152	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	465,000			CS ÚRS 2024 02
153	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>	<i>kg</i>	<i>465,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
154	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	582,000			CS ÚRS 2024 02
155	M	RMAT0046	<i>pásek uzemňovací FeZn 30x4</i>	<i>m</i>	<i>640,200</i>			
<i>582*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
156	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	320,000			CS ÚRS 2024 02
157	M	35441073	<i>drát D 10mm FeZn</i>	<i>kg</i>	<i>320,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
158	K	741410051	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků jiskřiště	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
159	M	RMAT0047	<i>Zemní krabice do terénu pro zkušební svorku</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			
160	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	294,000			CS ÚRS 2024 02
161	M	35442270	<i>podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg</i>	<i>kus</i>	<i>294,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
162	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	180,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	180,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
165	M	RMAT0049	svorka univerzální	kus	68,000			
166	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
167	M	RMAT0051	svorka SR02	kus	20,000			
168	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
169	M	RMAT0048	svorka zkušební	kus	12,000			
170	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
171	M	RMAT0050	svorka křížová	kus	40,000			
172	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
174	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
175	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
177	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
178	M	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
179	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
180	M	35442159	tyč jímací s rovným koncem 18/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
181	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
182	M	35442171	stojan FeZn pro jímací tyč bez podstavců	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
184	M	35442181	<i>stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímáče do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
185	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
186	M	34565002	<i>svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
187	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	43,000			CS ÚRS 2024 02
188	M	34565001	<i>svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>43,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
189	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
190	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
191	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	56,000			CS ÚRS 2024 02
192	M	RMAT0053	<i>žlab drátěný s funkčností při požáru 150/100 vč. podpěr a 1m</i>	<i>m</i>	<i>56,000</i>			
193	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	330,000			CS ÚRS 2024 02
194	M	RMAT0057	<i>žlab kabelový drátěný 100/50</i>	<i>m</i>	<i>330,000</i>			
195	M	RMAT0058	<i>Závěsné profilové lišty pro žlab 100/50 a 1m</i>	<i>m</i>	<i>330,000</i>			
196	M	RMAT0059	<i>závitová tyč 8mm/1m</i>	<i>kus</i>	<i>330,000</i>			
197	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm	m	85,000			CS ÚRS 2024 02
198	M	RMAT0028	<i>Kabelový žlab 125x50 vč. víka</i>	<i>m</i>	<i>85,000</i>			
199	M	RMAT0029	<i>Podpěra žlabu 125</i>	<i>ks</i>	<i>170,000</i>			
200	M	RMAT0030	<i>Závitová tyč 8mm / 1m</i>	<i>ks</i>	<i>90,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
202	M	RMAT0052	<i>nosná nebo doplňková kovová konstrukce</i>	<i>kus</i>	<i>80,000</i>			
203	K	741920302	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
204	K	741920367	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 250 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
205	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,152			CS ÚRS 2024 02
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
206	K	210191534	Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
207	M	35711830	<i>skříň rozpojovací jističí do výklenku v provedení betonový skelet s plastovými dveřmi výzbroj 4x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR402/KVW4)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
208	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn	km	0,100			CS ÚRS 2024 02
209	K	460171112	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
210	K	460451112	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
211	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	60,000			CS ÚRS 2024 02
212	M	8500038760	<i>Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 100 m</i>	<i>m</i>	<i>62,000</i>			
213	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	2 185,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	468101111	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	1 040,000			CS ÚRS 2024 02
215	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	650,000			CS ÚRS 2024 02
216	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	788,000			CS ÚRS 2024 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
217	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - zapojení ventilátorů	hod	40,000			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 01, D.1.9 - Slaboproudá elektrotechnika
KSO: 803 54 21
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 41.00.13
CZ-CPV: 51112100-1
Poznámka:

CC-CZ: 11221
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

9	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	162,000			CS ÚRS 2024 02
10	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x250	m	162,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	34575004	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm	m	162,000			CS ÚRS 2024 02

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	684,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	718,200			CS ÚRS 2024 02

684*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

3	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	490,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 29mm	m	514,500			CS ÚRS 2024 02

490*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

5	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	890,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 16mm	m	934,500			CS ÚRS 2024 02

890*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

7	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	42,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	44,100			CS ÚRS 2024 02

42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

12	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	34571660	krabice instalační kovová do betonové podlahy 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
14	M	34571665	adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
15	M	34571676	sada nivelační pro podlahové krabice	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
16	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
17	M	34571575	kryt plastový s rámečkem plast 16/24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
18	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
19	M	34571595	krabice přístrojová horizontální bezrámečková do zdvojených a betonových podlah 24 modulů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
20	K	742110274	Montáž příslušenství ke krabicím upevňovací sady k upevnění přístrojové jednotky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
21	M	34571506	přístrojová podložka pro rám krabice podlahové	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
22	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	214,000			CS ÚRS 2024 02
23	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	214,000			CS ÚRS 2024 02
24	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 780,000			CS ÚRS 2024 02
25	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm ² , plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	2 136,000			CS ÚRS 2024 02
1780*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
26	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,000			CS ÚRS 2024 02
27	M	RMAT0010	kabel koaxiální stíněný venkovní UV stabilní	m	156,000			
130*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
28	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	286,000			CS ÚRS 2024 02
29	M	RMAT0011	kabel sdělovací PTZS - 2x0,5+4x0,22	m	343,200			
286*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	364,000			CS ÚRS 2024 02
31	M	RMAT0012	kabel sdělovací PTZS - 2x1+4x0,22	m	436,800			
364*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
32	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	270,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	RMAT0013	kabel sdělovací PTZS - 4x0,5	m	324,000			
270*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
34	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
36	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	RMAT0009	kabel datový HDMI 15m	kus	1,000			
38	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	5 660,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	6 792,000			CS ÚRS 2024 02
5660*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
40	K	742190005	Ostatní práce pro trasy vložení požární těsnicího materiálu pro prostup	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
41	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	25,000			CS ÚRS 2024 02
42	K	742220005	Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 1 do 4 linek	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
43	M	40462030	ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 4x linka 30 adres 2x Ethernet NBÚ - 3	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
45	M	40466019	koncentrátor v kovovém krytu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	742220052	Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtní se svorkovnicemi	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
47	M	40466065	krabice plastová, propojovací, nízká, ocelová vložka víčka	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	742220061	Montáž rozbočovače, opakovače nebo oddělovače sběrnice v krabici	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
49	M	40466033	<i>modul sběrniceový, 4IN/ 4OUT</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
50	K	742220072	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu včetně vstupů do 8 vstupů	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
51	M	40466076	<i>modul sběrniceový PZTS/EKV plošný spoj, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé na desce výstupního modulu, 2x Wiegand, 2x RS232, 1x RS485</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
52	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
53	M	40467004	<i>čtečka venkovní sběrniceová, pro bezkontaktní RFID čipy</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
54	K	742220082	Montáž čtečky venkovního krytu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
55	M	40467013	<i>kryt montážní zadní pro čtečky, stříška</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
56	K	742220111	Montáž docházkového terminálu s LCD displejem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	40467040	<i>terminál docházkový, dotykové LCD, čtečka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
58	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS do 8 relé	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	40466046	<i>modul reléový zásuvný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
60	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
61	M	40467025	<i>klávesnice ústředny PZTS, LED</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
62	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
63	M	34641076	<i>akumulátor 12V/3,5Ah</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
64	K	742220172	Montáž komunikátoru do ústředny bez držáku GSM	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
65	M	40466050	<i>modul GSM komunikátoru pro poplachové ústředny</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
66	K	742220201	Montáž převodníku RS485/Ethernet	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
67	M	40466055	<i>rozhraní sběrniceové RS-485 do jiných systémů</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
69	M	40463002	<i>zdroj ústředny, napájecí, 12V DC/8Ah</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
70	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
71	M	40461021	<i>detektor pohybu sběrníkový</i>	<i>kus</i>	<i>19,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
72	M	40461031	<i>detektor tříštění skla</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
73	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
74	M	40461041	<i>kontakt magnetický, zápusťný s přírubami</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
75	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
76	M	40464006	<i>siréna vnitřní plastová nezálohovaná, 104 dB/1m</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
77	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
78	M	40464020	<i>siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
79	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
80	K	742220421	Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
81	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
82	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
83	M	38471005	<i>videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 12MP HDMI 4K Audio 8x PoE</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
84	M	40332004	<i>HDD k rekordérům kamerových systémů 4TB</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
85	K	742230002	Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
86	M	RMAT0005	<i>PC pro sledování signálu z NVR</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
87	M	RMAT0006	<i>monitor 32"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	RMAT0007	klávesnice	kus	1,000			
89	M	RMAT0008	myš	kus	1,000			
90	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
91	M	38475060	kamera venkovní IP bullet maximální rozlišení záznamu 8MP přisvit IR 60m WDR 120dB VA IP67	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
92	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
93	M	38475197	kamera vnitřní IP dome MZVF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 8MP přisvit IR 50m WDR 120dB VA (AI) 12V DC/PoE	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
94	K	742230005	Montáž kamerového systému venkovního kamerového krytu	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
95	M	38479013	clona k venkovnímu krytu pro kamery	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
96	K	742230009	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
97	M	73558003	samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
98	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
99	M	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
100	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
101	M	95321001	licence základní bez kamerových licencí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
102	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
103	K	742240007	Montáž elektronické kontroly vstupu ovládacího scriptu	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
104	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
105	M	40463039	zdroj napájecí s filtrem 24 V DC 2,5A rozměr 10 DIN	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
106	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	38226005	sestava domovního telefonu audio - video pro 1 účastníka	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
108	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
109	M	34571140	krabice instalační pod omítku	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
110	K	742310005	Montáž domovního telefonu distributoru signálu	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
111	M	38292034	distributor videa MDS do 8 výstupů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
112	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
113	M	38226076	videotelefon s Wifi domácí nástěnný pro povrchovou instalaci 4,3" dotykový monitor	kus	41,000			CS ÚRS 2024 02
114	K	742320012	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
115	M	54978001	zámek elektrický s aretací	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
116	M	34571400	krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
117	M	34571406	průchodka M20 do krabice pro kabely 6 - 12 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
118	K	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
119	M	40463011	zdroj napájecí, plošný spoj, 4A	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
120	K	742320033	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky nerezové lišty k elektrickému zámku	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
121	M	54916004	lišta k zámku nerez	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
122	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
123	M	RMAT0001	tablo komunikační + čtečka RFID + num. klávesnice	kus	4,000			
124	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
125	M	38226132	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 26 tlačítek+čtečka RFID, rámeček se stříškou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	M	38226127	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 16 tlačítek+čtečka RFID, rámeček se stříškou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
127	K	742320052	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla instalační krabice s krytem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
128	M	RMAT0002	krabice instalační	kus	2,000			
129	K	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
130	M	35712029	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 27U/600x800mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
131	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
132	M	RMAT0003	switch na DIN lištu 5x LAN	kus	40,000			
133	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
134	M	35712105	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
135	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
136	M	35712068	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/350mm nosnost 40kg	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
137	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
138	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
139	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
140	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
141	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
142	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
143	K	742330027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	M	RMAT0004	<i>patch panel optický 24x SM/MM kompletní</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
145	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
146	M	37459045	<i>adaptér optický SC OS modrý simplex</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
147	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštiteľná ochrana svaru	kus	48,000			CS ÚRS 2024 02
148	M	34343001	<i>ochrana teplem smrštiteľná optického svaru 2,5x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
149	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
150	M	35759000	<i>vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
151	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	68,000			CS ÚRS 2024 02
152	M	37451155	<i>zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone</i>	<i>kus</i>	<i>68,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
153	M	37451183	<i>modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6</i>	<i>kus</i>	<i>136,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
154	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
155	M	37451183	<i>modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
156	M	37451210	<i>záslepka datové zásuvky 22,5x45mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
157	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02
158	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
159	M	34535107	<i>sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
160	K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
161	M	38454002	<i>anténa pro příjem DVB-T2 42 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
162	K	742420011	Montáž společné televizní antény FM antény	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	38454005	anténa pro příjem rádia 7FM 11,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
164	K	742420021	Montáž společné televizní antény antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
165	M	31686013	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
166	M	27311040	manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
167	K	742420031	Montáž společné televizní antény antennního předzesilovače	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
168	M	38445001	předzesilovač kanálový do antény zisk 26-28dB	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
169	K	742420041	Montáž společné televizní antény antennního domovního zesilovače	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
170	M	38445005	zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 4G+5G	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
171	K	742420051	Montáž společné televizní antény antennního rozbočovače	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
172	M	34539090	rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
173	M	34539091	kryt rozbočovače exteriérový	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
174	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
175	M	34571032	skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 400x300x200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
176	K	742420101	Montáž společné televizní antény útlumového článku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
177	M	37459003	článek útlumový s regulací 3-18dB v TV/SAT 5-2400MHz	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
178	K	742420111	Montáž společné televizní antény F konektoru	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
179	M	37459007	konektor F krimpovací pro 7mm kabely	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
180	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
181	M	34555014	zásuvka koncová TV/SAT/SAT kompletní přístroj s rámečkem, IEC samec + 2x F konektor, 1bB	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
182	K	742420201	Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	M001	Osazení modulu přístupového bodu WIFI	kus	44,000			
184	M	M002	Přístupový bod wifi - wifi 6 - 2,4GHz, 5GHz	kus	44,000			

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

185	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	280,000			CS ÚRS 2024 02
186	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	648,000			CS ÚRS 2024 02
187	K	468101414	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	220,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 601, D.1.1 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 803 54 21

CC-CZ: 11221

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

Datum: 25.11.2024

CZ-CPA: 41.00.13

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 44100000-1

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	141,500			CS ÚRS 2024 02
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	24,560			CS ÚRS 2024 02
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	286,990			CS ÚRS 2024 02
4	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	128,750			CS ÚRS 2024 02
5	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,500			CS ÚRS 2024 02
6	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	3,150			CS ÚRS 2024 02

7	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	134,720			CS ÚRS 2024 02
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12,750			CS ÚRS 2024 02
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	240,580			CS ÚRS 2024 02
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	418,366			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"0,15*405,41+0,3*465,82</i> <i>"výkop"871,23*0,25</i> <i>Součetě</i>								
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	466,482			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"0,15*405,41+0,3*465,82</i> <i>"výkop"871,23*0,25</i> <i>"ornice"240,58*0,2</i> <i>Součet</i>								
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	698,670			CS ÚRS 2024 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Uložení zeminy s hodnotou PAU dle výsledků rozborů etoxicity zemín (viz. příloha - strana 14 Závěrečná zpráva).</i> <i>"sanace" (0,15*405,41+0,3*465,82)*1,67</i> <i>"výkop" 871,23*0,25*1,67</i> <i>Součet</i>								
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,354			CS ÚRS 2024 02
<i>"ornice"240,58*0,2*1,67</i> <i>Součet</i>								
15	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	871,230			CS ÚRS 2024 02
<i>"sanace"405,41+465,82</i> <i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 2 Zakládání

16	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	18,550			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní

17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	405,410			CS ÚRS 2024 02

"Sanace - chodník" 405,410

Součet

18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	913,070			CS ÚRS 2024 02

"kamenná dlažba"365,52

"chodník"13,7+20,37

"dlažba I"65,82

"komunikace dlažba"436,38+4,25+7,03

Součet

19	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	465,820			CS ÚRS 2024 02

"Sanace - komunikace" 465,820

Součet

20	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	447,660			CS ÚRS 2024 02

436,38+7,03+4,25

21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	436,380			CS ÚRS 2024 02

22	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	445,108			CS ÚRS 2024 02

436,38

436,38 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

23	M	58381007R	inženýrský kámen např CD tl. 70 mm	m2	7,171			

7,03

7,03 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

24	M	58381007R1	hladká deska CDR š. 25,5 barva šedá tl. 70 mm	m2	4,335			

4,25

4,25 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	407,582			CS ÚRS 2024 02
399,59 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství								
26	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	365,520			CS ÚRS 2024 02
365,52								
27	M	58381005R	inženýrský kámen např CD tl. 35 mm	m2	13,700			
13,7								
28	M	58381005R1	hladká deska CDR š. 25,5 barva šedá tl. 35 mm	m2	20,370			
20,37								
29	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	65,820			CS ÚRS 2024 02
30	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	67,795			CS ÚRS 2024 02
"betonová dlažba I"65,82								
65,82 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství								
D 8 Trubní vedení								
31	K	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	2,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
34	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
35	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
38	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
39	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
40	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
42	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
43	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
44	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
45	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
			3*2					
47	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	2,500			CS ÚRS 2024 02
			1,75+0,75					
48	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
			3*2					
49	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2,500			CS ÚRS 2024 02
			1,75+0,75					
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,	m	111,500			CS ÚRS 2024 02
51	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	29,070			CS ÚRS 2024 02

"betonový silniční obrubník 1000/150/250"28,5

28,5 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

52	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	84,660			CS ÚRS 2024 02

"nájezdový obrubník 1000/150/150"83

83 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,450			CS ÚRS 2024 02
54	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	61,659			CS ÚRS 2024 02

"chodníkový obrubník 1000/100/250"60,45

60,45 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

55	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	512,402			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
57	M	59227210	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm a spodním odtokem DN 100	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
58	M	56241014	rošt mřížkový C250 nerez pro žlab š 100mm	m	29,000			CS ÚRS 2024 02
59	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
61	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
62	K	966008221R	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek litinového šířky do 200 mm	m	3,000			
63	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	47,070			CS ÚRS 2024 02

"předláždění"47,07

64	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	16,000			CS ÚRS 2024 02

"předláždění"16

65	K	R01	Demontáž závor	kpl	2,000			
66	K	R02	Bourání stojanů	kpl	5,000			

0,002 * 2500 ' Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě

67	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	219,082			CS ÚRS 2024 02
68	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	219,082			CS ÚRS 2024 02
69	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	179,075			CS ÚRS 2024 02

219,082-40,007

70	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,007			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

4,785+1,969+33,253

D 998 Přesun hmot

71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	403,254			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 601, D.1.10 - Dopravní značení

KSO: 803 54 21

Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1

CZ-CPA: 41.00.13

CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 11221

Datum: 25.11.2024

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	16,000			CS ÚRS 2024 02
2	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
3	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
4	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
5	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	40445617	značky upravující přednost P7 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
7	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	40445631	informativní značky směrové IS1c,e,f, IS2c,e,f, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
9	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
10	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

"1PP"1

"1NP"1

Součet

11	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

12	K	914531112	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

"1PP"9

"1NP"5

Součet

13	M	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02

14	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	26,925			CS ÚRS 2024 02

18,8+8,125

15	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	39,520			CS ÚRS 2024 02

4,5+2,81+10+3+5,21+8+6

16	K	915311113	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02

2

17	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	26,925			CS ÚRS 2024 02

18,8+8,125

18	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	39,520			CS ÚRS 2024 02

4,5+2,81+10+3+5,21+8+6

D 998

Přesun hmot

19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,278			CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 801 - Vegetační úpravy

KSO: 823
Místo: p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1
CZ-CPA: 42
CZ-CPV: 77000000-0

CC-CZ: 2
Datum: 25.11.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	333,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K9

2	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	121,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K12 + keře K15

3	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	60,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
keře ostatní

4	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	375,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
trvalky K9 + K12

5	M	RMAT0100	trvalka - sortiment viz Plán osázení, vel. K9 - K12	kus	375,000			

6	K	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 0,60 do 1.00 m2	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	183901116	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 3,00 do 4,00 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	183901118	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 5,00 do 7,00 m2	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
9	M	BCL.0001342. URS	deska z extrudovaného polystyrénu 100mm	m2	110,000			
Poznámka k položce: vyložení vnitřních stěn zvýšených okrasných záhonů								
10	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 40mm	m2	102,400			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zvýšené záhony								
11	M	63153600	deska substrátová vegetačních střeš z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zvýšené záhony								
12	M	69334302	textilie ochranná nenasáková vegetačních střeš 150g/m2	m2	23,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: zeleninové záhony								
13	M	10321230	substrát vegetačních střeš extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	52,450			CS ÚRS 2024 01
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	139,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: keře								
15	M	RMAT0010	dřevina - keře sortiment viz Plán osázení, vel. K11 - K15	kus	139,000			
16	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: stromy								
17	M	RMAT0001	dřevina - Prunus 'Accolade' višň, vel. 200-220 vícekm	kus	4,000			vlastní

18	M	RMAT0005	<i>Elastický nátěr bílé barvy (pastové konzistence), který u nově vysazovaných stromů chrání mladý kmínek listnatých stromů proti mrazu a slunečnímu záření.</i>	kg	2,000			vlastní
0,5*4								
19	K	184102181	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	139,000			CS ÚRS 2024 01
20	K	184102185	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
21	K	184215221	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do skruže, obvodu kmene do 200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,205			CS ÚRS 2024 01
((375*5)+(121*10)+(4*30))*0,001								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

23	M	67587003	<i>sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do skruže obvodu kmene do 200mm výšky kmene do 5m</i>	sada	4,000			CS ÚRS 2024 01
24	M	59217026	<i>obrubník silniční betonový 500x150x250mm</i>	m	6,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
zátěž pro podzemní kotvení stromu

25	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
zvýšené záhony

26	M	58344121	<i>štěrkodrt' frakce 0/8</i>	t	6,750			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce: mulč
zvýšených záhonů fce 4/8

27	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
28	M	69311312	<i>textilie netkaná HPPE 70g/m2</i>	m2	79,400			CS ÚRS 2024 01
29	K	579211111	Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnační podkladu, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	36,800			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
dětský koutek

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
30	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
<i>Poznámka k položce: zeleninové záhony</i>								
31	M	RMAT0400	<i>Zvýšený zeleninový záhon - stavebnicový systém zasouvací, materiál smrkové dřevo tl. 20 mm, prkna 200 x 1200 mm delší strana, 800 mm kratší strana. V rozích pozinkované spojovací prvky pro smontování a zasunutí dalšího patra. Součástí stavebnice je podkladový rám pro vyrovnaní podkladu ve spádu. Počet pater dvě => finální výška záhonu 450 mm vč. podkladového rámu.</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>			
34	K	936004113	Zřízení dětského pískoviště s rámem pryžovým 300/150 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
35	K	936005212	Montáž dětské houpačky řetízkové s ocelovou konstrukcí dvoumístné	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
36	M	74920006	<i>houpačka řetízková dvoumístná v 2,3m minimální plocha 3,3x8x2,5m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	803 54 21	CC-CZ:	11221
Místo:	p.č. 3942/1, 3942/9 a 3953/1	Datum:	25.11.2024
CZ-CPA:	41.00.13	Typ:	Stavební objekt
CZ-CPV:	44100000-1		

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady**
D VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce**

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ
SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY
OBJEKTY STAVBY

V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

1

Součet

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN
PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

příloha 013-odst. 01325, 01329,

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:

vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního
zákona)

-FOTODOKUMENTACE STAVBY

1

Součet

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. **Náklady na zařízení staveniště zahrnují:**

- 1. související (přípravné) práce,
- 2. vybavení staveniště,
- 3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
- 4. zabezpečení staveniště,
- 5. zrušení zařízení staveniště.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

1

Součet

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY(stůl,židle, skříň, věšák, wifi)

1

Součet

6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

1

Součet

D VRN4 Inženýrská činnost

7	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu

(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání
k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu
, ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon) v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha
04 odstavec 042,043, 044, 0491-3

- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

1

Součet

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045

PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

D VRN5 Finanční náklady

9	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

1

Součet

10	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni

zeni/IUO_Formulare_ke_stazeni **např. náklady na:**

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"

POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)

1

Součet

11	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

12	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

D VRN6

Územní vlivy

13	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01

PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODSŤ. 061-065

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D VRN7		Provozní vlivy						
14	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01
<i>PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079</i> <i>včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi</i> <i>vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.</i> <i>Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklad na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).</i> <i>1</i> <i>Součet</i>								
D VRN9		Ostatní náklady						
15	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01
<i>- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI</i> <i>1</i> <i>Součet</i>								
16	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01
<i>NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU</i> <i>1</i> <i>Součet</i>								
17	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01
18	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

1

Součet

19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO
DOBY VYDÁNÍ PRÁVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

1

Součet

20	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000			CS ÚRS 2024 01

Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou
dotčených prostor

1

Součet

č. j.: MMP/074265/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 10

*ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)*

Název veřejné zakázky: **Výstavba bytového domu Světovar – blok A5**

Evidenční číslo zakázky: **Z2024-063812**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, nadlimitní režim**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 11.02.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 53:

Uchazeč vznáší dotaz na bezpečnostní vstupní dveře do bytů, ke kterým se zadavatel vyjádřil ve VZD č. 7 – dotaz a odpověď č. 36. Je přípustné použití ocelových bezpečnostních dveří, které nabízí větší bezpečnostní odolnost než hliníkové při dodržení všech požadovaných standardů a parametrů a jsou levnější.

Odpověď na dotaz č. 53:

Zadavatel trvá na svém požadavku (viz odpověď na dotaz dodavatele č. 36 ve Vysvětlení č. 7 ze dne 03.02.2025).

dne 12.02.2025

Bc. Tat'ána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP