



Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc / IČO: 708 90 595
☎ +420 585 425 921 / 585 757 108 (služba) / 585 425 050 (ředitel)
e-mail: reditel@klic-css.cz / ID: svxkkwp / www.klic-css.cz
bankovní spojení: KB Olomouc 30127811/0100

Čj: KLIC 633/2025

Faksa Straka, s. r. o.

Příkazy 180

783 33 Příkazy

IČ: 49611968

DIČ: CZ49611968

V Olomouci 6. května 2025

Objednávka č. 14


Vážený pane Strako,

objednáváme u Vás instalaci klimatizace do chodby ve 2. NP na pracoviště CHB Domov, Chválkovická 195/13, 779 00 Olomouc, dle cenové nabídky č. A224-141 za cenu 57.495 Kč bez DPH. Cena s DPH činí 64.394,4 Kč s DPH. Termín dodání do 31. 05. 2025.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

PaedDr. Petr **M a t u š k a**, Ph.D.
ředitel Klíče – CSS, p. o.

Vyřizuje:

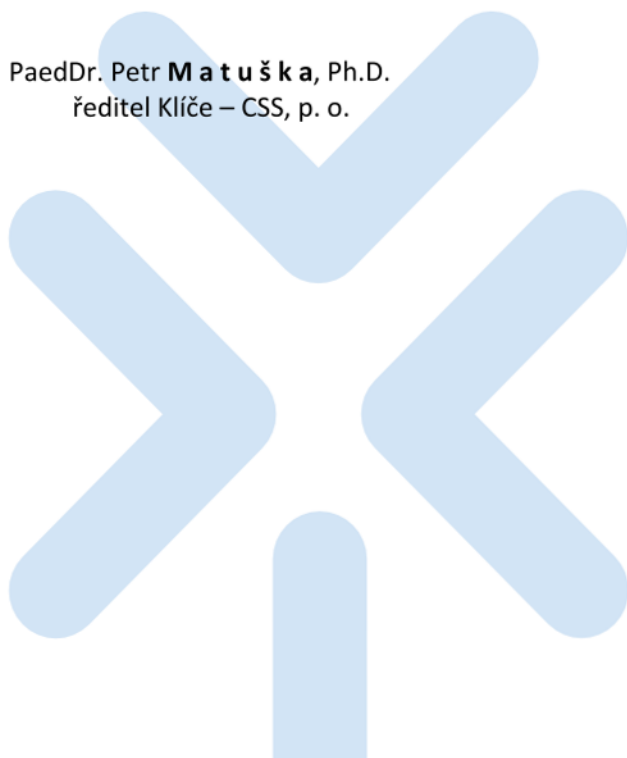

Nab.č.	A224-141			
Akce :	ÚSP Klíč - Chválkovice			
Dat. :	7/24			
Část :	Klimatizace (Qch/t = 5,3 / 5,6 kW)			
poz.	zkrácený text	ks/m/m2	jednotka	celkem
1.1	Venkovní kondenzační jednotka Sinclair / ASGE-18BI2	1	24 870	24 870,00 Kč
1.2	Podstropní klimatizační jednotka Sinclair / ASF-18BI2	1	16 980	16 980,00 Kč
1.3	Čerpadlo kondenzátu Miniblue	1	2 800	2 800,00 Kč
1.4	Konzola kondenzační jednotky - nástěnná	1	950	950,00 Kč
1.5	CU potrubí včetně izolace a propoj. kabeláže	12	400	4 800,00 Kč
1.6	Odvod kondenzátu - hadička Ø 8mm	12	25	300,00 Kč
1.7	Plastová vkladací lišta - zaoblená	6	350	2 100,00 Kč
1.8	Elektroinstalace - hl. samostatně jištěný přívod el. energie do venkovní jednotky (230V/16A-D)	1		<i>zajistí investor</i>
1.9	Chladivo R32		521	<i>dle skutečnosti</i>
	Montážní kostka - lešení			2 000,00 Kč
	Stavební přípomoc			2 500,00 Kč
	Montážní materiál			300,00 Kč
	Montáž klimatizačního zařízení			12 000,00 Kč
	Dopravné dodávek			450,00 Kč
	Sleva na klimatizační zařízení			- 12 555,00 Kč
Celkem bez DPH				57 495,00 Kč
	<i>Cenová nabídka neobsahuje stavební úpravy a elektroinstalaci.</i>			
	<i>Pozn.: V případě realizace, Vám budou veškeré rozvody účtovány dle skutečnosti.</i>			