

DOHODA O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA č. 183/2006 Sb.



Číslo: 7700101601/2

Název stavby: REKO MS Velké Meziříčí – Komenského

I. Účastníci dohody

GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zapsaná v OR: KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083
(dále v textu GN)

Zastoupena dle plné moci:

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zapsaná v OR: KS v Brně, sp. zn. C 57165

Která je dále zastoupená (vyplní ext. projektant):

GASAG spol. s r.o.

V Újezdech 559/2, Medlánky, 621 00 Brno

IČ: 440 16 727

DIČ: CZ 440 16 727

Zapsaná v OR/ŽR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3471

Jednající/zastoupená: Ing. Petr Štrýncl, jednatel

(dále jen „GN“)

a

Obchodní firma / Jméno a příjmení:

Město Velké Meziříčí

Adresa sídla / Bydliště:

Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí

IČ / Datum narození:

00295671

Zastoupen:

Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem – starosta města

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ: **Bc. Věra Marková 566 781 233**

Adresa odběrného místa: **Komenského 10/2, 59401 Velké Meziříčí**

Parcelní číslo (k.ú. Velké Meziříčí): **p.č. 244/2 KN**

(dále jen „vlastník“)

II. Předmět dohody*

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“):

☒ a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

☒ **vybudování nového HUP včetně:**

☒ hlavního uzávěru plynu

☐ plynoměru

☒ jeden plynoměrů – nevymistujeme (památková zóna)

☐ uzávěru za plynoměrem

☒ změna tlakové hladiny

☐ umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

☐ **úprava stávajícího objektu HUP včetně:**

☐ hlavního uzávěru plynu

☐ plynoměru

☐ více plynoměrů – nevymistujeme

☐ uzávěru za plynoměrem

☐ změna tlakové hladiny

☐ umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo

☐ b) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody svůj souhlas.

Jsou-li vlastníci pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastníci budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také s těmito vlastníky (např. vlastníci pozemku před budovou).

Kód: ☒ S ☐ N (pouze pro interní potřebu „GN“)

* Zaškrtnutím pole označte požadovanou činnost

III. Technické podmínky realizace předmětu dohody

Je navržena nová přípojka STL PE 32 v délce 6,5 m, napojená z navrhované větve A. Přípojka je vedena mimo trasu stávající přípojky z komunikace. Přípojka bude ukončena na hranici pozemku v nové skřini HUP (500/500) zasekané do obvodové zdi domu. Ve skřini bude umístěn nový HUP KK ISIFLO 32*1" PN 20, regulátor tlaku B25 a KK DN 32. V průjezdu domu bude provedeno napojení na stávající OPZ DN 100. Stávající plynoměr ponechán v objektu – památkově chráněná zóna. Veškeré práce spojené s úpravou plynovodních rozvodů (i zednické) bude hradit investor stavby GasNet a vše bude uvedeno do původního stavu.

Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem GN) je:



IV. Termíny

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: 04/2026-10/2026 – koordinace s úpravou náměstí.

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla; na adresu (číslo): viz hlavička dohody, e-mailovým sdělením nebo SMS zprávou.

Termín přerušení dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem.

V. Rozměrový náčrt umístění HUP

Viz. samostatná příloha "Technické řešení", které bude obsahovat:

- orientační zakres umístění objektu HUP (nové/stávající) do barevné fotografie
- půdorys (výřez ze situace)

VI. Další ujednání

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad GN provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku II. a III. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. GN poskytuje na přeloženou část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu této dohody. Dělicím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ocel nebo armatury HUP). Příslušné dokumenty pro bezpečný provoz budou vlastníkovi předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
2. Veškeré náklady na provedení činnosti podle čl. II. a III. této dohody hradí GN.
3. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. II. písm. b) této dohody, nepoužijí se čl. IV. poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody.
4. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.
5. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:
 - a) za GN: GasNet Služby, s.r.o., Oddělení řízení výstavby - Morava jih, Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno
 - 
 - b) za vlastníka: viz. čl. I. této Dohody
6. GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o., a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o., (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o., nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.


Velké Meziříčí, dne:

17. 2. 2025

Brno, dne

Za vlastníka:

Za GN:

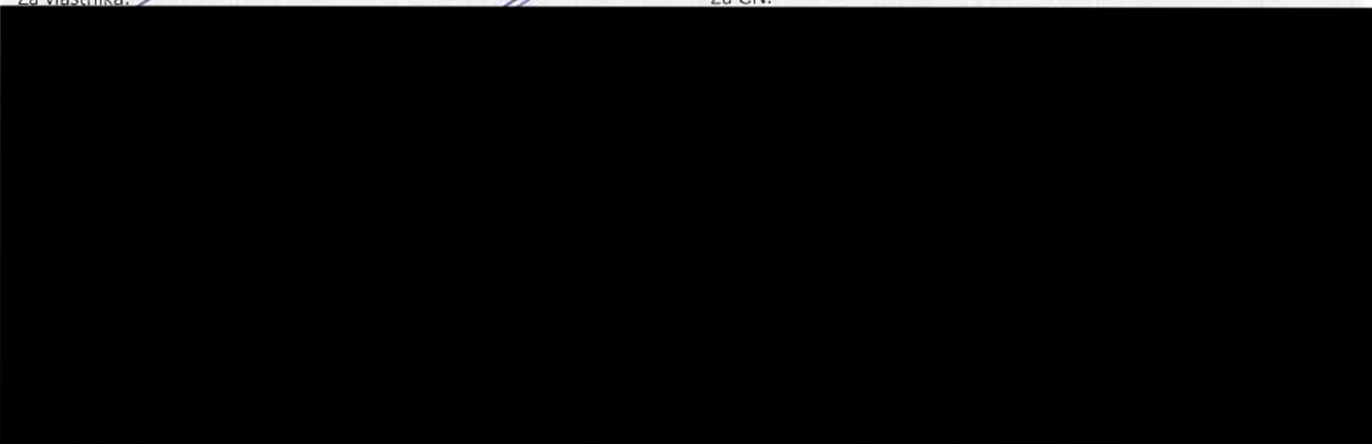

REKO MS Velké Meziříčí - Komenského, č. stavby 7700101601/2

Komenského 10/2, Velké Meziříčí

Parcelní číslo 244/2 KN, k.ú. Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí



Stávající plynovodní přípojka NTO DN 80 v délce 10,5 m z roku 1985 je vedena do stávající přípojkové skříně umístěné v průjezdu domu, kde je hlavní uzávěr plynu. Stávající plynoměr umístěn v objektu domu.

Spotřebiče:

2x plynový kotel 64 kW

Spotřeba:

14,0 m³/h**Celková spotřeba objektu je 14,0 m³/hod**

Je navržena nová přípojka STL PE 32 v délce 6,5 m, napojená z navrhované větve A. Přípojka je vedena mimo trasu stávající přípojky z komunikace. Přípojka bude ukončena na hranici pozemku v nové skříni HUP (500/500) zasekané do obvodové zdi domu. Ve skříni bude umístěn nový HUP KK ISIFLO 32*1" PN 20, regulátor tlaku B25 a KK DN 32. V průjezdu domu bude provedeno napojení na stávající OPZ DN 100. Stávající plynoměr ponechán v objektu – památkově chráněná zóna.

Veškeré práce spojené s úpravou plynovodních rozvodů (i zednické) bude hradit investor stavby GasNet a vše bude uvedeno do původního stavu.

SITUACE - M 1:70

PRŮJEZD

p.č.244/2

NAPOJENO NA
STÁVAJÍCÍ ROZVOD
DN 100

STÁVAJÍCÍ
ROZVOD
DN 100

DN 100

REDUKCE OC 80/100
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ HUP PLECHOVÁ
DVÍŘKA (500/500)
ZASEKANÁ DO ZDI

OCHRANNÁ TRUBKA
OCEL DN 100, DL.0,5m

REDUKCE OC DN 32/80
KK DN 32
REGULATOR B25
HUP - KK ISIFLO 32x1", PN 20
REDUKCE 25/20
OCHRANNÁ TRUBKA
OCEL DN 50, DL.1,5m

9700

STL PLYN. PŘÍPOJKA
PE 32, dl. 6,5m

p.č.2816

STL PE 63

p.č.5631

Vlastník - příjemce, jeho no. ob. ze v společnosti, číslo	Datum rozpočtu (číslo)	Adresa (sídlo)			Společnost stavební podíl, s.ka	Město státní úřadu	Jako vlnitá pozemní souhlasím dle § 184a Stavebního zákonu s touto stavbou	Štátní doprava
		ulice	číslo/město	PSČ				
Město Velké Meziříčí		Radnická 29/1	Velké Meziříčí	594 01	100%	Velké Meziříčí		

Komenského č.10/2, REKO MS Velké Meziříčí - Komenského D.1-02-02.4 2

AXONOMETRIE

Vlastník: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1

Spotřebiče: 2x PK 64 KW 14,0m3/hod
CELKEM 14,0m3/hod

STÁVAJÍCÍ
ROZVOD
DN 100
NAPOJENO NA
STÁVAJÍCÍ ROZVOD
DN 100

DN 100

DN 80

REDUKCE OC DN 32/80
KK DN 32
REGULATOR B25
HUP - KK ISIFLO 32x1", PN 20
REDUKCE 25/20
OCHRANNÁ TRUBKA
OCEL DN 50, DL.1,5m

REDUKCE OC 80/100
OCHRANNÁ TRUBKA
OCEL DN 100, DL.0,5m

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ HUP PLECHOVÁ
DVÍŘKA (500/500)
ZASEKANÁ DO ZDI

SPODNÍ HRANA
DVÍŘEK +0,30

LEGENDA:

- NOVÝ DOMOVNÍ PLYNOVOD
- NOVÁ STL PŘÍPOJKA
- NOVÝ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
- RUŠENÝ NTL PLYNOVOD
- CETIN_metalický nebo optický kabel; možný souběh
- CETIN_metalický kabel_neměřený nebo neprovazovaný
- METROPOLITNÍ SÍŤ
- ITSELF_optický telekomunikační kabel
- MATRIGO_optický telekomunikační kabel
- EON_kabel VN
- EON_kabel NN
- TECH. SL. VM_kabel VO_přibližný zákres
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ/NAVRŽENÝ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ/NAVRŽENÁ

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA BUDE ODŘÍZNUTA A PROFOUKNUTA VZDUCHEM TAK, ABY V NI NEZŮSTAL ZEMNÍ PLYN.

PŘESNÉ TECHNICKE PŘÍPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ SKŘÍŇE V OBVODOVÉ ZDI BUDE DOHODNUTO S MAJITELEM A DODAVATELEM

STÁVAJÍCÍ FAKTURACNÍ PLYNOVOD - PONECHÁN NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ V OBJEKTU.

VÝPIS MATERIÁLU:

1	Trubka dn 32 PE 100 SDR 17,6	8,0m	9	Redukce OC 32/80	1 ks
2	Elektrokoleno 90° dn 32 PE 100, SDR 17,6	1 ks	10	Trubka ocel DN 80	1,0m
3	Elektrospojka dn 32	1 ks	11	Koleno 90° ocel DN 80	2 ks
4	HUP - KK ISIFLO 32x1", PN 20	1 ks	12	Trubka ocel DN 100	3,5m
5	Redukce PE 25/20	1 ks	13	Koleno 90° ocel DN 100	1 ks
6	Ochranná trubka DN 50 s PE izolací	1,5m	14	Redukce OC 80/100	1 ks
7	Regulátor B25 - přímé provedení	1 ks	15	Ochranná trubka DN 100 s PE izolací	0,5m
8	KK DN 32	1 ks	16	Přípojková plechová skříň 500/500	1 ks