

SMLOUVA

o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
uzavřená podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 97 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),
a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Smlouva**“)

mezi smluvními stranami:

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Se sídlem: Sokolská 62, 121 24 Praha 2,
IČO: 70886288
Právně jednající: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem, ředitelem
Doručovací adresa: Sokolská 62, 121 24 Praha 2,
ID DS: jm9aa6j
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopěch, Praha 1
Číslo účtu: 19-8107881/0710
E-mail pro smluvní vztah: 

(dále jen „**HZS hl. m. Prahy**“)

a

2. Společenství vlastníků Mattioliho 3271

Se sídlem: Praha 10, Mattioliho 3271/4, PSČ 10600,
IČO: 28386931
DIČ:
Zastoupená: 

ID DS:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-9839510277/0100

(dále jen „**Provozovatel EPS**“)

PREAMBULE

- Provozovatel EPS je uživatelem služby přenosu signálu z EPS na PCO HZS hl. m. Prahy poskytované na základě smlouvy se stávajícím poskytovatelem této služby, společností M connections s.r.o.  ze dne 05. 09. 2007 (dále jen „stávající smluvní vztah“).
- Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání stávajícího smluvního vztahu došlo ke změně podmínek pro připojení EPS na PCO, přičemž Provozovatel EPS má zájem na zachování kontinuity poskytované služby, dohodly se smluvní strany stávající smluvní vztah nahradit touto Smlouvou a služby související s připojením EPS na PCO HZS hl. m. Prahy tím uvést do souladu s ustanovením § 97 zákona o požární ochraně a Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 27 ze dne 13. června 2023, kterým se stanoví podmínky pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Článek I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je:

- a) závazek HZS hl. m. Prahy Provozovateli EPS umožnit a udržovat připojení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) prostřednictvím Provozovatele EPS zajišťovaného zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na pult centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy umístěný na kraiském operačním a informačním středisku HZS hl. m. Prahy (dále jen „PCO“).
- b) závazek HZS hl. m. Prahy poskytovat Provozovateli EPS služby dálkového dozoru za využití PCO a návazné zajišťování výjezdů jednotek požární ochrany (dále jen „jednotka PO“), a to za podmínek ve Smlouvě sjednaných (závazky pod písm. a) a b) dále společně jako „Služba“).
- c) závazek Provozovatele EPS hradit HZS hl. m. Prahy úplaty a vynaložené náklady spojené se Službou (dále jen „Cena Služby“) a plnit další povinnosti Smlouvou sjednané

2. Provozovatel EPS není bez předchozího písemného souhlasu HZS hl. m. Prahy oprávněn postoupit práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy na třetí osobu

3. Zajištění přenosové cesty a provozu ZDP není předmětem této Smlouvy. Provozovatel EPS odpovídá za provoz EPS a přenos signálu z EPS na PCO a za tím účelem si sám vybral a smluvně zajišťil provozovatele přenosové cesty a ZDP, který je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Provozovatel přenosové cesty“).

4. Provozovatel EPS bere na vědomí, že v objektech a prostorách, ve kterých mohou být složité podmínky pro zásah¹, může HZS hl. m. Prahy vyžadovat, aby ústředna systému EPS a ZDP přenášely informace o požárním poplachu v rozlišení na adresy samočinných hlásičů požární

Článek II. Místo plnění

Místa plnění předmětu této Smlouvy jsou:

- a) Objekt/y, kde je umístěna EPS a vysílací část objektového ZDP, uvedený/é v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Objekt/y“).
- b) Kraiské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy, v jehož určených prostorech se nachází zařízení PCO a přijímací část ZDP (dále jen „KOPIS HZS hl. m. Prahy“).

Článek III. Práva a povinnosti

1. Provozovatel EPS:

- a) zajišťuje na svou odpovědnost a náklady, včetně technických prostředků, propojení ZDP a PCO prostřednictvím Provozovatele přenosové cesty, přičemž pro tyto účely umístění technického zařízení, napojení technického zařízení na PCO (jeho provozování, údržbu a opravy) je oprávněn užívat určené prostory na KOPIS HZS hl. m. Prahy dle čl. II písm. b) Smlouvy, kdy určený prostor úplaty za užívání těchto prostor

¹ Viz § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v rozhodném znění

a) náklady na energii jsou zahrnuty v samostatné smlouvě uzavřené mezi Provozovatelem přenosové cesty a HZS hl. m. Prahy;

- b) provozuje EPS v souladu s požární bezpečnostním řešením Objektu a splňuje všechny normativní požadavky, zejména ČSN 34 2710, ČSN EN 54-12, ČSN EN 50131-1 ed. 2 a ČSN UL671 S 50136-4, v účinném znění;
 - c) musí mít instalován klíčový trezor požární ochrany (dále jen „KTPO“) přístupný jednotným klíčem PO (následky univerzální) Právní zavedením u NÚS III. třídy a v Objektu zaveden systém generálního klíče pro přístup jednotky PO do všech střežených prostor Objektu, (vyjma prostor uvedených v příloze č. 2 Smlouvy);
 - d) musí mít instalováno a připojeno funkční obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) poblíž vstupu, od kterého se předpokládá nástup předurčené jednotky PO k provedení požárního zásahu do Objektu;
 - e) pokud tak ještě neudělá, uloží na NÚS III. třídy určeném místě dokumenty týkající informace pro zásah jednotek PO v rozsahu operativní karty dokumentace zdolávání požáru (dále jen „PIPZ“) a dokumentaci vypracovanou podle článku 4.6.5 písm. e) ČSN 75 0070, která umožní zasahující jednotce PO, případně obsluze ústředny EPS, neprodleně určit místo vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny EPS nebo informačním tablu podle čl. 3 ČSN 34 2710, pokud je instalováno;
 - f) vešle OPPO, pokud není ústředna EPS do 10 m od vstupu do Objektu, má instalováno informační tablo, nebo podružnou ústřednu EPS podávající jednotce PO informace o místě požárního poplachu v Objektu,
 - g) v součinnosti s provozovatelem přenosové cesty zajišťuje dočasné odpojení EPS ze střežení před zahájením prací nebo zásahů do systému, které by mohly způsobit signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“, případně poruchové stavy. Opětovné připojení EPS do střežení po ukončení prací nebo zásahů do systému Provozovatel EPS může za účelem ověření funkčnosti po dočasném odpojení EPS/připojení EPS provést test pruchodu „ostrého“ poplachu až na PCO. Test pruchodu projedná před jeho provedením Kontaktní osoba provozovatele EPS (dále jen „Kontaktní osoba“) telefonicky (na kontaktním tel. čísle dle přílohy č. 4 Smlouvy) s KOPIS NÚS III. třídy. OPPO bude za tímto účelem obsahovat naprogramované tlačítko s funkcionalitou „zkouška ZDP“ k rychlému ověření funkčnosti přenosu signálu, které se na KOPIS projeví jako „VŠEOBECNÝ POPLACH“;
- Provozovatel EPS je srozuměn s tím, že odpovědnost za střežení Objektu po dobu jeho odpojení ze střežení přechází v takovém případě na něj.
- h) na vlastní náklady odpovídá za střežení Objektu po dobu zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO a v případě odpojení provozovatele EPS od PCO zajistí trvalou obsluhu EPS alespoň dvěma proškolenými osobami;³
- i) dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zajistí provádění periodických kontrol a nutných revizí

Klíče EVVA MCS

^a Values are means ± SD.

veškerých v Objektu instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, včetně instalovaného objektového ZDP a to osobou s příslušným oprávněním:

- j) určí Kontaktní osoby zajišťující úkoly Provozovatele EPS a všechny kontaktní údaje aktualizuje v databázi kontaktních údajů vedené u HZS hl. m. Prahy. Za tímto účelem jsou Provozovateli EPS poskytnuty přístupové údaje do webového rozhraní pro úpravu kontaktu k danému objektu. Za aktuální a platné se považují údaje uvedené v databázi HZS hl. m. Prahy. Dále určí oprávněné osoby, které jsou oprávněny jednat ve věci fakturací a smluvního vztahu: seznam těchto osob a kontaktní údaje na ně jsou uvedeny v Příloze č. 3;
- k) je povinen zajistit, aby se Kontaktní osoba uvedená v databázi HZS hl. m. Prahy dostavila k převzetí Objektu nejpozději do 30 minut od okamžiku, kdy je této Kontaktní osobě oznámen výjezd jednotky PO na signalizaci „VŠEOBECNÝ POPLACH“. Informování o výjezdu jednotek PO se provádí odesláním SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému na kontaktní telefonní číslo poskytnuté provozovatelem EPS a uvedené v databázi HZS hl. m. Prahy;
- l) umožní jednotkám PO přístup do Objektu za účelem provedení zásahu, případně kontroly Objektu po ohlášení stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“, a to automatickým odblokováním KTPQ a použitím generálního klíče, jenž je v KTPQ uložen;
- m) svým konáním nebude opakovaně vyvolávat plané poplachy či poruchové stavy a bude se řídit příslušnými pokyny pro obsluhu EPS. Před zahájením činností na Objektu, které mohou vyvolat stav „VŠEOBECNÝ POPLACH“ nebo „PORUCHA“ EPS zajistí jeho odpojení dle čl. III. odst. 1 písm. g) Smlouvy;
- n) bude řádně a včas hradit Cenu Služby dle čl. IV. Smlouvy;
- o) při každé změně aktualizuje nastavení EPS a odpovídá za změnou vyvolané úpravy v přenosu informací prostřednictvím ZDP na PCO a aktualizaci dokumentace PIPZ a dokumentace vypracované podle článku 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875. O všech změnách v přenosu informací prostřednictvím ZDP na PCO bezodkladně informuje HZS hl. m. Prahy a v případě nutnosti zajistí dodání nové sady dat pro funkčnost PCO;
- p) plní podmínky připojení EPS na PCO vydané Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, kterým se stanoví podmínky pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na nult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku HZS hl. m. Prahy.

2 HZS hl. m. Prahy:

- a) za účelem určení Kontaktní osoby zajišťující úkoly zástupce provozovatele EPS a aktualizace kontaktních údajů těchto osob v databázi kontaktních údajů vedené u HZS hl. m. Prahy poskytne Provozovateli EPS přístupové údaje do webového rozhraní pro úpravu kontaktů k danému objektu;
- b) při přijetí hlášení „VŠEOBECNÝ POPLACH“ zajistí prostřednictvím služby KOPIS HZS hl. m. Prahy neprodlené vyslání sil a prostředků předurčených jednotek PO dle objektového poplachového plánu (dále jen „OPP“), případně podle požárního poplachového plánu hl. m. Prahy a současně informuje Kontaktní osobu.

Za informování se považuje odeslání SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému na Kontaktní osoby. Potvrzení o doručení SMS, nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému je považováno za

prokazatelně informování kontaktní osoby. Provozovatel EPS je informován, pokud je informována alespoň jedna jeho kontaktní osoba.

Právo provozovatele EPS odvolat prostřednictvím Kontaktní osoby výjezd jednotek PO (telefonicky na KOPIS HZS hl. m. Prahy, na kontaktní tel. číslo dle přílohy č. 4 Smlouvy) před jejich výjezdem – po ověření planého poplachu v objektu provozovatele EPS, není tímto ustanovením dotčeno;

- c) si vynrazuje právo, v případě, že v době přijetí hlášení „VSEOBECNÝ POPLACH“ z ústředny připojené EPS nebude možno vyslat na místo předurčené jednotky PO (např. v případě, kdy budou zasahovat u jiné mimořádné události), vyslat jiné jednotky PO s obdobnými silami a prostředky, jakými disponují předurčené jednotky. Předurčenými jednotkami PO se ve smyslu této Smlouvy rozumí jednotky PO HZS hl. m. Prahy, které budou zasahovat podle OPP nebo požárního poplachového plánu hl. m. Prahy;
- d) je oprávněn prostřednictvím zasahujících jednotek PO vstoupit do všech prostor připojeného Objektu bez omezení, (alt. kromě prostor uvedených v příloze č. 2 Smlouvy);
- e) po každém vstupu jednotek PO do střeženého Objektu předá prostřednictvím velitele zásahu Objekt před jeho uzavřením kontaktní osobě. Pokud se do 30 minut od vyrozumění nedostaví do Objektu Kontaktní osoba a zároveň nebyla v Objektu způsobena škoda, má velitel zásahu právo Objekt za sebou uzamknout a bez dalšího ho opustit. Za případné škody zjištěné po výjezdu jednotek PO nenese odpovědnost HZS hl. m. Prahy. V případě, že v objektu vznikla škoda a Kontaktní osoba se na místo nedostavila, HZS hl. m. Prahy předá Objekt Policii České republiky (případně městské/obecní policii) nebo Objekt uzavře za přítomnosti Policie České republiky (městské/obecní policie). Pokud se do 30 minut od vyrozumění nedostaví do Objektu Kontaktní osoba, HZS hl. m. Prahy bude sankcionovat Provozovatele EPS dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy;
- f) si vyhrazuje právo, že v případě nemožnosti využít generální klíč (např. závada na kódu, chybný nebo nefunkční generální klíč, vyslání jiné než předurčené jednotky PO) je velitel zásahu oprávněn prostřednictvím jednotky PO použít náhradní prostředky k překonání uzamčených vstupních dveří, přístupů k uzavěrům médií, dveří na zasahovacích cestách nebo uzamčených dveřích do prostoru střežených připojenou EPS. V těchto případech odpovědnost za případnou škodu nese Provozovatel EPS, a to bez ohledu na to, zda ke škodě došlo při požárním zásahu či planém poplachu;
- g) při přijetí signálu „PORUCHA“ nebo „ZTRÁTA KOMUNIKACE“ (vypadek niavní i záložní přenosové cesty) prostřednictvím KOPIS HZS hl. m. Prahy informuje Kontaktní osobu. Za informování se považuje odeslání SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému (např. AMDS) Kontaktní osobě. Potvrzení o doručení SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému je považováno za prokazatelné nahlášení poruchy provozovatelem EPS. Provozovatel EPS je informován, pokud je informována alespoň jedna jeho Kontaktní osoba. Není-li tato Kontaktní osoba dosažitelná, provede KOPIS HZS hl. m. Prahy maximálně dva pokusy o informování všech kontaktních osob;
- h) neodpovídá za funkčnost přenosové cesty, včetně ZDP a EPS ani za škody vzniklé jejich technickou poruchou nebo selháním. Rozlišení odpovědnosti mezi HZS hl. m. Prahy a provozovatelem EPS je výstup z přijímací části ZDP a vstup do vyhodnocovací části PCO;

- i) může odpojit provozovatele EPS od PCO zejména v případech:
 - a) kdy přichází zvýšený počet signálů „VŠEOBECNÝ POPIACH“ (např. více než jeden signál z Objektu provozovatele EPS v průběhu jedné hodiny), u kterých je z informací poskytnutých Kontaktní osobou zřejmé, že se jedná o poruchu nebo o plané poplachy (testování a úpravy FPS), nebo
 - b) kdy přichází zvýšený počet signálů „PORUCHA“ (např. více než jeden signál z Objektu provozovatele EPS v průběhu jedné hodiny), nebo
 - c) kdy dochází ke zvýšenému počtu signálů „ZTRÁTA KOMUNIKACE“ (např. více než jedna ztráta komunikace v průběhu jedné hodiny)

O odpojení provozovatele EPS z PCO nebo o závadě PCO, která neumožňuje přijímat signály EPS, informuje KOPIS HZS hl. m. Prahy Kontaktní osobu. Za informování se považuje odeslání SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému na Kontaktní osoby. Potvrzení o doručení SMS, nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému je považováno za prokazatelné informování Kontaktní osoby. Není-li Kontaktní osoba dosažitelná, provede maximálně dva pokusy o informování všech kontaktních osob pro převzetí informace o odpojení. Informováním dle podmínek tohoto odstavce přechází odpovědnost za střežení Objektu na Provozovatele FPS. Provozovatel FPS je informován, pokud je informována alespoň jedna jeho Kontaktní osoba. Znovupřipojení EPS dohodnou smluvní strany po odstranění příčin, které byly důvodem k odpojení FPS.

- j) je oprávněn z důvodu údržby systému provádět odstávky PCO. O odstávce PCO bude HZS hl. m. Prahy informovat Provozovatele EPS prostřednictvím Kontaktní osoby alespoň 10 dní předem. Po dobu odstávky systému nenese HZS hl. m. Prahy žádnou odpovědnost za možné důsledky pro požární bezpečnost Objektu u Provozovatele FPS.

3. Smluvní strany:

- a) se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy a informovat se o všech rozhodných skutečnostech, zejména těch, které brání řádnému plnění Smlouvy;
- b) se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění Smlouvy získají od druhé smluvní strany, či třetí osoby v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž veškeré takové informace jsou považovány za důvěrné, neledná-li se o informace, které jsou veřejně přístupné nebo obecně známé. Provozovatel EPS je povinen zavázat povinností mlčenlivosti všechny osoby, které se budou podílet na plnění této Smlouvy z jeho strany (např. Poskytovatele přenosové cesty); za porušení povinnosti mlčenlivosti těmito osobami odpovídá Provozovatel EPS, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení plnění této Smlouvy. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit důvěrnou informaci bez písemného souhlasu druhé smluvní strany žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem Smlouvy, ledaže se jedná o informaci, jejíž zpřístupnění je vyžadováno právním předpisem nebo rozhodnutím oprávněného orgánu na základě právního předpisu;
- c) určují pro vzájemný styk kontaktní osoby a oprávněné osoby uvedené v čl. III. odst. 1 písm. j) Smlouvy a přílohách č. 3 a č. 4 Smlouvy. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, smluvní strany jsou oprávněny měnit kontaktní a oprávněné osoby a jejich spojení za současné povinnosti oznámení této změny druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Nemá-li Provozovatel FPS zřízenou datovou schránku, pak formou

doporučeného dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a současně e-mailem na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

4. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost ohledně osobních údajů. Bude-li smluvní strana s osobními údaji nakládat při plnění této Smlouvy, odpovídá za to, že z její strany bude nakládáno s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena Služby je stanovena jednotným ceníkem vydaným HZS – generálním ředictvím HZS ČR platným v době poskytování Služby. V případě změny ceníku HZS hl. m. Prahy písemně oznámí do datové schránky Provozovateli EPS změnu výše Ceny Služby sjednané ve Smlouvě a datem účinnosti této změny, a to nejpozději 30 dnů před účinností této změny. Nemá-li Provozovatel EPS zřízenou datovou schránku, pak formou doporučeného dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nepodá-li Provozovatel EPS po oznámení změny ceny, nejpozději však do data její avizované účinnosti, výpověď Smlouvy, projevuje tím konkludentně svou vůli být změnou cen vázán (tj. o změně Cen Služeb nebude smluvními stranami uzavírán dodatek ke Smlouvě). Nebude-li však Provozovatel EPS se změnou Ceny Služby souhlasit, je oprávněn Smlouvu v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy vypovědět s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Po dobu výpovědní lhůty budou Služby dle Smlouvy poskytovány za ceny původní, tj. schválené oběma smluvními stranami.
2. Cena za jednotlivé Služby je v den uzavření Smlouvy stanovena následovně:
 - a) **Částka 3.219,-Kč za měsíc, placeno čtvrtletně ve výši 9.657,-Kč** za trvalé střežení EPS napojeného Objektu. Provozovatel EPS je povinen umístit cenu této Služby na základě této Smlouvy bezhotovostní platbou v českých korunách bankovním převodem na účet HZS hl. m. Prahy uvedený v záhlaví Smlouvy. Provozovatel EPS bere na vědomí, že faktura k této platbě nebude HZS hl. m. Prahy vystavována. Částka za tuto Službu je splatná vždy do čtrnáctého dne prvního měsíce v daném čtvrtletí, za který je tato Služba poskytována. V případě, že trvalé střežení bude zahájeno v průběhu čtvrtletí je Provozovatel EPS povinen umístit částku ve výši odpovídající poměru času počtu dní trvalého střežení, která je splatná na základě faktury vystavené HZS hl. m. Prahy. V případě vystaveného dobropisu zašle HZS hl. m. Prahy přeplatek na účet Provozovatele EPS do patnácti dnů od vystavení dobropisu.
 - b) **Jednorázová platba 21.591,- Kč** za připojení EPS Objektu na zařízení PCO při:
 - a. významné změně stavby (změna způsobu užívání) nebo rozšíření připojení o další objekty (např. rozšíření připojení o další objekty prostřednictvím podružné ústředny EPS),
 - b. změně použité technologie přenosové hlavní nebo záložní cesty (neboli při změně provozovatele přenosové cesty bez změny použité technologie hlavní a záložní přenosové cesty).

Provozovatel EPS je povinen umístit cenu za tuto Službu na základě faktury (danového dokladu), vystavené a odeslané HZS hl. m. Prahy. Na faktuře bude uvedeno evidenční číslo Objektu. Oprávněnost faktury je zajišťována tímto dokladem.

- c) **Platba 2.955,- Kč** za každý výjezd jednotky PO, uskutečněný na základě planého poplachu. Za výjezd na planý poplach se pro účely Smlouvy nepovažuje signalizace EPS vyvolaná stavem, při kterém by mohlo bez zásahu jednotky PO nebo další osoby dojít k požáru, např. ponechání výkonového elektrického spotřebiče bez dozoru v zapnutém stavu, vznícení nebo vznícení potraviny.

Za planý výjezd uskutečněný na základě planého poplachu se považují mimo jiné i stavy způsobené nevhodnou instalací hlásiče v jednotlivých prostorech nebo prováděním činností, v jejichž důsledku došlo k signalizaci požáru v prostorech, kde tyto činnosti neměly být prováděny, případně po dobu provádění těchto činností měla být ze strany provozovatele EPS učiněna opatření k zabránění vzniku planého poplachu (např. činnosti s vysokou prašností, vývinem nárvů) a dále nevhodnou nebo úmyslnou manipulací s EPS.

3. Provozovatel EPS je povinen uhradit platbu za výjezd(y) na planý(é) poplach(y) na základě faktury (daňového dokladu) vystavené a odeslané HZS hl. m. Prahy po uplynutí kalendářního měsíce, vyjma poplachu za měsíc listopad, kdy tyto jsou fakturovány až v měsíci lednu. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Provozovateli EPS. Faktura obsahuje datum a čas uskutečněného planého(ných) výjezdu(ů) a adresu objektu(ů), podrobnější informace není HZS hl. m. Prahy povinen na faktuře uvádět.
4. Faktury budou Provozovateli EPS zasílány prostřednictvím datové schránky a/nebo e-mailem, pokud je ve Smlouvě uveden.

Článek V

Sankční ustanovení a náhrada újmy

1. Provozovatel EPS je povinen uhradit HZS hl. m. Prahy smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč pro každý případ porušení povinností stanovených v čl. III. odst. 1 písm. c), e), j), k), a l) Smlouvy.
2. Za porušení povinností stanovené v čl. III. odst. 1 písm. k) Smlouvy se nepovažuje, pokud se k převzetí Objektu dostaví jiná než Kontaktní osoba uvedená v databázi HZS kraje, za předpokladu, že Kontaktní osoba včas sdělí na KOPIS totožnost a telefonní spojení na tuto jinou osobu.
3. V případě prodlení s úhradou je uživatel povinen zaplatit úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravující některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě nastání vyšší moci nemá žádná ze smluvních stran nárok na náhradu újmy.

Článek VI.

Platnost a odložená účinnost Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
2. S ohledem na hlavní účel Smlouvy je nabytí účinnosti vázáno na splnění podmínky: **ukončení stávajícího smluvního vztahu označeného v preambuli Smlouvy**. Vzhledem k datu ukončení stávajícího smluvního vztahu dohodou ke dni 31. 05. 2025 je tak datum účinnosti Smlouvy stanoveno na den následující, tj. 01. 06. 2025.

3. Při zachování kontinuity připojení EPS na PCU je počatek trvalého střežení sjednání smluvními stranami tak, že den zahájení trvalého střežení podle této Smlouvy následuje po posledním dni stávajícího smluvního vztahu a shoduje se se dnem nabytí účinnosti této Smlouvy.
4. Tak aby nevznikly pochyby o interpretaci úmyslu smluvních stran, tato Smlouva nabývá omezené účinnosti nezávisle na uveřejnění Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy zajistí HZS hl. m. Prahy.
5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy, nebo vypovědí.
7. Návrh na ukončení Smlouvy dohodou prokazatelně doručí jedna smluvní strana druhé smluvní straně.
8. Odstoupením může Smlouvu ukončit kterákoli ze smluvních stran v souladu s § 2004 odst. 3 občanského zákoníku, a to v případě porušení Smlouvy druhou smluvní stranou poté, co smluvní strana dotčená porušením předmětné povinnosti druhou smluvní stranu na její porušení upozorní a vyzve ji ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 30 dnů, přičemž druhou smluvní stranu upozorní, že v případě marného uplynutí lhůty hodlá odstoupit, a tato lhůta uplyne marně. Účinnost odstoupení od Smlouvy v takovém případě nastává posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení odstoupení druhé smluvní straně.
9. HZS hl. m. Prahy je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinností dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně v případě, že bude vydáno rozhodnutí o upauku Provozovatele EPS, Provozovatel EPS sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, bude zahájeno insolvenční řízení s Provozovatelem EPS nebo Provozovatel EPS vstoupí do likvidace.
10. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení důvodů s vypovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Provozovatel EPS je oprávněn ukončit tuto Smlouvu také výpovědí z důvodu, způsobem a s výpovědní lhůtou podle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároku z vadného plnění a nároku z narušení ujmů či jiných nároků primerených, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této Smlouvy, není-li touto Smlouvou výslovně sjednáno jinak.
12. Stane-li se některou ustanovení této Smlouvy neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a neudocněna, nevyplyvají z povahy daného ustanovení nebo obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné domluvě dotčené ustanovení ustanovením novým, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení.


13. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu. z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené Smlouvy.
2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Provozovatel přenosové cestv.
Příloha č. 2.: Seznam prostor střežených EPS, do kterých není umožněn přístup jednotky
PO
Příloha č. 3: Seznam oprávněných osob Provozovatele EPS,
Příloha č. 4: Seznam kontaktních osob HZS hl. m. Prahy
Příloha č. 5: Podmínky pro připojení
3. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto Smlouvou, řídí se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této Smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě stran, bude spororioednán před příslušným obecným soudem podle českého právního řádu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily, pokládají ji za určitou a srozumitelnou, bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojili své podpisy.

Za HZS hl. m. Prahy

Za Provozovatele EPS

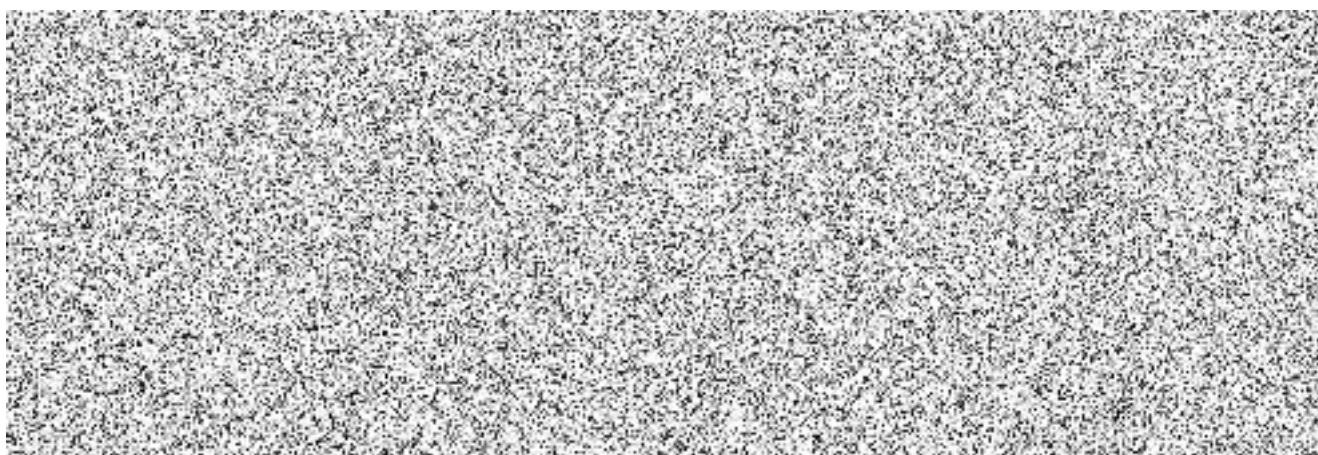

PRILOHA C. 1

Provozovatel přenosové cesty

dle čl. I odst. 3 Smlouvy

Subjekt:	M connections s.r.o.		
Sídlo:	Na hroce 159/1, Praha 8 Březinoves, 182 00		
IČO:	26432595		
ID DS:	pnhjdv	Kontaktní osoba:	
Základní přenosová cesta:	IP MPLS		
Záložní přenosová cesta:	GSM/LTE		
Standard ZDP:	TELENOT		



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Seznam prostor střežených EPS, do kterých není umožněn přístup jednotky PO

dle čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy

Označení a vymezení prostor, do kterých není umožněn přístup jednotky PO

ZPLT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

PRILOHA C. 3

Seznam oprávněných osob Provozovatele EPS

Objekt č. 0092

Název: BD Nove Zahradni mesto F

Adresa objektu: Mattioliho 3271/4, Praha 10 - Záběhlce

Seznam oprávněných osob provozovatele EPS s oprávněním jednat ve věci smluvního vztahu

Jméno	E-mail	telefon

Seznam oprávněných osob provozovatele EPS s oprávněním jednat ve věci fakturaci

Jméno	E-mail	telefon

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam kontaktních osob HZS hl. m. Prahy

Jméno	Ve věci	E-mail	Telefon 1	Telefon 2
				

Krajské operační středisko HZS hl. m. Prahy

Adresa: Generála Šišky 2140, 143 00 Praha 12 – Modřany

Telefon:

E-mail:

PRÍLOHA C. 5

Podmínky pro připojení


Technické a organizační podmínky připojení EPS na PCO

HZS hl. m. Prahy

1. Vymezení pojmů

Zařízení dálkového přenosu ¹ (dále jen „ZDP“) – vynrazene požární bezpečnostní zařízení ², určeno a typově schváleno pro účely Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) v konfiguraci s níže uvedeným doplňujícím zařízením ³ (viz schéma):

- a) klíčový trezor požární ochrany (dále jen „KTPO“) ⁴,
- b) obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) ⁵,
- c) pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) ⁶.

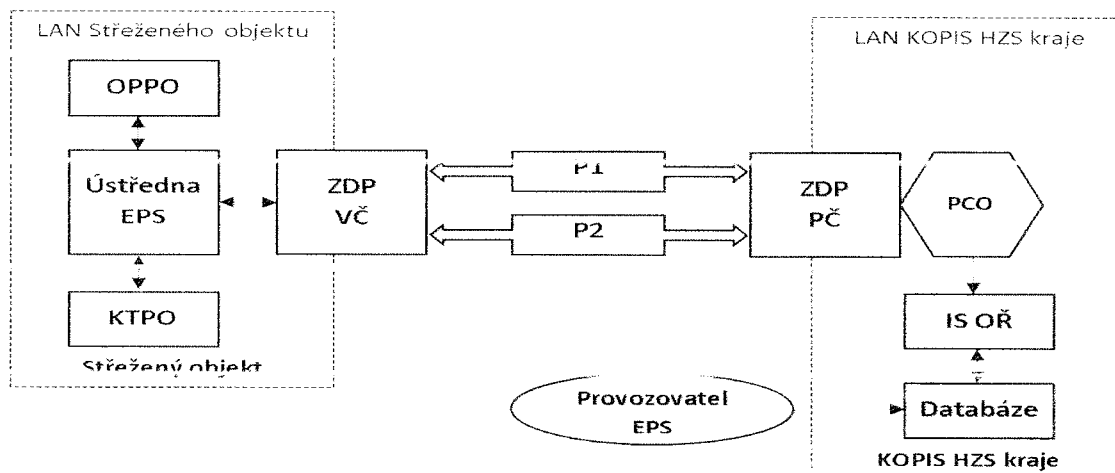

Legenda:

OPPO	obslužné pole požární ochrany – doplňující zařízení
KTPO	klíčový trezor požární ochrany – doplňující zařízení
ZDP VČ/PČ	zařízení dálkového přenosu – vysílací část/přijímací část
P1, P2	zařízení dálkového přenosu – nezávislé poplachové přenosové cesty
PCO	pult centralizované ochrany – doplňující zařízení
KOPIS HZS kraje	krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje

Šedou barvou je zvýrazněno samotné ZDP.

Provozovatel elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) – subjekt provozující systém EPS ⁷ včetně doplňujících zařízení v objektu, včetně zajištění její provozuschopnosti, který má nebo bude mít uzavřenou smlouvu s příslušným hasičským záchranným sborem (dále jen „HZS“) kraje o připojení EPS na PCO.

¹ Čl. 3.1.1 ČSN EN 54-1; ČSN EN 54-21 Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení; čl. 6.7.2.3 ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.

² § 1 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

³ Čl. 3.3 ČSN 34 2710.

⁴ ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovny objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností; čl. 3.22 ČSN 73 0875; čl. 3.30, čl. 6.7.2.2 a příloha F ČSN 34 2710.

⁵ Čl. 3.1.19 ČSN EN 54-1; čl. 6.7.2.1 a příloha E ČSN 34 2710.

⁶ Čl. 3.20 ČSN 73 0875 Požární bezpečnost objektů - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požární bezpečnostního řešení; čl. 6.7.2.4 a příloha G ČSN 34 2710.

⁷ Čl. 3.1.20 ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod.

Provozovatel přenosové cesty - subjekt disponující příslušnou infrastrukturou, splňující požadavky příslušných technických předpisů ČSN – EPS požadavky na spolehlivost DP4 a dalších podmínek Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“), který zajišťuje přenos signálů od provozovatele EPS na PCO u HZS kraje. Provozovatel přenosové cesty je vlastníkem přijímací části ZDP a zpravidla i vysílací části ZDP umístěné v objektu provozovatele EPS.

Určený subjekt – subjekt určený MV-GŘ HZS ČR, který pro něj zajišťuje posouzení splnění podmínek ze strany provozovatele přenosové cesty.

Provozovatel PCO – územně příslušný HZS kraje.

2. Technické podmínky pro připojení EPS

1. Instalace EPS v objektu musí být součástí požární bezpečnostního řešení, zpracovaného podle čl. 4.3.2 ČSN 73 0875.
2. Připojit lze pouze certifikovanou⁸ EPS s ústřednou EPS kompatibilní⁹ se ZDP užívaným hasičským záchranným sborem kraje, která zaručuje svým provedením v maximální míře eliminaci nežádoucích hlášení v podobě planých a technických poplachů.
3. Připojení ústředny EPS podle předchozího odstavce lze realizovat výlučně prostřednictvím certifikovaného¹⁰ ZDP, které:
 - je typově schváleno Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky¹⁰,
 - je navrženo v souladu s čl. 4. 6. ČSN 73 0875,
 - provedením odpovídá čl. 6.7.2.3 ČSN 34 2710.
4. ZDP musí umožňovat přenos informací z ústředny připojené EPS minimálně dvěma nezávislými poplachovými přenosovými cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle čl. 5.2.1 - tabulka 1 a čl. 6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-1¹¹ a dále podle 6.7.2.3.2 ČSN 34 2710.
5. ZDP musí ve smyslu čl. 6.7.2.3.1 ČSN 34 2710 zajistit minimálně samočinný přenos následujících signálů a informací z ústředny připojené EPS na PCO:
 - signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“ (viz čl. 3.19 ČSN 34 2710),
 - signál porucha (bez rozlišení druhu poruchy), a
 - informaci o adrese vysílacího místa.
6. Nově připojované ZDP musí přenášet současně informace s rozlišením na adresy samočinných a tlačítkových hlášení požáru, podle čl. 6.7.2.3.3. ČSN 34 2710 v následující struktuře:
číslo hlášení / podlaží objektu / číslo místnosti / název místnosti / (event. druh hlášení)
7. Pro umožnění nenásilného, rychlého a systémového vstupu předurčené JPO do všech připojenou EPS střežených prostor objektu v případě požáru, musí být v blízkosti místa, od kterého se předpokládá nástup předurčené JPO k provedení požárního zásahu, instalován a připojen certifikovaný klíčový trezor požární ochrany⁴ (dále jen „KTPO“), v jehož vnitřní schránce bude uložen generální klíč (viz čl. 3.25 ČSN 73 0875), umožňující vstup do těchto prostor (v případě, kdy není technicky nebo organizačně možný vstup do všech EPS střežených prostor objektu, je toto upraveno ve smlouvě). KTPO lze odemknout pouze při aktivaci ústřednou připojené EPS. Každá taková aktivace musí být pro lepší orientaci předurčené JPO signalizována optickým výstražným zařízením kategorie B (pro venkovní provedení) provedeným podle ČSN EN 54-23¹², umístěným nad KTPO zpravidla ve výšce 3 m nad zemí tak, aby byl optický výstražný signál spolehlivě viditelný z příjezdové komunikace, v případě, že nelze tuto podmínku splnit, je možná instalace druhého optického výstražného zařízení na rohu budovy, případně na jiném vhodném místě k navedení jednotek.
8. Funkční vlastnosti a provedení KTPO musí odpovídat technickým podmínkám podle čl. 6.7.2.2 a přílohy F ČSN 34 2710.
9. Zábrany na vjezd do areálů (posuvné nebo otočné brány, závory apod.) musí být otevírány signálem od EPS (otevření brány/závory musí být funkční i v případě výpadku el. energie z rozvodné sítě) nebo musí být u vjezdu do areálu (např.

⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

⁹ ČSN EN 54-13 Elektrická požární signalizace – Část 13: Posouzení kompatibility komponentu systému.

¹⁰ § 32 písm. c) a § 31 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

¹¹ ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy.

¹² ČSN EN 54-23 Elektrická požární signalizace-Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

ve sloupku oplocení umístěn KIPU se zábleskovým majakem umožňující otevření zabrany na vjezd prostřednictvím generálního klíče.

10. Pro umožnění jednoduše externí obsluhy ústředny připojené EPS předurčenou JPO v případě požaru musí být instalováno a připojeno certifikované obslužné pole požární ochrany⁵ (dále jen „OPPO“), které bude umístěno uvnitř střešeného objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou viditelností, od kterého se předpokládá nastup předurčené JPO k provedení požárního zásahu.
11. Pokud není ústředna EPS do 10-ti metrů od vstupu do objektu, je třeba vybavit objekt Podružným tablem EPS dle normy ČSN 73 0875 čl. 4.4.2
12. Funkční vlastnosti a provedení OPPO musí odpovídat technickým podmínkám podle ČSN EN 54-1; čl. 6.7.2.1a přílohy E ČSN 34 2710.
13. Pro urychlení zásahu se u vstupu v blízkosti OPPO vyžaduje skříňka na DZP/PIPZ (nebo jiný obdobný dokument s rozmístěním hlásic), v červeném provedení a uzamykatelná. Klíček vložen společně s GK v KIPU.
14. U zvláštních druhů staveb či dispozičně složitých objektů (např. památkově chráněné objekty, oplocené areály, rozlehlé objekty) lze použít i alternativní umístění KTPO, OPPO a skřínky na DZP/PIPZ, případně instalovat tato zařízení na různých místech tak, aby nebyla ohrožena zásahová činnost předurčené JPO a aby bylo technickým opatřením zabráněno protichůdnému ovládání ústředny připojené EPS z různých míst. Umístění třeba konzultovat s velitelem místně příslušné stanice, nebo jím určeným příslušníkem.

3. Organizační podmínky a postup před připojením EPS na PCO

Elektrickou požární signalizaci legitimně provozovanou právnickou osobou, podnikající fyzickou nebo fyzickou osobou lze připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na PCO po splnění obecných a technických podmínek pro připojení (IOP) na základě uzavřené smlouvy a schváleného požární bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu.

1. Dokumentace pro připojení EPS na PCO

- a) Provozovatele EPS předkládají PIPZ, dle vzoru zpracování uvedeného na stránkách HZS hl. m. Prahy
<https://www.hzs.cz/clanek/szoba-pco-nas-hl-m-praha>
- b) PIPZ slouží pro zajištění rychlé orientace JPO v objektu při ověřování signálu „VSEOBECNÝ POPLACH“. Označení jednotlivých místností (prostor) na ústředně EPS musí korespondovat s označením v PIPZ a toto označení musí odpovídat skutečnosti v objektu Provozovatele EPS a údajům přenášeným na PCO.
- c) Dokumentace musí obsahovat informaci o veskerých zařízeních, které mohou negativně ovlivnit zásah jednotek, včetně zařízení bez ohlašovací povinnosti jako je například malá FVE, nabíjecí stanice pro elektromobily a podobně.
- d) Jakákoliv změna ve střešeném objektu bude doprovázena úpravou příslušné dokumentace (PIPZ) a příslušnou úpravou nastavení údajů přenášených na PCO tak, aby odpovídala skutečnému stavu.

2. Označení hlásičů v objektu

Provozovatel EPS zajistí označení hlasic požaru EPS fyzickými číselnými adresami (SW/krátkými/ adresami) hlásičů takto:

Viditelné hlásiče

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| – při světle výšce místností do 3 m | – | Arial, velikost písma 40 bodů, |
| – při světle výšce místností do 7 m | – | Arial, velikost písma 80 bodů, |
| – při světle výšce místností nad 7 m | – | Arial, velikost písma 120 bodů. |

Označení hlasic je provedeno černým písmem na bílém podkladu.

U světlé identifikace čidel umístěných nad podhledy

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| – při světle výšce místností do 3 m | – | Arial, velikost písma 40 bodů, |
| – při světle výšce místností do 7 m | – | Arial, velikost písma 80 bodů, |
| – při světle výšce místností nad 7 m | – | Arial, velikost písma 120 bodů. |

Označení hlasic je provedeno černým písmem na žlutém podkladu.

U světelné identifikace čidel umístěných pod podlahou

– u nejbližší obvodové stěny ve výšce 1 m – Arial, velikost písma 40 bodů.

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na žlutém podkladu.

Označení hlásičů ve výtahových šachtách je provedeno v nejnižším PP, v 1. NP (respektive NP, kde se předpokládá vstup jednotek) a v nejvyšším NP na zárubní výtahových dveří. Provedení černým písmem na žlutém podkladu.

Odlišné značení lze provést u speciálních staveb (zejména památkově chráněných), kde by značení významným způsobem zasahovalo do interiéru a negativně ovlivňovalo chráněné památky. Toto bude řešeno v rámci smluvního vztahu Provozovatele EPS a HZS. rozhodující slovo má místně příslušný velitel stanice, nebo jím určený příslušník.

3. HZS požaduje před připojením každého objektu na PCO provést zkoušku pro ověření funkčnosti přenosu signálu (dále jen „zkouška“).

Provozovatel EPS požádá HZS o stanovení termínu konání zkoušky. HZS písemně sdělí Provozovateli EPS termín prohlídky se zkouškou.

Zkoušky se účastní za HZS: velitel místně příslušné stanice (případně jím určený příslušník) a/nebo koordinátor PCO a pokud to charakter objektu vyžaduje i zástupce oddělení prevence; dále Provozovatel EPS, který zajišťuje přítomnost provozovatele ZDP a zpracovatele DZP/PIPZ.

Zkoušce předchází kontrola objektu místně příslušným velitelem stanice (VS), (případně koordinátorem připojení na PCO), který zkontroluje zejména:

- Systém generálního klíče (GK) – nainstalovaná **půlvložka s objektovým generálním klíčem** v klíčovém trezoru (KTPO) a **půlvložka** ve dvířkách obslužného pole PO „OPPO“. Všechny dveře nebo vstupy do prostor, za kterými se nacházejí prvky EPS (též výlezy na střechu atd.) napojené na systém EPS **musí být** opatřeny vložkou GK, a to i od dveří, kde se nacházejí technologie – voda, plyn, el. rozvod elektriny.
- „Hasičskou“ půlvložku do KTPO - zajistí nejpozději v den prohlídky provozovatel ZDP.
- Kontrola komponent systému EPS – KTPO, zábleskového majáku, panelu OPPO a ústředny EPS.
- Výlezy na střechu, uzamčeny na GK, pokud nikoliv, je třeba klíč vložit do KTPO. Žebříky, pokud jsou zamčeny, tak musí být opatřeny systémem GK.
- Kontrola přítomnosti vyplněné provozní knihy EPS a stručného návodu k ústředně EPS.
- Požární hlásiče a požární tlačítka musí být označeny čitelnými adresami dle odstavce 2. e), nezakryté a funkční a jejich skutečné umístění ve vztahu k dokumentaci PIPZ. Rejstřík čidel v PIPZ musí odpovídat skutečnému stavu s EPS ústřednou.
- Kontrola označení dveří, za kterými je ústředna EPS, označení dveří s cedulkou HUV i u samotného kohoutu, hlavního nebo vedlejšího uzávěru plynu, hlavního vypínače elektrické energie v objektu, UPS a dalších skutečností, které mají vliv na požární bezpečnost objektu, nebo orientaci v něm.
- Kontrola zpracování Dokumentace zdolávání požáru (či jiného obdobného dokumentu) ke skutečnému stavu objektu.

V závěru prohlídky je provedena zkouška vyvoláním poplachu.

Proběhne kontrola rozsvícení zábleskového majáku, otevření klíčového trezoru a funkčnost návazných zařízení ovládaných systémem EPS + kontrola přenosu poplachu za pomoci ZDP na operační středisko HZS hl. m. Prahy.

Po prohlídce dochází k podpisu Akceptačního protokolu – záznam o provedené prohlídce a následně je vyhotoven ze strany HZS hl. m. Prahy seznam připomínek k PIPZ a objektu, které je třeba uvést do souladu.

4. Provozovatel EPS zajišťuje, že před provedením zkoušky bude v KTPO uložen generální klíč umožňující:
- a) vstup do všech prostorů objektu střežených EPS, a to včetně prostorů užívaných i jinými uživateli nebo nájemci (dveře či vrata, které Provozovatel EPS nevyžaduje zamykat, mohou být opatřeny zámky, které lze manuálně otevřít bez použití speciálního náčiní nebo musí být zamezeno vložení klíče do zámku),
 - b) dvířka OPPO (v systému GK),
 - c) použití vnějších zásahových cest (jsou-li z bezpečnostních důvodů zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob),
 - d) vjezd do areálů, pokud otevření zábrany není umožněno od signálu EPS.

V případě, že ve střezeném prostoru bude instalováno speciální technologické zařízení s ovládním na klic, který nelze nahradit generálním klíčem, zajistí Provozovatel EPS uložení tohoto klíče s popiskem do KTPO spolu s generálním klíčem.

Vložka zamku KTPO bude upravena na cylindrickou vložku pro klic používaný jednotkami HZS.

Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby v bezprostřední blízkosti ÚSTŘEDNÍ EPS nebo v prostorách, stanovených po dohodě s HZS, byla uložena PIPZ s přílohou obsahující dokumentaci rozmístění hlásičů EPS.

5. Závěr prohlídky a zkoušky

- a) V případě, že během zkoušky budou shledány rozsáhlé nedostatky, budou uvedeny v akceptačním protokolu, nebude vydán souhlas s uvedením objektu do zkusebního provozu a zkouška bude po odstranění závad opakována na základě nové žádosti Provozovatele EPS.
- b) V případě, že během zkoušky budou shledány drobné nedostatky, budou uvedeny v akceptačním protokolu, zatím nebude vydán souhlas s uvedením objektu do zkusebního provozu do odstranění připomínek z provedené prohlídky.
- c) Bude-li po provedení zkoušky shledáno HZS, že instalovaný systém ZDP je funkční a jsou splněny všechny podmínky, HZS v dohodě s Provozovatelem EPS a provozovatelem ZDP určí v akceptačním protokolu termín zahájení zkusebního provozu, viz. odstavec 8.
- d) Provozovatel EPS je povinen uvést do akceptačního protokolu kontaktní osoby pro zkusební provoz.

6. Fyzická kontrola objektu s využitím PIPZ předurčenou jednotkou požární ochrany proběhne během zkusebního provozu. Kdy se seznámí všechny tři směny a je podmínkou pro připojení v rámci běžného provozu. Provozovatel EPS je povinen umožnit předurčené jednotce PO prohlídku objektu (včetně seznámení s vybavením KTPO a PIPZ, odzkoušením generálního klíče, příp. vyvoláním cvičného poplachu).

7. Seznámení jednotky s objektem je podmínkou pro trvalý provoz. Záznam provede koordinátor PCO v ELO po písemném potvrzení VS.

8. Zkušební provoz

- a) Zkušební provoz je stanoven na dobu nejdele 1 měsíce od okamžiku určení v akceptačním protokolu, pokud je objekt bez závad a již je souhlas oddělení prevence. V případě zjištěných závad na objektu, nebo doposud neobdrženém souhlasu oddělení prevence, stanovuje zahájení zkusebního provozu koordinátor PCO, o čemž je zastupce objektu a provozovatel ZDP informovan emailem.
- b) V době zkusebního provozu musí být každý VŠEOBECNÝ POPLACH vyvolaný reálným požárem potvrzen telefonickým oznámením požáru, respektive dochází ze strany KOPIS k volání ostraze objektu a zjišťování situace na místě. V případě, že se KOPIS nedovolá ostraze objektu, je na místo vyslána jednotka HZS pro kontrolu.
- c) Každé zkušební testování na objektu v době zkusebního provozu musí být předem telefonicky ohlášeno Provozovatelem EPS - oprávněnou osobou na provozovatele ZDP a KOPIS HZS.

9. Po ukončení zkusebního provozu dojde k vyhodnocení zkusebního provozu ze strany HZS. Od doby ukončení zkusebního provozu, až do doby jeho vyhodnocení a následného stanovení termínu trvalého střežení bude k objektu přístupováno jako v režimu zkusebního provozu. **Do doby zahájení trvalého střežení musí být v objektu zajištěna 24 - hodinová obsluha ústředny EPS splňující podmínky platných předpisů, pokud to provozovateli EPS určuje PBŘ.**

10. Výsledkem vyhodnocení zkusebního provozu může být:

- a) souhlasné vyjádření s uvedením ZDP do trvalého střežení a výzva k podpisu smlouvy.
- b) nesouhlasné vyjádření s uvedením ZDP do provozu do odstranění zjištěných závad. Provozovatel EPS v takovém případě zajistí odstranění zjištěných závad a následně může písemně požádat HZS o stanovení nového termínu zkusebního provozu.