



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 88

D_06 – Vstupní objekt a kolonáda

SO 07.09 KOLONÁDA

- ZM 096 změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


Důvodová zpráva – změnový list č. 88
ZM 096 změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda

Dle zjištěného skutečného stavu na staveništi došlo při rámci zpracování dílenské dokumentace k úpravě základů pro prefabrikované stupně kolonády – pobytové schody.

V projektu se uvažovalo s uložením prvního a posledního stupně na monolitický základ, nově budou, z důvodu podloží a větší šířky ponechané nábrežní stěny, doplněny příčné základy pro sjednocení základových poměrů prefa konstrukce.

V Brně dne :





Datum: 4. října 2024


Věc: ZM 096 – Změna založení prefabrikovaných schodů Kolonády

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Na základě nových skutečností došlo v rámci zpracování dílenské dokumentace k úpravě základů pro prefabrikované stupně kolonády – pobytové schody. V projektu se uvažovalo s uložením prvního a posledního stupně na monolitický základ. Nově z důvodu podloží a větší šířky ponechané nábrežní stěny jsou doplněny příčné základy pro sjednocení základových poměrů prefa konstrukce. S touto úpravou v rámci AD souhlasíme.

Při ověření vícenákladů byl přepočítán objem betonových základů, kde dojde k navýšení o $94,5 \text{ m}^3$ betonové směsi. Pro doplnění příčné pasy je to hodnota $66,7 \text{ m}^3$. K tomu by měli být vztaženy adekvátní položky na základě provedení základů. U zemních prací je pro rýhy od HTÚ uvažováno 500 m^3 výkopku, ale dle předchozího projektu je celkový objem základů pro kolonádu 275 m^3 . Proto je možné, že očekávaný objem výkopu pro navýšené rýhy bude dostatečný.

Vyhotovil:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_06 – Vstupní objekt a kolonáda	Změnový list č. 88						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.09 KOLONÁDA - ZM 096 změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda</td><td style="width: 40%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.09 KOLONÁDA - ZM 096 změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda	PŘÍKAZ Č.:				
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.09 KOLONÁDA - ZM 096 změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda	PŘÍKAZ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:					
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:					
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava základů pro prefabrikované stupně kolonády-pobytové schody. Nové podloží a větší šířka nábřežní stěny jsou doplněny o příčné základy DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 096 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.88 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.09 se PD uvažovalo s uložením prvního a posledního stupně na monolitický základ. Nově z důvodu podloží a větší šířky ponechané nábřežní stěny budou doplněny příčné základy pro sjednocení základových poměrů prefa konstrukce NAVRHL: PŘÍKAZ VYDAL:							
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 						

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_06 – Vstupní objekt a kolonáda	88																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 - ZM 096</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: KOLONÁDA změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 - ZM 096	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: KOLONÁDA změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 - ZM 096	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: KOLONÁDA změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			Mail	
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:															
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:															
		FAX:															
		OSOBNĚ:															
		Mail															
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava základů pro prefabrikované stupně kolonády-pobytové schody. Nové podloží a větší šířka nábřežní stěny jsou doplněny o příčné základy DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.- ZM 096 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.88 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 152 725,58 Kč</td><td style="text-align: right;">242 072,37 Kč</td><td style="text-align: right;">1 394 797,95 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 152 725,58 Kč</td><td style="text-align: right;">242 072,37 Kč</td><td style="text-align: right;">1 394 797,95 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 152 725,58 Kč	242 072,37 Kč	1 394 797,95 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	1 152 725,58 Kč	242 072,37 Kč	1 394 797,95 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 152 725,58 Kč	242 072,37 Kč	1 394 797,95 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	1 152 725,58 Kč	242 072,37 Kč	1 394 797,95 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: [Redacted]</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [Redacted]</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>		OD: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: _____													
OD: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: _____															
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [Redacted] BKOM, [Redacted]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [Redacted]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085-099

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Objekt: SO 07.09 - Kolonáda - ZM 096 - změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda - VÍCEPRÁCE

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 152 725,58
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 152 725,58	242 072,37
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 394 797,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085-099

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

SO 07.09 - Kolonáda

- ZM 096 - změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda- VÍCEPRÁCE

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 152 725,58	1 394 797,95
04	D_06 - Vstupní objekt a kolonáda	1 152 725,58	1 394 797,95
	SO 07.09 - Kolonáda		
	- ZM 096 - změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda- VÍCEPRÁCE	1 152 725,58	1 394 797,95

Nábřeží řeky Svatky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

D 06 - Vstupní objekt a kolonáda

VÍCEPRÁCE


Datum: 18.10.2024

Projekant: A PLUS a.s.

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Strana 3 z 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	W		Základy - pasy, výztuž (m)									
	W		Schodiště									
	W		přiklání přičné pasy									
	W		2,1		2,100							
	W		Součet		2,100							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				150 288,84					
70	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	15,600	9 633,90	150 288,84	SO.07.13.2	0,12171	1,89869	2,40000	37,44000
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdí a pilířů ze železobetonu									
	P		Poznámka k položce:									
	W		Hmotnost sítě 2-4 úmí 3		15,600							
	W		odbourání nábytní zdi									
	W		26*1,2*0,5									
D	997		Přesun sítě				23 999,04					
12	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	37,440	128,30	4 803,55	SO.08.22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km									
13	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	711,360	14,70	10 456,99	SO.08.22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
	W		*19									
12	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	37,440	233,40	8 738,50	so.07.17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařídkého do Katalogu odpadu pod kódem 170 101									
	W											
D	998		Přesun hmot				54 466,99					
113	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	249,734	218,10	54 466,99	SO.07.09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



POPIS ZMĚNY 096

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	A PLUS a.s.
PROJEKTANT ČÁSTI:	A PLUS a.s.
DATUM:	18. 10. 2024



1. Popis změny

- Na základě nových skutečností došlo v rámci zpracování dílenské dokumentace k úpravě základů pro prefabrikované stupně kolonády – pobytové schody. V projektu se uvažovalo s uložením prvního a posledního stupně na monolitický základ. Nově z důvodu podloží a větší šířky ponechané nábrežní stěny jsou doplněny příčné základy pro sjednocení základových poměrů prefa konstrukce. Viz vyjádření ze dne 4.11.2024.
- Dle požadavku na tuto akceptovanou změnu byla revidována dokumentace základů ve stupni DPS.

2. Posouzení, stanoviska:

- Změna nevyžaduje projednání s DOSS.

3. Revize výkresů DPS:

- SVR-DPS-D.06-02-151A-02 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 1PP – VÝKRES TVARU – ČÁST A
- SVR-DPS-D.06-02-151B-02 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 1PP – VÝKRES TVARU – ČÁST B
- SVR-DPS-D.06-02-151C-02 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 1PP – VÝKRES TVARU – ČÁST C
- SVR-DPS-D.06-02-151D-02 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 1PP – VÝKRES TVARU – ČÁST D

4. Doplněné nové výkresy DPS:


- žádné

5. Aktualizovaný výkaz výměr v členění na vícepráce a méněpráce


- Změna má dopad do výkazu výměr a bude tvořen vícepracemi.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POD 1.PP. - VÝKRES TVARU - ČÁST B

PŮDORYS
M 1:50

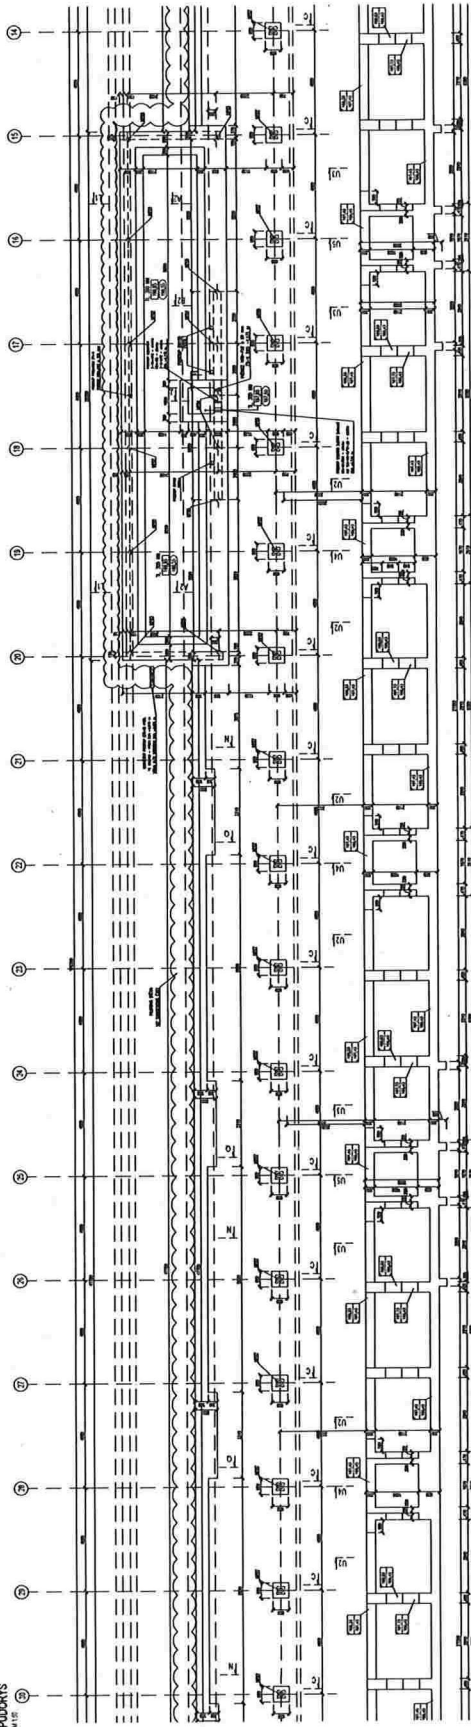

REZ
M 1:50



SCHEMA OBJEKTU



VÝPIS SPECIÁLNÍCH PŘÍKŮ

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

PRŮVÝŠKOVÝ PŘÍK

zhotovitelem, který bude provádět okamenování. Účastníci jednání: zástupce TDI, AD a KAM. Info na příštím KD.

20.8.2024 Jednání ke kontrole kameniva zatím neproběhlo. Info k termínu jednání zašle zhotovitel, před odesláním finální verze zápisu. Zodpovídá zhotovitel

3.9.2024 Schůzka ke kontrole kameniva neproběhla. Zhotovitel přislíbil, že schůzka proběhne do příštího KD (17.9.2024). Účastníci jednání: zástupce TDI, AD a KAM. Zodpovídá zhotovitel

17.9.2024 Schůzka ke kontrole neproběhla. Trvá. Zodpovídá zhotovitel

1.10.2024 Probíhá demolice stávající dozdní. Proběhla kontrola kameniva z původních zdí, který bude použit, kontrola zbylé části kameniva proběhne v příštím týdnu. Poté zhotovitel provede práce na dozdní. Zodpovídá zhotovitel

15.10.2024 Kontrola zbylé části kameniva neproběhla, práce na opravě ještě nezačaly. Dle vyjádření zhotovitele z důvodu nemoci klíčového pracovníka subdodavatele. Zhotovitel informoval, že vyzkoušení zbylé části kameniva proběhne 16.10.2024 a zahájení prací na opravě také. Zodpovídá zhotovitel

29.10.2024 Proběhla částečná oprava (na povodní straně) zídky. Dle vyjádření AD, TDI a KAM je tato oprava akceptovatelná. Zástupce TDI provedl zápis do SD. Zhotovitel bude pokračovat opravou na návodní straně obdobným způsobem.

2. Vyústění kanalizace HKB 09b přes nově budovanou stezkou ZM092

23.7.2024 Nad úroveň nově budované stezky se nachází vyústění z HKB 09b o průměru 500mm. Ad prověřil řešení tohoto vyústění a případně navrhne řešení co nejdříve. Bude řešeno pravděpodobně formou potrubí pod nově budovanou stezkou.

Za prověření a zpracování změny DPS zodpovídá AD

6.8.2024 AD zaslal 3 varianty řešení. Všechny varianty vyžadují zásah do již vybudované převázky v místě vynechaných pilot. Zástupce AD prověřil u statika možnost zásahu do převázky obratem, poté AD s TDI rozhodnou, která varianta řešení bude realizována. Zhotovitel upozornil, že potřebuje kompletní řešení v místě do příštího týdne, kvůli dalšímu postupu prací v místě. Zodpovídá AD

20.8.2024 Navrženou variantu řešení zhotovitel již realizoval. VV zpracuje rozpočtář zhotovitele po návratu z dovolené. Zodpovídá zhotovitel

3.9.2024 VV zpracuje zhotovitel do 10.9.2024 Zodpovídá zhotovitel

17.9.2024 Probíhá kontrola rozpočtáře TDI(BVK). Zodpovídá TDI

1.10.2024 Kontrola proběhne do příštího KD. Zodpovídá TDI

15.10.2024 Kontrola proběhla, zhotovitel zapracuje připomínky TDI do příštího KD. Zodpovídá zhotovitel

29.10.2024 Proběhlo. Bod bude vypuštěn.

3. Změna založení prefabrikovaných schodů Kolonády ZM096

17.9.2024 Dle realizační projektové dokumentace jsou prefabrikované schody na kolonádě ukládány na násyp (vyjma prvního a posledního schodu – ty jsou částečně podepřeny základovým pasem). S ohledem na zaplavování těchto schodišťových stupňů a celkovou stabilitu schodiště statik zhotovitele navrhuje pod jednotlivými stupni provést příčné pasy na kterých budou osazeny jednotlivé stupně. Zhotovitel zaslal dílenskou dokumentaci k vyjádření AD. Pokud bude toto řešení nezbytné, tak bude mít dopad do VV (navýšení zemních prací a prací na žb. konstrukcích)

1.10.2024 AD zaslal v den konání KD výkresovou část, chybí stanovisko AD a VV. Zodpovídá AD

15.10.2024 Zhotovitel požádal o předání tištěné verze DPS. Stanovisko AD zaslal. Chybí VV.

AD zpracuje VV a předá tištěnou verzi změny DPS do 22.10.2024. Zodpovídá AD

29.10.2024 AD zaslal elektronickou verzi změny DPS, ta je vložena i na sdíleném úložišti. Tištěnou verzi DPS předal AD zástupcům KAM, zástupce KAM předá tištěnou DPS ke kontrole TDI a zhotoviteli. Zhotovitel má připomínky k VV, které dořeší s AD. Zodpovídá AD a zhotovitel

4. Zajištění svahu u schodiště při ulici Kamenná pro provádění prací ZM094

23.7.2024 Zástupce zhotovitele informoval, že proběhla kontrola geotechnika v místě schodiště při ulici Kamenná. Svah je aktuálně stabilní. Stavba schodiště však bude vyžadovat realizaci podélného výkopu hloubky cca 1,0 až 2,0 m, který bude zahrouben do rostlého terénu přímo pod svahem umělého přisypu. Během výstavby proto hrozí nebezpečí pádu jednotlivých uvolněných kamenů, či přímo sesunutí mělké vrstvy zemin tvořících umělý násyp i se stavebním a jiným materiálem, který je uskladněn na ploše násypu.