


ruem vikop

James-ko!


James-ko!

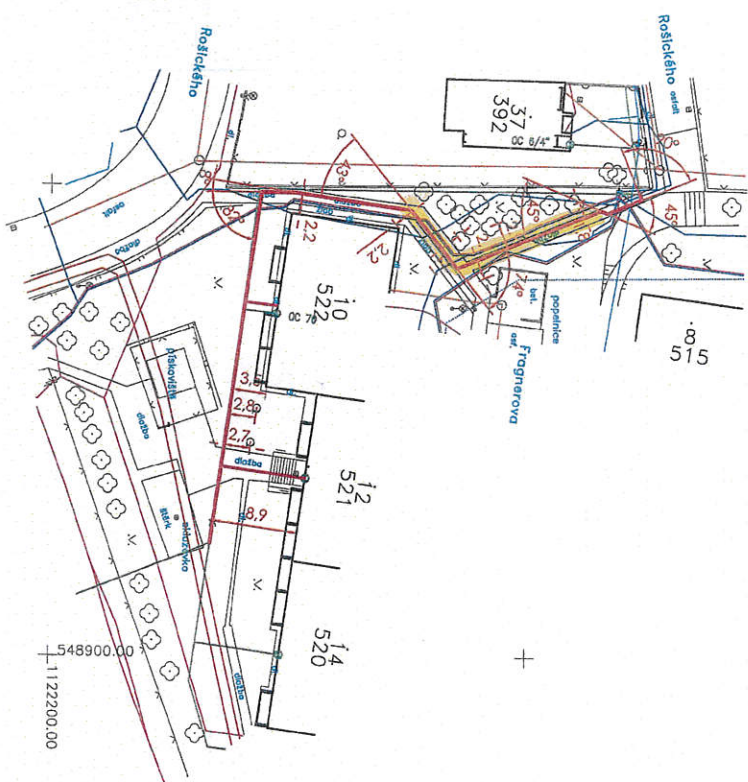

NITL PLYNOVOD dn 110, SDR 17,6
PE 100 DL. 86 m

podzemni:

- nový ženský NTL plynovod
nový ženský NTL přípojka
kanalizace
plynovod NTL
sčítavací kabely – CETIN
kabely NN
teplovod


[illegible]

Za střípce zeleně a zástupce vlastníka pozemků SMOI souhlasíme s předloženou stavbou, a to za předpokladu, že Lindberg50.00 dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření.

Č.j.: SMOU/...2013/OZP/PZJ/Tur

Ze dne: 24. 4. 2017

Projektant

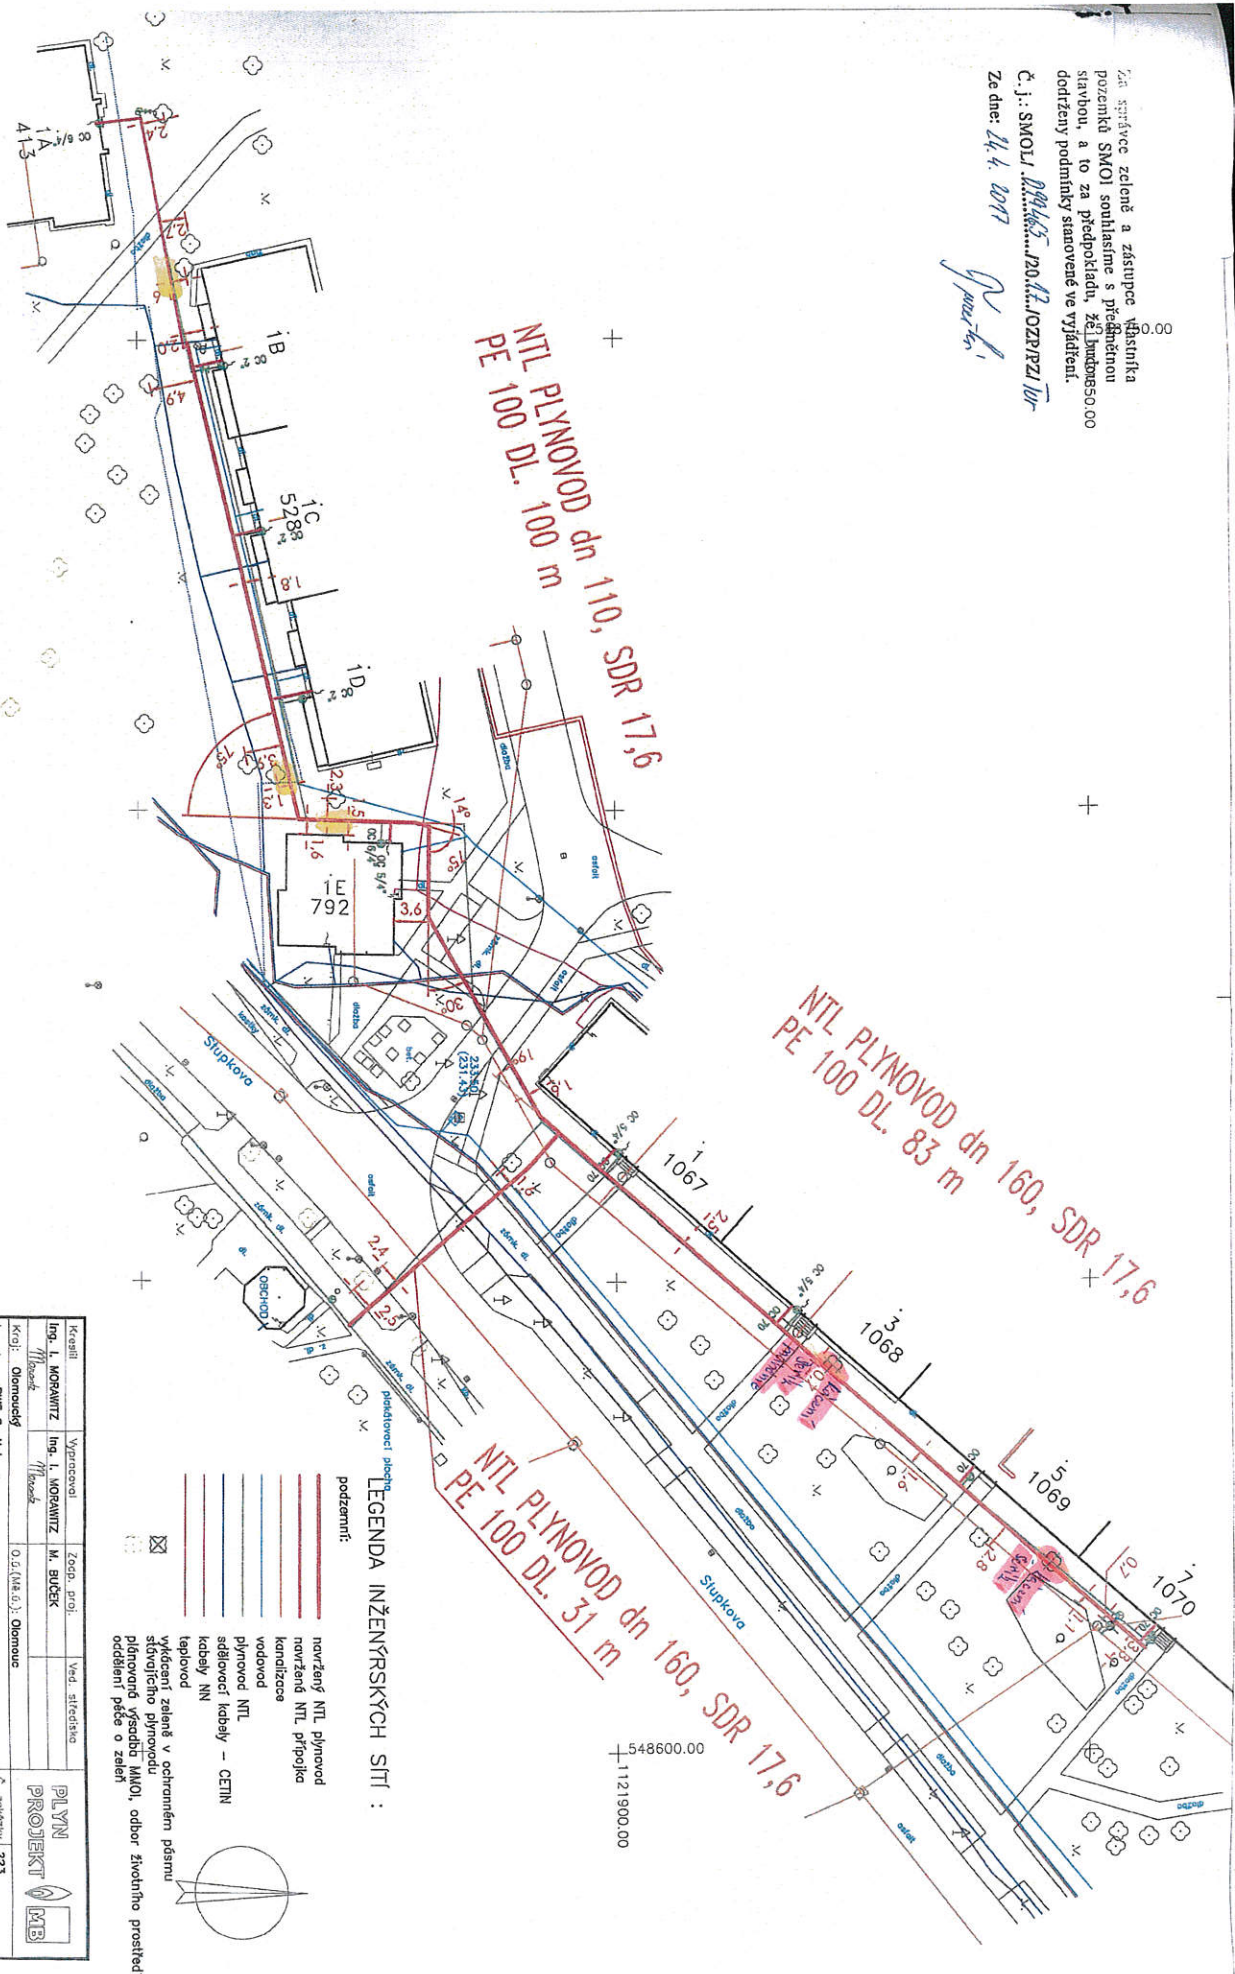

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

- podzemní:
- nový NTL plynovod
 - nový NTL přípojka
 - vodovod
 - kanalizace
 - plynovod NTL
 - sčítací kabely - CETIN
 - kabely NN
 - teplovod
 - vykrajovací zeleně v ochranném pásmu stávajícího plynovodu
 - plánovaná výsadba MNO, odbor životního prostředí
 - odcizení práce o zeleni

Kreslil	Vypracoval	Zjed. zjed.	Ved. středisko
Ing. L. KOPANITZ	Ing. L. KOPANITZ	M. BUDĚK	
Kořl. Olomoucký	Kořl. Olomoucký	O.L. (M.B.) Olomouc	
Investor: RWE Gaznet s.r.o.			
Stavba: REKONSTRUKCE NTL PLYNOVODU			
Adresa: A DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK			
Objekt: OLOMOUČ, UL. SLUPKOVA + 2			
Objekt: Část profese PLYN			
Stavba: KORDINOVANÍ SITUACE - SLUPKOVA			
Číslo: 235			
Datum: 04. 2016			
Stupeň: DPS			
Formát: 2 A4			
Verze: 1 : 500			
Arch. č.			
Průběh			
Číslo			



PROJEKT