

Regulační ventily s pohonem	1KS
Systém měření regulace MaR	
Bojler	1KS
Třícestný ventil	1KS
Kulový ventil	8KS

Stroj 5: Na Chodovci

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
<u>Výměníková část</u>			
<u>Horkovod:</u>			
<u>Potrubí:</u>			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 100	2000	10
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 80	2000	8
<u>Armatury:</u>			
kulový kohout přírubový	DN 100	2000	3
kulový kohout přírubový NAVAL	DN 80	2000	3
kulový kohout přírubový NAVAL	DN 65	2000	2
Odkalovač přírubový	DN 80	2000	2
Regulační ventil	DN 50	2000	1
Regulační ventil	DN 25	2000	1
<u>Regulační přístroje:</u>			
servomotor BELIMO HT 24		2000	1
servomotor Siemens SKD 62		2000	1
<u>Teploměry:</u>			
Teploměr	0-200 °C	2000	3
Teploměr	0-120 °C	2000	1
<u>Tlakověry:</u>			
Tlakověry		2000	2
<u>Izolace</u>			
Orsil s Al folií	DN 100	2000	10
Orsil s Al folií	DN 80	2000	8
<u>ÚT</u>			
<u>Výměník</u>			
Deskový výměník Alfa Laval CB200	324 x 742 x 225	2000	2
<u>Potrubí:</u>			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 100	2000	4
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 80	2000	5
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 50	2000	22

ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 25	2000	47
Armatury:			
kulový kohout	DN 80	2000	1
kulový kohout	DN 50	2000	11
kulový kohout	DN 32	2000	9
kulový kohout	DN 25	2000	22
kulový kohout	DN 15	2000	2
Uzavírací ventil přímý	DN 100	1996	2
Uzavírací ventil přímý	DN 80	1996	1
Uzavírací ventil přímý	DN 40	1996	1
Šoupě	DN 80	2000	2
Šoupě	DN 50	2000	2
filtr	DN 80	2000	1
filtr	DN 65	2000	1
trojcestný ventil (bez pohonu)	DN 80	2000	1
trojcestný ventil	DN 50	2000	1
trojcestný ventil	DN 25	2000	1
pojistný ventil	DN 32	2000	4
vypouštěcí kohout	DN 15	2000	19
odvzdušňovací ventil	DN 15	2000	12
Regulační přístroje:			
servomotor BELIMO NR 24-SR-T		2000	8
Oběhová čerpadla:			
Grundfos UPS 25-40 180		2000	1
WILO TOP E25/1-7		2000	5
WILO TOP E50/1-7		2000	1
WILO TOP E30/1-10		2000	1
WILO TOP E65/1-10		2000	1
WILO TOP E40/1-4		2000	1
WILO Star Z25/2		2000	1
Teploměry:			
Teploměr	0-200 °C	2000	4
Teploměr	0-120 °C	2000	2
Tlakovoměry:			
Tlakovoměr		2000	3
Expansní nádoby"			
ČKD Dukla CZ	320 l	2000	4

Izolace			
Orsil s Al folií	DN 100	2000	4
Orsil s Al folií	DN 80	2000	5
Tubolit	DN 50	2000	22
Tubolit	DN 25	2000	47
TUV			
Výměník			
Deskový výměník Alfa Laval	111 x 310 x 91	2000	2
Ohřívač TUV:			
nepřímo topný ohřívač Hydrotherm HA 502	480 l	1998	1
Potrubí:			
plast	DN 50	2000	3
plast	DN 32	2000	4
plast	DN 25	2000	4
Armatury:			
kulový kohout	DN 50	2000	2
kulový kohout	DN 40	2000	4
kulový kohout	DN 25	2000	5
kulový kohout	DN 20	2000	1
pojistný ventil	DN 32	2000	1
Oběhová čerpadla:			
WILO TOP Z-40		2000	2
Grundfos UPS 25-60B		2000	1
Teploměry:			
Teploměr	0-120 °C	2000	1
Tlakovoměry:			
Tlakovoměr		2000	2
Expansní nádoby"			
Reflex D	33 l	2000	4
Izolace			
Tubolit	DN 50	2000	3
Tubolit	DN 32	2000	4
Tubolit	DN 25	2000	4
El. rozvody			

rozvodnicová skříň		2000	1
kabeláž		2000	150
Regulace			
ekvitermní regulace		2000	1,00
Montáž		2000	0,2

Stroj 9: Poláčkova

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
<u>Výměňíková část</u>			
<u>Horkovod:</u>			
<u>Potrubí:</u>			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 150	1982	10
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 125	1982	8
-			
<u>Armatury:</u>			
uzavírací ventil přímý	DN 150	1982	3
regulační ventil	DN 80	1982	3
odkalovač	DN 100	1982	2
<u>Regulační přístroje:</u>			
elektropohon FCJ 3 C k reg. vent.		1982	3
<u>Teploměry:</u>			
Teploměr	0-200 °C	1982	1
<u>Tlaloměry:</u>			
Tlaloměr		1982	3
<u>Izolace</u>			
Orsil s Al folií	DN 150	1982	10
Orsil s Al folií	DN 125	1982	8
<u>ÚT</u>			
<u>Výměňík:</u>			
Protiproudý výměňík typ SVT (čtyřdílný)	SVT	1982	2
<u>Potrubí:</u>			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 100	1982	24
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 80	1982	10
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 40	1982	30
<u>Armatury:</u>			
uzavírací ventil přímý	DN 150	1982	3
uzavírací ventil přímý	DN 125	1982	4
uzavírací ventil přímý	DN 100	1982	6

uzavírací ventil přímý	DN 80	1982	23
uzavírací ventil přímý	DN 50	1982	6
uzavírací ventil přímý	DN 40	1982	8
uzavírací ventil přímý	DN 32	1982	3
uzavírací ventil přímý	DN 25	1982	33
filtr	DN 25	1982	1
solenoidový (elektromagnetický) ventil NO	DN 25	1982	1
regulační ventil	DN 40	1982	4
zpětná klapka	DN 100	1982	3
pojistný ventil přírubový	DN 80	1982	1
vypouštěcí kohout	DN 15	1982	16
odvzdušňovací ventil	DN 15	1982	10
Regulační přístroje:			
elektropohon FCJ 3 C k reg. vent.		1982	4
Oběhová čerpadla:			
Sigma 80NTR-102-15-LB-00		1982	1
Teploměry:			
Teploměr	0-200 °C	1982	2
Teploměr lihový	0-120 °C	1982	13
Tlakovoměry:			
Tlakovměr		1982	10
Izolace			
Orsil s Al folií	DN 100	1982	24
Orsil s Al folií	DN 80	1982	10
Orsil s Al folií	DN 40	1982	30
<u>TUV</u>			
Výměník			
Protiproudý výměník (dvoudílný)		1982	1
Ohřívač TUV:			
ohřívač a zásobník TUV typ OVL, 2.500 l	2.500 l	1982	2
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 50	1982	12
Armatury:			
kulový kohout	DN 50	1982	10
pojistný ventil	DN 40	1982	3

pojistný ventil	DN 32	1982	3
vypouštěcí kohout	DN 15	1982	3
Oběhová čerpadla:			
Grundfos UPS 40-50FB		1982	1
Teploměry:			
Teploměr	0-120 °C	1982	3
Tlakovoměry:			
Tlakovoměr		1982	4
Izolace			
Orsil s Al folií	DN 40	1982	3
El. rozvody			
rozvodnicová skříň		2005	1
kabeláž		1982	100
Regulace			
ekvitermní regulace		2005	1
Montáž		1982	0,2

Stroj 11 Rabasova

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
PRIMÁR a ÚT			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 150	1998	29
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 100	1998	19
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 50	1998	24
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 40	1998	5
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 15	1998	10
Deskový výměník:			
Deskový výměník (bez označení, š=46, v=110, h=29 cm)		1998	2
Armatury:			
uzavírací ventil	DN 100	1998	2
uzavírací ventil	DN 80	1998	2
uzavírací ventil	DN 65	1998	1
uzavírací ventil	DN 40	1998	1
klapka uzavírací mezipřírubová	DN 150	1998	1
klapka uzavírací mezipřírubová	DN 125	1998	2
klapka uzavírací mezipřírubová	DN 80	1998	1
klapka uzavírací mezipřírubová	DN 65	1998	1
kulový kohout	DN 50	1998	1
přímý regulační ventil	DN 80	1998	1
přímý regulační ventil	DN 65	1998	1
filtr přírubový	DN 150	1998	2
filtr přírubový	DN 80	1998	2
filtr přírubový	DN 65	1998	1
ruční vyvažovací ventil	DN 125	1998	1
regulátor diferenčního tlaku	DN 40	1998	1
zpětná klapka	DN 65	1998	1
výpustní ventil	DN 15	1998	7
Regulační přístroje:			
servomotor SKC 62 na přímém ventilu		1998	1
servomotor SKB 62 na přímém ventilu		1998	1
Ochrany			
tlaková ochrana	0-400 kpa	1998	1

teplotní ochrana	0-140 °C	1998	1
Měřicí přístroje:			
měřič tepla ACTARIS CF 51	CF 51	1998	1
včetně průtokoměru a dvou teplotních čidel.			
Oběhová čerpadla:			
WILO TOP-E 80/1-10		1998	1
WILO TOP-ED 80/1-10 (dvojitě)		1998	1
Teploměry			
Teploměry	0-120 °C	1998	2
Tlakoměry			
Tlakoměry	0-600 kpa	1998	7
Kompakty:			
Kompakt Sympatik, ÚT 705 kW, Obsahuje regulační ventil Siemens se servomotorem SKD62E, deskový výměník SWEP IC 35-70, čerpadlo WILO TOP-ED 80/1-10, regulátor diferenčního tlaku DA516, DN 50, vyvažovací ventil STAF DN65.		2006	1
TUV			
Deskový výměník:			
Deskový výměník (bez označení, š=35, v=70, h=26 cm)		1998	2
Potrubí:			
plastové trubky	DN 50	1998	68
plastové trubky	DN 40	1998	16
Armatury:			
šoupě	DN 80	1998	2
kulový kohout plast	DN 50	1998	1
kulový kohout plast	DN 40	1998	4
filtr přírubový	DN 80	1998	1
zpětná klapka	DN 65	2007	1
ruční vyvažovací ventil přírubový	DN 65	2007	1
pojistný ventil	DN 40	1998	1
regulační armatura	DN 15	2007	1
vypouštěcí ventil	DN 15	1998	8
vypouštěcí ventil	DN 15	2007	1

Ochrany			
teplotní ochrana	0-140 °C	1998	1
Oběhová čerpadla:			
WILO IP-E 65/170		2007	1
El. rozvody			
rozvodnicová skříň		1998	1
kabeláž		1998	250
Regulace			
ekvitermní regulace		1998	1,00
Celkem zařízení			
montáž		1998	0,2
montáž Sympatik		2006	0,1

Stroj 18: Šípková

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
ÚT			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1997	14
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 40	1997	32
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 25	1997	2
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 20	1997	8
Armatury:			
šoupě přírubové	DN 65	1997	3
šoupě přírubové	DN 40	1997	4
šoupě přírubové	DN 32	1997	2
šoupě přírubové	DN 20	1997	2
filtr přírubový	DN 65	1997	1
vypouštěcí kohout	DN 15	1997	11
Teploměry:			
teploměr	0 - 120 °C	1997	4
Tlakoměry:			
tlakoměr	0 - 600 kPa	1997	2
Izolace			
orsil + Al folie	DN 65	1997	14
orsil + Al folie	DN 40	1997	32
orsil + Al folie	DN 25	1997	2
orsil + Al folie	DN 20	1997	8
TUV			
Potrubí:			
ocelové trubky bezešvé	DN 50	1997	6
ocelové trubky bezešvé	DN 32	1997	6
Armatury:			
kulový kohout	DN 50	1997	1
kulový kohout	DN 32	1997	1

El. rozvody:			
rozvodnicová skříň		1997	1
kabeláž		1997	10
Celkem zařízení			
Montáž		1997	0,2

Stroj 19a a Stroj 19b: Jílovská

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECI FIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
Přední budova A / Stroj 19a			
ÚT			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1997	8
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 40	1997	6
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 25	1997	3
Armatury:			
uzavírací ventil přímý přírubový	DN 65	1997	4
uzavírací ventil přímý přírubový	DN 40	1997	4
uzavírací ventil přímý přírubový	DN 25	1997	2
Izolace:			
orsil + Al folie	DN 65	1997	8
orsil + Al folie	DN 40	1997	6
orsil + Al folie	DN 25	1997	3
TUV			
Potrubí:			
ocelové trubky bezešvé	DN 65	1997	2
ocelové trubky bezešvé	DN 40	1997	2
plast	DN 25	1997	4
Armatury:			
uzavírací ventil přímý přírubový	DN 65	1997	1
uzavírací ventil přímý přírubový	DN 40	1997	1
kulový kohout	DN 25	1997	1
šoupě	DN 25	1997	1
Kompakty:			
kompakt COOP-THERM 5 kW, 6 m ³ /h	K 05 06 TP	1997	1
Izolace:			
orsil + Al folie	DN 65	1997	2
orsil + Al folie	DN 40	1997	2
tubolit	DN 25	1997	4

El. rozvody:			
rozvodnicová skříň		1997	1
kabeláž		1997	15
Zadní budova B / Stroj 19b			
ÚT			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 80	1997	10
Armatury:			
uzavírací ventil přímý přírubový	DN-80	1997	3
uzavírací ventil přímý přírubový	DN-50	1997	1
šoupě přírubové	DN-80	1997	1
filtr přírubový	DN-50	1997	1
Izolace:			
orsil + Al folie	DN 80	1997	10
TUV			
Potrubí:			
plast	DN 40	2007	3
Armatury:			
kulový kohout	DN 40	2007	3
filtr	DN 40	2007	1
Kompakty:			
kompakt COOP-THERM 20 kW, 6 m³/h	K 20 06 TP	2007	1
Izolace:			
tubolit	DN 40	2007	3
El. rozvody:			
rozvodnicová skříň		1997	1
kabeláž		1997	15
Celkem zařízení			
Montáž		1997	0,2
Montáž		2007	0,2

Stroj 26: Krčská

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
PRIMÁR A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 100	1998	4
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 80	1998	5
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1998	19
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 40	1998	7
Armatury:			
uzavírací ventil	DN 100	1998	1
uzavírací ventil	DN 65	1998	1
uzavírací klapka	DN 80	1998	1
uzavírací klapka	DN 65	1998	3
kulový kohout	DN 40	1998	4
trojcestný ventil	DN 50	1998	1
trojcestný ventil	DN 25	1998	1
filtr přírubový	DN 65	1998	1
filtr přírubový	DN 40	1998	1
zpětná klapka přírubová	DN 80	1998	1
zpětná klapka	DN 40	1998	1
vypouštěcí kohout	DN 15	1998	3
odvzdušňovací ventil	DN 15	1998	3
Regulační přístroje:			
servomotor BELIMO AM 24-SR		1998	2
Měření:			
měřič tepla Siemens Ultraheat		1998	1
Oběhová čerpadla:			
KSB RIOTEC 50-60		1998	1
KSB RIOTEC 30-70		1998	1
Teploměry:			
Teploměr	0-120 °C	1998	4
Tlakoměry:			
Tlakoměr	0-6 b	1998	1

Izolace:			
tubolit	DN 100	1998	4
tubolit	DN 80	1998	5
tubolit	DN 65	1998	19
tubolit	DN 40	1998	7
TUV			
Potrubí:			
plast	DN 40	1998	1,5
plast	DN 25	1998	1,5
Armatury:			
kulový kohout plast	DN 40	1998	1
kulový kohout plast	DN 25	1998	1
Izolace:			
tubolit	DN 40	1998	1,5
tubolit	DN 25	1998	1,5
El. rozvody			
rozvodnicová skříň		1998	1
kabeláž		1998	50
Regulace			
ekvitermní regulace		1998	1,00
Celkem zařízení			
Montáž		1998	0,2

Stroj 33a, Stroj 33b a Stroj 33c: Kaplická

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECI FIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
Budova č. A / Stroj 33a			
<u>Přívod a rozvod topné vody a TUV</u>			
<u>ÚT</u>			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1995	8
Armatury:			
uzavírací ventil přímý	DN 65	1995	3
šoupě	DN 65	1995	1
filtr přírubový	DN 65	1995	1
Teploměry:			
Teploměr	0-200 °C	1995	2
Teploměry:			
manometr	0-600 kPa	1995	1
Izolace			
Orsil + Al folie	DN 65	1995	8
<u>TUV</u>			
Potrubí:			
plast	DN 32	1995	3
plast	DN 25	1995	3
Armatury:			
kulový kohout	DN 32	1995	2
kulový kohout	DN 25	1995	2
Izolace			
tubolit	DN 32	1995	3
tubolit	DN 25	1995	3

Budova c. 2 / Stroj 33b			
<u>Přívod a rozvod topné vody a TUV</u>			
<u>ÚT</u>			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1995	8
Armatury:			
uzavírací ventil přímý	DN 65	1995	3
šoupě	DN 65	1995	1
filtr přírubový	DN 65	1995	1
Teploměry:			
Teploměr	0-200 °C	1995	2
Teploměry:			
manometr	0-600 kPa	1995	1
Izolace			
Orsil + Al folie	DN 65	1995	8
<u>TUV</u>			
Potrubí:			
plast	DN 32	1995	3
plast	DN 25	1995	3
Armatury:			
kulový kohout	DN 32	1995	2
kulový kohout	DN 25	1995	2
Izolace			
tubolit	DN 32	1995	3
tubolit	DN 25	1995	3
El. rozvody			
rozvodnicová skříň		1995	1
kabeláž		1995	10
Budova č. 3 / Stroj 33c			
<u>Přívod a rozvod topné vody a TUV</u>			
<u>ÚT</u>			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1995	8

Armatury:			
uzavírací ventil přímý	DN 65	1995	3
šoupě	DN 65	1995	1
filtr přírubový	DN 65	1995	1
Teploměry:			
Teploměr	0-200 °C	1995	2
Teploměry:			
manometr	0-600 kPa	1995	1
Izolace			
Orsil + Al folie	DN 65	1995	8
<u>TUV</u>			
Potrubí:			
plast	DN 32	1995	3
plast	DN 25	1995	3
Armatury:			
kulový kohout	DN 32	1995	2
kulový kohout	DN 25	1995	2
Izolace			
tubolit	DN 32	1995	3
tubolit	DN 25	1995	3
El. rozvody			
rozvodnicová skříň		1995	1
kabeláž		1995	10
Montáž		1995	0,2

Stroj 34a, Stroj 34b a Stroj 34C: Kotorská

DRUH ZAŘÍZENÍ	POČET / DÉLKA KS / M
Pavilon / Stroj „A“	
Cirkulační čerpadla	3 KS
Systém měření regulace Tronic Control	
1 rozdělovač a sběrač	1KS
Propojovací Potrubí	
Regulační ventily s pohonem	
Izolace	
Zpětné klapky	
Teploměry	
Uzavírací prvky	
Vodoměr	1KS
odvzdušňovací ventil	
výpustní ventil	
Pavilon / Stroj „B“:	
Cirkulační čerpadla	4 KS
Cooptherm	1 KS
Izolace	
vodoměr	
Propojovací potrubí	
Teploměry	
Zpětné klapky	
Rozdělovač sběrač	1KS
Regulační ventily s pohonem	
Systém měření regulace Tronic Control	1KS
Pavilon/Stroj „C“:	
Cooptherm	1KS
Uzavírací prvky	
Propojovací potrubí	
Izolace	
Zpětné klapky	
Teploměry	

Stroj 35: Kukučínova

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
Přívod a rozvod otopné vody			
ÚT			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1999	6
Armatury:			
Klapka uzavírací mezipřírubová	DN 65	1999	1
uzavírací ventil přímý	DN 65	1999	1
uzavírací ventil přímý	DN 50	1999	3
Teploměry:			
Teploměr	0-200 °C	1999	1
Teploměry:			
manometr	0-600 kPa	1999	1
Izolace			
Orsil + al. folie	DN 65	1999	6
Podružný rozvaděč a sběrač			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 40	1999	8
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 32	1999	8
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 25	1999	6
Armatury:			
uzavírací ventil přímý	DN 40	1999	8
uzavírací ventil přímý	DN 32	1999	8
uzavírací ventil přímý	DN 25	1999	8
trojcestný ventil	DN 40	1999	2
trojcestný ventil	DN 32	1999	1
regulační (vyvažovací) ventil	DN 40	1999	2
regulační (vyvažovací) ventil	DN 32	1999	2
regulační (vyvažovací) ventil	DN 25	1999	1
filtr	DN 40	1999	2
filtr	DN 32	1999	2
filtr	DN 25	1999	2
vypouštěcí ventil	DN 15	1999	2

Servomotory:			
BELIMO NR-24 T		1999	3
Oběhová čerpadla			
GRUNDFOS MAGNA 25-100		1999	3
GRUNDFOS ALPHA 25-40		1999	3
Teploměry:			
Teploměr	0-120 °C	1999	4
Teploměry:			
manometr	0-1 Mpa	1999	3
Izolace			
tubolit	DN 40	1999	8
tubolit	DN 32	1999	8
tubolit	DN 25	1999	6
TUV			
Potrubí:			
plast	DN 40	1999	6
	DN 25	1999	2
Armatury:			
kulový kohout	DN 32	1999	2
kulový kohout	DN 25	1999	2
filtr	DN 25	1999	1
pojistný ventil	DN 25	1999	1
Izolace			
tubolit	DN 40	1999	6
tubolit	DN 25	1999	2
Měření:			
kompakt COOPTHERM	K 03 06HP	1999	2
El. rozvody			
rozvodnicová skříň		1999	1
kabeláž		1999	60
Regulace			
ekvitermní regulace		1999	1,00

Montáž		1999	0,2
--------	--	------	-----

Stroj 39: Němčická	
DRUH ZAŘÍZENÍ	POČET / DÉLKA KS / M
<u>Pavilon „A“</u>	
Cirkulační čerpadla	3 KS
Systém měření regulace Tronic Control	
1 rozdělovač a sběrač	1Ks
Propojovací Potrubí	
Regulační ventily s pohonem	
Izolace	
Zpětné klapky	
Teploměry	
Uzavírací prvky	
Vodoměr (prostorově oddělen)	1KS
odvzdušňovací ventil	
výpustní ventil	
Cooptherm	1KS

Stroj 40: Němčická	
DRUH ZAŘÍZENÍ	POČET / DÉLKA KS / M
Pavilon „B“:	
Cirkulační čerpadla	4 KS
Cooptherm	1 KS
Izolace	
vodoměr	
Propojovací potrubí	
Teploměry	
Zpětné klapky	
Rozdělovač sběrač	1KS
Regulační ventily s pohonem	
Systém měření regulace Tronic Control	1KS
Vodoměr	
Vodoměr	1KS

Stroj 41: Ohradní			
DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
ÚT			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1997	10
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 50	1997	30
ocelové topenářské trubky bezešvé (vč. páteřního rozvodu)	DN 40	1997	17
Armatury:			
šoupě	DN 65	1997	4
šoupě	DN 40	1997	6
uzavírací ventil přímý	DN 65	1997	3
uzavírací ventil přímý	DN 40	1997	2
klapka uzavírací	DN 50	1997	2
filtr přírubový	DN 65	1997	2
výpustní ventil	DN 15	1997	9
odvzdušňovací ventil	DN 15	1997	6
Teploměry:			
Teploměr	0-120 °C	1997	2
Teploměry:			
manometr	0-1 Mpa	1997	2
Izolace			
Orsil + Al. folie	DN 65	1997	10
Orsil + Al. folie	DN 50	1997	30
Orsil + Al. folie	DN 40	1997	17
TÚV			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 50	2008	4
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 40	2008	3
trubky plast	DN 25	2008	2

Dohřev TUV a měření:			
kompakt COOPTHERM provedení K 05 02HP	K 05 02HP	2008	1
Armatury:			
kulový kohout	DN 50	2008	2
kulový kohout	DN 40	2008	2
šoupě	DN 25	2008	4
filtr	DN 25	2008	1
Izolace			
tubolit	DN 50	2008	4
tubolit	DN 40	2008	3
tubolit	DN 25	2008	2
El. rozvody			
rozvodnicová skříň		1997	1
kabeláž		1997	60
Montáž		1997	0,2

Stroj 42a, Stroj 42b a Stroj 42c: Plaminkové

DRUH ZAŘÍZENÍ	POČET / DÉLKA KS / M
<u>Pavilon / Stroj „A“</u>	
Cirkulační čerpadla	3 KS
Systém měření regulace Tronic Control	
1 rozdělovač a sběrač	1Ks
Propojovací Potrubí	
Regulační ventily s pohonem	
Izolace	
Zpětné klapky	
Teploměry	
Uzavírací prvky	
Vodoměr	1KS
odvzdušňovací ventil	
výpustní ventil	
<u>Pavilon / Stroj „B“:</u>	
Cirkulační čerpadla	4 KS
Cooptherm	1 KS
Izolace	
vodoměr	
Propojovací potrubí	
Teploměry	
Zpětné klapky	
Rozdělovač sběrač	1KS
Regulační ventily s pohonem	
Systém měření regulace Tronic Control	1KS
<u>Pavilon / Stroj „C“:</u>	
Cooptherm	1KS
Uzavírací prvky	
Propojovací potrubí	
Izolace	
Zpětné klapky	
Teploměry	

Stroj 48: Horáčkova

DRUH ZAŘÍZENÍ	SPECI FIKACE	ROK INSTALACE	POČET / DÉLKA KS / M
Přívod a rozvod topné vody			
ÚT			
1 rozdělovač a sběrač			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 65	1995	10
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 50	1995	4
Armatury:			
uzavírací klapka	DN 65	1995	5
uzavírací klapka	DN 50	1995	2
uzavírací klapka	DN 32	1995	2
filtr	DN 32	1995	2
odvzdušňovací ventil	DN 15	1995	2
výpustní ventil	DN 15	1995	2
Izolace:			
orsil s Al folií	DN 65	1995	10
orsil s Al folií	DN 50	1995	4
2 rozdělovač a sběrač			
Potrubí:			
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 80	1995	12
ocelové topenářské trubky bezešvé	DN 50	1995	6
Armatury:			
uzavírací ventil přímý	DN 80	1995	1
uzavírací klapka	DN 50	1995	6
Izolace:			
orsil s Al folií	DN 80	1995	12
orsil s Al folií	DN 50	1995	6
TUV			
Potrubí:			
plast	DN 40	1998	6

	DN 25	1998	2
Armatury:			
kulový kohout	DN 32	1998	2
kulový kohout	DN 25	1998	2
filtr	DN 25	1998	1
pojistný ventil	DN 25	1998	1
Měření:			
kompakt COOP THERM	K 03-02HP	1998	2
Izolace			
tubolit	DN 40	1998	6
tubolit	DN 25	1998	2
El. rozvody			
rozvodnicová skříň		1995	3
kabeláž		1995	60
Regulace			
ekvitermní regulace		1995	3,00
Montáž		1995	0,2



městská část Praha 4
Ing. Ondřej Kubín, MBA
starosta

Praha 19.dubna 2023
č. j.: STA/OOM/74/23/OK

PLNÁ MOC

Městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč, PSČ 140 46, IČ 00063584, zastoupená starostou Ing. Ondřejem Kubínem, MBA.



Zmocňuje, na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 9R- 214/2023 ze dne 19. 4. 2023, Filipa Váchu, místostarostu městské části Praha 4,

aby po dobu výkonu funkce místostarosty městské části Praha 4 a po předchozím rozhodnutí příslušných orgánů městské části Praha 4 právně jednal jménem městské části Praha 4 v oblasti věcných práv a relativních majetkových práv, pokud je předmětem právního jednání nemovitost nebo její správa, a dále aby zastupoval městskou část Praha 4 před správními úřady v řízeních týkajících se nemovitostí. Zejména se jedná o kupní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy darovací, smlouvy o právu stavby, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o zřízení předkupního práva, dohody spoluvlastníků, smlouvy o nájmu, smlouvy o pachtu, smlouvy o stavebních úpravách nemovitosti uzavíraných s nájemcem či budoucím nájemcem, smlouvy o smlouvách budoucích, o změny a ukončení smluv, o zákaz zcizení, o zákaz zatížení, o prohlášení vlastníka, o souhlasy vlastníka, o návrhy a žádosti správním úřadům (např. návrh na vklad do katastru nemovitostí), o oznámení záměru hl. m. Praze rozhodnout o majetkoprávních úkonech.



Ing. Ondřej Kubín, MBA
starosta MČ P4

Plnou moc přijímám.

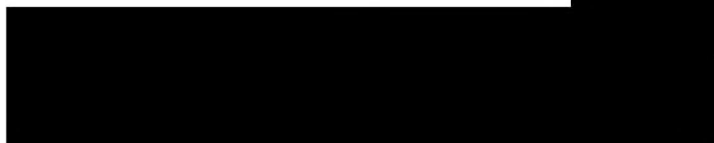

Filip Vácha
místostarosta MČ P4

Plná moc

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

IČ: 63072599

se sídlem: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000

sp. zn.: B 15147 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená Mgr. Petrem Dolejšem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Paulíkem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

udílí tímto plnou moc a zmocňuje

Mgr. Jiřího Hnáta, advokáta

Ev. č. ČAK: 13689

IČ: [REDACTED]

vykonávající advokacii jako společník HKR advokátní kancelář, s.r.o.

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Zmocnitele ve věci:

- a) zápisů poznámek o výhradě vlastnického práva k upevněným strojům a zařízením do katastru nemovitostí dle § 508 občanského zákoníku, a to ve prospěch Zmocnitele, jako vlastníka takového upevněného stroje či zařízení,
 - b) zřizování věcných břemen ve prospěch Zmocnitele, a to za účelem zajištění kompletního provozu a údržby teplárenské infrastruktury a zařízení ve vlastnictví Zmocnitele nebo teplárenské infrastruktury a zařízení, které Zmocnitel provozuje či bude provozovat, včetně zápisů věcných břemen do katastru nemovitostí,
- obojí pouze pro území hlavního města Prahy, a ve vztahu ke Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.


Zmocněnec je oprávněn činit veškerá s výše vymezenými věcmi přímo či nepřímo související jednání, zejména, ale nikoliv pouze, je oprávněn jednat se třetími osobami a orgány, odesílat a přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy, podněty a žádosti, disponovat s nimi, podávat řádné i mimořádné opravné prostředky, to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělena ve smyslu správního řádu a katastrálního zákona pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena bez omezení v budoucnu.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn za sebe ustanovit zástupce. Ustanoví-li jich více, je každý z nich oprávněn jednat jménem Zmocnitele samostatně.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne _____ 2024

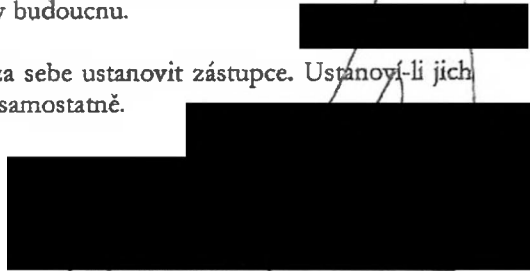
Mgr. Petr Dolejš
předseda představenstva
Prometheus, energetické služby,
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

V Praze dne 21.6. 2024

Ing. Michal Paulík
člen představenstva
Prometheus, energetické služby,
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace **I/2876/2024**
vlastnoručně podepsal/a

Michal Paulík, **1965**, Praha
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 21.6.2024

Legalizaci provedl/a

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace **XII/6177/2024**
vlastnoručně podepsal/a

Petr Dolejš, **1961**,
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 25.6.2024


Legalizaci provedl/a

PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne 2025

27. 06. 2025

Městská část Praha 4




Filip Vácha, místostarosta

na základě plné moci



V Praze dne 21. 5. 2025

Prometheus, energetické služby, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

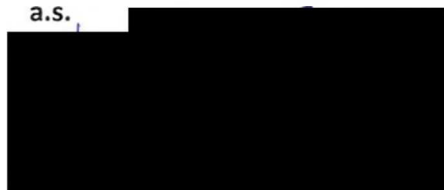

Mgr. Jiří Hnát

na základě plné moci