

S M L O U V A O D Í L O

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 840093-218341/0710
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, náměstkem hejtmána

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení „Nemocnice Sokolov – společnost IVPS a VARO“

se sídlem: na adrese správce společnosti

sestavající z:

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. (správce společností)

se sídlem: Nádražní 271, 253 01 Hostivice
IČO: 016 55 221
DIČ: CZ 016 55 221
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2112570736/2700
zastoupený: PhDr. Pavel Siváň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 209954

a

Stavební společnost VARO, s.r.o. (společník 2)

se sídlem: Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO: 263 56 503
DIČ: CZ 263 56 503
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 262401752/0300
zastoupený: Ing. Rostislav Filip, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 15072

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- b) zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „**Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce**“, vyhlášené dne 9. 12. 2024, objednatelem jako zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky formou otevřeného řízení a výběr dodavatele byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje dne 19. 5. 2025, usnesením č. RK 606/05/25; a
- c) Rada Karlovarského kraje schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 19. 5. 2025 usnesením č. RK 606/05/25; a
- d) objednatel plánuje podat žádost o podporu do 103. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Vznik a modernizace urgentních příjmů – SC 4.3 (MRR); a
- e) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y O D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

- 2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby „**Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, Část I. – stavba urgentního příjmu nemocnice**“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby „**Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, Část III.a – stavba urgentního příjmu nemocnice**“ (dále jen „stavba“), zpracované společností TECHNICO Opava s.r.o. (hlavní projektant [REDAKCE], IČO 25849204, adresa Hradecká 1576/51, 746 01 Opava (dále jen „Projektová dokumentace“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7. 3. 2025. Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

2.2 Dílo je blíže specifikováno:

- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“ ze dne 9. 12. 2024 (dále jen „zadávací dokumentace“);
- b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 7. 3. 2025.

2.3 Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové části projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti (kromě zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí, jak je uvedeno níže) a dopracování zásad organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem, s provozovatelem nemocnice v Sokolově Nemocnice Sokolov s.r.o., IČO 24747246, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „provozovatel“) a s dotčenými orgány státní správy,
- b) zpracování detailního harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy včetně jeho aktualizace minimálně 1x měsíčně,
- c) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v článku II. odst. 2.1 smlouvy, tj. zejména:
 - realizace dvoupodlažní přístavby pavilonu C,
 - stavební úpravy navazujících prostor k přístavbě pavilonu C dle projektové dokumentace,
 - revitalizace prostranství od vjezdu do areálu z ulice Bratislavská, tj. provedení přístupových komunikací a sadových úprav,
 - provedení zajištění svahu u objektu pavilonu C a jeho odvodnění a další související práce dle bodu 2.2,
 - před zahájením stavebních prací provedení pasportizace, zdokumentování skutečného stavu objektů včetně pozemků a jejich příslušenství, přístupových komunikací staveništní dopravy, inženýrských sítí atd. v blízkosti plánované realizace stavby, pořízení zápisů a protokolů, zpracování fotodokumentace a obrazové dokumentace, vše bude ukládáno bez zbytečného odkladu na Společné Datové Prostředí (viz níže písm. w)
 - vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (výstražné tabulky, hasicí přístroje atd.)
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich atestů, nezbytných zkoušek, revizí podle ČSN a certifikátů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů, všechny viditelné konstrukce, materiály, výrobky a koncové prvky technického zařízení objektu včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení budou protokolárně vzorkovány a odsouhlaseny architektem z titulu dozoru projektanta a objednatelem
- d) vyklizení a odstrojení objektu včetně odvozu stavebního odpadu, ekologické likvidace a úhrady poplatků za uložení odpadu na skládku
- e) zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, přepravou stavebního odpadu anutí nesmí být znečišťovány areálové a veřejné komunikace, na pozemcích v areálu nemocnice, které nebudou dotčené výstavbou, nesmí docházet k ukládání stavebního materiálu a stavebního odpadu

- f) zajištění bezpečnosti všech osob pohybujících se na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi
- g) zajištění v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí ochrany staveb technické infrastruktury a provozu přilehlých komunikací
- h) zajištění odběru vody a elektrické energie vlastním měřením spotřeby, jak u vlastní stavby, tak u zařízení staveniště
- i) zabezpečení okolí stavby před možným pádem předmětů na osoby, které se mohou pohybovat kolem staveniště a opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí
- j) pro vjezd (výjezd) nákladních vozidel či pracovních strojů na staveniště použije zhotovitel stavby stávající sjezd, vjezd (výjezd) na staveniště bude označen dopravními značkami
- k) veškeré práce budou koordinovány s ohledem na provoz pavilonu C a spojovacího traktu s pavilonem B, bude vždy zachováno plně průchozí jedno z podlaží pavilonu C – 1. NP nebo 1. PP, nebude využívána v rámci plnění areálová pozemní komunikace, nesmí docházet k omezení provozu nemocnice (kromě výjimek popsanych v plánu organizace výstavby), příjezdu vozidel zdravotnické záchranné služby, případně vozidel hasičského záchranného sboru nebo dalších složek integrovaného záchranného systému
- l) zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů a obalového materiálu vzniklého v souvislosti s plněním zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy – zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
- m) veškeré práce budou prováděny v pavilonu C a spojovacím traktu mezi pavilony B a C, na pozemkové parcele č. 3258/1 a 3258/5 ve vlastnictví Karlovarského kraje, vše v katastrálním území Sokolov, správu nemovitosti zajišťuje provozovatel
- n) součástí plnění není dodávka a instalace volně stojícího nábytku, zdravotnických prostředků a vybavení
- o) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla
- p) zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla s digitálním vyznačením místa a data pořízení a předání objednateli 1x v digitálním provedení, vše bude ukládáno bez zbytečného odkladu na Společné Datové Prostředí (viz níže písm. w)
- q) kovový odpad vzniklý při realizaci díla bude zhotovitelem odprodán výkupně kovů za účasti technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na základě skutečně zjištěné váhy a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na částku odpovídající jeho prodeji, kterou výkupna kovů poukáže na účet objednatele
- r) umožnit vstup na staveniště a využívání zařízení staveniště a poskytnutí maximální možné součinnosti všem dalším dodavatelům provozovatele po předchozím informování umožnit řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby, poskytnutí veškeré součinnosti nezbytné k řádnému plnění dodávek či služeb realizovaných v rámci zprovoznění dokončené stavby, zhotovitel bude postupovat tak, aby jakkoliv neomezoval a neztěžoval plnění poskytovaná ostatními dodavateli objednatele či provozovatele.

- s) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dozorem projektanta a technickým dozorem stavebníka
- t) spolupráce s projektovým manažerem BIM
- u) na viditelném místě staveniště bude umístěn dočasný billboard a následně po ukončení stavby (fyzické realizace) bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen stálou pamětní deskou. Stálá pamětní deska musí být umístěna po celou dobu fyzické existence daného projektu, minimálně však po dobu udržitelnosti, a to v případě, že bude na projekt poskytnuta dotace
- v) předání oceněného soupisu prací a dodávek s určením výše % sazby DPH u jednotlivých položek v souvislosti s režimem přenesené daňové povinnosti, prostřednictvím CDE ke kontrole objednateli do 15 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
- w) zajištění zkušebního provozu a dále organizace a zajištění měření dle podmínek rozhodnutí vydaných stavebním úřadem
- x) zaškolení obsluhy a součinnost při zajištění zkušebního provozu a kolaudace díla dle této smlouvy, včetně účasti na prohlídkách v rámci řízení o povolování zkušebního provozu a dále kolaudačním řízení na vyzvání objednatele
- y) dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS“), včetně dokladové části a návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf), Součástí dodání dokumentace skutečného provedení stavby bude i Digitální informační Model Stavby (DiMS), který bude odpovídat požadavkům objednatele dle této smlouvy. Předání tohoto DiMS bude v nativním formátu, který zhotovitel zpracuje, a v nezávislém formátu *.ifc.

Informační model ve stupni DSPS bude digitální virtuální obraz budovy v době jejího dokončení a předání zadavateli, se zanesením všech změn oproti dokumentaci pro provádění stavby (DPS), a to po odstranění všech vad a nedodělků.

Zhotovitel bude průběžně doplňovat digitální modely daty využitím informačního modelu stavby skutečnými údaji o materiálech, vybavení a prvcích během realizace na základě datového standardu, které budou sloužit pro následný provoz. Digitální model bude členěn na jednotlivé provozní prvky a zařízení se zohledněním funkčního členění z pohledu údržby a oprav jednotlivých prvků budovy.

Prvky digitálního modelu ve stupni DSPS budou obsahovat všechny informace, které jsou uvedeny ve 2D výstupech stupně DSPS dle aktuálních právních předpisů, a musí obsahovat všechny informace definované datovým standardem pro daný stupeň.

V digitálním modelu ve stupni DSPS budou zapsané pouze platné informace popisující skutečně zrealizované a namontované prvky ke dni dokončení a předání stavby.

Digitální model ve formátu *.ifc nebude obsahovat neplatné údaje, např. předvyplněné vlastnosti knihovních prvků, které pro daný projekt neplatí, všechny nezaručené, dodavatelem neověřené informace, parametry a vlastnosti budou z modelu odstraněny.

Schémata, technické zprávy a další dokumenty, které není možné vložit přímo do digitálního modelu ve formátu *.ifc, budou předány v elektronické formě s jednoznačným pojmenováním uvedeným v kapitole 6.1.5 dokumentu EIR (Příloha č. 2), které umožní přiřazení příloh k prvku nebo skupině prvků, takto budou též předány všechny doklady a dokumenty pořízené během stavby. Jde zejména o: manuál budovy, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, technické listy, manuály k zařízením, první provozní revize, záruční listy, certifikáty, revizní a zkušební protokoly, vzorkovací a schvalovací protokoly, návody na použití, provozní řády, geodetické dokumentace, geometrické plány, pasporty, zkušební protokoly a protokoly měření, montážní návod a další

- z) pro zajištění práce na DiMS zřídí zhotovitel nejdéle do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Společné Datové Prostředí (dále jen „CDE“ – Common Data Environment), kde bude DiMS uložen a průběžně doplňován. Zvolené CDE oznámí zhotovitel před podpisem smlouvy a objednatel odsouhlasí. Počet licencí pro potřeby objednatele bude upřesněn před podpisem smlouvy
- aa) průběžné zpracování aktualizací BIM modelu a jeho předávání 1krát měsíčně projektovému manažerovi BIM
- bb) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid a vyklizení prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla
- cc) v případě realizace stavby kavárny jako přístavby mezi pavilony B a C ke spojovacímu krčku ze severovýchodní strany (z druhé strany než je realizována přístavba urgentního příjmu) v maximální možné míře spolupracovat, umožnit a koordinovat sdílení staveniště pro dopravu osob a materiálů ke stavbě kavárny a umožnit a koordinovat stavební práce na sdíleném staveništi tam, kde se práce potkávají, zejména ve spojovacím krčku. O sdílení staveniště bude mezi zhotovitelem a zhotovitelem provozovatele, který bude realizovat stavbu kavárny sepsána dohoda o sdíleném staveništi, která bude upravovat zejména otázky přístupu na staveniště, dovozu materiálů, pohyb osob, případně zařízení staveniště z hlediska zejména časového, finančního, z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovědnosti za způsobené škody. Podmínky dohody o sdílení staveniště nebudou v neprospěch objednatele a budou v souladu se smlouvou. Znění dohody o sdílení staveniště předloží zhotovitel objednateli před jejím uzavřením k odsouhlasení

to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) Projektovou dokumentací; a
- c) Zadávací dokumentací; a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 7. 3. 2025, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a
- e) rozhodnutím společné povolení ke stavbě, spis. zn. MUSO/127427/2022/OSÚP/MAVO, č. j. MUSO/50665/2023/OSÚP/MAVO, ze dne 16.5.2023, vydaným odborem stavebním a územního plánování, MěÚ Sokolov, které nabylo právní moci dne 03.06.2023; a
- f) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a
- g) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.

- h) Rozsah předávaného DiMS bude odpovídat vypracovanému a odsouhlasenému dokumentu BEP – Plán realizace BIM, který vychází z preBEP (součást zadávacího řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby), tento bude vypracován zhotovitelem do 30 dnů od data zahájení prací zhotovitelem ke kontrole.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k tomu se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správcí uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Nepředvídaným plněním se rozumí:

- a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, ze stavebního povolení, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo
- b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

- a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět, anebo
- b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá, anebo
- c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

2.7 Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. Zhotovitel může objednateli navrhnout změnu závazku písemně, formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.

Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2. 6. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnou změnou závazku ze smlouvy způsobem, který bude plně v souladu § 222 ZZVZ. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna.

Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a vylučují použití § 1765 odst. 1 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.10 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tato smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích, vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná):

- 1) tělo této smlouvy
- 2) povolení k provedení stavby
- 3) požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze zahájit zkušební provoz a udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého díla podle zákona č. 183/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a požadavky právních předpisů
- 4) požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN (případně EN)

V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této smlouvy.

III. Doba plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Milník	Termín
1. předání staveniště zhotoviteli	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
2. zahájení provádění prací	do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
3. předání oceněného soupisu prací a dodávek s vyznačenými položkami s 0% sazbou DPH a 21% sazbou DPH v souvislosti s režimem přenesené daňové povinnosti přes CDE ke kontrole	do 15 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
4. předpřejímka stavby včetně projektové dokumentace a dokladů nutných pro povolení zkušebního provozu	minimálně 14 dní před milníkem č. 5
5. dokončení stavebních prací a zahájení předávání provedeného díla k zahájení zkušebního provozu společně s předáním veškerých podkladů k zahájení zkušebního provozu	do 15 měsíců od předání staveniště zhotoviteli
6. podání žádosti o zahájení řízení o povolení zkušebního provozu na stavební úřad včetně veškerých podkladů nutných pro povolení zahájení zkušebního provozu	do 2 pracovních dnů od ukončení předání provedeného díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími zahájení zkušebního provozu
7. zahájení předávání řádně provedeného díla prostého všech vad a nedodělků společně s kompletní dokumentací pro kolaudaci stavby a předání finálního modelu BIM k finální kontrole ze strany projektového manažera BIM	do 3 měsíců od zahájení zkušebního provozu, pokud nebude dotčeným orgánem – Krajskou hygienickou stanicí – rozhodnuto jinak, tj. zkušební provoz nebude zkrácen či prodloužen

8. předání finálního modelu BIM a migrace dat z CDE do CDE, interního úložiště, případně facility management systému objednatele	do 14 dnů od obdržení připomínek ze strany projektového manažera BIM, který předává své připomínky do 14 dnů od obdržení finálního modelu BIM k finální kontrole

- 3.2 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení stavebních prací může být prodloužena z důvodu vlivu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. Za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky považují smluvní strany zejména stav, kdy venkovní teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle technických norem vykonávat konkrétní práce k řádnému provádění díla. Údaje o vlivu klimatických podmínek na termín dokončení díla budou průběžně dokumentovány ve stavebním deníku. Při přerušení stavebních prací vlivem mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které znemožní řádné provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy, bude termín dokončení díla prodloužen o dobu, po kterou nebylo možné dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vykonávat, maximálně však o 30 kalendářních dnů.
- 3.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.6 Objednatel připouští převzetí dokončené stavby dle čl. III, odst. 3.1, milníku 5 s ojedinělými drobnými funkčními a estetickými vadami a nedodělky nebránícími užívání ani zahájení zkušebního provozu.

IV. Místo provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v areálu nemocnice v ulici Slovenská 545, 356 01, Sokolov, na pozemkových parcelách č. 3258/1 a č. 3258/5 v k.ú. Sokolov, ve vlastnictví Karlovarského kraje. Správu nemovitosti zajišťuje Nemocnice Sokolov s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveništěm a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přízvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy.

V. Cena a způsob její úhrady

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

a) Cena dle oceněného soupisu prací „Rekapitulace stavby“:

Cena bez DPH: 103.726.634,38 Kč

(slovy: jedno sto tři milionů sedm set dvacet šest tisíc šest set třicet čtyři korun českých a třicet osm haléřů)

DPH 21 %: 21.782.593,22 Kč

(slovy: dvacet jedna milionů sedm set osmdesát dva tisíc pět set devadesát tři korun českých a dvacet dva haléřů)

b) Cena za poskytování CDE:

Cena bez DPH za 1 měsíc: 3.700,00 Kč

(slovy: tři tisíce sedm set korun českých)

DPH 21 %: 777,00 Kč

(slovy: sedm set sedmdesát sedm korun českých)

c) Cena za sdílené staveniště:

Cena bez DPH: 10.000,00 Kč

(slovy: deset tisíc korun českých)

DPH 21 %: 2.100,00 Kč

(slovy: dva tisíce jedno sto korun českých)

Celková cena za provedení díla včetně DPH (obsahuje cenu dle oceněného soupisu prací „Rekapitulace stavby“, cenu za poskytování CDE, a to za 19 měsíců a cenu za sdílené staveniště): 125.606.390,60 Kč

(slovy: jedno sto dvacet pět milionů šest set šest tisíc tři sta devadesát korun českých a šedesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

5.2 Smluvní strany současně uzavřením této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákon a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

5.3 Objednatel předpokládá, že CDE bude poskytováno po dobu 19 měsíců.

5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, poskytnutí CDE). Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

5.5 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že pro úhradu ceny dle čl. V odst. 5.1. písm. a) bude zhotovitel v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou vystavovány

faktury na dílčí plnění vždy zpětně, a to jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla. Pokud bude součástí plnění v daném kalendářním měsíci rovněž plnění, na které se uplatní režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu odst. 5.9, na toto plnění zhotovitel vystaví samostatnou fakturu v souladu s odst. 5.9.

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, objednatel a osobou vykonávající technický dozor stavebníka odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. **Zjišťovací protokoly budou doloženy také v elektronickém formátu umožňující import do softwaru pro rozpočtování.** Objednatel pro evidenci čerpání a tvorbu podkladů k fakturaci používá softwarový program KROS 4, aplikaci v BIM platformě „Průběh výstavby a Změny během výstavby“.

Do 15 dní po řádném předání finálního modelu BIM a migrace dat z CDE do CDE, interního úložiště, případně facility management systému, dle čl. III., odst. 3.1, milníku č. 7, objednatel bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazené na základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol.

- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že pro úhradu ceny dle čl. V odst. 5.1. písm. b) zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady). Pokud bude v průběhu realizace dle této smlouvy CDE zajištěno pouze po část kalendářního měsíce, bude mít zhotovitel právo na úhradu pouze poměrné části této ceny. Zhotoviteli nenáleží dohodnutá úplata za zajištění CDE za období, kdy jím nebylo skutečně a prokazatelně zajišťováno.

Pokud je zhotovitel v prodlení s plněním dle článku III. odst. 3.1 milníků č. 5 a 7, nenáleží mu platba za zajištění CDE.

- 5.8 V každé dílčí i konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e ZDPH.
- 5.9 Práce a dodávky uskutečňované mimo režim přenesené daňové povinnosti, které jsou součástí díla, budou hrazeny na základě samostatných faktur, ve kterých bude uvedena vždy fakturovaná cena a vyčíslena DPH ve výši dle platných a účinných předpisů.
- 5.10 Každá faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění a bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.
- 5.11 Na projekt plánuje podat objednatel žádost o podporu do 103. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Vznik a modernizace urgentních příjmů – SC 4.3 (MRR). Na každé faktuře musí být uvedeno, že se jedná o plnění v rámci projektu „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov“. Dále na fakturách bude uvedeno číslo projektu, pokud bude žádost podána, a které bude přiděleno po posouzení žádosti o dotaci. Objednatel číslo projektu neprodleně sdělí zhotoviteli po jeho přidělení. Případně na faktuře budou uvedeny další informace, které budou zhotoviteli sděleny s přiměřeným předstihem před fakturací objednatel.

- 5.12 Faktury spolu s přílohami mohou být objednateli doručovány následujícím způsobem, a to osobně na podatelnu, poštou, do datové schránky, do emailové schránky epodatelna@kr-karlovarsky.cz. Objednatel upřednostňuje faktury ve formátu ISDOC.
- 5.13 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.
- 5.14 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. V případě, že pro sestavení nabídkové ceny nebude možné využít cenu z nabídkového rozpočtu ani cenu z aktuálního ceníku ÚRS CZ a.s., bude nabídková cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá.
- 5.15 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.16 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.17 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení insolvence na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz článek X. smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle článku XI. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli, v případě poskytnutí finanční záruky (jistoty) složením finančních prostředků na účet objednatele, slevu z ceny díla odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení úpadku, tj. cena se v důsledku uplatnění slevy snižuje o částku ve výši odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení úpadku na majetek dlužníka. Sleva bude uplatněna tak, že finanční záruka (jistota) dle článku XVII. této smlouvy již nebude vyplacena zhotoviteli. Obdobně bude objednatel postupovat v případě bankovní záruky, kdy sleva bude uplatněna tak, že bude objednateli z bankovní záruky vyplacena.

- 5.18 Cena dle čl. V odst. 5.1. písm. c) bude fakturována jednorázově po vyklizení staveniště zhotovitelem kavárny vybraným ze strany provozovatele. Tato cena nebude fakturována v případech, pokud zhotovitel a zhotovitel kavárny vybraný provozovatelem bude totožný.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- není jako právnická osoba v likvidaci
- není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů ani takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům
- uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy
- neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s odstraněním stavby, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.

- 6.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení provozu v nemocnici, v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

- 6.4 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

- 6.5 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.

- 6.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště;

- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – *Miroslav Mrázek, číslo autorizace 38261*, autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
- e) Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky principu „do not significant harm“ vycházející z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a Podmínek dotace.
- f) Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům díla na okolní prostředí (zejména na nemovité věci přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z Právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
- g) Zhotovitel je povinen zajistit bezodkladný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“). Zhotovitel je povinen uhradit poplatek za uskladnění, je-li tento stanoven.
- h) Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech a v souladu s prováděcími předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů a nečistot vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.
- i) Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla průběžně předkládat objednateli kopie dokladů o ukládání a zneškodňování odpadů (vážní listy suti, zeminy, certifikáty k fakturovaným materiálům a výrobkům apod.) zpětně za příslušný kalendářní měsíc jako přílohu faktury. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla kompletní přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak projektovou dokumentaci, stavební deník, daňové doklady, korespondenci s objednatelem a poddodavateli) spojenou s prováděním díla dle smlouvy po dobu alespoň 10 let ode dne finančního ukončení díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta

Zhotovitel se zavazuje v době projektu a minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 6.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
- 6.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- 6.13 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
- 6.14 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit, v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.15 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.16 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.

- 6.17 Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 6.16 tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit objednateli.
- 6.18 Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího odstavce smlouvy předat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.
- 6.19 Zhotovitel prohlašuje, že není
- 1) ruský státní příslušník, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku;
 - 2) právnická osoba, subjekt nebo orgán, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených pod bodem 1);
 - 3) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených pod bodem 1) nebo 2).

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli zajistit a vést stavební deník v elektronické formě. Všechny osoby provádějící zápis do stavebního deníku musí být vlastníky elektronického podpisu (kvalifikovaného certifikátu). Zápisy autorizovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a osob, které nemají elektronický podpis, musí být vloženy do elektronického deníku jako konvertovaný dokument podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude pravidelně v týdenním intervalu vždy na konci pracovního týdne exportovat celý zapsaný průběh prací do formátu PDF a uloží tento export na CDE.
- 7.2 Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:
- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací
 - jména a příjmení osob pracujících na staveništi
 - údaje o počasí a o teplotě
 - údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním
 - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
 - údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání
 - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě
 - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv

- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci
- požadavky objednatele zvláště, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem, a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Zhotovitel je povinen všem oprávněným osobám zajistit přístup do stavebního deníku v elektronické formě. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do 7 pracovních dní ode dne pořízení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. VI. odst. 6.6 písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 7.4 Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje každý den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.

VIII. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven technickým dozorem stavebníka ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Předání dokladů o staveništi společně s projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.1 smlouvy a stavební povolení specifikované v článku II. odst. 2.4 písm. e) smlouvy bude provedeno v elektronické podobě na datovém nosiči nejdéle v den předání a převzetí staveniště. Následně po zřízení CDE budou bez zbytečného odkladu veškeré podklady nahrány ze strany zhotovitele na CDE.

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek souhlasu s odstraněním stavby a smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění

- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.
- 8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 8.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, ukládání stavebního odpadu na skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla dle čl. III odst. 3.1, činnosti 5. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v části stavby, která je předávána.

Zbývá část zařízení staveniště potřebná pro odstraňování vad a nedodělků či zajištění podmínek zkušebního provozu nacházející se v areálu nemocnice Sokolov bude odstraněna nejpozději ke dni předání a převzetí díla dle čl. III, odst. 3.1, činnosti 7 či odstranění poslední vady či nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit zbylé zařízení staveniště a využití plochy vrátit do původního stavu a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.

- 8.8. Na viditelném místě staveniště bude v případě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace umístěn dočasný billboard a následně po ukončení stavby (fyzické realizace) bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen stálou pamětní deskou.

Dočasný billboard musí splňovat podmínky dané Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, kapitola č. 10 Publicita a bude umístěn na staveniště do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Konkrétní grafické řešení pamětní desky a dočasného informačního billboardu podléhá schválení objednatelem.

- 8.9. Zhotovitel bere na vědomí, že provozovatelem je plánována přístavba kavárny, jejíž realizace bude probíhat s největší pravděpodobností v době realizace stavby dle smlouvy, jak je definována v čl. II, odst. 2.1, Plánovaná stavba kavárny vyžaduje stejné zásobovací a přístupové trasy na staveniště. Tedy v případě, že dojde k realizaci stavby kavárny, bude staveniště sdílené. Provozovatel předpokládá, že stavba kavárny bude realizována v délce 6 měsíců.

IX. Podmínky provádění díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy.

- 9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky.
- 9.3 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a vandalismu.
- 9.5 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 9.6 Zhotovitel je povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí.
- 9.7 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemné dohody smluvních stran, Kontrolní dny budou konány minimálně 1krát za 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VI. odst. 6.6 písm. d) smlouvy.
- 9.8 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení, zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. odst. 6.7 smlouvy.
- 9.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla.
- 9.10 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele prokazatelně vyzvat objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 3 pracovních dní, pokud je to možné. V případě, že objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele nebo osobu vykonávající technický dozor stavebníka o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 9.11 Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení je součástí plnění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů.
- 9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky zařízení interiéru a finálních povrchových úprav včetně odstínů. Tyto vzorky budou objednateli předloženy ke schválení minimálně 30 dní před zahájením prací nebo dodávek, ke kterým se vzorky vztahují.

- 9.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla v maximální možné míře využívat ekologicky příznivé materiály a třídit a recyklovat vzniklý odpad tak, aby zajistil minimalizaci negativních vlivů své činnosti na životní prostředí.
- 9.14 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště a využívání zařízení staveniště a poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné porušení této povinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. Zhotovitel se zavazuje poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění dodávek či služeb realizovaných v rámci projektu a postupovat tak, aby jakkoliv neomezoval a neztěžoval plnění poskytovaná ostatními dodavateli objednatele podílejícími se na realizaci projektu, zejména je nutné dodržet veškeré požadavky kladené projektovou dokumentací.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předávat dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy.
- 10.2 Předpřejímky ve významu čl. III., odst. 3.1, milníku č. 4 smlouvy proběhnou na základě výzvy zhotovitele, která bude sdělena v průběhu kontrolních dnů. Cílem této činnosti je zjistit stav rozpracovanosti stavebních prací a připravenosti DSPS a souvisejících dokladů potřebných pro zahájení zkušebního provozu.
- 10.3 Na předávací řízení ve významu čl. III., odst. 3.1, milníků č. 5 a 7 smlouvy přizve zhotovitel objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dní předem.
- Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců, pokud nebude dohodnuto s objednatelům či technickým dozorem stavebníka jinak.
- 10.4 K předání díla zhotovitelem objednateli ve významu čl. III., odst. 3.1, milníků č. 5 a 7 smlouvy dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor stavebníka.
- 10.5 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části ve významu čl. III., odst. 3.1, milníků č. 5 a 7 smlouvy je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,
 - c) projektem zpracovaným na dílo,
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Předávací protokoly musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu.

- 10.6 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, stavební deník, protokoly o provedení zkoušek zhutnění zásypů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.) a ve formátu *ifc.. Zhotovitel je současně povinen při zahájení předávacího řízení předložit objednateli geodetické zaměření skutečné polohy stavby a geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 10.7 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 10.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy.
- 10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.7 smlouvy.

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, pokud není dále uvedeno jinak. Záruka za jakost začne běžet dnem po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla po ukončení zkušebního provozu.

Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- 11.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelům reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v předchozím odstavci.
- 11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do 5 pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.14 smlouvy.
- 11.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost vadou postižené části díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelům zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelům s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Objednatel je povinen protokolárně převzít dílo po odstranění vad objednatelům nejpozději následující den po dni, kdy mu bylo odstranění vad zhotovitelem oznámeno. V případě prodloužení objednatele s převzetím řádně opraveného díla, se o dobu prodloužení záruka neprodlužuje. Obdobně bude postupováno při opravách vad zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, přičemž v případě odstranění vady výměnou, běží na vyměněné zařízení nová záruční lhůta v délce dle odst. 11.2.
- 11.7 V případě, že zhotovitel nezačne odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu dle odst. 11.5 tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 11.8 Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.9 O reklamačním řízení budou objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.10 V období posledních měsíců záruky za jakost díla dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelům výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelům řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto

odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1 (včetně vztahu k článku X. odst. 10.1 smlouvy), kromě milníků č. 1, 3 a 4, odst. 3.2, nebo článku XI. odst. 11.5 nebo čl. VIII. odst. 8.7 nebo čl. XVII. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý den prodlení.

Pokud nebude objednatelem předávaná část díla převzata ve smyslu článku III. odst. 3.1 milníků č. 5 a 7, má se za to, že tyto milníky č. 5 a 7 nebyly splněny, a zároveň pokuta za nedodržení ustanovení článku III. odst. 3.1, milníků č. 5 a 7 běží od sdělení objednatele, že předávaná část díla není způsobilá k převzetí z jeho strany.

V případě prodlení s termínem dokončení díla dle článku III. odst. 3.1 milníků č. 5 a 7 zhotovitelem o více než 14 kalendářních dní je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,05 % z ceny za každý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za patnáctý den prodlení ve výši 1 % z ceny.

- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.14, 6.15 nebo čl. VII. nebo čl. VIII. odst. 8.2, 8.6, 8.8 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.8, 9.10, 9.14 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XVI. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd. zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených v článku VI. odst. 6.16 smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací povinností dle čl. VI. odst. 6.17 smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.
- 12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle čl. VI. odst. 6.18 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle čl. VI. odst. 6.19 smlouvy jako nepravdivé, má objednatel ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- 12.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
- 12.9 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 12.10 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy
 - c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek dle čl. III. odst. 3.5 smlouvy.
 - d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. smlouvy
 - e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu
 - h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 30 dnů

- i) zhotovitel řádně a včas nesloží finanční záruku (jistotu) či neprokáže trvání platné a účinné bankovní záruky či bankovních záruk dle čl. XVII. smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVII. smlouvy.
- 13.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 7. 3. 2025. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky včetně případných příslušenství nejpozději do 30 dní ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 13.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snižena o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky včetně případných příslušenství nejpozději do 40 dní ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 13.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIV. Doručování

- 14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednatele je:
elektronická podání – datová schránka: siqbx2
adresa pro tištěná podání: Karlovarský kraj, odbor řízení projektů, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
- b) adresa pro doručování zhotovitele je:
elektronická podání – datová schránka: zgyuvqv
adresa pro tištěná podání: Nádražní 271, 253 01 Hostivice.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

- 14.2 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit do datové schránky, osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou není-li stanoveno touto smlouvou jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

14.3 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:

a) při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek;
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.

b) při doručování poštou:

- dnem předání listovní zásilky příjemci;
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.

XV. Nebezpečí škody na věci

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- b) na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2 Odpovědnost stanovená v článku XV. odst. 15.1 smlouvy je objektivní.

15.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení);
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy; a
 - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 124 000 000 Kč.
- 16.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle předchozího odstavce smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 16.3 V případě že je smluvní stranou na straně zhotovitele více právnických osob, musí se pojištění podle odst.16.1 smlouvy vztahovat na všechny tyto osoby.

XVII. Zajištění závazků zhotovitele

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy v rozsahu: (a) závazku zhotovitele provést řádně a včas dílo dle této smlouvy; (b) závazku zhotovitele k řádnému a včasnému plnění kteréhokoli z termínů provádění díla podle harmonogramu realizace díla; (c) závazku zhotovitele k úhradě újmy vzniklé objednateli; (d) náhrady škody nebo odvrácení bezprostředně hrozící škody; (e) zajištění náhradního plnění, pokud dílo nebo jeho část není zhotoveno v rozsahu a kvalitě podle článku II. této smlouvy, došlo k některé ze skutečností uvedených v článku VI. odst. 6.1 této smlouvy nebo objednatel odstoupil od této smlouvy podle článku XIII. této smlouvy; (f) smluvní pokuty či jiného peněžitého závazku, ke kterému je zhotovitel dle této smlouvy zavázán, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 78-2496140267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: IČO zhotovitele, částku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:
- zhotovitel nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet;
 - zhotovitel je povinen nejpozději osmý pracovní den ode dne účinnosti smlouvy předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě;

- smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem po ukončení zkušebního provozu. Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle předchozího odstavce k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14 pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy.

Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem objednatele.

17.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XVII. odst. 17.1 této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XVII. odst. 17.2 této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu;
- bankovní záruka musí být vystavena bankou působící na území České republiky, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky;
- bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XVII. odst. 17.1 této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- bankovní záruka musí být vystavena na částku rovnající se 5 % z ceny díla bez DPH a bude platná minimálně do data převzetí díla objednatelem po ukončení zkušebního provozu,
- smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem po ukončení zkušebního provozu.

Objednatel je oprávněn užít bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14 pracovních dnů ode dne užití.

V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesných ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.

17.3 K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy v rozsahu: (a) zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky na jakost díla dle článku XI. této smlouvy; (b) závazku zhotovitele k úhradě újmy vzniklé objednateli; (c) náhrady škody nebo odvrácení bezprostředně hrozící škody; (d)

zajištění náhradního plnění, pokud došlo k některé ze skutečností uvedených v článku VI. odst. 6.1 této smlouvy nebo objednatel odstoupil od této smlouvy podle článku XIII. této smlouvy; (e) smluvní pokuty či jiného peněžitého závazku, ke kterému je zhotovitel dle této smlouvy zavázán, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 78-2496140267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: IČO zhotovitele, částku ve výši 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel nejpozději ke dni zahájení běhu záruční doby za jakost díla vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet;
- zhotovitel je povinen při zahájení předávacího řízení díla předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě;
- smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty šedesáti měsíců ode dne zahájení běhu záruční doby, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 20 pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.

Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem objednatele.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XVII. odst. 17.3 této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení běhu záruční doby za jakost díla předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XVII. odst. 17.4 této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu;
- bankovní záruka musí být vystavena bankou působící na území České republiky, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky;
- bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XVII. odst. 17.3 této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- bankovní záruka musí být vystavena na částku 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) a bude platná nejméně na dobu šedesáti měsíců ode dne zahájení běhu záruční doby,
- smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do 20 pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.

17.5 V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli.

V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesných ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.

- 17.6 Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku smlouvy a k úhradě slevy poskytnuté objednatelem dle článku V. odst. 5.17 smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění ve vztahu, k němuž hodlá nároky uplatnit.
- 17.7 Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XVIII. Mlčenlivost

- 18.1 Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:
- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
 - b) jakékoliv sdělení učiněné smluvními stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;
 - c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou;
 - d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;
 - e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů;
 - f) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XX. smlouvy).

XIX. Platební styk

- 19.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevylučuje-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 19.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
- 19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XX. Oprávněné osoby

- 20.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

- 20.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.
- 20.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
- a) oprávněné osoby ve věcech technických
 - b) oprávněné osoby ve věcech dozoru projektanta
 - c) oprávněné osoby ve věcech BIM
 - d) oprávněné osoby za provozovatele
 - e) oprávněné osoby se všeobecnou působností
- 20.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména:
- odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do stavebního deníku
 - účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací
 - kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu na dobu realizace stavby
 - projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem, v rámci plnění smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby
 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 - zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce
 - spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace
 - kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby a s dalšími podmínkami smlouvy
 - kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy
 - kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,
 - sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
 - sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami smlouvy
 - provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru stavebníka
 - organizace a vedení kontrolních dnů,
 - uplatňování námětů, směřujících k zkospodárnění budoucího provozu dokončené stavby

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech
- příprava na kolaudační řízení
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

20.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech dozoru projektanta mohou za objednatele jednat v rámci dozoru, kterým se rozumí zejména:

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné upřesnit nebo vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby
- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby nebo k vypracování dodavatelské dokumentace
- koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby
- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení
- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby
- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace
- účast při předávání jednotlivých etap či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými
- účast při předání stavby a kolaudaci
- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby
- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace
- odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací.

20.6 Oprávněné osoby provozovatele mohou zejména:

- vstupovat na staveniště společně s technickým dozorem, osobami objednatele nebo také samostatně za dodržení všech podmínek předpisů týkajících se BOZP na staveništi
- účastnit se jednání, schůzek, kontrolních dnů, kontrolních prohlídek stavby
- podávat námítky a návrhy zejména k plánu organizace výstavby a organizaci stavebních prací přímo na staveništi, pokud by tyto znemožňovaly nebo nadměrně ztěžovaly provoz nemocnice Sokolov.

20.7 Oprávněné osoby ve věcech BIM mohou za objednatele zejména:

- konzultovat obsah a případné změny v dokumentech příslušejících k BIM, tedy hlavně BEP
 - kontrolovat naplnění DiMS geometrií a parametry z Datového standardu stavby a jejich hodnot
 - konzultovat výběr, definice a způsob práce v prostředí CDE
- 20.8 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy.
- 20.9 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
[REDACTED]
- 20.10 Oprávněné osoby objednatele ve věcech dozoru projektanta:
[REDACTED]
- 20.11 Oprávněné osoby ve věcech BIM
[REDACTED]
- 20.12 Oprávněné osoby za provozovatele
[REDACTED]
- 20.13 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:
[REDACTED]
- 20.14 Oprávněné osoby zhotovitele:
[REDACTED]

XXI. Společná ustanovení

- 21.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení smlouvy.
- 21.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.3 V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky.
- 21.4 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 21.5 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou písemného dodatku.
- 21.6 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.

- 21.7 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu 15 let.

XXII. Závěrečná ustanovení

- 22.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.
- 22.2 Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
- 22.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 22.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: info@ivps.cz. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- 22.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy smlouvy:

1. BIM protokol včetně příloh

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
PhDr. Pavel Siváň, jednatel

Karlovarský kraj
Mg. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

Stavební společnost VARO, s.r.o.
Ing. Rostislav Filip, jednatel

BIM PROTOKOL

**Projekt: Výstavba urgentního příjmu nemocnice
Sokolov - stavební práce**

Objednatel: Karlovarský kraj

Datum: 09.06.2025

Verze: 01

Vytvořil: BIM Consulting s.r.o.

1 Účel protokolu

- 1.1 Cílem Protokolu je zajistit efektivní výměnu dat a elektronických informací prostřednictvím digitální komunikační platformy CDE v rámci BIM (Building Information Modeling) při informačním modelování staveb a za tímto účelem upravit práva a povinnosti Objednatele a Dodavatele a případných Uživatelů. CDE má umožnit zaznamenávat komunikaci, jednotlivé kroky a úkony Uživatelů, plnění povinností Objednatele a Dodavatele a jiného Uživatele při přípravě příslušné projektové dokumentace nebo realizaci stavby včetně autorského dozoru (je-li ujednán) a celkově umožnit přístup různým příslušným subjektům ke Sdíleným datům a Informačnímu modelu v rámci plnění Smlouvy prostřednictvím informačního modelování.
- 1.2 Protokol a CDE slouží zejména ke splnění Smlouvy.
- 1.3 V případě inkorporace Protokolu do smlouvy s Uživateli jako Poddodavatelem jakékoli úrovně nebo i pro Uživatele v jiné pozici, se tento text Protokolu uplatní přiměřeně.

2 Definice

- 2.1 Pod následujícími pojmy se pro účely Protokolu rozumí:

- (a) **Protokol:** znamená tento BIM Protokol.
- (b) **Společné datové prostředí** nebo **CDE:** systém (hardware i software) zřízený nebo zpřístupněný Dodavatelem sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli. Musí splňovat podmínky pro zajištění standardizovaných činností v procesu správy informací, vytvářet transakční protokoly a evidovat záznamy, které jsou systematické a chráněné proti zpětným změnám. Společné datové prostředí umožňuje výběr a předání informačního modelu stavby nebo jeho části prostřednictvím otevřeného rozhraní pro programování aplikací.
- (c) **Sdílená data:** data, informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu umožňujícím práci též ostatním Uživatelům v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu; Sdílená data jsou příkladem vymezena v čl. 4.1 Protokolu.
- (d) **Uživatelé:** uživatelé CDE, kterým udělil Objednatel přístup do CDE ať již na základě požadavku Dodavatele nebo z jiného důvodu; Uživatelé tvoří projektový tým BIM.
- (e) **Uživatelé na straně Objednatele:** Uživatelé určené Objednatelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Objednatele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
- (f) **Uživatelé na straně Dodavatele:** Uživatelé určené Dodavatelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Dodavatele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
- (g) **Správce datového prostředí:** osoba určena Dodavatelem za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných součástí CDE a jeho obsahu za Objednatele, správy výměny Sdílených dat a dalších souvisejících činností v souvislosti s Informačním modelem a informačním modelováním za Dodavatele za účelem funkčnosti CDE; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Dodavatele.
- (h) **Projektový manažer BIM:** osoba určena Objednatelem za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace a zpracování Plánu realizace BIM (BEP) v součinnosti s Koordinátorem BIM, kontroly Informačních modelů a dalších informací na straně Objednatele; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Objednatele.
- (i) **Koordinátor BIM:** osoba určena Dodavatelem za účelem koordinace činností CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Dodavatele; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Dodavatele.

- (j) **Smlouva:** Smlouva, jejíž přílohou je tento Protokol. Smlouva také vymezuje Dílo, které je předmětem Smlouvy. Odkazuje-li některé ustanovení Protokolu na Smlouvu, rozumí se tím znění Smlouvy včetně všech příloh, není-li stanoveno jinak, nebo nevyplývá-li z obsahu a kontextu něco jiného.
 - (k) **Informační model:** jsou informace v digitální podobě, které jsou předmětem informačního modelování, pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly objekt (např. stavební prvek, výrobek); tyto informace obsahují veškerá Sdílená data včetně elektronické projektové dokumentace v rámci 3D a 4D projektování zaznamenávající také jednotlivé údaje o konkrétních složkách Informačního modelu jako výrobků či jiných jednotlivých plnění nebo samostatných složek plnění, a to včetně metadat (grafická a negrafická data) nebo jiných obrazových nebo multimediálních záznamů. Součástí Informačních modelů mohou být odkazy na další systémy a informace neobsažené přímo v Informačních modelech.
 - (l) **Informační požadavky:** jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Protokolu; popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno.
 - (m) **Přípustný účel:** znamená účel související s Dílem a s veškerými pracemi, jež mají nebo mohou být na základě či s využitím Díla prováděny (především projektováním, výstavbou, úpravami a opravami, provozem a údržbou, či odstraňováním nebo demolicí stavby, jež je předmětem Díla (nebo dalších předmětů Díla ve smyslu Smlouvy); výraz „projektování“ pro vyloučení pochybností má být vykládán v co nejširším rozsahu tak, aby zahrnoval mj. zhotovení a úpravy veškeré projektové dokumentace všech stupňů či vypracovávání žádostí, podnětů, vyjádření nebo jiných právních jednání a podkladů týkajících se veškerých správních rozhodnutí, stanovisek, osvědčení nebo jakýchkoliv jiných aktů)..
 - (n) **Technické podmínky:** znamenají technické podmínky případně přiložené ke Smlouvě a v závislosti na konkrétním případě zahrnující všeobecné, kvalitativní a zvláštní technické podmínky, případně další technické podmínky, které nejsou Obchodními podmínkami.
- 2.2 Pro pojmy s velkými počátečními písmeny, které nejsou v tomto dokumentu definovány, platí definice dle Smlouvy.

3 Závaznost protokolu

- 3.1 Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními zadávacích podmínek a Technických podmínek, nikoliv však před ustanoveními textu Smlouvy. Kdykoliv je to možné, je třeba všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu.

4 Sdílená data v rámci společného datového prostředí

- 4.1 Sdílená data v rámci CDE zahrnují zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu, přičemž se dle okolností může jednat zejména o data a informace včetně obrazových a multimediálních dat a metadat:
- (a) ohledně realizace projektové dokumentace a stavby a jiných předmětů plnění,
 - (b) jednotlivá plnění v rámci jednotlivých fází a dodávek podle Smlouvy včetně metadat,
 - (c) jakákoli komunikace související se Sdílenými daty uvedenými v bodě (a) a (b),
 - (d) jiná komunikace mezi Uživateli ohledně Smlouvy nebo činností v rámci Protokolu, například v rámci autorského dozoru, je-li ujednán, ve vztahu k Informačnímu modelu,

- (e) další data a údaje nezbytné pro plnění Smlouvy a pro výkon práv a povinností Uživatelů.
- 4.2 Nestanovuje-li Smlouva nebo její přílohy jinak a nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, probíhá komunikace a další Sdílená data v českém jazyce. Vyžaduje-li Smlouva určitou formu ověření, musí tato komunikace a Sdílená data splňovat i tyto podmínky.
- 4.3 Uživateli na straně Dodavatele Sdílená data a Informační model představují či zahrnují součásti Díla dle Smlouvy. Prostřednictvím CDE může Dodavatel příslušné součásti Díla v souladu se Smlouvou fakticky sdělovat a předávat Objednateli, včetně Dokumentů Dodavatele. Objednatel a Dodavatel však vylučují, aby tímto postupem docházelo k předávání a převzetí Díla nebo částí Díla, kde se uplatní pravidla sjednaná ve Smlouvě. To neplatí v případě, že povaha Sdílených dat nebo příslušného Informačního modelu umožňují předání prostřednictvím CDE (v takovém případě je možné provést předání těch částí Díla buď prostřednictvím CDE nebo také postupem stanoveným ve Smlouvě).
- V rámci CDE nelze účinně sdílet komunikaci Smluvních stran týkající se jejich nároků na placení ceny Díla (zejména daňové doklady), platnosti, trvání nebo ukončování Smlouvy a souvisejících nároků, ani uplatňování sankcí nebo čerpání zajištění dle Smlouvy.
- 4.4 Smluvní strany jsou však oprávněny, pokud to povaha konkrétních Sdílených dat nebo příslušného Informačního modelu umožňují a pokud tyto byly sdíleny prostřednictvím CDE, užívat CDE k uplatňování (vytýkání) vad a nedodělků a k plnění dle Smlouvy týkajících se nápravy těchto vad a nedodělků. Smluvní strany však nejsou povinny uplatňovat vady a nedodělky jen prostřednictvím CDE. Ustavení tohoto odstavce platí i po skončení Smlouvy, pokud je CDE dle Smlouvy nebo dohody Stran udržováno v provozu.
- 4.5 Dodavatel je odpovědný za to, že Informační model bude splňovat relevantní náležitosti a technické požadavky na Dílo dle Smlouvy, zejména dle případných Technických podmínek.

5 Zřízení a přístup do společného datového prostředí, odpovědnost za uživatele

- 5.1 CDE zřizuje a zpřístupňuje Dodavatel. Správce datového prostředí určí Dodavatel do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Dodavatel zajistí, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce datového prostředí obsazena.
- 5.2 Do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy je Dodavatel povinen určit Uživatele na straně Dodavatele včetně Koordinátora BIM, které sdělí Objednateli ve formě diagramu zachycující také jednotlivé role Uživatelů na straně Dodavatele, náplň činností a odpovědnosti za konkrétní aktivity včetně jednotlivých fází plnění povinností i v návaznosti na Plán realizace BIM (BEP). Následně poskytne obdobný diagram také Objednatel Dodavateli. V případě nejasnosti nebo jakýchkoli jiných kompetenčních konfliktů Smluvní strany v dobré víře zpracují společný diagram a zohlední dle něj případné nastavení přístupu do CDE.
- 5.3 Dodavatel zřídí přístup do CDE pro Uživatele na straně Objednatele do 5 pracovních dnů od jejich určení Objednatelem v souladu s oznámením Objednatele a s diagramem. Dodavatel dále zřídí do 5 pracovních dnů přístup do CDE pro další Uživatele na straně Objednatele, pokud je Objednatel určí v průběhu plnění Smlouvy a poskytne k tomu Dodavateli odůvodněnou žádost..

Dodavatel zajistí, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Koordinátora BIM Dodavatele obsazena.

- 5.4 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Objednatele nese vůči Dodavateli odpovědnost Objednatel.
- 5.5 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Dodavatele nese vůči Objednateli odpovědnost Dodavatel.

6 Odpovědnost za obsah sdílených dat

- 6.1 Objednatel je ve vztahu k Uživatelům na straně Objednatele a Dodavatel je ve vztahu k Uživatelům na straně Dodavatele odpovědný za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.
- 6.2 Ujednání dle tohoto čl. 6 však nezbujuje v žádném rozsahu odpovědnosti Dodavatele za Dílo dle Smlouvy, zejména včetně odpovědnosti za prodlení Dodavatele, zajištění kvality, péči Dodavatele o Dílo, vady Díla nebo plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně případných Obchodních podmínek a Technických podmínek, a to i ve vztahu k právní povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Dodavatele při zhotovování Díla více Dodavateli.

7 Povinnosti stran

- 7.1 Aniž by byly dotčeny čl. 5 a 6, jsou Dodavatel a Objednatel povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.
- 7.2 Dodavatel je povinen postupovat v rámci informačního modelování prostřednictvím CDE v souladu s Požadavky zadavatele na informace (EIR) a Plánu realizace BIM (BEP) a pokyny a postupy určenými Objednatelem, které se Dodavatel zavazuje dodržovat.
- 7.3 Dodavatel se zavazuje s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Objednateli specifikované Informační modely tak, jak je stanoveno v Plánu realizace BIM (BEP). BEP bude vytvořen ve spolupráci s BIM manažerem projektu a odsouhlasen všemi zainteresovanými stranami po podpisu Smlouvy.
- 7.4 Dodavatel nemá v souvislosti s tímto Protokolem nárok na žádnou dodatečnou odměnu nebo jiné plnění nad rámec ceny Díla a všechny povinnosti, závazky a plnění Dodavatele dle tohoto Protokolu jsou již zahrnuty do ceny Díla.

8 Ochrana důvěrných informací

- 8.1 Objednatel a Dodavatel jsou povinni zajistit ochranu obchodního tajemství druhé Smluvní strany stejně jako dalších důvěrných informací v rozsahu a způsobem stanoveným ve Smlouvě, a to i u všech Uživatelů, za které v souladu s tímto Protokolem odpovídají.
- 8.2 Není-li stanoveno jinak, je každý Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které byly v rámci CDE zpřístupněny v souvislosti s plněním Smlouvy a s činnostmi dle Protokolu, zejména o Sdílených datech, komunikaci mezi Uživateli a o Informačním modelu, ledaže Objednatel takové skutečnosti učinil veřejnými nebo se tyto

skutečnosti staly veřejnými, aniž by byla porušena jakákoli povinnost kteréhokoli z Uživatelů nebo dala-li tomu Smluvní strana zpřístupňující takové informace předchozí souhlas, či vyplývali povinnost sdělit takovéto informace z právního předpisu. Nic v tomto Protokolu neomezuje Smluvní strany v užití Sdílených dat k oprávněnému hájení svých zájmů ve sporu s druhou Smluvní stranou.

9 Práva duševního vlastnictví

- 9.1 Ujednání ve Smlouvě ohledně práv duševního vlastnictví k Dílu nejsou Protokolem dotčena. Pro vyloučení pochybností, pokud by takové oprávnění nevyplývalo ze Smlouvy, však platí, že si Smluvní strany vzájemně poskytují pro období trvání Smlouvy nevýhradní neodvolatelnou licenci (případně podlicenci) k Informačnímu modelu, k jakékoli jeho části nebo k jiné Smluvní stranou Sdílené informaci v souladu s tímto Protokolem, a to k Přípustným účelům („**Licence**“).
- 9.2 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však pouze v souladu s Přípustným účelem: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, dodavatelské systémy, přípravě dalších stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních stran.
- 9.3 Licence dle tohoto Protokolu zahrnuje oprávnění Informační model nebo jeho část či jiná Sdílená data v nezbytném rozsahu rozmnožit na své výpočetní technice a udělit podlicenci ve stejném rozsahu také dalším Uživatelům („**Podlicence**“). Dodavatel je však oprávněn poskytnout Podlicenci pouze Uživatelům na straně Dodavatele, kterým Objednatel poskytl přístup do CDE v souladu s čl. 5.2, nebo osobám na straně Dodavatele, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů Dodavatele oznamovaným dle Smlouvy.
- 9.4 Licence zahrnuje možnost Informační model v rámci příslušných práv a povinností Uživatelů upravovat, pozměňovat a doplňovat při informačním modelování v souladu s diagramem dle čl. 5.2 tohoto Protokolu za účelem splnění Smlouvy, přičemž CDE zaznamenává jednotlivé úpravy a změny v Informačním modelu. Poskytnuté Licence přetrvávají také po skončení Smlouvy. To platí i v případě, že dojde k ukončení účasti konkrétního Uživatele ještě za trvání Smlouvy. Také jím udělené licence zůstávají v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy, a i po jejím skončení. Uživatel, u kterého došlo k ukončení jeho účasti na Smlouvě, pozbývá oprávnění dle Protokolu.
- 9.5 Smluvní strany jsou oprávněny v souladu se Smlouvou a za účelem plnění Smlouvy užít Informační model, jakoukoliv jeho část a jiná Sdílená data pro účely správních a jiných řízení nezbytných v rámci vytváření projektové dokumentace nebo realizace stavby, jestliže dle Smlouvy mají závazek tyto činnosti zajistit.
- 9.6 Smluvní strany jsou povinny na vlastní odpovědnost a náklady zajistit, že jimi Sdílená data a Informační model či jakákoli jeho část v rozsahu vytváření nebo změn provedených danou Smluvní stranou budou takového charakteru, že k nim bude možné udělit Licenci dle Protokolu

v nezbytném rozsahu, nezbytným osobám a pro nezbytnou dobu, včetně zajištění nezbytných souhlasů nebo oprávnění v rámci osobnostních práv.

- 9.7 V rámci Licence ani jiné činnosti při informačním modelování v CDE nedochází na základě Protokolu k žádnému převodu jakýchkoli práv k právům duševního vlastnictví, není-li pro konkrétní případ stanoveno jinak.
- 9.8 Licence dle Protokolu se poskytuje s vyloučením jakýchkoli práv na dodatečnou odměnu nebo jiné plnění.

10 Vlastnictví sdílených dat

- 10.1 Vlastníkem Sdílených dat, na které se nevztahuje autorské právo ani jiné právo duševního vlastnictví, se stává Objednatel, a to v okamžiku stanoveném Smlouvou. Není-li takový okamžik ve Smlouvě stanoven, nebo nelze-li jej dovodit, tak k okamžiku sdílení Sdílených dat.
- 10.2 Objednatel je oprávněn tato data po skončení Smlouvy v souladu se Smlouvou a Protokolem užívat bez omezení.

11 Ochrana osobních údajů

- 11.1 V případě, že jsou obsahem Sdílených dat také osobní údaje, zpracovává je sdílející Uživatel či Smluvní strana za něj odpovědná v souladu s platnou a účinnou legislativou. Uživatel, který sdílí Sdílené údaje, jež obsahují osobní údaj, je povinen zajistit, že jsou tyto osobní údaje oprávněni zpracovávat také další Uživatelé (a druhá Smluvní strana) v rozsahu nezbytném pro informační modelování dle Protokolu.

12 Přílohy

- 12.1 Nedílnou součástí tohoto Protokolu jsou následující přílohy:
 - EIR (Požadavky na výměnu informací)
 - preBEP ((Předběžný) Plán realizace BIM) – šablona
 - Matice IM (Matice informačního managementu)

Požadavky na výměnu informací (EIR)

**Projekt: Výstavba urgentního příjmu nemocnice
Sokolov - stavební práce**

Objednatel: Karlovarský kraj

Datum: 09.06.2025

Verze: 01

Vytvořil: BIM Consulting s.r.o. upravil: di5 s.r.o.

Poznámky k dokumentu:

Dokument je strukturován dle vybraných činností popsanych v ČSN EN ISO 19650.

1	Úvod.....	3
1.1	Pojmy a zkratky	3
1.2	Použité normy.....	4
1.3	Hierarchie požadavků na informace.....	5
2	Předmět projektu.....	6
2.1	Cíle projektu	6
3	Požadavky na informace a stanovení úrovně informačních potřeb	8
3.1	Pravidelné pracovní schůzky.....	8
3.2	Realizace stavby	8
3.3	Projekt skutečného provedení stavby	9
3.4	Správa a provoz objektu.....	10
4	Akceptační kritéria	11
5	Projektový plán prací	12
5.1	Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu.....	12
5.2	Projektové milníky pro předávání informací	12
6	Projektový informační standard	14
6.1	Výměna informací prostřednictvím CDE	14
6.2	Klasifikace a identifikace	20
6.3	Metoda přiřazování úrovně informačních potřeb.....	22
7	Projektové metody a postupy pro vytváření informací	25
7.1	Obecná pravidla	25
7.2	Osový systém	25
7.3	Podlaží.....	25
7.4	Umístění modelu	26
7.5	Jednotky hodnot veličin	26
7.6	Digitální model stavby	26
7.7	2D dokumentace generovaná z digitálního modelu stavby.....	30
7.8	Způsob koordinace	31
7.9	Předání informací	32
7.10	Postup prací pro CDE.....	33
A	EIR Příloha A: Datový standard	36

1 Úvod

Požadavky na výměnu informací stanovují aspekty předávaných projektových informací, které potřebuje Objednatel v průběhu projektu a realizace, jakož i ostatní členové projektového týmu, k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí nezbytných pro další směřování projektu. Tyto požadavky se týkají konkrétního Dodavatele v rámci celého projektu, tedy všech jeho etap.

1.1 Pojmy a zkratky

Objednatel	Strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku Dodavatele a je zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel je pověřující stranou dle ČSN EN ISO 19650.
Dodavatel	Strana uvedená ve smlouvě, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací a je Dodavatelem dle zákona. Dodavatel je vedoucí pověřenou stranou dle ČSN EN ISO 19650
Poddodavatel	Strana poskytující dodávky Dodavateli. Poddodavatel je pověřenou stranou podle ČS EN ISO 19650
Projektový tým	Všechny osoby účastníci se projektu na straně Objednatele, Dodavatele (Dodavatelů) a Poddodavatelů.
Realizační tým	Všechny osoby účastníci se na projektu na straně Dodavatele a jeho Poddodavatelů. V rámci projektového týmu je jeden nebo více realizačních týmů.
Úkolový tým	Všechny osoby účastníci se na projektu na straně jednoho Poddodavatele. V rámci realizačního týmu je zpravidla jeden nebo více úkolových týmů.
Projektový manažer BIM	Osoba na straně Objednatele odpovědná za kontrolu plnění požadavků na informace v rámci managementu informací s využitím metody BIM.
Koordinátor BIM	Osoba na straně Dodavatele odpovědná za kontrolu plnění požadavků na informace v rámci managementu informací s využitím metody BIM.
Správce datového prostředí	Osoba na straně Dodavatele odpovědná za správu a provoz společného datového prostředí (CDE).
Manažer modelu	Osoba na straně Dodavatele/Poddodavatele odpovědná za dílčí digitální model, např. dílčí profesní model.
TDS	Technický dozor stavebníka – osoba odpovědná za kontrolu souladu a jakosti prováděných prací se záměrem stavebníka při navrhování – projektování, nebo se schválenou projektovou dokumentací při provádění stavby.

BIM	Informační modelování staveb (Building Information Modeling)
EIR	Požadavky na výměnu informací (Exchange Information Requirements); pojem nahradil starší Požadavky Objednatele na informace (Employer's Information Requirements)
BEP	Plán realizace BIM (BIM Execution Plan)
CDE	Společné datové prostředí (Common Data Environment)
IMS	Informační model stavby
PIM	Projektový informační model (informační model stavby týkající se dodací fáze, projektu a realizace)
AIM	Informační model aktiva (informační model stavby týkající se provozní fáze, správy a údržby nemovitosti)
DIMS	Digitální informační model stavby
Bpv	Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě SR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání
S-JTSK	Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby
TZB	Technické zařízení budov
Digitální model prostavěnosti	Digitální model stavby doplněný o informace u jednotlivých prvků popisujících, zda byl již prvek na stavbě realizován / instalován.

1.2 Použité normy

Tento dokument vychází z částí níže uvedených norem.

Je-li se v tomto dokumentu odvoláváno na ustanovení normy, týká se to pouze přímo uvedeného ustanovení, nikoliv celého znění normy.

ČSN EN ISO 19650	Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) (soubor norem)

ČSN EN 17412-1 Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy

ČSN EN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a facility managementu

ČSN EN ISO 12006 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách


1.3 Hierarchie požadavků na informace

Členění tohoto dokumentu vychází z hierarchie požadavků na informace podle ČSN EN ISO 19650-1.

Pro dodací fázi (realizaci stavby a související dokumentaci) požadavky na výměnu informací (EIR). EIR specifikují projektový model stavby (PIM).

Pro provozní fázi (správa a údržba nemovitostí) jsou vytvářeny požadavky na informace o aktivu, které rovněž přispívají do požadavků na výměnu informací (EIR) a specifikují informační model aktiva (AIM).

Informace z projektového informačního modelu (PIM) na konci dodací fáze přispívají do informačního modelu aktiva (AIM). V českém kontextu se tyto informační modely označují jako informační modely stavby (IMS).

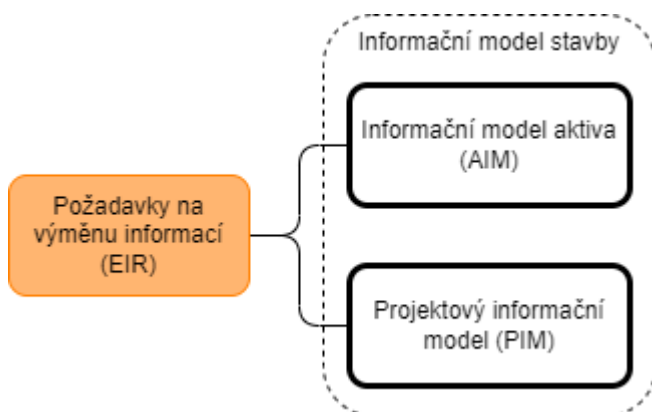

2 Předmět projektu

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - stavební práce

2.1 Cíle projektu

Záměrem Objednatele je splnění minimálně těchto cílů:

- Eliminace rizik, kterými jsou:
 - časové prodlevy při realizaci stavby
 - vícepráce během stavby
- Lepší efektivita procesů a komunikace v průběhu realizace:
 - Řešení změnových listů
 - Vzorkování
 - Kontrolně zkušební plány
 - Přejímky zakrývaných konstrukcí
 - Zápisy z jednání a kontrolních dnů
 - Zápisy BOZP
- Sledování prostavěnosti
- Prostorová koordinace – detekce kolizí týkající se zejména změn během výstavby a digitálního modelu skutečného provedení stavby.
- Tvorba strukturovaných informací pro správu a údržbu, která umožní nasazení Centrálního dohledového systému budovy (BMS, Building Management System).

Výše jmenované cíle jsou postupně plněny v rámci zhotovování dokumentací stavby aktuálně platné legislativy, zejména stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Vytvářené informace budou sloužit k následujícím účelům:

- Realizace stavby
 - Projektová dokumentace (realizační a dílenská dokumentace) a další podklady pro provádění stavby.
 - Prostorová koordinace všech konstrukcí a TZB změněných vůči DPS.
- Informace do majetkového portálu
- Správa budovy v CAFM systému
 - Projektová dokumentace a další podklady skutečného provedení
 - Naplnění CAFM systému daty vzniklých v průběhu realizace
 - Propojení CAFM systému s digitálním modelem stavby

Pro zajištění těchto účelů jsou dále v tomto dokumentu stanoveny požadavky na konkrétní informace

2.1.1 Typ projektu

Stavební práce – demolice a výstavba urgentního příjmu

2.1.2 Adresy

Místo stavby

Nemocnice Sokolov

Slovenská 545, 356 01, Sokolov Kontaktní adresa Objednatele

Objednatel: Karlovarský kraj

Zastoupení Objednatele: dle smlouvy o dílo

Ulice, č.p.: Závodní 353/88

Město: Karlovy Vary

PSČ: 360 06

2.1.3 Předpokládaný způsob zadávání

Design-bid-build.

2.1.4 Kontaktní osoby na straně Objednatele (bude doplněno po výběru Dodavatele)

Role BIM (podle BIM protokolu)	Organizace	Jméno	E-mail	Telefon
Projektový manažer BIM				

3 Požadavky na informace a stanovení úrovně informačních potřeb

3.1 Pravidelné pracovní schůzky

- Předávají se dílčí informační modely stavby a další dokumenty odpovídající úrovni informačních potřeb dle fáze projektu a aktuální rozpracovanosti pro účely:
 - Kontroly kolizí
 - Kontroly postupu výstavby
 - Kontroly prostavěnosti
 - Kontroly harmonogramu
- Předávají se všechny modely a dokumenty, které jsou ke dni milníku pro předávání informací rozpracovány či dokončeny, a budou následně odevzdávány na konci projektu.
- Předávají se i modely a dokumenty, které od poslední pracovní schůzky neprošly žádnou změnou (v rámci CDE tedy existují ve stávající revizi).

3.2 Realizace stavby

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace ve **výrobní podrobnosti** (odpovídá například úrovni LOD 350) podle kap. 6 Projektový informační standard.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace v rozsahu a formátu podle EIR Příloha A Datový standard, list tabulky „Třídící systém“.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace (vlastnosti) v rozsahu a formátu podle přílohy EIR_Příloha A_Datový standard, list tabulky „DS-PDPS“
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v tomto dokumentu. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat požadavkům aktuálně platné legislativy. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:
 - Půdorysy všech nadzemních podlaží (případně typického podlaží) v měřítku min. 1:50.
 - Schématické charakteristické pohledy v měřítku min. 1:50.
 - Schématické charakteristické řezy v měřítku min. 1:50.

K prvkům v modelu budou ukládány související soubory viz. Kap. 6.1.5 Konvence pojmenování souvisejících dokumentů do předem stanovené lokaci ve složkové struktuře v CDE.

Součástí informačního modelu stavby v úrovni informačních potřeb budou také procesy probíhající během realizace stavby. Specifikace těchto procesů je uvedena kap. 7.10.1 Předání informací.

3.3 Projekt skutečného provedení stavby

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace ve **výrobní podrobnosti** (odpovídá například úrovni LOD 350) podle kap. 6 Projektový informační standard s **úrovní přesnosti ≤ 50 mm**.
- Digitální model bude vznikat průběžně již během výstavby za účelem kontroly prostavěnosti viz. kap. 5.1 Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu a kap. 5.2 Projektové milníky pro předávání informací jako tzv. modely prostavěnosti.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace v rozsahu a formátu podle EIR Příloha A Datový standard, list tabulky „Třídící systém“.
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v tomto dokumentu. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat požadavkům aktuálně platné legislativy. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:
 - Půdorysy všech podlaží v měřítku shodném s prováděcí dokumentací.
 - Schématické charakteristické pohledy v měřítku shodném s prováděcí dokumentací.
 - Schématické charakteristické řezy v měřítku shodném s prováděcí dokumentací.

K prvkům v modelu budou ukládány související sobory viz. Kap. 6.1.5 Konvence pojmenování souvisejících dokumentů do předem stanovené lokaci ve složkové struktuře v CDE. Po výběru CAFM systému budou tyto soubory do něj přeneseny a následně ukládány jak do CDE, tak do CAFM řešení.

3.3.1 Sledování prostavěnosti v modelu

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb bude přejímat požadavky z Realizace stavby.

V modelu bude sledována prostavěnost tím způsobem, že ke každému prvku bude doplněna vlastnost „Prostavěnost“. Jako její hodnota bude vyplněn měsíc a rok fakturace daného prvku ve formátu:

Měsíc (číselné označení)	Oddělovač	Rok
01	/	2024

V případě, že nebude dostavěný celý prvek, kterého se bude týkat fakturace např. bude prostavěna pouze část stěny, základové desky atp. není nutné tento prvek do modelu prostavěnosti rozdělovat dle skutečnosti. Prvek se pro snazší tvorbu modelu zobrazí jako modelovaný celek. Pro takto připravený model bude připraven pohled v CDE spolu s barevnými filtry pro jednotlivé milníky.

Modely prostavěnosti budou odevzdávány dle milníků stanovených v kap. 5.2. Projektové milníky pro předání informací.

3.4 Správa a provoz objektu

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb bude přejímat požadavky z projektu skutečného provedení stavby.

Alfanumerické informace k prvkům, které jsou součástí modelu skutečného provedení stavby, se budou přebírat z modelu (např. kód prvku, název prvku, jeho rozměry, informace o ploše, objemu, materiálu). Požadované parametry pro správu a údržbu, které se v informačním modelu ani nenacházejí, budou vyplněny rovnou do CAFM řešení. Typicky se bude jednat o alfanumerické informace specifické pro dané CAFM řešení a správu a provoz objektu (např. datum poslední revize, datum uvedení do provozu, délka záruční doby, ...).

V případě potřeby bude do modelů doplněna „párovací“ vlastnost vyžadovaná CAFM řešením. Tato párovací vlastnost slouží pro propojení modelu s CAFM systémem. Název této vlastnosti a její hodnoty bude představena po výběru CAFM systému.

Pro představu pracnosti se dá tvrdit, že pro každý prvek v informačním modelu (hlavně profesní části) bude potřeba vyplnit v průměru do 10 alfanumerických informací do CAFM konzole. Toto vyplňování se však dá automatizovat a bude na Projektovém manažerovi BIM a Koordinátorovi BIM dořešit způsob automatizace při vyplňování, které bude podléhat způsobu práce Dodavatele a jeho poddodavatelskému řetězci. Doporučujeme, aby tuto povinnost vyplňování přenesl Dodavatel na svůj dodavatelský řetězec a na svojí straně už prováděl jenom kontrolní činnost. CAFM konzole umožňuje průběžnou kontrolu vyplněnosti k jednotlivým prvkům, funkčním částem či logickým celkům.

K prvkům se zároveň do CAFM nahrávají i příslušné dokumenty prvku viz. kap. 6.1.5 Konvence pojmenování souvisejících dokumentů

V případě, že nebude známý CAFM systém do předání staveniště, bude podrobný rozsah parametrů k jednotlivým prvkům předán nejpozději do 12 měsíců před plánovaným dokončením realizace Díla.

4 Akceptační kritéria

Informační model stavby musí odpovídat požadavkům stanovených v kapitolách Projektový informační standard a Projektové metody a postupy pro vytváření informací. Jakékoliv odchylky od těchto požadavků musí být předem projednány a odsouhlaseny Objednatelem a zdokumentovány v Plánu realizace BIM (BEP).

5 Projektový plán prací

Projektový plán prací stanovuje etapy projektu na základě Smlouvy o dílo. V tomto dokumentu jsou zohledněny pouze ty etapy, u kterých dochází k vytváření, předávání a využívání informací metodou BIM.

5.1 Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu

Konec každé etapy projektu je zároveň bodem klíčového rozhodnutí, ve kterém Objednatel potřebuje učinit informovaná rozhodnutí zásadní pro další směřování projektu.

Smlouvou o dílo jsou stanoveny tyto etapy projektu a termíny jejich dokončení, u kterých budou informace vytvářeny, předávány a využívány metodou BIM:

Etapa / bod klíčového rozhodnutí		Smluvní termín
E1	Digitální modely prostavěnosti	Průběžně od začátku výstavby 1x za 3 měsíce
E2	Realizační a dílenská dokumentace	Ke dni předání Díla
E3	Projekt skutečného provedení stavby	Ke dni předání Díla
E4	Předání informací pro správu a údržbu budovy v CAFM systému	Ke dni předání Díla

5.2 Projektové milníky pro předávání informací

V rámci každé etapy se stanoví jeden či více milníků pro předávání informací, ke kterým bude docházet k výměnám informací v rozsahu a formě dle požadavků na informace.

Milníky pro předávání informací se vztahují

- ke každému klíčovému bodu rozhodnutí / konci etapy;
- k pravidelným pracovním schůzkám.

Milníky pro předávání informací jsou stanovovány v dostatečném předstihu před konáním pravidelné pracovní schůzky nebo před bodem klíčového rozhodnutí, aby bylo možno provést kontrolu kolizí a další přezkumy.

Kontroly kolizí v případě změn projektu budou vyhodnoceny do 1 týdne od předání podkladů (u průběžných kontrol vždy k termínu konání pracovní schůzky, u závěrečné kontroly 3 týdny před odevzdáním pro umožnění zapracování nedostatků po poslední pracovní schůzce).

Pravidelné pracovní schůzky (v průběhu všech etap) Pro kontrolu rozpracovanosti	1x za 2 týdny 1 den předem
E1 Informační modely prostavěnosti Pro kontrolu rozpracovanosti / kolizí	1x 3 měsíce 1 týden předem
E2 Projekt skutečného provedení stavby - Kontrola kolizí (týkající se zejména změn během výstavby a digitálního modelu skutečného provedení stavby) - Odevzdání	Termín odevzdání 1 týden předem Ke dni odevzdání
E3 Předání informací pro správu a údržbu budovy v CAFM systému Odevzdání	Termín odevzdání Ke dni odevzdání

6 Projektový informační standard

Níže jsou uvedeny všechny specifické informační standardy vyžadované organizací Objednatele.

Schválené dodatky a změny projektového informačního standardu, týkající se konkrétního Dodavatele, budou obsaženy v Plánu realizace BIM (BEP).

6.1 Výměna informací prostřednictvím CDE

6.1.1 Adresářová struktura

Navržená výchozí adresářová struktura společného datového prostředí. Strukturu je možno po odsouhlasení Objednatelem v průběhu projektu rozšiřovat v rámci druhé a nižších úrovní.

- 01 Zadání projektu a podklady
 - 01.01 Zadávací dokumentace
 - 01.02 Výběrové řízení
 - 01.03 Vítězná nabídka
 - 01.04 Smlouvy
 - 01.05 Harmonogram
 - 01.06 Předchozí projekční stupně
- 02 Projektová dokumentace
 - 02.01 Realizační a dílenská dokumentace
 - 02.02 DSPS
- 03 Inženýring
- 04 Realizace
 - 04.01 Finance (milníky, změnové listy atd.)
 - 04.02 Průběžná hlášení a zprávy
 - 04.03 Přejímky (stavenišť, díla atd.)
 - 04.04 BOZP
 - 04.05 Geodezie
 - 04.06 Řízení jakosti (POV, TP, KZP, VaN atd.)
 - 04.07 Fotodokumentace
 - 04.08 Stavební deníky
 - 04.09 Přímé dodávky investora
 - 04.10 Vzorkování
- 05 Zápisy
- 10 Přenos dat (pro časově omezené sdílení dat, pravidelně mazáno)
- 20 Objednatel (interní složka s omezeným přístupem)
- 30 Dodavatel (interní složka s omezeným přístupem)

40 TDS (interní složka s omezeným přístupem)

6.1.2 Stavy dokumentů

Dokumenty se v rámci CDE budou nacházet v jednom z následujících stavu:

Rozpracováno	Dokument je aktuálně rozpracován. K dokumentu může být omezen přístup jiným aktérům, než je autor.
Sdíleno	Dokument určený pro přezkoumání / schválení / autorizování.
Publikováno	Dokument určený pro použití dle účelu (například podklad pro realizaci).
Archivováno	Neaktuální dokument, nahrazený aktuálnější verzí. Archiv slouží pro audit vývoje dokumentů.

Stavy dokumentů budou identifikovány dle funkcionality konkrétního CDE, které budou vybrány (obvykle pomocí metadat, pojmenování dokumentu nebo s využitím složkové struktury).

Stavy dokumentů budou v rámci CDE identifikovány pomocí metadat. Práce s metadaty je funkcionalitou vybraného CDE řešení.

Stavy dokumentů budou v rámci CDE identifikovány dle pojmenování dokumentu (viz 6.1.4 Konvence pojmenování předávaných modelů a dokumentů).

Stavy dokumentů budou v rámci CDE identifikovány s využitím složkové struktury.

Práce s informacemi v jednotlivých stavech je podrobně popsána v kap. 7.10 Postup prací pro CDE v rámci projektových metod a postupů pro vytváření informací.

6.1.3 Požadavky na metadata

Ke všem dokumentům v rámci CDE budou přiřazeny minimálně následující metadata:

Statusový kód

Statusový kód vyjadřuje stav, ve kterém se dokument nachází, a dovozené (dovolená) užití informací.

Kód revize

Kód revize vyjadřuje verzi, ve které dokument existuje ve stavu sdíleno a publikováno. Ve stavu sdíleno a publikováno se v rámci CDE nachází dokument vždy v nejaktuálnější verzi.

6.1.4 Konvence pojmenování předávaných modelů a dokumentů

Pro efektivní práci na projektu je nezbytné, aby veškeré modely a dokumenty byly snadno vyhledatelné a identifikovatelné, aniž by byly závislé na struktuře a funkcionalitách společného datového prostředí (CDE). Použití konzistentní konvence identifikace informačních kontejnerů (konvence pojmenování) je klíčové pro dosažení tohoto cíle.

Veškeré modely a dokumenty vyměřované prostřednictvím CDE budou unikátně pojmenovány dle následující konvence. Kontrola splnění konvence pojmenování bude provedena automatickými nástroji při nahrávání souborů do CDE.

Systém pojmenování

Pole 1	Pole 2	Pole 3	Pole 4	Pole 5	Pole 6	Pole 7	(Pole 8)
Kód projektu	Stupeň	Stavební objekt	Profese	Část	Číslo	Revize	Popis (volitelné)
XXXXXX	XXX(X)	SO##	XXX	X	##	R##	XXX...

Příklad: **KV-DSP-SO01-AST-C-01-R01-Koordinační situace**

Oddělovače

Jednotlivé pole budou vzájemně odděleny oddělovačem.

Používán bude následující oddělovač polí: “-” (Hyphen-Minus, Unicode reference: U+002D).

Pole 1 – Kód projektu

Jedinečný identifikátor projektu.

Pole 2 – Stupeň

Fáze projektu, zpravidla odpovídající etapě projektu dle kap. 5.1 Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu.

Kód sestává ze 3-4 alfanumerických znaků:

Kód	Popis
DIL	Dílenská dokumentace
RDS	Realizační dokumentace
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby

Pole 3 – Stavební objekt

Kód stavebního objektu případně provozního souboru.

Kód sestává z předpony *SO* pro stavební objekty nebo *PS* pro provozní soubory a z trojčíferného čísla (bez mezery a oddělovače).

Pole 4 – Profese

Kód profese, resp. zpracovatele konkrétní profesní části.

Kód sestává z minimálně tří alfanumerických znaků:

Kód	Popis
ASR	Architektonicko-stavební řešení
STA	Stavebně-konstrukční část
VZT	Vzduchotechnika
CHL	Rozvody chladu
VYT	Rozvody tepla
ZTI	Zdravotně-technické instalace
ESI	Silnoproudá elektrotechnika
ESL	Slaboproudá elektrotechnika
EPS	Elektronická požární signalizace
EZS	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
EKV	Vstupní systémy
VS	Vyvolávací systémy
CCTV	Kamerové systémy
MAR	Měření a regulace
PBR	Požárně bezpečnostní řešení stavby
SOZ	Samočinné odvětrávací zařízení, odvod tepla a kouře
SHZ	Stabilní hasící systém (nebo GHZ – plynový systém)

Pole 5 – Část dokumentace

Kód části dokumentace.

Kód sestává z jednoho písmene:

Kód	Popis
A	Průvodní zpráva
B	Souhrnná technická zpráva
C	Situační výkresy
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E	Dokladová část

Pole 6 – Číslo

Číslo přílohy sestávající ze tří cifer.

Pole 7 – Revize

Kód revize sestávající z předpony „R“ a dvouciferného čísla.

Pole 8 – Popis

Volitelný popis, bez požadavků na rozsah.

Obecné požadavky

Délka názvu jednoho souboru či složky musí být max. 256 znaků (dle standardu Windows). V názvech nejsou povoleny zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |).

V případě použití delší cesty (kompletní složková struktura nad dokumentem) k dokumentu včetně názvu než 255 znaků, nelze takto dlouhou složkovou strukturu uložit do Windows. Faktické omezení celkové cesty je pro aplikace 260 znaků (včetně označení disku = 3 znaky a <NULL> znaku na konci, tj. 256 znaků na samostatnou cestu při nahrání do kořenového adresáře. Doporučuje se ponechat rezervu na relevantně nazvanou složku projektu, a tedy použití souborů s délkou cesty >200 znaků je rizikové.

6.1.5 Konvence pojmenování souvisejících dokumentů

Pro efektivní zprávu dokumentů při realizaci a následné správě a provozu budovy je nezbytné, aby veškeré dokumenty související s prvky umístěnými na stavbě byly snadno vyhledatelné a identifikovatelné, aniž by byly závislé na struktuře a funkcionalitách společného datového prostředí (CDE). Použití konzistentní konvence identifikace informačních kontejnerů (konvence pojmenování) je klíčové pro dosažení tohoto cíle. Toto pojmenování zároveň prováděe daný dokument s typem prvku v modelu a dokumentaci. Soupis takovýchto relevantních dokumentů je uveden v tabulce níže.

Veškeré modely a dokumenty vyměňované prostřednictvím CDE budou unikátně pojmenovány dle následující konvence. Kontrola splnění konvence pojmenování bude provedena automatickými nástroji při nahrávání souborů do CDE.

Zkratky a typy dokumentů

Řazení	Zkratka dokumentu	Typ dokumentu
01	TL	Technické listy
02	CERT	Certifikáty a doklady osvědčující vlastnosti konstrukce nebo výrobku (Certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech)
03	KONT	Doklady prokazující dosažení projektovaných parametrů (Záznamy z kontrol)
04	REV	Zkoušky a revize před uvedením do provozu
05	INST	Návody pro instalaci a uvedení do provozu
06	MNT	Pokyny pro provoz a údržbu, instalaci, schémata systémů a diagramy
07	TRAIN	Zaškolení obsluhy
08	SERV	Servisní plány a postupy pro preventivní a nápravnou údržbu

09	WAR	Záruky a garance
10	MAN	Manuály k užívání budovy, prvků, technologií atd.

Systém pojmenování

Pole 1	Pole 2	Pole 3	Pozice 4
Řazení	Zkratka dokumentu	Identifikátor typu prvku	Popis
XX	XXXX	XXXXXX	XXX..

Příklad: **03-CERT-ON0101-Protokol o schode**

Oddělovače

Jednotlivé pole budou vzájemně odděleny oddělovačem.

Používán bude následující oddělovač polí: “-” (Hyphen-Minus, Unicode reference: U+002D).

Pole 1 – Řazení

Dle tabulky „Zkratky a typy dokumentů“.

Kód sestává ze 2 cifer.

Pole 2 – Zkratka dokumentu

Dle tabulky „Zkratky a typy dokumentů“.

Kód sestává ze 4 alfanumerických znaků.

Pole 3 – Identifikátor typu prvku

První 2 pole hodnoty parametru „Kód prvku“ (dle *EIR_Příloha A_Datový standard*) bez tečky

Kód sestává z 6 alfanumerických znaků.

Pole 4 – Popis

Volitelný popis, bez požadavků na rozsah.

6.1.6 Funkce a odpovědnosti v rámci CDE

CDE je implementováno na straně Dodavatele. Za provoz CDE na straně Dodavatele odpovídá správce datového prostředí.

Obsah ve stavu sdíleno bude přístupný pro jeho autora a příslušné aktéry, kteří budou provádět jeho kontrolu či schvalování, nebo budou obsah používat jako referenční pro vytváření vlastních informací.

Každý aktér s příslušným oprávněním bude mít v rámci CDE přístup k obsahu ve stavu Publikováno.

K obsahu ve stavu Archivováno bude mít přístup jeho autor, Objednatel a Koordinátor BIM Dodavatele.

6.1.7 Elektronická výměna informací

Vzájemná výměna informací (v podobě modelů a dalších dokumentů) pro účel koordinace, reference, sdružování a archivaci bude probíhat výhradně prostřednictvím CDE.

Pro výměnu informací jsou používány formáty splňující následující požadavky:

Dokumenty

- Formáty kompatibilní s Office Open XML (ISO/IEC 29500). Tyto formáty zahrnují formáty MS Office .DOCX, .XLSX, .PPTX.
- Formát PDF (Portable Document Format dle ISO 32000).

Výkresová dokumentace

- Nativní formát aplikace používané Dodavatelem/Poddodavatelem, která je specifikována v plánu realizace BIM (BEP). Odevzdáný soubor bude obsahovat nastavení, pomocí nichž z něj byla exportována výkresová dokumentace.¹
- Formát DWG. V případě, že se nejedná o nativní formát aplikace používané Dodavatelem/Poddodavatelem, budou do formátu DWG exportovány jednotlivé části výkresové dokumentace.
- Formát PDF (Portable Document Format dle ISO 32000).

Modely

- Nativní formát aplikace používané Dodavatelem/Poddodavatelem, která je specifikována v plánu realizace BIM (BEP). Odevzdány musí být model včetně všech použitých knihoven a atributů, případně archivní formát dané aplikace. Odevzdáný soubor bude obsahovat nastavení, pomocí nichž z něj byla exportována výkresová dokumentace.²
- Datové modely budou ukládány a předávány s využitím schématu IFC (ČSN EN ISO 16739), verze IFC4 ADD2 TC1. Pro přenos datových modelů bude využíván formát STEP (.ifc) s využitím MVD IFC4 Reference View 1.2. Pro informace u jednotlivých entit budou přednostně používány standardní vlastnosti a sady vlastností podle schématu IFC.

Jakékoliv další požadavky na formáty pro výměnu a odevzdávání dat budou odsouhlaseny Objednatelem a specifikovány v BEP.

6.2 Klasifikace a identifikace

Každý prvek digitálního modelu stavby bude klasifikován a identifikován.

6.2.1 Klasifikace, třídící kód

Smyslem klasifikace je rozřídění prvků digitálního modelu stavby do jednotlivých tříd, ke kterým lze stanovit shodné vlastnosti (nikoliv shodné hodnoty vlastností).

První úroveň třídění prvků je třída stavebního prvku (TSP), která je dále dělena na podtřídy stavebního prvku (PSP). Třída stavebního prvku (TSP) je číselník obsahující výčet všech tříd stavebních prvků a konstrukcí, které se mohou vyskytovat v modelu nebo na stavbě a lze jim

¹ Např. formát DWG nebo DGN.

² Např. formáty RVT a RFA (Autodesk Revit) nebo PLN nebo PLA (Graphisoft Archicad).

přiřadit vlastnosti. Podtřídy stavebního prvku (PSP) jsou definovány na základě funkčního či technologického dělení.³

Kód TSP obsahuje dva alfanumerické znaky, kód PSP je dvouciferným číslem. Mezi TSP a PSP není oddělovač, třídící kód tedy sestává celkem ze čtyř znaků. Třídící kód je u konkrétních prvků uváděn jako součást identifikačního kódu, viz 6.2.2 Identifikace, identifikační kód.

Třídy stavebních prvků bez stanovené podtřídy (v případech, kdy podtřída u dané třídy neexistuje, nebo se jedná dočasně o obecný prvek, u kterého se podtřída stanoví později) mají hodnotu kódu PSP „00“.

Číselník PSP rozděluje seznam vlastností tak, že pro každé TSP existuje seznam požadovaných vlastností, který je společný pro všechny podřízené PSP, a dále vlastnosti, které jsou požadovány pouze u konkrétních PSP (princip dědičnosti vlastností).

Požadované vlastnosti pro konkrétní třídu a podtřidu stavebního prvku (a dále na základě účelu, aktéra a milníku) jsou stanoveny v požadavcích na alfanumerické informace (viz 6.3.2 Alfnumerické informace) a formálně odpovídají projektovému datovému standardu. Struktura třídícího systému a konkrétní požadavky na vlastnosti jsou obsaženy v EIR Příloha A Datový standard, list tabulky „Třídící systém“.

Doplnění a úpravy třídícího kódu jsou navrhovány Koordinátorem BIM a odsouhlaseny Projektovým manažerem BIM. Tabulka s aktuálním označením jednotlivých typů je předávána spolu s informačním modelem stavby.

6.2.2 Identifikace, identifikační kód

Každý prvek v digitálním modelu obsahuje unikátní identifikační kód. Smyslem identifikace je zajistit, aby bylo možno poukázat na každý individuální prvek modelu.

Identifikační kód je zapisován do parametru Kód prvku u každého prvku v modelu. Kód je uváděn v popiskách vztahujícím se k prvkům zobrazeným v dokumentaci generované z modelu. Dodavatel je povinen udržovat toto kódování v rámci celého procesu zpracování modelu.

Rozkladová tabulka identifikačního kódu

Kód sestává z jednotlivých polí a oddělovačů. Pozice 1 a 2 obsahují třídící kód; podle identifikačního kódu lze prvky digitálního modelu stavby tedy zároveň klasifikovat.

Příklad: **SL13.03.0459** (Sloup železobetonový v suterénu)

Identifikační kód					
Třídící kód					
Pozice 1	Pozice 2	Oddělovač	Pozice 3	Oddělovač	Pozice 4
SL	13	.	03	.	0459
Třída stavebního prvku	Podtřída stavebního prvku	tečka	Volitelné označení typu Dodavatele	tečka	Identifikátor instance

³ Pozn.: Použitý třídící systém vychází ze systému SNIM.

Pozice 1 – Třída stavebního prvku (TSP)

Viz kap. 6.2.1 Klasifikace, třídící kód.

Pozice 2 – Podtřída stavebního prvku (PSP)

Viz kap. 6.2.1 Klasifikace, třídící kód.

Pozice 3 – Volitelné označení typu Dodavatele

Volitelná pozice kódu, která zcela podléhá určení Dodavatelí. Pozice může nabývat pouze 2 číselná místa bez doplňkových abecedních a dalších symbolů. Pokud pozice není využita, její výchozí stav je „00“ a je vždy vyplněn.

Pozice 4 – Identifikátor instance

Unikátní pořadové číslo prvku v rámci celého kódu. Není žádoucí vytvářet pořadové číslo pro celou kategorii stavebního elementu, ale v rámci komplexu celého kódového označení (Pozice 1 až Pozice 4 třídícího systému). Hodnota je celé číslo bez přídavek a počet číslic v této pozici je jednotné pro celý projekt. Je vždy na Dodavatelí, aby zvolil adekvátní počet vzhledem ke všem prvkům.

Oddělovače

Oddělovačem je tečka.

Příklad

V projektu se objeví železobetonová stěna, která je obvodová a její výskyt je v podzemní části a nadzemní části stavby. Pro potřeby zatřídění vyčteme základní kód stěny jako „SN“, převládající materiál (železobeton) stanoví hodnotu kódu na 2. pozici na „02“. Protože jsme začali kódováním právě této stěny, můžeme určit pro tuto stěnu kód „SN02“. Protože chceme kvůli vnitřnímu využití (pro výkaz, lepší čitelnost apod.) rozdělit i na první pohled podzemní a nadzemní část, určíme hodnotu kódu pro podzemní část jako „SN02.01“ a pro nadzemní část „SN02.02“. V našem modelovém příkladu může tak kód železobetonové stěny pro podzemní část mít hodnotu „SN02.01“ a pro nadzemní část „SN02.02“.

6.3 Metoda přiřazování úrovně informačních potřeb

Úroveň informačních potřeb odpovídá principům podle ČSN EN 17412-1, Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy.

Úroveň se specifikuje pro konkrétní účely, milníky, aktéry a objekty.

V případě rozporů a nejasností, které nejsou postihnutele níže uvedenými požadavky, rozhoduje o metodě přiřazování úrovně informačních potřeb projektový manažer BIM.

V případě nejasnosti je Koordinátor BIM povinen se dotázat na metodu požadované úrovně informačních potřeb jakéhokoli prvku projektového manažera BIM, případně předložit návrh na její podobu ke schválení projektovým manažerem BIM, a to v takovém předstihu, který neohroží vypracování informačního modelu v požadované kvalitě a smluveném termínu.

6.3.1 Geometrické informace

Geometrická podrobnost modelu musí být dostatečná pro vygenerování výkresové dokumentace pro konkrétní fázi v rozsahu a podrobnosti dle aktuálně platné legislativy.

Detailnost jednotlivých prvků je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné modelovat všechny detaily, které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvky zjednodušovat. Vždycky je potřeba mít na mysli, aby zjednodušení umožnilo plnit stanovené cíle. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena Objednatelem.

Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v kap. 7 Projektové metody a postupy pro vytváření informací, kde jsou uvedeny všechny prvky, ze kterých se model skládá.

Geometrická podrobnost je definovaná k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad pro další etapy nebo pro využití dat pro správu a údržbu. V průběhu zpracování může model vykazovat nedostatky ohledně geometrické podrobnosti, avšak nikdy nesmí být grafická podrobnost překážkou k plnění cílů dané tímto dokumentem.

Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky se držíme pravidla, že profese, která daný prvek v rámci své dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity stejných prvků, pokud není stanoveno jinak.

Výrobní podrobnost

Geometrie s dostatečnou podrobností pro přímou výrobu či osazení prvku. Tvar, velikost, umístění, orientace, počet, funkce a chování prvků mohou být stanoveny z modelu, který je zkoordinován.

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 350.

6.3.2 Alfanumerické informace

Požadované alfanumerické informace jsou stanoveny jako výběr vlastností relevantních pro daný účel, milník, aktéra a objekt (třidu dle použitého třídícího systému) z projektového datového standardu.

Smyslem datového standardu je sjednotit formu alfanumerických informací obsažených v informačních modelech pro zajištění možnosti propojovat modely různých Dodavatelů a dosáhnout jednotné podoby výstupu. Standardizace datového obsahu umožňuje orientaci v informačních modelech při zachování čitelnosti projektové dokumentace. Datový standard je koncipován jako nezávislý na softwarové platformě, a je tedy aplikovatelný v jakémkoli nástroji pro tvorbu informačního modelu.

Datový standard je založen na použitém třídícím systému (viz kap. 6.2.1 Klasifikace, třídící kód) a obsahuje formu vlastností relevantních pro každou třídu. Třídící systém dělí z důvodu zachování jednoduchosti a čitelnosti značení stavební prvky do dvou úrovní. Toto dělení však není dostačující pro zatřídění všech stavebních prvků při další práci, a proto je potřeba pracovat i s parametry daného stavebního prvku a hodnotami vyplněnými v těchto parametrech.

Dodavatel může v průběhu zpracování vytvořit další vlastnosti nezbytné pro vlastní práci. Při exportu modelu do IFC budou zahrnuty pouze požadované vlastnosti; exportovány budou všechny požadované vlastnosti včetně těch, které ve chvíli exportu nemají stanovenou hodnotu.

Pokud požadovaná vlastnost nemá stanovenou hodnotu, je vždy vyplněno „Nd“ (v případě textového pole), respektive „0“ (v případě číselného pole). Takto se zajistí, že každá vlastnost bude řádně vyplněna.

Hodnoty geometrických veličin (tj. vlastností, které mají velikost vyjádřitelnou číslem a referencí) budou načítány z geometrie modelu.

Názvy vlastností jsou v datovém standardu přesně definované včetně velikosti písmen, interpunkce apod. Nedůsledná interpretace datového standardu vede k problémům u datové a informační integrity informačních modelů napříč všemi profesemi.

6.3.3 Požadavky na dokumentaci

Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu základních půdorysů, řezů a pohledů. Výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu (situace, detaily atd.), musí být odsouhlaseny Objednatelem.

Projektová dokumentace bude vytvořena podle požadavků aktuálně platné legislativy.

7 Projektové metody a postupy pro vytváření informací

Schválené dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací, týkající se konkrétního Dodavatele, budou obsaženy v Plánu realizace BIM (BEP).

7.1 Obecná pravidla

Digitální modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden model v rámci zpracování projektu nesmí přesahovat velikost 200 MB.

Při předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využité k vytvoření modelů (záleží na modelovacím nástroji).

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí geometrií a připojenými informacemi.

Model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky specifikovat a jasně popsat v Plánu realizace BIM (BEP).

7.2 Osový systém

Osový systém bude umístěn ve středu prostoru modelovacího nástroje. Názvy os budou ve všech modelech shodné.

7.3 Podlaží

Úrovně podlaží jsou vztažena k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy. Relativní výška $\pm 0,000$ odpovídá prvnímu nadzemnímu podlaží. Podlaží ponese informaci i o své výšce dle zvoleného výškového systému. V případě zalomení nášlapné vrstvy podlahy rozhoduje převažující plocha podlaží, případně jiné řešení po odsouhlasení Objednatelem. Není dovoleno odsadit podlaží od horní hrany nášlapné vrstvy podlahy.

Model IFC obsahuje pouze skutečná podlaží; pomocné úrovně, které jsou vytvářeny pro účely modelování, nejsou do modelu exportovány. Pomocná podlaží jsou povolena po předchozím odsouhlasení Objednatelem.

Pojmenování podlaží bude shodné ve všech modelech, a bude založeno na následujícím obecném principu:

1NP	První nadzemní podlaží ($\pm 0,000$)
2NP	Druhé nadzemní podlaží
1PP	První podzemní podlaží
1M	Mezanin nad prvním podlažím
XX	Pomocné podlaží (nevztahuje se ke konkrétnímu podlaží)

7.4 Umístění modelu

Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.

Skutečný sever bude navázán na všechny půdorysné pohledy.

Počátek modelu bude ideálně umístěn kousek mimo modelovaný objekt (nejlépe do bodu základní sítě S-JTSK EPSG:5513) a bude pro všechny modely shodný a neměnný. Tento počátek určí Koordinátor BIM v modelu ARS a ostatní modely ho převezmou. K tomuto počátku budou vztaženy S-JTSK souřadnice.

Souřadnicové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, Bpv. Výkresy musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice -X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice -Y výkresu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Lokální systémy jsou nepřípustné. Data určující souřadnicový systém jsou zapsány v rámci třídy `lfcCoordinateReferenceSystem` její podtřídy `lfcProjectedCRS`.

Každý model bude obsahovat i výškové umístění. Výškový systém je v m n m. v systému BpV.

7.5 Jednotky hodnot veličin

Jednotky jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobě tyto informace obsahovat.

	Jednotky	Min. počet platných číslic za desetinnou čárkou
Délkové jednotky	mm (milimetr)	0
Plošné jednotky	m ² (metr čtvereční)	2
Objemové jednotky	m ³ (metr krychlový)	2
Úhlové jednotky	% (procento), °(stupně)	0 (%), 2(°)

7.6 Digitální model stavby

Prvky digitálního modelu stavby, který je součástí předávaných informací, budou splňovat níže uvedené požadavky bez ohledu na zvolené metody a postupy práce v konkrétních modelovacích nástrojích.

7.6.1 Obecné požadavky na digitální model stavby

Každý prvek modelu je vztažen ke konkrétnímu podlaží, kterému funkčně či prostorově přísluší. Požadavky nastavení podlaží viz [7.3 Podlaží](#).

Podlahové a stropní konstrukce jsou vždy součástí podlaží, ve kterém se nachází jejich horní povrch (konstrukce, po kterých se ve skutečnosti bude chodit, náleží vždy do příslušného

podlaží); jsou-li součástí takových konstrukcí samostatně modelované trámy, průvlaky či hlavice, jsou vztaženy do nižšího podlaží.

Konstrukce procházející přes více podlaží jsou modelovány a exportovány po jednotlivých podlažích. Možný je přesah nepodstatné části konstrukce do navazujícího podlaží (například protažení stěny pod úroveň čisté podlahy na horní úroveň hrubé podlahy, okno nacházející se na rozhraní dvou podlaží atd.). U prvků, kde by dělení po podlažích mohlo působit problémy v rámci vykazování po jednotlivých systémech (stoupací potrubí atd.), je nutno předem odsouhlasit a zaznamenat výjimky z jednotlivých požadavků (hrozí nebezpečí nezahrnutí takových prvků například při detekci kolizí v případě zobrazení modelu filtrovaného v rozsahu konkrétního podlaží, do kterého prvek není vztažen).

Každý prvek modelu obsahuje informaci o stavebním a/nebo povrchovém materiálu. U konstrukcí, kde je více materiálů (výplně otvorů apod.) bude každá položka rozdělena zvlášť. U prvků, kde je na straně Dodavatele pochybnost o způsobu dělení, musí Dodavatel předložit návrh na rozdělení ke schválení.

7.6.2 Zemní práce

Model obsahuje základní prostorové nároky na výkopy dle návrhu daného stupně.

7.6.3 Základové konstrukce: základové pasy, desky, podkladní beton

Model obsahuje konstrukce v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru.

7.6.4 Základové konstrukce: piloty

V modelu musí být možno identifikovat horní a dolní hranu konstrukce. Model obsahuje konstrukce v návrhových rozměrech. Horní hrana piloty je ukončena na spodní hraně návazné konstrukce (patka, deska apod.).

7.6.5 Vodorovné nosné konstrukce: desky

Model obsahuje konstrukce v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru.

U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.6 Svislé nosné konstrukce

Model obsahuje konstrukce v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru.

Usazení stěn odpovídá skutečnému osazení na konstrukce.

U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce atd.); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.7 Svislé nenosné konstrukce: příčky, předstěny

Svislé nenosné konstrukce musí být modelovány po podlažích.

Usazení příček odpovídá skutečnému osazení na konstrukce.

U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.8 Omítky, malby a nátěry

Z digitálního modelu stavby musí být možno automaticky vykazovat omítky, malby a nátěry. Konkrétní způsob vykazování (modelování vrstev omítek, vykazování pomocí povrchové úpravy konstrukcí atd.) bude navržen Dodavatelem a odsouhlasen Objednatelem a uveden v dodatcích a změnách projektových metod a postupů pro vytváření informací v rámci Plánu realizace BIM (BEP).

7.6.9 Obklady

Model obsahuje obklady jako samostatnou vrstvu. Není nutné zobrazit spárořez. V případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze modelovat jako sendvičovou konstrukci včetně obkladu.

7.6.10 Trámy

Pokud je trám v průniku s nosnou deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky. Objem trámu bude odečten od objemu všech navazujících konstrukcí.

7.6.11 Překlady

Model obsahuje překlady v reálných vnějších rozměrech a ve skutečném umístění (včetně přesahů na uložení). Objem překladu je odečten od konstrukcí, ve kterých se nachází.

7.6.12 Sloupy, hlavice sloupů

Model obsahuje sloupy včetně hlavic v návrhových rozměrech. V návaznosti na stropní konstrukci bude horní hrana hlavice sloupů shodná s horní hranou desky. Objem hlavice bude odečten od objemu stropní desky.

7.6.13 Podlahy

Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení (pod dveřmi, v nikách apod.)

U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce atd.); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.14 Podhledy

Model obsahuje vlastní podhled a vodorovnou nosnou konstrukci podhledu (není nutné modelovat závěsy). Model neobsahuje vzduchovou mezeru nad podhledem (ve formě materiálu); vzduchová mezera není modelovaná nebo je zanedbaná při exportu do IFC.

7.6.15 Výplně otvorů (dveře, okna)

Prvky musí odpovídat skutečným reálným stavebním rozměrům otvorů. Členění výplně bude odpovídat skutečnosti.

Hlavní rozměry rámu budou odpovídat skutečnosti.

Vnější a vnitřní parapety, stínící prvky a další doplňky mohou být součástí prvků výplní otvorů, avšak výplně otvorů musí umožňovat vykazování a navázání informací týkajících se doplňků.

Některé doplňkové části výplně otvorů nemusí být součástí modelu (vločky dveří apod.), avšak geometrický významné položky, které jsou důležité pro vykazování, vzhled a funkci (kukátko, madlo, klika apod.), musí být součástí prvků a dle skutečnosti.

7.6.16 Výrobky (zámečnické, klempířské, truhlářské a jiné)

Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech (např. oplechování apod.). Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických rozměrech.

U výrobků neexportovaných do IFC a vykazovaných přímo z návrhové aplikace mohou být použity zástupné 2D symboly.

7.6.17 Střechy

Střecha je v požadované tloušťce, rozměru a spádu.

Jsou modelovány všechny návazné vrstvy (např. zateplení apod.). U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce atd.); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.18 Prostupy

Jsou modelovány svislé a vodorovné prostupy nosnými i nenosnými konstrukcemi v reálných pozicích a velikostech.

Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor.

7.6.19 Potrubní a trubní vedení

Součástí modelu jsou všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje. Zařízení umístěné na potrubí může být modelováno zjednodušeně, musí ale mít reálné vnější rozměry a musí být definován servisní prostor, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení (stanovení servisního prostoru je důležité pro vyhodnocení bezkolizního stavu).

Vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů.

Model obsahuje potrubí bez izolace a izolaci samostatně. Model nemusí obsahovat závěsy a další kotvicí a vynášecí prvky.

7.6.20 Mechanické zařízení a koncové elementy

Mechanická zařízení (např. VZT jednotky) mohou být modelovány zjednodušeně, ale v reálných vnějších rozměrech. Součástí prvku zařízení je i vyznačení servisního prostoru. Toto vyznačení servisního přístupu musí být součástí definice prvku pro potřeby ověření, že do servisního prostoru nezasahuje jiné vedení aj.

Koncové prvky mohou být modelovány zjednodušeně, ale v reálných vnějších rozměrech a jejich součástí musí být definice servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Koncové prvky jsou obsahem modelu příslušné profese; nejsou přípustné duplicitní prvky ve více profesích.

Jsou-li prvky, na které je připojeno více profesí, musí se tyto prvky nacházet v každé profesi (kvůli zajištění funkčního spojení jednotlivých profesních celků). Daný prvek musí mít totožné značení v každém jednotlivém modelu. Pro účely vykazování musí být předem určeno, kdo daný prvek zahrne do výkazu výměr. Kolize těchto prvků je jediná přípustná.

7.6.21 Zdravotně technické instalace

Splňují výše uvedené podmínky pro potrubí a trubní vedení. Zařizovací prvky se v modelech profesí nachází v reálných geometrických rozměrech, a do modelu stavebního jsou převzaty. Není přípustné mít duplicitu zařizovacích elementů ve stavebním modelu a v modelech ostatních profesí.

7.6.22 Kabelové vedení

Samostatné dílčí modely budou odpovídat profesím a struktuře modelu. Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy, všechny osazené prvky (např. rozvodné skříně, zásuvky, vypínače, krabice apod.) a kabelové chráničky.

Schéma zapojení není třeba řešit v modelovacím nástroji.

7.7 **2D dokumentace generovaná z digitálního modelu stavby**

Projektová dokumentace stavby bude v rozsahu a obsahu dle aktuálně platné legislativy.

Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu základních půdorysů, řezů a pohledů. Výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu (situace, detaily atd.), musí být odsouhlaseny Objednatelem.

Zobrazení digitálního modelu stavby, na jejichž základě jsou generovány části projektové dokumentace, nebudou doplňovány či upravovány pomocí 2D nástrojů tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci projektové dokumentace.

Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.

Kóty, popisky a texty obsahující vlastnosti prvků musí být vždy asociovány s daným prvkem; hodnoty zobrazovaných vlastností se načítají přímo z prvku.

Značení všech částí dokumentace musí být vycházet z 6.2 Klasifikace a identifikace, odkazy na podrobnější dokumentaci apod. musí být přehledné a jednoznačné. Každý prvek bude obsahovat jednoznačnou identifikaci dle Třídícího systému jak v informačním modelu, tak i v ostatních částech dokumentace.

Objednatel si je vědom, že nástroje BIM pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.

Všechny výkresy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou).

7.8 Způsob koordinace

Koordinátor BIM zodpovídá, že na konci projektového stupně budou modely mezi sebou řádně zkoordinovány dle požadavků této kapitoly a všech podkapitol.

7.8.1 Výstup detekce kolizí

Výstupem detekce kolizí je protokol, který je tvořen programem pro detekci kolizí. Tento protokol je uložen vždy po provedení detekce kolizí v prostředí CDE spolu se zdrojovými soubory.

Součástí protokolu jsou pravidla nastavované v programu pro detekci kolizí. Cílem je maximální možná kontrolovatelnost výstupů.

7.8.2 Tolerance kolizí

Není stanovena žádná tolerance kolizí. Vedení se sebe mohou v modelech pouze dotýkat, nikoli protínat. Další výjimky shrnuje následující kapitola.

7.8.3 Způsob stanovení kolizí

Kolize jsou stanovovány podle požadavků a výjimek uvedených pro jednotlivé úrovně informačních potřeb geometrických informací (podle metod uvedených v kap.6.3).

V případě rozporů a nejasností, které nejsou postihnutelné níže uvedenými požadavky, rozhoduje o způsobu stanovení kolizí projektový manažer BIM.

Požadavky pro výrobní podrobnost

Trubní vedení profesní části jsou posuzována včetně tepelné izolace. Není přípustná žádná kolize žádného vedení včetně jejich izolací. Z kontroly kolizí jsou vyřaty tyto prvky (a tím pádem i jejich izolace):

- Jakékoli flexibilní potrubí
- Průchod potrubí nenosnou konstrukcí

Projektové týmy a jejich vedoucí pracovníci jsou zodpovědní, že modely budou bez kolizí včetně způsobu řešení kolizí v modelech (myšleno opravit je do bez kolizních stavů dle výsledků porad BIM týmu). Tyto odpovědnosti jsou na manažerech modelů.

7.9 Předání informací

Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke každému milníku předání modelu dle požadavků uvedených v kap. 3 Požadavcích na výměnu informací.

Informace budou předávány ve formátech, které jsou popsány v kap. 6.1.7 Elektronická výměna informací.

Další část se týká požadavku na předávání nativních dat (tedy například pracovních souborů z aplikací Revit a Archicad). V případě nepožadování nativních dat bude tato část odstraněna.

Informace (modely a dokumenty) budou ke každému milníku pro předávání informací dle kap. 5 Projektový plán prací předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto dokumentu.

Modely a další dokumenty nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat jejich datovou velikost. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není vyžadována další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má Dodavatel zpracované.

7.9.1 Metodika vzorkování

Objednatel předá Dodavateli „Seznam zařízení“, Dodavatel předloží vzorky zařízení prostřednictvím CDE prostředí, které Objednatel odsouhlasí či odmítne pomocí schvalovacích procesů v CDE. V případě odsouhlasení vzorku je možné přistoupit k ověření vzorku v informačním modelu.

Při změně prvků v modelu Dodavatelem oproti navrženému (např. změna velikosti či napojení), Dodavatel vymění dané prvky v modelu odpovídající nové skutečnosti a prověří dopady na zbytek modelu. Zejména tedy v modelu prověří prostorovou koordinaci, tzn. případné kolize, servisní prostory atp. Pokud vzorkovaný prvek bude mít dopad i do ostatních prvků např. změnou průměru připojovacího potrubí, upraví i ty.

Takto upravený model dává k odsouhlasení Projektovému manažerovi BIM, ten posoudí dodržení BEP na modelu a předá výsledky Objednateli.

Jenom takto prověřený vzorek (předložený Dodavatelem a ověřený v modelu) může být finálně odsouhlasený k použití.

7.9.2 Změnové listy

Objednatel předá Dodavateli (popř. opačně Dodavatel předá Objednateli) protokol Změnového listu a podklady k tomuto protokolu (např. výkresy, dokumenty). Pro tyto protokoly a jeho přílohy bude v CDE předem vyhrazený prostor. V případě, že CDE bude mít pro vytváření protokolu vlastní řešení, je možné toto řešení využít.

Po vyjádření / doplnění informací protistrany podle protokolu schvalovacímu procesu v CDE. V případě odsouhlasení variace je možné přistoupit k ověření změn v informačním modelu, zejména k řešení prostorové koordinace.

7.9.3 Kontrolně zkušební plány

Dodavatel předá Technickému dozoru stavby (TDS) plán kontrol nejpozději na počátku výstavby dané dílčí části. Následně předávají Dodavatelé dílčích částí protokoly KZP

Technickému dozoru stavby prostřednictvím CDE k odsouhlasení pomocí schvalovacího procesu v CDE. Pro tyto protokoly a jeho přílohy bude v CDE předem vyhrazený prostor.

V případě, že CDE bude mít pro vytváření protokolu vlastní řešení, je možné toto řešení využít.

7.9.4 Přejímky zakrývaných konstrukcí

Dodavatel předá Objednateli protokoly zakrývaných konstrukcí 7 pracovních dní předem (před plánovaným zakrytím konstrukce) prostřednictvím CDE k odsouhlasení pomocí schvalovacího procesu v CDE. V případě že se Objednatel k protokolu nevyjádří do 7 pracovních dní, bere se protokol jako odsouhlasený. Pro tyto protokoly a jeho přílohy bude v CDE předem vyhrazený prostor.

V případě, že CDE bude mít pro vytváření protokolu vlastní řešení, je možné toto řešení využít.

Po schválení protokolu je možné konstrukci zakrýt.

7.9.5 Zápisy z jednání a kontrolních dnů

Zápisy z jednání a KD budou ukládány v CDE do předem vyhrazeného prostoru. Uživatelé budou mít možnost vyjádřit se k zápisu po dobu 48hod od nahrání dokumentu. Po uplynutí doby, případně zapracování připomínek přesune se zápis do stavu „Publikováno“.


V případě, že CDE bude mít pro vytváření zápisu vlastní řešení, je možné toto řešení využít.

7.9.6 Zápisy BOZP

Zápisy BOZP budou ukládány v CDE do předem vyhrazeného prostoru. Po zpracování zápisu přejde zápis do stavu „Publikováno“.

V případě, že CDE bude mít pro vytváření zápisu vlastní řešení, je možné toto řešení využít.

7.10 Postup prací pro CDE

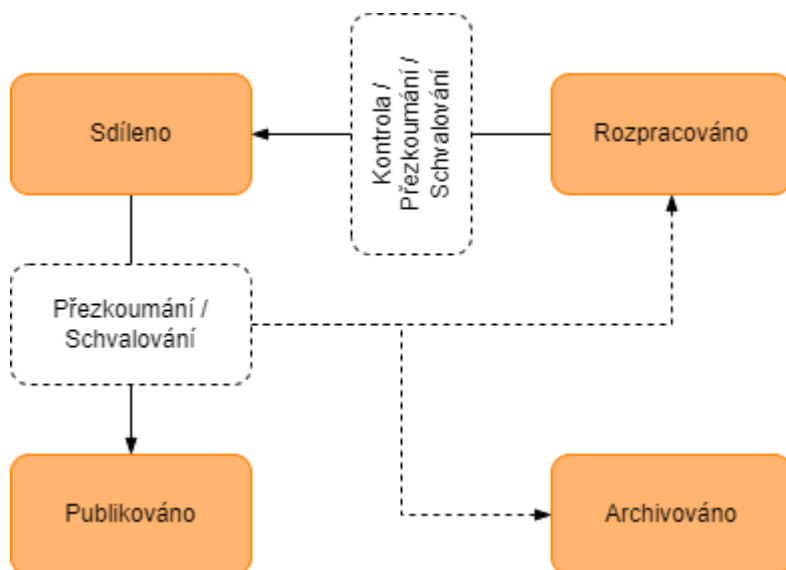

7.10.1 Vytváření informací ve stavu rozpracováno

Jednotlivé úkolové týmy (Poddodavatelé) vytváří informace ve svém vlastním datovém prostředí (datovém úložišti), ke kterému nemá žádná jiná strana přístup.

7.10.2 Přechod kontrolou/přezkoumáním/schválením

Před sdílením informací musí úkolový tým provést

- kontrolu prokázání kvality, tj. soulad vytvořených informací v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací.
- přezkoumání informací z hlediska požadavků na informace, úrovně potřebnosti informací a projektového informačního standardu.

7.10.3 Informace ve stavu sdíleno

Informace nacházející se ve stavu sdíleno jsou určeny pro konzultaci (jako referenční podklady) napříč týmy Dodavatele (případně mezi různými Dodavateli). Informace mají být viditelné a přístupné, ale nemají být upravovatelné. Pokud jsou úpravy požadovány (například po nalezení kolize), má být model nebo dokument vrácen zpět do stavu rozpracováno a znovu předložen autorem.

Stav sdíleno je taktéž používán pro modely a dokumenty, které byly schváleny pro potřeby sdílení s Objednatelém a jsou připraveny pro autorizování. Tento způsob použití stavu sdíleno lze označit jako sdíleno s Objednatelém.

7.10.4 Přechod přezkoumáním/autorizováním

Modely a dokumenty, samostatně i jako součást informačního modelu stavby, jsou podrobeny přezkoumání/autorizování, které provádí projektový manažer BIM na straně Objednatele. Při přechodu přezkoumáním/autorizováním jsou všechny modely a dokumenty při výměně informací porovnávány s relevantními požadavky na informace z hlediska koordinace, úplnosti a přesnosti. Pokud model nebo dokument splňuje požadavky na informace, jeho stav je změněn na publikováno. Modely a dokumenty nesplňující požadavky na informace mají být vráceny do stavu rozpracováno pro potřebu změn a opětovného předložení. V takovém případě se tyto nevyhovující modely a dokumenty zároveň ukládají do stavu archivováno.

Při přezkoumání se zohledňují:

- požadavky na výměnu informací;
- akceptační kritéria pro každý jednotlivý požadavek na informace (tedy soulad s projektovým informačním standardem a projektovými metodami a postupy pro vytváření informací);
- úroveň informačních potřeb pro každý jednotlivý požadavek na informace.

Autorizování odděluje informace (ve stavu publikováno), na které je možno spoléhat pro potřeby další etapy realizace projektu, včetně podrobnějšího návrhu nebo výstavby, od informací, které se stále mohou měnit (ve stavu rozpracováno nebo ve stavu sdíleno).

7.10.5 Stav publikováno

Stav publikováno se používá pro informace, které byly autorizovány pro použití, např. při výstavbě u nového projektu nebo při provozu.

7.10.6 Předání informačního modelu Objednateli

Před předáním informačního modelu provede Koordinátor BIM přezkoumání a autorizaci. Vyhovující informační model je následně předložen pro akceptaci Objednatелеm.

Projektový manažer BIM musí provést přezkoumání informačního modelu stavby v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. Při přezkoumání se zohledňují:

- požadavky na výměnu informací;
- akceptační kritéria pro každý jednotlivý požadavek na informace (tedy soulad s projektovým informačním standardem a projektovými metodami a postupy pro vytváření informací);
- úroveň informačních potřeb pro každý jednotlivý požadavek na informace.

Pokud informační model přezkoumání vyhoví, Objednatel musí informační model stavby akceptovat jako výstup v rámci projektového společného datového prostředí.

Pokud nevyhoví, Objednatel musí informační model stavby odmítnout a instruovat Dodavatele, aby informace změnil a opětovně předložil Objednateli k akceptaci. V takovém případě se tyto nevyhovující modely a dokumenty zároveň ukládají do stavu archivováno.

Částečná akceptace informací určených k výměně může vést ke koordinačním problémům, proto je doporučeno, aby Objednatel buď akceptoval anebo odmítnul celý informační model.

7.10.7 Stav archivováno

Stav archivováno se používá k uchování přehledu o všech modelech a dokumentech, které byly sdíleny a publikovány během procesu managementu informací, a auditních záznamů o jejich postupném vývoji. Model či dokument odkazovaný ve stavu archivováno, který byl předtím ve stavu publikováno, představuje informace, které potenciálně mohly být použity pro podrobnější návrh, výstavbu nebo management stavby.

A EIR Příloha A: Datový standard

Přílohou je samostatná tabulka.

Pre-contract BEP (preBEP) – Předběžný plán realizace BIM
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce

Zhotovitel stavby

DATUM – 07.2024

VERZE – 02

VYPRACOVAL – Ing. Peter Jiráť

Obsah

Preambule	4
1 Základní údaje	5
1.1 Popis projektu	5
1.2 Popis dodavatele a subdodavatelů.....	5
1.3 Realizační tým	5
1.4 Profesní schopnosti dodavatele včetně referencí	6
2 Cíle BIM na projektu	6
2.1 Požadované cíle objednatele	7
2.2 Vlastní cíle dodavatele	7
3 Procesy, spolupráce	7
3.1 Řízení projektu.....	7
3.2 Matice odpovědnosti.....	8
3.3 Milníky, harmonogram	8
3.4 Koordinace projektových cílů.....	8
3.5 Koordinátor BIM.....	8
3.6 Řízení dokumentu BEP	9
3.7 Digitální datová spolupráce	9
3.8 CDE	9
3.9 IT infrastruktura.....	9
3.10 BIM standardy.....	10
3.11 Technické normy	10
3.12 Zhodnocení podkladů a plán průzkumu	10
3.13 Kontrola projektu.....	10
4 Softwarové nástroje	10
4.1 Nástroje pro tvorbu BIM modelů (DiMS)	11
4.2 Nástroje pro další nakládání s BIM modely (DiMS).....	11
4.3 Další SW nástroje využívané na projektu.....	11
4.4 Exporty.....	11
5 Zásady tvorby DiMS	11
5.1 Obecné principy.....	11
5.2 Použité standardy pro tvorbu DiMS.....	12
5.3 Části, které nebudou modelovány.....	12
6 Organizace DiMS.....	12
6.1 Rozsah DiMS.....	12
6.2 Členění DiMS.....	12
6.3 Evidence Systémů	12
7 Geometrie DiMS	12

7.1	Geometrická podrobnost	13
7.2	Geometrická koordinace.....	13
8	Negrafixké informace v DiMS	13
8.1	Systém značení prvků v DiMS.....	13
8.2	Vlastnosti dodavatele	13
8.3	Číselníky hodnot vlastností.....	14
8.4	Standards pro negrafixké informace dodavatele.....	14
8.5	Klasifikace prvků v DiMS	14
8.6	Prostorová příslušnost prvků	14
9	Abstraktní prostorové prvky v DiMS	14
10	Koordinace projektu a dat BIM modelů (DiMS)	15
10.1	Kolize	15
10.2	Duplicitní objekty a vlastnosti	15
10.3	Koordinace projektu.....	15
11	Výstupy z DiMS	15
11.1	Výkresová dokumentace	15
11.2	Ostatní výstupy z DIMS	16
12	Obsah IMS.....	16
12.1	Systém značení příloh	16
12.2	Vazby mezi částmi IMS	16
13	Specifika dodavatele a návrhy změn.....	16
13.1	Dodavatelem navržené odchylky od požadavků objednatele na informace	17
13.2	Dodavatelem navrhované rozšíření využití BIM.....	17
13.3	Další připomínky k projektu	17
14	Vysvětlivky, zkratky.....	17

Preamble

Tento Předběžný plán realizace BIM (preBEP) vypracuje dodavatel, jako součást nabídky dle ZD, aby co nejkonkrétněji objednateli představil postupy, kterými bude poptávané dílo realizovat.

Dodavatel se v dokumentu v maximální míře zaměří na principy a standardy. Je žádoucí, aby dodavatel v tomto plánu maximálně uplatnil své firemní zvyklosti a standardy, které mu umožní realizovat dílo co nejefektivněji a co nej kvalitněji.

PreBEP bude sloužit pro ověření způsobilosti dodavatele a jeho týmu pro realizaci díla.

PreBEP bude kontrolován v těchto oblastech:

- a) Odborná kvalita
 - Je-li dokument zpracován v souladu s aktuálními obecně používanými odbornými standardy a zvyklostmi práce metodou BIM;
 - Popis způsobu aplikace platných norem z oblasti BIM a projektového řízení;
- b) Věcná úplnost
 - Odpovídá rozsah a detailnost plánu požadavkům na realizaci projektu;
 - Řeší hlavní otázky: kdo, co, jak a kdy;
 - Jsou navrženy postupy dostatečně konkrétní ve vztahu k řešenému projektu;
 - Jsou popsána všechna témata uvedená v šabloně preBEP;
 - Jsou navrženy postupy prakticky využitelné pro řešení projektu členy realizačního týmu;
- c) Soulad s požadavky ZD a EIR
 - Respektuje plán technické požadavky objednatele;
 - Je pro všechny požadavky popsán způsob jejich naplnění;
- d) Srozumitelnost, přehlednost
 - Jednoznačnost, vyvarování se duplicitním a zejména odporujícím si formulacím a definicím;
 - Výstižnost formulací, čitelnost textu;
 - Jsou použity ilustrace, schémata nebo tabulky, které pomáhají s vizualizací aplikace plánu;
 - Srozumitelnost vysvětlení definic, pojmů, zkratk apod.;

Plán realizace BIM – BEP (někdy taky jako post-contract BEP), který dodavatel zpracuje v přípravné fázi realizace stavby, musí v maximální možné míře vycházet a respektovat popsaná řešení a postupy v PreBEP.

Předložená šablona není závazná, dodavatel může preBEP zpracovat podle svého standardu v jím preferované struktuře a podrobnosti. Ideálně tak, jak plánuje dílo skutečně realizovat (v případě získání pověření) a jak pro realizaci díla zpracuje BEP, který předloží objednateli ke schválení.

Vysvětlující text v jednotlivých kapitolách je pouze návodný, doporučující předpokládaný obsah kapitoly. Vysvětlující text nikterak neomezuje obsah jednotlivých kapitol.

1 Základní údaje

1.1 Popis projektu

Název projektu:	Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov
Investor:	Karlovarský kraj, IČO 70891168, Závodní 353, Dvory, 36006 Karlovy Vary 6
Umístění stavby:	obec Sokolov, Slovenská č.p. 545, parc.č. 3258/1, 3258/5, 3258/12
Popis stavby:	Část I. - Stavební úpravy v části 1.PP a 1.NP pavilonu C na pozemku parc.č. 3258/5 a přístavbu urgentního příjmu na pozemku parc.č. 3258/1 k pavilonu C s plochou vegetační střechou. Zpracování projektu metodou BIM s využitím dat při využívání a správě stavby FM
Účel užívání:	Nemocniční zařízení.

1.2 Popis dodavatele a subdodavatelů

- *dodavatel se představí, představí plánované poddodavatele a členy realizačního týmu*

Dodavatel:

Nemocnice Sokolov – společnost IVPS a VARO

Zastoupen: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.


Poddodavatelé:

- BIM Consulting s.r.o.
- IVPS Group s.r.o.

1.3 Realizační tým

- *předpokládané / navrhované složení realizačního (projekčního) týmu, včetně řetězce subdodavatelů*
- *organizační struktura a struktura řízení týmu atp.*
- *požadavky na způsobilost a kapacity úkolových týmů*

Role	Organizace	Jméno	E-mail
Projektový manažer	IPVS	Teofil Banszel	banszel@ivps.cz
Hlavní stavbyvedoucí	IPVS	Miroslav Mrázek	mrazek@ivps.cz
HIP	Bude upřesněno		
Koordinátor BIM	BIM Consulting s.r.o.	Lukáš Kohout	lukas.kohout@bimcon.cz
Správce CDE	IPVS	PhDr. Pavel Siváň	info@ivps.cz

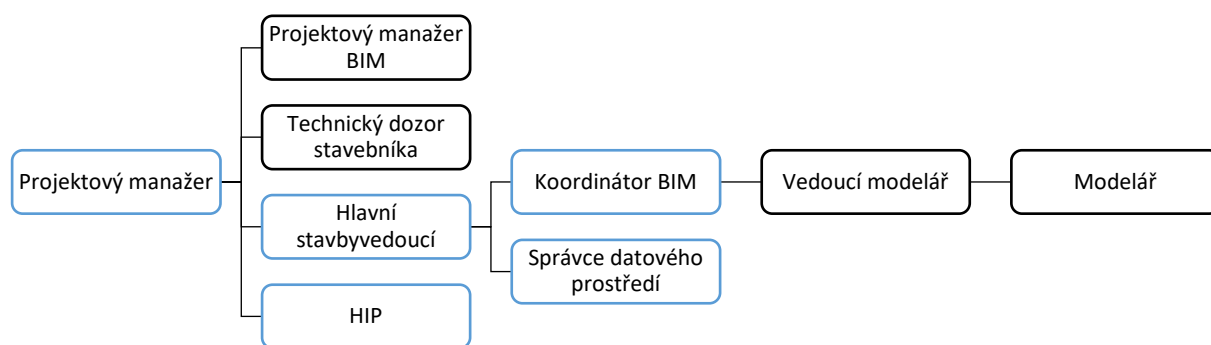

1.4 Profesionální schopnosti dodavatele včetně referencí

- dodavatel představí své zkušenosti v relaci k předmětu zakázky, zkušenosti a odbornou zdatnost plánovaných poddodavatelů a členů realizačního týmu

Organizace	Referenční zakázka
IPVS Group s.r.o.	Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II Rekonstrukce MJIP FN Plzeň, kompletní rekonstrukce oddělení metabolické JIP včetně nových rozvodů TZB
IPVS Group s.r.o.	Bulovka Business Centre, stavební úpravy objektu Chlumčanského 495/5 Bulovka Medical & Business Centre, rekonstrukce objektu soukromé kliniky, vestavba zubařské ordinace a rentgenu
BIM Consulting s.r.o.	Multifunkční aréna Jihlava (PM BIM, Statutární město Jihlava) Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno (KOO BIM, HOCHTIEF CZ a.s.) Karlovarské inovační centrum (PM BIM, Karlovarský kraj) Generel KKN – etapa 1 (PM BIM, Karlovarský kraj)

2 Cíle BIM na projektu

- definice a popis cílů využití BIM na projektu.
- Popis postupu naplňování cílů členěný podle jednotlivých fází projektu.
- Souhrn a popis účelů užití, pro která budou BIM data na projektu připravována a budou ve výstupech dodána.

Cíle:

Eliminace rizik, kterými jsou:

- Časové prodlevy při realizaci stavby
- Vícepráce během stavby

Lepší efektivita procesů a komunikace v průběhu realizace:

- Řešení změnových listů
- Vzorkování

- Kontrolně zkušební plány
- Přejímky zakrývaných konstrukcí
- Zápisy z jednání a kontrolních dnů
- Zápisy BOZP

Sledování prostavěnosti

Prostorová koordinace

Tvorba strukturovaných informací pro správu a údržbu

Účely užití:

Realizace stavby

- Projektová dokumentace (realizační a dílenská dokumentace) a další podklady pro provádění stavby.
- Prostorová koordinace všech konstrukcí a TZB změněných vůči DPS.

Informace do majetkového portálu

Správa budovy v CAFM systému

- Projektová dokumentace a další podklady skutečného provedení
- Naplnění CAFM systému daty vzniklých v průběhu realizace
- Propojení CAFM systému s digitálním modelem stavby

2.1 Požadované cíle objednatele

- *popis koncepce naplnění objednatelem definovaných a požadovaných cílů projektu*
- *popis postupů dosažení objednatelem definovaných cílů*

Cíle požadované objednatelem popsané v úvodu kapitoly budou naplněny dle požadavků stanovených Smlouvou o Dílo a jejími přílohami.

2.2 Vlastní cíle dodavatele

- *dodavatel popíše další cíle, které chce při realizaci dosáhnout*
- *může se jednat o cíle, které např. zvýší kvalitu dodávaného díla, které přispějí k vyšší efektivnosti realizace dodavatelem atp.*

Hlavními cíli dodavatele je zjednodušení a zefektivnění výstavby:

- Jednodušší komunikace v rámci CDE.
- Prostorová koordinace všech konstrukcí a TZB.

3 Procesy, spolupráce

- *popis metod a postupů vytváření informací na projektu.*
- *popis strategie předávání a sdílení informací v rámci realizačního týmu i celého projektového týmu.*
- *popis implementace pravidel ČSN ISO 19650 na řešený projekt.*

Popis použití ČSN EN ISO 19650 je popsán v dokumentu EIR kapitole 7.10.

3.1 Řízení projektu

- *postupy, procesy*

- řízení spolupráce, výměny informací
- řešení koordinace mezi jednotlivými účastníky projektu (objednatel, zhotovitel PD, zhotovitel stavby, TDS, další)
- popis dělení odpovědností v rámci jednotlivých částí projektu

Řízení projektu bude realizováno v rámci procesů, které jsou popisovány v dokumentu EIR v kapitole 7.9.

3.2 Matice odpovědnosti

- matice odpovědnosti obsahuje na osách:
 - o Aktér – role při managementu informací
 - o Úkoly a výstupy projektových informací a informací o aktivech (prvcích a částech stavby)
- specifikace funkcí a rolí aktérů při správě informací
- definice úkolů při managementu projektových informací

Matice odpovědnosti je součástí zadávací dokumentace (dokument 6_Matice IM.xlsx).

3.3 Milníky, harmonogram

- smluvní milníky předávání dílčích výstupů
- způsob předávání dílčích výstupů
 - o - Uveďte s upřesněním formátů a časového harmonogramu.
 - o - Kdo bude odpovědný za předávání informací?
- rámcový harmonogram hlavních uzlových bodů postupu realizačního týmu.
- bodový plán postupu prací v krocích s přibližným odhadem času a náročnosti, včetně odhadu pro vlastní cíle dodavatele projektu).

Harmonogram a milníky budou dle Smlouvy o Dílo. Veškerá komunikace bude probíhat v CDE.

3.4 Koordinace projektových cílů

- Popis rizik při plnění různých BIM cílů projektu a návrh postupů jejich minimalizace a řešení vzniklých konfliktů.

Bude řešeno v průběhu realizace stavby.

3.5 Koordinátor BIM

- role, povinnosti, úkoly, odpovědnost
- popis role BIM koordinátora na straně objednatele a dodavatele
- komunikace BIM koordinátorů; způsob, rozsah a četnost komunikace

Role BIM	Funkce a odpovědnosti
Koordinátor BIM objednatele	• odsouhlasení BEP vytvořeného dodavatelem, odsouhlasení změn BEP • kontrola dodržování dokumentu EIR a BEP v rámci projektového týmu • kontrola předávaných dat dodavatelem dle BEP včetně finální kontroly před předáním • související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace projektu

	• aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení • zodpovídá přímo projektovému řízení na straně objednatele • neschvaluje a neprojednává dotazy dodavatele týkající se technického řešení z hlediska řešení projektu
Koordinátor BIM dodavatele	• vypracovává BEP dle šablony objednatele • vede projektové týmy dle odsouhlaseného EIR a BEP • kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat obsažených v informačním modelu a předává projektovému manažerovi BIM • aktivně předkládá návrhy změn BEP • kontroluje naplňování cílů projektu k milníkům projektu • propojení jednotlivých modelů na datové bázi • odpovědnost za koordinaci informačních modelů • zodpovídá se HIP zakázky

Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v prostředí CDE.

3.6 Řízení dokumentu BEP

- *postupy vzniku, projednání a odsouhlasení BEP*
- *procesy aktualizace BEP*

Dokument bude připraven k smluvnímu termínu. Následné úpravy budou diskutovány na pravidelných schůzkách s projektovým manažerem BIM. Aktuální platná verze bude vždy k dispozici v CDE.

3.7 Digitální datová spolupráce

- *používané nástroje a procesy spolupráce při tvorbě BIM modelu – Digitálního modelu stavby (DiMS) a při tvorbě Informačního modelu stavby (IMS)*
- *postupy řešení ve fázi Work in progress (rozpracováno)*
- *výměna dat v rámci pracovních a úkolových týmů, mezi týmy navzájem, výměna mezi členy projektového týmu*
- *předepsané způsoby výměny informací a modelů*

Datová spolupráce bude realizována v CDE, které bude dodáno a nastaveno dle požadavků v dokumentu EIR v kapitolách 6.1, 7.9 a 7.10.

3.8 CDE

- *navrhovaný procesní postup sdílení informací a modelů pomocí systému CDE*
- *rozsah předávaných informací*
- *struktura, uspořádání a značení*
- *procesy schvalování, sdílení a publikování*

CDE bude dodáno a nastaveno dle požadavků v dokumentu EIR v kapitolách 6.1, 7.9 a 7.10.

3.9 IT infrastruktura

- *popis potřebného IT vybavení členů realizačního týmu*
- *definice požadavků na IT vybavení týmu objednatele, aby mohla probíhat bezproblémová digitální komunikace v rámci projektového týmu*

- HW platformy

Projekt nevyžaduje žádné speciální HW a IT vybavení.

3.10 BIM standardy

- popis postupů aplikace DSS ČAS, DS objednatele
- popis aplikace DS dodavatele
- návrhy na rozšíření DS, vnitřní standardy dodavatele
- koordinace práce s více DS

Digitální model bude tvořen v souladu s dokumentem EIR a jeho přílohami.

3.11 Technické normy

- definice aplikovaných hlavních významných norem, např. pro management, řízení kvality, řízení bezpečnosti a podobně
- specifikace souladu procesů a postupů s technickými normami.
- využití a aplikace dalších technických norem na projektu

ČSN EN ISO 19650

ISO 9001:2015

3.12 Zhodnocení podkladů a plán průzkumu

- postupy hodnocení podkladů projektu
- návrh postupu průzkumu
- plán získání dalších potřebných podkladů

Není relevantní.

3.13 Kontrola projektu

- postupy ověření souladu výstupů projektu s BIM modely (DiMS)
- postupy ověření souladu nativní a IFC podoby BIM modelů
- postupy ověření aktuálnosti CDE
- postupy kontroly kvality projektových dat, modelů a výstupů
- postupy kontroly souladu dat a výstupů s požadavky objednatele
- definice kontrolních indikátorů
- postupy řešení zjištěných závad
- atd.

Dle možností projekčního SW.

4 Softwarové nástroje

- použité softwarové nástroje objednatelem, jejich verze a využívané formáty
- každý Dílčí DIMS může být vytvářen různými nástroji pro informační modelování. Zde Dodavatel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, datové formáty a příslušnosti k dílčímu modelu.

4.1 Nástroje pro tvorbu BIM modelů (DiMS)

Nástroj (SW)	Formát	Verze	Dílčí model (využití)	Upřesnění využití
BIMcollab ZOOM	BCP	vždy nejaktuálnější	všechny modely	koordinace, kontrola dat

4.2 Nástroje pro další nakládání s BIM modely (DiMS)

- S každým dílčím modelem může být dále nakládáno ve vztahu k dané kombinaci užití dat prostřednictvím navazujících sw nástrojů

Nástroj (SW)	Formát	Verze	Dílčí model (využití)	Upřesnění využití
BIMcollab ZOOM	BCP	vždy nejaktuálnější	všechny modely	koordinace, kontrola dat

4.3 Další SW nástroje využití na projektu

- Další na projektu využívané sw nástroje obecného nebo specializovaného charakteru
- Popis všech formátů dat, které budou na projektu vznikat, budou součástí komunikace, předávání a výstupů projektu

Nástroj (SW)	Formát	Verze	Dílčí model (využití)	Upřesnění využití
Microsoft 365	DOCX, XLSX		všechny modely	textové dokumenty, tabulky

4.4 Exporty

- Pravidla řešení exportů pro všechny používané formáty výstupů na projektu
- Pravidla tvorby IFC formátu pro všechny DiMS

IFC bude exportováno ve formátu definovaném dokumentem EIR v kapitole 6.1.7, případně na základě budoucí dohody.

Veškeré exporty budou odpovídat požadavkům Smlouvy o Dílo a jejich příloh.

5 Zásady tvorby DiMS

5.1 Obecné principy

- obecné principy modelování
- zásady tvorby DiMS v modelovacích nástrojích
- třídění prvků DiMS do kategorií a IfcProductType
- pravidla používání knihovnických prvků
- pravidla ověřování a čištění modelů
- zásady modulových os a systém jejich pojmenování.
- atp.

Digitální model bude tvořen v souladu s dokumentem EIR a jeho přílohami. IfcProductType neexistuje, zřejmě je myšleno IfcTypeProduct.

5.2 Použité standardy pro tvorbu DiMS

- popis aplikace datového standardu ČAS v kombinaci s datovým standardem objednatele
- popis využití dalších standardů dodavatele
- pravidla modelování

Datový standard ČAS není součástí zadání. Digitální model bude tvořen v souladu s dokumentem EIR a jeho přílohami.

5.3 Části, které nebudou modelovány

- definice částí staveb, které nebudou modelovány v modelu skutečného provedení, včetně zdůvodnění

Rozsah DiMS bude odpovídat vstupní dokumentaci ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby.

6 Organizace DiMS

6.1 Rozsah DiMS

- vymezení prostorového ohraničení DiMS.

Rozsah DiMS bude odpovídat vstupní dokumentaci ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby.

6.2 Členění DiMS

- DiMS bude sestaven z Dílčích DiMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího dělení podle potřeb projektu.
- dodavatel popíše konkrétní způsob dělení modelu na stavební objekty, resp. na dílčí modely s ohledem na požadavek Objednatele, fázi projektu a způsob užití.
- dodavatel uvede předpokládané členění DiMS.
- dodavatel uvede principy postupů práce s Koordinačním modelem projektu, bude-li takový využit.
- budou jednotlivé profese děleny po dílčích částech?
- popis rozsahu jednotlivých DiMS a řešení jejich návazností, např. společných dělících konstrukcí
- způsob evidence fází projektu

Digitální model bude členěn dle požadavků stanovených v dokumentu EIR v kapitole 6.1.4.

6.3 Evidence Systémů

- zásady seskupení prvků modelu do technických nebo funkčních systémů.
- popis způsobu zápisu informací systémové příslušnosti u prvků v nativním i IFC modelu.
- princip sestavení a podrobnosti evidence systémů.

Bude realizováno dle možností projekčního SW.

7 Geometrie DiMS

- konkrétní způsob řešení geometrie objektů a elementů v DiMS

Bude odpovídat požadavkům v dokumentu EIR v kapitole 7.6.

7.1 Geometrická podrobnost

- popis řešení geometrické podrobnosti zpracování DiMS v jednotlivých fázích, profesních částech, stavebních částech atp.

Bude odpovídat požadavkům v dokumentu EIR v kapitole 7.6.

7.2 Geometrická koordinace

- popis použitého souřadnicového systému, a to zejména vzhledem k možnostem vybraného softwarového nástroje pro tvorbu DiMS včetně orientace modelu.
- principy práce s jednotkami rozměrů
- principy umístění referenčního bodu a zásady konkrétního vztahu modelu k referenčnímu bodu
- způsob zavedení osového systému
- principy používání souřadných systémů
- pravidla umístění počátku modelů
- základní definice orientace modelů v prostoru
- pravidla práce s tolerancemi, přesnosti částí modelů

Bude odpovídat požadavkům v dokumentu EIR v kapitole 7.4.

Přesné souřadnice referenčního bodu budou specifikovány po zahájení realizace

8 Negrafické informace v DiMS

- popis postupu vytvoření a obsahu Datového standardu modelu projektu.
- zdroje pro tvorbu datového standardu projektu
- definice postupů správy a aktualizace datového standardu projektu
- principy práce s jednotkami fyzikálních veličin

Veškeré alfanumerické informace budou odpovídat zadanému datovému standardu. V případě potřeby doplnění či odstranění parametrů bude toto diskutováno a schvalováno koordinátorem manažerem na straně objednatele.

8.1 Systém značení prvků v DiMS

- definice systému značení prvků/stavebních předmětů a typů prvků v rámci DiMS
- definice principů tvorby jména atributu, definice pojmenování (rozsah možných hodnot) a definice omezení platností.
- zásady evidence identifikačních údajů projektu a objektů v nativním i IFC modelu.

Veškeré prvky v digitálním modelu budou pojmenovány v českém jazyce s diakritikou. Pojmenování parametrů budou vycházet ze zadaného datového standardu.

8.2 Vlastnosti dodavatele

- Dodavatel popíše potřebu a principy použití specifických vlastností potřebných pro zhotovení DiMS, které jsou nad rámec požadovaných vlastností Objednatelem.
- popis změny u jednotlivých vlastností vynucené technickými limity použitého SW nástroje pro tvorbu modelu a zejména při exportu do IFC, např. změnu datového typu, jednotky, mapování apod.

V případě, že budou potřeba parametry na straně dodavatele nad rámec zadaného datového standardu, budou tyto obsaženy pouze v nativním formátu projekčního SW. V IFC budou exportovány pouze požadované parametry.

8.3 Číselníky hodnot vlastností

- seznam v DIMS definovaných číselníků,
- upřesnění nebo doplnění číselníků objednatele
- postupy správy číselníků, koordinace s objednatelem a zhotovitelem stavby

Nejsou stanoveny žádné číselníky.

8.4 Standardy pro negrafické informace dodavatele

- Principy tvorby negrafických informací modelu
- další způsoby dodavatelem zvoleného třídění dat.

Digitální model bude realizován dle požadavků v dokumentu EIR v kapitole 6.3.2 a jeho přílohách a bude obsahovat negrafické informace dle datového standardu.

8.5 Klasifikace prvků v DiMS

- způsoby splnění požadavku Objednatele na klasifikaci.
- definice zvolených klasifikačních systémů
- principy vztahu klasifikace k prvkům v DIMS – které elementy jsou klasifikovány jakým způsobem
- způsob zápisu klasifikace v IFC
- atp.

Klasifikace prvků bude realizována dle požadavků v dokumentu EIR v kapitole 6.2 a jeho přílohách. V rámci IFC bude klasifikace zapsána v samostatném parametru (IfcProperty).

8.6 Prostorová příslušnost prvků

- popis způsobu evidence informací prostorové příslušnosti všech prvků modelu v nativním i IFC modelu.
- principy vazeb prvků modelu na strukturu stavby jako jsou zejména objekty, podlaží a místnosti. Specifikace výjimek, prvků, které takovéto vazby nemohou mít.

Veškeré prvky digitálního modelu stavby budou přiřazeny k příslušným podlažím (IfcBuildingStorey).

9 Abstraktní prostorové prvky v DiMS

- zásady tvorby abstraktních prvků, sloužící k popisu struktury stavby, jako např. areál, pozemek, stavební objekt, podlaží, místnost, jednotka, zóna, účelový objem, funkční plocha, parkovací stání, pracovní prostor atp.
- způsob měření a evidence ploch místností, podlaží a objemů stavebních objektů.
- definice zápisu informací abstraktních prvků v nativním i IFC modelu.

Zápis informací abstraktních prvků a způsob měření bude realizován dle možností projekčního SW a bude odpovídat zadanému datovému standardu.

10 Koordinace projektu a dat BIM modelů (DiMS)

10.1 Kolize

- *procesy řešení kolizí*
- *četnost kontroly*
- *způsoby reportování*
- *postupy komunikace týmů při řešení kolizí*
- *proces řešení odstranění kolizí*
- *definice přípustných kolizí v modelu s jejich odůvodněním*

Vzhledem k tomu, že bude realizován digitální model pouze ve stupni dokumentace skutečného provedení stavby, lze předpokládat, že bude kolizí velmi málo. Prostorová koordinace bude probíhat průběžně, jak bude vznikat digitální model. V rámci předkládání modelů v pravidelných smluvních termínech objednateli bude toto zohledněno.

10.2 Duplicitní objekty a vlastnosti

- *proces kontroly duplicit v modelu*
- *seznam výjimek duplicitních datových objektů a vlastností a zdůvodnění jejich výskytu.*

V rámci modelu nebudou duplicitní modely a hodnoty parametrů. Kontrola bude probíhat v rámci prostorové koordinace a kontroly datové náplně digitálních modelů.

10.3 Koordinace projektu

- *způsoby řešení koordinace mezi jednotlivými účastníky projektu? (objednatel, zhotovitel PD, zhotovitel stavby, TDS, další)*
- *popis řešení koordinace mezi jednotlivými profesemi*

Veškerá koordinace a komunikace mezi smluvními stranami bude realizována v dodávaném CDE.

11 Výstupy z DiMS

11.1 Výkresová dokumentace

- *dodavatel doloží přehlednou formou konkrétní rozsah a způsob tvorby výkresové dokumentace ve vazbě na DIMS:*
 - o *uvede případy manuálně dokreslovaných částí (mimo kóty a anotace) výkresů = co není automaticky generováno na základě modelovaných objektů.*
 - o *dodavatel uvede veškeré ostatní výkresy vytvářené mimo DIMS (resp. mimo nástroj pro tvorbu modelu) a které jsou součástí IMS.*
 - o *dodavatel uvede seznam těch případů, kdy výkresy nebudou odpovídat technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace.*
- *definice výstupů, které nebudou generovány z DiMS*
- *definice výstupů, které budou generovány z DiMS jen částečně a následně dokreslovány, např. detaily.*

Přehled dokumentace bude předložen v rámci realizace stavby.

11.2 Ostatní výstupy z DIMS

- Dodavatel uvede konkrétní způsob tvorby výstupů z DIMS včetně vazby na související dokumenty vytvářené mimo DIMS. Může se jednat o nevýkresovou část projektové dokumentace, např. specifikace, výkazy množství apod.
- Dodavatel předloží popis konkrétních částí jednotlivých výstupů z DIMS, které z něj nejsou automaticky generovány
- Postupy zajištění souladu specifikačních informací uvedených mimo model, např. v technických zprávách s daty a parametry zapsanými v DiMS

Postupy budou definovány v rámci realizace stavby ve spolupráci s koordinátorem BIM na straně objednatele.

12 Obsah IMS

- IMS se skládá z jednotlivých dílčích DiMS doplněných o potřebné přílohy a dokumenty.
- Soupis dokumentů, které budou součástí IMS nad rámec obsahu DiMS
- Pravidla evidence metadat částí IMS, jednotlivých souborů a dokumentů

IMS bude obsahovat:

- digitální modely
- dokumentaci
- dokumenty pro řízení stavby – zápisy, KZP, vzorkování atd.
- dokumenty pro předání stavby do užívání
- připomínky a komunikaci smluvních stran

12.1 Systém značení příloh

- popis systému značení dokumentace, příloh a souborů
- pravidla značení částí IMS, dílčích DiMS, výstupů projektu

Systém značení dokumentace, příloh a souborů bude řešen dle požadavků stanovených dokumentem EIR v kapitole 6.1.4. Značení dokumentace skutečného provedení stavby bude vycházet z značení digitálních modelů tak, jak je popsáno v EIR v kapitole 6.1.4 a bude současně odpovídat platným vyhláškám.

12.2 Vazby mezi částmi IMS

- popis principu řešení vazeb mezi jednotlivými částmi obsahu IMS

Dokumenty v CDE budou v případě potřeby navázány na prvky DiMS dle požadavků stanovených dokumentem EIR v kapitole 6.1.5.

Připomínky budou navázány na dokumenty a DiMS.

13 Specifika dodavatele a návrhy změn

- všechny návrhy uvedené v této kapitole nezakládají žádný smluvní ani právní nárok dodavatele vůči objednateli
- objednatel si vyhrazuje uvedené návrhy a připomínky posoudit a případně využít při řešení realizace projektu

13.1 Dodavatelem navržené odchylky od požadavků objednatele na informace

- *návrhy alternativních řešení a postupů dodavatele*
- *popis a zdůvodnění navrhovaných odchylek od požadavků EIR*

V rámci preBEP nenavrhujeme žádné odchylky.

13.2 Dodavatelem navrhované rozšíření využití BIM

- *specifikace navrhovaného rozšíření realizace BIM nad požadovaný standard objednatele*

V rámci preBEP nelze doplnit, standard objednatele není přesně definován.

13.3 Další připomínky k projektu

- *jakékoli náměty, připomínky, doporučení, vymezení se k projektu*

Šablona preBEP z našeho pohledu obsahuje zcela zbytečné kapitoly, které pouze navyšují velikost dokumentu snižují jeho přehlednost. Velká část kapitol obsahuje předpokládá doplnění dodavatelem, přičemž mnohé z nich popisují témata, která by měl mít objednatel již ujasněna (typicky cíle a užití BIM, popis rolí), anebo jsou již naopak detailně popsána v dokumentu EIR. Dokument preBEP se tak jeví jako duplikát dokumentu EIR.

Obecně se zdá, že objednatel dává k dispozici dodavatele kompletní nastavení BIM na projektu.

14 Vysvětlivky, zkratky

- *přehled a vysvětlení pojmů a zkratk použitých v preBEP*

Legenda	
R	Úkol sama nebo ve spolupráci vykonává. (Responsible)
A	Odpovědný za úkol jako celek. (Accountable)
C	Řešení je s ním konzultováno. (Consulted)
I	O řešení a průběhu prací je informován. (informed)

	Činnost/úkol	Popis	Zdroj	Pověřující strana (Objednatel)	Vedoucí pověřená strana (Dodavatel)	Pověřená strana (Poddodavatel)		Správce stavby (pověřující strana)	Projektový manažer BIM (pověřující strana)	Projektový manažer (vedoucí pověřená strana) (HIP)	Koordinátor BIM (vedoucí pověřená strana)	Správce projektového CDE (vedoucí pověřená strana)	Správce distribuovaného CDE (realizační tým)	Vedoucí modelář BIM (pověřená strana)	Modelář BIM (pověřená strana)
1	Proces managementu informací – Posouzení a zohlednění potřeb		ISO 19650-2; 5.1 & ISO 19650-5	A/R											
1.1	Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací		ISO 19650-2; 5.1.1	A/R				A/R							
1.1.1	Pověřit jednotlivce k plnění funkcí při managementu informací.	Stanovení osob pro jednotlivé role v rámci BIM (správce datového prostředí, projektový manažer BIM).	ISO 19650-2; 5.1.1	A/R				A/R							
1.1.2	Stanovit rozsah služeb pro funkci správy informací (v případě pověření třetí strany).	Stanovení odpovědností jednotlivých rolí.	ISO 19650-2; 5.1.1	A/R				A/R							
1.1.3	Stanovit úkoly, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb (v případě pověření třetí strany).	Stanovení úkolů a činností jednotlivých rolí.	ISO 19650-2; 5.1.1	A/R				A/R							
1.1.4	Stanovit pravomoce, které pověřující strana přenese na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě delegování pravomocí na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu).		ISO 19650-2; 5.1.1	A/R				A/R							
1.1.5	Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou osoby vykonávající danou funkci potřebovat (platí bez ohledu na delegování či nedelegování).		ISO 19650-2; 5.1.1	A/R				A/R							
1.2	Stanovení projektových požadavků na informace (PIR)		ISO 19650-2; 5.1.2	A/R				C	A/R						
1.2.1	Stanovit projektové požadavky na informace (PIR).	Vypracování PIR (v případě, že není zahrnut v EIR).	ISO 19650-2; 5.1.2	A/R				C	A/R						
1.3	Stanovení projektových milníků pro předání informací		ISO 19650-2; 5.1.3	A/R					A/R						
1.3.1	Zajistit, aby projektové milníky pro předání informací byly uvedeny v zadání projektu.	Stanovení dílčích milníků pro předávání výstupů BIM.	ISO 19650-2; 5.1.3	A/R					A/R						
1.4	Stanovení projektového informačního standardu		ISO 19650-2; 5.1.4	A/R				I	A/R			C			
1.4.1	Stanovit projektový informační standard.	Vypracování (výběr) vhodného klasifikačního a identifikačního systému a datového standardu.	ISO 19650-2; 5.1.4	A/R				I	A/R			C			
1.5	Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací		ISO 19650-2; 5.1.5	A/R				I	A/R			C			
1.5.1	Stanovit projektové metody a postupy pro vytváření informací.	Vypracování příslušných kapitol PIR (v případě, že není zahrnut v EIR) stanovující požadavky na postupy vytváření digitálních modelů a dalších výstupů projektu.	ISO 19650-2; 5.1.5	A/R				I	A/R			C			
1.6	Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů		ISO 19650-2; 5.1.6	A/R				I	A/R						
1.6.1	Stanovit projektové referenční informace a sdílené zdroje.	Stanovení právních norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný projekt a jeho požadované výstupy.	ISO 19650-2; 5.1.6	A/R				I	A/R						
1.7	Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE)		ISO 19650-2; 5.1.7 & ISO 19650-5	A/R								A/R			
1.7.1	Implementovat projektové společné datové prostředí.	Implementace CDE Pověřující stranou (Objednatel).	ISO 19650-2; 5.1.7		A/R							A/R			
1.7.2	Nastavit projektové společné datové prostředí pro projekt.		ISO 19650-2; 5.1.7		A/R							A/R			
1.7.3	Poskytovat podporu pro projektové společné datové prostředí.		ISO 19650-2; 5.1.7		A/R							A/R			
1.7.4	Hostovat projektové společné datové prostředí.		ISO 19650-2; 5.1.7		A/R							A/R			
1.7.5	Spravovat projektové společné datové prostředí.		ISO 19650-2; 5.1.7		A/R							A/R			
1.7.6	Poskytnout školení pro projektové společné datové prostředí.		n/a		A/R							A/R			
1.8	Stanovení projektového informačního protokolu		ISO 19650-2; 5.1.8 & Information Protocol	A/R				V	A/R						
1.8.1	Stanovit projektový informační protokol	Vytvoření BIM protokolu jako přílohy smlouvy.	ISO 19650-2, 5.1.8	A/R				C	A/R						
2	Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži		ISO 19650-2; 5.2 & ISO 19650-5	A/R											
2.1	Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR)		ISO 19650-2; 5.2.1	A/R					A/R						
2.1.1	Stanovit požadavky pověřující strany na výměnu informací.	Vypracování dokumentu EIR.	ISO 19650-2; 5.2.1	A/R					A/R						
2.1.2	Stanovení požadavků pověřující strany na informace, které budou muset být naplněny v průběhu pověření.		ISO 19650-2; 5.2.1 a)	A/R					A/R						
2.1.3	Stanovení úrovně informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace.		ISO 19650-2; 5.2.1 b)	A/R					A/R						
2.1.4	Stanovení akceptačních kritérií pro každé jednotlivé požadavky na informace.		ISO 19650-2; 5.2.1 c)	A/R					A/R						
2.1.5	Stanovení podpůrných informací, které by potenciální vedoucí pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění nebo vyhodnocení jednotlivých požadavků na informace nebo příslušných akceptačních kritérií.		ISO 19650-2; 5.2.1 d)	A/R					A/R						
2.1.6	Stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací a k bodům klíčových rozhodnutí pověřující strany, kdy musí být každý jednotlivý požadavek splněn.		ISO 19650-2; 5.2.1 e)	A/R					A/R						
2.2	Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů		ISO 19650-2; 5.2.2	A/R					A/R			A			
2.2.1	Shromáždění referenčních informací nebo sdílených zdrojů, které pověřující strana zamýšlí poskytnout potenciální vedoucí pověřené straně v průběhu procesu veřejné soutěže nebo v průběhu pověření.	Příprava podkladů - příloh - zadávací dokumentace.	ISO 19650-2; 5.2.2	A/R					A/R						
2.2.2	Stanovení vhodnosti použití informací potenciálními vedoucími pověřenými stranami pomocí statusového kódu spojeného s každou referenční informací a sdíleným zdrojem, aby bylo zřejmé, k čemu je lze použít.	Rozhodnutí o využití specifického kódu určujícího možné využití poskytovaných informací.	ISO 19650-2; 5.2.2	A/R					A/R						
2.2.3	Zpřístupnění referenčních informací a sdílených zdrojů organizacím účastnícím se veřejné soutěže v zabezpečeném prostředí, jako je např. projektové společné datové prostředí.	Sdílení podkladů přes digitální úložiště.	ISO 19650-2; 5.2.2	A/R					A/R			A			
2.3	Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnotících kritérií		ISO 19650-2; 5.2.3 & ISO 19650-5	A/R				C	A/R						
2.3.1	Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž s dohodou o sdílení informací (podle potřeby).	Stanovení požadované podoby a příloh odpovědi na veřejnou soutěž (nabídky). Rozhodnutí o využití NDA.	ISO 19650-2; 5.2.3 and ISO 19650-5; 9.1.1	A/R				C	A/R						
2.3.2	Stanovení hodnotících kritérií pro hodnocení odpovědí na veřejnou soutěž.		ISO 19650-2; 5.2.3	A/R				C	A/R						
2.4	Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži		ISO 19650-2; 5.2.4	A/R					A/R						

2.4.1.	Sestavení informací k zahrnutí do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži, včetně:	Příprava dokumentů a příloh zadávací dokumentace.	ISO 19650-2; 5.2.4	A/R		
2.4.2	zajištění, že požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;		ISO 19650-2; 5.2.4	A/R		
2.4.3	zajištění, že relevantní referenční informace a sdílené zdroje (v rámci projektového společného datového prostředí) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;		ISO 19650-2; 5.2.4	A/R		
2.4.4	zajištění, že požadavky na odpověď na veřejnou soutěž a hodnotící kritéria (v příslušných případech) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;		ISO 19650-2; 5.2.4	A/R		
2.4.5	zajištění, že projektové milníky pro předání informací/projektové milníky pro předání informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;		ISO 19650-2; 5.2.4	A/R		
2.4.6	zajištění, že projektový informační standard je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;		ISO 19650-2; 5.2.4	A/R		
2.4.7	projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; a		ISO 19650-2; 5.2.4	A/R		
2.4.8	zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;		ISO 19650-2; 5.2.4	A/R		
2.4.9	zajištění, že jakékoliv další požadavky na informace jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži.		n/a	A/R		
3	Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž		ISO 19650-2; 5.3		A/R	A/R/C
3.1	Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací		ISO 19650-2; 5.3.1		A/R	
3.1.1	Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací.	Stanovení osob pro jednotlivé role v rámci BIM (správce datového prostředí, projektový manažer BIM).	ISO 19650-2; 5.3.1		A/R	
3.1.5	Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou jednotlivci plnit určité funkce potřebovat (bez ohledu na delegování).		ISO 19650-2; 5.3.1		A/R	
3.1.6	Připravit čestná prohlášení pro případ vzniku možných střetů zájmů (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů).		ISO 19650-2; 5.3.1		A/R	
3.2	Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu (BEP)		ISO 19650-2; 5.3.2		A/R	C
3.2.1	Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu.	Příprava předběžného BEP uchazečem.	ISO 19650-2; 5.3.2		A/R	C
3.3	Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu		ISO 19650-2; 5.3.3			A/R
3.3.1	Provedení posouzení způsobilosti a kapacity předávat informace v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací a s navrženým (předběžným) plánem realizace BIM realizačního týmu.	Zvážení požadavků na informace pověřenou stranou.	ISO 19650-2; 5.3.3			A/R
3.4	Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu		ISO 19650-2; 5.3.4		A/R	
3.4.1	Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu sloučením posouzení provedených jednotlivými úkolovými týmy a vytvořit přehled o způsobilosti realizačního týmu pro management a vytváření informací a jeho kapacitě pro včasné předávání informací.		ISO 19650-2; 5.3.4		A/R	
3.5	Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu		ISO 19650-2; 5.3.5		A/R	
3.5.1	Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu, který bude spuštěn a implementován při mobilizaci.	Definice orientačního časového harmonogramu prací.	ISO 19650-2; 5.3.5		A/R	C
3.6	Stanovení registru rizik realizačního týmu		ISO 19650-2; 5.3.6		A/R	
3.6.1	Stanovení registru rizik realizačního týmu obsahující rizika spojená s včasným předáváním informací, v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací, a způsob, jakým realizační tým zamýšlí tato rizika řídit.		ISO 19650-2; 5.3.6		A/R	C
3.7	Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž		ISO 19650-2; 5.3.7		A/R	
3.7.1	Zajištění, že (předběžný) plán realizace BIM je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	Příprava odpovědi na veřejnou soutěž (nabídky).	ISO 19650-2; 5.3.7		A/R	
3.7.2	Zajištění, že shrnutí výsledku posouzení způsobilosti a kapacity je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.		ISO 19650-2; 5.3.7		A/R	
3.7.3	Zajištění, že plán mobilizace je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.		ISO 19650-2; 5.3.7		A/R	
3.7.4	Zajištění, že posouzení rizik u předávání informací je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.		ISO 19650-2; 5.3.7		A/R	
3.7a	Provedení hodnocení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž		n/a	A/R	I	
3.7a.1	Kontrola, že byly podány úplné požadované informace požadované v rámci výzvy na veřejnou soutěž.	Vyhodnocení veřejné soutěže a výběr vítěze.	n/a	A/R		
3.7a.2	Posoudit odpověď realizačního týmu na veřejnou soutěž podle hodnotících kritérií.		n/a	A/R		
3.7a.3	Informovat realizační tým o výsledku hodnocení nabídek.		n/a	A/R	I	
4	Proces managementu informací – Pověření		ISO 19650-2; 5.4	I	A/R	A/R/C/I
4.1	Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu		ISO 19650-2; 5.4.1	I	A/R	C
4.1.1	Vypracovat plán realizace BIM realizačního týmu po dohodě s každou z pověřených stran, což zahrnuje:	Vypracování finálního dokumentu BEP.	ISO 19650-2; 5.4.1	I	A/R	C
4.1.2	potvrzení jméno jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací;		ISO 19650-2; 5.4.1 a)	I	A/R	C
4.1.3	aktualizaci strategie předávání informací realizačního týmu (podle požadavků);		ISO 19650-2; 5.4.1 b)	I	A/R	C
4.1.4	aktualizaci vysokoúrovňové matice odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků);		ISO 19650-2; 5.4.1 c)	I	A/R	C
4.1.5	potvrzení a zdokumentování navržených metod a postupů realizačního týmu pro vytváření informací;		ISO 19650-2; 5.4.1 d)	I	A/R	C
4.1.6	dohodnutí s pověřující stranou na jakýchkoliv dodatcích nebo změnách projektového informačního standardu; a		ISO 19650-2; 5.4.1 e)	I	A/R	C
4.1.7	potvrzení rozpisu nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat.		ISO 19650-2; 5.4.1 f)	I	A/R	C
4.2	Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu		ISO 19650-2; 5.4.2		A/R	C
4.2.1	Zpřesnění vysoko-úrovňovou maticí odpovědnosti do podoby stanovení podrobné matice odpovědnosti.	Vytvoření matice odpovědnosti - seznam osob odpovědných za jednotlivé části díla.	ISO 19650-2; 5.4.2		A/R	C
4.2.2	Sdílení podrobné matice odpovědnosti pro kontrolu a připomínkování ze strany dodavatelského řetězce.		n/a		A/R	C
4.3	Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací		ISO 19650-2; 5.4.3		A/R	
4.3.1	Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací	Stanovení požadavků pro předávání informací v rámci dodavatelského týmu.	ISO 19650-2; 5.4.3		A/R	
4.3.2	Definování každého jednotlivého požadavku na informace.		ISO 19650-2; 5.4.3 a)		A/R	
4.3.3	Stanovit úroveň informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace		ISO 19650-2; 5.4.3 b)		A/R	
4.3.4	Stanovit akceptační kritéria pro každé jednotlivé požadavky na informace.		ISO 19650-2; 5.4.3 c)		A/R	
4.3.5	Stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací.		ISO 19650-2; 5.4.3 d)		A/R	
4.3.6	Stanovit podpůrné informace, které by pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění jednotlivým požadavkům na informace nebo akceptačním kritériím nebo pro jejich vyhodnocení		ISO 19650-2; 5.4.3 e)		A/R	
4.4	Stanovení úkolového plánu (plánů) předávání informací (TIDP)			ISO 19650-2; 5.4.4		A/R
4.4.1	Vytvořit šablonu úkolového plánu předávání informací (pokud nebyla poskytnuta mezi sdílenými zdroji pověřující stranou)	Vytvoření TIDP.	n/a		A/R	
4.4.2	Stanovení a udržování úkolového plánu pro předávání informací po celou dobu trvání pověření.		ISO 19650-2; 5.4.4		I	A/R
4.5	Stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP)		ISO 19650-2; 5.4.5	I	A/R	I/C

[illegible]

7.1.1	Předložení informací v rámci projektového společného datového prostředí vedoucí pověřené straně pro autorizování.	Předání výstupů poddodavatele generálnímu dodavateli.	ISO 19650-2; 5.7.1		I	A/R
7.2	Přezkoumání a autorizování informačního modelu		ISO 19650-2; 5.7.2		A/R	I
7.2.1	Přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací.	Schválení výstupů poddodavatele.	ISO 19650-2; 5.7.2		A/R	I
7.3	Předložení informačního modelu pro akceptaci pověřující stranou		ISO 19650-2; 5.7.3	I		A/R
7.3.1	Předložit informace v rámci projektového společného datového prostředí pověřující straně k přezkoumání a akceptaci.	Předání výstupů generálního dodavatele objednateli.	ISO 19650-2; 5.7.3	I	R	A
7.4	Přezkoumání a akceptace informačního modelu		ISO 19650-2; 5.7.4	A/R	I	I
7.4.1	Přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací.	Schválení výstupů generálního dodavatele.	ISO 19650-2; 5.7.4	A/R		
7.4.2	Při každém předání informačního modelu vypracovat zprávu o provedeném přezkumu informačního modelu.		n/a	A/R	I	I
8	Proces managementu informací – Uzavření projektu		ISO 19650-2; 5.8	A/R	C	C
8.1	Archivování projektového informačního modelu		ISO 19650-2; 5.8.1	A/R		
8.1.1	Archivování informačních kontejnerů v projektovém společném datovém prostředí v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací.	Záloha dat.	ISO 19650-2; 5.8.1	A/R		
8.2	Zachycení ponaučení pro budoucí projekty		ISO 19650-2; 5.8.2	A/R	C	C
8.2.1	Uspořádat a vést workshop o získaných zkušenostech (nebo zahrnout získané zkušenosti do jiných dohodnutých workshopů) v souladu s workshopy uvedenými v programu projektu.	Retrospektiva a vyhodnocení projektu.	n/a	A/R	C	C
8.2.2	Zachycování ponaučení pro budoucí projekty (s využitím šablony pro ponaučení) v průběhu projektu. Ponaučení pro budoucí projekty mají být zachycována v celém průběhu projektu a nahrávána na společné datové prostředí nebo jiný zdroj sdílených znalostí.		ISO 19650-2; 5.8.2	A/R	C	C

			I			A	R
			A/R			I	
			A/R			I	
	I		R			A	
	I		R			A	
	A/R		I			I	
	A/R						
	A/R		I			I	
	A/R						
	A/R						
	A/R		C			C	I
	A/R		C			C	I
	A/R		C			C	

NEMSOK - DATOVÝ STANDARD										
TSP	Třída stavebního prvku	PSP	Podtřída stavebního prvku	Skupina parametrů	Název parametru	Popis parametru	Nativní Qto IFC	Nativní parametr IFC	Datový typ	Jednotka
ZP	Základová patka	01	Betonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.				
ZP	Základová patka	01	Betonová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Length	number	mm
ZP	Základová patka	01	Betonová	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Width	number	mm
ZP	Základová patka	01	Betonová	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Height	number	mm
ZP	Základová patka	01	Betonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_FootingBaseQuantities	NetVolume	number	m3
ZP	Základová patka	01	Betonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_FootingBaseQuantities	NetArea	number	m2
ZP	Základová patka	01	Betonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Length	number	mm
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Width	number	mm
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Height	number	mm
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_FootingBaseQuantities	NetVolume	number	m3
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_FootingBaseQuantities	NetArea	number	m2
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)			string	TEXT
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	NEMSOK	Krytí výztuže	[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm			number	mm
ZD	Základová deska	01	Betonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ZD	Základová deska	01	Betonová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_FootingBaseQuantities	Width	number	mm
ZD	Základová deska	01	Betonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_FootingBaseQuantities	NetVolume	number	m3
ZD	Základová deska	01	Betonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_FootingBaseQuantities	NetArea	number	m2
ZD	Základová deska	01	Betonová	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_FootingBaseQuantities	Perimeter	number	m
ZD	Základová deska	01	Betonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
ZD	Základová deska	01	Betonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_FootingBaseQuantities	Width	number	mm
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_FootingBaseQuantities	NetVolume	number	m3
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_FootingBaseQuantities	NetArea	number	m2
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_FootingBaseQuantities	Perimeter	number	m
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)			string	TEXT
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	NEMSOK	Krytí výztuže	[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm			number	mm
DZ	Podkladní beton	01	Betonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
DZ	Podkladní beton	01	Betonový	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_FootingBaseQuantities	Width	number	mm
DZ	Podkladní beton	01	Betonový	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_FootingBaseQuantities	NetVolume	number	m3
DZ	Podkladní beton	01	Betonový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_FootingBaseQuantities	NetArea	number	m2
DZ	Podkladní beton	01	Betonový	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_FootingBaseQuantities	Perimeter	number	m
DZ	Podkladní beton	01	Betonový	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
DZ	Podkladní beton	01	Betonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_FootingBaseQuantities	Width	number	mm
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_FootingBaseQuantities	NetVolume	number	m3
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_FootingBaseQuantities	NetArea	number	m2
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_FootingBaseQuantities	Perimeter	number	m
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)			string	TEXT
DZ	Podkladní beton	02	Železobetonový	NEMSOK	Krytí výztuže	[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm			number	mm
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Length	number	mm
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru udávaná v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Diameter	number	mm
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_FootingBaseQuantities	NetVolume	number	m3
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Přenos zatížení	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.			string	TEXT
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)			string	TEXT
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Krytí výztuže	[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm			number	mm
PP	Pilota	01	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
PP	Pilota	02	Betonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PP	Pilota	02	Betonová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Length	number	mm
PP	Pilota	02	Betonová	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru udávaná v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Diameter	number	mm
PP	Pilota	02	Betonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_FootingBaseQuantities	NetVolume	number	m3
PP	Pilota	02	Betonová	NEMSOK	Přenos zatížení	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.			string	TEXT
PP	Pilota	02	Betonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
MP	Mikropilota	01	Betonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MP	Mikropilota	01	Betonová	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Diameter	number	mm
MP	Mikropilota	01	Betonová	NEMSOK	Přenos zatížení	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.			string	TEXT
MP	Mikropilota	01	Betonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_FootingBaseQuantities	Diameter	number	mm
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	NEMSOK	Přenos zatížení	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.			string	TEXT

MP	Mikropilota	02	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	NEMSOK	Technologie provedení	Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.			string	TEXT
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	NEMSOK	Přenos zatížení	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.			string	TEXT
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Staticky nosná konstrukce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.			number	dB
SN	Stěna	01	Betonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Staticky nosná konstrukce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)			string	TEXT
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Krytí výztuže	[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm			number	mm
SN	Stěna	02	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Staticky nosná konstrukce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.			number	dB
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Staticky nosná konstrukce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.			number	dB
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	NEMSOK	Pevnost zdiva	Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.			number	MPa
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Funkce (venkovní)	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Staticky nosná konstrukce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE

SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).				string	TEXT
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)				number	W/m2.K
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.				number	dB
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	NEMSOK	Pevnost zdiva	Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.				number	MPa
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.				string	TEXT
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.				string	TEXT
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Funkce (venkovní)	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Vlhkostní namáhání oboustranné	Označuje zda prvek je nebo není vystaven vlhkému prostředí.			boolean	ANO/NE	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Typ profilu pro SDK	Textový popis typu použitého nosníku ve stěně.			string	TEXT	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Rozteč rastru	Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru udedená v mm.			string	TEXT	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Typ SDK desky	Textový popis typu použité sádrokartonové desky (stavební;akustická;protipožární;impregnovaná).			string	TEXT	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Způsob opláštění	[TEXT] Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné)			string	TEXT	
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	NEMSOK	Objemová hmotnost izolace	Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace uvedená v kg/m3.			number	kg/m3	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Funkce (venkovní)	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Staticky nosná konstrukce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE	
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Funkce (venkovní)	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE	
SN	Stěna	11	Skleněná	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT	
SN	Stěna	14	Výdřeva	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT	
SN	Stěna	14	Výdřeva	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT	
SN	Stěna	14	Výdřeva	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm	
SN	Stěna	14	Výdřeva	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm	
SN	Stěna	14	Výdřeva	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm	
SN	Stěna	14	Výdřeva	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3	
SN	Stěna	14	Výdřeva	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2	
SN	Stěna	16	Montovaná	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT	
SN	Stěna	16	Montovaná	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT	
SN	Stěna	16	Montovaná	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm	
SN	Stěna	16	Montovaná	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm	
SN	Stěna	16	Montovaná	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm	
SN	Stěna	16	Montovaná	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3	
SN	Stěna	16	Montovaná	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2	
SN	Stěna	16	Montovaná	NEMSOK	Funkce (venkovní)	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Staticky nosná konstrukce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K	
SN	Stěna	12	Luxferová	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.			number	dB	

SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Length	number	mm
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WallBaseQuantities	Height	number	mm
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_WallBaseQuantities	Width	number	mm
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_WallBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_WallBaseQuantities	NetArea	number	m2
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Staticky nosná konstrukce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.			number	dB
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Diameter	number	mm
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_ColumnBaseQuantities	Length	number	mm
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Width	number	mm
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Height	number	mm
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy všech stran prvku.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetArea	number	m2
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Statická funkce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SL	Sloup	01	Betonový	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Diameter	number	mm
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_ColumnBaseQuantities	Length	number	mm
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Width	number	mm
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Height	number	mm
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy všech stran prvku.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetArea	number	m2
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Statická funkce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Krytí výztuže	[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm			number	mm
SL	Sloup	02	Železobetonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)			string	TEXT
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Length	number	mm
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Width	number	mm
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Height	number	mm
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Typ profilu	Typ profilu např. I150.			number	mm
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Statická funkce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SL	Sloup	03	Ocelový	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Diameter	number	mm
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_ColumnBaseQuantities	Length	number	mm
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Width	number	mm
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Height	number	mm
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy všech stran prvku.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetArea	number	m2
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Statická funkce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	05	Dřevěný	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.			string	TEXT
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Diameter	number	mm

SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Length	number	mm
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Width	number	mm
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Height	number	mm
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy všech stran prvku.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetArea	number	m2
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Statická funkce	Je prvek nosný?			boolean	ANO/NE
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SL	Sloup	06	Zděný	NEMSOK	Pevnost zdiva	Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.			number	MPa
SL	Sloup	07	Betonová obruba	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.			string	TEXT
SL	Sloup	07	Betonová obruba	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SL	Sloup	07	Betonová obruba	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Diameter	number	mm
SL	Sloup	07	Betonová obruba	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Length	number	mm
SL	Sloup	07	Betonová obruba	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Width	number	mm
SL	Sloup	07	Betonová obruba	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_ColumnBaseQuantities	Height	number	mm
SL	Sloup	07	Betonová obruba	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_ColumnBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_SlabBaseQuantities	Width	number	mm
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_SlabBaseQuantities	NetArea	number	m2
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_SlabBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Krytí výztuže	[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm			number	mm
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SD	Stropní deska	01	Železobetonová	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SD	Stropní deska	02	Ocelobetonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SD	Stropní deska	02	Ocelobetonová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SD	Stropní deska	02	Ocelobetonová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_SlabBaseQuantities	Width	number	mm
SD	Stropní deska	02	Ocelobetonová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_SlabBaseQuantities	NetArea	number	m2
SD	Stropní deska	02	Ocelobetonová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_SlabBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SD	Stropní deska	02	Ocelobetonová	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_SlabBaseQuantities	Width	number	mm
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_SlabBaseQuantities	NetArea	number	m2
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_SlabBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Typ nosníku	Textový popis typu použitého nosníku			string	TEXT
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Rozpon	Číselná hodnota délky udávaná v mm			number	mm
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Osová vzdálenost	Číselná hodnota osově vzdálenosti nosníků uvedená v mm.			number	mm
SD	Stropní deska	03	Keramická	NEMSOK	Typ vložky	Textový popis užitě vložky.			string	TEXT
SD	Stropní deska	04	Ocelová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SD	Stropní deska	04	Ocelová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SD	Stropní deska	04	Ocelová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_SlabBaseQuantities	Width	number	mm
SD	Stropní deska	04	Ocelová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_SlabBaseQuantities	NetArea	number	m2
SD	Stropní deska	04	Ocelová	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_SlabBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SD	Stropní deska	04	Ocelová	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_SlabBaseQuantities	Width	number	mm
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_SlabBaseQuantities	NetArea	number	m2
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_SlabBaseQuantities	NetVolume	number	m3
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	NEMSOK	Zapuštěný záklop	Je záklop zapuštěný?			boolean	ANO/NE
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	NEMSOK	Násyp	Je proveden zásyp pro dřevěné stropy se záklopem?			boolean	ANO/NE
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm

TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Krytí výztuže	[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm			number	mm
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	NEMSOK	Druh dřeva	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	NEMSOK	Typ profilu	Typ profilu např. I150.			number	mm
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
SK	Střešní krytina	01	Keramická	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SK	Střešní krytina	02	Betonová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SK	Střešní krytina	03	Vláknocementová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SK	Střešní krytina	04	Hliníková	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SK	Střešní krytina	05	Bitumenová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SK	Střešní krytina	06	Plechová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_RoofBaseQuantities	Width	number	mm
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_RoofBaseQuantities	NetArea	number	m2
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	UV odolnost	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Odolnost proti mechanickému poškození	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Spád střechy	Spád šikmé nebo ploché střechy.			number	%
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_RoofBaseQuantities	Perimeter	number	m
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Kód materiálu povrchu	Kód materiálu povrchu.			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Kód materiálu substrátu	Kód materiálu substrátu,			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Kód materiálu tepelné izolace	Kód materiálu tepelné izolace.			string	TEXT
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Spádová vrstva	Textový popis, která vrstva střechy je ve spádu.			string	SEZNAM(TEXT)
ST	Střecha	01	Plochá	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
ST	Střecha	02	Šikmá	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ST	Střecha	02	Šikmá	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ST	Střecha	02	Šikmá	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_RoofBaseQuantities	Width	number	mm
ST	Střecha	02	Šikmá	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_RoofBaseQuantities	NetArea	number	m2
ST	Střecha	02	Šikmá	NEMSOK	UV odolnost	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.			string	TEXT
ST	Střecha	02	Šikmá	NEMSOK	Odolnost proti mechanickému poškození	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.			string	TEXT
ST	Střecha	02	Šikmá	NEMSOK	Spád střechy	Spád šikmé nebo ploché střechy.			number	%
ST	Střecha	02	Šikmá	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
PV	Vazník	01	Železobetonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PV	Vazník	01	Železobetonový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
PV	Vazník	01	Železobetonový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
PV	Vazník	01	Železobetonový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PV	Vazník	01	Železobetonový	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
PV	Vazník	01	Železobetonový	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
PV	Vazník	01	Železobetonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
PV	Vazník	02	Ocelový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PV	Vazník	02	Ocelový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm

PV	Vazník	02	Ocelový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
PV	Vazník	02	Ocelový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PV	Vazník	02	Ocelový	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Druh dřeva	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.			string	TEXT
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Materiál diagonály	Materiálové označení části vazníku.			string	TEXT
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Materiál horního pásu	Materiálové označení části vazníku.			string	TEXT
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Materiál spodního pásu	Materiálové označení části vazníku.			string	TEXT
PV	Vazník	03	Dřevěný	NEMSOK	Materiál svislice	Materiálové označení části vazníku.			string	TEXT
PD	Podlaha	01	Dlažba	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PD	Podlaha	01	Dlažba	NEMSOK	Tloušťka_vrstvy	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm			number	mm
PD	Podlaha	01	Dlažba	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_CoveringBaseQuantities	Perimeter	number	m
PD	Podlaha	01	Dlažba	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PD	Podlaha	01	Dlažba	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PD	Podlaha	01	Dlažba	NEMSOK	Plošná únosnost	Číselná hodnota únosnosti plochy.			number	kN/m2
PD	Podlaha	01	Dlažba	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
PD	Podlaha	02	Laminátová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PD	Podlaha	02	Laminátová	NEMSOK	Tloušťka_vrstvy	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm			number	mm
PD	Podlaha	02	Laminátová	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_CoveringBaseQuantities	Perimeter	number	m
PD	Podlaha	02	Laminátová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PD	Podlaha	02	Laminátová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PD	Podlaha	02	Laminátová	NEMSOK	Plošná únosnost	Číselná hodnota únosnosti plochy.			number	kN/m2
PD	Podlaha	02	Laminátová	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
PD	Podlaha	05	Zdvojená	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PD	Podlaha	05	Zdvojená	NEMSOK	Tloušťka_vrstvy	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm			number	mm
PD	Podlaha	05	Zdvojená	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_CoveringBaseQuantities	Perimeter	number	m
PD	Podlaha	05	Zdvojená	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PD	Podlaha	05	Zdvojená	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PD	Podlaha	05	Zdvojená	NEMSOK	Plošná únosnost	Číselná hodnota únosnosti plochy.			number	kN/m2
PD	Podlaha	05	Zdvojená	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
PD	Podlaha	04	Litá	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PD	Podlaha	04	Litá	NEMSOK	Tloušťka_vrstvy	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm			number	mm
PD	Podlaha	04	Litá	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_CoveringBaseQuantities	Perimeter	number	m
PD	Podlaha	04	Litá	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PD	Podlaha	04	Litá	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PD	Podlaha	04	Litá	NEMSOK	Plošná únosnost	Číselná hodnota únosnosti plochy.			number	kN/m2
PD	Podlaha	04	Litá	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
PD	Podlaha	03	Dřevěná	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PD	Podlaha	03	Dřevěná	NEMSOK	Tloušťka_vrstvy	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm			number	mm
PD	Podlaha	03	Dřevěná	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_CoveringBaseQuantities	Perimeter	number	m
PD	Podlaha	03	Dřevěná	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PD	Podlaha	03	Dřevěná	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PD	Podlaha	03	Dřevěná	NEMSOK	Plošná únosnost	Číselná hodnota únosnosti plochy.			number	kN/m2
PD	Podlaha	03	Dřevěná	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_BeamBaseQuantities	NetVolume	number	m3
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
PK	Překlad	02	Železobetonový	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
PK	Překlad	01	Zděný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PK	Překlad	01	Zděný	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PK	Překlad	01	Zděný	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
PK	Překlad	01	Zděný	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
PK	Překlad	01	Zděný	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PK	Překlad	01	Zděný	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_BeamBaseQuantities	NetVolume	number	m3
PK	Překlad	01	Zděný	NEMSOK	Pevnost zdiva	Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.			number	MPa
PK	Překlad	03	Keramický	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PK	Překlad	03	Keramický	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PK	Překlad	03	Keramický	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
PK	Překlad	03	Keramický	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm

PK	Překlad	03	Keramický	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PK	Překlad	03	Keramický	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_BeamBaseQuantities	NetVolume	number	m3
PK	Překlad	04	Dřevěný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PK	Překlad	04	Dřevěný	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PK	Překlad	04	Dřevěný	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
PK	Překlad	04	Dřevěný	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
PK	Překlad	04	Dřevěný	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PK	Překlad	04	Dřevěný	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_BeamBaseQuantities	NetVolume	number	m3
PK	Překlad	04	Dřevěný	NEMSOK	Druh dřeva	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.			string	TEXT
PK	Překlad	06	Ocelový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PK	Překlad	06	Ocelový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PK	Překlad	06	Ocelový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
PK	Překlad	06	Ocelový	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
PK	Překlad	06	Ocelový	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PK	Překlad	06	Ocelový	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_BeamBaseQuantities	NetVolume	number	m3
PK	Překlad	06	Ocelový	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_WindowBaseQuantities	Width	number	mm
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WindowBaseQuantities	Height	number	mm
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Výška parapetu	Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.			number	mm
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Zasklení	Textový popis materiálu skla.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Solární faktor	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).			number	0až1
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Světelný činitel prostupu	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.			number	0až1
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Průvzdušnost	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).			integer	celéčíslo
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Kód doplňku	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Reakce na oheň	Textový popis třídy reakce na oheň.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Odolnost proti násilnému vniknutí	Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Typ otevírání	Popis typu otevírání.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Kód kování	Jednoznačné kódové označení kování.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Materiál kování	Textový popis materiálu kování.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Rám - povrchová úprava interiér	Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Rám - povrchová úprava exteriér	Textový popis povrchové úpravy okna z exteriéru.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K).			number	W/m2.K
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).			number	W/m2.K
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Vnitřní parapet - kód	Unikátní identifikační kód popisující parapet. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Vnitřní parapet - materiál	Materiálová specifikace prvku. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Vnitřní parapet - délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			number	mm
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Vnitřní parapet - šířka	Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			number	mm
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Vnitřní parapet - tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			number	mm
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Model	Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Výrobce	Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	01	Dřevohliníkové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_WindowBaseQuantities	Width	number	mm
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WindowBaseQuantities	Height	number	mm
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Výška parapetu	Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.			number	mm
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Zasklení	Textový popis materiálu skla.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Solární faktor	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).			number	0až1
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Světelný činitel prostupu	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.			number	0až1
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Průvzdušnost	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).			integer	celéčíslo
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Kód doplňku	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Reakce na oheň	Textový popis třídy reakce na oheň.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Odolnost proti násilnému vniknutí	Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Typ otevírání	Popis typu otevírání.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Kód kování	Jednoznačné kódové označení kování.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Materiál kování	Textový popis materiálu kování.			string	TEXT

ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Rám - povrchová úprava interiéru	Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Rám - povrchová úprava exteriéru	Textový popis povrchové úpravy okna z exteriéru.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K).			number	W/m2.K
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).			number	W/m2.K
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Vnitřní parapet - kód	Unikátní identifikační kód popisující parapet. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Vnitřní parapet - materiál	Materiálová specifikace prvku. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Vnitřní parapet - délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			number	mm
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Vnitřní parapet - šířka	Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			number	mm
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Vnitřní parapet - tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			number	mm
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Model	Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Výrobce	Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_WindowBaseQuantities	Width	number	mm
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WindowBaseQuantities	Height	number	mm
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Výška parapetu	Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.			number	mm
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Zasklení	Textový popis materiálu skla.			string	TEXT
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Solární faktor	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).			number	0až1
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Světelný činitel prostupu	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.			number	0až1
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Průvzdušnost	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).			integer	celéčíslo
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Typ otevírání	Popis typu otevírání.			string	TEXT
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Křídlo_povrch_int	Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru.			string	TEXT
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Křídlo_povrch_ext	Textový popis povrchové úpravy okna z exteriéru.			string	TEXT
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).			number	W/m2.K
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Vnitřní parapet - materiál	Materiálová specifikace prvku. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			string	TEXT
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Width	number	mm
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Height	number	mm
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Typ dveřní zarážky	Textový popis dveřní zarážky.			string	TEXT
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Typ samozavírače	Textový popis typu samozavírače.			string	TEXT
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Kování_zámek	Textový popis typu použitého zámku.			string	TEXT
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Třída požární odolnosti	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Vzduchová neprůzvučnost	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.			number	dB
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení ACS	Je připojeno na poplašné zařízení?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	01	Dřevěné	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Width	number	mm
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Height	number	mm
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Kód křídla	Jednoznačný identifikační kód specifikující křídlo a případná souvrství.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Kód kování	Jednoznačné kódové označení kování.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Typ dveřní zarážky	Textový popis dveřní zarážky.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Typ samozavírače	Textový popis typu samozavírače.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Typ vložky	Textový popis užitě vložky.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Kování_zámek	Textový popis typu použitého zámku.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohlinikové	NEMSOK	Materiál kování	Textový popis materiálu kování.			string	TEXT

DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Kód povrchové úpravy zárubně	Jednoznačný identifikační kód specifikující povrchovou úpravu.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Kód zárubně	Jednoznačný identifikační kód popisující zárubeň a případná souvrství.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Mechanická pevnost	Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.			integer	celéčíslo
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Bezpečnostní odolnost	Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Třída požární odolnosti	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Průvzdušnost	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).			integer	celéčíslo
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Světelný činitel prostupu	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.			number	0až1
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Vzduchová neprůzvučnost	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.			number	dB
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Model	Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Výrobce	Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Připojení ACS	Je připojeno na poplašné zařízení?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	02	Dřevohliníkové	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Width	number	mm
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Height	number	mm
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Typ dveřní zarážky	Textový popis dveřní zarážky.			string	TEXT
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Typ samozavírače	Textový popis typu samozavírače.			string	TEXT
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Kování zámek	Textový popis typu použitého zámku.			string	TEXT
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Třída požární odolnosti	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Vzduchová neprůzvučnost	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.			number	dB
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení ACS	Je připojeno na poplašné zařízení?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	03	Hliníkové	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Width	number	mm
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Height	number	mm
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Kód křídla	Jednoznačný identifikační kód specifikující křídlo a případná souvrství.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Kód kování	Jednoznačné kódové označení kování.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Typ dveřní zarážky	Textový popis dveřní zarážky.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Typ samozavírače	Textový popis typu samozavírače.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Typ vložky	Textový popis užité vložky.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Kování zámek	Textový popis typu použitého zámku.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Materiál kování	Textový popis materiálu kování.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Kód povrchové úpravy zárubně	Jednoznačný identifikační kód specifikující povrchovou úpravu.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Kód zárubně	Jednoznačný identifikační kód popisující zárubeň a případná souvrství.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Mechanická pevnost	Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.			integer	celéčíslo
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Bezpečnostní odolnost	Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Třída požární odolnosti	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Průvzdušnost	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).			integer	celéčíslo
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Světelný činitel prostupu	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.			number	0až1
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Vzduchová neprůzvučnost	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.			number	dB
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Model	Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Výrobce	Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Připojení ACS	Je připojeno na poplašné zařízení?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	04	Plastové	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Width	number	mm
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_DoorBaseQuantities	Height	number	mm
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Kód křídla	Jednoznačný identifikační kód specifikující křídlo a případná souvrství.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Kód kování	Jednoznačné kódové označení kování.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Typ dveřní zarážky	Textový popis dveřní zarážky.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Typ samozavírače	Textový popis typu samozavírače.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Typ vložky	Textový popis užité vložky.			string	TEXT

DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Kování_ zámek	Textový popis typu použitého zámku.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Materiál kování	Textový popis materiálu kování.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Kód povrchové úpravy zárubně	Jednoznačný identifikační kód specifikující povrchovou úpravu.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Kód zárubně	Jednoznačný identifikační kód popisující zárubeň a případná souvrství.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Mechanická pevnost	Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.			integer	celéčíslo
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Bezpečnostní odolnost	Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Třída požární odolnosti	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Průvzdušnost	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).			integer	celéčíslo
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Světelný činitel prostupu	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.			number	0až1
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Vzduchová neprůzvučnost	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.			number	dB
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Model	Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Výrobce	Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku.			string	TEXT
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Připojení ACS	Je připojeno na poplašné zařízení?			boolean	ANO/NE
DD	Dveře	05	Ocelové	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Kód budovy	Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.			string	TEXT
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Název	Název.			string	TEXT
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_SpaceBaseQuantities	NetArea	number	m2
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_SpaceBaseQuantities	Height	number	mm
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_SpaceBaseQuantities	Perimeter	number	m
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Obsazenost místnosti	Předpokládaný počet lidí a čas využívání místnosti			string	TEXT
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Hygienický výměna vzduchu	Návrhové množství potřebného vzduchu.			number	m3/h
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Teplota vytápění návrhová	Projektovaná hodnota teploty pro vytápění.			number	°C
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Teplota chlazení návrhová	Projektovaná hodnota teploty pro chlazení			number	°C
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Návrhová vlhkost	Návrhová vlhkost vzduchu.			number	m3/s
MM	Místnost	00	Obecný prvek	NEMSOK	Počet evakuovaných osob	Počet evakuovaných osob			integer	celéčíslo
TI	Tepelná izolace	01	EPS	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	01	EPS	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
TI	Tepelná izolace	01	EPS	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
TI	Tepelná izolace	01	EPS	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	01	EPS	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
TI	Tepelná izolace	01	EPS	NEMSOK	Součinitel difúzního odporu	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.			number	m/s
TI	Tepelná izolace	01	EPS	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	02	XPS	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	02	XPS	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
TI	Tepelná izolace	02	XPS	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
TI	Tepelná izolace	02	XPS	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	02	XPS	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
TI	Tepelná izolace	02	XPS	NEMSOK	Součinitel difúzního odporu	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.			number	m/s
TI	Tepelná izolace	02	XPS	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	NEMSOK	Součinitel difúzního odporu	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.			number	m/s
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	04	PUR	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	04	PUR	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
TI	Tepelná izolace	04	PUR	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
TI	Tepelná izolace	04	PUR	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	04	PUR	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
TI	Tepelná izolace	04	PUR	NEMSOK	Součinitel difúzního odporu	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.			number	m/s
TI	Tepelná izolace	04	PUR	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	05	PIR	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	05	PIR	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2

TI	Tepelná izolace	05	PIR	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
TI	Tepelná izolace	05	PIR	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	05	PIR	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
TI	Tepelná izolace	05	PIR	NEMSOK	Součinitel difúzního odporu	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.			number	m/s
TI	Tepelná izolace	05	PIR	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	06	Minerální	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	06	Minerální	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
TI	Tepelná izolace	06	Minerální	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
TI	Tepelná izolace	06	Minerální	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	06	Minerální	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
TI	Tepelná izolace	06	Minerální	NEMSOK	Součinitel difúzního odporu	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.			number	m/s
TI	Tepelná izolace	06	Minerální	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	NEMSOK	Součinitel difúzního odporu	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.			number	m/s
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	01	Asfaltová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	01	Asfaltová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
HI	Hydroizolace	01	Asfaltová	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	02	Plastová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	02	Plastová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
HI	Hydroizolace	02	Plastová	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	03	Epoxidová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	03	Epoxidová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
HI	Hydroizolace	03	Epoxidová	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	04	Polyuretanová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	04	Polyuretanová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
HI	Hydroizolace	04	Polyuretanová	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	05	Silikátová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	05	Silikátová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
HI	Hydroizolace	05	Silikátová	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	06	Pryžová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
HI	Hydroizolace	06	Pryžová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
HI	Hydroizolace	06	Pryžová	NEMSOK	Způsob spojení vrstev	Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	NEMSOK	Systém kotvení	Textový popis systému kotvení střechy.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	02	Minerální	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	02	Minerální	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
AI	Akustická izolace	02	Minerální	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
AI	Akustická izolace	02	Minerální	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
AI	Akustická izolace	02	Minerální	NEMSOK	Systém kotvení	Textový popis systému kotvení střechy.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	03	PUR	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	03	PUR	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
AI	Akustická izolace	03	PUR	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
AI	Akustická izolace	03	PUR	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
AI	Akustická izolace	03	PUR	NEMSOK	Systém kotvení	Textový popis systému kotvení střechy.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	NEMSOK	Systém kotvení	Textový popis systému kotvení střechy.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2

AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	NEMSOK	Systém kotvení	Textový popis systému kotvení střechy.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	06	Polyester	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
AI	Akustická izolace	06	Polyester	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
AI	Akustická izolace	06	Polyester	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
AI	Akustická izolace	06	Polyester	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
AI	Akustická izolace	06	Polyester	NEMSOK	Systém kotvení	Textový popis systému kotvení střechy.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	NEMSOK	Funkce (venkovní)	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CurtainWallBaseQuantities	NetArea	number	m2
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Kód doplňku	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.			number	dB
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Odolnost proti vnějšímu požáru	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Odolnost proti zatížení větrem	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Odolnost proti zatížení sněhem	Číselná hodnota zatížení sněhem.			number	kN/m2
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Odolnost proti průstřelu	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Odolnost proti výbuchu	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Šířka spáry	Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.			number	mm
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	NEMSOK	Barva spáry	Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CurtainWallBaseQuantities	NetArea	number	m2
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Kód doplňku	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.			number	dB
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Odolnost proti vnějšímu požáru	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Odolnost proti zatížení větrem	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Odolnost proti zatížení sněhem	Číselná hodnota zatížení sněhem.			number	kN/m2
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Odolnost proti průstřelu	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Odolnost proti výbuchu	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Šířka spáry	Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.			number	mm
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	NEMSOK	Barva spáry	Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CurtainWallBaseQuantities	NetArea	number	m2
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Kód doplňku	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.			number	dB
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Odolnost proti vnějšímu požáru	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Odolnost proti zatížení větrem	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Odolnost proti zatížení sněhem	Číselná hodnota zatížení sněhem.			number	kN/m2
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Odolnost proti průstřelu	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Odolnost proti výbuchu	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Šířka spáry	Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.			number	mm

LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	NEMSOK	Barva spáry	Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CurtainWallBaseQuantities	NetArea	number	m2
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Kód doplňku	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.			number	dB
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Odolnost proti vnějšímu požáru	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Odolnost proti zatížení větrem	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Odolnost proti zatížení sněhem	Číselná hodnota zatížení sněhem.			number	kN/m2
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Odolnost proti průstřelu	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Odolnost proti výbuchu	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Šířka spáry	Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.			number	mm
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	NEMSOK	Barva spáry	Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CurtainWallBaseQuantities	NetArea	number	m2
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Kód doplňku	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Neprůzvučnost	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.			number	dB
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Odolnost proti vnějšímu požáru	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Odolnost proti zatížení větrem	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Odolnost proti zatížení sněhem	Číselná hodnota zatížení sněhem.			number	kN/m2
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Odolnost proti průstřelu	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Odolnost proti výbuchu	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Funkce	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější			boolean	ANO/NE
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Šířka spáry	Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.			number	mm
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	NEMSOK	Barva spáry	Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.			string	TEXT
KV	Klempířský výrobek	01	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
KV	Klempířský výrobek	01	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
KV	Klempířský výrobek	01	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	Length	number	mm
KV	Klempířský výrobek	01	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvinutá šířka	Rozvinutá šířka např. oplechování.			number	mm
KV	Klempířský výrobek	01	Obecný prvek	NEMSOK	Materiál	Materiálová specifikace prvku.			string	TEXT
ZV	Zámečnický výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ZV	Zámečnický výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ZV	Zámečnický výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
ZV	Zámečnický výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Materiál	Materiálová specifikace prvku.			string	TEXT
ZV	Zámečnický výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
TV	Truhlářský výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
TV	Truhlářský výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
TV	Truhlářský výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	Length	number	mm
TV	Truhlářský výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	Width	number	mm
TV	Truhlářský výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	Height	number	mm
TV	Truhlářský výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
TV	Truhlářský výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Materiál	Materiálová specifikace prvku.			string	TEXT
OV	Ostatní výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OV	Ostatní výrobek	00	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	NEMSOK	Výška svěšení	Výška svěšení podhledu.			number	mm
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	NEMSOK	Tloušťka	Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	NEMSOK	Únosnost bodová	Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.			number	kg/m2
PH	Podhled	02	Dřevěný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PH	Podhled	02	Dřevěný	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PH	Podhled	02	Dřevěný	NEMSOK	Výška svěšení	Výška svěšení podhledu.			number	mm
PH	Podhled	02	Dřevěný	NEMSOK	Tloušťka	Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
PH	Podhled	02	Dřevěný	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
PH	Podhled	02	Dřevěný	NEMSOK	Únosnost bodová	Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.			number	kg/m2
PH	Podhled	03	Minerální	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PH	Podhled	03	Minerální	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PH	Podhled	03	Minerální	NEMSOK	Výška svěšení	Výška svěšení podhledu.			number	mm
PH	Podhled	03	Minerální	NEMSOK	Tloušťka	Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm

PH	Podhled	03	Minerální	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
PH	Podhled	03	Minerální	NEMSOK	Únosnost bodová	Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.			number	kg/m2
PH	Podhled	04	Ocelový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PH	Podhled	04	Ocelový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PH	Podhled	04	Ocelový	NEMSOK	Výška svěšení	Výška svěšení podhledu.			number	mm
PH	Podhled	04	Ocelový	NEMSOK	Tloušťka	Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
PH	Podhled	04	Ocelový	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
PH	Podhled	04	Ocelový	NEMSOK	Únosnost bodová	Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.			number	kg/m2
OD	Obklad	01	Keramický	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	01	Keramický	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	01	Keramický	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	01	Keramický	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	01	Keramický	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	01	Keramický	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	01	Keramický	NEMSOK	Typ hydroizolace	Textový popis typu hydroizolace.			string	TEXT
OD	Obklad	02	Dřevěný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	02	Dřevěný	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	02	Dřevěný	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	02	Dřevěný	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	02	Dřevěný	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	02	Dřevěný	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	02	Dřevěný	NEMSOK	Typ hydroizolace	Textový popis typu hydroizolace.			string	TEXT
OD	Obklad	03	Skleněný	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	03	Skleněný	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	03	Skleněný	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	03	Skleněný	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	03	Skleněný	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	03	Skleněný	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	04	Ocelový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	04	Ocelový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	04	Ocelový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	04	Ocelový	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	04	Ocelový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	04	Ocelový	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	04	Ocelový	NEMSOK	Typ hydroizolace	Textový popis typu hydroizolace.			string	TEXT
OD	Obklad	05	Plastový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	05	Plastový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	05	Plastový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	05	Plastový	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	05	Plastový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	05	Plastový	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	05	Plastový	NEMSOK	Typ hydroizolace	Textový popis typu hydroizolace.			string	TEXT
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	NEMSOK	Typ hydroizolace	Textový popis typu hydroizolace.			string	TEXT
OD	Obklad	07	Betonový	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	07	Betonový	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	07	Betonový	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	07	Betonový	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	07	Betonový	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	07	Betonový	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	07	Betonový	NEMSOK	Typ hydroizolace	Textový popis typu hydroizolace.			string	TEXT
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Typ hydroizolace	Textový popis typu hydroizolace.			string	TEXT
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Lišty	Typ, ref. výrobek.			string	TEXT
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	NEMSOK	Hrany	Typ, ref. výrobek.			string	TEXT

OD	Obklad	09	Tapeta	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OD	Obklad	09	Tapeta	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	09	Tapeta	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OD	Obklad	09	Tapeta	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OD	Obklad	09	Tapeta	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
OD	Obklad	09	Tapeta	NEMSOK	Způsob položení	Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd.			string	TEXT
OD	Obklad	09	Tapeta	NEMSOK	Typ hydroizolace	Textový popis typu hydroizolace.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Length	number	mm
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Width	number	mm
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Height	number	mm
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Diameter	number	mm
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Akustické požadavky	Číselná hodnota průzvučnosti.			number	dB
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	NEMSOK	Vzduchotěsnost	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Length	number	mm
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Width	number	mm
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Height	number	mm
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Diameter	number	mm
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Akustické požadavky	Číselná hodnota průzvučnosti.			number	dB
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	02	Kabelové prostupy	NEMSOK	Vzduchotěsnost	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Length	number	mm
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Width	number	mm
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Height	number	mm
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Diameter	number	mm
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Akustické požadavky	Číselná hodnota průzvučnosti.			number	dB
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	03	Těsnící vložky	NEMSOK	Vzduchotěsnost	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Length	number	mm
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Width	number	mm
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Height	number	mm
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Diameter	number	mm
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Akustické požadavky	Číselná hodnota průzvučnosti.			number	dB
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící prstence proti netlakové vodě	NEMSOK	Vzduchotěsnost	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Length	number	mm
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Width	number	mm
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Height	number	mm
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	Qto_OpeningElementBaseQuantities	Diameter	number	mm
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Akustické požadavky	Číselná hodnota průzvučnosti.			number	dB
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Požární odolnost	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).			string	TEXT
VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Vodotěsnost	Textový popis třídy vodotěsnosti.			string	TEXT

VR	Výplň prostupů	05	Záslepky	NEMSOK	Vzduchotěsnost	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.			string	TEXT
MB	Malba	01	Vápenná	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MB	Malba	01	Vápenná	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
MB	Malba	01	Vápenná	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
MB	Malba	01	Vápenná	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
MB	Malba	02	Klihová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MB	Malba	02	Klihová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
MB	Malba	02	Klihová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
MB	Malba	02	Klihová	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
MB	Malba	03	Disperzní	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MB	Malba	03	Disperzní	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
MB	Malba	03	Disperzní	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
MB	Malba	03	Disperzní	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
MB	Malba	04	Latexová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MB	Malba	04	Latexová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
MB	Malba	04	Latexová	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
MB	Malba	04	Latexová	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
SH	Schodiště	01	Betonové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SH	Schodiště	01	Betonové	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SH	Schodiště	02	Železobetonové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SH	Schodiště	02	Železobetonové	NEMSOK	Stupeň vyztužení	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.			number	kg/m3
SH	Schodiště	02	Železobetonové	NEMSOK	Třída pevnosti betonu	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SH	Schodiště	02	Železobetonové	NEMSOK	Stupeň vyztužení	[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)			string	TEXT
SH	Schodiště	03	Ocelové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SH	Schodiště	03	Ocelové	NEMSOK	Třída pevnosti ocele	Třída dle normy ČSN.			string	TEXT
SH	Schodiště	04	Dřevěné	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SH	Schodiště	04	Dřevěné	NEMSOK	Druh dřeva	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.			string	TEXT
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Length	number	mm
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_CoveringBaseQuantities	Height	number	mm
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Nosnost					
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Maximální počet osob					
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Evakuační					
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Délka kabiny	Vnitřní délka kabiny v mm.			number	mm
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Šířka kabiny	Vnitřní šířka kabiny v mm.			number	mm
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Výška kabiny				number	mm
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Výrobce					
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Výrobní číslo	Výrobní číslo.			string	TEXT
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Datum plánované údržby	Datum příští naplánovaná pravidelná údržba			date	datum
VT	Výtah	01	Osobní	NEMSOK	Revizní zpráva	Odkaz na dokument Revizní zprávy			number	l/h
OM	Omítka	01	Vápenná	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.			string	TEXT
OM	Omítka	01	Vápenná	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OM	Omítka	01	Vápenná	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OM	Omítka	01	Vápenná	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
OM	Omítka	02	Vápenocementová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OM	Omítka	02	Vápenocementová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OM	Omítka	02	Vápenocementová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OM	Omítka	02	Vápenocementová	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
OM	Omítka	03	Cementová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OM	Omítka	03	Cementová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OM	Omítka	03	Cementová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OM	Omítka	03	Cementová	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
OM	Omítka	04	Sádrová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OM	Omítka	04	Sádrová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OM	Omítka	04	Sádrová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OM	Omítka	04	Sádrová	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
OM	Omítka	05	Vápenosádrová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OM	Omítka	05	Vápenosádrová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OM	Omítka	05	Vápenosádrová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OM	Omítka	05	Vápenosádrová	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
OM	Omítka	06	Hliněná	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OM	Omítka	06	Hliněná	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OM	Omítka	06	Hliněná	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OM	Omítka	06	Hliněná	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
OM	Omítka	07	Barytová	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OM	Omítka	07	Barytová	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
OM	Omítka	07	Barytová	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	Qto_CoveringBaseQuantities	Width	number	mm
OM	Omítka	07	Barytová	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT

PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo	NEMSOK	Číslo parkovacího místa	Jedinečné číslo parkovacího místa.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	NetArea	number	m2
PM	Parkovací místa	02	Pro OZP	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	02	Pro OZP	NEMSOK	Číslo parkovacího místa	Jedinečné číslo parkovacího místa.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	02	Pro OZP	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	NetArea	number	m2
PM	Parkovací místa	03	Pro elektromobil	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	03	Pro elektromobil	NEMSOK	Číslo parkovacího místa	Jedinečné číslo parkovacího místa.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	03	Pro elektromobil	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	NetArea	number	m2
PM	Parkovací místa	04	Pro taxi	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	04	Pro taxi	NEMSOK	Číslo parkovacího místa	Jedinečné číslo parkovacího místa.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	04	Pro taxi	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	NetArea	number	m2
PM	Parkovací místa	05	Pro zásobování	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	05	Pro zásobování	NEMSOK	Číslo parkovacího místa	Jedinečné číslo parkovacího místa.			string	TEXT
PM	Parkovací místa	05	Pro zásobování	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_BuildingElementProxyQuantities	NetArea	number	m2
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Frekvence	Frekvence.			number	Hz
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Hmotnost	Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.			number	kg
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.			number	IP
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý příkon	Jmenovitý příkon.			number	kW
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Dopravní výška	Dopravní výška.			number	m
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průtok	Objem teplotnosné látky za jednotku času.			number	m3/hod
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
CO	Čerpadlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.			string	TEXT
CP	Čistící prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
CP	Čistící prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
CP	Čistící prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
CP	Čistící prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
CP	Čistící prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
CP	Čistící prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
CP	Čistící prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Objem filtrační náplně	Objem filtrační náplně.			number	m3
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Nominální průtok	Nominální průtok.			number	m3/h
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Maximální průtok	Maximální průtok.			number	m3/h
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Provozní tlak	Provozní tlak.			number	bar
FI	Filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Tlaková třída	Tlaková třída.			string	TEXT
FZ	Vzduchotechnický filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
FZ	Vzduchotechnický filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
FZ	Vzduchotechnický filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
FZ	Vzduchotechnický filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
FZ	Vzduchotechnický filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Nominální průtok	Nominální průtok.			number	m3/h
FZ	Vzduchotechnický filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Provozní tlak	Provozní tlak.			number	bar
FZ	Vzduchotechnický filtr	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Tlaková třída	Tlaková třída.			string	TEXT
ZT	Zařizovací předmět	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ZT	Zařizovací předmět	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ZT	Zařizovací předmět	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
IT	Izolace rozvodů TZB	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
IT	Izolace rozvodů TZB	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Tloušťka	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm			number	mm
IT	Izolace rozvodů TZB	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.			string	TEXT
KZ	Kabelové nosné systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
KZ	Kabelové nosné systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
KZ	Kabelové nosné systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
KZ	Kabelové nosné systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
KZ	Kabelové nosné systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Povolené rovnoměrné zatížení	Povolené rovnoměrné zatížení.			number	kg/m
KZ	Kabelové nosné systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.			string	TEXT
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průtok	Objem teplotnosné látky za jednotku času.			number	m3/s
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Provozní tlak	Provozní tlak.			number	bar
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Tlaková třída	Tlaková třída.			string	TEXT
KA	Klapka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.			string	TEXT
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm

JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Hmotnost	Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.			number	kg
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Maximální tlak	Maximální tlak.			number	bar
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý výkon	Jmenovitý výkon.			number	kW
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Chladicí výkon	Chladicí výkon.			number	kW
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Topný výkon	Topný výkon.			number	kW
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Přiváděný vzduch	Přiváděný vzduch.			number	m3/h
JV	Jednotka VZT	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.			number	IP
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Hmotnost	Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.			number	kg
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Akustický výkon	Akustický výkon.			number	dB
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.			number	IP
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.			string	TEXT
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.			string	TEXT
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Napájecí napětí	Napájecí napětí.			number	V
VO	Ventilátor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý příkon	Jmenovitý příkon.			number	kW
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Hmotnost	Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.			number	kg
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Materiál desek	Materiál desek.			string	TEXT
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Velikost připojení - horká strana	Velikost připojení - horká strana.			number	mm
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Velikost připojení - studená strana	Velikost připojení - studená strana.			number	mm
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Obsah teponosné látky	Obsah teponosné látky.			number	l
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Materiál těsnění	Materiál těsnění.			string	TEXT
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Přiváděný vzduch	Přiváděný vzduch.			number	m3/h
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Odváděný vzduch	Odváděný vzduch.			number	m3/h
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Chladicí výkon	Topný výkon.			number	kW
VI	Výměník	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Teponosná látka	Typ média.			string	TEXT
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.			string	TEXT
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.			string	TEXT
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.			number	IP
MS	Monitorovací a alarmové systémy	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Napájecí napětí	Napájecí napětí.			number	V
OL	Odkalení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OL	Odkalení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OL	Odkalení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
OL	Odkalení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
OL	Odkalení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
OL	Odkalení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Typ	Typ prvku.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň nastavení ventilu	Stupeň nastavení ventilu.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
OT	Otopné těleso	01	Elektrické	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Typ	Typ prvku.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň nastavení ventilu	Stupeň nastavení ventilu.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.			string	TEXT
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.			number	IP
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Napájecí napětí	Napájecí napětí.			number	V
OT	Otopné těleso	01	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý příkon	Jmenovitý příkon.			number	kW
KP	Podlahové a kapilární vytápění	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT

KP	Podlahové a kapilární vytápění	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
KP	Podlahové a kapilární vytápění	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.		string	TEXT
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.		string	TEXT
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.		string	TEXT
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		number	mm
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		number	mm
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		number	mm
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Napájecí napětí	Napájecí napětí.		number	V
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.		number	IP
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.		string	TEXT
PA	Poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.		string	TEXT
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.		string	TEXT
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.		string	TEXT
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		number	mm
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		number	mm
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		number	mm
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Napájecí napětí	Napájecí napětí.		number	V
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.		number	IP
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.		string	TEXT
PI	Požární poplachové zařízení	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.		string	TEXT
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.		string	TEXT
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		number	mm
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		number	mm
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		number	mm
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.		string	TEXT
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý průměr hadice	Jmenovitý průměr hadice.		number	mm
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průtok hasiva	Průtok hasiva.		number	m3/h
PZ	Protipožární prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka hadice	Délka hadice udávaná v m.		number	m
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.		string	TEXT
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.		string	TEXT
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		number	mm
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		number	mm
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		number	mm
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.		string	TEXT
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.		string	TEXT
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.		string	TEXT
RV	Rozvaděč	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.		number	IP
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.		string	TEXT
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		number	mm
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		number	mm
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		number	mm
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.		string	TEXT
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.		string	TEXT
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Napájecí napětí	Napájecí napětí.		number	V
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý příkon	Jmenovitý příkon.		number	kW
OS	Svítlidlo	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.		number	IP
TT	Trubní tvarovka (TZB)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.		string	TEXT
TT	Trubní tvarovka (TZB)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
TT	Trubní tvarovka (TZB)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.		number	mm
TT	Trubní tvarovka (TZB)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Teplonosná látka	Typ média.		string	TEXT
TT	Trubní tvarovka (TZB)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Tlakový stupeň	Tlakový stupeň.		integer	celéčíslo
CT	Čistící tvarovka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.		string	TEXT
CT	Čistící tvarovka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
CT	Čistící tvarovka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.		string	TEXT
CT	Čistící tvarovka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.		integer	celéčíslo
CT	Čistící tvarovka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.		integer	celéčíslo
TA	Tvarovka potrubí (VZT)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.		string	TEXT
TA	Tvarovka potrubí (VZT)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
TA	Tvarovka potrubí (VZT)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		number	mm
TA	Tvarovka potrubí (VZT)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.		number	mm
TA	Tvarovka potrubí (VZT)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		number	mm
TA	Tvarovka potrubí (VZT)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		number	mm
TA	Tvarovka potrubí (VZT)	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.		string	TEXT
ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.		string	TEXT
ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		string	TEXT
ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.		string	TEXT
ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		number	mm
ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		number	mm
ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		number	mm
ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Materiál	Materiálová specifikace prvku.		string	TEXT

ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
ZU	Zápachová uzávěrka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý proud	Jmenovitý proud.			number	A
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Napájecí napětí	Napájecí napětí.			number	V
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň krytí	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.			number	IP
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.			string	TEXT
ZZ	Zásuvka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.			string	TEXT
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Hmotnost	Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.			number	kg
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Provozní hmotnost	Provozní hmotnost.			number	kg
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Připustný provozní tlak	Připustný provozní tlak.			number	bar
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Maximální teplota	Maximální teplota.			number	°C
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý výkon	Jmenovitý výkon.			number	kW
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Stupeň ochrany	Stupeň ochrany.			string	TEXT
ZE	Zdroj	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý příkon	Jmenovitý příkon.			number	kW
RT	Retence	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
RE	Revizní prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
RE	Revizní prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
RE	Revizní prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
RE	Revizní prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
RE	Revizní prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
RE	Revizní prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.			string	TEXT
TR	Trubka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.			string	TEXT
TR	Trubka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
TR	Trubka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
TR	Trubka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.			number	mm
TR	Trubka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Teplonosná látka	Typ média.			string	TEXT
TR	Trubka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý tlak	Jmenovitý tlak.			number	kPa
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Teplonosná látka	Typ média.			string	TEXT
VE	Ventil	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průtok	Objem teplonosné látky za jednotku času.			number	m3/h
SO	Šroubení topenářské	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SO	Šroubení topenářské	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SO	Šroubení topenářské	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
SO	Šroubení topenářské	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
SO	Šroubení topenářské	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Materiál	Materiálová specifikace prvku.			string	TEXT
SO	Šroubení topenářské	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Konstrukční tlak	Konstrukční tlak.			number	bar
HV	Větrací hlavice	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
HV	Větrací hlavice	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
HV	Větrací hlavice	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
HV	Větrací hlavice	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
HV	Větrací hlavice	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
HV	Větrací hlavice	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průměr	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
VP	Vpust	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VP	Vpust	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VP	Vpust	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
VP	Vpust	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
VP	Vpust	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
VP	Vpust	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost výstupu	Vnitřní DN výstupu.			integer	celéčíslo
SZ	Senzor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
SZ	Senzor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
SZ	Senzor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
SZ	Senzor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
SZ	Senzor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
SZ	Senzor	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
RO	Rozdělovač a sběrač	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT

RO	Rozdělovač a sběrač	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
RO	Rozdělovač a sběrač	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
RO	Rozdělovač a sběrač	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
RO	Rozdělovač a sběrač	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
RO	Rozdělovač a sběrač	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitý tlak	Jmenovitý tlak.			number	kPa
RO	Rozdělovač a sběrač	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Počet okruhů	Počet okruhů.			integer	celéčíslo
RO	Rozdělovač a sběrač	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Tlaková třída	Tlaková třída.			string	TEXT
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Hmotnost	Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.			number	kg
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.			number	m3
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Přípustná provozní teplota na membránu	Přípustná provozní teplota na membránu.			number	bar
EN	Tlaková nádoba	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Přípustný provozní tlak	Přípustný provozní tlak.			number	bar
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.			number	mm
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Jmenovitá velikost vstupu	Vnitřní DN vstupu.			integer	celéčíslo
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.			string	TEXT
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průtok	Objem teplosnosné látky za jednotku času.			number	m3/h
VV	Vyústka	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rychlost	Rychlost proudění teplosnosné látky.			number	m/s
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Napájecí napětí	Napájecí napětí.			number	V
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Rozvaděč	Kód rozvaděče.			string	TEXT
VY	Ovládací prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Okruh	Číslo okruhu.			string	TEXT
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
PO	Potrubí	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PO	Potrubí	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PO	Potrubí	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm.			number	mm
PO	Potrubí	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Průměr	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.			number	mm
PO	Potrubí	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.			number	mm
PO	Potrubí	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.			number	mm
PO	Potrubí	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Teplonosná látka	Typ média.			string	TEXT
PO	Potrubí	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Třída reakce na oheň	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.			string	TEXT
MT	Montážní prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MT	Montážní prvek	XX	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PK	Překlad	00	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PK	Překlad	00	Obecný prvek	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PK	Překlad	00	Obecný prvek	NEMSOK	Délka	Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka".	Qto_BeamBaseQuantities	Length	number	mm
PK	Překlad	00	Obecný prvek	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Width	number	mm
PK	Překlad	00	Obecný prvek	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_BeamBaseQuantities	Height	number	mm
PK	Překlad	00	Obecný prvek	NEMSOK	Objem	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Qto_BeamBaseQuantities	NetVolume	number	m3
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Šířka	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Qto_WindowBaseQuantities	Width	number	mm
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Výška	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Qto_WindowBaseQuantities	Height	number	mm
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Výška parapetu	Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.			number	mm
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Zasklení	Textový popis materiálu skla.			string	TEXT
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Solární faktor	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).			number	0až1
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Světelný činitel prostupu	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.			number	0až1
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Průvzdušnost	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).			integer	celéčíslo
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Typ otevírání	Popis typu otevírání.			string	TEXT
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Křídlo_povrch_int	Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru.			string	TEXT
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Křídlo_povrch_ext	Textový popis povrchové úpravy okna z exteriéru.			string	TEXT
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).			number	W/m2.K
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	U-hodnota	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)			number	W/m2.K

ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Vnitřní parapet - materiál	Materiálová specifikace prvku. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.			string	TEXT
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Připojení EZS	Je připojení rozvodů EZS?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Připojení NN	Je připojení na rozvody NN?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Připojení EPS	Je připojení rozvodů EPS?			boolean	ANO/NE
ON	Okno	04	Plastové	NEMSOK	Připojení MaR	Je napojení rozvodů na systém MaR?			boolean	ANO/NE
MB	Malba	05	Speciální	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
MB	Malba	05	Speciální	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
MB	Malba	05	Speciální	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
MB	Malba	05	Speciální	NEMSOK	Způsob provedení	Způsob provedení maleb a nátěrů.			string	TEXT
PD	Podlaha	06	Speciální	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT
PD	Podlaha	06	Speciální	NEMSOK	Tloušťka_vrstvy	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm			number	mm
PD	Podlaha	06	Speciální	NEMSOK	Obvod	[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	Qto_CoveringBaseQuantities	Perimeter	number	m
PD	Podlaha	06	Speciální	NEMSOK	Plocha	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Qto_CoveringBaseQuantities	NetArea	number	m2
PD	Podlaha	06	Speciální	NEMSOK	Podlaží	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.			string	TEXT
PD	Podlaha	06	Speciální	NEMSOK	Plošná únosnost	Číselná hodnota únosnosti plochy.			number	kN/m2
PD	Podlaha	06	Speciální	NEMSOK	Číslo místnosti	Unikátní číslo místnosti.			string	TEXT
PD	Podlaha	00	Obecný prvek	NEMSOK	Kód prvku	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.			string	TEXT

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 604-ZD24

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 604-ZD24

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	VRN	0,00	0,00	STA
D.1.1.-1	ASŘ - BOURACÍ PRÁCE	0,00	0,00	STA
D.1.1.-2	ASŘ - NOVÝ STAV	0,00	0,00	STA
D.1.4.1.	ZTI	0,00	0,00	STA
D.1.4.1.b.0	AREÁLOVÁ KANALIZACE	0,00	0,00	STA
9.				
D.1.4.1.b.09	AREÁLOVÁ KANALIZACE - PŘED OBJEKTEM	0,00	0,00	Soupis
-1				
D.1.4.1.b.09	AREÁLOVÁ KANALIZACE - OKOLO OBJEKTU	0,00	0,00	Soupis
-2				
D.1.4.1.b.09	BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE	0,00	0,00	Soupis
-3				
D.1.4.1.b.09	AREÁLOVÝ VODOVOD	0,00	0,00	Soupis
-4				
D.1.4.3.	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00	STA
D.1.4.4.	VYTÁPENÍ	0,00	0,00	STA
D.1.4.5.	CHLAZENÍ	0,00	0,00	STA
D.1.4.6.	MĚŘENÍ A REGULACE	0,00	0,00	STA
D.1.4.7.	SILNOPROUD	0,00	0,00	STA
D.1.4.8.	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	0,00	0,00	STA
D.1.4.8.-1	EL. KOMUNIKACE	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.8.-2	EL. KOMUNIKACE-MEDICAL	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.10.1.	SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ	0,00	0,00	STA
D.1.4.10.1.-1	SADOVÉ ÚPRAVY - PŘED OBJEKTEM	0,00	0,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.4.10.1.- 2	SADOVÉ ÚPRAVY - OKOLO OBJEKTU	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.10.2.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	0,00	0,00	STA
D.1.4.10.2.- 1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - PŘED OBJEKTEM	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.10.2.- 2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - OKOLO OBJEKTU	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.10.3.	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, OPĚRNÉ STĚNY	0,00	0,00	STA
D.2.1.	ROZVOD MEDICIÁL. PLYNŮ	0,00	0,00	STA
D.2.2.	ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE	0,00	0,00	STA
1	PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
01 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt:

01 - VRN

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

000 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: 01 - VRN

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 0,00

1	K	011002001 RTO	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla.	sada	1,00000		0,00	vlastní
2	K	011002002 RTO	Zajištění provedení zkoušek těsnosti VZT potrubí vč. veškerých nutných prací a vypracování zprávy	sada	1,00000		0,00	vlastní
3	K	011002003 RTO	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno).	sada	1,00000		0,00	vlastní
4	K	011002004 RTO	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS.	sada	1,00000		0,00	vlastní
5	K	011002005 RTO	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace.	sada	1,00000		0,00	vlastní
6	K	011002006 RTO	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace.	sada	1,00000		0,00	vlastní
7	K	011002007 RTO	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	sada	1,00000		0,00	vlastní
8	K	011002008 RTO	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury.	sada	1,00000		0,00	vlastní
9	K	011002009 RTO	Zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00	vlastní

P Poznámka k položce:
"- Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou včetně zařízení staveniště do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele apod. po zrušení staveniště."

10	K	011002010 RTO	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby.	sada	1,00000		0,00	vlastní
11	K	011002011 RTO	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání.	sada	1,00000		0,00	vlastní
12	K	011002012 RTO	Provedení veškerých měření a zkoušek, zkoušek provedených násypů, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD.	sada	1,00000		0,00	vlastní
13	K	011002013 RTO	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	sada	1,00000		0,00	vlastní
14	K	011002014 RTO	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	sada	1,00000		0,00	vlastní
15	K	011002015 RTO	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	sada	1,00000		0,00	vlastní
16	K	011002016 RTO	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby.	sada	1,00000		0,00	vlastní
18	K	011002018 RTO	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek.	sada	1,00000		0,00	vlastní
19	K	011002019 RTO	Územní vlivy	sada	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "- Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztrátě u zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, potřeba obalového materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba nadstandardních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. - Mímostaveništění doprava materiálů a výrobků. "					
20	K	011002020 RTO	Provozní vlivy	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "- Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. - Náklady spojené s dočasnými zábory na pozemcích mimo vlastnictví investora. "					
21	K	011002021 RTO	Dočasný billboard	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "- Po dobu realizace stavby musí být v místě realizace projektu na viditelném místě vystavený dočasný billboard. Pokud nelze umístit billboard v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. "					
22	K	011002022 RTO	Stálá pamětní deska	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "- Do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Pokud nelze umístit stálou pamětní desku v místě realizace projektu, umístí ji příjemce ve svém hlavním sídle. "					
23	K	011002023 RTO	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.	sada	1,00000		0,00	vlastní
24	K	011002024 RTO	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu.	sada	1,00000		0,00	vlastní
25	K	011002025 RTO	Kontrola staveb termovizní kamerou.	sada	1,00000		0,00	vlastní
26	K	011002026 RTO	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	sada	1,00000		0,00	vlastní
27	K	011002027 RTO	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	sada	1,00000		0,00	vlastní
28	K	011002028 RTO	Vzorkování materiálu	sada	1,00000		0,00	vlastní
29	K	011002029 RTO	Průzkumy - Archeologický průzkum, průzkum výskytu nebezpečných látek a munice, monitoring (hlíku, vibrací)	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "- Náklady na provedení průzkumu během výkopových prací - archeologického, bezpečných látek, munice, případného monitoringu vibrací a hluku během prací vzhledem k lokalitě nemocnice. - Vypracování závěrečné zprávy vč. případné fotodokumentace. "					
30	K	011002030 RTO	Zoologický / ornitologický průzkum	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "- Náklady na provedení zoologického / ornitologického průzkum pro danou lokalitu, objekt. - Vypracování závěrečné zprávy vč. případné fotodokumentace. - Náklady na případné zajištění splnění požadavků plynoucích z výsledků průzkumu. "					
31	K	011002031 RTO	Geodetické práce související se stávajícími geodetickými body	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "- Náklady související s jednáním s úřady ohledně stávajících geodetických bodů umístěných na bouraných objektech, v bouraných zpevněných plochách, v ploše zeleně dotčené stavbou. - Vypracování dokumentace a zprávy o stávajících bodech vč. případné fotodokumentace.. - Splnění požadavků vycházející z jednání s úřady - opětovné osazení na místo určení vč. zaměření, případné odstranění a vyjmutí bodů z dokumentace, apod., - Vypracování závěrečné zprávy a dokumentace ohledně změn v umístění, apod. vč. případné fotodokumentace. "					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.1.-1 - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.1.-1 - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - Vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - Vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - Plynovod / medicíální plyny	0,00
725 - Zdravotechnika - Zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění	0,00
741 - Elektromontážní práce - Silnoproud	0,00
742 - Elektromontážní práce - Slaboproud	0,00
750 - Chlazení	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.1.-1 - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	93,73500		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213702								
VV " Hloubení jam kolem anglických dvorků pro úpravu, zateplení apod kolem objektu - 45 % z celkové kubatury. "					93,73500			
VV " Výkopy okolo objektu " (208,3)*0,45					93,73500			
VV Součet					93,73500			
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	112,23600		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104								
VV " Hloubení jam pro přístavbu - 10 % z celkové kubatury. "					112,23600			
VV " Výkopy pro novou přístavbu " (1122,36)*0,10					112,23600			
VV Součet					112,23600			
3	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,93250		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251202								
VV " Hloubení jam pro přístavbu podél pažení - 5 % z celkové kubatury. "					26,93250			
VV " Výkopy pro novou přístavbu " (538,65)*0,05					26,93250			
VV Součet					26,93250			
4	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	93,73500		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313702								
VV " Hloubení jam kolem anglických dvorků pro úpravu, zateplení apod kolem objektu - 45 % z celkové kubatury. "					93,73500			
VV " Výkopy okolo objektu " (208,3)*0,45					93,73500			
VV Součet					93,73500			
5	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	280,59000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351104								
VV " Hloubení jam pro přístavbu - 25 % z celkové kubatury. "					280,59000			
VV " Výkopy pro novou přístavbu " (1122,36)*0,25					280,59000			
VV Součet					280,59000			
6	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	53,86500		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351203								
VV " Hloubení jam pro přístavbu podél pažení - 10 % z celkové kubatury. "					53,86500			
VV " Výkopy pro novou přístavbu " (538,65)*0,1					53,86500			
VV Součet					53,86500			
7	K	131413702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	10,41500		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131413702								
VV " Hloubení jam kolem anglických dvorků pro úpravu, zateplení apod kolem objektu - 5 % z celkové kubatury. "					10,41500			
VV " Výkopy okolo objektu " (208,3)*0,05					10,41500			
VV Součet					10,41500			
8	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	280,59000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451104 " Hloubení jam pro přístavbu - 25 % z celkové kubatury. " " Výkopy pro novou přístavbu " (1122,36)*0,25 Součet			280,59000 280,59000		
9	K	131451204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	188,52750		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451204 " Hloubení jam pro přístavbu podél pažení - 35 % z celkové kubatury. " " Výkopy pro novou přístavbu " (538,65)*0,35 Součet			188,52750 188,52750		
10	K	131551104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	448,94400		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551104 " Hloubení jam pro přístavbu - 40 % z celkové kubatury. " " Výkopy pro novou přístavbu " (1122,36)*0,4 Součet			448,94400 448,94400		
11	K	131551204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	269,32500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131551204 " Hloubení jam pro přístavbu podél pažení - 50 % z celkové kubatury. " " Výkopy pro novou přístavbu " (538,65)*0,5 Součet			269,32500 269,32500		
12	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	10,41500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/138511101 " Hloubení jam / dolamování kolem anglických dvorků pro úpravu, zateplení apod kolem objektu - 5 % z celkové kubatury. " " Výkopy okolo objektu " (208,3)*0,05 Součet			10,41500 10,41500		
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	93,46405		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 " Příplatek 5 % " (93,735+112,236+26,933)+(93,735+280,59+53,865)+(10,415+280,59+188,528)+(10,415+448,914+269,325))*0,05 Součet			93,46405 93,46405		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	139,16900		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z výkopových prací - přesuny strojně " " Jáma " (112,236) " Jáma zapažená " (26,933) Součet			112,23600 26,93300 139,16900		
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	803,57300		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112 " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z výkopových prací - přesuny strojně " " Jáma " (280,59+280,59) " Jáma zapažená " (53,865+188,528) Součet			561,18000 242,39300 803,57300		
16	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	718,26900		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151113 " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z výkopových prací - přesuny strojně " " Jáma " (448,944) " Jáma zapažená " (269,325) Součet			448,94400 269,32500 718,26900		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	139,16900		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 " Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m " " Odvoz zeminy na skládku " (139,169) Součet			139,16900 139,16900		
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	803,57300		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 " Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m " " Odvoz zeminy na skládku " (803,573) Součet			803,57300 803,57300		
19	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	718,26900		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157 " Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m " " Odvoz zeminy na skládku " (718,269) Součet			718,26900 718,26900		
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 391,69000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 " Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. " " Odvoz zeminy na skládku " (139,169)*10 Součet			1 391,69000 1 391,69000		
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 035,73000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 " Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. " " Odvoz zeminy na skládku " (803,573)*10 Součet			8 035,73000 8 035,73000		
22	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 182,69000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159 " Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. " " Odvoz zeminy na skládku " (718,269)*10 Součet			7 182,69000 7 182,69000		
23	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1 661,01100		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101 " Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (139,169+803,573+718,269) Součet			1 661,01100 1 661,01100		
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 322,02200		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " " Poplatek za uložení zeminy na skládce " (139,169+803,573+718,269)*2,0 Součet			3 322,02200 3 322,02200		
25	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	93,73500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101 " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z výkopových prací - přesuny ručně a strojně. " " Odvoz zeminy z výkopových prací - jámy okolo " 93,735 Součet			93,73500 93,73500		
26	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	104,15000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111102 " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z výkopových prací - přesuny ručně a strojně. " " Odvoz zeminy z výkopových prací - jámy okolo " (93,735)+(10,415) Součet			104,15000 104,15000		
27	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	10,41500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111103 " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z výkopových prací - přesuny ručně a strojně. " " Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (10,415) Součet			10,41500 10,41500		
28	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	93,73500		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311 " Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m. " " Odvoz zeminy " (93,735) Součet			93,73500 93,73500		
29	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	104,15000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321 " Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m. " " Odvoz zeminy " (93,735)+(10,415) Součet			104,15000 104,15000		
30	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,41500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211331 " Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m " " Odvoz zeminy " (10,415) Součet			10,41500 10,41500		
31	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1 780,96500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319 " Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. " " Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. " " Odvoz zeminy " (93,735)*19 Součet			1 780,96500 1 780,96500		
32	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1 978,85000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329 " Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. " " Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. " " Odkopávky " ((93,735)+(10,415))*19 Součet			1 978,85000 1 978,85000		
33	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	197,88500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211339 " Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. " " Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. " " Odkopávky " (10,415)*19 Součet			197,88500 197,88500		
34	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,73500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 " Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m " " Odvoz zeminy na skládku " (93,735) Součet			93,73500 93,73500		
35	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	104,15000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 " Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m " " Odvoz zeminy na skládku " (104,15) Součet			104,15000 104,15000		
36	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	10,41500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157 " Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m " " Odvoz zeminy na skládku " (10,415) Součet			10,41500 10,41500		
37	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	937,35000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (93,735)*10			937,35000		
	VV		Součet			937,35000		
38	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 041,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (104,15)*10			1 041,50000		
	VV		Součet			1 041,50000		
39	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	104,15000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (10,415)*10			104,15000		
	VV		Součet			104,15000		
40	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	208,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
	VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (93,735+104,15+10,415)			208,30000		
	VV		Součet			208,30000		
41	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	416,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (93,735+104,15+10,415)*2,0			416,60000		
	VV		Součet			416,60000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
42	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1,05840		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272231					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také případné prvky pro napojení na stávající konstrukci. " " Zdivo z porobetonových tvárnic "					
	VV		" Podezdění před osazením překladu - 1. NP " (0,48*2,1)*1,05			1,05840		
	VV		Součet			1,05840		
43	K	317999101 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 3x I č. 100, dl. 1,8 m - I.P01	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce. " " V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zařízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot "					
			" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými I profily: - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů. - Prostor mezi překlady bude probetonován a překlad obetonován – uvažován beton C25/30 – XC1. - Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.NP - Ugrent " (1)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
44	K	317999102 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 1,2 m - I.P02	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."</i> <i>" V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "</i> <i>" V ceně přesun hmot "</i>					
	P		<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými I profily:</i> <i>- Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů.</i> <i>- Prostor mezi překlady bude probetonován a překlad obetonován – uvažován beton C25/30 – XC1.</i> <i>- Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "</i>					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.PP - Ugrent " (1)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
45	K	317999103 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,1 m - I.P03	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Včetně L profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík."</i> <i>" V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkládka. "</i> <i>" V ceně přesun hmot "</i>					
	P		<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými L profily:</i> <i>- Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů.</i> <i>- Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "</i>					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.PP - Ugrent " (1)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
46	K	317999104 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,2 m - I.P04	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Včetně L profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík."</i> <i>" V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkládka. "</i> <i>" V ceně přesun hmot "</i>					
	P		<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými L profily:</i> <i>- Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů.</i> <i>- Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "</i>					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.NP - Ugrent " (1)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
47	K	317999105 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,3 m - I.P05	kus	3,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Včetně L profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík."</i> <i>" V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkládka. "</i> <i>" V ceně přesun hmot "</i>					
	P		<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými L profily:</i> <i>- Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním líci dílčích profilů.</i> <i>- Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "</i>					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.PP - Ugrent " (2)			2,00000		
	VV		" Překlad - 1.NP - Ugrent " (1)			1,00000		
	VV		Součet			3,00000		
48	K	317999106 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,5 m - I.P06	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně L profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík. " " V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkládka. " " V ceně přesun hmot "					
		P	<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými L profily:</i> - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40x5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním lici dílčích profilů. - Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "					
		VV	" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
		VV	" Překlad - 1.PP - Ugrent " (1)			1,00000		
		VV	Součet			1,00000		
49	K	317999107 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 60x5, dl. 1,8 m - I.P07	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně L profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík. " " V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkládka. " " V ceně přesun hmot "					
		P	<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými L profily:</i> - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40x5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním lici dílčích profilů. - Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "					
		VV	" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
		VV	" Překlad - 1.NP - Ugrent " (1)			1,00000		
		VV	Součet			1,00000		
50	K	317999108 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 1,7 m - I.P09	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce. " " V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot "					
		P	<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými I profily:</i> - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40x5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním lici dílčích profilů. - Prostor mezi překlady bude probetonován a překlad obetonován – uvažován beton C25/30 – XC1. - Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "					
		VV	" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
		VV	" Překlad - 1.PP - Ugrent " (1)			1,00000		
		VV	Součet			1,00000		
51	K	317999109 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 60x5, dl. 1,55 m - I.P10	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně L profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík. " " V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkládka. " " V ceně přesun hmot "					
		P	<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými L profily:</i> - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40x5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním lici dílčích profilů. - Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "					
		VV	" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
		VV	" Překlad - 1.NP - Ugrent " (1)			1,00000		
		VV	Součet			1,00000		
		D 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
52	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	460,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také odstranění ochrany. "					
		VV	" Ochrana oken a dveří před poškozením během provádění prací. "					
		VV	" Ochrana výplní - odhad 250 m2 " (250)*1,15			287,50000		
		VV	" Ochrana stávajících zařízení a vybavení - odhad - 150 m2 " (150)*1,15			172,50000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		460,00000			
53	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	170,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117						
	P	Poznámka k položce: " V ceně zohledněno také pozdější odstranění ochrany. "						
	VV	" Ochrana podlahy před poškozením během provádění prací OSB deskou. "						
	VV	" Ochrana podlahy - OSB deska pod geotextilií "						
	VV	" 1. PP - Odhadovaná plocha - 100 m2 " (100,0)*1,1						
	VV	" 1. PP - Odhadovaná plocha - 55 m2 " (55,0)*1,1						
	VV	Součet						
					110,00000			
					60,50000			
					170,50000			
54	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	253,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996127						
	P	Poznámka k položce: " V ceně i také odstranění ochrany "						
	VV	" Případná ochrana / zakrytí stávajících konstrukcí v neřešených částech před poškozením "						
	VV	" 1. PP - Odhadovaná plocha - 150 m2 " (150,0)*1,1						
	VV	" 1. NP - Odhadovaná plocha - 80 m2 " (80,0)*1,1						
	VV	Součet						
					165,00000			
					88,00000			
					253,00000			
55	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	55,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996137						
	VV	" Ochrana prvků a vybavení OSB deskami - odhadované množství - 50 m2 " (50,0)*1,1						
	VV	Součet						
					55,00000			
					55,00000			
56	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	478,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145						
	VV	" Geotextilie pod / nad OSB desky / samostatně jako ochrana podlah " (100,0+55,0)*1,1						
	VV	" Geotextilie pod / nad OSB desky / samostatně jako ochrana svislých ploch " (150,0+80,0)*1,1						
	VV	" Geotextilie pod / nad OSB desky / samostatně jako ochrana samostatných konstrukcí " (50,0)*1,1						
	VV	Součet						
					170,50000			
					253,00000			
					55,00000			
					478,50000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
57	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	134,45000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111121						
	P	Poznámka k položce: " V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "						
	VV	" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zárážek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození."						
	VV	" Venkovní lešení - pro BP " (15,2+90,0+29,25)						
	VV	Součet						
					134,45000			
					134,45000			
58	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 689,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111221						
	VV	" Pronájem lešení - odhad 20 dní " (134,45*20)						
	VV	Součet						
					2 689,00000			
					2 689,00000			
59	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	134,45000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111821						
	VV	" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava."						
	VV	" (134,45)						
	VV	Součet						
					134,45000			
					134,45000			
60	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	134,45000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111						
	VV	" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " (15,2+90,0+29,25)						
	VV	Součet						
					134,45000			
					134,45000			
61	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	2 689,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211						
	VV	" Pronájem sítě - odhad 20 dní " (134,45*20)						
	VV	Součet						
					2 689,00000			
					2 689,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	134,45000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
		VV	" Demontáž ochranné sítě pro použité lešení " 134,45		134,45000			
		VV	Součet		134,45000			
63	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	3,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711114					
		VV	" Montáž stříška v místě vchodů 1.NP " (1,8+1,5)		3,30000			
		VV	Součet		3,30000			
64	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	66,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711214					
		VV	" Pronájem stříšky - odhad 20 dní " (3,3*20)		66,00000			
		VV	Součet		66,00000			
65	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	3,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711814					
		VV	" Demontáž stříšky v místě vchodů 1.NP " (1,8+1,5)		3,30000			
		VV	Součet		3,30000			
66	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	808,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
		P	Poznámka k položce:					
			" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
		VV	" Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zárážek, závětrování apod. "					
		VV	" Vnitřní lešení 1. PP - část A "					
			(22,98+77,23+4,93+55,4+9,73+8,39+1,17+1,41+1,38+3,83+8,09+1,17+1,54+21,2+3,86+1,59+1,26+14,36+1,56+1,31)		242,39000			
		VV	" Vnitřní lešení 1. PP - část A " (17,23+16,44+19,51+1,96+11,31+1,91+1,81+1,73+1,44+14,38+11,75+11,94+11,35+2,85)		125,61000			
		VV	" Vnitřní lešení 1. PP - část B " (41,01+17,06+22,61+85,17)		165,85000			
		VV	" Vnitřní lešení 1. NP "					
			(60,06+18,12+9,22+10,12+17,01+6,48+1,79+14,38+3,57+9,45+5,59+2,04+1,11+22,12+16,14+22,84+18,28+13,9+22,13)		274,35000			
		VV	Součet		808,20000			
67	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	808,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
		VV	" Vyčištění místnosti po bouracích pracích "					
		VV	" Čistý úklid 1. PP - část A "					
			(22,98+77,23+4,93+55,4+9,73+8,39+1,17+1,41+1,38+3,83+8,09+1,17+1,54+21,2+3,86+1,59+1,26+14,36+1,56+1,31)		242,39000			
		VV	" Čistý úklid 1. PP - část A " (17,23+16,44+19,51+1,96+11,31+1,91+1,81+1,73+1,44+14,38+11,75+11,94+11,35+2,85)		125,61000			
		VV	" Čistý úklid 1. PP - část B " (41,01+17,06+22,61+85,17)		165,85000			
		VV	" Čistý úklid 1. NP "					
			(60,06+18,12+9,22+10,12+17,01+6,48+1,79+14,38+3,57+9,45+5,59+2,04+1,11+22,12+16,14+22,84+18,28+13,9+22,13)		274,35000			
		VV	Součet		808,20000			
68	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	30,56500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111					
		VV	" Bourání základů - desek, pásů, stěn, apod. "					
		VV	" Odstranění základů větracího kanálu "					
		VV	" Deska " 0,57		0,57000			
		VV	" Stěny " (0,255)*3		0,76500			
		VV	" Odstranění základů anglických dvorků "					
		VV	" Deska " (8,27)*0,7		5,78900			
		VV	" Stěny " (15,741)		15,74100			
		VV	" Případné vybourání základové desky i u druhého anglického dvorku " (11,0)*0,7		7,70000			
		VV	Součet		30,56500			
69	K	962042321	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	5,58800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042321					
		VV	" Bourání betonových konstrukcí "					
		VV	" Bourání stěn betonové konstrukce s barytem - 1. PP - část A "					
		VV	" Bourání stěn kolem m. -1.63 a -1.64 " (0,549+0,117+0,85+4,072)		5,58800			
		VV	Součet		5,58800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,45000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
	VV		" Bourání ŽB betonových konstrukcí "					
	VV		" Bourání ŽB obvodové konstrukce u kavárny "					
	VV		" Bourání ŽB konstrukce " (0,979+3,471)		4,45000			
	VV		Součet		4,45000			
71	K	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	182,14000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962086111					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Ve výměře také odstranění zdiva pro nové otvory. "					
	VV		" Bourání pórobetonových příček "					
	VV		" Příčky tl. 75 mm "					
	VV		" 1. PP " 4,12		4,12000			
	VV		" 1. NP " 4,28		4,28000			
	VV		" Příčky tl. 80 mm - přízdívka "					
	VV		" 1. PP " 109,18+2,2		111,38000			
	VV		" Příčky tl. 100 mm "					
	VV		" 1. PP " 25,66+7,4		33,06000			
	VV		" 1. NP " 10,08		10,08000			
	VV		" Příčky tl. 125 mm "					
	VV		" 1. NP " 4,08		4,08000			
	VV		" Příčky tl. 150 mm "					
	VV		" 1. NP " 15,14		15,14000			
	VV		Součet		182,14000			
72	K	962086121	Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm	m2	20,32500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962086121					
	VV		" Bourání plynosilikátových stěn a zdiva "					
	VV		" Zdivo tl. 320 mm "					
	VV		" 1. NP " 20,325		20,32500			
	VV		Součet		20,32500			
73	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,17000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Ve výměře také odstranění zdiva pro nové otvory. "					
	VV		" Bourání příček / přízdívky z cihel CPP. "					
	VV		" Bourání příček / přízdívky - 1. PP " 6,63		6,63000			
	VV		" Bourání příček / přízdívky z cihel CDm. "					
	VV		" Bourání příček / přízdívky - 1. NP " 3,54		3,54000			
	VV		Součet		10,17000			
74	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	595,84800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Ve výměře také odstranění zdiva pro nové otvory. "					
	VV		" Bourání příček / přízdívky z cihel CDm. "					
	VV		" Tl. 125 mm "					
	VV		" Bourání příček / přízdívky - 1. PP " 440,672		440,67200			
	VV		" Bourání příček / přízdívky - 1. NP " 146,736		146,73600			
	VV		" Tl. 150 mm "					
	VV		" Bourání příček / přízdívky - 1. PP " 8,44		8,44000			
	VV		Součet		595,84800			
75	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	10,21300		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032432					
	VV		" Bourání zdiva z cihel CDm. "					
	VV		" Tl. 200 mm "					
	VV		" Bourání zdiva - 1. NP " 4,409		4,40900			
	VV		" Tl. 225 mm "					
	VV		" Bourání zdiva - 1. PP " 0,824		0,82400			
	VV		" Tl. 250 mm "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Bourání zdiva - 1. PP " 0,787		0,78700			
VV			" Bourání zdiva - 1. NP " 4,193		4,19300			
VV			Součet		10,21300			
76	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	6,28125		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131					
VV			" Vybourání prosklených příček. "					
VV			" Vybourání prosklené příčky schodiště - 2. NP " (1,875*3,35)		6,28125			
VV			Součet		6,28125			
223	K	962086901 SPC	Odbourání části šachtové stěny tl. 125 mm v pro zajištění napojení nového potrubí kanalizace vč. následného zazdění pórobetonovými tvárnici a povrchové úpravy	kus	7,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně:					
			- vybourání stávajícího zdiva (předpoklad CDM) v množství nutném pro napojení;					
			- případné zajištění konstrukce;					
			- dozření po napojení z pórobetonových tvárníc tl. 125 mm;					
			- provedení nové omítky na dozřelé zdivo vč. zajištění napojení a veškerýchz nutných kusů prvků - list, profilů apod.;					
P			- výmalba vč. zajištění napojení na stávající a případného oškrábání stávající;					
			- pomocné lešení;					
			- úklid po provedení prací;					
			- ochrana okolních prvků, konstrukcí před poškozením;					
			- přesun hmot;					
			- odvoz a likvidace suti vč. poplatků za skládku;					
			- další veškeré nutné práce a materiál související s odstraněním zdiva pro napojení kanalizace a zpětným uvedením do původního stavu. "					
VV			" Odbourání a následné zazdění šachtové stěny vč. úprav a doplnění - omítek, malby apod. - viz POZN. I.5 "					
VV			" 1. PP " (5,0+1,0)		6,00000			
VV			" 1. NP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		7,00000			
VV			" POZN: Přesné množství v m2 závisí na zhotoviteli, jak moc bude nutné zdivo odbourat, aby bylo možno provést napojení. "					
77	K	963012510 RTO	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl do 140 mm	m3	0,09975		0,00	vlastní
VV			" Odstranění stropu z PZD desek. "					
VV			" Odstranění PZD desky v m. -1.63 → 100 mm " (1,425*0,7)*0,1		0,09975			
VV			Součet		0,09975			
78	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,74256		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113					
VV			" Odstranění stropu monolitického. "					
VV			" Odstranění stropu světlíku větracího kanálu. " (1,82*1,7)*0,24		0,74256			
VV			Součet		0,74256			
217	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,64050		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341					
VV			" Bourání betonových mazanin ze skladeb podlah "					
VV			" Armovaná betonová mazanina s vyrovnávacím cementovým potěrem tl. 80 mm. "					
			" 1 . NP "					
VV			(60,06+18,12+9,22+10,12+17,01+6,48+1,79+14,38+3,57+9,45+5,59+2,04+1,11+22,12+16,14+22,84+18,28+13,9+22,13)*0,08		21,94800			
VV			" Armovaná betonová mazanina s vyrovnávacím cementovým potěrem tl. 50 mm. "					
			" 1. PP - část A "					
VV			(22,98+77,23+4,93+55,4+9,73+8,39+1,17+1,41+1,38+3,83+8,09+1,17+1,54+21,2+3,86+1,59+1,26+14,36+1,56+1,31)*0,05		12,11950			
VV			" 1. PP - část A " (17,23+16,44+19,51+1,96+11,31+1,91+1,81+1,73+1,44+14,38+11,75+11,94+11,35+2,85)*0,05		6,28050			
VV			" 1. PP - část B " (41,01+17,06+22,61+85,17)*0,05		8,29250			
VV			Součet		48,64050			
218	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	48,64050		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
VV			" Příplatek k bourání betonových mazanin ze skladeb podlah za vyztužení mazanin svařovanou sítí "					
VV			" Armovaná betonová mazanina s vyrovnávacím cementovým potěrem tl. 80 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1 . NP "					
	VV		(60,06+18,12+9,22+10,12+17,01+6,48+1,79+14,38+3,57+9,45+5,59+2,04+1,11+22,12+16,14+22,84+18,28+13,9+22,13)*0,08		21,94800			
	VV		" Armovaná betonová mazanina s vyrovnávacím cementovým potěrem tl. 50 mm. "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		(22,98+77,23+4,93+55,4+9,73+8,39+1,17+1,41+1,38+3,83+8,09+1,17+1,54+21,2+3,86+1,59+1,26+14,36+1,56+1,31)*0,05		12,11950			
	VV		" 1. PP - část A " (17,23+16,44+19,51+1,96+11,31+1,91+1,81+1,73+1,44+14,38+11,75+11,94+11,35+2,85)*0,05		6,28050			
	VV		" 1. PP - část B " (41,01+17,06+22,61+85,17)*0,05		8,29250			
	VV		Součet		48,64050			
80	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	248,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081223					
	P		Poznámka k položce: " Místnosti pro bourání podlah v 1. PP - části A. č. -1.35, -1.36, -1.37, -1.38, -1.39, -1.40, -1.41, -1.42, -1.43, -1.44, -1.45, -1.48, -1.49, -1.51, -1.52, -1.56, -1.57, -1.58, -1.59, -1.60, -1.61, -1.63, -1.66. "					
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy z keramické dlažby "					
	VV		" Bourání podlah-1. PP část A "					
	VV		4,93+55,4+9,73+8,39+1,17+1,41+1,38+3,83+8,09+1,17+1,54+1,59+1,26+1,56+1,31+1,96+11,31+1,91+1,81+1,73+1,44+11,75+2,85		137,52000			
	VV		" Bourání podlah 1. PP - část B - m. č. -1.13, -1.19." (22,61+85,17)		107,78000			
	VV		" Bourání podlah 1. NP - m. č. 1.14, 1.15." (2,04+1,11)		3,15000			
	VV		" Bourání části podlah - balkon - 2.NP. " (1,0*0,45)		0,45000			
	VV		Součet		248,90000			
81	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	113,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081611					
	P		Poznámka k položce: " Včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo. "					
	VV		" Odstranění soklíků u keramické dlažby "					
	VV		" Bourání soklíků 1.PP - část A - m. č. -1.35, -1.36, -1.42, -1.56, -1.59." (9,6+52,4+9,1+5,6+5,4)		82,10000			
	VV		" Bourání soklíků 1.PP - část B - m. č. -1.13." (19,5)		19,50000			
	VV		" Odstranění soklíků venkovních - fasáda "					
	VV		" Bourání soklíků - pohled ZÁPADNÍ. " (3,8+3,1+0,5+0,5+1,3)		9,20000			
	VV		" Bourání soklíků - pohled SEVERNÍ. " (2,3)		2,30000			
	VV		Součet		113,10000			
82	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	11,35000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
	VV		" Odstranění cementového potěru "					
	VV		" Případné odstranění cementového potěru - 1. PP - část A - m. č. -1,65 " 11,35		11,35000			
	VV		Součet		11,35000			
83	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	4,65400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031142					
	VV		" Zarovnaní ostění (popř.nadpraží) po vybouraných otvorech a prostupech ve zděných konstrukcích. "					
	VV		" 1. PP - část A " (0,9*0,25)*1+(0,5*0,25)*1		0,35000			
	VV		" 1. PP - část B " (2,0*0,125)*6+(0,9*0,125)*2		1,72500			
	VV		" 1. NP " (2,02*0,125)*8+(2,02*0,1)*2+(1,55*0,1)*1		2,57900			
	VV		Součet		4,65400			
84	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	2,47000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031742					
	VV		" Zarovnaní stěn a příček po vybouraných napojených stěnách a příčkách ve zděných konstrukcích. "					
	VV		" 1. NP " (3,4*0,1)*7+(0,9*0,1)*1		2,47000			
	VV		Součet		2,47000			
85	K	967031743	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	11,21875		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031743					
	VV		" Zarovnaní stěn a příček po vybouraných napojených stěnách a příčkách ve zděných konstrukcích. "					
	VV		" 1. PP - část A " (2,15*0,125)*16+(2,95*0,125)*13		9,09375			
	VV		" 1. NP " (3,4*0,125)*5		2,12500			
	VV		Součet		11,21875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	967031744	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	2,46250		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031744					
		VV	" Zarovnění stěn a příček po vybouraných napojených stěnách a příčkách ve zděných konstrukcích. "					
		VV	" 1. PP - část A " (2,15*0,25)*3		1,61250			
		VV	" 1. NP " (3,4*0,25)*1		0,85000			
		VV	Součet		2,46250			
87	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	6,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080103					
		P	Poznámka k položce: " V ceně včetně odstranění povrchové úpravy - omítky nebo nátěru. " " V ceně také případné řezání. "					
		VV	" Odstranění zateplení v ploše. "					
		VV	" Pohled ZÁPADNÍ - tl. 100 mm. " (6,4)		6,40000			
		VV	Součet		6,40000			
88	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm	m2	8,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080105					
		P	Poznámka k položce: " V ceně včetně odstranění povrchové úpravy - omítky nebo nátěru. " " V ceně také případné řezání. "					
		VV	" Odstranění zateplení v ploše. "					
		VV	" Pohled ZÁPADNÍ - tl. 150 mm. " (8,8)		8,80000			
		VV	Součet		8,80000			
89	K	966080111	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl do 60 mm	m2	32,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080111					
		P	Poznámka k položce: " V ceně včetně odstranění povrchové úpravy - omítky nebo nátěru. " " V ceně také případné řezání. "					
		VV	" Odstranění zateplení v ploše. "					
		VV	" Pohled ZÁPADNÍ - tl. 60 mm. " (11,76)		11,76000			
		VV	" Pohled ZÁPADNÍ - tl. 30 mm. " (20,5)		20,50000			
		VV	Součet		32,26000			
90	K	968082991 SPC	Vybourání oken ocelových / sklobetonových / plastových / dřevěných včetně stínění - Specifikace dle PD	m2	43,80000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V položce zahrnuto vyvážení okenních křidel, demontáž vnitřního a vnějšího parapetu, vybourání rámu oken, demontáž žaluzií, sítí proti hmyzu apod. V ceně také nutné přísekání / řezání ostění a odstranění potěrů pod parapety " " V ceně přesun a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
		VV	" Vybourání oken. "					
		VV	" Vybourání oken - 1. PP - část A " (0,9*1,5)*4+(1,5*1,5)*4		14,40000			
		VV	" Vybourání oken - 1. PP - část B " (1,2*1,5)*4		7,20000			
		VV	" Vybourání oken - 1. NP " (1,5*1,5)*1+(1,5*2,04)*4+(1,5*2,1)*1+(1,2*1,9)*2		22,20000			
		VV	Součet		43,80000			
91	K	968082992 SPC	Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubní a rámu vč. křidel, vybourání posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD	m2	120,19880		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V položce zahrnuto vyvážení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křidel, odstranění prahů, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč. světlíkových částí. V ceně nutné přísekání ostění a nutné odstranění prvků na dveřních křidlech - samozavíračů, okopného plechu, stavěče, apod. " " V položce zahrnuto také odstranění posuvných dveří vč. odstranění veškerého příslušenství - pouzdra, kolejnic, atd. " " V ceně přesun a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
		VV	" Dveře - vnitřní "					
		VV	" Vybourání dveří vnitřních - 1. PP - část A " (0,7*2,02)*16+(0,9*2,02)*12+(1,0*2,02)*3+(1,2*2,02)*2+(1,55*2,02)*2		61,61000			
		VV	" Vybourání dveří vnitřních - 1. PP - část B " (0,9*2,02)*2		3,63600			
		VV	" Vybourání dveří vnitřních - 1. NP " (0,7*2,02)*1+(0,9*2,02)*8+(1,0*2,02)*6+(1,2*2,02)*3+(1,5*2,15)*1+(1,7*2,2)*1		42,31500			
		VV	" Vybourání dveří vnitřních posuvných- 1. NP " (1,785*2,08)*1		3,71280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Dveře - fasádní "					
	VV		" Vybourání dveří fasádních - 1. NP " (1,5*3,07)*1+(1,8*2,4)*1		8,92500			
	VV		Součet		120,19880			
92	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,18000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052551					
	VV		" Vybourání otvoru v ŽB konstrukcích po jejich vyřezání. "					
	VV		" Vybourání otvoru při bourání otvorů v obvodové konstrukci tl. 200 mm - 1. PP - část A "					
	VV		" Vybourání pro rozšíření otvoru - m. -1.43 " (0,6*1,5)*0,2		0,18000			
	VV		Součet		0,18000			
93	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	1,71000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052651					
	VV		" Vybourání otvoru v ŽB konstrukcích po jejich vyřezání. "					
	VV		" Vybourání otvoru při bourání otvorů v obvodové konstrukci - 1. PP - část A "					
	VV		" Vybourání pro nový okenní otvor 0,9×1,75 m " ((0,9*1,75)*0,2)*2		0,63000			
	VV		" Vybourání pro nový okenní otvor 1,5×1,2 m " ((1,5*1,2)*0,2)*3		1,08000			
	VV		Součet		1,71000			
94	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	20,45000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664					
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů nad otvory "					
	VV		" Překlady znázorněné v BP "					
	VV		" 1. PP "					
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× I č. 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 250 mm - překlad P02 " ((1,2)*2)*1		2,40000			
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× L č. 50×5 pro otvor vč. uložení - celková hl. 125 mm - překlad P03 " ((1,1)*1)*1		1,10000			
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× L č. 50×5 pro otvor vč. uložení - celková hl. 125 mm - překlad P05 " ((1,3)*1)*2		2,60000			
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× L č. 50×5 pro otvor vč. uložení - celková hl. 125 mm - překlad P06 " ((1,5)*1)*1		1,50000			
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× I č. 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 250 mm - překlad P09 " ((1,7)*2)*1		3,40000			
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 3× I č. 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 320 mm - překlad P01 " ((1,8)*2)*1		3,60000			
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× L č. 50×5 pro otvor vč. uložení - celková hl. 125 mm - překlad P04 " ((1,2)*1)*1		1,20000			
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× L č. 50×5 pro otvor vč. uložení - celková hl. 125 mm - překlad P05 " ((1,3)*1)*1		1,30000			
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× L č. 60×5 pro otvor vč. uložení - celková hl. 125 mm - překlad P07 " ((1,8)*1)*1		1,80000			
	VV		" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× L č. 60×5 pro otvor vč. uložení - celková hl. 125 mm - překlad P10 " ((1,55)*1)*1		1,55000			
	VV		Součet		20,45000			
95	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	4 000,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121					
	VV		" Vysekání rýh ve zdivu pro vedení kabeláže "					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže silnoproudu - předpoklad 2500 mm " (2500,0)		2 500,00000			
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže slaboproudu - předpoklad 1500 mm " (1500,0)		1 500,00000			
	VV		Součet		4 000,00000			
96	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	1 500,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031122					
	VV		" Vysekání rýh ve zdivu pro vedení kabeláže "					
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže silnoproudu - předpoklad 1000 mm " (1000,0)		1 000,00000			
	VV		" Vysekání rýhy pro vedení kabeláže slaboproudu - předpoklad 500 mm " (500,0)		500,00000			
	VV		Součet		1 500,00000			
97	K	976061111	Vybourání dřevěnýchadel a zábradlí	m	53,25000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976061111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" V ceně také odstranění veškerého příslušenství. "					
	VV		" Vybourání dřevěnýchadel na chodbách. "					
	VV		" Odstranění dřevěného madla - 1. PP - část A - m. č. -1,34 "		53,25000			
	VV		12,75+5,1+12,25+7,8+3,55+2,15+1,0+2,0+0,5+2,6+0,65+1,1+1,2+0,6					
	VV		Součet		53,25000			
98	K	976072221 RTO	Vybourání kovových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	4,00000		0,00	vlastní
	VV		" Odstranění kovových dvířek - uvažovaných jako revizní "					
	VV		" Odstranění kovových dvířek - 1. PP - část A " 2		2,00000			
	VV		" Odstranění kovových dvířek - 1. NP " 2		2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,00000			
99	K	976072321 RTO	Vybourání kovových dvířek a dveří pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	9,00000		0,00	vlastní
	VV		" Odstranění kovových dvířek - uvažovaných jako revizní "					
	VV		" Odstranění kovových dvířek - 1. PP - část A " 8		8,00000			
	VV		" Odstranění kovových dvířek - 1. NP " 1		1,00000			
	VV		Součet		9,00000			
100	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976085411					
	VV		" Vybourání poklopů vč. rámu. "					
	VV		" Odstranění poklopů z podlah - 1. PP - část A " 4		4,00000			
	VV		" Odstranění poklopů z podlah - 1. PP - část B " 1		1,00000			
	VV		Součet		5,00000			
101	K	977211111	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	35,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211111					
	P		Poznámka k položce: " V ceně jsou započteny také náklady na spotřebu vody. "					
	VV		" Řezání bouraných ŽB stěn od stávající z důvodu vybourání. "					
	VV		" Řezání betonové stěny při bourání stěn - 1. PP - část A " (3,05)*2		6,10000			
	VV		" Řezání betonové stěny při bourání otvorů v obvodové konstrukci - 1. PP - část A"		29,50000			
	VV		((0,9+1,75)*2)*2+((1,5+1,2)*2)*3+(0,6*2+1,5)		35,60000			
	VV		Součet		35,60000			
102	K	977211112	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	1,13000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211112					
	P		Poznámka k položce: " V ceně jsou započteny také náklady na spotřebu vody. "					
	VV		" Řezání bouraných stěn od stávající z důvodu vybourání. "					
	VV		" Řezání betonové stěny při bourání stěn - 1. NP " 1,13		1,13000			
	VV		Součet		1,13000			
103	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	86,97000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191					
	VV		" Odstranění vnitřní omítky stropů v rozsahu 100 %. "					
	VV		" 1. PP - m.č. -1.12, -1.13, -1.54, -1.55, -1.65. " (17,06+22,61+16,44+19,51+11,35)		86,97000			
	VV		Součet		86,97000			
104	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 976,21000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	P		Poznámka k položce: " V ceně vyškrábání spár a očištění zdíva. "					
	VV		" Odstranění vnitřní omítky zdí v rozsahu 100 %. "					
	VV		" 1. PP - m.č. -1.05, -1.12, -1.13, -1.19, -1.34 až -1.66 " (1292,3)		1 292,30000			
	VV		" 1. NP - m.č. 1.04 - 1.15, 1.24, 1.38 - 1.42. " (683,91)		683,91000			
	VV		Součet		1 976,21000			
105	K	978036191 RTO	Otlučení (osekání) omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	21,80000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně vyškrábání spár a očištění zdíva. "					
	VV		" Odstranění vnější omítky v rozsahu 100 %. "					
	VV		" Pohled ZÁPADNÍ. " (14,9+1,7)		16,60000			
	VV		" Odstranění vnějších omítek v AD pro lepení lamel " (2,45+2,75)		5,20000			
	VV		Součet		21,80000			
106	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	384,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
	P		Poznámka k položce: " V ceně otlučení podkladní omítky až na zdívo. "					
	VV		" Odstranění obkladu 1. PP. " (329,4)		329,40000			
	VV		" Odstranění obkladu 1. NP. " (54,9)		54,90000			
	VV		Součet		384,30000			
107	K	978999001 SPC	Odstranění obkladů stěn vnitřních - lamino	m2	49,90000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně otlučení podkladní omítky až na zdivo. " " V ceně také přesun a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV "Odstranění obkladu stěn - lamino - 1.PP. " (49,9) VV Součet		49,90000 49,90000			
109	K	989999102 SPC	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě / likvidace nevhodných prvků - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Demontáž prvků na fasádě - osvětlení, větracích mřížek, revizních dvířek, vypínačů, zvonků, telekomunikačního zařízení, kamerového systému, čidel, držáků, čistících rohoží, pamětní desky, apod. vč. odvozu prvků a jejich likvidace. " " Předpokládané prvky na trvalou demontáž vč. likvidace: - svítidlo VO na fasádě - 1 ks; - informační desky, štítky apod. - 5 ks; - označovací cedule, plachta pavilonu - 1 ks; - nápis kavárny - 1 komplet; - satelitní zařízení - 1 ks; - bezpečnostní kamery, vekovní svítidla s čidly, zásuvky apod. - 10 ks; - kohout vodovodu - 1 ks. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV "Práce s prvky na fasádě " (1,0) VV Součet		1,00000 1,00000			
207	K	989999201 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 150 mm, délky do 1 000 mm	kus	21,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedením odstranění stávajících překladů vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV "Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. do 150 mm délky do 1 000 mm. "		21,00000			
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet - 1. PP - 1. NP " (20+0+1)		21,00000			
	VV		Součet		21,00000			
208	K	989999202 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 150 mm, délky do 1 500 mm	kus	30,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedením odstranění stávajících překladů vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV "Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. do 150 mm délky přes 1 000 mm do 1 500 mm. "		30,00000			
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet - 1. PP - 1. NP " (15+1+14)		30,00000			
	VV		Součet		30,00000			
209	K	989999212 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 300 mm, délky do 1 500 mm	kus	3,00000		0,00	vlastní

Poznámka k položce:
" V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedením odstranění stávajících překladů vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 150 mm do 300 mm délky přes 1 000 mm do 1 500 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet - 1. PP - 1. NP " (1+0+2)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
210	K	989999222 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 450 mm, délky do 1 500 mm	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladů vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 300 mm do 450 mm délky přes 1 000 mm do 1 500 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet - 1. PP - 1. NP " (2)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
211	K	989999223 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 450 mm, délky do 2 000 mm	kus	7,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladů vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 300 mm do 450 mm délky přes 1 500 mm do 2 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet - 1. PP - 1. NP " (7)		7,00000			
	VV		Součet		7,00000			
212	K	989999224 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - překlady ve zdivu tl. do 450 mm, délky nad 2 000 mm	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také práce pro související s přístupem k překladům pro vybourání, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladů vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, prefa, ... jako komplet - nade dveřmi, okny, při bourání, rozšiřování otvorů, ..."					
	VV		" Překlady ve zdivu tl. přes 300 mm do 450 mm délky přes 2 000 mm. "					
	VV		" Předpokládaný maximální počet vybouraných překladů jako komplet - 1. PP - 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
111	K	989999105 SPC	Vybourání drobných prvků nespecifikovaných	hod	50,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění nespecifikovaných poklopů, revizních dvířek, větracích mřížek, konzol, vodících kolejnic, madel, kovových ochran rohů, ochrany schodišťových stupňů apod. " " POZN: V ceně celkové je zohledněno i odstranění vybouraných prvků. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vybourání nespecifikovaných prvků " (50,0)		50,00000			
	VV		Součet		50,00000			
112	K	989999106 SPC	Vybourání / odstranění stávajícího větracího komínu	sada	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně odstranění větracího komínu vč. veškerého nutného příslušenství jinde nespecifikovaného - pláště, ochranné stříšky, veškerých prvků, apod. V ceně také odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV " Vybourání / odstranění stávajícího větracího komínu u fasády " (1,0) 1,00000 VV Součet 1,00000					
113	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	624,12100		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "					
		VV	" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "					
		VV	" Směsný stavební odpad " (454,689)+(0,957+8,0+6,0)		469,64600			
		VV	" Směsný stavební odpad navýšení za mazaninu z vybouraných podlah + vybourání přízdívky v AD - ZD Č. 13 " (107,009+2,14)+(0,576+0,26)		109,98500			
		VV	" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (3,305)+(3,41+5,06+1,1)		12,87500			
		VV	" Dřevo a materiál na bázi dřeva - navýšení za dřevěné lišty z vybouraných podlah - ZD Č. 13 " (0,1)		0,10000			
		VV	" Sklo " (3,021)		3,02100			
		VV	" Kov " (4,500)		4,50000			
		VV	" Kov - navýšení za dřevěné lišty z vybouraných podlah - ZD Č. 13 " (0,03)		0,03000			
		VV	" Tepelná izolace - vlna + polystyren " (1,016)+(0,006)		1,02200			
		VV	" Tepelná izolace - navýšení za dřevěné lišty z vybouraných podlah - ZD Č. 13 " (10,288+3,47+0,02)		13,77800			
		VV	" Hydroizolace - za odstraněné pásy z vybouraných podlah + upravy výměr svislé HI - ZD Č. 13 " (5,872)+(0,292)		6,16400			
		VV	" Azbest - odhadované maximální množství z vybouraných rozvodů a prvků profesí - 3,0 t " (3,0)		3,00000			
		VV	Součet		624,12100			
114	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	611,14600		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
		VV	" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "					
		VV	" Směsný stavební odpad " ((454,689)+(0,957+8,0+6,0))+(107,009+2,14)+(0,576+0,26)		579,63100			
		VV	" Sklo " (3,021)		3,02100			
		VV	" Kov " (4,500)+(0,03)		4,53000			
		VV	" Tepelná izolace - vlna + polystyren " (1,016)+(10,288+3,47+0,02+0,006)		14,80000			
		VV	" Hydroizolace " (5,872)+(0,292)		6,16400			
		VV	" Azbest - odhadované maximální množství z vybouraných rozvodů a prvků profesí - 3,0 t " (3,0)		3,00000			
		VV	Součet		611,14600			
115	K	997013501 RTO	Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,97500		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Z důvodu nemožnosti ukládání dřeva ze staveb pod kódy 17 02 01, 15 01 03, apod. na uvažované skládce, je v soupise prací uvažováno s odvozem stavebního dřeva do spalovny. "					
		VV	" Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku do 1 km se složením "					
		VV	" Dřevo a materiál na bázi dřeva " ((3,305)+(3,41+5,06+1,1))+(0,1)		12,97500			
		VV	Součet		12,97500			
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 701,77400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
		VV	" Směsný stavební odpad " (469,646+109,149+0,836)*19		11 012,98900			
		VV	" Sklo " (3,021)*19		57,39900			
		VV	" Kov " (4,500+0,03)*19		86,07000			
		VV	" Tepelná izolace - vlna + polystyren " (1,016+0,006+13,778)*19		281,20000			
		VV	" Hydroizolace " (6,164)*19		117,11600			
		VV	" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 50 km "					
		VV	" Azbest - odhadované maximální množství z vybouraných rozvodů a prvků profesí - 3,0 t " (3,0)*49		147,00000			
		VV	Součet		11 701,77400			
117	K	997013509 RTO	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 154,77500		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot do spalovny / na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 90 km "					
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " ((3,305)+(3,41+5,06+1,1)+(0,1))*89			1 154,77500		
	VV		Součet			1 154,77500		
118	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	579,63100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871 Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	P		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (469,646)+(109,149)+(0,836)			579,63100		
	VV		Součet			579,63100		
119	K	997013811 RTO	Poplatek za odstranění odpadu ve spalovně stavebního odpadu / skládce / recyklační skládce dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	12,97500		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu ve spalovně / na skládce / na recyklační skládce dřevěného "					
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (3,305)+(3,41+5,06+1,1)+(0,1)			12,97500		
	VV		Součet			12,97500		
120	K	997013804 RTO	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / ve sklárně / zařízení vykupující sklostavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	3,02100		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " POZN: Sklo je také možno odvézt do provozoven, které ho vykupují či dále recyklují - např. sklárny, sběrné dvory a jiné specializované firmy. Pro potřebu soupisu je zmíněna pro nakládání pouze skládka. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu ze skla na skládce / ve sklárně / zařízení vykupující sklo "					
	VV		" Sklo " (3,021)			3,02100		
	VV		Součet			3,02100		
121	K	997999101 SPC	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / do sběrného dvora / do sběrný druhotných surovin odpadu kovového	t	4,53000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu kovového "					
	VV		" Kov " (4,500)+(0,03)			4,53000		
	VV		Součet			4,53000		
122	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	20,96400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814 Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	P		" Poplatek za uložení odpadu izolací "					
	VV		" Tepelná izolace - vlna + polystyren " (1,016+0,006)+(13,778)			14,80000		
	VV		" Hydroizolace " (6,164)			6,16400		
	VV		Součet			20,96400		
213	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	3,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821 Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu s obsahem azbestu "					
	VV		" Azbest - odhadované maximální množství z vybouraných rozvodů a prvků profesí - 3,0 t " (3,0)			3,00000		
	VV		Součet			3,00000		
214	K	998999001 SPC	Práce spojené s demolicí konstrukcí obsahující azbest - Specifikace dle PD	t	3,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> " Likvidace konstrukcí obsahující azbest odbornou firmou dle řádných postupů popsanych níže a dle požadavků hygieny. "								
<i>" Odstraňování bude prováděno specializovanou firmou, práce bude probíhat v uzavřeném vzduchotěsném kontrolovaném pásmu. Vstup, doprava odpadu, nebo nářadí z a do pásma bude přes dekontaminační komory a dekontaminační personální systém (jednorázové ochranné prac.pomůcky, odsátí nečistot z oděvů apod.)."</i>								
<i>" V ceně systém lehkých přestavitelných konstrukcí např. dřevěná či kovová konstrukce potažena PE fólií o síle 0,6mm a napojení tohoto prostoru na odsávací zařízení s HEPA filtry třídy H13, které pomocí nasávacích otvorů s HEPA filtry H13 vytvoří požadovaný podtlak. Tento podtlak bude monitorován pro zabránění uniků azbestových vláken. Dále zajištěno zaslepení a ucpání otvorů jako jsou nasávací a výdechové mřížky."</i>								
<i>" Kontrolované pásmo se po demontáži panelů přeměří dle ČSN ISO EN 16000-7. K otevření a zrušení pásma dojde až po podlimitních výsledcích odebraných vzorků ovzduší. "</i>								
<i>" V průběhu prací budou materiály s obsahem azbestu a následně obaly s nebezpečným odpadem stříkány encapsulačním prostředkem aplikovaný tlakovým stříkacím zařízením. Dále také demontáž lešení a ochranných pásem."</i>								
	VV		" Práce spojené s likvidací materiálu na stavbě obsahující azbest. "					
	VV		" Předpokládá se azbest v potrubí, v izolacích a těsněních a dalších prvcích z vybourání profesí - množství max 3,0 t. " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
	VV		" POZN: Cena za práce spojené s likvidací vztažena na tunu materiálu s obsahem azbestu. "					
D	99		Přesun hmot				0,00	
123	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	9,53100		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998017003					
125	K	998017902 SPC	Případná ochrana, dočasná konstrukce pro rozvaděče během BP	sada	1,00000		0,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné konstrukce na ochranu, jako podklad pro rozvaděče během bourání a nových podlah - např. dočasná ocelová konstrukce jako podklady, přemísňování během provádění, ochranné prvky proti poškození a další veškeré práce a materiál související s ochranou rozvaděčů během stavebních prací. ", " Předpokládá se zajištění, ochrana 5 ks rozvaděčů. - 3 ks - půdorysný rozměr 0,8x0,5 m, předpokládaná maximální výška 2,2 m; - 2 ks - půdorysný rozměr 1,6x0,5 m, předpokládaná maximální výška 2,2 m. "								
	P							
	VV		" Případné zajištění rozvaděčů v m. -1.65 během bouracích prací během provádění bouracích prací a nových podlah. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
126	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
127	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	64,25100		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131821					
	VV		" Odstranění izolace proti zemní vlhkosti při bourání otvorů v 1. PP "					
	VV		" Odstranění svislé hydroizolace pod ochranou přízdivkou mezi TI a zdívem při bourání otvoru - 1. PP " (62,051)+(4,4*0,5)		64,25100			
	VV		" V ceně také odřezání HI pro vybourání "					
	VV		Součet		64,25100			
219	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvé	m2	533,85000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141821					
	VV		" Odstranění HI ze skladeb podlah "					
	VV		" Hydroizolace z asfaltových pásů "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		(22,98+77,23+4,93+55,4+9,73+8,39+1,17+1,41+1,38+3,83+8,09+1,17+1,54+21,2+3,86+1,59+1,26+14,36+1,56+1,31)		242,39000			
	VV		" 1. PP - část A " (17,23+16,44+19,51+1,96+11,31+1,91+1,81+1,73+1,44+14,38+11,75+11,94+11,35+2,85)		125,61000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP - část B " (41,01+17,06+22,61+85,17)		165,85000			
	VV		Součet		533,85000			
128	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
129	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	13,36000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130851					
	P		Poznámka k položce:					
			" V ceně také odřezání TI pro vybourání "					
	VV		" Odstranění tepelné izolace - stěn a základů "					
	VV		" Odstrnění TI přízdívky - polystyren s vrstvou dřevité vlny - LIGNOPOR " (11,16)+(2,2)		13,36000			
	VV		Součet		13,36000			
215	K	713120812	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm	m2	274,35000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120812					
	VV		" Odstranění TI ze skladeb podlah "					
	VV		" Kročejová izolace ze skelných vláken tl. 20 mm "					
	VV		" 1 . NP "					
	VV		60,06+18,12+9,22+10,12+17,01+6,48+1,79+14,38+3,57+9,45+5,59+2,04+1,11+22,12+16,14+22,84+18,28+13,9+22,13		274,35000			
	VV		Součet		274,35000			
216	K	713120822	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm	m2	533,85000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120822					
	VV		" Odstranění TI ze skladeb podlah "					
	VV		" Tepelná izolace z EPS tl. 40 mm "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		(22,98+77,23+4,93+55,4+9,73+8,39+1,17+1,41+1,38+3,83+8,09+1,17+1,54+21,2+3,86+1,59+1,26+14,36+1,56+1,31)		242,39000			
	VV		" 1. PP - část A " (17,23+16,44+19,51+1,96+11,31+1,91+1,81+1,73+1,44+14,38+11,75+11,94+11,35+2,85)		125,61000			
	VV		" 1. PP - část B " (41,01+17,06+22,61+85,17)		165,85000			
	VV		Součet		533,85000			
220	K	713120831	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených okrajových pásků	m	1 000,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120831					
	VV		" Odstranění okrajových pásků kolem stěn u skladeb podlah "					
	VV		" Odstranění okrajových pásků - předpokládané maximální množství - 1 000 m " (1000,0)		1 000,00000			
	VV		Součet		1 000,00000			
130	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
	D	721	Zdravotechnika - Vnitřní kanalizace				0,00	
131	K	721999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - svodné potrubí - Specifikace dle PD	m	25,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů svodného potrubí kanalizace vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, ...), izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případné vybourání podlahy a zpětné provedení (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů skrze podlahu apod. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů / zakrytí: - otvor A do 0,0225 m2 - 3 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 1 ks. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 25,0 m " (25,0)		25,00000			
	VV		Součet		25,00000			
132	K	721999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - odpadní (svislé) potrubí - Specifikace dle PD	m	30,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů odpadního (svislého) potrubí kanalizace vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů / zakrytí: - otvor A do 0,0225 m2 - 10 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 2 ks. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 30,0 m " (30,0)		30,00000			
	VV		Součet		30,00000			
133	K	721999103 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - připojovací potrubí vč. potrubí na odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	m	175,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů připojovacího potrubí kanalizace a potrubí odvodu kondenzátu vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 50,0 ks. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 175,0 m " (175,0)		175,00000			
	VV		Součet		175,00000			
134	K	721999104 SPC	Odstranění veškerých armatur kanalizace vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	50,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Odstranění veškerých armatur kanalizace vč. příslušenství - např. čistící kusy, převzdušňovací ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, větrací hlavice, LSS, revizní dvířka apod. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 50,0 ks " (50,0)		50,00000			
	VV		Součet		50,00000			
135	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " (15,0)		15,00000				
	VV		Součet		15,00000				
D		722	Zdravotechnika - Vnitřní vodovod				0,00		
136	K	722999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů teplé + cirkulační vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	300,00000		0,00	vlastní	
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů teplé a cirkulační vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "						
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 20 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 5 ks; - otvor A do 0,25 m2 - 3 ks. "						
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 300,0 m " (300,0)		300,00000				
	VV		Součet		300,00000				
137	K	722999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	350,00000		0,00	vlastní	
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a případné izolace vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "						
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 40 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 5 ks; - otvor A do 0,25 m2 - 3 ks. "						
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 350,0 m " (350,0)		350,00000				
	VV		Součet		350,00000				
138	K	722999103 SPC	Odstranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	40,00000		0,00	vlastní	
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a případné izolace vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "						
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 10 ks. "						
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 40,0 m " (40,0)		40,00000				
	VV		Součet		40,00000				
139	K	722999104 SPC	Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	70,00000		0,00	vlastní	
			Poznámka k položce: " Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod. "						
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 70,0 ks " (70,0)		70,00000			
	VV		Součet		70,00000			
140	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	723	Zdravotnicka - Plynovod / medicální plyny				0,00	
141	K	723999201 SPC	Odstranění stávajících rozvodů medicálních plynů vč. veškerých tvarovek, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	500,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů medicálních plynů vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a případné izolace, vč. odpojení, vypouštění, inertizace. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 30 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 5 ks; - otvor A do 0,25 m2 - 3 ks. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 500,0 m " (500,0)		500,00000			
	VV		Součet		500,00000			
142	K	723999202 SPC	Odstranění veškerých armatur a prvků medicálních plynů vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	30,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Odstranění veškerých armatur a prvků medicálních plynů vč. příslušenství - např. kulové kohouty, uzavírací ventily, čidla, manometry, vakuometry, monitorovací zařízení, lůžkové rampy apod. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 30 ks " (30,0)		30,00000			
	VV		Součet		30,00000			
143	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	725	Zdravotnicka - Zařizovací předměty				0,00	
144	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	7,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811					
	VV		" 1. PP - část A " (6)		6,00000			
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		Součet		7,00000			
145	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
	VV		" 1. PP - část A " (12)		12,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (7)		7,00000			
	VV		Součet		20,00000			
146	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812					
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
147	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725310823						
	VV		" 1. PP - část B " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (4)		4,00000			
	VV		Součet		5,00000			
148	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820						
	VV		" 1. PP - část A " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		Součet		2,00000			
149	K	725820801 RTO	Demontáž baterie nástěnné / stojánkové	soubor	27,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801_RTO						
	VV		" Umyvadla "					
	VV		" 1. PP - část A " (12)		12,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (7)		7,00000			
	VV		" Dřezy "					
	VV		" 1. PP - část B " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (4)		4,00000			
	VV		" Výlevky "					
	VV		" 1. PP - část A " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		Součet		27,00000			
150	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	soubor	6,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840850						
	VV		" Sprchový kout "					
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		" Sprcha "					
	VV		" 1. PP - část A " (5)		5,00000			
	VV		Součet		6,00000			
151	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	8,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840860						
	VV		" Demontáž sprchových hadic,táhel, apod. připojených k bateriím. "					
	VV		" Výlevka "					
	VV		" 1. PP - část A " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		" Sprchový kout "					
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		" Sprcha "					
	VV		" 1. PP - část A " (5)		5,00000			
	VV		Součet		8,00000			
152	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	25,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725850800						
	VV		" Umyvadla "					
	VV		" 1. PP - část A " (12)		12,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (7)		7,00000			
	VV		" Dřezy "					
	VV		" 1. PP - část B " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (4)		4,00000			
	VV		Součet		25,00000			
153	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	25,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811						
	VV		" Umyvadla "					
	VV		" 1. PP - část A " (12)		12,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " (7)		7,00000			
	VV		" Dřezy "					
	VV		" 1. PP - část B " (1)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (4)		4,00000			
	VV		Součet		25,00000			
154	K	725999101 SPC	Demontáž vpustí podlahových - Specifikace dle PD	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně vybourání, odstranění, případné řezání, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" 1. PP - část A " (5)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
155	K	725999201 SPC	Demontáž vpustí v anglických dvorcích - Specifikace dle PD	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně vybourání, odstranění, případné řezání, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Anglické dvorky " 2+2+1		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
156	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725 " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
	D	731	Ústřední vytápění				0,00	
157	K	731999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	400,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 50 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 15 ks; - otvor A do 0,25 m2 - 5 ks. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 400,0 m " (400,0)		400,00000			
	VV		Součet		400,00000			
158	K	731999102 SPC	Odstranění stávajících otopných těles - Specifikace dle PD	kus	35,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Odstranění stávajících otopných těles vč. příslušenství (např. elektrických, podlahových, trubkových, deskových, žebrových, lavicových, ...), vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, zapravení otvorů po kotvicích prvcích, zdíva a povrchových úprav. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 35 ks " (35,0)		35,00000			
	VV		Součet		35,00000			
159	K	731999103 SPC	Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	80,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, regulační ventily, čidla, teploměry, manometry, kompenzátory, zpětné klapky, filtry, termostaty, revizní dvířka apod. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 80,0 ks " (80,0)		80,00000			
	VV		Součet		80,00000			
160	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	741	Elektromontážní práce - Silnoproud				0,00	
161	K	741999101 SPC	Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, apod. - Specifikace dle PD	kus	180,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění svítidel vč. jejich veškerých prvků a příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, ... "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 180 ks " (180,0)		180,00000			
	VV		Součet		180,00000			
162	K	741999102 SPC	Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámu, krabice, krytů, apod. - Specifikace dle PD	kus	450,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), rozvaděčů a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. "					
	P		" V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 450 ks " (450,0)		450,00000			
	VV		Součet		450,00000			
163	K	741999103 SPC	Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	10 000,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (lišt, ochranný trubek, apod.) "					
			" V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor Ø do 60 mm - 150 ks; - otvor A do 0,0225 m2 - 20 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 3 ks.:					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 10 000 m " (10000,0)		10 000,00000			
	VV		Součet		10 000,00000			
164	K	741999104 SPC	Demontáž vedení a prvků hromosvodu vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. - Specifikace dle PD	m	610,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemních pásků, vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 610 m " (610,0)		610,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			610,00000			
165	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221						
VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " (10,0)			10,00000			
VV		Součet			10,00000			
D		742	Elektromontážní práce - Slaboproud					0,00
166	K	742999101 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů - Specifikace dle PD	kus	200,00000		0,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. "						
P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 200 ks " (200,0)			200,00000			
VV		Součet			200,00000			
167	K	742999102 SPC	Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	5 000,00000		0,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (líst, ochranný trubek, apod.). " " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "						
P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
P		" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor Ø do 60 mm - 60 ks; - otvor A do 0,0225 m2 - 10 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 1 ks.; " Urgent - předpokládané maximální množství - 5 000 m " (5000,0)						
VV					5 000,00000			
VV		Součet			5 000,00000			
168	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221						
VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " (5,0)			5,00000			
VV		Součet			5,00000			
D		750	Chlazení					0,00
169	K	750999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů chlazení vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	50,00000		0,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> " Ostranění stávajících rozvodů chlazení vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, oplechování, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
P		" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 10 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 1 ks. "						
VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 50,0 m " (50,0)			50,00000			
VV		Součet			50,00000			
170	K	750999102 SPC	Odstranění veškerých armatur a prvků chlazení vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	20,00000		0,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění veškerých armatur a prvků chlazení vč. příslušenství - např. časovače, apod. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 20,0 ks " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
171	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. m.j.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 750. " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
D		751	Vzduchotechnika				0,00	
172	K	751999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů VZT čtyřhranných vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	150,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů vzduchotechniky vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, oplechování, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 10 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 20 ks; - otvor A do 0,25 m2 - 3 ks; - otvor A do 1,0 m2 - 1 ks. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 150,0 m " (150,0)		150,00000			
	VV		Součet		150,00000			
173	K	751999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů VZT kruhových vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	150,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Ostranění stávajících rozvodů vzduchotechniky vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, oplechování, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Předpokládaný maximální počet zapravení prostupů, při oboustranném zapravení do roviny vč. povrchových úprav: - otvor A do 0,0225 m2 - 15 ks; - otvor A do 0,09 m2 - 10 ks. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 150,0 m " (150,0)		150,00000			
	VV		Součet		150,00000			
174	K	751999103 SPC	Odstranění zařízení nuceného větrání a odtahu VZT vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Odstranění veškerých zařízení nuceného odtahu a větrání vzduchotechniky - ventilátorů vč. klapek - vč. podpůrné / úložné konstrukce, odpojení, vypouštění, vč. příslušenství - čidla, tlačítka, propojovací kabeláž apod., "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 1 ks " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
175	K	751999104 SPC	Odstranění veškerých prvků vzduchotechniky vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	130,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Odstranění veškerých prvků vzduchotechniky vč. příslušenství - např. taliřové ventily, difúzory, potrubní a stěnové mřížky, výústky, protidešťové žaluzie, klapky (požární, regulační, uzavírací, ...), regulátory průtoku, tlumiče hluku, ohřivače vč. filtrů, revizní dvířka apod. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Urgent - předpokládané maximální množství - 130 ks " (130,0)		130,00000			
	VV		Součet		130,00000			
176	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
177	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	33,04000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111812					
	P		Poznámka k položce: " Součástí demontáže je odstranění desek, nosné konstrukce i tepelné izolace "					
	VV		" Demontáž SDK příčky "					
	VV		" 1. NP " (33,04)		33,04000			
	VV		Součet		33,04000			
178	K	763131832	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	96,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131832					
	P		Poznámka k položce: " Součástí demontáže je odstranění desek, nosné konstrukce i tepelné izolace "					
	VV		" Demontáž SDK podhledu."					
	VV		" 1. PP - svislá část " 6,975		6,97500			
	VV		" 1. NP - podhledy " 60,06+18,12+9,22		87,40000			
	VV		" 1. NP - svislá část " 2,025		2,02500			
	VV		Součet		96,40000			
179	K	763431801 RTO	Demontáž minerálního / SDK kazetového podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	405,15000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Součástí demontáže je odstranění desek, nosné konstrukce i případné tepelné izolace "					
	VV		" Demontáž kazetového podhledu. "					
	VV		" 1. PP - část A " 77,23+4,93+39,46+9,73+8,39+1,17+1,41+1,38+3,83+21,2+19,51+1,91+1,81+2,85		194,81000			
	VV		" 1. PP - část B " 85,17		85,17000			
	VV		" 1.NP " 10,12+3,57+9,45+5,59+2,04+1,11+16,14+22,84+18,28+13,9+22,13		125,17000			
	VV		Součet		405,15000			
180	K	763411811 RTO	Demontáž sanitárních / lamino příček z desek	m2	1,20000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Odstranění vč. veškerého příslušenství. "					
	VV		" Demontáž dělicí stěny / lamino příčky."					
	VV		" 1.NP - m. 1.07 " 1,2*1,0		1,20000			
	VV		Součet		1,20000			
181	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
182	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	2,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001801					
	VV		" Demontáž oplechování venkovních parapetů u oken. "					
	VV		" Případná demontáž podkladního plechu parapetu u vybouraných prosklených příček - 2.NP " (2,1)		2,10000			
	VV		Součet		2,10000			
183	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
	VV		" Demontáž oplechování venkovních parapetů u oken. "					
	VV		" Demontáž parapetu u vybouraných prosklených příček - 2.NP " (2,1)		2,10000			
	VV		Součet		2,10000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " (5,0)		5,00000			
		VV	Součet		5,00000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
185	K	766812840 RTO	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	m	14,10000		0,00	vlastní
		VV	" Odstranění kuchyňských linek - 1.NP "					
		VV	" 1. PP - část B " (1,2)		1,20000			
		VV	" 1. NP " (12,9)		12,90000			
		VV	Součet		14,10000			
186	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765 " (5,0)		5,00000			
		VV	Součet		5,00000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
187	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	13,92000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767112812					
		VV	" Odstranění prosklené příčky v kavárně "					
		VV	" 1. NP " (13,92)		13,92000			
		VV	Součet		13,92000			
188	K	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	63,77000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767135831					
		VV	" Odstranění nosných roštů pro oplechování zlamel. "					
		VV	" 1.PP . " (63,77)		63,77000			
		VV	Součet		63,77000			
189	K	767134831	Demontáž obložení stěn lamelami	m2	63,77000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767134831					
		VV	" Odstranění oplechování stěn lamelami. "					
		VV	" 1.PP . " (63,77)		63,77000			
		VV	Součet		63,77000			
190	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	17,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813					
		VV	" Odstranění ochranného zábradlí anglických dvorků u kavárny. "					
		VV	" 1. NP " (7,9+9,2)		17,10000			
		VV	Součet		17,10000			
191	K	767162811 RTO	Demontáž ocelového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně dl do 3,0 m	kus	1,00000		0,00	vlastní
		VV	" Odstranění zábradlí - balkon - 2.NP. " (1)					
		VV	Součet		1,00000			
192	K	767661811 RTO	Demontáž podlahového roštu pevného nebo otevíravého	m2	50,13563		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
		VV	" V položce také obsažena demontáž úchytlů / její odvaření, upálení. "					
		VV	" Odstranění krycích roštů sklepních světlíků / anglických dvorků. "					
		VV	" Odstranění roštů světlíků - 1. NP - u kavárny " 2,07+3,13+3,42+2,16+4,23		15,01000			
		VV	" Odstranění roštů světlíků - 1. NP - kolem objektu " (2,8*1,105)*3+(3,225*1,105)*1		12,84563			
		VV	" Odstranění roštů světlíků - 1. NP - kolem objektu - světlíky tvaru "L" - pro přístup a k výměně vpustí "					
		VV	3,1+3,08+3,1+2,54+4,26+3,1+3,1		22,28000			
		VV	Součet		50,13563			
193	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	212,86000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581802					
		VV	" Demontáž hliníkových podhledů z lamel - FEAL. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		22,98+15,94+8,09+1,17+1,54+3,86+1,59+1,26+14,36+1,56+1,31+17,23+16,44+1,96+11,31+1,73+1,44+14,38+11,75+11,94		173,19000			
	VV		+11,35					
	VV		" Demontáž FEAL podhledů - 1. PP - část B " 17,06+22,61		39,67000			
	VV		Součet		212,86000			
194	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	212,86000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767582800					
	VV		" Demontáž roštů hliníkových podhledů z lamel - FEAL. "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		22,98+15,94+8,09+1,17+1,54+3,86+1,59+1,26+14,36+1,56+1,31+17,23+16,44+1,96+11,31+1,73+1,44+14,38+11,75+11,94		173,19000			
	VV		+11,35					
	VV		" Demontáž roštů FEAL podhledů - 1. PP - část B " 17,06+22,61		39,67000			
	VV		Součet		212,86000			
195	K	767810811 RTO	Demontáž mřížek větracích ocelových / plastových čtyřhranných nebo kruhových	kus	207,00000		0,00	vlastní
	VV		" Odstranění větracích mřížek ve fasádě - střechy na 2.NP - 6.NP. "					
	VV		" Odstranění větracích mříží " (40+88+56+23)		207,00000			
	VV		Součet		207,00000			
196	K	767893819 SPC	Demontáž ocelové konstrukce vstupu do kavárny vč. zastřešení	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně je obsaženo odstranění kompletní konstrukce - sloupů, ztužení, zasklení jako krytiny, veškerých klempířských prvků jako lemování a odvodu vody (svody, okapy), kotvicích, úložných, spojovacích prvků, případných základů a veškerého nutného příslušenství zastřešení vstupu "					
	P		" Předpokládané množství odstraňovaných prvků a konstrukcí : - zasklení jako střešní konstrukce vč. veškerých prvků a příslušenství - 10,9 m2; - ocelová konstrukce vstupu - 0,35 t; - dešťový svod vč. příslušenství - 8,0 m; - okap vč. příslušenství - 5,5 m; - oplechování horní hrany u styku s objektem - lemování zdi - 5,5 m.					
	P		" V ceně také odvoz a likvidace suti. "					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění zastřešení vstupu do kavárny vč. podpůrné konstrukce a zastřešení. "		1,00000			
	VV		" Odstranění vstupu do kavárny " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
221	K	767896810	Demontáž lišt a okopových plechů lišt	m	300,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767896810					
	VV		" Demontáž veškerých kovových lišt u vybouraných podlah "					
	VV		" Odhadované maximální množství - 300 m " (300,0)		300,00000			
	VV		Součet		300,00000			
197	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767. " (15,0)		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
	D	775	Podlahy skládané				0,00	
222	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevňených vruty	m	100,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775411820					
	VV		" Demontáž veškerých dřevěných lišt u vybouraných podlah "					
	VV		" Odhadované maximální množství - 100 m " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
198	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	525,42000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z linolea "					
	VV		" 1. PP - část A. - m. č. -1.34, -1.47, -1.50, -1.53, -1.54, -1.55, -1.62, -1.64 " (77,23+3,86+14,36+17,23+16,44+19,51+14,38+11,94)		174,95000			
	VV		" 1. PP - část B. - m. č. -1.02, -1.12 " (41,01+17,06)		58,07000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP - m. č. 1.24 " (22,12)		22,12000			
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z vinylu "					
	VV		" 1. NP - m. č. 1.04, 1.04a, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42 "					
	VV		(60,06+18,12+9,22+10,12+17,01+6,48+1,79+14,38+3,57+9,45+5,59+16,14+22,84+18,28+13,90+22,13)		249,08000			
	VV		" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z koberce "					
	VV		" 1. PP - část A. - m. č. -1.46 " 21,2		21,20000			
	VV		Součet		525,42000			
199	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	953,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		" Odstranění soklíků a soklových lišt. "					
	VV		" 1. PP - část A - m. č. -1.47, -1.50, -1.53, -1.54, -1.55, -1.62, -1.64 " (8,2+15,5+21,0+18,2+23,1+19,7+15,9)		121,60000			
	VV		" 1. PP - část B - m. č. -1.02, -1.12 " (39,8+19,5)		59,30000			
	VV		" 1. NP - m. č. 1.04, 1.04a, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42."					
	VV		(40,1+19,6+15,8+13,4+18,9+10,2+6,6+15,8+7,7+12,4+9,9+18,1+23,4+19,6+21,4+20,1)		273,00000			
	VV		" Demontáž veškerých plastových a pryžových lišt u vybouraných podlah "					
	VV		" Odhadované maximální množství - 500 m " (500,0)		500,00000			
	VV		Součet		953,90000			
200	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776 " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	787	Zasklívání				0,00	
201	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	79,80808		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787600802					
	VV		" Vysklívání dveří, dveřních sestav, oken plochy do 3 m2 "					
	VV		" Vysklívání oken "					
	VV		" 1. PP - část A - uvažováno dvojité zasklení " ((0,9*1,5)*4+(1,5*1,5)*4)*2		28,80000			
	VV		" 1. PP - část B - uvažováno dvojité zasklení " ((1,2*1,5)*4)*2		14,40000			
	VV		" 1. NP - uvažováno dvojité zasklení " ((1,5*1,5)*1+(1,2*1,9)*2)*2		13,62000			
	VV		" Vysklívání dveří "					
	VV		" 1. PP - část A - vnitřní - odhad 20 % z plochy " ((0,7*2,02)*16+(0,9*2,02)*12+(1,0*2,02)*3+(1,2*2,02)*2)*0,2		11,06960			
	VV		" 1. NP - vnitřní - odhad 20 % z plochy " ((0,7*2,02)*1+(0,9*2,02)*8+(1,02*2,02)*6+(1,2*2,02)*3)*0,2		7,11848			
	VV		" Vsklívání dveří spchového boxu 1.NP - uvažováno jednoduché zasklení " (0,6*2,0*4)		4,80000			
	VV		Součet		79,80808			
202	K	787700803	Vysklívání výkladců pl přes 3 do 6 m2 skla plochého	m2	52,93200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787700803					
	VV		" Vysklívání dveří, dveřních sestav, oken plochy od 3 m2 do 6 m2 "					
	VV		" Vysklívání oken "					
	VV		" 1. NP - uvažováno dvojité zasklení " ((1,5*2,04)*4+(1,5*2,1)*1)*2		30,78000			
	VV		" Vysklívání dveří "					
	VV		" 1. PP - část A - vnitřní " (1,55*2,02)*2		6,26200			
	VV		" 1. NP - vnitřní " (1,5*2,15)*1+(1,7*2,2)*1		6,96500			
	VV		" 1. NP - fasádní - uvažováno jednoduché zasklení " (1,5*3,07)*1+(1,8*2,4)*1		8,92500			
	VV		Součet		52,93200			
203	K	787700804	Vysklívání výkladců pl přes 6 m2 skla plochého	m2	13,92000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787700804					
	VV		" Vysklívání dveří, dveřních sestav, oken plochy přes 6 m2 "					
	VV		" Vysklívání prosklené přičky "					
	VV		" 1. NP - uvažováno jednoduché zasklení " (13,92)		13,92000			
	VV		Součet		13,92000			
204	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787 " (10,0)		10,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.1.-2 - ASŘ - NOVÝ STAV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: **D.1.1.-2 - ASŘ - NOVÝ STAV**

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
712 - 1 - D+M Střecha plochá - extenzivní zeleň - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.S1	0,00
712 - 2 - D+M Střecha plochá - kačírek - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.S2	0,00
712 - 3 - Povlakové krytiny - Ostatní práce a materiál povlakových krytin mimo skladeb	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
713 - 1 - D+M KZS - kamenná vlna tl. 300 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F1	0,00
713 - 2 - D+M KZS - zateplení nad terénem, EPS Perimetr tl. 220 mm - Specif. dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F2	0,00
713 - 3 - D+M KZS - zateplení pod terénem, EPS Perimetr tl. 220 mm - Specif. dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F3	0,00
713 - 4 - D+M Zateplení vnitřní části atiky kamenná vlna tl. 160 mm - Spec. dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F4	0,00
713 - 5 - D+M KZS - kamenná vlna tl. 300 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F9	0,00
713 - 6 - D+M Úprava venkovních ŽB pilířů - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F10	0,00
713 - 7 - D+M KZS - minerální vlna tl. 100 mm - doplnění zateplení	0,00
713 - 8 - D+M Zateplení vrchní strany atik, kamenná vlny tl. 100 mm	0,00
713 - 9 - D+M KZS - kamenná vlna tl. 120 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.H1	0,00
713 - 10 - Povlakové krytiny - Ostatní práce a materiál izolací tepelných mimo skladeb	0,00
714 - Akustická a protitřesová opatření	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské - Výpis klempířských výrobků	0,00

766 - Konstrukce truhlářské - Výpis dveří	0,00
D1 - Konstrukce truhlářské - Výpis oken	0,00
D2 - Konstrukce truhlářské - Výpis truhlářských výrobků	0,00
766 - 1 - D+M Pracovní linka v m.č. -1.35 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T01	0,00
766 - 2 - D+M Pracovní linka v m.č. 1.02 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T01	0,00
766 - 3 - D+M Pracovní linka v m.č. -1.36 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T02	0,00
766 - 4 - D+M Pracovní linka v m.č. -1.37 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T02	0,00
766 - 5 - D+M Pracovní linka v m.č. -1.39 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T02	0,00
766 - 6 - D+M Pracovní linka v m.č. -1.49 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T02	0,00
766 - 7 - D+M Kuchyňská linka v m.č. -1.62 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T03	0,00
766 - 8 - D+M Pracovní linka v m.č. 1.05 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T04	0,00
766 - 9 - D+M Pracovní linka v m.č. 1.08 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T05	0,00
766 - 10 - D+M Kuchyňská linka v m.č. 1.10 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T07	0,00
766 - 11 - Konstrukce truhlářské - Výpis truhlářských výrobků - Ostatní výrobky a práce	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
D3 - Konstrukce zámečnické - Výpis zámečnických výrobků	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
771 - 1 - D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P3	0,00
771 - 2 - D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P12	0,00
771 - 3 - Podlahy z dlaždic - Ostatní práce a materiál podlah z dlaždic mimo skladeb	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
776 -1 - D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P1	0,00
776 -2 - D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. PP a 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P5	0,00
776 -3 - D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P10	0,00
776 -4 - D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P2	0,00
776 -5 - D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P13	0,00
776 -6 - D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P7	0,00
776 -7 - D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P9	0,00
776 -8 - D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P11	0,00
776 -9 - D+M Čistící zóna - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P8	0,00
776 - 10 - Podlahy povlakové - Ostatní práce a materiál povlakových podlah mimo skladeb	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
777 - 1 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P4	0,00
777 - 2 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P6	0,00
777 - 3 - Podlahy lité - Ostatní práce a materiál litých podlah mimo skladeb	0,00
780 - Obklady vinylové	0,00
781 - Obklady keramické	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby a tapety	0,00
786 - Stínění a čalounické úpravy - Výpis oken	0,00
790 - Ostatní práce a dodávky	0,00
D4 - Ostatní práce a dodávky - Výpis ostatních výrobků	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.1.-2 - ASŘ - NOVÝ STAV

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402								
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412								
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	70,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422								
7	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	128,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711111								
VV			" Osazení zápor pro zajištění stavební jámy. "					
VV			" Osazení mikrozápory - mz01 " ((4,0)+(0,0))*1		4,00000			
VV			" Osazení mikrozápory - mz02 " ((4,0)+(0,0))*1		4,00000			
VV			" Osazení mikrozápory - mz03 " ((5,0)+(0,0))*1		5,00000			
VV			" Osazení mikrozápory - mz04 - mz13 " ((6,0)+(0,0))*10		60,00000			
VV			" Osazení mikrozápory - mz14 - mz23 " ((5,5)+(0,0))*10		55,00000			
VV			" V ceně práce spojená se zabetonováním spodního konce zápory, popř. nutného obsypu zápory pískem. "					
VV			" POZN: Vrchní kotvení zápor v soupise prací neuvažováno. "					
VV			Součet		128,00000			
8	M	58521199 SPC	cementová zálivka	m3	3,34449		0,00	vlastní
VV			" Cementová zálivka pro paty zápor - (c:v - 2,2:1). "					
VV			" Zálivka pro mikrozápory mz01 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*4,0)*1)*1,05		0,10452			
VV			" Zálivka pro mikrozápory mz02 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*4,0)*1)*1,05		0,10452			
VV			" Zálivka pro mikrozápory mz03 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*5,0)*1)*1,05		0,13064			
VV			" Zálivka pro mikrozápory mz04 - mz13 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*6,0)*10)*1,05		1,56773			
VV			" Zálivka pro mikrozápory mz14 - mz23 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*5,5)*10)*1,05		1,43708			
VV			Součet		3,34449			
9	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	2,82010		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			" Zápory z HEB 100, S235. pro zajištěbní stavení jámy "					
VV			" Mikrozápory - mz01 " (((20,4/1000)*4,0)*1)*1,08		0,08813			
VV			" Mikrozápory - mz02 " (((20,4/1000)*4,0)*1)*1,08		0,08813			
VV			" Mikrozápory - mz03 " (((20,4/1000)*5,0)*1)*1,08		0,11016			
VV			" Mikrozápory - mz04 - mz13 " (((20,4/1000)*6,0)*10)*1,08		1,32192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Mikrozápory - mz14 - mz23 " (((20,4/1000)*5,5)*10)*1,08		1,21176			
	VV		Součet		2,82010			
10	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	24,75000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151712111					
	P		Poznámka k položce: " POZN: I když je jednoduchá převázka, je naceněno jako dvojitá v případě rezervy či nechání dvou převázek nižších průměrů. "					
	VV		" Převázka zápor 2× U200 S235 dl. 1,5 m a 1,35 m. "					
	VV		" Převázka " ((1,5)*6)*2+((1,35)*3)*1		22,05000			
	VV		" Převázka zápor 1× U200 S235 dl. 1,35 m - v místě kotevních táhel. "					
	VV		" Převázka " ((1,35)*2)*1		2,70000			
	VV		Součet		24,75000			
11	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	128,53500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721112					
	VV		" Dřevěné pažiny (výdřeva) mezi zápory z řeziva C 14, tl. 70 mm "					
	VV		" Výdřeva " (116,85)*1,1		128,53500			
	VV		Součet		128,53500			
12	K	153999901 SPC	D+M Pramencová kotva 2xLp 15,3/1770 - Specifikace dle PD	m	78,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " V ceně: vyčištění vrtu, osazení hlavy kotvy, osazení pramencových kotev, napnutí kotev, antikoroziní ochrana kotev, zainjektování kořene kotvy, případná reinketáž, přesun hmot apod. "					
	VV		" Pramencová kotva pro zajištění svahu. Ocel předpínacích lan Lp 15,3 1770 MPa. "					
	VV		" Pramencová kotva - K01a - K06a " (7,0+0,0)*6		42,00000			
	VV		" Pramencová kotva - K01b - K06b " (6,0+0,0)*6		36,00000			
	VV		Součet		78,00000			
13	K	153999902 SPC	D+M Pramencová kotva 6xLp 15,3/1770 / kotevní táhla - Specifikace dle PD	m	30,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Pramencová kotva pro zajištění svahu. Ocel kotevních táhel - pruty betonářské výztuže B500B. " Ocel předpínacích lan Lp 15,3 1770 MPa. "					
	P		" V ceně: vyčištění vrtu, osazení hlavy kotvy, osazení pramencových kotev - kotevních táhel, napnutí kotev, antikoroziní ochrana kotev, zainjektování kořene kotvy, případná reinketáž, přesun hmot apod. "					
	VV		" Pramencová kotva - KT01 - KT03 " (6,0+0,0)*3		18,00000			
	VV		" Pramencová kotva - KT04 " (6,0+0,0)*1		6,00000			
	VV		" Pramencová kotva - KT05 " (6,0+0,0)*1		6,00000			
	VV		Součet		30,00000			
14	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	522,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
	VV		" Hutnění podloží pod konstrukcemi "					
	VV		" Hutnění podloží pod základy - úroveň základů " 145,8		145,80000			
	VV		" Hutnění podloží pod základy - úroveň 1. PP " 225,4+151,0		376,40000			
	VV		Součet		522,20000			
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	76,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Z důvodu předpokládané špatné kvality vykopané zeminy je uvažováno s dovozem zeminy pro zásyp. "					
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou. "					
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou - ručně kolem objektu " 50,84		50,84000			
	VV		" Zásyp šterkodrtí "					
	VV		" Zásyp šterkodrti - ručně kolem objektu " 25,16		25,16000			
	VV		Součet		76,00000			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	638,57000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Z důvodu předpokládané špatné kvality vykopané zeminy je uvažováno s dovozem zeminy pro zásyp. "					
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou. "					
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou - strojně před objektem " 308,27		308,27000			
	VV		" Zásyp šterkodrtí "					
	VV		" Zásyp šterkodrti - strojně před objektem " 278,22+52,08		330,30000			
	VV		Součet		638,57000			
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	610,48700		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " Zásyp dovezenou zeminou. "					
			VV " Zásyp dovezenou zeminou - ručně kolem objektu " (50,84)*1,7		86,42800			
			VV " Zásyp dovezenou zeminou - strojně před objektem " (308,27)*1,7		524,05900			
			VV Součet		610,48700			
18	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	710,92000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV " Zásyp šterkodrtí "					
			VV " Zásyp šterkodrtí - ručně kolem objektu " (25,16)*2,0		50,32000			
			VV " Zásyp šterkodrtí - strojně před objektem " (278,22+52,08)*2,0		660,60000			
			VV Součet		710,92000			
19	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	7,93399		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102					
			VV " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek ostatních "					
			VV " Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP1" (((0,156/2)*(0,156/2)*3,141592654*(8,0))*51)*(0,3+0,40)		5,45880			
			VV " Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP2" (((0,156/2)*(0,156/2)*3,141592654*(5,0))*37)*(0,6+0,10)		2,47519			
			VV Součet		7,93399			
20	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	8,08594		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151103					
			VV " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek ostatních "					
			VV " Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP1" (((0,156/2)*(0,156/2)*3,141592654*(8,0))*51)*0,30		2,33949			
			VV " Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP2" (((0,156/2)*(0,156/2)*3,141592654*(5,0))*37)*0,30		1,06080			
			VV " Odvoz zeminy z provedení vrtů mikrozápor "					
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro mikrozápory - mz01 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*(4,0+0,0))*1)		0,09954			
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro mikrozápory - mz02 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*(4,0+0,0))*1)		0,09954			
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro mikrozápory - mz03 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*(5,0+0,0))*1)		0,12442			
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro mikrozápory - mz04 až mz 013 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*(6,0+0,0))*10)		1,49307			
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro mikrozápory - mz14 až mz 024 " (((0,178/2)*(0,178/2)*3,141592654*(5,5+0,0))*10)		1,36865			
			VV " Odvoz zeminy z provedení vrtů táhel a kotev "					
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro pramencové kotvy - K01a - K06a " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(7,0+0,0))*6)		0,58350			
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro pramencové kotvy - K01b - K06b " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(6,0+0,0))*6)		0,50014			
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro pramencové kotvy - KT01 - KT01 " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(6,0+0,0))*3)		0,25007			
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro pramencové kotvy - KT04 " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(6,0+0,0))*1)		0,08336			
			VV " Odvoz zeminy z vrtání pro pramencové kotvy - KT05 " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(6,0+0,0))*1)		0,08336			
			VV Součet		8,08594			
21	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,93399		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
			VV " Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
			VV " Odvoz zeminy na skládku " (7,93399)		7,93399			
			VV Součet		7,93399			
22	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	8,08594		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
			VV " Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
			VV " Odvoz zeminy na skládku " (8,08594)		8,08594			
			VV Součet		8,08594			
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	79,33990		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
			VV " Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
			VV " Odvoz zeminy na skládku " (7,93399)*10		79,33990			
			VV Součet		79,33990			
24	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80,85940		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
			VV " Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
			VV " Odvoz zeminy na skládku " (8,08594)*10		80,85940			
			VV Součet		80,85940			
25	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhotuňných strojně	m3	16,01993		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (7,93399+8,08594)		16,01993			
	VV		Součet		16,01993			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,03986		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (7,93399+8,08594)*2,0		32,03986			
	VV		Součet		32,03986			
	D	2	Zakládání				0,00	
27	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	129,47000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755215					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Lože neuvažováno. Pro lože a obsyp uvažován materiál tvořící podloží objektu pod základovou deskou. "					
	VV		" Perforované potrubí PVC v drážce pro odvětrání podloží od radonu. "					
	VV		" Drenážní potrubí pro odvětrání podloží. " (40,8+76,9)*1,1		129,47000			
	VV		Součet		129,47000			
28	K	212751901 SPC	D+M Napojení drenážního potrubí pro odvod radonu na stoupací těsné potrubí - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškerý materiál a práce související s napojením a jeho dokonalým utěsněním, vč. přesunu hmot. "					
	VV		" Provedení napojení potrubí drenážního na svislé vzduchotěsné potrubí KG 125. " (2)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
29	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	47,08000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		" Ochrana drenážních trubek na odvod radonu proti zalití betonem. " (40,8+76,9)*0,4		47,08000			
	VV		Součet		47,08000			
30	M	69311224	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 110g/m2	m2	54,14200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Geotextílie na ochranu drenážních trubek na odvod radonu proti zalití betonem. " ((40,8+76,9)*0,4)*1,15		54,14200			
	VV		Součet		54,14200			
31	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	12,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218121112					
	VV		" Svislé vzduchotěsné potrubí KG 125 pro odvětrání radonu z podloží. "					
	VV		" Potrubí pro odvětrání radonu " ((5,5)*2)*1,1		12,10000			
	VV		Součet		12,10000			
32	K	218121119 SPC	D+M Ventilační hlavice / trubína pro odvětrání radonu z podloží na svislém potrubí	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně turbína, zajištění napojení, osazení, případné tvarovky, veškerý nutný materiál pro zajištění napojení, přesun hmot. "					
	VV		" Ventilační hlavice / turbína pro svislé potrubí odvětrání radonu z podloží. "					
	VV		" Ventilační hlavice / turbína " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
33	K	225321114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	233,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225321114					
	VV		" Vrtání mikropilot - vrty Ø 156 mm - ve skupině těžitelnosti III, IV - pro sklon do 45 ° - 30 % délky - MP1 "					
	VV		" Vrty pro mikropiloty " (8*51)*0,30		122,40000			
	VV		" Vrtání mikropilot - vrty Ø 156 mm - ve skupině těžitelnosti III, IV - pro sklon do 45 ° - 60 % délky - MP2 "					
	VV		" Vrty pro mikropiloty " (5*37)*0,60		111,00000			
	VV		Součet		233,40000			
34	K	225321116	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI omezený prostor	m	467,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225321116					
	VV		" Vrtání mikropilot - vrty Ø 156 mm - ve skupině těžitelnosti V, VI - pro sklon do 45 ° - 70 % délky - MP1 "					
	VV		" Vrty pro mikropiloty " (8*51)*0,70		285,60000			
	VV		" Vrtání mikropilot - vrty Ø 156 mm - ve skupině těžitelnosti III, IV - pro sklon do 45 ° - 40 % délky - MP2 "					
	VV		" Vrty pro mikropiloty " (5*37)*0,40		74,00000			
	VV		" Vrty pro zajištění stavební jámy - táhla a kotvy. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vrty pro kotvy O 133 mm - 100 % z celkové délky. "					
	VV		" Pramencová kotva - K01a - K06a " ((7,0)+(0,0))*6		42,00000			
	VV		" Pramencová kotva - K01b - K06b " ((6,0)+(0,0))*6		36,00000			
	VV		" Vrty pro kotevní táhla O 133 mm - 100 % z celkové délky. "					
	VV		" Pramencová kotva - KT01 - KT03 " ((6,0)+(0,0))*3		18,00000			
	VV		" Pramencová kotva - KT04 " ((6,0)+(0,0))*1		6,00000			
	VV		" Pramencová kotva - KT05 " ((6,0)+(0,0))*1		6,00000			
	VV		Součet		467,60000			
35	K	225421116	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI omezený prostor	m	128,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225421116					
	VV		" Vrty pro osazení mikropilot záporového pažení z profilů HEB 100. "					
	VV		" Vrty pro záporové pažení Ø 178 mm - 100 % z celkové délky. "					
	VV		" Vrty mikrozápory - mz01 " ((4,0)+(0,0))*1		4,00000			
	VV		" Vrty mikrozápory - mz02 " ((4,0)+(0,0))*1		4,00000			
	VV		" Vrty mikrozápory - mz03 " ((5,0)+(0,0))*1		5,00000			
	VV		" Vrty mikrozápory - mz04 - mz13 " ((6,0)+(0,0))*10		60,00000			
	VV		" Vrty mikrozápory - mz14 - mz23 " ((5,5)+(0,0))*10		55,00000			
	VV		Součet		128,00000			
36	K	271532212 RTO	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	26,99000		0,00	vlastní
	VV		" Podsyp pod základovou desku - tl. 100 mm " (269,9)*0,1		26,99000			
	VV		Součet		26,99000			
37	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	118,44735		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
	VV		" Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 "					
	VV		" Základová deska - úroveň základů " (41,886)*1,05		43,98030			
	VV		" Základová deska - úroveň 1. PP " ((42,584)+(27,769+0,568))*1,05		74,46705			
	VV		Součet		118,44735			
38	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	40,94500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		" Bednění základových desek - úroveň základů " (16,377)		16,37700			
	VV		" Bednění základových desek - úroveň 1. PP " (11,14)+(12,448)+(0,98)		24,56800			
	VV		Součet		40,94500			
39	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	40,94500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
40	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	13,53714		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		" Výztuž základové desky 120 kg/m3 hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " ((118,45/1,05))*0,12		13,53714			
	VV		Součet		13,53714			
41	K	274322511	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	67,90350		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274322511					
	P		Poznámka k položce: " Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
	VV		" Beton C 25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 "					
	VV		" Základové pásy - úroveň základů " (14,533)*1,05		15,25965			
	VV		" Základové pásy - úroveň 1. PP " (50,137)*1,05		52,64385			
	VV		Součet		67,90350			
42	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	246,72200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		" Bednění základových pasů - úroveň základů " (2,55+3,72+4,196+4,674+5,45+7,122+8,1+10,7+11,62)		58,13200			
	VV		" Bednění základových pasů - úroveň 1. PP "					
	VV		(1,81+1,6+1,825+1,89+2,0+2,29+2,56+2,7+4,54+5,96+6,69+6,187+7,125+8,224+9,25+9,752+12,05+16,227+18,66+22,6+2		231,29100			
	VV		8,26+28,689+30,402)					
	VV		" Bednění základových pasů - úroveň 1. PP " (1,649)		1,64900			
	VV		" Odečet za jednostranné bednění " -(24,95+19,4)		-44,35000			
	VV		Součet		246,72200			
43	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	246,72200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	274359991 SPC	Zřízení bednění základových pasů rovného jednostranného	m2	44,35000		0,00	vlastní
	VV		" Bednění základových pásů " (24,95+19,4)		44,35000			
	VV		Součet		44,35000			
45	K	274359992 SPC	Odstranění bednění základových pasů rovného jednostranného	m2	44,35000		0,00	vlastní
46	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,52667		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
	VV		" Výztuž základových pasů - 70 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. " ((67,9)/1,05)*0,070		4,52667			
	VV		Součet		4,52667			
47	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,95900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322511					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
	VV		" Beton C 25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 "					
	VV		" Základové patky pro sloupy - úroveň základů " (1,125+1,125)*1,05		2,36250			
	VV		" Základové patky pro sloupy - úroveň 1. PP " (1,89+2,16+1,28)*1,05		5,59650			
	VV		Součet		7,95900			
48	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	22,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		" Bednění základových patek pro sloupy - úroveň základů " (3,0+3,0)		6,00000			
	VV		" Bednění základových patek pro sloupy - úroveň 1. PP " (5,5+5,9+4,8)		16,20000			
	VV		Součet		22,20000			
49	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	22,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
50	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,53067		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821					
	VV		" Výztuž základových patek 70 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " ((7,96)/1,05)*0,07		0,53067			
	VV		Součet		0,53067			
51	K	282602901 SPC	D+M Injektování mikropilot a kotev vč. reinjektáže - Specifikace dle PD	hod	70,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" V ceně injektážní směs, přesun hmot a veškerý nutný materiál a příslušenství po provedení injektáže mikropilot. "					
	VV		" Provedení injektování mikropilot injektážní cementovou zálivkou C 20/25. Pevnost v tlaku min. 20 MPa. " (70,0)		70,00000			
	VV		Součet		70,00000			
52	K	283111122 RTO	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká / manžetová D 106 mm	m	593,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" V ceně jsou zohledněny náklady na: - vyčištění vrtu; - dodání a výrobu cementové zálivky; - sestavení mikropiloty; - veškeré úpravy po injektování. "					
	VV		" Osazení ocelových trub mikropilot do sklonu 60 ° "					
	VV		" Trubky pro mikropiloty - MP1 " (8*51)		408,00000			
	VV		" Trubky pro mikropiloty - MP2 " (5*37)		185,00000			
	VV		Součet		593,00000			
53	M	14011078 RTO	trubka ocelová bezešvá hladká / manžetová jakost 10 025 108x10mm	m	593,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" Ocelová trubky pro mikropiloty - TR Ø 108×10 mm - S235 i s případnou úpravou na manžetovou část vč. veškerého příslušenství. "					
	VV		" Ocelová trubka pro mikropiloty - MP1." (8*51)		408,00000			
	VV		" Ocelová trubka pro mikropiloty - MP2." (5*37)		185,00000			
	VV		Součet		593,00000			
54	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	88,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283131113					
	VV		" Zřízení hlavy mikropilot - MP1 " (51)		51,00000			
	VV		" Zřízení hlavy mikropilot - MP2 " (37)		37,00000			
	VV		" Včetně zatažení do základu min. 250 mm "					
	VV		Součet		88,00000			
55	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,94864		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Hlava mikropilot MP1 - P20-250×250 " (9,8*51/1000)*1,1		0,54978			
	VV		" Hlava mikropilot MP2 - P20-250×250 " (9,8*37/1000)*1,1		0,39886			
	VV		Součet		0,94864			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	285999901 SPC	Případné zajištění únosné pracovní plošiny pro pojezdy strojů a souprav - vrtání, injektáže, pilotování vč. pozdějšího odstranění - Specifikace dle PD	m2	492,20000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka materiálu, rozprostření a jeho pozdější odstranění, přesun hmot. "					
	VV		" Příprava pláně pro stroj - zajištění únosnosti podloží pro pojezd strojů - injektáže, vrtání, ... (kamenivem, recyklátem, apod.). " 145,8+346,4		492,20000			
	VV		Součet		492,20000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
58	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	39,61440		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272131					
	VV		" Zdivo z pórobetonových tvárnic na dozdivky, stěny. "					
	VV		" 1. PP - část A " (8,704)*1,05		9,13920			
	VV		" 1. NP " (29,024)*1,05		30,47520			
	VV		Součet		39,61440			
59	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	11,94165		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272231					
	VV		" Zdivo z pórobetonových tvárnic na dozdivky, stěny. "					
	VV		" 1. NP " (11,373)*1,05		11,94165			
	VV		Součet		11,94165			
60	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142422					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "					
	VV		" Překlad plochý 100×124×1250mm - PY1a "					
	VV		" 1. PP " (1)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
61	K	317143443	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	3,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143443					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "					
	VV		" Překlad plochý 250×249×1750mm - PY3e "					
	VV		" 1. NP " (3)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
62	K	317143444	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143444					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "					
	VV		" Překlad plochý 250×249×2000mm - PY4e "					
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
63	K	317143453	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143453					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "					
	VV		" Překlad plochý 300×249×1750mm - PY3f "					
	VV		" 1. NP " (1)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
64	K	317999101 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x l č. 100, dl. 0,95 m - I.P08	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce." " V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot "					
			<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými I profily:</i> - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním lici dílčích profilů. - Prostor mezi překlady bude probetonován a překlad obetonován – uvažován beton C25/30 – XC1. - Uložení překladů dle délkv na betonový roznášecí kvádr. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.PP - Ugrent " (1)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
65	K	317999102 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 0,9 m - I.P11	kus	2,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně L profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík." " V ceně povrchová úprava nosníků 1× základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkládka. " " V ceně přesun hmot "					
			<i>" POZN: Upřesnění a doplnění prací pro překlady tvořené válcovanými L profily:</i> - Profily ocelových překladů budou vzájemně spojeny pomocí pásoviny průřezu 40×5 mm rozmístěné po max. 500 mm při spodním lici dílčích profilů. - Uložení překladů dle délky na betonový roznášecí kvádr. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.PP - Ugrent " (2)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
66	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,33598		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321410					
	VV		" Beton C 25/30 - XC1, - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3. "					
	VV		" Sloup čtyřhranný 0,4×0,4 m "					
	VV		" 1. PP - část B " $((0,4*0,4)*3,25)*2$)*1,05		1,09200			
	VV		" 1. NP " $((0,4*0,4)*3,55)*1$)*1,05		0,59640			
	VV		" Sloup čtyřhranný 0,5×0,25 m "					
	VV		" 1. NP " $((0,5*0,25)*3,55)*1+((0,5*0,25)*3,7)*2$)*1,05		1,43719			
	VV		" Sloup kruhový Ø 450 mm "					
	VV		" 1. NP " $((0,159)*3,55)*1+((0,159)*3,7)*1$)*1,05		1,21039			
	VV		Součet		4,33598			
67	K	330321513	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí C 25/30 bez výztuže	m3	2,23230		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321513					
	VV		" Beton C 25/30 - XC4, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 Viditelné části v pohledové kvalitě PB 2. "					
	VV		" Sloup venkovní u příjezdu - oválný " (1,538)*1,05		1,61490			
	VV		" Sloup venkovní u příjezdu - kruhový - Ø 450 mm " (0,588)*1,05		0,61740			
	VV		Součet		2,23230			
68	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	32,50500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121					
	VV		" Bednění sloupů čtyřhranných - 0,4×0,4 m. "					
	VV		" Bednění sloupů čtyřhranných - 1. PP - část A " $((0,4*3,25)*4)*2$		10,40000			
	VV		" Bednění sloupů čtyřhranných - 1. NP " $(0,4*3,55)*4$		5,68000			
	VV		" Bednění sloupů čtyřhranných - 0,5×0,25 m. "					
	VV		" Bednění sloupů čtyřhranných - 1. NP " $((0,25+0,5)*2)*3,55+((0,25+0,5)*2)*3,7)*2$		16,42500			
	VV		Součet		32,50500			
69	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	32,50500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122					
70	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,59619		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821					
	VV		" Výztuž sloupů 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. "					
	VV		" Výztuž sloupů vnitřních čtyřhranných " $((1,09+0,6+1,44)/1,05)*0,2$		0,59619			
	VV		Součet		0,59619			
71	K	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	15,49900		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/332351121					
		VV	" Bednění sloupu u příjezdu - kruhového. "					
		VV	" Bednění sloupu " 5,237		5,23700			
		VV	" Bednění sloupu vnitřních - kruhových "					
		VV	" Bednění sloupu - 1. NP " 5,025+5,237		10,26200			
		VV	Součet		15,49900			
72	K	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	15,49900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/332351122					
73	K	332351125 RTO	Zřízení bednění kruhových / oválných sloupů v do 4 m D přes 0,55 m	m2	9,45400		0,00	vlastní
		VV	" Bednění sloupu u příjezdu - oválného. "					
		VV	" Bednění sloupu " 9,454		9,45400			
		VV	Součet		9,45400			
74	K	332351126 RTO	Odstranění bednění kruhových / oválných sloupů v do 4 m D přes 0,55 m	m2	9,45400		0,00	vlastní
75	K	332351911 RTO	Příplatek k cenám bednění kruhových / oválných sloupů za pohledový beton	m2	14,69100		0,00	vlastní
		VV	" Příplatek k bednění sloupů za pohledový beton třídy PB 2. "					
		VV	" Sloup venkovní u příjezdu - oválný " 9,454		9,45400			
		VV	" Sloup venkovní u příjezdu - kruhový " 5,237		5,23700			
		VV	Součet		14,69100			
76	K	332361821	Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,65568		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/332361821					
		VV	" Výztuž sloupů 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. "					
		VV	" Výztuž sloupů vnitřních kruhových " ((1,21)/1,05)*0,2		0,23048			
		VV	" Výztuž sloupů vnějších kruhových " (0,588)*0,2		0,11760			
		VV	" Výztuž sloupů vnějších oválných " (1,538)*0,2		0,30760			
		VV	Součet		0,65568			
77	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	150,46710		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341321410					
		VV	" Beton C 25/30 - XC1, - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3. "					
		VV	" Stěny 1. PP - část B " (4,631+37,879+0,81+7,776)*1,05		53,65080			
		VV	" Stěny 1. NP " (73,845+18,361)*1,05		96,81630			
		VV	Součet		150,46710			
78	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	1 193,19500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351111					
		VV	" Bednění ŽB stěn "					
		VV	" Bednění stěn 1. PP - část B " 40,336+60,274+252,198+8,91+4,95		366,66800			
		VV	" Bednění stěn - otvory - 1. PP - část B " 9,842		9,84200			
		VV	" Bednění stěn 1. NP " 43,592+160,645+143,666+436,425		784,32800			
		VV	" Bednění stěn - otvory - 1. NP " 32,357		32,35700			
		VV	Součet		1 193,19500			
79	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	1 193,19500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341351112					
80	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	21,49571		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341361821					
		VV	" Výztuž stěn 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " ((150,47)/1,05)*0,15		21,49571			
		VV	Součet		21,49571			
81	K	341399901 SPC	Vyplnění dobetonovaných otvorů betonem samozhutnitelným vč. veškerého příslušenství	m3	0,85050		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně také bednění a odbednění, výztuž z KARI sítí a veškeré nutné příslušenství pro provedení dodání vč. vrtů pro tmy, trnů, vyčištění děr, zadělání, navlhčení, apod. V ceně také přesun hmot, přesun a odvoz suti. " " Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). " " POZN: Cena vztažena na celkové množství nutného betonu. " " POZM: Specifikace pro jednotlivé konstrukce dle PD - část D.1.2.1.SKŘ - Objekt - III.a-D.1.2.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. + výkres III.a-D.1.2.1.c.09. KONSTRUKCNI UPRAVY STAVAJICICH ZB KCI. " " Beton SCCC 25/30 - XC1, - Cl 0,20 - Dmax 8 - SF2. "					
		VV	" Dobetonování v 1. PP - část B " (((1,2*1,5)*0,225)*2)*1,05		0,85050			
		VV	Součet		0,85050			
82	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	36,03600		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225					
	VV		" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdivky, příčky. "					
	VV		" 1. PP - část A " (21,12)*1,05		22,17600			
	VV		" 1. PP - část A - pro lamely " (7,4+2,2)*1,05		10,08000			
	VV		" 1. PP - část B " (3,6)*1,05		3,78000			
	VV		Součet		36,03600			
83	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	10,92840		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272235					
	VV		" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdivky, příčky. "					
	VV		" 1. PP - část A " (3,016)*1,05		3,16680			
	VV		" 1. PP - část B " (2,12)*1,05		2,22600			
	VV		" 1. NP " (5,272)*1,05		5,53560			
	VV		Součet		10,92840			
84	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,35330		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdivky, příčky. "					
	VV		" 1. NP " (0,66)*1,05		0,69300			
	VV		" 5. NP - budník VZT " (3,486)*1,05		3,66030			
	VV		Součet		4,35330			
85	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	10,95000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111					
	VV		" Ukotvení zděných a SDK příček ke stropní konstrukci - dilatace. "					
	VV		" 1. PP - část A " 1,3+2,75		4,05000			
	VV		" 1. NP " 2,5+2,3+2,1		6,90000			
	VV		Součet		10,95000			
86	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	235,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
	VV		" Ukotvení zděných a SDK příček ke stropní konstrukci - dilatace. "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		13,2+4,9+4,4+4,4+6,2+1,25+3,6+1,35+1,35+1,9+2,5+9,1+4,05+1,4+6,3+6,7+6,6+1,95+4,4+5,4+3,9+3,6+2,2		100,65000			
	VV		" 1. PP - část B " 6,35+5,0+5,0+3,5+1,7+6,4+0,9+3,7		32,55000			
	VV		" 1. NP " 2,8+5,4+5,2+5,4+1,0+6,5+8,1+1,6+7,6+7,5+5,2+5,4+3,7+2,0+3,0+2,5+2,6+2,2+6,8+6,8+1,7+4,45+4,45		101,90000			
	VV		Součet		235,10000			
87	K	342291139 SPC	Napojení nových dozdivěk ke stávajícím konstrukcím pomocí trnů - Specifikace dle PD	m	89,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V vyvrtání otvoru pro napojení, vyčištění, trny, chemické lepidlo, zajištění napojení a další veškeré nutné práce pro napojení na stávající konstrukce při dozdivání do každé ložné spáry. " " V ceně také přesun hmot. " " POZN: Délka uvažována jako obvod vč. horní hrany. U příždivěk v 1. PP se předpokládá propojení jen pomocí lepidla. Není tedy s napojením pomocí trnů uvažováno. " " POZM: Specifikace pro jednotlivé konstrukce dle PD - část D. 1.2.1.SKŘ - Objekt - III.a-D.1.2.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. " " Napojení nových dozdivěk (příček i nosných) ke stávajícím konstrukcím pomocí trnů " " Urgent "					
	VV		" 1. PP - část A " (0,9+2,15*2)*2+(1,1+2,15*2)*2+(1,2+2,15)*2+(1,4+2,15*2)*1+(1,92+2,95*2)*1		41,42000			
	VV		" 1. PP - část B " (1,0*2,02*2)*1+(1,2+1,5*2)*2		12,44000			
	VV		" 1. NP " (2,1+0,4)*1+(3,17)*2+(1,5*2+2,04*2)*2+(0,2+2,02)*1+(0,3+2,22)*1+(3,7)*2		35,14000			
	VV		Součet		89,00000			
88	K	345321515	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30	m3	29,98275		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345321515					
	VV		" Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3. "					
	VV		" Atika " (28,555)*1,05		29,98275			
	VV		Součet		29,98275			
89	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	228,07700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345351005					
	VV		" Bednění atiky " 50,33+151,881+25,866		228,07700			
	VV		Součet		228,07700			
90	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	228,07700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345351006					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,13943		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345361821					
		VV	" Výztuž atiky 180 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " ((29,98)/1,05)*0,18		5,13943			
		VV	Součet		5,13943			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
92	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	203,50050		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414					
		VV	" Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3. "					
		VV	" Stropy rovné ze ŽB. "					
		VV	" Strop nad 1. PP " (0,298+34,502)*1,05		36,54000			
		VV	" Strop nad 1. NP " (159,01)*1,05		166,96050			
		VV	Součet		203,50050			
93	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	836,57400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
		VV	" Bednění stropní desky nad 1. PP - podhled " (1,491+138,014)		139,50500			
		VV	" Bednění stropní desky nad 1. PP - boky " (1,358+13,521)		14,87900			
		VV	" Bednění stropní desky nad 1. PP - otvory " 2,087		2,08700			
		VV	" Bednění stropní desky nad 1. NP - podhled " (637,049)		637,04900			
		VV	" Bednění stropní desky nad 1. NP - boky " (33,492)		33,49200			
		VV	" Bednění stropní desky nad 1. PP - otvory " 9,562		9,56200			
		VV	Součet		836,57400			
94	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	836,57400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
95	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	776,55400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
		VV	" Podpěrná konstrukce stropů nad 1. PP - tl. 200 mm " 1,491		1,49100			
		VV	" Podpěrná konstrukce stropů nad 1. PP - tl. 250 mm " 138,014		138,01400			
		VV	" Podpěrná konstrukce stropů nad 1. NP - tl. 250 mm " 637,049		637,04900			
		VV	Součet		776,55400			
96	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	776,55400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
97	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	29,07143		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
		VV	" Výztuž stropních desek 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. "					
		VV	" Výztuž stropní desky - rovná - (střechy) nad 1. PP + NP." ((203,5)/1,05)*0,15		29,07143			
		VV	Součet		29,07143			
98	K	434999101 SPC	Venkovní prefabrikované schodišťové stupně	m2	1,26000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		" V ceně stupně, ložná vrstva z betonu C16/20 tl. 50 mm, podklad ze štěrkodrti fr 0-32 tl. 300 mm, separační geotextíliepřesun hmot, zhutnění, urovnání zeminy a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením venkovních prefa stupňů. "					
			" POZN: Cena vztažena na půdorysnou plochu. "					
	VV		" Venkovní prefabriukované schdišťové stupně "					
	VV		" Venkovní prefabrikované schodiště z dílců 1200×350×130 mm " (1,26)		1,26000			
	VV		Součet		1,26000			
99	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm	m2	548,31000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315114					
		VV	" Podkladní beton pod základy - úroveň základů " (145,8)*1,05		153,09000			
		VV	" Podkladní beton pod základy - úroveň 1. PP " (225,4+151,0)*1,05		395,22000			
		VV	Součet		548,31000			
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
100	K	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	81,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131321					
		VV	" Penetrační nátěr pod omítky stropů "					
		VV	" Penetrační nátěr pod nové omítky sádrové. " (43,72+17,17)		60,89000			
		VV	" Penetrační nátěr pod nové omítky barytové. " (20,71)		20,71000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		81,60000			
101	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	60,89000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611341321					
	VV		" Sádrová omítka stropů v tl. do 10 mm. "					
	VV		" Nové omítky stěn - 1.PP." (43,72)		43,72000			
	VV		" Nové omítky stěn - 1.NP." (17,17)		17,17000			
	VV		Součet		60,89000			
102	K	611341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	60,89000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611341391					
	VV		" Příplatek k sádrové omítce stěn za tl. před 10 do 15 mm - 1x "					
	VV		" Příplatek k novým omítkám - 1x - 1.PP." (43,72)		43,72000			
	VV		" Příplatek k novým omítkám - 1x - 1.NP." (17,17)		17,17000			
	VV		Součet		60,89000			
103	K	611831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	20,71000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611831121					
	VV		" Barytová omítka stropů "					
	VV		" Nové omítky stropů - 1.PP.- m. -1.50 " (20,71)		20,71000			
	VV		Součet		20,71000			
104	K	611831121 RTO	Příplatek k barytové omítce hladké jednovrstvé vnitřních stropů za každých dalších 10 mm tloušťky nanášena ručně	m2	20,71000		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek k barytové omítce stropů za tl. před 10 do 20 mm - 1x "					
	VV		" Příplatek k barytové omítce stropů " (20,71)*1		20,71000			
	VV		Součet		20,71000			
105	K	612131321 RTO	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn / sloupů nanášený strojně	m2	1 576,32200		0,00	vlastní
	VV		" Penetrační nátěr pod omítky stěn "					
	VV		" Penetrační nátěr pod nové omítky sádrové ." (718,2+843,8)		1 562,00000			
	VV		" Penetrační nátěr pod nové omítky barytové." (14,322)		14,32200			
	VV		Součet		1 576,32200			
106	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	245,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101					
	P		Poznámka k položce:					
			" POZN: S omítkou po záhozu rýh uvažováno v nových omítkách stěn. "					
	VV		" Hrubá výplň rýh po osazení instalací před hlavními omítkami. "					
	VV		" Výplň rýh po uložení kabeláže jako podkald pro omítky - š. 30 mm, dl 3 500 mm. " 0,03*(3500)		105,00000			
	VV		" Výplň rýh po uložení kabeláže jako podkald pro omítky - š. 70 mm, dl 2 000 mm. " 0,07*(2000)		140,00000			
	VV		Součet		245,00000			
107	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	250,77000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
	VV		" Vyztužení nových omítek - uvažováno 15 % např. při přechodech materiálů - 1.NP." (1562,0+14,32)*0,15		236,44800			
	VV		" Vyztužení nové barytové omítky stěn." (14,322)		14,32200			
	VV		Součet		250,77000			
108	K	612341321 RTO	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn / sloupů nanášená strojně	m2	1 562,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
			" POZN: V množství pro stěny uvažována i omítka pod obklady. "					
	VV		" Sádrová omítka stěn a sloupů v tl. do 10 mm. "					
	VV		" Nové omítky stěn " (718,2+843,8)		1 562,00000			
	VV		Součet		1 562,00000			
109	K	612341391 RTO	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn / sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 562,00000		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek k sádrové omítce stěn za tl. před 10 do 15 mm - 1x "					
	VV		" Příplatek k novým omítkám - 1x." (718,2+843,8)		1 562,00000			
	VV		Součet		1 562,00000			
110	K	612143099 SPC	Příplatek k omítce vnitřních stěn za použití podomítkových kovových rohovníků proti poškození rohů a veškerých dalších profilů a lišt kolem otvorů - Specifikace dle PD	m2	1 576,32000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
			" Příplatek za použití veškerých ochranných profilů nutných k omítní. Např.: - profily okolo oken a dveří - začíšťovací, dilatační, ukončovací, apod.; - podomítkové kovové rohovníky na rohy, nadpraží, apod.; - dilatační profily; - případné omítníky; - přesun hmot; - další veškeré nutné prvky a profily potřebné pro omítní. "					
			" POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu omítek. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Příplatek k omítkám za veškeré nutné prvky a profily " 1562,0+14,32		1 576,32000			
	VV		Součet		1 576,32000			
111	K	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,32200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612831121					
	VV		" Barytová omítka stěn "					
	VV		" Nové omítky stěn - 1.PP.- m. -1.50 " (14,322)		14,32200			
	VV		Součet		14,32200			
112	K	612831121 RTO	Příplatek k barytové omítce hladké jednovrstvé vnitřních stěn za každých dalších 10 mm tloušťky nanášená ručně	m2	14,32200		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek k barytové omítce stěn za tl. před 10 do 20 mm - 1× "					
	VV		" Příplatek k barytové omítce stěn " (14,322)*1		14,32200			
	VV		Součet		14,32200			
821	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	5,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					
	VV		" Cementový postřík před provedením venkovní omítky jako ochrana lamel v anglickém dvorku "					
	VV		" Postřík pro vnější omítku v AD " (2,75+2,45)		5,20000			
	VV		Součet		5,20000			
822	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	5,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622331121					
	VV		" Cementová venkovní omítka jako ochrana lamel v anglickém dvorku "					
	VV		" Vnější omítka v AD " (2,75+2,45)		5,20000			
	VV		Součet		5,20000			
823	K	622331191	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	5,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622331191					
	VV		" Příplatek k cementové venkovní omítce jako ochrana lamel v anglickém dvorku - za tl. přes 15 mm do tl. 20 mm - 1× "					
	VV		" Příplatek k vnější omítce v AD - plocha uvažována 1× " (2,75+2,45)*1		5,20000			
	VV		Součet		5,20000			
113	K	634911901 SPC	Řezání dilatačních / smršťovacích spár v potěru / mazanině vč. jejich výplně	m	70,30000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vyřezání nutných dilatačních / smršťovacích spár v potěru či mazanině a jejich vyčištění z důvodu dilatace vč. jejich výplně pružným materiálem " " V ceně veškeré nutné práce související s vyřezáním dilatačních spár a jejich vyplněním (např. řezání, vyčištění, vyplnění, ochrana hran řezání apod.). V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " POZN: Uvažováno s řezáním v místnostech s potěrem plochy nad 40,0 m2. " " Řezání spár v potěru či betonu podlah. " (5,4+(2,35)*2)+(5,05+1,2)+(6,9+5,25+3,8+3,0+8,3*2+9,2*2)		70,30000			
	VV		Součet		70,30000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
114	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	508,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení " " Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození." " Venkovní lešení - pro NS " (84,8)*6,0		508,80000			
	VV		Součet		508,80000			
115	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	45 792,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111221					
	VV		" Pronájem lešení - odhad 3 měsíce " ((508,8)*90)		45 792,00000			
	VV		Součet		45 792,00000			
116	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	508,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	508,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111						
	VV	" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " (84,8)*6,0			508,80000			
	VV	Součet			508,80000			
118	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	45 792,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211						
	VV	" Pronájem sítě - odhad 3 měsíce " (508,8)*90			45 792,00000			
	VV	Součet			45 792,00000			
119	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	508,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811						
120	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	18,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711114						
	VV	" Montáž stříška v místě vchodu 1. NP " (18,1)			18,10000			
	VV	Součet			18,10000			
121	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	362,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711214						
	VV	" Pronájem stříšky - odhad 3 měsíce " (18,1)*20			362,00000			
	VV	Součet			362,00000			
122	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	18,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711814						
123	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112113						
	VV	" Montáž věžového lešení pro provedení prací v zastřešeném průjezdu u vstupu - zateplení, apod. " (1,0)			1,00000			
	VV	Součet			1,00000			
124	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112213						
	VV	" Příplatek za každý den použití - odhad 30 dní " (30)*1,0			30,00000			
	VV	Součet			30,00000			
125	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112813						
	VV	" Deontáž věžového lešení " 1			1,00000			
	VV	Součet			1,00000			
126	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 540,66000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112						
	P	Poznámka k položce: " Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. "						
		" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "						
	VV	" Interiérové pomocné lešení pro stavební práce. "						
	VV	" Vnitřní lešení 1. PP - část A "			263,25000			
	VV	23,19+77,29+16,17+16,32+24,09+28,89+15,62+5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+17,29+1,85+1,61+20,79						
	VV	" Vnitřní lešení 1. PP - část A " 20,71+17,68+17,27+37,19+1,41+11,35+2,11+1,54+3,03			112,29000			
	VV	" Vnitřní lešení 1. PP - část B " 41,12+85,17+21,84+22,61+8,35+16,75+28,32+51,77+9,08			285,01000			
	VV	" Vnitřní lešení 1. NP "						
	VV	13,55+76,28+22,41+40,64+22,39+25,39+16,41+16,05+126,39+26,99+24,9+12,41+12,41+12,41+11,74+23,56+12,02+13,24			521,60000			
	VV	" Vnitřní lešení 1. NP "						
	VV	11,46+26,49+3,91+3,51+2,93+22,12+11,86+2,91+1,16+1,73+28,52+2,49+2,21+2,1+18,37+49,82+6,64+6,8+3,73			208,76000			
	VV	" Pomocné lešení pro práce s dočasnou demontáž podhledů v nedotčených místnostech + rezerva " (23,19+76,56)+50			149,75000			
	VV	Součet			1 540,66000			
127	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 892,81000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111						
	VV	" Vyčištění místností po provedení prací. "						
	VV	" Čistý úklid 1. PP - část A "			263,25000			
	VV	23,19+77,29+16,17+16,32+24,09+28,89+15,62+5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+17,29+1,85+1,61+20,79						
	VV	" Čistý úklid 1. PP - část A " 20,71+17,68+17,27+37,19+1,41+11,35+2,11+1,54+3,03			112,29000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Čistý úklid - 1. PP - část B " 41,12+85,17+21,84+22,61+8,35+16,75+28,32+51,77+9,08		285,01000			
	VV		" Čistý úklid 1. NP "					
	VV		13,55+76,28+22,41+40,64+22,39+25,39+16,41+16,05+126,39+26,99+24,9+12,41+12,41+12,41+11,74+23,56+12,0		521,60000			
	VV		2+13,24					
	VV		" Čistý úklid 1. NP "					
	VV		11,46+26,49+3,91+3,51+2,93+22,12+11,86+2,91+1,16+1,73+28,52+2,49+2,21+2,1+18,37+49,82+6,64+6,8+3,73		208,76000			
	VV		" Čistý úklid střechy - nad 1. NP - 1/3 plochy " (605,7)*(1/3)		201,90000			
	VV		" Čistý úklid v neřešených částech po provedení prací - odhad plochy 300 m2 " (300,0)		300,00000			
	VV		Součet		1 892,81000			
128	K	953122901 SPC	Prvky statické funkce - systémové smykové lišty Specidikace dle PD - SV1	kus	24,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství pro provedení smykových lišt (trnů), vč. případného navlhčení, apod. "					
	VV		" Systémové smykové lišty - SV1 " 24		24,00000			
	VV		Součet		24,00000			
129	K	953122902 SPC	Prvky statické funkce - systémové smykové lišty Specidikace dle PD - SV2	kus	16,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství pro provedení smykových lišt (trnů), vč. případného navlhčení, apod. "					
	VV		" Systémové smykové lišty - SV2 " 16		16,00000			
	VV		Součet		16,00000			
130	K	953122903 SPC	Prvky statické funkce - systémové smykové lišty Specidikace dle PD - SV3	kus	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství pro provedení smykových lišt (trnů), vč. případného navlhčení, apod. "					
	VV		" Systémové smykové lišty - SV3 " 8		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
131	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	11,88000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312112					
	VV		" Dilatace jednotlivých konstrukcí. z EPS tl. 20 mm "					
	VV		" Dilatace mezi jednotlivými konstrukcemi " (10,8)*1,1		11,88000			
	VV		Součet		11,88000			
132	K	953312116 SPC	D+M Izolace z EPS tl. 180 mm jako ztracené bednění a dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi	m2	9,15420		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" V ceně dodávka izolace, jejich vložení, uložení, uchycení jako ztracené bednění (vč. veškerých nutných prvků, lepidla, hmoždinek apod.), příprava podkladu (očistění, vyrovnnání, apod.) a další nutné práce a materiál nutný pro provedení izolace sloužící jako ztracené bednění a dilatace mezi stávající a nové konstrukce. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Izolace z EPS tl. 180 mm sloužící jako ztracené bednění pro betonáž a dilatace mezi nové a stávající konstrukce. "					
	VV		" Izolace z EPS " (8,322)*1,1		9,15420			
	VV		Součet		9,15420			
133	K	953312117 SPC	D+M Izolace z EPS tl. 230 mm jako ztracené bednění a dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi	m2	43,12000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" V ceně dodávka izolace, jejich vložení, uložení, uchycení jako ztracené bednění (vč. veškerých nutných prvků, lepidla, hmoždinek apod.), příprava podkladu (očistění, vyrovnnání, apod.) a další nutné práce a materiál nutný pro provedení izolace sloužící jako ztracené bednění a dilatace mezi stávající a nové konstrukce. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Izolace z EPS tl. 230 mm sloužící jako ztracené bednění pro betonáž a dilatace mezi nové a stávající konstrukce. "					
	VV		" Izolace z EPS " (39,2)*1,1		43,12000			
	VV		Součet		43,12000			
134	K	953312118 SPC	D+M Izolace z EPS tl. 280 mm jako ztracené bednění a dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi	m2	17,80460		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" V ceně dodávka izolace, jejich vložení, uložení, uchycení jako ztracené bednění (vč. veškerých nutných prvků, lepidla, hmoždinek apod.), příprava podkladu (očistění, vyrovnnání, apod.) a další nutné práce a materiál nutný pro provedení izolace sloužící jako ztracené bednění a dilatace mezi stávající a nové konstrukce. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Izolace z EPS tl. 280 mm sloužící jako ztracené bednění pro betonáž a dilatace mezi nové a stávající konstrukce. "					
	VV		" Izolace z EPS " (16,186)*1,1		17,80460			
	VV		Součet		17,80460			
135	K	953312125 RTO	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek / z desek EPS Perimetr tl. přes 40 do 50 mm	m2	42,57000		0,00	vlastní
	VV		" Dilatace jednotlivých konstrukcí.základů z EPS Perimetr / XPS tl. 50 mm "					
	VV		" Dilatace mezi jednotlivými konstrukcemi " (2,52+36,18)*1,1		42,57000			
	VV		Součet		42,57000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	953312126 SPC	D+M Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 70 mm jako ztracené bednění a dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi - 1. PP přístavby	m2	3,96000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka izolace, jejich vložení, uložení, uchycení jako ztracené bednění (vč. veškerých nutných prvků, lepidla, hmoždinek apod.), příprava podkladu (očistění, vyrovnání, apod.) a další nutné práce a materiál nutný pro provedení izolace sloužící jako ztracené bednění a dilatace mezi stávající a nové konstrukce. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 70 mm sloužící jako ztracené bednění pro betonáž a dilatace mezi nové a stávající konstrukce - v místě 1. PP přís					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS " (3,6)*1,1		3,96000			
	VV		Součet		3,96000			
137	K	953312127 SPC	D+M Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 80 mm jako ztracené bednění a dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi - 1. PP přístavby	m2	17,35250		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka izolace, jejich vložení, uložení, uchycení jako ztracené bednění (vč. veškerých nutných prvků, lepidla, hmoždinek apod.), příprava podkladu (očistění, vyrovnání, apod.) a další nutné práce a materiál nutný pro provedení izolace sloužící jako ztracené bednění a dilatace mezi stávající a nové konstrukce. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 80 mm sloužící jako ztracené bednění pro betonáž a dilatace mezi nové a stávající konstrukce - v místě 1. PP přís					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS " (15,775)*1,1		17,35250			
	VV		Součet		17,35250			
138	K	953312128 SPC	D+M Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 150 mm jako ztracené bednění a dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi - základy	m2	4,16570		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka izolace, jejich vložení, uložení, uchycení jako ztracené bednění (vč. veškerých nutných prvků, lepidla, hmoždinek apod.), příprava podkladu (očistění, vyrovnání, apod.) a další nutné práce a materiál nutný pro provedení izolace sloužící jako ztracené bednění a dilatace mezi stávající a nové konstrukce. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 150 mm sloužící jako ztracené bednění pro betonáž a dilatace mezi nové a stávající konstrukce - v místě nových zá					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS " (3,787)*1,1		4,16570			
	VV		Součet		4,16570			
139	K	953312129 SPC	D+M Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 170 mm jako ztracené bednění a dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi - 1. PP přístavby	m2	34,33980		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka izolace, jejich vložení, uložení, uchycení jako ztracené bednění (vč. veškerých nutných prvků, lepidla, hmoždinek apod.), příprava podkladu (očistění, vyrovnání, apod.) a další nutné práce a materiál nutný pro provedení izolace sloužící jako ztracené bednění a dilatace mezi stávající a nové konstrukce. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 170 mm sloužící jako ztracené bednění pro betonáž a dilatace mezi nové a stávající konstrukce - v místě 1. PP při					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS " (31,218)*1,1		34,33980			
	VV		Součet		34,33980			
140	K	953312130 SPC	D+M Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 250 mm jako ztracené bednění a dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi - 1. PP přístavby	m2	1,17040		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka izolace, jejich vložení, uložení, uchycení jako ztracené bednění (vč. veškerých nutných prvků, lepidla, hmoždinek apod.), příprava podkladu (očistění, vyrovnání, apod.) a další nutné práce a materiál nutný pro provedení izolace sloužící jako ztracené bednění a dilatace mezi stávající a nové konstrukce. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS tl. 250 mm sloužící jako ztracené bednění pro betonáž a dilatace mezi nové a stávající konstrukce - v místě 1. PP při					
	VV		" Izolace z EPS Perimetr / XPS " (1,064)*1,1		1,17040			
	VV		Součet		1,17040			
808	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	121,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334121					
	VV		" Bobtnající těsnící pásek u nových ŽB konstrukcí v 1. PP "					
	VV		" Pásy u styku stěna x základová deska " (55,0)*1,1		60,50000			
	VV		" Pásy u styku stěna x stropní deska " (55,0)*1,1		60,50000			
	VV		Součet		121,00000			
809	K	953334511	Těsnící a bednicí křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 100 mm	m	42,24000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334511					
	VV		" Smršťovací těsnící profil - tzv. sluníčko - pro přizžené trhliny v pracovních spárách "					
	VV		" Stěny v 1. PP - obvod cca 55,0 m - uvažováno s rezervou 12 ks " ((12)*3,2)*1,1		42,24000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			42,24000			
141	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 300 mm	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035241						
P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "						
VV		" 1. NP "						
VV		" Pro ZTI 110×175 mm v tl. konstrukce 300 mm " 1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
142	K	971035331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm	kus	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035331						
P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "						
VV		" 1. PP - část A "						
VV		" Pro UT 300×150 mm v tl. konstrukce 125 mm " 1			1,00000			
VV		" Pro UT 600×150 mm v tl. konstrukce 125 mm " 1			1,00000			
VV		" 1. PP - část B "						
VV		" Pro UT 250×120 mm v tl. konstrukce 125 mm " 3			3,00000			
VV		" Pro UT 600×150 mm v tl. konstrukce 125 mm " 1			1,00000			
VV		" Pro ZTI 300×110 mm v tl. konstrukce 125 mm " 1			1,00000			
VV		" 1. NP "						
VV		" Pro ZTI 275×110 mm v tl. konstrukce 125 mm " 1			1,00000			
VV		" Pro UT 280×120 mm v tl. konstrukce 125 mm " 1			1,00000			
VV		" 1. NP - výřez "						
VV		" Pro CHL 200×150 mm v tl. konstrukce 125 mm " 1			1,00000			
VV		Součet			10,00000			
143	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm	kus	7,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035341						
P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "						
VV		" 1. PP - část A "						
VV		" Pro ELE 250×150 mm v tl. konstrukce 250 mm " 1			1,00000			
VV		" Pro ZTI 175×150 mm v tl. konstrukce 250 mm " 1			1,00000			
VV		" Pro ZTI 370×170 mm v tl. konstrukce 250 mm " 2			2,00000			
VV		" 1. NP "						
VV		" Pro ZTI 275×110 mm v tl. konstrukce 300 mm " 1			1,00000			
VV		" Pro UT 120×250 mm v tl. konstrukce 300 mm " 1			1,00000			
VV		" Pro ELE 350×150 mm v tl. konstrukce 300 mm " 1			1,00000			
VV		Součet			7,00000			
144	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035431						
P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "						
VV		" 1. PP - část A "						
VV		" Pro VZT 1000×250 mm v tl. konstrukce 125 mm " 1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
145	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035441						
P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "						
VV		" 1. PP - část A "						
VV		" Pro VZT 600×250 mm v tl. konstrukce 250 mm " 1			1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Pro ZTI+VZT 720×250 mm v tl. konstrukce 250 mm " 1		1,00000			
	VV		Součet		2,00000			
146	K	971035461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 600 mm	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035461					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro VZT 350×300 mm v tl. konstrukce 500 mm " 1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
147	K	971035531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm	m2	0,27000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035531					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		" Pro UT+VZT 1080×250 mm v tl. konstrukce 125 mm " (1,08*0,25)		0,27000			
	VV		Součet		0,27000			
148	K	971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052261					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro CHL 100×150 mm v tl. konstrukce 550 mm " 1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
149	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052341					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		" Pro ZTI 370×170 mm v tl. konstrukce 200 mm " 1		1,00000			
	VV		" Pro VZT 260×250 mm v tl. konstrukce 250 mm " 1		1,00000			
	VV		Součet		2,00000			
150	K	971052351	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	6,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052351					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část B "					
	VV		" Pro ZTI 300×110 mm v tl. konstrukce 400 mm " 1		1,00000			
	VV		" Pro UT 300×150 mm v tl. konstrukce 400 mm " 1		1,00000			
	VV		" Pro UT 310×150 mm v tl. konstrukce 400 mm " 2		2,00000			
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro UT 100×250 mm - uvažováno jen ve stávající ŽB kci tl. 320 mm " 1		1,00000			
	VV		" Pro UT 280×200 mm v tl. konstrukce 420 mm " 1		1,00000			
	VV		Součet		6,00000			
151	K	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052441					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Vybourání otvorů pro vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		" Pro UT + VZT 500×200 mm v tl. konstrukce 200 mm " 1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
152	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,10115		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052551						
	P	Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
	VV	" Vybourání otvorů pro vedení profesí "						
	VV	" 1. PP - část A "						
	VV	" Pro VZT 680×425 mm v tl. konstrukce 350 mm " (0,68*0,425)*0,35			0,10115			
	VV	Součet			0,10115			
153	K	972054141 RTO	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 250 mm	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
	VV	" Vybourání otvorů pro vedení profesí "						
	VV	" Z 1. PP do 1. NP "						
	VV	" Pro ELE 200×100 mm v tl. konstrukce 250 mm " 1			1,00000			
	VV	Součet			1,00000			
154	K	972054241 RTO	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 250 mm	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
	VV	" Vybourání otvorů pro vedení profesí "						
	VV	" Z 1. PP do 1. NP "						
	VV	" Pro ZTI 400×150 mm v tl. konstrukce 250 mm " 1			1,00000			
	VV	" Pro ZTI 525×150 mm v tl. konstrukce 250 mm " 1			1,00000			
	VV	Součet			2,00000			
155	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664						
	VV	" Vysekání rýh pro uložení překladů nad otvory "						
	VV	" Překlady znázorněné v NS "						
	VV	" 1. PP "						
	VV	" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× l č. 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 250 mm - překlad P08 " ((0,95)*2)*1			1,90000			
	VV	" Vysekání rýh pro uložení překladů 2× L č. 50×5 pro otvor vč. uložení - celková hl. 125 mm - překlad P11 " ((0,9)*1)*2			1,80000			
	VV	Součet			3,70000			
156	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	4,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975022241						
	P	Poznámka k položce: " V ceně také demontáž podchycení. "						
	VV	" Podepření zdiva při ukládání překladů 1.PP. " (1,5)*3			4,50000			
	VV	Součet			4,50000			
157	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	0,52500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151115						
	P	Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
	VV	" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "						
	VV	" 1. PP část A "						
	VV	" Pro ZTI Ø 70 mm " (0,2)*2			0,40000			
	VV	" 1. NP "						
	VV	" Pro ZTI Ø 70 mm " (0,125)*1			0,12500			
	VV	Součet			0,52500			
158	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,55500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118						
	P	Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "						
	VV	" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "						
	VV	" 1. PP - část B "						
	VV	" Pro ZTI Ø 100 mm " (0,4)*1+(0,125)*1			0,52500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro ZTI Ø 100 mm " (0,73)*1+(0,3)*1		1,03000			
	VV		Součet		1,55500			
159	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		" Pro CHL Ø 150 mm " (0,25)*1+(0,35)*1		0,60000			
	VV		Součet		0,60000			
160	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,96500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro ZTI Ø 200 mm " (0,42)*1		0,42000			
	VV		" Pro VZT Ø 200 mm " (0,125)*1		0,12500			
	VV		" 1. NP - výřez "					
	VV		" Pro CHL Ø 200 mm " (0,42)*1		0,42000			
	VV		Součet		0,96500			
161	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,25000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		" Pro VZT Ø 210 mm " (0,125)*2+(0,2)*1+(0,25)*2		0,95000			
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro VZT Ø 225 mm " (0,3)*1		0,30000			
	VV		Součet		1,25000			
162	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,25000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		" Pro VZT Ø 250 mm " (0,25)*1		0,25000			
	VV		Součet		0,25000			
163	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,65000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151128					
	P		Poznámka k položce: " POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdiva pro pozdější vedení při vyzdívání. "					
	VV		" Jádrové vrty pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část B "					
	VV		" Pro VZT Ø 300 mm " (0,4)*1		0,40000			
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro VZT Ø 260 mm " (0,125)*2		0,25000			
	VV		Součet		0,65000			
164	K	977151199 SPC	Jádrové vrty do stropů i stěn diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 100 mm	m	105,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně provedení vrtu, odvozu a likvidace suti a další nutné prací souvisejících s provedením prostupů prováděnými vrtý pro vedení instalací.</i> <i>"</i> <i>" POZN: Jedná se o provedení prostupů, nikde jinde v soupise nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla. Jedná se především o prostupy pro vedení kabelů elektro. "</i> <i>" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
	P		" Jádrové vrtý pro prostupy, vedení profesí průměru Ø do 100 mm "					
	VV		" Předpokládané vrtý do konstrukcí pro vedení elektro - 75,0 m " (75,0)		75,00000			
	VV		" Předpokládané vrtý do konstrukcí pro další profese - 30,0 m " (30,0)		30,00000			
	VV		Součet		105,00000			
165	K	977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,25000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151218					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdíva pro pozdější vedení při vyzdívání.</i> <i>"</i>					
	VV		" Jádrové vrtý pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část B "					
	VV		" Pro ZTI Ø 100 mm " (0,25)*5		1,25000			
	VV		Součet		1,25000			
166	K	977151223	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,25000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151223					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: V nových zděných konstrukcích vytvoření prostupů neuvažováno. Předpokládá se vynechání zdíva pro pozdější vedení při vyzdívání.</i> <i>"</i>					
	VV		" Jádrové vrtý pro prostupy, vedení profesí "					
	VV		" 1. PP - část B "					
	VV		" Pro ZTI Ø 150 mm " (0,25)*4		1,00000			
	VV		" Pro ELE Ø 150 mm " (0,25)*1		0,25000			
	VV		Součet		1,25000			
167	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	2,48000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně jsou započteny také náklady na spotřebu vody. "</i> <i>" Řezání v betonových konstrukcích z důvodu bourání prostupů pro profese. "</i>					
	VV		" Řezání pro vybourání otvorů ve stěnách "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		" Pro ZTI 370×170 mm v tl. konstrukce 200 mm " (0,37*2+0,17*2)*1		1,08000			
	VV		" Pro UT+VZT 500×200 mm v tl. konstrukce 200 mm " (0,5*2+0,2*2)*1		1,40000			
	VV		Součet		2,48000			
168	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	6,98000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně jsou započteny také náklady na spotřebu vody. "</i> <i>" Řezání v betonových konstrukcích z důvodu bourání prostupů pro profese. "</i>					
	VV		" Řezání pro vybourání otvorů ve stěnách "					
	VV		" 1. PP - část A "					
	VV		" Pro VZT 260×250 mm v tl. konstrukce 250 mm " (0,26*2+0,25*2)*1		1,02000			
	VV		" Pro VZT 680×425 mm v tl. konstrukce 350 mm " (0,68*2+0,425*2)*1		2,21000			
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro UT 100×250 mm - uvažováno jen ve stávající ŽB kci tl. 320 mm " (0,1*2+0,25*2)*1		0,70000			
	VV		" Řezání pro vybourání otvorů ve stropech "					
	VV		" Z 1. PP do 1. NP "					
	VV		" Pro ELE 200×100 mm v tl. konstrukce 250 mm " (0,2*2+0,1*2)*1		0,60000			
	VV		" Pro ZTI 400×150 mm v tl. konstrukce 250 mm " (0,4*2+0,15*2)*1		1,10000			
	VV		" Pro ZTI 525×150 mm v tl. konstrukce 250 mm " (0,525*2+0,15*2)*1		1,35000			
	VV		Součet		6,98000			
169	K	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	4,52000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně jsou započteny také náklady na spotřebu vody. "					
	VV		" Řezání v betonových konstrukcích z důvodu bourání prostupů pro profese. "					
	VV		" Řezání pro vybourání otvorů ve stěnách "					
	VV		" 1. PP - část B "					
	VV		" Pro ZTI 300×110 mm v tl. konstrukce 400 mm " (0,3*2+0,11*2)*1		0,82000			
	VV		" Pro UT 300×150 mm v tl. konstrukce 400 mm " (0,3*2+0,15*2)*1		0,90000			
	VV		" Pro UT 310×150 mm v tl. konstrukce 400 mm " (0,31*2+0,15*2)*2		1,84000			
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro UT 280×200 mm v tl. konstrukce 420 mm " (0,28*2+0,2*2)*1		0,96000			
	VV		Součet		4,52000			
170	K	977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	0,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211115					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně jsou započteny také náklady na spotřebu vody. "					
	VV		" Řezání v betonových konstrukcích z důvodu bourání prostupů pro profese. "					
	VV		" Řezání pro vybourání otvorů ve stěnách "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Pro CHL 100×150 mm v tl. konstrukce 550 mm " (0,1*2+0,15*2)*1		0,50000			
	VV		Součet		0,50000			
820	K	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	301,56000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324911					
	VV		" Příplatek k ochrannému nátěru betonových konstrukcí anglických dvorků "					
	VV		" Příplatek k nátěru ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (12,8+9,3+12,9)		35,00000			
	VV		" Příplatek k nátěru ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((22,7+13,9)*3,0)		109,80000			
	VV		" Příplatek k nátěru ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((5,0*8+5,4+7,3)*2,8)		147,56000			
	VV		" Příplatek k nátěru ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (3,6+5,6)		9,20000			
	VV		Součet		301,56000			
802	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	50,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311					
	VV		" Očištění povrchu stěn vnitřních i vnějších před provedením uhlíkových lamel "					
	VV		" 1. PP - část A " ((2,5*2,2-1,5*1,2)*3+(1,9*2,5-0,9*1,5)*3+(2,5*2,5-1,5*1,5)*1)*2		50,60000			
	VV		Součet		50,60000			
	VV		" POZN: Rozměr navýšen na každou stranu o 500 mm - 400 mm délak lamel + 100 mm rezerva. "					
803	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112					
	VV		" Příplatek k očištění povrchu stěn vnitřních i vnějších před provedením uhlíkových lamel "					
	VV		" 1. PP - část A " ((2,5*2,2-1,5*1,2)*3+(1,9*2,5-0,9*1,5)*3+(2,5*2,5-1,5*1,5)*1)*2		50,60000			
	VV		Součet		50,60000			
	VV		" POZN: Rozměr navýšen na každou stranu o 500 mm - 400 mm délak lamel + 100 mm rezerva. "					
804	K	985341121 RTO	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí stěn tloušťky 1,4 mm modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 60 mm	m	100,00000		0,00	vlastní
	VV		" Provedení zesílení konstrukce stěn uhlíkovými lamelami "					
	VV		" Zesílení stěn uhlíkovými lamelami CFRP S60×1,4 mm- 1. PP - část A - vnitřní i vnější povrch " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
805	K	985139901 SPC	Odmaštění povrchů konstrukcí vč. opláchnutí a odstranění nesoudržných vrstev	m2	352,16000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odmaštění povrchů stěn před provedením uhlíkových lamel vč. odstranění případných nesoudržných vrstev podkladu. "		50,60000			
	VV		50,6					
	VV		" Odmaštění povrchu konstrukcí anglických dvorků "					
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (12,8+9,3+12,9)		35,00000			
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((22,7+13,9)*3,0)		109,80000			
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((5,0*8+5,4+7,3)*2,8)		147,56000			
	VV		" Odmaštění povrchu ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (3,6+5,6)		9,20000			
	VV		Součet		352,16000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
806	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	50,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312111					
		VV	" Vyrovnání případných nerovností povrchu stěn před provedením lamel "					
		VV	" 1. PP - část A " ((2,5*2,2-1,5*1,2)*3+(1,9*2,5-0,9*1,5)*3+(2,5*2,5-1,5*1,5)*1)*2		50,60000			
		VV	Součet		50,60000			
807	K	985399901 SPC	D+M Protipožární obklad pro ochranu lamel speciálními lepenými deska tl. 60 mm	m2	4,31750		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně desky, lepidla, veškerý nutný materiál pro lepení protipožárních desek vč. přesunu hmot. "					
		VV	" Protipožární obklad stěn z minerálních vláken tl. 60 mm jako ochrana uhlíkových lamel, pro zajištění požární odolnosti min. R60. "					
		VV	" Protipožární obklad lamel v části nadpraží - uvažována v. = 0,25 m " ((2,5*4+1,9*3)*0,25)*1,1		4,31750			
		VV	Součet		4,31750			
810	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	301,56000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
		VV	" Očištění konstrukcí anglických tvorků tlakovou vodou "					
		VV	" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (12,8+9,3+12,9)		35,00000			
		VV	" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((22,7+13,9)*3,0)		109,80000			
		VV	" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((5,0*8+5,4+7,3)*2,8)		147,56000			
		VV	" Očištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (3,6+5,6)		9,20000			
		VV	Součet		301,56000			
811	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	301,56000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311					
		VV	" Dočištění konstrukcí anglických tvorků ručně po očištění tlakovou vodou. "					
		VV	" Dočištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (12,8+9,3+12,9)		35,00000			
		VV	" Dočištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((22,7+13,9)*3,0)		109,80000			
		VV	" Dočištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((5,0*8+5,4+7,3)*2,8)		147,56000			
		VV	" Dočištění ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (3,6+5,6)		9,20000			
		VV	Součet		301,56000			
812	K	985139111	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	35,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139111					
		VV	" Příplatek za provádění čištění ve stísněném prostoru - v anglických dvorcích "					
		VV	" Příplatek za čištění ŽB konstrukcí anglických dvorků " (12,8+9,3+12,9)		35,00000			
		VV	Součet		35,00000			
813	K	985312112	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	77,20800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312112					
		VV	" Stěrka k vyrovnání povrchu před provedením reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm "					
		VV	" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((22,7+13,9)*3,0)*0,3		32,94000			
		VV	" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((5,0*8+5,4+7,3)*2,8)*0,3		44,26800			
		VV	Součet		77,20800			
		VV	" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 30 % z celkové plochy konstrukce "					
814	K	985312132	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	13,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312132					
		VV	" Stěrka k vyrovnání povrchu před provedením reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm "					
		VV	" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (12,8+9,3+12,9)*0,3		10,50000			
		VV	" Stěrka pro vyrovnání ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (3,6+5,6)*0,3		2,76000			
		VV	Součet		13,26000			
		VV	" POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 30 % z celkové plochy konstrukce "					
818	K	985312191	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	35,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312191					
		VV	" Příplatek za provádění stěrky ve stísněném prostoru - v anglických dvorcích "					
		VV	" Příplatek za stěrku ŽB konstrukcí anglických dvorků " (12,8+9,3+12,9)		35,00000			
		VV	Součet		35,00000			
815	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	77,20800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311113					
		VV	" Reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((22,7+13,9)*3,0)*0,3		32,94000			
			VV " Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((5,0*8+5,4+7,3)*2,8)*0,3		44,26800			
			VV Součet		77,20800			
			VV " POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 30 % z celkové plochy konstrukce "					
816	K	985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	13,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311313					
			VV " Reprofilace betonu - uvažována tl. do 3 mm "					
			VV " Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (12,8+9,3+12,9)*0,3		10,50000			
			VV " Reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (3,6+5,6)*0,3		2,76000			
			VV Součet		13,26000			
			VV " POZN: Reprofilace a stěrka uvažována v maximální ploše 30 % z celkové plochy konstrukce "					
817	K	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	35,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311911					
			VV " Příplatek za provádění reprofilace ve stísněném prostoru - v anglických dvorcích "					
			VV " Příplatek za reprofilace ŽB konstrukcí anglických dvorků " (12,8+9,3+12,9)		35,00000			
			VV Součet		35,00000			
819	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	301,56000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324111					
			VV " Případný ochranný nátěr betonových konstrukcí anglických dvorků "					
			VV " Ochranný nátěr ŽB konstrukcí anglických dvorků - dna " (12,8+9,3+12,9)		35,00000			
			VV " Ochranný nátěr ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnějších stěn " ((22,7+13,9)*3,0)		109,80000			
			VV " Ochranný nátěr ŽB konstrukcí anglických dvorků - vnitřních stěn " ((5,0*8+5,4+7,3)*2,8)		147,56000			
			VV " Ochranný nátěr ŽB konstrukcí anglických dvorků - horních ploch " (3,6+5,6)		9,20000			
			VV Součet		301,56000			
			VV " POZN: Výměra vztažena na celkovou plochu ŽB konstrukcí anglických dvorků "					
172	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	4,35200		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151					
			P Poznámka k položce:					
			" V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "					
			VV " Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "					
			VV " Směsný stavební odpad " (0,155)+(3,261)		3,41600			
			VV " Směsný stavební odpad - navýšení množství vlivem doplnění položek na řezání otvorů v SDK - ZD č. 21 "		0,93600			
			VV 0,105+0,04+0,56+0,112+0,022+0,031+0,011+0,055		0,93600			
			VV Součet		4,35200			
173	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,35200		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
			VV " Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "					
			VV " Směsný stavební odpad " (0,155)+(3,261)		3,41600			
			VV " Směsný stavební odpad - navýšení množství vlivem doplnění položek na řezání otvorů v SDK - ZD č. 21 "		0,93600			
			VV 0,105+0,04+0,56+0,112+0,022+0,031+0,011+0,055		0,93600			
			VV Součet		4,35200			
174	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,16800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
			VV " Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 10 km "					
			VV " Směsný stavební odpad " (3,416)*9		30,74400			
			VV " Směsný stavební odpad - navýšení množství vlivem řezání otvorů v SDK - ZD č. 21 "		8,42400			
			VV (0,105+0,04+0,56+0,112+0,022+0,031+0,011+0,055)*9		8,42400			
			VV Součet		39,16800			
175	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4,35200		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
			P Poznámka k položce:					
			" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			VV " Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Směsný stavební odpad " (3,416)		3,41600			
	VV		" Směsný stavební odpad - navýšení množství vlivem doplnění položek na řezání otvorů v SDK - ZD č. 21 " (0,936)		0,93600			
	VV		Součet		4,35200			
D	99		Přesun hmot				0,00	
176	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2 872,61000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009					
	VV		" Přesun hmot pro objekt urgentu " 2851,382+13,935		2 865,31700			
	VV		" Úprava množství vlivem změn z ZD č. 13 " (0,051+0,201+0,475+0,071+4,666+0,808+0,142+0,622+0,038+0,164+0,055)		7,29300			
	VV		Součet		2 872,61000			
177	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	136,75000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
	VV		" Přesun hmot pro zásyp okolo anglických dvorků " 86,43+50,32		136,75000			
	VV		Součet		136,75000			
178	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	51,69500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998004011					
	VV		" Přesun hmot pro mikropiloty. " 35,006		35,00600			
	VV		" Přesun hmot pro zajištění stavební jámy - úprava po ZD č. 21 " 16,689		16,68900			
	VV		Součet		51,69500			
179	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " (40,0)		40,00000			
	VV		Součet		40,00000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
180	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	110,55000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161383					
	VV		" Lišta popové fólie kolem nepodsklepené části budovy " (100,5)*1,1		110,55000			
	VV		Součet		110,55000			
181	K	711141559 RTO	Provedení izolace pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	948,60000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - hliník-polyester kombinace + skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakaširovaná spalná fólie "					
	VV		" Provedení HI na vodorovné ploše "					
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. PP - část A " 384,4		384,40000			
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. PP - část B " 145,8		145,80000			
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. PP - část B - stávající základ " 42,0		42,00000			
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. NP " (225,4+151,0)		376,40000			
	VV		Součet		948,60000			
182	M	62856010 RTO	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm	m2	1 090,89000		0,00	vlastní
	VV		" HI z SBS modifikovaného asfaltového pásu "					
	VV		" Vodorovná HI " (384,4+145,8+42,0+376,4)*1,15		1 090,89000			
	VV		Součet		1 090,89000			
183	K	711111001 RTO	Provedení izolace vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	948,60000		0,00	vlastní
	VV		" Provedení asfaltového laku pod vodorovnou HI "					
	VV		" Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci "					
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. PP - část A " 384,4		384,40000			
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. PP - část B " 145,8		145,80000			
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. PP - část B - stávající základ " 42,0		42,00000			
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. NP " (225,4+151,0)		376,40000			
	VV		Součet		948,60000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,41738		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" penetrační lak asfaltový - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Peentrační lak pod vodorovnou HI " ((948,6*0,4)/1000)*1,1		0,41738			
	VV		Součet		0,41738			
185	K	711142559 RTO	Provedení izolace pásy přitavením svislé NAIP	m2	319,54000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - hliník-polyester kombinace + skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakaširovaná spalná fólie "					
	VV		" Provedení HI na svislé ploše "					
	VV		" Svislá hydroizolace - na obvodové konstrukce " (55,55+181,56)		237,11000			
	VV		" Svislá hydroizolace - ve styku nové a stávající konstrukce - odhad - 5 % z vodorovné konstrukce " (948,6)*0,05		47,43000			
	VV		" Svislá hydroizolace - rezerva pro doplnění při bourání otvorů - odhad 35 m2 " (35,0)		35,00000			
	VV		Součet		319,54000			
186	M	62856010 RTO	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm	m2	383,44800		0,00	vlastní
	VV		" HI z SBS modifikovaného asfaltového pásu "					
	VV		" Sivsá HI " (237,11+47,43+35,0)*1,2		383,44800			
	VV		Součet		383,44800			
187	K	711112001 RTO	Provedení izolace svislé za studena nátěrem penetračním	m2	319,54000		0,00	vlastní
	VV		" Provedení asfaltového laku pod vodorovnou HI "					
	VV		" Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci "					
	VV		" Svislá hydroizolace - na obvodové konstrukce " (55,55+181,56)		237,11000			
	VV		" Svislá hydroizolace - ve styku nové a stávající konstrukce - odhad - 5 % z vodorovné konstrukce " (948,6)*0,05		47,43000			
	VV		" Svislá hydroizolace - rezerva pro doplnění při bourání otvorů - odhad 35 m2 " (35,0)		35,00000			
	VV		Součet		319,54000			
188	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,14699		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" penetrační lak asfaltový - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Peentrační lak pod vodorovnou HI " ((319,54*0,4)/1000)*1,15		0,14699			
	VV		Součet		0,14699			
189	K	711999901 SPC	Příplatek k izolacím proti vlhkosti, vodě a plynům za provedení detailů a dalších prvků samostatně nespecifikované	m2	1 268,14000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Příplatek za řešení detailů a dalších prvků při realizaci HI. Např.: - za zesílení hydroizolace v rozích a koutech; - za systémové řešení prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel); - za provedení spojů a těsnění HI u prostupů v 2. kategorii těsnosti; - za ometení povrchu před provedením nátěru; - další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení HI. " " POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu HI "					
	VV		" Příplatek k provedení HI za provedení detailů a samostatně nespecifikované prvky a práce." (948,6)+(319,54)		1 268,14000			
	VV		Součet		1 268,14000			
190	K	998711212	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m- 2,47 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711212					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 2,47. "					
191	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2161					
	P		Poznámka k položce: " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
	D	712 - 1	D+M Střecha plochá - extenzivní zeleň - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.S1				0,00	
192	K	712771521 RTO	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	579,26000		0,00	vlastní
	VV		" Montáž rozvodníkůvé rohože "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " Rozchodníková rohož - předpěstovaná vegetační rohož s vytlívající kokosovou rohoží, protkaná PP sítkou, s vrstvou substrátu "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)			579,26000		
			VV Součet			579,26000		
193	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	637,18600		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV " Rozchodníková rohož "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,1			637,18600		
			VV Součet			637,18600		
194	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	579,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401					
			VV " Provedení substrátu "					
			VV " Extenzivní vegetační substrát vhodný pro pěstování rozchodníků a bylin tl. 80 mm "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)			579,26000		
			VV Součet			579,26000		
195	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	48,65784		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV " Substrát pro vegetační střechu "					
			VV " Střecha nad 1.NP " ((579,26)*0,08)*1,05			48,65784		
			VV Součet			48,65784		
196	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	579,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771271					
			VV " Montáž filtrační netkané textilie "					
			VV " Filtrační netkaná textilie pro extenzivní a intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu (125 g/m2) "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)			579,26000		
			VV Součet			579,26000		
197	M	69311020 RTO	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 125g/m2	m2	666,14900		0,00	vlastní
			VV " Filtrační netkaná textilie "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,15			666,14900		
			VV Součet			666,14900		
198	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	579,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771223					
			VV " Montáž drenážního a hydroakumulačního prvku "					
			VV " Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)			579,26000		
			VV Součet			579,26000		
199	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm	m2	666,14900		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV " Drenážní a hydroakumulační prvek "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,15			666,14900		
			VV Součet			666,14900		
200	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	579,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771101					
			VV " Montáž ochranné rohože "					
			VV " Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a polypropylenového regenerátu (600g/m2) tl.4 mm "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)			579,26000		
			VV Součet			579,26000		
201	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	666,14900		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV " Ochranná rohož "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,15			666,14900		
			VV Součet			666,14900		
202	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	579,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
			VV " Montáž natavitelného asfaltového pásu "					
			VV " Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spáženou vložkou 300g/m2 - tl. 5,2 mm "					
			VV " Střecha nad 1.NP " (579,26)			579,26000		
			VV Součet			579,26000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	M	62855099 SPC	asfaltový pás tl. 5,2 mm	m2	666,14900		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Natavitelný asfaltový pás "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,15		666,14900			
	VV		Součet		666,14900			
204	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	579,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111					
	VV		" Provedení asfaltového samolepícího pásu "					
	VV		" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)		579,26000			
	VV		Součet		579,26000			
205	M	62856009 SPC	asfaltový pás tl. 3,0 mm	m2	666,14900		0,00	vlastní
	VV		" Samolepící asfaltový pás "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,15		666,14900			
	VV		Součet		666,14900			
206	K	713141336 RTO	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	m2	579,26000		0,00	vlastní
	VV		" Montáž spádových klínů "					
	VV		" Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 300 mm "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)		579,26000			
	VV		Součet		579,26000			
207	M	28376149 SPC	spádové klíny tl. 20 - 300 mm	m3	114,69348		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 180 mm. "					
	VV		" Spádové klíny - izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K),- tl. 20 - 300 mm "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)*0,18*1,10		114,69348			
	VV		Součet		114,69348			
208	K	713141152 RTO	Montáž izolace tepelné střech plochých 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	579,26000		0,00	vlastní
	VV		" Montáž tepelní izolace střech ve 2 vrstvách "					
	VV		" Tepelná izolace kladená ve dvou vrstvách - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 260 mm "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)		579,26000			
	VV		Součet		579,26000			
209	M	28376598 SPC	tepelná izolace tl. 120 mm	m2	637,18600		0,00	vlastní
	VV		" Tepelná izolace PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,10		637,18600			
	VV		Součet		637,18600			
210	M	28376599 SPC	tepelná izolace tl. 140 mm	m2	637,18600		0,00	vlastní
	VV		" Tepelná izolace PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,10		637,18600			
	VV		Součet		637,18600			
211	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	579,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu "					
	VV		" Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníko-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)		579,26000			
	VV		Součet		579,26000			
212	M	62836119 SPC	natavitelný asfaltový pás tl. 4 mm	m2	666,14900		0,00	vlastní
	VV		" Natavitelný asfaltový pás "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)*1,15		666,14900			
	VV		Součet		666,14900			
213	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	579,26000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
	VV		" Provedení penetračního nátěru "					
	VV		" Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " (579,26)		579,26000			
	VV		Součet		579,26000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,25487		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Penetrační asfaltový nátěr - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Střecha nad 1.NP " ((579,26*0,4)/1000)*1,1		0,25487			
	VV		Součet		0,25487			
	D	712 - 2	D+M Střecha plochá - kačírek - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.S2				0,00	
215	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	26,44000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771201					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" POZN: Jelikož se jedná o kačírek u atiky "					
	VV		" Provedení vrstvy z kačírku "					
	VV		" Praní říční štěrku - kačírek - frakce 8-16 - tl. 80 mm "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
216	M	58337401	<i>kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16</i>	t	3,44249		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Prané říční kamenivo - kačírek "					
	VV		" Střecha " (26,44)*0,08*1,55*1,05		3,44249			
	VV		Součet		3,44249			
217	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	26,44000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771271					
	VV		" Montáž filtrační netkané textílie "					
	VV		" Filtrační netkaná textílie pro extenzivní a intenzivní ozelenění z polyester/polypropylen (125 g/m2) "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
218	M	69311020 RTO	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 125g/m2</i>	m2	30,40600		0,00	vlastní
	VV		" Filtrační netkaná textílie "					
	VV		" Střecha " (26,44)*1,15		30,40600			
	VV		Součet		30,40600			
219	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	26,44000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771223					
	VV		" Montáž drenážního a hydroakumulačního prvku "					
	VV		" Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
220	M	69334004	<i>fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm</i>	m2	30,40600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Drenážní a hydroakumulační prvek "					
	VV		" Střecha " (26,44)*1,15		30,40600			
	VV		Součet		30,40600			
221	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	26,44000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771101					
	VV		" Montáž ochranné rohože "					
	VV		" Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a polypropylenového regenerátu (600g/m2) tl.4 mm "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
222	M	69334100	<i>rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm</i>	m2	30,40600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Ochranná rohož "					
	VV		" Střecha " (26,44)*1,15		30,40600			
	VV		Součet		30,40600			
223	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	26,44000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu "					
	VV		" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2 - tl. 5,2 mm "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	M	62855099 SPC	asfaltový pás tl. 5,2 mm	m2	30,40600		0,00	vlastní
	VV		" Natavitelný asfaltový pás "					
	VV		" Střecha " (26,44)*1,15		30,40600			
	VV		Součet		30,40600			
225	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	26,44000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111					
	VV		" Provedení asfaltového samolepicího pásu "					
	VV		" SBS asfaltový modifikovaný samolepicí pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
226	M	62856009 SPC	asfaltový pás tl. 3,0 mm	m2	30,40600		0,00	vlastní
	VV		" Samolepicí asfaltový pás "					
	VV		" Střecha " (26,44)*1,15		30,40600			
	VV		Součet		30,40600			
227	K	713141336 RTO	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	m2	26,44000		0,00	vlastní
	VV		" Montáž spádových klínů "					
	VV		" Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 300 mm "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
228	M	28376149 SPC	spádové klíny tl. 20 - 300 mm	m3	8,72520		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 180 mm. "					
	VV		" Spádové klíny - izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K), - tl. 20 - 300 mm "					
	VV		" Střecha " (26,44)*0,3*1,10		8,72520			
	VV		Součet		8,72520			
229	K	713141152 RTO	Montáž izolace tepelné střech plochých 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	26,44000		0,00	vlastní
	VV		" Montáž tepelní izolace střech ve 2 vrstvách "					
	VV		" Tepelná izolace kladená ve dvou vrstvách - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 260 mm "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
230	M	28376598 SPC	tepelná izolace tl. 120 mm	m2	29,08400		0,00	vlastní
	VV		" Tepelná izolace PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) "					
	VV		" Střecha " (26,44)*1,10		29,08400			
	VV		Součet		29,08400			
231	M	28376599 SPC	tepelná izolace tl. 140 mm	m2	29,08400		0,00	vlastní
	VV		" Tepelná izolace PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) "					
	VV		" Střecha " (26,44)*1,10		29,08400			
	VV		Součet		29,08400			
232	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	26,44000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu "					
	VV		" Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
233	M	62836119 SPC	natavitelný asfaltový pás tl. 4 mm	m2	30,40600		0,00	vlastní
	VV		" Natavitelný asfaltový pás "					
	VV		" Střecha " (26,44)*1,15		30,40600			
	VV		Součet		30,40600			
234	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	26,44000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
	VV		" Provedení penetračního nátěru "					
	VV		" Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel "					
	VV		" Střecha " (26,44)		26,44000			
	VV		Součet		26,44000			
235	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,01163		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Penetrační asfaltový nátěr - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Střecha " ((26,44*0,4)/1000)*1,1		0,01163			
	VV		Součet		0,01163			
D		712 - 3	Povlakové krytiny - Ostatní práce a materiál povlakových krytin mimo skladeb				0,00	
236	K	712999901 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou střešního pláště - Specifikace dle PD	m2	605,70000		0,00	vlastní
	VV		" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností apod." (579,26+26,44)		605,70000			
	VV		Součet		605,70000			
237	K	712999902 SPC	Příplatek k povlakovým krytinám za provedení detailů a dalších prvků	m2	605,70000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Příplatek za řešební detailů a dalších prvků při pokládce střešního práce. Např.: - za zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů; - za zesílení TI v místě vpustí; - za použití jiného truhu kotvení vrstev než je v položce - složitější provedení; - další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení povlakových krytin - skaldby střeš. " " POZN: Výměra vztahena a celkovou plochu střeš "					
	VV		" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností apod." (579,26+26,44)		605,70000			
	VV		Součet		605,70000			
238	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m - 2,71 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 2,71. " " POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé části "					
239	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	40,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2161					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " (40,0)		40,00000			
	VV		" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod."					
	VV		Součet		40,00000			
D		713	Izolace tepelné				0,00	
D		713 - 1	D+M KZS - kamenná vlna tl. 300 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F1				0,00	
240	K	783826625 RTO	Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky	m2	261,58000		0,00	vlastní
	VV		" Fasádní barva na omítku "					
	VV		" Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (104,4+75,8+57,6)*1,10		261,58000			
	VV		Součet		261,58000			
241	K	783823165 RTO	Systémová penetrace pod fasádní barvu	m2	261,58000		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod fasádní barvu "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (104,4+75,8+57,6)*1,10		261,58000			
	VV		Součet		261,58000			
242	K	622381032 RTO	Minerální omítka hlazená	m2	261,58000		0,00	vlastní
	VV		" Omítka na izolaci "					
	VV		" Minerální omítka hlazená "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (104,4+75,8+57,6)*1,10		261,58000			
	VV		Součet		261,58000			
243	K	622151001 RTO	Penetrace pod minerální omítku	m2	261,58000		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod omítku "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (104,4+75,8+57,6)*1,10		261,58000			
	VV		Součet		261,58000			
244	K	622142001 RTO	Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostřikující vodě + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů	m2	261,58000		0,00	vlastní
	VV		" Tmel do skladby zateplení "					
	VV		" Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostřikující vodě:					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (104,4+75,8+57,6)*1,10		261,58000			
	VV		Součet		261,58000			
245	K	713999933 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	273,47000		0,00	vlastní
	VV		" Perlínka do tmelu "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (104,4+75,8+57,6)*1,15			273,47000		
	VV		Součet			273,47000		
246	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	237,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131143					
	VV		" Montáž TI "					
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 300 mm, lepeno minerálním lepicím tmelem "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (104,4+75,8+57,6)			237,80000		
	VV		Součet			237,80000		
247	M	63151548	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 300mm	m2	261,58000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 300 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (104,4+75,8+57,6)*1,10			261,58000		
	VV		Součet			261,58000		
	D	713 - 2	D+M KZS - zateplení nad terénem, EPS Perimetr tl. 220 mm - Specif. dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F2				0,00	
248	K	783826625 RTO	Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky	m2	61,10500		0,00	vlastní
	VV		" Fasádní barva na omítku "					
	VV		" Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky "					
	VV		" Zateplení budovy - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (26,75+6,0+22,8)*1,10			61,10500		
	VV		Součet			61,10500		
249	K	783823165 RTO	Systémová penetrace pod fasádní barvu	m2	61,10500		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod fasádní barvu "					
	VV		" Zateplení budovy - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (26,75+6,0+22,8)*1,10			61,10500		
	VV		Součet			61,10500		
250	K	622381032 RTO	Minerální omítka hlazená	m2	61,10500		0,00	vlastní
	VV		" Omítka na izolaci "					
	VV		" Minerální omítka hlazená "					
	VV		" Zateplení budovy - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (26,75+6,0+22,8)*1,10			61,10500		
	VV		Součet			61,10500		
251	K	622151001 RTO	Penetrace pod minerální omítku	m2	61,10500		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod omítku "					
	VV		" Zateplení budovy - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (26,75+6,0+22,8)*1,10			61,10500		
	VV		Součet			61,10500		
252	K	622142001 RTO	Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostřikující vodě + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů	m2	61,10500		0,00	vlastní
	VV		" Tmel do skladby zateplení "					
	VV		" Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostřikující vodě: "					
	VV		" Zateplení budovy - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (26,75+6,0+22,8)*1,10			61,10500		
	VV		Součet			61,10500		
253	K	713999933 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	63,88250		0,00	vlastní
	VV		" Perlinka do tmelu "					
	VV		" Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (26,75+6,0+22,8)*1,15			63,88250		
	VV		Součet			63,88250		
254	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	55,55000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131143					
	VV		" Montáž TI "					
	VV		" Tepelná izolace soklový EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m.K), celoplošně lepený bitumenovým lepidlem - tl. 220 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (26,75+6,0+22,8)			55,55000		
	VV		Součet			55,55000		
255	M	28376363 RTO	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 220mm	m2	61,10500		0,00	vlastní
	VV		" Tepelná izolace soklový EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m.K) - tl. 220 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (26,75+6,0+22,8)*1,10			61,10500		
	VV		Součet			61,10500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713 - 3		D+M KZS - zateplení pod terénem, EPS Perimetr tl. 220 mm - Specif. dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F3				0,00	
256	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	208,79400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161115					
		VV	" Nopová f=olie na ochranu "					
		VV	" Zateplení pod terénem - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (71,99+50,98+58,59)*1,15		208,79400			
		VV	Součet		208,79400			
257	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	208,79400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123					
		VV	" Ochranná geotextilie "					
		VV	" Zateplení pod terénem - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (71,99+50,98+58,59)*1,15		208,79400			
		VV	Součet		208,79400			
258	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	181,56000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131143					
		VV	" Montáž TI "					
		VV	" Tepelná izolace soklový EPS Perimetr $\lambda = 0,034$ W/(m.K), celoplošně lepený bitumenovým lepidlem - tl. 220 mm "					
		VV	" Zateplení pod terénem - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (71,99+50,98+58,59)		181,56000			
		VV	Součet		181,56000			
259	M	28376363 RTO	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 220mm	m2	199,71600		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Tepelná izolace soklový EPS Perimetr $\lambda = 0,034$ W/(m.K) - tl. 220 mm "					
		VV	" Zateplení pod terénem - PERIMETR - Urgent - ZÁPAD, SEVER, JIH " (71,99+50,98+58,59)*1,10		199,71600			
		VV	Součet		199,71600			
D	713 - 4		D+M Zateplení vnitřní části atiky kamenná vlna tl. 160 mm - Spec. dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F4				0,00	
260	K	712341559 RTO	Provedení povlakové krytiny střech pásy NAIP přitavením v plné ploše - svislé části atiky	m2	68,85000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " POZN: Určení výšek skladby: - Pro HI spodní - natavitelný SBS pás uvažována výška 0,3 m; - pro výšku vnitřní HI - Asfaltový SBS samolepící pás a natavitelný pás uvažována výška 0,5 m. "					
		VV	" Montáž natavitelného asfaltového pásu - na svislé stěny "					
		VV	" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2 - tl. 5,2 mm "					
		VV	" Vnitřní zateplení atiky. " (137,7)*0,5		68,85000			
		VV	Součet		68,85000			
261	M	62855099 SPC	asfaltový pás tl. 5,2 mm	m2	82,62000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " POZN: Určení výšek skladby: - Pro HI spodní - natavitelný SBS pás uvažována výška 0,3 m; - pro výšku vnitřní HI - Asfaltový SBS samolepící pás a natavitelný pás uvažována výška 0,5 m. "					
		VV	" Natavitelný asfaltový pás "					
		VV	" Vnitřní zateplení atiky. " (68,85)*1,2		82,62000			
		VV	Součet		82,62000			
262	K	712331111 RTO	Provedení povlakové krytiny střech podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící - svislé části atiky	m2	68,85000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " POZN: Určení výšek skladby: - Pro HI spodní - natavitelný SBS pás uvažována výška 0,3 m; - pro výšku vnitřní HI - Asfaltový SBS samolepící pás a natavitelný pás uvažována výška 0,5 m. "					
		VV	" Provedení asfaltového samolepícího pásu "					
		VV	" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm "					
		VV	" Vnitřní zateplení atiky. " (137,7)*0,5		68,85000			
		VV	Součet		68,85000			
263	M	62856009 SPC	asfaltový pás tl. 3,0 mm	m2	82,62000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " POZN: Určení výšek skladby: - Pro HI spodní - natavitelný SBS pás uvažována výška 0,3 m; - pro výšku vnitřní HI - Asfaltový SBS samolepící pás a natavitelný pás uvažována výška 0,5 m. "					
		VV	" Samolepící asfaltový pás "					
		VV	" Vnitřní zateplení atiky. " (68,85)*1,2		82,62000			
		VV	Součet		82,62000			
264	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	123,93000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131143					
		VV	" Montáž TI vnitř strany atiky "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 160 mm - lepeno minerálním lepícím tmelem. "					
	VV		" Vnitřní zateplení atiky. " (137,7)*0,9		123,93000			
	VV		Součet		123,93000			
265	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	136,32300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 160 mm "					
	VV		" Vnitřní zateplení atiky. " (123,93)*1,10		136,32300			
	VV		Součet		136,32300			
266	K	712341559 RTO	Provedení povlakové krytiny střech pásy NAIP přitavením v plné ploše - svislé části atiky	m2	41,31000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " POZN: Určení výšek skladby: - Pro HI spodní - natavitelný SBS pás uvažována výška 0,3 m; - pro výšku vnitřní HI - Asfaltový SBS samolepící pás a natavitelný pás uvažována výška 0,5 m. "					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu "					
	VV		" Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm "					
	VV		" Vnitřní zateplení atiky. " (137,7)*0,3		41,31000			
	VV		Součet		41,31000			
267	M	62836119 SPC.1	asfaltový pás tl. 4,0 mm	m2	49,57200		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " POZN: Určení výšek skladby: - Pro HI spodní - natavitelný SBS pás uvažována výška 0,3 m; - pro výšku vnitřní HI - Asfaltový SBS samolepící pás a natavitelný pás uvažována výška 0,5 m. "					
	VV		" Natavitelný asfaltový pás "					
	VV		" Vnitřní zateplení atiky. " (41,31)*1,20		49,57200			
	VV		Součet		49,57200			
268	K	712311101 RTO	Provedení povlakové krytiny střech za studena lakem penetračním nebo asfaltovým - svislé části atiky	m2	41,31000		0,00	vlastní
	VV		" Provedení penetračního nátěru "					
	VV		" Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel "					
	VV		" Vnitřní zateplení atiky. " (137,7)*0,3		41,31000			
	VV		Součet		41,31000			
269	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,01900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: " Penetrační asfaltový nátěr - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 "					
	VV		" Vnitřní zateplení atiky. " ((41,31*0,4)/1000)*1,15		0,01900			
	VV		Součet		0,01900			
	D	713 - 5	D+M KZS - kamenná vlna tl. 300 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F9				0,00	
270	K	787911901 SPC	Montáž tepleně tvrzeného skla vč. testu a veškerého příslušenství	m2	65,72000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Tepelně tvrzené sklo rozměruu cca 1300 x 1200 mm s HST testem proti samovolné explozi potažené vnitřní strany neprůhlednou vrstvou skloviny barvy RAL 6026, podlepené z vnitřní strany bezpečnostní fólií. Kotvení 4 prvky strukturálního zasklení Ø 40 mm - nerez brus "					
	VV		" Montáž tvrzeného skla "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24		65,72000			
	VV		Součet		65,72000			
271	M	63413299 SPC	dodávka - tepleně tvrzené sklo	m2	72,29200		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Tepelně tvrzené sklo rozměruu cca 1300 x 1200 mm s HST testem proti samovolné explozi potažené vnitřní strany neprůhlednou vrstvou skloviny barvy RAL 6026, podlepené z vnitřní strany bezpečnostní fólií."					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24*1,10		72,29200			
	VV		Součet		72,29200			
272	K	783826625 RTO	Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky	m2	72,29200		0,00	vlastní
	VV		" Fasádní barva na omítku "					
	VV		" Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24*1,10		72,29200			
	VV		Součet		72,29200			
273	K	783823165 RTO	Systémová penetrace pod fasádní barvu	m2	72,29200		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pdo fasádní barvu "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24*1,10		72,29200			
	VV		Součet		72,29200			
274	K	622381032 RTO	Minerální omítka hlazená	m2	72,29200		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Omítka na izolaci "					
	VV		" Minerální omítka hlazená "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24*1,10		72,29200			
	VV		Součet		72,29200			
275	K	622151001 RTO	Penetrace pod minerální omítku	m2	72,29200		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pdo omítku "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24*1,10		72,29200			
	VV		Součet		72,29200			
276	K	622142001 RTO	Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostříkující vodě + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů	m2	72,29200		0,00	vlastní
	VV		" Tmel do skladby zateplení "					
	VV		" Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostříkující vodě:					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24*1,10		72,29200			
	VV		Součet		72,29200			
277	K	713999933 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	75,57800		0,00	vlastní
	VV		" Perlinka do tmelu "					
	VV		" Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24*1,15		75,57800			
	VV		Součet		75,57800			
278	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	65,72000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131143					
	VV		" Montáž TI "					
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 300 mm, lepeno minerálním lepicím tmelem "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24		65,72000			
	VV		Součet		65,72000			
279	M	63151548	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 300mm	m2	72,29200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 300 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD " (44,9+8,1)*1,24*1,10		72,29200			
	VV		Součet		72,29200			
	D	713 - 6	D+M Úprava venkovních ŽB pilířů - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.F10				0,00	
280	K	783826625 RTO	Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky	m2	14,45400		0,00	vlastní
	VV		" Fasádní barva na omítku "					
	VV		" Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky "					
	VV		" Sloupy - Urgent - ZÁPAD " (8,45+4,69)*1,10		14,45400			
	VV		Součet		14,45400			
281	K	783823165 RTO	Systémová penetrace pod fasádní barvu	m2	14,45400		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pdo fasádní barvu "					
	VV		" Sloupy - Urgent - ZÁPAD " (8,45+4,69)*1,10		14,45400			
	VV		Součet		14,45400			
282	K	622381032 RTO	Minerální omítka hlazená	m2	14,45400		0,00	vlastní
	VV		" Omítka na izolaci "					
	VV		" Minerální omítka hlazená "					
	VV		" Sloupy - Urgent - ZÁPAD " (8,45+4,69)*1,10		14,45400			
	VV		Součet		14,45400			
283	K	622151001 RTO	Penetrace pod minerální omítku	m2	14,45400		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod omítku "					
	VV		" Sloupy - Urgent - ZÁPAD " (8,45+4,69)*1,10		14,45400			
	VV		Součet		14,45400			
284	K	622142001 RTO.1	Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů	m2	14,45400		0,00	vlastní
	VV		" Tmel do skladby zateplení "					
	VV		" Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostříkující vodě:					
	VV		" Sloupy - Urgent - ZÁPAD " (8,45+4,69)*1,10		14,45400			
	VV		Součet		14,45400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	71399933 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	15,11100		0,00	vlastní
	VV		" Perlinka do tmelu "					
	VV		" Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm "					
	VV		" Sloupy - Urgent - ZÁPAD " (8,45+4,69)*1,15		15,11100			
	VV		Součet		15,11100			
	D	713 - 7	D+M KZS - minerální vlna tl. 100 mm - doplnění zateplení				0,00	
286	K	622521042	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn	m2	7,12500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521042					
	VV		" Silikátová jemnozrná paropropustná probarvená omítka, základ nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, JIH " (4,9+0,8)*1,25		7,12500			
	VV		" POZN. : Ztratné ve výši 25% z důvodů přesahů materiálu v místech přechodu nového a stávajícího zateplení. "					
	VV		Součet		7,12500			
287	K	622151001 RTO	Penetrace pod minerální omítku	m2	7,12500		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pdo omítku "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, JIH " (4,9+0,8)*1,25		7,12500			
	VV		" POZN. : Ztratné ve výši 25% z důvodů přesahů materiálu v místech přechodu nového a stávajícího zateplení. "					
	VV		Součet		7,12500			
288	K	622142001 RTO.1	Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů	m2	7,12500		0,00	vlastní
	VV		" Tmel do skladby zateplení "					
	VV		" Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostříkující vodě:					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, JIH " (4,9+0,8)*1,25		7,12500			
	VV		" POZN. : Ztratné ve výši 25% z důvodů přesahů materiálu v místech přechodu nového a stávajícího zateplení. "					
	VV		Součet		7,12500			
289	K	71399935 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	7,12500		0,00	vlastní
	VV		" Perlinka do tmelu "					
	VV		: Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, JIH " (4,9+0,8)*1,25		7,12500			
	VV		" POZN. : Ztratné ve výši 25% z důvodů přesahů materiálu v místech přechodu nového a stávajícího zateplení. "					
	VV		Součet		7,12500			
290	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131143					
	VV		" Montáž TI "					
	VV		" Tepelná izolace EPS λ = 0,037 W/(m.K), celoplošně lepený bitumenovým lepidlem, kotvený - tl. 100 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, JIH " (4,9+0,8)		5,70000			
	VV		Součet		5,70000			
291	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	6,27000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Tepelná izolace EPS λ = 0,037 W/(m.K) - tl. 100 mm "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, JIH " (4,9+0,8)*1,10		6,27000			
	VV		Součet		6,27000			
292	K	783813101 RTO	Penetrace pro vyrovnání nasákavosti podkladu před provedením zateplení	m2	6,27000		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace na stávající podklad "					
	VV		" Zateplení budovy - Urgent - ZÁPAD, JIH " (4,9+0,8)*1,10		6,27000			
	VV		Součet		6,27000			
	D	713 - 8	D+M Zateplení vrchní strany atik, kamenná vlny tl. 100 mm				0,00	
293	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	86,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu "					
	VV		" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2 - tl. 5,2 mm "					
	VV		" Zateplení vrchních atik nad 1.NP " (86,5)		86,50000			
	VV		Součet		86,50000			
294	M	62855099 SPC	asfaltový pás tl. 5,2 mm	m2	99,47500		0,00	vlastní
	VV		" Natavitelný asfaltový pás "					
	VV		" Zateplení vrchních atik nad 1.NP " (86,5)*1,15		99,47500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		99,47500			
295	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	86,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111					
	VV		" Provedení asfaltového samolepícího pásu "					
	VV		" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm "					
	VV		" Zateplení vrchních atik nad 1.NP " (86,5)		86,50000			
	VV		Součet		86,50000			
296	M	62856009 SPC	asfaltový pás tl. 3,0 mm	m2	99,47500		0,00	vlastní
	VV		" Samolepící asfaltový pás "					
	VV		" Zateplení vrchních atik nad 1.NP " (86,5)*1,15		99,47500			
	VV		Součet		99,47500			
297	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	86,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131143					
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, $\lambda = 0,036$ W/(m.K) - tl. 100 mm, lepeno minerálním lepicím tmelem "					
	VV		" Zateplení vrchních atik nad 1.NP " (86,5)		86,50000			
	VV		Součet		86,50000			
298	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	95,15000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Zateplení vrchních atik nad 1.NP " (86,5)*1,10		95,15000			
	VV		Součet		95,15000			
	D	713 - 9	D+M KZS - kamenná vlna tl. 120 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.H1				0,00	
299	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	155,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111128					
	VV		" Montáž TI "					
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, $\lambda = 0,036$ W/(m.K) - tl. 300 mm, lepeno minerálním lepicím tmelem "					
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupní části - Urgent " (155,4)		155,40000			
	VV		Součet		155,40000			
300	M	63142026	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 120mm	m2	170,94000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, $\lambda = 0,036$ W/(m.K) - tl. 120 mm "					
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupní části - Urgent " (155,4)*1,10		170,94000			
	VV		Součet		170,94000			
301	K	621142001 RTO	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	178,71000		0,00	vlastní
	VV		" Perlínka do tmelu "					
	VV		" Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm "					
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupní části - Urgent " (155,4)*1,15		178,71000			
	VV		Součet		178,71000			
302	K	621142001 RT1	Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů	m2	170,94000		0,00	vlastní
	VV		" Tmel do skladby zateplení "					
	VV		" Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostříkující vodě:					
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupní části - Urgent " (155,4)*1,10		170,94000			
	VV		Součet		170,94000			
303	K	621151001 RTO	Penetrace pod minerální omítku	m2	170,94000		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod omítku "					
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupní části - Urgent " (155,4)*1,10		170,94000			
	VV		Součet		170,94000			
304	K	621381032 RTO	Minerální omítká hlazená	m2	170,94000		0,00	vlastní
	VV		" Omítká na izolaci "					
	VV		" Minerální omítká hlazená "					
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupní části - Urgent " (155,4)*1,10		170,94000			
	VV		Součet		170,94000			
305	K	783823165 RTO	Systémová penetrace pod fasádní barvu	m2	170,94000		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod fasádní barvu "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupní části - Urgent " (155,4)*1,10			170,94000			
	VV		Součet			170,94000			
306	K	783826625 RTO	Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky	m2	170,94000		0,00	vlastní	
	VV		" Fasádní barva na omítku "						
	VV		" Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky "						
	VV		" Zateplení podhledu nad vstupní části - Urgent " (155,4)*1,10			170,94000			
	VV		Součet			170,94000			
D	713 - 10		Povlakové krytiny - Ostatní práce a materiál izolací tepelných mimo skladeb				0,00		
307	K	713999901 SPC	Příplatek ke skladbám s tepelnou izolací za provedení detailů a dalších prvků samostatně nespecifikované	m2	926,72500		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " Příplatek za řešení detailů a dalších prvků při realizaceskladeb s TI. Např.: - za dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém; - za základací lišty; - za speciální druhy hmoždinek mimo standardní - např. šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží; - za zátky po provedení hmoždinek bránící tepelným mostům; - za vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny; - další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení skladeb s TI. " " POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu skladeb " " Příplatek ke skladbám v oddíle 713 za nespecifikované prvky a práce."						
	VV		(155,4+86,5+7,125+13,14+65,72+123,93+181,56+55,55+237,8)			926,72500			
	VV		Součet			926,72500			
308	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m - 1,77 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713201 Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle cenikových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,77. " " POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé části "						
309	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2161 Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."						
	P		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." (15,0)						
	VV					15,00000			
	VV		Součet			15,00000			
D	714		Akustická a protitřesová opatření				0,00		
310	K	714121901 SPC	D+M Provedení akustického obkladu stěn - Specifikace dle PD	m2	249,97500		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " V ceně rastr, spojovací, kotvící, těsnící a doplňkové prvky, veškeré příslušenství, materiál, apod. " " V ceně také případné vyrovnnání a úprava podkladu před provedením. " " Provedení akustického obkladu - stěny vnitřní - 1. PP - m.č. -1.05, -1.63, -1.64 " (60,45+123,4+43,4)*1,1						
	VV					249,97500			
	VV		Součet			249,97500			
311	K	714121902 SPC	D+M Provedení akustického obkladu stropu - Specifikace dle PD	m2	92,44400		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " V ceně rastr, spojovací, kotvící, těsnící a doplňkové prvky, veškeré příslušenství, materiál, apod. " " V ceně také případné vyrovnnání a úprava podkladu před provedením. " " Provedení akustického obkladu - strop - 1. PP - m.č. -1.05, -1.63, -1.64 " (23,19+51,77+9,08)*1,1						
	VV					92,44400			
	VV		Součet			92,44400			
312	K	998714201	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m - 1,05 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714201 Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle cenikových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,05. "						
313	K	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2321 Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."						
	P		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 714 " (15,0)						
	VV					15,00000			
	VV		Součet			15,00000			
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	K	763111477	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a deska 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB	m2	53,17200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111477					
		P	Poznámka k položce: "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
		VV	"S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel. profily "					
		VV	"Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
		VV	"Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "					
		VV	"SDK příčka - 1. PP." (28,73)*1,05					
		VV	"SDK příčka - 1. NP." (21,91)*1,05					
		VV	"Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		VV	Součet					
					53,17200			
315	K	763111479	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	344,75700		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111479					
		P	Poznámka k položce: "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
		VV	"S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel. profily "					
		VV	"Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
		VV	"Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "					
		VV	"SDK příčka - 1. PP." (125,26+13,912)*1,05					
		VV	"SDK příčka - 1. NP." (189,168)*1,05					
		VV	Součet					
					344,75700			
316	K	763111481	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	217,36785		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111481					
		P	Poznámka k položce: "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
		VV	"S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel. profily "					
		VV	"Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
		VV	"Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "					
		VV	"SDK příčka - 1. PP." (50,32+77,05)*1,05					
		VV	"SDK příčka - 1. NP." (79,647)*1,05					
		VV	Součet					
					217,36785			
317	K	763111481 RTO	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	18,83700		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
		P	"Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
		VV	"S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel. profily "					
		VV	"Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
		VV	"Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "					
		VV	"SDK příčka - 1. NP." (17,94)*1,05					
		VV	Součet					
					18,83700			
318	K	763111499	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s ochranou proti RTG záření DFI 2x12,5 s izolací EI 120 Rw do 66 dB	m2	37,22250		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111499					
		P	Poznámka k položce: "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			"Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
		VV	"S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel. profily "					
		VV	"Opláštění 2xDFI do všech prostor desky s obsahem síranu barnatého. "					
		VV	"SDK příčka - 1. PP." (35,45)*1,05					
		VV	Součet					
					37,22250			
319	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	47,85000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111713 " Ukončení příčky ve volném prostoru. " " 1. PP - část A " 7*2,95 " 1. NP " 8*3,4 Součet		20,65000 27,20000 47,85000			
320	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	43,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111714 " Zalomení SDK příčky " " 1. PP - část A " 8*2,95 " 1. PP - část B " 2*3,15 " 1. NP " 4*3,4 Součet		23,60000 6,30000 13,60000 43,50000			
321	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	693,20642		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717 " Penetrační nátěr SDK příček " (53,17+344,76+217,37+18,81+37,22)/1,05 " Penetrační nátěr SDK příček instalačních " (47,68)/1,05 " Penetrační nátěr ukončení příček ve volném prostoru " ((0,075*4+0,1*1+0,25*2)*2,95)+((0,1*1+0,125*2+0,25*4+0,35*1)*3,4) Součet		639,36190 45,40952 8,43500 693,20642			
824	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	57,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111720 " Vyztužení SDK konstrukcí pro pozdější přikotvení zařízení v předem určených místech, skříněk, polic, a dalšího vybavení interiéru " " Přídavné vyztužení SDK konstrukcí pro umyvadla " (5,8)+(1,3)+(3,15) " Vyztužení SDK konstrukcí pro kuchyňské a mycí linky " (7,2)+(3,0)+(15,65) " Vyztužení SDK konstrukcí pro věšáky " (0,4)*14+(0,5)*2 " Vyztužení SDK konstrukcí pro ostatní nespecifikované prvky - televize, obrazovky, držáky, baterie ZP, ... - odhad 15,0 m " (15,0) Součet		10,25000 25,85000 6,60000 15,00000 57,70000			
322	K	763111726 RTO	SDK příčka lišta / úhelník / páska na ochranu / vyztužení volných hran	m	142,59000		0,00	vlastní
			VV VV VV VV VV					
			" SDK lišta / úhelník / páska pro vyztužení volných hran - rohů, koutů. " " 1. PP - část A " (22*(2,95))*1,05 " 1. PP - část B " (2*(3,15))*1,05 " 1. NP " (19*(3,4))*1,05 Součet		68,14500 6,61500 67,83000 142,59000			
825	K	763111911	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	33,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111911 Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodů TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodů např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. " " Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací " " Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - odhadované množství 25 ks " (25,0) " Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - odhadované množství 8 ks " (8,0) Součet		25,00000 8,00000 33,00000			
830	K	763111912	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111912 Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodů TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodů např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. " " Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací " " Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - odhadované množství 2 ks " (2,0) " Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - odhadované množství 3 ks " (3,0) Součet		2,00000 3,00000 5,00000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
826	K		763111921	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	100,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111921 Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodů TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodů např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. "					
P				" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
VV				" Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - odhadované množství 80 ks " (80,0)					
VV				" Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - odhadované množství 20 ks " (20,0)					
VV				Součet					
						80,00000			
						20,00000			
						100,00000			
831	K		763111922	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	8,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111922 Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodů TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodů např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. "					
P				" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
VV				" Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - odhadované množství 3 ks " (3,0)					
VV				" Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - odhadované množství 5 ks " (5,0)					
VV				Součet					
						3,00000			
						5,00000			
						8,00000			
323	K		763113351 RTO	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací REI 45 Rw do 62 dB	m2	47,68050		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemuujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
VV				" S vloženou tepelnou izolací, se zdvojenými ocel. profily "					
VV				" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
VV				" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standardní. "					
VV				" SDK příčka instalační tl. 250 mm. "					
VV				" SDK příčka - 1. PP." (16,9)*1,05					
VV				" SDK příčka - 1. NP." (22,032)*1,05					
VV				" SDK příčka instalační tl. 350 mm. "					
VV				" SDK příčka - 1. PP." (3,126)*1,05					
VV				" SDK příčka - 1. NP." (3,352)*1,05					
VV				Součet					
						17,74500			
						23,13360			
						3,28230			
						3,51960			
						47,68050			
827	K		763121911	Zhotovení otvorů v přesazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	13,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121911 Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodů TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodů např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. "					
P				" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
VV				" Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - odhadované množství 10 ks " (10,0)					
VV				" Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - odhadované množství 3 ks " (3,0)					
VV				Součet					
						10,00000			
						3,00000			
						13,00000			
828	K		763121921	Zhotovení otvorů v přesazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	11,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121921 Poznámka k položce: " POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodů TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodů např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. "					
P				" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
VV				" Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - odhadované množství 8 ks " (8,0)					
VV				" Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - odhadované množství 3 ks " (3,0)					
						8,00000			
						3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,00000			
324	K	763122421 RTO	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	45,34530		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		"Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel. profily "					
	VV		"Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
	VV		"Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "					
	VV		"SDK stěna šachtová - 1. PP." (38,173)*1,05		40,08165			
	VV		"SDK stěna šachtová - 1. NP." (5,013)*1,05		5,26365			
	VV		Součet		45,34530			
325	K	763122423 RTO	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	19,21500		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		"Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel. profily "					
	VV		"Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
	VV		"Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "					
	VV		"SDK stěna šachtová - 1. NP." (18,3)*1,05		19,21500			
	VV		Součet		19,21500			
326	K	763121451 RTO	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	12,98850		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		"Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel. profily "					
	VV		"Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."					
	VV		"SDK stěna předsazená - 1. PP." (4,61)*1,05		4,84050			
	VV		"SDK stěna předsazená - 1. NP." (7,76)*1,05		8,14800			
	VV		Součet		12,98850			
327	K	763121453 RTO	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	39,85800		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		"Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel. profily "					
	VV		"Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."					
	VV		"SDK stěna předsazená - 1. NP." (19,92)*1,05		20,91600			
	VV		"SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká - 1. NP." (18,04)*1,05		18,94200			
	VV		Součet		39,85800			
328	K	763121455 RTO	SDK stěna předsazená tl 150 mm profily dle potřeby, desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	32,43135		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		"Bez tepelné izolace, s ocel. profily dle potřeby - dvojité, speciální, na míru, apod. "					
	VV		"Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."					
	VV		"SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká - 1. PP." (14,0)*1,05		14,70000			
	VV		"SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká - 1. NP." (7,707+9,18)*1,05		17,73135			
	VV		Součet		32,43135			
329	K	763121455 RT1	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil dle potřeby desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	11,42925		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. " "Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
	VV		"Bez tepelné izolace, s ocel.profilů dle potřeby - dvojité, speciální, na míru, apod. "					
	VV		"Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."					
	VV		"SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká - 1. NP." (9,755)*1,05		10,24275			
	VV		"SDK stěna předsazená - instalační předstěna nízká - 1. PP." (1,13)*1,05		1,18650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,42925			
330	K	763121455 RT2	SDK stěna předsazená tl 250 mm profil dle potřeby desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	3,41460		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujičích profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "</i> <i>" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařízení předměty. "</i> <i>" Bez tepelné izolace, s ocel.profilu dle potřeby - dvojité, speciální, na míru, apod. "</i>					
	VV		" Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."					
	VV		" SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká - 1. NP." (3,252)*1,05		3,41460			
	VV		Součet		3,41460			
331	K	763121714 RTO	SDK stěna předsazená/šachtová základní penetrační nátěr	m2	156,84762		0,00	vlastní
	VV		" Penetrační nátěr předsazených SDK stěn " (12,99+39,86+32,43+11,43+3,41)/1,05		95,35238			
	VV		" Penetrační nátěr šachtová SDK stěn " (45,35+19,22)/1,05		61,49524			
	VV		Součet		156,84762			
332	K	763121712 RTO	SDK stěna předsazená / šachtová zalomení	m	63,50000		0,00	vlastní
	VV		" Zalomení SDK stěny šachtové a předsazené "					
	VV		" 1. PP - část A " 10*2,95		29,50000			
	VV		" 1. NP " 10*3,4		34,00000			
	VV		Součet		63,50000			
333	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,89950		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131414 <i>Poznámka k položce:</i> <i>" Cena včetně desek, hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami, nosných profilů, závěsů, lemujičích a ukončujících listů, spojovacího a kotvícího materiálu. "</i>					
	P		" Podhled - SDK hladký bílý "					
	VV		" 1.NP - m.č. 1.01a, 1.01b " (13,55+20,64)*1,05		35,89950			
	VV		Součet		35,89950			
334	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	70,71750		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714 <i>" Penetrační nátěr SDK podhledů " (13,55+20,64)</i> <i>" Penetrační nátěr SDK skokových změn v. 0,5 m " 0,5*(68,58+4,475)</i>					
	VV				34,19000			
	VV				36,52750			
	VV		Součet		70,71750			
335	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	73,05500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721 <i>" Skoková změna 1.PP - m.č. -1.35, -1.36, -1.37, -1.38, -1.39, -1.46, -1.49, -1.50, -1.51, -1.52, -1.53, -1.59 " (68,58)</i> <i>" Skoková změna 1.NP - m.č. 1.03 " (4,475)</i>					
	VV				68,58000			
	VV				4,47500			
	VV		Součet		73,05500			
336	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	34,19000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131765 <i>" Podhled 1.NP - m.č. 1.01a, 1.01b " (13,55+20,64)</i>					
	VV				34,19000			
	VV		Součet		34,19000			
829	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131911 <i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodů TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodů např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. "</i>					
	P		" Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		" Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - odhadované množství 5 ks " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
832	K	763131913	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131913 <i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: Předpokládá se nejprve provedení rozvodů TZB a až poté provedení SDK konstrukcí. Položka není uvažována na veškeré prostupy, ale nutné pro dodatečné provedení rozvodů např. z důvodu změny trasy apod., ale především pro vedení elektroinstalace - kabeláže, krabic apod. "</i>					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dodatečné zhotovení otvorů v SDK konstrukcích pro vedení instalací "					
	VV		"Zhotovení otvorů pro elektroinstalace - svítidla - 3 ks " (3,0)		3,00000			
	VV		"Zhotovení otvorů pro ostatní profese TZB - odhadované množství 2 ks " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		5,00000			
337	K	763164792	Montáž SDK obkladu kci dvojité opláštění	m2	64,33460		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164792					
	P		Poznámka k položce: " V ceně započteny náklady na tmelení, výztužnou pásku. "					
	VV		" Provedení obkladu SDK deskami - nové konstrukce skleněných příček " (29,243)*2*1,1		64,33460			
	VV		Součet		64,33460			
338	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	128,66920		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" SDK desky pro obložení nosné konstrukce ocelové skleněných příček - dvojité opláštění " (((29,243)*2)*2)*1,1		128,66920			
	VV		Součet		128,66920			
339	K	763164901 SPC	SDK obklad základní penetrační nátěr	m2	58,48600		0,00	vlastní
	VV		" Penetrační nátěr SDK obkladu " (29,243)*2		58,48600			
	VV		Součet		58,48600			
340	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	735,88000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431041					
	VV		" Podhled 1.PP - m.č. -1.02, -1.37, -1.38, -1.41, -1.44, 1.58 " (41,12+7,9+5,7+1,15+1,49+21,84)		79,20000			
	VV		" Podhled 1.NP - m.č. 1.01b - 1.15 "					
	VV		(55,44+22,41+40,64+22,39+25,39+16,41+16,05+126,39+26,99+24,90+12,41+12,41+12,41+12,41+11,74)		438,39000			
	VV		" Podhled 1.NP - m.č. 1.16 - 1.23, 1.25 - 1.30 "					
	VV		23,56+12,02+13,24+11,46+26,49+3,91+3,51+2,93+11,86+2,91+1,16+1,73+28,52+2,49+2,21+2,10+18,37+49,82		218,29000			
	VV		Součet		735,88000			
341	K	763999901 SPC	D+M Kazetový podhled 600 x 600 x 20 mm - Rastr 1	m2	466,60950		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Viditelný rošt, nosný rošt z galvanizované oceli, hladký povrch. "					
	VV		" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujičích a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		" Podhled - kazetový 600 x 600 x 20 mm "					
	VV		" Podhled 1.PP - m.č. -1.34, -1.38, -1.53, -1.02, -1.58, -1.61, -1.62 " (77,29+28,89+37,19+41,12+21,84+16,75+28,32)*1,05		263,97000			
	VV		" Podhled 1.NP - m.č. 1.01b, 1.03, 1.04, 1.18, 1.19, 1.30 " (55,44+40,64+22,39+13,24+11,46+49,82)*1,05		202,63950			
	VV		Součet		466,60950			
342	K	763999902 SPC	D+M Kazetový podhled 600 x 600 x 15 mm - Rastr 2	m2	120,68700		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Viditelný rošt, nosný rošt z galvanizované oceli, hladký povrch. "					
	VV		" Cena včetně minerálních kazet, nosných profilů, závěsů, lemujičích a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		" Podhled - kazetový 600 x 600 x 15 mm "					
	VV		" Podhled 1. PP - část A - m.č. -1.40, -1.41, -1.42, -1.43, -1.44, -1.45 " (5,12+4,62+4,18+2,70+1,49+2,03)*1,05		21,14700			
	VV		" Podhled 1. PP - část A - m.č. -1.47, -1.48, -1.56, -1.56a, -1.57 " (1,85+1,61+2,11+1,54+3,03)*1,05		10,64700			
	VV		" Podhled 1.NP - m.č. 1.07, 1.17, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26a, 1.27, 1.28, 1.28a, "					
	VV		(16,05+12,02+3,91+3,51+2,93+11,86+1,16+28,52+2,49+2,21)*1,05		88,89300			
	VV		Součet		120,68700			
343	K	763999903 SPC	D+M Kazetový podhled 600 x 600 x 15 mm - Rastr 3	m2	528,62250		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Viditelný rošt, nosný rošt z galvanizované oceli, hladký povrch. "					
	VV		" Cena včetně minerálních kazet, nosných profilů, závěsů, lemujičích a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		" Podhled - kazetový 600 x 600 x 15 mm "					
	VV		" Podhled 1.PP - m.č. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.50, -1.51, -1.52 "					
	VV		(16,17+16,32+24,09+15,62+17,29+20,79+20,71+17,68+17,27)*1,05		174,23700			
	VV		" Podhled 1.NP - m.č. 1.02, 1.05, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11 " (22,41+25,39+126,39+26,99+24,90+12,41)*1,05		250,41450			
	VV		" Podhled 1.NP - m.č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20 " (12,41+12,41+12,41+11,74+23,56+26,49)*1,05		103,97100			
	VV		Součet		528,62250			
344	K	763999904 SPC	D+M Kazetový podhled 600 x 600 x15 mm - do vlhkých prostor - Rastr 4	m2	43,59600		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Viditelný rošt, nosný rošt z galvanizované oceli, hladký povrch. "					
	VV		" Cena včetně kazet do vlhkých prostor, nosných profilů, závěsů, lemujičích a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		" Podhled - kazetový do vlhkých prostor 600 x 600 x 15 mm "					
	VV		" Podhled 1.NP - m.č. 1.06, 1.26, 1.26b1.28b, 1.29 " (16,41+2,91+1,73+2,10+18,37)*1,05		43,59600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	43,59600				
345	K	763999001 SPC	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu vč. případné úpravy a výměny poškozených kusů	m2	76,56000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Stávající nosná konstrukce ponechána. " " V ceně demontáž stávajících kazet, jejich případné uskladnění, ochrana, zpětné navrácení, případná výměna či úprava poškozených kusů a veškeré další nutné práce a materiál související s dočasnou demontáží a zpětným navrácením kazetového podhledu. "					
VV			Demontáž stávajícího kazetového podhledu " (21,66+54,9)		76,56000			
VV			Součet		76,56000			
346	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m - 1,42 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763401					
P			Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,42. "					
347	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	30,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2171					
P			Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " (30,0)		30,00000			
VV			Součet		30,00000			
D 764			Konstrukce klempířské - Výpis klempířských výrobků					0,00
348	K	764900201 SPC	D+M Lemování kačírku (zelené střechy) - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K2	m	135,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " Osazení ochranné kačírkové lišty. " " Lišta kačírková hliníková 100/80 mm.- 148,5 m " ((135,0)*1,1					
VV			" Oboustranně použitelná hliníková lišta 100/80 k zachytávání písku. "		135,00000			
VV			" 2. NP " 135,0		135,00000			
VV			Součet		135,00000			
349	K	764900302 SPC	D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K3.2	m	15,50000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Oplechování atiky š. 710 mm z titaninkového plechu předzvětrálního. RŠ = ± 930 mm. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 800 mm - 15,857 m2. " ((15,5*0,93)*1,1 " - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětrálního plechu rš přes 400 mm - 2 ks " " - Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 12,106 m2. " ((15,5)*0,71)*1,1 " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 670 mm pod oplechování atiky - 14,493 m2 " ((15,5*0,85)*1,1 " V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " " Střecha nad 1. NP " (15,5)					
VV					15,50000			
VV			Součet		15,50000			
350	K	764900310 SPC	D+M Oplechování atiky s vytažením na stěnu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K3.10	m	38,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Oplechování atiky š. 540 mm vč. svislého vytažení na stěnu, z titaninkového plechu předzvětrálního. RŠ ± 700 mm. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 670 do 750 mm - 41,8 m. " ((38,0)*1,1 " - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětrálního plechu rš přes 400 mm - 9 ks " " - Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 22,572 m2. " ((38,0)*0,54)*1,1 " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 500 do 670 mm pod oplechování atiky - předpokládaná RŠ = 610 mm - 41,8 m " ((38,0)*1,1 " V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " " Střecha nad 1. NP " 38,0					
VV					38,00000			
VV			Součet		38,00000			
351	K	764900311 SPC	D+M Oplechování atiky s vytažením na stěnu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K3.11	m	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> "Oplechování atiky š. 510 mm vč. svislého vytažení na stěnu, z titanizinkového plechu předzvětrálního. RŠ = ± 670 mm. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 500 do 670 mm - 1,1 m. " ((1,0)*1,1 "- Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 0,561 m2. " ((1,0)*0,51)*1,1 "- Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 500 do 670 mm pod oplechování atiky - předpokládaná RŠ = 570 mm - 1,1 m " (1,0)*1,1 "V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " VV " Střecha nad 1. NP " 1,0 VV Součet		1,00000 1,00000			
352	K	764900312 SPC	D+M Oplechování atiky s vytažením na stěnu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K3.12	m	3,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Oplechování atiky š. 480 mm vč. svislého vytažení na stěnu, z titanizinkového plechu předzvětrálního. RŠ = ± 640 mm. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 500 do 670 mm - 3,85 m. " (3,5)*1,1 "- Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětrálního plechu rš přes 400 mm - 1 ks " "- Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 1,848 m2. " ((3,5)*0,48)*1,1 "- Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 500 do 670 mm pod oplechování atiky - předpokládaná RŠ = 550 mm - 3,85 m " (3,5)*1,1 "V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " VV " Střecha nad 1. NP " 3,5 VV Součet		3,50000 3,50000			
353	K	764900313 SPC	D+M Oplechování atiky s vytažením na stěnu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K3.13	m	3,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Oplechování atiky š. 430 mm vč. svislého vytažení na stěnu, z titanizinkového plechu předzvětrálního. RŠ = ± 590 mm. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 500 do 670 mm - 3,85 m. " (3,5)*1,1 "- Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 1,656 m2. " ((3,5)*0,43)*1,1 "- Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 400 do 500 mm pod oplechování atiky - předpokládaná RŠ = 490 mm - 3,85 m " (3,5)*1,1 "V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " VV " Střecha nad 1. NP " 3,5 VV Součet		3,50000 3,50000			
354	K	764900317 SPC	D+M Oplechování atiky s dilatační spárou - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K3.17	m	8,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Oplechování atiky š. 1000 mm s dilatační sparou, z titanizinkového plechu předzvětrálního. RŠ = ± 1 220 mm. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 800 mm - 10,736 m2. " (8,0*1,22)*1,1 "- Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětrálního plechu rš přes 400 mm - 3 ks " "- Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 7,656 m2. " ((8,0)*(0,46+0,41))*1,1 "- Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 500 do 670 mm pod oplechování atiky - předpokládaná RŠ = 530 a 580 mm - 17,6 m " (8,0+8,0)*1,1 "V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " VV " Střecha nad 1. NP " 5,5+2,5 VV Součet		8,00000 8,00000			
355	K	764900318 SPC	D+M Oplechování atiky s dilatační spárou - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K3.18	m	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Oplechování atiky š. 890 mm s dilatační sparou, z titanizinkového plechu předzvětrálního. RŠ = ± 1 110 mm. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 800 mm - 1,221 m2. " (1,0*1,11)*1,1 "- Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 0,957 m2. " ((1,0)*(0,46+0,41))*1,1 "- Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 500 do 670 mm pod oplechování atiky - předpokládaná RŠ = 530 a 580 mm - 2,2 m " (1,0+1,0)*1,1 "V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " VV " Střecha nad 1. NP " 1,0 VV Součet		1,00000 1,00000			
356	K	764900319 SPC	D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K3.19	m	65,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Oplechování atiky š. 740 mm z titaninkového plechu předzvětrálního. RŠ = ± 960 mm. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 800 mm - 68,64 m2. " (65,0*0,96)*1,1 " - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětrálního plechu rš přes 400 mm - 2 ks " " - Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 52,91 m2. " ((65,0)*0,74)*1,1 " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 670 mm pod oplechování atiky - 63,635 m2 " (65,0*0,89)*1,1 " V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " VV " Střecha nad 1. NP " 65,0 VV Součet		65,00000 65,00000			
357	K	764900401 SPC	D+M Přítlačná lišta - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K4	m	9,35000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Přítlačná lišta z titaninkového plechu předzvětrálního. Barva: přírodní. RŠ = 165 mm. " VV " Střecha nad 1. NP " (8,5)*1,1 VV Součet		9,35000 9,35000			
358	K	764900601 SPC	D+M Oplechování zateplení suterénu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K6	m	21,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Oplechování zateplení š. 175 mm vč. svislého vytažení na stěnu, z titaninkového plechu předzvětrálního. RŠ = ± 335 mm. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětrálního rš přes 330 do 400 mm - 23,1 m. " (21,0)*1,1 " - Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 4,043 m2. " ((21,0)*0,175)*1,1 " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 200 do 250 mm pod oplechování atiky - předpokládaná RŠ = 225 mm - 23,1 m " (21,0)*1,1 " V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. " VV " 1. NP " 21,0 VV Součet		21,00000 21,00000			
359	K	764900701 SPC	D+M Okapní plech - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K7	m	3,30000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Okapní plech z titaninkového plechu předzvětrálního. Barva: přírodní. RŠ = 250 mm. " VV " 2. NP " ((3,0)*1)*1,1 VV Součet		3,30000 3,30000			
360	K	764900801 SPC	D+M Závětrná lišta - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.K8	m	4,40000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Závětrná lišta z titaninkového plechu předzvětrálního. Barva: přírodní. RŠ = 330 mm. " VV " 2. NP " (4,0)*1,1 VV Součet		4,40000 4,40000			
801	K	762999901 SPC	Podkladní konstrukce z dřevěných hranolů pod cementotřískové desky oplechování atiky	kus	250,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dřevěné hranoly, impregnace, opracování, uložení, veškeré nutné příslušenství a práce. " VV " Podkladní dřevěné hranoly pro oplechování atiky " VV " Dřevěné hranoly 60×100 mm délky cca 400 mm po vzdálenosti cca 600 mm " VV " Dle výpočtu 145,0 / 0,6 = 241,67 ks => Uvažováno pro případné zdvojení apod. 250 ks. " VV " Střecha - nad 1. NP " (250,0) VV Součet		250,00000 250,00000			
362	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m - 1,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201 <i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,52. "					
363	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2151 <i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." VV " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " (10,0) VV Součet		10,00000 10,00000			
D	766		Konstrukce truhlářské - Výpis dveří				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	K	766910101 SPC	D+M Automatické fasádní posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1800×2100 mm, prosklené, v sloupkopříčkové fasádě - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DF01	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Fasádní automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené, osazené v sloupkopříčkové fasádě. Rozměr panelu 900×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1800×2100 mm. Délka kolejničky pro posun na sloupkopříčkové fasádě ± 3,8 m. " "Součástí dveří je také podkladový profil v. 0,5 m po délce dveří. " "Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " "V ceně také podkladní profil podlahy z purenitu, nutné prokabelování a napojení na elektro. " "POZN: Sloupkopříčková fasáda naceněna o položku níže. " "Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
365	K	766910102 SPC	D+M Sloupkopříčková prosklená fasáda u vstupu do 1.01a - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Prosklená sloupkopříčková fasáda v 1. NP do místnosti 1.01a. Orientační plocha bez dveří (6,9×3,4 m) - 19,68 m2. " "V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré lišty, zesilující prvky, výplně otvorů, apod. " "V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci sloupkopříčkové fasády, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " "Prosklená sloupkopříčková fasáda - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
366	K	766910103 SPC	D+M Automatické fasádní posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1800×2100 mm, prosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíky - celkový rozměr otvoru 3800×2750 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DF02	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Fasádní automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíky.. Rozměr panelu 900×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1800×2100 mm. Celkový rozměr vč. bočních světlíků a nadsvětlíků - 3800×2750 mm. Celkový rozměr vč. bočních světlíků a nadsvětlíků a podkladového profilu - 3800×3250 mm. " "Součástí dveří je také podkladový profil v. 0,5 m po celé délce dveří vč. světlíků. " "Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " "V ceně také podkladní profil podlahy z purenitu, nutné prokabelování a napojení na elektro. " "Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
367	K	766920101 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1800×2100 mm, prosklené, v prosklené přičce, vč. kolejničky pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH01	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené, v prosklené přičce. Rozměr panelu 900×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1800×2100 mm. Rozměr otvoru - 1800×2100 mm. Délka kolejničky ± 3,8 m. " "Včetně kování, kolejničky a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " "V ceně také prokabelování, napojení na elektro. " "Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
368	K	766920102 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové teleskopické hliníkové dveře 1500×2100 mm, vč. kolejničky pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH02	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové teleskopické. Rozměr panelu 750×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1500×2100 mm. Rozměr otvoru - 1500×2100 mm. Délka kolejničky ± 2,4 m. " "Včetně kování, kolejničky a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " "V ceně také prokabelování, napojení na elektro. " "Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
369	K	766920103 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1500×2100 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C, vč. kolejničky pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH03	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené., s PO EI 30DP1-Sm-C. Rozměr panelu 750×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1500×2100 mm. Rozměr otvoru - 1500×2100 mm. Délka kolejničky ± 3,2 m. " "Včetně kování, kolejničky a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " "V ceně také prokabelování, napojení na elektro. " "Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
370	K	766920104 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové teleskopické hliníkové dveře 1500×2100 mm, prosklené, vč. kolejničky pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH04	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové teleskopické, prosklené. Rozměr panelu 750×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1500×2100 mm. Rozměr otvoru - 1500×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,4 m "					
	VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
371	K	766920105 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1500×2200 mm, prosklené, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH05	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené. Rozměr panelu 750×2200 mm, rozměr vč. druhého panelu 1500×2200 mm. Rozměr otvoru - 1500×2200 mm. Délka kolejnice ± 3,2 m "					
	VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
372	K	766920106 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1250×2200 mm, prosklené, s PO EW 30DP1-C, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH06	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené., s PO EW 30DP1-C. Rozměr panelu 625×2200 mm, rozměr vč. druhého panelu 1250×2200 mm. Rozměr otvoru - 1250×2200 mm. Délka kolejnice ± 2,95 m "					
	VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
373	K	766920107 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1250×2100 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH07	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené., s PO EI 30DP1-Sm-C. Rozměr panelu 625×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1250×2100 mm. Rozměr otvoru - 1250×2200 mm. Délka kolejnice ± 2,95 m "					
	VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
374	K	766920108 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1250×2100 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH08	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené., s PO EI 30DP1-Sm-C. Rozměr panelu 625×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1250×2100 mm. Rozměr otvoru - 1250×2200 mm. Délka kolejnice ± 2,95 m "					
	VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
375	K	766920109 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1250×2100 mm, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH09	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové. Rozměr panelu 625×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1250×2100 mm. Rozměr otvoru - 1250×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,95 m "					
	VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
376	K	766920110 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné čtyřpanelové teleskopické hliníkové dveře 1500×2100 mm, prosklené, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH10	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Automatické dveře hliníkové posuvné čtyřpanelové teleskopické, prosklené. Rozměr panelu 350×2100 mm, rozměr vč. zbylých panelu 1500×2100 mm. Rozměr otvoru - 1500×2100 mm. Délka kolejnice ± 3,2 m "					
	VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
377	K	766920111 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1250×2100 mm, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH11	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové. Rozměr panelu 625×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1250×2100 mm. Rozměr otvoru - 1250×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,95 m "					
	VV		"Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		"V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		"Dveře - 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
378	K	766920112 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 1500×2100 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH12	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené., s PO EI 30DP1-Sm-C. Rozměr panelu 750×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1500×2100 mm. Rozměr otvoru - 1500×2200 mm. Délka kolejnice ± 3,2 m "					
	VV		"Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		"V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		"Dveře - 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
379	K	766920113 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné jednopanelové hliníkové dveře 1400×2100 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH13	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné jednopanelové, prosklené., s PO EI 30DP1-Sm-C. Rozměr panelu 1400×2100 mm. Rozměr otvoru - 1400×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,95 m "					
	VV		"Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		"V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		"Dveře - 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
380	K	766920114 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové teleskopické hliníkové dveře 1400×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. meziskleních žaluzií a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH14	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové teleskopické, prosklené, v prosklené příčce. Součástí každého panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr hlavního panelu 725×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1400×2100 mm. Rozměr otvoru - 1400×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,25 m "					
	VV		"Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		"V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		"Dveře - 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
381	K	766920115 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové teleskopické hliníkové dveře 1400×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. meziskleních žaluzií a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH15	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové teleskopické, prosklené, v prosklené příčce. Součástí každého panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr hlavního panelu 725×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1400×2100 mm. Rozměr otvoru - 1400×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,25 m "					
	VV		"Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		"V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		"Dveře - 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
382	K	766920116 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové teleskopické hliníkové dveře 1400×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. meziskleních žaluzií a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH16	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové teleskopické, prosklené, v prosklené příčce. Součástí každého panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr hlavního panelu 725×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1400×2100 mm. Rozměr otvoru - 1400×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,25 m "					
	VV		"Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		"V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		"Dveře - 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
383		K	766920117 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové teleskopické hliníkové dveře 1400×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. meziskleních žaluzií a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH17	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		Poznámka k položce: " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové teleskopické, prosklené, v prosklené příčce. Součástí každého panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr hlavního panelu 725×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1400×2100 mm. Rozměr otvoru - 1400×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,25 m " " Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
384		K	766920118 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové teleskopické hliníkové dveře 1400×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. meziskleních žaluzií a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH18	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		Poznámka k položce: " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové teleskopické, prosklené, v prosklené příčce. Součástí každého panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr hlavního panelu 725×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1400×2100 mm. Rozměr otvoru - 1400×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,25 m " " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
385		K	766920119 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové teleskopické hliníkové dveře 1400×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. meziskleních žaluzií a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH19	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		Poznámka k položce: " Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové teleskopické, prosklené, v prosklené příčce. Součástí každého panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr hlavního panelu 725×2100 mm, rozměr vč. druhého panelu 1400×2100 mm. Rozměr otvoru - 1400×2100 mm. Délka kolejnice ± 2,25 m " " Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
386		K	766920120 SPC	D+M Automatické interiérové otočné dvoukřídle hliníkové dveře 1400×2050 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. meziskleních žaluzií - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH20	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		Poznámka k položce: " Automatické dveře hliníkové otočné dvoukřídle, prosklené, v prosklené příčce. Součástí každého křídla jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr křídla 700×2050 mm, rozměr vč. druhého křídla 1400×2050 mm. Rozměr otvoru - 1500×2100 mm. " " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
387		K	766920121 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné jednopanelové hliníkové dveře 1400×2200 mm, prosklené, s PO EW 30DP1-C, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DH21	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		Poznámka k položce: " Automatické dveře hliníkové posuvné jednopanelové, prosklené., s PO EI 30DP1-C. Rozměr panelu 1400×2200 mm. Rozměr otvoru - 1400×2200 mm. Délka kolejnice ± 2,95 m " " Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
388		K	766920201 SPC	D+M Interiérové ručně posuvné jednopanelové hliníkové dveře 900×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. mezisklení žaluzie a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DHP01	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		Poznámka k položce: " Dveře hliníkové ručně posuvné jednopanelové, prosklené, v prosklené příčce. Součástí panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr panelu 900×2100 mm. Rozměr otvoru - 9000×2100 mm. Délka kolejnice ± 1,95 m " " Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389		K	766920202 SPC	D+M Interiérové ručně posuvné jednopanelové hliníkové dveře 900×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. mezisklení žaluzie a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DHP02	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		<i>Poznámka k položce:</i> " Dveře hliníkové ručně posuvné jednopanelové, prosklené, v prosklené příčce. Součástí panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr panelu 900×2100 mm. Rozměr otvoru - 9000×2100 mm. Délka kolejnice ± 1,95 m "					
		VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
390		K	766920203 SPC	D+M Interiérové ručně posuvné jednopanelové hliníkové dveře 900×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. mezisklení žaluzie a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DHP03	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		<i>Poznámka k položce:</i> " Dveře hliníkové ručně posuvné jednopanelové, prosklené, v prosklené příčce. Součástí panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr panelu 900×2100 mm. Rozměr otvoru - 9000×2100 mm. Délka kolejnice ± 1,95 m "					
		VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
391		K	766920204 SPC	D+M Interiérové ručně posuvné jednopanelové hliníkové dveře 900×2100 mm, prosklené, v prosklené příčce, vč. mezisklení žaluzie a kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DHP04	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P		<i>Poznámka k položce:</i> " Dveře hliníkové ručně posuvné jednopanelové, prosklené, v prosklené příčce. Součástí panelu jsou také mezisklení žaluzie na celkou výšku, manuálně ovládané. Rozměr panelu 900×2100 mm. Rozměr otvoru - 9000×2100 mm. Délka kolejnice ± 1,95 m "					
		VV		" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
		VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
392		K	766930101 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.01a a 1.01b - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
		P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.01a a 1.01 b. Orientační plocha bez dveří - 15,54 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čirým bezpečnostním sklem. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré lišty, zesilující prvky, výplně otvorů, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZAMECNICKÝCH VÝROBKU". "					
		VV		" Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
393		K	766930102 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.08 a 1.10 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
		P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.08 a 1.10. Orientační plocha bez dveří - 7,7 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čirým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní mezisklení manuálně ovládané hliníkové žaluzie. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré lišty, zesilující prvky, výplně otvorů, mezisklení žaluzie, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZAMECNICKÝCH VÝROBKU". "					
		VV		" Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0)		1,00000			
		VV		Součet		1,00000			
394		K	766930103 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.10 a 1.11 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.10 a 1.11. Orientační plocha bez dveří - 9,38 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čířým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré listy, zesilující prvky, výplně otvorů, mezisklení žaluzie, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU". " " Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0) Součet					
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			
395	K	766930104 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.11 a 1.12 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.11 a 1.12. Orientační plocha bez dveří - 8,33 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čířým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré listy, zesilující prvky, výplně otvorů, mezisklení žaluzie, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU". " " Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0) Součet					
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			
396	K	766930105 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.12 a 1.13 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.12 a 1.13. Orientační plocha bez dveří - 8,33 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čířým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré listy, zesilující prvky, výplně otvorů, mezisklení žaluzie, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU". " " Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0) Součet					
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			
397	K	766930106 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.13 a 1.14 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.13 a 1.14. Orientační plocha bez dveří - 8,33 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čířým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré listy, zesilující prvky, výplně otvorů, mezisklení žaluzie, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU". " " Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0) Součet					
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			
398	K	766930107 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.14 a 1.15 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.14 a 1.15. Orientační plocha bez dveří - 8,33 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čířým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré listy, zesilující prvky, výplně otvorů, mezisklení žaluzie, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU". " " Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0) Součet					
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
399	K	766930108 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.15 a 1.16 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.15 a 1.16. Orientační plocha bez dveří - 11,62 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čířým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré listy, zesilující prvky, výplně otvorů, mezisklení žaluzie, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU". "					
	VV		" Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
400	K	766930109 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.08 a 1.16 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.08 a 1.16. Orientační plocha bez dveří - 1,82 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čířým bezpečnostním sklem. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré listy, zesilující prvky, výplně otvorů, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU". "					
	VV		" Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
401	K	766930110 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka mezi m. 1.08 a 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní prosklená příčka v 1. NP mezi místnostmi 1.08 a 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15. Orientační plocha bez dveří - 30,8 m2. " " Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm v provedení bez PO. Konstrukce tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým lakem, kotvené ke skryté nosné konstrukci tvořené tenkostěnnými plechovými profily s galvanickým zinkováním. " Zasklení dvojitým čířým bezpečnostním sklem. Součástí také vnitřní meziskelní manuálně ovládané hliníkové žaluzie. " " V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré listy, zesilující prvky, výplně otvorů, mezisklení žaluzie, apod. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro realizaci prosklených příček, vč. přípravy pro osazení dveří a zajištění napojení na okolní konstrukce, apod. " " POZN: Ocelová konstrukce pro uchycení součást rozpočtu "III.a-D.1.1.c.05. VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU". "					
	VV		" Vnitřní prosklená příčka - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
402	K	766940101 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídle 900×550×1970 mm, částečně prosklené, kouřotěsné s požární konzolí s koordinátorem křidel a PO EI 30DP3 - Sm - C + KOO - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D001	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné, částečně prosklené, dvoukřídle, kouřotěsné s požární konzolí s koordinátorem křidel a PO - EI 30DP3 - Sm - C + KOO. Rozměr křídla 900×1970 mm, rozměr vč. druhého (užšího) křídla 1450×1970 mm. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1550×2020 mm. " " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
403	K	766940102 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 1100×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D002	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. " " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
404	K	766940103 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×2000 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D003	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2050 mm. " " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
405	K	766940104 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 1100×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D004	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
406	K	766940105 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D005	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
407	K	766940106 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D006	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
408	K	766940107 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1100×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D007	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
409	K	766940108 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1100×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D008	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
410	K	766940109 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D009	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
411	K	766940110 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D010	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
412	K	766940111 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D011	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
413	K	766940112 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D012	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "					
VV			" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
VV			" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
414	K	766940113 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D013	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
415	K	766940114 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D014	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
416	K	766940115 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D015	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
417	K	766940116 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídle 900×550×1970 mm, částečně prosklené, kouřotěsné s požární konzolí s koordinátorem křídel a PO EI 30DP3 - Sm - C + KOO - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D016	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné, částečně prosklené, dvoukřídle, kouřotěsné s požární konzolí s koordinátorem křídel a PO - EI 30DP3 - Sm - C + KOO. Rozměr křídla 900×1970 mm, rozměr vč. druhého (užšího) křídla 1450×1970 mm. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1550×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
418	K	766940117 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D017	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň pro zazdění - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
419	K	766940118 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D018	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň pro zazdění - 800×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
420	K	766940119 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D019	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
421	K	766940120 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D020	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
422	K	766940121 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D021	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň pro zazdění - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
423	K	766940122	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 1100×1970 mm, s olověnoou mezivrstvou - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D022	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle s mezivrstvou z olověného plechu tl. 0,5 mm. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň vyztuženou olověnou výstelkou - 1200×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
424	K	766940123	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm, s olověnoou mezivrstvou - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D023	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle s mezivrstvou z olověného plechu tl. 0,5 mm. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň vyztuženou olověnou výstelkou - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
425	K	766940124	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm, částečně prosklené - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D024	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle, částečně prosklené. Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň pro zazdění - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
426	K	766940125	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 1100×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D025	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
427	K	766940126	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D026	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
428	K	766940127	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 1100×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D027	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
429	K	766940128	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 1100×1970 mm, částečně prosklené - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D028	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle, částečně prosklené. Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň pro zazdění - 1200×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
430	K	766940129	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D029	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň pro zazdění - 900×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
431	K	766940130	SPC D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D030	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)					
	VV							
					1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
432	K	766940131 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 1100×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D031	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
433	K	766940132 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D032	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň pro zazdění - 800×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
434	K	766940133 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D033	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
435	K	766940134 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 800×1970 mm, s PO EW 30DP3 - C - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D034	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle, s požární odolností EW 30DP3 - C. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
436	K	766940135 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídle 800+300×1970 mm, s koordinátorem dveřních křídel a PO EW 30DP3 - C + KOO - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D035	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Interiérové dveře dřevěné dvoukřídle, s koordinátorem dveřních křídel a požární odolností EW 30DP3 - C + KOO. Rozměr křídla 800×1970 mm, rozměr vč. druhého (užšího) křídla 1100×1970 mm. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
437	K	766940136 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm, s PO EW 30DP3 - C - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D036	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle, s požární odolností EW 30DP3 - C. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
438	K	766940137 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídle 900+900×1970 mm, s PO EW 30DP3 - C - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D037	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Interiérové dveře dřevěné dvoukřídle, s požární odolností EW 30DP3 - C. Rozměr křídla 900×1970 mm, rozměr vč. druhého křídla 1800×1970 mm. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1900×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
439	K	766940138 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm, částečně prosklené - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D038	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Interiérové dveře dřevěné jednokřídle, částečně prosklené. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "					
	VV		" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
440	K	766940139 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×1970 mm, částečně prosklené - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D039	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé, částečně prosklené. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
441	K	766940140 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D040	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
442	K	766940141 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1100×1970 mm, kouřotěsné, s PO EI 30DP3 - Sm - C - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D041	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé, kouřotěsné s požární odolností EI 30DP3 - Sm - C. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1200×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
443	K	766940201 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D101	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2100 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
444	K	766940202 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm, s PO EW 30DP3 - C - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D102	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé, s požární odolností EW 30DP3 - C. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
445	K	766940203 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm, s PO EW 30DP3 - C - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D103	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé, s požární odolností EW 30DP3 - C. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
446	K	766940204 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D104	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
447	K	766940205 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D105	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
448	K	766940206 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D106	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
449	K	766940207 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D107	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň pro zazdění - 800×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
450	K	766940208 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D108	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
451	K	766940209 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 800×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D109	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
452	K	766940210 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D110	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
453	K	766940211 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídle 900×550×1970 mm, kouřotěsné s požární konzolí s koordinátorem křídel a PO EI 30DP3 - Sm - C + KOO - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D111	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné, dvoukřídle, kouřotěsné s požární konzolí s koordinátorem křídel a PO - EI 30DP3 - Sm - C + KOO. Rozměr křídla 900×1970 mm, rozměr vč. druhého (užšího) křídla 1450×1970 mm. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1550×2020 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
454	K	766940212 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×2100 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D112	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
455	K	766940213 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×2100 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D113	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
456	K	766940214 SPC	D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídle 900×2100 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.D114	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře dřevěné jednokřídle. Rozměr otvoru pro dvoudílnou ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "</i> <i>" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
457	K	766950101 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře dřevěné jednokřídle 700×1970 mm vč. pouzdra do SDK - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DP01	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové dveře posuvné do strany osazené do stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Rozměr křídla - posuvných dveří 700×1970 mm. Rozměr celkový vč. zárubně a pouzdra 1545×2060 mm. "</i> <i>" Včetně kování, pouzdra, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
458	K	766950102 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm vč. pouzdra do SDK - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DP02	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře posuvné do strany osazené do stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Rozměr křídla - posuvných dveří 700×1970 mm. Rozměr celkový vč. zárubně a pouzdra 1545×2060 mm. "					
	VV		" Včetně kování, pouzdra, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
459	K	766950103 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm vč. pouzdra do SDK - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DP03	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře posuvné do strany osazené do stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Rozměr křídla - posuvných dveří 900×1970 mm. Rozměr celkový vč. zárubně a pouzdra 1945×2060 mm. "					
	VV		" Včetně kování, pouzdra, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
460	K	766950104 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm vč. pouzdra do SDK - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DP04	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře posuvné do strany osazené do stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Rozměr křídla - posuvných dveří 700×1970 mm. Rozměr celkový vč. zárubně a pouzdra 1945×2060 mm. "					
	VV		" Včetně kování, pouzdra, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
461	K	766950105 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm vč. pouzdra do SDK - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DP05	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře posuvné do strany osazené do stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Rozměr křídla - posuvných dveří 900×1970 mm. Rozměr celkový vč. zárubně a pouzdra 1945×2060 mm. "					
	VV		" Včetně kování, pouzdra, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
462	K	766950106 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm vč. pouzdra do SDK - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DP06	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře posuvné do strany osazené do stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Rozměr křídla - posuvných dveří 700×1970 mm. Rozměr celkový vč. zárubně a pouzdra 1545×2060 mm. "					
	VV		" Včetně kování, pouzdra, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
463	K	766950107 SPC	D+M Interiérové posuvné dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm vč. pouzdra do SDK - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - I.DP07	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Interiérové dveře posuvné do strany osazené do stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Rozměr křídla - posuvných dveří 700×1970 mm. Rozměr celkový vč. zárubně a pouzdra 1545×2060 mm. "					
	VV		" Včetně kování, pouzdra, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
464	K	766629613 RTO	D+M Rám pro předsazenou montáž dveří kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	m	13,75500		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Rám pro předsazenou montáž pro jednotlivé prvky pro vyložení 90 mm. Rám se skládá z nosného a zateplovacího profilu, který je lepený a kotvený. Nosný profil z kompozitu Purenit. "					
	VV		" Součástí ceny je tmel, lepidlo, penetrace podkladu, nosný a tepelněizolační profil., hmoždinky pro kotvení a další nutné příslušenství pro provedení prvků předsazené montáže. "					
	VV		" V ceně jsou také náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní rámu oken a jeho ukotvení do nosných a tepelně izolovaných profilů kotvených do nosné konstrukce. "					
	VV		" Rám pro předsazenou montáž pro dveře I.DF02 " ((3,8*2+2,75*2)*1)*1,05		13,75500			
	VV		Součet		13,75500			
465	K	766999991 SPC	D+M Systém generálního klíče - Specifikace ve výpisu dveří	sada	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Rozměr vložek dle tl. dveří vybraného výrobce, počet vložek odpovídá počtu dveří s mechanickým vložkovým zámkem dle výpisu dveří. "					
	VV		" Systém centrálního klíče u dveří - šestistavítkový systém v bezpečnostní třídě RC3 " (1,0)		1,00000			
	VV		" Klíče dle požadavků uživatele, min. 4 klíče ke každému zámku."					
	VV		Součet		1,00000			
466	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "					
467	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	40,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " (40,0)		40,00000			
	VV		Součet		40,00000			
D	D1		Konstrukce truhlářské - Výpis oken				0,00	
468	K	766620101 SPC	D+M Hliníkové okno 1500×750 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OH01	kus	14,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Hliníkové okno jednokřídlové sklopné s pákovým ovladačem. Zasklení čirým izolačním trojsklem. " " Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " " Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 14 ks " " Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 15,75 m2 " (1,5*0,75)*14 " Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " " POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. " " POZN: Žaluzie pro okno naceněnv samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úprav. " " 1. NP " (14,0)		14,00000			
	VV		Součet		14,00000			
469	K	766620201 SPC	D+M Plastové okno 1500×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP01	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Plastové okno dvoukřídlové se sníženou okenní klikou: - levé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé + sklopné; - pravé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé. Zasklení čirým izolačním trojsklem. " " Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " " Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 2 ks " " Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 4,5 m2 " (1,5*1,5)*2 " Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " " POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. " " POZN: Žaluzie pro okno naceněnv samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úprav. " " 1. PP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
470	K	766620202 SPC	D+M Plastové okno 1500×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP02	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> "Plastové okno dvoukřídlové se sníženou okenní klikou: - levé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé; - pravé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé + sklopné. Zasklení čířým izolačním trojsklem. " "Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " "Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 1 ks " "Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 2,25 m2 " (1,5*1,5)*1 "Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " "POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. " "POZN: Žaluzie pro okno naceněnv samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravv. " "1. PP " (1,0)					
	VV				1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
471	K	766620203 SPC	D+M Plastové okno 1500×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP03	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Plastové okno dvoukřídlové s okenní klikou: - levé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé + sklopné; - pravé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé. Zasklení čířým izolačním trojsklem. " "Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " "Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 1 ks " "Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 2,25 m2 " (1,5*1,5)*1 "Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " "POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. " "POZN: Žaluzie pro okno naceněnv samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravv. " "1. PP " (1,0)					
	VV				1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
472	K	766620204 SPC	D+M Plastové okno 1500×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP04	kus	3,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Plastové okno dvoukřídlové s okenní klikou: - levé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé; - pravé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé + sklopné. Zasklení čířým izolačním trojsklem. " "Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " "Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 3 ks " "Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 6,75 m2 " (1,5*1,5)*3 "Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " "POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. " "POZN: Žaluzie pro okno naceněnv samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravv. " "1. PP " (3,0)					
	VV				3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
473	K	766620205 SPC	D+M Plastové okno 1500×1200 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP05	kus	2,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Plastové okno dvoukřídlové s pákovým ovladačem: - levé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé; - pravé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé. Zasklení čířým izolačním trojsklem. " "Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " "Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 2 ks " "Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 3,6 m2 " (1,5*1,2)*2 "Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " "POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. " "POZN: Žaluzie pro okno naceněnv samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravv. " "1. PP " (2,0)					
	VV				2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
474	K	766620206 SPC	D+M Plastové okno 1500×1200 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP06	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Plastové okno dvoukřídlové s pákovým ovladačem: - levé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé; - pravé křídlo (při pohledu z ext.) - otevíravé. Zasklení čířým izolačním trojsklem. "</i> <i>"Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. "</i> <i>"Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. "</i> <i>"V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "</i> <i>"Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 1 ks "</i> <i>"Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 1,8 m2 "(1,5*1,2)*1</i> <i>"Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. "</i> <i>"POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. "</i> <i>"POZN: Žaluzie pro okno naceněnv samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravv. "</i> 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
475	K	766620207 SPC	D+M Plastové okno 900×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP07	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Hliníkové okno jednokřídlové ovévíravné + sklopné se sníženou okenní klikou. Zasklení čířým izolačním trojsklem. "</i> <i>"Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. "</i> <i>"Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. "</i> <i>"V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "</i> <i>"Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 1 ks "</i> <i>"Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 1,35 m2 "(0,9*1,5)*1</i> <i>"Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. "</i> <i>"POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. "</i> 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
476	K	766620208 SPC	D+M Plastové okno 900×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP08	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Hliníkové okno jednokřídlové ovévíravné + sklopné se sníženou okenní klikou. Zasklení čířým izolačním trojsklem + polep imitující mléčné sklo. "</i> <i>"Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. "</i> <i>"Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. "</i> <i>"V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "</i> <i>"Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 1 ks "</i> <i>"Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství - 1,35 m2 "(0,9*1,5)*1</i> <i>"Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. "</i> <i>"POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. "</i> 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
477	K	766620209 SPC	D+M Plastové okno 900×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - I-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP09a	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Hliníkové okno jednokřídlové ovévíravné + sklopné se sníženou okenní klikou. Zasklení čířým izolačním trojsklem. "</i> <i>"Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. "</i> <i>"Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. "</i> <i>"V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "</i> <i>"Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 1 ks "</i> <i>"Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství - 1,35 m2 "(0,9*1,5)*1</i> <i>"Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. "</i> <i>"POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. "</i> 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
478	K	766620210 SPC	D+M Plastové okno 900×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP09b	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> "Hliníkové okno jednokřídlové ovětvírávné + sklopné se sníženou okenní klikou. Zasklení čirým izolačním trojsklem. " "Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " "Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 1 ks " "Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství - 1,35 m2 " (0,9*1,5)*1 "Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " "POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. " "1. PP " (1,0) Součet		1,00000 1,00000			
479	K	766620211 SPC	D+M Plastové okno 900×1500 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP10	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Hliníkové okno jednokřídlové ovětvírávné + sklopné se sníženou okenní klikou. Zasklení čirým izolačním trojsklem. " "Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " "Součástí okna je také síť proti hmyzu. Síť je tvořena rámečkem z extrudovaných hliníkových profilů se síťovinou ze skelného vlánka potaženého plastem. Jednoduché osazení díky pryžovým nebo plastovým uzamykacím vložkám na rámečku. " "V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "Okno vč. veškerého příslušenství jinde nerozděleného - 1 ks " "Síť proti hmyzu do okna vč. veškerého nutného příslušenství. - 1,35 m2 " (0,9*1,5)*1 "Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " "POZN.: Plocha sítě na výměru okenní výplně. " "POZN: Žaluzie pro okno naceněnv samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravv. " "1. PP " (1,0) Součet		1,00000 1,00000			
480	K	766620301 SPC	D+M Plastové okno 1500×2100 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP11	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Plastové okno dvoukřídlové s okenní klikou a pákovým ovladačem: - horní křídlo - otevírávé + sklopné okenní klikou; - dolní křídlo - sklopné pákovým ovladačem. Zasklení čirým izolačním trojsklem. " "Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " "Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " "2. NP " (1,0) Součet		1,00000 1,00000			
481	K	766620302 SPC	D+M Plastové okno 2800×2120 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - I.OP12	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Plastové okno čtyřkřídlové s 2 sníženými okenními klikami a 2 okenními klikami: - horní křídla - otevírává + sklopná sníženou okenní klikou; - dolní křídla - otevírává + sklopná okenní klikou. Zasklení čirým izolačním trojsklem. " "Součástí ceny okna jsou také parapety: - Vnitřní: z vlhkuodolné dřevotřískové desky tl. 19 mm s bočními lemovkami. - Vnější: z hliníkového eloxovaného plechu. " "Okno včetně kování, profilu a příslušenství dle PD. " "2. NP " (1,0) Součet		1,00000 1,00000			
482	K	766629613 RTO.1	D+M Rám pro předsazenou montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	m	105,84000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Rám pro předsazenou montáž pro jednotlivé prvky pro vyložení 90 mm. Rám se skládá z nosného a zateplovacího profilu, který je lepený a kotvený. Nosný profil z kompozitu Purenit. " "Součástí ceny je tmel, lepidlo, penetrace podkladu, nosný a tepelněizolační profil., hmoždinky pro kotvení a další nutné příslušenství pro provedení prvků předsazené montáže. " "V ceně jsou také náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání rámu oken a jeho ukotvení do nosných a tepelně izolovaných profilů kotvených do nosné konstrukce. " "Rám pro předsazenou montáž pro okno I.OH01 " ((1,5*2+0,75*2)*14)*1,05 "Rám pro předsazenou montáž pro okno I.OP01 " ((1,5*4)*2)*1,05 "Rám pro předsazenou montáž pro okno I.OP05 " ((1,5*2+1,2*2)*2)*1,05 "Rám pro předsazenou montáž pro okno I.OP06 " ((1,5*2+1,2*2)*1)*1,05 "Rám pro předsazenou montáž pro okno I.OP09a " ((1,5*2+0,9*2)*1)*1,05 "Rám pro předsazenou montáž pro okno I.OP10 " ((1,5*2+0,9*2)*1)*1,05 Součet		66,15000 12,60000 11,34000 5,67000 5,04000 5,04000 105,84000			
483	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m - 1,08 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766202					
		P	Poznámka k položce: "POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,08. "					
484	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2121					
		P	Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
	D	D2	Konstrukce truhlářské - Výpis truhlářských výrobků				0,00	
	D	766 - 1	D+M Pracovní linka v m.č. -1.35 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T01				0,00	
485	K	766811101 SPC	D+M Pracovní linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků výjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
	VV		" Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů - skřínky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 1,8 m. "					
	VV		" Pracovní linka - 1. PP - m. -1.35 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
486	K	725311901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez bez odkapu vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezový dřez " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
487	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
488	K	725219901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezové zápusné kruhové umyvadlo vč. nerezového sifonu a příslušenství. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezové zápusné kruhové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezové umyvadlo " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
489	K	725829901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezové umyvadlo	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková b aterie pro nerezové umyvadlo "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
490	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skřínky	kus	0,00000		0,00	vlastní
491	K	766811143 SPC	D+M Vybavení linky - Nízká vestavná lednice s cirkulací vzduchu a monitorací teploty	kus	0,00000		0,00	vlastní
492	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	1,89000		0,00	vlastní
	VV		" LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" LED pásek " (1,8)*1,05		1,89000			
	VV		Součet		1,89000			
	D	766 - 2	D+M Pracovní linka v m.č. 1.02 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T01				0,00	
493	K	766811101 SPC	D+M Pracovní linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků výjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
	VV		" Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů - skřínky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 1,8 m. "					
	VV		" Pracovní linka - 1. NP - m. 1.02 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
494	K	725311901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez bez odkapu vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezový dřez " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
495	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
496	K	725219901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezové zápusné kruhové umyvadlo vč. nerezového sifonu a příslušenství. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezové zápusné kruhové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezové umyvadlo " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
497	K	725829901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezové umyvadlo	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková b aterie pro nerezové umyvadlo "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
498	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
499	K	766811143 SPC	D+M Vybavení linky - Nízká vestavná lednice s cirkulací vzduchu a monitorací teploty	kus	0,00000		0,00	vlastní
500	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	1,89000		0,00	vlastní
	VV		" LED pásek vč. hliníkového profilu, trať (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" LED pásek " (1,8)*1,05		1,89000			
	VV		Součet		1,89000			
	D	766 - 3	D+M Pracovní linka v m.č. -1.36 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T02				0,00	
501	K	766811102 SPC	D+M Pracovní linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
	VV		" Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 1,8 m. "					
	VV		" Pracovní linka - 1. PP - m. -1.36 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
502	K	725311901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez bez odkapu vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezový dřez " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
503	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
504	K	725219901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezové zápusné kruhové umyvadlo vč. nerezového sifonu a příslušenství. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezové zápusné kruhové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezové umyvadlo " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
505	K	725829901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezové umyvadlo	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková b aterie pro nerezové umyvadlo "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
506	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
507	K	766811143 SPC	D+M Vybavení linky - Nízká vestavná lednice s cirkulací vzduchu a monitorací teploty	kus	0,00000		0,00	vlastní
508	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	1,89000		0,00	vlastní
	VV		" LED pásek vč. hliníkového profilu, trať (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" LED pásek " (1,8)*1,05		1,89000			
	VV		Součet		1,89000			
	D	766 - 4	D+M Pracovní linka v m.č. -1.37 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T02				0,00	
509	K	766811102 SPC	D+M Pracovní linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků výjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
VV			" Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 1,8 m. "					
VV			" Pracovní linka - 1. PP - m. -1.37 " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
510	K	725311901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez bez odkapu vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
VV			" Nerezový dřez " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
511	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
VV			" Baterie " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
512	K	725219901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezové zápustné kruhové umyvadlo vč. nerezového sifonu a příslušenství. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Nerezové zápustné kruhové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
VV			" Nerezové umyvadlo " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
513	K	725829901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezové umyvadlo	kus	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Stojánková páková b aterie pro nerezové umyvadlo "					
VV			" Baterie " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
514	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
515	K	766811143 SPC	D+M Vybavení linky - Nízká vestavní lednice s cirkulací vzduchu a monitorací teploty	kus	0,00000		0,00	vlastní
516	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	1,89000		0,00	vlastní
VV			" LED pásek vč. hliníkového profilu, trať (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" LED pásek " (1,8)*1,05			1,89000		
VV			Součet			1,89000		
D		766 - 5	D+M Pracovní linka v m.č. -1.39 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T02				0,00	
517	K	766811102 SPC	D+M Pracovní linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříňek	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků výjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
VV			" Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 1,8 m. "					
VV			" Pracovní linka - 1. PP - m. -1.39 " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
518	K	725311901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez bez odkapu vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
VV			" Nerezový dřez " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
519	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
VV			" Baterie " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
520	K	725219901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezové zápustné kruhové umyvadlo vč. nerezového sifonu a příslušenství. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Nerezové zápustné kruhové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
VV			" Nerezové umyvadlo " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		
521	K	725829901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezové umyvadlo	kus	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Stojánková páková b aterie pro nerezové umyvadlo "					
VV			" Baterie " (1,0)			1,00000		
VV			Součet			1,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
522	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
523	K	766811143 SPC	D+M Vybavení linky - Nízká vestavná lednice s cirkulací vzduchu a monitorací teploty	kus	0,00000		0,00	vlastní
524	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	1,89000		0,00	vlastní
	VV		" LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" LED pásek " (1,8)*1,05		1,89000			
	VV		Součet		1,89000			
	D	766 - 6	D+M Pracovní linka v m.č. -1.49 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T02				0,00	
525	K	766811102 SPC	D+M Pracovní linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
	VV		" Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 1,8 m. "					
	VV		" Pracovní linka - 1. PP - m. -1.49 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
526	K	725311901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez bez odkapu vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezový dřez " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
527	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
528	K	725219901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezové zápustné kruhové umyvadlo vč. nerezového sifonu a příslušenství. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezové zápustné kruhové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezové umyvadlo " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
529	K	725829901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezové umyvadlo	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková b aterie pro nerezové umyvadlo "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
530	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
531	K	766811143 SPC	D+M Vybavení linky - Nízká vestavná lednice s cirkulací vzduchu a monitorací teploty	kus	0,00000		0,00	vlastní
532	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	1,89000		0,00	vlastní
	VV		" LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" LED pásek " (1,8)*1,05		1,89000			
	VV		Součet		1,89000			
	D	766 - 7	D+M Kuchyňská linka v m.č. -1.62 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T03				0,00	
533	K	766811103 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 3,0 m (vč. skříně pro vestavnou lednici) "					
	VV		" Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků vyjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
	VV		" Kuchyňská linka - 1. PP - m. -1.62 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
534	K	725311902 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez s odkapem vč. nerezového sifonu a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezový dřez s odkapem vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezový dřez " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
535	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
536	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
537	K	766811201 SPC	D+M Vybavení linky - Mikrovlnná trouba	kus	0,00000		0,00	vlastní
538	K	766811301 SPC	D+M Vybavení linky - Rychlovarná konvice	kus	0,00000		0,00	vlastní
539	K	766811142 SPC	D+M Vybavení linky - Vestavná myčka na nádobí	kus	0,00000		0,00	vlastní
540	K	766811143 SPC.1	D+M Vybavení linky - Vysoká vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou	kus	0,00000		0,00	vlastní
541	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	2,52000		0,00	vlastní
	VV		" LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" LED pásek " (2,4)*1,05		2,52000			
	VV		Součet		2,52000			
D		766 - 8	D+M Pracovní linka v m.č. 1.05 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T04				0,00	
542	K	766811104 SPC	D+M Pracovní linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků výjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
	VV		" Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 3,6 m. "					
	VV		" Pracovní linka - 1. NP - m. 1.05 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
543	K	725311901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez bez odkapu vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezový dřez " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
544	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
545	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
546	K	766811143 SPC	D+M Vybavení linky - Nízká vestavná lednice s cirkulací vzduchu a monitorací teploty	kus	0,00000		0,00	vlastní
547	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	3,78000		0,00	vlastní
	VV		" LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" LED pásek " (3,6)*1,05		3,78000			
	VV		Součet		3,78000			
D		766 - 9	D+M Pracovní linka v m.č. 1.08 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T05				0,00	
548	K	766811105 SPC	D+M Pracovní linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků výjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "					
			" POZN: Trezor není součástí dodávky. "					
	VV		" Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 5,1 m. "					
	VV		" Pracovní linka - 1. NP - m. 1.08 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
549	K	725311901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez bez odkapu vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
	VV		" Nerezový dřez " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
550	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
	VV		" Baterie " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
551	K	725219901 SPC	D+M Vybavení linky - Nerezové zápuštné kruhové umyvadlo vč. nerezového sifonu a příslušenství. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Nerezové zápuštné kruhové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV " Nerezové umyvadlo " (1,0)			1,00000		
			WV Součet			1,00000		
552	K	725829901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezové umyvadlo	kus	1,00000		0,00	vlastní
			WV " Stojánková páková b aterie pro nerezové umyvadlo "					
			WV " Baterie " (1,0)			1,00000		
			WV Součet			1,00000		
553	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
554	K	766811153 SPC	D+M Vybavení linky - Vysoká lednice s prosklenými dveřmi s cirkulací vzduchu a monitorací teploty	kus	0,00000		0,00	vlastní
555	K	766811154 SPC	D+M Vybavení linky - Nízká mraznička s prosklenými dveřmi	kus	0,00000		0,00	vlastní
556	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	5,35500		0,00	vlastní
			WV " LED pásek vč. hliníkového profilu, trať (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
			WV " LED pásek " (5,1)*1,05			5,35500		
			WV Součet			5,35500		
	D	766 - 10	D+M Kuchyňská linkav m.č. 1.10 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. - I.T07				0,00	
557	K	766811106 SPC	D+M Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou horních i dolních skříněk	kus	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. příslušenství. - orientační délka 3,0 m (vč. skříně pro vestavnou lednici) "</i> <i>" Vč. veškerého příslušenství, kotvicích, spojovacích a dalších prvků výjma spotřebičů a zařízení samostatně vypsanych "</i>					
			WV Kuchyňská linka - 1. NP - m. 1.10 " (1,0)			1,00000		
			WV Součet			1,00000		
558	K	725311901 SPC.1	D+M Vybavení linky - Nerezový dřez s odkapem vč. nerezového sifonu, a příslušenství	kus	1,00000		0,00	vlastní
			WV " Nerezový dřez s odkapem vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
			WV " Nerezový dřez " (1,0)			1,00000		
			WV Součet			1,00000		
559	K	725821901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezový dřez	kus	1,00000		0,00	vlastní
			WV " Stojánková páková baterie pro nerezový dřez "					
			WV " Baterie " (1,0)			1,00000		
			WV Součet			1,00000		
560	K	725219901 SPC.1	D+M Vybavení linky - Keramické zápusné kruhové umyvadlo vč. nerezového sifonu a příslušenství. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
			WV " Keramické zápusné kruhové umyvadlo vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. "					
			WV " Keramické umyvadlo " (1,0)			1,00000		
			WV Součet			1,00000		
561	K	725829901 SPC	D+M Vybavení linky - Stojánková páková baterie pro nerezové umyvadlo	kus	1,00000		0,00	vlastní
			WV " Stojánková páková b aterie pro keramické umyvadlo "					
			WV " Baterie " (1,0)			1,00000		
			WV Součet			1,00000		
562	K	766811101 SPC.1	D+M Vybavení linky - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skříňky	kus	0,00000		0,00	vlastní
563	K	766811201 SPC	D+M Vybavení linky - Mikrovlnná trouba	kus	0,00000		0,00	vlastní
564	K	766811301 SPC	D+M Vybavení linky - Rychlovarná konvice	kus	0,00000		0,00	vlastní
565	K	766811142 SPC	D+M Vybavení linky - Vestavná myčka na nádobí	kus	0,00000		0,00	vlastní
566	K	766811143 SPC.1	D+M Vybavení linky - Vysoká vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou	kus	0,00000		0,00	vlastní
567	K	741999901 SPC	D+M Vybavení linky - LED osvětlení kuchyňských linek	m	2,52000		0,00	vlastní
			WV " LED pásek vč. hliníkového profilu, trať (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a veškerého nutného příslušenství. "					
			WV " LED pásek " (2,4)*1,05			2,52000		
			WV Součet			2,52000		
	D	766 - 11	Konstrukce truhlářské - Výpis truhlářských výrobků - Ostatní výrobky a práce				0,00	
568	K	766900601 SPC	D+M Pult - sesterna - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - I.T06	sada	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Příhrádky: - 1× pevná police; - 6× plná otevírává dvířka s tlumeným zavíráním; - 1× výškově nastavitelné police. Dolní skříňky: - 6× plně otevírává dvířka s tlumeným zavíráním; - 2× výškově nastavitelné police; - 2× 4× zásuvka se zpomalovačem dojezdu, částečným výsuvem a nosností min. 25 kg. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. " " POZN: Acrovinylový obklad součást oddílu 780. " " Vyvýšený pult sesterny vyššího standardu s příhrádkami. " " Pult sesterny - 1. NP - m. 1.09 " (1,0) Součet		1,00000 1,00000			
569	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766201 <i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. " " POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé části "						
570	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2121 <i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."						
	P		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
571	K	767999001 SPC	Demontáž a zpětná montáž podhledu z lamel vč. případné úpravy a výměny poškozených kusů	m2	23,19000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně demontáž stávajících lamel, jejich případné uskladnění, ochrana, zpětné navrácení, případná výměna či úprava poškozených kusů a veškeré další nutné práce a materiál související s dočasnou demontáží a zpětným navrácením hliníkového lamelového podhledu. " " Demontáž stávajícího podhledu z lamel " (19,43) " Pavilon B " " Demontáž stávajícího podhledu z lamel " (3,76) " Stávající nosná konstrukce ponechána. " Součet		19,43000 3,76000 23,19000			
572	K	767590129 SPC	D+M Krycí rošt anglického dvorku - Specifikace dle PD	m2	22,28000		0,00	vlastní
	VV		" Pochůzí žárově pozinkovaný rošt stávajících anglických dvorků s oky 30×30 mm. " " Nový rošt pro anglické dvorky tvaru "L" kolem objektu - po vybourání vpusť a sanaci konstrukcí " 3,1+3,08+3,1+2,54+4,26+3,1+3,1 " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. " Součet		22,28000 22,28000			
573	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m - 1,35 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201 <i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,35. "						
574	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2131 <i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."						
	P		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D3	Konstrukce zámečnické - Výpis zámečnických výrobků				0,00	
575	K	767900101 SPC	D+M Hliníkový poklop pro zadláždění - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - I.Z1.1	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí je také beton pro vyplnění a jako podklad před násklapnou vrstvou - přírodním linoleem. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. " " Hliníkový poklop pro zakrytí šachet v pochůzních prostorách uvnitř objektu. Rozměr rámu: 715×1115 mm, pro otvor rozměru 600×1000 mm. " " 1. PP " (5,0) Součet		5,00000 5,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
576	K	767900102 SPC	D+M Hliníkový poklop pro zadláždění - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - I.Z1.2	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí je také beton pro vyplnění a jako podklad před nášklapnou vrstvou - čistící zónou a přírodním linoleem. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		Hliníkový poklop pro zakrytí šachet v pochůzních prostorech uvnitř objektu. Rozměr rámu: 815×815 mm, pro otvor rozměru 700×700 mm. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
577	K	767900201 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení skleněných příček - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - I.Z2	m	51,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Ocelová konstrukce pro uchycení skleněných příček kotvena chemickými kotvami (2× M10 na 1 plotnu)do ŽB konstrukce přes ocelovou plotnu tl. 8 mm rozměru 200×100 mm. Ocelová konstrukce (svislé i vodorovné prvky) tvořena jáckly 50×50×3 mm opatřena 2× základním nátěrem. Osová vzdálenost svislých sloupků: 800 - 900 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" POZN: Opláštění součástí rozpočtu III.a-D.1.1. ASR - NOVÝ STAV. "					
	VV		" 1. NP " (51,0)		51,00000			
	VV		Součet		51,00000			
578	K	767900301 SPC	D+M Zádržný systém - střecha nad 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - I.Z3	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Záchytný systém proti pádu osob složený z nerezového lana Ø 8 mm a nerezových kotvicích bodů určených pro přikotvení do ŽB konstrukce. "					
	P		" Kotvení kotvicích bodů pro betonové desky → přes základní desku 200×200 mm pomocí 4 ks vysokopevnostních chemických kotev. "					
	P		" - Nerezové lanko Ø 8 mm - 73,15 m " (66,5)*1,1					
	P		" - Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - rohové - 2 ks "					
	P		" - Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - koncové - 2 ks "					
	P		" - Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - průběžné - 6 ks "					
	P		" - Napínací koncovka pro nerezové lano pro systémy s permanentním kotvicím vedením vč. napnutí lana a prací s tím související - 1 ks "					
	P		" - Pevná koncovka k nalisování na nerezové lano vč. napnutí lana a prací s tím související - 1 ks. "					
	P		" - Popisovací štítek pro označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího systému. vč. zajištění popisu - 1 ks "					
	P		" - Kovová skříňka pro uložení příslušenství pro údržbu - celotělový postroj a vázací lano - 1 ks "					
	P		" Celotělový postroj + vázací lano s tlumičem - 1 ks "					
	P		" V ceně veškeré nutné práce pro zajištění přikotvení bodů ke konstrukci - případné vrtání, vyčištění vrtu, osazení, úprava vrtu a jeho okolí a veškeré další nutné příslušenství a práce. "					
	P		" V ceně také veškeré případné nutné příslušenství výše neuvedené pro zajištění správné funkce a uskladnění. "					
	P		" POZN: Pevná koncovka, napínací koncovka a označovací štítek je uvažován 1 ks pro úsek do 80 m. "					
	P		" POZN: Celotělový postroj vč. lana s tlumičem + skříň pro uložení naceněna jen 1× a to jako součást záchytného systému pro střechu nad 1. NP. Je uvažován 1 postroj pro všechny střechy. "					
	VV		" Střecha nad 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
579	K	767900401 SPC	D+M Krycí rošt anglického dvorku - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - I.Z4.1	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Pochůzí žárové pozinkovaný rošt stávajících anglických dvorků s oky 30×30 mm. Rozměr 1 ks: 2800×1105 mm, plocha: cca 3,1 m2. "					
	VV		" 1. NP " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
580	K	767900402 SPC	D+M Krycí rošt anglického dvorku - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - I.Z4.2	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Pochůzí žárové pozinkovaný rošt stávajících anglických dvorků s oky 30×30 mm. Rozměr 1 ks: 3225×1105 mm, plocha: cca 3,6 m2. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
581	K	767900502 SPC	D+M Hliníkový žebřík - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - I.Z5.2	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Třídlíný výsuvný hliníkový žebřík - 3×9,příček Nosnost: max. 150 kg. Patka stabilizační lišty opatřna protiskluznou koncovkou. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
582	K	767900601 SPC	D+M Revizní dvířka - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - I.Z6	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Kovová revizní dvířka se dvěma zámký na kličku o rozměru 600×1200 mm z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,0 mm. Povrchová úprava: lakování práškovou barvou - bílá. " "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
583	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m - 1,35 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,35. "					
584	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2131					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
	D	771 - 1	D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P3				0,00	
585	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	30,28000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574112					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu I.P3 "					
	VV		" Keramická dlažba do flexibilního lepidla spárována flexibilní spárovací hmotou - tl. 15 mm - rozměr 300×300 mm "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.40 až -1.45, -1.47, -1.48, -1.56 až -1,57 "		30,28000			
	VV		(5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03)					
	VV		Součet		30,28000			
586	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	33,30800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Keramická dlažba pro skladbu I.P3 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.40 až -1.45, -1.47, -1.48, -1.56 až -1,57 "		33,30800			
	VV		(5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03)*1,1					
	VV		Součet		33,30800			
587	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	31,79400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P3 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.40 až -1.45, -1.47, -1.48, -1.56 až -1,57 "		31,79400			
	VV		(5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03)*1,05					
	VV		Součet		31,79400			
588	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	31,79400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 55 mm (1× plocha) "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.40 až -1.45, -1.47, -1.48, -1.56 až -1,57 " (31,794)*1		31,79400			
	VV		Součet		31,79400			
589	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	34,82200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu I.P3 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.40 až -1.45, -1.47, -1.48, -1.56 až -1,57 "		34,82200			
	VV		(5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03)*1,15					
	VV		Součet		34,82200			
590	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	30,28000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P3 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.40 až -1.45, -1.47, -1.48, -1.56 až -1,57 "		30,28000			
	VV		(5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		30,28000			
591	M	28376527	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy tl 30mm	m2	33,30800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska PIR - $\lambda = 0,022$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 120 kPa "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.40 až -1.45, -1.47, -1.48, -1.56 až -1,57 "		33,30800			
	VV		(5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03)*1,1					
	VV		Součet		33,30800			
	D	771 - 2	D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P12				0,00	
592	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	57,73000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574112					
	VV		" Montáž keramické dlažby pro skladbu I.P12 "					
	VV		" Keramická dlažba do flexibilního lepidla spárována flexibilní spárovací hmotou - tl. 15 mm - rozměr 300×300 mm "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.06, 1.21 až 1.23, 1.26, 1.26a+b, 1.28 až 1.29 "		57,73000			
	VV		16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37					
	VV		Součet		57,73000			
593	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	63,50300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Keramická dlažba pro skladbu I.P12 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.06, 1.21 až 1.23, 1.26, 1.26a+b, 1.28 až 1.29 "		63,50300			
	VV		(16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37)*1,1					
	VV		Součet		63,50300			
594	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	60,61650		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Lité samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P12 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.06, 1.21 až 1.23, 1.26, 1.26a+b, 1.28 až 1.29 "		60,61650			
	VV		(16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37)*1,05					
	VV		Součet		60,61650			
595	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	60,61700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 55 mm (1× plocha) "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.06, 1.21 až 1.23, 1.26, 1.26a+b, 1.28 až 1.29 " (60,617)*1		60,61700			
	VV		Součet		60,61700			
596	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	66,38950		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separční vrstva mezi izolací a samonivelační potěr pro skladbu I.P12 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.06, 1.21 až 1.23, 1.26, 1.26a+b, 1.28 až 1.29 "		66,38950			
	VV		(16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37)*1,15					
	VV		Součet		66,38950			
597	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	57,73000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P12 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.06, 1.21 až 1.23, 1.26, 1.26a+b, 1.28 až 1.29 "		57,73000			
	VV		16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37					
	VV		Součet		57,73000			
598	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	63,50300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska z tuhé minerální vlny pro zatížení do 500 kg/m2. "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.06, 1.21 až 1.23, 1.26, 1.26a+b, 1.28 až 1.29 "		63,50300			
	VV		(16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37)*1,1					
	VV		Součet		63,50300			
	D	771 - 3	Podlahy z dlaždic - Ostatní práce a materiál podlah z dlaždic mimo skladeb				0,00	
599	K	771099201 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou dlažby - Specifikace dle PD	m2	88,01000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:					
	P		" V ceně např. případné vyčištění podkladu (mimo vysátí), vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností apod. "					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Pro skladbu I.P3 " 5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03		30,28000			
	VV		" Pro skladbu I.P12 " 16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37		57,73000			
	VV		Součet		88,01000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
600	K	771099902 SPC	D+M Okrajové pásky po obvodu místností	m	102,74000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka pásků, jejich úprava a vložení. "					
	VV		" Okrajové pásky.u podlah s kročejovou izolací "					
	VV		" Urgent - podlahy z dlaždic "					
	VV		" Okrajové pásky pro skladbu I.P12 " (18,0+8,2+7,5+1,4+7,3+4,2+6,0+6,3+6,4+5,9+22,2)*1,1		102,74000			
	VV		Součet		102,74000			
601	K	771099903 SPC	D+M Podlahový pásek z pěnového PE mezi stěnou a potěrem, mazaninou	m	188,98000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka pásků, jejich úprava a vložení. "					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou . "					
	VV		" Urgent - podlahy z dlaždic "					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu I.P3 " (11,1+4,4+7,9+8,7+6,3+5,1+6,5+5,5+5,1+5,6+5,0+7,2)*1,1		86,24000			
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu I.P12 " (18,0+8,2+7,5+1,4+7,3+4,2+6,0+6,3+6,4+5,9+22,2)*1,1		102,74000			
	VV		Součet		188,98000			
602	K	771099911 SPC	Příplatek k podlahám z dlaždic za použití veškerých lišt a profilů,za případné spárování dvousložkovým tmelem a veškerých nutných prvků pro keramickou dlažbu	m2	88,01000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvků nutných pro keramickou dlažbu. Např.: - za veškeré profily a lišty pro dlažbu - přechodové, ukončující, koutové, schodové a dlátační profily a lišty apod.; - za spárování - např. dvousložkovým tmelem či lepidlem, bílým cementem apod.; - za separační provazce, speciální distanční křížky a pomůcky pro provedení spárování; - za případné pracnější řezání dlaždic - do oblouku apod.; - za speciální pokládku dlažby - na koso, parketový, diagonální vzor apod.; - další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení keramické dlažby. " " POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu podlah. "					
	VV		" Příplatek ke keramickým dlažbám za veškeré nutné prvky, profily a práce " (30,28+57,73)		88,01000			
	VV		Součet		88,01000			
603	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	88,01000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		" Vysátí podkladu před pokládkou dlažby. " 30,28+57,73		88,01000			
	VV		Součet		88,01000			
604	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	88,01000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
605	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	48,11000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577111					
	VV		" Příplatek za jednotlivé plochy do 5 m2 "					
	VV		" 1. PP -část A - skladba I.P3 " 4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03		25,16000			
	VV		" 1. NP - skladba I.P12 " 3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1		22,95000			
	VV		Součet		48,11000			
607	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	92,41050		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		" Hydroizolační stěrka.pod dlažbu podlah. "					
	VV		" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu - 1. PP - část A - skladba I.P3 " (5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03)*1,05		31,79400			
	VV		" Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu - 1. NP - skladba I.P12 " (16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37)*1,05		60,61650			
	VV		Součet		92,41050			
608	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	88,01000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
	VV		" Případné čištění zněčištěné dlažby po položení "					
	VV		" Keramická dlažba - 1. PP - část A - skladba I.P3 " 5,12+4,62+4,18+2,7+1,49+2,03+1,85+1,61+2,11+1,54+3,03		30,28000			
	VV		" Keramická dlažba - 1. NP - skladba I.P12 " 16,41+3,91+3,51+2,93+2,91+1,16+1,73+2,49+2,21+2,1+18,37		57,73000			
	VV		Součet		88,01000			
609	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m - 5,47 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> "POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 5,47 " "POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skaldby "					
610	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2331					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. " " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " (15,0)					
	VV				15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
D	776		Podlahy povlakové				0,00	
D	776 -1		D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P1				0,00	
611	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	152,58000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776251111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Přírodní linoleum se 100% podílem dřevité moučky v rolích, povrchová úprava TOPSHIELD 2 o tl. 2,5 mm. Pro aplikace s vysokou zátěží. lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z přírodního linolea. Celková tl. 5,0 mm "					
	VV		" Lepení přírodního linolea z rolí, pásů pro skladbu I.P1 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.34, -1.38, -1.53, -1.54 " (77,29+28,89+37,19+1,41)		144,78000			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.58 " (7,8)		7,80000			
	VV		Součet		152,58000			
612	M	28411069 RTO	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm	m2	167,83800		0,00	vlastní
	VV		" Přírodní linoleum pro skladbu I.P1 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.34, -1.38, -1.53, -1.54 " (77,29+28,89+37,19+1,41)*1,1		159,25800			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.58 " (7,8)*1,1		8,58000			
	VV		Součet		167,83800			
613	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	160,20900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P1 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.34, -1.38, -1.53, -1.54 " (77,29+28,89+37,19+1,41)*1,05		152,01900			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.58 " (7,8)*1,05		8,19000			
	VV		Součet		160,20900			
614	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	480,62700		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 65 mm (3× plocha) "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.34, -1.38, -1.53, -1.54 " (152,019)*3		456,05700			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.58 " (8,19)*3		24,57000			
	VV		Součet		480,62700			
615	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	175,46700		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separční vrstva mezi izolací a samonivelační potěr pro skladbu I.P1 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.34, -1.38, -1.53, -1.54 " (77,29+28,89+37,19+1,41)*1,15		166,49700			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.58 " (7,8)*1,15		8,97000			
	VV		Součet		175,46700			
616	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	152,58000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P1 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.34, -1.38, -1.53, -1.54 " (77,29+28,89+37,19+1,41)		144,78000			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.58 " (7,8)		7,80000			
	VV		Součet		152,58000			
617	M	28376527	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy tl 30mm	m2	167,83800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska PIR - λ = 0,022 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 120 kPa "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.34, -1.38, -1.53, -1.54 " (77,29+28,89+37,19+1,41)*1,1		159,25800			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.58 " (7,8)*1,1		8,58000			
	VV		Součet		167,83800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	776 -2		D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. PP a 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P5				0,00	
618	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	175,84000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776251111					
		P	Poznámka k položce: "Přírodní linoleum se 100% podílem dřevité moučky v rolích, povrchová úprava TOPSHIELD 2 o tl. 2,5 mm. Pro aplikace s vysokou zátěží. lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z přírodního linolea. Celková tl. 5,0 mm "					
		VV	"Lepení přírodního linolea z rolí, pásů pro skladbu I.P5 "					
		VV	"1. PP - část B: Místnosti část -1.58, -1.61, -1.62 " (14,04+16,75+28,32)			59,11000		
		VV	"1. NP: Místnosti 1.01b, 1.17, 1.18, 1.19, 1.33. " (76,28+12,02+13,24+11,46+3,73)			116,73000		
		VV	Součet			175,84000		
619	M	28411069 RTO	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm	m2	193,42400		0,00	vlastní
		VV	"Přírodní linoleum pro skladbu I.P5 "					
		VV	"1. PP - část B: Místnosti část -1.58, -1.61, -1.62 " (14,04+16,75+28,32)*1,1			65,02100		
		VV	"1. NP: Místnosti 1.01b, 1.17, 1.18, 1.19, 1.33. " (76,28+12,02+13,24+11,46+3,73)*1,1			128,40300		
		VV	Součet			193,42400		
620	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	184,63200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
		VV	"Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P5 "					
		VV	"1. PP - část B: Místnosti část -1.58, -1.61, -1.62 " (14,04+16,75+28,32)*1,05			62,06550		
		VV	"1. NP: Místnosti 1.01b, 1.17, 1.18, 1.19, 1.33. " (76,28+12,02+13,24+11,46+3,73)*1,05			122,56650		
		VV	Součet			184,63200		
621	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	923,16500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
		VV	"Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 75 mm (5× plocha) "					
		VV	"1. PP - část B: Místnosti část -1.58, -1.61, -1.62 " (62,066)*5			310,33000		
		VV	"1. NP: Místnosti 1.01b, 1.17, 1.18, 1.19, 1.33. " (122,567)*5			612,83500		
		VV	Součet			923,16500		
622	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	202,21600		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
		VV	"Separáční vrstva mezi izolací a samonivelační potěr pro skladbu I.P5 "					
		VV	"1. PP - část B: Místnosti část -1.58, -1.61, -1.62 " (14,04+16,75+28,32)*1,15			67,97650		
		VV	"1. NP: Místnosti 1.01b, 1.17, 1.18, 1.19, 1.33. " (76,28+12,02+13,24+11,46+3,73)*1,15			134,23950		
		VV	Součet			202,21600		
623	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	175,84000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
		VV	"Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P5 "					
		VV	"1. PP - část B: Místnosti část -1.58, -1.61, -1.62 " (14,04+16,75+28,32)			59,11000		
		VV	"1. NP: Místnosti 1.01b, 1.17, 1.18, 1.19, 1.33. " (76,28+12,02+13,24+11,46+3,73)			116,73000		
		VV	Součet			175,84000		
624	M	28376599 SPC.1	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií 220mm	m2	193,42400		0,00	vlastní
		VV	"Deska tepelné izolace podlah - deska PIR - λ = 0,022 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 120 kPa "					
		VV	"1. PP - část B: Místnosti část -1.58, -1.61, -1.62 " (14,04+16,75+28,32)*1,1			65,02100		
		VV	"1. NP: Místnosti 1.01b, 1.17, 1.18, 1.19, 1.33. " (76,28+12,02+13,24+11,46+3,73)*1,1			128,40300		
		VV	Součet			193,42400		
D	776 -3		D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P10				0,00	
625	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	155,13000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776251111					
		P	Poznámka k položce: "Přírodní linoleum se 100% podílem dřevité moučky v rolích, povrchová úprava TOPSHIELD 2 o tl. 2,5 mm. Pro aplikace s vysokou zátěží. lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z přírodního linolea. Celková tl. 5,0 mm "					
		VV	"Lepení přírodního linolea z rolí, pásů pro skladbu I.P10 "					
		VV	"1. NP: Místnosti 1.04, 1.07, 1.20, 1.25, 1.27, 1.30 " (22,39+16,05+26,49+11,86+28,52+49,82)			155,13000		
		VV	Součet			155,13000		
626	M	28411069 RTO	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm	m2	170,64300		0,00	vlastní
		VV	"Přírodní linoleum pro skladbu I.P10 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.04, 1.07, 1.20, 1.25, 1.27, 1.30 " (22,39+16,05+26,49+11,86+28,52+49,82)*1,1		170,64300			
	VV		Součet		170,64300			
627	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	162,88650		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P10 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.04, 1.07, 1.20, 1.25, 1.27, 1.30 " (22,39+16,05+26,49+11,86+28,52+49,82)*1,05		162,88650			
	VV		Součet		162,88650			
628	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	488,66100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 65 mm (3× plocha) "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.04, 1.07, 1.20, 1.25, 1.27, 1.30 " (162,887)*3		488,66100			
	VV		Součet		488,66100			
629	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	178,39950		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolací a samonivelační potěr pro skladbu I.P10 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.04, 1.07, 1.20, 1.25, 1.27, 1.30 " (22,39+16,05+26,49+11,86+28,52+49,82)*1,15		178,39950			
	VV		Součet		178,39950			
630	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	155,13000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P10 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.04, 1.07, 1.20, 1.25, 1.27, 1.30 " (22,39+16,05+26,49+11,86+28,52+49,82)		155,13000			
	VV		Součet		155,13000			
631	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	170,64300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska z tuhé minerální vlny pro zatížení do 500 kg/m2. "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.04, 1.07, 1.20, 1.25, 1.27, 1.30 " (22,39+16,05+26,49+11,86+28,52+49,82)*1,1		170,64300			
	VV		Součet		170,64300			
	D	776 -4	D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P2				0,00	
632	K	776221121 RTO	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC vinylu disperzním lepidlem	m2	179,19000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Elektrostatický vinyl v rolích v rolích, povrchová úprava SMART CONTROL o tl. 2,0 mm. Pro aplikace s vysokou zátěží. lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z elektrostatického vinylu. Celková tl. 5,0 mm "					
	VV		" Lepení vinylu z rolí, pásů pro skladbu I.P2 "					
	VV		" 1. PP - část A: Míst. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.51, -1.52, -1.55 " (16,17+16,32+24,09+15,62+17,29+20,79+17,68+17,27+11,35)		156,58000			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.59 " (22,61)		22,61000			
	VV		Součet		179,19000			
633	M	28411026 RTO	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm	m2	197,10900		0,00	vlastní
	VV		" Elektrostatický PVC vinyl pro skladbu I.P2 "					
	VV		" 1. PP - část A: Míst. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.51, -1.52, -1.55 " (16,17+16,32+24,09+15,62+17,29+20,79+17,68+17,27+11,35)*1,1		172,23800			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.59 " (22,61)*1,1		24,87100			
	VV		Součet		197,10900			
634	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	188,14950		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P2 "					
	VV		" 1. PP - část A: Míst. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.51, -1.52, -1.55 " (16,17+16,32+24,09+15,62+17,29+20,79+17,68+17,27+11,35)*1,05		164,40900			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.59 " (22,61)*1,05		23,74050			
	VV		Součet		188,14950			
635	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	564,45000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 65 mm (3× plocha) "					
	VV		" 1. PP - část A: Míst. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.51, -1.52, -1.55 " (164,409)*3		493,22700			
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.59 " (23,741)*3		71,22300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		564,45000			
636	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	206,06850		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu I.P2 "					
	VV		" 1. PP - část A: Míst. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.51, -1.52, -1.55 "		180,06700			
	VV		(16,17+16,32+24,09+15,62+17,29+20,79+17,68+17,27+11,35)*1,15					
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.59 " (22,61)*1,15		26,00150			
	VV		Součet		206,06850			
637	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	179,19000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P2 "					
	VV		" 1. PP - část A: Míst. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.51, -1.52, -1.55 "		156,58000			
	VV		(16,17+16,32+24,09+15,62+17,29+20,79+17,68+17,27+11,35)					
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.59 " (22,61)		22,61000			
	VV		Součet		179,19000			
638	M	28376527	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy tl 30mm	m2	197,10900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska PIR - λ = 0,022 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 120 kPa "					
	VV		" 1. PP - část A: Míst. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.51, -1.52, -1.55 "		172,23800			
	VV		(16,17+16,32+24,09+15,62+17,29+20,79+17,68+17,27+11,35)*1,1					
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.59 " (22,61)*1,1		24,87100			
	VV		Součet		197,10900			
	D	776 -5	D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P13				0,00	
639	K	776221121 RTO	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC vinylu disperzním lepidlem	m2	20,71000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Elektrostatický vinyl v rolích v rolích, povrchová úprava SMART CONTROL o tl. 2,0 mm. Pro aplikace s vysokou zátěží. lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z elektrostatického vinylu. Celková tl. 5,0 mm "					
	VV		" Lepení vinylu z rolí, pásů pro skladbu I.P13 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.50 " (20,71)		20,71000			
	VV		Součet		20,71000			
640	M	28411026 RTO	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm	m2	22,78100		0,00	vlastní
	VV		" Elektrostatický PVC vinyl pro skladbu I.P13 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.50 " (20,71)*1,1		22,78100			
	VV		Součet		22,78100			
641	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	21,74550		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P13 "					
	VV		" 1. PP - část A: Místnosti -1.50 " (20,71)*1,05		21,74550			
	VV		Součet		21,74550			
642	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	195,71400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 95 mm (9× plocha) "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnosti část -1.59 " (21,746)*9		195,71400			
	VV		Součet		195,71400			
	D	776 -6	D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P7				0,00	
643	K	776221121 RTO	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC vinylu disperzním lepidlem	m2	194,82000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Elektrostatický vinyl v rolích v rolích, povrchová úprava SMART CONTROL o tl. 2,0 mm. Pro aplikace s vysokou zátěží. lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z elektrostatického vinylu. Celková tl. 5,0 mm "					
	VV		" Lepení vinylu z rolí, pásů pro skladbu I.P7 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.02, 1.14, 1.15, 1.16 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 "		194,82000			
	VV		((22,41+12,41+11,74+23,56)+(12,45+74,99+26,68+10,58))					
	VV		Součet		194,82000			
644	M	28411026 RTO	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm	m2	214,30200		0,00	vlastní
	VV		" Elektrostatický PVC vinyl pro skladbu I.P7 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.02, 1.14, 1.15, 1.16 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((22,41+12,41+11,74+23,56)+(12,45+74,99+26,68+10,58))*1,1		214,30200			
	VV		Součet		214,30200			
645	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	204,56100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P7 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.02, 1.14, 1.15, 1.16 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((22,41+12,41+11,74+23,56)+(12,45+74,99+26,68+10,58))*1,05		204,56100			
	VV		Součet		204,56100			
646	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 022,80500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 75 mm (5× plocha) "					
	VV		" 1. PP - část A: Míst. -1.35, -1.36, -1.37, -1.39, -1.46, -1.49, -1.51, -1.52, -1.55 " (204,561)*5		1 022,80500			
	VV		Součet		1 022,80500			
647	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	224,04300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu I.P7 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.02, 1.14, 1.15, 1.16 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((22,41+12,41+11,74+23,56)+(12,45+74,99+26,68+10,58))*1,15		224,04300			
	VV		Součet		224,04300			
648	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	194,82000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P7 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.02, 1.14, 1.15, 1.16 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((22,41+12,41+11,74+23,56)+(12,45+74,99+26,68+10,58))		194,82000			
	VV		Součet		194,82000			
649	M	28376599 SPC.1	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií 220mm	m2	214,30200		0,00	vlastní
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska PIR - λ = 0,022 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 120 kPa "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.02, 1.14, 1.15, 1.16 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((22,41+12,41+11,74+23,56)+(12,45+74,99+26,68+10,58))*1,1		214,30200			
	VV		Součet		214,30200			
	D	776 -7	D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P9				0,00	
650	K	776221121 RTO	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC vinylu disperzním lepidlem	m2	131,45000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Elektrostatický vinyl v rolích v rolích, povrchová úprava SMART CONTROL o tl. 2,0 mm. Pro aplikace s vysokou zátěží. lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z elektrostatického vinylu. Celková tl. 5,0 mm "					
	VV		" Lepení vinylu z rolí, pásů pro skladbu I.P11 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83))		131,45000			
	VV		Součet		131,45000			
651	M	28411026 RTO	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm	m2	144,59500		0,00	vlastní
	VV		" Elektrostatický PVC vinyl pro skladbu I.P11 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83))*1,1		144,59500			
	VV		Součet		144,59500			
652	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	138,02250		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P11 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83))*1,05		138,02250			
	VV		Součet		138,02250			
653	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	690,11500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 75 mm (5× plocha) "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " (138,023)*5		690,11500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		690,11500			
654	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213	m2	151,16750		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu I.P11 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 "		151,16750			
	VV		((24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83))*1,15					
	VV		Součet		151,16750			
655	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111	m2	262,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P11 "					
	VV		" Montáž izolace minerální "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83))		131,45000			
	VV		" Montáž izolace z EPS "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 " ((24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83))		131,45000			
	VV		Součet		262,90000			
656	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/63231202	m2	144,59500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska z tuhé minerální vlny pro zatížení do 500 kg/m2. "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 "		144,59500			
	VV		((24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83))*1,1					
	VV		Součet		144,59500			
657	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/28375908	m2	144,59500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Izolace z EPS 150 z desek - λ = 0,035 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 40 mm. "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.10, 1.11, 1.12 a části místností 1.03, 1.08, 1.09, 1.13 "		144,59500			
	VV		((24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83))*1,1					
	VV		Součet		144,59500			
	D	776 -8	D+M Elektrostatický vinyl - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P11				0,00	
658	K	776221121 RTO	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC vinylu disperzním lepidlem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221121	m2	38,83000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Elektrostatický vinyl v rolích v rolích, povrchová úprava SMART CONTROL o tl. 2,0 mm. Pro aplikace s vysokou zátěží. lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z elektrostatického vinylu. Celková tl. 5,0 mm "					
	VV		" Lepení vinylu z rolí, pásů pro skladbu I.P11 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.05, 1.31, 1.32 " (25,39+6,64+6,8)		38,83000			
	VV		Součet		38,83000			
659	M	28411026 RTO	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/28411026	m2	42,71300		0,00	vlastní
	VV		" Elektrostatický PVC vinyl pro skladbu I.P11 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.05, 1.31, 1.32 " (25,39+6,64+6,8)*1,1		42,71300			
	VV		Součet		42,71300			
660	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254	m2	40,77150		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P11 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.05, 1.31, 1.32 " (25,39+6,64+6,8)*1,05		40,77150			
	VV		Součet		40,77150			
661	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293	m2	122,31600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 65 mm (3× plocha) "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.05, 1.31, 1.32 " (40,772)*3		122,31600			
	VV		Součet		122,31600			
662	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213	m2	44,65450		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu I.P11 "					
	VV		" 1. NP: Místnosti 1.05, 1.31, 1.32 " (25,39+6,64+6,8)*1,15		44,65450			
	VV		Součet		44,65450			
663	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111	m2	38,83000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV " Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P11 " VV " 1. NP: Místnosti 1.05, 1.31, 1.32 " (25,39+6,64+6,8) VV Součet			38,83000 38,83000		
664	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	42,71300		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV " Deska tepelné izolace podlah - deska z tuhé minerální vlny pro zatížení do 500 kg/m2. " VV " 1. NP: Místnosti 1.05, 1.31, 1.32 " (25,39+6,64+6,8)*1,1 VV Součet			42,71300 42,71300		
	D	776 -9	D+M Čistící zóna - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P8				0,00	
665	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	14,22750		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV " Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P7 " VV " 1. NP: Místnost 1.01a " (13,55)*1,05 VV Součet			14,22750 14,22750		
666	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	56,91200		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV " Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 70 mm (4× plocha) " VV " 1. NP: Místnost 1.01a " (14,228)*4 VV Součet			56,91200 56,91200		
667	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	15,58250		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV " Separční vrstva mezi izolaci a samonivelační potěr pro skladbu I.P7 " VV " 1. NP: Místnost 1.01a " (13,55)*1,15 VV Součet			15,58250 15,58250		
668	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,55000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV " Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P7 " VV " 1. NP: Místnost 1.01a " (13,55) VV Součet			13,55000 13,55000		
669	M	28376599 SPC.1	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií 220mm	m2	14,90500		0,00	vlastní
			VV " Deska tepelné izolace podlah - deska PIR - λ = 0,022 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 120 kPa " VV " 1. NP: Místnost 1.01a " (13,55)*1,1 VV Součet			14,90500 14,90500		
	D	776 - 10	Podlahy povlakové - Ostatní práce a materiál povlakových podlah mimo skladeb				0,00	
670	K	776099801 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou povlakových podlah - Specifikace dle PD	m2	1 062,10000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " V ceně např. případné vyčištění podkladu (mimo vysátí), vyspravení, vyrovnnání, odstranění nerovností apod. " VV " Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. " VV " Příprava pro přírodní linoleum " VV " Pro skladbu I.P1 " (77,29+28,89+37,19+1,41)+(7,8) VV " Pro skladbu I.P5 " (14,04+16,75+28,32)+(76,28+12,02+13,24+11,46+3,73) VV " Pro skladbu I.P10 " (22,39+16,05+26,49+11,86+28,52+49,82) VV " Příprava pro elektrostatický vinyl " VV " Pro skladbu I.P2 " (16,17+16,32+24,09+15,62+17,29+20,79+17,68+17,27+11,35)+(22,61) VV " Pro skladbu I.P7 " (22,41+12,41+11,74+23,56)+(12,45+74,99+26,68+10,58) VV " Pro skladbu I.P9 " (24,9+12,41+12,41)+(28,19+51,4+0,31+1,83) VV " Pro skladbu I.P11 " (25,39+6,64+6,8) VV " Pro skladbu I.P13 " (20,71) VV " Příprava pro čistící zónu " VV " Pro skladbu I.P8 " (13,55) VV Součet			152,58000 175,84000 155,13000 179,19000 194,82000 131,45000 38,83000 20,71000 13,55000 1 062,10000		
671	K	776099901 SPC	D+M Provedení lišt, soklu + vytažení fabionu k povlakovým podlahám - přírodní linoleum	m	497,97000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " V ceně dodávky lišt, pásků, podlahoviny, jejich případná úprava, řezání, vložení, a další veškeré nutné práce pro provedení soklu pro povlakové podlahy. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " Sokly, lišty + vytažení fabionu k povlakovým podlahám po obvodě místnosti. "					
			VV " Urgent - povlakové podlahy "					
			VV " Lišta., sokl + vytažení fabionu pro přírodní linoleum "					
			VV " Pro skladbu I.P1 " (69,6+22,3+39,3+5,1+13,3)*1,1		164,56000			
			VV " Pro skladbu I.P5 " (20,1+16,7+24,0+38,6+14,3+14,9+15,5+8,2)*1,1		167,53000			
			VV " Pro skladbu I.P10 " (20,1+18,3+30,4+14,9+26,3+40,8)*1,1		165,88000			
			VV Součet		497,97000			
672	K	776099902 SPC	D+M Provedení lišt, soklu + vytažení fabionu k povlakovým podlahám - elektrostatický vinyl	m	624,36000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně dodávky lišt, pásků, podlahoviny, jejich případná úprava, řezání, vložení, a další veškeré nutné práce pro provedení soklu pro povlakové podlahy. "</i>					
			VV " Sokly, lišty + vytažení fabionu k povlakovým podlahám po obvodě místnosti. "					
			VV " Urgent - povlakové podlahy "					
			VV " Lišta., sokl + vytažení pro elektrostatický vinyl "					
			VV " Pro skladbu I.P2 " (17,3+17,3+20,3+16,6+21,8+21,0+17,8+16,7+14,0+19,5)*1,1		200,53000			
			VV " Pro skladbu I.P7 " (18,8+15,8+32,9+8,3+14,1+13,5+19,9)*1,1		135,63000			
			VV " Pro skladbu I.P9 " (22,1+64,8+24,6+22,8+14,1+14,1+13,1)*1,1		193,16000			
			VV " Pro skladbu I.P11 " (26,3+11,4+11,5)*1,1		54,12000			
			VV " Pro skladbu I.P13 " (19,5)*1,1		21,45000			
			VV " Lišta., sokl + vytažení pro čistící zónu "					
			VV " Pro skladbu I.P8 " (17,7)*1,1		19,47000			
			VV Součet		624,36000			
673	K	776099903 SPC	D+M Okrajové pásky po obvodu místností	m	413,16000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně dodávky pásků, jejich úprava a vložení. "</i>					
			VV " Okrajové pásky.u podlah s kročejovou izolací "					
			VV " Urgent - povlakové podlahy "					
			VV " Okrajové pásky pro přírodní linoleum "					
			VV " Pro skladbu I.P10 " (20,1+18,3+30,4+14,9+26,3+40,8)*1,1		165,88000			
			VV " Okrajové pásky pro elektrostatický vinyl "					
			VV " Pro skladbu I.P9 " (22,1+64,8+24,6+22,8+14,1+14,1+13,1)*1,1		193,16000			
			VV " Pro skladbu I.P11 " (26,3+11,4+11,5)*1,1		54,12000			
			VV Součet		413,16000			
674	K	776099904 SPC	D+M Podlahový pásek z pěnového PE mezi stěnou a potěrem, mazaninou	m	1 122,33000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně dodávky pásků, jejich úprava a vložení. "</i>					
			VV " Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou . "					
			VV " Urgent - povlakové podlahy "					
			VV " Podlahový pásek pro přírodní linoleum "					
			VV " Pro skladbu I.P1 " (69,6+22,3+39,3+5,1+13,3)*1,1		164,56000			
			VV " Pro skladbu I.P5 " (20,1+16,7+24,0+38,6+14,3+14,9+15,5+8,2)*1,1		167,53000			
			VV " Pro skladbu I.P10 " (20,1+18,3+30,4+14,9+26,3+40,8)*1,1		165,88000			
			VV " Podlahový pásek pro elektrostatický vinyl "					
			VV " Pro skladbu I.P2 " (17,3+17,3+20,3+16,6+21,8+21,0+17,8+16,7+14,0+19,5)*1,1		200,53000			
			VV " Pro skladbu I.P7 " (18,8+15,8+32,9+8,3+14,1+13,5+19,9)*1,1		135,63000			
			VV " Pro skladbu I.P9 " (22,1+64,8+24,6+22,8+14,1+14,1+13,1)*1,1		193,16000			
			VV " Pro skladbu I.P11 " (26,3+11,4+11,5)*1,1		54,12000			
			VV " Pro skladbu I.P13 " (19,5)*1,1		21,45000			
			VV " Podlahový pásek pro čistící zónu "					
			VV " Pro skladbu I.P8 " (17,7)*1,1		19,47000			
			VV Součet		1 122,33000			
675	K	776099911 SPC	Příplatek k podlahám povlakovým za použití veškerých lišt a profilů a veškerých nutných prvků pro povlakovou podlahu	m2	1 062,10000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvků nutných pro povlakovou podlahu. Např.:</i> <i>- za veškeré profily a lišty pro povlakovou podlahu - přechodové, ukončující, koutové, schodové a dilatační profily a lišty apod.;</i> <i>- za případné spárování silikonem;</i> <i>- za provedení zemního pásku pro elektrostatickou podlahovinu;</i> <i>- za případné ošetření nátěrem po položení;</i> <i>- další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení povlakových podlah. "</i> <i>" POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu podlah. "</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Příplatek k povlakovým podlahám za veškeré nutné prvky, profily a práce "					
	VV		" Pro podlahy s nášlapnou vrstvou z linolea " (152,58+175,84+155,13)		483,55000			
	VV		" Pro podlahy s nášlapnou vrstvou z vinylu " (179,19+20,71+194,82+131,45+38,83)		565,00000			
	VV		" Pro podlahy s nášlapnou vrstvou z čistící zóny " (13,55)		13,55000			
	VV		Součet		1 062,10000			
676	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 062,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		" Vysátí podkladu před provedením povlakových podlah. "					
	VV		" Vysátí podkladu před provedením přírodního linolea. " 152,58+175,84+155,13		483,55000			
	VV		" Vysátí podkladu před provedením elektrostatického vinylu. " 179,19+194,82+131,45+38,83+20,71		565,00000			
	VV		" Vysátí podkladu před provedením čistící zóny. " 13,55		13,55000			
	VV		Součet		1 062,10000			
677	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 062,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
678	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 062,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121					
	VV		" Základní setření podlahovin po položení - přírodní linoleum " 152,58+175,84+155,13		483,55000			
	VV		" Základní setření podlahovin po položení - elektrostatický vinyl " 179,19+194,82+131,45+38,83+20,71		565,00000			
	VV		" Základní setření podlahovin po položení - čistící zóna " 13,55		13,55000			
	VV		Součet		1 062,10000			
679	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m - 0,37 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776201					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,37 "					
			" POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skaldby "					
680	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	50,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2331					
	P		Poznámka k položce: " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " (50,0)		50,00000			
	VV		Součet		50,00000			
D	777		Podlahy lité				0,00	
D	777 - 1		D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P4				0,00	
681	K	777511105 RTO	Epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm samonivelační	m2	9,53400		0,00	vlastní
	VV		" Epoxidová stěrka pro skladbu I.P4 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.64 " (9,08)*1,05		9,53400			
	VV		Součet		9,53400			
682	K	777131101 RTO	Penetrační epoxidový nátěr podlahy	m2	9,53400		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu I.P4 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.64 " (9,08)*1,05		9,53400			
	VV		Součet		9,53400			
683	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	9,53400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P4 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.64 " (9,08)*1,05		9,53400			
	VV		Součet		9,53400			
684	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	38,13600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 67 mm (4× plocha) "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.64 " (9,534)*4		38,13600			
	VV		Součet		38,13600			
685	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	10,44200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Separační vrstva mezi izolací a samonivelační potěr pro skladbu I.P4 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.64 " (9,08)*1,15		10,44200			
	VV		Součet		10,44200			
686	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	9,08000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P4 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.64 " (9,08)		9,08000			
	VV		Součet		9,08000			
687	M	28376527	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy tl 30mm	m2	9,98800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska PIR - λ = 0,022 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 120 kPa "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.64 " (9,08)*1,1		9,98800			
	VV		Součet		9,98800			
	D	777 - 2	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.03. - I.P6				0,00	
688	K	777511105 RTO	Epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm samonivelační	m2	63,12600		0,00	vlastní
	VV		" Epoxidová stěrka pro skladbu I.P6 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.60, -1.63 " (8,35+51,77)*1,05		63,12600			
	VV		Součet		63,12600			
689	K	777131101 RTO	Penetrační epoxidový nátěr podlahy	m2	63,12600		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace pod epoxidovou stěrku pro skladbu I.P6 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.60, -1.63 " (8,35+51,77)*1,05		63,12600			
	VV		Součet		63,12600			
690	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	63,12600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		" Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm pro skladbu I.P4 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.60, -1.63 " (8,35+51,77)*1,05		63,12600			
	VV		Součet		63,12600			
691	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	378,75600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		" Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých započatých 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 77 mm (6× plocha) "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.60, -1.63 " (63,126)*6		378,75600			
	VV		Součet		378,75600			
692	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	69,13800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		" Separační vrstva mezi izolací a samonivelační potěr pro skladbu I.P6 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.60, -1.63 " (8,35+51,77)*1,15		69,13800			
	VV		Součet		69,13800			
693	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	60,12000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		" Montáž tepelné izolace z PIR desek pro skladbu I.P6 "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.60, -1.63 " (8,35+51,77)		60,12000			
	VV		Součet		60,12000			
694	M	28376599 SPC.1	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií 220mm	m2	66,13200		0,00	vlastní
	VV		" Deska tepelné izolace podlah - deska PIR - λ = 0,022 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 120 kPa "					
	VV		" 1. PP - část B: Místnost -1.60, -1.63 " (8,35+51,77)*1,1		66,13200			
	VV		Součet		66,13200			
	D	777 - 3	Podlahy lité - Ostatní práce a materiál litých podlah mimo skladeb				0,00	
695	K	777911901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	69,20000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod. "					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Pro skladbu I.P4 " 9,08		9,08000			
	VV		" Pro skladbu I.P6 " 8,35+51,77		60,12000			
	VV		Součet		69,20000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
696	K	777911902 SPC	D+M Provedení fabionu na stěny nebo sokl - vytažení stěrky	m	75,80000		0,00	vlastní
	VV		" Provedení fabionu na stěnu - vytažení v. 100 mm. "					
	VV		" Urgent - lité podlahy "					
	VV		" Fabion pro skladbu I.P4 " 15,0		15,00000			
	VV		" Fabion pro skladbu I.P6 " 16,3+44,5		60,80000			
	VV		Součet		75,80000			
697	K	777911903 SPC	D+M Podlahový pásek z pěnového PE mezi stěnou a potěrem, mazaninou	m	83,38000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka pásků, jejich úprava a vložení. "					
	VV		" Podlahový pásek jako obvodová dilatace mezi potěrem či mazaninou a stěnou . "					
	VV		" Urgent - lité podlahy "					
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu I.P4 " (15,0)*1,1		16,50000			
	VV		" Podlahový pásek pro skladbu I.P6 " (16,3+44,5)*1,1		66,88000			
	VV		Součet		83,38000			
698	K	777911905 SPC	Příplatek k podlahám litým za použití veškerých lišt a profilů a veškerých nutných prvků pro litou podlahu	m2	69,20000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvků nutných pro lité podlahy. Např.: - za veškeré profily a lišty pro litou podlahu - přechodové, ukončující, koutové, schodové a dilatační profily a lišty apod.; - další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení litých podlah. "					
	VV		" POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu podlah. "					
	VV		" Příplatek k litým podlahám za veškeré nutné prvky, profily a práce " (9,08+60,12)		69,20000			
	VV		Součet		69,20000			
699	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m - 0,57 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,57 " " POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skaldby "					
700	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2331					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
	D	780	Obklady vinylové				0,00	
701	K	780999901 SPC	D+M Acrovinylový obklad - Specifikace dle PD	m2	421,49910		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro provedení. "					
	VV		" Provedení acrovinylového obkladu na stěny. "					
	VV		" Acrovinyl - 1.PP - m.č. -1.34, -1.38, -1.53 " (107,753)*1,1		118,52830			
	VV		" Acrovinyl - 1.NP - m.č. 1.01b, 1.03, 1.05, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.30 " (275,428)*1,1		302,97080			
	VV		Součet		421,49910			
702	K	780999902 SPC	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	402,34005		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace podkladu pod acrovinylový obklad " (107,753+275,428)*1,05		402,34005			
	VV		Součet		402,34005			
703	K	780999903 SPC	Příprava podkladu před provedením plátů - Specifikace dle PD	m2	383,18100		0,00	vlastní
	VV		" V ceně ometení, vyrovnání omítkovou vrstvou / stěrkou, apod. " (107,753+275,428)		383,18100			
	VV		Součet		383,18100			
704	K	998780201 SPC	Přesun hmot procentní pro obklady vinylové v objektech v do 6 m	%			0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 2,8 " " POZN: V ceně přesunu hmot nutno zohlednit také přesun hmot pro jednotlivé skaldby "					
705	K	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2321					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 780." (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Obklady keramické				0,00	
706	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	462,16200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
	VV		" Ometení podkladu před provedením montáže obkladu - 1.PP " (189,464)		189,46400			
	VV		" Ometení podkladu před provedením montáže obkladu - 1.NP " (272,698)		272,69800			
	VV		Součet		462,16200			
707	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	462,16200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
708	K	781131112 RTO	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků,pásků	m2	531,48630		0,00	vlastní
	VV		" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad - 1. PP " (189,464)*1,15		217,88360			
	VV		" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad - 1. NP " (272,698)*1,15		313,60270			
	VV		Součet		531,48630			
709	K	781474154 RTO	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých / maloformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	462,16200		0,00	vlastní
	VV		" Montáž keramických obkladů velkoformátových hladkých rozměr 300×600 mm / malohormátových hladkých 200×200 mm					
	VV		"					
	VV		" Obklad v 1. PP " (189,464)		189,46400			
	VV		" Obklad v 1. NP " (272,698)		272,69800			
	VV		Součet		462,16200			
710	M	59761001RTO	obklad velkoformátový keramický hladký / maloformátových hladkých	m2	554,59440		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " POZN: Z důvodu možného vyšší prořezu uvažováno ztratné 20 % "					
	VV		" Montáž keramických obkladů velkoformátových hladkých / maloformátových hladkých "					
	VV		" Obklad v 1. PP " (189,464)*1,2		227,35680			
	VV		" Obklad v 1. NP " (272,698)*1,2		327,23760			
	VV		Součet		554,59440			
712	K	781492901 SPC	Příplatek k vnitřním obkladům za použití hliníkových lišt a profilů, spárování, separačního provazce a veškerých nutných prvků pro obklad - Specifikace dle PD	m2	462,16200		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Příplatek za použití veškerých lišt, profilů a prvků nutných pro obklad. Např.: - za veškeré profily pro obklady - rohové, dilatační, ukončovací, stupňové apod.; - za separační provazce a distanční křížky pro provedení spárování; - za případné pracnější řezání obkládaček - do oblouku apod.; - za provedení obkladů ostění, nadpraží, parapetů oken, dveří; - další veškeré nutné prvky, profily a práce potřebné pro provedení obkladů. " " POZN: Výměra vztahena a celkovou plochu obkladů. "					
	VV		" Příplatek ke keramickému obkladu za veškeré nutné prvky, profily a práce " (189,464+272,698)		462,16200			
	VV		Součet		462,16200			
713	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m - 2,8 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781201					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 2,8 "					
714	K	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2321					
	P		Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
D 783			Nátěry				0,00	
799	K	783999911 SPC	D+M Nátěr vnitřních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy,očistění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD	m2	7,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: "Předpokládané množství úpravy stávajících ocelových konstrukcí: - stávající ocelové zárubně dveří na hranicích řešených a neřešených úseků - 4,5 m2; - stávající dveře jako přístup do jader - 2,5 m2. "					
	P		" Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, rozpouštědlo bez obsahu aromatických, email na bázi alkydové pryskyřice s přídavkem polyuretanu s obsahem rozpouštědla bez obsahu aromatických. " " Vnitřní ocelové natírané konstrukce budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude žárový pozink v min. tloušťce 70 µm, reaktivní nátěr a vrchní nátěr celkové min. tloušťce 100 µm v odstínu dle architekta."					
	VV		" Vnitřní viditelné ocelové konstrukce, které lze demontovat a zpětně namontovat, budou otryskány na stupeň Sa 2,5 (popř. Sa2), konstrukce, které zůstanou zabudovány a budou čistěny na místě, budou očištěny na stupeň St 3. Povrchová úprava základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 60 µm a vrchním nátěrem v celkové min. tloušťce 100 µm v odstínu dle požadavků investora."					
	VV		" Nátěr vnitřních kovových konstrukcí "					
	VV		" Jedná se o nátěr ponechaných madel a zábradlí schodišť, ocelových zárubní ponechaných dveří, stávajících ocelových dveřních křídel, ... "					
	VV		" Stávající budova - předpokládané maximální množství nátěru vnitřních konstrukcí je 7,0 m2. " (4,5+2,5)			7,00000		
	VV		Součet			7,00000		
800	K	783999912 SPC	D+M Nátěr venkovních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy, očištění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD	m2	10,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, rozpouštědlo bez obsahu aromatických, email na bázi alkydové pryskyřice s přídavkem polyuretanu s obsahem rozpouštědla bez obsahu aromatických. "					
	P		" Vnější ocelové konstrukce s vyššími nároky na povrchovou ochranu budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude žárový pozink v min. tloušťce 100 µm, v odstínu dle architekta. "					
	VV		" Nátěr venkovních konstrukcí "					
	VV		"Jedná se o nátěr ponechaných madel a zábradlí schodišť, skříňek a dveří pro plyn a elektro, prvků fasády, konstrukcí mobilní, ... "					
	VV		" Stávající budova - předpokládané maximální množství nátěru venkovních konstrukcí je 10,0 m2. " (10,0)			10,00000		
	VV		Součet			10,00000		
716	K	783999002 SPC	D+M Dekorativní nátěr na stěnách chodeb	m	371,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně barva vč. příplatku, případná šablona na vytvoření, provedení a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením dekorativního nátěru / malby vzoru pulzu. "					
	VV		" Dekorativní nátěr podél chodby nad acrovíniovým obkladem - vzor pulzu. " (121,0+250,0)			371,00000		
	VV		Součet			371,00000		
717	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2311					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783. " (10,0)			10,00000		
	VV		Součet			10,00000		
	D	784	Malby a tapety				0,00	
718	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 535,09400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
	VV		" Příprava před výmalbou stěn - stávající, ŽB, dozdivky, apod. " 1576,32			1 576,32000		
	VV		" Příprava před výmalbou stropů " 81,6			81,60000		
	VV		" Příprava před výmalbou SDK konstrukcí příčky + instalační " ((639,362)+(45,41))*2+(8,435)*1			1 377,97900		
	VV		" Příprava před výmalbou SDK konstrukcí stěn - přesazené + šachtové " ((95,352)+(61,495))*1			156,84700		
	VV		" Příprava před výmalbou SDK konstrukcí podhledy + skokové změny " (34,19)+(36,528)			70,71800		
	VV		" Příprava před výmalbou SDK konstrukcí obkladu " ((29,243)*2)*2			116,97200		
	VV		" Odečet plochy keramického obkladu. " -(462,162)			-462,16200		
	VV		" Odečet plochy acrovíniového obkladu. " -(383,18)			-383,18000		
	VV		Součet			2 535,09400		
719	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	1 600,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "					
	VV		" Olepečování styčných ploch + olepečování v místech ostře zakončených maleb "					
	VV		" Olepečování v místě obkladu / soklu - odhad 1000 m " (1000,0)			1 000,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Olepení v místě zárubní / ostění - odhad 600 m " (600,0)		600,00000			
	VV		Součet		1 600,00000			
720	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	1 680,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Fólie s páskou pro přilepení u obkladů / soklů " (1000,0)*1,05		1 050,00000			
	VV		" Fólie s páskou pro přilepení u zárubní / ostění " (600,0)*1,05		630,00000			
	VV		Součet		1 680,00000			
721	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 000,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "					
	VV		" Provedení zakrytí oken, dveří, obkladů, před malováním "					
	VV		" Odhadované množství - odhad - 2000 m2 " (2000,0)		2 000,00000			
	VV		Součet		2 000,00000			
722	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 750,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121					
	VV		" Provedení zakrytí stávajícího vybavení - radiátorů, vybavení atp. před malováním "					
	VV		" Odhadované množství - odhad - 1750 m2 " (1750,0)		1 750,00000			
	VV		" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "					
	VV		Součet		1 750,00000			
723	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3 937,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Fólie pro zakrytí vnitřních stěn, oken, dveří "					
	VV		" Odhad 2000 m2 " (2000,0)*1,05		2 100,00000			
	VV		" Fólie pro zakrytí vnitřního vybavení "					
	VV		" Odhad - 1750 m2 " (1750,0)*1,05		1 837,50000			
	VV		Součet		3 937,50000			
724	K	784181103 RTO	D+M Penetrace základním pigmentovým nátěrem (modifikované remineralizační plastová disperze), vysoce čistitelná, odolná vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům - Specifikace dle PD	m2	2 535,09400		0,00	vlastní
	VV		" Penetrace před výmalbou - Urgent "					
	VV		" Penetrace před výmalbou " (1576,32+81,6+1377,979+156,847+70,718+116,972)-(462,162+383,18)		2 535,09400			
	VV		Součet		2 535,09400			
725	K	784211101 RTO	D+M Dvojnásobná interiérová vinylová matná barva bez obsahu rozpouštědel, třída oděru za mokra 1 - Specifikace dle PD	m2	2 535,09400		0,00	vlastní
	VV		" Výmalba místností - Urgent "					
	VV		" Výmalba " (1576,32+81,6+1377,979+156,847+70,718+116,972)-(462,162+383,18)		2 535,09400			
	VV		Součet		2 535,09400			
726	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	35,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2311					
	P		Poznámka k položce: " Zakrytí okenních a dveřních výplní, rámů a zárubní, obkladů a ostatních zabudovaných prvků a konstrukcí před výmalbou, olepování konstrukcí páskou."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784. " (35,0)		35,00000			
	VV		Součet		35,00000			
	D	786	Stínění a čalounické úpravy - Výpis oken				0,00	
727	K	786623901 SPC	D+M Venkovní žaluzie - elektricky ovládané - Specifikace ve výpisu oken	m2	15,75000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Předokenní hliníková žaluzie. Šířka lamel 80 mm. Tvar lamely "C". Montáž na nadpraží. Skrytý žaluziový kastlík. Barva RAL 9006 (bílý hliník). "					
	P		" Včetně podpůrné a rozšiřující konstrukce, vodících kolejnic - zapuštěných, elektrického pohonu, pokabelování, napojení na elektro, ovládacích prvků a veškerého nutného příslušenství. "					
			" V ceně žaluziový box včetně systémové izolace, systémové desky pro aplikaci omítky, případné oplechování z plechu, vynášecí pozink profil pro žaluziový box (kastlík žaluzie). "					
			" Součástí automaticky systém pro ovládání pomocí čidel - větrných, slunečních. "					
			" POZN.: Plocha vztažena na výměru okenních výplní. "					
	VV		" Venkovní žaluzie pro okna. "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" Žaluzie pro okno pro okno I.OH01 - 1,5×0,75 m " (1,5*0,75)*14		15,75000			
	VV		Součet		15,75000			
728	K	786626901 SPC	D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno I.OP01 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	kus	2,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, řetízek, ...), případný úložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie pro okno I.OP01 - 1,5×1,5 m " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
729	K	786626902 SPC	D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno I.OP02 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, řetízek, ...), případný úložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie pro okno I.OP02 - 1,5×1,5 m " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
730	K	786626903 SPC	D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno I.OP03 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, řetízek, ...), případný úložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie pro okno I.OP03 - 1,5×1,5 m " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
731	K	786626904 SPC	D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno I.OP04 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, řetízek, ...), případný úložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie pro okno I.OP04 - 1,5×1,5 m " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
732	K	786626905 SPC	D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno I.OP05 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, řetízek, ...), případný úložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie pro okno I.OP05 - 1,5×1,2 m " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
733	K	786626906 SPC	D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno I.OP06 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, řetízek, ...), případný úložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie pro okno I.OP06 - 1,5×1,2 m " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
734	K	786626910 SPC	D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno I.OP10 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, řetízek, ...), případný úložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "					
	VV		" Vnitřní žaluzie pro okno I.OP10 - 0,9×1,5 m " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
735	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m - 0,2 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,2 "					
736	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 786. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
	D	790	Ostatní práce a dodávky				0,00	
798	K	790999111 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné tabulky	kus	104,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně odmaštění a očištění podkladu, veškeré nutné kotvící a další prvky. "					
	P		<i>" POZN: Tabulky pro označení únikových cest jsou např.: "Únikový východ", značení na dveře "Tlačit", "Táhnout", "Shromáždiště", "Úniková cesta", ... "</i>					
	VV		" Bezpečnostní a výstražné tabulky pro objekt nemocnice "					
	VV		" Tabulka pro označení hasících přístrojů => Přenosný hasící přístroj " (16,0)		16,00000			
	VV		" Tabulka pro označení hydrantů => Hydrant " (2,0)		2,00000			
	VV		" Tabulka pro rozvaděče elektra - složená tabulka ze 4 částí - viz popis níže " (1,0)		1,00000			
	VV		" Složená tabulka => Pozor elektrické zařízení + Hlavní vypínač + Vypni v nebezpečí + Nehas vodou ani pěnovými přístroji. "					
	VV		" Tabulka pro rozvaděče elektra - složená tabulka => Pozor - elektrické zařízení + Nehas vodou ani pěnovými přístroji " (10,0)		10,00000			
	VV		" Tabulka pro označení únikových cest, schodišť apod. " (30,0)		30,00000			
	VV		" Tabulka pro označení zákazu vstupu => Nepovolaným vstup zakázán " (15,0)		15,00000			
	VV		" Další tabulky (příkazové, zákazové, výstražné, požární, ...) nutné pro provoz a označení částí, cest, míst, ... dle platných norem a předpisů " 30,0		30,00000			
	VV		Součet		104,00000			
739	K	998790201 SPC	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 6 m	%			0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,05 "					
740	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
	D	D4	Ostatní práce a dodávky - Výpis ostatních výrobků				0,00	
741	K	790900101 SPC	D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.SP1	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Sanitární příčka dělicí, systémová. Nosná konstrukce: hliníkové profily elox. Stěny: DTD deska potažena HPL laminátem tl. 32 mm. Všechny strany kryty konstrukčními profily z elox hliníku v barvě matného nerez. Celková výška: 2000 mm, z toho 150 mm nožky a 1850 mm stěna. " " Dveře: - průchozí š. 700 mm - pravé - 1 ks.; - WC zámek se signalizací otevřeno / zavřeno, odjistitelný zvenku, dvourozetové kování z eloxovaného hliníku. Doplněk dveří - dveřní háček z matného nerez. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Sanitární příčka, desky laminované tl 32 mm - 0,259 m2 " (0,9-0,76*1)*1,85 " - Dveře sanitárních přiček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm. Dveře pro sanitární přičky - 1x pravé. - 1 ks " " - Dveřní háček z matného nerez na dveře. - 1 ks " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. " " POZN: Výška příčky počítána bez nožiček. " " POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
742	K	790900102 SPC	D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.SP2	sada	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Sanitární příčka dělicí, systémová. Nosná konstrukce: hliníkové profily elox. Stěny: DTD deska potažena HPL laminátem tl. 32 mm. Všechny strany kryty konstrukčními profily z elox hliníku v barvě matného nerez. Celková výška: 2000 mm, z toho 150 mm nožky a 1850 mm stěna. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Sanitární příčka, desky laminované tl 32 mm - 4,44 m2 " ((1,2)*1,85)*2,0 " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. " " POZN: Výška příčky počítána bez nožiček. " " POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
743	K	790900201 SPC	D+M Čistící zóna - venkovní - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.ČZ1	m2	1,80000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Venkovní čistící zóna tvořena hliníkovými profily š. 27 mm spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. do hliníkových profilů jsou střídavě fixovány textilní a pryžové pásky.</i> <i>" Součástí je také nerezový rám pro uložení. Rám z L profilů 30×30×3 mm. Výška: 30 mm, šířka: 30 mm, tloušťka 3 mm. "</i> <i>" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "</i> <i>" - Venkovní čistící zóna "</i> <i>" Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón - 1,8 m2 " 1,8*1,0</i> <i>" rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm - 1,8 m2 " 1,8*1,0</i> <i>" - Nerezový rám pro osazení čistící zóny "</i> <i>" Osazení nerezového rámu čistící zóny - 5,6 m " (1,8*2+1,0*2)</i> <i>" rám pro zapuštění profil L-30/30-nerez - 5,88 m " (1,8*2+1,0*2)*1,05</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka. tak i montáž → veškeré nutné kotvící. spojovací prvky. apod. "</i>					
	VV		" 1. NP - Čistící zóna - 1800×1000 mm " 1,8*1,0		1,80000			
	VV		Součet		1,80000			
744	K	790900202 SPC	D+M Čistící zóna - vnitřní - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.ČZ2	m2	13,24800		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Vnitřní čistící zóna kobercová vyrobena ze 75 % ze 100% recyklovaných vláken ECONYL, zátěžová třída 33 - celková tl. 9,0 mm. "</i> <i>" Součástí je také hliníkový rámeček pro uložení. Výška: 8 mm, šířka: 30 mm, tloušťka 2 mm. "</i> <i>" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "</i> <i>" - Vnitřní čistící zóna "</i> <i>" Pokládka vnitřní čistící kobercové zóny - 13,248 m2 "</i> <i>" koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, zátěž 33. - 14,6 m2 "</i> <i>" - Hliníkový rám vnitřní čistící zóny. "</i> <i>" Osazení zapuštěného rámu čistícím rohožím - 17,64 m " (6,9*2+1,92*2)</i> <i>" hliníkového rám v. 8, š. 30, tl. 2 mm - 18,522 m " (6,9*2+1,92*2)*1,05</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka. tak i montáž → veškeré nutné kotvící. spojovací prvky. apod. "</i>					
	VV		" 1. NP - Čistící zóna - 6900×1920 mm " 6,9*1,92		13,24800			
	VV		Součet		13,24800			
745	K	790900301 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj - práškový - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.HP	kus	16,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně držák, revize a veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg umístěný na stěně. Hasicí schopnost 21 A. "					
	VV		" 1. PP " (9,0)		9,00000			
	VV		" 1. NP " (7,0)		7,00000			
	VV		Součet		16,00000			
746	K	790900401 SPC	D+M Hydrantový systém vestavěný s tvarově stálou hadicí D19 - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.HS	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Hydrantový systém tvořen skříní bílé barvy pro zabudování do zdi s ramenem a navijákem. Součástí je tvarově stálá hadice D19 délky 30 m.</i> <i>" Proudnicce požárního ekivalentu 6 mm, průtok Q > 0,3 l/s. Rozměr: 650×650×175 mm. "</i> <i>" V ceně armatury, tvarovky, napojení na požární vodovod, revize a veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		2,00000			
747	K	790900501 SPC	D+M Tabulka - "Požární evakuační plán" - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.TP1	sada	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Prosklená tabule kryta antireflexním sklem tl. 3 mm,s nerezovým rámečkem s příchytkou pro ukotvení na stěnu, pro kartonovou tabulku s nalepeným schématem Požárního evakuačního plánu. Kotvení pomocí hmoždin a vrtů na stěnu."</i> <i>" Materiál rámu: kartáčovaná nerez. Tabulka z kartonu gramáže ± 350 g/m2. "</i> <i>" Rozměr tabule - A4 - ± 210×297 mm. "</i> <i>" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "</i> <i>" - Prosklená tabule s antireflexním zasklením a nerezovým rámem - pro umístění tabulky - 5 ks "</i> <i>" - Tabulka z kartonu s nalepeným schématem "Požárního evakuačního plánu" vč. vyhotovení půdorysu s plánem - 5 ks "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka. tak i montáž → veškeré nutné kotvící. spojovací prvky. apod. "</i>					
	VV		" 1. PP " (3,0)		3,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,00000			
748	K	790900502 SPC	D+M Tabulka - "Požární poplachová směrnice" - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.P2	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Prosklená tabule kryta antireflexním sklem tl. 3 mm,s nerezovým rámečkem s příchýtkou pro ukotvení na stěnu, pro kartonovou tabulku s nalepenou Protipožární poplachovou směrnicí. Kotvení pomocí hmoždin a vrutů na stěnu."</i> <i>" Materiál rámu: kartáčovaná nerez. Tabulka z kartonu gramáže ± 350 g/m2. "</i> <i>" Rozměr tabule - A4 - ± 210×297 mm. "</i> <i>" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "</i> <i>" - Prosklená tabule s antireflexním zasklením a nerezovým rámem - pro umístění tabulky - 1 ks "</i> <i>" - Tabulka z kartonu s nalepenou "Požární poplachovou směrnicí" - 1 ks "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i> <i>" 1. NP " (1,0)</i>					
	VV				1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
749	K	790900601 SPC	D+M Dilatační lišta - podlaha × podlaha - rovná - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.DL1	m	15,85500		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Pro hladké povrchy - vinyl. Barva pružných pásů: šedá. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" 1. PP " (2,4)*1,05		2,52000			
	VV		" 1. NP " (12,7)*1,05		13,33500			
	VV		Součet		15,85500			
750	K	790900602 SPC	D+M Dilatační lišta - podlaha × zeď - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.DL2	m	14,49000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Pro hladké povrchy - vinyl. Barva pružných pásů: šedá. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" 1. NP " (13,8)*1,05		14,49000			
	VV		Součet		14,49000			
751	K	790900603 SPC	D+M Dilatační lišta - zeď × zeď - rohová - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.DL3	m	58,17000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Umístění na omítku. Barva pružných pásů: šedá. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" 1. PP " (1,0)*1,05		1,05000			
	VV		" 1. NP " (54,4)*1,05		57,12000			
	VV		Součet		58,17000			
752	K	790900604 SPC	D+M Dilatační lišta - zeď × zeď - rovná - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.DL4	m	38,64000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Umístění na omítku. Barva pružných pásů: šedá. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" 1. PP " (9,6)*1,05		10,08000			
	VV		" 1. NP " (27,2)*1,05		28,56000			
	VV		Součet		38,64000			
753	K	790900605 SPC	D+M Dilatační lišta - strop × zeď - rohová - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.DL5	m	1,26000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Umístění na omítku. Barva pružných pásů: šedá. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" 1. PP " (1,2)*1,05		1,26000			
	VV		Součet		1,26000			
754	K	790900701 SPC	D+M Stojan na dezinfekci vč. dávkovače a odkapávače - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.DEZ	sada	2,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Stojan na dezinfekci ocelové konstrukce jako příprava pro dávkovač dezinfekce. Povrchová úprava: práškové lakování. Barva: šedá.</i> <i>Rozměr: 380×380×1175 mm. "</i> <i>" Součástí je bezdotykový dávkovač o objemu 1 l a odkapávač. Barva: bílá. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i>					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		2,00000			
755	K	790900801 SPC	D+M Dvojitá šatní skříňka s lavičkou - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.SŠ	kus	21,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Dvojitá šatní skříňka s lavičkou ze svařované konstrukce z ocelového plechu tl. 0,6 mm. Povrch: práškový lak. Barva: RAL 7035 - světle šedá. Dvířka: laminovaná dřevotřísková v dekoru buku. Rozměr: 1875×600×500 / 800 mm. "</i> <i>" Vybavení 1 ks dvojskříně: - 2× otočný zámek pro použití klady na klíč (vč. klady); - 2× police; - 2× šatní tyč; - 4× plastový háček. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" 1. NP " (21,0)</i>		21,00000			
	VV		Součet		21,00000			
756	K	790900901 SPC	D+M Skříňka na hasicí přístroj - dvojitá - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.SH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Skříňka ze svařovaného ocelového plechu pro 2 ks přenosných práškových hasicích přístrojů hmotnosti 6 kg. Povrch: práškový lak. Barva: bílá. Rozměr: 595×520×210 mm. "</i> <i>" V ceně také nálepka HP a veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" 1. NP " (1,0)</i>		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
757	K	790901001 SPC	D+M Anglický dvorek se dnem - pochůzí - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.AD1	sada	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Prefabrikovaný sklepní světlík se dnem a kotvami ISO pro TI tl. 200 mm. Rozměr (š×hl×v): 1250×1000×2250 mm. "</i> <i>" Rošt pochůzí s oky 30/30 mm. "</i> <i>" Součástí ceny jsou kotvící sady do TI, pochůzí rošt, prefabrikovaný světlík se dnem, nástavce pro zajištění požadované výšky, pojistka proti vloupání, případné prvky pro osazení k jeřábu, apod. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i>		2,00000			
	VV		" 1. PP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
758	K	790901002 SPC	D+M Anglický dvorek bez dna - pochůzí - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.AD2	sada	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Prefabrikovaný sklepní světlík bez dna a s kotvami ISO pro TI tl. 200 mm. Rozměr (š×hl×v): 2050×800×1350 mm. "</i> <i>" Rošt pochůzí s oky 30/30 mm. "</i> <i>" Součástí ceny jsou kotvící sady do TI, pochůzí rošt, prefabrikovaný světlík se dnem, nástavce pro zajištění požadované výšky, pojistka proti vloupání, případné prvky pro osazení k jeřábu, apod. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i>		3,00000			
	VV		" 1. PP " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
759	K	790901003 SPC	D+M Anglický dvorek se dnem - pochůzí - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.AD3	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Prefabrikovaný sklepní světlík se dnem a kotvami ISO pro TI tl. 220 mm. Rozměr (š×hl×v): 1000×600×1400 mm. "</i> <i>" Rošt pochůzí s oky 30/30 mm. "</i> <i>" Součástí ceny jsou kotvící sady do TI, pochůzí rošt, prefabrikovaný světlík se dnem, nástavce pro zajištění požadované výšky, pojistka proti vloupání, případné prvky pro osazení k jeřábu, apod. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i>		1,00000			
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
760	K	790901004 SPC	D+M Anglický dvorek se dnem - pochůzí - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.AD4	sada	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Prefabrikovaný sklepní světlík se dnem a kotvami ISO pro TI tl. 220 mm. " Rozměr (š×hl×v): 2050×1000×2450 mm. "</i> <i>"Rošt pochůzí s oky 30/30 mm. "</i> <i>"Součástí ceny jsou kotvící sady do TI, pochůzí rošt, prefabrikovaný světlík se dnem, nástavce pro zajištění požadované výšky, pojistka proti vloupání, případné prvky pro osazení k jeřábu, apod. "</i> <i>"V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>"POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i> " 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
761	K	790901005 SPC	D+M Anglický dvorek se dnem - pochůzí - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.AD5	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Prefabrikovaný sklepní světlík se dnem a kotvami ISO pro TI tl. 220 mm. " Rozměr (š×hl×v): 2050×1000×2800 mm. "</i> <i>"Rošt pochůzí s oky 30/30 mm. "</i> <i>"Součástí ceny jsou kotvící sady do TI, pochůzí rošt, prefabrikovaný světlík se dnem, nástavce pro zajištění požadované výšky, pojistka proti vloupání, případné prvky pro osazení k jeřábu, apod. "</i> <i>"V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>"POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i> " 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
762	K	790901006 SPC	D+M Anglický dvorek se dnem - pochůzí - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.AD6	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Prefabrikovaný sklepní světlík se dnem a kotvami ISO pro TI tl. 220 mm. " Rozměr (š×hl×v): 1000×600×1800 mm. "</i> <i>"Rošt pochůzí s oky 30/30 mm. "</i> <i>"Součástí ceny jsou kotvící sady do TI, pochůzí rošt, prefabrikovaný světlík se dnem, nástavce pro zajištění požadované výšky, pojistka proti vloupání, případné prvky pro osazení k jeřábu, apod. "</i> <i>"V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>"POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i> " 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
763	K	790901101 SPC	D+M Výlez na střechu pro otvor 700×1200 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.VS1	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Systémový požární výlez na střechu do připraveného otvoru 700×1200 mm, otevíraný pomocí asistenční tyče. Součinitel prostupu tepla: Ug = 0,4 W/(m·K). Třída reakce na oheň: A1. Podstavec: plech tl. 1,5 mm. Antikorozní ochrana: pozinkování. Povrchová úprava: komaxit odstínu bílé. "</i> <i>"V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> " Střecha nad 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
764	K	790901201 SPC	D+M Světlovod Ø 350 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.SV1	sada	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Světlovod pro ploché střechy Ø 350 mm Světlovod je rozdělen na tyto části: "</i> <i>"- Izolační blok 430×430×120 mm s trojsklem, u kterého je horní rám tvořen tvrzeným sklem tl. 4 mm, se samočisticí povrchovou úpravou a opatřený integrovaným polyuretanovým lemováním. "</i> <i>"- Pevný hliníkový tubus s vysokoreflexní povrchovou úpravou na vnitřní straně."</i> <i>"- Plastový izolační interiérový difúzér tvořený akrylátovým dvojsklem kruhového tvaru. "</i> <i>"- Zvedací rám."</i> <i>"Délka tubusu ± 1,8 m. "</i> <i>"V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>"POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i> " Střecha " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
765	K	790901202 SPC	D+M Světlovod Ø 350 mm - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.SV2	sada	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Světlovod pro ploché střechy Ø 350 mm Světlovod je rozdělen na tyto části: "</i> <i>"- Izolační blok 430×430×120 mm s trojsklem, u kterého je horní rám tvořen tvrzeným sklem tl. 4 mm, se samočisticí povrchovou úpravou a opatřený integrovaným polyuretanovým lemováním. "</i> <i>"- Pevný hliníkový tubus s vysokoreflexní povrchovou úpravou na vnitřní straně."</i> <i>"- Plastový izolační interiérový difúzér tvořený akrylátovým dvojsklem kruhového tvaru. "</i> <i>"- Zvedací rám."</i> <i>"Délka tubusu ± 2,0 m. "</i> <i>"V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>"POZN: Součástí veškerých uvedených částí je iak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i> " Střecha " (5,0)		5,00000			
	VV				5,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,00000			
766	K	790901301 SPC	D+M Nápis na fasádě - "EMERGENCY" - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.OB	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " 3D fasádní světelný nápis EMERGENCY s negativním podsvícením. Výška písmen: 500 mm. Korpus: probarvené plexi tl. 3 mm. Čelní strana písmen: hliníkový plech - komaxit. Uvnitř písmen rozmístěny voděodolné LED moduly. Součástí je také nosná konstrukce pro ukotvení na fasádu. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
767	K	790901401 SPC	D+M Nárazové madlo - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OS1	m	47,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Nárazové madlo ve stylově zakřiveném designu pro upevnění ve výšce 900 mm. Barva: šedá. Součástí také veškeré prvky: koncovky, prvky pro kouty, držáky, apod.. Upevnění po max. 800 mm pomocí hmoždinek či chemických kotev. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. " " POZN: Ztratné neuvažováno. Předpokládá se výrobek délky přímo na míru. "					
	VV		" 1. PP " 47,0		47,00000			
	VV		Součet		47,00000			
768	K	790901402 SPC	D+M Nárazové svodidlo - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.OS2	m	42,70000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zaoblené nárazové svodidlo určeno pro oblasti s vysokým provozem. Barva: šedá. Součástí také veškeré prvky: koncovky, prvky pro kouty, držáky, apod.. Upevnění po max. 600 mm pomocí hmoždinek či chemických kotev. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. " " POZN: Ztratné neuvažováno. Předpokládá se výrobek délky přímo na míru. "					
	VV		" 1. NP " 42,7		42,70000			
	VV		Součet		42,70000			
769	K	790901403 SPC	D+M Ochrana rohů - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.OS3	kus	56,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Kryt rohu s robustním hliníkovým držákem a volně plovoucím krytém proti poškození rohů provozem. Kryty rohů dl. 76 mm pro rohy o úhlu 90 °. Součástí dodávky jsou horní i spodní koncovky. Délka: 3,0 m. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (11,0)		11,00000			
	VV		" 1. NP " (45,0)		45,00000			
	VV		Součet		56,00000			
770	K	790901404 SPC	D+M Ochranný sloupek - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.OS4	kus	54,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Sloupek z nerezové oceli v. 900 mm pro ochranu posuvných dveří, určený pro montáž k podlaze . Sloupek je s patní deskou pro zakrytí úchytů. Patní deska: Ø 200 mm. Sloupek: Ø 76 mm. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (54,0)		54,00000			
	VV		Součet		54,00000			
771	K	790901405 SPC	D+M Vertikální chrániče - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.OS5	pár	9,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Páry vertikálních chráničů hlavy lůžka - ochrana stěn proti poškození v místě hlavy postele pomocí držáků přisazených ke stěně vč. příslušenství - koncovek. Upevnění pomocí hmoždinek či chemických kotev. Rozteč chráničů: 600 - 1200 mm. Délka chráničů: 700 mm. Barva: šedá. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. " " POZN: MJ pár = 2 ks pro 1 postel. "					
	VV		" 1. NP " (9,0)		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
772	K	790901501 SPC	D+M Madlo toaletní - pevné - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H1	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Pevné toaletní madlo z nerezové oceli určeno pro využití na WC pro ZTP. Madlo oddolné proti vysoké zátěži. Rozměr: 900×153 mm, tyč Ø 32 mm. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
773	K	790901502 SPC	D+M Madlo toaletní - sklopné - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H2	kus	3,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Sklopné toaletní madlo z nerezové oceli určeno pro využití na WC pro ZTP. Madlo oddolné proti vysoké zátěži. Rozměr: 813×153 mm, tyč Ø 32 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
774	K	790901503 SPC	D+M Madlo jednoduché - svislé - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H3	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Rovné madlo z nerezové oceli určeno pro využití na WC pro ZTP. Madlo oddolné proti vysoké zátěži. Délka: 500 mm, tyč Ø 32 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
775	K	790901504 SPC	D+M Háček nástěnný - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H4	kus	15,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Nástěnný háček jednoduchý pro uchycení oděvů. Barva: chrom. Rozměr: 50×20×40 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (5,0)		5,00000			
	VV		" 1. NP " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		15,00000			
776	K	790901505 SPC	D+M Zásobník toaletního papíru - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H5	kus	10,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Nástěnný zásobník toaletního papíru z nerezové oceli pro role Ø max 240 mm, se zámkem. Rozměr: 130 mm, Ø 240 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (6,0)		6,00000			
	VV		" 1. NP " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		10,00000			
777	K	790901506 SPC	D+M Zásobník papírových ručníků - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H6	kus	33,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zásobník papírových ručníků se zámkem a senzorem pro aktivaci. Materiál: nerez / plast. Barva: nerez / černý plast. Rozměr: 373×345×204 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (16,0)		16,00000			
	VV		" 1. NP " (17,0)		17,00000			
	VV		Součet		33,00000			
778	K	790901507 SPC	D+M Odpadkový koš s víkem - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H7	kus	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odpadkový koš s víkem z nerezové oceli. Nášlapný s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou o objemu 6 l. Rozměr: 205×260×290 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (5,0)		5,00000			
	VV		" 1. NP " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		8,00000			
779	K	790901508 SPC	D+M Odpadkový koš bez víka - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H8	kus	18,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odpadkový koš bez víka z nerezové oceli. Objem: 50 l. Rozměr: 614×395×253 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (5,0)		5,00000			
	VV		" 1. NP " (13,0)		13,00000			
	VV		Součet		18,00000			
780	K	790901509 SPC	D+M Zásobník hygienických sáčků - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H9	kus	7,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Nástěnný zásobník hygienických sáčků z nerezové oceli. Maximální náplň - 25 ks plastových sáčků v krabici. Rozměr: 135×97 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (4,0)		4,00000			
	VV		" 1. NP " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		7,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
781	K	790901510 SPC	D+M Dávkovač tekutého mýdla - bezdotykový - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H10	kus	12,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Bezdotykový dávkovač tekutého mýdla z nerezové oceli, ovládaný senzorem - nástěnný. Rozměr: 278×116×130 mm. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (7,0)		7,00000			
	VV		" 1. NP " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		12,00000			
782	K	790901511 SPC	D+M Dávkovač tekutého mýdla - pákový - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H11	kus	14,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Pákový dávkovač tekutého mýdla z nerezové oceli. Dávkování je umožněno loketním ovaldačem. Objem: 500 ml. Rozměr: 295×80×220 mm. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (9,0)		9,00000			
	VV		" 1. NP " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		14,00000			
783	K	790901512 SPC	D+M Dávkovač dezinfekce - pákový - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU - I.H12	kus	20,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Pákový dávkovač dezinfekce z nerezové oceli s možností úplné sterilizace. Dávkování je umožněno loketním ovaldačem. Objem: 500 ml. Rozměr: 295×80×220 mm. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (9,0)		9,00000			
	VV		" 1. NP " (11,0)		11,00000			
	VV		Součet		20,00000			
784	K	790901513 SPC	D+M Nástěnné zrcadlo - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H13	kus	6,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Nástěnné zrcadlo tvořeno jednoduchým sklem, se zbrošenými hranami, lepené na stěnu. Rozměr: 550×800 mm. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (4,0)		4,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		6,00000			
785	K	790901514 SPC	D+M Nástěnné zrcadlo - výklopné - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU - I.H14	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Nástěnné výklopné zrcadlo v nerezovm rámu. Zrcadlo je možno aretovat ke zdi, nebo nechat ve sklopné poloze. Rozměr: 460×760 mm. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
786	K	790901515 SPC	D+M WC souprava - závěsná - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H15	kus	10,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Závěsná WC souprava z matného nerez. Rozměr: 385×95×120 mm. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (6,0)		6,00000			
	VV		" 1. NP " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		10,00000			
787	K	790901516 SPC	D+M Dělicí stěna mezi pisoáry - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H16	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Dělicí stěna mezi pisoáry z keramiky pro pevné ukotvení do stěny. Barva: bílá. Rozměr: 100×410×660 mm. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
788	K	790901518 SPC	D+M Věšák úklidového nářadí - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H18	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Plastový nástěnný držák pro uchycení úklidového nářadí vč. 6 ks výklopných háčků. Použití pro tyče Ø 20 - 30 mm. Rozměr: 405×60×105 mm. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,00000			
789	K	790901519 SPC	D+M Policový set - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H19	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: "Kovový policový set pro uchycení na stěnu Barva: bílá. Rozměr: 828×496×320 mm. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		2,00000			
790	K	790901520 SPC	D+M Lišta proti přetečení vody - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H20	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Lišta do sprchy proti přetečení vody. Profil z eloxovaného hliníku a vložka z vysoce pružného a měkkého PVC, odolná proti plísniím a bakteriím. Délka: 1000 mm. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
791	K	790901521 SPC	D+M Rohová police do sprchy - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H21	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Nerezová rohová police do sprchy s nosností 6 kg. Barva: chrom. Rozměr: 165×165 mm. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
792	K	790901522 SPC	D+M Sprchová tyč - rohová - vč. závěsu - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H22	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Rohová tyč sprchového závěsu. Barva: chrom. Rozměr 1000×1000 mm. " " Sprchový závěs zpolyesteru. Barva: bílá. Rozměr 2000×2000 mm. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Rohová tyč sprchového závěsu - 1000×1000 mm. - 1 ks " " - Sprchový závěs - 2000×2000 mm - 2 ks " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
793	K	790901523 SPC	D+M Madlo vertikální / vodorovné - levé - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H23	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Madlo vertikální / vodorovné - levé. Materiál: matný nerez. Rozměr: 500×700 mm. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
794	K	790901524 SPC	D+M Sedátko do sprchy - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H24	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Sklopné sedátko do sprchy s opěrnou nohou. Nosnost: 200 kg. Rozměr: 550×440×470 mm. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
795	K	790901525 SPC	D+M Skříň na chemikálie - Specifikace dle PD - III.a-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - I.H25	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Skříň na chemikálie z ocelové konstrukce, se 4 záchytnými policemi s roštem o objemu 19 l a spodní záchytnou vanou bez roštu o objemu 20l. Skříň s dvoubodovým uzamykáním pomocí cylindrického zámku a s vyztuženými dveřmi s větracími otvory. Barva: šedá, žlutá. Rozměr (š×hl×v): 950×500×1950 mm. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
796	K	998790201 SPC.1	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 6 m - 1,05 %	%			0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,05 "					
797	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	P		Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.1. - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: **D.1.4.1. - ZTI**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
99 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace		0,00
722 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod		0,00
725 - Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.1. - ZTI

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402								
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412								
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	3,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422								
7	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,56160		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254101								
Poznámka k položce: " Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - výkopy pro 1. PP - část B - mimo původní objekt - 40 % z celkové kubatury. " " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "								
VV " Hloubení rýh pro svodné potrubí kanalizace - úsek pro vedení v 1 úrovni. " (((8,6-1,2)*0,8)*1,05)*0,42,48640								
VV " Hloubení rýh pro svodné potrubí kanalizace - úsek pro vedení 2 potrubí nad sebou. " (((1,2)*0,8)*2,8)*0,41,07520								
VV Součet3,56160								
8	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,58380		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254201								
Poznámka k položce: " Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - výkopy pro 1. PP - část B - mimo původní objekt - 40 % z celkové kubatury. " " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "								
VV " Hloubení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty - SŠ1 - hloubka po napojení potrubí " ((3,0*2,0*2,8)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,8))*0,45,84035								
VV " Hloubení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty před vstupem - hloubka 0,5 m. " ((2,0*2,0*0,5)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,5))*0,40,74345								
VV Součet6,58380								
9	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,56160		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354101 Poznámka k položce: " Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - výkopy pro 1. PP - část B - mimo původní objekt - 40 % z celkové kubatury. " " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
	P							
	VV		" Hloubení rýh pro svodné potrubí kanalizace - úsek pro vedení v 1 úrovni. " (((8,6-1,2)*0,8)*1,05)*0,4		2,48640			
	VV		" Hloubení rýh pro svodné potrubí kanalizace - úsek pro vedení 2 potrubí nad sebou. " (((1,2)*0,8)*2,8)*0,4		1,07520			
	VV		Součet		3,56160			
10	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	6,58380		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354201 Poznámka k položce: " Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - výkopy pro 1. PP - část B - mimo původní objekt - 40 % z celkové kubatury. " " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
	P							
	VV		" Hloubení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty - SŠ1 - hloubka po napojení potrubí " ((3,0*2,0*2,8)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,8))*0,4		5,84035			
	VV		" Hloubení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty před vstupem - hloubka 0,5 m. " ((2,0*2,0*0,5)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,5))*0,4		0,74345			
	VV		Součet		6,58380			
11	K	132454101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	0,89040		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454101 Poznámka k položce: " Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 5 - výkopy pro 1. PP - část B - mimo původní objekt - 10 % z celkové kubatury. " " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
	P							
	VV		" Hloubení rýh pro svodné potrubí kanalizace - úsek pro vedení v 1 úrovni. " (((8,6-1,2)*0,8)*1,05)*0,1		0,62160			
	VV		" Hloubení rýh pro svodné potrubí kanalizace - úsek pro vedení 2 potrubí nad sebou. " (((1,2)*0,8)*2,8)*0,1		0,26880			
	VV		Součet		0,89040			
12	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	1,64595		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454201 Poznámka k položce: " Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 5 - výkopy pro 1. PP - část B - mimo původní objekt - 10 % z celkové kubatury. " " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
	P							
	VV		" Hloubení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty - SŠ1 - hloubka po napojení potrubí " ((3,0*2,0*2,8)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,8))*0,1		1,46009			
	VV		" Hloubení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty před vstupem - hloubka 0,5 m. " ((2,0*2,0*0,5)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,5))*0,1		0,18586			
	VV		Součet		1,64595			
13	K	132554101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	0,89040		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554101 Poznámka k položce: " Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 6 - výkopy pro 1. PP - část B - mimo původní objekt - 10 % z celkové kubatury. " " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
	P							
	VV		" Hloubení rýh pro svodné potrubí kanalizace - úsek pro vedení v 1 úrovni. " (((8,6-1,2)*0,8)*1,05)*0,1		0,62160			
	VV		" Hloubení rýh pro svodné potrubí kanalizace - úsek pro vedení 2 potrubí nad sebou. " (((1,2)*0,8)*2,8)*0,1		0,26880			
	VV		Součet		0,89040			
14	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	1,64595		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Výkopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 6 - výkopy pro 1. PP - část B - mimo původní objekt - 10 % z celkové kubatury. " "V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
	VV		"Hloubení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty - SŠ1 - hloubka po napojení potrubí " ((3,0*2,0*2,8)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,8))*0,1		1,46009			
	VV		"Hloubení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty před vstupem - hloubka 0,5 m. " ((2,0*2,0*0,5)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,5))*0,1		0,18586			
	VV		Součet		1,64595			
15	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,24080		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		"Příplatek - 3 % " ((3,56+6,58)+(3,56+6,58)+(0,89+1,65)+(0,89+1,65)+9,6+6,4)*0,03		1,24080			
	VV		Součet		1,24080			
16	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	9,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Výkopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 60 % z celkové kubatury. " "POZN: Jedná se o předpokládanou délku pro výkop pro nové svodné potrubí. Přesná délka bude určena až během realizace. " "POZN: Neuvažován přesun zeminy na očasnou skládku a z dočasné skládky. Uvažováno s uložení zeminy v místě výkopu pro zpětný zásyp. "					
	VV		"Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě 1. PP - část A - předpoklady cca 20,0 m . " (((20,0)*0,8)*1,0)*0,6		9,60000			
	VV		Součet		9,60000			
17	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	6,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139712111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Výkopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 40 % z celkové kubatury. " "POZN: Jedná se o předpokládanou délku pro výkop pro nové svodné potrubí. Přesná délka bude určena až během realizace. "					
	VV		"Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě 1. PP - část A - předpoklady cca 20,0 m . " (((20,0)*0,8)*1,0)*0,4		6,40000			
	VV		Součet		6,40000			
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	27,77000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "POZN: Pro úpravu šachty s uvažovanou hloubkou výkopu 0,5 m pažení neuvažováno. "					
	VV		"Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy "					
	VV		"Pažení rýhy pro svodné potrubí kanalizace - strojní výkop - úsek pro vedení v 1 úrovni " (((8,6-1,2)*1,05)*2)*0,5		7,77000			
	VV		"Pažení rýhy pro svodné potrubí kanalizace - ruční výkop v objektu " (((20,0)*1,0)*2)*0,5		20,00000			
	VV		Součet		27,77000			
19	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	17,36000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		"Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy "					
	VV		"Pažení rýhy pro svodné potrubí kanalizace - strojní výkop - úsek pro vedení 2 potrubí nad sebou " (((1,2)*2,8)*2)*0,5		3,36000			
	VV		"Pažení rýhy pro úpravu stávající betonové kanalizační šachty - SŠ1 " ((3,0*2+2,0*2)*2,8)*0,5		14,00000			
	VV		Součet		17,36000			
20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	27,77000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
21	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	17,36000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
22	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "V ceně také vyprázdnění na hromadu. " "POZN: Pro zpětný zásyp uvažováno se zeminou třídy těžitelnosti I v množství 100 %. "					
	VV		"Přesun zeminy z objektu z 1. PP - části A ven - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. " (9,6)-(7,2)		2,40000			
	VV		Součet		2,40000			
23	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "					
	VV		" POZN: Pro zpětný zásyp uvažováno se zeminou třídy těžitelnosti I v množství 100 %. "					
	VV		" Přesun zeminy z objektu z 1. PP - části A ven - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. " (6,4)		6,40000			
	VV		Součet		6,40000			
24	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211209					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 100 m - vzdálenost dočasné skládky. Následně naložení pro odvoz naceněno v položce č. 30. "					
	VV		" Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 100 m " (2,4)*9		21,60000			
	VV		Součet		21,60000			
25	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	57,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211219					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 100 m - vzdálenost dočasné skládky. Následně naložení pro odvoz naceněno v položce č. 30. "					
	VV		" Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 100 m " (6,4)*9		57,60000			
	VV		Součet		57,60000			
26	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102					
	VV		" Zásyp svodného potrubí kanalizace vykpanou zeminou - potrubí v místě stávajícího objektu " (20,0)*0,8*(1,0-0,4-0,15)		7,20000			
	VV		Součet		7,20000			
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,89952		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zásypy pro ZTI vykpanou zeminou "					
	VV		" Zásyp svodného potrubí kanalizace vykpanou zeminou - potrubí v úseku pro vedení v 1 úrovni " (8,6-1,2)*0,8*(1,05-0,4-0,15)		2,96000			
	VV		" Zásyp svodného potrubí kanalizace vykpanou zeminou - potrubí v úseku pro vedení 2 potrubí nad sebou " (1,2)*0,8*(2,8-2,15-0,15)		0,48000			
	VV		" Zásyp rýh po úpravě stávající betonové kanalizační šachty - SŠ1- hloubka po napojení potrubí ((3,0*2,0*2,8)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,8))		14,60089			
	VV		" Zásyp rýh po úpravě stávající betonové kanalizační šachty před původním vstupem -hloubka 0,5 m. " ((2,0*2,0*0,5)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,5))		1,85863			
	VV		Součet		19,89952			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,83200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: U potrubí ve 2 úrovních nad sebou uvažován obsyp potrubí po celé výšce spádového potrubí + obsyp potrubí horního - 1 750 a 400 mm → celkem tedy 2150 mm. "					
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro kanalizaci "					
	VV		" Obsyp svodného potrubí kanalizace šterkem - potrubí v místě stávajícího objektu - tl. 400 mm " (20,0)*0,8*0,4		6,40000			
	VV		" Obsyp svodného potrubí kanalizace šterkem - potrubí v úseku pro vedení v 1 úrovni - tl. 400 mm " (8,6-1,2)*0,8*0,4		2,36800			
	VV		" Obsyp svodného potrubí kanalizace šterkem - potrubí v úseku pro vedení 2 potrubí nad sebou - tl. 2 150 mm " (1,2)*0,8*2,15		2,06400			
	VV		Součet		10,83200			
29	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	21,66400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Obsyp svodného potrubí kanalizace šterkem - potrubí v místě stávajícího objektu " (6,4)*2,0		12,80000			
	VV		" Obsyp svodného potrubí kanalizace šterkem - potrubí v úseku pro vedení v 1 úrovni " (2,368)*2,0		4,73600			
	VV		" Obsyp svodného potrubí kanalizace šterkem - potrubí v úseku pro vedení 2 potrubí nad sebou " (2,064)*2,0		4,12800			
	VV		Součet		21,66400			
30	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,59100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
	VV		" Rýhy pro svodné potrubí a úpravu šachet " (3,562+6,584)		10,14600			
	VV		" Odečet zeminy určený pro zpětný zásyp " -((19,9)*(0,4+0,05))		-8,95500			
	VV		" Odvoz zeminy z výkopových prací - uvnitř objektu v 1. PP - části A " (9,6-7,2)		2,40000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,59100			
31	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	8,13700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "			12,68200			
	VV	" Rýhy pro svodné potrubí a úpravu šachet " (3,562+6,584)+(0,89+1,646)			-10,94500			
	VV	" Odečet zeminy určený pro zpětný zásyp " -((19,9)*(0,4+0,1+0,05))			6,40000			
	VV	" Odvoz zeminy z výkopových prací - uvnitř objektu v 1. PP - části A " (6,4)			8,13700			
	VV	Součet						
32	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	2,53600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151103						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "			2,53600			
	VV	" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí a úpravu šachet " (0,89+1,646)			2,53600			
	VV	Součet						
33	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,59100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
	VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "			3,59100			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (3,591)			3,59100			
	VV	Součet						
34	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,13700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137						
	VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "			8,13700			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (8,137)			8,13700			
	VV	Součet						
35	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	2,53600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157						
	VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "			2,53600			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (2,536)			2,53600			
	VV	Součet						
36	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,91000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
	VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "			35,91000			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (3,591)*10			35,91000			
	VV	Součet						
37	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,37000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139						
	VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "			81,37000			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (8,137)*10			81,37000			
	VV	Součet						
38	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,36000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159						
	VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "			25,36000			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (2,536)*10			25,36000			
	VV	Součet						
39	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	14,26400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101						
	VV	" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " (3,591+8,137+2,536)			14,26400			
	VV	Součet			14,26400			
40	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	28,52800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (3,591+8,137+2,536)*2,0		28,52800			
	VV		Součet		28,52800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
41	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	3,43200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí - potrubí v místě stávajícího objektu - tl. 150 mm " (20,0)*0,8*0,15		2,40000			
	VV		" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí - potrubí v úseku pro vedení v 1 úrovni - tl. 150 mm " (8,6-1,2)*0,8*0,15		0,88800			
	VV		" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí - potrubí v úseku pro vedení 2 potrubí nad sebou - tl. 150 mm " (1,2)*0,8*0,15		0,14400			
	VV		Součet		3,43200			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
42	K	871999621 SPC	D+M Úprava stávající betonové šachty - konusu, vrchní části a poklopu - DN 1000 - Specifikace dle PD - SŠ1	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce pro úpravu stávající šachty. Jedná se především o: - vyčištění a odstranění kalu a nebezpečných látek z bouraných částí vč. případného vyspravení částí zachovaných zevnitř šachty; - vybourání stávajícího konusu, případných skruží apod. pro požadovanou úroveň vč. veškerého příslušenství - případných stupadel, apod.; - vybourání stávajícího poklopu; - úprava částí po vybourání a před napojením, úpravou; - provedení nových částí šachty - případné skruže, nového konusu, nového poklopu, doplnění / úprava stupadel, a dalších částí nutných pro úpravu stávající šachty; - případné obetonování, úpravy a další veškeré nutné práce a materiál související s úpravou vrchní části šachty a výměny poklopu nutné k zajištění správné funkce; - odvoz a likvidace suti, přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Úprava stávající betonové šachty konusu, poklopu a vrchní části - SŠ1. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
43	K	871999622 SPC	D+M Úprava stávající šachty - vrchní části a poklopu - DN 600 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce pro úpravu stávající šachty. Jedná se především o: - vyčištění a odstranění kalu a nebezpečných látek z bouraných částí vč. případného vyspravení částí zachovaných zevnitř šachty; - případné vybourání stávajícího částí pro požadovanou úroveň vč. veškerého příslušenství - případných stupadel, apod.; - vybourání stávajícího poklopu; - úprava částí po vybourání a před napojením, úpravou; - provedení nových částí šachty - případné skruže, nového konusu, nového poklopu, doplnění / úprava stupadel, a dalších částí nutných pro úpravu stávající šachty; - případné obetonování, úpravy a další veškeré nutné práce a materiál související s úpravou vrchní části šachty a výměny poklopu nutné k zajištění správné funkce; - odvoz a likvidace suti, přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Úprava stávající šachty poklopu a vrchní části " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
44	K	871999701 SPC	D+M Prostup potrubí kanalizace základy - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "					
	VV		" Prostup potrubí základy.- před napojením na šachtu SŠ1 " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
45	K	871999851 SPC	D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - SŠ1 - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně případné zaslepení stávajících prostupů do šachty během provádění prací a pozdější odslepení, případné čerpání, odvoz a likvidace kalu, provedení, zapravení, utěsnění nového prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, veškerý nutný těsnící a jiný materiál a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením napojení nového kanalizačního potrubí na stávající šachtu. V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "					
	VV		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - napojení SŠ1. " (2,0)		2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,00000			
46	K	899999101 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřik) vč. dopsání informací a přesunu hmot. "					
	VV		" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizace na šachty nově umístěné uvnitř objektu - např. pro umístění na stěnu ... "					
	VV		" Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení apod. " (1,0)					
	VV		Součet		1,00000			
					1,00000			
D	99		Přesun hmot				0,00	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	VV		" Přesun hmot pro kanalizaci - část mimo původní objekt. " 28,4-(0,017+12,8+4,538)					
	VV		" Přesun hmot pro kanalizaci - část v původním objektu - 1. PP část A. " (0,017+12,8+4,538)					
	VV		Součet		28,40000			
48	K	998276124 RTO	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 200 m ručně nebo kolečkem	t	17,35500		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek za přesun hmot pro kanalizaci v 1. PP části A - vzdálenost do 200 m ručně nebo kolečkem. " (0,017+12,8+4,538)					
	VV		Součet		17,35500			
49	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (15,0)					
	VV		Součet		15,00000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace				0,00	
50	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	22,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					
	VV		" Kanalizační potrubí svodné - 1. PP - část A " (20,0)*1,1					
	VV		Součet		22,00000			
					22,00000			
51	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	10,56000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					
	VV		" Kanalizační potrubí svodné - 1. PP - část B " (9,6)*1,1					
	VV		Součet		10,56000			
					10,56000			
52	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	7,92000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173404					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					
	VV		" Kanalizační potrubí svodné - 1. PP - část B " (7,2)*1,1					
	VV		Součet		7,92000			
					7,92000			
53	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	1,43000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
	VV		" Kanalizační potrubí - připojovací - 1. PP - část A " (1,3)*1,1					
	VV		Součet		1,43000			
					1,43000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	49,72000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
		P	Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací - 1. PP - část A " (19,1)*1,1					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací - 1. PP - část B " (6,4)*1,1					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací - 1. NP " (19,7)*1,1					
		VV	Součet					
55	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	1,54000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
		P	Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací - 1. PP - část A " (1,4)*1,1					
		VV	Součet					
56	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	16,94000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
		P	Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací - 1. PP - část A " (5,8)*1,1					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací - 1. NP " (9,6)*1,1					
		VV	Součet					
57	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	33,66000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175211					
		P	Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí odhlučňené z PP. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené - 1. PP - část A " (16,3)*1,1					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené - 1. PP - část B " (10,5)*1,1					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené - 1. NP " (3,8)*1,1					
		VV	Součet					
58	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	66,55000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175212					
		P	Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí odhlučňené z PP. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené - 1. PP - část A " (33,9)*1,1					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené - 1. PP - část B " (22,3)*1,1					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené - 1. NP " (4,3)*1,1					
		VV	Součet					
59	K	721175214	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 160	m	7,59000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175214					
		P	Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí odhlučňené z PP. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené - 1. PP - část B " (6,9)*1,1					
		VV	Součet					
60	K	721175233 RTO	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 125 + TI z kaučuku tl. 13 mm	m	26,95000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí odhlučňené z PP. vč. TI z kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci vody. "					
		VV	" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k "					
		VV	" Kanaizační potrubí dešťové - odhlučňené - 1. NP " (24,5)*1,1					
		VV	Součet					
61	K	721175234 RTO	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 160 + TI z kaučuku tl. 13 mm	m	6,71000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
VV			" Potrubí odhlučňené z PP. vč. TI z kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci vody. "					
VV			" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k					
VV			" Kanalizační potrubí dešťové - odhlučňené - 1. NP " (6,1)*1,1		6,71000			
VV			Součet		6,71000			
62	K	722175901 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m	7,81000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
VV			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "					
VV			" Potrubí odvodu kondenzátu - 1. PP - část A " (4,2)*1,1		4,62000			
VV			" Potrubí odvodu kondenzátu - 1. NP " (2,9)*1,1		3,19000			
VV			Součet		7,81000			
63	K	722175902 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD	m	7,15000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
VV			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "					
VV			" Potrubí odvodu kondenzátu - 1. PP - část A " (6,5)*1,1		7,15000			
VV			Součet		7,15000			
64	K	722175903 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 50x4,6 mm - Specifikace dle PD	m	7,37000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
VV			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "					
VV			" Potrubí odvodu kondenzátu - 1. PP - část B " (6,7)*1,1		7,37000			
VV			Součet		7,37000			
65	K	721180901 SPC	D+M Potrubí pro čerpání odpadních vod a trub tlakového polyethylénu PE 100 RC - 32×3,0 mm - Specifikace dle PD	m	21,12000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
VV			" Potrubí PE 100 RC SDR11 32×3,0 mm "					
VV			" Potrubí pro čerpání odpadních vod - 1. NP " (19,2)*1,1		21,12000			
VV			Součet		21,12000			
66	K	721180902 SPC	D+M Potrubí pro čerpání odpadních vod a trub tlakového polyethylénu PE 100 RC - 40×3,7 mm - Specifikace dle PD	m	29,15000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
VV			" Potrubí PE 100 RC SDR11 40×3,7 mm "					
VV			" Potrubí pro čerpání odpadních vod - 1. PP - část B " (26,5)*1,1		29,15000			
VV			Součet		29,15000			
67	K	721211901 SPC	D+M Podlahová vpust' - plast - Specifikace dle PD - VP	kus	2,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 75. "					
VV			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
VV			" Podlahová vpust' pro kanalizaci "					
VV			" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
VV			" 1. NP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		2,00000			
68	K	721211902 SPC	D+M Vpust' kanalizační - do anglických dvorků - Specifikace dle PD - VP1	kus	9,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Součástí plastová vtoková mřížka, suchá protizápachová klapka košík plastový pro kanalizační vpusti, svislý odtok DN 110. Plastová mřížka 250×250 mm. "					
VV			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
VV			" Kanalizační vpust' do anglických dvorků "					
VV			" 1. PP - část A " (5,0)		5,00000			
VV			" 1. PP - část B " (4,0)		4,00000			
VV			Součet		9,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	721233901 SPC	D+M Střešní vpust' pro ploché střechy DN 110, vyhřívána - pro zelené střechy - Specifikace dle PD - VD	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Svislá dešťová vpust' s integrovanou hydroizolační manžetou, vyhřívána, propojovací kabel 230V. Včetně mřížky, šachty pro zelené střechy. Svislý odpad DN 125. "					
	VV		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "					
	VV		" Střešní vpusti pro zelené střechy "					
	VV		" Střecha nad 1. NP " (3,0)					
	VV		Součet					
					3,00000			
					3,00000			
70	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	264,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9 " (4,2+2,9)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 40×3,7 " (6,5)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 50×4,6 " (6,7)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí čerpání odpadních vod - D 32×2,9 " (19,2)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí čerpání odpadních vod - D 40×3,7 " (26,5)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 32 " (1,3)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50 " (19,1+6,4+19,7)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (1,4)+(16,3+10,5+3,8)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (5,8+9,6)+(33,9+22,3+4,3)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (20,0)+(24,5)					
	VV		Součet					
					264,90000			
71	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	29,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 160 /150 " (9,6)+(6,9)+(6,1)					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 200 " (7,2)					
	VV		Součet					
					22,60000			
					7,20000			
					29,80000			
72	K	721299101 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 75 - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
	VV		" Čistící kusy na potrubí "kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "					
	VV		" 1. PP - část A " (2,0)					
	VV		Součet					
					2,00000			
					2,00000			
73	K	721299102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD	kus	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
	VV		" Čistící kusy na potrubí "kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "					
	VV		" 1. PP - část A " (7,0)					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					7,00000			
					1,00000			
					8,00000			
74	K	721299103 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 125 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
	VV		" Čistící kusy na potrubí "kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
75	K	721299104 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 160 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
	VV		" Čistící kusy na potrubí "kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
76	K	721299201 SPC	D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně napojení, veškerý kotvící a spojovací materiál, apod. "					
	VV		" Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. "					
	VV		" 1. PP - část A " (2,0)					
					2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
77	K	721299301 SPC	D+M Automatická přečerpávací stanice - Speifikace dle PD - ČZ1	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Automatická přečerpávací stanice pro čerpání vody bez obsahu fekálií. Vhodná pro čerpání vod z mračky, myčky, dřezu, vany, sprchy, umyvadla. "</i> <i>" Včetně: čerpadal, filtrů, prokabelování, napojení na elektro, zprovoznění, napojení na kanalizaci a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD. "</i> <i>" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "</i>					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
78	K	721299401 SPC	D+M Svařovaná plastová jímka - Speifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Cena včetně vybavení pro umístění čerpadla, případného sacího koše, horního poklopu, zajištění napojení a veškerého nutného příslušenství nutného pro pozdější správný chod ponorného odvodňovacího čerpadla. "</i> <i>" Svařovaná plastová jímka pro ponorné čerpadlo - 600×600×400 mm. "</i>					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
79	K	721299501 SPC	D+M Ponorné odvodňovací čerpadlo - Speifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Ponorné čerpadlo s klasickým plovákovým spínačem pro čerpání čistých a mírně znečištěných vod s pevnými neabrazivními částicemi do 10 mm. Vhodné pro odčerpávání a odvodňování. "</i> <i>" Cena včetně zajištění uložení a prvků vč. nutných prvků, zajištění napojení na potrubí, případné prokabelování, napojení na elektro, odkoušení, zaregulování a další veškeré práce a materiál nutný pro správnou funk "</i>					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
80	K	721299601 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	kus	11,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek vč. vytvoření otvoru. "</i>					
	VV		" Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky "					
	VV		" 1. PP - část A " (9,0)		9,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		11,00000			
81	K	721299602 SPC	D+M Revizní dvířka 400×400 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek vč. vytvoření otvoru. "</i>					
	VV		" Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky "					
	VV		" 1. PP - část A " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
82	K	721299603 SPC	D+M Revizní dvířka 500×500 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek vč. vytvoření otvoru. "</i>					
	VV		" Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
83	K	721999101 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD	kus	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč, případné redukce, kotvici, těsnící a spojovací prvky, ...) a práce související s napojením potrubí. "</i>					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na VZT jednotky - potrubí odvodu kondenzátu "					
	VV		" 1. PP - část B " (4,0)		4,00000			
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na jednotky chlazení - potrubí odvodu kondenzátu "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1,0+2,0)		3,00000			
	VV		Součet		8,00000			
84	K	721999201 SPC	D+M Provedení napojení nového potrubí kanalizačního na stávající - Specifikace dle PD	sada	24,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí,, utěsnění, nové potrubí, apod. V ceně také úprava stávajícího potrubí v místě napojení - např. případná výměna poškozené izolace, její doplnění, očištění, apod. Součástí ceny také případný přesun a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV " Napojení nového kanalizačního potrubí (stoupacího, přípojovacího, ...) na stávající (stoupací, ležaté, ...). " VV " Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající - splaškového " VV " 1. PP - část A " (13,0) VV " 1. PP - část B " (4,0) VV " 1. NP " (6,0) VV " Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající - odvodu kondenzátu " VV " 1. NP " (1,0) VV Součet			13,00000 4,00000 6,00000 1,00000 24,00000		
85	K	721999202 SPC	D+M Provedení napojení nových vpustí anglických dvorků na stávající potrubí - Specifikace dle PD	sada	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - řezání potrubí, úprava potrubí, redukce pro napojení, případné doplnění věcí na stávajícím potrubí a další veškeré nutné práce a materiál související s napojením nových vpustí anglických dvorků na stávající potrubí kanalizace pro zajištění požadované funkčnosti. Součástí ceny také případný přesun a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV " Provedení napojení nových vpustí anglických dvorků na stávající potrubí. " VV " 1. PP - část A " (3,0) VV Součet			3,00000 3,00000		
86	K	721999701 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " POZN: Prostupy jsou uvažovány D do 100 mm, které nejsou značeny. Pro kanalizaci je vybourání prostupů je následující: - Průměru do 100 mm - 0,5 m. Chráničky nejsou uvažovány. " VV " Případné nutné prostupy pro potrubí kanalizace skrze konstrukce vč. chrániček - např. pro napojení. " (1,0) VV Součet			1,00000 1,00000		
88	K	721999802 SPC	D+M Ostatní práce spojené s kanalizací - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: - zajištění nulového průtoku dešťových vod a splašků po vybourání a před napojením nového potrubí na stávající - např. zaslepením, pokyny, cedulemi, apod.; - případný průzkum stávajícího potrubí - zkouška těsnosti příp. vycištění stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění; - další potřebné dodávky a práce na stávajícím kanalizačním systému spojené s přerušením vedení a napojením na stávající rozvody potrubí. " VV " Ostatní práce spojení s kanalizačním potrubím při části rekonstrukce / napojení na stávající rozvody. " (1,0) VV Součet			1,00000 1,00000		
89	K	721999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " VV " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) VV Součet			1,00000 1,00000		
90	K	721999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
91	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m - 1,68 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,68. "					
92	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
	P		Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
D		722	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod				0,00	
93	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	7,48000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233					
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "					
	VV		" Požární voda - DN 25 (D 31,8×2,6) " (6,8)*1,1		7,48000			
	VV		Součet		7,48000			
94	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	36,19000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130238					
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "					
	VV		" Požární voda - DN 80 (D 89,0×3,6) " (32,9)*1,1		36,19000			
	VV		Součet		36,19000			
95	K	722175002 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	106,70000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
	P		" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm - 117,37 m " (106,7)*1,1 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm - 117,37 m " (106,7)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Studená voda " 106,7		106,70000			
	VV		Součet		106,70000			
96	K	722175002 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	122,20000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
	P		" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm - 134,42 m " (122,2)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 122,2 m " " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 134,42 m " (122,2)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Teplá a cirkulační voda " (122,2)		122,20000			
	VV		Součet		122,20000			
97	K	722175003 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	70,90000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> "Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 25x3,5 mm - 77,99 m " (70,9)*1,1 "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 77,99 m " (70,9)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. " " Studená voda " 70,9 VV 70,90000 VV Součet 70,90000					
98	K	722175003 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	49,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 25x3,5 mm - 54,45 m " (49,5)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 49,5 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 54,45 m " (49,5)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. " " Teplá a cirkulační voda " (49,5) VV 49,50000 VV Součet 49,50000					
99	K	722175004 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 32x4,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	8,90000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 34x4,4 mm - 9,79 m " (8,9)*1,1 "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 9,79 m " (8,9)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. " " Studená voda " (8,9) VV 8,90000 VV Součet 8,90000					
100	K	722175004 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 32x4,4 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	58,10000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 34x4,4 mm - 63,91 m " (58,1)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 58,1 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 63,91 m " (58,1)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. " " Teplá a cirkulační voda " (58,1) VV 58,10000 VV Součet 58,10000					
101	K	722175005 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 40x5,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	54,90000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 40x5,5 mm - 60,39 m " (54,9)*1,1 "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 60,39 m " (54,9)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. " " Studená voda " (54,9) VV 54,90000 VV Součet 54,90000					
102	K	722174005 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 40x5,5 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	64,20000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 40x5,5 mm - 70,62 m " (64,2)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 64,2 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 70,62 m " (64,2)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Teplá a cirkulační voda " (64,2)		64,20000			
	VV		Součet		64,20000			
103	K	722175006 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 50x6,9 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	26,70000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 50x6,9 mm - 29,37 m " (26,7)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 26,7 m " " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 29,37 m " (26,7)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Teplá a cirkulační voda " (26,7)		26,70000			
	VV		Součet		26,70000			
104	K	722175008 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 75x8,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	32,90000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 75x8,4 mm - 36,19 m " (32,9)*1,1 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm - 36,19 m " (32,9)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Studená voda " (32,9)		32,90000			
	VV		Součet		32,90000			
105	K	722175008 RTO.1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 75x8,4 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	21,70000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou,D 75x8,4 mm - 23,87 m " (21,7)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm - 21,7 m " " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 23,87 m " (21,7)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Studená voda " (21,7)		21,70000			
	VV		Součet		21,70000			
106	K	722290226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 312,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					
	VV		" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška "					
	VV		" Potrubí požární vody "					
	VV		" Potrubí D 31,8×2,6 (DN 25) " (6,8)*2		13,60000			
	VV		" Potrubí D 89,0×3,6 (DN 80) " (32,9)*2		65,80000			
	VV		" Potrubí studené vody "					
	VV		" Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (106,7)*2		213,40000			
	VV		" Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (70,9)*2		141,80000			
	VV		" Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (8,9)*2		17,80000			
	VV		" Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (54,9)*2		109,80000			
	VV		" Potrubí D 75×8,4 (DN 60) " (32,9)*2		65,80000			
	VV		" Potrubí teplé a cirkulační vody "					
	VV		" Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (122,2)*2		244,40000			
	VV		" Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (49,5)*2		99,00000			
	VV		" Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (58,1)*2		116,20000			
	VV		" Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (64,2)*2		128,40000			
	VV		" Potrubí D 50×6,9 (DN 40) " (26,7)*2		53,40000			
	VV		" Potrubí D 75×8,4 (DN 60) " (21,7)*2		43,40000			
	VV		Součet		1 312,80000			
107	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	656,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
108	K	722232044 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	14,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vodovodu - DN 20 "					
	VV		" 1. PP - část A " (9,0)		9,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		14,00000			
109	K	722232045 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vodovodu - DN 25 "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
110	K	722232062 RTO	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV	kus	10,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "					
	VV		" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 20 "					
	VV		" 1. PP - část A " (8,0)		8,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		10,00000			
111	K	722232064 RTO	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 32 - Specifikace dle PD - KKV	kus	18,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "					
	VV		" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 32 "					
	VV		" 1. PP - část A " (16,0)		16,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		18,00000			
112	K	722239102 RTO	D+M Automatický termostatický vyvažovací ventil DN 20 - Specifikace dle PD - AVV	kus	10,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Kovaná mosaz, Těsnění : EPDM, součástí ventilu jsou pevné koncové členy pro měření, Ovládání : Ručné - nastavení podle teploty. "					
	VV		" Automatický termostatický vyvažovací ventil - DN 20 "					
	VV		" 1. PP - část A " (8,0)		8,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		10,00000			
113	K	722239901 SPC	D+M Trubicový změkčovač vody DN 15 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod. V ceně také případná regulace a měření. "					
	VV		" Trubicový průtokový změkčovač pro fyziikální - galvanickou úpravu vody - DN 15. Materiál: nerez. "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
114	K	722239902 SPC	D+M Filtr mechanických nečistot DN 20 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, apod. V ceně také případná regulace a měření. "					
	VV		" Filtr mechanických nečistot s omyvateknou vložkou pro filtraci pevných částí z vody - DN 20 "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
146	K	722239903 SPC	D+M Automatický odvzdušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 15 - Specifikace dle PD - AOV	kus	30,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota: +115 °C "					
	VV		" Automatický odvzdušňovací ventil - DN 15 "					
	VV		" Předpokládaný počet kusů - 30 ks " 30,0		30,00000			
	VV		Součet		30,00000			
115	K	722999601 SPC	D+M Provedení napojení nového vodovodního potrubí na stávající potrubí - Specifikace dle PD	sada	47,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí, utěsnění, nové potrubí, apod. V ceně také úprava stávajícího potrubí v místě napojení - výměna poškozené izolace, její doplnění, případný nátěr, vč. odstranění stávajícího poškozeného a očištění, apod. " " V ceně také případný přesun suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Napojení nového potrubí na stávající ležaté či stoupačí. " " Napojení nového potrubí na stávající - studená voda " 10+2+5 " Napojení nového potrubí na stávající - teplá voda " 10+2+4 " Napojení nového potrubí na stávající - cirkulační voda " 10+2+0 " Napojení nového potrubí na stávající - požární voda " 1+1+0 Součet					
118	K	722999802 SPC	D+M Ostatní práce spojené s vodovodem - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: - přerušení dodávky vody před napojením nového potrubí na stávající; - proplach a desinfekce stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění; - napojení potrubí na zařízení a potrubí jiných profesí; - další potřebné dodávky a práce na stávajícím vodovodním systému spojené s přerušením vedení a napojením na stávající rozvody potrubí. " " Ostatní práce spojené s vodovodním potrubím při části rekonstrukce / napojení na stávající rozvody. " (1,0) Součet					
119	K	722999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0) Součet					
120	K	722999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0) Součet					
121	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m - 1,02 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722201					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 1,02. "					
122	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722." (20,0)		20,00000			
		VV	Součet		20,00000			
	D	725	Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty				0,00	
123	K	725999101 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K1	kus	7,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí podomítkový modul nosný do SDK s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odpad DN 110. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " Závěsný keramický klozet " " 1. PP - část A " (5,0) " 1. NP " (2,0)					
		VV			5,00000			
		VV			2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,00000			
124	K	725999102 SPC	D+M Klozet závěsný zdravotní pro vozičkáře - keramický - bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - KZ	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: "Součástí podomítkový modul nosný do SDK s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Oddálené pneumatické splachování do zdi - ruční, vč. případného prokabelování, napojení na elektro. V ceně i případné splachování s nerezovým ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odpad DN 110. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		"Keramický závěsný klozet zdravotní pro vozičkáře "					
	VV		"1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		"1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
125	K	725999104 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté - Specifikace dle PD - U1	kus	9,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: "Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		"Hranaté závěsné umyvadlo - keramické - š. 550 mm "					
	VV		"1. PP - část A " (6,0)		6,00000			
	VV		"1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		"1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		9,00000			
126	K	725999103 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté - Specifikace dle PD - U3	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: "Součástí stojánková senzorová směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		"Hranaté závěsné umyvadlo - keramické - š. 550 mm "					
	VV		"1. PP - část A " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
127	K	725999104 SPC.1	D+M Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté - Specifikace dle PD - U4	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: "Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		"Hranaté závěsné umyvadlo - keramické - š. 600 mm "					
	VV		"1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
128	K	725999106 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozičkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: "Součástí stojánková páková směšovací baterie s lékařskou pákou, rohové ventily. Umyvadlový podomítkový sifon DN 50, odpad DN 32. Připojovací koleno DN 32 - chrom. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		"Zdravotní závěsné umyvadlo pro vozičkáře "					
	VV		"1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		"1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			
129	K	725999107 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY1	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: "Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu s nádržkou pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. Odpad DN 110. " "Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		"Závěsná výlevka s nástěnnou baterií. "					
	VV		"1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		"1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	725999109 SPC	D+M Zavěšený keramický pisoár - Specifikace dle PD - P	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, automatický splachovač radarový s integrovaným napájecím zdrojem. Odpad DN 50. "					
	VV		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. Vč. napojení na elektro. "					
	VV		" Závěsný keramický pisoár "					
	VV		" 1. PP - část A " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
131	K	725999110 SPC	D+M Sprchový kout - žlab délky 900 mm - Specifikace dle PD - SK1	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně baterie nástěnná směšovací páková, nástěnná sprchová hlavice / sprchový set, odpad DN 40, sprchový žlab s roštem, skleněná sprchová zástěna š 1000 mm. "					
	VV		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Sprchový kout se žlabem vč. prosklené sprchové zástěny - čelní dl. 1 000 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
132	K	725999111 SPC	D+M Sprchový kout - žlab délky 900 mm - Specifikace dle PD - SK2	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně baterie nástěnná směšovací páková, nástěnná sprchová hlavice / sprchový set, odpad DN 40, sprchový žlab s roštem , skleněná sprchová zástěna š. 900 mm. "					
	VV		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Sprchový kout se žlabem vč. prosklené sprchové zástěny - čelní dl. 900 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
133	K	725999110 SPC.1	D+M Sprchový kout - žlab délky 900 mm - Specifikace dle PD - SK3	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně baterie nástěnná směšovací páková, nástěnná sprchová hlavice / sprchový set, odpad DN 40, sprchový žlab s roštem. "					
	VV		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Sprchový kout se žlabem. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
134	K	725999110 SPC.2	D+M Sprchová část s panelem + žlab délky 900 mm - Specifikace dle PD - SP	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně sprchový panel bez splachovače a se zásobníkem dezinfekčního prostředku, odpad DN 40, sprchový žlab s roštem. "					
	VV		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Sprchová část pro očistu opacientů se sprchovým panelem a žlabem š. 900 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
135	K	725999201 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - myčka nádobí - Specifikace dle PD - M1	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně tvarovek, ventilů, odpadu (DN 50), podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - myčka nádobí. "					
	VV		" Příprava pro napojení myčky nádobí "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		2,00000			
136	K	725999202 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - myčka podložních mís - Specifikace dle PD - M2	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV), kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 20), odpadu (DN 90), podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - myčka podložních mís. "					
	VV		" Příprava pro napojení myčky podložních mís. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
137	K	725999211 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - dřez jednoduchý zápusťný s odkapem - Specifikace dle PD - D1	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - jednoduchý dřez zápusťný s odkapem. "					
	VV		" Příprava pro napojení dřezu "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
					2,00000			
138	K	725999212 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - dřez jednoduchý zápusťný bez odkapu - Specifikace dle PD - D2	kus	10,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - jednoduchý dřez zápusťný bez odkapu. "					
	VV		" Příprava pro napojení dřezu "					
	VV		" 1. PP - část A " (5,0)					
	VV		" 1. NP " (5,0)					
	VV		Součet					
					5,00000			
					5,00000			
					10,00000			
139	K	725999221 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - umyvadlo zápusťné - Specifikace dle PD - U2	kus	7,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - umyvadlo zápusťné. "					
	VV		" Příprava pro napojení umyvadla zápusťného "					
	VV		" 1. PP - část A " (5,0)					
	VV		" 1. NP " (2,0)					
	VV		Součet					
					5,00000			
					2,00000			
					7,00000			
140	K	725999222 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - umyvadlová výlevka se stojánkovou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY2	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 110) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - umyvadlová výlevka. "					
	VV		" Příprava pro napojení umyvadlové výlevky "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
141	K	725999231 SPC	D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu DN 25, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení hydrantu + KK DN 25. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
					2,00000			
142	K	725999801 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	kus	17,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvící a těsnící materiál, případně zapravení po montáži a další práce související s provedením úchytů umyvadel do SDK kce, zdíva. "					
	VV		" Případná konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci. "					
	VV		" Konstrukce pro umyvadla U1, U3, U4, UZ. " (8+1)+(2+0)+(0+2)+(1+2)					
	VV		" Konstrukce pro umyvadlovou výlevku VY2 " (0+1)					
	VV		Součet					
					16,00000			
					1,00000			
					17,00000			
143	K	725999901 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
144	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m - 0,21 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,21. "					
145	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
P			Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " (20,0)			20,00000		
VV			Součet			20,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis: D.1.4.1.b.09.-1 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - PŘED OBJEKTEM

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis: **D.1.4.1.b.09.-1 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - PŘED OBJEKTEM**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
99 - Přesun hmot		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
23-M - Montáže potrubí		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE

Soupis: D.1.4.1.b.09.-1 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - PŘED OBJEKTEM

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402								
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412								
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422								
8	K	119999902 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	m	2,00000		0,00	vlastní

Poznámka k položce:
" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. "
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

VV " Práce s prvky inženýrských sítí " (2,0)					2,00000			
VV Součet					2,00000			
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	115,04080		0,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204

Poznámka k položce:
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovňání dna. "

" POZN: Pro výkop k vybourání horní části šachty N1 uvažována max. hloubka 1,5 m. "
VV " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - strojné - 40 % z celkové kubatury "
VV " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " (5,2*1,2*1,85)*0,4
VV " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (17,0*1,2*2,0)*0,4
VV " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " (5,2*1,2*2,45)*0,4
VV " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " (10,3*1,2*2,6)*0,4
VV " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " (7,0*1,2*2,75)*0,4

4,61760
16,32000
6,11520
12,85440
9,24000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " (0,9*1,2*3,15)*0,4		1,36080			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " (9,9*1,2*2,95)*0,4		14,01840			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " (2,2*1,2*2,7)*0,4		2,85120			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (8,9*1,2*2,75)*0,4		11,74800			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (1,5*1,2*2,75)*0,4		1,98000			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " (5,8*1,2*2,7)*0,4		7,51680			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " (1,8*1,2*2,7)*0,4		2,33280			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*3,15)*0,4		1,05840			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*2,95)*0,4		0,99120			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " (1,1*1,2*2,75)*0,4		1,45200			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*2,7)*0,4		0,90720			
VV			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - strojně - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š6 " (1,6*1,6*3,15)*0,4		3,22560			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,7)*0,4		2,76480			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,75)*0,4		2,81600			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*2,75)*0,4		2,81600			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*1,85)*0,4		1,89440			
VV			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - strojně - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*2,35)*0,4		3,76000			
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávající betonové šachty - části pro úpravu konusu a změnu poklopu - N1 " (2,0*2,0*1,5)*0,4		2,40000			
VV			Součet		115,04080			
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	115,04080		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					
P			Poznámka k položce: " V ceně zohledněno vislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
			" POZN: Pro výkop k vybourání horní části šachty N1 uvažována max. hloubka 1,5 m. "					
VV			" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - strojně - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " (5,2*1,2*1,85)*0,4		4,61760			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (17,0*1,2*2,0)*0,4		16,32000			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " (5,2*1,2*2,45)*0,4		6,11520			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " (10,3*1,2*2,6)*0,4		12,85440			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " (7,0*1,2*2,75)*0,4		9,24000			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " (0,9*1,2*3,15)*0,4		1,36080			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " (9,9*1,2*2,95)*0,4		14,01840			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " (2,2*1,2*2,7)*0,4		2,85120			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (8,9*1,2*2,75)*0,4		11,74800			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (1,5*1,2*2,75)*0,4		1,98000			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " (5,8*1,2*2,7)*0,4		7,51680			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " (1,8*1,2*2,7)*0,4		2,33280			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*3,15)*0,4		1,05840			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*2,95)*0,4		0,99120			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " (1,1*1,2*2,75)*0,4		1,45200			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*2,7)*0,4		0,90720			
VV			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - strojně - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š6 " (1,6*1,6*3,15)*0,4		3,22560			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,7)*0,4		2,76480			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,75)*0,4		2,81600			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*2,75)*0,4		2,81600			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*1,85)*0,4		1,89440			
VV			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - strojně - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*2,35)*0,4		3,76000			
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávající betonové šachty - části pro úpravu konusu a změnu poklopu - N1 " (2,0*2,0*1,5)*0,4		2,40000			
VV			Součet		115,04080			
11	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	28,76020		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "</i> <i>" POZN: Pro výkop k vybourání horní části šachty N1 uvažována max. hloubka 1,5 m. "</i>					
		P						
	VV		" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - strojně - 10 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " (5,2*1,2*1,85)*0,1		1,15440			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (17,0*1,2*2,0)*0,1		4,08000			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " (5,2*1,2*2,45)*0,1		1,52880			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " (10,3*1,2*2,6)*0,1		3,21360			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " (7,0*1,2*2,75)*0,1		2,31000			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " (0,9*1,2*3,15)*0,1		0,34020			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " (9,9*1,2*2,95)*0,1		3,50460			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " (2,2*1,2*2,7)*0,1		0,71280			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (8,9*1,2*2,75)*0,1		2,93700			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (1,5*1,2*2,75)*0,1		0,49500			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " (5,8*1,2*2,7)*0,1		1,87920			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " (1,8*1,2*2,7)*0,1		0,58320			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*3,15)*0,1		0,26460			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*2,95)*0,1		0,24780			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " (1,1*1,2*2,75)*0,1		0,36300			
	VV		" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*2,7)*0,1		0,22680			
	VV		" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - strojně - 10 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š6 " (1,6*1,6*3,15)*0,1		0,80640			
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,7)*0,1		0,69120			
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,75)*0,1		0,70400			
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*2,75)*0,1		0,70400			
	VV		" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*1,85)*0,1		0,47360			
	VV		" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - strojně - 10 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*2,35)*0,1		0,94000			
	VV		" Hloubení rýhy pro vybourání stávající betonové šachty - části pro úpravu konusu a změnu poklopu - N1 " (2,0*2,0*1,5)*0,1		0,60000			
	VV		Součet		28,76020			
12	K	132554202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3	m3	28,76020		0,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132554202
Poznámka k položce:

P " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "

" POZN: Pro výkop k vybourání horní části šachty N1 uvažována max. hloubka 1,5 m. "

VV	" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - strojně - 10 % z celkové kubatury "	
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " (5,2*1,2*1,85)*0,1	1,15440
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (17,0*1,2*2,0)*0,1	4,08000
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " (5,2*1,2*2,45)*0,1	1,52880
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " (10,3*1,2*2,6)*0,1	3,21360
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " (7,0*1,2*2,75)*0,1	2,31000
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " (0,9*1,2*3,15)*0,1	0,34020
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " (9,9*1,2*2,95)*0,1	3,50460
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " (2,2*1,2*2,7)*0,1	0,71280
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (8,9*1,2*2,75)*0,1	2,93700
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (1,5*1,2*2,75)*0,1	0,49500
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " (5,8*1,2*2,7)*0,1	1,87920
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " (1,8*1,2*2,7)*0,1	0,58320
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*3,15)*0,1	0,26460
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*2,95)*0,1	0,24780
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " (1,1*1,2*2,75)*0,1	0,36300
VV	" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " (0,7*1,2*2,7)*0,1	0,22680
VV	" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - strojně - 10 % z celkové kubatury "	
VV	" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š6 " (1,6*1,6*3,15)*0,1	0,80640
VV	" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " (1,6*1,6*2,7)*0,1	0,69120
VV	" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " (1,6*1,6*2,75)*0,1	0,70400
VV	" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " (1,6*1,6*2,75)*0,1	0,70400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " (1,6*1,6*1,85)*0,1		0,47360			
VV			" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - strojně - 10 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*2,35)*0,1		0,94000			
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávající betonové šachty - části pro úpravu konusu a změnu poklopu - N1 " (2,0*2,0*1,5)*0,1		0,60000			
VV			Součet		28,76020			
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,76020		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
VV			" Příplatek - 10 % " (115,041+115,041+28,76+28,76)*0,1		28,76020			
VV			Součet		28,76020			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	72,43200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
VV			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " ((5,2*2,0)*2)*0,8		16,64000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " ((17,0*1,35)*2)*0,8		36,72000			
VV			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š2 " ((1,6*1,85)*4)*0,8		9,47200			
VV			" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro vybourání stávající betonové šachty - části pro úpravu konusu a změnu poklopu - N1 " ((2,0*1,5)*4)*0,8		9,60000			
VV			Součet		72,43200			
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	321,24000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
VV			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " ((5,2*2,45)*2)*0,8		20,38400			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " ((10,3*2,6)*2)*0,8		42,84800			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " ((7,0*2,75)*2)*0,8		30,80000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " ((0,9*3,15)*2)*0,8		4,53600			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " ((9,9*2,95)*2)*0,8		46,72800			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " ((2,2*2,7)*2)*0,8		9,50400			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " ((8,9*2,75)*2)*0,8		39,16000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " ((1,5*2,75)*2)*0,8		6,60000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " ((5,8*2,7)*2)*0,8		25,05600			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " ((1,8*2,7)*2)*0,8		7,77600			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " ((0,7*3,15)*2)*0,8		3,52800			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " ((0,7*2,95)*2)*0,8		3,30400			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " ((1,1*2,75)*2)*0,8		4,84000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " ((0,7*2,7)*2)*0,8		3,02400			
VV			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š6 " ((1,6*3,15)*4)*0,8		16,12800			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š5 " ((1,6*2,7)*4)*0,8		13,82400			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š4 " ((1,6*2,75)*4)*0,8		14,08000			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š3 " ((1,6*2,75)*4)*0,8		14,08000			
VV			" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " ((2,0*2,35)*4)*0,8		15,04000			
VV			Součet		321,24000			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	72,43200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	321,24000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
18	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	16,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
VV			" Hutnění podloží pod šachtami z PP " (1,6*1,6)*5		12,80000			
VV			" Hutnění podloží pod betonovými šachtami " (2,0*2,0)*1		4,00000			
VV			Součet		16,80000			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	226,42114		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou. "					
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " (5,2*1,2)*(1,85-0,15-0,4)		8,11200			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (17,0*1,2)*(2,0-0,15-0,4)		29,58000			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " (5,2*1,2)*(2,45-0,15-0,4)		11,85600			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " (10,3*1,2)*(2,6-0,15-0,4)		25,33800			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " (7,0*1,2)*(2,75-0,15-0,4)		18,48000			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " (0,9*1,2)*(3,15-0,15-0,4)		2,80800			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " (9,9*1,2)*(2,95-0,15-0,4)		28,51200			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " (2,2*1,2)*(2,7-0,15-0,4)		5,67600			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (8,9*1,2)*(2,75-0,15-0,4)		23,49600			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (1,5*1,2)*(2,75-0,15-0,4)		3,96000			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " (5,8*1,2)*(2,7-0,15-0,4)		14,96400			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " (1,8*1,2)*(2,7-0,15-0,4)		4,64400			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " (0,7*1,2)*(3,15-0,15-0,4)		2,18400			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " (0,7*1,2)*(2,95-0,15-0,4)		2,01600			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " (1,1*1,2)*(2,75-0,15-0,4)		2,90400			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " (0,7*1,2)*(2,7-0,15-0,4)		1,80600			
VV			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š6 " (1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*3,0)		6,83177			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (1,6*1,6)*(2,7-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,55)		5,80700			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (1,6*1,6)*(2,75-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,6)		5,92087			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (1,6*1,6)*(2,75-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,6)		5,92087			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (1,6*1,6)*(1,85-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,7)		3,87134			
VV			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
VV			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (2,0*2,0)*(2,35-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,15)		6,91139			
VV			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem po úpravě konusu - vrchní části - N1 " (2,0*2,0)*(1,5)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,5)		4,82190			
VV			Součet		226,42114			
20	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	56,70400		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š6 " (6,832)*2,0		13,66400			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š5 " (5,807)*2,0		11,61400			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š4 " (5,921)*2,0		11,84200			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š3 " (5,921)*2,0		11,84200			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š2 " (3,871)*2,0		7,74200			
VV			Součet		56,70400			
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	396,13800		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou. "					
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " (8,112)*2,0		16,22400			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (29,58)*2,0		59,16000			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " (11,856)*2,0		23,71200			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " (25,338)*2,0		50,67600			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " (18,48)*2,0		36,96000			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " (2,808)*2,0		5,61600			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " (28,512)*2,0		57,02400			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " (5,676)*2,0		11,35200			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (23,496)*2,0		46,99200			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (3,96)*2,0		7,92000			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " (14,964)*2,0		29,92800			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " (4,644)*2,0		9,28800			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " (2,184)*2,0		4,36800			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " (2,016)*2,0		4,03200			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " (2,904)*2,0		5,80800			
VV			" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " (1,806)*2,0		3,61200			
VV			" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "					
VV			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (6,911)*2,0		13,82200			
VV			" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem po úpravě konusu - vrchní části - N1 " (4,822)*2,0		9,64400			
VV			Součet		396,13800			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,87200		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v. 400 mm. "					
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 - tl. 400 mm. " (5,2*1,2)*0,4		2,49600			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 400 mm. " (17,0*1,2)*0,4		8,16000			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 - tl. 400 mm. " (5,2*1,2)*0,4		2,49600			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 - tl. 400 mm. " (10,3*1,2)*0,4		4,94400			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 - tl. 400 mm. " (7,0*1,2)*0,4		3,36000			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 - tl. 400 mm. " (0,9*1,2)*0,4		0,43200			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 - tl. 400 mm. " (9,9*1,2)*0,4		4,75200			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 - tl. 400 mm. " (2,2*1,2)*0,4		1,05600			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 - tl. 400 mm. " (8,9*1,2)*0,4		4,27200			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 - tl. 400 mm. " (1,5*1,2)*0,4		0,72000			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 - tl. 400 mm. " (5,8*1,2)*0,4		2,78400			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 - tl. 400 mm. " (1,8*1,2)*0,4		0,86400			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 - tl. 400 mm. " (0,7*1,2)*0,4		0,33600			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 - tl. 400 mm. " (0,7*1,2)*0,4		0,33600			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 - tl. 400 mm. " (1,1*1,2)*0,4		0,52800			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 - tl. 400 mm. " (0,7*1,2)*0,4		0,33600			
	VV		Součet		37,87200			
23	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	75,74400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou. "					
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " (2,496)*2,0		4,99200			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (8,16)*2,0		16,32000			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " (2,496)*2,0		4,99200			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " (4,944)*2,0		9,88800			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " (3,36)*2,0		6,72000			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " (0,432)*2,0		0,86400			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " (4,752)*2,0		9,50400			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " (1,056)*2,0		2,11200			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (4,272)*2,0		8,54400			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (0,72)*2,0		1,44000			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " (2,784)*2,0		5,56800			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " (0,864)*2,0		1,72800			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " (0,336)*2,0		0,67200			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " (0,336)*2,0		0,67200			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " (0,528)*2,0		1,05600			
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " (0,336)*2,0		0,67200			
	VV		Součet		75,74400			
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	115,04100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
	VV		" Rýhy pro potrubí, šachty " (115,041)		115,04100			
	VV		Součet		115,04100			
25	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	143,80100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
	VV		" Rýhy pro potrubí, šachty " (115,041)+(28,76)		143,80100			
	VV		Součet		143,80100			
26	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	28,76000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151103					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
	VV		" Rýhy pro potrubí, šachty " (28,76)		28,76000			
	VV		Součet		28,76000			
27	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	115,04100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (115,041)		115,04100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			115,04100			
28	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	143,80100		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137						
VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "						
VV		" Odvoz zeminy na skládku " (143,801)			143,80100			
VV		Součet			143,80100			
29	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	28,76000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157						
VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "						
VV		" Odvoz zeminy na skládku " (28,76)			28,76000			
VV		Součet			28,76000			
30	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 150,41000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "						
VV		" Odvoz zeminy na skládku " (115,041)*10			1 150,41000			
VV		Součet			1 150,41000			
31	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 438,01000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139						
VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "						
VV		" Odvoz zeminy na skládku " (143,801)*10			1 438,01000			
VV		Součet			1 438,01000			
32	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	287,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159						
VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "						
VV		" Odvoz zeminy na skládku " (28,76)*10			287,60000			
VV		Součet			287,60000			
33	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	287,60200		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101						
VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " (115,041+143,801+28,76)			287,60200			
VV		Součet			287,60200			
34	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	575,20400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
P		Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "						
VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (115,041+143,801+28,76)*2,0			575,20400			
VV		Součet			575,20400			
D 4		Vodorovné konstrukce					0,00	
35	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111						
VV		" Lože pod betonovou kanalizační šachtu Š1 - tl. 100 mm " ((2,0*2,0)*1)*0,1			0,40000			
VV		Součet			0,40000			
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	16,12200		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111						
VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "						
VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek LŽ1 - Š2 - tl. 150 mm. " (5,2*1,2)*0,15			0,93600			
VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm. " (17,0*1,2)*0,15			3,06000			
VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š1 - Š3 - tl. 150 mm. " (5,2*1,2)*0,15			0,93600			
VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š3 - N1 - tl. 150 mm. " (10,3*1,2)*0,15			1,85400			
VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek LŽ2 - Š4 - tl. 150 mm. " (7,0*1,2)*0,15			1,26000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V1 - Š6 - tl. 150 mm. " (0,9*1,2)*0,15		0,16200			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š6 - napojení V14 - tl. 150 mm. " (9,9*1,2)*0,15		1,78200			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek napojení V14 - Š5 - tl. 150 mm. " (2,2*1,2)*0,15		0,39600			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š5 - Š4 - tl. 150 mm. " (8,9*1,2)*0,15		1,60200			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š4 - Š3 - tl. 150 mm. " (1,5*1,2)*0,15		0,27000			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek LŽ3 - Š5 - tl. 150 mm. " (5,8*1,2)*0,15		1,04400			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V14 - Š6-Š5 - tl. 150 mm. " (1,8*1,2)*0,15		0,32400			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V2 - Š6-Š5 - tl. 150 mm. " (0,7*1,2)*0,15		0,12600			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V3 - Š6-Š5 - tl. 150 mm. " (0,7*1,2)*0,15		0,12600			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek LŽ4 - Š5-Š4 - tl. 150 mm. " (1,1*1,2)*0,15		0,19800			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V4 - Š6-Š5 - tl. 150 mm. " (0,7*1,2)*0,15		0,12600			
VV			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
VV			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š2 až Š6 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*5		1,92000			
VV			Součet		16,12200			
37	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,42000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
P			Poznámka k položce:					
			" POZN: S bedněním neuvažováno. Uvažována deska na celý rozměr rýhy pro šachtu - betonování do zeminy. "					
VV			" Podkladní betonová deska pro betonovou kanalizační šachtu Š1 - tl. 100 mm " ((2,0*2,0)*0,1)*1,05		0,42000			
VV			Součet		0,42000			
D 8			Trubní vedení				0,00	
38	K	871313121 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PVC DN 160 SN 4 - Specifikace dle PD	m	59,62000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
VV			" Potrubí PVC KG SN 4. "					
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ1 - Š2 " (5,2)*1,1		5,72000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (17,0)*1,1		18,70000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - Š3 " (5,2)*1,1		5,72000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ2 - Š4 " (7,0)*1,1		7,70000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V1 - Š6 " (0,9)*1,1		0,99000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š6 - napojení V14 " (9,9)*1,1		10,89000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ3 - Š5 " (5,8)*1,1		6,38000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V2 - Š6-Š5 " (0,7)*1,1		0,77000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V3 - Š6-Š5 " (0,7)*1,1		0,77000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek LŽ4 - Š5-Š4 " (1,1)*1,1		1,21000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - Š6-Š5 " (0,7)*1,1		0,77000			
VV			Součet		59,62000			
39	K	871353121 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD	m	27,17000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:					
			" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
VV			" Potrubí PP SN 10. "					
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š3 - N1 " (10,3)*1,1		11,33000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek napojení V14 - Š5 " (2,2)*1,1		2,42000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š5 - Š4 " (8,9)*1,1		9,79000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š4 - Š3 " (1,5)*1,1		1,65000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V14 - Š6-Š5 " (1,8)*1,1		1,98000			
VV			Součet		27,17000			
40	K	871999601 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š6	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:					
			" Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
			" V ceně také přesun hmot. "					
VV			" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š6 - hl. ± 3,0 m. " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
41	K	871999602 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š5	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š5 - hl. ± 2,55 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
42	K	871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š4	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š4 - hl. ± 2,6 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
43	K	871999604 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š3	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š3 - hl. ± 2,6 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
44	K	871999605 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š2	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š2 - hl. ± 1,7 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
45	K	871999611 SPC	D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "					
	VV		" V ceně také přesun hmot a veškeré další nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové šachty. "					
	VV		" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 2,15 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
46	K	871999621 SPC	D+M Úprava stávající betonové šachty - konusu, vrchní části a poklopu - DN 1000 - Specifikace dle PD - N1	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce pro úpravu stávající šachty. Jedná se především o: - vyčištění a odstranění kalu a nebezpečných látek z bouraných částí vč. případného vyspravení částí zachovaných zevnitř šachty; - vybourání stávajícího konusu, případných skruží apod. pro požadovanou úroveň vč. veškerého příslušenství - případných stupadel, apod.; - vybourání stávajícího poklopu; - úprava částí po vybourání a před napojením, úpravou; - provedení nových částí šachty - případné skruže, nového konusu, nového poklopu, doplnění / úprava stupadel, a dalších částí nutných pro úpravu stávající šachty; - případné obetonování, úpravy a další veškeré nutné práce a materiál související s úpravou vrchní části šachty a výměny poklopu nutné k zajištění správné funkce; - odvoz a likvidace sutí, přesun hmot. "					
	VV		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Úprava stávající betonové šachty konusu, poklopu a vrchní části - N1. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
47	K	871999691 SPC	D+M Liniový odvodňovací žlab - Specifikace dle PD - LŽ	m	37,20000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - LŽ1 " 4,3		4,30000			
	VV		" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - LŽ2 " 7,3		7,30000			
	VV		" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - LŽ3 " 5,0		5,00000			
	VV		" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - LŽ4 " 20,6		20,60000			
	VV		Součet		37,20000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" POZN: Je uvažován žlab š. 200 mm s vnitřním prostorem š. 150 mm. "					
48	K	871999711 SPC	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození před zahájením prací - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zajištění dočasného čerpání. "	m	10,00000		0,00	vlastní
	P		" V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu - předpokládaná max. délka - 10,0 m. "		10,00000			
	VV		(10,0)					
	VV		Součet		10,00000			
	VV		" POZN: Předpokládaný druh a dimenze stávajícího potrubí je Kamenina do DN 250. "					
49	K	871999712 SPC	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - poškození zjištěné po provedení prací - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zajištění dočasného čerpání. "	m	5,00000		0,00	vlastní
	P		" V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu - předpokládaná max. délka - 5,0 m. " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
	VV		" POZN: Předpokládaný druh a dimenze stávajícího potrubí je Kamenina do DN 250. "					
50	K	871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "	kus	13,00000		0,00	vlastní
	P		" Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. " 13					
	VV				13,00000			
	VV		Součet		13,00000			
51	K	871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		" Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. " 3		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
52	K	871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné vytvoření prostupu, zajištění jeho utěsnění a zapravení po napojení, veškeré nutné tvarovky, těsnící prvky, případné tvarovky pro napojení, kotvící, spojovací, upevňovací materiál a další veškeré nutné práce, materiál a příslušenství související s napojením kanalizace na anglické dvorky. "	kus	4,00000		0,00	vlastní
	P		" Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky.- V1 až V4 " 4					
	VV				4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
53	K	871999811 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na žlab pro odvodnění okolo objektu - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné veškeré nutné tvarovky a speciální prvky pro napojení na žlab - zaústění žlabu, veškeré nutné příslušenství - případné mříže, filtry, uzávěry, apod., a další veškeré nutné práce a materiál nutný pro zajištění napojení žlabu (zaústění žlabu) do nové kanalizace. "	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na na žlab k odvodnění okolo objektu - V14. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	871999852 SPC	D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - N1 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné zaslepení stávajících prostupů do šachty během provádění prací a pozdější odslepení, případné čerpání, odvoz a likvidace kalu, provedení, zapravení, utěsnění nového prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, veškerý nutný těsnící a jiný materiál a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením napojení nového kanalizačního potrubí na stávající šachtu. V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "					
	VV		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - napojení N1. " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
55	K	871999901 SPC	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - před zahájením prací - Specifikace dle PD	m	55,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Případné pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahruta také doprava a práce techniků. "					
			" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "					
	VV		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. - předpokládaná délka - 55,0 m " (55,0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Délka uvažována od napojovacího bodu N1 k bodu N2 vč. odboček k objektu. "					
					55,00000			
					55,00000			
56	K	871999902 SPC	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - po provedení prací - Specifikace dle PD	m	60,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění - po provedení prací jako kontrola v rizikových místech, zda nedošlo ke zborcení či poškození kanalizace během výstavby. "					
			" V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Případné pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahruta také doprava a práce techniků. "					
			" V ceně také odvozu a likvidace kalu / propadlých částí. "					
	VV		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" POZN: Kamerový průzkum k bodu N2 je to uvažováno z důvodu předpokládané souběžné realizace kavárny a stavebních prací i v úseku. "					
	VV		" Kamerový průzkum po provedení prací - předpokládaná délka - 60,0 m " (60,0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Délka uvažována od šachty Š3 přes napojovací bod N1 k bodu N2. "					
					60,00000			
					60,00000			
57	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	78,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112					
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí PVC KG DN 160 " (5,2+17,0+5,2+7,0+0,9+9,9+5,8+0,7+0,7+1,1+0,7)					
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí PVC KG DN 200 " (10,3+2,2+8,9+1,5+1,8)					
	VV		Součet					
					54,20000			
					24,70000			
					78,90000			
58	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	78,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí PVC KG DN 160 " (5,2+17,0+5,2+7,0+0,9+9,9+5,8+0,7+0,7+1,1+0,7)					
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí PVC KG DN 200 " (10,3+2,2+8,9+1,5+1,8)					
	VV		Součet					
					54,20000			
					24,70000			
					78,90000			
59	K	899999101 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálové kanalizace - např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. "					
			" Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. "					
			" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřik) vč. dopsání informací a přesunu hmot. "					
	VV		" Označovací štítky pro areálovou kanalizaci " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesun hmot				0,00	
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	562,75000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
61	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (15,0)		15,00000			
VV			Součet		15,00000			
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 23-M			Montáže potrubí				0,00	
62	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170004					
P			Poznámka k položce: " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
VV			" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC KG DN 160 " (1,0)		1,00000			
VV			" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC KG DN 200 " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		2,00000			
63	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	78,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170014					
VV			" Zkouška kanalizace DN 160 " (5,2+17,0+5,2+7,0+0,9+9,9+5,8+0,7+0,7+1,1+0,7)		54,20000			
VV			" Zkouška kanalizace DN 200 " (10,3+2,2+8,9+1,5+1,8)		24,70000			
VV			Součet		78,90000			
64	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (10,0)		10,00000			
VV			Součet		10,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:
D.1.4.1.b.09.-2 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - OKOLO OBJEKTU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis: **D.1.4.1.b.09.-2 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - OKOLO OBJEKTU**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
99 - Přesun hmot		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
23-M - Montáže potrubí		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE

Soupis: D.1.4.1.b.09.-2 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - OKOLO OBJEKTU

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402								
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412								
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422								
8	K	119999902 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	m	2,00000		0,00	vlastní

Poznámka k položce:
" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. "
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

VV					2,00000			
VV					2,00000			

9	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	88,25267		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212222								

Poznámka k položce:
" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovňání dna. "

VV			" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - ručně okolo objektu z důvodu prostorových podmínek - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 " (1,7*1,2*1,35)*0,4		1,10160			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 " (13,4*1,2*1,35)*0,4		8,68320			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 " (12,2*1,2*1,15)*0,4		6,73440			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (12,5*1,2*1,45)*0,4		8,70000			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (4,2*1,2*1,85)*0,4		3,72960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (8,2*1,2*1,9)*0,4		7,47840			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (4,1*1,2*2,05)*0,4		4,03440			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (15,5*1,2*1,75)*0,4		13,02000			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 " (2,4*1,2*1,5)*0,4		1,72800			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 " (0,3*1,2*1,45)*0,4		0,20880			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 " (1,0*1,2*1,9)*0,4		0,91200			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 " (1,9*1,2*1,75)*0,4		1,59600			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 " (1,1*1,2*2,85)*0,4		1,50480			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 " (1,5*1,2*2,85)*0,4		2,05200			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 " (5,3*1,2*2,85)*0,4		7,25040			
VV			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - ručně okolo objektu z důvodu prostorových podmínek - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š15 " (1,425*1,425*1,35)*0,4		1,09654			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,425*1,425*1,35)*0,4		1,09654			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,425*1,425*0,95)*0,4		0,77164			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,425*1,425*1,95)*0,4		1,58389			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,425*1,425*1,7)*0,4		1,38083			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,425*1,425*2,1)*0,4		1,70573			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,425*1,425*2,0)*0,4		1,62450			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " (1,6*1,6*1,5)*0,4		1,53600			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " (1,6*1,6*2,85)*0,4		2,91840			
VV			" Hloubení rýh pro uliční vpusti z PP - napojení odvodnění žlabovky - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V7 " (1,5*1,5*1,75)*0,4		1,57500			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V8 " (1,5*1,5*1,9)*0,4		1,71000			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V9 " (1,5*1,5*1,45)*0,4		1,30500			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V10 " (1,5*1,5*1,35)*0,4		1,21500			
VV			Součet		88,25267			
10	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	88,25267		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312222					
P			Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepkavost a případné urovnání dna. "					
VV			" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - ručně okolo objektu z důvodu prostorových podmínek - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 " (1,7*1,2*1,35)*0,4		1,10160			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 " (13,4*1,2*1,35)*0,4		8,68320			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 " (12,2*1,2*1,15)*0,4		6,73440			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (12,5*1,2*1,45)*0,4		8,70000			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (4,2*1,2*1,85)*0,4		3,72960			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (8,2*1,2*1,9)*0,4		7,47840			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (4,1*1,2*2,05)*0,4		4,03440			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (15,5*1,2*1,75)*0,4		13,02000			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 " (2,4*1,2*1,5)*0,4		1,72800			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 " (0,3*1,2*1,45)*0,4		0,20880			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 " (1,0*1,2*1,9)*0,4		0,91200			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 " (1,9*1,2*1,75)*0,4		1,59600			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 " (1,1*1,2*2,85)*0,4		1,50480			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 " (1,5*1,2*2,85)*0,4		2,05200			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 " (5,3*1,2*2,85)*0,4		7,25040			
VV			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - ručně okolo objektu z důvodu prostorových podmínek - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š15 " (1,425*1,425*1,35)*0,4		1,09654			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,425*1,425*1,35)*0,4		1,09654			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,425*1,425*0,95)*0,4		0,77164			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,425*1,425*1,95)*0,4		1,58389			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,425*1,425*1,7)*0,4		1,38083			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,425*1,425*2,1)*0,4		1,70573			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,425*1,425*2,0)*0,4		1,62450			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " (1,6*1,6*1,5)*0,4		1,53600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " (1,6*1,6*2,85)*0,4		2,91840			
VV			" Hloubení rýh pro uliční vpusti z PP - napojení odvodnění žlabovky - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V7 " (1,5*1,5*1,75)*0,4		1,57500			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' zPP - napojení odvodnění žlabovky - V8 " (1,5*1,5*1,9)*0,4		1,71000			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V9 " (1,5*1,5*1,45)*0,4		1,30500			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V10 " (1,5*1,5*1,35)*0,4		1,21500			
VV			Součet		88,25267			
11	K	132412222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	22,06316		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132412222					
		P	Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "					
VV			" Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - ručně okolo objektu z důvodu prostorových podmínek - 10 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 " (1,7*1,2*1,35)*0,1		0,27540			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 " (13,4*1,2*1,35)*0,1		2,17080			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 " (12,2*1,2*1,15)*0,1		1,68360			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (12,5*1,2*1,45)*0,1		2,17500			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (4,2*1,2*1,85)*0,1		0,93240			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (8,2*1,2*1,9)*0,1		1,86960			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (4,1*1,2*2,05)*0,1		1,00860			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (15,5*1,2*1,75)*0,1		3,25500			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 " (2,4*1,2*1,5)*0,1		0,43200			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 " (0,3*1,2*1,45)*0,1		0,05220			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 " (1,0*1,2*1,9)*0,1		0,22800			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 " (1,9*1,2*1,75)*0,1		0,39900			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 " (1,1*1,2*2,85)*0,1		0,37620			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 " (1,5*1,2*2,85)*0,1		0,51300			
VV			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 " (5,3*1,2*2,85)*0,1		1,81260			
VV			" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - ručně okolo objektu z důvodu prostorových podmínek - 10 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š15 " (1,425*1,425*1,35)*0,1		0,27413			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,425*1,425*1,35)*0,1		0,27413			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,425*1,425*0,95)*0,1		0,19291			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,425*1,425*1,95)*0,1		0,39597			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,425*1,425*1,7)*0,1		0,34521			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,425*1,425*2,1)*0,1		0,42643			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,425*1,425*2,0)*0,1		0,40613			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " (1,6*1,6*1,5)*0,1		0,38400			
VV			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " (1,6*1,6*2,85)*0,1		0,72960			
VV			" Hloubení rýh pro uliční vpusti z PP - napojení odvodnění žlabovky - 10 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V7 " (1,5*1,5*1,75)*0,1		0,39375			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V8 " (1,5*1,5*1,9)*0,1		0,42750			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V9 " (1,5*1,5*1,45)*0,1		0,32625			
VV			" Hloubení rýhy pro uliční vpust' z PP - napojení odvodnění žlabovky - V10 " (1,5*1,5*1,35)*0,1		0,30375			
VV			Součet		22,06316			
12	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	22,06316		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/138511201					
		P	Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "					
VV			" Hloubení / dolamování rýh pro areálovou kanalizaci - ručně okolo objektu z důvodu prostorových podmínek - 10 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 " (1,7*1,2*1,35)*0,1		0,27540			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 " (13,4*1,2*1,35)*0,1		2,17080			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 " (12,2*1,2*1,15)*0,1		1,68360			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (12,5*1,2*1,45)*0,1		2,17500			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (4,2*1,2*1,85)*0,1		0,93240			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (8,2*1,2*1,9)*0,1		1,86960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (4,1*1,2*2,05)*0,1		1,00860			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (15,5*1,2*1,75)*0,1		3,25500			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 " (2,4*1,2*1,5)*0,1		0,43200			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 " (0,3*1,2*1,45)*0,1		0,05220			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 " (1,0*1,2*1,9)*0,1		0,22800			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 " (1,9*1,2*1,75)*0,1		0,39900			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 " (1,1*1,2*2,85)*0,1		0,37620			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 " (1,5*1,2*2,85)*0,1		0,51300			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 " (5,3*1,2*2,85)*0,1		1,81260			
VV			" Hloubení / dolamování rýh pro kanalizační šachty z PP - ručně okolo objektu z důvodu prostorových podmínek - 10 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š15 " (1,425*1,425*1,35)*0,1		0,27413			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " (1,425*1,425*1,35)*0,1		0,27413			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " (1,425*1,425*0,95)*0,1		0,19291			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " (1,425*1,425*1,95)*0,1		0,39597			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " (1,425*1,425*1,7)*0,1		0,34521			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " (1,425*1,425*2,1)*0,1		0,42643			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " (1,425*1,425*2,0)*0,1		0,40613			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " (1,6*1,6*1,5)*0,1		0,38400			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " (1,6*1,6*2,85)*0,1		0,72960			
VV			" Hloubení / dolamování rýh pro uliční vpusti z PP - napojení odvodnění žlabovky - 10 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro uliční vpust z PP - napojení odvodnění žlabovky - V7 " (1,5*1,5*1,75)*0,1		0,39375			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro uliční vpust z PP - napojení odvodnění žlabovky - V8 " (1,5*1,5*1,9)*0,1		0,42750			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro uliční vpust z PP - napojení odvodnění žlabovky - V9 " (1,5*1,5*1,45)*0,1		0,32625			
VV			" Hloubení / dolamování rýhy pro uliční vpust z PP - napojení odvodnění žlabovky - V10 " (1,5*1,5*1,35)*0,1		0,30375			
VV			Součet		22,06316			
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,06320		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
VV			" Příplatek - 10 % " (88,253+88,253+22,063+22,063)*0,1		22,06320			
VV			Součet		22,06320			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	260,68800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
VV			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 " ((1,7*1,35)*2)*0,8		3,67200			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 " ((13,4*1,35)*2)*0,8		28,94400			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 " ((12,2*1,15)*2)*0,8		22,44800			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " ((12,5*1,45)*2)*0,8		29,00000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " ((4,2*1,85)*2)*0,8		12,43200			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " ((8,2*1,9)*2)*0,8		24,92800			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " ((15,5*1,75)*2)*0,8		43,40000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 " ((2,4*1,5)*2)*0,8		5,76000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 " ((0,3*1,45)*2)*0,8		0,69600			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 " ((1,0*1,9)*2)*0,8		3,04000			
VV			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 " ((1,9*1,75)*2)*0,8		5,32000			
VV			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š15 " ((1,425*1,35)*4)*0,8		6,15600			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š14 " ((1,425*1,35)*4)*0,8		6,15600			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š13 " ((1,425*0,95)*4)*0,8		4,33200			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š12 " ((1,425*1,95)*4)*0,8		8,89200			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š11 " ((1,425*1,7)*4)*0,8		7,75200			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š9 " ((1,425*2,0)*4)*0,8		9,12000			
VV			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " ((1,6*1,5)*4)*0,8		7,68000			
VV			" Pažení rýh pro pro uliční vpusti z PP - napojení odvodnění žlabovky - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro uliční vpust z PP - napojení odvodnění žlabovky - V7 " ((1,5*1,75)*4)*0,8		8,40000			
VV			" Pažení rýhy pro uliční vpust z PP - napojení odvodnění žlabovky - V8 " ((1,5*1,9)*4)*0,8		9,12000			
VV			" Pažení rýhy pro uliční vpust z PP - napojení odvodnění žlabovky - V9 " ((1,5*1,45)*4)*0,8		6,96000			
VV			" Pažení rýhy pro uliční vpust z PP - napojení odvodnění žlabovky - V10 " ((1,5*1,35)*4)*0,8		6,48000			
VV			Součet		260,68800			
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	73,64000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
		VV	" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "					
		VV	" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " ((4,1*2,05)*2)*0,8		13,44800			
		VV	" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 " ((1,1*2,85)*2)*0,8		5,01600			
		VV	" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 " ((1,5*2,85)*2)*0,8		6,84000			
		VV	" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 " ((5,3*2,85)*2)*0,8		24,16800			
		VV	" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
		VV	" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š10 " ((1,425*2,1)*4)*0,8		9,57600			
		VV	" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " ((1,6*2,85)*4)*0,8		14,59200			
		VV	Součet		73,64000			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	260,68800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	73,64000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
18	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	19,33438		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
		VV	" Hutnění podloží pod šachtami z PP " (1,425*1,425)*7+(1,6*1,6)*2		19,33438			
		VV	Součet		19,33438			
19	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	157,28628		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou. "					
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 " (1,7*1,2)*(1,35-0,15-0,4)		1,63200			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 " (13,4*1,2)*(1,35-0,15-0,4)		12,86400			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 " (12,2*1,2)*(1,15-0,15-0,4)		8,78400			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (12,5*1,2)*(1,45-0,15-0,4)		13,50000			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (4,2*1,2)*(1,85-0,15-0,4)		6,55200			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (8,2*1,2)*(1,9-0,15-0,4)		13,28400			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (4,1*1,2)*(2,05-0,15-0,4)		7,38000			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (15,5*1,2)*(1,75-0,15-0,4)		22,32000			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 " (2,4*1,2)*(1,5-0,15-0,4)		2,73600			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 " (0,3*1,2)*(1,45-0,15-0,4)		0,32400			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 " (1,0*1,2)*(1,9-0,15-0,4)		1,62000			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 " (1,9*1,2)*(1,75-0,15-0,4)		2,73600			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 " (1,1*1,2)*(2,85-0,15-0,4)		3,03600			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 " (1,5*1,2)*(2,85-0,15-0,4)		4,14000			
		VV	" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 " (5,3*1,2)*(2,85-0,15-0,4)		14,62800			
		VV	" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š15 " (1,425*1,425)*(1,35-0,15)-((3,141592654*0,2125*0,2125)*1,2)		2,26651			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (1,425*1,425)*(1,35-0,15)-((3,141592654*0,2125*0,2125)*1,2)		2,26651			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (1,425*1,425)*(0,95-0,15)-((3,141592654*0,2125*0,2125)*0,8)		1,51101			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (1,425*1,425)*(1,95-0,15)-((3,141592654*0,2125*0,2125)*1,8)		3,39977			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (1,425*1,425)*(1,7-0,15)-((3,141592654*0,2125*0,2125)*1,55)		2,92758			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (1,425*1,425)*(2,1-0,15)-((3,141592654*0,2125*0,2125)*1,95)		3,68309			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (1,425*1,425)*(2,0-0,15)-((3,141592654*0,2125*0,2125)*1,85)		3,49421			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š8 " (1,6*1,6)*(1,5-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,35)		3,07430			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š7 " (1,6*1,6)*(2,85-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*2,7)		6,14859			
		VV	" Zásyp uličních vpustí z PP - napojení odvodnění žlabovky - štěrkopískem "					
		VV	" Zásyp uliční vpustí z PP štěrkopískem - V7 " (1,5*1,5)*(1,75-0,15)-((3,141592654*0,1*0,1)*1,6)		3,54973			
		VV	" Zásyp uliční vpustí z PP štěrkopískem - V8 " (1,5*1,5)*(1,9-0,15)-((3,141592654*0,1*0,1)*1,75)		3,88252			
		VV	" Zásyp uliční vpustí z PP štěrkopískem - V9 " (1,5*1,5)*(1,45-0,15)-((3,141592654*0,1*0,1)*1,3)		2,88416			
		VV	" Zásyp uliční vpustí z PP štěrkopískem - V10 " (1,5*1,5)*(1,35-0,15)-((3,141592654*0,1*0,1)*1,2)		2,66230			
		VV	Součet		157,28628			
20	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	83,50400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š15 " (2,267)*2,0		4,53400			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š14 " (2,267)*2,0		4,53400			
		VV	" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š13 " (1,511)*2,0		3,02200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š12 " (3,4)*2,0		6,80000			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š11 " (2,928)*2,0		5,85600			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š10 " (3,683)*2,0		7,36600			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š9 " (3,494)*2,0		6,98800			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š8 " (3,074)*2,0		6,14800			
VV			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š7 " (6,149)*2,0		12,29800			
VV			" Zásyp uličních vpustí z PP - napojení odvodnění žlabovky - štěrkopískem "					
VV			" Zásyp uliční vpustí z PP štěrkopískem - V7 " (3,55)*2,0		7,10000			
VV			" Zásyp uliční vpustí z PP štěrkopískem - V8 " (3,883)*2,0		7,76600			
VV			" Zásyp uliční vpustí z PP štěrkopískem - V9 " (2,884)*2,0		5,76800			
VV			" Zásyp uliční vpustí z PP štěrkopískem - V10 " (2,662)*2,0		5,32400			
VV			Součet		83,50400			
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,94400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v. 400 mm. "					
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 - tl. 400 mm. " (1,7*1,2)*0,4		0,81600			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 - tl. 400 mm. " (13,4*1,2)*0,4		6,43200			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 - tl. 400 mm. " (12,2*1,2)*0,4		5,85600			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 - tl. 400 mm. " (12,5*1,2)*0,4		6,00000			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 - tl. 400 mm. " (4,2*1,2)*0,4		2,01600			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 - tl. 400 mm. " (8,2*1,2)*0,4		3,93600			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 - tl. 400 mm. " (4,1*1,2)*0,4		1,96800			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 - tl. 400 mm. " (15,5*1,2)*0,4		7,44000			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 - tl. 400 mm. " (2,4*1,2)*0,4		1,15200			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 - tl. 400 mm. " (0,3*1,2)*0,4		0,14400			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 - tl. 400 mm. " (1,0*1,2)*0,4		0,48000			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 - tl. 400 mm. " (1,9*1,2)*0,4		0,91200			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 - tl. 400 mm. " (1,1*1,2)*0,4		0,52800			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 - tl. 400 mm. " (1,5*1,2)*0,4		0,72000			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 - tl. 400 mm. " (5,3*1,2)*0,4		2,54400			
VV			Součet		40,94400			
22	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	81,88800		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou. "					
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 " (0,816)*2,0		1,63200			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 " (6,432)*2,0		12,86400			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 " (5,856)*2,0		11,71200			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (6,0)*2,0		12,00000			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (2,016)*2,0		4,03200			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (3,936)*2,0		7,87200			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (1,968)*2,0		3,93600			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (7,44)*2,0		14,88000			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 " (1,152)*2,0		2,30400			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 " (0,144)*2,0		0,28800			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 " (0,48)*2,0		0,96000			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 " (0,912)*2,0		1,82400			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 " (0,528)*2,0		1,05600			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 " (0,72)*2,0		1,44000			
VV			" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 " (2,544)*2,0		5,08800			
VV			Součet		81,88800			
23	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	103,97700		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
P			Poznámka k položce: " POZN: Pro zpětné zásypy uvažovány třídy těžitelnosti I a II. % množství vytěžené zeminy z třídy III je rovnoměrně rozděleno mezi výše uvedené třídy. "					
VV			" Odvoz zeminy (sypaniny) na mezískládku a z mezískládky - pro zpětné použití "					
VV			" Odvoz zeminy (sypaniny) - na mezískládku "					
			(1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,05)		51,98850			
VV			" Odvoz zeminy (sypaniny) - z mezískládky "					
			(1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,05)		51,98850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		103,97700			
24	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	127,08300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111102 Poznámka k položce: " POZN: Pro zpětné zásypy uvažovány třídy těžitelnosti I a II. % množství vytěžené zeminy z třídy III je rovnoměrně rozděleno mezi výše uvedené třídy. "						
	P							
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky - pro zpětné použití "						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku "						
	VV	(1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,1+0,05)						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky "						
	VV	(1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,1+0,05)						
	VV	Součet						
					127,08300			
25	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	103,97700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311 Poznámka k položce: " V ceně také složení zeminy "						
	P							
	VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - ornice - na meziskládku a z meziskládky "						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku "						
	VV	(1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,05)						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky "						
	VV	(1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,05)						
	VV	Součet						
					103,97700			
26	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1 351,70100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319 " Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "						
	VV	" Uvažováno přemístění do 140 m - na meziskládku "						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku "						
	VV	((1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,05))*13						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky "						
	VV	((1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,05))*13						
	VV	Součet						
					1 351,70100			
27	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	127,08300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321 Poznámka k položce: " V ceně také složení zeminy "						
	P							
	VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - ornice - na meziskládku a z meziskládky "						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku "						
	VV	(1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,1+0,05)						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky "						
	VV	(1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,1+0,05)						
	VV	Součet						
					127,08300			
28	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1 652,07900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329 " Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "						
	VV	" Uvažováno přemístění do 140 m - na meziskládku "						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku "						
	VV	((1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,1+0,05))*13						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky "						
	VV	((1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,1+0,05))*13						
	VV	Součet						
					1 652,07900			
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	115,53100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 " Uložení zeminy (sypaniny) na meziskládce " (51,989+63,542)						
	VV							
	VV	Součet						
					115,53100			
					115,53100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	36,26150		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny ručně a strojně. "		88,25000			
	VV		" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " 88,25					
	VV		" Odečet zeminy pro zpětný zásyp " -		-51,98850			
	VV		((1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,05))					
	VV		Součet		36,26150			
31	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	46,76850		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111102					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny ručně a strojně. "		110,31000			
	VV		" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (88,25)+(22,06)					
	VV		" Odečet zeminy pro zpětný zásyp " -		-63,54150			
	VV		((1,63+12,86+8,78+13,5+6,55+13,28+7,38+22,32+2,74+0,32+1,62+2,74+3,04+4,14+14,63)*(0,4+0,1+0,05))					
	VV		Součet		46,76850			
32	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	22,06000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111103					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny ručně a strojně. "		22,06000			
	VV		" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (22,06)					
	VV		Součet		22,06000			
33	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	36,26200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311					
	VV		" Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m. "		36,26200			
	VV		" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (36,262)					
	VV		Součet		36,26200			
34	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	46,76900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321					
	VV		" Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m. "		46,76900			
	VV		" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (46,769)					
	VV		Součet		46,76900			
35	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	22,06000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211331					
	VV		" Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m "		22,06000			
	VV		" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (22,06)					
	VV		Součet		22,06000			
36	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	688,97800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "		688,97800			
	VV		" Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. "		688,97800			
	VV		" Odkopávky " (36,262)*19					
	VV		Součet		688,97800			
37	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	888,61100		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "		888,61100			
	VV		" Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. "		888,61100			
	VV		" Odkopávky " (46,769)*19					
	VV		Součet		888,61100			
38	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	419,14000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211339					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. "					
	VV		" Odkopávky " (22,060)*19		419,14000			
	VV		Součet		419,14000			
39	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,26200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (36,262)		36,26200			
	VV		Součet		36,26200			
40	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	46,76900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (46,769)		46,76900			
	VV		Součet		46,76900			
41	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	22,06000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (22,06)		22,06000			
	VV		Součet		22,06000			
42	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	362,62000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (36,262)*10		362,62000			
	VV		Součet		362,62000			
43	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	467,69000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (46,769)*10		467,69000			
	VV		Součet		467,69000			
44	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	220,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (22,06)*10		220,60000			
	VV		Součet		220,60000			
45	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	105,09100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
	VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (36,262+46,769+22,060)		105,09100			
	VV		Součet		105,09100			
46	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	210,18200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatku násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (36,262+46,769+22,060)*2,0		210,18200			
	VV		Součet		210,18200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
47	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šterkopísku	m3	19,60416		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V10 - Š15 - tl. 150 mm. " (1,7*1,2)*0,15		0,30600			
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š15 - Š14 - tl. 150 mm. " (13,4*1,2)*0,15		2,41200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š14 - Š13 - tl. 150 mm. " (12,2*1,2)*0,15		2,19600			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š13 - Š12 - tl. 150 mm. " (12,5*1,2)*0,15		2,25000			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š12 - Š11 - tl. 150 mm. " (4,2*1,2)*0,15		0,75600			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š11 - Š10 - tl. 150 mm. " (8,2*1,2)*0,15		1,47600			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š10 - Š9 - tl. 150 mm. " (4,1*1,2)*0,15		0,73800			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š9 - Š8 - tl. 150 mm. " (15,5*1,2)*0,15		2,79000			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š8 - N3 - tl. 150 mm. " (2,4*1,2)*0,15		0,43200			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V9 - Š13-Š12 - tl. 150 mm. " (0,3*1,2)*0,15		0,05400			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V8 - Š11-Š10 - tl. 150 mm. " (1,0*1,2)*0,15		0,18000			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V7 - Š9-Š8 - tl. 150 mm. " (1,9*1,2)*0,15		0,34200			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V5 - Š7 - tl. 150 mm. " (1,1*1,2)*0,15		0,19800			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š7 - N2 - tl. 150 mm. " (1,5*1,2)*0,15		0,27000			
VV			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V6 - V5-Š7 - tl. 150 mm. " (5,3*1,2)*0,15		0,95400			
VV			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
VV			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š9 až Š15 - tl. 150 mm " ((1,425*1,425)*0,15)*7		2,13216			
VV			" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š7 a Š8 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*2		0,76800			
VV			" Lože z písku pro uliční vpusti z PP - napojení odvodnění žlabovky "					
VV			" Lože z písku pro uliční vpusti - napojení odvodnění žlabovky - V7 - V10 " ((1,5*1,5)*0,15)*4		1,35000			
VV			Součet		19,60416			
D	8		Trubní vedení				0,00	
48	K	871313121 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PVC DN 160 SN 4 - Specifikace dle PD	m	8,69000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
VV			" Potrubí PVC KG SN 4. "					
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - Š7 " (1,1)*1,1		1,21000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š7 - N2 " (1,5)*1,1		1,65000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - V5-Š7 " (5,3)*1,1		5,83000			
VV			Součet		8,69000			
49	K	871350310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD	m	85,14000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
VV			" Potrubí PP SN 10. "					
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V10 - Š15 " (1,7)*1,1		1,87000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š15 - Š14 " (13,4)*1,1		14,74000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š14 - Š13 " (12,2)*1,1		13,42000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š13 - Š12 " (12,5)*1,1		13,75000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š12 - Š11 " (4,2)*1,1		4,62000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š11 - Š10 " (8,2)*1,1		9,02000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š10 - Š9 " (4,1)*1,1		4,51000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š9 - Š8 " (15,5)*1,1		17,05000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š8 - N3 " (2,4)*1,1		2,64000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - Š13-Š12 " (0,3)*1,1		0,33000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - Š11-Š10 " (1,0)*1,1		1,10000			
VV			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - Š9-Š8 " (1,9)*1,1		2,09000			
VV			Součet		85,14000			
80	K	871350911 SPC	D+M TI ze syntetického kaučuku na potrubí kanalizace Ø 200 v zemi tl. 60 mm	m2	29,81912		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro obalení - kkotvící, těsnící, spojovací prvky apod. a další práce a materiál související s provedení TI potrubí kanalizace v zemi. " " V ceně také přesun hmot. "					
VV			" TI na kanalizační potrubí ze syntetického kaučuku - uvažovány 2 vrstvy v tl. 30 mm"					
VV			" TI na kanalizační potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek Š14 - Š13 " (((12,2)*0,6283)*2)*1,05		16,09705			
VV			" TI na kanalizační potrubí areálové kanalizace - dešťové - část úseku Š13 - Š12 " (((10,1)*0,6283)*2)*1,05		13,32624			
VV			" TI na kanalizační potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V9 - Š13-Š12 " (((0,3)*0,6283)*2)*1,05		0,39583			
VV			Součet		29,81912			
VV			" POZN: Výměra je vztažena na m2 potřebné izolace. "					
51	K	871999601 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š7	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (KG PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š7 - hl. ± 2,7 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
52	K	871999602 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š8	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (KG PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š8 - hl. ± 1,35 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
53	K	871999603 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - Š9	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 425 - Š9 - hl. ± 1,85 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
54	K	871999604 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - Š10	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 425 - Š10 - hl. ± 1,95 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
55	K	871999605 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - Š11	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 425 - Š11 - hl. ± 1,55 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
56	K	871999606 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - Š12	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 425 - Š12 - hl. ± 1,8 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
57	K	871999607 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - Š13	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 425 - Š13 - hl. ± 0,8 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
58	K	871999608 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - Š14	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 425 - Š14 - hl. ± 1,2 m. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
59	K	871999609 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 425 - Specifikace dle PD - Š15	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Šachta kruhová plastová DN 425 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 425 - Š15 - hl. ± 1,2 m. " (1,0)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
60	K	871999631 SPC	D+M Uliční vpust' plastová z PP vč. vtokové mříže ve žlabovém provedení - V7 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně plastové dílce vpustí z PP (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, nastavovací díly, veškeré další nutné příslušenství (např. kalový koš pro zachycení nečistot, prstenec, apod), případné obetonování / obsypání potrubí vč. navýšení zemních prací a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpustí z PP. " " V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Uliční vpust' z PP vč. vtokové mříže ve žlabovém provedení. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
61	K	871999632 SPC	D+M Uliční vpust' plastová z PP vč. vtokové mříže ve žlabovém provedení - V8 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně plastové dílce vpustí z PP (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, nastavovací díly, veškeré další nutné příslušenství (např. kalový koš pro zachycení nečistot, prstenec, apod), případné obetonování / obsypání potrubí vč. navýšení zemních prací a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpustí z PP. " " V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Uliční vpust' z PP vč. vtokové mříže ve žlabovém provedení. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
62	K	871999633 SPC	D+M Uliční vpust' plastová z PP vč. vtokové mříže ve žlabovém provedení - V9 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně plastové dílce vpustí z PP (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, nastavovací díly, veškeré další nutné příslušenství (např. kalový koš pro zachycení nečistot, prstenec, apod), případné obetonování / obsypání potrubí vč. navýšení zemních prací a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpustí z PP. " " V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Uliční vpust' z PP vč. vtokové mříže ve žlabovém provedení. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
63	K	871999634 SPC	D+M Uliční vpust' plastová z PP vč. vtokové mříže ve žlabovém provedení - V10 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně plastové dílce vpustí z PP (šachty, dno, apod.), vtoková mříž, nastavovací díly, veškeré další nutné příslušenství (např. kalový koš pro zachycení nečistot, prstenec, apod), případné obetonování / obsypání potrubí vč. navýšení zemních prací a další veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení uliční vpustí z PP. " " V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Uliční vpust' z PP vč. vtokové mříže ve žlabovém provedení. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
64	K	871999711 SPC	D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - Specifikace dle PD	m	5,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. případného zajištění dočasného čerpání. " " V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. "					
	VV		" Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu - předpokládaná max. délka - 5,0 m. " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
	VV		" POZN: Předpokládaný druh a dimenze stávajícího potrubí je Kamenina do DN 250. "					
65	K	871999801 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	18,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. " 18		18,00000			
	VV		Součet		18,00000			
66	K	871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně případné vytvoření prostupu, zajištění jeho utěsnění a zapravení po napojení, veškeré nutné tvarovky, těsnící prvky, případné tvarovky pro napojení, kotvící, spojovací, upevňovací materiál a další veškeré nutné práce, materiál a příslušenství související s napojením kanalizace na anglické dvorky. "					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na anglické dvorky. " 2		2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,00000			
67	K	871999803 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na uliční vpust' pro odvodnění žlabu okolo objektu - Specifikace dle PD	kus	4,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné tvarovky a speciální prvky pro napojení na vpust' vč. těsnících a dalších prvků, a další veškeré nutné práce a materiál nutný pro zajištění napojení kanalizace na plastové uliční vpusti z PP pro odvodnění žlabu vč. přesunu hmot. "					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na uliční vpust' k odvodnění žlabu okolo objektu - V7 až V10. " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
68	K	871999851 SPC	D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - N2 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně případné zaslepení stávajících prostupů do šachty během provádění prací a pozdější odslepení, případné čerpání, odvoz a likvidace kalu, provedení, zapravení, utěsnění nového prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, veškerý nutný těsnící a jiný materiál a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením napojení nového kanalizačního potrubí na stávající šachtu. V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - napojení N2. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
69	K	871999852 SPC	D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - N3 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně případné zaslepení stávajících prostupů do šachty během provádění prací a pozdější odslepení, případné čerpání, odvoz a likvidace kalu, provedení, zapravení, utěsnění nového prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, veškerý nutný těsnící a jiný materiál a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením napojení nového kanalizačního potrubí na stávající šachtu. V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - napojení N3. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
70	K	871999901 SPC	Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD	m	30,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, stávajícího úseku Případné pročištění tlakovou vodou, či motorovým pérem. V ceně je zahruta také doprava a práce techniků. "					
			" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. - předpokládaná délka - 30,0 m " (30,0)		30,00000			
	VV		Součet		30,00000			
	VV		" POZN: Délka uvažována od napojovacího bodu N2 k bodu N3 vč. odboček k objektu. "					
71	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	85,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112					
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí PVC KG DN 160 " (1,1+1,5+5,3)		7,90000			
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 " (1,7+13,4+12,2+12,5+4,2+8,2+4,1+15,5+2,4+0,3+1,0+1,9)		77,40000			
	VV		Součet		85,30000			
72	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	85,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí PVC KG DN 160 " (1,1+1,5+5,3)		7,90000			
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 " (1,7+13,4+12,2+12,5+4,2+8,2+4,1+15,5+2,4+0,3+1,0+1,9)		77,40000			
	VV		Součet		85,30000			
73	K	899999101 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálové kanalizace - např. pro umístění na sloupky, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. "					
			" Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. "					
			" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřik) vč. dopsání informací a přesunu hmot. "					
	VV		" Označovací štítky pro areálovou kanalizaci " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesun hmot				0,00	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	204,54700		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
75	K	998276124 RTO	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 200 m ručně nebo kolečkem	t	204,54700		0,00	vlastní
VV			" Příplatek za přesun hmot pro kanalizaci do vnitrobloku - vzdálenost do 200 m ručně nebo kolečkem. " (204,547)		204,54700			
VV			Součet		204,54700			
76	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (15,0)		15,00000			
VV			Součet		15,00000			
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 23-M			Montáže potrubí				0,00	
77	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170004					
P			Poznámka k položce:					
VV			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
VV			" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC KG DN 160 " (1,0)		1,00000			
VV			" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 200 " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		2,00000			
78	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	85,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170014					
VV			" Zkouška kanalizace DN 160 " (1,1+1,5+5,3)		7,90000			
VV			" Zkouška kanalizace DN 200 " (1,7+13,4+12,2+12,5+4,2+8,2+4,1+15,5+2,4+0,3+1,0+1,9)		77,40000			
VV			Součet		85,30000			
79	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (10,0)		10,00000			
VV			Součet		10,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:
D.1.4.1.b.09.-3 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis: **D.1.4.1.b.09.-3 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE

Soupis: D.1.4.1.b.09.-3 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402								
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412								
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	7,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422								
8	K	119999902 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	m	2,00000		0,00	vlastní
Poznámka k položce: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV " Práce s prvky inženýrských sítí " (2,0) 2,00000 VV Součet 2,00000								
9	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,10400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254102								
Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. " VV " Hloubení rýh pro bourání areálové kanalizace - 40 % z celkové kubatury " 23,10400 VV " Hloubení rýhy pro bourání potrubí areálové kanalizace " ((6,3+2,2+13,5+16,0)*0,8*1,9)*0,4 23,10400 VV Součet 23,10400								
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,97000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "</i>					
VV			" Hloubení rýh pro vybourání kanalizačních šachet - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávající šachty " $((2,0*2,0)*1,2)*1*0,4$		1,92000			
VV			" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*3*0,4$		4,05000			
VV			Součet		5,97000			
11	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	23,10400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354102					
P			<i>Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "</i>					
VV			" Hloubení rýh pro bourání areálové kanalizace - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,3+2,2+13,5+16,0)*0,8*1,9)*0,4$		23,10400			
VV			Součet		23,10400			
12	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	5,97000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354201					
P			<i>Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "</i>					
VV			" Hloubení rýh pro vybourání kanalizačních šachet - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávající šachty " $((2,0*2,0)*1,2)*1*0,4$		1,92000			
VV			" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 40 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*3*0,4$		4,05000			
VV			Součet		5,97000			
13	K	132454101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	11,55200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454101					
P			<i>Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "</i>					
VV			" Hloubení rýh pro bourání areálové kanalizace - 20 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,3+2,2+13,5+16,0)*0,8*1,9)*0,2$		11,55200			
VV			Součet		11,55200			
14	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	2,98500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454201					
P			<i>Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "</i>					
VV			" Hloubení rýh pro vybourání kanalizačních šachet - 20 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávající šachty " $((2,0*2,0)*1,2)*1*0,2$		0,96000			
VV			" Hloubení rýh pro vybourání uličních vpustí - 20 % z celkové kubatury "					
VV			" Hloubení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*1,5)*3*0,2$		2,02500			
VV			Součet		2,98500			
17	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,45360		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
VV			" Příplatek - 2 % " $((23,1+5,97)+(23,1+5,97)+(5,78+1,49)+(5,78+1,49))*0,02$		1,45360			
VV			Součet		1,45360			
18	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	90,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
VV			" Pažení rýh pro vybourání areálové kanalizace - 50 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace " $((6,3+2,2+13,5+16,0)*1,9)*2*0,5$		72,20000			
VV			" Pažení rýh pro vybourání kanalizačních šachet - 50 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro vybourání stávající šachty " $((2,0*1,2)*4)*0,5$		4,80000			
VV			" Pažení rýh pro vybourání uličních vpustí - 50 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro vybourání stávajících uličních vpustí " $((1,5*1,5)*4)*3*0,5$		13,50000			
VV			Součet		90,50000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	90,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	74,29664		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		" Zásyp rýh po vybourání potrubí areálové kanalizace vykopanou zeminou "		57,76000			
	VV		" Zásyp rýh po vybourání kanalizačního potrubí vykopanou zeminou. " (6,3+2,2+13,5+16,0)*0,8*1,9					
	VV		" Zásyp rýh po vybourání kanalizačních šachet vykopanou zeminou "					
	VV		" Zásyp rýhy po vybourání stávající šachty " ((2,0*2,0)*1,2)*1		4,80000			
	VV		" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykopanou zeminou "					
	VV		" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí vykopanou zeminou " ((1,5*1,5)*1,5)*3		10,12500			
	VV		" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "					
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybourané šachety " ((3,141592654*0,3*0,3)*1,2)*1		0,33929			
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " ((3,141592654*0,3*0,3)*1,5)*3		1,27235			
	VV		Součet		74,29664			
21	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2,73700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Zásyp rýh po vybourání uličních vpustí a kanalizačních šachet dovezenou zeminou "					
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných šachet " (0,34)*1,7		0,57800			
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou za objem vybouraných vpustí " (1,27)*1,7		2,15900			
	VV		Součet		2,73700			
22	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	58,14800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Pro zpětné zásypy uvažovány třídy těžitelnosti I a II. Zeminy a horniny tř. těžitelnosti III uvažovány na odvoz a dovoz nové zeminy vhodné pro zásypy. "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku " (23,104+5,97)		29,07400			
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky pro zpětné použití " (23,104+5,97)		29,07400			
	VV		Součet		58,14800			
23	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	87,22200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Pro zpětné zásypy uvažovány třídy těžitelnosti I a II. Zeminy a horniny tř. těžitelnosti III uvažovány na odvoz a dovoz nové zeminy vhodné pro zásypy. "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku " (23,104+5,97)+(11,552+2,985)		43,61100			
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky pro zpětné použití " (23,104+5,97)+(11,552+2,985)		43,61100			
	VV		Součet		87,22200			
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,14800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také složení zeminy "					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - na meziskládku a z meziskládku do 500 m "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku " (23,104+5,97)		29,07400			
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky pro zpětné použití " (23,104+5,97)		29,07400			
	VV		Součet		58,14800			
25	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	87,22200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také složení zeminy "					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - na meziskládku a z meziskládku do 500 m "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku " (23,104+5,97)+(11,552+2,985)		43,61100			
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky pro zpětné použití " (23,104+5,97)+(11,552+2,985)		43,61100			
	VV		Součet		87,22200			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,68500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		" Uložení zeminy (sypaniny) na meziskládce " (29,074+43,611)		72,68500			
	VV		Součet		72,68500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	8		Trubní vedení				0,00		
32	K	871275901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí kanalizace	m	38,00000		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " Vybourání stávající kanalizace včetně veškerých tvarovek, armatur, chrániček, kotvících prvků, poklopů a případného nespecifikovaného příslušenství kanalizace. V ceně ukončení potrubí, zaslepení stávajícího ponechaného potrubí." " V ceně také případné vyčištění a odčerpání potrubí před jeho vybouráním vč. likvidace kalu a veškerých prací s vyčištěním a odčerpání spojené. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Vybourání stávajícího potrubí kanalizace. " 6,3+2,2+13,5+16,0						
	VV				38,00000				
	VV		Součet		38,00000				
	VV		" POZN: Předpokládaný druh bouraného potrubí je kamenina DN 200. "						
33	K	871275902 SPC	Vybourání stávající kanalizační šachty	kus	1,00000		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklopy, mříže, apod.) a případného očištění a desinfekce před odvozem suti. " V ceně ukončení potrubí, zaslepení stávajícího ponechaného potrubí." " V ceně také případné odčerpání šachty před vybouráním. " " V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, stupadel, apod. - šachta hl. ± 1,2 m. " (1,0)						
	VV				1,00000				
	VV		Součet		1,00000				
34	K	871275903 SPC	Vybourání stávajících uličních vpustí	kus	3,00000		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " Vybourání stávajících uličních vpustí vč. odstranění veškerého příslušenství (stupadla, poklopy, mříže, apod.) a případného odstranění naplavenin, kalů a očištění a desinfekce před odvozem suti. " V ceně ukončení potrubí, zaslepení stávajícího ponechaného potrubí." " V ceně také odvoz suti a nakládání se suti a veškeré nutné práce a příslušenství. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Vybourání stávajících uličních vpustí vč. veškerého příslušenství a vybavení - poklopů, mříží, apod. " (3,0)						
	VV				3,00000				
	VV		Součet		3,00000				
36	K	871275605 SPC	Případné vyplnění otvoru v šachtě po vybourání a odstranění kanalizace / zaslepení otvoru	kus	1,00000		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " Případné vyplnění otvorů kanalizační šachty - betonem, odolným materiálem vhodným pro kanalizaci, případným zazděním, apod. / zaslepení otvoru po vybourání kanalizace - šachta hl. ± 2,5 m. " " V ceně veškerý nutný materiál pro zapravení otvoru v šachtě po odbourání kanalizačního potrubí - např. beton, zdívo, zásepka, apod. vč. veškerého nutného příslušenství prvků, prací nutných pro zadělání otvoru ve stávající šachtě po vybourání potrubí, " " V ceně také přesun hmot. " " Zaslepení otvoru šachty " (1,0)						
	VV				1,00000				
	VV		Součet		1,00000				
37	K	899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí	m	38,00000		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Odstranění krycí folie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " " Odstranění krycí folie potrubí areálové kanalizace " 6,3+2,2+13,5+16,0						
	VV				38,00000				
	VV		Součet		38,00000				
38	K	899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m	38,00000		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " " Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace " 6,3+2,2+13,5+16,0						
	VV				38,00000				
	VV		Součet		38,00000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesun hmot				0,00	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,27500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	VV		" Původní množství pro přesun hmot " (15,634)		15,63400			
	VV		" Úprava množství vlivem ZD č. 13 - odstranění skupiny těžitelnosti 6 " 2,737-15,096		-12,35900			
	VV		Součet		3,27500			
40	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace		10,00000			
	VV		apod. " (10,0)					
	VV		Součet		10,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:
D.1.4.1.b.09.-4 - AREÁLOVÝ VODOVOD

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis: **D.1.4.1.b.09.-4 - AREÁLOVÝ VODOVOD**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.1.b.09. - AREÁLOVÁ KANALIZACE

Soupis: D.1.4.1.b.09.-4 - AREÁLOVÝ VODOVOD

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	0,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402								
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412								
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422								
8	K	119999902 SPC	DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových prací - Specifikace dle PD	m	2,00000		0,00	vlastní
Poznámka k položce: " Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemních drátů, apod. vč. případného zapojení. " " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " VV " Práce s prvky inženýrských sítí " (2,0) 2,00000 VV Součet 2,00000								
9	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,35200		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212222								
Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. " VV " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - požární - 40 % z celkové kubatury " 1,51200 VV " Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek napojení - nový nadzemní hydrant " (1,8*1,2*1,75)*0,4 0,84000 VV " Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - bouraný hydrant " (1,0*1,2*1,75)*0,4 2,35200 VV Součet								
10	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,35200		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312222 Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
			P " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - požární - 40 % z celkové kubatury "					
			VV " Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek napojení - nový nadzemní hydrant " (1,8*1,2*1,75)*0,40			1,51200		
			VV " Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - bouraný hydrant " (1,0*1,2*1,75)*0,40			0,84000		
			VV Součet			2,35200		
11	K	132412222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	0,58800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132412222 Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
			P " Hloubení rýhy pro areálový vodovod - požární - 10 % z celkové kubatury "					
			VV " Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek napojení - nový nadzemní hydrant " (1,8*1,2*1,75)*0,1			0,37800		
			VV " Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - bouraný hydrant " (1,0*1,2*1,75)*0,1			0,21000		
			VV Součet			0,58800		
12	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	0,58800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/138511201 Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "					
			P " Hloubení / dolamování rýhy pro areálový vodovod - požární - 10 % z celkové kubatury "					
			VV " Hloubení / dolamování rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek napojení - nový nadzemní hydrant " (1,8*1,2*1,75)*0,1			0,37800		
			VV " Hloubení / dolamování rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - bouraný hydrant " (1,0*1,2*1,75)*0,1			0,21000		
			VV Součet			0,58800		
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,58800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 VV " Příplatek - 10 % " ((2,35)+(2,35+0,59)+(0,59))*0,1			0,58800		
			VV Součet			0,58800		
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,84000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 VV " Pažení rýh pro pro areálový vodovod - požární - 80 % z celkové plochy "					
			VV " Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek napojení - nový nadzemní hydrant " ((1,8*1,75)*2)*0,8			5,04000		
			VV " Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - bouraný hydrant " ((1,0*1,75)*2)*0,8			2,80000		
			VV Součet			7,84000		
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,84000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,90800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV " Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární. "					
			VV " Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek napojení - nový nadzemní hydrant " (1,8*1,2)*(1,75-0,15-0,3)			2,80800		
			VV " Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - bouraný hydrant " (1,0*1,2)*(1,75)			2,10000		
			VV Součet			4,90800		
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,25205		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Poznámka k položce: " Případný zásyp dovezenou zeminou z důvodu malé rezervy mimo v třídách těžitelnosti I a II. Uvažováno 15 % z celkového zásypu vykopanou zeminou. "					
			P " Případná rezerva pro zásypy dovezenou zeminou. " ((4,91)*0,15)*1,7			1,25205		
			VV Součet			1,25205		
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,64800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární - v. 300 mm. "					
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární vod - úsek napojení - nový nadzemní hydrant - tl. 300 mm "		0,64800			
	VV		(1,8*1,2)*0,3					
	VV		Součet		0,64800			
19	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární. "					
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární vod - úsek napojení - nový nadzemní hydrant " (0,65)*2,0		1,30000			
	VV		Součet		1,30000			
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,41720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Pro zpětné zásypy uvažovány třídy těžitelnosti I a II. % množství vytěžené zeminy z třídy III je rovnoměrně rozděleno mezi výše uvedené třídy. "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky "					
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku " (4,908)*(0,4+0,05)		2,20860			
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " (4,908)*(0,4+0,05)		2,20860			
	VV		Součet		4,41720			
21	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	5,39880		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Pro zpětné zásypy uvažovány třídy těžitelnosti I a II. % množství vytěžené zeminy z třídy III je rovnoměrně rozděleno mezi výše uvedené třídy. "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) na meziskládku a z meziskládky "					
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku " (4,908)*(0,4+0,1+0,05)		2,69940			
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " (4,908)*(0,4+0,1+0,05)		2,69940			
	VV		Součet		5,39880			
22	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,41720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také složení zeminy "					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - na meziskládku a z meziskládku do 500 m "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku " (4,908)*(0,4+0,05)		2,20860			
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky pro zpětné použití " (4,908)*(0,4+0,05)		2,20860			
	VV		Součet		4,41720			
23	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,39880		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také složení zeminy "					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - na meziskládku a z meziskládku do 500 m "					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - na meziskládku " (4,908)*(0,4+0,1+0,05)		2,69940			
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny) - z meziskládky pro zpětné použití " (4,908)*(0,4+0,1+0,05)		2,69940			
	VV		Součet		5,39880			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,90800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		" Uložení zeminy (sypaniny) na meziskládce " (2,209+2,699)		4,90800			
	VV		Součet		4,90800			
25	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,14340		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
	VV		" Rýhy pro potrubí, šachty " (2,352)		2,35200			
	VV		" Odečet zeminy pro zpětný zásyp " -((4,908)*(0,4+0,05))		-2,20860			
	VV		Součet		0,14340			
26	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	0,24060		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
	VV		" Rýhy pro potrubí, šachty " (2,352)+(0,588)		2,94000			
	VV		" Odečet zeminy pro zpětný zásyp " -((4,908)*(0,4+0,1+0,05))		-2,69940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,24060			
27	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	0,58800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151103						
	VV	" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "			0,58800			
	VV	" Rýhy pro potrubí, šachty " (0,588)			0,58800			
	VV	Součet			0,58800			
28	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,14300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
	VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "			0,14300			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (0,143)			0,14300			
	VV	Součet			0,14300			
29	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,24100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137						
	VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "			0,24100			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (0,241)			0,24100			
	VV	Součet			0,24100			
30	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	0,58800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157						
	VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "			0,58800			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (0,588)			0,58800			
	VV	Součet			0,58800			
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,43000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
	VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "			1,43000			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (0,143)*10			1,43000			
	VV	Součet			1,43000			
32	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,41000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139						
	VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "			2,41000			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (0,241)*10			2,41000			
	VV	Součet			2,41000			
33	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,88000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159						
	VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "			5,88000			
	VV	" Odvoz zeminy na skládku " (0,588)*10			5,88000			
	VV	Součet			5,88000			
34	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhotuovaných strojně	m3	0,97200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101						
	VV	" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuštění " (0,143+0,241+0,588)			0,97200			
	VV	Součet			0,97200			
35	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,94400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
	P	Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "						
	VV	" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (0,143+0,241+0,588)*2,0			1,94400			
	VV	Součet			1,94400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	0,32400		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požárního "					
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek napojení - nový nadzemní hydrant - tl. 150 mm "		0,32400			
	VV		(1,8*1,2)*0,15					
	VV		Součet		0,32400			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
37	K	851261131 RTO	D+M Potrubí z trub litinových DN 100 - Specifikace dle PD	m	2,53000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství - např. těsnící prvky, apod. "					
	VV		" Potrubí litinové pro provedení odbočky k napojení nového hydrantu. "					
	VV		" Potrubí pro areálový vodovod - požární voda - úsek napojení - nový nadzemní hydrant " (0,8)*1,1		0,88000			
	VV		" Potrubí pro areálový vodovod - požární voda - svislé potrubí pro napojení hydrantu " (1,5)*1,1		1,65000			
	VV		Součet		2,53000			
38	K	871161901 SPC	D+M Zaslepení stávajícího potrubí vodovodu v místě bourané části - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením stávajícího potrubí v místě vybourání stávajícího podzemního hydrantu. " V ceně také odpojení potrubí / řezání pro vybourání bourané větve. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Zaslepení stávajícího potrubí po vybourání podzemního hydrantu. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
39	K	871211902 SPC	Vybourání koncových prvků vodovodu vč. zapravení - hydrantu, kalníku- Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantů, kaníků, vzdušníků, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. " " V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení před případným zaslepením, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné práce související s odstraněním koncových prvků. V ceně také případný přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantu, kalníku " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
40	K	879111901 SPC	D+M Napojení potrubí areálového vodovodu na stávající vodovodní potrubí - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné prvky a materiál nutný pro napojení. Např.: - Výřez stávajícího potrubí pro napojení nového vč. přesunu suti, případného zaslepení, odslepení a veškerých nutných prvků; - Přesuvka z litiny; - T - kus s přírubovou odbočkou + spojky jištěné proti posunu; - Případné soupě vč. zemní soupravy a poklopu; - Veškeré další nutné tvarovky, těsnící, spúojovací, kotvící materiál a další nutné práce související s provedením napojení nové odbočky z areálového vodovodu pro osazení nového hydrantu. " " Včetně veškerého dalšího nutného příslušenství a materiálů nutných pro správné provedené napojení na stávající rozvod. "					
	VV		" V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Napojení nové odbočky pro nadzemní hydrant na stávající areálové vedení " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
41	K	891274901 SPC	D+M Hydrant nadzemní z litiny - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně osazení a dodání hydrantu, tvarovky a armatury pro zajištění napojení (např. přírubový přechod litina/PE, patkové koleno z litiny DN 80, prodlužovací trubka pro hydrant, ...), těsnění, podložky, montážní materiál, osazení a dodání poklopu. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Hydrant nadzemní DN 80 vč. příslušenství. "					
	VV		" Nadzemní hydrant " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
42	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
	VV		" Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - areálový vodovod - požární voda " (0,8+1,5)		2,30000			
	VV		Součet		2,30000			
43	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	4,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
	VV		" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - areálový vodovod - požární voda " (2,3)*2		4,60000			
	VV		Součet		4,60000			
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
	VV		" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
45	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	0,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111						
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí areálového vodovodu - požární voda "		0,80000			
	VV		" Signalizační vodič pro potrubí litinové DN 100 " (0,8)		0,80000			
	VV		Součet		0,80000			
46	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	0,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114						
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí areálového vodovodu - požární voda "		0,80000			
	VV		" Výstražná fólie pro potrubí litinové DN 100 " (0,8)		0,80000			
	VV		Součet		0,80000			
47	K	899999101 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899999101_SPC						
	P		Poznámka k položce: " Označení prvků a zařízení - např. lomové body, hloubka, prostupy, napojení, hydranty, apod. "					
			" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřík) vč. dopsání informací a přesunu hmot. "					
	VV		" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro umístění na oplocení. "		1,00000			
	VV		(1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
48	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	3,81500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273102						
49	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291						
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace		10,00000			
	VV		apod. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: **D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA**

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory	0,00
D1 - Vzduchotechnika - Potrubí	0,00
D2 - Vzduchotechnika - Koncové prvky	0,00
D3 - Vzduchotechnika	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem								0,00				
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00				
D	751	Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory						0,00				
1	K	751991101 SPC	D+M VZT jednotka pro větrání prostor urgentu v 1. NP - Specifikace dle PD - Z. č. JV.02.3001	kus	1,00000		0,00	vlastní				
	P	<i>Poznámka k položce:</i> " VZT jednotka pro Urgent - 1. PP - m. -1.63. Průtok 4555 / 4555 m3/h. Externí tlak - 1,1 kPa. Deskový výměník. Vodní ohřev - 22,8 kW. 100% výměna vzduchu. Chlazení: 11,24 kW. Parní vlhčení: 35,2 kg/h. " " Hmotnost: 1 054 kg. Efektivní elektrický příkon: 5,49 kW. Hladina akustického výkonu (do okolí): Lwa = 62 dBA. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, integrované chlazení vzduchu, parní vlhčení, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. " " V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. " " Včetně kotvicích prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " " Sestavná kelimatizační jednotka, ohřev, rekuperace, chlazení, parní vlhčení. " (1,0)										
	VV							1,00000				
	VV	Součet						1,00000				
2	K	751991102 SPC	D+M VZT jednotka pro větrání prostor urgentu v 1. PP - část A - Specifikace dle PD - Z. č. JV.02.3002	kus	1,00000		0,00	vlastní				
	P	<i>Poznámka k položce:</i> " VZT jednotka pro Urgent - 1. PP - m. -1.05. Průtok 1975 / 1975 m3/h. Externí tlak - 0,8 kPa. Deskový výměník. Vodní ohřev - 0,8 kW. 100% výměna vzduchu. " " Hmotnost: 382 kg. Efektivní elektrický příkon: 2,32 kW. Hladina akustického výkonu (do okolí): Lwa = 49 dBA. " " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, příprava pro chlazení vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. " " V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. " " Včetně kotvicích prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " " Sestavná klimatizační jednotka, ohřev, rekuperace. " (1,0)										
	VV							1,00000				
	VV	Součet						1,00000				
3	K	751991201 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - VZT Z. č. JV.02.3001 - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní				
	P	<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky uložené na střeše. " " Nosná rámová konstrukce pro uložení na na podlaze v 1. PP (m. č. -1.63) VZT jendotky pro větrání prostor urgentu v 1. NP. " (1,0)										
	VV							1,00000				
	VV	Součet						1,00000				
4	K	751991202 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - VZT Z. č. JV.02.3002 - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní				
	P	<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky uložené na střeše. " " Nosná rámová konstrukce pro uložení na na podlaze v 1. PP (m. č. -1.05) VZT jendotky pro větrání prostor urgentu v 1. PP - část A. " (1,0)										
	VV							1,00000				
	VV	Součet						1,00000				
5	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
		P	Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
6	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
		P	Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
	D	D1	Vzduchotechnika - Potrubí				0,00	
7	K	751992101 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	35,60000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D do 100 mm - vč. montované konstrukce - 35,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D do 100 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 37,38 m " (35,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 20,15 m2 " (35,6)*0,566 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 22,165 m2 " ((35,6)*0,566)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,100/2) = ± 0,315 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,100/2+0,04) = ± 0,566 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,566 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 100 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 100 " (5,8+0+29,8)					
	VV				35,60000			
	VV				35,60000			
	VV							
	VV		Součet		35,60000			
8	K	751992102 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	130,50000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 130,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 137,025 m " (130,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 84,173 m2 " (130,5)*0,645 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 92,59 m2 " ((130,5)*0,645)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,125/2) = ± 0,393 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,125/2+0,04) = ± 0,645 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,645 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 125 " (61,1+34,3+35,1)					
	VV				130,50000			
	VV				130,50000			
	VV							
	VV		Součet		130,50000			
9	K	751992103 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,60000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 4,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,83 m " (4,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,967 m2 " (4,6)*0,645 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,264 m2 " ((4,6)*0,645)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,125/2) = ± 0,393 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,125/2+0,04) = ± 0,645 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,645 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 125 " (4,0+0,6)					
	VV				4,60000			
	VV				4,60000			
	VV							
	VV		Součet		4,60000			
10	K	751992104 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	84,70000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 84,7 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 88,935 m " (84,7)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 63,864 m2 " (84,7)*0,754 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 70,25 m2 " ((84,7)*0,754)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,16/2) = ± 0,503 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,16/2+0,04) = ± 0,754 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,754 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Kruhové potrubí D 160 " (20,5+23,0+41,2) VV Součet				84,70000 84,70000	
11	K	751992105 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 180 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,10000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 3,1 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,255 m " (3,1)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,533 m2 " (3,1)*0,817 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,786 m2 " ((3,1)*0,817)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,18/2) = ± 0,566 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,18/2+0,04) = ± 0,817 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,817 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované kruhové potrubí D 180 vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Kruhové potrubí D 180 " (0+0+3,1) VV Součet				3,10000 3,10000	
12	K	751992106 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	40,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 40,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 42,525 m " (40,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 35,64 m2 " (40,5)*0,88 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 39,204 m2 " ((40,5)*0,88)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,2/2) = ± 0,629 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,2/2+0,04) = ± 0,880 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,880 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Kruhové potrubí D 200 " (0+0+40,5) VV Součet				40,50000 40,50000	
13	K	751992107 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,60000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 0,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,63 m " (0,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,528 m2 " (0,6)*0,88 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,581 m2 " ((0,6)*0,88)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,2/2) = ± 0,629 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,2/2+0,04) = ± 0,880 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,880 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. PI tl. 40 mm. " VV " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Kruhové potrubí D 200 " (0,6) VV Součet				0,60000 0,60000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	751992108 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 225 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,70000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 3,7 m " "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinuté trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,885 m " (3,7)*1,05 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,548 m ² " (3,7)*0,959 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,903 m ² " ((3,9)*0,959)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,225/2) = ± 0,707 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,225/2+0,04) = ± 0,959 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,959 m ² TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 225 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 225 " (0+3,7+0)		3,70000			
	VV		Součet		3,70000			
15	K	751992201 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	17,50000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,01 do 0,03 m ² , vč. montované konstrukce - 17,5 m " "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03 m ² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 18,375 m " (17,5)*1,05 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 14,0 m ² " (17,5)*0,8 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 18,375 m ² " ((17,5)*0,8)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,16*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 0,8 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,8 m ² TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 160×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 160×160 mm " (17,5)		17,50000			
	VV		Součet		17,50000			
16	K	751992202 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200×125 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,20000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,01 do 0,03 m ² , vč. montované konstrukce - 0,2 m " "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03 m ² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,21 m " (0,2)*1,05 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,162 m ² " (0,2)*0,81 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,178 m ² " ((0,2)*0,81)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,2*2+(0,125+0,04*2)*2 = ± 0,81 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,81 m ² TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×125 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 200×125 mm " (0,2)		0,20000			
	VV		Součet		0,20000			
17	K	751992203 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	8,10000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m ² , vč. montované konstrukce - 8,1 m " "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m ² - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 8,505 m " (8,1)*1,05 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,128 m ² " (8,1)*0,88 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,841 m ² " ((8,1)*0,88)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,20*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 0,88 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,88 m ² TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 200×160 mm " (8,1)		8,10000			
	VV		Součet		8,10000			
18	K	751992204 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	14,20000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 14,2 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 14,91 m " (14,2)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 13,632 m2 " (14,2)*0,96 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,995 m2 " ((14,2)*0,96)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,2*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 0,96 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,96 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 200×200 mm " (14,2) Součet				14,20000 14,20000	
19	K	751992205 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200×315 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 0,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,595 m2 " (0,5)*1,19 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,655 m2 " ((0,5)*1,19)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,2*2+(0,315+0,04*2)*2 = ± 1,19 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×315 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 200×315 mm " (0,5) Součet				0,50000 0,50000	
20	K	751992206 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200×355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,10000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,1 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,1)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,397 m2 " (1,1)*1,27 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,537 m2 " ((1,1)*1,27)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,2*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,27 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,27 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×355 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 200×355 mm " (1,1) Součet				1,10000 1,10000	
21	K	751992207 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	9,70000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 9,7 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,185 m " (9,7)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 9,506 m2 " (9,7)*0,98 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 10,457 m2 " ((9,7)*0,98)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,25*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 0,98 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,98 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 250×160 mm " (9,7) Součet				9,70000 9,70000	
22	K	751992208 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	24,90000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 24,9 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 26,145 m " (24,9)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 26,394 m2 " (24,9)*1,06 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 29,033 m2 " ((24,9)*1,06)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,25*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,06 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,06 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 250×200 mm " (24,9) Součet				24,90000 24,90000	
23	K	751992209 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	25,40000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 25,4 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 26,67 m " (25,4)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 28,448 m2 " (25,4)*1,12 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 31,293 m2 " ((25,4)*1,12)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,28*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,12 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,12 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 280×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 280×200 mm " (25,4) Součet				25,40000 25,40000	
24	K	751992210 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,20000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,2 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,26 m " (1,2)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,344 m2 " (1,2)*1,12 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,748 m2 " ((1,2)*1,12)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,28*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,12 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,12 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 280×200 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 280×200 mm " (1,2) Součet				1,20000 1,20000	
25	K	751992211 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300×400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,10000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,1 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,1)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,716 m2 " (1,1)*1,56 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,888 m2 " ((1,1)*1,56)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,30*2+(0,40+0,04*2)*2 = ± 1,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 300×400 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 300×400 mm " (1,1) Součet				1,10000 1,10000	
26	K	751992212 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	26,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 26,0 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 27,3 m " (26,0)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 28,86 m2 " (26,0)*1,11 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 31,746 m2 " ((26,0)*1,11)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,315*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,11 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,11 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 315×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 315×160 mm " (26,0) VV Součet 26,00000 26,00000					
27	K	751992213 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	18,60000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 18,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 19,53 m " (18,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 22,134 m2 " (18,6)*1,19 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 24,347 m2 " ((18,6)*1,19)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,315*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,19 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 315×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 315×200 mm " (18,6) VV Součet 18,60000 18,60000					
28	K	751992214 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,60000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 0,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,63 m " (0,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,714 m2 " (0,6)*1,19 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,785 m2 " ((0,6)*1,19)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,315*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,19 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 315×200 mm vč. PI tl. 40 mm. " VV " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 315×200 mm " (0,6) VV Součet 0,60000 0,60000					
29	K	751992215 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315×315 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,30000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 0,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,315 m " (0,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,426 m2 " (0,3)*1,42 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,469 m2 " ((0,3)*1,42)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,315*2+(0,315+0,04*2)*2 = ± 1,42 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,42 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 315×315 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 315×315 mm " (0,3) VV Součet 0,30000 0,30000					
30	K	751992216 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,10000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 3,1 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,255 m " (3,1)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,689 m2 " (3,1)*1,19 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,058 m2 " ((3,1)*1,19)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,19 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×160 mm " (3,1) Součet		3,10000 3,10000			
31	K	751992217 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	10,30000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 10,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,815 m " (10,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 13,081 m2 " (10,3)*1,27 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,389 m2 " ((10,3)*1,27)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,27 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,27 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355×200 mm " (10,3) Součet		10,30000 10,30000			
32	K	751992218 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 0,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,64 m2 " (0,5)*1,28 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,704 m2 " ((0,5)*1,28)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,4*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,28 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,28 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×160 mm " (0,5) Součet		0,50000 0,50000			
33	K	751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	9,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 9,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,975 m " (9,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 12,92 m2 " (9,5)*1,36 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,212 m2 " ((9,5)*1,36)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,4*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,36 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,36 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×200 mm " (9,5) Součet		9,50000 9,50000			
34	K	751992220 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×300 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,80000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,8 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,89 m " (1,8)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,808 m2 " (1,8)*1,56 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,089 m2 " ((1,8)*1,56)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,30*2+(0,40+0,04*2)*2 = ± 1,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×300 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×300 mm " (1,8) Součet			1,80000 1,80000		
35	K	751992221 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×560 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 4,0 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,2 m " (4,0)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 8,32 m2 " (4,0)*2,08 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 9,152 m2 " ((4,0)*2,08)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,40*2+(0,56+0,04*2)*2 = ± 2,08 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,08 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×560 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×560 mm " (4,0) Součet			4,00000 4,00000		
36	K	751992222 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×560 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	2,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 2,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,625 m " (2,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,8 m2 " (2,5)*2,32 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 6,38 m2 " ((2,5)*2,32)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,40*2+(0,56+0,1*2)*2 = ± 2,32 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,32 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×560 mm vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×560 mm " (2,5) Součet			2,50000 2,50000		
37	K	751992223 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,30000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 2,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,415 m " (2,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,174 m2 " (2,3)*1,38 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,491 m2 " ((2,3)*1,38)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,45*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,38 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,38 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 450×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 450×160 mm " (2,3) Součet			2,30000 2,30000		
38	K	751992224 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	24,80000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 24,8 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 26,04 m " (24,8)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 36,208 m2 " (24,8)*1,46 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 39,829 m2 " ((24,8)*1,46)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,45*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,46 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,46 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 450×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 450×200 mm " (24,8) Součet		24,80000 24,80000			
39	K	751992225 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,40000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,4 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,47 m " (1,4)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,044 m2 " (1,4)*1,46 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,248 m2 " ((1,4)*1,46)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,45*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,46 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,46 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 450×200 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 450×200 mm " (1,4) Součet		1,40000 1,40000			
40	K	751992226 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450×315 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 0,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,845 m2 " (0,5)*1,69 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,93 m2 " ((0,5)*1,69)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,45*2+(0,315+0,04*2)*2 = ± 1,69 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,69 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 450×315 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 450×315 mm " (0,5) Součet		0,50000 0,50000			
41	K	751992227 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450×355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,90000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 0,9 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,945 m " (0,9)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,593 m2 " (0,9)*1,77 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,752 m2 " ((0,9)*1,77)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,45*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,77 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,77 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 450×355 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 450×355 mm " (0,9) Součet		0,90000 0,90000			
42	K	751992228 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450×710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,20000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,2 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,26 m " (1,2)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,976 m2 " (1,2)*2,48 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,274 m2 " ((1,2)*2,48)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,45*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 2,48 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,48 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 450×710 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 450×710 mm " (1,2) Součet		1,20000 1,20000			
43	K	751992229 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,90000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 4,9 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,145 m " (4,9)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,252 m2 " (4,9)*1,48 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,977 m2 " ((4,9)*1,48)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,48 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,48 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×160 mm " (4,9) Součet		4,90000 4,90000			
44	K	751992230 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	7,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 7,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,875 m " (7,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 11,7 m2 " (7,5)*1,56 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 12,87 m2 " ((7,5)*1,56)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×200 mm " (7,5) Součet		7,50000 7,50000			
45	K	751992231 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,10000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,1 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,1)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,716 m2 " (1,1)*1,56 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,888 m2 " ((1,1)*1,56)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×200 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×200 mm " (1,1) Součet		1,10000 1,10000			
46	K	751992232 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	14,60000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 14,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 15,33 m " (14,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 23,36 m2 " (14,6)*1,6 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 25,696 m2 " ((14,6)*1,6)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,56*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,6 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,6 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 560×160 mm " (14,6) VV Součet		14,60000			
47	K	751992233 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560×355 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	14,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 14,0 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 14,7 m " (14,0)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 27,86 m2 " (14,0)*1,99 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 30,646 m2 " ((14,0)*1,99)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,56*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,99 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,99 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×355 mm vč. PI tl. 40 mm. " VV " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 560×355 mm " (3,8+10,2) VV Součet		14,00000			
48	K	751992234 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560×400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,30000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 6,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,615 m " (6,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 13,104 m2 " (6,3)*2,08 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,414 m2 " ((6,3)*2,08)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,56*2+(0,4+0,04*2)*2 = ± 2,08 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,08 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×400 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 560×400 mm " (6,3) VV Součet		6,30000			
49	K	751992235 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560×400 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	20,40000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 20,4 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 21,42 m " (20,4)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 42,432 m2 " (20,4)*2,08 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 46,675 m2 " ((20,4)*2,08)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,56*2+(0,4+0,1*2)*2 = ± 2,32 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,32 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×400 mm vč. TI tl. 100 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 560×400 mm " (20,4) VV Součet		20,40000			
50	K	751992236 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,30000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 4,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,515 m " (4,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,826 m2 " (4,3)*1,82 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,609 m2 " ((4,3)*1,82)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,63*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,82 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,82 m2 TI (bez ztrátého). " VV Pozinkované čtyřhranné potrubí 630×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 630×200 mm " (4,3) VV Součet		4,30000 4,30000			
51	K	751992237 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,40000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 2,4 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,52 m " (2,4)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,368 m2 " (2,4)*1,82 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,805 m2 " ((2,4)*1,82)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,63*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,82 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,82 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630×200 mm vč. PI tl. 40 mm. " VV " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 630×200 mm " (2,4) VV Součet		2,40000 2,40000			
52	K	751992239 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 800×500 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	2,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 2,0 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,1 m " (2,0)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,0 m2 " (2,0)*3,0 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 6,6 m2 " ((2,0)*3,0)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,8*2+(0,5+0,1*2)*2 = ± 3,0 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,0 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 800×500 mm vč. TI tl. 100 mm. " VV " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 800×500 mm " (2,0) VV Součet		2,00000 2,00000			
53	K	751992240 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 800×1250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	5,30000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,79 do 1,13 m2, vč. montované konstrukce - 5,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,565 m " (5,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 22,578 m2 " (5,3)*4,26 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 24,836 m2 " ((5,3)*4,26)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,8*2+(1,25+0,04*2)*2 = ± 4,26 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,26 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 800×1250 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 800×1250 mm " (0,4+4,9) VV Součet		5,30000 5,30000			
54	K	751992241 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 860×760 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,70000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 0,7 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,735 m " (0,7)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,38 m2 " (0,7)*3,4 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,618 m2 " ((0,7)*3,4)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,86*2+(0,76+0,04*2)*2 = ± 3,4 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,4 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 860×760 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 860×760 mm " (0,7) VV Součet		0,70000		0,70000	
55	K	751992242 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000×225 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 3,0 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,15 m " (3,0)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,83 m2 " (3,0)*2,61 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,613 m2 " ((3,0)*2,61)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 1,0*2+(0,225+0,04*2)*2 = ± 2,61 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,61 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000×225 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 1000×225 mm " (3,0) VV Součet		3,00000		3,00000	
56	K	751992243 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000×225 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,10000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,1 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,1)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,871 m2 " (1,1)*2,61 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,158 m2 " ((1,1)*2,61)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 1,0*2+(0,225+0,04*2)*2 = ± 2,61 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,61 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000×225 mm vč. PI tl. 40 mm. " VV " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 1000×225 mm " (1,1) VV Součet		1,10000		1,10000	
57	K	751992244 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000×225 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	1,60000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,68 m " (1,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,176 m2 " (1,6)*2,61 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 5,016 m2 " ((1,6)*2,85)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 1,0*2+(0,225+0,1*2)*2 = ± 2,85 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,85 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000×225 mm vč. TI tl. 100 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 1000×225 mm " (1,6) VV Součet		1,60000		1,60000	
58	K	751992245 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250×710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,79 do 1,13 m2, vč. montované konstrukce - 2,0 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,1 m "(2,0)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 8,16 m2 "(2,0)*4,08 " - rohož izolací z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,976 m2 " ((2,0)*4,08)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 1,25*2+(0,71+0,04*2)*2 = ± 4,08 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,08 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1250×710 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 1250×710 mm "(2,0) Součet				2,00000 2,00000	
59	K	751992301 SPC	Provedení napojení nového potrubí pro VZT na stávající - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství a práce nutné pro napojení - např.: potrubí pro napojení od stropu k podlaze dle dané dimenze vč. veškerých tvarovek, zajištění napojení na stávající potrubí vč. tvarovek, případná úprava stávajícího potrubí při napojení vč. případné doplnění a úpravy potrubí vč. izolace, apod., veškeré stavební práce - demontáž a zpětná montáž / výměna podhledu, úprava omítek, pomocné lešení a veškeré nutné další práce související s napojením nového potrubí na stávající potrubí vč. provedení úpravy do původního stavu a veškeré další nutné práce související s napojením nového potrubí VZT na stávající. " " V ceně také vyzkoušení potrubí po napojení. " " V ceně také případný přesun suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Provedení napojení nového potrubí vzduchotechniky na stávající. " " Napojení potrubí stávající - 1. PP - část B - m. -1.06 "(1,0) Součet				1,00000 1,00000	
60	K	751992302 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění prostupů potrubí vzduchotechniky mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. "(1,0) Součet				1,00000 1,00000	
61	K	751992303 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. "(1,0) Součet				1,00000 1,00000	
62	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
63	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. "(20,0)			20,00000		
		VV	Součet			20,00000		
	D	D2	Vzduchotechnika - Koncové prvky				0,00	
64	K	751993101 SPC	D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	18,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování " " Talířový ventil na potrubí. " " 1. PP - část A "(6,0)			6,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " (12,0)			12,00000		
	VV		Součet			18,00000		
65	K	751993102 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování "					
	VV		" Talířový ventil na potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část A " (8,0)			8,00000		
	VV		Součet			8,00000		
66	K	751993103 SPC	D+M Talířový ventil D 160 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování "					
	VV		" Talířový ventil na potrubí. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)			2,00000		
	VV		Součet			2,00000		
67	K	751993201 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS14 - 125 - Specifikace dle PD - RS	kus	48,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS14 - 125. "					
	VV		" 1. PP - část A " (27,0)			27,00000		
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)			2,00000		
	VV		" 1. NP " (19,0)			19,00000		
	VV		Součet			48,00000		
68	K	751993202 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 160 - Specifikace dle PD - RS	kus	17,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 160. "					
	VV		" 1. NP " (17,0)			17,00000		
	VV		Součet			17,00000		
69	K	751993203 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 200 - Specifikace dle PD - RS	kus	9,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 200. "					
	VV		" 1. NP " (9,0)			9,00000		
	VV		Součet			9,00000		
70	K	751993301 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP - část B " (3,0)			3,00000		
	VV		Součet			3,00000		
71	K	751993302 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×150 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
72	K	751993303 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
73	K	751993304 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×150 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)			1,00000		
	VV		" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		Součet			1,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	751993305 SPC	D+M Sténová mřížka - 200×100 mm - Specifikace dle PD - MS	kus	6,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně osazovacího rámečku, kotvicích a těsnících orvků a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Sténová mřížka. "					
	VV		" 1. NP " (6,0)		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
75	K	751993401 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 560×315 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ".					
	VV		" Protidešťová žaluzie 560×315 mm. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
76	K	751993402 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 800×500 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ".					
	VV		" Protidešťová žaluzie 800×500 mm. "					
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
77	K	751993404 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 1400×1250 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ".					
	VV		" Protidešťová žaluzie 1400×1250 mm. "					
	VV		" Střecha nad 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
78	K	751993501 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 100 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK	kus	7,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační klapka pro kruhové potrubí D 100 - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " (7,0)		7,00000			
	VV		Součet		7,00000			
79	K	751993502 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 125 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační klapka pro kruhové potrubí D 125 - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
80	K	751993503 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 160 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační klapka pro kruhové potrubí D 160 - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
81	K	751993504 SPC	D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí DN 200 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační klapka pro kruhové potrubí D 200 - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
82	K	751993601 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 100, ruční ovládání - Specifikace dle PD - CAV	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 100. Ovládání ruční. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
83	K	751993602 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 125, ruční ovládaní - Specifikace dle PD - CAV	kus	47,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 125. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 1. PP - část A " (22,0)		22,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (6,0)		6,00000			
	VV		" 1. NP " (19,0)		19,00000			
	VV		Součet		47,00000			
84	K	751993603 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 160, ruční ovládaní - Specifikace dle PD - CAV	kus	18,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 160. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. NP " (15,0)		15,00000			
	VV		Součet		18,00000			
85	K	751993604 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 200, ruční ovládaní - Specifikace dle PD - CAV	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 200. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 1. NP " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
86	K	751993605 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 160×160 mm, ruční ovládaní - Specifikace dle PD - CAV	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 160×160 mm. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
87	K	751993606 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 200×160 mm, ruční ovládaní - Specifikace dle PD - CAV	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 200×160 mm. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 1. PP - část A " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
88	K	751993607 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 300×200 mm, ruční ovládaní - Specifikace dle PD - CAV	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 300×200 mm. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
89	K	751993701 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 125 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 125. "					
	VV		" 1. PP - část B " (6,0)		6,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		8,00000			
90	K	751993702 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 200. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
91	K	751993703 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 280×200 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 280×200 mm. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
92	K	751993704 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 315×200 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 315×200 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
93	K	751993705 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 450×200 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 450×200 mm. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
94	K	751993706 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
95	K	751993707 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×355 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×355 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
96	K	751993708 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×400 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 560×400 mm. "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
97	K	751993709 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×200 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 630×200 mm. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
98	K	751993801 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 300×400 mm, s TI tl. 50 mm, délka 950 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
99	K	751993802 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×300 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
100	K	751993803 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×560 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
101	K	751993804 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×710 mm, s TI tl. 50 mm, délka 800 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
102	K	751993805 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560×400 mm, s TI tl. 100 mm, délka 1 050 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
103	K	751993806 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560×400 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
104	K	751993807 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560×400 mm, s TI tl. 100 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
105	K	751993808 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560×400 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 550 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
106	K	751993809 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×200 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
107	K	751993810 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×250 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
VV			" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
108	K	751993811 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800×150 mm, s TI tl. 50 mm, délka 950 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí. "					
VV			" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
109	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
110	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " (10,0)		10,00000			
VV			Součet		10,00000			
D	D3		Vzduchotechnika				0,00	
111	K	751994101 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
112	K	751994102 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy	sada	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Měření hlukových parametrů. "					
			" Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. "					
			" Zkušební provoz. "					
			" Sepsání záznamů. "					
VV			" Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
113	K	751994103 SPC	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek vč. vytvoření otvoru. "					
VV			" Revizní dvířka pro kontrolu VZT - 500×500 mm. "					
VV			" 1. NP -m. 1.01a " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
115	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
116	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	35,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " (35,0)		35,00000			
VV			Součet		35,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.4. - VYTÁPENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: **D.1.4.4. - VYTÁPENÍ**

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
731 - Ústřední vytápění - Kotelny		0,00
733 - Ústřední vytápění - Potrubí		0,00
734 - Ústřední vytápění - Armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - Otopná tělesa		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.4. - VYTÁPENÍ

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	731		Ústřední vytápění - Kotelny				0,00	
1	K	731999101 SPC	D+M Rozšíření stávajícího hlavního kombinovaného Rozdělovače / Sběrače - Specifikace dle PD - R/S	sada	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Rozšíření stávajícího hlavního rozdělovače / sběrače. V ceně např.: -rozšíření stávajícího rozdělovače / sběrače o 1 větev, vč. případného zajištění napojení na stávající / propojení, apod.; vč. izolace; - případné doplnění, výměna, úprava apod. armatur s další práce související s v - další veškeré nutné práce a materiál nutný pro rozšíření stávajícího R/S a případné výměny a doplnění armatur. . V ceně také případný odvoz a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
VV			" Rozšíření stávajícího hlavního rozdělovače / sběrače " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
2	K	731999102 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrmé šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. " " Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "					
VV			" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 7 okruhů - RS2 " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
3	K	731999103 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrmé šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. " " Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "					
VV			" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 12 okruhů - RS3 " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
4	K	731999104 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrmé šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. " " Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "					
VV			" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 12 okruhů - RS4 " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
5	K	731999201 SPC	D+M Řídící jednotka pro termostaty k podlahovému vytápění vč. skříně - Speifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Řídící jednotka pro termostaty vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkce - kotvící prvky, prokabelování, naprogramování, případného odkroužení, regulace, apod. " " Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
VV			" Řídící jednotka pro temostaty k rozvaděči / sběrači pro podlahové vytápění vč. skříně. "					
VV			" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS2 " (1,0)		1,00000			
VV			" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS3 " (1,0)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS4 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
6	K	731999202 SPC	D+M Pokojový termostat pro podlahové vytápění - Speifikace dle PD	kus	16,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Pokojový termostat vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkc - kotvící prvky, prokagelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. nutného ke zprovoznění. "					
	VV		" Pokojový termostat pro podlahové vytápění. "					
	VV		" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS2 " (2,0)		2,00000			
	VV		" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS3 " (6,0)		6,00000			
	VV		" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS4 " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		16,00000			
7	K	731999301 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ01	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV URGENT m = 4,629 m3/h, H = 120 kPa, 230 V. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
8	K	731999302 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ02	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV VZT, m = 1,64 m3/h, H = 90 kPa, 230 V. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
9	K	731999303 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ03	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT JEDNOTKU č. 2, m = 0,64 m3/h, H = 75 kPa, 230 V. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
10	K	731999304 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ04	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT JEDNOTKU č. 1, m = 1,00 m3/h, H = 85 kPa, 230 V. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
11	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m - 2,81 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 2,81. "					
12	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 731 " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
D	733		Ústřední vytápění - Potrubí				0,00	
13	K	733223103 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením D 18x1,0 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	133,60000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Potrubí měděné spojované pájením D 18x1 mm - 146,96 m " (133,6)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 133,6 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 146,96 m " (133,6)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " (87,6)+(46,0)					
	VV				133,60000			
	VV		Součet		133,60000			
14	K	733223104 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením D 22x1,0 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	30,20000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> "Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Potrubí měděné spojované pájením D 22x1 mm - 33,22 m " (30,2)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 30,2 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 40mm - 33,22 m " (30,2)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " (30,2)+(0) VV VV Součet				30,20000 30,20000		
15	K	733223105	RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	50,50000			0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 mm - 55,55 m " (50,5)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 50,5 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 40mm - 55,55 m " (50,5)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " (42,9)+(7,6) VV VV Součet				50,50000 50,50000		
16	K	733223106	RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	137,10000			0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5 mm - 150,81 m " (137,1)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 137,1 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 50mm - 150,81 m " (137,1)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " (51,4)+(85,7) VV VV Součet				137,10000 137,10000		
17	K	733223107	RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 42x1,5 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	115,60000			0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Potrubí měděné spojované pájením D 42x1,5 mm - 127,16 m " (115,6)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 115,6 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 50mm - 127,16 m " (115,6)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " (105,6)+(10,0) VV VV Součet				115,60000 115,60000		
18	K	733223108	RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 54x2,0 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	96,70000			0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Potrubí měděné spojované pájením D 54x2 mm - 106,37 m " (96,7)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm - 96,7 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 50mm - 106,37 m " (96,7)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí - 1. PP + 1. NP " (96,3)+(0,4) VV VV Součet				96,70000 96,70000		
19	K	733224209	RTO Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách - Specifikace dle PD	sada	1,00000			0,00	vlastní
			" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " (1,0) VV VV Součet				1,00000 1,00000		
20	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	351,40000			0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101 " Zkoušky těsnosti měděných potrubí " " Zkouška těsnosti potrubí 18x1,0 (DN 15) " 133,6 " Zkouška těsnosti potrubí 22x1,0 (DN 20) " 30,2				133,60000 30,20000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí 28×1,5 (DN 25) " 50,5		50,50000			
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí 35×1,5 (DN 32) " 137,1		137,10000			
	VV		Součet		351,40000			
21	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	212,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102					
	VV		" Zkoušky těsnosti měděných potrubí "					
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí 42×1,5 (DN 40) " 115,6		115,60000			
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí 54×2,0 (DN 50) " 96,7		96,70000			
	VV		Součet		212,30000			
22	K	733391001 SPC	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xb/AL/PE-Xb D 17,0×2,0 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	591,25000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. " " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
	VV		" Připojné potrubí k podlahovce - 1. NP "		591,25000			
	VV		((4,5*5+24,0*2)+(0,5*3+23,0*2+29,0+37,0+43,0+14,0*4)+(0,5+12,0*3+22,5*2+39,0+36,0+30,0*2+22,0+16,0))*1,1		591,25000			
	VV		Součet		591,25000			
23	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	537,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101					
	VV		" Zkouška potrubí plastového " 537,5		537,50000			
	VV		Součet		537,50000			
24	K	733511902 SPC	D+M Podlahové teplovodní vytápění - Specifikace dle PD	m2	436,40000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně rozvody podlahového vytápění - PE-Xb/Al//PE-Xb 17x2,0 mm - ± 2 336 m, armatury, šroubení, ochranné trubky. Tepelné izolační desky, tvarované desky, reflexní fólie, přichytné spony,včetně armatur a tvarovek." " V ceně, příprava podkladu, tepelná izolace, související zednické výpomoci (přisekání, zasekání, zamazání, apod.). V ceně montážní materiál (příponky, těsnící materiál, upevňovací a kotvící prvky apod.) " " V ceně zkouška těsnosti potrubí a provozní zkouška systému, doprava, montáž. Součástí měření a regulace systému a veškeré příslušenství tvořící funkci celku. " " Podlahové vytápění - 1. NP "					
	VV		(76,1+21,7)+(39,4+24,9+12,4+12,4+12,4+74,2)+(11,3+51,5+27,0+12,4+11,7+23,6+12,0+13,4)		436,40000			
	VV		Součet		436,40000			
25	K	733999301 SPC	D+M Napojení potrubí na VZT jednotky - Specifikace dle PD	kus	4,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění napojení potrubí UT na VZT. V ceně veškeré nutné tvarovky (redukce), armatury, těsnící profily a další nutné věci, příslušenství. "					
	VV		" Napojení potrubí na VZT jednotky. " (2+2+0)		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
26	K	733999301 SPC.1	D+M Napojení potrubí na stávající rozdělovač / sběrač - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění napojení potrubí stávající rozdělovač / sběrač. V ceně veškeré nutné tvarovky (redukce), armatury, těsnící profily a další nutné věci, příslušenství nutné pro zajištění napojení nového potrubí na stávající rozdělovač / sběrač. "					
	VV		" Napojení potrubí na R/S. " 2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
27	K	733999101 SPC	Provedení napojení nového potrubí pro vytápění na stávající - Specifikace dle PD	sada	36,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí, utěsnění, nové potrubí, apod. V ceně také úprava stávajícího potrubí v místě napojení - výměna poškozené izolace, její doplnění, případný nátěr, vč. odstranění stávajícího poškozeného a očištění, apod. " " V ceně také případný přesun suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Provedení napojení nového potrubí vytápění na stávající . "					
	VV		" Napojení potrubí stávající - 1. PP - část A " (22,0)		22,00000			
	VV		" Napojení potrubí stávající - 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		" Napojení potrubí stávající - 1. NP " (12,0)		12,00000			
	VV		Součet		36,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	733999801 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění prostupů potrubí vytápění mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "					
	VV		" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
29	K	733999991 SPC	D+M Utěšňovací a vyplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
30	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m - 3,19 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 3,19. "					
31	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	734	Ústřední vytápění - Armatury				0,00	
32	K	734991101 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK	kus	12,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 25 " 12		12,00000			
	VV		Součet		12,00000			
33	K	734991102 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 32 - Specifikace dle PD - KK	kus	6,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 32 " 6		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
34	K	734991103 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK	kus	4,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 50 " 4		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
80	K	734991154 SPC	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 25 - Specifikace dle PD - KKV	kus	6,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "					
	VV		" Koulový kohout s vypouštěním - DN 25 "					
	VV		" Pro nejnižší a důležitá místa jednotlivých větví - předpoklad 6 ks " (6,0)		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
81	K	734991155 SPC	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 32 - Specifikace dle PD - KKV	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "					
	VV		" Koulový kohout s vypouštěním - DN 32 "					
	VV		" Pro nejnižší a důležitá místa jednotlivých větví - předpoklad 2 ks " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
82	K	734991156 SPC	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 40 - Specifikace dle PD - KKV	kus	4,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "					
	VV		" Koulový kohout s vypouštěním - DN 40 "					
	VV		" Pro nejnižší a důležitá místa jednotlivých větví - předpoklad 4 ks " (4,0)			4,00000		
	VV		Součet			4,00000		
83	K	734991157 SPC	D+M Kulový kohout plnopřítokový s vypouštěním DN 50 - Specifikace dle PD - KKV	kus	4,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "					
	VV		" Koulový kohout s vypouštěním - DN 50 "					
	VV		" Pro nejnižší a důležitá místa jednotlivých větví - předpoklad 4 ks " (4,0)			4,00000		
	VV		Součet			4,00000		
35	K	734991201 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 15 - Specifikace dle PD - VVT	kus	14,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-chromované, Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "					
	VV		" Vypouštěcí ventily s hadicovým připojením - DN 15 " 14			14,00000		
	VV		Součet			14,00000		
36	K	734991301 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 15 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 15 " 3			3,00000		
	VV		Součet			3,00000		
37	K	734991302 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 25 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 25 " 2			2,00000		
	VV		Součet			2,00000		
38	K	734991303 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 32 " 2			2,00000		
	VV		Součet			2,00000		
39	K	734991304 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 50 " 2			2,00000		
	VV		Součet			2,00000		
40	K	734991401 SPC	D+M Filtr závitový DN 25 - Specifikace dle PD - FZ	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "					
	VV		" Závitový filtr - DN 25 " 2			2,00000		
	VV		Součet			2,00000		
41	K	734991402 SPC	D+M Filtr závitový DN 32 - Specifikace dle PD - FZ	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "					
	VV		" Závitový filtr - DN 32 " 1			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
42	K	734991403 SPC	D+M Filtr závitový DN 50 - Specifikace dle PD - FZ	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "					
	VV		" Závitový filtr - DN 50 " 1			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
43	K	734991501 SPC	D+M Automatický odvzdušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 15 - Specifikace dle PD - AOV	kus	44,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota: +115 °C "					
	VV		" Automatický odvzdušňovací ventil - DN 15 " 14,0			14,00000		
	VV		" Předpokládaný počet kusů nespecifikovaných - DN 15 " 30,0			30,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		44,00000			
44	K	734991601 SPC	D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T	kus	16,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez. "					
	VV		" Teploměr - DN 15 " 16		16,00000			
	VV		Součet		16,00000			
45	K	734991602 SPC	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M	kus	14,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Šroubení : G 1/2" (DN 15), Připojení : Zadní, excentrické. "					
	VV		" Tlakový manometr - DN 15 " 14		14,00000			
	VV		Součet		14,00000			
46	K	734991701 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 15 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 15 " 1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
47	K	734991702 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 25 - Specifikace dle PD - RVV	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 25 " 2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
48	K	734991703 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 32 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 32 " 1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
49	K	734991704 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 50 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 50 " 1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
50	K	734991801 SPC	D+M Gumový kompenzátor DN 32 - Specifikace dle PD - GK	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Max. provozní tlak PN16. Max. provozní teplota + 120 °C "					
	VV		" Gumový kompenzátor - DN 32 " 2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
51	K	734991802 SPC	D+M Gumový kompenzátor DN 50 - Specifikace dle PD - GK	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Max. provozní tlak PN16. Max. provozní teplota + 120 °C "					
	VV		" Gumový kompenzátor - DN 50 " 2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
52	K	734991802 SPC.1	D+M Jímka pro čidlo - Specifikace dle PD - JČ	kus	2,00000		0,00	vlastní
	VV		" Jímka pro čidlo. " 2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
53	K	734991901 SPC	D+M Přepouštěcí ventil pro topení - podlahové vytápění - DN 15 - Specifikace dle PD - PPV-P	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Tělo: Litina, pružina: nerez, chráněno membránou. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota + 120 °C "					
	VV		" Přepouštěcí ventil pro topení - DN 15 " 3		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
54	K	734992101 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 32 - Specifikace dle PD - RTD	sada	3,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Ovládání: ruční, plynulé přednastavení. Tlaková difference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " 3		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
55	K	734992201 SPC	D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 50 - Speifikace dle PD - TSV01	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "					
	VV		" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 1, DN 50, kvs = 25,0 m3/h, dp = 4,0 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
56	K	734992301 SPC	D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 32 - Speifikace dle PD - TSV02	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "					
	VV		" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 2, DN 32, kvs = 16,0 m3/h, dp = 5,0 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
57	K	734992302 SPC	D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S01	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 2, DN 20, kvs = 1,32 m3/h, dp = 22,4 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
58	K	734992303 SPC	D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S02	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 1, DN 20, kvs = 1,7 m3/h, dp = 22,8 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
60	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m - 0,27 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,27. "					
61	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Doplnkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
D	735		Ústřední vytápění - Otopná tělesa				0,00	
62	K	735128110 RTO	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou	m2	17,13000		0,00	vlastní
63	K	735191903 RTO	Vyčištění otopných těles proplachem vodou	m2	17,13000		0,00	vlastní
64	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	26,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191905					
65	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	17,13000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910					
66	K	735901101 SPC	Zkoušky provozní dilatační	kus	26,00000		0,00	vlastní
67	K	735901102 SPC	Zkoušky provozní topná	hod	72,00000		0,00	vlastní
68	K	735901103 SPC	Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému	sada	1,00000		0,00	vlastní
69	K	735999101 SPC	D+M Otopné těleso trubkové upraveno pro spodní středové připojení, výška/délka 700/750 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Trubkové otopné těleso, které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotížným oběhem.					
	VV		"					
	VV		" 1. NP " (2,0)			2,00000		
	VV		Součet			2,00000		
70	K	735999201 SPC	D+M Otopné těleso dvoudeskové bez přidané přestupní plochy, do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, výška / délka 600/600 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		"" Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, které umožňuje spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Typ VK."					
	VV		" 1. NP " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
71	K	735999202 SPC	D+M Otopné těleso dvoudeskové bez přidané přestupní plochy, do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, výška / délka 600/1200 mm - Specifikace dle PD	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, které umožňuje spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Typ VK. "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)			1,00000		
	VV		" 1. NP " (4,0)			4,00000		
	VV		Součet			5,00000		
72	K	735999211 SPC	D+M Otopné těleso třidedkové bez přidané přestupní plochy, do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, výška / délka 600/1200 mm - Specifikace dle PD	kus	14,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		"" Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, které umožňuje spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Typ VK. "					
	VV		" 1. PP - část A " (12,0)			12,00000		
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)			2,00000		
	VV		Součet			14,00000		
73	K	735999212 SPC	D+M Otopné těleso třidedkové bez přidané přestupní plochy, do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, výška / délka 600/1400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, které umožňuje spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Typ VK. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
74	K	735999213 SPC	D+M Otopné těleso třidedkové bez přidané přestupní plochy, do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, výška / délka 600/2000 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, které umožňuje spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Typ VK. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	735999301 SPC	D+M Elektrická dveřní vzduchová clona - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Elektrická dveřní vzduchová clona s inteligentní regulací pro menší vstupní prostory. Rozměr: Rozměr: 345×210×1050 mm. Topný výkon: Q = max 8 kW. "					
	VV		" Včetně měření a regulace, prokabelování, napojení na elektro, osazení, kotvicích prvků, zprovoznění a odzkoušení systému. "		1,00000			
	VV		" Vzduchová clona - 1. NP - pro vstup do m. 1.01a " (1,0)		1,00000			
	VV		" Vzduchová clona - 1. NP - pro vstup do m. 1.03 " (1,0)		2,00000			
			Součet					
76	K	735999901 SPC	D+M Ostatní práce spojené s úpravou UT - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: - celkové vypouštění části systému UT + opětovné napuštění po provedení prací; - odvzdušnění stávajícího systému vytápění; - další potřebné dodávky a práce na stávajícím otopném systému spojené s dodatečnou demontáží a zpětnou montáží potrubí. "					
	VV		" Ostatní práce spojené s potrubím vytápění při části rekonstrukce / napojení na stávající rozvody. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
77	K	735999991 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení UT - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
78	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m - 2,26 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 2,26. "					
79	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Doplnkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.5. - CHLAZENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.5. - CHLAZENÍ

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
751 - Chlazení - Jednotky a příslušenství		0,00
D1 - Chlazení - Potrubí		0,00
D2 - Chlazení - Ostatní		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.5. - CHLAZENÍ

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	751	Chlazení - Jednotky a příslušenství						0,00
1	K	751999101 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení 1. PP - MAMOGRAF - Specifikace dle PD - CHL - 1. NP - MAMOGRAF	kus	1,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Venkovní jednotka pro chlazení 1. PP - MAMOGRAF. Rozměr 695×875×320 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak 43 dBA. " " Chladicí výkon 3,5 kW. Elektrický příkon 0,72 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " Venkovní jednotka chlazení " (1,0)							
VV					1,00000			
VV	Součet				1,00000			
2	K	751999102 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení 1. NP - ROZVODNA - Specifikace dle PD - CHL - 1. NP - ROZVODNA	kus	1,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Venkovní jednotka pro chlazení 1. NP - ROZVODNA. Rozměr 695×875×320 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak 43 dBA. " " Chladicí výkon 3,5 kW. Elektrický příkon 0,72 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " POZN: Spodní hrana jednotky uložena ve výšce + 3,500 m. " " Venkovní jednotka chlazení " (1,0)							
VV					1,00000			
VV	Součet				1,00000			
3	K	751999103 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení 1. NP - RACK - Specifikace dle PD - CHL - 1. NP - RACK	kus	1,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Venkovní jednotka pro chlazení 1. NP - RACK. Rozměr 695×875×320 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak 43 dBA. " " Chladicí výkon 3,5 kW. Elektrický příkon 0,72 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " Venkovní jednotka chlazení " (1,0)							
VV					1,00000			
VV	Součet				1,00000			
4	K	751999104 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení 1. NP - RACK (záložní systém) - Specifikace dle PD - CHL - 1. NP - RACK	kus	1,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Venkovní jednotka pro chlazení 1. NP - RACK. Rozměr 695×875×320 mm. Hmotnost 42 kg. Akustický tlak 43 dBA. " " Chladicí výkon 3,5 kW. Elektrický příkon 0,72 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. " " Venkovní jednotka chlazení " (1,0)							
VV					1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
5	K	751999151 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce / konzole do fasády pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení 1. NP - ROZVODNA - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, případné zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení kotvené na fasádu vč. případných prvků pro eliminaci tepelných mostů. " " Nosná rámová konstrukce s protikoroziní úpravou pro uložení do fasády pro venkovní jednotku chlazení - 1. NP - ROZVODNA. " (1,0)	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		Součet		1,00000			
6	K	751999161 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky na střeše - pro chlazení 1. PP - MAMOGRAF - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení uložené na střeše objektu. " " Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště) venkovní jednotky chlazení - 1. PP - MAMOGRAF. " (1,0)	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		Součet		1,00000			
7	K	751999162 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky na střeše - pro chlazení 1. NP - RACK - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení uložené na střeše objektu. " " Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště) venkovní jednotky chlazení - 1. NP - RACK. " (1,0)	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		Součet		1,00000			
8	K	751999163 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky na střeše - pro chlazení 1. NP - RACK (záložní zdroj) - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení uložené na střeše objektu. " " Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště) venkovní jednotky chlazení - 1. NP - RACK (záložní zdroj). " (1,0)	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		Součet		1,00000			
9	K	751999201 SPC	D+M Vnitřní nástěnná jednotka - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení. Chladicí výkon 3,6 kW. " " Rozměr 1120×302×236 mm. Hmotnost: 13 kg. Elektrický příkon: 20 W. Akustický tlak: 35 dBA. " " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. " " Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení - 1. PP - MAMOGRAF " (1,0) " Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení - 1. NP - RACK " (1,0) " Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení - 1. NP - RACK (záložní systém) " (1,0) " Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení - 1. NP - ROZVODNA (záložní systém) " (1,0)	kus	4,00000		0,00	vlastní
	VV		Součet		4,00000			
10	K	751999301 SPC	D+M Dálkový kabelový ovladač - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " Dálkový kabelový ovladač nástěnný pro chladicí systémy s podsvícením, časovačem, spotřebou energie, dotykovými tlačítky. " " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. " " Ovladač pro chlazení - 1. PP - MAMOGRAF " (1,0) " Ovladač pro chlazení - 1. NP - RACK " (1,0) " Ovladač pro chlazení - 1. NP - RACK (záložní systém) " (1,0) " Ovladač pro chlazení - 1. NP - ROZVODNA " (1,0)	kus	4,00000		0,00	vlastní
	VV		Součet		4,00000			
11	K	751999302 SPC	D+M Programovatelný časovač - Specifikace dle PD <i>Poznámka k položce:</i> " Programovatelný časovač s týdenním programováním. " " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. " " Programovatelný časovač pro chlazení - 1. PP - MAMOGRAF " (1,0) " Programovatelný časovač pro chlazení - 1. NP - RACK " (1,0) " Programovatelný časovač pro chlazení - 1. NP - RACK (záložní systém) " (1,0) " Programovatelný časovač pro chlazení - 1. NP - ROZVODNA " (1,0) " Programovatelný ovladač - centrální řešení " (1,0)	kus	5,00000		0,00	vlastní
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			
	VV				1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,00000			
12	K	751999303 SPC	D+M Rozhraní pro komunikaci jednotek s nadřazeným MaR - Specifikace dle PD	kus	4,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Rozhraní (interface) pro komunikaci jednotek (ovladačů) s nadřazeným systémem MaR - blokování ovladače, chod, porucha, zaputo / vypnuto, apod. " " V ceně napojení, odzkoušení, prokabelování a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
	VV		" Interface pro komunikaci pro chlazení - 1. PP - MAMOGRAF " (1,0)		1,00000			
	VV		" Interface pro komunikaci pro chlazení - 1. NP - RACK " (1,0)		1,00000			
	VV		" Interface pro komunikaci pro chlazení - 1. NP - RACK (záložní systém) " (1,0)		1,00000			
	VV		" Interface pro komunikaci pro chlazení - 1. NP - ROZVODNA " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		4,00000			
13	K	751999401 SPC	D+M Dodatečná náplň chladiva R32 - Specifikace dle PD	kg	0,53550		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Dodatečná náplň chladiva R32 pro chladicí systémy. "					
	VV		" Dodatečné chladivo pro chlazení - 1. NP - ROZVODNA " (0,01)*1,05		0,01050			
	VV		" Dodatečné chladivo pro chlazení - změna umístění jendotek na střechu - předpoklad max. 0,5 kg celkem " (0,5)*1,05		0,52500			
	VV		Součet		0,53550			
14	K	751999402 SPC	D+M Komunikační vodič - Specifikace dle PD	m	118,80000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Komunikační vodič pro systémy chlazení " " V ceně montáž, uložení, zapojení / ukončení, a další veškeré práce související s provedením komunikačního vodiče. "					
	VV		" Komunikační vodič pro systém chlazení - 1. PP - MAMOGRAF " (31,0)*1,1		34,10000			
	VV		" Komunikační vodič pro systém chlazení - 1. NP - RACK " (22,0)*1,1		24,20000			
	VV		" Komunikační vodič pro systém chlazení - 1. NP - RACK (záložní systém) " (22,0)*1,1		24,20000			
	VV		" Komunikační vodič pro systém chlazení - 1. NP - ROZVODNA " (33,0)*1,1		36,30000			
	VV		Součet		118,80000			
15	K	751999403 SPC	D+M Příslušenství a zařízení pro provoz chladících jednotek / integrace do stávajícího systému nemocnice - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: " - Hlavní software. " " - Základní software. " " - Modul pro webové aplikace. " " - Modul pro rozpočítání nákladů na energii. " " - Grafický modul. " " - Ovladač systému. " " - Webový ovladač. " " - Nouzové vypnutí. " " V ceně také případně další nespecifikované věci pro provoz a řízení jednotek - např...: Zařízení na propojení, uvedení do provozu, moduly, apod. " " Případné zařízení pro centrální ovládání / provedení zaintegrovaní nových chladících jednotek do stávajícího systému. "					
	VV		(1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
16	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
17	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
	D	D1	Chlazení - Potrubí				0,00	
18	K	751990501 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 6,35 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD	m	55,60000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Montáž měděného potrubí chlazení 2/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 55,6 m " " - měděné potrubí tvrdé 2/8" vč. veškerých tvarovek - 61,16 m " (55,6)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 55,6 m " " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 13 mm - 61,16 m " (55,6)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k " Potrubí chlazení " (55,6) Součet		55,60000 55,60000			
19	K	751990502 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 6,35 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	41,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Montáž měděného potrubí chlazení 2/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 41,5 m " " - měděné potrubí tvrdé 2/8" vč. veškerých tvarovek - 45,65 m " (41,5)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 9,17 m2 " (41,5)*0,221 " - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 10,09 m2 " ((41,5)*0,221)*1,1 " - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 9,46 m2 " (41,5)*0,228 " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,087 t " ((41,5)*0,228)*(8/1000)*1,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,00635/2+0,032) = ± 0,221 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,221 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*(0,00635/2+0,032+0,001) = ± 0,228 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,228 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg." " POZN: Jelikož se v daných tloušťkách pro dané potrubí pozdra standardně nevyrábí, je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. " " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a o " Potrubí chlazení - venkovní vedení " (41,5) Součet		41,50000 41,50000			
20	K	751990503 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD	m	55,60000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Montáž měděného potrubí chlazení 4/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 55,6 m " " - měděné potrubí tvrdé 4/8", vč. veškerých tvarovek - 61,16 m " (55,6)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 55,6 m " " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 19 mm - 61,16 m " (55,6)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k " Potrubí chlazení " (55,6) Součet		55,60000 55,60000			
21	K	751990504 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	41,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Montáž měděného potrubí chlazení 4/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 41,5 m " " - měděné potrubí tvrdé 4/8", vč. veškerých tvarovek - 45,65 m " (41,5)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 10,0 m2 " (41,5)*0,241 " - role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 11,0 m2 " ((41,5)*0,241)*1,1 " - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 10,29 m2 " (41,5)*0,248 " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,095 t " ((41,5)*0,248)*(8/1000)*1,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,0127/2+0,032) = ± 0,241 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,241 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*(0,0127/2+0,032+0,001) = ± 0,248 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,248 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg." " POZN: Jelikož se v daných tloušťkách pro dané potrubí pozdra standardně nevyrábí, je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. " " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a o " Potrubí chlazení - venkovní vedení " (41,5) Součet		41,50000 41,50000			
22	K	751791399 SPC	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	194,20000		0,00	vlastní
			" Zkouška těsnosti potrubí " " Zkouška těsnosti potrubí - D 6,35 (2/8)" "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55,6+41,5		97,10000			
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí - D 12,7 (4/8)" "					
	VV		55,6+41,5		97,10000			
	VV		Součet		194,20000			
23	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	4,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791401					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Předpoklad - trvání do 30 min na 1 dimenzi potrubí na 1 úsek. Celkem → 8 úseků po 30 min ≈ 4 hod. "					
	VV		" Vakuování měděného potrubí před zkouškou těsnosti - zbavení uzavřeného systému vzduchu a vlhkosti pomocí manometru a vakuové pumpy. " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
24	K	721999701 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "					
	P		" POZN: V 1. PP se předpokládá se plastová chránička pro otvor Ø 150 pro potrubí skrze nosné konstrukce v celkové délce 1,0 m. V 1. NP se předpokládá se plastová chránička pro otvor Ø 200 pro potrubí skrze nosné konstrukce v celkové délce 1,0 m a pro otvor 100×150 mm pro potrubí skrze nosné konstrukce v celkové délce 1,0 m. Dimenze chráničky dle otvoru. "					
	VV		" Případné nutné prostupy pro potrubí chlazení skrze konstrukce vč. chrániček - např. pro napojení. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
25	K	751999998 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBR	sada	1,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "					
	P		" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
26	K	751999999 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
27	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
28	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
	P		Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
	D	D2	Chlazení - Ostatní				0,00	
29	K	751999701 SPC	D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení - Specifikace dle PD	hod	72,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství a součástí dle PD, dále revize, zkoušky nutné a neuvedené, doplňková regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek), napoejní na elektro apod. "					
	VV		" Práce s chlazením - instalace, seřízení, zprovoznění, ... " 72,0		72,00000			
	VV		Součet		72,00000			
30	K	751999702 SPC	D+M Systém podpory pro potrubí na střeše - Specifikace dle PD	m	13,30000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Ocelová rámová konstrukce s protikorózní úpravou, systém podpory pro instalace na střeše, zátěžové bloky, pochůzí plošina, zábradlí. "					
	VV		" POZN: Pro vedení potrubí chlazení RACKu je uvažována délka pro vedení potrubí v souběhu pro obě jednotky. "					
	VV		" Podpůrný systém pro vedení potrubí chlazení an střeše "					
	VV		" Podpůrný systém potrubí na střeše " (8,3+5,0)			13,30000		
			Součet			13,30000		
31	K	751999801 SPC	D+M Měření a regulace prvků a zařízení chlazení - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré kabeláž, nutné příslušenství, prvky, zprávy, apod. pro zajištění měření a regulace veškerých prvků a zařízení chlazení. "					
	VV		" Zajištění měření a regulace všech prvků a zařízení chlazení / osazení vlastní regulace na provozní stavy. " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
33	K	751999902 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
34	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
35	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " (20,0)			20,00000		
	VV		Součet			20,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.6. - MĚŘENÍ A REGULACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: **D.1.4.6. - MĚŘENÍ A REGULACE**

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - Měření a regulace - Rozvaděč R0	0,00
D1 - Elektroinstalace - Měření a regulace - Rozvaděč R2	0,00
D2 - Elektroinstalace - Měření a regulace - Rozvaděč R3	0,00
D3 - Elektroinstalace - Měření a regulace - Rozvaděč R4	0,00
D4 - Elektroinstalace - Měření a regulace - Čidla, akční členy	0,00
D5 - Elektroinstalace - Měření a regulace - Kabeláž	0,00
D6 - Elektroinstalace - Měření a regulace - Kabelové trasy	0,00
D7 - Elektroinstalace - Měření a regulace - Související dodávky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.6. - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - Měření a regulace - Rozvaděč R0				0,00	
1	K	741900101 SPC	D Rozvaděčová skříň 600x800x250 včetně montážního plechu, IP54	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
VV			" Rozvaděčová skříň pro měření a regulaci - rozvaděč R0. "					
VV			" Rozvaděčová skříň " (1,0)					
VV			Součet					
					1,00000			
					1,00000			
2	K	741900102 SPC	D DDC regulátor - PLC DOMAT mark320LX	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
VV			" DDC regulátor pro měření a regulaci - rozvaděč R0. "					
VV			" DDC regulátor " (1,0)					
VV			Součet					
					1,00000			
					1,00000			
3	K	741900103 SPC	D Univerzální kompaktní modul vstupů a výstupů - v/v modul RMIO	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
VV			" Univerzální kompaktní modul vstupů a výstupů pro měření a regulaci - rozvaděč R0. "					
VV			" Univerzální kompaktní modul vstupů a výstupů " (1,0)					
VV			Součet					
					1,00000			
					1,00000			
4	K	741900104 SPC	D Převodník RS232/485 UC485	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
VV			" Převodník pro měření a regulaci - rozvaděč R0. "					
VV			" Převodník " (1,0)					
VV			Součet					
					1,00000			
					1,00000			
5	K	741900105 SPC	D Ethernet switch s adaptérem	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
VV			" Ethernet pro měření a regulaci - rozvaděč R0. "					
VV			" Ethernet " (1,0)					
VV			Součet					
					1,00000			
					1,00000			
6	K	741900106 SPC	D Ovládací terminál - HT200, dotykový LCD panel 7"	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
VV			" Dotykový ovládací terminál pro měření a regulaci - rozvaděč R0. "					
VV			" Dotykový ovládací terminál " (1,0)					
VV			Součet					
					1,00000			
					1,00000			
7	K	741900107 SPC	D Výbava rozvaděče dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Vystrojení rozvaděče R0. "					
	VV		" Vystrojení rozvaděče " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
8	K	741900108 SPC	D Montážní materiál, průchozí svorky, zapojení rozvaděče	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Veškerý nutný montážní materiál . "					
	VV		" Montážní materiál pro rozvaděč R0 + zapojení. "					
	VV		" Montážní materiál + zapojení rozvaděče " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
D	D1		Elektroinstalace - Měření a regulace - Rozvaděč R2				0,00	
9	K	741900201 SPC	D Rozvaděčová skříň 200x600x120 , zapuštěná montáž	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Rozvaděčová skříň pro měření a regulaci - rozvaděč R2. "					
	VV		" Rozvaděčová skříň " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
10	K	741900202 SPC	D Modul triakových výstupů - v/v modul R312	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Modul triakových výstupů pro měření a regulaci - rozvaděč R2. "					
	VV		" Modul triakových výstupů " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
11	K	741900203 SPC	D Výbava rozvaděče dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Vystrojení rozvaděče R2. "					
	VV		" Vystrojení rozvaděče " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
12	K	741900204 SPC	D Montážní materiál, průchozí svorky, zapojení rozvaděče	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Veškerý nutný montážní materiál . "					
	VV		" Montážní materiál pro rozvaděč R2 + zapojení. "					
	VV		" Montážní materiál + zapojení rozvaděče " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
D	D2		Elektroinstalace - Měření a regulace - Rozvaděč R3				0,00	
13	K	741900301 SPC	D Rozvaděčová skříň 200x600x120 , zapuštěná montáž	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Rozvaděčová skříň pro měření a regulaci - rozvaděč R3. "					
	VV		" Rozvaděčová skříň " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
14	K	741900302 SPC	D Modul triakových výstupů - v/v modul R312	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
15	K	741900303 SPC	D Výbava rozvaděče dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Vystrojení rozvaděče R3. "					
	VV		" Vystrojení rozvaděče " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
16	K	741900304 SPC	D Montážní materiál, průchozí svorky, zapojení rozvaděče	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Veškerý nutný montážní materiál . "					
	VV		" Montážní materiál pro rozvaděč R3 + zapojení. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Montážní materiál + zapojení rozvaděče " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	D3	Elektroinstalace - Měření a regulace - Rozvaděč R4				0,00	
17	K	741900401 SPC	D Rozvaděčová skříň 200x600x120 , zapuštěná montáž	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Rozvaděčová skříň pro měření a regulaci - rozvaděč R4. "					
	VV		" Rozvaděčová skříň " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
18	K	741900402 SPC	D Modul triakových výstupů - v/v modul R312	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Modul triakových výstupů pro měření a regulaci - rozvaděč R4. "					
	VV		" Modul triakových výstupů " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
19	K	741900403 SPC	D Výbava rozvaděče dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Vystrojení rozvaděče R4. "					
	VV		" Vystrojení rozvaděče " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
20	K	741900404 SPC	D Montážní materiál, průchozí svorky, zapojení rozvaděče	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Veškerý nutný montážní materiál . "					
	VV		" Montážní materiál pro rozvaděč R4 + zapojení. "					
	VV		" Montážní materiál + zapojení rozvaděče " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	D4	Elektroinstalace - Měření a regulace - Čidla, akční členy				0,00	
21	K	741900501 SPC	D Snímač teploty příložený Pt1000	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Příložený snímač teploty pro měření a regulaci. "					
	VV		" Příložený snímač teploty " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
22	K	741900502 SPC	D Venkovní čidlo teploty - Pt1000	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Venkovní čidlo teploty pro měření a regulaci. "					
	VV		" Venkovní čidlo teploty " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
23	K	741900503 SPC	D Termostat příložený 65°C	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Příložený termostat pro měření a regulaci. "					
	VV		" Příložený termostat " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
24	K	741900511 SPC	D Prostorový ovládací modul UO010	kus	12,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Prostorový ovládací modul pro měření a regulaci. "					
	VV		" Prostorový ovládací modul " (12,0)		12,00000			
	VV		Součet		12,00000			
25	K	741900512 SPC	D El.termopohony podlahového topení, 24V AC, bez napětí otevřeno	kus	34,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Elektrické termopohony podlahového vytápění pro měření a regulaci. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Elektrické termopohony podlahového vytápění " (34,0)		34,00000			
	VV		Součet		34,00000			
	D	D5	Elektroinstalace - Měření a regulace - Kabeláž				0,00	
26	K	741900601 SPC	D Kabel CYKY-J 3x2,5 - přívod pro rozvaděč R0	m	0,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součást rozpočtu "D.1.4.7. SILNOPROUD" "					
			" POZN: Označení na výkrese: -WL2.1 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž "					
	VV		Součet		0,00000			
27	K	741900602 SPC	D Kabel CYKY-J 3x1,5 - čerpadlo ÚT regulační uzel	m	15,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -WL2.2 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (15,0)		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
28	K	741900611 SPC	D Kabel J-Y(St)Y 2x0,8 - teplota výstup ÚT podlahové topení	m	20,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -WS4.1 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
29	K	741900612 SPC	D Kabel J-Y(St)Y 2x0,8 - přehřátí výstup ÚT podlahové topení	m	20,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -WS4.2 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
30	K	741900613 SPC	D Kabel JYTY 4x1 - regulační ventil ÚT podlahového topení	m	20,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -WS4.3 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
31	K	741900614 SPC	D Kabel J-Y(St)Y 2x0,8 - venkovní teplota	m	40,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -WS4.4 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (40,0)		40,00000			
	VV		Součet		40,00000			
32	K	741900621 SPC	D Kabel CYKY-J 3x2,5 - přívod pro rozvaděč R2	m	0,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součást rozpočtu "D.1.4.7. SILNOPROUD" "					
			" POZN: Označení na výkrese: -2WL2.1 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž "					
	VV		Součet		0,00000			
33	K	741900622 SPC	D Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 : prostorové ovladače	m	120,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -2WS6.1 - 6.4 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (120,0)		120,00000			
	VV		Součet		120,00000			
34	K	741900631 SPC	D Kabel CYKY-J 3x2,5 - přívod pro rozvaděč R3	m	0,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součást rozpočtu "D.1.4.7. SILNOPROUD" "					
			" POZN: Označení na výkrese: -3WL2.1 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Kabeláž "					
	VV		Součet		0,00000			
35	K	741900632 SPC	D Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 - prostorové ovladače	m	120,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -3WS6.1 - 6.4 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (120,0)		120,00000			
	VV		Součet		120,00000			
36	K	741900641 SPC	D Kabel CYKY-J 3x2,5 - přívod pro rozvaděč R4	m	0,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součást rozpočtu "D.1.4.7. SILNOPROUD" "					
	VV		" POZN: Označení na výkrese: -4WL2.1 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž "					
	VV		Součet		0,00000			
37	K	741900642 SPC	D Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 - prostorové ovladače	m	120,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -4WS6.1 - 6.4 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (120,0)		120,00000			
	VV		Součet		120,00000			
38	K	741900651 SPC	D Kabel SYKFY 5x2x0,5 - komunikace RS485 RA0-RA3	m	100,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -WS3.1 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
39	K	741900652 SPC	D Kabel SYKFY 5x2x0,5 - komunikace RS485 směr RA0-RA1,RA2	m	100,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -WS3.2 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
40	K	741900653 SPC	D Kabel SYKFY 5x2x0,5 - komunikace RS485 směr RA0-VZT	m	100,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Označení na výkrese: -WS3.3 "					
	VV		" Kabeláž pro měření a regulaci. "					
	VV		" Kabeláž " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
	D	D6	Elektroinstalace - Měření a regulace - Kabelové trasy				0,00	
41	K	741900701 SPC	D Drátěný kabelový rošt 100/50	m	35,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Drátěný kabelový rošt pro měření a regulaci. "					
	VV		" Drátěný kabelový rošt " (35,0)		35,00000			
	VV		Součet		35,00000			
42	K	741900702 SPC	D Drátěný kabelový rošt 50/50	m	45,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Drátěný kabelový rošt pro měření a regulaci. "					
	VV		" Drátěný kabelový rošt " (45,0)		45,00000			
	VV		Součet		45,00000			
43	K	741900703 SPC	D Trubka ohebná průměr 20 mm	m	50,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně případného veškeré příslušenství a materiál prvku mimo materiálu pro montáž. "					
	VV		" Ohebná trubka Ø 20 mm pro měření a regulaci. "					
	VV		" Ohebná trubka " (50,0)		50,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		50,00000			
44	K	741900704 SPC	D Montážní materiál kabelových roštů	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Veškerý nutný montážní materiál . "					
	VV		" Montážní materiál pro kabelové trasy. "					
	VV		" Montážní materiál " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	D7	Elektroinstalace - Měření a regulace - Související dodávky				0,00	
45	K	741900801 SPC	Montáž kabelů a kabelových tras	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, nutné pro montáž prvků, které není součástí prvků a jinde neuvedené. "					
	VV		" Montáž kabelů a kabelových tras pro měření a regulace. "					
	VV		" Montáž kabelů a kabelových tras " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
46	K	741900802 SPC	Montáž periferií včetně nastavení a oživení	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, nutné pro montáž prvků, které není součástí prvků a jinde neuvedené. "					
	VV		" Montáž periferií vč. nastavení a oživení pro měření a regulace. "					
	VV		" Montáž periferií vč. nastavení a oživení " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
47	K	741900803 SPC	Uživatelský SW PLC včetně odladění s technologií	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně instalace, doladění s technologií - zprovoznění, odzkoušení, apod. "					
	VV		" Uživatelský software vč doladění a naprogramování s technologií pro měření a regulace. "					
	VV		" Uživatelský software vč doladění a naprogramování s technologií " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
48	K	741900804 SPC	Uživatelský SW pro dotykový panel	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně instalace, zprovoznění, odzkoušení, apod. "					
	VV		" Uživatelský software pro dotykový panel pro měření a regulace. "					
	VV		" Uživatelský software pro dotykový panel " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
49	K	741900805 SPC	Integrace zařízení VZT	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Integrace zařízení VZT pro měření a regulace. "					
	VV		" Integrace zařízení VZT " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
50	K	741900806 SPC	Komplexní zkoušky zařízení	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Komplexní zkoušky zařízení pro měření a regulace. "					
	VV		" Komplexní zkoušky zařízení " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
51	K	741900807 SPC	Jednorázové zaškolení obsluhy	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Jednorázové zaškolení obsluhy pro měření a regulace. "					
	VV		" Jednorázové zaškolení obsluhy " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
52	K	741900808 SPC	Výchozí revize, včetně revizní zprávy	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Výchozí revize, včetně revizní zprávy pro měření a regulace. "					
	VV		" Výchozí revize, včetně revizní zprávy " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
53	K	741900809 SPC	Inženýrská činnost	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Inženýrská činnost pro měření a regulace. "					
	VV		" Inženýrská činnost " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
54	K	741900810 SPC	Doprava materiálu na stavbu	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Doprava materiálu na stavbu pro měření a regulace. "					
	VV		" Doprava materiálu na stavbu " (1,0)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
55	K	741900811 SPC	Režie a ostatní náklady	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Režie a ostatní náklady pro měření a regulace. "		1,00000			
	VV		" Režie a ostatní náklady " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
56	K	741900812 SPC	Dokumentace skutečného stavu	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Dokumentace skutečného stavu pro měření a regulace. "		1,00000			
	VV		" Dokumentace skutečného stavu " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.7. - SILNOPROUD

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: **D.1.4.7. - SILNOPROUD**

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektromontážní práce - Svítidla		0,00
D1 - Elektromontážní práce - Přístroje		0,00
D2 - Elektromontážní práce - Kabely a vodiče		0,00
D3 - Elektromontážní práce - Rozvaděče		0,00
D4 - Elektromontážní práce - Hromosvod		0,00
D5 - Elektromontážní práce - Zemnění		0,00
D6 - Elektromontážní práce - Ochranné pospojování		0,00
D7 - Elektromontážní práce - Ostatní		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.7. - SILNOPROUD

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektromontážní práce - Svítidla 0,00

1	K	741999101 SPC	D+M LED svítidlo podhledové 600×600 mm, 39W - Specifikace dle PD - 1	kus	107,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
VV			" LED svítidlo podhledové 600×600 mm, 39 W. "					
VV			" 1. PP - část A " (55,0)		55,00000			
VV			" 1. NP " (52,0)		52,00000			
VV			Součet		107,00000			
2	K	741999102 SPC	D+M LED svítidlo průmyslové 35W - Specifikace dle PD - 2	kus	17,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení, zdroje, případného závěsu a veškerého příslušenství. "					
VV			" LED svítidlo průmyslové, IP 66, 35 W. "					
VV			" 1. PP - část A " (3,0)		3,00000			
VV			" 1. PP - část B " (14,0)		14,00000			
VV			Součet		17,00000			
3	K	741999103 SPC	D+M LED svítidlo průmyslové 53W - Specifikace dle PD - 3	kus	2,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení, zdroje, případného závěsu a veškerého příslušenství. "					
VV			" LED svítidlo průmyslové, 53 W. "					
VV			" 1. NP " (2,0)		2,00000			
VV			Součet		2,00000			
4	K	741999104 SPC	D+M LED svítidlo podhledové 600×600 mm, 26W - Specifikace dle PD - 4	kus	80,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
VV			" LED svítidlo podhledové 600×600 mm, 26 W. "					
VV			" 1. PP - část A " (20,0)		20,00000			
VV			" 1. PP - část B " (10,0)		10,00000			
VV			" 1. NP " (50,0)		50,00000			
VV			Součet		80,00000			
5	K	741999105 SPC	D+M LED svítidlo podhledové 600×600 mm, 34W - Specifikace dle PD - 5	kus	38,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
VV			" LED svítidlo podhledové 600×600 mm, 34 W. "					
VV			" 1. PP - část B " (4,0)		4,00000			
VV			" 1. NP " (34,0)		34,00000			
VV			Součet		38,00000			
6	K	741999106 SPC	D+M LED svítidlo downlight, 13,4 W - Specifikace dle PD - 6	kus	27,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení, zdroje, případného závěsu a veškerého příslušenství. "					
VV			" LED svítidlo downlight, 13,4 W. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP - část A " (13,0)		13,00000			
	VV		" 1. NP " (14,0)		14,00000			
	VV		Součet		27,00000			
7	K	741999107 SPC	D+M LED svítidlo přisazené - kruhové - Specifikace dle PD	kus	6,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
	VV		" LED svítidlo přisazené - kruhové - venkovní. "					
	VV		" 1. NP " (6,0)		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
8	K	741999108 SPC	D+M LED Nouzové osvětlení kruhové - N1 - Specifikace dle PD	kus	23,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
	VV		" LED Nouzové osvětlení hliníkové, vestavné, kruhové, IP 20 - N1. "					
	VV		" 1. PP - část A " (4,0)		4,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. NP " (17,0)		17,00000			
	VV		Součet		23,00000			
9	K	741999109 SPC	D+M LED Nouzové osvětlení - N2 - Specifikace dle PD	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
	VV		" LED Nouzové osvětlení, IP 65 - N2. "					
	VV		" 1. PP - část B " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
10	K	741999110 SPC	D+M LED Nouzové osvětlení kruhové - N3 - Specifikace dle PD	kus	17,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
	VV		" LED Nouzové osvětlení hliníkové, vestavné, kruhové, IP 20 - N3. "					
	VV		" 1. PP - část A " (7,0)		7,00000			
	VV		" 1. NP " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		17,00000			
11	K	741999111 SPC	D+M LED Nouzové osvětlení kruhové - NH - Specifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
	VV		" LED Nouzové osvětlení hliníkové, vestavné, kruhové, IP 20 - NH. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
12	K	741999112 SPC	D+M LED Nouzové osvětlení - NV - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
	VV		" LED Nouzové osvětlení ocelové, venkovní, IP 65 - NV. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
13	K	741999113 SPC	D+M LED Nouzové osvětlení piktogramové - NP1 - Specifikace dle PD	kus	13,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
	VV		" LED Nouzové osvětlení hliníkové, vestavné, piktogramové - NP1. "					
	VV		" 1. PP - část A " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		13,00000			
14	K	741999114 SPC	D+M LED Nouzové osvětlení piktogramové - NP2 - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "					
	VV		" LED Nouzové osvětlení přisazené, piktogramové, IP 65 - NP2. "					
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m - 0,70 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741201					
		P	Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,70. "					
16	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
		P	Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D1	Elektromontážní práce - Přístroje				0,00	
17	K	741999201 SPC	D+M Vypínač řaz. 1 - Specifikace dle PD	kus	37,00000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "					
	VV		" Jednopolový vypínač. "					
	VV		" 1. PP - část A " (11,0)		11,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. NP " (24,0)		24,00000			
	VV		Součet		37,00000			
18	K	741999202 SPC	D+M Vypínač řaz. 1 se stupněm krytí IP 44 - specifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "					
	VV		" Jednopolový vypínač, s IP 44. "					
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
19	K	741999204 SPC	D+M Vypínač řaz. 6 - Specifikace dle PD	kus	26,00000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "					
	VV		" Střídavý přepínač. "					
	VV		" 1. PP - část A " (20,0)		20,00000			
	VV		" 1. NP " (6,0)		6,00000			
	VV		Součet		26,00000			
20	K	741999205 SPC	D+M Vypínač řaz. 6 se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD	kus	4,00000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "					
	VV		" Střídavý přepínač, s IP 44. "					
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		4,00000			
21	K	741999206 SPC	D+M Vypínač řaz. 7 - Specifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "					
	VV		" Křížový přepínač. "					
	VV		" 1. PP - část A " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
22	K	741999207 SPC	D+M Tlačítko - Specifikace dle PD	kus	31,00000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "					
	VV		" Tlačítkový spínač. "					
	VV		" 1. PP - část A " (18,0)		18,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (5,0)		5,00000			
	VV		" 1. NP " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		31,00000			
23	K	741999208 SPC	D+M Pohybové PIR čídl o - Specifikace dle PD	kus	12,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně montáže a zapojení. "					
	VV		" Pohybové PIR čidlo - stropní. "					
	VV		" 1. NP " (12,0)		12,00000			
	VV		Součet		12,00000			
24	K	741999209 SPC	D+M Žaluziový vypínač - Specifikace dle PD	kus	11,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "					
	VV		" Žaluziový vypínač. "					
	VV		" 1. NP " (11,0)		11,00000			
	VV		Součet		11,00000			
25	K	741999210 SPC	D+M Zásuvka 230 V / 16 A - MDO rozvody - bílá barva - Specifikace dle PD	kus	340,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "					
	VV		" Zásuvka 230 V / 16 A - nezálohované rozvody. "					
	VV		" 1. PP - část A " (186,0)		186,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (32,0)		32,00000			
	VV		" 1. NP " (122,0)		122,00000			
	VV		Součet		340,00000			
26	K	741999211 SPC	D+M Zásuvka 230 V / 16 A se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD	kus	7,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "					
	VV		" Zásuvka 230 V / 16 A, s IP 44- nezálohované rozvody. "					
	VV		" 1. NP " (7,0)		7,00000			
	VV		Součet		7,00000			
27	K	741999212 SPC	D+M Zásuvka 230 V / 16 A - DO rozvody - zelená barva - Specifikace dle PD	kus	58,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "					
	VV		" Zásuvka 230 V / 16 A - zálohované rozvody. "					
	VV		" 1. PP - část A " (36,0)		36,00000			
	VV		" 1. NP " (22,0)		22,00000			
	VV		Součet		58,00000			
28	K	741999213 SPC	D+M Zásuvka 230 V / 16 A - VDO rozvody - červená barva - Specifikace dle PD	kus	34,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "					
	VV		" Zásuvka 230 V / 16 A - zálohované rozvody. "					
	VV		" 1. PP - část A " (21,0)		21,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (12,0)		12,00000			
	VV		Součet		34,00000			
29	K	741999214 SPC	D+M Modulová zásuvka 230 V / 16 A - MDO rozvody - bílá barva - Specifikace dle PD	kus	54,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně instalace, napojení. "					
	VV		" Modulová zásuvka 230 V / 16 A - nezálohované rozvody. "					
	VV		" 1. NP " (54,0)		54,00000			
	VV		Součet		54,00000			
30	K	741999215 SPC	D+M Modulová zásuvka 230 V / 16 A - ZIS rozvody - žlutá barva - Specifikace dle PD	kus	135,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně instalace, napojení. "					
	VV		" Modulová zásuvka 230 V / 16 A - nemocniční síť. "					
	VV		" 1. NP " (135,0)		135,00000			
	VV		Součet		135,00000			
31	K	741999216 SPC	D+M Zemní zásuvka - Specifikace dle PD	kus	12,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "					
	VV		" Zemní zásuvka. "					
	VV		" 1. PP - část A " (8,0)		8,00000			
	VV		" 1. NP " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		12,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	741999217 SPC	D+M Modulová zemnicí zásuvka - Specifikace dle PD	kus	9,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně instalace, napojení. "					
	VV		" Modulová zemnicí zásuvka. "					
	VV		" 1. NP " (9,0)		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
33	K	741999218 SPC	D+M Zásuvka 400 V / 32 A + 230 V - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepy. "					
	VV		" Zásuvka 400 V / 32 A + 230 V. "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
34	K	741999219 SPC	D+M Kabelový vývod 230 V - Specifikace dle PD	kus	25,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uchycení a zapojení. "					
	VV		" Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků "					
	VV		" 1. PP - část A " (5,0)		5,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (19,0)		19,00000			
	VV		Součet		25,00000			
35	K	741999220 SPC	D+M Kabelový vývod 230 V - zálohovaný - Specifikace dle PD	kus	23,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uchycení a zapojení. "					
	VV		" Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků "					
	VV		" 1. NP " (23,0)		23,00000			
	VV		Součet		23,00000			
36	K	741999221 SPC	D+M Kabelový vývod 400 V - Specifikace dle PD	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uchycení a zapojení. "					
	VV		" Kabelový vývod pro 400 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		5,00000			
37	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoprůd v objektech v do 6 m - 0,70 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741201					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,70. "					
38	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
	P		Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D2	Elektromontážní práce - Kabely a vodiče				0,00	
39	K	741999301 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3×1,5 - Specifikace dle PD	m	8 550,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (8550,0)		8 550,00000			
	VV		Součet		8 550,00000			
40	K	741999302 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3×2,5 - Specifikace dle PD	m	20 000,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (20000,0)		20 000,00000			
	VV		Součet		20 000,00000			
41	K	741999304 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5×2,5 - Specifikace dle PD	m	835,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (835,0)		835,00000			
	VV		Součet		835,00000			
42	K	741999305 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5×4 - Specifikace dle PD	m	150,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (150,0)		150,00000			
	VV		Součet		150,00000			
43	K	741999306 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5×6 - Specifikace dle PD	m	500,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (500,0)		500,00000			
	VV		Součet		500,00000			
44	K	741999307 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5×16 - Specifikace dle PD	m	750,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (750,0)		750,00000			
	VV		Součet		750,00000			
45	K	741999308 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5×25 - Specifikace dle PD	m	190,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (190,0)		190,00000			
	VV		Součet		190,00000			
46	K	741999309 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5×50 - Specifikace dle PD	m	100,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
47	K	741999310 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5×95 - Specifikace dle PD	m	250,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (250,0)		250,00000			
	VV		Součet		250,00000			
48	K	741999311 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5×120 - Specifikace dle PD	m	220,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž silnoprůdu " (220,0)		220,00000			
	VV		Součet		220,00000			
115	K	741999322 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×6 mm2 - Specifikace dle PD	m	5 850,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), napojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků " (3250,0)		3 250,00000			
	VV		" Kabelový vodič pro provedení ochranné pospojování zdravotnických zařízení " (2600,0)		2 600,00000			
	VV		Součet		5 850,00000			
116	K	741999323 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×10 mm2 - Specifikace dle PD	m	1 650,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), napojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků " (900,0)		900,00000			
	VV		" Kabelový vodič pro provedení ochranné pospojování zdravotnických zařízení " (750,0)		750,00000			
	VV		Součet		1 650,00000			
117	K	741999324 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×16 mm2 - Specifikace dle PD	m	800,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), napojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků " (450,0)		450,00000			
	VV		" Kabelový vodič pro provedení ochranné pospojování zdravotnických zařízení " (350,0)		350,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		800,00000			
118	K	741999325 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×25 mm2 - Specifikace dle PD	m	270,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení uzemnění veškerých konstrukcí a prvků " (150,0)		150,00000			
	VV		" Kabelový vodič pro provedení ochranné pospojování zdravotnických zařízení " (120,0)		120,00000			
	VV		Součet		270,00000			
126	K	741999332 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×16 mm2 - Specifikace dle PD	m	150,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), napojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení napojení svorkovnic AET do rozvaděčů / MET " (150,0)		150,00000			
	VV		Součet		150,00000			
127	K	741999333 SPC	D+M Vodič H07V-K 1×25 mm2 - Specifikace dle PD	m	75,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství "					
	VV		" Kabelový vodič pro provedení napojení svorkovnic AET do rozvaděčů / MET " (75,0)		75,00000			
	VV		Součet		75,00000			
128	K	741999334 SPC	D+M Trubka ohebná pro vodič - do D 40 mm - Specifikace dle PD	m	225,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "					
	VV		" Trubka ohebná HDPE-LDPE do D 32/40 mm jako ochrana pro vodiče z AET. " (225,0)		225,00000			
	VV		Součet		225,00000			
51	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m - 0,70 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741201 <i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,70. "					
52	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231 <i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D3	Elektromontážní práce - Rozvaděče				0,00	
53	K	741999401 SPC	D+M Rozvaděč R-SA - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Nový rozvaděč - R-SA "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
54	K	741999402 SPC	D+M Rozvaděč R-SA/Z - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Nový rozvaděč - R-SA/Z "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
55	K	741999403 SPC	D+M Rozvaděč R-SB - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R-SB "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
56	K	741999404 SPC	D+M Rozvaděč R-URG - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Nový rozvaděč - R-URG "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
57	K	741999405 SPC	D+M Rozvaděč R-URG/Z - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Nový rozvaděč - R-URG/Z "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
58	K	741999406 SPC	D+M Rozvaděč R-URG/ZIS- Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Nový rozvaděč - R-URG/ZIS "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
59	K	741999407 SPC	D+M Rozvaděč R-OSV - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Nový patrový rozvaděč - R-OSV "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
60	K	741999408 SPC	D+M Centrální bateriový systém nouzového osvětlení - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Centrální bateriový systém nouzového osvětlení "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
61	K	741999408 SPC.1	D+M UPS - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně baterií, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" UPS "					
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
62	K	741999411 SPC	D+M Doplnění prvků do stávající sestavy rozvaděčů RH1 vč. dopojení kabeláže - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Doplnění veškerých nutných prvků pro napojení nových rozvaděčů do stávající hlavní rozvaděčové sestavy RH. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství pro napojení nových rozvaděčů - jističe, chrániče, stykače, apod., montáže, zapojení, odzkoušení, případné kabeláže, kotvicích, spojovacích těsnicích, úložných a dalších prvků, a další veškeré práce a materiál nutný pro dostrojení stávající sestavy rozvaděčů RH z důvodu dopojení nových. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
63	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m - 0,70 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,70. "					
64	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " (10,0)		10,00000			
VV			Součet		10,00000			
D	D4		Elektromontážní práce - Hromosvod				0,00	
65	K	741999501 SPC	D+M Izolovaný jímací stožár v. 4,0 m - Specifikace dle PD - JT-A	kus	11,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Izolovaný jímací stožár 4 m s vnějším vedením izol. vodiče na trojnohém podstavci. " (11,0)		11,00000			
VV			Součet		11,00000			
66	K	741999502 SPC	D+M Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár - Specifikace dle PD - JT-A	kus	11,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,25×1,35 m " (11,0)		11,00000			
VV			Součet		11,00000			
67	K	741999503 SPC	D+M Závitová tyč na dva betonové podstavce - Specifikace dle PD	kus	33,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Závitová tyč pro upevnění stojanu jímacího vedení k podstavci - 3 ks na 1 stojan " (33,0)		33,00000			
VV			Součet		33,00000			
68	K	741999504 SPC	D+M Základna pro betonový podstavec - plastový chránič hran - Specifikace dle PD	kus	33,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Základna (chránič hran) pro betonový podstavec ke stojanu s průchozím otvorem pro závitovou tyč. " (33,0)		33,00000			
VV			Součet		33,00000			
69	K	741999505 SPC	D+M Betonový podstavec pro stojan jímacího vedení - Specifikace dle PD	kus	66,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Betonový podstavec pro stojan jímacího vedení s otvorem pro závitovou tyč. Uvažovány 2 ks na 1 nohu stojanu. " (66,0)		66,00000			
VV			Součet		66,00000			
70	K	741999506 SPC	D+M Pásková uzemňovací objímka - Specifikace dle PD	kus	20,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Pásková uzemňovací objímka k eliminaci klouzavých výbojů pro jímací stožár. " (20,0)		20,00000			
VV			Součet		20,00000			
71	K	741999507 SPC	D+M Připojovací deska pro vedení hromosvodu s jímací tyčí - Specifikace dle PD	kus	7,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Připojovací deska pro vedení hromosvodu - propojení s jímací tyčí . Pro Ø 16 a 8 - 10 mm. " (7,0)		7,00000			
VV			Součet		7,00000			
72	K	741999508 SPC	D+M Připojovací deska pro dvě vedení hromosvodu s jímací tyčí - Specifikace dle PD	kus	12,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Připojovací deska pro dvě vedení hromosvodu - propojení s jímací tyčí . Pro Ø 16 a 2× 8 - 10 mm. " (12,0)		12,00000			
VV			Součet		12,00000			
73	K	741999509 SPC	D+M Kabelový stahovací pásek - Specifikace dle PD	kus	50,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Kabelový stahovací pásek odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům. " (50,0)		50,00000			
VV			Součet		50,00000			
74	K	741999510 SPC	D+M Vysokonapětově izolovaný svodový vodič - izolovaný svod - Specifikace dle PD	m	510,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			" Vysokonapětově izolovaný svodový vodič s možností instalace do fasády nebo zeminy, střední žíla min. 28 mm2,, vč.zakoncení a upevnění do stavby. "					
VV			" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Vysokonapětově izolovaný svodový vodič " (510,0)		510,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		510,00000			
75	K	741999511 SPC	D+M Připojovací prvek pro vedení hromosvodu - Specifikace dle PD	kus	44,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Připojovací prvek pro vedení hromosvodu vč. smršťovací hadice. " (44,0)		44,00000			
	VV		Součet		44,00000			
76	K	741999512 SPC	D+M Střešní držáky vedení pro ploché střechy - Specifikace dle PD	kus	160,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Střešní držáky vedení pro ploché střechy pro vedení Ø 8 - 10 mm. " (160,0)		160,00000			
	VV		Součet		160,00000			
77	K	741999513 SPC	D+M Adaptér pro střešní držák vedení - Specifikace dle PD	kus	160,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Adaptér pro střešní držák vedení na podpěrách. " (160,0)		160,00000			
	VV		Součet		160,00000			
78	K	741999514 SPC	D+M Příchytka - Specifikace dle PD	kus	400,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Příchytka odolné proti UV záření. Vhodná pro venkovní použití. " (400,0)		400,00000			
	VV		Součet		400,00000			
79	K	741999515 SPC	D+M Kruhový vodič AlMgSi Ø 8 mm - Specifikace dle PD	m	150,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Holé vedení AlMgSi pro ekvipotenciální pospojování spodních kovových částí jímacích stožárů a oplechování atiky - kruhový vodič Ø 8 mm. " (150,0)		150,00000			
	VV		Součet		150,00000			
80	K	741999516 SPC	D+M Střešní držáky vedení pro ploché střechy - Specifikace dle PD	kus	150,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Střešní držáky vedení pro ploché střechy pro vedení Ø 8 - 10 mm. " (150,0)		150,00000			
	VV		Součet		150,00000			
81	K	741999517 SPC	D+M Rychlosvorka - Specifikace dle PD	kus	20,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Rychlosvorka pro vedení Ø 8 - 10 mm pro spoje T, křížové a paralelní. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
82	K	741999518 SPC	D+M Lišta potencionálního vyrovnání pro vnější prostředí - Specifikace dle PD - AET	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Připojnice potencionálního vyrovnání pro vnější prostředí. " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
83	K	741999519 SPC	D+M Lemová a konstrukční svorka - Specifikace dle PD	kus	15,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Lemová a konstrukční svorka. " (15,0)		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
84	K	741999520 SPC	D+M Měřicí svorka - Specifikace dle PD	kus	13,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Měřicí svorka - rozpojovací díl pro Ø 8 - 10 mm. Umístění cca 0,5 m nad konečnou úroveň terénu. " (13,0)		13,00000			
	VV		Součet		13,00000			
85	K	741999521 SPC	D+M Ochranný úhelník - Specifikace dle PD	kus	13,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		" Včetně uchycení, kotvicích a upevňovacích prvků a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Ochranný úhelník svodů - výšky do ± 0,5 m ke zkušební svorce. "					
	VV		" Ochranný úhelník svodů " (13,0)		13,00000			
	VV		Součet		13,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	741999522 SPC	D+M Označovací štítek - Specifikace dle PD	kus	13,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uchycení, kotvicích a upevňovacích prvků a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Označovací štítek pro označení svodů hromosvodů "					
	VV		" Označovací štítek. " (13,0)		13,00000			
	VV		Součet		13,00000			
87	K	741999531 SPC	D+M Zajištění napojení nových svodů hromosvodu objektů na stávající zemnění	sada	8,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce a materiál související s přípravou pro napojení nových svodů na stávající zemnění - např. výkopové práce pro zajištění napojení vč. nakládání se zemniou, případným pažením, apod., sejmutí a navrácení omíčky / dmů, případná demontáž a navrácení prvků okapového chodníku a lemování vč. očištění a zpětné montáže a veškeré další nutné přípravné práce související s napojením na stávající zemnění vč. případné úpravy fasády. "					
			" V ceně veškeré nutné práce a materiál související s napojením nových svodů na stávající zemnění - např. svorky nutné pro napojení, případné přivaření, ochrana spoje, svislý vodič pro úrovně vyrovnaní, apod. "					
			" POZN: Zemní drát pro napojení již zohledněn v položce č. 92 - D+M Drát FeZn Ø 10 mm. "					
	VV		" Zajištění napojení nových svodů na stávající zemnění. " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
88	K	741999508 SPC.1	Poměření + revizní zpráva	sada	1,00000		0,00	vlastní
89	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m - 0,70 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741201					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,70. "					
90	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	30,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
	P		Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " (30,0)		30,00000			
	VV		Součet		30,00000			
	D	D5	Elektromontážní práce - Zemnění				0,00	
91	K	741999501 SPC.1	D+M Pásek FeZn 30×4 mm - Specifikace dle PD	m	125,95000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uložení a napojení "					
	VV		" Zemní pásek pro zemnění objektu kolem nových částí. "					
	VV		" Zemní pásek " (114,5)*1,1		125,95000			
	VV		Součet		125,95000			
92	K	741999502 SPC.1	D+M Drát FeZn Ø 10 mm - Specifikace dle PD	m	57,20000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uložení a napojení "					
	VV		" Svislé vedení zemnění. "					
	VV		" Svislé vedení zemnění " (52,0)*1,1		57,20000			
	VV		Součet		57,20000			
93	K	741999503 SPC.1	D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD	kus	60,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně uložení a napojení "					
	VV		" Svorky pro zemnění "					
	VV		" Svorky pro zemnění. " (60,0)		60,00000			
	VV		Součet		60,00000			
94	K	741999504 SPC.1	D+M Antikorozi ochrana spojů - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Antikorozi ochrana spojů - např. páskou. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
95	K	741999505 SPC.1	D+M Podružný materiál pro uložení zemnění - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Hlavní ochranné pospojování a ostatní podružný materiál. " (1,0)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,00000			
96	K	741999505 SPC.2	D+M Zajištění napojení nového zemnění kolem objektů na stávající	sada	4,00000		0,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zemněním - napojením nového na stávající - např. svorky nutné pro napojení, případné přivaření, ochrana spoje, svislý vodič pro úrovněvé vyrovnání, apod. "</i>						
VV		" Zajištění napojení nového zemnění objektu na stávající zemníci vedení. " (4,0)			4,00000			
VV		Součet			4,00000			
97	K	741999506 SPC.1	D+M Proměření + revizní zpráva - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
98	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m - 0,70 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741201 <i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,70. "</i>						
P								
99	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231 <i>Poznámka k položce:</i> <i>" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "</i>						
P		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " (10,0)			10,00000			
VV		Součet			10,00000			
D		D6 Elektromontážní práce - Ochranné pospojování						0,00
129	K	741999711 SPC	D+M Krabice pro připojení antistatické podlahy a pospojování	kus	93,00000		0,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně dodávka krabice vč. příslušenství, zajištění napojení, a veškeré další nutné práce a materiál související s napojením uzemnění. "</i> <i>" POZN: Krabice pro napojení uvažová zde i pro standardní uzemnění částic.</i> <i>Pro potřeby soupisu uvažovány 2 ks na 1 místnost dle označení ""A"" v části D.1.4.7."</i> <i>" POZN: Vodiče (kabeláže) pro ochranné pospojování zdravotnických zařízení uvedeno v položkách vodičů v části "Elektromontážní práce - Kabely a vodiče". "</i>						
VV		" Krabice se zkušební svorkou pro připojení antistatické podlahy / zemnění jendotlivých částí místnosti. "						
VV		" 1. PP - 1. NP - pro místnosti s antistatickou podlahou " (20,0)*2			40,00000			
VV		" 1. PP - 1. NP - pro zbylé místnosti " (26,0+9,0+38,0)-20,0			53,00000			
VV		Součet			93,00000			
130	K	741999712 SPC	D+M Uzemňovací zásuvka vč. příslušenství a pásku - sada pro uzemnění podlahy a zkušební bod	kus	50,00000		0,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně dodávka zásuvky vč. příslušenství, zajištění napojení, a veškeré další nutné práce a materiál související s napojením uzemnění. "</i> <i>" POZN: Vodiče (kabeláže) pro ochranné pospojování zdravotnických zařízení uvedeno v položkách vodičů v části "Elektromontážní práce - Kabely a vodiče". "</i>						
VV		" Uzemňovací zásuvka pro ochranné pospojování antistatické podlahy vč. příslušenství a samolepícího měděného pásku. "						
VV		" 1. PP - 1. NP - odhadované maximální množství - 50 ks " (50,0)			50,00000			
VV		Součet			50,00000			
131	K	741999713 SPC	D+M HUP pro napojení pospojování a antistatiké podlahy	kus	25,00000		0,00	vlastní
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně dodávka skříňě / krabice vč. vybavení a příslušenství pro napojení více větví, zajištění napojení a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením HUP. "</i> <i>" POZN: Vodiče (kabeláže) pro ochranné pospojování zdravotnických zařízení uvedeno v položkách vodičů v části "Elektromontážní práce - Kabely a vodiče". "</i>						
VV		" HUP pro napojení pospojování a antistatické podlahy vč. svorek, veškerého vybavení a příslušenství. "						
VV		" 1. PP - 1. NP - odhadované maximální množství - 25 ks " (25,0)			25,00000			
VV		Součet			25,00000			
101	K	741999702 SPC	D+M Proměření + revizní zpráva - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
102	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m - 0,70 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741201						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,70. "					
103	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	25,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " (25,0)		25,00000			
	VV		Součet		25,00000			
	D	D7	Elektromontážní práce - Ostatní					0,00
104	K	741999801 SPC	D+M Přeložení stávajícího žlabu / žebříku kabeláže v 1.PP část A - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Posunutí / výměna stávajícího žlabu / žebříku v chodbě 1. PP části A z důvodu umístění potrubí TZB rozvodů. " " V ceně veškeré nutné práce práce souvisejí s posunutím / výměnou stávajícího žlabu / žebříku. Jedná se o: - demontáž stávajícího žebříku / žlabu; - jeho případnou výměnu za nový v závislosti na stavu a množství kabeláže / úpravu poškozených částí; - jeho posunutí → montáž na nižší místo vč. nových kotvicích, závěsných spojovacích a veškerých prvků a příslušenství (v případě nového žlabu čela, spojky, odbočky, apod.); - případné dočasné podchycení stávající kabeláže a její naspojování v případě potřeby z důvodu posunu kabeláže; - případný odvoz a likvidace suti; - další veškeré nutné práce a materiál související s provedením posunutí / výměnou stávajícího žlabu / žebříku pro vedení kabeláže nad podhledem. "					
	VV		" Přeložení stávajícího žlabu / žebříku kabeláže vč. případného naspojování a prodloužení kabelu v 1.PP část A. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
119	K	7419998021 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný 250×100 mm - Specifikace dle PD	m	48,30000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vik, úchytů, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotvicích prvků a dalšího příslušenství. " " POZN: Rozměr žlabu 250×100 mm je uvažován z m. 1.08 do okolních místností s jednotlivými lůžky. " " Kabelový žlab perforovaný 250×100 mm s povrchovou úpravou žárově pozinkovaným ponorem. "					
	VV		" 1. NP " (46,0)*1,05		48,30000			
	VV		Součet		48,30000			
120	K	7419998022 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný 500×100 mm - Specifikace dle PD	m	194,25000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vik, úchytů, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotvicích prvků a dalšího příslušenství. " " Kabelový žlab perforovaný 500×100 mm s povrchovou úpravou žárově pozinkovaným ponorem. "					
	VV		" 1. PP - 1. NP " (76,0+(155,0-46,0))*1,05		194,25000			
	VV		Součet		194,25000			
106	K	741999803 SPC	D+M Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D 32/40 mm - Specifikace dle PD	m	25,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže a uložení. "					
	VV		" Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička HDPE+LDPE pro otopný kabel venkovní kanalizace. " (25,0)		25,00000			
	VV		Součet		25,00000			
107	K	741999804 SPC	D+M Případné stavařské práce spojené s vedením kabeláže, dopojením, apod., mimo označené trasy - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně např.: - nové provedení otvorů jako prostupů skrze stávající konstrukce vč. zpětného zapravení a uvedení do původního stavu (vč. maleb, omítek, apod.); - případné vysekání rýh a drážek pro vedení kabeláže ve stěnách vč. zpětného zapravení, záhozu, provedení omítek, malby, zajištění nápovědy, apod.; - případná demontáž, uskladnění a zpětná montáž podhledů vč. případné výměny poškozených částí; - pomocné lešení; - úklid po provedených pracích; - případné stěhování a zpěné nastěhování pro přístup k místům vedení; - další veškeré nutné práce a materiál stavařiny související s provedením kabeláže mimo řešené patro. " " V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "					
	VV		" Veškeré stavařské práce spojení s vedením a napojením elektro kabeláže do stávajících zařízení mimo trasy označené pro vedení. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
132	K	7419998051 SPC	D+M Trubka ohebná do D 40 mm	m	8 500,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "								
	P							
	VV		" Trubka ohebná HDPE-LDPE do D 32/40 mm pro kabeláže silnoproudu - předpokládané maximální množství - 8500,0 m "		8 500,00000			
	VV		(8500,0)					
	VV		Součet		8 500,00000			
133	K	7419998052 SPC	D+M Trubka ohebná do D 75 mm	m	3 400,00000		0,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "								
	P							
	VV		" Trubka ohebná HDPE-LDPE do D 61/75 mm pro kabeláže silnoproudu - předpokládané maximální množství - 3400,0 m "		3 400,00000			
	VV		(3400,0)					
	VV		Součet		3 400,00000			
109	K	741999806 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně spojovací a přepravního materiálu, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, ... "								
	P							
	VV		" 1. PP - Střecha " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
121	K	7419998071 SPC	D+M Kabel CSKH-V 3×1,5 mm2 - Specifikace dle PD	m	1 500,00000		0,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasutnutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
	P							
	VV		" Kabeláž silnoproudu - bezhalogenová s funkční integritou při požáru " (1500,0)		1 500,00000			
	VV		Součet		1 500,00000			
122	K	7419998072 SPC	D+M Kabel CSKH-V 3×2,5 mm2 - Specifikace dle PD	m	750,00000		0,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasutnutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
	P							
	VV		" Kabeláž silnoproudu - bezhalogenová s funkční integritou při požáru " (750,0)		750,00000			
	VV		Součet		750,00000			
123	K	7419998073 SPC	D+M Kabel CSKH-V 5×4 mm2 - Specifikace dle PD	m	30,00000		0,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasutnutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
	P							
	VV		" Kabeláž silnoproudu - bezhalogenová s funkční integritou při požáru " (30,0)		30,00000			
	VV		Součet		30,00000			
124	K	7419998074 SPC	D+M Kabel CSKH-V 5×6 mm2 - Specifikace dle PD	m	100,00000		0,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasutnutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
	P							
	VV		" Kabeláž silnoproudu - bezhalogenová s funkční integritou při požáru " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
125	K	7419998075 SPC	D+M Kabel CSKH-V 5×16 mm2 - Specifikace dle PD	m	250,00000		0,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasutnutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "								
	P							
	VV		" Kabeláž silnoproudu - bezhalogenová s funkční integritou při požáru " (250,0)		250,00000			
	VV		Součet		250,00000			
111	K	741999808 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "					
	P		" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledově plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
112	K	741999809 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	1,00000		0,00	vlastní
113	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoprúd v objektech v do 6 m - 0,70 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741201						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,70. "					
114	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	25,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " (25,0)			25,00000		
	VV		Součet			25,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.8. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis: D.1.4.8.-1 - EL. KOMUNIKACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.8. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis: **D.1.4.8.-1 - EL. KOMUNIKACE**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D1 - Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)	0,00
D2 - Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)	0,00
D3 - Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV)	0,00
D4 - Elektromontážní práce - Společná televizní anténa (STA)	0,00
D5 - Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	0,00
D6 - Elektromontážní práce - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.8. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Soupis: D.1.4.8.-1 - EL. KOMUNIKACE

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	742		Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK)				0,00	
1	K	742999101 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK 800/800 42U - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků. "							
VV	" Datový rozvaděč - 800×800×2000 mm. "							
VV	" 1. NP " (2,0)					2,00000		
VV	Součet					2,00000		
2	K	742999102 SPC	D+M Datová zásuvka 2×RJ45 Cat 6a - na stěnu - Specifikace dle PD	kus	113,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Včetně krabice, rámečky krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství "							
VV	" Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu. "							
VV	" 1. PP - část A " (50,0)					50,00000		
VV	" 1. PP - část B " (8,0)					8,00000		
VV	" 1. NP " (55,0)					55,00000		
VV	Součet					113,00000		
3	K	742999103 SPC	D+M Datová zásuvka 2xRJ45 Cat 6a - modulová - Specifikace dle PD	kus	18,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Včetně krabice, rámečky krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství "							
VV	" Datová zásuvka RJ45 - modulová. "							
VV	" 1. NP " (18,0)					18,00000		
VV	Součet					18,00000		
4	K	742999104 SPC	D+M Kabel FTP Cat 6a, s třídou reakce na oheň B2ca - Specifikace dle PD	m	9 500,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "							
VV	" Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže - s třídou reakce na oheň B2ca (bezhalogenová) " (9500,0)					9 500,00000		
VV	Součet					9 500,00000		
5	K	742999105 SPC	D+M Systémový modul - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Včetně montáže, krabice, rámečku. "							
VV	" Systémový modul. "							
VV	" 1. NP " (1,0)					1,00000		
VV	Součet					1,00000		
6	K	742999106 SPC	D+M Ovládací panel - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce: " Včetně montáže. "							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Ovládací panel "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
7	K	742999107 SPC	D+M Okenní kontakt - Specifikace dle PD	kus	13,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Včetně montáže. "					
	VV		" Okenní kontakt "					
	VV		" 1. NP " (13,0)		13,00000			
	VV		Součet		13,00000			
8	K	742999108 SPC	Zprovoznění systému	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Měření datových kabelů včetně protokolu o měření. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
71	K	7429991091 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu D 16,0 mm - Specifikace dle PD	m	2 250,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství "					
			" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "					
	VV		" Trubka ohebná vlnitá z PVC D 10,9/16,0 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (2250,0)		2 250,00000			
	VV		Součet		2 250,00000			
72	K	7429991092 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu - do D 40 mm - Specifikace dle PD	m	950,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství "					
			" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "					
	VV		" Trubka ohebná HDPE-LDPE do D 32/40 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (950,0)		950,00000			
	VV		Součet		950,00000			
10	K	742999110 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně spojovací a přípevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, ... "					
	VV		" Pomocný materiál pro strukturovanou kabeláž " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
11	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. "					
			V tomto případě je to hodnota 0,74. "					
12	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D1	Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)				0,00	
13	K	742999201 SPC	D+M Ústředna EPS - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré nutné vybavení a vystrojení pro plnění správné funkce. Např. Aku, napájecí zdroj, komunikační modul, vstupní a výstupní modul, atd. "					
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení. "					
	VV		" Ústředna EPS - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
14	K	742999202 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič - Specifikace dle PD	kus	54,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. "					
	VV		" Opticko - kouřový hlásič. "					
	VV		" 1. PP - část A " (15,0)		15,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (8,0)		8,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " (31,0)		31,00000			
	VV		Součet		54,00000			
15	K	742999203 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič nadpodhledový s externí signalizací - Specifikace dle PD	kus	46,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. "					
	VV		" Opticko - kouřový hlásič nadpodhledový - s externí signalizací. "					
	VV		" 1. PP - část A " (14,0)		14,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (4,0)		4,00000			
	VV		" 1. NP " (28,0)		28,00000			
	VV		Součet		46,00000			
16	K	742999204 SPC	D+M Tlačítkový hlásič - Specifikace dle PD	kus	10,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení. "					
	VV		" Tlačítkový hlásič. "					
	VV		" 1. PP - část A " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. NP " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		10,00000			
17	K	742999205 SPC	D+M Koppler 8 výstupů - Specifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, příslušenství. "					
	VV		" Koppler 8 výstupů " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
18	K	742999206 SPC	D+M Siréna - Specifikace dle PD	kus	17,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, patice, vyzkoušení. "					
	VV		" Siréna. "					
	VV		" 1. PP - část A " (4,0)		4,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (4,0)		4,00000			
	VV		" 1. NP " (9,0)		9,00000			
	VV		Součet		17,00000			
19	K	742999207 SPC	D+M Kontakt EPS - Specifikace dle PD	kus	30,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení a vyzkoušení. "					
	VV		" Příprava pro napojení / napojení prvků ovládaných EPS. "					
	VV		" Ovládané zařízení - POŽÁRNÍ KLAPKA. " (0+0+9)		9,00000			
	VV		" Ovládané zařízení - OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ. " (5+7+9)		21,00000			
	VV		Součet		30,00000			
20	K	742999208 SPC	D+M Vstupně výstupní moduly - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Hlídaný releový výstup. včetně boxu, zapojení, zprovoznění. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
21	K	742999209 SPC	D+M Kabel JY(St)Y2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	5 800,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " (5800,0)		5 800,00000			
	VV		Součet		5 800,00000			
22	K	742999210 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	2 800,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " (2800,0)		2 800,00000			
	VV		Součet		2 800,00000			
73	K	7429992111 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu D 16,0 mm - Specifikace dle PD	m	2 100,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "					
	VV		" Trubka ohebná vlnitá z PVC D 10,9/16,0 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (2100,0)		2 100,00000			
	VV		Součet		2 100,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	7429992112 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu - do D 40 mm - Specifikace dle PD	m	850,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "					
	VV		" Trubka ohebná HDPE-LDPE do D 32/40 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (850,0)		850,00000			
	VV		Součet		850,00000			
24	K	742999212 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně spojovací a přepravního materiálu, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, ... "					
	VV		" Pomocný materiál pro elektrickou požární signalizaci " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
25	K	742999219 SPC	Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Zajištění Proměření a výchozí (vstupní) revize pro část EPS " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
26	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "					
27	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D2	Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS)					0,00
28	K	742999301 SPC	D+M Čtečka karet / čipů - Specifikace dle PD	kus	6,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Čtečka nástěnná včetně řídicí jednotky, montáže, zapojení. "					
	VV		" Čtečka karet / čipů. "					
	VV		" 1. NP " (6,0)		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
29	K	742999302 SPC	D+M Čipy / karty pro zajištění přístupu - Specifikace dle PD	kus	100,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Čipy / karty pro přístupový systém. Počet ks, dle požadavků investora. Předpoklad do 100 ks. Druh musí být kompatibilní se stávajícím systémem nemocnice. "					
	VV		" Čipy / karty pro zajištění přístupu. "					
	VV		" 1. PP - 1. NP - předpokládaný počet 100 ks " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
30	K	742999303 SPC	D+M Domovní telefon - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení. "					
	VV		" Domovní telefon. "					
	VV		" 1. NP " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
31	K	742999304 SPC	D+M Vstupní tablo - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také zápusťná krabice a ochranný límeček proti dešti "					
	VV		" Včetně krabice, zdroje, montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení. "					
	VV		" Vstupní tablo - 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
32	K	742999305 SPC	Případná integrace nových prvků přístupového systému do stávajícího systému	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně provedení případné instalace, zajištění začlenění do stávajícího systému, zprovoznění, odzkoušení, a další veškeré nutné práce a materiál související s integrací prvků ACS do stávajícího systému nemocnice. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Případné zajištění integrace prvků přístupového systému do stávajícího systému nemocnice. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
33	K	742999306 SPC	D+M Kabel FTP Cat 6a, s třídou reakce na oheň B2ca - Specifikace dle PD	m	1 000,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - poplachový zabezpečovací tísňový systém - s třídou reakce na oheň B2ca (bezhalogenová) "		1 000,00000			
	VV		(1000,0)					
	VV		Součet		1 000,00000			
75	K	7429993071 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu D 16,0 mm - Specifikace dle PD	m	250,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasunutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "					
	VV		" Trubka ohebná vlnitá z PVC D 10,9/16,0 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (250,0)		250,00000			
	VV		Součet		250,00000			
76	K	7429993072 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu - do D 40 mm - Specifikace dle PD	m	100,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasunutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "					
	VV		" Trubka ohebná HDPE-LDPE do D 32/40 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (100,0)		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
35	K	742999308 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, ... "					
	VV		" Pomocný materiál pro přístupový systém " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
36	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "					
37	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D3	Elektromontážní práce - Komerový systém (CCTV)				0,00	
38	K	742999401 SPC	D+M Bezpečnostní kamera - lokální - Specifikace dle PD	kus	22,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně držáku, montáže zapojení "					
	VV		" Bezpečnostní kamera lokální "					
	VV		" 1. PP - část A " (7,0)		7,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. NP " (13,0)		13,00000			
	VV		Součet		22,00000			
39	K	742999402 SPC	D+M Video server - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Včetně diskového pole, SW, licence, vzdáleného přístupu " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
40	K	742999403 SPC	Integrace nových kamer do stávajícího systému	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně provedení případné instalace, zajištění začlenění kamer do stávajícího systému, zprovoznění, odzkoušení, a další veškeré nutné práce a materiál související s integrací kamer do stávajícího systému nemocnice. "					
	VV		" Zajištění integrace nových kamer do stávajícího systému nemocnice. " (1,0)		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
41	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201 Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "						
	P							
42	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221 Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "						
	P							
	VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (5,0)				5,00000		
	VV	Součet				5,00000		
	D	D4	Elektromontážní práce - Společná televizní anténa (STA)					0,00
43	K	742999501 SPC	D+M Zásuvka STA - Specifikace dle PD	kus	7,00000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení. "						
	VV	" Kompletní STA zásuvka - tělo + kryt + rámeček. "						
	VV	" 1. PP - část B " (2,0)				2,00000		
	VV	" 1. NP " (5,0)				5,00000		
	VV	Součet				7,00000		
44	K	742999502 SPC	Měření metalické kabeláže - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
45	K	742999503 SPC	Měření signálu STA na zásuvkách - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
46	K	742999504 SPC	D+M Koaxiální kabel - Specifikace dle PD	m	800,00000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "						
	VV	" Koaxiální kabel " (800,0)				800,00000		
	VV	Součet				800,00000		
77	K	7429995051 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu D 16,0 mm - Specifikace dle PD	m	200,00000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "						
	VV	" Trubka ohebná vlnitá z PVC D 10,9/16,0 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (200,0)				200,00000		
	VV	Součet				200,00000		
78	K	7429995052 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu - do D 40 mm - Specifikace dle PD	m	70,00000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "						
	VV	" Trubka ohebná HDPE-LDPE do D 32/40 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (70,0)				70,00000		
	VV	Součet				70,00000		
48	K	742999506 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, ... "						
	VV	" Pomocný materiál pro společnou televizní anténu " (1,0)				1,00000		
	VV	Součet				1,00000		
49	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201 Poznámka k položce: " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "						
	P							
50	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221 Poznámka k položce: " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "						
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D5	Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)				0,00	
51	K	742999601 SPC	D+M Ústředna PZTS - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení, vystrojení. "					
	VV		" Ústředna PZTS. "					
	VV		" 1. PP - část A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
52	K	742999602 SPC	D+M Klávesnice - Specifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení. "					
	VV		" Klávesnice. "					
	VV		" 1. PP - část A " (2,0)		2,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
53	K	742999603 SPC	D+M Pohybové čidlo - Specifikace dle PD	kus	28,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení. "					
	VV		" Pohybové čidlo. "					
	VV		" 1. PP - část A " (23,0)		23,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (5,0)		5,00000			
	VV		Součet		28,00000			
54	K	742999604 SPC	D+M Magnetický kontakt - Specifikace dle PD	kus	25,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení. "					
	VV		" Magnetický kontakt. "					
	VV		" 1. PP - část A " (21,0)		21,00000			
	VV		" 1. PP - část B " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		25,00000			
55	K	742999605 SPC	Případná integrace nových prvků systému PZTS do stávajícího systému	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně provedení případné instalace, zajištění začlenění do stávajícího systému, zprovoznění, odzkoušení, a další veškeré nutné práce a materiál související s integrací prvků PZTS do stávajícího systému nemocnice. "					
	VV		" Případné zajištění integrace prvků poplachového zabezpečovacího a tísňového systému do stávajícího systému nemocnice. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
56	K	742999606 SPC	D+M Kabel FTP Cat 6a, s třídou reakce na oheň B2ca - Specifikace dle PD	m	2 000,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - poplachový zabezpečovací tísňový systém - s třídou reakce na oheň B2ca (bezhalogenová) " (2000,0)		2 000,00000			
	VV		Součet		2 000,00000			
57	K	742999607 SPC	D+M Kabel CYSY 2x1 - Specifikace dle PD	m	50,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - poplachový zabezpečovací tísňový systém " (50,0)		50,00000			
	VV		Součet		50,00000			
79	K	7429996081 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu D 16,0 mm - Specifikace dle PD	m	500,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvicího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "					
	VV		" Trubka ohebná vlnitá z PVC D 10,9/16,0 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (500,0)		500,00000			
	VV		Součet		500,00000			
80	K	7429996082 SPC	D+M Trubka ohebná pro kabeláže slaboproudu - do D 40 mm - Specifikace dle PD	m	200,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a veškerého nutného příslušenství " " POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chráničků je součástí ceny montáže kabeláže. "					
VV			" Trubka ohebná HDPE-LDPE do D 32/40 mm jako ochrana pro vedení kabeláže. " (200,0)		200,00000			
VV			Součet		200,00000			
59	K	742999609 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, ... "					
VV			" Pomocný materiál pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
60	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "					
61	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (10,0)		10,00000			
VV			Součet		10,00000			
D	D6		Elektromontážní práce - Ostatní				0,00	
69	K	7429997011 SPC	D+M Kabelový žlab perforovaný 500×100 mm - Specifikace dle PD	m	193,20000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně vik, úchytl, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotvících prvků a dalšího příslušenství. "					
VV			" Kabelový žlab perforovaný 500×100 mm s povrchovou úpravou žárově pozinkovaným ponorem. "					
VV			" 1. PP - 1. NP " (68,0+116,0)*1,05		193,20000			
VV			Součet		193,20000			
70	K	7429997021 SPC	D+M Optický kabel 12 vl. SM - Specifikace dle PD	m	38,50000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškerý spojovací a kotvicí materiál, uložení kabeláže do chráničků a veškeré další nutné práce a materiál. " " V ceně také zajištění napojení do stávajícího hlavního a nového rozvaděče vč. veškerých nutných prací souvisejících s napojením - potřebné konektory, případné úprava ve stávajícím rozvaděči apod. "					
VV			" Kabeláž pro propojení hlavního datového rozvaděče a nového části urgentu - 12 vláknový optický kabel SM. "					
VV			" Optický kabel SM 12 vláken " (35,0)*1,1		38,50000			
VV			Součet		38,50000			
65	K	742999704 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "					
VV			" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chráničků, prostupů. " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
66	K	742999705 SPC	Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	1,00000		0,00	vlastní
VV			" Zajištění Proměření a výchozí (vstupní) revize všech částí mimo EPS " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
67	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221					
P			Poznámka k položce:					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (10,0)			10,00000		
VV			Součet			10,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt:

D.1.4.8. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Soupis:

D.1.4.8.-2 - EL. KOMUNIKACE-MEDICAL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.8. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis: **D.1.4.8.-2 - EL. KOMUNIKACE-MEDICAL**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontážní práce - Dorozumívací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL) - Dodávka a montáž technologie	0,00
D1 - Elektromontážní práce - Dorozumívací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL) - Oživení, konfigurace a ostatn	0,00
D2 - Elektromontážní práce - Dorozumívací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL) - Slaboproudé rozvody - dodávka	0,00
D3 - Elektromontážní práce - Dorozumívací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL) - Hrubá instalace - trubkování	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.8. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Soupis: D.1.4.8.-2 - EL. KOMUNIKACE-MEDICAL

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	742		Elektromontážní práce - Dorozumivací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL) - Dodávka a montáž technologie				0,00	
1	K	742999101 SPC	D+M Hlavní terminál - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení. "					
	VV		" Včetně montáže, zapojení a a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Hlavní terminál dorozumivacího systému "					
	VV		" 1. NP " (1,0)					
	VV		Součet					
2	K	742999102 SPC	D+M Rozvodný panel 8×230 V - 19" - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Rozvodný panel. " (1,0)					
	VV		Součet					
3	K	742999103 SPC	D+M Univerzální police - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Univerzální police. " (2,0)					
	VV		Součet					
4	K	742999104 SPC	D+M Router - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Router. " (2,0)					
	VV		Součet					
5	K	742999105 SPC	D+M Datový přepínač - switch - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Datový přepínač - switch 24 portů. " (2,0)					
	VV		Součet					
6	K	742999106 SPC	D+M Napájecí injektor - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Napájecí injektor 24 portů/19". "					
	VV		(2,0)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	742999107 SPC	D+M SQL server - malý - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" SQL server malý - do 5 oddělení. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
8	K	742999108 SPC	D+M Pokojový terminál hovorový - Specifikace dle PD	kus	4,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech. "					
			" Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Pokojový terminál hovorový dorozumivacího systému "					
	VV		" 1. PP část A " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		4,00000			
9	K	742999109 SPC	D+M Pokojový terminál hovorový s displejem - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s identifikací místa volání, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech. "					
			" Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Pokojový terminál hovorový s displejem dorozumivacího systému "					
	VV		" 1. NP " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
10	K	742999110 SPC	D+M Svítidlo signalizační - Specifikace dle PD	kus	4,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Svítidlo signalizační LED "					
	VV		" 1. PP část A " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (3,0)		3,00000			
	VV		Součet		4,00000			
11	K	742999111 SPC	D+M Táhlo nouzového volání - Specifikace dle PD	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Táhlo nouzového volání "					
	VV		" 1. PP část A " (1,0)		1,00000			
	VV		" 1. NP " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		5,00000			
12	K	742999112 SPC	D+M Terminál pacienta s tlačítkem - Specifikace dle PD	kus	9,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství níže neuvedeného. "					
	VV		" Terminál pacienta s tlačítkem "					
	VV		" 1. NP " (9,0)		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
13	K	742999113 SPC	D+M Software - Licence pro hlavní terminál - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně veškerého nutného příslušenství a prací níže neuvedeného. "					
	VV		" Licence pro hlavní terminál - software. " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
14	K	742999114 SPC	D+M Software - Databáze historie volání - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně veškerého nutného příslušenství a prací níže neuvedeného. "					
	VV		" Databáze historie volání - software. " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
15	K	742999115 SPC	D+M Software - Prohlížeč historie - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně veškerého nutného příslušenství a prací níže neuvedeného. "					
	VV		" Prohlížeč historie - software. " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	742999116 SPC	D+M Patch kkabel - Specifikace dle PD	kus	41,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství a prací níže neuvedeného. "					
	VV		" Patch kabel dl. 0,3 m " (41,0)		41,00000			
	VV		Součet		41,00000			
17	K	742999117 SPC	D+M Konektor vč. ochrany a proměření RJ 45 - Specifikace dle PD	kus	86,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení do kabelů, a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Konektor vč. ochrany a proměření RJ 45 - Cat 5e. " (86,0)		86,00000			
	VV		Součet		86,00000			
18	K	742999118 SPC	D+M Ostatní drobný instalační materiál - Specifikace dle PD	sada	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky.... "					
	VV		" Ostatní drobný materiál nutný pro práci. " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
19	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "					
20	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (10,0)		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
	D	D1	Elektromontážní práce - Dorozumivací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL) - Oživení, konfigurace a ostatn				0,00	
21	K	742999201 SPC	Kontrola vedení	sada	2,00000		0,00	vlastní
	VV		" Kontrola vedení " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
22	K	742999202 SPC	Instalace a konfigurace systému	sada	2,00000		0,00	vlastní
	VV		" Instalace a konfigurace systému " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
23	K	742999203 SPC	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	sada	2,00000		0,00	vlastní
	VV		" Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
24	K	742999204 SPC	Kontrolní dny	hod	8,00000		0,00	vlastní
	VV		" Kontrolní dny " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
25	K	742999205 SPC	Ekologická likvidace odpadu	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Ekologická likvidace odpadu " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
26	K	742999206 SPC	Úklid staveniště	hod	4,00000		0,00	vlastní
	VV		" Úklid staveniště " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
27	K	742999207 SPC	Doprava	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Doprava " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
28	K	742999208 SPC	Vypracování PD skutečného provedení stavby	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Vypracování PD " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	D2	Elektromontážní práce - Dorozumivací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL) - Slaboproudé rozvody - dodávka				0,00	
29	K	742999301 SPC	D+M Jistič jednofázový - Specifikace dle PD	kus	2,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně montáže, zapojení. "					
VV			" Jistič jednofázový 16A, 16B/1. " (2,0)		2,00000			
VV			Součet		2,00000			
30	K	742999302 SPC	D+M Kabel do trubek, nebo lišt LSOH - UTP Cat. 5e - Specifikace dle PD	m	1 800,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně montáže, zapojení. "					
VV			" Kabel UTP Cat 5e " (1800,0)		1 800,00000			
VV			Součet		1 800,00000			
31	K	742999303 SPC	D+M Vodič do trubek, nebo lišt - CYA 2×1,5 - Specifikace dle PD	m	20,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně montáže, zapojení. "					
VV			" Vodič CYA 2×1,5. " (20,0)		20,00000			
VV			Součet		20,00000			
32	K	742999304 SPC	D+M Vodič do trubek, nebo lišt - CYKY-J 3×2,5 - Specifikace dle PD	m	50,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně montáže, zapojení. "					
VV			" Vodič CYKY-J 3×2,5. " (50,0)		50,00000			
VV			Součet		50,00000			
33	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,74. "					
34	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (5,0)		5,00000			
VV			Součet		5,00000			
D	D3		Elektromontážní práce - Dorozumívací systém SESTRA-PACIENT (MEDICAL) - Hrubá instalace - trubkování				0,00	
35	K	742999401 SPC	D+M Instalační krabice pod omítku - KO 125 - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně montáže, zapojení. "					
VV			" Instalační krabice KO 125 " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
36	K	742999402 SPC	D+M Instalační krabice pod omítku - KP 68 - Specifikace dle PD	kus	9,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně montáže, zapojení. "					
VV			" Instalační krabice KP 68KA "					
VV			" 1. NP " (9,0)		9,00000			
VV			Součet		9,00000			
37	K	742999403 SPC	D+M Instalační dvojkrabice pod omítku - Specifikace dle PD	kus	4,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně montáže, zapojení. "					
VV			" Instalační dvojkrabice KP 64/2KA "					
VV			" 1. NP " (4,0)		4,00000			
VV			Součet		4,00000			
38	K	742999404 SPC	D+M Instalační trojkrabice pod omítku - Specifikace dle PD	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			" Včetně montáže, zapojení. "					
VV			" Instalační trojkrabice KP 64/3KA. "					
VV			" 1. NP " (1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
39	K	742999405 SPC	D+M Trubka pod omítku - PVC 16 - Specifikace dle PD	m	210,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Včetně montáže, zapojení. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Trubka pod omítku z PVC Ø 16. " (210,0)		210,00000			
VV			Součet		210,00000			
40	K	742999406 SPC	D+M Trubka pod omítku - PVC 25 - Specifikace dle PD	m	300,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Včetně montáže, zapojení. "</i>					
VV			" Trubka pod omítku z PVC Ø 25. " (300,0)		300,00000			
VV			Součet		300,00000			
41	K	742999407 SPC	D+M Trubka pod omítku - PVC 32 - Specifikace dle PD	m	200,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Včetně montáže, zapojení. "</i>					
VV			" Trubka pod omítku z PVC Ø 32. " (200,0)		200,00000			
VV			Součet		200,00000			
42	K	742999409 SPC	D+M Držák kabelového svazku - Specifikace dle PD	kus	240,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Včetně montáže, zapojení. "</i>					
VV			" Držák kabelového svazku KKS 15. " (240,0)		240,00000			
VV			Součet		240,00000			
43	K	742999410 SPC	D+M Pomocné montážní a stavební práce - Specifikace dle PD	hod	32,00000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce. "</i>					
VV			" Pomocné montážní a stavební práce. " (32,0)		32,00000			
VV			Součet		32,00000			
44	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m - 0,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742201					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. "</i> <i>V tomto případě je to hodnota 0,74. "</i>					
45	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "</i>					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " (20,0)		20,00000			
VV			Součet		20,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-1 - SADOVÉ ÚPRAVY - PŘED OBJEKTEM

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis: **D.1.4.10.1.-1 - SADOVÉ ÚPRAVY - PŘED OBJEKTEM**

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ

Soupis: D.1.4.10.1.-1 - SADOVÉ ÚPRAVY - PŘED OBJEKTEM

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	728,17000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151103								
VV " Odstranění travin před objektem. "								
VV " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " 3,6+6,6+100,8+31,1+157,7+43,5+3,2+346,5								
VV " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu od 1:5 do 1:2 " 16,55								
VV " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu od 1:2 do 1:1 " 77,4								
VV " Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu přes 1:1 " 15,1								
VV " Odečet půdorysné plochy za svahy " -((11,95)+(30,83+11,6+12,3)+(7,2))								
VV Součet								
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	130,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101								
P Poznámka k položce:								
VV " V ceně také odstranění kořenů vč případných zemních prací pro přístup k nim. "								
VV POZN: Pro rozpočet je uvažována celková půdorysná plocha pro odstranění křovin s ozn: 11 a 22. "								
VV " Odstranění keřů a stromů do Ø 100 mm nutných pro provedení prací - před objektem "								
VV " Odstranění křovin - ozn. 10 " 3,0								
VV " Odstranění křovin s nutností povolení pro jejich kácení - ozn. 11, 22 " (41,6+27,6)								
VV " Odstranění křovin - ozn. 20 " 7,0								
VV " Odstranění křovin - ozn. 13, 14, 15 " 4,0+4,0+4,0								
VV " Odstranění křovin - ozn. 26 " 9,0								
VV " Odstranění křovin - ozn. 22b " 18,3								
VV " Odstranění skupiny stromů Ø do 100 mm - ozn. 18, 19 " 6,0+6,0								
VV Součet								
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121								
P Poznámka k položce:								
VV " V ceně obsaženo kácení, odvětvení a uložení dřevin na skládku k přípravě na likvidaci "								
VV " Kácení stromů nutných pro provedení prací "								
VV " Kácení stromů - ozn. 12, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 29. " 9								
VV " Kácení stromů vícekmennů - ozn. 9 (4×), 21 (2×). " 4+2								
VV Součet								
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101								
P Poznámka k položce:								
VV " V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "								
VV " Odstranění pařezů kácených stromů. "								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Ostranění pařezů kácených stromů jehličnatých " 9+6		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	197,05000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
	P		Poznámka k položce: " V ceně uložení ornice na skládku do 50 m se složením / naložení na dopravní prostředek. "					
	VV		" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "					
	VV		" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:5 " 3,6+6,6+31,1+43,5+3,2		88,00000			
	VV		" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:2 " 16,55		16,55000			
	VV		" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:1 " 77,4		77,40000			
	VV		" Sejmutí ornice z plochy sklonu přes 1:1 " 15,1		15,10000			
	VV		Součet		197,05000			
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	531,12000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
	P		Poznámka k položce: " V ceně uložení ornice na skládku do 50 m se složením / naložení na dopravní prostředek. "					
	VV		" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 m2 do 500 m2 "					
	VV		" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:5 " 157,7+100,8+346,5		605,00000			
	VV		" Odečet půdorysné plochy za svahy " -((11,95)+(30,83+11,6+12,3)+(7,2))		-73,88000			
	VV		Součet		531,12000			
7	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201					
	P		Poznámka k položce: " Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu "					
	VV		" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. "					
	VV		" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. " 15		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
8	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	111,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111121					
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (11,0+10,4+0,9+36,1+17,2)+(35,9)		111,50000			
	VV		Součet		111,50000			
9	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	44,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111122					
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 21,2+23,0		44,20000			
	VV		Součet		44,20000			
10	K	181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	43,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111123					
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 15,1+28,6		43,70000			
	VV		Součet		43,70000			
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	111,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
	VV		" Rozprostření ornice při souvislé ploše do 100 m2 "					
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté / dovezené ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - položením travního koberce " (75,6)+(35,9)		111,50000			
	VV		Součet		111,50000			
12	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	36,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
	VV		" Úprava terénu pro položení ornice - ve středové části zatravněného ostrůvku. "					
	VV		" Úprava terénu - sklon do 1:2 " 21,2		21,20000			
	VV		" Úprava terénu - sklon do 1:1 " 15,1		15,10000			
	VV		Součet		36,30000			
13	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	51,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151112					
	VV		" Úprava terénu pro položení ornice - boční část před objektem. "					
	VV		" Úprava terénu - sklon do 1:2 " 23,0		23,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Úprava terénu - sklon do 1:1 " 28,6		28,60000			
	VV		Součet		51,60000			
14	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	87,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023					
	VV		" Rozprostření ornice při souvislé ploše do 100 m2 "					
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté / dovezené ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - položením travního koberce - svah do 1:2 "		44,20000			
	VV		21,2+23,0					
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté / dovezené ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - položením travního koberce - svah do 1:1 "		43,70000			
	VV		15,1+28,6					
	VV		Součet		87,90000			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	33,89800		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Poznámka k položce:					
	P		" Rezerva dovozu ornice jako podklad pod travní koberec z důvodu nekalitní sejmuté ornice / nenaházející se všude - uvažováno pro 50 % plochy "					
	VV		" Rezerva dovozu " (((111,5+44,2+43,7)*0,2)*0,5)*1,7		33,89800			
	VV		Součet		33,89800			
16	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	111,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411151					
	VV		" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " (75,6)+(35,9)		111,50000			
	VV		Součet		111,50000			
17	K	181411152	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	44,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411152					
	VV		" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " 21,2+23,0		44,20000			
	VV		Součet		44,20000			
18	K	181411153	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	43,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411153					
	VV		" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " 15,1+28,6		43,70000			
	VV		Součet		43,70000			
19	M	00570010	koberec travní	m2	209,37000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Koberec travní " (111,5+44,2+43,7)*1,05		209,37000			
	VV		Součet		209,37000			
20	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	223,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403152					
	VV		" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha - 2x " (111,5)*2		223,00000			
	VV		Součet		223,00000			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	392,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
	VV		" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (111,5)*1		111,50000			
	VV		" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x - přívěs stávajícího trávníku " (281,3)*1		281,30000			
	VV		Součet		392,80000			
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	615,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161					
	VV		" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha " (111,5)*2		223,00000			
	VV		" Válení položeného travního koberce pro vyrovnaní nerovností " (111,5)*1		111,50000			
	VV		" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x - přívěs stávajícího trávníku " (281,3)*1		281,30000			
	VV		Součet		615,80000			
23	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	88,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403252					
	VV		" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha - 2x " (44,2)*2		88,40000			
	VV		Součet		88,40000			
24	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	132,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403261					
	VV		" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha " (44,2)*2		88,40000			
	VV		" Válení položeného travního koberce pro vyrovnaní nerovností " (44,2)*1		44,20000			
	VV		Součet		132,60000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	44,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403253					
	VV		" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (44,2)*1		44,20000			
	VV		Součet		44,20000			
26	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	43,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403353					
	VV		" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (43,7)*1		43,70000			
	VV		Součet		43,70000			
27	K	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	131,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403371					
	VV		" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha " (43,7)*2		87,40000			
	VV		" Válení položeného travního koberce pro vyrovnaní nerovností " (43,7)*1		43,70000			
	VV		Součet		131,10000			
28	K	183451351	Provzdušnění travníku s příděvem travního osiva pl do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	281,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183451351					
	VV		" Provzdušnění travníku s příděvem osiva - obnova stávajícího travníku - středový prostor před objektem " 281,3		281,30000			
	VV		Součet		281,30000			
29	K	183451431	Prořezání travníku s příděvem pl do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	281,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183451431					
	VV		" Prořezání travníku s příděvem osiva - obnova stávajícího travníku - středový prostor před objektem " 281,3		281,30000			
	VV		Součet		281,30000			
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,81300		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	" Osivo pro provzdušnění travníku s příděvem - spotřeba 5 g/m2 " (281,3)*0,005		1,40650			
		VV	" Osivo pro prořezání travníku s příděvem - spotřeba 5 g/m2 " (281,3)*0,005		1,40650			
		VV	Součet		2,81300			
31	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	281,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183451511					
	VV		" Provedení zapískování travníku vrstvou písku - příděv zatravněné plochy středového oválu před vstupem " 281,3		281,30000			
	VV		Součet		281,30000			
32	M	58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	2,75674		0,00	vlastní
		VV	" Písek pro zapískování travníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (281,3)*0,0098		2,75674			
		VV	Součet		2,75674			
33	K	183911901 SPC	Dvojnásobný postřik travníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	281,30000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně i dodávka vody "					
		VV	" Dvojnásobný postřik travníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (281,3)		281,30000			
		VV	Součet		281,30000			
34	M	25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu travníku	l	0,28130		0,00	vlastní
		VV	" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(281,3))*2		0,28130			
		VV	Součet		0,28130			
35	K	184215901 SPC	Zajištění travního koberce kolíky	m2	87,90000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné práce související se zajištěním travního koberce - dodávka kolíků vč. případné úpravy, jejich případné odstranění po zakořenění koberce vč. úpravy po odstranění, kolíků do země, veškerý nutný kotvicí materiál a nutné příslušenství nutné pro zajištění travního koberce ve svahu proti posunu. " " POZN: Cena vztažena na m2 svahu koberce. Množství kolíků závisí na rozměru pásů koberce, způsobu pokládky, apod. " " Zajištění jednotlivých pásů travního koberce kolíky proti jejímu posunu před zakořeněním. "					
		VV	" Kolíky pro koberec ve svahu ve sklonu přes 1:5 do 1:2 " (44,2)		44,20000			
		VV	" Kolíky pro koberec ve svahu ve sklonu přes 1:2 do 1:1 " (43,7)		43,70000			
		VV	Součet		87,90000			
36	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	785,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (111,5)*2		223,00000			
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav - příděv stávajícího travníku. " (281,3)*2		562,60000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		785,60000			
37	K	184813512	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	88,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813512						
	VV		"Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (44,2)*2		88,40000			
	VV		Součet		88,40000			
38	K	184813513	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně	m2	87,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813513						
	VV		"Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (43,7)*2		87,40000			
	VV		Součet		87,40000			
39	K	184818241	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818241						
	VV		"Ochrana stávajících stromů - ve středové části " (6,0)		6,00000			
	VV		"Ochrana stávajících stromů - podél nového chodníku " (4,0)		4,00000			
	VV		Součet		10,00000			
40	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818242						
	VV		"Ochrana stávajících stromů - ve středové části " (3,0)		3,00000			
	VV		"Ochrana stávajících stromů - podél nového chodníku " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		5,00000			
41	K	184818243	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818243						
	VV		"Ochrana stávajících stromů - u pavilonu A " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
42	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01567		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113						
	VV		"Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((111,5)*0,09)/1000		0,01004			
	VV		"Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv - přísev stávajícího trávníku " ((281,3)*0,02)/1000		0,00563			
	VV		Součet		0,01567			
43	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	t	0,00398		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802123						
	VV		"Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((44,2)*0,09)/1000		0,00398			
	VV		Součet		0,00398			
44	K	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1	t	0,00393		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802133						
	VV		"Hnojení půdy travnatých ploch hnojiv " ((43,7)*0,09)/1000		0,00393			
	VV		Součet		0,00393			
45	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg	23,57200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - travní koberec - spotřeba 90 g/m2 " (111,5+44,2+43,7)*0,09		17,94600			
	VV		"Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - obnova stávajícího trávníku ve vnitrobloku - spotřeba 20 g/m2 " (281,3)*0,02		5,62600			
	VV		Součet		23,57200			
46	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	281,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111						
	VV		"Ošetření trávníku - přísev ve středovém oválu před vstupem " 281,3		281,30000			
	VV		Součet		281,30000			
47	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	90,95850		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312						
	VV		"Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " (111,5+44,2+43,7)*0,015		2,99100			
	VV		"Porealizační péče o trávník: - 15l na 1 m2, 2x denně po dobu 14 dní. " ((111,5+44,2+43,7)*0,015*2)*14		83,74800			
	VV		"Zalití travnatých ploch po výsadbě -obnova stávajícího trávníku - 15 l na 1 m2 " 0,015*(281,3)		4,21950			
	VV		Součet		90,95850			
48	K	997231611 SPC	Nakládání biologického odpadu na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,25000		0,00	vlastní
	VV		"Nálkady spojené s odstranění stávajících stromů, keřů, travin - předpokládaná hmotnost - cca 3,25 t "					
	VV		"Odvoz biologického odpadu " (3,25)		3,25000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,25000			
49	K	997231561 SPC	Vodorovná doprava biologického odpadu do 1 km se složením a hrubým urovnáním.	t	3,25000		0,00	vlastní
	VV		" Vodorovné přemístění biologického odpadu na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu " (3,25)		3,25000			
	VV		Součet		3,25000			
50	K	997231569 SPC	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do 10 km	t	29,25000		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do 10 km "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu " (3,25)*9		29,25000			
	VV		Součet		29,25000			
51	K	997231901 SPC	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / do kompostáren odpadu biologického rozložitelného kód odpadu 20 02 01	t	3,25000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz biodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce " (3,25)		3,25000			
	VV		Součet		3,25000			
52	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,88000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Pro zpětné přemístění uvažováno 50 % z celkového množství nové ornice z důvodu předpokladu nekvalitní zeminy. "					
	VV		" Odvoz zeminy na meziskládku a z meziskládky - ornice "					
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku " ((111,5+44,2+43,7)*0,2)*0,5		19,94000			
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " ((111,5+44,2+43,7)*0,2)*0,5		19,94000			
	VV		Součet		39,88000			
53	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,88000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také složení zeminy "					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - ornice - na meziskládku a z meziskládku do 500 m "					
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku " ((111,5+44,2+43,7)*0,2)*0,5		19,94000			
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " ((111,5+44,2+43,7)*0,2)*0,5		19,94000			
	VV		Součet		39,88000			
54	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,94000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		" Uložení ornice na meziskládku " ((111,5+44,2+43,7)*0,2)*0,5		19,94000			
	VV		Součet		19,94000			
55	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	125,69400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		" Odvoz zeminy z meziskládky na trvalou skládku - ornice "					
	VV		" Odvoz ornice " (728,17)*0,2-19,94		125,69400			
	VV		Součet		125,69400			
56	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,69400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz ornice na skládku " (125,694)		125,69400			
	VV		Součet		125,69400			
57	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 256,94000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz ornice na skládku " (125,694)*10		1 256,94000			
	VV		Součet		1 256,94000			
58	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	125,69400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (125,694)		125,69400			
	VV		Součet		125,69400			
59	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	213,67980		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 1,7 → 1 m3 ≈ 1,7 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "							
	P		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (125,694)*1,7		213,67980			
	VV		Součet		213,67980			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	41,28700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311 VV " Přesun hmot pro sadové úpravy kolem objektu a ve vnitrobloku. " 41,287 VV Součet 41,28700							
61	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291 Poznámka k položce: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. - např. odstranění nevhodných příměsí a kemnů při sejmutí ornice. " VV " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV " (25,0) VV Součet 25,00000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis:
D.1.4.10.1.-2 - SADOVÉ ÚPRAVY - OKOLO OBJEKTU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ
Soupis: **D.1.4.10.1.-2 - SADOVÉ ÚPRAVY - OKOLO OBJEKTU**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, OPLOCENÍ

Soupis: D.1.4.10.1.-2 - SADOVÉ ÚPRAVY - OKOLO OBJEKTU

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	224,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111111101						
	VV	" Odstranění původních travin z plochy sklonu do 1:5 " (127,5+23,5+12,2+61,5)				224,70000		
	VV	Součet				224,70000		
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	49,15856		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101						
	P	Poznámka k položce: " V ceně také odstranění kořenů vč případných zemních prací pro přístup k nim. " POZN: Odstranění křovin s ozn. 33, 45 a 50 uvedeno také v soupise "I-D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, VENKOVNÍ VYBAVENÍ, MOBILIÁŘ", neboť není jasné posput prací a tyto křoviny zasahují do výkopů obou částí. "						
	VV	" Odstranění keřů a stromů do Ø 100 mm nutných pro provedení prací - ve vnitrobloku. "						
	VV	" Odstranění křovin (tují - živého plotu) ve vnitrobloku - ozn 33, 34 " (5*2)*0,7				7,00000		
	VV	" Odstranění křovin (pěnišník hybrid) ve vnitrobloku - ozn 43, 45, 47, 49 " (4)*1,4				5,60000		
	VV	" Odstranění křovin (břečťan popínavý) ve vnitrobloku - ozn 50 " (4,8*3,5+3,2*(2*3,14*0,61))				29,05856		
	VV	" Odstranění křovin neuvedených v kácení okolo oplocení - odhad plochy - 7,5 m2 " 7,5				7,50000		
	VV	Součet				49,15856		
3	K	119999903 SPC	Ochrana / dočasná demontáž, uskladnění a zpětná montáž oplocení vč. případné úpravy kolem tují v atíru - Specifikace dle PD	m	37,00000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " Součást soupisu "D.1.4.10.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - OKOLO OBJEKTU". " " V ceně věci pro případnou ochranu - ochranné prvky (geotextilie, desky, apod.) či práce a materiál související s dočasnou demontáží, přesunem na skládku a z ní, zpětnou montáží a případnou výměnou - kotvicí prvky a materiál, nátěr vč. odstranění původního, případná dodávky nových planěk, a další práce související s ochrou či dočasnou demontáží oplocení. "						
4	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	224,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112003						
	P	Poznámka k položce: " V ceně odhození ornice na skládku do 3,0 m / naložení na dopravní prostředek. "						
	VV	" Sejmutí ornice ručně "						
	VV	" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:5 " (127,5+23,5+12,2+61,5)				224,70000		
	VV	Součet				224,70000		
5	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	225,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111121						
	VV	" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (49,9+3,7+1,0+172,4+0,6+1,6+0,4+1,0+0,3)-(5,0)				225,90000		
	VV	Součet				225,90000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111122					
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 6,6		6,60000			
	VV		Součet		6,60000			
7	K	181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	4,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111123					
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy + plocha s kokosovou rohoží " 4,3		4,30000			
	VV		Součet		4,30000			
8	K	181111124	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:1	m2	27,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111124					
	VV		" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy + plocha s kokosovou rohoží " 27,1		27,10000			
	VV		Součet		27,10000			
9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	225,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
	VV		" Rozprostření ornice ručně "					
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté / dovezené ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - položením travního koberce " 225,9		225,90000			
	VV		Součet		225,90000			
10	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	225,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411151					
	VV		" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " 225,9		225,90000			
	VV		Součet		225,90000			
11	K	181411152	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411152					
	VV		" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " 6,6		6,60000			
	VV		Součet		6,60000			
12	K	181411153	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	4,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411153					
	VV		" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " 4,3		4,30000			
	VV		Součet		4,30000			
13	K	181411154 SPC	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:1	m2	27,10000		0,00	vlastní
	VV		" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " 27,1		27,10000			
	VV		Součet		27,10000			
14	M	00570010	koberec travní	m2	277,09500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Koberec travní " (225,9+6,6+4,3+27,1)*1,05		277,09500			
	VV		Součet		277,09500			
15	K	181411901 SPC	Zajištění travního koberce kolíky	m2	38,00000		0,00	vlastní
		Poznámka k položce:						
	P		" V ceně veškeré nutné práce související se zajištěním travního koberce - dodávka kolíků vč. případné úpravy, jejich případné odstranění po zakořenění koberce vč. úpravy po odstranění, kolíků do země, veškerý nutný kotvicí materiál a nutné příslušenství nutné pro zajištění travního koberce ve svahu proti posunu. "					
			" POZN: Cena vztahena na m2 svahu koberce. Množství kolíků závisí na rozměru pásů koberce, způsobu pokládky, apod. "					
	VV		" Zajištění jednotlivých pásů travního koberce kolíky proti jejímu posunu před zakořeněním. "					
	VV		" Kolíky pro koberec ve svahu ve sklonu přes 1:5 do 1:2 " (6,6)		6,60000			
	VV		" Kolíky pro koberec ve svahu ve sklonu přes 1:2 do 1:1 " (4,3)		4,30000			
	VV		" Kolíky pro koberec ve svahu ve sklonu přes 1:1 " (27,1)		27,10000			
	VV		Součet		38,00000			
16	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1	m2	4,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182111111					
	VV		" Provedení trvalého zpevnění svahu na boční straně protierozní textilií - kokosovou rohoží 700 g/m2. "					
	VV		" Provedení kokosové geotextilie jako zpevnění svahu sklonu 1:1. " 4,3		4,30000			
	VV		Součet		4,30000			
17	K	182111112	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:1 do 1:0,7	m2	27,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182111112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Provedení trvalého zpevnění svahu na boční straně protierozní textilí - kokosovou rohoží 700 g/m2. "					
	VV		" Provedení kokosové geotextilie jako zpevnění svahu sklonu 1,5:1. " 27,1		27,10000			
	VV		Součet		27,10000			
18	M	61894013	<i>síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2</i>	m2	36,11000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Protierozní síť z kokosových vláken proti zajištění svahu. " (4,3+27,1)*1,15		36,11000			
	VV		Součet		36,11000			
19	K	182112121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	9,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182112121					
	VV		" Úprava terénu pro položení ornice - svah kolem objektu u části nové přístavby - 25 % z plochy. "					
	VV		" Úprava terénu - sklon do 1:2 " (6,6)*0,25		1,65000			
	VV		" Úprava terénu pro položení ornice - svah pokrytý kokosovou rohoží - 25 % z plochy. "					
	VV		" Úprava terénu - sklon 1:1 " (4,3)*0,25		1,07500			
	VV		" Úprava terénu - sklon 1,5:1 " (27,1)*0,25		6,77500			
	VV		Součet		9,50000			
20	K	182113121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m2	15,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182113121					
	VV		" Úprava terénu pro položení ornice - svah kolem objektu u části nové přístavby - 40 % z plochy. "					
	VV		" Úprava terénu - sklon do 1:2 " (6,6)*0,4		2,64000			
	VV		" Úprava terénu pro položení ornice - svah pokrytý kokosovou rohoží - 40 % z plochy. "					
	VV		" Úprava terénu - sklon 1:1 " (4,3)*0,4		1,72000			
	VV		" Úprava terénu - sklon 1,5:1 " (27,1)*0,4		10,84000			
	VV		Součet		15,20000			
21	K	182114121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m2	13,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182114121					
	VV		" Úprava terénu pro položení ornice - svah kolem objektu u části nové přístavby - 35 % z plochy. "					
	VV		" Úprava terénu - sklon do 1:2 " (6,6)*0,35		2,31000			
	VV		" Úprava terénu pro položení ornice - svah pokrytý kokosovou rohoží - 35 % z plochy. "					
	VV		" Úprava terénu - sklon 1:1 " (4,3)*0,35		1,50500			
	VV		" Úprava terénu - sklon 1,5:1 " (27,1)*0,35		9,48500			
	VV		Součet		13,30000			
22	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	38,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123					
	VV		" Rozprostření ornice ručně "					
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté / dovezené ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - položením travního koberce - svah do 1:2 "		6,60000			
	VV		6,6					
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté / dovezené ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - položením travního koberce - svah do 1:1 - plocha s kokosovou rohoží "					
	VV		4,3		4,30000			
	VV		" Zpětné rozprostření sejmuté / dovezené ornice v tl. 200 mm - před výsadbou - položením travního koberce - svah přes 1:1 - plocha s kokosovou rohoží "					
	VV		27,1		27,10000			
	VV		Součet		38,00000			
23	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	35,89040		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		" Rezerva dovozu ornice jako podklad pod travní koberec z důvodu nekalitní sejmuté ornice / nenacházející se všude - uvažováno pro 40 % plochy "					
	VV		" Rezerva dovozu " (((225,9+6,6+4,3+27,1)*0,2)*0,4)*1,7		35,89040			
	VV		Součet		35,89040			
24	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	451,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403152					
	VV		" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha - 2x " (225,9)*2		451,80000			
	VV		Součet		451,80000			
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
	VV		" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (225,9)*1		225,90000			
	VV		" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x - přisev stávajícího trávníku " (74,3)*1		74,30000			
	VV		Součet		300,20000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	752,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161					
		VV	" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha " (225,9)*2		451,80000			
		VV	" Válení položeného travního koberce pro vyrovnaní nerovností " (225,9)*1		225,90000			
		VV	" Příprava zeminy po výsevu nového travníku - zatravněná plocha - 1x - přívěs stávajícího travníku " (74,3)*1		74,30000			
		VV	Součet		752,00000			
27	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	13,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403252					
		VV	" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha - 2x " (6,6)*2		13,20000			
		VV	Součet		13,20000			
28	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403253					
		VV	" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (6,6)*1		6,60000			
		VV	Součet		6,60000			
29	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	19,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403261					
		VV	" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha " (6,6)*2		13,20000			
		VV	" Válení položeného travního koberce pro vyrovnaní nerovností " (6,6)*1		6,60000			
		VV	Součet		19,80000			
30	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	4,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403353					
		VV	" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (4,3)*1		4,30000			
		VV	Součet		4,30000			
31	K	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	12,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403371					
		VV	" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha " (4,3)*2		8,60000			
		VV	" Válení položeného travního koberce pro vyrovnaní nerovností " (4,3)*1		4,30000			
		VV	Součet		12,90000			
32	K	183403901 SPC	Obdělání půdy před položením travního koberce ve svahu přes 1:1 pod kokosovou rohož	m2	54,20000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně veškeré práce nutné pro přípravu před provedením ve svahu způsobem dle možností - vláčení, válení, hrabání, dusání, apod. " " POZN: Množství stanoveno jen pro 2 provedení. Případně více provedení je třeba zohlednit v ceně. "					
		VV	" Obdělání půdy ve svahu před travním kobercem - realizací sadových úprav. "					
		VV	" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha " (27,1)*2		54,20000			
		VV	Součet		54,20000			
33	K	183451351	Provzdušnění travníku s přívěsem travního osiva pl do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183451351					
		VV	" Provzdušnění travníku s přívěsem osiva - obnova stávajícího travníku ve vnitrobloku " 53,1+21,2		74,30000			
		VV	Součet		74,30000			
34	K	183451431	Prořezání travníku s přívěsem pl do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183451431					
		VV	" Prořezání travníku s přívěsem osiva - obnova stávajícího travníku " 53,1+21,2		74,30000			
		VV	Součet		74,30000			
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,74300		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	" Osivo pro provzdušnění travníku s přívěsem - spotřeba 5 g/m2 " (74,3)*0,005		0,37150			
		VV	" Osivo pro prořezání travníku s přívěsem - spotřeba 5 g/m2 " (74,3)*0,005		0,37150			
		VV	Součet		0,74300			
36	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	74,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183451511					
		VV	" Provedení zapískování travníku vrstvou písku - obnova zatravněné plochy ve vnitrobloku " 74,3		74,30000			
		VV	Součet		74,30000			
37	M	58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,72814		0,00	vlastní
		VV	" Písek pro zapískování travníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (74,3)*0,0098		0,72814			
		VV	Součet		0,72814			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávniku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	74,30000		0,00	vlastní
	VV		" Dvojnásobný postřik trávniku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (74,3)		74,30000			
	VV		" V ceně i dodávka vody "					
	VV		Součet		74,30000			
39	M	25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávniku	/	0,07430		0,00	vlastní
	VV		" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(74,3))*2		0,07430			
	VV		Součet		0,07430			
40	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	600,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (225,9)*2		451,80000			
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav - přísev stávajícího trávniku. " (74,3)*2		148,60000			
	VV		Součet		600,40000			
41	K	184813512	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	13,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813512					
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (6,6)*2		13,20000			
	VV		Součet		13,20000			
42	K	184813513	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně	m2	8,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813513					
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (4,3)*2		8,60000			
	VV		Součet		8,60000			
43	K	184813514	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:1 ručně	m2	54,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813514					
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (27,1)*2		54,20000			
	VV		Součet		54,20000			
44	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,02200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
45	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	t	0,00059		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802123					
	VV		" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivý " ((6,6)*0,09)/1000		0,00059			
	VV		Součet		0,00059			
46	K	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1	t	0,00039		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802133					
	VV		" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivý " ((4,3)*0,09)/1000		0,00039			
	VV		Součet		0,00039			
47	K	185802143	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:1	t	0,00244		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802143					
	VV		" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivý " ((27,1)*0,09)/1000		0,00244			
	VV		Součet		0,00244			
48	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	25,23700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - travní koberec - spotřeba 90 g/m2 " (225,9+6,6+4,3+27,1)*0,09		23,75100			
	VV		" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - obnova stávajícího trávniku ve vnitrobloku - spotřeba 20 g/m2 " (74,3)*0,02		1,48600			
	VV		Součet		25,23700			
49	K	184806301 SPC	Ochrana kmene a kořenové části stávajících křovin a kořenů stávajících stromů vč. nutných prořezů kořenů - Specifikace dle PD	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškerý nutný materiál pro ochranu kmene a kořenových částí stromů, křovin, vč. nutného řezání a veškerých dalších nutných prací a materiálů souvisejících s ochranou. V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace sutí. " " V ceně také případný odvoz biologického odpadu z případného prořezu a úprav. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Ochrana stávajících stromů a křovin při provádění stavební prací vč. případného nutného prořezu a pozdějšího odstranění ochrany. " (3,0)					
	VV				3,00000			
	VV		Součet		3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	74,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
	VV		" Ošetření trávníku - přívěs ve ve vnitrobloku " 74,3		74,30000			
	VV		Součet		74,30000			
51	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	115,91100		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		" Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " (225,9+6,6+4,3+27,1)*0,015		3,95850			
	VV		" Porealizační péče o trávník: - 15l na 1 m2, 2x denně po dobu 14 dní. " ((225,9+6,6+4,3+27,1)*0,015*2)*14		110,83800			
	VV		" Zalití travnatých ploch po výsadbě -obnova stávajícího trávníku - 15 l na 1 m2 " 0,015*(74,3)		1,11450			
	VV		Součet		115,91100			
52	K	997221161 SPC	Přesun biologického odpadu ruční na hromady pro odvoz do vzdálenosti 200 m	t	0,50000		0,00	vlastní
	VV		" Přesun biologického odpadu ruční na hromady pro odvoz do vzdálenosti 200 m - předpokládaná hmotnost - cca 0,5 t "					
	VV		" Přesun ruční biologického odpadu z vnitrobloku, kolem objektu pro odvoz " (0,5)		0,50000			
	VV		Součet		0,50000			
53	K	997231611 SPC	Nakládání biologického odpadu na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,50000		0,00	vlastní
	VV		" Náklady spojené s odstranění stávajících stromů, keřů, travin - předpokládaná hmotnost - cca 0,5 t "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu " (0,5)		0,50000			
	VV		Součet		0,50000			
54	K	997231561 SPC	Vodorovná doprava biologického odpadu do 1 km se složením a hrubým urovnáním.	t	0,50000		0,00	vlastní
	VV		" Vodorovné přemístění biologického odpadu na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu " (0,5)		0,50000			
	VV		Součet		0,50000			
55	K	997231569 SPC	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do 10 km	t	4,50000		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy biologického odpadu - uvažována skládka ve vzdálenosti do 10 km "					
	VV		" Odvoz biologického odpadu " (0,5)*9		4,50000			
	VV		Součet		4,50000			
56	K	997231901 SPC	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / do kompostáren odpadu biologického rozložitelného kód odpadu 20 02 01	t	0,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		" POZN: Odpad zařazen dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce " (0,5)		0,50000			
	VV		Součet		0,50000			
57	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	76,60800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" POZN: Pro zpětné přemístění uvažováno 60 % z celkového množství potřeby ornice z důvodu předpokladu nekvalitní zeminy. "					
	VV		" Odvoz zeminy na meziskládku a z meziskládky - ornice "					
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku " (224,7)*0,2		44,94000			
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " ((225,9+6,6+4,3+27,1)*0,2)*0,6		31,66800			
	VV		Součet		76,60800			
58	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	76,60800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně také složení zeminy "					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy - ornice - na meziskládku a z meziskládky "					
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku " (224,7)*0,2		44,94000			
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " ((225,9+6,6+4,3+27,1)*0,2)*0,6		31,66800			
	VV		Součet		76,60800			
59	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1 455,55200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Uvažováno přemístění do 200 m - na meziskládku. "					
	VV		" Odvoz ornice - na meziskládku " ((224,7)*0,2)*19		853,86000			
	VV		" Odvoz ornice - z meziskládky pro zpětné použití " (((225,9+6,6+4,3+27,1)*0,2)*0,6)*19		601,69200			
	VV		Součet		1 455,55200			
60	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,94000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		" Uložení ornice na meziskládce " (224,7)*0,2		44,94000			
	VV		Součet		44,94000			
61	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,27200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		" Odvoz zeminy z meziskládky na trvalou skládku - ornice "					
	VV		" Odvoz ornice " (44,94)-31,668		13,27200			
	VV		Součet		13,27200			
62	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,27200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz ornice na skládku " (13,272)		13,27200			
	VV		Součet		13,27200			
63	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	132,72000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz ornice na skládku " (13,272)*10		132,72000			
	VV		Součet		132,72000			
64	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	13,27200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
	VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (13,272)		13,27200			
	VV		Součet		13,27200			
65	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,56240		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 1,7 → 1 m3 ≈ 1,7 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (13,272)*1,7		22,56240			
	VV		Součet		22,56240			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
66	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	42,23400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231411					
	VV		" Přesun hmot pro sadové úpravy kolem objektu a ve vnitrobloku. " 42,234		42,23400			
	VV		Součet		42,23400			
67	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	42,23400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231431					
	VV		" Příplatek k přesunu hmot pro sadové úpravy - kolem objektu a ve vnitrobloku. Uvažována vzdálenost do 200 m → 1× množství. " (42,234)*1		42,23400			
	VV		Součet		42,23400			
68	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	P		Poznámka k položce: " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. - např. odstranění nevhodných příměsí a kmenů při sejmutí ornice. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV " (25,0)		25,00000			
	VV		Součet		25,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY
Soupis: D.1.4.10.2.-1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - PŘED OBJEKTEM

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY
Soupis: **D.1.4.10.2.-1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - PŘED OBJEKTEM**

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
5 - Komunikace		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY

Soupis: D.1.4.10.2.-1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - PŘED OBJEKTEM

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					
		VV	" Rozebrání chodníků ze betonové čtvercové dlažby. "					
		VV	" Rozebrání dlažby chodníku " 1,5+2,7+4,1					
		VV	Součet					
					8,30000			
					8,30000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
		VV	" Rozebrání chodníků ze zámkové dlažby. "					
		VV	" Rozebrání dlažby chodníku - trvalé odstranění. " 17,9+2,1					
		VV	Součet					
					20,00000			
					20,00000			
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	61,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122					
		VV	" Odstrannění plochy kameniva pod zpevněnými plochami ručně. "					
		VV	" Odstranění podkladu pod chodníkem ze zámkové dlažby " 17,9+2,1					
		VV	" Odstranění podkladu pod chodníkem z betonové čtvercové dlažby " 1,5+2,7+4,1					
		VV	" Odstranění vrstev kameniva ručně. "					
		VV	" Odstranění okapových chodníků kolem objektu z kačírku " 7,7+25,3					
		VV	Součet					
					20,00000			
					8,30000			
					33,00000			
					61,30000			
4	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	4,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107123					
		VV	" Odstranění podkladu betonových ploch ručně "					
		VV	" Odstranění podkladu pod betonem - před bočním vstupem. " 4,8					
		VV	Součet					
					4,80000			
					4,80000			
5	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	4,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107136					
		VV	" Odstranění betonových ploch - vrchní vrstvy - ručně "					
		VV	" Odstranění betonové vrstvy - před bočním vstupem. " 4,8					
		VV	Součet					
					4,80000			
					4,80000			
6	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	983,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
		VV	" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy přes 200 m2. "					
		VV	" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací " 983,8					
		VV	Součet					
					983,80000			
					983,80000			
7	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	983,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243 " Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy přes 200 m2. " " Odstranění asfaltu v areálu " 983,8 Součet			983,80000 983,80000		
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112 Poznámka k položce: " V ceně také vybourání lože. " " Vytrhání ležatých obrub - silničních " 3,7 Součet			3,70000 3,70000		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	265,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 Poznámka k položce: " V ceně také vybourání lože. " " Vytrhání stojatých obrub - silničních " 75,5+34,8+41,6+89,3 " Vytrhání stojatých obrub - chodníkových " 24,3 Součet			241,20000 24,30000 265,50000		
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	54,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111 Poznámka k položce: " V ceně také vybourání lože. " " Vytrhání stojatých obrub - záhonových " 43,7+6,4+0,6+3,6 Součet			54,30000 54,30000		
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
12	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
13	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402					
14	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	5,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406					
15	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	3,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412					
16	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	30,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422					
17	K	119999901 SPC	D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění a bourání zpevněných ploch - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře (košů, laviček, ...), skříní (elektro, plyn, ...), sloupů VO, dopravních značek, informačních panelů, kamenného pomníku, atd. při provádění a bourání zpevněných ploch. " " V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s provedením a bouráním zpevněných ploch. V ceně také přesun hmot, případný odvoz a likvidace sutí. " P " POZN: Předpokládá se ochrana a zajištění vč. pozdějšího odstranění / demontáž a zpětná montáž následujícího množství a druhů prvků: - uliční vpustí – 2 ks; - kamenný pomník – 1 ks; - stávající šachty a konstrukce v zatravněném ostrůvku – 6 ks. " VV VV					
			" Ochrana stávajících prvků během prací " (1,0) Součet			1,00000 1,00000		
20	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	282,04245		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 Poznámka k položce: " V ceně také zohledněna lepivost vytěžené zeminy. " " Odkopávky pro zpevněné plochy ostatní - 45 % z celkového objemu . " " Odkopávka pro zpevněné plochy - asfaltová komunikace. " ((643,4)*0,41)*0,45			118,70730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - cementobetonový (CB) kryt " ((146,1)*0,36)*0,45		23,66820			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník. " ((122,7)*0,24)*0,45		13,25160			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník - reliéfní dlažba. " ((1,2)*0,24)*0,45		0,12960			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((44,1)*0,15)*0,45		2,97675			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně " ((643,4+146,1+(122,7+1,2))*0,3)*0,45		123,30900			
	VV		Součet		282,04245			
21	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	282,04245		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy ostatní - 45 % z celkového objemu . "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - asfaltová komunikace. " ((643,4)*0,41)*0,45		118,70730			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - cementobetonový (CB) kryt " ((146,1)*0,36)*0,45		23,66820			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník. " ((122,7)*0,24)*0,45		13,25160			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník - reliéfní dlažba. " ((1,2)*0,24)*0,45		0,12960			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((44,1)*0,15)*0,45		2,97675			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně " ((643,4+146,1+(122,7+1,2))*0,3)*0,45		123,30900			
	VV		Součet		282,04245			
22	K	122451103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	50,14088		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122451103					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy ostatní - 8 % z celkového objemu . "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - asfaltová komunikace. " ((643,4)*0,41)*0,08		21,10352			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - cementobetonový (CB) kryt " ((146,1)*0,36)*0,08		4,20768			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník. " ((122,7)*0,24)*0,08		2,35584			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník - reliéfní dlažba. " ((1,2)*0,24)*0,08		0,02304			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((44,1)*0,15)*0,08		0,52920			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně " ((643,4+146,1+(122,7+1,2))*0,3)*0,08		21,92160			
	VV		Součet		50,14088			
23	K	122551101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	12,53522		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122551101					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy ostatní - 2 % z celkového objemu . "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - asfaltová komunikace. " ((643,4)*0,41)*0,02		5,27588			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - cementobetonový (CB) kryt " ((146,1)*0,36)*0,02		1,05192			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník. " ((122,7)*0,24)*0,02		0,58896			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník - reliéfní dlažba. " ((1,2)*0,24)*0,02		0,00576			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((44,1)*0,15)*0,02		0,13230			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně " ((643,4+146,1+(122,7+1,2))*0,3)*0,02		5,48040			
	VV		Součet		12,53522			
24	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	12,53520		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
	VV		" Příplatek 2 % " (282,04+282,04+50,14+12,54)*0,02		12,53520			
	VV		Součet		12,53520			
25	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,08540		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
	P		Poznámka k položce: " V ceně zohledněno vislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. " " POZN: Pažení pro hloubku 0,3 m není uvažováno. Výška výkopu uvažována od dna odkopávek. "					
	VV		" Hloubení rýh pro trativod u zastřešeného příjezdu - 45 % z celkové kubatury "					
	VV		" Hloubení rýhy pro trativod " (20,1*0,4*0,3)*0,45		1,08540			
	VV		Součet		1,08540			
26	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,08540		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101 Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. " " POZN: Pažení pro hloubku 0,3 m není uvažováno. Výška výkopu uvažována od dna odkopávek. " " Hloubení rýh pro trativod u zastřešeného příjezdu - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro trativod " (20,1*0,4*0,3)*0,45 Součet					
	P							
	VV						1,08540	
	VV						1,08540	
	VV							
27	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	0,19296		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132451101 Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. " " POZN: Pažení pro hloubku 0,3 m není uvažováno. Výška výkopu uvažována od dna odkopávek. " " Hloubení rýh pro trativod u zastřešeného příjezdu - 8 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro trativod " (20,1*0,4*0,3)*0,08 Součet					
	P							
	VV						0,19296	
	VV						0,19296	
	VV							
28	K	132551101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	0,04824		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132551101 Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. " " POZN: Pažení pro hloubku 0,3 m není uvažováno. Výška výkopu uvažována od dna odkopávek. " " Hloubení rýh pro trativod u zastřešeného příjezdu - 2 % z celkové kubatury " " Hloubení rýhy pro trativod " (20,1*0,4*0,3)*0,02 Součet					
	P							
	VV						0,04824	
	VV						0,04824	
	VV							
29	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,24200		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 " Příplatek 10 % " (1,09+1,09+0,19+0,05)*0,1 Součet					
	VV						0,24200	
	VV						0,24200	
30	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	913,40000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501 " Hutnění podloží před realizací zpevněných ploch " (643,4)+(146,1)+(122,7)+(1,2) Součet					
	VV						913,40000	
	VV						913,40000	
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,20600		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 " Obsyp potrubí štěrkem / drti pro trativod - v. 150 mm. " " Obsyp potrubí štěrkem pro trativod - tl. 150 mm. " (20,1)*0,4*0,15 Součet					
	VV						1,20600	
	VV						1,20600	
	VV							
32	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	2,42000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/58343872 " Obsyp potrubí štěrkem pro trativod. " " Obsyp potrubí štěrkem pro trativod - tl. 150 mm. " (1,21)*2,0 Součet					
	VV						2,42000	
	VV						2,42000	
	VV							
33	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	957,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151321 " Úprava ploch před realizací zpevněných ploch - souvislé plochy přes 500 m2 → zpevněné plochy ostatní. " (643,4)+(146,1)+(122,7)+(1,2)+(44,1) Součet					
	VV						957,50000	
	VV						957,50000	
	VV							
34	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	283,12700		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 " Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. " " Odkopávky " (282,042) " Hloubení rýh pro trativod " (1,085) Součet					
	VV						282,04200	
	VV						1,08500	
	VV						283,12700	
	VV							
35	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	333,46100		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
	VV		" Odkopávky " (282,042)+(50,141)		332,18300			
	VV		" Hloubení rýh pro trativod " (1,085)+(0,193)		1,27800			
	VV		Součet		333,46100			
36	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	12,58300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151103					
	VV		" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
	VV		" Odkopávky " (12,535)		12,53500			
	VV		" Hloubení rýh pro trativod " (0,048)		0,04800			
	VV		Součet		12,58300			
37	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	283,12700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (282,042+1,085)		283,12700			
	VV		Součet		283,12700			
38	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	333,46100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (332,183+1,278)		333,46100			
	VV		Součet		333,46100			
39	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	12,58300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (12,535+0,048)		12,58300			
	VV		Součet		12,58300			
40	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 831,27000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (283,127)*10		2 831,27000			
	VV		Součet		2 831,27000			
41	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 334,61000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (333,461)*10		3 334,61000			
	VV		Součet		3 334,61000			
42	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,83000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (12,583)*10		125,83000			
	VV		Součet		125,83000			
43	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	629,17100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
	VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " (283,127+333,461+12,583)		629,17100			
	VV		Součet		629,17100			
44	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 258,34200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatku násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (283,127+333,461+12,583)*2,0		1 258,34200			
	VV		Součet		1 258,34200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				0,00	
45	K	211531111 RTO	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	0,80400		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " POZN: Obsyp potrubí trativodu naceněn v položce č. 31 - 175111101. "						
	VV	" Zásyp rýh potrubí trativodu vsakovacích rýh drt frakce 32-63 mm " 20,1*0,4*0,1				0,80400		
	VV	Součet				0,80400		
46	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	24,12000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121					
	P	Poznámka k položce: " POZN: V ploše uvažováno obalení vč. lože. "						
	VV	" Obalení vsakovacích rýh " (0,4+0,4+0,2+0,2)*20,1				24,12000		
	VV	Součet				24,12000		
47	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	27,73800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	" Obalení vsakovacích rýh " ((0,4+0,4+0,2+0,2)*20,1)*1,15				27,73800		
	VV	Součet				27,73800		
48	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženeho	m3	0,40020		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212572121					
	VV	" Lože pod drenáž / trativod z drti frakce 2-8 m, tl. 50 mm. " (20,01)*0,4*0,05				0,40020		
	VV	" V ceně také vyčištění dna rýhy a urovnání povrchu lože. "						
	VV	Součet				0,40020		
49	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	22,11000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214					
	VV	" Drenážní potrubí do vsakovacích rýh - DN 100 " (20,1)*1,1				22,11000		
	VV	Součet				22,11000		
D 5			Komunikace				0,00	
50	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	707,74000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141					
	P	Poznámka k položce: " POZN: Je uvažováno s maximální šíří - přes 3,0 m. "						
	VV	" Provedení areálové komunikace se živičným krytem "						
	VV	" Areálová komunikace s živičným krytem " (643,4)*1,1				707,74000		
	VV	Součet				707,74000		
51	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 415,48000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231111					
	VV	" Provedení areálové komunikace se živičným krytem - spojovací postřik - 1× pod ohrusnou a 1× pod podkladní vrstvou → plocha 2× "						
	VV	" Areálová komunikace s živičným krytem " ((643,4)*2)*1,1				1 415,48000		
	VV	Součet				1 415,48000		
52	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	707,74000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
	P	Poznámka k položce: " POZN: Je uvažováno s maximální šíří - přes 3,0 m. "						
	VV	" Provedení areálové komunikace se živičným krytem "						
	VV	" Areálová komunikace s živičným krytem " (643,4)*1,1				707,74000		
	VV	Součet				707,74000		
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	707,74000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV	" Šterkodrt ŠD-A frakce 0-32 mm - tl. 150 mm. "						
	VV	" Areálová komunikace s živičným krytem " (643,4)*1,1				707,74000		
	VV	Součet				707,74000		
54	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	707,74000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111					
	VV	" Šterkodrt ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm. "						
	VV	" Areálová komunikace s živičným krytem " (643,4)*1,1				707,74000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		707,74000			
55	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	122,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211122						
	VV	" Kladení zámkové dlažby vč. lože. "						
	VV	" Pochůzí zámková dlažba - chodník " (77,1+39,6)			116,70000			
	VV	" Pochůzí zámková dlažba - chodník kolem objektu- část pro přesun strojní zde " (3,3+2,7)			6,00000			
	VV	Součet			122,70000			
56	M	59245018 RTO	dlažba skladebná betonová 200/100x100mm tl 60mm přírodní	m2	134,97000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " V ceně dodávky dlažby veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, apod. "						
	VV	" Areálový chodník - pochůzí zámková dlažba "						
	VV	" Pochůzí zámková dlažba - chodník " (77,1+39,6)*1,1			128,37000			
	VV	" Pochůzí zámková dlažba - chodník kolem objektu- část pro přesun strojní zde " (3,3+2,7)*1,1			6,60000			
	VV	Součet			134,97000			
57	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	134,97000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111						
	VV	" Štěrkodrt' ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm. "						
	VV	" Pochůzí zámková dlažba - chodník " (77,1+39,6)*1,1			128,37000			
	VV	" Pochůzí zámková dlažba - chodník kolem objektu- část pro přesun strojní zde " (3,3+2,7)*1,1			6,60000			
	VV	Součet			134,97000			
58	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	1,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120						
	VV	" Kladení zámkové dlažby vč. lože. "						
	VV	" Pochůzí zámková dlažba reliéfní - chodník " 1,2			1,20000			
	VV	Součet			1,20000			
59	M	59245006 RTO	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200/100x100x60mm barevná	m2	1,32000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " V ceně dodávky dlažby veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, apod. "						
	VV	" Areálový chodník - pochůzí zámková dlažba "						
	VV	" Pochůzí zámková dlažba reliéfní - chodník " (1,2)*1,1			1,32000			
	VV	Součet			1,32000			
60	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1,32000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011						
	VV	" Štěrkodrt' ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm. "						
	VV	" Pochůzí zámková dlažba reliéfní - chodník " (1,2)*1,1			1,32000			
	VV	Součet			1,32000			
61	K	919748111 RTO	Provedení nástřiku zvyšující odolnost proti obru a snižující nasákavost povrchu	m2	146,10000		0,00	vlastní
	VV	" Provedení nástřiku zvyšující odolnost proti obru a snižující nasákavost povrchu - např. čírou akrylátovou pryskyřicí "						
	VV	" Areálová komunikace z cementobetonového krytu (CB III) " 146,1			146,10000			
	VV	Součet			146,10000			
62	M	24551099 SPC	Materiál pro nástřik zvyšující odolnost proti obru a snižující nasákavost povrchu - např. čirá akrylátová pryskyřice	l	64,28400		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: " V ceně dodávky dlažby veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, apod. "						
	VV	" Materiál pro nástřik zvyšující odolnost proti obru a snižující nasákavost povrchu - např. čirá akrylátová pryskyřice "						
	VV	" Spotřeba - 0,1 - 0,2 l / m2 / vrstvu. Uvažovány 2 vrstvy + spotřeba 0,2 l/m2. "						
	VV	" Areálová komunikace z cementobetonového krytu (CB III) " ((146,1*0,2)*2)*1,1			64,28400			
	VV	Součet			64,28400			
63	K	965046901 SPC	Provedení úpravy povrchu - zahlazení hladíčkami a zakartáčování	m2	146,10000		0,00	vlastní
	VV	" Provedení úpravy povrchu - zahlazení hladíčkami a zakartáčování "						
	VV	" Areálová komunikace z cementobetonového krytu (CB III) " 146,1			146,10000			
	VV	Součet			146,10000			
64	K	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	153,40500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581131312						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Kryt cementobetonový (CB III) vč. postřiku proti odpaření vody a ošetření povrchu vodou "					
	VV		" Areálová komunikace z cementobetonového krytu (CB III) " (146,1)*1,05		153,40500			
	VV		Součet		153,40500			
65	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,93504		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919716111					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také případné kotvy, trny "					
	VV		" Výztuž CB III krytu ze svařovaných sítí (KARI) - sítě 150×150×6 mm - předpokladaná hmotnost výztužerní vč. ztrátového 40 kg/m3 "					
	VV		" Areálová komunikace z cementobetonového krytu (CB III) " (146,1*0,16)*0,04		0,93504			
	VV		Součet		0,93504			
66	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	146,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121112					
	VV		" Provedení mechanicky zpevněné zeminy - tl. 200 mm "					
	VV		" Areálová komunikace z cementobetonového krytu (CB III) " 146,1		146,10000			
	VV		Součet		146,10000			
67	M	58331299 SPC	Dodání mechanicky zpevněné zeminy - tl. 200 mm	t	58,44000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Dodání mechanicky zpevněné zeminy požadovaných parametrů - např. smíchání zeminy s pískem, štěrkem, apod. "					
	P		" POZN: Pro mechanicky zpevněnou zeminu uvažováno množství 0,4 t/m2. Položky na řezání a výplň dilatační spar jsou v oddíle č. 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání. "					
	VV		" Areálová komunikace z cementobetonového krytu (CB III) " (146,1)*0,4		58,44000			
	VV		Součet		58,44000			
68	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	48,51000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121112					
	VV		" Okapový chodník z kačírku tl. 150 mm vč. udusání. "					
	VV		" Okapový chodník z kačírku " (44,1)*1,1		48,51000			
	VV		Součet		48,51000			
69	K	919726120 SPC	D+M Černá separační zahradní tkaná geotextilie 90 g/m2	m2	50,71500		0,00	vlastní
	VV		" Černá separační zahradní tkaná geotextilie 90 g/m2 pod kačírek. "					
	VV		" Okapový chodník z kačírku - kolem objektu a ve vnitrobloku " (44,1)*1,15		50,71500			
	VV		Součet		50,71500			
70	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 009,48000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Pro štěrkodrt jako sanace v tl. 300 mm je uvažováno 2×150 mm. Z tohoto důvodu je množství dvojnásobné. "					
	VV		" Štěrkodrt frakce 32-63 mm - tl. 300 mm (2×150 mm).- pro sanaci ZP "					
	VV		" Sanace pláně - asfaltová komunikace " ((643,4)*2)*1,1		1 415,48000			
	VV		" Sanace pláně - cementobetonový (CB III) kryt " ((146,1)*2)*1,1		321,42000			
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník. " ((116,7+6,0)*2)*1,1		269,94000			
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník - reliéfní dlažba. " ((1,2)*2)*1,1		2,64000			
	VV		Součet		2 009,48000			
71	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1 156,33300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Čistá plocha geotextilie navýšena o 10 % z celkové plochy za případné provedení geotextilie i na svislé / šikmé části odkopávek. "					
	VV		" Separační geotextilie netkaná 500 g/m2 - pro sanaci ZP. "					
	VV		" Sanace pláně - asfaltová komunikace " ((643,4)*1,1)*1,15		813,90100			
	VV		" Sanace pláně - cementobetonový (CB III) kryt " ((146,1)*1,1)*1,15		184,81650			
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník. " ((116,7+6,0)*1,1)*1,15		155,21550			
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník - reliéfní dlažba. " ((1,2)*2)		2,40000			
	VV		Součet		1 156,33300			
72	K	596999901 SPC	D+M Betonový ochranný ostrůvek v místě sloupu - oválného	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: " Ostrůvek proveden v pohledové kvalitě PB2. " " V eně veškeré nutné práce související s provedením ochranného ostrůvku kolem sloupu - beton, bednění vč. odbednění a příplatku za pohledovou kvalitu, výztuž, ošetření, případný ochranný nátěr, a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením ochranného ostrůvku z pohledového betonu kolem sloupu. V ceně také přesun hmot. " " Ochranný ostrůvek kolem stávajícího sloupu - oválného - jako náhrada odrazové obruby z betonu stejné kvality jako kryt. "					
VV			(1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
73	K	596999902 SPC	D+M Betonový ochranný ostrůvek v místě sloupu - kruhového	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Ostrůvek proveden v pohledové kvalitě PB2. " " V eně veškeré nutné práce související s provedením ochranného ostrůvku kolem sloupu - beton, bednění vč. odbednění a příplatku za pohledovou kvalitu, výztuž, ošetření, případný ochranný nátěr, a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením ochranného ostrůvku z pohledového betonu kolem sloupu. V ceně také přesun hmot. " " Ochranný ostrůvek kolem stávajícího sloupu - kruhového - jako náhrada odrazové obruby z betonu stejné kvality jako kryt. "					
VV			(1,0)		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
D	8		Trubní vedení				0,00	
74	K	871999801 SPC	D+M Napojení potrubí trativodu na potrubí kanalizace	kus	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné tvarovky a speciální prvky pro napojení potrubí drenáže na potrubí kanalizace vč. těsnících a dalších prvků, a další veškeré nutné práce a materiál nutný pro zajištění napojení trativodu na potrubí kanalizace. V ceně také přesun hmot. " " Zajištění napojení drenážního potrubí na potrubí kanalizace. " (1,0)					
VV					1,00000			
VV			Součet		1,00000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
75	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112 Poznámka k položce: " Zpětné osazení demontovaného sloupu pro dopravní značku: - "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel". " " Zpětné osazení demontovaného sloupu pro dopravní značky: - "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)" - zvýrazněná, - "E13 - Text nebo symbol - "MIMO IZS"". " " V ceně také případný přesun sloupku z dočasné skládky. "					
P			" Zpětné osazení demontovaných sloupků pro dopravní značky vč. nové patky. " (1,0+1,0)					
VV					2,00000			
VV			Součet		2,00000			
76	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	3,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914531111 Poznámka k položce: " Zpětné osazení demontované dopravní značky: - "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel". " " Zpětné osazení demontované dopravní značky: - "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)" - zvýrazněná, - "E13 - Text nebo symbol - "MIMO IZS"". " " V ceně také případný přesun značek z dočasné skládky. "					
P			" Zpětné osazení demontovaných značek ze sloupků vč. kotevních prvků. " (1,0+2,0)					
VV					3,00000			
VV			Součet		3,00000			
77	K	914511901 SPC	D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek: - 1× IP4b - Jednosměrný provoz. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Sloup pro dopravní značku s betonový základem a patkou vč. základu, víčka a veškerého příslušenství. " " Montáž sloupu pro dopravní značky s betonovým základem a patkou D 60 mm, vč. výkopových prací, základu, patky " " Dodávka sloupu pro dopravní značky - sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m " " - Dopravní značka IP4b - Jednosměrný provoz. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500 mm " " - Ostatní práce - výkopové práce, přesun hmot, nakládání se zeminou (odvoz nepotřebné zeminy, ...), apod. " " V ceně přesun hmot, zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " " Svislé dopravní značení - sloup + značka 1× IP4b " (1,0)					
VV					1,00000			
VV			Součet		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	914511902 SPC	D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek: - 1× B16 - Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce → 3,0 m. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Sloup pro dopravní značku s betonovým základem a patkou vč. základu, víčka, výkopových prací a veškerého příslušenství. " " Montáž sloupu pro dopravní značky s betonovým základem a patkou D 60 mm, vč. výkopových prací, základu, patky " " Dodávka sloupu pro dopravní značky - sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m " " - Dopravní značka: B16 - Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce → 3,0 m. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700 mm " " - Ostatní práce - výkopové práce, přesun hmot, nakládání se zeminou (odvoz nepotřebné zeminy, ...), apod. " " V ceně přesun hmot, zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " " Svislé dopravní značení - sloup + značka 1× B16 " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
79	K	914511911 SPC	D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek: - 1× B29 - Zákaz stání, - 1× E13 - Text nebo symbol → PACIENTI MAX. 15 MIN., - 1× E8e - Text nebo symbol → ÚSEK PLATNOSTI - "← 7 m" + "→ 7 m". " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Sloup pro dopravní značku s betonovým základem a patkou vč. základu, víčka a veškerého příslušenství. " " Montáž sloupu pro dopravní značky s betonovým základem a patkou D 60 mm, vč. výkopových prací, základu, patky " " Dodávka sloupu pro dopravní značky - sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m " " - Dopravní značka B29 - Zákaz stání. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700 mm " " - Dopravní značka E13 - Text nebo symbol → PACIENTI MAX. 15 MIN.. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300 mm " " - Dopravní značka E8e - Text nebo symbol → ÚSEK PLATNOSTI - vlevo 7 m, vpravo 7 m. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150 mm " " - Ostatní práce - výkopové práce, přesun hmot, nakládání se zeminou (odvoz nepotřebné zeminy, ...), apod. " " V ceně přesun hmot, zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " " Svislé dopravní značení - sloup + značky 1× B19 + 1× E13 + 1× E8e " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
80	K	914511912 SPC	D+M Svislé dopravní značení včetně sloupku - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Dodávka a montáž sloupku, patky a dopravních značek: - 1× B29 - Zákaz stání, - 1× E13 - Text nebo symbol → MIMO ZÁSBOVOVÁNÍ, - 1× E8d - Úsek platnosti → šipka "←" a text "9 m". " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Sloup pro dopravní značku s betonovým základem a patkou vč. základu, víčka a veškerého příslušenství. " " Montáž sloupu pro dopravní značky s betonovým základem a patkou D 60 mm, vč. výkopových prací, základu, patky " " Dodávka sloupu pro dopravní značky - sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m " " - Dopravní značka B29 - Zákaz stání. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700 mm " " - Dopravní značka E13 - Text nebo symbol → MIMO ZÁSBOVOVÁNÍ. " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300 mm " " - Dopravní značka E8d - Úsek platnosti → šipka "←" a text "9 m". " " Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu, vč. upevňovacího materiálu " " Dodávka dopravní značky - dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150 mm " " - Ostatní práce - výkopové práce, přesun hmot, nakládání se zeminou (odvoz nepotřebné zeminy, ...), apod. " " V ceně přesun hmot, zemní práce, manipulace s výkopkem, provedení základu, kotevní prvky, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místě určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " " Svislé dopravní značení - sloup + značky 1× B29 + 1× E13 + 1× E8d " (1,0)		1,00000			
	VV				1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
81	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	98,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111					
	VV		" Vodorovné značení na komunikace. "					
	VV		" Značení V4 - Vodící čára " 14,6+11,3+57,8		83,70000			
	VV		" Značení V4 - Vodící čára - kolem šikmých rovnoběžných čar V13. " 14,6		14,60000			
	VV		Součet		98,30000			
82	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	64,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111115					
	VV		" Vodorovné značení na komunikace. "					
	VV		" Značení V12a - Žlutá klikatá čára " (11,5+21,1)+(20,0)		52,60000			
	VV		" Značení V12a - Žlutá klikatá čára - nápis "ZAS" "					
	VV		(1,7+2,3+1,7)*2		11,40000			
	VV		Součet		64,00000			
83	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	26,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111121					
	VV		" Vodorovné značení na komunikace. "					
	VV		" Značení V2b - Podélná čára přerušovaná " 11,6+14,6		26,20000			
	VV		Součet		26,20000			
84	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	24,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
	P		Poznámka k položce: " POZN: U značení V13 se jedná o čistou plochu čar, bez mezer, nikoli plochu, do které jsou čáry zaznačeny vč. mezer. "					
	VV		" Vodorovné značení na komunikace. "					
	VV		" Značení V13 - Šikmé rovnoběžné čáry " 5,3+1,6		6,90000			
	VV		" Případná úprava, doplnění, zvýraznění značení V7a - Přechod pro chodce " (0,5*4,0)*9		18,00000			
	VV		Součet		24,90000			
85	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	173,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	VV		" Předznačení pro značení š. 125 mm - bílé barvy - souvislé. "					
	VV		" Předznačení pro značení V4 - Vodící čára " 14,6+11,3+57,8		83,70000			
	VV		" Předznačení pro značení š. 125 mm - bílé barvy - přerušované. "					
	VV		" Předznačení pro značení V2b - Podélná čára přerušovaná " 11,6+14,6		26,20000			
	VV		" Předznačení pro značení š. 125 mm - žluté barvy - souvislé. "					
	VV		" Předznačení pro značení V12a - Žlutá klikatá čára " ((11,5+21,1)+(20,0))+((1,7+2,3+1,7)*2)		64,00000			
	VV		Součet		173,90000			
86	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	24,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		" Předznačení pro značení šipek, symbolů. "					
	VV		" Předznačení pro značení V13 - Šikmé rovnoběžné čáry " 5,3+1,6		6,90000			
	VV		" Předznačení pro případnou úpravu, doplnění, zvýraznění značení V7a - Přechod pro chodce " (0,5*4,0)*9		18,00000			
	VV		Součet		24,90000			
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	171,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		" Osazení silničního obrubníku. "					
	VV		" Osazení silničního obrubníku 1000×150×250 mm. " (31,6+74,7+8,1+56,8)		171,20000			
	VV		Součet		171,20000			
88	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	179,76000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: " V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "					
	VV		" Sliniční obrubník. " (31,6+74,7+8,1+56,8)*1,05		179,76000			
	VV		Součet		179,76000			
89	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou třídy C 12/15	m	125,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
	VV		" Osazení zahradní obruby kolem okapového chodníku z kačírku a chodníku. "					
	VV		" Osazení zahradní obruby - 1000×50×200 mm " (0,7+0,6+0,6+21,7+2,5+36,8+42,8+19,8)		125,50000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		125,50000			
90	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	131,77500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: " V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "					
	VV		" Betonový zahradní obrubník. " (0,7+0,6+0,6+21,7+2,5+36,8+42,8+19,8)*1,05		131,77500			
	VV		Součet		131,77500			
91	K	919111112 RTO	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	137,20000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně započteny náklady také na vyčištění spár po řezání. " " POZN: Délka násobena 2× z důvodu šířky spár 8 mm. "					
	VV		" Řezání spár š. 8 mm hl. min 60 mm "					
	VV		" Řezání spár pro CB kryt " (18,1*2+8,1*4)*2		137,20000			
	VV		Součet		137,20000			
92	K	919121901 SPC	Vyplnění spár mrazuvzdornou pružnou zálivkovou hmotou vhodnou do exteriéru - Specifikace dle PD	m	68,60000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně jsou zohledněny náklady také na vyčištění spáry před provedením, a veškeré další nutné práce a materiál - např. impregnace pro zálivku, apod. " " V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Vyplnění smršťovacích spár zálivkovou hmotou "					
	VV		" Vyplnění spár CB krytu. " (18,1*2+8,1*4)		68,60000			
	VV		Součet		68,60000			
93	K	935113219 SPC	D+M Betonový žlab se spádovaným dnem - Specifikace dle PD	m	52,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" "Betonový žlab se spádovaným dnem pro odvodnění paty svahu kolem nové přístavby vč. veškerého příslušenství.. "					
	VV		" Betonový žlab odvodňovací - před objektem. " (10,2)		10,20000			
	VV		" Betonový žlab odvodňovací - kolem objektu " (41,8)		41,80000			
	VV		Součet		52,00000			
94	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	P		Poznámka k položce: " V ceně také zohledněn zásyp jam po odstranění patky. "					
	VV		" Odstranění stávajících sloupů dopravních značek "					
	VV		" Trvalá demontáž. "					
	VV		" Odstranění sloupků pro dopravní značku B28. " (1,0)		1,00000			
	VV		" Dočasná demontáž pro zpětnou montáž vč. uložení na dočasnou skládku. "					
	VV		" Dočasně odstranění sloupků pro dopravní značku B2. " (1,0)		1,00000			
	VV		" Dočasně odstranění sloupků pro dopravní značku B1 "zvýrazněná + E13. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
95	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211					
	P		Poznámka k položce: " Odstranění dopravních značek ze sloupku - trvale: - "B28 - Zákaz zastavení". " Odstranění dopravních značek ze sloupku - dočasně pro zpětnou montáž: - "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)" - zvýrazněná, - "E13 - Text nebo symbol - "MIMO IZS"". " " Odstranění dopravních značek ze sloupku - dočasně pro zpětnou montáž: - "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel". "					
	VV		" Odstranění dopravních značek ze sloupků a sloupů VO. "					
	VV		" Trvalé odstranění. " (1,0)		1,00000			
	VV		" Dočasná demontáž pro zpětnou montáž vč. uložení na dočasnou skládku. " (2,0+1,0)		3,00000			
	VV		Součet		4,00000			
96	K	9719999901 SPC	D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	19,90000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační potřík; - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; - další nutné práce související s provedením napojení nových ploch na stávající. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" Řezání a výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci "					
			" Řezání a výškové napojení asfaltu v areálu " 7,7+3,4+8,8			19,90000		
			Součet			19,90000		
97	K	971999902 SPC	D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných ploch - Specifikace dle PD	m	3,90000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: - případné řezání krytu / dlažby; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela krytu / napojení dlažby; - předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; - další nutné práce související s provedením napojení nových ploch na stávající. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" Výškové napojení dlážděných ploch na stávající komunikaci "					
			" Napojení dlažby v areálu na stávající. " 1,6+1,3+1,0			3,90000		
			Součet			3,90000		
98	K	971999903 SPC	D+M Ochrana zdiva novou fólií - Specifikace dle PD	m2	7,12800		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kotvicích a spojovacích prvků. Součástí ceny odstranění nesoudržných částí, očištění stávajícího nadzákladového zdiva a základů, vyspravení podkladu. V ceně také přesun hmot. "					
			" POZN: Uvažována výška pro maximální skladbu - kačírek - 0,15 m "					
			" Provedení ochrany stávajícího zdiva v místě bez úprav - u nových okapových chodníků podél pavilonu B. "					
			" Popová fólie podél stěn stávajícího objektu v místě řešení napojení skladby" ((43,2)*0,15)*1,1			7,12800		
			Součet			7,12800		
99	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	452,76100		0,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
			" Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - v případě nutnosti "					
			" Sypké materiály "					
			" Lože pod komunikacemi, šterk " (8,207+2,112+432,872)			443,19100		
			" Kačírek z okapového chodníku " 9,57			9,57000		
			Součet			452,76100		
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	452,76100		0,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
			" Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
			" Lože pod komunikacemi, šterk " (8,207+2,112+432,872)			443,19100		
			" Kačírek z okapového chodníku " 9,57			9,57000		
			Součet			452,76100		
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 602,45900		0,00	CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
			" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
			" Lože pod komunikacemi, šterk " (443,191)*19			8 420,62900		
			" Kačírek z okapového chodníku " (9,57)*19			181,83000		
			Součet			8 602,45900		
102	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	452,76100		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	P		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, štěrky " (8,207+2,112+432,872)		443,19100			
	VV		" Kačírek z okapového chodníku " 9,57		9,57000			
	VV		Součet		452,76100			
103	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	377,54100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 " Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - v případě nutnosti "					
	VV		" Kusové materiály "					
	VV		" Asfalt, živice " (310,881)		310,88100			
	VV		" Dlažba " (2,117)+(5,2)		7,31700			
	VV		" Obrubníky vč. lože " (1,073)+(54,428)+(2,172)		57,67300			
	VV		" Betonové plochy " (1,584)		1,58400			
	VV		" Kovový odpad - dopravní značky vč. sloupů, trubková svodidla apod. " (0,086)		0,08600			
	VV		Součet		377,54100			
104	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	377,54100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 " Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Asfalt, živice " (310,881)		310,88100			
	VV		" Dlažba " (2,117)+(5,2)		7,31700			
	VV		" Obrubníky vč. lože " (1,073)+(54,428)+(2,172)		57,67300			
	VV		" Betonové plochy " (1,584)		1,58400			
	VV		" Kovový odpad - dopravní značky vč. sloupů, trubková svodidla apod. " (0,086)		0,08600			
	VV		Součet		377,54100			
105	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7 173,27900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 " Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
	VV		" Asfalt, živice " (310,881)*19		5 906,73900			
	VV		" Dlažba " ((2,117)+(5,2))*19		139,02300			
	VV		" Obrubníky vč. lože " ((1,073)+(54,428)+(2,172))*19		1 095,78700			
	VV		" Betonové plochy " ((1,584))*19		30,09600			
	VV		" Kovový odpad - dopravní značky vč. sloupů, trubková svodidla apod. " (0,086)*19		1,63400			
	VV		Součet		7 173,27900			
106	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	310,88100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	P		" Poplatek za uložení odpadu na skládce "					
	VV		" Asfalt, živice " (310,881)		310,88100			
	VV		Součet		310,88100			
107	K	997221862 RTO	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového / betonového kód odpadu 17 01 01 "	t	66,57400		0,00	vlastní
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862 Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	P		" Poplatek za uložení odpadu na skládce "					
	VV		" Dlažba " (2,117)+(5,2)		7,31700			
	VV		" Obrubníky vč. lože " (1,073)+(54,428)+(2,172)		57,67300			
	VV		" Betonové plochy " (1,584)		1,58400			
	VV		Součet		66,57400			
108	K	997999101 SPC	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / do sběrného dvora / do sběrných surovin odpadu kovového	t	0,08600		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "								
	P		" Poplatek za uložení odpadu kovového "					
	VV		" Kov " (0,086)		0,08600			
	VV		Součet		0,08600			
D	99		Přesun hmot				0,00	
109	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	158,43400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z dlažby. "		158,43400			
	VV		(79,484+0,455+46,565+0,107+0,173+10,947+17,681)+(2,332+0,582+0,108)		158,43400			
	VV		Součet		158,43400			
110	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 357,95800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " 1516,392-(158,434+214,464+13,387+4,519)		1 125,58800			
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z cementobetonového krytu. " (43,83+14,61+93,726+61,151+0,955+0,128+0,064)		214,46400			
	VV		" Přesun hmot pro skladby s kačírkem. " (13,369+0,018)		13,38700			
	VV		" Přesun hmot pro trativody pod asfaltovou komunikací. " (2,42+2,099)		4,51900			
	VV		Součet		1 357,95800			
111	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " (15,0)		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY
Soupis:
D.1.4.10.2.-2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - OKOLO OBJEKTU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY
Soupis: **D.1.4.10.2.-2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - OKOLO OBJEKTU**

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY

Soupis: D.1.4.10.2.-2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - OKOLO OBJEKTU

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	8,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106111						
	P	Poznámka k položce: " V ceně také případný přesun na dočasnou skládku a ochrana dlažby po a před očištěním a před zpětným navrácením. "						
	VV	" Rozebrání chodníků z dlažby - mozaiky. "						
	VV	" Rozebrání dlažby z mozaiky - před bočnbím vstupem - pro zpětné navrácení. " 8,0						
	VV	Součet						
2	K	113106119 SPC	Odstranění travin ze spar dlažby z mozaiky / roztřídění po jejich rozebrání	sada	1,00000		0,00	vlastní
		Poznámka k položce: " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
	P	" Odstranění travin ze spar dlažby z mozaiky / roztřídění jich po rozebrání dlažby vč. odvozu a likvidace travin - biologického odpadu. " (1,0)						
	VV	Součet						
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	17,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123						
	P	Poznámka k položce: " V ceně také případný přesun na dočasnou skládku a ochrana dlažby po a před očištěním a před zpětným navrácením. "						
	VV	" Rozebrání chodníků ze zámkové dlažby. "						
	VV	" Rozebrání dlažby chodníku - pro zpětné navrácení. " 17,2						
	VV	Součet						
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	52,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122						
	VV	" Odstrannění plochy kameniva pod zpevněnými plochami ručně. "						
	VV	" Odstranění podkladu pod chodníkem ze zámkové dlažby " 17,2						
	VV	" Odstranění podkladu pod chodníkem z dlažby z mozaiky " 8,0						
	VV	" Odstranění vrstev kameniva ručně. "						
	VV	" Odstranění okapových chodníků kolem objektu z kačírku " 2,0+3,6+9,0						
	VV	" Odstranění štěrkové plochy u napojení kanalizace " 12,4						
	VV	Součet						
5	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	55,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107123						
	VV	" Odstranění podkladu betonových ploch ručně "						
	VV	" Odstranění podkladu pod betonem - kolem objektu + v oplocené části. " (10,3+11,3+6,5+3,6)+(23,5)						
	VV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	55,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107136					
	VV		" Odstranění betonových ploch - vrchní vrstvy - ručně "					
	VV		" Odstranění betonové vrstvy - kolem objektu + v oplocené části. " (10,3+11,3+6,5+3,6)+(23,5)		55,20000			
	VV		Součet		55,20000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	50,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111					
	VV		" Vytrhání stojatých obrub - záhonových " 11,1+6,4+14,8+4,1+4,8+2,5+6,4		50,10000			
	VV		" V ceně také vybourání lože. "					
	VV		Součet		50,10000			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
10	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402					
11	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406					
12	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	2,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412					
13	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	35,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422					
14	K	119999901 SPC	D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění a bourání zpevněných ploch - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře (košů, laviček, ...), skříní (elektro, plyn, ...), sloupů VO, dopravních značek, atd. při provádění a bourání zpevněných ploch. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s provedením a bouráním zpevněných ploch. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Ochrana / zajištění stávajících prvků " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			
16	K	119999903 SPC	Ochrana / dočasná demontáž, uskladnění a zpětná montáž oplocení vč. případné úpravy kolem tují v atiru - Specifikace dle PD	m	37,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Ochrana oplocení.(oplocení z planěk) či jeho případná demontáž, uskladnění, oprava, úprava, doplnění a zpětná montáž kolem tují ve vnitrobloku během provádění stavebních prací. "					
	P		" V ceně věci pro případnou ochranu - ochranné prvky (geotextílie, desky, apod.) či práce a materiál související s dočasnou demontáží, přesunem na skládku a z ní, zpětnou montáží a případnou výměnou - kotvicí prvky a materiál, nátěr vč. odstranění původního, případná dodávky nových planěk, a další práce související s ochranou či dočasnou demontáží oplocení. "					
			" V ceně také přesun hmot, případný odvoz a likvidace sutí. "					
	VV		" Ochrana / DMTŽ + MTŽ oplocení " (37,0)					
	VV		Součet					
					37,00000			
					37,00000			
17	K	119999904 SPC	Ochrana stávajícího zařízení oploceného během stavebních prací vč. případné úpravy vedení - Specifikace dle PD	sada	1,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Ochrana stávajícího zařízení oploceného před poškozením, znečištěním, apod. během provádění prací vč. případné úpravy, doplnění, kontroly, apod. potrubí. "					
			" V ceně veškeré práce a materiál související s ochranou stávajícího zařízení - např. uložení zařízení do ochranné krabice vytvořené z desek vč. veškerých prvků vč. úpravy, případné vytvoření ochranné bariéry, obalení do geotextílie, případné dočasné odpojení a zapojení během prací dle investora, úprava vedení, a další veškeré nutné práce a materiál související s ochranou stávajícího zařízení během provádění stavebních prací. "					
	P		" V ceně také přesun hmot, případný odvoz a likvidace sutí. "					
			<i>" POZN: Předpokládá se ochrana a zajištění vč. pozdějšího odstranění / demontáž a zpětná montáž následujícího množství a druhů prvků:</i>					
			- stávající šachty – 3 ks					
			- případná ochrana betonové konstrukce stávajících anglických dvorků před sanací při provádění žlabů – max. délka 25,0 m. "					
	VV		" Ochrana stávajícího oploceného zařízení " (1,0)					
	VV		Součet					
					1,00000			
					1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	119999905 SPC	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž oplocení vč. případné úpravy, výměny, odbourání, doplnění,základů, apod. kolem venkovního zařízení - Specifikace dle PD	m	18,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Ochrana oplocení.(oplocení z pletiva) / jeho demontáž, uskladnění, oprava, doplnění a zpětná montáž, odstranění nevhodných částí, posunutí branky vč. zemní prací a základů kolem venkovního zařízení během provádění stavebních prací. "</i> <i>" V ceně věci pro případnou ochranu - ochranné prvky (geotextilie, desky, apod.) či práce a materiál související s dočasnou demontáží, přesunem na skládku a z ní, zpětnou montáží, odstraněním polí a základů, případnou výměnou - kotvicí prvky a materiál, nátěr vč. odstranění původního, případná dodávky nových výplní a další práce související s ochranou, přesunem a doplněním oplocení kolem zařízení vč. výkopových prací a základů. "</i> <i>" V ceně také přesnu hmot, odvoz a likvidace suti. "</i> <i>" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem. včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> <i>" Ochrana oplocení z pletiva " (18,0)</i>		18,00000			
	VV		Součet		18,00000			
20	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	20,24865		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "</i>					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - zpevněné plochy okolo objektu a ve vnitrobloku - 45 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník " ((47,6)*0,24)*0,45		5,14080			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník - navrácení dlažby " ((17,2)*0,24)*0,45		1,85760			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - dlažba z mozaiky u bočního vstupu " ((8,0)*0,24)*0,45		0,86400			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((37,9)*0,15)*0,45		2,55825			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláň " ((47,6+17,2+8,0)*0,3)*0,45		9,82800			
	VV		Součet		20,24865			
21	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	20,24865		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122311101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "</i>					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - zpevněné plochy okolo objektu a ve vnitrobloku - 45 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník. " ((47,6)*0,24)*0,45		5,14080			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník - navrácení dlažby." ((17,2)*0,24)*0,45		1,85760			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - dlažba z mozaiky u bočního vstupu " ((8,0)*0,24)*0,45		0,86400			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((37,9)*0,15)*0,45		2,55825			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláň " ((47,6+17,2+8,0)*0,3)*0,45		9,82800			
	VV		Součet		20,24865			
22	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	3,59976		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122411101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "</i>					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - zpevněné plochy okolo objektu a ve vnitrobloku - 8 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník. " ((47,6)*0,24)*0,08		0,91392			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník - navrácení dlažby." ((17,2)*0,24)*0,08		0,33024			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - dlažba z mozaiky u bočního vstupu " ((8,0)*0,24)*0,08		0,15360			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((37,9)*0,15)*0,08		0,45480			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláň " ((47,6+17,2+8,0)*0,3)*0,08		1,74720			
	VV		Součet		3,59976			
23	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	0,89994		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/128511101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "</i>					
	VV		" Odkopávky / dolamování pro zpevněné plochy - zpevněné plochy okolo objektu a ve vnitrobloku - 2 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka / dolamování pro zpevněné plochy - areálový chodník. " ((47,6)*0,24)*0,02		0,22848			
	VV		" Odkopávka / dolamování pro zpevněné plochy - areálový chodník - navrácení dlažby." ((17,2)*0,24)*0,02		0,08256			
	VV		" Odkopávka / dolamování pro zpevněné plochy - dlažba z mozaiky u bočního vstupu " ((8,0)*0,24)*0,02		0,03840			
	VV		" Odkopávka / dolamování pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((37,9)*0,15)*0,02		0,11370			
	VV		" Odkopávka / dolamování pro zpevněné plochy - sanace pláň " ((47,6+17,2+8,0)*0,3)*0,02		0,43680			
	VV		Součet		0,89994			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
		VV	" Příplatek 2 % " (20,25+20,25+3,6+0,9)*0,02		0,90000			
		VV	Součet		0,90000			
25	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	72,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
		VV	" Hutnění podloží před realizací zpevněných ploch " (47,6)+(17,2)+(8,0)		72,80000			
		VV	Součet		72,80000			
26	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	110,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111121					
		P	Poznámka k položce: " POZN: Plocha uvvažována do 500 m2 z důvodu malého prostoru pro vozidla k plošné úpravě terénu, i když chodník tvoří souvislou plochu s chodníkem uvedeným v části "D.1.4.10.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE - PŘED OBJEKTEM"					
		VV	" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch - souvislé plochy do 500 m2 → zpevněné plochy okolo objektu a ve vnitrobloku. " 47,6+17,2+37,9+8,0		110,70000			
		VV	Součet		110,70000			
27	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	20,24900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
		VV	" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny ručně a strojně. "					
		VV	" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (20,249)		20,24900			
		VV	Součet		20,24900			
28	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	23,84900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111102					
		VV	" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny ručně a strojně. "					
		VV	" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (20,249)+(3,6)		23,84900			
		VV	Součet		23,84900			
29	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	0,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111103					
		VV	" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny ručně a strojně. "					
		VV	" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (0,9)		0,90000			
		VV	Součet		0,90000			
30	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	20,24900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311					
		VV	" Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m. "					
		VV	" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (20,249)		20,24900			
		VV	Součet		20,24900			
31	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	23,84900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211321					
		VV	" Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m. "					
		VV	" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (20,249)+(3,6)		23,84900			
		VV	Součet		23,84900			
32	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211331					
		VV	" Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m "					
		VV	" Odkopávky okolo objektu a ve vnitrobloku. " (0,9)		0,90000			
		VV	Součet		0,90000			
33	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	384,73100		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "					
		VV	" Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. "					
		VV	" Odkopávky " (20,249)*19		384,73100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		384,73100			
34	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	453,13100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211329					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "					
	VV		" Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. "					
	VV		" Odkopávky " ((20,249)+(3,6))*19		453,13100			
	VV		Součet		453,13100			
35	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	17,10000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211339					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m. "					
	VV		" Uvažováno přemístění do 200 m - do kontejneru. "					
	VV		" Odkopávky " (0,9)*19		17,10000			
	VV		Součet		17,10000			
36	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,24900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (20,249)		20,24900			
	VV		Součet		20,24900			
37	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,84900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (20,249)+(3,6)		23,84900			
	VV		Součet		23,84900			
38	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	0,90000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (0,9)		0,90000			
	VV		Součet		0,90000			
39	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	202,49000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (20,249)*10		202,49000			
	VV		Součet		202,49000			
40	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	238,49000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (23,849)*10		238,49000			
	VV		Součet		238,49000			
41	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
	VV		" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " (0,9)*10		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
42	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	44,99800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
	VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (20,249+23,849+0,9)		44,99800			
	VV		Součet		44,99800			
43	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	89,99600		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k položce: " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. " P " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " VV " Poplatek za uložení zeminy na skládce " (20,249+23,849+0,9)*2,0 VV Součet				89,99600 89,99600	
	D	5	Komunikace				0,00	
44	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	47,60000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211122 Poznámka k položce: " POZN: Cena za kladení uvažována přes 100 do 300 m2 z důvodu spojení chodníku kolem objektu a před objektem. Rozděleno na dvě části z důvodu přehlednosti pro práce ručně z důvodu omezeného prostoru pro mechanizaci. " VV " Kladení zámkové dlažby vč. lože. " VV " Pochůzí zámková dlažba - kolem objektu " 47,6 VV Součet				47,60000 47,60000	
45	M	59245018 RTO	dlažba skladebná betonová 200/100x100mm tl 60mm přírodní	m2	52,36000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " V ceně dodávky dlažby veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, apod. " VV " Areálový chodník - pochůzí zámková dlažba " VV " Pochůzí zámková dlažba - kolem objektu " (47,6)*1,1 VV Součet				52,36000 52,36000	
46	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,36000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111 VV " Štěrkodrt' ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm. " VV " Pochůzí zámková dlažba - kolem objektu " (47,6)*1,1 VV Součet				52,36000 52,36000	
47	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	17,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120 VV " Pokládka očištěné dlažby pochůzí " VV " Navrácení původní vybourané a očištěné zámkové dlažby ve vnitrobloku. " 17,2 VV Součet				17,20000 17,20000	
48	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	1,72000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Poznámka k položce: " V ceně dodávky dlažby veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, apod. " VV " Betonová dlažba zámková - červená - 200×100×60 mm - tl. 60 mm - rezerva cca 10 % " VV " Navrácení původní vybourané a očištěné zámkové dlažby ve vnitrobloku. " (17,2)*0,1 VV Součet				1,72000 1,72000	
49	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	18,92000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 VV " Štěrkodrt' ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm. " VV " Navrácení původní vybourané a očištěné zámkové dlažby ve vnitrobloku. " (17,2)*1,1 VV Součet				18,92000 18,92000	
50	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	8,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591411111 VV " Pokládka očištěné dlažby pochůzí mozaikové " VV " Navrácení původní vybourané a očištěné dlažby z mozaiky u bočního vstupu " 8,0 VV Součet				8,00000 8,00000	
51	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	0,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV " Betonová dlažba - přírodní - 100×100×60 mm - tl. 60 mm - rezerva cca 10 % " VV " Navrácení původní vybourané a očištěné dlažby z mozaiky u bočního vstupu " (8,0)*0,1 VV Součet				0,80000 0,80000	
52	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,80000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 VV " Štěrkodrt' ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Navrácení původní vybourané a očištěné dlažby z mozaiky u bočního vstupu " (8,0)*1,1		8,80000			
	VV		Součet		8,80000			
53	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	41,69000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121112					
	VV		" Okapový chodník z kačírku tl. 150 mm vč. udusání. "					
	VV		" Okapový chodník z kačírku - kolem objektu a ve vnitrobloku " (10,1+24,5+3,3)*1,1		41,69000			
	VV		Součet		41,69000			
54	K	919726120 SPC	D+M Černá separační zahradní tkaná geotextilie 90 g/m2	m2	43,58500		0,00	vlastní
	VV		" Černá separační zahradní tkaná geotextilie 90 g/m2 pod kačírek. "					
	VV		" Okapový chodník z kačírku - kolem objektu a ve vnitrobloku " (10,1+24,5+3,3)*1,15		43,58500			
	VV		Součet		43,58500			
55	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,16000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Pro šterkodit' jako sanace v tl. 300 mm je uvažováno 2×150 mm. Z tohoto důvodu je množství dvojnásobné. "					
	VV		" Šterkodit' frakce 32-63 mm - tl. 300 mm (2×150 mm).- pro sanaci ZP "					
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník. " ((47,6)*2)*1,1		104,72000			
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník - navrácení původní. " ((17,2)*2)*1,1		37,84000			
	VV		" Sanace pláně - dlažba z mozaiky u bočního vstupu - navrácení původní. " ((8,0)*2)*1,1		17,60000			
	VV		Součet		160,16000			
56	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	92,09200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Čistá plocha geotextilie navýšena o 10 % z celkové plochy za případné provedení geotextilie i na svislé / šikmé části odkopávek. "					
	VV		" Separační geotextilie netkaná 500 g/m2 - pro sanaci ZP. "					
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník. " ((47,6)*1,1)*1,15		60,21400			
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník - navrácení původní. " ((17,2)*1,1)*1,15		21,75800			
	VV		" Sanace pláně - dlažba z mozaiky u bočního vstupu - navrácení původní. " ((8,0)*1,1)*1,15		10,12000			
	VV		Součet		92,09200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
57	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou třídy C 12/15	m	144,70000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
	VV		" Osazení zahradní obruby kolem okapového chodníku z kačírku a chodníku. "					
	VV		" Osazení zahradní obruby - 1000×50×200 mm kolem okapového chodníku " (20,6+1,9+4,3+1,7+35,5+7,4+3,8+2,6+6,3)		84,10000			
	VV		" Osazení zahradní obruby - 1000×50×200 mm - kolem chodníku " (42,7+4,2+6,4+4,8+2,5)		60,60000			
	VV		Součet		144,70000			
58	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	151,93500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: " V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "					
	VV		" Betonový zahradní obrubník - kolem okapového chodníku. " (20,6+1,9+4,3+1,7+35,5+7,4+3,8+2,6+6,3)*1,05		88,30500			
	VV		" Betonový zahradní obrubník - kolem chodníku. " ((42,7+4,2+6,4+4,8+2,5))*1,05		63,63000			
	VV		Součet		151,93500			
59	K	935112111 RTO	Osazení příkopového žlabu do betonu / lože ze šterkopísku či kameniva tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	87,30000		0,00	vlastní
	VV		" Osazení příkopového žlabu š. 300 mm pro odvodnění pod svahem a přilehlých chodníků. "					
	VV		" Osazení příkopového žlabu š. 300 mm. " (20,5+8,7+11,1+0,9+12,8+5,0+9,4+4,5+1,0+6,6+6,8)		87,30000			
	VV		Součet		87,30000			
60	M	59227029 RTO	žlabovka příkopová betonová 500x300x100mm	m	91,66500		0,00	vlastní
	VV		" Příkopová tvarovka pro odvodnění pod svahem a přilehlých chodníků. "					
	VV		(20,5+8,7+11,1+0,9+12,8+5,0+9,4+4,5+1,0+6,6+6,8)*1,05		91,66500			
	VV		Součet		91,66500			
61	K	935112112 RTO	Osazení příkopového žlabu do betonu / lože ze šterkopísku či kameniva tl 100 mm z betonových desek	m2	1,80000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " POZN: Uvažováno jen u bočního vstupu, kde je nyní nové svah. "					
	VV		" Osazení desek k příkopovému pro odvodnění pod svahem a přilehlých chodníků. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Osazení desek k příkopovému žlabu na svah - uvažována 1 řada na 1 straně. " (3,6)*0,5		1,80000			
	VV		Součet		1,80000			
62	M	59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	3,78000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" Deska k příkopovému žlabu (umístění na svah) pro odvodnění pod svahem a přilehlých chodníků. " (3,6)*1,05		3,78000			
	VV		Součet		3,78000			
63	K	9719999902 SPC	D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných ploch - Specifikace dle PD	m	7,50000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně: - případné řezání krytu / dlažby; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela krytu / napojení dlažby; - předdláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; - další nutné práce související s provedením napojení nových ploch na stávající. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Výškové napojení dlážděných ploch na stávající komunikaci "					
	VV		" Napojení dlažby v areálu na stávající. " 3,2+2,2+2,1		7,50000			
	VV		Součet		7,50000			
64	K	9719999903 SPC	D+M Ochrana zdiva novou fólií - Specifikace dle PD	m2	17,29200		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Včetně kotvicích a spojovacích prvků. Součástí ceny odstranění nesoudržných částí, očištění stávajícího nadzákladového zdiva a základů, vyspravení podkladu. V ceně také přesun hmot. " " POZN: Uvažována výška pro: - chodník vč. sanace - 0,54 m. - pro okapový chodník z kačírku - 0,15 m. " " Provedení ochrany stávající zdiva v místě bez úprav - kolem stávajícího objektu. " " Novová fólie podél stěn stávajícího objektu v místě řešení napojení skladby"					
	VV		((5,5)*0,54+(19,2+13,0+39,6+5,8+7,4)*0,15)*1,1		17,29200			
	VV		Součet		17,29200			
65	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441					
	VV		" Očištění vybouraných dlaždic z mozaiky u vstupu pro zpětné použití. " 8,0		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
66	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	17,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
	VV		" Očištění vybouraných zámkových dlaždic z vnitrobloku pro zpětné použití. " 17,2		17,20000			
	VV		Součet		17,20000			
67	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	39,42600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221141					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Uvažován ruční přesun kolečkem z vnitrobloku kolem objektu " " Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m s naložením a se složením. " " Sypké materiály " " Lože pod komunikacemi, štěrky " (7,308+24,288)					
	VV		" Kačírek z okapového chodníku " (4,234)		31,59600			
	VV		" Štěrková plocha " (3,596)		4,23400			
	VV		Součet		3,59600			
	VV				39,42600			
68	K	997221149	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem	t	591,39000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221149					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Uvažován ruční přesun kolečkem z vnitrobloku kolem objektu " " Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem - uvažována vzdálenost do 200 m. " " Sypké materiály " " Lože pod komunikacemi, štěrky " (7,308+24,288)*15					
	VV		" Kačírek z okapového chodníku " (4,234)*15		473,94000			
	VV		" Štěrková plocha " (3,596)*15		63,51000			
	VV		Součet		53,94000			
	VV				591,39000			
69	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,42600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	VV		" Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - v případě nutnosti "					
	VV		" Sypké materiály "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " (7,308+24,288)		31,59600			
	VV		" Kačírek z okapového chodníku " (4,234)		4,23400			
	VV		" Šterková plocha " (3,596)		3,59600			
	VV		Součet		39,42600			
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,42600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		" Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " (7,308+24,288)		31,59600			
	VV		" Kačírek z okapového chodníku " (4,234)		4,23400			
	VV		" Šterková plocha " (3,596)		3,59600			
	VV		Součet		39,42600			
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	749,09400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " (7,308+24,288)*19		600,32400			
	VV		" Kačírek z okapového chodníku " (4,234)*19		80,44600			
	VV		" Šterková plocha " (3,596)*19		68,32400			
	VV		Součet		749,09400			
72	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,42600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	P		Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " (7,308+24,288)		31,59600			
	VV		" Kačírek z okapového chodníku " (4,234)		4,23400			
	VV		" Šterková plocha " (3,596)		3,59600			
	VV		Součet		39,42600			
73	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	20,22000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221151					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Uvažován ruční přesun kolečkem z vnitrobloku kolem objektu "					
	VV		" Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m s naložením a se složením. "					
	VV		" Sypké materiály "					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (2,004)		2,00400			
	VV		" Betonové plochy " (18,216)		18,21600			
	VV		Součet		20,22000			
74	K	997221159	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	303,30000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221159					
	P		Poznámka k položce: " POZN: Uvažován ruční přesun kolečkem z vnitrobloku kolem objektu "					
	VV		" Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem - uvažována vzdálenost do 200 m. "					
	VV		" Sypké materiály "					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (2,004)*15		30,06000			
	VV		" Betonové plochy " (18,216)*15		273,24000			
	VV		Součet		303,30000			
75	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,22000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	VV		" Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - v případě nutnosti "					
	VV		" Kusové materiály "					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (2,004)		2,00400			
	VV		" Betonové plochy " (18,216)		18,21600			
	VV		Součet		20,22000			
76	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,22000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (2,004)		2,00400			
	VV		" Betonové plochy " (18,216)		18,21600			
	VV		Součet		20,22000			
77	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	384,18000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (2,004)*19		38,07600			
	VV		" Betonové plochy " (18,216)*19		346,10400			
	VV		Součet		384,18000			
78	K	997221862 RTO	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového / betonového kód odpadu 17 01 01 "	t	20,22000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na skládce "					
	VV		" Obrubníky vč. lože " (2,004)		2,00400			
	VV		" Betonové plochy " (18,216)		18,21600			
	VV		Součet		20,22000			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
79	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	22,11500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998229111					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s kačírkem - kolem objektu a ve vnitrobloku. " (11,49+8,49+2,119+0,016)		22,11500			
	VV		Součet		22,11500			
80	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	123,17700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998229112					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z dlažby - kolem objektu a ve vnitrobloku. " 145,292-(11,49+8,49+2,119+0,016)		123,17700			
	VV		Součet		123,17700			
81	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	435,87600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998229121					
	VV		" Příplatek k přesunu hmot pro skladby s kačírkem - kolem objektu a ve vnitrobloku. Uvažována vzdálenost do 200 m → 3× množství. " (22,115)*3		66,34500			
	VV		" Příplatek k přesunu hmot pro skladby s horní vrstvou z dlažby - kolem objektu a ve vnitrobloku. Vzdálenost do 200 m → 3× množství. " (123,177)*3		369,53100			
	VV		Součet		435,87600			
82	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (15,0)		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt: D.1.4.10.3. - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, OPĚRNÉ STĚNY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.10.3. - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, OPĚRNÉ STĚNY

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.1.4.10.3. - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, OPĚRNÉ STĚNY

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,95000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102					
P			Poznámka k položce:					
VV			" V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "					
VV			" Odkopávky pro vyrovnaní povrchu před vstupem - 45 % z celkového objemu . "					
VV			" Odkopávky snížení terénu před vstupem " (370,0*0,3)*0,45					
VV			Součet					
					49,95000			
					49,95000			
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	61,64700		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351101					
P			Poznámka k položce:					
VV			" V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "					
VV			" Odkopávky svahu pro provedení hřebíkování - 3 % z celkového objemu . "					
VV			" Odkopávky svahu pro hřebíkování " (176,5+98,1+115,3)*0,03					
					11,69700			
VV			" Odkopávky pro vyrovnaní povrchu před vstupem - 45 % z celkového objemu . "					
VV			" Odkopávky snížení terénu před vstupem " (370,0*0,3)*0,45					
VV			Součet					
					49,95000			
					61,64700			
3	K	122451102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	36,17300		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122451102					
VV			" Odkopávky svahu pro provedení hřebíkování - 7 % z celkového objemu . "					
VV			" Odkopávky svahu pro hřebíkování " (176,5+98,1+115,3)*0,07					
					27,29300			
VV			" Odkopávky pro vyrovnaní povrchu před vstupem - 8 % z celkového objemu . "					
VV			" Odkopávky snížení terénu před vstupem " (370,0*0,3)*0,08					
					8,88000			
VV			Součet					
					36,17300			
4	K	122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	353,13000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122551104					
VV			" Odkopávky svahu pro provedení hřebíkování - 90 % z celkového objemu . "					
VV			" Odkopávky svahu pro hřebíkování " (176,5+98,1+115,3)*0,9					
					350,91000			
VV			" Odkopávky pro vyrovnaní povrchu před vstupem - 2 % z celkového objemu . "					
VV			" Odkopávky snížení terénu před vstupem " (370,0*0,3)*0,02					
					2,22000			
VV			Součet					
					353,13000			
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	25,04500		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
VV			" Příplatek 5 % " (49,95+61,65+36,17+353,13)*0,05					
					25,04500			
VV			Součet					
					25,04500			
6	K	153211003	Zřízení stříkaného betonu tl přes 100 do 150 mm skalních a poloskalních ploch	m2	100,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153211003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Zajištění svahu před objektem stříkaným betonem a hřebíkováním. "					
VV			" Zajištění svahu stříkaným betonem v tl. 150 mm. " 11,7+26,1+26,9+14,6+21,2		100,50000			
VV			Součet		100,50000			
7	M	58932908 RTO	beton C 20/25 X0	m3	17,33625		0,00	vlastní
VV			" Beton C 25/30 - XC0, vhodný pro trorkret "					
VV			" Beton pro zajištění svahu - torkret. " ((100,5)*0,15)*1,15		17,33625			
VV			Součet		17,33625			
8	K	153273123	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu přes 6 do 8 mm skalních a poloskalních ploch	m2	105,52500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153273123					
VV			" Zajištění svahu před objektem stříkaným betonem a hřebíkováním - výztuž z KARI sítí 100×100×8 mm. "					
VV			" Zajištění svahu - výztíž pod stříkaný beton. " (100,5)*1,05		105,52500			
VV			Součet		105,52500			
9	K	153812121 RTO	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 20 do 26 mm l přes 0,4 do 3 m vč. zainjektování, spon, závlače	kus	18,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			" V ceně také injektáž, spony (6 ks / hřebík z ØB6), závlač z betonářské výztuže (ØB20 dl. 0,5 m), plastové distančníky a veškeré další nutné příslušenství a práce související s provedením zajištění svahu hřebíky. "					
VV			" Zajištění svahu před objektem stříkaným betonem a hřebíkováním - hřebíky z prutů betonářské výztuže ØB25. "					
VV			" Zajištění svahu - hřebíky délky 3,0 m. "					
VV			" Hřebíky - H4/1 až H4/18. " 18		18,00000			
VV			Součet		18,00000			
10	K	153812122 RTO	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 20 do 26 mm l přes 3 do 5 m vč. zainjektování, spon, závlače	kus	32,00000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			" V ceně také injektáž, spony (6 ks / hřebík z ØB6), závlač z betonářské výztuže (ØB20 dl. 0,5 m), plastové distančníky a veškeré další nutné příslušenství a práce související s provedením zajištění svahu hřebíky. "					
VV			" Zajištění svahu před objektem stříkaným betonem a hřebíkováním - hřebíky z prutů betonářské výztuže ØB25. "					
VV			" Zajištění svahu - hřebíky délky 4,0 m. "					
VV			" Hřebíky - H2/1 až H2/11. " 11		11,00000			
VV			" Hřebíky - H3/1 až H2/13. " 13		13,00000			
VV			" Zajištění svahu - hřebíky délky 5,0 m. "					
VV			" Hřebíky - H1/1. " 1		1,00000			
VV			" Hřebíky - H1/2 až H1/6. " 5		5,00000			
VV			" Hřebíky - H1/7 až H1/8. " 2		2,00000			
VV			Součet		32,00000			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	49,95000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
VV			" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
VV			" Odkopávky - snížení terénu před vstupem " (49,95)		49,95000			
VV			Součet		49,95000			
12	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	97,82000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102					
VV			" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
VV			" Odkopávky pro zajištění svahu " (11,697)+(27,293)		38,99000			
VV			" Odkopávky - snížení terénu před vstupem " (49,95)+(8,88)		58,83000			
VV			Součet		97,82000			
13	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	355,76966		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151113					
VV			" Odvoz zeminy (sypaniny / výkopku / navážky) z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "					
VV			" Odkopávky pro zajištění svahu " (350,91)		350,91000			
VV			" Odkopávky - snížení terénu před vstupem " (2,22)		2,22000			
VV			" Odvoz zeminy z provedení vrtů hřebíků "					
VV			" Odvoz zeminy z vrtání pro hřebíky - H1 " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(5,0))*8)		0,55572			
VV			" Odvoz zeminy z vrtání pro hřebíky - H2 " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(4,0))*11)		0,61129			
VV			" Odvoz zeminy z vrtání pro hřebíky - H3 " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(4,0))*13)		0,72243			
VV			" Odvoz zeminy z vrtání pro hřebíky - H4 " (((0,133/2)*(0,133/2)*3,141592654*(3,0))*18)		0,75022			
VV			Součet		355,76966			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,95000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
		VV	" Odvoz zeminy na skládku " (49,95)					
		VV	Součet					
					49,95000			
					49,95000			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	97,82000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
		VV	" Odvoz zeminy na skládku " (38,99+58,83)					
		VV	Součet					
					97,82000			
					97,82000			
16	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	355,76900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku do 10 000 m "					
		VV	" Odvoz zeminy na skládku " (350,91+2,22)+(0,556+0,611+0,722+0,75)					
		VV	Součet					
					355,76900			
					355,76900			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	499,50000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
		VV	" Odvoz zeminy na skládku " (49,95)*10					
		VV	Součet					
					499,50000			
					499,50000			
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	978,20000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
		VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
		VV	" Odvoz zeminy na skládku " (38,99+58,83)*10					
		VV	Součet					
					978,20000			
					978,20000			
19	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 557,69000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159					
		VV	" Příplatek k přemístění za zeminy na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km. "					
		VV	" Odvoz zeminy na skládku " ((350,91+2,22)+(0,556+0,611+0,722+0,75))*10					
		VV	Součet					
					3 557,69000			
					3 557,69000			
20	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	503,53900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
		VV	" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " (49,95+97,82+355,769)					
		VV	Součet					
					503,53900			
					503,53900			
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 007,07800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
			Poznámka k položce:					
			" POZN: Množství ze poplatku násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "					
		P	" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					
		VV	" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (49,95+97,82+355,769)*2,0					
		VV	Součet					
					1 007,07800			
					1 007,07800			
		D 2	Zakládání					
							0,00	
22	K	225311116	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI	m	190,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225311116					
		VV	" Zajištění svahu před objektem stříkaným betonem a hřebíkováním - maloprofilové vrty pro pruty hřebíku. "					
		VV	" Vrty pro výztuž hřebíků Ø 133 mm - 100 % z celkové délky. "					
		VV	" Vrty pro hřebíky dl. 3,0 m "					
		VV	" Hřebíky - H4/1 až H4/18. " (3,0)*18					
		VV	" Vrty pro hřebíky dl. 4,0 m "					
					54,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Hřebíky - H2/1 až H2/11. " (4,0)*11		44,00000			
VV			" Hřebíky - H3/1 až H3/13. " (4,0)*13		52,00000			
VV			" Vrtý pro hřebíky dl. 5,0 m "					
VV			" Hřebíky - H1/1 až H1/8. " (5,0)*8		40,00000			
VV			Součet		190,00000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
23	K	985131901 SPC	Příprava podkladu před provedením torkretace stěny při zajištění svahu	m2	100,50000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně veškeré nutné práce pro přípravu plochy před provedením stříkaného betonu a hřebíkování. Jedná se např. o: - očištění - např. tlakovou vodou, odstranění nesoudržných částí, úlomků; - vyrovnaní plochy - např. odstraněním nerovností; - případné navlhčení povrchu před torkretem; - provedení odvodu vody ze svahu - např. pomocí drenážních kanálků vč. veškerých prací souvisejících s kanálky - vrtý, trubka, odvoz zeminy, apod.; - přesun hmot; - další veškeré nutné práce a materiál související s přípravou plochy před torkretováním vč. případného odvozu a likvidace suti. "</i>					
	P							
VV			" Příprava podkladu pro střídaný beton a hřebíkování " 11,7+26,1+26,9+14,6+21,2		100,50000			
VV			Součet		100,50000			
D	99		Přesun hmot				0,00	
24	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	45,79000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998004011					
VV			" Přesun hmot pro stříkaný beton a hřebíkování " 45,79		45,79000			
VV			Součet		45,79000			
25	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,00000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. - např. odstranění nevhodných příměsí a kemnů při sejmutí ornice. "</i>					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV " (25,0)		25,00000			
VV			Součet		25,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
D.2.1. - ROZVOD MEDICIÁL. PLYNŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:

D.2.1. - ROZVOD MEDICIÁL. PLYNŮ

Místo: Datum: 17.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
723 - Mediciální plyny - Potrubní rozvod		0,00
D1 - Mediciální plyny - Siglanizace		0,00
D2 - Mediciální plyny - Ukončovací prvky		0,00
D3 - Mediciální plyny - Montáže, revize, zkoušky		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.2.1. - ROZVOD MEDICIÁL. PLYNŮ

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	723	Mediciální plyny - Potrubní rozvod						0,00
1	K	723900101 SPC	D+M Potrubí Cu ø 8×1,0 mm	m	5,00000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "						
VV		" Měděné potrubí 8×1,0 mm. " (5,0)						5,00000
VV		Součet						5,00000
2	K	723900102 SPC	D+M Potrubí Cu ø 12×1,0 mm	m	168,00000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "						
VV		" Měděné potrubí 12×1,0 mm. " (168,0)						168,00000
VV		Součet						168,00000
3	K	723900103 SPC	D+M Potrubí Cu ø 18×1,0 mm	m	336,00000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "						
VV		" Měděné potrubí 18×1,0 mm. " (336,0)						336,00000
VV		Součet						336,00000
4	K	723900104 SPC	D+M Potrubí Cu ø 22×1,0 mm	m	53,00000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "						
VV		" Měděné potrubí 22×1,0 mm. " (53,0)						53,00000
VV		Součet						53,00000
5	K	723900105 SPC	D+M Potrubí Cu ø 28×1,5 mm	m	196,00000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "						
VV		" Měděné potrubí 18×1,0 mm. " (196,0)						196,00000
VV		Součet						196,00000
6	K	723900111 SPC	Prořez potrubí 3%	sada	1,00000		0,00	vlastní
VV		" Prořez potrubí pro rozvod medicíálních plynů. " (1,0)						1,00000
VV		Součet						1,00000
7	K	723900112 SPC	D+M Pájka Ag 45%	gram	2 350,00000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství. "						
VV		" Pájka pro rozvod medicíálních plynů. "						
VV		" Pájka Ag 45%. " (2350,0)						2 350,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2 350,00000			
8	K	723900121 SPC	D+M Chránička potrubí ø 12	kus	13,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Chránička měděného potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Chránička měděného potrubí 12×1,0 mm. " (13,0)		13,00000			
	VV		Součet		13,00000			
9	K	723900122 SPC	D+M Chránička potrubí ø 18	kus	31,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Chránička měděného potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Chránička měděného potrubí 18×1,0 mm. " (31,0)		31,00000			
	VV		Součet		31,00000			
10	K	723900123 SPC	D+M Chránička potrubí ø 22	kus	9,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Chránička měděného potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Chránička měděného potrubí 22×1,0 mm. " (9,0)		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
11	K	723900124 SPC	D+M Chránička potrubí ø 28	kus	11,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Chránička měděného potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Chránička měděného potrubí 28×1,5 mm. " (11,0)		11,00000			
	VV		Součet		11,00000			
12	K	723900131 SPC	D+M Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí 8×1,0 mm. " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
13	K	723900132 SPC	D+M Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1	kus	117,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí 12×1,0 mm. " (117,0)		117,00000			
	VV		Součet		117,00000			
14	K	723900133 SPC	D+M Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1	kus	118,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí 18×1,0 mm. " (118,0)		118,00000			
	VV		Součet		118,00000			
15	K	723900134 SPC	D+M Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 22x1	kus	30,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí 22×1,0 mm. " (30,0)		30,00000			
	VV		Součet		30,00000			
16	K	723900135 SPC	D+M Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 28x1,5	kus	41,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Potrubní tvarovky pro potrubí 28×1,5 mm. " (41,0)		41,00000			
	VV		Součet		41,00000			
17	K	723900141 SPC	D+M Konzolový systém pro jeden plyn ø 12	kus	112,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			" V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Konzolový systém pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí 12×1,0 mm. " (112,0)		112,00000			
	VV		Součet		112,00000			
18	K	723900142 SPC	D+M Konzolový systém pro jeden plyn ø 18	kus	24,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí 18×1,0 mm. " (24,0)		24,00000			
	VV		Součet		24,00000			
19	K	723900143 SPC	D+M Konzolový systém pro jeden plyn ø 28	kus	18,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí 28×1,5 mm. " (18,0)		18,00000			
	VV		Součet		18,00000			
20	K	723900144 SPC	D+M Konzolový systém pro dva plyny ø 28, 28	kus	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí 28×1,5 mm. " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
21	K	723900145 SPC	D+M Konzolový systém pro tři plyny ø 18, 18, 18	kus	57,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí 18×1,0 mm. " (57,0)		57,00000			
	VV		Součet		57,00000			
22	K	723900146 SPC	D+M Konzolový systém pro tři plyny ø 22, 22, 22	kus	15,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí 22×1,0 mm. " (15,0)		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
23	K	723900147 SPC	D+M Konzolový systém pro tři plyny ø 18, 28, 28	kus	20,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí 18×1,0 mm a 28×1,5 mm. " (20,0)		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
24	K	723900148 SPC	D+M Konzolový systém pro tři plyny ø 28, 28, 28	kus	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Konzolový systém pro potrubí 28×1,5 mm. " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
25	K	723900151 SPC	D+M Kulový kohout DN 10, včetně šroubení	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí a těsnící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Kulový kohout se šroubením pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Kulový kohout se šroubením - DN 10. " (2,0)		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
26	K	723900152 SPC	D+M Kulový kohout DN 15, včetně šroubení	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvicí a těsnící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Kulový kohout se šroubením pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Kulový kohout se šroubením - DN 15. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
27	K	723900153 SPC	D+M Kulový kohout DN 20, včetně šroubení	kus	3,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvící a těsnící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Kulový kohout se šroubením pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Kulový kohout se šroubením - DN 20. " (3,0)			3,00000		
	VV		Součet			3,00000		
28	K	723900154 SPC	D+M Kulový kohout DN 25, včetně šroubení	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, kotvící a těsnící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Kulový kohout se šroubením pro potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Kulový kohout se šroubením - DN 25. " (1,0)			1,00000		
	VV		Součet			1,00000		
29	K	723900161 SPC	D+M Sestava provozního alarmu	kus	5,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Sestava provozního alarmu, jehož součástí je: - uzavírací ventil; - čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20mA; - kontrolní manometr 0-1MPa, vakuometr -100-0 kPa. Musí odpovídat použití pro medicínální kyslík. "					
	VV		" V ceně veškeré příslušenství vč. případného napojení na elektro, prokabelování. "					
	VV		" POZN: Čidlo provozního alarmu bude napojeno na centrální velin – zajišťuje profese MaR. "					
	VV		" Sestava provozního alarmu pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Sestava provozního alarmu. " (5,0)			5,00000		
	VV		Součet			5,00000		
30	K	723900171 SPC	D+M Značení potrubí	m	758,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství. "					
	VV		" Značení potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Značení potrubí. " (758,0)			758,00000		
	VV		Součet			758,00000		
31	K	723900181 SPC	D+M Ochranný plyn při pájení potrubí	m	758,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství. "					
	VV		" Ochranný plyn při pájení potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Ochranný plyn. " (758,0)			758,00000		
	VV		Součet			758,00000		
32	K	723900182 SPC	D+M Čistící plyn - dusík	m	758,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství. "					
	VV		" Čistící plyn pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Čistící plyn - dusík. " (758,0)			758,00000		
	VV		Součet			758,00000		
33	K	723900191 SPC	D+M Tlaková zkouška, úseková	kus	10,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, pro přípravu a provedení zkoušky. "					
	VV		" Tlaková zkouška, úseková potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Úseková tlaková zkouška. " (10,0)			10,00000		
	VV		Součet			10,00000		
34	K	723900192 SPC	D+M Tlaková zkouška, závěrečná	kus	7,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, pro přípravu a provedení zkoušky. "					
	VV		" Tlaková zkouška, závěrečná potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Závěrečná tlaková zkouška. " (7,0)			7,00000		
	VV		Součet			7,00000		
35	K	723900199 SPC	D+M Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky	kus	3,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, pro přípravu a provedení zkoušky. "					
	VV		" Tlaková zkouška, závěrečná potrubí pro rozvod medicíálních plynů. "					
	VV		" Závěrečná tlaková zkouška. " (3,0)			3,00000		
	VV		Součet			3,00000		
D	D1		Medicíální plyny - Siglanizace				0,00	
36	K	723900201 SPC	D+M Skupinový uzávěr pro 1 plyn (O2)	kus	1,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Skupinový uzávěr pro 1 plyn (O2), jehož součástí je: - 1× ventil 3/4"; - 1× čidlo klinické signalizace - 4-20 mA; - 1× manometr - měřící rozsah 0-1 MPa. Součástí je také integraný monitorovací panel kinické signalizace. Instalace pod omítku Musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 "					
	VV		" V ceně veškeré příslušenství vč. případného napojení na elektro, prokabelování. "					
	VV		" Skupinový uzávěr pro vedení kyslíku. "					
	VV		" Skupinový uzávěr pro 1 plyn (O2). " (1,0)					
	VV		Součet					
37	K	723900202 SPC	D+M Skupinový uzávěr pro 3 plyny (O2, Air4bar, Vac)	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Skupinový uzávěr pro 3 plyny (O2, Air4bar, Vac), jehož součástí je: - 3× ventil 3/4"; - 3× čidlo klinické signalizace - 4-20 mA; - 2× manometr - měřící rozsah 0-1 MPa; - 1× vakuometr - měřící rozsah -100-0 kPa. Propojeno s panelem klinické signalizace. Instalace pod omítku Musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 "					
	VV		" V ceně veškeré příslušenství vč. případného napojení na elektro, prokabelování. "					
	VV		" Skupinový uzávěr pro vedení kyslíku, stlačeného vzduchu a vakua. "					
	VV		" Skupinový uzávěr pro 3 plyny (O2, Air4bar, Vac) " (2,0)					
	VV		Součet					
38	K	723900211 SPC	D+M Monitorovací zařízení	kus	1,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Instalace monitorovacího zařízení pod omítku. Zařízení musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2. "					
	VV		" V ceně veškeré příslušenství vč. případného napojení na elektro, prokabelování. "					
	VV		" Monitorovací zařízení.pro medicijní plyny. "					
	VV		" Monitorovací zařízení. " (1,0)					
	VV		Součet					
39	K	723900221 SPC	D+M Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu	m	120,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně uložení, zapojení, ukončení. "					
	VV		" Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu. "					
	VV		" Propojovací kabel. " (120,0)					
	VV		Součet					
	D	D2	Medicijní plyny - Ukončovací prvky					0,00
40	K	723900301 SPC	D+M Lékařský panel pro kyslík	kus	9,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství vč. případného napojení na elektro, prokabelování. "					
	VV		" Lékařský panel pro medicijní plyny s instalací pod omítku.. "					
	VV		" Lékařský panel pro kyslík. " (9,0)					
	VV		Součet					
41	K	723900302 SPC	D+M Lůžková rampa pro jedno lůžko + osazení ukončovacího prvku	kus	9,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství vč. případného napojení na elektro, prokabelování. "					
	VV		" POZN: Přesnější specifikace lůžkové rampy - viz "I-D.2.1.c.01_a. - Specifikace MP". "					
	VV		" Lůžková rampa pro jedno lůžko + osazení ukončovacího prvku. "					
	VV		" Lůžková rampa. " (9,0)					
	VV		Součet					
	D	D3	Medicijní plyny - Montáže, revize, zkoušky					0,00
42	K	723900401 SPC	Revize, předání díla	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Revize, předání díla rozvodu medicijních plynů. "					
	VV		" Revize, předání díla. " (1,0)					
	VV		Součet					
43	K	723900402 SPC	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz rozvodu medicijních plynů. "					
	VV		" Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz. " (1,0)					
	VV		Součet					
44	K	723900403 SPC	Zaškolení obsluhy	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Zaškolení obsluhy pro ovládání věcí medicijních plynů. "					
	VV		" Zaškolení obsluhy " (1,0)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	723900404 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Vypracování dokumentace skutečného stavu medicíálních plynů. "					
	VV		" Dokumentace skutečného stavu. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
46	K	723900405 SPC	Doprava materiálu	kus	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" Doprava materiálu prvků rozvodu medicíálních plynů. "					
	VV		" Doprava materiálu. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt:

D.2.2. - ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Tato část není předmětem této PD - veřejné zakázky "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - stavební práce". Z tohoto důvodu jsou v soupise nulová množství a položky není třeba oceňovat. Soupis pro tuto část je ponechán v celkové soupisu pro uchazeče, aby věděl, jaké prvky bude potřeba napojit, pro jaké je nutno mít přípravu pro pozdější napojení.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.2.2. - ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
790 - Ostatní vybavení - Zdravotnická technologie	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: D.2.2. - ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 790 Ostatní vybavení - Zdravotnická technologie								0,00
1	K	790900101 SPC	D+M Dávkový lineární	kus	0,00000		0,00	vlastní
P Poznámka k položce: " Specifikace: - samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu; - možnost sestavování přístrojů do sestav; - zobrazení aktuálních parametrů infuze na LCD displeji; - komunikace s obsluhou v českém jazyce přes aktivní LCD displej; - použití stříkaček od různých výrobců a různých objemů; - automatické rozpoznání velikosti stříkačky; - rychlost infuze 0,1 ml - 1200 ml/hod s krokem po 0,1 ml (základní nastavení 1,01 - 200 ml/hod); - kalkulace rychlosti průtoku při programování objemu / času nebo objem / rychlost plnění setu před spuštěním infuze; - bolus, rychlost podání možno nastavit v rozmezí 50 - 1200 ml; - funkce KVO - možnost volby ze dvou rychlostí; - možnost zobrazení názvu podávaného léku; - zobrazení zbývajících času do konce stříkačky; - nastavení limitace okluzního tlaku ve dvou režimech: - režim variabilního nastavení 100 - 900 mm Hg; - režim tří předvolených prahů; - nastavení systému Dynamic Pressure system; - objem k zavedení infuze: od 0,1 ml do 99,9 ml s krokováním po 0,1 ml; - nastavení pre - alarmu upozorňujícího blízký konec infuze; - přesnost průtoku ± 3 %, přesnost přístroje ± 1 %; - nastavení pauzy : od 1 min. do 24 hod. " " Další funkce : - časová prodleva; - možnost uzamčení klávesnice; - možnost vyvolání historie provozu; - celkové infundované množství; - možnost připojení na externí alarm; - inraport; - chránič tlačného zařízení poskytující maximální bezpečnosti v případě, že injectomat upadne na zem; - možnost provozu z elektr. sítě; - možnost provozu z vestavěného akumulátoru alespoň na 5 hod.; - okamžitá aktivace akumulátoru při výpadku elektr. proudu bez ztráty dat; - možnost zobrazení zbývajících kapacity provozu vestavěného akumulátoru; - k čištění a dezinfekci možno použít běžně používaných mycích a dezinfekčních prostředků; - odolnost vůči vodě. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "								
2	K	790900102 SPC	D+M Defibrilátor, monitor	kus	0,00000		0,00	vlastní
P Poznámka k položce: " Přenosný defibrilátor / monitor s vybavením, který splňuje následující požadavky : - popis ovládacích tlačítek na přístroji, doprovodné texty na obrazovce přístroje, hlasové výzvy v češtině; - jednoduché, intuitivní ovládání; - bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J v manuálním i automatickém režimu; - volba energií pro defibrilaci v manuálním režimu : 2J, 3J,4J,5J,6J,7J,8J, 9J,10J,20J,30J do 360J; - režim manuální externí defibrilace přes pevné defibrilační elektrody /pádla/ pro dospělé; - režim manuální externí defibrilace přes pevné defibrilační elektrody /na jedno použití / pro dospělé; - režim manuální externí defibrilace přes samolepící podgelované defibrilační elektrody /na jedno použití / pro děti; - režim poloautomatické externí defibrilace se systémem doporučení výboje přes samolepící podgelované defibrilační elektrody /na jedno použití; " "- LCD monitor s barevným zobrazením měřených grafických,číselných hodnot a textových výzev; - synchronizovaná kardioverze; - napájení přístroje ze sítě (provoz a dobíjení - ze sítě 230V) s pevně vestavěnou vnitřní záložní baterií, která je součástí přístroje a umožní provoz přístroje mimo síť 230 V - signalizace a zpráva o nízkém napětí baterie - vestavěná tiskárna - vestavěná paměť na kritické události /data o pacientovi, jednotlivé úkony a křivky/ možnost tisku a přenosu dat na PC - pro archivaci a další zpracování záznamů pacientů ... (i po vypnutí přístroje na neomezenou dobu),včetně potřebného software pro práci s daty na PC včetně funkčního přenosu dat z přístroje na PC; - automatické každodenní testování přístroje s možností tisku a indikace případné závady - standardní příslušenství, které umožňuje funkční využití přístroje . " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "								
3	K	790900103 SPC	D+M Germicidní zářič	kus	0,00000		0,00	vlastní
P Poznámka k položce: " Specifikace: - možnost umístění svítidla na strop nebo na stěnu místnosti; - ozařování bez přítomnosti lidí; - přímý dopad záření na povrch předmětů - ničení zárodků ve vzduchu i na povrchu současně; - zářič s vyšším výkonem a životností - jednoduchá výměna zářiče; - výkon alespoň 55 W; - životnost alespoň 8 000 hodin. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "								
4	K	790900104 SPC	D+M Lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papírové role	kus	0,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - stabilní kovová konstrukce; - 2 dílné provedení; - manuálně plně stavitelná podpěrka hlavy; - kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem; - vrchní část lehátka čalouněná s umývatelným a nehořlavým povrchem; - kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran; - konstrukci i čalounění možno dezinfikovat; - pro snadnou jízdu a manipulaci osazena brzděnými kolečky o Ø alespoň 75 mm; - odolné proti otěru; - nezanechávající barevné pruhy, odolná proti korozi; - nosnost alespoň 150 kg; - možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
5	K	790900105 SPC	D+M Lůžko 4-dílné mechanické polohování,pevná výška, pojízdné	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Lůžko nemocniční polohovatelné pro standardní péči: - nejlépe 4-dílná ložná plocha z kovových vevařených sítí; - s podvozkem s mechanickým naklápěním; - možnost náklonu Trendelenburg / antiTrendelenburg; - možnost polohování zádového a stehenního dílu; - možnost polohování lýtkového dílu; - 2× sklopné postranice; - pevné hlavové a nožní čelo s barevnými HPL výplněmi (možnost výběru barevného provedení dle vzorníku výrobce); - držáky příslušenství součástí rámu: držáky na drobné příslušenství; držáky na inf. tyč, hrazdu; - 1× infuzní tyč; - hrazda; - rukovět k hrazdě; " "- koš na moč. lahev; - pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazena kolečky o pr. alespoň 125 mm, z toho alespoň dvě s brzdou; - 1× kolečko se směrovou aretací; - nárazová kolečka v rozích lůžka; - možnost oboustranného prodloužení ložné plochy (alespoň 2 x 10 cm); - bezpečné pracovní zatížení 170 kg; - matrace antidekubitní pasivní; - zabezpečení rovnoměrného rozložení hmotnosti pacienta; - velmi dobrá cirkulace vzduchu a odvádění par; - potah: vodonepropustný paropropustný obousměrně elastický antibakteriální. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
6	K	790900106 SPC	D+M Monitor centrální - emergency	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - zobrazení min. 9 stop současně; - plná komunikace s připojenými monitory a telemetrickými jednotkami; - min.19" displej; - tisk na laserová tiskárna, vč. přímého tisku z monitorů; - možnost trvalého zobrazení libovolného počtu stop z každého připojeného monitoru; - archivace plného průběhu křivek (Full Disclosure) po dobu min. 24 hodin + možnost jejich následného ukládání, vypalování na CD; - holterovské vyhodnocování arytmií, následná práce s křivkami; - ukládání 12 svodového EKG z monitorů; - přístup z více pracovních stanic současně, např. lékařských pokojů; - ukládání dat od pacientů připojených jak na lůžkové monitory, tak na telemetrické jednotky; - plné zobrazení vybraného monitoru; - zobrazení jak lůžkových monitorů, tak telemetrických jednotek na kterékoli z centrálních stanic. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
7	K	790900107 SPC	D+M Monitor lůžkový s možností transportu	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - obrazovka min. 10"; - modulární monitor; - monitor ovládaný pomocí dotykové obrazovky; - min. 4 stopy; - společné parametry modulů pro všechny monitory: - EKG 3, 5 svodů s možností zobrazit 2 libovolné svody, NIBP, teplota, SpO2, respirace s možností volby svodů; - trendy min. 24 hod., přenos dat z monitoru do modulu a mezi monitory; - možnost automatického zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v síti; - možnost připojení infuzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
8	K	790900108 SPC	D+M Nebulizátor s ohřevem	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Sestava: - komora s aut. přípouštěním vody, pro dospělé i děti; - hlavice nebulizační kovová; - držák přístroje; - průtokoměr; - držák flexibilní; - hadice vřapová aerosolová. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
9	K	790900109 SPC	D+M Počítač s LCD monitorem	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - pracovní PC stanice vč. LCD monitoru a OS, antivir; - standardní multimediální PC; - HW konfigurace a operační systém musí odpovídat zamýšlenému účelu použití podle NIS v době realizace; - GB síťové karty; - čtečka čipových karet; - grafická karta; - zvuková karta; - klávesnice; - optická myš; - repro (musí být od značkového výrobce + musí mít servisní středisko a skladovací prostory v místě instalace nebo v nejbližším okolí); - LCD monitor velikost min. 20"; - rychlá doba odezvy; - maximální jas a kontrast. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
10	K	790900110 SPC	D+M Pumpa infuzní	kus	0,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: " Specifikace: - možnost využití pro intravenózní a intraarteriální infuze léčiv; - možnost využití pro podávání parenterální výživy; - možnost využití pro provádění krevní transfúze; - pracující s běžně používanými standardními sety; - samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolistu; - nastavitelná rychlost dávkování (průtok) 0,1 – 1000 ml/h; - přesnost dávkování ± 5 %; - možnost volby způsobu zadání a výpočtu dávky (rychlost nebo objem / čas / rychlost); - detektor kapek; - detektor vzduchu v setu; - možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchových bublin v setu na kumulativní množství za 15 min. v rozmezí 30 - 1000 µl; - možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchové bubliny v rozmezí 10 - 200 µl; - programování v režimu volitelné; - nastavitelná objemová mez 1 - 9999 ml; - nastavení limitu okluzního tlaku - nastavitelné plynule po krocích od 100 - 900 mmHg nebo možnost nastavení ve 3 úrovních; "					
	P		" - nastavení dávkové infuze (bolus) - nastavitelný objemový limit a rychlost; - rychlost režimu v KVO : 3 ml / hod při průtoku větším než 10 ml; 1 ml / hod při průtoku 1,0 - 10,0 ml / hod; - časový alarm; - výpočet rychlosti z objemu a času; - předvolba objemu k infuzi; - celkové infundované množství; - zobrazení aktuálně infundovaného roztoku na displeji; - bezpečnost provozu zajištěn řídicím a bezpečnostním systémem; - možnost připojení na externí alarm; - možnost provozu z elektr. sítě; - možnost provozu z vestavěného akumulátoru; - okamžitá aktivace akumulátoru při výpadku elektr. proudu bez ztráty dat; - možnost zobrazení zbývajících kapacity provozu vestavěného akumulátoru; - komunikace s obsluhou pomocí LCD display; - český jazyk; - k čištění a dezinfekci možno použít běžně používaných mycích a dezinfekčních prostředků. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
11	K	790900111 SPC	D+M Skříňka uzavřená policová - NR	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - rozměr (š×hl×v): 800×300×600 mm. - materiál nerezová ocel dle ČSN 17240; - bezspárově svařená konstrukce; - povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů; - 2x dvířka zašupovací. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
12	K	790900112 SPC	D+M Stolek oboustranný pojízdný	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Rozměr (š×hl×v): 470×415×870 mm. "					
			" Specifikace: - samoobslužný stolek k lůžku; - univerzální, dvoustanné přístupný; - korpus nejlépe z pozinkovaného lakovaného plechu; - odolná horní plocha nejlépe z HPL (vysokotlakého laminátu); - provedení stolku – horní zásuvka, prostřední nika, dolní dvířka; - zásuvka přístupná z obou stran, uzamykatelná; - kolečka o Ø alespoň 75 mm, min. 2 kolečka s individuálním brzděním; - stolek dobře čistitelný, vnitřek zásuvky nejlépe vyjímatelný; - držák na zavěšení ručniku; - design odpovídající lůžkům. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
13	K	790900113 SPC	D+M Stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem NR	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - sestava 2 stolů a výlevky: - 1x stůl 1800×600×900 mm vč. 2 dřezů; - 1x stůl 1450×600×900 mm; - materiál nerezová ocel dle ČSN 17240; - bezspárově svařená konstrukce; - povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů; - 2× dřez lisovaný 450×450×280 mm (vč. sifonu); mezi stoly prstor pro vyplachovač podložních míst š. 450 mm. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
14	K	790900114 SPC	D+M Stůl s umyvadlem a spodními skříňkami NR	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Rozměr (š×hl×v): 1600×600×900 mm. "					
			" Specifikace: - materiál nerezová ocel dle ČSN 17240; - bezspárově svařená konstrukce; - povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů; - 1x umyvadlo lisované Ø 450 mm×280 mm (vč. sifonu). "					
			" V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
15	K	790900115 SPC	D+M Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - centrální intenzita osvětlení ve vzdálenosti 500 mm max. 46000 lx; - teplota chromatičnosti max. 3200 K; - průměr osvětleného pole cca 180 mm; - halogenová žárovka - životnost halogenové žárovky až 2000 hodin; - pojízdné na 5i kolečkách; - ergonomický design; - hladký povrch z odolného plastu; - možnost dezinfekce; - jednoduše nastavitelné; - přesná polohovatelnost. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
16	K	790900116 SPC	D+M Televizor barevný LCD vč. držáku	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - Televize SMART LED, 109cm, 4K Ultra HD, PQI 2000 (50Hz), HDR10, HDR10+, HLG, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 1× USB, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, herní režim, Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV, Voyo, O2 TV, Steam Link, Apple Airplay 2, Tizen, VESA 200×200, repro 20W, Dolby Digital Plus, en. třída G - vč. nástěnného držáku a spojovacího materiálu. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
17	K	790900117 SPC	D+M Tiskárna laserová	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - tisk, kopírování, skenování - rychlost tisku až 20 str./min (černobíle) a 10 str./min (barevné); - vstupní zásobník na 225 listů, automaticky podavač dokumentů na 35 listů; - 1x USB 2.0; 1x Ethernet; 1x bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n; - Možnost mobilního tisku: Chrome OS; Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Funkce Wi-Fi® Direct. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
18	K	790900118 SPC	D+M Váha osobní do 250 kg digitální sloupová s metrem	kus	0,00000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: " Specifikace: - možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s "M"); - třída přesnosti III; - schváleno jako zdravotnický prostředek podle směrnice 93/42/EHS; - profesionální osobní váha s elegantním vysouvacím výškoměrem; - rozsah měření výšky: 88–200 cm - přesnost (dělení výškoměru): 1 mm - velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem; - snadné a rychlé čištění a dezinfekce; - kolečka pro snadný transport; - funkce: HOLD, BMI, Matka+dítě, potlačení vibrací během vážení; - protiskluzové, výškově nastavitelné gumové nožičky; - vodováha pro přesné ustavení váhy; ; " - možnost komunikace s PC; - oboustranný LCD displej, výška číslice 25 mm; - rozsah vážení: do 250 kg; - citlivost: 0,1 kg; - ověřovací hodnota: 0,1 kg; - rozměry vážicí plochy: 365×360×80 mm; - celkové rozměry: 365×570×2134 mm; - síťový adaptér součástí balení; - napájení možné i na baterie, 6× 1,5V AA (nejsou součástí balení), doba provozu až 20 h; - komunikace: RS232; - hmotnost: cca 12 kg . " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
19	K	790900119 SPC	D+M Vozík nemocniční s galerkou (odběrový)+výklopné zásuvky/NR	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Rozměr (š×hl×v): 640×480×1650 mm. " " Specifikace: - vozík z mechanicky i chemicky odolného materiálu; - povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů; - odolný proti nárazu a poškrábání; - hygienicky udržovatelný; - rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům; - stabilní, hladká deska dolní s prolisem; - alespoň 1× zásuvka (se zamezením samootevření zásuvek při pohybu vozíku); - horní část s jednořadou galerkou s výklopnými plastovými boxy; - pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o Ø 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou; - antistatické provedení; - po straně vozíku odpadkový koš s víkem; - manipulační madlo . " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
20	K	790900120 SPC	D+M Vozík nemocniční s vitrínou	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Rozměr (š×hl×v): 900×600×900 mm. " " Specifikace: - vozík z mechanicky i chemicky odolného materiálu; - povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů; - odolný proti nárazu a poškrábání; - hygienicky udržovatelný; - rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům; - stabilní, hladká deska dolní s prolisem; - alespoň 1× zásuvka (se zamezením samootevření zásuvek při pohybu vozíku); - horní část s jednořadou galerkou s výklopnými plastovými boxy; - pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o Ø 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou; - antistatické provedení; - po straně vozíku odpadkový koš s víkem; - manipulační madlo . " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
21	K	790900121 SPC	D+M Vozík resuscitační	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Rozměr (š×hl×v): 770×700×1280 mm. " " Specifikace: - vozík z vysoce mechanicky i chemicky odolného materiálu; - povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů; - odolný proti nárazu a poškrábání; - hygienicky udržovatelný; - rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům; - horní lisovaná ABS deska stolu; - alespoň 2 uzamykatelné zásuvky s provýsuvy; - polohovatelný držák na defibrilátor; - prostor pro uložení resuscitační soupravy; - výškově stavitelná infuzní tyč; - integrovaný držák pro katetry; - držák kyslíkové lahve (3, 5, 7 l); - integrovaná výsuvná deska pro možnost psaní; - prostor pro další přístroje; - výklopné boxy pro infuze; - pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o Ø alespoň 150 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou; - antistatické provedení; - snímatelný odpadkový koš s víkem; - integrovaná elektrická zásuvka pro připojení přístrojů. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					
22	K	790900122 SPC	D+M Vyplachovač a desinfikátor ložních mís - termická desinf.	kus	0,00000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Rozměr (š×hl×v): 450×580×1320 mm. " " Specifikace: - mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí; - kapacita 1 cyklu - 1 podl. mísa vč. víka + 1 močová lahev nebo 3 močové lahve; - 1-dvřevé provedení; - samostatně stojící; - opláštění a mycí prostor z nerez oceli; - velkoplošná ovládací foliová tastatura s názovými symboly; - displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch a chybových hlášení; - elektronické ovládání s možností úpravy programů; - kontrola dezinfekčního procesu; - el. blokování dvířek v průběhu mycího cyklu; - s vlastním vyvíječem páry; - změkčovač; - výkonné čerpadlo pro tlakové mytí; - systém čištění pomocí mycího ramene s tryskami; - úplná termická dezinfekce celého potrubního systému a trysek v každém cyklu; - možnost zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob; - Doba jednoho cyklu: - úsporný program 5 min; - intenzivní program 6 min. " " V ceně veškeré příslušenství, prvky, napojení, apod. "					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24
Objekt:
1 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt:

1 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontážní práce - Silnoproud

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov - Úprava po ZD č. 24

Objekt: 1 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 17.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 0,00

1	K	210999101 SPC	Vybourání stávajícího vedení	m	80,00000		0,00	vlastní

Poznámka k položce:
" V ceně: "
"- Vybourání stávajících zemnicích prvků - pásky, dráty, .. vč. příslušenství - svorky, apod.. "
"- Odstranění kabeláže. "
"- Odstranění výstražné fólie, desky. "
"- Odstranění ochranných trubek kabeláže "
"- Odpojení kabelů, zemnicích prvků, a veškerého příslušenství. "
"- Odstranění ostatních prvků a příslušenství. "
"- Naložení, odvoz, a likvidace suti vč. poplatků za uložení (skládkovné) "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
" Vybourání stávajícího vedení " (80,0)
VV 80,00000
VV Součet 80,00000

2	K	210999102 SPC	Vybourání stávajícího sloupů VO	kus	2,00000		0,00	vlastní

Poznámka k položce:
" V ceně: "
"- Vybourání stávajících zemnicích prvků - pásky, dráty, .. vč. příslušenství - svorky, apod.. "
"- Odstranění kabeláže. "
"- Odstranění ochranných trubek kabeláže "
"- Odstranění sloupů vč. základů a veškerého příslušenství. "
"- Odstranění ostatních prvků a příslušenství. "
"- Naložení, odvoz, a likvidace suti vč. poplatků za uložení (skládkovné) "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
" Vybourání stávajícího sloupů VO " (2,0)
VV 2,00000
VV Součet 2,00000

3	K	210999201 SPC	Nové vedení veřejného osvětlení	m	60,00000		0,00	vlastní

Poznámka k položce:
" V ceně: "
"- Zemnicí prvky - pásky, dráty, .. vč. příslušenství - svorky, apod.. "
"- Kabeláž pro rozvod NN vč. příslušenství. "
"- Výstražná fólie, desky. "
"- Ochranné trubky kabeláže "
"- Napojení kabelů, zemnicích prvků, a veškerého příslušenství na stávající sloup VO "
"- Případný podružný materiál.. "
"- Revize vč. revizní zprávy. "
"- Přesun hmot. "
" Vedení veřejného osvětlení " (60,0)
VV 60,00000
VV Součet 60,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	210999202 SPC	Svítlidla osvětlení	kus	2,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: " " - Veškeré zemní práce. " " - Základy pro sloup. " " - Sloup vč. výložníku a svítidla. " " - Veškeré nutné vypavení a prvky - HOP, apod.. " " - Přesun hmot. "					
	VV		" POZN: Jedná se o stožárové svítidlo, ocelové 4 m výšky, bez výložníku, ale se systémem svícení dolů, na způsob stávajících svítidel a se svítidlem systému LED."		2,00000			
	VV		" Vybavení pro napojení " (2,0)		2,00000			
			Součet		2,00000			
5	K	210999999 SPC	Ostatní konstrukce a práce	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" - Další stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 21-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
6	K	460010101 SPC	Odstranění zeleně - sejmutí ornice a zpětné navrácení - v místě mimo řešené území	m2	47,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: " " - Sejmutí ornice. " " - Plošná úprava terénu před zpětným rozprostřením ornice. " " - Zpětné rozprostření ornice " " - Přesun ornice na meziskládku a z meziskládky. " " - Úprava ornice po rozprostření - provzdušnění travníků, doplnění osiva, hnojení, odplevelení, hrabání, zabískování, aplikace stimulatoru růstu, zalití, apod.. " " - Přesun hmot. "					
	VV		" Odstranění zeleně - sejmutí ornice a zpětné navrácení "					
	VV		" Pro bourání kabeláže " (13,0)		13,00000			
	VV		" Pro novou trasu kabeláže " (34,0)		34,00000			
	VV		Součet		47,00000			
7	K	460010201 SPC	Zemní práce - pro bourání stávající kabeláže	m	80,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: " " - Vytýčení trasy. " " - Čerpání vody. " " - Dočasné zajištění stávajícího vedení a prvků " " - Hloubení rýh vč. příplatků. " " - Případné zřízení a odstranění pažení. " " - Přesun zeminy na meziskládku a z meziskládky. " " - Zpětný zásep zeminou + kamenivem v místě původních zpevněných ploch. " " - Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku vč. naložení a poplatků za uložení zeminy (skládkovné). " " - Přesun hmot. "					
	VV		" Zemní práce - pro bourání stávající kabeláže " (80,0)		80,00000			
	VV		Součet		80,00000			
8	K	460010202 SPC	Zemní práce - pro novou kabeláž	m	60,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: " " - Vytýčení trasy. " " - Čerpání vody. " " - Dočasné zajištění stávajícího vedení a prvků " " - Hloubení rýh vč. příplatků. " " - Případné zřízení a odstranění pažení. " " - Přesun zeminy na meziskládku a z meziskládky. " " - Zpětný zásep zeminou + kamenivem v místě původních zpevněných ploch. " " - Lože a obsyp kabeláže " " - Lože pod potrubí. " " - Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku vč. naložení a poplatků za uložení zeminy (skládkovné). " " - Přesun hmot. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Zemní práce - pro novou kabeláž " (60,0)		60,00000			
	VV		Součet		60,00000			
9	K	468912301 SPC	Odstranění stávajících zpevněných ploch - dlažby - v místě mimo řešené území	m2	2,40000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně: "</i> <i>" - Rozebrání stávajících zpevněných ploch - dlažby - pro zpětné použití. "</i> <i>" - Odstranění podkladních vrstev. "</i> <i>" - Odstranění obrubníků, krajníků - pro zpětné použití. "</i> <i>" - Řezání krytu pro vybourání. "</i> <i>" - Naložení, odvoz, a likvidace suti vč. poplatků za uložení (skládkovné) "</i> <i>" Včetně naložení, svistého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> <i>" Odstranění, očištění a navrácení stávajících zpevněných ploch - dlažby " (2,4)</i>		2,40000			
	VV		Součet		2,40000			
10	K	468912302 SPC	Očištění a navrácení bouraných zpevněných ploch - dlažby	m2	2,40000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně: "</i> <i>" - Očištění rozebrané dlažby vč. její montáže "</i> <i>" - Případná rezerva dlažby při poškození "</i> <i>" - Podkladní vrstvy "</i> <i>" - Zhutnění podloží. "</i> <i>" - Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy. "</i> <i>" - Přesun hmot. "</i>		2,40000			
	VV		" Očištění a navrácení bouraných zpevněných ploch - dlažby " (2,4)		2,40000			
	VV		Součet		2,40000			
11	K	468912303 SPC	Očištění a navrácení prvků lemování komunikace	m	8,00000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně: "</i> <i>" - Očištění prvků lemujících komunikace - obrubníků, "</i> <i>" - Osazení očištěných prvků komunikace. "</i> <i>" - Rezerva prvků lemování komunikace pro položení v případě poškození očištěných. "</i> <i>" - Přesun hmot. "</i>		8,00000			
	VV		" Navrácení prvků lemování komunikace " (8,0)		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
12	K	460999999 SPC	Ostatní konstrukce a práce	sada	1,00000		0,00	vlastní
	VV		" - Další stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 46-M - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " (1,0)		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			