

Regionální vzdělávací centrum Pelhřimov

Specifikace místa plnění:

Kontaktní pracoviště v Pelhřimově, Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov



Podlahová plocha cca 50 m².

Rekonstruované prostory jsou umístěny v 4. NP.

Rekonstrukce zahrnuje tyto úpravy:

- **Elektroinstalace**
 - příprava elektroinstalace (rozvody v lištách)
 - kompletní elektroinstalace:
 - kabeláž 230V - 100 m
 - zásuvka 1 x 230V - 12 ks
 - zásuvka 2x 230V - 6 ks
 - kabel UTP - 180 m
 - zásuvka 2 x RJ45 - 7 ks
 - konektor RJ45 –12 ks
 - jištění 230V 16A – 3 ks,
 - koncové prvky, úprava rozvaděče, ostatní příslušenství, revize
 - příprava rozvodů pro klimatizaci
- **Dodávka a montáž klimatizace (cca 2-6 kW)**

Fotodokumentace – současný stav

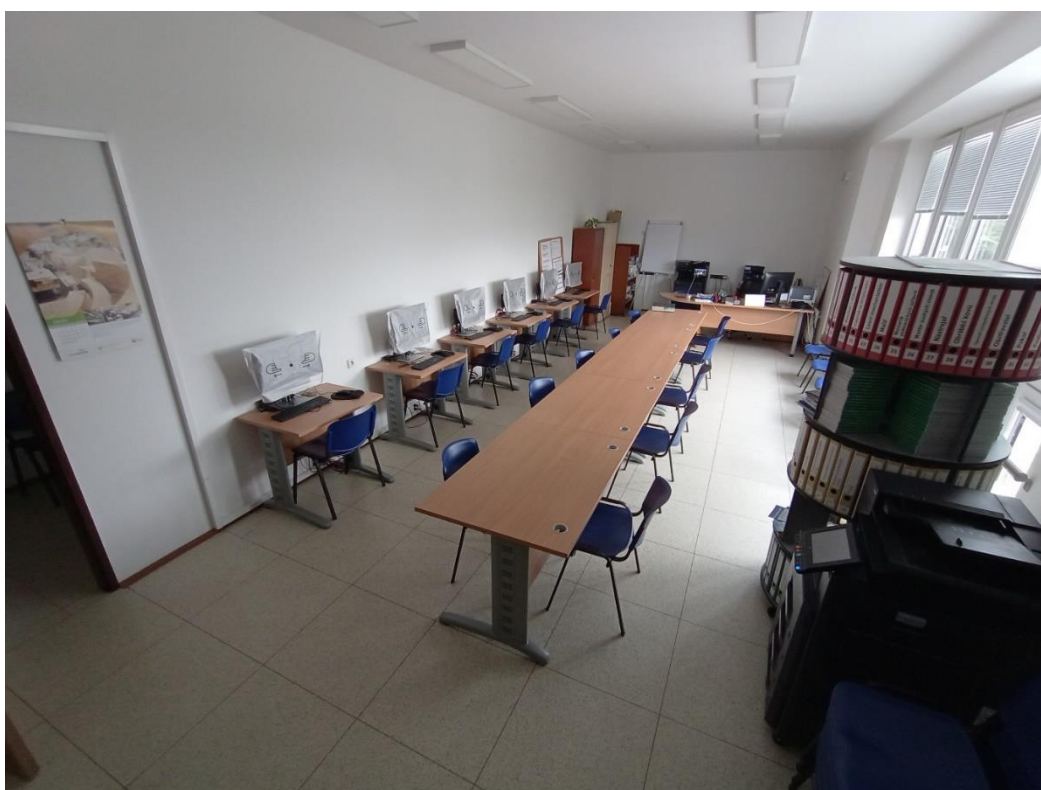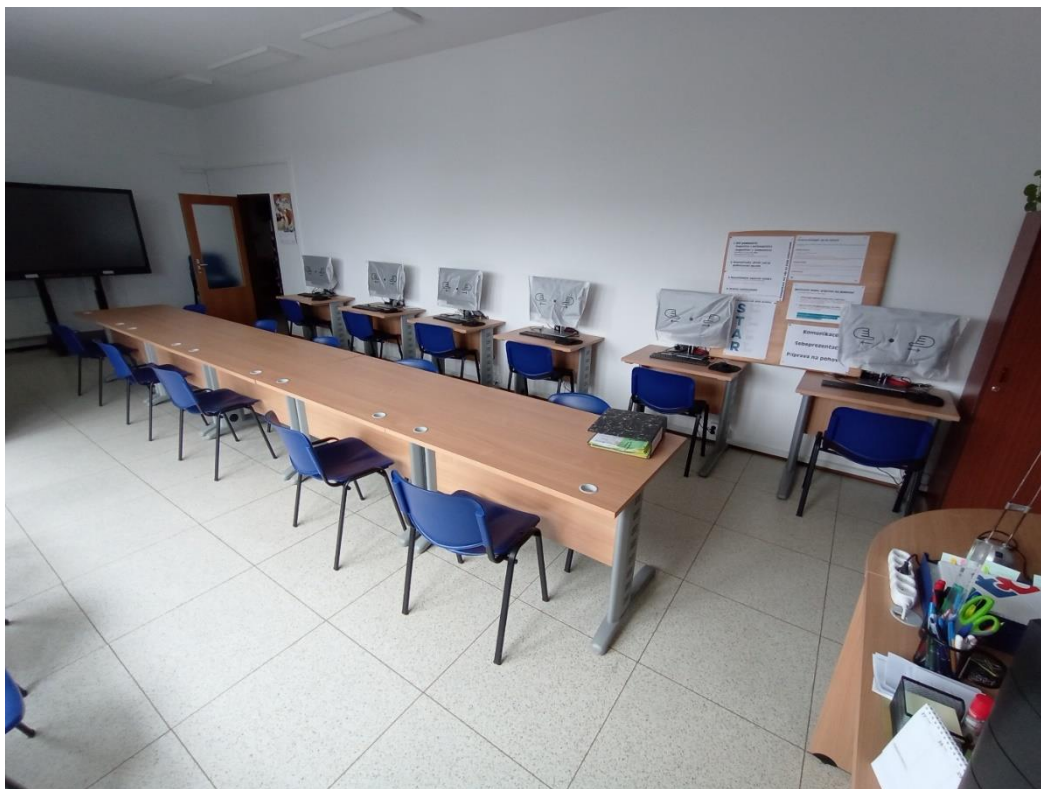

Vizualizace – pouze orientační, nejedná se o konkrétní místo!



