




Pádorys – varianta dle řezu E3

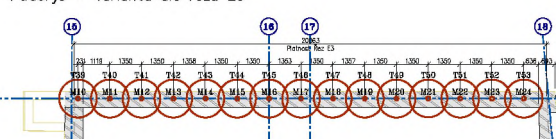


Pádorys – varianta dle řezu E3-0
(Bez výkopu na sousedním pozemku)

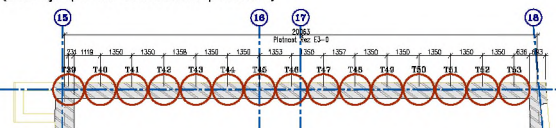


ŘEZ E3

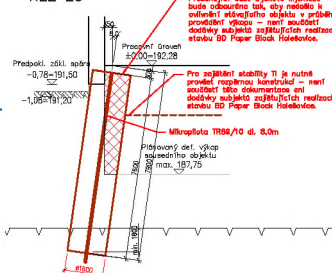

ŘEZ E3-0

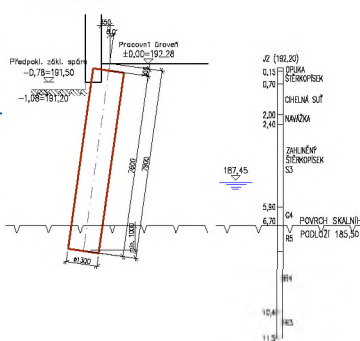

Legenda



Poznámky

- PŘED ZAPOČÍTÁNÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNO PŘEDEM VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ VYTYČIT RESP. PŘELOŽIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ BY MOHLY BÝT V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ JAKKOLIV OVLIVNĚNY ČI POŠKOZENY (PLYN, ELEKTRO, KANALIZACE APOD.).
- Dotčená pažicí konstrukce je navržena pouze po dobu její funkce – max. 2 roky od provedení výkopu stavební jámy na sousedním pozemku. Do této doby převezme veškerá zařízení konstrukce sousedního objektu novostavby.
- Pažicí konstrukce není navržena jako technicky vodoútesná.
- Maximální výkop v řezu E3 je na kótě 187,75m n.m. Tato dokumentace neslouží jako výkopový plán.
- Trysková injektáž v řezu E3 slouží pro podchycení stávajícího objektu a zajištění stavební jámy sousedního objektu. Pro zajištění stability je nutné navrhnutou rozpěrnou konstrukci – není součástí této dokumentace, ani součástí dodávky subjektu zajišťujícího realizaci stavby BD Paper Black Holešovice.
- Trysková injektáž v řezu E3-0 je navržena pouze na variantu, že slouží pro podchycení stávajícího objektu.
- Přesahující část tryskové injektáže a přesahující části stávajícího zdiva budou odbourány tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajícího objektu v průběhu provádění výkopu. Tyto činnosti nejsou součástí dodávky subjektu zajišťujícího realizaci stavby BD Paper Black Holešovice.
- Vodorovná síla působící do rozpěrné konstrukce v řezu E3 je 120kN/bm. Návrh rozpěrné konstrukce není součástí této dokumentace.
- Navržené řešení v řezu E3 je plnohodnotnou náhradou řešení vypracovaného společností Speciální zakládání staveb s.r.o. z data 04/2025.

Bytový dům Paper Black Holešovice, Praha Podchycení stávajícího objektu Varianta – Řez E a Řez E-0

PODKLADY:	Číslo výkresu:	Vypracoval:	Datum:	Obrázeno:
TSJ a přílohy	0.1 SO.01.2. S88		04/2025	25.03.2025

E			
D			
C			
B			
A			
Index	Datum	Vypracoval	Změna

DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE

Kódy jsou zapsány na [mm] Celkový součet kódy se může lišit.			
ČÍSLO STAVBY/VÝKRESU: 560-2400636/TI-06			
Vydání:	03.03.2025	±0,00 [m n.m.]	HPV [m n.m.]
Schvázeno státním:	03.05.2025	192,28	187,45
Schvázeno:	03.05.2025		
OBJEDNATEL:		MĚŘÍTKO:	
		1:100	