




1. ŘEZ E3 ROZPĚRNA OROVĚR

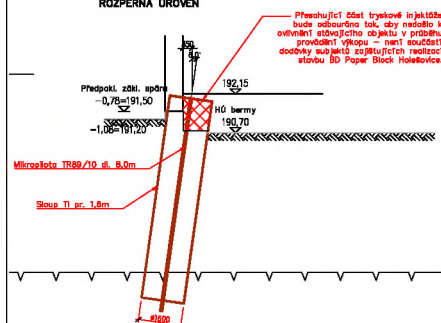


2. ŘEZ E3 ZEMNÍ BERMA

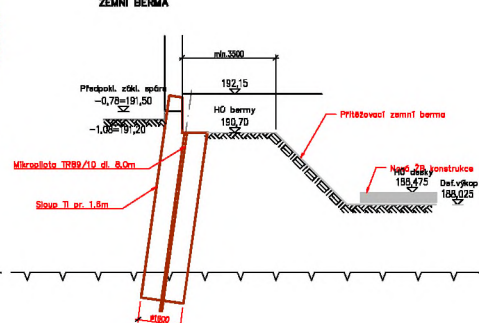


3. ŘEZ E3 OSAZENÍ ROZPĚR

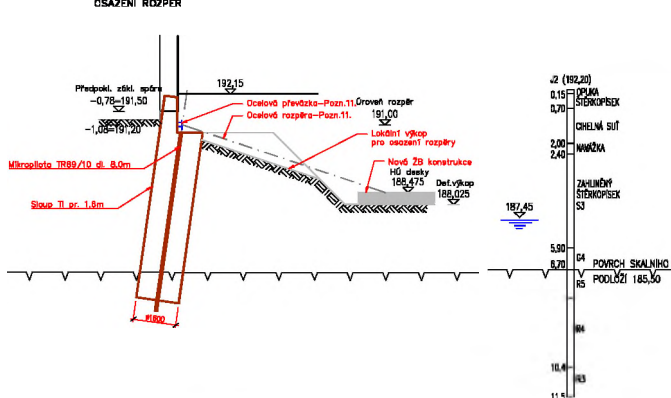

4. ŘEZ E3 BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY

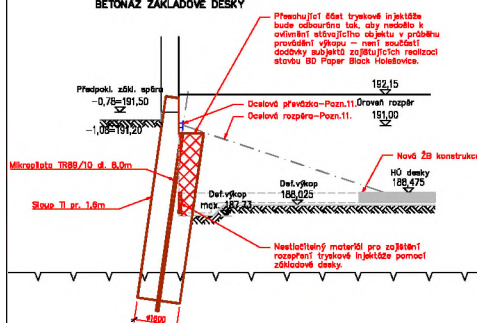

5. ŘEZ E3 BETONÁŽ STĚNY A STROPU

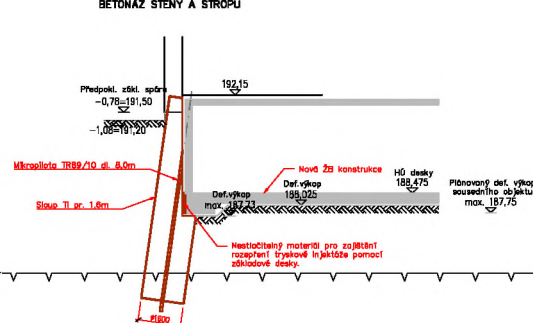

Poznámky

- PŘED ZAPOČETEM VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNO PŘEDEM VÝSKOVÉ A POLOHOVÉ VYTÝČIT RESP. PŘELOŽIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ BY MOHLY BÝT V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ JAKKOLIV OVLYVNĚNY ČI POŠKOZENY (PLYN, ELEKTRO, KANALIZACE APOD.).
- Dočasně poříční konstrukce je navržena pouze po dobu její funkce – max.2 roky od provedení výkopu stavební jámy na sousedním pozemku. Do této doby převezme veškeré zatížení konstrukce sousedního objektu navestavby.
- Poříční konstrukce není navržena jako technicky vycvičená. Odvodnění stavební jámy – není součástí této dokumentace.
- Tato dokumentace neslouží jako výkopový plán.
- Pracovní jámy pro provádění rozpěr je 0,3m pod úrovni rozpěr.
- Hlubinné založení – není součástí této dokumentace
- Dimenze rozpěr a převážek nejsou součástí této dokumentace. Charakteristické vodorovné síla v úrovni rozpěr (191,0m n.m.) je 120kN/m. Nutno navrhnout i detail napojení rozpěr na nově ZB desky – není součástí tohoto projektu.
- Odstěrnání rozpěrné konstrukce bude možná až po zhotovení základové desky a vyplnění prostoru mezi konstrukcí nové desky a tělesem trykové injektáže nestlačitelným materiálem a nabytím dostatečné pevnosti těchto prvků.
- Minimální sířka bermy v úrovni 190,70 m n.m. je 3,5m. Tato zemní bermu může být odstraněna až po osazení a aktivaci ocelové rozpěrné konstrukce v uceleném čase.
- Přesahující část trykové injektáže a přesahující část stávajícího zdiva budou odbourány tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajícího objektu v průběhu provádění výkopu. Tyto činnosti nejsou součástí dodávky subjektu zájmu těchto realizací stavby RD Paper Block Holešovice.

KELLER KELLER - speciální zaldání spol. s r.o.

Bytový dům Paper Block
Holešovice, Praha
Podchycení stávajícího objektu

Řez E3 – Postup prací

POKLADY:	Číslo výkresu:	Vypracoval:	Datum:	Ověřeno:
ICP	ZSJ a piloty	0.1 SO.01.2 SMK	18/06/25	25.03.2025

E		
D		
C		
B		
A		
Upraveno	Datum	Vypracoval
		Změna

DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE

Kóty jsou zokrouhleny na [mm]
Celkový součet kóí se může nepatrně lišit

ČÍSLO STAVBY/VÝKRESU: ZSJ – E3

Vypracoval:	10.06.2025	±0,00 [m n.m.]	HPV [m n.m.]
Schválil a stáhl:	10.06.2025	192,28	187,45
Schválil a:	10.06.2025		
OBJEDNATEL:			MĚŘÍTKO:
			1:100

Verze: 002-04-17 – Paper Block – 3- Tiskový výkres (Přesahující část trykové injektáže)