


Příloha č. 1 – Katastrální mapa se zákresem předmětu pachtu

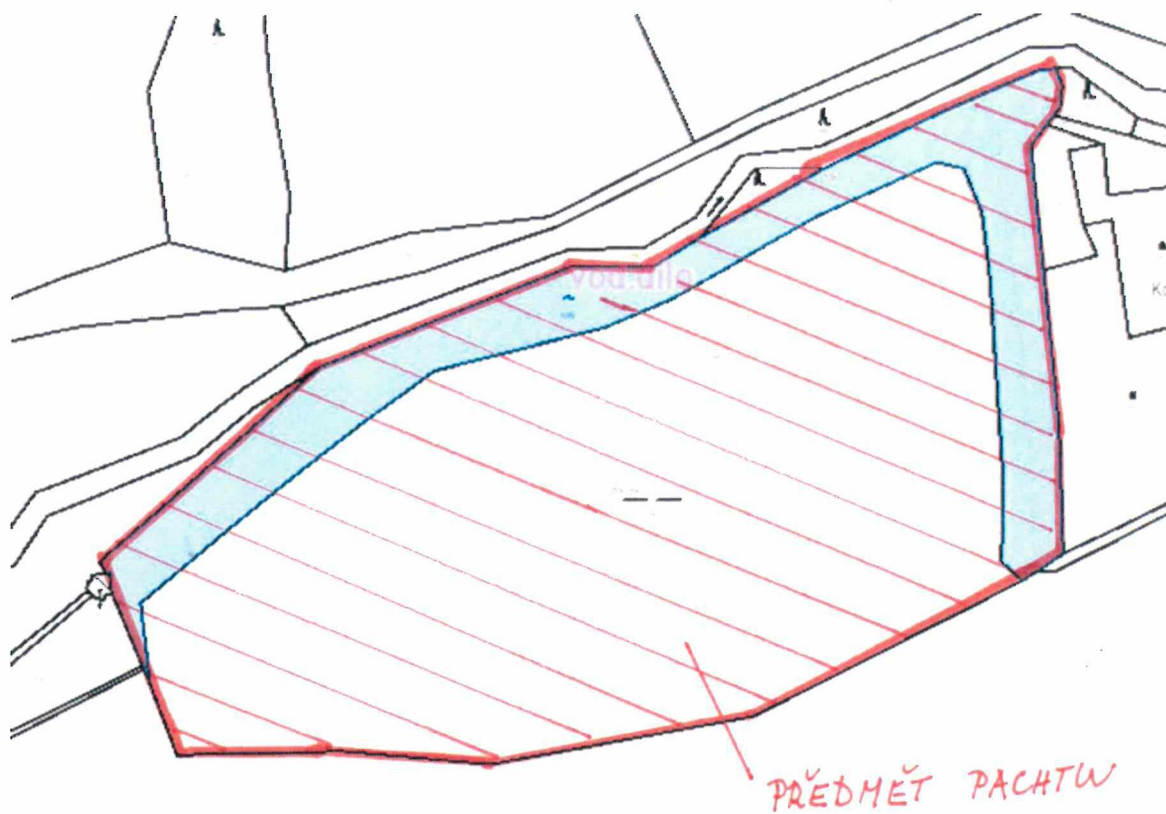

OKRESNÍ ÚŘAD OPAVA
referát životního prostředí
746 84 Opava, Bezručovo náměstí č. 14
tel.: [redacted] fax: [redacted]

Č.j.: ŽP-3757/96/230/Li [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

V Opavě dne 16.12.1996

Lesy České republiky s.p.
Přemyslova 1106
500 00 H r a d e c K r á l o v é

Věc: Povolení k nakládání s vodami

R O Z H O D N U T Í

Referát životního prostředí Okresního úřadu Opava, jako věcně i místně příslušný vodohospodářský orgán podle §§ 2 a 6 zákona ČNR čis. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších změn a doplňků - úplné znění vyhlášeno v zákoně ČNR č. 458/1992 Sb. u d ě l u j e

Lesům České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové

p o v o l e n í

- I. k odběru povrchové vody podle § 8 odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, z vodního toku Heraltický potok (Herlička) v ř.km 12,975, číslo hydrologického pořadí 2-02-01-077,
v množství: max: 20 l.s⁻¹
k napouštění víceúčelové nádrže (rybochov, zdroj požární vody v případě lesního požáru, krajinotvorný prvek) " Vodní nádrže Březina " ve Velkých Heralticích.
- II. k vypouštění odpadních vod z " Vodní nádrže Březina " podle § 8 odst.1 písmeno c) zákona č.138/1973 Sb., o vodách do Heraltického potoka v ř.km 12,525, číslo hydrologického pořadí 2-02-01-077,
v množství: max: 20 l.s⁻¹

Z hlediska rybářského hospodaření a zásad rybářského hospodaření je Vodní nádrž Březina zařazena do kategorie I. Do vody nebudou dodávána žádná hnojiva ani krmiva. K rybářskému hospodaření se bude využívat výhradně přirozené produkce rybníka. Nedojde k ovlivnění toku.

Osádka ryb je stanovena na přirozenou produkci nádrže. Předpokládá se odchov plůdku lososovitých ryb (lipan podhorní, pstruh duhový) do stádia roční násady v mn. 15-25 000 ks/ha. Sloveno bude 1,5-2,5 tis. ks/ha, zbytek bude vypouštěn do přirozených vod. Doplňkovou rybou bude amur bílý v max. počtu 25 ks/ha.

Jako podmínky tohoto povolení se stanoví:

1. Nádrž bude provozována v souladu se schváleným provozně - manipulačním řádem a doplňkem PMŘ č.1.

2. Výše uvedené množství povrchové vody je možné odebírat v případě, že v Heraltickém potoku bude zachován asanační průtok v množství 10 l.s⁻¹.

O D Ů V O D N Ě N Í

Podáním ze dne 24.7.1996 požádali LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p., v zastoupení LESPROJEKTU Krnov s.r.o., se sídlem Revoluční 55, Krnov, vodohospodářský orgán referátu životního prostředí Okresního úřadu Opava o vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami pro vodní nádrž Březina.

Poněvadž žádost neobsahovala veškeré doklady pro udělení žádného rozhodnutí bylo řízení dne 27.8.1996 přerušeno a žadatel vyzván k doplnění žádosti.

Po doplnění žádosti bylo v souladu s § 14 výše citovaného zákona o státní správě ve vodním hospodářství a § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení oznámeno zahájení řízení a stanovena lhůta k vyjádření se k podkladům žádaného rozhodnutí.

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení, ani orgánů státní správy vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení, a to k Ministerstvu životního prostředí Ostravě prostřednictvím zdejšího referátu.

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá zpoplatnění podle sazebníku zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení:

- Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové
- SMS ÚP Opava

Na vědomí:

- ČRS MO Vítkov
- ✓ Lesy ČR s.p. OI, prostřednictvím Lesprojektu s.r.o., Revoluční 55, Krnov + příloha
- aa 2x


Příloha: Schválený doplněk PMŘ č.1

LESY České republiky s.p. Hradec Králové - Ol Krnov
IČO : 42196451

Provozni a manipulační řád vodní nádrže

B ř e z i n a

Schválil provozovatel dne : 7. 6. 1994



razítko , podpis

Schválil : Okresní úřad - referát životního prostředí v Opavě

Dne : 17. 11. 1994

C.j.. 22P-3391/94/230



.....
razítko , podpis

Provozní a manipulační řád vodní nádrže Březina ve Velkých Heralticích , okr. Opava

Obsah : I - Všeobecné údaje

II - Hydrologické a meteorologické údaje

III- Hlavní technická data nádrže

IV - Údaje o uživateli a účelu nádrže

V - Pokyny pro provoz a manipulaci

VI - Údaje o odpovědnosti osob

VII- Závěrečná ustanovení

VIII - Situace nádrže

IX - Doklady

X - Pokyny pro technickobezpečnostní dohled

I . V š e o b e c n é ú d a j e

Název : *Vodní nádrž Březina*

Charakteristika nádrže : *obtoková*

Vodní tok : *Herlička - Heraltický potok*
č. hydrol. pořadí 2-02-01-077

Obec : *Velké Heraltice okr. Opava*

Investor : *Lesy České republiky s.p.*
Hradec Králové

Provozovatel: *LČR - Lesní správa Opava*
Opava , Masarykova 28

Generální projektant : *ÚHÚL Brandýs n.l.-pobočka*
pobočka Frýdek-Místek

Generální dodavatel : *Lesostavby Frýdek-Místek a.s.*

Plocha nádrže : *2,1 ha při stálém nadržení*
2,2 ha při maximálním vzdutí

Objem nádrže : *27.422 m³ při stálém nadržení*
34.267 m³ při maximálním vzdutí

Povolovací řízení :- *povolení ke zřízení vodohospodářského díla*
Okresní úřad Opava - referát živ. prostředí
dne 9.1.1992 č.j.RŽP/80/92/235/Ře
- změna povolení ke zřízení VH díla
Okresní úřad Opava - referát živ. prostředí
dne 5.11.1992 č.j.RŽP/5317/92/235/Li
- povolení k užívání vodohospodářského díla
Okresní úřad Opava - referát živ. prostředí
dne 19.10.1993 č.j.RŽP-5893/93/230/Li

Účel nádrže : *víceúčelová nádrž s převládajícími rybochovnými*
zájmy , zdroj požární vody v případě lesního požáru
a krajínotvorný prvek

II . Hydrologické a meteorologické údaje

Vodní tok Herlička - Heraltický potok , je pravostranným přítokem řeky Opavy do níž se vlévá u Holasovic .
Celková plocha povodí je $50,723 \text{ km}^2$, povodí je protáhlého tvaru přičemž délka toku od pramenen po ústí je $18,2 \text{ km}$.
Dílčí povodí k profilu nádrže má plochu $12,2 \text{ km}^2$.

Průměrný úhrn srážek :	665 mm
Průměrný dlouhodobý roční průtok :	$68 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$
M - denní průtoky - Q_{355} :	$10 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$
N - leté průtoky - Q_{20} :	$8,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
Q_{50} :	$12 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
Q_{100} :	$15 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
Průměrná roční teplota :	$6,8 \text{ }^\circ\text{C}$
Lesnatost dílčího povodí :	30%

III . Hlavní technická data nádrže

Zatopená plocha nádrže při stálém nadržení :	$2,1 \text{ ha}$
Hladina stálého nadržení H_n	: $338,00 \text{ m n.m.}$
Zatopená plocha nádrže při max. vzdutí :	$2,2 \text{ ha}$
Hladina maximálního vzdutí H_{max}	: $338,30 \text{ m n.m.}$
Objem nádrže při stálém nadržení	: 27.442 m^3
Objem neovladatelného prostoru	: 6.825 m^3
Maximální objem nádrže	: 34.267 m^3
Loviště - užitečný objem při min.hladině	: $2,9 \text{ m}^3$
Kapacita bezpečnostního přepadu a výpustného objektu	: $6,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Hráz : sypaná , zemní s těsněním jílovito-hlinitým , návodní strana zpevněna kamenným pohozelem z makadamu tl. $0,30 \text{ m}$.
Berma a vzdušná strana hráze oseta travou a ozeleněna keři a stromy .

Sdružený výpustný objekt : železobetonový
Výpustný objekt -pravoúhlá přepadová šachta s dvojitou dlužovou stěnou .
Bezpečnostní přepad- s bočními přítlivými hranami .

Loviště : lichoběžníkové s betonovými stěnami o užitečném objemu 2,9 m³, přítok a odtok je ovládán dlužovými stěnami , na odtoku česle .

Kádiště : obdélníkové , opevněné polovegetačními tvárnicemi do štěrkopískového lože

Odběrný - náпустný objekt : vzdouvací stupeň v km 12,975 s bočním odběrem přes česle . Regulace odběru stavítkem 150/120 - ČKD Blansko .

Úprava toku : v km 12,975 provedena dílčí úprava toku se vzdouvacím stupněm pro odběrný objekt , zpevnění kamennou rovinou a pohozením , vývěřiště zpevněno kamennou dlažbou do betonu .
v km 12,485 - 12,537 provedena úprava toku pro ochranu boční hráze rybníka .Opevnění kamennou rovinou s balvanitým zdrsněným skluzem .

IV . Údaje o uživateli a účelu nádrže

Provozovatel nádrže : Lesy České republiky - Lesní správa Opava
Opava , Masarykova 28

Uživatel nádrže : Lesy České republiky - Lesní správa Opava
Opava , Masarykova 28

Účel nádrže : - akumulace požární vody pro případ rozsáhlejšího lesního požáru
- krajínotvorný prvek
- rybochovné účely

V . Pokyny pro provoz a manipulaci

Provoz a manipulace na objektech a zařízeních nádrže je podřízen především zájmům účelného využití nádrže a dále pak zajištění bezpečnosti díla i území pod nádrží .

1 . Napouštění a vypouštění nádrže

- a) Před zahájením napouštění nádrže je nutno provést prohlídku stavu hráze a ostatních funkčních objektů , především vypouštěcího zařízení .
- b) Při plnění nádrže se sleduje , zda hráze neprosakují
- c) Napouštění nádrže se neprovádí při velkých mrazech a při povodni
- d) Při napouštění nádrže musí být zachován minimální průtok vody v korytě toku pod odběrným objektem ve výši
- e) Plánované úplné vypuštění nádrže se projedná se správcem toku a Obecním úřadem ve Velkých Heralticích
- f) Vypouštění nádrže se provádí postupným odebíráním dluží tak , aby nebyla překročena kapacita výpustného potrubí
- g) Při vypouštění nádrže se sleduje stav návodní strany hráze zda nedochází k poruchám jejich stability . V případě poruch se vypouštění přeruší a závady se odstraní .
- h) Pokud je nezbytné nádrž urychleně vypustit z titulu bezpečnosti díla např. při povodni , je nezbytné o této skutečnosti neprodleně informovat Obecní úřad ve Velkých Heralticích a správce toku .

2 . Zimní provoz

- a) Nádrž může být v zimě naplněna . Pokud však kolísá hladina vody v nádrži buď vlivem provozních potřeb nebo vlivem průtoku vody v toku , je nutno bezpečnostní přepad a výust odtokového potrubí uvolňovat od ledu .
- b) Před začátkem tání sněhu je třeba zkontrolovat stav česlí na odtoku

3 . Letní provoz

- a) Za normálních průtokových poměrů a v souladu s účelem a využitím nádrže se hladina vody udržuje na úrovni 338,00 m n.m. - t.j. na úrovni přepadové hrany bezpečnostního přepadu .
- b) Jiný režim a hladina vody se odvíjí od potřeb využití nádrže uživatelem .

4 . Povodňový nebo havarijní stav

- a) Přestože jde o obtokovou nádrž , je do nádrže zaústěn boční přítok , který může zvýšit neregulovaně přítok vody a způsobit zvýšení hladiny vody . V tomto případě přetéká voda přes hranu bezpečnostního přepadu do odtoku .
- b) Při deštích o intenzitě více než 50 mm / 24 hod je obsluha povinná kontrolovat průtočnost bezpečnostního přepadu , stav hráze a ostatních funkčních objektů

- c) Havarijní stav může být způsoben např. zhoršením jakosti vody v toku vniknutím závadné látky (ropných látek , hnojiv , chemických přípravků a pod.) . Nejúčinnějším opatřením je úplné zastavení přítoku vody do nádrže uzavřením a utěsněním stavítka .
V některých případech však může být , z důvodů snížení možných následků havarijního stavu v jakosti vody v toku, naopak využito akumulace vody v nádrži pro naředění znečištěné vody v toku nebo vodní hladiny pro zachycení např. ropných látek na začátku nádrže . Potřebnou manipulaci může nařídit vodohodpodářský orgán .

5 . Odběrný - nápustný objekt

Množství odebírané vody je závislé na těsnosti hrází a dna nádrže a úrovni výparu vody z hladiny nádrže .
Pro regulaci množství odebírané vody slouží stavítko odběrného objektu .
Obsluha kontroluje stav česlí , promazává závitky ovládací tyče stavítka a reguluje dle potřeby odebírané množství .
Po velkých deštích a jarním tání odstraňuje plaveniny z česlí a vodítek stavítka vč. kalové jímky .
Před zásahem nepovolané osoby se stavítko opatří zámkem .

6 . Sdružený výpustný objekt

- a) Úroveň provozní hladiny se reguluje přidáním nebo ubráním dluží ve dvojité dlužové stěně .
- b) Maximální ovladatelná hladina je dána úrovní přepadové hrany bezpečnostního přelivu . Tato hrana nesmí být zvyšována ať již úmyslně nebo naplavením např. větví nebo namrznutím vody v zimě !!!
- c) Obsluha dbá o přístupnost sdruženého výpustného objektu údržbou přístupové lávky
- d) Obsluha kontroluje funkčnost zavzdušňovacího potrubí na zadní straně stěny bezpečnostního potrubí
- e) Obsluha kontroluje a dle potřeby čistí česle na přední dlužové stěně

7 . Loviště a kádiště

- a) Za běžného provozu je loviště a kádiště bez vody . Dlužová stěna v odtokovém korytu je vyhrazena , dlužová stěna na vtoku do loviště je zahrazena . Dlužová stěna na odtoku z loviště je rovněž vyhrazena .
- b) V případě vypouštění nádrže z důvodu výlovu ryb se zahradí dlužová stěna v odtokovém kanálu a dlužová stěna na odtoku z loviště do úrovně 55 cm . Vyhradí se dlužová stěna na přítoku do loviště .
Voda vypouštěná z nádrže tak protéká lovištěm , kde zůstanou i ryby .
- c) Po skončení výlovu se dluže na odtoku z loviště vyhradí a voda odteče

8 . Údržba zařízení

Obsluha nádrže provádí pravidelnou údržbu a mazání ovládacích částí zařízení . Dále kontroluje a dle potřeby vyměňuje dřevěné části funkčních objektů - dluží . Podle potřeby provádí nátěry ocelových částí konstrukce objektů (přístupová lávka , česle , rámy a pod.) . Nejméně 1 x ročně kosí trávu na bermě a svazích hráze , podle potřeby provádí prořezávky keřů a stromů .

9 . Bezpečnost díla

Provozovatel vodní nádrže je podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. c vodního zákona č. 138/1973 Sb. povinen zajišťovat odborný technickobezpečnostní dohled . Podrobnosti o technickobezpečnostním dohledu stanoví vyhl. MLVH ČSR č. 62/1975 Sb. Konkretní povinnosti a způsob vedení evidence o technickobezpečnostním dohledu jsou upraveny " Pokyny " MLVH ČSR č.j. 10.155/TPO-84 , které jsou přílohou tohoto provozního a manipulačního řádu .

VI . Odpovědnost osob

Obsluhou vodní nádrže je pověřen :

Ing. Jan Chromčík 774 75 Velké Heraltice 0653/941 12
.....
jméno a příjmení bydliště telefon

Kontrolu dodržování tohoto provozního a manipulačního řádu a povinností obsluhy provádí :

Ing. Petr Baroňak Opava, Dostojevského 42 0653/8722 byt
.....0653/214 242..
jméno a příjmení bydliště telefon

Hlavní pracovník TBD : Ing. Jan Chromčák

Obsluha vede o všech prováděných úkonech záznamy v provozním deníku nádrže . Do tohoto deníku zapisuje i zjištěné závady a poruchy , termíny a způsob jejich odstranění .

Údaje o oprávněných osobách příp. dalších uživatelů :

Jméno a příjmení :
Bydliště příp. pracoviště :
Rozsah oprávnění :

Jméno a příjmení :
Bydliště příp. pracoviště :
Rozsah oprávnění :

Jméno a příjmení :
Bydliště příp. pracoviště :
Rozsah oprávnění :

VII . Závěrečná ustanovení

- a) Tento provozní a manipulační řád nabývá platnosti dnem schválení vodohospodářským orgánem Okresního úřadu v Opavě
- b) Veškeré změny na nádrži , které by mohly ovlivnit povolené nakládání s vodami , provoz nádrže či její bezpečnost musí být předem schváleny vodohospodářským orgánem .
- c) Dodatkem k tomuto provoznímu řádu mohou být řešeny otázky využití , účelu a změn v provozu či manipulaci . Dodatek k provoznímu řádu rovněž schvaluje vodohospodářský orgán .


*vodohospodářský dispečink Porodí vřady a.s. tel: [REDACTED]
okř 227 v Opavě tel: [REDACTED]*

Zpracoval :

[REDACTED] Lesy Krnov a.s.
[REDACTED]

Provozní a manipulační řád vodní nádrže Březina ve Velkých
Heralticích , okr. Opava

Příloha VIII - situace

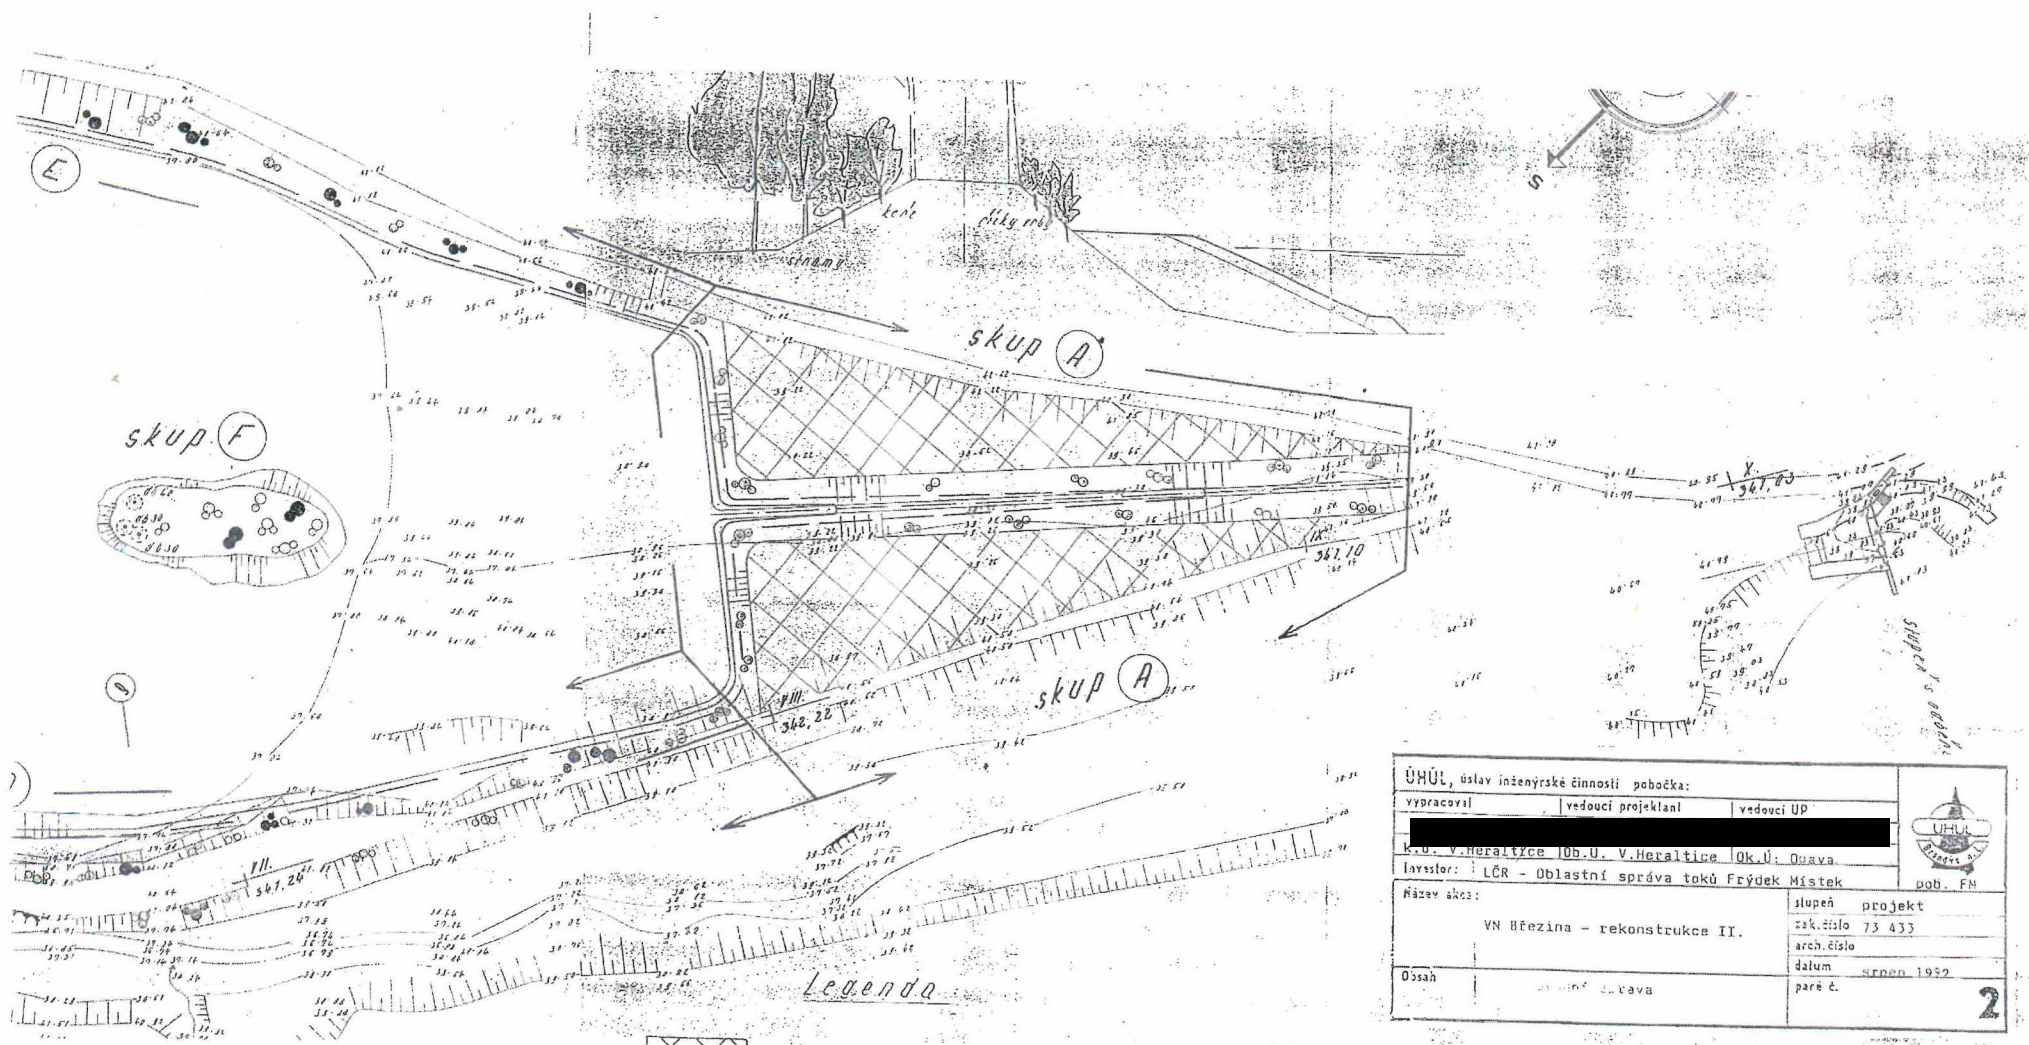

ÚHÚL, ústav inženýrské činnosti pobočka:			
vyraboval	vedoucí projektant	vedoucí ÚP	
L.O. V. Heraltice Ob.Ú. V. Heraltice Ok.Ú. Opava			pob. FM
Investor: LČR - Oblastní správa toků Frýdek Místek			
Název akce:	VN Březina - rekonstrukce II.		služeb projekt
			zak. číslo 73 433
			arch. číslo
Dosaž			datum srpen 1952
			paré č.



Provozní a manipulační řád vodní nádrže Březina ve Velkých Heralticích, okr. OPAVA.

Doplněk č.1.

Tento doplněk provozního a manipulačního řádu byl zpracován na základě změny účelu nakládání s vodami, ve smyslu zavedení chovu ryb novým nájemcem nádrže, kterým je MO Českého rybářského svazu ve Vitkově.

Charakteristika rybníčního hospodářství :

Nájemce hodlá ve vodní nádrži provádět odchov plůdku lososovitých ryb do stádia lroční násady, která bude vypouštěna do přirozených toků. Konkrétně se bude jednat o plůdek lipana podhorního a pstruha duhového. Tento cyklus bude vždy trvat jedno vegetační období, v zimě bude nádrž vypuštěna.

Počet rybí násady : plůdek 30-50 000 ks
Bude sloveno : 3 - 5 tis ks

Jako doplňková ryba bude v nádrži použit amur bílý, v počtu max. 50ks 1-2 leté násady. Tato ryba bude jako důsledně býložravá redukovat nežádoucí porosty vodních rostlin.

Hnojení a příkrmování :

Jelikož úživnost nádrže je dostatečná pro zamýšlený chov ryb, nebude prováděno hnojení a příkrmování ryb. V důsledku toho nedojde k ovlivnění chemismu zadržovaných vod ani k ovlivnění čistoty toku.

Návrh kategorizace rybníka :

Na základě výše uvedených skutečností a podle Vysvětlivek MLVH ČSR k postupu vodohosp. orgánů při projednávání a posuzování.....
č.j. 31.123/TPO-81 ze dne 8.4.1981.

je rybník navržen k zařazení do

kategorie I

jako rybník, kde nebude hnojeno ani příkrmováno.

*Schválil: Okresní úřad Opava - referát životního prostředí
dne 16.12.1996, platnost do 17.2.2001*

V Krnově 07/96

vypracoval

OKRESNÍ ÚŘAD V OPAVĚ

referát životního prostředí

746 84 Opava , Bezručovo náměstí č.14

Č.j. : Vyřizuje : Datum :
 RŽP - 3391/94/230/Li [redacted] 17.11.1994

Adresa: Lesy ČR s.p.
 oblastní inspektorát Revoluční 55
 794 01 Krnov

Schválení provozního a manipulačního řádu pro vodní nádrž
 B Ř E Z I N A

Okresní úřad v Opavě - referát životního prostředí a jeho vodohospodářský orgán věcně i místně příslušný podle ustanovení § 2,6 zákona ČNR č.130/1974 Sb. o statní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů (uplné znění č.458/1992 Sb.), posoudil předložený provozní a manipulační řád, zpracovaný pro vodní nádrže B ř e z i n a ve Velkých Heralticích. Zpracovatelem PŘ a MŘ jsou Lesy Krnov a.s.

Vzhledem k tomu, že PŘ a MŘ obsahuje všechny potřebné náležitosti, vodohospodářský orgán OkÚ Opava je,

s c h v á l u j e

v souladu s ustanovením § 41 odstavec 1 písmeno a) zákona o vodách č.138/1973 Sb. s tím, že do provozně manipulačního řádu budou doplněna telefonní čísla na která je nutné oznámit případnou havárii:

- a) vodohospodářský dispečink Povodí Odry a.s., kde je stálá služba tel. 069/661 2222
- b) referát životního prostředí OkÚ Opava tel. 0653/441 111

Platnost provozně manipulačního řádu se stanovuje do:17.11.2004.

Jeden výtisk si ponecháváme.

Příloha :- 4x provozní a manipulační řád, včetně dokladové části