


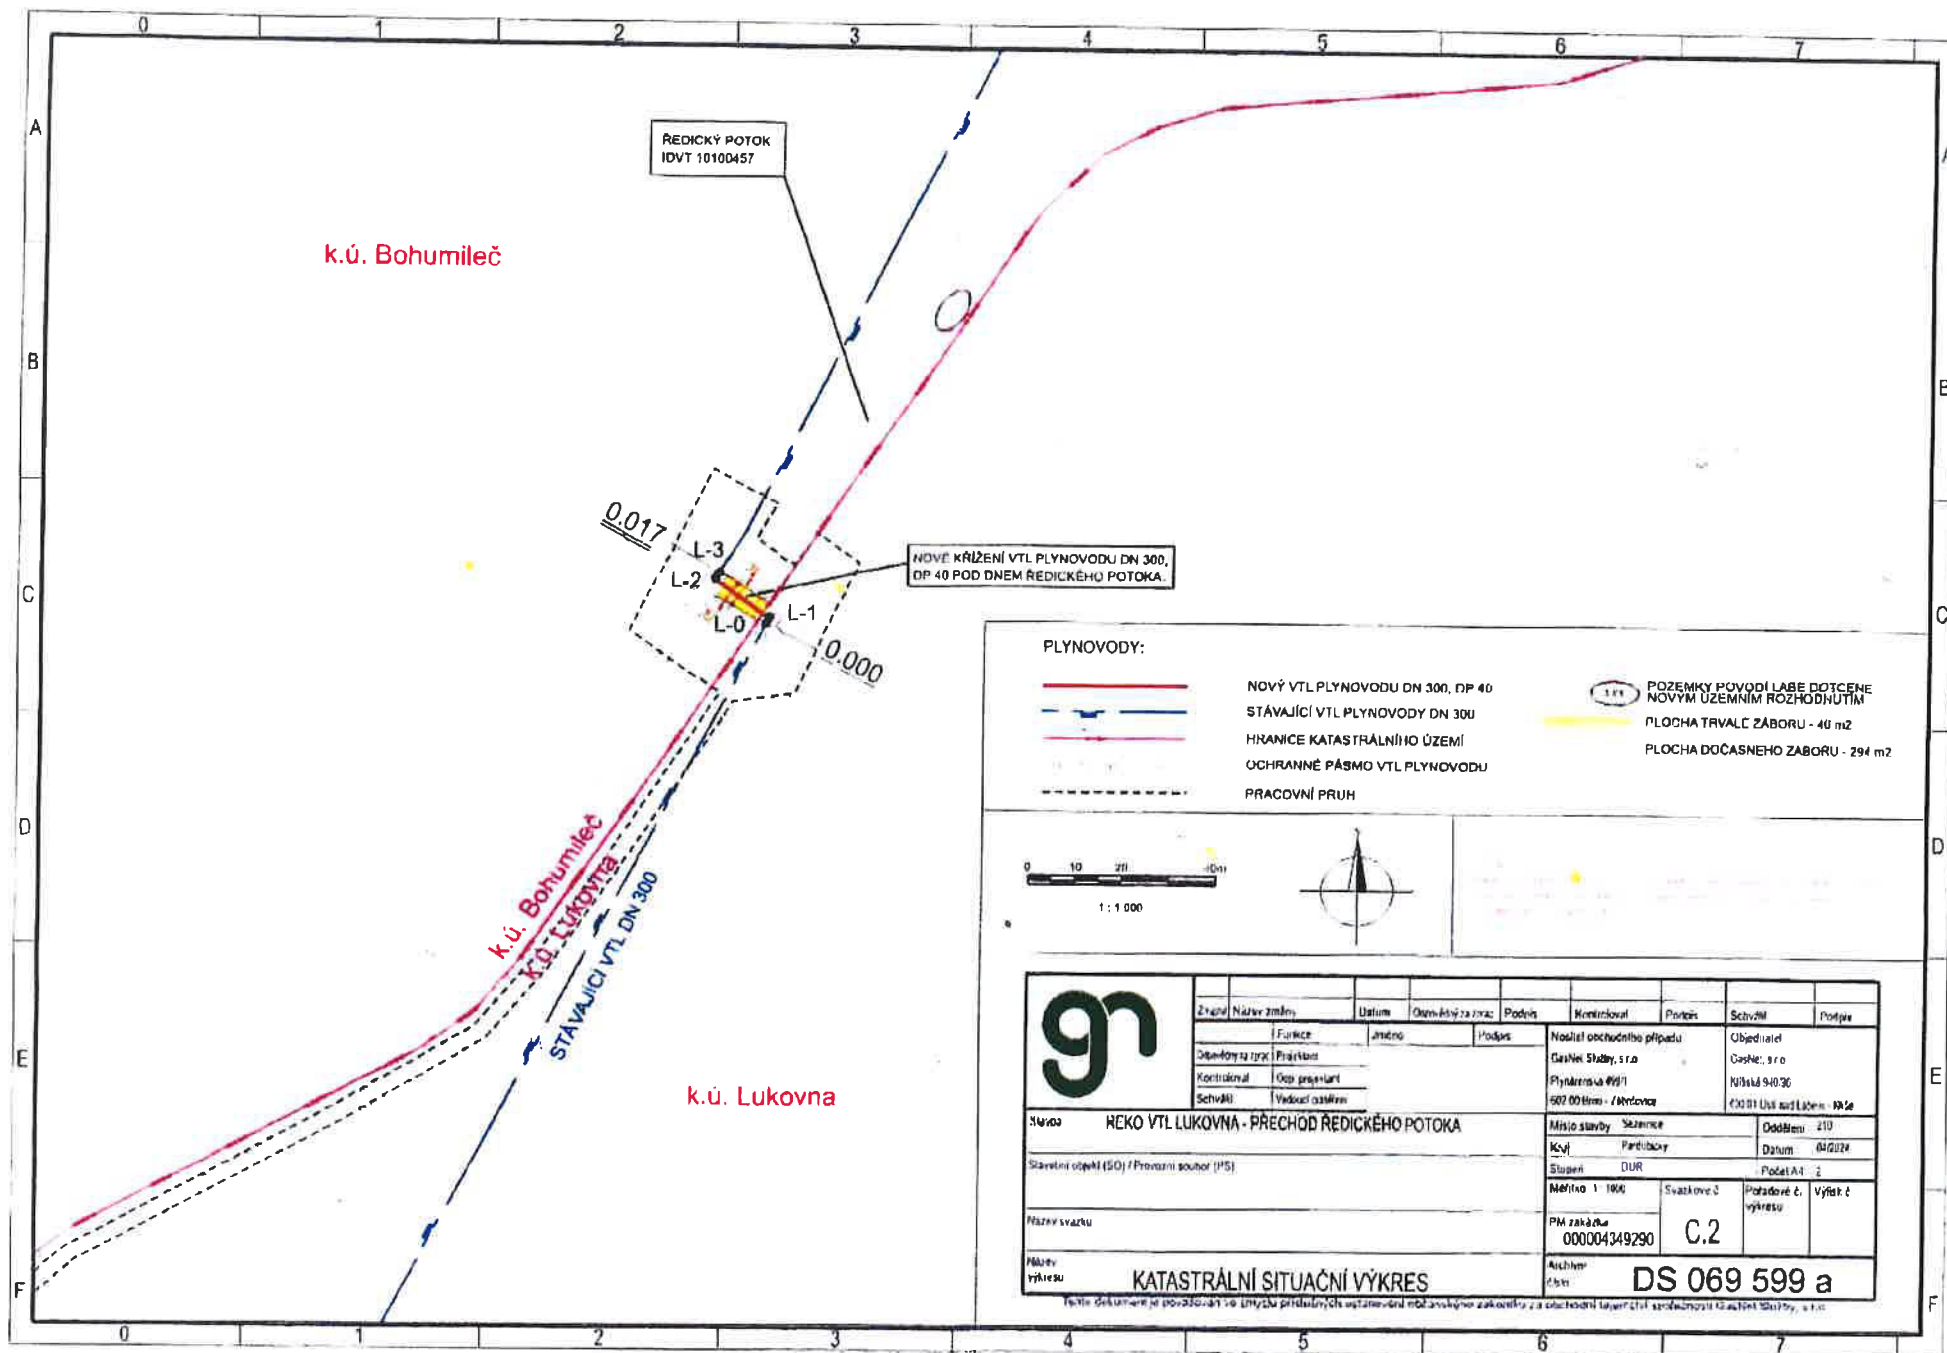

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

GasNet Služby, s.r.o.  
Plynárenská 499  
602 00 Brno - Zábrdovice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2024/010411

VYŘIZUJE/LINKA  
XXX

HRADEC KRÁLOVÉ  
2.4.2024

## **Reko VTL Lukovna – přechod Ředického potoka**

Dne 29.2.2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (DUR, GasNet Služby, s.r.o., 02/2024) na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o realizaci nového podzemního přechodu plynovodu přes drobný vodní tok Ředický potok (IDVT 10100457 – v naší správě), a to v ř.km 1,570. V rámci této stavby bude demontováno stávající nadzemní plynovodní potrubí. Nové křížení je plánováno překopem v hloubce 1,2 m pode dnem vodního toku. Při stavbě budou dočasně na obou březích vybudovány montážní jámy a v korytě těsnící hrázka s trubkami (DN 500) pro provizorní převod vody.

Investorem stavby je: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_0860 - Ředický potok od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 640987, X: 1055759.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Plynovodní potrubí požadujeme umístit minimálně 1,5 m pode dnem (myšleno bez případných sedimentů). Na březích bude místo křížení označeno ocelovými trasníky výšky min. 1,5 m. Dočasné montážní jámy požadujeme umístit až za břehovou hranu tak, aby nezasahovaly do koryta vodního toku. Přepracovaný detail přechodu požadujeme předložit k odsouhlasení zástupci našeho závodu v Pardubicích (Cihelna 135, ☎ XXX nebo XXX, mail: [XXX](#), p. XXX).
- Plynovodní vedení požadujeme v místě křížení s DVT Ředický potok zabezpečit tak (např. chráničkou), aby mohl správce toku pojíždět v korytě těžkou mechanizací (25t) bez omezení.
- Zahájení stavby požadujeme písemně oznámit zástupci našeho závodu v Pardubicích (Cihelna 135, ☎ XXX nebo XXX, mail: [XXX](#), p. XXX) s týdenním předstihem. Po ukončení stavby požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených prací.

- Nejdéle před zahájením kolaudačního řízení požadujeme předložit zástupci našeho závodu v Pardubicích (viz výše uvedený kontakt) geodetické zaměření přechodu vodoteče (výškové i směrové).
- Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. XXX (XXX, XXX).

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (ppč. 165/5 v k.ú. Choteč u Holic a regulace inv.č. 9051012992), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Pardubice (Cihelna 135, Ing. XXX ☎ XXX, XXX), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres se zákresem předpokládaného trvalého a dočasného záboru pozemků včetně vyčíslení ploch těchto záborů,
- pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem – 2 x katastrální situační výkres (v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění), jehož popisové pole musí obsahovat údaje o stavebníkovi, zpracovateli projektové dokumentace, názvu stavebního záměru, názvu (obsahu) výkresu, stupni projektové dokumentace, měřítku, datu zhotovení výkresu; ověřený projektantem (autorizovanou osobou), který projektovou dokumentaci zpracoval (razítko a podpis).

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz), záložka Často kladené dotazy – informace pro žadatele.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod, chodem ledů apod.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

XXX  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**  
PL – Z2 Pardubice, PS Pardubice