

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO NOVÝ SITE
Základnová stanice neveřejné komunikační sítě**



O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle

**Výstavba 5G sítě
včetně zajištění konektivity a podpory dodané sítě**

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336, Strakonice
Strakonice [755915]

Datum : 07 / 2025



Obsah:

- 1. Identifikační údaje**
- 2. Průvodní zpráva**
- 3. Stavební část**
- 4. Ocelové konstrukce**
- 5. Část elektro**
- 6. Zařízení (technologie)**
- 7. Klimatizace**
- 8. Provozní předpisy a požadavky na obsluhu**
- 9. Zapojení FO a napájení**
- 10. Výkresová část:**

VÝKRESOVÁ ČÁST

1. KOORDINAČNÍ SITUACE
2. SITUACE V MAPĚ
3. CELKOVÝ AREÁL

Pavilon 10

4. PŮDORYS 1.PP
5. PŮDORYS 1.NP
6. PŮDORYS 2.NP
7. PŮDORYS 3.NP

Pavilon 11

8. PŮDORYS 1.PP
9. PŮDORYS 1.NP
10. PŮDORYS 2.NP
11. PŮDORYS 3.NP
12. PŮDORYS 4.NP
13. PŮDORYS 5.NP

Pavilon 16

14. PŮDORYS 1.NP

15. PŮDORYS 2.NP

16. PŮDORYS 3.NP

17. SCHÉMA ZAPOJENÍ

18. SCHÉMA ROZVODU

1. Identifikační údaje

Název stavby : Základnová stanice neveřejné komunikační sítě
O2 Czech Republic a.s. (dále jen ZS O2)

Kód názvu : **Nemocnice Strakonice**

Finanční kód :

Místo stavby : Radomyšlská 336, Strakonice

Č. parcelní : více parcelních čísel

Katastrální území: Strakonice [755915]

Souřadnice ZS O2 – WGS - 84 :49°15'55.57"N, 13°54'27.46"E

Nadmořská výška paty objektu :

Stávající výška objektu : -

Celková výška objektu včetně stavby : -

Investor / Stavebník : O2 Czech Republic a.s., IČ 04084063
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle

Dodavatel: Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o.
Klínec 12, 252 10
Provozovna: Pod Akáty 60/169,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
[http: www.rsk.cz](http://www.rsk.cz), e-mail : rsk@rsk.cz

Projektant : Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o.
Klínec 12, 252 10
Provozovna: Pod Akáty 60/169,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
[http: www.rsk.cz](http://www.rsk.cz), e-mail : rsk@rsk.cz

Vypracoval: Tomáš Slaninka

Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. Svatoslava Slepíčková
Autorizovaný architekt, ČKA: 02519

2. Průvodní zpráva

2.1. Popis objektu

Jedná se o pavilony 10 (POO), 11 (INTERNA) a 16 (N.O.R.D.), které jsou součástí nemocnice ve Strakonici.

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba nové privátní 5G sítě 3700MHz společnosti O2.

2.2 Základní údaje

PAVILON 10 - POO

- instalace 19" racku do serverovny v 1.NP (severní křídlo) - GETFORT 19 INCH 32U 600X800 RACK BOX Stojící
- instalace 2x CORE O2 do racku - server SuperMicro SC514-R407C mini1U, příkon 400W
- instalace 4ks switche do racku - např. MIKROTIK CRS326-4C+20G+2Q
- instalace 2ks CORE switche do racku - např. MIKROTIK CRS326-24S+2Q+RM
- instalace FO patchcordů – propoj ODF nemocnice a CORE
- instalace 1ks PoE Planet UPOE-1600G
- instalace 3ks PoE Planet UPOE-800G
- instalace FO patchcordů, 2ks/switch = 20ks
- instalace poličky pro router
- instalace routeru CPE
- instalace 21ks Small cell (SMC) 3700MHz B43 INDOOR – rozmístění dle výkresové části PD
- instalace 4ks Small cell (SMC) 3700MHz B43 OUTDOOR – rozmístění dle výkresové části PD
- natažení UTP CAT 6A - propoj switchů a SMC
- instalace 1ks GPS antény (včetně příslušenství) - fázová synchronizace
- instalace 25ks UPT CAT6 patchcordů 0,3m - NEXANS LANmark-6A, Ultim, Cat 6A, stíněný, LSZH

O2 CORE bude v serverovně v 1.NP umístěn dočasně, po dokončení centrální serverovny v 1.PP bude přesunut

PAVILON 11 - INTERNA

- instalace 19" racku do serverovny v 2.NP - Extralink EX 19" rack .14381-22U 600x600 černá
- instalace 2ks switche do racku - např. MIKROTIK CRS326-4C+20G+2Q
- instalace FO patchcordů – propoj ODF nemocnice a Mikrotiku
- instalace 2ks PoE Planet UPOE-800G
- instalace 12ks Small cell (SMC) 3700MHz B43 OUTDOOR – rozmístění dle výkresové části PD
- natažení UTP CAT 6A - propoj switchů a SMC
- instalace 12ks FO patchcordů 0,3m - NEXANS LANmark-6A, Ultim, Cat 6A, stíněný, LSZH

PAVILON 16 – N.O.R.D.

- instalace 4ks switche do racku - např. MIKROTIK CRS326-4C+20G+2Q
- instalace 4ks PoE Planet UPOE-800G
- instalace FO patchcordů – propoj ODF nemocnice a Mikrotiku
- instalace 6ks Small cell (SMC) 3700MHz B43 INDOOR – rozmístění dle výkresové části PD

- instalace 7ks Small cell (SMC) 3700MHz B43 OUTDOOR – rozmístění dle výkresové části PD
- natažení UTP CAT 6A - propoj switchů a SMC
- instalace 13ks FO patchcordů 0,3m - NEXANS LANmark-6A, Ultim, Cat 6A, stíněný, LSZH
- instalace 1ks GPS antény (včetně příslušenství) - fázová synchronizace

3. Stavební část

3.1. Stavební úpravy

Bez stavebních úprav.

3.2. Kabelové trasy

Stávající. Bude řešeno v realizační projektové dokumentaci.

3.3. Kabelové prostupy

Pro UTP kabely budou provedeny lokální prostupy. V případě provedení prostupu v požárně dělicí konstrukci bude provedena protipožární ucpávka, která bude opatřena štítkem dle platných ČSN.

4. Ocelové konstrukce

Nebudou instalovány.

5. Část elektro

5.1 Přípojka NN

Neřešeno

5.2 Osvětlení

Stávající.

5.3 Zásuvkové rozvody

Stávající.

5.4 Napájení technologie

Core a switch bude připojen na stávající zálohovaný přívod 230VAC. Pro CORE a switche bude připraveno zdvojené napájení a napájení pro možnost připojení PC.

5.5 Napájení oddálených rádií

Nebudou instalovány. Small celly (SMC) budou napájeny v režimu PoE kabelem CAT6A

5.6 Bateriová záloha

Projektová dokumentace předpokládá připojení technologie na zálohovanou síť objektu.

6. Zařízení (technologie)

6.1 Technologie

Do vnitřních prostor nemocnice budou instalovány Small celly (SMC) 3700MHz.

Do stávajících/nových 19" racků budou instalovány switche, které budou se SMC propojeny UTP CAT6A.

Pro technologii 3700MHz TDD bude instalována 2x GPS anténa pro fázovou synchronizaci.

6.2. Antény – indoorové/outdoorové pokrytí budovy a areálu**Pavilon 10**

indoor SMC – 21ks

outdoor SMC – 1ks

outdoor SMC s omni anténou – 3ks

Celkem bude v pavilonu instalováno 25ks SMC**Pavilon 11**

indoor SMC – 0ks

outdoor SMC – 0ks

outdoor SMC s omni anténou – 12ks

Celkem bude v pavilonu instalováno 12ks SMC**Pavilon 16**

indoor SMC – 6ks

outdoor SMC – 1ks

outdoor SMC s omni anténou – 6ks

Celkem bude v pavilonu instalováno 13ks SMC**CELKEM BUDE INSTALOVÁNO 50ks SMC****Moso Canopy 5G Indoor**

Physical & Environmental

Specifications	
Power Supply	DC 19V IN or PoE++ (IEEE 802.3bt)
Physical Size	240 x 240 x 69 mm
Weight	1.5 kg
Mounting Option	Wall or ceiling mounting with a bracket
Operation Environment	Temperature: 0°C to 40°C Humidity: 5% to 90% RH non-condensing
Storage Environment	Temperature: -5° to 40°C Humidity: 5% to 95% RH non-condensing



Physical & Environmental

Specifications	
Power Supply	DC -48V IN or PoE++ (IEEE 802.3bt)
Physical Size	410 x 286 x 115 mm
Weight	6kg
Mounting Option	Pole Mount
Operation Environment	Temperature: -30°C to 50°C Humidity: 5% to 95% non-condensing
Storage Environment	Temperature: -40°C to 70°C Humidity: 5% to 95% non-condensing
Ingress Protection	IP65
Reliability	Wind Resistance 200km/h
MTBF	290,000 hours @ 45 °C

6.3. Konektivita

Site bude připojen pomocí stávajícího optického kabelu, který je ukončen v data centru v hlavní serverovně.

7. Klimatizace

Nebude instalována.

8. Provozní předpisy, požadavky na obsluhu a ochrana životního prostředí

Za dodržování předpisů bezpečnosti práce je zodpovědný dodavatel montážních prací. Při provozu zařízení je třeba respektovat platné provozní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro jednotlivé přístroje platí návody pro obsluhu dodávané s přístroji.

Vybavení pracovišť ochrannými a pracovními pomůckami a výstražnými tabulkami není součástí tohoto projektu.

Zařízení je bezobslužné. Manipulovat se zařízením smí jen náležitě proškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle provozních předpisů provozovatele. Pro jednotlivé přístroje platí návody pro obsluhu dodávané s přístroji.

8.1. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Za dodržování všech platných předpisů a postupů je zodpovědný vedoucí montážních prací pověřený dodavatelem montážních prací.

Při práci ve výškách budou pracovníci ohroženi:

- vlastním pádem z výšky nebo do hloubky,
- pádem předmětů a materiálů z výše položených plošin,
- zasažením elektrickým proudem,
- neviditelným neionizujícím zářením.

Práce budou prováděny dle ČSN EN 50110-1 edice 3. Práce na elektrickém zařízení smějí provádět jen pracovníci s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb., kteří mají platné osvědčení o zkoušce z této vyhlášky. Při všech pracích na elektrické instalaci musí být hlavní jistič vypnut, zabezpečen a označen proti nahodilému zapnutí.

Montáž bude prováděna dle předpisů pro práce ve značných výškách. Zajištění pracoviště bude provedeno na všech výškových úrovních, kde bude hrozit nebezpečí pádu pracovníků z výšky nebo do hloubky a pádu předmětů ze zvýšené úrovně.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro práce ve výškách budou povinně používat všichni pracovníci od výšky 1,5 m na všech pracovištích a komunikacích.

Po montáži zařízení budou provedeny příslušné revize dle platných norem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a dalších). Před uvedením do provozu musí být provedena el. revize dle ČSN 33 2000-6.

Požárně bezpečnostní řešení se bude řídit platnou legislativou České republiky a příslušnými normami:

- ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty (květen 2009)
- ČSN 73 0804 PBS Výrobní objekty (únor 2010)
- ČSN 73 0843 PBS Objekty spojů (červenec 2001)
- ČSN 73 0834 PBS Změny staveb (březen 2011)
- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
- Výklad k ČSN 73 0843 ze dne 11.09.2001 a 29.11.2001 pro HZS.

Pro bezpečnou montáž, provoz a údržbu zařízení je nutno respektovat zejména následující předpisy:

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Řešení přístupu a užívání stavby

Přístup do objektu mají osoby proškolené, s přiměřenými a vhodnými informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona č.262/2006 Sb. par. 103 odst. 1 písm. g.

Zařízení je bezobslužné, údržbu a opravy směřují ve smyslu ČSN 34 3100 zajišťovat jen osoby s příslušnou kvalifikací. Veškeré díly kabelových tras je nutné pospojovat s uzemňovací soustavou objektu. Zdrojem elektromagnetického záření jsou pouze antény v jednotlivých azimutech. Výpočet hygienických parametrů od jednotlivých antén je částí hygienické zprávy. Maximální přípustné úrovně prostorové hodnoty těchto záření pro prostory s možným trvalým pobytem osob jsou stanoveny „Nařízením vlády České republiky č. č. 291/2015 Sb.“ o ochraně zdraví před neionizujícím zářením – odstavec 3.6.4.7.

Veškeré práce spojené s montáží elektrických zařízení musí být prováděny ve smyslu ČSN 34 3100 a norem s ní souvisejících. Na elektrickém zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000 - 6 - 61 a norem s ní souvisejících.

8.3. Provádění stavby

Při provádění prací musí být dodrženo BOZP a obecně platné předpisy řídící se platnou legislativou České republiky, a to zejména pro práci ve výškách a práci na elektrických zařízeních. Veškeré práce budou prováděny v souladu s touto projektovou dokumentací, včetně jejích příloh.

8.4. Ochrana životního prostředí

Zájmy ochrany ovzduší nebudou stavbou dotčeny.

Při realizaci stavby budou respektovány příslušné zákony, nařízení vlády a vyhlášky týkající se ochrany životního prostředí:

Zákon 17/1992 Sb.	– O životním prostředí ve znění zákona.
Zákon 93/2004 Sb.	– O posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyhláška 350/2011 Sb.	– kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Zákon 224/2015 Sb.	– O prevenci u závažných havárií způsobených NL.
Vyhláška 199/2019 Sb.	– O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Vyhláška 93/2016 Sb.	– kterou se stanoví Katalog odpadu
Vyhláška 383/2001 Sb.	– O podrobnostech nakládání s odpady.
Zákon 188/2004 Sb.	– Zákon o odpadech.


Z hlediska odpadového hospodářství bude během realizace výstavby ZS stavební odpad odvážen na řízenou skládku a budou pořízeny doklady o uložení odpadů. Komunální odpad z provozu stanice nevzniká. Součástí projektové dokumentace je příloha s výpočtem elektromagnetického pole, prokazující dodržení limitů dle Nařízení vlády č.291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Místa s možným pohybem ostatních osob budou označena varovným štítkem informujícím o neviditelném neionizujícím záření.


Uživatel stavby bude : O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4, Michle

Vypracoval: Tomáš Slaninka 22.7.2025


Výkresová část

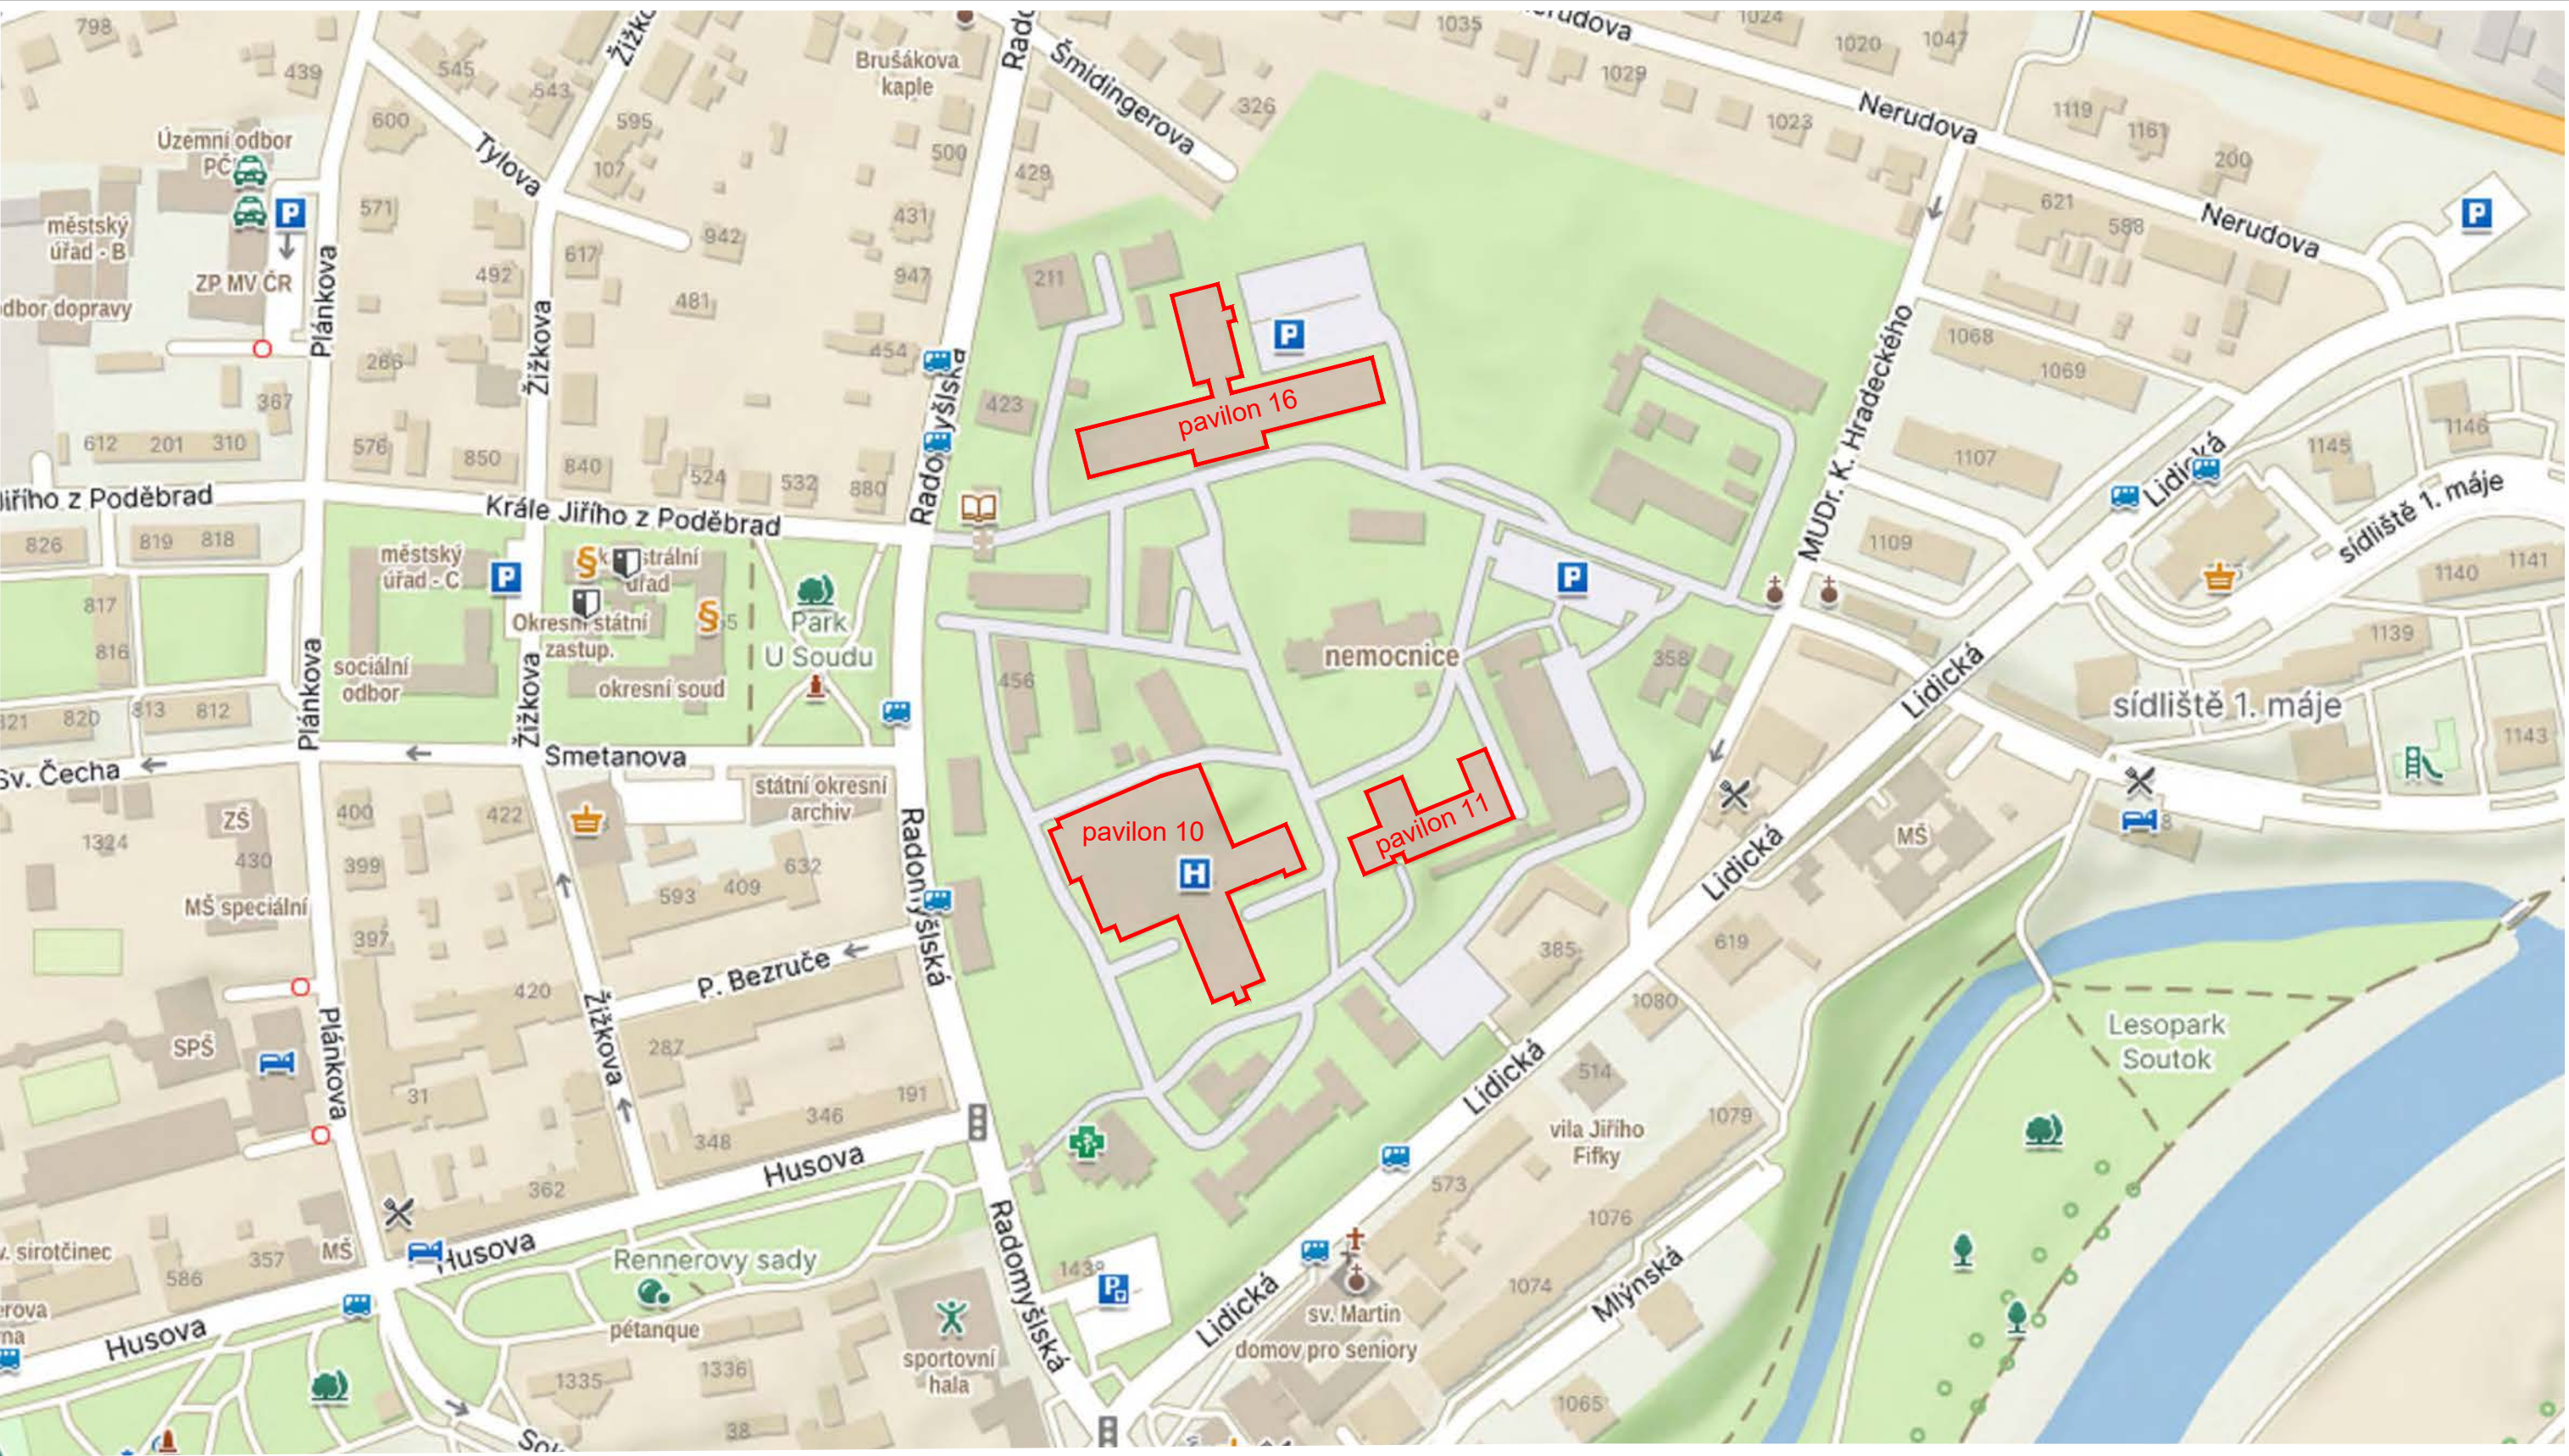


katastrální území: Strakonice [755915]
parcela č. pavilov 10 st.573, pavilon 11 st.796, pavilon 16 st.3623
WGS 84: 49°15'55.57"N
13°54'27.46"E



REVIZE	--	OBSAH	VYPRACOVAL		
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akáty 60/169, 159 00 Praha 5 sídlo: Klínek 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, rsk@rsk.cz			INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.		
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka		ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO RSK	MĚŘITKO
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepíčková		FORMÁT	DOT_55	
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice			STUPEŇ PD	Studie	1:N
			OBSAH VÝKRESU : KOORDINAČNÍ SITUACE		
					ČÍSLO VÝKRESU 1

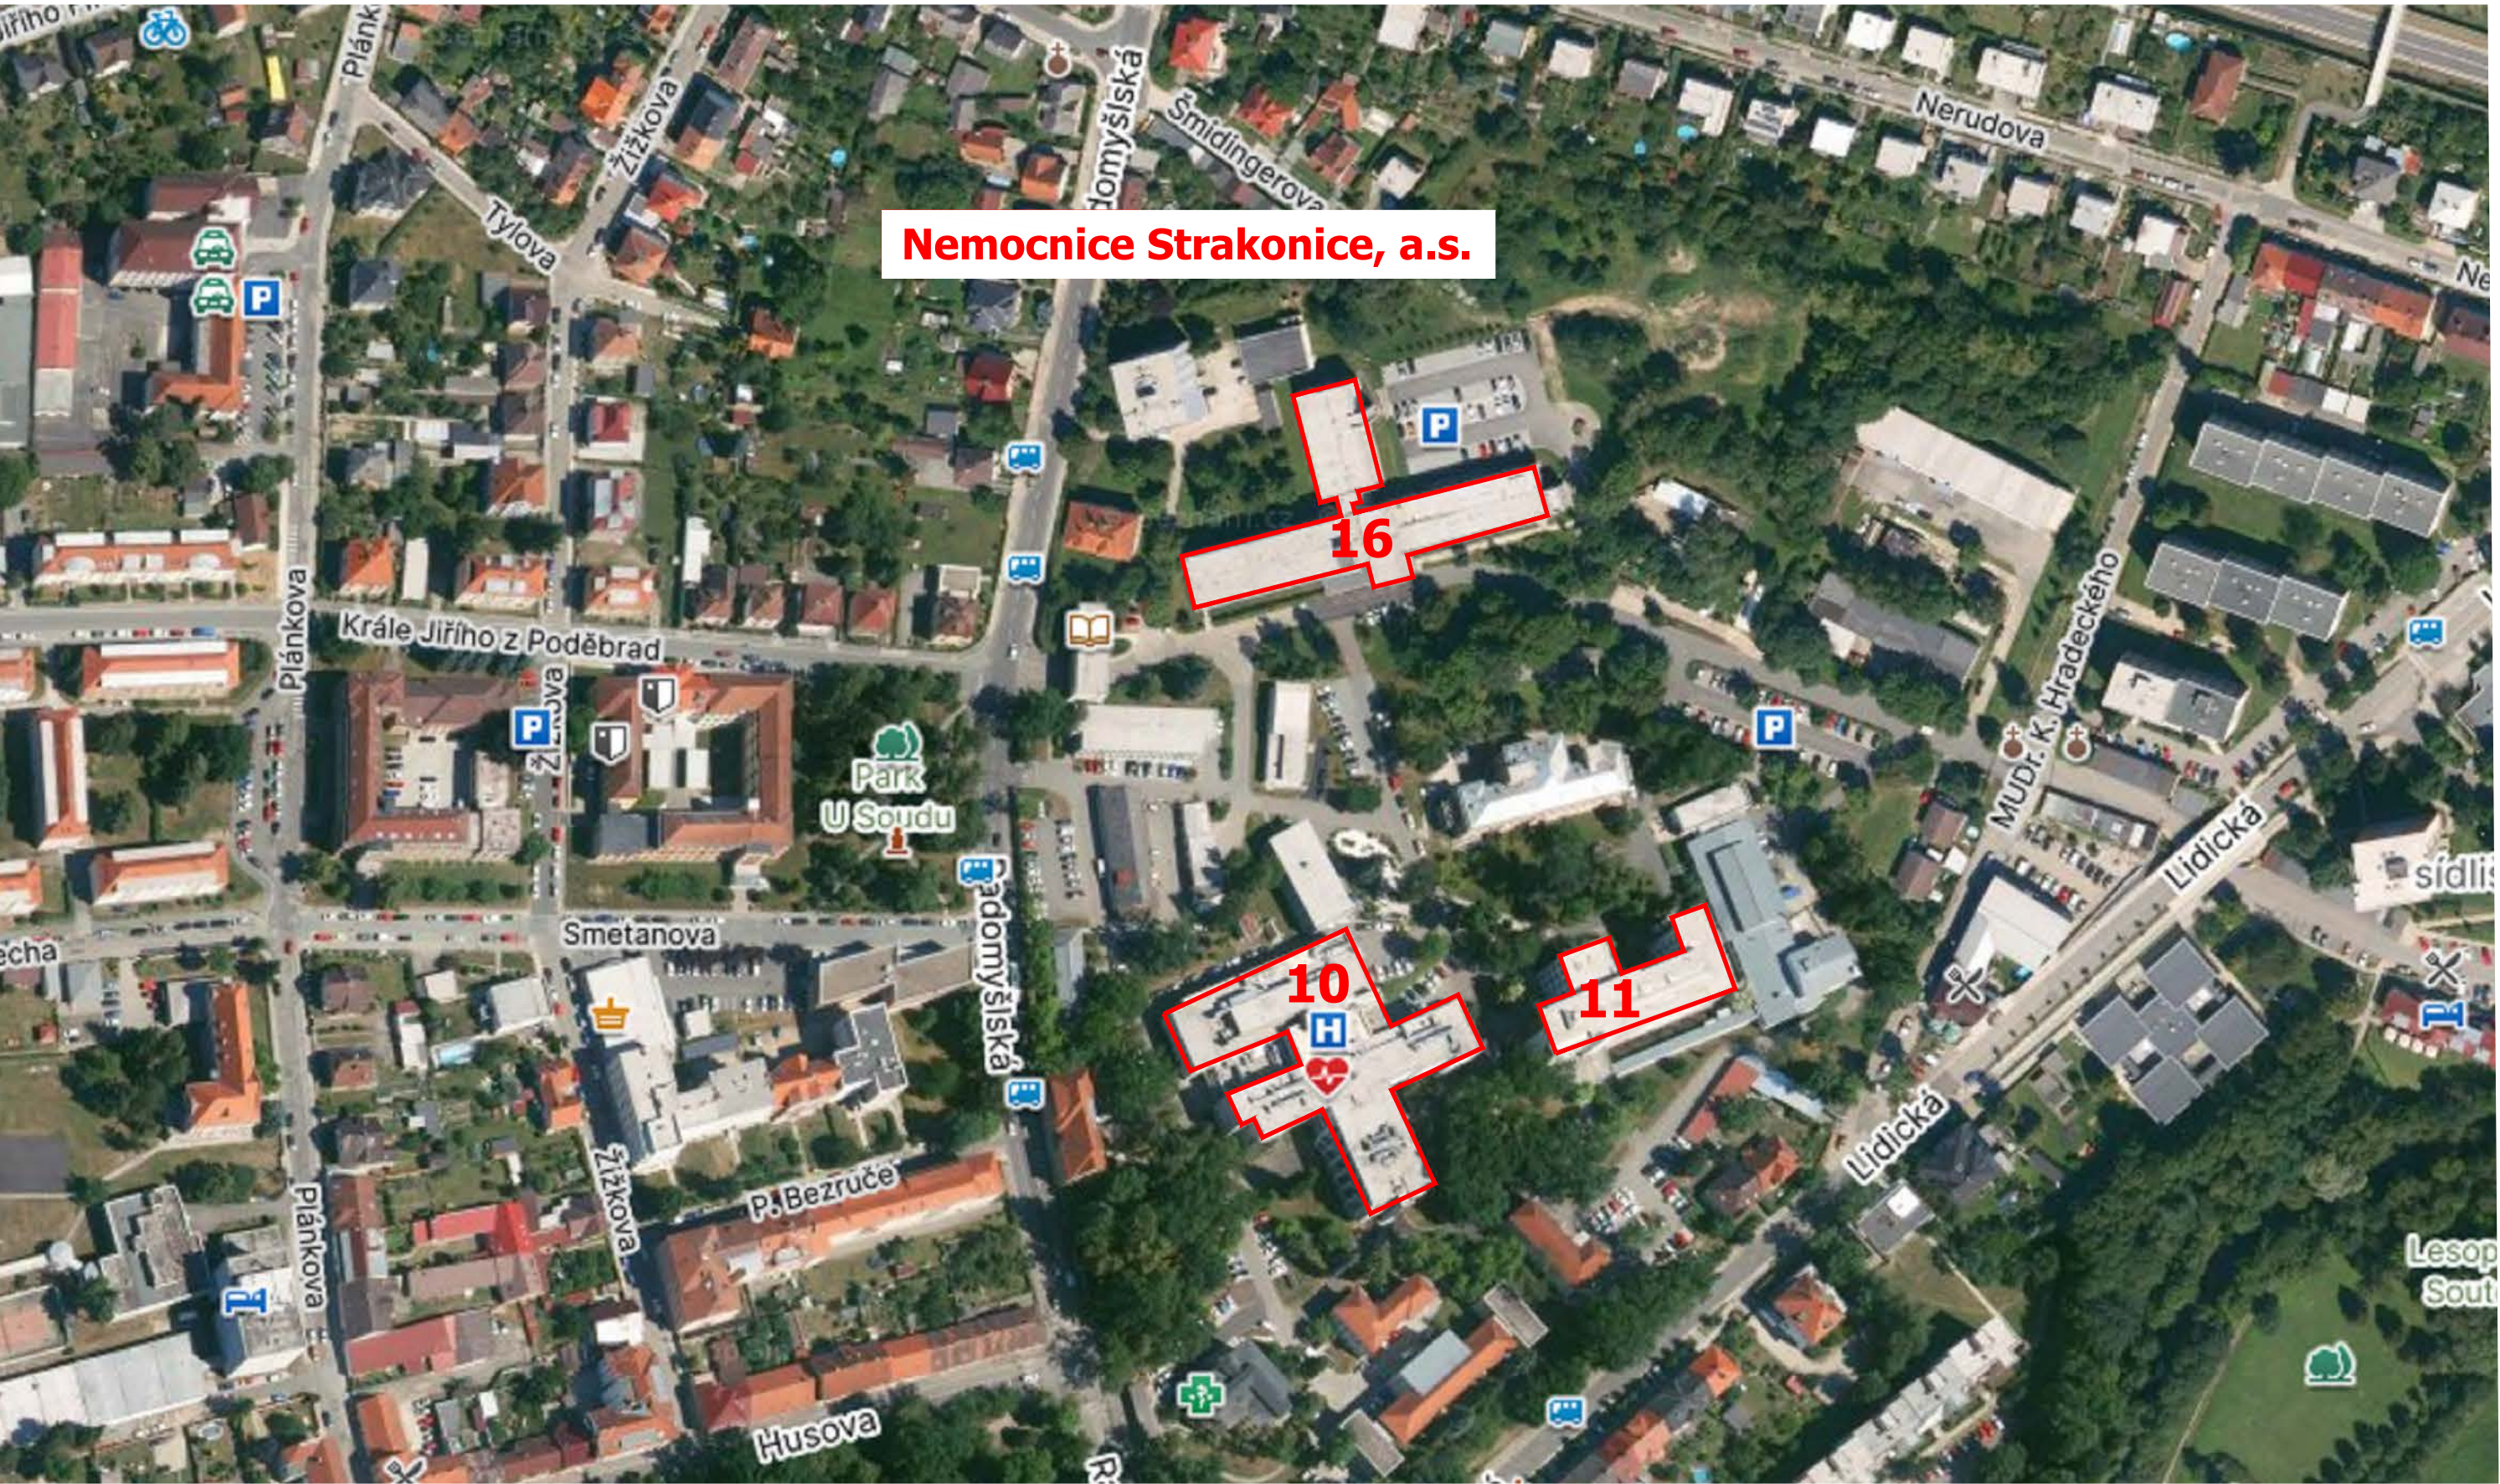

katastrální území: Strakonice [755915]
parcela č. pavilov 10 st.573, pavilon 11 st.796, pavilon 16 st.3623
WGS 84: 49°15'55.57"N
13°54'27.46"E



REVIZE	---	OBSAH	VYPRACOVAL			
 RADIOVÉ SYSTÉMY A KOMUNIKACE		Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akáty 60/169, 159 00 Praha 5 sídlo: Klinec 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, rsk@rsk.cz		INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.		
		VYPRACOVAL Tomáš Slaninka		ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO
KONTROLOVAL Ing. arch. Svatoslava Slepíčková		FORMÁT A3	STUPEŇ PD Studie	DOT_55	1:N	
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice				OBSAH VÝKRESU : SITUACE V MAPĚ		ČÍSLO VÝKRESU 2



REVIZE	---	OBSAH	VYPRACOVAL		
RSK RADIOVÉ SYSTÉMY A KOMUNIKACE Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. sídlo: Pod Akáty 60/169, 159 00 Praha 5 IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, rsk@rsk.cz			INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.		
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka	ČÍSLO PROJEKTU		ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepíčková	FORMÁT	A3	DOT_55	1:N
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice			OBSAH VÝKRESU : AREÁL NEMOCNICE		ČÍSLO VÝKRESU 3

Pavilon 10 POO


- 

RADIO SMC 3700MHz B43
OMNI OUTDOOR
- 

RADIO SMC 3700MHz B43
OUTDOOR
- 


RADIO SMC 3700MHz B43 S
INDOOR
- 

NOVÝ KABEL UTP CAT6 A

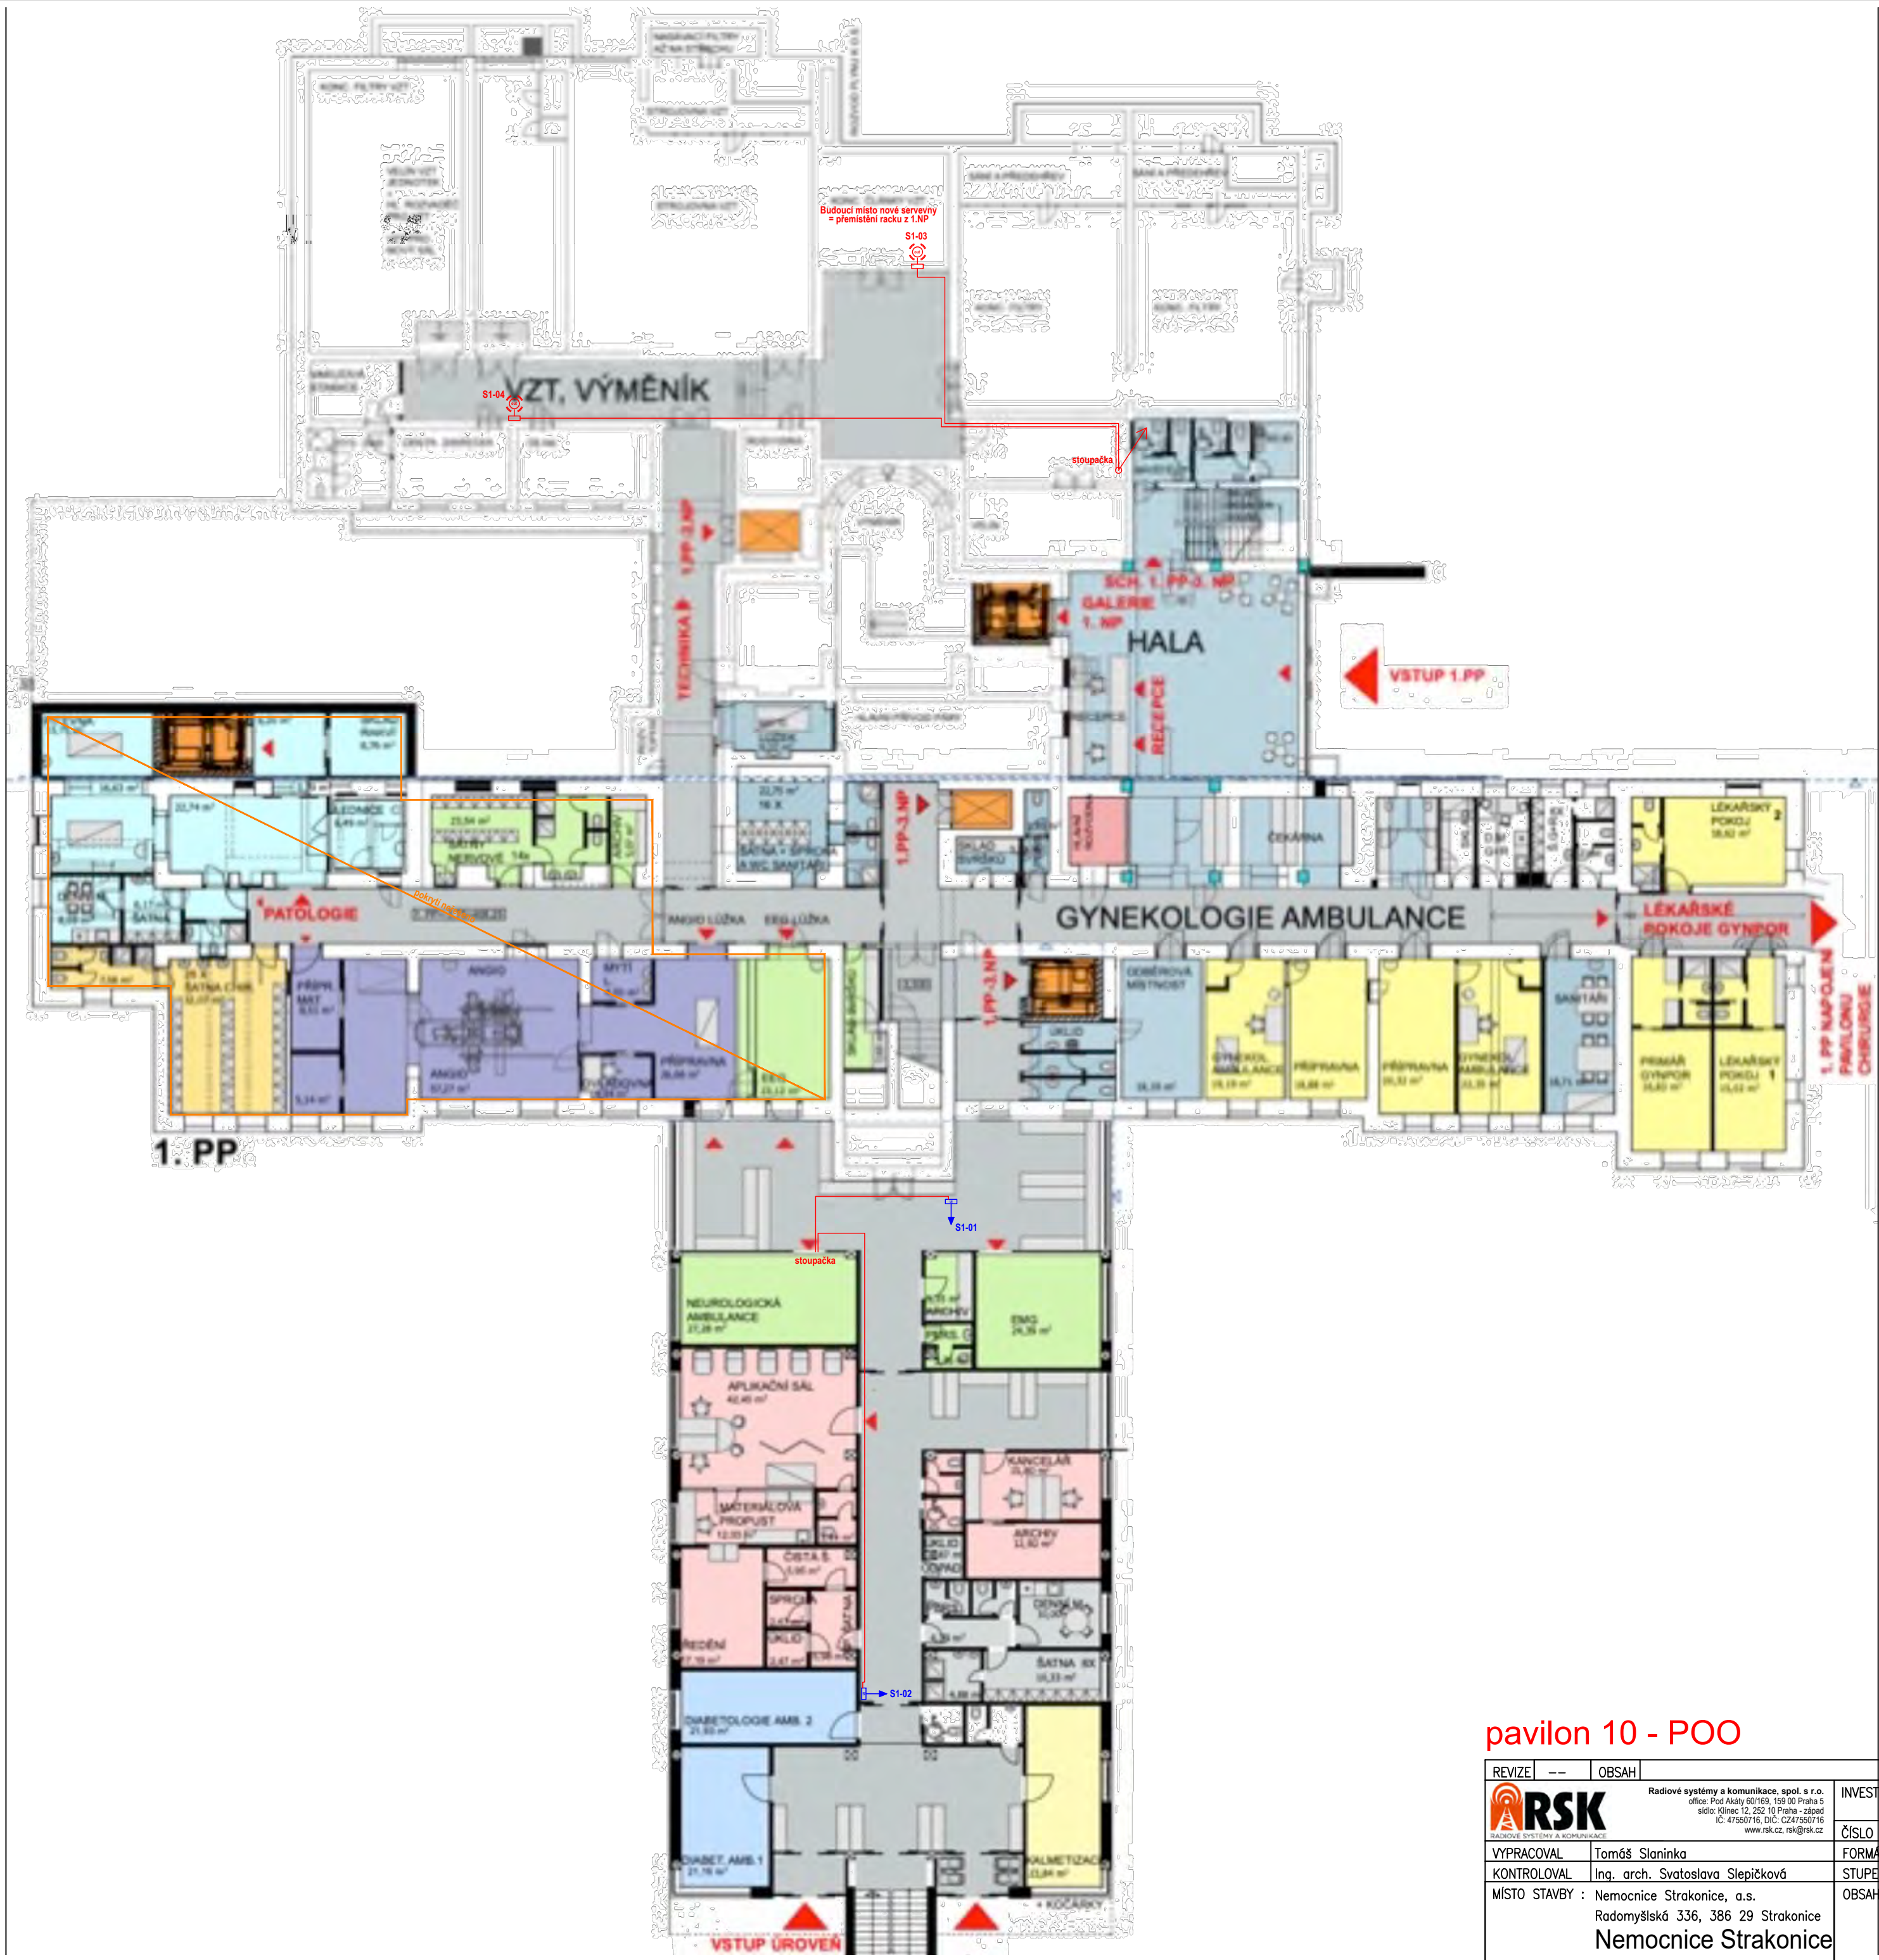


pavilon 10 - POO

REVIZE	--	OBSAH			VYPRACOVAL	
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akad. 60169, 150 00 Praha 5 sídlo: Klinec 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, ra@rsk.cz RAZKOVÉ SYSTÉMY A KOMUNIKACE			INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.			
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka	ČÍSLO PROJEKTU	FORMÁT	A2	ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepíčková	STUPĚŇ PD	Studie		DOT_55	1:200
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice		OBSAH	VÝKRESU : PŮDORYS 1.PP			ČÍSLO VÝKRESU 4

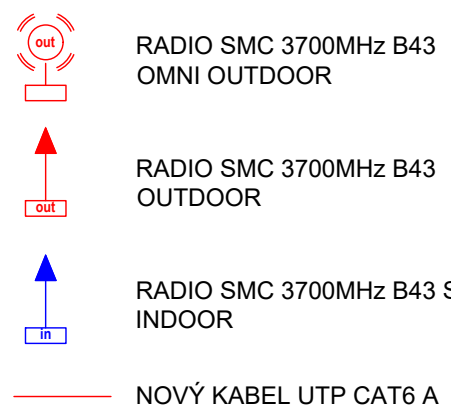

REVIZE	--	OBSAH			VYPRACOVAL		
RSK RADIOWÉ SYSTÉMY A KOMUNIKACE		Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akály 60/169, 159 00 Praha 5 sídlo: Křínice 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47150716, DIČ: CZ47150716 www.rsk.cz , info@rsk.cz		INVESTOR :			
				O2 Czech Republic a.s.			
				ČÍSLO PROJEKTU		ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO 1:200
				FORMÁT	A2	DOT_55	
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Šlepičková	STUPĚŇ PD	Studie				
MÍSTO STAVBY :		Nemocnice Strakonice, a.s.		OBSAH VÝKRESU :		ČÍSLO VÝKRESU	
		Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice		PŮDORYS 1.NP		5	
		Nemocnice Strakonice					

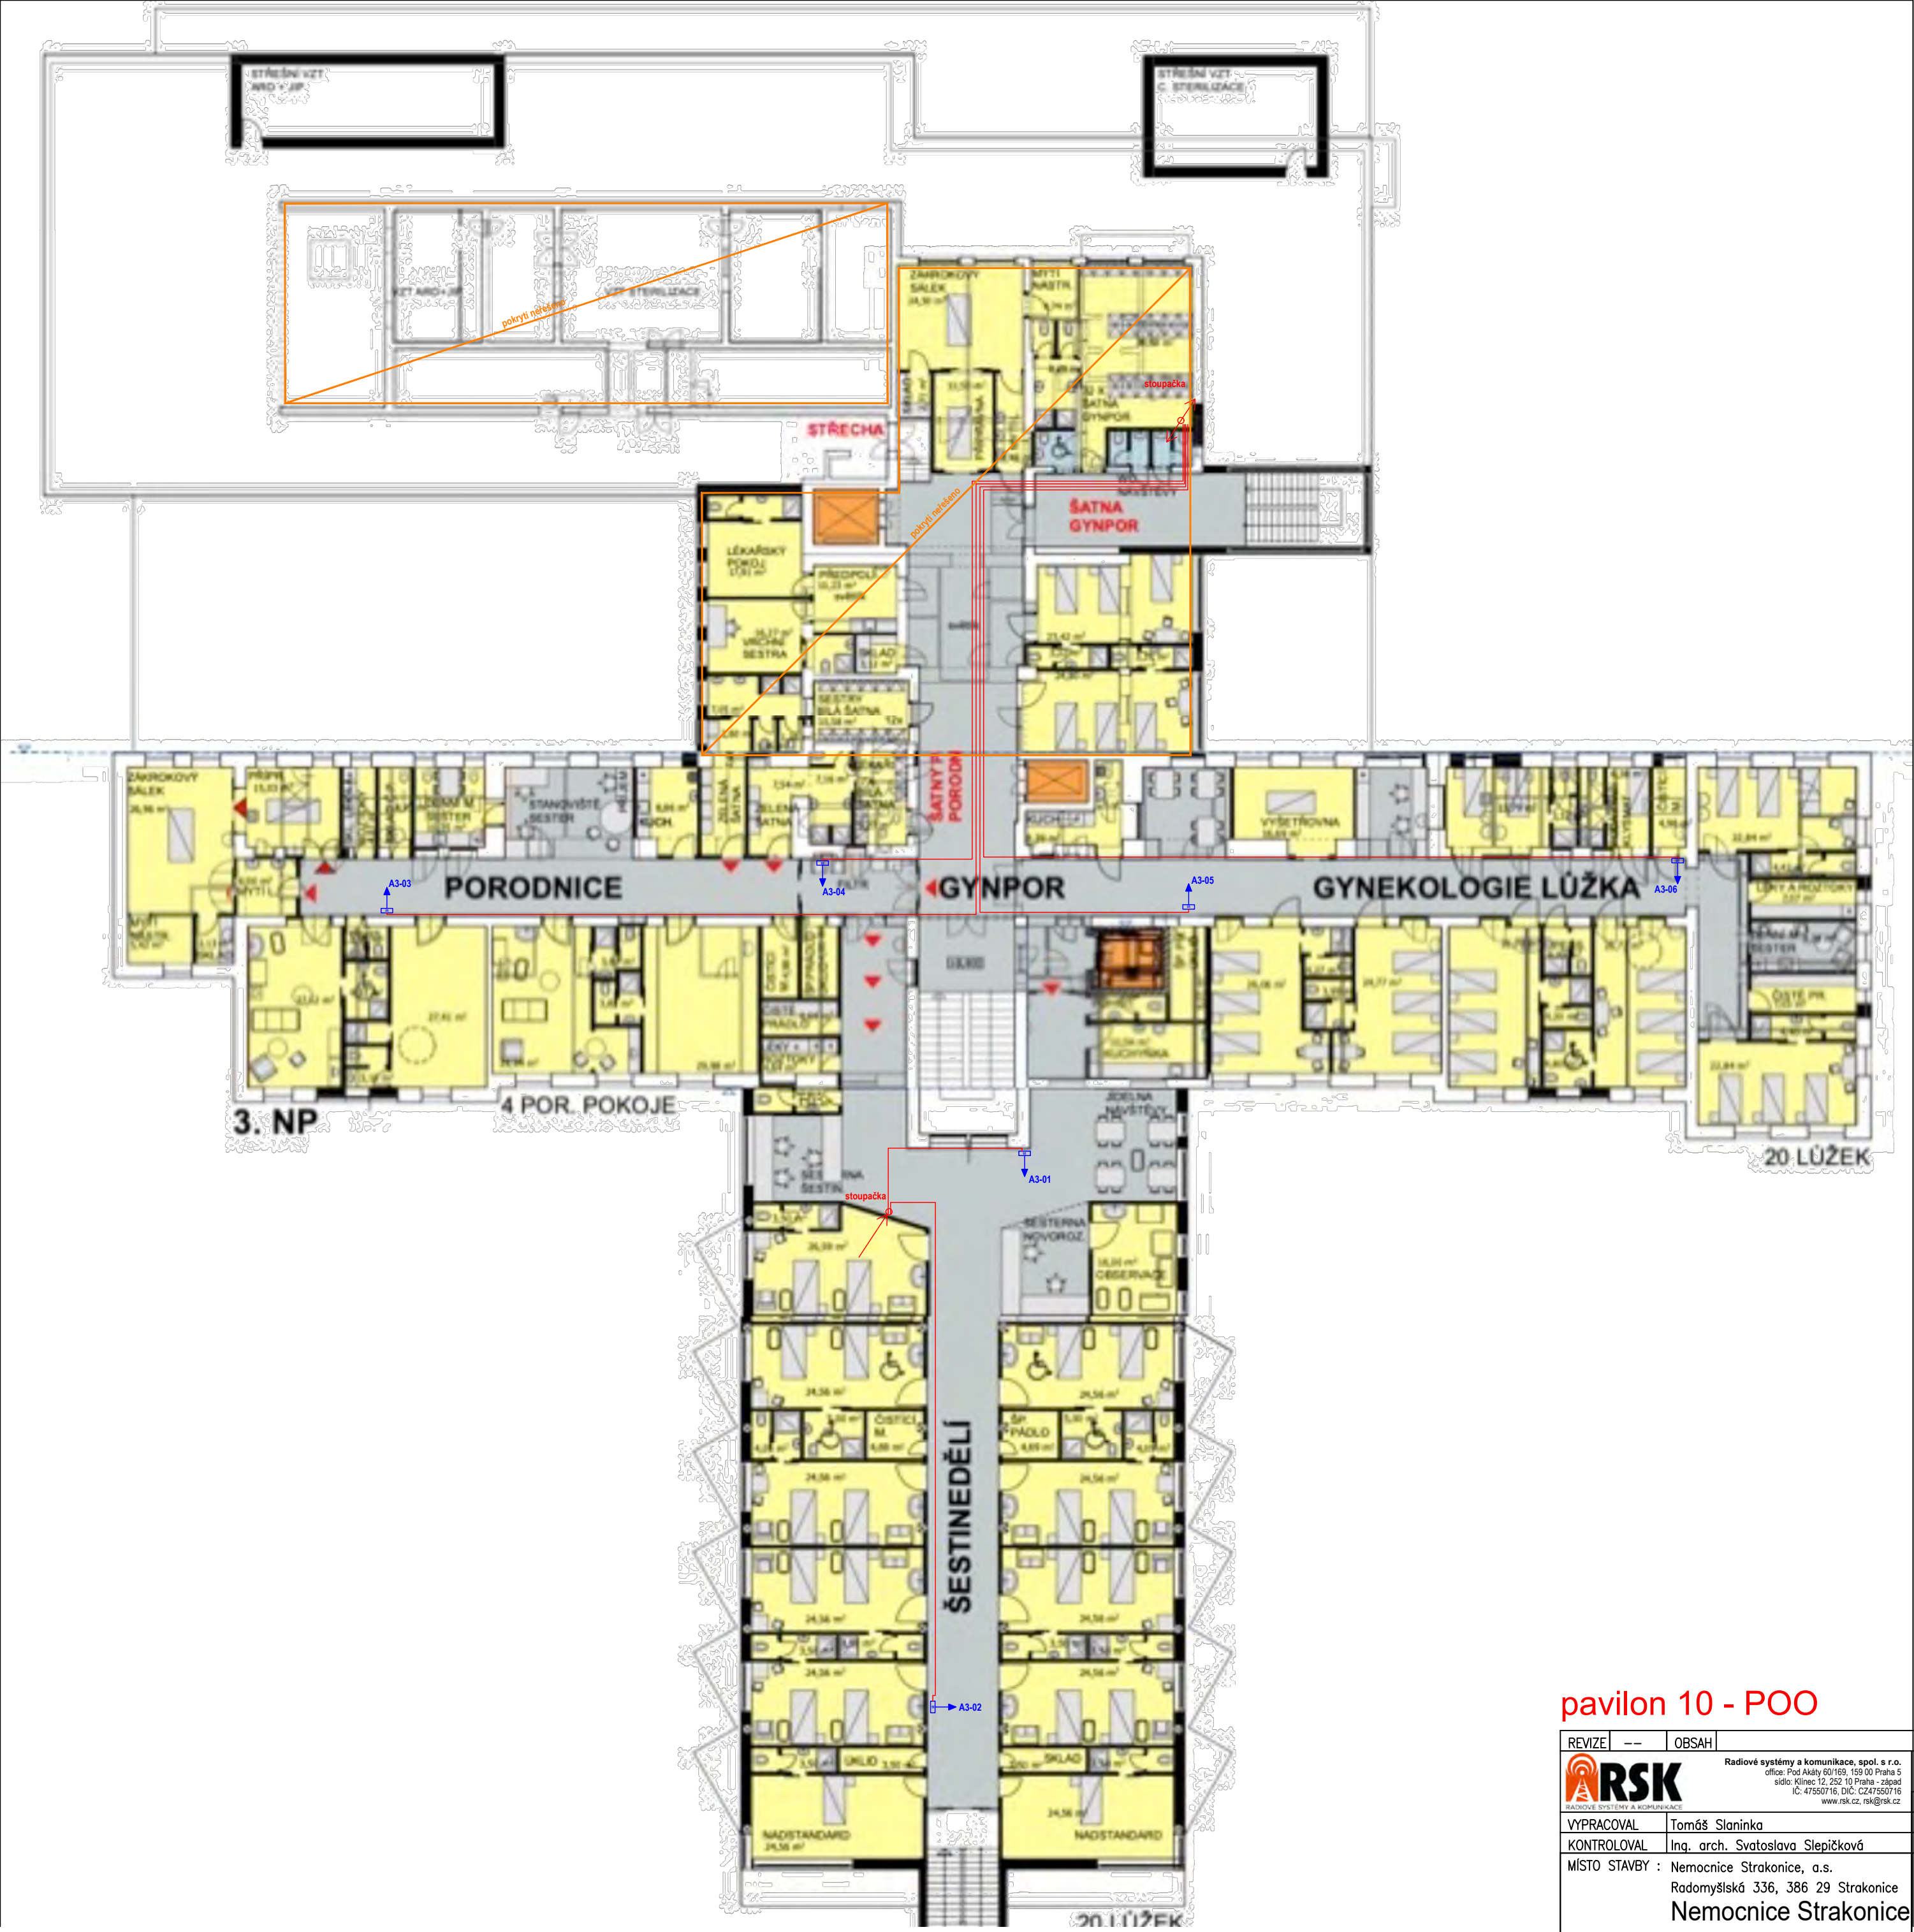


-  RADIO SMC 3700MHz B43 OMNI OUTDOOR
-  RADIO SMC 3700MHz B43 OUTDOOR
-  RADIO SMC 3700MHz B43 INDOOR
-  NOVÝ KABEL UTP CAT6 A

pavilon 10 - POO


REVIZE	--	OBSAH	VYPRACOVAL				
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Alšou 60/169, 150 00 Praha 5 sídlo: Klínek 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, ra@rsk.cz			INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.				
			ČÍSLO PROJEKTU	FORMÁT	ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO	
			VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka	A2	DOT_55	1:200
			KONTROLOVAL	Inq. arch. Svatoslava Slepčková	STUPĚŇ PD	Studie	ČÍSLO VÝKRESU
			MÍSTO STAVBY :	Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice			
			PŮDORYS 3.NP				
						7	


Pavilon 11 INTERNA

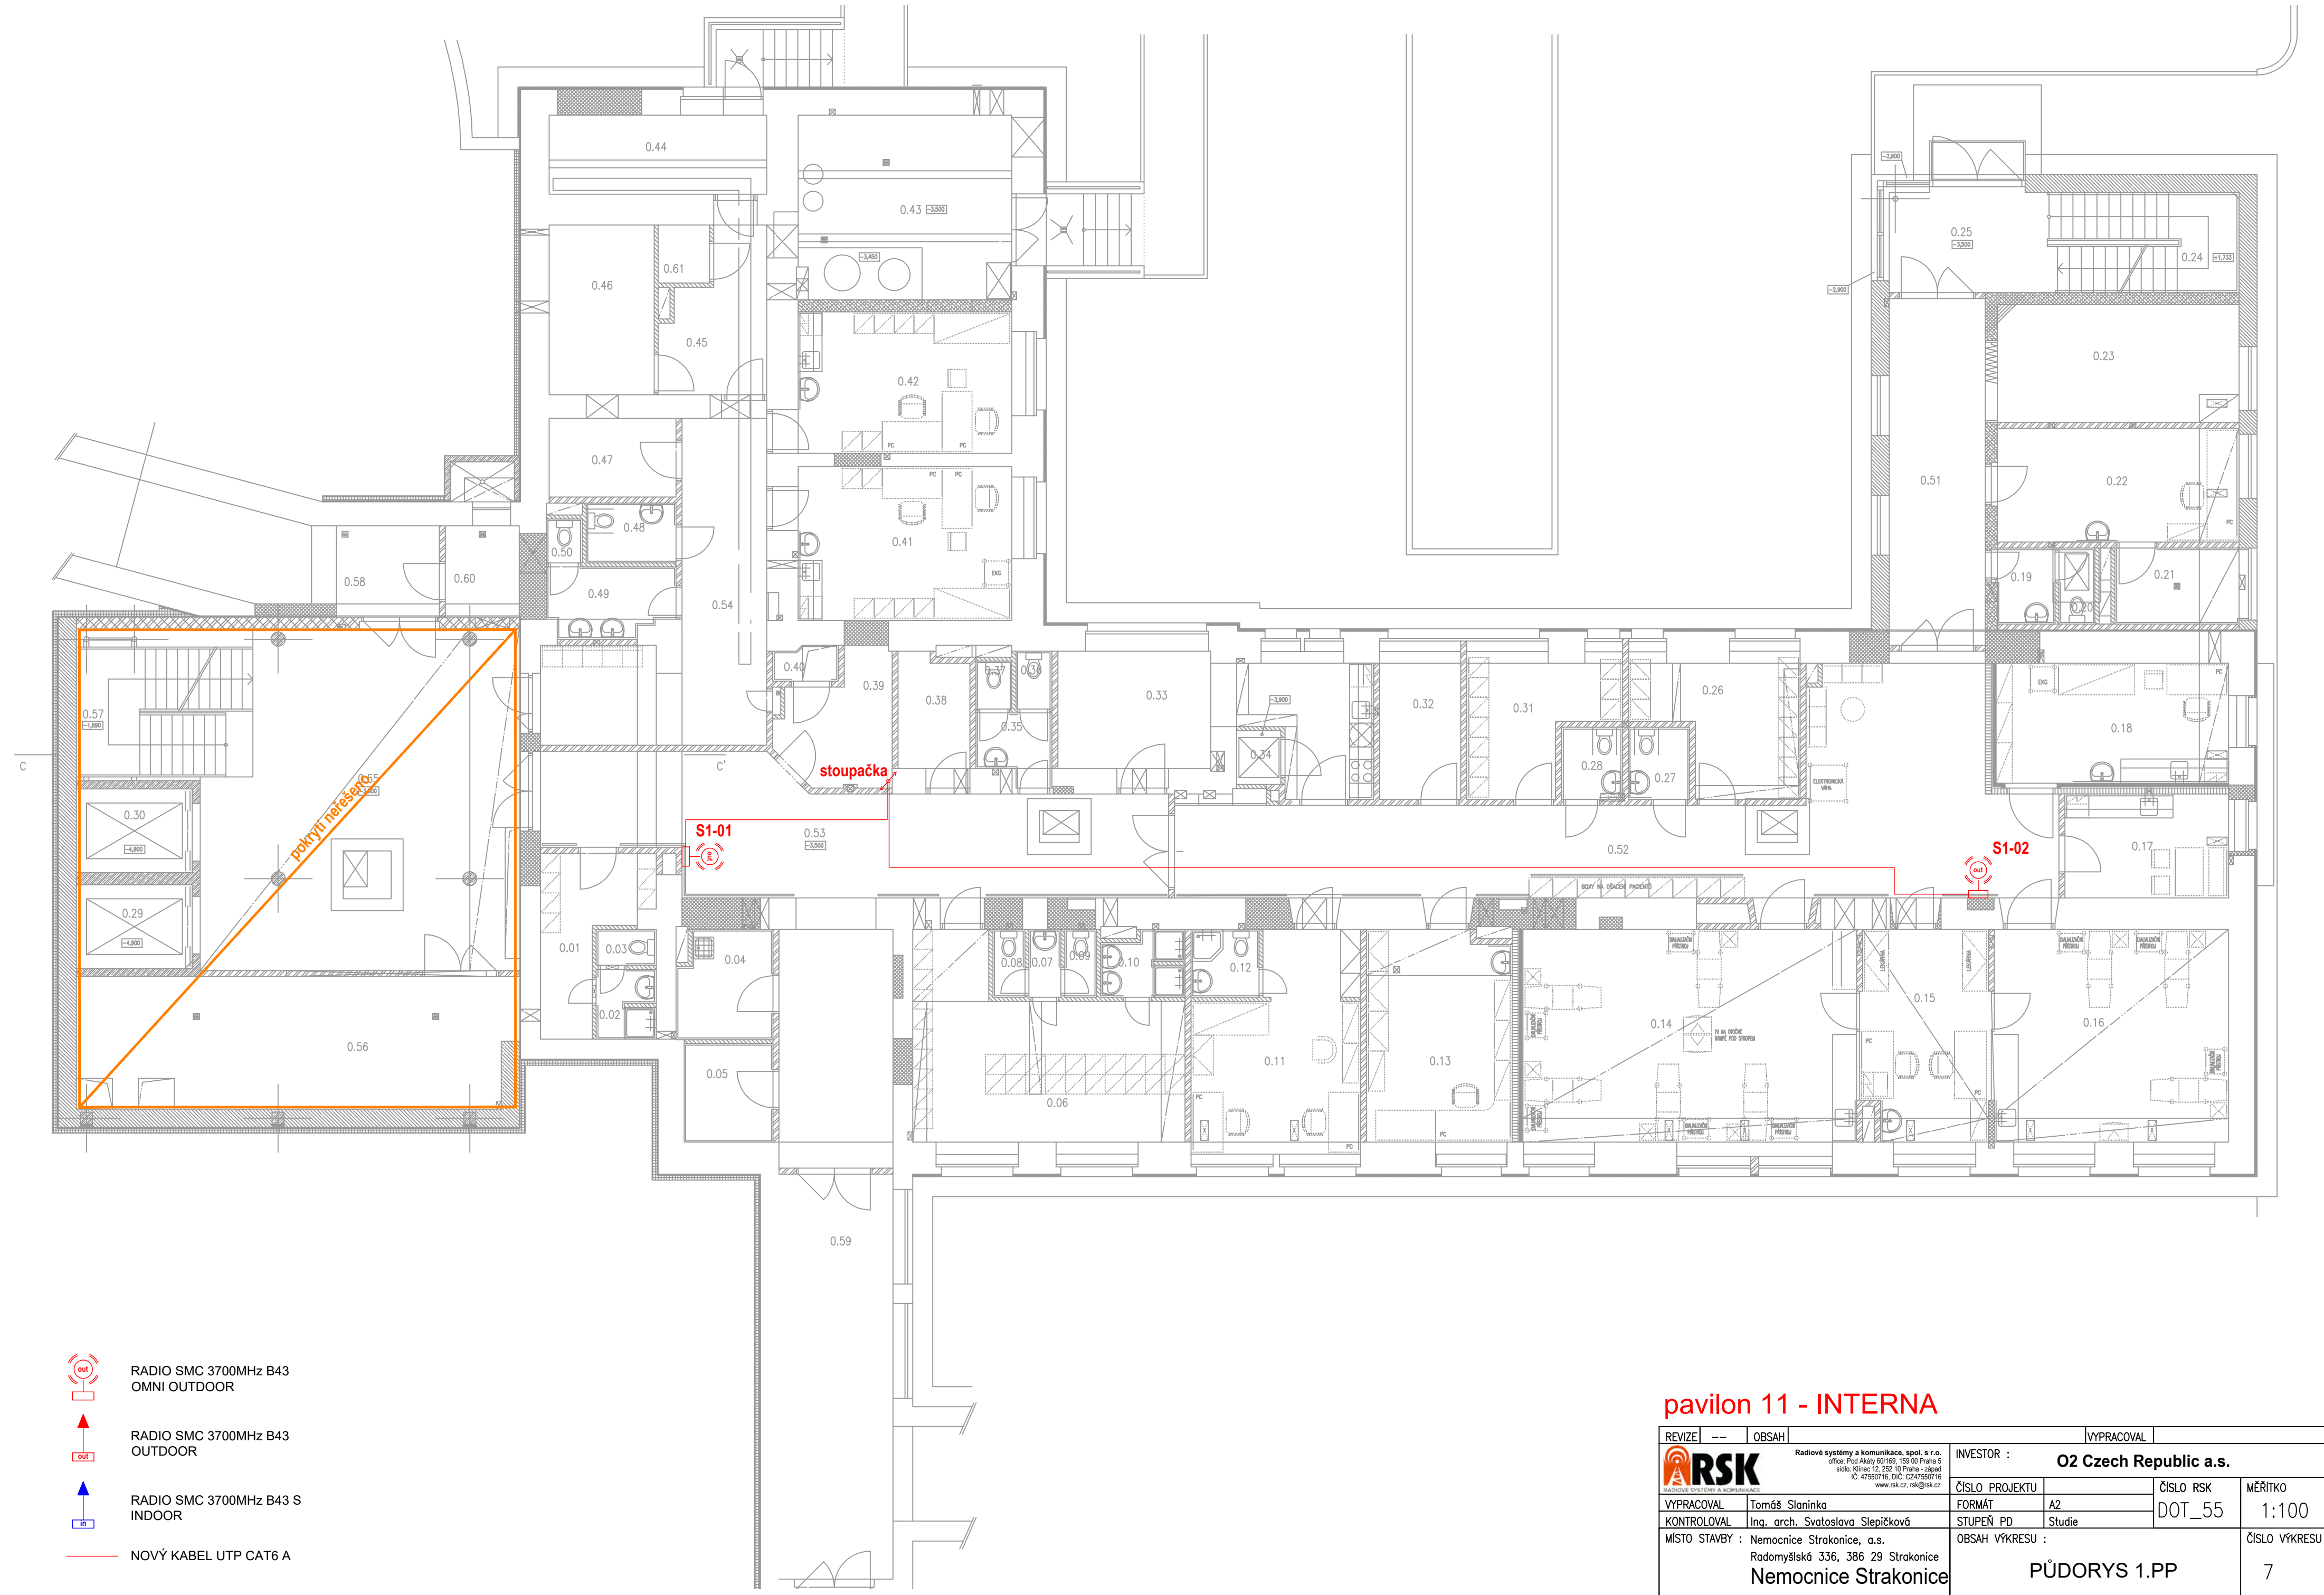

-  RADIO SMC 3700MHz B43
OMNI OUTDOOR
-  RADIO SMC 3700MHz B43
OUTDOOR
-  RADIO SMC 3700MHz B43 S
INDOOR
-  NOVÝ KABEL UTP CAT6 A

pavilon 11 - INTERNA

REVIZE	--	OBSAH	INVESTOR :		VYPRACOVAL
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Aládou 601/603, 150 00 Praha 5 sídlo: Klínec 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, rsk@rsk.cz			O2 Czech Republic a.s.		
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka		ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepíčková		FORMÁT	A2	1:100
MÍSTO STAVBY :	Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice		STUPEŇ PD	DOT_55	ČÍSLO VÝKRESU
			OBSAH VÝKRESU :		
			PŮDORYS 1.PP		7

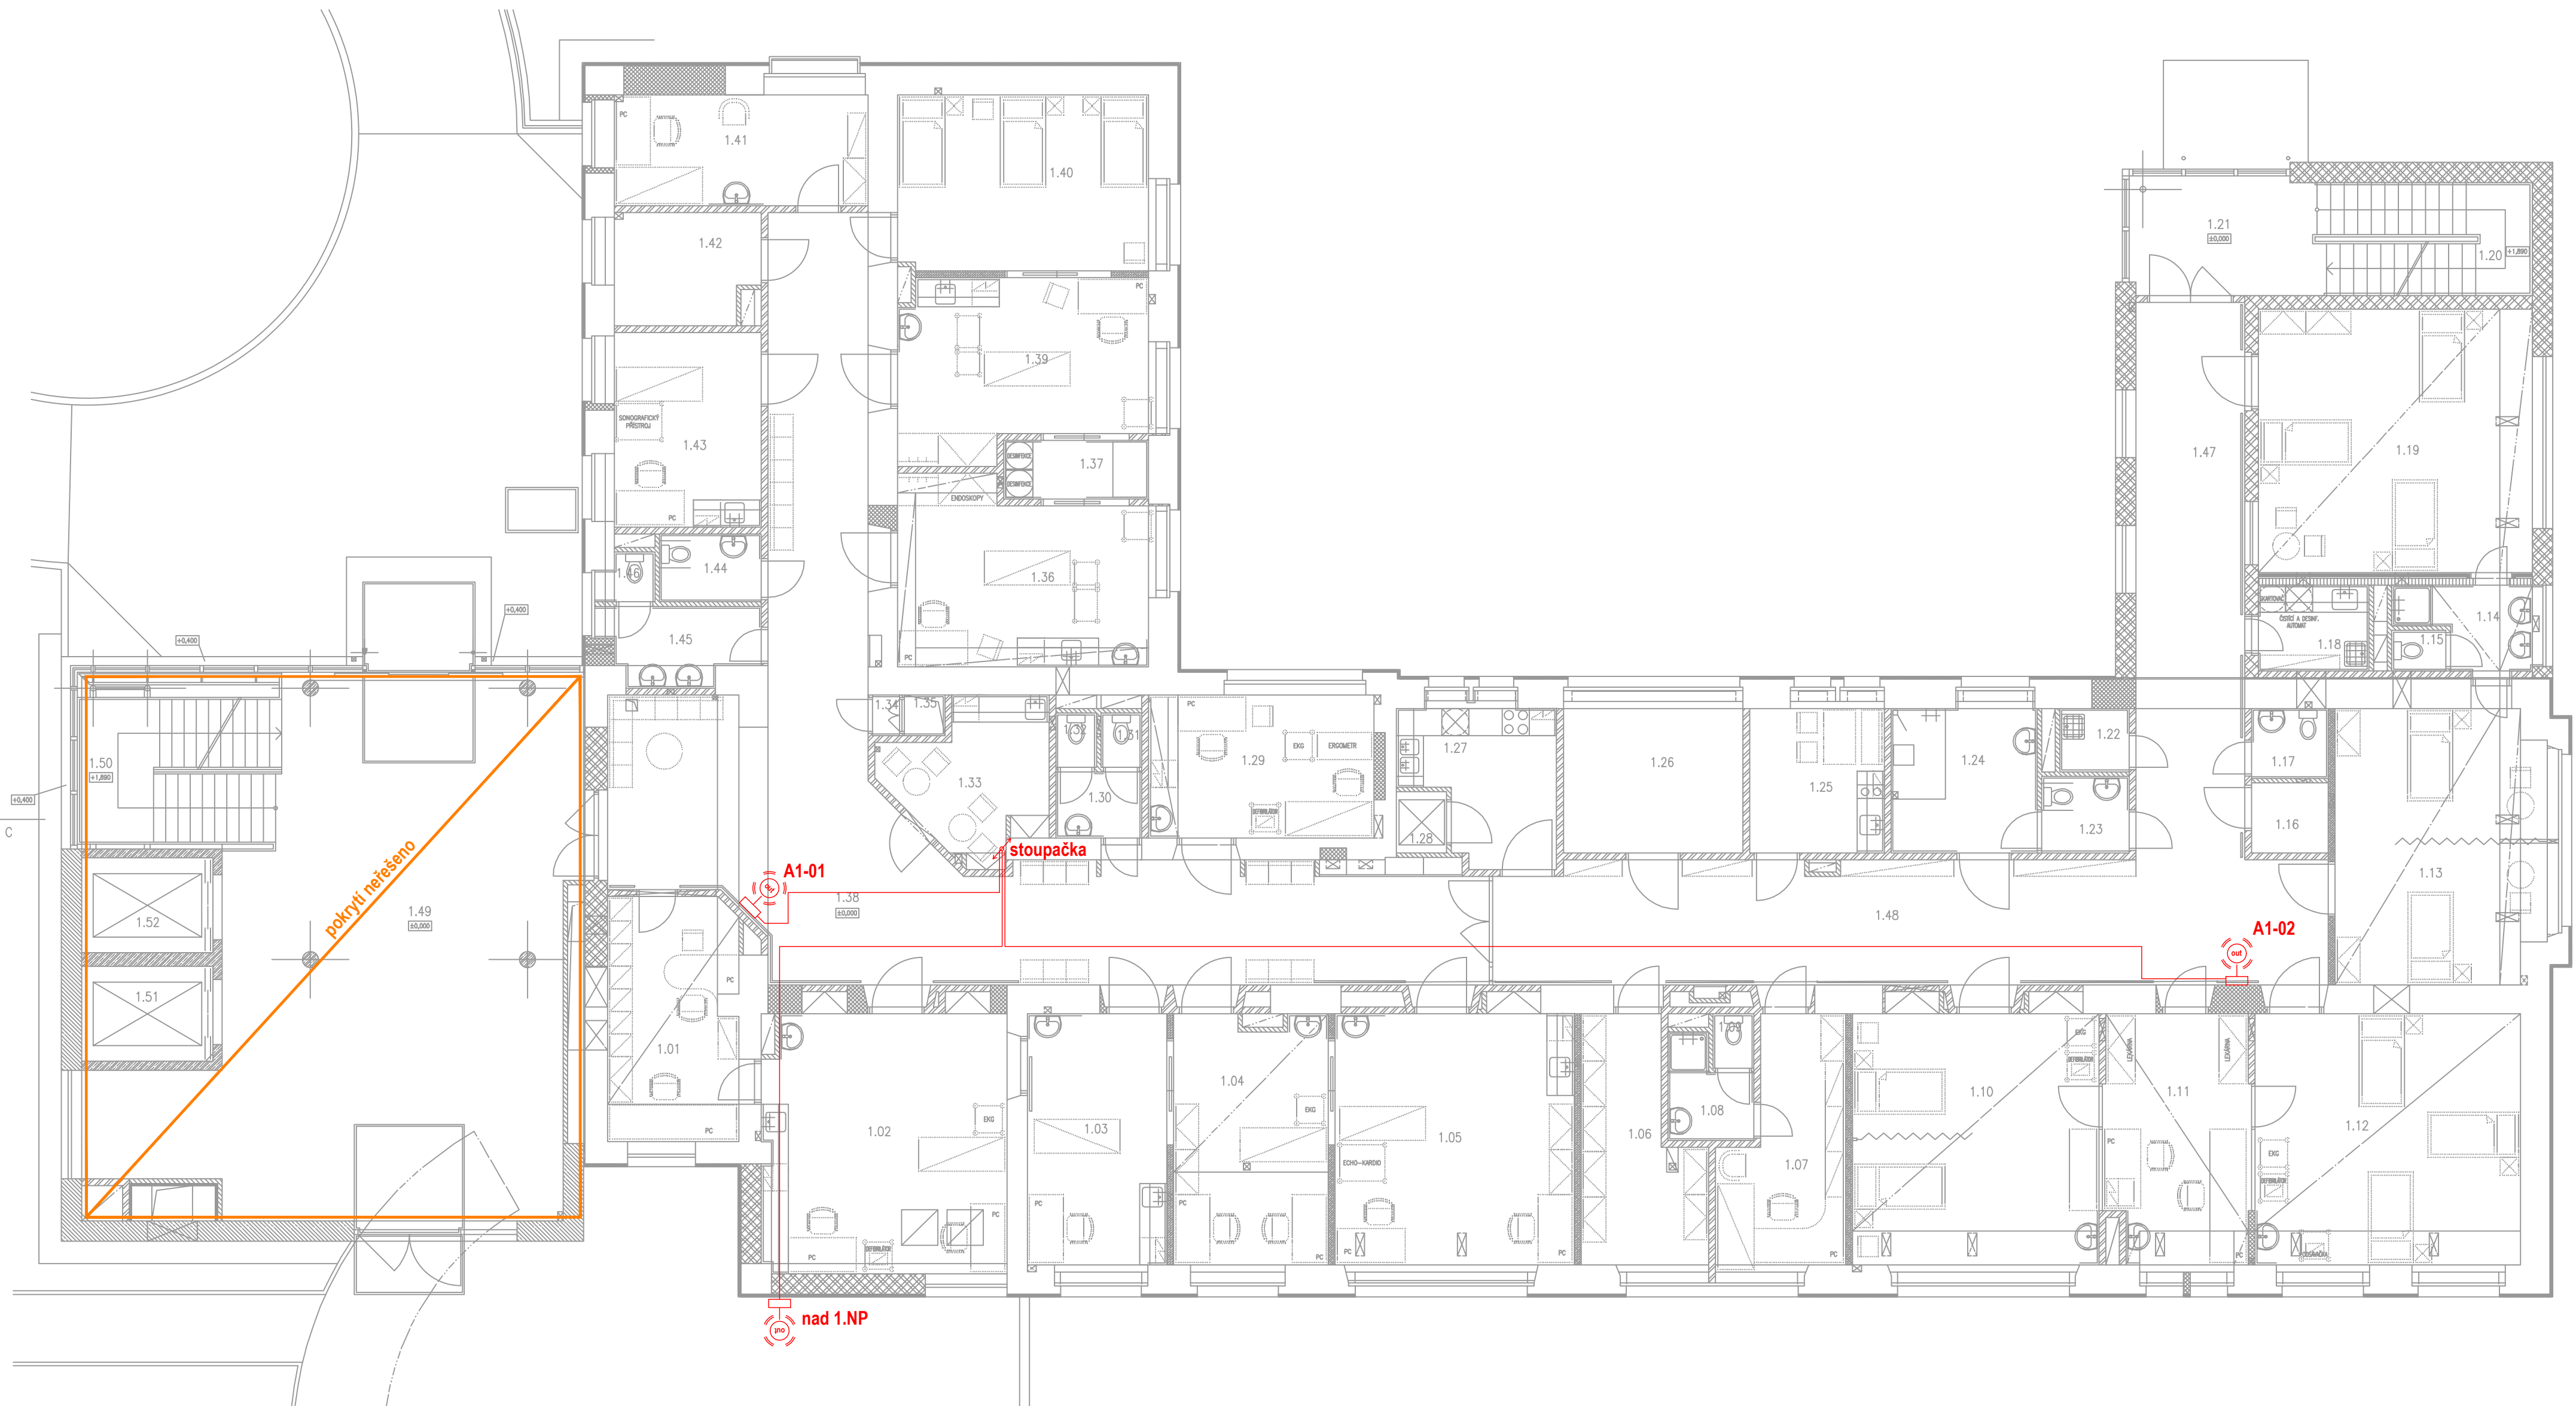

RADIO SMC 3700MHz B43
OMNI OUTDOOR



RADIO SMC 3700MHz B43
OUTDOOR




RADIO SMC 3700MHz B43 S
INDOOR

NOVÝ KABEL UTP CAT6 A

pavilon 11 - INTERNA

REVIZE	--	OBSAH	VYPRACOVAL			
 RSK Rádiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Alšáky 601/60, 150 00 Praha 5 sídlis: Klinec 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, rsk@rsk.cz			INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.			
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka	ČÍSLO PROJEKTU	FORMÁT		ČÍSLO RSK	MÉRITKO
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepčková	STUPEN PD	Studie		DOT_55	1:100
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice			OBSAH VÝKRESU :		ČÍSLO VÝKRESU	
			PŮDORYS 1.NP		9	

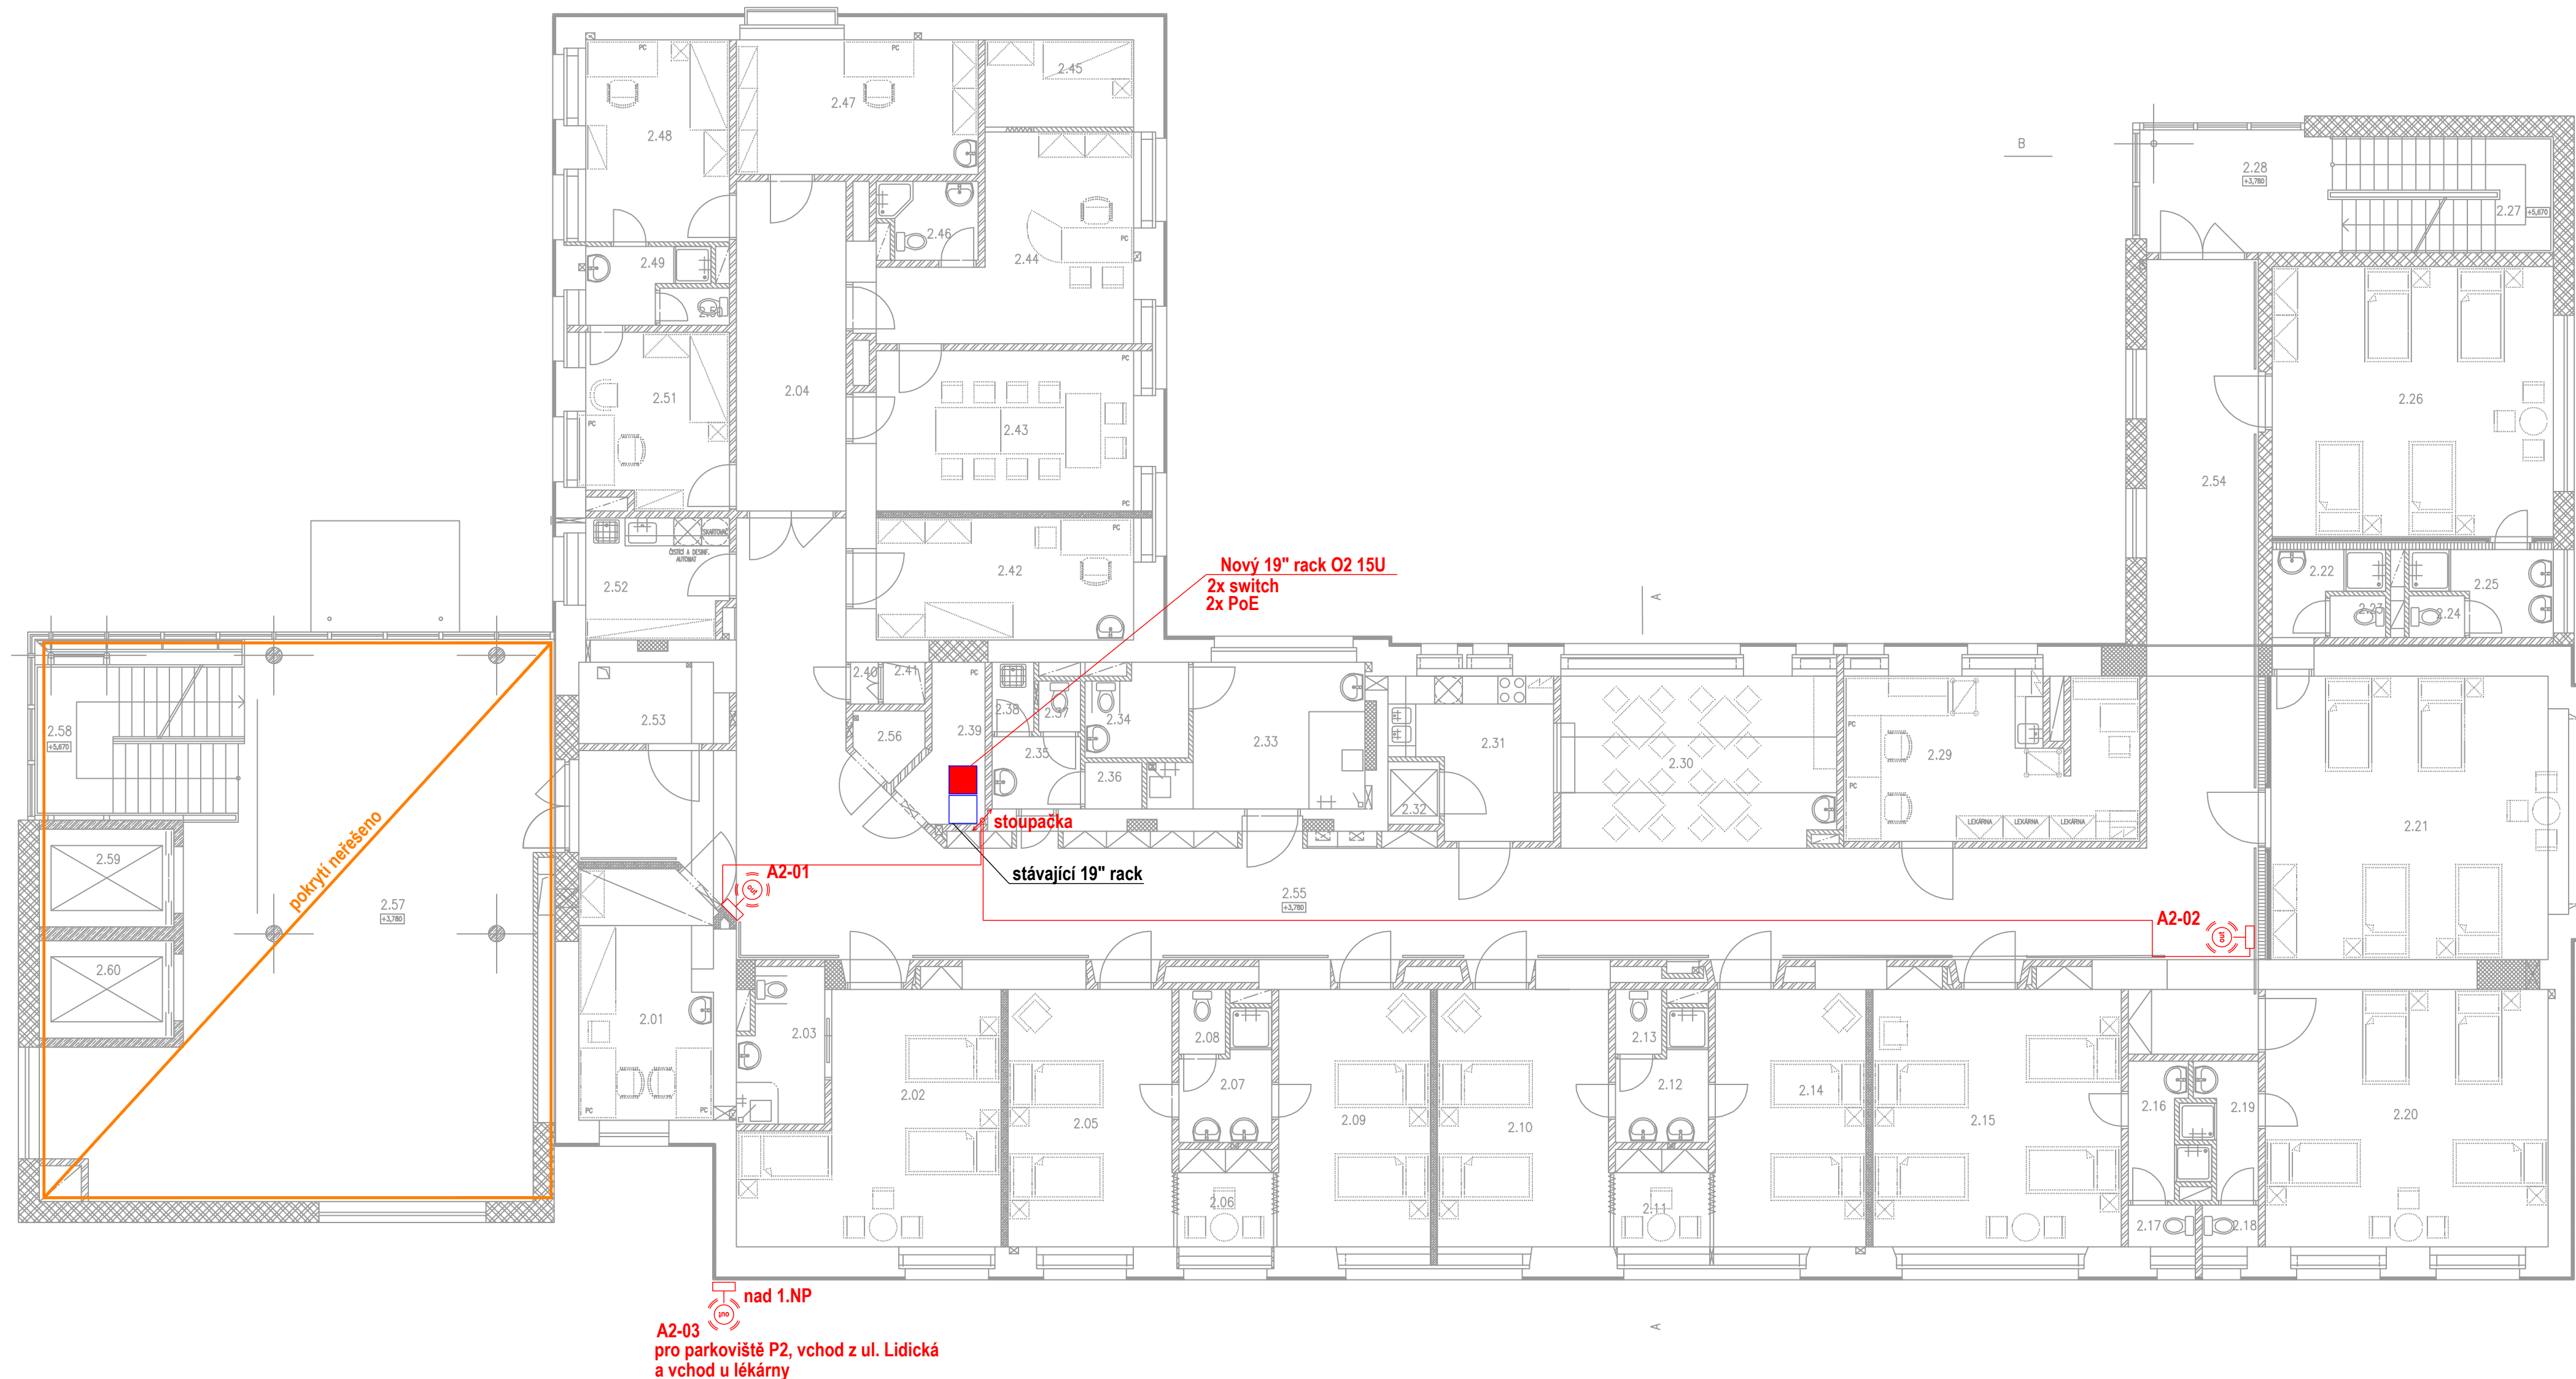

- 

RADIO SMC 3700MHz B43
OMNI OUTDOOR
- 


RADIO SMC 3700MHz B43
OUTDOOR
- 

RADIO SMC 3700MHz B43 S
INDOOR
- 

NOVÝ KABEL UTP CAT6 A

pavilon 11 - INTERNA

REVIZE	--	OBSAH	VYPRACOVAL			
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akadý 60169, 150 00 Praha 5 sídl: Klínek 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, ra@rsk.cz			INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.			
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka	ČÍSLO PROJEKTU	FORMÁT	A2	ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepčková	STUPEN PD	Studie		DOT_55	1:100
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice			OBSAH VÝKRESU : PŮDORYS 2.NP			ČÍSLO VÝKRESU 10

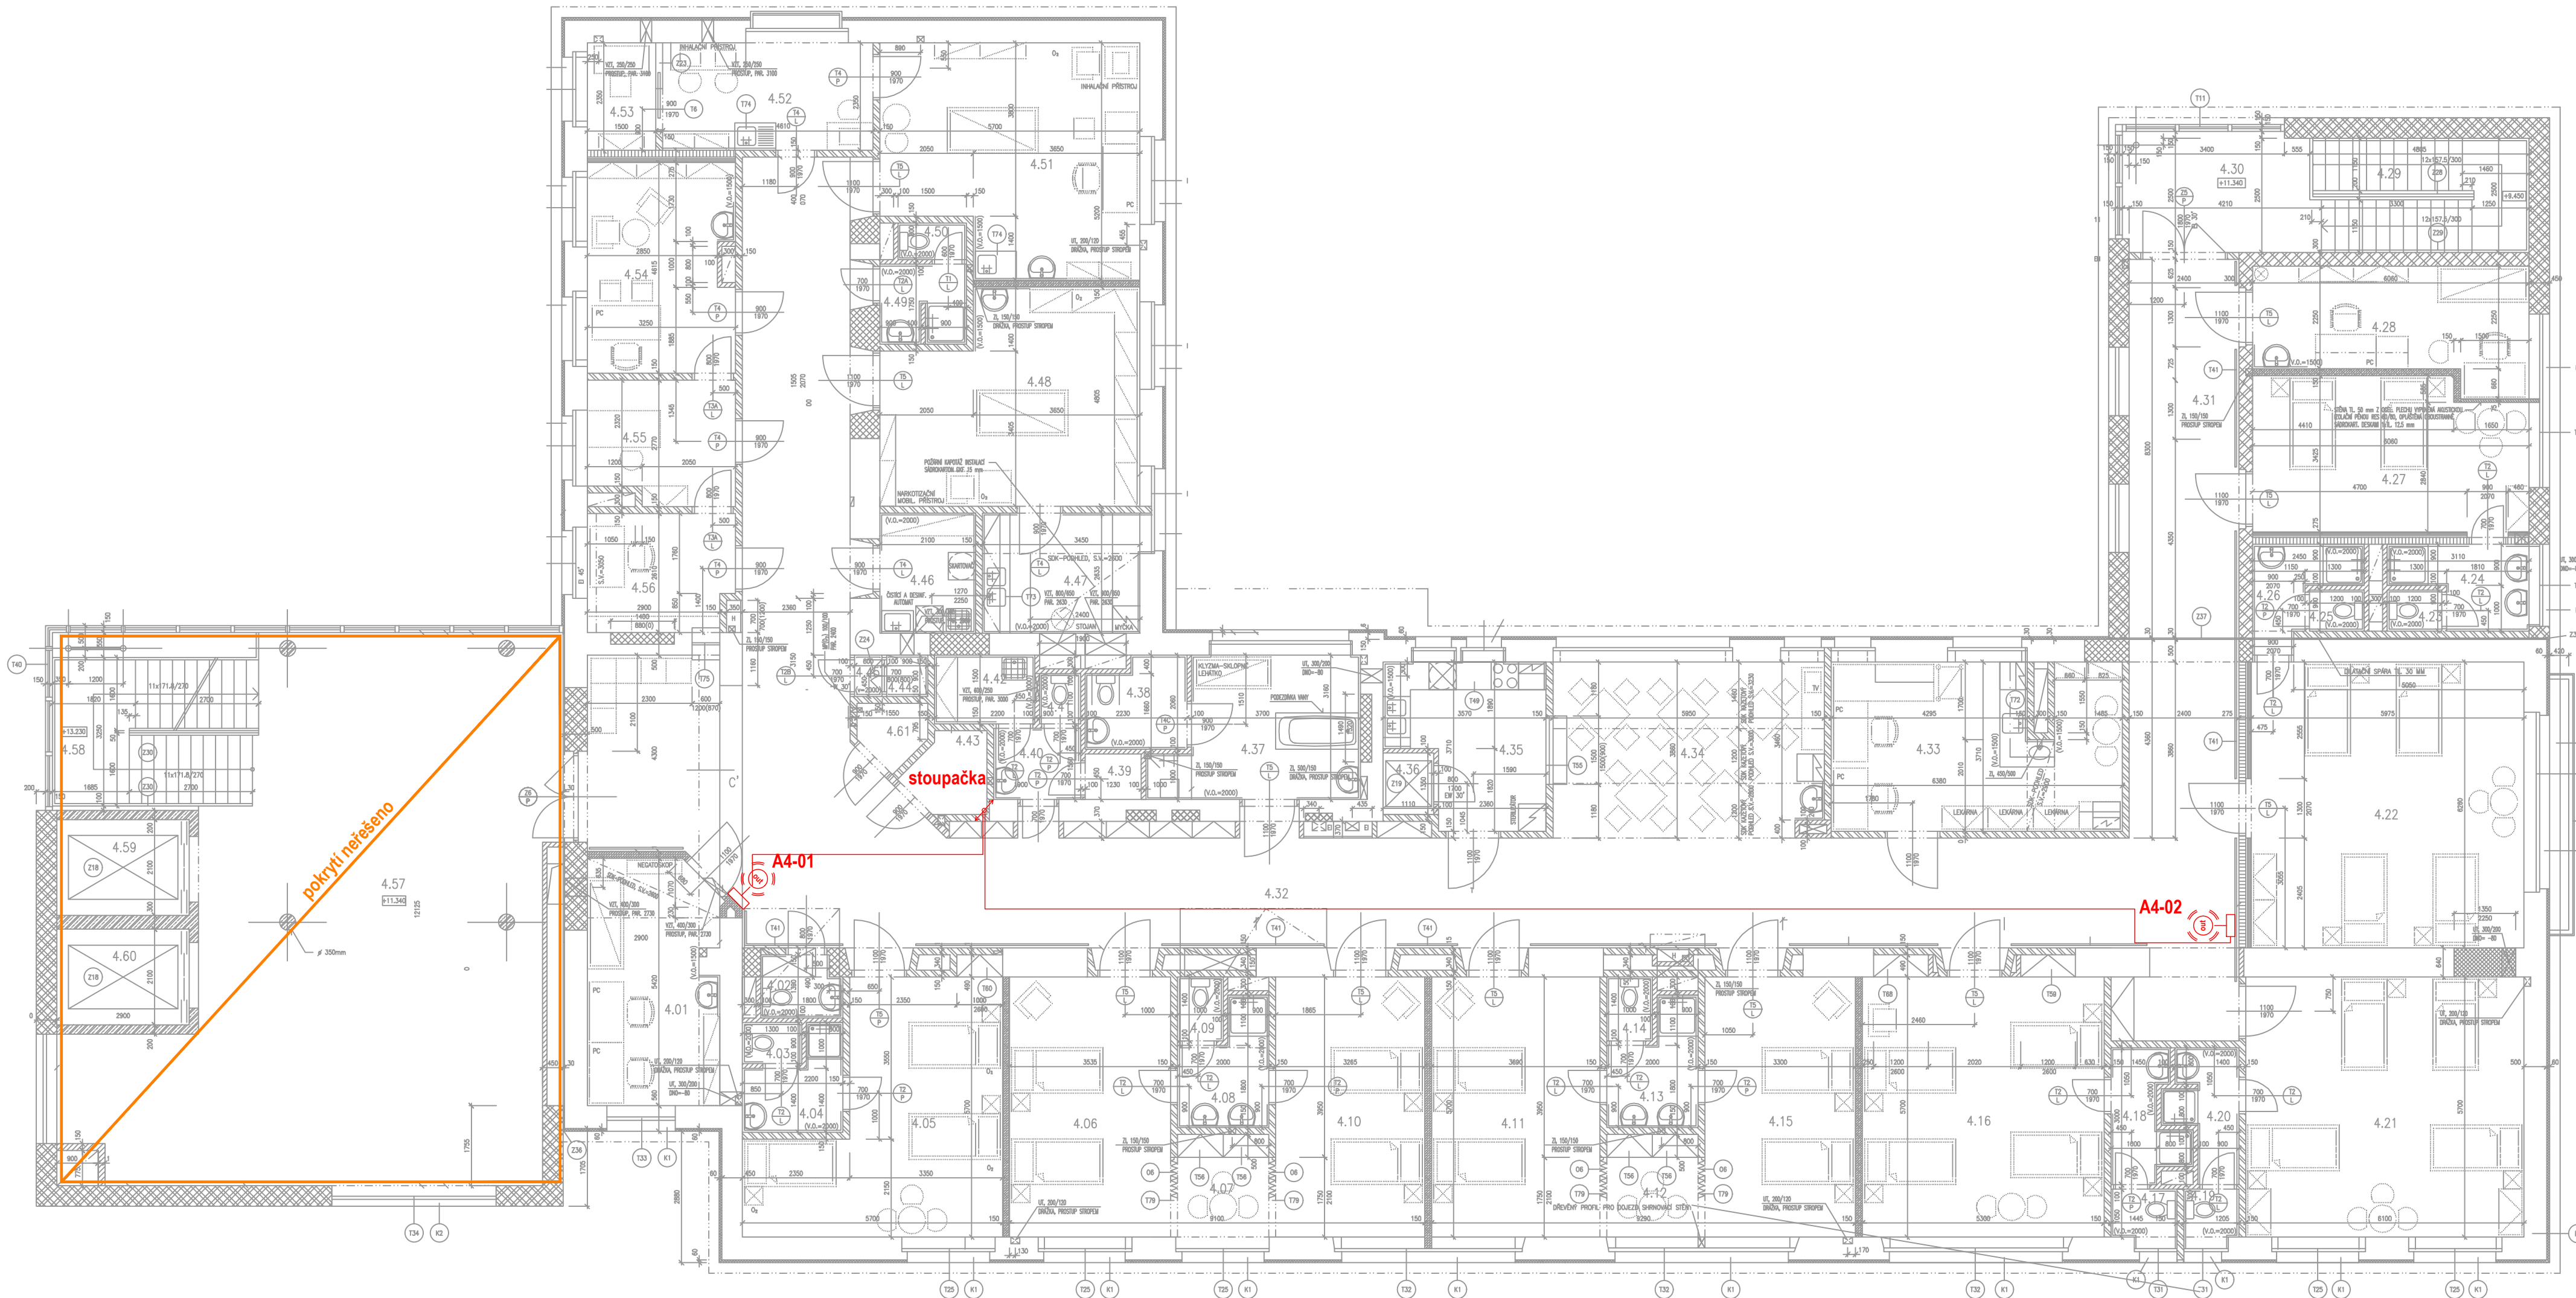

RADIO SMC 3700MHz B43
OMNI OUTDOOR



RADIO SMC 3700MHz B43
OUTDOOR



RADIO SMC 3700MHz B43 S
INDOOR

NOVÝ KABEL UTP CAT6 A


pavilon 11 - INTERNA

REVIZE	---	OBSAH				VYPRACOVAL			
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akadý 601/169, 159 00 Praha 5 sidlo: Klínek 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, rsk@rsk.cz			INVESTOR :					O2 Czech Republic a.s.	
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka		ČÍSLO PROJEKTU			ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO		
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepčková		FORMÁT	A2				DOT_55	1:100
MÍSTO STAVBY :			STUPEŇ PD	Studie					
MISTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s.			OBSAH VÝKRESU :			ČÍSLO VÝKRESU			
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice									
Nemocnice Strakonice			PŮDORYS 4.NP			12			

REVIZE	--	OBSAH			VYPRACOVAL		
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akácií 60/169, 159 00 Praha 5 sídlo: Kilmee 12, 232 01 Praha - západ e: rsk@rsk.cz, tel: +42025670116 www.rsk.cz, rsk@rsk.cz			INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.				
VYPRACOVAL		Tomáš Slaninka		ČÍSLO PROJEKTU	A2	ČÍSLO RSK DOT_55	MĚŘITKO 1:100
KONTROLOVAL		Ing. arch. Svatoslava Šlepičková		FORMÁT			
				STUPEŇ PD	Studie		
MÍSTO STAVBY :			Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyslská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice			ČÍSLO VÝKRESU PŮDORYS 5.NP 13	

Pavilon 16

N.O.R.D.

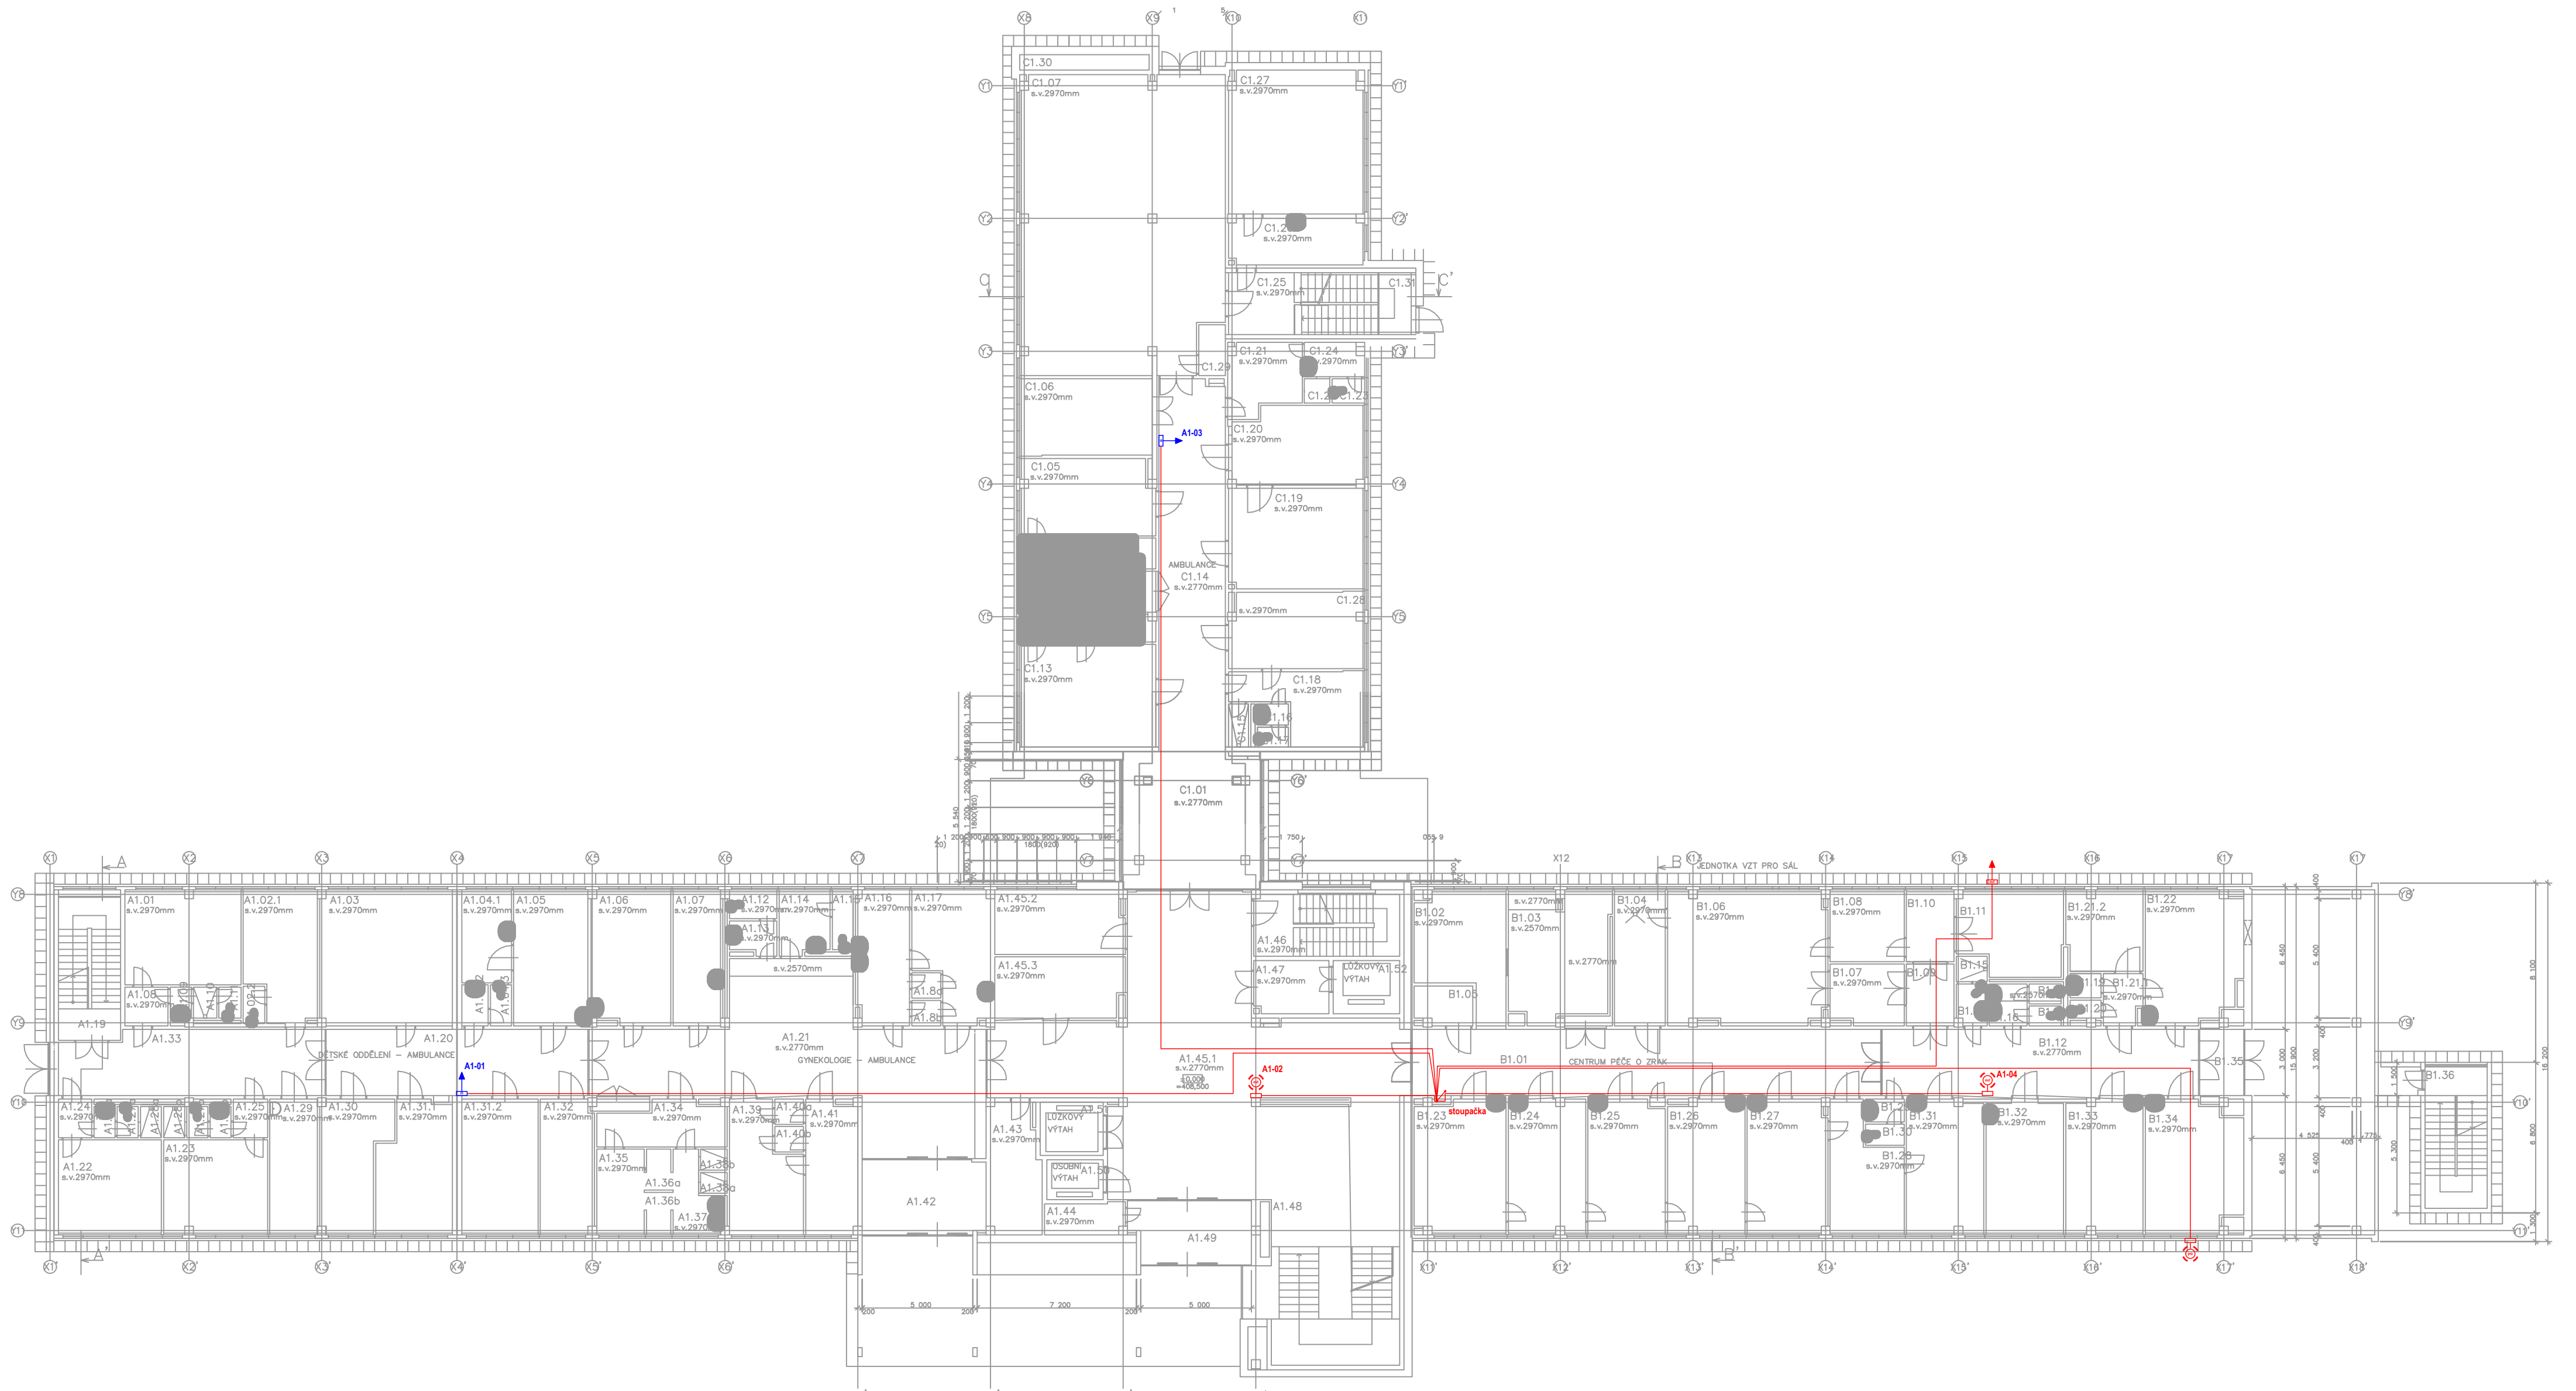

RADIO SMC 3700MHz B43
OMNI OUTDOOR



RADIO SMC 3700MHz B43
OUTDOOR






RADIO SMC 3700MHz B43 S
INDOOR

NOVÝ KABEL UTP CAT6 A


pavilon 16 - N.O.R.D.


REVIZE	--	OBSAH	INVESTOR :		VYPRACOVAL
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akad. 60169, 150 00 Praha 5 sídl. Klinec 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, ra@rsk.cz			O2 Czech Republic a.s.		
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka		ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO 1:200
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepíčková		FORMÁT	A2	
MÍSTO STAVBY :	Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice		STUPEŇ PD	Studie	ČÍSLO VÝKRESU 14
			OBSAH VÝKRESU :	PŮDORYS 1.NP	

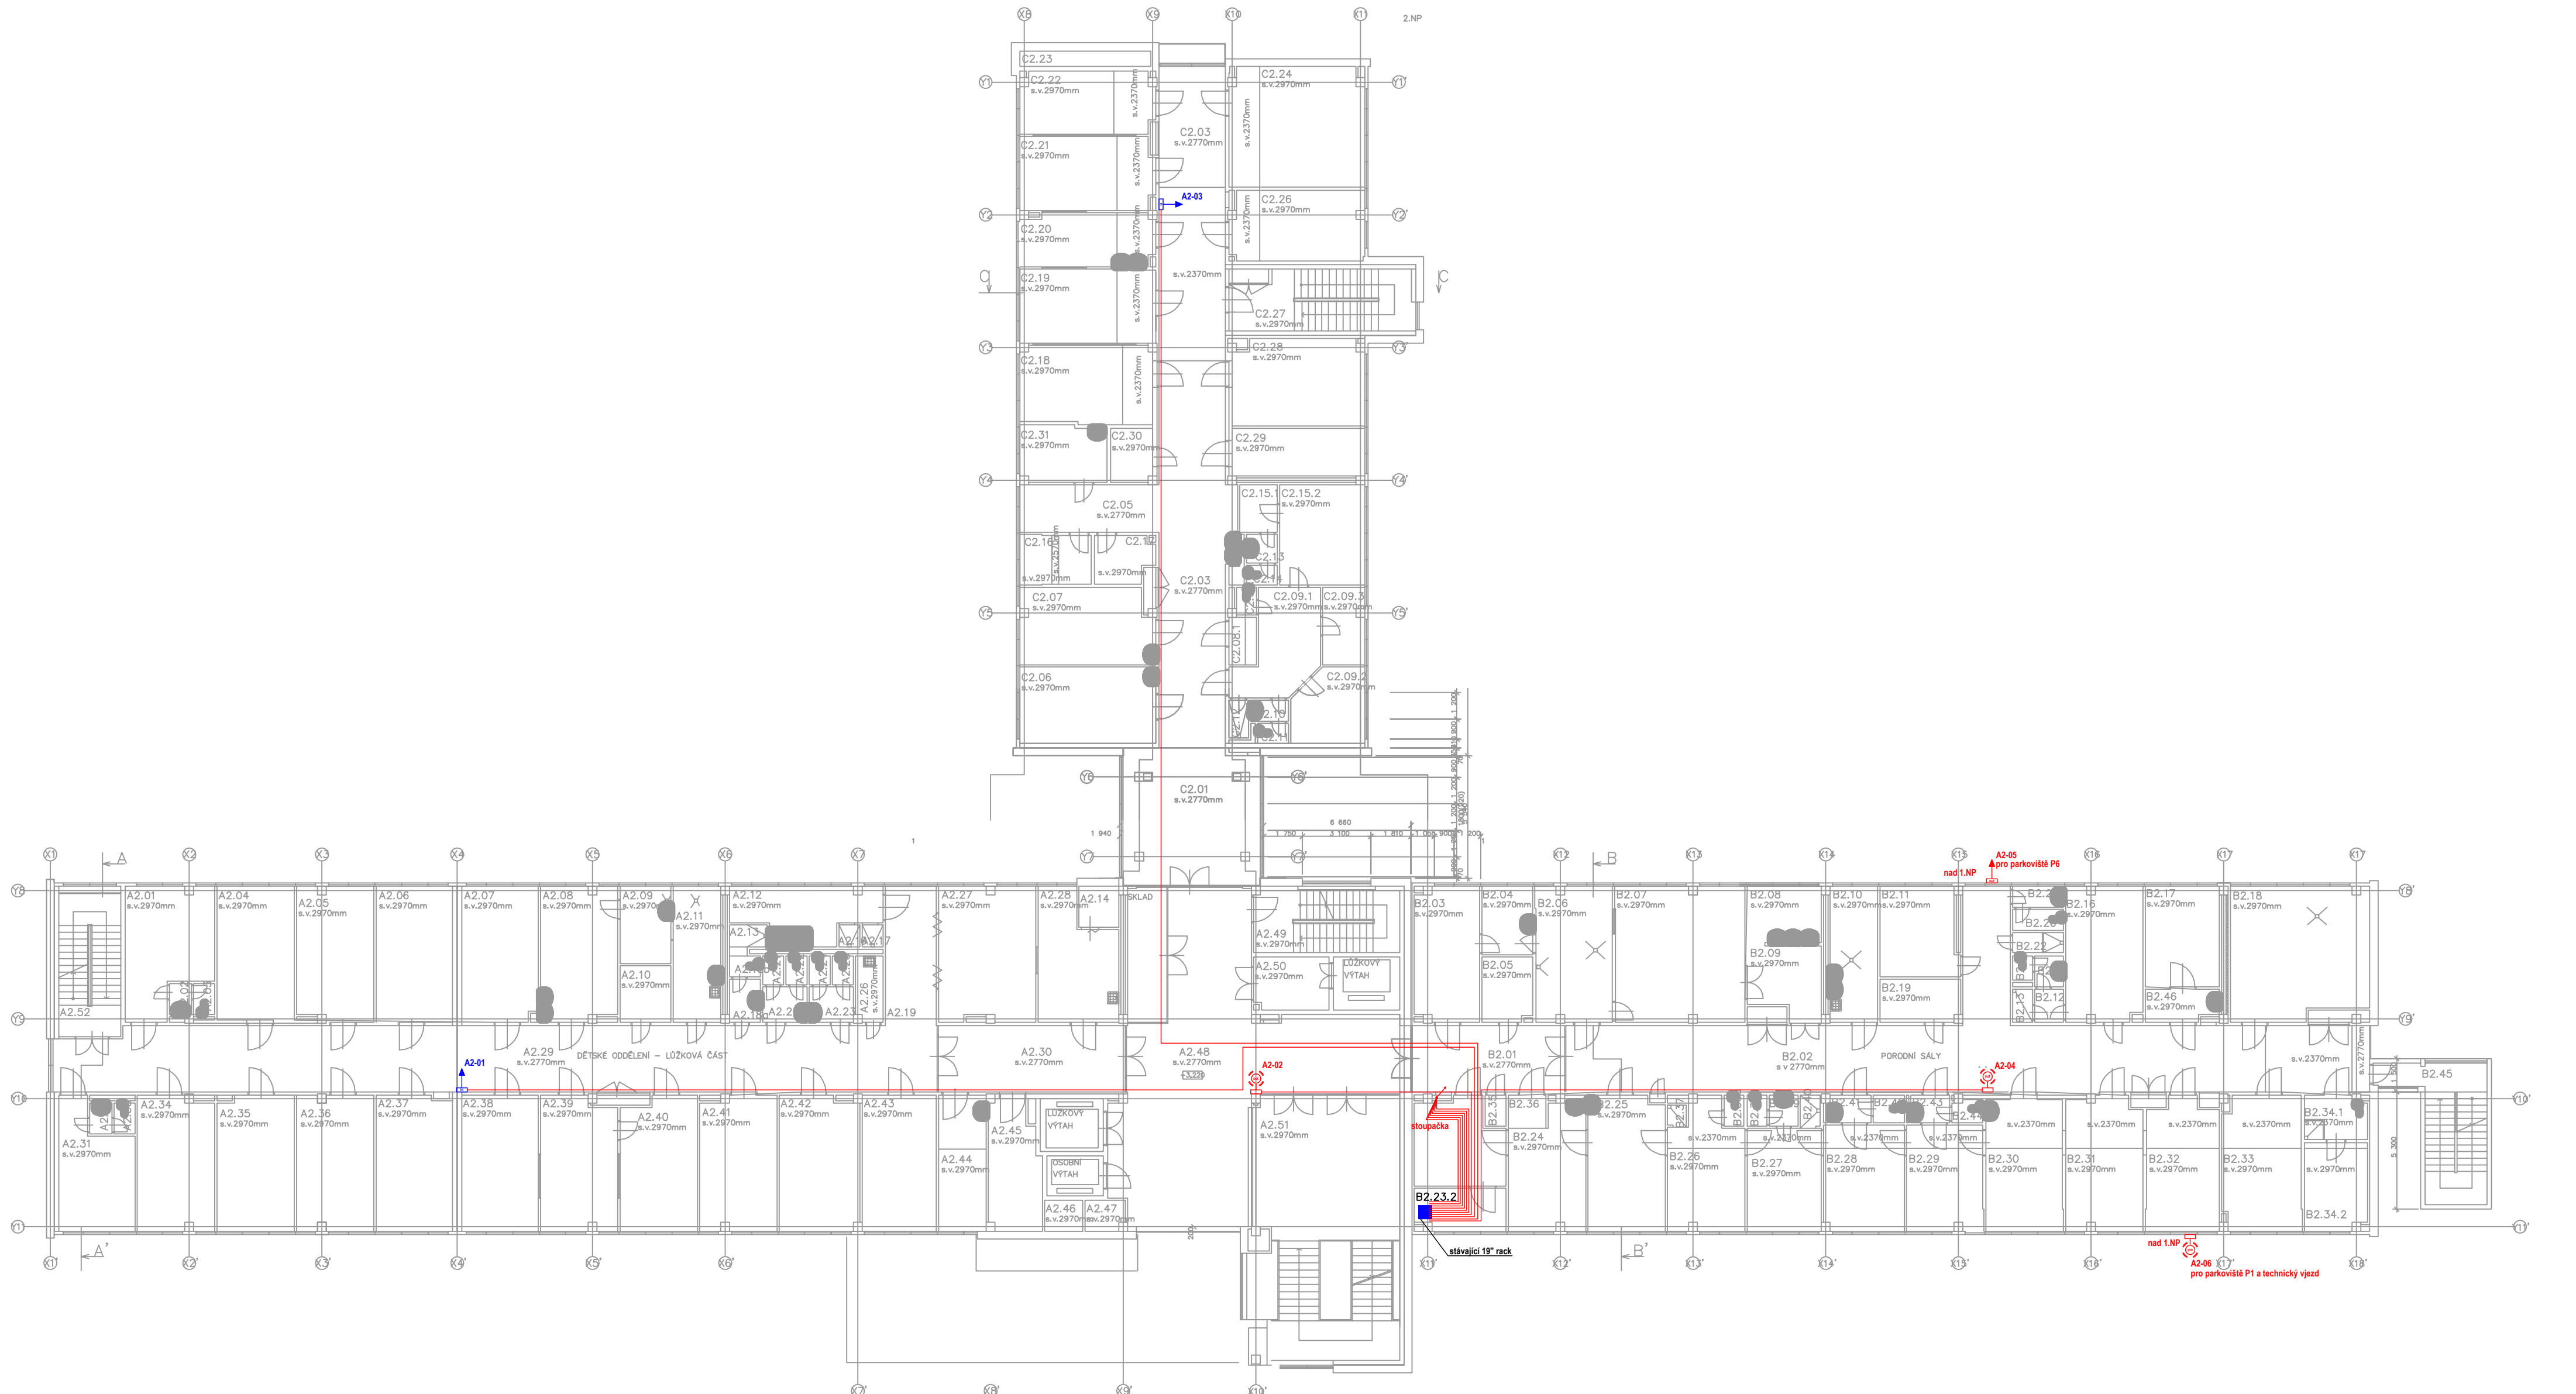


-  RADIO SMC 3700MHz B43 OMNI OUTDOOR
-  RADIO SMC 3700MHz B43 OUTDOOR
-  RADIO SMC 3700MHz B43 S INDOOR
-  NOVÝ KABEL UTP CAT6 A


pavilon 16 - N.O.R.D.

REVIZE	--	OBSAH	INVESTOR :		VYPRACOVAL	
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Alšáky 60/169, 159 00 Praha 5 sídl. Klínek 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, rak@rsk.cz			O2 Czech Republic a.s.			
VYPRACOVAL			ČÍSLO PROJEKTU	FORMÁT	ČÍSLO RSK	MĚŘÍTKO
Tomáš Slaninka				A2	DOT_55	1:200
KONTROLOVAL			STUPEŇ PD	Studie		
MÍSTO STAVBY :			OBSAH VÝKRESU :			ČÍSLO VÝKRESU
Nemocnice Strakonice, a.s.			PŮDORYS 2.NP			15
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice						
Nemocnice Strakonice						

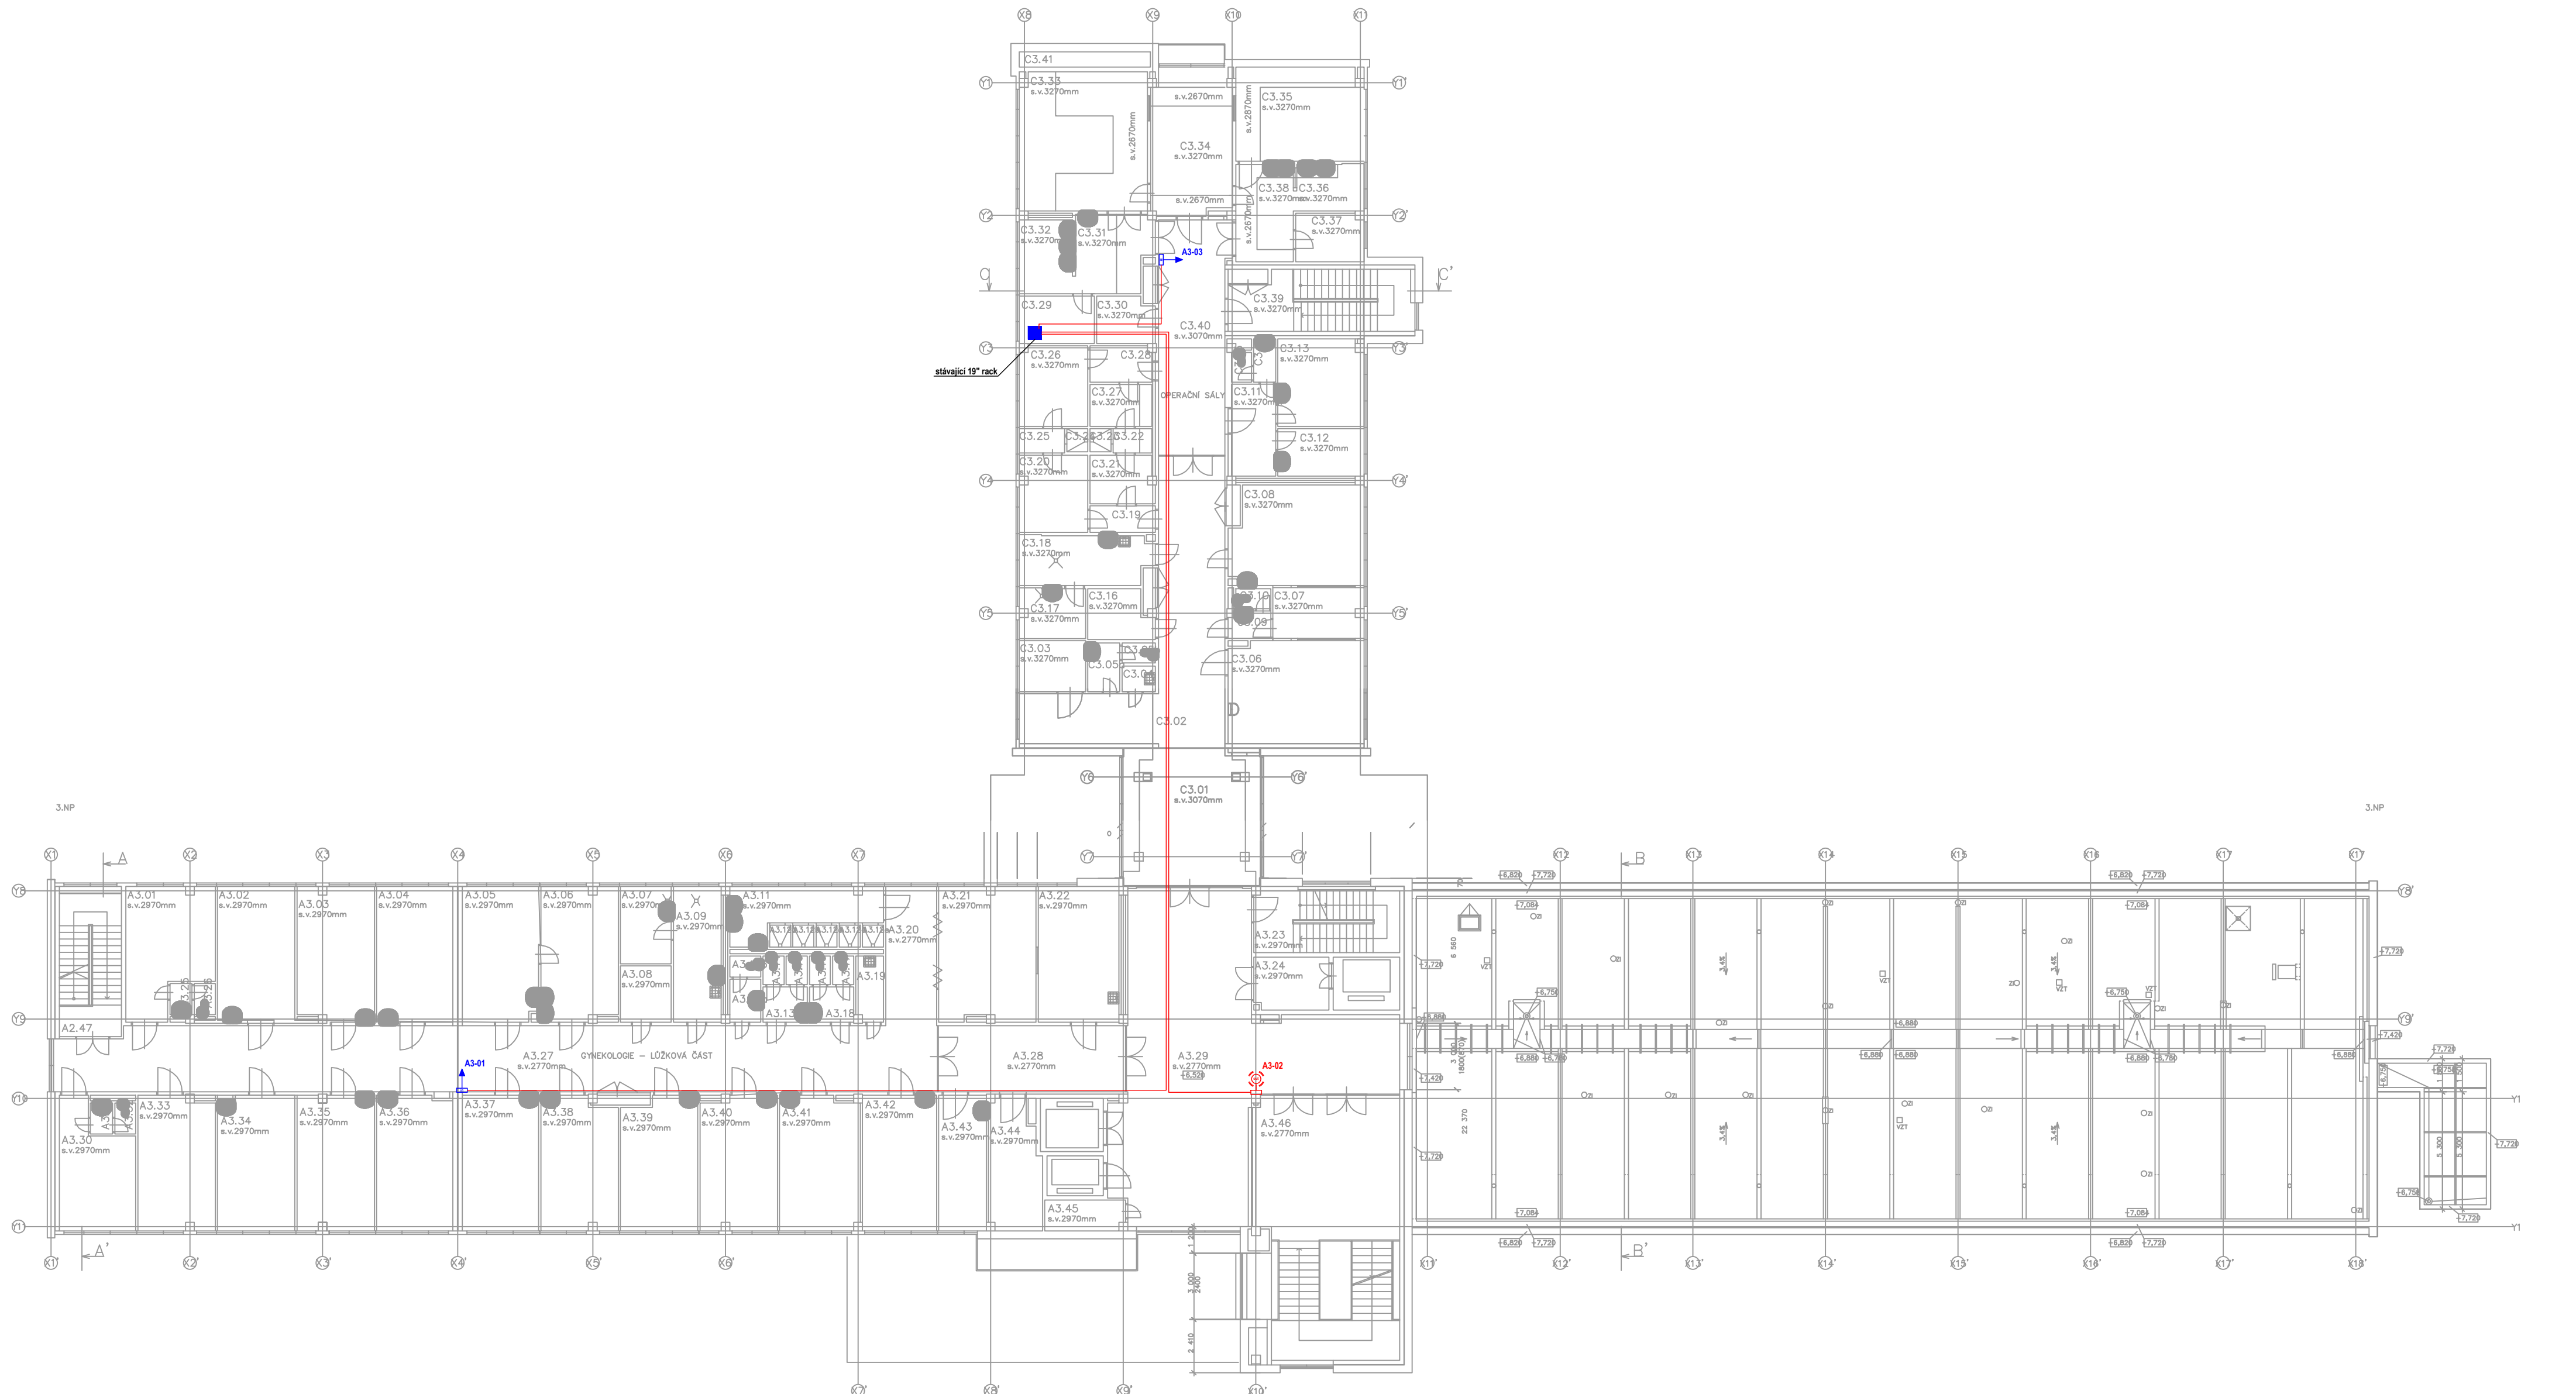

- 

RADIO SMC 3700MHz B43
OMNI OUTDOOR
- 

RADIO SMC 3700MHz B43
OUTDOOR
- 

RADIO SMC 3700MHz B43 S
INDOOR
- 

NOVÝ KABEL UTP CAT6 A


pavilon 16 - N.O.R.D.

REVIZE	--	OBSAH	VYPRACOVAL			
 Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. office: Pod Akad. 60169, 150 00 Praha 5 sídlo: Klínec 12, 252 10 Praha - západ IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, rsk@rsk.cz			INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.			
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka	ČÍSLO PROJEKTU	FORMÁT		ČÍSLO RSK	MÉRÍTKO
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Slepíčková	STUPEN PD	Studie		DOT_55	1:200
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice Nemocnice Strakonice			OBSAH VÝKRESU : PŮDORYS 3.NP			ČÍSLO VÝKRESU 16

pavilon 10 - POO

pavilon 11 - INTERNA

pavilon 16 - N.O.R.D.



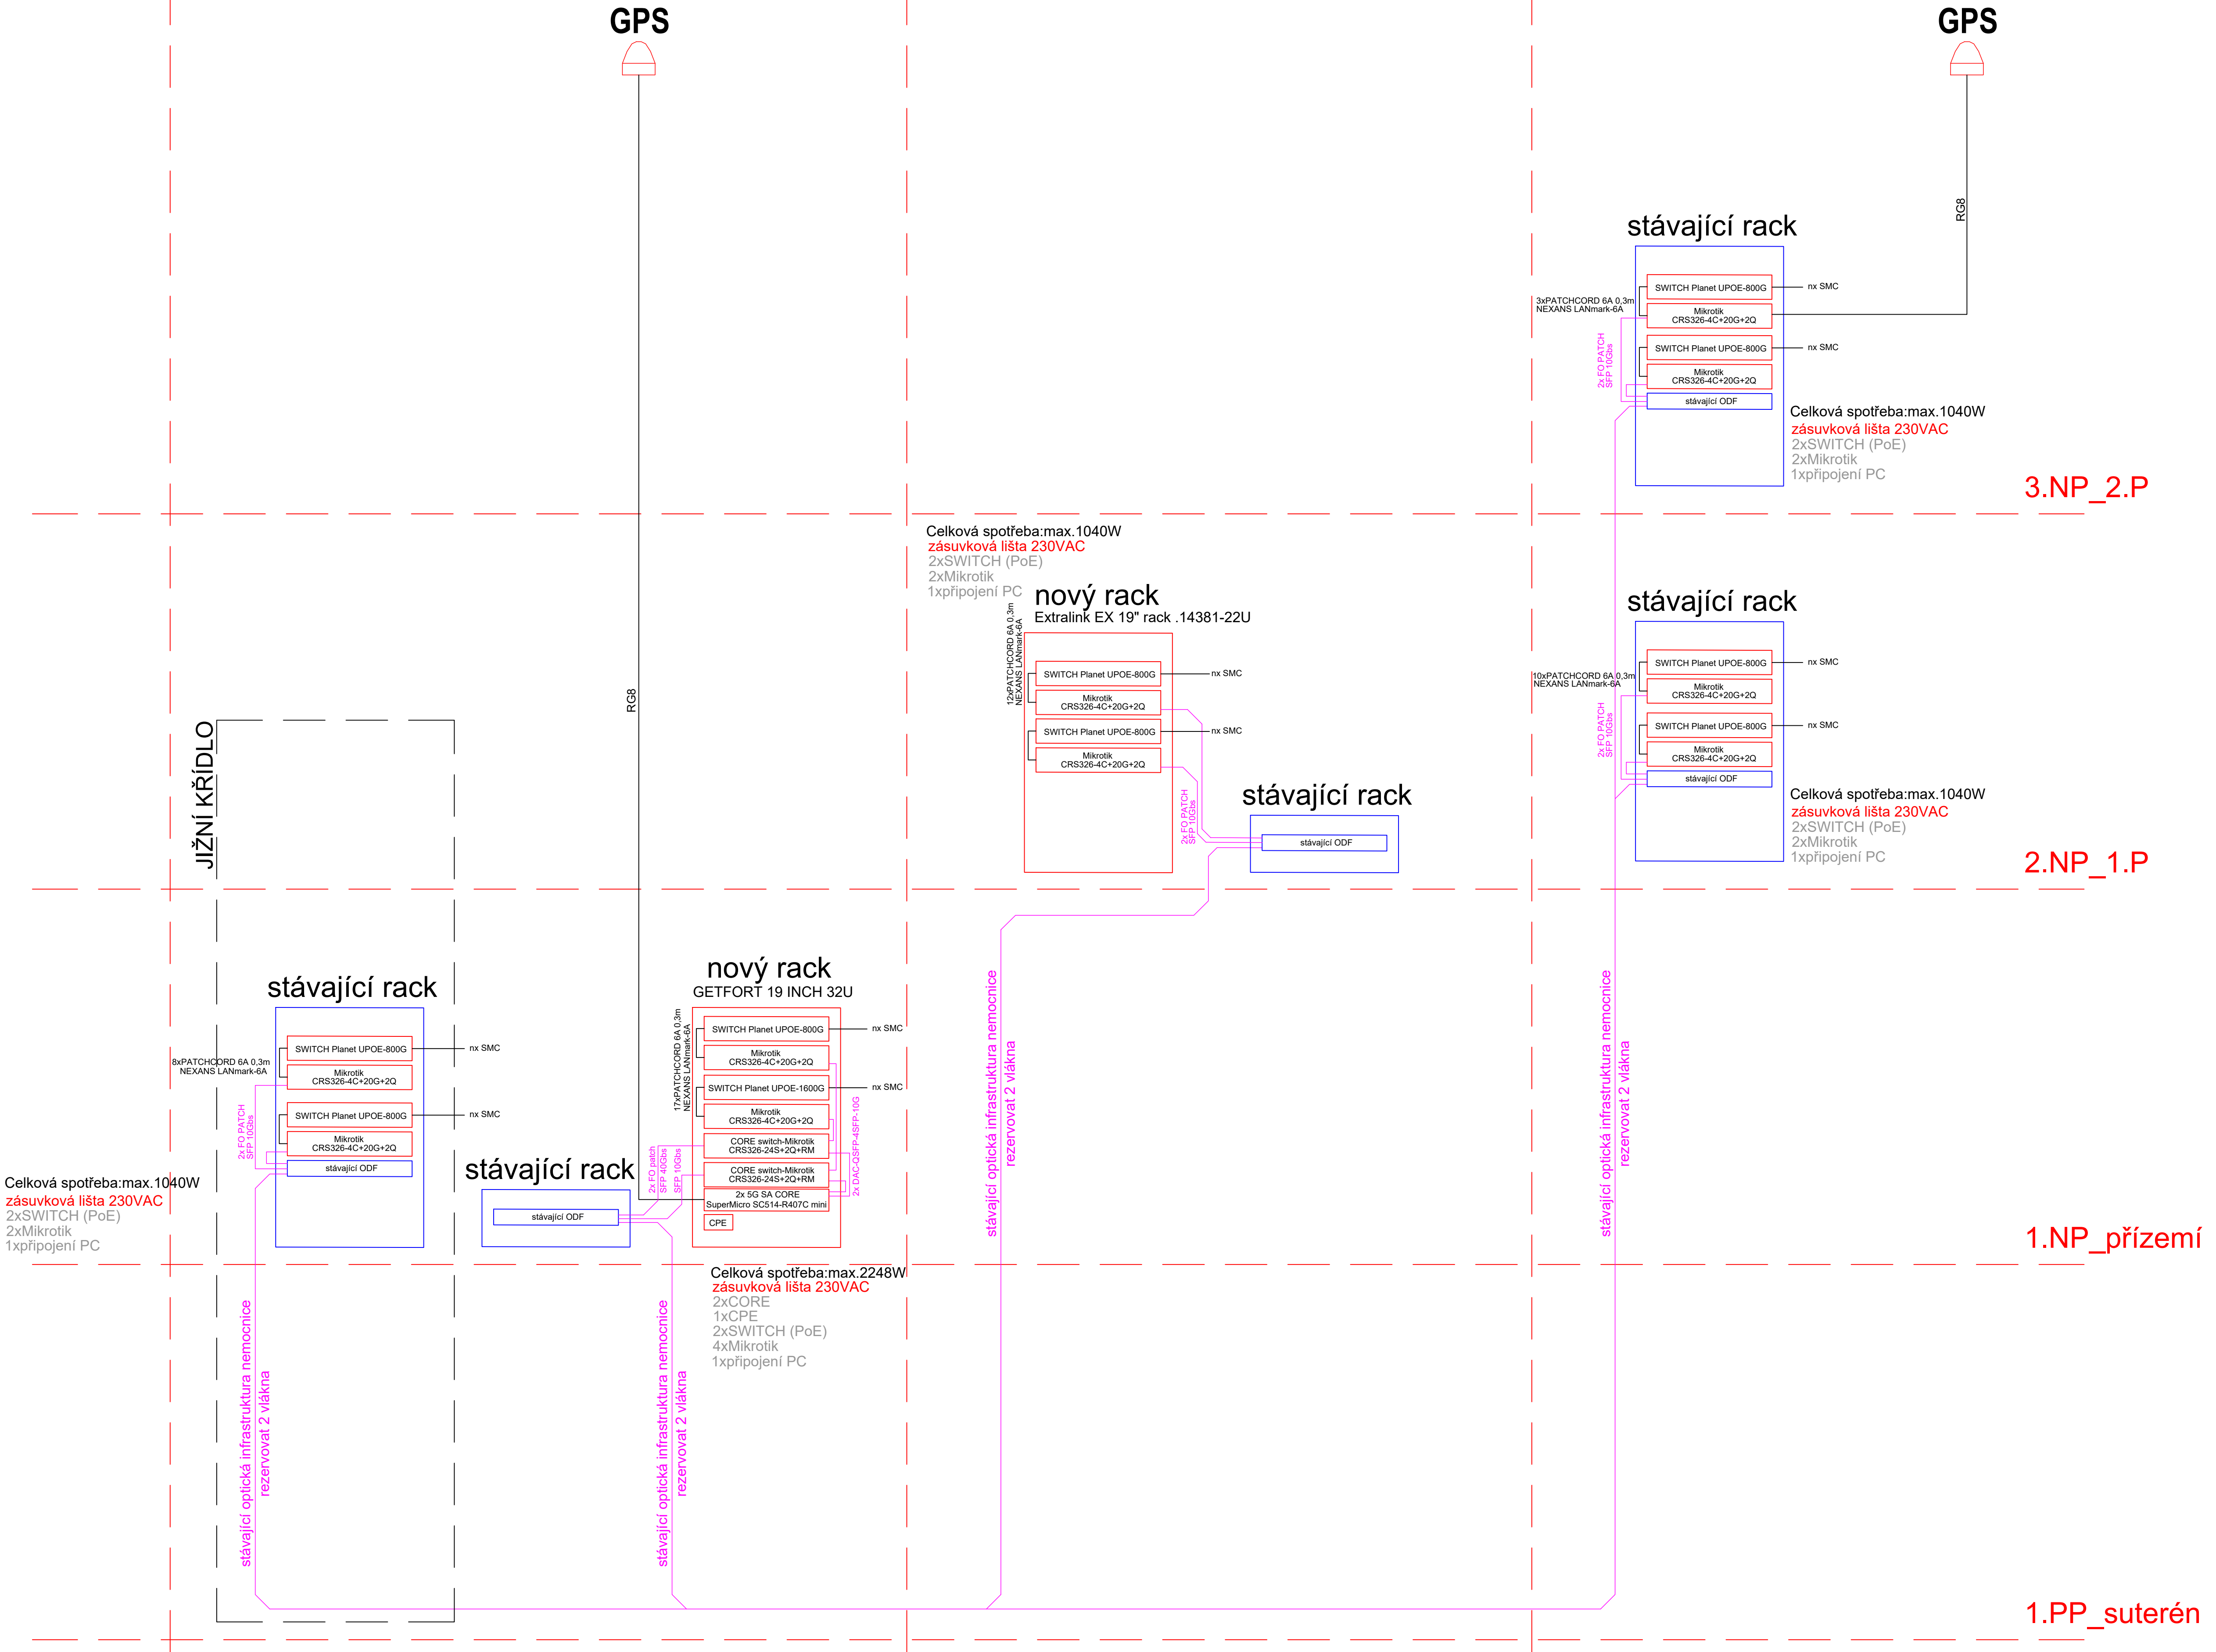


REVIZE	OBSAH	VYPRACOVAL
	Radnicke systémy a komunikace, spol. s r.o. oficiální sídlo: Praha 5, ul. Václavské 15, 150 00 Praha 5 IČ: 47550716, DIČ: CZ47550716 www.rsk.cz, info@rsk.cz	INVESTOR : O2 Czech Republic a.s.
VYPRACOVAL	Tomáš Slaninka	ČÍSLO PROJEKTU
KONTROLOVAL	Ing. arch. Svatoslava Šlepičková	FORMAT
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlské 336, 386 29 Strakonice	STUPEŇ PD	STUDIE
OBSAH VÝKRESU :		ČÍSLO RSK
SCHÉMA ZAPOJENÍ		MÉRÍTKO
		1:N
		ČÍSLO VÝKRESU
		17

pavilon 10 - POO

pavilon 11 - INTERNA

pavilon 16 - N.O.R.D.

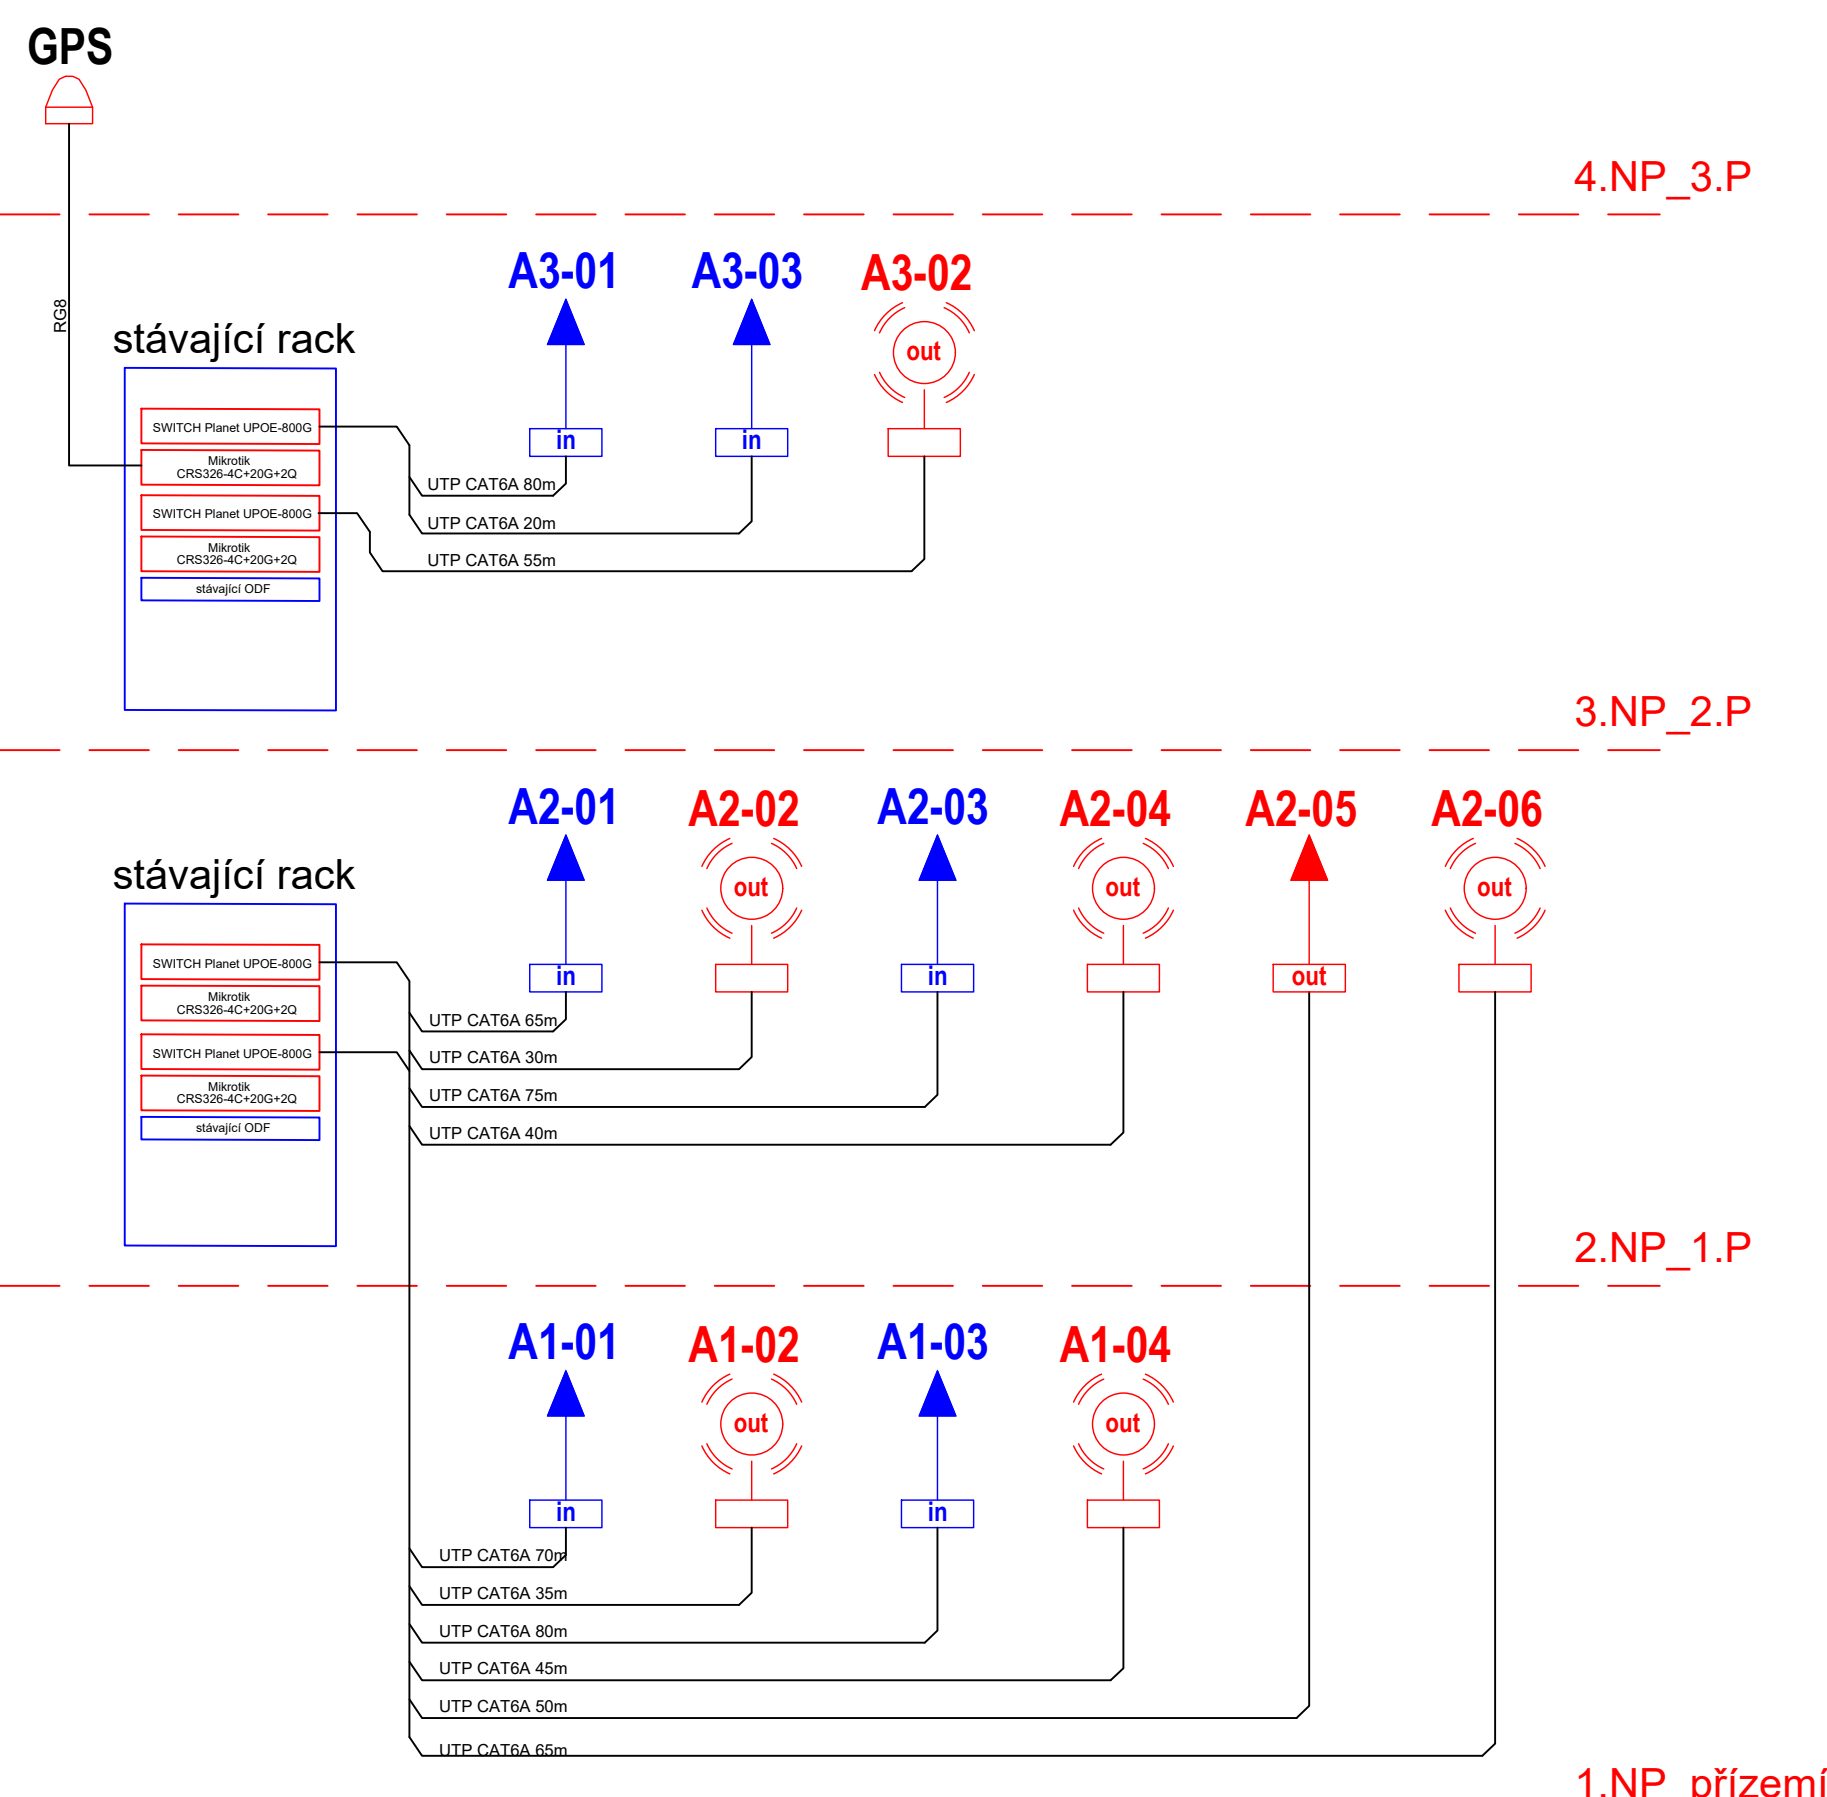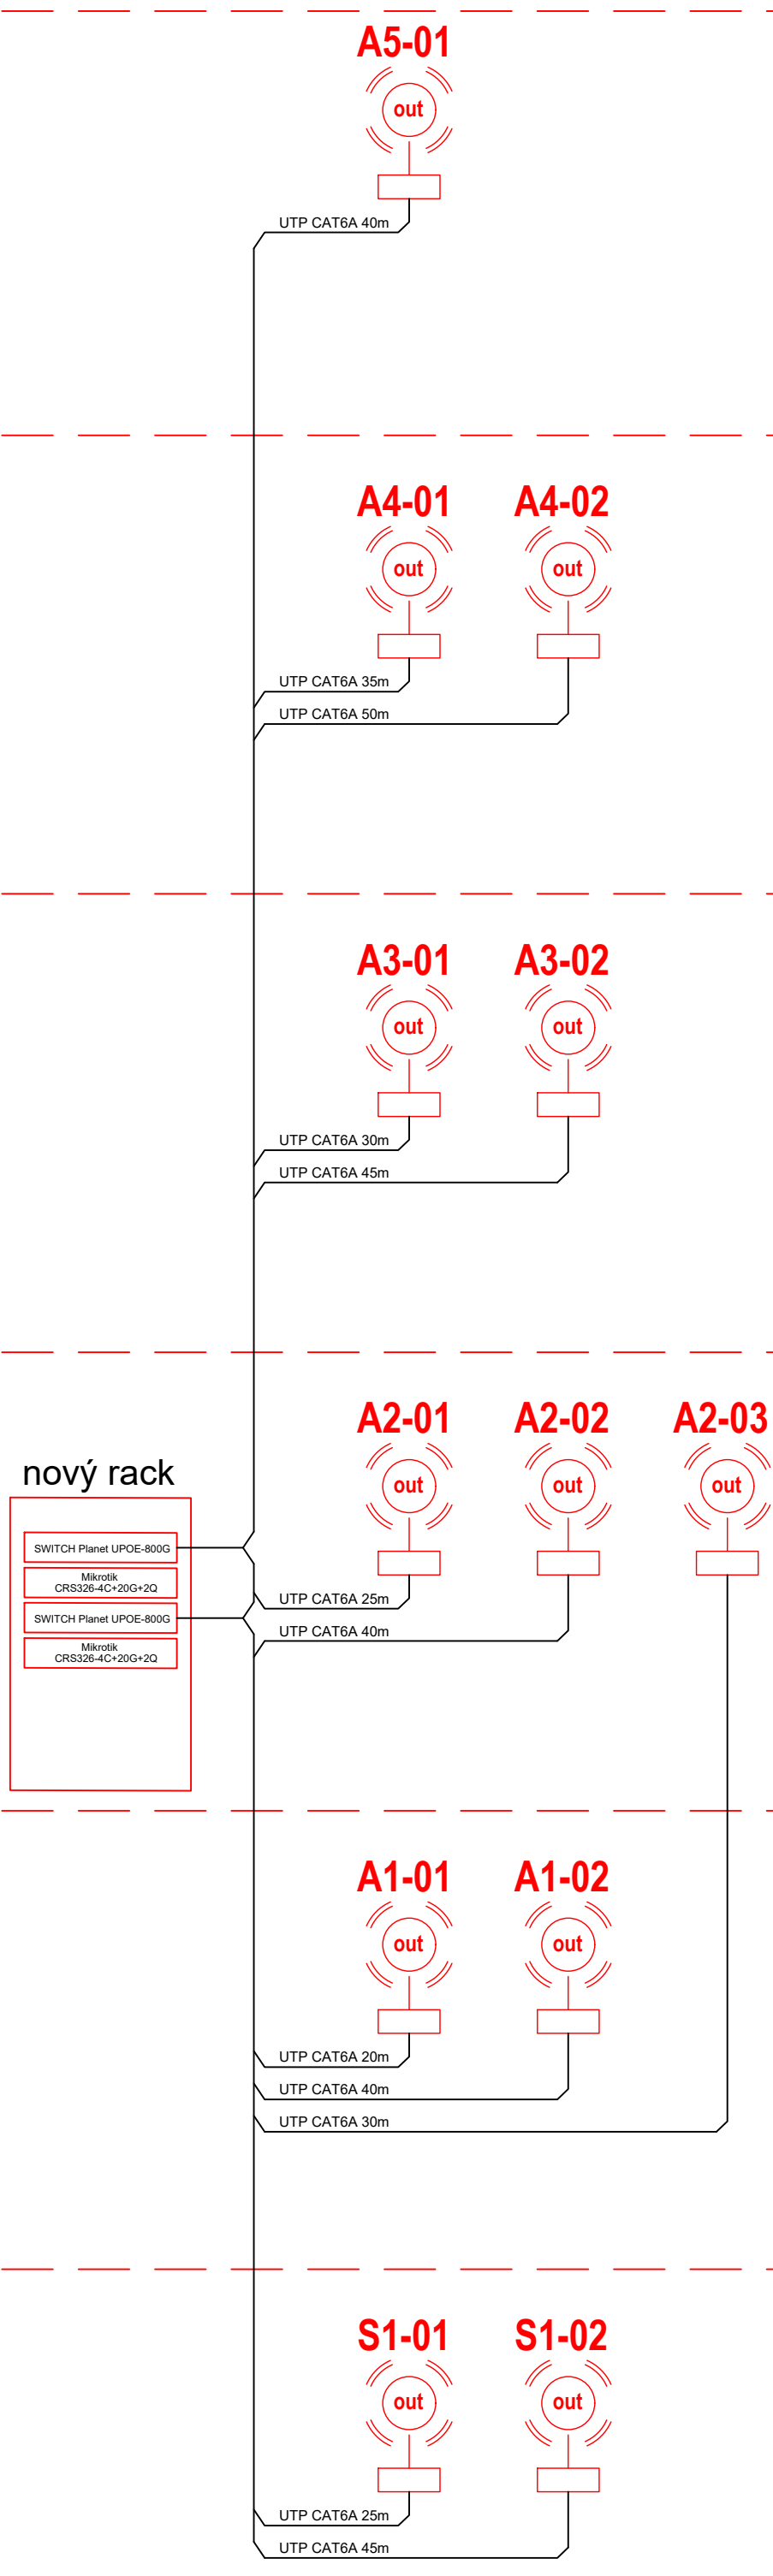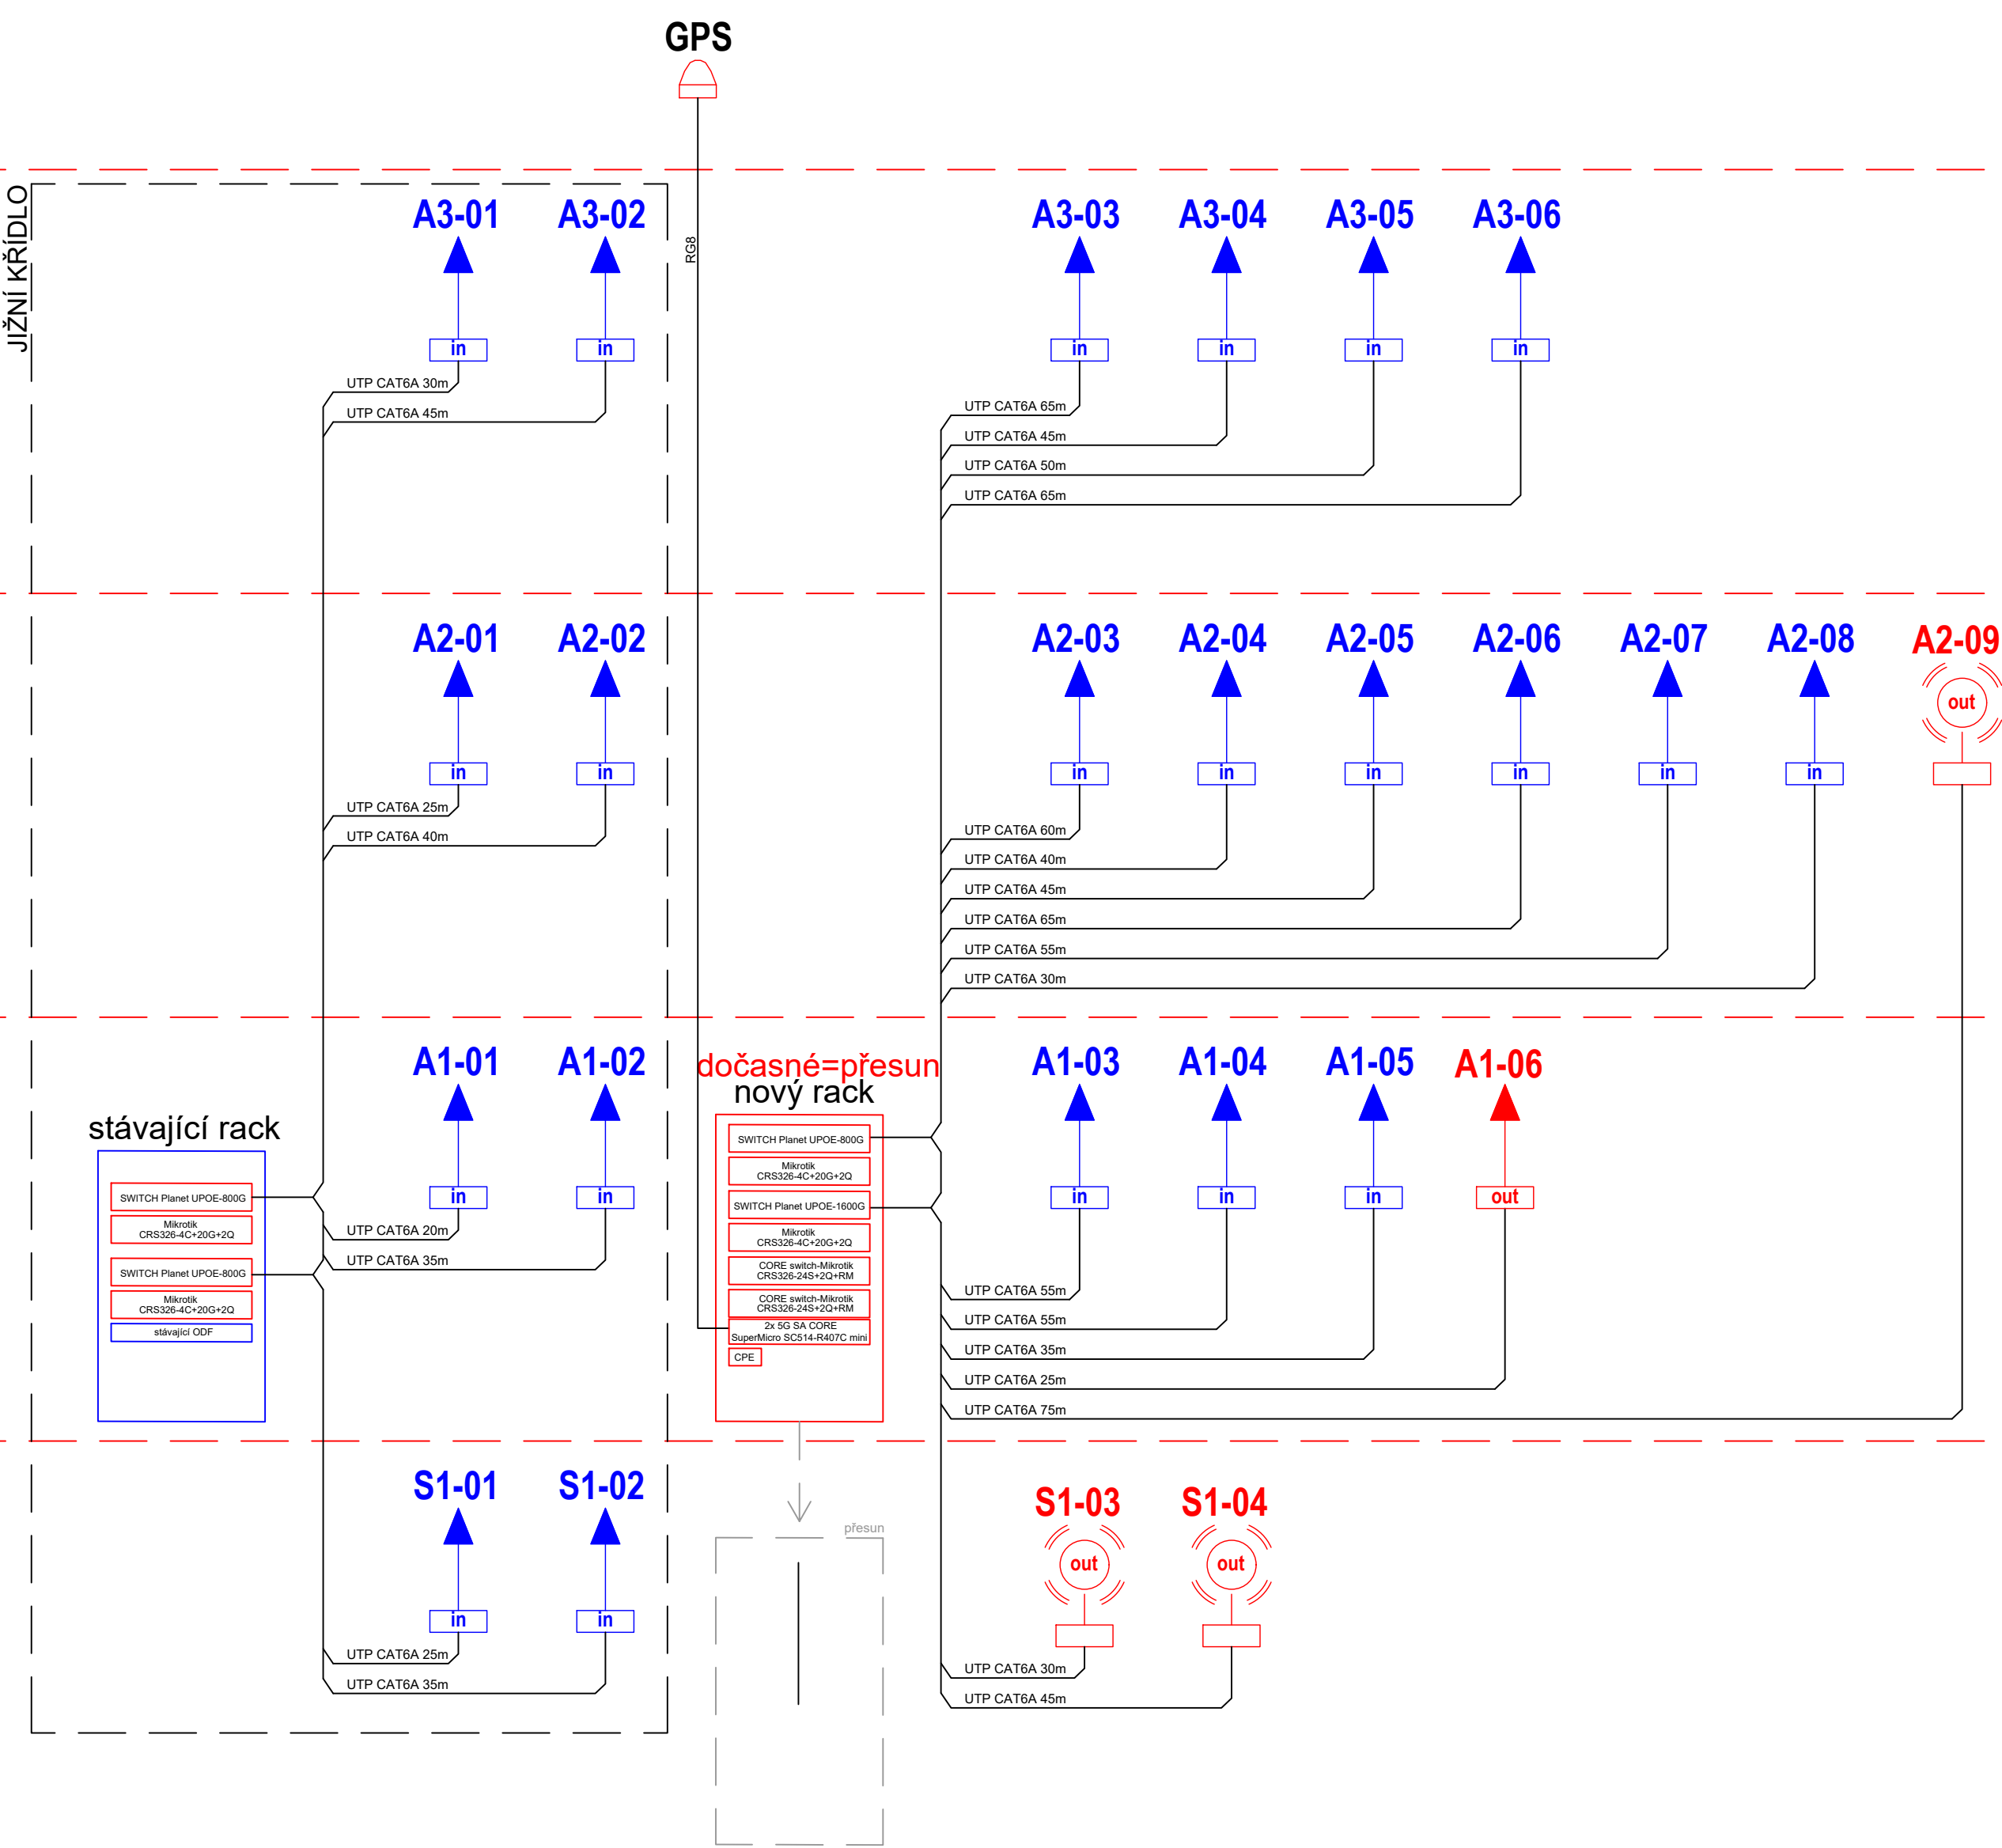

VYSVĚTLIVKY NOVĚ INSTALOVANÝCH PRVKŮ

-  RADIO SMC 3700MHz B43 OMNI OUTDOOR 21 ks
-  RADIO SMC 3700MHz B43 OUTDOOR 2 ks
-  RADIO SMC 3700MHz B43 S INDOOR 27 ks
-  UTP CAT6A 2896 m
-  PROSTUP 52ks
-  VKLÁDACÍ LIŠTA LHD 20x20 42m

TECHNOLOGIE BUDE PŘIPOJENA NA ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ 230VAC NEMOCNICE

REVIZE	OBSAH	VYPRACOVAL
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100