

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: P - 77018
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
pro odběrné místo číslo: 24-170

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Pekařská 53 / 656 91 Brno
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	00159816
DIČ	CZ46347534	CZ00159816
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
oprávněn jednat a podepisovat		
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Česká národní banka
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	71138621 / 0710
Způsob platby	Převodní příkaz	Přímé inkaso

Odběrné místo

adresa odběrného místa

Hybešova 42 - FNUSA

číslo odběrného místa

24-170

místo předání dodávky

svar za vstupem do objektu

místo připojení

odbočka z hlavního řadu DN200/355

majitel přípojky

Prodávající

Přípojka

Délka přípojky

m

2

Vnější průměr přípojky

mm

76

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov

-

1

Počet bytových jednotek

-

0

Počet bytových jednotek s TV

-

0

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)

MW

0,000

pro ohřev vody (TV)

MW

0,000

pro technologii

MW

0,000

celkem

MW

0,520

Parametry dodávaného média
- teplotní diagram

	Venkovní teplota						
veškeré hodnoty uvedeny v °C	-12	-8	-4	0	4	8	12
Výstupní oběhová voda	100	100	96	92	88	84	80
Noční útlum (22:00 - 6:00 hod)	92	92	88	84	80	80	80
Vratná oběhová voda	68	68	65	62	60	60	60

Teplota výstupní oběhové vody mimo topné období [°C] 70

Teplota vratné oběhové vody mimo topné období [°C] 50

Výstupní teplota oběhové vody ze zdroje je řízena podle uvedeného teplotního diagramu, s ohledem na aktuální průběh venkovních teplot a předpověď počasí v zásobované oblasti a na dopravní zpoždění mezi zdrojem a místem spotřeby.

Teplota oběhové vody na přívodu do VS se může vlivem výše teploty vratné vody a úrovně odebíraného celkového tepelného výkonu soustavy odlišovat v rozmezí + 10 °C a - 5 °C od teplotního diagramu.

Dodržování teploty vratné oběhové vody kupujícím na uvedených hodnotách je nezbytné pro provozování horkovodu podle uvedeného teplotního diagramu.

- tlak

tlaková úroveň [PN]	25
diferenční tlak minimální [kPa]	100

Jakost vratné oběhové vody

Kupující se zavazuje vrátet oběhovou vodu v jakosti, ve které mu byla prodávajícím dodána. Zejména se jedná o následující parametry, které kupující dodržuje v těchto maximálních přípustných hodnotách:

tvrdost [mval/l]	0,03
pH	6,5 – 10,0


Doplňovaná voda	
odběr doplňované vody	ANO

Dohoda o měření		
komodita	způsob měření	místo měření
dodávka tepla	elektronický měřič tepla	Předávací stanice
doplňovaná voda	rychlostní vodoměr Jh	Předávací stanice

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.



V Brně dne 1. srpna 2025

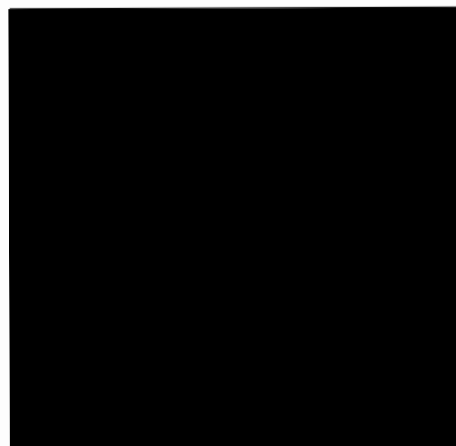

Podpis a razítko prodávajícího