

Stavba


Ochranná stání na Labské vodní cestě

lokalita Pardubice

Měřítko

Výkres

Katastrální situační výkres

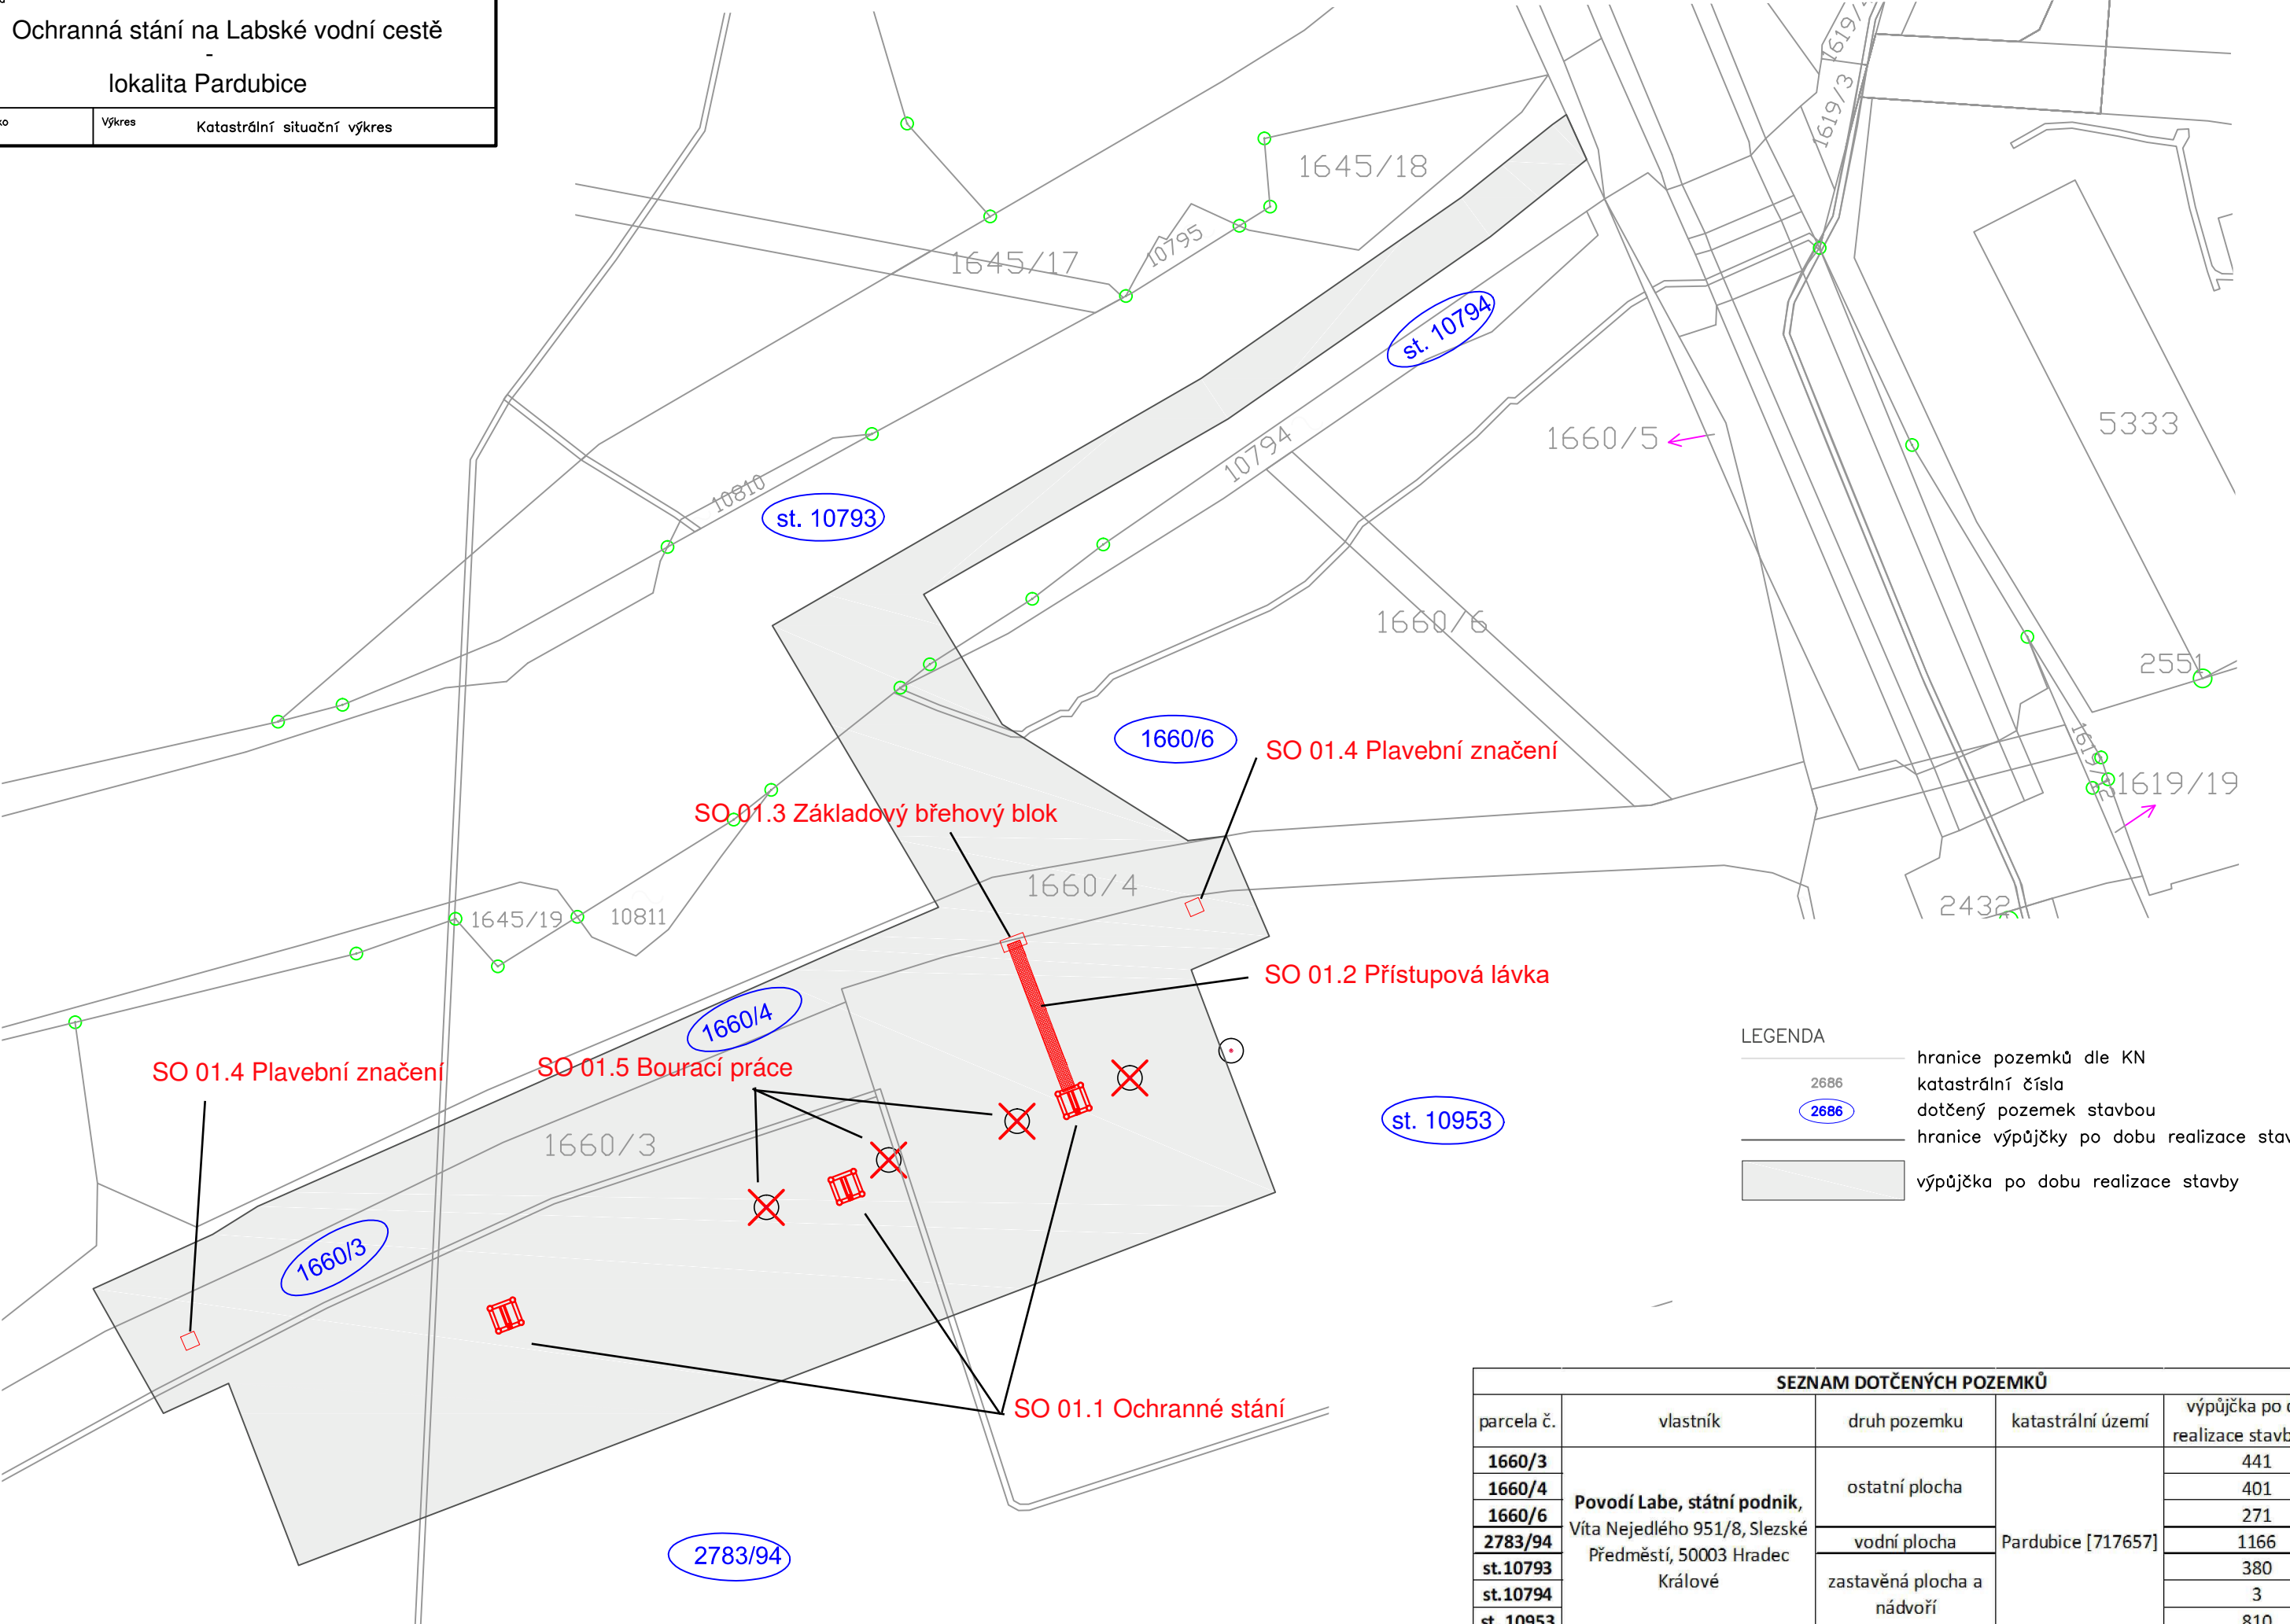

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.
Věščínská 1611/19
153 00 PRAHA 5

VÁŠ DOPIS Č. J. / ZE DNE
6. 2. 2023

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/Bo/2023/006839

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
6.10.2023

Stanovisko k projektové dokumentaci „Ochranné stání na Labské vodní cestě – lokalita Pardubice“

Na Povodí Labe, státní podnik byla dne 7. 2. 2023 (dne 20. 7. 2023 doplnění žádosti) doručena Vaše žádost o stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému povolení stavby na akci „Ochranná stání na Labské vodní cestě – lokalita Pardubice“. Stavba se bude nacházet v dolním plavebním kanálu na pravém břehu řeky Labe v k. ú. Pardubice, ř. km **967,35 až 967,26**, cca na souřadnicích (S-JTSK) X: -647382, Y: -1060082 až (S-JTSK) X: -647470, Y: -1060116, č. h. p. 1-03-04-0011-0-00, ve vzdutí VD Pardubice a aktivní zóně záplavového území, která je zaplavována již při Q₅.

Žádost je doložena projektovou dokumentací (červen 2022), kterou zpracovala firma PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Stavba ochranného stání celkové délky 90 m bude umožňovat v případě zastavení plavby vyvázání 2 návrhových plavidel (45 x 6 m), po splavnění Labe pro jedno návrhové plavidlo (84 x 11,5 m). Tři dalby jsou rozmístěny v přímé linii v roztečích 20 a 30 m. Z první dalby od plavební komory je navržena lávka, která umožní posádce plavidla přístup na břeh. Dalbu tvoří čtyři ocelové trouby Ø426x12 mm vyplněné betonem v rozteči 2,0 x 2,0 m, propojené v úrovních jednotlivých podest. Ochranné stání bude plnit funkci chráněného místa, které zajistí bezpečné stání plavidel a možnost bezpečného přístupu na plavidlo v případě vysokého vodního stavu (až do Q₁₀₀, kontrolní povodeň Q₅₀₀), zámrazu nebo chodu ledu.

Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr možný.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za podmínky, že záměr bude předložen k vyjádření příslušnému vodoprávnímu úřadu, které nám bude předloženo. K zařízení je zpracován povodňový plán.

Z hlediska správce vodního toku a vodní cesty Labe nemáme k předložené dokumentaci pro společné povolení zásadních připomínek za splnění podmínek:

- 1) Stavbou nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve smyslu § 38 a § 39 vodního zákona) a omezení provozu na přilehlé komunikaci.
- 2) Veškerý materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. Požadujeme veškerý demoliční materiál neprodleně odstraňovat z koryta toku.
- 3) Během výstavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, napadáný materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn.
- 4) V průběhu výstavby nesmí dojít ke snížení nivelety koruny hráze a musí být zachována funkce ochranné hráze. Dotčení ochranné hráze stavbou bude jen v nejmenší míře. Případné zásahy do tělesa hráze nesmí ohrožovat stabilitu hráze.

- 5) Zahájení a ukončení prací bude oznámeno provoznímu středisku Pardubice. Kontaktní osoba je [REDACTED]
- 6) Pozemky ve správě Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do řádného stavu dle původních parametrů včetně případných škod na zařízení v majetku (např. plavební značení atd.). Všechny dočasné konstrukce potřebné pro výstavbu budou odstraněny (např. kompletní vytažení štětovic). Stávající betonové dalby určené k demolici budou odstraněny včetně jejich základů. Po provedení prací požadujeme provést položení nového živého povrchu na ochranné hrázi a na sjezdu z hráze v celé délce příjezdové komunikaci ke staveništi.
- 7) Požadujeme posouzení stavu stávajících betonových daleb. V případě jejich špatného stavu navrhnout jejich opravu či odstranění. Případný nevyhovující stav daleb může ohrozit využitelnost ochranného stání. Zároveň požadujeme odstranit stávající dalbu č. 4 (směrem proti toku), která je blízko nově budované dalby a bude tak omezovat její využití.
- 8) V dokumentaci je uvedeno, že v rámci stavby nebude nutné kácení dřevin. Místo pro zařízení staveniště je ale podle předložené situace v kolizi se stromy. Pokud tedy bude v rámci stavby potřeba provést kácení, tak vytěžená dřevní hmota bude zhotovitelem stavby odkoupena. Finanční vyrovnání musí být dořešeno před zahájením kácení. Kontaktní osobou pro další jednání ohledně způsobu finanční kompenzace je úsekový technik provozního střediska Pardubice, paní [REDACTED]
- 9) Po dobu výstavby bude umožněn příjezd k vodnímu toku Labe pracovníkům Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o příjezdovou komunikaci ke staveništi po ochranné hrázi a sjezd z hráze k vodnímu toku.
- 10) Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě řeky Labe.
- 11) Pro účely povolení stavby je (dle § 5a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě) nezbytné stanovisko plavebního úřadu.
- 12) Výstavbou nebude zastavena plavba v plavebním kanále.
- 13) Upozorňujeme, že s jakoukoliv realizací popř. činností na pozemcích v aktivní zóně záplavového území, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasíme.

K předloženému havarijnímu plánu máme následující připomínky:

- 14) Do havarijního plánu doplňte údaj o autorovi havarijního plánu a údaj rozlišující verzi dokumentu (např. datum zpracování),
- 15) Do kapitoly Seznam nebezpečných látek doplňte alespoň orientační množství závadných látek, s nimiž bude na předmětné stavbě zacházeno,
- 16) V kapitole A.8 Povinnosti při havárii je uveden nesprávný věcně a územně příslušný vodoprávní úřad,
- 17) V kapitole B.1 Telefonní seznam důležitých spojení nahradte telefonní číslo uvedené u kontaktu na Povodí Labe, státní podnik telefonním číslem našeho vodohospodářského dispečinku 495 088 730, které je určeno k hlášení havárií a je trvale dosažitelné,
- 18) V kapitole B.1 Telefonní seznam důležitých spojení doplňte ke kontaktu na Českou inspekci telefonní číslo 731 682 742 určené k hlášení havárií.
- 19) Schválený a potvrzený havarijní plán požadujeme zaslat na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice.

K návrhu povodňového plánu máme následující připomínky:

- 20) Pro úsek Labe, kde se ochranné stání nachází jsou pro vyhlášení jednotlivých stupňů aktivity sice směrodatné vodní stavy v Přelouči. Zde však doporučujeme používat vodních stavů z vodočtu v Němčicích.
- 21) Upozorňujeme na pozůstatky pocházející z jiného materiálu (Povodí Vltavy, Praha - Chuchle).
- 22) Schválený a potvrzený povodňový plán požadujeme zaslat na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice.

Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme, že ochranné stání se bude nacházet na pozemcích p. č. 1660/3, p. č. 1660/4, p. č. 1660/6, p. č. 2783/94 a st. 10953, st. 10793, st. 10794 v k. ú. Pardubice, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Z tohoto důvodu je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k dotčenému majetku ve správě státního podniku Povodí Labe. Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na [REDAKCE]

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního, nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání. V případě, že stanovisko bylo použito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního, nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, pozbývá toto stanovisko platnosti. V této věci je za Povodí Labe, státní podnik oprávněna jednat jeho organizační jednotka, Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem.

Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

[REDAKCE]
vedoucí odboru
technickoprovozní činnosti

Na vědomí

Státní plavební správa, pobočka Praha
PL – závod Roudnice nad Labem