

Tento celek je právě v procesu zavádění do systémů a připravujeme se na jeho převzetí!



Předávací protokol technologického zařízení

Typ zařízení	Plynová kotelna 3. kategorie
Evidenční číslo a název	 U Vojtěšky 11, Praha 6 - HLAVNÍ BUDOVA
Adresa	U Vojtěšky 11, 16200 Praha
dále jen "Technologické zařízení"	
Předávající	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Přijímající	EKOTERM - SERVIS s.r.o.

Strany si předávají uvedené Technologické zařízení a jeho Výstroj jen za podmínek a v rozsahu výslovně stanoveném Smlouvou. Výstroj uvedená v Pasportu se může lišit od rozsahu převzetí sjednaného ve Smlouvě.

Za skutečný popis stavu zařízení k datu předání se mimo jiné považuje takový stav Technologického zařízení a jeho Výstroje, který vyplýne zjištěným stavem v každé z prvních následujících revizních a servisních zpráv každého druhu po datu předání.

Předávající prohlašuje, že sdělil Přijímajícímu všechny jemu známé podstatné náležitosti a jiné okolnosti související s předávaným Technologickým zařízením.

Předávající byl seznámen se skutečností, že nepovolaným osobám je do prostor Technologického zařízení vstup zakázán.

Přílohy

- 1. Technologický pasport
- 2. Odečty měřidel
- 3. Seznam předané dokumentace
- 4. Fotodokumentace

Předávající
Podpis, razítko, jméno čitelně

Přijímající
Podpis, razítko, jméno čitelně

V _____ dne _____

V _____ dne _____

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA







EKOTERM - SERVIS s.r.o.



1. Technologický pasport

Evidenční název Technologického zařízení	U Voítěšky 11, Praha 6 - HLAVNÍ BUDOVA
Evidenční identifikátor	
Vlastník	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Výstroj

Plynové zařízení - Spotřebič (G)	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Typ spotřebiče: G2; Provedení: Kategorie C; Poznámka: K1; Příkon paliva (Qn) [kW]: 53.30; Výkon tepelný (Pn) [kW]: 55.000; Výrobní číslo: 
Plynové zařízení - Spotřebič (G)	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Typ spotřebiče: G2; Provedení: Kategorie C; Poznámka: K2; Příkon paliva (Qn) [kW]: 53.30; Výkon tepelný (Pn) [kW]: 55.000; Výrobní číslo: 
Akumulační nádoba	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Typ nádoby: Nepřímotopný ohříváč; Výrobní číslo:  Objem: 500;
Čerpadlo	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Okruh: Cirkulace TUV / / TV;
Čerpadlo	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Okruh: Nabíjení TUV / / TV; Výrobní číslo: 
Čerpadlo	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Okruh: Přímý topný okruh / / VZT; Výrobní číslo: 
Čerpadlo	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Okruh: Ekvitermní topný okruh / / ÚT; Výrobní číslo: 
Vodoměr	Místnost: Kotelna / Kotelna; Číslo:  Lokace: Dopouštění; Poslední odečet:  Datum posledního odečtu: 2025-08-07; Jednotka: m3;
Vodoměr	Místnost: Kotelna / Kotelna; Číslo:  Lokace: TV; Poslední odečet:  Datum posledního odečtu: 2025-08-07; Jednotka: m3;
Plynoměr	Místnost: Kotelna / Kotelna; Číslo:  Číslo distributora:  Lokace: V kotelně; Doplnkové značení MID:  Poslední odečet:  Datum posledního odečtu: 2025-08-07; Jednotka: m3; Poznámka: Podružný plynoměr;
Plynoměr	Číslo:  Číslo distributora:  Lokace: V pilíři v plotě po levé straně před vstupem do objektu; Poslední odečet:  Datum posledního odečtu: 2025-08-07; Jednotka: m3; Poznámka: Hlavní plynoměr;
Expanzní nádoba	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  zelená, 10/4 bar; Objem: 8; Rok výroby: 2023; Výrobní číslo: 
Expanzní nádoba	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  šedá, 6/1.5bar; Objem: 300; Rok výroby: 2022; Výrobní číslo: 
Měření a regulace	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Poznámka: Software 
Měření a regulace	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Poznámka: Software 
Směšovací ventil	Místnost: Kotelna / Kotelna; Název:  Okruh: Ekvitermní topný okruh / / ÚT; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: 
Regulátor tlaku plynu	Výrobce a typ:  Vlastník: Provozovatel; Lokace: V pilíři v plotě po levé straně před vstupem do objektu; Výrobní číslo:  Poznámka: Regulátor je společný pro Hlavní i Technickou budovu;
Bezpečnostní uzávěr	Místnost: Dveře č. 305 / Technická místnost; Výrobce a typ:  Výrobní číslo: 
Monitoring	Místnost: Kotelna / Kotelna; Název:  Výrobní číslo:  Heslo:  API uživatel:  API heslo: 
Monitoring	Místnost: Kotelna / Kotelna; Název:  Heslo:  API uživatel:  API heslo: 
Odvzdušnění plynovodu z budovy ven	Lokace: Na fasádě ;
Detektor úniku plynu	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Typ plynu: Zemní plyn (CH4); Výrobní číslo: 
Detektor úniku plynu	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ:  Typ plynu: Oxid uhelnatý (CO); Výrobní číslo: 
Záplavový detektor	Místnost: Kotelna / Kotelna; Lokace: Z druhé strany rozdělovače;
Hasicí přístroje	Místnost: Kotelna / Kotelna; Název: CO2: 5 kg;
STOP Tlačítko	Lokace: Před kotelnou;
Filtr	Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Cirkulace TUV / / TV; Lokace: Přívod; Místnost: Kotelna / Kotelna; Poznámka: DN25;

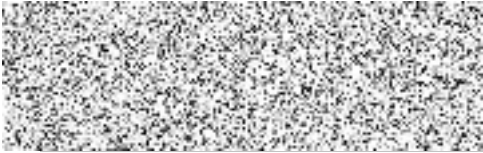
Filtr	Název:  Typ filtru: Vodní filtr pro studenou vodu; Lokace: Dopouštění; Místnost: Kotelna / Kotelna; Poznámka: DN20;
Filtr	Typ filtru: Topenářský - Závítový; Místnost: Kotelna / Kotelna; Poznámka: DN25;
Filtr	Název:  Typ filtru: Jiný; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Lokace: K1; Místnost: Kotelna / Kotelna; Poznámka: DN40;
Filtr	Název:  Typ filtru: Jiný; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Lokace: K2; Místnost: Kotelna / Kotelna; Poznámka: DN40;
Filtr	Název:  Typ filtru: Plynový; Lokace: V pilíři v plotě po levé straně před vstupem do objektu; Poznámka: Výrobní číslo:  Filtr je společný pro Hlavní i Technickou budovu.;
Automatické dopouštění	Místnost: Kotelna / Kotelna; Výrobce a typ: 
Spalinová cesta	Místnost: Kotelna / Kotelna;
Spalinová cesta	Místnost: Kotelna / Kotelna;
Neutralizace kondenzátu	Místnost: Kotelna / Kotelna;
Pojistný ventil	Místnost: Kotelna / Kotelna; Název:  8bar 3/4" ; Poznámka: SV;
Pojistný ventil	Místnost: Kotelna / Kotelna; Název:  6 bar; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Poznámka: K1;
Pojistný ventil	Místnost: Kotelna / Kotelna; Název:  6 bar; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Poznámka: K2;
Okruh	Typ okruhu: Kotlový okruh; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.20; Maximální tlak: 6.00; Cíl: K1, K2;
Okruh	Typ okruhu: Cirkulace TUV; Min. teplota: 35; Max. teplota: 65; Provozní tlak: 4.30; Maximální tlak: 8.00; Cíl: TV;
Okruh	Typ okruhu: Nabíjení TUV; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.20; Maximální tlak: 6.00; Cíl: TV;
Okruh	Typ okruhu: Přímý topný okruh; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.20; Maximální tlak: 6.00; Cíl: VZT;
Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.20; Maximální tlak: 6.00; Cíl: ÚT;
Plynové zařízení - Rozvody (F)	Typ plynovodu: F1;
Požárně bezpečnostní zařízení	Místnost: Kotelna / Kotelna; Název:  Číslo:  Typ PBZ: Protipožární dveře;

2. Odečty měřidel

Datum a čas odečtu

Měřidlo	Íslo	Stav při předání
Vodoměr		m3
Vodoměr		m3
Plynoměr		m3
Plynoměr		m3

Tento celek je právě v procesu zavádění do systémů a připravujeme se na jeho převzetí!



Předávací protokol technologického zařízení

Typ zařízení	Plynová kotelna 3. kategorie
Evidenční číslo a název	U Vojtěšky 11, Praha 6 - TECHNICKÁ BUDOVA
Adresa	U Vojtěšky 11, 16200 Praha
dále jen "Technologické zařízení"	
Předávající	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Přejímající	EKOTERM - SERVIS s.r.o.

Strany si předávají uvedené Technologické zařízení a jeho Výstroj jen za podmínek a v rozsahu výslovně stanoveném Smlouvou. Výstroj uvedená v Pasportu se může lišit od rozsahu převzetí sjednaného ve Smlouvě.

Za skutečný popis stavu zařízení k datu předání se mimo jiné považuje takový stav Technologického zařízení a jeho Výstroje, který vyplýne zjištěným stavem v každé z prvních následujících revizních a servisních zpráv každého druhu po datu předání.

Předávající prohlašuje, že sdělil Přejímajícímu všechny jemu známé podstatné náležitosti a jiné okolnosti související s předávaným Technologickým zařízením.

Předávající byl seznámen se skutečností, že nepovolaným osobám je do prostor Technologického zařízení vstup zakázán.

Přílohy

- 1. Technologický pasport
- 2. Odečty měřidel
- 3. Seznam předané dokumentace
- 4. Fotodokumentace

Předávající
Podpis, razítko, jméno čitelně

Přejímající
Podpis, razítko, jméno čitelně

V _____ dne _____

V _____ dne _____

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

EKOTERM - SERVIS s.r.o.



1. Technologický pasport

Evidenční název Technologického zařízení	U Vojtěšky 11, Praha 6 - TECHNICKÁ BUDOVA
Evidenční identifikátor	
Vlastník	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Výstroj

Plynové zařízení - Spotřebič (G)	Výrobce a typ: Typ spotřebiče: G2; Provedení: Kategorie B; Příkon paliva (Qn) [kW]: 82.00; Výkon tepelný (Pn) [kW]: 84.500; Výrobní číslo:
Plynové zařízení - Spotřebič (G)	Výrobce a typ: Typ spotřebiče: G2; Provedení: Kategorie B; Příkon paliva (Qn) [kW]: 82.00; Výkon tepelný (Pn) [kW]: 84.500; Výrobní číslo:
Čerpadlo	Výrobce a typ: Okruh: Ekvitermní topný okruh / DÍLNY A / ÚT; Výrobní číslo:
Čerpadlo	Výrobce a typ: Okruh: Ekvitermní topný okruh / BYT SPRÁVCE B / ÚT; Výrobní číslo:
Čerpadlo	Výrobce a typ: Okruh: Ekvitermní topný okruh / PRAVÁ STRANA C / ÚT; Výrobní číslo:
Čerpadlo	Výrobce a typ: Okruh: Ekvitermní topný okruh / LEVÁ STRANA D / ÚT; Výrobní číslo:
Čerpadlo	Výrobce a typ: Okruh: Nabíjení TUV / / TV;
Čerpadlo	Výrobce a typ: Okruh: Cirkulace TUV / / TV;
Vodoměr	Číslo: Lokace: TV ; Doplnkové značení MID: Poslední odečet: Datum posledního odečtu: 2025-08-07; Jednotka: m3;
Expanzní nádoba	Výrobce a typ: šedá, 6/1.5bar; Objem: 300; Rok výroby: 2018; Výrobní číslo:
Expanzní nádoba	Výrobce a typ: zelená, 10/4 bar; Objem: 8; Rok výroby: 2018; Výrobní číslo:
Směšovací ventil	Název: Okruh: Ekvitermní topný okruh / DÍLNY A / ÚT; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: 24V ;
Směšovací ventil	Název: Okruh: Ekvitermní topný okruh / BYT SPRÁVCE B / ÚT; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: 24V ;
Směšovací ventil	Název: Okruh: Ekvitermní topný okruh / PRAVÁ STRANA C / ÚT; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: 24V ;
Směšovací ventil	Název: Okruh: Ekvitermní topný okruh / LEVÁ STRANA D / ÚT; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: 24V ;
Bezpečnostní uzávěr	Výrobce a typ: 20W; Lokace: Na fasádě po pravé straně objektu; Výrobní číslo:
Monitoring	Heslo: API uživatel: API heslo:
Odvzdušnění plynovodu z budovy ven	Lokace: Na fasádě po pravé straně objektu;
Detektor úniku plynu	Výrobce a typ: Typ plynu: Zemní plyn (CH4); Výrobní číslo:
Záplavový detektor	
STOP Tlačítko	Lokace: V kotelně u dveří vlevo;
Filtr	Typ filtru: Topenářský - Závítový; Okruh: Kotlový okruh / / K1,K2; Lokace: Zpátečka; Poznámka: DN65, PN16;
Filtr	Typ filtru: Topenářský - Závítový; Okruh: Nabíjení TUV / / TV; Poznámka: DN32;
Filtr	Typ filtru: Topenářský - Závítový; Poznámka: DN25;
Automatické dopouštění	Výrobce a typ:
Spalinová cesta	
Neutralizace kondenzátu	
Pojistný ventil	Název: 3 bar; Okruh: Kotlový okruh / / K1,K2; Poznámka: K1;
Pojistný ventil	Název: 3 bar; Okruh: Kotlový okruh / / K1,K2; Poznámka: K2;
Pojistný ventil	Název: 10 bar (889kW);
Okruh	Typ okruhu: Kotlový okruh; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 1.60; Maximální tlak: 3.00; Cíl: K1,K2;
Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 1.60; Maximální tlak: 3.00; Název: DÍLNY A; Cíl: ÚT;

Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 1.60; Maximální tlak: 3.00; Název: BYT SPRÁVCE B; Cíl: ÚT;
Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 1.60; Maximální tlak: 3.00; Název: PRAVÁ STRANA C; Cíl: ÚT;
Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 1.60; Maximální tlak: 3.00; Název: LEVÁ STRANA D; Cíl: ÚT;
Okruh	Typ okruhu: Nabíjení TUV; Min. teplota: 10; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 1.60; Maximální tlak: 3.00; Cíl: TV;
Okruh	Typ okruhu: Cirkulace TUV; Min. teplota: 35; Max. teplota: 65; Provozní tlak: 1.60; Maximální tlak: 10.00; Cíl: TV;
Plynové zařízení - Rozvody (F)	Typ plynovodu: F1;

2. Odečty měřidel

Datum a čas odečtu

Měřidlo	Číslo	Stav při předání
Vodoměr		m3