

Zápis o odevzdání a převzetí stavby

Název stavby:	„Prodloužení splaškové kanalizace a splaškové kanalizační přípojky, Domažlice“
Objednavatel:	WOLFSPED s.r.o., Vojtěchova 270, Domažlice
Zhotovitel:	PRAVES, spol. s r.o., Petrovická 286, Domažlice
Odpovědný stavbyvedoucí:	Václav Vondraš
Označení dodávky:	kanalizace a splaškové kanalizační přípojky

Technický popis převzatého díla:

Bylo provedeno prodloužení splaškové kanalizace a splaškové kanalizační přípojky. Kanalizační stoka je z PVC 300 mm v délce 48,52 m, z PVC 250 mm v délce 47,47 m (celková délka 95,99 m) a 3 kanalizační šachty. Dále bylo zhotoveno 5 kanalizačních přípojek a 5 revizních šachet. Přípojky jsou z PVC 160 mm v celkové délce 39,95 m.

Smlouva o dílo:	4. 1. / 2025
Termín zahájení:	28. 4. 2025
dokončení :	23. 5. 2025
Hodnota kvality:	dobrá
Odchyly:	odchyly nejsou
Cena dodávky- smluvní	dle skutečnosti
Soupis vad a nedodělků:	závady na díle nejsou
Dohoda o odstranění vad a nedodělků do:	vady a nedodělky nejsou
Termín vyklizení staveniště:	staveniště je vyklizeno


Stavba je ukončena, objednatel prohlašuje, že ji bez výhrad přejímá.

Přejímací řízení bylo ukončeno a zápis podepsán dne: 28. 4. 2025

Za objednavatele: WOLFSPED s.r.o.
Pavel Wolf - jednatel

Za zhotovitele: P R A V E S, spol. s r. o.
Ing. Ruterle František - jednatel

PRAVES
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18280547



Domažlice - Splašková kanalizace

o zkouškách vodotěsnosti stok dle ČSN 75 69 09

datum zkoušky: 14. 5. 2025
místo zkoušky: Domažlice – Splašková kanalizace
objednatel: WOLFSPED s.r.o., Vojtěchova 270, 344 01 Domažlice
zhotovitel: P R A V E S, spol. s r. o., Petrovická 286, 344 01 Domažlice

Přítomni:
Objednatel: WOLFSPED s.r.o. – Pavel Wolf

Montážní organizace: P R A V E S, spol. s r.o. – Martin Kopecký

1. Popis zkoušeného potrubí:

Označení potrubí :	Splašková kanalizační stoka
Zkoušený úsek:	K.Š.st. – K.Š.1
Celková délka zkoušeného úseku:	48,52 m
Označení trub /materiál/:	PVC DN 300 mm
Počet rovných trub v délkách po 5 m :	9
Odbočky:	1
Šachty - provedení:	prefabrikované
Způsob uložení potrubí /odkryto, zasypáno/:	Zasypáno
Jde o zkoušku prvou nebo opakovanou:	Prvou
Popis předchozích oprav:	-
Výrobce trubního materiálu:	Pipelife Czech s.r.o.

2. Údaje o zkoušce:

Zkušební přetlak: 4,8 m vodního sloupce
Zdroj zkušební vody: z vodovodu


3. Provedení:

Doba nasáknutí: 2.00 hod
Výsledek měření po 30 minutách:

Povolený únik zkušební vody: 6,9 l
Skutečný únik zkušební vody: 0,9 l


Výsledek zkoušky: Zkoušený úsek **v y h o v u j e** podmínkám ČSN 756909.

Zkoušku provedl: Martin Kopecký
Předal: Pavel Kůst



PRAVÉS
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18230547

Převzal: Pavel Wolf

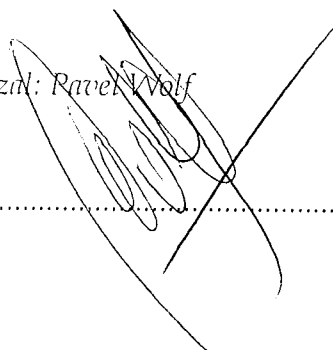

Domažlice - Splašková kanalizace

o zkouškách vodotěsnosti stok dle ČSN 75 69 09

datum zkoušky: 16. 5. 2025
místo zkoušky: Domažlice - Splašková kanalizace
objednatel: WOLFSPED s.r.o., Vojtěchova 270, 344 01 Domažlice
zhotovitel: P R A V E S, spol. s r. o., Petrovická 286, 344 01 Domažlice

Přítomni:

Objednatel: WOLFSPED s.r.o. - Pavel Wolf

Montážní organizace: P R A V E S, spol. s r.o. - Martin Kopecký

1. Popis zkoušeného potrubí:

Označení potrubí :	Splašková kanalizační stoka
Zkoušený úsek:	K.Š.1 - K.Š.2
Celková délka zkoušeného úseku:	6,01 m
Označení trub /materiál/:	PVC DN 250 mm
Počet rovných trub v délkách po 5 m :	1
Odbočky:	1
Šachty - provedení:	prefabrikované
Způsob uložení potrubí /odkryto, zasypáno/:	Zasypáno
Jde o zkoušku prvou nebo opakovanou:	Prvou
Popis předchozích oprav:	-
Výrobce trubního materiálu:	Pipelife Czech s.r.o.

2. Údaje o zkoušce:

Zkušební přetlak: 0,6 m vodního sloupce
Zdroj zkušební vody: z vodovodu

3. Provedení:


Doba nasáknutí: 2.00 hod
Výsledek měření po 30 minutách:

Povolený únik zkušební vody: 0,7 l
Skutečný únik zkušební vody: 0,1 l

Výsledek zkoušky: Zkoušený úsek **v y h o v u j e** podmínkám ČSN 756909.


Zkoušku provedl: Martin Kopecký

Předal: Pavel Kůst



P R A V E S
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18230547

Převzal: Pavel Wolf

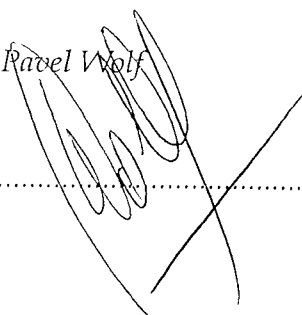

Domažlice – Splašková kanalizace

o zkouškách vodotěsnosti stok dle ČSN 75 69 09

datum zkoušky: 20. 5. 2025
místo zkoušky: Domažlice – Splašková kanalizace
objednatel: WOLFSPED s.r.o., Vojtěchova 270, 344 01 Domažlice
zhotovitel: P R A V E S, spol. s r. o., Petrovická 286, 344 01 Domažlice

Přítomni:

Objednatel: WOLFSPED s.r.o. – Pavel Wolf

Montážní organizace: P R A V E S, spol. s r.o. – Martin Kopecký

1. Popis zkoušeného potrubí:

Označení potrubí :	Splašková kanalizační stoka
Zkoušený úsek:	K.Š.2 – K.Š.3
Celková délka zkoušeného úseku:	41,46 m
Označení trub /materiál/:	PVC DN 250 mm
Počet rovných trub v délkách po 5 m :	8
Odbočky:	3
Šachty - provedení:	prefabrikované
Způsob uložení potrubí /odkryto, zasypáno/:	Zasypáno
Jde o zkoušku prvou nebo opakovanou:	Prvou
Popis předchozích oprav:	-
Výrobce trubního materiálu:	Pipelife Czech s.r.o.

2. Údaje o zkoušce:

Zkušební přetlak: 0,9 m vodního sloupce
Zdroj zkušební vody: z vodovodu

3. Provedení:


Doba nasáknutí: 2.00 hod
Výsledek měření po 30 minutách:

Povolený únik zkušební vody: 4,9 l
Skutečný únik zkušební vody: 0,5 l

Výsledek zkoušky: Zkoušený úsek **v y h o v u j e** podmínkám ČSN 756909.


Zkoušku provedl: Martin Kopecký

Předal: Pavel Kůst



P R A V E S
spol. s r. o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18230547

Převzal: Pavel Wolf

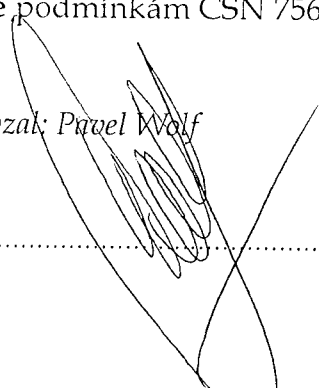

P R A V E S, spol. s r. o.

Petrovická 286 , 344 01 Domažlice

projekce, výstavba a provoz vodohospodářských a ekologických staveb
zapsáno v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 1583

Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru I
344 20 Domažlice

VÁŠ DOPIS ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE / LINKA
P. Kůst / 34

V DOMAŽLICÍCH, DNE
2. 6. 2025


Prohlášení

Firma P R A V E S, spol. s r.o. Domažlice prohlašuje, že přebytečný výkopový materiál na stavbě: **„Prodloužení splaškové kanalizace a splaškové kanalizační přípojky, Domažlice,“** byl uložen na firmě Praves. Jiný odpadový materiál na stavbě nevznikl.

S pozdravem

Ing. František Ruterle

jednatel



PRAVES

spol. s r.o.

PETROVICKÁ 286

344 01 DOMAŽLICE

IČO: 18230547

☎, fax 379725478

☎ 379725639

E-mail: praves@telecom.cz

Bankovní spojení

KB Domažlice

115846-321/0100

IČO

18230547

DIČ

CZ18230547

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 71

podle ustanovení §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a podle §13 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/2005 Sb. a NV ČR č. 215/2016 Sb.

1. Výrobce, vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení

Obchodní jméno:

PIPELIFE Czech, s.r.o.

Sídlo:

Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice

IČO:

60 70 93 91

2. Údaje o výrobku

Název:

Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). **QUANTUM** spojované pryžovými těsnícími kroužky

Použití:

Pro beztlakové podzemní kanalizační systémy

Sortiment:

d 160 – d 400 mm, SN 12, SN 16

3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

Nařízení vlády:

NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb.

Technické normy:

ČSN EN 1401-1, ČSN EN ISO 3126, ČSN EN ISO 9969, ČSN EN ISO 2505, ČSN EN 744, ČSN EN 1411, ČSN EN ISO 1167, ČSN EN 727, ČSN EN 580, ČSN EN 681-1, ČSN EN 1277, ČSN EN 13501-1

Jiné předpisy:

Stavební technické osvědčení č. STO-AO-224-1110/2021
Technický návod ÚNMZ 07.07.02

4. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název:

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Sídlo:

tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky

Identifikace:

AO č. 224

Nález:

Certifikát č. 21 0307 V/AO ze dne 02.07.2021
STO-AO-224-1110/2021

5. Zvolený postup posuzování shody

Postupem dle § 5 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb. provedla AO 224 certifikaci výrobku, vystavila **Závěrečný protokol č. 793 501 947/2021** a vydala **Certifikát č. 21 0307 V/AO**.

Pro posouzení shody pořídil výrobce dokumentaci dle §4 NVČR č.163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb.

6. Potvrzujeme, že

- Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády,
- Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití, výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

výrobce má certifikovaný:

- systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
- systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2016
- systém hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Dalibor Matula
manažer kvality

Slavomír Šušor
výkonný ředitel

Matula
Dalibor

Digitálně podepsal
Matula Dalibor
Datum: 2022.06.17
09:56:43 +02'00'

PIPELIFE 

PipeLife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
Tel. 577 111 213, DIČ: CZ60709391

V Otrokovcích, dne 28.3.2022

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. POS_10

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Distributor:

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
Tovární 388
267 01 Králův Dvůr; IČ: 26692791

Identifikační údaje výrobku:

poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy dle ČSN EN 124-2:

F900: řada URBAMAX, PAMETIC 2 GATIC litinové víko/víko pro beton;
E600 poklopy: řada PAMREX, URBAMAX, PAMETIC 2 GATIC litinové víko/víko pro beton;
E600 mříže: řada BRIFLO, TRANSLINEA;
D400 poklopy: řada VIATOP, VIATOP Niveau, DYNATOP, PAMREX, KORUM, REXESS 2, ASTRA, PLANET, PAMETANCHE, OPT-EMAX, PAMETIC 2 GATIC litinové víko/víko pro beton, T-MAX-i, QUAD;
D400 mříže: řada VIATOP, AXAM, DEDRA, PAMREX, REXEL, TRANSLINEA, AUTOLINEA, TORRENT;
C250 poklopy: řada PAYSAGE, PARXESS, PAMETIC 2 GATIC litinové víko/víko pro beton;
C250 mříže: řada VIATOP, SQUADRA, SELECTA 500, SELECTA MAXI, SELECTA k obrubníkům, AUTOLINEA, MECALINEA;
B125 poklopy: řada TEK, PAMETIC 2 GATIC litinové víko/víko pro beton, AKSESS;
B125 mříže: řada OPTEA.

Účel použití ve stavbě:

zakrytí otvorů v dopravních plochách a zpřístupnění podzemních sítí

Zatřídění výrobku dle NV 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Výrobek je zatříděn do skupiny výrobků č. 7 pořadové číslo 4 a způsob odpovídá §5a. S ohledem na §10 bylo posouzení shody provedeno dle §5 tohoto NV.

Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že **vlastnosti výrobků** specifikovaných v tomto prohlášení **splňují základní požadavky** podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb, konkretizované **ČSN EN 124-1:2017 a 124-2:2017**, a že výrobky jsou za podmínek obvyklého (resp. výrobcem/distributorem určeného) použití bezpečné. Výrobce přijal opatření v úrovni **EN ISO 9001:2015**, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.


Podklady pro vydání prohlášení o shodě:

certifikát výrobku č. 204/C5/2019/030-058024 ze dne 21.2.2019, vydán AO 204
zpráva o dohledu č. 030-063068 ze dne 12.4.2022, vydán AO 204


Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu.

V Králově Dvoře, dne 12.4. 2022

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 26692791, DIČ: CZ26692791
generální ředitel


Roland Bourgeois
generální ředitel

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

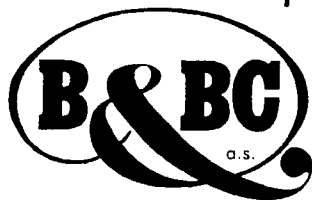

číslo: **B&BC_P_PoV_11**

staré číslování: 11 a 16/20xx; 72/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1 Jedinečný identifikační kód výrobku: Šachtové dno z prostého betonu a železobetonu, jednolitě, do DN 1250.

B&BC dno Excelent 80/100

B&BC dno Excelent 80/100 SVC

B&BC dno Excelent 100/50

B&BC dno Excelent 100/50 SVC

B&BC dno Excelent 100/70

B&BC dno Excelent 100/70 SVC

B&BC dno Excelent 100/80

B&BC dno Excelent 100/80 SVC

B&BC dno Excelent 100/100

B&BC dno Excelent 100/100 SVC

B&BC dno Excelent 120/120

B&BC dno Excelent 120/120 SVC

Šachtová dna dle vlastní dokumentace.

Šachtová dna dle vlastní dokumentace.

Zakázkové provedení: čedičová a/nebo kameninová výstelka/obklad, atypické manipulační prvky, bez stupadel, atypické výšky

2 Zamýšlené použití: Dna tvoří spodní část vstupních a revizních šachet na veškerých kanalizačních řadech. Jsou opatřeny otvory pro napojení trubního vedení a vytvářanou kynetou.

3 Výrobce: **B & BC, a.s.; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783**

4 Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustanoven

5 Systém POSV: 4

6a Harmonizovaná norma: EN 1917

Oznámený subjekt (NB): **Není relevantní.**

6b Evropský dokument pro posuzování: **Není relevantní.**

7 Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:

Základní vlastnosti:	Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:
	Excelent	Excelent SVC	
Vstupní otvory	dle zadávací dokumentace		EN 1917:2002 /AC:2008
Mechanická odolnost:	min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		
Únosnost zabudovaných stupadel:	- prohnutí < 5 mm při 2 kN svislého zatížení a trvalé prohnutí < 1 mm - odolnost proti 5 kN vytahovací síly		
Vodotěsnost:	žádná netěsnost spoje nebo dna při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku		
Trvanlivost:	vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		

"NPD" = vlastnost není deklarována

8 Příslušná technická dokumentace: Dokumentace výrobce.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 24.01.2022

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH (22)

(razítko B&BC)

445 885 468 541

Ing. Jan Škácha
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1 Deklarované vlastnosti, doplňující:

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:		Technická specifikace:
	Excelent	Excelent SVC	
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$		ČSN EN 206+A2:2021 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4		
	XA1	XA3	
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	ČSN EN 197-1
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1		Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.


"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2 Nezávislý subjekt pro
ověřování shody výrobků:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo:

B&BC_P_PoV_13

staré číslování:

13+20+21/20xx; 74+75/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1 Jedinečný identifikační kód výrobku:		Betonová skruž DN 1000.					
B&BC Skruž 100/25/9 SP		B&BC Skruž 100/50/9 SP		B&BC Skruž 100/100/9 SP			
B&BC Skruž 100/25/12 SP		B&BC Skruž 100/50/12 SP		B&BC Skruž 100/100/12 SP			
B&BC Skruž 100/25/9 SP SVC		B&BC Skruž 100/50/9 SP SVC		B&BC Skruž 100/100/15 SP			
B&BC Skruž 100/25/12 SP SVC		B&BC Skruž 100/50/12 SP SVC		B&BC Skruž 100/100/9 SP SVC			
				B&BC Skruž 100/100/12 SP SVC			
				B&BC Skruž 100/100/15 SP SVC			
Zakázkové provedení: žedičová a/nebo kameninová výstelka/obklad, atypické manipulační prvky, bez stupadel, atypické výšky Horní díl spádiště, Střední díl spádiště							
2 Zamýšlené použití:		Tyto skruže z prostého betonu jsou určeny k přístupu, odvětrání a odvodnění stokových sítí a kanalizačních přípojek, např. v úseku pod vozovkami, parkovišti, v odstavných pružích a mimo budovy.					
3 Výrobce:		B & BC, a.s.; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783					
4 Zplnomocněný zástupce:		Nebyl ustanoven					
5 Systém POSV:		4					
6a Harmonizovaná norma:		EN 1917					
Oznámený subjekt (NB):		Není relevantní.					
6b Evropský dokument pro posuzování:		Není relevantní.					
7 Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:							
Základní vlastnosti:	Vlastnost:						Harmonizovaná technická specifikace:
	skruž, tloušťky stěny:			skruž SVC, tloušťky stěny:			
	90 mm	120 mm	150 mm	90 mm	120 mm	150 mm	
Vstupní otvory	Standardně bez otvoru, jinak dle zadávací dokumentace.						
Mechanická odolnost (třída únosnosti):	50	80		50	80		
Únosnost zabudovaných stupadel:	- prohnutí < 5 mm při 2 kN svislého zatížení a trvalé prohnutí < 1 mm - odolnost proti 5 kN vytahovací síly						
Vodotěsnost:	žádná netěsnost spoje nebo skruže při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku						
Trvanlivost:	vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²						
"NPD" = vlastnost není deklarována							
8 Příslušná technická dokumentace:		Dokumentace výrobce.					

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 02.05.2023

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítka B&BC)

450 405 629 416

Jan Škácha


Ing. Jan Škácha
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1 Deklarované vlastnosti, doplňující:							
Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:						Technická specifikace:
	skruž, tloušťky stěny:			skruž SVC, tloušťky stěny:			
	90 mm	120 mm	150 mm	90 mm	120 mm	150 mm	
Únosnost ve vrcholovém tlaku:	50 kN/m	80 kN/m		50 kN/m	80 kN/m		ČSN EN 1917
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$						ČSN EN 206+A2:2021 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4						
	XA1			XA3			
Cement	NPD			Síranovzdorný cement (SR)			ČSN EN 197-1
Obsah přírodních radionuklidů	$I < 1$						Zákon č. 263/2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.
"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech							
P2 Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:		Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek					



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

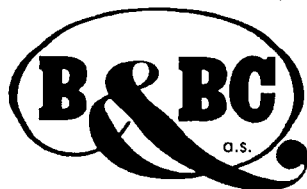

číslo: **B&BC_P_PoV_15**

staré číslování: 15 a 17/20xx; 73/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1 Jedinečný identifikační kód výrobku:		Betonová přechodová skruž (kónus), do DN 1250.																													
B&BC kónus 62,5-100/9 SPK		B&BC kónus 62,5-100/9 SPK SVC																													
B&BC kónus 62,5-100/12 SPK		B&BC kónus 62,5-100/12 SPK SVC																													
B&BC kónus 62,5-80/9 SPK		B&BC kónus 62,5-80/9 SPK SVC																													
B&BC kónus 62,5-80/12 SPK		B&BC kónus 62,5-80/12 SPK SVC																													
B&BC kónus 80-100/9 SP		B&BC kónus 80-100/9 SP SVC																													
B&BC kónus 80-100/12 SP		B&BC kónus 80-100/12 SP SVC																													
Zakázkové provedení: čedičová a/nebo kameninová výstelka/obklad, atypické manipulační prvky, bez stupadel																															
2	Zamýšlené použití:	Přechodová skruž umožňuje přechod mezi šachtovou skruží a poklopem, případně vyrovnávacím prstencem a nebo mezi různým DN šachty.																													
3	Výrobce:	B & BC, a.s.; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783																													
4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven																													
5	Systém POSV:	4																													
6a	Harmonizovaná norma:	EN 1917																													
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.																													
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.																													
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:																														
Základní vlastnosti:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vlastnost:</th> <th rowspan="2">Harmonizovaná technická specifikace:</th> </tr> <tr> <th>kónus</th> <th>kónus SVC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Vstupní otvory</td> <td rowspan="5">EN 1917:2002 /AC:2008</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Standardně bez otvoru, jinak dle zadávací dokumentace.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mechanická odolnost:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm²</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Únosnost zabudovaných stupadel:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>- prohnutí < 5 mm při 2 kN svislého zatížení a trvalé prohnutí < 1 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>- odolnost proti 5 kN vytahovací síly</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vodotěsnost:</td> <td>žádná netěsnost spoje nebo skruže při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Trvanlivost:</td> <td> vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm² "NPD" = vlastnost není deklarována </td> </tr> </tbody> </table>		Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:	kónus	kónus SVC	Vstupní otvory		EN 1917:2002 /AC:2008	Standardně bez otvoru, jinak dle zadávací dokumentace.		Mechanická odolnost:		min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		Únosnost zabudovaných stupadel:				- prohnutí < 5 mm při 2 kN svislého zatížení a trvalé prohnutí < 1 mm			- odolnost proti 5 kN vytahovací síly	Vodotěsnost:		žádná netěsnost spoje nebo skruže při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku	Trvanlivost:		vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ² "NPD" = vlastnost není deklarována
Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:																													
kónus	kónus SVC																														
Vstupní otvory		EN 1917:2002 /AC:2008																													
Standardně bez otvoru, jinak dle zadávací dokumentace.																															
Mechanická odolnost:																															
min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²																															
Únosnost zabudovaných stupadel:																															
		- prohnutí < 5 mm při 2 kN svislého zatížení a trvalé prohnutí < 1 mm																													
		- odolnost proti 5 kN vytahovací síly																													
Vodotěsnost:		žádná netěsnost spoje nebo skruže při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku																													
Trvanlivost:		vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ² "NPD" = vlastnost není deklarována																													
8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.																													

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 24.01.2022


B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH
(razítka B&BC)
445 885 568 152

Ing. Jan Škácha
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1	Deklarované vlastnosti, doplňující:																							
Doplňující vlastnosti:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vlastnost:</th> <th rowspan="2">Technická specifikace:</th> </tr> <tr> <th>kónus</th> <th>kónus SVC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Min. pevnost betonu v tlaku</td> <td rowspan="2">ČSN EN 206+A2:2021 ČSN P 73 2404</td> </tr> <tr> <td colspan="2">$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stupeň vlivu prostředí</td> <td rowspan="2">ČSN EN 197-1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">XA1</td> </tr> <tr> <td>Cement</td> <td>NPD</td> <td>Síranovzdorný cement (SR)</td> </tr> <tr> <td>Obsah přírodních radionuklidů</td> <td colspan="2">I < 1</td> </tr> </tbody> </table>		Vlastnost:		Technická specifikace:	kónus	kónus SVC	Min. pevnost betonu v tlaku		ČSN EN 206+A2:2021 ČSN P 73 2404	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$		Stupeň vlivu prostředí		ČSN EN 197-1	XA1		Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	Obsah přírodních radionuklidů	I < 1	
Vlastnost:		Technická specifikace:																						
kónus	kónus SVC																							
Min. pevnost betonu v tlaku		ČSN EN 206+A2:2021 ČSN P 73 2404																						
$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$																								
Stupeň vlivu prostředí		ČSN EN 197-1																						
XA1																								
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)																						
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1																							
"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech																								
P2	Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek 																						

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

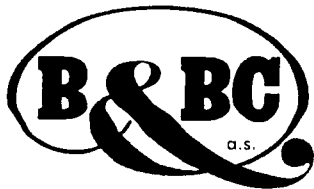

číslo: **B&BC_P_PoV_31**

staré číslování: 31 a 80/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Vyrovnávací prstenec
	B&BC Prstenec 80/6/15	B&BC Prstenec 80/6/15 SVC
	B&BC Prstenec 80/8/15	B&BC Prstenec 80/8/15 SVC
	B&BC Prstenec 80/10/15	B&BC Prstenec 80/10/15 SVC

2	Zamýšlené použití:	Pro osazení do zámku na zákrytovou desku s otvorem DN 800.
---	--------------------	--

3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783
---	----------	--

4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven
---	------------------------	-----------------

5	Systém POSV:	4
---	--------------	---

6a	Harmonizovaná norma:	EN 1917
----	----------------------	---------

	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.
--	------------------------	------------------

6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.
----	-----------------------------------	------------------

7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:	
---	---	--

Základní vlastnosti:	Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:
	standard	SVC	
Vstupní otvor	800 mm		EN 1917:2002 /AC:2008
Mechanická odolnost (třída únosnosti):	min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		
Únosnost zabudovaných stupadel:	NPD		
Vodotěsnost:	NPD		
Trvanlivost:	vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		

"NPD" = vlastnost není deklarována

8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.
---	----------------------------------	----------------------

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 24.01.2022

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítka B&BC)

445 885 720 796

Ing. Jan Škacha
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1	Deklarované vlastnosti, doplňující:	
----	-------------------------------------	--

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:		Technická specifikace:
	standard	SVC	
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$		ČSN EN 206+A2:2021 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4		
	XA1	XA3	ČSN EN 197-1
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	
Obsah přírodních radionuklidů	I <1		Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2	Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
----	--	---

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

