



ZZ 66157624-1-10 11 S

Základní umělecká škola, Hradec Králové,
Habrmanova 130
Habrmanova 130/12
Hradec Králové
500 02



ISSN 0019-8519(201607)30:10;1-P

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 25. 9. 2025



Ůtočte prosím

nově uváděného do provozu
Protokol o provedení cejchu měřicích transformátorů proudu

Pro zajištění elektroinstalačních prací můžete využít spolupracující revizní techniky. Jejich seznam naleznete na www.cezdistribuce.cz, odkaz Kontakty

Požadované doklady doložte přímo nam nebo prostřednictvím vašeho obchodníka. Nasledně provedeme kontrolu vašeho odběrného místa

Upozornění:

Přiznání distribuční sazby se řídí aktuálně platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Podmínky přiznání konkrétní sazby si můžete ověřit na www.cezdistribuce.cz (odkaz Potřebuji vyřešit - Ceny a podmínky)

Detailní informace o aktuálním stavu vaší žádosti včetně všech důležitých termínů a podmínek můžete sledovat na www.cezdistribuce.cz (požadavek Stav žádosti o připojení) nebo v Distribučním portálu na adrese www.cezdistribuce.cz/dip


S pozdravem



Pavel Letacek
Vedoucí oddělení Regionální péče

Pojďte s námi komunikovat online a mějte tak své veškeré požadavky na jednom místě a s aktuálním stavem jejich řešení! Registrace do Distribučního portálu je jednoduchá na www.cezdistribuce.cz/dip



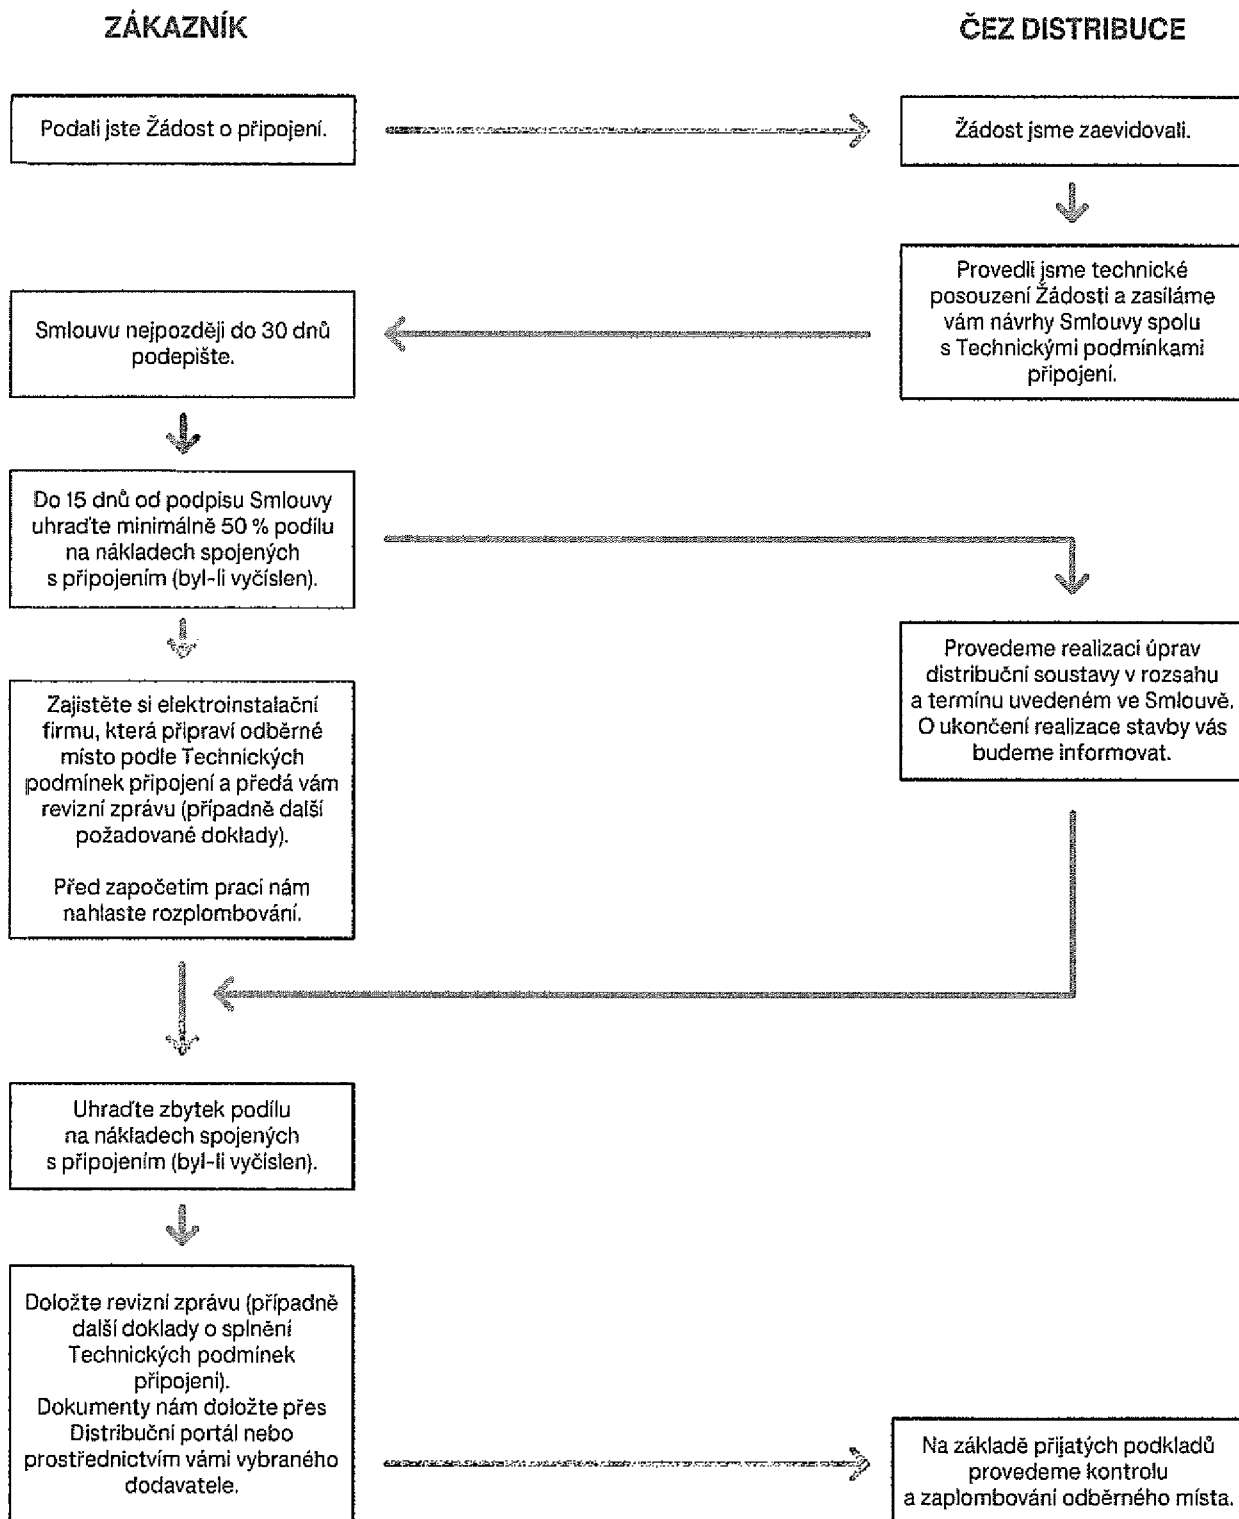



SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) ČÍSLO: 25_SOP_01_4122538805

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PDS“)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci: <https://dip.cezdistribuce.cz> | www.cezdistribuce.cz | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 8. 3. 2022 zastupuje Pavel Letáček, pozice Vedoucí oddělení Regionální péče

ŽADATEL (dále jen „Žadatel“)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV	Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130		
IČO	61222356	DIČ	
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI			
ULICE	Habrmanova	Č. P. / Č. O.	130/12 PSČ 500 02
OBEC	Hradec Králové	MÍSTNÍ ČÁST	Pražské Předměstí
ZÁPIS V OR / ŽR			
ZASTOUPENÍ	vz. Mga. Petr Fiala, ředitel		
TELEFON	E-MAIL		

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s § 50 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o připojení“).
- Předmětem Smlouvy je závazek PDS připojit zařízení Žadatele specifikované v článku II. (dále jen „Zařízení“) ke své distribuční soustavě a zajistit Žadateli rezervovaný příkon nebo i rezervovaný výkon v místě připojení a závazek Žadatele uhradit PDS paušální částku k úhradě podílu na nákladech PDS spojených s připojováním zařízení k distribuční soustavě určenou EZ a Vyhláškou o připojení (dále jen „Podíl na nákladech“). Pokud tak stanoví právní předpis, je část Podílu na nákladech v rozsahu stanoveném tímto právním předpisem nevratná (dále jen „Nevratná část podílu“).
- K připojení Zařízení k distribuční soustavě PDS má dojít na základě žádosti Žadatele o připojení zařízení k distribuční soustavě, č. 4122538805, doručené PDS dne 15. 9. 2025 (dále jen „Žádost o připojení“).
- K připojení může dojít až poté, co Žadatel zřídí/upraví Zařízení a splní všechny povinnosti nezbytné pro připojení Zařízení a splní všechny své peněžité závazky vůči PDS podle Smlouvy, a PDS splní všechny povinnosti nezbytné pro připojení Zařízení, zejména provede odpovídající úpravu své distribuční soustavy.

II. TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

- PDS a Žadatel si sjednávají tyto podmínky připojení Zařízení, včetně technických podmínek připojení (dále též jen „TPP“):
 - místo Zařízení: Habrmanova 130/12, patro: 0, 500 02 Hradec Králové
 - číslo odběrného místa: 0000797743
 - EAN:
 - pro data spotřeby 859182400700892740
 - technické podmínky připojení (dále jen „TPP“) a některé další náležitosti dle § 50 odst. 4 EZ jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy: Technické podmínky připojení č. 4122538805

III. NÁKLADY PŘIPOJENÍ A ZPŮSOB JEJICH ÚHRADY

- Žadatel je povinen zaplatit PDS Podíl na nákladech ve výši 61 600,00 Kč. Výše Podílu na nákladech byla stanovena na základě právního předpisu. Žadatel a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na nákladech není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě Smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.
- Žadatel se zavazuje zaplatit Podíl na nákladech bezhotovostně na účet PDS vedený u Komerční banky, a. s. č. 35-4544580267/0100 s použitím variabilního symbolu platby 3982538805, a to vcelku nebo ve dvou splátkách v těchto lhůtách:
 - alespoň jednu polovinu Podílu na nákladech do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy; obdržel-li PDS platbu před uzavřením Smlouvy nebo činil-li Podíl na nákladech 0,00 Kč, platí, že Žadatel splnil svou povinnost dle článku III. odst. 2) písm. a) v den uzavření Smlouvy;
 - zbývající část Podílu na nákladech do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě, kterou je PDS oprávněn učinit po dokončení projektové dokumentace pro úpravy distribuční soustavy podle článku IV. odst. 1) písm. a), nejpozději je však zbývající část Podílu na nákladech splatná do 15 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, a to i bez výzvy k úhradě. PDS se prodlužuje lhůta ke splnění závazku dle článku IV. odst. 1) o dobu běžící ode dne odeslání výzvy k úhradě zbývající části Podílu na nákladech podle předchozí věty do dne její úhrady na účet PDS.
- Po dobu, po kterou je Zákazník v prodlení se zaplacením Podílu na nákladech nebo jeho části nebo se splněním jakéhokoliv jiného peněžitého nebo nepeněžitého závazku sjednaného touto Smlouvou nebo vzniklého na základě této Smlouvy, PDS není povinen plnit povinnosti stanovené Smlouvou a neběží lhůty stanovené touto Smlouvou pro plnění povinností PDS.

IV. DALŠÍ ZÁVAZKY PODMIŇUJÍCÍ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

- 1) PDS je povinen do 15 měsíců ode dne, kdy Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit provedení úpravy distribuční soustavy v souladu s technickým řešením připojení Zařízení určeným v TPP (dale jen „Stavba PDS“), je-li PDS povinen podle EZ zřídit elektrickou přípojku, jejíž zřízení je součástí Stavby PDS,
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu PDS a získat potřebná věcná práva (typicky potřebná práva odpovídající věcnému břemeni zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitostech třetích osob), či alespoň práva k budoucímu zřízení potřebných věcných práv,
 - c) písemně oznámit Žadateli, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení Zařízení
- 2) Žadatel je povinen do 27 měsíců ode dne, kdy zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:
 - a) zajistit zřízení/úpravu Zařízení v odběrném/předávacím místě včetně provedení úprav pro připojení Zařízení v souladu s technickým řešením připojení určeným v TPP (dale jen „Stavba Žadatele“); je-li Žadatel povinen podle EZ zřídit elektrickou přípojku, jejíž zřízení je součástí Stavby Žadatele; v případě, že Stavba PDS je vyvolána Žadatelem požadovanou změnou technických parametrů stavajících již připojeného Zařízení, smí Žadatel změnu těchto technických parametrů Zařízení provést až po obdržení písemné výzvy od PDS dle odstavce 1) písm. c),
 - b) má-li být část Stavby PDS pro účely naplnění Smlouvy umístěna na nemovitosti Žadatele, je Žadatel povinen zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemeni umístit a provozovat tuto část distribuční soustavy PDS na nemovitosti Žadatele; pro splnění této povinnosti poslati, pokud bude s PDS sjednána alespoň smlouva o smlouvě budoucí o zřízení takového věcného práva,
 - c) písemně oznámit PDS, že splnil povinnosti podle písm. a) a je připraven provést připojení Zařízení; k oznámení Žadatel musí připojit písemnosti určené v TPP, v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dale jen „PPDS“) a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu, zveřejněných na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz (dale jen „Připojovací podmínky“), a
 - d) poskytnout PDS na své náklady nezbytnou součinnost a potřebné informace k naplnění účelu Smlouvy; poskytnutí součinnosti může zahrnovat například vyklizení pozemku Žadatele nebo jeho části pro Stavbu PDS, provedení potřebných terénních úprav, provedení úpravy nebo odstranění kolidujících staveb, porostů, kořenových systémů nebo jiných součástí věci; tuto součinnost je Žadatel povinen k výzvě PDS bezodkladně poskytovat kdykoliv během trvání Smlouvy.
- 3) lhůty podle odstavce 1) a 2) nezačnou běžet dříve než ode dne uzavření Smlouvy.
- 4) Stavbu PDS nelze pro účely Smlouvy provést, jestliže:
 - a) vlastník nemovitosti odmítne zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemeni zřídit a provozovat na nemovitosti Stavbu PDS; to platí i v případě, že vlastník nemovitosti je neznámého pobytu nebo sídla nebo není znám nebo určen,
 - b) osoba, jejíž souhlas se podle stavebních předpisů vyžaduje ke zřízení Stavby PDS, odmítla tento souhlas vydat, nebo je při udělování souhlasu nečinná,
 - c) nezávisle na vůli PDS vznikla jiná překážka při zajišťování veřejnoprávních nebo soukromoprávních souhlasů a oprávnění, například nepřiměřená délka správního řízení, přerušení řízení z důvodu mimo vůli PDS, odmítnutí nebo zamítnutí udělení kladného stanoviska či souhlasu správním orgánem nebo třetí osobou, či nulnost vedení přezkumného správního nebo soudního řízení ve věci uplatněných žádostí,
 - d) vznikla technická, přírodní, klimatická nebo jiná překážka, kterou PDS nemohl rozumně předvídat v okamžiku předložení návrhu na uzavření Smlouvy, nebo
 - e) jiné okolnosti, z nichž PDS zřejmě vycházel při vzniku závazku podle odstavce 1) písm. a) a b), se do té míry změnil, že nelze na PDS rozumně požadovat, aby Stavbu PDS provedl, případně Žadatel neposkytne PDS nezbytně potřebnou součinnost.
- 5) Pokud PDS zjistí existenci překážky podle odstavce 4) tohoto článku, oznámí tuto skutečnost Žadateli a zároveň písemně stanoví lhůtu přiměřenou povaze této překážky, o kterou se shodně prodlouží lhůty pro splnění povinností PDS a Žadatele nezbytných pro realizaci Stavby PDS. Pokud si existence překážky vyžaduje změnu dalších podmínek Smlouvy (zejména TPP), předloží PDS Žadateli návrh dodatku ke Smlouvě, kterým bude Smlouva změněna způsobem přiměřeným povaze překážky podle odstavce 4) tohoto článku.
- 6) Pokud Žadatel kdykoliv před uplynutím termínu dle odstavce 2) požádá o prodloužení lhůty pro splnění jeho povinností nezbytných pro realizaci Stavby Žadatele a doloží zároveň PDS, že nezávisle na jeho vůli vznikla překážka, která mu objektivně brání ve splnění těchto jeho povinností, mohou smluvní strany s přihlednutím ke konkrétním okolnostem uzavřít písemný dodatek, kterým přiměřeně prodlouží příslušné lhůty stanovené Smlouvou. K prodloužení lhůt stanovených Smlouvou může dojít i tak, že PDS na žádost Žadatele dle věty první Žadatel písemně sdělí, že zcela nebo zčásti akceptuje žádost o prodloužení lhůty dle odstavce 2); tímto sdělením se take o stejnou dobu automaticky prodlouží i lhůta dle odstavce 1)
- 7) Je-li to pro splnění povinností podle odstavce 1) nebo 2) nutné, smluvní strany si poskytnou potřebnou součinnost, zejména co do stavební nebo montážní připravenosti nebo k získání rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního úřadu. Smluvní strany se navzájem v potřebném obsahu a rozsahu informují o plnění svých povinností a o skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění jejich povinností a koordinaci Stavby PDS a Stavby Žadatele. Žadatel je povinen k výzvě PDS bez zbytečného odkladu poskytnout PDS podrobnou informaci o stavu plnění povinností podle odstavce 2) a jednáních, která podnikl ke splnění těchto povinností

V. DODATEČNÁ ZMĚNA PODMÍNEK PŘIPOJENÍ

- 1) Žadatel může požádat PDS o změnu podmínek připojení, pokud Zařízení nebylo připojeno k distribuční soustavě podle Smlouvy. Žádost o změnu bude posouzena obdobně jako žádost o připojení. PDS po dobu potřebnou k vyřízení žádosti a po dobu potřebnou pro sjednání dodatku ke Smlouvě obsahujícího řešení požadované změny připojení není povinen plnit povinnosti stanovené Smlouvou; lhůty stanovené Smlouvou pro plnění povinností PDS po tuto dobu neběží. Sjednaný termín připojení se však mění teprve uzavřením dodatku ke Smlouvě. Tím není vyloučena možnost sjednání nové smlouvy o připojení, kterou bude Smlouva nahrazena.
- 2) Žadatel bere na vědomí, že požadavek dle odstavce 1) tohoto článku může vyvolat vznik márně vynaložených nákladů, a zavazuje se zaplatit PDS tyto márně vynaložené náklady v plné výši. Márně vynaloženými náklady se pro účely tohoto článku rozumí ty náklady, které PDS účelně vynaložil v souvislosti se zamyšleným připojením Zařízení do doby změny způsobu připojení dodatečně vyžádané Žadatelem vyvolané žádostí podle odstavce 1) tohoto článku, u nichž, s ohledem na tuto dodatečnou žádost Žadatele o změnu, vyšlo najevo, že byly v souvislosti se zajišťováním připojení Zařízení vynaloženy márně, zejména případně náklady vynaložené na provedení a odstranění původního technického řešení. Žadatel tyto márně vynaložené náklady (a vedle toho i příslušnou DPH, je-li plnění předmětem této daně) zaplatí nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě k úhradě náhrady márně vynaložených nákladů, lhůta ke splnění této povinnosti nebude kratší



3) Indikativní informace o kapacitě distribuční soustavy, případně další informace týkající se dostupné kapacity v rozsahu vyžadovaném právními předpisy, jsou uveřejňovány na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel bere na vědomí, že PDS jej nebude individuálně informovat o změnách kapacity distribuční soustavy, resp. její části, k níž má být Zařízení připojeno.

- 1) Zařízení bude připojeno k distribuční soustavě nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy:
 - a) Žadatel splnil podmínky podle článku IV. odst. 2) písm. a) – c), včetně splnění požadavků stanovených Připojovacími podmínkami a PPDS,
 - b) splnil peněžité závazky podle článku III. odst. 2) v plné výši, a
 - c) PDS oznámil podle článku IV. odst. 1) písm. c), že je připraven provést připojení Zařízení.
- 2) Služba distribuční soustavy bude poskytována za podmínek stanovených příslušným právním předpisem na základě smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

- 1) Žadatel prohlašuje, že je oprávněným uživatelem Zařízení, jakožto prostřednictvím je Zařízení připojeno k distribuční soustavě, a zavazuje se zajistit, že bude jejích oprávněným uživatelem po celou dobu trvání Smlouvy. Žadatel dále prohlašuje, že je na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, oprávněn užívat nemovitost, na které má být Zařízení zhotoveno, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření Smlouvy, a je-li sám vlastníkem dotčené nemovitosti, souhlasí s využitím jeho nemovitosti. Žadatel se zavazuje zajistit trvání oprávnění k užívání a souhlasu vlastníka dotčené nemovitosti podle předchozí věty po celou dobu trvání Smlouvy. Je-li kterékoliv prohlášení Žadatele ve Smlouvě nepravdivé, neúplné nebo zavádějící nebo kdykoliv za trvání Smlouvy přestane odpovídat skutečnosti, a PDS písemně oznámí tuto skutečnost Žadateli, po dobu, než Žadatel uvede právní stav do souladu s jeho prohlášením. PDS neběží lhůty ke splnění povinnosti podle Smlouvy. Neučiní-li tak Žadatel ani do dvou měsíců ode dne, kdy mu PDS doručil oznámení, je PDS oprávněn od Smlouvy odstoupit; odstoupením se Smlouva a závazky smluvních stran z ní ruší s účinky do budoucna. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení článku VIII. odst. 6) – 8), která se pro vypořádání vzájemných nároků použijí obdobně.
- 2) Žadatel se zavazuje, že:
 - a) Zařízení bude po celou dobu připojení provozováno v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou, včetně PPDS a Připojovacích podmínek, a bude udržováno ve stavu souladném s těmito předpisy;
 - b) předloží na výzvu PDS v příměří lhůtě stanovené PDS zprávu o revizi Zařízení dokládající vyhovující stav Zařízení, souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k připojení Zařízení k distribuční soustavě;
 - c) upraví odběrné/předávací místo pro instalaci měřicího zařízení a v tomto stavu jej bude udržovat a umožní PDS a osobám pověřeným ze strany PDS přístup k měřicímu zařízení PDS, a to včetně těch částí, kterými prochází neměřená elektřina k měřicímu zařízení, za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení, a umožní bez zbytečného odkladu na základě výzvy PDS fyzickou kontrolu Zařízení, včetně měřicího zařízení ve vlastnictví Žadatele;
 - d) provede opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny a nepřispěje ke zhoršení této kvality (zvláště prostřednictvím flickru, nesymetrie, harmonických proudů, útlumu signálu HDO, dynamických rázů, nedovolených poklesů napětí při rozběhu) a vybaví Zařízení dostupnými technologickými prostředky k omezení uvedených vlivů;
 - e) k odběru elektřiny bude používat zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek;
 - f) nahradí PDS náklady spojené s obnovením dodávky elektřiny, jestliže k omezení nebo přerušení dodávky elektřiny došlo z důvodu na straně Žadatele a právní předpis nestanoví jinak;
- 3) Žadatel se zavazuje oznámit PDS bez zbytečného odkladu změnu svých údajů (včetně kontaktních) uvedených v záhlaví Smlouvy.
- 4) PDS je povinen:
 - a) připojit Zařízení a zajistit Žadateli dohodnutý rezervovaný výkon a rezervovaný příkon a po připojení Zařízení poskytnout Žadateli službu distribuční soustavy na základě samostatně uzavřené smlouvy za předpokladu, že Žadatel má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření Smlouvy, v případě, že není jejím vlastníkem, a splnil podmínky stanovené Smlouvou;
 - b) bez zbytečného odkladu po připojení Zařízení a po uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy do odběrného/předávacího místa, nestanoví-li právní předpis jinou lhůtu, zajistit instalaci vlastního měřicího zařízení a toto zařízení udržovat a pravidelně ověřovat správnost měření;
 - c) informovat Žadatele o chystané výměně měřicího zařízení s uvedením důvodu a po provedení výměny jej informovat o výměně a o stavu elektroměru před a po výměně zanecháním písemné zprávy v odběrném/předávacím místě, případně elektronicky prostřednictvím elektronického komunikačního prostředí dostupného na internetové adrese <https://dip.cezdistribuce.cz/> (dále jen „DIP“) nebo e-mailu; a
 - d) obnovit za podmínek stanovených v EZ omezenou nebo přerušenou dodávku elektřiny z/do odběrného/předávacího místa
- 5) PDS je oprávněn v nezbytném rozsahu omezit nebo přerušit dodávku elektřiny Žadateli v případech stanovených v EZ nebo v jiném právním předpise; je-li v odběrném místě připojena výroba elektřiny, je PDS oprávněn tak učinit rovněž v případě, kdy podle EZ nebo jiného právního předpisu změní nebo přeruší dodávku elektřiny z této výroby elektřiny.
- 6) Žadatel bere na vědomí, že všechny případné požadavky vůči PDS na poskytnutí peněžitého plnění v souvislosti se Smlouvou je třeba uplatnit písemnou žádostí obsaženou na předepsaném formuláři PDS, který je dostupný na internetové adrese www.cezdistribuce.cz. Pokud Žadatel požaduje poskytnutí peněžitého plnění přesahujícího částku 150 000 Kč, musí být podpis Žadatele na žádosti úředně ověřen nebo opatřen ověřením podpisu s účinky srovnatelnými s úředním ověřením podpisu. PDS může v jednotlivých případech požadavek na úřední ověření podpisu podle předchozí věty nahradit jiným PDS zvoleným požadavkem na identifikaci Žadatele při elektronickém podání žádosti o poskytnutí plnění.
- 7) Podpis PDS na písemnostech může být nahrazen mechanickými prostředky.

Otočte prosím

ZA ŽADATELE

Základní umělecká škola Habrmanova 130

vz. Mgr. Petr Fiala
ředitel

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a.s.

Pavel Letacek
Vedoucí oddělení Regionální péče

25. 9. 2025
v Plzni

DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO PODPIS

**PŘÍLOHA č. 1 KE SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ č.
25_SOP_01_4122538805****Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122538805****1. Specifikace zařízení: odběrné zařízení**

- umístění zařízení: Habrmanova 130/12, patro: 0, 500 02 Hradec Králové
- číslo odběrného místa: 0000797743
- EAN: 859182400700892740

2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení (počet fází): 3
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 160,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

3. Připojované elektrické spotřebiče

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ohřev TUV - akumulací	2,000	0,000	0,000
Klimatizace	0,000	21,300	21,300
Ostatní spotřebiče	0,000	49,800	49,800
Osvětlení	0,000	15,600	15,600

4. Měřicí zařízení

- umístění měřicího zařízení: chodba
- přístupnost měřicího zařízení: nepřístupné
- typ měření: instalován bude alespoň typ měření v souladu s platnými právními předpisy
- převod měřících transformátorů proudu: 150/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Žadatel
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako převodové měření. Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží 5 VA a vzdálenost mezi MTP a elektroměrem do 5m včetně (celá smyčka max. 10 m). Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor (certifikát) pro použití v ČR a musí být ověřeny a provozovány v souladu s právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb. a prováděcí předpisy k němu), zejména musí být ověřeny Českým metrologickým institutem nebo autorizovaným metrologickým střediskem. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napětového obvodu. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s vyhláškou č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn v platném znění, které je zveřejněno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

5. Místo připojení zařízení

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová č.130B
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

6. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

Navýšení HJ (na 3x160A) je podmíněno úpravou DS. Z ROnn DTS HK_1058 Hradec Králové-HK-2 VSEHRDOVA nové napájecí kabelové vedení nn AYKY 4x240 zaústěno do HDS č.130B (nutná náhrada). Související požadavek 8120102741 - přeložka knn. Případná nutná koordinace.

7. Upřesnění některých závazků Zadatele podmiňujících připojení zařízení

Žadatel se zavazuje splnit následující závazky:

Žadatel si k změně rezervovaného příkonu zajistí výměnu hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči

Elektroměrový rozvaděč a přívodní vedení musí odpovídat rezervovanému příkonu a splňovat Přípojovací podmínky NN ČEZ Distribuce, a.s

Odběr bude připojen ze stávajícího napájecího bodu ČEZ Distribuce

8. Další podmínky připojení

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Přípojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doklady pro připojení

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uvažovaného do provozu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.