

**Sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o.
a YUCON CZ, s.r.o.**

Společníci:

VW WACHAL a.s., IČ 25567225

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž,

Gardenline s.r.o., IČ 27263827

Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice,

YUCON CZ, s.r.o., IČ 29184771

Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

IČ: 00025429

Vaše značka:

Naše značka/číslo jednací :

Ze dne 28.5.2025

Vyřizuje: Dolejš Josef, vedoucí projektu, tel. [REDACTED]


**Příloha průvodního dopisu: Vyjádření zhotovitele k Variaci č.012 – DIO – příprava trasy VN
(VAR012)**

Vážení,

V návaznosti na probíhající projednávání Variace č.012 si dovoluujeme předložit naše vyjádření k situaci týkající se přípravy trasy VN, konkrétně k navýšení jeho rozsahu oproti zadávací dokumentaci, která byla podkladem pro výběr zhotovitele.

Při oceňování zakázky jsme vycházeli ze zadávací projektové dokumentace. Na základě upřesnění trasy vedení dle výrobní dokumentace, provedené koordinace za účelem zjištění stavu inženýrských sítí (IS), obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a interních jednání mezi společnostmi ČEZ a zhotovitelem stavby, došlo k úpravě trasy vedení. Tyto úpravy byly provedeny s cílem zajistit dodržení požadovaných odstupových vzdáleností stanovených správcí sítí a vyhovění jejich požadavkům z vyjádření a norem.

Zápis ve SD:

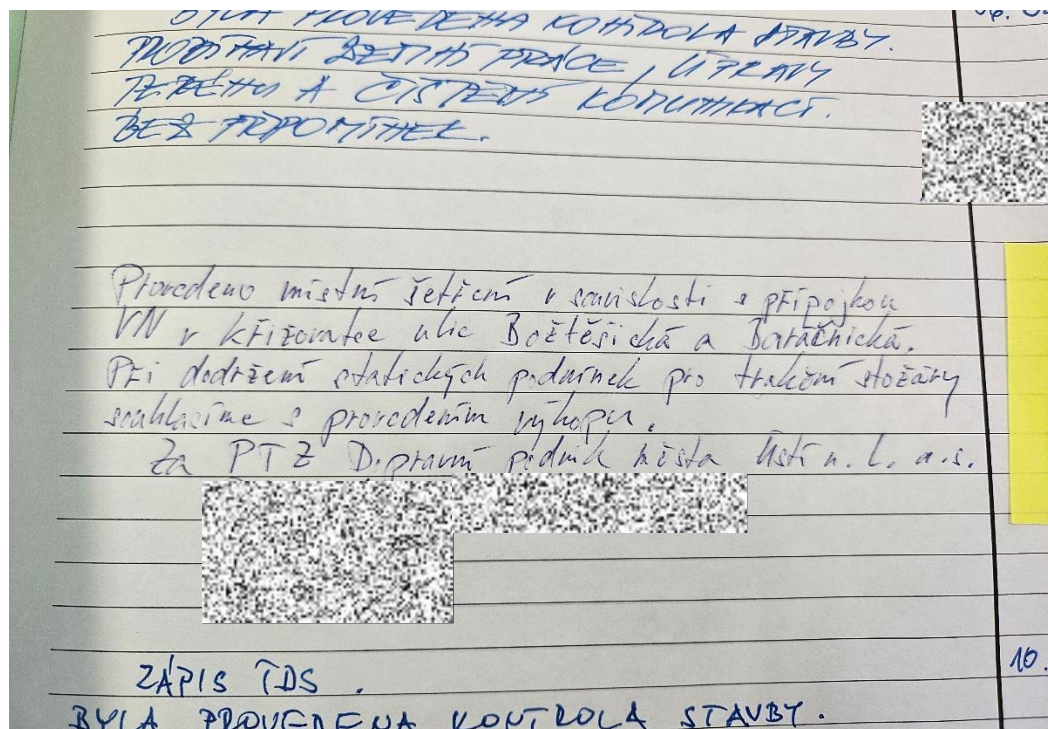

BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY.
PROVEDENÍ BEZITNÍ PRÁCE / ÚPRAVY
TRASY A OČISTY KONTAKTACE.
BEZ PRŮMĚRŮ.

Provedeno místní šetření v souvislosti s přípravou
VN v křižovatce ulic Božetěvická a Borohovická.
Při dodržení statických podmínek pro trakční stožárny
souladné s provedením výkopu.
za PTZ D. prav. podnik hosta Ústí n. L. a.s.

ZÁPIS TDS.
BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY.

26.2.2025

26.2.2025

- 26.2.2025

26.2.2025

26.2.2025

25, 3. 2025

25, 3. 2025

25.3.2021

25.3.2021

25.3.2021

JA ÚSTÍ N. LABEM

Denní záznamy stavby:

List č.

05416

Datum:

24. 04. 2025

Zápis TDS.

Provedena kontrola uvnitř pod napětí nové trafostanice 600kV pro areál justice. Trafostanice zapnutá a trafostanice napájeny. Ke zprovoznění nemám připomínky.

MPR

ZÁPIS TDC

28. 04. 2025

PROVEDENA KONTROLA STAVBY - PŘÍPRAVA PRO PODKLADNÍ BETONT V ČÁSTI B1 A B2+. (USEK S 2000-S2000) KONTROLA ROZVODŮ LEŽATEL KANALIZACE - ZKOUŠKA TĚSNOSTI, V B1 VČETNĚ SÁSTPŮ. BEZ PŘÍPOMÍNEK.

ZÁPIS ZHODOVATELE:

DAŘS PROBLEMA VSDPAT PROHLÍDKA NA TRAFOSTANICI P. TOTJEV ZA

ČEZ ESL

BILO ZOBRAZOVANO, ŽE PROHLÍDKA PROBLEMA → V POŘEDÍ 2 DOPLNĚNÍM INFORMACÍM ČEZ

MPR

Zahájení práce na napájecím traktu uvnitř VN trafostanice 600kV do nové trafostanice. Provedena kontrola na napětí. Bývalá "přes" práce na odstraňování VN kabelů. Vyprázdněno ČEZ. Zároveň bez připomínek.

Zápis TDS

27. 3. 2025

Provedena napájecí VN kabelů mezi stanicemi "na přele" a novou trafostanicí pro justiční areál. Práce skončí až po dle odpoledne. Počítán pracovní příjez. Nemám připomínky.

Provedena kontrola zděná a uložení LV do provizorní DTS justiční palác. Lež se zprovozní. Le ČEZ Distribuce a.s. montážní. MP

ZÁPIS TDS.

28. 3. 2025

PROVEDENÁ KONTROLA STAVBY. PROHLÍDKA ZEMNÍ TRAKCE PODKLADNÍ BETONY, PRÁCE NA ODSTRANĚNÍ PRÁCE.

Denní záznamy stavby:

List č.

05414

Datum:

Zápis TDS

Předána kontrola integrity uzemnění a VN kabelů. Bez připomínek.
Revizní technik dodavatele elektro provedl měření zemnicího odporu uzemnění transformátoru. Odpor pod 0,1 Ω , což je v pořádku.
Ověřením dodaných výchozích zemnicích spojů.



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ VÝSTUŽE.

JNEŠTÍHO DNE BYLA PŘEDána VÝSTUŽ DNE
VÝTAHOVÝCH ČÁCHET V POLICÍ:

1. XI-XII / ~~g~~ r-s; DV2 - c. 410-04; POL. 82-98.
 2. XXI / p DV1 - c. 408-03; POL. 31-51; POL. 59-62.
 3. 13-14 / r-s; DV7 c. výkr. 410-04; POL. 98-106.
- VÝSTUŽ BYLA KONTROLOVANA DLE V.C. 603; VIZ. VÝŠE

10.4.2025

Zhotovitel tímto upozorňuje, že k těmto změnám dochází mimo rámec původní projektové dokumentace.

Za sdružení VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o., dne 25.4.2025

.....

Josef Dolejš

vedoucí projektu, VW WACHAL a.s.