

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Budova „C“ – 3. NP.

2) Druh provozované činnosti:

Ve 3. NP budovy „C“ jsou dílny měření a regulace, strojovna VZT a šatny pro zaměstnance se sociálním zařízením.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením 3. NP budovy „C“ – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona o PO.




Reditel a.s.

Vypracoval dne: 12. 9. 2023 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, odst. 1 zákona o PO.



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro 3. NP budovy „C“ – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno
Provozovna – areál BVV Brno
Výstaviště 1, 647 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno.
Provozovna v areálu BVV Brno, Výstaviště 1, 647 00 Brno – zařízení ke sběru a výkupu odpadů – provozní budova.

2) Druh provozované činnosti:

V provozní budově jsou kanceláře provozovny, šatny mužů a žen, sklad náhradních dílů pro vozidla a úklidové stroje, jednotlivá garáž pro traktor, nakladač MERLO a dále je zde dílna na drobné opravy vozidel a strojů. V provozu je uložen motorový a hydraulický olej pro potřebu provozovny v množství do 250 l.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením provozovny v areálu BVV Brno, Výstaviště 1, 647 00 Brno – zařízení ke sběru a výkupu odpadů – provozní budova - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona o PO.



Vypracoval dne: 28. 5. 2019 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro provozovny v areálu BVV Brno, Výstaviště 1, 647 00 Brno – zařízení ke sběru a výkupu odpadů – provozní budova - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Dílna strojní údržby – 1. NP.

2) Druh provozované činnosti:

Dílna navazuje na odškvárování a kotelnu, tvoří samostatný požární úsek a provádí se zde údržba a opravy strojního zařízení, je zde používána jedna svařovací souprava, která představuje 1 láhev acetylenu o obsahu 40 l a jednu láhev kyslíku o obsahu 40 l.

3) Údaje o provozované činnosti:

Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

Tuto činnost nelze zařadit do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. j) zákona, tzn. kde nejsou běžné podmínky pro zásah, protože vstup nebo činnost jednotky PO neznámá ohrožení zdraví a života hasičů, protože na toto nebezpečí je upozorněno výstražnými tabulkami.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením dílny strojní údržby, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.

Ing. P. [REDACTED]

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [REDACTED]



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro dílnu strojní údržby. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Elektrická rozvodna NN v objektu kotelny – 2. NP.

2) Druh provozované činnosti:

Elektrická rozvodna zajišťuje rozvod elektrického proudu do provozů společnosti.

3) Údaje o provozované činnosti:

Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:


bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

Vstup do tohoto prostoru neznamena ohrožení života nebo zdraví hasičských jednotek, protože na toto nebezpečí je upozorněno výstražnými tabulkami. Z tohoto důvodu není třeba tuto činnost zařadit do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. j) zákona o PO, tzn. do činností kde nejsou běžné podmínky pro zásah hasičských jednotek v návaznosti na ustanovení § 18, vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.


4) Prohlášení právnické osoby:


Souhlasím se zařazením elektrické rozvodny NN, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.



Ing. Karel Peroutka
ředitel a.s.

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr.  



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro elektrickou rozvodnu NN, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Elektrická rozvodna VN v objektu kotelny – 3. NP.

2) Druh provozované činnosti:

Elektrická rozvodna zajišťuje rozvod elektrického proudu do provozů společnosti.

3) Údaje o provozované činnosti:

Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

Vstup do tohoto prostoru neznámá ohrožení života nebo zdraví hasičských jednotek, protože na toto nebezpečí je upozorněno výstražnými tabulkami. Z tohoto důvodu není třeba tuto činnost zařadit do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. j) zákona o PO, tzn. do činností kde nejsou běžné podmínky pro zásah hasičských jednotek v návaznosti na ustanovení § 18, vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.


4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením elektrické rozvodny VN, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.


Ing. Karel Hrbáček
ředitel a.s.

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr.  



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro elektrickou rozvodnu VN. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Elektroúdržba – 2. NP.

2) Druh provozované činnosti:

Elektroúdržba stavebně navazuje na kotelnu a odškvárování, tvoří samostatný požární úsek.
Provádí se zde údržba elektro zařízení.

3) Údaje o provozované činnosti:

Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.


4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením elektroúdržby, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.


Ing. Karel Peroutka
ředitel a.s.

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. 



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro sociální a správní budovu, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2. 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Objekt garáží – levá strana.

2) Druh provozované činnosti:

V objektu je 12 parkovacích míst pro speciální svozová vozidla společnosti.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením objektu garáží – levá strana, SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona o PO.



Vypracoval dne: 19. 9. 2016 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro objekt garáží – levá strana, SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Objekt garáží – pravá strana.

2) Druh provozované činnosti:

V objektu je 11 parkovacích míst pro speciální svozová vozidla společnosti. Dvanáctý vjezd je využíván jako myčka vozidel.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením objektu garáží – pravá strana, SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona o PO.

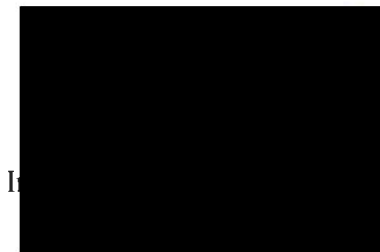

Vypracoval dne: 19. 9. 2016 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro objekt garáží – pravá strana, SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Chemická úprava vody.

2) Druh provozované činnosti:

V úpravně se provádí chemická úprava vody pro provoz kotle pomocí průmyslové soli, katechových filtrů a kyseliny chlorovodíkové.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí


podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.


4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením chemické úpravy vody, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.

Ing. 

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. 



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro chemickou úpravu vody, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
II. stupeň čištění.

2) Druh provozované činnosti:

Jedná se o zařízení, kde se chemickou cestou čistí kouřové plyny za pomoci vápenného mléka, aktivního uhlí a textilních filtrů.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.


4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením II. stupně čistění, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.



Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro II. stupeň čistění. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Kabelová rozvodna v objektu kotelny – 1. PP.

2) Druh provozované činnosti:

Z kabelové rozvodny je zajišťován rozvod elektrického proudu po kabelech.

3) Údaje o provozované činnosti:

Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

Vstup do tohoto prostoru neznámá ohrožení života nebo zdraví hasičských jednotek, protože na toto nebezpečí je upozorněno výstražnými tabulkami. Z tohoto důvodu není třeba tuto činnost zařadit do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. j) zákona o PO, tzn. do činností kde nejsou běžné podmínky pro zásah hasičských jednotek v návaznosti na ustanovení § 18, vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

4) Prohlášení právnické osoby:


Souhlasím se zařazením kabelové rozvodny, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.

Ing.



Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro kabelovou rozvodnu. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Kotelna.

2) Druh provozované činnosti:

Kotelna slouží ke spalování odpadu a výrobě tepla pro domácnosti. Spalování se provádí ve 3 kotlích.

3) Údaje o provozované činnosti:

Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením kotelny, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.

In

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro kotelnu, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno
Provozovna Černovická 15, Brno
Sběrné středisko odpadů

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Provozovna Brno, Sběrné středisko odpadů, Černovická 15 – objekt šaten.

2) Druh provozované činnosti:

Objekt šaten má 4 nadzemní podlaží. V 1. NP je plynová kotelna s výkonem kotel 300 kW a šatny pro zaměstnance se sociálním zázemím. Ve 2. až 4. NP jsou šatny pro zaměstnance se sociálním zázemím. Ve 3. a 4. NP jsou kromě šaten také kanceláře.
V žádném prostoru se nemůže sejít 200 a více osob.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením objektu šaten, provozovna Černovická 15, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona o PO.



Vypracoval dne: 12. 9. 2023 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, [redacted] o PO.

Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro objekt šaten, provozovna Černovická 15, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Odškvárování.

2) Druh provozované činnosti:

V provozu žhavá škvára prochází mokřým vynašečem škváry do zásobníku a odváží se. V bezprostřední blízkosti žhavé škváry se nevyskytují žádné jiné hořlavé materiály. V konečné fázi se jedná o nehořlavý materiál.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.


4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením odškvárování, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.

Ing. 

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. 



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro odškvárování, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Solidifikace.

2) Druh provozované činnosti:

Jedná se o zařízení, kde se popílek ze spalín míchá s konečným produktem čištění, dále se míchá s vodou a cementem a vyváží se na skládku.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením solidifikace, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.



Ing. Karel Peroutka
ředitel a.s.

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr  



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro solidifikace, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Sociální a správní budova.

2) Druh provozované činnosti:

Sociální a správní budova má 4 nadzemní podlaží a je zde zřízena chráněná úniková cesta. V 1. NP je vrátnice, kantýna a jídelna, ve 2. NP jsou kanceláře ředitelství a ve 3. NP je sociální zařízení.

3) Údaje o provozované činnosti:

Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:


Souhlasím se zařazením sociální a správní budovy, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona.

Ing.

ředitel a.s.

Vypracoval dne: 10. 12. 2002 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro sociální a správní budovu. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Budova „B“ – administrativně správní budova.

2) Druh provozované činnosti:

Administrativně správní budova má 4 nadzemní podlaží.

V 1. NP je strojovna výtahu, sklady pracovních oděvů, čisticích a mycích prostředků, kancelářských potřeb, společné prostory a sociální zařízení.

Ve 2. až 4. NP jsou administrativní prostory a sociální zázemí.

V budově je zřízena chráněná úniková cesta. Budova je propojena s budovou „C“.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením administrativně správní budovy „B“ – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona o PO.



Vypracoval dne: 12. 9. 2023 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, [redacted] o PO.

Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro administrativně správní budovu „B“ – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno
Provozovna Černovická 15, Brno
Sběrné středisko odpadů

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Provozovna Brno, Sběrné středisko odpadů, Černovická 15 – administrativní budova.

2) Druh provozované činnosti:

Administrativní budova má 3 nadzemní podlaží, ve všech podlažích jsou kancelářské prostory, zasedací místnosti, kuchyňky a sociální zařízení.
V žádném prostoru se nemůže sejít 200 a více osob.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením administrativní budovy, provozovna Černovická 15, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona o PO.




Kediter a.s.

Vypracoval dne: 12. 9. 2023 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK

Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, odst. 1 zákona o PO.



Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro administrativní budovu, provozovna Černovická 15, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno.
Sběrné středisko odpadů -

2) Druh provozované činnosti:

Sběrné středisko odpadů je určeno ke sběru různého domovního odpadu. Na středisku je zázemí pro obsluhu – UNIMO buňka, ve které je plynový spotřebič a 2 láhve propan butanu. Odpad je uložen v kontejnerech, jeho maximální množství je – u pevných látek 900 kg, u kapalných 240 l.

3) Údaje o provozované činnosti:


Vzhledem k tomu, že tuto činnost nelze zařadit do žádné kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3, zařazuje se tato činnost do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

4) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se zařazením Sběrného střediska odpadů -, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) zákona o PO.

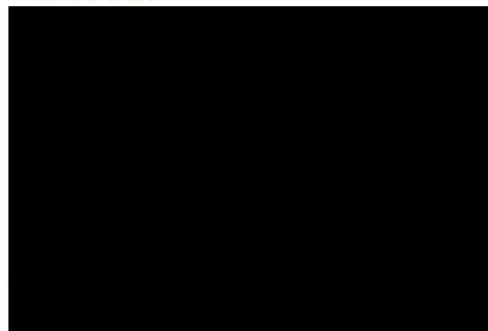

Vypracoval dne: 18. 2. 2013 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]

Kategorizace činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro Sběrné středisko odpadů -, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno a platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Budova „C“ – 1. NP - sklady.

2) Druh provozované činnosti:

Budova „C“ má 3 nadzemní podlaží.

V 1. NP jsou sklady pro skladování:

močovina 24 tun, chemikálie, reklamní materiály, osobní pneumatiky 25 ks, nákladní pneumatiky 25 ks, papír 1 200 kg, aktivní uhlí 25 tun, kyselina citronová 1 300 kg, elektrické kabely 2 tuny.

3) Údaje o provozované činnosti:

Jedná se o prostor, kde se vyskytují v jednom prostoru nebezpečné látky a nahodilé požární zatížení je, podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, 120 kg/m² a větší.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:


Budova „C“, 1. NP se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), § 4, odst. 2, písm. e) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím,

Rozhodnutí o zařazení do této kategorie bylo provedeno s ohledem na ustanovení vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2, položka 6.4.2 – příruční sklad pneumatik - nahodilé požární zatížení 180 kg/m².

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro budovu „C“ 1. NP – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. e) zákona o PO.



Vypracoval v Kuřimi dne : 12. 9. 2023

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 1 [redacted] zákona o PO.

Kategorizace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je platná pro budovu „C“ 1. NP – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Budova „C“ – 2. NP - archiv.

2) Druh provozované činnosti:

Ve 2. NP budovy „C“ je archiv, kde jsou ukládány doklady o činnosti společnosti.

3) Údaje o provozované činnosti:

Archiv tvoří samostatný požární úsek v rámci budovy „C“, z tohoto důvodu je prováděno samostatné začlenění do kategorie činností.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:


Archiv ve 2. NP budovy „C“ se podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. e) zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím.

Rozhodnutí o zařazení do této kategorie bylo dále provedeno s ohledem na ustanovení vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2, položka 2.5 – Archivy - nahodilé požární zatížení 120 kg/m².

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro archiv ve 2. NP budovy „C“ – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. e) zákona o PO.




Vypracoval v Kuřimi dne : 12. 9. 2023

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK

Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, odst. 1 zákona o PO.



Kategorizace činností je platná pro archiv ve 2. NP budovy „C“ – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 Brno do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Zásobník odpadu.

2) Druh provozované činnosti:

V zásobníku se shromažďuje odpad z popelnic, včetně hořlavého. Kapacita zásobníku je 5 000 t. Do zásobníku jsou přijímány k energetickému vyžití následující odpady:

Odpady ze zemědělství zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin:

odpad rostlinných pletiv

odpadní plasty

odpady z lesnictví

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – 3 x.

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky:

odpadní kůra a korek

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,

odpadní kůra a dřevo,

mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky,

odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci.

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu:

odpadní kličovka a štipenka,

odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer),

odpady z nezpracovaných textilních vláken,

odpady ze zpracovaných textilních vláken.

Odpady z organických chemických procesů:

odpady jinak blíže neurčené-pouze plastové obaly znečištěné potravinářskými oleji,
plastový odpad.

Odpady z fotografického průmyslu:

fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra,

fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra.

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů:
plastové hobliny a třísky.

Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené:

papírové a lepenkové obaly,
plastové obaly,
dřevěné obaly,
kompozitní obaly,
směsné obaly,
textilní obaly,
absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy.

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené:

plasty,
odpady jinak blíže neurčené (pouze papír a textil z autovraků),
organické odpady.

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst):

dřevo,
plasty,
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (pouze železniční pražce).

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí):

odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (pouze pleny a plenkové kalhotky),
odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny).

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely:

shrabky z česlí (max. vlhkost 32%),
papír a lepenka,
plasty a kaučuk,
dřevo obsahující nebezpečné látky,
dřevo,
textil,
spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu),
jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu,

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně složek z odděleného sběru:

papír a lepenka,
oděvy,

textilní materiály,
dřevo obsahující nebezpečné látky,
dřevo,
plasty,
biologicky rozložitelný odpad,
směsný komunální odpad,
odpad z tržišť,
uliční smetky,
objemný odpad,
komunální odpady jinak blíže neurčené - pouze podobné živnostenské průmyslové odpady a
odpady z úřadů.

3) Údaje o provozované činnosti:

Jedná se o prostor, kde se vyskytují v jednom prostoru nebezpečné látky a nahodilé požární zatížení je, podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, 120 kg/m² a větší.


4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:

Zásobník odpadu se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. e) a j) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro zásobník odpadu – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. e) a j) zákona o PO.



Kontaktní a.s.

Vypracoval dne: 12. 9. 2023 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK

Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, [redacted] PO.

Kategorizace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je platná pro zásobník odpadu – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno
Provozovna – areál BVV Brno
Výstaviště 1, 647 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno.
Provozovna v areálu BVV Brno, Výstaviště 1, 647 00 Brno – zařízení ke sběru a výkupu odpadů – skladová hala.

2) Druh provozované činnosti:

Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů, třídění odpadů za účelem materiálového využití a usnadnění další manipulace s odpadem a dočasnému shromažďování odpadů před jejich předáním k využití nebo odstranění. Jedná se o soubor objektů a ploch v rámci areálu BVV, které jsou určeny k bezpečnému soustředění přijatého odpadu. Odpady jsou do zařízení přijímány pouze od právnických osob.

Odpady jsou skladovány volně ložené v jednopodlažní skladové hale.

Jedná se o skladování odpadů, uvedených v Provozním řádu z ledna 2019, schválen Rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č.j. JMK 40078/2019 ze dne 13. 03. 2019 s platností do 31. 03. 2024.

Vzhledem k tomu, že není možné určit třídu nebezpečnosti podle ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, je třeba veškeré skladované odpady na bázi hořlavých kapalin považovat za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti.

3) Údaje o provozované činnosti:

Skladování se provádí volně na ploše skladové haly nebo v kontejnerech.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:

Skladová hala se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. a) zařazuje do kategorie činností


se zvýšeným požárním nebezpečím.

Toto rozhodnutí bylo dále provedeno s ohledem na to, že ve skladové hale jsou skladovány látky, které splňují kritéria tříd a kategorie nebezpečnosti 2.7 – hořlavé tuhé látky a 2.6 –

hořlavé kapaliny, stanovené v Příloze I. nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění – CLP.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro provozovnu v areálu BVV Brno, Výstaviště 1, 647 00 Brno – zařízení ke sběru a výkupu odpadů – skladová hala - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a) zákona o PO.



Vypracoval v Kuřimi dne : 28. 5. 2019

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajské ... dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností je platná pro provozovnu v areálu BVV Brno, Výstaviště 1, 647 00 Brno – zařízení ke sběru a výkupu odpadů – skladová hala – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno
Provozovna Brno
Sběrné středisko odpadů
Černovická 15

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Provozovna Brno, sběrné středisko odpadů, Černovická 15, Brno – čerpací stanice PHM se skladem olejů.

2) Druh provozované činnosti:

V areálu Černovická 15 na volném prostranství je čerpací stanice PHM 4 výdejní stojany pod ocelovým přístřeškem a vlastní kiosek čerpací stanice, kde je místnost obsluhy a sklad oleje a mazadel. Objekt je jednopodlažní.

3) Údaje o provozované činnosti:

Jedná se o čerpací stanici pohonných hmot, kde se čerpá nafta do motorových vozidel. Ve skladu olejů je skladován motorový a hydraulický olej ve dvou ocelových nádržích. Ve skladu olejů se skladuje hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti, která však podle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, příloha č. 2 má nahodilé požární zatížení 180 kg/m².

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:

Čerpací stanice PHM se skladem olejů se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. a) a e) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím.


Toto rozhodnutí bylo provedeno s ohledem na to, že v čerpací stanici PHM jsou skladovány hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti s teplotou vzplanutí u nafty 55 °C v množství větším než 250 l, a tyto hořlavé kapaliny jsou přečerpávány z cisteren do nádrží a tankovány do motorových vozidel, tzn. že s ohledem na ustanovení § 5, odst. 1, písm. e) zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), se jedná o nebezpečnou látku, která vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností a je považována za hořlavou látku (nafta). V uvedeném případě nelze tuto činnost

zařadit do činností s vysokým požárním nebezpečím podle ustanovení § 4, odst. 3, písm. a) zákona, protože produkce pohonných hmot za kalendářní rok nepřesahuje 5 000 t.

Toto rozhodnutí bylo dále provedeno s ohledem na to, že vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, příloha 2, položka 6.4.2 stanovuje nahodilé požární zatížení v příručních skladech motorových olejů 180 kg/m².

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro čerpací stanici PHM se skladem olejů, Černovická 15 - Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a) a e) zákona o PO.



Ing. Karel Peroutka
Ředitel a.s.

Vypracoval v Kuřimi dne : 16. 7. 2012

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností je platná pro čerpací stanici PHM se skladem olejů, Černovická 15 - Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno
Provozovna Černovická 15, Brno
Sběrné středisko odpadů

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Provozovna Brno, Sběrné středisko odpadů, Černovická 15 – dílny.

2) Druh provozované činnosti:

Objekt dílen je jednopodlažní, je zde uložena krytá záchytná vana pro skladování hořlavých kapalin, v uvedeném případě je zde skladován motorový, převodový a mazací olej ve 200 l sudech. Kapacita záchytné vany je 4 sudy á 200 l.

3) Údaje o provozované činnosti:

Jedná se o skladování hořlavých kapalin, které lze považovat za HK 1. třídy nebezpečnosti, protože není známo o jakou třídu nebezpečnosti se jedná (viz. ČSN 65 0201), v množství větším než 250 l, v uvedeném případě 4 x 200 l. Dále skladování olejů podle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů, má nahodilé požární zatížení 180 kg/m².

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:

Dílny se záchytnou vanou se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. a) a e) zařazuje do kategorie činností


se zvýšeným požárním nebezpečím.

Toto rozhodnutí bylo provedeno s ohledem na to, že ve skladu jsou skladovány hořlavé kapaliny v množství větším než 250 l, které splňují kritéria tříd a kategorie nebezpečnosti 2.6 – hořlavé kapaliny, stanovené v Příloze I. nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění – CLP.

Toto rozhodnutí bylo dále provedeno s ohledem na to, že vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, příloha 2, položka 6.4.2 stanovuje nahodilé požární zatížení ve skladech motorových olejů 180 kg/m².

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro objekt dílen, provozovna Černovická 15, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00 podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a) a e) zákona o PO.



Ředitel a.s.

Vypracoval dne: 12. 9. 2023 v Brně

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK

Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, odst. 1 zákona o PO.



Kategorizace činností je platná pro objekt dílen, provozovna Černovická 15, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/ 2, 628 00, do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno.
Dotříd'ovací a turbínová hala.

2) Druh provozované činnosti:

Objekt dotříd'ovací a turbínové haly má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží.

Technologie haly je určena k dotřídění již předem vyseparovaného odpadu (papír a lepenka, plastové, kovové, kompozitní, směsné obaly a PET láhve).

1. PP – PÚ 2 – turbínová hala zasahuje přes všechny podlaží.

Turbína, která vyrábí chemická úpravna vody – PÚ 6.

PÚ 1 – jímka odpadů – zasahuje přes všechny podlaží. Z jímky jdou odpady větších rozměrů (20 tun za směnu) do drtiče odpadů a odtud výsypkou do zásobníku odpadu.

PÚ 5 – strojovna – zde se provádí shromažďování a úprava vratného kondenzátu.

PÚ 10 – dieselagregátor – zde se nachází palivová nádrž o obsahu 900 l nafty, olej v množství 91 l a chladicí kapalina 66 l.

PÚ 9 – rozvodna VN.

PÚ 8 – rozvodna NN.

PÚ 7 – sklad náhradních dílů – zde jsou uloženy náhradní díly pro turbogenerátor (2 tuny, převážně kov).

V 1. NP je velín – hala třídění odpadů PÚ 3 v 1. a 2. NP (PET lahve v množství 20 tun na směnu), dále je zde kuchyňka a sociální zařízení.

Ve 2. NP je také hala na třídění odpadů, kancelář, kabelový prostor a sociální zařízení.

3) Údaje o provozované činnosti:

Jedná se o prostor, kde se vyskytují v jednom prostoru nebezpečné látky a nahodilé požární zatížení je, podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, 120 kg/m² a větší.

Dále se zde vyskytuje činnost, u které nejsou běžné podmínky pro zásah – elektrická rozvodna VN a v dalším případě je zde palivová nádrž pro dieselagregátor v množství 900 l nafty.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:

Dotříd'ovací a turbínová hala se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. a), e) a j) zařazuje do kategorie činností


se zvýšeným požárním nebezpečím,

tzn. že se jedná v případě elektrické rozvodny VN o činnost, u které nejsou běžné podmínky pro zásah. Toto rozhodnutí bylo provedeno v návaznosti na ustanovení vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb., § 18, písm. b), kde je stanoveno, že rozvodny jsou považovány za činnost, kde by vstup nebo činnost jednotky PO bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů.

Toto rozhodnutí bylo dále provedeno s ohledem na to, že ve skladu jsou skladovány PET lahve v množství větším než 1 000 kg a nafta v dieselagregátoru, tyto splňují kritéria tříd a kategorie nebezpečnosti 2.7 – hořlavé tuhé látky a 2.6 – hořlavé kapaliny, stanovené v Příloze I. nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění – CLP.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro dotříd'ovací a turbínovou halu, SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a), e) a j) zákona o PO.



Vypracoval v Kuřimi dne : 24. 6. 2019

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je platná pro dotříd'ovací a turbínovou halu, SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno
Provozovna Brno
Černovická 15

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Provozovna Brno, Černovická 15 - shromaždiště nebezpečných odpadů.

2) Druh provozované činnosti:

V přední části areálu Černovická 15 na volném prostranství, částečně pod kovovým přístřeškem je v plastových kontejnerech skladován svezený nebezpečný odpad.

Jedná se o následující materiály a látky a množství:

- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné: 4,5 t
- textilní materiály (znečištěné škodlivinami): 2,0 t
- rozpouštědla: rozpouštědla: 1,7 t
- kyseliny: 0,1 t
- zásady: 0,3 t
- fotochemikálie: 0,1 t
- pesticidy: 0,3 t
- jiný odpad obsahující rtuť: 0,1 t
- olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25: 1,5 t
- barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky: 5,0 t
- detergenty obsahující nebezpečné látky: 1,0 t
- baterie a akumulátory (olověné akumulátory, nikl-kadmiové baterie a akumulátory a baterie obsahující rtuť): 0,2 t

Následující odpady mohou obsahovat také hořlavé kapaliny.

Jedná se o následující materiály a látky a množství:

- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné: 4,5 t
- textilní materiály (znečištěné škodlivinami): 2,0 t
- rozpouštědla: rozpouštědla: 1,7 t
- pesticidy: 0,3 t
- olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25: 1,5 t
- barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky: 5,0 t

Vzhledem k tomu, že není možné určit třídu nebezpečnosti podle ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, je třeba veškeré tyto odpady na bázi hořlavých kapalin považovat za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti.

3) Údaje o provozované činnosti:

Skladování se provádí v plastových kontejnerech. Plastové kontejnery jsou umístěny na asfaltovém povrchu o velikosti 25 x 4 m a místo, kde jsou umístěny, je vzdálené cca 100 m od sousedního pozemku společnosti LINDE Gas a.s. Požárně nebezpečný prostor od shromaždiště nebezpečných odpadů nezasahuje na sousední pozemek společnosti LINDE Gas a.s.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:

Shromaždiště nebezpečných odpadů se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. a) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím.

Toto rozhodnutí bylo dále provedeno s ohledem na to, že ve sběrném středisku neb. odpadů jsou skladovány látky, které splňují kritéria tříd a kategorie nebezpečnosti 2.7 – hořlavé tuhé látky a 2.6 – hořlavé kapaliny, stanovené v Příloze I. nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění – CLP.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro provozovnu Brno, Černovická 15, shromaždiště nebezpečných odpadů - Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a) zákona o PO.


[Redacted signature]

RECNET a.s.

Vypracoval v Kuřimi dne : 4. 4. 2018

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [Redacted]

Kategorizace činností je platná pro provozovnu Brno, Černovická 15, shromaždiště nebezpečných odpadů - Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.



Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Příruční sklad hořlavých kapalin.

2) Druh provozované činnosti:

Ve skladu se provádí skladování hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti.

3) Údaje o provozované činnosti:

Skladování se provádí v nádržích o obsahu 800 l, celkem jsou používány 4 nádrže.
V nádržích je skladována nafta, dále je zde 10 sudů motorových olejů.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:


Příruční sklad hořlavých kapalin se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. a) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím.

Toto rozhodnutí bylo provedeno s ohledem na to, že zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích, § 2, odst. 8, písm. e), určuje, že se za hořlavé látky považují ty hořlavé kapaliny, které mají bod vzplanutí v rozmezí od 21 – 55 °C. V daném případě se jedná o naftu.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro příruční sklad hořlavých kapalin, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a) zákona.


Ing. Karel Peroutka
ředitel a.s.

Vypracoval v Kuřimi dne : 10. 12. 2002

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr.  



Kategorizace činností je platná pro příruční sklad hořlavých kapalin, Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno.
Sklad technických plynů.

2) Druh provozované činnosti:

Ve skladu jsou skladovány technické a oheň podporující plyny v tlakových lahvích.

3) Údaje o provozované činnosti:

V uvedeném případě se jedná o acetylen, v množství větším než 100 l a kyslík rovněž v množství větším než 100 l.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:


Sklad technických plynů se zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím

podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. b) zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/. Vstup do tohoto prostoru neznámá ohrožení života nebo zdraví hasičských jednotek, protože na toto nebezpečí je upozorněno. Z tohoto důvodu není třeba tuto činnost zařadit do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. j) zákona o PO, tzn. do činností kde nejsou běžné podmínky pro zásah hasičských jednotek v návaznosti na ustanovení § 18, vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro sklad technických plynů, SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. b) zákona o PO.



Vypracoval v Kuřimi dne : 19. 9. 2016

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] [redacted]



Kategorizace činností je platná pro sklad technických plynů, SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno.
Zpevněná plocha pro skladování odpadu.

2) Druh provozované činnosti:

Jedná se o zpevněnou plochu v areálu společnosti, kde je skladován odpad.

Jedná se o následující chemické látky:

PVC - polvinylchlorid - pevná hořlavá látka, sestává z polyvinylchloridových pryskyřic.
Požárně technické charakteristiky jsou ovlivněny přídatnými látkami.

Veličina	Hodnota	Jednotka
teplota vzplanutí	390	°C
teplota vznícení	441 - 455	°C
výhřevnost	22,0	MJ.kg ⁻¹
hustota	1 300 – 1 400	kg.m ⁻³
teplota měknutí	75 - 80	°C
kyslíkové číslo	0,23	--
teplota plamenů	1 900	°C
součinitel K	1,3	--
Vhodné hasivo: voda se smáčedly, těžká, střední a lehká pěna, prášky ABC nebo BC.		

/// **PE - polyethylen** - pevná, dobře hořlavá látka.

Veličina	Hodnota	Jednotka
výhřevnost	43,4	MJ.kg ⁻¹
teplota měknutí	105	°C
kyslíkové číslo	0,17	-
hustota	950	kg . m ⁻³
teplota vzplanutí	340	°C
teplota vznícení	350 - 440	°C
teplota plamenů	2 120	°C
součinitel K	2,6	-
vhodné hasivo	pěna, prášek, voda	

/// **PP - polypropylen** - pevná, dobře hořlavá látka.

Veličina	Hodnota	Jednotka
výhřevnost	44,0	MJ.kg ⁻¹
teplota měknutí	120 - 148	°C
kyslíkové číslo	0,17 - 0,19	-
hustota	900 - 1 200	kg . m ⁻³
teplota vzplanutí	328 - 410	°C
teplota vznícení	350 - 570	°C
teplota plamenů	2 120	°C
součinitel K	2,6	-
vhodné hasivo	pěna, prášek, voda	

/// **PA - polyamid** - pevná, dobře hořlavá látka.

Veličina	Hodnota	Jednotka
výhřevnost	29,0 - 29,5	MJ.kg ⁻¹
teplota měknutí	230 - 250	°C
kyslíkové číslo	0,24	-
hustota	1 200	kg . m ⁻³
teplota vzplanutí	386 - 421	°C
teplota vznícení	412 - 425	°C
teplota plamenů	2 100	°C
součinitel K	1,9	-
vhodné hasivo	pěna, voda, prášek	

/// **Polyester - pevná, dobře hořlavá látka.**

Veličina	Hodnota	Jednotka
výhřevnost	22,6	MJ.kg ⁻¹
teplota hoření	390	°C
hustota	1 600	kg . m ⁻³
teplota vznícení	440	°C
teplota vzplanutí	335	°C
vhodné hasivo	voda, pěna, prášek	

/// **Polystyren ABS – Forsan – tuhá hmota**

Veličina	Hodnota	Jednotka
výhřevnost	39,9	MJ.kg ⁻¹
Teplota při požáru	2 210, taje	°C
hustota	1 040	kg . m ⁻³
teplota vznícení	484	°C
teplota vzplanutí	345	°C
vhodné hasivo	voda, pěna, prášek	

Množství odpadu se neustále mění, jedná se o hodnoty ve stovkách tun, ale méně než 5 000 tun.

3) Údaje o provozované činnosti:

Skladování se provádí volně na zpevněné ploše v areálu společnosti.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:


Zpevněná plocha pro skladování odpadu se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. a) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím.

Toto rozhodnutí bylo provedeno s ohledem na to, že se zde skladují odpady v souladu s kolaudačním rozhodnutím, vydaným Úřadem Městské části Brno – Židenice, odborem výstavby a územního plánování dne 8. 7. 1997.


5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro zpevněnou plochu pro skladování odpadu - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a) zákona o PO.

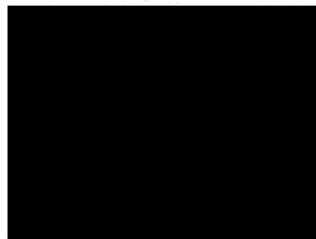

Vypracoval v Kuřimi dne : 05. 10. 2015

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností je platná pro zpevněnou plochu pro skladování odpadu - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno
Provozovna Jedovnická 4, Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Provozovna Jedovnická 4, Brno – sběrné středisko odpadu.

2) Druh provozované činnosti:

V areálu sběrného střediska odpadu jsou 2 stavební objekty – hala dotřídňovací linky a objekt s přístavkem, který má 2 nadzemní podlaží a je zde zázemí pro obsluhu sběrného dvora. Objekt 007 tvoří nezastřešené kóje uzavřené ze tří stran železobetonovými prefabrikáty. Zbytek areálu tvoří kontejnery, ve kterých je skladován tříděný komunální odpad. Všechny objekty jsou jednopodlažní.

Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů, třídění odpadů za účelem materiálového využití a usnadnění další manipulace s odpadem a dočasnému shromažďování odpadů před jejich předáním k využití nebo odstranění (po naplnění kontejnerů). Odpady jsou do zařízení přijímány pouze od občanů a právnických osob.

Vzhledem k tomu, že není možné určit třídu nebezpečnosti podle ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, je třeba veškeré skladované odpady na bázi hořlavých kapalin považovat za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti.

3) Údaje o provozované činnosti:

Skladování se provádí volně v kójích nebo v kontejnerech.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:


Sběrné středisko odpadu se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), § 4, odst. 2, písm. a) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím.

Toto rozhodnutí bylo dále provedeno s ohledem na to, že ve sběrném středisku odpadu jsou skladovány látky, které splňují kritéria tříd a kategorie nebezpečnosti 2.7 – hořlavé tuhé látky a 2.6 – hořlavé kapaliny, stanovené v Příloze I. nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění – CLP.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro sběrné středisko odpadu, Jedovnická 4, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a) zákona o PO.



Vypracoval v Kuřimi dne : 12. 9. 2023

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [REDACTED] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § [REDACTED] zákona o PO.

Kategorizace činností je platná pro sběrné středisko odpadu, Jedovnická 4, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno
Provozovna Jedovnická 4480/4, Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Provozovna Jedovnická 4480/4, Brno – Třídící linka separovaně sbíraných komodit.

2) Druh provozované činnosti:

Třídící linka je zařízení, určené ke kvalitativnímu dotřídění vyseparovaného odpadu, určeného k materiálovému využití od občanů a podnikatelských subjektů.

Převážně se jedná o papír a lepenku, plastové, kompozitní a směsné obaly, směsné plasty a případně další odděleně sbírané složky komunálního odpadu. V zařízení se provádí činnosti 2 činnosti, a to balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustředování odpadu na základě povolení a další činností je třídění a dotřídění odpadu.

V areálu jsou provozy:

SO 02 hala třídící linky – dvoupodlažní objekt s přístavkem, slouží pro technologické zařízení pro třídění separovaně sbíraného plastového a papírového odpadu. Ve sníženém přístavku je administrativní, provozní a hygienické zázemí pro zaměstnance.

SO 05 Jednopodlažní přístřešek na separovaný odpad – slouží jako hala pro uložení vstupujícího odpadu do technologické linky a pro uložení odpadu vystupujícího z technologické linky.

SO 06 vrátnice – je tvořena unimobuňkou a slouží i pro obsluhu přejezdové automatické váhy.

3) Údaje o provozované činnosti:

Skladování a třídění komunálního odpadu, převážně papír a lepenka, plastové, kompozitní a směsné obaly, směsné plasty a případně další odděleně sbírané složky komunálního odpadu.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:


Sběrné středisko odpadu se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), § 4, odst. 2, písm. a) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím.

Toto rozhodnutí bylo provedeno s ohledem na to, že v areálu třídící linky jsou skladovány látky, které splňují kritéria tříd a kategorie nebezpečnosti 2.7 – hořlavé tuhé látky, stanovené v Příloze I. nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění – CLP.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro Třídící linku separovaně sbíraných komodit, Jedovnická 4480/4, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. a) zákona o PO.



Vypracoval v Kuřimi dne : 2. 11. 2023

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Kategorizace činností je platná pro Třídící linku separovaně sbíraných komodit, Jedovnická 4480/4, Brno – SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

1) Místo, kde je činnost provozována:

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno.
Výměňíková stanice – 3 NP.

2) Druh provozované činnosti:

Budova má 3 nadzemní podlaží.
V 1. – 3. NP jsou umístěny výměňíky. V 1.NP je elektrická rozvodna a 2 transformátory o výkonu 1 600 kVA, transformátory nejsou chlazeny olejem, pouze vzduchem.

3) Údaje o provozované činnosti:

Transformace a rozvod elektrické energie.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:


Výměňíková stanice s elektrickou rozvodnou a dvěma transformátory se podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/, § 4, odst. 2, písm. j) zařazuje do kategorie činností

se zvýšeným požárním nebezpečím,

tzn. že se jedná o činnost, u které nejsou běžné podmínky pro zásah. Toto rozhodnutí bylo provedeno vzhledem k ustanovení vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb., § 18, písm. b), kde je stanoveno, že elektrické rozvodny jsou považovány za činnost, kde by vstup nebo činnost jednotky PO bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů.

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím pro výměníkovou stanici - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. j) zákona o PO.



Ředitel a.s.

Vypracoval dne: 4. 4. 2018

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Kategorizace činností je platná pro výměníkovou stanici - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

STANOVENÍ

ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY.

Směrnice je určena pro zabezpečení a organizační uspořádání požární ochrany ve společnosti podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.



V Brně dne : 19. 9. 2016

1. ORGANIZAČNÍ SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY

Za stav požární ochrany odpovídá podle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel společnosti.

Úkoly na úseku PO zajišťuje osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany. Ve společnosti je ustavena funkce preventisty PO pro areál Spalovny, Jedovnická 2, Brno a pro areál Divize – svoz, Černovická 15, Brno.

Preventivní požární hlídky jsou ustaveny pro všechny 4 směny v areálu spalovny, dále pro provoz elektro a pro provoz CHÚV a laboratoře a v případě, že se provádí svařování v prostředí, které vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření. Za stav PO na jednotlivých pracovištích zodpovídají vedoucí zaměstnanci těchto pracovišť.

Pro svařování je vydána Směrnice ze dne 19.9.2016. Směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek a požárních hlídek pro případ, kdy se svařuje v prostředí, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru, je také vypracována ze dne 19.9.2016. Směrnice je vydána ředitelem společnosti. Zákaz kouření je stanoven na základě Směrnice divize spalovna ze dne 1.12.2014 – kouření na pracovišti (zde je uvedeno, kde je kouření zakázáno a kde povoleno).

2. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA ODBORNOU KVALIFIKACI

Odborná způsobilost v oboru PO předpokládá účast na zkouškách odborné způsobilosti před komisí ministerstva vnitra. Kvalifikace pro funkci preventisty předpokládá účast na odborné přípravě preventisty PO, což platí i pro preventivní požární hlídku. Školení a odbornou přípravu zaměstnanců zajišťuje osoba odborně způsobilá v oboru PO, četnost školení je: vedoucí zaměstnanci 1 x za 3 roky, zaměstnanci 1 x za 2 roky, preventivní požární hlídka 1 x rok a preventista 1 x za rok. Kvalifikace osob, které provádějí revize technických zařízení je stanovena obecně závazným předpisem.

3. VYMEZENÍ POŽADAVKŮ NA ÚDRŽBU, KONTROLY A OPRAVY TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ve společnosti je zpracován plán údržby a oprav na celý kalendářní rok. 1 x za týden se provádí kontrola jeřábu, v jarním a podzimním období je odstávka, kdy se provádí údržba a opravy, které nelze dělat za provozu.

Revize elektrické instalace a hromosvodů jsou prováděny 1 x za 5 let dle ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení. Revize drobných elektrických spotřebičů jsou prováděny podle ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, skupina el. spotřebičů „D“ – nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 1 x za 12 měsíců a ostatní nepřipevněné spotřebiče 1 x za 24 měsíců.

Revize plynových zařízení jsou prováděny 1 x za 3 roky a 1 x za rok je prováděna kontrola plynových spotřebičů. Revize jsou prováděny podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů (č. 352/2000 Sb.).

Kontrola spalinových cest a čištění komínů je prováděna podle přílohy č. 2 – Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty, vyhl. MV č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

4. SYSTÉM PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK

Preventivní prohlídky budou prováděny minimálně 1 x za půl roku, a to tak, že prohlídku provede osoba odborně způsobilá v oboru PO. Kontrolu provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů provádí revizní technik, proškolený výrobcem HP a kontrolu požárně bezpečnostních zařízení, u kterých výrobce nevyžaduje, že kontroly provozuschopnosti musí provádět osoba výrobcem proškolená a pověřená, provádí tyto kontroly osoba odborně způsobilá v PO, toto vše se provádí 1 x za rok. Kontrolu požárně bezpečnostních zařízení, u kterých výrobce vyžaduje, že kontroly provozuschopnosti musí provádět osoba výrobcem proškolená a pověřená, provádí externí firmy. O kontrolách jsou zpracovány doklady o kontrole provozuschopnosti. Záznamy o preventivních prohlídkách budou uváděny do požární knihy, požární knihy jsou uloženy na vrátnicích jednotlivých areálů.

5. PROVÁDĚNÍ CVIČNÉHO POŽÁRNÍHO POPLACHU

Účinnost zpracovaného požárního evakuačního plánu pro Dotříd'ovací a turbínovou halu musí být prověřována nejméně 1 x za rok formou cvičného požárního poplachu pro zaměstnance společnosti. Provedení cvičného požárního poplachu je třeba předem ohlásit na operační středisko HZS Brno, vyhodnocení akce musí být provedeno v požární knize. V případě zjištění nedostatků v rámci cvičného požárního poplachu je třeba stanovit nápravné opatření.

Vzhledem k jednoduchým poměrům z hlediska úniku osob z administrativní a správní budovy A a B a skutečnosti, že společnost zde nemá povinnost zpracovat požární evakuační plán, nebude organizován cvičný požární poplach. Únik osob v případě požáru bude probírán vždy na školení zaměstnanců v požární ochraně.

6. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ

Ve spalovně je nepřetržitý provoz.

7. URČENÍ OHLAŠOVEN POŽÁRU

Ohlašovna požáru bude zřízena na vrátnici a velínu společnosti.

8. DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ

Dokumentace zdolávání požáru je zpracována pro Dotříd'ovací a turbínovou halu, protože se jedná o činnost podle ustanovení § 4, odst. 2, písm. j) zákona o PO, kde nejsou běžné podmínky pro zásah hasičských jednotek, v návaznosti na ustanovení § 18, písm. e) vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb., tzn. činnosti, kde jsou složité podmínky pro zásah hasičských jednotek.

Dokumentace zdolávání požárů je uložena na vrátnici společnosti a u HZS Jihomoravského kraje.

9. POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Z důvodů, které jsou uvedeny v bodu 8. DZP, je rovněž zpracován požární evakuační plán, a to grafická a textová část. Požární evakuační plán je vyvěšen v prostoru haly.

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [REDACTED]. [REDACTED]



SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

P O Ž Á R N Í Ř Á D

pro zásobník odpadů.

I.

V zásobníku jsou skladovány různé nebezpečné průmyslové odpady, a to každou směnu v různém složení. Největší nebezpečí spočívá ve větším množství hořlavých látek soustředěných v malém prostoru, z nichž některé mohou mít při styku s organickými látkami schopnost samovznícení – např. vysychavé oleje. K požáru stačí otevřený oheň, např. od svařování, úmyslné zapálení, případně nedbalost.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Podrobný seznam odpadu, který může být spalován, je stanoven Magistrátem města Brna. Jedná se o spalitelný materiál organického původu (dřeviny, odpady potravinových zbytků, odpady polních plodin, papír, textilní odpad apod.).

Množství odpadu je určeno kapacitou zásobníku, která je 5 000 t. V zásobníku se shromažďuje odpad z popelnic, včetně hořlavého. Vzhledem k průběžnému odběru odpadu nelze stanovit přesné množství hmotnosti a složení odpadu.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém prostoru,
- svařovat je možno jen za předpokladu vydání příkazu k provedení svářečských prací a stanovení nutných preventivních opatření k zamezení vzniku požáru,
- u požárních poplachových směrnic a požárního řádu musí být vždy volný prostor, přístup k nim a tyto musí být čitelné,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů v blízkosti el.zařízení,
- prostor před hasicími přístroji a hydranty musí být volný nejméně 80 cm před těmito zařízeními,
- při požáru v zásobníku je třeba vypnout el.proud a provádět hašení,
- pokud dojde ke vznícení odpadu v zásobníku, lze malý požár likvidovat nabráním ohniska drapákem jeřábu a jeho přemístěním přímo do násypky kotle, v případě vzniku většího požáru lze požár likvidovat proudy vody ze stabilních vodních děl, pokud se tímto způsobem nepodaří požár uhasit, zaměstnanci opustí prostory zasažené požárem,
- v odstupové vzdálenosti 2 m od zásobníku nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru zásobníku musí být neustále volná,
- v prostoru shromaždiště musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm.

Za požární bezpečnost v prostoru zásobníku odpovídá : mistr přítomné směny

Schválil: Ing. Karel Jelínek, ředitel a

Brno dne: 12. 9. 2023

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted], osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do zásobníku bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem.

Preventivní požární hlídka: viz. doklad o odborné přípravě.

Požární bezpečnostní zařízení: nástěnné hydranty, požární lafety, požární suchovod.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

P O Ž Á R N Í Ř Á D

pro sklady v 1.NP, budova „C“.

I.

Budova „C“ má 3 nadzemní podlaží. V 1. NP jsou sklady pro skladování močoviny, chemikálií, reklamních materiálů, osobních a nákladních pneumatik, papíru, aktivního uhlí, kyseliny citronové a elektrických kabelů. Největším nebezpečím ve skladech jsou hořlavé kapaliny, které při odpařování tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs. V případě, že objemové množství par v prostoru, ve kterém dojde k odpařování dosáhne dolní meze výbušnosti, může dojít k výbuchu a následnému požáru v případě, že je v prostoru iniciátor požáru (jiskra, nedopalek cigarety). Dalším nebezpečím je hořlavost skladovaného materiálu – papíru. Nebezpečí při skladování pneumatik spočívá ve zvýšeném požárním zatížení v prostoru, kde jsou skladovány. K požáru může dojít od nedopalku cigarety, od el. instalace, nebo úmyslným zapálením.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Název látky	: <i>papír</i>	Název látky	: <i>pneumatika</i>
Teplota vzplanutí (°C)	: 238	Skupenský stav	: tuhé hmoty
Teplota vznícení (°C)	: 365	Teplota vzplanutí tvzpl (°C)	: 340
Výhřevnost MJ . kg ⁻¹	: 17	Teplota vznícení tv (°C)	: 417
Hustota kg . m ³	: 1200	Výhřevnost (MJ/kg)	: 35
Teplota samovznícení (°C)	: 100	Hustota (kg/m ³)	: 1000
Vhodné hasivo	: voda se smáčedlem	Vhodné hasivo	: voda

Papír - hořlavý materiál jehož základní složkou je celulóza, uložen ve větších vrstvách má sklon k tepelnému samovznícení, teplota samovznícení 100°C, před těmito teplotami je třeba papír chránit.

Název látky	: <i>PVC - polyvinylchlorid</i>		
Skupenský stav	: pevná látka	Součinitel K	: 1,3
Teplota vzplanutí (°C)	: 390	Teplota hoření (°C)	: 330-335
Teplota vznícení (°C)	: 441-455	Hustota (kg/m ⁻³)	: 1 300-1 400
Teplota plamenů (°C)	: 1 900	Výhřevnost (MJ/kg ⁻¹)	: 22
Teplota měknutí (°C)	: 75-80	Vhodné hasivo	: voda se smáčedly, těžká,
Kyslíkové číslo	: 0,23		střední a lehká pěna, prášky ABC

Aktivní uhlí je podle bezpečnostního listu nehořlavá látka, skladuje se množství 25 tun.

Granulovaná močovina – 24 tun.

Kyselina citronová – 1,3 tuny, látka není podle BL hořlavá.

Elektrické kabely – 2 tuny.

Papír – 1, 2 tuny.

Pneumatiky osobní vozidla – 25 ks.

Pneumatiky nákladní vozidla – 25 ks.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- ve skladech je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
- svařovat je možno pouze v případě vydání příkazu ke svařování, ve kterém budou stanovena opatření k předcházení vzniku požárů,
- ve skladech nesmí být skladovány žádné materiály, které nesouvisí s jejich provozem,
- pokud dojde k úkapům nebo rozliti hořlavých kapalin, je třeba zajistit jejich odstranění bezpečným způsobem,
- větrací otvory musí být ponechány otevřené,
- sklady musí být opatřeny výstražnými tabulkami,
- hořlavé kapaliny musí být skladovány pouze v nerozbitných nádobách,
- el. instalace musí být provedena v nevybušném provedení,
- nádrže s hořlavými kapalinami musí být skladovány uzávěrem nahoru a musí být neustále zavřené,
- v celém prostoru 1. NP je třeba udržovat volné únikové cesty a přístup k hasebním prostředkům, včetně hlavního vypínače elektrického proudu a hlavního uzávěru vody,
- nad elektrickými topidly ve vzdálenosti 50 cm nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál,
- nejnebezpečnějším místem je prostor kolem elektrických topidel,
- hašení pryže - pneumatik se provádí pěnou, která však není v prostoru skladů k dispozici, a proto je třeba provádět první zásah pomocí PHP CO₂ nebo práškového,
- v odstupové vzdálenosti 2 m před skladem nesmí být skladován žádný hořlavý materiál.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru skladu musí být neustále volná,
- v prostoru skladu musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm.

Za požární bezpečnost ve skladu odpovídá : vedoucí odd. zásobování

Schválil: Ing. Karel Jelínek, ředitel a

Brno dne: 12. 9. 2023

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

JOSEF MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, odst. 1 zákona o PO.
[redacted]

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do 1. NP bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem, označení únikových směrů a východů, označení uzávěrů vody, plynu a el. energie.

Preventivní požární hlídka: nebude ustavena, protože zde nepracují trvale 3 a více zaměstnanci.

Požárně bezpečnostní zařízení:

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

P O Ž Á R N Í Ř Á D

pro archiv ve 2. NP, budova „C“.

I.

Ve 2. NP budovy „C“ je archiv, kde jsou ukládány doklady o činnosti společnosti.

Největším nebezpečím je hořlavost používaného materiálu t.j. papíru. K požáru může dojít od nedopalku cigarety, od el. instalace, nebo úmyslným zapálením.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Název látky	:	<i>papír</i>
Teplota vzplanutí (°C)	:	238
Teplota vznícení (°C)	:	365
Výhřevnost MJ . kg ⁻¹	:	17
Hustota kg . m ³	:	1200
Teplota samovznícení (°C)	:	100
Vhodné hasivo	:	voda se smáčedlem

Papír - hořlavý materiál jehož základní složkou je celulóza, uložen ve větších vrstvách má sklon k tepelnému samovznícení, teplota samovznícení 100°C, před těmito teplotami je třeba papír chránit.

Množství papíru v archivu : 20 tun.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zákaz musí být vyvěšen na vstupu do depozitářů,
- u požárních poplachových směrnic a požárního řádu musí být vždy volný prostor, přístup k nim a tyto musí být čitelné,
- svařovat je možno pouze v případě vydání příkazu ke svařování, ve kterém budou stanovena opatření k předcházení vzniku požárů,
- zákaz ukládání papíru ve vzdálenosti menší než 80 cm od topných těles,
- zákaz ukládání papíru v blízkosti elektrického zařízení,
- únikové východy a cesty z archivu musí být neustále volné,

- 2 -

- volné prostory musí být udržovány před přenosnými hasicími přístroji a hydranty,
- v odstupové vzdálenosti 3 m od archivu nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru archivu musí být neustále volná,
- v prostoru archivu musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm, schodiště musí být volné v celé jeho šíři.

Za požární bezpečnost ve skladu odpovídá : referent podatelny a spisovny

Schválil: Ing. Karel Jelínek, ředitel a.s.

Brno dne: 12. 9. 2023

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [REDACTED] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 1 [REDACTED] zákona o PO.

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do 2. NP bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem, označení únikových směrů a východů, označení uzávěrů vody, plynu a el. energie.

Preventivní požární hlídka: není ustavena, protože zde nepracují trvale 3 a více zaměstnanci.

Požárně bezpečnostní zařízení:

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

Provozovna Jedovnická 4480/4, Brno

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro Třídící linku separovaně sbíraných komodit, Jedovnická 4480/4, Brno.

I.

Třídící linka je zařízení, určené ke kvalitativnímu dotřídění vyseparovaného odpadu, určeného k materiálovému využití od občanů a podnikatelských subjektů. Převážně se jedná o papír a lepenku, plastové, kompozitní a směsné obaly, směsné plasty a případně další odděleně sbírané složky komunálního odpadu. V zařízení se provádí činnosti 2 činnosti, a to balení, paketaže, dělení, lisování a neoddělené soustředování odpadu na základě povolení a další činnosti je třídění a dotřídění odpadu.

V areálu jsou provoz:

SO 02 hala třídící linky – dvoupodlažní objekt s přístavkem, slouží pro technologické zařízení pro třídění separovaně sbíraného plastového a papírového odpadu. Ve sníženém přístavku je administrativní, provozní a hygienické zázemí pro zaměstnance.

SO 05 Jednopodlažní přístřešek na separovaný odpad – slouží jako hala pro uložení vstupujícího odpadu do technologické linky a pro uložení odpadu vystupujícího z technologické linky.

SO 06 vrátnice – je tvořena unimobuňkou a slouží i pro obsluhu přejezdové automatické váhy. Největší nebezpečí spočívá ve větším množství hořlavých látek soustředěných v malém prostoru. K požáru stačí otevřený oheň, např. od svařování, úmyslné zapálení, případně.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Jedná se o třídění a skladování odpadů, uvedených v Provozním řádu z ledna 2023, schválen Rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Sp.zn.: S-JMK 4734/2023, JMK 12635/2023, OŽP-Ver ze dne 2. 2. 2023 s neomezenou platností.

Vzhledem k průběžnému odběru odpadu nelze stanovit jeho přesné množství, roční kapacita projektovaného zařízení je 15 000 tun, z toho 8 tun papíru a 7 tun plastu..

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém prostoru areálu,
- svařovat je možno jen za předpokladu vydání příkazu k provedení svářečských prací a stanovení nutných preventivních opatření k zamezení vzniku požáru,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů v blízkosti el. zařízení,
- prostor před hasicími přístroji musí být volný nejméně 80 cm,
- při požáru v prostoru třídící linky je třeba vypnout el. proud a provádět hašení,
- v odstupové vzdálenosti 2 m od provozů třídící linky nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z provozů třídící linky musí být neustále volná,
- v prostoru provozů třídící linky musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm.

Za požární bezpečnost v provozech třídící linky odpovídá : vedoucí třídící linky

Schválil: Ing. Karel Jelínek, ředitel a.s.

Brno dne: 2. 11. 2023

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [REDACTED], osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do areálu třídící linky bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem, nepovolaným vstup zakázán, označení uzávěrů vody a el. energie, značení únikových směrů a východů.

Preventivní požární hlídka: viz. doklad o odborné přípravě.

Požárně bezpečnostní zařízení:

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2

628 00 Brno

Provozovna Jedovnická 4, Brno

P O Ž Á R N Í Ř Á D

pro sběrné středisko odpadu, Jedovnická 4, Brno.

I.

V areálu sběrného dvora jsou 2 stavební objekty – hala dotříd'ovací linky a objekt s přístavkem, který má 2 nadzemní podlaží a je zde zázemí pro obsluhu sběrného dvora. Objekt 007 tvoří nezastřešené kóje uzavřené ze tří stran železobetonovými prefabrikáty. Zbytek areálu tvoří kontejnery, ve kterých je skladován tříděný komunální odpad. Všechny objekty jsou jednopodlažní. Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů, třídění odpadů za účelem materiálového využití a usnadnění další manipulace s odpadem a dočasnému shromažďování odpadů před jejich předáním k využití nebo odstranění (po naplnění kontejnerů). Odpady jsou do sběrného dvora přijímány pouze od občanů a právnických osob.

Vzhledem k tomu, že není možné určit třídu nebezpečnosti podle ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, je třeba veškeré skladované odpady na bázi hořlavých kapalin považovat za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti.

Největší nebezpečí spočívá ve větším množství hořlavých látek soustředěných v prostoru, z nichž některé mohou mít při styku s organickými látkami schopnost samovznícení – např. vysychavé oleje. K požáru stačí otevřený oheň, např. od svařování, úmyslné zapálení, případně nedbalost.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Jedná se o skladování odpadů, uvedených v Provozním řádu z ledna 2019, schválen Rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č.j. JMK 40078/2019 ze dne 13. 03. 2019 s platností do 31. 03. 2024.

Vzhledem k průběžnému odběru odpadu nelze stanovit přesné množství hmotnosti a složení odpadu.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém prostoru sběrného střediska,
- svařovat je možno jen za předpokladu vydání příkazu k provedení svářečských prací a stanovení nutných preventivních opatření k zamezení vzniku požáru,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů v blízkosti el.zařízení,
- prostor před hasicími přístroji musí být volný nejméně 80 cm před těmito zařízeními,
- při požáru v prostoru sběrného střediska je třeba vypnout el.proud a provádět hašení,
- odstupové vzdálenosti jsou stanoveny PBŘ, v těchto vzdálenostech nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál:

vrátnice (N1.01):

severní strana 1,59 m
jižní strana 0,99 m
západní strana 1,03 m
východní strana 1,01 m

skup. kontejnerů č.02:

severní strana 6,50 m
jižní strana 7,75 m
západní strana 11,13 m
východní strana 11,13 m

kontejner č.05:

severní strana 6,50 m
jižní strana 6,50 m
západní strana 7,53 m
východní strana 7,53 m

skup. kontejnerů č.08:

severní strana 6,87 m
jižní strana 6,87 m
západní strana 10,63 m
východní strana 10,63 m

skup. kontejnerů č.11:

severní strana 8,76 m
jižní strana 8,76 m
západní strana 7,51 m
východní strana 7,51 m

kontejner č.14:

severní strana 6,50 m
jižní strana 6,50 m
západní strana 6,50 m
východní strana 6,50 m

skup. kontejnerů č.17:

severní strana 7,52 m
jižní strana 7,52 m
západní strana 6,50 m
východní strana 6,50 m

přístřešek (N1.02):

severní strana 4,08 m
jižní strana 4,08 m
západní strana 3,83 m
východní strana 3,83 m

skup. kontejnerů č.03:

severní strana 6,60 m
jižní strana 6,50 m
západní strana 8,18 m
východní strana 8,18 m

skup. kontejnerů č.06:

severní strana 6,50 m
jižní strana 6,50 m
západní strana 10,79 m
východní strana 10,79 m

skup. kontejnerů č.09:

severní strana 8,75 m
jižní strana 8,75 m
západní strana 11,41 m
východní strana 11,41 m

kontejner č.12:

severových. strana 6,87 m
jihozáp. strana 6,87 m
severozáp. strana 6,50 m
jihových. strana 6,50 m

skup. kontejnerů č.15:

severozáp. strana 16,55 m
jihových. strana 16,55 m
severových. strana 7,01 m
jihozáp. strana 7,01 m

skup. kontejnerů č.18:

severní strana 6,50 m
jižní strana 6,50 m
západní strana 7,52 m
východní strana 7,52 m

skup. kontejnerů č.01:

severní strana 6,87 m
jižní strana 6,87 m
západní strana 12,84 m
východní str. 12,84 m

skup. kontejnerů č.04:

severní strana 10,07 m
jižní strana 10,07 m
západní strana 9,67 m
východní str. 9,67 m

skup. kontejnerů č.07:

západní strana 7,89 m

skup. kontejnerů č.10:

severní strana 6,91 m
jižní strana 6,91 m
západní strana 8,93 m
východní str. 8,93 m

skup. kontejnerů č.13:

severní strana 6,50 m
jižní strana 6,50 m
západní strana 6,50 m
východní str. 6,50 m

skup. kontejnerů č.16:

severozáp.str. 16,55 m
jihových. str. 16,55 m
severových. str. 7,01 m
jihozáp. str. 7,01 m

skup. kontejnerů č.19:


severní strana 7,07 m
jižní strana 7,07 m
západní strana 6,50 m
východní str. 6,50 m

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru sběrného střediska odpadu musí být neustále volná,
- v prostoru sběrného střediska musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm.

Za požární bezpečnost v prostoru sběrného střediska odpovídá : vedoucí třídící linky

Schválil: Ing. Karel Jelínek, ředitel a.s.



Brno dne: 12. 9. 2023

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK
Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do sběrného střediska bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem, nepovolaným vstup zakázán, označení uzávěrů vody, el. energie a plynu, značení únikových směrů a východů.

Preventivní požární hlídka: viz. doklad o odborné přípravě.

Požárně bezpečnostní zařízení:

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno
Provozovna Černovická 15, Brno

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro objekt dílen.

I.

Objekt dílen je jednopodlažní, je zde uložena krytá záchytná vana pro skladování hořlavých kapalin, v uvedeném případě je zde skladován motorový, převodový a mazací olej ve 200 l sudech. Největší nebezpečí spočívá v používání hořlavých kapalin t.j. výrobků v drobném balení na bázi olejů a pod. Hořlavé kapaliny jsou nebezpečné tím, že mají vypařovací schopnost. Nad prostorem, kde dochází k odpařování hořlavých kapalin se vytváří výbušné prostředí a stačí malý iniciátor požáru, např. nedopalek cigarety, jiskra, plamen zápalky, aby došlo k výbuchu a následnému požáru.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek:

Název látky	: <i>olej motorový</i>	Název látky	: <i>olej hydraulický</i>
Teplota vzplanutí tvzpl. (°C)	: 200	Teplota vzplanutí tvzpl. (°C)	: 230
Třída nebezpečnosti	: IV	Třída nebezpečnosti	: IV
Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,4-6,6	Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,4-6,6
Teplotní třída	: T2	Teplotní třída	: T2
Mezní exp. bezp. spára (mm)	: 0,9	Skupina výbušnosti	: II A
Skupina výbušnosti	: II A	Hustota (kg/m ³)	: 880
Hustota (kg/m ³)	: 880	Teplota vznícení (°C)	: 350
Teplota vznícení (°C)	: 290	Mísitelnost s vodou	: nemísitelný
Mísitelnost s vodou	: nemísitelný	Vhodné hasivo : voda se smáčedlem, všechny druhy pěny, prášky, inertní plyny,	
Vhodné hasivo : voda se smáčedlem, všechny druhy pěny, prášky, inertní plyny			

Název látky	: <i>olej převodový</i>		
Teplota vzplanutí tvzpl (°C)	: 220	Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,4-6,5
Teplota vznícení(°C)	: 300	Teplotní třída	: T 2
Třída nebezpečnosti	: IV	Mísitelnost s vodou	:
nemísitelný			

Maximální množství olejů v záchytné vaně – 4 sudy á 200 l.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti:

- v prostoru dílen se záchytnou vanou a v okruhu 10 m je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm,

- svařovat je možné pouze v případě vydání písemného příkazu, ve kterém budou stanovena preventivní opatření k zamezení vzniku požáru,
- u požárních poplachových směrnic a požárního řádu musí být vždy volný prostor, přístup k nim a tyto musí být čitelné,
- v prostoru dílen se záchytnou vanou nesmí být skladovány žádné materiály, které nesouvisí s provozem dílen,
- automobily, které přivázejí oleje musí být při vyskladňování vypnuty,
- v prostoru dílen se záchytnou vodou musí být udržovány manipulační uličky,
- nebezpečná místa z hlediska PO jsou: prostory, kde je olej skladován,
- zaměstnanci mají povinnost v případě, že dojde k rozlití hořlavých kapalin tyto bezpečným způsobem odstranit. V případě požáru je třeba vypnout el. proud, zavolat podle poplachových směrnic hasiče a provádět hašení pomocí hasicích přístrojů,
- v odstupové vzdálenosti 3 m od dílen nesmí být skladovány žádné hořlavé materiály.

VI.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru dílen se záchytnou vanou musí být neustále volná,
- v prostoru dílen se záchytnou vanou musí být volný únikový pruh, alespoň 110 cm široký.

Za požární bezpečnost v prostoru dílen odpovídá : KAREL STROUHÁL

Schválil: Ing. Karel Jelínek, řed

Brno dne: 12. 9. 2023

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [REDACTED] osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Josef MARTINEK

Znalec v oboru PO,
osoba odborně způsobilá
podle § 11, [REDACTED] PO.

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do objektu dílen budou vyvěšeny tabulky zákaz kouření a vstupu s plamenem, označení uzávěru vody a el. energie, označení sklad HK.

Preventivní požární hlídka: není ustavena, protože zde nepracují trvale 3 a více zaměstnanci.

Požárně bezpečnostní zařízení:

P O Ž Á R N Í Ř Á D

pro dotříd'ovací a turbínovou halu.

I.

Objekt dotříd'ovací a turbínové haly má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží.

Technologie haly je určena k dotřídění již předem vyseparovaného odpadu (papír a lepenka, plastové, kovové, kompozitní, směsné obaly a PET láhve).

1.PP – PÚ 2 – turbínová hala zasahuje přes všechny podlaží.

Turbína, která vyrábí chemická úpravna vody – PÚ 6.

PÚ 1 – jímka odpadů – zasahuje přes všechny podlaží. Z jímky jdou odpady větších rozměrů (20 tun za směnu) do drtiče odpadů a odtud výsypkou do zásobníku odpadu.

PÚ 5 – strojovna – zde se provádí shromažďování a úprava vratného kondenzátu.

PÚ 10 – dieselagregátor – zde se nachází palivová nádrž o obsahu 900 l nafty, olej v množství 91 l a chladicí kapalina 66 l.

PÚ 9 – rozvodna VN.

PÚ 8 – rozvodna NN.

PÚ 7 – sklad náhradních dílů – zde jsou uloženy náhradní díly pro turbogenerátor (2 tuny, převážně kov).

V 1. NP je velín – hala třídění odpadů PÚ 3 v 1. a 2. NP (PET lahve v množství 20 tun na směnu), dále je zde kuchyňka a sociální zařízení.

Ve 2. NP je také hala na třídění odpadů, kancelář, kabelový prostor a sociální zařízení.

Největší nebezpečí spočívá ve větším množství hořlavých látek soustředěných v malém prostoru, z nichž některé mohou mít při styku s organickými látkami schopnost samovznícení. K požáru stačí otevřený oheň, např. od svařování, úmyslné zapálení, případně nedbalost.

Je zde palivová nádrž s naftou - hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Největším nebezpečím je vlastní hořlavá kapalina, která při odpařování tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs. V případě, že objemové množství par v prostoru, ve kterém dojde k odpařování dosáhne dolní meze výbušnosti, může dojít k výbuchu a následnému požáru v případě, že je v prostoru iniciátor požáru (jiskra, nedopalek cigarety).

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Název látky	: <i>Polyetylen (LITEN)</i>
Skupenský stav	: tuhá hmota
Teplota vzplanutí	: 306 °C
Teplota vznícení	: 349 °C
Výhřevnost (MJ/kg)	: 43,2

Hustota (kg/m ³)	: 930
Vhodné hasivo	: voda, pěna
Teplota při požáru	: 2 120 °C
Název látky	: <i>Polypropylen (Mosten)</i>
Skupenský stav	: tuhá hmota
Teplota vzplanutí	: 330-360 °C
Teplota vznícení	: 380-390 °C
Výhřevnost (MJ/kg)	: 22,6
Hustota (kg/m ³)	: 1 600
Vhodné hasivo	: voda, pěna

Množství předtříděného odpadu – PET lahve: 20 tun na jednu pracovní směnu.

Název látky	: <i>Motorová nafta</i>
Skupenský stav	: kapalný
Teplota vzplanutí tvzpl (°C)	: 55
Bod hoření (°C)	: 60
Třída nebezpečnosti	: II
Teplota vznícení (°C)	: 220
Teplotní třída	: T 3
Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,6 - 6,5
Skupina výbušnosti	: II A
Mezní exp. bezp. spára (mm)	: 0,9
Výhřevnost (MJ/kg)	: 43,2
Hustota (kg/m ³)	: 800
Mísitelnost s vodou	: nemísitelná
Vhodné hasivo	: všechny druhy pěny

Palivová nádrž nafty : 900 l.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
- svařovat je možno jen za předpokladu vydání příkazu k provedení svářečských prací a stanovení nutných preventivních opatření k zamezení vzniku požáru,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů v blízkosti el.zařízení,
- prostor před hasicími přístroji a hydranty musí být volný nejméně 80 cm před těmito zařízeními,
- při požáru v zásobníku je třeba vypnout el.proud a provádět hašení,

- pokud dojde k úkapům nebo rozlití hořlavých kapalin, je třeba zajistit jejich odstranění bezpečným způsobem,
- větrací otvory musí být ponechány otevřené
- v odstupové vzdálenosti 2 m od zásobníku nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru haly musí být neustále volná,
- v prostoru haly musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm, schodiště musí být volné.

Za požární bezpečnost v prostoru haly odpovídá : mistr přítomné směny

Schvá

Brno dne: 24. 6. 2019

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu
30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do haly bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem.

Preventivní požární hlídka: viz. doklad o odborné přípravě.

Požární bezpečnostní zařízení: nástěnné hydranty, vodní clony, požární suchovod.



SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro výměníkovou stanici.

Budova má 3 nadzemní podlaží.

V 1. – 3. NP jsou výměníky. V 1.NP je elektrická rozvodna a 2 transformátory o výkonu 1 600 kVA, transformátory nejsou chlazeny olejem, pouze vzduchem.

Transformátory slouží k transformaci elektrické energie z větších hodnot na menší, rozvodna pro rozvod elektrické energie do provozů společnosti.

Požární nebezpečí hrozí při používání elektrických zařízení a elektrické instalace v případě nesprávné nebo zanedbané údržby, odhazováním nedopalků cigaret, při používání topidel, hořlavých kapalin a požár může vzniknout žhářstvím.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

V rámci budovy výměníkové stanice se nevyskytují ve větší míře žádné hořlavé materiály.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- u požárních poplachových směrnic a požárního řádu musí být vždy volný přístup a tyto musí být čitelné,
- ve všech případech je nutno zajistit přístup ke spojovacím prostředkům a jejich provozuschopnost,
- před objektem budovy musí být trvale volný prostor tak, aby byl možný příjezd hasičských vozidel,
- trvale musí být zajištěn přístup k zařízení pro zásobování vodou (nástěnné hydranty),
- rovněž musí být zajištěn přístup k přenosným hasicím přístrojům,
- trvale musí být volné únikové cesty a východy,
- viditelně musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínač el. proudu, uzavěr plynu a vody,
- v odstupové vzdálenosti 4 m od budovy nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů ve vzdálenosti menší než 80 cm od topných těles,

- svařovat je možno jen za předpokladu vydání příkazu k provedení svařečských prací a stanovení nutných preventivních opatření k zamezení vzniku požáru,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů v blízkosti el.zařízení.


IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- únikové východy z jednotlivých prostor musí být neustále volné,
- na chodbách musí být udržován volný únikový pruh v šířce alespoň 110 cm, na schodištích musí být únikový pruh volný v celé šířce schodiště.

Za požární bezpečnost ve výměníkové stanici odpovídá : Milan Kolenčík

Schválil: Ing. Karel Jelínek, ředitel



Brno dne: 4. 4. 2018

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: Zákaz kouření a vstupu s plaménem, Nepovolaným vstup zakázán, Rozvodna el. proudu, Pozor elektrické zařízení, Nehas vodou ani pěnovými přístroji.

Preventivní požární hlídka: není ustavena, nepracují zde trvale 3 a více zaměstnanců.





Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, Jedovnická č. 2, 628 00, Brno

BEZPEČNOST PRÁCE - POŽÁRNÍ OCHRANA

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro sklad papíru a tiskovin

I.

Sklad slouží k uskladňování upraveného papíru a tiskovin. Nebezpečím je vysoká hořlavost používaného materiálu tj. papíru. K požáru může dojít od nedopalku cigarety, od el. instalace, blesku nebo úmyslným zapálením.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Papír – hořlavý materiál jehož základní složkou je celulóza a jeho uložení ve větších vrstvách má sklon k tepelnému samovznícení.

Teplota samovznícení :	100°C
Teplota vzplanutí :	238°C
Teplota vznícení :	365°C
Výhřevnost :	18 MJ . kg ⁻¹
Hustota :	1200 kg . m ³

Lepenka

Teplota vzplanutí :	258°C
Teplota vznícení :	427°C
Výhřevnost :	17 MJ . kg ⁻¹
Hustota :	1200 kg . m ³
Vhodné hasivo :	voda se smáčedlem
Teplota samovznícení :	100°C

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
- zákaz ukládání papíru a tiskovin ve vzdálenosti menší než 80 cm od topných těles
- svařovat je možno jen za předpokladu vydání příkazu k provedení svařečských prací a stanovení nutných preventivních opatření k zamezení vzniku požáru
- zákaz ukládání papíru a tiskovin v blízkosti el. zařízení
- nebezpečná místa z hlediska PO jsou v blízkosti zdrojů tepla a el. instalace, kde je ukládán papír a tiskoviny.
- při požáru ve skladu papíru a tiskovin je třeba vypnout el. proud a provádět hašení vodou
- v odstupové vzdálenosti 3m od skladu papíru a tiskovin se nesmí ukládat žádný hořlavý materiál.
- v případě požáru otevřít zařízení pro odvod kouře a tepla

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách :

- úniková cesta ze skladu musí být neustále volná
- v prostoru skladu papíru a tiskovin musí být volný únikový pruh v šířce alespoň 110 cm

Za stav PO ve skladu odpovídá vedoucí MTZ

Brno dne 6.1.2005

Vybavení hasebními prostředky : - viz. Doklad o kontrole PHP

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: - u vstupu do skladu budou vyvěšeny tabulky zákaz kouření a vstupu s plamenem.

Požární hlídka: - nebude ustavena, protože zde nepracují trvale 3 a více zaměstnanci.

Vypracoval : Pavel Streit, vedoucí útvaru PO a BOZP SAKO Brno,a.s.



Schválil : ing. Karel Peroutka , ředitel SAKO Brno,a.s., Jedovnická 2, 628 00

Spalovna a komunální odpady Brno,
akciová společnost
Jedovnická 2, 628 00 Brno
IČ: 607 13 470, DIČ: CZ60713470
11

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro příruční sklad hořlavých kapalin.

I.

Ve skladu jsou skladovány v nádržích hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti a v sudech hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti. Největším nebezpečím ve skladu jsou vlastní hořlavé kapaliny, které při odpařování tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs. V případě, že objemové množství par v prostoru, ve kterém dojde k odpařování dosáhne dolní meze výbušnosti, může dojít k výbuchu a následnému požáru v případě, že je v prostoru iniciátor požáru (jiskra, nedopalek cigarety).

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Název látky	: <i>Motorová nafta</i>
Skupenský stav	: kapalný
Teplota vzplanutí tvzpl (°C)	: 55
Bod hoření (°C)	: 60
Třída nebezpečnosti	: II
Teplota vznícení (°C)	: 220
Teplotní třída	: T 3
Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,6 - 6,5
Skupina výbušnosti	: II A
Mezní exp. bezp. spára (mm)	: 0,9
Výhřevnost (MJ/kg)	: 43,2
Hustota (kg/m ³)	: 800
Mísitelnost s vodou	: nemísitelná
Vhodné hasivo	: všechny druhy pěny

Maximální množství nafty ve skladu : 3 200 l.

Název látky	: olej motorový
Skupenský stav	: kapalný
Teplota vzplanutí tvzpl. (°C)	: 200
Třída nebezpečnosti	: IV
Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,4-6,6
Teplotní třída	: T2
Mezní exp. bezp. spára (mm)	: 0,9
Skupina výbušnosti	: II A
Hustota (kg/m ³)	: 880
Teplota vznícení (°C)	: 290
Mísitelnost s vodou	: nemísitelný
Vhodné hasivo	: voda se smáčedlem, všechny druhy pěny, prášky, inertní plyny

Maximální množství oleje ve skladu : 2 400 l.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- ve skladu je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
- ve skladu nesmí být skladovány žádné materiály, které nesouvisí s jeho provozem,
- pokud dojde k úkapům nebo rozlití hořlavých kapalin, je třeba zajistit jejich odstranění bezpečným způsobem,
- větrací otvory musí být ponechány otevřené,
- sklad musí být opatřen výstražnými tabulkami,
- hořlavé kapaliny musí být skladovány pouze v nerozbitných nádobách,
- el. instalace musí být provedena v nevybušném provedení,
- nádrže s hořlavými kapalinami musí být skladovány uzávěrem nahoru a musí být neustále zavřené,
- v odstupové vzdálenosti 2 m před skladem nesmí být skladován žádný hořlavý materiál.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru skladu musí být neustále volná,
- v prostoru skladu musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm.

Za požární bezpečnost ve skladu odpovídá : Roman Vilímek, vedoucí odd. zásobování

Schválil: Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel

Brno dne: 19. 9. 2016

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do skladu bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem.

Preventivní požární hlídka: nebude ustavena, protože zde nepracují trvale 3 a více zaměstnanci.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

P O Ž Á R N Í Ř Á D

pro sklad technických plynů.

I.

Ve skladu se provádí naskladňování plných lahví s technickými plyny – acetylen, vodík, oxid uhličitý, kyslík - vyskladňování prázdných lahví a jejich odvoz. Největším nebezpečím je manipulace s lahvemi na acetylen. V případě, že dojde k technické závadě na ventilu lahve, může dojít k úniku acetylenu, a pokud je přítomen iniciátor výbuchu (nedopalek cigarety, jiskra, otevřený oheň) může dojít k explozi a následnému požáru. Dále může dojít k výbuchu v případě pádu lahve z výšky. Lahve s kyslíkem a zejména jejich armatura se nesmí dostat do styku s oleji nebo tuky, protože v takovém případě hrozí samovznícení a následný požár.

II.

Požárně - technické charakteristiky hořlavých látek :

Název látky : Kyslík

Nehořlavý, bez barvy, bez zápachu, zředěný nebo zkapalněný ve vodě rozpustný plyn, málo těžší než vzduch, příznivě podporuje hoření, snižuje teplotu vznícení, zvětšuje rychlost hoření, zředěná látka vede k samovznícení tuků.

Množství kyslíku: 247, 2 kg

Název látky	: Acetylen
Skupenský stav	: plynný
Teplota vzplanutí (°C)	: 17,8
Teplota vznícení (°C)	: 305
Teplotní třída	: T 2
Koncové meze výbušnosti (%obj.)	: 1,5 / 82
Skupina výbušnosti	: II C
Mezní exper.bezp.spára (mm)	: 0,3
Výhřevnost (MJ/kg)	: 48148
Relativní hustota (kg(m3)	: 620,9
Vhodné hasivo	: tříštěná voda, stř. pěna

Celkové množství acetylenu : 186,4 kg.

Název látky	: Vodík
Skupenský stav	: plyný
Teplota vznícení t_v (°C)	: 510
Teplotní třída	: T 1
Konc. meze výbušnosti (%obj.)	: 4-75
Skupina výbušnosti	: II C
Mezní experim.bezpečná spára	: 0,29
Výhřevnost (MJ/kg)	: 120,04
Hustota par (vzduch=1)	: 0,0695
Vhodné hasivo	: tříštěná voda, has.prášky

Celkové množství acetyleny : 186,4 kg.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- ve skladu a v okruhu 10 m od skladu je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
- ve stejné vzdálenosti nesmí být prováděno svařování a nesmí se zde ukládat žádné hořlavé materiály,
- sklad musí být vybaven výstražnými tabulkami,
- lahve musí být neustále zajištěny proti pádu,
- plné a prázdné lahve musí být od sebe odděleny a označeny nápisy "PLNÉ" a "PRÁZDNÉ",
- prázdné lahve musí být skladovány za stejných podmínek jako plné,
- lahve musí být chráněny proti účinkům slunečního záření,
- lahve s kyslíkem nesmí přijít do styku s oleji nebo tuky, protože hrozí nebezpečí samovznícení,
- nebezpečná místa jsou ta, kde jsou umístěny lahve s technickými plyny a na nich zejména místa kolem ventilů,
- v případě požáru ve skladu je třeba co nejrychleji povolat hasiče, zásah provádět pouze v případě začátku požáru lahví ochlazováním. V případě vlastního požáru vyčkat do příjezdu požární jednotky,
- v odstupové vzdálenosti 10 m od skladu nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta ze skladu musí být neustále volná.
- v prostoru skladu musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm.

Za stav PO ve skladu technických plynů odpovídá: **Franšíšek Urbánek, vedoucí technické
obsluhy výroby**

Schválil: Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel

V Brně dne: 19. 9. 2016

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do skladu budou vyvěšeny tabulky zákaz kouření a vstupu s plamenem.

Preventivní požární hlídka: nebude ustavena, protože zde nepracují trvale 3 a více zaměstnanci.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro čerpací stanici PHM a příruční sklad olejů.

I.

V čerpací stanici se provádí čerpání pohonných hmot do 2 podzemních nádrží z automobilových cisteren, čerpání pohonných hmot ze 4 výdejních stojanů do motorových vozidel a skladování motorových olejů. Největší nebezpečí spočívá v používání hořlavých kapalin t.j. nafty a skladování motorových olejů v ocelových nádržích. Hořlavé kapaliny jsou nebezpečné tím, že mají vypařovací schopnost. Nad prostorem, kde dochází k odpařování hořlavých kapalin, se vytváří výbušné prostředí a stačí malý iniciátor požáru, např. nedopalek cigarety, jiskra, plamen zápalky, aby došlo k výbuchu a následnému požáru.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Název látky	: Motorová nafta
Skupenský stav	: kapalný
Teplota vzplanutí tvzpl (°C)	: 55
Bod hoření (°C)	: 60
Třída nebezpečnosti	: II
Teplota vznícení (°C)	: 220
Teplotní třída	: T 3
Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,6 - 6,5
Skupina výbušnosti	: II A
Mezní exp. bezp. spára (mm)	: 0,9
Výhřevnost (MJ/kg)	: 43,2
Hustota (kg/m ³)	: 800
Mísitelnost s vodou	: nemísitelná
Vhodné hasivo	: všechny druhy pěny

Maximální množství nafty: 1 nádrž o objemu 50 m³, 1 nádrž o objemu 32 m³.

Název látky	: olej motorový
Skupenský stav	: kapalný
Teplota vzplanutí tvzpl. (°C)	: 200
Třída nebezpečnosti	: IV
Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,4-6,6
Teplotní třída	: T2
Mezní exp. bezp. spára (mm)	: 0,9
Skupina výbušnosti	: II A
Hustota (kg/m ³)	: 880
Teplota vznícení (°C)	: 290
Mísitelnost s vodou	: nemísitelný
Vhodné hasivo	: voda se smáčedlem, všechny druhy pěny, prášky, inertní plyny

Maximální množství motorového oleje ve skladu : 2,7 m³.

Název látky	: olej hydraulický
Skupenský stav	: kapalný
Teplota vzplanutí tvzpl. (°C)	: 230
Třída nebezpečnosti	: IV
Konc. meze výbušnosti (%)	: 0,4-6,6
Teplotní třída	: T2
Skupina výbušnosti	: II A
Hustota (kg/m ³)	: 880
Teplota vznícení (°C)	: 350
Mísitelnost s vodou	: nemísitelný
Vhodné hasivo	: voda se smáčedlem, všechny druhy pěny, prášky, inertní plyny,

Maximální množství hydraulického oleje ve skladu : 2,7 m³.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- V prostoru ČS, v prostoru výdejních stojanů, ve skladu olejů a v okruhu 10 m kolem ČS je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
- v prostoru ČS a ve skladu nesmí být skladovány žádné materiály, které nesouvisí s jejich provozem,
- pokud dojde k úkapům nebo rozlití hořlavých kapalin, je třeba zajistit jejich odstranění bezpečným způsobem,
- větrací otvory musí být ponechány otevřené,

- Ve skladu musí být udržována manipulační ulička,
- ČS a sklad musí být opatřeny výstražnými tabulkami,
- Automobily s cisternami, které přivážejí pohonné hmoty a automobily, které čerpají pohonné hmoty musí být při této činnosti vypnuty,
- Je zakázáno čerpat pohonné hmoty do nádob z umělých hmot,
- V době bouřky nesmí být prováděno čerpání nafty z cisterny do nádrže,
- Nebezpečná místa z hlediska PO jsou: prostory, kde se pohonné hmoty čerpají do nádrží, prostory výdejních stojanů, sklad olejů,
- V případě požáru je třeba vypnout el. proud, zavolat podle požárních poplachových směrnic hasiče a provádět hašení pomocí hasicích přístrojů,
- el. instalace musí být provedena v nevybušném provedení,
- v odstupové vzdálenosti 10 m od ČS nesmí být skladován žádný hořlavý materiál.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru ČS musí být neustále volná,
- v prostoru ČS musí být volný únikový pruh, který musí být široký alespoň 110 cm.

Za požární bezpečnost v ČS odpovídá : Roman Pavlík, referent zásobování

Schválil: Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel a

Brno dne: 19. 9. 2016

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do skladu bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem.

Preventivní požární hlídka: nebude ustavena, protože zde nepracují trvale 3 a více zaměstnanci.

P O Ž Á R N Í Ř Á D

pro kabelovou rozvodnu el. energie – 1. PP objekt kotelny.

I.

V objektu kotelny je v 1. podzemním podlaží kabelová rozvodna elektrického proudu pro potřebu společnosti. Požární nebezpečí hrozí v případě nesprávné nebo zanedbané údržby, odhazováním nedopalků cigaret, při používání topidel, hořlavých kapalin a požár může vzniknout žhářstvím.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

V rámci provozu kabelové rozvodny se nevyskytují ve větší míře žádné hořlavé materiály.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- u požárních poplachových směrnic a požárního řádu musí být vždy volný přístup a tyto musí být čitelné,
- ve všech případech je nutno zajistit přístup ke spojovacím prostředkům a jejich provozuschopnost,
- před objektem kotelny musí být trvale volný prostor tak, aby byl možný příjezd hasičských vozidel,
- musí být zajištěn přístup k přenosným hasicím přístrojům,
- trvale musí být volné únikové cesty a východy,
- viditelně musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínač el. proudu, příp. uzávěr plynu a vody,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů ve vzdálenosti menší než 80 cm od topných těles,
- svařovat je možno jen za předpokladu vydání příkazu k provedení svářečských prací a stanovení nutných preventivních opatření k zamezení vzniku požáru,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů v blízkosti el.zařízení,

- v odstupové vzdálenosti 4 m od objektu kotelny nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál,


IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- úniková cesta z prostoru kabelové rozvodny musí být neustále volná,
- v objektu kotelny musí být udržován volný pruh pro únikovou cestu nejméně 110 cm.

Za požární bezpečnost v kabelové rozvodně odpovídá : Pavel Salák, vedoucí elektroúdržby

Schválil: Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel a.s.



Brno dne: 19. 9. 2016

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. doklad o kontrole PHP

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: u vstupu do kabelové rozvodny bude vyvěšena tabulka zákaz kouření a vstupu s plamenem.

Preventivní požární hlídka: nebude ustavena, protože zde nepracují trvale 3 a více zaměstnanci.

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

1. Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen ohlásit vznik požáru na ohlašovnu požárů HZS Jihomoravského kraje, telefonní č. 150, 112, nebo na ohlašovnu požáru společnosti na velínu, tel. č.: 162 nebo na vrátnici, tel. č.: 135, a to buď z mobilního telefonu, nebo z telefonu v některé kanceláři společnosti.
2. Požární poplach bude vyhlášen voláním „HOŘÍ“.
3. Při vyhlášení požárního poplachu všichni zaměstnanci v klidu opustí ohrožený objekt a soustředí se na volné prostranství před vrátnicí společnosti.
4. Telefonní číslo ohlašovny požárů (hasiči) :

150, 112

5. Telefonní čísla tísňového volání:
Policie ČR : **158**
Záchranná služba : **155**
Integrovaný záchranný systém : **112**
6. Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:
Pohotovostní služba dodavatele el. energie: **800 225 577**
Pohotovostní služba dodavatele plynu : **1239**
Pohotovostní služba dodavatele vody : **543 212 537**
7. V případě požáru dále oznámit požár řediteli společnosti a OZO v PO.



Ředitel a.s.

Brno dne: 12. 3. 2019

Platnost do další kontroly platnosti do 1 roku.

Vypracoval: Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

Ř Á D O H L Á Š O V N Y P O Ž Á R U

Při vzniku požáru závisí jeho rychlá likvidace na včasném ohlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotek HZS a SDH. Za účelem správného rozhodování při vzniku požáru je třeba postupovat následovně :

1. Obsluha ohlašovny požárů je povinna při ohlášení požáru provést následující :

- ověřit spojení, tzn. přesvědčit se zpětným voláním, zda se nejedná o planý poplach,
- zaznamenat přesnou adresu místa požáru,
- postižený objekt,
- druh živelné pohromy (požár, havárie apod.),
- jméno a příjmení toho, kdo hlášení podal,
- datum a přesný čas převzetí zprávy a jméno zaměstnance, který hlášení převzal,

2. Ohlášení požáru :

Požár je nutno ohlásit v pracovní i mimopracovní době na operační středisko HZS Jihomoravského kraje, tel. č.:

150, 112

Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:

Pohotovostní služba dodavatele el. energie	: 840 111 222
Pohotovostní služba dodavatele plynu	: 1239
Pohotovostní služba dodavatele vody	: 543 212 537

3. Způsob vyhlášení požárního poplachu :

Požární poplach se vyhlašuje **voláním „HOŘÍ“**.

4. Vyrozumění vedoucích zaměstnanců :

V případě požáru je třeba zavolat tyto vedoucí zaměstnance společnosti:

ředitel a.s.

odborně způsobilá osoba v PO

5. Náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení :

V případě poruchy telefonní sítě bude použit mobilní telefon obsluhy ohlašovny požáru.

In



V Brně dne : 1. 7. 2016

Platnost do další kontroly platnosti do 1 roku.

Vypracoval:

**Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně
dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]**



SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Při vzniku požáru, nebo v případě ohrožení požárem či provozní havárií, je povinností zaměstnanců postupovat podle tohoto požárního evakuačního plánu.

1. Určení osoby, která bude organizovat evakuaci.

Za řízení evakuace odpovídá ředitelem společnosti pověřený vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec.

2. Místo, ze kterého bude evakuace řízena.

V případě administrativních budov bude evakuace řízena z prostoru vrátnice, která současně plní funkci místa ohlášení požáru.

V případě areálu kotelny bude evakuace řízena z velínu, který současně plní funkci místa ohlášení požáru.

3. Určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna.

Evakuace bude prováděna za pomoci všech dostupných zaměstnanců, podle nutnosti budou použity i osádky popelářských speciálních vozidel.

4. Určení cest a způsobu evakuace.

Evakuace osob bude prováděna po vyznačených únikových cestách a vyznačeným únikovým východem. Přednostně budou evakuovány osoby z míst ohrožených požárem.

5. Určení místa, kde se evakuované osoby budou soustřeďovat.

V případě administrativních budov se evakuované osoby budou shromažďovat na parkovišti osobních vozidel před areálem.

V případě areálu kotelny se budou evakuované osoby shromažďovat na otevřené ploše Dotřídovací a turbinové haly.

6. Určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob.


Kontrolu počtu evakuovaných osob zajistí zaměstnanec organizující evakuaci.

7. Způsob zajištění první pomoci postiženým osobám.

První pomoc zraněným osobám poskytnou zaměstnanci vyškolení z poskytování první pomoci. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby zdravotníci.

8. Určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení.

Evakuovaný materiál bude soustřeďován v prostoru, který na základě situace určí zaměstnanec zajišťující organizaci evakuace ve spolupráci s velitelem zasahující jednotky požární ochrany. Střežením materiálu pověří vedoucí zaměstnanci své podřízené zaměstnance.




Brno dne : 19. 9. 2016

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

S M Ě R N I C E

PRO ČINNOST PREVENTIVNÍCH
POŽÁRNÍCH HLÍDEK.



Brno dne: 19. 9. 2016

Na základě ustanovení § 13 zákona ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ustanovují hlídky za těchto podmínek :

I. Preventivní požární hlídka pracovišť se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím

Preventivní požární hlídka zajišťuje požární bezpečnost pracoviště, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Tyto hlídky budou ustaveny na všech pracovištích se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím pro všechny směny, kde trvale pracují 3 a více zaměstnanci.

Povinnost členů preventivní požární hlídky :

a) v době normálního provozu :

- zúčastnit se nejméně 1 x za rok odborné přípravy preventivní požární hlídky, prováděné osobou odborně způsobilou v oboru PO.

- na pracovní směně sledovat i dodržování základních předpisů PO t.j., zda jsou volné únikové cesty a východy, volný přístup k hasebním prostředkům, volný přístup k rozvodným zařízením el. proudu, k hl. vypínači el. proudu, hl. uzávěru plynu a vody, zda není některé technologické zařízení poškozeno, včetně el. instalace, zda se v blízkosti topidel nenacházejí hořlavé materiály,

- v případě zjištění takové závady je třeba, pokud je to možné, samostatně závadu odstranit, v případě, že to není možné ohlásit zjištění závady vedoucím pracoviště.

b) V případě požáru

V případě požáru provedou členové preventivní požární hlídky první zásah. Souběžně s tím je třeba požár ohlásit na operační středisko HZS Jihomoravského kraje, tel.: 150, 112. Dále provádí členové preventivní požární hlídky zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů a hydrantu. Po příjezdu jednotky HZS informuje velitel hlídky velitele jednotky HZS o podrobnostech spojených s vznikem a průběhem požáru a o průběhu hašení. Od příjezdu jednotky HZS se členové hlídky řídí pokyny velitele jednotky.

II. Požární hlídka pro případ provádění práce se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování apod.)

Výše uvedená požární hlídka zajišťuje požární bezpečnost v případě provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, např. svařování. Hlídka se ustavuje podle míry požárního nebezpečí v počtu 1 + 1 až 1 + 3. Upřesnění se provede v příkazu ke svařování v prostředí s nebezpečím vzniku požáru.

Povinnosti členů požární hlídky :

- zúčastnit se odborné přípravy před zahájením práce se zvýšeným požárním nebezpečím, v případě, že odborná příprava byla organizována v době kratší než 1 rok, nemusí se další odborná příprava provádět, platí však zásada, že odborná příprava nesmí být starší než 1 rok.
- řádně prohlédnout pracoviště a zjistit, zda jsou odstraněny hořlavé materiály nebo jestli jsou zakryty, příp. zvlhčeny tak, aby v případě, že dojde ke styku se žhavou částicí, nemohlo dojít k požáru.
- pozornost je nutno věnovat i prostorům, pod místem svařování tak, aby nemohlo dojít k propadnutí žhavých částic do prostoru pod místem svařování a následnému požáru.
- před zahájením práce nachystat hasební prostředky podle příkazu ke svařování a umístit je na vhodném a dostupném místě.
- v průběhu svařování sledovat práci a v případě, že dojde k hoření, použít hasební prostředky k uhašení.
- po skončení práce prohlédnout pracoviště a zjistit zejména, zda nedošlo k zapadnutí žhavých částic do blízkosti hořlavých materiálů.
- povinnosti v případě požáru jsou stejné jako v případě požární hlídky pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím.

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu
30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]




SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

SMĚRNICE

K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Směrnice je určena pro svařování, vyžadující zvláštní požárně – bezpečnostní opatření. Obsah směrnice je zpracován v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.

In:



Brno dne: 19. 9. 2016

1. POPIS ČINNOSTI A POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ

Svařování elektrickým obloukem a řezání plamenem je nepostradatelnou součástí montážních a údržbářských prací. Jedná se vlastně o spojování kovových částí pomocí plamene nebo el. oblouku, příp. řezání kovových částí pomocí plamene. Požární nebezpečí při svařování spočívá v tom, že na el. oblouku dosahují teploty více než 5 000 °C, na plameni 2 600 – 3 200 °C, teplota žhavých částic u el. svařování je přes 3 000 °C, aluminotermické svařování – 2 200 °C, plamen hořících plynů ve vzduchu je 1 800 – 2 350 °C, plamen benzínové pájecí lampy je asi 1 600 °C. Jedná se tedy o enormní teploty, které mohou způsobit požár. Nejčastěji se tak stává při rozstřikovávání žhavých částic, které při svařování odpadávají a zapadají do různých míst. V případě, že se dostanou do blízkosti hořlavého materiálu, působí vysokou teplotou na materiál, který žhne a po určité době, která může trvat i několik hodin, dochází ke vznícení a následnému požáru. K požáru může dojít i působením sálavého tepla na okolní hořlavé materiály. Rovněž byly zaznamenány případy přenosů tepla po kovových konstrukcích, pokud se provádělo rozmrazování potrubí. V případě, že do asi 10 m od místa, kde se rozmrazování provádělo, se nacházejí hořlavé materiály, může při delším působení teploty dojít ke vznícení hořlavých materiálů a následnému požáru. Nebezpečí dále spočívá v používání lahví s technickými plyny, a to zejména acetylénu a kyslíku. Acetylén je hořlavý plyn, který společně se vzduchem tvoří výbušnou směs. Kyslík je sám o sobě nehořlavý, avšak příznivě ovlivňuje hoření. Rovněž při samotné manipulaci s lahvemi s technickými plyny může docházet k požárům. Jedná se o případy poškození na přívodu technického plynu a následné zpětné prošlehnutí plamene do lahve a zapálení plynů. Dále případy pádu lahví a následného výbuchu a samovznícení v případě, že se kyslík dostane do styku s tuky.

2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO SVAŘOVÁNÍ

Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Přitom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, střepech, přepážkách). Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

Pro svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně příkazem.

Písemný příkaz vydávají ředitel společnosti, náměstci nebo vedoucí jednotlivých pracovišť.

3. SVAŘOVÁNÍ V PROSTORU S NEBEZPEČÍM POŽÁRU NEBO VÝBUCHU

Při svařování v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu musí být stanovena zvláštní požárně – bezpečnostní opatření.

Zvláštní požárně – bezpečnostní opatření:

Jedná se o technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po skončení svařování s ohledem na konkrétní druh nebezpečí, umístění svářečského pracoviště, požárně – bezpečnostního zajištění stavby, systému zabezpečování PO v přilehlých prostorách.

Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu:

- a) nebezpečná koncentrace – koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachů se vzduchem nebo jiným oxidovadlem od 25 % hodnoty dolní meze výbušnosti pro plyny, páry a prachy,
- b) prostor s nebezpečím výbuchu s následným požárem – prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace nebo se nacházejí výbušniny nebo látky obsahující výbušniny anebo jiné látky a materiály a v kombinaci s danou svářečskou technologií mohou být příčinou výbuchu s následným požárem,
- c) prostor s nebezpečím požáru – prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující látky tuhé, kapalně nebo plynné anebo hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích či zařízeních a v případě používání dané svářečské technologie může dojít k jejich zapálení a vzniku požáru,
- d) přilehlý prostor – prostor nacházející se nad, pod a vedle svářečského pracoviště, který může být ohrožen vznikem nebo rozšířením požáru vlivem činností vykonávaných na svářečském pracovišti.

Příklady zvláštních požárně – bezpečnostních opatření před zahájením svařování

- stanovit dohled na požárně – bezpečnostní opatření v průběhu a po svařování,
- vymezit oprávnění a povinnost osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho skončení,
- stanovit požadavky na účastníky svařování vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení nebo skončení, pokud není požární dohled nepřetržitý,
- stanovit požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb, včetně zákazů,
- zabezpečit volné únikové cesty včetně přístupu k nim,
- určit podmínky, za kterých lze provozovat technická zařízení a technologické procesy, včetně podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,
- odstranit hořlavé materiály z prostoru svařování a přilehlých prostorů,
- zakrýt hořlavé materiály z prostorů svařování a přilehlých prostorů,
- ochlazovat hořlavé materiály z prostorů svařování a přilehlých prostorů,
- kontrolovat technický stav svářečské soupravy, poškozené části vyměnit, jinak svářečskou soupravu nepoužívat,

- láhve s technickými plyny včetně kyslíku musí být neustále zajištěny proti pádu,
- prověřit, zda do přilehlých prostorů neústí staré potrubí, větrací zařízení, technologické šachty, nebo jiné otvory, kterými by mohly žhavé částice propadnout do přilehlých prostor,
- v případě, že je zjištěno propojení nějakým otvorem do přilehlého otvoru, je třeba provést utěsnění, zakrytí apod. tak, aby se žhavé částice nedostaly do přilehlého prostoru a nemohly způsobit požár,
- překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem, který bude izolovat hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo ke vznícení,
- provést měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem a zajistit udržení koncentrace pod nebezpečnou hranicí,
- provádět ochlazování konstrukcí,
- provádět průběžně provětrávání pracoviště za účelem odstraňování nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par a prachů,
- instalovat technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic, které by spolehlivě zabraňovalo působení jisker, části kovů a strusky.

Další opatření

- pokud se provádí svařování, které vyžaduje zvláštní PBO opakovaně a na stavebně či konstrukčně obdobných svářečských pracovištích, kde je možné stanovit PBO jednotně, lze tak učinit v příslušném technologickém postupu,
- při svařování je třeba zabránit takovému ohřátí svařovaných a ostatních materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení a důsledkem byl únik hořlavých nebo hoření podporujících látek,
- přikrytí nebo utěsnění hořlavé látky se provede tak, aby mezi jednotlivými díly použitého materiálu nezůstaly nechráněné otvory, které by umožňovaly průnik žhavých částic, plamene nebo přenos tepla,
- svařování, které vyžaduje zvláštní PBO musí být zajištěno účastí nejméně 2 osob včetně svářeče, obsadit pracoviště jednou osobou je možné pouze tehdy, pokud se jedná o svařování, kdy svářeč je schopen všechny úkony týkající se svařování a PBO sám obsáhnout.

Svařování se nesmí zahájit v následujících případech:

- nejsou - li stanovena PBO s ohledem na druh a místo těchto prací,
- svářeč a pracovníci zúčastnění při svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti,
- podmínky požární bezpečnosti nejsou splněny,
- svářeč se nemůže prokázat na svářečském pracovišti odbornou způsobilostí ke svařování.

Příklady zvláštních požárně – bezpečnostních opatření po skončení svařování

- provést kontrolu požární bezpečnosti svářečského pracoviště a přilehlých prostorů,
- zajistit požární dohled ve stanovených intervalech, které je třeba stanovit na základě požárního nebezpečí a specifického rizika svářečského pracoviště,
- minimální doba požárního dohledu je 8 hodin, v odůvodněných případech, jako např. při tepelném dělení kovů, u členitých prostorů apod. je třeba uvažovat s možností vzniku požáru i po 8 hodinách,

- požární dohled je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi při dohledu a je vykonáván nepřetržitě v průběhu svařování a při přerušení svařování nebo po jeho skončení buď nepřetržitě, nebo vzhledem k charakteru prací a prostoru po určenou dobu v intervalech stanovených zvláštními požární bezpečnostními opatřeními.

Požární dohled po skončení svařování není třeba vykonávat v následujících případech:

- pokud je svářečské pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou EPS a SHZ, v případě, že jsou prostory vybaveny pouze EPS, lze od požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní hasební zásah,
- na stálých svářečských pracovištích v případě, že před skončením svařování nemohlo dojít ke kontaktu žhavých částic s hořlavými látkami a po vypnutí technologie nedojde ke kontaktu hořlavých látek se zdrojem zapálení.

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]



SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH

**Školení zaměstnanců v PO, odborné přípravy
preventivních požárních hlídek a preventisty PO.**

Podle ustanovení § 26 odst. 1, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb., stanovuji tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventisty PO.

Ing. Karel Jelínek
Ředitel a.s.

Brno dne: 21. 11. 2017

I. Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení, pokud dochází ke změnám, se kterými má být zaměstnanec podle tématického plánu seznámen (s požárním nebezpečím na pracovišti, požárním řádem, evakuačním plánem, s požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru, rozmístěním věcných prostředků PO apod.). Školení se musí opakovat nejméně 1 x za 2 roky. Školení musí absolvovat i osoby, které se zdržují na pracovištích, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo osoby, které tyto činnosti vykonávají a nejsou zaměstnanci společnosti.

Zaměstnanci, kteří jsou pověřeni zajišťováním PO v mimopracovní době absolvují toto školení 1 x za rok.

Osnova školení:

- | | |
|--|---------|
| 1. Organizace PO a zajištění PO ve společnosti . | 5 min. |
| 2. Základní povinnosti na úseku PO, které vyplývají ze zákona ČNR č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. | 10 min. |
| 3. Požární nebezpečí ve společnosti. | |
| a) Požární nebezpečí vyplývající z činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. | 5 min. |
| b) Požární nebezpečí při provozu topidel. | 5 min. |
| c) Požární nebezpečí od elektrické instalace a elektrických zařízení. | 5 min. |
| d) Požární nebezpečí při skladování a používání hořlavých kapalin. | 5 min. |
| e) Požární nebezpečí od nedopalků cigaret. | 5 min. |
| f) Požární nebezpečí při spalování průmyslového odpadu. | 5 min. |
| g) Požární nebezpečí při skladování průmyslového odpadu. | 5 min. |
| h) Požární nebezpečí při skladování technických plynů. | 5 min. |
| i) Požární nebezpečí při svařování. | 5 min. |
| 4. Dokumentace PO | |
| a) požární řád | 5 min. |
| b) požární poplachové směrnice | 5 min. |
| c) dokumentace zdolávání požáru | 5 min. |
| d) požární evakuační plán | 5 min. |
| 5. Požadavky na bezpečný provoz, údržbu a obsluhu zařízení na pracovišti v případě požáru. | 5 min. |
| 6. Zajištění PO v mimopracovní době. | 5 min. |
| 7. Rozmístění a způsob použití PHP a ostatních věcných prostředků PO. | 5 min. |

8. Seznámení s funkcí a způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, zařízení pro zásobování vodou, suchovody apod.). 5 min.

Celkem 1 hodina 40 minut

II. Školení vedoucích zaměstnanců

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí podle tématického plánu a časového rozvrhu školení PO pro zaměstnance, ale vedoucí zaměstnanci musí absolvovat školení v rozsahu všech činností s požárním nebezpečím jimi řízených zaměstnanců. Školení se opakuje nejméně 1 x za 3 roky.

III. Odborná příprava preventivních požárních hlídek.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a v případě, že se tato činnost opakuje, se dále provádí nejméně 1 x za rok.

Osnova odborné přípravy

Teoretická část

1. Požární nebezpečí ve společnosti.
 - a) Požární nebezpečí vyplývající z činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. 5 min.
 - b) Požární nebezpečí při provozu topidel. 5 min.
 - c) Požární nebezpečí od elektrické instalace a elektrických zařízení. 5 min.
 - d) Požární nebezpečí při skladování a používání hořlavých kapalin. 5 min.
 - e) Požární nebezpečí od nedopalků cigaret. 5 min.
 - f) Požární nebezpečí při spalování průmyslového odpadu. 5 min.
 - g) Požární nebezpečí při skladování průmyslového odpadu. 5 min.
 - h) Požární nebezpečí technických plynů. 5 min.
 - i) Požární nebezpečí při svařování. 5 min.
2. Požární poplachové směrnice - způsob vyhlášení požárního poplachu 5 min.
3. Způsob přivolání jednotky požární ochrany 5 min.
4. Poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru 5 min.

Praktická část

1. Seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany (přenosné, přívěsné a pojízdné hasicí přístroje) 5 min.
2. Rozmístění a způsob použití požárně bezpečnostních zařízení (EPS, ruční požárně poplachové zařízení, autonomní požární signalizace, stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, kouřová klapka, kouřotěsné dveře, požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, zařízení pro zásobování požární vodou, požární klapky, požární dveře, náhradní zdroje a zdroje vody určené k hašení požáru) 5 min.
3. Způsob evakuace osob (případně zvířat a materiálu) 5 min.
4. Způsob a možnosti hašení požárů 5 min.

Rozsah odborné přípravy: 1 hodina 20 minut

Platnost do další kontroly platnosti do 1 roku.

Vypracoval:


Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. [redacted]




PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI

SAKO Brno, a.s.










PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
SAKO Brno, a.s.


A


ZÁKLADNÍ ČÁST




















PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
SAKO Brno, a.s.


B


OPERATIVNÍ ČÁST


















PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI SAKO Brno, a.s.








PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI SAKO Brno, a.s.





























PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
SAKO Brno, a.s.

C

POMOCNÁ ČÁST

