

Legenda sítí

	kabel CETIN-ZAMĚŘENÝ
	vodovod VHS Kutná Hora
	kanalizace VHS Kutná Hora
	plyn GasNet - stávající
	plyn GasNet - projekt.přeložka

**Poznámka:**  
**stávající zařízení zakresleno pouze orientačně, před zahájením zemních prací - NUTNO VYTYČIT.**  
**V případě narušení-ihned opravit.**  
**V souběhu a křížení se stávajícím podzemním zařízením budou kabely uloženy v betonových žlebach-KZ1, příp. kabelových chráničkách DVR110.**



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN:	3-PEN, STŘÍDAVÁ, 50Hz, 400/230V, TN-C
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA VN:	3 ~50Hz, 22 kV, IT
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:	
NN - ŽIVÝCH ČÁSTÍ	IZOLACI, PŘEPÁŽKOU, KRYTEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VN - ŽIVÝCH ČÁSTÍ	KRYTEM, PŘEPÁŽKOU, ZABRANOU, POLOHOU
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:	ZEMNĚM, POSPOJOVÁNÍM

Přesná trasa kabelového vedení NN bude upřesněna až po vytyčení všech inženýrských sítí.

Přístyky podzemních inozemních zařízení dodržet zejména CSN 73 6005, CSN 33 3301, CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 2000-5-54.

Přístyky se stávajícími podzemními zařízeními provádět práce opatrně a ručně.

Stávající podzemní zařízení zakresleno pouze orientačně. Před započítím výkopových prací nutno je vytyčit!



Kabelové vedení 1kV bude uloženo dle řezů na situaci.

Zemní práce provádět s ohledem na kořenový systém blízkých stromů.

LEGENDA ČEZ:

	NOVÝ ZEMNÍ KABEL 1-AYKY-J 3x120+70
	STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABEL NN
	STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
	STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
	KABELOVÁ SPOJKA NN
	CHRÁNIČKA DVR110, KABELOVÝ ŽLAB

Navržené technické řešení:  
 Stávající kabel NN AYKY 3x120+70 bude posunut mimo plánovanou revitalizaci a protipovodňová opatření v Kutné Hoře, v ul. Pobřežní u čp.117 na druhou stranu silnice, kde dojde k jeho naspojování na kabel stávající. Dále bude nový kabel naspojován na kabel stávající, AYKY 3x120+70, u mostu přes řeku Vrchlici, dle předložené dokumentace.

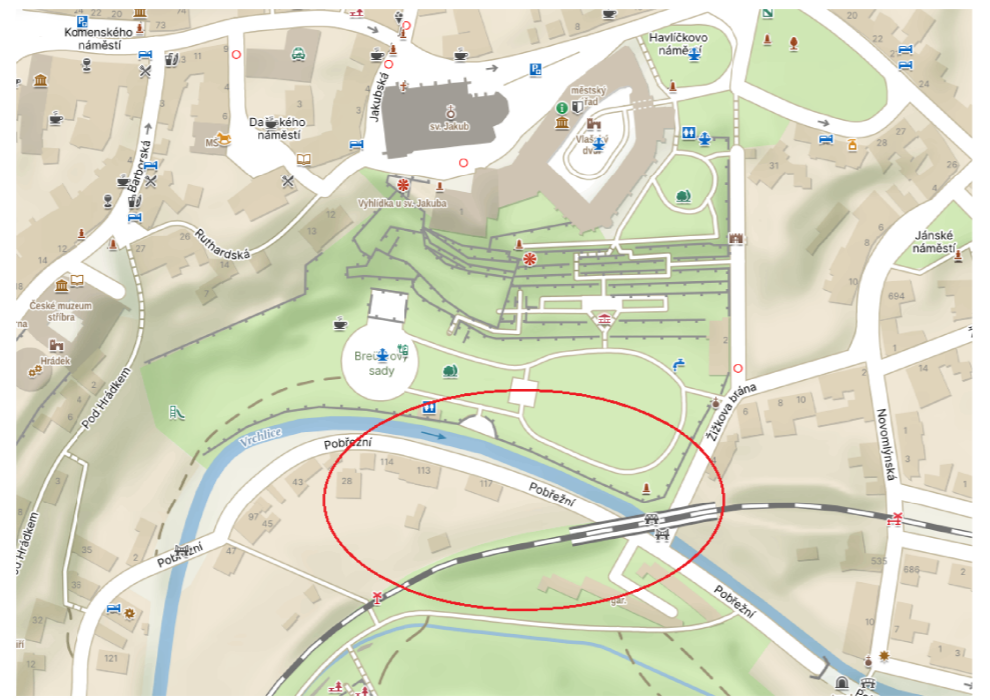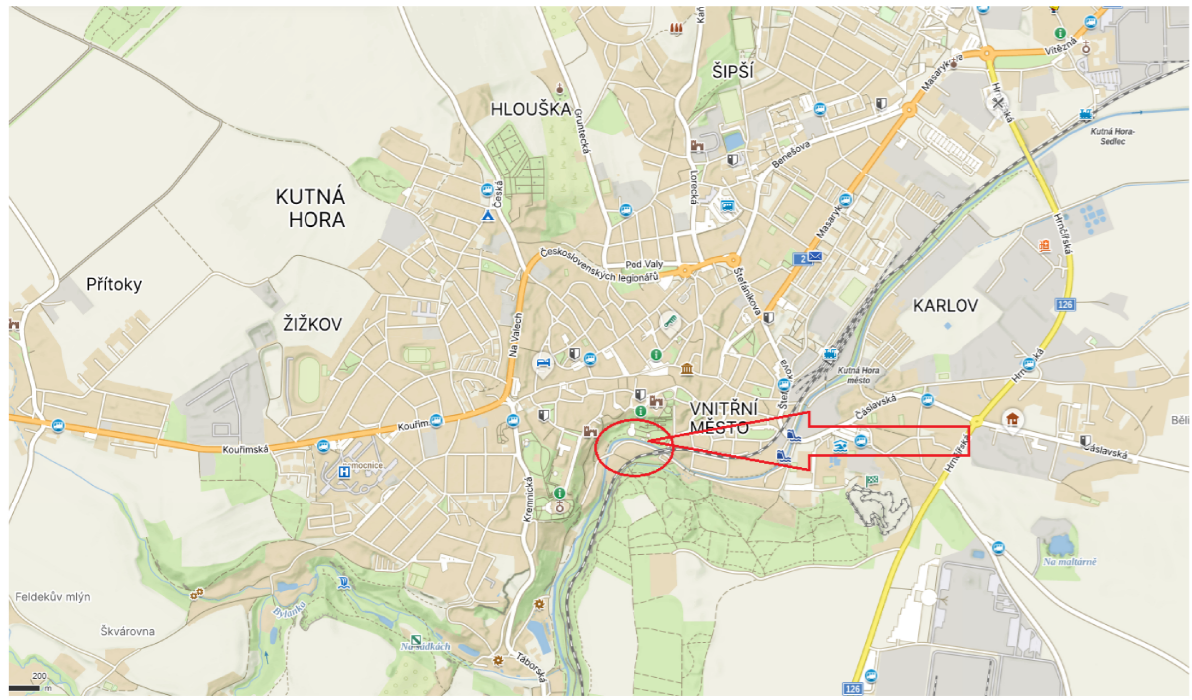

Legenda polohopis:

	DTM Značky inž. sítí - hydrant podzemní
	DTM Značky inž. sítí - šachta vodovodní
	DTM Značky inž. sítí - šoupě plynové
	DTM Značky inž. sítí - šoupě vodovodní
	DTM Značky - doprava - dopravní značka
	DTM Značky inž. sítí - vpust'
	DTM Značky inž. sítí - šachta kanalizační
	DTM Značky - lampa volně stojící
	DTM Plot - měř. - zděný
	DTM Plot - měř. - dřevěný
	DTM Plot - měř. - drátěný

	<b>ELEKTRO MARTÍNEK</b> Polepská 667, 28002 Kolín tel.: 321714161 mobil: 736 622 522 www.elektromartinek.cz		KABELOVÉ VEDENÍ VN, NN, VO VENKOVNÍ VEDENÍ VN, NN TRAFOSTANICE VN, NN	autorizoval: Petr Havlík
	kráj: Středočeský	obec: Kutná Hora	IČO 281 67 325 katastrální území: Kutná Hora	zodpovědný projektant: Luboš Martinek
stavba: <b>KH-Kutná Hora, Pobřežní parc.č.3706/3 kNN</b> <b>PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN</b> <b>KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>				kreslil: Marek Brázda
investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 04 Děčín 4				datum: 09/2025
				výkres číslo: C.3
				stupeň: P.D.S.
				měřítka: 1 : 500 A2
				SAP ČEZ Distribuce I2-12-6004825