

Příloha č. 1A)

Odběrový diagram, ceny a m² - Dodatek 2026
Smlouvy o dodávce tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody

Dodavatel:		Odběratel/smlouva č.: 10238	
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. se sídlem: Vodičkova 20, 110 00 Praha1 Zapsaná v OR Městský soud Praha, oddíl B, vložka 4017 Odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary se sídlem: Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary Zapsaný v OR Městský soud Praha, oddíl B, vložka 4017 a v OR KS Plzeň, oddíl A, vložka 28380		Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Truhlářská 681/19 360 17 Karlovy Vary, Stará Role Zápis v OR:	
IČ: 25060996	DIČ: CZ25060996	IČ: 49751751	DIČ: CZ49751751
Číslo účtu: [REDACTED]		Číslo účtu: [REDACTED]	
Telefon: [REDACTED]		Telefon: [REDACTED]	
E-mail: [REDACTED]		E-mail: [REDACTED]	
		Zástupce: Mgr. Jana Krausová	
Adresa pro zasílání korespondence:		Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Truhlářská 681/19 360 17 Karlovy Vary, Stará Role	

Údaje o odběrném místě:

Evidenční číslo: S-0600-105-0800				Název: Truhlářská 19, ZŠ															
Dodávka TE z S 105 Truhlářská 690-459				Adresa: Truhlářská 19, 360 01 Karlovy Vary															
Parametry média na vstupu do objektu:				diferenční tlak: 40 kPa						Teplota TV: 45 – 60 °C									
Místo měření ÚT: ve VS S 105 (Truhlářská 19)																			
Místo měření TV: Bez ohřevu TV																			
Teplotní diagram:																			
Venkovní teplota [°C]				15	13	11	9	7	5	3	1	-1	-3	-5	-7	-9	-11	-13	-15
Přívodní teplota teplosnosné látky [°C]				34	38	41	44	47	50	52	55	58	60	63	65	68	70	73	75
Předpokládané roční množství tepelné energie (ÚT, TV):														Celkem 397 222 kWh					
leden	75 833	kWh	duben	32 500	kWh	červenec	3 611	kWh	říjen	33 333	kWh								
únor	47 500	kWh	květen	12 778	kWh	srpen	2 778	kWh	listopad	55 278	kWh								
březen	43 889	kWh	červen	7 222	kWh	září	19 722	kWh	prosinec	62 778	kWh								
Předpoklad spotřeby studené vody pro přípravu TV/rok:						407 m³													
Plocha objektu přepočtená dle vyhl. č. 269/2015 Sb dodávka tepla s ÚT: dodávka tepla s TV:				Nebytové prostory			byty			Počet bytů:									
				4499 m²			0 m²												
				566 m²			0 m²			0									
Cenová lokalita: Karlovy Vary						Úroveň předání: Dodávka ze sekundárního rozvodu													
Tarif: 2026-1 QUT, QTV, MTV dvousložková sazba																			
Sjednaný tepelný výkon ÚT platný od 1. 1. 2026: 172,382 kW																			
Sjednaný tepelný výkon TV platný od 1. 1. 2026: 0 kW																			
Cena za Sjednaný tepelný výkon TV (2012,40 Kč/kW/rok)									167,70			Kč/kW/měsíc							
Cena za Sjednaný tepelný výkon ÚT (2012,40 Kč/kW/rok)									167,70			Kč/kW/měsíc							
Cena za odebranou tepelnou energii ÚT									3,17			Kč/kWh							
Cena za odebranou tepelnou energii TVss									3,17			Kč/kWh							
Cena za odebranou tepelnou energii TVzs									3,17			Kč/kWh							
Cena za SV (vodné+stočné) bez platby za vodoměr									91,14			Kč/m3							

uvedené ceny jsou bez DPH

Místo předání ÚT: ze strany dodavatele je to část rozvodu ÚT, odkud se odpojuje přípojka pro odběrné zařízení odběratele. V případě nevyjasněnosti majetkových vztahů je to na přívodu za přírubou posledního ventilu zařízení dodavatele – tento HU je v majetku dodavatele. Na vratném potrubí za posledním ventilem měrové trati počítaje ze strany od zařízení dodavatele – tento HU je v majetku dodavatele. Schéma napojení rozvodu ÚT a TV je nedílnou součástí této přílohy.

Místo předání TV: ze strany dodavatele je to část rozvodu TV, odkud se odpojuje přípojka pro odběrné zařízení odběratele. V případě nevyjasněnosti majetkových vztahů je to na prvním uzávěru na rozvodu TV od obvodové stěny objektu po rozvodu TV a poslední uzávěr vratné větve TV před výstupem z objektu – tyto HU jsou v majetku odběratele. Regulační prvek na vratném potrubí TV před HU je v majetku dodavatele. Schéma napojení rozvodu ÚT a TV je nedílnou součástí této přílohy.

V případě změny dlouhodobé potřeby množství tepelné energie nebo tepelného výkonu, kterou odběratel prokáže dodavateli do 30. září, není-li dohodnuto datum pozdější, dodavatel nové hodnoty sjedná a pro stanovení stálé složky dvousložkové ceny je uplatní od 1. ledna následujícího roku.

Vymezení pojmů pro účely této přílohy:

TE – tepelná energie

ÚT – tepelná energie pro vytápění

SV – studená voda pro přípravu teplé vody

HU – hlavní uzávěr

TV – tepelná energie pro teplou vodu

TVss - tepelná energie teplé vody spotřební složka

TVzs - tepelná energie teplé vody základní složka

Upozornění:

Pokud má odběratel povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato příloha platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Uveřejnění dodatku zajistí odběratel za plné součinnosti dodavatele.

Při vkládání příloh do registru smluv k názvu smluvních stran KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČO 25060996, uvádějte naši datovou schránku: gvfeqtx

Kontaktní osoby	Zplnomocnění	Telefon	Mobil	e-mail
Mgr. Jana Krausová	ředitelka			

V.....

dne.....

V Karlových Varech

dne: 8.1.2026

.....

odběratel - razítko, podpis

.....

dodavatel - razítko, podpis

SCHÉMA - Napojení rozvodu ústředního topení


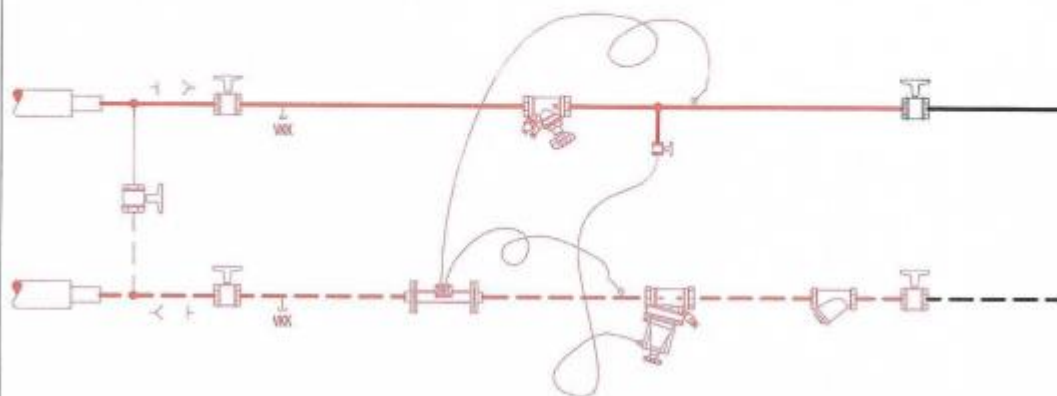


SCHÉMA - Napojení rozvodu teplé vody

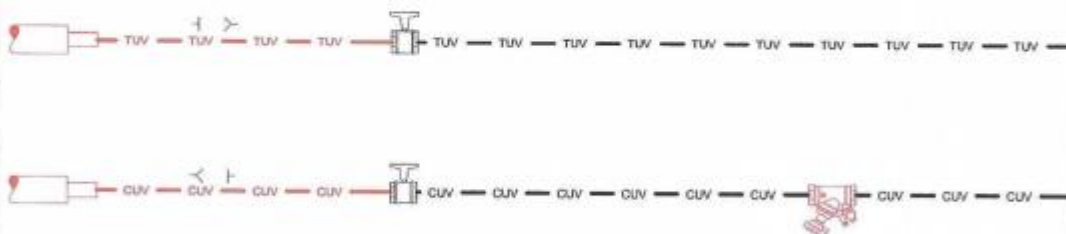

Poznámka: Červeně označeno zařízení v majetku dodavatele