

**DODATEK ČÍSLO 003 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUcí SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO: 25_SOBS01_4122421557****PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PDS“)****ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplicka 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci: <https://dip.cezdistribuce.cz> | www.cezdistribuce.cz | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | na základě pověření ze dne 1. 9. 2025 zastupuje Ing. Miroslav Zubík, pozice: Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

ŽADATEL (dále jen „Žadatel“)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

IČO

27820378

DIČ

CZ27820378

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE

Kafkova

Č. P. / Č. O.

526/21

PSČ 783 01

OBEC

Olomouc

MÍSTNÍ ČÁST

Slavonín

ZÁPIS V OR / ŽR

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3425

ZASTOUPENÍ

vz. Dalibor Příkryl, předseda
představenstva
vz. Petr Konečný, místopředseda
představenstva

TELEFON

725821459

E-MAIL

prikryl@aqu-aolomouc.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento dodatek číslo 003 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí (vn) nebo velmi vysokého napětí (vvn) číslo 25_SOBS01_4122421557, uzavřené dne 24. 10. 2025 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- V Příloze č. 1 Smlouvy se hodnota rezervovaného výkonu 350kW nahrazuje hodnotou 537 kW
- V článku III, odstavec 1 Smlouvy se podíl za rezervovaný výkon 427.000,-Kč nahrazuje částkou 681 990,-Kč
- Článek III, odstavec 1 Smlouvy se rozšiřuje o textaci: V případě, že tak stanoví právní předpis, je část paušální částky k úhradě podílu na nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojováním zařízení k distribuční soustavě (Podíl na nákladech) v rozsahu stanoveném tímto právním předpisem navržena
- Technické podmínky připojení č. 4122564061, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke Smlouvě, nahrazují technické podmínky připojení č. 4122421557, tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 003 nedotčena, zůstávají v platnosti
- Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě. Žadatel (příjemce návrhu dodatku) vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tohoto dodatku tím, že Žadatel, resp. osoba oprávněná za něj jednat, připojí na návrh tohoto dodatku svůj podpis. Je-li platnost dodatku uzavíraného Žadatelem, který je právnickou osobou, podmíněna souhlasem příslušného orgánu právnické osoby (např. rady nebo zastupitelstva obce), Žadatel prohlašuje, že tento souhlas mu byl udělen nejpozději ke dni podpisu dodatku. Tento dodatek je platný a účinný od okamžiku, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) PDS (navrhovatel) doručil listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže PDS doručí listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh dodatku doručen, jinak návrh dodatku zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem, stejně jako možnost uzavření tohoto dodatku jiným způsobem, například tím, že adresát návrhu dodatku se podle něj zachová.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122564061

ZA ŽADATELE

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

vz. Dalibor Přikryl
předseda představenstva**ZA PDS**

ČEZ Distribuce, a. s.

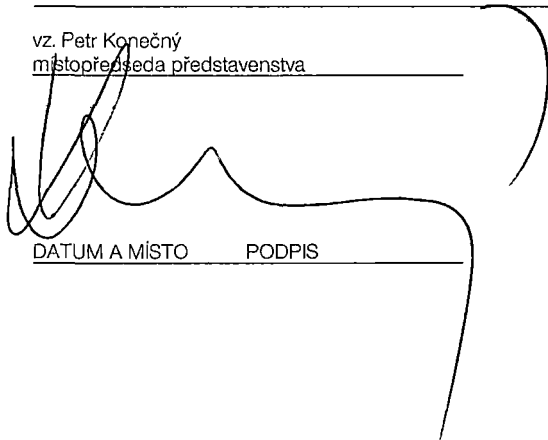
Ing. Miroslav Zubík
Vedoucí odboru Obsluha zákazníků2. 12. 2025
V Plzni

DATUM A MÍSTO

PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS

vz. Petr Konečný
místopředseda představenstva

DATUM A MÍSTO

PODPIS

PŘÍLOHA č. 1 DODATKU KE SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ č. 25_SOBS01_4122421557

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122564061

1. Specifikace zařízení: odběrné zařízení

- umístění zařízení: Slavonín, kat.území: Slavonín, parc.č.1081/37, 783 01 Olomouc
- EAN: 859182400512967384

2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa

- napěťová hladina: 22 kV (VN)
- rezervovaný příkon místa připojení a předávacího místa: 537,000 kW
- povolený rozsah účinníku ($\cos \phi$)
 - spotřeba +0.95 – 1, odběr Q z DS

3. Připojované elektrické spotřebiče

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Osvětlení	0,000	17,000	17,000

4. Měřicí zařízení

- umístění měřicího zařízení: vně ts
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřících transformátorů proudu: 20/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- převod měřících transformátorů napětí: 22000/ $\sqrt{3}$ //100/ $\sqrt{3}$ V
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Žadatel
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru (primární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Převod a parametry měřících transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor (certifikát) pro použití v ČR a musí být ověřeny a provozovány v souladu s právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb. a prováděcí předpisy k němu), zejména musí být ověřeny Českým metrologickým institutem nebo autorizovaným metrologickým střediskem. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříní měření - typové skříní USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude přednostně využívána komunikace přes GSM. V případě nedostatečné úrovně nebo kvality signálu poskytne zákazník PDS na své náklady samostatnou analogovou telefonní linku PSTN. Pokud je u vícetarifní distribuční sazby požadováno blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozvaděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu. Propojení relé nebo optočlenu s elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s vyhláškou č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami vn, vvn v platném znění, které je zveřejněno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

5. Místo připojení zařízení

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť vn - rozvaděč vn v TS zákazníka
- hranice vlastnictví: Zařízení PDS končí odpínačem (včetně) v poli rozvaděče/kobce vn v TS zákazníka
- spínací prvek sloužící k odpojení zařízení od distribuční soustavy: Vývodový vypínací prvek v TS

6. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

PDS zajistí napájecí kabelovou smyčku VN 22 kV (VN966) do trafostanice zákazníka. Do nové trafostanice dodá ČEZ Distribuce vstupní rozvaděč VN Siemens typ 8DJH s disp. měřením.



7. Upřesnění některých závazků Žadatele podmiňujících připojení zařízení

Žadatel se zavazuje splnit následující závazky:

Nákladem žadatele bude vybudována nová kabelová zákaznická TS, napojená na novou kabelovou smyčku vedení VN966.

Do nové trafostanice dodá PDS rozvaděč VN Siemens typ 8DJH v sestavě PTN-K-K-K, (rozměry š x h x v: cca 1.600x780x2.000 mm).

V odběratelské TS musí být prostorově oddělena a elektricky odpojitelná část zařízení VN, která se stane součástí zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“). Zařízení DS a konkrétně rozvaděč VN bude obsahovat 2 x vstupní pole VN, 1 x pole VN pro připojení elektrického zařízení VN v majetku Žadatele a 1 x pole převodový transformátor napětí - vše se zkratovou odolností 16kA/1s v kat. IAC-A FL. V prostoru distribuční části RVN bude prostorová rezerva pro umístění rozvaděče řídicího systému AXV 600x300x1200 mm pro přenos dat přes GSM.

Přesný rozsah dispozičního uspořádání TS zkoordinuje žadatel s projektantem stavby PDS.

Prostor rozvaděče VN v majetku ČEZd bude přístupný samostatným vstupem z veřejného prostranství a před rozvaděčem VN musí být volný manipulační prostor min. 800mm.

Připojované spotřebiče z nového odběrného místa nesmí způsobovat nepříznivé zpětné vlivy na distribuční soustavu ovlivňující kvalitu dodávané elektřiny ostatním odběratelům.

Trafostanice bude označena přiděleným provozním číslem provozovatele distribuční soustavy (SJZ).

Před zahájením odběru nutno doložit odsouhlasené MPP – místní provozní předpisy pro provoz a obsluhu přípojky VN 22 kV a trafostanice Žadatele včetně projektové dokumentace potvrzenou zhotovitelem.

8. Další podmínky připojení

Na výše popsané úpravy odběrného/předávacího místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení. Projektovou dokumentaci můžete předat prostřednictvím Distribučního portálu nebo webové aplikace, které jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doklady pro připojení

- Odsouhlasení projektové dokumentace připojovaného zařízení před realizací.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů napětí.