



MC05X03GXTNS

# SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST

Číslo smlouvy

EIC

Číslo zákazníka

ID e-portálu

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, technickými pravidly a Řádem provozovatele distribuční soustavy, který je dostupný na webových stránkách provozovatele <http://www.ppdistribuce.cz/distribucni-soustava/rad-provozovatele-ds>, mezi

## PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL)

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.  
U plynárny 500/44, 140 00 Praha 4

IČO 21031088, DIČ CZ21031088, bankovní spojení [redacted], číslo bankovního účtu [redacted]  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28573

a

## ZÁKAZNÍKEM

|                                             |            |                                     |                    |                  |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| Městská část Praha 5                        |            | Maloodběr                           | 00063631           | CZ00063631       |
| příjmení, jméno, titul popř. obchodní firma |            | kategorie                           | datum narození/IČO | DIČ              |
| Zastoupený/á <b>Ing. Tomáš Beneš</b>        |            |                                     |                    |                  |
| příjmení, jméno, titul popř. obchodní firma |            | datum narození/IČO                  |                    |                  |
| a) Adresa zákazníka                         |            | Praha 5 Smíchov                     |                    | 150 00           |
|                                             |            | obec (městská část)                 |                    | PSC              |
| náměstí 14. října                           | 4          | 1381                                | +420602207739      | ssn450@centra.eu |
| ulice                                       | č. orient. | č. popis.                           | telefon            | e-mail           |
| b) Adresa odběrného místa                   |            | Praha 5                             |                    | 150 00           |
|                                             |            | obec (městská část, katastr. území) |                    | PSC              |
| Na Habrové                                  |            | 849/2                               |                    |                  |
| ulice                                       | č. orient. | č. popis. / č. parc.                | telefon            | e-mail           |

## Čl. I

### Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele připojit odběrné plynové zařízení zákazníka k distribuční soustavě a umožnit mu odběr zemního plynu (dále jen plyn) na základě jeho žádosti číslo [redacted] ze dne **12.3.2025** za podmínek uvedených v této smlouvě a při splnění technických podmínek připojení k distribuční soustavě stanovených provozovatelem v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a po uzavření smlouvy s obchodníkem s plynem o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s provozovatelem.

## Čl. II

### Technická charakteristika odběrného místa

- Typ, charakter, počet a výkon instalovaných plynových spotřebičů, charakter použití plynu, způsob a podmínky připojení k distribuční soustavě (např. místo připojení, délka a dimenze přípojky (plynovodu), úroveň provozního tlaku, v případě výstavby nového plynárenského zařízení způsob jeho zajištění), umístění hlavního uzávěru plynu, typ měřicího zařízení a podmínky pro jeho umístění a osazení jsou obsahem technických podmínek připojení k distribuční soustavě, vydaných provozovatelem jako příloha číslo 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Údaje v příloze č.1 této smlouvy si zákazník zkontroluje, rozumí jim a souhlasí s nimi.

## Čl. III

### Měření plynu

- Provozovatel zajistí instalaci vlastního měřicího zařízení a na své náklady je bude udržovat. Provozovatel bude ověřovat správnost měření za podmínek stanovených touto smlouvou.
- Provozovatel je oprávněn zákazníkovi vyúčtovat náklady spojené s instalací měřicího zařízení. 1. Zákazník je povinen tyto náklady uhradit.

3. Provozovatel se zavazuje připojit odběrné plynové zařízení zákazníka a osadit odběrné místo měřicím zařízením nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zákazník nebo obchodník s plynem požádal o umožnění distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro připojení stanovené právními předpisy, touto smlouvou a technickými podmínkami připojení k distribuční soustavě, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Identifikace měřicího zařízení je obsažena v příloze číslo 2, jejíž vzor je přílohou č. 3 této smlouvy, která bude doplněna po osazení měřicího zařízení. Všechny přílohy pak budou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Provozovatel zajistí stanovení výše přepočtových koeficientů pro měřicí zařízení po jeho instalaci na odběrném místě zákazníka.
5. Měření množství odebraného plynu se provádí v objemových jednotkách. Přepočtový koeficient vyjadřuje poměr mezi objemem přepočteným na vztažné podmínky (teplota plynu 15 °C, absolutní tlak plynu 101,325 kPa a relativní vlhkost plynu  $\varphi=0$ ) a naměřeným provozním objemem. Způsob přepočtu naměřeného objemu plynu z provozních podmínek na vztažné podmínky je prováděno dle platných technických pravidel.
6. V případě poruchy měřicího zařízení se neměřené množství plynu stanoví dle Řádu provozovatele distribuční soustavy zveřejněného na jeho webových stránkách <http://www.ppdistribuce.cz/distribucni-soustava/rad-provozovatele-ds>.

#### Čl. IV

#### **Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka**

##### 1. Provozovatel je

###### 1.1. povinen

- 1.1.1. na základě smlouvy o dodávce a odběru plynu uzavřené mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s provozovatelem, umožnit dodání sjednaného množství plynu do odběrného plynového zařízení zákazníka v kvalitě odpovídající příslušným technickým předpisům,
- 1.1.2. zajistit zákazníkovi v místě odběru plynu instalaci vlastního měřicího zařízení pro měření dodávky plynu a provádět na svůj náklad jeho pravidelné kontroly, odečty a údržbu,
- 1.1.3. v případě pochybnosti zákazníka o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení do 15 dnů od doručení písemné žádosti zákazníka měřicí zařízení vyměnit, případně zajistit jeho následné ověření správnosti měření a o výsledku písemně vyrozumět zákazníka. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření provozovatel, v opačném případě hradí tyto náklady zákazník,
- 1.1.4. odečty odebraného množství plynu provádět v určených časových intervalech stanovených v platných právních předpisech a při ukončení smluvního vztahu nebo změně obchodníka s plynem,

###### 1.2. oprávněn

- 1.2.1. před osazením měřicího zařízení zkontrolovat splnění stanovených technických podmínek připojení k distribuční soustavě, zprávu o výchozí revizi odběrného plynového zařízení a uzavření smlouvy o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu s příslušným obchodníkem s plynem, či smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s provozovatelem,
- 1.2.2. požadovat po zákazníkovi umožnění přístupu k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtů plynu, a to i mimořádných, údržby, výměny a odebrání,
- 1.2.3. zajistit měřicí zařízení, včetně jeho připojení, proti neoprávněné manipulaci úřední značkou (plombou),
- 1.2.4. změnit časový interval odečtu plynu, a to i bez souhlasu zákazníka,
- 1.2.5. omezit nebo přerušit distribuci – dodávky plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušování distribuce nebo dodávky plynu stanovené v Energetickém zákoně,
- 1.2.6. odmítnout rozšíření odběru, pokud v odběrném místě je nedostatečná distribuční kapacita.

##### 2. Zákazník je

###### 2.1. povinen

- 2.1.1. zajistit příslušné stavební úpravy, které umožní provozovateli připojení k distribuční soustavě a na svůj náklad upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení,
- 2.1.2. před instalací měřicího zařízení předložit provozovateli distribuční soustavy, nebo jeho zástupci, výchozí revizní zprávu na nově budované odběrné plynové zařízení v rozsahu F,G. Součástí instalovaného domovního rozvodu musí být i instalace minimálně jednoho plynového spotřebiče. Zákazník bere na vědomí, že odběrné plynové zařízení není instalací plynoměru uvedeno do trvalého provozu. Vpuštění plynu do odběrného plynového zařízení může provést pouze pověřená osoba (revizní technik, montážní pracovník, servisní pracovník). Následné uvedení spotřebičů do trvalého provozu provede pracovník oprávněné servisní organizace.

- 2.1.3. umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli a poskytnout provozovateli potřebnou součinnost pro realizaci připojení,
- 2.1.4. používat plyn pouze pro spotřebiče uvedené v příloze číslo 1 této smlouvy,
- 2.1.5. odebírat plyn pouze přes měřicí zařízení provozovatele, jinak bude postupováno jako při neoprávněném odběru dle čl. V této smlouvy,
- 2.1.6. bez překážek umožnit, po předchozí výzvě provozovateli nebo jím zmocněným osobám, přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či jeho odebrání,
- 2.1.7. zdržet se jakýchkoliv zásahů do měřicího zařízení a jeho připojení, jinak bude postupováno jako při neoprávněném odběru dle čl. V této smlouvy,
- 2.1.8. sledovat chod a stav měřicího zařízení, chránit jej před poškozením, neoprávněnou manipulací a odcizením; zjištěné závady, poškození či odcizení, včetně porušení úřední značky (plomby) proti neoprávněné manipulaci neprodleně oznámit provozovateli,
- 2.1.9. v případě, že odečet měřicího zařízení nebylo možno provést z důvodu nepřítomnosti zákazníka, zaslat provozovateli nebo provozovatelem pověřené osobě na jeho tiskopisu do tří dnů údaj o stavu měřicího zařízení,
- 2.1.10. neumožní-li zákazník v době odečtu spotřeby plynu přístup k měřicímu zařízení a nesdělí-li údaje o stavu měřicího zařízení do tří dnů provozovateli nebo provozovatelem pověřené osobě, je provozovatel oprávněn stanovit spotřebu plynu kvalifikovaným propočtem v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.1.11. v případě rozšíření a navýšení odběru plynu instalací nových plynových spotřebičů nebo náhradou stávajících spotřebičů s jiným příkonem předložit provozovateli žádost o připojení, a to alespoň 30 dnů před zamýšlenou změnou, na základě které bude, v případě schválení žádosti provozovatelem, provedena aktualizace této smlouvy,

## 2.2. oprávněn

- 2.2.1. k odběru sjednaného množství plynu v kvalitě odpovídající příslušným technickým předpisům, a to pro dané odběrné místo na základě uzavřené smlouvy o dodávce a odběru plynu mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s provozovatelem,
- 2.2.2. písemně požadovat, v případě uvedeném v čl. IV odst. 1. bodu 1.1.3. této smlouvy, u provozovatele výměnu a přezkoušení měřicího zařízení,
- 2.2.3. otevřít obtok, je-li jím měřicí zařízení vybaveno, ale to pouze v případech, kdy je na měřicím zařízení závada a neprodleně telefonicky ohlásit tuto skutečnost na tel. 1239 a následně i písemně potvrdit provozovateli, nejdéle však do 3 kalendářních dnů od otevření obtoku. V případě, že porušení plomby na obtoku v daném termínu nenahlásí, bude postupováno jako při neoprávněném odběru dle čl. V této smlouvy.

## Čl. V

### Neoprávněný odběr plynu

1. Při neoprávněném odběru plynu je zákazník povinen uhradit provozovateli vzniklou škodu, která je vypočtena dle platných právních předpisů. Mimo této škody je zákazník povinen zaplatit provozovateli skutečně vzniklé náklady v prokazatelné výši spojené se zjištěním neoprávněného odběru plynu, s přerušením a opětovným obnovením dodávky plynu, a to ve lhůtě stanovené v jejich vyúčtování.

## Čl. VI

### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí energetickým zákonem, souvisejícími právními předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Zákazník, je-li fyzickou osobou, bere na vědomí, že provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má zákazník povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o tomto zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informační memorandum dostupném na [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz) a dále na vyžádání v sídle provozovatele.
3. Způsob fakturace a platební podmínky odebraného množství plynu bude řešen ve smlouvě o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
5. Tuto smlouvu lze ukončit v těchto případech:


- 5.1. V případě, že ukončením této smlouvy dochází k odpojení odběrného místa od distribuční soustavy je nedílnou součástí výpovědi prokázání ukončení smlouvy o dodávce a odběru plynu mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s provozovatelem. Smluvní vztah podle této smlouvy končí dnem odebrání měřicího zařízení nebo dnem jeho zaslepení.
- 5.2. V případě, že dochází k ukončení smlouvy a bezprostředně k uzavření nové smlouvy o připojení k distribuční soustavě, bude tato smlouva ukončena k datu uzavření smlouvy s novým zákazníkem. Podmínkou ukončení je odečet stavu měřicího zařízení provedený zástupcem provozovatele, příp. stav měřicího zařízení potvrzený odstupujícím zákazníkem a zákazníkem novým, předaný provozovateli.
- 5.3. V případě neoprávněného odběru dle čl. V této smlouvy je provozovatel oprávněn ukončit smluvní vztah ke dni odebrání měřicího zařízení nebo ke dni jeho mechanického zaslepení. Pokud měřicí zařízení nebude instalováno do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy, pozbývá tato smlouva platnosti a v případě trvání zájmu o odběr plynu musí zákazník požádat o uzavření nové smlouvy.
6. V případě, že je zákazníkovi zaslána faktura, požadavek na zpřístupnění měřicího zařízení nebo další výzva jako zásilka doporučená nebo zásilka do vlastních rukou a zákazník zmaří doručení nevyzvednutím zásilky na poště, je dnem doručení 15. den uložení této zásilky na poště. Pokud zákazník neoznámí provozovateli změnu adresy a zásilka bude z tohoto důvodu nedoručitelná, je také dnem doručení 15. den uložení zásilky na poště.
7. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji zákazník či provozovatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Za písemné vyhotovení se považuje vyhotovení učiněné jak v listinné podobě, tak elektronicky.
10. Vlastnoruční podpis zástupce provozovatele může být nahrazen faksimilií tohoto podpisu. Vlastnoruční podpis zákazníka může být učiněn elektronicky podle platných právních předpisů, a to prostřednictvím zařízení pro snímání vlastnoručního podpisu, nebo může být nahrazen scanem podepsané listiny s vlastnoručním podpisem. Za vlastnoručně podepsanou se má i smlouva takto podepsaná a odeslaná z datové schránky.
11. Návrh smlouvy může být zákazníkovi doručen prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb nebo elektronickými prostředky (např. e-mail), pokud kontaktní údaje pro použití elektronických prostředků poskytl zákazník provozovateli v žádosti o připojení, před uzavřením této smlouvy o připojení nebo kdykoli během smluvního vztahu.

Příloha číslo 1 této smlouvy: Technické podmínky připojení k distribuční soustavě, vydané provozovatelem k žádosti zákazníka pro dané odběrné místo (v případech, kdy je pro připojení nutná výstavba plynárenského zařízení včetně situačního plánu s vyznačením tohoto zařízení)


Příloha číslo 2 této smlouvy: Měřicí zařízení - bude předána při osazení měřidla

Příloha číslo 3 této smlouvy: vzor Měřicí zařízení

V Praze dne: 20.5.2026



V Praze dne: 15.4.2026



provozovatel (podpis, razítko)



**EVIDENČNÍ ČÍSLO:**

### Odečtová trasa:

## MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PLYNOMĚR)

|                                                                                                    |        |            |            |       |         |         |                         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------|---------|---------|-------------------------|-----|
| <b>1. Zákazník</b>                                                                                 | č. OP. |            | č. UP      |       | č. OM   |         | <b>Kategorie odběru</b> |     |
| <p>příjmení, jméno, titul popř. obchodní jméno, zasilací adresa, liší-li se od odběrného místa</p> |        |            |            |       |         |         |                         |     |
| <p>Datum narození nebo IČ</p>                                                                      |        |            |            |       |         |         |                         |     |
| <b>Odběrné místo</b>                                                                               |        |            |            |       |         |         |                         |     |
| <p>obec (městská část)</p>                                                                         |        |            |            |       |         |         |                         | PSČ |
|                                                                                                    |        |            |            |       |         |         |                         |     |
| <b>Kontaktní osoba</b>                                                                             | ulice  | č. orient. | č. popisné | patro | č. bytu | telefon |                         |     |
|                                                                                                    |        |            |            |       |         |         |                         |     |
| <p>příjmení, jméno, titul, funkce, telefon, fax, e-mail</p>                                        |        |            |            |       |         |         |                         |     |
| <p><b>Předchozí zákazník - adresa k zaslání vyúčtování ukončeného odběru</b></p>                   |        |            |            |       |         |         |                         |     |
|                                                                                                    |        |            |            |       |         |         |                         |     |
| <p>příjmení, jméno, titul popř. obchodní jméno, adresa k zaslání vyúčtování, bydliště</p>          |        |            |            |       |         |         |                         |     |

2. SPECIFIKACE ČINNOSTI\*: Charakter spotřeby: Charakter objektu: Časovost:

| 3. PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE: |                  |       |                 |                        | 4. SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK |                             |
|------------------------|------------------|-------|-----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| kód                    | název spotřebiče | počet | výkon*<br>kW/ks | spotřeba*<br>m³/hod/ks | <input type="checkbox"/> ANO    | <input type="checkbox"/> NE |
|                        |                  |       |                 |                        | POZNÁMKA                        |                             |
|                        |                  |       |                 |                        |                                 |                             |
|                        |                  |       |                 |                        |                                 |                             |
|                        |                  |       |                 |                        |                                 |                             |
|                        |                  |       |                 |                        |                                 |                             |
|                        |                  |       |                 |                        |                                 |                             |

Kontrola splnění podmínek dle TPG 800 03 čl. 4 je prováděna u nových odběrů, změny odběrů (dochází-li k výměně plynoměru) a u obnovení dodávky po jejím přerušení.

- je požadováno vyplnění pouze jednoho údaje

|                                                                                                    |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|
| 5. PLYNOMĚŘ                                                                                        |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
| STÁVAJÍCÍ:                                                                                         |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
| Obtok na plynoměru:                                                                                |       |    |      | <input checked="" type="checkbox"/> ANO | <input type="checkbox"/> NE |                   |                    |              |  |
|                                                                                                    |       |    |      |                                         |                             | evidence (reverz) | umístění plynoměru |              |  |
|                                                                                                    |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
| výrobní číslo                                                                                      | datum | PM | stav | RV                                      | RC                          | typ               | j.m. průtok        | číslo plomby |  |
| Plomba na obtoku přerušena: <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE    |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
| Plomba na plynoměru přerušena: <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
| NOVĚ OSAZENÝ:                                                                                      |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
| Nově zaplombovaný obtok:                                                                           |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
|                                                                                                    |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
|                                                                                                    |       |    |      |                                         |                             | číslo plomby      | číslo plomby       | číslo plomby |  |
|                                                                                                    |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |
| výrobní číslo                                                                                      | datum | PM | stav | RV                                      | RC                          | typ               | j.m. průtok        | číslo plomby |  |
| Tlak plynu při měření v kPa (pokud je vyšší než 2 kPa):                                            |       |    |      |                                         |                             |                   |                    |              |  |

Tato příloha je platná i jako příloha smlouvy o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu v případě, že není uzavřena smlouva o připojení k distribuční soustavě.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. zpracovává osobní údaje zákazníka v případě, že se jedná o fyzickou osobu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informační memorandum dostupném na [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz) a dále na vyžádání v sídle provozovatele distribuční soustavy.

|                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>6. POZNÁMKY</b>                                                                                                                                                                                         |                            |                                                               |
| Tato příloha je platná i jako příloha smlouvy o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu v případě, že není uzavřena smlouva o připojení k distribuční soustavě. |                            |                                                               |
| stroj. zpracování, datum, podpis                                                                                                                                                                           | podpis (razítko) zákazníka | podpis, razítko zástupce Pražské plynárenské Distribuce, a.s. |

## SPOTŘEBIČE

|                                    |                                        |                                  |              |                               |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 41 - lokální topidlo sálavé        | 54 - průtokový ohříváč velký nad 10 kW | 60 - varná deska plynová         | 71 - pračka  | 91 - pec do 10 m <sup>3</sup> |
| 42 - lokální topidlo koupel.       | 55 - průtokový ohříváč do 10 kW        | 61 - sporák                      | 72 - kotel   | 92 - pec do 60 m <sup>3</sup> |
| 43 - lokální topidlo otevřené      | 56 - zásobníkové ohříváče vody         | 62 - samost. pečící trouba       | 74 - sušárna | 94 - tavící kelímky           |
| 44 - lokální topidlo uzavřené      |                                        | 63 - vařič                       |              | 95 - sušáky                   |
| 45 - kotel kombi do 25 kW          |                                        | 64 - stolička                    |              | 96 - ostatní                  |
| 46 - kotel kombi od 25 kW do 50 kW |                                        | 65 - pánev                       |              |                               |
| 47 - kotel otop do 25 kW           |                                        | 66 - kotel do 10 m <sup>3</sup>  |              |                               |
| 48 - kotel otop od 25 kW do 50 kW  |                                        | 67 - kotel nad 10 m <sup>3</sup> |              |                               |
| 49 - kotel otop nad 50 kW          |                                        | 68 - stůl                        |              |                               |
|                                    |                                        | 69 - myčka                       |              |                               |

| kód typu | název typu přístroje        | kód typu | název typu přístroje      | CHARAKTER OBJEKTU                                               |
|----------|-----------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A005     | BK G1,6                     | H106     | Premagas DKZ G 250 DN 100 | R01 Bytové a rekreační objekty                                  |
| A010     | BK G2,5                     | K005     | GWFF TRZ G 160 DN 80      |                                                                 |
| A015     | BK G4                       | K007     | GWFF TRZ G 160 DN 100     | R02 Administrativní, správní, kulturní a zabezpečovací zařízení |
| A017     | BK G4 Jednohrdlový          | K010     | GWFF TRZ G 250            |                                                                 |
| A018     | BK G4T Jednohrd.            | K050     | Premagas D G 250          | R03 Městská úřady, bytovací a stravovací zařízení               |
| A020     | Prema BK 2,5 T G4           | K065     | Premagas D G 400 PN 16    |                                                                 |
| A022     | PROM G4S                    | K090     | RMG TRZ 03 G 250 PN 40    | R04 Výrobní a skladovací prostory                               |
| A025     | MKM G1,6                    | K100     | RMG TRZ 03 G 400 PN 10    |                                                                 |
| A030     | MKM G2,5                    | K145     | Rombach G 160 PN 16       | R05 Školská a sportovní zařízení                                |
| A035     | MKM G4                      | K160     | Rombach G 250             |                                                                 |
| A040     | MKM G6                      | K240     | Elster G 160              | R06 Komerční centra, prodejní zařízení, výstaviště              |
| A055     | MPS G4                      | K250     | Elster G 250              |                                                                 |
| A060     | MPS G6                      | K255     | Elster G 250 PN 40        | R07 Nemocniční léčebná zařízení                                 |
| A085     | Premagas BK G6              | K260     | Elster G 400              | R08 Sezónní technologické odběry - zima                         |
| A087     | BK G6 T                     | L100     | ROOTS TQM G 160           |                                                                 |
| A100     | Gallus 2000 G1,6            | L105     | ROOTS TQM G 250           | R09 Sezónní technologické odběry - léto                         |
| A105     | Gallus 2000 G2,5            |          |                           |                                                                 |
| A110     | Gallus 2000 G4              |          |                           |                                                                 |
| A115     | RF1 IV PSC G4               |          |                           |                                                                 |
| A12      | RF 1 G6                     |          |                           |                                                                 |
| A120     | Gallus Jednohrdlový G4      |          |                           |                                                                 |
| A210     | Libra G4                    |          |                           |                                                                 |
| A418     | BK G4 T jednohrdlý ENC      |          |                           |                                                                 |
| A420     | Prema BK 2,5 T G4 ENC       |          |                           |                                                                 |
| F010     | Rombach G 10 PN 1           |          |                           |                                                                 |
| F030     | Rombach G 25 PN 1           |          |                           |                                                                 |
| F080     | Gaselan NB20 G20            |          |                           |                                                                 |
| F100     | Metrix GP1B G10             |          |                           |                                                                 |
| F205     | Elster BK G10 Pn 0,5        |          |                           |                                                                 |
| F207     | Elster BK G 10 T            |          |                           |                                                                 |
| F208     | Elster BK G 16 T            |          |                           |                                                                 |
| F210     | Elster G 16 PN 0,5 roz. 280 |          |                           |                                                                 |
| F211     | Elster G 16 PN 0,5 roz. 300 |          |                           |                                                                 |
| F225     | Elster G 25 PN 0,5          |          |                           |                                                                 |
| F226     | Elster BK G 25 T            |          |                           |                                                                 |
| F235     | Elster G 40 PN 0,5          |          |                           |                                                                 |
| F236     | Elster BK G 16 T            |          |                           |                                                                 |
| F240     | Elster BK G 25 PN 0,5       |          |                           |                                                                 |
| F242     | Elster BK G65 T             |          |                           |                                                                 |
| G005     | JMP G 40                    |          |                           |                                                                 |
| G009     | GWFF TRZ G25 DN 50          |          |                           |                                                                 |
| G010     | ABB RTP G65                 |          |                           |                                                                 |
| G011     | GWFF EQZ G 16               |          |                           |                                                                 |
| G012     | GWFF EQZ G 25               |          |                           |                                                                 |
| G013     | GWFF EQZ G 40               |          |                           |                                                                 |
| G014     | GWFF TRZ G 40 DN 50         |          |                           |                                                                 |
| G015     | GWFF TRZ G 65 DN 50         |          |                           |                                                                 |
| G016     | GWFF TRZ G 25 DN 50         |          |                           |                                                                 |
| G020     | GWFF TRZ G 100 DN 50        |          |                           |                                                                 |
| G021     | GWFF TRZ G 100 DN 80        |          |                           |                                                                 |
| G030     | Rombach G 100               |          |                           |                                                                 |
| G050     | ABB ATP G100 E              |          |                           |                                                                 |
| G055     | ABB ATP G250 E              |          |                           |                                                                 |
| G060     | Elster G 65                 |          |                           |                                                                 |
| G065     | Elster G 100                |          |                           |                                                                 |
| G080     | Schlumberger G 100          |          |                           |                                                                 |
| H005     | ROOTS TQM G 65              |          |                           |                                                                 |
| H010     | ROOTS TQM G 100             |          |                           |                                                                 |
| H040     | ROOTS DKZ G 40              |          |                           |                                                                 |
| H050     | ROOTS DKZ G 65              |          |                           |                                                                 |
| H055     | ROOTS DKZ G 100             |          |                           |                                                                 |
| H060     | ROOTS DKZ G 160             |          |                           |                                                                 |
| H065     | ROOTS DKZ G 250             |          |                           |                                                                 |
| H070     | Instromet DKZ G 160 DN 80   |          |                           |                                                                 |
| H099     | Premagas DKZ G 40           |          |                           |                                                                 |
| H100     | Premagas DKZ G 100          |          |                           |                                                                 |
| H105     | Premagas DKZ G 160 DN 100   |          |                           |                                                                 |

ČASOVOST

NEPŘETRŽITÉ

PRACOVNÍ DNY

SO, NE

Charakter spotřeby


- 00 - neznámý
- 01 - vytápění
- 02 - TUV
- 03 - TUV + vytápění
- 04 - vaření
- 05 - vytápění + vaření
- 06 - TUV + vaření
- 07 - vytápění + TUV + vaření
- 08 - praní
- 09 - ostatní
- 10 - technologie
- 11 - smíšený
- 12 - maloodběr
- 13 - vaření + TUV + vytápění + technologie
- 14 - TUV + vytápění + technologie
- 15 - vytápění + technologie
- 16 - TUV + technologie
- 17 - vaření + technologie
- 18 - vaření + TUV + technologie
- 19 - vaření + otop + technologie

EVIDENCE (REVERZ) - 7místný numerický údaj

X X X X X X X X

pořadové číslo

- 0 - odebrání
- 1 - osazení
- 2 - změna odběratele
- 3 - cejchovní výměna
- 4 - přerušení dodávky
- 5 - rozšíření odběru
- 6 - plynoměr nepočítá
- 7 - úřední přezkoušení
- 8 - výměna z technických důvodů nepropouští
- 9 - únik na plynoměru
- 15 - plomba / rozplombování
- 41 - obnovení dodávky - neplacené
- 42 - obnovení dodávky - placené
- 81 - estetická výměna

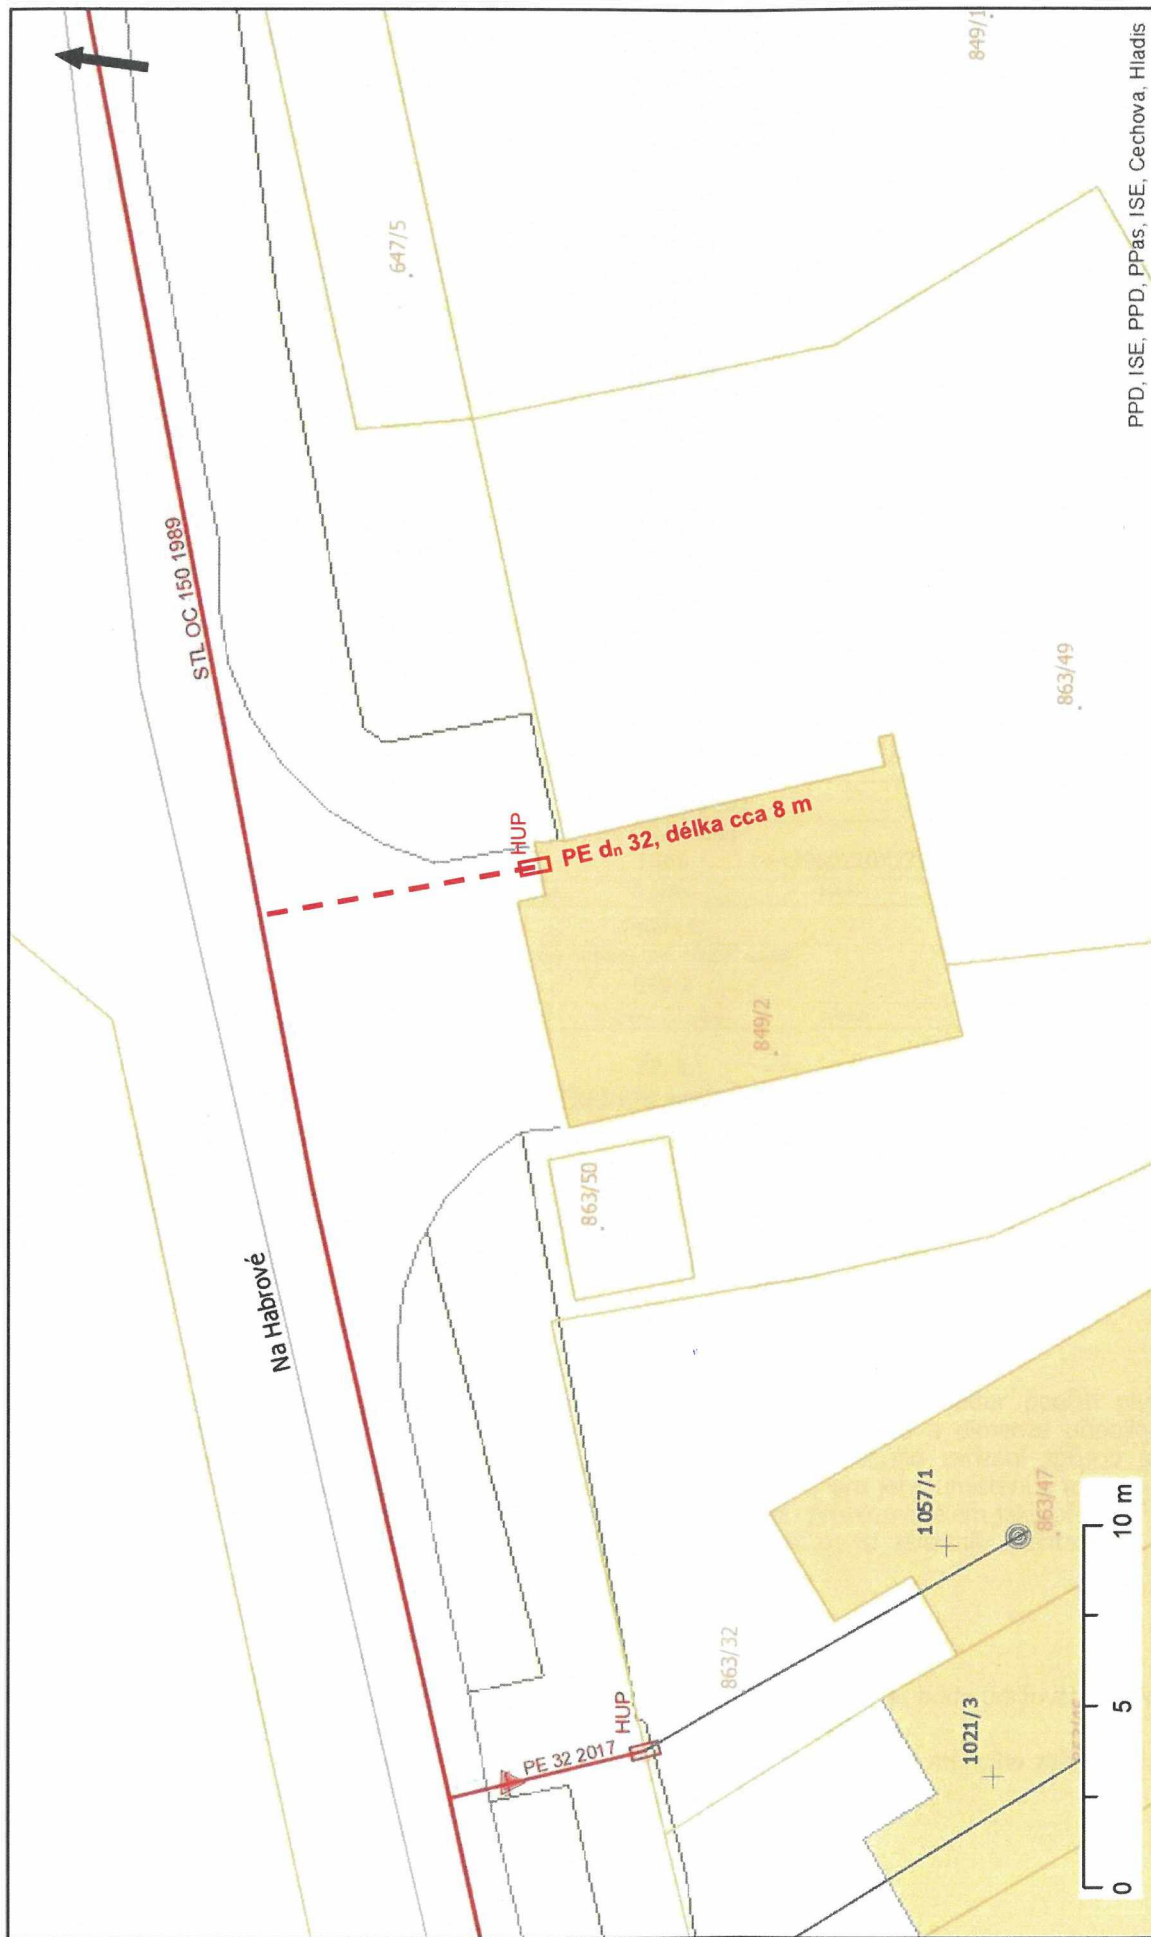

— STL 1 bar  
 - - - návrh přípojky

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
 U plynárny 500/44, Praha 4, 140 00  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)



1:200