


Diagram otopných křivek - ústřední vytápění

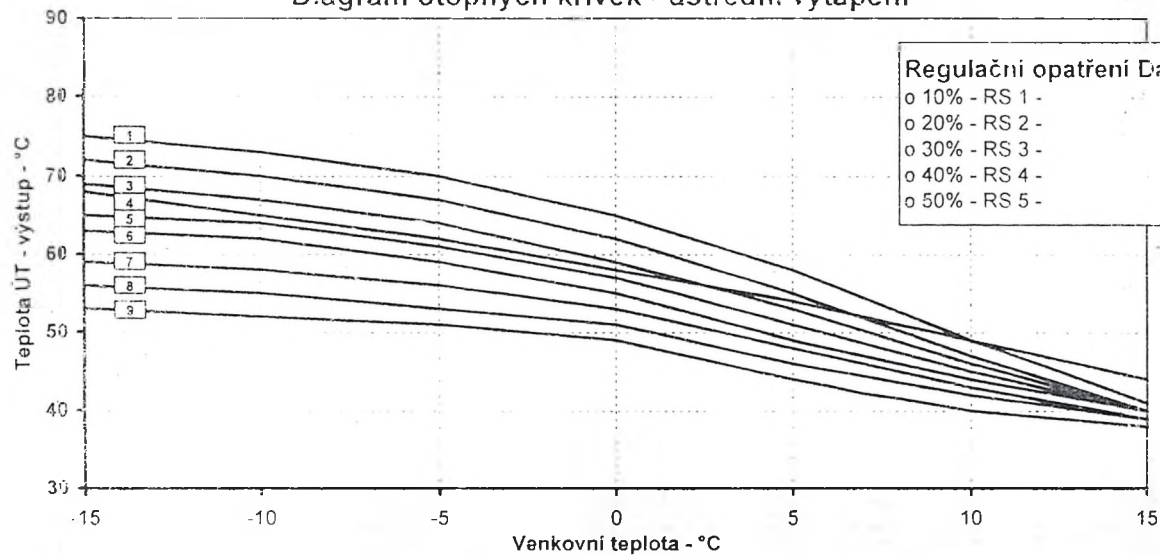

	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	75,0	74,6	74,2	73,8	73,4	73,0	72,4	71,8	71,2	70,6	70,0	69,0	68,0	67,0	66,0	65,0	63,6	62,2	60,8	59,4	58,0	56,2	54,4	52,6	50,8	49,0	47,4	45,8	44,2	42,6	41,0	
2.	72,0	71,6	71,2	70,8	70,4	70,0	69,4	68,8	68,2	67,6	67,0	66,0	65,0	64,0	63,0	62,0	60,6	59,2	57,8	56,4	55,0	53,4	51,8	50,2	48,6	47,0	45,6	44,2	42,8	41,4	40,0	
3.	69,0	68,6	68,2	67,8	67,4	67,0	66,4	65,8	65,2	64,6	64,0	63,0	62,0	61,0	60,0	59,0	57,8	56,6	55,4	54,2	53,0	51,6	50,2	48,8	47,4	46,0	44,8	43,6	42,4	41,2	40,0	
4.	66,0	65,6	65,2	64,8	64,4	64,0	63,4	62,8	62,2	61,6	61,0	60,0	59,0	58,0	57,0	56,0	54,8	53,6	52,4	51,2	50,0	48,6	47,2	45,8	44,4	43,0	41,8	40,6	39,4	38,2	37,0	
5.	65,0	64,6	64,2	63,8	63,4	63,0	62,4	61,8	61,2	60,6	60,0	59,0	58,0	57,0	56,0	55,0	53,8	52,6	51,4	50,2	49,0	47,8	46,6	45,4	44,2	43,0	41,8	40,6	39,4	38,2	37,0	
6.	63,0	62,6	62,2	61,8	61,4	61,0	60,4	59,8	59,2	58,6	58,0	57,0	56,0	55,0	54,0	53,0	51,8	50,6	49,4	48,2	47,0	45,8	44,6	43,4	42,2	41,0	39,8	38,6	37,4	36,2	35,0	
7.	59,0	58,6	58,2	57,8	57,4	57,0	56,4	55,8	55,2	54,6	54,0	53,0	52,0	51,0	50,0	49,0	47,8	46,6	45,4	44,2	43,0	41,8	40,6	39,4	38,2	37,0	35,8	34,6	33,4	32,2	31,0	
8.	56,0	55,6	55,2	54,8	54,4	54,0	53,4	52,8	52,2	51,6	51,0	50,0	49,0	48,0	47,0	46,0	44,8	43,6	42,4	41,2	40,0	38,8	37,6	36,4	35,2	34,0	32,8	31,6	30,4	29,2	28,0	26,8
9.	53,0	52,6	52,2	51,8	51,4	51,0	50,4	49,8	49,2	48,6	48,0	47,0	46,0	45,0	44,0	43,0	41,8	40,6	39,4	38,2	37,0	35,8	34,6	33,4	32,2	31,0	29,8	28,6	27,4	26,2	25,0	23,8

V Ostravě dne:

23.08.2007

dod
Dalkia

odběratel