Příloha č. 3
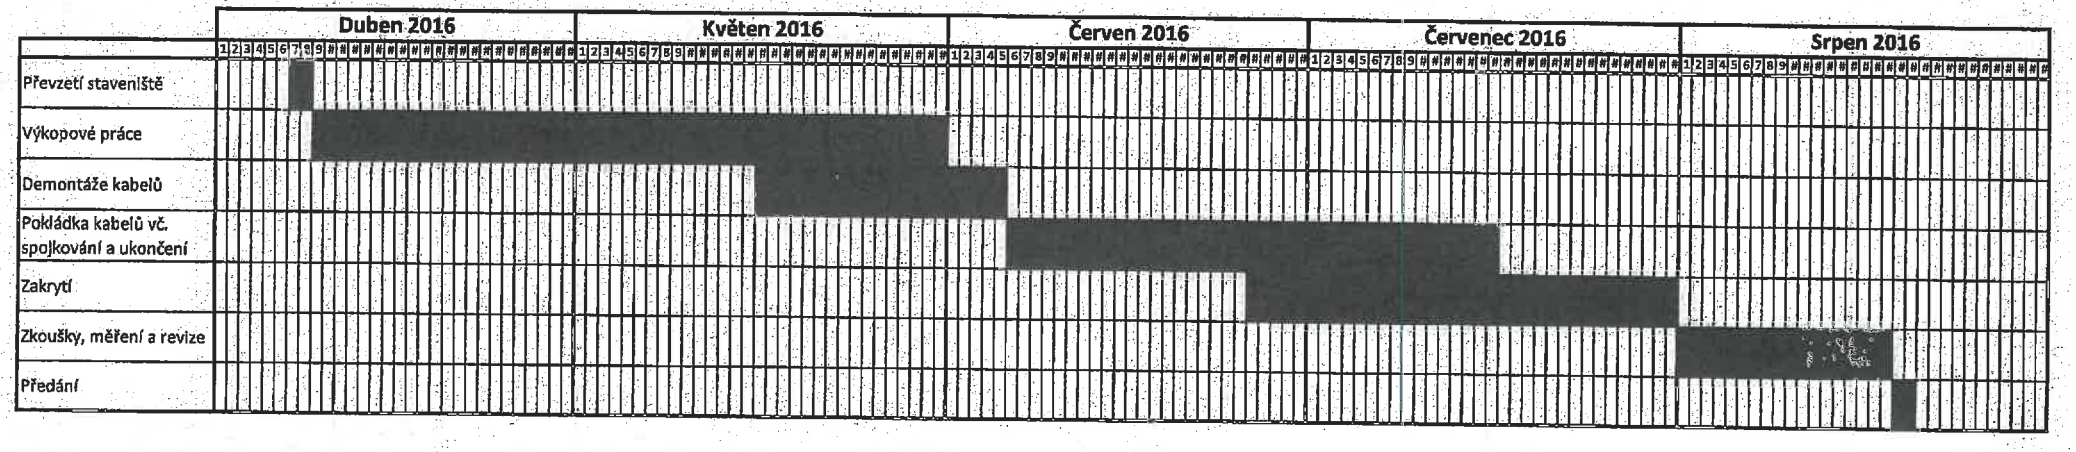
Harmonogram prací
Výměna kabelů 6 kV mezi TS 6, TS 10 a TS 12