

zdroj: **I308-11G/006 Přichystalova 70**

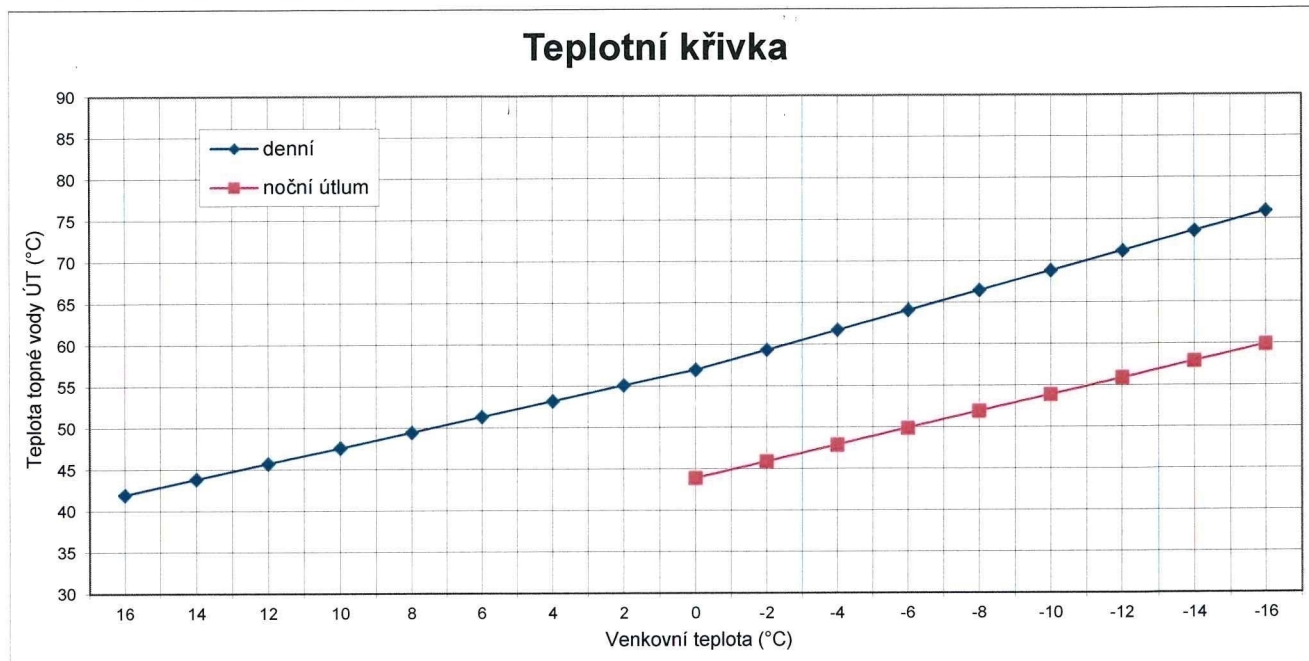
změna č.:

3

SNO - mail z 5.10.2015

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	42	44	46	48	50	51	53	55	57	59	62	64	67	69	71	74	76
noční útlum									44	46	48	50	52	54	56	58	60

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):
 prodloužený (17 hod.):
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 ztížené podmínky:
 jiný:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 od 22,00 hod. do 5,00 hod.

ANO
ANO

NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):
 prodloužený (17 hod.):
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 jiný:

od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 od 22,00 hod. do 5,00 hod.

52°C
45°C

ANO
ANO

NE
NE

Datum platnosti od: **5. říjen 2017**Dodavatel:
OLTERM&TD Olomouc, a.s.Odběratel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Číslo smlouvy: 1582/15TDatum:
11 -10- 2017

podpis

podpis: