

zdroj: **I308-11C/002 Přichystalova 62**


změna č.:

**1**

mail z 3.10.2017

**1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	42	44	47	49	51	53	56	58	60	63	66	69	72	75	78	81	84
noční útlum																	

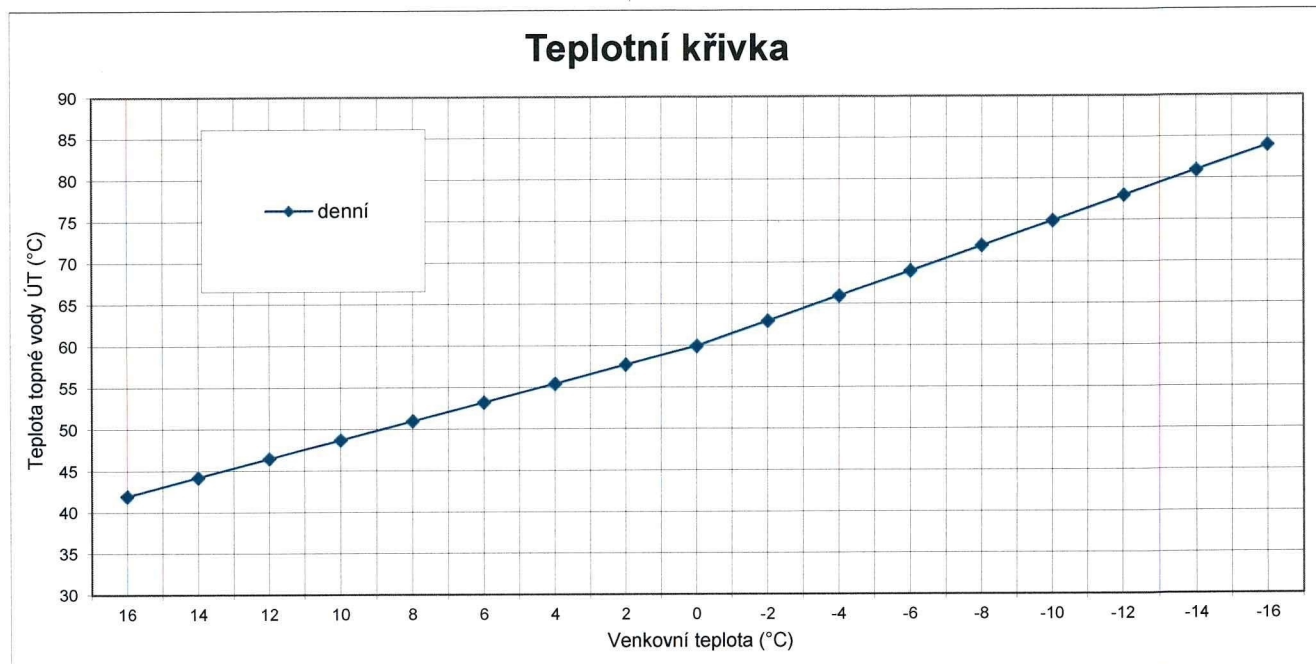

**2. režim provozu zdroje:**

**a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
noční útlum:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ztížené podmínky:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jiný:				

**b) režim ohřevu TUV:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
noční útlum:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jiný:				

Datum platnosti od: **04 -10- 2017**

Dodavatel:  
OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: *STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUČ*  
Číslo smlouvy: *1635/14T*  
Datum:

podpis

*11 -10- 2017*

*podpis:*