

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

AKCE: VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES NA CHODBÁCH A SCHODIŠTI

MÍSTO: FINANČNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ, ZÁPADNÍ 19, KARLOVY VARY

nová tělesa – rekapitulace 2017 :


<u>umístění</u>	<u>počet těles</u>	<u>typ</u>	<u>svět.tok 1 zářivka</u>	<u>délka</u>
suterén	29 ks	2x36W	3350 lm	L 1200mm
přízemí	00 ks	4x18W	1200 lm	L 600 mm
1.patro	16 ks	2x36W	3350 lm	L 1200mm
2.patro	16 ks	2x36W	3350 lm	L 1200mm
3.patro	16 ks	2x36W	3350 lm	L 1200mm
4.patro	15 ks	2x36W	3350 lm	L 1200mm
5.patro archivy, kancelář	39 ks	2x36W	3350 lm	L 1200mm
schodiště hlavní	07 ks	2x36W	3350 lm	L 1200mm
schodiště únikové	07 ks	2x36W	3350 lm	L 1200mm

CELKEM 145 ks

Poznámka :

- světelný tok 3350 lm na 1 zářivku
- požadavek při výměně tělesa je uveden včetně příslušenství tělesa , tzn. osazení 2ks trubíc (L 36W/840, L 1200 mm, cool white - bílá) a případně 2 ks startérů (4-65W)
- součástí je likvidace původních osvětlovacích těles

Doporučený typ:

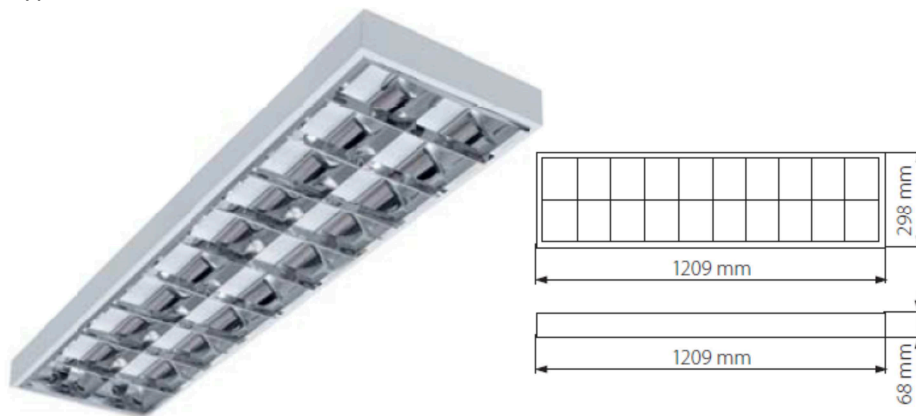

Standardy – osvětlení:

- osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly s elektronickým předřadníkem,
- osvětlení vnitřních prostor bude provedeno v souladu s normou ČSN EN 12464-1,
- v archivu bude navrženo na hodnotu 200 lx, činitel oslnění UGRL nesmí být větší než 25 a index podání barev Ra bude minimálně 80,
- na chodbách a schodištích bude navrženo na hodnotu 100 lx, UGRL bude menší než 28 a Ra minimálně 40

- e) nad východy budou umístěny nouzová svítidla s piktogramem označující směr úniku,
- f) na jeden světelný obvod bude připojeno maximálně tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu,