


zdroj: **I219-070/000 Wellnerova 23**

změna č.:

5

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
noční útlum									45	47	49	51	53	55	57	59	61

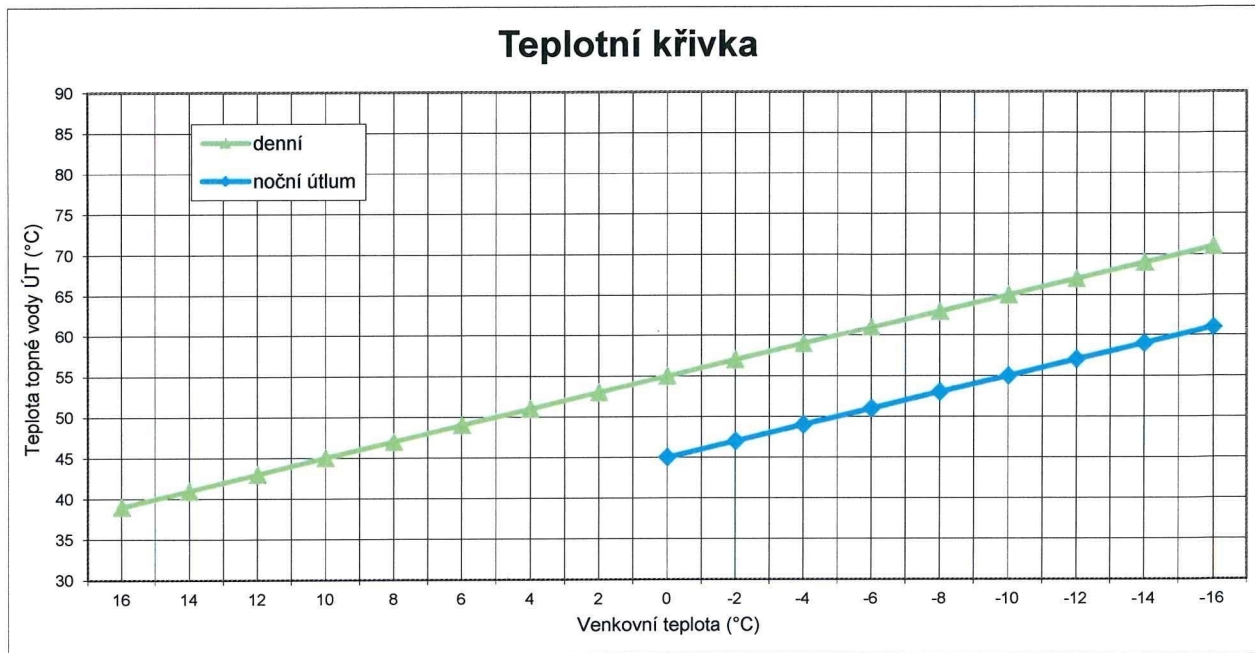

2. režim provozu zdroje:

a) režim topení:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ztlížené podmínky:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jiný:				

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jiný:				

Datum platnosti od: 15. listopad 2017

Vyhotovil:

podpis:

Dodavatel:

Odběratel:
SNO, a.s. - SSD Wellnerova 23
Číslo smlouvy: 594/031
Datum: 28. 11. 2017
podpis: *[Signature]*

podpis:

[Handwritten mark]