



DODATEK KE SMLouvĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE

Evidenční číslo dodatku u dodavatele: **03/09/433**

Evidenční číslo dodatku u odběratele:

(dále v textu jen Dodatek)

Strany dodatku

Dodavatel

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:

ACTHERM, spol. s r.o.
se sídlem Průmyslová 10/1428, Praha 10, odštěpný
závod Chomutov, Továrni 5533, 430 00 Chomutov
Ing. Františkem Pracným, ředitelem odštěpného závodu,
zapsaným v obchodním rejstříku jako vedoucí organizační
jednotky

Zmocněnec pro tech. jednání:

Ing. Josef Mařík, vedoucí úseku Tepla CV
480 24 091
CZ48024091

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Účet číslo:

Licence číslo:

32 rozvod tepelné energie, č. 320100263

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 13890

Odběratel

Jméno (název):
Právní forma:
Sídlo firmy (adresa):
Trvalé bydliště:
Zastoupený:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00

MUDr. Petrem Veselským, ředitelem Krajské
pobočky VZP ČR pro Ústecký kraj
41197518
CZ41197518

IČ (RČ):

DIČ:

Bankovní spojení:

Účet číslo:

Zmocněnec pro jednání:

Příjemce faktury:

Sídlo:

VZP ČR, Krajská pobočka pro Ústecký kraj
Bratislavská 8, Ústí nad Labem, 400 50


Článek 1
Předmět dodatku

- a) Tímto Dodatkem se mění příloha č. 2 z důvodu doplnění technických parametrů OM.

Článek 2

Závěrečná ujednání


- a) Dodatek je sepsán ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží Dodavatel a 1 (jedno) vyhotovení obdrží Odběratel.
- b) Strany se dohodly, že dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
- c) Ostatní ujednání smlouvy o dodávce tepelné energie zůstávají nadále v platnosti.

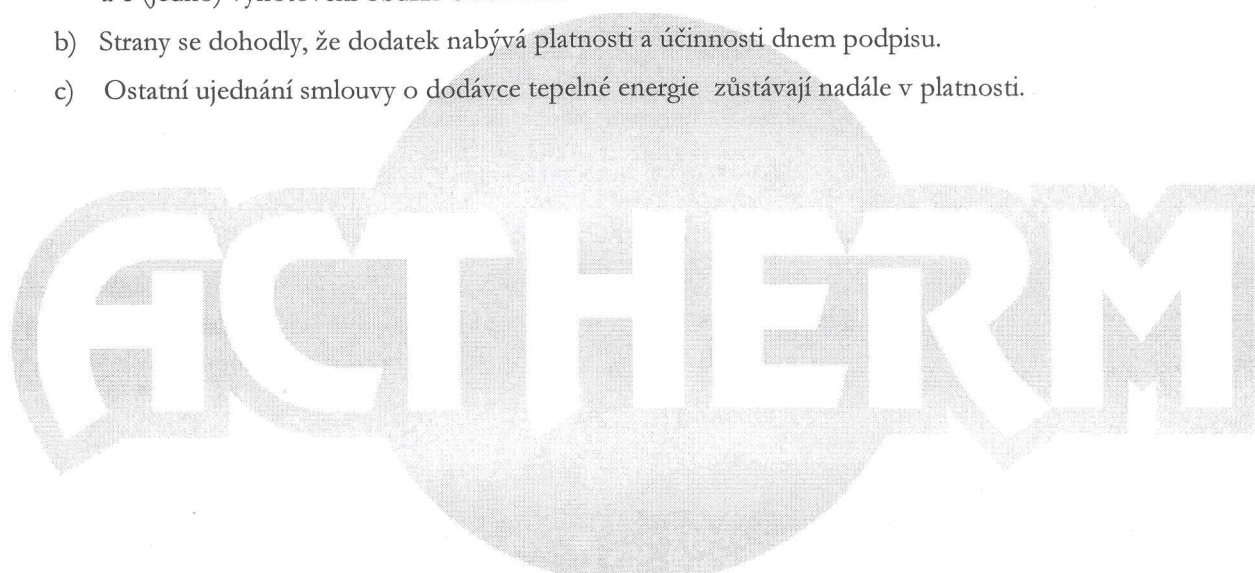

V CHOMUTOVĚ dne 29.4.2009


V Ustí n. L. dne 5. 05. 2009

Dodavatel:



Ing. František Pracný
ředitel odštěpného závodu

Odběratel:

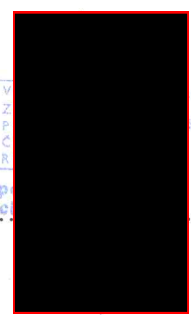

lavská 8
střed Labem

TECHNICKÉ PARAMETRY ODBĚRNÉHO MÍSTA

příloha č. 2. kupní smlouvy evidované u dodavatele pod číslem : 06/433
u odběratele pod číslem :

1. Identifikační údaje

číslo OM:	28	adresa OM:	Edisonova 5397
druh odběru:	vytápění	číslo dílčí smlouvy:	433/001/5328
OM je napojeno na VS:	53	název VS:	ČECHOVA

2. Odebíraná tepelná energie, způsob měření, přístup k měřidlům

ÚT: ano 1x kalorimetr OM

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu a pravidlech přístupu k měřidlům:

Měsíční odečty měřidel bude dodavatel provádět v průběhu posledních 3 (tří) dnů před koncem kalendářního měsíce. V těchto dnech se zavazuje odběratel umožnit zaměstnancům dodavatele přístup k měřidlům takto:

v budově VZP, kontakt. osoba p. Szabó T. - správce budovy, [REDACTED]

3. Parametry OM

PP (podlahová plocha) 2 390,00 m²

max. požadovaný výkon pro dodávku ÚT: 67,82 kW
max. požadovaný výkon pro dodávku TUV: kW

4. Technické parametry dodávané tepelné energie

ÚT: tlak: min. 350 kPa
tlak: max. 600 kPa
teplota přívodu : lineárně v závislosti na venkovní teplotě, 35 - 85 °C
zpátečka: max. 60 °C
objemový průtok: max. 3,17 m³/h

TUV: tlak: min. 250 kPa
tlak: max. 1000 kPa
teplota: min. 48 °C
teplota: max. 60 °C

Za dodavatele : [REDACTED]

Dne : 29.4. 2009

Za odběratele : [REDACTED]

Dne : 3.05.2009