


zdroj: **I601-200/000 Korunní pevnůstka** změna č.:

3

dojednáno na KD 13.1.2015

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

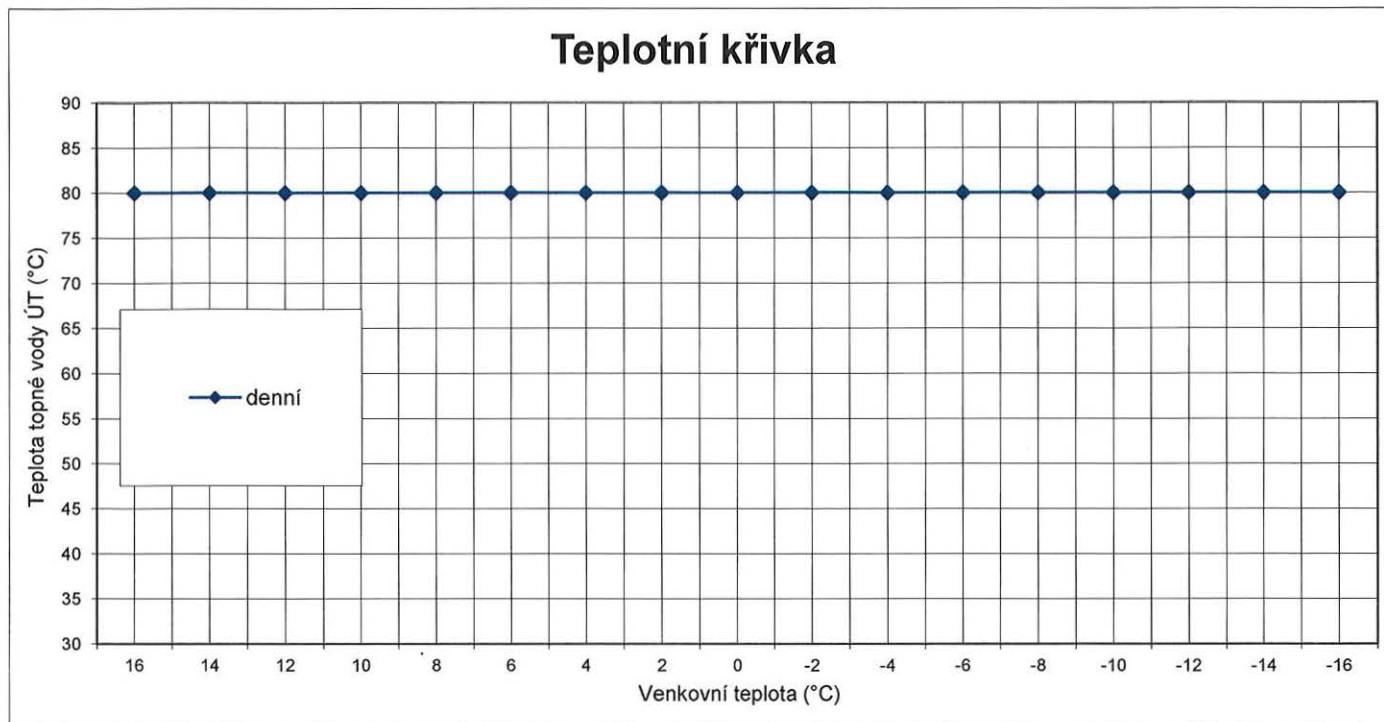

2. režim provozu zdroje:

a) režim topení:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celodenní (24 hod.):			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
noční útlum:	od 18,00 hod.	do 5,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ztížené podmínky:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

jiný: **dodávka TE do venkovní teploty +15°C**
obnovení dodávky TE při poklesu venk. teploty pod +12°C

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
noční útlum:	od 22,00 hod.	do 5,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jiný:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum platnosti od: 13. leden 2015

Dodavatel: OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: *Univerzita Palackého v Olomouci*
Číslo smlouvy: *1498/14T*
Datum:

podpis

podpis: