
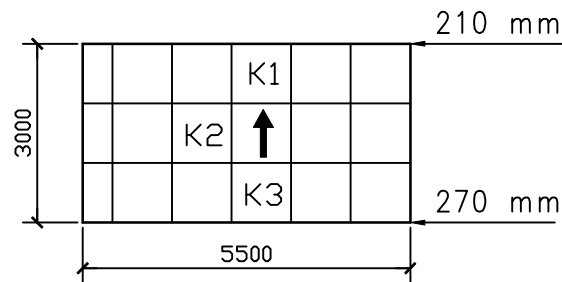


2014-018332-PPo

Zakázka: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem

Strojovna 3

Plocha: 43,9m²

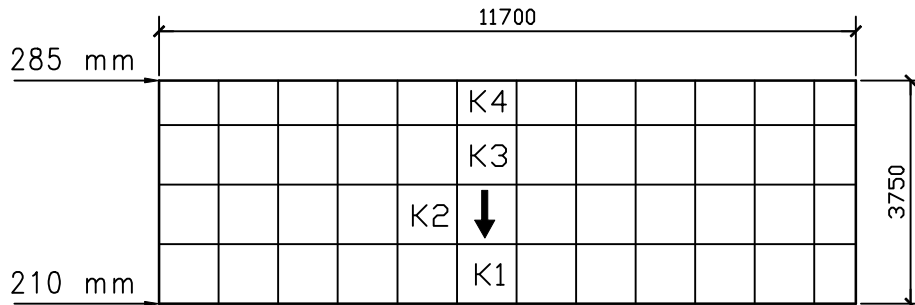


Strojovna 1

Plocha: 16,5m²

Strojovna 2

Plocha: 111,5m²

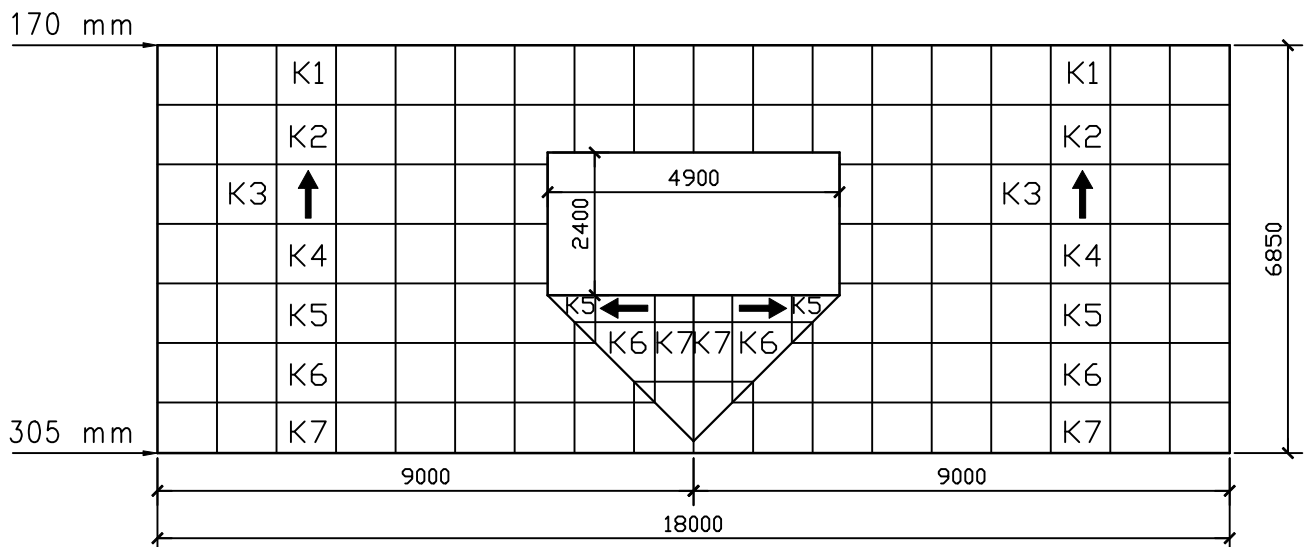


Poznámka:

- 1) Geometrie je zpracována dle projektové dokumentace objednatele—podklady v dwg.
- 2) Vyspádováno dle podkladů a požadavků objednatele—spád 2,0 %.
- 3) Před objednáním nutno zaměřit skutečný stav střechy.
- 4) Vrstvy tepelné izolace se kladou na vazbu.
- 5) V případě, že výsledný sklon hydroizolační vrstvy je menší jak 3 %, pak v souladu s platnou ČSN 73 1901 upozorňujeme na riziko vzniku kaluží na povrchu hydroizolace.

2014-018332-PP0

Zakázka: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem

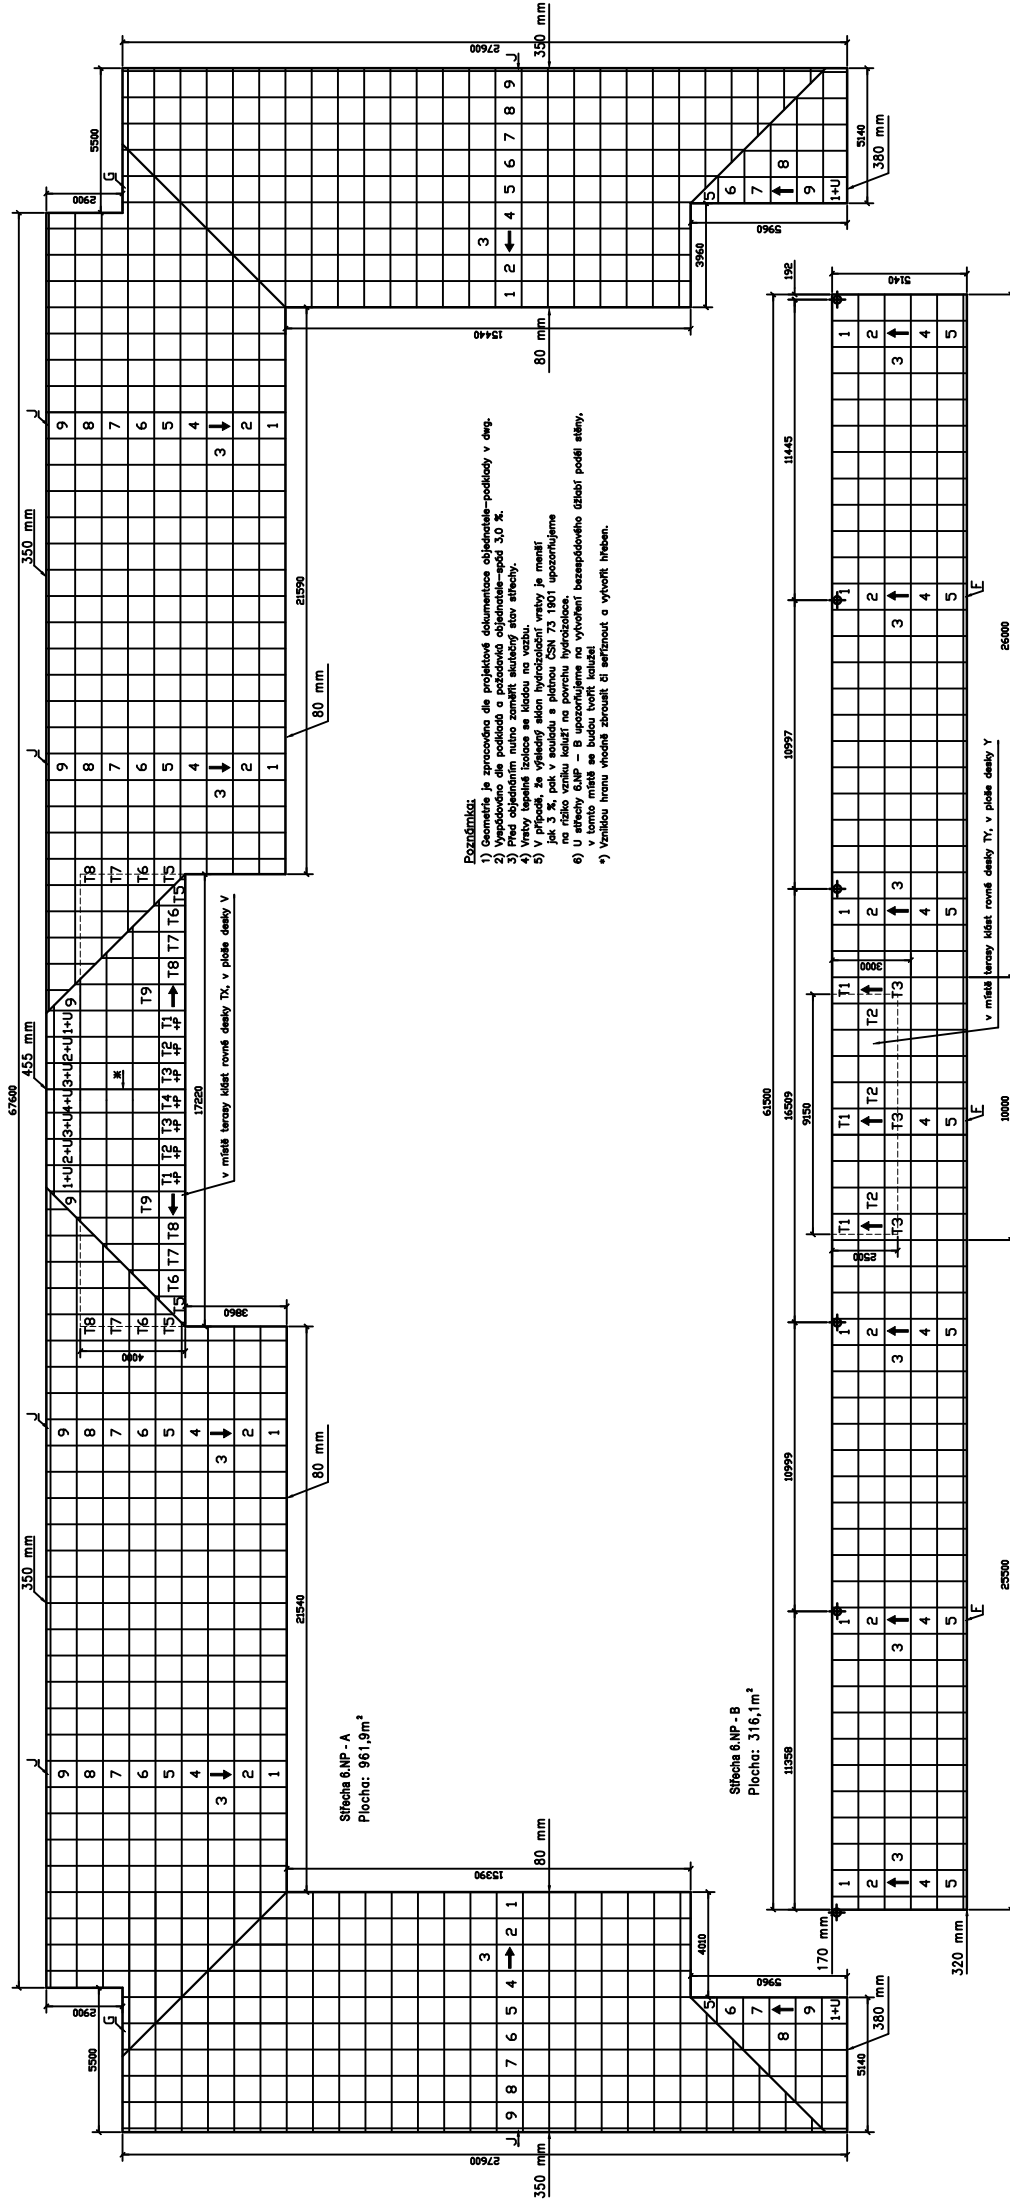

- Poznámka:**
- 1) Rozměry je zpracováno dle projektové dokumentace objednatel-podkonky v ovp.
 - 2) Vypodáváno dle podkladů a požadavků objednatel-podkonky 3,0 %.
 - 3) Před objednáním nutno zkontrolovat skutečný stav střechy.
 - 4) Vrstvy lepené izolace se kládou na vazbu.
 - 5) V případě, že výše uvedená izolace je provedena dle předpisů, je třeba upozornit na to, že při výstavbě a pokládání izolace musí být použito lepené materiálu, který je schopen odolávat teplotě +100°C.
 - 6) U střechy 6.NP - B upozorňujeme na vyrobění bezpečnostního úběhu podél stěny.
 - 7) V tomto místě se budou tvořit kaluže.
 - 8) Vzniklou hranu vhodné zbrusit či seřeznout a vytvořit hraben.