


zdroj: **I623-230/000 MŠ Nedvěda 13**

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	35	38	42	45	48	51	54	57	60	62	64	66	68	70	72	74	76
noční útlum						37	39	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58

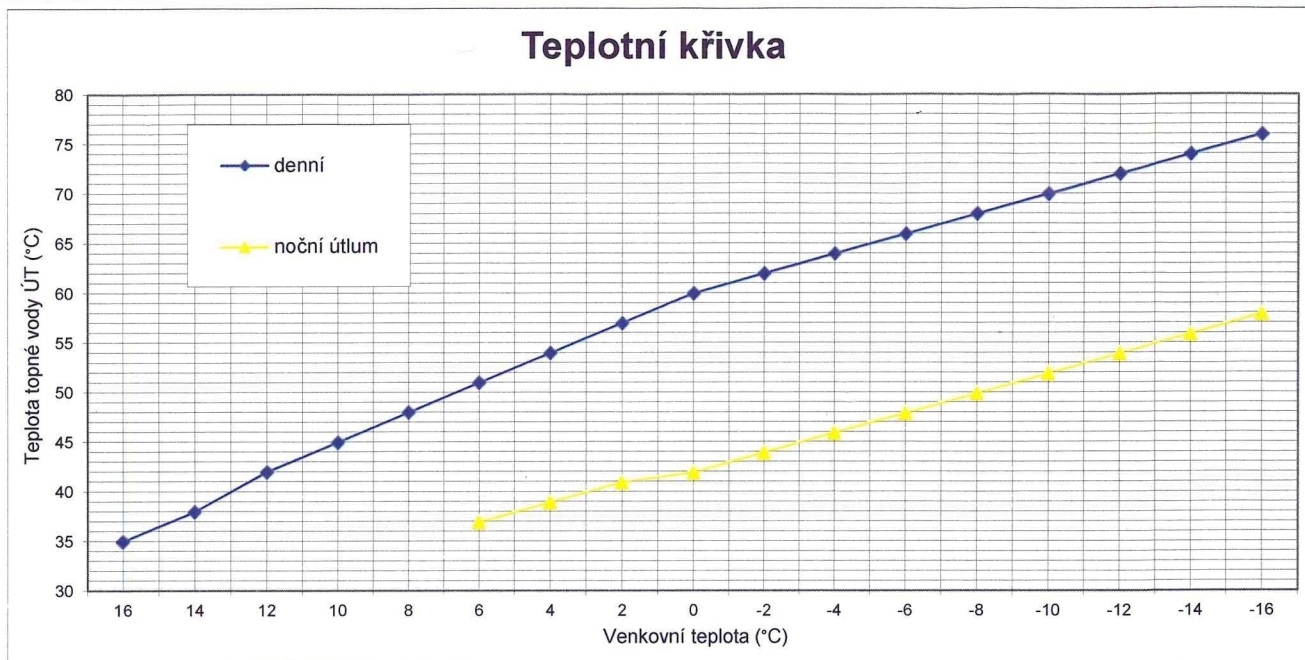

2. režim provozu zdroje:

a) režim topení:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
noční útlum:	od 17,30 hod.	do 5,00 hod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ztížené podmínky:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jiný: pondělí - pátek	od 5,00 hod.	do 17,30 hod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celodenní (24 hod.):			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jiný: pondělí - pátek	od 6,00 hod.	do 18,00 hod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum platnosti od: 6.říjen 2017

Dodavatel:
OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: Zřa MŠ Olomouc, Nedvědova 14, p.o.
Číslo smlouvy: 613/03T
Datum: 12.10.2017

podpis