



OPLÁŠTĚNÍ BOLETICKÝMI PANELEMI - navržený stav **/vzdálenost nosníků více než 1400 mm/**

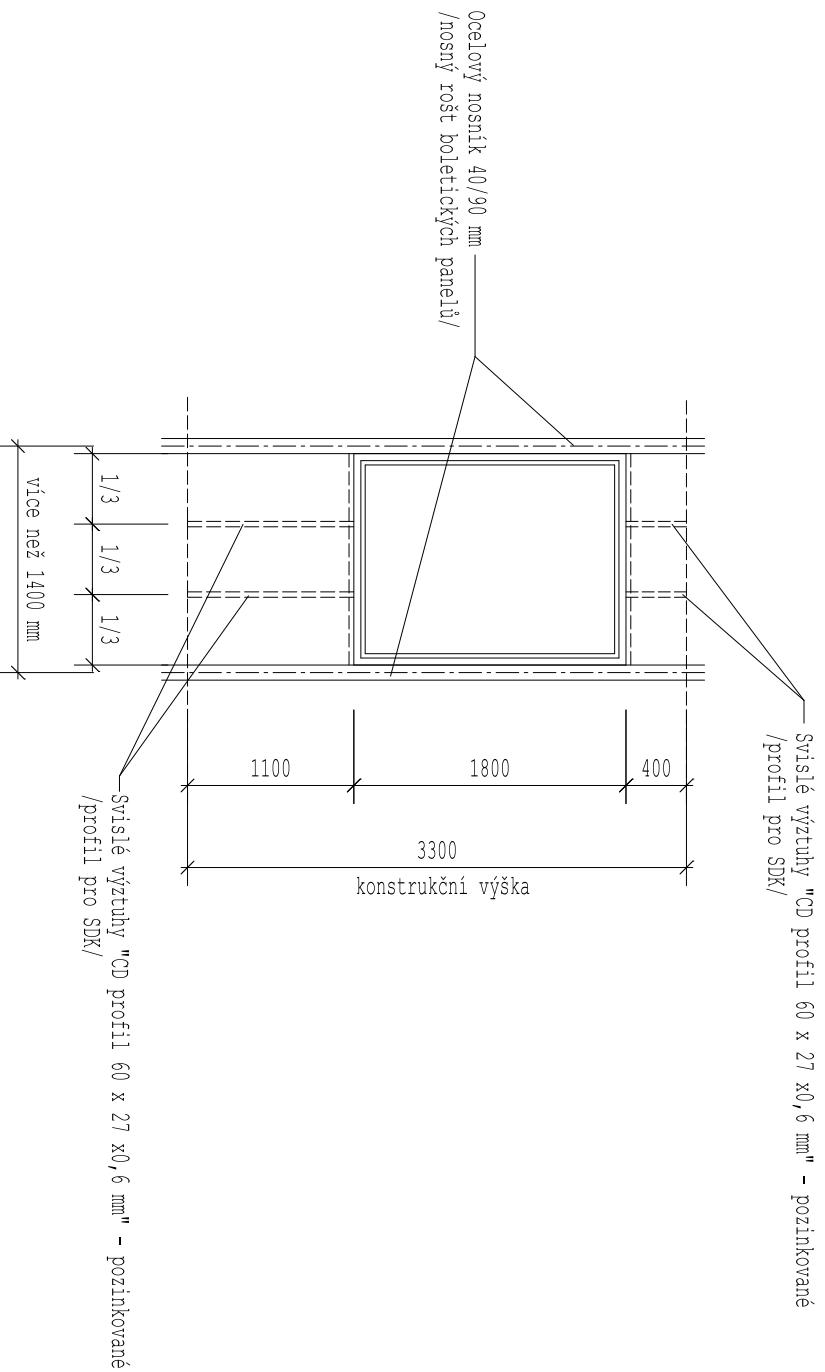

OPLÁŠTĚNÍ BOLETICKÝMI PANELEMI - navržený stav **/vzdálenost nosníků méně než 1400 mm/**

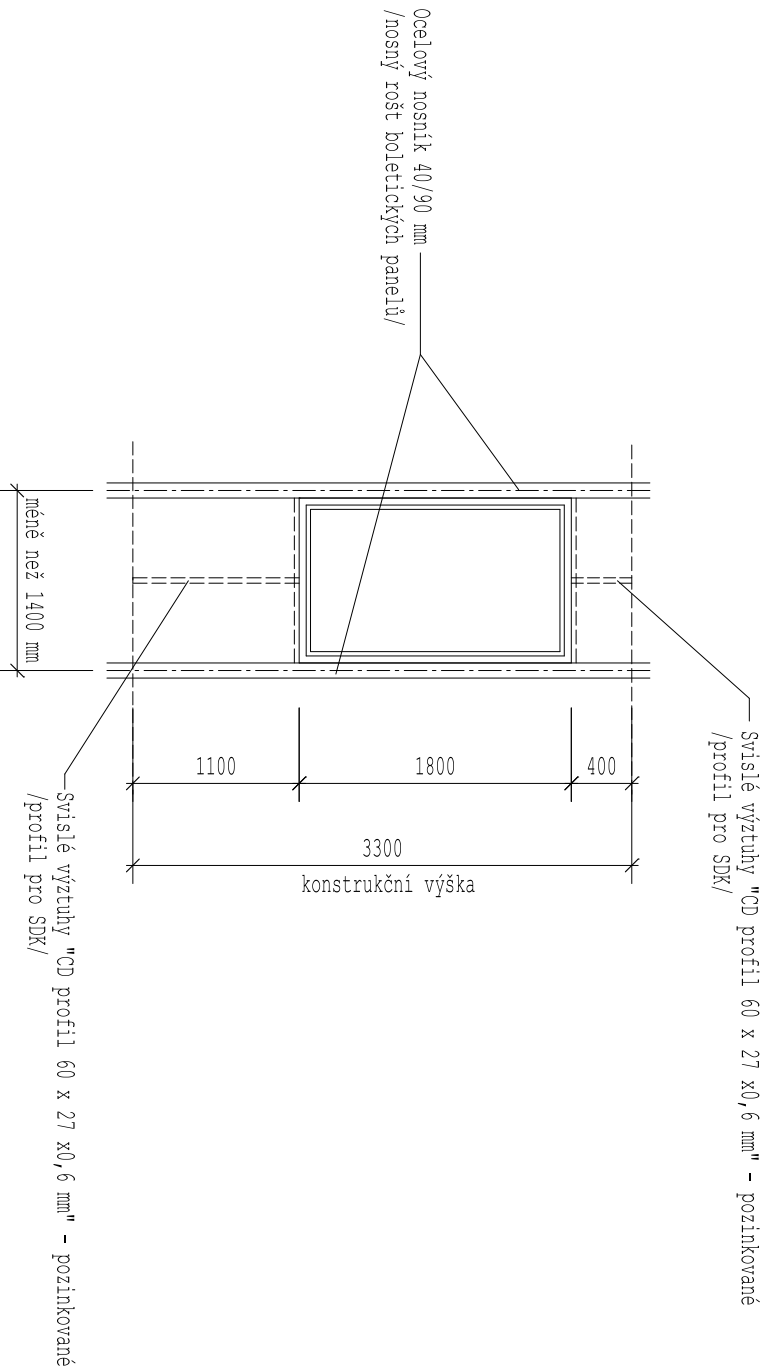

POZNÁMKA :

- ocelové pozinkované profily CD budou nanyťovány na ocelovou konstrukci v úrovni podlaží a na podkenní profil
- vzdálenost vrutu od svlé hrany bude mezi 30-50 mm
- vzdálenost vrutu od vodorovné hrany bude mezi 70-100 mm
- pro stabilizaci polohy je nutný vždy jeden bod
- před osazením vrutů bude provedeno předvrtání otvorů

Návrh kotvení bude upraven dle zvoleného typu cementotřískových desek a dle doporučení výrobce a dodavatele daného systému.